

เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประจุ	ความสะอาด-กระจก	สายท่อน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวฉีดของเครื่อง	วาล์วเปิด-ปิด	รวม	น้ำหนัก	ถังดับ	ผลิตภัณฑ์	สาย-ปัด	ช่าง	ช่างช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor ...	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/1/24
	ร.ท.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/2/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/3/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/4/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/5/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/6/24
	ร.ค.-24					0	0		0						
	ร.ค.-24					0	0		0						
	ร.ค.-24					0	0		0						
	ร.ค.-24					0	0		0						
	ร.ค.-24					0	0		0						
	ร.ค.-24					0	0		0						

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประจุ	ความสะอาด-กระจก	สายท่อน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวฉีดของเครื่อง	วาล์วเปิด-ปิด	รวม	น้ำหนัก	ถังดับ	ผลิตภัณฑ์	สาย-ปัด	ช่าง	ช่างช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor ...	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/1/24
	ร.ท.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/2/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/3/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/4/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/5/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/6/24
	ร.ค.-24					0	0		0						
	ร.ค.-24					0	0		0						
	ร.ค.-24					0	0		0						
	ร.ค.-24					0	0		0						
	ร.ค.-24					0	0		0						
	ร.ค.-24					0	0		0						

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัสตู้ St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูตู้	ความสะอาด-กระจก	ฝาหม้อแรงดัน-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายลวดดับเพลิง	หัวฉีดพ่นเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัด	ถังไฟ	ถังดับเพลิง	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 9	ม.ค.-24	✓	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	[Redacted]	14/1/24	
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		14/2/24	
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		19/3/24	
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/4/24	
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		17/5/24	
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		16/6/24	
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัสตู้ St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูตู้	ความสะอาด-กระจก	ฝาหม้อแรงดัน-ใบ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายลวดดับเพลิง	หัวฉีดพ่นเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัด	คันเบ้ง	สลักนิรภัย	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 9 / 1	ม.ค.-24	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓	[Redacted]	11/1/24	
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/2/24	
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		19/3/24	
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/4/24	
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		17/5/24	
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		16/6/24	
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายลวดเหล็ก	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	วิศวกรช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 9/9	ม.ค.-24	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			10/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปลัด

X ไม่ปกติ

O ปกติ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายลวดเหล็ก	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	วิศวกรช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 9/9	ม.ค.-24	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			10/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปลัด

X ไม่ปกติ

O ปกติ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูดู	สายสายดัก-กระดก	สายท่อน้ำดับเพลิง-โซ่	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดท่อน้ำดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	น๊อต	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	สาย-ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 9/1	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ด.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูดู	สายสายดัก-กระดก	สายท่อน้ำดับเพลิง-โซ่	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดท่อน้ำดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	น๊อต	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	สาย-ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 9/1	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ด.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	สายลวดสลิง-สายพาน	สายลวดสลิง-ไฟ	สายลวดสลิง-น้ำดับเพลิง	สายลวดสลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 9/1	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

O ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	สายลวดสลิง-สายพาน	สายลวดสลิง-ไฟ	สายลวดสลิง-น้ำดับเพลิง	สายลวดสลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง-น้ำดับเพลิง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 9/1	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

O ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูดับเพลิง	สายลวดเหล็ก-สายรัด	สายลวดเหล็ก-โซ่	สายลวดเหล็ก-โซ่	สายลวดเหล็ก-โซ่	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	ช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 11/1	ท.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/1/24
	ค.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	ม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/5/24
	ธ.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ย.-24					0	0		0							


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่รู้



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูดับเพลิง	สายลวดเหล็ก-สายรัด	สายลวดเหล็ก-โซ่	สายลวดเหล็ก-โซ่	สายลวดเหล็ก-โซ่	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	ช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 11/5	ท.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/1/24
	ค.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	ม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/5/24
	ธ.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ย.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่รู้



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประจุ	ความสะอาด-ครบ	ฝาห้องแห้ง-ไข	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายล่อควันเพลิง	หัวฉีดของเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัด	ถังดับ	ถังดับมือ	สาย-ไฟดับ	ช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 5/1	ว.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		1/1/24
	ก.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		2/2/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		3/3/24
	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		4/4/24
	ก.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		5/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		6/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ก.ค.-24					0	0		0						


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประจุ	ความสะอาด-ครบ	ฝาห้องแห้ง-ไข	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายล่อควันเพลิง	หัวฉีดของเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัด	ถังดับ	ถังดับมือ	สาย-ไฟดับ	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 5/1	ว.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/1/24	
	ก.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/2/24	
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/3/24	
	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/4/24	
	ก.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/5/24	
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/6/24	
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	ความสะอาด-คงสภาพ	ฝาครอบหลอดไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดเส้นเชือก	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรอก	ถังดับ	ผลิตภัณฑ์	สาย-หัวฉีด	บ้าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor5/3	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/4/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ส.ค.-24					0	0		0						
	ก.ย.-24					0	0		0						
	ต.ค.-24					0	0		0						
	พ.ย.-24					0	0		0						
	ธ.ค.-24					0	0		0						


/ ปกติ


X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



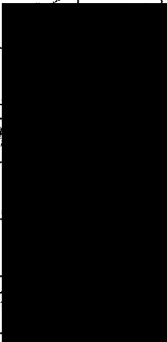รหัส St...	ว/ศ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	ความสะอาด-คงสภาพ	ฝาครอบหลอดไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดดับเพลิง	หัวฉีดของเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรอก	ถังดับ	ผลิตภัณฑ์	สาย-หัวฉีด	บ้าง	บ้างบ้าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor6.1.1	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/1/24	
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/2/24	
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/3/24	
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/4/24	
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/5/24	
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/6/24	
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูดู	สายสายลวด-กระจก	ฝาของถังดับเพลิง-ไข	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อถังดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นาครวัด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 4/9	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	ค.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	อ.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปลด

X ไม่ปลด

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูดู	สายสายลวด-กระจก	ฝาของถังดับเพลิง-ไข	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อถังดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นาครวัด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 6/9	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	ค.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	อ.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปลด

X ไม่ปลด

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	สายเคเบิล-กระจก	สายเคเบิล-ไฟ	สายเคเบิล-น้ำดับเพลิง	สายเคเบิล-ดับเพลิง	ถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรกร	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สาย-ไฟดับเพลิง	ช่าง	ผู้ตรวจช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 7/1	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	12/1/24
	ค.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	ค.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			17/3/24
	ค.บ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	ค.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/5/24
	ค.บ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/6/24
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ค.บ.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ค.บ.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	สายเคเบิล-กระจก	สายเคเบิล-ไฟ	สายเคเบิล-น้ำดับเพลิง	สายเคเบิล-ดับเพลิง	ถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรกร	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สาย-ไฟดับเพลิง	ช่าง	ผู้ตรวจช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 4/9	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	12/1/24
	ค.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	ค.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	ค.บ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	ค.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/5/24
	ค.บ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/6/24
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ค.บ.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ค.บ.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 1/3	ม.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	มี.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	เม.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			6/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	อ.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024




รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 4/1	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			6/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	อ.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ

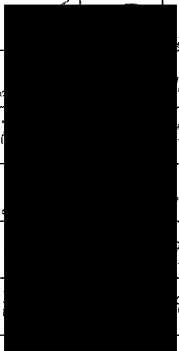จุดตรวจ St...	ว/อ/ส	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจพบ
		ประเภท	ความสะอาด-ครบ	มีอุปกรณ์เพียงพอ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายลดแรงดัน	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วางเก็บเรียบร้อย	รวม	มาตรฐาน	ที่ตั้ง	ผลิตภัณฑ์	ผ่าน-ไม่ผ่าน	ชื่อ	วันมาช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 8/1	ร.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/4/24	
	ก.ท.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/4/24	
	ธ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/4/24	
	พ.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/4/24	
	ม.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/4/24	
	ก.ธ.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/4/24	
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ธ.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ឯកតិ

X 'ហ្នឹង វា មិន មែន ជា អ្វី ទេ' ឯ O 'ហ្នឹង


รหัส St...	ว/อ/ล	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังเก็บแก๊ส				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจปกติ
		ประตู	สายประตูด-ระลอก	ฝาครอบประตู-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายลมดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 4/3	ร.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/1/24
	ก.ท.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/2/24
	ธ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/3/24
	ม.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/5/24
	ธ.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/6/24
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ค.ด.-24					0	0		0							
พ.ย.-24					0	0		0								
ธ.ค.-24					0	0		0								

/ ปกติ

X ၂၈၂၈၆၆ *Th. hirsuta* ၀ ၂၈၂၈



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูกู้	สายสายไฟ-สายไฟ	สายดับเพลิง-ไฟ	สายดับเพลิง-ไฟ	สายดับเพลิง-ไฟ	สายดับเพลิง-ไฟ	สายดับเพลิง-ไฟ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 1/1	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/		1/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/		2/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/		3/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/		4/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/		5/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/		6/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ส.ค.-24					0	0		0						
	ธ.ค.-24					0	0		0						
	ก.ค.-24					0	0		0						
	พ.ค.-24					0	0		0						
	ธ.ค.-24					0	0		0						

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูกู้	สายสายไฟ-สายไฟ	สายดับเพลิง-ไฟ	สายดับเพลิง-ไฟ	สายดับเพลิง-ไฟ	สายดับเพลิง-ไฟ	สายดับเพลิง-ไฟ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 1/2	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		1/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		2/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		3/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		4/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		5/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		6/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ส.ค.-24					0	0		0						
	ธ.ค.-24					0	0		0						
	ก.ค.-24					0	0		0						
	พ.ค.-24					0	0		0						
	ธ.ค.-24					0	0		0						

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูตู้	ความดันสาย-แรงดัน	ฝาห้องเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายข้อดับเพลิง	หัวฉีดของเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัด	ถังถัง	ถังถังถังถัง	ถังถังถังถัง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 1/9	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	[REDACTED]	[REDACTED]	12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	พ.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	พ.ค.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

O ไม่ใช้



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูตู้	สายลวดเหล็ก-ฉนวน	ฝาห้องเก็บถัง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายข้อต่อดับเพลิง	หัวฉีดของดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัด	ถังถัง	ถังถังถังถัง	ถังถังถังถัง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 2/1	ม.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/24
	มี.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	พ.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	พ.ค.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

O ไม่ใช้



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	ความสะอาดภายนอก	ถังดับเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายเคเบิลดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรกร	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor ... 9/9	ม.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			17/2/24
	มี.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							


/ ปลด

X ไม่ปกติ ตรวจพบปัญหา

0 ปกติ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	ความสะอาดภายนอก	ถังดับเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายเคเบิลดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรกร	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor ... 9/9	ม.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			19/2/24
	มี.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							


/ ปลด

X ไม่ปกติ ตรวจพบปัญหา

0 ปกติ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ศ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประจุ	ความสะอาด-แห้ง	ฝาหม้อแรงดัน-ไข	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายลวดดับเพลิง	หัวฉีดของหม้อ	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นาฬิกา	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor ...	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/1/24
	พ.พ.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/2/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		14/3/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		15/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/5/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/6/24
	พ.ค.-24					0	0		0						
	พ.ค.-24					0	0		0						
	พ.ค.-24					0	0		0						
	พ.ค.-24					0	0		0						
	พ.ค.-24					0	0		0						

/ ปกติ

X ไม่ปกติ 15/5/24

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ศ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประจุ	ความสะอาด-แห้ง	ฝาหม้อแรงดัน-ไข	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายลวดดับเพลิง	หัวฉีดของหม้อ	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นาฬิกา	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor ...	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/1/24
	พ.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/2/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		14/3/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		15/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/5/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/6/24
	พ.ค.-24					0	0		0						
	พ.ค.-24					0	0		0						
	พ.ค.-24					0	0		0						
	พ.ค.-24					0	0		0						
	พ.ค.-24					0	0		0						

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายลวดเหล็ก	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	ช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 15/3	ร.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ร.ท.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/2/24
	ร.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/3/24
	ร.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/1/24
	ร.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	ร.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/6/24
	ร.ค.-24					0	0		0							
	ร.ค.-24					0	0		0							
	ร.ค.-24					0	0		0							
	ร.ค.-24					0	0		0							
	ร.ค.-24					0	0		0							
	ร.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายลวดเหล็ก	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	สายลวดเหล็ก-ไฟ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	ช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 15/3	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ร.ท.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/3/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	ร.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/6/24
	ร.ค.-24					0	0		0							
	ร.ค.-24					0	0		0							
	ร.ค.-24					0	0		0							
	ร.ค.-24					0	0		0							
	ร.ค.-24					0	0		0							
	ร.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประจุ	ความสะอาด-บรรจุ	ฝาปิดถังดับเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ความดัน	น้ำหนัก	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ช่าง	ช่างช่วยช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 14/9	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	13/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	11/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	11/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ส.ค.-24					0	0		0						
	ก.ย.-24					0	0		0						
	ต.ค.-24					0	0		0						
	พ.ย.-24					0	0		0						
	ธ.ค.-24					0	0		0						

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประจุ	ความสะอาด-บรรจุ	ฝาปิดถังดับเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ความดัน	น้ำหนัก	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ช่าง	ช่างช่วยช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 14/9	ม.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	13/2/24
	มี.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	11/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	11/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ส.ค.-24					0	0		0						
	ก.ย.-24					0	0		0						
	ต.ค.-24					0	0		0						
	พ.ย.-24					0	0		0						
	ธ.ค.-24					0	0		0						


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายระแวดระวัง	สายท่อน้ำดับเพลิง	สายดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรบัตร	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	ช่าง	ช่างช่วยช่าง		
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 5/1	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/1/24	
	บ.ท.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/2/24	
	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		14/3/24	
	บ.บ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		15/4/24	
	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/5/24	
	บ.บ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		8/6/24	
	บ.ค.-24					0	0		0							
	บ.ค.-24					0	0		0							
	บ.บ.-24					0	0		0							
	บ.ค.-24					0	0		0							
	บ.บ.-24					0	0		0							
	บ.ค.-24					0	0		0							


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูตู้	สายตรวจระดับน้ำ	สายท่อน้ำดับเพลิง	สายดับเพลิง	หัวฉีดของดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรบัตร	ถังดับ	ถังดับมือ	สาย-ปั๊ม	ช่าง	ช่างประจำ		
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 5/1	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/1/24	
	บ.ท.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/2/24	
	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		14/3/24	
	บ.บ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		15/4/24	
	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/5/24	
	บ.บ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		17/6/24	
	บ.ค.-24					0	0		0							
	บ.ค.-24					0	0		0							
	บ.บ.-24					0	0		0							
	บ.ค.-24					0	0		0							
	บ.บ.-24					0	0		0							
	บ.ค.-24					0	0		0							


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	สายลวดเหล็ก-กระจก	ฝาครอบเหล็ก-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายลวดดับเพลิง	ถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	รวม	มาตรวัด	ถังดับ	สายฉีดน้ำดับ	สาย-ไฟดับ	ช่าง	วันที่ช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 9/3	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/1/24	
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/2/24	
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		14/3/24	
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		15/4/24	
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/5/24	
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/6/24	
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

O ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	สายลวดเหล็ก-กระจก	ฝาครอบเบ็ดเตล็ด-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายเคเบิลดับเพลิง	ถังดับเพลิงแห้ง	วาล์วเปิด-ปิด	รวม	มาตรวัด	ถังดับ	สาย-ไฟดับ	ช่าง	วันที่ช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 6/1	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		13/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		15/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		8/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0						
	ส.ค.-24					0	0		0						
	ก.ย.-24					0	0		0						
	ต.ค.-24					0	0		0						
	พ.ย.-24					0	0		0						
	ธ.ค.-24					0	0		0						


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

O ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ศ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	ช่างช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 6/9	บ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/2/24
	ธ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/3/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	พ.ค.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

24/6/24

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/ศ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	ช่างช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor 6/9	บ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/24
	ธ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/3/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	พ.ค.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูกู้	สายฉีดขาด/แตก	ฝาห้องเพลิงไหม้	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดดับเพลิง	หัวฉีดของดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัด	ถังดับ	ถังดับชนิด	สายฉีดดับเพลิง	ช่าง	ช่างไฟฟ้า	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor ...	บ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/24
	มี.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

T8/1/24

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูกู้	สายฉีดขาด/แตก	ฝาห้องเพลิงไหม้	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดดับเพลิง	หัวฉีดของดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัด	ถังดับ	ถังดับชนิด	สายฉีดดับเพลิง	ช่าง	ช่างไฟฟ้า	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor ...	บ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ค.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	ความสะอาด-กระจก	ฝาครอบแรงดัน-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายข้อต่อดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	รวม	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor ...	ม.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/24
	มี.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/4/24
	พ.ค.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	ความสะอาด-กระจก	ฝาครอบแรงดัน-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายข้อต่อดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	รวม	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor ...	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/5/24
	มิ.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ส.ค.-24					0	0		0							
	ก.ย.-24					0	0		0							
	ต.ค.-24					0	0		0							
	พ.ย.-24					0	0		0							
	ธ.ค.-24					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	สายดามสาย-กระบ	ฝาครอบเครื่อง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายเคเบิลดับเพลิง	ถังดับเพลิงดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรกร	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สาย-ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor/9	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							


/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่ใช้



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2024



รหัส St...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	สายดามสาย-กระบ	ฝาครอบเครื่อง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายเคเบิลดับเพลิง	ถังดับเพลิงดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรกร	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สาย-ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 25 - 48 Building B Floor/9	ม.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/1/24
	ก.พ.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/24
	มี.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/3/24
	เม.ย.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/4/24
	พ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/5/24
	ธ.ค.-24	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/6/24
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							
	ก.ค.-24					0	0		0							



/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่ใช้


เอกสารแนบที่ 6

แผนฉุกเฉิน

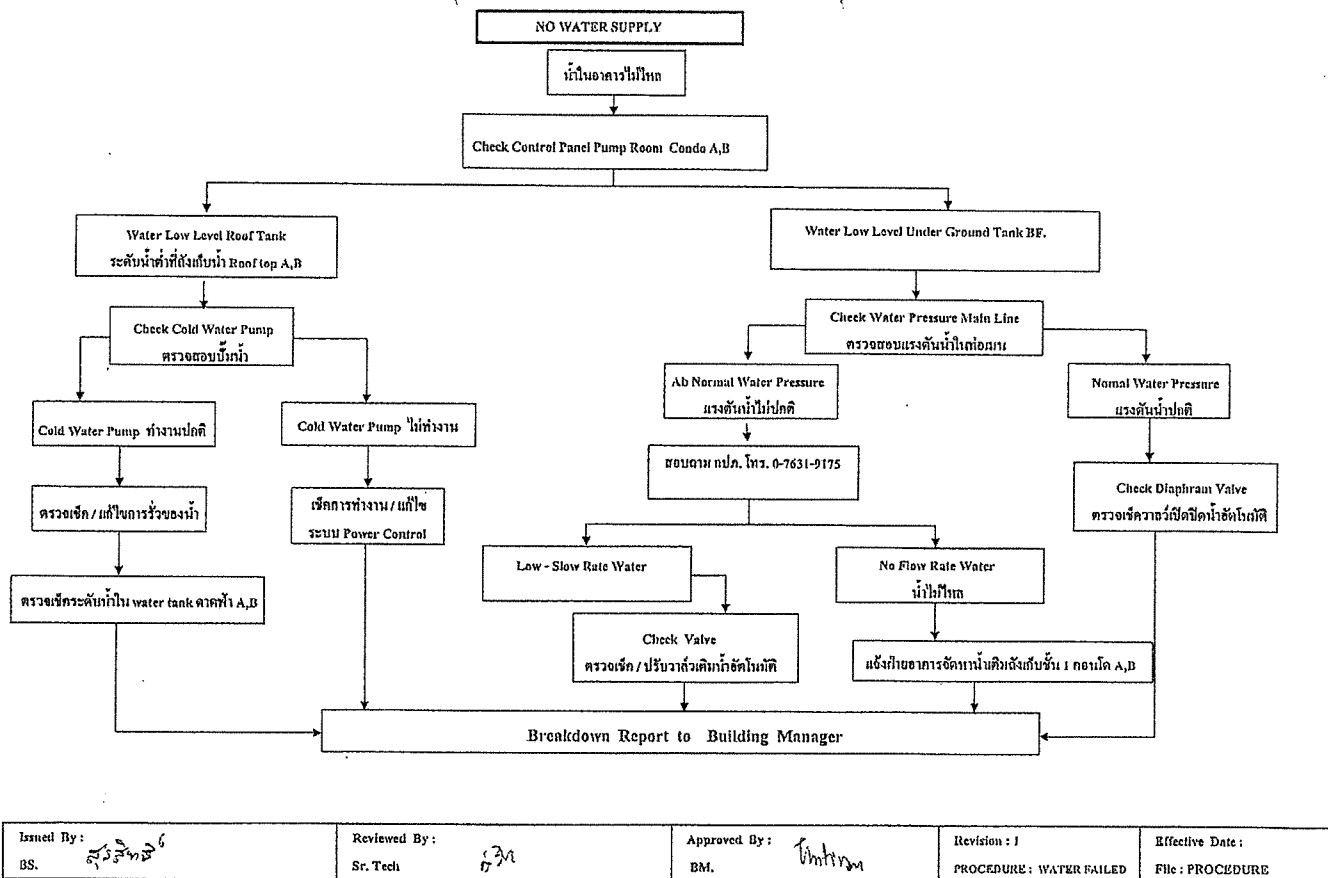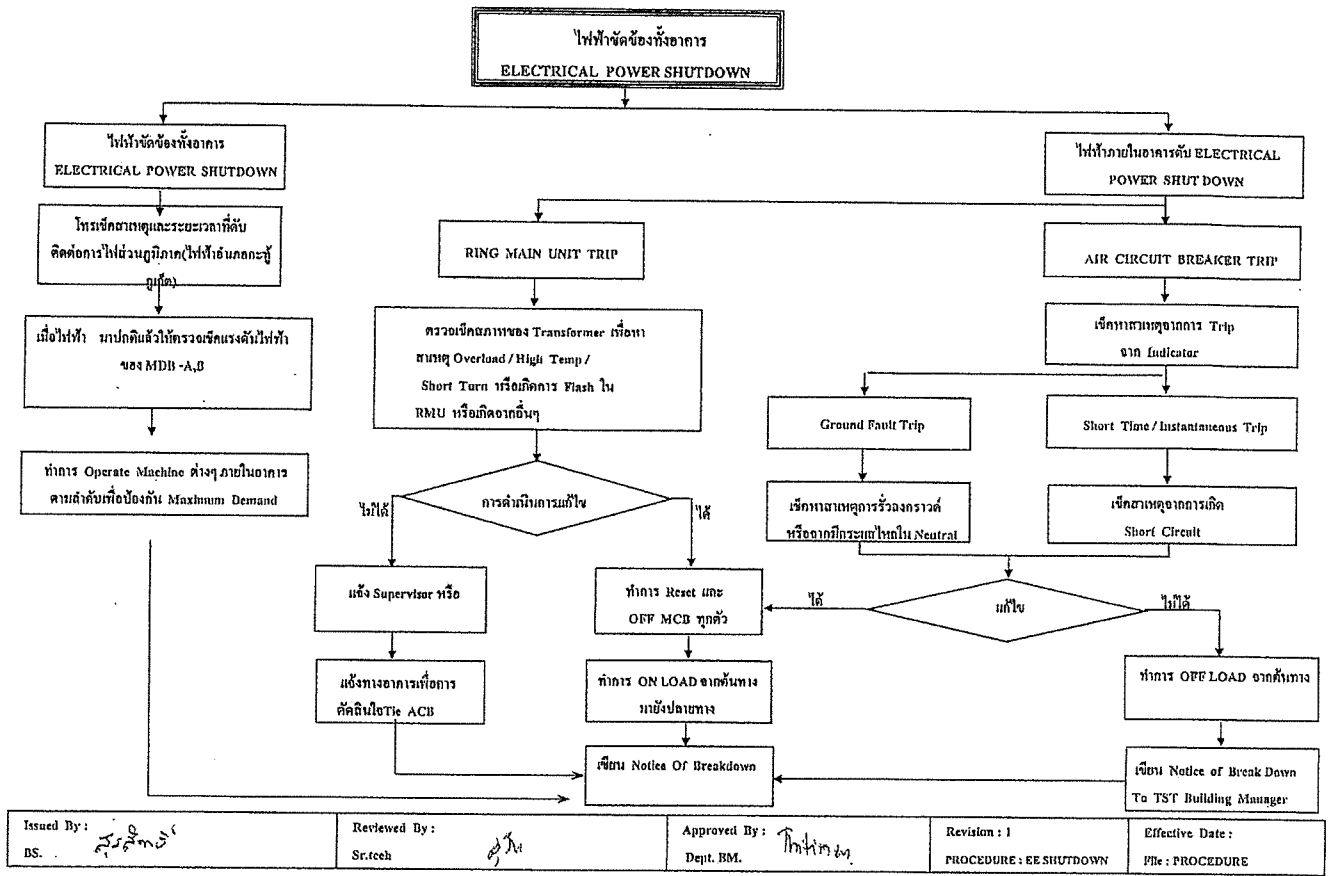


BUILDING AUTOMATION SYSTEM FAILED

(การขัดข้องของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ)

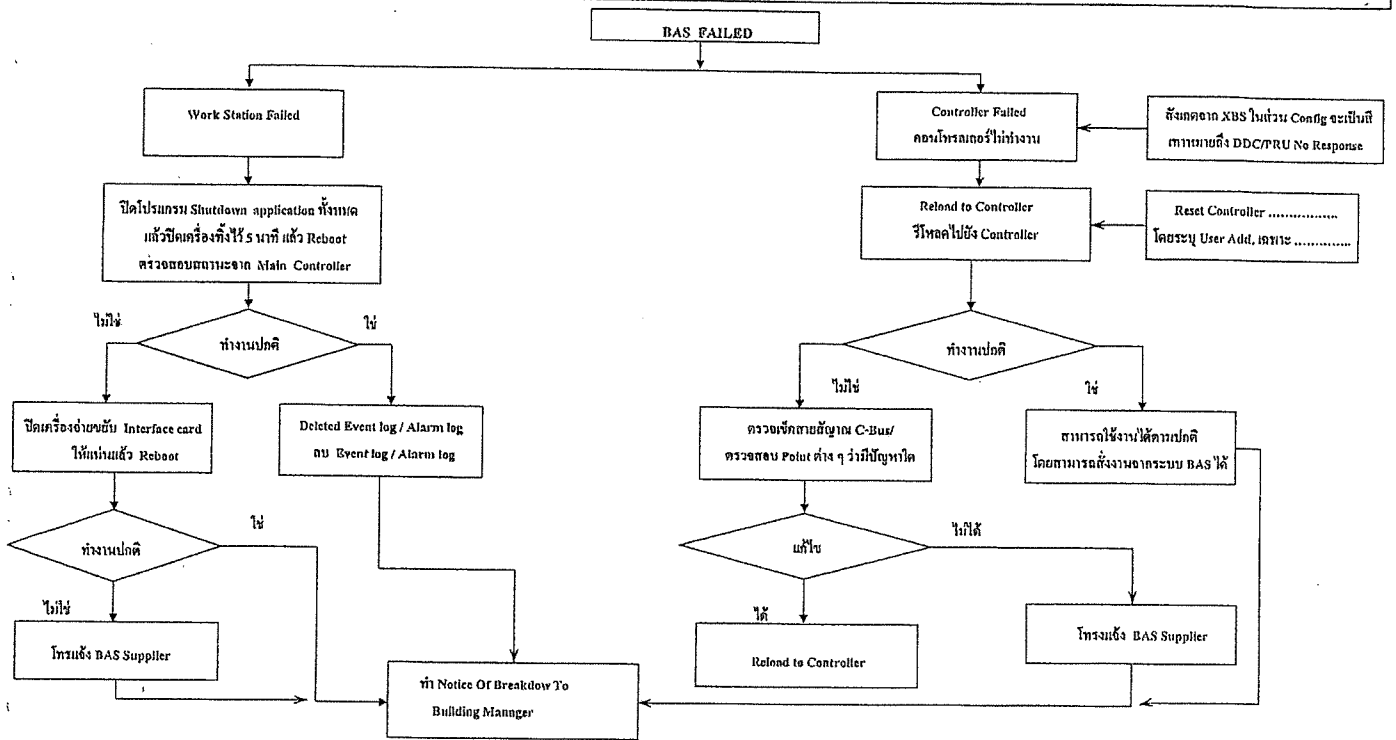


Issued By : BS. <i>ศิริลักษณ์</i>	Reviewed By : Sr. Tech <i>ศิริลักษณ์</i>	Approved By : BM. <i>Thitimon</i>	Revision : 1 PROCEDURE : BAS FAILED	Effective Date : File : PROCEDURE
--------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--------------------------------------

EMERGENCY PROCEDURE PIPING LEAK

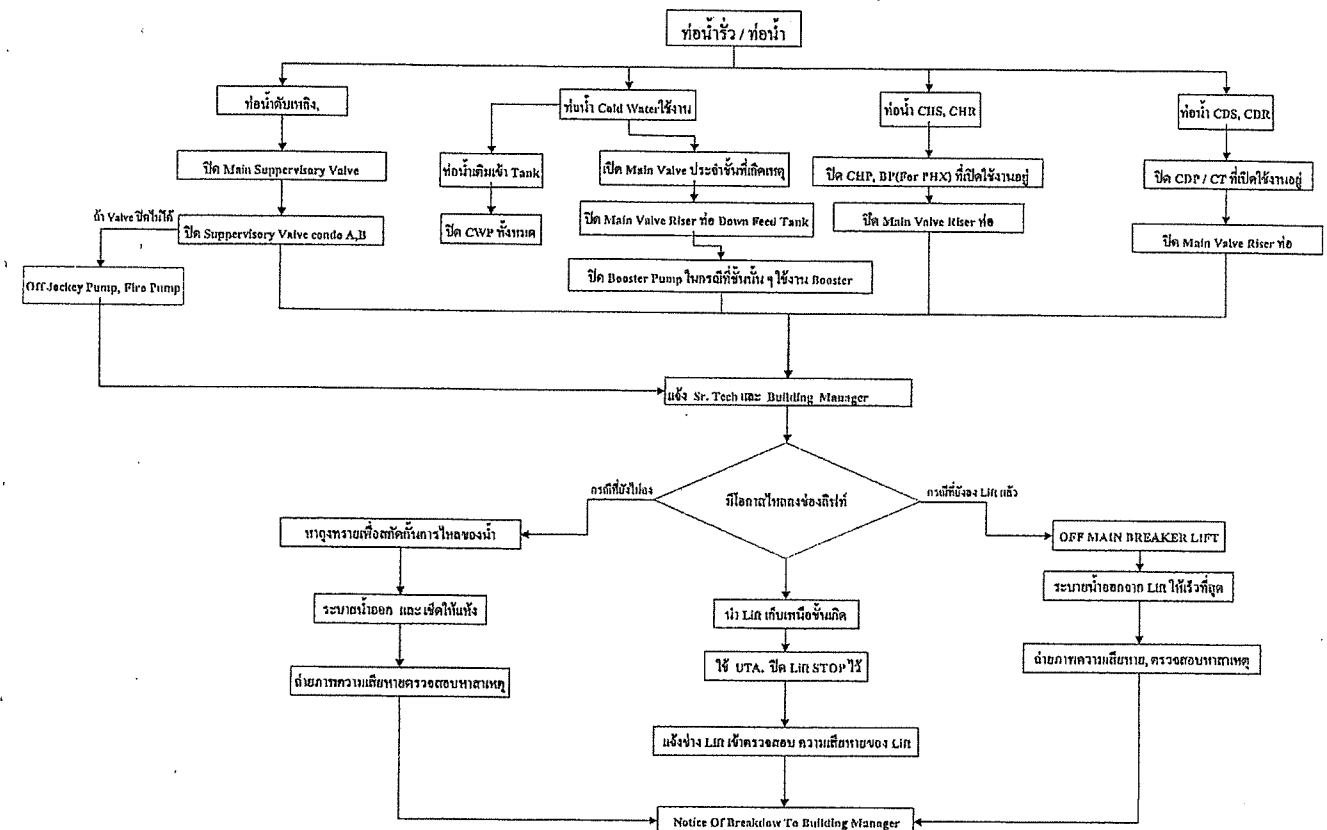


Issued By : BS. <i>ศิริลักษณ์</i>	Reviewed By : Sr. Tech <i>ศิริลักษณ์</i>	Approved By : BM. <i>Thitimon</i>	Revision : 1 PROCEDURE : PIPING LEAK	Effective Date : File : PROCEDURE
--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------

ขั้นตอนการส่งแบบตักแต่งพื้นที่เข้า

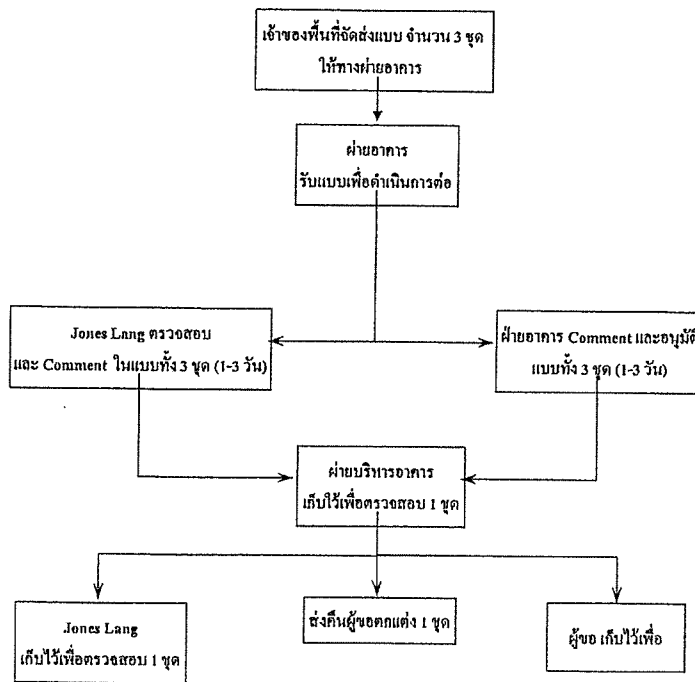



Issued By : <i>ศิริวิทย์</i> Site Supervisor	Reviewed By : <i>ศิริวิทย์</i> Site Engineering	Approved By : <i>พิทักษ์</i> Dept. Manager	Revision : 1 PROCEDURE : As-Built	Effective Date : File : PROCEDURE
---	--	---	--------------------------------------	--------------------------------------



EMERGENCY PROCEDURE GAS LEAK

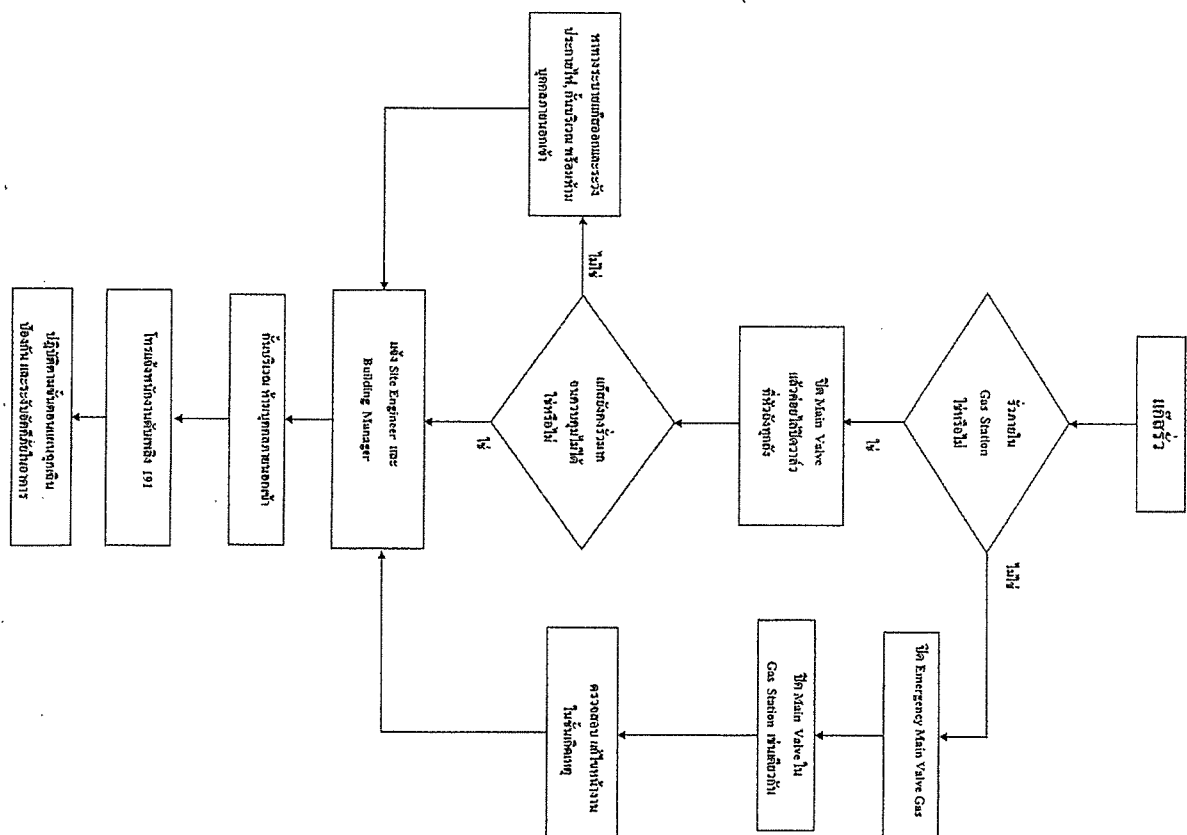

Issued By : <i>ศิริวิทย์</i> Site Engineering	Reviewed By : <i>ศิริวิทย์</i> Site Engineering	Approved By : <i>พิทักษ์</i> Dept. Manager	Revision : 1 PROCEDURE : GAS LEAK	Effective Date : File : PROCEDURE
--	--	---	--------------------------------------	--------------------------------------

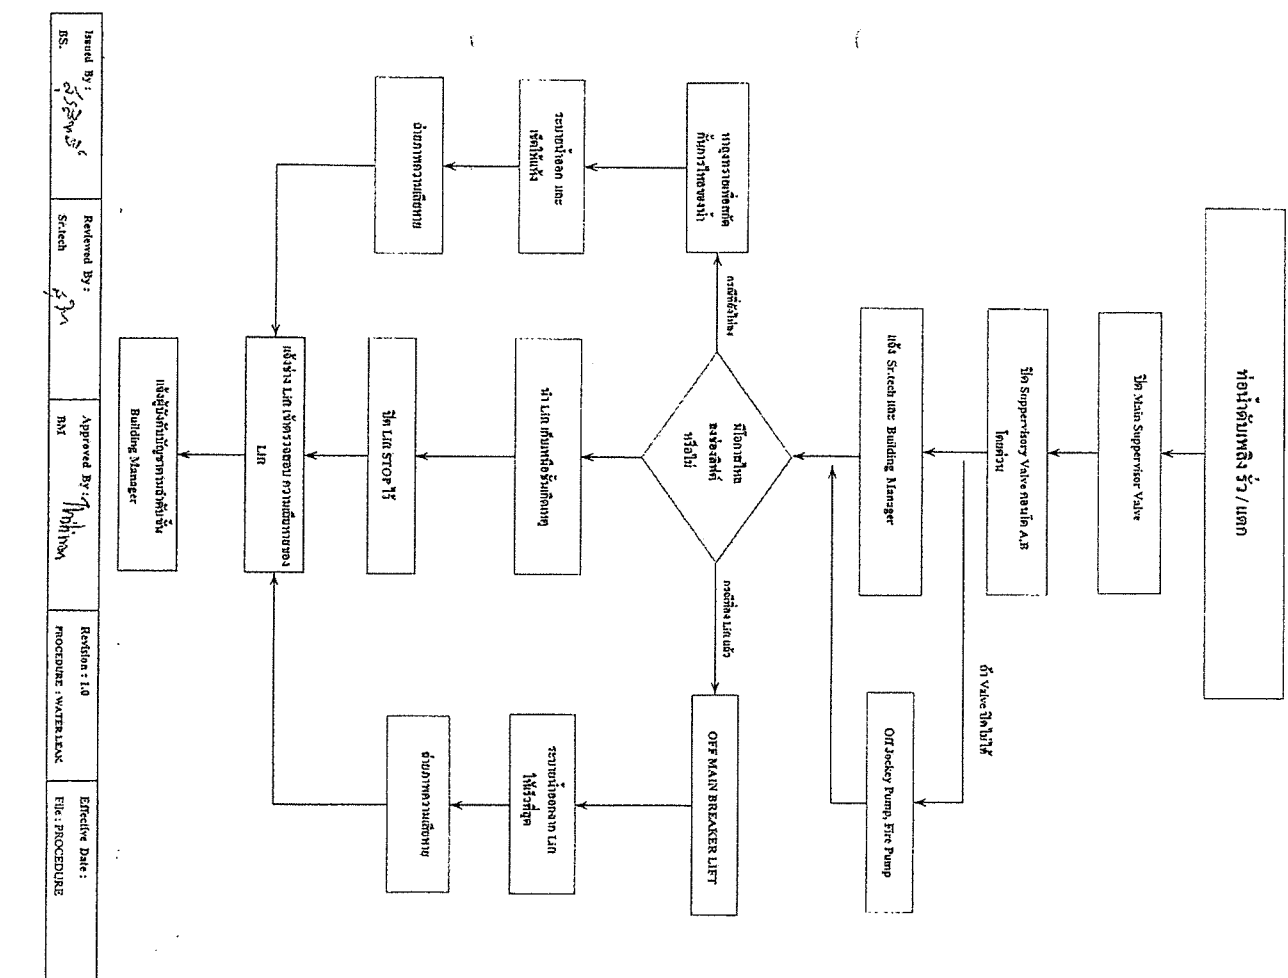

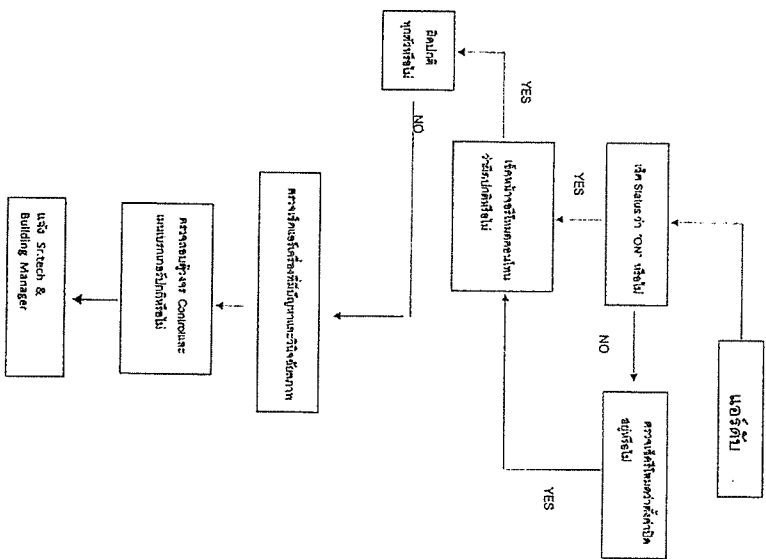

Issued By: 	Reviewed By: 	Approved By: 	Revision: 1	Effective Date:
BS	System	BK	PROCEDURE : Air Handling	File : Procedure

เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบกล่องวงจรปิด

BUILDING : Dando mine. D				Ref No : JLL-PM-EE-017/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)				Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : DVR 05				TYPE OF MAINTENANCE	
LOCATION : Cando B MPD Room FL.1				M	Y
TASK DESCRIPTION				M	Y
NO.	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks	
1	Q	-	N		
2	Q	-	N		
3	Q	-	N		
4	Q	-	N		
5	H	-	N		
no. 01	Location	Location			
no. 02	Location	Location			
no. 03	Location	Location			
no. 04	Location	Location			
no. 05	Location	Location			
no. 06	Location	Location			
no. 07	Location	Location			
no. 08	Location	Location			
no. 09	Location	Location			
no. 10	Location	Location			
no. 11	Location	Location			
no. 12	Location	Location			
no. 13	Location	Location			
no. 14	Location	Location			
no. 15	Location	Location			
no. 16	Location	Location			
no. 17	Location	Location			
no. 18	Location	Location			
no. 19	Location	Location			
no. 20	Location	Location			
no. 21	Location	Location			
no. 22	Location	Location			
no. 23	Location	Location			
no. 24	Location	Location			
no. 25	Location	Location			
no. 26	Location	Location			
no. 27	Location	Location			
no. 28	Location	Location			
no. 29	Location	Location			
no. 30	Location	Location			



BUILDING : Dando mine. D				Ref No : JLL-PM-EE-017/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)				Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : DVR 06				TYPE OF MAINTENANCE	
LOCATION : Cando B MPD Room FL.1				M	Y
TASK DESCRIPTION				M	Y
NO.	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks	
1	Q	-	N		
2	Q	-	N		
3	Q	-	N		
4	Q	-	N		
5	H	-	N		
no. 01	Location	Location			
no. 02	Location	Location			
no. 03	Location	Location			
no. 04	Location	Location			
no. 05	Location	Location			
no. 06	Location	Location			
no. 07	Location	Location			
no. 08	Location	Location			
no. 09	Location	Location			
no. 10	Location	Location			
no. 11	Location	Location			
no. 12	Location	Location			
no. 13	Location	Location			
no. 14	Location	Location			
no. 15	Location	Location			
no. 16	Location	Location			
no. 17	Location	Location			
no. 18	Location	Location			
no. 19	Location	Location			
no. 20	Location	Location			
no. 21	Location	Location			
no. 22	Location	Location			
no. 23	Location	Location			
no. 24	Location	Location			
no. 25	Location	Location			
no. 26	Location	Location			
no. 27	Location	Location			
no. 28	Location	Location			
no. 29	Location	Location			
no. 30	Location	Location			



เอกสารแนบที่ 8

บันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำ

JLL		Bldg : Grande Mne Condominium Jettie Person		Service Swimming Pool		2021														
Date		Time		Water Test		Pool Filter # 1		Pool Filter # 2		Pool Filter # 3		Pool Filter # 4		Pool Filter # 5						
DAY	Time	Time	Water Test		Press.	Chasing	Status		Press.	Chasing	Status		Press.	Chasing	Status		Press.	Chasing	Status	
			PH	Cl			N	AB			N	AB			N	AB			N	AB
1	10.15		7.2	3.0	2		N		4		N		5		N		10		N	
2	10.15	10.50	7.2	3.0	2		N		4		N		6		N		11		N	
3	10.15	10.40	7.2	3.0	2		N		4		N		9		N		12		N	
4	10.15	10.00	7.2	3.0	2		N		5		N		10		N		13		N	
5	10.15	11.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
6	09.55	10.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
7	09.20	11.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
8	08.24	09.20	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
9	09.15	10.50	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
10	10.05	11.20	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
11	10.45	11.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
12	09.40	11.40	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
13	09.00	11.20	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
14	09.10	11.40	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
15	09.50	11.30	7.2	3.0	2		N	AB	2		N		2		N		2		N	
16	11.55	12.00	7.2	1.5	2		N	AB	2		N		2		N		2		N	
17	10.50	11.30	7.2	1.5	2		N	AB	2		N		4		N		10		N	
18	10.30	11.50	7.2	3.0	2		N	AB	2		N		4		N		11		N	
19	10.00	11.00	6.8	1.5	2		N	AB	2		N		2		N		2		N	
20	09.40	10.00	6.8	1.5	2		N	AB	2		N		2		N		2		N	
21	09.10	11.20	6.8	1.0	2		N	AB	2		N		2		N		10		N	
22	09.00	09.50	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
23	10.20	11.15	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
24	10.10	11.00	7.2	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N	
25	10.10	11.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
26	09.20	10.40	6.8	3.0	2		N		2		N		2		N		6		N	
27	09.50	11.00	6.8	3.0	2		N		2		N		4		N		10		N	
28	09.20	10.00	6.8	3.0	2		N		2		N		2		N		8		N	
29	09.10	10.20	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N	
30																				
31																				

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Al : Auto

Standard Potential of hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6

Ma : Manual

N = Normal

AB = Abnormal

AB 10.15 10.50 10.50

				Building : Doreen Mino Condominium Jettie Person																		
Service Swimming Pool																						
2018																						
DAY	Pool Pump # 1					Pool Pump # 2					Pool Pump # 3				Pool Pump # 4				Pool Pump # 5			
	Function				Status	Function				Status	Function				Status	Function				Status		
	Au		Ma			Au		Ma			Au		Ma			Au		Ma				
	On	Off	On	Off		On	Off	On	Off		On	Off	On	Off		On	Off	On	Off			
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Al : Auto

Standard Potential of hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6

Ma : Manual

N = Normal

AB = Abnormal

		JLL		Building : Decond Mee Concomblem Jirats Person		2022-1		2014								
				Service Sizing Pool												
DMVY	Time		Water Test		Pool Filter # 1		Pool Filter # 2		Pool Filter # 3		Pool Filter # 4		Pool Filter # 5			
	In	Out	PH	CL	Press.	Cleaning	Status	Press.	Cleaning	Status	Press.	Cleaning	Status	Press.	Cleaning	Status
							N			AB			N			AB
1	10.00	11.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	3		N
2	11.00	11.30	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	4		N
3	10.18	10.40	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	5		N
4	09.40	10.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	10		N
5	09.10	10.00	7.2	1.5	2		N	2		N	2		N	10		N
6	08.00	09.00	7.2	1.5	2		N	2		N	2		N	6		N
7	08.35	09.45	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	10		N
8	09.16	10.30	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	11		N
9	09.30	10.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	12		N
10	10.06	11.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	14		N
11	08.10	10.00	6.8	3.0	2		N	2		N	2		N	13		N
12	09.45	10.30	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	2		N
13	10.08	11.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	2		N
14	10.15	10.50	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	6		N
15	10.55	10.55	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	12		N
16	10.30	10.45	7.2	1.5	2		N	2		N	2		N	14		N
17	09.00	10.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	12		N
18	09.00	11.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	2		N
19	09.00	11.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	6		N
20	09.40	10.30	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	8		N
21	09.30	10.30	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	11		N
22	11.00	11.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	18		N
23	10.00	11.00	7.2	1.5	2		N	2		N	2		N	4		N
24	10.55	10.40	7.2	1.5	2		N	2		N	2		N	4		N
25	10.40	11.10	7.2	1.0	2		N	2		N	2		N	10		N
26	09.00	09.30	7.2	0.5	2		N	2		N	2		N	6		N
27	09.00	10.40	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	12		N
28	09.10	11.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	14		N
29	09.45	10.45	7.2	1.5	2		N	2		N	2		N	2		N
30	10.25	11.00	6.9	3.0	2		N	2		N	2		N	2		N
31	10.31	11.00	7.2	3.0	2		N	2		N	2		N	2		N

Note :
 Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
 Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6
 N = Normal
 AB = Ab-normal
 At : Auto
 Ma : Manual

Building : Gedung Lantai Gedung Kantor Jilfas Pervon

Service Sizing Pool

2022-1
2014

DMVY	Pool Pump # 1						Pool Pump # 2						Pool Pump # 3						Pool Pump # 4						Pool Pump # 5					
	Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status	
	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB
	On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off		
1					N					N																				
2					N					N																				
3					N					N																				
4					N					N																				
5					N					N																				
6					N					N																				
7					N					N																				
8					N					N																				
9					N					N																				
10					N					N																				
11					N					N																				
12					N					N																				
13					N					N																				
14					N					N																				
15					N					N																				
16					N					N																				
17					N					N																				
18					N					N																				
19					N					N																				
20					N					N																				
21					N					N																				
22					N					N																				
23					N					N																				
24					N					N																				
25					N					N																				
26					N					N																				
27					N					N																				
28					N					N																				
29					N					N																				
30					N					N																				
31					N					N																				

Note :
 Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
 Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6
 N = Normal
 AB = Ab-normal
 At : Auto
 Ma : Manual
 * 17/19/24 ปีงบประมาณที่ 4 แผนกจัดตั้งขึ้นจาก ปีงบประมาณเป็น

