

Tax.ID 0835552018691



**ใบรายงาน Service & Maintenance**

| ใบรายงาน Service & Maintenance                                      |  | เลขที่ _____                          |
|---|--|---------------------------------------|
| ชื่อลูกค้า <u>KATA SEA BREEZE</u>                                   |  | วันที่ <u>25 ธ.ค. 67.</u>             |
| ที่อยู่ _____   | โทร _____                              | แจ้งซ่อมวันที่ _____                  |
| ติดต่อ _____  |  | แฟกซ์ _____                           |
| ประเภทสินค้า <u>Fire Alarm</u>                                      | <input type="checkbox"/> ระบบรับประกัน | <input type="checkbox"/> หมดรับประกัน |
| <b>อาการที่แจ้ง</b>   |  |                                       |
| # รีบพลัส Trouble 2 จุด FCM สีแดง 5 แล F2M สีดำ 4.<br>No Answer.    |  |                                       |
| # แจ้งมาโปรแกรม LMC แจ้งให้ทราบ wifi สัญญาณไม่ดี.                   |  |                                       |
| <b>ผลการตรวจสอบแก้ไข</b>  |  |                                       |
| # สีดำ 5 ข้อทำการเปลี่ยน cable loop สีดำ Model P และแก้ LMC FCM 005 |  |                                       |
| # สีดำ 4. ข้อทำการเปลี่ยน F2M 028                                   |  |                                       |
| # LMC แจ้งตามงวดการ: wifi สัญญาณดีขึ้น.                             |  |                                       |
| <b>วิธีการแก้ไข</b>   |  |                                       |
| <b>หมายเหตุ</b>   |  |                                       |
| <input type="checkbox"/> ค่าบริการ _____ บาท                        | _____                                  |                                       |
| <input type="checkbox"/> ค่าอุปกรณ์ _____ บาท                       | <u>  /  /  </u>                        |                                       |
| <input type="checkbox"/> รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม                         | ผู้รับเงิน                             |                                       |
| ลงชื่อ <u>[Signature] &lt;ทนาย&gt;</u>                              | ลงชื่อ <u>พงศ์พัชร ศรีประเสริฐ</u>     |                                       |
| <u>  /  /  </u>   | <u>25/3/67.</u>                        |                                       |
| ลูกค้า  | ช่างเทคนิค                             |                                       |
| เริ่มเวลา _____ น. เลิกงาน _____ น.                                 |  |                                       |

## ใบรายงาน Service & Maintenance

|   |  |
|---|--|
| ชื่อลูกค้า <u>SAHA - Saha Power</u>   | เลขที่ <u>                    </u>   |
| ที่อยู่ <u>SAHA</u>   | วันที่ <u>25/4/2567</u>  |
| ติดต่อ <u>                    </u> โทร <u>                    </u>  | แฟกซ์ <u>                    </u>  |
| ประเภทสินค้า <u>fire alarm system</u>   | <input type="checkbox"/> ระบุรับประกัน <input type="checkbox"/> หมดรับประกัน |
| อาการที่แจ้ง  |  |
| - Ground fault loop 2   |  |
| - TBL Rm 3119 H1/BLD 3 NoAnswer.  |  |
| ผลการตรวจสอบแก้ไข ตรวจสอบ Loop 2 ตรวจสอบ Manual 042   |  |
| ตรวจสอบ Loop 1/1007 ตรวจสอบ Loop 2 ยืนยัน RM 3119   |  |
| - ตรวจสอบ Smoke Rm 3119 ตรวจสอบ   |  |
| - ตรวจสอบ FCM ตรวจสอบ 1 ยืนยัน ตรวจสอบ Smoke Rm   |  |
| วิธีการแก้ไข - ตรวจสอบ Loop 2 ตรวจสอบ Smoke Rm  |  |
| - ตรวจสอบ Smoke Rm 3119 ตรวจสอบ   |  |
| หมายเหตุ - เปลี่ยน FCM = 1 ตัว , JSC = 1 ตัว , Smoke 1 ตัว  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> ค่าบริการ <u>                    </u> บาท<br/> <input type="checkbox"/> ค่าอุปกรณ์ <u>                    </u> บาท<br/> <input type="checkbox"/> รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม </div> <div style="text-align: right;"> <u>                    </u><br/> <u>11</u><br/> <b>ผู้รับเงิน</b> </div> </div> |  |
| ลงชื่อ <u>(Signature)</u>   | ลงชื่อ <u>(Signature)</u>  |
| <u>11</u><br>ลูกค้า   | <u>25/4/67</u><br>ช่างเทคนิค   |
| เริ่มเวลา <u>13.48</u> น. เลิกงาน <u>16.57</u> น.   |  |

## ใบรายงาน Service & Maintenance

|   |  |
|---|--|
| ชื่อลูกค้า <u>Manca</u>   | เลขที่ <u>04/6/67</u>  |
| ที่อยู่ <u>Manca</u>  | วันที่ <u>24/6/67</u>  |
| ชื่อคน <u>Line Man</u> โทร <u>                    </u>  | แจ้งซ่อมวันที่ <u>                    </u>   |
| ประเภทสินค้า <u>Line Man</u>  | <input type="checkbox"/> ระบุรับประกัน <input type="checkbox"/> หมดรับประกัน   |
| อาการที่แจ้ง <u>Check Fire Alarm</u>  |  |
|   |  |
|   |  |
| ผลการตรวจสอบแก้ไข <u>ตรวจสอบที่ Manca ที่ Sea Sky Conference</u><br><u>ชั้น 5 ของ หรือจาก Line Man</u> <u>ตรวจสอบที่ Smoke 45 หรือ Sea Sky</u><br><u>จาก 67, 66, หรือ 65 หรือ 64.</u> |  |
|   |  |
|   |  |
| หมายเหตุ <u>Smoke หรือ Sea Sky หรืออุปกรณ์ตัว Trouble Dual Address</u><br><u>ตัวอื่น หรือ Smoke หรือ</u>  |  |
|   |  |
| หมายเหตุ <u>จากที่ตัวในตู้ Manca ในห้อง 405 หรือ Smoke ในห้อง 4401</u><br><u>หรือ 4408 ไม่พบอุปกรณ์</u>   |  |
|   |  |
| <input type="checkbox"/> ค่าบริการ <u>                    </u> บาท  | <input type="checkbox"/> ค่าอุปกรณ์ <u>                    </u> บาท  |
| <input type="checkbox"/> รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม   | ผู้รับเงิน <u>                    </u>   |
| ลงชื่อ <u></u><br><u>24/6/67</u><br>ลูกค้า   | ลงชื่อ <u></u><br><u>24/6/67</u><br>ช่างเทคนิค |
| เริ่มเวลา <u>12.50</u> น. เลิกงาน <u>14.10</u> น.   |  |

## ใบรายงาน Service & Maintenance


|  |  |
|--|--|
| ชื่อลูกค้า <u>ร้าน LMD - 27/6/67</u>   | เลขที่ <u>                    </u>   |
| ที่อยู่ <u>                    </u>  | วันที่ <u>27/6/67</u>  |
| ติดต่อ <u>                    </u> โทร <u>                    </u>   | แจ้งซ่อมวันที่ <u>                    </u>                                   |
| ประเภทสินค้า <u>Fire Alarm 4030</u>  | <input type="checkbox"/> ระบุรับประกัน <input type="checkbox"/> หมดรับประกัน |
| อาการที่แจ้ง <u>จัด LMD 4030-18 LAN</u>  |  |
| ผลการตรวจสอบแก้ไข <u>เช็คเครื่องจัด LMD 4030-18 LAN พบ Ring Line ในตู้ตู้<br/>ใส่สาย 4030 No. (6) 18/6/67 ลูกค้าแจ้งว่าเครื่องไม่ทำงาน</u>   |  |
| วิธีการแก้ไข <u>                    </u>   |  |
| หมายเหตุ <u>                    </u>   |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> ค่าบริการ <u>                    </u> บาท<br/> <input type="checkbox"/> ค่าอุปกรณ์ <u>                    </u> บาท<br/> <input type="checkbox"/> รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม </div> <div style="text-align: right;"> <u>                    </u><br/> <u>11</u><br/> <u>                    </u><br/> <u>                    </u> </div> </div> |  |
| ลงชื่อ <u>(Signature) 11</u>   | ลงชื่อ <u>(Signature) 27/6/67</u>  |
| ลูกค้า   | ช่างเทคนิค   |
| เริ่มเวลา <u>11:08</u> น. เลิกงาน <u>11:21</u> น.  |  |





# PMที่จับควั่นในห้องพัก

Action BY : บอย

Date : 14-06-2024

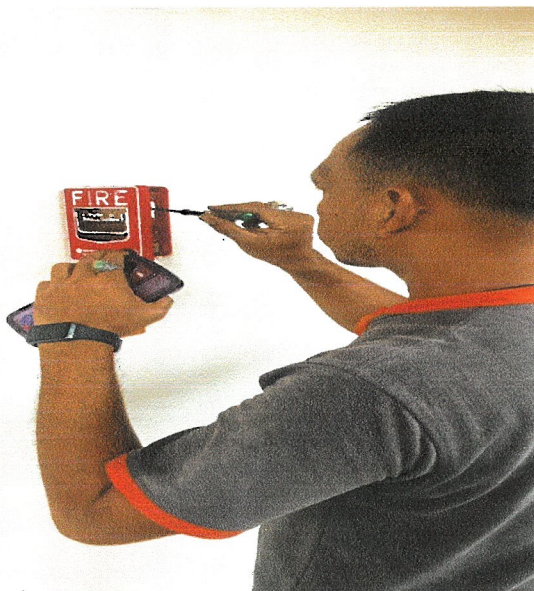
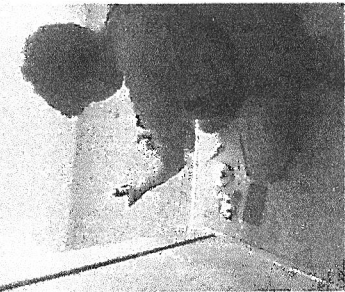
| No. | Location   | Time        | Open Door |  | smoke detector |    | Pull station |    | Bell   |    | Fire Control |    | Remake     |
|-----|--|-------------|-----------|--|----------------|----|--------------|----|--------|----|--------------|----|------------|
|     |  |             | By        |  | Status         | By | Status       | By | Status | By | Status       | By |            |
| 1   |   | 15.00-16.00 | HK        |  | ✓              | EN | ✓            | EN | ✓      | EN | ✓            | EN | ไม่มีกลิ่น |
| 2   |  | 15.00-16.00 | HK        |  | ✓              | EN | ✓            | EN | ✓      | EN | ✓            | EN | ไม่มีกลิ่น |

Remarks : ..... Test Smoke detector Room 1309,3419.....

Acknowledge.....

Date .....

Acknowledge.....

Date .....

Chief Engineer

Resort Manager

Kata Sea Breeze Resort

Engineer Depastment

Record Cleaning the Smoke detector

Kata Sea Breeze  
Resort Phuket

|                   |                                    |                                    |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Date. 17-6-67     | Record Cleaning the Smoke detector | PM.by. 1108                        |
| From Date. 1-6-67 | To Date. 30-6-67                   | Chief Engineer. <i>[Signature]</i> |



| Room |   | Room |   | Room |   | Room |   | Room |   | Room |   |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| 1101 | / | 2101 | / | 3119 | / | 4201 | / | 5201 | / | 5415 | / |
| 1102 | / | 2102 | / | 3120 | / | 4202 | / | 5202 | / | 5416 | / |
| 1103 | / | 2103 | / | 3121 | / | 4203 | / | 5203 | / | 5417 | / |
| 1104 | / | 2104 | / | 3201 | / | 4204 | / | 5204 | / | 5418 | / |
| 1105 | / | 2105 | / | 3202 | / | 4205 | / | 5205 | / | 5419 | / |
| 1106 | / | 2106 | / | 3203 | / | 4206 | / | 5206 | / | 5420 | / |
| 1107 | / | 2107 | / | 3204 | / | 4207 | / | 5207 | / | 5421 | / |
| 1108 | / | 2108 | / | 3205 | / | 4208 | / | 5208 | / | 5422 | / |
| 1201 | / | 2109 | / | 3206 | / | 4209 | / | 5209 | / | 5423 | / |
| 1202 | / | 2201 | / | 3207 | / | 4210 | / | 5210 | / | 5424 | / |
| 1203 | / | 2202 | / | 3208 | / | 4211 | / | 5211 | / | 5501 | / |
| 1204 | / | 2203 | / | 3209 | / | 4212 | / | 5212 | / | 5502 | / |
| 1205 | / | 2204 | / | 3210 | / | 4214 | / | 5214 | / | 5503 | / |
| 1206 | / | 2205 | / | 3211 | / | 4301 | / | 5215 | / | 5504 | / |
| 1207 | / | 2206 | / | 3212 | / | 4302 | / | 5216 | / | 5505 | / |
| 1208 | / | 2207 | / | 3214 | / | 4303 | / | 5217 | / | 5506 | / |
| 1209 | / | 2208 | / | 3215 | / | 4304 | / | 5218 | / | 5507 | / |
| 1210 | / | 2209 | / | 3216 | / | 4305 | / | 5219 | / | 5508 | / |
| 1211 | / | 2210 | / | 3217 | / | 4306 | / | 5220 | / | 5509 | / |
| 1212 | / | 2211 | / | 3218 | / | 4307 | / | 5221 | / | 5510 | / |
| 1214 | / | 2301 | / | 3219 | / | 4308 | / | 5222 | / | 5511 | / |
| 1215 | / | 2302 | / | 3220 | / | 4309 | / | 5223 | / | 5512 | / |
| 1216 | / | 2303 | / | 3221 | / | 4310 | / | 5224 | / | 5514 | / |
| 1217 | / | 2303 | / | 3301 | / | 4311 | / | 5301 | / | 5515 | / |
| 1218 | / | 2304 | / | 3302 | / | 4312 | / | 5302 | / | 5516 | / |
| 1301 | / | 2305 | / | 3303 | / | 4314 | / | 5303 | / | 5517 | / |
| 1302 | / | 2306 | / | 3304 | / | 4401 | / | 5304 | / | 5518 | / |
| 1303 | / | 2307 | / | 3305 | / | 4402 | / | 5305 | / | 5519 | / |
| 1304 | / | 2308 | / | 3306 | / | 4403 | / | 5306 | / | 5520 | / |
| 1305 | / | 2309 | / | 3307 | / | 4404 | / | 5307 | / | 5521 | / |
| 1306 | / | 2310 | / | 3308 | / | 4405 | / | 5308 | / | 5522 | / |
| 1307 | / | 2311 | / | 3309 | / | 4406 | / | 5309 | / | 5523 | / |
| 1308 | / | 2401 | / | 3310 | / | 4407 | / | 5310 | / | 5524 | / |
| 1309 | / | 2402 | / | 3311 | / | 4408 | / | 5311 | / |      |   |
| 1310 | / | 2403 | / | 3312 | / | 4409 | / | 5312 | / |      |   |
| 1311 | / | 2404 | / | 3314 | / | 4410 | / | 5314 | / |      |   |
| 1312 | / | 2405 | / | 3315 | / | 4411 | / | 5315 | / |      |   |
| 1314 | / | 2406 | / | 3316 | / | 4412 | / | 5316 | / |      |   |
| 1315 | / | 2407 | / | 3317 | / | 4414 | / | 5317 | / |      |   |
| 1316 | / | 2408 | / | 3318 | / | 5101 | / | 5318 | / |      |   |
| 1317 | / | 2409 | / | 3319 | / | 5102 | / | 5319 | / |      |   |
| 1318 | / | 2410 | / | 3320 | / | 5103 | / | 5320 | / |      |   |
| 1401 | / | 2411 | / | 3321 | / | 5104 | / | 5321 | / |      |   |
| 1402 | / | 3101 | / | 3401 | / | 5105 | / | 5322 | / |      |   |
| 1403 | / | 3102 | / | 3402 | / | 5106 | / | 5323 | / |      |   |
| 1404 | / | 3103 | / | 3403 | / | 5107 | / | 5324 | / |      |   |
| 1405 | / | 3104 | / | 3404 | / | 5108 | / | 5401 | / |      |   |
| 1406 | / | 3105 | / | 3405 | / | 5109 | / | 5402 | / |      |   |
| 1407 | / | 3106 | / | 3406 | / | 5110 | / | 5403 | / |      |   |
| 1408 | / | 3107 | / | 3407 | / | 5111 | / | 5404 | / |      |   |
| 1409 | / | 3108 | / | 3408 | / | 5112 | / | 5405 | / |      |   |
| 1410 | / | 3109 | / | 3409 | / | 5114 | / | 5406 | / |      |   |
| 1411 | / | 3110 | / | 3410 | / | 5115 | / | 5407 | / |      |   |
| 1412 | / | 3111 | / | 3411 | / | 5116 | / | 5408 | / |      |   |
| 1414 | / | 3112 | / | 3412 | / | 5117 | / | 5409 | / |      |   |
| 1415 | / | 3114 | / | 3414 | / | 5118 | / | 5410 | / |      |   |
| 1416 | / | 3115 | / | 3415 | / | 5119 | / | 5411 | / |      |   |
| 1417 | / | 3116 | / | 3416 | / | 5120 | / | 5412 | / |      |   |
| 1418 | / | 3117 | / | 3417 | / | 5121 | / | 5414 | / |      |   |
|      |   | 3118 | / | 3418 | / |      |   |      |   |      |   |
|      |   |      |   | 3419 | / |      |   |      |   |      |   |



# PM ถังดับเพลิง

Action BY : หล้าช+ปาล์ม

Date : 19/6/2024

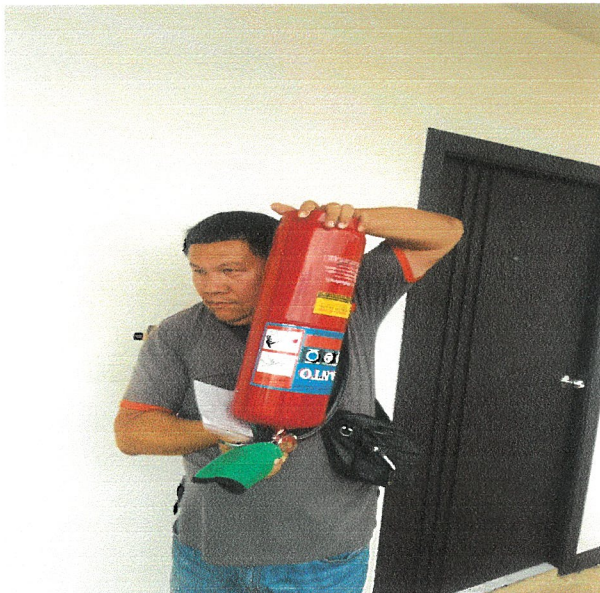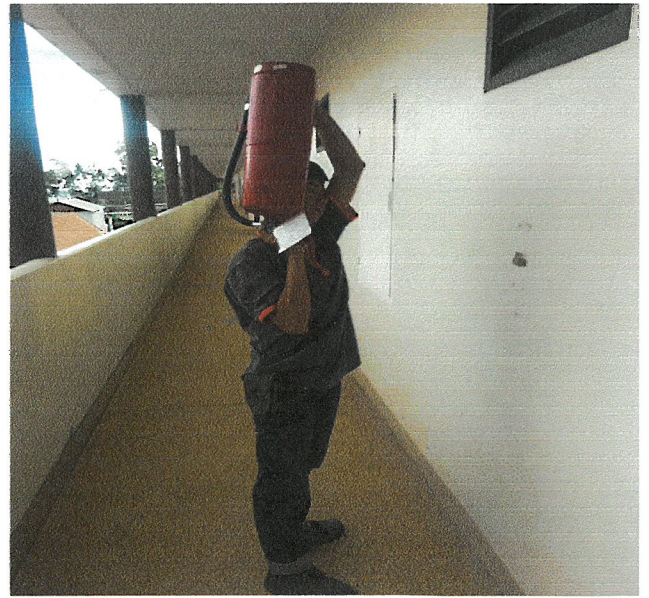




20/04

Date

19/6/17

| Item       | Location            | Detail  | Floor | Brand       | Fire Rating | Model         | CarbonDioxide(คาร์บอนไดออกไซด์) CO2           | NON C.F.C สารทำความเย็น | Seal (ฉลาก) "ปลด" | Pressure "Normal" "ปลด" | Nozzle (หัวฉีด) "ปลด" | Hose/Horn (สายฉีด/ปากแตร) "ปลด" | Shell (ตัวถัง) "ปลด" | Handle (คันบังคับ) "ปลด" | Obstruction Free (ไม่กีดขวาง) "ปลด" | Monthly inspection tag (ใบตรวจรายเดือน) | Remark |
|------------|---------------------|---------|-------|-------------|-------------|---------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------|
| Building 1 |                     |         |       |             |             |               |   |                         |                   |                         |                       |                                 |                      |                          |                                     |   |        |
| 1          | Corridor 1101       |         | 1     | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 2          | Corridor 1106       |         | 1     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 3          | W. Lobby            |         | 1     | SANTO       | CO2         | ST10CD        |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 4          | Accounting bathroom |         | 1     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 5          | Face Lift 1         |         | 1     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
|            | Fire Hose Cabin     | 1.5*30M |       | FIRE KILLER | 150 Psi     |               |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 6          | Lobby (Moment)      |         | 1     | SANTO       | CO2         | ST 10 CD      |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 7          | HR                  |         | 1     | SANTO       | CO2         | ST 10 CD      |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 8          | Pantry HK Floor 2   |         | 2     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
|            | Fire Hose Cabin     | 1.5*30M |       | FIRE KILLER | 150 Psi     |               |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 9          | Corridor 1205       |         | 2     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 10         | Corridor 1210       |         | 2     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 11         | Corridor 1216       |         | 2     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 12         | Pantry HK Floor 3   |         | 3     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
|            | Fire Hose Cabin     | 1.5*30M |       | FIRE KILLER | 150 Psi     |               |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 13         | Corridor 1305       |         | 3     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 14         | Corridor 1310       |         | 3     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 15         | Corridor 1316       |         | 3     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 16         | Pantry HK Floor 4   |         | 4     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 4.5KGS(10lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
|            | Fire Hose Cabin     | 1.5*30M |       | FIRE KILLER | 150 Psi     |               |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 17         | Corridor 1405       |         | 4     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 18         | Corridor 1410       |         | 4     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
| 19         | Corridor 1416       |         | 4     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs) |   |                         | /                 | /                       | /                     | /                               | /                    | /                        | /                                   | /                                       |        |
|            |                     |         |       |             |             |               | Total, DC.15lbs 14 sat 10lbs 1 sat/CO2. 2 sat |                         |                   |                         |                       |                                 |                      |                          |                                     |   |        |

Acknowledgment  Chief Engineer Or Asst Chief Engineer

Date

ent

Extinguisher (C.Mount) (Check by 10)

|  | Location          | Detail  | Floor | Brand       | Fire Rating | Model           | Carbon Dioxide (คาร์บอนไดออกไซด์) CO2 | NON C.F.C สารทำความเย็น | Seal (ฝา) "ปิด" | Pressure "Normal" ปกติ "ปิด" | Nozzle (หัวฉีด) "ปิด" | Hose/Horn (สายฉีด/ปากฉีด) "ปิด" | Shell (ตัวถัง) "ปิด" | Handle (คันโยก) "ปิด" | Obstruction Free (ไม่มีสิ่งกีดขวาง) | Monthly inspection tag (ใบตรวจสอบรายเดือน) | Remark |
|--|-------------------|---------|-------|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------|
| 1  | Corridor 3101     |         | 1     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 2  | Corridor 3109     |         | 1     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 3  | Corridor 3117     |         | 1     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 4  | Pantry HK Floor 1 |         | 1     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
|  | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M |       | FIRE KILLER | 150 Psi     |                 |                                       |                         |                 |                              |                       |                                 |                      |                       |                                     |  |        |
| 5  | Corridor 3120     |         | 1     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 6  | Corridor 3201     |         | 2     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 7  | Corridor 3206     |         | 2     | SANTO       | 6A-20B      | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 8  | Corridor 3209     |         | 2     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 9  | Pantry HK Floor 2 |         | 2     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 4.5 KGS(10 lbs) |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
|  | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M |       | FIRE KILLER | 150 Psi     |                 |                                       |                         |                 |                              |                       |                                 |                      |                       |                                     |  |        |
| 10   | Corridor 3217     |         | 2     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 11   | Corridor 3220     |         | 2     | FIRE KILLER | 2A-20B      | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 12   | Corridor 3301     |         | 3     | Pyrene      | 2A-2B       | 4.5 KGS(10 lbs) |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 13   | Corridor 3306     |         | 3     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 14   | Corridor 3310     |         | 3     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 15   | Pantry HK Floor 3 |         | 3     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
|  | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M |       | FIRE KILLER | 150 Psi     |                 |                                       |                         |                 |                              |                       |                                 |                      |                       |                                     |  |        |
| 16   | Corridor 3317     |         | 3     | FIRE KILLER | 2A-20B      | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 17   | Corridor 3320     |         | 3     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 18   | Corridor 3401     |         | 4     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 19   | Corridor 3406     |         | 4     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 20   | Corridor 3410     |         | 4     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 21   | Pantry HK Floor 4 |         | 4     | FIRE KILLER | 2A-20B      | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
|  | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M |       | FIRE KILLER | 150 Psi     |                 |                                       |                         |                 |                              |                       |                                 |                      |                       |                                     |  |        |
| 22   | Corridor 3418     |         | 4     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| 23   | Traning room      |         | 4     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15 lbs)   |                                       |                         | /               | /                            | /                     | /                               | /                    | /                     | /                                   | /  |        |
| Total DC.15lbs 21 sat 10lbs 2 sat / NO.CO2 |                   |         |       |             |             |                 |                                       |                         |                 |                              |                       |                                 |                      |                       |                                     |  |        |

Acknowledgment \_\_\_\_\_ Chief Engineer Or Asst Chief Engineer

Date: \_\_\_\_\_


Angushee Ch Mounth

20/09/2021

Check by FM

| Item         | Location               | Detail   | Floor | Brand       | Fire Rating | Model          | CarbonDioxide(คาร์บอน)CO2 | NON C.F.C สารทำความเย็น | Seal (ฉีก) "ปกติ" | Pressure "Normal"แรงดัน"ปกติ" | Nozzle (หัวฉีด) "ปกติ" | Hose/Horn (สายฉีด/ปากแตร) "ปกติ" | Shell (ถัง) "ปกติ" | Handle (คันบังคับ) "ปกติ" | Obstruction Free (ไม่มีสิ่งกีดขวาง) | Monthly inspection tag (ใบตรวจประจำเดือน) | Remark |
|--------------|------------------------|----------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--------|
| Building 2   |                        |          |       |             |             |                |                           |                         |                   |                               |                        |                                  |                    |                           |                                     |   |        |
| 1            | Corridor 2106          |          | 1     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 2            | Pantry HK Floor 1      |          | 1     | FIRE KILLER | 2A-20B      | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
|              | Fire Hose Cabinet      | 38MM*30M |       | UL LISTED   |             | 150 psi        |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 3            | Corridor 2206          |          | 2     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 4            | Pantry HK Floor 2      |          | 2     | Pyrane      | 2A-2B       | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
|              | Fire Hose Cabinet      | 38MM*30M |       | UL LISTED   |             | 150 psi        |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 5            | Corridor 2306          |          | 3     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 6            | Pantry HK Floor 3      |          | 3     | Pyrane      | 2A-2B       | 4.5 KGS(10lbs) |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
|              | Fire Hose Cabinet      | 38MM*30M |       | UL LISTED   |             | 150 psi        |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 7            | Corridor 2406          |          | 4     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 8            | Pantry HK Floor 4      |          | 4     | Pyrane      | 2A-2B       | 4.5 KGS(10lbs) |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
|              | Fire Hose Cabinet      | 38MM*30M |       | UL LISTED   |             | 150 psi        |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| Building 4   |                        |          |       |             |             |                |                           |                         |                   |                               |                        |                                  |                    |                           |                                     |   |        |
| 1            | Face Lift 1            |          | 1     | SANTO       | CO2         | ST 10 CD       |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 2            | Corridor 4203          |          | 2     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 3            | Corridor 4208          |          | 2     | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
|              | Fire Hose Cabinet      | 1.5*30M  |       | FIRE KILLER |             | 150 Psi        |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 4            | Corridor 4214          |          | 2     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 5            | Corridor 4303          |          | 3     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 6            | Corridor 4308          |          | 3     | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
|              | Fire Hose Cabinet      | 1.5*30M  |       | FIRE KILLER |             | 150 Psi        |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 7            | Corridor 4314          |          | 3     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 8            | Corridor 4403          |          | 4     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 9            | Corridor 4412          |          | 4     | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
|              | Fire Hose Cabinet      | 1.5*30M  |       | FIRE KILLER |             | 150 Psi        |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 10           | Corridor 4414          |          | 4     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| Meeting Room |                        |          |       |             |             |                |                           |                         |                   |                               |                        |                                  |                    |                           |                                     |   |        |
| 11           | Front entrance meeting |          | 5     | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 12           | Corridor meeting       |          | 5     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |
| 13           | Corridor meeting       |          | 5     | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)   |                           |                         | /                 | /                             | /                      | /                                | /                  | /                         | /                                   | /   |        |

Total DC 15lbs 18 sat 10lbs 2 sat / NO.CO2

Acknowledgment  Chief Engineer Or Asst Chief Engineer

Date: \_\_\_\_\_



next

1954年10月1日 星期日

Augustine Month 2, 1964 26 checked by H.H.

| Location       |                   | Floor   | Brand       | Fire Rating | Model        | CarbonDioxide(สารดับเพลิง)CO2         | NON C.F.C สารพิษต่อสิ่งแวดล้อม | Seal (ฉลาก) "ปิด" | Pressure "Normal"ปกติ"ปิด" | Nozzle (หัวฉีด) "ปิด" | Hose/Horn (สายฉีด/ปากแตร) "ปิด" | Shell (ตัวถัง) "ปิด" | Handle (ด้ามจับ) "ปิด" | Obstruction Free (ไม่มีสิ่งกีดขวาง) | Monthly inspection tag (ใบตรวจรายเดือน) | Remark |  |
|----------------|-------------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|---|--------|--|
| 1              | Corridor 5101     | 1       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 2              | Corridor 5115     | 1       | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 3              | Face lift 1       | 1       | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M | FIRE KILLER | 150 Psi     |              |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 4              | Pantry HK Floor 1 | 1       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M | FIRE KILLER | 150 Psi     |              |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 5              | Corridor 5121     | 1       | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 6              | Corridor 5201     | 2       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 7              | Corridor 5216     | 2       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 8              | Corridor 5224     | 2       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 9              | Face lift 2       | 2       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M | FIRE KILLER | 150 Psi     |              |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 10             | Pantry HK Floor 2 | 2       | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M | FIRE KILLER | 150 Psi     |              |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 11             | Corridor 5301     | 3       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 12             | Corridor 5315     | 3       | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 13             | Corridor 5324     | 3       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 14             | Face lift 3       | 3       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M | FIRE KILLER | 150 Psi     |              |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 15             | Pantry HK Floor 3 | 3       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M | FIRE KILLER | 150 Psi     |              |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 16             | Corridor 5401     | 4       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 17             | Corridor 5415     | 4       | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 18             | Corridor 5424     | 4       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 19             | Face lift 4       | 4       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M | FIRE KILLER | 150 Psi     |              |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 20             | Pantry HK Floor 4 | 4       | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M | FIRE KILLER | 150 Psi     |              |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 21             | Corridor 5501     | 5       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 22             | Corridor 5515     | 5       | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 23             | Corridor 5524     | 5       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 24             | Face lift 5       | 5       | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M | FIRE KILLER | 150 Psi     |              |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
| 25             | Pantry HK Floor 5 | 5       | FIRE KILLER | 4A-5B       | 7 KGS(15lbs) |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                | Fire Hose Cabinet | 1.5*30M | FIRE KILLER | 150 Psi     |              |                                       |                                | /                 | /                          | /                     | /                               | /                    | /                      | /                                   | /                                       |        |  |
|                |                   |         |             |             |              | Total.DC.15lbs 25 sat / NO.CO2        |                                |                   |                            |                       |                                 |                      |                        |                                     |   |        |  |
| Acknowledgment |                   |         |             |             |              | Chief Engineer Or Asst Chief Engineer |                                |                   |                            |                       |                                 |                      |                        |                                     |   |        |  |
| Date           |                   |         |             |             |              |                                       |                                |                   |                            |                       |                                 |                      |                        |                                     |   |        |  |

## Acknowledgment

Chief Engineer Or Asst Chief Engineer

Date \_\_\_\_\_



| No            | Location          | Detector | Brand       | Fire Rating | Model  |  | Carbon Dioxide or Inert Gas CO2 | NON C.F.C. or Halon | Pharmaceuticals | Seal (Gas) "Und" | Pressure "Normal" "Und" | Nozzle (Inch) "Und" | Hose/Horn (Inch/Inches) "Und" | Shall (Inch) "Und" | Handle (Inch) "Und" | Obstruction Free (Inch/Inches) | Monthly inspection tag (Quarterly) | Remark |
|---------------|-------------------|----------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|
| Canteen       |                   |          |             |             |  |  |                                 |                     |                 |                  |                         |                     |                               |                    |                     |                                |                                    |        |
| 1             | Laundry           |          | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
|               | Laundry           |          | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 2             | Work Shop EN      |          | FIRE KILLER | 2A-2B       | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 3             | Store Office      |          | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 4             | Store Turf        |          | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 5             | Canteen           |          | SANTO       | CO2         | ST 10 CD   |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
|               | Canteen           |          | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 6             | Fitness           |          | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 7             | Sea shell         |          | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 8             | Kid Club          |          | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 9             | Z bar             |          | SANTO       | CO2         | ST 10 CD   |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 10            | FO Office         |          | SANTO       | CO2         | ST 10 CD   |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 11            | filter Plant 1    |          | SANTO       | 6A-30B      | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| The fried egg |                   |          |             |             |  |  |                                 |                     |                 |                  |                         |                     |                               |                    |                     |                                |                                    |        |
| 1             | The fried egg 1   |          | SANTO       | NON CFC     | FA10lbs  |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 2             | The fried egg 2   |          | SANTO       | CO2         | ST 10 CD   |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 3             | The fried egg 3   |          | SANTO       | NON CFC     | FA10lbs  |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 4             | The fried egg 4   |          | SANTO       | NON CFC     | FA10lbs  |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 5             | Offiec MK 1       |          | SANTO       | NON CFC     | FA10lbs  |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 6             | Offiec MK 2       |          | SANTO       | NON CFC     | FA10lbs  |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 7             | Offiec MK 3       |          | SANTO       | NON CFC     | FA10lbs  |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 8             | kitchen 1         |          | SANTO       | CO2         | ST 10 CD   |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 9             | kitchen 2         |          | SANTO       | NON CFC     | FA10lbs  |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 10            | MD8 1             |          | SANTO       | 2A-2B       | 7 KGS(15lbs)                                     |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 11            | MD8 2             |          | SANTO       | NON CFC     | FA10lbs  |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
| 12            | Office Restaurant |          | SANTO       | NON CFC     | FA10lbs  |  |                                 |                     |                 | /                | /                       | /                   | /                             | /                  | /                   | /                              | /                                  |        |
|               |                   |          |             |             | Total. DC. 15lbs 6 sat / CO2. 7 sat / CFC. 2 sat |  |                                 |                     |                 |                  |                         |                     |                               |                    |                     |                                |                                    |        |

Acknowledgment ..... Chief Engineer Or Asst Chief Engineer

Date .....

# PM ป้ายหนีไฟ

Action BY : หล่าย

Date : 19/06/2024







# PM ไฟฉุกเฉิน

Action BY : ปาล์ม

Date : 20/5/2024

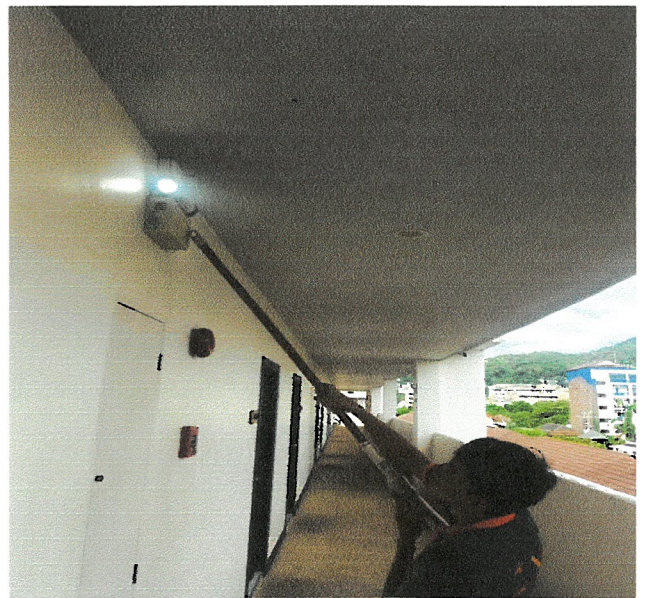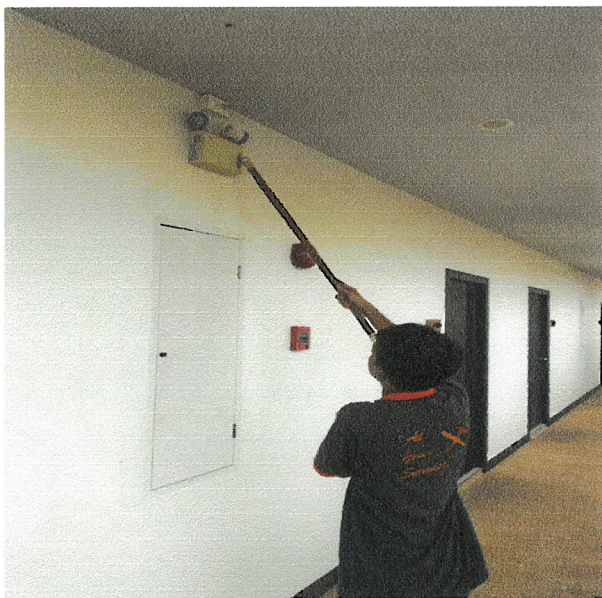



## รายงานการตรวจเช็คและทดสอบไฟฉุกเฉิน ( Emergency light )

เดือน.....สิงหาคม 2562.....

| พื้นที่ | ที่ตั้ง                  | จำนวน | รายการทดสอบระบบ |               |          |                | หมายเหตุ      |
|---------|--------------------------|-------|-----------------|---------------|----------|----------------|---------------|
|         |                          |       | แบตเตอรี่       | ระบบอัตโนมัติ | แสงสว่าง | ทดสอบ วันที่.. |               |
| ด็ก 1   | ทางลิฟ ชั้น 1            | 1     |                 |               |          |                | ไม่ใช้เครื่อง |
|         | หน้าห้องเซฟเวอร์ 1       | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | office AC                | 1     |                 |               |          |                |               |
|         | Lobby                    | 1     |                 |               |          |                |               |
|         | office HR.               | 1     |                 |               |          |                |               |
|         | หน้าห้อง 1101            | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | หน้าห้อง 1108            | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | ข้างลิฟ ชั้น 2           | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | หน้าห้อง 1201            | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | หน้าห้อง 1208            | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | หน้าห้อง 1218            | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ข้างลิฟ ชั้น 3           | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | หน้าห้อง 1301            | 1     |                 |               |          |                | ไม่ใช้เครื่อง |
|         | หน้าห้อง 1308            | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | หน้าห้อง 1318            | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ข้างลิฟ ชั้น 4           | 1     |                 |               |          |                | ไม่ใช้เครื่อง |
|         | หน้าห้อง 1401            | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | หน้าห้อง 1408            | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | หน้าห้อง 1418            | 1     |                 |               |          |                | ไม่ใช้เครื่อง |
| ด็ก 2   | ชั้น 1 หน้าห้อง 2107     | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | ชั้น 1 หน้าห้อง 2105     | 1     | /               | /             | /        |                | ไม่ใช้        |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 2207     | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 2205     | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 2307     | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 2305     | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ชั้น 4 หน้าห้อง 2407     | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ชั้น 4 หน้าห้อง 2405     | 1     | /               | /             | /        |                |               |
| ด็ก 3   | ชั้น 1 หน้าลิฟท์         | 1     |                 |               |          |                | เครื่องเสีย   |
|         | SPA                      | 2     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | ชั้น 1 หน้าห้อง 3103     | 1     |                 |               |          |                | เครื่องเสีย   |
|         | ชั้น 1 หน้าห้อง 3111     | 1     |                 |               |          |                | เครื่องเสีย   |
|         | ชั้น 1 หน้าห้อง 3117     | 1     |                 |               |          |                | ไม่ใช้        |
|         | ชั้น 1 บันไดหนีไฟ        | 1     |                 |               |          |                | ไม่ใช้        |
|         | ชั้น 1 หน้าห้อง 3119     | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | ชั้น 2 หน้าลิฟท์         | 1     |                 |               |          |                | เครื่องเสีย   |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 3203     | 1     |                 |               |          |                | เครื่องเสีย   |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 3211     | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ชั้น 2 บันไดหนีไฟ        | 1     |                 |               |          |                | เครื่องเสีย   |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 3217     | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 3219     | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | ชั้น 3 หน้าลิฟท์         | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 3303     | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 3311     | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | ชั้น 3 บันไดหนีไฟ        | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 3317     | 1     |                 |               |          |                | ไม่ใช้        |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 3319     | 1     |                 |               |          |                | เครื่องเสีย   |
|         | ชั้น 4 ข้างลิฟท์         | 1     |                 |               |          |                | เครื่องเสีย   |
|         | ชั้น 4 หน้าห้อง 3403     | 1     | /               | /             | /        |                |               |
|         | ชั้น 4 หน้าห้อง 3411     | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |
|         | ชั้น 4 บันไดหนีไฟ        | 1     | /               | /             | /        |                | ไม่ใช้        |
|         | ชั้น 4 หน้าห้อง Training | 1     |                 |               |          |                | ไม่ใช้        |
|         | ชั้น หน้าห้อง 3417       | 1     |                 |               |          |                | 11/07/62      |



in 4

|                                 |   |   |   |   |         |                        |
|---------------------------------|---|---|---|---|---------|------------------------|
| ชั้น 1 ห้องครัว                 | 2 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 1 ห้องครัว |
| ชั้น 1 ห้องอาหาร                | 2 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 4201            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 2          |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 4206            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 4218            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 2          |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 4301            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 4306            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 3          |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 4314            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 3          |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 4401            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 4405            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 4414            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 4          |
| ชั้น 5 หน้าลิฟต์                | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 5          |
| ชั้น 5 หน้าห้องประชุม           | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 5          |
| ชั้น 5 หน้าห้องประชุมประชุมใหญ่ | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 5          |
| ชั้น 1 หน้าห้อง 5104            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 1          |
| ชั้น 1 หน้าห้อง 5110            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 1          |
| ชั้น 1 หน้าห้อง 5115            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 1 หน้าห้อง 5119            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 1          |
| office HK.                      | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 1 หน้าห้อง 5120            | 1 | / | / | / | 20/5/67 | ห้องน้ำชั้น 1          |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 5204            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 2          |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 5210            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 2          |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 5215            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 2          |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 5219            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 2          |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 5221            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 5304            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 5310            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 5315            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 5319            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 5321            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 5404            | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 4          |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 5410            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 5415            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 5419            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 5421            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 5 หน้าห้อง 5504            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 5 หน้าห้อง 5510            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 5 หน้าห้อง 5515            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 5 หน้าห้อง 5519            | 1 | / | / | / |         |                        |
| ชั้น 5 หน้าห้อง 5521            | 1 | / | / | / |         |                        |
| office EN.                      | 1 | / | / | / |         |                        |
| Fitness Room                    | 1 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 5          |
| laundry room                    | 2 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 5          |
| canteen                         | 2 | / | / | / |         | ห้องน้ำชั้น 5          |

in 5

in 6

Check by

Chief Engineer

Chief Engineer


Chief Engineer



# PM ไฟฉุกเฉิน

Action BY : หล้าย

Date : 19/6/2024

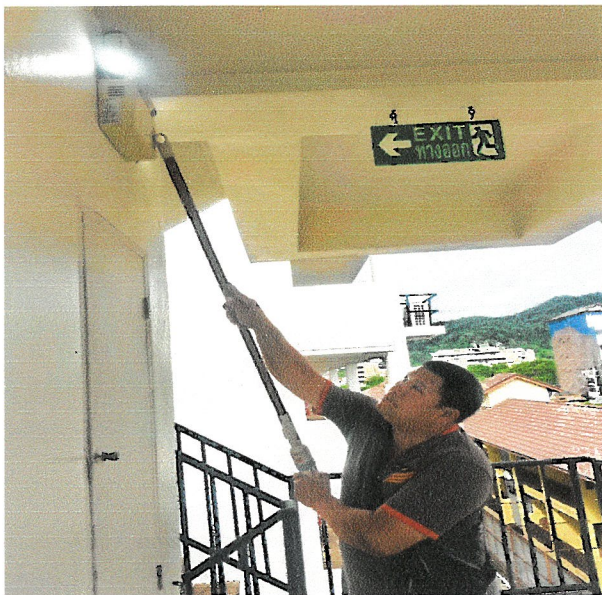



รายงานการตรวจเช็คและทดสอบไฟฉุกเฉิน ( Emergency light )

เดือน.....กันยายน 2567.....

| สถานที่ | ที่ตั้ง                  | จำนวน | รายการทดสอบระบบ |               |          |                | หมายเหตุ   |
|---------|--------------------------|-------|-----------------|---------------|----------|----------------|------------|
|         |                          |       | แบตเตอรี่       | ระบบอัตโนมัติ | แสงสว่าง | ทดสอบ วันที่.. |            |
| ตึก 1   | ช่างลิฟ ชั้น 1           | 1     |                 |               |          |                | ไม่ใช้ไฟ   |
|         | หน้าห้องเซฟเวอร์ 1       | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | office AC.               | 1     |                 |               |          |                |            |
|         | Lobby                    | 1     |                 |               |          |                |            |
|         | office HR.               | 1     |                 |               |          |                |            |
|         | หน้าห้อง 1101            | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | หน้าห้อง 1108            | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ช่างลิฟ ชั้น 2           | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | หน้าห้อง 1201            | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | หน้าห้อง 1208            | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | หน้าห้อง 1218            | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | ช่างลิฟ ชั้น 3           | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | หน้าห้อง 1301            | 1     |                 |               |          |                | ไม่ใช้ไฟ   |
|         | หน้าห้อง 1308            | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | หน้าห้อง 1318            | 1     | /               | /             | /        |                | ไม่ใช้ไฟ   |
|         | ช่างลิฟ ชั้น 4           | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | หน้าห้อง 1401            | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | หน้าห้อง 1408            | 1     | /               | /             | /        |                | ไม่ใช้ไฟ   |
|         | หน้าห้อง 1418            | 1     |                 |               |          |                |            |
| ตึก 2   | ชั้น 1 หน้าห้อง 2107     | 1     | /               | /             | /        | 11/6/67        |            |
|         | ชั้น 1 หน้าห้อง 2105     | 1     | /               | /             | /        | 11/6/67        |            |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 2207     | 1     | /               | /             | /        | 11/6/67        |            |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 2205     | 1     | /               | /             | /        | 11/6/67        | ไฟตก 1 ดวง |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 2307     | 1     | /               | /             | /        | 11/6/67        |            |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 2305     | 1     | /               | /             | /        | 11/6/67        |            |
|         | ชั้น 4 หน้าห้อง 2407     | 1     | /               | /             | /        | 11/6/67        |            |
|         | ชั้น 4 หน้าห้อง 2405     | 1     | /               | /             | /        | 11/6/67        |            |
| ตึก 3   | ชั้น 1 หน้าลิฟท์         | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | SPA                      | 2     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 1 หน้าห้อง 3103     | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 1 หน้าห้อง 3111     | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 1 หน้าห้อง 3117     | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 1 บันไดหนีไฟ        | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 1 หน้าห้อง 3119     | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 2 หน้าลิฟท์         | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 3203     | 1     |                 |               |          |                |            |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 3211     | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | ชั้น 2 บันไดหนีไฟ        | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 3217     | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | ชั้น 2 หน้าห้อง 3219     | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 3 หน้าลิฟท์         | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 3303     | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 3311     | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 3 บันไดหนีไฟ        | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 3317     | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 3 หน้าห้อง 3319     | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 4 ช่างลิฟท์         | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 4 หน้าห้อง 3403     | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | ชั้น 4 หน้าห้อง 3411     | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น 4 บันไดหนีไฟ        | 1     | /               | /             | /        |                |            |
|         | ชั้น 4 หน้าห้อง Training | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |
|         | ชั้น หน้าห้อง 3417       | 1     |                 |               |          |                | ปกติ       |

ชั้น 4

|                                  |   |   |   |   |                               |
|----------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| ชั้น 1 ห้องครัว                  | 2 | / | / | / | ห้องครัว 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง |
| ชั้น 1 ห้องอาหาร                 | 2 | / | / | / |                               |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 4201             | 1 | / | / | / |                               |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 4206             | 1 |   |   |   | หน้าห้อง                      |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 4214             | 1 | / | / | / |                               |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 4301             | 1 |   |   |   | หน้าห้อง                      |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 4306             | 1 | / | / | / |                               |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 4314             | 1 |   |   |   | หน้าห้อง                      |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 4401             | 1 |   |   |   | หน้าห้อง                      |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 4405             | 1 | / | / | / |                               |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 4414             | 1 | / | / | / |                               |
| ชั้น 5 หน้าลิฟต์                 | 1 |   |   |   | หน้าลิฟต์                     |
| ชั้น 5 หน้าห้องประชุม            | 1 |   |   |   | หน้าห้อง                      |
| ชั้น 5 ข้างห้องประชุมประตูหน้าไฟ | 1 |   |   |   | หน้าห้อง                      |

ชั้น 5

|                      |   |   |   |   |          |
|----------------------|---|---|---|---|----------|
| ชั้น 1 หน้าห้อง 5104 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 1 ข้างห้อง 5110 | 1 |   |   |   | หน้าห้อง |
| ชั้น 1 หน้าห้อง 5115 | 1 |   |   |   | หน้าห้อง |
| ชั้น 1 หน้าห้อง 5119 | 1 | / | / | / |          |
| office HK.           | 1 |   |   |   | หน้าห้อง |
| ชั้น 1 หน้าห้อง 5120 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 5204 | 1 |   |   |   | หน้าห้อง |
| ชั้น 2 ข้างห้อง 5210 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 5215 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 5119 | 1 |   |   |   | หน้าห้อง |
| ชั้น 2 หน้าห้อง 5221 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 5304 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 3 ข้างห้อง 5310 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 5315 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 5319 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 3 หน้าห้อง 5321 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 5404 | 1 |   |   |   | หน้าห้อง |
| ชั้น 4 ข้างห้อง 5410 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 5415 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 5419 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 4 หน้าห้อง 5421 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 5 หน้าห้อง 5504 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 5 ข้างห้อง 5510 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 5 หน้าห้อง 5515 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 5 หน้าห้อง 5519 | 1 | / | / | / |          |
| ชั้น 5 หน้าห้อง 5521 | 1 | / | / | / |          |

ทั่วไป

|              |   |   |   |   |                                 |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| office EN.   | 1 | / | / | / | หน้าห้อง                        |
| Fitness Room | 1 |   |   |   | หน้าห้อง 2 ห้อง                 |
| laundry room | 2 |   |   |   | หน้าห้อง 1 ห้อง หน้าห้อง 2 ห้อง |
| canteen      | 2 | / | / | / |                                 |


นาย

Check by

(นาย)

Chief Engineer




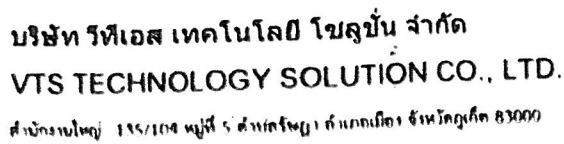


Tax ID 0835552018691

**ใบรายงาน Service & Maintenance**

| แบบฟอร์ม Service & Maintenance  |  | เลขที่ _____                           |
|---|--|--|
| ชื่อลูกค้า <u>WALA Sambahoeo Forest</u>   |  | วันที่ <u>6/09/2567</u>                |
| ที่อยู่ <u>KABON</u>  |  | แจ้งซ่อมวันที่ _____                   |
| ติดต่อ _____ โทร _____  |  | แฟกซ์ _____                            |
| ประเภทสินค้า <u>Fire Alarm 3030</u>   | <input type="checkbox"/> ระยะรับประกัน         | <input type="checkbox"/> หมวดรับประกัน |
| อาการที่แจ้ง - <u>ตัว NBG12LX-Pell Station 4 ตัว</u><br><u>- บนม Trouble Zone No Answer</u>   |  |  |
|   |  |  |
| ผลการตรวจสอบแก้ไข<br><u>- ตัว Pell Station 4 ตัว ได้กลับมาปกติ(ช.บส.)</u><br><u>- ตรวจสอบ Trouble ที่ PIP 3030 พบ person Trouble No Ans zone</u><br><u>ตรวจพบ Smoke 3 ตัว am Pell Station 4 ตัว</u> |  |  |
| วิธีการแก้ไข - <u>เปลี่ยนสาย, Manual Unit RM 9419 , SD ๖๖ ๑๑1๐ , RM 4912</u><br><u>- แก้ไขปัญหาด้วย Manual Unit RM-5304</u>   |  |  |
|   |  |  |
| หมายเหตุ _____  |  |  |
|   |  |  |
| <input type="checkbox"/> ค่าบริการ _____ บาท<br><input type="checkbox"/> ค่าอุปกรณ์ _____ บาท<br><input type="checkbox"/> รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม  | _____<br>/ /<br>ผู้รับเงิน                     |  |
| ลงชื่อ <u>(Signature) 27m16&gt;</u><br>_____<br>/ /<br>ลูกค้า   | _____<br>(Signature)<br>6/9/2567<br>ช่างเทคนิค |  |
| เริ่มเวลา <u>9:26</u> น. เลิกงาน <u>11.40</u> น.  |  |  |

## ใบรายงาน Service & Maintenance

|   |  |
|---|--|
| ชื่อลูกค้า <u>Kata Sea Breeze</u>   | เลขที่ _____   |
| ที่อยู่ <u>ถนน</u>  | วันที่ <u>06/03/2567</u>   |
| ติดต่อ <u>PM เล็ก</u> โทร _____   | แจ้งซ่อมวันที่ _____   |
| ประเภทสินค้า <u>Fire Alarm</u>  | <input type="checkbox"/> ระบุรับประกัน <input type="checkbox"/> หมดรับประกัน   |
| อาการที่แจ้ง _____  |  |
| PM ระบบ Fire Alarm  |  |
|   |  |
|   |  |
| ผลการตรวจสอบแก้ไข     ทดสอบ Mr. วิศวกรระบบ Fire Alarm (38 ห้อง)   |  |
| ฝั่ง 1 ห้อง 1102, 1104, 1106<br>ฝั่ง 2 ห้อง 2101, 2102, 2103, 2105,<br>ฝั่ง 3 ห้อง 3107, 3112, 3116, 3217, 3219, 3303, 3306, 3316, 3317, 3402<br>ฝั่ง 4 ห้อง 4401, 4402, 4414<br>ฝั่ง 5 ห้อง 5101, 5104, 5105, 5110, 5111, 5112, 5114, 5120, 5121, 5205, 5206, 5220, 5223, 5320<br>วิธีการแก้ไข _____, 5323, 5403, 5419, 5420 |  |
|   |  |
|   |  |
| หมายเหตุ _____  |  |
|   |  |
| <input type="checkbox"/> ค่าบริการ _____ บาท<br><input type="checkbox"/> ค่าอุปกรณ์ _____ บาท<br><input type="checkbox"/> รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม  |  |
| _____<br>ผู้รับเงิน   |  |
| ลงชื่อ <u></u><br>_____<br>ลูกค้า  | ลงชื่อ <u></u><br>_____<br>06/03/67<br>ช่างเทคนิค |
| เริ่มเวลา <u>13.00</u> น. เลิกงาน <u>15.10</u> น.   |  |

## ใบรายงาน Service & Maintenance

เลขที่ \_\_\_\_\_

ชื่อลูกค้า Kata Sea Breeze

วันที่ 07/03/2567

ที่อยู่ ภูเก็ต

แจ้งซ่อมวันที่ \_\_\_\_\_

ติดต่อ คุณเล็ก

โทร \_\_\_\_\_

แฟกซ์ \_\_\_\_\_

ประเภทสินค้า Fire Alarm

☐ ระบุรับประกัน

☐ หมดรับประกัน

อาการที่แจ้ง

PM ระบบ Fire Alarm

ผลการตรวจสอบแก้ไข ตรวจสอบการทำงานของระบบ Fire Alarm (32 น๊อต) , Manual ตึก 1, 2, 3, 4, 5 และ Lobby

ตึก 1 น๊อต 1107, 1108, 1208, 1216, 1314, 1412, 1415

ตึก 2 น๊อต 220A, 2205, 2206

ตึก 3 น๊อต 3121, 3314

ตึก 4 น๊อต 4201, 4203, 4209, 4310, 4311, 4312, 4405, 4407

ตึก 5 น๊อต 5107, 5221, 5224, 5303, 5306, 5314, 5319, 5404, 5407, 5416, 5503, 5504

วิธีการแก้ไข

หมายเหตุ - น๊อต 2205 และ 2206 Alarm ขั้วไฟตรงน๊อต

- Manual 3401, 3411 เปลี่ยน การเปลี่ยน

- ทดสอบ smoke Detector บริเวณ Office Lobby ใต้ Address 3 ตัว

☐ ค่าบริการ \_\_\_\_\_ บาท

☐ ค่าอุปกรณ์ \_\_\_\_\_ บาท

☐ รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ คุณเล็ก

ลงชื่อ คุณเล็ก

07/03/67

ลูกค้า

ช่างเทคนิค

เริ่มเวลา 09.10 น. เลิกงาน 15.30 น.



## ใบรายงาน Service & Maintenance

เลขที่

วันที่ 04/03/2567

ชื่อลูกค้า Kanta Sea Breeze

ที่อยู่ ถนน

แจ้งซ่อมวันที่

ติดต่อ กุหลาบ

โทร

แฟกซ์

ประเภทสินค้า Fire Alarm

☐ ระบุรับประกัน

☐ หมดรับประกัน

อาการที่แจ้ง

PM ระบบ Fire Alarm

ผลการตรวจสอบแก้ไข ทดสอบการทำงานของระบบ Fire Alarm (33 นั้บ)

สั้ก 1 นั้บ 1101, 1204, 1207, 1212, 1214, 1215

สั้ก 2 นั้บ 2311, 2401, 2403, 2411

สั้ก 3 นั้บ 3109, 3206, 3207, 3208, 3214, 3218, 3305, 3309, 3311, 3404, 3406

สั้ก 4 นั้บ 4207, 4303, 4306, 4309

สั้ก 5 นั้บ 5209, 5211, 5215, 5302, 5306, 5309, 5402, 5414

วิธีการแก้ไข

หมายเหตุ

- นั้บ 1204, 1207 อุปกรณ์ไม่พียง

☐ ค่าบริการ บาท

☐ ค่าอุปกรณ์ บาท

☐ รับซ่อมอุปกรณ์ซ่อม

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ กุหลาบ

ลงชื่อ

04/03/67

ช่างเทคนิค

ลูกค้า

เริ่มเวลา 09.40 น. เลิกงาน 14.00 น.