

## ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค1 ทส1

ค2 ทส2

ค3 ตรวจสอบExit emer fird hose



# ภาคผนวก ค1

ทส.1




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร 13  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด, ที่พักอาศัยใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555  
ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

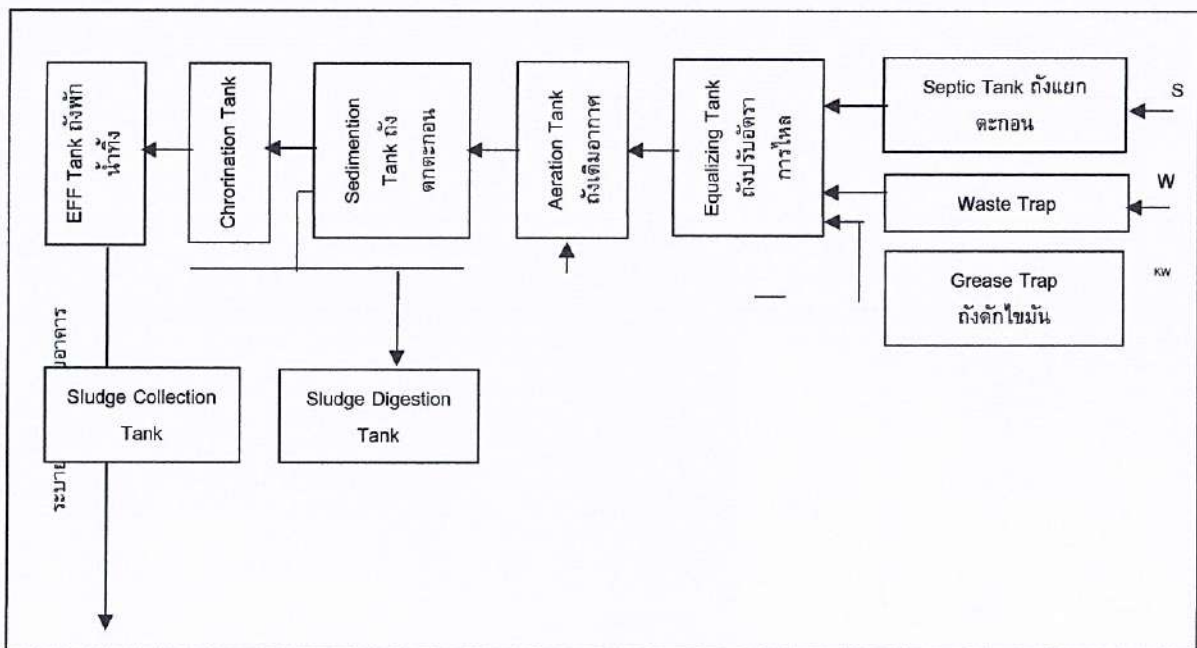

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
.....นางสาว... ชิตชนก....เลิศอำพรไพศาล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..นางสาว... ชิตชนก....เลิศอำพรไพศาล..)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ ..-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร  
 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันไทร เขต/อำเภอ คลองสาน  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มีนิติบุคคล  
 อาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
 ประเภทอาคารพักที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่  
 (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....นางสาว... ชิตชนก...เลิศอำพรไพศาล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....สุรัช.....เดชะพีระพรรณ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่ทุกม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกมมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) \_\_\_\_\_ -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13017.514 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10414.01 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - อื่นๆ \_\_\_\_\_ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) \_\_\_\_\_
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในหอ กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/2024	ไม่มีมิเตอร์	404.159	323.33	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	เทอดพงษ์
2/1/67	ไม่มีมิเตอร์	484.574	387.66	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	นพดล
3/1/67	ไม่มีมิเตอร์	257.98	206.38	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	นพดล
4/1/67	ไม่มีมิเตอร์	672.62	538.10	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	นพดล
5/1/67	ไม่มีมิเตอร์	284.672	227.74	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	นพดล
6/1/67	ไม่มีมิเตอร์	475.123	380.10	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	นพดล
7/1/67	ไม่มีมิเตอร์	425.828	340.66	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	สุเทพ
8/1/67	ไม่มีมิเตอร์	286.515	229.21	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	ปริญญา
9/1/67	ไม่มีมิเตอร์	520.693	416.55	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	ปริญญา
10/1/67	ไม่มีมิเตอร์	483.373	386.70	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	ปริญญา
11/1/67	ไม่มีมิเตอร์	410.332	328.27	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	พงศกร
12/1/67	ไม่มีมิเตอร์	491.117	392.89	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	พิพัฒน์
13/1/67	ไม่มีมิเตอร์	416.042	332.83	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	พงศกร
14/1/67	ไม่มีมิเตอร์	455.008	364.01	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	จักรกักร

**สถิติและข้อมูลปี ๕๔ จากแหล่งกำเนิดมลพิษ**


วันที่อนุมัติ	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) คลอรีน 10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ/ฟิต (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
15/1/67	ไม่มีมิเตอร์	335.713	268.57	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	จักรบัก
16/1/67	ไม่มีมิเตอร์	492.598	384.08	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	สารวัด
17/1/67	ไม่มีมิเตอร์	350.093	280.07	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	สารวัด
18/1/67	ไม่มีมิเตอร์	473.834	379.07	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	วุฒิพงษ์
19/1/67	ไม่มีมิเตอร์	498.99	397.59	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	วุฒิพงษ์
20/1/67	ไม่มีมิเตอร์	381.814	305.45	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	วุฒิพงษ์
21/1/67	ไม่มีมิเตอร์	489.521	375.62	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	นรสิลปี
22/1/67	ไม่มีมิเตอร์	306.858	245.49	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	วุฒิพงษ์
23/1/67	ไม่มีมิเตอร์	493.648	394.92	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	วุฒิพงษ์
24/1/67	ไม่มีมิเตอร์	326.872	281.50	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	พงศาว
25/1/67	ไม่มีมิเตอร์	356.002	284.80	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	พงศาว
26/1/67	ไม่มีมิเตอร์	420.309	336.25	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	ปรมัตต์
27/1/67	ไม่มีมิเตอร์	484.669	387.74	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	ปริญญ
28/1/67	ไม่มีมิเตอร์	381.334	305.07	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	ปริญญ
29/1/67	ไม่มีมิเตอร์	456.729	365.38	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	ปริญญ
30/1/67	ไม่มีมิเตอร์	312.185	249.75	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	ปริญญ
31/1/67	ไม่มีมิเตอร์	410.309	328.25	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	สุทพ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันไทร เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด,ที่พักอาศัยใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555  
ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

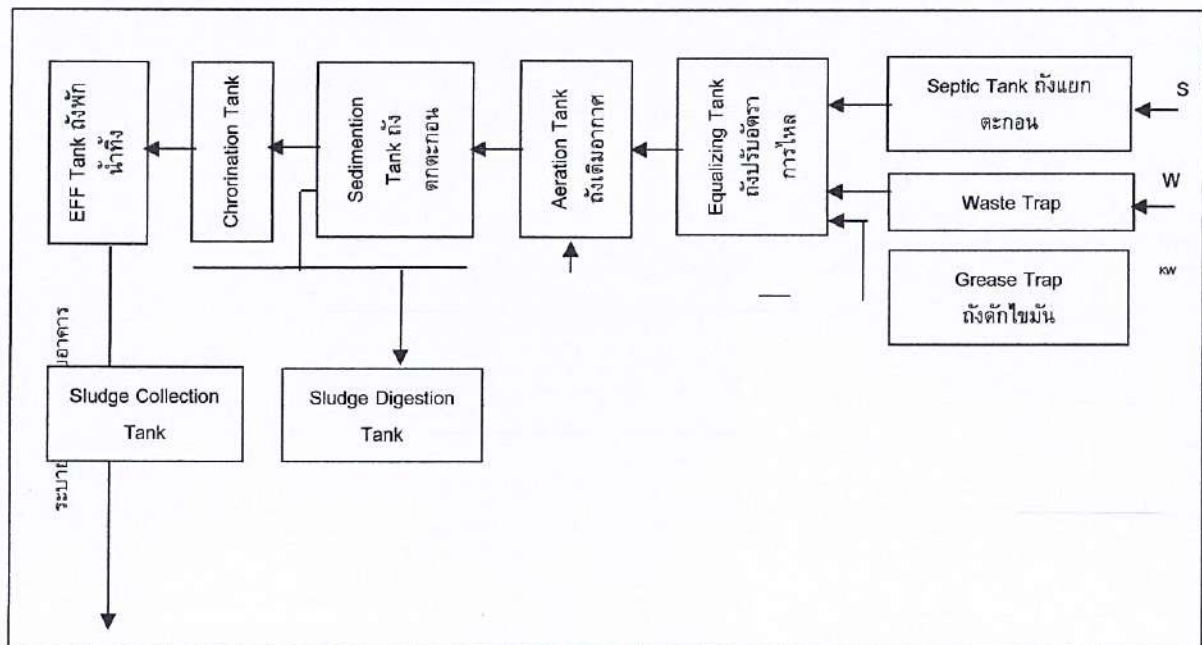

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....นางสาว... ชิตชนก.....เลิศอำพรไพศาล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..นางสาว... ชิตชนก.....เลิศอำพรไพศาล..)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ ..-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ ..

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มีนิติบุคคล  
อาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใน บ อ นุ ญ า ต เล ข ที่  
(ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....นางสาว... ชิตชนก...เลิศอำพรไพศาล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... สุรัช..... เตชะพีระพรรณ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ระบายกลับสู่กวม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกวมมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12748.636 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10198.91 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย \_\_\_\_\_ ระบาย \_\_\_\_\_
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - อื่นๆ \_\_\_\_\_ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) \_\_\_\_\_
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข \_\_\_\_\_ ไม่มี \_\_\_\_\_

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/2/67	ไม่มีมิเตอร์	458.764	387.01	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	สวิต
2/2/67	ไม่มีมิเตอร์	378.017	302.41	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	ปรามัด
3/2/67	ไม่มีมิเตอร์	330.861	284.53	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	ปรามัด
4/2/67	ไม่มีมิเตอร์	530.576	424.46	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	ปรามัด
5/2/67	ไม่มีมิเตอร์	262.815	210.09	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	พิพจน์
6/2/67	ไม่มีมิเตอร์	583.482	450.79	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	พิพจน์
7/2/67	ไม่มีมิเตอร์	969.835	775.87	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	พิพจน์
8/2/67	ไม่มีมิเตอร์	483.866	386.83	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	สวิต
9/2/67	ไม่มีมิเตอร์	400.119	320.10	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	พิพจน์
10/2/67	ไม่มีมิเตอร์	372.108	297.89	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	พิพจน์
11/2/67	ไม่มีมิเตอร์	517.589	414.06	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	พิพจน์
12/2/67	ไม่มีมิเตอร์	270.464	216.37	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	สวิต
13/2/67	ไม่มีมิเตอร์	417.551	334.04	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	นพดล
14/2/67	ไม่มีมิเตอร์	497.239	397.79	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	นพดล

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วันเดือนปี	ปริมาณ การเข้าเผา ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) คิดวิธี 10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
15/2/67	ไม่มีมิเตอร์	279.058	223.25	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	นพดล
16/2/67	ไม่มีมิเตอร์	447.336	357.87	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	ปริญญ
17/2/67	ไม่มีมิเตอร์	541.843	433.47	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	ปริญญ
18/2/67	ไม่มีมิเตอร์	338.862	270.96	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	ปริญญ
19/2/67	ไม่มีมิเตอร์	169.193	135.35	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	ปริญญ
20/2/67	ไม่มีมิเตอร์	685.987	548.79	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	ปริญญ
21/2/67	ไม่มีมิเตอร์	343.536	274.83	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	ปริญญ
22/2/67	ไม่มีมิเตอร์	408.505	326.80	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	ปริญญ
23/2/67	ไม่มีมิเตอร์	389.289	311.44	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	สรวิศ
24/2/67	ไม่มีมิเตอร์	280.014	224.01	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	จักรกัทร
25/2/67	ไม่มีมิเตอร์	666.967	453.57	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	เทอดพงษ์
26/2/67	ไม่มีมิเตอร์	354.182	283.35	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	เทอดพงษ์
27/2/67	ไม่มีมิเตอร์	502.035	401.63	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	นพดล
28/2/67	ไม่มีมิเตอร์	379.255	303.40	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	นพดล
29/2/67	ไม่มีมิเตอร์	610.058	488.05	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	-	-	-	สรวิศ




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร 13  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด, ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555  
ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

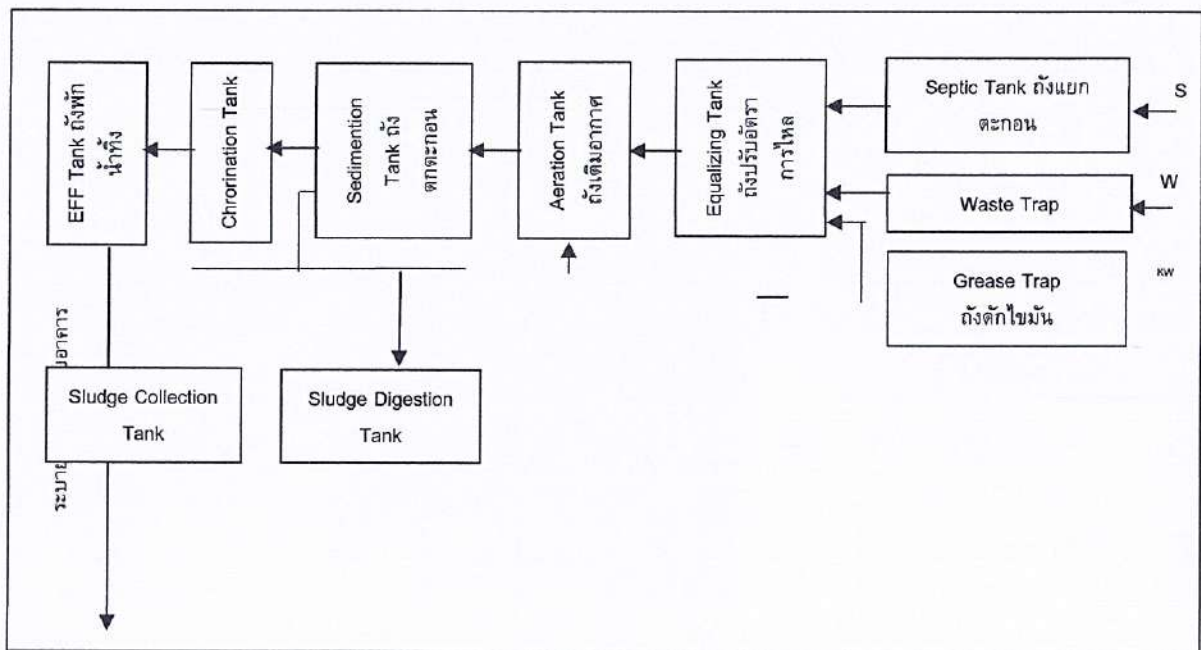

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน  
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....นาย... เดชศักดิ์...หล่อวัฒนศิริกุล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..นาย... เดชศักดิ์...หล่อวัฒนศิริกุล..)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ ..

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานนบุรี.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ ..

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร  
 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มีนิติบุคคล  
 อาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
 ประเภทอาคารพักที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่  
 (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....นาย...เดชศักดิ์...หล่อวัฒนศิริกุล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 (.....สุริช.....เดชะพีระพรรณ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process  
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..... 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี  
☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ระบายกลับสู่ท่อกม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างท่อกมมาสูบ



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... - .....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12932.493 ลบ.ม. ....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10346 ลบ.ม. ....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย .....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ											ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งหมดจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ/ปฏิกิริยา ผลิตปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/67	ไม่มีมิเตอร์	474.812	379.85	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	ตรวจวัด	
2/3/67	ไม่มีมิเตอร์	466.069	372.88	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	ตรวจวัด	
3/3/67	ไม่มีมิเตอร์	350.748	280.60	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	ตรวจวัด	
4/3/67	ไม่มีมิเตอร์	333.04	268.43	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	ตรวจวัด	
5/3/67	ไม่มีมิเตอร์	639.142	511.31	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	ตรวจวัด	
6/3/67	ไม่มีมิเตอร์	297.053	237.64	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	ตรวจวัด	
7/3/67	ไม่มีมิเตอร์	445.752	356.60	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	ตรวจวัด	
8/3/67	ไม่มีมิเตอร์	471.42	377.14	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	ตรวจวัด	
9/3/67	ไม่มีมิเตอร์	410.681	328.54	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	ตรวจวัด	
10/3/67	ไม่มีมิเตอร์	385.131	308.10	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	พจนการ	
11/3/67	ไม่มีมิเตอร์	511.935	409.55	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	ตรวจวัด	
12/3/67	ไม่มีมิเตอร์	351.873	281.50	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	พิพัฒน์	
13/3/67	ไม่มีมิเตอร์	493.613	394.89	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	สุเทพ	
14/3/67	ไม่มีมิเตอร์	289.975	239.88	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบ	-	พิพัฒน์	



วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ลายมือชื่อ ผู้บันทึก			
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย) (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่ถูกระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) ต่อวัน10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						เครื่องสูบน้ำ ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
15/3/67	ไม่มีมิเตอร์	517.576	414.06	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	พงศกร
16/3/67	ไม่มีมิเตอร์	311.002	248.80	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	สุเทพ
17/3/67	ไม่มีมิเตอร์	524.288	419.43	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	พสุติพงษ์
18/3/67	ไม่มีมิเตอร์	374.823	299.86	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	สรวิศ
19/3/67	ไม่มีมิเตอร์	441.79	353.43	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	สรวิศ
20/3/67	ไม่มีมิเตอร์	464.529	371.62	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	นพดล
21/3/67	ไม่มีมิเตอร์	242.416	193.93	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	นพดล
22/3/67	ไม่มีมิเตอร์	393.073	314.46	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	นพดล
23/3/67	ไม่มีมิเตอร์	362.233	289.79	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	ปริญญ
24/3/67	ไม่มีมิเตอร์	434.897	347.76	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	สุเทพ
25/3/67	ไม่มีมิเตอร์	384.764	307.81	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	ปริญญ
26/3/67	ไม่มีมิเตอร์	420.939	336.75	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	ปริญญ
27/3/67	ไม่มีมิเตอร์	395.623	316.50	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	พศกพ
28/3/67	ไม่มีมิเตอร์	491.94	393.55	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	ปริญญ
29/3/67	ไม่มีมิเตอร์	453.068	362.45	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	พศกพ
30/3/67	ไม่มีมิเตอร์	477.992	382.39	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	พศกพ
31/3/67	ไม่มีมิเตอร์	310.498	248.40	ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ยังไม่สูบน้ำ	-	-	-	นรชิตศิลป์

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110

หมู่ที่ : -

ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร

แขวง/ตำบล : คลองตันไทร

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028613111

โทรสาร : 028613232

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสุรัช เตชะพีระพรรณ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ X ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่ท่อม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างท่อมมาสูบ

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

13,736.742 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

10,989.350 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## ภาคผนวก ค2

ทส.2



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110

หมู่ที่ : -

ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร

แขวง/ตำบล : คลองตันไทร

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028613111

โทรสาร : 028613232

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสุภาภรณ์ ด้านสกุลเจริญกิจ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ X ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่ท่อม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างท่อมมาสูบ

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

12,208.988 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

9,767.190 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110

หมู่ที่ : -

ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร

แขวง/ตำบล : คลองตันไทร

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028613111

โทรสาร : 028613232

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย เดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ X ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่ท่อม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างท่อมมาสูบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

12,932.493 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

10,346.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110

หมู่ที่ : -

ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร

แขวง/ตำบล : คลองตันไทร

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028613111

โทรสาร : 028613232

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสุรัช เตชะพีระพรรณ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ X ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่ท่อม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างท่อมมาสูบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

13,736.742 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

10,989.350 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110

หมู่ที่ : -

ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร

แขวง/ตำบล : คลองตันไทร

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028613111

โทรสาร : 028613232

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสุรัช เตชะพีระพรรณ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ

[ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่ท่อม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างท่อมมาสูบ

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

12,482.165 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

9,985.730 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : The River Condominium

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110

หมู่ที่ : -

ซอย : เจริญนคร 13

ถนน : เจริญนคร

แขวง/ตำบล : คลองตันไทร

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 028613111

โทรสาร : 028613232

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 837

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2555

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ X ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายกลับสู่ท่อม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างท่อมมาสูบ

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

12,748.636 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

10,198.910 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน




หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## ภาคผนวก ค3

ตรวจสอบ Exit emergency hose



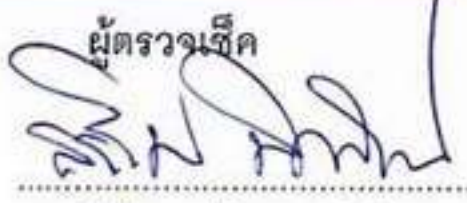

หน่วยงาน .....THE RIVER.....			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ .....13/6/67	รหัสอุปกรณ์ EL 1	
อาคาร .....A,B.....									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-B-TA-1	/		/		/		ST-1	
2	EL-PO-B-TA-2	/		/		/		ST-2	
3	EL-PO-B-TA-3	/		/		/		ST-9	
4	EL-PO-B-TA-4	/		/		/		ST-10	
5	EL-PO-B-TA-5	/		/		/		ST-11	
6	EL-PO-B-TA-6	/		/		/		ST-12	
7	EL-PO-B-TA-7	/		/		/		ST-13	
8	EL-PO-B-TA-8	/		/		/		Pump Room	
9	EL-PO-B-TA-9	/		/		/		Fire Pump	
10	EL-PO-B-TA-10	/		/		/		ห้องน้ำชาย A	
11	EL-PO-B-TA-11	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A	
12	EL-PO-B-TA-12	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
13	EL-PO-B-TA-13	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-B-TA-14	/		/		/		ลานจอด	
15	EL-PO-B-TA-15	/		/		/		ลานจอด	
16	EL-PO-B-TA-16	/		/		/		ลานจอด	
17	EL-PO-B-TA-17	/		/		/		ลานจอด	
18	EL-PO-B-TA-18	/		/		/		ลานจอด	
19	EL-PO-B-TA-19	/		/		/		ลานจอด	
20	EL-PO-B-TA-20	/		/		/		ลานจอด	
21	EL-PO-B-TA-21	/		/		/		ลานจอด	
22	EL-PO-1-TA-1	/		/		/		ST-1	
23	EL-PO-1-TA-2	/		/		/		ST-2	
24	EL-PO-1-TA-3	/		/		/		ST-9	
25	EL-PO-1-TA-4	/		/		/		ST-10	
26	EL-PO-1-TA-5	/		/		/		ST-11	
27	EL-PO-1-TA-6	/		/		/		ST-12	
28	EL-PO-1-TA-7	/		/		/		ST-13	
29	EL-PO-1-TA-8	/		/		/		ห้องน้ำชาย A	
30	EL-PO-1-TA-9	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ					
	13, 6, 67		17, 6, 67						














FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020



FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 19/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A,B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-B-TA-1	/		/		/		ST-1		
2	EL-PO-B-TA-2	/		/		/		ST-2		
3	EL-PO-B-TA-3	/		/		/		ST-9		
4	EL-PO-B-TA-4	/		/		/		ST-10		
5	EL-PO-B-TA-5	/		/		/		ST-11		
6	EL-PO-B-TA-6	/		/		/		ST-12		
7	EL-PO-B-TA-7	/		/		/		ST-13		
8	EL-PO-B-TA-8	/		/		/		Pump Room		
9	EL-PO-B-TA-9	/		/		/		Fire Pump		
10	EL-PO-B-TA-10	/		/		/		ห้องน้ำชาย A		
11	EL-PO-B-TA-11	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A		
12	EL-PO-B-TA-12	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
13	EL-PO-B-TA-13	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-B-TA-14	/		/		/		ลานจอด		
15	EL-PO-B-TA-15	/		/		/		ลานจอด		
16	EL-PO-B-TA-16	/		/		/		ลานจอด		
17	EL-PO-B-TA-17	/		/		/		ลานจอด		
18	EL-PO-B-TA-18	/		/		/		ลานจอด		
19	EL-PO-B-TA-19	/		/		/		ลานจอด		
20	EL-PO-B-TA-20	/		/		/		ลานจอด		
21	EL-PO-B-TA-21	/		/		/		ลานจอด		
22	EL-PO-1-TA-1	/		/		/		ST-1		
23	EL-PO-1-TA-2	/		/		/		ST-2		
24	EL-PO-1-TA-3	/		/		/		ST-9		
25	EL-PO-1-TA-4	/		/		/		ST-10		
26	EL-PO-1-TA-5	/		/		/		ST-11		
27	EL-PO-1-TA-6	/		/		/		ST-12		
28	EL-PO-1-TA-7	/		/		/		ST-13		
29	EL-PO-1-TA-8	/		/		/		ห้องน้ำชาย A		
30	EL-PO-1-TA-9	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	19, 5, 67		27, 5, 67							



[illegible]



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 14/6/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-5-TB-01	✓		✓		✓		Fitness		
2	EL-PO-5-TB-02	✓		✓		✓		ST-3		
3	EL-PO-5-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
4	EL-PO-5-TB-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
5	EL-PO-5-TB-05	✓		✓		✓		ST-4		
6	EL-PO-5-TB-06	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
7	EL-PO-5-TB-07	✓		✓		✓		ห้องน้ำชาย		
8	EL-PO-5-TB-08	✓		✓		✓		ห้องน้ำหญิง		
9	EL-PO-5-TB-09	✓		✓		✓		ST-5		
10	EL-PO-5-TB-10	✓		✓		✓		ST-6		
11	EL-PO-5-TB-11	✓		✓		✓		ST-7		
12	EL-PO-5-TB-12	✓		✓		✓		ST-8		
13	EL-PO-6-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
14	EL-PO-6-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
15	EL-PO-6-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
16	EL-PO-6-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
17	EL-PO-6-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
18	EL-PO-7-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
19	EL-PO-7-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-7-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
21	EL-PO-7-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
22	EL-PO-7-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
23	EL-PO-8-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
24	EL-PO-8-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-8-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
26	EL-PO-8-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
27	EL-PO-8-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
28	EL-PO-9-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
29	EL-PO-9-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
30	EL-PO-9-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	14, 6, 67		17, 6, 67							



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 14/6/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....B.....										

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-9-TB-04	/		/		/		ST-4	
2	EL-PO-9-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
3	EL-PO-10-TB-01	/		/		/		ST-3	
4	EL-PO-10-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-10-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
6	EL-PO-10-TB-04	/		/		/		ST-4	
7	EL-PO-10-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-11-TB-01	/		/		/		ST-3	
9	EL-PO-11-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-11-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
11	EL-PO-11-TB-04	/		/		/		ST-4	
12	EL-PO-11-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
13	EL-PO-12-TB-01	/		/		/		ST-3	
14	EL-PO-12-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	EL-PO-12-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
16	EL-PO-12-TB-04	/		/		/		ST-4	
17	EL-PO-12-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-13-TB-01	/		/		/		ST-3	
19	EL-PO-13-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-13-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
21	EL-PO-13-TB-04	/		/		/		ST-4	
22	EL-PO-13-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
23	EL-PO-14-TB-01	/		/		/		ST-3	
24	EL-PO-14-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-14-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
26	EL-PO-14-TB-04	/		/		/		ST-4	
27	EL-PO-14-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
28	EL-PO-15-TB-01	/		/		/		ST-3	
29	EL-PO-15-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-15-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

14, 6, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

17, 6, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

16/06/67



FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	14/6/67
อาคาร .....B.....				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์	EL 1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-21-TB-04	/		/		/		ST-4	
2	EL-PO-21-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
3	EL-PO-22-TB-01	/		/		/		ST-3	
4	EL-PO-22-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-22-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
6	EL-PO-22-TB-04	/		/		/		ST-4	
7	EL-PO-22-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-22-TB-06	/		/		/		Pump Room	
9	EL-PO-22-TB-07	/		/		/		Pump Room	
10	EL-PO-23-TB-01	/		/		/		ST-3	
11	EL-PO-23-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-23-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
13	EL-PO-23-TB-04	/		/		/		ST-4	
14	EL-PO-23-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	EL-PO-24-TB-01	/		/		/		ST-3	
16	EL-PO-24-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-24-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
18	EL-PO-24-TB-04	/		/		/		ST-4	
19	EL-PO-24-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-25-TB-01	/		/		/		ST-3	
21	EL-PO-25-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-25-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
23	EL-PO-25-TB-04	/		/		/		ST-4	
24	EL-PO-25-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-25-TB-06	/		/		/		Preesurization Room	
26	EL-PO-25-TB-07	/		/		/		Preesurization Room	
27	EL-PO-26-TB-01	/		/		/		ST-3	
28	EL-PO-26-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
29	EL-PO-26-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
30	EL-PO-26-TB-04	/		/		/		ST-4	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

14, 6, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ




17, 6, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

6/6/24

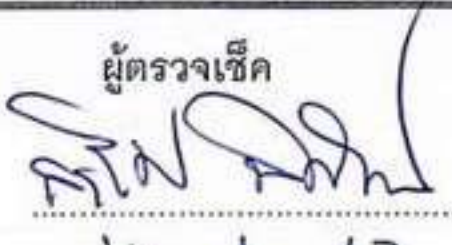

หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 14/6/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-26-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
2	EL-PO-27-TB-01	/		/		/		ST-3		
3	EL-PO-27-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-27-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
5	EL-PO-27-TB-04	/		/		/		ST-4		
6	EL-PO-27-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
7	EL-PO-28-TB-01	/		/		/		ST-3		
8	EL-PO-28-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
9	EL-PO-28-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
10	EL-PO-28-TB-04	/		/		/		ST-4		
11	EL-PO-28-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
12	EL-PO-29-TB-01	/		/		/		ST-3		
13	EL-PO-29-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-29-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
15	EL-PO-29-TB-04	/		/		/		ST-4		
16	EL-PO-29-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
17	EL-PO-30-TB-01	/		/		/		ST-3		
18	EL-PO-30-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
19	EL-PO-30-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
20	EL-PO-30-TB-04	/		/		/		ST-4		
21	EL-PO-30-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-31-TB-01	/		/		/		ST-3		
23	EL-PO-31-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
24	EL-PO-31-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
25	EL-PO-31-TB-04	/		/		/		ST-4		
26	EL-PO-31-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
27	EL-PO-32-TB-01	/		/		/		ST-3		
28	EL-PO-32-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
29	EL-PO-32-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
30	EL-PO-32-TB-04	/		/		/		ST-4		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	14, 6, 67		17, 6, 67		16, 6, 67					



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ .....14/6/67.....	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-32-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
2	EL-PO-33-TB-01	/		/		/		ST-3		
3	EL-PO-33-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-33-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
5	EL-PO-33-TB-04	/		/		/		ST-4		
6	EL-PO-33-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
7	EL-PO-34-TB-01	/		/		/		ST-3		
8	EL-PO-34-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
9	EL-PO-34-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
10	EL-PO-34-TB-04	/		/		/		ST-4		
11	EL-PO-34-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
12	EL-PO-35-TB-01	/		/		/		ST-3		
13	EL-PO-35-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-35-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
15	EL-PO-35-TB-04	/		/		/		ST-4		
16	EL-PO-35-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
17	EL-PO-36-TB-01	/		/		/		ST-3		
18	EL-PO-36-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
19	EL-PO-36-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
20	EL-PO-36-TB-04	/		/		/		ST-4		
21	EL-PO-36-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-37-TB-01	/		/		/		ST-3		
23	EL-PO-37-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
24	EL-PO-37-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
25	EL-PO-37-TB-04	/		/		/		ST-4		
26	EL-PO-37-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
27	EL-PO-38-TB-01	/		/		/		ST-3		
28	EL-PO-38-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
29	EL-PO-38-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
30	EL-PO-38-TB-04	/		/		/		ST-4		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	14, 6, 67		14, 6, 67		16/6/67					



FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020



หน่วยงาน .....THE RIVER..... อาคาร .....A,B.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ .....15/6/67..... รหัสอุปกรณ์ EL	1
---	---	---	---

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-B-TB-01	/		/		/		ST-3	
2	EL-PO-B-TB-02	/		/		/		ST-4	
3	EL-PO-B-TB-03	/		/		/		ST-5	
4	EL-PO-B-TB-04	/		/		/		ST-6	
5	EL-PO-B-TB-05	/		/		/		ST-7	
6	EL-PO-B-TB-06	/		/		/		ST-8	
7	EL-PO-B-TB-07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-B-TB-08	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
9	EL-PO-B-TB-09	/		/		/		Fire Pump	
10	EL-PO-B-TB-10	/		/		/		Cold Water Pump Room	
11	EL-PO-B-TB-11	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A	
12	EL-PO-B-TB-12	/		/		/		ห้องน้ำชาย A	
13	EL-PO-B-TB-13	/		/		/		ห้องปั๊มปอดระดับ	
14	EL-PO-B-TB-14	/		/		/		ห้องพัดลมเติมอากาศ	
15	EL-PO-B-TB-15	/		/		/		ลานจอด	
16	EL-PO-B-TB-16	/		/		/		ลานจอด	
17	EL-PO-B-TB-17	/		/		/		ลานจอด	
18	EL-PO-B-TB-18	/		/		/		ลานจอด	
19	EL-PO-B-TB-19	/		/		/		ลานจอด	
20	EL-PO-B-TB-20	/		/		/		ลานจอด	
21	EL-PO-B-TB-21	/		/		/		ลานจอด	
22	EL-PO-B-TB-22	/		/		/		ลานจอด	
23	EL-PO-B-TB-23	/		/		/		ลานจอด	
24	EL-PO-B-TB-24	/		/		/		ลานจอด	
25	EL-PO-B-TB-25	/		/		/		ลานจอด	
26	EL-PO-B-TB-26	/		/		/		ลานจอด	
27	EL-PO-B-TB-27	/		/		/		ลานจอด	
28	EL-PO-B-TB-28	/		/		/		ลานจอด	
29	EL-PO-B-TB-29	/		/		/		ลานจอด	
30	EL-PO-B-TB-30	/		/		/		ลานจอด	

หมายเหตุ
----------

ผู้ตรวจเช็ค  ลงชื่อ ..... 15, 6, 67	หัวหน้าช่าง  ลงชื่อ ..... 17, 6, 62	ผู้จัดการอาคาร  ลงชื่อ ..... 16, 6, 67
บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด		



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 15/6/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A,B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-B-TB-31	/		/		/		ลานจอด		
2	EL-PO-B-TB-32	/		/		/		ลานจอด		
3	EL-PO-B-TB-33	/		/		/		ลานจอด		
4	EL-PO-B-TB-34	/		/		/		ลานจอด		
5	EL-PO-B-TB-35	/		/		/		ลานจอด		
6	EL-PO-B-TB-36	/		/		/		ลานจอด		
7	EL-PO-B-TB-37	/		/		/		ลานจอด		
8	EL-PO-B-TB-38	/		/		/		ลานจอด		
9	EL-PO-B-TB-39	/		/		/		ลานจอด		
10	EL-PO-B-TB-40	/		/		/		ลานจอด		
11	EL-PO-B-TB-41	/		/		/		ลานจอด		
12	EL-PO-B-TB-42	/		/		/		ลานจอด		
13	EL-PO-B-TB-43	/		/		/		ลานจอด		
14	EL-PO-B-TB-44	/		/		/		ลานจอด		
15	EL-PO-1-TB-01	/		/		/		ST-3		
16	EL-PO-1-TB-02	/		/		/		ST-4		
17	EL-PO-1-TB-03	/		/		/		ST-5		
18	EL-PO-1-TB-04	/		/		/		ST-6		
19	EL-PO-1-TB-05	/		/		/		ST-7		
20	EL-PO-1-TB-06	/		/		/		ST-8		
21	EL-PO-1-TB-07	/		/		/		ห้องน้ำหญิง B		
22	EL-PO-1-TB-08	/		/		/		ห้องน้ำชาย B		
23	EL-PO-1-TB-09	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
24	EL-PO-1-TB-10	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-1-TB-11	/		/		/		ห้องนิติ		
26	EL-PO-1-TB-12	/		/		/		Control Room		
27	EL-PO-1-TB-13	/		/		/		ห้องเก็บของ		
28	EL-PO-1-TB-14	/		/		/		Hight Voltge		
29	EL-PO-1-TB-15	/		/		/		ห้องเก็บของ CRM		
30	EL-PO-1-TB-16	/		/		/		ลานจอด		

หมายเหตุ		

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
15, 6, 67	17, 6, 67	16, 6, 67
บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด		FRM-PMR-070 Rev.00 15 Aug 2020



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ .....15/6/67.....	รหัสอุปกรณ์ EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-1-TB-17	/		/		/		ลานจอด	
2	EL-PO-1-TB-18	/		/		/		ลานจอด	
3	EL-PO-1-TB-19	/		/		/		ลานจอด	
4	EL-PO-1-TB-20	/		/		/		ลานจอด	
5	EL-PO-1-TB-21	/		/		/		ลานจอด	
6	EL-PO-1-TB-22	/		/		/		ลานจอด	
7	EL-PO-1-TB-23	/		/		/		ลานจอด	
8	EL-PO-1-TB-24	/		/		/		ลานจอด	
9	EL-PO-1-TB-25	/		/		/		ลานจอด	
10	EL-PO-1-TB-26	/		/		/		ลานจอด	
11	EL-PO-1-TB-27	/		/		/		ลานจอด	
12	EL-PO-1-TB-28	/		/		/		ลานจอด	
13	EL-PO-1-TB-29	/		/		/		ลานจอด	
14	EL-PO-1-TB-30	/		/		/		ลานจอด	
15	EL-PO-1-TB-31	/		/		/		ลานจอด	
16	EL-PO-1-TB-32	/		/		/		ลานจอด	
17	EL-PO-1-TB-33	/		/		/		ลานจอด	
18	EL-PO-1-TB-34	/		/		/		ลานจอด	
19	EL-PO-1-TB-35	/		/		/		ลานจอด	
20	EL-PO-1-TB-36	/		/		/		ลานจอด	
21	EL-PO-1-TB-37	/		/		/		ลานจอด	
22	EL-PO-1-TB-38	/		/		/		ลานจอด	
23	EL-PO-1-TB-39	/		/		/		ลานจอด	
24	EL-PO-2-TB-1	/		/		/		ST-3	
25	EL-PO-2-TB-2	/		/		/		ST-4	
26	EL-PO-2-TB-3	/		/		/		ST-5	
27	EL-PO-2-TB-4	/		/		/		ST-6	
28	EL-PO-2-TB-5	/		/		/		ST-7	
29	EL-PO-2-TB-6	/		/		/		ST-8	
30	EL-PO-2-TB-7	/		/		/		ห้องน้ำหญิง B	

หมายเหตุ




.....

.....




.....
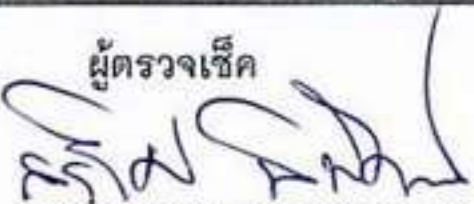
<p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>15, 6, 67</p>	<p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>17, 6, 67</p>	<p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>16/6/24</p>
--	--	---



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ .....15/6/67.....	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A,B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-2-TB-8	/		/		/		ห้องน้ำชาย B		
2	EL-PO-2-TB-9	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
3	EL-PO-2-TB-10	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-2-TB-11	/		/		/		ลานจอด		
5	EL-PO-2-TB-12	/		/		/		ลานจอด		
6	EL-PO-2-TB-13	/		/		/		ลานจอด		
7	EL-PO-2-TB-14	/		/		/		ลานจอด		
8	EL-PO-2-TB-15	/		/		/		ลานจอด		
9	EL-PO-2-TB-16	/		/		/		ลานจอด		
10	EL-PO-2-TB-17	/		/		/		ลานจอด		
11	EL-PO-2-TB-18	/		/		/		ลานจอด		
12	EL-PO-2-TB-19	/		/		/		ลานจอด		
13	EL-PO-2-TB-20	/		/		/		ลานจอด		
14	EL-PO-2-TB-21	/		/		/		ลานจอด		
15	EL-PO-2-TB-22	/		/		/		ลานจอด		
16	EL-PO-2-TB-23	/		/		/		ลานจอด		
17	EL-PO-2-TB-24	/		/		/		ลานจอด		
18	EL-PO-2-TB-25	/		/		/		ลานจอด		
19	EL-PO-2-TB-26	/		/		/		ลานจอด		
20	EL-PO-2-TB-27	/		/		/		ลานจอด		
21	EL-PO-2-TB-28	/		/		/		ลานจอด		
22	EL-PO-2-TB-29	/		/		/		ลานจอด		
23	EL-PO-2-TB-30	/		/		/		ลานจอด		
24	EL-PO-2-TB-31	/		/		/		ลานจอด		
25	EL-PO-2-TB-32	/		/		/		ลานจอด		
26	EL-PO-2-TB-33	/		/		/		ลานจอด		
27	EL-PO-2-TB-34	/		/		/		ลานจอด		
28	EL-PO-2-TB-35	/		/		/		ลานจอด		
29	EL-PO-2-TB-36	/		/		/		ลานจอด		
30	EL-PO-2-TB-37	/		/		/		ลานจอด		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	15, 6, 67		17, 6, 67		16624					

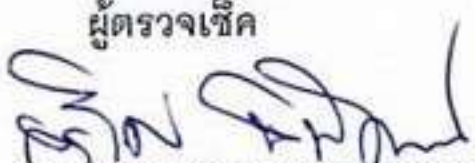

หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 15/6/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A,B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-3-TB-01	/		/		/		ST-3		
2	EL-PO-3-TB-02	/		/		/		ST-4		
3	EL-PO-3-TB-03	/		/		/		ST-5		
4	EL-PO-3-TB-04	/		/		/		ST-6		
5	EL-PO-3-TB-05	/		/		/		ST-7		
6	EL-PO-3-TB-06	/		/		/		ST-8		
7	EL-PO-3-TB-07	/		/		/		ห้องน้ำหญิง B		
8	EL-PO-3-TB-08	/		/		/		ห้องน้ำชาย B		
9	EL-PO-3-TB-09	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
10	EL-PO-3-TB-10	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
11	EL-PO-3-TB-11	/		/		/		MDB		
12	EL-PO-3-TB-12	/		/		/		GEN		
13	EL-PO-3-TB-13	/		/		/		ลานจอด		
14	EL-PO-3-TB-14	/		/		/		ลานจอด		
15	EL-PO-3-TB-15	/		/		/		ลานจอด		
16	EL-PO-3-TB-16	/		/		/		ลานจอด		
17	EL-PO-3-TB-17	/		/		/		ลานจอด		
18	EL-PO-3-TB-18	/		/		/		ลานจอด		
19	EL-PO-3-TB-19	/		/		/		ลานจอด		
20	EL-PO-3-TB-20	/		/		/		ลานจอด		
21	EL-PO-3-TB-21	/		/		/		ลานจอด		
22	EL-PO-3-TB-22	/		/		/		ลานจอด		
23	EL-PO-3-TB-23	/		/		/		ลานจอด		
24	EL-PO-3-TB-24	/		/		/		ลานจอด		
25	EL-PO-3-TB-25	/		/		/		ลานจอด		
26	EL-PO-3-TB-26	/		/		/		ลานจอด		
27	EL-PO-3-TB-27	/		/		/		ลานจอด		
28	EL-PO-3-TB-28	/		/		/		ลานจอด		
29	EL-PO-3-TB-29	/		/		/		ลานจอด		
30	EL-PO-3-TB-30	/		/		/		ลานจอด		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	15, 6, 67		17, 6, 67		16/6/24					



หน่วยงาน .....THE RIVER..... อาคาร .....A,B.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ .....15/6/67..... รหัสอุปกรณ์ EL 1	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-3-TB-31	/		/		/		ลานจอด	
2	EL-PO-3-TB-32	/		/		/		ลานจอด	
3	EL-PO-3-TB-33	/		/		/		ลานจอด	
4	EL-PO-4-TB-01	/		/		/		ST-3	
5	EL-PO-4-TB-02	/		/		/		ST-4	
6	EL-PO-4-TB-03	/		/		/		ST-5	
7	EL-PO-4-TB-04	/		/		/		ST-6	
8	EL-PO-4-TB-05	/		/		/		ST-7	
9	EL-PO-4-TB-06	/		/		/		ST-8	
10	EL-PO-4-TB-07	/		/		/		ห้องน้ำหญิง B	
11	EL-PO-4-TB-08	/		/		/		ห้องน้ำชาย B	
12	EL-PO-4-TB-09	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
13	EL-PO-4-TB-10	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-4-TB-11	/		/		/		ห้องพัสดุอัดอากาศ	
15	EL-PO-4-TB-12	/		/		/		Soft Pump	
16	EL-PO-4-TB-13	/		/		/		ลานจอด	
17	EL-PO-4-TB-14	/		/		/		ลานจอด	
18	EL-PO-4-TB-15	/		/		/		ลานจอด	
19	EL-PO-4-TB-16	/		/		/		ลานจอด	
20	EL-PO-4-TB-17	/		/		/		ลานจอด	
21	EL-PO-4-TB-18	/		/		/		ลานจอด	
22	EL-PO-4-TB-19	/		/		/		ลานจอด	
23	EL-PO-4-TB-20	/		/		/		ลานจอด	
24	EL-PO-4-TB-21	/		/		/		ลานจอด	
25	EL-PO-4-TB-22	/		/		/		ลานจอด	
26	EL-PO-4-TB-23	/		/		/		ลานจอด	
27	EL-PO-4-TB-24	/		/		/		ลานจอด	
28	EL-PO-4-TB-25	/		/		/		ลานจอด	
29	EL-PO-4-TB-26	/		/		/		ลานจอด	
30	EL-PO-4-TB-27	/		/		/		ลานจอด	
หมายเหตุ   									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;"> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ <u>กฤษณ์ กฤษณ์</u></p> <p>15, 6, 67</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ <u>จรูญ</u></p> <p>17, 6, 67</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ <u>กอบ 24</u></p> </div> </div>									



[illegible]



## หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

91, 6, 67

ลงชื่อ

9

17 / 6 / 67

लग्ना

ผู้จัดการอาคาร

11/20/20







หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ .....11/6/67.....	รหัสอุปกรณ์ EL 1
อาคาร .....A.....			

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-16-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-16-TA-05	/		/		/		ST-1	
3	EL-PO-17-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-17-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
5	EL-PO-17-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
6	EL-PO-17-TA-04	/		/		/		ST-2	
7	EL-PO-17-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-18-TA-01	/		/		/		ST-1	
9	EL-PO-18-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-18-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
11	EL-PO-18-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
12	EL-PO-18-TA-05	/		/		/		ST-2	
13	EL-PO-19-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-19-TA-02	/		/		/		ST-1	
15	EL-PO-19-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	EL-PO-19-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EL-PO-19-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
18	EL-PO-20-TA-01	/		/		/		ST-2	
19	EL-PO-20-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-20-TA-03	/		/		/		ST-1	
21	EL-PO-20-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-20-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
23	EL-PO-21-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
24	EL-PO-21-TA-02	/		/		/		ST-2	
25	EL-PO-21-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
26	EL-PO-21-TA-04	/		/		/		ST-1	
27	EL-PO-21-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
28	EL-PO-22-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
29	EL-PO-22-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
30	EL-PO-22-TA-03	/		/		/		ST-2	




หมายเหตุ

<p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ  11, 6, 67</p>	<p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ  17, 6, 67</p>	<p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ  16024</p>
---	---	--




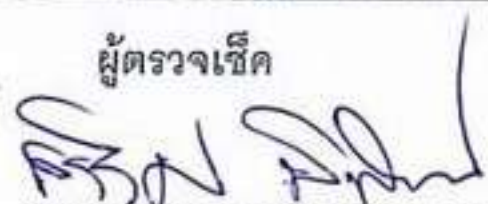

หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 11/6/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-22-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
2	EL-PO-22-TA-05	/		/		/		ST-1		
3	EL-PO-23-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-23-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
5	EL-PO-23-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
6	EL-PO-23-TA-04	/		/		/		ST-2		
7	EL-PO-23-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
8	EL-PO-24-TA-01	/		/		/		ST-1		
9	EL-PO-24-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
10	EL-PO-24-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
11	EL-PO-24-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
12	EL-PO-24-TA-05	/		/		/		ST-2		
13	EL-PO-25-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-25-TA-02	/		/		/		ST-1		
15	EL-PO-25-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
16	EL-PO-25-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
17	EL-PO-25-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
18	EL-PO-26-TA-01	/		/		/		ST-2		
19	EL-PO-26-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-26-TA-03	/		/		/		ST-1		
21	EL-PO-26-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-26-TA-05	/		/		/		ถังเก็บน้ำ		
23	EL-PO-27-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
24	EL-PO-27-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
25	EL-PO-27-TA-03	/		/		/		ST-2		
26	EL-PO-27-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
27	EL-PO-27-TA-05	/		/		/		ST-1		
28	EL-PO-28-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
29	EL-PO-28-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
30	EL-PO-28-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
11 / 6 / 67	17 / 6 / 67	160624

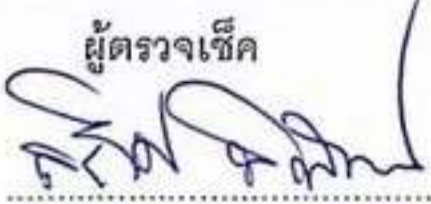




หน่วยงาน .....THE RIVER.....			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 11/6/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-28-TA-04	/		/		/		ST-2	
2	EL-PO-28-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
3	EL-PO-29-TA-01	/		/		/		ST-1	
4	EL-PO-29-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-29-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
6	EL-PO-29-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
7	EL-PO-29-TA-05	/		/		/		ST-2	
8	EL-PO-29-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
9	EL-PO-29-TA-07	/		/		/		ST-1	
10	EL-PO-30-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
11	EL-PO-30-TA-02	/		/		/		Fire Pump	
12	EL-PO-30-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
13	EL-PO-30-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
14	EL-PO-30-TA-05	/		/		/		ST-2	
15	EL-PO-30-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	EL-PO-31-TA-01	/		/		/		ST-1	
17	EL-PO-31-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-31-TA-03	/		/		/		Pressurized Fan	
19	EL-PO-31-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
20	EL-PO-31-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
21	EL-PO-31-TA-06	/		/		/		ST-2	
22	EL-PO-31-TA-07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
23	EL-PO-31-TA-08	/		/		/		ST-1	
24	EL-PO-32-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-32-TA-02	/		/		/		Pressurized Fan	
26	EL-PO-32-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
27	EL-PO-32-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
28	EL-PO-32-TA-05	/		/		/		ST-2	
29	EL-PO-32-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-33-TA-01	/		/		/		ST-1	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ					
	11, 6, 67		17, 6, 67		16/6/24				



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 11/6/67
อาคาร .....A.....	รหัสอุปกรณ์	EL 1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-33-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-33-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
3	EL-PO-33-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
4	EL-PO-33-TA-05	/		/		/		ST-2	
5	EL-PO-33-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
6	EL-PO-34-TA-01	/		/		/		ST-1	
7	EL-PO-34-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-34-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
9	EL-PO-34-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
10	EL-PO-34-TA-05	/		/		/		ST-2	
11	EL-PO-35-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-35-TA-02	/		/		/		ST-1	
13	EL-PO-35-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-35-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
15	EL-PO-35-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
16	EL-PO-35-TA-06	/		/		/		ST-2	
17	EL-PO-36-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-36-TA-02	/		/		/		ST-1	
19	EL-PO-36-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-36-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
21	EL-PO-36-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
22	EL-PO-37-TA-01	/		/		/		ST-2	
23	EL-PO-37-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
24	EL-PO-37-TA-03	/		/		/		ST-1	
25	EL-PO-37-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
26	EL-PO-37-TA-05	/		/		/		Lift Room	
27	EL-PO-38-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
28	EL-PO-38-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
29	EL-PO-38-TA-03	/		/		/		ST-2	
30	EL-PO-38-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	

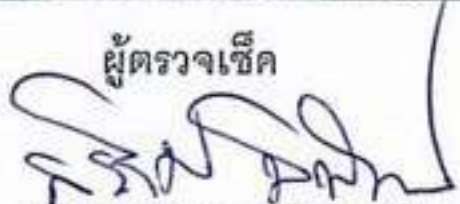หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  ลงชื่อ ..... 11 / 6 / 67	หัวหน้าช่าง  ลงชื่อ ..... 17 / 6 / 67	ผู้จัดการอาคาร  ลงชื่อ ..... 18/6/67
---	--	--



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ .....12/6/67.....	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-38-TA-05	/		/		/		ST-1		
2	EL-PO-39-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
3	EL-PO-39-TA-02	/		/		/		Lift Room		
4	EL-PO-39-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
5	EL-PO-39-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
6	EL-PO-39-TA-05	/		/		/		ST-2		
7	EL-PO-39-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
8	EL-PO-39-TA-07	/		/		/		ST-1		
9	EL-PO-40-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
10	EL-PO-40-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
11	EL-PO-40-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
12	EL-PO-40-TA-04	/		/		/		ST-2		
13	EL-PO-40-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-40-TA-06	/		/		/		ST-1		
15	EL-PO-40-TA-07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
16	EL-PO-40-TA-08	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
17	EL-PO-41-TA-04	/		/		/		ST-2		
18	EL-PO-41-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
19	EL-PO-42-TA-01	/		/		/		ST-1		
20	EL-PO-42-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
21	EL-PO-42-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
22	EL-PO-42-TA-05	/		/		/		ST-2		
23	EL-PO-42-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
24	EL-PO-42-TA-07	/		/		/		ST-1		
25	EL-PO-42-TA-08	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
26	EL-PO-42-TA-09	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
27	EL-PO-42-TA-10	/		/		/		ST-2		
28	EL-PO-42-TA-11	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
29	EL-PO-42-TA-12	/		/		/		ST-1		
30	EL-PO-42-TA-13	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ .....	ลงชื่อ .....	ลงชื่อ .....
12, 6, 67	12, 6, 67	12, 6, 67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ .....12/6/67.....	รหัสอุปกรณ์ EL 1
อาคาร .....A.....			

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-42-TA-14	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
2	EL-PO-43-TA-01	/		/		/		ST-2	
3	EL-PO-43-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-43-TA-03	/		/		/		ST-1	
5	EL-PO-43-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
6	EL-PO-43-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
7	EL-PO-43-TA-06	/		/		/		ST-2	
8	EL-PO-44-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
9	EL-PO-44-TA-02	/		/		/		ST-1	
10	EL-PO-44-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
11	EL-PO-44-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
12	EL-PO-44-TA-05	/		/		/		ST-2	
13	EL-PO-44-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-45-TA-01	/		/		/		ST-1	
15	EL-PO-45-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	EL-PO-45-TA-03	/		/		/		Tank Water	
17	EL-PO-45-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
18	EL-PO-45-TA-05	/		/		/		ST-2	
19	EL-PO-46-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-46-TA-02	/		/		/		ST-1	
21	EL-PO-46-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-46-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
23	EL-PO-46-TA-05	/		/		/		ST-2	
24	EL-PO-47-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-47-TA-02	/		/		/		ST-1	
26	EL-PO-47-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-47-TA-04	/		/		/		Tank Water	
28	EL-PO-47-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
29	EL-PO-48-TA-01	/		/		/		ST-2	
30	EL-PO-48-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
12, 6, 67	12, 6, 67	12/6/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	12/6/67
อาคาร .....A.....		รหัสอุปกรณ์	EL 1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-48-TA-03	/		/		/		ST-1	
2	EL-PO-48-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
3	EL-PO-48-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
4	EL-PO-49-TA-01	/		/		/		ST-2	
5	EL-PO-49-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
6	EL-PO-49-TA-03	/		/		/		ST-1	
7	EL-PO-49-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-49-TA-05	/		/		/		Fire Pump	
9	EL-PO-49-TA-06	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
10	EL-PO-49-TA-07	/		/		/		ST-2	
11	EL-PO-50-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-50-TA-02	/		/		/		ST-1	
13	EL-PO-50-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-50-TA-04	/		/		/		Pump Soft	
15	EL-PO-50-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
16	EL-PO-50-TA-06	/		/		/		ST-2	
17	EL-PO-50-TA-07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-51-TA-01	/		/		/		ST-1	
19	EL-PO-51-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-51-TA-03	/		/		/		Pressurized Fan	
21	EL-PO-51-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
22	EL-PO-51-TA-05	/		/		/		ST-2	
23	EL-PO-51-TA-06	/		/		/		Pressurized Fan	
24	EL-PO-52-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-52-TA-02	/		/		/		ST-1	
26	EL-PO-52-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-52-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
28	EL-PO-52-TA-05	/		/		/		ST-2	
29	EL-PO-53-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-53-TA-02	/		/		/		ST-1	

หมายเหตุ

<p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>12 / 6 / 67</p>	<p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>12 / 6 / 67</p>	<p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ </p> <p></p>
--	--	--



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	12/6/67
อาคาร .....A.....		รหัสอุปกรณ์	EL 1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-53-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-53-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
3	EL-PO-53-TA-05	/		/		/		ST-2	
4	EL-PO-54-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-54-TA-02	/		/		/		ST-1	
6	EL-PO-54-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
7	EL-PO-54-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
8	EL-PO-54-TA-05	/		/		/		ST-2	
9	EL-PO-54-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-55-TA-01	/		/		/		ST-1	
11	EL-PO-55-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-55-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
13	EL-PO-55-TA-04	/		/		/		ST-2	
14	EL-PO-55-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	EL-PO-56-TA-01	/		/		/		ST-1	
16	EL-PO-56-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-56-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
18	EL-PO-56-TA-04	/		/		/		ST-2	
19	EL-PO-56-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-57-TA-01	/		/		/		ST-1	
21	EL-PO-57-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-57-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
23	EL-PO-57-TA-04	/		/		/		ST-2	
24	EL-PO-57-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-58-TA-01	/		/		/		ST-1	
26	EL-PO-58-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-58-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
28	EL-PO-58-TA-04	/		/		/		ST-2	
29	EL-PO-58-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-59-TA-01	/		/		/		ST-1	

หมายเหตุ

<p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ  12, 6, 67</p>	<p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ  17, 6, 67</p>	<p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ </p>
---	---	--------------------------------------



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	12/6/67 EL 1
อาคาร .....A.....			

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-59-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-59-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
3	EL-PO-59-TA-04	/		/		/		ST-2	
4	EL-PO-59-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-60-TA-01	/		/		/		ST-1	
6	EL-PO-60-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
7	EL-PO-60-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
8	EL-PO-60-TA-04	/		/		/		ST-2	
9	EL-PO-60-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-61-TA-01	/		/		/		ST-1	
11	EL-PO-61-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-61-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
13	EL-PO-61-TA-04	/		/		/		ST-2	
14	EL-PO-61-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	EL-PO-62-TA-01	/		/		/		ST-1	
16	EL-PO-62-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-62-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
18	EL-PO-62-TA-04	/		/		/		ST-2	
19	EL-PO-62-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-63-TA-01	/		/		/		ST-1	
21	EL-PO-63-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-63-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
23	EL-PO-63-TA-04	/		/		/		ST-2	
24	EL-PO-63-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-64-TA-01	/		/		/		ST-1	
26	EL-PO-64-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-64-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
28	EL-PO-64-TA-04	/		/		/		ST-2	
29	EL-PO-64-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-65-TA-01	/		/		/		ST-1	

หมายเหตุ

<p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ  12 / 6 / 67</p>	<p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ  12 / 6 / 67</p>	<p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ  12 / 6 / 67</p>
---	---	--



หน่วยงาน .....THE RIVER.....

อาคาร .....A.....

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ

12/6/67

รหัสอุปกรณ์

EL

1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-65-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-65-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
3	EL-PO-65-TA-04	/		/		/		ST-2	
4	EL-PO-65-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-66-TA-01	/		/		/		ST-1	
6	EL-PO-66-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
7	EL-PO-66-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
8	EL-PO-66-TA-04	/		/		/		ST-2	
9	EL-PO-66-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-67-TA-01	/		/		/		ST-1	
11	EL-PO-67-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-67-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
13	EL-PO-67-TA-04	/		/		/		ST-2	
14	EL-PO-67-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	EL-PO-68-TA-01	/		/		/		ST-1	
16	EL-PO-68-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-68-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
18	EL-PO-68-TA-04	/		/		/		ST-2	
19	EL-PO-68-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-69-TA-01	/		/		/		ST-1	
21	EL-PO-69-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-69-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
23	EL-PO-69-TA-04	/		/		/		ST-2	
24	EL-PO-69-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-70-TA-01	/		/		/		ST-1	
26	EL-PO-70-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-70-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
28	EL-PO-70-TA-04	/		/		/		ST-2	
29	EL-PO-70-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-71-TA-01	/		/		/		ห้องเครื่อง Lift	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  
ลงชื่อ .....  
12, 6, 67

หัวหน้าช่าง  
ลงชื่อ .....  
17, 6, 67

ผู้จัดการอาคาร  
ลงชื่อ .....  
16/6/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	12/6/67
อาคาร .....A.....		รหัสอุปกรณ์	EL 1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-71-TA-02	/		/		/		ห้องเครื่อง Lift	
2	EL-PO-71-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
3	EL-PO-71-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-71-TA-05	/		/		/		ST-1	
5	EL-PO-71-TA-06	/		/		/		ST-2	
6	EL-PO-71-TA-07	/		/		/		Pump Room	
7	EL-PO-72-TA-01	/		/		/		Pressurized Fan	
8	EL-PO-72-TA-02	/		/		/		Pressurized Fan	
9	EL-PO-72-TA-03	/		/		/		Pressurized Fan	
10	EL-PO-R-TA-1	/		/		/		บันไดลาดฟ้า	
11	EL-PO-R-TA-2	/		/		/		บันไดลาดฟ้า	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

12, 6, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

17, 6, 67

ผู้จัดการอาคาร




ลงชื่อ

16/6/67



หน่วยงาน .....THE RIVER..... อาคาร .....A,B.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ .....13/6/67..... รหัสอุปกรณ์ EL 1	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-3-TA-01	/		/		/		ST-1	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
2	EL-PO-3-TA-02	/		/		/		ST-2	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
3	EL-PO-3-TA-03	/		/		/		ST-9	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
4	EL-PO-3-TA-04	/		/		/		ST-10	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
5	EL-PO-3-TA-05	/		/		/		ST-11	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
6	EL-PO-3-TA-06	/		/		/		ST-12	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
7	EL-PO-3-TA-07	/		/		/		ST-13	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
8	EL-PO-3-TA-08	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
9	EL-PO-3-TA-09	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
10	EL-PO-3-TA-10	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
11	EL-PO-3-TA-11	/		/		/		ห้องน้ำชาย A	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
12	EL-PO-3-TA-12	/		/		/		Pump Room	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
13	EL-PO-3-TA-13	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
14	EL-PO-3-TA-14	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
15	EL-PO-3-TA-15	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
16	EL-PO-3-TA-16	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
17	EL-PO-3-TA-17	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
18	EL-PO-3-TA-18	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
19	EL-PO-3-TA-19	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
20	EL-PO-3-TA-20	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
21	EL-PO-3-TA-21	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
22	EL-PO-3-TA-22	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
23	EL-PO-3-TA-23	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
24	EL-PO-3-TA-24	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
25	EL-PO-3-TA-25	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
26	EL-PO-3-TA-26	/		/		/		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
27	EL-PO-4-TA-01	/		/		/		ST-1	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
28	EL-PO-4-TA-02	/		/		/		ST-2	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
29	EL-PO-4-TA-03	/		/		/		ST-9	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
30	EL-PO-4-TA-04	/		/		/		ST-10	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
หมายเหตุ   									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;"> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ ..... 13, 6, 67</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ ..... 14, 6, 67</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ ..... 160624</p> </div> </div>									

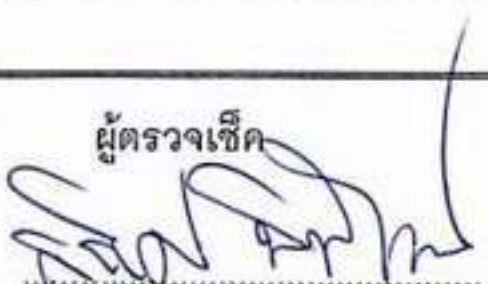

หน่วยงาน .....THE RIVER.....			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 13/6/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A,B.....									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-1-TA-10	/		/		/		Control Room	
2	EL-PO-1-TA-11	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
3	EL-PO-1-TA-12	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-1-TA-13	/		/		/		ลานจอด	
5	EL-PO-1-TA-14	/		/		/		ลานจอด	
6	EL-PO-1-TA-15	/		/		/		ลานจอด	
7	EL-PO-1-TA-16	/		/		/		ลานจอด	
8	EL-PO-1-TA-17	/		/		/		ลานจอด	
9	EL-PO-1-TA-18	/		/		/		ST-1	
10	EL-PO-1-TA-19	/		/		/		ST-2	
11	EL-PO-1-TA-20	/		/		/		ST-9	
12	EL-PO-1-TA-21	/		/		/		ST-10	
13	EL-PO-2-TA-01	/		/		/		ST-11	
14	EL-PO-2-TA-02	/		/		/		ST-12	
15	EL-PO-2-TA-03	/		/		/		ST-13	
16	EL-PO-2-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-2-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-2-TA-06	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A	
19	EL-PO-2-TA-07	/		/		/		ห้องน้ำชาย A	
20	EL-PO-2-TA-08	/		/		/		ลานจอด	
21	EL-PO-2-TA-09	/		/		/		ลานจอด	
22	EL-PO-2-TA-10	/		/		/		ลานจอด	
23	EL-PO-2-TA-11	/		/		/		ลานจอด	
24	EL-PO-2-TA-12	/		/		/		ลานจอด	
25	EL-PO-2-TA-13	/		/		/		ลานจอด	
26	EL-PO-2-TA-14	/		/		/		ลานจอด	
27	EL-PO-2-TA-15	/		/		/		ลานจอด	
28	EL-PO-2-TA-16	/		/		/		ลานจอด	
29	EL-PO-2-TA-17	/		/		/		ลานจอด	
30	EL-PO-2-TA-18	/		/		/		ลานจอด	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค			หัวหน้าช่าง			ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ			ลงชื่อ			ลงชื่อ			
	13, 6, 67			17, 6, 67			160624		



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ .....19/4/67.....	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A,B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-1-TA-10	/		/		/		Control Room		
2	EL-PO-1-TA-11	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
3	EL-PO-1-TA-12	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-1-TA-13	/		/		/		ลานจอด		
5	EL-PO-1-TA-14	/		/		/		ลานจอด		
6	EL-PO-1-TA-15	/		/		/		ลานจอด		
7	EL-PO-1-TA-16	/		/		/		ลานจอด		
8	EL-PO-1-TA-17	/		/		/		ลานจอด		
9	EL-PO-1-TA-18	/		/		/		ST-1		
10	EL-PO-1-TA-19	/		/		/		ST-2		
11	EL-PO-1-TA-20	/		/		/		ST-9		
12	EL-PO-1-TA-21	/		/		/		ST-10		
13	EL-PO-2-TA-01	/		/		/		ST-11		
14	EL-PO-2-TA-02	/		/		/		ST-12		
15	EL-PO-2-TA-03	/		/		/		ST-13		
16	EL-PO-2-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
17	EL-PO-2-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
18	EL-PO-2-TA-06	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A		
19	EL-PO-2-TA-07	/		/		/		ห้องน้ำชาย A		
20	EL-PO-2-TA-08	/		/		/		ลานจอด		
21	EL-PO-2-TA-09	/		/		/		ลานจอด		
22	EL-PO-2-TA-10	/		/		/		ลานจอด		
23	EL-PO-2-TA-11	/		/		/		ลานจอด		
24	EL-PO-2-TA-12	/		/		/		ลานจอด		
25	EL-PO-2-TA-13	/		/		/		ลานจอด		
26	EL-PO-2-TA-14	/		/		/		ลานจอด		
27	EL-PO-2-TA-15	/		/		/		ลานจอด		
28	EL-PO-2-TA-16	/		/		/		ลานจอด		
29	EL-PO-2-TA-17	/		/		/		ลานจอด		
30	EL-PO-2-TA-18	/		/		/		ลานจอด		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ	อรรถ, พิชิต	ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	19, 4, 67									



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 14/4/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A,B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-B-TA-1	/		/		/		ST-1		
2	EL-PO-B-TA-2	/		/		/		ST-2		
3	EL-PO-B-TA-3	/		/		/		ST-9		
4	EL-PO-B-TA-4	/		/		/		ST-10		
5	EL-PO-B-TA-5	/		/		/		ST-11		
6	EL-PO-B-TA-6	/		/		/		ST-12		
7	EL-PO-B-TA-7	/		/		/		ST-13		
8	EL-PO-B-TA-8	/		/		/		Pump Room		
9	EL-PO-B-TA-9	/		/		/		Fire Pump		
10	EL-PO-B-TA-10	/		/		/		ห้องน้ำชาย A		
11	EL-PO-B-TA-11	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A		
12	EL-PO-B-TA-12	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
13	EL-PO-B-TA-13	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-B-TA-14	/		/		/		ลานจอด		
15	EL-PO-B-TA-15	/		/		/		ลานจอด		
16	EL-PO-B-TA-16	/		/		/		ลานจอด		
17	EL-PO-B-TA-17	/		/		/		ลานจอด		
18	EL-PO-B-TA-18	/		/		/		ลานจอด		
19	EL-PO-B-TA-19	/		/		/		ลานจอด		
20	EL-PO-B-TA-20	/		/		/		ลานจอด		
21	EL-PO-B-TA-21	/		/		/		ลานจอด		
22	EL-PO-1-TA-1	/		/		/		ST-1		
23	EL-PO-1-TA-2	/		/		/		ST-2		
24	EL-PO-1-TA-3	/		/		/		ST-9		
25	EL-PO-1-TA-4	/		/		/		ST-10		
26	EL-PO-1-TA-5	/		/		/		ST-11		
27	EL-PO-1-TA-6	/		/		/		ST-12		
28	EL-PO-1-TA-7	/		/		/		ST-13		
29	EL-PO-1-TA-8	/		/		/		ห้องน้ำชาย A		
30	EL-PO-1-TA-9	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ	สุวิทย์, พิมล	ลงชื่อ	พิ	ลงชื่อ	[Signature]					
	18 / 4 / 67		20 / 4 / 67		210424					







หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ		10/5/67	
อาคาร .....B.....				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์		EL 1	

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-5-TB-01	✓		/		/		Fitness	
2	EL-PO-5-TB-02	✓		/		/		ST-3	
3	EL-PO-5-TB-03	✓		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
4	EL-PO-5-TB-04	✓		/		/		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-5-TB-05	✓		/		✓		ST-4	
6	EL-PO-5-TB-06	✓		/		/		ห้องไฟฟ้า	
7	EL-PO-5-TB-07	✓		/		/		ห้องน้ำชาย	
8	EL-PO-5-TB-08	✓		/		/		ห้องน้ำหญิง	
9	EL-PO-5-TB-09	✓		/		✓		ST-5	
10	EL-PO-5-TB-10	✓		/		/		ST-6	
11	EL-PO-5-TB-11	✓		/		✓		ST-7	
12	EL-PO-5-TB-12	✓		/		✓		ST-8	
13	EL-PO-6-TB-01	✓		/		/		ST-3	
14	EL-PO-6-TB-02	✓		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	EL-PO-6-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
16	EL-PO-6-TB-04	✓		/		/		ST-4	
17	EL-PO-6-TB-05	✓		/		/		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-7-TB-01	✓		/		/		ST-3	
19	EL-PO-7-TB-02	✓		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-7-TB-03	✓		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
21	EL-PO-7-TB-04	✓		/		/		ST-4	
22	EL-PO-7-TB-05	✓		/		✓		ห้องไฟฟ้า	
23	EL-PO-8-TB-01	/		/		/		ST-3	
24	EL-PO-8-TB-02	✓		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-8-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
26	EL-PO-8-TB-04	✓		/		/		ST-4	
27	EL-PO-8-TB-05	/		✓		/		ห้องไฟฟ้า	
28	EL-PO-9-TB-01	/		/		/		ST-3	
29	EL-PO-9-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-9-TB-03	✓		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	

หมายเหตุ

<b>ผู้ตรวจเช็ค</b> ลงชื่อ <u>วิรัช พิพัฒน์</u> <u>10 / 5 / 67</u>	<b>หัวหน้าช่าง</b> ลงชื่อ <u> </u> <u>24 / 5 / 67</u>	<b>ผู้จัดการอาคาร</b> ลงชื่อ <u> </u> <u> </u>
---	---	--



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		อาคาร .....B.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 10/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-9-TB-04	/		/		/		ST-4		
2	EL-PO-9-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
3	EL-PO-10-TB-01	/		/		/		ST-3		
4	EL-PO-10-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
5	EL-PO-10-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
6	EL-PO-10-TB-04	/		/		/		ST-4		
7	EL-PO-10-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
8	EL-PO-11-TB-01	/		/		/		ST-3		
9	EL-PO-11-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
10	EL-PO-11-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
11	EL-PO-11-TB-04	/		/		/		ST-4		
12	EL-PO-11-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
13	EL-PO-12-TB-01	/		/		/		ST-3		
14	EL-PO-12-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
15	EL-PO-12-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
16	EL-PO-12-TB-04	/		/		/		ST-4		
17	EL-PO-12-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
18	EL-PO-13-TB-01	/		/		/		ST-3		
19	EL-PO-13-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-13-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
21	EL-PO-13-TB-04	/		/		/		ST-4		
22	EL-PO-13-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
23	EL-PO-14-TB-01	/		/		/		ST-3		
24	EL-PO-14-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-14-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
26	EL-PO-14-TB-04	/		/		/		ST-4		
27	EL-PO-14-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
28	EL-PO-15-TB-01	/		/		/		ST-3		
29	EL-PO-15-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
30	EL-PO-15-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ	สรวิทย์ พินิจ	ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	10 / 5 / 67		27 / 5 / 67							



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ 10/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....B.....						

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-15-TB-04	/		/		/		ST-4	
2	EL-PO-15-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
3	EL-PO-16-TB-01	/		/		/		ST-3	
4	EL-PO-16-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-16-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
6	EL-PO-16-TB-04	/		/		/		ST-4	
7	EL-PO-16-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-17-TB-01	/		/		/		ST-3	
9	EL-PO-17-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-17-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
11	EL-PO-17-TB-04	/		/		/		ST-4	
12	EL-PO-17-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
13	EL-PO-18-TB-01	/		/		/		ST-3	
14	EL-PO-18-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	EL-PO-18-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
16	EL-PO-18-TB-04	/		/		/		ST-4	
17	EL-PO-18-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-19-TB-01	/		/		/		ST-3	
19	EL-PO-19-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-19-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
21	EL-PO-19-TB-04	/		/		/		ST-4	
22	EL-PO-19-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
23	EL-PO-20-TB-01	/		/		/		ST-3	
24	EL-PO-20-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-20-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
26	EL-PO-20-TB-04	/		/		/		ST-4	
27	EL-PO-20-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
28	EL-PO-21-TB-01	/		/		/		ST-3	
29	EL-PO-21-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-21-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>สรวิศ วัฒน</u>	ลงชื่อ <u>จิ</u>	ลงชื่อ <u>[Signature]</u>
<u>10 / 5 / 67</u>	<u>27 / 5 / 67</u>	<u>18/05/67</u>



หน่วยงาน .....THE RIVER.....			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 10/5/67		รหัสอุปกรณ์ EL 1	
อาคาร .....B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-21-TB-04	/		/		/		ST-4		
2	EL-PO-21-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
3	EL-PO-22-TB-01	/		/		/		ST-3		
4	EL-PO-22-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
5	EL-PO-22-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
6	EL-PO-22-TB-04	/		/		/		ST-4		
7	EL-PO-22-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
8	EL-PO-22-TB-06	/		/		/		Pump Room		
9	EL-PO-22-TB-07	/		/		/		Pump Room		
10	EL-PO-23-TB-01	/		/		/		ST-3		
11	EL-PO-23-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
12	EL-PO-23-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
13	EL-PO-23-TB-04	/		/		/		ST-4		
14	EL-PO-23-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
15	EL-PO-24-TB-01	/		/		/		ST-3		
16	EL-PO-24-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
17	EL-PO-24-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
18	EL-PO-24-TB-04	/		/		/		ST-4		
19	EL-PO-24-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-25-TB-01	/		/		/		ST-3		
21	EL-PO-25-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-25-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
23	EL-PO-25-TB-04	/		/		/		ST-4		
24	EL-PO-25-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-25-TB-06	/		/		/		Preesurization Room		
26	EL-PO-25-TB-07	/		/		/		Preesurization Room		
27	EL-PO-26-TB-01	/		/		/		ST-3		
28	EL-PO-26-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
29	EL-PO-26-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
30	EL-PO-26-TB-04	/		/		/		ST-4		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค			หัวหน้าช่าง			ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ	สรวิช, พินิจ		ลงชื่อ	[Signature]		ลงชื่อ	[Signature]			
	10/5/67			27/5/67			[Signature]			



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	11/5/67 EL	1
อาคาร .....B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-26-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
2	EL-PO-27-TB-01	/		/		/		ST-3		
3	EL-PO-27-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-27-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
5	EL-PO-27-TB-04	/		/		/		ST-4		
6	EL-PO-27-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
7	EL-PO-28-TB-01	/		/		/		ST-3		
8	EL-PO-28-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
9	EL-PO-28-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
10	EL-PO-28-TB-04	/		/		/		ST-4		
11	EL-PO-28-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
12	EL-PO-29-TB-01	/		/		/		ST-3		
13	EL-PO-29-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-29-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
15	EL-PO-29-TB-04	/		/		/		ST-4		
16	EL-PO-29-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
17	EL-PO-30-TB-01	/		/		/		ST-3		
18	EL-PO-30-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
19	EL-PO-30-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
20	EL-PO-30-TB-04	/		/		/		ST-4		
21	EL-PO-30-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-31-TB-01	/		/		/		ST-3		
23	EL-PO-31-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
24	EL-PO-31-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
25	EL-PO-31-TB-04	/		/		/		ST-4		
26	EL-PO-31-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
27	EL-PO-32-TB-01	/		/		/		ST-3		
28	EL-PO-32-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
29	EL-PO-32-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
30	EL-PO-32-TB-04	/		/		/		ST-4		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ	วิรัช นิพนธ์	ลงชื่อ	วิ	ลงชื่อ	[Signature]					
	11/5/67		27/5/67		[Signature]					



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	11/5/67 EL 1
อาคาร .....B.....									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-32-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-33-TB-01	/		/		/		ST-3	
3	EL-PO-33-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-33-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
5	EL-PO-33-TB-04	/		/		/		ST-4	
6	EL-PO-33-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
7	EL-PO-34-TB-01	/		/		/		ST-3	
8	EL-PO-34-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
9	EL-PO-34-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
10	EL-PO-34-TB-04	/		/		/		ST-4	
11	EL-PO-34-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-35-TB-01	/		/		/		ST-3	
13	EL-PO-35-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-35-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
15	EL-PO-35-TB-04	/		/		/		ST-4	
16	EL-PO-35-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-36-TB-01	/		/		/		ST-3	
18	EL-PO-36-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
19	EL-PO-36-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
20	EL-PO-36-TB-04	/		/		/		ST-4	
21	EL-PO-36-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-37-TB-01	/		/		/		ST-3	
23	EL-PO-37-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
24	EL-PO-37-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
25	EL-PO-37-TB-04	/		/		/		ST-4	
26	EL-PO-37-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-38-TB-01	/		/		/		ST-3	
28	EL-PO-38-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
29	EL-PO-38-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
30	EL-PO-38-TB-04	/		/		/		ST-4	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ	สรวิศ นิพนธ์	ลงชื่อ	จรูญ	ลงชื่อ	[Signature]				
	11 / 5 / 67		22 / 5 / 67		[Signature]				



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	
อาคาร .....B.....				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์ EL 1	

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-38-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-39-TB-01	/		/		/		ST-3	
3	EL-PO-39-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-39-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ	
5	EL-PO-39-TB-04	/		/		/		ST-4	
6	EL-PO-39-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
7	EL-PO-40-TB-01	/		/		/		ST-3	
8	EL-PO-40-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
9	EL-PO-40-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ	
10	EL-PO-40-TB-04	/		/		/		ST-4	
11	EL-PO-40-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-41-TB-01	/		/		/		ST-3	
13	EL-PO-41-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-41-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ	
15	EL-PO-41-TB-04	/		/		/		ST-4	
16	EL-PO-41-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-42-TB-01	/		/		/		ST-3	
18	EL-PO-42-TB-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
19	EL-PO-42-TB-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขึ้นของ	
20	EL-PO-42-TB-04	/		/		/		ST-4	
21	EL-PO-42-TB-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-42-TB-06	/		/		/		ห้องเครื่อง Lift	
23	EL-PO-42-TB-07	/		/		/		Pump Room	
24	EL-PO-42-TB-08	/		/		/		ทางขึ้นดาดฟ้า	
25	EL-PO-42-TB-09	/		/		/		ทางขึ้นดาดฟ้า	
26	EL-PO-42-TB-10	/		/		/		Preesurization Room	
27	EL-PO-42-TB-11	/		/		/		Preesurization Room	

หมายเหตุ

<p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ <u>สรวิศ, พินิจ</u></p> <p><u>11, 5 67</u></p>	<p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ <u>ศ</u></p> <p><u>27, 5 167</u></p>	<p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ <u>ศ</u></p> <p><u>28/5/67</u></p>
---	---	--







หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ		12/5/67	
อาคาร .....A,B.....				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์		EL 1	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EL-PO-B-TB-31	/		/		/		ลานจอด			
2	EL-PO-B-TB-32	/		/		/		ลานจอด			
3	EL-PO-B-TB-33	/		/		/		ลานจอด			
4	EL-PO-B-TB-34	/		/		/		ลานจอด			
5	EL-PO-B-TB-35	/		/		/		ลานจอด			
6	EL-PO-B-TB-36	/		/		/		ลานจอด			
7	EL-PO-B-TB-37	/		/		/		ลานจอด			
8	EL-PO-B-TB-38	/		/		/		ลานจอด			
9	EL-PO-B-TB-39	/		/		/		ลานจอด			
10	EL-PO-B-TB-40	/		/		/		ลานจอด			
11	EL-PO-B-TB-41	/		/		/		ลานจอด			
12	EL-PO-B-TB-42	/		/		/		ลานจอด			
13	EL-PO-B-TB-43	/		/		/		ลานจอด			
14	EL-PO-B-TB-44	/		/		/		ลานจอด			
15	EL-PO-1-TB-01	/		/		/		ST-3			
16	EL-PO-1-TB-02	/		/		/		ST-4			
17	EL-PO-1-TB-03	/		/		/		ST-5			
18	EL-PO-1-TB-04	/		/		/		ST-6			
19	EL-PO-1-TB-05	/		/		/		ST-7			
20	EL-PO-1-TB-06	/		/		/		ST-8			
21	EL-PO-1-TB-07	/		/		/		ห้องน้ำหญิง B			
22	EL-PO-1-TB-08	/		/		/		ห้องน้ำชาย B			
23	EL-PO-1-TB-09	/		/		/		ห้องไฟฟ้า			
24	EL-PO-1-TB-10	/		/		/		ห้องไฟฟ้า			
25	EL-PO-1-TB-11	/		/		/		ห้องนิติ			
26	EL-PO-1-TB-12	/		/		/		Control Room			
27	EL-PO-1-TB-13	/		/		/		ห้องเก็บของ			
28	EL-PO-1-TB-14	/		/		/		Hight Voltge			
29	EL-PO-1-TB-15	/		/		/		ห้องเก็บของ CRM			
30	EL-PO-1-TB-16	/		/		/		ลานจอด			
หมายเหตุ											
ผู้ตรวจเช็ค			หัวหน้าช่าง			ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ <u>สมชาย ใจดี</u>			ลงชื่อ <u>สมชาย ใจดี</u>			ลงชื่อ <u>สมชาย ใจดี</u>					
12 / 5 / 67			12 / 5 / 67			12 / 5 / 67					
บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด											
FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020											



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 12/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A,B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-1-TB-17	/		/		/		ลานจอด		
2	EL-PO-1-TB-18	/		/		/		ลานจอด		
3	EL-PO-1-TB-19	/		/		/		ลานจอด		
4	EL-PO-1-TB-20	/		/		/		ลานจอด		
5	EL-PO-1-TB-21	/		/		/		ลานจอด		
6	EL-PO-1-TB-22	/		/		/		ลานจอด		
7	EL-PO-1-TB-23	/		/		/		ลานจอด		
8	EL-PO-1-TB-24	/		/		/		ลานจอด		
9	EL-PO-1-TB-25	/		/		/		ลานจอด		
10	EL-PO-1-TB-26	/		/		/		ลานจอด		
11	EL-PO-1-TB-27	/		/		/		ลานจอด		
12	EL-PO-1-TB-28	/		/		/		ลานจอด		
13	EL-PO-1-TB-29	/		/		/		ลานจอด		
14	EL-PO-1-TB-30	/		/		/		ลานจอด		
15	EL-PO-1-TB-31	/		/		/		ลานจอด		
16	EL-PO-1-TB-32	/		/		/		ลานจอด		
17	EL-PO-1-TB-33	/		/		/		ลานจอด		
18	EL-PO-1-TB-34	/		/		/		ลานจอด		
19	EL-PO-1-TB-35	/		/		/		ลานจอด		
20	EL-PO-1-TB-36	/		/		/		ลานจอด		
21	EL-PO-1-TB-37	/		/		/		ลานจอด		
22	EL-PO-1-TB-38	/		/		/		ลานจอด		
23	EL-PO-1-TB-39	/		/		/		ลานจอด		
24	EL-PO-2-TB-1	/		/		/		ST-3		
25	EL-PO-2-TB-2	/		/		/		ST-4		
26	EL-PO-2-TB-3	/		/		/		ST-5		
27	EL-PO-2-TB-4	/		/		/		ST-6		
28	EL-PO-2-TB-5	/		/		/		ST-7		
29	EL-PO-2-TB-6	/		/		/		ST-8		
30	EL-PO-2-TB-7	/		/		/		ห้องน้ำหญิง B		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค			หัวหน้าช่าง			ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ	ศิริกมล วัฒน		ลงชื่อ	.....		ลงชื่อ	.....			
	12 / 5 / 67			27 / 5 / 67			.....			



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 12/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A,B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-2-TB-8	/		/		/		ห้องน้ำชาย B		
2	EL-PO-2-TB-9	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
3	EL-PO-2-TB-10	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-2-TB-11	/		/		/		ลานจอด		
5	EL-PO-2-TB-12	/		/		/		ลานจอด		
6	EL-PO-2-TB-13	/		/		/		ลานจอด		
7	EL-PO-2-TB-14	/		/		/		ลานจอด		
8	EL-PO-2-TB-15	/		/		/		ลานจอด		
9	EL-PO-2-TB-16	/		/		/		ลานจอด		
10	EL-PO-2-TB-17	/		/		/		ลานจอด		
11	EL-PO-2-TB-18	/		/		/		ลานจอด		
12	EL-PO-2-TB-19	/		/		/		ลานจอด		
13	EL-PO-2-TB-20	/		/		/		ลานจอด		
14	EL-PO-2-TB-21	/		/		/		ลานจอด		
15	EL-PO-2-TB-22	/		/		/		ลานจอด		
16	EL-PO-2-TB-23	/		/		/		ลานจอด		
17	EL-PO-2-TB-24	/		/		/		ลานจอด		
18	EL-PO-2-TB-25	/		/		/		ลานจอด		
19	EL-PO-2-TB-26	/		/		/		ลานจอด		
20	EL-PO-2-TB-27	/		/		/		ลานจอด		
21	EL-PO-2-TB-28	/		/		/		ลานจอด		
22	EL-PO-2-TB-29	/		/		/		ลานจอด		
23	EL-PO-2-TB-30	/		/		/		ลานจอด		
24	EL-PO-2-TB-31	/		/		/		ลานจอด		
25	EL-PO-2-TB-32	/		/		/		ลานจอด		
26	EL-PO-2-TB-33	/		/		/		ลานจอด		
27	EL-PO-2-TB-34	/		/		/		ลานจอด		
28	EL-PO-2-TB-35	/		/		/		ลานจอด		
29	EL-PO-2-TB-36	/		/		/		ลานจอด		
30	EL-PO-2-TB-37	/		/		/		ลานจอด		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ	12/5/67	ลงชื่อ	27/5/67	ลงชื่อ						



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	13/5/69
อาคาร .....A,B.....								รหัสอุปกรณ์	EL 1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-3-TB-01	/		/		/		ST-3	
2	EL-PO-3-TB-02	/		/		/		ST-4	
3	EL-PO-3-TB-03	/		/		/		ST-5	
4	EL-PO-3-TB-04	/		/		/		ST-6	
5	EL-PO-3-TB-05	/		/		/		ST-7	
6	EL-PO-3-TB-06	/		/		/		ST-8	
7	EL-PO-3-TB-07	/		/		/		ห้องน้ำหญิง B	
8	EL-PO-3-TB-08	/		/		/		ห้องน้ำชาย B	
9	EL-PO-3-TB-09	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-3-TB-10	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
11	EL-PO-3-TB-11	/		/		/		MDB	
12	EL-PO-3-TB-12	/		/		/		GEN	
13	EL-PO-3-TB-13	/		/		/		ลานจอด	
14	EL-PO-3-TB-14	/		/		/		ลานจอด	
15	EL-PO-3-TB-15	/		/		/		ลานจอด	
16	EL-PO-3-TB-16	/		/		/		ลานจอด	
17	EL-PO-3-TB-17	/		/		/		ลานจอด	
18	EL-PO-3-TB-18	/		/		/		ลานจอด	
19	EL-PO-3-TB-19	/		/		/		ลานจอด	
20	EL-PO-3-TB-20	/		/		/		ลานจอด	
21	EL-PO-3-TB-21	/		/		/		ลานจอด	
22	EL-PO-3-TB-22	/		/		/		ลานจอด	
23	EL-PO-3-TB-23	/		/		/		ลานจอด	
24	EL-PO-3-TB-24	/		/		/		ลานจอด	
25	EL-PO-3-TB-25	/		/		/		ลานจอด	
26	EL-PO-3-TB-26	/		/		/		ลานจอด	
27	EL-PO-3-TB-27	/		/		/		ลานจอด	
28	EL-PO-3-TB-28	/		/		/		ลานจอด	
29	EL-PO-3-TB-29	/		/		/		ลานจอด	
30	EL-PO-3-TB-30	/		/		/		ลานจอด	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>วิรัช จ. ชื่น</u>	ลงชื่อ <u>9</u>	ลงชื่อ <u>5</u>
<u>13/5/69</u>	<u>27/5/69</u>	<u>18/6/69</u>



หน่วยงาน .....THE RIVER..... อาคาร .....A,B.....				<b>ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน</b> (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ .....13/5/67..... รหัสอุปกรณ์ EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-3-TB-31	/		/		/		ลานจอด	
2	EL-PO-3-TB-32	/		/		/		ลานจอด	
3	EL-PO-3-TB-33	/		/		/		ลานจอด	
4	EL-PO-4-TB-01	/		/		/		ST-3	
5	EL-PO-4-TB-02	/		/		/		ST-4	
6	EL-PO-4-TB-03	/		/		/		ST-5	
7	EL-PO-4-TB-04	/		/		/		ST-6	
8	EL-PO-4-TB-05	/		/		/		ST-7	
9	EL-PO-4-TB-06	/		/		/		ST-8	
10	EL-PO-4-TB-07	/		/		/		ห้องน้ำหญิง B	
11	EL-PO-4-TB-08	/		/		/		ห้องน้ำชาย B	
12	EL-PO-4-TB-09	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
13	EL-PO-4-TB-10	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-4-TB-11	/		/		/		ห้องพัสดุอัดอากาศ	
15	EL-PO-4-TB-12	/		/		/		Soft Pump	
16	EL-PO-4-TB-13	/		/		/		ลานจอด	
17	EL-PO-4-TB-14	/		/		/		ลานจอด	
18	EL-PO-4-TB-15	/		/		/		ลานจอด	
19	EL-PO-4-TB-16	/		/		/		ลานจอด	
20	EL-PO-4-TB-17	/		/		/		ลานจอด	
21	EL-PO-4-TB-18	/		/		/		ลานจอด	
22	EL-PO-4-TB-19	/		/		/		ลานจอด	
23	EL-PO-4-TB-20	/		/		/		ลานจอด	
24	EL-PO-4-TB-21	/		/		/		ลานจอด	
25	EL-PO-4-TB-22	/		/		/		ลานจอด	
26	EL-PO-4-TB-23	/		/		/		ลานจอด	
27	EL-PO-4-TB-24	/		/		/		ลานจอด	
28	EL-PO-4-TB-25	/		/		/		ลานจอด	
29	EL-PO-4-TB-26	/		/		/		ลานจอด	
30	EL-PO-4-TB-27	/		/		/		ลานจอด	
หมายเหตุ   									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;"> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ .....<i>ส.ก. ทัศน</i>.....</p> <p>.....13/5/67.....</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ .....<i>ส.</i>.....</p> <p>.....27/5/67.....</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ .....<i>ส.ก. ทัศน</i>.....</p> </div> </div>									






[illegible]



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 14/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-5-TA-01	/		/		/		Lift Room		
2	EL-PO-5-TA-02	/		/		/		Pump Room		
3	EL-PO-5-TA-03	/		/		/		Cooling Tower		
4	EL-PO-5-TA-04	/		/		/		Booster Pump		
5	EL-PO-5-TA-05	/		/		/		Pressurized Fan ST-1		
6	EL-PO-5-TA-06	/		/		/		Pressurized Fan ST-2		
7	EL-PO-5-TA-07	/		/		/		ST-1		
8	EL-PO-6-TA-01	/		/		/		ST-2		
9	EL-PO-6-TA-02	/		/		/		ST-1		
10	EL-PO-6-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
11	EL-PO-6-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
12	EL-PO-6-TA-05	/		/		/		ST-2		
13	EL-PO-7-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-7-TA-02	/		/		/		ST-1		
15	EL-PO-7-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
16	EL-PO-7-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
17	EL-PO-7-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
18	EL-PO-8-TA-01	/		/		/		ST-2		
19	EL-PO-8-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-8-TA-03	/		/		/		ST-1		
21	EL-PO-8-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-8-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
23	EL-PO-9-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
24	EL-PO-9-TA-02	/		/		/		ST-2		
25	EL-PO-9-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
26	EL-PO-9-TA-04	/		/		/		ST-1		
27	EL-PO-9-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
28	EL-PO-10-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
29	EL-PO-10-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
30	EL-PO-10-TA-03	/		/		/		ST-2		

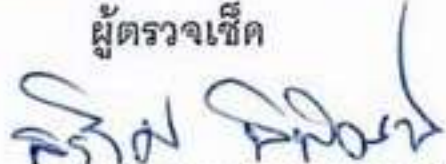หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค			หัวหน้าช่าง			ผู้จัดการอาคาร		
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ				
	14, 5, 67		27, 5, 67					



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 14/5/62	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-10-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
2	EL-PO-10-TA-05	/		/		/		ST-1		
3	EL-PO-11-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-11-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
5	EL-PO-11-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
6	EL-PO-11-TA-04	/		/		/		ST-2		
7	EL-PO-11-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
8	EL-PO-12-TA-01	/		/		/		ST-1		
9	EL-PO-12-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
10	EL-PO-12-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
11	EL-PO-12-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
12	EL-PO-12-TA-05	/		/		/		ST-2		
13	EL-PO-13-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-13-TA-02	/		/		/		ST-1		
15	EL-PO-13-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
16	EL-PO-13-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
17	EL-PO-13-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
18	EL-PO-14-TA-01	/		/		/		ST-2		
19	EL-PO-14-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-14-TA-03	/		/		/		ST-1		
21	EL-PO-14-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-14-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
23	EL-PO-15-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
24	EL-PO-15-TA-02	/		/		/		ST-2		
25	EL-PO-15-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
26	EL-PO-15-TA-04	/		/		/		ST-1		
27	EL-PO-15-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
28	EL-PO-16-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
29	EL-PO-16-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
30	EL-PO-16-TA-03	/		/		/		ST-2		


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

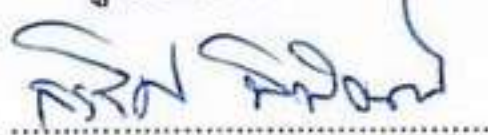

ลงชื่อ




ลงชื่อ



14, 5, 62

24, 5, 62





หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 14/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-16-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
2	EL-PO-16-TA-05	/		/		/		ST-1		
3	EL-PO-17-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-17-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
5	EL-PO-17-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
6	EL-PO-17-TA-04	/		/		/		ST-2		
7	EL-PO-17-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
8	EL-PO-18-TA-01	/		/		/		ST-1		
9	EL-PO-18-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
10	EL-PO-18-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
11	EL-PO-18-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
12	EL-PO-18-TA-05	/		/		/		ST-2		
13	EL-PO-19-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-19-TA-02	/		/		/		ST-1		
15	EL-PO-19-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
16	EL-PO-19-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
17	EL-PO-19-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
18	EL-PO-20-TA-01	/		/		/		ST-2		
19	EL-PO-20-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-20-TA-03	/		/		/		ST-1		
21	EL-PO-20-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-20-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
23	EL-PO-21-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
24	EL-PO-21-TA-02	/		/		/		ST-2		
25	EL-PO-21-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
26	EL-PO-21-TA-04	/		/		/		ST-1		
27	EL-PO-21-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
28	EL-PO-22-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
29	EL-PO-22-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
30	EL-PO-22-TA-03	/		/		/		ST-2		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  
ลงชื่อ .....  
14, 5, 67

หัวหน้าช่าง  
ลงชื่อ .....  
27 / 5 / 67

ผู้จัดการอาคาร  
ลงชื่อ .....  
.....



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	15/5/67 EL 1
อาคาร .....A.....		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-22-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-22-TA-05	/		/		/		ST-1	
3	EL-PO-23-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-23-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
5	EL-PO-23-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
6	EL-PO-23-TA-04	/		/		/		ST-2	
7	EL-PO-23-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-24-TA-01	/		/		/		ST-1	
9	EL-PO-24-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-24-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
11	EL-PO-24-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
12	EL-PO-24-TA-05	/		/		/		ST-2	
13	EL-PO-25-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-25-TA-02	/		/		/		ST-1	
15	EL-PO-25-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	EL-PO-25-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EL-PO-25-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
18	EL-PO-26-TA-01	/		/		/		ST-2	
19	EL-PO-26-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-26-TA-03	/		/		/		ST-1	
21	EL-PO-26-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-26-TA-05	/		/		/		ถังเก็บน้ำ	
23	EL-PO-27-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
24	EL-PO-27-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
25	EL-PO-27-TA-03	/		/		/		ST-2	
26	EL-PO-27-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-27-TA-05	/		/		/		ST-1	
28	EL-PO-28-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
29	EL-PO-28-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
30	EL-PO-28-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ วิมล จันท

15 / 5 / 67

หัวหน้าช่าง


ลงชื่อ สม

22 / 5 / 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ สม



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 15/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-28-TA-04	/		/		/		ST-2		
2	EL-PO-28-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
3	EL-PO-29-TA-01	/		/		/		ST-1		
4	EL-PO-29-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
5	EL-PO-29-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
6	EL-PO-29-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
7	EL-PO-29-TA-05	/		/		/		ST-2		
8	EL-PO-29-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
9	EL-PO-29-TA-07	/		/		/		ST-1		
10	EL-PO-30-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
11	EL-PO-30-TA-02	/		/		/		Fire Pump		
12	EL-PO-30-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
13	EL-PO-30-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
14	EL-PO-30-TA-05	/		/		/		ST-2		
15	EL-PO-30-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
16	EL-PO-31-TA-01	/		/		/		ST-1		
17	EL-PO-31-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
18	EL-PO-31-TA-03	/		/		/		Pressurized Fan		
19	EL-PO-31-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
20	EL-PO-31-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
21	EL-PO-31-TA-06	/		/		/		ST-2		
22	EL-PO-31-TA-07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
23	EL-PO-31-TA-08	/		/		/		ST-1		
24	EL-PO-32-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-32-TA-02	/		/		/		Pressurized Fan		
26	EL-PO-32-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
27	EL-PO-32-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
28	EL-PO-32-TA-05	/		/		/		ST-2		
29	EL-PO-32-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
30	EL-PO-33-TA-01	/		/		/		ST-1		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
15 / 5 / 67		27 / 5 / 67								



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 15/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-33-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
2	EL-PO-33-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
3	EL-PO-33-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
4	EL-PO-33-TA-05	/		/		/		ST-2		
5	EL-PO-33-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
6	EL-PO-34-TA-01	/		/		/		ST-1		
7	EL-PO-34-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
8	EL-PO-34-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
9	EL-PO-34-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
10	EL-PO-34-TA-05	/		/		/		ST-2		
11	EL-PO-35-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
12	EL-PO-35-TA-02	/		/		/		ST-1		
13	EL-PO-35-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-35-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
15	EL-PO-35-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
16	EL-PO-35-TA-06	/		/		/		ST-2		
17	EL-PO-36-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
18	EL-PO-36-TA-02	/		/		/		ST-1		
19	EL-PO-36-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-36-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
21	EL-PO-36-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
22	EL-PO-37-TA-01	/		/		/		ST-2		
23	EL-PO-37-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
24	EL-PO-37-TA-03	/		/		/		ST-1		
25	EL-PO-37-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
26	EL-PO-37-TA-05	/		/		/		Lift Room		
27	EL-PO-38-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร		
28	EL-PO-38-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ		
29	EL-PO-38-TA-03	/		/		/		ST-2		
30	EL-PO-38-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

15, 5, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

27, 5, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ








หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 16/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-42-TA-14	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
2	EL-PO-43-TA-01	/		/		/		ST-2		
3	EL-PO-43-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-43-TA-03	/		/		/		ST-1		
5	EL-PO-43-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
6	EL-PO-43-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
7	EL-PO-43-TA-06	/		/		/		ST-2		
8	EL-PO-44-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
9	EL-PO-44-TA-02	/		/		/		ST-1		
10	EL-PO-44-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
11	EL-PO-44-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
12	EL-PO-44-TA-05	/		/		/		ST-2		
13	EL-PO-44-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-45-TA-01	/		/		/		ST-1		
15	EL-PO-45-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
16	EL-PO-45-TA-03	/		/		/		Tank Water		
17	EL-PO-45-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
18	EL-PO-45-TA-05	/		/		/		ST-2		
19	EL-PO-46-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-46-TA-02	/		/		/		ST-1		
21	EL-PO-46-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-46-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
23	EL-PO-46-TA-05	/		/		/		ST-2		
24	EL-PO-47-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-47-TA-02	/		/		/		ST-1		
26	EL-PO-47-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
27	EL-PO-47-TA-04	/		/		/		Tank Water		
28	EL-PO-47-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
29	EL-PO-48-TA-01	/		/		/		ST-2		
30	EL-PO-48-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

16 / 5 / 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

27 / 5 / 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 



หน่วยงาน .....THE RIVER..... อาคาร .....A.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ .....16/5/67..... รหัสอุปกรณ์ EL	1
---	---	---	---

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-48-TA-03	/		/		/		ST-1	
2	EL-PO-48-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
3	EL-PO-48-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
4	EL-PO-49-TA-01	/		/		/		ST-2	
5	EL-PO-49-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
6	EL-PO-49-TA-03	/		/		/		ST-1	
7	EL-PO-49-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-49-TA-05	/		/		/		Fire Pump	
9	EL-PO-49-TA-06	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
10	EL-PO-49-TA-07	/		/		/		ST-2	
11	EL-PO-50-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-50-TA-02	/		/		/		ST-1	
13	EL-PO-50-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-50-TA-04	/		/		/		Pump Soft	
15	EL-PO-50-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
16	EL-PO-50-TA-06	/		/		/		ST-2	
17	EL-PO-50-TA-07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-51-TA-01	/		/		/		ST-1	
19	EL-PO-51-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-51-TA-03	/		/		/		Pressurized Fan	
21	EL-PO-51-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
22	EL-PO-51-TA-05	/		/		/		ST-2	
23	EL-PO-51-TA-06	/		/		/		Pressurized Fan	
24	EL-PO-52-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-52-TA-02	/		/		/		ST-1	
26	EL-PO-52-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-52-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
28	EL-PO-52-TA-05	/		/		/		ST-2	
29	EL-PO-53-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-53-TA-02	/		/		/		ST-1	

หมายเหตุ


ผู้ตรวจเช็ค  ลงชื่อ ..... 16 / 5 / 67	หัวหน้าช่าง  ลงชื่อ ..... 27 / 5 / 67	ผู้จัดการอาคาร  ลงชื่อ ..... 
--	--	--



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ .....17/5/67.....	รหัสอุปกรณ์ EL 1
อาคาร .....A.....			

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-53-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-53-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
3	EL-PO-53-TA-05	/		/		/		ST-2	
4	EL-PO-54-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-54-TA-02	/		/		/		ST-1	
6	EL-PO-54-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
7	EL-PO-54-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
8	EL-PO-54-TA-05	/		/		/		ST-2	
9	EL-PO-54-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-55-TA-01	/		/		/		ST-1	
11	EL-PO-55-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-55-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
13	EL-PO-55-TA-04	/		/		/		ST-2	
14	EL-PO-55-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	EL-PO-56-TA-01	/		/		/		ST-1	
16	EL-PO-56-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-56-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
18	EL-PO-56-TA-04	/		/		/		ST-2	
19	EL-PO-56-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-57-TA-01	/		/		/		ST-1	
21	EL-PO-57-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-57-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
23	EL-PO-57-TA-04	/		/		/		ST-2	
24	EL-PO-57-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-58-TA-01	/		/		/		ST-1	
26	EL-PO-58-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-58-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
28	EL-PO-58-TA-04	/		/		/		ST-2	
29	EL-PO-58-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-59-TA-01	/		/		/		ST-1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
17 / 5 / 67	27 / 5 / 67	



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ .....17/5/67.....	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-59-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
2	EL-PO-59-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
3	EL-PO-59-TA-04	/		/		/		ST-2		
4	EL-PO-59-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
5	EL-PO-60-TA-01	/		/		/		ST-1		
6	EL-PO-60-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
7	EL-PO-60-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
8	EL-PO-60-TA-04	/		/		/		ST-2		
9	EL-PO-60-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
10	EL-PO-61-TA-01	/		/		/		ST-1		
11	EL-PO-61-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
12	EL-PO-61-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
13	EL-PO-61-TA-04	/		/		/		ST-2		
14	EL-PO-61-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
15	EL-PO-62-TA-01	/		/		/		ST-1		
16	EL-PO-62-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
17	EL-PO-62-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
18	EL-PO-62-TA-04	/		/		/		ST-2		
19	EL-PO-62-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-63-TA-01	/		/		/		ST-1		
21	EL-PO-63-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-63-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
23	EL-PO-63-TA-04	/		/		/		ST-2		
24	EL-PO-63-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-64-TA-01	/		/		/		ST-1		
26	EL-PO-64-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
27	EL-PO-64-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
28	EL-PO-64-TA-04	/		/		/		ST-2		
29	EL-PO-64-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
30	EL-PO-65-TA-01	/		/		/		ST-1		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  
ลงชื่อ .....  
17 / 5 / 67

หัวหน้าช่าง  
ลงชื่อ .....  
27 / 5 / 67

ผู้จัดการอาคาร  
ลงชื่อ .....  
27 / 5 / 67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 17/5/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-65-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
2	EL-PO-65-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
3	EL-PO-65-TA-04	/		/		/		ST-2		
4	EL-PO-65-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
5	EL-PO-66-TA-01	/		/		/		ST-1		
6	EL-PO-66-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
7	EL-PO-66-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
8	EL-PO-66-TA-04	/		/		/		ST-2		
9	EL-PO-66-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
10	EL-PO-67-TA-01	/		/		/		ST-1		
11	EL-PO-67-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
12	EL-PO-67-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
13	EL-PO-67-TA-04	/		/		/		ST-2		
14	EL-PO-67-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
15	EL-PO-68-TA-01	/		/		/		ST-1		
16	EL-PO-68-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
17	EL-PO-68-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
18	EL-PO-68-TA-04	/		/		/		ST-2		
19	EL-PO-68-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-69-TA-01	/		/		/		ST-1		
21	EL-PO-69-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-69-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
23	EL-PO-69-TA-04	/		/		/		ST-2		
24	EL-PO-69-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-70-TA-01	/		/		/		ST-1		
26	EL-PO-70-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
27	EL-PO-70-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
28	EL-PO-70-TA-04	/		/		/		ST-2		
29	EL-PO-70-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
30	EL-PO-71-TA-01	/		/		/		ห้องเครื่อง Lift		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	17 / 5 / 67		27 / 5 / 67							



หน่วยงาน .....THE RIVER..... อาคาร .....A.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	14/4/67 EL 1
---	---	------------------------------	-----------------

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-5-TA-01	✓		✓		✓		Lift Room	
2	EL-PO-5-TA-02	✓		✓		✓		Pump Room	
3	EL-PO-5-TA-03	✓		✓		✓		Cooling Tower	
4	EL-PO-5-TA-04	✓		✓		✓		Booster Pump	
5	EL-PO-5-TA-05	✓		✓		✓		Pressurized Fan ST-1	
6	EL-PO-5-TA-06	✓		✓		✓		Pressurized Fan ST-2	
7	EL-PO-5-TA-07	✓		✓		✓		ST-1	
8	EL-PO-6-TA-01	✓		✓		✓		ST-2	
9	EL-PO-6-TA-02	✓		✓		✓		ST-1	
10	EL-PO-6-TA-03	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
11	EL-PO-6-TA-04	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
12	EL-PO-6-TA-05	✓		✓		✓		ST-2	
13	EL-PO-7-TA-01	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-7-TA-02	✓		✓		✓		ST-1	
15	EL-PO-7-TA-03	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
16	EL-PO-7-TA-04	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EL-PO-7-TA-05	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
18	EL-PO-8-TA-01	✓		✓		✓		ST-2	
19	EL-PO-8-TA-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-8-TA-03	✓		✓		✓		ST-1	
21	EL-PO-8-TA-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-8-TA-05	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
23	EL-PO-9-TA-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
24	EL-PO-9-TA-02	✓		✓		✓		ST-2	
25	EL-PO-9-TA-03	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
26	EL-PO-9-TA-04	✓		✓		✓		ST-1	
27	EL-PO-9-TA-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
28	EL-PO-10-TA-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
29	EL-PO-10-TA-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
30	EL-PO-10-TA-03	✓		✓		✓		ST-2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ .....	หัวหน้าช่าง ลงชื่อ .....	ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ .....
14, 4, 67	20, 4, 67	21/04/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	14/4/67
อาคาร .....A.....		รหัสอุปกรณ์	EL 1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-10-TA-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-10-TA-05	✓		✓		✓		ST-1	
3	EL-PO-11-TA-01	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-11-TA-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
5	EL-PO-11-TA-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
6	EL-PO-11-TA-04	✓		✓		✓		ST-2	
7	EL-PO-11-TA-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-12-TA-01	✓		✓		✓		ST-1	
9	EL-PO-12-TA-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-12-TA-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
11	EL-PO-12-TA-04	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
12	EL-PO-12-TA-05	✓		✓		✓		ST-2	
13	EL-PO-13-TA-01	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-13-TA-02	✓		✓		✓		ST-1	
15	EL-PO-13-TA-03	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
16	EL-PO-13-TA-04	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EL-PO-13-TA-05	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
18	EL-PO-14-TA-01	✓		✓		✓		ST-2	
19	EL-PO-14-TA-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-14-TA-03	✓		✓		✓		ST-1	
21	EL-PO-14-TA-04	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-14-TA-05	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
23	EL-PO-15-TA-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
24	EL-PO-15-TA-02	✓		✓		✓		ST-2	
25	EL-PO-15-TA-03	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
26	EL-PO-15-TA-04	✓		✓		✓		ST-1	
27	EL-PO-15-TA-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
28	EL-PO-16-TA-01	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
29	EL-PO-16-TA-02	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
30	EL-PO-16-TA-03	✓		✓		✓		ST-2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>สรวัด ภูมิธนะ</u>	ลงชื่อ <u>ท</u>	ลงชื่อ <u>สมชาย</u>
14 / 4 / 67	20 / 4 / 67	20/4/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	14/4/67
อาคาร .....A.....								รหัสอุปกรณ์	EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-16-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-16-TA-05	/		/		/		ST-1	
3	EL-PO-17-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-17-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
5	EL-PO-17-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
6	EL-PO-17-TA-04	/		/		/		ST-2	
7	EL-PO-17-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-18-TA-01	/		/		/		ST-1	
9	EL-PO-18-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-18-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
11	EL-PO-18-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
12	EL-PO-18-TA-05	/		/		/		ST-2	
13	EL-PO-19-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-19-TA-02	/		/		/		ST-1	
15	EL-PO-19-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	EL-PO-19-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EL-PO-19-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
18	EL-PO-20-TA-01	/		/		/		ST-2	
19	EL-PO-20-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-20-TA-03	/		/		/		ST-1	
21	EL-PO-20-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-20-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
23	EL-PO-21-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
24	EL-PO-21-TA-02	/		/		/		ST-2	
25	EL-PO-21-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
26	EL-PO-21-TA-04	/		/		/		ST-1	
27	EL-PO-21-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
28	EL-PO-22-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
29	EL-PO-22-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
30	EL-PO-22-TA-03	/		/		/		ST-2	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ	สรวิศ, สิทธิพงษ์	ลงชื่อ		ลงชื่อ					
	14/4/67								
			20/4/67						
						21/04/24			



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 15/4/67
อาคาร .....A.....	รหัสอุปกรณ์	EL 1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-22-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-22-TA-05	/		/		/		ST-1	
3	EL-PO-23-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-23-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
5	EL-PO-23-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
6	EL-PO-23-TA-04	/		/		/		ST-2	
7	EL-PO-23-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-24-TA-01	/		/		/		ST-1	
9	EL-PO-24-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-24-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
11	EL-PO-24-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
12	EL-PO-24-TA-05	/		/		/		ST-2	
13	EL-PO-25-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-25-TA-02	/		/		/		ST-1	
15	EL-PO-25-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
16	EL-PO-25-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EL-PO-25-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
18	EL-PO-26-TA-01	/		/		/		ST-2	
19	EL-PO-26-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-26-TA-03	/		/		/		ST-1	
21	EL-PO-26-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-26-TA-05	/		/		/		ถังเก็บน้ำ	
23	EL-PO-27-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
24	EL-PO-27-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
25	EL-PO-27-TA-03	/		/		/		ST-2	
26	EL-PO-27-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-27-TA-05	/		/		/		ST-1	
28	EL-PO-28-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
29	EL-PO-28-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
30	EL-PO-28-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 855๕ ภิวัฒน์	ลงชื่อ	ลงชื่อ
15 / 4 / 67	20 / 4 / 67	



หน่วยงาน .....THE RIVER.....			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 15/4/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-28-TA-04	✓		✓		✓		ST-2	
2	EL-PO-28-TA-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
3	EL-PO-29-TA-01	✓		✓		✓		ST-1	
4	EL-PO-29-TA-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-29-TA-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
6	EL-PO-29-TA-04	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
7	EL-PO-29-TA-05	✓		✓		✓		ST-2	
8	EL-PO-29-TA-06	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
9	EL-PO-29-TA-07	✓		✓		✓		ST-1	
10	EL-PO-30-TA-01	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
11	EL-PO-30-TA-02	✓		✓		✓		Fire Pump	
12	EL-PO-30-TA-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
13	EL-PO-30-TA-04	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
14	EL-PO-30-TA-05	✓		✓		✓		ST-2	
15	EL-PO-30-TA-06	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
16	EL-PO-31-TA-01	✓		✓		✓		ST-1	
17	EL-PO-31-TA-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-31-TA-03	✓		✓		✓		Pressurized Fan	
19	EL-PO-31-TA-04	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
20	EL-PO-31-TA-05	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
21	EL-PO-31-TA-06	✓		✓		✓		ST-2	
22	EL-PO-31-TA-07	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
23	EL-PO-31-TA-08	✓		✓		✓		ST-1	
24	EL-PO-32-TA-01	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-32-TA-02	✓		✓		✓		Pressurized Fan	
26	EL-PO-32-TA-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์โดยสาร	
27	EL-PO-32-TA-04	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขนของ	
28	EL-PO-32-TA-05	✓		✓		✓		ST-2	
29	EL-PO-32-TA-06	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-33-TA-01	✓		✓		✓		ST-1	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค			หัวหน้าช่าง			ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ	อรรถวิทย์ วัฒน...		ลงชื่อ	...		ลงชื่อ	...		
	15/4/67			20/4/67			...		



หน่วยงาน .....THE RIVER..... อาคาร .....A.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 15 / 4 / 67	รหัสอุปกรณ์ EL	1	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-33-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-33-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
3	EL-PO-33-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
4	EL-PO-33-TA-05	/		/		/		ST-2	
5	EL-PO-33-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
6	EL-PO-34-TA-01	/		/		/		ST-1	
7	EL-PO-34-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-34-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
9	EL-PO-34-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
10	EL-PO-34-TA-05	/		/		/		ST-2	
11	EL-PO-35-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-35-TA-02	/		/		/		ST-1	
13	EL-PO-35-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-35-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
15	EL-PO-35-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
16	EL-PO-35-TA-06	/		/		/		ST-2	
17	EL-PO-36-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-36-TA-02	/		/		/		ST-1	
19	EL-PO-36-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-36-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
21	EL-PO-36-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
22	EL-PO-37-TA-01	/		/		/		ST-2	
23	EL-PO-37-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
24	EL-PO-37-TA-03	/		/		/		ST-1	
25	EL-PO-37-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
26	EL-PO-37-TA-05	/		/		/		Lift Room	
27	EL-PO-38-TA-01	/		/		/		หน้าลิฟต์โดยสาร	
28	EL-PO-38-TA-02	/		/		/		หน้าลิฟต์ขนของ	
29	EL-PO-38-TA-03	/		/		/		ST-2	
30	EL-PO-38-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
หมายเหตุ    									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ	15 / 4 / 67	ลงชื่อ	20 / 4 / 67	ลงชื่อ					



## หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร

Σύνολο 2φ



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 15/4/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-42-TA-14	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
2	EL-PO-43-TA-01	/		/		/		ST-2		
3	EL-PO-43-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
4	EL-PO-43-TA-03	/		/		/		ST-1		
5	EL-PO-43-TA-04	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
6	EL-PO-43-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
7	EL-PO-43-TA-06	/		/		/		ST-2		
8	EL-PO-44-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
9	EL-PO-44-TA-02	/		/		/		ST-1		
10	EL-PO-44-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
11	EL-PO-44-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
12	EL-PO-44-TA-05	/		/		/		ST-2		
13	EL-PO-44-TA-06	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
14	EL-PO-45-TA-01	/		/		/		ST-1		
15	EL-PO-45-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
16	EL-PO-45-TA-03	/		/		/		Tank Water		
17	EL-PO-45-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
18	EL-PO-45-TA-05	/		/		/		ST-2		
19	EL-PO-46-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-46-TA-02	/		/		/		ST-1		
21	EL-PO-46-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-46-TA-04	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
23	EL-PO-46-TA-05	/		/		/		ST-2		
24	EL-PO-47-TA-01	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-47-TA-02	/		/		/		ST-1		
26	EL-PO-47-TA-03	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
27	EL-PO-47-TA-04	/		/		/		Tank Water		
28	EL-PO-47-TA-05	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
29	EL-PO-48-TA-01	/		/		/		ST-2		
30	EL-PO-48-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ ธีรภัฏ พิณรัตน์

ลงชื่อ

ลงชื่อ

15/4/67

20/4/67



หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร

2000







หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 16/4/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-59-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
2	EL-PO-59-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
3	EL-PO-59-TA-04	/		/		/		ST-2		
4	EL-PO-59-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
5	EL-PO-60-TA-01	/		/		/		ST-1		
6	EL-PO-60-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
7	EL-PO-60-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
8	EL-PO-60-TA-04	/		/		/		ST-2		
9	EL-PO-60-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
10	EL-PO-61-TA-01	/		/		/		ST-1		
11	EL-PO-61-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
12	EL-PO-61-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
13	EL-PO-61-TA-04	/		/		/		ST-2		
14	EL-PO-61-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
15	EL-PO-62-TA-01	/		/		/		ST-1		
16	EL-PO-62-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
17	EL-PO-62-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
18	EL-PO-62-TA-04	/		/		/		ST-2		
19	EL-PO-62-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-63-TA-01	/		/		/		ST-1		
21	EL-PO-63-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-63-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
23	EL-PO-63-TA-04	/		/		/		ST-2		
24	EL-PO-63-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-64-TA-01	/		/		/		ST-1		
26	EL-PO-64-TA-02	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
27	EL-PO-64-TA-03	/		/		/		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
28	EL-PO-64-TA-04	/		/		/		ST-2		
29	EL-PO-64-TA-05	/		/		/		ห้องไฟฟ้า		
30	EL-PO-65-TA-01	/		/		/		ST-1		

หมายเหตุ		
ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>จรัส ภิรัตน์</u>	ลงชื่อ <u>จรัส</u>	ลงชื่อ <u>จรัส</u>
<u>16/4/67</u>	<u>20/4/67</u>	<u>21/4/67</u>












หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 19/4/67	รหัสอุปกรณ์ EL 1
อาคาร .....A,B.....									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-3-TA-01	✓		✓		✓		ST-1	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
2	EL-PO-3-TA-02	✓		✓		✓		ST-2	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
3	EL-PO-3-TA-03	✓		✓		✓		ST-9	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
4	EL-PO-3-TA-04	✓		✓		✓		ST-10	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
5	EL-PO-3-TA-05	✓		✓		✓		ST-11	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
6	EL-PO-3-TA-06	✓		✓		✓		ST-12	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
7	EL-PO-3-TA-07	✓		✓		✓		ST-13	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
8	EL-PO-3-TA-08	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
9	EL-PO-3-TA-09	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
10	EL-PO-3-TA-10	✓		✓		✓		ห้องน้ำหญิง A	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
11	EL-PO-3-TA-11	✓		✓		✓		ห้องน้ำชาย A	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
12	EL-PO-3-TA-12	✓		✓		✓		Pump Room	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25/11/66
13	EL-PO-3-TA-13	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
14	EL-PO-3-TA-14	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
15	EL-PO-3-TA-15	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
16	EL-PO-3-TA-16	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
17	EL-PO-3-TA-17	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
18	EL-PO-3-TA-18	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
19	EL-PO-3-TA-19	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
20	EL-PO-3-TA-20	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
21	EL-PO-3-TA-21	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
22	EL-PO-3-TA-22	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
23	EL-PO-3-TA-23	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
24	EL-PO-3-TA-24	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 1/12/66
25	EL-PO-3-TA-25	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
26	EL-PO-3-TA-26	✓		✓		✓		ลานจอด	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
27	EL-PO-4-TA-01	✓		✓		✓		ST-1	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
28	EL-PO-4-TA-02	✓		✓		✓		ST-2	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
29	EL-PO-4-TA-03	✓		✓		✓		ST-9	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
30	EL-PO-4-TA-04	✓		✓		✓		ST-10	เปลี่ยนเมื่อวันที่ 7/12/66
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร					
ลงชื่อ	ธวัช วัฒน	ลงชื่อ	.....	ลงชื่อ	.....				
	19/4/67		20/4/67		.....				



หน่วยงาน THE RIVER		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร B								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B10-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	2302
2	EL-B10-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
3	EL-B10-04		/		/		/	ST-2	~
4	EL-B09-01		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
5	EL-B09-02		/		/		/	ST-1	~
6	EL-B09-03		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
7	EL-B09-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
8	EL-B08-01		/		/		/	ST-2	~
9	EL-B08-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
10	EL-B08-03		/		/		/	ST-1	~
11	EL-B08-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
12	EL-B07-01		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
13	EL-B07-02		/		/		/	ST-2	~
14	EL-B07-03		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
15	EL-B07-04		/		/		/	ST-1	~
16	EL-B06-01		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
17	EL-B06-02		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
18	EL-B06-03		/		/		/	ST-2	~
19	EL-B06-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
20	EL-B05-01		/		/		/	ST-1	~
21	EL-B05-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
22	EL-B05-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
23	EL-B05-04		/		/		/	ST-2	~
24	EL-B05-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
25	EL-B05-06		/		/		/	ST-1	~
26	EL-B05-07		/		/		/	ST-4	~
27	EL-B04-01		/		/		/	ST-3	~
28	EL-B04-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
29	EL-B04-03		/		/		/	Booster Pump Room	~
30	EL-B04-04		/		/		/	ห้องน้ำชาย	~

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

U. 1. 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

..... / ..... / .....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

800/24



หน่วยงาน THE RIVER		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร B								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B04-05		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	ร3050
2	EL-B04-06		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
3	EL-B04-07		/		/		/	ST-4	~
4	EL-B03-01		/		/		/	ST-3	✓
5	EL-B03-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
6	EL-B03-03		/		/		/	MDB Room	~
7	EL-B03-04		/		/		/	Generator Room	~
8	EL-B03-05		/		/		/	ห้องน้ำชาย	~
9	EL-B03-06		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓
10	EL-B03-07		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
11	EL-B03-08		/		/		/	ST-4	~
12	EL-B02-01		/		/		/	ST-3	~
13	EL-B02-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
14	EL-B02-03		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
15	EL-B02-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓
16	EL-B02-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
17	EL-B02-06		/		/		/	ST-4	✓
18	EL-B01-01		/		/		/	ST-3	✓
19	EL-B01-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-B01-03		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
21	EL-B01-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓
22	EL-B01-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
23	EL-B01-06		/		/		/	นิติบุคคล	ท
24	EL-B01-07		/		/		/	High Volt	ท
25	EL-B01-08		/		/		/	ห้องช่าง	ท
26	EL-B01-09		/		/		/	ST-4	✓
27	EL-B0B-01		/		/		/	ST-3	ท
28	EL-B0B-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-B0B-03		/		/		/	ห้องน้ำชาย	ท
30	EL-B0B-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	ท

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

..... / ..... / .....

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

..... / ..... / .....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

..... / ..... / .....



FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020










FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

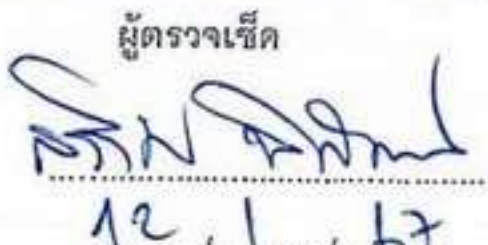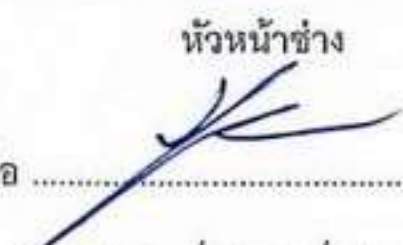


หน่วยงาน .....THE RIVER.....			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ .....12/1/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A,B.....									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-CP2-01		/		/		/	ST-5	รวม
2	EL-CP2-02		/		/		/	ST-6	✓
3	EL-CP2-03		/		/		/	ST-7	✓
4	EL-CP2-04		/		/		/	ST-8	✓
5	EL-CP2-05		/		/		/	ST-9	✓
6	EL-CP2-06		/		/		/	ST-10	✓
7	EL-CP2-07		/		/		/	ST-11	✓
8	EL-CP2-08		/		/		/	ลานจอด	✓
9	EL-CP2-09		/		/		/	ลานจอด	✓
10	EL-CP2-10		/		/		/	ลานจอด	✓
11	EL-CP2-11		/		/		/	ลานจอด	✓
12	EL-CP2-12		/		/		/	ลานจอด	✓
13	EL-CP2-13		/		/		/	ลานจอด	✓
14	EL-CP2-14		/		/		/	ลานจอด	✓
15	EL-CP2-15		/		/		/	ลานจอด	✓
16	EL-CP2-16		/		/		/	ลานจอด	✓
17	EL-CP2-17		/		/		/	ลานจอด	✓
18	EL-CP2-18		/		/		/	ลานจอด	✓
19	EL-CP2-19		/		/		/	ลานจอด	✓
20	EL-CP2-20		/		/		/	ลานจอด	✓
21	EL-CP2-21		/		/		/	ลานจอด	✓
22	EL-CP2-22		/		/		/	ลานจอด	✓
23	EL-CP2-23		/		/		/	ลานจอด	✓
24	EL-CP2-24		/		/		/	ลานจอด	✓
25	EL-CP3-01		/		/		/	ST-5	✓
26	EL-CP3-02		/		/		/	ST-6	✓
27	EL-CP3-03		/		/		/	ST-7	✓
28	EL-CP3-04		/		/		/	ST-8	✓
29	EL-CP3-05		/		/		/	ST-9	✓
30	EL-CP3-06		/		/		/	ST-10	✓
หมายเหตุ									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>12/1/67</p> </div> <div> <p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>...../...../.....</p> </div> <div> <p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ </p> </div> </div>									



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	12/1/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-CP3-07		/		/		/	ST-11	83010
2	EL-CP3-08		/		/		/	MDB	✓
3	EL-CP3-09		/		/		/	GEM	✓
4	EL-CP3-10		/		/		/	ลานจอด	✓
5	EL-CP3-11		/		/		/	ลานจอด	✓
6	EL-CP3-12		/		/		/	ลานจอด	✓
7	EL-CP3-13		/		/		/	ลานจอด	✓
8	EL-CP3-14		/		/		/	ลานจอด	✓
9	EL-CP3-15		/		/		/	ลานจอด	✓
10	EL-CP3-16		/		/		/	ลานจอด	✓
11	EL-CP3-17		/		/		/	ลานจอด	✓
12	EL-CP3-18		/		/		/	ลานจอด	✓
13	EL-CP3-19		/		/		/	ลานจอด	✓
14	EL-CP3-20		/		/		/	ลานจอด	✓
15	EL-CP3-21		/		/		/	ลานจอด	✓
16	EL-CP3-22		/		/		/	ลานจอด	✓
17	EL-CP3-23		/		/		/	ลานจอด	✓
18	EL-CP3-24		/		/		/	ลานจอด	✓
19	EL-CP3-25		/		/		/	ลานจอด	✓
20	EL-CP3-26		/		/		/	ลานจอด	✓
21	EL-CP4-01		/		/		/	ST-5	✓
22	EL-CP4-02		/		/		/	ST-6	✓
23	EL-CP4-03		/		/		/	ST-7	✓
24	EL-CP4-04		/		/		/	ST-8	✓
25	EL-CP4-05		/		/		/	ST-9	✓
26	EL-CP4-06		/		/		/	ST-10	✓
27	EL-CP4-07		/		/		/	ST-11	✓
28	EL-CP4-08		/		/		/	Booster Pump Room	✓
29	EL-CP4-09		/		/		/	ลานจอด	✓
30	EL-CP4-10		/		/		/	ลานจอด	✓


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

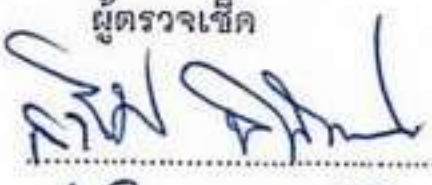ลงชื่อ 


12/1/67

หัวหน้าช่าง

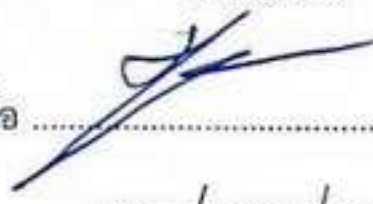ลงชื่อ 

...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

306/24



FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 10/2/67	รหัสอุปกรณ์ EL 1
อาคาร .....B.....		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B31-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	203010
2	EL-B31-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	~
3	EL-B31-05		/		/		/	ST-4	✓
4	EL-B30-01		/		/		/	ST-3	✓
5	EL-B30-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
6	EL-B30-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
7	EL-B30-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
8	EL-B30-05		/		/		/	ST-4	✓
9	EL-B29-01		/		/		/	ST-3	✓
10	EL-B29-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
11	EL-B29-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
12	EL-B29-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
13	EL-B29-05		/		/		/	ST-4	✓
14	EL-B28-01		/		/		/	ST-3	✓
15	EL-B28-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-B28-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
17	EL-B28-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
18	EL-B28-05		/		/		/	ST-4	✓
19	EL-B27-01		/		/		/	ST-3	✓
20	EL-B27-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
21	EL-B27-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
22	EL-B27-04		/		/		/	ST-4	✓
23	EL-B26-01		/		/		/	ST-3	✓
24	EL-B26-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
25	EL-B26-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
26	EL-B26-04		/		/		/	ST-4	✓
27	EL-B25-01		/		/		/	ST-3	✓
28	EL-B25-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-B25-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
30	EL-B25-04		/		/		/	ST-4	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ .....

10, 2, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ .....

26, 2, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ .....

25, 2, 67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		อาคาร .....B.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		10/2/67 EL 1	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EL-B24-01		/		/		/	ST-3	รวม 30		
2	EL-B24-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓		
3	EL-B24-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓		
4	EL-B24-04		/		/		/	ST-4	✓		
5	EL-B23-01		/		/		/	ST-3	✓		
6	EL-B23-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓		
7	EL-B23-03		/		/		/	Fitness Room	✓		
8	EL-B23-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓		
9	EL-B23-05		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓		
10	EL-B23-06		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓		
11	EL-B23-07		/		/		/	ST-4	✓		
12	EL-B22-01		/		/		/	ST-3	✓		
13	EL-B22-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓		
14	EL-B22-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓		
15	EL-B22-04		/		/		/	ST-4	✓		
16	EL-B21-01		/		/		/	ST-3	✓		
17	EL-B21-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓		
18	EL-B21-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓		
19	EL-B21-04		/		/		/	ST-4	✓		
20	EL-B20-01		/		/		/	ST-3	✓		
21	EL-B20-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓		
22	EL-B20-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓		
23	EL-B20-04		/		/		/	ST-4	✓		
24	EL-B19-01		/		/		/	ST-3	✓		
25	EL-B19-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓		
26	EL-B19-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓		
27	EL-B19-04		/		/		/	ST-4	✓		
28	EL-B18-01		/		/		/	ST-3	✓		
29	EL-B18-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓		
30	EL-B18-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

10, 2, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

26, 2, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

25, 2, 67




FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020



หน่วยงาน THE RIVER		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร B								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B10-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	รอซ่อม
2	EL-B10-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
3	EL-B10-04		/		/		/	ST-2	✓
4	EL-B09-01		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
5	EL-B09-02		/		/		/	ST-1	✓
6	EL-B09-03		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
7	EL-B09-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
8	EL-B08-01		/		/		/	ST-2	✓
9	EL-B08-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
10	EL-B08-03		/		/		/	ST-1	✓
11	EL-B08-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
12	EL-B07-01		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
13	EL-B07-02		/		/		/	ST-2	✓
14	EL-B07-03		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
15	EL-B07-04		/		/		/	ST-1	✓
16	EL-B06-01		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
17	EL-B06-02		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
18	EL-B06-03		/		/		/	ST-2	✓
19	EL-B06-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-B05-01		/		/		/	ST-1	✓
21	EL-B05-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-B05-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
23	EL-B05-04		/		/		/	ST-2	✓
24	EL-B05-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
25	EL-B05-06		/		/		/	ST-1	✓
26	EL-B05-07		/		/		/	ST-4	✓
27	EL-B04-01		/		/		/	ST-3	✓
28	EL-B04-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-B04-03		/		/		/	Booster Pump Room	✓
30	EL-B04-04		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

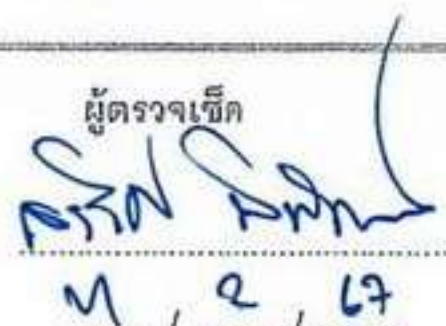ลงชื่อ 


๓ / ๒ / ๖๗

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

๒๖ / ๒ / ๖๗

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

๒๕ / ๒ / ๖๗



หน่วยงาน THE RIVER		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร B								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B04-05		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	803050
2	EL-B04-06		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
3	EL-B04-07		/		/		/	ST-4	✓
4	EL-B03-01		/		/		/	ST-3	✓
5	EL-B03-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
6	EL-B03-03		/		/		/	MDB Room	✓
7	EL-B03-04		/		/		/	Generator Room	✓
8	EL-B03-05		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
9	EL-B03-06		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓
10	EL-B03-07		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
11	EL-B03-08		/		/		/	ST-4	✓
12	EL-B02-01		/		/		/	ST-3	✓
13	EL-B02-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
14	EL-B02-03		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
15	EL-B02-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓
16	EL-B02-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
17	EL-B02-06		/		/		/	ST-4	✓
18	EL-B01-01		/		/		/	ST-3	✓
19	EL-B01-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-B01-03		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
21	EL-B01-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓
22	EL-B01-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
23	EL-B01-06		/		/		/	นิติบุคคล	✓
24	EL-B01-07		/		/		/	High Volt	✓
25	EL-B01-08		/		/		/	ห้องช่าง	✓
26	EL-B01-09		/		/		/	ST-4	✓
27	EL-B0B-01		/		/		/	ST-3	✓
28	EL-B0B-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-B0B-03		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
30	EL-B0B-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓

**หมายเหตุ**

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ *[Signature]*

21/2/67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ *[Signature]*

26/2/67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ *[Signature]*

25/2/67



หน่วยงาน .....THE RIVER..... อาคาร .....B.....				<b>ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน</b> (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	๓๑/๒/๖๗ EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B0B-05		/		/		/	Pump Soft Room	ว้จ้จ้จ้
2	EL-B0B-06		/		/		/	Fire Pump	✓
3	EL-B0B-07		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
4	EL-B0B-08		/		/		/	ห้องเก็บกระเบื้อง	✓
5	EL-B0B-09		/		/		/	ST-4	✓
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

**หมายเหตุ**

ผู้ตรวจเช็ค  ลงชื่อ ..... ๓ / ๒ / ๖๗	หัวหน้าช่าง  ลงชื่อ ..... ๒๖ / ๒ / ๖๗	ผู้จัดการอาคาร  ลงชื่อ ..... ๒๕ / ๒ / ๖๗
---	--	---







หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร .....A,B.....								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-CPB-31		/		/		/	ลานจอด	รื้อทิ้ง
2	EL-CPB-32		/		/		/	ลานจอด	✓
3	EL-CPB-33		/		/		/	ลานจอด	✓
4	EL-CPB-34		/		/		/	ลานจอด	✓
5	EL-CPB-35		/		/		/	ลานจอด	✓
6	EL-CPB-36		/		/		/	ลานจอด	✓
7	EL-CPB-37		/		/		/	ลานจอด	✓
8	EL-CPB-38		/		/		/	ลานจอด	✓
9	EL-CP1-01		/		/		/	ST-5	✓
10	EL-CP1-02		/		/		/	ST-6	✓
11	EL-CP1-03		/		/		/	ST-7	✓
12	EL-CP1-04		/		/		/	ST-8	✓
13	EL-CP1-05		/		/		/	ST-9	✓
14	EL-CP1-06		/		/		/	ST-10	✓
15	EL-CP1-07		/		/		/	ST-11	✓
16	EL-CP1-08		/		/		/	ห้อง High Volt	✓
17	EL-CP1-09		/		/		/	ห้องช่าง	✓
18	EL-CP1-10		/		/		/	ห้องนิติ	✓
19	EL-CP1-11		/		/		/	ห้องน้ำแข็ง A	✓
20	EL-CP1-12		/		/		/	ห้องน้ำชาย A	✓
21	EL-CP1-13		/		/		/	ห้องน้ำแข็ง B	✓
22	EL-CP1-14		/		/		/	ห้องน้ำชาย B	✓
23	EL-CP1-15		/		/		/	ลานจอด	✓
24	EL-CP1-16		/		/		/	ลานจอด	✓
25	EL-CP1-17		/		/		/	ลานจอด	✓
26	EL-CP1-18		/		/		/	ลานจอด	✓
27	EL-CP1-19		/		/		/	ลานจอด	✓
28	EL-CP1-20		/		/		/	ลานจอด	✓
29	EL-CP1-21		/		/		/	ลานจอด	✓
30	EL-CP1-22		/		/		/	ลานจอด	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ กมล วัฒน

12, 2, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 26, 2, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 25, 2, 67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	12/2/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-CP2-01		/		/		/	ST-5	รอซ่อม
2	EL-CP2-02		/		/		/	ST-6	✓
3	EL-CP2-03		/		/		/	ST-7	✓
4	EL-CP2-04		/		/		/	ST-8	✓
5	EL-CP2-05		/		/		/	ST-9	✓
6	EL-CP2-06		/		/		/	ST-10	✓
7	EL-CP2-07		/		/		/	ST-11	✓
8	EL-CP2-08		/		/		/	ลานจอด	✓
9	EL-CP2-09		/		/		/	ลานจอด	✓
10	EL-CP2-10		/		/		/	ลานจอด	✓
11	EL-CP2-11		/		/		/	ลานจอด	✓
12	EL-CP2-12		/		/		/	ลานจอด	✓
13	EL-CP2-13		/		/		/	ลานจอด	✓
14	EL-CP2-14		/		/		/	ลานจอด	✓
15	EL-CP2-15		/		/		/	ลานจอด	✓
16	EL-CP2-16		/		/		/	ลานจอด	✓
17	EL-CP2-17		/		/		/	ลานจอด	✓
18	EL-CP2-18		/		/		/	ลานจอด	✓
19	EL-CP2-19		/		/		/	ลานจอด	✓
20	EL-CP2-20		/		/		/	ลานจอด	✓
21	EL-CP2-21		/		/		/	ลานจอด	✓
22	EL-CP2-22		/		/		/	ลานจอด	✓
23	EL-CP2-23		/		/		/	ลานจอด	✓
24	EL-CP2-24		/		/		/	ลานจอด	✓
25	EL-CP3-01		/		/		/	ST-5	✓
26	EL-CP3-02		/		/		/	ST-6	✓
27	EL-CP3-03		/		/		/	ST-7	✓
28	EL-CP3-04		/		/		/	ST-8	✓
29	EL-CP3-05		/		/		/	ST-9	✓
30	EL-CP3-06		/		/		/	ST-10	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ วิมล วัฒน

12, 2, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ วิมล วัฒน

26, 2, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ วิมล วัฒน


25, 2, 67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 12/2/67	รหัสอุปกรณ์ EL 1
อาคาร .....A,B.....		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-CP3-07		/		/		/	ST-11	รื้อออก
2	EL-CP3-08		/		/		/	MDB	✓
3	EL-CP3-09		/		/		/	GEM	✓
4	EL-CP3-10		/		/		/	ลานจอด	✓
5	EL-CP3-11		/		/		/	ลานจอด	✓
6	EL-CP3-12		/		/		/	ลานจอด	✓
7	EL-CP3-13		/		/		/	ลานจอด	✓
8	EL-CP3-14		/		/		/	ลานจอด	✓
9	EL-CP3-15		/		/		/	ลานจอด	✓
10	EL-CP3-16		/		/		/	ลานจอด	✓
11	EL-CP3-17		/		/		/	ลานจอด	✓
12	EL-CP3-18		/		/		/	ลานจอด	✓
13	EL-CP3-19		/		/		/	ลานจอด	✓
14	EL-CP3-20		/		/		/	ลานจอด	✓
15	EL-CP3-21		/		/		/	ลานจอด	✓
16	EL-CP3-22		/		/		/	ลานจอด	✓
17	EL-CP3-23		/		/		/	ลานจอด	✓
18	EL-CP3-24		/		/		/	ลานจอด	✓
19	EL-CP3-25		/		/		/	ลานจอด	✓
20	EL-CP3-26		/		/		/	ลานจอด	✓
21	EL-CP4-01		/		/		/	ST-5	✓
22	EL-CP4-02		/		/		/	ST-6	✓
23	EL-CP4-03		/		/		/	ST-7	✓
24	EL-CP4-04		/		/		/	ST-8	✓
25	EL-CP4-05		/		/		/	ST-9	✓
26	EL-CP4-06		/		/		/	ST-10	✓
27	EL-CP4-07		/		/		/	ST-11	✓
28	EL-CP4-08		/		/		/	Booster Pump Room	✓
29	EL-CP4-09		/		/		/	ลานจอด	✓
30	EL-CP4-10		/		/		/	ลานจอด	✓


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 


12, 2, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

26, 2, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 


25, 2, 67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร .....A,B.....								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-CP4-11		/		/		/	ลานจอด	25/2/67
2	EL-CP4-12		/		/		/	ลานจอด	✓
3	EL-CP4-13		/		/		/	ลานจอด	✓
4	EL-CP4-14		/		/		/	ลานจอด	✓
5	EL-CP4-15		/		/		/	ลานจอด	✓
6	EL-CP4-16		/		/		/	ลานจอด	✓
7	EL-CP4-17		/		/		/	ลานจอด	✓
8	EL-CP4-18		/		/		/	ลานจอด	✓
9	EL-CP4-19		/		/		/	ลานจอด	✓
10	EL-CP4-20		/		/		/	ลานจอด	✓
11	EL-CP4-21		/		/		/	ลานจอด	✓
12	EL-CP4-22		/		/		/	ลานจอด	✓
13	EL-CP4-23		/		/		/	ลานจอด	✓
14	EL-CP4-24		/		/		/	ลานจอด	✓
15	EL-CP4-25		/		/		/	ลานจอด	✓
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

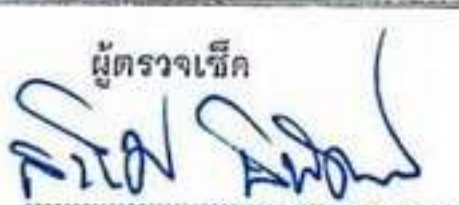ลงชื่อ 


12, 2, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

26, 2, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

25, 2, 67



หน่วยงาน ..... THE RIVER.....			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		EL	
อาคาร ..... A.....										

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A71-01		/		/		/	Lift Room	วอชิง!
2	EL-A71-02		/		/		/	Pump Room	✓
3	EL-A71-03		/		/		/	Cooling Tower	✓
4	EL-A71-04		/		/		/	Booster Pump	✓
5	EL-A71-05		/		/		/	Pressurized Fan ST-1	✓
6	EL-A71-06		/		/		/	Pressurized Fan ST-2	✓
7	EL-A71-07		/		/		/	ST-1	✓
8	EL-A71-08		/		/		/	ST-2	✓
9	EL-A70-01		/		/		/	ST-1	✓
10	EL-A70-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
	EL-A70-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
12	EL-A70-04		/		/		/	ST-2	✓
13	EL-A70-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
14	EL-A69-01		/		/		/	ST-1	✓
15	EL-A69-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-A69-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
17	EL-A69-04		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
18	EL-A69-05		/		/		/	ST-2	✓
19	EL-A69-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-A68-01		/		/		/	ST-1	✓
21	EL-A68-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-A68-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
23	EL-A68-04		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
24	EL-A68-05		/		/		/	ST-2	✓
	EL-A68-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
26	EL-A67-01		/		/		/	ST-1	✓
27	EL-A67-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
28	EL-A67-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
29	EL-A67-04		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
30	EL-A67-05		/		/		/	ST-2	✓

หมายเหตุ .....

ผู้ตรวจเช็ค



ลงชื่อ .....

13 / 1 / 62


หัวหน้าช่าง



ลงชื่อ .....

..... / ..... / .....

ผู้จัดการอาคาร



ลงชื่อ .....

..... / ..... / .....



หน่วยงาน .....THE RIVER.....

อาคาร .....A.....

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน  
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ

รหัสอุปกรณ์

EL

1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A67-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	208050.
2	EL-A66-01		/		/		/	ST-1	✓
3	EL-A66-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
4	EL-A66-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
5	EL-A66-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
6	EL-A66-05		/		/		/	ST-2	✓
7	EL-A66-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
8	EL-A65-01		/		/		/	ST-1	✓
9	EL-A66-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
10	EL-A66-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
	EL-A66-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
12	EL-A66-05		/		/		/	ST-2	✓
13	EL-A66-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
14	EL-A65-01		/		/		/	ST-1	✓
15	EL-A65-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-A65-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
17	EL-A65-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
18	EL-A65-05		/		/		/	ST-2	✓
19	EL-A65-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-A64-01		/		/		/	ST-1	✓
21	EL-A64-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-A64-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
23	EL-A64-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
24	EL-A64-05		/		/		/	ST-2	✓
	EL-A64-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
26	EL-A63-01		/		/		/	ST-1	✓
27	EL-A63-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
28	EL-A63-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
29	EL-A63-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
30	EL-A63-05		/		/		/	ST-2	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	EL
อาคาร .....A.....										1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-A63-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	เสร็จ	
2	EL-A62-01		/		/		/	ST-1	✓	
3	EL-A62-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓	
4	EL-A62-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	
5	EL-A62-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓	
6	EL-A62-05		/		/		/	ST-2	✓	
7	EL-A62-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓	
8	EL-A61-01		/		/		/	ST-1	✓	
9	EL-A61-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓	
10	EL-A61-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	
	EL-A61-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓	
12	EL-A61-05		/		/		/	ST-2	✓	
13	EL-A61-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓	
14	EL-A60-01		/		/		/	ST-1	✓	
15	EL-A60-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓	
16	EL-A60-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	
17	EL-A60-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓	
18	EL-A60-05		/		/		/	ST-2	✓	
19	EL-A60-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓	
20	EL-A59-01		/		/		/	ST-1	✓	
21	EL-A59-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓	
22	EL-A59-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	
23	EL-A59-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓	
24	EL-A59-05		/		/		/	ST-2	✓	
25	EL-A59-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓	
26	EL-A58-01		/		/		/	ST-1	✓	
27	EL-A58-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓	
28	EL-A58-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	
29	EL-A58-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓	
30	EL-A58-05		/		/		/	ST-2	✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค:  ลงชื่อ: 13/1/62

หัวหน้าช่าง:  ลงชื่อ: 1/1/62

ผู้จัดการอาคาร:  ลงชื่อ: 13/1/62



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	13/1/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A58-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	วจจ
2	EL-A57-01		/		/		/	ST-1	✓
3	EL-A57-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
4	EL-A57-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
5	EL-A57-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
6	EL-A57-05		/		/		/	ST-2	✓
7	EL-A57-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
8	EL-A56-01		/		/		/	ST-1	✓
9	EL-A56-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
10	EL-A56-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
	EL-A56-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
12	EL-A56-05		/		/		/	ST-2	✓
13	EL-A56-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
14	EL-A55-01		/		/		/	ST-1	✓
15	EL-A55-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-A55-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
17	EL-A55-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
18	EL-A55-05		/		/		/	ST-2	✓
19	EL-A55-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-A54-01		/		/		/	ST-1	✓
21	EL-A54-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-A54-03		/		/		/	ถังเก็บน้ำ	✓
23	EL-A54-04		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
24	EL-A54-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
25	EL-A54-06		/		/		/	ST-2	✓
26	EL-A54-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
27	EL-A53-01		/		/		/	ST-1	✓
28	EL-A53-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-A53-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
30	EL-A53-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

13 / 1 / 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

..... / ..... / .....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

30/1/24



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร .....A.....								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟอาร์เจนเตเตอร์		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A53-05		/		/		/	ST-2	รอซ่อม
2	EL-A53-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
3	EL-A52-01		/		/		/	ST-1	✓
4	EL-A52-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
5	EL-A52-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
6	EL-A52-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
7	EL-A52-05		/		/		/	ST-2	✓
8	EL-A52-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
9	EL-A51-01		/		/		/	ST-1	✓
10	EL-A51-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
	EL-A51-03		/		/		/	Fire Pump	✓
12	EL-A51-04		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
13	EL-A51-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
14	EL-A51-06		/		/		/	ST-2	✓
15	EL-A51-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-A50-01		/		/		/	ST-1	✓
17	EL-A50-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
18	EL-A50-03		/		/		/	Pressurized Fan	✓
19	EL-A50-04		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
20	EL-A50-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
21	EL-A50-06		/		/		/	ST-2	✓
22	EL-A50-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
23	EL-A49-01		/		/		/	ST-1	✓
24	EL-A49-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
	EL-A49-03		/		/		/	Pressurized Fan	✓
26	EL-A49-04		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
27	EL-A49-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
28	EL-A49-06		/		/		/	ST-2	✓
29	EL-A49-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
30	EL-A48-01		/		/		/	ST-1	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

14.1.67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

30.1.67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร .....A.....								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A48-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	๑๖/๑๒
2	EL-A48-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	๓
3	EL-A48-04		/		/		/	หน้าลิฟต์คนรอง	๓
4	EL-A48-05		/		/		/	ST-2	๓
5	EL-A48-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	๓
6	EL-A47-01		/		/		/	ST-1	๓
7	EL-A47-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	๓
8	EL-A47-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	๓
9	EL-A47-04		/		/		/	หน้าลิฟต์คนรอง	๓
10	EL-A47-05		/		/		/	ST-2	๓
	EL-A47-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	๓
12	EL-A46-01		/		/		/	ST-1	๓
13	EL-A46-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	๓
14	EL-A46-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	๓
15	EL-A46-04		/		/		/	หน้าลิฟต์คนรอง	๓
16	EL-A46-05		/		/		/	ST-2	๓
17	EL-A46-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	๓
18	EL-A45-01		/		/		/	ST-1	๓
19	EL-A45-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	๓
20	EL-A45-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	๓
21	EL-A45-04		/		/		/	หน้าลิฟต์คนรอง	๓
22	EL-A45-05		/		/		/	ST-2	๓
23	EL-A45-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	๓
24	EL-A44-01		/		/		/	ST-1	๓
25	EL-A44-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	๓
26	EL-A44-03		/		/		/	Lift Room	๓
27	EL-A44-04		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	๓
28	EL-A44-05		/		/		/	หน้าลิฟต์คนรอง	๓
29	EL-A44-06		/		/		/	ST-2	๓
30	EL-A44-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	๓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

16/1/62

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 


8/6/62



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร .....A.....								EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A43-01		/		/		/	ST-1	รวมแล้ว
2	EL-A43-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
3	EL-A43-03		/		/		/	Lift Room	✓
4	EL-A43-04		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
5	EL-A43-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
6	EL-A43-06		/		/		/	ST-2	✓
7	EL-A43-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
8	EL-A42-01		/		/		/	ST-1	✓
9	EL-A42-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
10	EL-A42-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓
	EL-A42-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
12	EL-A42-05		/		/		/	ST-2	✓
13	EL-A42-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
14	EL-A41-01		/		/		/	ST-1	✓
15	EL-A41-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-A41-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
17	EL-A41-04		/		/		/	ST-2	✓
18	EL-A41-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
19	EL-A40-01		/		/		/	ST-1	✓
20	EL-A40-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
21	EL-A40-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
22	EL-A40-04		/		/		/	ST-2	✓
23	EL-A40-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
24	EL-A39-01		/		/		/	ST-1	✓
	EL-A39-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
26	EL-A39-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
27	EL-A39-04		/		/		/	ST-2	✓
28	EL-A39-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-A38-01		/		/		/	ST-1	✓
30	EL-A38-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

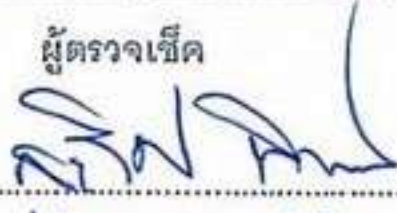


ลงชื่อ .....  
14 / 1 / 62

หัวหน้าช่าง



ลงชื่อ .....  
..... / ..... / .....

ผู้จัดการอาคาร






ลงชื่อ .....  
30/1/20



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร .....A.....								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A38-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	รอซ่อม
2	EL-A38-04		/		/		/	ST-2	✓
3	EL-A38-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
4	EL-A37-01		/		/		/	ST-1	✓
5	EL-A37-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
6	EL-A37-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
7	EL-A37-04		/		/		/	ST-2	✓
8	EL-A37-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
9	EL-A36-01		/		/		/	ST-1	✓
10	EL-A36-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
	EL-A36-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
12	EL-A36-04		/		/		/	ST-2	✓
13	EL-A36-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
14	EL-A35-01		/		/		/	ST-1	✓
15	EL-A35-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-A35-03		/		/		/	Tank Water	✓
17	EL-A35-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
18	EL-A35-05		/		/		/	ST-2	✓
19	EL-A35-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-A34-01		/		/		/	ST-1	✓
21	EL-A34-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-A34-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
23	EL-A34-04		/		/		/	ST-2	✓
24	EL-A34-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
25	EL-A33-01		/		/		/	ST-1	✓
26	EL-A33-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
27	EL-A33-03		/		/		/	Tank Water	✓
28	EL-A33-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
29	EL-A33-05		/		/		/	ST-2	✓
30	EL-A33-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓

หมายเหตุ

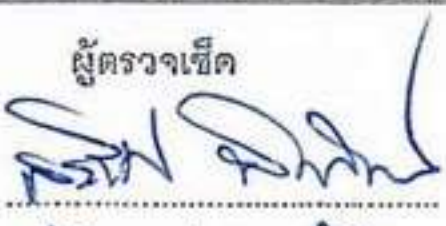ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
16 / 1 / 67	..... / ..... / .....	30.6.24




หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 14/1/67	รหัสอุปกรณ์ EL 1
อาคาร .....A.....									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A32-01		/		/		/	ST-1	ซ่อม
2	EL-A32-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
3	EL-A32-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
4	EL-A32-04		/		/		/	ST-2	✓
5	EL-A32-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
6	EL-A31-01		/		/		/	ST-1	✓
7	EL-A31-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
8	EL-A31-03		/		/		/	Fire Pump	✓
9	EL-A31-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
10	EL-A31-05		/		/		/	ST-2	✓
11	EL-A31-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
12	EL-A30-01		/		/		/	ST-1	✓
13	EL-A30-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
14	EL-A30-03		/		/		/	Pump Soft	✓
15	EL-A30-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
16	EL-A30-05		/		/		/	ST-2	✓
17	EL-A30-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
18	EL-A29-01		/		/		/	ST-1	✓
19	EL-A29-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-A29-03		/		/		/	Pressurized Fan	✓
21	EL-A29-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
22	EL-A29-05		/		/		/	ST-2	✓
23	EL-A29-06		/		/		/	Pressurized Fan	✓
24	EL-A29-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
25	EL-A28-01		/		/		/	ST-1	✓
26	EL-A28-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
27	EL-A28-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
28	EL-A28-04		/		/		/	ST-2	✓
29	EL-A28-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
30	EL-A27-01		/		/		/	ST-1	✓
หมายเหตุ									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ ..... 14.1.67</p> </div> <div> <p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ ..... / /</p> </div> <div> <p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ ..... 14/07/24</p> </div> </div>									



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร .....A.....								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A27-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	2020/10
2	EL-A27-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
3	EL-A27-04		/		/		/	ST-2	✓
4	EL-A27-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
5	EL-A26-01		/		/		/	ST-1	✓
6	EL-A26-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
7	EL-A26-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
8	EL-A26-04		/		/		/	ST-2	✓
9	EL-A26-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
10	EL-A25-01		/		/		/	ST-1	✓
11	EL-A25-01		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
12	EL-A25-01		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
13	EL-A25-01		/		/		/	ST-2	✓
14	EL-A25-01		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
15	EL-A24-01		/		/		/	ST-1	✓
16	EL-A24-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
17	EL-A24-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
18	EL-A24-04		/		/		/	ST-2	✓
19	EL-A24-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-A23-01		/		/		/	ST-1	✓
21	EL-A23-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-A23-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
23	EL-A23-04		/		/		/	ST-2	✓
24	EL-A23-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
25	EL-A22-01		/		/		/	ST-1	✓
26	EL-A22-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
27	EL-A22-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
28	EL-A22-04		/		/		/	ST-2	✓
29	EL-A22-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
30	EL-A21-01		/		/		/	ST-1	✓


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

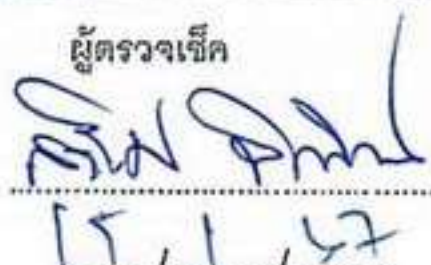ลงชื่อ 


15/1/57

หัวหน้าช่าง

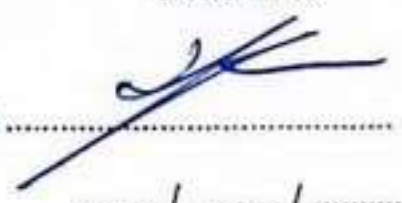ลงชื่อ 

...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

Set 24



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	15/1/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A21-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
2	EL-A21-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
3	EL-A21-04		/		/		/	ST-2	✓
4	EL-A21-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
5	EL-A20-01		/		/		/	ST-1	✓
6	EL-A20-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
7	EL-A20-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
8	EL-A20-04		/		/		/	ST-2	✓
9	EL-A20-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
10	EL-A19-01		/		/		/	ST-1	✓
11	EL-A19-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
12	EL-A19-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
13	EL-A19-04		/		/		/	ST-2	✓
14	EL-A19-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
15	EL-A18-01		/		/		/	ST-1	✓
16	EL-A18-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
17	EL-A18-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
18	EL-A18-04		/		/		/	ST-2	✓
19	EL-A18-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-A17-01		/		/		/	ST-1	✓
21	EL-A17-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-A17-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
23	EL-A17-04		/		/		/	ST-2	✓
24	EL-A17-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
25	EL-A16-01		/		/		/	ST-1	✓
26	EL-A16-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
27	EL-A16-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
28	EL-A16-04		/		/		/	ST-2	✓
29	EL-A16-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
30	EL-A15-01		/		/		/	ST-1	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ สมิทธิ์ อธิกุล

15/1/67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [Signature]

...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]

30/1/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	15/11/62 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A15-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	20.05.62
2	EL-A15-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
3	EL-A15-04		/		/		/	ST-2	✓
4	EL-A15-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
5	EL-A14-01		/		/		/	ST-1	✓
6	EL-A14-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
7	EL-A14-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
8	EL-A14-04		/		/		/	ST-2	✓
9	EL-A14-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
10	EL-A13-01		/		/		/	ST-1	✓
11	EL-A13-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
12	EL-A13-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
13	EL-A13-04		/		/		/	ST-2	✓
14	EL-A13-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
15	EL-A12-01		/		/		/	ST-1	✓
16	EL-A12-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
17	EL-A12-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
18	EL-A12-04		/		/		/	ST-2	✓
19	EL-A12-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-A11-01		/		/		/	ST-1	✓
21	EL-A11-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-A11-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
23	EL-A11-04		/		/		/	ST-2	✓
24	EL-A11-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
25	EL-A10-01		/		/		/	ST-1	✓
26	EL-A10-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
27	EL-A10-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
28	EL-A10-04		/		/		/	ST-2	✓
29	EL-A10-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
30	EL-A09-01		/		/		/	ST-1	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ .....  
15/11/62

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ .....  
...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ .....  
...../...../.....



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	15/1/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A09-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	วสอ 10
2	EL-A09-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
3	EL-A09-04		/		/		/	ST-2	✓
4	EL-A09-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
5	EL-A08-01		/		/		/	ST-1	✓
6	EL-A08-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
7	EL-A08-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
8	EL-A08-04		/		/		/	ST-2	✓
9	EL-A08-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
10	EL-A07-01		/		/		/	ST-1	✓
	EL-A07-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
12	EL-A07-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
13	EL-A07-04		/		/		/	ST-2	✓
14	EL-A07-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
15	EL-A06-01		/		/		/	ST-1	✓
16	EL-A06-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
17	EL-A06-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
18	EL-A06-04		/		/		/	ST-2	✓
19	EL-A06-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-A05-01		/		/		/	ST-1	✓
21	EL-A05-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-A05-03		/		/		/	Cooling Tower	✓
23	EL-A05-04		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓
24	EL-A05-05		/		/		/	Cooling Tower	✓
25	EL-A05-06		/		/		/	ST-2	✓
26	EL-A05-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
27	EL-A04-01		/		/		/	ST-1	✓
28	EL-A04-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-A04-03		/		/		/	Pressurized Fan	✓
30	EL-A04-04		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

15/1/67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

15/1/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร .....A.....								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A04-05		/		/		/	ST-2	รื้อออก
2	EL-A04-06		/		/		/	Pressurized Fan	✓
3	EL-A04-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
4	EL-A03-01		/		/		/	ST-1	✓
5	EL-A03-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
6	EL-A03-03		/		/		/	MDB Room	✓
7	EL-A03-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
8	EL-A03-05		/		/		/	ST-2	✓
9	EL-A03-06		/		/		/	Pump Soft	✓
10	EL-A03-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
11	EL-A02-01		/		/		/	ST-1	✓
12	EL-A02-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
13	EL-A02-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
14	EL-A02-04		/		/		/	ST-2	✓
15	EL-A02-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-A01-01		/		/		/	ST-1	✓
17	EL-A01-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
18	EL-A01-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
19	EL-A01-04		/		/		/	ST-2	✓
20	EL-A01-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
21	EL-A01-06		/		/		/	High Volt	✓
22	EL-A01-07		/		/		/	Generator Room	✓
23	EL-A01-08		/		/		/	Control Room	✓
24	EL-A0B-01		/		/		/	ST-1	✓
25	EL-A0B-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
26	EL-A0B-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
27	EL-A0B-04		/		/		/	ST-2	✓
28	EL-A0B-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-A0B-06		/		/		/	Fire Pump	✓
30	EL-A0B-07		/		/		/	น้ำบาดาลเสีย	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค:  ลงชื่อ ..... 15.1.67

หัวหน้าช่าง:  ลงชื่อ ..... / /

ผู้จัดการอาคาร:  ลงชื่อ ..... 24/07/24



หน่วยงาน ..... THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร ..... B.....								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B42-01		/		/		/	ST-3	203030
2	EL-B42-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
3	EL-B42-03		/		/		/	Cooling	✓
4	EL-B42-04		/		/		/	Tank Cooling	✓
5	EL-B42-05		/		/		/	Booster Pump	✓
6	EL-B42-06		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
7	EL-B42-07		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
8	EL-B42-08		/		/		/	ST-4	✓
9	EL-B41-01		/		/		/	ST-3	✓
10	EL-B41-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
11	EL-B41-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
12	EL-B41-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
13	EL-B41-05		/		/		/	ST-4	✓
14	EL-B40-01		/		/		/	ST-3	✓
15	EL-B40-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-B40-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
17	EL-B40-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
18	EL-B40-05		/		/		/	ST-4	✓
19	EL-B39-01		/		/		/	ST-3	✓
20	EL-B39-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
21	EL-B39-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
22	EL-B39-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
23	EL-B39-05		/		/		/	ST-4	✓
24	EL-B38-01		/		/		/	ST-3	✓
25	EL-B38-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
26	EL-B38-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
27	EL-B38-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขนของ	✓
28	EL-B38-05		/		/		/	ST-4	✓
29	EL-B37-01		/		/		/	ST-3	✓
30	EL-B37-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

10 / 1 / 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

..... / ..... / .....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

28/01/24



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร .....B.....								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B37-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	20/1/67
2	EL-B37-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
3	EL-B37-05		/		/		/	ST-4	~
4	EL-B36-01		/		/		/	ST-3	~
5	EL-B36-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
6	EL-B36-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	~
7	EL-B36-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
8	EL-B36-05		/		/		/	ST-4	~
9	EL-B35-01		/		/		/	ST-3	~
10	EL-B35-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
11	EL-B35-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	~
12	EL-B35-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
13	EL-B35-05		/		/		/	ST-4	~
14	EL-B34-01		/		/		/	ST-3	~
15	EL-B34-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
16	EL-B34-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	~
17	EL-B34-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
18	EL-B34-05		/		/		/	ST-4	~
19	EL-B33-01		/		/		/	ST-3	~
20	EL-B33-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
21	EL-B33-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	~
22	EL-B33-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
23	EL-B33-05		/		/		/	ST-4	~
24	EL-B32-01		/		/		/	ST-3	~
25	EL-B32-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~
26	EL-B32-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	~
27	EL-B32-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	~
28	EL-B32-05		/		/		/	ST-4	~
29	EL-B31-01		/		/		/	ST-3	~
30	EL-B31-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	~

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

10 / 1 / 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

..... / ..... / .....

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

30/1/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	10/1/57
อาคาร .....B.....								รหัสอุปกรณ์	EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B31-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	✓
2	EL-B31-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
3	EL-B31-05		/		/		/	ST-4	✓
4	EL-B30-01		/		/		/	ST-3	✓
5	EL-B30-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
6	EL-B30-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	✓
7	EL-B30-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
8	EL-B30-05		/		/		/	ST-4	✓
9	EL-B29-01		/		/		/	ST-3	✓
10	EL-B29-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
11	EL-B29-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	✓
12	EL-B29-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
13	EL-B29-05		/		/		/	ST-4	✓
14	EL-B28-01		/		/		/	ST-3	✓
15	EL-B28-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-B28-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	✓
17	EL-B28-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
18	EL-B28-05		/		/		/	ST-4	✓
19	EL-B27-01		/		/		/	ST-3	✓
20	EL-B27-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
21	EL-B27-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
22	EL-B27-04		/		/		/	ST-4	✓
23	EL-B26-01		/		/		/	ST-3	✓
24	EL-B26-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
25	EL-B26-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
26	EL-B26-04		/		/		/	ST-4	✓
27	EL-B25-01		/		/		/	ST-3	✓
28	EL-B25-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-B25-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
30	EL-B25-04		/		/		/	ST-4	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  
ลงชื่อ .....  
10/1/57

หัวหน้าช่าง  
ลงชื่อ .....  
...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร  
ลงชื่อ .....  
...../...../.....




บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด




หน่วยงาน ..... THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	11/1/62 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B18-04		/		/		/	ST-4	วอโง
2	EL-B17-01		/		/		/	ST-3	✓
3	EL-B17-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
4	EL-B17-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
5	EL-B17-04		/		/		/	ST-4	✓
6	EL-B16-01		/		/		/	ST-3	✓
7	EL-B16-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
8	EL-B16-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
9	EL-B16-04		/		/		/	ST-4	✓
10	EL-B15-01		/		/		/	ST-3	✓
11	EL-B15-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
12	EL-B15-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
13	EL-B15-04		/		/		/	ST-4	✓
14	EL-B14-01		/		/		/	ST-3	✓
15	EL-B14-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-B14-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
17	EL-B14-04		/		/		/	ST-4	✓
18	EL-B13-01		/		/		/	ST-3	✓
19	EL-B13-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-B13-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
21	EL-B13-04		/		/		/	ST-4	✓
22	EL-B12-01		/		/		/	ST-3	✓
23	EL-B12-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
24	EL-B12-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
25	EL-B12-04		/		/		/	ST-4	✓
26	EL-B11-01		/		/		/	ST-3	✓
27	EL-B11-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
28	EL-B11-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
29	EL-B11-04		/		/		/	ST-4	✓
30	EL-B10-01		/		/		/	ST-3	✓

หมายเหตุ


ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ  11/1/62

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ  1/1/62

ผู้จัดการอาคาร

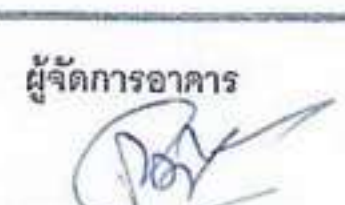ลงชื่อ  11/1/62



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	15/5/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B31-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	80% 30
2	EL-B31-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
3	EL-B31-05		/		/		/	ST-4	✓
4	EL-B30-01		/		/		/	ST-3	✓
5	EL-B30-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
6	EL-B30-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
7	EL-B30-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
8	EL-B30-05		/		/		/	ST-4	✓
9	EL-B29-01		/		/		/	ST-3	✓
10	EL-B29-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
11	EL-B29-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
12	EL-B29-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
13	EL-B29-05		/		/		/	ST-4	✓
14	EL-B28-01		/		/		/	ST-3	✓
15	EL-B28-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-B28-03		/		/		/	ห้องหน้าลิฟต์โดยสาร	✓
17	EL-B28-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
18	EL-B28-05		/		/		/	ST-4	✓
19	EL-B27-01		/		/		/	ST-3	✓
20	EL-B27-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
21	EL-B27-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
22	EL-B27-04		/		/		/	ST-4	✓
23	EL-B26-01		/		/		/	ST-3	✓
24	EL-B26-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
25	EL-B26-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
26	EL-B26-04		/		/		/	ST-4	✓
27	EL-B25-01		/		/		/	ST-3	✓
28	EL-B25-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-B25-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
30	EL-B25-04		/		/		/	ST-4	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ                     

15, 5, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ                     

22, 3, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ



หน่วยงาน .....THE RIVER..... อาคาร .....B.....	<b>ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน</b> (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	15/3/67 EL 1
---	--	------------------------------	-----------------

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B24-01		/		/		/	ST-3	203010
2	EL-B24-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
3	EL-B24-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
4	EL-B24-04		/		/		/	ST-4	✓
5	EL-B23-01		/		/		/	ST-3	✓
6	EL-B23-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
7	EL-B23-03		/		/		/	Fitness Room	✓
8	EL-B23-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓
9	EL-B23-05		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
10	EL-B23-06		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
11	EL-B23-07		/		/		/	ST-4	✓
12	EL-B22-01		/		/		/	ST-3	✓
13	EL-B22-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
14	EL-B22-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
15	EL-B22-04		/		/		/	ST-4	✓
16	EL-B21-01		/		/		/	ST-3	✓
17	EL-B21-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
18	EL-B21-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
19	EL-B21-04		/		/		/	ST-4	✓
20	EL-B20-01		/		/		/	ST-3	✓
21	EL-B20-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-B20-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
23	EL-B20-04		/		/		/	ST-4	✓
24	EL-B19-01		/		/		/	ST-3	✓
25	EL-B19-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
26	EL-B19-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
27	EL-B19-04		/		/		/	ST-4	✓
28	EL-B18-01		/		/		/	ST-3	✓
29	EL-B18-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
30	EL-B18-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓

หมายเหตุ


ผู้ตรวจเช็ค  ลงชื่อ ..... 15/3/67	หัวหน้าช่าง  ลงชื่อ ..... 22/3/67	ผู้จัดการอาคาร  ลงชื่อ ..... 200000
--	--	--



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 16/3/67	รหัสอุปกรณ์ EL 1
อาคาร .....B.....		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B18-04		/		/		/	ST-4	รอซ่อม
2	EL-B17-01		/		/		/	ST-3	✓
3	EL-B17-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
4	EL-B17-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
5	EL-B17-04		/		/		/	ST-4	✓
6	EL-B16-01		/		/		/	ST-3	✓
7	EL-B16-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
8	EL-B16-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
9	EL-B16-04		/		/		/	ST-4	✓
10	EL-B15-01		/		/		/	ST-3	✓
11	EL-B15-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
12	EL-B15-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
13	EL-B15-04		/		/		/	ST-4	✓
14	EL-B14-01		/		/		/	ST-3	✓
15	EL-B14-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-B14-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
17	EL-B14-04		/		/		/	ST-4	✓
18	EL-B13-01		/		/		/	ST-3	✓
19	EL-B13-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-B13-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
21	EL-B13-04		/		/		/	ST-4	✓
22	EL-B12-01		/		/		/	ST-3	✓
23	EL-B12-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
24	EL-B12-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
25	EL-B12-04		/		/		/	ST-4	✓
26	EL-B11-01		/		/		/	ST-3	✓
27	EL-B11-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
28	EL-B11-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
29	EL-B11-04		/		/		/	ST-4	✓
30	EL-B10-01		/		/		/	ST-3	✓


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

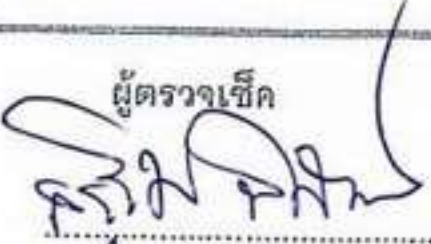ลงชื่อ 


16, 3, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

22, 3, 67

ผู้จัดการอาคาร


ลงชื่อ 



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	16/3/67
อาคาร .....B.....								รหัสอุปกรณ์	EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B10-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	ซ่อม
2	EL-B10-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
3	EL-B10-04		/		/		/	ST-2	✓
4	EL-B09-01		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
5	EL-B09-02		/		/		/	ST-1	✓
6	EL-B09-03		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
7	EL-B09-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
8	EL-B08-01		/		/		/	ST-2	✓
9	EL-B08-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
10	EL-B08-03		/		/		/	ST-1	✓
11	EL-B08-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
12	EL-B07-01		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
13	EL-B07-02		/		/		/	ST-2	✓
14	EL-B07-03		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
15	EL-B07-04		/		/		/	ST-1	✓
16	EL-B06-01		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
17	EL-B06-02		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
18	EL-B06-03		/		/		/	ST-2	✓
19	EL-B06-04		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-B05-01		/		/		/	ST-1	✓
21	EL-B05-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
22	EL-B05-03		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓
23	EL-B05-04		/		/		/	ST-2	✓
24	EL-B05-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
25	EL-B05-06		/		/		/	ST-1	✓
26	EL-B05-07		/		/		/	ST-4	✓
27	EL-B04-01		/		/		/	ST-3	✓
28	EL-B04-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-B04-03		/		/		/	Booster Pump Room	✓
30	EL-B04-04		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓


หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

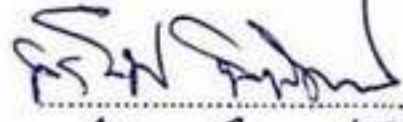ลงชื่อ 


16, 3, 67


หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

22, 3, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 





หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
อาคาร .....B.....								EL	1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B04-05		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	จริง
2	EL-B04-06		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
3	EL-B04-07		/		/		/	ST-4	✓
4	EL-B03-01		/		/		/	ST-3	✓
5	EL-B03-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
6	EL-B03-03		/		/		/	MDB Room	✓
7	EL-B03-04		/		/		/	Generator Room	✓
8	EL-B03-05		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
9	EL-B03-06		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓
10	EL-B03-07		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
11	EL-B03-08		/		/		/	ST-4	✓
12	EL-B02-01		/		/		/	ST-3	✓
13	EL-B02-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
14	EL-B02-03		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
15	EL-B02-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓
16	EL-B02-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
17	EL-B02-06		/		/		/	ST-4	✓
18	EL-B01-01		/		/		/	ST-3	✓
19	EL-B01-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
20	EL-B01-03		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
21	EL-B01-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓
22	EL-B01-05		/		/		/	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	✓
23	EL-B01-06		/		/		/	นิติบุคคล	✓
24	EL-B01-07		/		/		/	High Volt	✓
25	EL-B01-08		/		/		/	ห้องช่าง	✓
26	EL-B01-09		/		/		/	ST-4	✓
27	EL-B0B-01		/		/		/	ST-3	✓
28	EL-B0B-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
29	EL-B0B-03		/		/		/	ห้องน้ำชาย	✓
30	EL-B0B-04		/		/		/	ห้องน้ำหญิง	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ ศิริพร จิตินันท์

16, 3, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ สมชาย

22, 3, 67




ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ Relan



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	16/3/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B0B-05		✓		✓		✓	Pump Soft Room	✓
2	EL-B0B-06		✓		✓		✓	Fire Pump	✓
3	EL-B0B-07		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
4	EL-B0B-08		✓		✓		✓	ห้องเก็บกระเบื้อง	✓
5	EL-B0B-09		✓		✓		✓	ST-4	✓
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

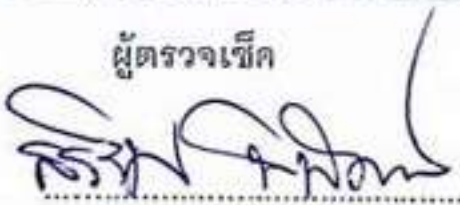หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
16, 3, 67	22, 3, 67	



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	12/3/62 EL 1
อาคาร .....A,B.....			

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-CPB-01		/		/		/	ST-5	20/3/62
2	EL-CPB-02		/		/		/	ST-6	~
3	EL-CPB-03		/		/		/	ST-7	~
4	EL-CPB-04		/		/		/	ST-8	~
5	EL-CPB-05		/		/		/	ST-9	~
6	EL-CPB-06		/		/		/	ST-10	~
7	EL-CPB-07		/		/		/	ST-11	~
8	EL-CPB-08		/		/		/	Soft	~
9	EL-CPB-09		/		/		/	Fire Pump	~
10	EL-CPB-10		/		/		/	ลานจอด	~
11	EL-CPB-11		/		/		/	ห้องน้ำหญิง A	~
12	EL-CPB-12		/		/		/	ห้องน้ำชาย A	~
13	EL-CPB-13		/		/		/	ห้องน้ำหญิง B	~
14	EL-CPB-14		/		/		/	ห้องน้ำชาย B	~
15	EL-CPB-15		/		/		/	ลานจอด	~
16	EL-CPB-16		/		/		/	ลานจอด	~
17	EL-CPB-17		/		/		/	ลานจอด	~
18	EL-CPB-18		/		/		/	ลานจอด	~
19	EL-CPB-19		/		/		/	ลานจอด	~
20	EL-CPB-20		/		/		/	ลานจอด	~
21	EL-CPB-21		/		/		/	ลานจอด	~
22	EL-CPB-22		/		/		/	ลานจอด	~
23	EL-CPB-23		/		/		/	ลานจอด	~
24	EL-CPB-24		/		/		/	ลานจอด	~
25	EL-CPB-25		/		/		/	ลานจอด	~
26	EL-CPB-26		/		/		/	ลานจอด	~
27	EL-CPB-27		/		/		/	ลานจอด	~
28	EL-CPB-28		/		/		/	ลานจอด	~
29	EL-CPB-29		/		/		/	ลานจอด	~
30	EL-CPB-30		/		/		/	ลานจอด	~

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค  ลงชื่อ ..... 12, 3, 62	หัวหน้าช่าง  ลงชื่อ ..... 22, 3, 64	ผู้จัดการอาคาร  ลงชื่อ ..... 
---	---	--



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	92/3/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-CPB-31		/		/		/	ลานจอด	20.50
2	EL-CPB-32		/		/		/	ลานจอด	✓
3	EL-CPB-33		/		/		/	ลานจอด	✓
4	EL-CPB-34		/		/		/	ลานจอด	✓
5	EL-CPB-35		/		/		/	ลานจอด	✓
6	EL-CPB-36		/		/		/	ลานจอด	✓
7	EL-CPB-37		/		/		/	ลานจอด	✓
8	EL-CPB-38		/		/		/	ลานจอด	✓
9	EL-CP1-01		/		/		/	ST-5	✓
10	EL-CP1-02		/		/		/	ST-6	✓
11	EL-CP1-03		/		/		/	ST-7	✓
12	EL-CP1-04		/		/		/	ST-8	✓
13	EL-CP1-05		/		/		/	ST-9	✓
14	EL-CP1-06		/		/		/	ST-10	✓
15	EL-CP1-07		/		/		/	ST-11	✓
16	EL-CP1-08		/		/		/	ห้อง High Volt	✓
17	EL-CP1-09		/		/		/	ห้องช่าง	✓
18	EL-CP1-10		/		/		/	ห้องนิติ	✓
19	EL-CP1-11		/		/		/	ห้องน้ำหญิง A	✓
20	EL-CP1-12		/		/		/	ห้องน้ำชาย A	✓
21	EL-CP1-13		/		/		/	ห้องน้ำหญิง B	✓
22	EL-CP1-14		/		/		/	ห้องน้ำชาย B	✓
23	EL-CP1-15		/		/		/	ลานจอด	✓
24	EL-CP1-16		/		/		/	ลานจอด	✓
25	EL-CP1-17		/		/		/	ลานจอด	✓
26	EL-CP1-18		/		/		/	ลานจอด	✓
27	EL-CP1-19		/		/		/	ลานจอด	✓
28	EL-CP1-20		/		/		/	ลานจอด	✓
29	EL-CP1-21		/		/		/	ลานจอด	✓
30	EL-CP1-22		/		/		/	ลานจอด	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ สมิทธิ์ สิมิทธิ์

17, 3, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ สมิทธิ์

22, 3, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ สมิทธิ์

22, 3, 67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		อาคาร .....A,B.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	17/3/62 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-CP2-01		/		/		/	ST-5	200/10
2	EL-CP2-02		/		/		/	ST-6	~
3	EL-CP2-03		/		/		/	ST-7	~
4	EL-CP2-04		/		/		/	ST-8	~
5	EL-CP2-05		/		/		/	ST-9	~
6	EL-CP2-06		/		/		/	ST-10	~
7	EL-CP2-07		/		/		/	ST-11	~
8	EL-CP2-08		/		/		/	ลานจอด	~
9	EL-CP2-09		/		/		/	ลานจอด	~
10	EL-CP2-10		/		/		/	ลานจอด	~
11	EL-CP2-11		/		/		/	ลานจอด	~
12	EL-CP2-12		/		/		/	ลานจอด	~
13	EL-CP2-13		/		/		/	ลานจอด	~
14	EL-CP2-14		/		/		/	ลานจอด	~
15	EL-CP2-15		/		/		/	ลานจอด	~
16	EL-CP2-16		/		/		/	ลานจอด	~
17	EL-CP2-17		/		/		/	ลานจอด	~
18	EL-CP2-18		/		/		/	ลานจอด	~
19	EL-CP2-19		/		/		/	ลานจอด	~
20	EL-CP2-20		/		/		/	ลานจอด	~
21	EL-CP2-21		/		/		/	ลานจอด	~
22	EL-CP2-22		/		/		/	ลานจอด	~
23	EL-CP2-23		/		/		/	ลานจอด	~
24	EL-CP2-24		/		/		/	ลานจอด	~
25	EL-CP3-01		/		/		/	ST-5	~
26	EL-CP3-02		/		/		/	ST-6	~
27	EL-CP3-03		/		/		/	ST-7	~
28	EL-CP3-04		/		/		/	ST-8	~
29	EL-CP3-05		/		/		/	ST-9	~
30	EL-CP3-06		/		/		/	ST-10	~
หมายเหตุ									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ ..... 17, 3, 62</p> </div> <div> <p>หัวหน้าช่าง</p> <p>ลงชื่อ ..... 22, 3, 62</p> </div> <div> <p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ ..... 22/3/62</p> </div> </div>									





FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020




หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	12/3/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-CP4-11		/		/		/	ลานจอด	✓
2	EL-CP4-12		/		/		/	ลานจอด	✓
3	EL-CP4-13		/		/		/	ลานจอด	✓
4	EL-CP4-14		/		/		/	ลานจอด	✓
5	EL-CP4-15		/		/		/	ลานจอด	✓
6	EL-CP4-16		/		/		/	ลานจอด	✓
7	EL-CP4-17		/		/		/	ลานจอด	✓
8	EL-CP4-18		/		/		/	ลานจอด	✓
9	EL-CP4-19		/		/		/	ลานจอด	✓
10	EL-CP4-20		/		/		/	ลานจอด	✓
11	EL-CP4-21		/		/		/	ลานจอด	✓
12	EL-CP4-22		/		/		/	ลานจอด	✓
13	EL-CP4-23		/		/		/	ลานจอด	✓
14	EL-CP4-24		/		/		/	ลานจอด	✓
15	EL-CP4-25		/		/		/	ลานจอด	✓
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค:   
ลงชื่อ: 12/3/67

หัวหน้าช่าง:   
ลงชื่อ: 22/3/67

ผู้จัดการอาคาร:   
ลงชื่อ: 22/3/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 14/2/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-A71-01		✓		✓		✓	Lift Room	50 จก ลิฟ	
2	EL-A71-02		✓		✓		✓	Pump Room	✓	
3	EL-A71-03		✓		✓		✓	Cooling Tower	✓	
4	EL-A71-04		✓		✓		✓	Booster Pump	✓	
5	EL-A71-05		✓		✓		✓	Pressurized Fan ST-1	✓	
6	EL-A71-06		✓		✓		✓	Pressurized Fan ST-2	✓	
7	EL-A71-07		✓		✓		✓	ST-1	✓	
8	EL-A71-08		✓		✓		✓	ST-2	✓	
9	EL-A70-01		✓		✓		✓	ST-1	✓	
10	EL-A70-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	✓	
11	EL-A70-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์บนของ	✓	
12	EL-A70-04		✓		✓		✓	ST-2	✓	
13	EL-A70-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	✓	
14	EL-A69-01		✓		✓		✓	ST-1	✓	
15	EL-A69-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	✓	
16	EL-A69-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	
17	EL-A69-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์บนของ	✓	
18	EL-A69-05		✓		✓		✓	ST-2	✓	
19	EL-A69-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	✓	
20	EL-A68-01		✓		✓		✓	ST-1	✓	
21	EL-A68-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	✓	
22	EL-A68-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	
23	EL-A68-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์บนของ	✓	
24	EL-A68-05		✓		✓		✓	ST-2	✓	
25	EL-A68-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	✓	
26	EL-A67-01		✓		✓		✓	ST-1	✓	
27	EL-A67-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	✓	
28	EL-A67-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	
29	EL-A67-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์บนของ	✓	
30	EL-A67-05		✓		✓		✓	ST-2	✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ สรวิศ ทัพพะนงค์

14, 2, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [Signature]

26, 2, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]

25, 2, 67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	14/2/67 EL 1
อาคาร .....A.....			

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A67-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	50.5kV
2	EL-A66-01		✓		✓		✓	ST-1	
3	EL-A66-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
4	EL-A66-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
5	EL-A66-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
6	EL-A66-05		✓		✓		✓	ST-2	
7	EL-A66-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
8	EL-A65-01		✓		✓		✓	ST-1	
9	EL-A66-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
10	EL-A66-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
11	EL-A66-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
12	EL-A66-05		✓		✓		✓	ST-2	
13	EL-A66-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
14	EL-A65-01		✓		✓		✓	ST-1	
15	EL-A65-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
16	EL-A65-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EL-A65-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
18	EL-A65-05		✓		✓		✓	ST-2	
19	EL-A65-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
20	EL-A64-01		✓		✓		✓	ST-1	
21	EL-A64-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
22	EL-A64-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
23	EL-A64-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
	EL-A64-05		✓		✓		✓	ST-2	
25	EL-A64-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
26	EL-A63-01		✓		✓		✓	ST-1	
27	EL-A63-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
28	EL-A63-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
29	EL-A63-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
30	EL-A63-05		✓		✓		✓	ST-2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>สมศักดิ์ สุขชัย</u> <u>14, 2, 67</u>	ลงชื่อ <u>[Signature]</u> <u>28, 2, 67</u>	ลงชื่อ <u>[Signature]</u> <u>25, 2, 67</u>



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				<b>ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน</b> (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	14/2/67 EL
อาคาร .....A.....									

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A63-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	รอจัดซื้อ
2	EL-A62-01		/		/		/	ST-1	
3	EL-A62-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
4	EL-A62-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	
5	EL-A62-04		/		/		/	หน้าลิฟต์คนรอก	
6	EL-A62-05		/		/		/	ST-2	
7	EL-A62-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
8	EL-A61-01		/		/		/	ST-1	
9	EL-A61-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
10	EL-A61-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	
11	EL-A61-04		/		/		/	หน้าลิฟต์คนรอก	
12	EL-A61-05		/		/		/	ST-2	
13	EL-A61-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
14	EL-A60-01		/		/		/	ST-1	
15	EL-A60-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
16	EL-A60-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	
17	EL-A60-04		/		/		/	หน้าลิฟต์คนรอก	
18	EL-A60-05		/		/		/	ST-2	
19	EL-A60-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
20	EL-A59-01		/		/		/	ST-1	
21	EL-A59-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
22	EL-A59-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	
23	EL-A59-04		/		/		/	หน้าลิฟต์คนรอก	
24	EL-A59-05		/		/		/	ST-2	
25	EL-A59-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
26	EL-A58-01		/		/		/	ST-1	
27	EL-A58-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
28	EL-A58-03		/		/		/	หน้าลิฟต์โดยสาร	
29	EL-A58-04		/		/		/	หน้าลิฟต์คนรอก	
30	EL-A58-05		/		/		/	ST-2	

**หมายเหตุ**

---



---



---

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ .....

(พร้อมลายเซ็นและวันที่)

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ .....

(พร้อมลายเซ็นและวันที่)

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ .....

(พร้อมลายเซ็นและวันที่)











หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	...15/2/67... EL 1
อาคาร .....A.....									

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A48-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	50 ลัด 50
2	EL-A48-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
3	EL-A48-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
4	EL-A48-05		✓		✓		✓	ST-2	
5	EL-A48-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
6	EL-A47-01		✓		✓		✓	ST-1	
7	EL-A47-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
8	EL-A47-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
9	EL-A47-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
10	EL-A47-05		✓		✓		✓	ST-2	
11	EL-A47-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
12	EL-A46-01		✓		✓		✓	ST-1	
13	EL-A46-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
14	EL-A46-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
15	EL-A46-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
16	EL-A46-05		✓		✓		✓	ST-2	
17	EL-A46-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
18	EL-A45-01		✓		✓		✓	ST-1	
19	EL-A45-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
20	EL-A45-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
21	EL-A45-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
22	EL-A45-05		✓		✓		✓	ST-2	
23	EL-A45-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
24	EL-A44-01		✓		✓		✓	ST-1	
25	EL-A44-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
26	EL-A44-03		✓		✓		✓	Lift Room	
27	EL-A44-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
28	EL-A44-05		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
29	EL-A44-06		✓		✓		✓	ST-2	
30	EL-A44-07		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

.....

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ สว. 15, 2, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 26, 2, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 25, 2, 67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	15/2/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A43-01		✓		✓		✓	ST-1	รวมดู
2	EL-A43-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
3	EL-A43-03		✓		✓		✓	Lift Room	
4	EL-A43-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
5	EL-A43-05		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
6	EL-A43-06		✓		✓		✓	ST-2	
7	EL-A43-07		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
8	EL-A42-01		✓		✓		✓	ST-1	
9	EL-A42-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
10	EL-A42-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์โดยสาร	
11	EL-A42-04		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
12	EL-A42-05		✓		✓		✓	ST-2	
13	EL-A42-06		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
14	EL-A41-01		✓		✓		✓	ST-1	
15	EL-A41-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
16	EL-A41-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
17	EL-A41-04		✓		✓		✓	ST-2	
18	EL-A41-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
19	EL-A40-01		✓		✓		✓	ST-1	
20	EL-A40-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
21	EL-A40-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
22	EL-A40-04		✓		✓		✓	ST-2	
23	EL-A40-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
24	EL-A39-01		✓		✓		✓	ST-1	
25	EL-A39-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
26	EL-A39-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ขนของ	
27	EL-A39-04		✓		✓		✓	ST-2	
28	EL-A39-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
29	EL-A38-01		✓		✓		✓	ST-1	
30	EL-A38-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ ..... 15/2/67	ลงชื่อ ..... 26/2/67	ลงชื่อ ..... 25/2/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	16/2/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A38-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	รอด
2	EL-A38-04		/		/		/	ST-2	
3	EL-A38-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
4	EL-A37-01		/		/		/	ST-1	
5	EL-A37-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
6	EL-A37-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	
7	EL-A37-04		/		/		/	ST-2	
8	EL-A37-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
9	EL-A36-01		/		/		/	ST-1	
	EL-A36-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
11	EL-A36-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	
12	EL-A36-04		/		/		/	ST-2	
13	EL-A36-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
14	EL-A35-01		/		/		/	ST-1	
15	EL-A35-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
16	EL-A35-03		/		/		/	Tank Water	
17	EL-A35-04		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	
18	EL-A35-05		/		/		/	ST-2	
19	EL-A35-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
20	EL-A34-01		/		/		/	ST-1	
21	EL-A34-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
22	EL-A34-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	
23	EL-A34-04		/		/		/	ST-2	
	EL-A34-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
25	EL-A33-01		/		/		/	ST-1	
26	EL-A33-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
27	EL-A33-03		/		/		/	Tank Water	
28	EL-A33-04		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	
29	EL-A33-05		/		/		/	ST-2	
30	EL-A33-06		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ จรัส วัฒน

16/2/67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [Signature]

25/2/67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]

25/2/67











หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ 16/2/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....A.....						

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A21-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	จริง
2	EL-A21-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
3	EL-A21-04		✓		✓		✓	ST-2	
4	EL-A21-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
5	EL-A20-01		✓		✓		✓	ST-1	
6	EL-A20-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
7	EL-A20-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
8	EL-A20-04		✓		✓		✓	ST-2	
9	EL-A20-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
10	EL-A19-01		✓		✓		✓	ST-1	
11	EL-A19-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
12	EL-A19-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
13	EL-A19-04		✓		✓		✓	ST-2	
14	EL-A19-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
15	EL-A18-01		✓		✓		✓	ST-1	
16	EL-A18-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
17	EL-A18-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
18	EL-A18-04		✓		✓		✓	ST-2	
19	EL-A18-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
20	EL-A17-01		✓		✓		✓	ST-1	
21	EL-A17-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
22	EL-A17-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
23	EL-A17-04		✓		✓		✓	ST-2	
24	EL-A17-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
25	EL-A16-01		✓		✓		✓	ST-1	
26	EL-A16-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
27	EL-A16-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
28	EL-A16-04		✓		✓		✓	ST-2	
29	EL-A16-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
30	EL-A15-01		✓		✓		✓	ST-1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ ธีรวัฒน์ วัฒนศิริ	ลงชื่อ ธีรวัฒน์ วัฒนศิริ	ลงชื่อ ธีรวัฒน์ วัฒนศิริ
16/2/67	26/2/67	25/2/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	17/2/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A15-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	5099
2	EL-A15-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
3	EL-A15-04		✓		✓		✓	ST-2	
4	EL-A15-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
5	EL-A14-01		✓		✓		✓	ST-1	
6	EL-A14-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
7	EL-A14-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
8	EL-A14-04		✓		✓		✓	ST-2	
9	EL-A14-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
10	EL-A13-01		✓		✓		✓	ST-1	
11	EL-A13-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
12	EL-A13-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
13	EL-A13-04		✓		✓		✓	ST-2	
14	EL-A13-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
15	EL-A12-01		✓		✓		✓	ST-1	
16	EL-A12-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
17	EL-A12-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
18	EL-A12-04		✓		✓		✓	ST-2	
19	EL-A12-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
20	EL-A11-01		✓		✓		✓	ST-1	
21	EL-A11-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
22	EL-A11-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
23	EL-A11-04		✓		✓		✓	ST-2	
24	EL-A11-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
25	EL-A10-01		✓		✓		✓	ST-1	
26	EL-A10-02		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
27	EL-A10-03		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์ชั้นรอง	
28	EL-A10-04		✓		✓		✓	ST-2	
29	EL-A10-05		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
30	EL-A09-01		✓		✓		✓	ST-1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 65101, 25/2/67	ลงชื่อ 26/2/67	ลงชื่อ 25/2/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 12/2/67	รหัสอุปกรณ์ EL 1
อาคาร .....A.....		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A09-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	รอช่าง
2	EL-A09-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	
3	EL-A09-04		/		/		/	ST-2	
4	EL-A09-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
5	EL-A08-01		/		/		/	ST-1	
6	EL-A08-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
7	EL-A08-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	
8	EL-A08-04		/		/		/	ST-2	
9	EL-A08-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
10	EL-A07-01		/		/		/	ST-1	
11	EL-A07-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
12	EL-A07-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	
13	EL-A07-04		/		/		/	ST-2	
14	EL-A07-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
15	EL-A06-01		/		/		/	ST-1	
16	EL-A06-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
17	EL-A06-03		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	
18	EL-A06-04		/		/		/	ST-2	
19	EL-A06-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
20	EL-A05-01		/		/		/	ST-1	
21	EL-A05-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
22	EL-A05-03		/		/		/	Cooling Tower	
23	EL-A05-04		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	
24	EL-A05-05		/		/		/	Cooling Tower	
25	EL-A05-06		/		/		/	ST-2	
26	EL-A05-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
27	EL-A04-01		/		/		/	ST-1	
28	EL-A04-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
29	EL-A04-03		/		/		/	Pressurized Fan	
30	EL-A04-04		/		/		/	หน้าลิฟต์บนของ	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ สมรภัฏ จงพิณ

17, 2, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ [Signature]

26, 2, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]

25, 2, 67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ .....17/2/67.....	รหัสอุปกรณ์ EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-A04-05		/		/		/	ST-2	๑๐๒๐ ชั่วโมง
2	EL-A04-06		/		/		/	Pressurized Fan	
3	EL-A04-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
4	EL-A03-01		/		/		/	ST-1	
5	EL-A03-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
6	EL-A03-03		/		/		/	MDB Room	
7	EL-A03-04		/		/		/	น้ำลิฟต์ชั้นรอง	
8	EL-A03-05		/		/		/	ST-2	
9	EL-A03-06		/		/		/	Pump Soft	
10	EL-A03-07		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
11	EL-A02-01		/		/		/	ST-1	
12	EL-A02-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
13	EL-A02-03		/		/		/	น้ำลิฟต์ชั้นรอง	
14	EL-A02-04		/		/		/	ST-2	
15	EL-A02-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
16	EL-A01-01		/		/		/	ST-1	
17	EL-A01-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
18	EL-A01-03		/		/		/	น้ำลิฟต์ชั้นรอง	
19	EL-A01-04		/		/		/	ST-2	
20	EL-A01-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
21	EL-A01-06		/		/		/	High Volt	
22	EL-A01-07		/		/		/	Generator Room	
23	EL-A01-08		/		/		/	Control Room	
24	EL-A0B-01		/		/		/	ST-1	
25	EL-A0B-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
26	EL-A0B-03		/		/		/	น้ำลิฟต์ชั้นรอง	
27	EL-A0B-04		/		/		/	ST-2	
28	EL-A0B-05		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	
29	EL-A0B-06		/		/		/	Fire Pump	
30	EL-A0B-07		/		/		/	น้ำดับน้ำเสีย	

หมายเหตุ		

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>อรรถ วัฒน</u>	ลงชื่อ <u>[Signature]</u>	ลงชื่อ <u>[Signature]</u>
12, 12, 67	26, 2, 67	25, 2, 67



FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	10/2/67 EL 1
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B37-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	จริงใจ
2	EL-B37-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
3	EL-B37-05		/		/		/	ST-4	✓
4	EL-B36-01		/		/		/	ST-3	✓
5	EL-B36-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
6	EL-B36-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	✓
7	EL-B36-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
8	EL-B36-05		/		/		/	ST-4	✓
9	EL-B35-01		/		/		/	ST-3	✓
10	EL-B35-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
11	EL-B35-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	✓
12	EL-B35-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
13	EL-B35-05		/		/		/	ST-4	✓
14	EL-B34-01		/		/		/	ST-3	✓
15	EL-B34-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
16	EL-B34-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	✓
17	EL-B34-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
18	EL-B34-05		/		/		/	ST-4	✓
19	EL-B33-01		/		/		/	ST-3	✓
20	EL-B33-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
21	EL-B33-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	✓
22	EL-B33-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
23	EL-B33-05		/		/		/	ST-4	✓
24	EL-B32-01		/		/		/	ST-3	✓
25	EL-B32-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓
26	EL-B32-03		/		/		/	ห้องนำลิฟต์โดยสาร	✓
27	EL-B32-04		/		/		/	หน้าลิฟต์ขึ้นของ	✓
28	EL-B32-05		/		/		/	ST-4	✓
29	EL-B31-01		/		/		/	ST-3	✓
30	EL-B31-02		/		/		/	ห้องไฟฟ้า	✓

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ 

10, 2, 67

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 

26, 2, 67

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 

25, 2, 67



FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 10/4/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....B.....										

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-9-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
2	EL-PO-9-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
3	EL-PO-10-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
4	EL-PO-10-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
5	EL-PO-10-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
6	EL-PO-10-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
7	EL-PO-10-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-11-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
9	EL-PO-11-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
10	EL-PO-11-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
11	EL-PO-11-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
12	EL-PO-11-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
13	EL-PO-12-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
14	EL-PO-12-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
15	EL-PO-12-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
16	EL-PO-12-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
17	EL-PO-12-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
18	EL-PO-13-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
19	EL-PO-13-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
20	EL-PO-13-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
21	EL-PO-13-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
22	EL-PO-13-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
23	EL-PO-14-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
24	EL-PO-14-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
25	EL-PO-14-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
26	EL-PO-14-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
27	EL-PO-14-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
28	EL-PO-15-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
29	EL-PO-15-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
30	EL-PO-15-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	

**หมายเหตุ**

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>ลวิทย์ พิพงษ์</u>	ลงชื่อ <u>[Signature]</u>	ลงชื่อ <u>[Signature]</u>
<u>10, 4, 67</u>	<u>20, 4, 67</u>	<u>21/4/67</u>



หน่วยงาน .....THE RIVER.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 16/4/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-15-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
2	EL-PO-15-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
3	EL-PO-16-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
4	EL-PO-16-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
5	EL-PO-16-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
6	EL-PO-16-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
7	EL-PO-16-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
8	EL-PO-17-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
9	EL-PO-17-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
10	EL-PO-17-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
11	EL-PO-17-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
12	EL-PO-17-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
13	EL-PO-18-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
14	EL-PO-18-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
15	EL-PO-18-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
16	EL-PO-18-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
17	EL-PO-18-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
18	EL-PO-19-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
19	EL-PO-19-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-19-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
21	EL-PO-19-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
22	EL-PO-19-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
23	EL-PO-20-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
24	EL-PO-20-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-20-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
26	EL-PO-20-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
27	EL-PO-20-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
28	EL-PO-21-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
29	EL-PO-21-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
30	EL-PO-21-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ขึ้นของ		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ	วิรัตน์, พินิจ	ลงชื่อ		ลงชื่อ						
	10, 4, 67									



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 16/4/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....B.....										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EL-PO-21-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
2	EL-PO-21-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
3	EL-PO-22-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
4	EL-PO-22-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
5	EL-PO-22-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
6	EL-PO-22-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
7	EL-PO-22-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
8	EL-PO-22-TB-06	✓		✓		✓		Pump Room		
9	EL-PO-22-TB-07	✓		✓		✓		Pump Room		
10	EL-PO-23-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
11	EL-PO-23-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
12	EL-PO-23-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
13	EL-PO-23-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
14	EL-PO-23-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
15	EL-PO-24-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
16	EL-PO-24-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
17	EL-PO-24-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
18	EL-PO-24-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
19	EL-PO-24-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
20	EL-PO-25-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
21	EL-PO-25-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
22	EL-PO-25-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
23	EL-PO-25-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
24	EL-PO-25-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
25	EL-PO-25-TB-06	✓		✓		✓		Preesurization Room		
26	EL-PO-25-TB-07	✓		✓		✓		Preesurization Room		
27	EL-PO-26-TB-01	✓		✓		✓		ST-3		
28	EL-PO-26-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
29	EL-PO-26-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ		
30	EL-PO-26-TB-04	✓		✓		✓		ST-4		
หมายเหตุ										
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร						
ลงชื่อ	สรวิศ จินันท์	ลงชื่อ	.....	ลงชื่อ	.....					
	16/4/67		20/4/67		.....					



หน่วยงาน .....THE RIVER.....	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	11/4/67
อาคาร .....B.....		รหัสอุปกรณ์	EL 1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-26-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-27-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
3	EL-PO-27-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-27-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
5	EL-PO-27-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
6	EL-PO-27-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
7	EL-PO-28-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
8	EL-PO-28-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
9	EL-PO-28-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
10	EL-PO-28-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
11	EL-PO-28-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-29-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
13	EL-PO-29-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-29-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
15	EL-PO-29-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
16	EL-PO-29-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-30-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
18	EL-PO-30-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
19	EL-PO-30-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
20	EL-PO-30-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
21	EL-PO-30-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-31-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
23	EL-PO-31-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
24	EL-PO-31-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
25	EL-PO-31-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
26	EL-PO-31-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-32-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
28	EL-PO-32-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
29	EL-PO-32-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
30	EL-PO-32-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>สรวิชัย วัฒน</u>	ลงชื่อ <u>[Signature]</u>	ลงชื่อ <u>[Signature]</u>
11, 4, 67	20, 4, 67	21/04/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 11/4/67	รหัสอุปกรณ์ EL	1
อาคาร .....B.....										

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-32-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-33-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
3	EL-PO-33-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-33-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
5	EL-PO-33-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
6	EL-PO-33-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
7	EL-PO-34-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
8	EL-PO-34-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
9	EL-PO-34-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
10	EL-PO-34-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
11	EL-PO-34-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-35-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
13	EL-PO-35-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-35-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
15	EL-PO-35-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
16	EL-PO-35-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-36-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
18	EL-PO-36-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
19	EL-PO-36-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
20	EL-PO-36-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
21	EL-PO-36-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-37-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
23	EL-PO-37-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
24	EL-PO-37-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
25	EL-PO-37-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
26	EL-PO-37-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
27	EL-PO-38-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
28	EL-PO-38-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
29	EL-PO-38-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
30	EL-PO-38-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>วราฯ พิมพ์</u>	ลงชื่อ <u> </u>	ลงชื่อ <u> </u>
11 / 4 / 67	20 / 4 / 67	



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ	
อาคาร .....B.....				(Emergency Light)				รหัสอุปกรณ์ EL 1	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-38-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
2	EL-PO-39-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
3	EL-PO-39-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
4	EL-PO-39-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
5	EL-PO-39-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
6	EL-PO-39-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
7	EL-PO-40-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
8	EL-PO-40-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
9	EL-PO-40-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
10	EL-PO-40-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
11	EL-PO-40-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
12	EL-PO-41-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
13	EL-PO-41-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
14	EL-PO-41-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
15	EL-PO-41-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
16	EL-PO-41-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
17	EL-PO-42-TB-01	✓		✓		✓		ST-3	
18	EL-PO-42-TB-02	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
19	EL-PO-42-TB-03	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์ชั้นของ	
20	EL-PO-42-TB-04	✓		✓		✓		ST-4	
21	EL-PO-42-TB-05	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า	
22	EL-PO-42-TB-06	✓		✓		✓		ห้องเครื่อง Lift	
23	EL-PO-42-TB-07	✓		✓		✓		Pump Room	
24	EL-PO-42-TB-08	✓		✓		✓		ทางขึ้นดาดฟ้า	
25	EL-PO-42-TB-09	✓		✓		✓		ทางขึ้นดาดฟ้า	
26	EL-PO-42-TB-10	✓		✓		✓		Preesurization Room	
27	EL-PO-42-TB-11	✓		✓		✓		Preesurization Room	
หมายเหตุ									
ลงชื่อ	ผู้ตรวจเช็ค จรัส พินิจ 11, 4, 67			ลงชื่อ	หัวหน้าช่าง 20, 4, 67			ลงชื่อ	ผู้จัดการอาคาร 21/4/67



หน่วยงาน .....THE RIVER.....				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	12/4/67
อาคาร .....A,B.....								รหัสอุปกรณ์	EL 1

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-PO-B-TB-01	/		/		/		ST-3	
2	EL-PO-B-TB-02	/		/		/		ST-4	
3	EL-PO-B-TB-03	/		/		/		ST-5	
4	EL-PO-B-TB-04	/		/		/		ST-6	
5	EL-PO-B-TB-05	/		/		/		ST-7	
6	EL-PO-B-TB-06	/		/		/		ST-8	
7	EL-PO-B-TB-07	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
8	EL-PO-B-TB-08	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
9	EL-PO-B-TB-09	/		/		/		Fire Pump	
10	EL-PO-B-TB-10	/		/		/		Cold Water Pump Room	
11	EL-PO-B-TB-11	/		/		/		ห้องน้ำหญิง A	
12	EL-PO-B-TB-12	/		/		/		ห้องน้ำชาย A	
13	EL-PO-B-TB-13	/		/		/		ห้องปั๊มปอประดับ	
14	EL-PO-B-TB-14	/		/		/		ห้องพัดลมเติมอากาศ	
15	EL-PO-B-TB-15	/		/		/		ลานจอด	
16	EL-PO-B-TB-16	/		/		/		ลานจอด	
17	EL-PO-B-TB-17	/		/		/		ลานจอด	
18	EL-PO-B-TB-18	/		/		/		ลานจอด	
19	EL-PO-B-TB-19	/		/		/		ลานจอด	
20	EL-PO-B-TB-20	/		/		/		ลานจอด	
21	EL-PO-B-TB-21	/		/		/		ลานจอด	
22	EL-PO-B-TB-22	/		/		/		ลานจอด	
23	EL-PO-B-TB-23	/		/		/		ลานจอด	
24	EL-PO-B-TB-24	/		/		/		ลานจอด	
25	EL-PO-B-TB-25	/		/		/		ลานจอด	
26	EL-PO-B-TB-26	/		/		/		ลานจอด	
27	EL-PO-B-TB-27	/		/		/		ลานจอด	
28	EL-PO-B-TB-28	/		/		/		ลานจอด	
29	EL-PO-B-TB-29	/		/		/		ลานจอด	
30	EL-PO-B-TB-30	/		/		/		ลานจอด	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดกรอาคาร

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

12, 4, 67

20, 4, 67

Seayay

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020