

เอกสารแนบ 5

ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอควาน วอเตอร์ กรุป จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง บริษัท แอควาน วอเตอร์ กรุป จำกัด

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แขวง 21 ตำบลตลาดขวัญ

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มกราคม 2567

Address อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 มกราคม 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 16 มกราคม 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มกราคม 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 090124/00202/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00201/67 -S00202/67

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
pH	-	Electrometric	7.4	7.0	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	436	366	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	72	18	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	62	10	≤ 20
COD	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	103	31	-
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.5	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	44.52	14.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 116 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แคววน วอเตอร์ กรู๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มกราคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง บริษัท แคววน วอเตอร์ กรู๊ป จำกัด
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 9 มกราคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 มกราคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 16 มกราคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 090124/00202/2 เลขที่ตัวอย่าง : S00201/67 -S00202/67
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	0.1	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	2.1×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^4	1.7×10^3	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(M [Signature] chi)

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แคววน วอเตอร์ กรุป จำกัด

Client : 7 , 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Address : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2567

Sample Type : 6 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date : 6 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง บริษัท แคววน วอเตอร์ กรุป จำกัด

Sampling by : 6 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่รับตัวอย่าง : 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date : 13 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่วิเคราะห์ : 13 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date : 060224/00193/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00943/67 -S00944/67

วันที่รายงานผล : 6 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date : 6 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 6 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis No. : 6 กุมภาพันธ์ 2567

Sample No. : 6 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	376	348	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	33	26	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	41	8	≤ 20
COD	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	187	47	-
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	82.88	14.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

2. " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 72 mg/l

(Mr. Lal)

(Mr. Lal)

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุป จำกัด

Client : 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Address : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2567

Sample Type : 6 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่รายงานผล : 13 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 060224/00193/2 เลขที่ตัวอย่าง : S00943/67 -S00944/67

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.1	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ⁴	2.8 x 10 ²	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ⁴	2.2 x 10 ²	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. [Redacted] echi)

L. [Redacted] er

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์

Client

ที่อยู่

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

Sample Type

วันที่รับตัวอย่าง

Sampling Date

: บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุป จำกัด

: 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

: โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

: Wastewater

: 7 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุป จำกัด

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง

Received Date

วันที่วิเคราะห์

Analysis Date

วันที่รายงานผล

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง

Sample No.

: 7 มีนาคม 2567

: 7 - 13 มีนาคม 2567

: 14 มีนาคม 2567


: 070324/00197/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01579/67 -S01580/67

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาการประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	608	358	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	59	16	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	44	12	≤ 20
COD	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	260	35	-
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	34.72	28.56	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

2. " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 124 mg/l

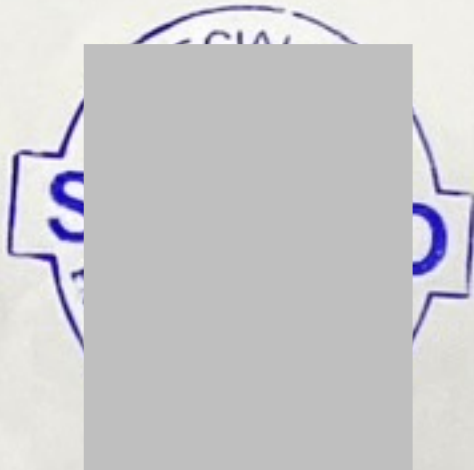

(Mr. [Redacted] echi)
La [Redacted] er

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรู๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ

Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070324/00197/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01579/67 -S01580/67

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	8.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	3.5×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^3	2.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. [Signature] echi)

Lab. Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุป จำกัด

Client : 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Address : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 12 เมษายน 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 เมษายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุป จำกัด

Sampling by : 12 เมษายน 2567

วันที่รับตัวอย่าง : 12 เมษายน 2567

Received Date : 12 - 18 เมษายน 2567

วันที่วิเคราะห์ : 19 เมษายน 2567

Analysis Date : 120424/00300/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02269/67 -S02270/67

เลขที่วิเคราะห์ : 12 เมษายน 2567

Reported Date

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	482	408	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	24	10	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	29	7	≤ 20
COD	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	173	48	-
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	36.12	17.64	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

- หมายเหตุ
- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
 - " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 138 mg/l

Mr. (Signature)
La (Signature)

(Signature)

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ

Address

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่รับตัวอย่าง : 12 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 12 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 19 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 120424/00300/2 เลขที่ตัวอย่าง : S02269/67 -S02270/67


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ⁴	2.2 x 10 ²	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ⁴	1.7 x 10 ²	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

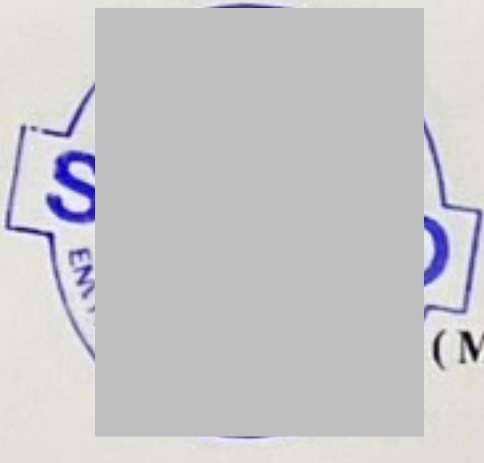

(Mr. [Redacted] echi)
La [Redacted] er

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT


page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แคววน วอเตอร์ กรู๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง บริษัท แคววน วอเตอร์ กรู๊ป จำกัด
Client ที่อยู่ : 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ	Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม	วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 พฤษภาคม 2567
Sampling Site	Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	วันที่รายงานผล : 15 พฤษภาคม 2567
Sample Type	Reported Date
วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567	เลขที่วิเคราะห์ : 080524/00217/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02748/67 -S02749/67
Sampling Date	Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาการประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
pH	-	Electrometric	7.5	7.8	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	456	366	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	51	8	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	34	<5	≤ 20
COD	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	207	<25	-
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.8	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.93	12.32	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 106 mg/l

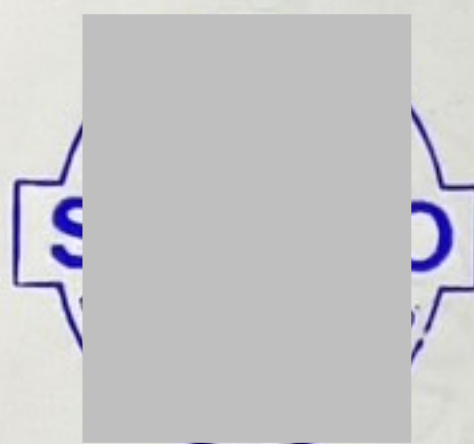

(Mr. [Redacted] echi)
La [Redacted] er

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แขวง 21 ตำบลตลาดขวัญ

Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 15 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 080524/00217/2 เลขที่ตัวอย่าง : S02748/67 -S02749/67

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	10.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^3	2.3×10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.4×10^3	1.1×10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. [Redacted] echi)

Laboratory manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
Client ที่อยู่ : 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แยก 21 ตำบลตลาดขวัญ	Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 24 มิถุนายน 2567
Address : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	Received Date วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 มิถุนายน 2567
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม	Analysis Date วันที่รายงานผล : 1 กรกฎาคม 2567
Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 240624/00520/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03696/67 -S03697/67
Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มิถุนายน 2567	Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
pH	-	Electrometric	6.7	6.8	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	452	362	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	94	18	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	40	8	≤ 20
COD	mg/l	Closed Reflux, Colorimetric	173	38	-
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	33.60	14.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 186 mg/l



(Mr. La)
La

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรู๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่ : 7, 9 ซอยติวานนท์ 3 แขวง 21 ตำบลตลาดขวัญ

วันที่รับตัวอย่าง : 24 มิถุนายน 2567

Address อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 มิถุนายน 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 1 กรกฎาคม 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มิถุนายน 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 240624/00520/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03696/67 -S03697/67

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* อาการประเภท ก
			น้ำเข้า	น้ำออก	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	2.1 x 10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ³	1.7 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. M [REDACTED] hi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.