


# ข้อเสนอแนะ รายการแก้ไข




ตรวจสอบและแก้ไขการกองเก็บสิ่งของภายในพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นเส้นทางหนีไฟ  
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

# ข้อเสนอแนะ รายการแก้ไข

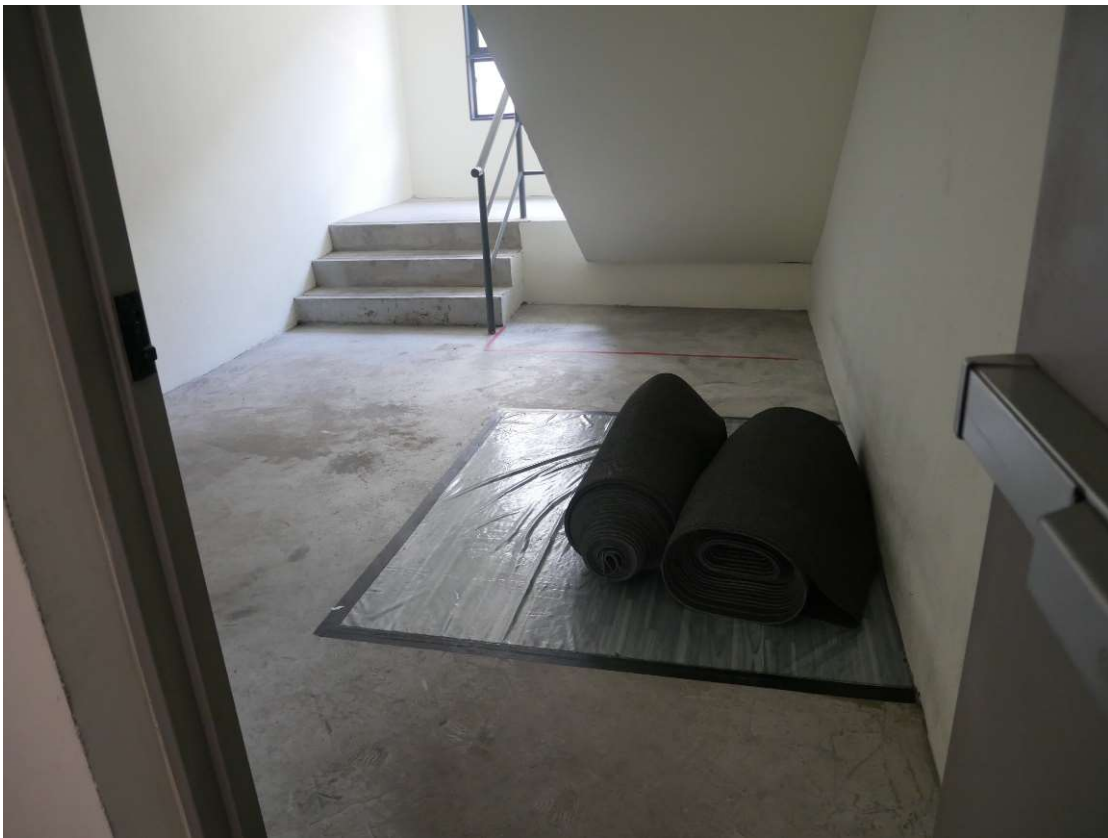

ตรวจสอบ วางแผนการอพยพ และเข้าช่วยเหลือขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ชัดเจน  
เนื่องจากประตูหนีไฟไม่สามารถเปิดกลับเข้าตัวอาคารได้

# ข้อเสนอแนะ รายการแก้ไข

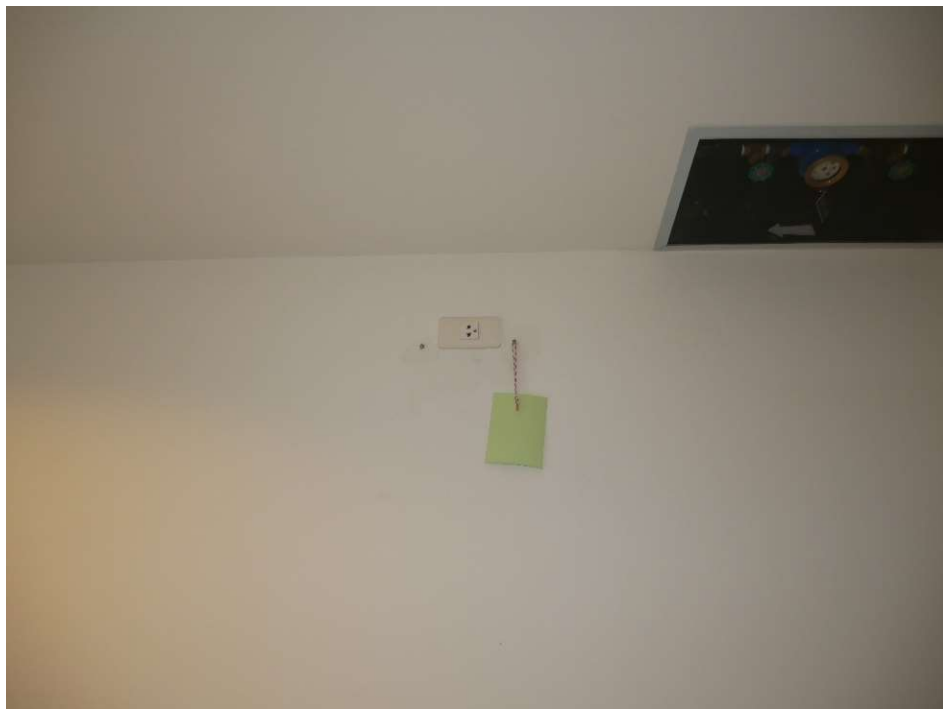

ตรวจสอบและแก้ไขไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานทุกจุด

# ข้อเสนอแนะ รายการแก้ไข



บริเวณบันไดหนีไฟหากไม่มีระบบพัดลมอัดอากาศ จำเป็นต้องมีช่องเปิดอย่างน้อย 1.4 ตารางเมตร  
(ควรเปิดหน้าต่าง)

# ข้อเสนอแนะ รายการแก้ไข



ตรวจสอบและแก้ไข ระบบระบายน้ำและกันซึมดาดฟ้าอาคารไม่ให้มีน้ำขัง  
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารได้