
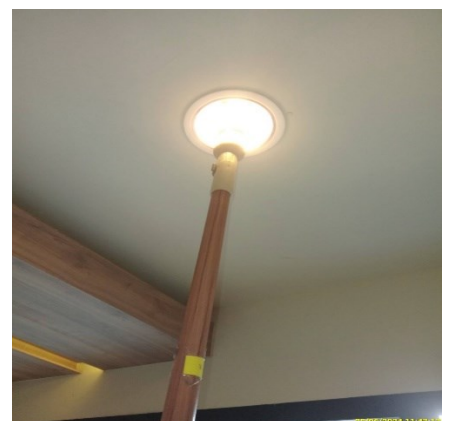
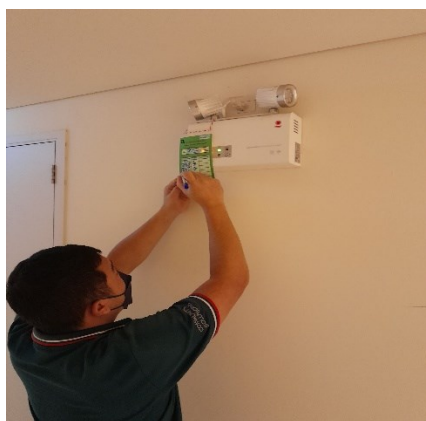




ภาคผนวก 3

ตรวจสอบซ่อมบำรุงต่างๆ


ตรวจสอบซ่อมบำรุงต่างๆ

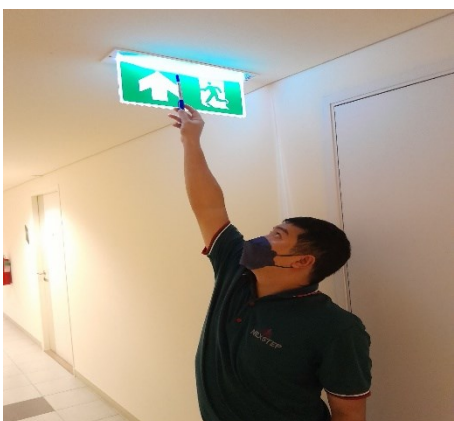

ตรวจสอบซ่อมบำรุงต่างๆ

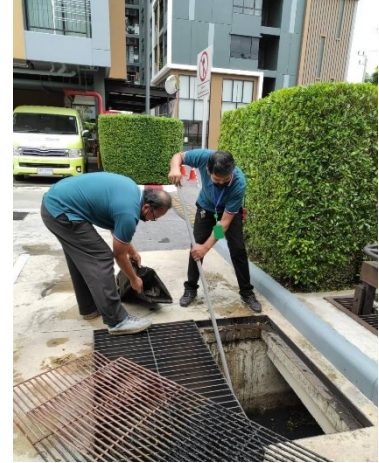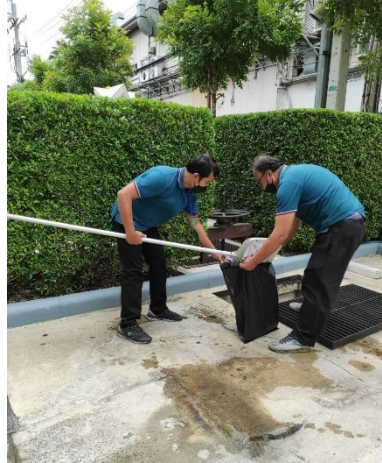

ป้ายชื่อโครงการและทางเข้าออก

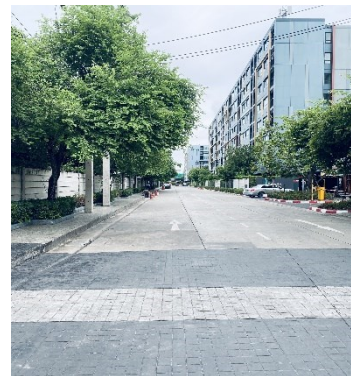

บริเวณโดยรอบโครงการ



โครงการ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77

นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77

แบบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

17 ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง
Fire Extinguisher Check Report
อาคาร / Building: _____

Type / ประเภท: ☒ ชนิดแห้ง / Dry Chemical ☐ ชนิดน้ำ / Water

วันที่ติดตั้ง: _____ สถานที่ตั้ง: _____

วันที่ติดตั้ง / Check Date	สถานที่ตั้ง / Location	ผู้ตรวจ / checked by	หมายเหตุ / Remarks
7/1/62			
10/2/62			
12/3/62			
14/4/62			
16/5/62			
18/6/62			
20/7/62			
22/8/62			
24/9/62			
26/10/62			
28/11/62			
30/12/62			
1/1/63			
3/2/63			

8 ธ.ค. 2024 15:43:11
ลาดกระบัง 20/3
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร



แบบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

57 ใบตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
Emergency Light Check Report
อาคาร / Building: _____

Type / ประเภท: ☒ ไฟฉุกเฉินพร้อมแบตเตอรี่ / Stand Alone ☐ ไฟฉุกเฉินเชื่อมแบตเตอรี่ / Central Battery

วันที่ติดตั้ง: _____ สถานที่ตั้ง: _____

วันที่ติดตั้ง / Check Date	ผู้ตรวจ / checked by	หมายเหตุ / Remarks
7/1/62	น	
10/2/62	น	
12/3/62	น	
14/4/62	น	
16/5/62	น	
18/6/62	น	
20/7/62	น	
22/8/62	น	
24/9/62	น	
26/10/62	น	
28/11/62	น	
30/12/62	น	
1/1/63	น	
3/2/63	N	

8 ธ.ค. 2024 15:42:14
ลาดกระบัง 20/3
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร



แบบตรวจเช็ค MDB



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน

Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 67

Building / อาคาร A

Date วันที่	Description / รายละเอียดการตรวจเช็ค										Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ		
	แรงดันขาเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าพารามิเตอร์ (PF)			อุณหภูมิ ห้อง	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทำงาน	Morning	Afternoon	Night	
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	นำ	กลับคืน				เช้า	บ่าย	กลางคืน	
1	74.2	74.5	74.3	74.20	74.50	74.30	0.995	0.995	0.994		✓	✓	✓	✓	✓	
2	74.2	74.1	74.2	74.00	74.00	74.00	0.995	0.991	0.999		✓	✓	✓	✓	✓	
3	74.3	74.0	74.1	74.00	74.00	74.00	0.995	0.993	0.999		✓	✓	✓	✓	✓	
4	74.1	74.4	74.2	74.00	74.90	74.00	0.995	0.994	0.997		✓	✓	✓	✓	✓	
5	74.5	74.4	74.5	74.10	74.10	74.10	0.995	0.995	0.994		✓	✓	✓	✓	✓	
6	74.3	74.4	74.4	74.30	74.30	74.30	0.995	0.996	0.993		✓	✓	✓	✓	✓	
7	74.5	74.3	74.2	74.10	74.10	74.00	0.995	0.993	0.994		✓	✓	✓	✓	✓	
8	74.4	74.3	74.3	74.30	74.30	74.30	0.995	0.995	0.996		✓	✓	✓	✓	✓	
9	74.3	74.0	74.5	74.10	74.10	74.10	0.995	0.994	0.993		✓	✓	✓	✓	✓	
10	74.6	74.0	74.5	74.10	74.00	74.00	0.995	0.995	0.993		✓	✓	✓	✓	✓	
11	74.4	74.1	74.4	74.10	74.30	74.10	0.995	0.995	0.993		✓	✓	✓	✓	✓	
12	74.5	74.2	74.5	74.20	74.10	74.20	0.995	0.996	0.996		✓	✓	✓	✓	✓	
13	74.4	74.0	74.4	74.10	74.10	74.10	0.995	0.993	0.999		✓	✓	✓	✓	✓	
14	74.4	74.1	74.5	74.10	74.20	74.10	0.995	0.994	0.996		✓	✓	✓	✓	✓	
15	74.5	74.2	74.4	74.10	74.30	74.10	0.995	0.995	0.993		✓	✓	✓	✓	✓	
16	74.7	74.0	74.3	74.10	74.10	74.10	0.995	0.994	0.996		✓	✓	✓	✓	✓	
17	74.3	74.3	74.5	74.10	74.10	74.10	0.995	0.995	0.993		✓	✓	✓	✓	✓	
18	74.5	74.3	74.4	74.20	74.20	74.20	0.995	0.996	0.994		✓	✓	✓	✓	✓	
19	74.4	74.5	74.5	74.10	74.10	74.10	0.995	0.993	0.993		✓	✓	✓	✓	✓	
20	74.3	74.3	74.5	74.20	74.20	74.10	0.995	0.994	0.996		✓	✓	✓	✓	✓	
21	74.4	74.3	74.3	74.10	74.10	74.10	0.995	0.994	0.993		✓	✓	✓	✓	✓	
22	74.0	74.2	74.6	74.00	74.20	74.20	0.995	0.995	0.995		✓	✓	✓	✓	✓	
23	74.3	74.3	74.3	74.20	74.20	74.20	0.995	0.994	0.994		✓	✓	✓	✓	✓	
24	74.2	74.6	74.2	74.20	74.20	74.20	0.995	0.994	0.994		✓	✓	✓	✓	✓	
25	74.4	74.1	74.5	74.20	74.30	74.20	0.995	0.994	0.994		✓	✓	✓	✓	✓	
26	74.4	74.5	74.4	74.2	74.20	74.30	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓	✓	✓	
27	74.7	74.3	74.3	74.30	74.30	74.30	0.996	0.982	0.976		✓	✓	✓	✓	✓	
28	74.1	74.0	74.2	74.30	74.30	74.00	0.985	0.980	0.980		✓	✓	✓	✓	✓	
29	74.3	74.6	74.0	74.30	74.40	74.00	0.960	0.960	0.976		✓	✓	✓	✓	✓	
30	74.3	74.2	74.3	74.30	74.40	74.00	0.979	0.976	0.994		✓	✓	✓	✓	✓	
31	74.5	74.3	74.6	74.30	74.40	74.00	0.983	0.983	0.983		✓	✓	✓	✓	✓	

Check by / ตรวจสอบโดย

[Signature]
Date / วันที่ 31/7/67

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Signature]
Date / วันที่ 31/7/67

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)

สแกนด้วย CamScanner



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน

Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 67

Building / อาคาร B

Date	Description / รายละเอียดการตรวจสอบ										Check / ตรวจสอบ			Remark			
วันที่	แรงดันขาเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าพารามิเตอร์ (PF)			อุณหภูมิ	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทำงาน	Morning	Afternoon	Night	หมายเหตุ	
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	นำ	กลับคืน				เช้า	บ่าย	กลางคืน		
1	245.5	245.4	245.42	75.39	74.5A	74.78A	0.993	0.994	0.993		✓	✓	✓				
2	247.0	247.2	247.4	75.90	75.00	75.00	0.994	0.993	0.993		✓	✓	✓				
3	247.7	247.3	246.9	75.94	75.80	75.09	0.997	0.990	0.991		✓	✓	✓				
4	247.4	248.2	247.5	76.56	77.92	76.72	0.992	0.995	0.994		✓	✓	✓				
5	247.5	249.5	249.5	76.40	76.58	76.45	0.995	0.994	0.994		✓	✓	✓				
6	247.5	249.4	249.5	76.59	76.54	76.54	0.995	0.995	0.994		✓	✓	✓				
7	249.6	249.3	249.3	76.22	76.53	76.24	0.996	0.994	0.993		✓	✓	✓				
8	249.5	249.5	249.5	76.52	76.42	76.42	0.993	0.996	0.995		✓	✓	✓				
9	247.5	249.6	249.4	76.72	75.94	76.92	0.992	0.995	0.996		✓	✓	✓				
10	246.6	249.6	246.6	76.12	76.62	76.66	0.996	0.994	0.994		✓	✓	✓				
11	245.6	249.5	245.5	76.54	76.14	76.24	0.995	0.996	0.996		✓	✓	✓				
12	247.4	247.2	247.6	76.55	76.17	76.25	0.995	0.995	0.995		✓	✓	✓				
13	247.3	249.5	247.5	76.74	76.44	76.54	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
14	247.5	249.4	249.5	76.54	76.34	76.24	0.993	0.996	0.993		✓	✓	✓				
15	246.5	247.5	249.5	76.74	76.16	76.54	0.993	0.995	0.993		✓	✓	✓				
16	247.5	249.5	247.5	76.54	76.26	76.36	0.996	0.993	0.993		✓	✓	✓				
17	247.4	249.5	247.5	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
18	247.4	249.5	249.5	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
19	247.4	249.5	247.5	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
20	246.5	249.5	249.5	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
21	247.5	249.4	249.4	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
22	247.5	249.5	249.5	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
23	247.5	249.5	249.5	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
24	247.5	249.5	249.5	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
25	247.5	249.5	249.5	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
26	247.4	249.4	249.4	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
27	247.4	249.4	249.4	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
28	247.4	249.4	249.4	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
29	247.4	249.4	249.4	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
30	247.4	249.4	249.4	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				
31	247.4	249.4	249.4	76.54	76.26	76.36	0.993	0.993	0.993		✓	✓	✓				

Check by / ตรวจสอบโดย

[Signature]
Date / วันที่ 31/7/67

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Signature]
Date / วันที่ 31/7/67

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)

สแกนด้วย CamScanner

Condo
Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 67 Building / อาคาร A

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ										อุณหภูมิ	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทำงาน	Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ
	แรงดันเข้า (โวลท์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าแรงดันเฟสต่อเฟส (PF)							Morning เช้า	Afternoon บ่าย	Night กลางคืน	
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	บัส	กลางคืน								
1	341.4	341.1	345.5	15.20	15.40	15.40	0.941	0.941	0.941	0.941	✓	✓	✓				
2	341.5	341.6	346.5	15.30	15.40	15.40	0.946	0.947	0.947	0.947	✓	✓	✓				
3	341.3	341.5	345.0	15.60	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
4	341.5	341.5	347.0	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
5	341.6	340.1	347.2	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
6	341.6	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
7	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
8	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
9	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
10	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
11	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
12	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
13	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
14	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
15	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
16	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
17	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
18	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
19	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
20	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
21	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
22	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
23	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
24	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
25	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
26	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
27	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
28	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
29	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
30	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
31	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				

Check by / ตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 31/8/67

(Tech Supervisor / วิศวกรช่างซ่อมบำรุง)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 31/8/67

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)

CS สแกนด้วย CamScanner

Condo
Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 67 Building / อาคาร B

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ										อุณหภูมิ	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทำงาน	Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ
	แรงดันเข้า (โวลท์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าแรงดันเฟสต่อเฟส (PF)							Morning เช้า	Afternoon บ่าย	Night กลางคืน	
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	บัส	กลางคืน								
1	341.4	341.1	345.5	15.20	15.40	15.40	0.941	0.941	0.941	0.941	✓	✓	✓				
2	341.5	341.6	346.5	15.30	15.40	15.40	0.946	0.947	0.947	0.947	✓	✓	✓				
3	341.3	341.5	345.0	15.60	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
4	341.5	341.5	347.0	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
5	341.6	340.1	347.2	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
6	341.6	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
7	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
8	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
9	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
10	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
11	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
12	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
13	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
14	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
15	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
16	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
17	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
18	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
19	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
20	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
21	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
22	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
23	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
24	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
25	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
26	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
27	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
28	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
29	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
30	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				
31	341.3	341.9	347.3	15.70	15.40	15.40	0.942	0.942	0.942	0.942	✓	✓	✓				

Check by / ตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 31/8/67

(Tech Supervisor / วิศวกรช่างซ่อมบำรุง)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 31/8/67

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)

CS สแกนด้วย CamScanner

โครงการ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77

นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน

Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน กันยายน Year / ปี ๒๕

Building / อาคาร ๕

Date	Description / รายละเอียดการตรวจสอบ										Check / ตรวจเช็ค			Remark			
วันที่	แรงดันขาเข้า (โวลท์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าพารามิเตอร์ (PF)				อุณหภูมิ	ภายในห้อง และ	สถานะการทำงาน	Morning	Afternoon	Night	หมายเหตุ
	RS	ST	T-R	RS	ST	T-R	เข้า	บัส	กลางคืน	ห้อง	เครื่องจักร						
1	398.2	400.9	398.2	46.90	50.10	50.00	0.938	0.934	0.933								
2	398.3	398.4	398.4	50.10	50.10	50.10	0.933	0.934	0.933								
3	398.2	398.1	398.2	46.90	50.10	50.00	0.938	0.934	0.933								
4	398.4	400.6	398.2	46.90	50.10	50.00	0.938	0.934	0.933								
5	397.1	400.6	397.6	41.90	43.80	39.30	0.934	0.934	0.931								
6	397.6	400.6	397.9	44.80	50.20	39.40	0.934	0.934	0.934								
7	397.1	400.6	397.6	44.00	49.12	44.32	0.933	0.935	0.932								
8	398.5	400.9	398.6	50.90	59.00	46.00	0.936	0.934	0.931								
9	398.4	402.2	397.6	52.80	47.00	31.40	0.932	0.932	0.930								
10	397.0	400.1	397.6	44.30	49.40	39.30	0.933	0.932	0.933								
11	398.5	401.6	398.3	54.10	60.50	43.50	0.935	0.933	0.935								
12	398.5	400.9	397.9	54.50	55.20	34.10	0.934	0.934	0.934								
13	398.3	401.2	398.2	59.60	57.00	22.00	0.936	0.937	0.939								
14	398.5	400.9	399.0	52.40	54.50	54.20	0.935	0.935	0.935								
15	399.0	401.3	399.3	49.00	51.20	04.60	0.937	0.939	0.932								
16	398.4	399.9	398.4	56.40	41.80	31.20	0.939	0.934	0.931								
17	398.0	399.9	398.4	53.40	41.90	31.20	0.936	0.936	0.931								
18	398.5	399.6	398.5	54.50	41.10	54.50	0.935	0.934	0.935								
19	397.9	401.3	397.4	23.80	48.00	38.80	0.936	0.936	0.939								
20	398.5	400.7	397.9	40.40	44.40	47.00	0.935	0.933	0.939								
21	399.5	400.9	399.9	76.90	90.40	72.60	0.939	0.939	0.939								
22	398.9	400.4	398.9	40.80	50.00	56.00	0.934	0.939	0.933								
23	398.9	401.5	398.6	54.10	39.50	49.90	0.939	0.939	0.939								
24	398.5	399.4	398.6	54.40	41.60	27.20	0.932	0.933	0.936								
25	398.9	400.9	398.9	41.40	44.00	56.40	0.932	0.932	0.936								
26	397.9	398.4	398.4	48.40	58.80	50.00	0.938	0.935	0.931								
27	398.9	399.6	399.9	55.90	45.00	49.00	0.936	0.936	0.936								
28	398.6	400.0	398.6	51.80	46.00	41.80	0.932	0.932	0.932								
29	398.5	401.2	398.6	44.20	42.00	44.10	0.939	0.936	0.932								
30	398.0	400.4	398.6	40.80	39.00	56.00	0.934	0.939	0.935								
31																	

Check by / ตรวจสอบโดย


Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Date / วันที่ 17/10/62

Date / วันที่ 17/10/62

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน

Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน กันยายน Year / ปี ๒๕

Building / อาคาร ๖

Date วันที่	Description / รายละเอียดการตรวจสอบ										Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ		
	แรงดันขาเข้า (โวลท์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าพารามิเตอร์หลัก (PF)			อุณหภูมิ ห้อง	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทำงาน	Morning		Afternoon	Night
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	บัส	กลางคืน				เช้า		บ่าย	กลางคืน
1	398.1	400.9	398.1	64.64	50.18	39.04	0.933	0.934	0.936	0.968	/	/	/	/	/	/
2	398.3	400.9	398.3	64.88	50.16	39.16	0.933	0.933	0.934	0.964	/	/	/	/	/	/
3	398.1	403.7	397.6	62.86	50.00	34.38	0.934	0.934	0.934	0.991	/	/	/	/	/	/
4	398.6	400.1	398.9	65.82	49.24	35.24	0.934	0.934	0.934	0.945	/	/	/	/	/	/
5	398.7	400.9	398.7	67.20	49.28	37.68	0.933	0.933	0.933	0.983	/	/	/	/	/	/
6	400.4	397.0	400.3	64.08	46.08	36.44	0.931	0.931	0.931	0.991	/	/	/	/	/	/
7	398.6	402.2	398.9	64.00	49.40	37.20	0.934	0.934	0.934	0.974	/	/	/	/	/	/
8	398.8	400.8	398.6	70.40	40.14	30.80	0.930	0.930	0.930	0.970	/	/	/	/	/	/
9	400.8	403.4	401.0	67.04	60.64	34.24	0.932	0.932	0.932	0.992	/	/	/	/	/	/
10	399.0	400.6	398.9	64.12	67.32	39.04	0.930	0.930	0.931	0.985	/	/	/	/	/	/
11	399.4	400.9	399.6	64.64	64.64	45.36	0.946	0.946	0.946	0.946	/	/	/	/	/	/
12	399.4	402.9	399.6	64.14	67.45	45.84	0.949	0.949	0.949	0.949	/	/	/	/	/	/
13	399.2	400.2	399.2	69.42	69.42	49.42	0.945	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/
14	399.5	401.0	399.9	59.39	69.24	46.24	0.943	0.943	0.943	0.943	/	/	/	/	/	/
15	399.7	400.0	399.9	67.04	77.04	44.20	0.946	0.946	0.946	0.946	/	/	/	/	/	/
16	399.6	400.0	399.6	64.96	66.88	47.44	0.938	0.938	0.938	0.938	/	/	/	/	/	/
17	399.8	400.0	399.6	64.96	66.88	47.44	0.938	0.938	0.938	0.938	/	/	/	/	/	/
18	399.9	402.5	399.9	67.84	67.84	47.40	0.938	0.938	0.938	0.938	/	/	/	/	/	/
19	399.3	401.4	399.1	66.48	68.06	60.46	0.938	0.938	0.938	0.938	/	/	/	/	/	/
20	401.7	404.9	401.3	68.00	68.00	68.00	0.940	0.940	0.940	0.940	/	/	/	/	/	/
21	400.6	400.7	400.9	66.40	67.64	49.48	0.940	0.940	0.940	0.940	/	/	/	/	/	/
22	399.4	400.1	399.6	66.00	77.44	37.44	0.938	0.938	0.938	0.938	/	/	/	/	/	/
23	399.4	402.9	399.9	69.94	62.24	62.24	0.945	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/
24	399.6	402.4	399.6	65.04	67.08	60.00	0.938	0.938	0.938	0.938	/	/	/	/	/	/
25	399.8	400.0	399.1	67.84	70.00	70.00	0.941	0.941	0.941	0.941	/	/	/	/	/	/
26	399.6	401.8	399.0	68.16	76.48	64.48	0.938	0.938	0.938	0.938	/	/	/	/	/	/
27	399.1	402.3	399.6	69.24	92.94	70.40	0.947	0.946	0.946	0.946	/	/	/	/	/	/
28	399.1	402.3	399.6	68.04	90.00	70.40	0.947	0.946	0.946	0.946	/	/	/	/	/	/
29	399.5	401.5	398.8	68.34	68.34	42.51	0.943	0.943	0.943	0.943	/	/	/	/	/	/
30	399.9	400.4	399.1	40.00	90.00	66.00	0.944	0.944	0.944	0.944	/	/	/	/	/	/
31																

Check by / ตรวจสอบโดย

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Date / วันที่ 17/10/62

Date / วันที่ 17/10/62

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)

โครงการ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77

นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน

Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน ... 11/2016 ... Year / ปี ... 2559

Building / อาคาร ... 9

Date	Description / รายการตรวจสอบ											Check / ตรวจเช็ค			Remark	
วันที่	แรงดันขาเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (PF)			อุณหภูมิห้อง	ภายในห้อง และเครื่องจักร	สถานะการทำงาน	Morning	Afternoon	Night	หมายเหตุ
	RS	S-T	T-R	RS	S-T	T-R	เช้า	บ่าย	กลางคืน	ห้อง			เช้า	บ่าย	กลางคืน	
1	502.4	506.8	501.9	39.60	34.60	34.00	0.988	0.979	0.985	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	501.8	501.8	501.8	46.00	46.00	46.00	0.990	0.981	0.977	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	501.7	506.8	506.8	50.00	50.00	50.00	0.986	0.980	0.980	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	500.8	506.8	506.8	50.00	50.00	50.00	0.985	0.985	0.980	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	501.9	502.5	502.5	32.00	39.30	39.30	0.977	0.984	0.982	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	501.9	501.9	501.9	42.10	33.30	34.30	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.979	0.981	0.981	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	501.9	501.9	501.9	41.80	34.40	34.40	0.983	0.983	0.983	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by / ตรวจสอบโดย

[Signature]
Date / วันที่ 11/11/16
(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Signature]
Date / วันที่ 11/11/16
(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน

Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน ... 11/2016 ... Year / ปี ... 2559

Building / อาคาร ... 8

Month / เดือน Year / ปี										Check / ตรวจเช็ค			Remark / หมายเหตุ		
Date / วันที่	Description / รายการตรวจสอบ									อุณหภูมิ / ห้อง	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทำงาน	Morning	Afternoon	Night
	แรงดันขาเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ (PF)						เช้า	บ่าย	กลางคืน
	RS	S-T	T-R	RS	S-T	T-R	เข้า	นำ	กลางคืน				เข้า	นำ	กลางคืน
1	502.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	501.0	503.1	503.5	50.00	46.00	50.00	0.988	0.984	0.989	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Check by / ตรวจสอบโดย

[Signature]
Date / วันที่ 11/11/16
(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Signature]
Date / วันที่ 11/11/16
(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)

นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนด์ สุขุมวิท 77



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน

Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน พ.ค. ๒๕๖๓ Year / ปี ๖๓

Building / อาคารA

Date วันที่	Description / รายละเอียดการตรวจสอบ										Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ			
	ระดับน้ำเข้าน้ำ (ลิตร)			กระแสเข้าน้ำ (แอมป์)			ค่าพารามิเตอร์หลัก (PF)				อุณหภูมิ ห้อง	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทำงานของ สายเคเบิล		Morning	Afternoon	Night
	RS	S-T	T-R	RS	S-T	T-R	เช้า	บ่าย	กลางคืน	เช้า					บ่าย	กลางคืน	
1	594.5	595.5	594.5	59.40	59.50	59.40	0.944	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
2	594.5	594.9	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
3	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
4	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
5	594.7	596.1	594.9	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
6	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
7	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
8	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
9	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
10	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
11	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
12	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
13	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
14	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
15	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
16	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
17	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
18	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
19	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
20	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
21	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
22	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
23	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
24	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
25	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
26	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
27	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
28	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
29	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
30	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/
31	594.5	594.5	594.5	59.60	59.60	59.60	0.945	0.945	0.945	/	/	/	/	/	/	/	/

Check by / ตรวจสอบโดย

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

.....
Date / วันที่ 2/10/63

Date / วันที่ 29 April 21/12/67
(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

1



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน

Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 67

Building / อาคาร B

Date	Description / รายการการตรวจสุขภาพ										Check / ตรวจร่างกาย			Remark	
วันที่	ตรวจลิ้นหัวใจ (ลิ้นหัวใจ)			ตรวจประสาทหัวใจ (สมอง)			ค่าพารามิเตอร์อื่น (P/E)		อุณหภูมิ ห้อง	ภาวณท้อง และ การจ้อง	สถานะการทํางาน	Morning	Afternoon	Night	หมายเหตุ
	RS	S-T	T-R	RS	S-T	T-R	เข้า	ออก				เช้า	บ่าย	กลางคืน	
1	0.92.1	0.94.5	0.91.2	0.4.5	0.2.5	0.4.5	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
2	0.94.5	0.94.5	0.94.5	0.5.12	0.5.12	0.5.12	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
3	0.94.5	0.94.5	0.94.5	0.6.16	0.6.16	0.6.16	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
4	0.94.5	0.94.5	0.94.5	0.7.20	0.7.20	0.7.20	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
5	0.94.5	0.94.5	0.94.5	0.8.24	0.8.24	0.8.24	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
6	0.94.5	0.94.5	0.94.5	0.9.28	0.9.28	0.9.28	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
7	0.94.5	0.94.5	0.94.5	1.0.32	1.0.32	1.0.32	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
8	0.94.5	0.94.5	0.94.5	1.1.36	1.1.36	1.1.36	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
9	0.94.5	0.94.5	0.94.5	1.2.40	1.2.40	1.2.40	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
10	0.94.5	0.94.5	0.94.5	1.3.44	1.3.44	1.3.44	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
11	0.94.5	0.94.5	0.94.5	1.4.48	1.4.48	1.4.48	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
12	0.94.5	0.94.5	0.94.5	1.5.52	1.5.52	1.5.52	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
13	0.94.5	0.94.5	0.94.5	1.6.56	1.6.56	1.6.56	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
14	0.94.5	0.94.5	0.94.5	1.7.60	1.7.60	1.7.60	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
15	0.94.5	0.94.5	0.94.5	1.8.64	1.8.64	1.8.64	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
16	0.94.5	0.94.5	0.94.5	1.9.68	1.9.68	1.9.68	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
17	0.94.5	0.94.5	0.94.5	2.0.72	2.0.72	2.0.72	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
18	0.94.5	0.94.5	0.94.5	2.1.76	2.1.76	2.1.76	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
19	0.94.5	0.94.5	0.94.5	2.2.80	2.2.80	2.2.80	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
20	0.94.5	0.94.5	0.94.5	2.3.84	2.3.84	2.3.84	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
21	0.94.5	0.94.5	0.94.5	2.4.88	2.4.88	2.4.88	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
22	0.94.5	0.94.5	0.94.5	2.5.92	2.5.92	2.5.92	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
23	0.94.5	0.94.5	0.94.5	2.6.96	2.6.96	2.6.96	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
24	0.94.5	0.94.5	0.94.5	2.7.100	2.7.100	2.7.100	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
25	0.94.5	0.94.5	0.94.5	2.8.104	2.8.104	2.8.104	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
26	0.94.5	0.94.5	0.94.5	2.9.108	2.9.108	2.9.108	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
27	0.94.5	0.94.5	0.94.5	3.0.112	3.0.112	3.0.112	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
28	0.94.5	0.94.5	0.94.5	3.1.116	3.1.116	3.1.116	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
29	0.94.5	0.94.5	0.94.5	3.2.120	3.2.120	3.2.120	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
30	0.94.5	0.94.5	0.94.5	3.3.124	3.3.124	3.3.124	0.94.5	0.94.5	0.94.5						
31	0.94.5	0.94.5	0.94.5	3.4.128	3.4.128	3.4.128	0.94.5	0.94.5	0.94.5						

Check by / ตรวจสอบโดย

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature: 
Date: 2/10/02


Date / วันที่ 2/12/63

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)

โครงการ อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77

นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77



Month / เดือน ปี พ.ศ. Year / ปี ๖๕

แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน


Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Building / อาคาร A

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ										อุณหภูมิ ห้อง	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทํางาน	Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ
	แรงดันขาเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าเพอร์เซ็นต์เฟดเดอร์ (PF)			Morning เช้า				Afternoon บ่าย	Night กลางคืน		
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	บ้าย	กลางคืน								
1	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
2	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
3	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
4	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
5	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
6	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
7	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
8	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
9	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
10	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
11	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
12	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
13	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
14	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
15	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
16	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
17	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
18	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
19	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
20	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
21	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
22	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
23	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
24	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
25	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
26	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
27	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
28	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
29	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
30	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
31	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								


Check by / ตรวจสอบโดย



Date / วันที่ ๖/1/๖๘


(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย



Date / วันที่ ๖/1/๖๘

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)



Month / เดือน ปี พ.ศ. Year / ปี ๖๕

แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน


Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Building / อาคาร B

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ										อุณหภูมิ ห้อง	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทํางาน	Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ
	แรงดันขาเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าเพอร์เซ็นต์เฟดเดอร์ (PF)			Morning เช้า				Afternoon บ่าย	Night กลางคืน		
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	บ้าย	กลางคืน								
1	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
2	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
3	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
4	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
5	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
6	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
7	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
8	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
9	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
10	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
11	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
12	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
13	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
14	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
15	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
16	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
17	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
18	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
19	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
20	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
21	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
22	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
23	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
24	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
25	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
26	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
27	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
28	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
29	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
30	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								
31	246.6	200.1	246.5	27.00	42.60	26.60	0.495	0.479	0.472								


Check by / ตรวจสอบโดย



Date / วันที่ ๖/1/๖๘

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย



Date / วันที่ ๖/1/๖๘

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)