



ที่ ทส. ๑๐๑๐.๕/ ๑๒ ๘ ๕๘

สำนักงานแบบแผนและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๐/๑ ซอยพิบูลย์วัฒนา ๙ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านนาง
ของ บริษัท เกษมกิจ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมกิจ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS_EIA_04/04/2562

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

๒. สำเนาทะเบียนจัดตั้งของ ด่วนที่สุด ที่ รย. ๐๐๑๔๒/๑๔๓๓๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านนาง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เกษมกิจ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น
เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านนาง
ของ บริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นโครงการ
ประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๔๙ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และแจ้งหวัตรระยอง ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านนาง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสาน
บริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รับรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับ การพิจารณา
จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว
จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File)
จำนวน ๑ แผ่น และ ๔ แผ่น ตามลำดับเสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็น

เอกสาร...

-๒-

เอกสารอ้างอิงและสิ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว
ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเรื่องให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ
ได้หนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ อุดมศิลป์

(นายสุวิทย์ อุดมศิลป์)

พระราชพิธีราชาภิเษก ๒๕๖๒
พระบรมราชูปถัมภ์และพระราชกรณียกิจ
๒๕๖๒

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๐๒-๖๘๐๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๑๖

หนังสือรับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๙๒๔๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทีปใต้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนชื่อโครงการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง
ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมกิจ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๙๒๔๕
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
๒. หนังสือบริษัท เกษมกิจ จำกัด ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน จังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม คามิโอ
บ้านฉาง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นโครงการ
ประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๔๗ ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดยให้
เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท เกษมกิจ จำกัด แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ
จากเดิม “โครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง” เป็น “โครงการ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อ
โครงการ จาก “โครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง” เป็น “โครงการ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง” โดยให้บริษัท
เกษมกิจ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เคยได้รับความเห็นชอบรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ
ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองบ้านฉาง ในฐานะหน่วยงานอนุญาตเพื่อทราบการเปลี่ยนชื่อ
โครงการดังกล่าวด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสพิตา อธิประสิทธิ์พานิช

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

เอกสารเก็บสถิติและข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และ สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

| วัน เดือน ปี | ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณ น้ำใช้ใน ทุกกิจกรรม ของแหล่ง กำจัดมูลฝอย (ลบ.ม.) | ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย) | ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ/ ลิตร/กก.) | สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) | เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ) | เครื่องสูบ- ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) | อื่นๆ (ปกติ/ ผิดปกติ) | | | |
| 1/12/67 | 99 | 38 | 34.2 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 2/12/67 | 74 | 30 | 27.0 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 3/12/67 | 98 | 36 | 32.4 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 4/12/67 | 123 | 42 | 37.8 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 5/12/67 | 97 | 34 | 30.6 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 6/12/67 | 106 | 52 | 46.8 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 7/12/67 | 92 | 42 | 37.8 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 8/12/67 | 101 | 48 | 43.2 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 9/12/67 | 196 | 67 | 60.3 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 10/12/67 | 90 | 17 | 15.3 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 11/12/67 | 76 | 22 | 19.8 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 12/12/67 | 70 | 24 | 21.6 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 13/12/67 | 63 | 49 | 44.1 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 14/12/67 | 102 | 29 | 26.1 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 15/12/67 | 100 | 31 | 27.9 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 16/12/67 | 104 | 38 | 34.2 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 17/12/67 | 95 | 31 | 27.9 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 18/12/67 | 100 | 77 | 69.3 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 19/12/67 | 100 | 20 | 18.0 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 20/12/67 | 67 | 25 | 22.5 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 21/12/67 | 135 | 19 | 17.1 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 22/12/67 | 101 | 36 | 32.4 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 23/12/67 | 101 | 68 | 61.2 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 24/12/67 | 100 | 24 | 21.6 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 25/12/67 | 106 | 36 | 32.4 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 26/12/67 | 94 | 31 | 27.9 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 27/12/67 | 97 | 71 | 63.9 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 28/12/67 | 101 | 17 | 15.3 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 29/12/67 | 103 | 29 | 26.1 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 30/12/67 | 96 | 67 | 60.3 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 31/12/67 | 95 | 35 | 31.5 | ระบาย | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | - | อ.ค.พ. |
| 3082 | | 1185 | 1066.50 | | | | | | | | | | | | |



KANTARY HOTEL
HOTEL & RESORTS

บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมแคนทารี บ้านกลาง)

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ต.พลา อ.บ้านกลาง จ.ระยอง

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านกลาง

เรื่อง รายงานการควบคุมระบบบำบัดน้ำทิ้งของ โรงแรมแคนทารี บ้านกลาง

ทางโรงแรม ขอส่งรายงานการควบคุมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงแรมแคนทารี บ้านกลาง

ประจำปีเดือน ธันวาคม 2567

1. สำนัการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของทาง โรงแรมแคนทารี บ้านกลาง 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์ม ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

นายกิตติเดช คู่ม่วง

Hotel Manager

Preventive Maintenance Check Sheet

PM CODE NO:..

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☒ ปั๊มน้ำดีส ☐ Jockey Pump

ชื่อท่อ : T38RUMI รุ่น : IGS-37-BER-E Capacity : 63 m³/hr.

| ความถี่ | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|-------------------------------|
| เดือน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ มกราคม ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ๓ กุมภาพันธ์ ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ๔ มีนาคม ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ๕ เมษายน ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ๖ พฤษภาคม ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ๗ มิถุนายน ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทำงาน. ตรวจ. รีเลย์ pump. 1,2 |
| ๘ กรกฎาคม ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ๙ สิงหาคม ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ๑ กันยายน ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ๒ ตุลาคม ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ๓ พฤศจิกายน ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ๔ ธันวาคม ๕9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีถัดจาก (/) = ปกติ ชิดชิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

PM CODE NO.:

[illegible]

Weekly = ประจําสัปดาห์ (W) Monthly = ประจําเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจําปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

PM CODE NO.:...

[illegible]

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีเตอร์ (I) = ปีเตอร์ (X) = ปีเตอร์ (X) = ปีเตอร์ (X)

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

PM CODE NO: DP-BCH-1-PER-7-0-1

Weekly = ประจำปี (W) Monthly = ประจำปี (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ข้อใด (I) = ปกติ ข้อผิด (X) = ผิดปกติ

୧ - ୨

ตัวอย่างเอกสาร Preventive Maintenance เครื่อง Generator

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-รุ่น ☐BLH-รุ่น 103 ☐RPE-รุ่น ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐CKS
☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO: GN-BCH-1-GR-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์)
 ยี่ห้อ : Cummins Capacity : 200/160 KVA / KW

| ความถี่ | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | M | M | Q | <input type="checkbox"/> KT | <input type="checkbox"/> KL | <input type="checkbox"/> KO | <input type="checkbox"/> BJ | <input type="checkbox"/> DTL-3 | <input type="checkbox"/> DTL-4 | <input type="checkbox"/> PCS |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| วันที่ | ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ |
| 5/8/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14/8/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19/8/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26/8/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2/9/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9/9/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16/9/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23/9/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30/9/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7/10/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14/10/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21/10/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28/10/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) สีจุด (I) = ปกติ สีขีด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-รุ่น ☐BLH-รุ่น 103 ☐RPE-รุ่น ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐CKS
☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO: GN-BCH-1-GR-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์)
 ยี่ห้อ : Cummins Capacity : 200/160 KVA

| ความถี่ | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | M | M | Q | <input type="checkbox"/> KT | <input type="checkbox"/> KL | <input type="checkbox"/> KO | <input type="checkbox"/> BJ | <input type="checkbox"/> DTL-3 | <input type="checkbox"/> DTL-4 | <input type="checkbox"/> PCS |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| วันที่ | ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ | |
| 4/11/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11/11/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18/11/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25/11/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2/12/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9/12/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16/12/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23/12/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30/12/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) สีจุด (I) = ปกติ สีขีด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ตัวอย่างเอกสาร Preventive Maintenance ระบบไฟฟ้าภายในโครงการฯ - MDB

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วังมฤ ☐BLH-สุพรรณบุรี 103 ☐RPE-วังมฤ ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐CKS
☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Gape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☒BCH

PM CODE NO. MDA-BCH-1-MDAK-5-0-1

Equipment : M D B

ผู้ผลิต : Schneider. ปี พ.ศ. : 2567

[illegible]

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ซิตตูก (J) = ปกติ ซิตนิค (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วังหลุม ☐BLH-อุทยานวัง 103 ☐RPE-วังมิด ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐CKS
☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☒BCH

PM CODE NO: MDB-BCH-1-MDBR-9-0-1

Equipment : M D B

ผู้ผลิต : SWANER ปี พ.ศ. : 2564

[illegible]

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีติดต่อกัน (Y) = ปกติ ปีติดกัน (X) = ติดกัน

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ตัวอย่างเอกสาร Preventive Maintenance เครื่องปรับอากาศ

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-รุ่น ☐ BLH-รุ่น 103 ☐ RPE-รุ่น ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS

☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: AC-BCH-1-AT-2-0-1

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☐ Split Type

ยี่ห้อ : THANE รุ่น : MCW F 36180AP6 Capacity : 36000 BTU

| เดือน | M | M | M | M | M | M | ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ | | | แรงดันน้ำยา psi | S | A | ตรวจสอบ | | | หมายเหตุ |
|------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|-----------------|-----|---|---------------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | | R | S | T | | | | ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้ตรวจ | ผู้บันทึก | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 มกราคม 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 15 กุมภาพันธ์ 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 25 มีนาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 25 เมษายน 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 2 พฤษภาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 22 มิถุนายน 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 16 กรกฎาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 11 สิงหาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 9 กันยายน 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 16 ตุลาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 23 พฤศจิกายน 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 21 ธันวาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | | | 220 | 160 | / | / | วชิร | ปัทมา | |

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีถัดไป (N) ปีถัดไป (X) ปีถัดไป (Y)

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-รุ่น ☐ BLH-รุ่น 103 ☐ RPE-รุ่น ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS

☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: AC-BCH-1-AT-2-0-1

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☐ Split Type

ยี่ห้อ : DAIKIN รุ่น : FTE 13 HV 25 Capacity : 12000 BTU

| เดือน | M | M | M | M | M | M | ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ | | | แรงดันน้ำยา psi | S | A | ตรวจสอบ | | | หมายเหตุ |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|-----------------|----|---|---------------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | | R | S | T | | | | ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้ตรวจ | ผู้บันทึก | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 มกราคม 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 8 กุมภาพันธ์ 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 20 มีนาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 19 เมษายน 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 2 พฤษภาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 16 มิถุนายน 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 20 กรกฎาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 13 สิงหาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 14 กันยายน 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 16 ตุลาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 19 พฤศจิกายน 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |
| 21 ธันวาคม 67 | / | / | / | / | / | / | 40 | | | 220 | 65 | / | / | วชิร | ปัทมา | |

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีถัดไป (N) ปีถัดไป (X) ปีถัดไป (Y)

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ตัวอย่างเอกสาร Preventive Maintenance ระบบอัคคีภัยของโครงการฯ

Fire Alarm

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ BLH-สัญญาณ 103 ☐ HPE-รังสี ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: FA-BCH-1-DEN-0-0-1

Equipment : Fire Alarm (สัญญาณเตือนเพลิงไหม้)
 ชื่อ : NOHMI CRAPNOLIN

| ความถี่ | S | S | M | M | M | M | M | A | KT | KL | KG | R | DTL-3 | DTL-4 | PCS |
|------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|---------------|---------|----------|---|-------|-------|-----|
| วันที่ | ตัวชี้วัด และทดสอบ Smoke Detector ตรวจเช็คและทดสอบ | ตัวชี้วัด และทดสอบ Heat Detector ตรวจเช็คและทดสอบ | ตัวชี้วัด และทดสอบ Smoke Detector ตรวจเช็คและทดสอบ | ตัวชี้วัด และทดสอบ Heat Detector ตรวจเช็คและทดสอบ | ตัวชี้วัด และทดสอบ Smoke Detector ตรวจเช็คและทดสอบ | ตัวชี้วัด และทดสอบ Heat Detector ตรวจเช็คและทดสอบ | ตัวชี้วัด และทดสอบ Smoke Detector ตรวจเช็คและทดสอบ | ตัวชี้วัด และทดสอบ Heat Detector ตรวจเช็คและทดสอบ | ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้ตรวจ | หมายเหตุ | | | | |
| 2 มกราคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 กุมภาพันธ์ 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 มีนาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 เมษายน 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 พฤษภาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 มิถุนายน 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 กรกฎาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 สิงหาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 กันยายน 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ตุลาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 พฤศจิกายน 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ธันวาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | |

Weekly = 1 ครั้ง สัปดาห์ (W) Monthly = 1 ครั้ง เดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = 1 ครั้ง ปี (A) ติดถูก (✓) = ปกติ ติดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Jockey Pump

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ BLH-สัญญาณ 103 ☐ HPE-รังสี ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: JP-BCH-1-PR-0-0-2

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ปั๊มน้ำดีเซล ☐ ปั๊มน้ำเสีย ☐ Jockey Pump
 ชื่อ : Para Gen รุ่น : YE2-002-2NFD Capacity : 2-3 GPM

| ความถี่ | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | KT | KL | KO | BJ | DTL-3 | DTL-4 | PCS |
|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------|----------|----|-------|-------|-----|
| เดือน | ตรวจสอบระดับน้ำ และจุดควบคุม | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ | ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้ตรวจ | หมายเหตุ | | | | |
| 1 มกราคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 กุมภาพันธ์ 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 มีนาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 เมษายน 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 พฤษภาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 มิถุนายน 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 กรกฎาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 สิงหาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 กันยายน 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ตุลาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 พฤศจิกายน 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ธันวาคม 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Weekly = 1 ครั้ง สัปดาห์ (W) Monthly = 1 ครั้ง เดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = 1 ครั้ง ปี (A) ติดถูก (✓) = ปกติ ติดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ตัวอย่างเอกสาร Preventive Maintenance ระบบอัคคีภัยของโครงการฯ (ต่อ)

Fire Pump

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สัญญาณ 103 ☐RPE-รังสี ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐CKS
☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO.: FP-BCH-1-PR-0-0-1

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) BT 5.9 C
 ชื่อ : พ.ท.ม.ท. รุ่น : BT 5.9 C

| ความถี่ | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | M | M | <input type="checkbox"/> KT <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> BJ <input type="checkbox"/> DTL-3 <input type="checkbox"/> DTL-4 <input type="checkbox"/> PCS |
|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| วันที่ | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง | ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบแรงดัน 10-15 นาที | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำ | หมายเหตุ |
| 21/10/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 28/10/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4/11/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11/11/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18/11/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25/11/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2/12/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9/12/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16/12/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23/12/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30/12/67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตถูก (✓) - ปกติ ชีตผิด (X) - ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Emergency Light

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สัญญาณ 103 ☐RPE-รังสี ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐CKS
☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO.: EM-BCH-1-PR-0-0-1

Equipment : Emergency Light
 ชื่อ : Dyno - ETG-09P3T

| เดือน | M | M | M | M | M | <input type="checkbox"/> KT <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> BJ <input type="checkbox"/> DTL-3 <input type="checkbox"/> DTL-4 <input type="checkbox"/> PCS |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| | ตรวจเช็คแบตเตอรี่ | ตรวจเช็ค Power Supply | ตรวจเช็ค Battery | ตรวจเช็คหลอดไฟส่องสว่าง | ตรวจเช็คหลอดไฟส่องสว่าง 30 นาที | หมายเหตุ |
| 2 มกราคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 กุมภาพันธ์ 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 มีนาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 เมษายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 พฤษภาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 มิถุนายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 กรกฎาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 สิงหาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 กันยายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 ตุลาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 พฤศจิกายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1 ธันวาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตถูก (✓) - ปกติ ชีตผิด (X) - ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ตัวอย่างเอกสาร Preventive Maintenance ระบบอัคคีภัยของโครงการฯ (ต่อ)

Emergency Light

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทญ ☐ BLH-สุขนวิท 103 ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: EM-BCH-1-05EC-G-07

| Equipment : Emergency Light | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|---|------------|---------|
| ยี่ห้อ : DUNO LFG-09P3T | | | | | | | |
| เดือน | M | M | M | M | M | ผู้ปฏิบัติ | ผู้ตรวจ |
| | ตรวจเช็คสภาพทั่วไป | ตรวจเช็คอุปกรณ์ Power Supply | ตรวจเช็ค Battery | ตรวจเช็คหลอดไฟส่องสว่าง | ตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุ โดยการกดปุ่มแจ้ง 30 นาที แล้วจึงเปลี่ยนลิ้นชักลิ้น | | |
| 2 มกราคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 5 กุมภาพันธ์ 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 4 มีนาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 5 เมษายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 2 พฤษภาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 3 มิถุนายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 10 กรกฎาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 1 สิงหาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 1 กันยายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 1 ตุลาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 1 พฤศจิกายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 1 ธันวาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชี้ตฤกษ์ (I) = ปกติ ชี้ตผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทญ ☐ BLH-สุขนวิท 103 ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: EM-BCH-1-MDB R-G-07

| Equipment : Emergency Light | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|---|------------|---------|
| ยี่ห้อ : DUNO LFG-09P3T | | | | | | | |
| เดือน | M | M | M | M | M | ผู้ปฏิบัติ | ผู้ตรวจ |
| | ตรวจเช็คสภาพทั่วไป | ตรวจเช็คอุปกรณ์ Power Supply | ตรวจเช็ค Battery | ตรวจเช็คหลอดไฟส่องสว่าง | ตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุ โดยการกดปุ่มแจ้ง 30 นาที แล้วจึงเปลี่ยนลิ้นชักลิ้น | | |
| 2 มกราคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 5 กุมภาพันธ์ 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 4 มีนาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 5 เมษายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 2 พฤษภาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 3 มิถุนายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 10 กรกฎาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 1 สิงหาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 1 กันยายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 1 ตุลาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 1 พฤศจิกายน 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |
| 1 ธันวาคม 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สมพน | วิรัชพร |

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชี้ตฤกษ์ (I) = ปกติ ชี้ตผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Smoke Detector และ Heat Detector

| ชื่ออาคาร | | BOH | | ผู้บันทึก | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| วันติดตั้ง | | 1 พฤศจิกายน 2561 | | ช่วงระยะเวลาที่ทำการสอบ | | | |
| รุ่นชุดทดสอบ Smoke detector | | FT G012 | | รุ่นชุดสอบ Heat detector | | HK-3 | |
| ที่ตั้งชุดทดสอบ Smoke detector | | Nohmi, Japan | | ที่ตั้งชุดทดสอบ Heat detector | | Nohmi, Japan | |
| รุ่น Smoke detector | | FDK26N | | รุ่น Heat detector | | S61P | |
| ชนิด Smoke detector | | NOHMI | | รุ่น Heat detector | | SYSTEM SENSOR | |
| NO. | ลักษณะติดตั้ง | Smoke / Heat (จำนวน) | | Manual Fire Alarm | | สภาพภายนอก | |
| | | Smoke detector | Heat detector | Manual Fire Alarm | Heat detector | สภาพภายนอก | สภาพภายนอก |
| 1 | Lostly | 10 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | ห้องรับ, ห้อง Diver | 9 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | ชั้นจอดรถ 1-4 | 0 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | แผนกช่าง | 4 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | ออฟฟิศช่าง Work Shops | 9 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | Bar | 9 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | ห้องอาหาร ล็ว | 24 | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | Accting, บัญชี | 11 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | ห้องพักอาศัย B Floor 2 | 16 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | ห้องพัก A 301, 308, 317, 322 | 24 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | ห้องพัก A 309, 316, 323, 329 | 23 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 | ห้องพักอาศัย B Floor 3 | 18 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | ห้องพัก A 401, 408, 417, 422 | 24 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14 | ห้องพัก A 403, 416, 423, 429 | 23 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15 | ห้องพักอาศัย B Floor 4 | 18 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16 | ห้องพัก A 501, 58, 517, 522 | 24 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17 | ห้องพัก A 506, 515, 523, 529 | 23 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 18 | ห้องพัก A 601, 608, 617, 622 | 27 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 19 | ห้องพัก A 609, 615, 623, 629 | 23 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | ชั้น 7, ลิฟต์, Executive, ห้องพัก | 32 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 21 | ได้ตรงหน้า สโตร์, ห้องเก็บรถมอเตอร์ไซด์ | 12 | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22 | ทางหนีไฟอาคาร B 2-4 | 4 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23 | ทางหนีไฟ G - ชั้น 7 | 7 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24 | ห้อง Gen. Fire Pump, MDB | 4 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 25 | ห้องเก็บรถ B Floor 5 | 13 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| รวม | | 391 | 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

ผู้ทำการทดสอบและจัดทำรายงานสอบ

1. *สมชาย ใจดี*

2. *สมชาย ใจดี*

3. *สมชาย ใจดี*

วันที่รายงานบันทึก

.....

Chief Engineer

| ชื่ออาคาร | | BCH | ผู้บันทึก | วันที่บันทึก | ตำแหน่ง |
|---------------------------|--|------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| ศูนย์บริการประชาชน | | 1. ชื่ออาคาร | นาย ก. ก. | 2565 | ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน |
| ประเภทของอาคาร | | FT G0/L2 | ประเภทของอาคาร | | |
| ชนิดของเครื่องตรวจจับควัน | | SMSK detector | ชนิดของเครื่องตรวจจับควัน | | |
| สถานที่ตั้ง | | Nahmi Japan | สถานที่ตั้ง | | |
| รุ่น/ยี่ห้อ | | FDK245N | รุ่น/ยี่ห้อ | | |
| หมายเลขประจำตัวเครื่อง | | NOH41 | หมายเลขประจำตัวเครื่อง | | |
| ชนิดของเครื่องตรวจจับ | | Smoke detector | ชนิดของเครื่องตรวจจับ | | |
| สถานะปัจจุบัน | | ทำงานปกติ | สถานะปัจจุบัน | | |
| ผลการตรวจสอบ | | ผ่าน | ผลการตรวจสอบ | | |
| วันที่ตรวจสอบ | | 2565-06-15 | วันที่ตรวจสอบ | | |
| โดย | | นาย ก. ก. | โดย | | |
| ตำแหน่ง | | หัวหน้างาน | ตำแหน่ง | | |
| ชื่อ | | นาย ก. ก. | ชื่อ | | |
| นามสกุล | | ก. ก. | นามสกุล | | |
| โทรศัพท์มือถือ | | 09-0000-0000 | โทรศัพท์มือถือ | | |
| อีเมล | | k.k@k.k.co.th | อีเมล | | |
| เว็บไซต์ | | www.k.k.co.th | เว็บไซต์ | | |
| Facebook | | k.k.co.th | Facebook | | |
| Twitter | | k.k.co.th | Twitter | | |
| Instagram | | k.k.co.th | Instagram | | |
| YouTube | | k.k.co.th | YouTube | | |
| Line | | @k.k.co.th | Line | | |
| Telegram | | @k.k.co.th | Telegram | | |
| Signal | | +669-0000-0000 | Signal | | |
| Viber | | +669-0000-0000 | Viber | | |
| WhatsApp | | +669-0000-0000 | WhatsApp | | |
| WeChat | | +669-0000-0000 | WeChat | | |
| Tencent QQ | | +669-0000-0000 | Tencent QQ | | |
| Skype | | +669-0000-0000 | Skype | | |
| Zoom | | +669-0000-0000 | Zoom | | |
| Microsoft Teams | | +669-0000-0000 | Microsoft Teams | | |
| Slack | | +669-0000-0000 | Slack | | |
| Discord | | +669-0000-0000 | Discord | | |
| Jitsi Meet | | +669-0000-0000 | Jitsi Meet | | |
| Google Meet | | +669-0000-0000 | Google Meet | | |
| Zoom Meeting | | +669-0000-0000 | Zoom Meeting | | |
| Microsoft Edge | | +669-0000-0000 | Microsoft Edge | | |
| Google Chrome | | +669-0000-0000 | Google Chrome | | |
| Mozilla Firefox | | +669-0000-0000 | Mozilla Firefox | | |
| Opera | | +669-0000-0000 | Opera | | |
| Brave | | +669-0000-0000 | Brave | | |
| Safari | | +669-0000-0000 | Safari | | |
| Internet Explorer | | +669-0000-0000 | Internet Explorer | | |
| Edge Legacy | | +669-0000-0000 | Edge Legacy | | |
| Chrome Legacy | | +669-0000-0000 | Chrome Legacy | | |
| Firefox Legacy | | +669-0000-0000 | Firefox Legacy | | |
| Opera Legacy | | +669-0000-0000 | Opera Legacy | | |
| Brave Legacy | | +669-0000-0000 | Brave Legacy | | |
| Safari Legacy | | +669-0000-0000 | Safari Legacy | | |
| Internet Explorer Legacy | | +669-0000-0000 | Internet Explorer Legacy | | |
| Edge Legacy | | +669-0000-0000 | Edge Legacy | | |
| Chrome Legacy | | +669-0000-0000 | Chrome Legacy | | |
| Firefox Legacy | | +669-0000-0000 | Firefox Legacy | | |
| Opera Legacy | | +669-0000-0000 | Opera Legacy | | |
| Brave Legacy | | +669-0000-0000 | Brave Legacy | | |
| Safari Legacy | | +669-0000-0000 | Safari Legacy | | |
| Internet Explorer Legacy | | +669-0000-0000 | Internet Explorer Legacy | | |
| Edge Legacy | | +669-0000-0000 | Edge Legacy | | |
| Chrome Legacy | | +669-0000-0000 | Chrome Legacy | | |
| Firefox Legacy | | +669-0000-0000 | Firefox Legacy | | |
| Opera Legacy | | +669-0000-0000 | Opera Legacy | | |
| Brave Legacy | | +669-0000-0000 | Brave Legacy | | |
| Safari Legacy | | +669-0000-0000 | Safari Legacy | | |
| Internet Explorer Legacy | | +669-0000-0000 | Internet Explorer Legacy | | |
| Edge Legacy | | +669-0000-0000 | Edge Legacy | | |
| Chrome Legacy | | +669-0000-0000 | Chrome Legacy | | |
| Firefox Legacy | | +669-0000-0000 | Firefox Legacy | | |
| Opera Legacy | | +669-0000-0000 | Opera Legacy | | |
| Brave Legacy | | +669-0000-0000 | Brave Legacy | | |
| Safari Legacy | | +669-0000-0000 | Safari Legacy | | |
| Internet Explorer Legacy | | +669-0000-0000 | Internet Explorer Legacy | | |
| Edge Legacy | | +669-0000-0000 | Edge Legacy | | |
| Chrome Legacy | | +669-0000-0000 | Chrome Legacy | | |
| Firefox Legacy | | +669-0000-0000 | Firefox Legacy | | |
| Opera Legacy | | +669-0000-0000 | Opera Legacy | | |
| Brave Legacy | | +669-0000-0000 | Brave Legacy | | |
| Safari Legacy | | +669-0000-0000 | Safari Legacy | | |
| Internet Explorer Legacy | | +669-0000-0000 | Internet Explorer Legacy | | |
| Edge Legacy | | +669-0000-0000 | Edge Legacy | | |
| Chrome Legacy | | +669-0000-0000 | Chrome Legacy | | |
| Firefox Legacy | | +669-0000-0000 | Firefox Legacy | | |
| Opera Legacy | | +669-0000-0000 | Opera Legacy | | |
| Brave Legacy | | +669-0000-0000 | Brave Legacy | | |
| Safari Legacy | | +669-0000-0000 | Safari Legacy | | |
| Internet Explorer Legacy | | +669-0000-0000 | Internet Explorer Legacy | | |
| Edge Legacy | | +669-0000-0000 | Edge Legacy | | |
| Chrome Legacy | | +669-0000-0000</ | | | |

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบถังดับเพลิงภายในโครงการฯ

BIG-T-SAFE ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก ที เซฟ (ประเทศไทย)
338/463 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่นคุณลิ้น เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร. 02-932-1370, 02-736-9966 แฟกซ์ 02-736-9967, 02-932-1371

ใบตรวจเช็ค (RECORD TAC)

ชนิดของเครื่องดับเพลิง
TYPE OF EXTINGUISHER

☒ ชนิดเคมีแห้ง / DRY CHEMICAL
☐ ชนิด CO2 / CARBON DIOXIDE
☐ ชนิดโฟม / FOAM
☐ ชนิดเหลวระเหย

รุ่น / MODEL

☐ 5 ปอนด์ / LBS
☐ 10 ปอนด์ / LBS
☐ 15 ปอนด์ / LBS
☐ 20 ปอนด์ / LBS

| วันที่ตรวจเช็ค DATE | ผลการตรวจเช็ค YES NO | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค INSPECTOR | หมายเหตุ REMARK |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 01/01/67 | / | สมร | |
| 1/2/67 | ✓ | สมร | |
| 1/8/67 | ✓ | สมร | |
| 4/4/67 | ✓ | สมร | |
| 2/5/67 | ✓ | สมร | |
| 1/6/67 | ✓ | สมร | |
| 1/9/67 | ✓ | สมร | |
| 1/8/67 | ✓ | สมร | |
| 1/9/67 | ✓ | สมร | |
| 1/10/67 | ✓ | สมร | |
| 1/11/67 | ✓ | สมร | |
| 1/12/67 | ✓ | สมร | |

BIG.T.SAFE LIMITED PARTNERSHIP

BIG-T-SAFE ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก ที เซฟ (ประเทศไทย)
338/463 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่นคุณลิ้น เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร. 02-932-1370, 02-736-9966 แฟกซ์ 02-736-9967, 02-932-1371

ใบตรวจเช็ค (RECORD TAC)

ชนิดของเครื่องดับเพลิง
TYPE OF EXTINGUISHER

☐ ชนิดเคมีแห้ง / DRY CHEMICAL
☒ ชนิด CO2 / CARBON DIOXIDE
☐ ชนิดโฟม / FOAM
☐ ชนิดเหลวระเหย

รุ่น / MODEL

☐ 5 ปอนด์ / LBS
☒ 10 ปอนด์ / LBS
☐ 15 ปอนด์ / LBS
☐ 20 ปอนด์ / LBS

| วันที่ตรวจเช็ค DATE | ผลการตรวจเช็ค YES NO | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค INSPECTOR | หมายเหตุ REMARK |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 01/01/67 | / | สมร | |
| 1/2/67 | ✓ | สมร | |
| 1/8/67 | ✓ | สมร | |
| 1/4/67 | ✓ | สมร | |
| 1/6/67 | ✓ | สมร | |
| 1/6/67 | ✓ | สมร | |
| 1/7/67 | ✓ | สมร | |
| 1/8/67 | ✓ | สมร | |
| 1/9/67 | ✓ | สมร | |
| 1/10/67 | ✓ | สมร | |
| 1/11/67 | ✓ | สมร | |
| 1/12/67 | ✓ | สมร | |

BIG.T.SAFE LIMITED PARTNERSHIP

BIG-T-SAFE ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก ที เซฟ (ประเทศไทย)
338/463 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่นคุณลิ้น เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร. 02-932-1370, 02-736-9966 แฟกซ์ 02-736-9967, 02-932-1371

ใบตรวจเช็ค (RECORD TAC)

ชนิดของเครื่องดับเพลิง
TYPE OF EXTINGUISHER

☐ ชนิดเคมีแห้ง / DRY CHEMICAL
☒ ชนิด CO2 / CARBON DIOXIDE
☐ ชนิดโฟม / FOAM
☐ ชนิดเหลวระเหย

รุ่น / MODEL

☐ 5 ปอนด์ / LBS
☒ 10 ปอนด์ / LBS
☐ 15 ปอนด์ / LBS
☐ 20 ปอนด์ / LBS

| วันที่ตรวจเช็ค DATE | ผลการตรวจเช็ค YES NO | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค INSPECTOR | หมายเหตุ REMARK |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 01/01/67 | / | สมร | |
| 1/2/67 | ✓ | สมร | |
| 1/3/67 | ✓ | สมร | |
| 4/4/67 | ✓ | สมร | |
| 2/5/67 | ✓ | สมร | |
| 1/6/67 | ✓ | สมร | |
| 1/7/67 | ✓ | สมร | |
| 1/8/67 | ✓ | สมร | |
| 1/9/67 | ✓ | สมร | |
| 1/10/67 | ✓ | สมร | |
| 1/11/67 | ✓ | สมร | |
| 1/12/67 | ✓ | สมร | |

BIG.T.SAFE LIMITED PARTNERSHIP

BIG-T-SAFE ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก ที เซฟ (ประเทศไทย)
338/463 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่นคุณลิ้น เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร. 02-932-1370, 02-736-9966 แฟกซ์ 02-736-9967, 02-932-1371

ใบตรวจเช็ค (RECORD TAC)

ชนิดของเครื่องดับเพลิง
TYPE OF EXTINGUISHER

☐ ชนิดเคมีแห้ง / DRY CHEMICAL
☒ ชนิด CO2 / CARBON DIOXIDE
☐ ชนิดโฟม / FOAM
☐ ชนิดเหลวระเหย

รุ่น / MODEL

☐ 5 ปอนด์ / LBS
☒ 10 ปอนด์ / LBS
☐ 15 ปอนด์ / LBS
☐ 20 ปอนด์ / LBS

| วันที่ตรวจเช็ค DATE | ผลการตรวจเช็ค YES NO | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค INSPECTOR | หมายเหตุ REMARK |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 01/01/67 | / | สมร | |
| 1/2/67 | ✓ | สมร | |
| 2/3/67 | ✓ | สมร | |
| 4/4/67 | ✓ | สมร | |
| 1/5/67 | ✓ | สมร | |
| 1/6/67 | ✓ | สมร | |
| 1/7/67 | ✓ | สมร | |
| 1/8/67 | ✓ | สมร | |
| 1/9/67 | ✓ | สมร | |
| 1/10/67 | ✓ | สมร | |
| 1/11/67 | ✓ | สมร | |
| 1/12/67 | ✓ | สมร | |

BIG.T.SAFE LIMITED PARTNERSHIP

୧ - 18

୧ - 19

วันที่ 01/07/2024

ผู้สอบ..... 29/10/67
ผู้ตรวจสอบ..... 29/10/67
ผู้ประเมิน..... 29/10/67
ผู้สอนวิชา..... 29/10/67

วันที่ 01/07/2024

ผู้สอบได้

แบบภาคฤดูร้อน

1/7/63

แบบภาคฤดูร้อน

1/7/63

จัดซื้อ

17/6/67

ผู้สอบได้

17/6/67

ผู้สอบได้

17/6/67

୧ - 20

รายการขายของเก่า

[illegible]

ผู้สอน


แผนกบัญชี..... Roong Nam..... 7/12/67

.....
จัดซื้อ ๐๖๑ ๕๓/๗๔

แผนกที่ขาย..... ร้อยละ 25/๗๒.

Ms. A. 9. 2. 1. 5. 7. 8

បែងចែកតម្លៃទុនសាមញ្ញ

|  | พีเชอร์บริการ (พีเชอร์ เสาวคนธ์) | 101/9 หมู่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 (สำนักงานใหญ่) โทร: 038-604305, 081-4037978, 080-5759814 แฟกซ์: 038-604305 ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน | | | |
|--|--|---|--------|--------------------------------|-----------|
| | | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 2102 00062 35 5 | | | |
| นามลูกค้า: บริษัท เกษมกิจ จำกัด(โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง) สาขาที่00033 | | เลขที่: 67-0073 วันที่: 07/08/2567 | | | |
| ที่อยู่: 91,91/1 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์ 0-3895-3545 แฟกซ์ 0-3895-3501 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105509001118 | | AP8/37 | | | |
| เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ ของเรา | | | | | |
| ลำดับ | รายการสินค้าหรือบริการ | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | จำนวนเงิน |
| 1 | ค่าดูแลปฏิรูป | 1 | เที่ยว | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) | | จำนวนเงินทั้งสิ้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % จำนวนเงินสุทธิ | | 3,000.00 210.00 3,210.00 | |
| กรณีชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ครบถ้วนแล้ว | | | | | |
| เลขที่เช็ค.....จำนวนเงิน.....ลงวันที่...../...../..... | | | | | |
| ธนาคาร.....สาขา..... | | | | | |
| ผู้รับเงิน.....วันที่...../...../..... | | | | | |



การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ



เลขทะเบียนผู้ฝึก 038/2567

บริษัท บีแอลการดับเพลิง จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2567-0067

ขอรับรองว่า

บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง)

เลขที่ 91,91/1 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

ได้ดำเนินการ “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 67 คน

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

(นางเดือนใจ บุตรชัยพงษ์)

ผู้จัดการบริษัท บีแอลการดับเพลิง จำกัด



เลขทะเบียนผู้ฝึก 038/2567

บริษัท บีแอลการดับเพลิง จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0101-03-2567-0060

ขอรับรองว่า

บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง)

เลขที่ 91,91/1 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

(นางเดือนใจ บุตรชัยพงษ์)

ผู้จัดการบริษัท บีแอลการดับเพลิง จำกัด



รายชื่อผู้รับผิดชอบหน้าที่ตามแผนปฏิบัติ

| หน่วย | ในเวลาทำการ | นอกเวลาทำการ |
|----------------------------|--|--|
| ผู้อำนวยการดับเพลิง | ผู้จัดการทั่วไป | ผู้จัดการทั่วไป |
| ผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง | ผู้จัดการแผนกต้อนรับ | ผู้จัดการแผนกต้อนรับ |
| หน่วยดับเพลิง ทีม A | หัวหน้าแผนกช่าง, พนักงานช่าง, พนักงานส้วม | หัวหน้าแผนกช่าง, พนักงานช่าง, พนักงานส้วม |
| หน่วยดับเพลิง ทีม B | รองหัวหน้าแผนกช่าง, พนักงานช่าง, Room Boy | รองหัวหน้าแผนกช่าง, พนักงานช่าง, Room Boy |
| หน่วยสนับสนุน | หัวหน้าพนักงาน รปภ., พนักงานส้วม, Bell Boy, Driver, พนักงาน รปภ. | รองหัวหน้าพนักงาน รปภ., พนักงานส้วม, Bell Boy, Driver, พนักงาน รปภ. |
| หน่วยบริการและประสานงาน | ผู้จัดการแผนกบัญชี, พนักงานบัญชี, พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานต้อนรับ | Supervisor แผนกแม่บ้าน, พนักงานแม่บ้าน, พนักงานต้อนรับ พนักงานห้องอาหาร |
| หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย | หัวหน้าแผนกแม่บ้าน, Supervisor แผนกแม่บ้าน, พนักงานแผนกห้องอาหาร, พนักงานแผนกครัว | หัวหน้าแผนกห้องอาหาร, พนักงานแผนกแม่บ้าน, พนักงานแผนกห้องอาหาร, พนักงานแผนกครัว |

ผู้รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน

| พื้นที่ แผนก / ชั้น | ผู้รับผิดชอบ | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | หัวหน้าพื้นที่ | ชุดดับเพลิง | ชุดอพยพ | ชุดควบคุม | หมายเหตุ |
| G | Supervisor แม่บ้าน | พนักงานช่าง, พนักงานส้วม | พนักงานแม่บ้าน, พนักงานต้อนรับ | ผู้จัดการทั่วไป, หัวหน้าช่าง, | รปภ.เคสียร์ รถเข้า-ออก และออกจาก อาคาร |
| 2 - 3 | Supervisor แม่บ้าน | พนักงานช่าง, พนักงานส้วม | พนักงานแม่บ้าน, พนักงานต้อนรับ | ผู้จัดการทั่วไป, รองหัวหน้าแผนกช่าง | |
| 4 - 5 | Supervisor แม่บ้าน | พนักงานช่าง, พนักงานส้วม | พนักงานแม่บ้าน, พนักงานต้อนรับ | ผู้จัดการต้อนรับ พนักงานช่าง | |
| 6 - 7 | Supervisor แม่บ้าน | พนักงานช่าง, พนักงานส้วม | พนักงานแม่บ้าน, พนักงานต้อนรับ | ผจก.ห้องอาหาร พนักงานช่าง | |

แผนการปฏิบัติ และหน้าที่ของพนักงานภาคเพลิงไหม้

แผนภูมิที่ 1

องค์กรประกอบของหน่วยดับเพลิง



แผนภูมิที่ 2

หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยดับเพลิง



ฟังบรรยาย ภาคทฤษฎี




ซ้อมหนีไฟ อพยพ เมื่อได้ยินเสียงกริ่ง จากนั้นพนักงานเดินเร็ว ตามสี
ธงแต่ละแผนกเป็นผู้นำ ออกทางหนีไฟของโรงแรม



ภาคปฏิบัติ พนักงานทดสอบการดับเพลิงขั้นต้น



การฝึกอบรมหลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR

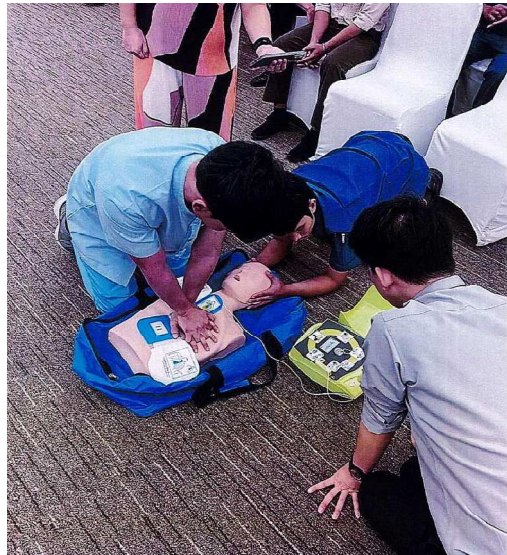

(ทส 1007.5/14725 – ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2566)



ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๑๕๗ ๒๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม แคนทารี บ้านฉาง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมกิจ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด
ที่ รย ๐๐๑๔.๒/๓๔๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม แคนทารี บ้านฉาง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เกษมกิจ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยมีข้อเสนอให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนระบบระบายน้ำของโครงการให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนฉุกเฉิน รวมทั้งให้แสดงภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุวัน เดือน ปี ให้ครบถ้วน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ให้โครงการดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะนายทะเบียนโรงแรมเพื่อทราบด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภา วิทยะนันท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ (ณกรณ์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

<https://128.pl/UT3Hh>

เอกสารยืนยันการส่งรายงาน Monitoring (ระยะดำเนินการ) - ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. ฉบับเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 (ลว. 22 ก.ค. 2566) – ยังไม่ได้รับผลการพิจารณาฯ

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256707-327

ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง

รอบรายงาน : ม.ค 67 - มิ.ย. 67

วันที่ยื่นรายงาน : 22/07/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 13858

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

สำเนา*



ที่ KJ/BCH 7/2567

วันที่

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอส่งรายงาน ขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขในมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง จังหวัดระยอง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานขอลดความถี่ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขในมาตรการ ฯ จำนวน 1 เล่ม
2. ตารางเปรียบเทียบมาตรการ ฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลง
3. ผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ จำนวน 3 ฉบับ, ประจำปีเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2565, กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 และ มกราคม – มิถุนายน 2566

ด้วยบริษัท เกษมกิจ จำกัด ได้ดำเนินกิจการโครงการ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ตั้งอยู่
เลขที่ 91 หมู่ที่ 3 ตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอลดความถี่การตรวจสอบ
คุณภาพน้ำทั้งและคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ตามตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระหว่างดำเนินการ) หน้าที่ 65/121
และ หน้าที่ 72/121 จากความถี่ทุก 1 เดือน เป็นทุก 3 เดือน (ความถี่ 4 ครั้งต่อปี) ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ โดยจะคงดัชนีที่ใช้ตรวจสอบตามเดิมทุกรายการ

โครงการ ฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งและน้ำสระว่ายน้ำ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
และระบบการจัดการของโครงการไม่เคยก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้โครงการ ฯ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ทำการขอ
ลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ในกรณีที่ระบบไม่มีปัญหา หลังเปิดดำเนินการครบ 1 ปี นั้น

ในการนี้โครงการ ฯ ได้แนบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขในมาตรการ ฯ
ย้อนหลัง ตั้งแต่เปิดโครงการ ฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเป็นการยืนยันผลของคุณภาพน้ำที่ผ่านมา
รวมทั้งโครงการ ฯ ยินดีให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหรือสั่งให้โครงการ ฯ ดำเนินการได้ในกรณีที่
การตรวจสอบคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเงื่อนไข พร้อมกันนี้ทางบริษัท ฯ ขอจัดส่งรายงาน ฯ ให้ทาง
เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยองพิจารณา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กรุณาเซ็นรับเอกสารนำเสนอ *ฉบับสำเนา

(นายณรงค์ ธรรมชัยโสภิต)

และคืนเอกสารดังกล่าวให้พนักงานที่มาส่งรายงาน - ขอขอบคุณ

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท เกษมกิจ จำกัด
KASEMKIJ COMPANY LIMITED

เลขที่ 120 อาคารเกษมกิจ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร: 66 (0) 2233 8989-98 โทรสาร: 66 (0) 2267 0362 Email: enquiries@kasemkij.com
Kasemkij Building, 120 Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND. Tel: 66 (0) 2233 8989-98 Fax: 66 (0) 2267 0362 www.kasemkij.com

ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ แคนทารี บ้านฉาง ที่ขอเปลี่ยนแปลง

| เงื่อนไขตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เดิม) | รายละเอียดที่เสนอ ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ (ใหม่) |
|---|--|
| 1. การบำบัดน้ำเสีย | |
| <p><u>จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดน้ำเสีย</u> ของพื้นที่โครงการทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ ให้ได้ตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง ขนาด ประเภท ข. โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH (5-9) - BOD (ไม่เกิน 30 มก./ล) - Suspended Solids (ไม่เกิน 40 มก./ล) - Settleable Solids (ไม่เกิน 40 มก./ล) - Sulfide (ไม่เกิน 1.0 มก./ล) - Total Dissolved Solids (ไม่เกิน 500 มก./ล) - Fat Oil and Grease (ไม่เกิน 20 มก./ล) - TKN (ไม่เกิน 35 มก./ล) | <p><u>จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดน้ำเสียของพื้นที่</u> <u>โครงการทุก 3 เดือน (ความถี่ 4 ครั้ง/ปี) ตลอดระยะดำเนินการ</u> ให้ได้ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข. โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH (5-9) - BOD (ไม่เกิน 30 มก./ล) - Suspended Solids (ไม่เกิน 40 มก./ล) - Settleable Solids (ไม่เกิน 40 มก./ล) - Sulfide (ไม่เกิน 1.0 มก./ล) - Total Dissolved Solids (ไม่เกิน 500 มก./ล) - Fat Oil and Grease (ไม่เกิน 20 มก./ล) - TKN (ไม่เกิน 35 มก./ล) |
| 2. การจัดการสระว่ายน้ำ | |
| <p>ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด และเฟคัล โคลิฟอร์ม</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>สระว่ายน้ำ</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณเฟคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</u> | <p>ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด และเฟคัล โคลิฟอร์ม</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>สระว่ายน้ำ</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณเฟคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ทุก 3 เดือน (ความถี่ 4 ครั้ง/ปี) ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</u> |

เอกสารแจ้งผลการพิจารณาฯ จากสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง.

(รย 52405/1622 – ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567)

ที่ รย ๕๒๔๐๕/ ๑๖๒๒



สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง
ถนนเทศบาล ๕๖ รย ๒๑๑๓๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอลดความถี่การตรวจคุณภาพน้ำ ตามเงื่อนไขในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง จังหวัดระยอง
ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมกิจ จำกัด

อ้างถึง หนังสืออ้างถึง บริษัท เกษมกิจ จำกัด ที่ KJ/BCH ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามที่หนังสืออ้างถึง บริษัท เกษมกิจ จำกัด มีความประสงค์ขอลดความถี่การตรวจสอบ
คุณภาพน้ำทั้ง ตามตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากตรวจสอบคุณภาพ น้ำก่อน
และหลังระบบบำบัดน้ำเสีย และก่อนลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน ที่ความถี่
ทุก ๑ เดือน เป็นตรวจสอบคุณภาพหลังระบบบำบัดน้ำเสียและก่อนลงท่อระบายน้ำสาธารณะ ที่ความถี่
ทุก ๓ เดือน (ความถี่ ๔ ครั้ง/ปี) โดยจะคงตรวจวัดตามดัชนีคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัดเดิม ทุกจุดเก็บตัวอย่าง
เพื่อเป็นการยืนยันผลคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านมา และยินดีให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ หรือสั่งให้เจ้าหน้าที่
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ หรือสั่งให้โครงการดำเนินการได้ในกรณี ที่การตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง ไม่เป็น
ตามรายละเอียดความถี่แล้ว นั้น

เทศบาลเมืองบ้านฉาง พิจารณาแล้ว ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่ขัดข้องในการดำเนินการขอลด
ความถี่การตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ทั้งนี้ ขอให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพหลังระบบบำบัด เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอติเทพ จริยเวชวัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
โทร ๐-๓๘๖๔-๕๒๓๓-๕ ต่อ ๑๑๐
โทรสาร ๐-๓๘๖๐-๓๒๓๗