



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก จ-3

รายงานการประชุมระบบคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปท.9 (QSH EMC 9)

รายงานการประชุมระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปท.9 (QSHMC 9)

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ครั้งที่ 10/2567

วันที่ 24 ตุลาคม 2567

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช1 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่ง	สถานะการประชุม	
				เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
1				/	
2				/	
3				/	
4				/	
5				/	
6				/	
7				/	
8				/	
9				/	
10				/	
11				/	
12					/
13				/	
14					/
15				/	
16				/	
17				/	
18				/	
19					/
20				/	

เริ่มประชุม 09.00 น.

วาระที่ 1 QSHE Moment

1.1 Safety talk & Lesson Learned


- คุณจิระศักดิ์ ถาวร : Lesson Learned จากเหตุการณ์ “ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้ พื้นที่ ต.เป็ริง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ” (เอกสารแนบ)

- ผจ.ปท.9 การตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ เรามีหน้าที่ปฏิบัติตาม กกพ. อย่างเคร่งครัด กรณีนี้เกิดจาก การถมดินในพื้นที่ดินอ่อนและเอาดินออก น้ำหนักดินที่ถมไปกดทำให้ชั้นดินอ่อนด้านล่างเกิดการสไลด์ตัวออกด้านข้าง นำพาท่อส่งก๊าซฯ ได้ดินสไลด์ตัวตาม ทำให้ท่อส่งก๊าซฯ มีลักษณะโค้งเป็นตัว “S” เหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก เน้นย้ำหลักฐานการทำงานปฏิบัติตามแผนให้ครบถ้วน


-Lesson Learned : กรณี HV Indicator ไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้หมุนวาล์วผิดจาก เปิด เป็น ปิด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ โครงการ 3 (RJN3) Total Shutdown (ปท.2)

-ผจ.ปท.9 กรณีที่ ปท.9 มีงานจัดจ้างซ่อมสี่สถานีก๊าซ ให้เพิ่มขั้นตอน เน้นย้ำผู้รับเหมากำหนดตำแหน่งให้ชัดเจน ถ่ายรูปก่อนปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม WI เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

"HV Indicator ไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้หมุนวาล์วผิดจาก เปิด เป็น ปิด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ โครงการ 3 (RJN3) Total Shutdown (ปท.2)"

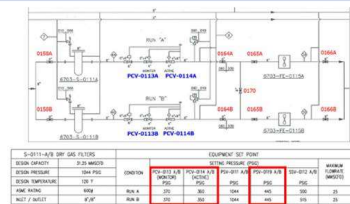

สถานี โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ โครงการ 3 (RJN3)

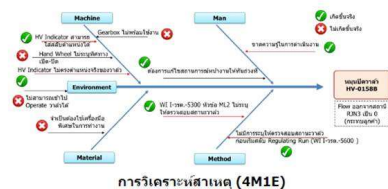

HV Indicator สามารถใส่สลับตำแหน่งได้

F-ปท.บส. -0195 ประกาศใช้ 20/03/2566 เวอร์ชัน 1



เหตุการณ์ : 8 กรกฎาคม 2567
5 ก.ค. 67 14:20 น. ปิด HV-0170 จากตัวผ่าน Run A เพื่อเข้า Run B
8 ก.ค. 67 10:25 น. เข้า Run A แล้วสลับ Run PCV จาก A เป็น B
8 ก.ค. 67 11:01 น. เข้า Run B แล้วสลับ Run จาก A เป็น B
8 ก.ค. 67 11:14 น. ปิด HV-0170 จากตัวผ่าน Run A เพื่อเข้า Run B
8 ก.ค. 67 11:49 น. ปิด HV-0170 จากตัวผ่าน Run A เพื่อเข้า Run B

ผลกระทบ :
1. หยุดส่งก๊าซให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา 5 นาที (นับตั้งแต่โรงไฟฟ้า RJN3 Shutdown ถึง โรงไฟฟ้า RJN3 สตาร์ทค่าแรงดับกลับปกติ)
2. ลูกค้ากลับมาใช้ก๊าซปกติใช้ระยะเวลา 35 นาที (นับตั้งแต่โรงไฟฟ้า RJN3 Shutdown ถึง โรงไฟฟ้า RJN3 เริ่มรับก๊าซเข้าระบบ)
สาเหตุเบื้องต้น : หมุนผิดพลาด HV-01588 ส่งผลให้โรงไฟฟ้า Total Shutdown
หมายเหตุ HV Indicator สามารถใส่สลับตำแหน่งได้

สาเหตุพื้นฐาน :
1. ขาดความรู้ในการดำเนินงาน
2. วันที่ 13 ก.ย. 66 การทบทวน PM ML2 (5Y) มีการประกอบ HV Indicator ผิด ไม่ตรงตำแหน่งจริง ของวาล์ว เนื่องจาก HV Indicator สามารถใส่สลับตำแหน่งได้
3. WI I-รตด.-5300 หัวข้อ ML2 ไม่ระบุให้ตรวจสอบสถานะวาล์ว
4. ไม่มีการระบุให้ตรวจสอบสถานะวาล์ว ก่อนเริ่มสลับ Regulating Run (WI I-รตด.-5600)

มาตรการแก้ไข :
1. ตรวจสอบพบว่า HV-01588 มีการติด Indicator ผิด จึงหมุนวาล์วกลับด้านเพื่อเปิดโรงไฟฟ้าพร้อมใช้ก๊าซ
2. แก้ไขตำแหน่ง HV Indicator ให้กลับมากถูกต้อง
3. ตรวจสอบ HV Indicator อันๆ ในสถานี

มาตรการป้องกัน :
1. Awareness ทีมพนักงาน และช่าง BSA ให้มีความรู้ความเข้าใจ
2. ให้วิศวกรเข้าไปประกบช่างเทคนิค เพื่อเป็นความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานบำรุงรักษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน
3. หน.ปท.2-2 ลงพื้นที่สังเกตการทำงานของช่างเทคนิค อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
4. Awareness การปฏิบัติงานของพนักงาน และช่าง BSA โดยหน่วยงาน ร.อ.รต.
5. ตรวจสอบ HV Indicator ให้ตรงกับสถานะจริงก่อนปฏิบัติงาน PM ML2 โดยทวนสอบการปฏิบัติงานจาก หน.ปท.2-2
6. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม I-รตด.-5300 การบำรุงรักษา Valve (HV)
7. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม I-รตด.-5600 การบำรุงรักษา Pressure Regulator (PCV)

ข้อเสนอแนะ :
1. ควรประเมินความเสี่ยง และมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2. Planner ควรมีการสุ่มตรวจสอบ และควบคุมวิธีการทำงานของทีมงาน

- ผจ.ปท.9 คุณณรงควุฒิ นุกุลประดิษฐ์ : (เอกสารแนบ 1)

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพใน Tool Permit

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพ ใน Tool Permit

ประเภทอุปกรณ์/ เครื่องมือ	ตัวอย่างชนิดอุปกรณ์/เครื่องมือ	เอกสารเบื้องต้นที่ต้องยื่นเพื่อขอ ตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้า	ปั๊ม, กล้องถ่ายรูป, วิทยุสื่อสาร, ปลั๊กไฟ, สว่านไฟฟ้า, เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, เครื่องเจียร, คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค, เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ เป็นต้น	- รูปถ่ายที่แสดงเครื่องมือ-อุปกรณ์ - ข้อมูลประกอบ อาทิ รุ่น, ยี่ห้อ เป็นต้น - วิธีการใช้งาน/ขั้นตอนการใช้งาน - กรณีเป็นรถยนต์, รถแบคโฮ หรือรถอื่นๆ ตามกฎหมาย ต้องแนบสำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ - กรณีเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่ต้องมีใบยืนยัน/ใบ cert/ ใบตรวจสอบสภาพตามรอบที่กฎหมายกำหนด ต้องแนบข้อมูลดังกล่าว เช่น gas detector, ปืนจันทน์, รถเข็น เป็นต้น - เอกสารอื่นๆ ที่ระบบ TSO Work Permit ในเมนู Tool Permit เช่น :
อุปกรณ์เครื่องกล (เครื่องย่นดัด, อุปกรณ์ใช้ลม หรือก๊าซ)	ชุดระบายอากาศ, เครื่องเจาะ, เครื่องเชื่อมแก๊ส, เครื่องตัดแก๊ส, ปีมลุมใช้	
เครื่องกลหนัก	รถแบคโฮ, รถขุดเจาะ, Vibro เป็นต้น	
ไฟฟ้าและเครื่องกล	เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น	
เครื่องวัดก๊าซ	Gas detector และอุปกรณ์การวัดค่าก๊าซอื่นๆ	
อุปกรณ์ความปลอดภัย	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ, เข็มขัดนิรภัย, Harness, อุปกรณ์ป้องกันการตก เป็นต้น	
รถยก	รถยก (Fork lift) เป็นต้น	
ปั้นจั่น	Hiab/ Overhead Crane เป็นต้น	
อุปกรณ์การยก	รถ/ไม่/ สลิง/Forklift เป็นต้น	
เครื่องจักร	รถกระเช้า / รถตอกเสาเข็ม เป็นต้น	

**หมายเหตุ อุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ หากมีแผนนำเข้าใช้งาน ขอให้ประสานงาน
ปตท.เจ้าของพื้นที่ / จป.พื้นที่ เพื่อพิจารณาการขอตรวจสอบสภาพเพิ่มเติม**

P-พทด.-0405 ระบบอนุญาตทำงาน
ขอขอบคุณข้อมูลดีจาก วท.วรสต.
TSO GO SAFE EP.8

1.2 Knowledge Sharing

- คุณฐิตินันท์ กันคำ: (เอกสารแนบ 2)

1.3 Off job

- คุณณัฐพล นพคุณ : (เอกสารแนบ 3)

- ผจ.ปท.9 มีบางกรณีที่มีสิ่งของวางใกล้กันแล้วเกิดปฏิกิริยามาแรงเคมี ขอให้พนักงานทุกคนช่วยสังเกต เวลาที่ขยับอันตราย เช่น ต่างทับทมกับ กลีเซอริน (Glycerin) ก็จะติดไฟ คัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง พิจารณาให้นำข้อมูล การทดลองทางเคมีง่ายๆ นำมานำเสนอในที่ประชุมในครั้งถัดไป

1.4 สื่อความ SPIRIT/ CG/ GRC

-เชิญชวนพนักงานลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กิจกรรม PTT Group CG Day 2024 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567



เปิดกว้าง รับมือกับ ทุกความเปลี่ยนแปลง | เชื่อมโยง ศึกษากิจการเติบโต ไปพร้อมกับโลกที่ยั่งยืน | โปร่งใส ในหลักการ เพื่ออนาคต ที่มั่นคงของกลุ่ม ปตท.

ptt GROUP CG DAY 2024

CG CITIZEN SUSTAINABILITY CONNECT

เปิดกว้าง · เชื่อมโยง · โปร่งใส

6 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00-12:15 น. ณ Synergy Hall, EnCo C ชั้น 6

Pre-Register และรับชมออนไลน์ได้ทาง www.PTTgroupCGday2024.com

ptt PTTEP GC Thailand IRPC GPSC OR

- แนวปฏิบัติ Work from Anywhere และการบันทึกเวลาเข้า-ออก การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



แนวปฏิบัติ
การ Work from Anywhere (WFA)
และ การบันทึกเวลา เข้า-ออก การปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 67 เป็นต้นไป

Work From Anywhere

ระดับ 14 ขึ้นไป : ไม่เกิน 1 วัน/สัปดาห์
ระดับ 13 ลงมา : ไม่เกิน 2 วัน/สัปดาห์

ร่วมเสริมสร้างค่านิยมองค์กรให้เข้มแข็ง

ด้วยการมาปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างน้อย 1 วัน/2 สัปดาห์
และไม่กำหนดวันที่ WFA ตามตัวในแต่ละสัปดาห์

บันทึกเวลาเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผ่าน Mobile Time Attendance Application
(ไม่ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ปตท.)
เพื่อยืนยันช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
ตามเวลาการทำงานปกติ คือ 8.00 – 17.00 น.

การบันทึกเวลา เข้า-ออก การปฏิบัติงาน

ให้พนักงานทุกระดับ
ไม่ต้องบันทึกเวลา เข้า – ออก
(ในวันที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.)

ยกเว้น ลักษณะงานที่ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
พิจารณาแล้วจำเป็นต้องบันทึกเวลา เข้า – ออก การปฏิบัติงาน
เช่น ลักษณะงาน Operation หรือ หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. เป็นต้น

การทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด และทำงานล่วงเวลาในวันหยุด
ทั้งกรณีปฏิบัติงานที่สำนักงาน หรือ พื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. หรือ
Work from Anywhere
ให้บันทึกเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน

-พนักงานสามารถวางแผนและขออนุมัติ การหยุดพักผ่อนประจำปี 2568 ในระบบ ESS ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป



ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

พนักงานสามารถเปิดดูโควตา
วันหยุดพักผ่อนประจำปี 2568
เพื่อเตรียมวางแผนการหยุดล่วงหน้า
ผ่านระบบ **ESS CLICK** ที่นี่

วันหยุดตามประเพณี ปี 2568 ตามเอกสารแนบ
(ระบบยังไม่รวมโควตาทายกมาของปี 2567)

PR-HR | HR Communication


The graphic features a green and blue background. In the top right corner, there are logos for PTT, Spirit, and OAG. The main text is in Thai, announcing that employees can now check their 2028 annual leave quota and plan their vacation in advance through the ESS CLICK system. It also mentions that the system does not yet include carryover leave from 2027. The bottom right corner shows illustrations of travel items: a smartphone displaying a map, a passport, a pair of sunglasses, and several airline tickets. A white airplane is flying in the sky in the background.

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน หรือคณะกรรมการ

2.1 ประเด็นจากการประชุมอื่น ๆ ที่ต้องการแจ้งเพื่อทราบหรือมีผลต่อคณะกรรมการ โดย ผจ.ปท.9

- ผจ.ปท.9

- KMDAY ปกต.3 2/2024 : ต้อนรับ Halloween ความรู้ของจริงไม่มีหลอก

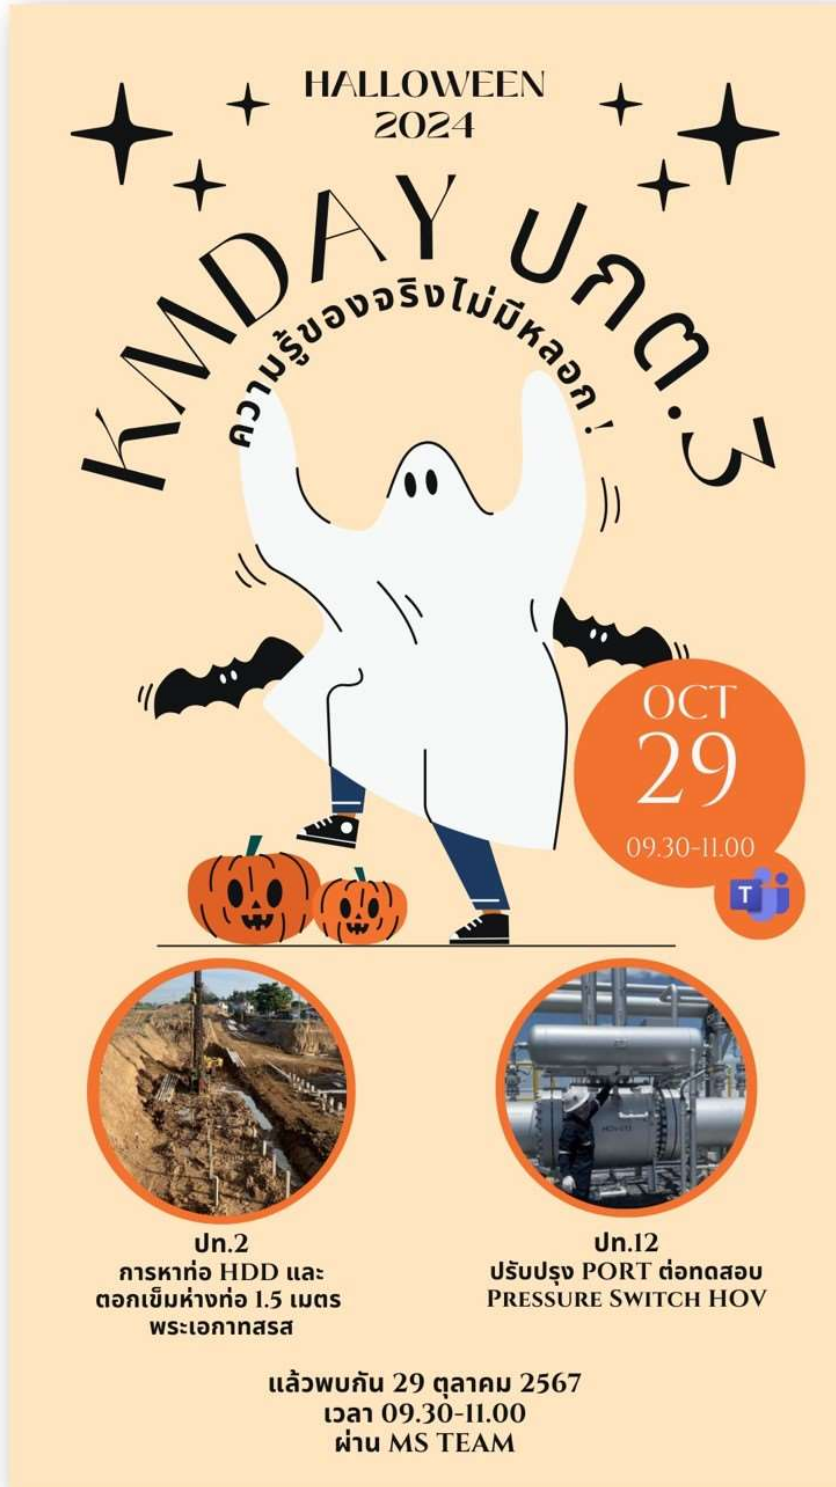

A Halloween-themed poster for KMDAY ปกต.3. The background is a light orange color. At the top, the text "HALLOWEEN 2024" is written in a black, serif font, flanked by several black stars. Below this, the word "KMDAY" is written in a large, black, serif font, with "ปกต.3" in a smaller, black, serif font to its right. A curved banner with the Thai text "ความรู้ของจริงไม่มีหลอก!" (Real knowledge is never a lie!) is positioned below "KMDAY". In the center, there is a white ghost figure with black eyes and a black mouth, wearing black shoes and holding two black bats. Below the ghost are two orange jack-o'-lanterns with black faces. To the right of the ghost, there is a large orange circle containing the text "OCT 29" in white, with "09.30-11.00" in smaller white text below it. A small blue and white logo is also present in the bottom right corner of the orange circle. Below the main illustration, there are two circular images. The left image shows a construction site with a large hole in the ground, and the right image shows a worker in a hard hat and safety gear working on a large piece of industrial equipment. Below each image is a caption in Thai. At the bottom of the poster, the text "แล้วพบกัน 29 ตุลาคม 2567" (See you on 29 October 2024) is written in black, followed by "เวลา 09.30-11.00" (Time 09.30-11.00) and "ผ่าน MS TEAM" (Via MS TEAM).

HALLOWEEN
2024

KMDAY ปกต.3

ความรู้ของจริงไม่มีหลอก!

OCT
29
09.30-11.00

ปก.2
การหาท่อ HDD และ
ตอกเข็มห่างท่อ 1.5 เมตร
พระเอกากสรา

ปก.12
ปรับปรุง PORT ต่อกทดสอบ
PRESSURE SWITCH HOV

แล้วพบกัน 29 ตุลาคม 2567
เวลา 09.30-11.00
ผ่าน MS TEAM

-จากผลสื่อความ แนวทางการบันทึกเวลาเข้า – ออกปฏิบัติงาน สาย Operation ทั้งหมดยังคงต้องลงเวลาปฏิบัติงานเหมือนเดิม และลงเวลาเข้า – ออกเวลาปฏิบัติงานล่วงหน้า กรณียกไปปฏิบัติงานภายนอกสามารถขออนุญาตปฏิบัติงาน เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

2. ลักษณะงานที่ไม่อยู่ในขอบเขตให้พนักงาน Work from Anywhere ได้ เป็นงานที่จำเป็นต้องมีพนักงานมาปฏิบัติงานที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. หรือเป็นงานที่หากพนักงานไม่มาปฏิบัติงานที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน หรือการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รายละเอียด ดังนี้ 2.1 งานที่มีลักษณะต้องทำติดต่อกันไปหรืองานที่ต้องทำตามเวลาที่ ปตท. กำหนด หากหยุดจะทำให้เกิดความเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานที่จำเป็นต้องจัดให้มีพนักงานปฏิบัติงานสลับเปลี่ยนกัน (งานกะ) 2.2 งานที่ต้องมีพนักงานปฏิบัติงานให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อในพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. ในเวลาทำการปกติของ ปตท. 2.3 งานที่มีความจำเป็น หรือกฎหมายกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. อาทิเช่น งานที่ต้องควบคุมเครื่องมือ เครื่องจักร หรือ งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 2.4 งานที่มีความเสี่ยง และจำเป็นต้องมีพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. เพื่อแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	
จัดทำครั้งที่ 2	หน้าที่ 1/4

2.5 งานที่ต้องติดต่อลูกค้าภายนอกสำนักงาน อาทิเช่น ผู้จัดการเขตการขาย เป็นต้น 2.6 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องมีพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. และไม่สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Anywhere ได้ หรืองานที่มีความเสี่ยงหากต้องไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการ ของ ปตท.
--

-ให้พนักงานลงทะเบียนใช้งาน ระบบยืนยันตัวตน Microsoft MFA ได้ตั้งแต่วันที่ -16 ธ.ค. 67

ประกาศ

ขอเชิญพนักงาน และ พนักงานสัญญาจ้าง (BSA) ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันตัวตน Microsoft MFA เพื่อยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของคุณและองค์กร

เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. - 16 ธ.ค. 67

3 ขั้นตอน การดำเนินการด้วยตนเองง่าย ๆ

- ดาวน์โหลดแอปฯ MS Authenticator**
iOS 15.0 ขึ้นไป | Android 8.0 ขึ้นไป
- ลงทะเบียน Microsoft MFA**
<https://mysignins.microsoft.com>
- ยืนยันตัวตนผ่านมือถือ**

ดูวิธีการลงทะเบียน Microsoft MFA และวิธีการใช้งานตามเอกสารแนบ

ระบบงานที่ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ MS Authenticator มีอะไรบ้าง

- ระบบงาน Microsoft 365*
- ระบบงาน VPN**

**** VPN กรณีใช้งานเครื่องส่วนตัวให้เลือก VPN Group 3.PTT-Outsource-2FA-Microsoft (สำหรับ พนักงาน ปก., Secondment, Contractor, External list: Outsource)**

หมายเหตุ : การยืนยันตัวตน VPN ผ่าน DUO
VPN Group: 1.PTT-Certificate, 2.PTT-2FA-DUO และ 4.External-Outsource-DUO
จะสิ้นสุดการใช้งานวันที่ 31 มกราคม 2568

การเปลี่ยนแปลงหลังจากลงทะเบียน Microsoft MFA

* เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะมีผลใช้งานได้ในวันทำการถัดไป เวลา 12:00 น. ทั้งนี้ Microsoft 365 จะมี Pop up ให้ใส่รหัสผ่านและยืนยันตัวตน (เหมือนขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่)

พบปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Onsite Support ตามจุดบริการ ดังนี้

No.	พื้นที่	จุดบริการ	ติดต่อ
1	สำนักงานใหญ่ HQ	ปตท. สนง. โถงอาคาร 1 ชั้น 1	02-537-2022 หรือ 12022
2	วังน้อย	ปตท.สนง. อาคาร CB ชั้น 3	035-248165-66
3	ชลบุรี	อาคารซ่อมบำรุงภาคกลาง (ชก.)	02-537-2000 ต่อ 35133-36
4	ระยอง	อาคารสุพรรณิการ์	038-676010-11
5	ภูมิภาค	โรงพยาบาลชุมชนชาติพนอม พื้นที่อื่นๆ	063-246-7703 (คุณกอสฟ) 02-140-3456

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ PTT Digital Contact Center | Ins. 02-140-3456 Email: servicedesk@pttdigital.com

-ให้พนักงานอบรมหลักสูตรภาคบังคับให้ครบถ้วน

NEW UPDATE

อัปเดตเนื้อหาหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างเชิงพาณิชย์

กรรมการจัดหาสินค้าและกรรมการตรวจรับสินค้าของสายงาน TSO ต้องผ่านการอบรม 3 หลักสูตรที่กำหนดภายใน 15 พ.ย. 67

เพื่อให้การจัดหาและบริหารสัญญาของสายงาน TSO เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้นักงนสายงาน TSO ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการจัดหาสินค้าหรือกรรมการตรวจรับสินค้าอบรมหลักสูตรที่กำหนดในระบบ PLLI ให้แล้วเสร็จ 3 หลักสูตร ตามลำดับดังนี้

- หลักสูตรหลักการและขั้นตอนการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ของ ปตท. (E-Learning) ID: CC-PL-0025
- หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ ID: CC-PL-0026
- หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับสินค้าเชิงพาณิชย์ ID: CC-PL-0028

หมายเหตุ ท่านต้องผ่านการอบรมหลักสูตร CC-PL-0025 ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถ Enroll หลักสูตร CC-PL-0026, CC-PL-0028 ได้

เนื่องจาก PLLI และ บจ.จกญ. มีการอัปเดตเพิ่มเนื้อหาใหม่ทั้ง 3 หลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดจัดหาและและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ.2566 จึงขอให้นักงนสายงาน TSO ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการจัดหาสินค้าหรือกรรมการตรวจรับสินค้าดำเนินการอบรมให้ครบถ้วน

Status ต้อง **Completed** และ Learning Progress ต้อง **100%**

Status: Completed

Learning Progress (Completed 5 out of 5 Items) 100%

-อัปเดตกรมธรรม์ประกันภัย 2567 / 2568 เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดทำ TOR ในแง่ของข้อกำหนดการประกันภัยให้จัดทำให้สอดคล้องกับวงเงินดังกล่าวด้วย

สรุปความคุ้มครองปัจจุบัน ปตท. ปีกรมธรรม์ 2567/2568 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) การประกันภัย Main Operation				
1.1 (1) โรงแยกก๊าซฯ / Platforms / ระบบท่อ				
ทรัพย์สินที่คุ้มครอง	ความคุ้มครอง	วงเงินคุ้มครอง		ความรับผิดส่วนแรกต่อครั้ง (Deductible: DD)
		ภัยทุกชนิด (All Risks)	ภัยน้ำท่วม (Flood)	
โรงงาน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ท่อทาง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแยกก๊าซฯ และระบบท่อส่งก๊าซฯ Spare Parts และสต็อก	คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินจากภัยทุกชนิดที่มีได้ระบุยกเว้นไว้ รวมถึงภัยธรรมชาติ (PD)	ทรัพย์สินบนบก		
		- โรงแยกก๊าซฯ ตามทุนประกันภัยรวมกันสูงสุด 1,075 MUSD (EML)	- ระยะเวลา 135 MUSD - ขนอม 25 MUSD	5 MUSD
		- ท่อบก 40 MUSD	- 2.5 MUSD	1 MUSD
		ทรัพย์สินในทะเล		
		- Platforms ตามทุนประกันภัยรวมกันสูงสุด 609 MUSD (EML)	-	1 MUSD
		- ท่อทะเล 90 MUSD	-	1 MUSD
	คุ้มครองความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก (การสูญเสียกำไรขั้นต้น) (BI)	บนบก 912 MUSD (EML)		60 วัน
		ในทะเล 691 MUSD (EML)		60 วัน
PD: Property Damage (ความเสียหายต่อทรัพย์สิน), BI: Business Interruption (ธุรกิจหยุดชะงัก - การสูญเสียกำไรขั้นต้น), EML: Estimated Maximum Loss (ประมาณการความเสียหายสูงสุด)				
1.1 (2) คลังน้ำมัน / ก๊าซฯ / อากาศยาน				
ทรัพย์สินที่คุ้มครอง	ความคุ้มครอง	วงเงินคุ้มครอง		ความรับผิดส่วนแรกต่อครั้ง (Deductible: DD)
		ภัยทุกชนิด (All Risks)	ภัยน้ำท่วม (Flood)	
ถังเก็บน้ำมันและก๊าซฯ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ท่อทาง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ Spare Parts และสต็อก	คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินจากภัยทุกชนิดที่มีได้ระบุยกเว้นไว้ รวมถึงภัยธรรมชาติ (PD)	สูงสุดตามทุนประกันภัย	5 MUSD	200,000 USD
	คุ้มครองความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก (การสูญเสียกำไรขั้นต้น) (BI)	ไม่มี (เนื่องจากแต่ละคลังสามารถทดแทนกันได้)		-
PD: Property Damage (ความเสียหายต่อทรัพย์สิน), BI: Business Interruption (ธุรกิจหยุดชะงัก - การสูญเสียกำไรขั้นต้น)				

-ให้พนักงานตอบแบบประเมิน PTT Learning Organization Maturity Assessment 2024

ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ร่วมทำแบบประเมิน

PTT Learning Organization Maturity Assessment 2024

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 67

ผลประเมินของท่านเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเป็น
Learning Organization อย่างยั่งยืน และการประเมิน
SE-AM หมวด Knowledge Management ของ สคร.
ประจำปี 2567

หมายเหตุ:
• กรุณาเชื่อมต่อกับ Network ของ ปตท. ขณะทำแบบประเมินฯ ทุกครั้ง
• แบบประเมินฯ ไม่รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ

วิธีการ log in

Login

Username
รหัสพนักงาน (Ex. 123456)

Password
รหัสผ่านเครื่อง

Login

เริ่มทำแบบประเมิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ทีมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาองค์กร Email : pttlo@pttplc.com

-การตรวจนับทรัพย์สินประจำปี 2567 ลงข้อมูลในระบบ AMS กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

2.2 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือกำหนดแนวทางร่วมกัน

-ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา

2.3 เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

-LMS เวอร์ชันใหม่

AVAILABLE
**21
OCT
2024**

**ptt
LMS**

Casual Learning
Micro Learning เรียน สั้น ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

In-house Program
หลักสูตร Classroom/Virtual ที่เปิดให้ลงเรียน

**LEARNING
MANAGEMENT
SYSTEM**

Online Learning
หลักสูตร Online Learning จากภายนอกองค์กร

PTT E-Learning
หลักสูตร E-learning ที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้ภายในองค์กร

Learning Rally
หลักสูตร Path การเรียนรู้จากกลุ่มหลักสูตรต่างๆ

PTT Playlists
การจัดกลุ่มหัวข้อการเรียนรู้แยกเป็นหมวดหมู่

Discover New Version of LMS

Let's Go >

-ประกาศ : ขอเชิญพนักงาน ปตท. และพนักงานสัญญาจ้าง (BSA) ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันตัวตน Microsoft MFA ได้
แล้ววันนี้ -16 ธ.ค. 67

ประกาศ

ขอเชิญพนักงาน และ พนักงานสัญญาจ้าง (BSA) ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันตัวตน Microsoft MFA เพื่อยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของคุณและองค์กร

เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. - 16 ธ.ค. 67

3 ขั้นตอน การดำเนินการด้วยตนเองง่ายๆ

- ดาวน์โหลดแอปฯ MS Authenticator**
iOS 15.0 ขึ้นไป | Android 8.0 ขึ้นไป
- ลงทะเบียน Microsoft MFA**
<https://mysignins.microsoft.com>
- ยืนยันตัวตนผ่านมือถือ**

ดูวิธีการลงทะเบียน Microsoft MFA และวิธีการใช้งานตามเอกสารแนบ

ระบบงานที่ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ MS Authenticator มีอะไรบ้าง

- ระบบงาน Microsoft 365*
- ระบบงาน VPN**

** VPN กรณีใช้งานเครื่องส่วนตัวให้เลือก VPN Group 3.PTT-Outsource-2FA-Microsoft (สำหรับ พนักงาน ปตท., Secondment, Contractor, External และ Outsource)

หมายเหตุ : การยืนยันตัวตน VPN ผ่าน DUO
VPN Group: 1.PTT-Certificate, 2.PTT-2FA-DUO และ 4.External-Outsource-DUO
จะสิ้นสุดการใช้งานวันที่ 31 มกราคม 2568

การเปลี่ยนแปลงหลังจากลงทะเบียน Microsoft MFA

* เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะมีผลใช้งานได้ในวันทำการถัดไป เวลา 12:00 น. ทั้งนี้ Microsoft 365 จะมี PopUp ให้ใส่รหัสผ่านและยืนยันตัวตน (เหมือนขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่)

17

มีผลใช้งานพร้อมกันทั้งองค์กร
ตั้งแต่วันที่ **17 ธ.ค. 67** เป็นต้นไป

พบปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Onsite Support ตามจุดบริการ ดังนี้

No.	พื้นที่	จุดบริการ	ติดต่อ
1	สำนักงานใหญ่ HQ	ปตท. สนง. โงนอาคาร 1 ชั้น 1	02-537-2022 หรือ 12022
2	วังน้อย	ปตท.สนง. อาคาร CB ชั้น 3	035-248165-66
3	ชลบุรี	อาคารซ่อมบำรุงภาคกลาง (ชท.)	02-537-2000 ต่อ 35133-36
4	ระยอง	อาคารสุพรรณิการ์	038-676010-11
5	ภูมิภาค	โรงพยาบาลชุมชนชาติฉนวน พื้นที่อื่นๆ	063-246-7703 (คุณกอล์ฟ) 02-140-3456

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ PTT Digital Contact Center | โทร. 02-140-3456 Email: servicedesk@pttdigital.com

-ขอเชิญผู้บริหารและพนักงานสายงาน ปตท. ร่วมงาน COOU Town Hall ประจำปี 2567

COOU TOWN HALL 2024

Reinforce Synergy to Build Robust Portfolio under Energy Transition

31 ต.ค. 2567

9:30 น. - 12:00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่ และทางออนไลน์ผ่าน

กำหนดการ

- 9:30 น. - 10:00 น. ลงทะเบียน
- 10:00 น. - 10:10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
- 10:10 น. - 10:40 น. วิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ Upstream โดย **คุณวุฒิศร สติฐิต ปตท.**
- 10:40 น. - 11:10 น. ทิศทางกลยุทธ์สายงานธุรกิจ Gas โดย **ม.ล.ปัทมาภรณ์ ทองใหญ่ รสท.**
ทิศทางกลยุทธ์สายงานวิศวกรรมโครงการ และการปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ โดย **คุณชาญศักดิ์ ชื่นชม รสท.**
- 11:10 น. - 11:40 น. ช่วงคำถาม-คำตอบ
- 11:40 น. - 12:00 น. แจกรางวัลผู้โชคดี และถ่ายภาพที่ระลึก

คุณชาญศักดิ์ ชื่นชม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
วิศวกรรมโครงการและการปฏิบัติการ
สู่ความเป็นเลิศ

คุณวุฒิศร สติฐิต
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

ม.ล.ปัทมาภรณ์ ทองใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

สินค้าของพรีเมียม

มีเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น

สแกนเพื่อลงทะเบียนและสั่งซื้อตามลิ้งค์หน้า

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม

-มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม QSEMC9 ครั้งที่ 9/2567

วาระที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงาน หรือ กิจกรรมการดำเนินงานตามระบบบริหารงาน QSHE

4.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย

-PTT QSHE Target 2567 // TSO QSHE Target



4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร ของหน่วยงานหรือในสายงาน (การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สอนงานและจัดทำบันทึกของพนักงานใหม่หรือย้ายงานในหน่วยงาน)

-ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

4.3 การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลหรืออาจจะมีผลต่อการบริหารดำเนินงานภายในหน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการ O&M ระบบท่อฯ หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน

- งานตัดแยกหรือถอนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสถานีบริการ NGV 11 สถานี

รายงานสถานะ: การตัดแยกหรือถอนท่อส่งก๊าซ สถานีบริการ NGV

รายชื่อสถานี	MR Code	เขต	ปีสถานี	ท่อภายใน	สถานะ	ท่อภายนอก	สถานะ	กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1 บมส. รังสิต (N_BS)	N_BS	9	ก.ย.-67	NGR	รอตัดแยกพร้อม รื้อภายนอก	NGR	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้ใบอนุญาตรื้อภายนอกแล้ว เตรียมเริ่มงาน	ด.ย.-68	
2 สถานีหัวหมาก (N_SW)	N_SW	1	พ.ย.-66	NGR	รอตัดแยกพร้อม รื้อภายนอก	NGR	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตรื้อ ภายนอก	ส.ค.-67	
3 สถานีหลักถนน สระบุรี (PM5) (N_SKK)	N_SKK	2	พ.ย.-66	NGR	รอตัดแยกพร้อม รื้อภายนอก	NGR	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเข้ารื้อถอน	ส.ค.-67	
4 เจริญวิธ (N_PRO)	N_PRO	9	ส.ค.-66	NGV	แล้วเสร็จ	NGR	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุญาต รื้อภายนอก	พ.ย.-68	อยู่ระหว่างคดีความ
5 พาณิชยเตอร์กั (N_PI)	N_PI	9	ส.ค.-66	NGV	แล้วเสร็จ	NGR	อยู่ระหว่างขออนุญาต รื้อภายนอก	พ.ย.-68	กำลังดำเนินการขออนุญาตรื้อส่งก๊าซ เดือน 30,000 บาท (ปรับเป็นค่าเช่า 68)
6 ยูนิเวนส์เซอร์วิส สาขา รังสิต (N_UNBR5)	N_UNBR5	9	ก.ย.-66	NGR	รอตัดแยกพร้อม รื้อภายนอก	NGR	อยู่ในขั้นตอนขออนุญาตโครงการรื้อ Road route กับจังหวัด โครงการรถไฟใต้ดิน (สัญญา 4.2)	พ.ย.-68	
7 เอกอัครราชทูต (N_EAKSW)	N_EAKSW	6	พ.ย.-66	NGV	แล้วเสร็จ	NGR	สำรวจออกแบบเบื้องต้นขออนุญาต รื้อภายนอก	ด.ย.-68	
8 เอส.วี.ไพเรทส์ สาขา บางนา-กม (N_SVP)	N_SVP	1	ส.ค.-66	NGV	แล้วเสร็จ	NGR	สำรวจออกแบบเบื้องต้นขออนุญาต รื้อภายนอก	ด.ย.-68	
9 อ.บี.เอส. (N_IP)	N_IP	9	พ.ค.-67	NGV	แล้วเสร็จ	NGR	อยู่ระหว่างขออนุญาต รื้อภายนอก	พ.ย.-68	
10 อ.บี.เอส. (N_PS)	N_PS	6	ก.ย.-67	TSQ/NGV	แล้วเสร็จ	TSQ/NGV	แล้วเสร็จ	ส.ค.-67	
11 รอยัล ไรด์ อีโคโนมิค (N_RGD)	N_RGD	9	พ.ค.-67	NGV	แล้วเสร็จ	NGR	สำรวจออกแบบเบื้องต้นขออนุญาต รื้อภายนอก	ส.ค.-68	
12 PMS เชียงราย (N_CRN)	N_CRN	9	พ.ค.-68	NGR	รอตัดแยกพร้อม รื้อภายนอก	NGR	สำรวจออกแบบเบื้องต้นขออนุญาต รื้อภายนอก	ด.ย.-69	
13 อ.บี.เอส. (2007) (N_PP)	N_PP	9	ส.ค.-69	NGR	รอตัดแยกพร้อม รื้อภายนอก	NGR	สำรวจออกแบบเบื้องต้นขออนุญาต รื้อภายนอก	ส.ค.-69	ต้องเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จก่อนหน้าสัญญา
14 บางกอกแอร์เวย์ (N_BKK)	N_BKK	9	พ.ค.-68	NGV	รอตัดแยกพร้อม รื้อภายนอก	NGR	สำรวจออกแบบเบื้องต้นขออนุญาต รื้อภายนอก	ส.ค.-68	
15 ยูนิเวนส์ เซอร์วิส สาขา (N_UNBRK)	N_UNBRK	9	พ.ค.-70	NGR	รอตัดแยกพร้อม รื้อภายนอก	NGR	สำรวจออกแบบเบื้องต้นขออนุญาต รื้อภายนอก	พ.ค.-70	ต้องเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จก่อนหน้าสัญญา
16 กิตติ เจริญวิธ (เอเจนซี) (N_TSN)	N_TSN	9	ส.ค.-68	เอเจนซี/NGV	รอตัดแยกพร้อม รื้อภายนอก	NGR	สำรวจออกแบบเบื้องต้นขออนุญาต รื้อภายนอก	ส.ค.-68	ต้องเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จก่อนหน้าสัญญา

- สายงาน ผกก. (NGV) มีแผนรื้อถอนทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง และจะส่งมอบคืนพื้นที่ สถานีบริการ NGV ปตท. บางกอกเอ็นจี

วี (N_BKK) หมดอายุสัญญาและหยุดบริการ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2568

- งานร้องขอจากบริษัท ไปโอแอล ที่ให้หน่วยงาน NGR เข้าพื้นที่วางบ่อวาล์วตัดแยกไปบริษัท SPC จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าว

และให้ปตท.รื้อย้ายบ่อวาล์วออกไป // อัปเดต ประสานงาน NGR เข้าสำรวจหน้างานเพื่อประเมินวิธีการแก้ไข

สรุปผล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SPI

รายละเอียดของโครงการ (Project Details)

ลำดับ (No.)	รายละเอียด (Details)	สถานะ (Status)
1	การขออนุญาต (Permit Application)	เสร็จ (Complete)
2	การขออนุญาต (Permit Application)	เสร็จ (Complete)
3	การขออนุญาต (Permit Application)	เสร็จ (Complete)

ข้อมูลเบื้องต้น (Basic Information)

ชื่อโครงการ (Project Name): ...
 ที่อยู่ (Address): ...
 วันที่ (Date): ...

ตารางข้อมูล (Data Table)

ลำดับ (No.)	รายละเอียด (Details)	สถานะ (Status)
1	การขออนุญาต (Permit Application)	เสร็จ (Complete)
2	การขออนุญาต (Permit Application)	เสร็จ (Complete)
3	การขออนุญาต (Permit Application)	เสร็จ (Complete)

โครงการอนุญาตให้เข้าตัดบด
 แต่ไม่ให้ปิดตัวใน M/R

Work Status : Complete

CFTM 2567 (1/2)

เพื่อแจ้งความคืบหน้า CFTM

2. ผลจากการปรับปรุงระบบเพื่อใส่ข้อมูลประจำตัว

วันที่	ผู้ทำ	ผู้รับ	ผู้ส่ง	สถานะ	รายละเอียด
25/12/2567	สมชาย ใจดี	สมใจ ใจดี	สมใจ ใจดี	สำเร็จ	ส่งเอกสารแจ้งการปรับปรุงระบบ CFTM 2567 (1/2) ให้ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

โดยระบบปฏิบัติการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดังนี้

```

    graph LR
      A[1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น] --> B[2. ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงระบบ]
      B --> C[3. ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในระบบ]
      C --> D[4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล]
  
```

* กรณีพบกรณีที่มีข้อผิดพลาด CFTM ขอแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยหากท่านใดพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งมาที่ Lesson learn นำมาเพื่อปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น (ความหมายตาม) เพื่อความเรียบร้อยสำหรับท่านอื่น ๆ ต่อไป

CFTM Summary Report

GSM : 2 เรื่อง

✓ แล้วเสร็จ 1 เรื่อง

➢ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง

NGR : 6 เรื่อง

✓ แล้วเสร็จ 4 เรื่อง

➢ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง

Work Status : On Plan
▶ กำหนดแล้วเสร็จ Dec 24

GSM Group									
ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	ชื่อผู้ทำ	ชื่อผู้รับ	วันที่	สถานะ	Comment	Please Update	Please Update	Please Update
9	รับแจ้งการปรับปรุงระบบ CFTM 2567 (1/2)	สมชาย ใจดี	สมใจ ใจดี	25/12/2567	สำเร็จ	ส่งเอกสารแจ้งการปรับปรุงระบบ CFTM 2567 (1/2) ให้ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงระบบ 3. ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในระบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงระบบ 3. ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในระบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงระบบ 3. ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในระบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
10	รับแจ้งการปรับปรุงระบบ CFTM 2567 (1/2)	สมชาย ใจดี	สมใจ ใจดี	25/12/2567	สำเร็จ	ส่งเอกสารแจ้งการปรับปรุงระบบ CFTM 2567 (1/2) ให้ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงระบบ 3. ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในระบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงระบบ 3. ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในระบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงระบบ 3. ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในระบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปท.9		แผนงานการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. ปี 2567						
หน่วย งาน	ข้อมูลจำนวน ทั้งหมดของ หน่วยงาน		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ปี2567					
	ตำบล	หมู่บ้าน	พบพบ ฐานข้อมูลชุมชน *พบพบโทรศัพท์มือถือ (ตามแผนฯ. - มิ.ย. 67)	การสื่อความผู้นำชุมชน ระดับหมู่บ้าน (ตามแผนฯ. - ค.ค. 67)	คู่มือประสานงานชุมชน ระดับตำบล (ตามแผนฯ. - ค.ค. 67)	การสื่อความกองช่าง(แห่ง) (ตามแผนฯ. - ค.ค. 67)	เผยแพร่SPOT สถานีวิทยุ(สถานี) (ตามแผนฯ. - ค.ค. 67)	เผยแพร่SPOT เสียงตามสาย(จุด) (ตามแผนฯ. - ค.ค. 67)
ปท.9	43	187	แล้วเสร็จ187หมู่บ้าน คิดเป็น100% จากเป้าหมาย 187 หมู่บ้าน	แล้วเสร็จ1 แห่ง คิดเป็น100% จากเป้าหมาย 1 แห่ง	-	แล้วเสร็จ21 แห่ง คิดเป็น100% จากเป้าหมาย 21 แห่ง	-	แล้วเสร็จ5 FB fanpage คิดเป็น3.33% จากเป้าหมาย 6 FB fanpage

 ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

(
ค
ว

ข้อสอบถาม/เรื่องแจ้งจากลูกค้า

-ผจ.ปท.9 ได้รับการประสานงานจาก PTTNGD นิคมฯลาดกระบัง มีข้อเสนอแนะจากชุมชนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับแนวท่อส่ง
ก๊าซไปยัง PPTC อยู่ 2 เรื่อง คือ

1.ขอให้ติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อเพิ่มเติมบริเวณช่วงต้นถนนเลียบคลองลำกอไผ่ตามไฟล์แนบ // ผจ.ปท.9 แจ้งประสานงานผ่าน
ผจ.ตฟ.ตสภ. ให้ไปดำเนินการต่อ

2.ขอให้มีการลงพื้นที่สื่อความกับชุมชนที่อยู่รอบแนวท่อฯในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับก๊าซ และการปฏิบัติของชุมชนเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน // ผจ.ปท.9 ส่งอีเมลล์สอบถามหน่วยงาน NGD ให้ตอบกลับว่าชุมชนไหนต้องการให้ลงพื้นที่สื่อความ

-ลูกค้า บริษัท Lixil ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบแนวท่อก๊าซของ ปตท.



LIXIL (Thailand) Public Company Limited
1/6 Moo 1, Phaholyothin Road Km 32, Khlong
Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani
12120,Thailand

T +66-2901-4455
F +66-2901-4411
www.lixil.co.th

วันที่ 10 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากท่านในการตรวจสอบแนวท่อก๊าซของปตท.


เรียน ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แผนผังแนวท่อก๊าซบริเวณที่ตรวจพบบ้านเรือนบริเวณแนวท่อก๊าซของปตท.
2) แผนผัง Google map แสดงภาพบ้านเรือนบนแนวท่อก๊าซของปตท.

ด้วยบริษัทลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1/6 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น ทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ที่อาศัย หรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับท่อก๊าซของปตท. ดังกล่าว บริษัทจึงขอความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากท่านในการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาดำเนินการใด ๆ ตามที่ท่านเห็นสมควร และเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมาย และหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2)

ทั้งนี้ บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ โปรดติดต่อ นายเฉลิมพล ร่มโพธิ์ชี ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โทร. 093-993-5654 อีเมลล์ Chalermphol.rumphochec@lixil.com ซึ่งเป็นผู้รับมอบหมายจากบริษัทในการนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



4.5 สรุปแผนและผลการตรวจประเมินระบบการจัดการ Internal/ External Audit และ สรุปผลการดำเนินงาน QSHE

4.5.1 กำหนดการ External Audit & Internal Audit 2567

- External audit

- ผล External audit ปท.9 ประจำปี 2567 ในระบบ iAudit ณ วันที่ 23 ต.ค. 67 OFI ที่พบ จำนวน 15 ข้อ

- ปท.9 อยู่ระหว่างการกรอกการแก้ไข/ป้องกัน = 3
- ปว. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการแก้ไข/ป้องกัน = 1
- ปว.พิจารณาปิดเรื่องในระบบแล้วเสร็จ = 11

CAR/OFI Status : 1.ส่งผลการแก้ไข (3)													
■ ปี : 2,024 (3)													
Ext_2567_OFI_10/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ JAROON KHUMNOI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการแก้ไขแล้วเสร็จ // บุษราคม				0
Ext_2567_OFI_14/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	10/31/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอติดตามการ cross check Equipment ในรอบการตรวจขึ้นทรัพย์สินประจำปี และนำผลการรายงานและบันทึกในการประชุมทบทวน // บุษราคม				0
Ext_2567_OFI_19/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอความละเอียดระบบหลักฐานการ Awareness QSHEMC9 // บุษราคม				0
 QSHEMC9_24-Apr-67 P18.pdf													
CAR/OFI Status : 2.ส่งการแก้ไขแล้ว (1)													
■ ปี : 2,024 (1)													
Ext_2567_OFI_9/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ JAROON KHUMNOI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	1. ตรวจพิจารณาขอปิดการแก้ไข โดยเพิ่มการติดตาม Gap Closing ตามคำใบ้ที่ประชุม รวมถึงระบุ วันที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 2. ขอหลักฐานการปิดผล CIPs 3. ขอหลักฐานการ patrolling ตรวจสอบ และนำประวัติอย่างใกล้ชิดที่กรณีที่มีงานก่อสร้างบริเวณแนวท่อหรือใกล้กับ test post 24/10/67 : ขอให้พิจารณาและจัดทำ Mitigation Plan และกำหนดแล้วเสร็จโดยเพิ่มใบปิด Gap Closing สำหรับกรณี Overdue // บุษราคม				0
CAR/OFI Status : 3.ปิดเรื่อง (11)													
■ ปี : 2,024 (11)													
Ext_2567_OFI_11/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA					0
Ext_2567_OFI_12/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA					0
Ext_2567_OFI_13/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/31/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการติดตามในที่ประชุมการทำงานที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการเลื่อนแผนการทำงาน // บุษราคม				0
Ext_2567_OFI_15/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA					0
Ext_2567_OFI_16/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	4/5/2024	4/5/2024	☐ SUPACHAI PONGKAEW	☐ BUSARAKAM CHAICHANA					0
Ext_2567_OFI_17/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	4/5/2024	4/5/2024	☐ SUPACHAI PONGKAEW	☐ BUSARAKAM CHAICHANA					0
Ext_2567_OFI_18/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	4/5/2024	4/5/2024	☐ SUPACHAI PONGKAEW	☐ BUSARAKAM CHAICHANA					0
Ext_2567_OFI_53/64	2,024	EA 1	1.QMS,2.OHSAS	3/29/2024	5/4/2024	5/4/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอติดตามผลการแก้ไข ป้องกัน // บุษราคม				0
Ext_2567_OFI_6/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/2/2024	5/2/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐาน MOM เดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ที่แสดงการติดตาม และปรับปรุง เติบโตปิดปิดทั้งหมดตามที่ อ.ลิขิต ระบบในควมไม่สอดคล้อง รวมถึงเอกสาร (ถ้ามี) // บุษราคม 1. ขอหลักฐานการติดตามสิ่งผิดปกติ CM 2. ขอหลักฐานการ Awareness // บุษราคม ขอหลักฐานการติดตามความคืบหน้าในการประชุมประจำสัปดาห์ประจำเดือน ของหน่วยงาน ปท.9 เนื่องจากหลักฐานที่ส่งมาเป็นการติดตามจากส่วนกลาง ทท. // บุษราคม				0
Ext_2567_OFI_7/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/2/2024	5/2/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA					0
Ext_2567_OFI_8/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/2/2024	5/2/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐาน MOM เดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ที่แสดงการรายงานและปฏิบัติงาน ในกรณีที่พบความผิดปกติ // บุษราคม 1. ขอหลักฐานการติดตามสิ่งผิดปกติ CM 2. ขอหลักฐานการ Awareness // บุษราคม				0

-Internal audit

- ผล Internal audit ปท.9 ประจำปี 2567 ในระบบ iAudit ณ วันที่ 23 ต.ค. 67 จำนวน OFI Internal audit รวม 7 ข้อ

- ปท.9 อยู่ระหว่างการกรอกรแก้ไข/ป้องกัน = 0
- ปว. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการแก้ไข/ป้องกัน = 0
- ปว.พิจารณาปิดเรื่องในระบบไปแล้วเสร็จ = 7

• CAR/OFI Status : 3.ปิดเรื่อง (7)

• 8 : 2,024 (7)

OFI_บท.9_1/2567_1/7	2,024	IA 1	1.QMS	2/22/2024	4/11/2024	4/11/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการขอ MOC // บุคลากร 13/3/67 ขอหลักฐานการป้องกัน // บุคลากร 26/3/67	0
OFI_บท.9_1/2567_2/7	2,024	IA 1	1.QMS,2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_บท.9_1/2567_3/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_บท.9_1/2567_4/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_บท.9_1/2567_5/7	2,024	IA 1	1.QMS,2.OHSAS	2/22/2024	4/11/2024	9/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอติดตามผล PM ML2 ของ SSV-001A ของสถานี N_CRN ในเดือน สิงหาคม 2567 // บุคลากร 14/3/67	0
OFI_บท.9_1/2567_6/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/30/2024	3/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_บท.9_1/2567_7/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	11/30/2024	11/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการป้องกัน // บุคลากร 26/3/67	0

// ผล.ปท.9 ให้บททวนแนวทางการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้ระบุในวิธีการแก้ไขป้องกันหรือไม่ เพิ่มหัวข้อในการประชุมแผนกหน่วยว่ามาตรการที่เราตั้งไว้ยังมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่

4.5.2 สรุปผลการดำเนินงาน QSHE ประจำเดือน กันยายน 2567 (เอกสารแนบ 4)

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE)

รายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำเดือนกันยายน 2567

1 Executive Summary

1.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายปี 2567

1.1.1 KPI ด้าน Gas Delivery Performance

● KPI ระดับ VP

KPI	ปกค.1	ปกค.2	ปกค.3	ปลด.	วรค.	บคค.	กคค.	บสค.	สทค.
Gas Delivered Performance (LS 100%)	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
Gas Delivery on Spec (Quality Rate) (LS 100%)	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
No. of Measurement Interruption* (LS 0 ครั้ง)	0	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A

* กรณี Rebilling สาเหตุซ้ำกับปีก่อนหน้า

● KPI ระดับ Division

KPI	Gas Delivered Performance (LS 100%)	Gas Delivery on Spec (Quality Rate) (LS 100%)	No. of Rebilling* (LS 0 ครั้ง)
บค.	100%	100%	N/A
ปท.1	N/A	N/A	0
ปท.2	N/A	N/A	0
ปท.3	N/A	N/A	0
ปท.4	100%	N/A	0
ปท.5	N/A	N/A	0
ปท.6	N/A	N/A	0
ปท.7	N/A	100%	0
ปท.8	N/A	N/A	0
ปท.9	N/A	N/A	0
ปท.10	N/A	N/A	0
ปท.11	N/A	N/A	0
ปท.12	N/A	N/A	0
ปค.	N/A	100%	0
ปว.	N/A	N/A	0
คค.	N/A	N/A	0
คป.	N/A	N/A	0
วอ.	N/A	N/A	0

* นับทุกเหตุการณ์ที่เกิด Rebilling เว้นแต่เหตุการณ์สุดิวสัย

หมายเหตุ :**1) นิยามของ KPI ด้าน Gas Delivery Performance**

Definition	นิยาม Gas delivered Performance
Gas Delivered Performance (Quantity)	ค่าเฉลี่ยในการรับส่งก๊าซในเชิงปริมาณตามการส่งมอบของลูกค้า Gas Delivered Performance = $\frac{\text{ปริมาณก๊าซส่งมอบ (ตัน)}}{\text{ปริมาณก๊าซที่สั่งซื้อ (ตัน)}} \times 100$ (ปริมาณก๊าซที่สั่งซื้อ 10 = ปริมาณก๊าซที่สั่งซื้อตามสัญญา (below))
Gas Delivery On Spec (Quality Rate)	ค่าเฉลี่ยในการรับส่งก๊าซในเชิงคุณภาพตามการส่งมอบของลูกค้า Gas Delivery On spec = $\frac{\text{ปริมาณก๊าซส่งมอบ (ตัน) ที่ตรงตาม Spec 1" (10)}}{\text{ปริมาณก๊าซส่งมอบ (ตัน) ทั้งหมด}} \times 100$ (ปริมาณก๊าซที่สั่งซื้อ 10 = ปริมาณก๊าซที่สั่งซื้อตามสัญญา (below))
No. of Measurement Interruption	การ Billing ถูกขัดจังหวะ Re-Billing // ปริมาณการขาดการ Re-Billing เมื่อการขาดการ Re-Billing เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก
Billing	การ Billing ถูกขัดจังหวะ Re-Billing // ปริมาณการขาดการ Re-Billing เมื่อการขาดการ Re-Billing เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
No. of Quality Abnormality	จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของกระบวนการส่งก๊าซ (เช่น Pressure, Temp., HV, WI เป็นต้น) หมายเหตุ: ปี 2566 จะนับเฉพาะการขาดการ Re-Billing โดยไม่รวมค่า KPI

2) เหตุการณ์ Rebilling ปี 2566

- ปท.1 : เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 กรณี Rebilling บริษัท พูจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด (FGT) เดือนมกราคม 2566 (ปร.บคต.-AC-QUA-009202023)
- ปท. : เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 กรณี Rebilling บริษัท ทาฮา สติล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSM2) เดือนกรกฎาคม 2566 (ปร.บคต.-AC-QUA-044162023)
- ปท.1 : เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 กรณี Rebilling ไมยเออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด (MAT) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ปร.บคต.-AC-QUA-062442023)

1.1.2 KPI ด้าน Reliability

● KPI ระดับ EVP และ VP

- ปท.2 : วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 กรณี HV Indicator ไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้หมุนวาล์วติดจากเปิด เป็น ปิด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าโรงระเพนเวอร์ โครงการ 3 (RJN3) Total Shutdown (ปท.2-2-AC-QUA-024962024) >>> **กระทบ KPI : L4**

KPI	สทค.	ปคต.1	ปคต.2	ปคต.3	ปคต.	วรค.	บคต.	กคต.	นคต.	สทค.
Transmission Pipeline Reliability (L5 100%)	100%	100%	100%	99.9999%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Distribution Pipeline Reliability (L5 100%)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
No. Of Station/Pipeline Interruption (Non-Customer Impact) (L5 0 ครั้ง)	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Property Damage (ท่อ Dead) (L5 0 ครั้ง)	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

● KPI ระดับ Division

- ปท.6 : วันที่ 16 มกราคม 2567 กรณี FOC (Underground) ขาดบริเวณแนวท่อ RC4450 KP50+290 สาเหตุจากงานขุดดินโดยเจ้าของที่ดิน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า (ม.ปท.6-1-AC-PER-001922024) >>> **ไม่กระทบ KPI (ผ่านการพิจารณา TSO Solution วันที่ 12 มิถุนายน 2567)**
- ปท.6 : วันที่ 28 มกราคม 2567 กรณี FOC (Underground) ขาดบริเวณช่วงแนวท่อราชบุรี-วังน้อย RC4100 KP94+833 ระหว่างสถานี RA6 - RA7 สาเหตุจากงานขุดร่องทำคันดินโดยที่ไม่แจ้ง ปทค. (ม.ปท.6-1-AC-PER-004662024) >>> **ไม่กระทบ KPI (ผ่านการพิจารณา TSO Solution วันที่ 12 มิถุนายน 2567)**
- ปท.11 : วันที่ 31 มกราคม 2567 กรณี FOC (Underground) ขาดระหว่าง สถานีก้าซซ AN6 และ AN7 RC6700 KP.107+300 สาเหตุจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังปักเสาไฟฟ้าโดยไม่แจ้งให้ทราบ (ม.ปท.11-1-AC-PER-003612024) >>> **ไม่กระทบ KPI (ผ่านการพิจารณา TSO Solution วันที่ 12 มิถุนายน 2567)**

- ปท.10 : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กรณี FOC (Underground) ขาดระหว่าง ขาดระหว่าง BV4.13 - BV4.14 RC4900 KP215+600 สาเหตุจากงานขุดบ่อดินสำหรับปรับพื้นที่ทางการเกษตร (ม.ปท.10-1-AC-PER-007282024) >> ไม่กระทบ KPI (ผ่านการพิจารณา TSO Solution วันที่ 12 มิถุนายน 2567)
- ปท.6 : วันที่ 21 มีนาคม 2567 กรณี FOC (Underground) ขาดบริเวณแนวท่อ RC4450 KP1+150 ระหว่างสถานี RAMXS - SB1 สาเหตุจากกรอบเบสโกลของโครงการวางท่อส่งก๊าซสายประธานเส้นที่ 5 เฟส 2 (นอก ROW) ดำเนินการโดยหน่วยงาน คทก.5 เกี่ยวติงขึ้นมาขาดชำรุด (ม.ปท.6-1-AC-PER-010202024) >> ไม่กระทบ KPI (ผ่านการพิจารณา TSO Solution วันที่ 12 มิถุนายน 2567)
- ยม. : วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.26 น. กรณี Generator 5020-G-002 Unit Shut Down เนื่องจาก Digital Output Module (DO) ของ 5030-F&G-002 Cabinet ที่งานติดปกติ (ยผ.ปลด.-AC-QUA-015702024)>> ไม่กระทบ KPI
- ปท.2 : วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. กรณี FOC (Underground) ในบ่อ Manhole บริเวณ RC0690 KP.55+042 ชำรุด จากการโดนบุคคลที่ 3 มาทำลาย (ปท.2-1-AC-SEC-021172024) >> ระหว่างพิจารณา KPI
- ปท.2 : วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 กรณี HV Indicator ไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้หมุนวาล์วติดจาก เปิด เป็น ปิด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าโกลนพะเยาเอร์ โครงการ 3 (RUN3) Total Shutdown (ปท.2-2-AC-QUA-024962024) >> กระทบ KPI : L1
- ปท.6 : วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 21.30 น. กรณี FOC (Underground) ขาด ที่แนวท่อ RC4450 KP24+970 บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ช่วงสถานี SB1-NB1 (ม.ปท.6-1-AC-SEC-031132024) >> ระหว่างพิจารณา KPI

[illegible]

2) Station สำคัญ สำหรับ KPI : No. of Station Interruption (Non-Customer Impact)

Update Station สำคัญตาม KPI : No. of Station Interruption (Non-Customer Impact)						
เขต	Compressor Station	Mixing Station	Regulating Station	Main Line Looping	Heater	Critical Main Line
Offshore	ERP PRP			-		
1			BV6 BCS BV9	BV6-BCS		
2			BV4.19 WK5 BV20	BV4.19 WK5-BV20		
3				-GDF4-STPMXS		BV1+BV2.1+BV3.1
ป.ฟ.	OCS4	GDF FFP-Header+STPMXS				GDFS
4		NPMR		-		
5	RCS	BVW10MXS		-		
6		RA6MXS		-		
7				-	Chana MR	
8	SCS	BVW1		-		
9			BV16	~AR-Looping (AR1-AR2-NRMR) ~BV16-Looping (WM4-BV16)		
10	KCS			-		
11	WCS	WNMXS	WNMXS	WNMXS		
12						


เกณฑ์การพิจารณาเลือกสถานีสำคัญ

- เป็นสถานีที่มีผลกระทบต่อ Capacity ของระบบส่งก๊าซ
- เป็นสถานีที่มีผลกระทบต่อค่าก๊าซ
- เป็นสถานีที่มีผลกระทบต่อระบบส่งก๊าซ
- เป็นสถานีที่มีผลต่อ Reliability

Remark: ชื่อ "Main Line Looping" ออก เนื่องจาก KPI : No. of Pipeline Interruption (Non-Customer Impact) ที่วัดประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นทุกเส้นท่ออยู่แล้ว

9.2 Toolbox Talks Campaign

- กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย : ผลการดำเนินงานกิจกรรม “Toolbox Talks Campaign” ข้อมูลเดือนกันยายน 2567 ตามกราฟ

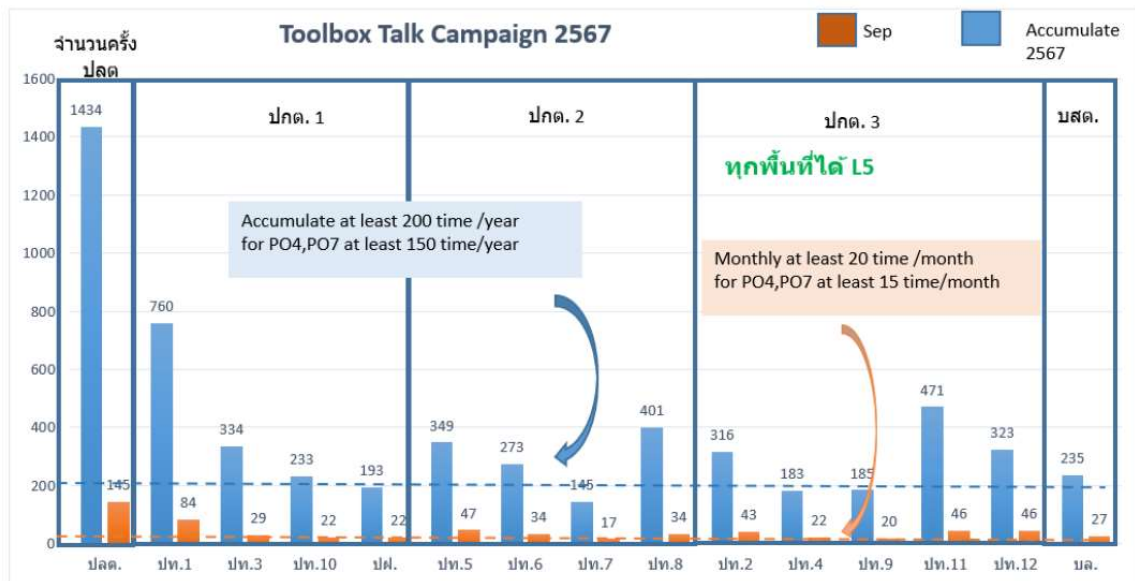

4.6 เอกสารควบคุมสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA)

-เอกสารประกาศใช้ทั้งหมด

Row Labels	Sum of จำนวนเอกสาร
F-แบบฟอร์ม	33
+ ปท.9 ปกต.3	1
+ ปท.9-2	1
+ ผ.ปท.9-1	7
+ ผ.ปท.9-3	24
I-วิธีปฏิบัติงาน	36
+ ปท.9 ปกต.3	5
+ ปท.9-2	22
+ ผ.ปท.9-3	9
S-เอกสารสนับสนุน	8
+ ปท.9 ปกต.3	6
+ ปท.9-2	2
Grand Total	77

-เอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA) ยกเลิกเอกสาร จำนวน 0 รายการ / เอกสารประกาศใช้ จำนวน 0 รายการ


- รายการทบทวนเอกสารประจำปี 2567 จำนวน 11 รายการ

รอดำเนินการ 1 รายการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 รายการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ / ยกเลิก 2 รายการ

ประเภทเอกสาร	รหัสเอกสาร	สถานะเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ระดับความรุนแรง (บังคับใช้)	หน่วยงานผู้จัดทำ	หน่วยงานเจ้าของ	ประเภทไปคลัง	วันที่ประกาศใช้	วันที่มีรอบทบทวน	ระยะเวลาทบทวน(ปี)	ผู้จัดทำ
F	F-ปท.9-1-0001	แล้วเสร็จ	ใบตรวจสอบรายการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ON SHORE PIG	ปท.9-1	ปท.9-1	TSO	2	10/07/2562	10/07/2567	5	นางสาวไฉฉวี มงคลประสิทธิ์
F	F-ปท.9-1-0002	ยกเลิก	PIG TRACKING CHECK SHEET	ปท.9-1	ปท.9-1	TSO	2	01/08/2562	01/08/2567	5	นางสาวไฉฉวี มงคลประสิทธิ์
F	F-ปท.9-1-0003	ยกเลิก	แผนฝึกซ้อมการประกอบ Cleaning PIG	ปท.9-1	ปท.9-1	TSO	2	01/08/2562	01/08/2567	5	นางสาวไฉฉวี มงคลประสิทธิ์
F	F-ปท.9-1-0009	แล้วเสร็จ	RUN PIG NRMRS-NR2 RC4470	ปท.9-1	ปท.9-1	TSO	2	01/08/2562	01/08/2567	5	นางสาวไฉฉวี มงคลประสิทธิ์
F	F-ปท.9-1-0010	แล้วเสร็จ	RUN PIG BIC RC47101	ปท.9-1	ปท.9-1	TSO	2	01/08/2562	01/08/2567	5	นางสาวไฉฉวี มงคลประสิทธิ์
F	F-ปท.9-3-0011	แล้วเสร็จ	บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาถังเก็บแก๊สและถังนำ ส่วนปฏิบัติงานระบบท่อเขต 9	ปท.9-3	ปท.9-3	TSO	3	21/07/2564	21/07/2567	3	นางสาวพชร พิชัยพัฒน์
F	F-ปท.9-3-0015	แล้วเสร็จ	บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาถังเก็บแก๊สและถังนำ ส่วนปฏิบัติงานระบบท่อเขต 9	ปท.9-3	ปท.9-3	TSO	1	27/07/2564	27/07/2567	3	นางสาวพชร พิชัยพัฒน์
F	F-ปท.9-3-0016	แล้วเสร็จ	แบบฟอร์มนำส่งขยะ	ปท.9-3	ปท.9-3	TSO	1	17/08/2564	17/08/2567	3	นางสาวพชร พิชัยพัฒน์
S	S-ปท.9 ปกต. 3-04-0001	แล้วเสร็จ	คู่มือสนับสนุนการดำเนินการตามแผนจัดการเหตุฉุกเฉินวิกฤตและการรักษาความปลอดภัยของเรือทางสุญญากาศ ส่วนปฏิบัติงานระบบท่อเขต 9	ปท.9 ปกต.3	ปท.9-3	TSO	6	20/11/2566	20/11/2567	1	น.ส.ทิพากร พงษ์ไพบูลย์
S	S-ปท.9 ปกต. 3-04-0002	แล้วเสร็จ	แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ส่วนปฏิบัติงานระบบท่อเขต 9	ปท.9 ปกต.3	ปท.9-3	TSO	5	27/11/2566	27/11/2567	1	น.ส.ทิพากร พงษ์ไพบูลย์
S	S-ปท.9 ปกต. 3-04-0003	รอดำเนินการ	Site Security Plan พื้นที่ความรับผิดชอบ ปท.9	ปท.9 ปกต.3	ปท.9-3	TSO	2	27/11/2566	27/11/2567	1	นางศุภชัย นิออนคำ


-เอกสารประกาศใช้สายงานระบบท่อฯ และเอกสารถึงรอบทบทวน กันยายน 2567 (Document Control Update)

- เอกสารเลयरอบทบทวนจำนวน 0 รายการ

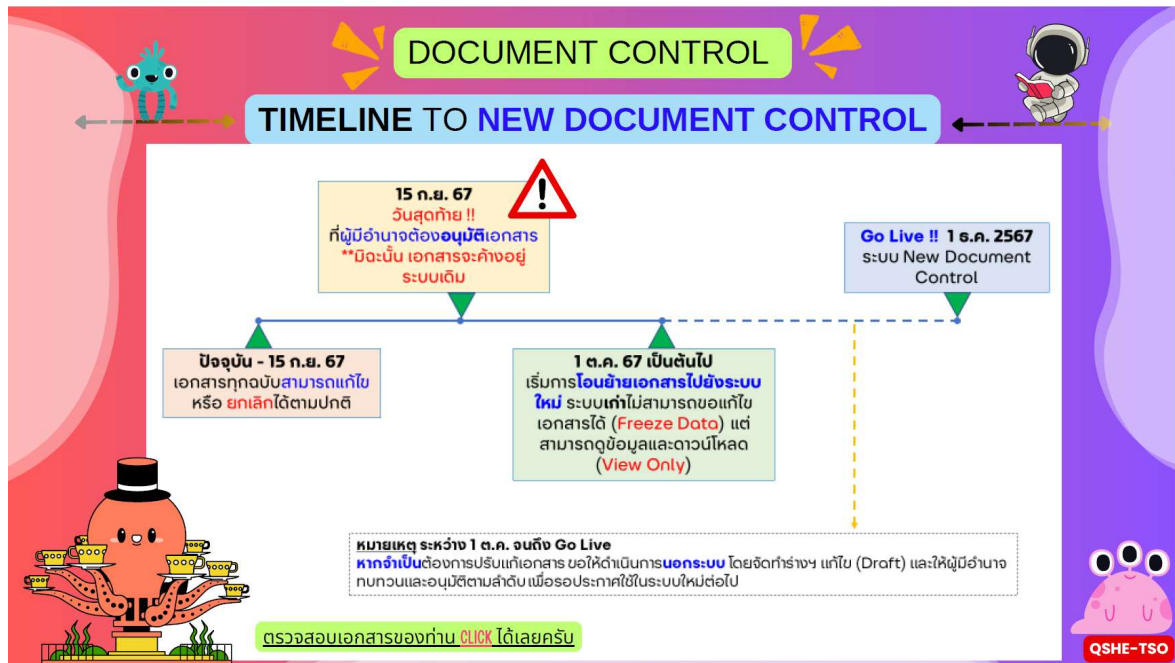

-เอกสารประกาศใช้ ปท.9 ในระบบ Document control ปัจจุบัน ไม่มีเอกสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

4.7 การติดตามระบบ Management of Change (MOC)

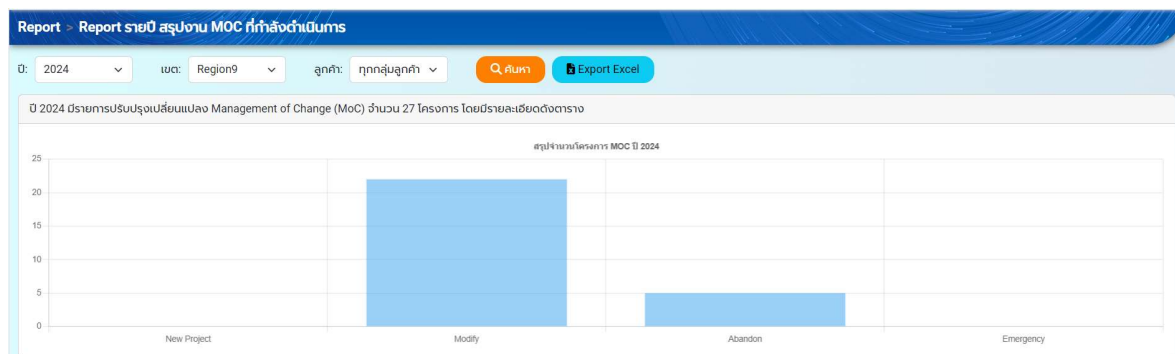

- MOC No. IN-047-2024 เปลี่ยนสถานะ Valve สถานี B_BIC, BIC, BIC_AUX, BIC2, BV17, BV18, G_NRMRS, GCRN, N_CRN, NNEG, WN3, WN4, BV16 ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรม **แล้วเสร็จ**

- MOC No. IN-075-2024 ขอปรับ Set Point โรงไฟฟ้า PPTC, ความดันก๊าซจาก WNMR to WN3 และขอปลด LBC/ELCB เพื่อสนับสนุนการรัน PIG เส้นท่อ RC06330102 10" WN3-PPTC **แล้วเสร็จ**

-- MOC No. IN-081-2024 ติดตั้ง DC-DC Converter และ Signal Isolator ที่ ELBC External Power Supply และ Analog Output Card สำหรับส่งสัญญาณ ให้ Data Logger จำนวน 51 สถานี **แล้วเสร็จ**

- MOC No. IN-125-2024 ขอบรับ Operating Pressure WK5 และที่ BV16 Run C ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ RC0670 18" WK5-BV20 **แล้วเสร็จ**

4.7.1 MOC (1 Steps) On Progress 3 งำน

[illegible]

4.7.2 MOC (3 Steps) On Progress 16

[illegible]

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

5.2 ความสอดคล้อง แนวโน้ม และประสิทธิผลของผลการดำเนินงานและเป้าหมาย หรือ KPI สำคัญของหน่วยงาน

- ติดตามรายงานของแต่ละแผนก/หน่วย ตามเอกสารแนบ 5-8

TSO Academy KPI

-KPI 2567

2024 TSO Academy

KPI Name	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	หน่วยงาน
5. Orientation and Refreshment (Offline & Online) NEW	60%	70%	80%	90%	100%	ทุกส่วน (ผจ.ส่วน และพนักงานทุกคน)

- อบรมพนักงานใหม่ (กลุ่มเป้าหมายเรียนแล้วเสร็จ 17-20 มี.ย.67)
- การเรียนรู้ e-Learning ของพนักงาน 5 เรื่อง/คน

No	เรื่อง	ระยะเวลา
1	✓ TSO-EN-Management of Change (MOC) updated 2024 (1:26:33)	Q1-Q2
2	✓ TSO-PW-Tender Evaluation (TE) (0:24:22)	(ม.ค.-มี.ย.)
3	TSO-EN-Concept of Life Cycle Costing (00:05:02)	Q3
4	TSO PW-การเบิก โอน จ่าย ผ่านระบบ i Warehouse (00:12:20)	(ส.ค.-ก.ย.)
5	TSO-EN-Reliability Felt Leadership Communication (02:19:11) กลุ่มเป้าหมายพนักงานที่ถือ KPI Reliability ท่านที่ได้ใบ Certificate ผ่านการอบรมแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำใน e-Learning ตามที่พส.และรค.แจ้งรายชื่อ TSO-GC-Difficult Day (00:04:12) หน่วยงานที่ยังไม่ครบ 5 เรื่อง	Q4 (ค.ค.)



TSO LEARNING & REFRESHMENT
e-Learning สำหรับรอบ 4 เดือน



MUST TRY TSO E-LEARNING PROGRAM
บทเรียนเฉพาะคน



Reliability Culture คือ 4 Dimensions PTT



Difficult Day คืออะไร?

E-Learning ไตรมาส 4 1 เรื่อง เรียนรู้แล้วเสร็จ 31 ต.ค. 2567





กลุ่มเป้าหมายให้พนักงาน ทรศ
ที่ถือ KPI Reliability ตามหน่วยงานดังนี้

บคต. (คป.)
วรด. (สก., สอ., สค.)
ปจต. (กพ., ขพ.)
ปคต.1 (ปท.1, ปท.3, ปท.10, ปท.)
ปคต.2 (ปท.2, ปท.4, ปท.9, ปท.11, ปท.12)
ปคต.3 (ปท.5, ปท.6, ปท.7, ปท.8)

GS-OP-3100 : เรียนจบ ท้าแบบทดสอบ Status ยังไม่ Complete 100%
เวลา 02:19:11
เมื่อท่านได้รับใบ Cert. ทาง mail โปรด Forward มาที่
koewkorn_s@pttplc.com และ porngpat.t@pttplc.com
เมื่อทำการ Verify ระบบจึงจะ Complete 100%
ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

กลุ่มเป้าหมายให้พนักงาน ทรศ
ที่ยังไม่ได้ถือ KPI Reliability ตามหน่วยงานดังนี้

บคต. (กท., บค., ปส.)
วรด. (วท., พค.)
ปจต. (สส.)
กคต. (บท., บส, พต.)
บสต. (จบ., จบ., บล., ปว.)
สคต.

GS-OP-3107 : เรียนจบ Complete 100%
เวลา 00:04:12

ข้อมูลผลการอบรม 2 หัวข้อนี้
ทาง PLLI จะส่งข้อมูล Update ทุกวันพุธ พส. จะดำเนินการรายงานต่อไป

ข้อมูลจาก LMS จะ Update ทุกวันพุธ ทางพต. จะนำมาสรุปให้ท่าน					Felt Leadership (ข้อมูลจาก OEMS ณ 11 Oct 24)		Difficult Day (ข้อมูลจาก LMS 18 Oct 24)	
CODE	EmailAddr	FULLNAMETH	DIV	DEPT	Require-F	Actual-F	Require-D	Actual-D

-ประชาสัมพันธ์_จบ6728_กรรมการจัดหาสินค้าและกรรมการตรวจรับสินค้าของสายงาน TSO ต้องผ่านการอบรม 3 หลักสูตรที่กำหนด ภายใน 15 พ.ย. 67

CC-PL-0025 หลักการและขั้นตอนการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ของ ปตท. (E-Learning)
 CC-PL-0026 การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์
 CC-PL-0028 การปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับสินค้าเชิงพาณิชย์

ติดตามสถานะการอบรมทั้ง 3 หลักสูตร ได้ที่ [BI_ติดตาม e-learning - Power BI](#)



อัปเดตเนื้อหาหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างเชิงพาณิชย์

กรรมการจัดหาสินค้าและกรรมการตรวจรับสินค้าของสายงาน TSO ต้องผ่านการอบรม 3 หลักสูตรที่กำหนดภายใน 15 พ.ย. 67

เพื่อให้การจัดหาและบริหารสัญญาของสายงาน TSO เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้พนักงานสายงาน TSO ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการจัดหาสินค้าหรือกรรมการตรวจรับสินค้าอบรมหลักสูตรที่กำหนดในระบบ PLLI ให้แล้วเสร็จ 3 หลักสูตร ตามลำดับดังนี้

- หลักสูตรหลักการและขั้นตอนการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ของ ปตท. (E-Learning) ID: CC-PL-0025
- หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ ID: CC-PL-0026
- หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับสินค้าเชิงพาณิชย์ ID: CC-PL-0028

หมายเหตุ ท่านต้องผ่านการอบรมหลักสูตร CC-PL-0025 ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถ Enroll หลักสูตร CC-PL-0026, CC-PL-0028 ได้

เนื่องจาก PLLI และ บจ.จปญ. มีการอัปเดตเพิ่มเนื้อหาใหม่ทั้ง 3 หลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดจัดหาและและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ.2566 จึงขอให้พนักงานสายงาน TSO ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการจัดหาสินค้าหรือกรรมการตรวจรับสินค้าดำเนินการอบรมให้ครบถ้วน

Status ต้อง **Completed** และ Learning Progress ต้อง **100%**

Status: Completed

Learning Progress (Completed 5 out of 5 items) 100%

5.3 ประเด็นสำคัญจากการ Internal Control ภายในหน่วยงาน

5.3.1 การดำเนินงานด้านความปลอดภัย

5.3.1.1 รายงาน Near Miss และอุบัติเหตุ (Accident)

อุบัติเหตุ (Accident) ตั้งแต่เดือนมกราคม 67 ไม่เกิด อุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

- รายงาน 5 เรื่อง // อยู่ระหว่างการทบทวนรายงาน 0 เรื่อง // ปิดแล้ว 4 เรื่อง // ยกเลิก 1 เรื่อง

ที่	เลขที่รายงาน	ชื่อเรื่อง	ระดับความรุนแรง	สถานะรายงาน	วันที่เกิดเหตุ	ผู้รายงาน		PDF
1.	พ.ปท.9-1-AC-SEC-026842024	ตรวจพบบุคคลพยายามโจรกรรมสายกรวดรั้วสถานี	AC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	25/07/2567	560245 - จรุง ชำน้อย	ดูรายละเอียด	PDF
2.	พ.ปท.9-1-AC-QUA-025212024	ตรวจพบ Defect จากการทดสอบท่อ RC0850 KP.52+485	AC เล็กน้อย	ยกเลิก	09/07/2567	560005 - พชร วัชรน้อย	ดูรายละเอียด	PDF
3.	พ.ปท.9-1-AC-PER-025302024	ตรวจพบ Defect จากการทดสอบท่อ RC0850 KP.52+485	AC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	09/07/2567	560005 - พชร วัชรน้อย	ดูรายละเอียด	PDF
4.	พ.ปท.9-1-AC-PER-005912024	Test post ชำรุด เนื่องจากถูกไฟไหม้ RC410903 KP.0+530	AC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	19/02/2567	560004 - จิรศักดิ์ ถาวร	ดูรายละเอียด	PDF
5.	พ.ปท.9-3-AC-PER-005172024	พบกระจกในศูนย์ ปท.9 แตก	AC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	14/02/2567	510039 - ทิพาพร พรพันธุ์ไพพลย์	ดูรายละเอียด	PDF

Near Miss

- รายงาน 3 เรื่อง // อยู่ระหว่างการทบทวนรายงาน 0 เรื่อง // ปิดแล้ว 3 เรื่อง

ที่	เลขที่รายงาน	ชื่อเรื่อง	ระดับความรุนแรง	สถานะรายงาน	วันที่เกิดเหตุ	ผู้รายงาน		PDF
1.	ปท.9-2-NM-QUA-024952024	ตรวจสอบพบค่า Gas composition ที่ FSC_2 ไม่ถูกต้อง	NM เล็กน้อย	ปิดรายงาน	25/06/2567	510094 - ณัฐพล นุ้ยหมัด	ดูรายละเอียด	PDF
2.	ปท.9-2-NM-QUA-018442024	Gas Turbine Meter ที่โรงไฟฟ้าคลองหลวง (KLU) ติดขัด 2 Runs	NM เล็กน้อย	ปิดรายงาน	20/05/2567	500008 - คลาภรณ์ ชันรัตน์	ดูรายละเอียด	PDF
3.	ปท.9-2-NM-QUA-016542024	พว Pressure ตกลง ที่ บ.BJC	NM เล็กน้อย	ปิดรายงาน	26/04/2567	560138 - จิรกร คำทองดี	ดูรายละเอียด	PDF

5.3.1.2 รายงานอุบัติเหตุรถยนต์

- ตั้งแต่เดือนมกราคม 67 มีอุบัติเหตุ 1 รายการ ปตท. เป็นฝ่ายผิด ทรัพย์สินเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท

ที่	เลขที่รายงาน	ชื่อเรื่อง	ระดับความรุนแรง	สถานะรายงาน	วันที่เกิดเหตุ	ผู้รายงาน		PDF
1.	พ.ปท.9-3-AC-TRN-027752024	ถูกเฉี่ยวชนจากรถเก๋งเบียด ภจ3145 (ปตท.เป็นฝ่ายถูก)	AC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	05/08/2567	540083 - ศุภชัย ป้องแก้ว	ดูรายละเอียด	PDF

- เมื่อวันที่ 5/8/67 เวลา 11.40 น. ได้นำรถทะเบียน 3ขพ3730 กลับจากปฏิบัติงาน ระหว่างเดินทางกลับศูนย์ฯ ปท.9 ถูกรถเก๋งหมายเลขทะเบียน ภจ3145 เฉี่ยวชนท้ายรถด้านขวา (ปตท. เป็นฝ่ายถูก) ตามเลขที่รับแจ้งใบเคลม 09027888

5.3.1.3 รายงานสภาพและการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Substandard)

****KPI ให้รายงาน >100% หรือ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องพร้อมปิดรายงาน** // ปท.9 มีพนักงานรวม 20 ท่าน**

-ปี 67 รายงาน 23 เรื่อง // ค้าง ปท.9 ทั้งหมด 2 เรื่อง // ค้าง QSHE 0 เรื่อง // ปิดแล้ว 21 เรื่อง

Count...	ID	Topic	Maintype	Event_Date	Status	RespondUnit	User
1	ผ.ปท.9-1-SS-039602024	ดินถมใน BV	4.Substd.	10/2/2024 12:00:00 AM	อยู่ระหว่างการแก้ไข/ป้องกัน	ผ.ปท.9-1	นายจักรกฤษณ์ นาม
1	ปท.9-2-SS-037462024	AC Transformer BV18 Fail ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในสถานีเกินกว่า Backup Time ของระบบไฟฟ้าสำรอง	4.Substd.	9/27/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายสุพัฒน์ พันธุ์ประภาส
1	ผ.ปท.9-1-SS-037672024	ต้นไม้โค่นล้มบริเวณสถานี WN5	4.Substd.	9/18/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายจรูญ นาม
1	ผ.ปท.9-1-SS-034782024	ป้ายคำเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติชำรุด	4.Substd.	9/9/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายธีรศักดิ์ การ
1	ผ.ปท.9-3-SS-035262024	ไม่พบจุดสำหรับถอดเครื่องในอาคารคลังพัสดุ	4.Substd.	9/1/2024 12:00:00 AM	รอตรวจรับผลการแก้ไข/ป้องกัน	ผ.ปท.9-3	น.ส.ทพากร พรหมบุรี โปษณ
1	ผ.ปท.9-1-SS-035142024	ถุงลม น.ART ในรถขนบวมขึ้นขาด	4.Substd.	8/28/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายชัยยศ เปรียบยอด
1	ผ.ปท.9-1-SS-034842024	ตรวจพบเจอป้ายเตือนแนวท่อก๊าซชำรุดและเสาป้ายเตือนเอียง	4.Substd.	8/8/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายพีรพงษ์ ศรีทอง
1	ปท.9-2-SS-026352024	Pressure Switch Low HOV ที่ WN3 แสดงค่าผิดปกติ	4.Substd.	7/16/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายถิรพล นพคุณ
1	ผ.ปท.9-3-SS-025262024	ชุดตรวจสอบท่อก๊าซ RC.0650 KP.52+485	4.Substd.	7/9/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายอนุพงษ์ นามเขียว
1	ปท.9-2-SS-	พบ Alarm Fire Alarm Panel Trouble ที่ AR2	4.Substd.	6/23/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายณณกาญ
1	ปท.9-2-SS-024862024	ฝาครอบปิดหม้อ RTU ไม่มี	4.Substd.	6/12/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายธีรกร คำทองดี
1	ผ.ปท.9-3-SS-026562024	ฐานอาคารสำนักงานมีการชำรุด	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-030282024	เพิ่มชั้นบันไดอีก 1 ชั้น ทางขึ้นเทอร์เรซข้างห้องสมุด	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-030342024	ตู้ดับเพลิงรอบศูนย์ชำรุด	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-030372024	เสาไฟแสงสว่างโคม บริเวณอาคารบ้านพัก	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-030392024	กระกาดังบริเวณถนนทางเข้าที่จอดรถยนต์	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-030402024	พื้นทรุด ทางเชื่อมที่จอดรถ-ครัวใหญ่	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-030562024	ผ่านระยะบานน้ำชำรุด ที่อาคารฝึกอบรม	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ปท.9-2-SS-019792024	กระแสไฟฟ้า AC. แรงดันมาเกิน 220 VAC.	4.Substd.	5/24/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายอานนท์ มะโนธรรม
1	ปท.9-2-SS-016582024	Fier Alarm Control Panel BV13 ชำรุด	4.Substd.	4/20/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายสมชาย พรหมลาย
1	ผ.ปท.9-1-SS-014482024	ป้ายเตือนแนวท่อเคียวหนืดเนื่องจากไฟไหม้หม้อ	4.Substd.	3/6/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายณณณัฐ เรือนแก้ว
1	ผ.ปท.9-1-SS-006722024	ตรวจพบการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต (ที่จอดรถโรงงาน BGAC)	4.Substd.	2/23/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายพชร วัชรชัย
1	ปท.9-2-SS-006372024	Display EVC ที่ TSO-MEATH_2 ไม่ชัดเจน	4.Substd.	2/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายถิรพล นาม


23

QSHE KPI (Div.: Operation)

KPI	หน่วยวัด	L1	L2	L3	L4	L5
3.9 Substandard	% รายงาน substandard / ไม่มีอุบัติเหตุ (Personal Safety, PSE และ Security) ที่เกิดจากการไม่รายงาน/แก้ไข SS	% รายงาน <80%	% รายงาน >=80 - 100%	% รายงาน =100%	% รายงาน >100% และปิดเรื่องครบถ้วน	ไม่มีอุบัติเหตุ (Personal Safety, PSE และ Security) ที่เกิดจากการไม่รายงาน/แก้ไข SS

5.3.1.4 ระบบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (Updated on 23/10/67 @0:00 am) รายงานตั้งแต่เดือน ม.ค.67

Wait Approve (เกิน 3 วัน) : 0 รายการ / Wait Closed (เกิน 3 วัน) : 3 รายการ

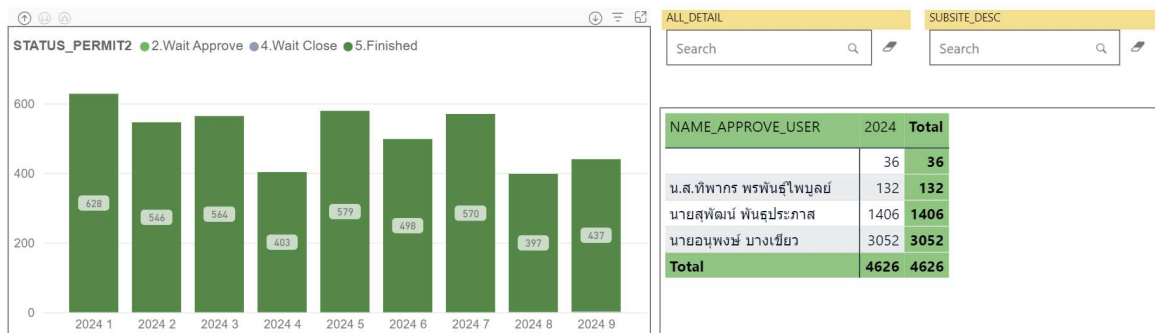

NAME_APPROVE_USER	2024	Total
น.ส.ทิพากร พรพันธุ์ไพบูลย์	36	36
นายสุวัฒน์ พันธุประสาท	132	132
นายอนุพงษ์ บางเขียว	1406	1406
	3052	3052
Total	4626	4626

C...	PERMIT_NO	SUBSITE_DESC	ALL_DETAIL	DATE_START	STATUS_PER...	NAME_IN...	NAME_CON...	NAME_APP...	NAME_CHEC...	STATUS_PERMIT1
1	24-HT-104191	BV GCRN	งานตัดหญ้าด้วย ปท. 9 ประจำปี 2567	14 Aug 24	4.Wait Close	ธีรโรจน์ คำข้า	นายธีระศักดิ์ การ	นายอนุพงษ์ บางเขียว		รอปิดงาน
1	24-EX-22383	BSPP2 : KP50+200 : DP#20	(DP#20) 1. Site clearing/fence installation,Sheet pile installation bracing installation ,pipe string welding (AUT)	27 Sep 24	4.Wait Close	จิตรวิทย์ แก้วสะอาด	นายบรรกษิทธิ์ ทัดนิยมกุล	นายอนุพงษ์ บางเขียว	นายจักรกฤษณ์ ษ์ม ป่า	รอปิดงาน
1	24-HT-108801	BSPP2 : KP50+200 : DP#20	(DP#20) 1. Site clearing/fence installation,Sheet pile installation bracing installation ,pipe string welding (AUT)	27 Sep 24	4.Wait Close	จิตรวิทย์ แก้วสะอาด	นายบรรกษิทธิ์ ทัดนิยมกุล	นายอนุพงษ์ บางเขียว	นายจักรกฤษณ์ ษ์ม ป่า	รอปิดงาน

5.3.1.5 ติดตามระบบ NCR

ระบบ NCR ปี 2567 // รายงาน 1 รายการ // ค้างปท.9 = 0 รายการ // QSHE = 0 รายการ // ปิดแล้ว 1 รายการ

ที่	เลขที่รายงาน	ชื่อเรื่อง	ระดับความรุนแรง	สถานะรายงาน	วันที่เกิดเหตุ	ผู้รายงาน	PDF
1.	บว.บสค.-NC-005282024	พบค่าน้ำทิ้งศูนย์ ปท.9 ค่า TDS เกินมาตรฐาน (ผลตรวจ 2/2566)	NC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	22/11/2566	570194 - อ้นกษนิษฐ์ สุขยั้ง	ดูรายละเอียด PDF


5.3.1.6 เรื่องชี้แจงอื่น ๆ ด้านความปลอดภัย

- รายละเอียดในรายงานประจำเดือนของ จป. (ถ้ามี)


5.3.2 การดำเนินงานด้านความเสี่ยง และ ผลการประเมินด้านความเสี่ยง

5.3.2.1 การประเมินความเสี่ยงในระบบ Activity Risk (ประเมินปี 68 แล้วเสร็จ) ปท.9-3 อยู่ระหว่างทบทวน
กรณีมีกิจกรรมในเขตรบบเพิ่มเติมให้พิจารณาประเมินเข้าระบบและจัดส่งให้ QSHE co. นำเสนอในที่ประชุมเพิ่มเติม

- Risk After Control

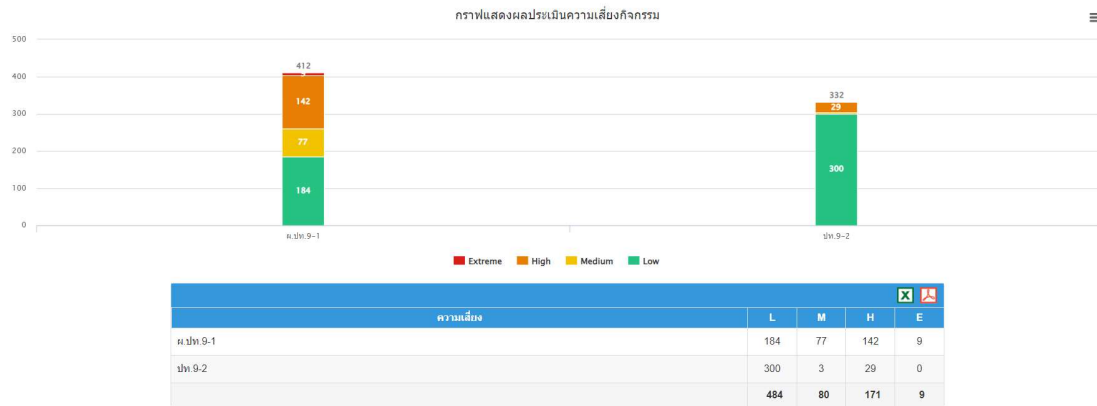

Risk After Mitigation

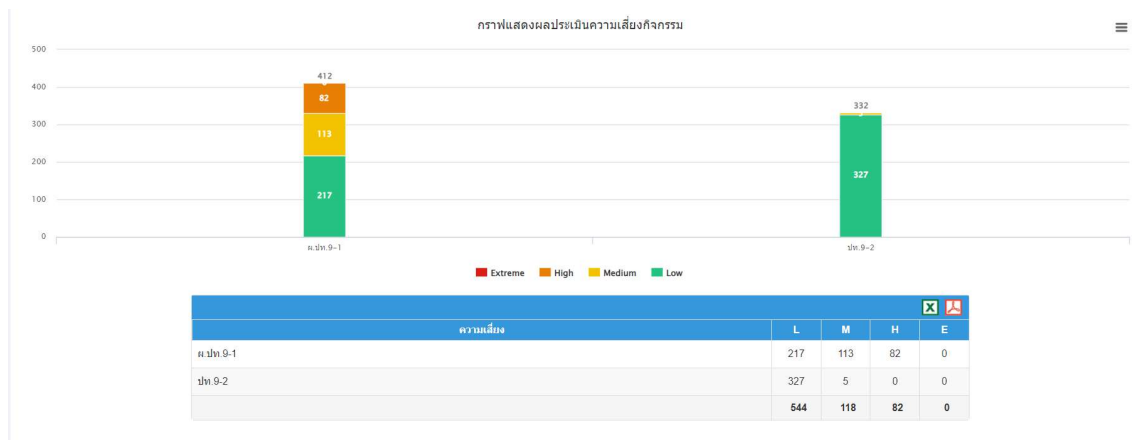

5.3.2.2 การประเมินความเสี่ยง Operation Risk Management (ORM) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบท่อ

- ประเมินสิ่งแวดลอมและประเมินความเสี่ยงกิจกรรม ปี 2568 เรียบร้อยแล้ว

No.	เลขที่ประเมิน	วันที่ประเมิน	จำนวน	รายการประเมิน	Rev	หน่วยงาน	ผู้ประเมิน	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ	สถานะ
1	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ม.ปท.9-1 68 rev 0	28/09/2567	102	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ม.ปท.9-1 68 rev 0	0	ม.ปท.9-1	นายวรุณ ชำนิมอ	นายอนุพงษ์ นางเขียว	นายธีรวัฒน์ สัมประเสริฐ	Completed
2	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ม.ปท.9-1 68 rev 0	28/09/2567	94	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ม.ปท.9-1 68 rev 0	0	ม.ปท.9-1	นายวรุณ ชำนิมอ	นายอนุพงษ์ นางเขียว	นายณรงค์วุฒิ บุกลประสิทธิ์	Completed

No.	เลขที่ประเมิน	วันที่ประเมิน	จำนวน	รายการประเมิน	Rev	หน่วยงาน	ผู้ประเมิน	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ	สถานะ
1	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ปท.9-2 68 rev 0	30/09/2567	44	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ปท.9-2 68 rev 0	0	ปท.9-2	นายสุทินภัท ก้นคำ	นายสุวัฒน์ วัชรประภาส	นายธีรวัฒน์ สัมประเสริฐ	Completed
2	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ปท.9-2 68 rev 0	30/09/2567	56	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ปท.9-2 68 rev 0	0	ปท.9-2	นายสุทินภัท ก้นคำ	นายสุวัฒน์ วัชรประภาส	นายณรงค์วุฒิ บุกลประสิทธิ์	Completed

No.	เลขที่ประเมิน	วันที่ประเมิน	จำนวน	รายการประเมิน	Rev	หน่วยงาน	ผู้ประเมิน	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ	สถานะ
1	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ม.ปท.9-3 67 rev 0	30/09/2567	64	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ม.ปท.9-3 67 rev 0	0	ม.ปท.9-3	นายศุภชัย ป้องแก้ว	น.ส.ทิพากร ทรรักษ์ไพบูลย์	นายณรงค์วุฒิ บุกลประสิทธิ์	Completed
1	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ม.ปท.9-3 67 rev 1	15/02/2567	72	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ม.ปท.9-3 67 rev 1	1	ม.ปท.9-3	นายศุภชัย ป้องแก้ว	น.ส.ทิพากร ทรรักษ์ไพบูลย์	นายณรงค์วุฒิ บุกลประสิทธิ์	Completed

5.2.2.4 การประเมินความเสี่ยง BIA ประเมินแล้วเสร็จวันที่ 03 พ.ค. 2567

Business Impact Analysis (BIA)

หน้าหลัก / แบบสอบถาม BIA

แบบสอบถาม BIA

Search:


Show entries

เลขที่อ้างอิง	ประจำปี	ชื่อแบบสอบถาม BIA	วันที่ส่งคำขอ	วันที่อนุมัติ	สถานะ	Action
ปท.9 ปกต.3_20240319_1632	2024	2024_BIA_TSO_Pipeline Disruption	19/03/2024	03/05/2024	อนุมัติ	กรอกแบบสอบถาม
ปท.9 ปกต.3_20240319_1606	2024	2024_BIA_TSO_Office Denied	19/03/2024	03/05/2024	อนุมัติ	กรอกแบบสอบถาม


5.3.3 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

5.3.3.1 สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพพนักงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

5.3.3.2 ผลประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

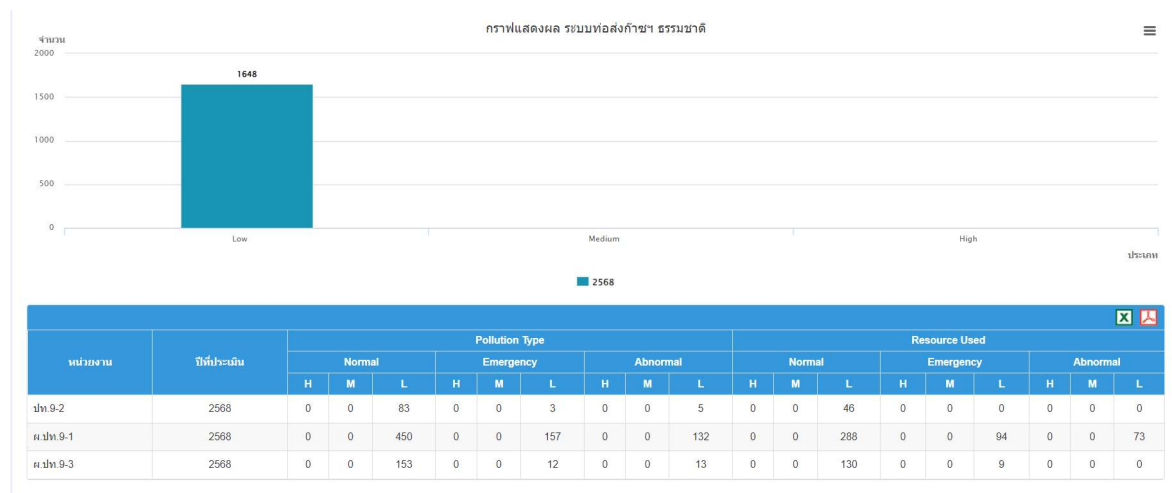

-ปริมาณขยะ

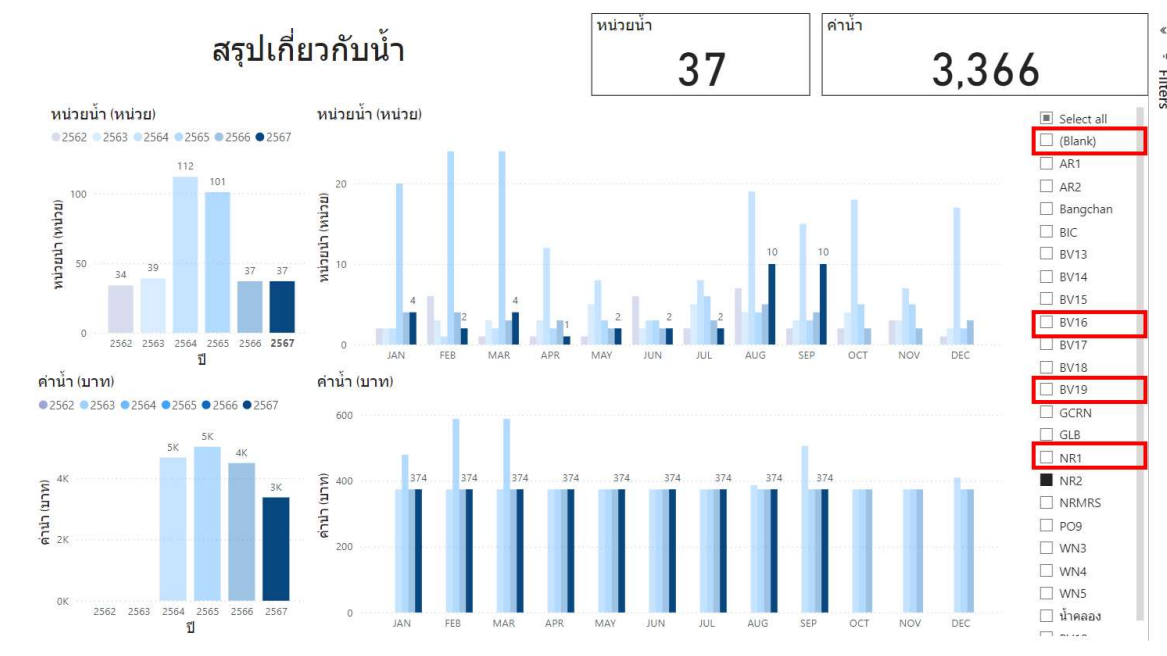

- 5.3.4 งานประชาสัมพันธ์/ มวลชนสัมพันธ์/ อนุรักษ์พลังงาน/ กิจกรรมอื่นๆ ตามระบบบริหารงาน QSHE
- ติดตามในรายงานประจำเดือน ผ.ปท.9-3 (ถ้ามี)
- 5.3.5 งานตามกฎหมาย งานทบทวนกฎหมาย, รายงาน, ใบอนุญาต และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามในรายงานประจำเดือน จป. (ถ้ามี)
- 5.3.6 งาน Productivity Improvement Circle (PIC)

Year : 2024

No.	Year	Dept.	Div.	PIC Project	Category	QTool	Target	Result	Unit
	2024		ปท.9 ปก		-- Select --	-- Select --			
1	2024	ปท.3	ปท.9 ปท.3	ลดหน่วยการใช้ไฟฟ้า BV AR1 ลง 10 % เทียบกับ ปี 2566	Others	TA	10.00	29.51	%
2	2024	ปท.3	ปท.9 ปท.3	เพิ่มประสิทธิภาพการ verify แนวท่อด้วยวิธี water jet	Time	Suggestion	48.00	0.00	ชม./ปี
3	2024	ปท.3	ปท.9 ปท.3	นำระบบ IFix เข้าใช้กับแผนกบริหารศูนย์ ปท.9-3	Others	Problem Solving	50.00	50.00	เปอร์เซ็นต์ CM เข้าระบบ

QSHE KPI (Div.: Operation)						
KPI	หน่วยวัด	L1	L2	L3	L4	L5
1. PIC	ผลลัพธ์ของ Productivity Improvement Circle Project (PIC Project)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน < 85%	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน ≥ 85%	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน 100%	L3 + รายงานในรอบ PIC ภายใน 30 ก.ย. 67	L4 + บรรลุตามเป้าหมายผลลัพธ์ PIC

5.3.7 ติดตามและทบทวนแผนงาน และ โครงการที่สำคัญ

5.3.7.1 หน่วยงาน ปท.9-1

- ผจ.ปท.9-1 รายงานแผนงาน (เอกสารแนบ 5)
- ผจ.ปท.9 ให้ประสานงาน ปท.11 เข้าไปดูงาน Demon เครื่องมือ CT Scan งาน Corrosion under pipe support ปรึกษา หน่วยงาน รท.วรด. สามารถใช้ตรวจวัดแทนการบำรุงรักษาวงรอบ 5 ปี ได้หรือไม่
- งาน PM CIP&DCVG นำมารายงานสรุปในที่ประชุม QSHEMC 9 ครั้งถัดไป

5.3.7.2 หน่วยงาน ปท.9-2

- ผจ.ปท.9-2 รายงานแผนงาน (เอกสารแนบ 6)

5.3.7.3 หน่วยงาน ปท.9-3

- ผจ.ปท.9-3 รายงานแผนงาน (เอกสารแนบ 7)

- จป./คุณฉันทันติ ปว. รายงานแผนงาน (เอกสารแนบ 8)

5.3.8 การติดตามระบบ TSO I-Audit 2567

- External audit

- ผล External audit ปท.9 ประจำปี 2567 ในระบบ iAudit ณ วันที่ 23 ต.ค. 67 OFI ที่พบ จำนวน 15 ข้อ

- ปท.9 อยู่ระหว่างการกรอกการแก้ไข/ป้องกัน = 4
- ปว. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการแก้ไข/ป้องกัน = 2
- ปว.พิจารณาปิดเรื่องในระบบไปแล้วเสร็จ = 9

CAR/OFI Status : 1. sansanการแก้ไข (4)												
ปี : 2,024 (4)												
Ext_2567_OFI_10/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ JAROON KHUMNOI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการแก้ไขแล้วเสร็จ // บุษราคม			0
Ext_2567_OFI_14/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	10/31/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอติดตามการ cross check Equipment ในรอบการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี และนำผลมารายงานและบันทึกในการประชุมหน่วยงาน // บุษราคม			0
Ext_2567_OFI_19/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอความอนุเคราะห์แผนกงาน Awareness QSEMC9 // บุษราคม			0
 QSEMC9_24-Apr-67 P18.pdf												
Ext_2567_OFI_9/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ JAROON KHUMNOI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	1. ควรพิจารณาเรื่องการแก้ไข โดยเพิ่มการติดตาม Gap Closing คงค้างในไตรมาส รวมถึงระบุ วันที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 2. ขอหลักฐานการวัดผล CIPs 3. ขอหลักฐานการ patrolling ตรวจสอบ และมีการร้องอย่างไร้ขีดกรณีที่มีงานก่อสร้างบริเวณแนวท่อหรือใกล้กับ test post			0
CAR/OFI Status : 2. sanการแก้ไขแล้ว (2)												
ปี : 2,024 (2)												
Ext_2567_OFI_6/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/2/2024	5/2/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐาน MOM เดือน เมษายน พฤษภาคม และมีรายงาน ที่แสดงการติดตาม และปรับปรุง เครื่องมือวัดสิ่งกีดขวางตามข้อ 1. สี่เหลี่ยม ระบุในความเป็นเอกสารลง รวมถึงเคลียร์ (ถ้ามี) // บุษราคม			0
1. ขอหลักฐานการติดตามสิ่งกีดขวาง CM 2. ขอหลักฐานการ Awareness // บุษราคม												
ขอหลักฐานการติดตามความคืบหน้าในการประชุมประจำปีตามประจำเดือน ของหน่วยงาน ปท.9 เนื่องจากหลักฐานที่ส่งมาเป็นการติดตามจากส่วนกลาง รท. // บุษราคม												
Ext_2567_OFI_8/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/2/2024	5/2/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐาน MOM เดือน เมษายน พฤษภาคม และมีรายงาน ที่แสดงการรายงานผลปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีความผิดปกติ // บุษราคม			0
1. ขอหลักฐานการติดตามสิ่งกีดขวาง CM 2. ขอหลักฐานการ Awareness // บุษราคม												
ขอหลักฐานการติดตามรายสัปดาห์ // บุษราคม												
CAR/OFI Status : 3. ปิดเรื่อง (9)												
ปี : 2,024 (9)												
Ext_2567_OFI_11/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA				0
Ext_2567_OFI_12/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA				0
Ext_2567_OFI_13/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/31/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการติดตามในที่ประชุมการทำงานที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการเลื่อนแผนการทำงาน // บุษราคม			0
Ext_2567_OFI_15/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/3/2024	5/3/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA				0
Ext_2567_OFI_16/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	4/5/2024	4/5/2024	☐ SUPACHAI PONGKAEW	☐ BUSARAKAM CHAICHANA				0
Ext_2567_OFI_17/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	4/5/2024	4/5/2024	☐ SUPACHAI PONGKAEW	☐ BUSARAKAM CHAICHANA				0
Ext_2567_OFI_18/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	4/5/2024	4/5/2024	☐ SUPACHAI PONGKAEW	☐ BUSARAKAM CHAICHANA				0
Ext_2567_OFI_53/64	2,024	EA 1	1.QMS.2.OHSAS	3/29/2024	5/4/2024	5/4/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอติดตามผลการแก้ไข ป้องกัน // บุษราคม			0
Ext_2567_OFI_7/64	2,024	EA 1	1.QMS	3/29/2024	5/2/2024	5/2/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ BUSARAKAM CHAICHANA				0

-Internal audit

- ผล Internal audit ปท.9 ประจำปี 2567 ในระบบ iAudit ณ วันที่ 23 ต.ค. 67 จำนวน OFI Internal audit รวม 7 ข้อ

- ปท.9 อยู่ระหว่างการกรอกรแก้ไข/ป้องกัน = 0
- ปว. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการแก้ไข/ป้องกัน = 0
- ปว.พิจารณาปิดเรื่องในระบบฯแล้วเสร็จ = 7

• CAR/OFI Status : 3.ปิดเรื่อง (7)

• 8 : 2,024 (7)

OFI_พท.9_1/2567_1/7	2,024	IA 1	1.QMS	2/22/2024	4/11/2024	4/11/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการขอ MOC // บุคลากร 13/3/67 ขอหลักฐานการป้องกัน // บุคลากร 26/3/67	0
OFI_พท.9_1/2567_2/7	2,024	IA 1	1.QMS.2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_พท.9_1/2567_3/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_พท.9_1/2567_4/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_พท.9_1/2567_5/7	2,024	IA 1	1.QMS.2.OHSAS	2/22/2024	4/11/2024	9/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอติดตามผล PM ML2 ของ SSV-001A ของสถานี N_CRN ใน เดือน สิงหาคม 2567 // บุคลากร 14/3/67	0
OFI_พท.9_1/2567_6/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/30/2024	3/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_พท.9_1/2567_7/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	11/30/2024	11/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการป้องกัน // บุคลากร 26/3/67	0

5.3.9 การติดตามการสอบเทียบอุปกรณ์ (Test Equipment)

5.3.9.1 แผนการสอบเทียบ ปท.9-1 จำนวน 6 รายการ

เลขที่	สถานะ	Equipment Name	Serial No	Manufacturer	Model	หมายเหตุ
RQTE-1439/67	Wait Receive	Gas Detector	00037335	MSA	Altair 5X iR	รายการคงค้างเดือน ต.ค.67
RQTE-1860/67	Wait Receive	Laser Methane mini	AB1710M017	CROWCON	SA3C32A	รายการคงค้างเดือน ต.ค.67
RQTE-1861/67	Wait Receive	Coating & Wall Thickness Gauge	RA10670	Elcometer	A456CFTS	รายการคงค้างเดือน ต.ค.67
RQTE-1862/67	Wait Receive	Handy Calibration	T1P8061	Yokogawa	CA71	รายการคงค้างเดือน ต.ค.67
RQTE-1863/67	Wait Receive	Process Meter	28330002	Fluke	789	รายการคงค้างเดือน ต.ค.67
RQTE-2049/67	Wait Receive	EMP Portable mercury monitor	15760579	NIC	EMP-2	รายการใหม่เดือน พ.ย.67

5.3.9.2 แผนการสอบเทียบ ปท.9-2 จำนวน 0 รายการ

- ไม่มี

5.3.9.3 แผนการสอบเทียบ ปท.9-3 จำนวน 0 รายการ

- ไม่มี

5.3.10 ทบทวนการใช้งานอุปกรณ์ใหม่

- ไม่มี

5.3.11 งานประจำ (Routine Work) เช่น งาน PM, CM, การปิด Work Order, ระบบ Inventory


สรุปภาพรวม งาน PM/CM ปท.9 ประจำเดือน กันยายน 2567



* เริ่ม Year , Month ตามวันที่คาดว่าจะเสร็จ PlanFinish (bscFinishDate)
 * Order_Activity = PURCHASING Order คือ Work order ที่มีคำว่า "ซื้อ" "จ้าง" "เบิก"
 = PMCM คือ นอกเหนือจากเงื่อนไขแรก

ORDER_ACTIV ITY	Planner Grp	1.Create	2.In process	3.1_Partia lFinish	3.Finish	Total
CM_Work	09E		11	77	53	141
	09O	1	5	48	31	85
	09P	9	20		37	66
PM_ML1			112	1129	3	1244
PM_ML2			23	273		296
PM_ML3			22	312		334
PM_Work			55	28	454	537
PMAAsset_Workord er			2		13	15
Purchase		1	16	1	45	63

ติดตามระบบ I-Connect

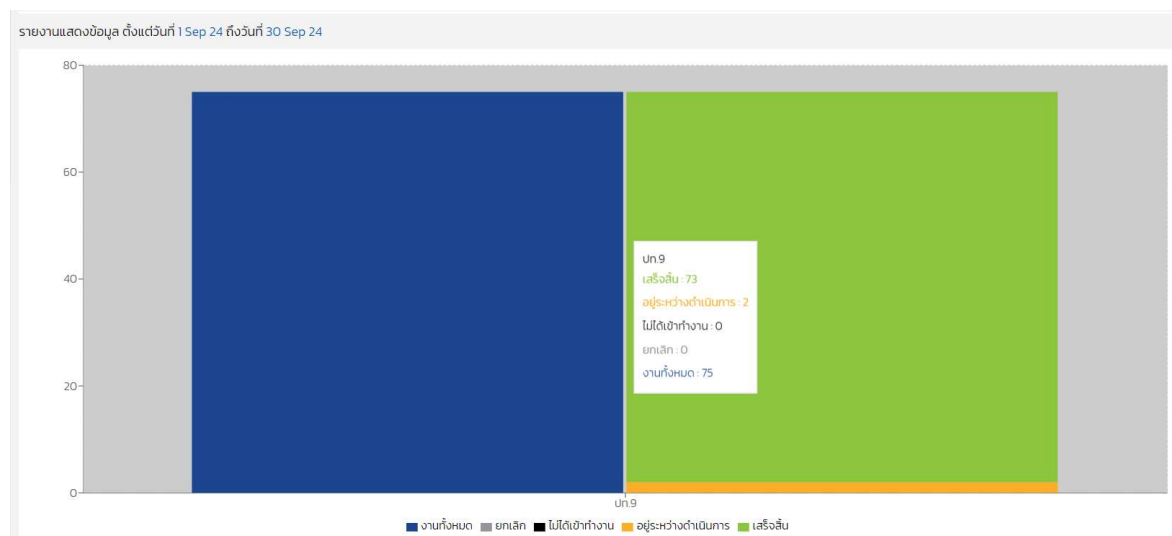

5.3.12 งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ 9)

5.3.12.1 รายงาน Procurement Plan

CAPEX

CAPEX

ชื่องาน	จำนวนงบประมาณ (บาท)	IO	จัดหา	ลงนามสัญญา	ส่งมอบ	PR	PO	หมายเหตุ
ปท.9-2 จัดซื้อพรมติดตั้ง Battery Charger BV13, BV14, BV15 และ WNS	2,000,000	301190034001	มี.ค.-24	เม.ย.-24	พ.ย.-24	1140014174	4140002102	
รวม	2,000,000							
ปท.9-2 GS210 DC Voltage/Current Source Model: GS10-7-F/MON/Q0	250,000	301190030002	ก.พ.-24	เม.ย.-24	ก.ย.-24	1140014100	3140015740	ส่งมอบแล้ว
ปท.9-2 จัดซื้อชุดเครื่องมือช่างที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 3 ชุด	195,000	301190030002	ก.พ.-24	เม.ย.-24	ก.ย.-24	1140014084	3140015771	ส่งมอบแล้ว
ปท.9-3 จัดซื้อชุดเครื่องมืองานไฟฟ้าอาคาร	40,000	301190030002	ม.ค.-24	ก.พ.-24	เม.ย.-24	1140014084	3140015771	ส่งมอบแล้ว
ปท.9-3 จัดซื้อชุดดับเพลิง 6 ชุด	600,000	301190030002	มี.ค.-24	เม.ย.-24	ส.ค.-24	1140014388	3140016000	
ปท.9-3 จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง 2 หัว	80,000	301190030002	ม.ค.-24	ก.พ.-24	เม.ย.-24	1140014260	3140015853	ส่งมอบแล้ว
ปท.9-3 จัดซื้อเครื่อง AED ประจำศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเซต 9	70,000	301190030002	ม.ค.-24	ก.พ.-24	เม.ย.-24	1140014028	3140015732	ส่งมอบแล้ว
ปท.9-3 จัดซื้อ Projector และ LEDTV ในห้องประชุม	277,000	301190030002	ก.พ.-24	มี.ค.-24	เม.ย.-24	1140014325	3140015904	ส่งมอบแล้ว
รวม	1,512,000							
ค่าใช้จ่ายทางหลวงท้องถิ่น ทล. ปทุมธานี	41,300	301190030701			ธ.ค.-24			
ค่าใช้จ่ายทางหลวงท้องถิ่น ทล. กรุงเทพมหานคร	92,300	301190030701			ธ.ค.-24			
ค่าใช้จ่ายทางหลวงท้องถิ่น ทล. สมุทรปราการ	308,200	301190030701			ธ.ค.-24			
ค่าใช้จ่ายทางหลวงท้องถิ่น ทล. อุดรธานี	7,100	301190030701			ธ.ค.-24			
ค่าใช้จ่ายทางพิเศษ RA8-RA9 ประมาณ 560 บาท และ ARI-AR2		301190030701			ธ.ค.-24			
รวม	448,900							

CAPEX เดือน ณ 24ค.ย.67	ทั้งหมด	แล้วเสร็จ	ช้ากว่าแผน
งานที่มีแผนจัดหา (เทียบกับออก PR)	8	8	0
งานที่มีแผนลงนามในสัญญา (เทียบกับออก PO)	8	8	0
งานที่ส่งมอบ	7	6	1

OPEX


OPEX

รายการ	IO	งบประมาณ	จัดหา	ลงนามสัญญา	ส่งมอบ	ผู้รับผิดชอบ	PR no	PO no	หมายเหตุ
ค่าเช่ารถยนต์สำหรับปฏิบัติงาน ปท.9-1 และ ปท.9-2 จำนวน 3 คัน เพื่อรองรับพื้นที่และทีมงานที่เพิ่มขึ้น	301190020000	1,050,000	พ.ย.-23	ธ.ค.-23	ธ.ค.-24	ปท.9-3	1140013728	4140002007	
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	301190035000	27,682,000	พ.ย.-23	ธ.ค.-23	ธ.ค.-24	ปท.9-3	คอสัญญา	คอสัญญา	
ค่าจ้างทำความสะอาด	301190035000	9,540,393	พ.ย.-23	ธ.ค.-23	ธ.ค.-24	ปท.9-3	1140013747	4140001953	
ปท.9-1 จัดจ้างเดิน Ground Patrolling 67	301190033009	2,200,000	มี.ค.-24	มี.ย.-24	ธ.ค.-24	ปท.9-1	1140014346	4140002111	
ปท.9-1 งานจ้างเดิน CIP/DCVG 67	301190033009	2,260,000	ก.พ.-24	เม.ย.-24	ก.ย.-24	ปท.9-1	1140014284	4140002112	
ปท.9-1 จัดจ้างปรับปรุง Pipe support BV16	301190033009	4,000,000	เม.ย.-24	มี.ย.-24	พ.ย.-24	ปท.9-1	1190047768	3140016093	
ปท.9-1 งานจัดจ้างชุดตรวจสอบท่อ RC0630 KP47+813 Short casing	301190033009	5,900,000	มี.ย.-24	ก.ย.-24	มี.ค.-25	ปท.9-1	1190047861		
ปท.9-1 จัดจ้างแก้ไขบ่ออ่าว WTF2 รั่วซึม	301190033009	2,000,000	มี.ย.-24	ก.ค.-24	ค.ค.-24	ปท.9-1	1190047943	3140016122	
ปท.9-1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุง test post RC 4470	301190033009	2,000,000	พ.ค.-24	ก.ย.-24	ธ.ค.-24	ปท.9-1	1190047964		
ปท.9-2 งานเปลี่ยน PCV สำหรับเปลี่ยนที่โรงงานลูกค้าอุตสาหกรรม CPB2	301190033009	500,000	ม.ค.-24	เม.ย.-24	ก.ย.-24	ปท.9-2	1140014096	3140015795	
9-2: GSM จัดซื้อพรมติดตั้ง Battery BIC, GCRN, DCAP, NB, G_NRMRS, N_MTR_1, N_NSG	301190033009	2,670,000	ก.พ.-24	เม.ย.-24	พ.ย.-24	ปท.9-2	1140014174	4140002102	
ปท.9-1 จัดจ้างก่อสร้างป้องกันแนวส่งไฟฟ้าจากโครงการขยายถนนปท.3004	301190035000	4,258,000	ส.ค.-23	ค.ค.-23	พ.ย.-24	ปท.9-1	1140013606	4140001926	

OPEX ณ 24ค.ย.67	ทั้งหมด	แล้วเสร็จ	ช้ากว่าแผน
งานที่มีแผนจัดหา (เทียบกับออก PR)	12	12	0
งานที่มีแผนลงนามในสัญญา (เทียบกับออก PO)	12	10	2
งานที่ส่งมอบ	0	0	0

5.3.12.2 รายงานการใช้งบประมาณ

Overview budget ปท.9 : 2024

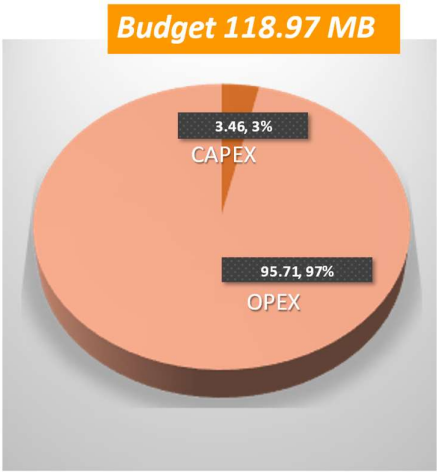

CAPEX


Request Cost Center	ชื่อ Request Cost Center	IO	ชื่อ IO	จำนวนงบประมาณ (บาท) 2024
30119003	ปท.9	301190034001	AM-ปท.9 ปทด.3	21,320,000
30119003	ปท.9	301190030002	AA-ปท.9 ปทด.3 อุปกรณ์-เครื่องจักร	1,490,765.05
30119003	ปท.9	301190030701	AL-ค่าใช้จ่ายทางหลวงปท.9	448,900
รวม				23,259,665.05

OPEX

Request Cost Center	ชื่อ Request Cost Center	IO	ชื่อ IO	จำนวนงบประมาณ (บาท) 2024
30119003	ปท.9	301190031000	UTI-ปท.9 ปทด.3	7,256,958.05
30119003	ปท.9	301190032000	G&A-ปท.9 ปทด.3	4,456,893
30119003	ปท.9	30119003 5002	SUB-ปท.9 ปทด.3	20,422,000
30119003	ปท.9	301190035004	ONE-ค่าเบี้ยไม่ให้บริการทอฯ	14,258,000
30119003	ปท.9	301190033091	PM-Proact Region9	30,055,225
30119003	ปท.9	301190033092	PM-React Region9	19,265,173.95
รวม				95,714,280

การใช้งบประมาณ ปท.9 : 2024

Update 24Oct24

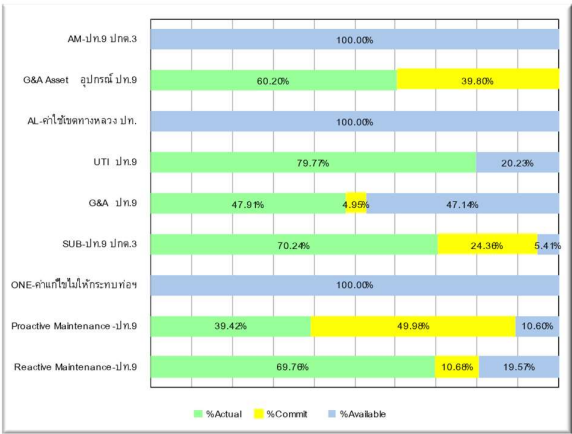


		Budget	Actual	Commit	Assigned	Available
CAPEX		23,259,665	897,465	593,500	1,490,765	21,768,900
301190034001	AM-ปท.9 ปทด.3	21,320,000			-	21,320,000
301190030002	G&A Asset อุปกรณ์ ปท.9	1,490,765	897,465	593,500	1,490,765	-
301190030701	AL-ค่าใช้จ่ายทางหลวงปท.	448,900			-	448,900
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากนี้ OPEX		46,595,851	22,268,112	5,195,000	27,463,112	18,950,739
301190031000	UTI ปท.9	7,256,958	5,789,230		5,789,230	1,467,728
301190032000	G&A ปท.9	4,456,893	2,135,382	220,500	2,355,882	2,101,011
301190033002	SUB-ปท.9 ปทด.3	20,422,000	14,343,500	4,974,500	19,318,000	1,104,000
301190035004	ONE-ค่าเบี้ยไม่ให้บริการทอฯ	14,258,000			-	14,258,000
งบประมาณอื่นที่มีอยู่ OPEX Commit		49,528,599	25,286,647	17,078,781	42,365,428	6,954,971
301190033091	Proactive Maintenance-ปท.9	30,055,225	11,846,133	15,021,426	26,869,560	3,185,665
301190033092	Reactive Maintenance-ปท.9	19,265,174	13,438,514	2,057,354	15,495,868	3,769,306
Total		118,875,915	48,452,224	22,867,081	78,519,595	47,654,610

ระหว่างโอนงบ


- PM > ปท.4 จำนวน


0.65 MB

การใช้งบประมาณ CAPEX : 2024

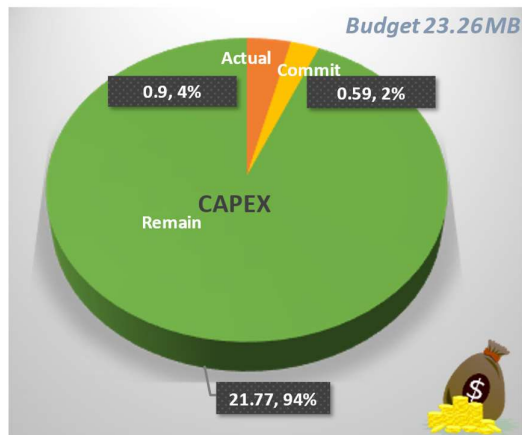

การใช้งบประมาณ OPEX : 2024

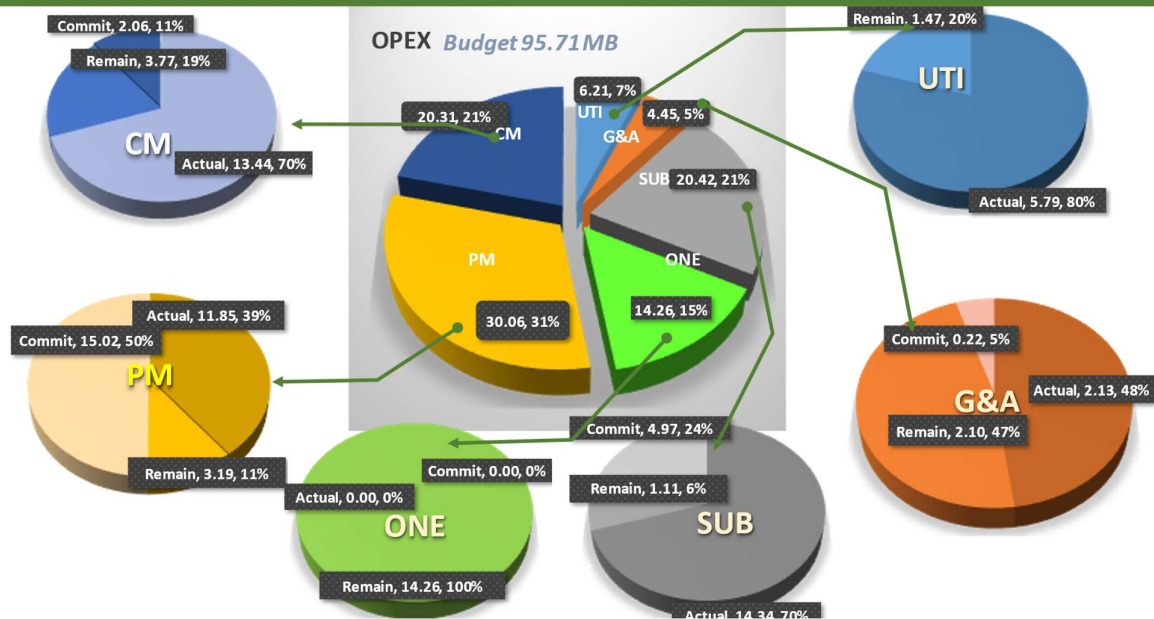

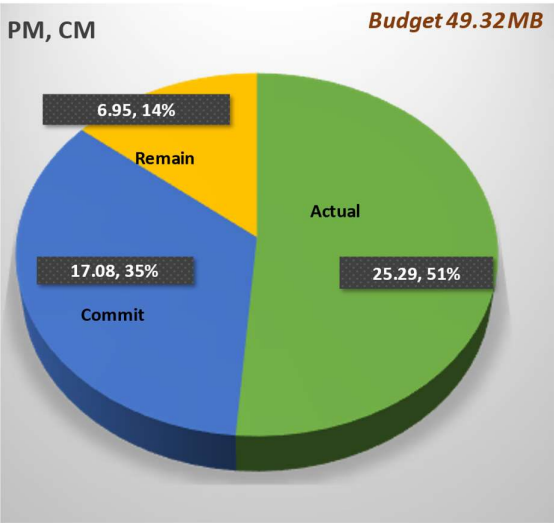

เลิกประชุม : เวลา 12.00 น.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม	ผู้อนุมัติรายงานการประชุม
(ผู้ประสานงาน QSHE)	(ผจ.ปท.9)
วันที่ 24 ตุลาคม 2567	วันที่ 24 ตุลาคม 2567

รายงานการประชุมระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปท.9 (QSHMC 9)

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ครั้งที่ 9/2567

วันที่ 24 กันยายน 2567

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช1 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

.....


ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่ง	สถานะการประชุม	
				เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
1				/	
2				/	
3				/	
4				/	
5				/	
6				/	
7				/	
8				/	
9				/	
10				/	
11				/	
12				/	
13				/	
14				/	
15				/	
16				/	
17				/	
18				/	
19				/	
20				/	

เริ่มประชุม 09.00 น.

วาระที่ 1 QSHE Moment

1.1 Safety talk & Lesson Learned



LI

1.2

1.3

ได้

1.4 สื่อความ SPIRIT/ CG/ GRC

-การปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

**การปรับเพิ่มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว**

- NEW** **อายุบุตร**
ขยายอายุบุตรที่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล
จาก 20 ปี เป็น 23 ปี
- NEW** **ค่าห้องและค่าอาหาร สำหรับผู้ป่วยใน**
ปรับจากเดิมเบิกได้ไม่เกิน 3,000 บาท
เป็น 4,000 บาทต่อวัน
- NEW** **ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต**
สำหรับพนักงานและครอบครัวหลังผ่าตัด
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต เดิมเบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท
ปรับเป็น 8,000 บาทต่อวัน

- (Reminder) ปตท. ประกาศให้ วันที่ 27 กันยายน 2567 เป็นวันหยุดประจำปี 2567



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน หรือคณะกรรมการ

2.1 ประเด็นจากการประชุมอื่น ๆ ที่ต้องการแจ้งเพื่อทราบหรือมีผลต่อคณะกรรมการ โดย ผจ.ปท.9

- ผจ.ปท.9 ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน งานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปท.9 เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง ฝึกการเป็นตัวแทน ภาพลักษณ์ขององค์กร
- จากที่ประชุม ปกต.3 แจ้งเรื่องการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ตอญ. พื้นที่ ปท.6 มีประเด็นสำคัญเรื่อง การจัดจ้างเดินสำรวจแนวท่อ (Ground Patrolling) ถ้าเข้าปฏิบัติงานทับซ้อนกันไม่เป็นไปตามแผน ทำให้ไม่สอดคล้องกับแผนที่ได้แจ้งกับหน่วยงานราชการ ผิด Procedure ผจ.ปกต.3 เน้นย้ำให้ เพิ่มความถี่ในการประชุมย่อย เร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผน
- แนวทางและขอบเขตการขอใบอนุญาตทำงาน Work permit สำหรับหน่วยงานภายนอก ที่มาทำงานในพื้นที่ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ วท.จะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอ TSO Solution รวมถึงเมื่อได้รับการเห็นชอบแล้ว จะวางแผนสื่อความโครงการฯ ต่อไป
- Case ปท.6 เงินส่วยอยู่ที่หน่วยงานสำรวจ เอกสารในการเบิกของพนักงานไม่ได้ลงวันที่ ทำให้ ตอญ. มองว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ต้องไม่สามารถเบิกเงินได้ เน้นย้ำพนักงานทุกคนและผู้มีอำนาจอนุมัติให้ลงวันที่ทุกครั้ง เช่นตามจริง
- เน้นย้ำพนักงาน อบรมตาม KPI ปี 2567 จำนวน 5 เรื่อง

No	เรื่อง	ระยะเวลา
1	✓ TSO-EN-Management of Change (MOC) updated 2024 (1:26:33)	Q1-Q2
2	✓ TSO-PW-Tender Evaluation (TE) (0:24:22)	(ม.ค.-มิ.ย.)
3	TSO-EN-Concept of Life Cycle Costing (00:05:02)	Q3
4	TSO-PW-การเบิก โอน จ่าย ผ่านระบบ i Warehouse (00:12:20)	(ส.ค.-ก.ย.)
5	TSO-EN-Reliability Felt Leadership Communication (02:19:11)	Q4 (ต.ค.)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

2.2 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติหรือกำหนดแนวทางร่วมกัน

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา

2.3 เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

-แจ้ง คำสั่ง ปตท. เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กร ปตท. มีผล ณ วันที่ 1 กันยายน 2567



คำสั่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่ 159/2567

เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กร ปตท.

สำเนา

เพื่อให้การบริหารงาน ปตท. ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดแบ่ง ส่วนงานของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2553 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. นัดพิเศษ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2567 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ 159/2567 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กร ปตท.


ข้อ 2 ให้กำหนดโครงสร้างและขอบเขตความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่: รับผิดชอบการบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. และกลุ่มธุรกิจทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด ต่อองค์กร โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมการประกอบธุรกิจที่มุ่งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นประการสำคัญ โดยมีหน่วยงานภายใต้ ดังนี้

2.1 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ: รับผิดชอบ การกำกับดูแล/กำหนดทิศทางการดำเนินงานธุรกิจของหน่วยธุรกิจ และบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ ทิศทางของกลุ่ม ปตท. ทั้งในด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management) การบริหารผลดำเนินการ รวมทั้ง กำกับดูแล/กำหนดทิศทางการดำเนินงานวิศวกรรม และงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) ของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนการบริหารจัดการด้านบุคลากร และงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

2.2 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย: รับผิดชอบการกำกับดูแล/ กำหนดทิศทางการดำเนินงานธุรกิจของหน่วยธุรกิจ และบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท. ทั้งในด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management) การบริหารผลดำเนินการ ตลอดจนการบริหาร จัดการด้านบุคลากร และงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

2.3 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน: รับผิดชอบการกำกับดูแล / กำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ และบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท. ทั้งในด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management) การบริหารผลดำเนินการ ตลอดจนการบริหารจัดการด้าน บุคลากร และงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน

/2.4 ประธานเจ้าหน้าที่...

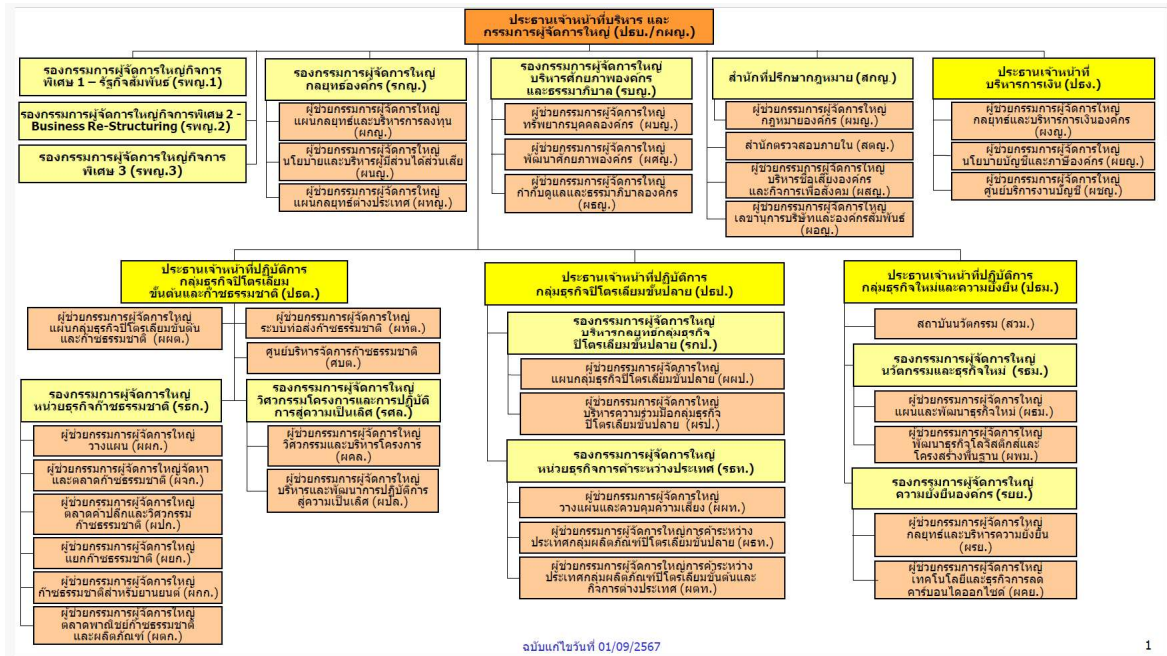

-ห้องสอบเทียบ หยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อปรับปรุงพื้นที่

ประกาศ

ห้องสอบเทียบ Turbine Meter หยุดทำการ ปี 2568

เนื่องด้วยห้องสอบเทียบ **Turbine Meter** จะหยุดเพื่อทำการปรับปรุงพื้นที่ และ ติดตั้งระบบปรับอากาศ โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่

1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568

ส่งผลให้ต้องหยุดบริการสอบเทียบ จึงขอความร่วมมือเขตปฏิบัติการที่มีแผนสอบเทียบ **Turbine Meter** ในช่วงเวลาดังกล่าว ดำเนินการส่ง Turbine Meter มาสอบเทียบก่อน

โดยสามารถส่ง Turbine Meter ได้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2567
และสามารถรับ Turbine Meter กลับได้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2568

ห้องสอบเทียบ Turbine Meter จะกลับมาให้บริการปกติอีกครั้ง ในวันที่ 3 มีนาคม 2568

สำหรับเครื่องมือ Test Equipment ทุกประเภทยังสามารถส่งห้องสอบเทียบมาได้ตามปกติ

ห้องสอบเทียบฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

For more Info : pasin.b@ptplc.com
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

-PLLI ประชาสัมพันธ์: แจ้งปิดระบบ LMS วันที่ 12-20 ต.ค. 2567



-กำหนดการถ่ายภาพบัตรพนักงาน รอบเก็บตก

กำหนดการถ่ายภาพสำหรับจัดทำบัตรพนักงาน (รอบสุดท้าย) 30 กันยายน และ 1-2 ตุลาคม 2567

พนักงานที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพ ขอให้ลงทะเบียนสำหรับรอบเก็บตก กรุณาเลือกวันที่จะถ่ายภาพในแบบฟอร์ม โดยคลิกที่นี่ หรือ SCAN QR CODE

กรุณาทำแบบสำรวจให้เสร็จภายในวันที่ 27 กันยายน 2567

สถานที่	จุดถ่ายภาพ	วันที่
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ	ห้องอาหาร VIP อาคาร 3 ชั้น 2	30 ก.ย. 67 8.00 - 17.00 น.
		1 ต.ค. 67 8.00 - 17.00 น.
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง	ห้องโถงอาคาร 30 ปี	2 ต.ค. 67 8.00 - 17.00 น.

Smart Casual

- ชุดสุททาสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย
- เสื้อดำในสีพื้น ไม่มีลวดลาย มีปกหรือไม่มีก็ได้
- สำหรับผู้ชาย ไม่สวมเนคไท
- ไม่สวมเครื่องประดับขนาดใหญ่หรือเงาวาว

ชุดปกติขาว

- ปกติ. จัดเตรียมชุดปกติขาว และเครื่องหมายให้
- ขอให้พนักงาน เตรียมเสื้อเชิ้ตปกสีขาว สำหรับใส่เป็นเสื้อตัวในของชุดปกติขาว
- จัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย ไม่ปิดบังใบหน้า และดวงตา ไม่ใส่เครื่องประดับ

Guideline เพิ่มเติมสำหรับถ่ายภาพบัตรพนักงานใหม่ ตามเอกสารแนบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โทร. 12217, 13919

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม

-มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม QSEMC9 ครั้งที่ 8/2567

วาระที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงาน หรือ กิจกรรมการดำเนินงานตามระบบบริหารงาน QSHE

4.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย

-PTT QSHE Target 2567 // TSO QSHE Target



4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน บุคคลากร ของหน่วยงานหรือในสายงาน (การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สอนงานและจัดทำบันทึกของพนักงานใหม่หรือย้ายงานในหน่วยงาน)

-ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

4.3 การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลหรืออาจจะมีผลต่อบริบทการดำเนินงานภายในหน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ การ O&M ระบบท่อฯ หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน

- งานตัดแยกหรือถอนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสถานีบริการ NGV 2567

- NGV บขส.รังสิต
- NGV ปตท.พาสอินเตอร์กรุ๊ป กทม. และ NGV จ.ปทุมธานี
- NGV ปตท.เอ็นจีวี โปร
- NGV รอยัล โกเลเด็น ดราก้อน N_RGD
- NGV สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน เชียงรายน้อย N_CRN มีผลสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 1 มกราคม 2568

- งานร้องขอจากบริษัท ไบโอดีป ที่ให้หน่วยงาน NGR เข้าพื้นที่วางบ่อวางส้วมตัดแยกไปบริษัท SPC จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าว และให้ปตท.รื้อย้ายบ่อวางส้วมออกไป // อัพเดท ประสานงาน NGR เข้าสำรวจหน้างานเพื่อประเมินวิธีการแก้ไข

NGV ยกเลิกการใช้ก๊าซฯ ปี 2024

ptt
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

MEMORANDUM
ที่/No: 2567/ก.พ.บ. 11 / 2567
วันที่/Date: 2 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วยงานผู้ส่ง/From: ส่วนงานบริหารจัดการสถานี (วส.บ.บ.) โทร. 1345
เรียน/To: ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ.
สำเนา/CC: ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ., ผอ.บ.บ.
เรื่อง/Subject: สรุปผลการดำเนินงาน บริหารจัดการสถานีที่มีผลต่อผู้สัญจรตั้งแต่สถานีบริการในปี 2567 และ สถานีบริการในปี 2568

2 กุมภาพันธ์ 2567

พณรัตน์ วร.บ.บ. ขอเรียนสรุปผลการดำเนินงาน บริหารจัดการสถานีที่มีผลต่อผู้สัญจรตั้งแต่สถานีบริการในปี 2567 และ สถานีบริการในปี 2568 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่ดำเนินการไป ดังนี้

- สถานีบริการ NGV ที่หมดอายุสัญญาในปี 2567 จำนวนทั้งหมด 37 สถานี โดยรายละเอียดดังนี้
 - สถานีบริการ NGV ที่หมดอายุสัญญา 7 สถานี
 - สถานีบริการ NGV ที่หมดอายุสัญญา 11 สถานี
 - สถานีบริการ NGV ที่หมดอายุสัญญา 2 สถานี
 - สถานีบริการ NGV ที่หมดอายุสัญญา 3 สถานี
 - สถานีบริการ NGV ที่หมดอายุสัญญา 11 สถานี
 - สถานีบริการ NGV ที่หมดอายุสัญญา 3 สถานี

สถานีบริการ NGV หมดอายุสัญญาตามสัญญาในปี 2567

สถานี	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
1	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
2	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
3	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV

สถานีบริการ NGV หมดอายุสัญญาตามสัญญาในปี 2568


สถานี	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
4	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
5	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
6	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
7	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
8	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
9	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV

สถานีบริการ NGV หมดอายุสัญญาตามสัญญาในปี 2569

สถานี	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
10	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
11	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV
12	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV	สถานี NGV

สรุปผลการดำเนินงาน บริหารจัดการสถานีที่มีผลต่อผู้สัญจรตั้งแต่สถานีบริการในปี 2567 และ สถานีบริการในปี 2568

ผอ.บ.บ.

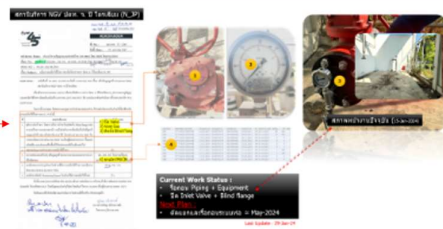

1 กุมภาพันธ์ 2567

[illegible]

ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าประจำปี 2567 : ลูกค้าโรงไฟฟ้า / ลูกค้าอุตสาหกรรม

ลำดับความสำคัญข้อคิดเห็น ที่เข้าข่ายข้อร้องเรียน [ลูกค้าโรงไฟฟ้า] รวม 1 รายการ ได้แก่

- การแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินงาน ไม่ได้ภายใน 3 วัน – Awareness พนักงานให้ทราบมาตรฐาน (PPTC ปท.9)

RAW DATA ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า (ปท.9)

ประจำปี 2567

ประเภทลูกค้า	ข้อร้องเรียน	ข้อร้องชม
ลูกค้าโรงไฟฟ้า (PPTC)	1	0
ลูกค้าอุตสาหกรรม	0	5

Next Step

- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กำหนดแผนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข/ป้องกัน ตามแผนที่หน่วยงานบางชี้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข/ป้องกัน รวมถึงชี้แจงลูกค้าถึงการปรับปรุงแก้ไข/ป้องกันตามแผนให้แล้วเสร็จภายในปี 2567
- ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานชี้แจงอัปเดตข้อมูลการดำเนินงานรายไตรมาส ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2567 และ ในเดือนมกราคม 2568 ตามลำดับ

1) ตรวจสอบสาเหตุและข้อเท็จจริง และแจ้งผลการวิเคราะห์สาเหตุ

2) กำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข/ป้องกันและแผนดำเนินการพร้อมกำหนดแล้วเสร็จ

3) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข/ป้องกัน* รวมถึงชี้แจงลูกค้าตามแผน**

4) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายไตรมาสจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อร้องเรียน/ร้องขอ

ลำดับที่	เรื่อง	วันที่ได้รับ	ช่องทางการรับเรื่อง (เขต, 1540, 1365)	เลขที่ใบบริการ กรณีแจ้ง 1365	วันที่แจ้งเข้า 1365 /ผู้แจ้ง	สถานะการแก้ไข
1	ปัญหาการคืนสภาพพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง BV/5.19	15-ม.ค.	เขต (1540)			แจ้งให้ หน.กส.2 และ ผ.จ.มส. ทราบ โดย ผ.จ.ปท.9
2	ขอให้ตรวจสอบแนวท่อป้ายเดือนชำรุดในนิคมนวนคร	7-ก.พ.	1365		7-ก.พ.	ตรวจสอบแล้วตามที่แจ้งเป็นป้ายเดือนแนวท่อสีเขียวของบ. PTTNGD ประสานงานบด. ประสานต่อไปให้ NGD รับดำเนินการ
3	คุณณัฐทิ 081-9846142 แจ้งขอให้ช่วยย้ายป้ายแนวท่อ (ข้างทางเข้าบ้าน) บริเวณ จ. ปทุมธานี อ.หนองเสือ ต. บึงกาฬ ม.5 บ้านเลขที่ 40	17-ก.พ.	1540			ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ชุมชนลือคปกรุป 5 ไร่, 10 ไร่, 20 ไร่ ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการท่อเส้นที่ 5	19-ก.พ.	เขต (หนังสือฯ)			มส. เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธัญบุรี วันที่ 27 ก.พ. 67
38	คุณวัทธิกร 0982598381 ถนนลำลูกกา-วังน้อย ต. บึงคำพร้อย...แจ้งขอย้ายป้ายยกแนวท่อ...รบกวนเขต ประสานงานครับ	29-ส.ค.	1540			ประสานงานเรียบร้อยแล้ว
39	คุณดิศพนธ 0849871869 ต้องการรื้อถอน ปักป้าย ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ย. นี้ บริเวณ ต.บึงคำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี	30-ส.ค.	1540			ประสานงานเรียบร้อยแล้ว
40	คุณสุรินทร์ เบอร์ติดต่อ 0892276645 แจ้งว่าพบผู้รับเหมามีทำงานขุดร่องระบายน้ำ มีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งกีดขวาง บริเวณพื้นที่ ซอยสวนสน บางพลี สมุทรปราการ ทางผู้แจ้งอยากขอให้ประสานงานไปที่ทาง อบต.บางปลา ครับ	30-ส.ค.	1540			ประสานงานเรียบร้อยแล้ว
41	แจ้งปท.9-1ครับ มีชาวบ้านคุณสุริ 089-8975224 แจ้งว่ามีรถแม็คโคร เข้ามาทำงานในพื้นที่ใกล้ อบต.บางปลา จ.สมุทรปราการ บางพลี ซึ่งบ้านคุณสุริ อยู่ห่างจากจุดที่ทำงาน ประมาณ 500 เมตร เกือบจะเกิดความเสียหายจากการทำงาน และไม่ได้รับแจ้ง การทำงานล่วงหน้าเลย รบกวน ปท.9-1 โทรเข้าไปประสานงานชี้แจงกับคุณสุริ ด้วยครับ	31-ส.ค.	1540			ประสานงานท่อเส้น 5 เรียบร้อย
42	คุณเอกรินทร์ (0819066988) ผู้หวังดีพบเห็นกรรมการหมู่บ้านโครงการนันทนาการเดินที่ บางปลา 22 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กำลังใช้รถแบ็คโฮขุดปักท่อคอนกรีตในแนวท่อส่งก๊าซ จึงขอให้ ปตท. ประสานงานตรวจสอบ	1-ก.ย.	1540			ประสานงานท่อเส้น 5 เรียบร้อย
43	ณรที (094-4681461) แจ้งจะมีงานก่อสร้างถนนทางเชื่อมต่อกับถนนศิริวานี้อยู่ บริเวณต.บางโกล้ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ //แจ้งคุณจักรกฤษ ครับ	2-ก.ย.	1540			ประสานงานเรียบร้อยแล้ว
44	แจ้งเขตติดต่อกลับ คุณ ณัฐวุฒิ เจ้าหน้าที่ กฟภ. เบอร์โทร 093-5614455 จะมีงานปักเสาไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงแนวท่อส่งก๊าซ พื้นที่ ต.บางกระสั้น อ.บางพระอิน จ.อยุธยา	10-ก.ย.	1540			ประสานงานเรียบร้อยแล้ว
45	แจ้งเขตติดต่อกลับ คุณ กรวิทย์ เบอร์โทร 092-2539172 จะมีงานขุดใกล้บริเวณแนวท่อส่งก๊าซ พื้นที่ ที่แยกถนนที่ศรีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ	10-ก.ย.	1540			ประสานงานเรียบร้อยแล้ว
46	แจ้งเขตติดต่อกลับคุณ สิทธิไกร เจ้าหน้าที่การประปาสมุทรปราการ เบอร์โทร 092-7373318 จะมีงานขุดวางที่ประปา ใกล้แนวท่อส่งก๊าซ พื้นที่ ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	10-ก.ย.	1540			ประสานงานเรียบร้อยแล้ว
47	แจ้งเขตติดต่อกลับคุณ วิชุดา เบอร์โทร 099-3918881 สอบถามแนวท่อส่งก๊าซ พื้นที่ ถนนนิมิตรใหม่-มีนบุรี ซอย10-12 ต.ทรายทองดิน อ.คลองสามวา กทม.	11-ก.ย.	1540			ประสานงานเรียบร้อยแล้ว
48	คุณวิชัย (098-381-8739) แจ้งขอให้ ปตท.ตรวจสอบการถมที่ดิน ที่มีการขุดวางท่อผ่านพื้นที่ บริเวณ ตำบล บึงค้อไห อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี	19-ก.ย.	1540			ประสานงานท่อเส้น 5 เรียบร้อย
49	คุณธนดล 095-7244125 บ. WTF3 แจ้งพบรถเทเลอร์ถอยชนป้ายเดือนแนวท่อ รบกวน 9-1 ประสานงานครับ	21-ก.ย.	ปท.9-2			ประสานงานเรียบร้อยแล้ว ลูกค้านำดำเนินการซ่อมคืนสภาพ

ปท.9		แผนงานการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. ปี 2567						
หน่วย งาน	ข้อมูลจำนวนทั้งหมดของหน่วยงาน		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ปี2567					
	ตำบล	หมู่บ้าน	บทบาทฐานข้อมูลชุมชน *บทบาทให้ครอบคลุมพ้อยย่อย (ตามแผนภ.ท. - มี.ย. 67)	การสื่อความผู้นำชุมชนระดับหมู่บ้าน (ตามแผนภ.มย. - ค.ค. 67)	คู่มือประสานงานชุมชนระดับตำบล (ตามแผนภ.มย. - ค.ค. 67)	การสื่อความกองช่างฯ(แพ่ง) (ตามแผนภ.ท. - ค.ค. 67)	เผยแพร่SPOTสถานีวิทยุ(สถานี) (ตามแผนเมี.ค. - ค.ค. 67)	เผยแพร่SPOTเสียงตามสาย(จุด) (ตามแผนเมี.ค. - ค.ค. 67)
ปท.9	43	187	แล้วเสร็จ187หมู่บ้าน คิดเป็น100% จากเป้าหมาย 187 หมู่บ้าน	แล้วเสร็จ1 แห่ง คิดเป็น100% จากเป้าหมาย 1 แห่ง	-	แล้วเสร็จ21 แห่ง คิดเป็น100% จากเป้าหมาย 21 แห่ง	-	แล้วเสร็จ5 FB fanpage คิดเป็น3.33% จากเป้าหมาย 6 FB fanpage




ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการ CSR ที่ดำเนินการในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. ปี 2567



ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

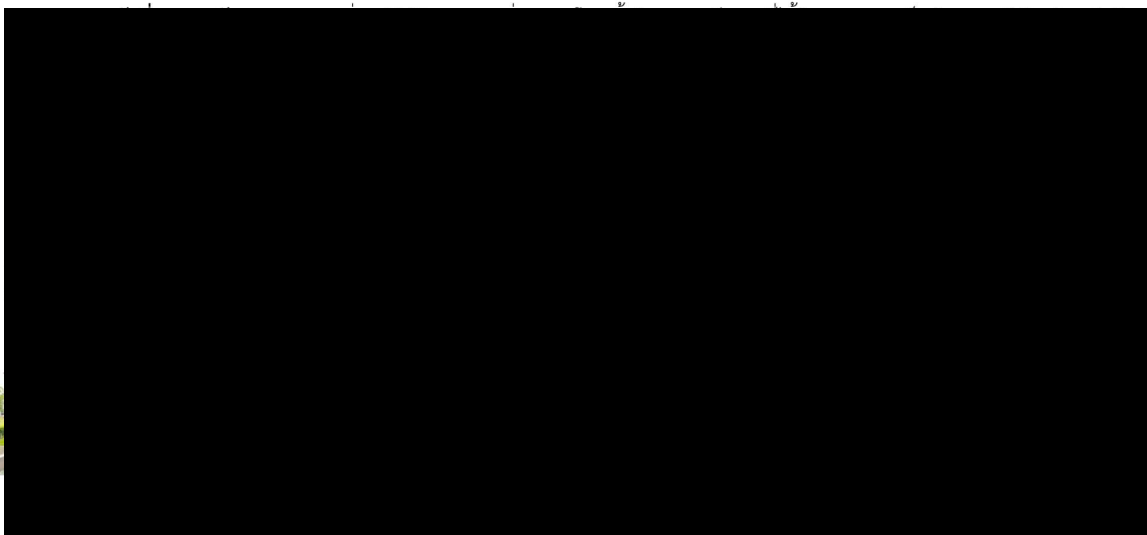

ข้อสอบถาม/เรื่องแจ้งจากลูกค้า

-ผจ.ปท.9 ได้รับการประสานงานจาก PTTNGD นิคมฯลาดกระบัง มีข้อเสนอแนะจากชุมชนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับแนวท่อส่งก๊าซไปยัง PPTC อยู่ 2 เรื่อง คือ

- 1.ขอให้ติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อเพิ่มเติมบริเวณช่วงต้นถนนเลียบคลองลำกอไผ่ตามไฟล์แนบ
- 2.ขอให้มีการลงพื้นที่สื่อความกับชุมชนที่อยู่รอบแนวท่อฯในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับก๊าซ และการปฏิบัติของชุมชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

-Internal audit

- ผล Internal audit ปท.9 ประจำปี 2567 ในระบบ iAudit ณ วันที่ 23 ก.ย. 67 จำนวน OFI Internal audit รวม 7 ข้อ

- ปท.9 อยู่ระหว่างการกรอกรแก้ไข/ป้องกัน = 0
- ปว. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการแก้ไข/ป้องกัน = 1
- ปว.พิจารณาปิดเรื่องในระบบฯแล้วเสร็จ = 6

CAR/OFI Status : 2.ผลการแก้ไขแล้ว (1)

ปี : 2,024 (1)

OFI_ปท.9_1/2567_5/7	2,024	IA 1	1.QMS,2.OHSAS	2/22/2024	4/11/2024	9/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอติดตามผล PM ML2 ของ SSV-001A ของสถานี N_CRN ใน เดือน สิงหาคม 2567 // บุคลากร 14/3/67	0
---------------------	-------	------	---------------	-----------	-----------	-----------	---	--	---	---

CAR/OFI Status : 3.ปิดเรื่อง (6)

ปี : 2,024 (6)

OFI_ปท.9_1/2567_7/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	11/30/2024	11/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการป้องกัน // บุคลากร 26/3/67	0
OFI_ปท.9_1/2567_6/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/30/2024	3/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_ปท.9_1/2567_4/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_ปท.9_1/2567_3/7	2,024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_ปท.9_1/2567_2/7	2,024	IA 1	1.QMS,2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
OFI_ปท.9_1/2567_1/7	2,024	IA 1	1.QMS	2/22/2024	4/11/2024	4/11/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการขอ MOC // บุคลากร 13/3/67 ขอหลักฐานการป้องกัน // บุคลากร 26/3/67	0

4.5.2 สรุปผลการดำเนินงาน QSHE ประจำเดือน สิงหาคม 2567 (เอกสารแนบ 4)

รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2567 (ปว.บสค.)

| 2

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE)

รายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำเดือนสิงหาคม 2567

1 Executive Summary

1.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายปี 2567

1.1.1 KPI ด้าน Gas Delivery Performance

• KPI ระดับ VP

KPI	ปกค.1	ปกค.2	ปกค.3	ปลค.	วรค.	บลค.	กคค.	บสค.	สทค.
Gas Delivered Performance (L5 100%)	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
Gas Delivery on Spec (Quality Rate) (L5 100%)	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
No. of Measurement Interruption* (L5 0 ครั้ง)	0	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A

* กรณี Rebilling ส้าเหตุจ้กัปีก่อนหน้า

• KPI ระดับ Division

KPI	Gas Delivered Performance (L5 100%)	Gas Delivery on Spec (Quality Rate) (L5 100%)	No. of Rebilling* (L5 0 ครั้ง)
บค.	100%	100%	N/A
ปท.1	N/A	N/A	0
ปท.2	N/A	N/A	0
ปท.3	N/A	N/A	0
ปท.4	100%	N/A	0
ปท.5	N/A	N/A	0
ปท.6	N/A	N/A	0
ปท.7	N/A	100%	0
ปท.8	N/A	N/A	0
ปท.9	N/A	N/A	0
ปท.10	N/A	N/A	0
ปท.11	N/A	N/A	0
ปท.12	N/A	N/A	0
ปค.	N/A	100%	0
ปร.	N/A	N/A	0
คก.	N/A	N/A	0
คป.	N/A	N/A	0
วอ.	N/A	N/A	0

* นับทุกเหตุการณ์ที่เกิด Rebilling เว้นแต่เหตุการณ์สุ่ววิสัย

หมายเหตุ:

- 1) นิยามของ KPI ด้าน Gas Delivery Performance

Definition	นิยาม Gas delivered Performance
Gas Delivered Performance (Quantity)	ความต่อเนื่องในการรับส่งก๊าซในเชิงปริมาณตามความต้องการลูกค้า Gas Delivered Performance = $\frac{\text{ปริมาณก๊าซส่งมอบ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)}}{\text{ปริมาณก๊าซที่สัญญา (ล้านลูกบาศก์ฟุต)}} \times 100$ (ปริมาณก๊าซส่งมอบ (ล้านลูกบาศก์ฟุต) / ปริมาณก๊าซที่สัญญา (ล้านลูกบาศก์ฟุต))
Gas Delivery On Spec (Quality Rate)	ความต่อเนื่องในการรับส่งก๊าซในเชิงคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า Gas Delivery On Spec = $\frac{\text{ปริมาณก๊าซส่งมอบที่ตรงตามข้อกำหนด (ล้านลูกบาศก์ฟุต)}}{\text{ปริมาณก๊าซส่งมอบทั้งหมด (ล้านลูกบาศก์ฟุต)}} \times 100$ (ปริมาณก๊าซส่งมอบที่ตรงตามข้อกำหนด (ล้านลูกบาศก์ฟุต) / ปริมาณก๊าซส่งมอบทั้งหมด (ล้านลูกบาศก์ฟุต))
No. of Measurement Interruption	การ Billing ถูกขัดจังหวะ ไม่เกิด Re-Billing // ไม่มีการหยุดการรับส่งก๊าซ (Re-Billing) หรือการขัดจังหวะการรับส่งก๊าซ (Measurement Interruption)
Billing	การ Billing ถูกขัดจังหวะ ไม่เกิด Re-Billing // ไม่มีการหยุดการรับส่งก๊าซ (Re-Billing) หรือการขัดจังหวะการรับส่งก๊าซ (Measurement Interruption)
No. of Quality Abnormality	จำนวนเหตุการณ์ที่ผิดปกติในกระบวนการส่งมอบก๊าซของลูกค้า (เช่น Pressure, Temp., HV, WJ เป็นต้น) หมายเหตุ: มี 2595 กรณีเหตุการณ์ที่ผิดปกติในกระบวนการส่งมอบก๊าซของลูกค้า

2) เหตุการณ์ Rebilling ปี 2566

- ปท.1 : เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 กรณี Rebilling บริษัท พูจิสี เอนเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด (FGT) เดือนมกราคม 2566 (ปร.บสค.-AC-QUA-009202023)
- ปท. : เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 กรณี Rebilling บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSM2) เดือนกรกฎาคม 2566 (ปร.บสค.-AC-QUA-044162023)
- ปท.1 : เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 กรณี Rebilling ไมยเออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด (MAT) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ปร.บสค.-AC-QUA-062442023)

1.1.2 KPI ด้าน Reliability

• KPI ระดับ EVP และ VP

- ปท.2 : วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 กรณี HV Indicator ไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้หม้อแปลงดับจากเปิด เป็น ปิด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ โครงการ 3 (R3N3) Total Shutdown (ปท.2-2-AC-QUA-024962024) >> ระหว่างพิจารณา KPI

KPI	พท.	ปท.1	ปท.2	ปท.3	ปท.	วรด.	บสค.	กคค.	บสค.	สทค.
Transmission Pipeline Reliability (LS 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Distribution Pipeline Reliability (LS 100%)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
No. Of Station/Pipeline Interruption (Non-Customer Impact) (LS 0 ครั้ง)	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Property Damage (ท่อ Dent) (LS 0 ครั้ง)	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

• KPI ระดับ Division

- ปท.6 : วันที่ 16 มกราคม 2567 กรณี FOC (Underground) ขาดบริเวณแนวท่อ RC4450 KP50+290 สาเหตุจากงานขุดดินโดยเจ้าของที่ดิน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า (ปท.6-1-AC-PER-001922024) >> ไม่กระทบ KPI (ผ่านการพิจารณา TSO Solution 12 มี.8. 67)
- ปท.6 : วันที่ 28 มกราคม 2567 กรณี FOC (Underground) ขาดบริเวณช่วงแนวท่อระบายน้ำ-วังน้อย RC4100 KP94+833 ระหว่างสถานี RA6-RA7 สาเหตุจากงานขุดร่องทำคันดินโดยที่ไม่แจ้ง ปทท. (ปท.6-1-AC-PER-004662024) >> ไม่กระทบ KPI (ผ่านการพิจารณา TSO Solution 12 มี.8. 67)
- ปท.11 : วันที่ 31 มกราคม 2567 กรณี FOC (Underground) ขาดระหว่าง สถานีก๊าซ AN6 และ AN7 RC6700 KP.107+300 สาเหตุจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังปักเสาไฟฟ้าโดยไม่แจ้งให้ทราบ (ปท.11-1-AC-PER-003612024) >> ไม่กระทบ KPI (ผ่านการพิจารณา TSO Solution 12 มี.8. 67)
- ปท.10 : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กรณี FOC (Underground) ขาดระหว่าง สถานีระหว่าง BV4.13 - BV4.14 RC4900 KP215+600 สาเหตุจากงานขุดบ่อดินสำหรับปรับพื้นที่ทางการเกษตร (ปท.10-1-AC-PER-007282024) >> ไม่กระทบ KPI (ผ่านการพิจารณา TSO Solution 12 มี.8. 67)
- ปท.6 : วันที่ 21 มีนาคม 2567 กรณี FOC (Underground) ขาดบริเวณแนวท่อ RC4450 KP1+150 ระหว่างสถานี RA6&XS - SB1 สาเหตุจากรถแบคโฮของโครงการวางท่อส่งก๊าซสายประธานเส้นที่ 5 เฟส 2 (นอก ROW) ดำเนินการโดยหน่วยงาน คทก.5 เกือบถึงขั้นมาขุดชำรุด (ปท.6-1-AC-PER-010202024) >> ไม่กระทบ KPI (ผ่านการพิจารณา TSO Solution 12 มี.8. 67)
- ยศ. : วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.26 น. กรณี Generator 5020-G-002 Unit Shut Down เนื่องจาก Digital Output Module (DO) ของ 5030-F&G-002 Cabinet ทำงานผิดปกติ (ยศ.ปท.-AC-QUA-015702024) >> ไม่กระทบ KPI

- ปท.2 : วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. กรณี FOC (Underground) ในบ่อ Manhole บริเวณ RC0690 KP.55+042 ชำรุค จากการโดนบุคคลที่ 3 มาทำลาย (ปท.2-1-AC-SEC-021172024) >> ระหว่างพิจารณา KPI
- ปท.2 : วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 กรณี HV Indicator ไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้หมุนวาล์วตัดจากเปิด เป็น ปิด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าโรจนะเพาว์วรีโครงการ 3 (RJN3) Total Shutdown (ปท.2-2-AC-QUA-024962024) >> ระหว่างพิจารณา KPI

KPI	Transmission - Pipeline Interruption (LS 0 ครั้ง)	Transmission - Station Interruption (LS 0 ครั้ง)	Distribution - Pipeline Interruption (LS 0 ครั้ง)	Distribution - Station Interruption (LS 0 ครั้ง)	Compressor Station Interruption (LS 0 ครั้ง)	Property Damage (ท่อ Dent) (LS 0 ครั้ง)	จำนวน FOC (Undergroun d) Accident (LS 0 ครั้ง)	การลัดซ้ำ FOC (Underground) Accident (LS 0 ครั้ง)	SCADA Reliability (LS > 99.9971%)
ปท.1	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
ปท.2	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
ปท.3	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
ปท.4	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
ปท.5	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
ปท.6	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
ปท.7	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
ปท.8	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	N/A
ปท.9	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
ปท.10	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
ปท.11	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
ปท.12	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
ปส.	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	0	N/A
ทศ.	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
ยศ.	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
รท.	0	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A
รจ.	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
รค.	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
คป.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	100%

หมายเหตุ :

- 1) นิยามของ KPI ด้าน Reliability

- 2) Station สำคัญ สำหรับ KPI : No. of Station Interruption (Non-Customer Impact)

Update Station สำคัญตาม KPI : No. of Station Interruption (Non-Customer Impact)						
เขต	Compressor Station	Mixing Station	Regulating Station	Main-Line-Looping	Heater	Critical-Main-Line
Offshore	ERP PRP			-		
1			BV6 BCS BV9	BV6-BCS		
2			BV4.19 WKS BV20	BV4.19 WKS-BV20		
3				-GDF4-STPMXS		BV1 BV2.1 BV3.1
ปฟ.	OCS4	GDF FRP-Header STPMXS				GDF5
4		NPMR		-		
5	RCS	BVW10MXS		-		
6		RA6MXS		-		
7				-	Chana MR	
8	SCS	BVW1		-		
9			BV16	-AR-Looping (AR1-AR2-NRMR) -BV16-Looping (WV4-BV16)		
10	KCS			-		
11	WCS	WNMXS	WNMXS	WNMXS		
12						

เกณฑ์การพิจารณาเลือกสถานีสำคัญ

- เป็นสถานีที่มีผลกระทบต่อ Capacity ของระบบส่งกำลัง

- เป็นสถานีที่มีผลต่อคุณภาพก๊าซ


- เป็นสถานีที่มีผลต่อการรับ-ส่งกำลัง

- เป็นสถานีที่มีผลต่อ Reliability

Remark: คัด "Main Line Looping" ออก เนื่องจากมี KPI : No. of Pipeline Interruption (Non-Customer Impact) ที่ลดปฏิบัติการให้เกิดขึ้นทุกแห่งก่อนแล้ว

9.2 Toolbox Talks Campaign

- กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย : ผลการดำเนินงานกิจกรรม “Toolbox Talks Campaign” ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2567 ตามกราฟ

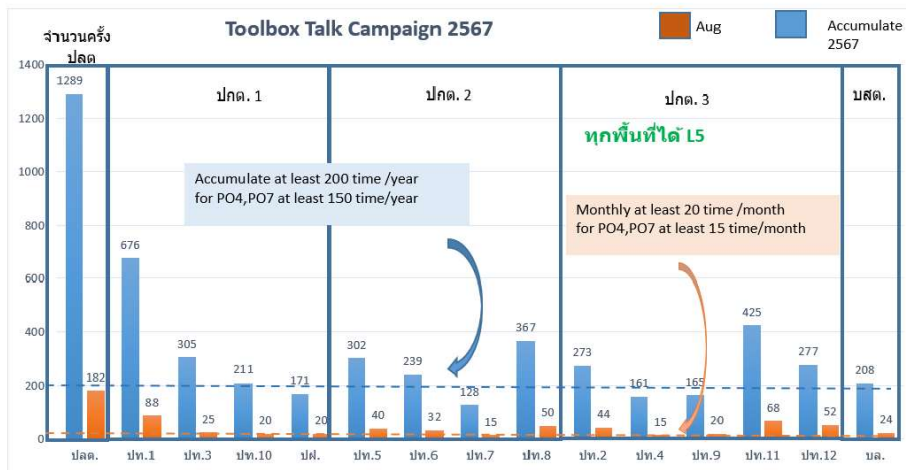

4.6 เอกสารควบคุมสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA)

-เอกสารประกาศใช้ทั้งหมด

Row Labels	Sum of จำนวนเอกสาร
F-แบบฟอร์ม	33
+ ปท.9 ปกต.3	1
+ ปท.9-2	1
+ ผ.ปท.9-1	7
+ ผ.ปท.9-3	24
I-วิธีปฏิบัติงาน	36
+ ปท.9 ปกต.3	5
+ ปท.9-2	22
+ ผ.ปท.9-3	9
S-เอกสารสนับสนุน	8
+ ปท.9 ปกต.3	6
+ ปท.9-2	2
Grand Total	77

-เอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA) ยกเลิกเอกสาร จำนวน 2 รายการ / เอกสารประกาศใช้ จำนวน 2 รายการ

- I-ปท.9 ปกต.3-0002 ขั้นตอนการใช้งานรถดับเพลิง

- I-ปท.9 ปกต.3-0003 วิธีการบำรุงรักษารถดับเพลิง

- I-ปท.9-2-0041 การตรวจสอบและเปลี่ยน Dry gas filter ใน M/R Station

- I-ปท.9-2-0042 คู่มือการใช้งาน Overhead Crane ในสถานีควบคุมความดัน,สถานีควบคุมความดันและวัด

ปริมาณก๊าซ ปท.9


- รายการทบทวนเอกสารประจำปี 2567 จำนวน 11 รายการ

รอดำเนินการ 1 รายการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 รายการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ / ยกเลิก 2 รายการ

ประเภทเอกสาร	รหัสเอกสาร	สถานะเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ระบับทบทวนงาน (บังคับใช้)	หน่วยงาน ผู้จัดทำ	ทบทวนเสร็จ	ประกาศใช้ ครั้งที่	วันที่ ประกาศใช้	วันที่ ตั้ง ระบับทบทวน	ระยะเวลา ทบทวน(ปี)	ผู้จัดทำ
F	F-ผ.ปท.9-1-0001	แล้วเสร็จ	ใบตรวจสอบรายการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ON SHORE PIG	ผ.ปท.9-1	ผ.ปท.9-1	TSO	2	10/07/2562	10/07/2567	5	นายธนวิชต์ มงคลประจักษ์
F	F-ผ.ปท.9-1-0002	ยกเลิก	PIG TRACKING CHECK SHEET	ผ.ปท.9-1	ผ.ปท.9-1	TSO	2	01/08/2562	01/08/2567	5	นายธนวิชต์ มงคลประจักษ์
F	F-ผ.ปท.9-1-0003	ยกเลิก	บันทึกผลการประกอบ Cleaning PIG	ผ.ปท.9-1	ผ.ปท.9-1	TSO	2	01/08/2562	01/08/2567	5	นายธนวิชต์ มงคลประจักษ์
F	F-ผ.ปท.9-1-0009	แล้วเสร็จ	RUN PIG NRMRS-NR2 RC4470	ผ.ปท.9-1	ผ.ปท.9-1	TSO	2	01/08/2562	01/08/2567	5	นายธนวิชต์ มงคลประจักษ์
F	F-ผ.ปท.9-1-0010	แล้วเสร็จ	RUN PIG BIC RC47101	ผ.ปท.9-1	ผ.ปท.9-1	TSO	2	01/08/2562	01/08/2567	5	นายธนวิชต์ มงคลประจักษ์
F	F-ผ.ปท.9-3-0011	แล้วเสร็จ	บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาถังแก๊สและรถนำ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9	ผ.ปท.9-3	ผ.ปท.9-3	TSO	3	21/07/2564	21/07/2567	3	นายเอกษณะ จิรายังวัฒนา
F	F-ผ.ปท.9-3-0015	แล้วเสร็จ	บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาทรานสดูมเมอร์ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9	ผ.ปท.9-3	ผ.ปท.9-3	TSO	1	27/07/2564	27/07/2567	3	นายเอกษณะ จิรายังวัฒนา
F	F-ผ.ปท.9-3-0016	แล้วเสร็จ	แบบฟอร์มล้างถังขยะ	ผ.ปท.9-3	ผ.ปท.9-3	TSO	1	17/08/2564	17/08/2567	3	นายเอกษณะ จิรายังวัฒนา
S	S-ปท.9 ปทค. 3-04-0001	แล้วเสร็จ	ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการตามแผนจัดการเหตุฉุกเฉินวิกฤตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9	ปท.9 ปทค.3	ผ.ปท.9-3	TSO	6	20/11/2566	20/11/2567	1	น.ส.ทิพากร พรมพันธุ์บุญย์
S	S-ปท.9 ปทค. 3-04-0002	แล้วเสร็จ	แบบป้องกันและระงับอุบัติเหตุ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9	ปท.9 ปทค.3	ผ.ปท.9-3	TSO	5	27/11/2566	27/11/2567	1	น.ส.ทิพากร พรมพันธุ์บุญย์
S	S-ปท.9 ปทค. 3-04-0003		Site Security Plan พื้นที่ควบคุมบริเวณเขต 9	ปท.9 ปทค.3	ผ.ปท.9-3	TSO	2	27/11/2566	27/11/2567	1	นายศุภชัย บิลแก้ว

-เอกสารประกาศใช้สายงานระบบท่อฯ และเอกสารถึงรอบทบทวน สิงหาคม 2567 (Document Control Update)

- เอกสารเลयरอบทบทวนจำนวน 2 รายการ

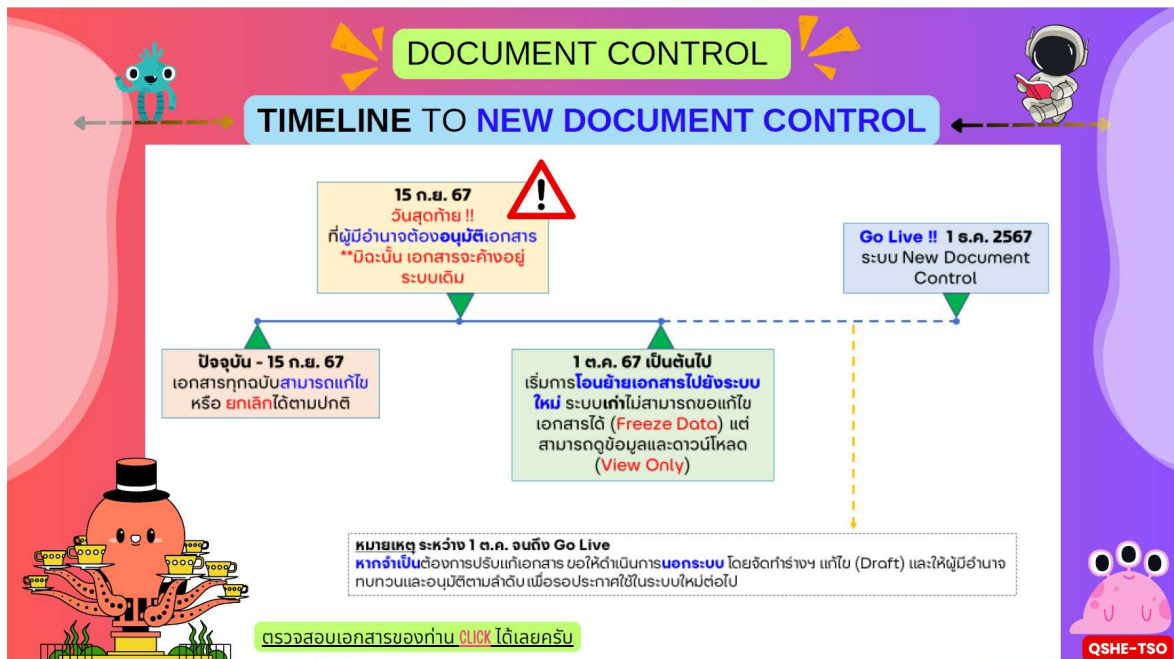

-เอกสารประกาศใช้ ปท.9 ในระบบ Document control ปัจจุบัน ไม่มีเอกสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

เอกสารสำคัญ (QSHE KPI ระดับฝ่าย) ใกล้เคียงรอบทบทวน 2567

สถานะเอกสารสำคัญ (KPI)



อย่าลืม ทบทวนเอกสารกันนะครับ!!!

เอกสารสำคัญที่ต้องทบทวน (KPI)

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	หน่วยงาน	วันที่ถึงรอบทบทวน
I-วสอ.-4602	วิธีการตรวจสอบและใช้งานระบบ Changeover System สำหรับอุปกรณ์ OGC	รจ.วสอ.	6 มกราคม 2567
I-วสอ.-4801	วิธีการบำรุงรักษา Wobbe Index Analyzer ยี่ห้อ COSA Xentaur รุ่น COSA 9610	รจ.วสอ.	25 มิถุนายน 2567
I-สท.-0002	การพิจารณาการขอใช้สิทธิระบบส่งก๊าซ	สท.	14 กันยายน 2567
I-สท.-0004	การจัดทำนิเทศน์สัญญา	สท.	23 กันยายน 2567

สอบถามติดต่อได้ที่
คุณวริศ (ปว.)
Tel. 0868328917

ข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2567

QSHE-TSO

แจ้งเตือนเอกสารระหว่างดำเนินการ

เอกสารระหว่างดำเนินการ TSO



สถานะเอกสาร

จัดทำเอกสาร / กำลังแก้ไข / ทบทวนเอกสาร

ขอให้เร่งดำเนินการให้เอกสารอยู่ในสถานะ **"ประกาศใช้"** ภายในวันที่ **15 กันยายน 2567** สำหรับเอกสารที่สถานะ **อนุมัติ** ทาง ปว. จะดำเนินการแจ้งเตือนไปยังผู้อนุมัติในภายหลัง

TIPS

ขอให้หน่วยงาน พิจารณาเอกสารของท่าน อย่างถี่ถ้วน หากดำเนินการประกาศใช้เอกสาร Version ใหม่ไม่ทันวันที่กำหนด ขอให้ดำเนินการ **"ยกเลิกงานของอนุมัติ"** เพื่อให้เอกสารเป็นสถานะประกาศใช้

File History <<

วันที่เอกสาร	วันที่เอกสารอนุมัติ	ยกเลิกงานของอนุมัติ	พิจารณาเอกสาร


ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567

เหลือเวลาอีก 4 วัน !!!



หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เอกสารทุกฉบับ จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ (Freeze Data) แต่ยังสามารถเปิดดูเอกสารได้ตามปกติ (View Only) จนกว่าจะ GO Live หมายเหตุ ทั้งนี้ หากระบบใหม่ GO Live อย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไปครับ

4.7 การติดตามระบบ Management of Change (MOC)

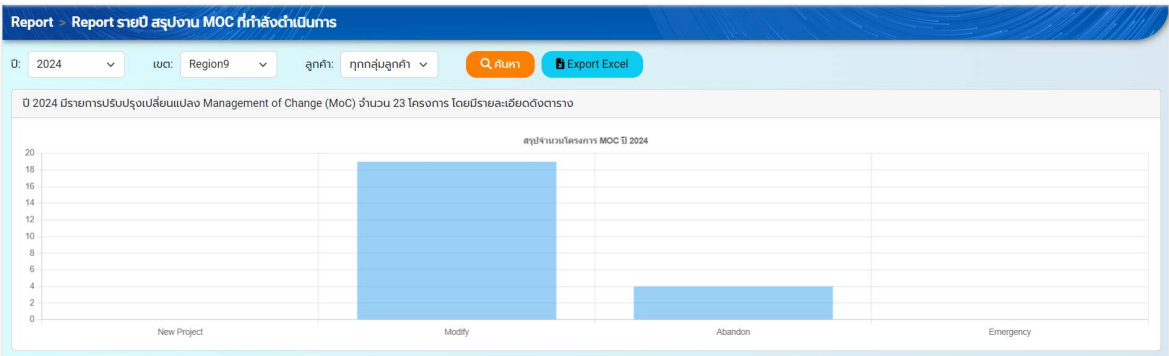

- MOC No. IN-047-2024 เปลี่ยนสถานะ Valve สถานี B_BIC, BIC, BIC_AUX, BIC2, BV17, BV18, G_NRMRS, GCRN, N_CRN, NNEG, WN3, WN4, BV16 ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรม **แล้วเสร็จ**
- MOC No. IN-075-2024 ขอปรับ Set Point โรงไฟฟ้า PPTC, ความดันก๊าซจาก WNMR to WN3 และขอปลด LBC/ELCB เพื่อสนับสนุนการรัน PIG เส้นท่อ RC06330102 10" WN3-PPTC **แล้วเสร็จ**
- MOC No. IN-125-2024 ขอปรับ Operating Pressure WK5 และที่ BV16 Run C ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ RC0670 18" WK5-BV20 **แล้วเสร็จ**

4.7.1 MOC (1 Steps) On Progress 4 งาน

วันที่	MOC Step ปัจจุบัน	MOC No	พื้นที่	Project Name	รายละเอียดการขอ	เหตุผล	วันที่เริ่มดำเนินการ/แก้ไข/แก้ไข	ผู้ดูแล/เสนอ	วันที่อนุมัติ	สถานะ	
31-01-2024	1	T-07-003-2024	Region9	DCAP ขอเพิ่ม Pressure Set Point ตามสภาพจริง	เมื่อสถานีโรงไฟฟ้า DCAP ได้รับ Gas Turbine จาก GE LM6000 ที่ผลิตจากบริษัทจาก Gas Metering Station จะใช้ Gas Compressor เครื่องเดิมเดิม ปัจจุบัน DCAP พบปัญหาทาง Degraded ของ Gas Compressor ที่มีอัตราการเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ค่า DCAP Rise ไม่พอ ทำให้ระบบ Set point PCV ใน Measuring ชั้น 1 Barg/14.5 psi เกิดปัญหาขาดแคลน	เมื่อลดค่าของ Gas Compressor เดิมจากปัจจุบัน Gas Compressor เครื่องเดิมเดิม	26-02-2024	DCAP		อนุมัติ โดย อนุมัติ โดย กกก	
22-02-2024	1	IN-035-2024	Region9	ขอปรับ Battery Existing ของสถานีการวัด Gas Battery Existing ของสถานีการวัด Gas สถานี: BV13, G_NRMRS, N2, BIC, DCA, GCRN, N_NSG	ขอปรับค่า Battery Existing ของสถานีการวัด Gas สถานี: BV13, G_NRMRS, N2, BIC, DCA, GCRN, N_NSG โดยปรับค่าจากค่าเดิมเดิม Capacity Battery ที่สถานีการวัด Gas จากค่าเดิมเดิม (100%) ให้เหลือ Battery และลดค่าในค่าที่ 1.20 ของแบตเตอรี่ของสถานีการวัด Gas โดยปรับค่าตามค่า DCM และตาม Mitigation Guideline กรณีลดค่าของ Battery ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตาม 1998-0007	เมื่อปรับ Battery Existing ของสถานีการวัด Gas สถานี: BV13, G_NRMRS, N2, BIC, DCA, GCRN, N_NSG โดยปรับค่าจากค่าเดิมเดิม Capacity Battery ที่สถานีการวัด Gas จากค่าเดิมเดิม (100%) ให้เหลือ Battery และลดค่าในค่าที่ 1.20 ของแบตเตอรี่ของสถานีการวัด Gas โดยปรับค่าตามค่า DCM และตาม Mitigation Guideline กรณีลดค่าของ Battery ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตาม 1998-0007	22-03-2024	BV13, G_NRMRS, N2, BIC, DCA, GCRN, N_NSG	06-03-2024	1. ทศพรพรหมและกนกพร	
20-03-2024	1	IN-077-2024	Region9	ขอปรับ Set Point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR	ขอปรับ Set point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR	1) ขอปรับ Set point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR 2) ขอปลด Line Break Control (LBC) สำหรับสถานี NMR ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ NMR-NR2	1) ขอปรับ Set point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR 2) ขอปลด Line Break Control (LBC) สำหรับสถานี NMR ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ NMR-NR2	20-05-2024	NMR	17-04-2024	ผู้ดูแลและกนกพร
20-03-2024	1	IN-075-2024	Region9	ขอปรับ Set Point สำหรับโรงไฟฟ้า PPTC, ความดันก๊าซจาก WNMR to WN3 และขอปลด LBC/ELCB เพื่อสนับสนุนการรัน PIG เส้นท่อ RC06330102 10" WN3-PPTC	ขอปรับ Set point สำหรับโรงไฟฟ้า PPTC, ความดันก๊าซจาก WNMR to WN3 และขอปลด LBC/ELCB เพื่อสนับสนุนการรัน PIG เส้นท่อ RC06330102 10" WN3-PPTC	1) ขอปรับ Set point PCV Run A (Safety) ที่ 353 psig และ PCV Run B (Safety) ที่ 345 psig Success ในการรัน PIG 2) ขอปรับ Set point สำหรับโรงไฟฟ้า WNMR to WN3 ที่ 20 psig และที่ 440 psig เป็น 440 psig ในระหว่างการรัน PIG 3) ขอปลด LBC/ELCB สำหรับ WN3, WN4 และ WN5 ในระหว่างการรัน PIG	1) ขอปรับ Set point PCV Run A (Safety) ที่ 353 psig และ PCV Run B (Safety) ที่ 345 psig Success ในการรัน PIG 2) ขอปรับ Set point สำหรับโรงไฟฟ้า WNMR to WN3 ที่ 20 psig และที่ 440 psig เป็น 440 psig ในระหว่างการรัน PIG 3) ขอปลด LBC/ELCB สำหรับ WN3, WN4 และ WN5 ในระหว่างการรัน PIG	03-05-2024	WN3, WN4, WN5, PPTC	17-04-2024	1. ทศพรพรหมและกนกพร
13-03-2024	1	IN-047-2024	Region9	ขอปรับสถานะ Valve สถานี B_BIC, BIC, BIC_AUX, BIC2, BV17, BV18, G_NRMRS, GCRN, N_CRN, NNEG, WN3, WN4, BV16 ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรม	ขอปรับสถานะ Valve สถานี B_BIC, BIC, BIC_AUX, BIC2, BV17, BV18, G_NRMRS, GCRN, N_CRN, NNEG, WN3, WN4, BV16 ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรม	เมื่อปรับสถานะ Valve สถานี B_BIC, BIC, BIC_AUX, BIC2, BV17, BV18, G_NRMRS, GCRN, N_CRN, NNEG, WN3, WN4, BV16 ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรม	เมื่อปรับสถานะ Valve สถานี B_BIC, BIC, BIC_AUX, BIC2, BV17, BV18, G_NRMRS, GCRN, N_CRN, NNEG, WN3, WN4, BV16 ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรม	29-03-2024	GCRN, BIC, BIC_AUX, WN3, WN4, N_CRN, BIC2, BV17, BV18, NNEG, B_BIC	17-03-2024	1. ทศพรพรหมและกนกพร
04-07-2024	1	IN-125-2024	Region2, Region9	ขอปรับ Operating Pressure WK5 และที่ BV16 Run C ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ RC0670 18" WK5-BV20	ขอปรับ Operating Pressure WK5 และที่ BV16 Run C ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ RC0670 18" WK5-BV20	1) ขอปรับ Operating pressure WK5 จากเดิม 410 psig เป็น 400 psig และ ที่ BV16 Run C จากเดิม 390 psig เป็น 320 psig Success ในการรัน PIG เส้นท่อ WK5-BV20 2) ขอปลด LBC, ELBC และ Low shut เกิน 72 ชั่วโมง ในระหว่างการรัน PIG โดยลดค่าที่ลดค่าตามค่าเดิมเดิม BV17, BV18, BV20, BV25, BV24	1) ขอปรับ Operating pressure WK5 และที่ BV16 Run C ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ WK5-BV20 2) ขอปลด LBC, ELBC และ Low shut เกิน 72 ชั่วโมง ในระหว่างการรัน PIG โดยลดค่าที่ลดค่าตามค่าเดิมเดิม BV17, BV18, BV20, BV25, BV24	19-07-2024	BV16, WK5		1. ทศพรพรหมและกนกพร
23-09-2024	1	T-IN-199-2024	Region2, Region1, Region9, Region11, Region6	ขออนุญาตปรับ pressure BV6 และ WNMR to WN5 และขอปลด Low shut, LBC, ELBC เพื่อสนับสนุนการรัน PIG เส้นท่อ RC0650 BV9-BV20	ขอปรับ Set point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR	1) ขอปรับ Set point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR 2) ขอปลด Line Break Control (LBC) สำหรับสถานี NMR ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ NMR-NR2	1) ขอปรับ Set point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR 2) ขอปลด Line Break Control (LBC) สำหรับสถานี NMR ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ NMR-NR2	08-11-2024	NMR	17-04-2024	1. ทศพรพรหมและกนกพร
20-03-2024	1	IN-077-2024	Region9	ขอปรับ Set Point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR	ขอปรับ Set point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR	1) ขอปรับ Set point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR 2) ขอปลด Line Break Control (LBC) สำหรับสถานี NMR ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ NMR-NR2	1) ขอปรับ Set point สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR และขอปลด LBC สำหรับสถานี NMR 2) ขอปลด Line Break Control (LBC) สำหรับสถานี NMR ในระหว่างการรัน PIG เส้นท่อ NMR-NR2	20-05-2024	NMR	17-04-2024	1. ทศพรพรหมและกนกพร

- MOC T-IN-199-2024 ขออนุญาตปรับ pressure BV6 และ WNMR to WN5 และขอปลด Low shut, LBC, ELBC เพื่อสนับสนุนการรัน PIG เส้นท่อ RC0650 BV9-BV20

09-04-2024	1	IM-091-2024	Region1, Region3, Region4, Region11, Region12, Region9	เครื่อง DOCC Converter และ Signal Isolator ที่ Electronic Power Supply และ Analog Output Card สำหรับส่งสัญญาณ SV Data Logger ผ่าน RS-485	1. ติดตั้ง Power DOCC Converter เพื่อเชื่อมต่อจากสายนำทาง Analog output card กับ ELCB เข้าไปมาลงสายไฟที่ Data Logger ที่ระยะ 12 เมตร จาก 12 สายไฟที่นำจากเครื่องจ่าย Analog output โดยจะพบสายไฟที่ 21-26-4-5 จะตรงกันค่าสาย Analog card ไปกับเครื่องจ่ายสัญญาณที่ทราบกันดีกว่า Inset in Isolator with fuse 5A, 250V	เปลี่ยนไปใช้ ELCB ที่ผลิตจาก Electronic Parts to ELCB Panel 4x16	31-10-2024	Step 3 : ตรวจสอบได้, ติดการแก้ไขอย่างช้าๆ
					2. ติดตั้ง Isolator ที่สายตรงระหว่าง ELCB Analog output card กับ Data Logger เพื่อลดโอกาสการช๊อตที่ Analog card			
22-01-2024	2	E-INOV-004-2024	Region9	โครงการพัฒนาระบบขนส่งไฟฟ้าภาคใต้ สถานีบริการ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา	3. ติดตั้ง Time Relay เพื่อเชื่อมต่อระบบ Data Logger ที่เครื่องควบคุม ELCB Data Logger ถ้าหากมีการผิดปกติเกิดขึ้นแล้วให้ระบบทำการหยุดเดินให้โดยอัตโนมัติ และรีเซ็ตระบบได้โดยอัตโนมัติ ตามค่าที่ตั้งไว้ โดยจะพบสายไฟสายหนึ่งมาที่เครื่องควบคุมการเดินรถไฟที่บริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้าและเชื่อมกับสาย Digital Input (DI) ที่ตู้ควบคุมและสายที่สาย NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) ที่ตู้ควบคุมระบบ NGV-3 (PNC) (K006520102) พ่วงสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-3 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-2	ติดตั้งกล่องเปลี่ยนไดโอดจากไฟฟ้ามา เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ สถานีบริการและระบบขนส่งไฟฟ้าภาคใต้ทางตอนล่าง	01-07-2024	Step 3 : 3 ขั้นตอนได้ผล
					4. ติดตั้ง Time Relay เพื่อเชื่อมต่อระบบ Data Logger ที่เครื่องควบคุม ELCB Data Logger ถ้าหากมีการผิดปกติเกิดขึ้นแล้วให้ระบบทำการหยุดเดินให้โดยอัตโนมัติ และรีเซ็ตระบบได้โดยอัตโนมัติ ตามค่าที่ตั้งไว้ โดยจะพบสายไฟสายหนึ่งมาที่เครื่องควบคุมการเดินรถไฟที่บริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้าและเชื่อมกับสาย Digital Input (DI) ที่ตู้ควบคุมและสายที่สาย NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) ที่ตู้ควบคุมระบบ NGV-3 (PNC) (K006520102) พ่วงสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-3 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-2			
28-08-2024	1	E-INOV-009-2024	Region9	โครงการพัฒนาระบบขนส่งไฟฟ้าภาคใต้ สถานีบริการ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา	ติดตั้งสายสัญญาณ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) ที่ตู้ควบคุมระบบ NGV-4 (PNC) (K0063040101) (KPZ+390) พ่วงสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-4 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-3 และทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-3 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-2	ติดตั้งกล่องเปลี่ยนไดโอดจากไฟฟ้ามา เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ สถานีบริการและระบบขนส่งไฟฟ้าภาคใต้ทางตอนล่าง	31-12-2024	Step 1 : 1. ติดการดำเนินการตรวจสอบได้
					ติดตั้งสายสัญญาณ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) ที่ตู้ควบคุมระบบ NGV-4 (PNC) (K0063040101) (KPZ+390) พ่วงสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-4 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-3 และทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-3 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-2			
16-05-2024	-	-	Region9	ติดตั้งเครื่องเชื่อมระบบขนส่งไฟฟ้าภาคใต้ สถานีบริการ รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) และ 2. รัตนธิดา (N,P)	ติดตั้งสายสัญญาณ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) ที่ตู้ควบคุมระบบ NGV-4 (PNC) (K0063040101) (KPZ+390) พ่วงสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-4 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-3 และทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-3 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-2	ติดตั้งกล่องเปลี่ยนไดโอดจากไฟฟ้ามา เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ สถานีบริการและระบบขนส่งไฟฟ้าภาคใต้ทางตอนล่าง	30/06/2567	Step 1 : 1. ติดการดำเนินการตรวจสอบได้
					ติดตั้งสายสัญญาณ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) ที่ตู้ควบคุมระบบ NGV-4 (PNC) (K0063040101) (KPZ+390) พ่วงสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-4 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-3 และทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-3 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-2			
23-01-2024	1	E-INGR-016-2024	Region9	ปรับปรุงตู้เปลี่ยนและซ่อมบำรุงตู้รถไฟ สถานี รัตนธิดา	1. เปลี่ยนและต่อสายไฟที่โครงการที่สถานีรถไฟ 2. รัตนธิดา Station เพื่อเชื่อมกับสาย PVC และ Hand pole สำหรับใช้เปลี่ยนตู้รถไฟ	เชื่อมต่อสายไฟจากตู้รถไฟที่สถานีรถไฟมาลงสายไฟที่ตู้เปลี่ยนตู้รถไฟ	20/12/2567	Step 1 : 1. ติดการดำเนินการตรวจสอบได้
					2. ติดตั้ง Stand เพื่อใช้เปลี่ยนตู้รถไฟ			
16-05-2024	1	E-INOV-013-2024	Region9	ติดตั้งเครื่องเชื่อมระบบขนส่งไฟฟ้าภาคใต้ สถานีบริการ รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) และ 2. รัตนธิดา (N,P)	ติดตั้งสายสัญญาณ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) ที่ตู้ควบคุมระบบ NGV-3 (PNC) (K006520102) พ่วงสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-3 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-2	ติดตั้งกล่องเปลี่ยนไดโอดจากไฟฟ้ามา เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ สถานีบริการและระบบขนส่งไฟฟ้าภาคใต้ทางตอนล่าง	31/12/2567	Step 1 : 1. ติดการดำเนินการตรวจสอบได้
					ติดตั้งสายสัญญาณ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) ที่ตู้ควบคุมระบบ NGV-3 (PNC) (K006520102) พ่วงสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-3 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-2			
08-01-2024	1	E-INOV-011-2024	Region9	โครงการพัฒนาระบบขนส่งไฟฟ้าภาคใต้ สถานีบริการ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา	ติดตั้งสายสัญญาณ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) ที่ตู้ควบคุมระบบ NGV-3 (PNC) (K006313004) พ่วงสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-3 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-2	ติดตั้งกล่องเปลี่ยนไดโอดจากไฟฟ้ามา เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ สถานีบริการและระบบขนส่งไฟฟ้าภาคใต้ทางตอนล่าง	31/12/2567	Step 3 : 3 ขั้นตอนได้ผล / Station 8. Roundcode
					ติดตั้งสายสัญญาณ NGV รถไฟ 2. รัตนธิดา (N,P) ที่ตู้ควบคุมระบบ NGV-3 (PNC) (K006313004) พ่วงสายสัญญาณจากตู้ควบคุมระบบ NGV-3 ไปตู้ควบคุมระบบ NGV-2			

- MOC IN-156-2024 ติดตั้ง Temporary Strainer ที่สถานีโรงไฟฟ้าคลองหลวง รong รับการ Run Pig ท่อ RC4470

วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

5.1 เรื่อง ติดตามจากการมอบหมายในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

5.2 ความสอดคล้อง แนวโน้ม และประสิทธิผลของผลการดำเนินงานและเป้าหมาย หรือ KPI สำคัญของหน่วยงาน
- ติดตามรายงานของแต่ละแผนก/หน่วย ตามเอกสารแนบ 5-8

TSO Academy KPI

-KPI 2567

2024 TSO Academy

KPI Name	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	หน่วยงาน
5. Orientation and Refreshment (Offline & Online)	60%	70%	80%	90%	100%	ทุกส่วน (ผจ.ส่วน และพนักงานทุกคน)

- อบรมพนักงานใหม่ (กลุ่มเป้าหมายเรียนแล้วเสร็จ 17-20 มี.ย.67)
- การเรียนรู้ e-Learning ของพนักงาน 5 เรื่อง/คน

No	เรื่อง	ระยะเวลา
1	✓ TSO-EN-Management of Change (MOC) updated 2024 (1:28:33)	Q1-Q2
2	✓ TSO-PW-Tender Evaluation (TE) (0:24:22)	(ม.ค.-มี.ย.)
3	TSO-EN-Concept of Life Cycle Costing (00:05:02)	Q3
4	TSO PW-การเบิก โอน จ่าย ผ่านระบบ i Warehouse (00:12:20)	(ส.ค.-ก.ย.)
5	TSO-EN-Reliability Felt Leadership Communication (02:19:11) กลุ่มเป้าหมายพนักงานที่ถือ KPI Reliability ท่านที่ได้รับ Certificate ผ่านการอบรมแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำใน e-Learning ตามที่พส.และรค.แจ้งรายชื่อ TSO-GC-Difficult Day (00:04:12) หน่วยงานที่ถือไม่ครบ 5 เรื่อง	Q4 (ค.ค.)

TSO LEARNING & REFRESHMENT e-Learning สำหรับบรรณารักษ์ 4 ระดับ

TSO-EN-Management of Change (MOC) January 2024

MUST TRY TSO E-LEARNING PROGRAM บทเรียนเฉพาะคุณ

Reliability Culture 4 Success PPT

2024 win focus

คลิกที่นี่

ฝึกเข้าใช้งาน Mail Shipper

Difficult Day คืออะไร?

- TSO Academy-22: TSO e-Learning Program ที่ Assign เฉพาะบุคคล

MUST TRY

TSO E-LEARNING PROGRAM

บทเรียนเฉพาะคน

e-Learning ที่ทุกคนต้องเรียนใน Q3 นี้ เพื่อความสะดวกทาง พค. ได้ประสานงานให้ PLU ทำการ Assign ให้ โดยท่านจะได้รับ email ดังนี้ โดยท่านสามารถคลิกเข้าเรียนได้ทันที

✓ รับ email จาก PTT-LMS (หรือคลิกจากระบบ LMS)

✓ เข้าเรียนรู้

✓ รายงานสรุปผลการเรียนรู้ ทุกต้นเดือน (โดย พค.)

PTT-LMS
To: PORNAPAT THAMWUTTHESUE

[PTT LMS] You have new assignment

From: PLU

You received new assignment (ขอ พณกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์)

Source: TSO-EN-Concept of Life Cycle Costing

From: PTT-Q3 Academy

Please click on the link to see more details. Thank you.

บทเรียนสำหรับ Q3

TSO-EN-Concept of Life Cycle Costing (5 นาที)

TSO-PW-การเบิก โอน จ่าย ผ่านระบบ i Warehouse (12 นาที)



รายงานสรุป e-Learning ภาคบังคับ ข้อมูล ณ จันทร์ 23 กันยายน 2567 เวลา 9:00 น.					
จำนวนพนักงานที่เรียน e-Learning ผ่าน					
หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน	TSO-EN-Concept of Life Cycle Costing GS-OC-3198	% ผู้ผ่าน คอर्स LCC	TSO-PW-การเบิก โอน จ่าย ผ่าน ระบบ i Warehouse GS-OP-3156	% ผู้ผ่าน คอर्स iWarehouse
ปกติ.3 (ผว.)	1	ไม่นับ ผว.ฝ่าย		ไม่นับ ผว.ฝ่าย	
ปท.11	24	23	95.83%	23	95.83%
ปท.12	13	13	100.00%	13	100.00%
ปท.2	24	22	91.67%	22	91.67%
ปท.4	12	11	91.67%	11	91.67%
ปท.9	20	19	95.00%	20	100.00%

การเรียนรู้หวัข้อ

TSO-EN-Reliability Felt Leadership Communication เพื่อส่งเสรี Reliability Culture

ท่านได้เข้าเรียนออนไลน์เมื่อ 25 เม.ย. 67, 23 พ.ค. 67
ทำแบบทดสอบผ่าน 80% ขึ้นไป

YES



- ถ้าเข้าเรียนแล้วสอบไม่ผ่าน
- ถ้าเข้าเรียนแล้วไม่ได้ทำแบบทดสอบ
- ถ้าไม่ได้เข้าเรียน

(มาเรียน e-Learning ค่ะ)

NO



- ได้รับ Cert. จากบริษัททาง email ขอให้ท่าน Mail Cert. ส่งมารวบรวมที่ คุณแก้วกาญจน์ พศ.
- บางท่านที่ยังไม่ได้รับใบ Cert. กรุณาตรวจสอบรายชื่อใน Excel ที่แนบมานี้ ทางทีม RAI (ผู้ประสานงานคือคุณณพ พศ.) ได้ขอข้อมูลจากส่วนกลางมาตรวจสอบว่าใครที่ผ่านแล้ว ถ้าท่านผ่านแล้วไม่ต้องเรียนใหม่

Your certificate is here for ""

Certify'em <pokkche@gmail.com>
To: KORNWARA POTIPUN

mail from




- เรียนรู้ผ่าน e-Learning ใน LMS
- ทำแบบทดสอบและแบบประเมินใน LMS ให้ครบ แบบทดสอบนี้จะส่งไปในระบบของส่วนกลาง (เป็นบริษัทภายนอก) การผ่านคือทำถูก 8 ข้อขึ้นไป ข้อมูลจะอยู่ในระบบภายนอกเรียนร่อยว่าท่านผ่าน

วิธีดูว่าเราได้กี่คะแนน ?

เมื่อทำข้อสอบเสรีจ กด ปุ่ม => ดูความแม่นยำ ข้อที่ท่านทำผิด จะมีเฉลยขึ้นมา ข้อที่ท่านถูกไม่มีเฉลย (นับจำนวนถ้า 8 ข้อขึ้นไปผ่าน)

- ถ้าท่านทำผ่าน ทาง พศ.จะดำเนินการสรุปช่วงต้นเดือน

เนื่องจากในระบบใน LMS ยังไม่ Update อัตโนมัติ
- ทาง RAI จะได้รับข้อมูลจากบริษัททุกสิ้นเดือน ทำการสรุปผลส่งให้ พศ.
- พศ. ทำการ Verify ให้ในระบบ LMS เพื่อให้ Status ในระบบ LMS Complete

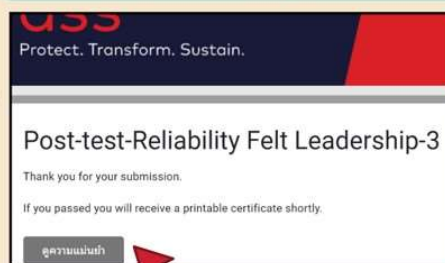

ดูเฉลยว่าเราทำถูกกี่ข้อ



รายงานจากทีม RAI

A	B	C	D	E	F	G	H
Unit	EVP	CODE	FNAME	LNAME	LCC	Felt leadership	
XX	XXXX	999999	XXXX	XXX	Pass	Not Pass	
XX	XXXX	1000000	XXXX	XXX	Pass	Pass	
XX	XXXX	1000001	XXXX	XXX	Not Pass	Not Pass	
XX	XXXX	1000002	XXXX	XXX	Not Pass	Pass	
XX	XXXX	1000003	XXXX	XXX	Not Pass	Not Pass	
XX	XXXX	1000004	XXXX	XXX	Not Pass	Pass	
XX	XXXX	1000005	XXXX	XXX	Not Pass	Not Pass	
XX	XXXX	1000006	XXXX	XXX	Pass	Pass	
XX	XXXX	1000007	XXXX	XXX	Not Pass	Not Pass	
XX	XXXX	1000008	XXXX	XXX	Not Pass	Not Pass	
XX	XXXX	1000009	XXXX	XXX	Not Pass	Not Pass	
XX	XXXX	1000010	XXXX	XXX	Not Pass	Pass	
XX	XXXX	1000011	XXXX	XXX	Not Pass	Pass	
XX	XXXX	1000012	XXXX	XXX	Not Pass	Not Pass	

5.3 ประเด็นสำคัญจากการ Internal Control ภายในหน่วยงาน

5.3.1 การดำเนินงานด้านความปลอดภัย

5.3.1.1 รายงาน Near Miss และอุบัติเหตุ (Accident)

อุบัติเหตุ (Accident) ตั้งแต่เดือนมกราคม 67 ไม่เกิด อุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

- รายงาน 5 เรื่อง // อยู่ระหว่างการทบทวนรายงาน 0 เรื่อง // ปิดแล้ว 4 เรื่อง // ยกเลิก 1 เรื่อง

ที่	เลขที่รายงาน	ชื่อเรื่อง	ระดับความรุนแรง	สถานะรายงาน	วันที่เกิดเหตุ	ผู้รายงาน		PDF
1.	พ.ปท.9-1-AC-SEC-026842024	ตรวจพบบุคคลพยายามโจรกรรมสายกรวดรั้วสถานี	AC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	25/07/2567	560245 - จรุง ชำน้อย	ดูรายละเอียด	
2.	พ.ปท.9-1-AC-QUA-025212024	ตรวจพบ Defect จากการทดสอบท่อ RC0850 KP.52+485	AC เล็กน้อย	ยกเลิก	09/07/2567	560005 - พชร วัชรน้อย	ดูรายละเอียด	
3.	พ.ปท.9-1-AC-PER-025302024	ตรวจพบ Defect จากการทดสอบท่อ RC0850 KP.52+485	AC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	09/07/2567	560005 - พชร วัชรน้อย	ดูรายละเอียด	
4.	พ.ปท.9-1-AC-PER-005912024	Test post ชำรุด เนื่องจากถูกไฟไหม้ RC410903 KP.0+530	AC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	19/02/2567	560004 - จิรศักดิ์ ถาวร	ดูรายละเอียด	
5.	พ.ปท.9-3-AC-PER-005172024	พบกระจกในศูนย์ ปท.9 แตก	AC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	14/02/2567	510039 - กิพากร พรพันธุ์ไพบูลย์	ดูรายละเอียด	

Near Miss

- รายงาน 3 เรื่อง // อยู่ระหว่างการทบทวนรายงาน 1 เรื่อง // ปิดแล้ว 2 เรื่อง

Count...	ID	Topic	Maintype	Event_Date	Status	RespondUnit	User
1	ปท.9-2-NM-QUA-024952024	ตรวจสอบพบค่า Gas composition ที่ FSC_2 ไม่ถูกต้อง	2.NearMiss	6/25/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายสุภัท นุ อิมพิต
1	ปท.9-2-NM-QUA-018442024	Gas Turbine Meter ที่โรงไฟฟ้าคลองหลวง (KLU) ติดขัด 2 Runs	2.NearMiss	5/20/2024 12:00:00 AM	รอดตรวจรับผลการแก้ไข/ป้องกัน	byPerson	นายคณาณ ชื่นชื่นสง
1	ปท.9-2-NM-QUA-016542024	พบ Pressure ตกลง ที่ บ.BJC	2.NearMiss	4/26/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายจักรกร คำทองดี
3							

5.3.1.2 รายงานอุบัติเหตุรถยนต์

- ตั้งแต่เดือนมกราคม 67 มีอุบัติเหตุ 1 รายการ ปตท. เป็นฝ่ายผิด ทรัพย์สินเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท

ที่	เลขที่รายงาน	ชื่อเรื่อง	ระดับความรุนแรง	สถานะรายงาน	วันที่เกิดเหตุ	ผู้รายงาน		PDF
1.	พ.ปท.9-3-AC-TRN-027752024	ถูกเฉี่ยวชนจากรถเก๋งทะเบียน ทว3145 (ปตท.เป็นฝ่ายถูก)	AC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	05/08/2567	540083 - ศุภชัย ช้องแก้ว	ดูรายละเอียด	

- เมื่อวันที่ 5/8/67 เวลา 11.40 น. ได้นำรถทะเบียน 3ขผ3730 กลับจากปฏิบัติงาน ระหว่างเดินทางกลับศูนย์ ปท.9 ถูกรถเก๋งหมายเลขทะเบียน ทว3145 เฉี่ยวชนท้ายรถด้านขวา (ปตท. เป็นฝ่ายถูก) ตามเลขที่รับแจ้งใบเคลม 09027888

5.3.1.3 รายงานสภาพและการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Substandard)

****KPI ให้รายงาน >100% หรือ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องพร้อมปิดรายงาน** // ปท.9 มีพนักงานรวม 20 ท่าน**


-ปี 67 รายงาน 20 เรื่อง // ค้าง ปท.9 ทั้งหมด 1 เรื่อง // ค้าง QSHE 0 เรื่อง // ปิดแล้ว 19 เรื่อง

ount...	ID	Topic	Maintype	Event_Date	Status	RespondUnit	User
1	ผ.ปท.9-1-SS-034782024	ป้ายคำเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติชำรุด	4.Substd.	9/9/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายธีรศักดิ์ถาวร
1	ผ.ปท.9-3-SS-035262024	ไม่พบจุดสำหรับจุดตรวจในอาคารคลังพัสดุ	4.Substd.	9/1/2024 12:00:00 AM	อยู่ระหว่างกำหนดหน รายงาน	ผ.ปท.9-3	น.ส.ทิพาการพรพันธุ์โพธิ์ชัย
1	ผ.ปท.9-1-SS-035142024	ถูงรม ม.ART ในฉลุมบางชั้นขาด	4.Substd.	8/28/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายชัยยศ เปรียบยอดยิ่ง
1	ผ.ปท.9-1-SS-034842024	ตรวจพบเจอบัวยเคื่อนแนวท่อก๊าซขัดจากและส่ายเคื่อนเคื่อง	4.Substd.	8/8/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายพิรพงษ์ ศรีทอง
1	ผท.9-2-SS-026352024	Pressure Switch Low HOV ที่ WN3 แสดงค่าผิดปกติ	4.Substd.	7/16/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายถิรพล นพคุณ
1	ผ.ปท.9-1-SS-025262024	ชุดตรวจสอมท่อก๊าซ RC.0650 KP.52+485	4.Substd.	7/9/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายอนุพงษ์ นางเขียว
1	ผท.9-2-SS-023882024	พณ Alarm Fire Alarm Panel Trouble ที่ AR2	4.Substd.	6/23/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายศุภกาวัลย์ ชัยรัตน์
1	ผท.9-2-SS-024862024	ฝาครอบพัดลมห้อง RTU ไม่มี	4.Substd.	6/12/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายจิรกร คำทองดี
1	ผ.ปท.9-3-SS-026562024	ฐานอาคารสำนักงานมีการชำรุดตัวชำรุด	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-	เพิ่มชั้นบันไดอีก 1 ชั้น ทางขึ้นเทอร์เรซข้างห้องสมุด	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย
1	ผ.ปท.9-3-SS-030342024	ตู้สับเฟล็ดรอมบอยชำรุด	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-030372024	เสาไฟแสงสว่างโคม บริเวณอาคารบ้านพัก	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-030392024	กระกโถงบริเวณมณฑนทางเข้าที่จอดรถยนต์	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-030402024	พื้นหลุด ทางเชื่อมที่จอดรถครัวใหญ่	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-3-SS-030562024	ผ่านอะบะบาชชำรุด ที่อาคารฝึกอบรม	4.Substd.	6/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-3	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผท.9-2-SS-019792024	กระแสไฟฟ้า AC. แรงดันบะเกิน 220 VAC.	4.Substd.	5/24/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายอานนท์ นรินทร์ธรรม
1	ผท.9-2-SS-016582024	Fier Alarm Control Panel BV13 ชำรุด	4.Substd.	4/20/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายศุภชัย มืองแก้ว
1	ผ.ปท.9-1-SS-014482024	ป้ายเคื่อนแนวท่อเคื่อยเคื่องจากไฟไหม้หมุ่กุ่า	4.Substd.	3/6/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายอนกสินธุ์ เคื่องแก้ว
1	ผ.ปท.9-1-SS-006722024	ตรวจพบการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต (ที่จอดรถโรงงาน BGAC)	4.Substd.	2/23/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ผ.ปท.9-1	นายพร วัชรนิธ
1	ผท.9-2-SS-006372024	Display EVC ที่ TSO-MEATH_2 ไม่ชัดเจน	4.Substd.	2/1/2024 12:00:00 AM	ปิดรายงาน	ปท.9-2	นายถิรพล นุอินทนิล
20							

QSHE KPI (Div.: Operation)						
KPI	หน่วยวัด	L1	L2	L3	L4	L5
9.9 Substandard	% รายงาน substandard / ไม่ปลอดภัย (Personal Safety, PSE and Security) ที่เกิดจากการไม่รายงาน/แก้ไข SS	% รายงาน <80%	% รายงาน >=80 - 100%	% รายงาน =100%	% รายงาน >100% และปิดเรื่องครบถ้วน	ไม่พบข้อผิดพลาด (Personal Safety, PSE and Security) ที่เกิดจากการไม่รายงาน/แก้ไข SS

5.3.1.4 ระบบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (Updated on 23/09/67 @0:00 am) รายงานตั้งแต่เดือน ม.ค.67

Wait Approve (เกิน 3 วัน) : 0 รายการ / Wait Closed (เกิน 3 วัน) : 0 รายการ

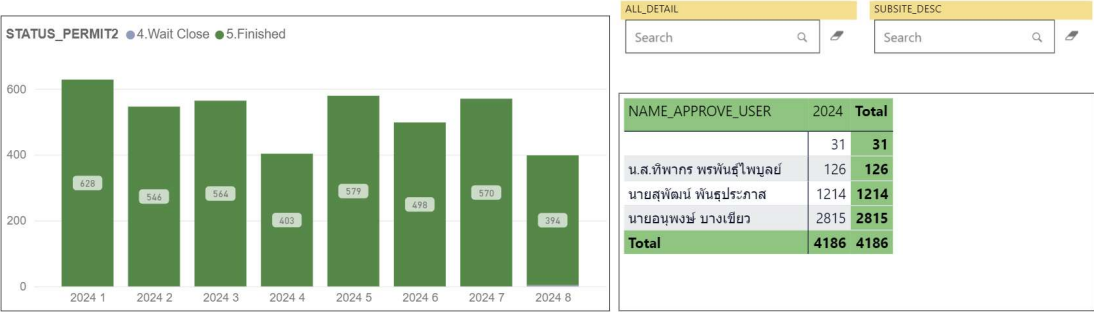

5.3.1.5 ติดตามระบบ NCR

ระบบ NCR ปี 2567 // รายงาน 1 รายการ // ค้างปท.9 = 0 รายการ // QSHE = 0 รายการ // ปิดแล้ว 1 รายการ


ที่	เลขที่รายงาน	ชื่อเรื่อง	ระดับความรุนแรง	สถานะรายงาน	วันที่เกิดเหตุ	ผู้รายงาน		PDF
1.	ปว.บสค.-NC-005282024	พบค่าน้ำก๊าดสูง ปท.9 ค่า TDS เกินมาตรฐาน (ผลตรวจ 2/2566)	NC เล็กน้อย	ปิดรายงาน	22/11/2566	570194 - จันทิมนัด สุขชัย	ดูรายละเอียด	

5.3.1.6 เรื่องชี้แจงอื่น ๆ ด้านความปลอดภัย

- รายละเอียดในรายงานประจำเดือนของ จป. (ถ้ามี)

5.3.2 การดำเนินด้านความเสี่ยง และ ผลการประเมินด้านความเสี่ยง


- [ขยายเวลา]ประเมิน Risk Assessment and Environmental Aspect ประจำปี 2568 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2567

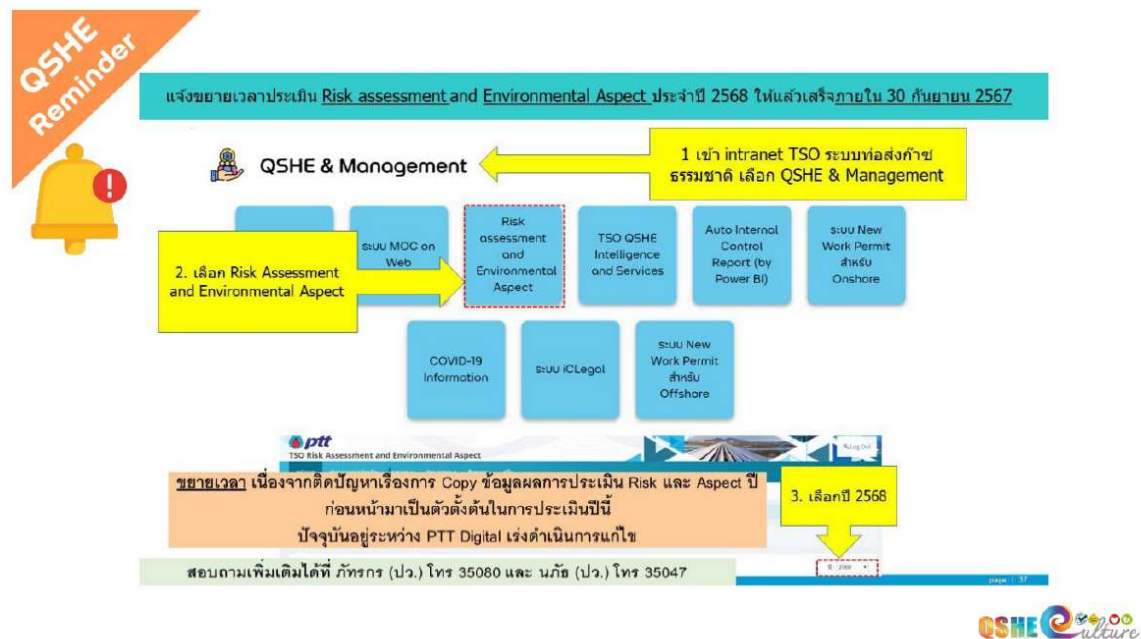


5.3.2.1 การประเมินความเสี่ยงในระบบ Activity Risk (ปท.9 ประเมินปี 67 แล้วเสร็จ)

กรณีมีกิจกรรมในเขตรบบเพิ่มเติมให้พิจารณาประเมินเข้าระบบและจัดส่งให้ QSHE co. นำเสนอในที่ประชุมเพิ่มเติม

- Risk After Control

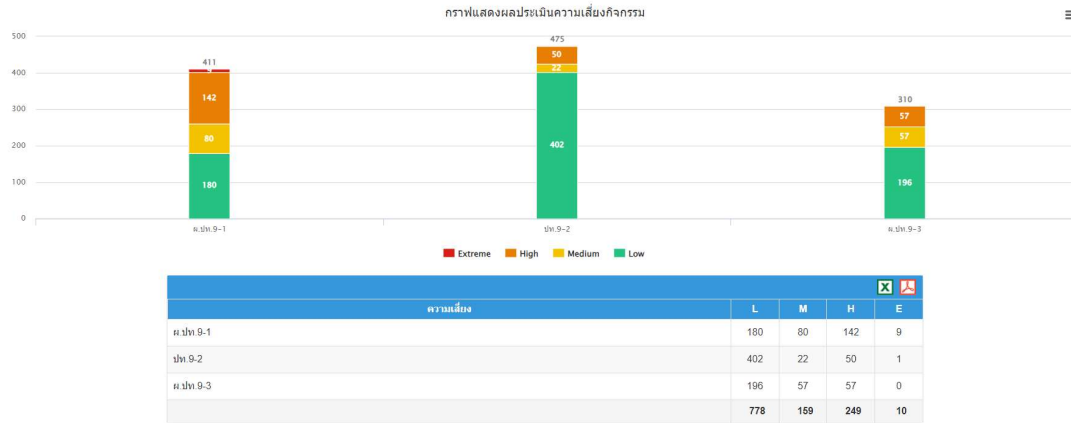

Risk After Mitigation

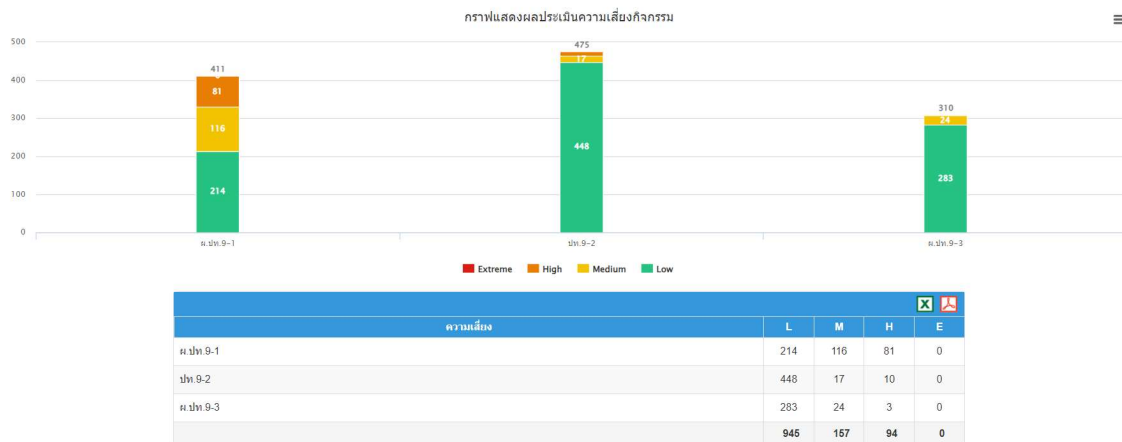

5.3.2.2 การประเมินความเสี่ยง Operation Risk Management (ORM) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบท่อ

- ประเมินสิ่งแวดลอมและประเมินความเสี่ยงกิจกรรม ปี 2567 เรียบร้อยแล้ว

No.	เลขที่ประเมิน	วันที่ประเมิน	จำนวน	รายการประเมิน	Rev	หน่วยงาน	ผู้ประเมิน	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ	สถานะ
1	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ม.ปท. 9-1 67 rev.0	29/08/2566	102	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ม.ปท. 9-1 67 rev.0	0	ม.ปท. 9-1	นายวรุญ ชำนิอม	นายอนุพงษ์ นางเขียว	นายธีรวิมล สัมประเสริฐ	Completed
2	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ม.ปท. 9-1 67 rev.1	21/02/2567	94	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ม.ปท. 9-1 67 rev.1	1	ม.ปท. 9-1	นายวรุญ ชำนิอม	นายอนุพงษ์ นางเขียว	นายณรงค์วุฒิ บุกลประสิทธิ์	Completed

No.	เลขที่ประเมิน	วันที่ประเมิน	จำนวน	รายการประเมิน	Rev	หน่วยงาน	ผู้ประเมิน	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ	สถานะ
1	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ม.ปท. 9-2 67 rev.0	17/08/2566	45	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ม.ปท. 9-2 67 rev.0	0	ม.ปท. 9-2	นายสุทินนท์ กันคำ	นายสุทัศน์ จันทะประภาส	นายธีรวิมล สัมประเสริฐ	Completed
2	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ม.ปท. 9-2 67 rev.1	06/02/2567	95	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ม.ปท. 9-2 67 rev.1	1	ม.ปท. 9-2	นายสุทินนท์ กันคำ	นายสุทัศน์ จันทะประภาส	นายณรงค์วุฒิ บุกลประสิทธิ์	Completed

No.	เลขที่ประเมิน	วันที่ประเมิน	จำนวน	รายการประเมิน	Rev	หน่วยงาน	ผู้ประเมิน	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ	สถานะ
1	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ม.ปท. 9-3 67 rev.1	15/02/2567	58	ประเมินสิ่งแวดล้อม -ม.ปท. 9-3 67 rev.1	1	ม.ปท. 9-3	นายศุภชัย ป้องแก้ว	น.ส. จันทกร ทราทินธุ์ไพบูลย์	นายณรงค์วุฒิ บุกลประสิทธิ์	Completed
2	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ม.ปท. 9-3 67 rev.1	15/02/2567	72	ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม -ม.ปท. 9-3 67 rev.1	1	ม.ปท. 9-3	นายศุภชัย ป้องแก้ว	น.ส. จันทกร ทราทินธุ์ไพบูลย์	นายณรงค์วุฒิ บุกลประสิทธิ์	Completed



หน้าหลัก / แบบสอบถาม BIA

แบบสอบถาม BIA

Search:

Show entries

เลขที่อ้างอิง	ประจำปี	ชื่อแบบสอบถาม BIA	วันที่ ส่งคำขอ	วันที่อนุมัติ	สถานะ	Action
ปท.9 ปกต.3_20240319_1632	2024	2024_BIA_TSO_Pipeline Disruption	19/03/2024	03/05/2024	อนุมัติ	กรอกแบบสอบถาม
ปท.9 ปกต.3_20240319_1606	2024	2024_BIA_TSO_Office Denied	19/03/2024	03/05/2024	อนุมัติ	กรอกแบบสอบถาม

5.3.3 การดำเนินงานสิ่งแวดล้อม


5.3.3.1 สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพพนักงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

5.3.3.2 ผลประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม




5.3.3.3 รายงาน SSHE & GHG

-ปริมาณขยะ

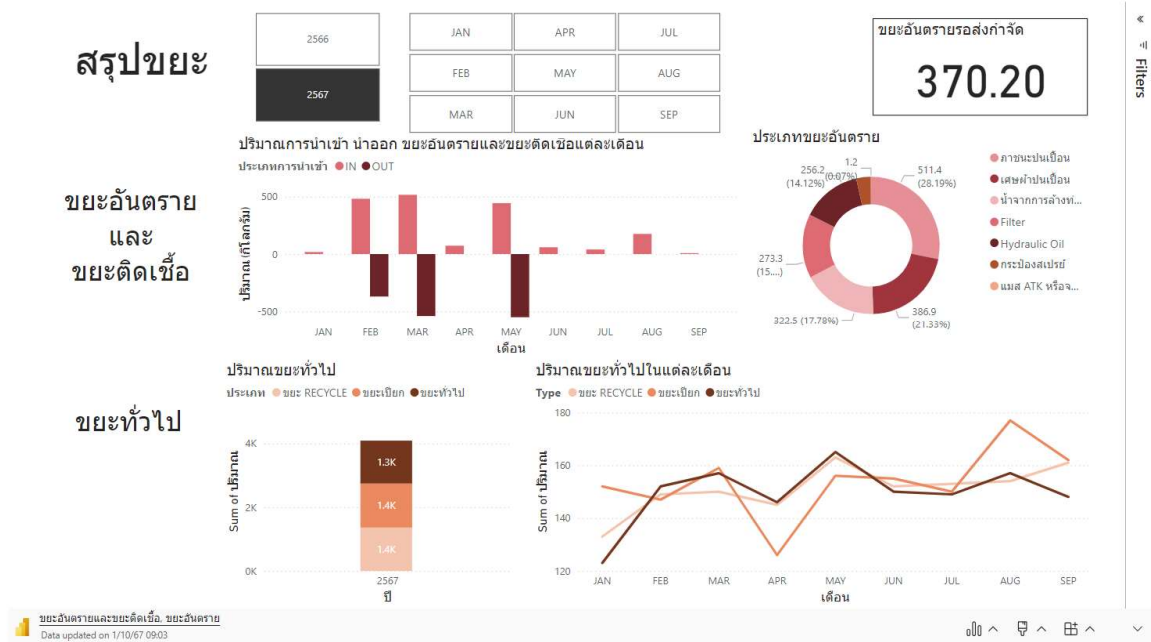

-ข้อมูลการใช้น้ำ

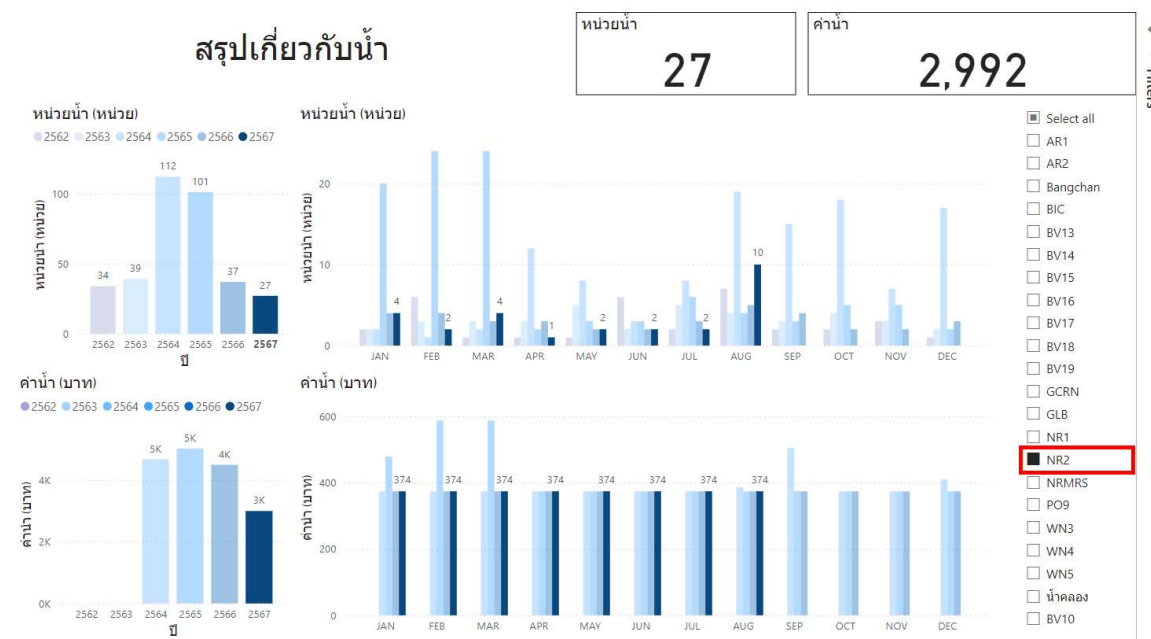

5.3.4 งานประชาสัมพันธ์/ มวลชนสัมพันธ์/ อนุรักษ์พลังงาน/ กิจกรรมอื่นๆ ตามระบบบริหารงาน QSHE

- ติดตามในรายงานประจำเดือน ผ.ปท.9-3 (ถ้ามี)

5.3.5 งานตามกฎหมาย งานทบทวนกฎหมาย, รายงาน, ใบอนุญาต และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามในรายงานประจำเดือน จป. (ถ้ามี)

5.3.6 งาน Productivity Improvement Circle (PIC)

Year : 2024

No.	Year	Dept.	Div.	PIC Project	Category	QTool	Target	Result	Unit	Achievement
	2024		ปท.9 ปท.		-- Select --	-- Select --				-- Select --
1	2024	ปท.3	ปท.9 ปท.3	ลดหน่วยการใช้ไฟฟ้า BV AR1 ลง 10 % เทียบกับ ปี 2566	Others	TA	10.00	29.51	%	สำเร็จ
2	2024	ปท.3	ปท.9 ปท.3	เพิ่มประสิทธิภาพการ verify แนวท่อด้วยวิธี water jet	Time	Suggestion	48.00	0.00	ชม./ปี	
3	2024	ปท.3	ปท.9 ปท.3	นำระบบ JFix เข้าใช้กับแผนกบริหารศูนย์ ปท.9-3	Others	Problem Solving	50.00	50.00	เปอร์เซ็นต์ CM เข้าระบบ	สำเร็จ

QSHE KPI (Div.: Operation)						
KPI	หน่วยวัด	L1	L2	L3	L4	L5
1. PIC	ผลลัพธ์ของ Productivity Improvement Circle Project (PIC Project)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน < 85%	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน ≥ 85%	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน 100%	L3 + รายงานในระบบ PIC ภายใน 30 ก.ย. 67	L4 + บรรลุตามเป้าหมายผลลัพธ์ PIC

5.3.7 ติดตามและทบทวนแผนงาน และ โครงการที่สำคัญ

5.3.7.1 หน่วยงาน ปท.9-1

- ผจ.ปท.9-1 รายงานแผนงาน (เอกสารแนบ 5)
- ผจ.ปท.9 ให้เพิ่มเรื่อง รายงานกิจกรรมที่ถูกตรวจพบได้จาก Cosmic eye, UAV นำมารายงานใน QSHEMC 9 ครั้งถัดไป

5.3.7.2 หน่วยงาน ปท.9-2

- ผจ.ปท.9-2 รายงานแผนงาน (เอกสารแนบ 6)

5.3.7.3 หน่วยงาน ปท.9-3

- ผจ.ปท.9-3 รายงานแผนงาน (เอกสารแนบ 7)
- สื่อความการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ปตท. 2567 Defensive driving

-Awareness มาตราฐานรายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขั้นต่ำตามประเภทงาน

[illegible][illegible]

-Internal audit

- ผล Internal audit ปท.9 ประจำปี 2567 ในระบบ iAudit ณ วันที่ 23 ก.ย. 67 จำนวน OFI Internal audit รวม 7 ข้อ

- ปท.9 อยู่ระหว่างการกรอกรายการแก้ไข/ป้องกัน = 0
- ปว. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการแก้ไข/ป้องกัน = 1
- ปว.พิจารณาปิดเรื่องในระบบแล้วเสร็จ = 6

■ CAR/OFI Status : 2.ผลการแก้ไขแล้ว (1)

■ 2.024 (1)	OFI_ปท.9_1/2567_5/7	2.024	IA 1	1.QMS,2.OHSAS	2/22/2024	4/11/2024	9/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอติดตามผล PM ML2 ของ SSV-001A ของสถานี N_CRN ใน เดือน สิงหาคม 2567 // บุคลากร 14/3/67	0
-------------	---------------------	-------	------	---------------	-----------	-----------	-----------	---	--	---	---

■ CAR/OFI Status : 3.3ไม่เรื่อง (6)

■ 2.024 (6)	OFI_ปท.9_1/2567_7/7	2.024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	11/30/2024	11/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการป้องกัน // บุคลากร 26/3/67	0
	OFI_ปท.9_1/2567_6/7	2.024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/30/2024	3/30/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
	OFI_ปท.9_1/2567_4/7	2.024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
	OFI_ปท.9_1/2567_3/7	2.024	IA 1	2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
	OFI_ปท.9_1/2567_2/7	2.024	IA 1	1.QMS,2.OHSAS	2/22/2024	3/23/2024	3/23/2024	☐ PATCHARA WATCHARAMAI	☐ PATTARAKORN CHAIYASIN		0
	OFI_ปท.9_1/2567_1/7	2.024	IA 1	1.QMS	2/22/2024	4/11/2024	4/11/2024	☐ TITINAN KANKAM	☐ BUSARAKAM CHAICHANA	ขอหลักฐานการขอ MOC // บุคลากร 13/3/67 ขอหลักฐานการป้องกัน // บุคลากร 26/3/67	0

5.3.9 การติดตามการสอบเทียบอุปกรณ์ (Test Equipment)

5.3.9.1 แผนการสอบเทียบ ปท.9-1 จำนวน 14 รายการ

เลขที่	สถานะ	Equipment Name	Serial No	Manufacturer	Model
RQTE-1431/67	Wait Receive	Remote Display TRMS Clamp Meter	53730215WS	Fluke	381
RQTE-1432/67	Wait Receive	ProcessMeter?	53470027	Fluke	789
RQTE-1439/67	Wait Receive	Gas Detector	00037335	MSA	Altair 5X IR
RQTE-1440/67	Wait Receive	Remote Display TRMS Clamp Meter	27340168WS	Fluke	381
RQTE-1443/67	Wait Receive	Infrared Thermometer	30170021WS	Fluke	62MAX+
RQTE-1657/67	Wait Receive	AC/DC Current Clamp	54010066	Fluke	i30s
RQTE-1661/67	Wait Receive	AC/DC Current Clamp	61910004	FLUKE	i30
RQTE-1662/67	Wait Receive	Infrared Thermometer	30170025WS	Fluke	62MAX+
RQTE-1663/67	Wait Receive	ProcessMeter?	24140141	Fluke	789
RQTE-1665/67	Wait Receive	Remote Display TRMS Clamp Meter	22160009	Fluke	381
RQTE-1860/67	Wait Receive	Laser Methane mini	AB1710M017	CROWCON	SA3C32A
RQTE-1861/67	Wait Receive	Coating & Wall Thickness Gauge	RA10670	Elcometer	A456CFTS
RQTE-1862/67	Wait Receive	Handy Calibration	TIP8061	Yokogawa	CA71
RQTE-1863/67	Wait Receive	Process Meter	28330002	Fluke	789

-ผจ.ปท.9 แจกเครื่องมือ EMP Portable mercury monitor เตรียมให้พร้อมใช้งานเสมอ ส่ง Calibrate ตามรอบ เนื่องจาก
ผู้บริหารให้เขตนปฏิบัติการอื่นยืมเครื่องมือ ปท.9 ใช้งานด้วย

5.3.9.2 แผนการสอบเทียบ ปท.9-2 จำนวน 0 รายการ

- ไม่มี

5.3.9.3 แผนการสอบเทียบ ปท.9-3 จำนวน 0 รายการ

- ไม่มี

5.3.10 ทบทวนการใช้งานอุปกรณ์ใหม่

- ไม่มี

5.3.11 งานประจำ (Routine Work) เช่น งาน PM, CM, การปิด Work Order, ระบบ Inventory


สรุปภาพรวม งาน PM/CM ปท.9 ประจำเดือน กันยายน 2567



* เริ่ม Year , Month ตามวันที่คาดว่าจะเสร็จ PlanFinish (bscFinishDate)
* Order_Activity = PURCHASING Order คือ Work order ที่มีคำว่า "ซื้อ" "จ้าง" "เบิก"
= PMCM คือ นอกเหนือจากเงื่อนไขแรก

ORDER_ACTIV ITY	Planner Grp	2.In process	3.1_Partia lFinish	3.Finish	Total
CM_Work		19	2	216	237
PM_ML1				997	997
PM_ML2				242	242
PM_ML3				264	264
PM_Work		2	27	380	409
PMAAsset_Workord er		11		3	14
Purchase		11	1	42	54

ติดตามระบบ I-Connect

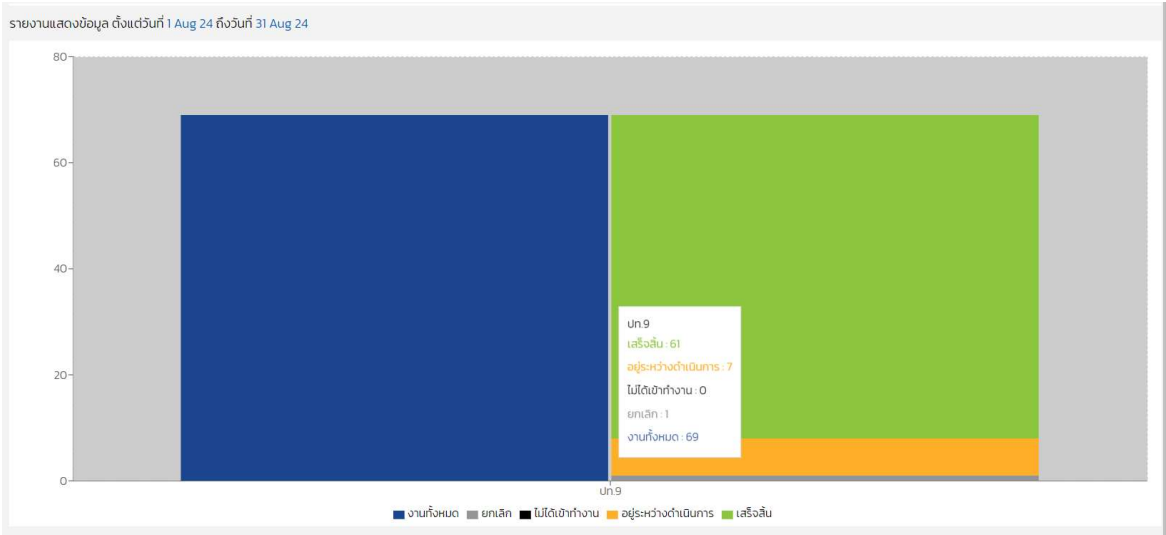

5.3.12 งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ 9)

5.3.12.1 รายงาน Procurement Plan

CAPEX

CAPEX

ชื่องาน	จำนวน งบประมาณ (บาท)	IO	จัดหา	ลงนามสัญญา	ส่งมอบ	PR	PO	หมายเหตุ
ปท.9-2 จัดซื้อพรมติดตั้ง Battery Charger BV13, BV14, BV15 และ WNS	2,000,000	301190034001	มี.ค.-24	เม.ย.-24	พ.ย.-24	1140014174	4140002102	
รวม	2,000,000							
ปท.9-2 GS210 DC Voltage/Current Source Model: GS10-7-F/MON/Q0	250,000	301190030002	ก.พ.-24	เม.ย.-24	ก.ย.-24	1140014100	3140015740	ส่งมอบแล้ว
ปท.9-2 จัดซื้อชุดเครื่องมือช่างที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 3 ชุด	195,000	301190030002	ก.พ.-24	เม.ย.-24	ก.ย.-24	1140014084	3140015771	ส่งมอบแล้ว
ปท.9-3 จัดซื้อชุดเครื่องมืองานไฟฟ้าอาคาร	40,000	301190030002	ม.ค.-24	ก.พ.-24	เม.ย.-24	1140014084	3140015771	ส่งมอบแล้ว
ปท.9-3 จัดซื้อชุดดับเพลิง 6 ชุด	600,000	301190030002	มี.ค.-24	เม.ย.-24	ต.ค.-24	1140014388	3140016000	
ปท.9-3 จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง 2 หัว	80,000	301190030002	ม.ค.-24	ก.พ.-24	เม.ย.-24	1140014260	3140015853	ส่งมอบแล้ว
ปท.9-3 จัดซื้อเครื่อง AED ประจำศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเซต 9	70,000	301190030002	ม.ค.-24	ก.พ.-24	เม.ย.-24	1140014028	3140015732	ส่งมอบแล้ว
ปท.9-3 จัดซื้อ Projector และ LEDTV ในห้องประชุม	277,000	301190030002	ก.พ.-24	มี.ค.-24	เม.ย.-24	1140014325	3140015904	ส่งมอบแล้ว
รวม	1,512,000							
ค่าใช้จ่ายทางหลวงท้องถิ่น ทล. ปทุมธานี	41,300	301190030701			ธ.ค.-24			
ค่าใช้จ่ายทางหลวงท้องถิ่น ทล. กรุงเทพมหานคร	92,300	301190030701			ธ.ค.-24			
ค่าใช้จ่ายทางหลวงท้องถิ่น ทล. สมุทรปราการ	308,200	301190030701			ธ.ค.-24			
ค่าใช้จ่ายทางหลวงท้องถิ่น ทล. อุดรธานี	7,100	301190030701			ธ.ค.-24			
ค่าใช้จ่ายทางพิเศษ RA8-RA9 ประมาณ 560 บาท และ ARI-AR2		301190030701			ธ.ค.-24			
รวม	448,900							

CAPEX เดือน ณ 24ก.ย.67	ทั้งหมด	แล้วเสร็จ	ช้ากว่าแผน
งานที่มีแผนจัดหา (เทียบกับออก PR)	8	8	0
งานที่มีแผนลงนามในสัญญา (เทียบกับออก PO)	8	8	0
งานที่ส่งมอบ	7	6	1

OPEX


OPEX

รายการ	IO	งบประมาณ	จัดหา	ลงนามสัญญา	ส่งมอบ	ผู้รับผิดชอบ	PR no	PO no	หมายเหตุ
ค่าเช่ารถยนต์สำหรับปฏิบัติงาน ปท.9-1 และ ปท.9-2 จำนวน 3 คัน เพื่อรองรับพื้นที่และทีมงานที่เพิ่มขึ้น	301190020000	1,050,000	พ.ย.-23	ธ.ค.-23	ธ.ค.-24	ปท.9-3	1140013728	4140002007	
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	301190035000	27,682,000	พ.ย.-23	ธ.ค.-23	ธ.ค.-24	ปท.9-3	คอสัญญา	คอสัญญา	
ค่าจ้างทำความสะอาด	301190035000	9,540,393	พ.ย.-23	ธ.ค.-23	ธ.ค.-24	ปท.9-3	1140013747	4140001953	
ปท.9-1 จัดจ้างเดิน Ground Patrolling 67	301190033009	2,200,000	มี.ค.-24	มี.ย.-24	ธ.ค.-24	ปท.9-1	1140014346	4140002111	
ปท.9-1 งานจ้างเดิน CIP/DCVG 67	301190033009	2,260,000	ก.พ.-24	เม.ย.-24	ก.ย.-24	ปท.9-1	1140014284	4140002112	
ปท.9-1 จัดจ้างปรับปรุง Pipe support BV16	301190033009	4,000,000	เม.ย.-24	มี.ย.-24	พ.ย.-24	ปท.9-1	1190047768	3140016093	
ปท.9-1 งานจัดจ้างชุดตรวจสอบท่อ RC0630 KP47+813 Short casing	301190033009	5,900,000	มี.ย.-24	ก.ย.-24	มี.ค.-25	ปท.9-1	1190047861		
ปท.9-1 จัดจ้างแก้ไขบ่ออ่าว WTF2 รั่วซึม	301190033009	2,000,000	มี.ย.-24	ก.ค.-24	ต.ค.-24	ปท.9-1	1190047943	3140016122	
ปท.9-1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุง test post RC 4470	301190033009	2,000,000	พ.ค.-24	ก.ย.-24	ธ.ค.-24	ปท.9-1	1190047964		
ปท.9-2 งานเปลี่ยน PCV สำหรับเปลี่ยนที่โรงงานลูกค้าอุตสาหกรรม CPB2	301190033009	500,000	ม.ค.-24	เม.ย.-24	ก.ย.-24	ปท.9-2	1140014096	3140015795	
9-2: GSM จัดซื้อพรมติดตั้ง Battery BIC, GCRN, DCAP, NB, G_NRMRS, N_MTR_1, N_NSG	301190033009	2,670,000	ก.พ.-24	เม.ย.-24	พ.ย.-24	ปท.9-2	1140014174	4140002102	
ปท.9-1 จัดจ้างก่อสร้างป้องกันแนวส่งไฟฟ้าจากโครงการขยายถนนปท.3004	301190035000	4,258,000	ส.ค.-23	ค.ค.-23	พ.ย.-24	ปท.9-1	1140013606	4140001926	

OPEX ณ 24ก.ย.67	ทั้งหมด	แล้วเสร็จ	ช้ากว่าแผน
งานที่มีแผนจัดหา (เทียบกับออก PR)	12	12	0
งานที่มีแผนลงนามในสัญญา (เทียบกับออก PO)	10	10	0
งานที่ส่งมอบ	0	0	0

5.3.12.2 รายงานการใช้งบประมาณ

Overview budget ปท.9 : 2024

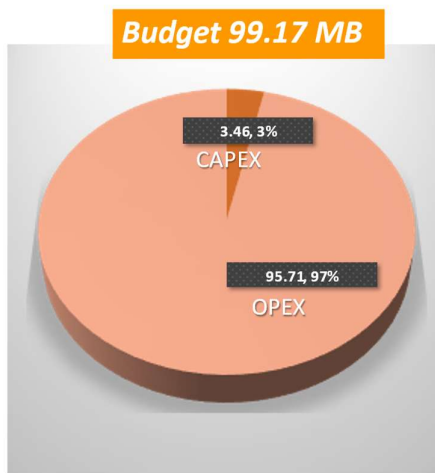

CAPEX

Request Cost Center	ชื่อ Request Cost Center	IO	ชื่อ IO	จำนวนงบประมาณ (บาท)
				2024
30119003	ปท.9	301190034001	AM-ปท.9 ปท.3	1,520,000
30119003	ปท.9	301190030002	AA-ปท.9 ปท.3 อุปกรณ์-เครื่องจักร	1,490,765.05
30119003	ปท.9	301190030701	AL-ค่าใช้สอยทางหลวงปท.9	448,900
			รวม	3,459,665.05

OPEX

Request Cost Center	ชื่อ Request Cost Center	IO	ชื่อ IO	จำนวนงบประมาณ (บาท)
				2024
30119003	ปท.9	301190031000	UTI-ปท.9 ปท.3	6,205,532
30119003	ปท.9	301190032000	G&A-ปท.9 ปท.3	4,456,893
30119003	ปท.9	30119003 5002	SUB-ปท.9 ปท.3	20,422,000
30119003	ปท.9	301190035004	ONE-ค่าเก็บค่าไม่ใช้สะพานท่อฯ	14,258,000
30119003	ปท.9	301190033091	PM-Proact Region9	30,055,225
30119003	ปท.9	301190033092	PM-React Region9	20,316,600
			รวม	95,714,250

การใช้งบประมาณ ปท.9 : 2024

Update 24Sep24




		Budget	Actual	Commit	Assigned	Available
CAPEX		3,459,665	897,485	595,500	1,490,765	1,968,900
301190034001	AM-ปท.9 ปท.3	1,520,000			-	1,520,000
301190030002	G&A Asset อุปกรณ์ ปท.9	1,490,765	897,485	593,300	1,490,765	-
301190030701	AL-ค่าใช้สอยทางหลวง ปท.9	448,900			-	448,900
ค่าใช้สอยด้านสะพานท่อฯ OPEX		45,542,425	20,115,574	6,855,000	26,950,574	18,592,851
301190031000	UTI ปท.9	6,205,532	5,404,703		5,404,703	800,829
301190032000	G&A ปท.9	4,456,893	1,933,671	294,000	2,227,671	2,229,222
301190035002	SUB-ปท.9 ปท.3	20,422,000	12,777,000	6,541,000	19,318,000	1,104,000
301190035004	ONE-ค่าเก็บค่าไม่ใช้สะพานท่อฯ	14,258,000			-	14,258,000
งบประมาณซ่อมบำรุง OPEX Contract		50,571,825	22,007,246	18,082,298	40,089,545	10,382,280
301190033091	Proactive Maintenance-ปท.9	30,055,225	9,045,966	17,267,894	26,316,860	3,788,365
301190033092	Reactive Maintenance-ปท.9	20,316,600	12,958,280	814,404	13,772,684	6,543,916
Total		99,175,915	45,020,885	25,510,598	68,550,684	50,645,251


ระหว่างโอนงบ


- CM > UTI จำนวน 1.05 MB
- CAPEX AM รับจาก รบ . 19.8 MB

การใช้งบประมาณ CAPEX : 2024

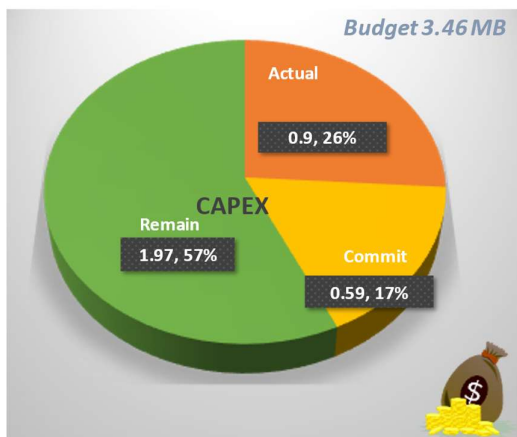

การใช้งบประมาณ OPEX : 2024

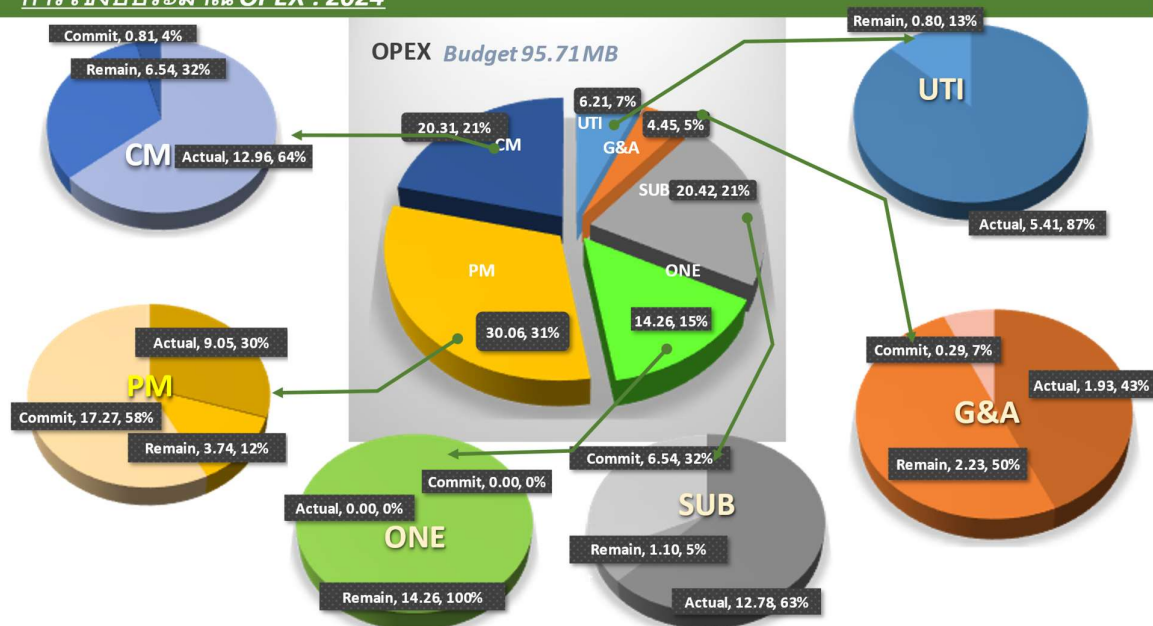

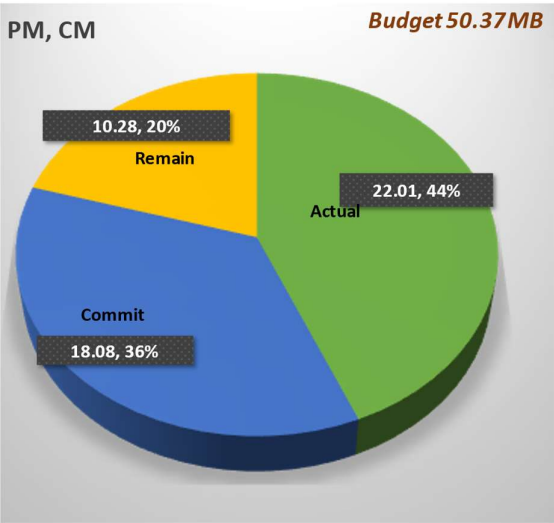

เลิกประชุม : เวลา 12.00 น.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม	ผู้อนุมัติรายงานการประชุม
(ผู้ประสานงาน QSHE)	(ผจ.ปท.9)
วันที่ 24 กันยายน 2567	วันที่ 24 กันยายน 2567