



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก จ-3

รายงานการประชุมระบบคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSH EMC 6)

รายงานการประชุม QSH EMC 6

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 Office ใทรน้อย

ผู้เข้าประชุม

1.		ประธาน
2.		กรรมการฝ่ายบริหาร
3.		กรรมการฝ่ายบริหาร
4.		กรรมการฝ่ายบริหาร
5.		Document Control
6.		
7.		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
8.		
9.		
10.		QSHE Co.
11.		
12.		
13.		
14.		Budget Holder
15.		Procurement Co.
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		EIA Co.
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		
55.		
56.		
57.		
58.		
59.		
60.		
61.		
62.		
63.		
64.		
65.		
66.		
67.		
68.		
69.		
70.		
71.		
72.		
73.		

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. ประธานกรรมการ QSH EMC6 กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ

วาระที่ 1 Safety Talk and Lesson Learned

- Safety Talk & Lesson learned โดย คุณพงศ์ปนต์ เรื่อง “เรื่อง โรคความดันโลหิตสูง”

Safety Talk & Lesson Learned

* Safety Talk & Lesson Learned : By พงศ์ปนต์ เรื่อง โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง
คือ การที่แรงดันของเลือดบีบไปบนผนังหลอดเลือดจะสูงกว่าปกติ โรคนี้จึงสามารถเป็นได้ตลอดเวลา

1. ความดันโลหิตสูงมี 2 ประเภท คือ

- 1. ความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ (Primary Hypertension) : ไม่ทราบสาเหตุ
- 2. ความดันโลหิตสูงชนิดทุติยภูมิ (Secondary Hypertension) : มีสาเหตุจากโรคอื่น

2. ผลของการมีโรคความดันโลหิตสูง

ถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคความดันโลหิตสูงจะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้

- 1. โรคหลอดเลือดหัวใจ
- 2. โรคหลอดเลือดสมอง
- 3. โรคไต
- 4. โรคหัวใจล้มเหลว

Hot line 081-562-7722

Safety Talk & Lesson Learned

CHECK อาการอ่อน "ความดันสูง"
แบบไหน

- บวมที่เท้า
- เวียนศีรษะ
- หายใจเหนื่อย
- เลือดกำเดาไหล
- นิ่มม
- รู้สึกไม่สบาย
- หัวใจ
- แขนขาชา
- นิ่มม
- ตาบอด

หากพบว่าเป็นความดันโลหิตสูงอยู่เรื่อยๆ อาจมีอาการโรค

Hot line 081-562-7722

ความดันโลหิตสูง
ปล่อยไว้นาน อันตราย!!!

- 1. หัวใจล้มเหลว
- 2. โรคหลอดเลือดหัวใจ
- 3. โรคไต
- 4. โรคหลอดเลือดสมอง
- 5. โรคหัวใจล้มเหลว
- 6. โรคหัวใจขาดเลือด
- 7. โรคหัวใจล้มเหลว

Hot line 081-562-7722

Safety Talk & Lesson Learned

การป้องกันไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง

1. งดสูบบุหรี่
2. งดดื่มแอลกอฮอล์
3. งดรับประทานอาหารเค็ม
4. งดรับประทานอาหารไขมันสูง
5. งดรับประทานอาหารหวาน
6. งดรับประทานอาหารมัน
7. งดรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง
8. งดรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง
9. งดรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูง
10. งดรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
11. งดรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง
12. งดรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์สูง
13. งดรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง
14. งดรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์สูง
15. งดรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง
16. งดรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์สูง
17. งดรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง
18. งดรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์สูง
19. งดรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง
20. งดรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์สูง

สูตรลดความดันโลหิตสูง DASH Diet
เป็นสูตรที่ไม่ลดความอ้วน แต่เน้นว่าลดความเค็ม และ งดสูบบุหรี่

1. กินผัก ผลไม้ 4-5 อย่าง

2. กินธัญพืช 4-5 อย่าง

3. กินไขมันดี 2,300 มก./วัน

4. กินไขมันอิ่มตัว 17 มก./วัน

Hot line 081-562-7722



คุณชัชชัย อธิบาย เรื่อง โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากช่วงนี้มีการตรวจสุขภาพประจำปี อธิบายความเสี่ยงที่เกิดความดันโลหิตสูง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทุกคน โดยมีค่าวัดระดับที่ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงจะเริ่มที่ อัตราการเต้นของหัวใจช่วงบน 140-159 และช่วงล่าง 90-99 และจะมีอาการคื่นที่เกิดขึ้นคือ ปวดหัว เหนื่อยง่าย มึนงง ตามัว แน่นหน้าอก หายใจหอบ หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น ให้รีบติดต่อแพทย์ไม่ควรปล่อยไว้นาน เนื่องจากเกิดอันตรายทำให้หัวใจวาย เป็นต้น และการป้องกันหลักก็เลยอาหารเค็ม ผักที่ให้สารโพแทสเซียม ออกกำลังกาย ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และควรตรวจสุขภาพประจำปี

ผจ.ปท.6 เสริมเรื่องหากท่านใดมีความเสี่ยงเรื่องโรคความดันโลหิต ให้แจ้งเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานด้วยกันด้วย หากเกิดเหตุการณ์จะได้มีการช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้ง

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานหรือคณะกรรมการ

2.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ : คุณปรีดี รายงานแทน คุณจักรดาว (ผจ.ปท.6)

- รายการอันไหนที่ยังไม่ทำหรืองานใหม่ให้เร่งดำเนินการ จากที่ประชุม TSOMC พบว่ายังมีจุดที่ Lacking อยู่ให้แผนก หน่วย เร่งติดตามดำเนินการ
- เรื่อง PIC เนื่องจากเรามีจำนวนเยอะ แต่ยังไม่มีการกรอกผล และเรื่องไหนดำเนินการแล้วเสร็จแล้วให้เข้าไปดำเนินการกรอกผลด้วยครับ และจากที่ประชุมฝ่าย เนื่องจากทางเรามีจำนวนเรื่องที่เยอะและหลากหลาย อยากให้มีการดำเนินการ Sharing PIC และ ผาถ 6-2 เป็นเจ้าภาพเลือกวันและดำเนินงาน โดยให้มีผู้กกิจกรรมกับโคกหนองนาด้วยครับ

- แผนซ่อมอพยพหนีไฟในสัปดาห์หน้าที่จะถึงพลุกษ์ ให้เตรียมพร้อมเข้าร่วมครับ และอีก 2 ครั้ง ซ่อมอพยพหนีไฟกับแผนฉุกเฉิน ขยับไปเดือนตุลาคม
- Big Cleaning day จัดที่กัลปพฤกษ์ เนื่องจากการ Audit พบความสะอาดไม่เรียบร้อยหลายเรื่อง และให้มีการสะสางให้ดีขึ้นและคลังเรื่องการจัดให้เป็นระบบยังมีจุดที่ต้องทำให้เรียบร้อย และห้องทำงานที่มีสาย Lan ต่างๆ ให้จัดให้มีระเบียบทำให้เรียบร้อย
- เรื่องตรวจสอบสภาพให้เสร็จสิ้นภายใน กรกฎาคมนี้ ใครที่ยังไม่ตรวจใส่แผนด้วยครับ
- โศกนาถวันนี้มีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมครับ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ทางอำเภอมีการเข้ามาปลูกต้นไม้เพิ่มเติม และเดือนสิงหาคม และ กันยายน จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกเยอะครับ
- ประชุมฝ่ายรอบนี้เราเป็น Host ให้เตรียมเรื่องการประชุมจากหน่วยงานอื่นๆด้วยครับ และเน้นเรื่องสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องครับ

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 ประธานแจ้งเพื่อทราบ : QSHE Co.

- แจ้งเรื่อง Two-way Coach ทางผจ.ปท.6 อยากให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ครับ




เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

สร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ขอให้ผู้บังคับบัญชาร่วมกับพนักงานประเมินผล KPIs กลางปี /
Two-way / ผนวก Success Profile
และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
ในระบบ COACH

ตั้งแต่ 1 - 31 ก.ค. 67



หมายเหตุ : พนักงานระดับชั้นบริหารระดับ 6 ขึ้นไป ต้องเข้ารับการประเมินผล KPIs กลางปี และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในระบบ COACH ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
ส่วนพนักงานระดับชั้นบริหารระดับ 5 ลงมา ไม่ต้องเข้ารับการประเมินผล KPIs กลางปี และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในระบบ COACH



รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Two-way Coach สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ PTT หรือติดต่อฝ่าย HRD

โครงการ Two-way Coach เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร PTT เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้วิสัยทัศน์ "องค์กรชั้นนำระดับโลก" และ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (SDGs) ของ PTT

PTT Co., Ltd. | สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ : ฝ่าย HRD | โทรศัพท์ : 0-2666-1111 | อีเมล : hr@ptt.co.th

ดำเนินการ Click
รายงานผลการดำเนินงาน

- เรื่องตรวจสุขภาพให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกท่านครับ

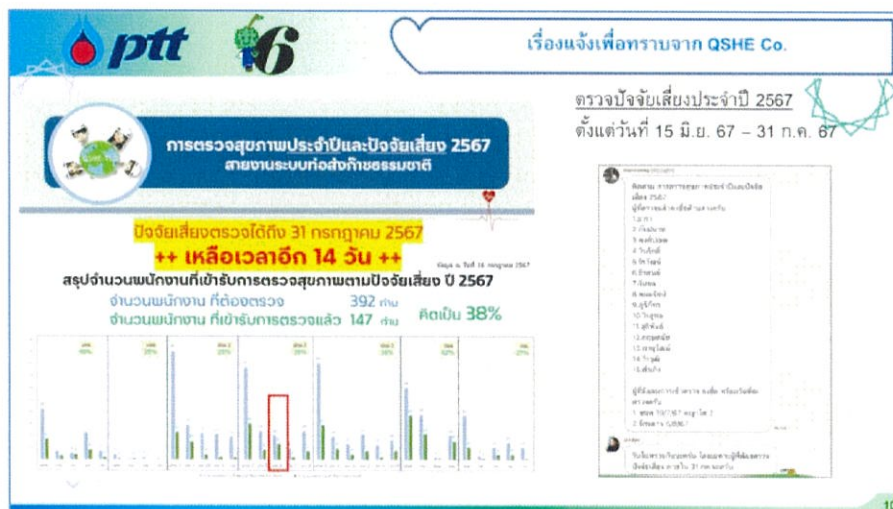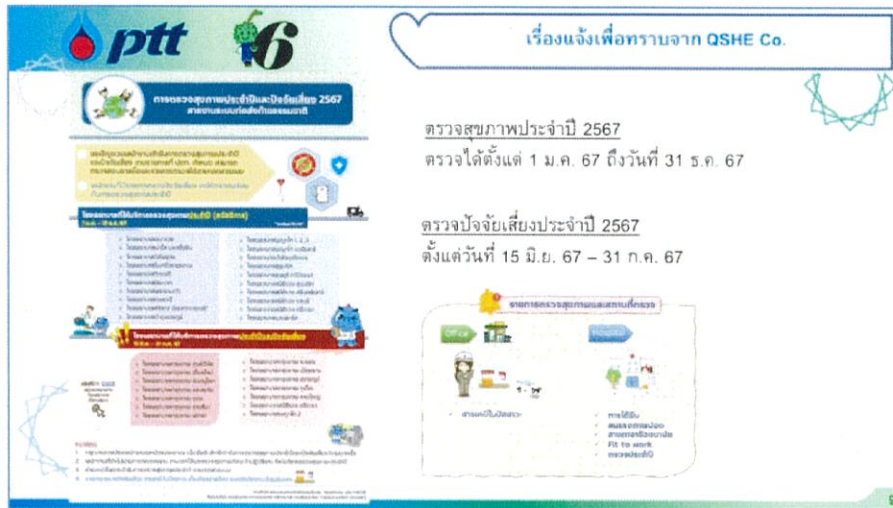


- Video GRC ให้ทุกท่านเข้าไปศึกษาเป็น Podcast




- กิจกรรม TSO Bootcamp รับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 นี้ครับ




- กำหนดการซ่อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟที่เปลี่ยนแปลงตามที่คุณชัชชัยแจ้งครับ

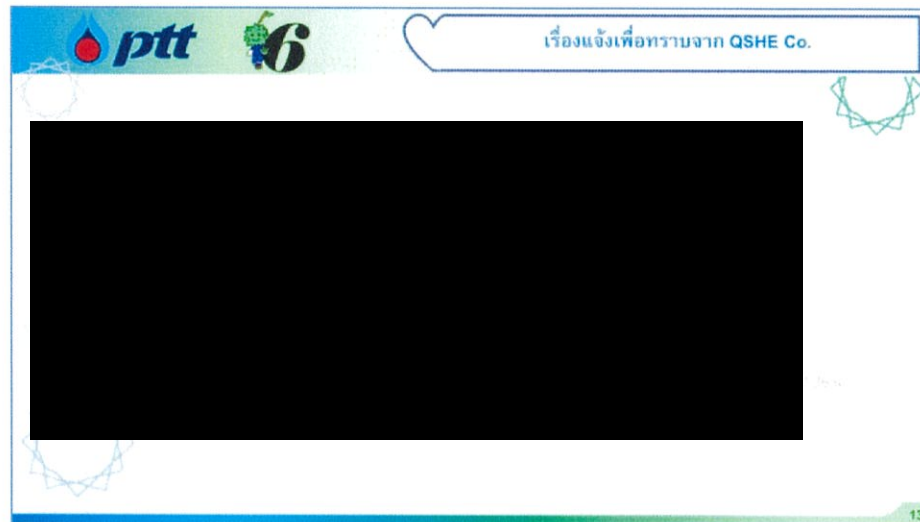

- การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานเนื่องจากครบวาระ ในปี 2568 ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ปัจจุบันดำเนินการส่งต่อผู้ประสานงานในปี 2568 และแจ้งชื่อเพื่อ Update รายชื่อส่งหน่วยงานส่วนกลางและแจ้งในที่ประชุมต่อไปครับ

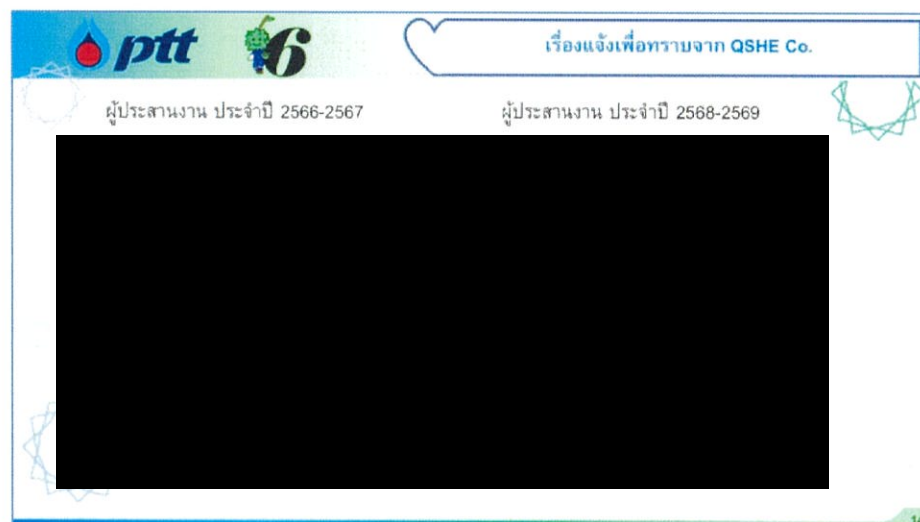

- Defensive Driving 2567 มีผู้ที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุ 9 คน บัตรหมดอายุ 1 คน สำหรับท่านที่ใบอนุญาตจะหมดอายุให้ระมัดระวังเรื่องการใช้รถด้วยครับ เรื่องอบรม มีเมลมาแล้วจะแจ้งทุกท่านอีกครั้งครับ

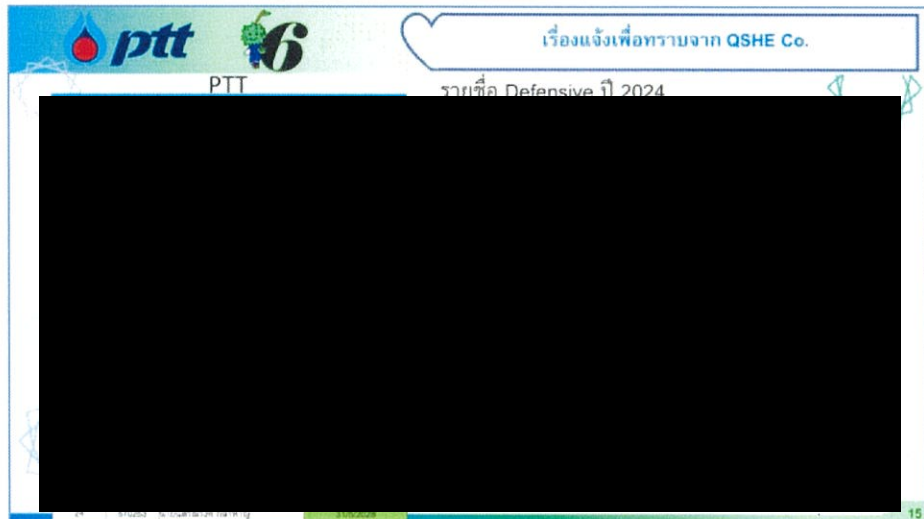




เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

PTT

งานฝึกอบรม Defensive ปี 2024



CONTACT

PLU

คุณสิริพร สิมบุร

084-012-8691

STRAPORN.W@PTTCL.COM

คุณสิริพร เรืองสิทธิ์พาณิชย์

084-126-4451


SAMITANA_R@PTTCL.COM

คุณสิริพงศ์แจ้งอัปเดตชื่อได้โทรติดต่อกับ มปญ. แล้วอบรมในระบบเพื่อต่ออายุไปก่อนครับ

- กิจกรรมออกกำลังกาย TSOCOUNT 2024 เข้าร่วมออกกำลังกายเก็บแต้มแลกของรางวัลกันครับ



- KPI Region 6 Dashboard จัดทำขึ้นเพื่อดู KPI แต่ละหัวข้อที่ทางเขต 6 มีครับ

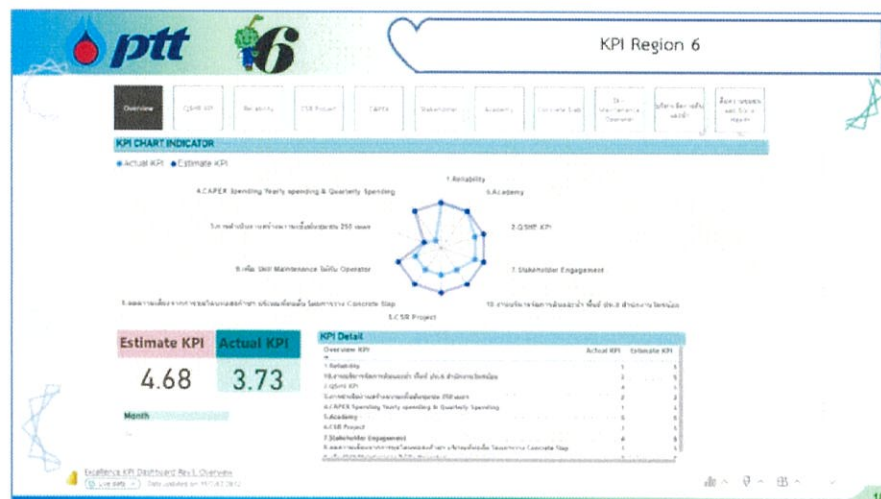

คุณภริภัทร แนะนำ โดยตัว Dashborad จะสามารถดูรายเดือนและสามารถดูหัวข้อแต่ละหัวข้อใน KPI โดยมีรายละเอียดตาม Powerbi ที่จัดทำขึ้นครับ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2567 สามารถเข้าไปอ่านได้ที่

\\tsonas\region 6\01_Q_QSHE\รายงานการประชุม QSH EMC67

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSH E


4.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย : ไม่มี

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร ของหน่วยงานหรือในสายงาน : ไม่มี

4.3 การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลหรืออาจจะมีผลต่อการบริหารการดำเนินงานภายในหน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ O&M ระบบท่อฯ หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน :

Summary : Procurement

คุณภริภัทร รายงาน Overview การติดตาม CAPEX OPEX

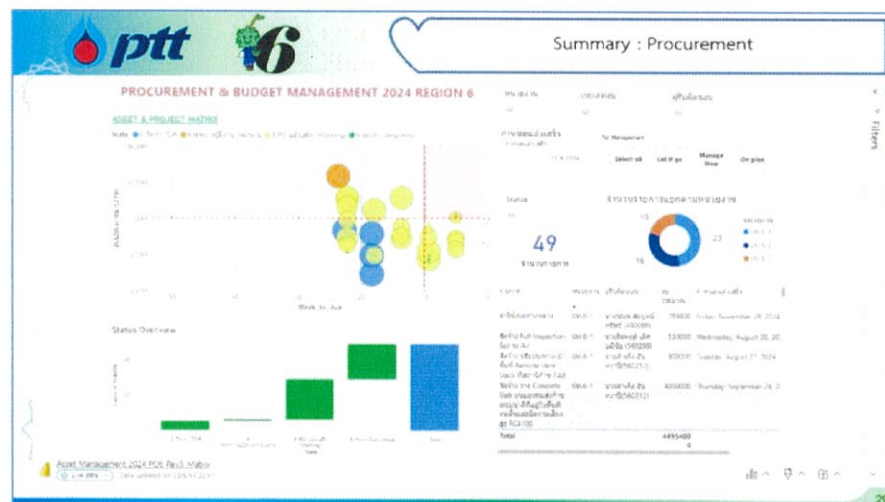

คุณภริภัทร รายงาน CAPEX และ OPEX โดยใช้ Matrix จาก Power BI เพื่อติดตามงานต่างๆภายในเขต โดยทั้งงาน CAPEX และ OPEX อยู่ระหว่างออกเรื่องและดำเนินการ

ปท.6 ปัจจุบันมี 49 รายการ มีเพิ่มใหม่ 4 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR เป็นการใช้งบ CAPEX ส่วนเรื่องอื่นๆออก

เรื่องจัดจ้างครบทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างติดตามงานครับ งานตรวจสอบ Defect จากผล ILI PIG มีปรับงาน และแก้ไข TOR ทำให้ยังไม่ได้ออก PO อยู่ระหว่างผู้อนุมัติลงนาม คุณชัชวาล ชี้แจงเพิ่มรอบแรกยกเลิกไปแล้วรอบ สองสถานะอยู่ระหว่าง รท. อนุมัติหลังจากแก้ไข ผจ.ปท.6 ให้เร่งดำเนินการด้วยครับ งานที่ใกล้ถึงกำหนดส่วนใหญ่ จะเป็นงานของ ปท.6-3 เช่นงานติดตั้งป้ายต่างๆ ครับ ซึ่งเหลืออีก 1 สัปดาห์

การประชุมกับคณะทำงานต่างๆ

๗๓.6-1 :

ปท.6-2 : ประชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 2/67 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ประชุม IA NGV-TSO Q2/2567 วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

ประชุม Operation Committee ครั้งที่ 3/67 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ប្រធាន Measurement Committee[illegible]




การบำรุงรักษาระบบท่อส่งแก๊สธรรมชาติ
PL MAINTENANCE CSRTM หรือ หน่วยควบคุมท่อส่ง แก๊ส

▶ ปะชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 267 วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน (Person In Charge (PIC))

นายวราภรณ์ ตัญญาภรณ์ โยธาธรบุรี วิศวกร หัวหน้างานปฏิบัติการ ในตำแหน่ง PIC Person ในงาน








การบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ EOMMS
P. MAINTENANCE : CSRTM หรือ ทีมงานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซ

• บำรุงรักษา Equipment Maintenance วันที่ 2/67 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

2. Pipeline Maintenance Awareness (1 ชม.) 2567 เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านความรู้เกี่ยวกับ PMS และ CSRTM และทีมปฏิบัติงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ Asset knowledge PMS เกี่ยวกับ :

- ความรู้เกี่ยวกับ Asset และ PMS : Asset knowledge
- ความรู้เกี่ยวกับ Pipeline Risk : Pipeline knowledge
- ความรู้เกี่ยวกับ Pipeline Safety : Pipeline Safety knowledge
- ความรู้เกี่ยวกับ Pipeline Inspection : Pipeline Inspection knowledge

โดย : ทีมบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Pipeline Safety และ Pipeline Inspection
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Pipeline Risk และ Pipeline Safety
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Pipeline Inspection และ Pipeline Safety






การบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำมันต่าง ๆ อาทิ ปะเกวณู, EQMMS, PL, MAINTENANCE, CSRRT หรือ หน่วยงานภายนอก ตาม ๆ

• บำรุงแผน Equipment Maintenance ครั้งที่ 267 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

2. Pipeline Maintenance Awareness อบรม 2129 คน ซึ่งบุคลากรที่เข้ารับการอบรมดังกล่าวเป็นบุคลากร POC ของหน่วยงาน และ องค์กรภายนอก เช่น POC บริษัท 66

การดำเนินการตามข้อ Audit ของบริษัท POC 1. ให้บุคลากร

- เลือก LDCache หรือ ELCCB ตามวิธีที่เลือกไม่ใช้ปะเกวณู จะเลือกวิธีอื่นที่มากกว่าไปทำที่ CC
- ตรวจสอบระบบ inline valve fully open ตามตัวกำหนดระบบ - SMOI 30 วัน, เมื่อมีข้อผิดพลาด แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที
- ตรวจสอบ POC ที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว POC แล้วเสร็จ

3. เมื่อเสร็จสิ้นข้อบังคับให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นข้อบังคับของระบบ Backflow ให้ใช้ Manual hand pump ย้ายไป ทำหน้าที่เป็น

ให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระบบ Support ดังนี้ การดำเนินการตามข้อบังคับให้ดำเนินการให้

ข้อบังคับ 1 Limit switch - Priority ของระบบให้ใช้ให้ใช้ Safety ของระบบที่ทำการดำเนินการให้ใช้ตามระบบ Support ให้

ดำเนินการตาม 1 Limit switch - Priority ของระบบ และตรวจสอบการดำเนินการตามข้อบังคับของระบบการดำเนินการตามระบบ Limit switch

ให้ตรวจสอบการดำเนินการให้ใช้ Limit valve






การบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทุก ๆ ชาติ ปะจวบ EOMMS,
PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ ทีมงานสายงานท่อส่ง ก๊าซ

▶ ปะจวบ Equipment Maintenance ทั่วทั้ง 2/67 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

2. Pipeline Maintenance Awareness (1 ชม. 2/20) คือการทบทวนหลักการและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของสายส่ง และ การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของสายส่ง

ผู้เข้าร่วมอบรม

1. การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของสายส่ง
 - a. พนักงาน
 - พนักงานสายส่ง/สายส่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดย 24 ชั่วโมง โดย สายส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่ง
 - พนักงานสายส่ง/สายส่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดย 24 ชั่วโมง โดยสายส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่ง
 - พนักงานสายส่ง/สายส่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดย 24 ชั่วโมง โดยสายส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่ง
 - b. พนักงาน
 - พนักงานสายส่ง/สายส่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดย 24 ชั่วโมง โดยสายส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่ง
 - พนักงานสายส่ง/สายส่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดย 24 ชั่วโมง โดยสายส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่ง
 - พนักงานสายส่ง/สายส่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดย 24 ชั่วโมง โดยสายส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่งท่อส่ง 30-60 กิโลเมตร โดยสายส่งท่อส่ง




การประชุมคุ้มครองทางเทคนิคฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ EQMMS,
PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ หน่วยงานภายนอก อื่นๆ

• ประชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 267 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

2. Pipeline Maintenance Awareness (กรม ป.ว.๒) จัดขึ้นตามมติที่ประชุมและคำกล่าวเปิดจาก พล.อ.ท.สุชาติ พรหมทอง และ พล.อ.ท.ประจักษ์
ป.ว.๒ วันที่ ๒๖/๖/๖๕

วัตถุประสงค์ของการประชุม

1. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรม ป.ว.๒

2. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรม ป.ว.๒

3. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรม ป.ว.๒

มติที่ประชุม ณ วันที่ ๒๖/๖/๖๕

1. อนุมัติให้กรม ป.ว.๒ ดำเนินการตามมติที่ประชุม
2. อนุมัติให้กรม ป.ว.๒ ดำเนินการตามมติที่ประชุม
3. อนุมัติให้กรม ป.ว.๒ ดำเนินการตามมติที่ประชุม
4. อนุมัติให้กรม ป.ว.๒ ดำเนินการตามมติที่ประชุม
5. อนุมัติให้กรม ป.ว.๒ ดำเนินการตามมติที่ประชุม
6. อนุมัติให้กรม ป.ว.๒ ดำเนินการตามมติที่ประชุม
7. อนุมัติให้กรม ป.ว.๒ ดำเนินการตามมติที่ประชุม
8. อนุมัติให้กรม ป.ว.๒ ดำเนินการตามมติที่ประชุม
9. อนุมัติให้กรม ป.ว.๒ ดำเนินการตามมติที่ประชุม
10. อนุมัติให้กรม ป.ว.๒ ดำเนินการตามมติที่ประชุม

[illegible]

การบำรุงรักษาและตรวจวัดค่าต่าง ๆ สำหรับ อุปกรณ์ EQMMS ,
PL MAINTENANCE , CRTM และ อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่าง ๆ

• อุปกรณ์ Equipment Maintenance ทั่วทั้ง 267 สถานี 2 ครั้ง/สัปดาห์ตาม 2567

3.4.3.3. ขั้นตอนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Spare Part M3.3 High Regulator และ H2V/High Regulatorตามตารางต่อไปนี้

การตรวจ Spare part M3.3 High Regulator ที่สถานีและโรงบำบัดน้ำเสีย

Information: M3.3 High Regulator, SUT, 4.8 September 2017, 15:00
 M3.3 High Regulator, SUT, 4.8 September 2017, 15:00
 M3.3 High Regulator, SUT, 4.8 September 2017, 15:00
 M3.3 High Regulator, SUT, 4.8 September 2017, 15:00

ข้อมูล M3.3 High Regulator - SUT, 4.8.2017

Station	Location	Equipment	Status
Station 1	Location 1	Equipment 1	OK
Station 2	Location 2	Equipment 2	OK
Station 3	Location 3	Equipment 3	OK
Station 4	Location 4	Equipment 4	OK
Station 5	Location 5	Equipment 5	OK
Station 6	Location 6	Equipment 6	OK
Station 7	Location 7	Equipment 7	OK
Station 8	Location 8	Equipment 8	OK
Station 9	Location 9	Equipment 9	OK
Station 10	Location 10	Equipment 10	OK
Station 11	Location 11	Equipment 11	OK
Station 12	Location 12	Equipment 12	OK
Station 13	Location 13	Equipment 13	OK
Station 14	Location 14	Equipment 14	OK
Station 15	Location 15	Equipment 15	OK
Station 16	Location 16	Equipment 16	OK
Station 17	Location 17	Equipment 17	OK
Station 18	Location 18	Equipment 18	OK
Station 19	Location 19	Equipment 19	OK
Station 20	Location 20	Equipment 20	OK
Station 21	Location 21	Equipment 21	OK
Station 22	Location 22	Equipment 22	OK
Station 23	Location 23	Equipment 23	OK
Station 24	Location 24	Equipment 24	OK
Station 25	Location 25	Equipment 25	OK
Station 26	Location 26	Equipment 26	OK
Station 27	Location 27	Equipment 27	OK
Station 28	Location 28	Equipment 28	OK
Station 29	Location 29	Equipment 29	OK
Station 30	Location 30	Equipment 30	OK
Station 31	Location 31	Equipment 31	OK
Station 32	Location 32	Equipment 32	OK
Station 33	Location 33	Equipment 33	OK
Station 34	Location 34	Equipment 34	OK
Station 35	Location 35	Equipment 35	OK
Station 36	Location 36	Equipment 36	OK
Station 37	Location 37	Equipment 37	OK
Station 38	Location 38	Equipment 38	OK
Station 39	Location 39	Equipment 39	OK
Station 40	Location 40	Equipment 40	OK
Station 41	Location 41	Equipment 41	OK
Station 42	Location 42	Equipment 42	OK
Station 43	Location 43	Equipment 43	OK
Station 44	Location 44	Equipment 44	OK
Station 45	Location 45	Equipment 45	OK
Station 46	Location 46	Equipment 46	OK
Station 47	Location 47	Equipment 47	OK
Station 48	Location 48	Equipment 48	OK
Station 49	Location 49	Equipment 49	OK
Station 50	Location 50	Equipment 50	OK
Station 51	Location 51	Equipment 51	OK
Station 52	Location 52	Equipment 52	OK
Station 53	Location 53	Equipment 53	OK
Station 54	Location 54	Equipment 54	OK
Station 55	Location 55	Equipment 55	OK
Station 56	Location 56	Equipment 56	OK
Station 57	Location 57	Equipment 57	OK
Station 58	Location 58	Equipment 58	OK
Station 59	Location 59	Equipment 59	OK
Station 60	Location 60	Equipment 60	OK
Station 61	Location 61	Equipment 61	OK
Station 62	Location 62	Equipment 62	OK
Station 63	Location 63	Equipment 63	OK
Station 64	Location 64	Equipment 64	OK
Station 65	Location 65	Equipment 65	OK
Station 66	Location 66	Equipment 66	OK
Station 67	Location 67	Equipment 67	OK
Station 68	Location 68	Equipment 68	OK
Station 69	Location 69	Equipment 69	OK
Station 70	Location 70	Equipment 70	OK
Station 71	Location 71	Equipment 71	OK
Station 72	Location 72	Equipment 72	OK
Station 73	Location 73	Equipment 73	OK
Station 74	Location 74	Equipment 74	OK
Station 75	Location 75	Equipment 75	OK
Station 76	Location 76	Equipment 76	OK
Station 77	Location 77	Equipment 77	OK
Station 78	Location 78	Equipment 78	OK
Station 7			




การประชุมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท EGMMAS,
PI, MAINTENANCE, CSRTM หรือพันธมิตรภายนอกอื่นๆ

• ประชุม Equipment Maintenance ครั้งที่ 267 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

4.4.4. กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ PTT (PTT Approved Vendor List, PTT AVL)

พันธมิตรที่ผ่านการคัดเลือก
(PTT Approved Vendor List: PTT AVL)



- บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTT Public Company Limited)
- บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTT Public Company Limited)
- บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTT Public Company Limited)
- บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTT Public Company Limited)
- บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTT Public Company Limited)





การดำเนินงาน PTT



การดำเนินงาน PTT



การดำเนินงาน PTT



การดำเนินงาน PTT

[illegible][illegible][illegible]




การบูรณาการระบบบริหารงานต่างๆ อาทิ โปรแกรม EQMMS, PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ ระบบงานภายนอกอื่นๆ

- โปรแกรม Equipment Maintenance พังท 267 วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ร.น. สิทธิกร เวียงศรีวงศ์ผู้จัด: องค์กร (PTT Approved Vendor) ภายใต้ PTT AVL

"การตรวจผ่านกลุ่มงาน PTT AVL"

รายงานผลการตรวจผ่านงานตามค่าเฉลี่ยในแต่ละวัน

กลุ่มงาน	วันที่	ค่าเฉลี่ย	ค่าเป้าหมาย	ค่าจริง	ค่าเฉลี่ย	ค่าเป้าหมาย	ค่าจริง
กลุ่มงาน 1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
กลุ่มงาน 2	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1
	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
กลุ่มงาน 3	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2
กลุ่มงาน 4	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปตามจำนวนการตรวจผ่านงานในแต่ละวัน

[illegible]

[illegible][illegible]




การบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำมันทางบก สถานี บำรุงรักษา EGMMS
PL MAINTENANCE , CSRTM หรือ หน่วยบำรุงรักษาท่อส่ง ทางบก

แผนภาพ 6 ระบบการควบคุมการเดินน้ำมันและการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน การปิด Sensing Line ของ EVC ที่สถานี N SCI

ข้อสังเกตเพิ่มเติมมีดังนี้:

- อุปกรณ์ที่สถานี (บนบก) : สถานี NGV (เก็บและกระจายน้ำมันเชื้อเพลิง)มีหน้าที่การนำส่งน้ำมันโดยมีระบบควบคุมการเดินน้ำมัน และ อุปกรณ์ที่ติดตั้งป้องกันการรั่วไหลที่เรียกว่า ระบบ Sensing Line (บนบก) สถานี ซึ่งระบบที่สถานี NGV มีหน้าที่เดินน้ำมันโดยมีระบบตรวจสอบการรั่วไหลที่เรียกว่า ปาก 6 และ ปาก 7 ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถแจ้งเตือนและควบคุมการรั่วไหลที่ปาก 6 กับระบบการเดินน้ำมันโดยที่อุปกรณ์เป็นสัญญาณ ที่ส่งไปยังระบบการเดินน้ำมันที่สถานีทางใต้ (บนบก) โดยได้ระบุไว้ที่ระบบควบคุมการเดินน้ำมัน
- สถานีประจวบ : สถานี ปาก 6-2 มีระบบการแจ้งเตือนการนำส่ง โดย NGV จะแจ้งการนำส่งน้ำมันโดยการแจ้งเตือนการนำส่งน้ำมันโดยที่สถานีทางใต้

[illegible]




การตรวจประเมินระบบนิเวศทางพลังงานฯ สาขา บริการ EGMMS,
PL MAINTENANCE, CERTM หรือ ระบบสารสนเทศอื่นๆ ตาม 7

• บริการ Operation Committee ครั้งที่ 347 วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

การตรวจประเมิน: Gas Delivery 384 OPS ใน CGMS



Operations:
Detailed recommendations (2/4)



(TSO)

Recommendation	Page	Status	Results
3.4.1 Permit to Work (PTW) Keying that procedures (2) are critical to safe and secure maintenance of system components and equipment. This should also be added to the master access & allowed entry PTW. Revised procedure for authorisation to the maintenance involving hot works, hot-up & down-ops (PTW) to have an PTW non-compliance risk and assign higher relevant entry point of PTW. Recommendation to limit access of non-authorized client, such as being authorization, issuing certificate to become authorized person. Add obligation plan of this certificate scope of work. Direct check during fieldwork operation for safety compliance, safety planning and the job plan.	1	Completed	✓
3.4.2 Operational Efficiency Recommendation to add the following to the current work plan: 1. Operational Efficiency 2. Operational Efficiency 3. Operational Efficiency	2	Completed	✓

Gap ที่ต้องแก้ไข TSO เพื่อ
Operational Efficiency

การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ

PL MAINTENANCE CSRTM ทบอ.และงานบริหารอื่นๆ

• พัฒนาระบบ Operation Committee ครั้งที่ 187 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

พัฒนาระบบสารสนเทศฯ

Summary from OPEX 12

Operational Efficiency

Energy and Hydration management

Cost Efficiency




การดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ปีที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
PL MAINTENANCE CSRTM หรือ แผนบริหารการซ่อมบำรุง

• ประชุม Operation Committee ครั้งที่ ๓๖7 วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

1. ขยายพื้นที่ Gas Sharing กับ OPS ใน CSRTM

1.1 แผนดำเนินงานบริหารซ่อมบำรุง (Energy and hydrocarbon management)

www.thaipetroleum.com (Page 10th to 12th page 10-12)

- (CSRTM) - ผลิต, ส่งมอบ, จัดการ, และบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ
- (CSRTM) - ผลิตและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ
- (CSRTM) - ผลิตและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ
- (CSRTM) - ผลิตและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ
- (CSRTM) - ผลิตและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ

1.1.1 แผนดำเนินงานบริหารซ่อมบำรุง (Energy and hydrocarbon management)

1.1.1.1 แผนดำเนินงานบริหารซ่อมบำรุง (Energy and hydrocarbon management)

1.1.1.1.1 แผนดำเนินงานบริหารซ่อมบำรุง (Energy and hydrocarbon management)



[illegible]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ EOMMS, PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่

การประชุม Operation Committee ครั้งที่ 347 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

2. หารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน Gas Compressor ระยะเวลาในการ Take load

การดำเนินงานการดำเนินงาน Gas Compressor ระยะเวลาในการ Take load

จากภาพ PPT หน้า 11 มีข้อมูลเกี่ยวกับ Gas Compressor ระยะเวลาในการ Take load

เป็น Take load ตามที่โครงการฯ กำหนด

1. Competency ของ พนักงาน เสร็จ

2. การดำเนินการตามโครงการ เสร็จ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ EOMMS, PL MAINTENANCE, CSRTM หรือ คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่

การประชุม Operation Committee ครั้งที่ 347 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

2. หารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน Gas Compressor ระยะเวลาในการ Take load

การดำเนินงานการดำเนินงาน Gas Compressor ระยะเวลาในการ Take load

จากภาพ PPT หน้า 11 มีข้อมูลเกี่ยวกับ Gas Compressor ระยะเวลาในการ Take load

เป็น Take load ตามที่โครงการฯ กำหนด

1. Competency ของ พนักงาน เสร็จ

2. การดำเนินการตามโครงการ เสร็จ

Measurement Committee

1 of 2 แผนงาน ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025 Scope

1. ครอบคลุมการดำเนินงาน (ของ OGC ตามข้อกำหนด)

2. ครอบคลุมการดำเนินงาน (ของ OGC ตามข้อกำหนด)

3. ครอบคลุมการดำเนินงาน (ของ OGC ตามข้อกำหนด)

4. ครอบคลุมการดำเนินงาน (ของ OGC ตามข้อกำหนด)

Internal Audit: 8-9 ก.ค. 2567

Measurement Committee

1 of 2 แผนงาน ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025 Scope

1. ครอบคลุมการดำเนินงาน (ของ OGC ตามข้อกำหนด)

2. ครอบคลุมการดำเนินงาน (ของ OGC ตามข้อกำหนด)

3. ครอบคลุมการดำเนินงาน (ของ OGC ตามข้อกำหนด)

4. ครอบคลุมการดำเนินงาน (ของ OGC ตามข้อกำหนด)

Internal Audit: 8-9 ก.ค. 2567

3. Balance Gate Station

การวัดค่าความดัน Rm G_SSW (ตาม Customer Turbine) Error < 0.5% ตามสัญญา

การวัดค่าความดัน Rm G_SSW (ตาม Customer Turbine) Error < 0.5% ตามสัญญา

3. Balance Gate Station

การวัดค่าความดัน Rm G_SSW (ตาม Customer Turbine) Error < 0.5% ตามสัญญา

การวัดค่าความดัน Rm G_SSW (ตาม Customer Turbine) Error < 0.5% ตามสัญญา

4.2 ทวีติการยกเลิก / ขยายคาบเวลา

การทำ Flow computer calculation test ML3 (ทุก 3 ปี)

2021 Flow computer calculation test ML3 (ทุก 3 ปี)

2022 Flow computer calculation test ML3 (ทุก 3 ปี)

2023 Flow computer calculation test ML3 (ทุก 3 ปี)

Work out ล้างเครื่องวัดค่าความดัน

4.2 ทวีติการยกเลิก / ขยายคาบเวลา


การทำ Flow computer calculation test ML3 (ทุก 3 ปี)

2021 Flow computer calculation test ML3 (ทุก 3 ปี)

2022 Flow computer calculation test ML3 (ทุก 3 ปี)

2023 Flow computer calculation test ML3 (ทุก 3 ปี)

Work out ล้างเครื่องวัดค่าความดัน

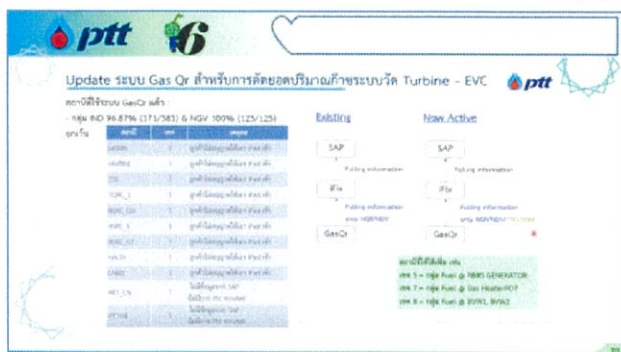

ปท.6-3 :



แจ้งเพื่อทราบ/การประชุมที่สำคัญ

☒ ประชุมคณะกรรมการ CSRTM ครั้งที่ 3/2567

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปท.6

- ปท.6 ส่งผลการดำเนินการลดระดับความเสี่ยงชุมชน ระดับ High โครงการชุดตรวจสบอว่าล์ BKD02 มีงานปิดถนน ดับไฟฟ้าแรงสูงเป็นวงกว้าง ต.บางขุน อ.เมือง จ.ปทุมธานี สถานะงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีข้อร้องเรียน ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง รายงาน บล. แล้วเสร็จเมื่อ 11/06/67 ในส่วนความเสี่ยงระดับ Medium ปท.6 เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง
- การจัดการชุมชนรัศมี 250 เมตร งานสื่อความฯ ผู้นำชุมชนฯ และ Spot วิทยุ มีความคืบหน้าน้อยกว่าแผน ขอให้ ปท.6 เร่งดำเนินการ
- สรุป KPI 6M 2024 ปท.6
 - TSO CSR Project โครงการ School safety : L3
 - FOC Accident เมื่อวันที่ 28 มกราคม 67 : L2
- สรุป แผนการจัดการชุมชนรัศมี 250 เมตร ปี 2568-2570 รายละเอียดตาม slide ถัดไป

ที่ประชุมรับทราบ

4.4 ข้อมูลป้อนเข้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ


ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า : ไม่มี ข้อร้องเรียน : ไม่มี

ข้อร้องเรียน - ร้องเรียนจากระบบ 1365

- ตลาด (ตข.) : ไม่มี
- Gas Control : ไม่มี
- ลูกค้า : ไม่มี
- พนักงาน : ไม่มี
- ชุมชน : ไม่มี

ข้อร้องขอ - ร้องขอจากระบบ 1365

- ตลาด (ตข.) : ไม่มี
- Gas Control : ไม่มี
- ลูกค้า : ไม่มี
- พนักงาน : ไม่มี
- ชุมชน : ไม่มี

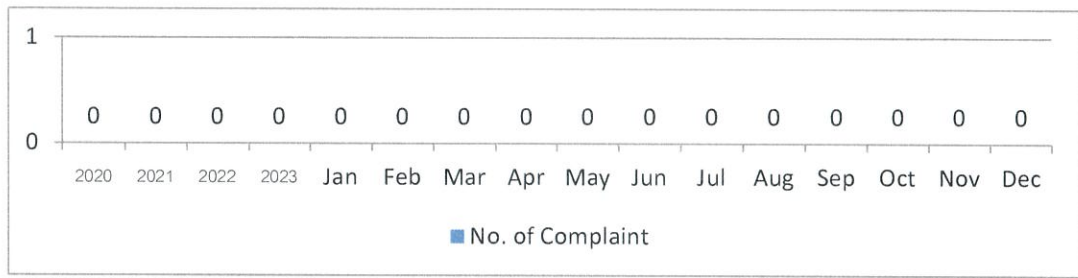

ที่ประชุมรับทราบ

ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ข้อร้องเรียน ร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า

NGR

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE														
ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า														
ปีงบประมาณ	ปีพ.ศ.	ไตรมาส	ประเภท	สถานะ	จำนวน	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365
13-ธ.ค.-67	2567	4	ตลาด (ตข.)	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-ธ.ค.-67	2567	4	Gas Control	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-ธ.ค.-67	2567	4	ลูกค้า	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-ธ.ค.-67	2567	4	พนักงาน	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-ธ.ค.-67	2567	4	ชุมชน	ไม่มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

คุณธรา ราชงาน

BCP เรื่อง พรณ. ที่ปตท.ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การขอเข้าพื้นที่ ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันเพื่อได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ และได้เข้าไปชี้แจงลูกค้ารวมถึงรับทราบข้อปฏิบัติดังกล่าวเมื่อวันที่ 28/6/67

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE

NGR BCP **ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า**

ชื่อบริษัท	ชื่อผู้ประกอบการ	รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ท่านพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ	มาตรการแก้ไข
บริษัท นวัตกรรมไทย จำกัด	คุณสมชาย ใจดี	เพราะจะโดนหักการฉ้อโกงไป ปกติ... ถ้าหากเราทำผิดแล้วเจอ "ค่าปรับ" ความรวดเร็ว		การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มีการแจ้งล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้า

EGAT

EGAT		วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSH										การติดตาม	
ชื่อเรื่องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือลูกค้า													
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่รับเรื่อง	วันที่ดำเนินการ	วันที่ปิดเรื่อง	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม	วันที่ติดตาม
18	ขอเรียนข้อร้องขอความพึงพอใจการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือลูกค้า	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567	18/07/2567
19	ขอเรียนข้อร้องขอความพึงพอใจการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือลูกค้า	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567	19/07/2567
20	ขอเรียนข้อร้องขอความพึงพอใจการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือลูกค้า	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567	20/07/2567
21	ขอเรียนข้อร้องขอความพึงพอใจการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือลูกค้า	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567	21/07/2567

รายงานผลสำรวจลูกค้า EGAT

BIP1,2 การสื่อสารระหว่างเขตเพื่อตอบคำถามลูกค้าได้เวลาเกิดปัญหา เนื่องจากเกิดปัญหาคุณภาพก๊าซฯ ที่มีไนโตรเจน จากการทำงานของเขต 9 จึงคาดหวังกว่าเขต 6 ในฐานะดูแลปลายทางน่าจะสื่อสารกับเขต 9 ที่ต้นทาง เพื่อให้ทราบกิจกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้

คุณปริติ และ คุณกวิภัทร แจ้งว่าได้มีการพูดคุยกับทางลูกค้าที่ผ่านมาในเรื่องนี้แล้วครับ รวมถึง ณ วันที่เกิดเรื่องก็ได้เข้าไปพูดคุยชี้แจงแล้วครับ

NBMR อยากให้แจ้งเหตุผลเวลาที่มีการเปลี่ยนวันเข้าทำงานจริงและไม่ตรงกับกำหนดการที่แจ้งในแผนรายปี เช่น การ calibrate OGC, transmitter เพราะโรงไฟฟ้าจะต้องมีคน 3 คนจากหลายหน่วยงานที่ต้องมาดูแลการทำงานด้วย จึงอยากทราบเหตุผลที่เปลี่ยนวัน เพราะบางหน่วยงานอาจจะไม่ว่างมาดูแลงานได้

คุณวีรวิทย์ แจ้งว่ารอนัดประชุม แต่ว่าวันที่ได้ E-mail ได้เข้าไปพูดคุยกับทาง EGAT แล้วครับ

ผจ.ปท.6 แจ้งเรื่องนี้เป็นประเด็นให้มีหัวข้อในการประชุมกับทาง รฟน. ด้วยครับ

คุณธรา แจ้งขอ MOM จากการประชุมด้วยครับ

ที่ประชุมรับทราบ

เอกสารควบคุมสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA) :

คุณธีรพงศ์ (Document Control) : รายงานสรุปเอกสารควบคุมสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA) เอกสารประกาศใช้ใหม่ภายในสายงาน และเอกสารที่ใกล้ถึงรอบการทบทวน , อยู่ระหว่างการทบทวนของหน่วยงาน ปท.6 รวมไปถึงเอกสารที่ขอยกเลิก

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการนิเทศการปฏิบัติงาน
การดำเนินงานด้าน QSHSE

การนิเทศการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมเอกสาร Document Control Platform

การนิเทศการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมเอกสาร (Document Control Platform) เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการเอกสาร (ISO 9001) และระบบการนิเทศการปฏิบัติงาน (Document Control Platform) ของ PTT (Integrated Management System) โดยมีรายละเอียดดังนี้:

หน้าที่	วัตถุประสงค์	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ควบคุม	วันที่
1. การจัดทำเอกสาร	จัดทำเอกสารตามข้อกำหนด	1. กำหนดความต้องการเอกสาร	1. กำหนดความต้องการเอกสาร	1. กำหนดความต้องการเอกสาร	1. กำหนดความต้องการเอกสาร
2. การอนุมัติเอกสาร	อนุมัติเอกสารตามข้อกำหนด	2. อนุมัติเอกสารตามข้อกำหนด	2. อนุมัติเอกสารตามข้อกำหนด	2. อนุมัติเอกสารตามข้อกำหนด	2. อนุมัติเอกสารตามข้อกำหนด
3. การควบคุมเอกสาร	ควบคุมเอกสารตามข้อกำหนด	3. ควบคุมเอกสารตามข้อกำหนด	3. ควบคุมเอกสารตามข้อกำหนด	3. ควบคุมเอกสารตามข้อกำหนด	3. ควบคุมเอกสารตามข้อกำหนด
4. การปรับปรุงเอกสาร	ปรับปรุงเอกสารตามข้อกำหนด	4. ปรับปรุงเอกสารตามข้อกำหนด	4. ปรับปรุงเอกสารตามข้อกำหนด	4. ปรับปรุงเอกสารตามข้อกำหนด	4. ปรับปรุงเอกสารตามข้อกำหนด

เอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้วจะได้รับการจัดเก็บในระบบ Document Control Platform และสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้






ภารกิจที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันของระบบการโทรหาฟรี
ภายในเครือข่าย GSM



เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนรู้

เลขหมายโทร	ชื่อหน่วยงาน	หมายเลข	เลขหมายโทรภายใน	รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่
0-2-0-2-0009	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	1	147/27967
0-2-0-2-0010	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	1	147/27967
0-2-0-2-0014	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	2	147/27967
0-2-0-2-1-0023	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	1	147/27967

รวมสาย

เลขหมายโทร	ชื่อหน่วยงาน	หมายเลข	เลขหมายโทรภายใน	รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่
0-2-0-2-0003	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	1	147/27967
0-2-0-2-0006	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	1	147/27967
0-2-0-2-0007	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	1	147/27967
0-2-0-2-0008	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	1	147/27967
0-2-0-2-0010	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	1	147/27967
0-2-0-2-0011	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	1	147/27967
0-2-0-2-1-0026	ห้องผู้จัดสร้าง	สาย 0-2	5	147/27967

สายพิเศษ




วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานเพื่อ
ราชภัฏเชียงใหม่ GSME



ปี 2567 ปว.6 มีเอกสารทั้งหมดระบบทั้งหมด 75 รายการ

เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 12 รายการ

เลขที่เอกสาร	ชื่อเอกสาร	ฉบับที่	จำนวนเอกสาร	วันที่เอกสารหมดอายุ
1.ปว.บ-3.001.2	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 2	1	2567/1/26
1.ปว.บ-3.001.3	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 2	1	15/1/2567
1.ปว.บ-2.000.9	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 2	5	2567/1/26
1.ปว.บ-2.001.1	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 2	5	2567/1/26
1.ปว.บ-2.001.2	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 2	5	2567/1/26
1.ปว.บ-2.001.3	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 2	5	2567/1/26
1.ปว.บ-2.001.5	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 2	5	2567/1/26
1.ปว.บ-3.000.8	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 1	1	2567/1/26
1.ปว.บ-3.001.1	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 1	5	2567/1/26
1.ปว.บ-3.001.2	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 1	1	2567/1/26
1.ปว.บ-3.001.5	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 1	5	15/1/2567
1.ปว.บ-3.000.2	1.สัญญาจ้าง	ฉบับที่ 2	1	2567/1/26

ปว.บ-2 = 7 รายการ

ปว.บ-3 = 8 รายการ




วันที่ 4 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบงานบริหารงานทั่วไป
การดำเนินงาน QSHE



ปี 2557 ปก 6 มีเอกสารต้องทบทวนทั้งหมด 75 รายการ

เดือนที่ทบทวน จำนวน 15 รายการ

เลขที่เอกสาร	ชื่อเอกสาร	ฉบับล่าสุด	ฉบับเดิม	วันที่ต้องทบทวนเอกสาร
J-006-0-2-0005	2-1 มีผู้ใช้งาน	ฉบับ 0-2	3	08/01/2557
J-006-0-2-0012	2-1 มีผู้ใช้งาน	ฉบับ 0-2	1	13/06/2557
F-006-0-1-0001	1-0 อนุมัติ	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
F-006-0-1-0002	1-0 อนุมัติ	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
F-006-0-1-0004	1-0 อนุมัติ	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
F-006-0-1-0019	1-0 อนุมัติ	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
F-006-0-1-0023	1-0 อนุมัติ	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
F-006-0-1-0024	1-0 อนุมัติ	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
F-006-0-1-0026	1-0 อนุมัติ	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
F-006-0-1-0027	1-0 อนุมัติ	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
F-006-0-1-0032	1-0 อนุมัติ	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
F-006-0-1-0033	1-0 อนุมัติ	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
F-006-0-1-11	5-0 การนำใบเปลี่ยน	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
001-3	3-1 มีผู้ใช้งาน	ฉบับ 0-1	2	24/01/2557
J-006-0-2-0036	2-1 มีผู้ใช้งาน	ฉบับ 0-1	3	24/01/2557
J-006-0-2-0079	2-1 มีผู้ใช้งาน	ฉบับ 0-1	2	24/01/2557

ปก.0-1 = 11 รายการ

ปก.0-2 = 2 รายการ

ปก.0-3 = 3 รายการ

คุณธีรพงศ์ (Doc. Control) รายงาน ในปี 2567 ช่วงเดือนที่ผ่านมา ปว. ยังไม่ได้ส่งเอกสารอัปเดตรายการมานะครับ

ฝากทีมงานทุกท่านเรื่องการอัปเดตหรือยกเลิกเอกสารให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 กันยายน 2567 ด้วย

นะครับ เนื่องจากในวันที่ 1 ต.ค. 67 Doc control จะย้าย Platform ใหม่

เอกสารที่เลียบรอบทบทวนใน มิถุนายน มี 10 รายการ อยู่ระหว่างการการแก้ไข และมี 1 รายการ ที่ยังไม่ได้

ดำเนินการใดๆของทาง 6-1 ในเดือนกรกฎาคมมีรายการที่ต้องทบทวน 12 รายการ ครอบคลุมเข้ามาแก้ไขด้วยครับ

ในเดือนสิงหาคมมีรายการที่ถึงรอบทบทวน 15 รายการครับ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด KPI และกิจกรรมการดำเนินงานตามระบบบริหารงาน QSHE : คุณธรา (QSHE Co.) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน QSHE หน่วยงาน ปท.6 ประจำเดือน กรกฎาคม

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน/ไตรมาส	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยคุณวุฒิสุวรรต
1.PIC	Result 100%	รายงานผลภายใน 30 ก.ย. 67	สะสม = 9 เรื่อง รายงานผล = 0 เรื่อง	N/A	
2.Internal control effectiveness					
2.1 External Audit	ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO+ ดำเนินการปิดข้อบกพร่องแล้วเสร็จตามแผน	ไม่มีการตรวจ		N/A	
2.2 Internal Audit	ไม่พบ NC ข้ำ และ NC คง. และมีการแก้ไข NC อย่างเป็นระบบ	ภายในเดือน พ.ค. 67 (รับตรวจ 7.13-14 พฤษภาคม 67)	Minor NC 3 ข้อ (Shunting ที่ประตูหน่วย) OFI 21 ข้อ ดำเนินการแก้ไขครบทุกเรื่อง(รอใบ ตรวจ)	L4	ขอหลักฐานการแก้ไขเพิ่มเติม OFI ข้อที่ 3,16 และ 21 ภายใน 31 ก.ค. 67
2.3 OEMS GAP Closing from Maturity Assessment	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปิด Key GAP และดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 100%	ภายในปี 67		N/A	

การที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

Figure 5 displays three screenshots of a software interface showing maintenance schedules. Each screenshot includes a header with the PTT logo and a large number '6'. The first screenshot shows a table with columns for equipment ID, name, location, and dates. The second screenshot shows a similar table with a different set of equipment. The third screenshot shows a table with a different set of equipment. The text 'การที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด' is written above the screenshots.

มีรายการที่ขอเอกสารเพิ่มเติมจากการตรวจ Internal Audit เพื่อปิดรายการในระบบ iAudit ครับ มี 3 รายการตาม Slide ครับ และจะส่งเมลแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบอีกครั้งครับ

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน/สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
3. Safety					
3.1 PSE Tier1+2 (จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุที่เข้าข่าย PSE Tier1+2)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.2 LTA – Employee (จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียงาน – Employee)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.3 LTA – Contractor (จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียงาน – Contractor)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.4 Major Car Accident (จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนร้ายแรง และ ปตท. เป็นฝ่ายผิด)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.5 Major Security Accident (จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.6 TRIR – Employee (อัตราส่วน Total Recordable Incident Rate – Employee)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
3.7 TRIR – Contractor (อัตราส่วน Total Recordable Incident Rate – Contractor)	0	ภายในปี 67	0	N/A	

เรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ มีเกิดเหตุ 1 ครั้งซึ่ง ปตท.เป็นฝ่ายถูก ยังไม่ตก KPI ตัวนี้ครับ

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน/สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
3.8 TROR – Employee (อัตราส่วน Total Recordable Occupational Illnesses Rate – Employee)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
3.9 Substandard %รายงาน substandard / ไม่มีอุบัติเหตุ (Personal Safety, PSE และ Security) ที่เกิดจากการไม่รายงาน/แก้ไข SS	ไม่พบอุบัติเหตุ (Personal Safety, PSE และ Security) ที่เกิดจากการไม่รายงาน/แก้ไข SS	ภายในปี 67	ม.ย. = 3 เรื่อง ก.ค. = 0 เรื่อง ส.ค. = 11 เรื่อง ปิดเรื่อง = 9 เรื่อง	N/A	
3.10 Safety culture score					
1) Accident Report	รายงานภายใน 24 ชั่วโมง และแก้ไขครบถ้วนทันกำหนด	ภายในปี 67	ม.ย. = 3 เรื่อง ก.ค. = 2 เรื่อง ส.ค. = 5 เรื่อง	N/A	
2) Toolbox Talk Campaign Minimum = 200เรื่อง/ปี และ 20 เรื่อง/เดือน	1) Toolbox talk จำนวน 200 เรื่องต่อปี 2) จัดทำ 20 เรื่องต่อเดือน และ Share Lesson Learned ที่เกี่ยวข้อง กับ Safety 100% ใน Toolbox talk	ภายในปี 67	ม.ย. = 23 เรื่อง ก.ค. = 17 เรื่อง ส.ค. รวม = 196 เรื่อง	N/A	

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน/สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
4. Environment					
4.1 Oil & Chemical spill to environment (จำนวนครั้งที่ปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.2 Percentage of Hazardous waste to secure landfill (Industrial Waste) (%ของเสียอันตรายที่มีลักษณะเป็นของแข็งอันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.3 Percentage of Non-hazardous waste to secure landfill (Industrial Waste) (%ของเสียไม่อันตรายที่มีลักษณะเป็นของแข็งอันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.4 จำนวนเครื่องหรือชิ้นส่วนที่ถอดเปลี่ยนจากอุปกรณ์และระบบ (อย่าเป็นหมวก)	0	ภายในปี 67	0	N/A	

Substandard ยังไม่ครบ 24 เรื่องครับ และ Toolbox talk ขาดอีก 3 เรื่อง

ที่ประชุมรับทราบ


รายการ PIC : Productivity Improvement Circle : ลงทะเบียนแล้วทั้งหมด 9 เรื่อง รายงานผล 0 เรื่อง



ผจ.ปท.6 แชร่เรื่องอุบัติเหตุของ ปท.3 ที่หลังจากเข้าไปทำ PM แล้วได้ indicator ผิด ซึ่งหลังจากเข้าไป Service อีกครั้งทำให้ Valve ปิดทั้ง 2 Run ทำให้ โรงไฟฟ้า Shutdown ให้ทางเราระมัดระวังในเรื่องการทำ PM ต่างๆด้วยครับ

ที่ประชุมรับทราบ



Substandard ในปี 2567 มีรายงานทั้งหมด 11 เรื่อง ปิดเรื่องแล้ว 9 เรื่อง

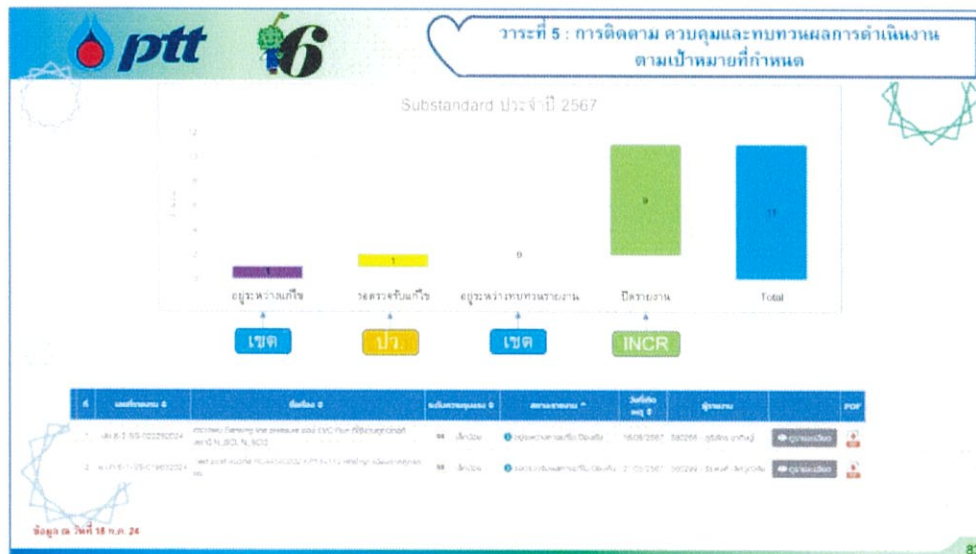

ที่ประชุมรับทราบ


รายการ Accident และ NCR (Non Conformance Report) : ในปี 2567

Accident : สะสม 5 เรื่อง

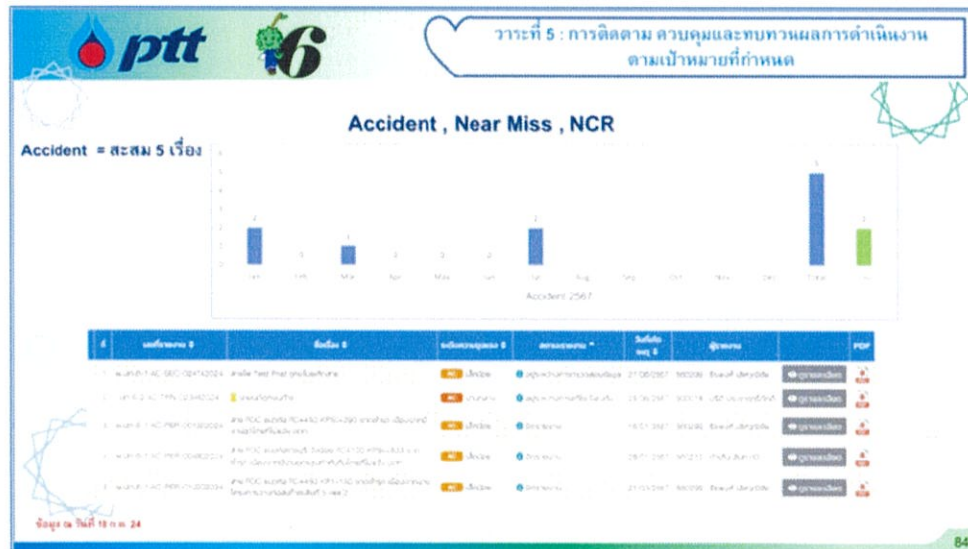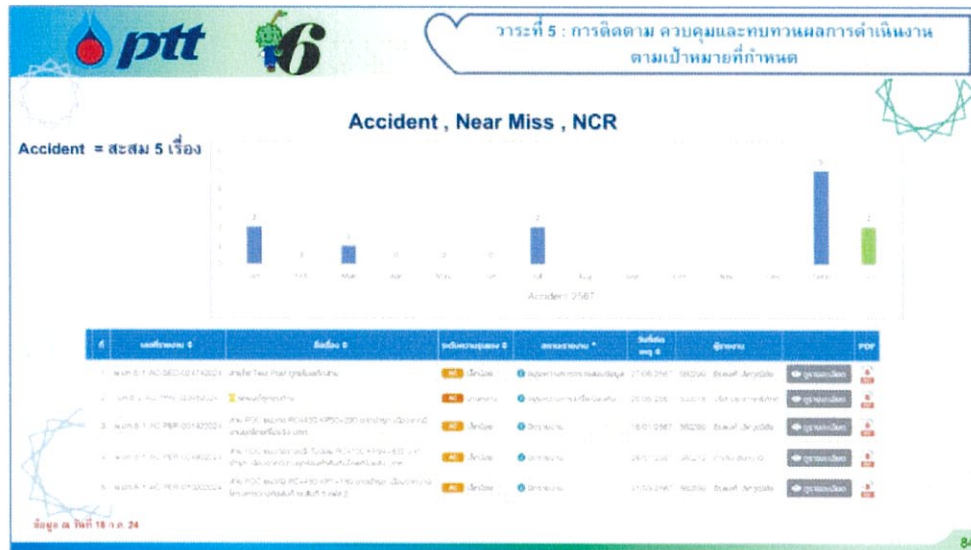


มี Accident เกี่ยวกับรถยนต์ เรื่องเกิดในเดือน กรกฎาคม

Near miss : สะสม 1 เรื่อง

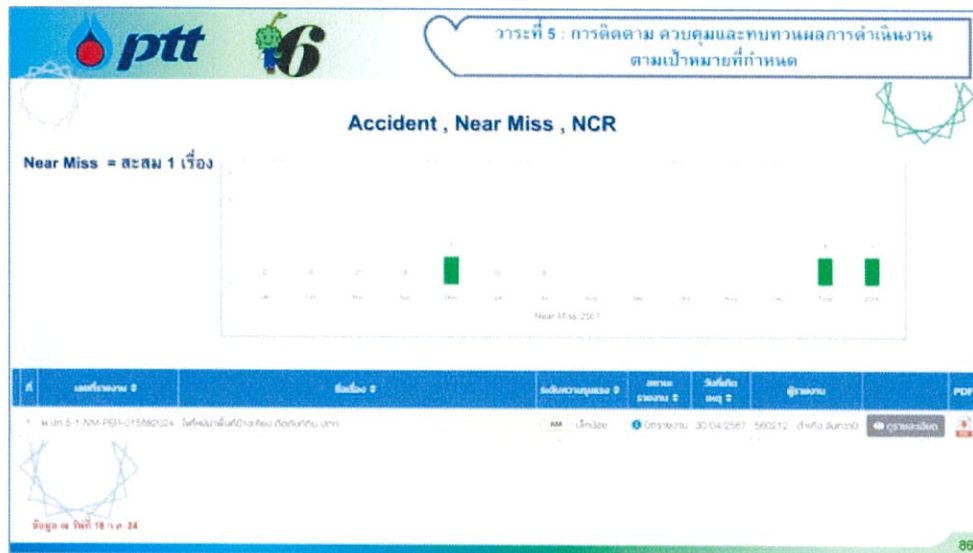

NCR 2567 : สะสม 1 เรื่อง

ปี 2566 คงค้าง 3 เรื่อง

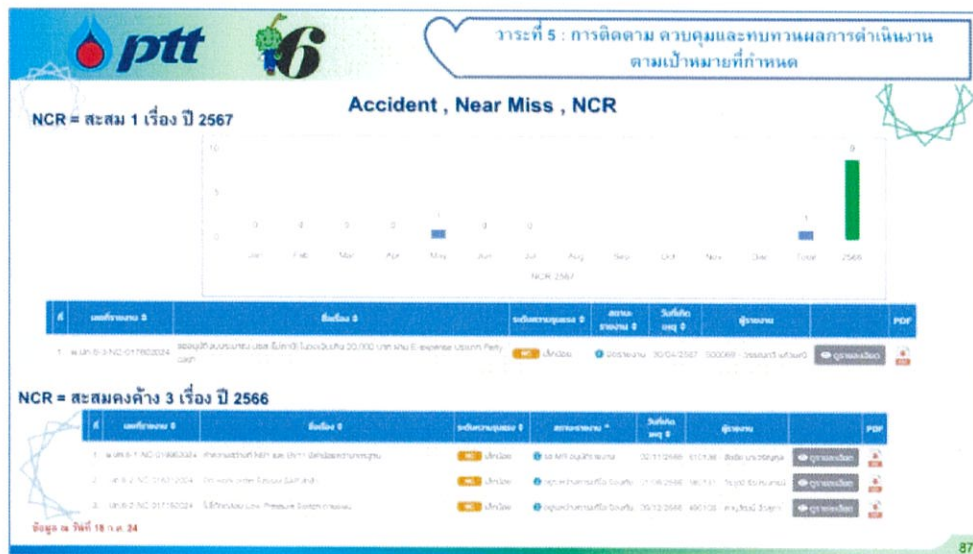

ที่ประชุมรับทราบ

คุณธรา (QSHE Co.) รายงาน สถานะรายการ MOC ที่ขอโดย ปท.6 มีทั้งหมด 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง

Step 1 = 0 เรื่อง Step 2 = 1 เรื่อง Step 3 = 4 เรื่อง

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

รายการ MOC ที่ขอโดย ปท.6

Data From MOC web
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 24 (J 2024-0224)

MOC ทั้งหมด 6 เรื่อง
Delay 0 เรื่อง
Overdue 0 เรื่อง
Due Soon 0 เรื่อง

Step 1 = 0
Step 2 = 1
Step 3 = 4

No.	ชื่อโครงการ	ผู้ขอ	สถานะปัจจุบัน	วันที่	Step ปัจจุบัน	ขั้นตอนที่ต่อไป	วันที่ Due	สถานะ
2	PH-079-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
3	PH-133-2023	เพิ่ม Line Charger Station (LCS) ใหม่	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	02/000	MOC 2/3	21/06/24	On Progress
4	PH-021-2024	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 2/3	20/06/24	On Progress
24	PH-009-2024	สถานี Transponder Station ใหม่ (LCS) 24 MOC 001/220	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 2/3	21/06/24	On Progress
27	PH-009-2024	สถานี Transponder Station ใหม่ (LCS) 27 MOC 001/220	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 2/3	21/06/24	On Progress

ที่ประชุมรับทราบ

รายการ MOC ที่ขอโดยหน่วยงานอื่น มีทั้งหมด 22 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีเรื่องที่เกิดครบ Due จำนวน 1 เรื่อง มีเรื่อง Delay จำนวน 7 เรื่อง

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

รายการ MOC ที่ขอโดยหน่วยงานอื่น

Data From MOC web
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 24 (J 2024-0224)

MOC ทั้งหมด 22 เรื่อง
Delay 7 เรื่อง
Overdue 0 เรื่อง
Due Soon 1 เรื่อง


No.	ชื่อโครงการ	ผู้ขอ	สถานะปัจจุบัน	วันที่	Step ปัจจุบัน	ขั้นตอนที่ต่อไป	วันที่ Due	สถานะ
6	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
10	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
11	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
12	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
13	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
14	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
15	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
16	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
17	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
18	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
19	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
20	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
21	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress
22	PH-001-2023	ปรับปรุงสถานีฯ ชี 0808 และ สถานีฯ ปท.6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ค.63	00/000	MOC 3	20/06/24	On Progress



คุณธรร QSHE Co. รายงาน จะส่งรายการให้ หน่วย ประสานงานและพูดคุยกับหน่วยงานว่ามีเรื่องที่ Delay ไปแล้วให้มีการติดตามเพิ่มเติมเพื่อได้รับทราบการ Update เพิ่มเติมครับ มี 1 เรื่องที่ ไม่ผ่าน MOC โดยผู้บริหารครับ

ที่ประชุมรับทราบ

ติดตาม PTW

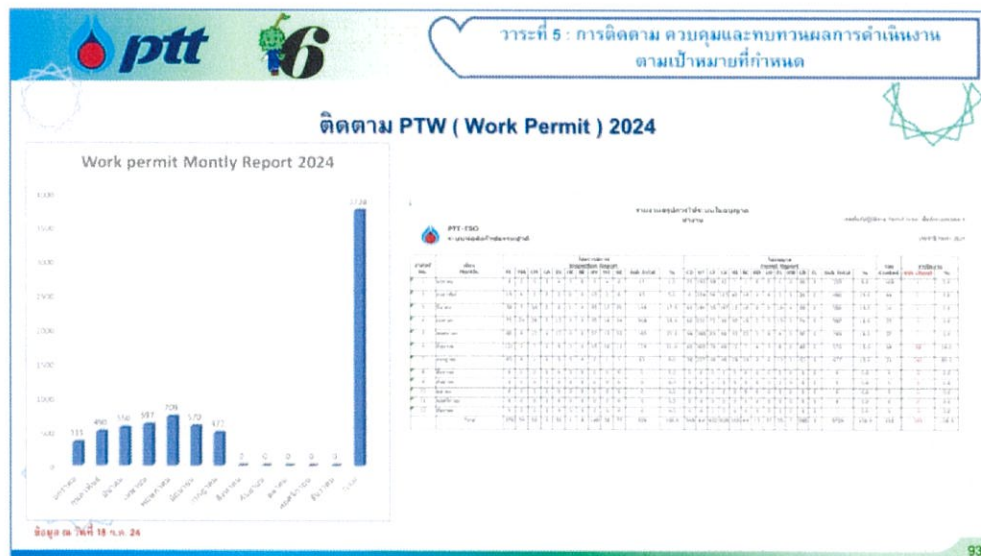

วาระที่ 5 : การติดตาม คำนวณและทบทวนผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนด

ติดตาม PTW (Work Permit) 2024

PTW 150

Sl. No.	Activity	Location	Start Date	End Date	Status
1	Gas Detector	Area 101	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
2	Gas Detector	Area 102	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
3	Gas Detector	Area 103	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
4	Gas Detector	Area 104	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
5	Gas Detector	Area 105	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
6	Gas Detector	Area 106	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
7	Gas Detector	Area 107	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
8	Gas Detector	Area 108	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
9	Gas Detector	Area 109	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
10	Gas Detector	Area 110	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed

PTW 150

Sl. No.	Activity	Location	Start Date	End Date	Status
11	Gas Detector	Area 111	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
12	Gas Detector	Area 112	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
13	Gas Detector	Area 113	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
14	Gas Detector	Area 114	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
15	Gas Detector	Area 115	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
16	Gas Detector	Area 116	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
17	Gas Detector	Area 117	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
18	Gas Detector	Area 118	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
19	Gas Detector	Area 119	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed
20	Gas Detector	Area 120	27-Jul-24	27-Jul-24	Completed

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 24

เพื่อติดตามการปิด PTW ประจำเดือน ยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้ปิดในเดือนส่วนใหญ่เป็นของ พรม. โครงการ ท่อ 5 และโครงการบางประกงพระนครใต้ให้ทุกคนตรวจสอบรายการของตนเอง ต้องปิดเรื่อง ภายใน 3 วัน
ผจ.ปท.6 เสริมเรื่องในเชิงปริมาณที่ต้องปิดแล้วจากที่ประชุมฝ่ายให้ SSO สุ่มตรวจ PTW ด้วยและนำไปรายงานในที่ประชุมฝ่ายด้วยครับ

ที่ประชุมรับทราบ

รายการอุปกรณ์ที่ต้องส่งสอบเทียบ เดือน พฤษภาคม จำนวน 11 รายการ

วาระที่ 5 : การติดตาม คำนวณและทบทวนผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายการอุปกรณ์ที่ส่งสอบเทียบตามแผน เดือน กรกฎาคม

No.	Serial No.	Equipment Name	Model	Unit	Cal. Due	Cal. By
1	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24
2	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24
3	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24
4	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24
5	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24
6	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24
7	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24
8	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24
9	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24
10	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24
11	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jul-24	27-Jul-24

Cal Man. : พนมรัตน์

แจ้งเดือนเดือน สิงหาคม

No.	Serial No.	Equipment Name	Model	Unit	Cal. Due	Cal. By
1	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24
2	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24
3	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24
4	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24
5	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24
6	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24
7	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24
8	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24
9	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24
10	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24
11	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Aug-24	27-Aug-24

เดือน มิถุนายน

No.	Serial No.	Equipment Name	Model	Unit	Cal. Due	Cal. By
1	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24
2	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24
3	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24
4	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24
5	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24
6	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24
7	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24
8	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24
9	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24
10	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24
11	4715076	Gas Detector	27801	Gas Detector	27-Jun-24	27-Jun-24

คุณพนมรัตน์ รายงานอุปกรณ์ที่ส่ง Cal เดือนมิถุนายน ได้กลับมาครบครับ ในเดือนกรกฎาคม มีรายการส่ง 10 รายการแต่ไม่พบ 1 รายการซึ่งหมดอายุไปแล้วครับ รบกวนผู้ครอบครองนำมาส่งด้วยครับ และในเดือนสิงหาคม มีอีก 8 รายการตามตารางนี้ครับ

ผจ.ปท.6 ให้ตามหาภายในวันนี้ว่าอุปกรณ์อยู่ที่ไหนครับ

ที่ประชุมรับทราบ

การประเมินความเสี่ยง ORM ปท.6 ในปี 2567

คุณธีรพงศ์ รายงานการประเมินความเสี่ยง



คุณธีรพงศ์ รายงาน ภาพรวม ปท. ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ของปท.6 ในไตรมาส 2 มรายการเพิ่มขึ้น ติดตามรายการอย่างต่อเนื่องครับ ผจ.ปท.6 สอบถามการประชุมที่ผ่านมาและให้สรุปในที่ประชุมฝ่ายด้วยครับ และให้ดูเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกับทางเราด้วยครับ

รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2567

[illegible][illegible]


คุณชัยชัย รายงาน Update จากเมล



ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งน้ำทิ้ง น้ำประปา และดิน

ที่ประชุมรับทราบ

รายงาน EIA Monitoring Report

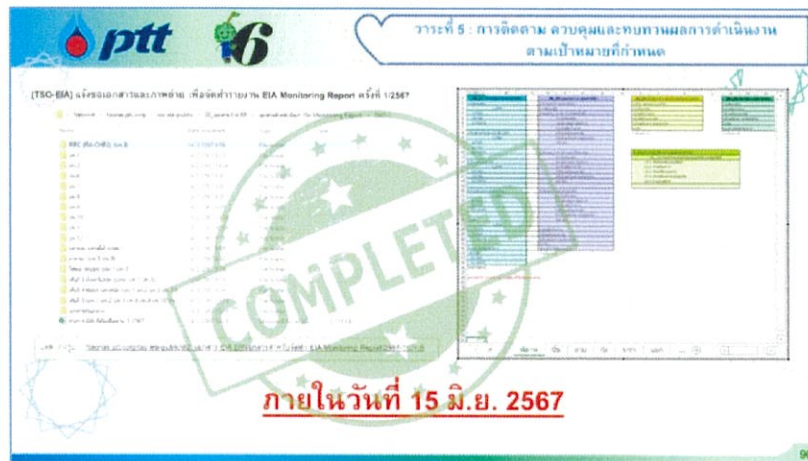

คุณวีรุติ แจ้งรายงานส่งครบแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ



5.1 งานสำคัญของ ปท.6-1

5.1.1 งาน PM ประจำเดือนมิถุนายน มี 86 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน งาน CM มี 6 งาน ไม่มีงานที่ไม่ตรงตามแผน

สรุปงาน PM/CM ประจำเดือน				
งาน PM ประจำเดือน				
Year	Month	Plan	Actual	Percentage (%)
2023	Dec	48	48	100%
	Jan	95	95	100%
	Feb	88	88	100%
	Mar	100	100	100%
	Apr	58	58	100%
2024	May	84	84	100%
	Jun	86	86	100%
	Jul	87	67	77%
	Aug	87		
	Sep	104		
	Oct	72		
	Nov	73		
	Dec	40		

งาน PM สิ้นไตรมาสบน			
ลำดับที่	หัวข้อ	วันเดือนปี	สาเหตุ (อธิบายข้อบกพร่อง)

งาน CM ที่ต้องจับ			
ลำดับที่	หัวข้อ	วันเดือนปี	สาเหตุ (อธิบายข้อบกพร่อง)
1	ซ่อมแซม Testpost PIC44540202 ซ้ำจุด	01.04.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ทดน้ำประปา RA6 ที่วัด	10.05.67	ท่อประปาชำรุดเนื่องจากมีรถใหญ่สัญจรทับ (แล้วเสร็จ)
3	ป้ายสถานี RA7 ซ้ำจุด	13.05.67	ป้ายชำรุด เนื่องจากชนรถ ผังสีจราจร (ระหว่างดำเนินการ)
4	piping & pipeline ทดสอบ BV95FPP_RA6	01.05.67	
5	ซ่อมแซม Testpost RC4453 KP10+700	15.06.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ซ่อมแซม Testpost RC44540301 KPQ+818	20.06.67	ระหว่างดำเนินการ

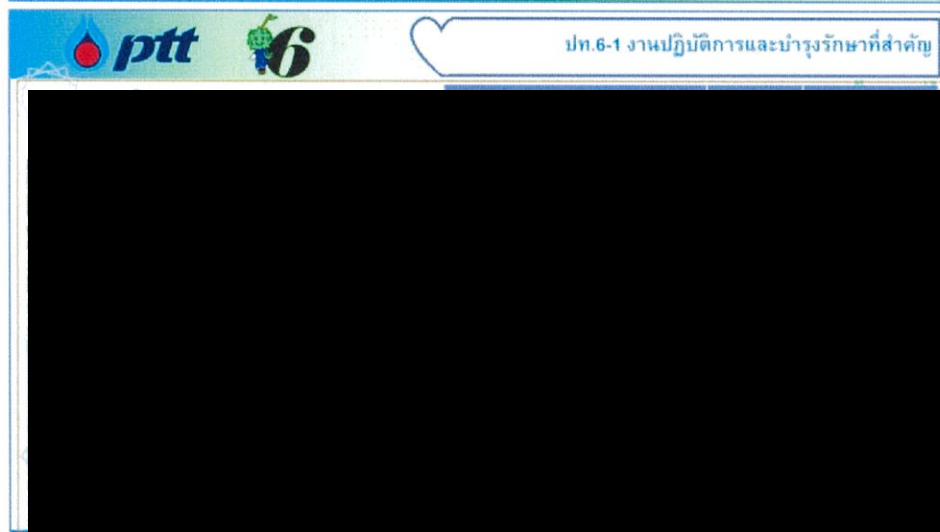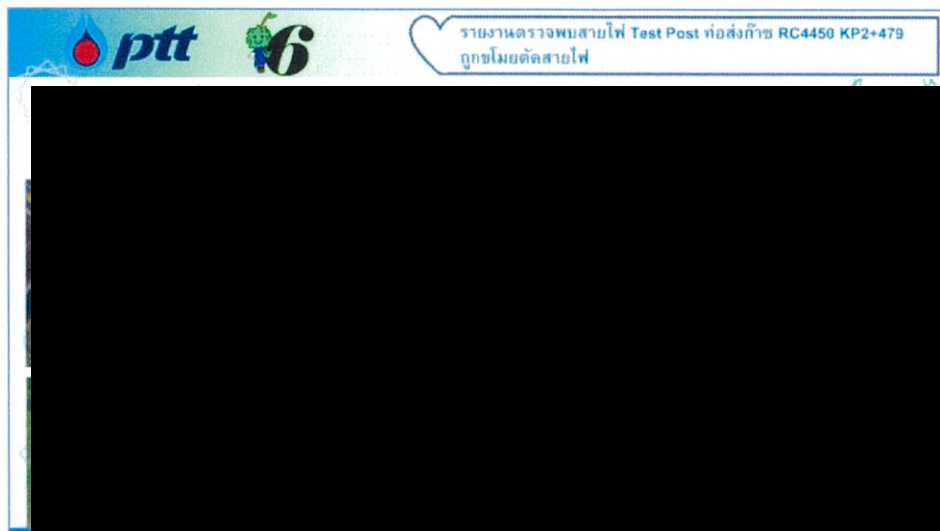

ปท.6 พบการทรุดตัวของท่อก๊าซใต้ดิน และ Pipe Support ใน BV RRPP_RA6

RRPP_RA6

ปท.6 พบการทรุดตัวของท่อก๊าซใต้ดิน และ Pipe Support ใน BV RRPP_RA6 :

- ท่อก๊าซใต้ดินทรุดตัว ทำให้ Pipe Support เบี่ยง (PS-RA6-096, 007, 011)
- Pipe support ทรุดตัว ส่งผล Piping ในสถานีทรุดตัว เนื่องจาก Pipe support ไม่มีเข็มโครงสร้าง ตาม As-built Drawing (PS-RA6-056, 095, 094)

14

ปท.6 พบการทรุดตัวของท่อก๊าซใต้ดิน และ Pipe Support ใน BV RRPP_RA6

Apr 2024

May 2024

May-Dec 2024

2025

ปัญหา

พบการทรุดตัวของท่อใต้ดิน และ Pipe Support ในสถานี RA6_RRPP

การแก้ไขปัญหาระยะสั้น

- ประสานงานหน่วยงาน วท.วรด
- ปลด Clamp และ ปรับ Support ให้ได้ระยะห่างเดิมกับฐานราก (Pipeline)
- ปลด U-bolt และ ปรับระดับ Pipe support ใหม่ (Piping)

การติดตามการทรุดตัว

- ติดตั้ง Pipeline monument
- ตรวจวัด Pipeline Settlement ทุกเดือน

การแก้ไขปัญหาระยะยาว

- ชุดตรวจสอบท่อก๊าซใต้ดิน ภายในสถานี เพื่อตรวจสอบ Dent และ ปรับระดับท่อเพื่อลด Stress

15

อัปเดตความคืบหน้างานชุดตรวจสอบบ่อวาล์ว BKD02

1. สถานะงานชุดตรวจสอบหาก๊าซ วาล์ว ภายใต้บ่อวาล์ว BKD02 : จากการตรวจสอบท่อก๊าซ และ Valve ใต้ดิน ไม่พบก๊าซ วาล์วภายในบ่อ ตรวจพบ Pipeline Damage (Dent + Corrosion) ความลึก >26% Wall Thickness ชัดเจนโดยการใช้เครื่องมือ Composite Wrapping แล้วเสร็จ
2. สถานะงาน De-commissioning NGV หังสุขบีโตนเคม : ตัดแยก NGV PS บีโตนเคม แล้วเสร็จ โดยถึงกรมตอนนี้อยู่ระหว่างคืนสภาพพื้นที่ให้กับ NT




PTT Rangsit MR Settlement Study

สถานะงาน : >> ผลการศึกษาออกมาแล้วพบว่าท่อที่วางใหม่ (โครงการ Re-Routing) มีผล Over Stress อันเนื่องมาจากการแก้ไข >> จากการประชุมหารือสรุประหว่างหน่วยงาน ราช.วธ., ปท.6, ปท.9, NGR มีดังนี้

- เชิญชวน ที่ดินค่าเช่าเพื่อทำ TSO (สัญญา) และ NGR (สัญญาเช่า) จากการตรวจสอบว่าใช้ข้อมูลตามสัญญาที่วางใหม่ และใช้ข้อมูลการคำนวณที่วางใหม่
- ผลการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง
- NGR เสนอค่าเช่าท่อ 24" และ 12" ภายในสถานี MR Rangsit เพื่อลด Stress ที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการน้ำจากชั้นใต้ดิน จะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนก่อนเพื่อลด Stress ที่เกิดขึ้น เพราะถ้าไม่ดำเนินการแล้ว น้ำจากชั้นใต้ดินจะดันขึ้น ทำให้ท่อที่วางใหม่เกิด Stress เพิ่มขึ้น

รูปภาพพื้นที่ทำการแก้ไข



Figure 1-1: Layout of Pipeline at PTT MR Rangsit Station

ผล Pipe Stress อันเนื่องมาจากการแก้ไข

Station	Station Number	Station Name	Station Type	Station Status
1	1	Station 1	Station	Station
2	2	Station 2	Station	Station
3	3	Station 3	Station	Station
4	4	Station 4	Station	Station
5	5	Station 5	Station	Station
6	6	Station 6	Station	Station
7	7	Station 7	Station	Station
8	8	Station 8	Station	Station
9	9	Station 9	Station	Station
10	10	Station 10	Station	Station
11	11	Station 11	Station	Station
12	12	Station 12	Station	Station
13	13	Station 13	Station	Station
14	14	Station 14	Station	Station
15	15	Station 15	Station	Station
16	16	Station 16	Station	Station
17	17	Station 17	Station	Station
18	18	Station 18	Station	Station
19	19	Station 19	Station	Station
20	20	Station 20	Station	Station
21	21	Station 21	Station	Station
22	22	Station 22	Station	Station
23	23	Station 23	Station	Station
24	24	Station 24	Station	Station
25	25	Station 25	Station	Station
26	26	Station 26	Station	Station
27	27	Station 27	Station	Station
28	28	Station 28	Station	Station
29	29	Station 29	Station	Station
30	30	Station 30	Station	Station
31	31	Station 31	Station	Station
32	32	Station 32	Station	Station
33	33	Station 33	Station	Station
34	34	Station 34	Station	Station
35	35	Station 35	Station	Station
36	36	Station 36	Station	Station
37	37	Station 37	Station	Station
38	38	Station 38	Station	Station
39	39	Station 39	Station	Station
40	40	Station 40	Station	Station
41	41	Station 41	Station	Station
42	42	Station 42	Station	Station
43	43	Station 43	Station	Station
44	44	Station 44	Station	Station
45	45	Station 45	Station	Station
46	46	Station 46	Station	Station
47	47	Station 47	Station	Station
48	48	Station 48	Station	Station
49	49	Station 49	Station	Station
50	50	Station 50	Station	Station
51	51	Station 51	Station	Station
52	52	Station 52	Station	Station
53	53	Station 53	Station	Station
54	54	Station 54	Station	Station
55	55	Station 55	Station	Station
56	56	Station 56	Station	Station
57	57	Station 57	Station	Station
58	58	Station 58	Station	Station
59	59	Station 59	Station	Station
60	60	Station 60	Station	Station
61	61	Station 61	Station	Station
62	62	Station 62	Station	Station
63	63	Station 63	Station	Station
64	64	Station 64	Station	Station
65	65	Station 65	Station	Station
66	66	Station 66	Station	Station
67	67	Station 67	Station	Station
68	68	Station 68	Station	Station
69	69	Station 69	Station	Station
70	70	Station 70	Station	Station
71	71	Station 71	Station	Station
72	72	Station 72	Station	Station
73	73	Station 73	Station	Station
74	74	Station 74	Station	Station
75	75	Station 75	Station	Station
76	76	Station 76	Station	Station
77	77	Station 77	Station	Station
78	78	Station 78	Station	Station
79	79	Station 79	Station	Station
80	80	Station 80	Station	Station
81	81	Station 81	Station	Station
82	82	Station 82	Station	Station
83	83	Station 83	Station	Station
84	84	Station 84	Station	Station
85	85	Station 85	Station	Station
86	86	Station 86	Station	Station
87	87	Station 87	Station	Station
88	88	Station 88	Station	Station
89	89	Station 89	Station	Station
90	90	Station 90	Station	Station
91	91	Station 91	Station	Station
92	92	Station 92	Station	Station
93	93	Station 93	Station	Station
94	94	Station 94	Station	Station
95	95	Station 95	Station	Station
96	96	Station 96	Station	Station
97	97	Station 97	Station	Station
98	98	Station 98	Station	Station
99	99	Station 99	Station	Station
100	100	Station 100	Station	Station

Mitigation Method

When mitigation the pipeline and piping stress stations are presented in Table 1 and Table 2 respectively. Since the stress are overstressed, the following mitigation measures are proposed:

- Modify support in Plant 1 (big plant). The modification is to reduce the pipe stress due to ground settlement. The details are shown in Appendix 11.
- Adjust the support height in Plant 2 (small plant). The existing supports are adjustable. Some support heights are required to adjust settlement associated with the ground settlement.
- Inject light weight material into the ground in the area in front of MR Rangsit station. The light weight material will reduce the differential ground settlement between the road and the ditch value. Equivalent Freeboard (EFB) problem is related because it has low density and construction records of road construction. The details are shown in Appendix 12.

รูปภาพการวาง Stress และ แก้ไขโดยวิธีอื่น




Figure 1-2: Layout of Pipeline with Light Weight Material Injection




ติดตามการทรุดตัวของท่อภายในสถานี MR รังสิต

การติดตามการทรุดตัวของท่อภายใน สถานี

- ติดตามท่อ Spring Hanger >> พบค่าเพี้ยนขึ้นอย่างมีนัยยะ ช่วงทาง Re-Routing ท่อวางใหม่-รังสิต
- ติดตามท่อวางใหม่-สถานี >> พบค่าเพี้ยนขึ้นอย่างมีนัยยะ ช่วงทาง Re-Routing ท่อวางใหม่-รังสิต
- ติดตาม Pipe Monument 24" >> มีการทรุดตัวลงเล็กน้อยช่วงทางรังสิต (ค่าเฉลี่ยเดิมคือ 1 มม.)

หมายเหตุ: ค่า ค่าการทรุดตัว Spring Hanger ค่าเฉลี่ยเดิมคือ 1 มม. ค่าเฉลี่ยใหม่คือ 1 มม.

การสำรวจติดตามรอยแยกของกันพลงกัน

รอยร้าวกำแพงสถานี MR รังสิต

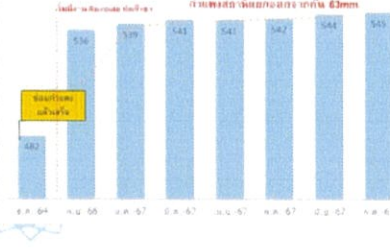


Figure 2-1: Crack Map of Station Wall at MR Rangsit

รูปภาพการตรวจติดตามกำแพงทรุดตัว และ Pipe Monument

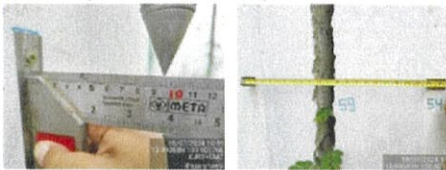


Figure 2-2: Photo of Station Wall and Pipe Monument

5.1.2 Report งาน PM ใน Server: \\tsonas\pm report\02-PM Pipeline

ที่ประชุมรับทราบ

งานจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณปี 2567

ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ								
จัดซื้อ CAPEX : 30113008001 AA-ปท.6 ปักหมุด อุปกรณ์เครื่องจักร								
ลำดับ	เรื่อง	วงเงิน งบประมาณ	ใช้เงิน	กำหนด แล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	รูป
1	พัสดุ PUMP Station	100,000	100,000	ป.ค.	ไม่พบปัญหา	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 100,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	
2	พัสดุ PUMP Station	200,000	200,000	ป.ค.	ไม่พบปัญหา	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 200,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	
3	พัสดุ PUMP Station	100,000	100,000	ป.ค.	ไม่พบปัญหา	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 100,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	
4	พัสดุ PUMP Station	4,000,000	2,894,000	ป.ค.	PO อยู่ระหว่าง พิจารณาการ	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 4,000,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	


ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ								
จัดซื้อ CAPEX : 30113008002 AA-ปท.6 ปักหมุด อุปกรณ์เครื่องจักร								
ลำดับ	เรื่อง	วงเงิน งบประมาณ	ใช้เงิน	กำหนด แล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
5	พัสดุ PUMP Station	100,000	100,000	ป.ค.	ไม่พบปัญหา	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 100,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	

ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ								
จัดซื้อ CAPEX : 30113008001 AM-ปท.6 ปักหมุด อุปกรณ์เครื่องจักร								
ลำดับ	เรื่อง	วงเงิน งบประมาณ	ใช้เงิน	กำหนด แล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
7	พัสดุ PUMP Station	16,800,000	15,800,000	ป.ค.	อยู่ระหว่าง พิจารณาการ	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 16,800,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	

ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ								
จัดซื้อ CAPEX : 30113008001 AL-พัสดุเครื่องจักร ปท.6 ปักหมุด								
ลำดับ	เรื่อง	วงเงิน งบประมาณ	ใช้เงิน	กำหนด แล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
8	พัสดุ PUMP Station	280,000		ป.ค.	ดำเนินการ แล้ว	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 280,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	

งานตรวจสอบ Defect มีการแก้ไข TOR จาก comment ปว. และส่งอยู่ระหว่างตรวจสอบและถ้าผ่านจะเริ่มดำเนินการครับ

ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ								
OPEX PM								
ลำดับ	เรื่อง	วงเงิน งบประมาณ	ใช้เงิน	กำหนด แล้วเสร็จ	ผลการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
9	พัสดุ PUMP Station	1,800,000	1,322,500.00	ป.ค.	PO อยู่ ระหว่าง พิจารณาการ	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 1,800,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	
10	พัสดุ PUMP Station	3,800,000	2,636,504.90	ป.ค.	PO อยู่ ระหว่าง พิจารณาการ	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 3,800,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	
11	พัสดุ PUMP Station	100,000	100,000	ป.ค.	ไม่พบปัญหา	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 100,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	
12	พัสดุ PUMP Station	2,800,000		ป.ค.	ดำเนินการ แล้ว	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 2,800,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	
13	พัสดุ PUMP Station	1,350,000		ป.ค.	ดำเนินการ แล้ว	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 1,350,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	
14	พัสดุ PUMP Station	1,350,000		ป.ค.	ดำเนินการ แล้ว	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 1,350,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	
15	พัสดุ PUMP Station	1,350,000		ป.ค.	ดำเนินการ แล้ว	ป.ค.	พัสดุ PUMP Station 1,350,000 บาท PR : 1140012004 PO : 4140012004	

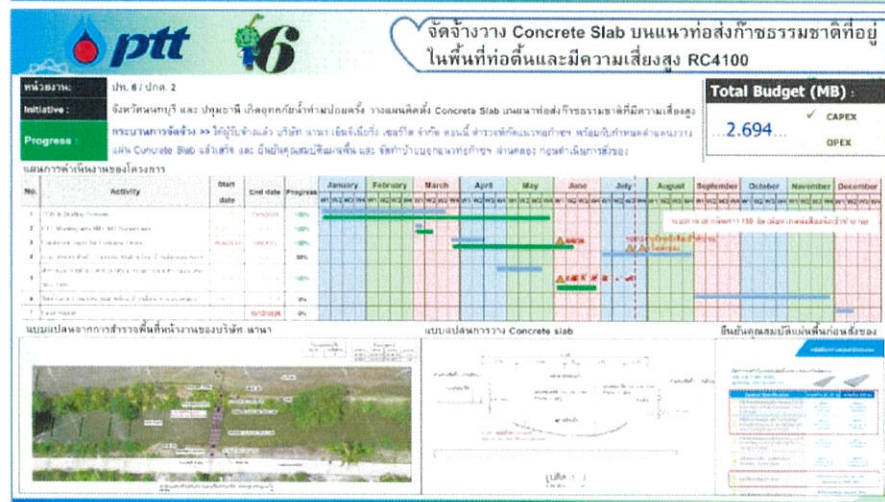

ผจ.ปท.6 สอบถามเรื่อง concrete slab ใช้วิธีไหน คุณชัชวาลแจ้งใช้วิธีที่ 2 ผจ.ปท.6 ให้ความสนใจตัวอักษรที่ประหลาดใน slide ด้วยครับ



ที่ประชุมรับทราบ

- 5.1.3 สถานการณ์ชำระค่าใช้เขตทางหลวง ปท.6 อยู่ระหว่างดำเนินการ คุณชนพแจ้งค่าใช้เขตทางจ่ายครบแล้วอยู่ระหว่างปิดเรื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

- 5.1.4 งาน 3rd party : ปท.6-1 รายงานความคืบหน้างาน 3rd Party ที่ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ และ โครงการก่อสร้างเส้นที่ 5 , งานโครงการอื่นๆ รายละเอียดอยู่ในไฟล์ Presentation ปท.6-1 หน้า 18 – 35



Logo of PTT and 66.

Text banner: "โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" (Project to help flood victims).

Map of Thailand with a yellow line indicating a flood path.

Photo of a flooded bridge.

Photo of people wading through floodwaters.

Photo of a flooded road.

โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า 230KV เพื่อรับส่งพลังงานไฟฟ้าจาก
ไฟฟ้าธรรมชาติแบบ สะอาดไร้โล้

PTTCL (Public) : สามารถรับชมได้ 230KV เพื่อรับส่งพลังงานไฟฟ้าจาก
ไฟฟ้าธรรมชาติแบบ สะอาดไร้โล้ (Public) : สามารถรับชมได้ 230KV เพื่อรับส่งพลังงานไฟฟ้าจาก
PTTCL (Public) : สามารถรับชมได้ 230KV เพื่อรับส่งพลังงานไฟฟ้าจาก
PTTCL (Public) : สามารถรับชมได้ 230KV เพื่อรับส่งพลังงานไฟฟ้าจาก

ดูภาพรวมพื้นที่ก่อสร้าง

พื้นที่ก่อสร้าง

พื้นที่ก่อสร้าง

The screenshot shows the PTT 166 website, which provides real-time traffic information for Highway 166. The page layout includes a header with the PTT 166 logo and a navigation bar. The main content area displays a map of Highway 166 with various traffic status indicators (green, yellow, red) and text updates. On the right side, there are several video feeds showing traffic conditions at different locations along the highway. The bottom section features a list of traffic updates with timestamps and descriptions of incidents or road conditions.


[illegible][illegible][illegible][illegible]



5.2 งานสำคัญของ ปท.6-2

5.2.1 งาน PM ประจำเดือนพฤษภาคม มี 78 งาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

งาน PM ประจำเดือนมิถุนายน 92 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน มีงาน CM 1 งาน

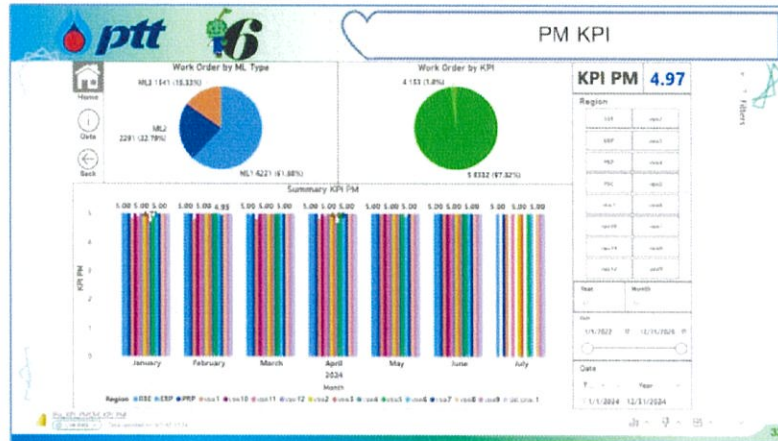


CM KPI

CM Data: 5.00

CM Code	CM Name	CM Date	CM KPI
CM000001	CM000001	01/01/2024	5.00
CM000002	CM000002	02/01/2024	5.00
CM000003	CM000003	03/01/2024	5.00
CM000004	CM000004	04/01/2024	5.00
CM000005	CM000005	05/01/2024	5.00
CM000006	CM000006	06/01/2024	5.00
CM000007	CM000007	07/01/2024	5.00
CM000008	CM000008	08/01/2024	5.00
CM000009	CM000009	09/01/2024	5.00
CM000010	CM000010	10/01/2024	5.00
CM000011	CM000011	11/01/2024	5.00
CM000012	CM000012	12/01/2024	5.00
CM000013	CM000013	01/02/2024	5.00
CM000014	CM000014	02/02/2024	5.00
CM000015	CM000015	03/02/2024	5.00
CM000016	CM000016	04/02/2024	5.00
CM000017	CM000017	05/02/2024	5.00
CM000018	CM000018	06/02/2024	5.00
CM000019	CM000019	07/02/2024	5.00
CM000020	CM000020	08/02/2024	5.00
CM000021	CM000021	09/02/2024	5.00
CM000022	CM000022	10/02/2024	5.00
CM000023	CM000023	11/02/2024	5.00
CM000024	CM000024	12/02/2024	5.00
CM000025	CM000025	01/03/2024	5.00
CM000026	CM000026	02/03/2024	5.00
CM000027	CM000027	03/03/2024	5.00
CM000028	CM000028	04/03/2024	5.00
CM000029	CM000029	05/03/2024	5.00
CM000030	CM000030	06/03/2024	5.00
CM000031	CM000031	07/03/2024	5.00
CM000032	CM000032	08/03/2024	5.00
CM000033	CM000033	09/03/2024	5.00
CM000034	CM000034	10/03/2024	5.00
CM000035	CM000035	11/03/2024	5.00
CM000036	CM000036	12/03/2024	5.00
CM000037	CM000037	01/04/2024	5.00
CM000038	CM000038	02/04/2024	5.00
CM000039	CM000039	03/04/2024	5.00
CM000040	CM000040	04/04/2024	5.00
CM000041	CM000041	05/04/2024	5.00
CM000042	CM000042	06/04/2024	5.00
CM000043	CM000043	07/04/2024	5.00
CM000044	CM000044	08/04/2024	5.00
CM000045	CM000045	09/04/2024	5.00
CM000046	CM000046	10/04/2024	5.00
CM000047	CM000047	11/04/2024	5.00
CM000048	CM000048	12/04/2024	5.00
CM000049	CM000049	01/05/2024	5.00
CM000050	CM000050	02/05/2024	5.00
CM000051	CM000051	03/05/2024	5.00
CM000052	CM000052	04/05/2024	5.00
CM000053	CM000053	05/05/2024	5.00
CM000054	CM000054	06/05/2024	5.00
CM000055	CM000055	07/05/2024	5.00
CM000056	CM000056	08/05/2024	5.00
CM000057	CM000057	09/05/2024	5.00
CM000058	CM000058	10/05/2024	5.00
CM000059	CM000059	11/05/2024	5.00
CM000060	CM000060	12/05/2024	5.00
CM000061	CM000061	01/06/2024	5.00
CM000062	CM000062	02/06/2024	5.00
CM000063	CM000063	03/06/2024	5.00
CM000064	CM000064	04/06/2024	5.00
CM000065	CM000065	05/06/2024	5.00
CM000066	CM000066	06/06/2024	5.00
CM000067	CM000067	07/06/2024	5.00
CM000068	CM000068	08/06/2024	5.00
CM000069	CM000069	09/06/2024	5.00
CM000070	CM000070	10/06/2024	5.00
CM000071	CM000071	11/06/2024	5.00
CM000072	CM000072	12/06/2024	5.00
CM000073	CM000073	01/07/2024	5.00
CM000074	CM000074	02/07/2024	5.00
CM000075	CM000075	03/07/2024	5.00
CM000076	CM000076	04/07/2024	5.00
CM000077	CM000077	05/07/2024	5.00
CM000078	CM000078	06/07/2024	5.00
CM000079	CM000079	07/07/2024	5.00
CM000080	CM000080	08/07/2024	5.00
CM000081	CM000081	09/07/2024	5.00
CM000082	CM000082	10/07/2024	5.00
CM000083	CM000083	11/07/2024	5.00
CM000084	CM000084	12/07/2024	5.00
CM000085	CM000085	01/08/2024	5.00
CM000086	CM000086	02/08/2024	5.00
CM000087	CM000087	03/08/2024	5.00
CM000088	CM000088	04/08/2024	5.00
CM000089	CM000089	05/08/2024	5.00
CM000090	CM000090	06/08/2024	5.00
CM000091	CM000091	07/08/2024	5.00
CM000092	CM000092	08/08/2024	5.00
CM000093	CM000093	09/08/2024	5.00
CM000094	CM000094	10/08/2024	5.00
CM000095	CM000095	11/08/2024	5.00
CM000096	CM000096	12/08/2024	5.00
CM000097	CM000097	01/09/2024	5.00
CM000098	CM000098	02/09/2024	5.00
CM000099	CM000099	03/09/2024	5.00
CM000100	CM000100	04/09/2024	5.00

สรุปงาน PM/CM ประจำเดือน


Year	Month	Plan	Actual	Percentage (%)
2024	Jan	83	81	100
	Feb	71	73	100
	Mar	92	93	100
	Apr	78	78	100
	May	78	79	100
	Jun	78	72	100
	Jul	92	15	38.04
	Aug			
	Sep			
	Oct			
	Nov			
	Dec			

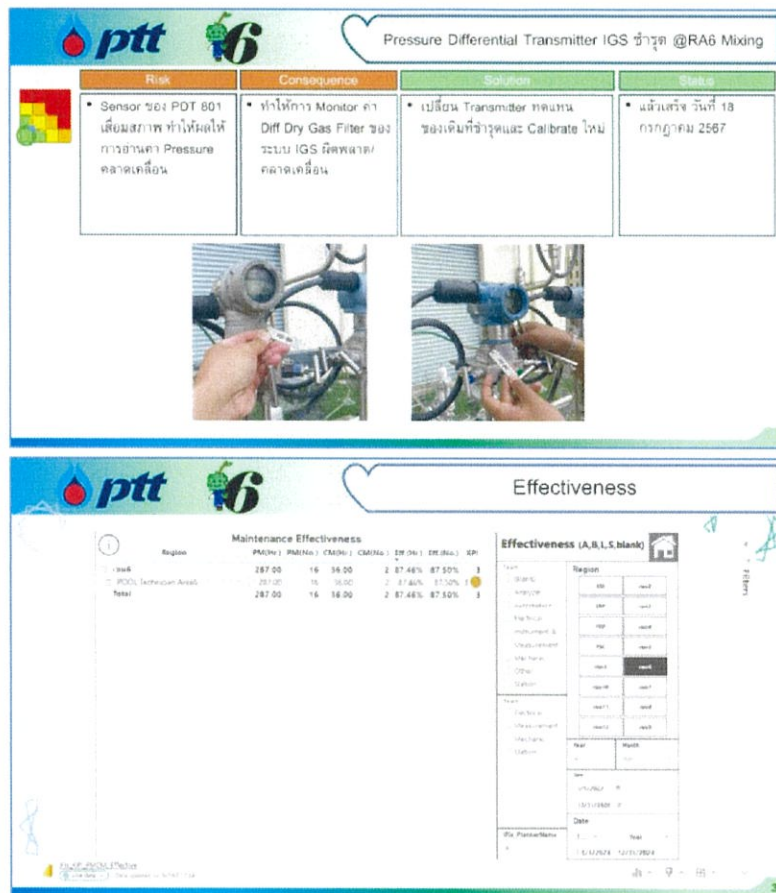

5.2.2 Report PM ใน Server: [\\tsonas\pm report\01-Metering Station\ปท.6](#) และ ระบบ iFix


5.2.3 งานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หรืองานปรับปรุง

CAPEX-OPEX

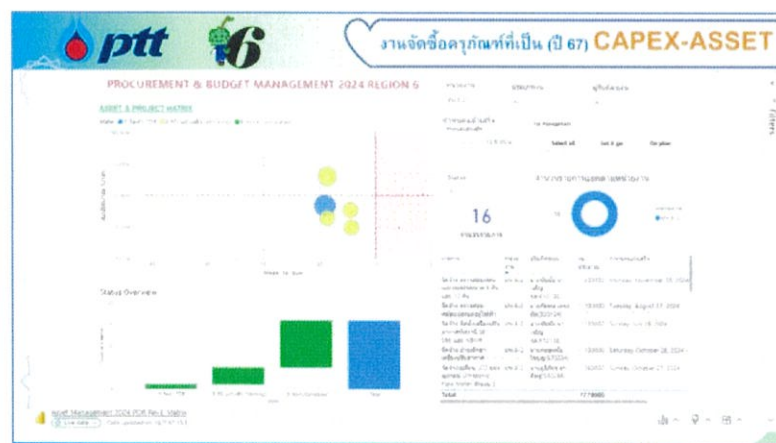


ที่ประชุมรับทราบ




5.2.4 Reliable: Risk And Mitigation

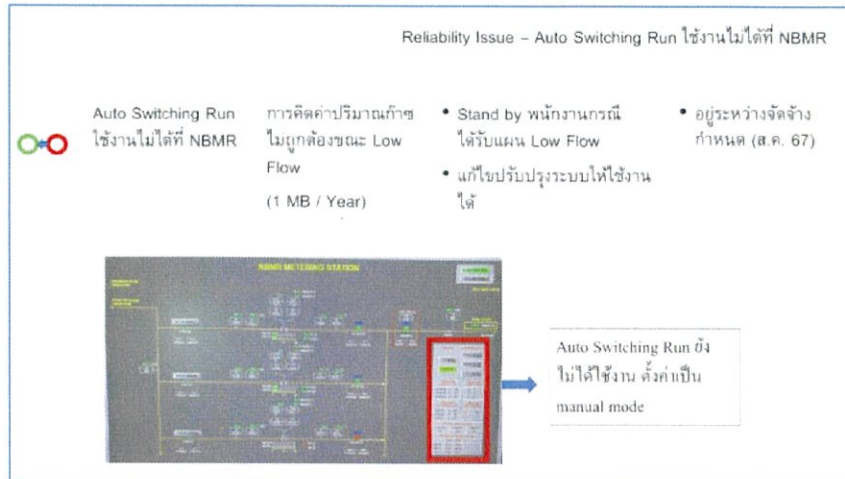

Auto switching run อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ได้รับหนังสือจัดจ้างแล้วจะเริ่มดำเนินการในเดือนหน้าครับ

5.2.5 ติดตามโครงการ RA6MXS

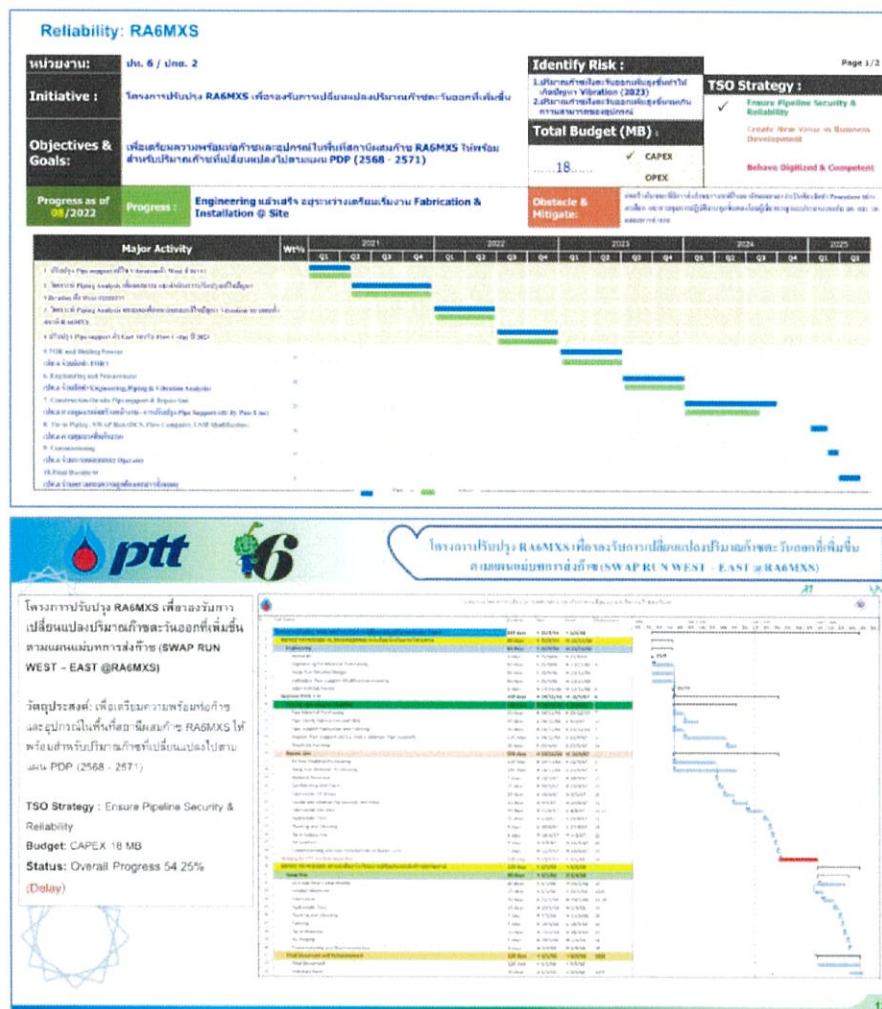


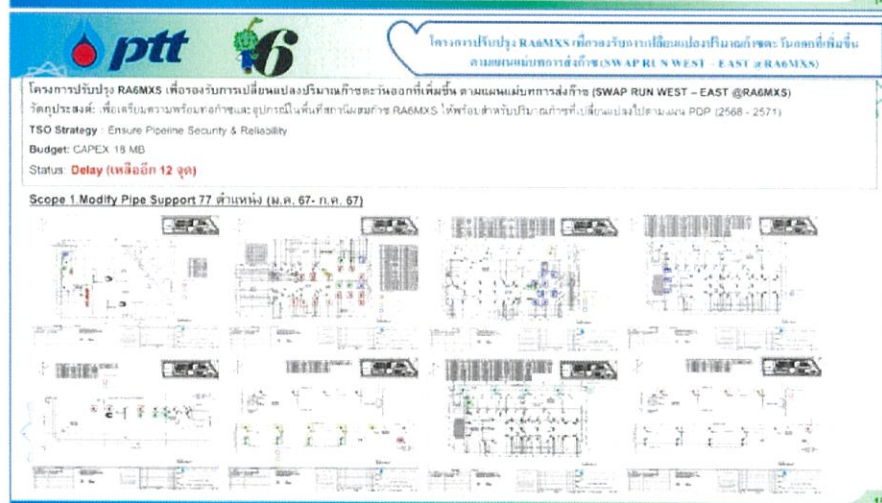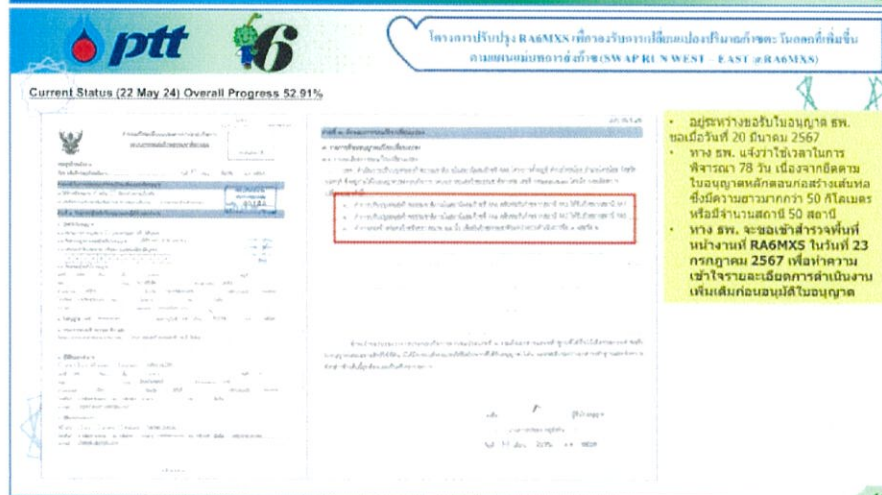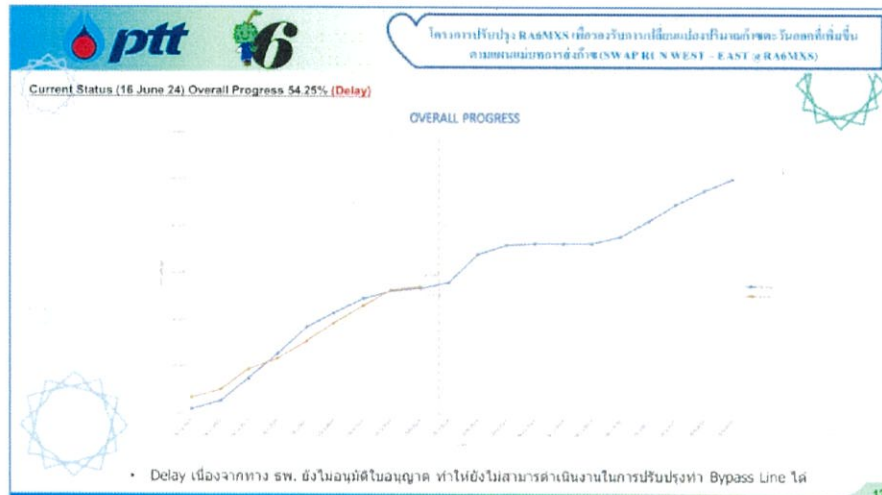


โครงการปรับปรุง RASMXS ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 ครอบคลุมขอบเขตการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)

โครงการปรับปรุง RASMXS เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมความพอเพียงของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้า RASMXS ให้พร้อมสำหรับปริมาณก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผน PDP (2568 - 2571)
 TSO Strategy: Ensure Pipeline Security & Reliability
 Budget: CAPEX 18 MB
 Status: Delay (ยังไม่เริ่มการปรับปรุง เนื่องจาก รอใบอนุญาต ธพ.)

Scope 2 Temporary Bypass Line (ครอบคลุม 3 ท. Scope2) (ม.ร. 67- ม.ร. 68)

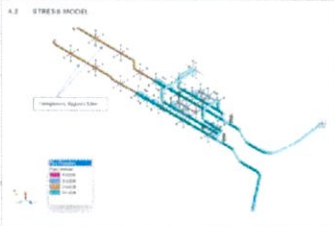

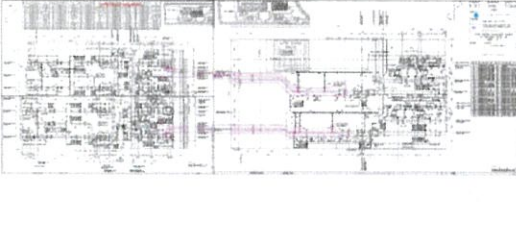



16

โครงการปรับปรุง RASMXS ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 ครอบคลุมขอบเขตการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)

โครงการปรับปรุง RASMXS เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมความพอเพียงของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้า RASMXS ให้พร้อมสำหรับปริมาณก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผน PDP (2568 - 2571)
 TSO Strategy: Ensure Pipeline Security & Reliability
 Budget: CAPEX 18 MB
 Status: Delay (ยังไม่เริ่มการปรับปรุง เนื่องจาก รอใบอนุญาต ธพ.)

Scope 3 Swap Run (ครอบคลุม 1 ท. Scope3) (ม.ร. 68 - ม.ร. 69)

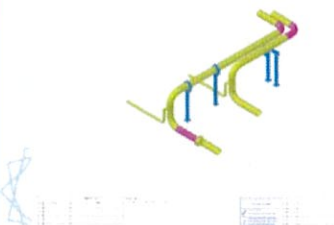

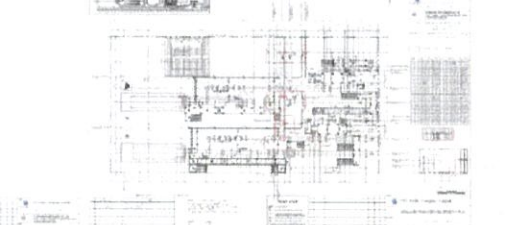


17


โครงการปรับปรุง RASMXS ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 ครอบคลุมขอบเขตการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)

โครงการปรับปรุง RASMXS เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS)
 วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมความพอเพียงของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้า RASMXS ให้พร้อมสำหรับปริมาณก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผน PDP (2568 - 2571)
 TSO Strategy: Ensure Pipeline Security & Reliability
 Budget: CAPEX 18 MB
 Status: On plan

3.1.1 แผนภาพการส่งก๊าซจากสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ (P 2568 - 2571)

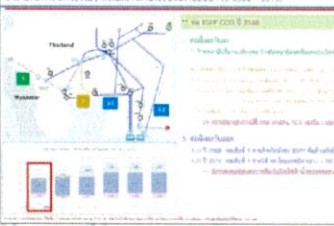

3.1.2 แผนภาพการส่งก๊าซจากสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ (P 2568 - 2571)

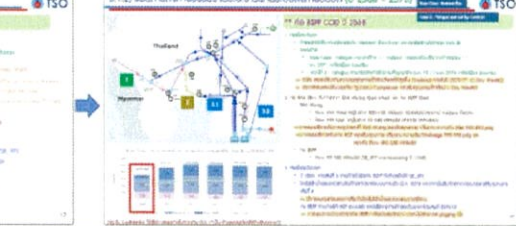

แผนการส่งก๊าซระยะยาวปรับปรุง โดยปริมาณการส่งก๊าซจะเพิ่มขึ้นตามแผนแม่บทการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS) ครอบคลุมขอบเขตการส่งก๊าซ (SWAP RUN WEST - EAST @RASMXS) อยู่ส่วนหัวเพื่อหาข้อสรุปว่าควรเพิ่มหรือลดที่ใดบ้าง 1ท., 2ท., 3ท. และ ปท.6

18




ตรวจพบ Sensing Line Pressure ที่เข้า EVC Run ที่
ใช้งานถูกปิดไว้ที่ สถานี SCI1 และ SCI2

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาง ปตท. ได้เข้าตรวจสอบที่สถานี SCI1, 2 เนื่องจากมี Alarm Pressure Low-Low ผ่านระบบ IRM จากการตรวจสอบ ค่า Pressure ของสถานีที่หน้างานปกติ แต่ได้ตรวจพบ Sensing line Pressure ของ EVC Run ที่ใช้งานถูกปิดไว้ ทั้งที่สถานี SCI1 และ SCI2 ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน



SCI1 Run A




SCI2 Run B




ตรวจพบ Sensing Line Pressure ที่เข้า EVC Run ที่
ใช้งานถูกปิดไว้ที่ สถานี SCI1 และ SCI2

การตรวจพบ Sensing Line Pressure ที่เข้า EVC Run ที่ใช้งานถูกปิดไว้ที่ สถานี SCI1 และ SCI2

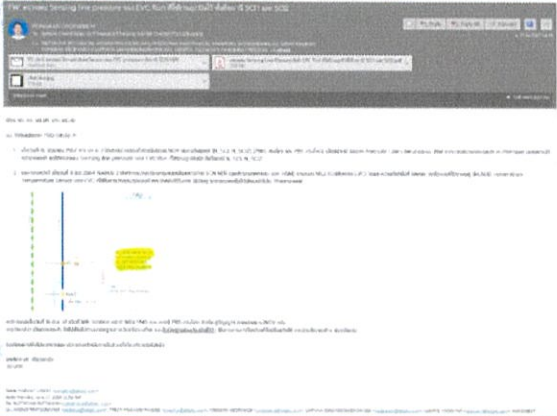

พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

Variable: Line Pressure Report No. 1 (Unit: PSI) 1.000 to 1.000

Flow Equation:

$$F = \frac{P_1 - P_2}{R \cdot L}$$

Where:

- F: Flow in Barrels (BBL) / Day
- P₁: Inlet Pressure at Inlet (PSI) = 1.000
- P₂: Outlet Pressure at Outlet (PSI) = 0.000
- R: Resistance (PSI / (Barrels / Day)) = 1.000
- L: Length (Feet) = 1.000




ตรวจพบน้ำมัน Hydraulic Actuator ที่ SB5 รั่วไหล

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาง ปตท. ได้เข้าตรวจสอบที่สถานี SB5 และได้ทำการแจ้ง CM ผ่านระบบ IRM



วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เข้าร่วมเขียนรายงานถอดประกอบ Actuator HOV (Shaker) จากหน่วยงาน 28











วันที่ 16 มิถุนายน 2567 งานยกและถอดประกอบ Part ใหม่พร้อมทดสอบการทำงานของชุด Rotary Actuator แล้วเสร็จ











5.2.6 โครงการท่อ 5

Reliability: RA6MXS

โครงการก่อสร้างท่อ 5

No	วันที่	ชื่อ	กิจกรรม / กิจกรรม / กิจกรรม	วิธีการที่ดำเนินการ / วิธีการที่ดำเนินการ	Existing Control	Risk after control			Mitigation Plan	Risk after mitigation			
						Impact	Likelihood	Level		Impact	Likelihood	Level	
34	Mar 2024	RA6MXS	T4.2	Failure of process	การดำเนินการก่อสร้างท่อ 30 นิ้ว ภายใน 5 เดือน RA6MXS มีการดำเนินการตาม Process และ Safety Plan ที่เกี่ยวข้อง	1. การดำเนินการก่อสร้างท่อ 30 นิ้ว ภายใน 5 เดือน RA6MXS มีการดำเนินการตาม Process และ Safety Plan ที่เกี่ยวข้อง 2. มีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน 3. มีการดำเนินการตาม Safety Plan ที่เกี่ยวข้อง 4. มีการดำเนินการตาม Safety Plan ที่เกี่ยวข้อง	High	High	High	1. การดำเนินการก่อสร้างท่อ 30 นิ้ว ภายใน 5 เดือน RA6MXS มีการดำเนินการตาม Process และ Safety Plan ที่เกี่ยวข้อง 2. มีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน 3. มีการดำเนินการตาม Safety Plan ที่เกี่ยวข้อง 4. มีการดำเนินการตาม Safety Plan ที่เกี่ยวข้อง	Low	Low	Low

โครงการก่อสร้างท่อ 5 - งานรวมท่อ 30 นิ้ว และ Pipe support ในพื้นที่ Process 301 Existing RA6MXS

RA6 STP Mixing - งาน Tie-in เชื่อมต่อระบบท่อ STP Phase 2 เข้ากับ Existing RA6MXS

Tie in เข้ากับ STP Mixing ช่วงวันที่ 1-5 ก.ค. 2567 (Tie-in ท่อ 30 นิ้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ)

โครงการก่อสร้างท่อ 5 - งานรวมท่อ 30 นิ้ว และ Pipe support ในพื้นที่ Process 301 Existing RA6MXS

RA6 STP Mixing - งาน Tie-in เชื่อมต่อระบบท่อ STP Phase 2 เข้ากับ Existing RA6MXS (Tie-in ท่อ 30 นิ้ว แล้วเสร็จ)

Day	Date	Activity	Perform by	Status
Day 1	Mon - 1 Jul 67	1) Site Preparation / Temporary Pipe Support Installation / Safety Plan	RA6MXS	Completed
Day 2	Tue - 2 Jul 67	1) Site Preparation / Temporary Pipe Support Installation / Safety Plan / Work Permit / PPE Project / Valve Check / Valve Lock / Valve Flushing & Blow Down	RA6MXS	Completed
Day 3	Wed - 3 Jul 67	1) Valve Flushing & Blow Down / Safety Plan / Work Permit / PPE Project / Valve Check / Valve Lock / Valve Flushing & Blow Down	RA6MXS	Completed
Day 4	Thu - 4 Jul 67	1) Tie-in #1: 30" / 30" - Tie-in to Hot Tap Valve (HV-222)	RA6MXS / HV Valve (Closed)	Completed
Day 5	Fri - 5 Jul 67	1) Tie-in #2: 30" / 30" - Tie-in to Hot Tap Valve (HV-222)	RA6MXS / HV Valve (Closed)	Completed
Day 6	Sat - 6 Jul 67	1) Tie-in #3: 30" / 30" - Tie-in to Existing PIG Receiver (HV-222)	RA6MXS / HV Valve (Closed)	Completed
Afternoon	7 Jul 67 - 23 Jul 67	1) Safety Plan / Work Permit / PPE Project / Valve Check / Valve Lock / Valve Flushing & Blow Down / Safety Plan / Work Permit / PPE Project / Valve Check / Valve Lock / Valve Flushing & Blow Down	RA6MXS / HV Valve (Closed)	On Progress

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

STP2 - RA6MX Piping Tie-in to Existing System

จะติดตั้งท่อ Tie-in จาก Line Vent ของ STP2 เข้าเชื่อมต่อกับ Line Vent ของ RA6-RRPP ด้านการกักเก็บ Gas In

Legend:

- STP2 Piping (N2)
- STP2 Piping (N2 SS 316L)
- STP2 Piping (AIR)
- STP2 Vent Header (AIR)

25

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 : ภาพรวมสถานีควบคุมก๊าซ Section B (THANALAKKHA-RA6)

- RA6MX -

26

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 : ภาพรวมสถานีควบคุมก๊าซ Section B (THANALAKKHA-RA6)

- BV5.16 -

- BV5.17 -

- BV5.18 -

- BV5.19 -

- BV5.20 -

- RA6MX -

27






ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

: งานก่อสร้างสาย E&I - Section B

E&I :: Installation & Termination Activity for NTEC / TICA

กิจกรรมติดตั้งสายเคเบิล

Installation & Termination Activity		Spread B					
		BVLS 10	BVLS 12	BVLS 16	BVLS 20	BVLS 24	Remarks
SI	Splicing						
	Lab cables splicing		✓	✓	✓	✓	
	MDF & DB panels installation		✓	✓	✓	✓	
	Electrician Cable Termination		✓	✓	✓	✓	
	Power transfer to Transformer		✓	✓	✓	✓	
	2 x 1 terminal installation		✓	✓	✓	✓	
	Busbar Installation		✓	✓	✓	✓	
	Manufacturing cable termination		✓	✓	✓	✓	
	VTR cabinet installation		✓	✓	✓	✓	
	Cable tray system installation		✓	✓	✓	✓	
SI	Test parameters						
	Demarcation & Lightning Protection		✓	✓	✓	✓	
	Lab cables splicing		✓	✓	✓	✓	
	MDF & Lab cables splicing		✓	✓	✓	✓	
	Cable installation		✓	✓	✓	✓	
	Main equipment installation		✓	✓	✓	✓	
	Electrician cable Termination		✓	✓	✓	✓	
	Insulation cable distribution		✓	✓	✓	✓	
	Lab Cable / Cable Installation		✓	✓	✓	✓	
	which 1% lab cable termination		✓	✓	✓	✓	
Traction	Lab Cable / Cable Installation	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
	which 1% lab cable termination	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
CR&I	Lab Cable / Cable Installation	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
	which 1% lab cable termination	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going



BVLS 10
Internal Loop Test



BVLS 12
Instrument Cable Wiring



BVLS 16
Program for Busbar SA 1



BVLS 19
Program for Busbar SA 1



BVLS 20
Instrument Cable Termination



RAMM
Internal Loop Test to DCS






ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2




ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

: งานก่อสร้างสถานี - Section B

E11 : Pre-Commissioning & SAT Activity

(ตามแผนปฏิบัติงานที่แนบมา)

SAT Activity	2015-06	2015-07	2015-08	2015-09	2015-10	Result
1. Mock-Up OGC and/or SAT	✓	✓	Planning	✓	✓	On-going
2. Air Conditioner SAT (PSA)	✓	✓	Planning	✓	✓	On-going
3. UPS Package SAT (PSA)	✓	✓	Planning	✓	✓	On-going
4. Inverter Box	✓	✓	On-going	✓	✓	On-going
5. Diesel Charging	✓	✓	On-going	✓	✓	On-going
6. Battery (discharge) Test	✓	✓	Planning	✓	✓	On-going
7. Function Test	✓	✓	Planning	✓	✓	On-going
8. Monitoring Cabinet SAT	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	On-going
9. OGC Package	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
10. Field Instrument SAT (Control Valve, Meter)	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	On-going
11. Fire Suppression SAT	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
12. HCU SAT	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	Internal Test	On-going
13. Fire Alarm Package SAT	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going	On-going
14. HCU - OGC	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
15. Unit	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
16. RTD	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
17. LAR (B-Block)	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
18. CCTV	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
19. USM	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
20. Analyzer OGC	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
21. Bore Computer	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
22. Flow Control Valve (FCV)	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
23. RTU SAT	Test	Test	Test	Test	Test	On-going
24. CP Control	Test	Test	Test	Test	Test	On-going







5.2.7 Innovation




Innovation

Innovation

- 5.03 IDEA: จัดการพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy
- 5.03 PIC : Solenoid Driven by Nitrogen for OGC at RA6_MXS
- 5.03 Dital: KPI Tracker
- 5.03 Visual Check
- 5.03 PIC: Social Map
- 5.03 PIC: T-Lift Turbine II
- 1.04 Smart A/C Condition
- 5.03 PIC : PCV Station II

30




Smart A/C Condition

ชื่อโครงการ : โครงการ Smart A/C Condition

แนวคิด : ระบบ Air Condition ห้อง DCS RA6 ไม่มีการควบคุมอัตโนมัติ และไม่แจ้งเตือน Alarm temperature High ที่อาจไม่สามารถรับรู้กรณี Air Condition มีปัญหาได้ จึงมีแนวคิดที่จะนำอุปกรณ์ Smart Control มาช่วยในการควบคุม และแจ้งเตือน Alarm temperature ภาวะผิดปกติ

จุดประสงค์ : เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ CM Air Condition และป้องกันการชำรุดอุปกรณ์ในเครื่อง

หลักการ : 100 % ติดตั้งใช้งานที่ห้อง DCS ห้อง RA6MXS แล้วเสร็จ

- สามารถแจ้งเตือนไปยังอาคารกรณี
- เครื่องปรับอากาศเสียได้ทันที
- มี Alarm แจ้งเตือน Online และ Offline
- มี Timer ในตัวแจ้งเตือนให้ทราบ
- สามารถดูข้อมูล Temp และ Event ที่เกิดขึ้นย้อนหลังได้







หน้าจอบน Application eWeLink
Control เปิด ปิด และดูอุณหภูมิ


ติดตั้งที่ห้อง Smart A/C

38




Smart A/C Condition

Review Smart A/C

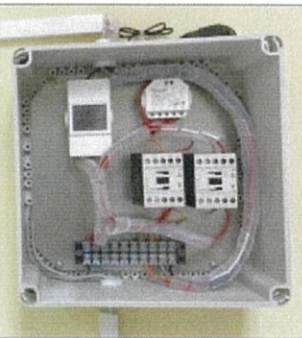39

Solenoid Driven by Nitrogen for OGC at RA6_MXS

โครงการ : โครงการปรับปรุงการใช้น้ำ Nitrogen เพื่อลดการใช้น้ำ Helium สำหรับ OGC ที่ RA6_MXS

แนวคิด : ติดอุปกรณ์ OGC ใช้น้ำ Helium ในการเป็น Carrier System และเปลี่ยนด้วย Solenoid Valve โดยใช้น้ำ Nitrogen แทนที่น้ำ Helium ในอัตรา 0.5 ลิตรต่อลิตร 3 เดือนต่อ 1,000 บาท คิดเป็นเงินปีประมาณ 20,000 (2 แสน) บาท ซึ่งเมื่อคิดที่จะใช้น้ำ Nitrogen มากกว่าการใช้น้ำ Helium เป็น Carrier System ที่ใช้ 30 ลิตรต่อลิตร ในการใช้น้ำ Helium (300) Nitrogen (300) 100,000

สถานะ : ดำเนินการ (อยู่ระหว่างการติดตั้ง MOC)

- MOC 3 Step ครบถ้วน
- ติดตั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Tube ครบถ้วน
- ติดตั้งใช้หน่วยระบบของ OGC Unit B Unit C ครบถ้วน

Before

After




PCV Station II

ชื่อโครงการ : PCV Station II

สถานที่ ทดลองใช้จริง







โครงการจัดหาอุปกรณ์ VGSA (Visual Gauge Scale Adapter) สำหรับตรวจสอบ Pressure Gauge

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาอุปกรณ์ VGSA (Visual Gauge Scale Adapter) สำหรับตรวจสอบ Pressure Gauge

บทคัดย่อ : เนื่องจากการตรวจสอบ Pressure Gauge แต่ละชิ้น จะมี Range ที่ต่างกัน และมีการใช้งานร่วมกันค่อนข้างบ่อย การพบเห็นการผิดพลาดหรือ Pressure Gauge ใด ๆ ที่มี ML (Major Limit) ที่ไม่อยู่ในกรอบที่มองเห็น จะสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท Visual Gauge Scale Adapter ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่อ่านได้จาก Visual Gauge ซึ่งปลอดภัยกว่า

จุดประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่อ่านได้จาก Pressure Gauge และเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการ Visual ที่ตรวจสอบอุปกรณ์ Model เดียวกันถึง 100% ดังนั้นการทดสอบผลิตภัณฑ์จะมีระบบ 2 ระบบ








โครงการปรับปรุงการทำงาน PM ML2 Orifice เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานที่ SBMR_CC3

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงการทำงาน Pm ml2 Orifice เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานที่ SBMR_CC3


แนวคิด : โครงการ PM ML2 Orifice คือการทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของ Orifice และท่อส่งสายท่อ โดยจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน PM ML2 Orifice เพื่อช่วยให้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการทำงานของ Orifice และท่อส่งสายท่อ

จุดประสงค์ : เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน PM ML2 Orifice CC3 SBMR

สถานะ : เสร็จสิ้น 100% ได้ทำการทดสอบในและทดสอบการใช้งานที่บริเวณ Orifice และท่อส่งสายท่อได้ทำให้มีความปลอดภัยในการทำงาน PM ML2 Orifice CC3 SBMR



Orifice meter



บันได



ตัวประกอบแผ่น Orifice

45




โครงการปรับปรุงการทำงาน Pm ml2 Orifice เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานที่ SBMR_CC3



บันได



ตัวประกอบแผ่น Orifice

46




โครงการปรับปรุงการทำงาน Pm ml2 Orifice เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานที่ SBMR_CC3



ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ตัวประกอบแผ่น Orifice

ขั้นตอนการประกอบตัวประกอบ

47




T-Lift Turbine II

ชื่อโครงการ : โครงการ T-Lift Turbine II
 แนวคิด : เครื่องมือช่วยยก Turbine ช่วยลดการบาดเจ็บจากการทำงาน
 จุดประสงค์ : เพื่อลดการบาดเจ็บจากการทำงาน Turbine จากเดิม 100 kg
 มีประสิทธิภาพของเครื่องนี้ได้น้ำหนักเบาขึ้น 100 kg
 สถานะ : 100 % ลงทุนแบบฉบับแล้วเสร็จ ทดสอบใช้งานจริง
 แล้วพบว่าสามารถลดน้ำหนักได้เกิน 100 kg




Option 1 ส้อมเตี้ยสำหรับวางราบ


Option 2 ส้อมสามเหลี่ยมสำหรับวางมีสิ่งกีดขวาง

50




T-Lift Turbine II

Concept Design V.1

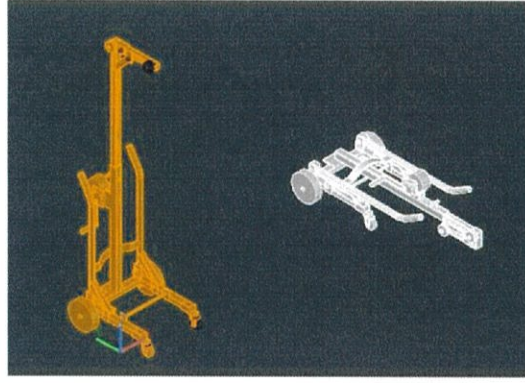


51




T-Lift Turbine II

Concept Design V.2

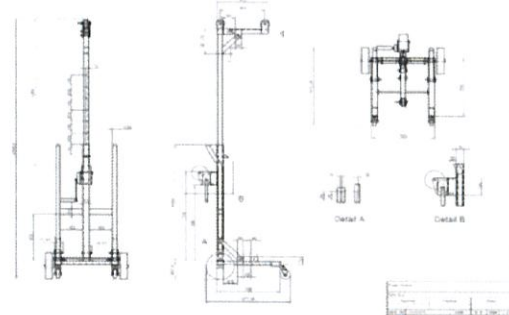52

T-Lift Turbine II


การเก็บพบได้




53

T-Lift Turbine II

การทดสอบยก 100 kg

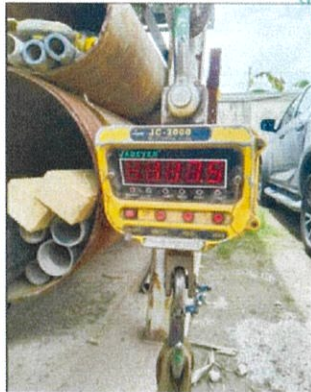
54

สรุปการปิดงานในระบบ SAP

สรุปรายการ SAP ประจำปี 2024

Work Order Y2024

PO-2 SAP Order Status JAN-JUL 2024



PO-2 SAP Order Status JAN-JUL 2024



Note:
For JAN-JUL
Remaining PLNA orders are
procurement and PM/CM work order)

PLNA Procurement JAN-JUL 2024

SL	PLNA Description	Category
1	11/06/2024 สั่งจ้างรถ และพนักงาน ขับ ขับรถ	Rb-O
2	30/06/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-O
3	31/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-O
4	31/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-O
5	31/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-O
6	02/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-O
7	03/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-O
8	03/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-O
1	01/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-E
2	28/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-E
3	28/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-E
4	10/05/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-E
5	10/05/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-E
6	20/05/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-E
7	29/01/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-E
8	29/01/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-E
9	29/01/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-E
10	29/01/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-E
1	14/05/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-P
2	15/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-P
3	06/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-P
4	01/07/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-P
5	18/06/2024 สั่งจ้างรถบรรทุก ขับ ขับรถ	Rb-P

Updated 19 JUL 2024

57

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 งานสำคัญของ ปท.6-3

5.3.1 งาน PM ประจำเดือนมิถุนายน มีจำนวน 34 งาน แล้วเสร็จตามแผน

งาน PM ประจำเดือนกรกฎาคม มีจำนวน 34 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

งาน CM ประจำเดือนกรกฎาคม มีจำนวน 5 งาน แล้วเสร็จ 5 งาน

สรุปงาน PM/CM ประจำเดือน			
 ศูนย์ ปท.6 สำนักงานกัลปพฤกษ์			
งาน PM ประจำเดือน ปี 2567			
Month	Plan	Actual	Percentage (%)
JAN	18	18	100
FEB	21	21	100
MAR	19	19	100
APR	19	19	100
MAY	20	20	100
JUN	23	23	100
JUL	18	15	83
AUG	18		
SEP	18		
OCT	19		
NOV	19		
DEC	21		

สรุปงาน PM/CM ประจำเดือน			
 ศูนย์ ปท.6 สำนักงานไทรน้อย			
งาน PM ประจำเดือน ปี 2567			
Month	Plan	Actual	Percentage (%)
JAN	9	9	100
FEB	9	9	100
MAR	9	9	100
APR	10	10	100
MAY	9	9	100
JUN	11	11	100
JUL	9	5	55
AUG	9		
SEP	9		
OCT	10		
NOV	9		
DEC	11		

5.3.2 งานกิจกรรมสำคัญประจำเดือน กรกฎาคม 2567


ผจ.ปท.6 ผ่ากติดตามประเด็นเรื่องการสื่อความชุมชนที่ได้คุยกันก่อนหน้านี้แบบ Mackro mail ให้รับดำเนินการครบ
 คุณวรรณทวีรับทราบ ผจ.ปท.6 แจ้งเช่น แผ่นพับหรืออะไรต่างๆ ที่เป็นการสื่อสารกับชุมชนครับ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.3 งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ CAPEX 2567 ทั้งหมด 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ


งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ปท.6-3 ปี 2567						
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	PR	สถานะ	ความคืบหน้า	กำหนดแล้วเสร็จ
CAPEX-(301130080001 AA-ปท.6 ปท.2 อุปกรณ์-เครื่องจักร)						
1	จัดจ้างติดตั้ง Service Ladder สำหรับตรวจสอบและซ่อมแซมถังอากาศที่ฝึกหัดบินและอาคารฝึกซ้อมบินของศูนย์ ปท.6 ศปคปท.ชช	600,000	PR 1140014337 PO 3140016016 แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40%	30-08-67
2	จัดจ้างติดตั้งระบบระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	900,000	PR 1140014002 PO 3140015918 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	
3	จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายเคเบิลและสายสัญญาณที่สำนักงาน ปท.6 ศปคปท.ชช และ สำนักงาน ปท.6 โทรคมนาคม	300,000	PR 1140014374 PO 3140015950 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67
4	จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายเคเบิลและสายสัญญาณที่สำนักงาน ปท.6 โทรคมนาคม	253,000	PR 1140014230 PO 3140015923 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67 เสร็จ เริ่ม 26-07-67
5	จัดจ้างติดตั้งระบบควบคุมและ Monitor ระบบ CCTV ที่อาคาร ปท.6 ศปคปท.ชช	150,000	PR 1140014297 PO 3140015938 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67
6	จัดจ้างออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่ อาคารควบคุม RA6MOS, อาคารควบคุม SEMR อาคารสำนักงาน ปท.6 ศปคปท.ชช	1,250,000	PR 1140014166 PO 3140015847 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	
7	จัดซื้อ จอแสดงผล ขนาด 65 นิ้ว, 70 นิ้ว พร้อมขาตั้ง และเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	230,000	PR 1140014088 PO 3140015825 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	
8	จัดซื้อ ชุดอุปกรณ์	1,000,000	PR 1140014160 PO 3140015949 แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50%	20-11-67
9	จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน พร้อมโต๊ะและตู้เก็บเอกสาร	120,000	PR 1140014156 PO 3140015972 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	
10	จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ติดตั้งระบบเสียงภายในห้องประชุม ปท.6 โทรคมนาคม	485,000	PR 1140014527 PO 3140016131 แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	100%	22-07-67
11	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน		อยู่ระหว่างดำเนินการ TOR	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0%	23-09-67

ผจ.ปท.6 สอบถามเรื่องจัดซื้อชุดผจญเพลิง คุณวรรณทวีแจ้งว่าเป็นการสั่งตัดใหม่โดยมีระยะเวลา 180 วันครับ

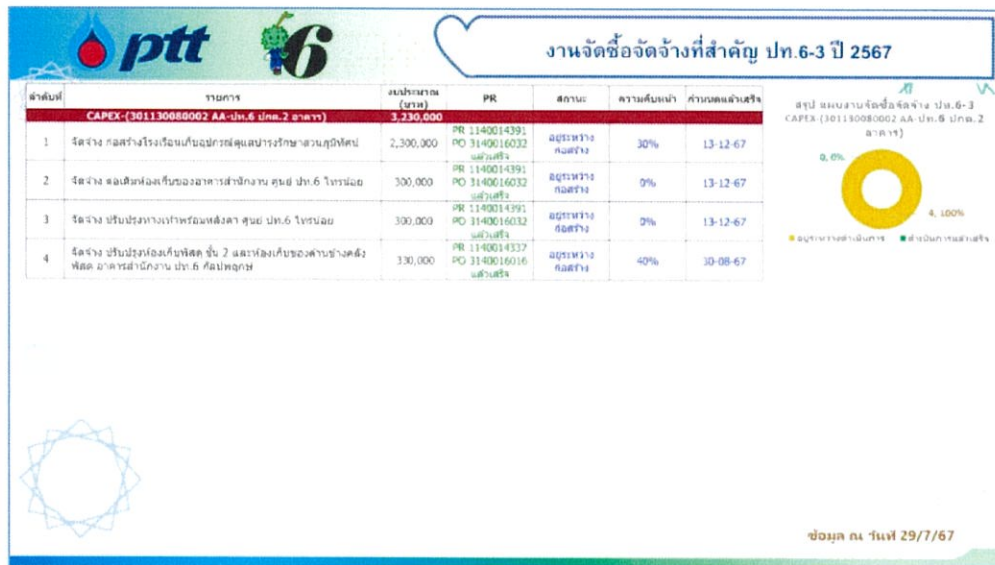

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.4 งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ OPEX 2567

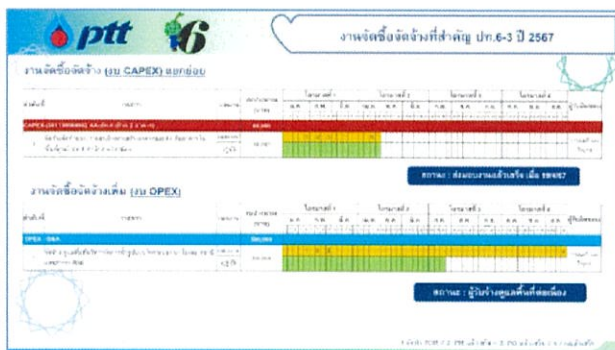

5.3.5 ผลการผลิตไฟฟ้าระบบ Solar Cell



ได้รายงาน กับ บท. ที่ติดตามผลแล้วครับ

5.3.6 งานจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดหาผ่าน E-Expense ที่เกิน 50,000.- บาท




งานจัดซื้อจัดจ้างเกิน 50,000 บาท

เดือน ม.ค.-ก.ค. 2567

ลำดับ	รหัสเอกสาร	รายละเอียด	รายละเอียดเพิ่มเติม	งบประมาณ	วันที่อนุมัติ	วันที่เริ่มงาน	วันที่สิ้นสุด	หมายเหตุ	สถานะ
1	001024004835-QR001	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 24 VDC	เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 24 VDC 3.5 HP ในห้องปฏิบัติการ (10-Year Operational Spare Part)	130,000.00	22/2/2024		ป.ค. 5-2		อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	0010240011039-QR001	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 18 VDC	เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 18 VDC 3.5 HP ในห้องปฏิบัติการ (10-Year Operational Spare Part)	100,000.00	11/5/2024		ป.ค. 5-1		อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	0010240012608-QR001	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 18 VDC 3.5 HP ในห้องปฏิบัติการ (10-Year Operational Spare Part)	120,000.00	24/5/2024		ป.ค. 5-2		อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	0010240012909-QR001	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 18 VDC 3.5 HP ในห้องปฏิบัติการ (10-Year Operational Spare Part)	120,000.00	26/5/2024		ป.ค. 5-2		อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	0010240017101-QR001	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	เพื่อซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 18 VDC 3.5 HP ในห้องปฏิบัติการ (10-Year Operational Spare Part)	70,000.00	9/7/2024		ป.ค. 5-1		อยู่ระหว่างดำเนินการ
Total 14 รายการ									
				9	5				
ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/67									


5.3.7 การประเมินความเสี่ยงปี 2567

การประเมินความเสี่ยง			
รายการ	การดำเนินการ	สถานะ	จำนวนระดับความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย - งานใหม่งานที่มีการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน/งานโครงการ	เดือน พ.ค. 2567 มีประเมินความเสี่ยงเพิ่ม 1 งาน	ประเมินฯ แล้วเสร็จ 193 รายการ	Low ทั้งหมด 191 รายการ Medium ทั้งหมด 2 รายการ
ประเมินความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม - งานใหม่งานที่มีการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน/งานโครงการ	เดือน พ.ค. 2567 มีประเมินความเสี่ยงเพิ่ม 1 งาน	ประเมินฯ แล้วเสร็จ 209 รายการ	Low ทั้งหมด 209 รายการ
ประเมินความเสี่ยง ด้านชุมชน - รายละเอียดตาม slide ถัดไป	ประเมินความเสี่ยงปี 2567	ประเมินฯ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างติดตามเฝ้าระวังงานที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป	รายละเอียดตาม Slide ถัดไป
ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/67			



บท.6 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานลดระดับความเสี่ยง จากการประเมินความเสี่ยงชุมชน ปี 2567									
รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ผลการประเมิน				ดำเนินการแก้ไข 2 ครั้ง			
บท.6		55	0	1	5	49			
ลำดับ	พื้นที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	วันที่	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			
1	ส.บางพลี	1. โครงการก่อสร้างอาคาร BMD2 มีพื้นที่เสี่ยง 2. บริเวณ G5 มีพื้นที่เสี่ยงและอาคาร	H	19/07/2567	ป.ค. และ ส.บางพลี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 19/7/67 และ 18/5/67 ส.บางพลีลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 17/7/67 ป.ค. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง				
2	ส.บางพลี	1. โครงการก่อสร้างอาคาร BMD2 มีพื้นที่เสี่ยง 2. บริเวณ G5 มีพื้นที่เสี่ยงและอาคาร	H	19/07/2567	ป.ค. และ ส.บางพลี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 19/7/67 และ 18/5/67 ส.บางพลีลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 17/7/67 ป.ค. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง				
3	ส.บางพลี	1. โครงการก่อสร้างอาคาร BMD2 มีพื้นที่เสี่ยง 2. บริเวณ G5 มีพื้นที่เสี่ยงและอาคาร	H	19/07/2567	ป.ค. และ ส.บางพลี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 19/7/67 และ 18/5/67 ส.บางพลีลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 17/7/67 ป.ค. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง				
4	ส.บางพลี	1. โครงการก่อสร้างอาคาร BMD2 มีพื้นที่เสี่ยง 2. บริเวณ G5 มีพื้นที่เสี่ยงและอาคาร	H	19/07/2567	ป.ค. และ ส.บางพลี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 19/7/67 และ 18/5/67 ส.บางพลีลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 17/7/67 ป.ค. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง				
5	ส.บางพลี	1. โครงการก่อสร้างอาคาร BMD2 มีพื้นที่เสี่ยง 2. บริเวณ G5 มีพื้นที่เสี่ยงและอาคาร	H	19/07/2567	ป.ค. และ ส.บางพลี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 19/7/67 และ 18/5/67 ส.บางพลีลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 17/7/67 ป.ค. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง				
6	ส.บางพลี	1. โครงการก่อสร้างอาคาร BMD2 มีพื้นที่เสี่ยง 2. บริเวณ G5 มีพื้นที่เสี่ยงและอาคาร	H	19/07/2567	ป.ค. และ ส.บางพลี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 19/7/67 และ 18/5/67 ส.บางพลีลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 17/7/67 ป.ค. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง				

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.8 งานทบทวนเอกสาร I, F หรือ S :

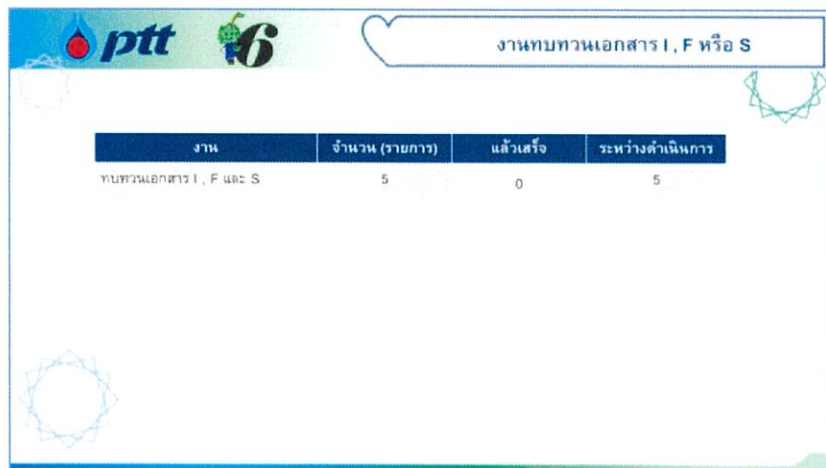ที่ประชุมรับทราบ

5.3.9 งานคลังพัสดุ ปท.6

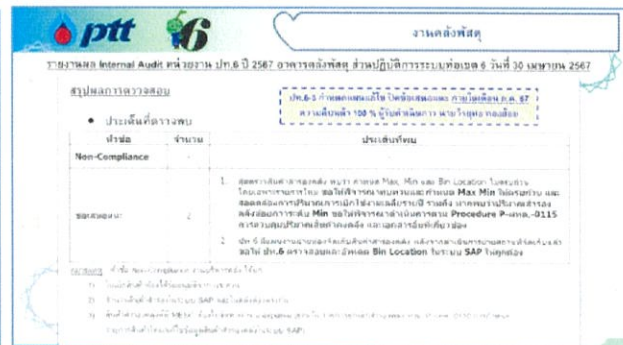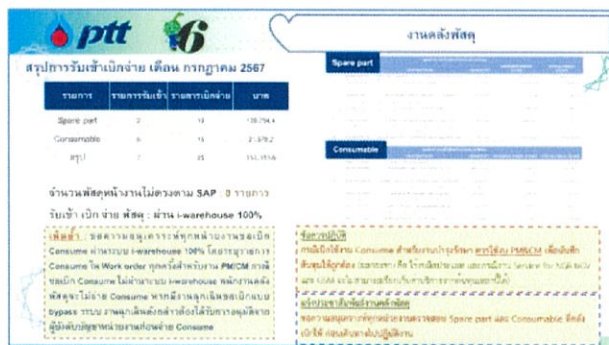

[illegible]

ให้ทุกท่านดำเนินการใช้ iwarehouse 100% และฝากให้เลือกหัวข้อใน SAP ให้ตรงกับหมวดการใช้ด้วยครับ

และดำเนินการปิดเรื่องจาก internal audit กำลังดำเนินการให้ครบถ้วนทุกข้ออยู่ครับ

รบกวนอัปเดตข้อมูลทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้เพื่อความสะดวกในต่อนับปลายปีครับ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.10 งานจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ		สถานที่	สถานีวิทยุ	จำนวนสาย	จำนวนสาย	จำนวนสาย	จำนวนสาย
			๒ ๒๕๖ (บาท)	๒ ๒๕๖ (บาท)	๒ ๒๕๖ (บาท)	๒ ๒๕๖ (บาท)	๒ ๒๕๖ (บาท)
1	1	สิ่งปลูกสร้าง ศูนย์ ปตท. ๒๕๖, ๒๕๖, ๒๕๖	49,425.97	59,311.16	31/7/67	แล้วเสร็จ	
2	2	สิ่งปลูกสร้าง ศูนย์ ปตท. ๒๕๖, ๒๕๖, ๒๕๖	314,610.36	370,129.81	25/6/67	แล้วเสร็จ	
3	3	SB4	54,424.98	63,979.23	31/7/67	แล้วเสร็จ	
4	4	SB6	99,725.76	119,670.81	28/6/67	แล้วเสร็จ	
5	5	สถานีส่ง Gate	22,665.44	27,198.52	28/6/67	แล้วเสร็จ (หน่วยงานอื่นจ่าย)	
6	6	SB1	29,114.06	34,936.87	28/6/67	แล้วเสร็จ	
7	7	NB1	253,093.52	297,606.61	31/7/67	แล้วเสร็จ	
8	8	SB2					
9	9	SB5	139,792.31	164,395.01	28/6/67	แล้วเสร็จ	
10	10	SBMR	109,404.21	128,603.13	28/6/67	แล้วเสร็จ	
11	11	NBMR	40,760.63	48,312.48	28/6/67	อยู่ระหว่างดำเนินการ รอ งบ. งบ.	
12	12	M/R ๒๕๖	14,414.79	17,297.74	28/6/67	แล้วเสร็จ	
13	13	RA6	561,804.76	674,165.71	28/6/67	แล้วเสร็จ	
14	14	RA7	4,965.12	5,799.09	28/6/67	แล้วเสร็จ	
15	15	RA8	1,781.82	2,048.47	29/6/67	แล้วเสร็จ	
16	16	BV11	111,651.51	131,336.70	28/6/67	แล้วเสร็จ	
17	17	แนวท่อ BV11-SBMR	62,897.02	75,476.42	28/6/67	แล้วเสร็จ	
			1,870,532.26	2,220,967.76			

5.3.11 สรุปงาน CSR

[illegible]

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.12 โครงการปลูกป่า นำเสนอในวาระ โคกหนองนา

5.3.13 รายงานผลการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม.

ความคืบหน้าการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. (1 ม.ค. - 31 มิ.ย. 67)							
หน่วย งาน	ข้อมูลจำนวน ทั้งหมดของ หน่วยงาน		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ปี 2567				
	ตำบล	หมู่บ้าน	พบพร ฐานสื่อชุมชน *พบพรได้ครบตามแผนที่ (ตามแผน ก.พ. - มิ.ย. 67)	การสื่อความ ระดับหมู่บ้าน (ตามแผน เม.ย. - มิ.ย. 67)	คู่มือประสานงานชุมชน ระดับตำบล (ตามแผน เม.ย. - มิ.ย. 67)	การสื่อความ กองช่างฯ (พ.ร.) (ตามแผน ก.พ. - มิ.ย. 67)	เผยแพร่ SPOT สถานีวิทยุ (สถานี) (ตามแผน มิ.ย. - มิ.ย. 67)
ปท.6	57	229	แล้วเสร็จ 229 หมู่บ้าน คิดเป็น 100.0 % จากเป้าหมาย 229 หมู่บ้าน *ขอรับเอกสาร (เนื่องจากส่งให้ กรม. มีชุมชนละ 12 ชุมชน)	แล้วเสร็จ 20 หมู่บ้าน คิดเป็น 48.82 % จากเป้าหมาย 49 หมู่บ้าน *ขอรับเอกสาร (เนื่องจากส่งให้ กรม. มีชุมชนละ 12 ชุมชน)	แล้วเสร็จครบ - เสร็จ คิดเป็น - 9% ปี 2567 เป้าหมาย - เสร็จ คำชี้แจงตามข้อเท็จจริง 46 ชุมชน 27 ชุมชนตามคำชี้แจง	แล้วเสร็จ 16 แห่ง คิดเป็น 80% จากเป้าหมาย 20 แห่ง	เผยแพร่ SPOT เสียงตามสาย (จุด) (ตามแผน มิ.ย. - มิ.ย. 67) แล้วเสร็จ 1 จุด อยู่ระหว่างเผยแพร่ 4 จุด คิดเป็น 1 จุด คิดเป็น 83.33% จากเป้าหมาย 5 จุด

5.3.14 รายงานสรุปข้อร้องเรียนและข้อสอบถามผ่าน 1365 ของ ปท.6

สรุปข้อร้องเรียนและสอบถามทุกช่องทาง (1 ม.ค. - 19 ก.ค. 67)								
ลำดับ	เรื่อง	วันที่ได้รับ แจ้ง	ช่องทางรับเรื่อง (1540, 1365, เขต)	เลขที่รับเรื่อง ผ่าน 1365	รูปแบบการตอบ	ผู้ตอบ	วันที่ ดำเนินการ	สถานะ
1	คุณวรากรแจ้งรถบรรทุกโตะมา ขุดดินในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ บริเวณ ต. ละหาร อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี	8/05/2567	เขต (โทรแจ้ง ศูนย์รวมการ ปท. 6-3)	-	ประสานงาน คุณคำกิ่ง ปท. 6-1 ติดต่อคุณวรา กร ลงพื้นที่เก็บแนวเขต ระบบและแจ้งเจ้าของ ที่ดินแล้ว	คุณ คำกิ่ง ปท. 6-1	8/05/2567	เจ้าของที่ดิน ยกเลิกงาน ขุดแล้ว
ไม่มีข้อร้องเรียนและสอบถาม								
ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/2567								
								

5.3.15 รายงานติดตามการขอใช้รถยนต์ประจำหน่วยงาน ให้ทุกท่านคืนรถใช้งานให้เรียบร้อย

5.3.16 ติดตาม NCR คงค้าง



ที่ประชุมรับทราบ

คุณวรรณทิ เสริมเรื่องแนวปฏิบัติจากหัวข้อที่ได้รับ Audit จาก ตอญ. เรื่องบริหารเงินสดตรงจ่ายประจำหน่วยงาน มีประเด็นข้อย่อย 2 ข้อ และมีการพูดคุยกับทางเขตปฏิบัติการอื่นๆมี ปท.6 เป็นเจ้าภาพ

6. การบริหารจัดการเงินสดตรงจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ไม่รัดกุม

จากการสุ่มสอบภายในสำนักจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ส่วนปฏิบัติการระบบข้อ 6 ของวงเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - มีนาคม 2567 จำนวน 28 รายการ และการสืบค้นข้อมูลวงเงินตรงจ่ายฯ พบว่า ข้อมูลในสำนักจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ไม่ครบถ้วน ถูกต้องและการตรวจเงินสดไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริง

6.1 ข้อผิดพลาดในสำนักจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

จากการสุ่มสอบภายในสำนักจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ส่วนปฏิบัติการระบบข้อ 6 ของวงเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - มีนาคม 2567 จำนวน 28 รายการ พบว่า

- พนักงานผู้รับเงินระบุวันที่ได้รับเงินพร้อมจำนวนเงินรับ ในสำนักจ่ายเงินสดของหน่วยงานแต่ไม่ได้ระบุวันที่ต้องการใช้เงิน
- ในสำนักจ่ายเงินสดฯ ทั้ง 28 รายการ มีการบันทึกวันที่ในช่อง "กำหนดวันที่หักเงินกรณีตรงจ่ายฯ ภายในวันที่ ..." โดยระบุวันที่เดียวกันกับวันที่พนักงานหักเงินกรณีตรงจ่ายฯ

ในการนี้พนักงานผู้รับเงินระบุวันที่ได้รับเงินในสำนักจ่ายเงินสดฯ จะทำให้ผู้ดูแลเงินตรงจ่ายกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงานผู้รับผิดชอบการใช้งาน ทำให้ผู้ดูแลเงินตรงจ่ายฯ สามารถจัดเตรียมเงินสดให้แก่พนักงานฯ ได้ทันต่อความต้องการใช้เงิน รวมทั้งควบคุมเงินสดคงเหลือในมือที่เกินกว่าที่กำหนดไว้

Type of Finding : For Improvement

ข้อผิดพลาดในสำนักจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว)

วันที่ส่งเอกสาร
วันที่ได้รับเงิน
วันที่หักเงิน

สรุปแนวทางการบริหารจัดการฯ

Finding ข้อ 6.1 ข้อผิดพลาดในสำนักจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงานชั่วคราว ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

1. กำหนดให้ผู้ดูแลเงินตรงจ่ายฯ กรอกรวันรับเงินในแบบฟอร์มในสำนักจ่ายเงินสด / บันทึกการรับเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน กรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) โดยกำหนดวันรับเงินที่พนักงานรับเงินไม่เกิน XX" วัน (ไม่เกิน 15 วัน) "กรณีขอ กำหนดระยะเวลาเอง ขึ้นกับการประเมินสภาพคล่องของวงเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงานของแต่ละศูนย์ระบบ WI ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และสื่อความ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

การปฏิบัติงาน มีข้อมูล

ศูนย์ระบบ	*กำหนดระยะเวลาหักเงิน (วัน)
ปท.5	10
ปท.6	15
ปท.7	0
ปท.8	5

2. กำหนดให้ผู้รับเงินระบุ วัน หรือ ช่วงเวลาที่ต้องการจะหักเงิน ต่อจากเงินรับ โดยระบุวันที่รับเงินหักเงินกับวันที่รับเงิน (กรณีช่วงเวลาต้องการหักเงินต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด)

3. ผู้รับผิดชอบวงเงินฯ จัดทำแบบ ให้ผู้ดูแลเงินตรงจ่ายฯ ตรวจสอบวงเงินฯ ความถี่ 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยรายงานผลตรวจสอบ ติดตามเงินหักเงินให้พนักงานฯ แล้วเวียนในกลุ่มไลน์พนักงาน ปท.X , รายงานฯ ในที่ประชุม MC ทุกเดือน กรณีผู้รับเงินหักเงินเกินวงเงินที่กำหนดหักเงิน ผู้รับผิดชอบวงเงินฯ ออก NCR ให้ผู้รับเงินดำเนินการแก้ไขป้องกันในระบบ NCR ติดตามในที่ประชุม MC

1

2

6. การบริหารจัดการเงินสดกุดรองจำปประจำหน่วยงาน ปท.6 ไม่รัดกุม (ต่อ)

6.2 การตรวจนับเงินสดไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริง

จากการสัมภาษณ์และสอบถามเอกสารราชการของจังหวัดอุดรธานีพบว่า
หน่วยงาน ป.6 มีการจัดตั้งสายงาน และเครื่องมือเป็น 3 (ครึ่ง) ต่อหนึ่ง
โรงเรียน โดยสายงานจัดสายงานฯ พร้อมด้วยสามารถจัดการเรียนสอน
เรียนเป็นปีละ ๓ เทอมฯ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นมา
ป.6 มีสายงานที่ 2 (โรงเรียน ๑ เทอมฯ) (สำนักงานที่ 1 (สำนักงานที่ ๑) อยู่
ที่ ก.สพ.นพทก) โดย ป.6-3 มีการประกอบกิจการของโรงเรียน
๗๒ แห่ง ป.6-3 เป็นศูนย์รวมของนักเรียนตั้งแต่ไว้ผู้ปกครองให้เข้าศึกษา
ที่โรงเรียน และผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งปฏิบัติงานด้วยวิธีนี้ทำให้ฝ่ายผลิต
หน่วยงาน โดยประจำอยู่ที่สำนักงาน ก.สพ.นพทก อาจมีความเสี่ยงเงินตก
หายไป

Cause: Ineffective Control

- ผู้รับผิดชอบขอเงินฯ ไม่ทราบแผนการปฏิรูปของของแผนกฯ ที่ยื่นเงิน
จัดจน จึงไม่สามารถกำหนดวันที่หักเงินขึ้นเงินได้
- ผู้รับผิดชอบขอเงินฯ เข้าใจว่าการตั้งค่าธรรมเนียมฯ จะตรวจเป็นเงินสด 1 ครั้ง
ต่อเดือน มีเพียงขอแล้ว

Auditee's Explanation :

Effect :

1. การกำหนดตัวชี้วัดค่าเงินยืมให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การยืมเงิน ทำให้ผู้รับผิดชอบของเงินฯ ไม่มีการรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการติดตามสถานะการยืมเงินของหน่วยงาน รวมทั้งไม่สามารถติดตามทวงถามหนี้จากฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่หน่วยงานเป็นเงินยืมล่าช้า

2. อาจมีความเสี่ยงที่เงินสดสูญหายระหว่างการส่งมอบระหว่างผู้รับผิดชอบ
วงเงิน และผู้ปฏิบัติได้

Agreed Corrective / Preventive Actions and Timeline :

ส่วนปฏิบัตินี้การระบบที่ 6 (ปท.6) ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- [illegible]

2. กำหนดรอบในการตรวจนับเงินสดฯ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ ปก. 6 และดำเนินการตรวจนับเงินสดฯ ตามรอบที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

โดยคาดว่าจะมีผลสำเร็จวันที่ 30 กันยายน 2567

Management's Response :

ผู้บริหารจะสืบดูข้อมูลกับข้อมูลตรวจสอบ และจะดำเนินการตามระเบียบของแผน

สรุปแนวทางบริหารจัดการฯ

ແນວ​ທາງ​ປະຕິບັດ :

ประจำหน่วยงานบนอย่างน้อย 1 คน ตรวจสอบเงินคงเหลือ ความถี่
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง* ผ่านระบบ SAP โดยปริ้นรายงานเช็คครองจ่าย
ประจำหน่วยงาน จาก SAP มาตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือ สอดแนม
และระบุวันที่ตรวจสอบ เก็บไว้กรณีมีการตรวจสอบ ถ้าหากเป็นข้อ
ปฏิบัติใน WI ประกาศใช้ ต่อไป

* ทยอย 3 ยอมรับหากประเมินความเสี่ยง Transaction แล้ว
เพียงพอต่อการควบคุมความเสี่ยง สำหรับประเด็นเรื่องข้อกำหนด
ใน ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน พ.ศ. 2563 ข้อ 35 ทยอย 3 แจ้งจะไปสอบถามผู้
ออกข้อกำหนดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

Any use of this material without specific permission of PTT is strictly prohibited

ข้อสังเกต 3 : ควรพิจารณากำหนดวงเงินคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash on Hand) ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงเงินสูญหายได้

- จากการสอบถามข้อมูลการเป็นเงินจากรายการรายการเงินขึ้นบัญชีของเจ้าของประจำหน่วยงาน ป.6 ข้อมูลการจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ป.6 และ ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆที่พอมี จาก SAP ซึ่งได้เริ่ม มกราคม 2566 - มีนาคม 2567 พบว่า ในบางช่วงเวลาจำนวนเงินคงเหลือ (Cash on Hand) ที่มากเกินความจำเป็น ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการสูญหาย ซึ่งต้องอย่างใกล้ชิดต่อไป

№.	Surf	Экономический (млн)	Бюджетный	Экономический (млн)	Экономический (млн)
1	2 кв. 66			2,695.00	178,599.07
2	3 кв. 66			15,904.07	15,904.07
3	1 кв. 66	100,000.00		13,662.00	164,555.92
4	1 кв. 66		25,000.00	32,658.00	11,780.42
5	2 кв. 66	100,000.00		22,355.00	180,510.98
6	10 кв. 66		25,000.00	20,493.00	948,077.00
7	7 кв. 66			78,874.00	118,606.25
8	16 кв. 66			38,167.00	148,262.25
9	8 кв. 66		15,000.00		361,604.06
10	16 кв. 66			30,000.00	200,845.26
11	15 кв. 66		50,000.00	15,000.00	64,376.56
12	17 кв. 66			13,902.00	442,362.62
13	8 кв. 66	100,000.00	10,000.00	68,476.22	122,958.37
14	9 кв. 67	100,000.00		25,950.50	76,780.66
15	13 кв. 67	100,000.00		30,450.00	151,608.03

Recommendation :

ผ.ปก. 6-3 ควรพิจารณารวบรวมข้อมูลการเบิกเงินจากธนาคาร การจ่ายเงินให้พนักงาน ปก. 6 และข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือ บัญชีหลัง เพื่อวิเคราะห์และคำนวณหาวงเงินคงเหลือขั้นต่ำ ที่เหมาะสมต่อไป เมื่อจัดทำเสร็จเงินสดได้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ของ ปก.6 และช่วยลดความเสี่ยงจากเงินสดสูญหายได้

ผอ.ปท.6 ให้คุณวรรณทวิ Sharing เรื่องนี้และกระบวนการในที่ TSOsolution ครับ คุณวรรณทวิรับทราบ

5.4 งานตามกฎหมาย (รายงานใบอนุญาต) : คุณ ชัชชัย (จป.ปท.6) รายงานผลการดำเนินงาน SSHE

[illegible]

มีกำหนดการตรวจสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงสิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2567






ผลการดำเนินงาน SSHE

รายงานผลดำเนินงาน SSHE ปี.6

การดำเนินงานสำคัญตามกฎเกณฑ์ และแผนงานที่สำคัญ ประจำปี ค.ศ. 67




➢ งานสำคัญส่งรายงานตามกฎเกณฑ์ (ฉบับตาม F-ป.บ.บ.0020)

ลำดับ	รายการที่ดำเนินการ	กำหนดการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้
1	ส่งมอบใบแจ้งสถานการณ์ (ต.11) ส่งสถิติการตรวจพบ และ บันทึก	31 ม.ค. 67	4 ม.ค. 67	
2	ส่งรายงานการปฏิบัติงาน จป. เพื่อดูแล (จป.๑) Q1-2/2567	31 ก.ค. 67		
3	ส่งบัญชีรายการสารเคมีอันตราย (ต.1) สถิติการ ตรวจพบ และ บันทึก	31 ม.ค. 67	30 ม.ค. 67	
4	ส่งรายงานตรวจบันทึกแจ้งให้พิจารณา การตรวจ และบันทึก	10 พ.ค. 67	9 พ.ค. 67	

➢ งานสำคัญตามแผนงาน SSHE ของ จป. (ตาม P-บ.บ.บ.0018)

ลำดับ	รายการที่ดำเนินการ	กำหนดการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้
1	ประชุม QSHRMC/ ครบ.	19 ก.ค. 67	19 ก.ค. 67	
2	ส่งข้อมูล SSHE database, GHG Q2/67	31 ก.ค. 67		
3	จัดกิจกรรม Safety F-ป.บ.บ.0020 สัปดาห์.บ.บ.	31 ม.ค. 67	17 ม.ค. 67	
4	ประชุมตรวจผลลดความเสี่ยงครั้งที่ 1/2567 (CLCOP)	31 ก.ค. 67		
5	ตรวจพื้นที่ safety tour (BV 5.19, BV 5.20)	30 ส.ค. 67	19 พ.ค. 67	
6	ตรวจผลงาน	14 ส.ค. 67	14 ส.ค. 67	

รายงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ TSO เดือนมิถุนายน 2567




กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ TSO เดือนมิถุนายน 2567

สรุปกฎหมายใหม่ เดือนมิถุนายน 2567

ประเภท	ชื่อกฎหมาย	สรุปสาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ใบอนุญาต	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	กำหนดหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก - ข้อ 2 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก - ข้อ 3 เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก - ข้อ 4 เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก - ข้อ 5 เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	11 มิ.ย. 67	กรมการปกครอง	ให้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>>

\\TSN05A\qshe-public\03_QSHELegal\shared\00_ประเด็นงานสอดคล้องกฎหมาย\2567\03_กฎหมายใหม่ มิ.ย. 67



สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ นริยา บัว


รายการปฏิบัติตามกฎหมาย		ปี 2567				กำหนดการดำเนินงาน	หมายเหตุ	Due Date
		ป.ก.6-1	ป.ก.6-2	ป.ก.6-3	SSO			
ใบอนุญาต								
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	N/A	N/A	/	N/A	เมื่อออกตั้งจ่าย RA6, SBMR ลดอายุ 1 ปี) RA6 ลดอายุแล้ว 28 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 67 SBMR ลดอายุแล้ว 4 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 67	รอผลอายุ RA 6 = 27 มิ.ย. 67 SBMR = 3 ธ.ค. 67	N/A	
แจ้งประกอบกิจการควบคุม (สถานที่เก็บก๊าซใน ปริมาณ 2)	N/A	N/A	/	N/A	ไม่ต้องลดอายุ	RA 6	N/A	
การอบรม (ให้มีการอบรมครบตามอายุ)								
ความปลอดภัยในการทำงานระดับสากล	/	/	/	/	อบรมครบตามอายุ 5 ปี		N/A	
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอันตราย	/	/	/	N/A	อบรมครบตามอายุ 2 ปี	วีซีดี 160 วัน 3/67 สารฯ การฝึกฝน ก่อสร้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 4/67 กัมมันตภาพ ไอ ซีพี สมลดอายุ เมื่อครบตามอายุจาก สาคอชบต	N/A	
อบรมผู้ปฏิบัติงานสองภาษา	/	/	/	/	อบรมครบตามอายุ 5 ปี		N/A	
อบรม 8P เกตส์เครือข่าย	N/A	N/A	N/A	/	อบรม 8P ใหม่	คู่มือการอบรมในภาคนี้เปิดอบรม	N/A	

คุณชัชชัย รายงานไม่มีอุบัติเหตุในเดือนนี้



ที่ประชุมรับทราบ

5.5 งบประมาณ (Budget Holder) : คุณสรรพยา แจ้งรายจ่ายและเงิน Pretty Cash ที่ยังคงเหลือของ ปท.6

 รายงานเงินคงอยู่เงินที่ตรงจ่ายประจำหน่วยงาน วงเงิน ทรจ.ของ ปท.6 ณ วันที่ 30.06.2024			
เรื่อง	พจ. ปท.6 (ผู้รับผิดชอบระดับส่วน) เพื่อทราบรายงานเงินที่ตรงจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 สิ่งมีชีวิตและสัตว์ป่า		
1 เงินคงเหลือ	44,853.59	บาท	
2 ยอดเงินโอนรายการ	230,250.12	บาท	
3 เอกสารทดแทนเงินสด			
3.1 ขมิ้นขมิ้นทดแทน	0.00		
3.2 ขมิ้น ขมิ้น	124,896.29		
3 เงินที่ตรงจ่าย	0.00	124,896.29	บาท
รวมเงินที่ตรงจ่าย		400,000.00	บาท
**** เงินเกิน (ขาด) จากวงเงินที่ตรงจ่าย ****		0.00	บาท

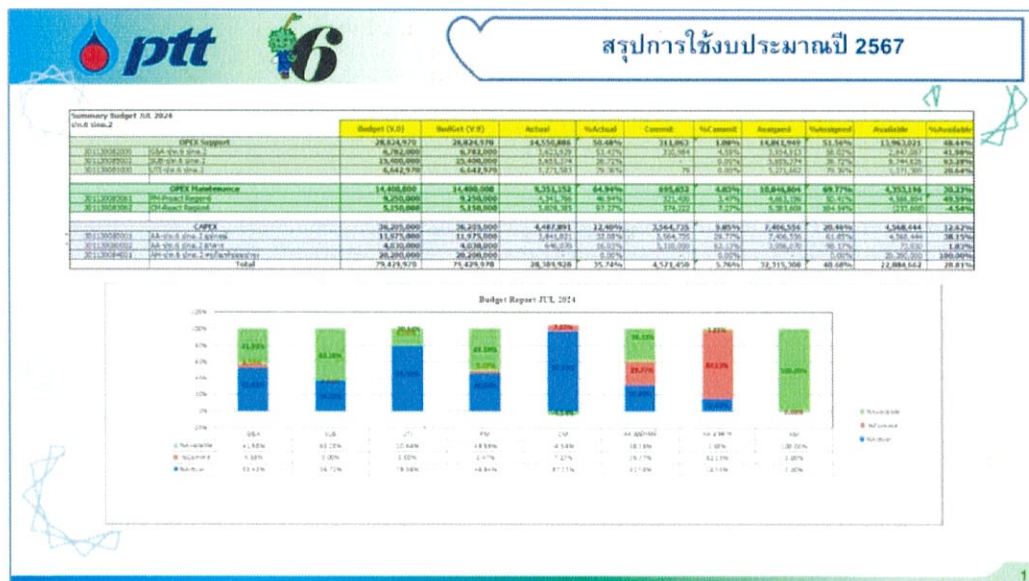

คุณสรรพยา รายงานภาพรวมงบการเงินที่เข้ามาใช้งาน ปี 2567 เดือนกรกฎาคม

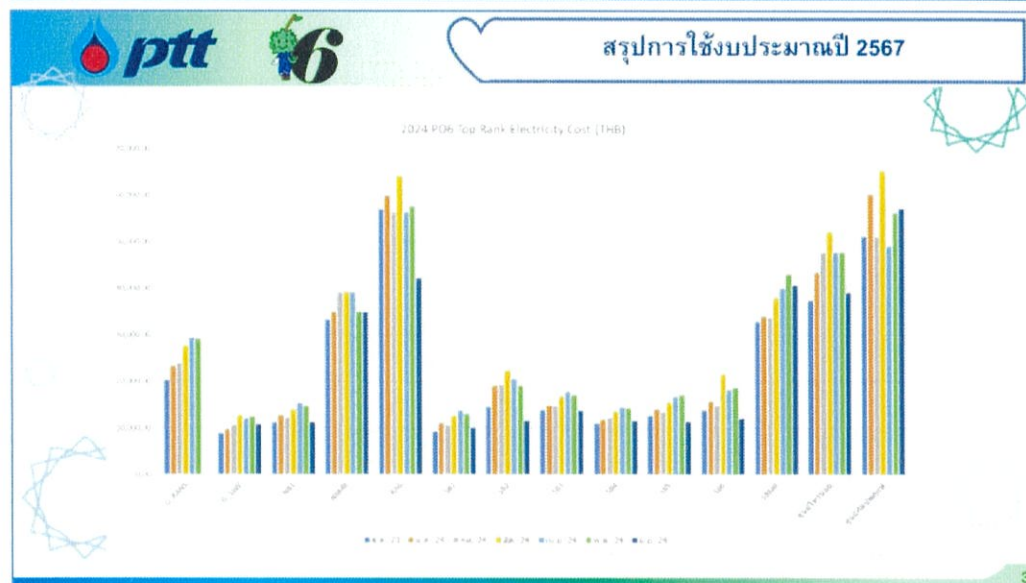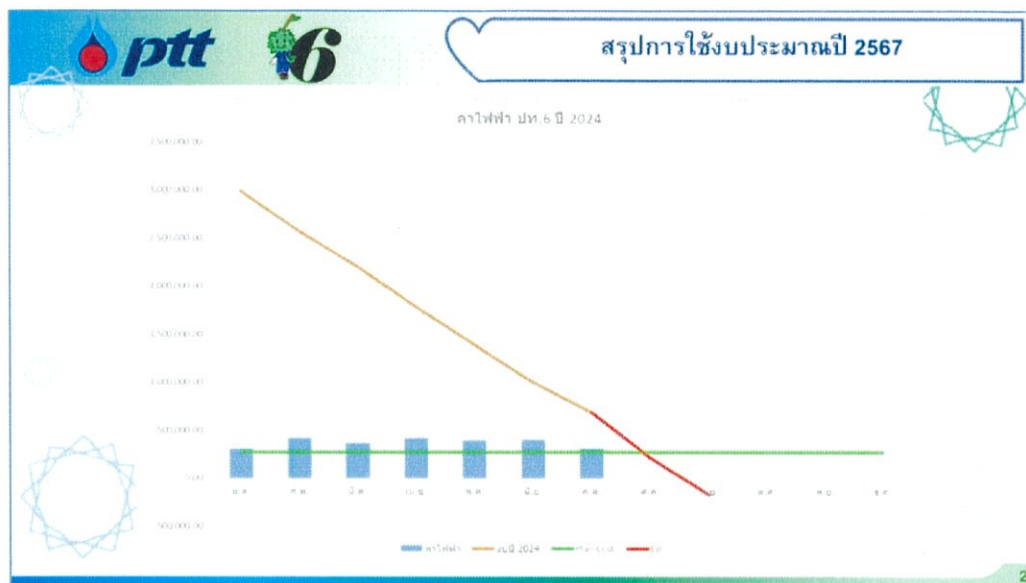

คุณสรพยา รายงานค่าไฟที่ใช้หลังจากมีมาตรการ พบค่าไฟฟ้าลดลง แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้ไฟให้ถึงสิ้นปี
ครับ

[illegible][illegible]

สรุปการใช้งบประมาณปี 2567

CAPEX AM ซ่อมบำรุง

ปี	รายการ ปี 2567	ปี 2567			Plan การซ่อมบำรุงปี 2567											
		งบเดิม	Actual	Commit	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม defect ท่อแก๊ส DJ P20 บริเวณ RCD900	16,000,000														
2	ค่าใช้จ่าย Battery Backup room UPS and Charger Room RAS	4,200,000														
รวมทั้งสิ้น		20,200,000														
			รวมสิ้น		20,200,000.00											

สรุปการใช้งบประมาณปี 2567

ส่งงบประมาณที่ให้บริการสำหรับสายงาน

GSM/NGR/NGV ประจำปี 2568

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567


ที่ประชุมรับทราบ

5.6 การใช้งานระบบอนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit) : Work permit ประจำเดือนกรกฎาคม

มีทั้งหมด 735 รายการ

Month:	ใบอนุญาต Permit Report												
	CD	HT	CF	EX	HI	SC	RD	LO	EL	SW	CN	FL	Sub Total
มกราคม	25	150	49	82	1	1	0	0	1	0	26	0	335
กุมภาพันธ์	6	224	54	113	40	14	4	4	5	0	26	0	490
มีนาคม	60	191	35	147	16	18	0	0	10	4	69	0	550
เมษายน	62	221	72	90	35	19	2	5	15	2	74	0	597
พฤษภาคม	94	289	85	89	33	23	3	9	4	0	80	0	709
มิถุนายน	65	301	70	49	11	7	4	3	8	0	48	0	566
กรกฎาคม	58	350	53	84	52	23	0	10	20	1	84	0	735
สิงหาคม												0	0
กันยายน												0	0
ตุลาคม												0	0
พฤศจิกายน												0	0
ธันวาคม												0	0
Total	370	1726	418	654	188	105	13	31	63	7	407	0	3982

Workpermit Monthly Report 2024

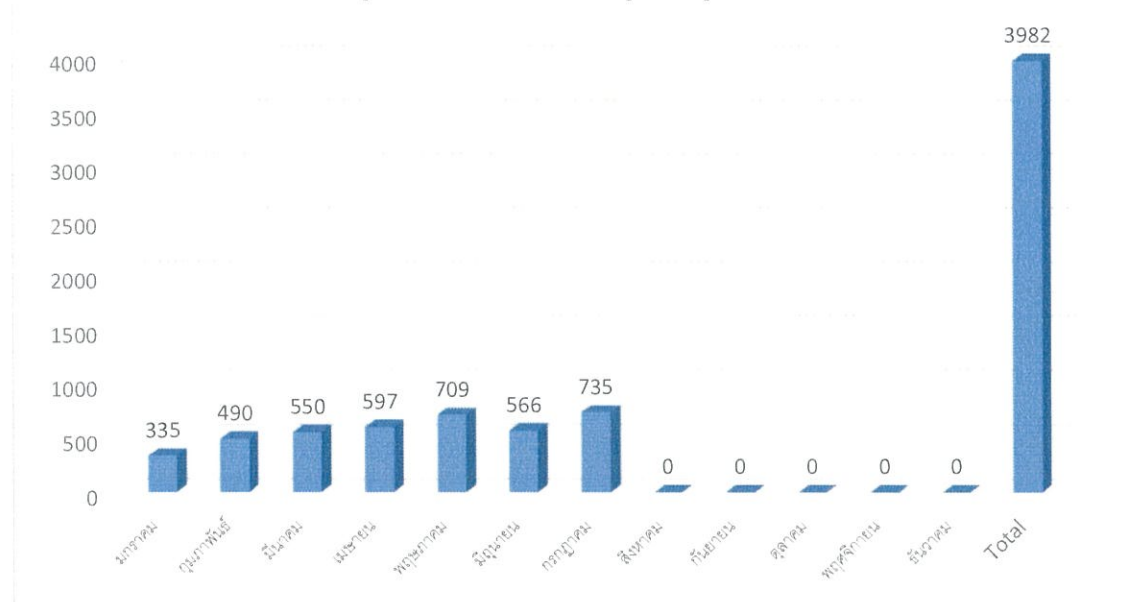

ที่ประชุมรับทราบ

วาระการติดตาม โครงการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานฯ (โคกหนองนา)

โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคกหนองนา โมเดล"

การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชนและก่อสร้างเกษตรชาติใต้ดิน
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคกหนองนา โมเดล"

"โคกหนองนา โมเดล" การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชนและก่อสร้างเกษตรชาติใต้ดิน

แผนงานที่ 1 : กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

แผนงานที่ 2 : ก่อสร้างอาคารเกษตรนาแปลง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคกหนองนา โมเดล"

"โคกหนองนา โมเดล" การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชนและก่อสร้างเกษตรชาติใต้ดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ : ปลูกต้นไม้บริเวณ 1,500 ต้น

กิจกรรมปลูกต้นไม้ : ปลูกต้นไม้บริเวณ 1,500 ต้น

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคกหนองนา โมเดล"

"โคกหนองนา โมเดล" การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชนและก่อสร้างเกษตรชาติใต้ดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ : ปลูกต้นไม้บริเวณ 1,500 ต้น

กิจกรรมปลูกต้นไม้ : ปลูกต้นไม้บริเวณ 1,500 ต้น

18 ก.ร. 67

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ" (ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ)

แผนงานที่ 3 : ปลูกสมอชะม้าโมเดล



8 ก.ค. 67

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ" (ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ)

แผนงานที่ 3 : ปลูกสมอชะม้าโมเดล



การปลูกด้วยดิน

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ" (ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ)


แผนงานที่ 3 : ปลูกสมอชะม้าโมเดล



อาทิตย์ที่ 2 ของ เดือน ส.ค. 67

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ" (ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ)

แผนงานที่ 4 : ปลูกสมอชะม้าโมเดล


- ปลูกสมอชะม้าโมเดล
- ปลูกสมอชะม้าโมเดล
- ปลูกสมอชะม้าโมเดล
- ปลูกสมอชะม้าโมเดล

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ" (ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ)

แผนงานที่ 3 : ปลูกสมอชะม้าโมเดล





ptt

การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ" (ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ)

แผนงานที่ 3 : ปลูกสมอชะม้าโมเดล



กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 6 รอบ
20 กรกฎาคม 2567

โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 สิงหาคม 2567

เป้าหมาย Kick off ทั่วประเทศ
จำนวน 72,000 ต้น

จำนวน 100 ต้น

ptt โครงการการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม
"ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ" (ปลูก สมอชะ ม้า โมเดล การรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยวิธีปลูกแบบหยดน้ำ)


แผนงานที่ 3 : ปลูกสมอชะม้าโมเดล



07 กรกฎาคม 2567

08 สิงหาคม 2567

09 กันยายน 2567

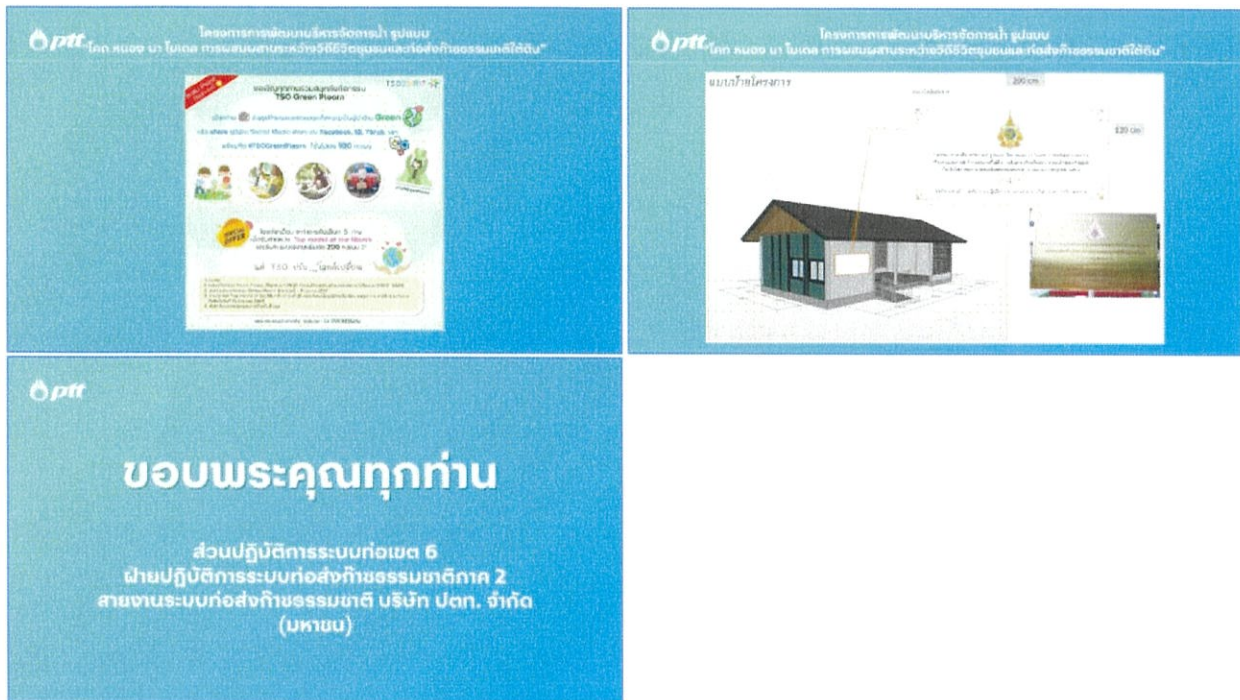


คุณชัชวาล รายงานความคืบหน้า แผนงานสำคัญที่ผ่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ เตรียมงานสำหรับเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงครับ

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องแจ้งอื่นๆ:

- แนะนำการใช้ Power app งานตรวจ Safety tour

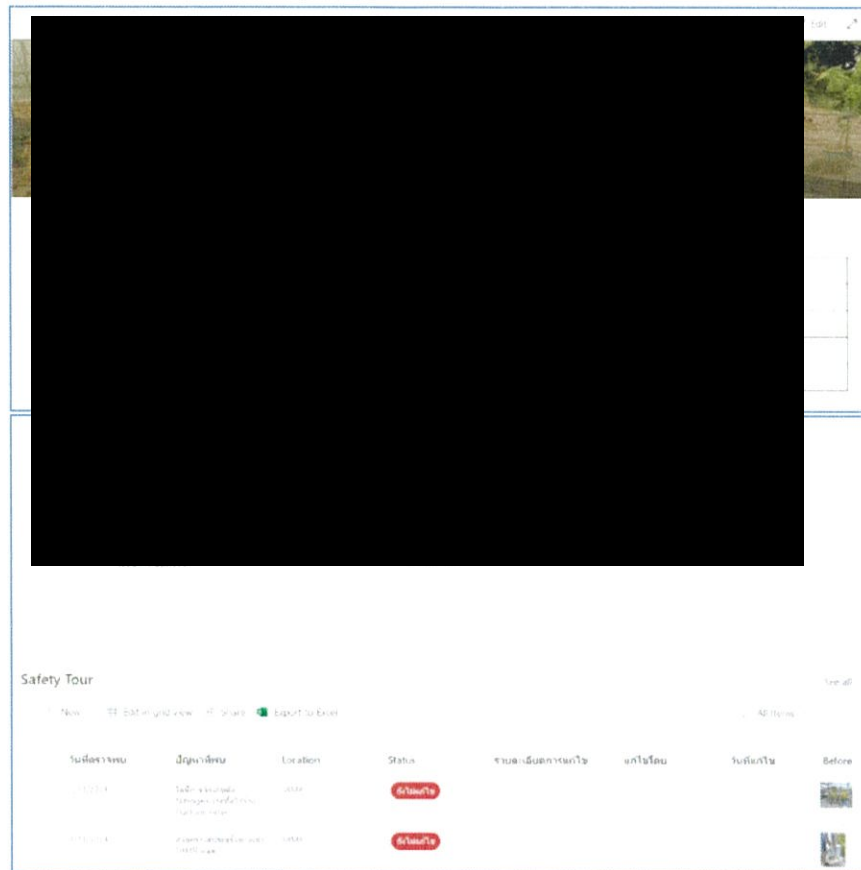

ปิดประชุม เวลา 17:00 น. ประธานกรรมการ QSH EMC 6 กล่าวปิดการประชุม ประชุมครั้งต่อไป สิงหาคม 2567

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม	ผู้บันทึกรายงานการประชุม (ตรวจสอบ)	ผู้รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม QSH EMC 6

วันที่ 22 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 Office ไทรน้อย

ผู้เข้าประชุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ผู้
1.
2.
3.
4.

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. ประธานกรรมการ QSHEMC6 กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ

คุณทวีศักดิ์ ปว. สรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 สิงหาคม 2567



แนวทางการประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



แนวทางการประเมินการฝึกซ้อม



3P

Skill, Knowledge
People Expertise

CS-1/6 J01-0001J
P-พทต.-0013
Process
Recovery Time Objective

Platform
Technology & Communication

ข้อ	รายการประเมิน	คะแนนเต็ม
1.	เวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อม	20
2.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
3.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
4.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
5.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
6.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
7.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
8.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
9.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
10.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
11.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
12.	การปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม	20
	รวมทั้งหมด	240

สรุปผล ☐ ผ่าน > 50 %
☐ ไม่ผ่าน < 50 %

ผลการฝึกซ้อมอยู่ในระดับ ☐ 3-50 % - ไม่ดี ☐ 50-70 % - พอใช้
☐ 70-90 % - ดี ☐ > 90 % - ดีมาก

Transmission Quality, Safety, Health & Environment Division : QSHE-TSO

1. บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน

การกำหนดหน้าที่ และการแบ่งทีมในการเข้าระงับเหตุอย่างเป็นระบบ ตาม P-มทต-0013 และมีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งตามโครงสร้างแผนฉุกเฉินชัดเจน

ข้อเสนอแนะ : พิจารณาจัดหาสื่อสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งตามโครงสร้างแผนฉุกเฉินให้ชัดเจน



2. ความพร้อมของข้อมูลแผนระงับเหตุฉุกเฉิน & Pre-Fire Plan

2.1 แผนฉุกเฉิน/Pre-Fire Plan

มีการกำหนดข้อมูล PRE FIRE PLAN ให้เป็นปัจจุบันและมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่สายงานกำหนด

สิ่งที่ผู้ตรวจประเมินตรวจพบ

พบข้อมูล PRE FIRE PLAN พื้นที่อาคารคลังสินค้า ไม่สอดคล้องกับสภาพและรายละเอียดพื้นที่ เช่น

1. ขอบสารเคมี/ เชื้อเพลิงที่อยู่ในพื้นที่



6.1 เทคนิคการปฐมพยาบาล

6.1 เทคนิคการปฐมพยาบาล

- เหมาะสมตามอาการและหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเข้ารับบาดเจ็บในโซนที่ COLD ZONE และ WARM ZONE
- วิทยุสื่อสารของทีมงานปฐมพยาบาลต้องสามารถใช้งานได้ และมีการเช็คความพร้อมของระบบสื่อสารหรือแจ้งขอการสื่อสารต่อทีมปฏิบัติงาน
- ทีมปฐมพยาบาล ของ ปตท. ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สิ่งที่ผู้ตรวจประเมินตรวจพบ

- พบทีมพยาบาลไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 คน (นาย นาย วีระยุทธ ทองชัย)



7. ประสิทธิภาพในการผจญเพลิงและป้องกันเหตุ (ทีมดับเพลิง)

7.1 ความพร้อมในการรับมือเหตุเพลิงไหม้และป้องกันเหตุ

- การใช้ PPE ในเวลาที่เหมาะสม ตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดดับเพลิง หมวกดับเพลิง SCBA และ EAR PLUG หรือ EAR MUFF เป็นต้น

สิ่งที่ผู้ตรวจประเมินตรวจพบ

- พบมีการใช้ถุงมือ ในการดับเพลิงไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด(ผิดประเภท)



7. ประสิทธิภาพในการผจญเพลิงและป้องกันเหตุ (ทีมดับเพลิง)

7.1 ความพร้อมในการรับมือเหตุของทีมดับเพลิงทีมค้นหา

- การใช้ PPE ในเวลาที่เหมาะสม ตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดดับเพลิง หมวกดับเพลิง SCBA และ EAR PLUG หรือ EAR MUFF เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาจัดหาชุดดับเพลิง ใหม่ทดแทน เนื่องจากชุดดับเพลิงเดิม เสื่อมสภาพการใช้งาน



ผลการประเมิน การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ


หัวข้อการตรวจประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็น %
1. บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมจับเหตุฉุกเฉิน	20	20	100
2. คู่มือแผนฉุกเฉิน (สำหรับสถานการณ์ประกอบกรณีที่มีผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)	20	10	50
3. ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	40	40	100
4. ระบบการเตือนภัย	40	40	100
5. แทคติก ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ	60	60	100
6. การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ	40	38	95
7. ประสิทธิภาพในการผจญเพลิงและป้องกันเหตุ	40	38	95
8. การควบคุมการจราจร	40	40	100
9. การติดต่อสื่อสาร	40	40	100
10. ความรู้ในขั้นตอนปฏิบัติขจัดเหตุฉุกเฉิน	30	30	100
11. ห้องควบคุม / ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน	80	80	100
12. จุลรวมผล	30	30	100

คิดเป็น 97.08 %

สรุปผล ✓ ผ่าน > 50 %

ไม่ผ่าน < 50 %

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (> 90 %)

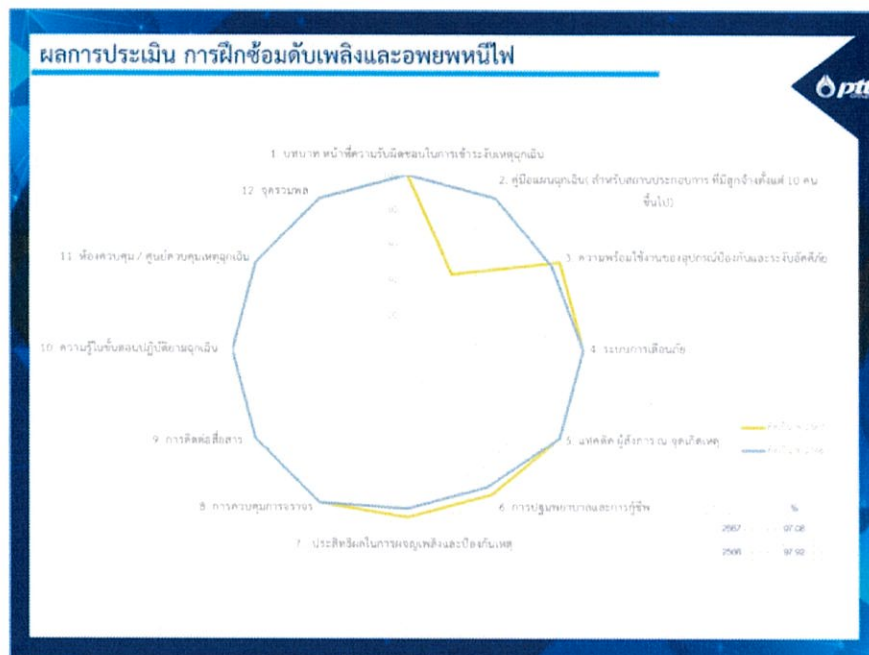

ผลการประเมิน ปท.6 ได้รับการประเมิน 97.08% ผ่านเกณฑ์ และ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คุณทวิศักดิ์ขอให้แก้ไข ข้อบกพร่องที่ตรวจพบโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มมือแผนฉุกเฉินครับ

ผจ.ปท.6 สอบถามเรื่องของเกณฑ์ที่วัดเช่นเรื่องของ ERT คุณทวิศักดิ์แจ้งยังไม่มีเกณฑ์ แต่ปัจจุบันมีเพียงเขต 8 และ เขต 10 ยังไม่มีข้อกำหนดว่ามีหรือไม่มี แต่พิจารณาจากการ Management ของบุคคลเองครับ การซ้อมที่โทร น้อยจะมองเห็นภาพมากขึ้นว่าทางเขต 6 ควรมีหรือไม่ครับ

คุณวรรณทวิสอบถามเรื่อง Pre fire plan ว่ามีกำหนดรอบทบทวนหรือไม่ คุณทวิศักดิ์แจ้งปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

คุณวรรณทวิ สอบถามเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงนับเป็นทรัพย์สินหรือไม่ คุณทวิศักดิ์ แจ้งมูลค่าเกินกว่า 5000 บาทถือเป็นทรัพย์สินครับ และสอบถามเรื่องกำหนดการซื้ออุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานตาม ปว. กำหนดหรือไม่ครับ คุณทวิศักดิ์แจ้งว่ายังไม่มีครับ

ทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียด สรุปการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ได้ที่ Link นี้ครับ

Link : \\tsonas\region 6\10_Audit\การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

[ที่ประชุมรับทราบ](#)

วาระที่ 1 Safety Talk and Lesson Learned

- **Safety Talk & Lesson learned** โดย คุณกัมพล เรื่อง “เรื่อง นิวไนไต”




Safety Talk & Lesson Learned


รู้จักไตหรือไม่

ไตเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกทางปัสสาวะ ไตยังผลิตฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตและควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดง ไตยังผลิตวิตามินดีที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจากอาหาร

สาเหตุของไตวาย

การเกิดไตวายในไตมีความเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังในไต ไตวายสามารถเกิดได้จากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

- ✓ โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของไตวาย
- ✓ โรคความดันโลหิตสูง
- ✓ โรคหัวใจและหลอดเลือด
- ✓ โรคไตเรื้อรัง
- ✓ โรคไตเฉียบพลัน
- ✓ โรคไตอักเสบ
- ✓ โรคไตติดเชื้อ
- ✓ โรคไตจากยาพิษ
- ✓ โรคไตจากสารพิษ






Safety Talk & Lesson Learned

จุดขาย

- ✓ ประสานงานช่วยเหลือกัน
- ✓ มีเอกสารเป็นสื่อ
- ✓ คลื่นใจ อดทน
- ✓ มีใจ อดทน
- ✓ มีเอกสารเป็นสื่อ
- ✓ ปฏิบัติตามเมื่อมีเอกสาร

ทิศทางใหม่

การรักษาน้ำใจในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถช่วยชีวิตได้

1. การรักษาน้ำใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน

2. การใช้สื่อเอกสาร (Extraoral Shock Wave ESWL) เป็นสื่อในการรักษาน้ำใจ

3. การสื่อสารกับสื่อมวลชน

4. การรักษาน้ำใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน

5. การสื่อสารกับสื่อมวลชน

6. การรักษาน้ำใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน

7. การสื่อสารกับสื่อมวลชน

8. การรักษาน้ำใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน

9. การสื่อสารกับสื่อมวลชน

10. การรักษาน้ำใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน




ข้อควรระวังไฟไหม้

- ✓ ห้ามใช้ไม้ขีดไฟจุดธูปเทียน หรือจุดเทียนในห้องนอน
- ✓ ห้ามเผาขยะหรือเศษอาหาร ขยะแห้งๆ ไม้ใกล้ไฟโดยตรง
- ✓ เมื่อเกิดไฟไหม้รีบแจ้ง 191 โทร. 112
- ✓ หากจุดธูปเทียนเสร็จแล้วดับไฟให้เรียบร้อย
- ✓ ห้ามดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ขณะนอนหลับ

Safety Talk & Lesson Learned

คุณกัมพล อธิบาย เรื่อง นิวไนไต เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อธิบายถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงอาการที่มี ที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอาการปวดหลัง อาการจะมีการปวดปัสสาวะอีกเสบไม่ค่อยออก การตรวจการรักษาโรคนี้ การขับออกทางปัสสาวะ การส่องกล้องสลายนิ่วสวนทางอวัยวะเพศและยิงเลเซอร์สลายและขับออกมา รวมถึงการป้องกันการเกิดนิ่วในไต การควบคุมการกินอาหารรสจัด เค็ม และควบคุมอาหารดื่มน้ำเยอะๆ กินแคลเซียมให้เพียงพอ คุณสรพรพา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการ อุลตราซาวด์ หากมีขนาดเล็กกว่า 1 ซม. ยังไม่การันตีว่าคือนิ่ว หรือคืออะไร

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานหรือคณะกรรมการ


2.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ : คุณจักรดาว (ผจ.ปท.6)

- ในช่วงเดือนหน้าจะมีกิจกรรมที่ต้องใช้ข้อมูลเรื่องของ Strategy ให้ทุกคนใส่รายละเอียดในแผนงานสำคัญที่พวกเราใส่เข้ามาด้วยครับ และขอให้ทำเป็นแผนงาน
- มีการประชุม Budgeting วันที่ 11-12 และประชุมฝ่ายวันที่ 16 ให้ทางเรามีข้อมูลและพูดคุยกันก่อนที่จะสรุปส่งข้อมูลในที่ประชุมครับ ให้ประชุมวันที่ 2 กันยายน 2567 เป็นข้อมูลที่มีอ้างอิงราคา Spec รายละเอียดต่างๆครับ และฝากเรื่อง Access control ที่จะต้องมีที่ห้อง control room RA6 เรื่องของเขตหวงห้ามเฉพาะ
- เรื่องการปฏิบัติงานจากที่ประชุม Solutions จากที่ท่อเราโดน Sheet pile ที่ต้องเน้นย้ำพวกเราคือมี Gap หลายอย่างทั้งเรื่องของ WI การประสานงานข้อมูลต่างๆ ในงานประจำของพวกเราให้เรามีการ Awareness WI ในแต่ละจุดกันเองรายละเอียดต่างๆเล็กน้อยที่เราหลุดไปเพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น รายละเอียดของ Work Permit เป็นต้น และจะมีการนำเสนอในที่ TSO Solutions ให้เราปิดเรื่องที่เราได้รับตรวจจาก ตอญ. ให้แล้วเสร็จก่อน 4 กันยายน 2567 และ ขอ Awareness Procedure การออก PTW
- เรื่อง TSO Cer ฝาก หน่วย แผนก ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จครับ
- CSR DIY ให้ทาง ปท.6-2 สรุปครับ

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 ประธานแจ้งเพื่อทราบ : QSHE Co.

- แจ้ง TSO QSHE DAY วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

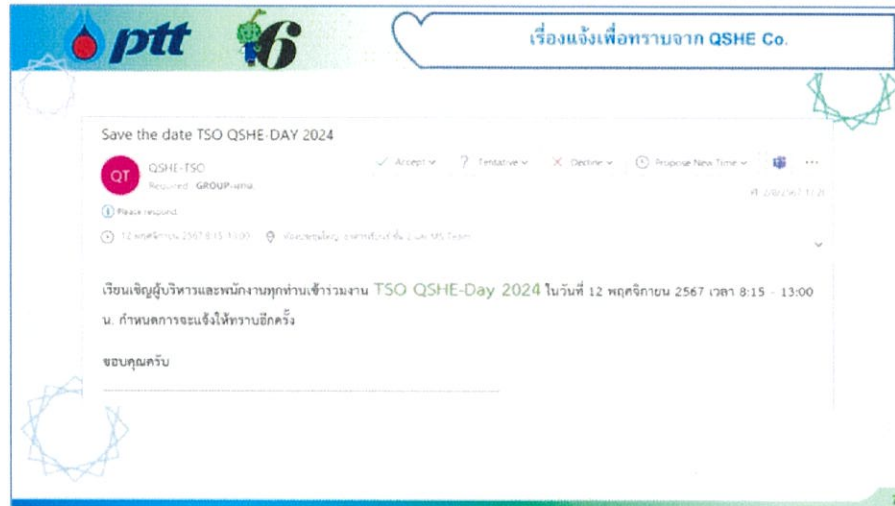

- เรื่องประเมิน RA [ขยายเวลา] ประเมิน Risk Assessment and Environmental Aspect ประจำปี 2568 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2567



- ปท.6 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน



ประกาศผลการพิจารณาเลือก
สถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
การมอบรางวัล

อันดับ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ 25
สถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
(Industrial Safety Management Award 2025)
ในปี พ.ศ. 2567 รวม 15
ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, และขอนแก่น

อันดับ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับ 25
และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับ 25
สถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
(Industrial Safety Management Award 2025)
ในปี พ.ศ. 2567 รวม 15
ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, และขอนแก่น

อันดับ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับ 25
และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับ 25
สถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
(Industrial Safety Management Award 2025)
ในปี พ.ศ. 2567 รวม 15
ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, และขอนแก่น

รางวัลพิเศษ
สถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
รวม 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, และขอนแก่น

สำหรับปี 2567 สถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2567 รวม 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, และขอนแก่น

สำหรับปี 2567 สถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2567 รวม 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, และขอนแก่น


เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

08:51

บันทึกผลการพิจารณาเลือกสถานประกอบการดีเด่น

ลำดับ	ชื่อสถานประกอบการ	จังหวัด	ประเภท	ผลการพิจารณา
1	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	ชนะเลิศ
2	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
3	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
4	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
5	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
6	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
7	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
8	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
9	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
10	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
11	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
12	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
13	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
14	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ
15	PTT (ประเทศไทย) จำกัด	กรุงเทพมหานคร	อุตสาหกรรม	รองชนะเลิศ

- จาก Internal Audit ตรวจสอบ Internal Control จากผลการ Internal Audit PO5 / PO8

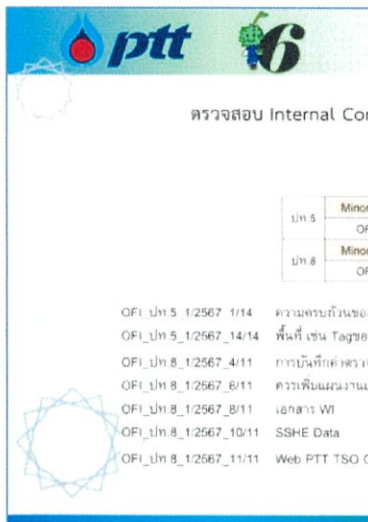

ตรวจสอบ Internal Control จากผลการ Internal Audit PO5 / PO8

ปี	ประเภท	จากการตรวจสอบ Internal Audit	
		Minor NC	OFI
ปี 5	Minor NC	-	-
	OFI	14	2
ปี 8	Minor NC	-	-
	OFI	11	5

OFI ปี 5 1/2567 1/14 ความครบถ้วนของ Work Permit การแนบเอกสาร
OFI ปี 5 1/2567 14/14 พื้นที่ เช่น Tag ของอุปกรณ์ในสถานี

OFI ปี 8 1/2567 4/11 การบันทึกค่าตรวจวัด ออกซิเจนใน Work Permit ไม่ตรงตามค่าและ Calibration อุปกรณ์

OFI ปี 8 1/2567 8/11 การเพิ่มแผนงานเพื่อติดตามการแก้ไขประเด็นความผิดปกติที่ตรงพบ


OFI ปี 8 1/2567 8/11 เอกสาร WI

OFI ปี 8 1/2567 10/11 SSHE Data

OFI ปี 8 1/2567 11/11 Web PTT TSO Certification Certification Training Plan ของพนักงาน ปตท. และ BSA

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

- ติดตามผลการแก้ไขจากการตรวจโดยหน่วยงาน ตอญ.

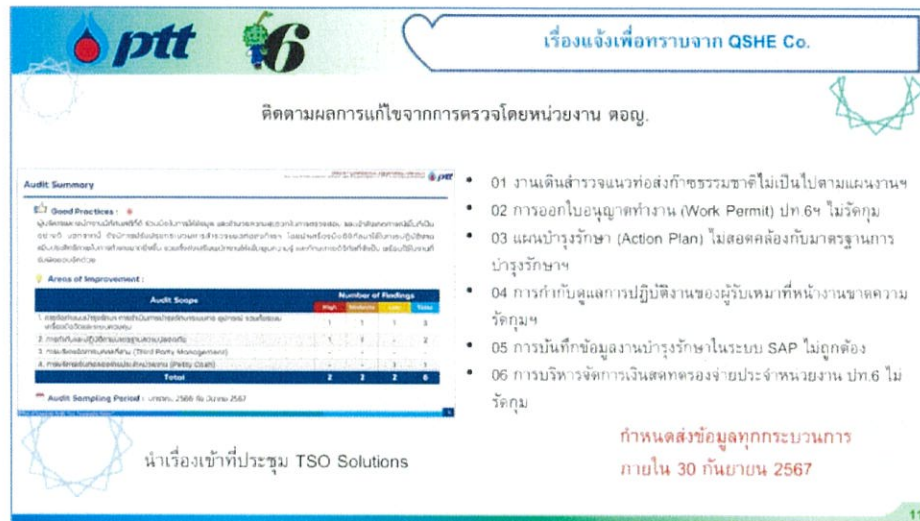

- กำหนดอายุรูปบัตรพนักงาน เดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2567



- TSO-E-Learning Program มี 2 เรื่องที่ต้องเรียนและจะติดตามการเรียนรู้ของคุณให้แล้วเสร็จ



- การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานเนื่องจากครบวาระ ในปี 2568 ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ปัจจุบันดำเนินการส่งต่อผู้ประสานงานในปี 2568 และแจ้งชื่อเพื่อ Update รายชื่อส่งหน่วยงานส่วนกลางและแจ้งในที่ประชุมต่อไปครับ

ผู้ประสานงาน ประจำปี 2566-2567		ผู้ประสานงาน ประจำปี 2568-2569	
QSHE Co.	นางอรรษา ภู่อพันธ์ (560214)	QSHE Co.	นางอริศณีย์ เรืองฤทธิ์
Budget Holder	นายสาธิตา สันติมงคล (550055)	Budget Holder	นายสาธิตา สันติมงคล
Procurement Plan	นายภูริทัต ชาติวงศ์ (580266)	Procurement Plan	นายอริศณีย์ เรืองฤทธิ์
Document Control	นายอริศณีย์ เรืองฤทธิ์ (560299)	Document Control	นายวิฑูรย์ ทองน้อย
SSHE CO	นายอริศณีย์ เรืองฤทธิ์	SSHE CO	นายภูริทัต ชาติวงศ์
BIA (BCMOR)	นายอริศณีย์ เรืองฤทธิ์ (580089)	BIA (BCMOR)	นายวิฑูรย์ เรืองฤทธิ์
Calibrate Man	นายอริศณีย์ เรืองฤทธิ์ (580084)	Calibrate Man	
EIA Co.	นายวิฑูรย์ เรืองฤทธิ์ (580131)	EIA Co.	นางอรรษา ภู่อพันธ์
สรุป.	- นายอริศณีย์ เรืองฤทธิ์ - นายอริศณีย์ เรืองฤทธิ์ - นายอริศณีย์ เรืองฤทธิ์ - นายอริศณีย์ เรืองฤทธิ์	สรุป.	

- Defensive Driving 2567 มีผู้ที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุ 10 คน สำหรับท่านที่ใบอนุญาตจะหมดอายุให้
ระมัดระวังเรื่องการขับรถด้วยครับ เรื่องอบรม มีเมตตาแล้วจะแจ้งทุกท่านอีกครั้งครับ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

รายชื่อ Defensive ปี 2024

PTT

No	รหัส	ชื่อโครงการ	วันหมดอายุ
1	470008	โครงการพัฒนาระบบ	30-4-2028
2	600018	โครงการพัฒนาระบบ	30-4-2024
3	400017	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2024
4	500009	โครงการพัฒนาระบบ	30-4-2028
5	400008	โครงการพัฒนาระบบ	29-2-2028
6	700005	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2024
7	500006	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2024
8	500008	โครงการพัฒนาระบบ	30-4-2024
9	500013	โครงการพัฒนาระบบ	30-4-2028
10	400008	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2028
11	500002	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2028
12	500013	โครงการพัฒนาระบบ	18-3-2027
13	500004	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2028
14	500004	โครงการพัฒนาระบบ	20-3-2028
15	500011	โครงการพัฒนาระบบ	20-3-2028
16	500014	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2028
17	500009	โครงการพัฒนาระบบ	30-4-2024
18	500018	โครงการพัฒนาระบบ	ไม่มี
19	500013	โครงการพัฒนาระบบ	7-8-2028
20	500014	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2028
21	500006	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2024
22	500007	โครงการพัฒนาระบบ	30-4-2024
23	500013	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2028
24	500009	โครงการพัฒนาระบบ	31-3-2028

BSA


No	รหัส	ชื่อโครงการ	วันหมดอายุ
30532862	โครงการพัฒนาระบบ	16-7-2024	
30533053	โครงการพัฒนาระบบ	30-9-2028	
30622152	โครงการพัฒนาระบบ	ไม่มี	
30640197	โครงการพัฒนาระบบ	ไม่มี	
30532669	โครงการพัฒนาระบบ	28-7-2028	
30533647	โครงการพัฒนาระบบ	28-11-2028	
30563688	โครงการพัฒนาระบบ	24-8-2028	
30532973	โครงการพัฒนาระบบ	22-7-2028	
30643008	โครงการพัฒนาระบบ	ไม่มี	
30585040	โครงการพัฒนาระบบ	24-8-2028	
30672380	โครงการพัฒนาระบบ	ไม่มี	
30593027	โครงการพัฒนาระบบ	22-7-2028	
30625914	โครงการพัฒนาระบบ	22-7-2028	
30645888	โครงการพัฒนาระบบ	25-4-2028	

บัตร Defensive Driving 10 คน

ptt 45 Learning Innovation 6

ใจแข็งเพื่อทราบจาก QSHE Co.

- KPI Region 6 Dashboard จัดทำขึ้นเพื่อดู KPI แต่ละหัวข้อที่ทางเขต 6 มีครับ

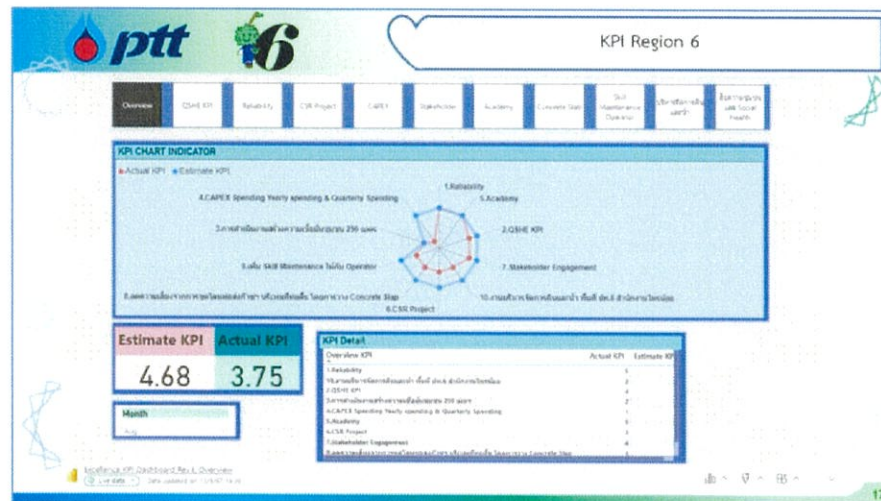

คุณภูริภัทร แนะนำ โดยตัว Dashborad จะสามารถดูรายเดือนและสามารถดูหัวข้อแต่ละหัวข้อใน KPI โดยมีรายละเอียดตาม Powerbi ที่จัดทำขึ้นครับ ในเรื่องของ Accident ที่เกี่ยวข้องกับ Reliability อยู่ระหว่างสอบสวนผลครับ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2567 สามารถเข้าไปอ่านได้ที่

\\tsonas\region 6\01_Q_QSHE\รายงานการประชุม QSH EMC\67

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE


4.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย : ไม่มี

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร ของหน่วยงานหรือในสายงาน : ไม่มี

4.3 การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลหรืออาจจะมีผลต่อบริบทการดำเนินงานภายในหน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการ O&M ระบบท่อฯ หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน :

Summay : Procurement

คุณภริภัทร รายงาน Overview การติดตาม CAPEX OPEX

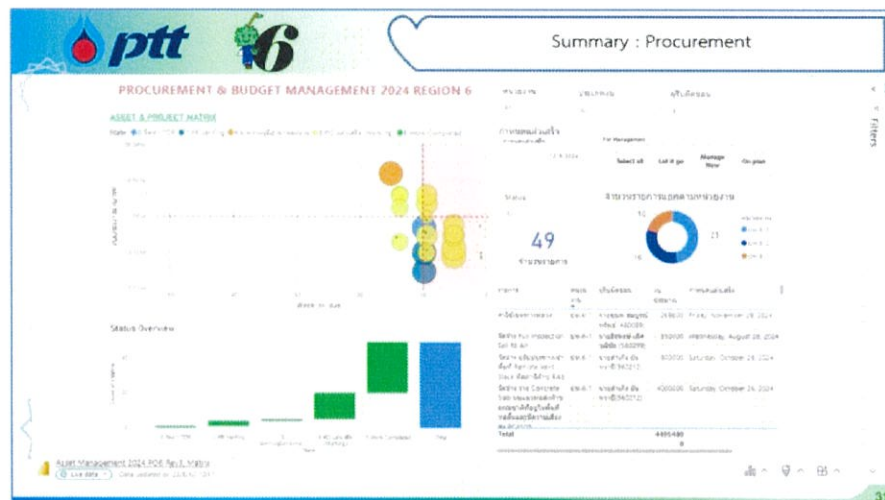

คุณสุทธิภัทร รายงาน CAPEX และ OPEX โดยใช้ Matrix จาก Power BI เพื่อติดตามงานต่างๆภายในเขต โดยทั้งงาน CAPEX และ OPEX อยู่ระหว่างออกเรื่องและดำเนินการ

ปท.6 ปัจจุบันมี 49 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR 3 งาน เป็นงานที่แก้ TOR จัดจ้างชุดตรวจสอบผล ILI PIG งานที่ใกล้ Due มี 15 งาน และรายการที่ติดตามจะประสานงานอัปเดตข้อมูลต่อไปครับ

การประชุมกับคณะทำงานต่างๆ

ปท.6-1 :

ปท.6-2 :

ปท.6-3 :




แจ้งเพื่อทราบ/การประชุมที่สำคัญ

☐ ประชุมรายละเอียด เรื่อง จัดฝึกอบรมทบทวน และ จัดทำแผนควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ ปก.สมุทรปราการ

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปท.6

วาระที่ 1 : การจัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้หลักการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มอบหมายให้ ปท.6 เป็นผู้ประสานหลัก

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อโครงการ	อบรมหลักสูตรทบทวนความรู้หลักการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ผู้จัด	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์	ฝึกอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้ในการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินก๊าซธรรมชาติไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันและเวลา	วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 8.30 - 15.00 น.
สถานที่	ห้องประชุม โรงโม่ไฟฟ้าพระนครใต้ ต.บางโพง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ผู้ดำเนินการอบรม	เจ้าพนักงาน หน่วยงาน ปก. เช่น วิศวกรจังหวัดสมุทรปราการ 100 คน
วิทยากรอบรม	วิทยากรศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง ปตท.
ประธานเปิดพิธี (จังหวัดสมุทรปราการ)	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานเปิดพิธี (ปตท.)	ผอ.ปท.6 หรือ ผู้บริหารระดับฝ่าย
ผู้กล่าวต้อนรับ	ผู้ช่วยราชการโรงโม่ไฟฟ้าพระนครใต้
วิทยากรดำเนินการ	พนักงาน ปตท.
การถ่ายภาพ	บก. จอห์นสันของกองช่าง / ปตท. สื่อสีกวักบี๋ สักขานนท์ ปตท.
งบประมาณ	ปตท. สนับสนุนงบประมาณ




แจ้งเพื่อทราบ/การประชุมที่สำคัญ

☐ ประชุมรายละเอียด เรื่อง จัดฝึกอบรมทบทวน และ จัดทำแผนควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ ปก.สมุทรปราการ

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปท.6

วาระที่ 1 : การจัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้หลักการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

หัวข้อ/ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. ขอใช้สถานที่ สถานที่รับประทานอาหาร และที่พัก	ประสานงานจัดหาสถานที่อบรม สถานที่รับประทานอาหาร และที่พัก	บก. สมุทรปราการ
2. เรียงเชิญ หน่วยงาน ปก. ระดับ ตำบล/อำเภอ	จัดทำหนังสือเชิญเชิญ พร้อมแบบฟอร์ม ตอบกลับเข้าร่วมงาน ส่งให้ หน่วยงาน ปก. ระดับตำบล/อำเภอ	บก. สมุทรปราการ
3. การเตรียมสถานที่ วันที่ 24 กันยายน 2567	กำหนดแผนผัง จัดโต๊ะ (ปว. บส. และเขต) จัดเตรียมจุดลงทะเบียน และแบบฟอร์มลงทะเบียน (ปท.6) จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม (ปว.) จัดเตรียมบูธวันงานและเตรียมพนักงานต้อนรับประจำจุด (ปว.) - บูธบริการวันเลี้ยงและศูนย์ฝึก ปตท.ฯ - บูธให้ความรู้การระงับเหตุ จัดเตรียมของรางวัลผู้ตอบคำถาม (แต่ละหน่วยงานสนับสนุน) ของรางวัล 10 รางวัล นำมารวบรวมในงาน ปท.6 เป็นผู้รวบรวม	ปตท. (ปว. บส. และ เขต)
4. จัดทำอาหารและของเบรก เครื่องดื่ม	จัดหา อาหาร (ข้าวกล่อง) และของเบรก ปกติ สถานที่ในปะกาศอาหาร (ปท.6)	ปตท. (ปท.6)




แจ้งเพื่อทราบ/การประชุมที่สำคัญ

☐ ประชุมรายละเอียด เรื่อง จัดฝึกอบรมทบทวน และ จัดทำแผนควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ ปก.สมุทรปราการ

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปท.6

วาระที่ 2 : การจัดทำแผนการจัดทำแผนฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการ

ปท.6 รับหน้าที่เป็นผู้รวบรวม ภาพแผนที่แนวท่อฯ จุดอพยพ ของแต่ละตำบลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซฯ ในแผนฉุกเฉินฯ ส่งให้ ปก.สมุทรปราการ

ที่ประชุมรับทราบ


4.4 ข้อมูลป้อนเข้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า : ไม่มี ข้อร้องเรียน : ไม่มี

ข้อร้องเรียน - ร้องเรียนจากระบบ 1365

- ตลาด (ตข.) : ไม่มี
- Gas Control : ไม่มี
- ลูกค้า : ไม่มี
- พนักงาน : ไม่มี
- ชุมชน : ไม่มี

ข้อร้องขอ - ร้องขอจากระบบ 1365

- ตลาด (ตข.) : ไม่มี
- Gas Control : ไม่มี
- ลูกค้า : ไม่มี
- พนักงาน : ไม่มี
- ชุมชน : ไม่มี

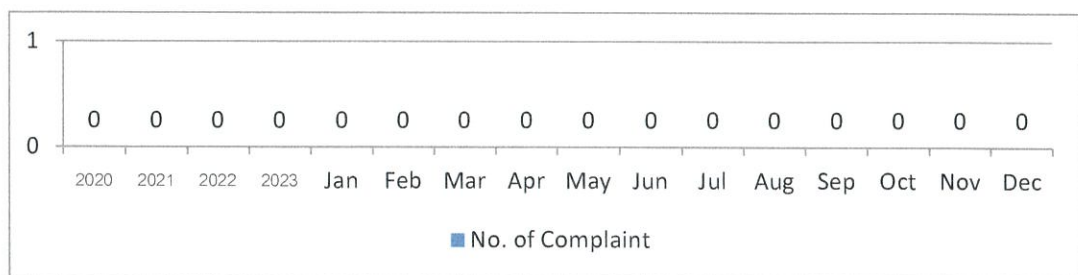

ที่ประชุมรับทราบ

ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ข้อร้องเรียน ร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาด หรือลูกค้า

NGR

[illegible][illegible]

คุณธรา ทรายงาน

BCP เรื่อง พรม. ที่ปตท.ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การขอเข้าพื้นที่ ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันเพื่อได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ และได้เข้าไปชี้แจงลูกค้ารวมถึงรับทราบข้อปฏิบัติดังกล่าวเมื่อวันที่ 28/6/67

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE

NGR

BCP

ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า

ชื่อบริษัท	ชื่อผู้ประกอบการ	รายละเอียดข้อร้องเรียน/ข้อร้องขอ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินการ	มาตรการแก้ไข
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	การขอรับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี	ทีมบัญชี/ทีมขาย	1. ตรวจสอบการดำเนินงานตามใบกำกับภาษี 2. ดำเนินการแจ้งลูกค้าทราบ

ชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมมอบหมายงาน
กฎระเบียบของบริษัท โดยทีม บก 6 วันที่ 28/8/67

23

EGAT

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานหรือการดำเนินงาน QSHE

EGAT

ข้อร้องเรียน ข้อร้องขอ ความพึงพอใจ การดำเนินร่วมกับหน่วยงานดูแลตลาดหรือลูกค้า

ชื่อบริษัท	ชื่อผู้ประกอบการ	รายละเอียดข้อร้องเรียน/ข้อร้องขอ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินการ	มาตรการแก้ไข
EGAT	BCP	การขอรับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี	ทีมบัญชี/ทีมขาย	1. ตรวจสอบการดำเนินงานตามใบกำกับภาษี 2. ดำเนินการแจ้งลูกค้าทราบ

26

รายงานผลสำรวจลูกค้า EGAT

BIP1,2 การสื่อสารระหว่างเขตเพื่อตอบคำถามลูกค้าได้เวลาเกิดปัญหา เนื่องจากเกิดปัญหาคุณภาพก๊าซฯ ที่มีในโตรเจน จากการทำงานของเขต 9 จึงคาดหวังว่าเขต 6 ในฐานะดูแลปลายทางน่าจะสื่อสารกับเขต 9 ที่ต้นทางเพื่อให้ทราบกิจกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้

คุณปรีดี และ คุณกฤษกร แจ้งว่าได้มีการพูดคุยกับทางลูกค้าที่ผ่านมานี้แล้วครับ รวมถึง ณ วันที่เกิดเรื่องก็ได้เข้าไปพูดคุยชี้แจงแล้วครับ

NBMR อยากให้แจ้งเหตุผลเวลาที่มีการเปลี่ยนวันเข้าทำงานจริงและไม่ตรงกับกำหนดการที่แจ้งในแผนรายปี เช่น การ calibrate OGC, transmitter เพราะโรงไฟฟ้าจะต้องมีคน 3 คนจากหลายหน่วยงานที่ต้องมาดูการทำงานด้วย จึงอยากทราบเหตุผลที่เปลี่ยนวัน เพราะบางหน่วยงานอาจจะไม่ว่างมาดูงานได้

รอนัดประชุมกับ รฟน. อยู่ครับ

ที่ประชุมรับทราบ

เอกสารควบคุมสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA) :

คุณชี้รพงศ์ (Document Control) : รายงานสรุปเอกสารควบคุมสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manual, Procedure, Instruction, Form, IA) เอกสารประกาศใช้ใหม่ภายในสายงาน และเอกสารที่ใกล้ถึงรอบการทบทวน , อยู่ระหว่างการทบทวนของหน่วยงาน ปท.6 รวมไปถึงเอกสารที่ขอยกเลิก

[illegible]




วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการบริหารงานเพื่อ
การขับเคลื่อนงาน QSHE



เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน

เลขที่เอกสาร	ชื่อเอกสาร	ฉบับที่	วันที่ออกเอกสาร	วันที่เอกสารหมดอายุ
1	ม.บ.บ.บ. 1-001	ฉบับที่ 1	1	30/01/2567
2	ม.บ.บ.บ. 1-002	ฉบับที่ 1	1	14/01/2567

รวม 2

 				ภารกิจที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสม กับการดำเนินทาง CSR
ปี 2567 ปี 6 เมื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 75 รายการ		เปลี่ยนสถานะ จำนวน 14 รายการ		
เลขที่เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	จำนวน รายการ	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ปี 2567-1-00005	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-00001	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-00002	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-00004	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-00018	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-00023	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-00024	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-00028	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-00027	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-00032	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-00033	1. มีเดีย	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-1-11	1. บริการลูกค้า	ปี 2567-1	3	248,756.7
ปี 2567-3-00000	1. มีเดีย	ปี 2567-3	3	248,756.7
ปี 2567-3-00003	1. มีเดีย	ปี 2567-3	3	248,756.7

การที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการพิจารณาหรือการดำเนินการ QMHE

ปี 2567 ปท. 6 มีเอกสารต้องมอบหมายทั้งหมด 75 รายการ

เขียนดูจาก ลำดับ 2 รายการ

เลขที่คำสั่ง	ชื่อเอกสาร	ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ต้องมอบหมาย
P = สบ. 6-3-0015	P สบ. 6-3-0015	ฉบับที่ 3	3	1/10/2567
P = สบ. 6-3-0012	P สบ. 6-3-0012	ฉบับที่ 3	3	26/10/2567

ปท. 6-3 = 2 รายการ

คุณธีรพงศ์ (Doc. Control) รายงาน ในปี 2567 ช่วงเดือนที่ผ่านมา ระบบ Doc ใหม่จะเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการในระบบเก่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2567 ครับ เอกสารเลขรอบทบทวน 6-1 มี 2 รายการ เอกสารที่ต้องทบทวนเดือนสิงหาคม มี 14 รายการ เดือนตุลาคม มีเอกสารที่ต้องทบทวน 2 รายการ ของปท.6-3 ครับ

หน.ปท.6-2 แจ้งเรื่อง เอกสารเดือนตุลาคม ถ้าไม่แก้ไขในเดือนกันยายน แล้วนำเข้าระบบใหม่จะเป็นการ Revise ในรอบปีถัดไปเลยครับ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด KPI และกิจกรรมการดำเนินงานตามระบบบริหารงาน QSHE : คุณธรา (QSHE Co.) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน QSHE หน่วยงาน ปท.6 ประจำเดือน กรกฎาคม

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน /สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีเหตุหลักรูปสาม
1.PIC	Result 100%	รายงานเลขภายใน 30 ก.ย. 67	สะสม = 9 เรื่อง รายงานผล - 0 เรื่อง	N/A	
2.Internal control effectiveness					
2.1 External Audit	ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO+ ด้านการปิดข้อบกพร่องแล้วเสร็จตามแผน	ไม่มีการตรวจ		N/A	
2.2 Internal Audit	ไม่พบ NC ข้ำ และ NC กน. และมีการแก้ไข NC อย่างเป็นระบบ	ภายในเดือน พ.ค. 67 (รอบตรวจ 7-13-14 พฤษภาคม 67)	Minor NC 3 ด้านในการเฝ้าตรวจเรื่องข้อ OFI 21 หรือดำเนินการแก้ไข 20 เรื่อง	L4	ติดตามการแก้ไขเพิ่มเติม OFI ข้อที่ 21
2.3 OEMS GAP Closing from Maturity Assessment	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแก้ไข Key GAP และดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ 100%	ภายในปี 67		N/A	




วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด



OFI ข้อที่ 21

77

มีรายการที่ขอเอกสารเพิ่มเติมจากการตรวจ Internal Audit เพื่อปิดรายการในระบบ iAudit ครับ มี 1 รายการที่รอเอกสารเพื่อปิดเรื่องครับ คุณวรรณทิวิแจ้งว่าเนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่จึงต้องใช้ระยะเวลาจากกระบวนการของหน่วยงานที่เราต้องไปขอครับ

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน / สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
3. Safety					
3.1 PSE Tier1+2 (จำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่เข้าข่าย PSE Tier1+2)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.2 LTA – Employee (จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น หยุดงาน – Employee)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.3 LTA – Contractor (จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น หยุดงาน – Contractor)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.4 Major Car Accident (จำนวนการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ชนเฉี่ยว และ บดขยี้ เป็นรายปี)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.5 Major Security Accident (จำนวนการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ร้ายแรง)	0 ครั้ง	ภายในปี 67	0	N/A	
3.6 TRIR – Employee (อัตราส่วน Total Recordable Incident Rate – Employee)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
3.7 TRIR – Contractor (อัตราส่วน Total Recordable Incident Rate – Contractor)	0	ภายในปี 67	0	N/A	

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน / สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
3.8 TROIR – Employee (อัตราส่วน Total Recordable Occupational Illnesses Rate – Employee)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
3.9 Substandard % รายงาน substandard / ไม่มี อุบัติเหตุ (Personal Safety, PSE และ Security) ที่เกิดจากการไม่ รายงาน / แก้ไข SS	ไม่พบอุบัติเหตุ (Personal Safety, PSE และ Security) ที่เกิดจากการไม่ รายงานแก้ไข SS	ภายในปี 67	ก.ค. = 0 เรื่อง ส.ค. = 1 เรื่อง สะสม = 12 เรื่อง ปิดเรื่อง = 9 เรื่อง	N/A	
3.10 Safety culture score					
1) Accident Report	รายงานภายใน 24 ชั่วโมง และ แก้ไข สาเหตุ รวบรวมกันแล้ว	ภายในปี 67	ก.ค. = 1 เรื่อง ส.ค. = 1 เรื่อง สะสม 7 เรื่อง	N/A	
2) Toolbox Talk Campaign Minimum = 200 เรื่อง/ปี และ 20 เรื่อง/ เดือน	1) Toolbox talk ขั้นต่ำ 200 เรื่องต่อปี 2) ขั้นต่ำ 20 เรื่องต่อ เดือน และ Share Lesson Learned ที่ เกี่ยวข้องกับ Safety 100% ใน Toolbox talk	ภายในปี 67	ก.ค. = 28 เรื่อง ส.ค. = 26 เรื่อง สะสมในปี = 233 เรื่อง	N/A	

KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานประจำเดือน / สะสม	KPI level	การดำเนินงานเมื่อมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาอุปสรรค
4. Environment					
4.1 Oil & Chemical spill to environment (จำนวนครั้งที่เกิด อุบัติเหตุรั่วไหล)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.2 Percentage of Hazardous waste to secure landfill (Industrial Waste) (% ของเสียอันตรายที่ไม่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือ กำจัดอย่างปลอดภัย)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.3 Percentage of Non-Hazardous waste to secure landfill (Industrial Waste) (% ของเสียที่ไม่อันตราย ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือกำจัดอย่างปลอดภัย)	0	ภายในปี 67	0	N/A	
4.4 จำนวนเชื้อเพลิงรั่วไหล ต้องลดจากลูกค้าและชุมชน (อย่างเป็นทางการ)	0	ภายในปี 67	0	N/A	

ที่ประชุมรับทราบ

รายการ PIC : Productivity Improvement Circle : ลงทะเบียนแล้วทั้งหมด 9 เรื่อง รายงานผล 0 เรื่อง

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

PIC


ปีงบประมาณ 2567

Sl. No.	Year	Sl. No.	PIC	PIC Manager	Category	Status	Target	Actual	Gap	Remarks	Team
1	2024	1	1	1	1	1	1	1	0	100%	1
2	2024	2	2	2	2	2	2	2	0	100%	2
3	2024	3	3	3	3	3	3	3	0	100%	3
4	2024	4	4	4	4	4	4	4	0	100%	4
5	2024	5	5	5	5	5	5	5	0	100%	5
6	2024	6	6	6	6	6	6	6	0	100%	6
7	2024	7	7	7	7	7	7	7	0	100%	7
8	2024	8	8	8	8	8	8	8	0	100%	8
9	2024	9	9	9	9	9	9	9	0	100%	9

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 25

ผจ.ปท.6 ให้เร่งปิดเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จครับ
ที่ประชุมรับทราบ


Substandard ในปี 2567 มีรายงานทั้งหมด 12 เรื่อง ปิดเรื่องแล้ว 9 เรื่อง

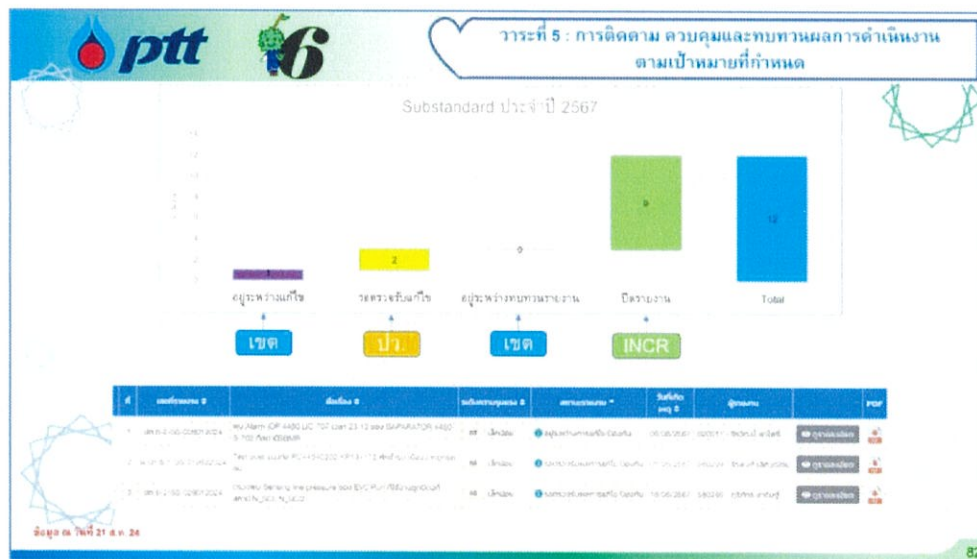


ผจ.ปท.6 ให้แต่ละแผนกหน่วย ลงรายงานให้ครบถ้วนครับ
ที่ประชุมรับทราบ

รายการ Accident และ NCR (Non Conformance Report) : ในปี 2567


Accident : สะสม 7 เรื่อง

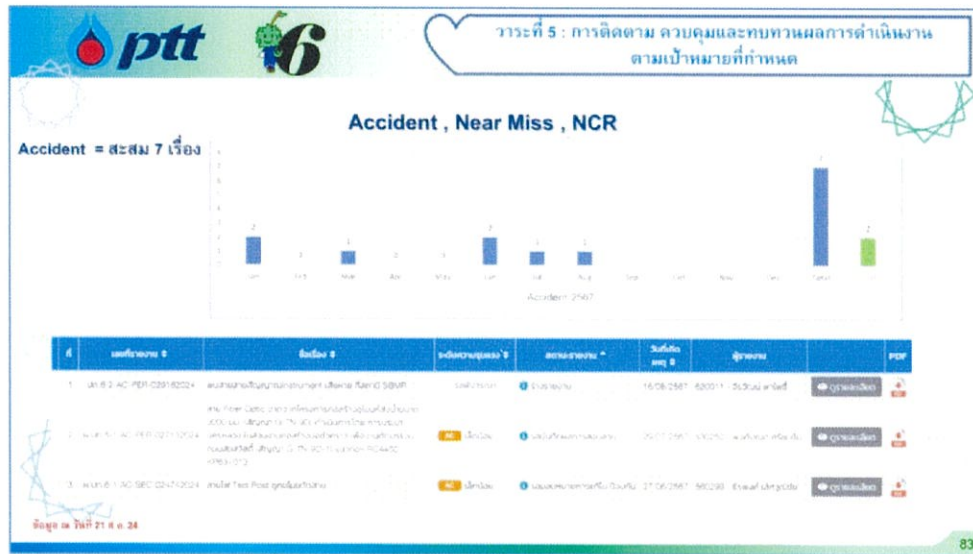

Near miss : สะสม 1 เรื่อง

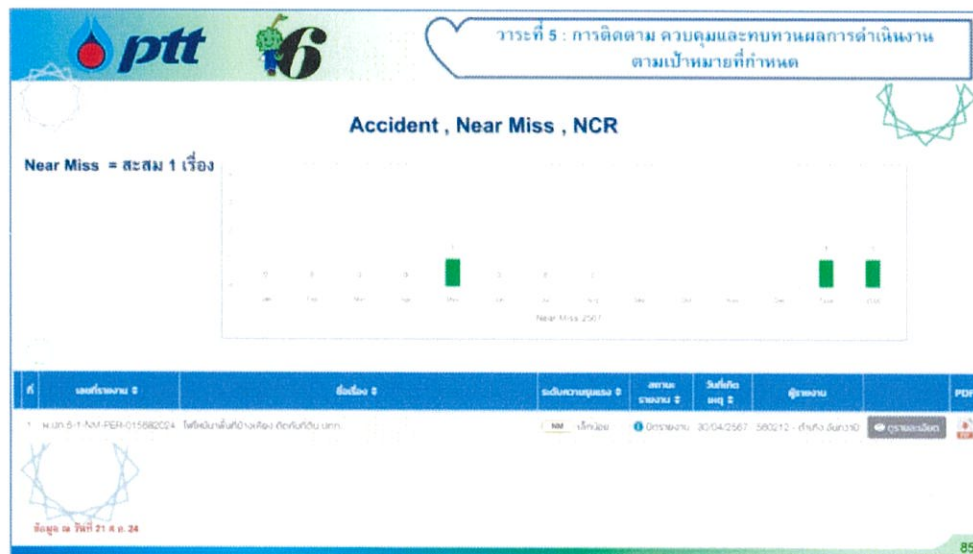


NCR 2567 : ๕๕๕๕ ๑ ๕๕๕๕

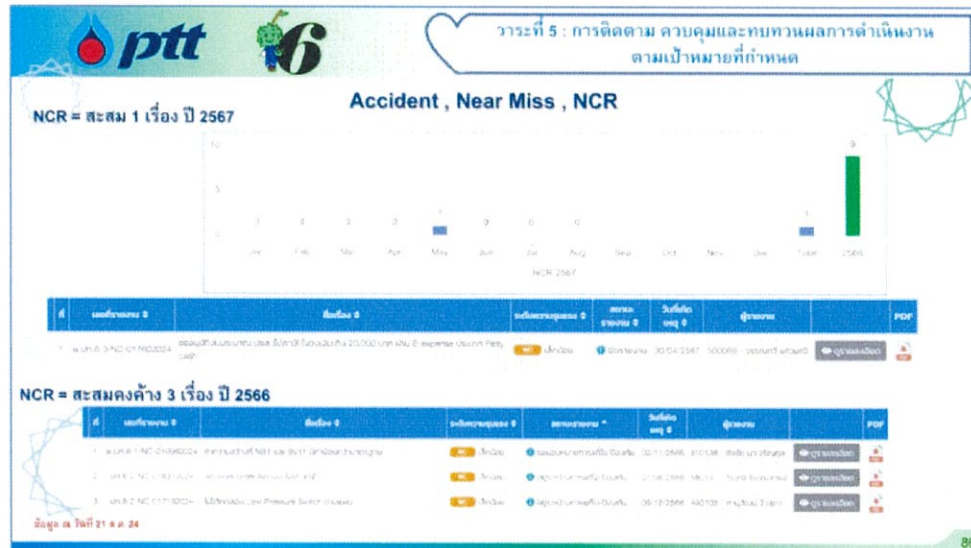ปี 2566 คงค้าง 3 เรื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

คุณธรา (QSHE Co.) รายงาน สถานะรายการ MOC ที่ขอโดย ปท.6 มีทั้งหมด 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง

Step 1 = 0 ၀၀၀၀ Step 2 = 0 ၀၀၀၀ Step 3 = 4 ၀၀၀၀

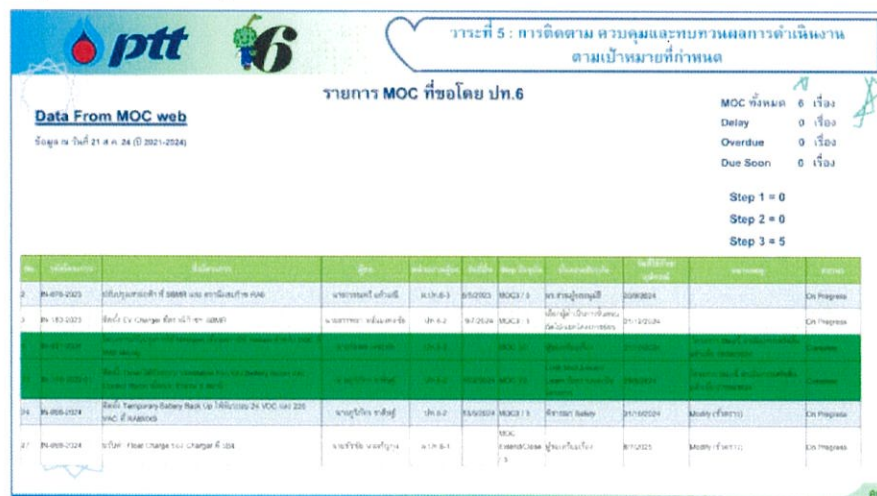

ผจ.ปท.6 ให้ตรวจสอบสถานะ ติดตั้งเสาต่อฟ้าอีกครั้งเนื่องจากไม่มีงานค้างที่ผมแล้วครับ

ที่ประชุมรับทราบ

รายการ MOC ที่ขอโดยหน่วยงานอื่น มีทั้งหมด 25 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีเรื่องที่เกิดล้นครบ Due จำนวน 1 เรื่อง มีเรื่อง Delay จำนวน 7 เรื่อง

  วาระที่ 5 : การติดตาม คืบหน้าและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด									
Data From MOC web ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 26 (ปี 2021-2024)									
รายการ MOC ที่ขอโดยหน่วยงานอื่น									
ที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อเอกสาร	ผู้ขอ	หน่วยงานขอ	วันที่	เลขที่ MOC	สถานะ	วันที่ครบ	หมายเหตุ
12	PA-102-002	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
13	PA-102-003	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
14	PA-102-004	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
15	PA-102-005	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
16	PA-102-006	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
17	PA-102-007	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
18	PA-102-008	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
19	PA-102-009	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
20	PA-102-010	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
21	PA-102-011	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
22	PA-102-012	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
23	PA-102-013	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
24	PA-102-014	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว
25	PA-102-015	ขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ MOC 6, 7 และ 8 โดยขอเพิ่มพื้นที่จอดรถ 1 คัน (MOC 6, 7 และ 8) (ปี 2021-2024)	นายสมชาย ใจดี	PTT	21/08/25	MOC 35	อนุมัติแล้ว	21/08/25	อนุมัติแล้ว

MOC ทั้งหมด 25 เรื่อง

Delay 7 เรื่อง


Overdue 0 เรื่อง

Due Soon 1 เรื่อง

คุณธรา QSHE Co. รายงาน จะส่งรายการให้ หัวหน้าหน่วย ประสานงานและพูดคุยกับหน่วยงานว่ามีเรื่อง Delay ไปแล้วให้มีการติดตามเพิ่มเติมเพื่อได้รับทราบการ Update เพิ่มเติมครับ ผู้บริหารครับ

ที่ประชุมรับทราบ

ติดตาม PTW

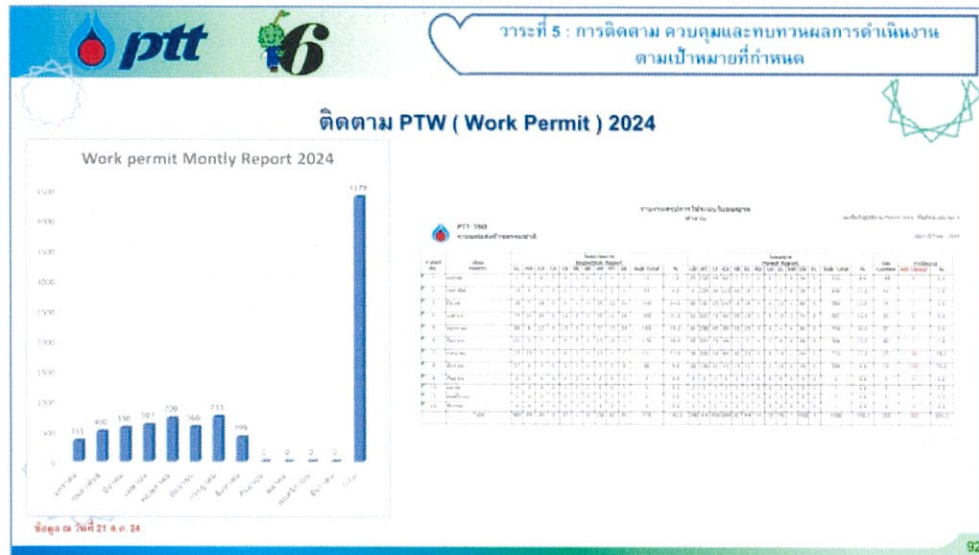

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

ติดตาม PTW (Work Permit) 2024

Work Permit Monthly Report 2024

PTW 1500	จำนวนใบ PTW
Jan	111
Feb	496
Mar	1,190
Apr	1,581
May	708
Jun	1,458
Jul	713
Aug	199
Sep	0
Oct	0
Nov	0
Dec	11,779

เพื่อติดตามการปิด PTW ประจำเดือน ยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้ปิดในเดือนส่วนใหญ่เป็นของ ผรม. โครงการ ท่อ 5 และโครงการบางประกงพระนครใต้ให้ทุกคนตรวจสอบรายการของตนเอง ต้องปิดเรื่อง ภายใน 3 วัน ผจ.ปท.6 เสริมเรื่องในเชิงปริมาณที่ต้องปิดแล้วจากที่ประชุมฝ่ายให้ SSO สุ่มตรวจ PTW ด้วยและนำไปรายงานในที่ประชุมฝ่ายด้วยครับ

ที่ประชุมรับทราบ

รายการอุปกรณ์ที่ต้องส่งสอบเทียบ เดือนสิงหาคม จำนวน 10 รายการ


 6 วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนด									
รายการอุปกรณ์ที่ส่งสอบเทียบตามแผน เดือน สิงหาคม									
No.	Serial/ID	Equipment Name	Model	Range	Standard	Unit	Due Date	Cal Man.	Signature
1	4790004	Gas Detector	279001	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
2	81220012	Digital Multimeter	MS	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
3	820000000000	Volume Converter	CONV-PT2	0-100%	0-100%	%	28-Aug-24		
4	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
5	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
6	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
7	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
8	81220012	Digital Multimeter	MS-44	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
9	81220012	Digital Multimeter	MS-44	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
10	81220012	Digital Multimeter	MS-44	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
เดือน กรกฎาคม									
No.	Serial/ID	Equipment Name	Model	Range	Standard	Unit	Due Date	Cal Man.	Signature
1	4790004	Gas Detector	279001	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
2	81220012	Digital Multimeter	MS	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
3	820000000000	Volume Converter	CONV-PT2	0-100%	0-100%	%	28-Aug-24		
4	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
5	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
6	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
7	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
8	81220012	Digital Multimeter	MS-44	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
9	81220012	Digital Multimeter	MS-44	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
10	81220012	Digital Multimeter	MS-44	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
แจ้งเดือนเดือน กันยายน									
1	4790004	Gas Detector	279001	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
2	81220012	Digital Multimeter	MS	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
3	820000000000	Volume Converter	CONV-PT2	0-100%	0-100%	%	28-Aug-24		
4	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
5	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
6	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
7	5307008	Gas Detector	MS-44	0-100% LEL	0-100% LEL	% LEL	28-Aug-24		
8	81220012	Digital Multimeter	MS-44	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
9	81220012	Digital Multimeter	MS-44	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		
10	81220012	Digital Multimeter	MS-44	0-1000V AC	0-1000V AC	V AC	28-Aug-24		

คุณพนมรัตน์ รายงานอุปกรณ์ที่ส่ง Cal เดือนกรกฎาคม ได้กลับมานครบถ้วน ในเดือนสิงหาคม มีรายการส่ง 10 รายการ และ กันยายน มีอีก 3 รายการที่ต้องส่ง Cal ครับ ผจ.ปท.6 เสริมให้มีช่องผู้รับผิดชอบในการครอบครองให้ เราเริ่มเก็บข้อมูล คุณพนมรัตน์ แจ้งว่าบางรายการเป็นการเบิกใช้ไม่ได้ใช้ในครอบครอง เป็นการเบิกแล้วนำมาคืน ครับ ผจ.ปท.6 เสนอให้มีประวัติของอุปกรณ์ ใครเป็นผู้ดูแล และอยู่มีใคร ให้มีฐานข้อมูลเพิ่มเติมครับ

ที่ประชุมรับทราบ

การประเมินความเสี่ยง ORM ปท.6 ในปี 2567

คุณธีรพงศ์ รายงานการประเมินความเสี่ยง

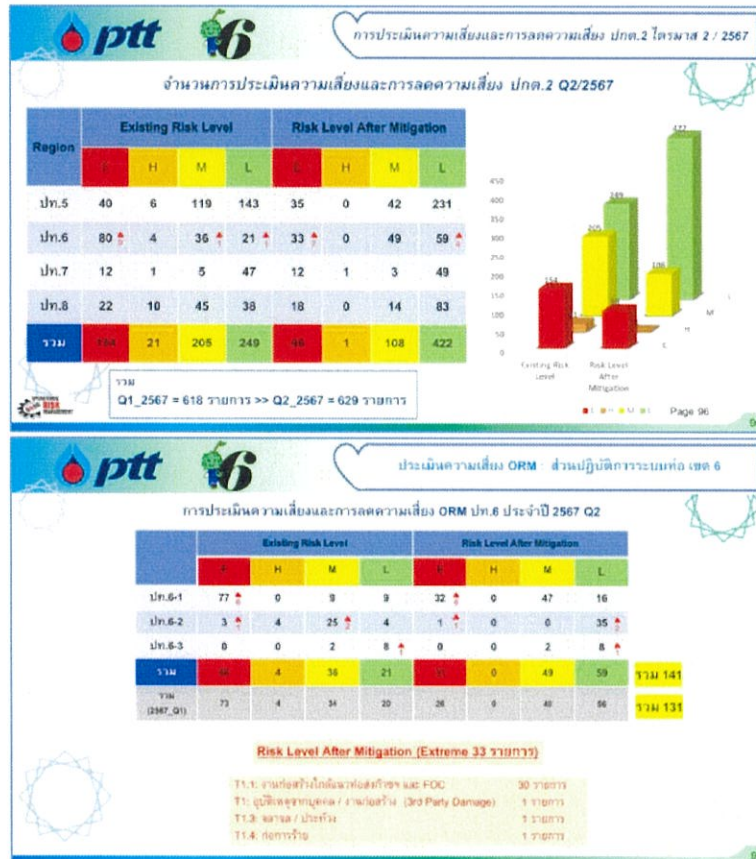

คุณธีรพงศ์ รายงาน ภาพรวม ปกติ. ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ของปท.6 ในไตรมาส 2 มรายการเพิ่มขึ้น ติดตาม
รายการอย่างต่อเนื่องครับ

ผจ.ปท.6 สอบถามเรื่องเหตุที่เกิดขึ้น สุขสวัสดิ์ ให้มีการทบทวน รวมถึงกิจกรรมที่ประเมินในระบบ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้งานนี้ประเมินใหม่ด้วยครับ ฝาก 6-1 เพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยครับ

รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2567






วาระที่ 5 : การติดตาม คับคุมและขบวนการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายที่กำหนด

การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

แนบงานใน link

\\lnas.ptt.com\REGION 6\01. SSO\การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมปี 2566



112

ที่ประชุมรับทราบ

รายงาน EIA Monitoring Report




วาระที่ 5 : การติดตาม คับคุมและขบวนการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายที่กำหนด

(TSO-EIA) แจ้งผลการดำเนินงาน แจ้งผลการดำเนินงาน EIA Monitoring Report ครั้งที่ 1/2567




ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2567

90

คุณวีรวุฒิ แจ้งรายงานส่งครบแล้ว ในรอบที่ 1 คุณธราฯ รายงานว่าให้เริ่มถ่ายรูปในรอบที่ 2 และส่งข้อมูลให้คุณวีรวุฒิ ได้แล้วครับ

ที่ประชุมรับทราบ

จากการสุ่มตรวจ PTW

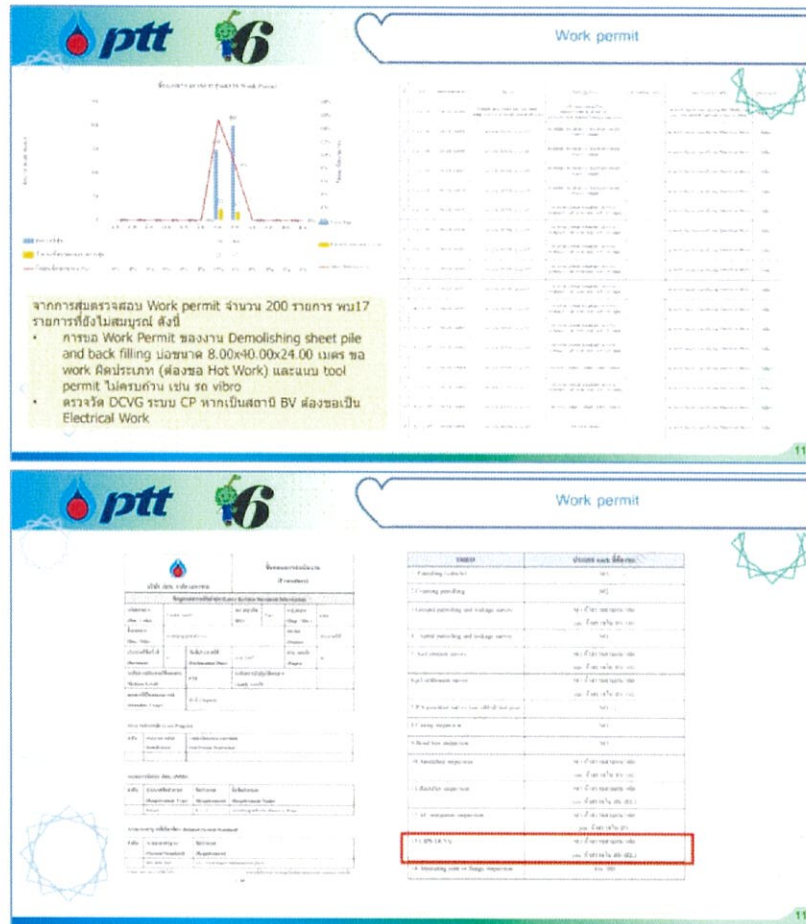

คุณภริภัทร รายงานผลการสุ่มตรวจ PTW มีรายการที่ไม่สมบูรณ์หลายรายการ และเสนอ P-พทต.-0405 ให้ได้ศึกษาการขอ PTW ในการทำงานครับ ผจ.ปท.6 อยากให้ทำประชาสัมพันธ์ต่อจากที่เราสุ่มตรวจเจอเพื่อให้เป็น Lesson learn เป็นการ Awareness ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำครับ คุณภริภัทรรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.1 งานสำคัญของ ปท.6-1

5.1.1 งาน PM ประจำเดือนสิงหาคม มี 87 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน งาน CM มี 6 งาน ไม่มีงานที่ไม่ตรงตามแผน




ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ

สรุปงาน PM/CM ประจำเดือน


งาน PM ประจำเดือน				
Year	Month	Plan	Actual	Percentage (%)
2023	Dec	48	48	100%
	Jan	96	96	100%
	Feb	88	88	100%
	Mar	100	100	100%
	Apr	58	58	100%
	May	84	84	100%
	Jun	86	86	100%
	Jul	87	87	100%
	Aug	87	87	77%
	Sep	104		
2024	Oct	72		
	Nov	73		
	Dec	40		

งาน PM ที่ไม่ตรงตามแผน			
ลำดับที่	หัวข้อ	วันเดือนปี	สาเหตุ (อธิบายโดยย่อ)

งาน CM ที่ไม่ตรง			
ลำดับที่	หัวข้อ	วันเดือนปี	สาเหตุ (อธิบายโดยย่อ)
1	ซ่อมแซม Testpost RC44540202 ไร่ทุย	01/04/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ท่อประปาชำรุดบริเวณซอย 10/105/67	10/05/67	ท่อประปาชำรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกสวนทาง (แล้วเสร็จ)
3	บ่อบาดาล RA7 ไร่ทุย	13/05/67	บ่อบาดาลชำรุดเนื่องจากท่อแตก (ระหว่างดำเนินการ)
4	piping & pipeline ไร่ทุย BV895P-RA6	01/05/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ซ่อมแซม Testpost RC4450 KP10-702	15/06/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ซ่อมแซม Testpost RC44540201 KP0-619	20/06/67	ระหว่างดำเนินการ

Page 10

Page 10

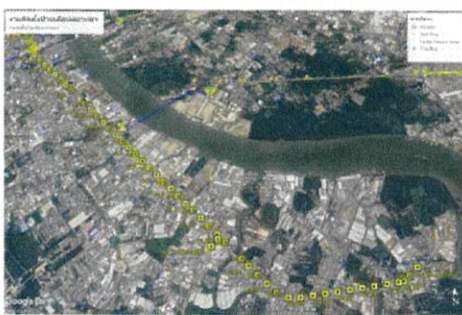ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ			
- งานติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อ RC5062 เพิ่ม - งานติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อ RC050611 เพิ่ม - งานติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อ RC4457 เพิ่ม			
Pipeline	จำนวน (ป้าย)	สถานะ	
RC5062 BV#11.1 – BCP	40	แล้วเสร็จ	
RC050611 SGI Gate BV12 – SGI MR	21	แล้วเสร็จ	
RC4457 กลุ่มท่อจ่ายน้ำสาธารณะถนนสุขุมวิท	53	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
  			
			Ex. RC050611

12

บท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ

ป้ายสถานี BV RA7 ชำรุดเสียหาย เนื่องจากอยู่สภาพพื้นฟ้า อากาศ : ป้ายสถานีแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอติดตั้งที่ BV RA7 (รออบรม Safety training ก่อนเริ่มงาน)

รูปภาพป้ายสถานี ที่ชำรุด



สถานีควบคุมก๊าซที่ RA 7



รูปภาพป้ายสถานี ที่ชำรุด



รูปภาพป้ายสถานี ที่ชำรุด



13

อัปเดตความคืบหน้างานชุดตรวจสอบบ่อแล้ว BKD02

1. สถานะงานชุดตรวจสอบหาก๊าซรั่วไหล ภายในบ่อแล้ว BKD02 : จากการตรวจสอบท่อก๊าซ และ Valve ไม่พบ ไม่พบก๊าซรั่วภายในบ่อ ตรวจสอบ Pipeline Damage (Dent + Corrosion) ความลึก >26% Wall Thickness ซ่อมแซมโดยการเสริมความแข็งแรง Composite Wrapping แล้วเสร็จ
2. สถานะงาน De-commissioning NGV ที่สุรบิโตรเดิม : สลัก NGV PS บิโตรเดิม แล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ, ไม่มีกิจกรรมใด ๆ หน้งานแล้ว

รูปภาพผลการดำเนินงาน



รูปภาพการคืนสภาพพื้นที่ บ่อแล้ว BKD02



ดำเนินการแล้วเสร็จ

16/08/2024 14:00
13 98465N 100 502536E
ร่วมรายการแจ้งผลการดำเนินงาน

PTT Rangsit MR Settlement Study

สถานะงาน : >> ผลการศึกษาออกมาแล้วพบว่าท่อก๊าซที่วางใหม่ (โครงการ Re-Route) มี High Over Stress จำเป็นดำเนินการแก้ไข

>> จากการประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน ทท.วท., ปท.6, ปท.9, NGR มีดังนี้

- เสนอแนะ ที่เน้นดำเนินการตาม TSO (สัญญา) และ NGR (สัญญา) จากการตรวจสอบพบว่าใช้ข้อมูลความหนาแน่นที่ต่างกัน และใช้โปรแกรมการคำนวณที่ต่างกัน
- ผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้อง
- NGR เสนอตั้งท่อ 24" และ 12" ภายในสถานี MR ทั้ง 2 สถานี เพื่อลด Stress ที่เกิดขึ้น การปรับทิศทางวางท่ออาจช่วยได้บ้าง ต้องพิจารณาเงื่อนไขพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง Stress ที่เกิดขึ้น เพราะได้มีพื้นที่จำกัด และ มีอาคารติดกันอยู่ ทั้งนี้การขุดบริเวณนี้ทำได้ง่ายจาก ขั้วดินที่วางท่อไปลงที่ใต้ดินใหม่

รูปภาพพื้นที่ที่ทำการศึกษา



Figure 4-1 Layout of Pipeline at PTT MR Rangsit Station

MR Pipe Stress จำเป็นดำเนินการแก้ไข

Station	Segment	Material	Length (m)	Stress (MPa)	Stress Ratio
1	1-1	Carbon Steel	100	120	1.2
2	2-1	Carbon Steel	100	120	1.2
3	3-1	Carbon Steel	100	120	1.2
4	4-1	Carbon Steel	100	120	1.2
5	5-1	Carbon Steel	100	120	1.2
6	6-1	Carbon Steel	100	120	1.2
7	7-1	Carbon Steel	100	120	1.2
8	8-1	Carbon Steel	100	120	1.2
9	9-1	Carbon Steel	100	120	1.2
10	10-1	Carbon Steel	100	120	1.2

Mitigation Method

Without mitigation the pipeline and piping stress values are presented in Table 1 and Table 2 respectively. Since the pipes are over-stressed the following mitigation measures are proposed:

- Install support in Figure 4-1 (big pipe). This mitigation is to reduce the pipe stress due to ground settlement. The details are shown in Appendix 1.
- Adjust the support height in Plant 2 (small pipe). The existing supports are adjustable. Some support height are required to adjust downward according to the ground settlement.
- Install light weight material into the ground in the area in front of MR Rangsit station. The light weight material will reduce the differential ground settlement between the road and the block valve station. Expanded Polystyrene (EPS) granules is selected because it has low density and construction records of road construction. The details are shown in Appendix 2.

MR Pipe Stress จำเป็นดำเนินการแก้ไข

Station	Segment	Material	Length (m)	Stress (MPa)	Stress Ratio
1	1-1	Carbon Steel	100	120	1.2
2	2-1	Carbon Steel	100	120	1.2
3	3-1	Carbon Steel	100	120	1.2
4	4-1	Carbon Steel	100	120	1.2
5	5-1	Carbon Steel	100	120	1.2
6	6-1	Carbon Steel	100	120	1.2
7	7-1	Carbon Steel	100	120	1.2
8	8-1	Carbon Steel	100	120	1.2
9	9-1	Carbon Steel	100	120	1.2
10	10-1	Carbon Steel	100	120	1.2

รูปถ่ายแสดง Stress และ ค่าแรงดันในท่อ




Figure 4-2 Layout of Mitigation with Light Weight Material (Appendix 2)

23

ติดตามการหลุดตัวของท่อภายในสถานี MR รังสิต

การติดตามการหลุดตัวของท่อภายใน สถานี

- ติดตามการหลุดของ Spring Hanger >> พบว่าท่อหลุดจากตำแหน่งเดิม ช่างงาน Re-route ท่อตามท่อเดิม
- ติดตามการหลุดของท่อภายใน >> ท่อหลุดจากตำแหน่งเดิม 63 มม. (แต่พนักงานเดินท่อเดิม 0 มม.)
- ติดตั้ง Pipe Monument 24" >> มีการติดตั้งใหม่โดยช่างเดินท่อ (แต่ช่างเดินท่อเดิม 0 มม.)

หมายเหตุ: กว. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

การสำรวจติดตามรอยแตกของท่อภายใน

รอยร้าวท่อภายใน สถานี MR รังสิต

ปี ค.ศ.	จำนวนรอยร้าว
2016	482
2017	536
2018	539
2019	541
2020	541
2021	542
2022	544
2023	545

การสำรวจติดตามการหลุดตัวของท่อภายใน สถานี MR รังสิต

ปี ค.ศ.	จำนวนการหลุดตัว
2016	14.5
2017	15.5
2018	16.5
2019	17.5
2020	18.5
2021	19.5
2022	20.5
2023	21.5

รูปภาพการสำรวจติดตามการหลุดตัวของท่อภายใน และ Pipe Monument

24

อัปเดตความคืบหน้างานชุดตรวจสอบบ่อแล้ว BKD02

1. สถานะงานชุดตรวจสอบบ่อแล้ว BKD02 : จากการตรวจสอบบ่อแล้ว และ Valve ได้เห็น ไม่พบก๊าซรั่วภายในบ่อ, ตรวจพบ Pipeline Damage (Deft + Corrosion) ความลึก >26% Wall Thickness ช่างงานได้ทำการเสริมความแข็งแรง Composite Wrapping แล้วเสร็จ

2. สถานะงาน De-commissioning NGV ทั้งคู่อุปกรณ์เดิม : ติดแยก NGV PS ปีเตอร์เดิม แล้วเสร็จ

โดยกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างคืนสภาพพื้นที่ให้กับ NT

ติดตั้ง NGV PS ในบ่อ BKD02

Composite Wrapping

คืนสภาพพื้นที่ บ่อแล้ว BKD02

ติดตั้งท่อในสถานี NGV PS

5.1.2 Report งาน PM ใน Server: <\\tsonas\pm report\02-PM Pipeline>

ที่ประชุมรับทราบ

งานจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณปี 2567




ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ

จัดซื้อ CAPEX : 301130080001 AA-ปท.6 ปท.2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	ชื่อ	วงเงิน งบประมาณ	ใช้เงิน	กำหนด ซื้อเงิน	ผลการจัดซื้อ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	รูป
1	รถบรรทุก (Truck)	3,000,000	3,000,000	ป.6	ไม่พบใบเสนอราคา	ป.ท.6	รถบรรทุก 10 ตัน 4 ล้อ PR : 1140013888 PO : 1140013888	
2	รถบรรทุก (Truck) 10 ตัน	3,000,000	3,000,000	ป.6	ไม่พบใบเสนอราคา	ป.ท.6	รถบรรทุก 10 ตัน 4 ล้อ PR : 1140013888 PO : 1140013888	
3	รถบรรทุก (Truck) 10 ตัน	3,000,000	3,000,000	ป.6	ไม่พบใบเสนอราคา	ป.ท.6	รถบรรทุก 10 ตัน 4 ล้อ PR : 1140013888 PO : 1140013888	
4	รถบรรทุก 7 ตัน Corporate Ship หน่วยงานก่อสร้างทางรถไฟ อยู่พื้นที่ก่อสร้างและบริเวณอู่รถราง RGA100	4,500,000	2,994,000	ป.6	PO 30 ตันแล้ว ส่ง รถบรรทุก 7 ตัน	จ.ท.6	รถบรรทุก 7 ตัน 4 ล้อ PR : 1140013888 PO : 1140002131	

 							ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ	
จัดจ้าง CAPEX : 30113008002 AA-ปท.6 ปก.2 อาคาร								
ลำดับ	เรื่อง	วงเงิน งบประมาณ	ปีงบประมาณ	กำหนด ปฏิบัติงาน	ผลการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขบัญชี	
5								
6	จ้าง บริษัท ไทย ดีไซน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ	18,000,000	2565	พ.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการ	นายสมชาย ใจดี	บัญชี : 1140014335 ปี : 1140014335 ปี : 1140014335	

[illegible]




ปท.6-1 งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ

OPEX CM

ลำดับ	ชื่อ	หน่วย งบประมาณ	วันที่	จำนวน เงิน	งบการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่สำคัญ						



6




จัดจ้างวาง Concrete Slab บนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่
ในพื้นที่ที่ตื้นและมีความเสี่ยงสูง RC4100

หัวข้องาน: ปท. 6 : ปท. 2

Initiative: จัดโครงการฯ และ ปทุมธานี เกิดจากพื้นที่ที่ตื้นและมีความเสี่ยงสูง วางแนวท่อส่ง Concrete Slab บนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเสี่ยงสูง


Progress: ผู้รับจ้าง บริษัท เสนา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสร็จสิ้นการวางตำแหน่งการ
 1. จัดทำแบบแปลนเอกสารอนุญาต **Progress 100%** (เสร็จสิ้น) ดำเนินการเอกสารอนุญาตและพื้นที่ ครอบคลุมตามอำนาจ ปทุมฯ
 2. สุราษฎร์ธานี (นางสาว ปัทมาพร พงษ์พานิช) **Progress 70%** (การขออนุญาต)

สรุปจำนวนและรายละเอียดงาน และดำเนินการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ตามแผนงานที่โครงการฯ ระบุไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามงานได้ พร้อมกันนี้ก็จะ
 ดำเนินการต่อไป

Total Budget (MB) :
 ...2.694...
 CAPEX
 OPEX

สรุปจำนวนและรายละเอียดงาน (บาท)

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	งานวางท่อ	10	100	1,000	
2	งานวางท่อ	10	100	1,000	
3	งานวางท่อ	10	100	1,000	
4	งานวางท่อ	10	100	1,000	
5	งานวางท่อ	10	100	1,000	
6	งานวางท่อ	10	100	1,000	
7	งานวางท่อ	10	100	1,000	
8	งานวางท่อ	10	100	1,000	
9	งานวางท่อ	10	100	1,000	
10	งานวางท่อ	10	100	1,000	
11	งานวางท่อ	10	100	1,000	
12	งานวางท่อ	10	100	1,000	
13	งานวางท่อ	10	100	1,000	
14	งานวางท่อ	10	100	1,000	
15	งานวางท่อ	10	100	1,000	
16	งานวางท่อ	10	100	1,000	
17	งานวางท่อ	10	100	1,000	
18	งานวางท่อ	10	100	1,000	
19	งานวางท่อ	10	100	1,000	
20	งานวางท่อ	10	100	1,000	
21	งานวางท่อ	10	100	1,000	
22	งานวางท่อ	10	100	1,000	
23	งานวางท่อ	10	100	1,000	
24	งานวางท่อ	10	100	1,000	
25	งานวางท่อ	10	100	1,000	
26	งานวางท่อ	10	100	1,000	
27	งานวางท่อ	10	100	1,000	
28	งานวางท่อ	10	100	1,000	
29	งานวางท่อ	10	100	1,000	
30	งานวางท่อ	10	100	1,000	



แผนการปฏิบัติงาน

รูปแบบการวางท่อ 1 เมตร

รูปแบบการวางท่อ 2 เมตร

7

ที่ประชุมรับทราบ

- 5.1.3 สถานการณ์ชำระค่าใช้จ่ายเขตทางหลวง ปท.6 อยู่ระหว่างดำเนินการ คุณชนพแจ้งค่าใช้จ่ายเขตทางจ่ายครบแล้วอยู่ระหว่างปิดเรื่อง

ที่ประชุมรับทราบ

- 5.1.4 งาน 3rd party : ปท.6-1 รายงานความคืบหน้างาน 3rd Party ที่ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ และ โครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5 งานโครงการอื่นๆ รายละเอียดอยู่ในไฟล์ Presentation ปท.6-1 หน้า 27 – 54

[illegible]

6

โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 230KV เพื่อปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในภาคกลาง - พวณคดีนี้

โครงการก่อสร้าง : การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 230KV เพื่อปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในภาคกลาง

พื้นที่โครงการ : พื้นที่บริเวณสถานีไฟฟ้า (EGAT)

กิจกรรมที่ดำเนินการ : ศึกษาผลกระทบ - รายงาน EIA/SEA 30 (SEA) - SEA/SEA-30 (ROW/EGAT)

รายละเอียด : ตามแผนผังแนบท้ายสัญญา EIA/SEA-30 (ROW/EGAT) ซึ่งแสดงถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่โครงการ

Figure 1: A collage of various digital tools and data visualizations used in the research. It includes the PTT logo, a map of Thailand with a red location marker, a screenshot of a Google Maps interface showing a specific location, a screenshot of a data visualization tool showing a bar chart and a line graph, and a screenshot of a video player showing a construction site. The collage is titled 'เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย' (Tools used in research) and includes a subtitle 'เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย' (Tools used in research).

[illegible]

สำนักงานโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน - โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
 โทร : 02-2589000

ข้อมูลเบื้องต้น : บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กสทช. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 (Power Purchase Agreement : PPA) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวน 100
 เมกะวัตต์ (MW) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) มีอายุ 10 ปี (2010-2020)
ข้อมูลเบื้องต้น : บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กสทช. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 (Power Purchase Agreement : PPA) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวน 100
 เมกะวัตต์ (MW) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) มีอายุ 10 ปี (2010-2020)

ข้อมูลเบื้องต้น : บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กสทช. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552
 (Power Purchase Agreement : PPA) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวน 100
 เมกะวัตต์ (MW) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) มีอายุ 10 ปี (2010-2020)

[illegible]

The screenshot shows the PTT website with a Thai news article titled "แก๊สรั่วจากถังแก๊ส LPG ที่ปั๊มน้ำมันปตท. สาขาบ้านนาโพธิ์ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์" (Gas leak from an LPG gas cylinder at a PTT gas station in Ban Na Pho 1, Na Pho Sub-township, Mueang Surin District, Surin Province). The article reports a fire at a PTT gas station in Surin province, where a gas cylinder leaked and caused a fire. The fire was extinguished by the fire department. The article also includes a diagram of a gas station layout showing the location of the gas cylinder and the fire. The diagram is a top-down view of a gas station with a yellow line indicating the path of the gas leak and a red area indicating the fire. The diagram is labeled with "ถังแก๊ส LPG" (LPG gas cylinder) and "จุดเกิดเพลิงไหม้" (Fire outbreak point). The article is dated 4/9/2561 (September 4, 2018).

[illegible]





ที่ประชุมรับทราบ

5.2 งานสำคัญของ ปท.6-2

5.2.1 งาน PM ประจำเดือนกรกฎาคม มี 92 งาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

งาน PM ประจำเดือนสิงหาคม 78 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน มีงาน CM 4 งาน

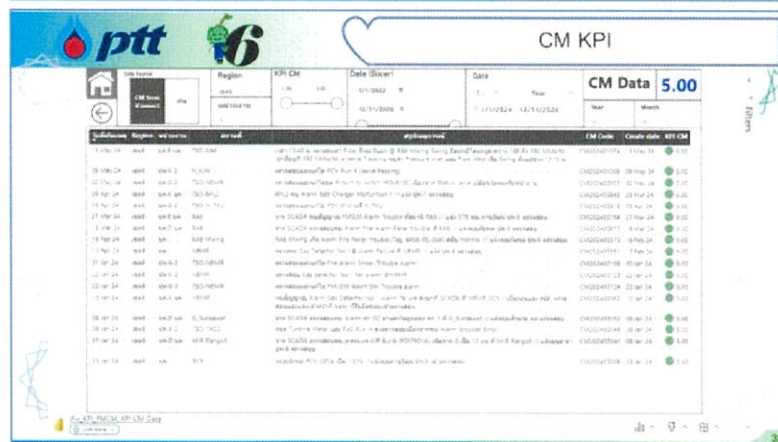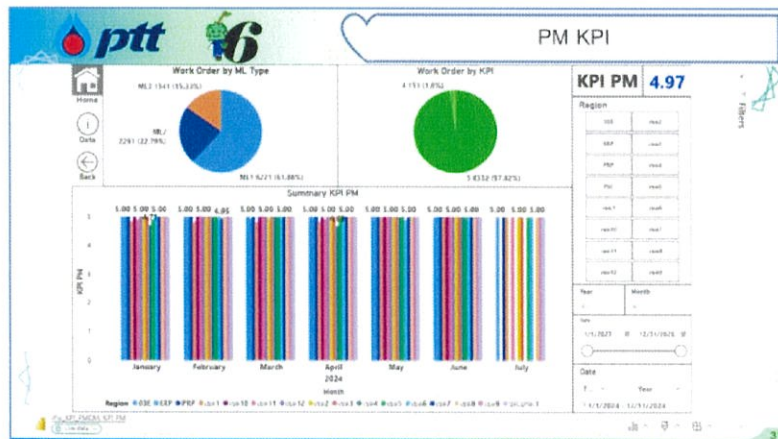

 					 สรุปงาน PM/CM ประจำเดือน					
งาน PM ประจำเดือน					งาน PM ที่มีความคืบหน้า					
Year	Month	Plan	Actual	Percentage (%)	ลำดับที่	หัวข้อ	วันหมดเขต	สถานะ	หมายเหตุ	
2024	Jan	83	83	100	1	PMU monitor & Manage all IT Assets	31/01/25	Completed	หัวข้อ : PMU monitor & Manage all IT Assets สถานะ : PMU monitor & Manage all IT Assets รายละเอียด : PMU monitor & Manage all IT Assets ผลการดำเนินงาน : PMU monitor & Manage all IT Assets สรุปผลการดำเนินงาน : PMU monitor & Manage all IT Assets ข้อเสนอแนะ : PMU monitor & Manage all IT Assets	
	Feb	73	73	100						
	Mar	92	92	100						
	Apr	78	78	100						
	May	79	79	100						
	Jun	78	72	100						
	Jul	92	92	100						
	Aug	78	9	11.54						
	Sep				2	Monitor and Manage all IT Assets	30/09/25	In Progress	หัวข้อ : Monitor and Manage all IT Assets สถานะ : Monitor and Manage all IT Assets รายละเอียด : Monitor and Manage all IT Assets ผลการดำเนินงาน : Monitor and Manage all IT Assets สรุปผลการดำเนินงาน : Monitor and Manage all IT Assets ข้อเสนอแนะ : Monitor and Manage all IT Assets	
	Oct									
	Nov									
	Dec				3	Monitor and Manage all IT Assets	31/12/25	In Progress	หัวข้อ : Monitor and Manage all IT Assets สถานะ : Monitor and Manage all IT Assets รายละเอียด : Monitor and Manage all IT Assets ผลการดำเนินงาน : Monitor and Manage all IT Assets สรุปผลการดำเนินงาน : Monitor and Manage all IT Assets ข้อเสนอแนะ : Monitor and Manage all IT Assets	


Risk	Consequence	Solution	Status
 พบ Sulfur ในกระบวนการผลิต Pilot PCV-03333 Monitor Stand By RUN B	 ตรวจวัด PCV RUN B Monitor ไม่ได้ 100% ตาม Function ของการตั้งค่า ปกติ	ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ พร้อมทดสอบ การทำงานของ PCV (Test Setpoint Function)	แก้ไข วันที่ 1.8.2567



PCV เปิดได้ 100%



Sulfur ตาม



หน้าปัดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

Risk	Consequence	Solution	Status
 Diesel Generator 4 RAMMXS 2 Alarm Over frequency & Speed Engine Over speed shut down via inverter trip	• ควบคุมความเร็วรอบให้ต่ำกว่า RAMMXS 2 จำกัดไว้	• Design Diesel injection pump ให้มีค่า idle speed ต่ำกว่าค่าจำกัดของ Load Diesel • ควบคุมค่าความเร็วรอบ Diesel Generator ให้ ต่ำกว่าค่าจำกัด • 4-1 Temporary Generator 4 RAMMXS 2 (111) ตรวจสอบ	• อนุมัติดำเนินการ



Diesel Generator 4 RAMMXS 2 Alarm Over
frequency & Speed Engine Over speed shut
down via inverter trip



4-1 Temporary Generator 4 RAMMXS 2 (111)
ตรวจสอบ



Design Diesel injection pump ให้มีค่า idle
speed ต่ำกว่าค่าจำกัดของ Load Diesel



4-1 Temporary Generator 4 RAMMXS 2 (111)
ตรวจสอบ

มีเสียงดังผิดปกติจากพัดลมระบายความร้อน@ Rangsit

Risk	Consequence	Solution	Status
พัดลมระบายความร้อนอุปกรณ์ Rectifier และ DC Charger 24 VDC มีเสียงดังผิดปกติ	- ส่งผลให้อุปกรณ์ภายในตู้มีความร้อนสะสม - การเสื่อมสภาพของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Inverter - ไม่เพียงพอ 24 VDC Supply โหลดไม่เพียงพอ	ดำเนินการเปลี่ยนพัดลมใหม่	แจ้งเสร็จ 10.6.2567

พัดลมระบายความร้อน

แรงดัน Output DC Charger Swing ขึ้นสูง@ Rangsit

Risk	Consequence	Solution	Status
พบแรงดัน Output ของเครื่อง DC Charger Swing ขึ้นสูง ระหว่าง 26-30.4 Volt ไม่ปกติ สาเหตุเป็นเพราะ Float ที่ใช้ (12-27 Volt)	- Board ควบคุมแรงดันของ Rectifier ขาดชิ้นส่วน/ขาด มอเตอร์ที่ใช้จึง ทำให้ควบคุมแรงดันไม่คงที่ขึ้นได้ - มีของใช้มาจาก Battery	ดำเนินการเปลี่ยนบอร์ดใหม่	แจ้งเสร็จ 27.6.2567

เปลี่ยน Board Control Voltage โหลดแรงดัน ไม่ปกติได้ แก้

Effectiveness

Maintenance Effectiveness

Region	PM(Mo)	PM(Mo)	CM(Mo)	CM(Mo)	EM(Mo)	EM(Mo)	KPI
Region	287.00	16	38.00	2	87.48%	87.50%	3
POC Technical Area	287.00	16	38.00	2	87.48%	87.50%	3
Total	287.00	16	38.00	2	87.48%	87.50%	3


Effectiveness (A,B,I,S,blank)

Region	A	B	I	S	blank
Region	100	0	0	0	0
POC Technical Area	100	0	0	0	0
Total	100	0	0	0	0

5.2.2 Report PM ใน Server: [\\tsonas\pm report\01-Metering Station\ปท.6](#) และ ระบบ iFix


5.2.3 งานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หรืองานปรับปรุง

CAPEX-OPEX

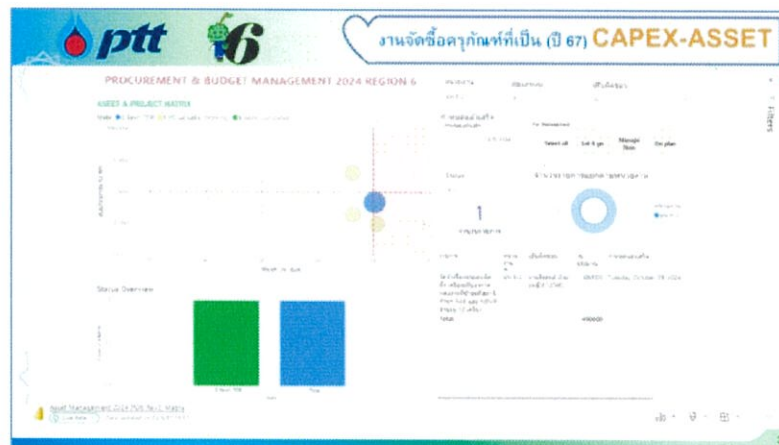


ที่ประชุมรับทราบ

5.2.4 Reliable: Risk And Mitigation

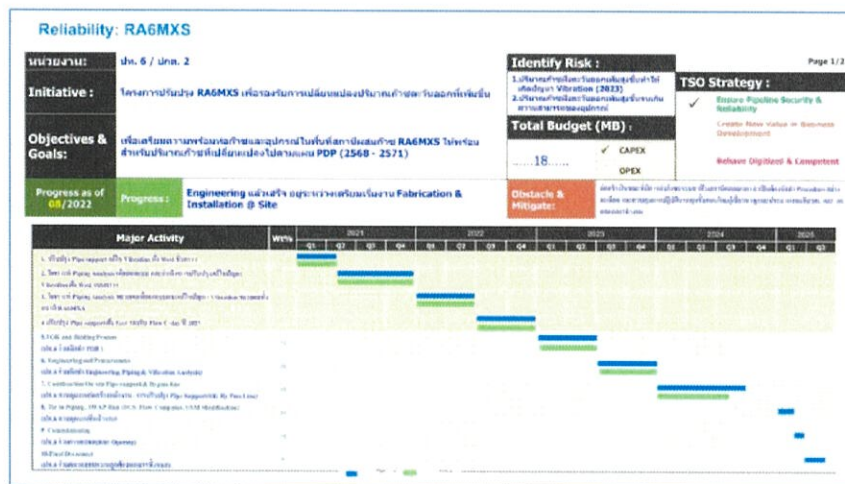

5.2.5 ติดตามโครงการ RA6MXS

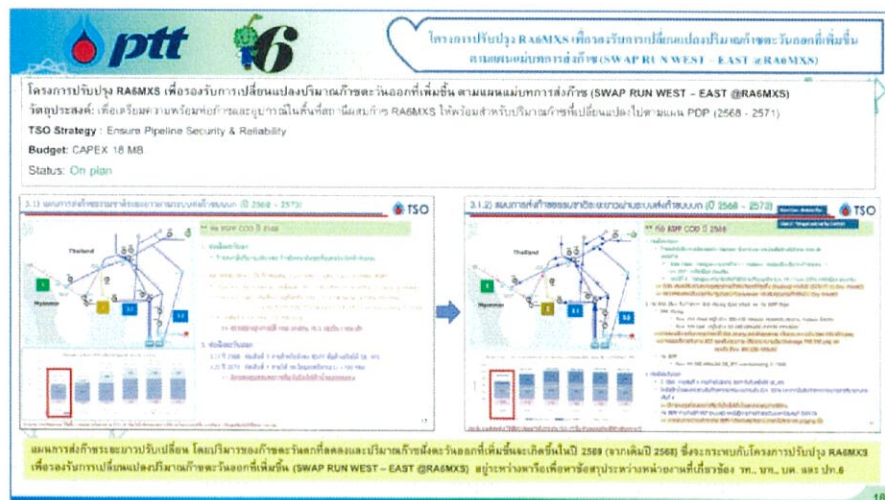

ตรวจพบ Sensing Line Pressure ที่เข้า EVC Run ที่
ใช้งานถูกปิดไว้ที่ สถานี SCI1 และ SCI2

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาง ปท 6-2 ได้เข้าตรวจสอบที่สถานี SCI1, 2 เนื่องจากมี Alarm Pressure Low-Low ผ่านระบบ
IRM จากการตรวจสอบ ค่า Pressure ของสถานีที่หน้างานปกติ แต่ได้ตรวจพบ Sensing line Pressure ของ EVC Run ที่ใช้งานถูกปิดไว้
ทั้งที่สถานี SCI1 และ SCI2 ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการวัดปริมาณก๊าซ

SCI1 Run A

SCI2 Run B

ตรวจพบ Sensing Line Pressure ที่เข้า EVC Run ที่
ใช้งานถูกปิดไว้ที่ สถานี SCI1 และ SCI2

Photo 1: วันที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 10:00 น. สถานี SCI1 พบ Sensing Line Pressure Low-Low ผ่านระบบ IRM จากการตรวจสอบ ค่า Pressure ของสถานีที่หน้างานปกติ แต่ได้ตรวจพบ Sensing line Pressure ของ EVC Run ที่ใช้งานถูกปิดไว้ทั้งที่สถานี SCI1 และ SCI2 ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการวัดปริมาณก๊าซ

ทาง NGV ได้ทำการถือคประตุและมีกฎเกณฑ์ที่ผู้ดูแลสถานีเท่านั้นหากทาง ปตท. เข้าไปทำงานให้ไปขออนุญาตเพื่อ
เข้าสถานีปฏิบัติงานครับ

ตรวจพบสัญญาณ DCS Alarm อุปกรณ์ LT, PT737, PT751
และ Status HOV723, HV830 Error

Risk	Consequence	Solution	Status
4-12 สค 2567 พบสัญญาณ Alarm ISP อุปกรณ์ LT, PT737, PT751 และ Status HOV723, HV830 Error	• งานโครงการ คมด ไม่น่าที่ SAMR มีการซ่อมแซมโดยสายสัญญาณชำรุด • ไม่สามารถ Monitor ค่าจากระบบ DCS และ SCADA ได้	• ตรวจ โครงการ คมดสายไฟตามพื้นที่ชำรุด • ตรวจ ตรวจสอบแนวสายไฟสายสัญญาณเดิมได้ครบถ้วน ก่อนดำเนินการซ่อมแซม	• สัญญาณ DCS Alarm และ Status HOV723, HV830 Error (3-8-2024)

เกิดจากทางโครงการที่ดำเนินการตอนนี้ได้มีการพูดคุยให้ พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานในการ Verify สาย
และกระบวนการชุดใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

เปลี่ยน Dry Gas Filter BIP2

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ทางทีม ปตท. 6-2 พ้า PM ML3 เปลี่ยน Dry Gas Filter Run A ที่ BIP2 หลังจากโครงการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบท่อ Bypass เพื่อแยกเลิกใช้งาน (ชั่วคราว) - รังสิต) ดำเนินการแล้วเสร็จ

Filter Element BIP2 Run A ซ่อมเดิมที่ 20:30

เปลี่ยน Filter Element ใหม่

หลังเปลี่ยนค่า DM Pressure ลดจาก 2.25 psi เหลือ 0.35 psi เป็นไปตามมาตรฐาน

5.2.6 โครงการท่อ 5

Reliability: RA6MXS

โครงการก่อสร้างท่อ 5

No	วันที่	พื้นที่	กิจกรรม / ความเสี่ยง / ผลกระทบ	Existing Control	Risk after control			Mitigation Plan	Risk after mitigation		
					Impact	Likelihood	Level		Impact	Likelihood	Level
34	Mar-Apr 2024	RA6MXS / Safety of worker / Public safety	การดำเนินการก่อสร้างท่อ 5 ที่ RA6MXS ซึ่งมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงานและสาธารณชน (Public safety) สูง	1. ควบคุมการทำงานในเขตปลอดภัย (Safety Zone) และมีการปิดกั้นพื้นที่ทำงาน 2. มีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาต (Authorized Personnel) เท่านั้นที่สามารถเข้าพื้นที่ทำงานได้ 3. มีการสื่อสารความเสี่ยงและมาตรการความปลอดภัยให้กับพนักงานและสาธารณชน 4. มีการตรวจสอบและรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	4	High	High	1. จัดทำแผนความปลอดภัย (Safety Plan) และมีการสื่อสารความเสี่ยงให้กับพนักงานและสาธารณชน 2. มีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาต (Authorized Personnel) เท่านั้นที่สามารถเข้าพื้นที่ทำงานได้ 3. มีการสื่อสารความเสี่ยงและมาตรการความปลอดภัยให้กับพนักงานและสาธารณชน 4. มีการตรวจสอบและรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	4	High	High

ความก้าวหน้าโครงการท่อ 5 ส่วนที่ 2

STP2 - RA6MX Piping Tie-in to Existing System

จุดเชื่อมต่อ Tie-in ระหว่าง Line Vent ของ STP2 ที่เชื่อมต่อกับ Line Vent ของ RA6-RRPP ด้านการท่อน้ำ Gas In

Legend:

- STP2 Piping (GFI)
- STP2 Piping (M2 85 psi)
- STP2 Piping (AIR)
- STP2 Vent Header (AIR)

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 : ภาพรวมสถานีควบคุมก๊าซ

Section B (Photo 26-38 12-Aug-67)

- BV5.16 -

- BV5.17 -

- BV5.18 -

- BV5.19 -

- BV5.20 -

- RA6MX -

26

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 : งานก่อสร้างสถานี - Section B

งาน Civil Construction Complete - new/replaceตามใบ PCSR Punch List (N/C)

งาน Piping Construction Complete - Demobilized

ถังเก็บน้ำทิ้ง / Storage

ถังเก็บน้ำทิ้ง / Storage

RA6MX - งานติดตั้งและเชื่อมท่อตามใบ PCSR

RA6MX - งานติดตั้งและเชื่อมท่อตามใบ PCSR

ถังเก็บน้ำทิ้ง / Storage

ถังเก็บน้ำทิ้ง / Storage

RA6MX - งานติดตั้งและเชื่อมท่อตามใบ PCSR

RA6MX - งานติดตั้งและเชื่อมท่อตามใบ PCSR

27

ความก้าวหน้าโครงการท่อฯ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

Pre-Commissioning & SAT Activity

SAT Activity	Result	Remaining Major Issue / Major Punch	BV5.19	BV5.20	RA6MX
1. MDB (ILP, OLP, ACP) SAT	Pass	N/A	✓	✓	✓
2. Air Conditional SAT	Pass	N/A	✓	✓	✓
3. UPS Package SAT	Pass	N/A	✓	✓	✓
4. Marshalling Cabinet SAT	Pass	N/A	✓	✓	✓
5. DC5 Package	Waiting for SAT	Remaining Fast Loop test / Mixing Test	N/A	N/A	TBC
6. Field Instrument SAT (Local Loop Test)	Pass	RA6 - Activity complete Waiting TFC submit Loop Test Report	✓	✓	On-Going (Final check)
7. Fire Alarm / Fire Suppression SAT	Major Punch	RA6 - Fire Suppression - Waiting not deliver & prepare to SAT Gas Alarm - Waiting to test temporary Gas Detector	✓	✓	Step 26 (Gas Alarm Missing)
8. HOV SAT	Major Punch	RA6 - 3 HOV waiting not delivery in and Sap (Molave can be manual local operated)	✓	✓	✓
15. CP Online	Waiting for SAT	Waiting not delivery & POC installation complete	Step 28	Step 28	Step 28

SAT activities summary table

- SAT activities summary table
- SAT activities summary table
- SAT activities summary table

28

มี Punch list มีเป็น Major punch ที่เป็น Battery ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 6 เดือน และได้แจ้งด้วยวาจากับทาง ผจ.วท. ในเรื่องนี้ครับเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข

ความก้าวหน้าโครงการท่อ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2

SAT activities ถึง 13 รายการ
 - ค่าใช้จ่ายรวม 8 รายการ 6 รายการ 4 รายการ 2 รายการ 1 รายการ 1 รายการ (Major Punch 3 รายการ, Minor Punch 1 รายการ)
 - ค่าใช้จ่ายรวม SAT 7 รายการ

SAT Activity	Result	Remaining Major Issue / Major Punch	BVLS19	BVLS20	RASMK
FOC - QDR	Waiting for SAT	FOC installation to complete mid Sep 24	Sep 23	Sep 23	Sep 23
URF	Waiting for SAT	Waiting to test after FOC complete (End Sep)	Sep 24	Sep 24	Sep 24
FOTE	Waiting for SAT	Waiting to test after FOC complete (End Sep)	Sep 24	Sep 24	Sep 24
LAN (IP Phone)	Waiting for SAT	Waiting to test after FOC complete (End Sep)	Sep 24	Sep 24	Sep 24
CCTV	Waiting for SAT	Waiting to test after FOC complete (End Sep)	Sep 24	Sep 24	Sep 24
10 USM	Major Punch	Following closing minor punch	N/A	N/A	
11 Analyzer OGC	Waiting for SAT	Waiting for SAT - Target office SAT 2-6 Sep 24	N/A	N/A	4-6 Sep 24
12 Flow Computer	Waiting for SAT		N/A	N/A	2-6 Sep 24
13 Flow Control Valve (FCV)	Waiting for SAT	N/A	N/A	N/A	
14 RTU SAT	Waiting for SAT	RTU not start working	TBC	TBC	TBC
GCADA Cloud Base	Waiting for SAT	GCADA - removing i-CAT to HDV & Equipment system			HDV 21 Sep 24
CP Online	Waiting for SAT	Waiting mat delivery & FOC installation complete	Sep 24	Sep 24	Sep 24

ที่ประชุมรับทราบ

5.2.7 Innovation

Innovation

5.03 IDEA: จัดการพลังงานไฟฟ้า Renewable Energy

5.03 PIC : Solenoid Driven by Nitrogen for OGC at RA6_MXS

5.03 Dital: KPI Tracker

5.03 Visual Check

5.03 PIC: Social Map

5.03 PIC: T-Lift Turbine II

1.04 Smart A/C Condition

5.03 PIC : PCV Station II

Smart A/C Condition

ชื่อโครงการ : โครงการ Smart A/C Condition

แนวคิด : เครื่องปรับอากาศ DCS RA6 ไม่มีการควบคุมอัตโนมัติ และไม่มีการแจ้งเตือน Alarm temperature High ทำให้ไม่สามารถรับรู้กรณีที่ Air Condition มีปัญหาได้ จึงมีแนวคิดที่จะนำอุปกรณ์ Smart Control มาใช้ในการควบคุม และแจ้งเตือน Alarm temperature ผ่านระบบออนไลน์

จุดประสงค์ : เพื่อการใช้งานในการ CM Air Condition และอำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ในเครื่อง

สถานะ : 100 % จัดตั้งสำนักงานที่ห้อง DCS สถานี RA6MXS แล้วเสร็จ

- สามารถตั้งเครื่องปรับอากาศได้
- เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตลอดเวลา
- มี Alarm แจ้งเตือนOnline และ Offline
- มี Timer ในตัวสามารถตั้งได้
- สามารถดูข้อมูล Temp และ Event
- สามารถแจ้งเตือนด้วย SMS

หน้าจาส่งข้อมูล Application eWeLink Control (เปิด-ปิด และ ควบคุมอุณหภูมิ)

ติดตั้งหน้างาน Smart A/C

40

Smart A/C Condition

Review Smart A/C

39

โครงการจัดทำอุปกรณ์ VGSA (Visual Check)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำอุปกรณ์ VGSA (Visual Gauge Scale Adaptor) 00130 MS 18 Pressure Gauge

แนวคิด : เครื่องวัดความดันแบบ Pressure gauge แบบเข็ม มี Range ที่กว้าง และมีการใช้งานที่ง่าย ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งแบบเข็มและแบบ Pressure Gauge แบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการตรวจสอบความดันในระบบท่อส่งก๊าซ

จุดประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความดันในระบบท่อส่งก๊าซด้วย Pressure gauge แบบเข็ม และ Pressure Gauge แบบดิจิตอล

สถานะ : Model เสร็จแล้ว 100% สามารถตรวจสอบความดันได้ทั้งแบบเข็มและแบบดิจิตอล

46




T-Lift Turbine II

ชื่อโครงการ : โครงการ T-Lift Turbine II
 แนวคิด : เครื่องมือช่วยยก Turbine ระหว่างการยกและพักจากหน้างาน
 จุดประสงค์ : เพื่อลดการบาดเจ็บจาก Turbine จากพื้นงาน และ
 ใช้งานได้หลายครั้งต่อวัน โดยมีน้ำหนัก 100 kg
 สถานะ : 100 % ออกแบบระบบแล้วเสร็จ ทดสอบใช้งานจริง
 แล้วพบสามารถยกได้เกิน 100 kg.




Option 1 : ส้อมเตี้ยสำหรับทางราบ


Option 2 : ส้อมสามเหลี่ยมสำหรับทางมีสิ่งกีดขวาง

52




T-Lift Turbine II

Concept Design V.1

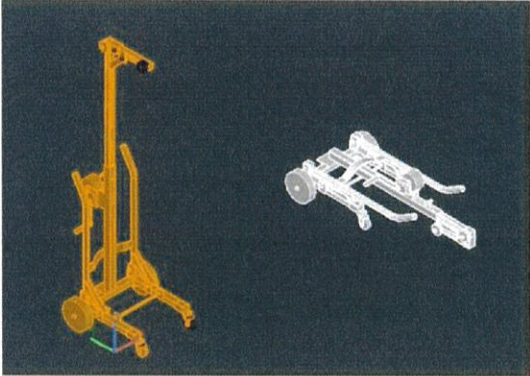

53




T-Lift Turbine II


การเก็บพบได้




55



สรุปการปิดงานในระบบ SAP

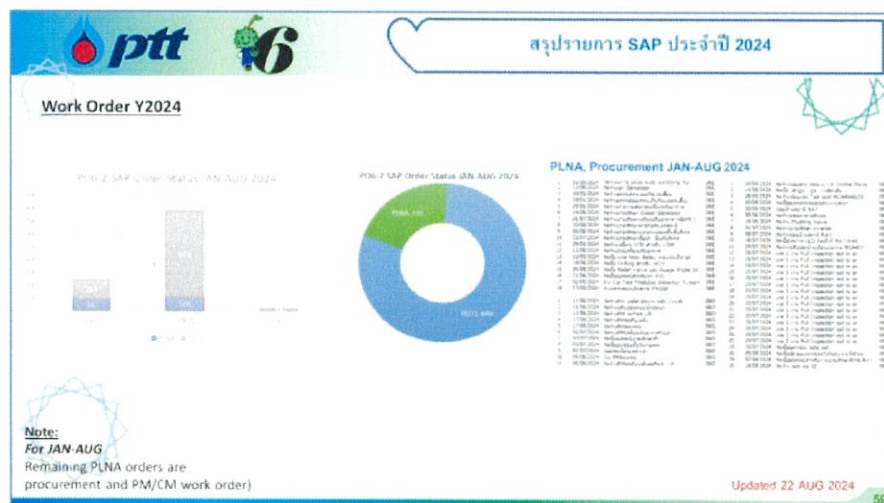

ผอ.ปท.6 ขอให้เพิ่มการแสดงผลข้อมูลที่ตกค้างนานและแยกรายการที่เป็นงาน PM CM ให้สะท้อนในการติดตามครับ

เพิ่มเติมปัจจุบัน PLNA แยกออกจาก Chart

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.2 งานกิจกรรมสำคัญประจำเดือน สิงหาคม 2567

แจ้งเพื่อทราบการประชุมที่สำคัญ

☒ ประชุมรายสัปดาห์ เรื่อง จัดฝึกอบรมทบทวน และ จัดทำแผนควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ ปตท.สมุทรปราการ

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. 6

วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

วันที่	หัวข้อ
1 กรกฎาคม 2567	การฝึกอบรมทบทวนและจัดทำแผนควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2 กรกฎาคม 2567	การฝึกอบรมทบทวนและจัดทำแผนควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
3 กรกฎาคม 2567	การฝึกอบรมทบทวนและจัดทำแผนควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

แจ้งเพื่อทราบการประชุมที่สำคัญ

☒ ประชุมรายสัปดาห์ เรื่อง จัดฝึกอบรมทบทวน และ จัดทำแผนควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ ปตท.สมุทรปราการ

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. 6

วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

วันที่	หัวข้อ
1 กรกฎาคม 2567	การฝึกอบรมทบทวนและจัดทำแผนควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2 กรกฎาคม 2567	การฝึกอบรมทบทวนและจัดทำแผนควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
3 กรกฎาคม 2567	การฝึกอบรมทบทวนและจัดทำแผนควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

แจ้งเพื่อทราบการประชุมที่สำคัญ

☒ ประชุมรายสัปดาห์ เรื่อง จัดฝึกอบรมทบทวน และ จัดทำแผนควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ ปตท.สมุทรปราการ

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. 6

วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

ปตท. 6 เป็นผู้นำในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมุ่งเน้นการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

แจ้งเพื่อทราบการประชุมที่สำคัญ

กิจกรรมประชุม ที่สำคัญ เดือน กรกฎาคม 2567

วัน	เวลา	เรื่อง/กิจกรรม	สถานที่	วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จสิ้น
20 กรกฎาคม 2567	13.00-15.00 น.	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	ปตท. 6	คุณสมชาย วัฒนศิริ	คุณสมชาย วัฒนศิริ	20 กรกฎาคม 2567
21 กรกฎาคม 2567	13.00-15.00 น.	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	ปตท. 6	คุณสมชาย วัฒนศิริ	คุณสมชาย วัฒนศิริ	21 กรกฎาคม 2567
1 สิงหาคม 2567	13.00-15.00 น.	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	ปตท. 6	คุณสมชาย วัฒนศิริ	คุณสมชาย วัฒนศิริ	1 สิงหาคม 2567
15 สิงหาคม 2567	13.00-15.00 น.	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	ปตท. 6	คุณสมชาย วัฒนศิริ	คุณสมชาย วัฒนศิริ	15 สิงหาคม 2567

แจ้งเพื่อทราบการประชุมที่สำคัญ

กิจกรรม/ประชุม ที่สำคัญ เดือน สิงหาคม 2567

วัน	เวลา	เรื่อง/กิจกรรม	สถานที่	วิทยากร/ผู้ดำเนินกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จสิ้น
12 สิงหาคม 2567	8.00-10.00 น.	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	ปตท. 6	คุณสมชาย วัฒนศิริ	คุณสมชาย วัฒนศิริ	12 สิงหาคม 2567
6 สิงหาคม 2567	11.00-12.00 น.	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	ปตท. 6	คุณสมชาย วัฒนศิริ	คุณสมชาย วัฒนศิริ	6 สิงหาคม 2567
18 สิงหาคม 2567	13.00-15.00 น.	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	ปตท. 6	คุณสมชาย วัฒนศิริ	คุณสมชาย วัฒนศิริ	18 สิงหาคม 2567

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.3 งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ CAPEX 2567 ทั้งหมด 17 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ปท.6-3 ปี 2567						
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	PR	สถานะ	ความคืบหน้า	กำหนดส่งมอบ
CAPEX-(301130080001 AA-ปท.6 ปท.2 อุปกรณ์-เครื่องจักร)						
1	จัดจ้างติดตั้ง Service Ladder สำหรับตรวจสอบและซ่อมแซมถังเก็บน้ำดิบจากถังเก็บน้ำดิบและถังเก็บน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบประปาเมืองปทุมธานี ปท.6 กทม.ปทุมธานี	600,000	PR 1140014337 PO 3140016016	อยู่ระหว่าง ติดตั้ง	70%	15-09-67
2	จัดจ้างติดตั้งเครื่องบดเมล็ดกาแฟบด	900,000	PR 1140014202 PO 3140015919	แล้วเสร็จ	100%	
3	จัดจ้างติดตั้งถังเก็บน้ำดิบและถังเก็บน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบประปาเมืองปทุมธานี ปท.6 กทม.ปทุมธานี และ สถานีสูบน้ำดิบ ปท.6 ไทรน้อย	300,000	PR 1140014374 PO 3140015950	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67
4	จัดจ้างติดตั้งถังเก็บน้ำดิบและถังเก็บน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบประปาเมืองปทุมธานี ปท.6 กทม.ปทุมธานี	255,000	PR 1140014230 PO 3140015923	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67 เสร็จ เมื่อ 24-07-67
5	จัดจ้างติดตั้งระบบควบคุมและ Monitor ระบบ CCTV ที่อาคาร บก.ศูนย์ ปท.6 ไทรน้อย	150,000	PR 1140014297 PO 3140015936	แล้วเสร็จ	100%	12-07-67
6	จัดจ้างออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม อากาศควบคุม RAGMOIS, อาคารควบคุม SBMR อาคารสำนักงาน ปท.6 กทม.ปทุมธานี	1,250,000	PR 1140014166 PO 3140015947	แล้วเสร็จ	100%	
7	จัดซื้อ จอแสดงผล ขนาด 65 นิ้ว, 70 นิ้ว พร้อมขาตั้ง และเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์สนาม	230,000	PR 1140014088 PO 3140015825	แล้วเสร็จ	100%	
8	จัดซื้อ ชุดตรวจน้ำดื่ม	1,300,000	PR 1140014160 PO 3140015949	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50%	5-11-67
9	จัดซื้อ เตาไฟฟ้ารูปทรงกลม พร้อมถังเก็บน้ำดื่ม	120,000	PR 1140014156 PO 3140015872	แล้วเสร็จ	100%	
10	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มแบบพกพาแบบพกพาที่ ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ 6 ไทรน้อย	485,000	PR 1140014527 PO 3140016131	แล้วเสร็จ	100%	22-07-67
11	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์		อยู่ระหว่างจัดหา PR	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0%	23-09-67

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปท.6-3
CAPEX (301130080001 AA-ปท.6 ปท.2
อุปกรณ์-เครื่องจักร)

27%


● อยู่ระหว่างดำเนินการ ● สำเร็จแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67

งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ปท.6-3 ปี 2567						
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	PR	สถานะ	ความคืบหน้า	กำหนดส่งมอบ
CAPEX-(301130080001 AA-ปท.6 ปท.2 อุปกรณ์-เครื่องจักร)						
1	จัดจ้างปรับปรุงถังเก็บน้ำดิบจากถังเก็บน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบประปาเมืองปทุมธานี ปท.6 กทม.ปทุมธานี	550,000		อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR		20-11-67
2	จัดจ้างติดตั้งระบบระบายน้ำ (Gutter) ที่ศูนย์สูบน้ำดิบ ปท.6 กทม.ปทุมธานี	500,000		อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR		20-11-67


ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67

ชุดผจญเพลิงเป็นรายการที่ต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ

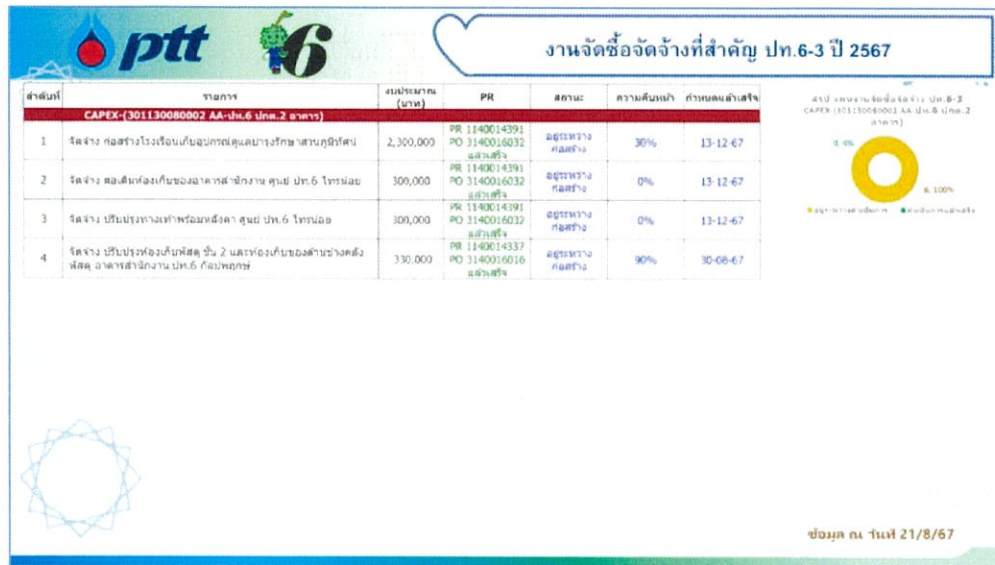

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.4 งานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ OPEX 2567

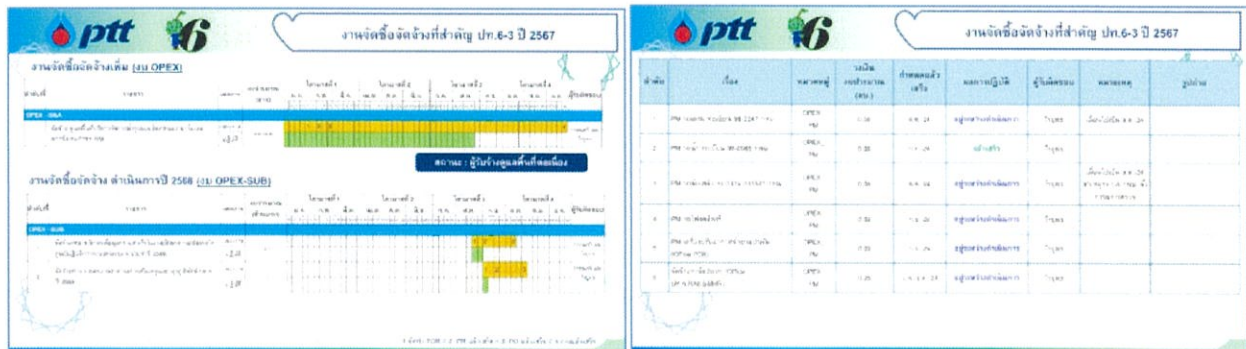

แผนงานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ปท.6-3 ปี 2568

ปีงบประมาณ	ประเภท	งบลงทุน
2025-2029	CAPEX	

รายละเอียดงบประมาณลงทุนปี 2568-2572

ปีงบประมาณ	ปี	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบปี 68	งบปี 69-72	งบรวม 5 ปี
ปี 6-3	1	งานติดตั้ง	ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	10.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	8.12		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	1.0		
			รวม	19.12		

รายละเอียดงบประมาณลงทุนปี 2568-2572

ปีงบประมาณ	ปี	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบปี 68	งบปี 69-72	งบรวม 5 ปี
ปี 6-3	1	งานติดตั้ง	ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	10.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	8.12		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	1.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	0.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	0.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	0.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	0.0		
			รวม	19.12		

รายละเอียดงบประมาณลงทุนปี 2568-2572

ปีงบประมาณ	ปี	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบปี 68	งบปี 69-72	งบรวม 5 ปี
ปี 6-3	1	งานติดตั้ง (SIM)	ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	10.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	8.12		
			รวม	18.12		

แผนงานจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ปท.6-3 ปี 2568

ปีงบประมาณ	ประเภท	งบดำเนินการ
2024-2028	OPEX	

ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง (PMCM): ISO

ปีงบประมาณ	ปี	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบปี 68	งบปี 69-72	งบรวม 5 ปี
ปี 6-3	1	งานติดตั้ง	ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	10.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	8.12		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	1.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	0.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	0.0		
			ติดตั้งระบบไฟฟ้า 9,000 กิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) 1 ปี	0.0		
			รวม	19.12		

5.3.5 ผลการผลิตไฟฟ้าระบบ Solar Cell



ผลการใช้ผลิตไฟฟ้าได้จะรายงาน SIM ต่อไปครับ



5.3.6 งานจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดหาผ่าน E-Expense ที่เกิน 50,000.- บาท

งานจัดซื้อจัดจ้างเกิน 50,000 บาท									
ลำดับ	เลขที่คำสั่ง	ชื่อโครงการ	รายละเอียดสินค้า/บริการ	ราคาต่อหน่วย	วันที่อนุมัติ	วันที่เริ่มงาน	วันที่สิ้นสุดงาน	สถานะ	หมายเหตุ
1	0010240001835-00001	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ 24 VDC 4 พิกำลัง	130,000.00	22/2/2024			จบ 0-2	เอกสารส่งเบิก
2	0010240001239-00001	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ 24 VDC 4 พิกำลัง	130,000.00	15/5/2024			จบ 0-3	เอกสารส่งเบิก
3	0010240002808-00001	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ 24 VDC 4 พิกำลัง	130,000.00	24/5/2024			จบ 0-2	เอกสารส่งเบิก
4	0010240002809-00001	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ 24 VDC 4 พิกำลัง	130,000.00	28/5/2024			จบ 0-1	เอกสารส่งเบิก
5	0010240007101-00001	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ 24 VDC 4 พิกำลัง	70,000.00	9/7/2024			จบ 0-1	เอกสารส่งเบิก
6	0010240001818-00001	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ 24 VDC 4 พิกำลัง	81,000.00	15/6/2024	16/6/2024	15/6/2024	จบ 0-2	เอกสารส่งเบิก
7	0010240001819-00001	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ 24 VDC 4 พิกำลัง	81,000.00	15/6/2024			จบ 0-3	เอกสารส่งเบิก
8	0010240001815-00001	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ 24 VDC 4 พิกำลัง	198,500.00	15/6/2024			จบ 0-3	เอกสารส่งเบิก
9	0010240001813-00001	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ 24 VDC 4 พิกำลัง	142,800.00	20/6/2024	27/6/2024	30/6/2024	จบ 0-2	เอกสารส่งเบิก
10	0010240001812-00001	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ 24 VDC 4 พิกำลัง	81,000.00	15/6/2024	15/6/2024	15/6/2024	จบ 0-2	เอกสารส่งเบิก
ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67									
รวม 21 รายการ									

5.3.7 การประเมินความเสี่ยงปี 2567

การประเมินความเสี่ยง			
รายการ	การดำเนินการ	สถานะ	จำนวนระดับความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย	เดือน พ.ค. 2567	ประเมินแล้วเสร็จ	Low ทั้งหมด 191 รายการ
- งานใหม่/งานที่มีการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน/งานโครงการ	มีประเมินความเสี่ยงเพิ่ม 1 งาน	193 รายการ	Medium ทั้งหมด 2 รายการ
ประเมินความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม	เดือน พ.ค. 2567	ประเมินแล้วเสร็จ	Low ทั้งหมด 209 รายการ
- งานใหม่/งานที่มีการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน/งานโครงการ	มีประเมินความเสี่ยงเพิ่ม 1 งาน	209 รายการ	
ประเมินความเสี่ยง ด้านชุมชน	ประเมินความเสี่ยงปี 2567	ประเมินแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างติดตามเฝ้าระวังงานที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป	รายละเอียดตาม Slide ถัดไป
สำหรับปี 2568 การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือน กันยายน 2567			
ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67			

บท.6 ความคืบหน้าการดำเนินการลดระดับความเสี่ยง จากการประเมินความเสี่ยงชุมชน ปี 2567					
ระดับ	จำนวน	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ปี
บท.6	55	0	1	5	49
ลำดับ	พื้นที่	รายละเอียดความเสี่ยง	ระดับ	วันที่	การดำเนินการ
1	อ.บางพลี อ.เมือง น.สมุทรปราการ	1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต (RCC) 5 รายการ 2. ปรับปรุง QS 10 ปี	H > L	19/07/2567	1. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง 2. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
2	อ.บางพลี อ.เมือง น.สมุทรปราการ	1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต (RCC) 5 รายการ 2. ปรับปรุง QS 10 ปี	H	19/07/2567	1. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง 2. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
3	อ.บางพลี อ.เมือง น.สมุทรปราการ	1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต (RCC) 5 รายการ 2. ปรับปรุง QS 10 ปี	H	19/07/2567	1. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง 2. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
4	อ.บางพลี อ.เมือง น.สมุทรปราการ	1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต (RCC) 5 รายการ 2. ปรับปรุง QS 10 ปี	H	19/07/2567	1. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง 2. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
5	อ.บางพลี อ.เมือง น.สมุทรปราการ	1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต (RCC) 5 รายการ 2. ปรับปรุง QS 10 ปี	H	19/07/2567	1. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง 2. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
6	อ.บางพลี อ.เมือง น.สมุทรปราการ	1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต (RCC) 5 รายการ 2. ปรับปรุง QS 10 ปี	H	19/07/2567	1. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง 2. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.8 งานทบทวนเอกสาร I, F หรือ S :

งานทบทวนเอกสาร I, F หรือ S			
เดือน สิงหาคม 2567			
งาน	จำนวน (รายการ)	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ
ทบทวนเอกสาร I, F และ S	0	2	0

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.9 งานคลังพัสดุ ปท.6




งานคลังพัสดุ

สรุปการวิ่งเข้าเบิกจ่าย เดือน สิงหาคม 2567

รายการ	รายการวิ่งเข้า	รายการเบิกจ่าย	บาท
Spore part	2	11	284,892.80
Consumable	4	13	254,760.00
สรุป	6	24	539,652.80

จำนวนพัสดุเข้างานไมโครเวฟ SAP : 0 รายการ
 งบเข้าเบิกจ่าย พลัง พัดลม ส่วน Warehouse 100%

เพิ่มข้อ: ขอทราบสถานะการหักงบส่วนเกิน Consume ด้าน
 วัสดุ -warehouse 100% โดยระบุรายการ Consume ใน Work
 order ทุกครั้งสำหรับงาน PMCM การซื้อเพิ่ม Consume ไม่ผ่าน
 วัสดุ -warehouse หากมีการซื้อเพิ่มโดยไม่ผ่าน Consume หากมี
 ปรากฏในชื่อของใบ bill type ระบุว่าเป็นการเพิ่มค่าการซื้อ
 ให้กับกรณุนั้นจึงถือเป็นการซื้อขาดหน่วยงานเบิก Consume

แจ้งข้อแก้ไข
 การแจ้งเพิ่ม Consume ด้านงานเข้าพัสดุจาก วัสดุ PMCM เพื่อเพิ่ม
 วัสดุพัสดุของ หน่วยงาน/ ไร่ ไม่สามารถจะ แลเพิ่มเพิ่ม Service for NGR RCV
 และ CIM ได้ จะเพิ่มเพิ่มจาก วัสดุพัสดุของ หน่วยงาน(แก้ไข)

ข้อสังเกตเพิ่มเติมข้อต่อ
 ขอทราบสถานะการหักงบส่วนเกิน Spore part และ Consumable ที่ได้รับ
 16 เดือนตามสัญญาพัสดุ

[illegible][illegible][illegible]

งานตรวจนับทรัพย์สิน ปี 2567

การตรวจนับทรัพย์สิน ปี 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ธ.ค. 66 ผลการตรวจนับ พบ การผิดเพี้ยน 100 % พบเงินสดสูญ 14 รายการ จำนวนเงิน 1 รายการ รวม 15 รายการ

สรุปงานด้านการเงิน ปี 67 ไม่มีการอนุมัติ ผ.บ.ก.6

สถานะ : ท.ส.ล.ก. ดำเนินการปิด จำนวนทรัพย์สินออกจากระบบ AMS ดำเนินการแล้วเสร็จใน เดือน ก.ค. 67

ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67

งานตรวจนับทรัพย์สิน (สัญญาเช่าใช้เช่า) ปี 2566

ข้อมูลทรัพย์สินตามจำนวน 6 รายการ

สัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 2 รายการ

ทั้งหมด 8 รายการ สถานะ Active

ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67

ให้ทุกท่านดำเนินการใช้ iwarehouse 100% และฝากให้เลือกหัวข้อใน SAP ให้ตรงกับหมวดการใช้ด้วยครับ

รบกวนอัปเดตนุปรพยให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้เพื่อความสะดวกในตอนนับปลายปีครับ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3.10 งานจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

งานจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567

ลำดับ	สถานที่	ค่าภาษีเรียกเก็บ ปี 2566 (บาท)	ประมาณการปี 2567 (บาท)	กำหนดชำระ	การดำเนินการชำระเงิน
1	สิ่งปลูกสร้าง สบ. ปตท. กทม. SB3, NGV กทม. ภาษีที่ดิน สบ. ปตท. 5	49,425.97	59,311.16	31/7/67	แล้วเสร็จ
2	กม. และ SB3, NGV			25/6/67	แล้วเสร็จ
3	กม. SB4	314,610.36	370,129.81	31/7/67	แล้วเสร็จ
4	SB6	54,424.98	63,979.23	31/7/67	แล้วเสร็จ
5	SB5	99,725.76	119,670.81	28/6/67	แล้วเสร็จ
6	SB1	22,665.44	27,198.52	28/6/67	แล้วเสร็จ (งบงานอื่นจ่าย)
7	SB1	29,114.06	34,936.87	28/6/67	แล้วเสร็จ
8	SB2	253,093.52	297,606.61	31/7/67	แล้วเสร็จ
9	SB5	139,792.31	164,395.01	28/6/67	แล้วเสร็จ
10	SBMR	109,404.21	128,603.13	28/6/67	แล้วเสร็จ
11	NBMR	40,760.63	48,912.48	28/6/67	อยู่ระหว่างชำระ ภายใน ส.ค. 67
12	M/R ไร่ส้ม	14,414.79	17,297.74	28/6/67	แล้วเสร็จ
13	RA5	561,804.76	674,165.71	28/6/67	แล้วเสร็จ
14	RA7	4,965.12	5,799.09	28/6/67	แล้วเสร็จ
15	RA8	1,781.82	2,048.47	28/6/67	แล้วเสร็จ
16	BV11	111,651.51	131,336.70	28/6/67	แล้วเสร็จ
17	แนวท่อ BV11-SBMR	62,897.02	75,476.42	28/6/67	แล้วเสร็จ
		1,870,532.26	2,220,867.76		

ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67

สรุปเงินตรงจ่าย

เดือน สิงหาคม 2567

หัวข้อควบคุม	เกณฑ์ควบคุม	จำนวน
จำนวนการอนุมัติเงินตรงจ่าย	-	1 รายการ
จำนวนครั้ง ที่ค้างเงินเกิน	0 ครั้ง	0 ครั้ง
กำหนด (15 วัน)		
จำนวนการอนุมัติเงินตรงจ่าย	0 ครั้ง	0 ครั้ง
ทำไป และอนุมัติเงินตรงจ่าย (ขอคืนเงิน 2 ครั้ง)		
จำนวนการอนุมัติเงินตรงจ่าย > 20,000 บาท นำประเภท petty cash (โดยไม่มีพดุงจำเป็น)	0 ครั้ง	0 ครั้ง
งบค้างคลัง	-	0 รายการ
เงินตรงจ่าย	ไม่เกิน 50,000 บาท	34,310.73 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/67

ติดตามการยื่นงบตรงจ่ายตามข้อกำหนดควบคุมการเบิกจ่ายและให้เป็นไปตาม WI การแก้ไขจากการรับตรวจ

5.3.11 สรุปงาน CSR



ที่ประชุมรับทราบ

5.3.12 โครงการปลูกป่า นำเสนอในวาระ โลกหนองนา

5.3.13 รายงานผลการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม.

ความคืบหน้าการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. (1 ม.ค. – 31 มิ.ย. 67)							
หน่วย งาน	ข้อมูลจำนวน ทั้งหมดของ หน่วยงาน		สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ปี 2567				
	ตำบล	หมู่บ้าน	พบทาง ฐานข้อมูลชุมชน *ตามสารให้โรคติดต่อป้องกัน (ตามแผน ก.พ. - มิ.ย. 67)	การสื่อความสู่บ้าน ชุมชน (ตามแผน ก.พ. - ส.ค. 67)	คู่มือประสานงานชุมชน ระดับตำบล (ตามแผน ก.พ. - ส.ค. 67)	การสื่อความกองฯ (สพง) (ตามแผน ก.พ. - ส.ค. 67)	แผนแม่บท SPOT สถานีวิทยุ (สถานี) (ตามแผน มิ.ค. - ส.ค. 67)
ปท.6	57	229	แล้วเสร็จ 229 หมู่บ้าน คิดเป็น 100.0 % จากเป้าหมาย 229 หมู่บ้าน *ขอรับเอกสาร (เนื่องจากพื้นที่ กรม. มีชุมชนลดลง 12 ชุมชน)	แล้วเสร็จ 30 หมู่บ้าน คิดเป็น 61.22 % จากเป้าหมาย 49 หมู่บ้าน *ขอรับเอกสาร (เนื่องจากพื้นที่ กรม. มีชุมชนลดลง 12 ชุมชน)	แล้วเสร็จครบ 57 เล่ม คิดเป็น 100 % เมื่อ ปี 2566 ปี 2567 เป้าหมาย - เล่ม	แล้วเสร็จ 18 แห่ง คิดเป็น 90% จากเป้าหมาย 20 แห่ง	-
			แล้วเสร็จ 1 จุด อยู่ระหว่างแผนแม่บท 4 จุด คิดเป็น 83.33% จากเป้าหมาย 6 จุด				

ประเด็นปัญหาอุปสรรค :

- 1) การสำรวจประเมินผลการรับรู้ข้อมูลฯ จากเสียงเผยแพร่ข้อมูลระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่านหอกระจายเสียง พบว่าชุมชนให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามน้อย ตอบคำถามไม่ได้ เพราะไม่ได้จดจำสื่อที่เผยแพร่
- 2) อบต./ทต. ปิดสื่อฯ ไม่ต่อเนื่อง ตามที่ ปตท. แจ้ง
- 3) ผลการประเมินการรับรู้ มีค่าต่ำ

5.3.14 รายงานสรุปข้อร้องเรียนและข้อสอบถามผ่าน 1365 ของ ปท.6

สรุปข้อร้องเรียนและสอบถามทุกช่องทาง (1 ม.ค. – 21 ส.ค. 67)							
ลำดับ	เรื่อง	วันที่ได้รับแจ้ง	ช่องทางรับเรื่อง (1540, 1365, เซต)	เลขที่รับเรื่องผ่าน 1365	รูปแบบการตอบ	ผู้ตอบ	วันที่ดำเนินการ
1	ไม่มี						

ไม่มีข้อร้องเรียนและสอบถาม

5.3.15 รายงานติดตามการขอใช้รถยนต์ประจำหน่วยงาน ให้ทุกท่านคืนรถใช้งานให้เรียบร้อย

5.3.16 ติดตาม NCR คงค้าง




INCR คงค้างในระบบ

สถานะรายงานประเภทเหตุการณ์ Transport : ☒ รถอู่ ปกติ, ☐ เป็นฝ่ายถูก ☒ รถอู่ ปกติ, ☐ เป็นฝ่ายผิด ☒ อยู่ระหว่างการสอบสวน


ที่	เลขที่รายงาน	สิ่งผิด	ระดับความรุนแรง	สถานะรายงาน	วันที่เกิดเหตุ	วันที่เริ่มการสอบสวน	วันที่รายงาน
ไม่พบข้อมูล							

ที่ประชุมรับทราบ

คุณวรรณทวี เสริมเรื่องแนวปฏิบัติจากหัวข้อที่ได้รับ Audit จาก ตอญ. เรื่องบริหารเงินสดตรงจ่ายประจำหน่วยงาน มีประเด็นข้อย่อย 2 ข้อ

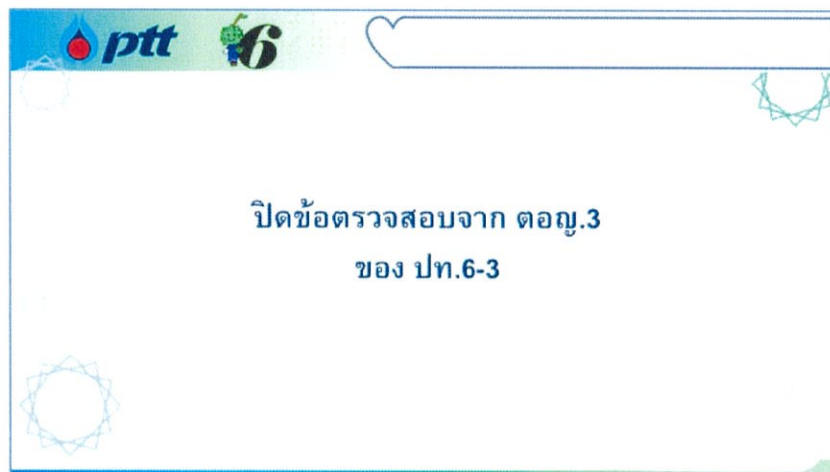

ปิดข้อตรวจสอบจาก ตอญ.3
ของ ปท.6-3

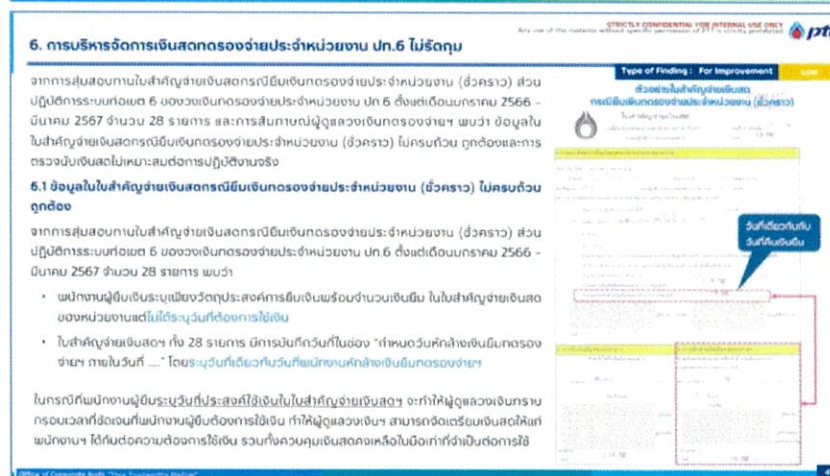

6. การบริหารจัดการเงินสดตรงจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ไม่รัดกุม

จากการสุ่มสอบภายในสำคัญจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ส่วนปฏิบัติการระบบต่อเขต 6 ของวงเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ซึ่งตั้งเดือนกรกฎาคม 2566 - มีนาคม 2567 จำนวน 28 รายการ ผลการสุ่มภายในผู้ดูแลวงเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน พบว่า ข้อมูลในใบสำคัญจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ไม่ครบถ้วน ถูกต้องและการตรวจสอบเงินสดไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริง

6.1 ข้อมูลใบสำคัญจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

จากการสุ่มสอบภายในสำคัญจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว) ส่วนปฏิบัติการระบบต่อเขต 6 ของวงเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2566 - มีนาคม 2567 จำนวน 28 รายการ พบว่า

- พนักงานผู้รับเงินสดไม่แจ้งวัตถุประสงค์การรับเงินพร้อมจำนวนเงินรับ ไม่ใบสำคัญจ่ายเงินสดของหน่วยงานแต่ไม่ได้รับใบสำคัญจ่ายเงินสด
- ใบสำคัญจ่ายเงินสดฯ ทั้ง 28 รายการ มีการบันทึกวันที่ในช่อง "กำหนดวันหักล้างเงินตรงจ่าย" ภายในวันที่ ... โดยระบุวันที่ไว้เกินวันกำหนดหักล้างเงินตรงจ่าย

ในการปฏิบัติงานผู้รับเงินที่ประสงค์ใช้เงินใบสำคัญจ่ายเงินสด จะทำให้ผู้ดูแลวงเงินตรงจ่ายตรงเวลาที่ส่งเงินกับพนักงานผู้รับเงินต้องใช้เงิน ทำให้ผู้ดูแลวงเงินฯ สามารถจัดเตรียมเงินสดได้แก่พนักงานฯ ได้ทันต่อความต้องการใช้เงิน รวมทั้งควบคุมเงินสดคงเหลือในมือเท่าที่จำเป็นต่อการใช้

Type of Finding : For Improvement

ส่วนสาขาในสำคัญจ่ายเงินสดกรณีเงินตรงจ่ายประจำหน่วยงาน (ชั่วคราว)

ไม่ใบสำคัญจ่ายเงินสด

วันที่ส่งมอบเงิน

วันที่คืนเงิน

[illegible]

6. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนจ่ายประจำหน่วยงาน ป.ท.6 ไม่รัดกุม (ต่อ)	
6.2 การตรวจสอบเงินอุดหนุนไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติของโรงเรียน จากการสืบถามจากพี่เลี้ยงสถานประกอบการสถานารายงานว่าเงินอุดหนุนจ่ายประจำหน่วยงาน ป.ท.6 มีการจัดสรรไม่เหมาะสม และตรวจสอบเงินอุดหนุน 1 ครั้งต่อเดือนจากพี่เลี้ยงเดือน โดยนำส่งข้อมูลรายการมา แล้วรอด้วยสำมารายการเดือนมายื่นขอเดือนหนึ่งถึง ป.ท.6 รอช้ากว่าที่ควร จะต้องเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ป.ท.6 มีหน้าที่ตรวจสอบ 2 ข้อคือ ตรวจสอบ ขอบเขต (กำหนดพื้นที่) (กำหนดงานที่ต้อง) อยู่ ก. ก่อสร้างถูกต้อง กทม.) โดย ณ.ป.ท.6-3 มีการบริหารจัดการของเงินมา ยิงมา ณ.ป.ท.6-3 เป็นผู้รับผิดชอบการร้องเรียนเมื่อได้รับคำร้องเรียนจากพี่เลี้ยงหน่วยงาน การร้องเรียน และผู้ปฏิบัติงานเข้าหากองบังคับงานจนถึงขั้นมีคำสั่งให้จำคุกเงินอุดหนุนหน่วยงาน โดยประจำอยู่ที่สำนักงาน ก. ก่อสร้างถูกต้อง อาจมีความเสี่ยงเงินอุดหนุนหายไป	Effect : 1. การกำหนดตัวต้นสังกัดเงินอุดหนุนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ทำให้ผู้รับผิดชอบของเงิน ไม่มีความรอบคอบในการจัดการสถานะการเงินเงินอุดหนุนหน่วยงาน รวมทั้งไม่สามารถติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายจากพี่เลี้ยงสถาน กทม. ในกรณีที่ไม่มีความเห็นด้วยกับพี่เลี้ยง 2. อาจมีความเสี่ยงเงินอุดหนุนถูกยักยอกหรือการจ่ายเงินของระบบการเงินผู้รับผิดชอบเงิน และผู้ปฏิบัติงาน Agreed Corrective / Preventive Actions and Timeline : ส่วนปฏิบัติการตรวจสอบข้อ 6.2 (ป.ท.6) ควรมีตรวจสอบดำเนินการ ดังนี้ 1. ปรับปรุงจุดเชื่อมโยงข้อมูลในสำเนาจ่ายเงินมา ให้ระบบที่ประสานกับพี่เลี้ยง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของเงิน รายงานทั้งหมดการใช้จ่าย เมื่อกำหนดระยะเวลาที่กำหนดมาส่งให้พี่เลี้ยงได้มีผลและกำหนดระยะเวลาในการให้บันทึกมาส่งพร้อมให้ส่งความไม่ถูกต้อง ป.ท.6 ได้ทราบ และนำไปปฏิบัติโดยเร็ววัน 2. กำหนดรอบในการตรวจสอบเงินอุดหนุน ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ ป.ท.6 และดำเนินการตรวจสอบเงินอุดหนุน ตามรอบที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน 2567 Management's Response : ผู้บริหารเห็นด้วยกับข้อตรวจพบ และดำเนินการแก้ไขในตามข้อตรวจพบ:

สรุปแนวทางบริหารจัดการฯ

แนวทางปฏิบัติ : ศูนย์เขต กำหนดให้ผู้รับผิดชอบเงินทางตรงจ่าย ประจำหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน ตรวจสอบใบแจ้งหนี้หรือ ความถี่ สิ้นปาทละ 1 ครั้ง* ผ่านระบบ SAP โดยจัดทำบันทึกการตรวจสอบ โดยใช้รายงานจาก SAP มาตรวจสอบจำนวนเงินสดเหลือ ลงนาม

ปก.6-3 ดำเนินการตรวจนับตามความถี่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ แล้ว เพียงพอต่อการควบคุมความเสี่ยง สำหรับประเด็นเรื่อง ข้อกำหนดใน ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน พ.ศ. 2563 ข้อ 35 ตลอดจน 3 คำสั่ง สอนตามคู่มือข้อกําหนด **ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่**

ข้อสังเกต 3 : ควรพิจารณากำหนดวงเงินคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash on Hand) ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงเงินสูญหายได้

จากการสอบถามข้อมูลการเบิกเงินจากธนาคารรายการเดินบัญชีเงินคงเหลือของฝ่ายประจำหน่วยงาน ปก.6 ข้อมูลการจ่ายเงินให้พนักงาน ปก.6 และข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือ

ปก.6-3 ดำเนินการบริหารจัดการเงินสดคงเหลือให้ไม่เกิน 50,000 บาท อย่างต่อเนื่อง

No.	วันที่	เงิน	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ
1.	2 ม.ค. 66		2,895.00	195,904.97	
2.	3 ม.ค. 66		19,642.00	184,756.92	
3.	17 ม.ค. 66	100,000.00			
4.	18 ม.ค. 66		25,000.00	159,756.92	159,756.92

Recommendation :

ผ.ปก. 6-3 ควรพิจารณารวบรวมข้อมูลการเบิกเงินจากธนาคารจ่ายเงินให้พนักงาน ปก.6 และข้อมูลจำนวนเงินคงเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และกำหนดวงเงินคงเหลือขั้นต่ำที่เหมาะสมต่อไป เมื่อถึงได้ยอดเงินคงเหลือขอยกจ่ายพนักงานของ ปก.6 และช่วยลดความเสี่ยงจากเงินสูญหายได้

แนวทางการปฏิบัติ : ปก.6 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเงินคงเหลือของเงินคงเหลือขั้นต่ำ ไม่เกิน 50,000 บาท เริ่มเดือน ส.ค. 67 เป็นต้นไป

ประเด็น จป. ของ ปท.6

ขอความอนุเคราะห์ส่งพนักงานอบรม จป.เทคนิค กับหน่วยงานภายนอก ระหว่างรอเปิดอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง

PATTARAKORN CHAIYASIN
To: TONGPOON KAMALES; RUJ SRIJAKOT; ANURAT THANASOTHORN; ARTHIT UPARA; JAKDAO PRATOOMCHAI;
SAKDA PORNSIWAKULWONG; SOMYOT SUTTHI; KITTITHIP LANKEREE; SOMCHAI PHANNOL; +13 others
Cc: PIMPORN CHACHARUS; TAWESAK KAYKHUNTOD; MONTHIKA MUENTHAWONG; NAVHA SAMASIL

19/8/2567

การอบรม การฝึกปฏิบัติขั้นสูงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานประกอบการ.ศ.2565_17 (19/8/2565).pdf 277 KB

หนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกปฏิบัติขั้นสูงด้านความปลอดภัยในการทำงาน.ศ.2565_17 (19/8/2565).docx 61 KB

Enterprise Vault

สืบเนื่องจากข้อมูลจป.ร. ปก.6-3 ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ร.) ตามความคุ้มครองที่ตน ส่วน ด้านการฝึกปฏิบัติขั้นสูงด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ร.) ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ร.)

1. จป.ร. ปก.6-3 ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ร.)

2. จป.ร. ปก.6-3 ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ร.)

3. จป.ร. ปก.6-3 ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ร.)

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ขอแสดงความนับถือ

19/8/2567

- ผ.ปก. 6-3 และ ปก. 6-3 ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ร.)
- ผ.ปก. 6-3 และ ปก. 6-3 ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ร.)

จากที่ ปท.6 จะเปลี่ยนแปลงรับผิดชอบ จป. ตอนนี้ยังไม่เปิดให้มีหลักสูตรอบรม ตอนนี้จึงยังคงเป็นซัซซัยที่ขึ้นทะเบียนอยู่ตามกฎหมาย และที่ ไทรน้อย ต้องใช้ จป. เทคนิค 1 ท่านที่ต้องอบรมและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องครับ

ผ.ปก.6 ให้ในช่วงที่ จป.เทคนิคขั้นสูงยังไม่เปิดให้ซัซซัยทำหน้าที่ไปก่อนครับ

ผ.ปก.6 เสนอเรื่องของ CSR ที่เข้าถึงชาวบ้านเราไปแก้ไขสิ่งที่เราทำได้เช่นเรื่องสายถังแก๊ส หัวปรับแรงดัน ทำความสะอาดครัวเรือนเป็นต้น กรณีที่ปีหน้ามีงบทำ CSR ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เราต้องปรับรูปแบบกิจกรรมบ้าง

5.4 งานตามกฎหมาย (รายงานใบอนุญาต) : คุณ ชัชชัย (จป.ปท.6) รายงานผลการดำเนินงาน SSHE

[illegible]

ผจ.ปท.6 สอบถามสถานที่ที่จะไป Safety tour ต่อไปครับ คุณธารา แจ้งไปสถานี SB4-6 ,G_SSW และ SBMR ครับ
โดยไปวันที่ 30 สิงหาคม 2567 และ จะส่งเมลนัดอีกครั้งครับ และ เดือนหน้าขยับไปฝั่ง RA7-RA8 ครับ

ผลการดำเนินงาน SSHE				
รายงานผลดำเนินงาน SSHE ปท.6				
การดำเนินงานสำคัญตามกฎหมาย และแผนงานที่สำคัญ ประจำปี ๒๕๖7				
งานสำคัญส่งรายงานตามกฎหมาย (ฉบับเลข F-ป.บส.0020)				
ลำดับ	รายการที่ดำเนินการ	กำหนดการเสร็จ	ดำเนินการเสร็จ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้
1	ตรวจสอบสถานะเว็บไซต์	31 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67	
2	ส่งรายงานการปฏิบัติงาน จป. เพื่อดูแล (ป.๑) Q1-2/2567	31 ก.ค. 67	26 ก.ค. 67	
3	ส่งรายงานตรวจไม่พบข้อผิดพลาด สวัสดิการฯ คุ้มครอง และอื่นๆ	10 พ.ค. 67	9 พ.ค. 67	
งานสำคัญตามแผนงาน SSHE ของ จป. (ตาม P-บส.0018)				
ลำดับ	รายการที่ดำเนินการ	กำหนดการเสร็จ	ดำเนินการเสร็จ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้
1	ประชุม QSHEMC/ คปอ.	19 ก.ค. 67	19 ก.ค. 67	
2	ส่งข้อมูล SSHE database, GHG Q2/67	31 ก.ค. 67	25 ก.ค. 67	
3	จัดทำแบบฟอร์ม F-ป.บส.0020 ส่ง ป.บส.	31 ก.ค. 67	17 ก.ค. 67	
4	ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ 1/2567 (CL 009)	31 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67	
5	ตรวจพื้นที่ safety loss (BW 5.19, BV 5.20)	30 ธ.ค. 67	19 พ.ค. 67	
6	ตรวจแผนงาน	14 ธ.ค. 67	14 ธ.ค. 67	

รายงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ TSO เดือนกรกฎาคม 2567

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ TSO เดือนกรกฎาคม 2567				
สรุปกฎหมายใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567				
ID LAW	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญ	วันมีผลบังคับใช้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ฉบับแก้ไข	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ฉบับแก้ไข	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ฉบับแก้ไข	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ฉบับแก้ไข	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ฉบับแก้ไข	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ฉบับแก้ไข	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	1 ก.ค. 67	กรมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

[illegible]

รายการปฏิบัติงานกฎหมาย		ปี 2567				กำหนดการดำเนินงาน	หมายเหตุ	Due Date
		ป.6-1	ป.6-2	ป.6-3	SSO			
ใบอนุญาต								
ใบอนุญาตประกอบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	N/A	N/A	/	N/A	เมื่อสถานที่ใช้ชื่อ RA6, SBMR (เลขอายุ 1 ปี) RA6 เลขอายุเดิม 28 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 67 SBMR เลขอายุเดิม 4 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 67	16 มี.ค. 67 RA 6 = 27 มี.ค. 67 SBMR = 3 มี.ค. 67	N/A	
แจ้งประกอบกิจการควบคุม (สถานที่เก็บกากน้ำมัน ประเภท 2)	N/A	N/A	/	N/A	ไม่ต้องขออายุ	RA 6	N/A	
การอบรม (ที่มีการอบรมจนผ่านต่ออายุ)								
ความปลอดภัยในการทำงานที่อันตราย	/	/	/	/	อบรมทบทวนทุก 5 ปี		N/A	
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเขื่อน	/	/	/	N/A	อบรมทบทวนทุก 2 ปี	ข้อบังคับ 367 ร.ร.ท. 647 ร.ร.ท. 647 กัมปนาท 100 ความปลอดภัยเมื่อขุดลอกเขื่อน ลาดเอียงเขื่อน	N/A	
อบรมปฏิบัติการป้องกันภัย	/	/	/	/	อบรมทบทวนทุก 5 ปี		N/A	
อบรมงานเทคนิคอื่นๆ	N/A	N/A	N/A	/	อบรมงานใหม่	คู่มือการดำเนินงานโครงการ	N/A	


[illegible]

คุณชัชชัย รายงานไม่มีอุบัติเหตุในเดือนนี้



ที่ประชุมรับทราบ

5.5 งบประมาณ (Budget Holder) : คุณสรรพยา แจ้งรายจ่ายและเงิน Pretty Cash ที่ยังคงเหลือของ ปท.6

รายงานเงินสดย่อย/เงินคงเหลือจ่ายประจำหน่วยงาน วงเงิน-พัสดุ ปท.6 ณ วันที่ 31 07 2024			
เรื่อง : ตจ. ปท. 6 (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ตรวจรับ) เพื่อทราบรายงานเงินคงเหลือจ่ายประจำหน่วยงาน ปท.6 ตามรายละเอียดต่อไปนี้			
1. เงินคงเหลือ		77,933.42	บาท
2. ยอดเงินใบธนาคาร		282,078.58	บาท
3. เอกสารทดแทนเงินสด			
3.1 เงินชดเชยการขาด	0.00		
3.2 รอ บ. พ. โอนคืน	19,988.00		
3.3 เงินคงเหลือคงค้าง	20,000.00	19,988.00	บาท
รวมเงินคงเหลือจ่าย		400,000.00	บาท
**** เงินเกิน (ขาด) จากวงเงินคงเหลือจ่าย ****		0.00	บาท

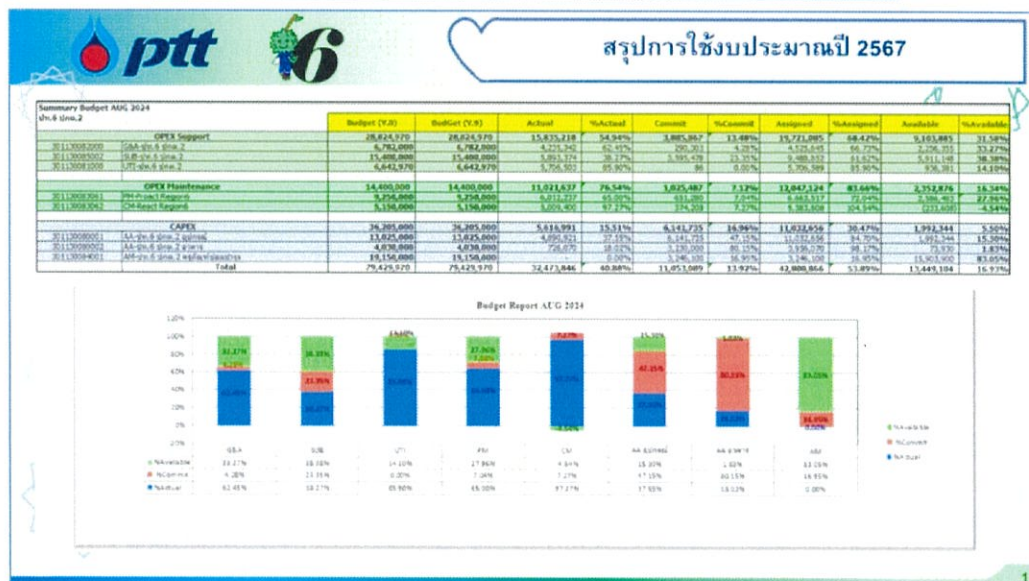

คุณสรรพยา รายงานภาพรวมงบการเงินที่เข้ามาใช้งาน ปี 2567 เดือนสิงหาคม เรื่องของงบ G&A ที่เหลือ ผাগ 6-3 แพลนงานที่จะใช้ให้ครอบคลุมด้วยครับ มีงานประมูลเหลืออีก 1 งาน CAPEX ที่ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งอาจจะจ่ายเงินทั้งหมดไม่ทันปีนี้ต้อง แคร่ ออกไป 1 วงด แต่ยังไม่ทราบยอดจริงต้องรอประมูลให้แล้วเสร็จเพื่อรับทราบยอดครับ

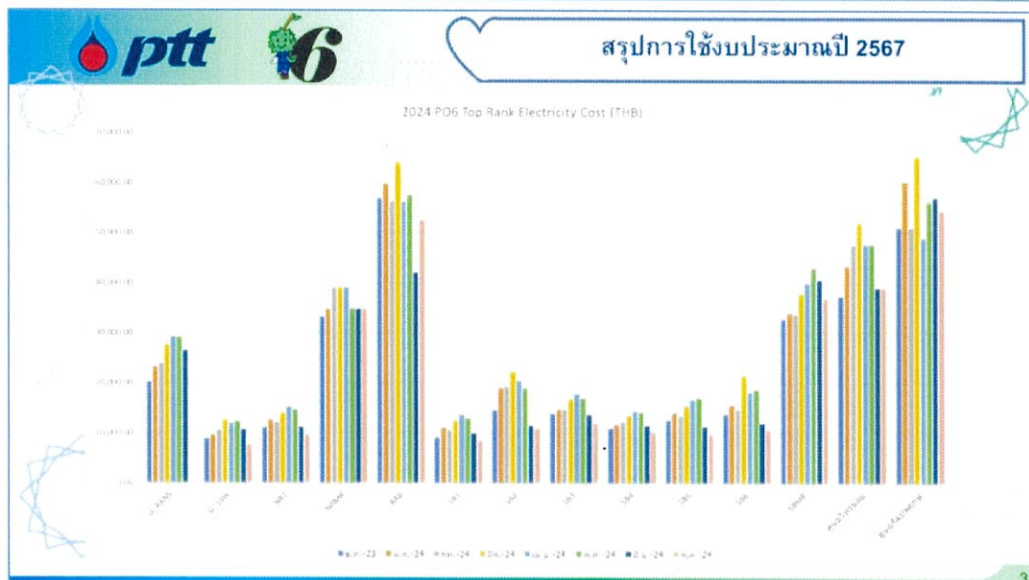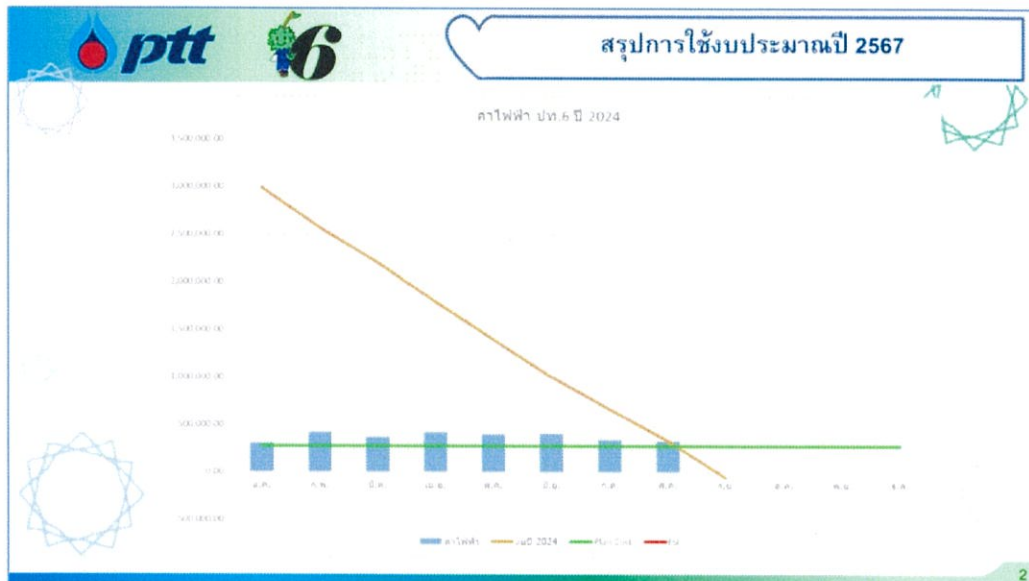

คุณสรพร รายงานค่าไฟที่ใช้หลังจากมีมาตรการ พบค่าไฟฟ้าลดลง แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้ไฟซึ่งงบค่าไฟหมดแล้วครับ ถ้าตามงบที่อนุมัติทบทุนเข้ามาจะมีงบค่าไฟเข้ามาในเดือนหน้าครับ

[illegible]




สรุปการใช้งบประมาณปี 2567

CAPEX AA อากาศ

No.	รายการงาน B 2567	B 2567			งบลงทุนตามแผนปี 2567	PR	PS	Remarks
		Budget	Actual	Commit				
1	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000	88,000	2,000,000				
2	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000		500,000				
3	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000						
4	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000		500,000				
5	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000		500,000				
6	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000		1,000,000				
รวม		5,000,000	726,000	3,500,000				

สรุปการใช้งบประมาณปี 2567

CAPEX AM ช่องมำรุ้ง

No.	รายการงาน ปี 2567	ปี 2567			Plan การใช้งบประมาณปี 2567											
		งบผูกพัน	Actual	Commit	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ซ่อมแซมสายส่ง defect จากลม 3.7 MG บริเวณ 622550	16,000,000														
2	Box 4-เซลล์ Solar Backup type UPS and Charger (สถานีจ่าย RM)	4,200,000														
รวมทั้งสิ้น		19,150,000														
					3,246,100.00											
					15,903,900.00											

สรุปการใช้งบประมาณปี 2567

**เตรียมความพร้อม
จัดตั้งงบ CAPEX-OPEX ปี 2568**

**Template
จัดตั้งและทำแผนจัดหา ปี 68**

นำส่ง Template สำหรับการจัดตั้งงบประมาณและวางแผนจัดหา ประจำปี 2568

ขอ นำส่ง Template การจัดตั้งงบประมาณและวางแผนจัดหา ประจำปี 2568 สำหรับแผนจัดหา 150 Budgeting ปีที่ 1-12 ก.ย. 67 และ 150 Budgeting ปีที่ 1-12 ก.ย. 67 ตาม แผนการจัดตั้งงบ

เอกสารแนบ: 1. แบบฟอร์มจัดตั้งงบปี 68 2. แบบ แผนการจัดตั้งงบปี 68

1. งบผูกพันปี 68 Excel และ Power Point สำหรับปี 68 2. งบผูกพันปี 67

Key: 1. งบผูกพันปี 68 2. งบผูกพันปี 67

1. งบผูกพันปี 68 Excel 2. งบผูกพันปี 67

View file: 1. 150 Budgeting 2568, for 50

View file: 2. 150 Budgeting 2568, for 50

View file: 3. 150 Budgeting 2568, for 50

สรุปการใช้งบประมาณปี 2567

ปรับปรุงแผนเบิกจ่าย CAPEX Q4/2024

**Template
ปรับปรุงแผนจ่าย CAPEX Q4/67**

นำส่ง Template ขอปรับปรุงแผนเบิกจ่าย CAPEX Q4/67


ขอปรับปรุงแผนเบิกจ่าย CAPEX Q4/67 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 190

5.6 การใช้งานระบบอนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit) : Work permit ประจำเดือนสิงหาคม

มีทั้งหมด 399 รายการ

Month:	ใบอนุญาต Permit Report												
	CD	HT	CF	EX	HI	SC	RD	LO	EL	SW	CN	FL	SubTotal
มกราคม	25	150	49	82	1	1	0	0	1	0	26	0	335
กุมภาพันธ์	6	224	54	113	40	14	4	4	5	0	26	0	490
มีนาคม	60	191	35	147	16	18	0	0	10	4	69	0	550
เมษายน	62	221	72	90	35	19	2	5	15	2	74	0	597
พฤษภาคม	94	289	85	89	33	23	3	9	4	0	80	0	709
มิถุนายน	65	301	70	49	11	7	4	3	8	0	48	0	566
กรกฎาคม	58	350	53	84	52	23	0	9	19	1	84	0	733
สิงหาคม	28	196	31	45	19	11	1	3	16	0	49	0	399
กันยายน												0	0
ตุลาคม												0	0
พฤศจิกายน												0	0
ธันวาคม												0	0
Total	398	1922	449	699	207	116	14	33	78	7	456	0	4379

Workpermit Montly Report 2024

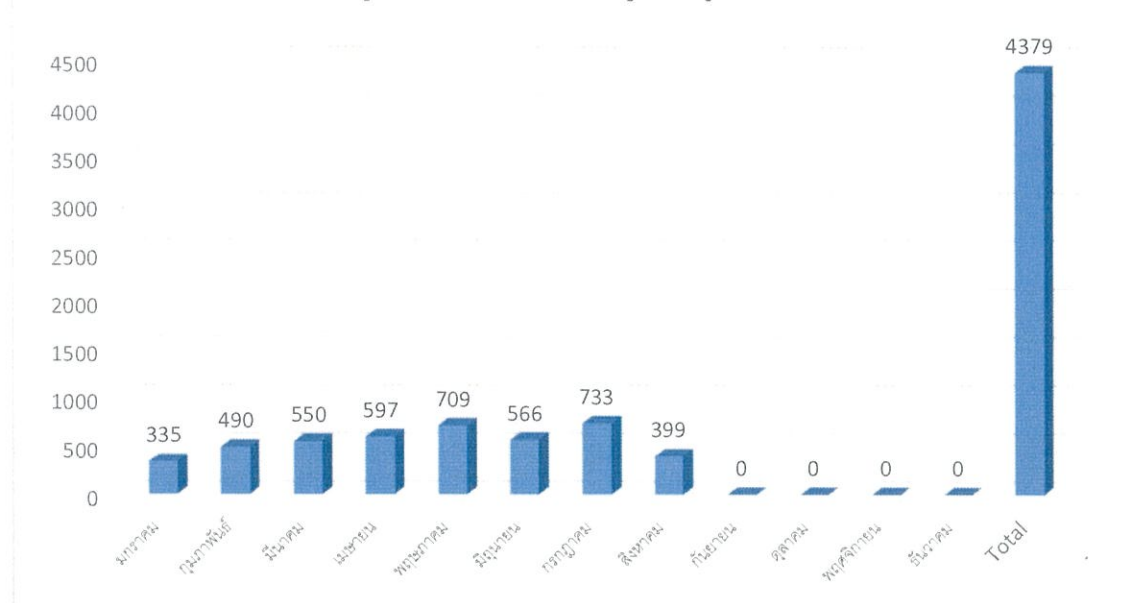

ที่ประชุมรับทราบ


วาระการติดตาม โครงการบริหารจัดการพื้นที่อุทกภัย (โคกหนองนา)

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชนและก่อสร้างทางธรรมชาติได้ขึ้น ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงาน

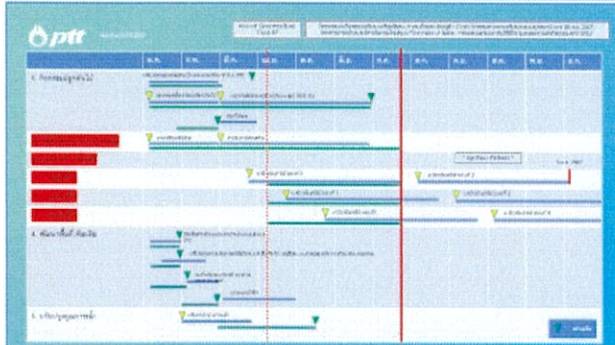

แผนงานที่ 1 : กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

แผนงานที่ 2 : จัดสร้างอาคารแบบประสาธต์

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

แผนงานที่ 3 : ฝึกอบรมเกษตรกร

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงคุณภาพดิน

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์



8 ธ.ค. 67

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์



การปฏิบัติดูแล

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์



อาทิตย์ที่ 2 ของ เดือน ส.ค. 67

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง

แผนงานที่ 4 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์





ดำเนินการโดย ปตท.

- ศึกษาพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์
- ปรับปรุงดิน
- เตรียมพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์
- ผลักดันให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์





ดำเนินการโดย ปตท.

- ศึกษาพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์
- ปรับปรุงดิน
- เตรียมพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์
- ผลักดันให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์

ptt

การดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์



กิจกรรม Kick off ปลูกข้าวอินทรีย์

ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567

เป้าหมาย Kick off ปลูกข้าวอินทรีย์

พื้นที่ปลูก 72,000 ไร่

จำนวน 100 คน

ptt โครงการพัฒนาระบบนิเวศการปลูกข้าวแบบ "ไทย-คนจน-นา-โมเดล" การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยวิถีชีวิตชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาข้าวอินทรีย์

07 กรกฎาคม 2567



08 สิงหาคม 2567



09 กันยายน 2567





คุณชัชวาล รายงานความคืบหน้า แผนงานสำคัญที่ผ่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ ดำเนินการต่อเนื่อง และมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกแต่ขอคุณฝนก่อนครับ ผจ.ปท.6 ฝากเรื่องพื้นที่ถมดินของ โลกหนองนาให้ดูพื้นที่ด้วยครับ

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องแจ้งอื่นๆ :

- เรื่อง CSR DIY คุณสรพญาแจ้งดำเนินการที่ โรงเรียนคลองตาคล้าย วันที่ 14-15 สิงหาคม 2567 ซึ่งได้มีการสำรวจและซื้อของเตรียมทำแบ่งทีมจัดทำแล้วเสร็จรวมถึงมี PR ประชาสัมพันธ์แล้วครับ ผจ.ปท.6 ให้ใส่เพิ่มในที่ PDM ด้วยครับ กิจกรรมจะมีระบบไฟฟ้าห้องเรียนที่จะเข้าไปปรับปรุง



- แนะนำการใช้ Power app งานตรวจ Safety tour

Published 6/5/2024

Safety Tour PO6

TARA PHURAMONG

การตรวจ Safety Tour

ครั้งที่	โซน	วันที่ตรวจ	สถานที่ตรวจ
1	1	11/3/67	เขตเทศบาลนครขอนแก่น
2	2	11/5/67	เขตเทศบาลนครขอนแก่น
3	2	20/6/67	เขตเทศบาลนครขอนแก่น
4			

เลือก

07

QR Code

SCM4 เข้าระบบ Safety Tour

Safety Tour

New | Edit | Print | Share | Export to Excel

วันที่ตรวจ	ผู้ตรวจ	Location	Status	รายละเอียดการแก้ไข	แก้ไขโดย	วันที่แก้ไข	Before
11/3/2024	ทศพร ใจดี	เขตเทศบาลนครขอนแก่น	ดำเนินการ				
11/5/2024	ทศพร ใจดี	เขตเทศบาลนครขอนแก่น	ดำเนินการ				

ปิดประชุม เวลา 17:00 น. ประชุมกรรมการ QSH EMC 6 กล่าวปิดการประชุม ประชุมครั้งต่อไป กันยายน 2567

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม	ผู้บันทึกรายงานการประชุม (ตรวจสอบ)	ผู้รับรองรายงานการประชุม