


ภาคผนวกที่ 16

รูปกิจกรรม KYT ก่อนเริ่มงาน

กิจกรรม KYT ของพนักงาน บริษัทอัสซีสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด

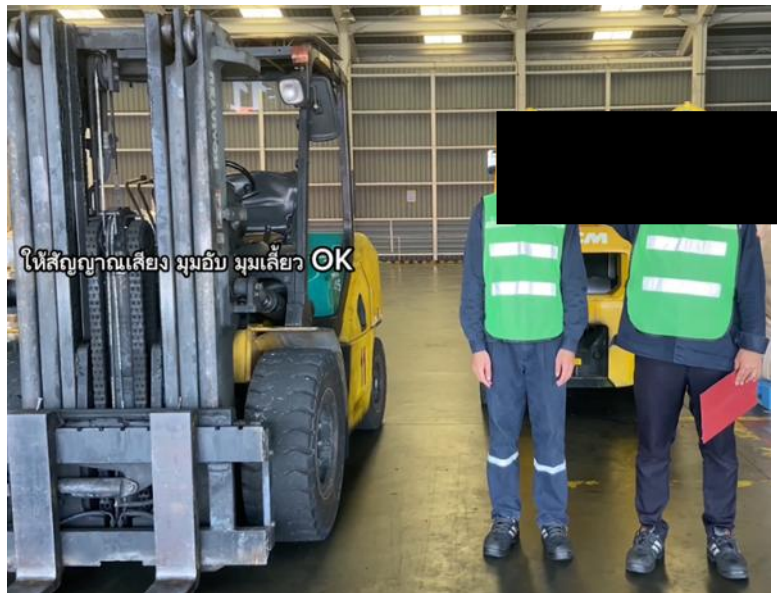

- ให้สัญญาณเสียง มุมอับ มุมเลี้ยว OK



- ทอยคู่ตาม Step OK อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK

กิจกรรม KYT ของพนักงาน บริษัทอัสซัน พอร์ต ประเทศไทย จำกัด



- ลดความเร็วทางร่วมทางแยก OK อุบัติเป็นศูนย์ OK



- ใช้เครื่องทุ่นแรงขณะยก OK อุบัติเป็นศูนย์ OK

ภาคผนวกที่ 17

การซ่อมแซมฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567


**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ทำเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 3/2567 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2567)**

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	รหัสถัง	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
							เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ถังถัง Bucket			
1	ADM Building	In front of CNC room	1	A2-001	Dry chem	20	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
2	ADM Building	Electric room (Behind lift)	1	A2-002	Clean Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
3	ADM Building	Exit door	2	A010	CO2	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
4	ADM Building	In front of unithal room	2	A2-004	Clean Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
5	ADM Building	Pantry room	3	A2-005	Clean Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
6	ADM Building	Exit door (Finance room)	3	A2-006	CO2	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
7	ADM Building	Purchasing section	4	A2-007	Clean Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
8	ADM Building	IT room	4	A2-008	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
9	ADM Building	IT room (Control room)	4	A2-009	FM 200	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
10	ADM Building	In front of IT room	4	A2-010	Clean Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
11	ADM Building	Control lift room	5	A2-011	Clean Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
12	CFS A2	Export Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	เก่า รอเปลี่ยน	ธนพร	6 ส.ค. 67
13	CFS A2	Export Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	เก่า รอเปลี่ยน	ธนพร	6 ส.ค. 67
14	CFS A2	Import Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	เก่า รอเปลี่ยน	ธนพร	6 ส.ค. 67
15	CFS A2	Import Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	เก่า รอเปลี่ยน	ธนพร	6 ส.ค. 67
16	CFS A2	Import Area	1		Dry chem	20	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
17	CFS A2	Import Area	1		Dry chem	20	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
18	CFS A2	In front of office room	2		CO2	15	/	/	/	/	X	เก่า รอเปลี่ยน	ธนพร	6 ส.ค. 67
19	ENG A2	RTGC Area 2	-	A2-022	Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
20	ENG A2	RTGC Area 3	-	A2-023	Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
21	ENG A2	RTGC Area 4	-	C1-363	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
22	ENG A2	RTGC Area 5	-	C1-357	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
23	ENG A2	Welding Area 1	-	C1-360	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
24	ENG A2	Welding Area 2	-	A2-025	Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
25	ENG A2	Welding Area 3	-	C1-354	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
26	ENG A2	Welding Area 4	-		Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
27	ENG A2	TH & RS (Drinking cabinet)	-	C1-362	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
28	ENG A2	TH & RS	-	A2-029	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
29	ENG A2	Material Store	-	418	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
30	ENG A2	Material Store	-	435	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
31	ENG A2	Gas Area	-	438	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
32	ENG A2	พื้นที่เก็บสารเคมี	-	413	Dry chem	15	/	/	/	/	/	ติดถังถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
33	Gate A2	Gate Booth 1	-	427	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
34	Gate A2	Gate Booth 3	-	404	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
35	Gate A2	Gate Booth 5	-	411	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
36	Gate A2	Gate Booth 7	-	436	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
37	HR Center	FH.Canteen	1	A2-044	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
38	HR Center	FH.Floor 2	2	A2-045	Clean Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 ส.ค. 67
39	QC 04	Sea Side	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
40	QC 04	Land Side	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	Safety team	15 ส.ค. 67
41	QC 04	Electrical Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
42	QC 04	Electrical Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
43	QC 04	Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
44	QC 04	Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	7 ส.ค. 67
45	QC 04	Cabin Room	-		CO2	10 lbs	/	X	X	X	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	Safety team	15 ส.ค. 67
46	QC 05	Seaside	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
47	QC 05	Landside	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
48	QC 05	Roller สายไฟ	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
49	QC 05	Cabin Room	-		CO2	6.6 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
50	QC 05	Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
51	QC 05	Electrical Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
52	QC 06	Seaside	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
53	QC 06	Land side	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
54	QC 06	Cabin Room	-		Dry chem	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
55	QC 06	หน้าทางเข้า Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	Safety team	15 ส.ค. 67
56	QC 06	Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
57	QC 06	Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
58	QC 06	Electrical Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety team	15 ส.ค. 67
59	RS 01	Inside cabin	-	A2-081	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	นิษฐกานต์/เขาวรรณ	10 ส.ค. 67
60	RS 02	Inside cabin	-	D012	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	นิษฐกานต์/เขาวรรณ	11 ส.ค. 67
61	RTGC 10	Cabin room 2 (Out side)	-	A2-114	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
62	RTGC 10	Land side (Electric panel)	-	A2-115	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
63	RTGC 10	Sea side (Fuel tank)	-	A2-116	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
64	RTGC 11	Cabin room	-	A2-118	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
65	RTGC 11	Elect. In Room I/S	-	A2-120	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
66	RTGC 11	Mechanic room S/S	-	A2-121	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
67	RTGC 41	Cabin room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
68	RTGC 41	Elect. room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
69	RTGC 41	Mechanic room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
70	RTGC 42	Cabin room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
71	RTGC 42	Elect. room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67
72	RTGC 42	Mechanic room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	27 ส.ค. 67

**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ท่าเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 3/2567 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2567)**

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	รหัสถัง	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
							เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ถังถัง Bucket			
73	Substation A2	Inside (front side)	-	C1-366	CO2	10	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
74	Substation A2	Inside (front side)	-	C1-369	CO2	10	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
75	Substation A2	Inside (Back side)	-	C1-370	CO2	10	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
76	Substation A2	Outside	-	C1-358	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
77	TH 01	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
78	TH 02	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
79	TH 03	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
80	TH 04	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
81	TH 05	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
82	TH 06	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
83	TH 07	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
84	TH 08	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
85	TH 09	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	11 ส.ค. 67
86	TH 10	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	12 ส.ค. 67
87	TH 11	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	13 ส.ค. 67
88	TH 12	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
89	TH 13	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
90	TH 14	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
91	TH 15	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
92	TH 16	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
93	TH 17	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
94	TH 18	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
95	TH 19	inside cabin	-	432	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	เศรษฐพงศ์	6 ส.ค. 67
96	TH 20	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	10 ส.ค. 67
97	Wharf Office A2	Wharf Floor 2	2	437	Dry chem	15	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	6 ส.ค. 67
98	FL 1	FL 1	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	26 ก.ย. 67
99	FL 2	FL 2	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	26 ก.ย. 67
100	FL 3	FL 3	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	26 ก.ย. 67
101	FL 4	FL 4	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	26 ก.ย. 67
102	FL 5	FL 5	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	26 ก.ย. 67

หมายเหตุ : / = ปกติ X = ผิดปกติ



ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 03 OCT 2024

ผู้ทบทวน
วันที่ 03 OCT 2024

ผู้อนุมัติ
วันที่ 04 OCT 2024

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ทำเทียมเรือ A2
ครั้งที่ 4/2567 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	รหัสถัง	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
							เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ถังถัง Bucket			
1	ADM Building	In front of CNC room	1	A2-001	Dry chem	20	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
2	ADM Building	Electric room(Behind lift)	1	A2-002	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
3	ADM Building	Exit door	2	A010	CO2	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
4	ADM Building	In front of unithai room	2	A2-004	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
5	ADM Building	Pantry room	3	A2-005	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
6	ADM Building	Exit door(Finance room)	3	A2-006	CO2	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
7	ADM Building	Purchasing section	4	A2-007	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
8	ADM Building	IT room	4	A2-008	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
9	ADM Building	IT room (Control room)	4	A2-009	FM 200		/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
10	ADM Building	Infront of IT room	4	A2-010	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
11	ADM Building	Control lift room	5	A2-011	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
12	CFS A2	Export Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
13	CFS A2	Export Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
14	CFS A2	Import Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
15	CFS A2	Import Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
16	CFS A2	Import Area	1		Dry chem	20	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
17	CFS A2	Import Area	1		Dry chem	20	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
18	CFS A2	In front of office room	2		CO2	15	/	/	/	/	X	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
19	ENG A2	RTGC Area 2	-	A2-022	Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
20	ENG A2	RTGC Area 3	-	A2-023	Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
21	ENG A2	RTGC Area 4	-	C1-363	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
22	ENG A2	RTGC Area 5	-	C1-357	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
23	ENG A2	Welding Area 1	-	C1-360	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
24	ENG A2	Welding Area 2	-	A2-025	Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
25	ENG A2	Welding Area 3	-	C1-354	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
26	ENG A2	Welding Area 4	-		Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
27	ENG A2	TH & RS (Drinking cabinet)	-	C1-362	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
28	ENG A2	TH & RS	-	A2-029	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
29	ENG A2	Material Store	-	418	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
30	ENG A2	Material Store	-	435	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
31	ENG A2	Gas Area	-	438	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
32	ENG A2	พื้นที่เก็บสารเคมี	-	413	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
33	Gate A2	Gate Booth 1	-	427	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
34	Gate A2	Gate Booth 3	-	404	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
35	Gate A2	Gate Booth 5	-	411	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
36	Gate A2	Gate Booth 7	-	436	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
37	HR Center	FH.Canteen	1	A2-044	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
38	HR Center	FH.Floor 2	2	A2-045	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
39	QC 04	Sea Side	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
40	QC 04	Land Side	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	ธนพร	16 พ.ย. 67
41	QC 04	Electrical Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
42	QC 04	Electrical Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
43	QC 04	Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
44	QC 04	Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
45	QC 04	Cabin Room	-		CO2	10 lbs	/	X	X	X	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	ธนพร	16 พ.ย. 67
46	QC 05	Seaside	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
47	QC 05	Landside	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
48	QC 05	Roller สายไฟ	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
49	QC 05	Cabin Room	-		CO2	6.6 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
50	QC 05	Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
51	QC 05	Electrical Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
52	QC 06	Seaside	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
53	QC 06	Land side	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
54	QC 06	Cabin Room	-		Dry chem	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
55	QC 06	พ่นน้ำทางเข้า Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	ธนพร	16 พ.ย. 67
56	QC 06	Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
57	QC 06	Machine Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
58	QC 06	Electrical Room	-		CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
59	RS 01	Inside cabin	-	A2-081	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	16 พ.ย. 67
60	RS 02	Inside cabin	-	D012	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	16 พ.ย. 67
61	RTGC 10	Cabin room 2 (Out side)	-	A2-114	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	23 พ.ย. 67
62	RTGC 10	Land side (Electric panel)	-	A2-115	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	23 พ.ย. 67
63	RTGC 10	Sea side (Fuel tank)	-	A2-116	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	23 พ.ย. 67
64	RTGC 11	Cabin room	-	A2-118	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	22 พ.ย. 67
65	RTGC 11	Elect. In Room L/S	-	A2-120	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	22 พ.ย. 67
66	RTGC 11	Mechanic room S/S	-	A2-121	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	22 พ.ย. 67
67	RTGC 41	Cabin room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	23 พ.ย. 67
68	RTGC 41	Elect. room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	23 พ.ย. 67
69	RTGC 41	Mechanic room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	23 พ.ย. 67
70	RTGC 42	Cabin room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	22 พ.ย. 67
71	RTGC 42	Elect. room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	22 พ.ย. 67
72	RTGC 42	Mechanic room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	22 พ.ย. 67

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ทำเทียมเรือ A2
ครั้งที่ 4/2567 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	รหัสถัง	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
							เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด สลัก Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ตัวถัง Bucket			
73	Substation A2	Inside (front side)	-	C1-366	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
74	Substation A2	Inside (front side)	-	C1-369	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
75	Substation A2	Inside (Back side)	-	C1-370	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
76	Substation A2	Outside	-	C1-358	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
77	TH 01	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
78	TH 02	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
79	TH 03	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
80	TH 04	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
81	TH 05	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
82	TH 06	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
83	TH 07	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
84	TH 08	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
85	TH 09	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
86	TH 10	inside cabin	-									ไม่ได้ใช้งานแล้ว		
87	TH 11	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
88	TH 12	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
89	TH 13	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
90	TH 14	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
91	TH 15	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
92	TH 16	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
93	TH 17	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
94	TH 18	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
95	TH 19	inside cabin	-	432	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
96	TH 20	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	เศรษฐพงศ์	27 พ.ย. 67
97	Wharf Office A2	Wharf Floor 2	2	437	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	6 พ.ย. 67
98	FL 1	FL 1	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
99	FL 2	FL 2	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
100	FL 3	FL 3	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
101	FL 4	FL 4	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67
102	FL 5	FL 5	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ย. 67

หมายเหตุ : / = ปกติ X = ผิดปกติ



ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ **06 JAN 2025**

ผู้ทบทวน
วันที่ **07 JAN 2025**

ผู้อนุมัติ
วันที่ **07 JAN 2025**

บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (A2)

รายงานอุบัติเหตุ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ครั้งที่	ว/ด/ป	สถานที่	สาเหตุ	ความเสียหาย		
				ทรัพย์สิน	บุคคล	
					บาดเจ็บ	เสียชีวิต
			Zero Accident ไม่มีอุบัติเหตุ			

บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (A2)

รายงานอุบัติเหตุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ครั้งที่	ว/ด/ป	สถานที่	สาเหตุ	ความเสียหาย		
				ทรัพย์สิน	บุคคล	
					บาดเจ็บ	เสียชีวิต
			Zero Accident ไม่มีอุบัติเหตุ			

บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (A2)

รายงานอุบัติเหตุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ครั้งที่	ว/ด/ป	สถานที่	สาเหตุ	ความเสียหาย		
				ทรัพย์สิน	บุคคล	
					บาดเจ็บ	เสียชีวิต
			Zero Accident ไม่มีอุบัติเหตุ			

บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (A2)

รายงานอุบัติเหตุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ครั้งที่	ว/ด/ป	สถานที่	สาเหตุ	ความเสียหาย		
				ทรัพย์สิน	บุคคล	
					บาดเจ็บ	เสียชีวิต
			Zero Accident ไม่มีอุบัติเหตุ			

บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (A2)

รายงานอุบัติเหตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ครั้งที่	ว/ด/ป	สถานที่	สาเหตุ	ความเสียหาย		
				ทรัพย์สิน	บุคคล	
					บาดเจ็บ	เสียชีวิต
			Zero Accident ไม่มีอุบัติเหตุ			

บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (A2)

รายงานอุบัติเหตุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ครั้งที่	ว/ด/ป	สถานที่	สาเหตุ	ความเสียหาย		
				ทรัพย์สิน	บุคคล	
					บาดเจ็บ	เสียชีวิต
			Zero Accident ไม่มีอุบัติเหตุ			


ปริมาณจราจรทางบกและทางทะเล ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

บันทึกยานพาหนะ เรือสินค้า ผ่านเข้า - ออกพื้นที่
บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ท่าเทียบเรือ A2)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ปี 2567

ลำดับ	ประเภท	พื้นที่	เดือน						รวม
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
1	ยานพาหนะ	ADMIN	734	797	746	1,044	953	879	5,153
2		CFS	1,454	1,139	1,101	855	1,899	3,396	9,844
3		DOCUMENT	-	-	-	-	-	-	-
4		ENGINEER	-	-	-	-	-	-	-
5		ตึกวิศวกรรม/ บัมพ์น้ำมัน	118	153	121	95	165	96	748
6		ลานตู้สินค้า	385	231	175	149	456	226	1,622
7		หน้าท่าเทียบเรือ	373	471	352	235	458	2,631	4,520
8		ส่งเสบียง พัสดุ อุปกรณ์เรือ	1	0	2	5	2	6	16
9		สูบลำขนถ่ายน้ำเสียเรือ	2	3	0	4	3	2	14
10	เรือสินค้า	เรือสินค้าระหว่างประเทศ	23	17	24	30	36	44	174
11		เรือสินค้าภายในประเทศ	23	16	15	20	19	5	98

ข้อมูลการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน ต. หุ้งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

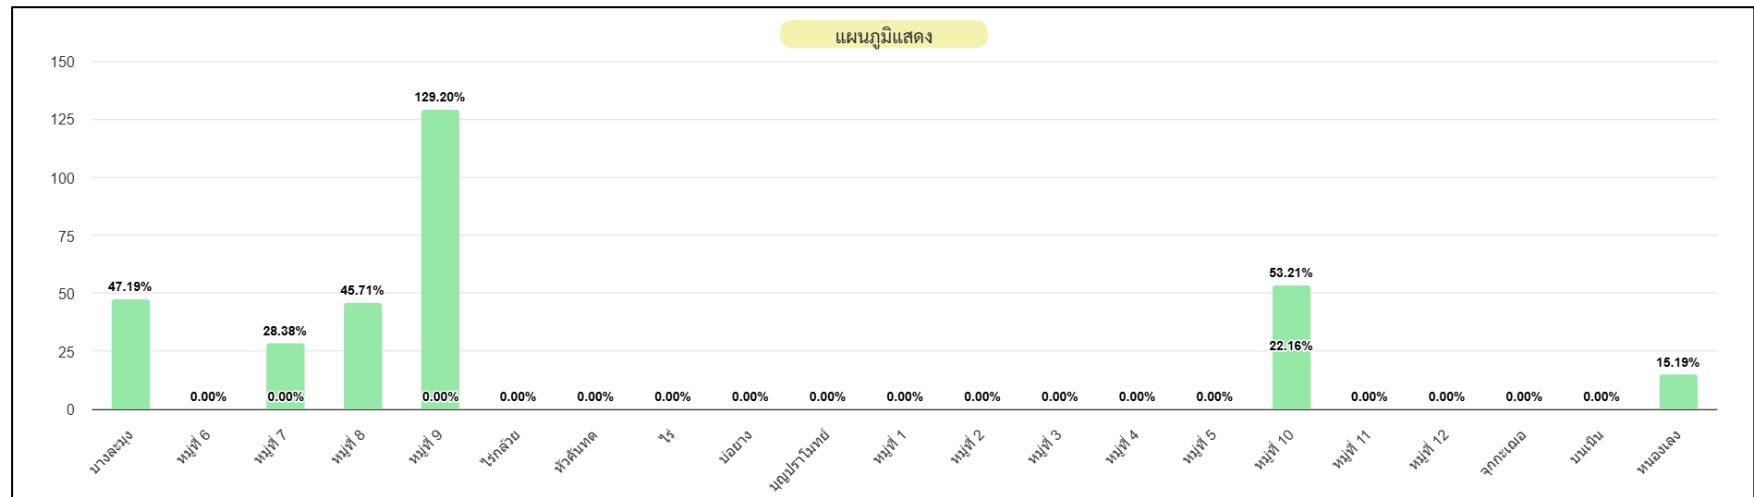


ที่มา: <https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/9863654f3a847333b956596955c38ccd>

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ที่มา : <https://chonburi.gdcatalog.go.th/dataset/41684ac9-f437-4a78-a053-c27634010b14>

สาเหตุการเจ็บป่วย ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

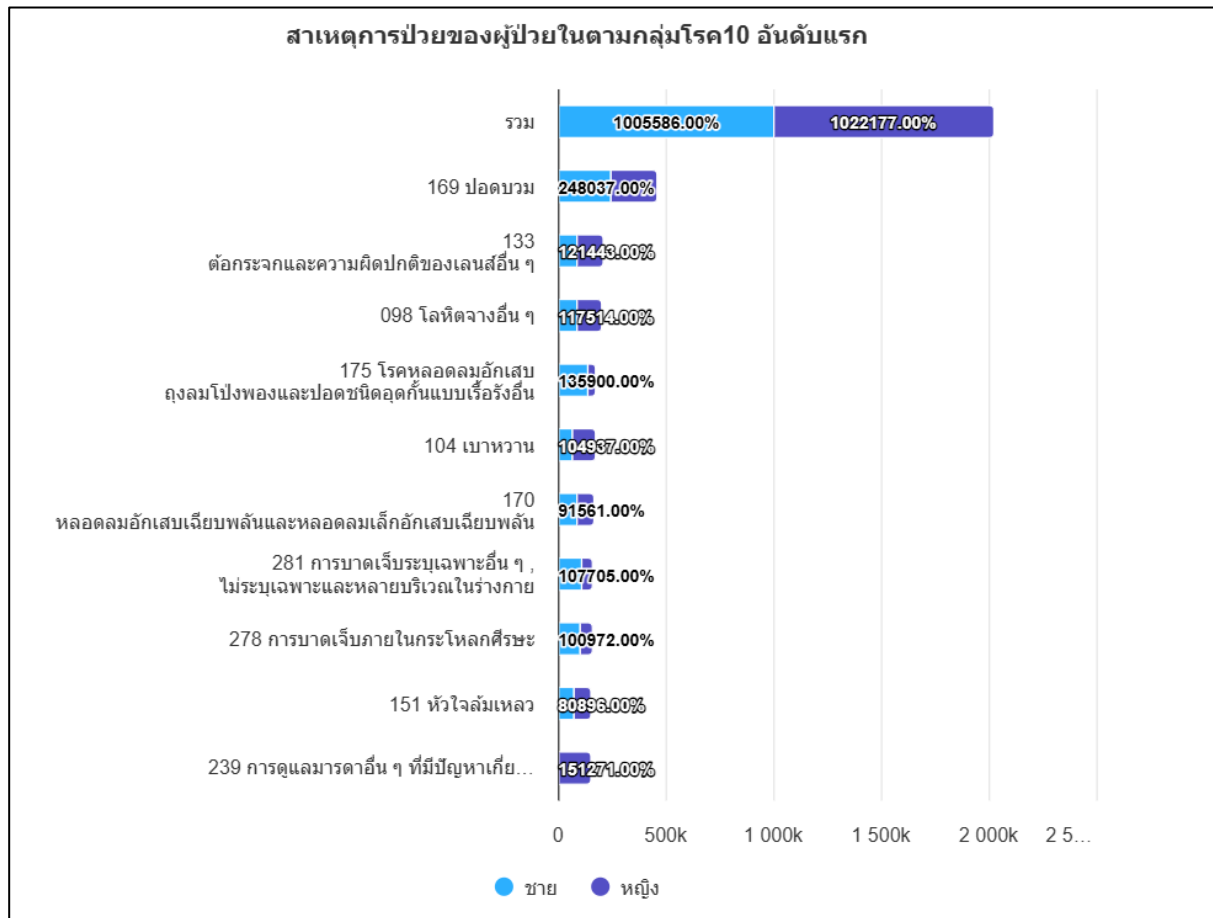



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

สวนอุตสาหกรรมศรีสทพัฒน์ (ศรีราชา) 683 หมู่ที่ 11 ถนน สุขาภิบาล 8

ตำบล หนองขาม อำเภอก ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

มกราคม 2568