
เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการรับแจ้งเหตุจากห้องควบคุม (บันทึกประจำวัน)



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ก.ค.-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีโซนเหนือ	8:24	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	8:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	9:53	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-WES	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ดำรงแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานอบรม Safety ก่อนเริ่มทำงานปรับปรุงทำสีสถานีก๊าซใหม่ของบริษัท Vittoria Permit no. 67-BPO-CD-0014	10:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งมีงาน หมม.เดินตรวจ CP จะมีการเข้าออกห้อง RTU ปออยที่OTS	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ดำเนินแก้ไข, No.8 12/5=9 มม.ดำเนินแก้ไข, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ		
		ประสานงานร่วม กบอ.เข้า สังเกตการณ์การตอกเสาเข็มโครงการสะพานข้ามเฟล		
		โรจนะ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PLC GATEWAY บางปู ลัง M FAILED แจ้งศูนย์มรกร ITS	12:41	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PLC GATEWAY ปกติแล้ว ทำการรีเซ็ต PLC หลังตู้	12:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติเนิรท์ แจ้งเข้าสลับ RUN TURBINE TEST TURBINE ที่ OTS-BKD	14:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานเรื่องท่อระบายน้ำเสียจุดต้นกำเนิดนิคม MTH		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		และทาง PCG	14:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเพื่อปรับระบบที่น้ำประปา ทำบายพาส ชอย บ.ยูเนี่ยน		
		ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ (เพื่องานขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท)		
		Permit No. 67-BPM-EX-0009	15:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานPermit No. 67-BPM-EX-0009 วันนี้อยู่แค่นี้ พุ่งนี้มาต่อ	15:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก. Ots nvk เตรียมพื้นที่บ่อ in-out let จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	16:07	สิทธิกร
2-ก.ค.-24	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งเข้าปิดไฟในห้อง RTU OTS-BKD	8:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB และ Survey แทนคุณนพดล	9:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งวันนี้คุณเอกพันธ์ ศิวกร และคุณวิโรจน์ ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมเข้า		
		ตรวจสอบพื้นที่ OTS-LKB	9:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเพื่อปรับระบบที่น้ำประปา ทำบายพาส ชอย บ.ยูเนี่ยน		
		ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ (เพื่องานขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท)		
		Permit No. 67-BPM-EX-0009	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงทำสีสถานีก๊าซใหม่ของบริษัท Vittoria Tyres		
		Permit no. 67-BPO-CD-0014	9:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กปน.กำหนดระยะขุดวางท่อน้ำประปา		
		ใหม่ในนิคม BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0004	10:13	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งนำส่งTurbine สอบเทียบที่ OC	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2.	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งจุดขุดสำรวจหาท่อก๊าซจุดแรกยังสำรวจไม่พบท่อก๊าซ		
		ขยับจุดขุดมาจุดที่ 2	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:18	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ดำเนินแก้ไข, No.8 12/5=9 มม.ดำเนินแก้ไข, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ		
		เข้า สังเกตการณ์การตอกเสาเข็มโครงการสะพานข้ามเฟลโรจนะ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งจุดที่ 2 ขุดสำรวจพบ PVC SLEEVE 10" ความลึก 1.60 เมตร	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		ในนิคมบางพลี มีงานชุดหาแนวท่อ ปากช่อง 5/3 ตามที่คุณนพดลแจ้ง เบื้องต้นปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 3 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 มม.ลึก		
		1.15 เมตรห่างจากขอบทางเท้า 0.70 เมตร	12:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 4 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.		
		ลึก 1.15 เมตรห่างจากขอบทางเท้า 0.90 เมตร	12:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานHydro test mrs g1000 โครงการ BnBm ที่ shop Kijisri ะยะของ		
		โดย Inspector PAE	13:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 5 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 มม.ลึก		
		1.20 เมตรห่างจากขอบทางเท้า 0.90 เมตร	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	14:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเพื่อปรับระบบที่น้ำประปา ทำบายพาส ชอย บ.ยูเนี่ยน		
		ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ (เพื่องานขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท)		
		Permit No. 67-BPM-EX-0009 ชุดเรียบร้อยแล้ว รอตอบรับที่น้ำประปาต่อไป	14:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งจุดสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 6 ยังไม่พบท่อก๊าซย้ายจุดขุดสำรวจ		
		มาหน้าเสาไฟฟ้า	15:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 6 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.		
		ลึก 1.10 เมตรห่างจากขอบทางเท้า 0.90 เมตร	15:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจหาท่อก๊าซเพื่อกำหนดระยะขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ใน		
		นิคมอุตสาหกรรมลิวันนีหยุดงานชุดแค่นี้ นัดหมายอีกครั้งวันพุธนี้	15:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก. Ots nvk เตรียมพื้นที่บ่อ in-out let จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	16:21	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
3-ก.ค.-24	อื่นๆ	*คุณ วิโรจน์ ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม แจ้งเข้าสถานี OTS-NVK เดินดูอบสถานี		
		และไปต่อที่ OTS-ROJ#2	9:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงทำสีสถานีก๊าซใหม่ของบริษัท Vittoria Tyres		
		Permit no. 67-BPO-CD-0014	9:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานแก้ไขและติดตั้งท่อ vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน		
		katsuyama roj โดย หมม. Blue Whale ตาม Permit.67-ROJ-CD-0015	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ดำเนินแก้ไข, No.8 12/5=9 มม.ดำเนินแก้ไข, No.11		
		14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดและการคืนตัวเป็นระยะ		
		เข้า สังเกตการณ์การตอกเสาเข็มโครงการสะพานข้ามเฟลโรจนะ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้า OTS LKB ตรวจสอบระบบการไล่ไถ่จุดตรวจสอบที่เนินบริเวณ		
		ด้านข้างโรงสถานี หน้างานรันนี้ทำในส่วนงานเชื่อมต่อนั้น sheetpile	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:43 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.5 เกิด		
		เหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องเก็บสารเคมีคลังผลิต จุดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ0		
		ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบเขต 5 From Gas Control	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 12:27 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill)		
		ศูนย์ปฏิบัติการระบบเขต 5 From Gas Control	12:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซของทาง กปน.กำหนดระยะขุดวางท่อน้ำประปา		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		โหม่นนิคม BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0004	13:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:52	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งงานแก้ไขและติดตั้งท่อ vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน katsuyama		
		roj โดย หมม. Blue Whale เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit no. 67-BPO-CD-0014	15:11	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชื่องราก. Ots nvk เตรียมพื้นที่ป่อ in-out let สลึงwrapping และเตรียมผิวท่อการ		
		ตัดเชื่อม Permit.67.nvk.cf.0023,Permit.67.nvk.cd.0006,Permit.67.nvk.ht.0024		
		จุดขึ้นในพื้นดินมมาฯ ปกติ	15:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พลวัตร แจ้งงานทำสไลด์สถานีก๊าซบริษัท Ampas (F1)	16:02	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซของทาง ปท.นกำหนดระยะขุดวางท่อน้ำประปา		
		โหม่นนิคม BPL เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0004 วันนี้หยุดงานชุดเค้น	16:03	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-NVK LEASED LINE UP DOWN บ่อศรีแจ้งทาง UIH ตรวจสอบ	18:10	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-NVK LEASED LINE UP DOWN UIH แจ้ง Sim สัญญาณของ AIS มีอาการ		
		ผิดปกติ ทำการสวิตซ์ SIM ไปใช้ของ DTAC ทาง UIH จะแจ้งทาง AIS ต่อไป	18:27	สิทธิกร
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานกำหนดจุดปัก Pipe wall ตรวจสอบระดับเพื่อสื่อสาร เพื่อกำหนด		
		ความลึก HDD มีระยะห่างท่อก๊าซประมาณ 3 เมตร และท่อก๊าซลึก 4 เมตร		
		Permit No.67-BPM-EX-0010	23:06	องอาจ
4-ก.ค.-24	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานกำหนดจุดปัก Pipe wall ตรวจสอบระดับเพื่อสื่อสาร		
		Permit No.67-BPM-EX-0010 วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:26	องอาจ
	Emergency Drill	"เวลา 09:34 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สำนักงานรังสิต	9:34	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานโครงการ ots.nvk tie-in mv02 (inlet 12")		
		Permit.67.nvk.HT.0025	9:37	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุงทำสไลด์สถานีก๊าซใหม่ของบริษัท Vittoria Tyres		
		Permit no. 67-BPO-CD-0014	9:48	ภูรินทร์
	Emergency Drill	"เวลา 10:00 น. เสร็จสิ้นซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สำนักงานรังสิต	10:00	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งปิดระบบ CP OTS-NVK	10:25	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:46	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล แจ้งเข้า OTS LKB ตรวจสอบระยะการติดตั้งท่อของพื้นดินบริเวณ		
		ด้านข้างวัดสถานี	10:50	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:03	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:11	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:13	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งหมม. Bluewhaleเข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี		
		mrs โซนเหนือ วันนี เข้าโรงงาน soonthornโจจะนะ ครบPermit.67-ROJ-CD-0019	11:39	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณศักดิ์สิทธิ์ ขออนุญาตเข้าพื้นที่ เพื่อพาผู้รับเหมา ncs เข้าวัดระยะห้องน้ำotsroj1	11:48	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพชรมา WES ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพชรมา BHS ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:02	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปกติ	12:15	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณสมชายแจ้งเข้า OTS-NVK	12:19	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเข้าเซ็นแนวท่อโครงการขุดวางท่อระบายนอกโรงงาน sekson		
		ตรวจสอบไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซในจุดทำงาน	14:48	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 14:20 น.ผ่าน PRP ดำเนินการ Start On load PRP Comp.Unit B เพื่อ Pack gas		
		ท่อ Offshore 42" สำหรับเตรียมความพร้อมงานเปลี่ยน PV0026B บนแท่น PRP ซึ่งมี		
		ข้อจำกัดที่ต้องหยุดการส่งก๊าซ เข้า-ออก แท่น PRP ในวันที่ 5 ก.ค.67		
		เวลา 08.00 - 17.00 น. (8 ชม.) From Gas Control	15:18	ภูรินทร์
	Survey	"คุณศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจจะนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้งSupport ots.roj2 (เริ่มติดตั้งเมื่อ14-04-67) ตรวจสอบระยะชักของ		
		support no3 22/4=8mm.ดำเนินแก้ไข no8 12/5=9mm.ดำเนินแก้ไข no11 14/5=		
		ช่วงดำเนินการแก้ไข. ตรวจสอบสภาพการทรุดต่อ / ป่อและการคืนตัวเป็นระยะ ดังนี้		
		ไม่มีผ่นตก ดินไม่เคลื่อน ไม่มีน้ำรั่ว แฉกบนดินปกติ มีมดเป็นจำนวนมาก โดยรวมปกติ		
		งานร่วมเข้าชี้แนวท่อกับที่ยังและเจ้าหน้าที่นิคมฯ โครงการขุดวางท่อระบายนอก		
		โรงงานseksun ตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซในพื้นที่การทำงาน		
		ส่วนจุดอื่นๆในพื้นที่นิคมฯโจจะนะ / ปกติ.	15:20	ภูรินทร์
	Permit	"คุณพิทักษ์พล แจ้งงานแก้ไขและติดตั้งท่อ vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Soonthorn		
		roj โดย หมม. Blue Whale เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:22	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:36	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เชื่องราก. งานโครงการ ots.nvk tie-in mv02 (out let) Permit.67.nvk.cf.0024		
		Permit.67.nvk.cd.0006 Permit.67.nvk.ht.0025 จุดขึ้นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	15:39	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณพิทักษ์พล แจ้งทำsupport u-boltที่outlet 4นิ้ว เพื่อป้องกันน้ำแปลนซยับ		
		ที่โรงงานsoonthorn	15:45	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเพื่อโจจะนะมีการ		
		เปลี่ยนแปลงความลึกเดิมจาก 22 เมตรเป็น 14 เมตร ทำให้ระยะงานก่อสร้าง		
		คาดว่าจะเลื่อนไปอีก	16:44	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งJoint เชื่อมผ่านทั้งหมด เตรียมผิวwrap coating ชั่วคราวก่อนการ		
		ลง อีพอกซีสามชั้นในวันพรุ่ง	19:34	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งคืนระบบกระแสไฟฟ้าเลี้ยงท่อ ระบบซีพีและเวิร์กเซลส์	19:54	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าพ่วงกลาง เข้าคอยเทศบาลบางปู 94		
		(รับเอง)ขนานกับท่อก๊าซ Permit No.67-BPM-EX-0010	23:03	ภูรินทร์
5-ก.ค.-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD ยกเลิก เจาะแล้วเจอท่อวงกลมคอนกรีตที่ถนน		
		พรุนี้จะทำการขุดเปิดหน้าดิน แล้ว HDD อีกครั้ง	1:25	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"เวลา 07:49 น. ผ่าน PRP ทำการ Total shutdown platform ตามแผน เพื่อทำงาน		
		เปลี่ยน 5020-PV-0026B โดยแผนการทำงานเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่กระทบต่อการ		
		ส่งก๊าซ โดยบริหารจัดการการส่งก๊าซท่อ Offshore 42 นิ้วโดยใช้ Line Pack From		
		Gas Control	7:51	สุเมธ
	Permit	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งว่ามีงานติดตั้งเสา Transistor OTS-ROJ#1 ชะง Blue Whale		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0017, ติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ขางของ Synnech ตาม		
		Permit 67-roj-ht-0008	8:23	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ จริธ แจ้งเข้าดูหน้างานที่ BVWN#3 การใส่โลดทุบตรวจสอบพื้นดินบริเวณด้านข้าง		
		วัดสถานี OTS-LKB ยังไม่มีการทำงาน	9:07	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:26	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:51	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:13	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ และแจ้งคุณ เฉิดพงษ์		
		ขอเข้าติดตั้งอุปกรณ์ GPS ที่ PRS#4 เพื่อ Link สัญญาณไปที่ OTS-NVK	10:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB, ดูหน้างาน BVWN#3 การ		
		ใส่โลดทุบตรวจสอบพื้นดิน วันนี้นำดูง BIG BAG มาลงและเชื่อมต่อนั่น Sheet Pile	10:26	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ พาช่างเข้ามาดูแอร์ที่ OTS-BPL	10:30	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น เพชรเกษม ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:53	สุเมธ
	Permit	"คุณ สมชาย แจ้ง หมม.เข้ามาแก้ไขจุดสนิมหลุมในสถานี MRS บ.ทDC Steel ตาม Permit		
		67-BPO-CD-0016	10:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนน		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกนั้นปกติ	11:25	สุเมธ
	Permit	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งปลดชุด Conduit ออกจากเสาเดิมติดตั้งเสาใหม่ OTS-ROJ#1,		
		วันเข้าสายสัญญาณอุปกรณ์ไดรฟ์ชนิดใหม่ Instrument เข้าร่วมด้วยสัปดาห์หน้าอีกที่		
		ตาม Permit 67-roj-cd-0017	11:34	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพชรมา BHS ปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	"คุณ วิริทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพชรมา WES ปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:12	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจจะนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบระยะชักขาด Support No.3 22/4=8		
		มม.ดำเนินแก้ไข, No.8 12/5=9 มม.ดำเนินแก้ไข, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		
		และมีงานตาม Permit 67-roj-cd-0017, 67-roj-ht-0008 นอกนั้นปกติ	12:45	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:20	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ พาช่างเข้ามาดูแอร์ที่ OTS-BPL เสร็จแล้วรอซ่อมวันจันทร์	15:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานทำสไลด์สถานีก๊าซใหม่ที่ m.Vittoria ตาม Permit 67-BPO-CD-0014	15:00	สุเมธ
	อื่นๆ	"14.24 น. หน่วยงาน วท. แจ้งเริ่มงาน Cold cutting และ Tie-in ท่อที่ Block valve		
		WN2.5 ที่ RC0630 KP32+300 บริเวณข้างกำแพง BV WN2.5 ไป WN3 From Gas		
		Control	14:24	สุเมธ
	อื่นๆ	"สอยเกม PTTCO แล้วงานที่ทำไม่มีผลกระทบกับ BVWN#3 (OTS-LKB) เนื่องจากก๊าซ		
		จ่ายมาทาง BVWN#4 แทน, เป็นงานซ่อมท่อก๊าซตรงบริเวณที่เคมีมีการรั่วที่ WN2.5	15:06	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ทำการ Confirm Valve MV02 เพื่อตรวจสอบสถานะวาล์ว		
		(Outlet10") ตาม Permit 67-bpi-cl-0025, 67-bpi-cl-0006, 67-bpi-ht-0026 นอกนั้น		
		ปกติ	15:33	สุเมธ
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0017 เลิกงานแล้ว	16:30	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าปลดสายสัญญาณ Turbine Run B (เตรียมถอด) OTS-ROJ#2	16:30	สุเมธ
	อื่นๆ	*(Update งาน PRP) เวลา 15:52 น. แทน PRP ทำงานเปลี่ยน PV-0026B ที่แทน PRP แล้วเสร็จ และ เริ่ม Pressurized & Test Leak ก๊าซเข้าสู่ Process และเวลา 16:47 น. PRP เริ่มทยอยจ่ายก๊าซเข้าระบบ Offshore P/L 42" กลับสู่ปกติ From Gas Control	17:16	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าปลดสายสัญญาณ Turbine Run A (เตรียมเปลี่ยน) OTS-ROJ#1	17:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-ht-0008 เลิกงานแล้ว	17:39	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-ROJ#1 แล้ว	18:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอยเทศบาลบางปู 94 (วันเอง) ชรนามกับท้องถิ่นฯ ตาม Permit 67-BPM-EX-0010	22:21	สุเมธ
6-ก.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง กำลังจะชรนามท้องถิ่นฯช่วงที่ 1 ใกล้ที่สุด ระยะ 3 เมตร แต่ระดับความลึกต่างกัน ประมาณ 1 เมตร	2:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เลิกการทำงานแล้ว พุ่งนี้ว่า กับใหม่ ตาม Permit 67-BPM-EX-0010	3:40	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนตอนเนื่องงาน support otsoj2 ร่วมกับ synmech	8:57	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันนี้มีแผนพามาชม. Bluewhaleเข้าเิมงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent สถานี mrs โชนเหนือ วันนี เข้า โรงงาน shin o โจรณะ Permit 67.ROJ-CD-0021	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS LKB ตรวจสอบระบบการไหลตลอดท่อของพื้นดินบริเวณด้านข้างวังสถานี ไม่มีการหลุดตัวเพิ่ม	9:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	10:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสมชาย พาว์สูรับเหมาเข้าฝังถัง Anode ที่MRSU. Thai cast film BPO ตามใบงาน Permit no.67-BPO-CD-0017	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๓.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ชีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#3	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB ของกลุ่ม นิคมลาดกระบัง ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:13	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ชีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ BPO มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นิคมนวนคร งาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าตลอดได้แนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm. Mpl ถนน นวนคร 20 บริเวณหน้าบริษัท สยามโลโกไนโต จำกัด permit-nvk-ex-0006 บริเวณอैंเปติ	12:01	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้า ตลอดได้แนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm. Mpl ถนน นวนคร 20 บริเวณหน้าบริษัท สยามโลโกไนโต จำกัด permit-nvk-ex-0006	12:01	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งทดสอบวาล์ว mv02 เตรียมงานติดตั้ง หน้า ots.nvk (บางปะอิน 10") Permit.67.bpi.ht.0003 Permit.67.bpi.cf.0019	13:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียจาก บางปะอิน งานโครงกาtemporary ots.nvk ทำการ confirm valve mv02 เพื่อตรวจสอบสถานะวาล์ว Stop leak(out let10") Permit.67.bpi.ht.0003 Permit.67.bpi.cf.0019		
		จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	14:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเหลือจุดแขวนรถกดตัวแนวท่อใต้ถนนมาชิกที่วังบูรพาภิรมย์ุด ดินรอบท่อออก	14:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ชีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 ตรวจสอบรอยขีดข่วน support no3 22/4=8mm. ดำเนินแก้ไข no8 12/5=9mm.ดำเนินแก้ไข no11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการหลุดบ่อบ่อและการรั่วซึมตัวท่อเป็นระยะงานติดตั้งแก๊สsupport ots. roj2Permit.67.roj.ht.0008จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	14:34	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง งาน support otsoj2 เียนร้อยเริ่มงานอีกที่วันพุธ	14:54	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานแก้ไขและติดตั้งท่อ vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน Shin eiroy โดย ผรม. Blue Whale เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอยเทศบาลบางปู 94 (วันเอง)ชรนามกับท้องถิ่นฯ Permit No.67-BPM-EX-0010	23:18	ภูรินทร์
7-ก.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งขุดเปิดให้วั HDD ขึ้นปากของก็ขึ้นไม่ได้ พุ่งนี้เปลี่ยนจุดตั้งเครื่อง ล่องในอีกครั้ง	2:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS-LKB, ตรวจสอบระบบการไหลตลอดท่อของพื้นดินบริเวณด้านข้างวังสถานี ไม่มีการหลุดตัวเพิ่ม และไม่มีการทำงาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ด้านข้าง พื้นที่สถานี	9:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#3	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๓.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	10:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS-BPL	10:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าตลอดได้แนวท่อก๊าซ 110 มม.ถนนนวนคร 20 บริเวณหน้า บ.สยามโลโกไนโต วันนีทำการ Reamer ขนาด 0.4 ม.และ 0.50 ม.ตาม Permit 67-nvk-ex-0006 นอกนั้นปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถ.พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกนั้นปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดเพื่อรวบรวมท่อน้ำประปา ทำบายพาส ขอย บ.ยูเนียน ถ.สุขุมวิท บางปูใหม่ (งานขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3 ถ.สุขุมวิท) Permit (67-BPM-EX-0009 วันนีเปลี่ยนประตูน้ำอย่างเดียวไม่มีงานขุด ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 67-BPM-EX-0009 นอกนั้นปกติ	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียจาก บางปะอิน งานโครงการ Temporary OTS-NVK ทำการ Confirm Valve MV02 เพื่อตรวจสอบสถานะวาล์ว Stop Leak(Outlet10")และติดตั้งท่อ10" On Support เตรียมงาน Tie-in ตาม Permit 67-bpi-cf-0020, 67-bpi-ht-0005 นอกนั้นปกติ	13:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบรอยขีดข่วน Support no3 22/4=8 มม.ดำเนินแก้ไข, No.8 12/5=9 มม.ดำเนินแก้ไข, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานตาม Permit 67-roj-ht-0008 วันนี้ผมหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่ นอกนั้นปกติ	14:21	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-RST Flowcom Run A ค่าค้างไม่ขยับ แจ้งคุณ โชติณรินทร์ รับทราบ เพื่อเข้าไป สลับ Flowcom มาใช้ Run B	14:50	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ ชีระศักดิ์ เข้า OTS-RST สลับ Flowcom มาใช้ Run B	16:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอยเทศบาลบางปู 94 (วันเอง) ชรนามกับท้องถิ่นฯ ตาม Permit 67-BPM-EX-0010 เปลี่ยนตำแหน่งตั้งเครื่อง จากเกาะกลางถนนเข้าชอย	22:45	สุเมธ
8-ก.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ที่ร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ผ่านช่วงที่ใกล้กับท้องถิ่นฯไปแล้ว ตาม Permit 67-BPM-EX-0010	1:42	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งพาส์เข้าซ่อมแอร์ ที่ OTS-BPL	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งกำลังจะกด sheet pile กันดิน หลัง ots lkb	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัล แจ้งเข้าตรวจสอบระบบ Ordorant ที่ OTS-LKB	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าถอด Turbine ที่ OTS-ROJ#1 งานของคุณศิริโรจน์	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานกด Sheet pile ความยาว 10 เมตรบริเวณด้านหลังสถานี WN#3 ของทาง บพท.เพื่อป้องกันดินโล้ทรุดตัว	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS-BPL	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ลสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๓.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	11:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาว์สูรับเหมาเข้าปรับปรุงสถานีก๊าซอัยทหาย จุดที่เป็นดินม บ.Winoa ตาม permit no.67-BPO-CD-0018	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถ.พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น ปกติ	11:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าถอด Turbine ที่ OTS-ROJ#1 เสร็จงานแล้ว	12:06	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เห็น บางงูใหม่ ปกติ	12:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าถอด Turbine Run B ที่ OTS-ROJ#2	13:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานพาส์ข้างเข้าซ่อมแอร์ที่ OTS-BPL	13:10	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Toray Textile 2 BPM	13:23	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Toray Textile 2 BPM	13:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโชค แจ้งเข้าตรวจสอบ Flowcom ที่ OTS-RST	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านในแก้ไข, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก้ไข, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดรอบบ่อ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	15:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล แจ้งงานกดแผ่น Sheet pile กัดดินโลตัสวันนี้นักได้ 10 แผ่น		
		งานหยุดแค่ไม่กี่คอปๆนี้		
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงขวาง, โครงการtemporary ots.nvk ทำการลอกcoating/warping ปลายท่อ10"		
		ขัดเตรียมรื้อtie-in mv02(10") Permit.67.bpl.ht.0006 Permit.67.bpl.cf.0021		
		จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	16:42	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*Gas Pressure,Gas Temperature RUN A OTS-RST ค่าค้าง	21:29	องอาจ
9-ก.ค.-24	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งออฟ ระบบ cp ots.nvk 8:30 เพื่องานเชื่อม tie-in ท่อ 10"		
		ป้อวาล์ว BPI MV02 Outlet Permit.67.bpl.ht.0007	8:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Tie-in & Commissioning Gas: 09/07/2024 เวลา 08:30 น.คุณ ภาณุรักษ์ ข้างเทคนิค		
		สปก. แจ้งมีงานเชื่อม tie-in ท่อ 10" ป้อวาล์ว BPI MV02 Outlet ที่สถานีก๊าซ OTS-NVK	8:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งขออนุญาตพาผู้รับเหมา บริษัท Delta เข้าประเมินงานซ่อมและcpm		
		Ball valve ที่ OTS ROJ2	9:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพามม. เข้าตัดหน้า OTSBPO ตามPermit no. 67-BPO-CD-0015	9:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอปรับ outlet otsnvk ขึ้นเป็น15 Bar	9:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าทำสีสถานีก๊าซใหม่ที่ Toray mill2		
		Permit no.67-BPM-0004	10:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานที่ Ots roj2 เสร็จแล้ว	10:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเชื่อม tie-in ท่อ 10" ป้อวาล์ว BPI MV02 Outlet		
		Permit.67.bpl.ht.0007 เริ่ม cold cutting 10" mv02	10:05	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพามม. เข้าตัดหน้า PRS#1ตามPermit no. 67-BPO-CD-0015	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานขายถยนต์หมายเลข3 หน้าปากซอยทางเข้า ชูเนี่ยน		
		จะเริ่มชุดเปิดลงชั้นทราย บริเวณดังกล่าว	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนเวซ WES ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.ĐC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าถอด Turbine Run B ที่ OTS-ROJ#1 เนื่องจากเมื่อวานไฟติด	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถ.พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงขวาง, โครงการtemporary ots.nvk mv02 ปลายท่อ10" tie-in mv02(10")		
		Permit.67.bpl.ht.0007,Permit.67.bpl.cf.0022 จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	12:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเชื่อม tie-in ท่อ 10" ป้อวาล์ว BPI MV02 Outlet		
		Permit.67.bpl.ht.0007 เริ่ม cold cutting 10" mv02 กำลังติดตั้งประกอบเชื่อมท่อ10"		
		ที่ป้อมmv02	12:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพามม. เข้าตัดหน้า PRS#2ตามPermit no. 67-BPO-CD-0015	12:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านในแก้ไข, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก้ไข, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดรอบบ่อ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	13:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำงาน Cai Flowcom ที่ OTS-BV#10	14:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล แจ้งงานกด Sheet pile ความยาว 10 เมตรบริเวณลำห้วยสถานี WNN#3		
		ของทาง ปตท.เพื่อป้องกันดินโลตัสหลุดตัวต่อจากเมื่อวาน	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	14:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานwater jet ทำท่อปะปาใต้ดินบริเวณหน้าโรงงานHDMCโกส		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		แนวท่อก๊าซHDPE110MM.ช่วงป้อวาล์วno.119#Project ส่วนต่อขยายHDMC.		
		Permit 67-WES-EX-0003	15:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล แจ้งงานกดแผ่น Sheet pile กัดดินโลตัสหลังรั่ว OTS B วันนี้นักได้ 21 แผ่นเสร็จแล้ว งานหยุดแค่ไม่กี่คอปๆนี้จะข้ามไปปัดโคลนที่ดินโลตัส	16:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งงานทำสีสถานีก๊าซใหม่ที่บริษัท Vittoria เสร็จแล้ว	16:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเชื่อม tie-in ท่อ 10" ป้อวาล์ว BPI MV02 Outlet		
		Permit.67.bpl.ht.0007 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พุ่งขึ้นจะมีงาน ทับwrap เพิ่มเติมในบ่อ และเก็บงานในบริเวณนี้ตามลำดับต่อไป	22:29	องอาจ
10-ก.ค.-24	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันไม่มีแผนนำ Blue whale เข้าตัดต่อสายสัญญาณ turbine Run B Otsroj1 ตาม Permit.67-ROJ-CD-0024	8:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าตัดหน้า OTS LKB,PRS3 Permit.67-LKB-CD-0006	9:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล แจ้งงานกด Sheet pile ความยาว 10 เมตรบริเวณลำห้วยสถานี WNN#3		
		ของทาง ปตท.เพื่อป้องกันดินโลตัสหลุดตัวนี้ก็จะกดด้านหลังแนวรั้วของทาง ปตท.	9:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันมีsynmech ขอเข้าotsroj2ประเมินแก้ไขจุดเขวนท่อเพื่อเตรียมประชุมแผนงานพุ่งขึ้น	9:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง Otsroj1 blue whale เริ่มแก้ไขตัดต่อสาย runB เข้า turbine ตัวใหม่ จะปลดสายสัญญาณ pcv001a ssv002a ตัดต่อท่อ conduit		
		Permit.67-ROJ-CD-0024	10:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งโครงการtemporary ots.nvk mv02 test ในโตรเจน13bar ท่อ10" /		
		ตรวจสอบleak out let10"(tempo) ก่อนwrapping Permit.67.bpl.cf.0023	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง เข้า otsroj2 กับ synmech	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.ĐC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า prs2	10:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานwater jet ทำท่อปะปาใต้ดินบริเวณหน้าโรงงานHDMCโกส		
		แนวท่อก๊าซHDPE110MM.ช่วงป้อวาล์วno.119#Project ส่วนต่อขยายHDMC.		
		Permit 67-WES-EX-0003	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนเวซ WES มีงานตาม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit 67-WES-EX-0003 นอกจากนี้ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าติดตั้งแผ่นป้ายพิเศษ จุดสำรวจท่อ10" (ปากก)	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถ.พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโชค แจ้งตัดต่อสายสัญญาณ SSV001A OTS-ROJ#1	12:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรหม แจ้งพาผู้รับเหมาเข้าตัดหน้า OTS BPL Permit.67-BPL-CD-0008	12:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น นางจาก บางปะอิน ปกติ เข้าติดตั้งแผ่นป้ายพิเศษ จุดสำรวจท่อ10" (ไม่มีผลกระทบ) เชิงขวาง, โครงการtemporary		
		ots.nvk mv02 test ในโตรเจน13bar ท่อ10" /ตรวจสอบleak out let10"(tempo)		
		ก่อนwrapping Permit.67.bpl.cf.0023 จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	12:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพพล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 มม.รั้วของทีมงาน กปน.		
		ในนิคมเอ็มไทย ซอย.ส.อุดมทรัพย์ ตาม Permit.67-MTH-EX-0007	13:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรหม แจ้งตัดหน้า OTS BPL Permit.67-BPL-CD-0008 เสร็จแล้ว	14:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพพล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาพบจุดรั่วแล้วหลังจากท่อก๊าซประมาณ 6 เมตร หน้างานไม่สัดและชุดเพิ่มเติมจากที่ชุดไว้ งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา		
		ไม่มีผลกระทบ	14:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านในแก้ไข, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก้ไข, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดรอบบ่อ		
		ที่แนวท่อ กำหนดตำแหน่งเริ่มเจาะทำทางข้ามรางระบายน้ำโรงงานผลิตชิ้นส่วนbmw (ตรงข้ามSpey), เข้า สังเกตการณ์การตอกเสาเข็มโครงการสะพานข้ามแม่น้ำสายใน	15:57	สิทธิกร
		นิคมโรจนะ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ		
	Permit	*คุณ ศิริโชค แจ้งเสร็จงานตาม Permit.67-ROJ-CD-0024	16:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมประปาตู้แรงดันสูง รม.เมืองสมุทร สุรนวิศ		
		Permit No.67-BPO-EX-0011	21:02	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-ก.ค.-24	อื่นๆ	*ถึง M DOWN ทุดสถานี SERVER RST แจ้งศูนย์ม้งกับและ AIS 1740	9:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการก่อสร้างของทาง ปตท.ที่สถานี WNH3 ช่วงเช้านี้		
		ไม่มีการทำงาน	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานซ่อมท่อน้ำประปาแตก บริเวณถนนพัฒนา 1 ปากซอย 7B BPO ตาม Permit.67-BPO-EX-0024	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สัญญาณ Communication SERVER RST ปกติ AIS ทำการปิ้งสัญญาณไม่พบ		
		สัญญาณ LOST	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.ทDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานซ่อมท่อน้ำประปาแตก บริเวณถนนพัฒนา 1 ปากซอย 7B BPO ตาม Permit.67-BPO-EX-0024 ซ่อมจุดรั่วเรียบร้อยแล้ว	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:27	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอหา synmech เข้าประเมินหน้างานlotsroj2	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:33	สิทธิกร
Activities in AREA		*Update งานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 36 นิ้ว RC0630 ระหว่างสถานีควบคุมก๊าซ WN2.5-WN3 (งานซ่อมท่อเบร้ง) หน่วยงาน วท. แจ้งเริ่มงาน Cold cutting และ Tie-in ท่อที่ Block valve WN2.5 ที่ RC0630 KP32+300 บริเวณ		
		ข้างกำแพง BV WN2.5 ผังไป WN3 From Gas Control	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai งานโครงการขุดวาง ท่อน้ำประปาใหม่ วันนี้อยู่ติดบริเวณและสกัดบริเวณที่ย้ายเวียนยังไม่ทำการขุด		
		นอกนี้ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถ.พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ ,งานซ่อมท่อ		
		น้ำประปาแตก บริเวณถนนพัฒนา 1 ปากซอย 7B BPO Permit.67-BPO-EX-0024	12:05	สิทธิกร
Alarm SCADA		*OTS-RST LEASED LINE DOWN แจ้งทาง UIH ตรวจสอบ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:18	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแฆ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		ของ Support No.3 22/4=8 มม.ด้านในแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก๊ส, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดรอบข้อ		
		งานจะทำการข้ามวางระบายน้ำโรงงานเดิมขึ้นส่วนบนw (ตรงข้ามSpey) ติดตั้ง		
		เข็มหล่อ Permit.67.roj.ex.0008 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	13:01	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-RST LEASED LINE ปกติ คุณ มังกร แจ้งคิดว่าน่าจะเป็นที่ Services ของ Keware ครับ เพราะหมดอง Ping จาก SCADA Server ไปที่ Rangsit ก็ Ping เจอ แล้วลองใช้โปรแกรม Keware เรียกข้อมูลโดยตรง แต่ข้อมูลไม่มา ก็เลยลอง Restart ตัว SCADA ดู ถ้า Services ไม่กลับมา ก็กะจะ Restart ตัว Keware ด้วยครับ		
		แต่กลับมาปกติก่อน หลังจากทีม Restan SCADA ไป	13:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	14:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เข้าติดตั้ง		
		แผ่นป้ายพิเศษ จุดสำรวจท่อ10" (ไม่มีผลกระทบ) เชียงราก. โครงการtemporary		
		ots.nvk เก็บงานสี ท่อ10" ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ		
		การไฟฟ้าบางเขินเก็บ guard สายไฟ ไม่มีผลกระทบ	17:04	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	17:56	สิทธิกร
	Permit	*นพดลแจ้งงานจะสำรวจท่อทำงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.		
		ในนิคมอุตสาหกรรมบั้ง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0008	21:52	องอาจ
12-ก.ค.-24	Permit	*นพดลแจ้งงานจะสำรวจท่อทำงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.		
		ในนิคมฯ ลาดกระบังจะสำรวจผ่านจุด 6-9 แล้ว เริ่มใหม่วันพรุ่งนี้	2:53	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง บ.Synmech เข้าเตรียมงานตรวจสอบ Support ที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-cd-0026	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.ทDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:54	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งปิด PCV Run B ส่วน 5 Bar เพื่อตัดต่อ Tube PCV หลบรถ		
		เขานท่อ และได้ Turbine Meter Run B ที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-cd-0026	11:00	

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการก่อสร้างของทาง ปตท.ที่สถานี WNH3 ช่วงเช้านี้ไม่มีการทำงานแต่จะทำงานในส่วนของการเชื่อมต่อแผ่น Sheet Pile	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกนั้นปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง Run B แก่ Tube หลบเรียบร้อยแล้ว ตาม Permit 67-roj-cd-0026	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:21	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้ง Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK	13:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแฆ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบรอยฉีกขาด Support No.3 22/4=8 มม.ด้านในแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก๊ส, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อ/ข้อ, มีงานตรวจสอบหลังงานจะทำการข้ามวางระบายน้ำโรงงานเดิมขึ้นส่วน BMW (ตรงข้าม Spey) เพคอนกรีตเข็มหล่อเรียบร้อยแล้ว Permit 67-roj-ex-0008 นอกนั้นปกติ	13:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งได้ Turbine Meter Run B ที่ OTS-ROJ#2 เรียบร้อย	15:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานโครงการ		
		การ Temporary OTS-NVK ไม่มีการทำงานมี จนท.Stand By ในพื้นที่ นอกนั้นปกติ	15:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0026 ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จแล้ว	17:00	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้ง Cal.Flowcom ที่ OTS-NVK เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:25	สุเมธ
13-ก.ค.-24	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล เข้าPRS#4 เขารวมลือต	9:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย นำ มรเม เข้าตัดท่อน้ำ OTS-RST	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:30	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา1		
		ระหว่างซอย 9-11 ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปกติ	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BV#10	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:01	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย นำ มรเม เข้าตัดท่อน้ำ PRS#4	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.ทDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	12:27	ภูรินทร์
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการก่อสร้างของทาง ปตท.ที่สถานี WNH3 วันนีไม่มีการทำงาน	12:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:37	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งงานเข้าตัดท่อน้ำ PRS#4	12:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯรังสิตปกติ	12:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแฆ มีงานตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบรอยฉีกขาด Support No.3 22/4=8 มม.ด้านในแก๊ส, No.8 12/5=9 มม.ด้านในแก๊ส, No.11 14/5= ช่วงดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อ/ข้อ, มีงานตรวจสอบข้อผิดพลาดหน้างานติดตั้งฐานเสา		
		ไฟฟ้า115kv p.26ไม่มีผลกระทบต่อระบบจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	13:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานโครงการ		
		การ Temporary OTS-NVK ไม่มีการทำงานมี จนท.Stand By ในพื้นที่ นอกนั้นปกติ	15:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนครปกติ	15:22	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งงานถอดเปลี่ยน Turbine+Filter RunA Kulthom E	15:56	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*21:54 หน่วย วท. แจ้งงาน Tie-in ที่ RC0630 KP32+300 บริเวณข้างกำแพง Block valve WN2.5 ผังไป WN3 แล้วเสร็จ ผลทดสอบรอยเชื่อมผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด		
		From Gas Contro	22:06	ภูรินทร์
14-ก.ค.-27	Alarm SCADA	*OTS-RST Fire Alarm แจ้งคุณ ภาณุรักษ์ ทำการตรวจสอบโดยโทรสอบถาม รปภ.แล้ว		
		เหตุการณ์ปกติ	5:30	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ โชติณรินทร์ เข้าเคลียร์สัญญาณ Fire Alarm ที่ตู้ภายใน OTS-RST	8:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีการทำงานของการไฟฟ้า		
		เกี่ยวกับสายส่งด้านบน ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	9:49	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซในนิคมบางพลี เพื่อกำหนดระยะขุดวางท่อใหม่		
		ประมาณ 1 โมงเช้าทาง กปน.ตาม Permit 67-BPL-EX-0005	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานตาม Permit 67-BPL-EX-0005, เส้น OTS-BPL ปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงหา BHS ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนน		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกนั้นปกติ	11:04	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ จรัล แจ้งงาน BVWN3 วันนี้มีแค่เตรียมแผ่น Sheet Pile ยังไม่มีการปักหัวมุดสถานี		
		OTS-LKB ยังไม่มีการปรับพื้นเพิ่มเติม	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงหา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งพื้นที่ BPO งานเพิ่มเติม บริเวณปากทางเข้านิคม อ.พัฒนา1 มีงาน		
		ผสม พระราม2 เก็บเศษปูนที่สีกัดแล้วออกพื้นที่ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้ง Support OTS-RQJ#2 ตรวจสอบสภาพทางท่อป่อ/บ่อ, ส่งเอกสารนิการ		
		งานตกเสาเข็มโครงการสะพานข้ามเฟลภายในนิคมฯโรงงาน ไม่มีผลกระทบต่อระบบ		
		นอกนั้นปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เสียรงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ไม่มีการทำงานมี จนท.Stand By ในพื้นที่ นอกนั้นปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-BPL-EX-0005 วันนี้อยู่คนเดียว	16:00	สุเมธ
15-ก.ค.-27	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีโซนเหนือ	9:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:09	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้ง ทีมปศพท เข้าวัด CP inlet OTS-RST	10:10	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 10:00 น.TSO ขอประกาศ Difficult day เนื่องจากเกิดความไม่สมดุล		
		ด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ		
		เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการนำ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ		
		From Gas Control สอบถามทาง OC เกิดจาก Shipper จ่ายก๊าซเข้าระบบเกินที่		
		กำหนดไว้ ไม่ส่งผลกระทบ PTT NGD	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงหา BHS ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN3 วันนี้ทำการแก้ไขท่อบ่อโดยการถอนแผ่น Sheetpile 6		
		เมตรเดิมและถอน 12 เมตรส่วนเสริมออกและปัก 12 เมตรใหม่ให้ติดกับตัว Basing		
		ในส่วนนี้เสร็จ และทำในส่วนของการเชื่อมต่อแผ่น Sheetpile	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	11:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น		
		ปกติส่วนถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมฯบางปู บ.พระรามสอง		
		ไม่มีการทำงานใด	12:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงหา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	12:09	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	12:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพทางารจุดท่อ/บ่อหลังการขุด รอการติดตั้ง		
		กลับจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	12:12	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 12:40 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก โดยสมดุลระบบท่อ		
		ส่งก๊าซกลับสู่ค่าปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ให้บริการ		
		From Gas Control	12:56	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	13:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	13:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:14	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนยอ 0929675371 กรมทางหลวงโทรเข้าเบอร์ออฟฟิศสำนักงานบางปู		
		สอบถามแนวท่อที่ถนนครแจ้งคุณศิวกรประสานงาน	15:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เสียรงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ไม่มีการทำงานมี จนท.Stand By ในพื้นที่ นอกนั้นปกติ	15:09	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเก็บ charger OTS-LKB	16:36	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง		
		ทกท.ในนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม Bluewhaleเข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ	21:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจจุดที่ 3 ฝั่งโรงงาน CP RAM 3 พบความลึกท่ลงท่อ		
		STEEL SLEEVE ขนาด 8" ลึก 3.20 เมตร	21:34	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจจุดที่ 3 ฝั่งปอหวา No.163 พบความลึกท่ลงท่อ STEEL		
		SLEEVE ขนาด 8" ลึก 3.37 เมตร	22:43	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะแทงเหล็กสำรวจไม่ลงทำการ Coring หลุม 4 นิว	23:36	ภูรินทร์
16-ก.ค.-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซจุดที่ 4 ยังไม่พบวันนี้อยู่คนเดียว	3:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:45	ลธิธิกร
	Permit	*คุณ พิทธิภัศร แจ้งวันนีมีแผนพารม. Bluewhaleเข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ		
		vent ในสถานี mrs โซนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน thai-ysaghtโรงงาน		
		Permit67.RQJ-CD-0029	10:01	ลธิธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยน Flowcom Run A ที่ OTS-RST	10:03	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:14	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	ลธิธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งพา ผรม.plt เข้าวัดระยะท่อเพื่อวางแผนการร้อยท่อ modify		
		ในสถานี ots.nvk	10:24	ลธิธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุด verify ทา่ท่อแนวก๊าซHOPE110 mm.+ใส่ Sleeve		
		บริเวณหน้าโรงงานjones ใกล้บ่อวาล์ว30.184 งานโครงการวางท่อก๊าซโรงงานFF		
		Permit 67-WES-EX-0004	10:34	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0004 นอกจากนั้นปกติ	10:34	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานลงทรายบดอัด เพื่อ		
		ขยายถนนลูกรังผิว ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	10:54	ลธิธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงหา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:58	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:02	ลธิธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าทดสอบเปิด-ปิดประตูกอง RTU PRS#2 ยัง Alarm OPEN		
		แจ้งคุณ สุริยะ รับทราบ เข้าดำเนินการแก้ไขพุงนี้	11:12	ลธิธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งพา ผรม.plt เข้าวัดระยะท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:27	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN3 วันนี้ไม่มีการทำงานเนื่องจากตัวเครื่องจักร Vibro เสีย	11:41	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:41	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงหา BHS ปกติ	11:49	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:51	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	ลธิธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งsynnech ขอเข้าประเมินราคาซ่อมระบบดูดกลิ่น odorant		
		ที่ฐานที่otlrst	13:02	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น		
		ปกติส่วนถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมฯบางปู บ.พระรามสอง		
		เริ่มเตรียมงานเทคอนกรีต	13:10	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	13:16	ลธิธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 13:17 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.4		
		เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณWarehouse จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่		
		ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 From Gas Control	13:24	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพทางารจุดท่อ/บ่อหลังการขุด รอการติดตั้ง		
		กลับจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	13:27	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:32	ลธิธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งประเมินราคา valve ต่อกาจากเข้าเพื่อsordoranเข้าชุดจาก		
		ผรงจระไนไม่ประเมินวงรัศมีลมเข้าชุด	13:40	ลธิธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	ลธิธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พชรธร แจ้งวันนีไม่มีฝน งานทำลิ้นมือ	14:21	ลธิธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 14:05 น. Gas Control ดำเนินการตรวจวัด HOV001 ภายใน BV9 เพื่อเตรียม		
		งาน Run PIC เส้นท่อ BV6 1A BV10 โดยลูกค้าบริเวณ BV9-BV16 จะได้รับก๊าซจาก		
		BV16 Run A ทดแทน โดยคุณภาพก๊าซค่า WI เปลี่ยนแปลงจาก 1340 เป็น 1361		
		Blw/scf และค่า HV เปลี่ยนแปลงจาก 1001 เป็น 1024 Blw/scf คาดการณ์คุณภาพ		
		ก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึง G_BCN เวลา 23:45 น. และพ.ว. DCAP วันที่ 17 ก.ค.67		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เวลา 02:05 น. From Gas Control	14:28	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริจันทร์ แจ้งแรงงานเปลี่ยน Flowcom Run A ที่ OTS-RST	14:33	สิทธิกร
	Emergency Drill	"เวลา 14:14 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill)		
		พื้นที่ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 From Gas Control	14:34	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ โชติเนรินทร์ แจ้งตรวจพบ magnetic switch motor ขาดจะนำตัวราคาเสนอ		
		พร้อมมอเตอร์ valve ดูดอากาศ	14:36	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พิทธิภัศพล แจ้งงานแก้ไขและติดตั้งท่อ vent ในสถานีก๊าซ mrs โรงงาน		
		Thai-lysaght โดย มรม. Blue Whale เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit67-ROJ-CD-0029	14:47	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-WES เพื่อเอาอุปกรณ์ Interrupter	14:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงการ temporary ots.nvk การทำงานวางระบบท่อที่ไม่มีผลกระทบใน		
		พื้นที่ จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	15:57	สิทธิกร
	Permit	"นพดลแจ้งงานจะสำรวจท่อก๊าซงานโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง		
		ทกน.ในนิคมอุตสาหกรรมบีเอส เพชรบูรณ์เขต 67-LKB-EX-0008	21:21	องอาจ
	Permit	ธนาสิทธิ์แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" ถนนสุขุมวิท เทศบาลบางปู 71		
		(เสร็จแล้วบ้าง) เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ. สี่แสงการโยธา		
		Permit No.67-BPM-EX-0012	22:22	องอาจ
	อื่นๆ	"หน่วยงาน ปท.1 ทำการปล่อย Gauging PIG No.3/7 เส้นท่อ BV6-BV10		
		คาดการณ์ PIG เข้า Receiver วันที่ 17 ก.ค. 67 เวลา 03:51 น. From Gas Control	22:32	องอาจ
	อื่นๆ	Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.3/7 (Gauging) เวลา 22:46 น. PIG ผ่าน		
		BV.7 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV.8 เวลา 00:21 น. From Gas Control	22:53	องอาจ
17-ก.ค.-24	อื่นๆ	Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.3/7 (Gauging) เวลา 00:08 น. PIG ผ่าน		
		BV.8 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV.9 เวลา 01:45 น. From Gas Control	0:23	องอาจ
	Permit	ธนาสิทธิ์แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" ถนนสุขุมวิท เทศบาลบางปู 71		
		(เสร็จแล้วบ้าง) เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ. สี่แสงการโยธา		
		Permit No.67-BPM-EX-0012 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่อก๊าซลึกที่ 2.61 m.	0:53	องอาจ
	อื่นๆ	Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.3/7 (Gauging) เวลา 01:39 น. PIG ผ่าน		
		BV9 คาดการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 03:31 น. From Gas Control	1:43	องอาจ
	อื่นๆ	"คุณ พลวัตร แจ้งเข้าStandby ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ OTS BPL งาน Run pig	2:06	องอาจ
	อื่นๆ	Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.3/7 (Gauging) เวลา 03:33 น. PIG เข้า		
		Receiver From Gas Control	3:35	องอาจ
	อื่นๆ	"คุณ พลวัตร แจ้งตรวจเช็คอุปกรณ์ที่OTS BPL ปกติและทำการ vent gas ที่ Filter		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Run A , B ออกเพื่อตรวจสอบเศษเมมโมรี่	3:58	องอาจ
	อื่นๆ	"คุณ พลวัตร แจ้งเข้า ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่OTS BV#10 ปกติและทำการ vent gas ที่		
		Filter Run A , B , C ออกเพื่อตรวจสอบเศษเมมฟรน้อย	4:39	องอาจ
	อื่นๆ	สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.3/7 (Gauging) สภาพ PIG ปกติ Gauge		
		Plate บุปเล็กน้อย และพบ Mill Scale ลักษณะของมสิด้า 9 Kg. ไม่พบ Liquid From		
		Gas Control	5:10	องอาจ
	Survey	"คุณ เฉลิม แจ้งงานกดเริ่มทำทางเข้าโรงงานSUZUKA นิคมบางปูเหนือ	8:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พล PTTOC 0812958895 โทรสอบถามเกี่ยวกับ Inlet Pressure ที่ OTS-RST		
		รับไม่ได้สุดเท่าไร(สอบถามคุณโชติเนรินทร์ รับได้ประมาณ 13 BAR มีลูกค้า NGV		
		ใช้สูงสุดที่ประมาณ 8 BAR แจ้งทาง OC รับทราบ)	9:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเข้าเปลี่ยนหน้าจอร RTU ที่ PRS#4	10:10	สิทธิกร
	Emergency Drill	"เวลา 10:10 น. เริ่มการซ้อมแผนฉุกเฉินส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 เหตุการณ์มีการ		
		ทำงานปรับปรุงอุปกรณ์วัดอัตราก๊าซที่ Metering เกิด Turbine Meter ขนกับ		
		Pressure Gauge (PI005B) ทักเสียหยาที่เข้าที่ท่อสูง 1 เมตร มีการหลุดท่ออย่าง		
		รุนแรงและมีเสียงดังรอบพื้นที่เกิดเหตุ Gas Control ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1		
		และขอเปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-TSO ผ่านระบบ Microsoft Teams		
		From Gas Control	10:22	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานลงทาบดัดเพื่อ		
		ขยายถนนสุขุมวิท ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนี้ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:43	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องเพิ่มเติมงานventiหาแนวท่อเก่าเพื่อทำบ่อ		
		sheetpile บริเวณหน้าโรงงาน Jones โกลด์บาวด์ no.184 หน่วยงานวางท่อก๊าซ		
		โรงงานFF Permit 67-WES-EX-0004	10:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0004 นอกจากนี้ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าแก้ไขวัดสปีดประตูที่ PRS#2	11:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN3 วันนี่นัก Sheetpile เสร็จแล้ว หน่วยงานแต่งตั้งเรือสูง		
		ตรวจสอบทรายออกกบ่อเชื่อมเชื่อม Basing ขึ้นสอง	11:07	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Emergency Drill	"เวลา 11:10 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระดับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		
		ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 From Gas Control	11:17	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ สมชาย แจ้งพายุรับเหมาเข้าทำการปรับปรุงสถานีก๊าซ บ. Bara ตาม		
		Permit no.67-BPO-CD-0019	11:29	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:36	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ร.ทDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้		
		ปกติส่วนถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมบางปู บ.พระรามสอง		
		เริ่มเทคอนกรีตแล้ว	12:09	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อบนหลังการขุด รอยการติดตั้ง		
		กลับจุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	13:06	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:16	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริจันทร์ แจ้งแรงงานเปลี่ยนหน้าจอร RTU ที่ PRS#4	13:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงลัด ปกติ	13:58	สิทธิกร
	Emergency Drill	"เวลา 13:55 น. เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉินของโรงแยกก๊าซ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ตาม IA		
		ระหว่าง TSO กับ GPS เหตุการณ์เกิดผู้รับเหมาทำงานขุดดินที่ก๊าซรั่วไหลบริเวณ		
		หลัง Discharge OCS#2 ขนาด 28" จำเป็นต้องหยุดการส่งก๊าซ Onshore เส้นที่2		
		ระหว่าง OCS#2 1A BV#2.2 ไม่มีการจัดส่งก๊าซอยู่ที่ OC From Gas Control	14:14	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	14:18	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงการ temporary ots.nvk ไม่มีการทำงาน จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	14:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเข้าสลับ Run Meter ที่ OTS-ROJ#1	14:36	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริจันทร์ แจ้งเข้าเปลี่ยนหน้าจอร RTU ที่ PRS#5	15:40	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริจันทร์ แจ้งแรงงานเปลี่ยนหน้าจอร RTU ที่ PRS#5	17:35	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พลวัตร แจ้งงานทำสีสถานีก๊าซบริษัท Toray mill02 เสร็จแล้ว	18:04	สิทธิกร
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งโรงงาน Verify Gas Pipeline 12" ถนนสุขุมวิท เทศบาลบางปู 69/3		
		(บางปูนคร)เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ. สี่แสงการโยธา		
		Permit No.67-BPM-EX-0012	22:31	องอาจ
	อื่นๆ	"หน่วยงาน ปท.1 ร่วมกับ ทท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning)		
		คาดการณ์ PIG จะเข้า Receiver เวลา 03:30 น. ทั้งนี้คาดการณ์ PIG จะผ่าน BV7		
		เวลา 22:45 น. From Gas Control	22:36	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning) เวลา 22:43 น. PIG		
		ผ่าน BV7 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV8 เวลา 00:04 น. From Gas Control	22:48	องอาจ
18-ก.ค.-24	อื่นๆ	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning) เวลา 00:04 น. PIG		
		ผ่าน BV.8 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV.9 เวลา 01:34 น From Gas Control	0:11	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง Permit No.67-BPM-EX-0012	0:43	องอาจ
	อื่นๆ	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning) เวลา 01:40 น. PIG		
		ผ่าน BV9 คาดการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 03:34 น. From Gas Control	1:45	องอาจ
	อื่นๆ	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning) เวลา 03:34 น. PIG		
		เข้า Receiver ที่ BV10 From Gas Control	3:38	องอาจ
	Activities in AREA	"คุณ สุพรรณ แจ้งตรวจเช็คอุปกรณ์ที่OTS BPL ปกติและทำการ vent gas ที่ Filter		
		Run A , B ออกเพื่อตรวจสอบเศษเมมโมรี่	4:07	องอาจ
	Activities in AREA	"คุณ สุพรรณ แจ้งตรวจเช็คอุปกรณ์ที่OTS BPO ปกติและทำการ Vent Gas ที่ Filter		
		Run A , B , C ออกเพื่อตรวจสอบเศษเมมโมรี่ ครบ	4:35	องอาจ
	อื่นๆ	"สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.4/7 (Cleaning) สภาพ PIG ปกติ		
		และพบ Mill Scale ลักษณะของมสิด้า 6 Kg. ไม่พบ Liquid From Gas Control	4:52	องอาจ
	Permit	"คุณ โชติเนรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนงานติดตั้ง support รอกดึงท่อ 8" 10" ท่อใต้ดิน		
		ร่วมกับ synmch otsroj2 ตาม Permit.67-ROJ-CD-0028	8:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ตักศิลาธิ์ แจ้งเข้าเปลี่ยน Turbine Run B ที่ OTS-ROJ#1	9:40	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ		
		งานตอกเข็มทำทางเข้าโรงงาน SUZUKA ที่ด้านในไม่มีผลกระทบ	9:43	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	9:52	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนีจะติดตั้ง Sheetpile เดิมฝั่งแนวรั้วออกให้เสมอ		
		บ่บ Basing ขึ้นบนและปัก Sheetpile 12 เมตรห่างจากเดิม 1 เมตรใหม่พร้อมขยาย		
		ความยาวตัว Basing ขึ้นบนล่างและถอน Sheetpile เดิมออก	10:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุด venti หาท่อแนวก๊าซHDEPE110 mm.+ใส่ Sleeve		
		บริเวณหน้าโรงงานHDMC ช่วงระหว่างบ่อวาล์วno.202,120 หน่วยงานวางท่อ		
		ก๊าซโรงงานHDMC Permit 67-WES-EX-0006	10:28	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานลงทาบดัดเพื่อ		
		ขยายถนนสุขุมวิท ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนี้ ปกติ	10:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดเจาะรื้อทางเข้า-ออกโรงงานHDMCบริเวณแนวท่อก๊าซ		
		HDPE110MM,ใกล้บ่อวาล์วno.202 Permit67-WES-EX-0007	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0006,Permit 67-WES-EX-0007 นอกจากนั้นปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ดำรงแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:50	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าถ้ำอยู่ปลัดานี่ PRS#1	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงติดตั้ง Support โหม่งที่ น. Rueng Siam		
		Permit No 67-BPO-HT-0065	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น		
		ปกติ รอย9-14 เซตส์ออก ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงานเปลี่ยน Turbine Run B ที่ OTS-RQJ#1	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู Soi 1-8 มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมบางปู บ.พระรามสอง ไม่มีผลกระทบ		
		กับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	12:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริเยะ แจ้งเสร็จงานทำ PM ระบบ SCADA ที่ PRS#4	13:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	14:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก โครงการ temporary ots.nvk ยังไม่มีการทำงาน		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02และcbpl.mv02 Sheet pile pit		
		ไม่มีฝนตก,ดินไม่เคลื่อน,มีน้ำขังไม่มีผล,แมงกัณดินปกติ โดยรวมปกติ		
		จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	14:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงนชะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทรุดต่อบ่อหลังการขุด รอกการติดตั้ง		
		ติดตั้งคานาหัวท่อ 8",10"ชั่วคราว ไม่มีฝนตก,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำขัง,แมงกัณดินปกติ		
		โดยรวมปกติ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานงานเชื่อมแปะหลังคา MRS Thai Namsiri ตาม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67-BPO-HT-0002	16:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*หน่วยงาน ปท.1 ร่วมกับ รท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning)		
		คาดการณ์ PIG จะเข้า Receiver เวลา 03:36 น.ทั้งนี้คาดการณ์ PIG จะผ่าน BV7		
		เวลา 22:45 น. From Gas Control	22:35	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) เวลา 22:45 น. PIG		
		ผ่าน BV7 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV8 เวลา 00:06 น. From Gas Control	22:51	องอาจ
19-ก.ค.-24	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) เวลา 00:09 น. PIG		
		ผ่าน BV8 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV9 เวลา 01:44 น. From Gas Control	0:12	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) เวลา 01:44 น. PIG		
		ผ่าน BV9 คาดการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 03:38 น. From Gas Control	2:02	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งตรวจเช็คอุปกรณ์ที่OTS BPL ปกติและทำการ vent gas ที่ Filter		
		Run A , B ออก เพื่อตรวจสอบเศษผง มีน้อย	2:30	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) เวลา 03:35 น. PIG		
		เข้า Receiver ที่ BV10 From Gas Control	3:38	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ที่OTS BPO ปกติและทำการ vent gas ที่ Filter		
		Run A , B, C เพื่อตรวจสอบเศษผง มีเล็กน้อย	3:53	องอาจ
	อื่นๆ	*สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.5/7 (Cleaning) สภาพ PIG ปกติ และพบ		
		Mill Scale ลักษณะผงแห้งสีดำ 3 Kg. ไม่พบ Liquid From Gas Control	4:35	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งเข้าถ้ำอยู่ปลัดานี่ OTS-LKB เพื่องาน BYPASS	8:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดเจาะรื้อทางเข้า-ออกโรงงานHDMCบริเวณแนวท่อก๊าซ		
		HDPE110MM,ใกล้บ่อวาล์วno.202 Permit67-WES-EX-0007	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ		
		งานตอกเข็มทำทางเข้าโรงงาน SUZUKAทำด้านในไม่มีผลกระทบ	9:54	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริเยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BKD	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้งานปรับดินในบ่อ แต่บ่อ เชื่อม Basing		
		ปรับแต่งดินในตัวบ่อเพื่อเชื่อมตามตัว Basing ชั้นที่ 2 เตรียมความพร้อม Tie -In	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานลงทรายบดอัด เพื่อ		
		ขยายถนนสุขุมวิท ยังไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:04	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ดำรงแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดเพื่อเตรียมงานทำบ่อ sheetpile บริเวณหน้าโรงงานJones		
		ใกล้บ่อวาล์วno.184 #งานโครงการวางท่อก๊าซโรงงานFF		
		Permit 67-WES-EX-0008	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0008,Permit 67-WES-EX-0007 นอกจากนั้นปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมบางปู บ.พระรามสอง		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานไปประชาสัมพันธ์ขอมต่อถนนสุขุมวิทคำหุระ	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงนชะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทรุดต่อบ่อหลังการขุด รอกการติดตั้ง		
		ติดตั้งคานาหัวท่อ 8",10"ชั่วคราว มีฝนตกเล็กน้อย,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำขัง,		
		แมงกัณดินปกติ โดยรวมปกติ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	12:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริเยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BKD	13:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:20	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK LEASED LINE UP DOWN แจ้ง UH ทำการสลับ Module และรีบูท		
		สัญญาณ ปกติ	15:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก โครงการ temporary ots.nvk ยังไม่มีการทำงาน		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02และcbpl.mv02 Sheet pile pit		
		ไม่มีฝนตก,ดินไม่เคลื่อน,มีน้ำขังไม่มีผล,แมงกัณดินปกติ โดยรวมทั้งบ่อปกติ		
		จุดอื่นในพื้นที่นิคมฯ ปกติ	15:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 17:37 น. Gas Control ดำเนินการเปิดวาล์ว HVOV01 ภายใน BV9 เพื่อคืนระบบ		
		ภายหลังงาน Run PIG เส้นท่อ BV6 – BV10 แล้วเสร็จ โดยลูกค้าบริเวณ BV9 - BV16		
		จะได้รับคุณภาพก๊าซค่า WI เปลี่ยนแปลงจาก 1360 เป็น 1339 Btu/scf และค่า HV		
		เปลี่ยนแปลงจาก 1020 เป็น 1001 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดิม		
		ทางฝั่ง รท. DCAP วันที่ 19 ก.ค. 67 เวลา 21:08 น. และ G_BCN วันที่ 20 ก.ค. 67		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เวลา 4:09 น.From PTT Shipper	18:27	สิทธิกร
20-ก.ค.-24	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้งานปรับดินในบ่อ แต่บ่อ เชื่อม Basing	9:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:50	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพลวัตร แจ้งเข้าส่งผลการดำเนินงานติดตั้งท่อก๊าซในไลน์ผลิตของลูกค้าบริษัท		
		Perfect โหม่ง และทำการเปิดวาล์วในสถานีก๊าซ (sub Stasion) เพื่อทำการอัดไนโตร		
		ไล่ก๊าซออกจากบ่อ	10:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ฉลองกรุง ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPO Soi 6-14,เซตส์ออก ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPN ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ วังสิต ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงนชะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทรุดต่อบ่อหลังการขุด รอกการติดตั้ง		
		ติดตั้งคานาหัวท่อ 8",10"ชั่วคราว อากาศบดอัดไม่ขัง ฝนไม่ตก,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำขัง,		
		แมงกัณดินปกติ โดยรวมปกติ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ดำรงแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	12:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู SOI 1-5 มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา 1 บริเวณท่อก๊าซหน้าปากซอยนิคมบางปู โดย บ.พระรามสอง		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	12:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:21	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้าปรับแรงดัน outlet OTS-NVK	13:35	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*alarm high pressure & gas vent แจ้งลูกค้าขอเข้าตรวจสอบ	17:00	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณกฤษดา แจ้งแก้ไข PCV OTS-WES เรียบร้อย	19:50	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณเฉลิมแจ้ง งานชุดซ่อมท่อประปาขนาด800มม. ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่		
	Permit 67-BPM-EX-0013		20:45	ฎิณห์
	Permit	*คุณเฉลิมแจ้ง พบจุดรั่ว จะขอชักเครื่องพ่นน้ำฟุ้ง	23:52	ฎิณห์
21-ก.ค.-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตอกเข็มทำทางเข้าโรงงานSUZUKA นิคมบางปูเหนือ ตาม		
	Permit 67-bpn-ex-0002		8:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๕.6-14, เขตส่งออก มีงานทำ		
		ถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานตาม Work Permit	10:32	สุเมธ
		67-bpn-ex-0002 นอกน้มนปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ๓.TDC คลองซุด เส้น BV#10		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 Sheet Pile		
		Pit วันนี้ไม่มีการทำงาน นอกน้มนปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๓.1-5 ปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโนะจะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		การติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อป่อ หลังการขุด รอกการ		
		ติดตั้งกลับ ติดตั้งคานาหัวท่อ 8", 10"ชั่วคราว (ยังไม่มีการเข้าทำงานในน้มน) และมีงาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*ชุดซ่อมท่อประปาขนาด160 มม.ภายในนิคมฯฟอส ซอย B7/1 ตรวจสอบท่ทำงานแล้ว		
		ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อส่งก๊าซ นอกน้มนปกติ	14:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขนาด 800 มม.ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่		
		ตาม Permit 67-BPM-EX-0013	21:05	สุเมธ
22-ก.ค.-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0013 คืนน้ำบนเค้น	3:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตอกเข็มทำทางเข้าโรงงานSUZUKA นิคมBPN.		
	Permit 67-bpn-ex-0002		9:14	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานตาม Work Permit		
		67-bpn-ex-0002 นอกน้มนปกติ	9:50	ฎิณห์
	อื่นๆ	*คุณสุพรรณ แจ้ง ที่ OTS LKB มีงานติดตั้งท่อของ ปตท.	10:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:12	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:36	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ประสานงานงานลอกคลองซุด	10:36	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		มีงานตัดต่อท่อของ ปตท. ไม่มีผลกับ NGD	10:47	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ๓.TDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:48	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:48	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:50	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:24	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธวัชศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 Sheet Pile		
		Pit วันนี้ไม่มีการทำงาน นอกน้มนปกติ	11:27	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:39	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:53	ฎิณห์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:54	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:55	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี Swan 1.2 ปกติ	12:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ M Thai ปกติ	12:14	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต		
		ถนนพัฒนา1 ระหว่างซอย 9-11 แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น ปกติ	12:30	ฎิณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:30	ฎิณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	ฎิณห์
	Survey	*คุณ ธวัชศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโนะจะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		หลังการติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 เริ่มติดตั้งเมื่อวันที่ 14 Apr 2024 มีรอยฉีกขาด		
		การติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อป่อ หลังการขุด รอกการ		
		ติดตั้งกลับ ติดตั้งคานาหัวท่อ 8", 10"ชั่วคราว จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	14:29	ฎิณห์
	อื่นๆ	เวลา 11:15 น. หน่วยงาน พท. แจ้งงานเริ่มงาน Cold cutting existing flange end		
		และงานลงท่อ Tie-in ที่ RC0630 KP47+750 บริเวณบริเวณ Block valve WN3		
		ฝั่งมาจาก WN2.5... From Gas Control	15:08	ฎิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขนาด 800 มม.ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่		
		ตาม Permit 67-BPM-EX-0013	21:21	ฎิณห์
	Permit	*คุณธนาสิทธิ์แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" ถนนสุขุมวิท เทศบาลบางปู 69/1		
		(บางปูแฟคทอรีแลนด์) เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย		
		บ. สันแสงการโยธาPermit No.67-BPM-EX-0012	22:27	ฎิณห์
23-ก.ค.-24	Permit	*คุณธนาสิทธิ์แจ้งเสร็จงาน Verify Gas Pipeline 12" ถนนสุขุมวิท เทศบาลบางปู 69/1		
		ท่อก๊าซลึกที่ 2.64 เมตร (หลังท่อ) ท่อท่อก๊าซ 2.94 เมตร	0:06	ฎิณห์
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้งเสร็จงานปักSheet pile วันนี้เรียบร้อยแล้ว	2:08	ฎิณห์
	Emergency Drill	*คุณ ปาณภูมิ จาน.OC ซบบุรี แจ้งซ่อมแฉกฉุกเฉิน ระดับ1 พื้นที่ ปท.10 สมมติเกิดเหตุ		
		รถขุดโดนท่อก๊าซเส้น 4, 42"เกิดก๊าซรั่วไหลและดีไฟ สูง 9-10 ม บริเวณ ค.ท่าอุดม		
		จ.ปราจีนบุรี, GRCC รับทราบแล้วเร่งแจ้งการณ. แจ้งจุด วาติศ รับทราบ	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 วันนี้ปรับแต่งดินภายในตัวบ่อเตรียมเชื่อมท่อเหล็ก 36"		
		อีก 1 บ่อ เตรียมความพร้อม Tie -In	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนน		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโชชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอย		
		นิคมฯบางปู สู่สุขุมวิท โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ		
		นอกน้มนปกติ	11:02	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานทำลิ MRS ที่ บ.Lohaprateep ตาม Permit 67-bpl-cd-0009	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานรื้อย้ายเสา		
		สัญญาณโทรศัพท์ของ DTAC ด้านพื้นที่ข้างรั้วบริษัท Beiersdorf ไม่มีผลกระทบนอก		
		น้มนปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ๓.TDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ	12:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ปาณภูมิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโนะจะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อ และบ่อหลังการขุด รข		
		การติดตั้งกลับ ติดตั้งคานาหัวท่อ 8", 10"ชั่วคราว โดยรวมปกติ นอกน้มนปกติ	13:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ดำรงท่อก๊าซ 12"ใต้ทางเข้านิคมฯบางปู 77 ก.สุขุมวิท		
		ตาม Permit 67-BPM-EX-0014	13:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ปาณภูมิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และ BPI MV02 Sheet Pile		
		Pit วันนี้ไม่มีการทำงาน นอกน้มนปกติ	16:02	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0014 คืนน้ำบนเค้น	16:34	สุเมธ
24-ก.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ ธวัชศักดิ์ แจ้งวันนี้ช่วงเวลา 11:00-12:00 มีงานพาทิม Network เข้าตรวจสอบ		
		สถานี ROJ#1	8:37	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานขนย้ายชุด spoon โดยให้รถยนต์ piจากภายใน		
		otsnvk เพื่อเตรียม fab ใน yard	9:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตอกเข็มทำทางเข้าโรงงานSUZUKA นิคมBPN.		
		ตาม Permit67-BPN-EX-0002	9:32	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัล แจ้งงานปรับปรุง สภาพที่ สถานีก๊าซ Lohaprateep	9:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ปรับแต่งดินภายในตัวบ่อเตรียมเชื่อมท่อเหล็ก		
		36 นิ้วอีก 1 บ่อเตรียมความพร้อม Tie -In	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:05	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	"คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งทางกรมยกเลิกเข้าตรวจสอบสถานี OTS-ROJ#1	10:40	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานย้ายท่อน้ำประปา 600 มม. เพื่อขนถ่ายถนน หน้า บ.บุญนิยม BPM	11:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการหลุดท่อป้อนหลังการชุด รอกการติดตั้ง ติดตั้งคานาหัวท่อ 8", 10"ชั่วคราว เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำรั่ว, แฉกกันดินปกติ โดยรวมปกติ จุดขึ้นในพื้น ที่ ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ นพตล แจ้งรวมบริษัท อินโซด เข้าเก็บงานในสถานี OTS-BPL	11:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานตาม Permit.67-BPN-EX-0002 นอกจากนี้ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม แจ้งตรงข้ามBV#10 ลอกผิวทางเท้า เพื่อทำใหม่ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:52	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	14:12	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนร่าง โครงการ temporary ots.nvk ยังไม่มีการทำงาน		
		ตรวจสอบสภาพปะ nvk.mv02และcbpl.mv02 Sheet pile pit		
		ยกชิ้นงานเตรียมงานค้ำประกอบ temporary และเตรียมสถานีชั่วคราว temporary เพื่อจ่ายก๊าซเข้าinletวันพรุ่งนี้		
		ไม่มีฝนตก,ดินไม่เคลื่อน,มีน้ำขังไม่มีผล,แฉกกันดินปกติ โดยรวมที่จะบ่ปกติ		
		จุดขึ้นในพื้นนิคมฯ ปกติ	15:40	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโยชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอย นิคมฯบางปู ผังสุขุมวิท โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	16:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ ๒.TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ	17:00	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-ก.ค.-24	อื่นๆ	"เวลา 07:50 น. Gas Control เริ่มปรับลดแรงดัน เพื่อควบคุมแรงดันที่จุดซ่อมเสริม		
		ความแข็งแรงท่อก๊าซ RC0650 Dent.52+485 ปัจจุบันเริ่มปรับลดแรงดันของระบบที่ WK5 เป้าหมายแรกเป็น 350 psig และที่ BV16 330 psig โดยช่วงแรกเวลา 13:00-19:00 น. ดำเนินการเชื่อมท่อแนว Longitudinal ควบคุมแรงดันไม่เกิน 339 psig From Gas Control	7:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนเปิด mv02น้ำก๊าซเข้า otsnkv tempo	8:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	"เวลา 09:20 น. Gas Control และ ปท.9 ทำการเปิด Main Valve ที่ BV17(D0650-HOV-007) เพื่อดำเนินการตัดแยกระบบเส้นท่อ BV16 - BV17 สำหรับการทำงานเชื่อม Sleeve NO.1 ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 From Gas Control	9:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	คุณ ภานุภูมิ PTT OC แจ้งงานซ่อมท่อบริเวณ BV#16,17 ซึ่งจะมีผลต่อ OTS-RST จะปรับลด Setpoint Pressure ลงมาที่ 320 Psi ซ่อมรอบนี้ประมาณ 2 วัน 25-26 และอีกครั้งวันที่ 31-1 ไม่มีผลกระทบ แต่ปรับลดแรงดัน,		
		แจ้งคุณกฤษฎาและคุณพิษณุทราบ	9:29	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงานเปิดวาล์ว mv02(nvk 12)"เข้าระบบตาม temporary ots.nvk Permit.67.nvk.ht.0027	10:07	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ปรับแต่งดินภายในตัวบ่อคาดว่าจะทำการ เชื่อมท่อเหล็ก 36 ภายในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อม Tie -in	10:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มเปิด by pass temporary เวลา 10.30 น.	11:03	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนนพัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโยชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอย นิคมฯบางปู ผังสุขุมวิท โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	"(Update การทำงานเชื่อม Sleeve ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485);		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เวลา 11:45 น. เริ่มดำเนินการก๊าซเชื่อมท่อแนว Longitudinal ปัจจุบันการควบคุมความดัน		
		เป็นไปตามแผน From Gas Control	12:09	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ ๒.TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานWater jet สำรวจท่อก๊าซ ใกล้ทางเข้าบ. UNION ถ.สุขุมวิท Permit No.67-BPM-EX-0014	13:41	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงานเปิดวาล์ว mv02(nvk 12)"เข้าระบบตาม temporary ots.nvk		
		เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทดสอบอุปกรณ์ pcv อีกเล็กน้อย Permit.67.nvk.ht.0027	13:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งเริ่มเชื่อมและผูกเงินที่ นิคมฯบางปูเหนือ	14:06	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งเสร็จสิ้นการเชื่อมและผูกเงินที่ นิคมฯบางปูเหนือ	14:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการหลุดท่อป้อนหลังการชุด รอกการติดตั้ง ติดตั้งคานาหัวท่อ 8", 10"ชั่วคราว เข้าฝนตกเล็กน้อย,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำรั่ว, แฉกกันดินปกติ ยังไม่มีการทำงานโดยรวมปกติ จุดขึ้นในพื้น ที่ ปกติ	14:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:51	สิทธิกร
	อื่นๆ	"(Update การทำงานเชื่อม Sleeve ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485); เวลา 15.00 น. เชื่อมแนว longitude แล้วเสร็จ From Gas Control	15:11	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:41	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สุพรรณ แจ้งงานทำสี MRS Lohaprateeep	16:03	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนร่าง โครงการ temporary ots.nvk		
		ตรวจสอบสภาพปะ nvk.mv02และcbpl.mv02 Sheet pile pit		
		เตรียมงานเชื่อมค้ำประกอบtemporary		
		ไม่มีฝนตก,ดินไม่เคลื่อน,มีน้ำขังไม่มีผล,แฉกกันดินปกติ โดยรวมที่จะบ่ปกติ		
		งานเปิดวาล์ว mv02(nvk 12)"เข้าระบบตาม temporary ots.nvkเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว		
		ดำเนินการแก้ไขและทดสอบอุปกรณ์ pcv run.A Permit.67.nvk.ht.0027		
		จุดขึ้นในพื้นปกติ.	16:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	"(Update การทำงานเชื่อม Sleeve No.1 เพื่อซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485); เวลา 17:00 น. เริ่มทำการเชื่อมแนว circumferential การควบคุม	17:03	สิทธิกร
		ความดันเป็นไปตามแผน From Gas Control		
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานจุดซ่อมท่อประปาขนาด800มม. ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ Permit No.67-BPM-EX-0013	21:33	องอาจ
	อื่นๆ	"Update การทำงานเชื่อม Sleeve No.1 เพื่อซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		KP52+485 เวลา 22:15 น. งานเชื่อม Sleeve 1.5m แล้วเสร็จ แผนงานต่อไปจะเริ่ม งานทดสอบ NDT และ Delay Crack 24 ชั่วโมง วันที่ 26 ก.ค. 67 เวลา 08:00 น. From Gas Control	22:30	องอาจ
26-ก.ค.-24	Permit	"เฉลิมแจ้งงานจุดซ่อมท่อประปาขนาด 800 มม. ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ ประสานขอขออนุญาต Sheet pile คืนพรุ่งนี้ Permit No.67-BPM-EX-0013	0:50	องอาจ
	PM	"คุณ พิทักษ์ชล แจ้งวันนี้มีแผนงานรอม 3เดือน prs4 และช่วงมีงานเปลี่ยน turbine ngv ppp	7:22	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานต่อเนื่องเข้าสายสัญญาณ turbine otsroj1 ร่วมกับ blue whale	9:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงาน fab ต่อเนื่อง otsnkv งานที่ otsroj1 ทีวีจอคู่แลให้	10:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งเข้าร่วมงานต่ออายุประจำปี flow3 บ. Thai kobelco	10:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ปรับแต่งดินภายในตัวบ่อคาดว่าวันนี้จะทำการ เชื่อมท่อเหล็ก 36 ภายในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อม Tie -in	10:06	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จรัล แจ้งงานปรับปรุง ทาสีสถานีก๊าซ บ. Quality Coat LKB ตาม Permit.67-LKB-CD-0007	10:19	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:25	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริเยะ แจ้งเข้า Cal.Flowcom Test Run B ที่ OTS-ROJ#1	10:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:47	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานทำSheetpile บริเวณหน้าโรงงานjonesใกล้แนวท่อ ก๊าซHDPE 110MM.บ่อวาล์วno.184 #งานโครงการวางท่อก๊าซโรงงานFF		
	Permit	Permit 67-WES-EX-0008	10:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0008 นอกจากนี้ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ ๒.TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	11:51	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนน		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโยชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอย		
		นิคมบางปู มังสุขุนวิท โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ		
		นอกนั้นปกติ	12:20	ลิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานpm รอบ3เดือน prs4 เสร็จเรียบร้อย	12:25	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียงราก โครงการ temporary ots.nvk		
		ตรวจสอบสภาพป่อ nvk.mv02และbpi.mv02 Sheet pile pit		
		เตรียมงานเชื่อมตัดประกอบtemporary		
		ฝนตกเล็กน้อย,ดินไม่เคลื่อน,มีน้ำขังไม่มีผด,แมงก้นดินคงที่ โดยรวมทั้ง2บ่อปกติ		
		ทดสอบอุปกรณ์ pcv run.A/B จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	12:39	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจท่อก๊าซในคิมเอ็มไฮของทีมงาน กปน.งานโครงการ		
		วางท่อน้ำประปาใหม่ บริเวณท้ายซอยเอ็มไฮถนน 2 เขตบิโชนูปถุค		
		Permit.67-MTH-EX-0008	13:00	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งชุดสำรวจความลึกที่ 1.10 เมตรสำรวจแล้วไม่พบแนวท่อก๊าซความลึก		
		งานวางท่อน้ำ ประปาใหม่ไม่มีผลกระทบ งานสำรวจท่อหุขุดแค่นี้	13:34	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งงานFlow3 ตรวจต่ออยู่ใบอนุญาต บริษัท Biersdorf วาระ 5 ปี	14:26	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 ติดตั้ง Interrupter PM CP and Transformer Rectifier	14:32	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อบนหลังการขุด รอกการติดตั้ง		
		ติดตั้งคานหัวท่อ 8",10"ชั่วคราว ไม่มีฝน,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำขัง,		
		แมงก้นดินปกติ ยังไม่มีการทำงานโดยรวมปกติ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:17	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1	15:19	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom Test Run B ที่ OTS-ROJ#1	16:38	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BKD LEASED LINE FAIL แจ้ง UIH ตรวจสอบครบ	17:16	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BKD LEASED LINE NORMAL UIH ทำการสวิตช์ซิมและรีบูตสัญญาณให้	18:23	ลิทธิกร
27-ก.ค.-24	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะก่อนขึ้นดินสถานีโดย synmech ที่		
		otsroj2 Permit.67-ROJ-CD-0028 และมีงานต่อเนื่อง fab ชุด spoon exiting		
		otsnvk ของ pit	8:15	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:52	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS2	9:53	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:17	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงท่อสถานีก๊าซใหม่ที บริษัท Quality Coat เตรียม		
		อิงทรายเก็บดินแล้ว ลงสีรองพื้น	10:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียงราก โครงการ temporary ots.nvk		
		ตรวจสอบสภาพป่อ nvk.mv02และbpi.mv02 Sheet pile pit		
		เตรียมงานเชื่อมตัดประกอบtemporary		
		ฝนไม่ตก,ดินไม่เคลื่อน,มีน้ำขังไม่มีผด,แมงก้นดินคงที่ โดยรวมทั้ง2บ่อปกติ		
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	11:18	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	11:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ถนน		
		พัฒนา 1 ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโยชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอย		
		นิคมฯบางปู มังสุขุนวิท โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ		
		นอกนั้นปกติ	11:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:27	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*Update การทำงานเชื่อม Sleeve No.1 เพื่อซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650		
		KP52+485 เวลา 11:20 น Gas Control เริ่มปรับเพิ่มแรงดันของระบบที่ WK5		
		เป้าหมายที่ Pressure 400 psig และที่ BV16 Pressure 390 psig หลังจากการทำ		
		งานแล้วเสร็จ From Gas Control Pressure Inlet ที่ OTS-RST กำลังอยู่ๆปรับขึ้น	11:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:50	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดทำทางเข้า-เขี่ยนลิ่ ตาม Permit.67-BPN-EX-0003		
		เปิดต้นโซคนชุดนำ 1.2ม. แล้วจากเคมี เพื่อทำคาน	12:12	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานตาม		
		Permit.67-BPN-EX-0003 นอกจากนี้ปกติ	12:14	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ ช.EDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:21	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 12:18 น. Gas Control และ ป.ท.9 ทำการเปิด Main Valve ที่ BV17(D0650- HOV-007) เพื่อดำเนินการหีระบบหลังจากการทำงานเชื่อม Sleeve NO.1		
		ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 แล้วเสร็จ ถูกค้าทุกกลุ่มสามารถใช		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ก๊าซได้ที่แจ้งดับปกติ From Gas Control OTS-RST Inlet Pressure ปกติ 25.50 Bar	12:35	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	12:42	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	13:11	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		มีงานเชื่อมท่อของ ปตท. ไม่มีผลกับทาง NGD ส่วนที่เหลือ ปกติ	13:48	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้งSupport ots roj2 ,ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อบนหลังการขุด รอกการติดตั้ง		
		ติดตั้งคานหัวท่อ 8",10"ชั่วคราว ไม่มีฝน,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำขัง,		
		แมงก้นดินปกติ ยังไม่มีการทำงานโดยรวมปกติ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:23	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงแก้ไขค่าการวัด ทำการปิงground loใหม่ เนื่องจาก		
		ตรวจพบว่าค่าการวัดสูงเกินกว่าค่ากฎหมายกำหนด ที่โรงงานyachiyoeda#1 และ		
		โรงงานsaku precision นิคมนวนคร.	15:08	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงาน Permit.67-ROJ-CD-0028 otsroj2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		รอตั้งท่อวันอังคาร	15:35	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งน้างาน otsnvk เลิกแล้ว	17:03	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	18:02	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC Normal	18:35	ลิทธิกร
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขนาด800มม. ถนนสุขุมวิท ต้าหุ บางปูใหม่		
		Permit No.67-BPM-EX-0013	21:30	องอาจ
28-ก.ค.-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาขนาด 800 มม. ถนนสุขุมวิท ต้าหุ บางปูใหม่		
		ประกอบท่อจะดอน Sheet pile ดินพูนนี้ Permit No.67-BPM-EX-0013	2:39	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดเปลี่ยนท่อน้ำประปาขนาด 200 มม.ข้ามรางระบายน้ำบริเวณ		
		ปากซอย 13B ถนนพัฒนา 1 ตาม Permit 67-bpo-ex-0025	8:49	สุเมธ
	PM	*คุณ พลวัตร เข้า PM Run B OTS-BPL	9:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดทำทางเข้า บ.เขี่ยนลิ่ ตาม Permit 67-BPN-EX-0003, ใช้คนชุด		
		นำ 1.2 ม.ห่างท่อก๊าซ 1.2 ม.แล้วจากเคมี เพื่อทำคาน	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานตาม Permit 67-BPN-		
		EX-0003 นอกนั้นปกติ	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:18	สุเมธ
	PM	*คุณ พลวัตร เข้า PM Run B OTS-BPL เสร็จแล้ว	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	10:39	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	10:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานเชื่อม		
		ท่อของ ปตท. (Repair 4 จุด)ไม่มีผลกระทบกับทาง NGD นอกนั้นปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพป่อ NVK MV02 และบ่อ BPI MV02 ทั้ง 2		
		บ่อปกติ, งานเชื่อมประกอบ Spoon Piece Inlet-Outlet Modify Existing OTS-NVK ตาม		
		Permit 67-nvk-hi-0030 นอกนั้นปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานทำถนนคอนกรีต ด.พัฒนา 1		
		ระหว่างซอย 9-11 โดย บ.ประโยชน์การโยธา และถนนพัฒนา 1 ปากซอยนิคมฯบางปู		
		โดย บ.พระรามสองการโยธา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซธรรมชาติ และนิคมตาม		
		Permit 67-bpo-ex-0025 นอกนั้นปกติ	12:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	12:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยาฯ ช.EDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลัง		
		การติดตั้ง Support OTS-ROJ#2 ตรวจสอบสภาพการทรุดท่อ และบ่อหลังการขุด รอ		
		การติดตั้งคาน หัวท่อ 8", 10"ชั่วคราว (ไม่มีการทำงานในพื้นที่) นอกนั้นปกติ	15:19	สุเมธ
29-ก.ค.-24	Alarm SCADA	*OTS-NVK Outlet ทอยเพิ่มขึ้นมา 15.5 บาร์ แจ้งคุณ โชติณรินทร์ และคุณ ชีรศักดิ์		
		รับทราบกำลังออกไปตรวจสอบ	2:35	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ โชติณรินทร์ และคุณ ชีรศักดิ์ ถึงที่ OTS-NVK ทำการปรับ Outlet จาก 15.9 ลมมาที่		
		15 บาร์	3:30	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งทำการ Flush คราบ Sulphur PCV Run A ที่ OTS-NVK เสร็จแล้ว		
		Outlet ลมมาอยู่ประมาณ 15 บาร์	4:25	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	"คุณจรัสแจ้งเข้าทำ PM ที่สถานี OTS-BV10	9:13	ปฏิพันธ์
	PM	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัด CP OTS-WES	9:20	ปฏิพันธ์
	Alarm SCADA	"alarm AC fail PRS#5 ROJ แจ้งคุณศักดิ์สิทธิ์ และคุณภาณุรักษ์รีบทราบเข้าตรวจสอบ	9:29	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WH#3 วันนี้ทำในส่วนงานเชื่อมท่อ 36"	9:41	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:41	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:43	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	"คุณ โชตินันท์ แจ้ง วันนี้ทาง synmech จะเข้ามาติดตั้งตัวจับระดับท่อไคติน 10" 8"		
		เพิ่มเติมเพื่อใช้ monitor ขณะยกตัว OTS-ROJ#2	9:47	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	"คุณมอย 092 9675371 กรมทางหลวง แจ้งประสานงานด้านท่อลอดบริเวณรังสิต กม.33 - กม.34 คุณศักดิ์สิทธิ์ รีบทราบเข้าตรวจสอบ	10:07	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ สุพรรณ แจ้งงานชุดเปลี่ยนท่อประปา 200 mm. ของ Gusco ปากซอย 13 B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:20	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:34	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:37	ปฏิพันธ์
	Alarm SCADA	คุณภาณุรักษ์ แจ้งการไฟฟ้าตัดไฟฟ้า PRS#5 เพื่อดำเนินการลากสายไฟ	11:10	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:24	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPO มีงานชุดเปลี่ยนท่อประปา 200 mm. ของ Gusco ปากซอย 13 B ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซส่วนที่เหลือปกติ	11:33	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา WES ปกติ	11:37	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:39	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 ตรวจสอบสภาพการหลุดท่อป้อนลังการชุด ธรการติดตั้งกลับติดตั้งคานหัวท่อ 8", 10"ชั่วคราว ฝนไม่ตก ดินไม่เคลื่อน ไม่น้ำรั่ว แฉกกันดินปกติ (ไม่มีการทำงานในพื้นที่) กทป.อยู่ระดับไฟฟ้าเพื่องานคอนเสาพาดสายในพื้นที่		
		ทำให้กระแสไฟฟ้าดับที่prs.5 (ดับถึง17:00)จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	11:56	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:22	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:44	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:17	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	13:23	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ สุพรรณทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	13:41	ปฏิพันธ์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงร막 โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และ บ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify existing otsnvk (วันนี้ไม่มีการทำงาน) บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	15:01	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดหาแนวท่อก๊าซเพื่อเตรียมงานปักsheet pileบริเวณแนวท่อก๊าซHDPE 110MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์วno.119,202โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน		
		HDMCPermit 67-WES-EX-0009	16:01	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall		
		เทศบาลบางปู 69/1 (ศรีอ่าพล) เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย โดย บ.สีแสงการโยธา	22:38	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้ง รังสิต มีงาน Hdd ท่อร้อยสายไฟฟ้าของกรมทางหลวง 2จุด ดินข้าม ผ่านหลังแนวท่อก๊าซ Steel gas 10" Mpi ช่วง กม 33-33+500 คูชานาน ถนนพหลโยธิน		
		ขอเข้า permit-rst-ex-0001	22:44	ปฏิพันธ์
30-ก.ค.-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall ชุดเจอบีคอนกรีต จึงทำการกลับก่อนพูนีมาทำท่อ 67-BPM-EX-0015	1:47	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้ง Hdd เริ่ม Hdd จุดที่ 2 ปากซอยทางเข้าพหลโยธิน 96	3:28	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้ง Hdd จุดที่ 2 ผ่านแนวท่อก๊าซจากพื้นที่ระดับ 1.38m. ท่อก๊าซ steel 10" mpi อยู่ยู่ที่ระดับ 3.40m. งามจบ as-built	4:22	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้งHdd จุดที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	5:05	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	"EVEP เข้าสถานีก๊าซ OTS-NVK, OTS-ROJ#2 เพื่อดูงานติดตั้ง	9:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ โชตินันท์ แจ้งที่ OTS-ROJ#2 มีงานติดตั้ง Outlet 8" 15 บารี่ไป PRS#5 และ ติดตั้งก๊าซ Outlet 10" 5 บารี่ที่ต่อเข้าท่อ HDPE 225 มม.ตาม Permit 67-roj-cd-0028	9:41	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้า Standby ที่ OTS-ROJ#1 ช่วงที่ติดตั้ง OTS-ROJ#2	10:05	สุเมธ
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานชุดทำทางเข้า บริษัท		
		เทียบลิ้ม ตาม Permit 67-BPN- นอกนั้ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ (มีงานขยายถนน และต่อท่อ สะพานข้ามแยกคำหุร แต่ยังไม่มีการกระทบกับท่อก๊าซที่เข้า บ.บุญนิยม) นอกนั้ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:29	สุเมธ
	Survey	"คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:38	สุเมธ
	Permit	"คุณ นิธิชัย เข้า Standby ที่ PRS#5 ช่วงที่ติดตั้งที่ OTS-ROJ#2	10:40	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 เชื่อมท่อเหล็กขนาด 36"เสร็จแล้ว จะทำในส่วนของการ ขึ้น Torque เก็บงานสั้วท่อเตรียมขัดและดัน Nitrogen	10:47	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:57	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:11	สุเมธ
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:49	สุเมธ
	Permit	"คุณ โชตินันท์ แจ้งที่ OTS-ROJ#2 กำลังลงสาย U Bolt 10 มม.ของท่อ Outlet 8" 10"		
		เพื่อเตรียมยกท่อคานเหล็ก ตาม Permit 67-roj-cd-0028	11:58	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา WES ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:12	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:33	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:24	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานติดตั้ง Outlet 8", 10" ตาม Permit 67-roj-cd-0028 นอกนั้ปกติ	15:31	สุเมธ
	Permit	"คุณ นิธิชัย ออกจาก PRS#5 แล้ว	15:40	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน งานโครงการ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และบ่อ BPI MV02 ทั้ง 2 บ่อปกติ, งานเชื่อมประกอบ Spoon Piece Inlet-Outlet Modify Existing OTS-NVK ตาม (วันนี้ไม่มีการทำงาน) นอกนั้ปกติ	16:33	สุเมธ
	Permit	"คุณ โชตินันท์ แจ้งที่ OTS-ROJ#2 งานติดตั้งตัววัดสถานีก๊าซเลื่อนเข้า 11 ชม.เสร็จ แล้ว และพูนีจะทำการติดตั้ง Support จั๊ง	16:55	สุเมธ
	อื่นๆ	"Update งาน Tie-in WN2 - WN3 : หน่วยงาน วท. Tie-in ที่ที่ RC0630 KP47+750 บริเวณริมรั้ว Block Valve WN3 ผีมาจาก WN 2.5 แล้วเสร็จ ผลทดสอบรอยเชื่อมผ่าน ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยปัจจุบันท่อช่วง Block valve WN2.5-WN3 ได้เชื่อมต่อกับระบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปอยู่ระหว่างดำเนินการงาน Nitrogen Purging เพื่อเตรียม Commissioning ต่อไป From Gas Control	17:16	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall เทศบาลบางปู 69/1 (ศรีอ่าพล) เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย โดย บ.สีแสงการโยธา Permit 67-BPM-EX-0015	22:24	สุเมธ
31-ก.ค.-24	อื่นๆ	"เวลา 00:01 น. วันที่ 31 ก.ค. 67 ทาง TSO เริ่มดำเนินการควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (WI) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1-3 จาก 1260 - 1400 BTU/scf เ็น 1285 - 1430		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		BTU/scf หลังจากสิ้นสุดช่วงมอนิเตอร์การควบคุมคุณภาพก๊าซตามมติ กทพ. โดย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.67 เป็นต้นไป From Gas Control	0:07	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe Wall เสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:46	สุเมธ
	PM	"คุณพิทักษ์พล แจ้ง วันนี้ไม่มีแผนงาน ots rstรอบ3เดือน	7:54	ปฏิพันธ์
	Permit	"คุณ โชตินันท์ แจ้งวันนี้มีงานเชื่อม support จั๊งทดแทนของเดิมชำรุดภายใน otsroj2 กับเพิ่ม synmech 67-roj-ht-0009	8:14	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา Soi 4B BPO-IE By Gusco BPO Permit No.67-BPO-EX-0026	9:23	ปฏิพันธ์
	PM	"คุณสุริเยะแจ้งเข้า Cal.Test Flowcomp. OTS-WES	9:49	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ มีงานชุดทำทางเข้า บริษัท		
		เทียบลิ้ม ตาม Permit 67-BPN- นอกนั้ปกติ	9:52	ปฏิพันธ์
	อื่นๆ	"คุณ โชตินันท์ แจ้งวันนี้มีงานเก็บค่าระดับท่อหลังจากติดตั้งสถานีและตั้ง support	9:53	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 ทำการขัดล้างถัง Nitrogen เติมในระบบท่อ	10:15	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:18	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:24	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	10:42	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:43	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา WES ปกติ	11:22	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:26	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:38	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:46	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:47	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:02	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ (มีงานขยายถนน และต่อท่อ สะพานข้ามแยกคำหุร แต่ยังไม่มีการกระทบกับท่อก๊าซที่เข้า บ.บุญนิยม) นอกนั้ปกติ	12:40	ปฏิพันธ์
	PM	"คุณสุริเยะแจ้งเสร็จงาน Cal.Test Flowcomp. OTS-WES	13:14	ปฏิพันธ์
	PM	"คุณพิทักษ์พล แจ้ง เสร็จงาน pm ots rstรอบ3เดือน	13:36	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	ปฏิพันธ์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลังการติดตั้งSupport ots roj2 ตรวจสอบสภาพการหลุดท่อป้อนลังการชุด ธรการติดตั้ง		

OP-FO-038-02

[illegible]



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ส.ค.-24	อื่นๆ	*เวลา 00:01 น. วันที่ 31 ก.ค. 67 ทาง TSO เริ่มดำเนินการควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (W) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1-3 จาก 1260 - 1400 BTU/scf เป็น 1285 - 1430 BTU/scf หลังจากสิ้นสุดช่วงเฝ้าเฝ้าการควบคุมคุณภาพก๊าซตามมติ		
		กทท. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.67 เป็นต้นไป From Gas Control	0:06	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Pipe Wall เชื้อบรื้อ	1:45	ภูรินทร์
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีโซนเหนือ	8:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติเชรินทร์ แจ้งวันมีงานต่อเนื่องที่support otsroj2 Permit.67-ROJ-HT-0010	9:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BV#10	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะหันเหนือ ปกติ	9:44	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-WES	9:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1		
		Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032	10:08	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 ถัดแรงดัน Nitrogen เสร็จแล้วทำการ Back Field		
		ลงทรายหลังท่อ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิษณุ แจ้งเข้าทำงานย้ายแอร์ ที่ OTS-ROJ#1	10:55	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งวันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่ามีการขนถ่ายเรือเอสตานีก๊าซและมอบเชื้อโซลิตี		
		จอยอยู่บริเวณมันช่วงเวลาดีสี่ห้าสิบ วันที่ 31 ที่ผานมาที่บริษัท Mega Life 2	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ BV#10	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ดำรงแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ๕.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะหันใหม่ ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#2	11:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดทำบ่oshoot pile บริเวณหน้าโรงงาน jones ใกล้แนวท่อก๊าซ HDPE110MM. บ่อว่าลว no.184 งานโครงการวางท่อก๊าซ โรงงานFF		
		Permit 67-WES-EX-0010	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0010 นอกจากนี้ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:35	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#1	11:41	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะ ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Update งานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซฯ 36 สถานีควบคุมก๊าซ WN2.5-WN3 เวลา 14:15น. หน่วยงาน พท. ดำเนินการ Commissioning and Gas in ที่ WN3 to WN2.5 ที่ความดัน 50 PSIG และระบายก๊าซออกที่ BV WN2.5 (Section RC0630 BV WN2.5-WN3 ระยะทางประมาณ 15.45 km.) เพื่อให้ได้ค่า Methane ในท่อก๊าซตาม มาตราฐานที่กำหนด From Gas Control	14:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการทำงานเพื่อการ ติด/ตั้ง skid เพื่อติดตั้งSupportภายในอาคาร ots roj2 ติดตั้งsupport ในอาคาร ตรวจสอบสภาพคานาหัวท่อ 8",10"พื้นที่บ่อ ฝนไม่ตก,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำขัง,แห้งกัน ดินปกติ(อยู่ระหว่างดำเนินการ)ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ,	14:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เขียนราก โครงการ temporary ots.nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify existing(วันนี้ไม่มีการทำงาน) บริเวณขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 16:30 น. Gas Control เริ่มปรับลดแรงดัน BV16 -WK5 เพื่อทำงานซ่อมเสริม ความแข็งแรงท่อก๊าซ RC0650 KP.52+485 หลังจากพบ Defect ระหว่าง BV16 to BV17 แผนงานเชื่อม Sleeve No.2 ควบคุมแรงดัน BV16 ที่ 310 PSIG และ WK5 ที่ 350 PSIG From Gas Control	16:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Inlet Pressure ที่ OTS-RST เริ่มค่อยๆปรับแรงดันลง	16:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติเชรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องที่support otsroj2 Permit.67-ROJ-HT-0010 เลิกงานแล้ว	16:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 วันนี้เลิกงานแล้ว	17:06	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1,2 LEASED LINE UP DOWN แจ้ง UIH ตรวจสอบ	17:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Inlet Pressure ที่ OTS-RST สมมาตรอยู่ที่ 22 BAR 317.297 PSI	17:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 17:32 น. Gas Control & ปท.9 ทำการปิด Main Valve ที่ BV17 (D0650-HOV-007) ตัดแยกช่วงท่อ BV16 - BV17 และเวลา 18:10 น. พร้อมสำหรับเชื่อม Sleeve NO.2 เพื่อซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 From Gas Control	18:13	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*Inlet Pressure ที่ OTS-RST สมมาตรอยู่ที่ 20.963 BAR 304.062 PSI	18:29	สิทธิกร
		*Update งานเชื่อม Sleeve ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485: เวลา 18:15 น. เริ่มดำเนินการเชื่อม Sleeve NO.2 แนว Longitudinal ปัจจุบันการควบคุมความดันเป็นไปตามแผน From Gas Control	18:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 20:30 น.Update งานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซฯ 36 สถานีควบคุมก๊าซ WN2.5-WN3 ดำเนินการ Commissioning and Gas in มีการทำงานดังนี้ 1.ทำการ Gas in ที่ WN3 to WN2.5 ที่ความดัน 50 PSIG 2.ระบายก๊าซออกที่ BV WN2.5 เหลือ 30 PSIG 3.ทำการ Pack Gas เข้าอีกครั้งที่ความดัน 50 PSIG 4.หน่วยงาน คท.		
		ทำการวัดค่า Dew point ได้ 9 จำนวน 2 ครั้ง โดยจะมีการทำงาน Pack Gas และ Vent Gas ต่อในวันพรุ่งนี้ From Gas Control	21:05	สิทธิกร
2-ส.ค.-24	อื่นๆ	*Update งานเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 ช่วง BV16-BV17 - เวลา 01:55 น. ดำเนินการเชื่อม Sleeve No.2 แนว Longitudinal แล้วเสร็จ - เวลา 02:40 น. เริ่มดำเนินการเชื่อมแนว Circum . From Gas Control	3:55	สิทธิกร
		*Update งานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซฯ 36 สถานีควบคุมก๊าซ WN2.5-WN3 หน่วยงาน พท. แจ้งดำเนินการ Gas in ต่อเนื่อง From Gas Control	7:14	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งานเชื่อม Sleeve ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485: เวลา 07:45 น. งานเชื่อม Pipe sleeve 1.4 m.และMT แล้วเสร็จ และเวลา 09:03 น. ทำการ NDT (PAUT) แนวเชื่อมแล้วเสร็จ โดย Gas Control จะเริ่มเพิ่มแรงดัน		
	Permit	เส้นท่อ BV16 - WK5 กลับเป็นปกติ From Gas Control	9:09	องอาจ
		*อภิเชษฐ์แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดทำบ่oshoot pile บริเวณหน้าโรงงาน jones ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM. บ่อว่าลว no.184 งานโครงการวางท่อก๊าซ โรงงานFF		
		Permit 67-WES-EX-0010	9:27	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อนิคมฯบางพลี - OTS BPL-SWAN ปกติครบ	9:34	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:53	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อนิคมฯบางพลี - OTS BPL-MTH ปกติครบ	9:54	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 10:11 น. Gas Control และ ปท.9 ทำการเปิด Main Valve ที่ BV17 (D0650-HOV-007) เพื่อดำเนินการคืนระบบหลังจากการทำงานเชื่อม Sleeve NO.2		
		ซ่อมเสริมความแข็งแรงท่อ RC0650 KP52+485 แล้วเสร็จ ลูกค้ทุกกลุ่มสามารถ		
		ใช้ก๊าซได้ทั้งต้นปกติ From Gas Control	10:16	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปะ ปกติ	10:36	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 9:30 น. หน่วยงาน ปท. เริ่มทำการลด Flow เข้า OCS4 สำหรับงาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Total Shutdown OCS4 เพื่อทำงานซ่อมบำรุงฯ ตามแผน ช่วงเวลา 10:40 - 17:00 น. โดยยังคงสามารถจ่ายก๊าซจาก LMPT1 เข้าท่อ Onshore4 ได้ปกติ ไม่มีผลกระทบ		
		ต่อการรับส่งก๊าซ โดยคุณภาพก๊าซที่หอดู Onshore 4 เปลี่ยนแปลงจาก 1379BTU/SCF เป็น 1393 BTU/SCF ใช้เวลาเปลี่ยนแปลง ชั่วโมง 15 นาที		
		คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลง เดินทางถึง - EGCO_R วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 10:55 น. - GTS วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 12:20 น. - KCS วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 19:30 น. - BV4.19 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 5:50 น. - WCS วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 8:30 น. - G_NRMR วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 10:40 น. - WK5 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 13:10 น. - RA6 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 16:20 น. - SN7 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 6:00 น. - AN6 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 8:20 น.	10:50	องอาจ
	อื่นๆ	(ต่อ) คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลง เดินทางถึง - EGCO_R วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 10:55 น. - GTS วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 12:20 น. - KCS วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 19:30 น. - BV4.19 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 5:50 น. - WCS วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 8:30 น. - G_NRMR วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 10:40 น. - WK5 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 13:10 น. - RA6 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 16:20 น. - SN7 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 6:00 น. - AN6 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 8:20 น. From Gas Control	10:52	องอาจ
	อื่นๆ	*จัดเข้า PRS # 3	11:12	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปะหันมีงานต่อม่อ สะพานข้ามแยกเริ่มทำงาน		
		แต่ยังไม่ได้ทำบริเวณใกล้กับท่อก๊าซฯ	11:21	องอาจ
	อื่นๆ	*จัดเข้า OTS LKB	11:34	องอาจ
	Survey	*จัดสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	11:42	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อคลองจูด แพรกษา OTS BPO TDC Steel ปกติ	12:10	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	12:19	องอาจ
	อื่นๆ	*Gas Control ดำเนินการปิดวาล์ว HOV001 ภายใน BV9 เพื่อเตรียมงาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 โดยลูกค้าบริเวณ BV9-BV16 จะได้รับก๊าซจาก BV16 Run A		
		ทดแทน โดยคุณภาพก๊าซค่า WI เปลี่ยนแปลงจาก 1347 เป็น 1370 Btu/scf และค่า HV เปลี่ยนแปลงจาก 1008 เป็น 1030 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึง - G_BCN วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 13:45 น. - DCAP วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 15:55 น. - IND_TGI วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 21:25 น.	12:19	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อปะกานมคลองจูด ปากทางมหาชัยเซิสต์บ้างออก		
		ท่อขนาด 300 ความลึก 2+2+2 Permit No.67-BPO-EX-0027	13:37	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนนวนคร ปกติ	13:52	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:33	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการทำงานเพื่อการติดตั้ง skid เพื่อติดตั้งSupportภายในอาคาร ots.roj2 ติดตั้งsupport ในอาคาร		
		ตรวจสอบสภาพคานาหัวท่อ 8", 10" พื้นที่บ่อ ผ่นไม่ตก,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำขัง,แมงก้น		
		ดินปกติ(อยู่ระหว่างดำเนินการ)ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	14:37	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชื่อมจากโครงการ Temporary OTS-NVK		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify existing	14:52	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซฯ 36" สถานีควบคุมก๊าซ WN2.5-WN3 เวลา 15:08 น.หน่วยงานวท. ดำเนินการ Gas in ช่วง Block valve WN2.5-WN3ntrol (ประมาณ 15.45 km.) ที่แรงดัน 55 psig ตรวจสอบค่า Methane ผ่านตามมาตรฐานที่ที่กำหนดและตรวจวัดค่า Moisture content จำนวน 2 ครั้ง อย. คย.		
		มีค่าน้อยกว่า 7 lb/mmssf ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการ Vent		
		ก๊าซออกเหลือ 5 psig เพื่อรอ Gas in ที่ Operating pressure ต่อไป From Gas Co	16:30	องอาจ
	อื่นๆ	*หน่วยงาน ปท.1 ร่วมกัน รท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.6/7 (ILI PIG) ทั้งนี้คาดการณ์ PIG จะผ่าน BV7 เวลา 18:05 น และคาดการณ์ PIG จะเข้า Receiver วันที่ 3/8/2567 เวลา 05:03 น. From Gas Control	17:35	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.6/7 (ILI PIG) เวลา 18:01 น. PIG ผ่าน BV7 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV8 เวลา 21:30 น From Gas Control	18:08	องอาจ
	อื่นๆ	*วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 17:51 น.หน่วยงาน ปท.1 ทำงานซ่อมบำรุงฯ OCS4 แล้วเสร็จ และเริ่มเพิ่ม Flow เข้า OCS4 เพื่อจ่ายก๊าซสู่ท่อ Onshore 4 โดยคุณภานุรักษ์		
		ตะวันออกท่อ Onshore 4 เปลี่ยนแปลงจาก 1394 เป็น 1381 BTU/scf คาดการณ์		
		คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเดินทางถึง - EGCO_R วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 19:10 น. - GTS วันที่ 2 ส.ค. 2024 เวลา 21:10 น. - KCS วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 5:20 น. - BV4.19 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 15:20 น. (มีต่อ) From Gas Control	18:22	องอาจ
	อื่นๆ	(ต่อ)คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเดินทางถึง - WCS วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 17:50 น. - G_NRMNR วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 20:00 น. - WK5 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 0:10 น. - RA6 วันที่ 4 ส.ค. 2024 เวลา 1:40 น. - SN7 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 12:30 น. - AN6 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 17:20 น. From Gas Control	18:24	องอาจ
	อื่นๆ	*Update งานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซฯ 36" สถานีควบคุมก๊าซ WN2.5-WN3 // หน่วยงาน วท. แจ้งงาน Gas in and commissioning WN2.5-WN3 แล้วเสร็จ		
		ตรวจสอบค่า Methane และค่า Moisture content ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และมี Reserved Positive pressure of natural gas ไม่พอ 10 psig ท่อก๊าซพร้อมใช้งาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		โดยขั้นตอนต่อไปรอการได้รับใบอนุญาตการนำท่อก๊าซกลับมาใช้งานจากกรม		
		ธุรกิจพลังงาน ก่อนการใช้งานต่อไป From Gas Control	20:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Update แก้ไขเวลา งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.6/7 (ILI PIG) เวลา 21:38 น. PIG ผ่าน BV8 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV9 เวลา 01:12 น From Gas Control	21:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เทศบาลบางปู		
		69/1 (ศรีอำพล) Permit.67-BPM-EX-0016	21:53	สิทธิกร
	3-ส.ค.-24	Permit *คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit.67-BPM-EX-0016 มาระดับความลึกที่ 4.6 เมตร ที่ริมคลองระบายน้ำ และจะลงอีกให้ได้ระดับ 5.5-6 เมตร	0:18	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรติ แจ้งเข้า Stand-by OTS BPL รอลูก Runpig แล้ว	0:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เทศบาลบางปู		
		69/1 (ศรีอำพล) Permit.67-BPM-EX-0016 HDD เข้าบ่อแล้ว	1:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*โทรสอบถาม PTT OC UPDATE RUN PIG ยังไม่ผ่าน BV#9	2:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*โทรสอบถาม PTT OC UPDATE RUN PIG ยังไม่ผ่าน BV#9 ตรวจสอบสาเหตุอยู่	5:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินิมรท์ แจ้งวันนี้มีงานsynmechทำว้า support ชีว3ตัน otsroj2 ตาม Permit.67-ROJ-HT-0011	8:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรติ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งNCS,เริ่มงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ สถานี ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032	9:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินิมรท์ แจ้ง ตรวจสอบ gas otsroj2 ปกติ Permit.67-ROJ-HT-0011	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรติ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 จะกลับลงทวายและดินหลังท่อก๊าซ 36"และเกลี่ยดินพื้นที่โดยรอบเตรียมรื้อถอน Sheeile ตัวบ่อ	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งต่อเนื่องงานmishsheetpile บริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้แนวท่อ		
		ก๊าซHDPE110MM.ช่วงระหว่างบ่อว้าส่ว.119.20 #งานโครงการวางท่อก๊าซ		
		โรงงานHDMC Permit 67-WES-EX-0011	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit.67-WES-EX-0011 นอกจากนั้นปกติ	10:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าล้างสถานี OTS-BPL	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิ่งลิศ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชตินิมรท์ แจ้งงานเชื่อมแผ่นค้ำ beam ให้ support เพิ่มความแข็งแรง	10:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วรวิทย์ แจ้งทฯ หมด.เข้าทำงานปรับปรุงระบบ Ordorant ที่ OTS-WES	10:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ จรติ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ		
		หิม CO พายุฝุ่นหนาเข้าทาสีเสาป้าย ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรติ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรติ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:36	สิทธิกร
	อื่นๆ	[Update ผลการ Simulation เวลา 11:00 น.] คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจาก 1379 เป็น 1393 BTU/scf จากการลด Flow เข้า OCS4 ลำหรับงาน Total Shutdown OCS4 บั๊จจุ		
		บันไดทางถึง WCS คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเดินทางถึง G_NRMNR วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 13:10 น. , WK5 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 16:00 น. , RA6 วันที่ 3 ส.ค. 2024 เวลา 18:30 น. , SN7 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 7:35 น. , AN6 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 9:50 น. From Gas Control	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	11:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ กฤษฏา แจ้งพระรวม 2 เข้าพื้นที่วางขุดแล้ว ขอให้ pipeline ตรวจสอบอย่าง		
		ต่อเนื่องทุกวันด้วย อย่าให้เกิดปัญหาซ้ำอีกเป็นอันขาด	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งตรวจสอบแล้ว ทางพระรวมของกาโยธา เข้าออกระบายน้ำ		
		เพื่อขยายพาด นำให้ Gusco BPO	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรติ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ		
		งานดมอย สะพานข้ามแยกเริ่มทำงาน แต่ยังไม่ได้ทำบริเวณใกล้กับท่อก๊าซฯ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก้ไขท่อชุด ots.roj2		
		งานเชื่อมติดตั้งsupport ถาวรในอาคาร		
		ตรวจสอบสภาพคานาหัวท่อ 8", 10" พื้นที่บ่อ ผ่นไม่ตก,ดินไม่เคลื่อน,ไม่มีน้ำขัง,แมงก้น		
		ดินปกติPermit.67.roj.ht.0009,ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	12:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรติ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรติ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา T.DC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.6/7 (ILI PIG) เวลา 12:05 น. PIG ผ่าน BV9 คาดการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 16:00 น From Gas Control	12:36	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรติ Stand By BV#10	13:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรวม Stand By OTS-BPL	13:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*โทรสอบถาม PTT OC UPDATE RUN PIG เส้นท่อ BV6-BV10 ที่มาถึงข้างเนื่องจาก		
		โหลดเส้นท่อน้อย,Pigหนัก ทำให้เคลื่อนที่ช้า	13:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:12	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงราก โครงการ temporary ots.nvk		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify existing(วันนี้ไม่มีการทำงาน)		
		บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	14:13	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรวม Vent Gas ที่ OTS BPL (Run PIG) อุปกรณ์ทำงานปกติ	14:20	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งเสร็จงานล้างสถานี OTS-BPL	14:34	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรติ แจ้ง Stand-by Runpig อยู่ BV#10 แล้ว	15:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรติ แจ้งให้คุณพลวัตรมาแทนเนื่องจากอาจจะถึงประมาณ 2 ชม	16:15	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง Stand-by Runpig อยู่ BV#10 แล้ว	16:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ots-roj1 ต่อหลัง5โมงอีกหน่อย		
		Permit.67.roj.cd.0032	16:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินิมรท์ แจ้งวันนี้ติดตั้งsupportเพิ่มได้อีก2ตัวรวม5ตัว เหลือ 10"ต้องแก้ไขอีก1ตัว Permit.67-ROJ-HT-0011	16:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินิมรท์ แจ้งงาน otsroj2 เลิกงานแล้ว ตัววันจันทร์Permit.67-ROJ-HT-0011	17:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ots-roj1 เลิกงานแล้วPermit.67.roj.cd.0032	18:09	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งทาง ปตท.ทำการเพิ่มแรงดันเพื่อดัน PIG ดันต่อเนื่องตรง		
		หน้าถนนยังไม่เข้า BV#10	19:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 20:05 น. PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.6/7 (ILI PIG) เข้า Receiver ที่ BV10 From Gas Control	20:15	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ที่ OTS BV10 ปกติงานRun Pig BV6-BV10 และทำการ vent gas ที่ Filter Run A , B , C ออกเพื่อตรวจสอบเศษผง		
		พบเศษผงออกมาค่อนข้างน้อย	20:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ที่ OTS BPL ปกติงานRun Pig BV6-BV10 และทำการ vent gas ที่ Filter Run A , B ออกเพื่อตรวจสอบเศษผง พบเศษผงน้อย	21:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เนื่องจากผลการ Run PIG No.6/7 (MFL+GEO PIG) เส้นท่อ BV6-10 เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2567 พบความผิดปกติ และส่งผลให้ระยะเวลาที่ PIG เคลื่อนตัวแตกต่างกันไป		
		จากผลการ Simulation อย่างมีนัยยะสำคัญ ในการที่ทางหน่วยงาน ทท.รต. จึงได้ขอยกเลิกแผนการ Run ในลูก No.7 ที่จากกำหนดการเดิมจะ Run ในวันที่ 4-5		
		สิงหาคม โดยภายหลังจากการตรวจสอบ และประเมินผลการ Run ใน No.6 จะหารือ		
		ร่วมกับทาง บค.บคต. อีกครั้งเพื่อกำหนดการการ Run ในครั้งถัดไป	21:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เทศบาลบางปู		
		69/1 (ศรีอำพล) Permit.67-BPM-EX-0016		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
4-ส.ค.-24	อื่นๆ	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.6/7 (LI PIG) ดำเนินการนำ PIG ออกจาก Receiver พบสภาพ PIG สมบูรณ์พบ Mill scale ลักษณะเป็นฝุ่นผงสีดำ		
		นำหน้า 100 nn, ไม่พบ Liquid From Gas Control	0:19	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เทศบาลบางปู		
		69/1 (ศรีอำพล) Permit.67-BPM-EX-0016 ผ่านท่อก๊าซแล้ว	1:39	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"PRSS AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	3:39	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"PRSS AC NORMAL	5:33	สิทธิกร
		"[Update ผลการ Simulation เวลา 7:00 น.] คุณภาพก๊าซท่อ Onshore 4 เปลี่ยนแปลง		
		จาก 1379 เป็น 1393 BTU/scf จากการลด Flow เข้า OCS4 สำหรับงาน Total		
		คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเดินทางถึง SN7 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 7:36 น., AN6 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 9:24 น. From Gas Control	8:52	องอาจ
	อื่นๆ	"จัดเข้า OTS BPO	9:14	องอาจ
		"Update ผลการ Simulation คุณภาพก๊าซท่อ Onshore 4 เปลี่ยนแปลงจาก 1394 เป็น 1381 จากการเพิ่ม Flow เข้า OCS4 หลังจากงาน Total Shutdown OCS4 แล้วเสร็จ		
		ปัจจุบันเดินทางถึง RA6 คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเดินทางถึง SN7 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 16:02 น., AN6 วันที่ 6 ส.ค. 2024 เวลา 17:32 น	9:18	องอาจ
	Survey	"จัดสำรวจแนวท่อแพรงษา คลองขุด OTS BPO TDC Steel		
		ส่วนงานชุดซ่อมท่อนำประปาหน้าหมู่บ้านเอสเธอที่อยู่บนทุ่นบาท ยังไม่มีการดำเนินการ	9:46	องอาจ
	อื่นๆ	"จัดเข้า PRS1	9:47	องอาจ
	Permit	"นพดลแจ้งงาน MV-WN#3 กบดินหลังท่อก๊าซ 36"ปูวางแผ่น SLAB		
		และเกลี่ยดินพื้นที่โดยรอบเตรียมรื้อถอน Sheeile ตัวบ่อ		
		สำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง เส้นคลองขุด ปกติ	9:56	องอาจ
	Survey	"จัดสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	10:17	องอาจ
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งต่อเนื่องงานปักsheetpile บริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้แนวท่อ		
		ก๊าซHDPE110MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์วno.119,202 #งานโครงการวางท่อก๊าซ		
		โรงงานHDMC Permit 67-WES-EX-0011	10:22	องอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:37	องอาจ
	Survey	"จัดสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:50	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี OTS BPL-SWAN ปกติ	11:12	องอาจ
	อื่นๆ	"จัดเข้า PRS2	11:25	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี OTS BPL-MTH ปกติ	11:38	องอาจ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก้ไขท่อทุต ots roj2		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานเชื่อมติดดั่งsupport ถาวรในอาคาร		
		ตรวจสอบสภาพความหิวท่อ 8",10"พื้นที่บ่อ ฝนไม่ตก,ดินไม่เคลื่อนไหว,ไม่น้ำซึ่ง,แสงกัน		
		ดินปกติPermit.67.roj.ht.0009,ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	11:44	องอาจ
	Survey	"จัดสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ		
		มีงานซ่อมท่อประปาปากซอย 5B.ถนนพัฒนา ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:04	องอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	12:11	องอาจ
	Survey	"จัดสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	"	องอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	14:15	องอาจ
	Permit	"จัดแจ้งงานซ่อมท่อประปาถนนแพรงษา หน้าบึงแก๊ซ Permit 67-BPO-ED-0028	14:18	องอาจ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงการ temporary ots.nvk		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify existing(วันนี้ไม่มีการทำงาน)		
		บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	14:32	องอาจ
	Permit	"ศอกิเชษฐ์แจ้งงานBoring jacking ดันท่อsteel sleeve ขนาด12" ลอดผ่านแนวท่อ		
		ก๊าซHDPE110MM.บริเวณหน้าโรงงานajonesใกล้บ่อวาล์ว184		
		Permit No.67-WES-00129(งานโครงการวางท่อก๊าซIFF)	15:32	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD (Reamer 800mm.) พร้อมตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		
		เข้าชอย เทศบาลบางปู 69/1 (ศรีอำพล) Permit No.67-BPM-EX-0016	22:39	องอาจ
5-ส.ค.-24	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD (Reamer 800mm.) พร้อมตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		
		ผ่านแนวท่อก๊าซแล้ว	1:32	องอาจ
	Permit	"คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานต่อเนื่อง support otsroj2 ครับ 67-ROJ-HT-0012	7:23	องอาจ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009 Permit.67.roj.cd.0032	9:00	ภูรินทร์
	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง Support otsroj2 ผู้รับเหมาเข้าทำงานแล้ว	9:31	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	ภูรินทร์
	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งแจ้งเริ่มงาน pm+Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta		
		Permit 67-ROJ-CD-0033	9:50	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งต่อเนื่องงานปักsheetpile บริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้แนวท่อ		
		ก๊าซHDPE110MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์วno.119,202 #งานโครงการวางท่อก๊าซ		
		โรงงานHDMC Permit 67-WES-EX-0011	10:14	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	"คุณวาทิต แจ้งพา ผรม เข้า OTS-LKB ตรวจสอบซ่อมแซมดินทรุด	10:25	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 เกลี่ยดินพื้นที่โดยรอบเตรียมรื้อถอน Sheeile ตัวบ่อ	10:34	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:35	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ งานต่อม่อ สะระยาข้าม		
		แยกเดิมทำงาน แต่ยังไม่ได้ทำบริเวณใกล้กับท่อก๊าซฯ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:38	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:52	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ๕.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:44	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณวาทิต แจ้งพา ผรม ออกจาก OTS-LKB ตรวจสอบซ่อมแซมดินทรุด	12:05	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ,ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และ		
		บ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify		
		existing(วันนี้ไม่มีการทำงาน) บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	12:14	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:22	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:46	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณ ถนนพัฒนา 1 พื้นที่วางระบายน้ำ ของ พระรามสองการโยธา		
		ไม่มีการทำงานใดๆ	12:48	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:02	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก้ไขท่อทุตots roj2		
		งานเชื่อมติดดั่งsupport ถาวรในอาคาร ตรวจสอบสภาพความหิวท่อ 8",10"พื้นที่บ่อ		
		ฝนไม่ตก ดินไม่เคลื่อนไหว ไม่น้ำซึ่ง แสงกันดินปกติPermit.67.roj.ht.0012		
		งาน pm+Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033		
		ots.roj1 งานก่อสร้างอาคารปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009		
		Permit.67.roj.cd.0032จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	14:33	ภูรินทร์
	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งOTS ROJ งาน Hot Work เชื่อม Support ตัวสุดท้ายเสร็จแล้วครับ		
		กำลังเคลียร์พื้นที่และ ทาสีของพื้น		
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ots.roj1 งานก่อสร้างอาคารปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1	15:46	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67.roj.ex.0009Permit.67.roj.cd.0032เก็บกวาดพื้นที่เตรียมเลิก	16:27	ภูรินทร์
	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งทีม synmach ผู้รับเหมา งานนำ Support otsroj2 วันนี้เลิกงานแล้ว	16:32	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทีมjanacs งานก่อสร้างอาคารในสถานีots roj1 เลิกงานแล้ว	16:35	ภูรินทร์
	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งงาน pm Ball valve OTSROJ2 เปลี่ยน Part และกำลังประกอบกลับ	16:36	ภูรินทร์
	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานpm Ball valve วันนีถอดตรวจเช็คเปลี่ยนpart ได้ทั้งหมด 5 ตัว	17:19	ภูรินทร์
	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานทีม Delta งาน pm Ball Valve วันนี้เลิกงานแล้ว	17:20	ภูรินทร์
6-ส.ค.-24	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง งานpm Ball valve OTS ROJ2 ผู้รับเหมา เข้าเริ่มงาน	9:13	ภูรินทร์
	Permit	"คุณนิติชัย แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1		
		Permit.67.roj.ex.0009 ,Permit.67.roj.cd.0032	9:14	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ เอลิม แจ้งงานเตรียมงานชุดซ่อมท่อประปาน้ำบน TTDF.		
		Permit No.67-BPM-EX-0017	9:29	ภูรินทร์
	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานต่อ Synmach วันนี้ทำตัว Support และงานปรับระดับดิน		
		ข้างท่อในบ่อ 67-ROJ-CD-0031	9:48	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 เกลี่ยแต่งดินพื้นที่โดยรอบและเตรียมรื้อถอน Sheeile	9:58	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:19	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งต่อเนื่องงานปักsheetpile บริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้แนวท่อ		
		ก๊าซHDPE110MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์วno.119,202 #งานโครงการวางท่อก๊าซ		
		โรงงานHDMC Permit 67-WES-EX-0011	10:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานกับสะพานข้ามแยกต่างหู	10:32	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02		
		และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ , งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet		
		modify existing (วันนี้ไม่มีการทำงาน) บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	10:44	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๕.1-5 , BHS ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:29	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๕.16-14 ปกติ	11:35	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:45	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ เจริม งานเตรียมงานชุดซ่อมท่อประปาหน้าบ้าน TTDF, ไม่เจอท่อประปา ปิดงาน	12:54	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:44	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	13:49	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่OTS คลองขุดปกติ	13:55	ภูรินทร์
	Permit	"คุณนิติชัย แจ้งเข้า RTU OTS-ROJ#1	14:05	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงาน Flow3 ตรวจสอบอายุประจำปี ร่วมกับทางPAE และ ทีมตรวจสอบ สบอ. ที่โรงงาน Kest บางปะอิน ผลการตรวจสถานีก๊าซ ปกติ.	14:07	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 14:18 น. หน่วยงาน ปท.1 ร่วมกับ ทท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV6-BV10		
		No.7/7 (ILI EMAT PIG) ทั้งนี้คาดการณ์ PIG จะผ่าน BV7 เวลา 14:47 น. และ คาดการณ์ PIG จะเข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 23:56 น. From Gas Control	14:26	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก งานแก้ไขท่อทรุดots roj2 เก็บงานติดตั้งsupport ถาวรในอาคาร , ตรวจสอบงานเชื่อมต่อนานรั้วท่อ 8",10" ที่มันป่อ ,งานเตรียมกลบหลังท่อ/ชุดฉีกทรายได้ทั้งหมดด้วยน้ำ แฉกมันดินปกติ		
		งาน pm+ Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033		
		ots.roj1 งานก่อสร้างอาคารรปภที่ห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009		
		Permit.67.roj.cd.0032จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	14:59	ภูรินทร์
	อื่นๆ	Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) เวลา 14:45 น.		
		PIG ผ่าน BV7 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV8 เวลา 17:39 น. From Gas Control	15:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้า OTS-WES ท่อบูบปรกรม	15:40	ภูรินทร์
	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งทีม Delta pm BALL VALVE เล็กงานแล้ว	16:04	ภูรินทร์
	Permit	"คุณนิติชัย แจ้งทีมงานncs งานก่อสร้างอาคารในสถานีots roj1 เล็กงานแล้ว	16:35	ภูรินทร์
	Permit	"คุณธีระศักดิ์ แจ้งทีมงาน Synmach งานทำSupport และแก้ไขท่อทรุด ots roj2 วันนีเลิกงานแล้ว	16:50	ภูรินทร์
	อื่นๆ	Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) เวลา 17:27 น.		
		PIG ผ่าน BV8 คาดการณ์ PIG ผ่าน BV9 เวลา 20:26 น. From Gas Control	17:52	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) ปล่อย 20:12 น. PIG ผ่าน BV9 คาดการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV10 เวลา 23:27 น. From Gas Control	20:15	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ที่ OTS-BPL ปกติ, งาน Run Pig ทำการ Vent Gas ที่ Filter Run A, B ออกเพื่อตรวจสอบเศษขง พบเศษผงน้อย	21:56	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 23:10 น. PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) เข้า Receiver ที่ BV10 From Gas Control	23:16	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
7-ต.ค.-24	อื่นๆ	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ที่ BV#10 ปกติ งาน Run Pig ทำการ Vent Gas ที่ Filter Run A, B, C ออกเพื่อตรวจสอบเศษขง พบเศษผงออกมาเล็กน้อย	0:17	สุเมธ
	อื่นๆ	"เวลา 00:15 น. Gas Control ดำเนินการเปิดวาล์ว HOV001 ภายใน BV9 เพื่อคืนระบบ		
		ภายหลังงาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 แล้วเสร็จ โดยถูกดันบริเวณ BV9-BV16 จะ ได้รับคุณภาพก๊าซค่า WI เปลี่ยนแปลงจาก 1,357 เป็น 1,307 Btu/scf และค่า HV เปลี่ยนแปลงจาก 1,024 เป็น 994 Btu/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงคืนทาง		
		ถึง - ทัพ.DCAP เวลา 4:57 น. - IND_TGI เวลา 7:09 น. - G_BCN เวลา 16:15 น.		
		From Gas Control	0:19	สุเมธ
	อื่นๆ	"สรุปผลงาน Run PIG เส้นท่อ BV6-BV10 No.7/7 (ILI EMAT PIG) : สภาพ PIG สมบูรณ์ปกติ.พบ Mill scale ลักษณะเป็นฝุ่นผงสีดำน้ำหนัก 20 กก., ไม่พบ Liquid		
		From Gas Control	3:36	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณพิทักษ์พล ขอเข้าปรับแรงดันots nvkเป็น15bar	8:08	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณพิทักษ์พล แจ้งเข้าปรับแรงดันots nvkเป็น15bar เสร็จสิ้น	9:04	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณนิติชัย แจ้งวันนี้ไม่มีการปฏิบัติงานที่ OTS-ROJ#1	9:35	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพพล แจ้งงาน BV-WN#3 เปลี่ยนแตรดินพื้นที่โดยรอบและเตรียมเรือดอน Sheeile	10:02	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงกาเรือสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ , งานเชื่อมประกอบ Spoon piece inlet-outlet modify existing (วันนี้ไม่มีการทำงาน) บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:27	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	Permit	"คุณนิติชัย แจ้งงานต่อเนื่อง งานpm Ball valve OTS ROJ2 ผู้รับเหมา Delta เข้าเริ่มงานแล้ว	10:34	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงก้า ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:51	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:51	ภูรินทร์
	Survey	"คุณณาสลิธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:57	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแฟรงก้า BHS ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:32	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:40	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ นพพล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณพื้นที่งาน กปน.ในพื้นที่ MTH ซอย.เอ็มไทยเมเน 1 ตรงข้ามบริษัท เอ็ดเคมเพรช เลขาที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0009	11:44	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแฟรงก้า WES ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริมทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ บริเวณ ถนนพัฒนา 1 พื้นที่ทำการระบายน้ำ ของ พระรามสองการโยธา ไม่มีการทำงานใดๆ	12:06	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ นพพล งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณนี้ทำงานเหลือทำในส่วนงานเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซหนึ่งงานไม่มีชุดเพิ่มเติมเลิกงานชุดเหลือใน ส่วนของคืนสภาพ	12:38	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai งานชุดซ่อมท่อน้ำ ประปาบริเวณ Permit No.0009 นอกนี้ปกติ	13:13	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ เจริม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ขนาด300มม.ถ.แฟรงก้า KP5+600 67-BPO-EX-0030	13:41	ภูรินทร์
	Permit	"คุณสมชาย แจ้งพามรม.เข้าทำการติดตั้งหัว PRS2 ตาม Permit no.67-BPO-CD-0020	13:57	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:13	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณโชติณีนทร์ แจ้งSupportใหม่ 6 ตัวในอาคารเรือบร้อย	14:25	ภูรินทร์
	Permit	"คุณสมชาย แจ้งพามรม.เข้าทำการติดตั้งหัว PRS1 ตาม Permit no.67-BPO-CD-0020	14:33	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณโชติณีนทร์ แจ้งงานใส่ดินหัว ball valve HV004A HV005A.HV006B	14:41	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก งานแก้ไขท่อทรุดots roj2 เก็บงานติดตั้งsupport ในอาคาร ,ตรวจสอบบิวท์coatingและสายระบบ cp 8",10" ที่มันป่อ ,งานเตรียมกลบหลังท่อ/ชุดฉีกทรายได้ทั้งหมดด้วยน้ำ แฉกมันดินปกติ		
		งาน pm+ Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033		
		ots.roj1 งานก่อสร้างอาคารรปภที่ห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009		
		Permit.67.roj.cd.0032จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	14:54	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าเก็บเศษตาช OTS-WES	15:37	ภูรินทร์
	Permit	"คุณสมชาย แจ้งพามรม.เข้าทำการติดตั้งหัว OTSBPO Permit no.67-BPO-CD-0020	16:06	ภูรินทร์
8-ต.ค.-24	PM	"คุณจรัส แจ้งเข้าทำ PM DIAC และ Audit PRS#1 BPO	9:17	ภูรินทร์
	Permit	"คุณพลวัตร แจ้ง.ง.ก พิมลมาคเข้าติดตั้งหัวที่ OTS LKB Permit no- 67-LKB-0009	9:30	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณณาสลิธิ ประสานงานชุดซ่อมท่อน้ำ ซอย E8 ตรงส่งออก ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ	9:39	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	Permit	"คุณนิติชัย แจ้งงานต่อเนื่อง Synmach วันนีช่วงเช้าจะเป็นงานลงทรายชั้นแรก 30 cm และช่วงบ่ายจะทำการลงหินที่สอง	9:53	ภูรินทร์
	Permit	"คุณนิติชัย แจ้งงานต่อเนื่อง งานpm Ball valve OTS ROJ2 ผู้รับเหมา เข้าเริ่มงาน	9:56	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ นพพล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนีช่วงเช้าไม่มีการทำงานเหลือในส่วนเกลียแตรดิน พื้นที่โดยรอบและเตรียมเรือดอน Sheeile ด้วย	10:02	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Permit	"คุณพลวัตร แจ้ง.ง.ก พิมลมาคเข้าติดตั้งหัวที่ PRS3 Permit no- 67-LKB-0009	10:07	ภูรินทร์
	Survey	"คุณณาสลิธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:10	ภูรินทร์
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งต่อเนื่องงานปัสsheeiltipe บริเวณหน้าโรงงานHDMCใกล้แนวท่อ ก๊าซHDPE 110MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์วno.119,202 งานในโครงการวางท่อก๊าซ		
		โรงงานHDMC Permit 67-WES-EX-0011	10:10	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงกาเรือสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงาน), บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	Permit	"คุณนิติชัย แจ้งงานถอดลำหัว ball valve HV002B,HV003A,HV005B	10:48	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:54	ภูรินทร์
	Survey	"คุณณาสลิธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:11	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แฟรงก้า ช.ทDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	11:17	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"06590900059 นิติบุคคล ติดต่อกับคุณจอย โทรเข้าเบอร์สำนักงานบางปู (โทรผิด)	11:20	ภูรินทร์
	Survey	"คุณณาสลิธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 11:25 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.9		
		เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลังพัสดุ จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ0		
		ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเชม 9 From Gas Control	11:39	ภูรินทร์
	PM	"คุณสมชาย แจ้งเสร็จงานทำ PM DIAC และ Audit PRS#1 BPO	11:44	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแฟรงก้า BHS ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	"คุณณาสลิธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	เวลา 12:15 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.9 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเชม 9 From Gas Control	12:23	ภูรินทร์
	Permit	"คุณสุพรหมแจ้ง.ง.ก พิมลมาคเข้าติดตั้งหัวที่ OTS-BPL 67-BPL-CD-0010	12:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	"คุณณาสลิธิ ประสานงานเชื่อมแนวท่อก๊าซฯ เชื่อมงาน CCTV ของ กนอ.บางปู	13:49	ภูรินทร์
	Permit	"คุณนิติชัย แจ้งตรวจสอบผิวทรายชั้นแรกที่ 30 cm แล้วให้ทั้ง 1 คืนแล้วจึงให้เริ่ม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		วันที่ 2 ครบเนื่องจากผิวทาสีครั้งที่ 1 ยังไม่แห้งดี	14:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณสุพรรณแจ้งออกจาก OTS-BPL	14:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก๊โซทสุดots roj2		
		เก็บงานสีดีตั้งsupport ในอาคาร ,ตรวจสอบผิวทาสีcoatingและสายระบบ cp 8",10" พื้นที่บ่อ งานกลบหลังท่อยังคงต้องให้ยื่นทรายเซ็ดตัวอีกหนึ่งคืนเนื่องจากในพื้นที่บ่อ มีความอึมตัวของน้ำในพื้นที่ แฉงกันดินปกติ งาน pm+Overhaul Ball valve		
		OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033 ots.roj1 งานก่อสร้างอาคารปรบ/		
		ห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009 Permit.67.roj.cd.0032จุดขึ้นในพื้นที่		
		ปกติ.	14:56	ภูรินทร์
	PM	*คุณสมชาย แจ้งเข้าตรวจสอบค่าอุปกรณ์ PRS#1 BPO	15:12	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้งทีม Delta pm BALL VALVE เลิกงานแล้ว	16:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณนิติชัย แจ้ง ทีมงาน Synmach ots roj2 วันนี้เลิกงานแล้ว	16:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verity ท่อก๊าซ 12" เทศบาลบางปู 65 ถ.สุขุมวิท บางปูใหม่		
		Permit 67-bpm-ex-0018	22:31	สุเมธ
9-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-bpm-ex-0018 เียบร้อยแล้ว, ท่อก๊าซเล็ก 2.32		
		ชม. หลังท่	1:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิติชัย แจ้ง งาน pm+Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta		
		Permit.67.roj.cd.0033 ผู้รับเหมา Delta เข้าเริ่มงานแล้ว	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย แจ้งงาน ผสม Synmach วันนี้ไม่มีการทำงานเนื่องจากทราวยื่นแก๊งยัง ไม่แห้งจึงทำให้อะไหล่ยวขึ้นที่ส่งไม่ได้	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทภษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งชี้แนวและประสานงาน ขุดหลุมเสไฟฟ้าส่งสว่างของกรมทางหลวง		
		และได้นัดหมายทำงาน วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 9:30 น.	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02		
		และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงาน), บริเวณขึ้นในพื้นที่ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งถอดล้างหัว ball valve HV007,HV001B,HV005A 67.roj.cd.0033	11:01	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแหลม WES ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ มีประสานงานข้างต้น		
		นอกจากนี้ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทภษา BHS ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	12:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ประสานงานชี้แนวท่อก๊าซที่ เพื่องาน CCTV ของ กบอ.บางปู ทั้งทั้งนิคมฯ	14:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก๊โซทสุดots roj2		
		ตรวจสอบsupport ถาวรในอาคารปกติ,ตรวจสอบการคืนพื้นที่บ่อคัสครั้งทรายหลังท่		
		8",10"พื้นที่บ่อ,งานกลบหลังท่อยังคงต้องให้ยื่นทรายเซ็ดตัวอีกหนึ่งคืนเนื่องจากในพื้นที่		
		บ่อมีความอึมตัวของน้ำในพื้นที่ วันนี้ยังไม่มีการทำงาน,แฉงกันดินปกติ		
		งาน pm+Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033		
		ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ปรบ/ห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1Permit.67.roj.ex.0009		
		Permit.67.roj.cd.0032 วันนี้ไม่มีการทำงาน จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	14:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งล่างpilot s80 a เนื่องจากหลุดคานจากSulfur lock up ไม่อยู่ และ เปลี่ยนpart rubber sleeve pcv-a เนื่องจากเกิดคราบsulphur ทุกรันเสื่อมสภาพ,		
		เปลี่ยนถุงตัวเพลิงใหม่ ที่โรงงานMall Group บางปะอิน	15:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้ง ทีม Delta pm BALL VALVE เลิกงานแล้วPermit.67.roj.cd.0033	16:36	สิทธิกร
10-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานต่อเนื่อง-ots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรบ/ห้องน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032	9:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งมีงานต่อเนื่อง Synmach งานถนทรายและดิน ท่อ outlet OTS ROJ2		
		permit 67.roj.cd.0031และงาน pm ball valve OTS ROJ2 u.Delta.		
		Permit 67.roj.cd.0033	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทภษา BHS ปกติ	9:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:07	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก๊โซทสุดots roj2		
		ตรวจสอบsupport ถาวรในอาคารปกติ ตรวจสอบการคืนพื้นที่บ่อคัสครั้งทรายหลังท่		
		8",10"พื้นที่บ่อ,งานกลบหลังท่อยังคงต้องให้ยื่นทรายเซ็ดตัวอีกหนึ่งคืนเนื่องจากในพื้นที่		
		บ่อมีความอึมตัวของน้ำในพื้นที่ วันนี้ยังไม่มีการทำงาน,แฉงกันดินปกติ		
		งาน pm+Overhaul Ball valve OTSROJ2 โดยบริษัท Delta Permit.67.roj.cd.0033		
		ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ปรบ/ห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009		
		Permit.67.roj.cd.0032 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานทุกระโดดบนบ่อ Sheetpileเตรียมบ่อ tie-in บริเวณหน้าโรงงาน Jones แนวท่อก๊าซHDPE 110mm. โกล์บ่อวาล์วno.184งานโครงการวางท่อก๊าซโรงงาน		
		IFF Permit 67-WES-EX-0013	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแหลม WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0013 นอกจากนี้ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทภษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงาน pm ball valve OTS ROJ2 โดย บริษัท Delta		
		permit 67-roj.cd-0033 วันนี้เก็บสีและติด Tag งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และ		
		บ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงาน)จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	15:10	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงาน Synmach วันนี้องทรายชั้นที่ 2 เติมอีก 30 cm.และปลดรอยออก		
		พรมน้ำไล่ระดับทราย รอแห้ง เข้าดำเนินการอีกที่วันอังคาร	15:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งผู้รับเหมา Synmach เลิกงาน ots roj2 แล้วpermit 67.roj.cd.0031	15:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานต่อเนื่อง-ots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรบ/ห้องน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 มีเก็บงานต่อหลัง 5 มิ่ง เนื่อง		
		จากขุดยาวตลอดวัน	17:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานต่อเนื่อง-ots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรบ/ห้องน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009,Permit.67.roj.cd.0032 ทีมงานcs แจ้งเลิกงานแล้ว		
		จะเข้าดำเนินการอีกครั้ง ในวันอังคารหน้า	19:30	สิทธิกร
11-ส.ค.-24	Alarm SCADA	*BANGPOO&RANGSIT SERVER DATABASE LOSS CONNECTION		
		แจ้งควบคุมโรง ITS ตรวจสอบ	0:25	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณมังกร ITS แจ้ง BANGPOO&RANGSIT SERVER DATABASE LOSS CONNECTION และ DCO เียบร้อย		
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	9:24	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS 1	9:44	องอาจ
	Permit	*นพแจ้งงานขุดสำรวจท่อก๊าซในนิคมฯบางพลี Soi 5/3 ของทาง ปน.เพื่อกำหนด- ระยะขุดวางท่อใหม่ ประปาใหม่ เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0007	9:58	องอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานทุกระโดดบนบ่อSheetpileเตรียมบ่อ tie-in บริเวณหน้าโรงงานHDMC แนวท่อก๊าซHDPE110mm.บริเวณช่วงขึงบ่อวาล์วno.119,202 Permit 67-WES-EX-0014	1:16	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL-SWAN, MTH ปกติ	10:36	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS 2	10:38	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:00	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:12	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:48	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เขียนรากโครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ	11:40	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองจุก ปกติ งาน BV-WN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	11:57	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพทภษา คลองจุก OTS-BPO TDC Steel ปกติ	12:02	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	12:50	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	13:30	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อโรจนะ ปกติ	14:49	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เทศบาลบางปู 69/3 (บางปูนคร) Permit No.67-BPM-EX-0016	22:40	ธงอาจ
12-ส.ค.-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เทศบาลบางปู 69/3 (บางปูนคร) ผ่านท่อก๊าซ ที่ระดับความลึก 5.2 เมตร และเข้าบ่อเรียบร้อย		
		Permit No.67-BPM-EX-0016	2:56	ธงอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และ บ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงาน)จุดขึ้นในพื้นทีปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ROJ#1 เอาบันได	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานแก๊โซ่ท่อots roj2		
		ตรวจสอบsupport ถาวรในอาคารปกติ ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดอัดชั้นทรายหลังท่อ 8",10"พื้นที่บ่อ,งานกลับหลังท่อ วันนี้ยังไม่มีการทำงาน แกงกันดินปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ots.roj1 งานก่อสร้างอาคาร ระบายน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.ex.0009		
		Permit.67.roj.cd.0032 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ.	14:19	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบ	18:34	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC FAIL เบื้องต้นการไฟฟ้าอยู่กำลังดำเนินการแก้ไขมีสายไฟฟ้าแรงสูงขาด	19:40	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC NORMAL	22:55	สิทธิกร
13-ส.ค.-24	Permit	*คุณ คัดติสิทธิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ระบายน้ำ ในพื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม		
		Permit 67-roj-ex-0009, Permit 67-roj-cd-0032	9:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน Synmach งานถนพรายและดินท่อ Outlet OTS-ROJ#2 ตาม		
		Permit 67-roj-cd-0031	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงานที่ BWN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานแก้ไขเปลี่ยน Guard Rail โรงงานเคลมประกันโคโรทชนที่ บ.Mega Life 2 ตาม Permit 67-BPO-HT-0066	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก๊โซ่ท่อ		
		ทุสต์ตัว ตรวจสอบ Support ถาวรในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดอัดชั้นทราย หลังท่อ 8", 10"พื้นที่บ่อ, งานกลับหลังท่อเพิ่มชั้นทรายที่ 3 และบดอัด วางแผ่น+เทปูน		
		สุดท้าย, แกงกันดินเตรียมรื้อถอนเป็นลำดับต่อไป, ส่วนที่ OTS-ROJ#1 มีงานตาม		
		Permit 67-roj-ex-0009, Permit 67-roj-cd-0032 นอกนั้นปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:22	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-ROJ#1	13:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียนจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้		
		ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	14:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานชุดเตรียมบ่อ Tie-in เข้า บ.IFF บริเวณบ่าวาส์ 184 ตาม Permit		
		67-wes-ex-0015	16:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0031 ที่ OTS-ROJ#2 เลิกงานแล้ว	16:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ คัดติสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-ex-0009, 67-roj-cd-0032 ที่ OTS-ROJ#1		
		เลิกงานแล้ว	16:56	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-ROJ#1 เสร็จแล้ว	17:10	สุเมธ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานHDD (Reamer 800 mm.) ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เ		
		เทศบาลบางปู 69/3 (บางปูนคร) Permit No.67-BPM-EX-0016	22:18	ธงอาจ
14-ส.ค.-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานHDD (Reamer 800 mm.) ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เ		
		เทศบาลบางปู 69/3 (บางปูนคร) Permit No.67-BPM-EX-0016 ผ่านท่อไกวแล้ว	22:18	ธงอาจ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งเบิงานเปลี่ยน Guard Rail โรงงานเคลมประกันโคโรทชนที่ บริษัท		
		Mega Life 2 ตาม Permit 67-BPO-HT-0066	9:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล แจ้งงานที่ BWN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	9:57	สุเมธ
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ระบายน้ำ ในพื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit		
		67-roj-ex-0009, 67-roj-cd-0032	10:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ นิติชัย แจ้งงาน Synmach งานถนพรายและดินท่อ Outlet OTS-ROJ#2 ตาม		
		Permit 67-roj-cd-0031	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพตล แจ้งงานชุดเจาะส่วนนำเสาไฟฟ้าแทนเสาไฟฟ้าเดิมที่หักจำนวน 1 ต้นใน		
		นิคมฯลาดกระบัง Soi G1/3 ตาม Permit 67-LKB-EX-0011	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10		
		ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียนจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้		
		ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	11:10	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานซ่อมท่อน้ำประปาขนาด		
		225 มม. ถนนขนาด20 ขนานแนวท่อก๊าซ 110 มม.ตาม Permit 67-nvk-ex-0007		
		นอกนั้นปกติ	11:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานชุดเตรียมบ่อ Tie-in เข้า บ.IFF บริเวณบ่าวาส์ 184 ตาม Permit		
		67-wes-ex-0018	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:39	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพตล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0011 ปักเสาไฟฟ้าเสร็จแล้ว	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-LKB-		
		EX-0011, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	12:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:56	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-ROJ#2	13:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งที่ OTS-BPL บ.PM Valve เข้าทำการประกอบชุด Gearbox HV-002A		
		ตาม Permit 67-BPL-CD-0011	13:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานเปลี่ยน Guard Rail ตาม Permit 67-BPO-HT-0066 เสร็จแล้ว	14:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก๊โซ่ท่อ		
		ทุสต์ตัว ตรวจสอบ Support ถาวรในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดอัดชั้นทราย หลังท่อ 8", 10"พื้นที่บ่อ, งานกลับหลังท่อเพิ่มชั้นทราย และบดอัด วางแผ่น+เทปูน		
		สุดท้าย, แกงกันดินเตรียมรื้อถอนและขุดออกทั้งหมด, ส่วนที่ OTS-ROJ#1 มีงานตาม		
		Permit 67-roj-ex-0009, Permit 67-roj-cd-0032 นอกนั้นปกติ	15:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-roj-ex-0009, 67-roj-cd-0032 ที่ OTS-ROJ#1		
		เลิกงานแล้ว	15:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานชุดวางท่อก๊าซ HDPE 110 มม.สำหรับบ่าวาส์ โครงการ HDMC		
		ใกล้แล้ว No.119,202 ตาม Permit 67-wes-ex-0017	16:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0031 ที่ OTS-ROJ#2 เลิกงานแล้ว		
		วันนี้เห็นที่ หลังท่อถึงระดับกลับหลังแผ่นและเทปูน	17:05	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จแล้ว	18:05	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*อนาลิธิ์แจ้งงาน#HDD (Reamer 800 mm.) ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เ ทดสอบบางปู 69/3 (บางปูนคร) Permit No.67-BPM-EX-0016	22:51	องอาจ
15-ส.ค.-24	Permit	*อนาลิธิ์แจ้งงาน#HDD (Reamer 800 mm.) ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย เ ทดสอบบางปู 69/3 (บางปูนคร) Permit No.67-BPM-EX-0016 ผ่านท่อกวนแล้ว	1:41	องอาจ
		*ระบบ Scada error แจ้ง TIS แก้ไขตอนนี้อยู่ได้แล้ว	6:04	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซ ที่เซ็นโซนเหนือ	8:40	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริวัจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซ ที่เซ็นโซนใต้	9:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก. ห้องน้ำ ในพื้นที่สถานี OTS-ROJ#1 ตาม Permit 67-roj-ex-0009, Permit 67-roj-cd-0032	9:42	สุเมธ
	Emergency Drill	*คุณ อนุชา จันท.OC ซลบุรี แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉิน ป่า.9 สมมติ ฆรม.จุดโดนท่อก๊าซ ขนาด 36"รัวน้อย ท่อเส้นที่ 4 พิกัด ค.ลำลูกกา ปทุมธานี ท่อเส้นเกิดเหตุนี้จ่ายระหว่าง BV16 - WN4 แต่จะทำการปิดวาล์ว บล็อกก๊าซ ที่ BV#16 และทำการจ่ายก๊าซมาจาก WK5 แทนเพื่อเข้าท่อเส้นที่ไปทาง OTS-RST ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อระบบ NGD		
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงาน Synmach งานหน่วยวาล์วและดินท่อบ Outlet OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-cd-0031	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:31	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง ฆรม.เข้าตัดหินปูที่ OTS-RST	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ BWN#3 วันนี้อยู่ไม่มีการทำงาน	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมสาครบุรี เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทยา BHS ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก้ไขท่อ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*ทดสอบ ตรวจสอบ Support ถาวรในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บนคัตหลังท่อ		
		8", 10"พื้นที่บ่อ, งานกลับหลังท่อและคืนพื้นที่จุด, ส่วนที่ OTS-ROJ#1 มีงานตาม		
		Permit 67-roj-ex-0009, Permit 67-roj-cd-0032 นอกนั้นปกติ	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานสำรวจความสะอาดเปลี่ยนสารละลาย KIRK CELL สถานีก๊าซ NGV LKB ที่งาน CGL ตาม Permit 67-LKB-CD-0010	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	14:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-CD-0010 เสร็จแล้ว	14:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้ ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	14:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	14:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินันท์แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0031 ที่ OTS-ROJ#2 เลิกงานแล้ว	16:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-ex-0009, 67-roj-cd-0032 ที่ OTS-ROJ#1 เลิกงานแล้ว	16:49	สุเมธ
16-ส.ค.-24	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก. ห้องน้ำ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit 67-roj-cd-0036	9:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินันท์แจ้งงานถมดินและปรับระดับพื้น Valve MV08 ที่ OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-cd-0031	9:33	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ แจ้งล้างสถานีก๊าซที่ OTS-WES	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานที่ BWN#3 วันนี้อยู่ทำการถอนแผ่น Sheet Pile แต่จะถอนยกขึ้น คาไว้ให้สูงกว่าระดับพื้นเดิมและเสริมเดิมดินให้สูงขึ้น	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมสาครบุรี เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:22	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พิษณุ เข้า OTS-BKD เพื่อดูที่ท่าสี่	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก้ไขท่อ		
		*ทดสอบ ตรวจสอบ Support ถาวรในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บนคัตหลังท่อ		
		8", 10"พื้นที่บ่อ งานกลับหลังท่อและคืนพื้นที่จุด ตาม Permit 67-roj-cd-0031, ส่วนที่		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		OTS-ROJ#1 มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 นอกนั้นปกติ	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทยา BHS ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	12:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:28	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BPL	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ อนุสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:05	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ แจ้งล้างสถานีก๊าซที่ OTS-WES เสร็จงานแล้ว	13:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครง การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้ ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	14:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 ที่ OTS-ROJ#1 เลิกงานแล้ว		
		วันนี้เริ่มเข้าเบาดานคอดิน	16:46	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BPL เสร็จแล้ว	16:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินันท์แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0031 ที่ OTS-ROJ#2 เลิกงานแล้ว	16:58	สุเมธ
17-ส.ค.-24	อื่นๆ	*คุณมังกร ITS แจ้งขอเปิด Feature การตั้งค่า Alarm Selfpoint ที่เมื่อเกิด Alarm จะ แสดง สีแดง ที่คาน้ำปู ก่อน ช่วงเวลาที่คาน้ำปูจะทำการเปลี่ยน Script ให้ใหม่	6:30	สิทธิกร
	Permit	*โชตินันท์แจ้งงานคอดเนื่อง otsroj2	8:18	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:09	องอาจ
	Permit	*พิทักษ์พลแจ้งงานคอดเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ otsroj1		
		Permit.67.roj.ex.0009/Permit.67.roj.cd.0032	9:39	องอาจ
	Activities in AREA	*จัดแจ้งงานถอดทำความสะอาด Filter Run A OTS-BPO	9:45	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	9:47	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:22	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัชรเข้า OTS BPL	10:23	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพทยา คลองขุด TDC Steel ปกติ	10:25	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	10:26	องอาจ
	Survey	*พลวัชรสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี M-Thai OTS BPL-SWAN ปกติ	10:45	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:59	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงจากงานโครงการสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ	11:08	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:11	องอาจ
	Survey	*กฤษฎาสสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:28	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:35	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM-BPN ปกติ	12:26	องอาจ
	Survey	*พลวัชรสำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง PRS3 เส้นคลองกรุง งาน BV-WN#3 วันนี้อยู่การรื้อถอนแผ่น Sheetpile ออกและปรับดินให้สูงได้ระดับพื้น- เดิมและเสริมดินให้สูงขึ้น	12:27	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:37	องอาจ
	Activities in AREA	*จัดแจ้งงานถอดทำความสะอาด Filter Run A OTS-BPO เสร็จสิ้นแล้ว	14:00	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก้ไขท่อ		
		*ทดสอบ ตรวจสอบ Support ถาวรในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บนคัตหลังท่อ		
		8", 10"พื้นที่บ่อ งานกลับหลังท่อและคืนพื้นที่จุดPermit 67-roj-cd-0031,		
		OTS-ROJ#1 มีงาน Permit.67.roj.ex.0009(เปิด)Permit 67-roj-cd-0036(ปิด)	14:07	องอาจ
	Alarm SCADA	*OTS-WES LEASED LINE FAIL แจ้ง UIH ตรวจสอบ	18:33	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*เบรคเกอร์ดับไปทีโหนดฮิลล์เซ็นเซอร์ดับ ช่วงฮับเบรคเกอร์สั่ง L OTS-WES ปกติ	19:27	สิทธิกร
18-ส.ค.-24	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	8:45	องอาจ
	Activities in AREA	*จัดแจ้งงานถอดทำความสะอาด Filter Run A OTS BPL	9:33	องอาจ
	Survey	*พลวัชรสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี M-Thai OTS BPL-SWAN ปกติ	10:05	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:20	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	10:40	องอาจ
	Survey	*กฤษฎาสสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:11	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงจากงานโครงการสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ	11:13	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:17	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:19	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:38	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO คลองขุด แพรกษา TDC Steel ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*พลวัฒน์สำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง PRS3 เส้นคลองกรุง		
		งาน BV-WN#3 วันนี้มีการรื้อถอนแผ่น Sheetpile ออกและปรับดินให้สูงได้ระดับพื้น-		
		เดิมเดิมลาดเดิม	11:50	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ มีงานไฟฟ้าระบบสายส่งไม่มีผลกระทบ	12:23	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณมีเข้าทำความสะอาด OTS-BPO ที่ถอด Filter Run A เมื่อวันที่	13:00	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณมีเข้าทำความสะอาด OTS-BPO เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:30	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:57	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก๊สท่อ		
		หลุดตัว ตรวจสอบ Support ดาวในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดอัดหลังท่อ		
		8", 10"พื้นที่บ่อ งานกลับหลังท่อและคืนพื้นที่ขุดPermit 67-roj-cd-0031,		
		OTS-ROJ#1 มีงาน Permit 67.roj.ex.0009(เปิด)Permit 67-roj-cd-0036(เปิด)		
		(วันนี้หยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่มีงานจุดซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณ ก่อนถึงแยก		
		ถนน B3 หน้าโรงงาน Bestex ตำแหน่งจุดข้าง Gutterฝั่งตรงข้ามกับแนวท่อก๊าซ		
		ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	14:23	องอาจ
	Activities in AREA	*จัดแจ้งงานถอดทำความสะอาด Filter Run A OTS BPL ใช้กับที่เดิมเรียบร้อยแล้ว	15:50	องอาจ
19-ส.ค.-24	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:44	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานงาน BV-WN#3 วันนี้รื้อถอนแผ่น Sheetpile เสร็จแล้วและเสริมเดิมคืน		
		บริเวณรอบนอกหัว	10:03	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง PRS3 เส้นคลองกรุง ปกติ	10:04	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:15	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:23	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานสกรัดคอนกรีต และชุดหลุมทำดอม่อ P4,P5 สะพานข้ามแยกต่างหูก		
		บริเวณ ปากซอย ยูเนียน ห่างจากท่อก๊าซฯ 7.8 เมตรPermit No.67-BPM-EX-0019	10:26	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO คลองขุด แพรกษา TDC Steel ปกติ	10:43	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	*	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อขบวนคร ปกติ	11:30	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี OTS BPL-SWAN ปกติ	11:31	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:32	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:33	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ OTS BPL-M-Thai ปกติ	11:49	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางปู ปกติ	11:56	องอาจ
	Survey	*กานุกษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก๊สท่อ		
		หลุดตัว ตรวจสอบ Support ดาวในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดอัดหลังท่อ		
		8", 10"พื้นที่บ่อ งานกลับหลังท่อและคืนพื้นที่ขุดPermit 67-roj-cd-0031,		
		OTS-ROJ#1 Permit 67-roj-cd-0036(วันนี้หยุดทำงาน)	12:14	องอาจ
	Survey	*กานุกษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชื้อจากงานโครงการสร้าง		
		Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		(วันนี้ไม่มีการทำงาน)	13:41	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:58	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานจุดซ่อมท่อประปาซอย บ.TTDF BPM เจอท่อประปา 2 เส้นแล้ว		
		ห่างจากท่อก๊าซ 5-6 ม.ระยะห่างท่อก๊าซเกินกำหนดไม่ต้องเขียนใบอนุญาตทำงานครับ	14:11	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานบ่อก่ Pipe Wall and Sheet Pile Wall เทศบาลบางปู 71 (เต็จ		
		แม่ยี่มะบังย)เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ.สีแสงการโยธา		
		Permit.67-BPM-EX-0020	22:27	สิทธิกร
20-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit.67-BPM-EX-0020 ไส้รถอิลิวัร แกนคุด วันนี้พอแค่นี้	0:48	สิทธิกร
	Permit	*โชติธนทร์แจ้งงานต่อเนื่องโรจนะ # 2 วันนี้มีแผนเช็ค cips dcvg บริเวณแนวท่อ		
		ท่อ 8" 10" +ทยอยปลด support ชั่วคราว otsroj2 ร่วมกับ synmech	8:14	องอาจ
	Permit	*พิธีภัสพลแจ้งงานต่อเนื่อง-ots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรกโองน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1		
		Permit.67.roj.ex.0009/Permit.67.roj.cd.0032	9:06	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อเส้นคลองกรุง OTS LKB ปกติ งานของ ปตท วันนี้ไม่มีการทำงาน		
		ตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณข้างห้อง Odorant 4 ด้านมีการหลุดตัวรองดิน		
		มีผลต่อเนื่องมาจากงานของ ปตท. แล้วครับ	9:35	องอาจ
	อื่นๆ	*พิธีภัสพลสำรวจทำความสะอาด PCV Run A PRS # 2 RJN	9:43	องอาจ
	Emergency Drill	*เริ่มการซ้อมแผนฉุกเฉินส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 มีงานจุดไล่แนวท่อเพื่อตรวจ		
		สอบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด20" BA RC5810 KP7+200 ตำแหน่งระยะ จังหวัดสงขลา		
		ในขณะทำงานรถแมคโครได้ขุดโดนท่อก๊าซทำให้เกิดก๊าซรั่วไหลพุ่งสูงประมาณ 5 เมตร		
		มีการสูดติดไฟอย่างรุนแรง พร้อมมีเสียงดังรอบบริเวณที่เกิดเหตุ Gas Control		
		ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และขอเปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-TSO		
		ผ่านระบบ Microsoft Teams From Gas Control	9:53	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 2	9:58	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:10	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*จรัสเข้า PRS # 3	10:28	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า PRS # 3	10:58	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อขบวนคร ปกติ	11:08	องอาจ
	Emergency Drill	*แจ้งสัญญาณซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1		
		(ระดับข้อถัด) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต.7 From Gas Control	11:09	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:13	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	11:16	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:33	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า OTS BPL	11:44	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชื้อจากงานโครงการสร้าง		
		Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		(วันนี้ไม่มีการทำงาน)	12:01	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 2	12:04	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี OTS BPL-SWAN ปกติ	12:07	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPO คลองขุด แพรกษา TDC Steel ปกติ	12:19	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อ OTS BPL-MTH ปกติ คืนมิวคอนของการประปา ข้างโรงงาน POC	12:31	องอาจ
	Survey	*วิรัชสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	12:53	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 งานแก๊สท่อ		
		หลุดตัว ตรวจสอบ Support ดาวในอาคารปกติ, ตรวจสอบการคืนพื้นที่บดอัดหลังท่อ		
		8", 10"พื้นที่บ่อ งานกลับหลังท่อและคืนพื้นที่ขุด Permit 67-roj-cd-0031,		
		OTS-ROJ#1 Permit 67-roj-cd-0033/Permit.67.roj.ex.0009	14:01	องอาจ
	Permit	*พิธีภัสพลแจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรกโองน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 วันนี้เลิกงาน	16:23	องอาจ
21-ส.ค.-24	PM	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งวันนี้จะเข้า PM ที่ PRS#5	8:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ คัดติสิทธิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก. หื่อนน้ำ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0036	9:09	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ คัดติสิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ OTS-ROJ#1	9:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานล้าง Kirk Cell ที่บ่บ NGV-DCK ตาม Permit 67-BPO-CD-0022	9:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 วันนี้ทำการเกลี่ยดินพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมคืนสภาพ	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้า BV#10 เปลี่ยน Kirk Cell ตาม Permit 67-BPO-CD-0022	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงาน Tie-in Commissioning Gas ถึงวาล์ว Service ส่วนที่ 1		
		(No.209) บริเวณหน้าโรงงาน Jones แนวท่อก๊าซ HDPE 110 mm.โกส่วาล์ว 184 งาน		
		โครงการวางท่อโรงงาน IFF ตาม Permit 67-WES-HT-0001	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิรัช ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม ตาม Permit		
		67-WES-HT-0001 นอกเหนือปกติ	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:45	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ คัดติสิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ OTS-ROJ#2	10:56	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 11:03 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.7 เกิดเหตุ		
		เพลิงไหม้บริเวณอาคารพัสดุ จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ		
		ระบบท่อเขต 7 From Gas Control	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯขบวนคร ปกติ	11:30	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.วิหิตเอเชีย ไทรัส จก., BPO-IE	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ คัดติสิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ PRS#5	11:59	สุเมธ
	PM	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งทำ PM ที่ PRS#5 เสร็จแล้ว	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า		
		115 kv.ของ พ.ท.คลองเตย โดยมีชุดฯ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่ง		
		อยู่ในถนน. ส่วนท่อก๊าซที่ไป SSUT ของ PTT ได้ประสานงาน จนท.ปท.9 รับทราบแล้ว		
		แต่ไม่มีเฝ้าระวังหน้างาน, ส่วนที่ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:01	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 12:00 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill)		
		ปท.7 From Gas Control	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งออกจาก BV#10 แล้ว งานตาม Permit 67-BPO-CD-0022	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ กานุกษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 ตรวจสอบ		
		Support ดาวในอาคารหลังการคืนพื้นที่ ตรวจสอบการคืนพื้นที่บนหลังท่อ 8", 10"		
		พื้นที่บ่อ (วันนี้หยุดทำงาน), ส่วนที่ OTS-ROJ#1 มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0036		
		นอกเหนือปกติ	13:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าใส่ Turbine Run A ที่ OTS-BKD	14:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เป็ญจวรรณ Tel.0854735433 แจ้งมีรถยกชนเสาท้ายท่อก๊าซหน้าโรงงาน Siam		
		Toyodenson BPO-IE ช.11B แจ้งคุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบแล้ว	14:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เที่ยงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพข้อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้		
		ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	15:01	สุเมธ
	PM	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าใส่ Turbine Run A ที่ OTS-BKD เสร็จแล้ว	15:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งพบเสา Warning Sing หัก 1 ต้นหน้า บ. Siam Toyodenson	15:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน Tie-in Commissioning Gas ตาม Permit 67-WES-HT-0001		
		วันนี้เลิกการทำงาน จมวกักต้อพุ่งนี้	15:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 ที่ OTS-ROJ#1 เลิกงานแล้ว	16:34	สุเมธ
22-ส.ค.-24	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานติดตั้งฮอตยัด Support ชั่วคราว ของ Synmech ที่		
		OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-roj-ht-0012	8:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก. ห้องน้ำ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0036	8:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	9:51	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงาน Tie-in Commissioning Gas ถึงตัว Service ส่วนที่ 1		
		(No.209) บริเวณหน้าโรงงาน Jones แนวท่อก๊าซ HDPE 110 mm. ใบล้วนสี 184 งาน		
		โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน IFF ตาม Permit 67-WES-HT-0001	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้า BV#10 เปลี่ยน Kirk Cell ตาม Permit 67-BPO-CD-0022 (ติดตั้ง		
		DEHN)	10:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาซอย 4B ตรงข้าม บ. SCG by Gusco BPO		
		ตาม Permit 67-BPO-EX-0031	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานตาม Work Permit		
		67-BPO-EX-0031 นอกนั้นปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มทำการ Squeeze บริเวณแนวท่อก๊าซ 110 mm. ช่วงระหว่างวาล์ว		
		116, 122 ตาม Permit 67-WES-HT-0001	11:17	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0031 ข้างท่อก๊าซที่ข้างท่อน้ำประปา		
		ห่างกัน 50 ซม. ท่อก๊าซทางจากขอบถนนคอนกรีต 170 ซม. หลังท่อก๊าซเล็ก 1.2 ม. หลัง		
		ท่อน้ำประปา ลึก 0.8 ม.	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม ตาม Permit		
		67-WES-HT-0001 นอกนั้นปกติ	11:55	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ Cal.Flowcom OTS-WES	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	12:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เที่ยงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพข้อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้		
		ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	12:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งออกจาก BV#10 แล้ว งานตาม Permit 67-BPO-CD-0022	13:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115		
		kv. ของ กฟน. คลองเคย โดย บ. วิดีซีย์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		โน้ตบน, ส่วนที่ ช. TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	13:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้า Prackasa Power เปลี่ยน Kirk Cell (ติดตั้ง DEHN) ตาม Permit		
		67-BPO-CD-0022	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	13:27	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งทีมงาน Presearch เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5	13:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 ตรวจสอบ		
		Support ถาวรในอาคารหลังการคืนพื้นที่ ตรวจสอบการคืนพื้นที่บนหลังท่อก๊าซ 8"10"		
		พื้นที่บ่อ ตรวจสอบการซ่อมช่องผนังอาคารครอบตัวท่อ 8"10", ส่วนที่ OTS-ROJ#1 มี		
		งานตาม Permit 67-roj-cd-0036 นอกนั้นปกติ	14:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล และคุณ เอกพันธ์ เข้า OTS-LKB ดูงาน BVWN#3	15:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-ht-0012 ที่ OTS-ROJ#2 เลิกงานแล้ว	16:49	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ Cal.Flowcom OTS-WES เสร็จแล้ว	17:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 ที่ OTS-ROJ#1 เลิกงานแล้ว	17:57	สุเมธ
23-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก. ห้องน้ำ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0036		
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งอะลูมิเนียมครอบท่อ ออกไปนอกอาคาร โดยการเจาะ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ส่วนยึดน็อต กับผนังอาคาร และใช้หินเจียรขัดผนังให้เรียบ โดยทีม Synmach พื้นที่		
		OTS-ROJ#2 ตาม Permit 67-ROJ-CD-0031	9:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 วันนี้นำย้ายแผ่นเหล็กและ Sheet Pile กลับ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเชื่อมเจาะต่อท่อสายข้ามแยก ตัวท่อ ที่ความลึก 46 เมตร		
		(ชั้นทราย) จากพื้นถนน ทัดอ้อมเี P4 บริเวณ ปากซอย ยูเนียน ห่างจากท่อก๊าซ 10 ม.		
		Permit 67-BPM-EX-0019	10:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดคอมบัติน้ำท่วมวาล์ว Service No.209 ใ้งาน IFF ตาม		
		Permit 67-WES-EX-0018	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม ตาม Permit		
		67-WES-EX-0018 นอกนั้นปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Work Permit		
		67-BPM-EX-0019 นอกนั้นปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาหัวของ กปน. บริเวณช่วงกัลป์รอบใต้สะพาน		
		คลองหัวเกือ้ง งานชุดซ่อมไม่มีผลกระทบเนื่องจากมีระยะเกินการเดินระมัดระวังจาก		
		ตำแหน่งท่อก๊าซช่วงประมาณ 21 เมตร, หน่วยงานชุดพบจุดตำแหน่งที่รั่วแล้ว	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า		
		115 kv. ของ กฟน. คลองเคย โดย บ. วิดีซีย์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD		
		ซึ่งอยู่ในถนน, ส่วนที่ ช. TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เที่ยงจาก บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพข้อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ วันนี้		
		ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	13:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 ตรวจสอบ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Support ถาวรในอาคารหลังการคืนพื้นที่ ตรวจสอบการคืนพื้นที่บนหลังท่อก๊าซ 8"10"		
		พื้นที่บ่อ เก็บงานพื้นผิวสถานีในอาคาร ตรวจสอบการซ่อมช่อง ผนังอาคารครอบตัวท่อ		
		8"10"ตาม Permit 67-roj-cd-0031 ส่วนที่ OTS-ROJ#1 มีงานตาม Permit 67-roj-cd-00		
		36 นอกนั้นปกติ	14:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 ที่ OTS-ROJ#1 เลิกงานแล้ว		
		จะเข้าดำเนินการต่อในวันพรุ่งนี้	16:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0031, 67-roj-ht-0012 ที่ OTS-ROJ#2		
		เลิกงานแล้ว	17:54	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานบัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall เทศบาลบางปู 71 (เสด็จ		
		แม่เปี่ยมวังน้อย)เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ. สี่แฉกริเยชา		
		Permit.67-BPM-EX-0020	22:34	องอาจ
24-ส.ค.-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงาน Permit.67-BPM-EX-0020 วันเรียบร้อยแล้วจึงจะเปิด	3:00	องอาจ
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC Fail แจ้งคุณ คุณ ศักดิ์สิทธิ์ และ 1129 รับทราบ เพื่อตรวจสอบ	6:30	สุเมธ
	Alarm SCADA	*PRS#5 AC Normal	7:15	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าพื้นที่ตรวจสอบหน่วยงาน โรงแยกเฟส 3 พบมีการแก๊สแผลไฟฟ้า		
		ขัดข้องหน้าโรงงานยูบลู เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลัง แก๊ส และตรวจสอบพื้นที่ PRS#5		
		หน้างานเหตุการณ์ปกติ	7:43	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 07:56 น. LMPT2 Unplanned Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 750		
		เป็น 0 MMscfd สาเหตุจากระบบไฟฟ้า PEA ขัดข้อง โดยผลกระทบอยู่ระหว่างการ		
		ประเมินและติดตามการแก้ไขปัญหากับ LNG Terminal ...From PTT Shipper	8:27	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 07:55 น. โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 3 (GSP3) Unplanned Total Shutdown ส่งผล		
		ให้ Flow ลดลงจาก 370 เป็น 0 MMscfd สาเหตุจากระบบไฟฟ้า PEA ขัดข้อง โดยผล		
		กระทบอยู่ระหว่างการประเมินและติดตามการแก้ไขปัญหากับ โรงแยกก๊าซ ...From		
		PTT Shipper	8:32	สุเมธ
	อื่นๆ	*จากเหตุการณ์ LMPT2 Unplanned Total Shutdown และโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 3 Flow		
		ลดลงจาก 370 เป็น 0] ส่งผลให้คุณภาพก๊าซผสมมีระดับออกเปลี่ยนแปลงดังนี้ ที่จุด		
		MTP ค่า WI เปลี่ยนแปลงลดลงจาก 1,310 เหลือ 1,280 BTU/SCF From Gas Control	8:46	สุเมธ
	อื่นๆ	*08:47 น. TSO ขอประกาศ Difficult Day มีดังนี้ขอ เนื่องจากเกิดความไม่สมดุล		
		ด้านลบอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ		
		เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ From Gas Control	8:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศุภวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	8:54	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ณัฐวัฒน์ OC ชลบุรี โทรแจ้งเพื่อทราบ LMPT2 Total Shut Down 0 กำลังควบคุม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		สถานการณ์อยู่, ยังไม่มีผลกระทบต่อระบบจ่ายก๊าซ ตอนนับบริหารจัดการจ่ายก๊าซทาง Line Pack	8:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ วันนั้นหยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่	9:07	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 08:54 น. LMPT2 Restart แล้วเสร็จและทยอยกลับมาจ่ายก๊าซ โดยเบื้องต้นจะจ่ายก๊าซเข้าท่อเส้นที่ 5 ก่อน และจะทยอยจ่ายก๊าซบางส่วนไปที่ LMPT1 (Area X1) ผ่าน Interconnecting Pipeline ...From PTT Shipper	9:11	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 08:08 น. คุณภาพก๊าซผสมมีระดับขึ้นจาก ณ จุดวัด MTP, OCS3 เปลี่ยนแปลงจาก 1305 เป็น 1279 BTU คาดการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงจะเดินทางถึง IRPC เวลา 12:18 น., BV6 เวลา 15:48 น., BCS เวลา 18:38 น., BPK เวลา 19:08 น., BV10 เวลา 19:38 น., SSUT เวลา 20:38 น., DCAP เวลา 21:08 น., RIL2 เวลา 20:18 น., BV16 (จาก BV9) วันที่ 25 ส.ค. 2024 เวลา 00:38 น	9:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR ตาม Permit 67-BPM-CD-0005 (TTP, Thai Ambica, Union, วโรปกรณ์, YKK)	9:47	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC Fail แจ้ง 1129 รับทราบ	9:56	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC Normal	10:01	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 10:10 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก โดยสมดุลระบบท่อส่งก๊าซกลับสู่ปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ From Gas Control	10:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BVWN#3 วันนั้นไม่มีการทำงาน, รถ Vibro ชงโคลน	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานสำรวจระบายน้ำที่ ข.8A ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ แต่มีผลกับเสา Warning Sing แจ้งคุณ ธนาสิทธิ์ รับทราบ นอกนั้นปกติ	11:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดบดอัดซ่อมแซมพื้นดินหลุดจากการถูกน้ำกัดเซาะ ภายในพื้นที่สถานีก๊าซฯ OTS-WES ตาม Permit 67-WES-EX-0019	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:53	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดปรับแต่งเบดริมงาน Tie-in โรงงาน HDMC บริเวณแนวท่อก๊าซ 110 มม.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว No.119, 202 ตาม Permit 67-WED-EX-0020	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททฯ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม ตาม Permit 67-WES-EX-0019, 67-WED-EX-0020 นอกนั้นปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-CD-0005 ที่ บ.ТПP เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-CD-0005 ที่ บ.Union เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 13:50 น. โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 3 (GSP3) Restart และทยอยเพิ่มการรับก๊าซเป็นปกติ ...From PTT Shipper	15:02	สุเมธ
25-ส.ค.-24	Activities in AREA	*ถูกชุดฯแจ้งมีถอด Turbine OTS- WES run A	9:19	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BHS มีงานเปลี่ยนเสา Warning Sing หน้าบริษัท Siam Nitori ไม่มีผลกับท่อก๊าซ(พีวีแอล ดูหน้างาน)ส่วนที่เหลือปกติ	10:12	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมของทาง กปน. Soi 5/3 เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0007 (ขอต่ออายุ)	10:12	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:20	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 2	10:25	องอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดปรับแต่งเบดริมงาน Tie-in โรงงาน HDMC บริเวณแนวท่อก๊าซHDPE110MM ช่วงระหว่างบ่อวาล์วNo.119,202 Permit 67-WES-EX-0020	11:04	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 1	10:25	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:05	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ ในนิคมอุตสาหกรรม - OTS BPL-SWAN ปกติ	11:18	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ ในนิคมอุตสาหกรรม - OTS BPL-MTH ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:43	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:46	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อโรจนะ ไม่มีการทำงานในพื้นที่ ots roj1,2	*	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS BPO	12:14	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อแพททฯ คลองขุด OTS BPO TDC Steel ปกติ	12:33	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง PRS # 3 OTS LKB ปกติ		
	Survey	งาน BV-WN#3 วันนี้ยกย้ายแผ่น Sheelplate ออก	12:37	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:54	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	14:02	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน เชียงจาก ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อ / ปกติ.	14:41	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน#HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอย เทศบาลบางปู 71 (เสด็จเมธิยะบังภัย) โดย บ.สีเสถียรโยธา Permit No.67-BPM-EX-0016	22:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Pipe Wall ที่ความลึก 5.5 เมตร ท่อท่อก๊าซฯอยู่ที่ 3.2 เมตร มีระยะห่าง 2.3 เมตร ครบ แล้วจะทำการ HDD ผ่านท่อก๊าซฯต่อไป67-BPM-EX-0016	23:42	สิทธิกร
26-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอย เทศบาลบางปู 71 โดย บ.สีเสถียรโยธา Permit No.67-BPM-EX-0016 ผ่านท่อก๊าซฯแล้ว	0:40	สิทธิกร
	PM	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งวันมีแผนงาน PM สถานี OTS-ROJ#2	8:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ในสถานี OTS-NVK	8:28	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ค่า Gas NETWORK VALIDATION ที่ THAI HONDA LKB มีค่าเป็น 0	8:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR Permit No.67-BPM-CD-0005 (At Varopakorn)	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้ทำการวิ่งรถ Vibro ที่จมโคลน	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงาน Tie-in&precommissioningหน้าโรงงาน#HDMCบริเวณแนวท่อก๊าซHDPE110mm ช่วงระหว่างบ่อวาล์วNo.119,202โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน		
		HDMCPermit 67-WES-HT-0003	10:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*Tie-in & Commissioning Gas: 26/08/67 เวลา 10:21 น. คุณ อภิเชษฐ์ ช่างเทคนิค สปก.แจ้งเริ่มงาน Tie-in&precommissioning หน้าโรงงาน HDMC บริเวณแนวท่อก๊าซ HDPE 110mm ช่วงระหว่างบ่อวาล์วNo.119,202 โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน HDMC ตาม Permit 67-WES-HT-0003		
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม ตาม Permit		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		67-WES-HT-0003 นอกนั้นปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททฯ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:36	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ BV # 10	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานusconงานบ่อ รก. ขุดทำถังพักไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ		
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททฯ BHS ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มทำการเจาะท่อ(Drilling Machine)ท่อก๊าซHDPE110MM. งาน Tie-in&precommissioningหน้าโรงงานHDMC Permit 67-WES-HT-0003	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชื่อมโยง โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk,ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนั้นไม่มีการทำงาน)จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 12.50 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปล. From Gas Control	13:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งตรวจพบsensor ssv 003A เครื่องยับยั้งกับแก๊สreset ssv003A มีผลทำให้ssv ตัดการทำงานไม่สุด และทำการถอดล้าง pcv 1A prs5 bandเนื่องจากมี		
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์เปิด Valve Service เข้าโรงงาน HDMC	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซโรจนะ Ots.roj2 ปกติ	14:54	สิทธิกร
		Ots.roj1 งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคารบ่อก่อนน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0036(ไม่มีการทำงานในวันนี้)	15:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ วีรศักดิ์ PM สถานี OTS-ROJ#2 เสร็จสิ้นแล้ว	15:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ BV # 10 เสร็จสิ้นแล้ว	15:45	สิทธิกร
	Permit	*Tie-in & Commissioning Gas: 26/08/67 เวลา 16:08 น. คุณอภิเชษฐ์ ช่างเทคนิค โครงการวางท่อก๊าซโรงงาน HDMC Permit 67-WES-HT-0003 (สถานะ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Valve Tapping ball valve 63 mm. เบ็ด,Service Ball valve 110 mm. No.210 ปกติ	16:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานบัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall เทศบาลบางปู 71 (เสร็จ แม่เปิยะบังภัย)เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ.สีแสงการโยธา		
		Permit.67-BPM-EX-0020	22:26	องอาจ
27-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานบัก Pipe Wall and Sheet Pile Wall เทศบาลบางปู 71 (เสร็จแม่เปิยะบังภัย) Reamer ผ่านท่อก๊าซ และซีเมนต์แล้ว	1:33	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะติ ปกติ	9:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานบักเสาไฟฟ้าชย5C หน้าบ.IACC Permit No.67-BPO-EX-0032	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้จะทำการกรูบ Vibro ที่จมนโคลน	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งวันนี้มีแผนงาน PM สถานี OTS-ROJ#1	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานบักเสาไฟฟ้าชย5C หน้าบ.IACC Permit No.67-BPO-EX-0032 จบงานแล้ว	10:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR Permit No.67-BPM-CD-0005(At Thai Ambica) เชื้อบรือแล้ว	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดกลับคืนพื้นที่+ทำบ่อวางส้ว+บักเสียบ่ายอกตำแหน่งแนวท่อ ก๊าซ บริเวณแนวท่อก๊าซHDPE110mm.วาล์วNo.210Permit 67-WES-EX-0021	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา WES มีงานตาม ตาม Permit 67-WES-EX-0021 นอกนั้นปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม		
		Permit No.67-BPO-EX-0032 นอกจากนี้ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวมคร ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ เขียนราก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk,ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02 และบ่อ bpi,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงาน)จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ		
		บางปะอิน ประสานงานชี้แนะเขตท่อในนิคมฯ โครงการทำทางข้าม(สะพานข้ามราง ระบาย)และเตรียมพื้นที่ทำงานก่อสร้าง	11:56	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงาน งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำฝนใหม่ Soi 5/3 ของทางการนิคม BPL เศษที่ใบอนุญาต 67-BPL-EX-0008	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ งานโครงการซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำฝนใหม่ตาม Permit No.0008 นอกนี้ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ ส่วนถนนแพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชคชัย 0622437274 แจ้งพุ่มนี้ AIS จะเข้าตรวจสอบสัญญาณที่สำนักงานรังสิต ช่วงเวลา 11:00 น.ประสานคุณ นิติชัย ช่วยดูในพุ่มนี้	13:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งประชุมงานวางลูกตุ้มเสาไฟฟ้า BPM	14:23	สิทธิกร
	PM	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งถอดล้างคราบ Sulphur pcv run A ots roj1 และถอดเปลี่ยนแหวนล๊อค ตัวซี ของแกน Reset ssv002 A ของเดิมทีก จำนวน 2 ตัว	14:34	สิทธิกร
	PM	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน PM สถานี OTS-ROJ#1	14:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 ปกติ Ots.roj1 งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0036 (ไม่มีการทำงานในวันนี้) แจ้งเริ่มงานขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm v237 โครงการ วางท่อ110mm.		
		wus print Permit.67.roj.ex.0010	15:03	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ.JFE STEEL นิคมฯWES	15:19	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ.JFE STEEL นิคมฯWES	15:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD (Reamer 600 mm.)พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอย เทศบาลบางปู 71 (เสร็จแม่เปิยะบังภัย) โดย บ.สีแสงการโยธา		
		Prim No.67-BPM-EX-0016	22:30	องอาจ
28-ส.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD (Reamer 600 mm.)พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าชอย เทศบาลบางปู 71 (เสร็จแม่เปิยะบังภัย) ผ่านท่อก๊าซเข้าบ่อเรียบร้อย	2:00	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง-ots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0036	9:56	
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	9:59	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงาน BV-WN#3 วันนี้จะทำการกรูบ Vibro ที่จมนโคลนได้แล้ววันนี้ทำการ ยกย้ายแผ่น Sheetpile ส่วนที่เหลือกลับ ส่วนงานซ่อมคืนสภาพจะเข้าพื้นที่ ประมาณปลายเดือนกันยายน	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR Permit No.67-BPM-CD-0005(At YKK)	10:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ โชคชัย จบท.AIS เข้าตรวจสอบสัญญาณ SERVER SCADA RST ที่สำนักงานรังสิต	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR Permit No.67-BPM-CD-0005(At YKK) เสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ งานโครงการซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำฝนใหม่ตาม Permit No.0008 วันนี้ทำการรื้อ ตัวรางระบายท่อภายนอกไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวมคร ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา WES ปกติ	11:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS แจ้งจากที่ AIS เข้าทดสอบสัญญาณ ตอนรับได้ที 98%	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชคชัย AIS แจ้งเสร็จงานแล้วครั้น ทำการติดตั้งตัวขยายสัญญาณเพิ่มในห้อง SERVER สัญญาณนิ่งขึ้นแล้ว ไม่ค่อยอัปเดตารโม SERCER RST	12:46	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-RST	13:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ที่ OTS-ROJ#2 ปกติ Ots.roj1 งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0036		
		งานต่อเนื่องขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm v237 โครงการ วางท่อ110mm.		
		wus print Permit.67.roj.ex.0010	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	สิทธิกร


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Perfect Companion M-THAI	14:45	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Perfect Companion M-THAI	15:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ บางปะอิน ประสานงานเตรียมพื้นที่ลงหมุดตำแหน่งเข็มโครงการ ทำทางข้าม(สะพาน ข้ามรางระบาย)และเตรียมพื้นที่ทำงานก่อสร้าง		
		เขียนราก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk,ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk,mv02 และบ่อ bpi,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงาน)จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:29	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1 หมด.เลิกงานแล้ว	16:57	สิทธิกร
29-ส.ค.-24	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปรก. ห้องน้ำ พื้นที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit 67-roj-cd-0036	8:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งติดตั้ง DC Decouple เปลี่ยนจาก Krik Cell เป็น PCR ตาม Permit 67-BPM-CD-0005 (Toray2)	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ งานที่ BVWN#3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD รังออยู่ ในถนน, ส่วนที่ ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานขุดติดตั้งเสาเข็ม 64 ซม. ความลึก 4 ม. จำนวน 3 แถวเรียง ทางแนวท่อก๊าซ 10"ในพื้นที่ 3.3 ม.โครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำ กานใน นิคมฯบางปะอิน บ. Translec (ทวานทศ) Permit 67-bpi-ex-0006	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา WES ปกติ	10:46	สุเมธ
	Emergency Drill	*เมื่อเวลา 10:57 น.คุณ อนุชา OC ธรบุรี แจ้งซ้อมแผนฉุกเฉิน สมมุติ ฝรมทำงานแล้ว โดนท่อก๊าซ 36"TPSNX พัด ครอบ มาบดาคุด ไม่มีผลกระทบต่อระบบจ่ายก๊าซของ PTTNGDและ Amata NGD แจ้งเพื่อทราบแล้วเสร็จ	10:57	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนระบบฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการ และบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง เวลา 10:50 น. เกิดเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถ Spoon เหยี่ยว ไปกระทบ Hand Valve & Grove Valve ทำให้ Stud bolt หัว Flange ด้าน Down Stream ของ HV-3320 ขาดเสียหาย และเกิดประกายไฟจากการกระแทก ทำให้ก๊าซ ธรรมชาติรั่วถูกติดไฟอย่างรุนแรง Gas Control ขอปิดระบบฉุกเฉินระดับ 1 จัดตั้ง		


OP-FO-038-02




OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ก.ย.-24	PM	*ดูรายละเอียดของโซนเหนือทั้งหมด	8:17	องอาจ
	PM	*สำรวจจุดยอดของโซนใต้ทั้งหมด	8:45	องอาจ
	อื่นๆ	*ธานีธีเข้า OTS BPO	9:17	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า OTS LKB	9:22	องอาจ
	Survey	*นัดชี้สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	9:29	องอาจ
	Survey	*ธานีธีสำรวจแนวท่อคลองขุด แพรกษา OTS BPO TDC Steel ปกติ	9:36	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางปะอิน เส้นBBF		
		เส้นเขียวราก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk		
		ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ	9:48	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า PRS3	9:49	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อนิคมฯ ลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	9:50	องอาจ
	Survey	*ธานีธีสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:52	องอาจ
	Survey	*นัดชี้สำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	10:24	องอาจ
	Survey	*ธานีธีสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ		
		มีเต่างานติดตั้งดอมือ และชุดร่อนลึก 60 ซม. ริมทางขอบถนน เพื่อวางสายไฟฟ้า		
		ของเตาไฟแสงสว่างไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ	10:37	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า OTS BPL	10:41	องอาจ
	อื่นๆ	*ธานีธีเข้า PRS 2	11:16	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อนิคมฯ OTS BPL SWAN ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:36	องอาจ
	อื่นๆ	*ธานีธีเข้า PRS 1	11:58	องอาจ
	Survey	*ธานีธีสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	12:06	องอาจ
	Survey	*ธานีธีสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:20	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อนิคมฯ OTS BPL MTH ปกติ	12:34	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯโงนชะ ที่ OTS-ROJ#1 มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0036 และมีงานขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังขุดวางตัว 237		
		โครงการ วางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0010 นอกนั้นปกติ	13:14	องอาจ
	Survey	*นัดชี้สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	16:04	องอาจ
2-ก.ย.-24	Alarm SCADA	*OTS2-ROJ LINK 3G MOBILE M DOWN แจ้ง AIS RESET ยังไม่หาย รอทีมเข้า		
		ตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในช่องเข้า LINK 3G ปกติ	2:09	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS2-ROJ LINK 3G MOBILE M UP สัญญาณปกติ(สัญญาณกลับมาเอง)	8:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง-ots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ots.roj1 Permit 67.roj.cd.0036(ปิดไปแล้ว) เขียนใหม่Permit.67.roj.cd.0037		
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:32	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัสแจ้ง พามชม. เข้าวัดระบะเพื่อที่จะทำ BYPASS OTS-LKB	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมบางกะดี ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล Survey OTS LKB, คลองกรุง ปกติในนิคม มีงานขุดทำรางระบายน้ำ Soi G1/3 ด้านหลังโรงงาน Ansell ตาม Permit No.0012 งานไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
		นอกจากนี้ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธานีธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซฯ เส้น ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		ส่วนถนนแพรกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กปน.คลองเคย โดย บ.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธานีธี เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำผ่านใหม่ตาม Permit No.0008 วันนี้ทำปรับแต่งดินตัวราง		
		ลงทรายเข้าเบงงานไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธานีธี เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียวราก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk,ตรวจสอบบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi. mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธานีธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯบางปู ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ค่า Gas NETWORK VALIDATION ที่ THAI HONDA LKB ยังมีค่าเป็น 0	12:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ซ่อมย้ายศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 : เวลา 12:45 น.Gas Control		
		เริ่มออกเดินทางจาก OC ไป Backup Control Center: BCC ทั้งนี้สามารถติดต่อ		
		ประสานงานได้ตามปกติ From Gas Control	12:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯโงนชะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037 บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	14:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 13:10 น. GAS CONTROL เดินทางถึงห้องควบคุมการส่งก๊าซ Backup Control Center: BCC, เวลา 13:25 น. หน่วยงาน ศป. เริ่ม Startup ระบบ SCADA ที่ Backup		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		site, เวลา 13:45 น. ระบบ SCADA ที่ Backup Site พร้อมใช้งาน และเวลา 13:50 น. GASCONTROL ประกาศใช้ Backup Control Center: BCC เป็นศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซแทนศูนย์ปฏิบัติการสลปวี ระหว่างวันที่ 02 ก.ย.-04 ส.ค.2567 FromGasControl	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ เส้น รังสิต ปกติ	14:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานots.roj1 ก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ วันที่เลิกงานแล้ว	17:05	สิทธิกร
	Permit	*ธานีธีแจ้งงานปัก Pipe Wall เทศบาลบางปู 65(มูลนิธิธรรมกตัญญู)		
		เพื่อนาง HDD ที่รอยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย โดย บ.สีแสงการโยธา		
		Permir 67-BPM-EX-0020	22:07	องอาจ
3-ก.ย.-24	Permit	*ธานีธีแจ้งงานปัก Pipe Wall เทศบาลบางปู 65(มูลนิธิธรรมกตัญญู)		
		เพื่อนาง HDD ที่รอยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าชอย โดย บ.สีแสงการโยธา		
		Permir 67-BPM-EX-0020 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:05	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพามชม. เข้าทำการติดตั้งตู้OTSBO Permit no.67-BPO-CD-0023	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ เส้น รังสิต ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้งตู้ OTSBPO เสร็จแล้วครับ จะไปต่อที่ PRS1		
	Permit	Permit no.67-BPO-CD-0023	10:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธานีธี แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าหน้าปากซอย ชูเนี่ยน บางปูใหม่ ระยะห่างจากท่อก๊าซฯ ประมาณ 3 เมตร ตาม Permit.67-BPM-EX-0022	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล สำรวจแนวท่อก๊าซฯ OTS LKB -คลองกรุง- นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปกติ งานขุดทำรางระบายน้ำ Soi G1/3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	10:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพามชม. เข้าทำการติดตั้งตู้PRS#1 Permit no.67-BPO-CD-0023	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซฯ เส้น ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 แพรกษา ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งพาม.ชม.เข้าดูงานการติดตั้ง OTS-BKD	11:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธานีธี แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าหน้าปากซอย ชูเนี่ยน บางปูใหม่ ระยะห่างจากท่อก๊าซฯ ประมาณ 3 เมตร ตาม Permit.67-BPM-EX-0022 ขุดเสร็จแล้ว เหลือบัก		
		วันนี้ กปน. ขอยกเลิกก่อน ผ่นตถนน	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายในนิคมฯbpi. ban.transsec(พวามเทศ)Permit.67.bpi.ex.0006		
		เขียวราก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk,ตรวจสอบบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi. mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ(วันนี้ไม่มีการทำงาน) จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำผ่านใหม่ตาม Permit No.0008 วันนี้ลงทรายเข้าเบง		
		งานเทพื้นดินไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานขุดเปิดสำรวจระดับความลึกของแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm.Mpl ถนนนวนคร 10 บริเวณหน้าบริษัท Nestle โครงการวางท่อ steam boiler ลอดผ่านใต้		
		แนวท่อก๊าซฯ ตาม Permit.67-nvk-ex-0008	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯนวนคร มีงานตาม Permit.67-nvk-ex-0008 บริเวณอื่นปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธานีธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ เส้น บางปูใหม่ มีงานตามเลขที่ Permit.67-BPM-EX-0022 นอกจากนี้ ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯบางปู ปกติ	12:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพามชม.เข้าทำการติดตั้งตู้PRS#2 Permit no.67-BPO-CD-0023	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งประชุมงานโครงการวางท่อสถานะอาคารในนิคมอุตสาหกรรมลาด		
		กระบังกับทาง Mars water	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ นิคมฯโงนชะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0036 (วันนี้หยุด)		
		งานต่อเนื่องขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm.หลังขุดตัว237 โครงการ วางท่อ110mm. wus printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุกัญญา 092 7171555 น. Sinfonia ขอย 1C BPO แจ้งจะทำการตั้งถวอยและ		
		ใบกำกับขย ยกทรวาว่ามีผลกระทบต่อของ NGD หรือมี ประสานคุณเอกพันธ์		
		วิศวกร Pipeline ชี้แจ้ง	15:59	สิทธิกร
	Emergency Dm	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Thai Laminate F1 LKB (กะกลางวัน)	16:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธานีธี แจ้งประสานงานปักเสาไฟฟ้า Soi 6C หน้า บ.ไอพิน (บริเวณนี้ไม่มี		
		ท่อก๊าซฯ และเสาป้ายทางน้ำหลาย ที่ Soi 7C กำหนดจุดวางจากท่อก๊าซฯ ประมาณ		
		1 เมตร ขุดลึก 50 ซม. วางดอมือขนาด 40*40*50 ซม. (ขอประสานงานเผื่อวัดตอน		
		ขุดอีกครั้ง)	16:28	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Thai Laminate F1 LKB (กะกลางวัน)	16:41	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Thai Laminate F1 LKB (กะกลางคืน)	18:33	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Thai Laminate F1 LKB (กะกลางคืน)	18:58	องอาจ
	อื่นๆ	*ที่ OTS-RUN # 1 AC Fail แจ้งไฟฟ้าแล้ว	19:55	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*แจ้งวิศวกรเข้าตรวจสอบไฟฟ้าที่ OTS-RJN # 1	20:30	องอาจ
	อื่นๆ	*วิศวกรเข้าตรวจสอบไฟฟ้าที่ ots roj1 พบ Mian Breaker ในห้อง rtu		
		ตัดโดยไม่มีทราบสาเหตุ บริเวณโดยรอบไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ		
		ทำการ reset ระบบไฟฟ้าใหม่ แอร์,ไฟส่องสว่าง ทำงานปกติ(ฝนไม่ตก)	22:25	องอาจ
4-ก.ย.-24	Alarm SCADA	*PRS#1 ALARM PRESSURE OUTLET 5.9 BAR (BV#10 11.80 ปกติ)	7:20	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#1 PRESSURE OUTLET ปกติ อาจเป็นหีระบบสัญญาณ	7:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุริยะ แจ้งพวช่างเข้าเปลี่ยนแอร์สถานี OTS-WES	8:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งหมม.เข้าทำการตัดหน้าOTSLKB-PRS3 Permit no.67-LKB-CD-0011	9:07	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิวกร แจ้งพวหมม.เข้าวัดระยะที่ราวกับสถานี OTS-BKD	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานชุดหลุมติดตั้งท่อเสาไฟแสงสว่าง ริมถนน		
		สูญวิท บางปูใหม่	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งตัดหน้า OTSLKB เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit no.67-LKB-CD-0011	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB -คลองกรุง- นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง		
		ปกติ งานชุดทำรงระบบน้ำ Soi G1/3 วันนี้ไม่มีการทำงาน	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ข.TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงหา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.จิตติชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงหา BHS ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานชุดหลุมติดตั้งท่อเสาไฟแสงสว่าง ริมถนน		
		สูญวิท บางปูใหม่ เฝ้าระวังทั้งหมด 13 จุด	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งตัดหน้า PRS3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit no.67-LKB-CD-0011	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงหา WES ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำฝนวันนี้ไม่มีการทำงาน	12:17	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานช่างเข้าเปลี่ยนแอร์สถานี OTS-WES	12:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:47	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามระบบน้ำภายในนิคมฯbpi		
		bpi ถนน5 บ.transtec(ทราวนเทค)Permit.67.bpi.ex.0006		
		เขียนจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk.ตรวจสอบใบ nvk.mv02 และใบ bpi.		
		mv02 ทั้ง 2 ใบปกติ(วันนี้ไม่มีการทำงาน) จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งหมม.เข้าทำการตัดหน้าOTSBPL Permit no.67-BPL-CD-0012	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	14:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งตัดหน้า OTSBPL เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit no.67-BPL-CD-0012	14:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานตรวจสอบแนวท่อก๊าซเตรียมงานซ่อมประปา ก.แพรงหารักษ์		
		ตรงข้ามBV#10	15:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโงะนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		ปรกหักงน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0036 (วันนี้หยุด)		
		งานต่อเนื่องชุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm.หลังชุดV237 โครงการ วางท่อ110mm.		
		wus printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	16:31	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Thai Laminate F2 LKB	18:35	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Thai Laminate F2 LKB	18:56	สิทธิกร
	Emergency Drill	*คุณ จรัส แจ้งเข้าร่วมประชุมสรุปแผนต่อ ทั้งองเมื่อวานด้วย บ.Thai Laminate	19:10	สิทธิกร
	Emergency Drill	*คุณ จรัส แจ้งยกเลิกประชุม บ.Thai Laminate	19:48	สิทธิกร
5-ก.ย.-24	Emergency	*เวลา 03:00 น.TSO ขอประกาศ Difficult day มีตะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัย		
		ต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ From Gas Contro	4:21	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ ไรตินันท์ แจ้งวันนี้มีแผนจ่าย gas เข้า otsnvk tempo	7:14	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งอบรมความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ให้ลูกค้าที่ Quality Coat LKB		
		เสร็จแล้วจะซ้อมแผนฉุกเฉินต่อ	8:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งพว หมม.เข้าทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรกหักงน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037	9:14	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นิติชัย แจ้ง หมม.เข้าตัดเสียงที่สถานี OTS-BKD	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ots bkd	9:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ไรตินันท์ แจ้งงานจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับรถขนในอาคาร OTSNVK		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		standby ปรับตั้งชุด Setpoint ชุด Temporary Permit.67-BPI-CD-0005		
		และงานอื่นๆภาค เปิด Valve BPI OUTLET MV02 ท่อ 10" ตาม		
		Permit.67-BPI-CF-0024	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงหา BHS ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ไรตินันท์ แจ้งแผน otsnvk 1.5-6/9/67 เปิด tempo ลดระดับขึ้น exiting ลง		
		A=14 B=13.5 2.เพิ่มแรงดัน tempo A=15 B=14.5		
		3.ทดสอบ tempo runละ2วัน 4.7-9/67ล่า B tempo ขึ้น15 A=14.5 2วัน		
		5.จันทร์ 9/9/67ถ้าทุกอย่างปกติปิด in out exiting	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ไรตินันท์ แจ้งงานเปิด Valve จ่ายก๊าซ NG ผ่านชุด Temporary OTS-NVK		
		ตาม Permit-67-BPI-HT-0008 จะปรับ otsnvk exiting ลง	10:33	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Quality Coat LKB	10:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเริ่มเจาะต่อท่อสะพานข้ามแยกท่าเรือ ถนนสุขุมวิท หน้าปาก		
		ซอย บ.บุญนิยม Permit No.67-BPM-EX-0019	10:36	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ots nvk	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Quality Coat LKB	10:53	สิทธิกร
	Emergency Drill	*คุณ จรัส แจ้งประชุมสรุปการซ้อมแผนฉุกเฉิน	11:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วรวิธี แจ้งงานชุดเชื่อมกำแพง HDMC บริเวณหน้าโรงงาน HDMC@WES		
		Permit 67-WES-EX-0023	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงหา WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0023 นอกงานนี้ปกติ	11:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งเข้าพว หมม.วัดช่องลมบนสถานี OTS-BKD	11:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้งขอจากสถานี OTS-BKD พุ่งขึ้นเข้ากับเครื่องวัดเสียง	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ข.TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงหา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.จิตติชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:54	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC FAIL แจ้งคุณ ธีรศักดิ์เข้าชี้แจงเบรกกาเชอร์	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ ไรตินันท์ แจ้งเปิด gas ผ่าน tempo Flow runB มีค่า	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ		
		มีงานชุดหลุมติดตั้งท่อเสาไฟแสงสว่าง ริมถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ในจุดที่ทำงานได้		
		และไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซตามท่อประสานไว้ให้อาวาน	12:06	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC NORMAL คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเบรกกาเชอร์ปกติไม่ได้ตัด แจ้งคุณ		
		ศิริโรจน์โทรทราบ จะเข้าไปดูช่วงบ่าย	12:15	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งพวหมม.Symmech เข้าวัดแวนระยะท่อชุดที่ OTS-ROJ#2	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	13:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-PRS#3	13:49	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ไรตินันท์ แจ้ง ปิด ssv a-b exiting เพื่อ flush pcv a-b	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB -คลองกรุง- นิคมลาดกระบัง ปกติ	14:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโงะนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		ปรกหักงน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037		
		งานต่อเนื่องชุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm.หลังชุดV237 โครงการ วางท่อ110mm.		
		wus printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ		
		Symmach ขอเข้าติดตั้งเบรคระบบการหลุดตัวของท่อก๊าซ ในots roj2 จุดอื่นปกติ	14:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	14:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายในนิคมฯbpi		
		bpi ถนน5 บ.transtec(ทราวนเทค)Permit.67.bpi.ex.0006		
		เขียนจาก โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk จ่ายก๊าซเข้า Temporary		
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งพว หมม.เข้าทำงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรกหักงน้ำ ในพื้นที่		
		ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037 วันนี้เลิกงานแล้ว	16:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานดูระบบไฟฟ้าที่ OTS-ROJ#1 คาดว่าสาเหตุได้ค้นมาจาก		
		น้ำรั่ว ไนไฟ Floodlight ทำการแก้ไขและจะระบุรายละเอียด	18:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*ศักดิ์สิทธิ์ ots nvk temporary		
		งานทดสอบระบบอุปกรณ์จ่ายก๊าซเสร็จเรียบร้อยแล้ว	21:50	องอาจ
6-ก.ย.-24	Activities in AREA	*คุณ ไรตินันท์ แจ้งเข้าตรวจสอบระบบ otsnvk tempo ยังทำงานปกติ exiting		
		ยังเปิด standby มีแผนปรับเปลี่ยน spring range pilot ps80 pcv-002b ให้ลดค่า k ลง		
		เนื่องจากมีแรงดันสวิงเล็กน้อย	8:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส แจ้ง เข้า OTS LKB Survey แทนคุณ นพดล	9:06	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำ ในพื้นที่ots roj1 (Permit.67.roj.cd.0037)	9:11	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งช่วงเข้าวันนี้มีแผนนำรถ 10 ล้อ ขอเข้าพื้นที่ots roj1เพื่อเทปูน		
	คอนกรีตคานบน		9:16	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งขออนุญาต คลุมกล้องวงจรปิด CCTV ใช้ชั่วคราว OTS-ROJ1		
		ใช้คลุม เพื่อป้องกันเศษปูนด้านบน	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งผมพร้อมทีมงานPresearch เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงที่ OTS-BKD,		
		OTS-NVK แล้วจะไปติดตั้งเครื่องวัดเสียงต่อที่ OTS-RST,PRS4	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ BV#10	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ฐ.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ		
		พบกษฯ มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิสุทธิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริศ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ OTS-PRS#3	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จริศ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB -คลองจูด- นิคมลาดกระบัง ปกติ		
		งานทำระบบนำน้ำหลัง Ansell เป็นงานผูกเหล็กทำแบบ ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ		
		มีงานขุดหลุมติดตั้งท่อลงเสาไฟแสงสว่าง ริมถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ในจุดที่ทำงานได้		
		และไม่เิ่มผลกระทบกับท่อก๊าซตามที่ประสานไว้	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS2	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ OTS-BPL	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามทางระบายน้ำภายในนิคมbopi		
		bpi ถนน5 บ.1 transtec(ทราบเทค)Permit.67.bpi.ex.0006		
		เชิงรางโครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk จำกัก๊าซเข้า Temporary ทดสอบ		
		จ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและเฝ้าระวัง ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02		
		ทั้ง 2 บ่อปกติ จดขึ้นในพื้นที่ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS1	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทกษา BHS ปกติ	12:24	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งรถเทปูนลงปูนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คอนกรีตออกจากพื้นที่roj1แล้ว	12:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานต่อเนื่องขุดซ่อมกำแพง HDMC บริเวณหน้าโรงงาน HDMC@WES Permit 67-WES-EX-0023	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit 67-WES-EX-0023 นอกจากนั้นปกติ	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมหนองคร ปกติ	13:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		รพภ/ห้องน้ำ ในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037		
		งานต่อเนื่องขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110mm.หลังขุดV237 โครงการ วางท่อ110mm.		
		was printed (วันนี้เสร็จแล้ว) Permit.67.roj.ex.0011 จดขึ้นในพื้นที่ ปกติ		
		มีงานซ่อมผิวถนนที่ ถนนโรจนะA8 และถนนโรจนะB ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อส่งก๊าซ		
		มีทีมSynmach เข้าเก็บผิว 2 จุด บริเวณใต้แผ่นScale แถบวัดระยะการทรุดตัวของท่อ		
		ก๊าซพื้นที่ ots roj2 จดขึ้นในพื้นที่นิคมโรจนะ /ปกติ	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม แจ้งตรวจสอบงานปักเสาไฟฟ้า รถนนเสาทึก ต้องปักเสาใหม่ อยู่ฝั่งตรง		
		ข้ามกับแนวท่อก๊าซ ไม่กระทบ	16:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งตรวจสอบระบบการทำงานของ otsnvk tempo กับ exiting s/b		
		วันทำงานเป็นปกติดี	16:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานก่อสร้างห้องปลูก/ และห้องน้ำots.roj1 ทีมNCS แจ้งเลิกงาน		
		แล้ว ถึงระยะการ เช็ดตัวปูนคานบนตามแผน จะเข้าดำเนินการในวันพฤหัสบดี	17:04	สิทธิกร
		เวลา 22:00 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก โดยสมศุภระบ่อ		
		ส่งก๊าซกลับสู่ค่าปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ให้บริการ		
		From Gas Control	22:03	สิทธิกร
7-ก.ย.-24	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้จะขอปิดทดสอบสลับ Run B เป็น 14.5 และ Run A เป็น		
		15 barg OTS-NVK Tempo อีก 2 วันครบ ถ้าไม่มีปัญหาวินิจฉัยจะปิด Valve Exiting		
		เพื่อเริ่ม Modify	7:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ OTS-BPL	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ BV#10	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:47	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิสุทธิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		ในถนน, ส่วนที่ ฐ.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#1	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทกษา BHS ปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#2	11:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#3	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงราง บางปะอิน มีงานตาม		
		Permit 67-bpi-ex-0006 งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม ทางระบายน้ำ ภายใน นิคมbopi บ.1 transtec (ทราบเทค), งานโครงการก่อสร้าง Temporary OTS-NVK		
		ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและเฝ้าระวัง ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และบ่อ		
		BPI MV02 ทั้ง 2 บ่อนั้นปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมหนองคร มีงานขุดเจาะเพิ่มเติมท่อสาย		
		กายวอย ไฟฟ้า 115 kv ขนาดแนวท่อก๊าซ 160 mm. ถนนนคร 10 บริเวณหน้าบริษัท		
		Nestle ตาม Permit 67-nvk-ex-0009	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ มีงาน		
		ทำรางระบายน้ำหลัง Ansell เป็นงานผูกเหล็กทำแบบ ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ มีงานขุดหลุมติดตั้งท่อ		
		เสาไฟแสงสว่าง ริมถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ ในจุดที่ทำงานได้ และไม่เิ่มผลกระทบกับท่อ		
		ก๊าซตามที่ประสานงานไว้	12:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิค ปกติ	14:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037		
		(วันหยุดไม่ทำงาน) และมีงานขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังขุดวางแล้ว 237		
		โครงการ วางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนั้นปกติ	14:32	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งตรวจสอบ OTS-NVK Tempo A-15, B-14.5 Exiting S/B วันนี		
		ปกติ	16:22	สุเมธ
8-ก.ย.-24	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งแก้ไข outlet สวิตช์ runA otsnvk	8:01	องอาจ
	PM	*จัดแจ้งทำ PM OTS-LKB&PRS # 3	9:11	องอาจ
	Survey	*เอลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:48	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTSBPL	9:55	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี OTSBPL SWAN-MTH ปกติ	10:15	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรั่วซึม ปกติ	10:17	องอาจ
	อื่นๆ	*เอลิมเข้าOTS BPO	10:18	องอาจ
	Survey	*เอลิมสำรวจแนวท่อแพทกษา คลองจูด OTS BPO TDC Steel ปกติ	10:42	องอาจ
	อื่นๆ	*เอลิมเข้า PRS 1	"	องอาจ
	Survey	*ถูกขุดสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:11	องอาจ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037		
		(วันหยุดไม่ทำงาน) และมีงานขุดวางท่อในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังขุดวางแล้ว 237		
		โครงการ วางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนั้นปกติ	11:15	องอาจ
	Survey	*เอลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:20	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	11:22	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTSLKB	12:04	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง เส้นคลองจูด ปกติ	"	องอาจ
	อื่นๆ	*เอลิมเข้า PRS 2	12:06	องอาจ
	Survey	*เอลิมสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	12:31	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนนคร ปกติ	14:01	องอาจ
	Survey	*เอลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ		
		มีงานขุดหลุมติดตั้งท่อลงเสาไฟแสงสว่าง ริมถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ ในจุดที่ทำงานได้	14:05	องอาจ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงราง บางปะอิน มีงานตาม		
		Permit 67-bpi-ex-0006 งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม ทางระบายน้ำ ภายใน นิคมbopi บ.1 transtec (ทราบเทค), งานโครงการก่อสร้าง Temporary OTS-NVK		
		ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและเฝ้าระวัง ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และบ่อ		
		BPI MV02 ทั้ง 2 บ่อนั้นปกติ	14:27	องอาจ
	PM	*จัดแจ้งทำ PM OTS-LKB&PRS # 3	14:50	องอาจ
	อื่นๆ	*ประจำแจ้งตรวจสอบงานซ่อมท่อรั่ว ชอยบ.TTDF ตรวจสอบแล้ว อยู่ท้ายซอยไม่		
		กระทบกับท่อก๊าซ เอลิมเข้าตรวจสอบ	15:18	องอาจ
9-ก.ย.-24	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้จะมีงานทดสอบปิด Valve Exiting OTS-NVK	9:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ BV#10	9:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง ผม.เข้าทำการตัดญี่ปุ่นที่ OTS-RST, PRS#4	9:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเฝ้าระวังงานขุดต่อท่อเสาไฟแสงสว่าง ณสุขุมวิท ตาม Permit		
		67-BPM-EX-0021	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา ฐ.TDC คลองจูด เส้น BV#10		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงรางระบายน้ำฝน ตาม Permit 67-LKB-EX-0012 วันนี้เข้าแบบเตรียมเพนทูนตัววางไม่เกิดกระทบ,		
		เส้น OTS-LKB ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:01	
	Permit	*คุณ โชตินันท์ รับแจ้งทำการปิดวาล์ว MV03 Inlet และ MV04 Outlet ที่ OTS-NVK เพื่อเริ่มงานโครงการปรับปรุง สถานีควบคุม และวัดปริมาณก๊าซ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ht-0031	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินันท์ รับแจ้งทำการปิดวาล์ว MV03 Inlet และ MV04 Outlet ที่ OTS-NVK เสร็จเรียบร้อยแล้ว, ปิดระบบ Odorant	11:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำฝนวันนี้ไม่มีการทำงาน	11:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ รับแจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0021 ช่วงเช้าได้ 7 จุด มาตั้งช่วงบ่ายอีก 6 จุด	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit 67-BPM-EX-0021 นอกนั้นปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชี่ยวราก บางปะอิน มีงานตาม Permit 67-bpi-ex-0006 งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม รางระบายน้ำ ภายใน นิคมฯBPI ม.Translec (พราหมณ์), งานโครงการก่อสร้าง Temporary OTS-NVK ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและเผื่อช่วง ตรวจสอบสภาพปะ NVK MV02 และบ่อ BPI MV02 ทั้ง 2 บ่อปกติ ทำการปิดวาล์ว MV03 Inlet และ MV04 Outlet ตาม Permit 67-nvk-ht-0031 นอกนั้นปกติ	12:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ช.E-6 เซตส่งออก Permit 67-BPO-EX-0034	14:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินันท์ รับแจ้งงานตาม Permit 67-nvk-ht-0031 ระบาย Gas Exiting OTS-NVK นหมดแล้ว, เริ่มถอดอุปกรณ์ Transmitters	14:50	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษ มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0037 วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรงดันในจุดปลายท่อ 110 มม หลังชุดวาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนั้นปกติ	15:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโจน ปัดสายสัญญาณจาก OTS-NVK ไปติดตั้งชุด Temporaly เสร็จแล้ว โดยสถานี Temporaly SSV-001A, SSV-001B เหมือนเดิม, SSV-002A, SSV-002B มาเป็น PCV Run A, B แทน, ใช้ Flowcom Run B ในการวัดชี้อาย ในระยะเวลาทำการประมาณ 18 วัน	15:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินันท์ รับแจ้งงานตาม Permit 67-nvk-ht-0031 เลิกงานแล้วทั้งนี้ต่อ	16:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ช. E-6 เซตส่งออก Permit 67-BPO-EX-0034 เลิกงานแล้ว, ซ่อมตัวรับอาทิตย์	18:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ รับแจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ 12" ขอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย ม.ส.แสง การโยธา งานตาม Permit 67-BPM-EX-0023	22:24	สุเมธ
10-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ รับแจ้งงานตาม Permit 67-BPM-EX-0023 เจาะที่ระดับความลึก 2.85 เมตร และห่างจากท่อน้ำประปา 0.35 เมตร	2:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	9:18	สิทธิกร
		อื่นๆ		
		*เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ขอพื้นที่จอดรถผู้ชั่วคราว เพื่อรับ-ส่งลูกค้า และ การจัดการสำหรับ กรณีลูกค้านำรถมาจอดค้างคืน สนามฟุตบอลบางปู สำหรับลูกค้า เข้าร่วมงานสัมมนา (ดูงาน) 2 วัน 1 คืน " Hydrogen สถานการณ์ธรรมชาติ เส้นทางสู่ Carbon Neutral และ Net Zero " ณ สถาบันวิศวกรรม ปตท.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน และ 12-13 กันยายน	9:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ รับแจ้งงานแจ้งว่างานชุดซ่อมเสาไฟแสงสว่าง ถนนสุขุมวิท หน้าเมืองโบราณ Permit No.67-BPM-EX-0021	9:58	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาทิม ตรวจ water analysis ติดตั้งเครื่องวัดเสียงในสถานี OTSBPO	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพวรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาทิม ตรวจ water analysis ติดตั้งเครื่องวัดเสียงในสถานี PRS#1	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ งานปรับปรุงรางระบายน้ำฝนตาม Permit No.0012 วันนี้ถือตัววางระบายน้ำงานไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริศ เข้าแจ้งลูกค้า Turbine OTS-LKB	10:58	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-5 ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาทิม ตรวจ water analysis ติดตั้งเครื่องวัดเสียงในสถานี PRS#2	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ รับแจ้งงานแจ้งว่างานชุดซ่อมเสาไฟแสงสว่าง ถนนสุขุมวิท หน้าเมืองโบราณ Permit No.67-BPM-EX-0021 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ รับแจ้งประสานงาน ร่วม ทพท.นิคมฯบางปะอิน ชีต้ำแห่งติดตั้งเสาไฟฟ้า115kv และชี้ตำแหน่งแนวท่อก๊าซในพื้นที่คูขนาน	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพวรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.6-14 ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ งานคืนสภาพถนนโครงการท่อวางท่อน้ำประปาใหม่ ช.7/1 และ 7/2 งานไม่มีผลกระทบ งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำฝนวันนี้ไม่มีการทำงาน นอกนั้นปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ งานตามที่แจ้งข้างต้น นอกจากนั้น	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ บางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายใน นิคมฯbpi ถนน5 ม. translec (พราหมณ์) Permit 67.bpi.ex.0006 เชี่ยวราก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและเผื่อช่วง ตรวจสอบสภาพปะ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ จุดชนในพื้นปกติ	12:38	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL แจ้งคุณ ศิวกร ตรวจสอบ	12:39	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL แจ้งคุณ ศิวกร ตรวจสอบแล้วพบไฟดับจริง แจ้งการไฟฟ้าเข้าแก้ไข	12:46	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าดับของทางแล้ว (รหัสอ้างอิง:C-62174308) ขอขอบคุณที่ให้บริการ 1129 PEA Contact Center	12:52	สิทธิกร
		*คุณ ภาณุรักษ์ รับแจ้งวันนี้เห็นเขาที่ความสะอาดสายไฟ กังไม่ เกรวดยที่พาดสายไฟฟ้าในพื้นที่ คาดว่าต้องดับไปบางช่วง เวลาสั้นๆ	12:55	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC FAIL Normal	13:20	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ รับแจ้งงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัยสถานีMrs เนื่องจากป้ายเดิมสีซีดจาง ที่โรงงาน Thai Gulico บางกะปิ	13:29	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพวรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	13:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพวรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10 แพรงกษา ปกติ	14:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษ มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0037 วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรงดันในจุดปลายท่อ 110 มม หลังชุดวาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนั้นปกติ	15:03	สิทธิกร
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานVerify Gas Pipeline 12" ขอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข) เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย ม.ส.แสง การโยธา Permit No.67-BPM-EX-0023	22:22	องอาจ
11-ก.ย.-24	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานVerify Gas Pipeline 12" ขอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข) เจอ Warning Tape and Concrete Slab แล้วอยู่ใต้ท่อน้ำประปา ท่อก๊าซลึก 2.9 เมตรใต้ท่อน้ำประปา 1.1 เมตร Permit No.67-BPM-EX-0023	2:40	องอาจ
	Emergency Drill	*วันนี้จะมีแผนการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) กรณี Access Deny วันที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. เหตุการณ์สมมติ : น้ำท่วมสูง 1 เมตร บริเวณสำนักงานรังสิตและ OTS RST	8:42	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) กรณี Access Deny	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานติดตั้งรั้ว Chainlink OTS-BV#10 ตาม Permit.67-BPO-HT-0067	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานชี้จุดตำแหน่งสำรวจท่อก๊าซงานโครงการวางท่อน้ำสะอาดกับทาง Mars water ในนิคมฯอุตสาหกรรมลาดกระบัง	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานชุดวางสายเสาไฟแสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนั้น ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:39	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพาทิม เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงทำการติดตั้งไว้มีเอวาม otspbo	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ งานปรับปรุงรางระบายน้ำฝนตาม Permit No.0012 วันนี้หยุดคืนเข้าแบบตัววางงานไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Emergency Drill	*คุณ ศิวกรกรณี Safety แจ้งการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) กรณี Access Deny เสร็จสิ้น	11:18	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งตามชม เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงที่ทำการติดตั้งไว้เมื่อวาน PRS1	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวมคร ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:28	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งตามชม เข้าเก็บเครื่องวัดเสียงที่ทำการติดตั้งไว้เมื่อวาน PRS2	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบาง ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพทกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบุญติชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งระบายแรงดัน ball valve MV04 มีน้ำมันจาก gas พม่าเดิมด้วย	12:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ ออกจาก PRS#3	12:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งตอนนี้อutlet passing ด้าน upstream มายังห้อง cavity	12:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายใน		
		นิคมฯbpi ถนน5 บ.transtec(ทราเน็ค) Permit.67.bpi.ex.0006		
		ประสานชี้แนวท่อตรวจสอบตำแหน่งแนวเสาไฟฟ้า115kvในพื้นที่นิคมฯบางปะอิน		
		เขียนจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและ		
		เผื่อระวัง ตรวจสอบสภาพท่อ nvk.mv02 และท่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		ots.nvk งานรื้อถอดrun.c ภายในสถานี Permit.67.nvk.ht.0032		
		จุดเซ็นในพื้นบ่อกปกติ	12:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานเดินสภาพถนนโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ ๗.7/1 และ 7/2 งานไม่มีผลกระทบ		
		งานซ่อมปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าวันนีไม่มีการทำงานครบ นอกจากนี้ปกติ	13:29	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งExercise MV04ใหม่ ตรวจสอบรายการเครื่องมือเข้า		
		ทำงาน otsnvk exiting Blind 12°300 12°600 สำรับ in out		
		ตรวจสอบ gas ห้อง otsnvk exiting ปกติ ตอนนี้รื้อ vent gas MV04 ถ้าปกติจะเริ่มถอด		
		เตรียมติดตั้งรอก	13:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 วันนีหยุดไม่มีการทำงาน และมีการเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรง		
		ดันในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดควาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนั้นปกติ	15:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งงาน test psw/Leak mrs ของ WUS PRINT ลูกค้าใหม่ นิคมฯโรจนะ		
		ร่วมกับทาง Third party DNT	15:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนMrs ป้ายเดิมชี้จาก ที่โรงงานThai		
		kurabo รังสิต และงานnuclear pilot s60 a จุดดัน เปลี่ยนpart Spring. Reset ssv001 a		
		เสื่อมสภาพ โรงงาน TCH บางปะอิน.	15:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งยังมีgas pass ห้องcavity MV04 แต่ด้านdown เป็น0		
	Survey	ทยอยย่น HV003A HV003B HV003C	16:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานท่าทางเข้าออกโรงงานชอย 4 ปีตรงข้ามบริษัทค้าบี		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	16:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงาน Permit.67.nvk.ht.0032 ต่อถึง 23:00 น.	17:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงานติดตั้ง OTS-BV#10 ตาม Permit.67-BPO-HT-0067	18:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เพื่อประสานการที่ติดตั้งในการใช้งานไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตหมายเลข 9604994847		
		ที่จะทำการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 12/09/2024 01:00:00 - 12/09/2024 04:00:00		
		ซึ่งอาจจะกระทบการใช้งานในบางเวลา	18:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*โชติณรินทร์แจ้งงาน ots nvk วันนี้เสร็จแล้ว ต่อพรุ่งนี้	21:03	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานเข้ากดเสาเข็มขนาด 0.30x0.30x8.00 m ใน คืนวัน พุธ ที่ 11 ก.ย. 67		
		ช่วงเวลา 22.00 - 4.30 ตามหลุม No. 49, 48, 47, 43, 39, 13 รวมทั้งหมด 6		
		Permit No.67-BPO-EX-0037	22:05	องอาจ
12-ก.ย.-24	Permit	*เฉลิมแจ้งงานปักตามแนวตามหลุมที่สำรวจไว้แล้ว		
		ห่างจากแนวท่อ NGD ประมาณ 2-2.5 ม.Permit No.67-BPO-EX-0037	0:44	องอาจ
	อื่นๆ	*DATABASE_WebReport_BACKUP ไม่มีข้อมูลวันที่ 11 แจ้งคุณ X ตรวจสอบแล้ว		
		* SMS_DB ไม่มีข้อมูลวันที่ 11 แจ้งคุณ X ตรวจสอบแล้ว	7:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งมีงานต่อเนื่องปรับปรุง otsnvk exiting ตาม		
		Permit.67.nvk.ht.0033(Ots.nvk)	8:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	** DATABASE_WebReport_BACKUP ปกติ		
		* SMS_DB ปกติ ที่ X แก้อัปเดตเรียบร้อยแล้ว ที่ server local มีการ backup ไว้ปกติ		
		น่าจะมีปัญหาเรื่อง network ตอน copy file	8:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดวางสายเสาไฟ		
		แสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำฝนตาม Permit No.0012 (ต่ออายุ) วันนีหยุดลงดินเข้า		
		แบบตรวจงานไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุง otsnvk exiting ตาม		
		Permit.67.nvk.ht.0033(Ots.nvk) Talk เริ่มงาน otsnvk		
		ขนย้าย spool เดิมออก ล้าง ball valve ถูดันจากเศษ sulphur และ cabon		
		Mv04ยังmiss จากเมื่อวาน 10psi	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวมคร ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งแจ้งงาน PM Steel ball Vave Lubricant injection & Overhaul		
		Gearbox No.mv10,mv11,mv,12mv27,mv28 Permit 67-ACR-CD-0010	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามรางระบายน้ำภายใน		
		นิคมฯbpi ถนน5 บ.transtec(ทราเน็ค) Permit.67.bpi.ex.0006		
		ประสานชี้แนวท่อตรวจสอบตำแหน่งแนวเสาไฟฟ้า115kvในพื้นที่นิคมฯบางปะอิน		
		เขียนจาก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ทดสอบจ่ายก๊าซเข้าระบบแล้วและ		
		เผื่อระวัง ตรวจสอบสภาพท่อ nvk.mv02 และท่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		ots.nvk งานรื้อถอดrun.c ภายในสถานี ถอดแก้ไขเพื่อช่วยeventที่mv04 12°(ห้วยline)		
		Permit.67.nvk.ht.0033 จุดเซ็นในพื้นบ่อกปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานเดินสภาพถนนโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ ๗.7/1 และ 7/2 งานไม่มีผลกระทบ		
		นอกจากนี้ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพทกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบุญติชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานซ่อมท่อประปาขนาด		
		300 มม.บริเวณหน้าโรงงานThai Bridgestone ขนานกับแนวท่อก๊าซ ทั้งนี้ได้ประสาน		
		งานกับเจ้าหน้าที่การประปาในหยุดชั่วคราว และประสานงานPipeline(เพ็ง) เข้า		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		พื้นที่ซึ่งแนวหน้างานแล้ว จุดอื่นๆเสร็จรังสิต ปกติ	13:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งท่อก๊าซอยู่ตำแหน่งแนวเดียวกับตำแหน่งสายวัดประตุน้ำที่ต้องจุด		
		เปลี่ยนท่อที่ ประปาประมาณลึก3เมตร(ไม่มีแบบ)	15:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 วันนีหยุดไม่มีการทำงาน และมีการเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรง		
		ดันในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดควาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print		
		ตาม Permit 67-roj-ex-0011(วันนีหยุดไม่มีการทำงาน) นอกนั้นปกติ	15:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งสรุปหน้างาน กปภ.รังสิต ชุดซ่อมท่อประปาขนาด12"เร่งด่วนวัน		
		พื้นที่แนวท่อก๊าซขนาด10" (รังสิต)ช่วงหน้าโรงงานBridgestone แนวท่อประปา		
		(วาล์วประตุน้ำ)อยู่ในช่วงความลึก3เมตร(แนววางท่อ)ก๊าซพื้นที่จุดท่อประปาอยู่ใน		
		พื้นที่ตำแหน่งเดียวกัน สามารถกดบัสsheetpileได้ในพื้นที่แนวหน้างานด้านกำแพง Bridgestone		
		ด้านเดียวกันนั้น ส่วนฝั่งแนวท่อก๊าซด้านมีการกดsheetpileเนื่องจากมีผลกระทบ		
		เพียงจุดติดตั้งได้เท่านั้น ปล.ความลึกท่อก๊าซตามแบบอยู่ประมาณ5เมตร	16:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งแผนการณักรจาก กปภ.งานเร่งด่วนประปาท่อเมนรังสิตต้องซ่อม		
		เสร็จก่อนนี้2 คืนนี้	17:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุง otsnvk exiting ตาม		
		Permit.67.nvk.ht.0033(Ots.nvk) Talk แจ้งงาน otsnvk	19:39	องอาจ
	Emergency	*ได้รับแจ้งจากคุณโศภณ บริษัท เบปัส โยะ ไม่มีก๊าซเข้าไลน์ลิต		
		จาก pressure gate เป็น 0 bar แจ้งศักดิ์สิทธิ์เข้าตรวจสอบ	20:30	องอาจ
13-ก.ย.-24	Permit	*ภานุรักษ์แจ้งงานซ่อมท่อประปาท่อเมนรังสิตซ่อมเสร็จแล้วประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ		
		ไม่มีการขุดเพิ่มเติม Permit.67.rst.ex.0002	2:22	องอาจ
	Alarm SCADA	*OTS-RUN # 1 ไฟฟ้าดับ แจ้ง 1129 แล้ว	6:50	องอาจ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งมีงานต่อเนื่องปรับปรุง otsnvk exiting ตาม		
		Permit.67.nvk.ht.0034(Ots.nvk)	7:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้เริ่มถอด HV002B HV002A Permit 67-nvk-ht-0034	8:48	สิทธิกร
	Permit	คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งมีงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรภ.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037	9:13	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-RUN # 1 ไฟฟ้าปกติ คุณ ชีรศักดิ์เข้าตรวจสอบพบว่า Mian Breaker ต่อย่อยติด		
		โดยมีทราวดาเหตุ ots roj1 ตัวหลักไม่ดับ แจ้งคุณ ศิริวิโรจน์ทราบ	9:16	สิทธิกร
	Alarm SCADA	คุณ ศิริวิโรจน์ แจ้งเป็นตัวเองตัวเอง Power plug ต่อกับภายนอกกรณี เดียวอาจจะต้อง		
		ขอลงเครื่องมือ ผสม คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเบื้องต้นปิดไฟและงดใช้ชั่วคราว	9:26	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดวางสายเสาไฟ		
		แสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	9:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 09:30 น.TSO ขอประกาศ Diffcult day มีฝนชุกเนื่องจากเกิดความไม่		
		สมคุดด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อ		
		ส่งก๊าซ เนื่องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานรื้อปรับปรุงวางระบบจ่ายน้ำฝนตาม Permit No.0012 วันนี้เข้าแบบตัววางเตรียมท่อ		
		งานไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ คัดดีสิทธิ์ แจ้งเปิดวาล์ว inlet,outlet ในสถานีMrs เนื่องจากลูกค้าร้องขอ ทาง		
		โรงงานแจ้งว่ายังไม่เห็นมีน้ำรั่วซึม ที่โรงงานfoshiba consumer BKD	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ช่างเข้าล้างแอร์ในห้อง grcc และห้อง Server บางปู	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL SWAN ปกติ		
		งานคืนสภาพถนนโครงการขุดวางท่อใหม่ 3. 7/2 งานไม่มีผลกระทบ		
		นอกจากนี้ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ช.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิสุทธิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD จึงอยู่ใน	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามทางระบายน้ำภายใน		
		นิคมฯbpi ถนน5 บ.translec(พราหมณ์) Permit.67.bpi.ex.0006		
		เชิงรกราก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ทดสอบจ่ายก๊าซเชิงระบบแล้วและ		
		เผ่าะวัง ตรวจสอบสภาพบ่อบ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		ots.nvk งานรื้อถอดrun.c ภายในสถานี ถอดแก้ไขPermit.67.nvk.ht.0034		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ คัดดีสิทธิ์ แจ้งพื้ที่เข้ามีงานซ่อมแผนกฉุกเฉินอพยพหนีไฟ ที่โรงงาน		
		MALI GROUP บางปะอิน เวลา 09:00น	15:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรง		
		ดันในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังชุดวาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print		
		ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนี้ปกติ	15:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037 วันนี้ ผู้รับเหมาเลิกงานแล้ว	16:54	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเดิมทรายลงช่อง inlet 30ลงและอุดน้ำป้องกันท่อหลุด		
		เดิมถอด HV001A HV001B HV001C Spoon กลางถอดเรียบร้อย	18:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานวันนี้เหลือยก spoon inlet ออก ใส่ blind 12 "600	18:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งมีงานปรับปรุง ots-nvk exiting พอนเค้นี ตาม		
		Permit.67.nvk.ht.0034 พื้ที่ดำเนินการต่อ	20:41	ธงอาจ
14-ก.ย.-24	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานปรับปรุง OTS-NVK Exiting ตาม Permit 67-nvk-ht-0035		
		มีแผนติดตั้ง Run C ช่วง Inlet	8:49	สุเมธ
	Emergency Drill	*คุณ ประเสริฐ แจ้งซ้อมแผนฉุกเฉินก๊าซรั่วไหลติดไฟ บ.มะลิ กรุ๊ป BPI	9:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดวางสายเสาไฟแสง		
		สว่าง บางพูดบาท ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี้ปกติ	9:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	9:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง งานรื้อปรับปรุงวางระบบ		
		น้ำฝน ตาม Permit 67-LKB-EX-0012 วันนี้เข้าแบบเตรียมท่อวางไม่มีผลกระทบ,		
		เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งติดตั้ง Run C, Clean หน้า ball valve HV002A HV002B ตาม		
		Permit 67-nvk-ht-0035	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 ก่อสร้างอาคาร ปรก.,ห้องน้ำในพื้นที่ OTS-ROJ#1 และมีงานเตรียมพื้นที่ติด		
		ต่อระบบและทดสอบแรงดันในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังชุดวาล์ว 237 โครงการวางท่อ		
		ก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนี้ปกติ	10:14	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานคืนสภาพถนนโครงการขุด		
		วางท่อใหม่ 3. 7/1 และ 7/2 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115		
		kv ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิสุทธิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD จึงอยู่		
		ในถนน, ส่วนที่ ช.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:56	สุเมธ
	PM	*คุณ กฤษดา ทำการ Diagnostic Test OTS-WES	13:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงรกราก บางปะอิน มีงานตาม		
		Permit 67-bpi-ex-0006 งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม ทางระบายน้ำ ภายใน		
		นิคมฯBPI บ.Translec (พราหมณ์), งานโครงการก่อสร้าง Temporary OTS-NVK		
		เผ่าะวัง ตรวจสอบสภาพบ่อบ NVK MV02 และบ่อ BPI MV02 ทั้ง 2 บ่อปกติ และงาน		
		ตาม Permit 67-nvk-ht-0035 นอกนี้ปกติ	15:35	สุเมธ
	PM	*คุณ กฤษดา ทำการ Diagnostic Test OTS-WES เสร็จแล้ว	15:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ ทิพย์ชด แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0037 เลิกงานแล้ว	17:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งติดตั้งเฟรม Run C ตาม Permit 67-nvk-ht-0035 เค้นีพื้ที่ต่อเนื่อง	20:20	สุเมธ
15-ก.ย.-24	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานปรับปรุง OTS-NVK Exiting ตาม Permit 67-nvk-ht-0036	7:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เจริญแจ้งงานขุดซ่อมท่อประปา ซอยE-6 เขตส่งออก Permit No.67-BPO-EX0034	8:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเดี่ยวจะขอปิดrunA tempo ถอดเช็ค feed jet ps80 pcv002a	9:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	9:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา ทำการ Diagnostic Test OTS-WIN	9:42	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานติดตั้งเฟรมrunC ด้านinlet MV03 MV04ปกติ	9:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ช.TDC คลองจูด เส้น BV#10 แพทยา ปกติ	10:01	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง งานรื้อปรับปรุงวางระบบ		
		น้ำฝนวันนี้ไม่มีการทำงาน เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งนำรถเขี่ยบางปูเข้าชนล้อแปลงในสถานี OTS-ROJ#1		
		ตอนถึงที่สถานีแล้ว	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานคืนสภาพถนนโครงการขุด		
		วางท่อใหม่ 3. 7/1 และ 7/2 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู งานขุดซ่อมท่อประปา ซอยE-6		
		เขตส่งออกตามPermit No.67-BPO-EX0034 นอกนี้ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดวางสายเสาไฟ		
		แสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี้ ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร กฟน.มีงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า		
		อัตโนมัติ บริเวณหน้าโรงงานไอเอชซี เบื้องต้นสอบถามจนหาไม่ผลกระทบกับสถานีprs4		
		nvkจุดอื่นในพื้นที่นิคม / ปกติ.	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้ามทางระบายน้ำภายใน		
		นิคมฯbpi ถนน5 บ.translec(พราหมณ์) Permit.67.bpi.ex.0006 แจ้งปิดpermit		
		ไม่มีผลกระทบในการขุดแล้ว		
		เชิงรกราก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk ทดสอบจ่ายก๊าซเชิงระบบแล้วและ		
		เผ่าะวัง ตรวจสอบสภาพบ่อบ nvk.mv02 และบ่อ bpi.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		ots.nvk งานรื้อถอดrun.c ภายในสถานี ถอดแก้ไขPermit.67.nvk.ht.0036		
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา ทำการ Diagnostic Test OTS-WES เสร็จงานแล้ว	13:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 วันนี้หยุดไม่มีการทำงาน และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ค้นในจุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print		
		ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกนั้นปกติ	14:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 15:30 น.TSO ขอประกาศ Diffcult day ผังตะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่		
		สมดุลด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบ		
		ท่อส่งก๊าซ เนื่องจาก TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	15:44	
	Permit	*คุณ เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ซอยE-6 เขตสงขลา Permit No.67-BPO-EX0034		
		จบงานวันนี้	15:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานปรับปรุง OTS-NVK Exiting ตาม Permit 67-nvk-hi-0036		
		วันนี้otsnvkเลิกงานแล้ว	17:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงาน HDD ท่อน้ำสายไฟฟ้าแรงกลาง ผ่านท่อก๊าซฯ บริเวณ		
		ซอย มูตรนิรรมกตัญญู ถนนสุขุมวิท Permit.67-BPM-EX-0024	22:47	สิทธิกร
16-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงาน HDD ท่อน้ำสายไฟฟ้าแรงกลาง ผ่านท่อก๊าซฯ บริเวณ		
		ซอย มูตรนิรรมกตัญญู ถนนสุขุมวิท Permit.67-BPM-EX-0024 เข้าขอเรียบร้อยแล้ว	2:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซฯ พื้นที่โซนเหนือ	8:20	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการตัดยอดการใช้ก๊าซฯ พื้นที่โซนใต้	9:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯสาครบุรี งานเรือปรับปรุงระงระบาย		
		น้ำฝน ตาม Permit 67-LKB-EX-0012 วันนี้จุดปรับแต่งดินตัววาง เตรียมเข้าแบบแทน		
		ตัววาง ไม่มีผลกระทบ, เส้น OTS-LKB ปกติ	9:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงาน Modify Skid Frame ถอด Spool Pipe Header Inlet ภายใน		
		อาคาร OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-hi-0037	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ BV#10	9:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดหลุมต่อท่อ CCTV ในนิคมฯบางปู ขนาดที่ขุด 80x80x70 ซม. Permit 67-BPO-EX-0036 (ข.5B, 7B, ปาก ข.E2, ท้าย ข.E8, แยกไฟแสง ข.11B ถนนพัฒนา 1 คลองท่งส่วน)		
			10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯเพชร WES ปกติ		
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่เส้น แพรทราฯ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#1	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯบางกะดี มีงานคืนสภาพถนนโครงการขุด		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		วางท่อน้ำประปาใหม่ ข.7, 7/1 , 7/2 งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL		
		ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯแพรทราฯ BHS ปกติ	11:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0036 (ข.5B, 7B เรียบร้อย)	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน มีงาน		
		ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมข้าม รางระบายน้ำ ภายใน นิคมฯBPI u.Transtec		
		(ทรวนเทศ) ไม่มีผลกระทบในการขุดแล้ว, งานโครงการก่อสร้าง Temporary OTS-NVK		
		เผื่อระวัง ตรวจสอบสภาพท่อ NVK MV02 และบ่อ BPI MV02 ทั้ง 2 บ่อปกติ และงาน		
		ตาม Permit 67-nvk-hi-0037 นอกนั้นปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม P.67-BPO-EX-0036		
		นอกนั้นปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง จบท.ปตท.เข้ามาทำ PM เสาสัญญาณที่ OTS-WES	13:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่เส้น บางปูใหม่ มีงานขุดวางสายเสาไฟแสงสว่าง		
		บนฟุตบาท ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	13:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่เส้น รังสิต ปกติ	14:12	สุเมธ
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง จบท.ปตท.ทำ PM เสาสัญญาณที่ OTS-WES เสร็จแล้ว	14:15	สุเมธ
	อื่นๆ	*วันที่ 16 ก.ย. 2567 เวลา 15:30 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Diffcult day ผังตะวันออก		
		โดยสมดุลระบบท่อส่งก๊าซกลับสู่ค่าปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้		
		ใช้บริการ From Gas Control	15:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ โชติณรินทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 (วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรงดันใน		
		จุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม		
		Permit 67-roj-ex-0011 นอกนั้นปกติ	16:02	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-hi-0037 วันนี้เลิกงานแล้ว	20:07	สุเมธ
17-ก.ย.-24	Permit	*พิธีพัสดุแจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก. และห้องน้ำ OTS-RJN # 1		
		Permit.67.roj.cd.0037(ต่ออายุ)	9:06	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:19	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งงานเรือถอนภายในสถานีเมื่อตกแก้ไข		
		Permit.67.nvk.ht.0038	9:20	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 2	9:43	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*ธนาสิทธิ์งานกดเข็มไม้ ทำกำแพงกันดินถนนพัฒนา 1 ตรงข้าม บางปูอินน์		
		Permit 67-bpo-ex-0038	10:00	องอาจ
	อื่นๆ	*นพพลประสานงานหน่วยงานกับทาง Gusco LKBชี้จุดแนวท่อก๊าซงานโครงการ		
		ปรับปรุงรางระบายน้ำหน้า บจก.อัมมาร์	10:12	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมแจ้งงานถอนเสาไฟฟ้าเก่าออกไม่กระทบกับท่อก๊าซ ถนนพัฒนา 4	10:16	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:21	องอาจ
	Survey	*นพพลสำรวจแนวท่อนิคมาฯ สาครบุรี OTS LKB ปกติ		
	Permit	วันนี้จุดปรับแต่งดินตัววางเตรียมเข้าแบบแทนตัววางไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติครับ		
		งานเรือปรับปรุงระงระบายน้ำฝนตาม Permit No.0012	10:27	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์งานงานชุดหลุมต่อท่อ CCTV ในนิคมฯบางปู ขนาดที่ขุด 80*80*70 ซม. permit No.67-BPO-EX-0036	10:30	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:34	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 1	11:15	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราฯ ปกติ	11:32	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:37	องอาจ
	Permit	*นพพลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL-SWAN ปกติ		
		งานคืนสภาพถนนโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ Soi 7,7/1 และ Soi 6	11:46	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:47	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ		
		มีงานขุดวางสายเสาไฟแสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ	12:10	องอาจ
	Permit	*นพพลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL-MTH ปกติ	12:11	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้าOTS BV10	12:39	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรทราฯ ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	13:33	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงราก โครงการก่อสร้าง Emporary		
		ots nvk เผื่อระวัง ตรวจสอบสภาพท่อ nvk.nv02 และบ่อ bpi.nv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ		
		ots.nvk งานต่อเนื่องเรือถอนภายในสถานีเมื่อตกแก้ไข Permit.67.nvk.ht.0038	12:56	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:01	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037		
		มีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวาล์ว 237		
		โครงการวางท่อก๊าซฯ 10 มม.Wus Printed Permit 67-roj-ex-0011	15:33	องอาจ
	อื่นๆ	*ภาณุรักษ์แจ้งว่าไม่เสี่ยงดังเป็นช่วงๆ ในสถานี Flow ขึ้นลงๆ แล้วนิ่ง	21:30	องอาจ
	Permit	ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65		
		มูลนิธิธรรมกตัญญู Permit No.67-BPO-EX-0024	22:43	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-ก.ย.-24	Permit	ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65		
		มูลนิธิธรรมกตัญญู สุนัขนำเสร็จฝนตกจบกันวันนี้ Permit No.67-BPO-EX-0024	0:42	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ ตาตณิ บ.TAWANA Container BPO 0632063358 แจ้งวันนี้จะมีซ่อมแผนฉุกเฉิน		
		ช่วงเวลา 16:00 น. ประสานคุณสมชายรับทราบ	8:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037(ต่ออายุ)	8:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ots.nvk เรือถอนภายในสถานีเมื่อตกแก้ไข		
		Permit.67.nvk.ht.0039	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯสาครบุรี เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานเรือปรับปรุงระงระบายน้ำฝนตาม Permit No.0012 วันนี้จุดปรับแต่งดินตัววาง		
		เตรียมเข้าแบบแทนตัววางไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัล แจ้งเข้า OTSLKB ภาณุรับเหมาเข้าติดตั้งเครื่องวัดเสียง	10:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่องกดเข็มไม้ ทำกำแพงกันดินถนนพัฒนา 1 ตรงข้าม		
		บางปูอินน์ Permit No.67-BPO-EX-0038	10:06	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 09:50 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) หน่วยงาน		
		ปท.8 เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลังพัสดุ จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ0		
		ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบขอเขต 8 (ศูนย์ท่าม่วง) From Gas Control	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดหลุมต่อท่อ CCTV ในนิคมฯบางปู Soi 8D ข้าง		
		บ.เรืองสยาม ขนาดที่ขุด 80*80*70 ซม. permit No.67-BPO-EX-0036	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัล แจ้งเข้า PRS3 ภาณุรับเหมาเข้าติดตั้งเครื่องวัดเสียง	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ BV#10	10:27	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัล แจ้งท่นำดับเพลิงใน PRS3 รับ ทำการปิด วาล์วเมน ให้แล้ว	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่เส้น ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรทราฯ มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.รัฐดิษฐ์		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#1	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซฯ ที่ นิคมฯเหมราฯ WES ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:10 น. เสร็จสิ้นซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill)		
		หน่วยงาน ปท.8 ศูนย์ท่าม่วง From Gas Control	11:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเข้าห้อง ots.nvk เช็คลายไฟ	11:32	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานคืนสภาพถนนโครงการชุด		
		วางท่อใหม่ประปาใหม่ ซ. 7/1 และ Soi 6 งานไม่มีผลกระทบต่อนำท่อก๊าซ,		
		เส้น OTS-BPL ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิมทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.67-BPO-EX-0038,permit No.67-BPO-EX-0036 นอกจากนีปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตรวจสายเสาไฟแสงสว่าง		
		บนทุ่นบาท ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:41	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า OTSBPL พาผู้รับเหมาเช็ดติดตั้งเครื่องวัดเสียง	13:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk แล้วระบุ ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.		
		mv02 และบ่อ bpl,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ ots.nvk		
		งานต่อเนื่องหรือตกภายในสถานีถอดแก๊ซ Permit.67.nvk.ht.0039		
		จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	13:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้ง เข้าทำงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-LKB	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนMrs ป้ายเดิมขีดจาก ที่โรงงานChaba Bangkok บางกะดี และงานเปลี่ยนpart pilot s60 a เชื่อมล็อกวาล์ว up ไม่อยู่		
		ที่โรงงาน Central food รังสิต.	14:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่องกดเริ่มไม่ ทำการแบ่งกันเดินถนนพัฒนา1 ตรงข้าม		
		บางปูใหม่ Permit No.67-BPO-EX-0038 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0037 และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้ง ในจุดปลายท่อ 110mm.หลังชุดV237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	**คุณ คารน น. TAWANA Container BPO 0632063358 แจ้งวันขึ้นเรือเลื่อนการ		
		ซ่อมแผนฉุกเฉินยกโป๊ก่อน เนื่องจากในนิคมฯนศกหนัก ยังไม่กำหนดวันซ่อมใหม่	15:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรกและห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037(ต่ออายุ) วันนี้เลิกงานแล้ว	17:21	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้ง เสร็จงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-LKB	17:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งวันเลิกงานแล้วระบุว่าหรือตกภายในสถานีถอดแก๊ซ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67.nvk.ht.0039	20:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65 มูลนิธิ		
		ธรรมชาติ Permit No.67-BPO-EX-0024	22:27	สิทธิกร
19-ก.ย.-24	Permit	*ภาณุกรแจ้งงานต่อเนื่อง ots.nvk หรือตกภายในสถานีถอดแก๊ซ		
		Permit.67.nvk.ht.0040	9:18	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติครบ ปกติ	9:26	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BV10	10:02	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า OTS LKB เก็บเครื่องวัดเสียง	10:19	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานลอกทรายระบายน้ำที่นิคมฯ บางปู วันนี้เริ่มที่		
		Soi 14B Permit No.67-BPO-EX-0040	10:22	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:25	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังงานเรือปรับปรุงระวางระบายน้ำตาม Permit No.0012		
		วันในช่วงเช้าสูบน้ำออกเตรียมชุดปรับแต่งดินวางเข้าแบบเพนท่อวางไม่มีผลกระทบ		
		เส้นคลองกรุง ปกติ	10:31	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า PRS3	10:36	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS1	10:37	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ OTS BPO แพรงษา คลองชุด ซอย.TDC Steel ปกติ	10:46	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์ สำรวจแนวท่อแพรงษา ปกติ	11:50	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS2	11:28	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	11:33	องอาจ
	Survey	นพดลสำรวจแนวท่อบาทลี OTS BPL-SWAN		
		Survey แนวท่อก๊าซในนิคมฯสุขบางพลี - OTS BPL-SWAN		
		งานคืนสภาพถนนโครงการชุดวางท่อประปาใหม่ Soi 7,7/1 และ Soi 6	11:42	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	นพดลสำรวจแนวท่อบาทลี OTS BPL- MTH	12:00	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:01	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่		
		มีงานตรวจสายเสาไฟแสงสว่าง ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกจากนี ปกติ	12:17	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS BPL	12:57	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์เข้า Cal.Flow com OTS-RST	13:31	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนรังสิต ปกติ	13:58	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		cd-0037(หยุด) และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้ง ในจุดปลายท่อ 110mm.หลังชุดV237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:42	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk แล้วระบุ ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.		
		mv02 และบ่อ bpl,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ ots.nvk		
		งานต่อเนื่องหรือตกภายในสถานีถอดแก๊ซ Permit.67.nvk.ht.0040		
		จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	13:56	องอาจ
Emergency Drill		*LMPT2 Unplanned Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 350 เป็น 0 MMscfd		
		สาเหตุจากระบบไฟฟ้า PEA ชัดข้อง โดยผลกระทบอยู่ระหว่างการประเมินและติด		
		ตามการแก้ไขปัญหาก็ LNG Terminal ...From PTT Shipper	15:04	องอาจ
Emergency Drill		*LMPT2 Restart แล้วเสร็จและทยอยกลับมาจ่ายก๊าซ โดยเบื้องต้นจะจ่ายก๊าซเข้าท่อ		
		เส้นที่ 5 ก่อน และจะทยอยจ่ายก๊าซบางส่วนไปที่ LMPT1 (Area X1)		
		ผ่าน Interconnecting Pipeline ...From PTT Shipper	15:30	องอาจ
Permit		*ภาณุกรแจ้งวันเลิกงานแล้วระบุว่าหรือตกภายในสถานีถอดแก๊ซ		
		Permit.67.nvk.ht.0040	17:17	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์ทำการ Cal.Flow com OTS-RST เสร็จเรียบร้อยแล้ว	19:05	องอาจ
Emergency Drill		*ซ่อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ ที่โรงงานThai Indoโจนะ	19:40	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65 มูลนิธิ		
		ธรรมชาติ Permit No.67-BPO-EX-0024	22:26	องอาจ
20-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65 มูลนิธิ		
		ธรรมชาติ Permit No.67-BPO-EX-0024 ผ่านท่อก๊าซแล้ว	2:13	องอาจ
	Permit	*คุณ ธีรณิภัทร์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานlotsnvk ตาม Permit.67-nvk-ht-0041	8:35	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งวันมีงาน PM ระบบ SCADA ที่สถานี PRS#3 และ OTS-LKB	9:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:17	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ธีรณิภัทร์ แจ้งงานวันนี้อยู่ปอนด์ตามหน้ารถติดสายสัญญาณใหม่ลงวาง	9:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานเรือปรับปรุงระวางระบายน้ำตาม Permit No.0012 วันนี้นำปรับแต่งดินวางเข้า		
		แบบปกติตรวจไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10		
Emergency Drill		*ซ่อมแผนระบบฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ห้องเก็บ) ส่วนปฏิบัติการ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ระบบท่อชุด 8 : เวลา 10:04 น. เกิดเหตุผู้รับเหมาใช้รถแบคโฮขุดดินด้านข้างท่อ		
		เพื่อจะขุดหินออกและโดนท่อส่งก๊าซ ทำให้เกิด Gas รั่วไหลและมีเสียงดัง ก๊าซได้พุ่ง		
		กระจายทั่วบริเวณหน้างานและติดไฟ บริเวณ KP 125 ช่วง BVW#7-BVW#8		
		Gas Control ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และขอเปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน		
		EMC-TSO ผ่านระบบ Microsoft Teams From Gas Control	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:36	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาราชเข้าเดินสาย Fiber Optic ที่สถานี OTS-WES	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ซ.TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยผู้รับผิดชอบ		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:12	สิทธิกร
Emergency Drill		เวลา 11:30 น. เสร็จสิ้นการซ่อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		
		ระดับ 1 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อชุด 8 From Gas Control	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา WES ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานคืนสภาพถนนโครงการชุด		
		วางท่อใหม่ประปาใหม่ ซ. 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อนำท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk แล้วระบุ ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.		
		mv02 และบ่อ bpl,mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ ots.nvk งานต่อเนื่องหรือตกภายใน		
		/ถอดแก๊ซ Permit.67.nvk.ht.0041 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:11	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งทดสอบเพื่อขึ้นยานการpassing valve MV04 outlet 12"จะเริ่ม		
		ช่วง2ชม แยกก่อนครบและอีกช่วง จะแจ้งอีกครึ่งหลัง2ชม แยก	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัยสถานีMrs เนื่องจากป้าย		
		เดิมขีดจาก ที่โรงงานF&N Daines โจนะ	12:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจงาน FAT skid โครงการ BnBm ของ Kijisri ระยอง	13:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเตรียมชุดซ่อมท่อประปา สุขุมวิท บางปูใหม่ ใกล้ซอยเทศบาล		
		บางปู65 ตาม Permit.67-BPM-EX-0025	14:20	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่สถานี PRS#3 และ OTS-LKB	14:36	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งถอดลำขpcv-Aเนื่องจากตรวจพบความsulfurเกินขีดหน้าseat		
		pcv reflux 819มีผลทำให้lock upสูงที่ AGI	14:42	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดติสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0037(วันนี้หยุด)และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้ง ในจุดปลายท่อ 110mm.หลังจุดV237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011		
		งานเจาะถนนโงะนะA ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ จุดขึ้นในพื้นที / ปกติ.	15:15	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเตรียมชุดซ่อมท่อประปา สุภูมิวิท บางปูใหม่ ใกล้ซอยเทศบาล		
		บางปู65 ตาม Permit.67-BPM-EX-0025 จนงานแล้ว	16:44	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริวัจน์ แจ้งโรงงานพาช่วงเข้าเดินสาย Fiber Optic ที่สถานี OTS-WES	17:08	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้เลิกงานแล้วนะครับงานเมื่อถอดภายในสถานีถอดแก๊ส		
		Permit.67.nvk.ht.0041	17:16	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD Reamer 800 mm. ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65		
		มูลนิธิธรรมกตัญญู Permit No.67-BPO-EX-0024	23:11	องอาจ
21-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD Reamer 800 mm. ท่อร้อยสายไฟฟ้า เทศบาลบางปู 65		
		มูลนิธิธรรมกตัญญู Permit No.67-BPO-EX-0024 ผ่านท่อก๊าซแล้ว	0:59	องอาจ
	Permit	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องจากwotsnvk ตาม Permit.67-nvk-ht-0042	8:52	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรบ.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037	9:25	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	9:29	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	9:54	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 10:00 น. หน่วยงาน ชม.ปลด. ดำเนินการปิดวาล์วรับก๊าซจากแหล่ง Pallin และหยุดส่งก๊าซเข้าท่อ Offshore 36 BA เพื่อทำงานซ่อม FE-005 บนแท่น ERP ใช้เวลา		
		ดำเนินการประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองต้นไม่ส่งผลกระทบต่อการรับจ่ายก๊าซ		
		From Gas Control	10:15	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*ปรบ.สำนักงานบางปู แจ้ง หมรม.เข้าฉีดปลวก	10:15	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:37	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:37	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:49	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงรางระบายน้ำฝั่งของทาง Gusco LKB บริเวณ Road B1		
		ด้านหน้าบริษัท Yanmar เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0013		
		นัดหมายงานช่วงเช้าเลื่อนไปเป็นช่วงบ่าย งานปรับปรุงรางระบายน้ำจะทำงาน		
		ครอสแนวท่อก๊าซ 1 จุดบริเวณหัวมุมโรงงาน Yanmar	11:03	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	11:14	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	11:16	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น ๓.TDC คลองจุล เส้น BV#10 ปกติ		
		แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเคย โดยบ.วิดิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:19	ลิทธิกร
		*คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางที มีงานคืนสภาพถนนโครงการชุด		
		วางท่อน้ำประปาใหม่ ๓.7, 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:24	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:34	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:37	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดติสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานเปลี่ยนแนวท่อประปา		
		ขนาดØ150 มม. บริเวณหน้าโรงงานThai Glco เนื่องจากทางนิคมมีแผนเปลี่ยนจาก		
		ท่อPVCเป็น+HDPE ตรวจสอบหน้างานการุดยังหะงระงะไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ		
		จุดขึ้นในนิคมฯบางกะดี / ปกติ.	11:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯMTH Swan1,2 ปกติ	11:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	11:59	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0037 และมีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้ง ในจุดปลายท่อ 110mm.หลังจุดV237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011	12:23	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิวิชญ์ แจ้งหมรม.เข้าตรวจสอบสัญญาณ Fiber Optic ที่สถานี OTS-WES	12:34	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	12:37	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดติสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิธิตี ปกติ	13:16	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ แจ้ง เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	13:59	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงราง โครงการก่อสร้างTemporary ots nvk เฝ้าระวัง ตรวจสอบสภาพบ่อ nvk.		
		mv02 และบ่อ bpl.mv02 ทั้ง 2 บ่อปกติ ots.nvk งานต่อเนื่องถอดภายในสถานี		
		ถอดแก๊ส Permit.67.nvk.ht.0041 จุดขึ้นในพื้นทีปกติ	14:19	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯLKB มีงานปรับปรุงรางระบายน้ำ และถนน		
		หลังบริษัทแชนเซลล์ (๓.G1/3)ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือและเส้น OTS LKB ปกติ	14:23	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 13:45 น.งานซ่อม FE-005 บนแท่น ERP แล้วเสร็จ หน่วยงาน ชม.ปลด.		
		เปิดวาล์วรับก๊าซจากแหล่ง Pallin และส่งก๊าซเข้าท่อ Offshore 36 BA เป็นปกติ		
		From Gas Control	14:38	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งงานเปลี่ยน Turbine และ Filter ที่ RS Cannery	15:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดติสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:27	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งงานติดตั้งสายสัญญาณและเดินtubexเข้าระบบเดิม OTS-NVK		
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรบ.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037 วันนี้เลิกงานแล้ว	17:04	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องงานwotsnvk ตาม Permit.67-nvk-ht-0042		
		วันนี้เลิกงานแล้ว	19:27	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 mm. พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้า		
		เทศบาลบางปู 65 มูลนิธิธรรมกตัญญู Permit No.67-BPO-EX-0024	23:00	ลิทธิกร
22-ก.ย.-24	อื่นๆ	*วันที่ 22 ก.ย. 2567 เวลา 1:00 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มังคะวันออก		
		โดยสมุดระบบท่อส่งก๊าซกลับสู่ค่าปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับไป		
		ยังผู้ใช้บริการ From Gas Control	1:05	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 mm. พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้า		
		เทศบาลบางปู 65 มูลนิธิธรรมกตัญญู Permit No.67-BPO-EX-0024 ผ่านท่อก๊าซแล้ว	1:41	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งงาน Modify Skid Frame OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ht-0043	9:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงรางระบายน้ำฝั่งของทาง Gusco LKB บริเวณ Road B1		
		ด้านหน้าบริษัท Yanmar ตาม Permit 67-LKB-EX-0013	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	9:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน งานโครงการ Temporary OTS-NVK ตรวจสอบสภาพบ่อ NVK MV02 และ BPI MV02 ปกติ และ		
		มีงานตาม Permit 67-nvk-ht-0043 นอกนั้นปกติ	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๓.6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ คัดติสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานทำถนน หลังบริษัท		
		แชนเซลล์ (๓.G1/3) ไม่มีผลกับท่อก๊าซ และมืงานตาม Permit 67-LKB-EX-0013, เส้น		
		OTS-LKB ปกติ	11:08	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งแท่งเหล็กแหลมสำรวจหาแนวท่อก๊าซ ในตำแหน่งวางระบายน้ำใหม่		
		ครอสท่อที่จุดความลึก 1.28 เมตร แท่งเหล็กแหลมลงอีก 1.40 ไม่พบแนวท่อก๊าซ		
		งานปรับปรุงรางจุดนี้ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ ตาม Permit 67-LKB-EX-0013	11:24	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า		
		115 kv.ของ กฟน.คลองเคย โดย บ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD		
		ซึ่งอยู่ในถนน, ส่วนที่ ๓.TDC คลองจุล เส้น BV#10 ปกติ	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:40	สุเมธ
	Survey	คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา WES ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ คัดติสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ๓.1-5 ปกติ บริเวณ ถ.พัฒนา 1		
		ไม่มีการทำงาน	12:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	13:00	สุเมธ
	Activities in AREA	*มีชาวปากกลุ่มควนไฟไหม้ภายใน บริษัท ไทยพลาสติก และเคมีภัณฑ์ จำกัด (TPC) พื้น		
		ที่ภายใน นิคมฯบางตาตุบ, โรงงานดังกล่าว อยู่เหนือที่นิคมฯก๊าซของ PTINGD		
		และ Amata NGD จึงไม่มีผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ำก๊าซของบริษัท	13:13	สุเมธ
	Activities in AREA	*สอบถาม PTT OC ตอนนี้เพลิงไหม้ดับแล้ว และ ปท.3 เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุแล้ว	13:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ คัดติสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วิธิตี ปกติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037 (วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบและทดสอบแรงดันใน		
		จุดปลายท่อ 110 มม.หลังจุดวาล์ว 237 โครงการวางท่อก๊าซ 110 มม.Wus Print ตาม		
		Permit 67-roj-ex-0011 นอกนั้นปกติ	14:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานทำถนนหน้า		
		บ.Perfect Companion ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	14:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานคืนสภาพถนนโครงการ		
		ชุดวางท่อน้ำประปาใหม่ ๓.7, 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL		
		ปกติ	14:48	สุเมธ
	Activities in AREA	*วันที่ 22 ก.ย. 2024 เวลา 17:24 น. คุณภาพก๊าซผสมมังคะวันออก ณ จุดวัด OCS1,		
		OCS3 เปลี่ยนแปลงจาก 1285.28 เป็น 1283.91 BTU/scf คาดการณ์คุณภาพก๊าซเดิน		
		ทางฝั่ง RIL2 วันที่ 22 ก.ย. 2024 เวลา 18:04 น. - BCS วันที่ 23 ก.ย. 2024 เวลา 3:54 น.		
		BV10 วันที่ 23 ก.ย. 2024 เวลา 8:24 น. - SSUT วันที่ 23 ก.ย. 2024 เวลา 9:24 น.BV16		
		(จาก BV9) วันที่ 24 ก.ย. 2024 เวลา 13:14 น. From Gas Control	18:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-ht-0043 วันนี้เลิกแล้ว	19:59	สุเมธ
23-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งวันนี้มีงาน tie-in Wus printed Permit.67.roj.ht.0013		
		ขณะนี้เตรียมสูบน้ำฝนออกบ่อเตรียมพื้นที่ติดตั้งบ่อรับในช่วงเช้า	8:42	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ พัทธ์ภัทล แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร สปภ.และห้องน้ำ ots roj1 Permit.67.roj.cd.0037	8:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานmotsnk ตาม Permit.67-nvk-ht-0044	8:55	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเดี่ยวขอเปิด runA otsnvk tempoล่าง sulphur pilot pcv002a	9:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:27	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งเข้า ยอมรับให้ความรู้ เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ให้ลูกค้า ที่ Greenville LKB	9:36	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1,2 และ PRS#5	9:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ มังกร ITS เข้า PM SERVER SCADA ที่สำนักงานบางปู	9:55	สิทธิกร
	Permit	*Tie-in & Commissioning Gas: 23/09/67 เวลา 10:06 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค		
		สปภ. แจ้งเริ่มงาน Tie-in&Pre-commissioning เริ่มต้ปลายท่อ Valve 237 ขนาด 160 mm. ที่ บริษัท วูล์ฟ ปรีนเต็ด เซอร์วิท (ไทยแลนด์) จำกัด ถนน Main 1/3 ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10:06	สิทธิกร
	Activities in AREA	V237 สถานะ ปิด100% ไม่มีมีการleak	10:07	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งสั่ง pilot pcv002a เปรียบเทียบเปิด Run A	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมสาครบุรี เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานรื้อปรับปรุงรางระบายน้ำน้ตาม Permit No.0012 Soi G1/3 วันนี้ไม่มีงานชุดทำ		
		การสูบน้ำเตรียมเข้าแบบเพนดิวรงงานไม่มีผลกระทบ		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0013 บริเวณ Road B1 ด้านหน้าบริษัท		
		Yanmar วันนี้นำชุดปรับแต่งดินตัวรางเพื่อให้ได้ระดับ งานไม่มีผลกระทบนอกจากนี้ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมประกอบท่อหลังการตัดปลาย160mm.	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ที่ BV#10	10:29	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง ประกอบท่อพร้อม แจ้งเริ่มทำการเชื่อมท่อ160mm.ระหว่างปลายท่อเดิม-ท่อโครงการใหม่160mm.ตรวจสอบปริมาณก๊าซก่อนทำการเชื่อมเรียบร้อยแล้ว	10:39	สิทธิกร
		0.0 LEL Wus printed Permit.67.roj.ht.0013	10:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	Tie-in & Commissioning Gas: 23/09/67 เวลา 10:38 น.คุณ ภาณุรักษ์		
		ช่างเทคนิค สปภ. แจ้งเริ่มงาน Tie-in&Pre-commissioning เริ่มทำการเชื่อมท่อ160mm.ระหว่างปลายท่อเดิม-ท่อโครงการใหม่160mm.ตรวจสอบปริมาณก๊าซก่อนทำการเชื่อมเรียบร้อยแล้ว		
		เชื่อมเรียบร้อยแล้ว 0.0% LEL ที่ บริษัท วูล์ฟ ปรีนเต็ด เซอร์วิท (ไทยแลนด์) จำกัด ถนน Main 1/3 ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเชื่อม	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ที่ PRS#2	10:42	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	Tie-in & Commissioning Gas: 23/09/67 เวลา 10:51 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค		
		สปภ. แจ้งงาน Tie-in&Pre-commissioning เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว cooling time		
		ช่วงบ่ายจะ test อีกครั้ง ที่ บริษัท วูล์ฟ ปรีนเต็ด เซอร์วิท (ไทยแลนด์) จำกัด ถนน Main 1/3 ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ข.TDC คลองเตย เส้น BV#10 ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.รัฐิทธิ์		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานสืบสภาพถนนโครงการชุด	11:01	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 10:55 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) หน่วยงาน		
		ปท.11 (พื้นที่ WCS) จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ		
		เขต 11 From Gas Control	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ที่ PRS#1	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานสืบสภาพถนนโครงการชุด		
		วางท่อใหม่ประปาใหม่ ซ.7, 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อเนื่องท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล ขป. แจ้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ให้ลูกค้าที่ Greenville LKB	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานยกระดับถนน		
		หน้าบริษัท Perfect companion ไม่มีผลกระทบนอกจากนี้ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:55 น. แจ้งสิ้นซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) หน่วยงาน		
		ปท.11 (พื้นที่ WCS) From Gas Control From Gas Control	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037, มีงานเตรียมพื้นที่ตัดต่อในจุดปลายท่อ 160mm.110mm. หลังจุดV237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011 และงาน tie-in ตาม Permit.67.roj.ht.0013 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มระบาย N2 ที่pack 3bar ที่ปลายทาง(main v258) หลังตรวจสอบจุดjoin tie-in Permit.67.roj.ht.0013	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานชี้ตำแหน่งงานเป็นด้านตำแหน่งจุดดอยเสาซีซีทีวี ถนนพัฒนาหนึ่งบริเวณทางออกคลองหกด่าน	13:52	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเปิด main v237 ไปยังท้ายline	13:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณเฉลิมแจ้งตรวจสอบงานดินพื้นที่และตีปะกับงานตรวจสอบท่อ16" ถนนพัฒนา1	13:57	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ วิโรจน์ EVPE แจ้งขอเข้าตรวจสอบสถานี OTS-NVK	14:03	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเปิดmain valve 237 100% แล้ว ปลายทางวัด% gas 95%	14:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานป้ายบอกชื่อโรงงาน และ งานออกรางระบายน้ำMBPO	14:25	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มจ่าย SV259 - MRS Wus printed (ขนาด 110mm.)	14:58	
	อื่นๆ	*Gas Connect: 23/09/67 เวลาประมาณ 14:58 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปภ. แจ้งเริ่มจ่ายก๊าซจาก SV259 เข้าโรงงาน MRS Wus printed (ท่อขนาด 110mm.) นิคมโรจนะ	14:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงรางกา โครงการก่อสร้าง Temporary ots nvk ตรวจสอบสภาพปั๊ม nvk.mv02 และ บ่บ bpl.mv02 ปกติ,ots.nvk งานต่อเนื่องรื้อออกภายในสถานี/ถอดแก๊ส		
		Permit.67.nvk.ht.0044 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งปล่อยทาง(Mrs) วัด% gas= 95%	15:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1,2 และ PRS#5	15:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน tie-in & commissioning เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมงานดินพื้นที่ และเก็บความเรียบร้อยในลำดับต่อไป Permit.67.roj.ht.0013	15:38	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Tie-in & Commissioning Gas: 23/09/67 เวลา 15:38 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปภ. แจ้งงาน Tie-in&Pre-commissioning เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมงานดินพื้นที่และเก็บ		
		ความเรียบร้อยในลำดับต่อไป ที่ บริษัท วูล์ฟ ปรีนเต็ด เซอร์วิท (ไทยแลนด์) จำกัด ถนน Main 1/3 ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งชม.เข้าตรวจสอบสัญญาณ Fiber optic ที่สถานี OTS-WES	16:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งCheck status valve project Wus printed Main valve v237 ปิด (5.0bar) Future valve v258 ปิด(end cap) SService valve v259(ปิด) V259 - Mrs.Wus printed (N2 3.0bar)	16:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งคืนพื้นที่จุด tie-in Permit.67.roj.ht.0013	16:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ชวิศศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร สปภ.และห้องน้ำ ots roj1 Permit.67.roj.cd.0037 เลิกงานแล้ว	16:59	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขอปิดปรับ Run A ที่ OTS-NVK	16:59	สิทธิกร
	PM	คุณ มังกร ITS แจ้งงาน PM SERVER SCADA ที่สำนักงานบางปู จะมาพรุ่งนี้ต่อ	17:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องงานmotsnk ตาม Permit.67-nvk-ht-0044 เลิกงานแล้ว	19:13	สิทธิกร
24-01.01-24	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงาน Modify Skid Tie-in OTS-NVK Exiting Inlet ตาม Permit 67-nvk-ht-0045, งานโครงการปรับปรุงแก๊สท่อก๊าซชุดตัด Inlet, Outlet OTS-NVK	9:00	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:21	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 09:23 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) หน่วยงาน		
		ปท.11 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลังพัสดุ จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 From Gas Control	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	9:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ที่ BV#10	9:51	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ วิโรจน์ EVPE แจ้งขอเข้าตรวจสอบสถานี OTS-NVK	9:57	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ มังกร ITS เข้า PM SCADA ที่สำนักงานบางปู	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-ht-0045 เริ่มตัดท่อ Inlet	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.รัฐิทธิ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		ในถนน, ส่วนที่ ข.TDC คลองเตย เส้น BV#10 ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:31	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 10:30 น. แจ้งสิ้นซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) หน่วยงาน		
		ปท.11 From Gas Control	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ที่ PRS#1	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานสืบสภาพถนนโครงการชุดวางท่อใหม่ประปาใหม่ ซ.6/1, 7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อเนื่องท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานทำถนนหน้า บ.Perfect Companion ไม่มีลกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ที่ PRS#2	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา WES ปกติ	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงรางกา บางปะอิน มีงานตาม Permit 67-nvk-ht-0045 นอกนั้นปกติ	12:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมสาครบุรี งานปรับปรุงรางระบายน้ำ ผ่นตาม Permit 67-LKB-EX-0012 ซ.G1/3 วันนี้ไม่มีงานชุดทำการสูบน้ำเตรียมเข้าแบบ		
		เพนดิวรง งานไม่มีลกับท่อก๊าซ และมีงานตาม Permit 67-LKB-EX-0013 วันนี้นำชุดปรับแต่งดินตัวรางเพื่อให้ได้ระดับ งานไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ, เส้น OTS-LKB ปกติ	13:21	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037 (วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานคืนพื้นที่ในจุดปลายท่อ 160 มม. 110 มม. หลัง		
		ชุดวาล์ว 237 Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกน้้นปกติ	13:50	สุเมธ
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ณ.M2 ช่วงซอย E-2 เขตส่งออก ตาม Permit 67-bpo-ex-0041	14:07	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซ (Waterjet) ในนิคมฯลาดกระบัง ของทาง บริษัท Mats Water งานโครงการวางพื่อน้ำสะอาด ตาม Permit 67-LKB-EX-0014	13:09	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0014 เจาะสำรวจท่อก๊าซยังไม่พบงาน		
		หยุดแค่นี้ได้หมายอีกครึ่ง 26 Sep 24	16:14	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มเชื่อม Root ที่ 1, Joint 1, Inlet 12" OTS-NVK หลัง BMW03	16:55	สุเมธ
	PM	"คุณ มังกร หมบ.ITS เสริมสัญญาณ PM SCADA แล้ว	17:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้งเชื่อม Root ที่ 1, Joint 1 เสริม, เริ่มเชื่อม Root ที่ 1, Joint 2, Inlet 12" OTS-NVK หลัง BMW03	17:52	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้งเชื่อม Root ที่ 1, Joint 2 เสริม, เริ่มเชื่อม Root ที่ 1, Joint 3, Inlet 12" OTS-NVK หลัง BMW03	18:32	สุเมธ
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-bpo-ex-0041 เลิกงานแล้ว	18:41	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้ง MT รอบที่ 1 ผ่านทั้ง 3 Joint เริ่มเชื่อม Hot Pass ทั้ง 3 Joint	19:37	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้ง MT รอบที่ 2 ผ่านทั้ง 3 Joint เริ่มเชื่อม Cover Pass รอบสุดท้าย	21:26	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้งงานเชื่อมท่อ 12" Inlet OTS-NVK เสริมเรียบร้อยแล้ว วันนี้เลิกทำแล้ว	23:31	สุเมธ
25-ก.ย.-24	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	8:54	องอาจ
	อื่นๆ	"พลวัตรเข้า OTS BPL	9:12	องอาจ
	อื่นๆ	"จรัสเข้า OTS LKB	9:18	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:26	องอาจ
	Survey	"พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL-MTH ปกติ		
		มีงานต่อเนื่องจากเมื่อวานจนกระทั่งตอนจบหน้าบริษัท Perfect companion	9:38	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า OTS BPO	9:49	องอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	10:00	องอาจ
	อื่นๆ	"จรัสเข้า PRS3	10:08	องอาจ
	Survey	"จรัสสำรวจแนวท่อลาดกระบัง		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำ Permit No 0012 soi G1/3 ไม่มีการทำงาน		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำ หน้า Yanmar Permit No.0013 ไม่มีการขุดเพิ่มเติม		
		งานสูบน้ำเตรียมงานโครงการเหล็กครบ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:14	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อสถานี BV # 10 คลองขุด IDC Steet ปกติ		
		เสาด้านแนวท่อก๊าซ มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย		
		โดยพบ วูติชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:17	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS1	*	องอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อหนองกร ปกติ	10:57	องอาจ
	Survey	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมาราช ปกติ	11:05	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:13	องอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก		
		(เขียนจาก ots.nvk งานต่อเนื่องประกอบspoolภายในสถานีและตรวจเช็คเครื่องมือเตรียมความพร้อมงานติดตั้งประกอบเชื่อม IF-UJ out let 12"ในวันพรุ่งนี้		
		Permit.67.nvk.ht.0046	11:24	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS2	11:31	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	12:03	องอาจ
	Survey	"สุพรรณิการ์สำรวจแนวท่อบางพลี มีงานคืนพื้นที่สภาพถนน โครงการขุดท่อก๊าซประปาใหม่		
		บริเวณ ซ.6/1, 7/1ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือ Swon ปกติ	12:21	องอาจ
	Survey	"พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037 (วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานคืนพื้นที่ในจุดปลายท่อ 160 มม. 110 มม. หลัง		
		ชุดวาล์ว 237 Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกน้้นปกติ	12:22	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	12:46	องอาจ
	PM	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้ง pm Ots bkd รอบ 3 m	13:28	องอาจ
	PM	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้ง pm Ots bkd รอบ 3 m เสริมเรียบร้อยแล้ว	16:00	องอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์ แจ้งots.nvk งานประกอบspoolภายในสถานีและตรวจเช็คเครื่องมือเตรียมความพร้อมงานติดตั้งประกอบเชื่อม IF-UJ out let 12"ในวันพรุ่งนี้Permit.67.nvk.ht.0046		
		แจ้งเลิกงานแล้ว	17:53	องอาจ
26-ก.ย.-24	อื่นๆ	"วันที่ 26 ก.ย. 2567 เวลา 03:30 น.TSO ขอประกาศ Difficult day ผังตะวันออก		
		เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง		
		และปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่าย		
		ก๊าซเพื่อผู้ใช้บริการ From Gas Control	3:39	องอาจ
	อื่นๆ	"คุณ พงษ์พันธ์ แจ้งเปลี่ยนแบตเตอรี่ Thai Honda Lkb แล้วค้ายังไม่มาแจ้ง ITS	9:00	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงาน tie-in out let ots.nvk ภายในสถานีประกอบเชื่อม IF-UJ		
		Permit.67.nvk.ht.0047	9:24	สิทธิกร
	Permit	Tie-in: 26/09/67 เวลา 09:24 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก. แจ้งเริ่มงาน Tie-in		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		out let ots.nvk ภายในสถานีประกอบเชื่อม IF-UJ ตาม Permit.67-nvk-ht-0047	9:24	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรกและห้องน้ำ ots roj		
		Permit.67.roj.cd.0037	9:25	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าเปลี่ยนไฟ ฟลักซ์ที่ สถานี OTS-ROJ#2 PRS#5		
		ส่วนช่วงปลายเข้าเปลี่ยนโคโมไฟที่สถานี OTS-BPL	9:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททรา BHS ปกติ	9:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Emergency Drill	"คุณ ภาคภูมิ PTTOC แจ้งซ้อมแผนฉุกเฉิน เกิดเหตุรั่วที่ของรถแบ็คโฮขุดไปโดนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด 28 นิ้ว ส่งผลให้ก๊าซรั่วไหลและแรงดันก๊าซฯไม่สมดุลสายส่ง		
		ไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ถูกตัดไฟอย่างรุนแรง โดยความสูงของไฟประมาณ 8 เมตร บริเวณ		
		แนวท่อ RC6700 KP159 พื้นที่แยกทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท	10:04	สิทธิกร
	Emergency Drill	"ซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น)		
		ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 เวลา 09:49 น. เกิดเหตุรั่วที่ของรถแบ็คโฮขุดไปโดน		
		ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด 28 นิ้ว ส่งผลให้ก๊าซรั่วไหลและแรงดันก๊าซฯไม่สมดุลสาย		
		ส่งไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ถูกตัดไฟอย่างรุนแรง โดยความสูงของไฟประมาณ 8 เมตร		
		บริเวณแนวท่อ RC6700 KP159 พื้นที่แยกทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท		
		ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และเปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC-TSO		
		ผ่านระบบ MS Team From Gas Control	10:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานรื้อปรับปรุงรางระบายน้ำฝนตาม Permit No.0012 Soi G1/3 วันนี้ไม่มีงานขุดทำ		
		การสูบน้ำเตรียมเข้าแบบแทนตัวรางงานไม่มีผลกระทบ		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0013 บริเวณ Road B1 ด้านหน้าบริษัท		
		Yanmar วันนี้ไม่มีการทำงานออกจากปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตส่งออก ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Emergency Drill	"เวลา 11:13 น. เสริมสัญญาณซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		
		ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 From Gas Control	11:17	สิทธิกร
	Emergency Drill	"คุณ ภาคภูมิ PTTOC แจ้งเวลา 11:13 น. เสริมสัญญาณซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบ		
		ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11	11:18	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เขียนจาก งาน tie-in out let ots.nvk ภายในสถานีประกอบเชื่อม IF-UJ out let 12"		
		Permit.67.nvk.ht.0047จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมาราช WES ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานคืนสภาพถนนโครงการขุด		
		วางท่อใหม่ ประปาใหม่ ซ.6/1,7/1 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่ออายุโรงงานasiam kubotaร่วมกับบริษัทPAE ผลปกติดี	11:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ		
		แพททรา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยพบ วูติชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:07	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	"วันที่ 26 ก.ย. 2567 เวลา 12:40 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ผังตะวันออก		
		โดยสมดุลระบบท่อส่งก๊าซกลับสู่ค่าปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับไป		
		ยังใช้บริการ From Gas Control	12:57	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัด Transformer ที่ สถานี OTS-WES	13:17	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง off ระบบ cp ก่อนเริ่มเชื่อมเวลา 14:00	14:03	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:09	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาภาคย่อยเทศบาลบางปู 75 (เด่นชัย)		
		Permit No.67-BPM-EX-0026	14:57	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉินที่ น.Siam Toppan BPO	15:19	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉินที่ น.Siam Toppan BPO	15:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037, มีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งในจุดปลายท่อ 160mm.110mm. หลังชุด237		
		โครงการ วางท่อ110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011 และงาน		
		tie-in ตาม Permit.67.roj.ht.0013 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:05	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พิษณุ แจ้งได้รับแจ้งจากคสมของ ปตท.ว่า ได้โอนเสียงในท่อเส้นที่มาจากเกสตี		
		จึงได้ทำการตรวจสอบที่สถานี OTS-BKD ไม่พบเสียงหือสิ่งผิดปกติ	16:15	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาภาคย่อยเทศบาลบางปู 75 (เด่นชัย)		
		Permit No.67-BPM-EX-0026 ไม่เจอจุดรั่ว เลิกงาน	17:33	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรกและห้องน้ำ ots roj		
		Permit.67.roj.cd.0037 เลิกงานแล้ว	18:29	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มทำการ x-ray แนวเชื่อมทั้งหมด 5 joint เพื่อตรวจสอบ		
		งานเชื่อม Ots nvk	22:18	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านแนวท่อก๊าซบริการ		
		ของ บ.พุทธีล ถนนสุขุมวิท Permit No.67-BPO-EX-0024	22:32	ลิทธิกร
27-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านแนวท่อก๊าซบริการ		
		ของ บ.พุทธีล ถนนสุขุมวิท Permit No.67-BPO-EX-0024 กำลังผ่านท่อก๊าซพุทธีล	0:00	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit No.67-BPO-EX-0024 เข้าไปเรียบร้อยแล้ว	0:21	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งผล x-ray ผ่านทุก joint ทั้ง inlet-outlet แจ้งโอน ระบบ cp		
		เลิกงานวันนี้ Permit.67.nvk.ht.0047	2:10	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS LKB	9:08	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:18	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	9:44	องอาจ
	PM	*สมชายแจ้ง PM PRS # 2	9:46	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อของ ปกติ		
		นิคมลาดกระบัง งานปรับปรุงรางน้ำ ที่หน้าYanmar และหลัง Ansell ไม่มีงานชุดเพิ่ม		
		มีงานสูบน้ำเพื่อวางแบบเหล็กบริเวณขึ้นปกติ	9:56	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์ Ots.nvk งาน ติดตั้งระบบ por ที่ in-out let ots.nvk ภายในสถานี 12"		
		Permit.67.nvk.ht.0048	10:07	องอาจ
	Survey	*อภิชูสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:45	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS1	10:47	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS BPL	10:49	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	11:05	องอาจ
	Survey	มีงานชุดทำทางเข้าโรงงานPerfect companionใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อ	11:40	องอาจ
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ งานตาม Permit 67-roj-cd-0037, มีงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งในจุดปลายท่อ 160mm.110mm. หลังจุดV237		
		โครงการ วาฟท์110mm.wus printed Permit.67.roj.ex.0011	11:46	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อOTS BPL SWAN ปกติ		
		นิคมบางพลี มีงานปรับปรุงผิวถนน ของโครงการประปา ชย6 ชย6 6/1 ชย7/1		
		ไม่มีผลกระทบขอแนวท่อ บริเวณขึ้นปกติ	11:50	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	12:05	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อOTS BPL MTH ปกติ		
		มีงานชุดทำทางเข้าโรงงานPerfect companionใหม่ ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อ	12:08	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะเก็ด รั้งลิต นวนคร ปกติ	12:11	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ OTS BPO มีงานตามที่แจ้งตลอดชุด TDC Steel ปกติ		
		ถนนแพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิดิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:36	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน ติดตั้งสายground por in/out let ots.nvk ภายในสถานี12"		
		Permit.67.nvk.ht.0048	14:17	องอาจ
	PM	*สมชายแจ้ง PM PRS # 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:33	องอาจ
28-ก.ย.-24	อื่นๆ	*วันที่ 28 ก.ย. 2567 เวลา 09:00 น.TSO ขอประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก		
		เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้านมวลอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง		
		และปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เมืองต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-		
		จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ From Gas Control	9:15	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:26	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:31	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	9:32	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงรางน้ำ ที่หน้าYanmar และหลัง Ansell ไม่มีงานชุดเพิ่ม มีงานสูบน้ำ		
		เพื่อวางแบบเหล็ก บริเวณขึ้นปกติ	9:57	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:17	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:22	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:19	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ บริเวณพัฒนา 1 มีการ		
		ทำงานที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้านิคมบางปู ผังสุขุมวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานซ่อมเค้นผิวถนน 3 จุด มี		
		ชอย 7/1 , 6/1 และหลังโรงงาน Enkei f4 ไม่มีผลต่อแนวท่อ บริเวณขึ้นปกติ	11:36	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:54	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:54	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO ,คลองชุด TDC Steel		
		,ถนนแพรงษา ปกติ	12:19	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดวางท่อก๊าซHDPE110MM.เส้นใหม่ ภายในโรงงาน MGC.		
		ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM.ปวาลัดโน.181 #Project งานวางท่อก๊าซไปยังโรงงาน		
		MGC. Permit 67-WES-EX-0024	13:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
	Permit	Permit 67-WES-EX-0024 นอกจากรูปปกติ	13:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		รพ.ฟ่อนน้ำในพื้นที่ ots.roj1 (วันนี้ไม่มีการทำงาน)Permit.67.roj.cd.0037		
		งานคืนพื้นที่ในจุดปลายท่อ 160mm.110mmหลังชุด V237 was printed		
		Permit.67.roj.ex.0011 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	13:14	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานตรวจสอบleak test และตรวจสอบค่า por หลังการติดตั้งots.nvk ภายใน		
		สถานี12" /wapping joint in-out let Permit.67.bpl.cd.0005 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:27	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รั้งลิต ปกติ	13:49	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนturbine+filter ครอบบocal 3y และงานapm สถานีก๊าซ		
		รอบ3m ที่โรงงานToshiba consumer	14:24	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเทศบาลทำถนนหน้าเสียดแยกไชยเจริญชัย otsnvk	15:41	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานสำหรับวันนี้ Holiday test in-out let12" เก็บเครื่องมือที่		
		ไม่เกี่ยวข้องขอของบางสวน	17:53	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 28 ก.ย. 2567 เวลา 20:00 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก		
		โดยสมดุลระบบท่อส่งก๊าซหลักสู่ค่าปกติและดำเนินการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	20:12	ลิทธิกร
29-ก.ย.-24	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	9:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ งานทำ		
		ทางระบายน้ำ ทั้ง 2 จุดวันนี้ไม่ทำงาน	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข. TDC คลองชุด เส้น BV#10		
		ปกติ	10:42	สุเมธ


OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม


ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ งานปรับปรุง		
		คืนสภาพถนน ของประปา วันที่ทำงาน 3 จุด ๔.6 หน้า Enkei F2, ๔.7/1 หลัง Enkei F4		
		ไม่มีผลต่อแนวท่อก๊าซ	11:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดวางท่อก๊าซ 110 มม.เส้นใหม่และแต่งรอยภายใน บ. MGC		
		ใกล้แนวท่อก๊าซ 110 มม.ปวาลัด No.181, Project งานวางท่อก๊าซไปยังโรงงาน MGC		
		Permit 67-WES-EX-0024	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0024 นอกพื้นที่ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ งานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0037 (วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานคืนพื้นที่ในจุดปลายท่อ 160 มม. 110 มม.หลัง		
		ชุดวาล์ว 237 Wus Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกพื้นที่ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ มีงานชุดพื้นคอน		
		กรีต ทำทางเข้าโรงงาน Perfect Companion ไม่มีผลต่อแนวท่อก๊าซ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ บริเวณ ถ.พัฒนา 1 ที่สถานี		
		สูบน้ำออก คลองชลประทาน หน้านิคมบางปู ไม่มีการทำงาน	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ชีวศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รั้งลิต ปกติ	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราง บางปะอิน งานโครง		
		การ Temporary OTS-NVK วันนี้เก็บกวาดทำความสะอาดในพื้นที่สถานี นอกพื้นที่ปกติ	14:28	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานโครงการ Temporary OTS-NVK	17:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 มม.พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		
		พาดผ่านแนวท่อก๊าซบริการ ของ บ.พุทธีล ถนนสุขุมวิท Permit 67-BPO-EX-0024	22:16	สุเมธ
30-ก.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 มม.เรียบร้อยแล้ว ผ่านท่อก๊าซและเข้าบ่อแล้ว	0:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร รพ.และห้องน้ำ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0037	9:15	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติเนรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนพาท.เปpsi เข้าเยี่ยมชม prs5	9:50	ลิทธิกร

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. NSOG BPM	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริจันต์ แจ้งวันในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ที่ OTS-WES ทาง UIH จะทำการ สลักปลั๊กสัญญาณจากสิ่งกีดขวางเป็นสิ่งใหม่ เนื่องจากทางกรนิคมฯ เหมราช จะนำสาย ไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งเดิมสิ่งกีดขวางอยู่บนเสาไฟฟ้า ไม่มีผลกระทบ อาจจะมีสัญญาณ ขาดหายช่วงสลักสัญญาณ	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซ (waterjet) ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ของทางบริษัท Mats Water งานโครงการวางท่อน้ำสะอาด เลขที่ใบอนุญาต Permit.67-LKB-EX-0014	10:31	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. NSOG BPM	10:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานคอกเข็มทำสะพานทางเข้า-ออก โรงงาน Rich Fine Sol 4B ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 2 เมตร Permit No. 67-BPO-EX-0042	10:55	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิวกร แจ้งเข้าวัดค่า CP ที่ PRS#4	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช WES ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คดของตง,TDC Steel ,แพรงษา ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาดกระบัง เช่น OTS-LKB ปกติ งานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0012 Sol G1/3 วันนี้ไม่มีงานชุดทำการ สูบน้ำเตรียมเข้าแบบเพนที่ตัวโรงงานไม่มีผลกระทบ งานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0013 บริเวณ Road B1 หน้าบริษัท Yanmar วันนี้ไม่มีงานชุดทำการสูบน้ำเตรียมเข้าแบบเพนที่ตัวโรงงานไม่มีผลกระทบ งานเจาะสำรวจท่อก๊าซตาม Permit No.0014 ยกจากนี้ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เขียนราก อัคซิลโคนฐานชั้นขอบรั้วรับท่อและซ่อมช่องกั้นเหล็กเส้นท่อ ทำความ สะอาดในพื้นที่ในสถานี จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ อัคซิลโคน ได้ฐานรับอุปกรณ์ ช่อช่อง งานคอนกรีต-in-layภายในสถานี	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นวนคร ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรงษา BHS ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี มีงานคืนพื้นที่สภาพถนน	11:57	สิทธิกร
		โครงการชุดท่อของปะปะใหม่บริเวณ ซ.6, 7/1ไม่มีผลิตภัณฑ์ก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ		สิทธิกร

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมปิโตรเลียม งานตาม Permit 67-roj-cd-0037 งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรป/ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1. ชุดคำสั่ง 237 Was Print ตาม Permit 67-roj-ex-0011 นอกพื้นที่ปกติ งานเดินพื้นที่ในจุดปลายท่อ 160mm,110mmหลังชุด237 was printed Permit.67.roj.ex.0011 จุดอื่นในพื้นที่ / ปกติ.	11:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล แจ้งจุดเจาะสำรวจท่อก๊าซด้านแฟรงก์จูดที่ 1 พบความลึกที่ 2.50 เมตร ห่างจากเสา Warningsign 1.70 เมตร และขยับจุดเจาะสำรวจจากจุดที่ 2	12:09	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL M-Thai ปกติ มีงานชุดพื้นคอนกรีต ทำทางเข้าโรงงาน Perfect Companion ไม่มีผลกระทบก๊าซ ส่วนที่เหลือและ Swan1.2 ปกติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ บริเวณพัฒนา 1 มีการ ทำงานที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้านิคมบางปู มังละมุขวิ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:35	สิทธิกร
	PM	"คุณ อิศศักดิ์ แจ้งเข้า PM Diag สถานี OTS-NVK	13:04	สิทธิกร
	Emergency Drill	"ขณะนี้เป็นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย ศูนย์ปฏิบัติการฯ เวลา 13:25 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารปฏิบัติการ ปท.1 ขอให้พนักงานทุกคน อพยพไปยังจุดรวมพลใต้อาคารชุดชลสิทธิ์ ที่ ขอให้ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน (ICP) เข้า รายงานตัวที่หน้าอาคารสำนักงาน ข้างบริเวณเสาธง และขอจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุ ฉุกเฉินระดับ 0 (ECA) ที่ห้องประชุมเย็นรัฐ 1 อาคารเรียนรัฐ เวลานี้และให้ทุกหน่วย งานใน TSO ทดสอบการแจ้งเตือนฉุกเฉินภายในหน่วยงาน (Call Tree)FromGasControl	13:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Emergency Drill	"เวลา 15:00 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย ศูนย์ปฏิบัติ การศูนย์ From Gas Control	15:26	สิทธิกร
	PM	"คุณ อิศศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน PM Diag สถานี OTS-NVK งานถอดล้าง คราม Sulphur pcv run A,B OTS NVK เพื่อเตรียมความพร้อมจ่ายก๊าซ	15:57	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซ (waterjet)ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ขอทางบริษัท Mats Water งานโครงการวางท่อน้ำสาธาณ เสรีที่ใบอนุญาต Permit.67-LKB-EX-0014 วันนีหยุดแค่นี้ มาต่อพรุ่งนี้	16:34	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรป.และห้องน้ำ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0037 วันนีเลิกงาน	17:07	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ กฤษดา แจ้ง UIH เข้าดับเพลิงสัญญาณ OTS-WES	17:37	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ กฤษดา แจ้ง UIH เข้าดับเพลิงสัญญาณ OTS-WES เสร็จเรียบร้อยแล้ว สัญญาณปกติ	17:58	สิทธิกร

OP-FO-038-02

[illegible]

OP-FO-038-02

[illegible]

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-ต.ค.-24	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานโครงการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.		
		ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016		
		งานวันเน็จดัน PIPE JACKING ท่อขนาด 1800 mm.ลดตได้ท่อก๊าซ Service Line		
		เข้าบริษัท Ansell Road B1	1:16	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงาน Pipe Jacking วันนี้อยู่ไม่ดันไม่ผ่านจุดแนวท่อก๊าซ เหลือระยะ		
		ห่างประมาณ 5 เมตรงานวันนี้อยู่ไม่มีผลกระทบนัดหมายวันพุนั้นจะดันผ่านท่อก๊าซ		
		Permit.67-LKB-EX-0016	2:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ สุริยง แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานที่โซนเหนือและ OTS-LKB แทนคุณศิริโรจน์	6:57	สิทธิกร
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ที่ots roj1	9:12	องอาจ
	อื่นๆ	"กนกวรรณตัดยอด OTS BPO	9:14	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:28	องอาจ
	อื่นๆ	ธนาสิทธิ์เข้า PRS# 1	9:31	องอาจ
	อื่นๆ	"อภิเชษฐ์ตัดยอดสถานีเหมราช	9:57	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:24	องอาจ
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์ประสานงานชุดปักเสาไฟฟ้าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์บริเวณ ซอย 5		
		ซีหน้าบริษัทไวด์บางปู	10:25	องอาจ
	อื่นๆ	เฉลิมเข้า OTS BPO	10:27	องอาจ
	Permit	"นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซ (waterjet) ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังของ		
		ทางบริษัท Mats Wate งานโครงการวางท่อใส่ละขาด ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0014		
		วันนี้ทำการเจาะสำรวจท่อ Service Line เข้าบริษัท ISUZU ถนน Road B2	10:40	องอาจ
	อื่นๆ	ธนาสิทธิ์เข้า PRS# 2	10:41	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อคลองขุด OTS BPO		
		ถนนแพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย		
		โดย บ.วิติชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:44	องอาจ
	Survey	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:09	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อบางพลีมีงานคืนพื้นสภาพถนน โครงการขุดวางท่อปะปาใหม่		
		บริเวณ ซ.5/3, 7/1 ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	11:15	องอาจ
	อื่นๆ	"สมชาย เข้า OTS BPL	*	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อบางพลี Swan ปกติ		
		MTHT มีงานชุดพื้นคอนกรีต ทำทางเข้าโรงงาน Perfect Companion ไม่ผลกับท่อก๊าซ	11:18	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อวนนคร ปกติ	11:24	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ถ.พัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns		
		ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้านิคมบางปูฝั่งสุทุมวิท ไม่กระทบท่อก๊าซ	11:25	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:27	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง ในนิคมฯ มีงานคือ		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำฝนตาม Permit No.0012 Soi G1/3 วันนี้ไม่มีการทำงาน		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0013 ด้านหน้าบริษัท Yanmar ไม่ทำงาน		
		งานเจาะสำรวจท่อก๊าซตาม Permit No.0014 งานเจาะสำรวจท่อก๊าซ Service Line		
		บ.ISUZU พบความลึกที่ 2.27 เมตรเส้นคลองขุด ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	"เฉลิม BPM ปกติ	11:27	องอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางประอิน บางจาก ปกติ		
		เขียนจาก ots.nvk เก็บงานสีที่ความสะอาดในพื้นที่ในสถานี Permit.67.nvk.cd.0015	12:46	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	13:54	องอาจ
	Permit	"ธีรศักดิ์ งาน Ots roj1 เลิกงานแล้ว	15:41	องอาจ
	Permit	"นพดลแจ้งงานเจาะสำรวจท่อก๊าซตาม Permit No.0014 ทำต่อวันพุนั้น	16:38	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางจากถนนสุทุมวิท		
		เข้าโรงงาน Fuji Seal	21:32p	องอาจ
	Permit	"นพดลแจ้งงานโครงการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.		
		ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016	22:07	องอาจ
2-ต.ค.-24	Permit	"นพดลแจ้งงานโครงการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.		
		งาน PIPE JACKING ลอดผ่านแนวท่อก๊าซเรียบร้อย	0:00	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางจากถนนสุทุมวิท		
		เข้าโรงงาน Fuji Seal ยกเลิกครบ แท่งที่ระดับ 2.7 เมตร ไม่ผ่าน	1:27	องอาจ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:47	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเก็บงานสีที่ความสะอาดในพื้นที่ในสถานี OTS-NVK ตาม Permit	9:50	สุเมธ
		67-nvk-cd-0015	9:50	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:24	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:28	สุเมธ
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพถนน โครง		
		การขุดวางท่อปะปาใหม่บริเวณ ซ.5/3, 6/2, 7/1 ไม่มีผลต่อแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	สุเมธ
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL ปกติ และเข้าตรวจสอบสถานี		
		OTS-BPL	10:48	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง งานปรับปรุงรางระบายน้ำ		
		ตาม Permit 67-lkb-ex-0013 ไม่มีการทำงาน, มีงาน Water Jet เจาะสำรวจท่อก๊าซ		
		ตาม Permit 67-lkb-ex-0014 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115		
		kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิติชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		ในถนน, ส่วนที่ ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีการทำงาน		
		Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมฯบางปู ฝั่งสุทุมวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานชุดพื้นคอนกรีต		
		ทำทางเข้าโรงงาน Perfect Companion ไม่มีผลต่อแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯวนนคร ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียนจาก บางปะอิน มีงาน		
		ตาม Permit 67-nvk-cd-0015 นอกนั้นปกติ	13:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะเงา งานตาม Permit 67-roj-cd-0040		
		(วันนี้ไม่มีการทำงาน), มีงานคืนพื้นที่ในจุดปลายท่อ 160 มม. 110 มม. หลังขุดควาล์ว		
		237 Wus Print (ไม่มีผลกระทบต่อระบบ) นอกนั้นปกติ	15:09	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานตาม Permit 67-nvk-cd-0015 เลิกงานแล้ว	16:55	สุเมธ
	Activities in AREA	"วันที่ 2 ต.ค. 2567 เวลา 22:00 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก		
		โดยสมุดระบบท่อส่งก๊าซกัมพูชาปกติ และดำเนินการคืนการบริหารการกสไฟฟ้าไปยังผู้		
		ใช้บริหาร From Gas Control	21:55	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง จากถนนสุทุมวิทเข้าโรงงาน		
		Fuji Seal ตาม Permit 67-BPM-EX-0024	22:14	สุเมธ
3-ต.ค.-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง จากถนนสุทุมวิทเข้าโรงงาน		
		Fuji Seal เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาม Permit 67-BPM-EX-0024	0:16	สุเมธ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:32	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า OTS BPO	10:20	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:24	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อคลองขุด OTS BPO		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ถนนแพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย		
		โดย บ.วิติชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:29	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 1	*	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อ OTS-BPL ในนิคมฯ บางพลี		
		มีงานคืนพื้นสภาพถนน โครงการขุดวางท่อปะปาใหม่บริเวณ ซ.5/3 ซอย6 , และ		
		6/2งานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	10:41	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 4" ปากซอยทางเข้า ชูเนี่ยน เพื่องานเรือย้าย-		
		ท่อน้ำปะปาPermit No.67-BPM-EX-0027	10:42	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อ OTS-BPL-MTH		
		มีงานชุดปรับปรุงทำทางเข้าออกพื้นคอนกรีตโรงงาน Perfect Companion		
		งานไม่มีผลกับท่อก๊าซที่เหลือปกติ	11:14	องอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางประอิน บางจาก ปกติ		
		เขียนจาก ots.nvk เก็บงานสีที่ความสะอาดในพื้นที่ในสถานี สูบน้ำออกจากบ่อขุด		
		in/out temporaryPermit.67.nvk.cd.0015	11:25	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:32	องอาจ
	Permit	"อภิเชษฐ์แจ้งงานต่อเนื่องงานขุดวางท่อก๊าซHDPE110MM.เส้นใหม่และแตงบ่อ		
		ภายในโรงงาน MGC.ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM.บ่อว่าสโก.181 #Project		
		งานวางท่อก๊าซไปยังโรงงาน MGC.Permit 67-WES-EX-0025	11:34	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อวนนคร ปกติ	11:41	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 2	11:48	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบังงานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0013	11:53	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ถ.พัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns		
		ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้านิคมฯบางปู ฝั่งสุทุมวิท ไม่กระทบท่อก๊าซ	12:38	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 4" ปากซอยทางเข้า ชูเนี่ยน เพื่องานเรือย้าย-		
		ท่อน้ำปะปาเจดที่แผนชั้นที่ 2 ที่ระดับความลึก 60 ซม.และจะนัดเข้ามาขุดเปิด		
		หน้างานอีกครั้ง Permit No.67-BPM-EX-0027(วันนี้อยู่คนเดียว)	13:07	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	13:13	องอาจ
	อื่นๆ	"รองฯ วิโรจน์เข้าเยี่ยมชม OTS-NVK	13:56	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:01	องอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก.ที่ห้องน้ำในพื้นที่		
		ots.roj1 (วันนี้หยุด)Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ รพม printed ไม่กระทบต่อระบบจุดขึ้นในพื้นที่ปกติ.	14:03	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมประสานงาน บริษัทบางแสนมหานคร งาน HDD.ท่อปะปา หน้าบ UNION	14:32	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	"โชติวินทร์แจ้งถอดซ่อมเปลี่ยน ball valve 1"600 a-b exiting เนื่องจากseat รั่วซึม	15:29	องอาจ
	Alarm SCADA	"โชติวินทร์แจ้งเปลี่ยนจาก ball valve spoon a-c เดิมมาใช้กับ filter a-b exiting	16:11	องอาจ
	Alarm SCADA	"โชติวินทร์แจ้งบีต B tempo nvk ถอดซ่อมเกลียว	16:26	องอาจ
	Permit	"ภาณุภัทร์แจ้ง ots.nvk เก็บงานสีทำความสะอาดในพื้นที่ในสถานี		
		Permit.67.nvk.cd.0015 แจ้งเลิกงานแล้วด้วยในวันพุธนี้	17:55	องอาจ
4-ต.ค.-24	Alarm SCADA	"คำ Gas Network Validation ที่ Thai Honda LKB คำมาปกติแล้ว	7:53	สิทธิกร
	Emergency Drill	"ซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการ		
		ระบบท่อเขต 5 เวลา 09:47 น. "เกิดเหตุรถบรรทุกไฮดรอลิคยกถังแก๊สโดนท่อส่งก๊าซขนาด 42" เส้น RC 4000 ในพื้นที่หมู่ 13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (BWV11 - BWV12) ก๊าซธรรมชาติรั่วไหลพุ่งสูง 5 เมตรและลุกติดไฟอย่างรุนแรง ทาง Gas Control รอประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี (OC) ห้องเรียน 1 และขอให้ผู้เกี่ยวข้องประชุมผ่าน Microsoft Team From Gas Control	9:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:22	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพ.		
		โครงการขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ ซ 6/2 ไม่มีส่วนแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:06	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภาณุภัทร์ แจ้งพาช่างไฟฟ้าเข้าดูสล็อตไฟฟ้าที่กองวางแผนเริ่มทำงาน OTS-ROJ1	11:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมฯบางปู ผังสูบน้ำวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:19	สิทธิกร
	Emergency Drill	"เวลา 11:24 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		
		ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 From Gas Control	11:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจุด,TDC Steel ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิศิตชัย	11:29	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		รปภ.ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 (วันเนี่ยด) เข้าตรวจจุดติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานี		
		Permit.67.roj.cd.0040 งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ was printedไม่มีผลกระทบต่อระบบ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	12:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:58	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ธิรศักดิ์ แจ้งเปลี่ยนป้ายเตือนรอบ mrs tostem2 นวนคร ของเดิมสีซีดจาง	13:14	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงรางระบายน้ำตาม Permit No.0013 ไม่มีการทำงาน		
		งานเจาะสำรวจท่อก๊าซตาม Permit No.0014 นอกจากนั้นปกติ	13:24	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล แจ้งจุดเจาะสำรวจท่อก๊าซ Service Line บริษัท Johnson ถนน.Road B2	13:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง เข้า PRS#1 Purge Gas และดำเนินการ ปิดวาล์ว BurnerHouse	13:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งปิดวาล์วและ Purge Gas เียบรยแล้ว	14:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล แจ้งสำรวจพบความลึกที่ 3.07 เมตร	14:13	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก ots.nvk งานต่อเนื่องเก็บงานสีทำความสะอาดในพื้นที่ในสถานี		
		Permit.67.nvk.cd.0015 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุภัทร์ แจ้ง ots.nvk เก็บงานสีทำความสะอาดในพื้นที่ในสถานี		
		Permit.67.nvk.cd.0015 แจ้งเลิกงานแล้ว	18:01	สิทธิกร

5-ต.ค.-24	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	10:08	องอาจ
	Survey	"นพพลสำรวจแนวท่อภาคกระบัง ของกรุง ปกติ	10:42	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:45	องอาจ
	Survey	"ภาณุภัทร์สำรวจแนวท่อโรจนะงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร รปภ.ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 (วันเนี่ยด)		
		มีงานคืนพื้นสภาพถนน โครงการขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ Soi 6 และ 6/2	11:14	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	"นพพลสำรวจแนวท่อนิคมาฯ บางพลี-MTH		
		มีงานขุดปรับปรุงท่าทางเข้าออกที่คอนกรีตโรงงาน Perfect Companion	11:52	องอาจ
	Survey	"นิติชัยสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	12:08	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อ BPO บริเวณพัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns		
		ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้านิคมฯบางปู ผังสูบน้ำวิท	12:22	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		สำรวจแนวท่อแพรงษา คลองจุด OTSBO เส้นคลองจุด TDC Steel ปกติ	*	องอาจ
	Survey	ถอดเปลี่ยน Turbine,Filter Thai Ambica	13:05	องอาจ
	Activities in AREA	"พิทักษ์พลแจ้งงานเปลี่ยน turbine+filter3 ยามรอบ due calibrate และ pm 3 M		
		ที่โรงงาน EPE	13:42	องอาจ
	Survey	"ภาณุภัทร์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก		
		เขียนราก ots.nvk งานต่อเนื่องในพื้นที่ในสถานีวันเนี่ยด	14:05	องอาจ
	Activities in AREA	"สุพรรณิภาแจ้งงาน ถอดเปลี่ยน Turbine,Filter Thai Ambica	15:21	องอาจ
	Survey	"นิติชัยสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	16:01	องอาจ
6-ต.ค.-24	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:23	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:12	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพถนน โครงการขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ Soi 5/3 Soi 6/1 และ 6/2 งานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมฯบางปู ผังสูบน้ำวิท	11:59	สิทธิกร
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		รปภ.ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 (วันเนี่ยด) Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ was printedไม่มีผลกระทบต่อระบบ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	12:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:52	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจุด,TDC Steel ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิศิตชัย	13:15	สิทธิกร
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก ots.nvk งานต่อเนื่องเก็บงานสีทำความสะอาดในพื้นที่ในสถานี		
		Permit.67.nvk.cd.0015 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:14	สิทธิกร
7-ต.ค.-24	อื่นๆ	"วันที่ 7 ต.ค. 2567 เวลา 06:30 น.TSO ขอประกาศ Difficult day ดังต่อไปนี้เนื่อง จากเกิดความไม่สมดุลด้านบวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ใช้บริการ From Gas Control	6:53	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL และ Survey แทนคุณนพพล	8:58	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:29	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธิรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร รปภ.และห้องน้ำ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040	9:29	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี มีงานซ่อมคืนถนน 3 จุด soi 5/1,6/1 ,7/2 ไม่มีผลกระทบต่อนวอ่ บริเวณอื่นปกติ	9:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานทำทางเข้าโรงงาน Perfect Companion ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ บริเวณอื่นปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:27	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพพล แจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซ (waterjet) ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังของทางบริษัท Mats Water งานโครงการวางท่อน้ำละอวด เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0014 (ต่ออายุ)วันนีทำการขุดเปิดหน้าดินและเจาะสำรวจหาท่อก๊าซ		
		HDPE MAIN 160 mm ถนน Road A2	10:32	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:16	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจุด,TDC Steel ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิศิตชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:23	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมฯบางปู ผังสูบน้ำวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล แจ้งจุดเจาะสำรวจพบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.ลึก 1.24 M	11:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพพล แจ้งขยับจุดจุดเจาะสำรวจหาท่อก๊าซมาจุดข้างเคียงจุดที่ 2	11:31	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงรางกา ots.nvk งานต่อเนื่องเก็บงานสีทาความสะอาดในพื้นที่ในสถานี		
	Permit	Permit.67.nvk.cd.0015 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:37	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	11:50	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเปลี่ยนชุดmanifold pilot zsc100ใหม่ เนื่องจากตรวจพบว่าo ring เสื่อมสภาพและfilterเริ่มดำ ทำให้เกิดการรั่วบริเวณrestrictorที่โรงงานnikkei นวนคร	11:53	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:07	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	12:13	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโชค แจ้งหา ผสม.เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ FC Run C สถานี OTS-BV#10	12:29	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานเจาะสำรวจท่อก๊าซตาม Permit No.0014 (ขอต่ออายุ)นอกจากนี้ปกติ	13:10	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริล แจ้งตรวจค้อนโบขนุญาต ปจ.2 รอเขียน ลำน้กานมางปู	13:18	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งชุดสำรวจพบความผิดปกติ PVC SLEEVE 10" ลึก 2.26 เมตร	13:33	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งหา ผสม.เข้าประเมินงานภายในสถานี OTS-LKB	14:02	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดเจาะสำรวจหาท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณนี้หยุดแค่นี้	14:06	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริล แจ้งตรวจสภาพเครื่องจักรประจำปี	14:11	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งออกจากสถานี OTS-LKB	14:11	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโชค แจ้งเสร็จงาน ผสม.เข้าตรวจสอบอุปกรณ์ FC Run C สถานี OTS-BV#10	14:24	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปลูกท่อส่งน้ำในพื้นที่ ots.roj1 (วันนีหยุด) Permit.67.roj.cd.0040		
		งานเดินพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printedไม่มีผลกระทบต่อระบบ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	14:41	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโชค แจ้งเข้า Cal Flowcom ที่ OTS-BKD	16:25	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานค้อนเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปลูก.และท่อส่งน้ำ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040 เลิกงานแล้ว		
8-ต.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ จริล แจ้งหา ผสม.เข้ามาดูหน้างานเตรียมทำ By-pass PCV-001B OTS-LKB	9:10	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงาน Presearch ที่ OTS-RST	9:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปลูก.และท่อส่งน้ำ OTS-ROJ#1 ตาม Permit 67-roj-cd-0040	9:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้ง ผสม.พิมพ์ลวดเข้า BV#10 ตาม Permit 67-BPO-CD-0024	9:43	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:44	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งเครื่องวัดเสียง โดยทีมงานPresearch ที่ PRS#4	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้ง ผสม.พิมพ์ลวดเข้าชุดหน้า PRS#1 ตาม Permit 67-BPO-CD-0024	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงรางน้ำฝน		
		ช.G1/3 ด้านหลัง บ.Ansell งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#2	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมบางปู ผังสุขุมวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานตาม Permit 67-roj-cd-0040, มีงานเดินพื้นที่จุดวางท่อโครงการ Was Print ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซฯ		
		นอกนั้นปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา WES ปกติ	11:08	สุเมธ
	Emergency Dril	*เวลา 11:25 น.ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.12 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารพัสดุ ศูนย์เขตปท.12 จัดตั้งศูนย์ควบคุมและดูแลเงินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 12 From Gas Control	11:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานเดินพื้นสภาพถนน โครง		
		การขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ ช.6/1 และ 6/2 งานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ และที่เส้น OTS-BPL ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ BV#10	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิจิตรชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่โนนถนน, ส่วนที่ ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:03	สุเมธ
	Emergency Dril	*เวลา 12:08 น.เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมาย (Fire Drill) ปท.12 From Gas Control	12:13	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-NVK	13:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้ง ผสม.พิมพ์ลวดเข้าชุดหน้า PRS#2 ตาม Permit 67-BPO-CD-0024	13:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดปลูกเสาไฟฟ้า 12 เมตรเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ 3.5C ตาม Permit		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		67-bpo-ex-0043	13:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-CD-0024 ทำเสร็จแล้ว	14:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-bpo-ex-0043 ชุดเตรียมเดินคั่นลงเสาและเทคอนกรีตคอนสลิทถึงหัวท่อน	14:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชิงรางกา บางปะอิน ปกติ		
		วันนีไม่มีการทำงาน	14:31	สุเมธ
	อื่นๆ	*วันที่ 8 ต.ค. 2567 เวลา 15:30 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มีงานออกโดยสมศดระบบท่อส่งก๊าซกลบผู้ค้าปกติและคืนการบริหารก๊าซกลบไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	15:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งตาม Permit 67-roj-cd-0040 เลิกงานแล้ว	16:31	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-NVK เสร็จแล้ว	18:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซฯ ภายใน บ.ฟูจิซึล เพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางพาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ Permit 67-bpm-ex-0024	22:09	สุเมธ
9-ต.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซฯ ภายใน บ.ฟูจิซึล วันนีพอเย็นก่อน พุ่งขึ้นน้ำทำค่อ ตาม Permit 67-bpm-ex-0024	1:52	สุเมธ
	Permit	*คุณ จริล แจ้งงาน ผสม.เข้าติดตั้ง OTS LKB PRS3 Permit.67-LKB-CD-0012	9:10	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:32	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ จริล แจ้งงาน ผสม.เข้าติดตั้ง OTS LKB Permit.67-LKB-CD-0012 เียบร้อย	10:05	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้ง ทีมPresearch ขอเข้าพื้นที่เพื่อเก็บเครื่องวัดเสียงsots rst	10:08	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทีมPresearch ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อเก็บเครื่องวัดเสียง prs4	10:14	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ จริล แจ้งงาน ผสม.เข้าติดตั้ง PRS3 Permit.67-LKB-CD-0012	10:19	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:24	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงรางน้ำฝน Soi G1/3 และ Road B1 งานไม่มีผลกระทบนอกจากนี้ปกติ	10:31	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#1	10:32	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ BV#10	10:47	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันวันที่ PRS#2	11:07	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีการทำงาน Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมบางปู ผังสุขุมวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:20	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		แพรงกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิจิตรชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯของ PTT NGD ซึ่งอยู่โนนถนน	11:21	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปลูกท่อส่งน้ำในพื้นที่ ots.roj1 (วันนีหยุด) Permit.67.roj.cd.0040		
		งานเดินพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed ไม่มีผลกระทบต่อระบบ		
		ตรวจสอบและเซ็นแนวท่อก๊าซในทาง กฟน.อยุธยา เข้าดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด 22kv.ถนนโรจนะ A3 เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซในพื้นที่ จุดอื่นปกติ.	11:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:44	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:48	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดหลุมปักเสาไฟฟ้าของกรมไฟฟ้าล่องคลองบริเวณถนน#4/1 ตรงข้ามโรงงานFord Motor ใกล้เคียงแนวท่อก๊าซMPL.HDPE225MM. ช่วงบ่อว่าsino.163 Permit.67-WES-EX-0026	11:48	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา WES มีงานตาม Permit.67-WES-EX-0026 นอกจากนั้นปกติ	11:49	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี มีงานเดินพื้นสภาพถนน โครงการขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ Soi 6/2 งานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	11:50	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:59	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า OTS-BKD ทำงาน Cal.Prsure Temp	13:09	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งผสม.เข้าติดตั้ง OTS BPL Permit.67-BPL-CD-0013	13:31	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงรางกา ots.nvk งานต่อเนื่องในพื้นที่ในสถานี testระดับm2		
		Permit.67.nvk.cd.0015 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:22	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งผสม.เข้าติดตั้ง OTS BPL Permit.67-BPL-CD-0013 เียบร้อย	15:29	ลิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งประชุมงาน+HDD.ท่อน้ำดิน ถนนสุขุมวิท	15:50	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Cal.Prsure Temp OTS-BKD และเปลี่ยน AC UPS ระบบทำงานปกติ	18:36	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซฯ ภายในโรงงาน ฟูจิซึล เพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางพาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์		
		Permit No.67-BPM-EX-0024	22:31	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-ต.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ ภายในโรงงาน พูชีล วันนีพอสเคนิ เครื่องบ่ม		
		นำเสีย Permit No.67-BPM-EX-0024	0:49	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK Pressur Outlet แรงดันขึ้นมาที่ 15.8 SSV002B Alarm FAIL	3:45	สิทธิกร
		แจ้งคุณ โชติวินทร์ทราบและเข้าตรวจสอบ		
	Alarm SCADA	*คุณ โชติวินทร์ แจ้ง ถึง otsnkv กำลังตรวจสอบ	5:10	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งที่ OTS-NVK ค่า Outlet ปกติแล้ว และจะมาทำต่อเย็นนี้	7:30	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร เข้าถ่ายรูปสถานที่ PRS#1	9:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สุเมธ
	Emergency Drill	*คุณ ภาคภูมิ PTOOC แจ้งซ้อมแผนฉุกเฉิน ปท.12 โคจระ มีรถชุดโดนท่อก๊าซขนาด 28"		
		รั่วและติดไฟ ไม่มีผลกระทบต่อระบบจ่ายก๊าซของ PTT, Amata NGD	9:45	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น) ส่วน		
		ปฏิบัติการระบบท่อเขต 12 เวลา 09:43 น. เกิดเหตุรถชุดได้จุดไฟโดนท่อส่งก๊าซขนาด		
		28 นิ้ว จากงานชุดเพื่อซ่อมแซมท่อประปาฉุกเฉิน ส่งผลให้เกิดก๊าซรั่วไหลและติดไฟ		
		อย่างรุนแรงจากการสัมผัสกับความร้อนจากเครื่องยนต์และท่อไอเสีย แนวท่อ RC6800		
		KP108+656 (ด้านหน้าทางเข้าเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร) ต.นากลาง อ.สูงเนิน		
		จนกระทั่งมาถึง ครอบภาคเหตุฉุกเฉินระดับ 1 เปิดศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC		
		From Gas Control, ไม่มีผลกระทบต่อระบบจ่ายก๊าซของ PTT NGD, Amata NGD	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะติ ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงษา BHS ปกติ	10:31	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพถนน โครง		
		การขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ ซ.6/1 และ 6/2 งานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ และที่เส้น		
		OTS-BPL ปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:51	สุเมธ
	Emergency Drill	*คุณ ภาคภูมิ PTOOC แจ้งแจ้งซ้อมแผนฉุกเฉิน ปท.12	10:52	สุเมธ
	Emergency Drill	*เวลา 10:52 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ1		
		(ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 12 From Gas Control	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู บริเวณพัฒนา 1 มีการทำงาน		
		Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้า นิคมบางปู สังสุภูมิวิท		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงษา WES ปกติ	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:40	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ		
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานตัดหญ้า, ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดยากำจัดวัชพืช บริเวณสถานีก๊าซ	11:41	สุเมธ
		OTS-WES ตาม Permit 67-WES-CD-0012	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานปรับปรุงรางน้ำฝน		
		ซ. G1/3 และ Road B1 งานไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อก๊าซ เส้น OTS-LKB ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงจาก บางปะอิน ปกติ		
		วันนีไม่มีการทำงาน	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115		
		kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิสุทธิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		ในถนน, ส่วนที่ ซ.TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	12:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานติดตั้งเสาป้ายเตือนใหม่ (Warning Sign) พร้อมเปลี่ยนป้ายใน		
		นิคมลาดกระบัง ตาม Permit 67-LKB-EX-0017	14:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ งานตาม Permit 67-roj-		
		cd-0040 (วันนีหยุด), Wus Print ตรวจชั้นผิวบดอัดก่อนการเทคอนกรีต สำรองตำแหน่ง		
		ท่อในจุดคันลอค ไม่มีผลกระทบต่อนระบบท่อก๊าซงานนอกนี้ปกติ	14:11	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งเข้าซ่อม Pilot PCV ที่ OTS-NVK Tempo ต่อ	15:40	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ โชติวินทร์ แจ้งซ่อม Pilot PCV ที่ OTS-NVK Tempo เสร็จเรียบร้อยแล้ว	21:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ ภายใน บ.พูชีล เพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรง		
		กลางพาดผ่านแนวท่อก๊าซ บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ Permit 67-bpm-ex-0024	22:44	สุเมธ
11-ต.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซเจอแล้ว 1 จุด ที่ความลึก 6.16 เมตร พุ่งขึ้นมา		
		พาดต่อ งานตาม Permit 67-bpm-ex-0024	2:12	สุเมธ
	Permit	*พืทักษ์พลแจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1/0040	9:34	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	10:21	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้าร่วม flow 3 ตรวจต่ออายุประจำปี บ.Thai Meiji Ikb	10:26	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางปะติ ปกติ	10:29	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ OTS-BPL - ในนิคมอุตสาหกรรม BPL		
		ในนิคมฯ มีงานคืนพื้นสภาพถนนโครงการขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ Soi 6/1		
		และ Soi 5/3 ไม่กระทบแนวท่อ	10:30	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อ OTS-BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	10:49	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	11:06	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	11:07	องอาจ
	Activities in AREA	*โชติวินทร์แจ้งปรับ Outlet ขึ้นจาก 14.67 เป็น 15.10 Bar	11:01	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองทุ่ง ปกติ		
		งานปรับปรุงรางน้ำฝนหน้า บ. Yanmarและงานงานติดตั้งเสาป้ายเตือนใหม่ (Warning Sign)		
		พร้อมเปลี่ยนป้ายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	11:29	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก		
		เชียงจาก ots.nvk งานต่อเนื่องในพื้นที่ในสถานี (วันนีไม่มีการทำงานในสถานี)		
		Permit.67.nvk.cd.0015	11:30	องอาจ
		ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีการงดการดื่มทางข้างแล้ว	11:31	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อหนองคร ปกติ	11:15	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ OTS BPO คลองชุด TDC Steel ปกติ		
		ถนนแพรงษามีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิสุทธิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:47	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS2	11:51	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลพัธผู้รับเหมาเข้า ประเมินงานคอน สตานิบางพลี	12:07	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS1	12:15	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางปู ถ.พัฒนา 1		
		มีการทำงาน Cement Columns ที่สถานีสูบน้ำออกคลองชลประทานหน้านิคมบางปู		
		ฝั่งสุภูมิวิท ไม่กระทบแนวท่อก๊าซ	12:15	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:20	องอาจ
	อื่นๆ	*ศักดิ์สิทธิ์งานเปลี่ยนป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัยด้าน Mrs เนื่องจากลูกค้าร้องขอ-		
		ป้ายเดิมสีซีดจาง ที่โรงงานKANSAI บางปะอิน	12:49	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลพัธผู้รับเหมาเข้า ประเมินงานคอน สตานิ OTS BPO	12:53	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อแพรงษา ปกติ	13:14	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์ cai Flowcom ots-wes	13:30	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลพัธผู้รับเหมาเข้า ประเมินงานคอน สตานิ OTS LKB	13:39	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อหนองคร ปกติ	14:04	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานชุดซ่อมท่อหน้าประปา 160 มม. ถนน M2 เขตคลองเตย		
		Permit No.67-BPO-EX-0044	14:09	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโจนะ		
		งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก.ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ wus printed ตรวจชั้นผิวบดอัดก่อนการเทคอนกรีต		
		สำรวจตำแหน่งท่อในจุดคันลอค ไม่มีผลกระทบต่อนระบบ	14:33	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*ศิริโรจน์ cai Flowcom ots-wes เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:18	องอาจ
	Emergency Drill	*จัดเข้าซ้อมแผนฉุกเฉินกับ Green svile ลาดกระบัง	15:34	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ เพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางพาดผ่าน-		
		แนวท่อก๊าซภายในโรงงาน พูชีลบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์		
		Permit No.67-BPM-EX-0024	22:29	องอาจ
12-ต.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซ เพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางพาดผ่าน-		
		แนวท่อก๊าซภายในโรงงาน พูชีลบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์		
		ความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.2 เมตร Permit No.67-BPM-EX-0024	0:52	องอาจ
	Permit	*คุณ พืทักษ์พล แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040	8:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พืทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร		
		ปรก.ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ wus printed ตรวจชั้นผิวบดอัดก่อนการเทคอนกรีต		
		สำรวจตำแหน่งท่อในจุดคันลอค ไม่มีผลกระทบต่อนระบบ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	9:55	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าทำ PM Diag สถานี OTS-BPL	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพ		
		ถนน โครงการขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ Soi 6/1 และ Soi 5/3 Soi 7/2 งานไม่มี		
		ผลกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:18	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พืทักษ์พล แจ้ง ผสม.เข้าตัดหญ้าในสถานี OTS-RST	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองชุด,TDC Steel ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิสุทธิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL,SWAN,M-Thai ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงษา WES ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พืทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานที่ก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู บริเวณพัฒนา 1		
		Cement Columns มีทำงาน มีรถชุดเล็กถูกหาหัวเสาไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		นอกนั้นปกติ	11:45	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงรายนำฝน		
		นำ บ. Yanmar งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ เส้น OTS-LKB ปกติ	12:12	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:36	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:50	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นิธิชัย แจ้ง มรม.เข้าตัดหญ้าในสถานี OTS-ROJ#1,2 PRS#5	13:08	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:06	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
		Kikuchi,M&R โจรณะ	14:22	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เช็กราก ots.nvk งานต่อเนื่องในพื้นที่ในสถานี (วันนี้ไม่มีการทำงานในสถานี)		
		Permit.67.nvk.cd.0015 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:43	ลิทธิกร
	PM	*คุณ สุพรรณ แจ้งเสร็จงาน PM Diag สถานี OTS-BPL	15:18	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040 เลิกงานแล้ว	16:57	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นิธิชัย แจ้ง มรม.เข้าตัดหญ้าในสถานี OTS-ROJ#1,2 PRS#5 เสร็จแล้ว	17:41	ลิทธิกร
13-ต.ค.-24	Alarm SCADA	*OTS-LKB OUTLET PRESSURE ALARM 15.5 FLOW เหลือ 815 แจ้งคุณพลวัตร		
		รับทราบ ช่วงวันหยุดลูกค้าใช้น้อย ตอน Survey จะเข้าตรวจสอบอีกครั้ง	7:14	ลิทธิกร
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะดี ปกติ	9:01	องอาจ
	Survey	*อนาลิธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	9:09	องอาจ
	อื่นๆ	*อนาลิธิ์เข้า PRS1	9:33	องอาจ
	Permit	*นิติชัยเข้าตรวจสอบเฝ้าระวังการทำงานในพื้นที่ ของ กฟภ.อย นิคมฯ โจรณะ งานติดเคสเข้า115kv.ในของฐานที่ทำก่อนหน้า (ไม่มีการชุดเจาะเพิ่มเติม)		
		บริเวณ สายแอม บ. NMB ถึง Rojana power 1 ส่วนแนวท่อก๊าซ ปกติ	9:36	องอาจ
	Survey	*อนาลิธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPO SOI 6-14,เขตสอออก ปกติ	9:49	องอาจ
	Survey	*อนาลิธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:50	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	10:18	องอาจ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพ ถนน โครงการขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ Soi 6/1 และ Soi 5/3 Soi 7/1 งานไม่มี ผลกับแนวท่อก๊าซ ส่วนที่เหลือปกติ	10:19	องอาจ
	อื่นๆ	*อนาลิธิ์เข้า PRS2	10:23	องอาจ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL,SWAN,M-Thai ปกติ	10:55	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณอนาลิธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิดิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:06	องอาจ
	Survey	*อนาลิธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงรายนำฝน		
		นำ บ. Yanmar งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ เส้น OTS-LKB ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*อนาลิธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 บริเวณพัฒนา 1		
		Cement Columns ไม่ทำงาน มีรถขุดเล็กขุดหาหัวเสาไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:06	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	13:55	องอาจ
	Activities in AREA	*AC Fail OTS-NVK	14:19	องอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซ บางปะอิน บางจาก เช็กราก ปกติ	14:24	องอาจ
	Activities in AREA	*AC NORMAL OTS-NVK	16:25	องอาจ
14-ต.ค.-24	Alarm SCADA	*SSV002B OTS-NVK FAIL คาดว่าเป็นที่สายสัญญาณ แรงดันปกติ แจ้งเวร Standby		
		คุณ ชีรศักดิ์ เข้าแก้ไข	7:35	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*SSV002B OTS-NVK NORMAL คุณชีรศักดิ์ เข้าแก้ไขตัวสัญญาณ	8:51	ลิทธิกร
	Permit	คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040	9:18	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BVH10	9:55	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวงกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิดิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:40	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:42	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพ ถนน โครงการขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ Soi 7/2 งานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ		
		ส่วนที่เหลือปกติ	10:46	ลิทธิกร
	Survey	คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เช็กราก ots.nvk งานต่อเนื่องในพื้นที่ในสถานี (วันนี้ไม่มีการทำงานในสถานี)		
		Permit.67.nvk.cd.0015 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	11:03	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:13	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:21	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL,SWAN,M-Thai ปกติ	11:23	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:41	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวงกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู บริเวณพัฒนา 1		
		Cement Columns ไม่ทำงาน นอกนั้นปกติ	12:14	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:16	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:52	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ติวงกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	ลิทธิกร
	Survey	คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจรณะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก.ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ was printed ไม่มีผลกระทบต่อระบบ จุดขึ้นปกติ.	14:09	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งถอดเปลี่ยน Turbine และ Filter ที่ GS Battery	15:46	ลิทธิกร
	Permit	คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040 เลิกงานแล้ว	16:46	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*SSV002B OTS-NVK FAIL คาดว่าเป็นที่สายสัญญาณ แรงดันปกติ แจ้งเวร Standby		
		คุณ ชีรศักดิ์ เข้าแก้ไข	18:54	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-LKB LEASED LINE FAIL แจ้ง UIH ตรวจสอบพบว่ามีขิมดาวนไปทั้งสองขิม		
		ทำการแก้ไขสัญญาณ	19:03	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	*UIH แจ้งว่านี่เป็นเบคอัพ 4G ขิมดาวนไปทั้งสองขิม แจ้งทางเวรและ AIS รีเซ็ท		
		สัญญาณ	20:10	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	คุณ ชีรศักดิ์ เข้าแก้ไข SSV002B OTS-NVK NORMAL แจ้งคุณโชติรัตน์รับทราบ		
		แล้ว Sulphur น้ำจะเริ่มตันอีกแล้ว ฟรุ้งนี้จะเข้าตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง	20:28	ลิทธิกร
15-ต.ค.-24	Permit	*นิติชัยแจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1	9:04	องอาจ
		Permit.67.roj.cd.0040		
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานHDD ลอตที่ Service BPM (UNION TEXTILE)ของ Mars Water		
		Permit No.67 -BPM-EX-0028	9:06	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	9:57	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโรจน์เก็บ Report OTS-BV # 10	10:01	องอาจ
	Emergency Drill	*คุณทินกร บริษัท วาคิว บางปู แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉิน	10:15	องอาจ
	Survey	*นศคลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบังในนิคมฯ		
		งานปรับปรุงรายนำฝน Soi G1/3 และ Road B1 ไม่กระทบแนวท่อ เส้นคลองกรุง ปกติ	10:23	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะดี ปกติ	"	องอาจ
	Alarm SCADA	*โชติณรินทร์ตรวจเช็ค SSV-002B ปิด ล้าง pilot 001b NVK	10:30	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTSBPL	10:40	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	10:41	องอาจ
	Survey	*อนาลิธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	10:46	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ OTSBPLSwan1,2 และ MTH ปกติ	10:49	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโรจน์เก็บ Report OTS-BPI	10:50	องอาจ
	อื่นๆ	*อนาลิธิ์เข้าPRS2	10:58	องอาจ
	Survey	*เอกเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	11:00	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้าOTS BV10	11:11	องอาจ
	Survey	*พลวัตร สำรวจแนวท่อก๊าซOTS BPO,คลองขุด,TDC Steel ปกติ		
		แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิดิชัย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:26	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	11:28	องอาจ
	Permit	*นศดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังของทางบริษัท		
		Mats Water งานโครงการวางท่อน้ำสะอาด PERMIT-67-LKB-EX-0014 (ขอต่ออายุ)		
		วันนี้ทำการขุดเปิดหน้าดินใช้เหล็กแทงสำรวจหาแนวท่อก๊าซถนน Road B2	11:41	องอาจ
	อื่นๆ	*อนาลิธิ์เข้าPRS1	11:50	องอาจ
	Permit	*นศดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังของทางบริษัท		
		Mats Water งานโครงการวางท่อน้ำสะอาด PERMIT-67-LKB-EX-0014 (ขอต่ออายุ)		
		จุดขุดสำรวจที่ 6 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.ลึก 1.12 เมตร	12:21	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เช็กราก & ots.nvk ปกติ	12:32	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโรจน์เก็บ Report OTS-LKBUIH L ปกติแล้ว	12:50	องอาจ
	Permit	*นศดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังของทางบริษัท		
		Mats Waler งานโครงการวางท่อน้ำสะอาด PERMIT-67-LKB-EX-0014 (ขอต่ออายุ)		
	Survey	จุดขุดสำรวจที่ 5 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.ลึก 1.12 เมตร	13:49	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	14:08	องอาจ
	Survey	*กานทิพย์สำรวจแนวท่อก๊าซโจรณะ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก.ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ was printed ไม่มีผลกระทบต่อระบบ จุดขึ้นปกติ.	14:28	องอาจ
	Permit	*นศดลแจ้งงานเจาะสำรวจหาท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังของทางบริษัท		
		Mats Water งานโครงการวางท่อน้ำสะอาด PERMIT-67-LKB-EX-0014 (ขอต่ออายุ)		
		จุดขุดสำรวจที่ 3 พบความลึกท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.ลึก 1.23 เมตร ต่อฟรุ้งนี้	15:27	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
Activities in AREA		พื้ที่กัซพล่งเจ้งงานเปลี่ยน turbine+filter3Y+pm3 M ที่โรงงานteijin rst	16:26	องอาจ
	Permit	“โซติณินทรีเจ้งเล้งงานก่อสร้างอาคาร ปลูกและห้องน้ำ ots roj1	17:03	องอาจ
	Permit	“นพดลเจ้งงานโครงการสร้างบ่อกักแะท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.		
		โนนิคมอุตสาหกรรมลาคกระบั้ง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016 (ชตออยย)		
		งานวันนีจะจุดเปิดหัวดินความลึก 1.00 ม.ขนานแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.		
		ครอบข้ามถนน Sol G1/6 เพื่อบัก Sheeplite wall ความลึกที่ 7 เมตร	22:22	องอาจ
	Permit	“ธนาลธิธิเจ้งงานทดเสาเข็ม 3 ม.ทำยุนิสับไฟฟ้าในโรงงานฟู้จิลล บางปูใหม่		
		Permit 67-bpm-ex-0029	22:29	องอาจ
	Permit	“ธนาลธิธิเจ้งงานทดเสาเข็ม 3 ม.ทำยุนิสับไฟฟ้าในโรงงานฟู้จิลล บางปูใหม่		
		Permit 67-bpm-ex-0029 ทำต่อฟุ้งนี้	23:55	องอาจ
16-ต.ค.-24	Permit	“นพดลเจ้งงานโครงการสร้างบ่อกักแะท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.		
		โนนิคมอุตสาหกรรมลาคกระบั้ง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016 (ชตออยย)		
		งานวันนีจะจุดเปิดหัวดินความลึก 1.00 ม.ขนานแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.		
		ครอบข้ามถนน Sol G1/6 เพื่อบัก Sheeplite wall ความลึกที่ 7 เมตร HDD ผ่านท่อก๊าซ	4:40	องอาจ
	อื่นๆ	“วันที่ 16 ต.ค. 2567 เวลา 07:00 น.TSO ขอประกาศ Difficult day มั่งคะวันออก เนื่อง		
		จากเกิดความไม่สมดุคด้านบวกอย่รุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ		
		ปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซ		
		แทนผู้ใช้บริการ From Gas Control	7:00	สุเมธ
	Permit	“คุณ พิทักษ์พล เจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปลูก.และห้องน้ำ OTS-ROJ#1 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0040	9:21	สุเมธ
	Survey	“คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปลัด	9:26	สุเมธ
	Emergency Drill	“คุณ อานนท์ PTTOC เจ้งเวลา 9:40 น.ซ้อมแผนฉุกเฉิน ปท.3, รทเม็ไธ ชุดโดนท่อก		
		ก๊าซ โรงแยกขนาด 36“จ.ระยอง ไม่ติดไฟ, ไม่มีผลกระทบต่อบรรบิการของ PTTNGD		
		,Amata NGD	9:45	สุเมธ
	Emergency Drill	“ซ้อมแผนระบบฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการ		
		ระบบท่อเขต 3 เวลา 09:34 น. “เกิดเหตุโครงการชุดก่อสร้างฐานรากเสาสังของการ		
		ไฟฟ้าโดนท่อส่งก๊าซฯ RC5600 KP14+730 บริเวณพื้นที่ถนน รย.4006 กม.2+100		
		ค.หนองกระพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทำให้ก๊าซรั่วไหลพุ่งสูงประมาณ 10 เมตร ไม่ลุก		
		ติดไฟ ทาง Gas Control ขอประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC และขอ		
		ให้ผู้ใช้เกี่ยวข้องประชุมผ่าน Microsoft Team” From Gas Control	9:49	สุเมธ
	Survey	“คุณ ธนาลธิธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	9:58	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	“คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	10:20	สุเมธ
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปลัด	10:23	สุเมธ
	Alarm SCADA	ที่ OTS-NVK SSV-002B Alarm แจ้งคุณ โซติณินทรี ช่วยตรวจสอบสายสัญญาณ	10:32	สุเมธ
	Survey	“คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115		
		kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิดิธิย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		โนถนน, ส่วนที่ ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปลัด	11:00	สุเมธ
	Survey	“คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนาเวส WES ปลัด	11:03	สุเมธ
	Alarm SCADA	“คุณ สุริยะ เข้าตรวจสอบ Fire Alarm System ที่ Fail OTS-LKB	11:03	สุเมธ
	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาคกระบั้ง มีงานปรับปรุงรางน้ำฝน		
		Road B1 งานไม่มีผลกระทบต่อบรรบิการท่อก๊าซ เส้น OTS-LKB ปลัด	11:06	สุเมธ
	Emergency Drill	“คุณ อานนท์ PTTOC เจ้งเวลา 10.10 น.เสร็จสิ้นซ้อมแผนฉุกเฉิน ปท.3	11:12	สุเมธ
	Alarm SCADA	“คุณ สุริยะ แจ้งเบรกรายร้อยไต่ดต ระบบ Fire Alarm System ที่ OTS-LKB แก่ไขแแล้ว	11:13	สุเมธ
	Emergency Drill	“เวลา 11:10 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ1		
		(ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 From Gas Control	11:14	สุเมธ
	Survey	“คุณ ธนาลธิธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	11:17	สุเมธ
	Survey	“คุณ ธนาลธิธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปลัด	11:17	สุเมธ
	Survey	“คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปลัด	11:22	สุเมธ
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปลัด	11:32	สุเมธ
	Permit	“คุณ พลวัตร เจ้งงานตัดเชื่อมตะข่ายสถานีก๊าซที่ บริษัท Siam Steel ตาม Permit		
		67-BPL-HT-0001	11:34	สุเมธ
	Survey	“คุณ ธนาลธิธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปลัด	11:41	สุเมธ
	Permit	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพถนน โครง		
		การขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ ข.7/1งานไม่มีผลกระทบต่อท่อก๊าซ และที่เส้น OTS-BPL		
		ปลัด	11:53	สุเมธ
	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปลัด	12:12	สุเมธ
	Survey	“คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เที่ยจาก บางปะอิน ปลัด		
		วันนีไม่มีการทำงาน เข้าตรวจสอบการท่อดำ Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet		
		Temporary ปลัด ตาม Permit 67-nvk-cd-0015	12:50	สุเมธ
	Permit	“คุณ นพดล เจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาประวั ที่มงาน กฟน.ในพื้นที่ M-Thai บริเวณ ซอย		
		ส.สุภูมิทรัพย์ Permit 67-MTH-EX-0010	13:19	สุเมธ
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปลัด	14:08	สุเมธ
	Survey	“คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมไจระเน มีการทำงานตาม Permit		
		67-roj-cd-0040, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Wus Print และการตรวจสอบก่อนการ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เทคอนกรีต ไม่มีผลกระทบต่อบรรบิการก๊าซฯ นอกนั้นปลัด ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและ		
		หลุดตัวหรือท่อก๊าซในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปลัด	14:43	สุเมธ
	Permit	“คุณ นพดล เจ้งงานชุดพบท่อน้ำประปา PVC ท่อนขนาด 300 มม.งานตาม Permit		
		67-MTH-EX-0010	14:51	สุเมธ
	Alarm SCADA	“ที่ OTS-NVK คุณ โซติณินทรี ทำการแก้ไขเสร็จแล้ว	15:10	สุเมธ
	Permit	“คุณ นพดล เจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาประวั ชุดพบจุดท่อรั่วแล้วโดยมีระยะห่างจาก		
		ท่อก๊าซประมาณ 3 เมตรเหลือในส่วนงานเปลี่ยนอุปกรณ์งานชุดซ่อมไม่มีผลกระทบ	16:17	สุเมธ
	Permit	“คุณ พิทักษ์พล เจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0040 เล็กงานแล้ว	16:37	สุเมธ
	อื่นๆ	“วันที่ 16 ต.ค. 2567 เวลา 19:00 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มั่งคะวันออก		
		โดยสมดุคระบบท่อส่งก๊าซกลับสู่ค่าปกติและคืนการบิการก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	19:02	สุเมธ
	Permit	“คุณ นพดล เจ้งงานโครงการสร้างบ่อกักแะท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.ใน		
		นิคมลาคกระบั้ง ตาม Permit 67-LKB-EX-0016 งาน HDD REAMER 300 มม.และ		
		400 มม.ลอดผ่านแนวท่อก๊าซ 160 มม.ซอย G1/6	23:22	สุเมธ
17-ต.ค.-24	Permit	“คุณ นพดล เจ้งเกลียวก้านต่อชุด REAMER ทักเนื่องจากเบียดกับ Sheet Pile ตัวบ่อ		
		ต้องถอยตัวระยะ HDD ให้มะเจ้งนัดหมายอีกครั้งงานวันนีหยุดแค่นี้	1:56	สุเมธ
	Permit	“คุณ โซติณินทรี เจ้งวันนีมีแก๊ส gas ใน เข้า otsnkv exiting		
		ตาม Permit67-NVK-HT-0049	8:22	สิทธิกร
	Permit	“คุณ พิทักษ์พล เจ้งงานเปลี่ยนท่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปลูก.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040	9:05	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปลัด	9:30	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ธนาลธิธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	9:53	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	10:04	สิทธิกร
	PM	“คุณ สุริยะ เจ้งเข้าทำงาน Cal.Pressure Temp Run A ที่ OTS-NVK	10:11	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ธนาลธิธิ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	10:25	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปลัด	10:26	สิทธิกร
	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาคกระบั้ง เส้น OTS-LKB ปลัด		
		งานปรับปรุงรางน้ำฝน Sol G1/3 และ Road B1 งานไม่มีผลกระทบนอกจากนี้ปลัด	10:36	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองซุด,TDC Steel ปลัด		
		แพรกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิดิธิย		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่โนถนน	10:52	สิทธิกร
	Permit	“คุณ โซติณินทรี เจ้งกำลัง bypass gasเข้า exiting otsnkvเพื่อทดสอบ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตาม Permit67-NVK-HT-0049	10:55	สิทธิกร
	Survey	“คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนาเวส WES ปลัด	11:00	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ธนาลธิธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปลัด	11:05	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ธนาลธิธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปลัด	11:30	สิทธิกร
	Permit	“คุณ พลวัตร เจ้งงานตัดเชื่อมตะข่ายสถานีก๊าซบริษัท Siam Steel เลขที่ใบอนุญาต		
		67-BPL-HT-0002	11:38	สิทธิกร
	Survey	“คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปลัด	11:50	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปลัด	11:56	สิทธิกร
	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี มีงานคืนพื้นสภาพ		
		โครงการขุดวางท่อประปาใหม่บริเวณ Soi 7/1 งานไม่มีผลกระทบส่วนที่เหลือปลัด	12:02	สิทธิกร
	Survey	“คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL-SWAN,M-Thai ปลัด	12:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	“เวลา 12:45 น. -15:00 น. เนื่องด้วยหน่วยงาน คป. ดำเนินการ Restart และตรวจ		
		สอบระบบ SCADA ส่งผลให้ Gas Control จะไม่สามารถ Monitor และควบคุมสถานี		
		ต่างๆ ได้ ขอให้เขตรและผู้ใช้เกี่ยวข้อง เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานรวมถึงงาน		
		3rd Party หลีกเลียงการทำงานที่มีความเสี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งShipper		
		ไม่สามารถ Monitor ได้ชั่วคราว ทั้งนี้ยังสานารถติดต่อประสานงาน Gas Control		
		ได้ตามช่องทางสื่อสารปกติ From Gas Control	12:48	สิทธิกร
	Permit	“คุณ เจริม เจ้งเตรียมงานชุดซ่อมท่อประปาปากซอยสุวารี คลองซุด		
		Permit67-BPO-EX-0045	13:57	สิทธิกร
	Activities in AREA	“คุณ พิทักษ์พล เจ้งงานเปลี่ยนturbine+filter 3Yและpm3Mที่โรงงานabb snack nvk	14:00	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปลัด	14:20	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปลัด		
		เยียงจาก ots.nvk งานต่อเนื่องในพื้นที่โนถนน ตรวจสอบการหลุดตัว		
		In let ots.nvk ปลัด,Outlet ots.nvk ปลัด,In let temporary ปลัด,Outlet temporary ปลัด		
		Permit67.nvk.cd.0015 งานgas ใน เข้าots.nvk Permit.67.nvk.ht.0049 จุดขึ้นปลัด	14:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	“เวลา 13:55 น. หน่วยงาน คป. ตรวจสอบระบบ SCADA แล้วเสร็จ Gas Control		
		สามารถ Monitor และควบคุมการส่งก๊าซได้ตามปกติ หลังจากนั้นเวลา 14:30 น.		
		Shipper สามารถ Monitor ค่าได้ตามปกติ From Gas Control	15:06	สิทธิกร
	Survey	“คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมไจระเน มีการทำงานตาม Permit		
		67-roj-cd-0040, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Wus Print และการตรวจสอบก่อนการ		
		เทคอนกรีต ไม่มีผลกระทบต่อบรรบิการก๊าซฯ นอกนั้นปลัด ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและ		
		หลุดตัวหรือท่อก๊าซในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปลัด จุดขึ้นปลัด.	15:09	สิทธิกร
	Permit	“คุณ พิทักษ์พล เจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปลูก.และห้องน้ำ ots roj1		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67.roj.cd.0040 เลิกงานแล้ว เข้าอีกครึ่งวันเสาร์นี้	16:12	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Cal.Pressure Temp Run A ที่ OTS-NVK	16:22	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มงานชุดซ่อมท่อประปาปากซอยคูราวี คลองชุด		
		Permit.67-BPO-EX-0045 เหลือลดบด้นพื้นที่	17:11	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานตัดเชื่อมตะขั่วสถานีก๊าซบริษัท Siam Steel เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-HT-0002 งานเชื่อมเสร็จแล้วพ่วงท่อขึ้น	17:30	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศิวกกร แจ้งเริ่มงานชุดคเคเชื่อมวาง Trench box steam boiler ข้ามผ่านหลังแนว		
		ท่อก๊าซ Hdpe 160mm. Mpl ถนนนวนคร 14 permit-nvk-ex-0010	20:31	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานโครงการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016		
		งานวันนี้นะจะยกกันเจาะ HDD 6 ก้านเพื่อตั้งระยะกันก้านใหม่เพื่อ HDD เข้าตัวบ่อ	21:43	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานVerify ท่อก๊าซฯ ปากซอย Thai Namsiri เพื่องาน HDD ท่อร้อย		
		สายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย Permit-67-BPM-EX-0030	22:27	สิทธิกร
18-ต.ค.-24	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงาน HDD REAMER 500 mm.ลดผ่านท่อก๊าซเรียบร้อยงาน		
		ไม่มีผลกระทบ เลิกแค่นี้ เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016	2:01	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานVerify ท่อก๊าซฯ ปากซอย Thai Namsiri เพื่องาน HDD ท่อร้อย		
		สายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย Permit-67-BPM-EX-0030 วันนี้อยู่แค่นี้	3:04	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศิวกกร แจ้งเริ่มงานชุดคเคเชื่อมวาง Trench box steam boiler ข้ามผ่านหลังแนว		
		ท่อก๊าซ Hdpe 160mm. Mpl ถนนนวนคร 14 permit-nvk-ex-0010		
		เสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 จุด ปอดอกภัย	4:22	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:33	สุเมธ
	อื่นๆ	"วันที่ 18 ต.ค. 2567 เวลา 09:35 น. TSO ประกาศ Difficult day มีงัดระลอก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้านบวกอยู่แรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซตามผู้ใช้		
		บริการ From Gas Control	9:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:26	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ เข้าติดกับดักกันหนูที่ OTS-LKB	10:40	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:42	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานติดตั้งเสาป้าย Warning Sign พร้อมเปลี่ยนป้ายใน นิคมบางพลี		
		ทั้งงาน หก.วัน รวยเอง Permit 67-BPL-EX-0009	10:55	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีการทำงานตาม Permit		
		67-BPL-EX-0009 และที่เส้น OTS-BPL ปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:14	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:26	สุเมธ
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับพื้นใหม่ สถานีก๊าซบริษัท Siam Steel ตาม Permit		
		67-BPL-CD-0014	11:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.ฐิติชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซ้ำอยู่		
		ในถนน, ส่วนที่ ๓.TDC คลองชุด เส้น BV#10 ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก OTS-NVK		
		ปกติ เข้าตรวจสอบการทรุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ	12:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:33	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงรางน้ำฝน		
		Road B1 และ Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ เส้น OTS-LKB ปกติ	13:10	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ เข้าเปลี่ยนเสียงกระดิ่งของ Fire Alarm ที่ OTS-ROJ#1	13:45	สุเมธ
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ Wus Print และการตรวจสอบก่อนการทดสอบกริด ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อก๊าซในสถานี OTS-ROJ#2		
		Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ เข้าเปลี่ยนเสียงกระดิ่งของ Fire Alarm ที่ OTS-ROJ#1 เสร็จแล้ว	15:24	สุเมธ
	Emergency Drill	"เริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Thai Lysaght : ROJ-IE	15:52	สุเมธ
	Permit	"คุณ จรัส แจ้งงานโครงการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.ใน		
		นิคมฯลาดกระบัง ๓.1/6 ตาม Permit 67-LKB-EX-0016, คืนนี้ทำการ Reamer 600 mm.	20:48	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซฯปากซอย Thai Namsiri เพื่องาน HDD ท่อร้อย		
		สายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย Permit 67-BPM-EX-0030	22:39	สุเมธ
19-ต.ค.-24	Permit	"คุณ จรัส แจ้งงาน HDD Reamer ก้านที่ 9 ผ่านท่อก๊าซ 160 มม.แล้วไม่มีผลกระทบต่อ		
		แนวท่อก๊าซ พ่วงมีงาน Reamer ขนาด 900 มม.ต่อ	2:28	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ความลึกท่อก๊าซที่ 4.3 ม.สำหรับคืนนี้ จบบริบูรณ์ แค่นี้	3:59	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	คุณ นิธิชัย แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และท่อแก๊ส ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040	9:08	สิทธิกร
	PM	"คุณ สมชาย แจ้งวันนี้งาน PM Diag สถานี OTS-BV#10	9:09	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งงานติดตั้งเสาป้าย Warning Sing MTH		
		Permit.67-MTH-EX-0011	9:32	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม เข้า PRS#1 ทำPM. ล้างบวาล์วหลังลัก Permit-67-BPO-CD-0025	9:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:12	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai มีงานติดตั้งเสา Warning Sing		
		Permit.67-MTH-EX-0011 ไม่มีผลกับท่อก๊าซ	10:23	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานตัดเปลี่ยน support Skidใหม่ Siam Steel เลขที่ใบอนุญาต		
		Permit.67-BPL-HT-0003	10:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศุภวรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL BPL Swan 1,2 ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการทรุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ จุดอื่นในคืนที่ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานบำรุงรักษา วาล์ว,ล้างทำความสะอาด PRS#1 BPO		
		Permit.67-BPO-CF-0031	11:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตสงเขกปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองชุด,TDC Steel แพรงษา ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:32	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:56	สิทธิกร
	PM	"คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงาน PM Diag สถานี OTS-BV#10	13:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		มีงานปรับปรุงรางระบายน้ำ (หน้าบริษัท Yanmar) งานไม่มีผลกระทบนอกจากนี้ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงประตูทางเข้าสถานีก๊าซ PRS1 เลขที่ใบอนุญาต 67-BPO-CD-0026	14:11	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร มีงานชุดคเคเชื่อมขานแนวท่อ		
		ก๊าซเพื่อวาง Trench box steam boiler ข้ามผ่านหลังแนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm. Mpl		
		ถนนนวนคร 7 หน้าบริษัท usha Siam steel permit-nvk-ex-0010	14:13	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยน turbine+filter 3Y และงาน PM 3M ที่โรงงาน		
		soonthorn โงะนะ	14:17	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อีรศักดิ์ สำรวแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ มีงานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ Wus Print และการตรวจสอบก่อนการทดสอบกริด ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อก๊าซในสถานี OTS-ROJ#2		
		Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก.ท่อก๊าซในพื้นที่ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	14:58	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อีรศักดิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และท่อแก๊ส ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040 วันนี้งานแล้ว	16:56	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม เข้า PRS#1 ทำPM. ล้างบวาล์วหลังลัก Permit-67-BPO-CD-0025		
		เลิกงาน พุ่งนี้ต่อ	18:01	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-ROJ#1,2 Leased Line Down แจ้ง UIH ตรวจสอบแล้ว	18:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	"วันที่ 19 ก.ย. 2567 เวลา 19:00 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มีงัดระลอก หลังจากจะระบบท่อก๊าซฯ กลับสู่สมดุปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ให้บริการ		
		From Gas Control	19:02	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"UIH circuit down 558074 สถานีก๊าซ OTS นิคมฯโงะนะ 558074 Half Link True		
		W91157 19/10/2024 19:12 UIH T.02-0165678.	19:15	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"UIH circuit down 552559 สถานีก๊าซ OTS Rojana #2 552559 Half Link True		
		W91158 19/10/2024 19:12 UIH T.02-0165678.	19:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	"เวลา 19:08 น. OCS3 Unit C Unplanned Total Shutdown โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง Start OCS3 Unit A ทดแทน โดยผลกระทบอยู่ระหว่างการประเมินและติดตามการแก้		
		ไขปัญหาคือ TSO และ GSP...From PTT Shipper	19:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	"(แก๊ซ) เวลา 19:05 น. OCS3 Unit B Unplanned Shutdown โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง Start OCS3 Unit A ทดแทน โดยผลกระทบอยู่ระหว่างการประเมินและติดตามการ		
		แก้ไขปัญหาคือ TSO และ GSP...From PTT Shipper	19:25	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-ROJ#1,2 Leased Line Normal UIH แจ้งมีสายไฟเบอร์ข้อผิดพลาด		
		แก้ไขทำการตัดสายใหม่	19:48	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	"เวลา 19:41 น. OCS3 Start Unit A ทดแทน Unit B กลับมาส่งก๊าซเป็นปกติ ไม่กระทบ		
		ต่อเป็นงานการส่งก๊าซรายวัน ...From PTT Shipper	20:25	ลิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ติวกร แจ้งงานชุดกดเข็มเพื่อวาง Trench box steam boiler จุดที่2		
		เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปิดดวมัย	23:20	ลิทธิกร
20-ต.ค.-24	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานโครงการสร้างบ่อกักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016 งานวันนี้เตรียม REAMER 800 mm.และ 900 mm.ลวดท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm. Soi G1/6	0:32	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งลูก REAMER 900 mm ขึ้นบ่อเรียบร้อยแล้วครับ งาน HDD หยุดแค่นี้ นัดหมาย วันพุธนี้ REAMER 900 mm.อีก 1 ขอบตามด้วย REAMER 600 mm. พร้อมตั้งท่อ 160 mm.เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016	3:59	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม เข้า PRS#1 ทำ PM. ล้างบ่อล้างเหล็ก Permit 67-BPO-CD-0025	9:19	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"เวลา 09:00 น. ผู้ผลิต JDA A-18 Unplanned Partial Shutdown ส่งผลให้ Flow DP2 ลดลงจาก 245 เป็น 97 MMscfd สาเหตุจาก SYA Remote Platform Tripped โดยผล กระทบอยู่ระหว่างการประเมินและติดตามการแก้ไขปัญหากับผู้ผลิตFromPTTShipper	9:50	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:09	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:21	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานตัดเปลี่ยน support และปรับระดับSkidใหม่ Siam Steel เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-HT-0004	10:42	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:46	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:48	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานบำรุงรักษา วาล์ว,ล้างทำความสะอาด PRS#1 BPO Permit.67-BPO-CF-0032	10:58	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:01	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตสงขลก ปกติ	11:02	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:02	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:25	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:25	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ชีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:33	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:47	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel แพรงษา ปกติ	11:52	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:11	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:11	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:23	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB		
		มีงานชุดวางท่อปะปา บริเวณใต้สะพานถนนคลองขุดไม่มีผลกับท่อก๊าซ ส่วนที่ OTS LKB มีงานคืนพื้นที่ ไม่ผลกับท่อก๊าซ	12:39	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งงาน permit.67-LKB-EX-0014	12:39	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	13:35	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL BPL Swan 1,2 ปกติ	13:35	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานตัดเปลี่ยน support และปรับระดับSkid เสร็จแล้ว ปรับได้แค้ เซนต์ฟรี พอให้ได้ระดับดีกว่าเพราะไม่เสียกับท่อใต้ดิน 67-BPL-HT-0004	13:56	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ชีรศักดิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ชุดวางท่อโครงการ Wus Print และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซฯ		
		นายนันท ปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของถ้ำภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ งานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปลูกห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040 (วันนี้หยุด) จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ.	14:08	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	14:14	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม เข้า PRS#2 ทำ PM ล้างบ่อล้างเหล็ก Permit-67-BPO-CD-0025	14:37	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งงานปรับปรุงประตูทางเข้าสถานีก๊าซ PRS1 เลขที่ใบอนุญาต 67-BPO-CD-0026	14:57	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-NVK AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบแล้ว	15:02	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-NVK AC Normal	17:08	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ สุพรรณ แจ้งงานปรับปรุงประตูทางเข้าสถานีก๊าซ PRS1 เลขที่ใบอนุญาต 67-BPO-CD-0026 วันนีจบ แค้	17:44	ลิทธิกร
21-ต.ค.-24	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานโครงการสร้างบ่อกักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016	0:09	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งกันที่ 12 แล้วREAMER 800 mm.และชุดท่อผ่านลวดแนวท่อก๊าซ เรียบร้อยแล้ว 67-LKB-EX-0016	4:44	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งหัว REAMER 800mm.พร้อมท่อเข้าตัวบ่อแล้ว งานหยุดแค่นี้		
		เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0016	5:14	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ เข้ามาดูหนู ที่กับดักในที่ OTS-LKB	8:50	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ เข้าที่ PRS#3 เปิดใช้งานเฉพาะแอร์ที่ทำงานปกติ	9:25	สุเมธ
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งเข้า PRS#1 มีงานปรับปรุงประตูทางเข้าสถานีก๊าซฯ งานตาม Permit 67-BPO-CD-0026 และเก็บลิ PM ล้างบ่อล้างเหล็ก Permit 67-BPO-CD-0025	9:44	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:54	สุเมธ
	Permit	"คุณ นิติชัย แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปลูก.และห้องน้ำ OTS-ROJ#1 งานตาม Permit 67-roj-cd-0040	10:06	สุเมธ
	Survey	"คุณ เอกพันธ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:07	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:07	สุเมธ
	Permit	"คุณ จริล แจ้งงานซ่อมปรับปรุงห้อง Odorant ที่แตกกว่า ที่เป็นผลกระทบ มาจากงาน ของ PTT ตาม Permit 67-lkb-cd-0013	10:08	สุเมธ
	Permit	"คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า PRS#2 ทำ PM ล้างบ่อล้างเหล็ก Permit 67-BPO-CD-0025	10:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:36	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ข.10-14 มีงานตาม Permit 67-BPO-CD-0025, 67-BPO-CD-0026, รอย TDC Steel Group ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:53	สุเมธ
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสา Warning Sing นิคมฯบางปู ตาม Permit 67-bpo-ex-0046	11:01	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:27	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู รอย 1-9 มีงานตาม Permit 67-BPO-CD-0025, 67-BPO-CF-0033 นอกนั้นปกติ	11:31	สุเมธ
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานตัดเปลี่ยนลวดหนามและเชื่อมลวดประตู่ที่ PRS#1 ตาม Permit 67-BPO-HT-0070	11:52	สุเมธ
	Survey	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:08	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชิงจาก OTS-NVK ปกติ เข้าตรวจสอบการหลุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ	12:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:24	สุเมธ
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ เข้า BV#10 Cal.Flowcom, เปลี่ยนระบบ 3G เป็น 4G	13:50	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ติวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานล้างทำความสะอาด		
		Emergency Valve MV02 Outlet OTS-BKD ตาม Permit 67-bkd-cf-0001 นอกนั้นปกติ	14:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีการทำงานตาม Permit 67-roj-cd-0040, งานคืนพื้นที่ชุดวางท่อโครงการ Wus Print และการตรวจสอบก่อนการ เทคอนกรีต ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและ หลุดตัวของถ้ำภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	14:59	สุเมธ
	Permit	"คุณ จริล แจ้งงานตาม Permit 67-lkb-cd-0013 พจนณีก่อน พุ่งน้บ่อ	15:05	สุเมธ
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งที่ PRS#1 งานตาม Permit 67-BPO-HT-0070, 67-BPO-CD-0026 เสร็จแล้ว	16:50	สุเมธ
	Permit	"คุณ นิติชัย แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0040 เลิกงานแล้ว	16:57	สุเมธ
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งที่ PRS#2 งานตาม Permit 67-BPO-CD-0025, 67-BPO-CF-0033 เลิกงานแล้ว	17:12	สุเมธ
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ เข้า BV#10 Cal.Flowcom, เปลี่ยนระบบ 3G เป็น 4G เสร็จแล้ว	17:48	สุเมธ
22-ต.ค.-24	Alarm SCADA	"OTS-NVK FLOW ขึ้นสูงไปที่ 18000 OUTLET 16.00 GRCC มอนิเตอร์แจ้งเตือน และ FLOW ทอยยอด คาดว่าเป็นช่วงถูกค้ำดีใช้งานก๊าซ	3:25	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-NVK FLOW 8000 OUTLET 15 แจ้งดัน Flow ปกติ	4:59	ลิทธิกร
	PM	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปลูก.และห้องน้ำ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040	8:31	องอาจ
	Survey	"พลวัตรสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	8:57	องอาจ
	Permit	"จัดแจ้งพาที่มงาน TRC เข้าเก็บไซรอยแตกรั่วห้อง Odorant ต่อเนื่อง	9:01	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS2 (เก็บงานสีฝ้าบ่อล้าง) Permit No.67-BPO-CD-0025	9:19	องอาจ
	Survey	"พลวัตรสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	9:35	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	10:03	องอาจ
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์ประสานงานกับ กบอ.บางปู Gusco Gelgo และการไฟฟ้าเนื่องจากบักเสา ไฟฟ้า 12 เมตร ซึ่งห่างจากท่อก๊าซฯ ประมาณ 30-50 ซม. บริเวณ ถนน M2 ปากซอย E4	10:24	องอาจ
	Permit	"อภิเชษฐแจ้งงานเปิดวาล์ว service no.210, เพื่อจ่ายก๊าซเข้าสถานี MRS โรงงาน HDMC Permit 67-WES-CD-0014	10:27	องอาจ
	PM	"เฉลิมเข้า บั้NGV, DCK ทำ PM. ล้างบ่อล้างเหล็ก	10:29	องอาจ
	อื่นๆ	"นพดลเข้า PRS # 3	10:39	องอาจ
	Survey	"ติวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะดี ปกติ		
	Permit	"มีงานล้างทำความสะอาด&Emergency valve mv02 outlet otsbkd permit-bkd-cf-0002	10:44	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS # 1	10:52	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซกลางกระบะบัง จลลงกรุง ปกติ	10:15:7	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ		
		มีงานเก็บถังเฝ้าฯตัวที่ PRS2 งานเบิกเสาบอกแนวท่อชอย 7B ไม่มีผลกระทบแนวท่อ	11:02	องอาจ
	PM	*สุริยะ Cai in-Out OTS-BKD	11:36	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTS-BPO		
	Survey	สำรวจแนวท่อก๊าซ TDC Steel แพรกษา OTS ปกติ	11:57	องอาจ
	Survey	*นพสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - ในนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	12:01	องอาจ
	Alarm SCADA	*NGDOPRS 4-6 ระบบมีปัญหา วาติค รับทราบ กำลังแก้ไข	12:20	องอาจ
	Survey	*นพสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - ในนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	13:15	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมนคร ปกติ	14:01	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงราก ots-nvk ปกติ		
		ตรวจสอบการทรุดตัว Inlet-Outlet ots.nvk ปกติ		
		Inlet-Outlet temporary ปกติ	15:48	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้าสถานีบางพลี ดูการปรับอาคาร	16:00	องอาจ
	PM	*สุริยะ Cai in-Out OTS-BKD เสร็จสิ้นแล้ว	16:10	องอาจ
	อื่นๆ	*ส่วนชาวแจ้งว่าถ้าเห็นความเคลื่อนไหวของพนักงานหรือบุคคลภายนอกเขาเข้าไปใน OTS-PRS ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงบันทึก พร้อมกับแจ้งให้วิศวกรพื้นที่นั้นรับทราบให้		
		ถือเป็นข้อปฏิบัติ		
23-ต.ค.-24	อื่นๆ	*เวลา 05:16 น. โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 Unplanned Partial Shutdown Feed ลดลงจาก 310 เป็น 160 MMscfd เพื่อแก้ไขปัญหา different pressure high ที่ strainer blockage ไม่มีผลกระทบต่อกู้ค่า...From PTT Shipper	5:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 23 ต.ค. 2567 เวลา 06:45 น.TSO ขอประกาศ Difficult day มังละวันออก เนื่อง จากเกิดความไม่สมดุลด้านมวลถ่วงขุมแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซ แทนผู้ใช้บริการ From Gas Control	7:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเข้าPRS2ปฏิบัติงานสัปดาห์บ่อวาล์ว Permit No.67-BPO-CD-0025	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040 วันนี้จะเป็นงานเดินสายไฟในอาคาร	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:47	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเข้าTDC STEEL ทำPM ล้างบ่อวาล์วเล็ก		
		Permit No.67-BPO-CD-0025,Permit No.67-BPO-CF-0035	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น boringjacking hole box เพื่อวาง ท่อ steam boiler ข้ามผ่านใต้แนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm. Mpl		
		ถนนนคร 10หน้าบริษัท siam kubotapermit-nvk-ex-0010 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานบ่อวาล์ว ที่ PRS2 TDC Steel		
		Permit No.67-BPO-CD-0025,Permit No.67-BPO-CF-0035 บริเวณขึ้นปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ ไม่มีงานสายส่งของการไฟฟ้า		
		ไม่มีผลกับแนวท่อ บริเวณขึ้นปกติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ คัดดีสิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	13:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก.พื่อน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่ความท้อโครงการ was printed และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบ		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ 10"ปกติ จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	13:40	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 11:30 น. โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 แก้ไขปัญหา Strainer Blockage แล้วเสร็จ และทยอยเพิ่ม Feed เป็นปกติ...From PTT Shipper	14:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการทรุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเข้าTDC STEEL ทำPM ล้างบ่อวาล์วเล็ก		
		Permit No.67-BPO-CD-0025,Permit No.67-BPO-CF-0035 เลิกแล้ว	16:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots.roj1		
	Permit	Permit.67.roj.cd.0040 วันนี้จะเป็นงานเดินสายไฟในอาคาร		
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	17:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*วันที่ 23 ก.ย. 2567 เวลา 21:35 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มังละวันออก		
		หลังจากระบบท่อก๊าซ กลับสู่สมดุลปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	21:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานVerify ท่อก๊าซฯ 12" ปากซอย ตามท่ง เพื่องาน HDD ท่อร้อย		
		สายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย Permit No.67-BPM-EX-0030	22:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งปัญหาแนว HDD มีท่อ 2 ผืน วันนี้ ยกเลิก Verify		
		Permit No.67-BPM-EX-0030	22:50	สิทธิกร
24-ต.ค.-24	Permit	*จริงแจ้งงานต่อเนื่อง OTS-LKB	9:04	องอาจ
	Permit	*ธีรศักดิ์แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร และห้องน้ำ ots.roj1	9:16	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	9:33	องอาจ
	Survey	*นพสำรวจแนวท่อก๊าซสถานีบางพลี ในนิคมฯ บางพลี ปกติ	9:50	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:51	องอาจ
	PM	*สุริยะ PM PRS # 4 NVK	10:09	องอาจ
	Survey	*นพสำรวจแนวท่อก๊าซสถานีบางพลี ในนิคมฯ MTH ปกติ	10:12	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTS-BV # 10	10:23	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อวังสิต ปกติ		
		งานล้างทำความสะอาด &Emergency valve mv03 outlet ots-rst permit-Rst-cf-0001	10:27	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด TDC Steel OTS BPO ปกติ	10:40	องอาจ
	Permit	*เอกพัฒน์ต่อเนื่องกับสัปดาห์ prs # 2	10:41	องอาจ
	PM	*ธนาสิทธิ์ PM ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว MV07-09 ถนพพัฒนา 1 P-67-bpo-cf-0036	10:48	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:01	องอาจ
Activities in AREA		*คัดดีสิทธิแจ้งงานเข้าร่วมตรวจสอบอายุประจำปี โรงงานMali Groupบางปะอิน โดย บ.PAE ผลการตรวจเช็คสถานีก๊าซ ปกติ	11:37	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	12:11	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPO ปกติ	13:24	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		ตรวจสอบการทรุดตัว		
		Inlet-Outlet temporary ปกติ		
		Inlet-Outlet ots.nvk ปกติ	13:59	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	14:00	องอาจ
	PM	*สุริยะ PM PRS # 4 NVK เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:20	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงแษต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรก/ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่ที่ความท้อโครงการ was printed และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของ		
		In let 8"ปกติ Out let 8"และ 10"ปกติ	14:50	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร มีงานboringjacking hole box เพื่อวาง ท่อ steam boiler ข้ามผ่านใต้แนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm. Mpl		
		ถนนนคร 10หน้าบริษัท siam kubotapermit-nvk-ex-0010 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:57	องอาจ
	Permit	*ธีรศักดิ์แจ้งเลิกงานก่อสร้างอาคาร และห้องน้ำ ots.roj1	16:59	องอาจ
	Permit	*จริงแจ้งงานปรับปรุงพื้นที่ OTS-LKB	17:03	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน ตาม Permit 67-bpo-cf-0036 วันนี้ พอมันนี้ พุ่งเข้ามาทำสัปดาห์	18:30	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซฯ 12" ปากซอย เทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ)อีก 1 จุดเพิ่มเติม เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลางเข้าซอย ตาม Permit 67-BPM-EX-0030	22:39	สุนทร
25-ต.ค.-24	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	9:34	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร และห้องน้ำ ots.roj1		
		งานล้างทำความสะอาด &Emergency valve mv03permit-roj-cf-0001	9:39	องอาจ
	PM	*สุริยะ PM OTS BPL	9:53	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	10:02	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานชุดวางท่อน้ำประปาใหม่ของโรงงานบริษัท บี เพอร์คิต จำกัด		
		ตรวจสอบแนวท่อในนิคมฯฯเริ่มบริเวณซอย Soi MTH Main 2 ท้ายซอย		
		เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0012	10:03	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPO Soi 6-14 ปกติ	10:26	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	10:27	องอาจ
	Emergency Dm	*วันนี้มีอีกซ่อมแม่แบบปฏิบัติการซ่อมรอยได้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุก๊าซรั่วไหลติดไฟ		
		ณ.สถานีก๊าซ OTS	10:36	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	10:59	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า OTS-BV # 10	11:08	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:01	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	11:14	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด TDC Steel OTS BPO ปกติ	11:21	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	11:58	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	*	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2	12:01	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	12:15	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPO Soi 1-5 ปกติ	12:26	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซ ที่ นิคมฯนวนคร มีงานboringjacking hole box เพื่อวาง ท่อ steam boiler ข้ามผ่านใต้แนวท่อก๊าซ Hdpe 160mm. Mpl		
		ถนนนวนคร 10หน้าบริษัท siam kubotapermit-nvk-ex-0010 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	13:52	องอาจ
	PM	"สุริยะ PM OTS BPL เสริมเรียบร้อยแล้ว	14:00	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:50	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 1 โดย บ.Scon Permit No.67-BPO-CD-0025	14:46	องอาจ
	Survey	"ภาณุภัทร์สำรวจแนวก๊าซโรงแจ้งแก๊สธนาอาคาร ปลูกห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ wus printed และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของ		
		In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	14:52	องอาจ
	Survey	"ภาณุภัทร์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		ตรวจสอบการทรุดตัว		
		Inlet-Outlet temporary ปกติ		
		Inlet-Outlet ots.nvk ปกติ	14:56	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 2 โดย บ.Scon Permit No.67-BPO-CD-0025	15:14	องอาจ
	Permit	"ภาณุภัทร์แจ้งปิดและเลิกงานลำรางความสะอาด&Emergency valve mv03 permit-roj-cf-0001	15:47	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 1-2 โดย บ.Scon วันนี้เลิกงานแล้ว Permit No.67-BPO-CD-0025	17:18	องอาจ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซฯ 12" ปากซอย สามห่วง เพื่องาน HDD ท่อร้อย สายให้ไฟฟ้าแกลงกลางเข้าซอย ตาม Permit 67-BPM-EX-0030	22:20	สุเมธ
26-ต.ค.-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซฯ 12" ปากซอย สามห่วง วันนี้พอแค่นี้, ท่อก๊าซฯ ในแบบลึก 6 เมตร พุ่งขึ้นใหม่	2:49	สุเมธ
	อื่นๆ	"วันที่ 26 ต.ค. 2567 เวลา 04:00 น.TSO ขอประกาศ Difficult day หึ่งตะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้านบอยเอयरรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ใช้ บริการ From Gas Control	4:02	สุเมธ
	อื่นๆ	"จรัลเข้า PRS # 1	9:15	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	"ภาณุภัทร์ PM alpe MV.09/SV02 bpi Permit.67.bpi.cf.0025	9:52	องอาจ
	PM	"ธนาสิทธิ์ทำ PM.ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว SV04 แพคเกจ พาวเวอร์		
		ริมถนนซอยแพรงกษา 14 Permit No.67-BPO-CF-0037/Permit No.67-BPO-CD-0025	9:54	องอาจ
	อื่นๆ	"จรัลเข้า PRS # 2	10:03	องอาจ
	Survey	"วิรัชสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:04	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:07	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 2 โดย บ.Scon Permit No.67-BPO-CD-0025	10:28	องอาจ
	survey	"จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	10:34	องอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:47	องอาจ
	survey	"จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	11:01	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	11:14	องอาจ
	survey	"จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	11:27	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	11:49	องอาจ
	survey	"จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	11:55	องอาจ
	อื่นๆ	"จรัลเข้า BV # 10	12:22	องอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	12:30	องอาจ
	Survey	"จรัลสำรวจแนวท่อแพรงกษา คลองจูด TDC Steel OTS BPO ปกติ	12:48	องอาจ
	Survey	"นิติชัยสำรวจแนวท่อโรงแจ้งแก๊สธนาอาคาร ปลูกห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ wus printed และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของ		
		In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	13:21	องอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	13:43	องอาจ
	Survey	"ภาณุภัทร์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		ตรวจสอบการทรุดตัว		
		Inlet-Outlet temporary ปกติ		
		Inlet-Outlet ots.nvk ปกติ	14:20	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 2 โดย บ.Scon Permit No.67-BPO-CD-0025		
		เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:32	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 1 โดย บ.Scon Permit No.67-BPO-CD-0025	16:10	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์งานซ่อมสี่ผ่าบ่อวาล์ว PRS # 1-2 โดย บ.Scon วันนี้เลิกงานแล้ว Permit No.67-BPO-CD-0025	17:13	องอาจ
	Permit	"นิติชัยโรงแจ้งแก๊สธนาอาคาร ปลูกห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 เลิกงานแล้ว	17:44	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานVerify ท่อก๊าซฯ 12" ปากซอย สามห่วง เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายให้ไฟฟ้าแกลงกลางเข้าซอย Permit No.67-BPM-EX-0030	22:26	องอาจ
27-ต.ค.-24	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานVerify ท่อก๊าซฯ 12" ปากซอย สามห่วง เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายให้ไฟฟ้าแกลงกลางเข้าซอยเจอแล้วที่ความลึก 5.9 เมตร เก็บระยะ	1:56	องอาจ
	Permit	"คุณ ภาณุภัทร์ แจ้งงานก่อสร้างอาคาร ปลูก.และห้องน้ำ OTS-ROJ#1 ตาม Permit 67-roj-cd-0040 เก็บกวาดเคลียร์พื้นที่	9:08	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:16	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	9:40	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา มีงานติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อ ส่วนที่ ๒.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	9:51	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:01	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:45	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:52	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล ทีมงาน S.con เข้า OTS-LKB PM Valve Emergency MV02 ตาม Permit 67-LKB-CF-0001	10:53	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:31	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแจ้ง มีการทำงานตาม Permit 67-roj-cd-0040, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Wus Print และการซ่อมแซมกรต		
		คอนกรีต ไม่มีผลกระทบต่อบรรยากาศงาน นอกนั้นปกติ ตรวจสอบและระวังการทำงาน		
		ติดตั้งเสาไฟฟ้าของ กฟภ อยู่ภายในไม่มีผลกระทบ, ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัว		
		ของท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	12:15	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:33	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:35	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงาน PM 1 ปี Emergency Valve MV02 ใน OTS-LKB เสร็จแล้ว ตาม Permit 67-LKB-CF-0001	12:44	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		เข้าตรวจสอบการทรุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ	13:52	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงาน PM Valve Emergency 1 ปี OTS-BPL MV02 ทีมงาน S.con ตาม Permit 67-BPL-CF-0001	14:10	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:14	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงาน PM 1 ปี Emergency Valve MV02 ใน OTS-BPL เสร็จแล้ว ตาม Permit 67-BPL-CF-0001	15:31	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุภัทร์ แจ้งงานตาม Permit 67-roj-cd-0040 เลิกงานแล้ว	17:35	สุเมธ
28-ต.ค.-24	Alarm SCADA	"ค่า Gas Network Validation ที่ Valopakom ปกติแล้ว	7:52	สิทธิกร
	PM	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งวันนี้มีแผนงาน ots.rst ระบุ3 month	8:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณต้น 0892454991 โทรเบอร์สำนักงานติดต่อคุณณัฏฐพรพงษ์และคุณวิวัฒน์	8:48	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:23	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	9:33	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานพาทีมงาน TRC หมว.ของ ทาง ปตท.เข้าพื้นที่ OTS LKB งานเชื่อมประกอบรั้วด้านหลังสถานีก๊าซ เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-HT-0001 ช่วงเข้าพาทีมงาน TRC เข้าแก้ไขรอยแตกรั่วหึ่ง Odorant ตาม permit ที่คุณ จริญญาแจ้งไว้งานช่วงเข้ามีงานเก็บภาพสัตัวอาคารทำขึ้นที่2	9:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:06	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พิษณุ แจ้งพา หมว.เข้าตรวจสอบงานทำราวกันตกบนห้อง RTU OTS-BKD	10:15	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง Warning Sign at Valopakom Permit No.67-BPM-CD-0006	10:32	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่ TDC Steel แพรงกษา OTS BPO คลองจูดปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว SV17 Valopakom Permit No.67-BPM-CF-0001	10:49	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานเชื่อมประกอบรั้วด้านหลังสถานีก๊าซเชื่อมเสร็จแล้วเหลือใน ส่วนงานเก็บภาพสัรอยเชื่อม งานแก้ไขรอยแตกรั่วหึ่ง Odorant		
		งานหาสัตัวอาคารหยุดคาแค้นาคัพพงนี้	11:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 ช่วงข.3-4อ.พัฒนา2	11:22	สิทธิกร
		มีงานขุดสำรวจท่อประปา ของบ. MAWATER คนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซ	11:32	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานเชื่อมประกอบรั้วตาม Permit 67-LKB-HT-0001		
		งานแก้ไขรอยแตกรั้วตามที่คุ้นแจ้งไว้		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม แจ้งงานวางท่อระบายน้ำฝน B-INVENTEC. BHS ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม M-Thai ปกติ	13:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	14:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว SV17 Valopakorn Permit No.67-BPM-CF-0001 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:39	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า PRS#1	14:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งตรวจรับ skid g1000โครงการ BnBm เข้าคลังที่บางปู	15:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโฆะนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปร/V ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040 (หยุด)		
		งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed และการซ่อมแซม การเทคอนกรีต		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบ		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการทรุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ พาทิ้งงานชุดปึกเสา wns สำรวจพื้นที่		
		ปักเสา เส้นเขียนจากจุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:52	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน pm ots.rst รอบ3 month	16:16	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานถอยถ่วง pilot pcv001,002 Asและpilot pcv001b sulphur		
		จุดนี้feed jet pilot ทำให้pcv fail close ที่ots.rst	16:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เจริม แจ้งออกจาก PRS#1	17:10	สิทธิกร
29-ต.ค.-24	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบถั่วดับเพลิง RTU OTS-RST	7:43	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง Flowcom Run A มีเสียงและหน้าจอร์เรนบี OTS-RST		
		แจ้งคุณศิริโรจน์ทราบ LEASED LINE FAIL	7:55	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*จัดแจ้ง พ.า.บ.TRC เข้าเก็บสิ่งของ Odorant OTS-LKB ต่อเนื่อง	8:54	ธงชาจ
	Activities in AREA	*สุริยะทดสอบ TBR OTS-RJN # 1	9:45	ธงชาจ
	Permit	*เจริญแจ้งงาน HDD.ผ่านบ. UNION ยกเลิก		
	Survey	สำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	10:00	ธงชาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง เส้นคลองกุง ปกติ	"	ธงชาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	10:08	ธงชาจ
	Emergency	*คุณธนภูมิรัตนแจ้งมีก๊าซรั่วที่ MRS-Tostem โรงได้	10:19	ธงชาจ
	Permit	*ภานุรักษ์แจ้งเริ่มงานชุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อในพื้นที่ถนนเชียงราก Permit.67.bpi.ex.0007	10:20	ธงชาจ
	Emergency Drill	*ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.6 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ศูนย์เขตปท.6 จัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 From Gas Control	10:20	ธงชาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อภาคใต้ ปกติ	10:22	ธงชาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มซ่อมสถานี Mrs โรงงาน Thai bone รังสิต โดยทีมงาน synmech permit 67-rst-cd-0010	10:27	ธงชาจ
	Emergency Drill	*ยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉินก๊าซรั่วไหล โรงงาน Tostem นิคมฯนวนคร	10:48	ธงชาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:54	ธงชาจ
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) หน่วยงาน ปท.6 From Gas Control	10:55	ธงชาจ
	PM	*ธนาสิทธิ์ PM.ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว SV29 Thai Ambica		
		Permit 67-BPM-CF-0002	10:58	ธงชาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	11:17	ธงชาจ
		*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซแนวราช ปกติ	"	ธงชาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - ในนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	11:40	ธงชาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:41	ธงชาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	11:47	ธงชาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - นิคมอุตสาหกรรม MTH		
		งานต่อระบบท่อน้ำประปาจุดที่จุดเปิดบ่อทิ้งโรงงานชุดไม่มีผลกระทบนอกนี้ปกติครับ	12:01	ธงชาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO		
	Survey	สำรวจแนวท่อก๊าซคลองซุด TDC Steel ปกติ		
		แพรงษามีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ตั้งอยู่ในถนน	12:24	ธงชาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อบางปะอิน บางจาก เขียนจาก ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ตรวจสอบการทรุดตัว		
		Inlet-Outlet temporary ปกติ		
		Inlet-Outlet ots.nvk ปกติ	12:54	ธงชาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงงานก่อสร้างอาคาร ปร/Vห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	13:43	ธงชาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงาน งานซ่อมปะปาซอยA ระยะทางท่อก๊าซประมาณ 4ม.	13:54	ธงชาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:01	ธงชาจ
	PM	*ธนาสิทธิ์ PM.ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว SV29 Thai Ambica		
		วันนีพอสแตร์ฝนตก 2 รอบ เขาให้เข้าติดตั้งตัวเซอร์บด Permit 67-BPM-CF-0002	15:44	ธงชาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเหตุซ่อมสถานี Mrs โรงงาน Thai bone รังสิต วันนีเป็นการปิดบ่อกันอุปกรณ์ก่อนพันทราย "Sand Blast"ในวันพุธนี้	16:20	ธงชาจ
30-ต.ค.-24	Permit	*คุณ จรัช แจ้งปิด work งานซ่อมห้องOdorant ลาดกระบัง Permit.67-lkb-cd-0013	7:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปร/Vและห้องน้ำ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040	8:51	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันนีมีงาน pm รอบ 3 เดือน prs4	8:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:26	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งนมม. Scon การโยธา เข้าอบรมเรื่องความปลอดภัยที่ Siam GS Battery	9:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 30 ต.ค. 2567 เวลา 09:40 น.TSO ขอประกาศ Difficult day มีระวันออก เนื่อง จากเกิดความไม่สมดุลด้านนอกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เมืองต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซ		
		ป้อนผู้ให้บริการ From Gas Control	9:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมสีMrs โรงงานThaibone.รังสิต วันนีมีงาน "sand blast ในสถานี permit 67-rst-cd-0010	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ฒนชาย แจ้งเข้ารวมต่ออายุประจำปี flow3 บ. Novacyl BPO	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 และ Road B2 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าแก้ไข Leased Line UIH OTS-RST	10:15	สิทธิกร


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงาน HDD ลอดท่อ Service BPM ตั้งReamer 600mm.ผ่านท่อService (UNION TEXTILE)ของ Mars Water Permit No.67-BPM-EX-0028		
		ท่อก๊าซ ระดับความลึก1.8ม. HDD.มาที่ความลึก ประมาณ14ม	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าแก้ไข Leased Line UIH OTS-RST เรียบร้อยแล้ว	10:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณมังกร its แจ้ง Remote ไปที่เครื่อง NGDOPRWS6 เพื่อลง Uninstall Program แล้วลงใหม่ก่อน แก้ไขฯ SCADA RESTART	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโฆะนะ มีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปร/V ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed และการซ่อมแซม การเทคอนกรีต		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบ		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม Permit No.67-BPM-EX-0028 นอกจากนี้ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าวางกับดักหนูห้อง RTU OTS-LKB	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแนวราช WES ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม M-Thai ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เจริม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:26	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเสร็จงาน pm รอบ 3 เดือน prs4	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการทรุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ งานชุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อในพื้นที่ถนนเชียงราก Permit.67.bpi.ex.0007 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เจริม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา ถนนคลองจตุร ฒ.7+000 Permit No.67-BPO-EX-0047	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำPM.ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว SV29 Siam GS Battery		

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit No.67-BPM-CF-0003	14:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานจุดซ่อมท่อประปา ถนนคลองขุด กม.7+000 Permit No. 67-BPO-EX-0047 สรุปรื้อหน้าทางเข้าซอย ต้องปิดขอยจุด เลื่อนเป็นวันอาทิตย์	15:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานซ่อมสัฟิMs โรงงานThaibone รั้งสิต วันนี้งาน	16:51	สิทธิกร
	Permit	*sand blast ในสภาวะนี้ permit 67-rst-cd-0010 วันนี้งานแล้วต่อในวันพุธนี้	17:30	สิทธิกร
		Permit.67.roj.cd.0040 เลิกงานแล้ว		
	อื่นๆ	วันที่ 30 ต.ค. 2567 เวลา 23:30 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ผังตะวันออก หลังจากจบเทอิกก๊าซ กลับสู่สมดุลปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ให้บริการ	23:34	สิทธิกร
		From Gas Control		
31-ต.ค.-24	Permit	*นิติชัยแจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง ก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040	9:08	องอาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมสัฟิMs โรงงานThaibone รั้งสิต วันนี้งาน	9:17	องอาจ
		*sand blast ในสภาวะนี้ permit 67-rst-cd-0010	9:25	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:23	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบะเกด ปกติ	9:35	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะพาช่างเช็คกล้อง CCTV OTS-RIS	9:52	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:00	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลดการระเบิด เสนอลองกฎ ปกติ	10:35	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิวกรเข้าชั้น Valve Emergency PRS # 4 NVK		
	Survey	สำรวจแนวท่อก๊าซคลองขุด TDC Steel ปกติ		
		พบช่างมีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเคย		
		โดยพบ วัสดุขี้ย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:42	องอาจ
	PM	*ธนาสิทธิ์ทำ PM.ล้างบ่อวาล์วเหล็ก บ่อวาล์ว SV15 Permit No.67-BPM-CF-0004	*	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	*	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:48	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อก๊าซแนวพร ปกติ	11:16	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซแนวรศ ปกติ	11:33	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อหินคมนา บางพลี OTS-BPL ปกติ	11:34	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS #2	11:41	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อหินคมนา บางพลี MTH ปกติ	11:56	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	12:16	องอาจ

[illegible]



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-พ.ย.-24	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งด้วยคดยอดสถานีโซนเหนือ	8:40	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งด้วยคดยอดสถานี BV#10	9:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB และบันทึก Survey แทนพดล	9:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมสีMrs โรงงานThaibone.รังสิต งานSand Blast"ต่อเนื่อง Permit 67-rst-cd-0010	9:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 01 พ.ย. 2567 เวลา 09:35 น. TSO ประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อด้านบวกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบสูงและอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซตามผู้ให้บริการ เพื่อให้ระบบกลับมาสู่สมดุล		
		From Gas Control	9:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เข้ามาตรวจ cp boxที่ots rst	9:44	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าด้วยคดยอดสถานี OTS-WES Survey WES ปกติ	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงาน กฟน. ชี้ตำแหน่งท่อก๊าซงานบักเส้าไฟฟ้า หน้าบ.IP.		
		ชอย6C. นิคมบางปู ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	9:53	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ่อมแผนระบบแรงดันสูงในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 เวลา 09:47 น. "เกิดเหตุการณ์เสริมกระทบท่อส่งก๊าซโดยท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 30" เส้นท่อ RC 6540 ภายใน RA6MXS ที่พื้นที่บ่อ 4 ต.โพธิ์น้อย อ.โพธิ์น้อย จ.นนทบุรี เกิดก๊าซธรรมชาติรั่วไหลพุ่งสูง 5 เมตรและถูกติดไฟอย่างรุนแรง ทาง Gas Control ขอประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุการณ์ EMC ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง		
		ประชุมผ่าน Microsoft Team From Gas Control	9:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งด้วยคดยอดสถานี OTS-BPL	10:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้าเริ่มทำงานลงบ่อ pm.valve SV02 / SV05 bpi Permit.67.bpi.cf.0027	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS3	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Sol G1/3 และ Road B2 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกษา BHS ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิษณุ แจ้งหา ผรม. เข้าตรวจสอบงานท่อสถานี OTS-RST		
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ทำPM.ล้างบ่อวาล์วหลัก บ่อวาล์ว SV21 Thai Namsiri Permit No.67-BPM-CF-0005	10:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบการหมุนของวาล์วSV.02 ปิดที่15% และเปิดคืน100%		
		Permit.67.bpi.cf.0027	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูปกติ	11:09	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:15 น. เครื่องสิ้นการซ่อมแผนระบบแรงดันสูงในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 From Gas Control	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฉนวนคร ปกติ	11:54	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งด้วยคดยอดสถานี OTS-LKB	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจุด,TDC Steel ปกติ		
		ส่วนถนนแพรงกษา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเคย โดย บ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายใต้ดิน งานก่อสร้างท่อร้อยสายจุดที่ Cross กับท่อก๊าซบนถนนสุขุมวิท บางปูใหม่	14:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ งานจุดติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อใน		
		พื้นที่ถนนเชียงราก Permit.67.bpi.ex.0007(หยุด) ทำงานต่อเนื่องPM.valve pit pm.		
		valve SV02 / SV05 bpi Permit.67.bpi.cf.0027 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโพรงจะมีงานต่อเนื่องก่อสร้างอาคาร ปรบ/		
		ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040(หยุด)		
		งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed และการซ่อมแซม การทดสอบก๊อต		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบ		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ.		
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งตรวจสอบการหมุนของวาล์วSV.05 ปิดที่15% และเปิดคืน100%	14:42	สิทธิกร
		Permit.67.bpi.cf.0027	15:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ทำPM.ล้างบ่อวาล์วหลัก บ่อวาล์ว SV21 Thai Namsiri		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit No.67-BPM-CF-0005 เสริมแล้ว	16:20	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-BKD RESET IBR ให้ทาง ปตท.	16:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานลงบ่อ pm.valve SV02 / SV05 bpi Permit.67.bpi.cf.0027	17:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานซ่อมสีMrs โรงงานThaibone.รังสิต งานSand Blast"ต่อเนื่อง Permit 67-rst-cd-0010 วันนี้เลิกงานแล้ว งานวันนีมีการทาสีเสา Guard Rail,cpและงาน"Sand Blast"ในสถานี จะดำเนินการต่อวันจันทร์		
			17:10	สิทธิกร
2-พ.ย.-24	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC Fail แจ้ง 1129 รับทราบแล้ว	7:25	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-NVK AC Normal, พีวส์ ที่หม้อแปลงขาด	9:10	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล ขอเข้าตรวจสอบพื้นที่, หลัง AC ปกติ ที่ OTS-NVK	9:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงกษา BHS ปกติ	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฉนวนคร ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานที่ บ.MARS WATER เดี่ยวงาน HDD ๕.1B/2 หน้า บ.พานิธิชัย ย้าย		
		เครื่องจักรลงหน้างาน, ระยะห่างจากท่อก๊าซ 10 ม., เป็นบ่อส่ง เครื่องมาลงช่วยบ่าย	10:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำ PM ล้างบ่อวาล์วหลัก บ่อวาล์ว SV03 TTP ตาม Permit 67-BPM-CF-0006	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		เข้าตรวจสอบการหลุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ, งาน		
		จุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อในพื้นที่ถนนเชียงราก(หยุด) Permit 67-bpi-ex-0007		
		มีงาน PM Valve Pit PM Valve SV01, SV03, SV05 BPI ตาม Permit 67-bpi-cf-0028		
		นอกนี้ปกติ	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงาน บ.MARS WATER วางท่อ		
		ประปาซอย 6B และถนนพัฒนา2 ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนี้ปกติ	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฉนวนคร WES ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานปรับปรุงระบายน้ำฝน		
		๕.G1/3 และ ๖.B2 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซฯ เส้น OTS-LKB ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	13:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโพรง งาน Permit 67-roj-cd-0040 (หยุด), งานคืนพื้นที่จุดวางท่อโครงการ Was Print และการซ่อมแซมการทดสอบก๊อต		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซฯ นอกนี้ปกติ, ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของ		
		ท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	13:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเคย โดย บ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT		
	Activities in AREA	*แจ้งข่าวสาร: วันที่ 02 Nov 2024, เมื่อเวลาประมาณ 13.49 น.มีการแจ้งพบกลุ่มควัน	13:57	สุเมธ
		บริเวณ แคมิพิคถนนข้าง ม.พฤษยา 88 จุดเกิดเหตุในพื้นที่มีแนวท่อก๊าซของ		
		บริษัท ที่จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน TDC จึงไม่มีผลกระทบต่อบรรณจำหน่ายก๊าซของบริษัท		
		และ จนท.ได้ทำการดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว	13:49	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำ PM ตาม Permit 67-BPM-CF-0006 เสริมเรียบร้อยแล้ว	16:53	สุเมธ
	อื่นๆ	*วันที่ 2 พ.ย. 2567 เวลา 19:00 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก		
		หลังจากระบบท่อก๊าซฯ กลับสู่สมดุลปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	19:02	สุเมธ
3-พ.ย.-24	Activities in AREA	*พิทักษ์พลปิดวาล์ว outlet mrs โรงงาน seksun เนื่องจากลูกค้ำต้องการ		
		ที่จะซ่อมหม้อน้ำเปลี่ยน outlet เข้าโรงงาน	8:18	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPNปกติครบ	8:59	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 1	9:10	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชาย เข้า OTSBL	9:39	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 2	9:48	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL SWAN นิคมบางพลี MTH ปกติ	9:49	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงาน HDD.บ.Mars water หน้าบ.TANIO ซอย 2B/2	9:55	องอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะดี ปกติ	10:19	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ		
	Permit	มีงานบ.MARS WATER วางท่อประปาซอย 6B และถนนพัฒนา 2	10:20	องอาจ
	PM	*ธนาสิทธิ์ทำ PM.ล้างบ่อวาล์วหลัก บ่อวาล์ว MV01,MV02		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit No.67-BPM-CF-0008	10:25	ธงชาฯ
Activities in AREA พิทักษ์พลเปิดวาล์ว outlet mrsโรงงาน seksun เนื่องจากลูกค้ายต้องการ				
		ที่จะซ่อมหัวเปลี่ยน outlet เสริมเรียบร้อยแล้ว	11:06	ธงชาฯ
	Survey	พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณก่อสร้างอาคาร รปภ/ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1		
		Permit.67.roj.cd.0040		
		งานในพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของรองรับการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของ		
		ท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	11:07	ธงชาฯ
	ขึ้นฯ	สมชายเข้า PRS 3	11:28	ธงชาฯ
	Survey	นิคิษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	11:29	ธงชาฯ
	ขึ้นฯ	เฉลิมเข้า OTS BPO	11:49	ธงชาฯ
	ขึ้นฯ	สมชายเข้า OTSLKB		
	Survey	สำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯ ลาดกระบัง ออกรองกรุงปกติ		
		งานในนิคมฯ ปรับปรุงรางระบายน้ำฝน Soi G1/3	11:56	ธงชาฯ
	Survey	เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซแพทกษา TDC Steel OTS BPO ปกติ		
	Permit	งานขุดซ่อมท่อประปา ถนนคลองขุด กม.7+000Permit No.67-BPO-EX-0047	13:02	ธงชาฯ
	Survey	พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงราง ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการทรุดตัว		
		In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ		
		งานขุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อใน		
		พื้นที่ถนนเชิงราง Permit.67.bpi.ex.0007 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:40	ธงชาฯ
	Survey	นิคิษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	14:01	ธงชาฯ
	Survey	เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	14:16	ธงชาฯ
	Survey	เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	17:32	ธงชาฯ
	PM	ธนาสิทธิ์ทำ PM ล้างวาล์วเล็ก ป่อวาล์ว MV01,MV02		
		Permit No.67-BPM-CF-0008 เสริมเรียบร้อยแล้ว	18:46	ธงชาฯ
4-พ.ย.-24	Survey	คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สุเมธ
	Survey	คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:49	สุเมธ
	Permit	คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมสิ่ MRS โรงงาน Thai Bone RST งานSand Blast"และ ทำสิ่งระพื้น ตาม Permit 67-rst-cd-0012	9:49	สุเมธ
	ขึ้นฯ	คุณ ชีวศักดิ์ เข้า PRS#4 เข้ามาเอาอุปกรณ์ไปใช้โรงงานลูกค้าย	10:07	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงรางน้ำฝน Road B2 และ Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน แพทกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.บนทางเก่า ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิดิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT		
		NGD ซึ่งอยู่ในถนน, ส่วนที่ ๓.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	10:30	สุเมธ
	PM	คุณ สุริยะ แจ้งเอาแบตเตอรี่ UPS มาติดตั้งใ้งานที่ OTS-RST	10:35	สุเมธ
	Survey	คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:37	สุเมธ
	Survey	คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:40	สุเมธ
	Survey	คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	11:14	สุเมธ
	Permit	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำ PM ล้างวาล์วเล็ก ป่อวาล์ว SV27 u-Fuji Seal ตาม Permit 67-BPM-CF-0009	11:18	สุเมธ
	Survey	คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:47	สุเมธ
	Survey	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน บ.MARS WATER วางท่อ ประปาช่อง 6B และถนนพัฒนา2 ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:09	สุเมธ
	ขึ้นฯ	คุณ ศิวกร แจ้งกรไฟฟ้าขอตัดไฟ 1 ชม.เพื่อเปลี่ยนเคเบิลวีดีโอไฟเสีย ที่ OTS-BKD	12:21	สุเมธ
	Alarm SCADA	OTS-BKD AC Fail	12:30	สุเมธ
	Survey	คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางปูใหม่ ปกติ	12:43	สุเมธ
	Survey	คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางปะอิน บางจาก เชิงราง OTS ปกติ เข้าตรวจสอบการทรุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ		
		งานขุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อในพื้นที่ถนนเชิงราง Permit 67-bpi-ex-0007, ทำ		
		งาน PM Valve Pit PM Valve SV03, MV11 BPI เตรียมเก็บงานสัปดาห์นอกบ่อ	12:49	สุเมธ
	Alarm SCADA	OTS-BKD AC Normal, การไฟฟ้าเปลี่ยนเคเบิลวีดีโอไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:52	สุเมธ
	Permit	คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุด Verify ระยะแนวท่อก๊าซและท่อประปาใต้ดินบริเวณแนว ท่อก๊าซ 225 มม.ข้างโรงงาน JFE ช่วงระหว่างป่อวาล์ว 157, 158 เพื่อเตรียมงานทำทาง		
		เข้า-ออกโรงงานใหม่ Permit 67-WES-EX-0027	13:25	สุเมธ
	Survey	คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0027 นอกนั้นปกติ	13:27	สุเมธ
	Permit	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำ PM ล้างวาล์วเล็ก SV27 ตาม Permit 67-BPM-CF-0009		
		หมุนขั้ววาล์วเรียบร้อยแล้ว, เหลือหาสีปากบ่อ	13:53	สุเมธ
	Survey	คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน รังสิต ปกติ	14:21	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ มีงานในพื้นที่จุดวางท่อโครง การ Wus Print และการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต ไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของภายในสถานี OTS-ROJ#2		
		Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	15:05	สุเมธ
	Permit	คุณ กาญจน์ แจ้งเข้า PM ป่อ MV11 BPI ตาม Permit 67-bpi-cf-0029	15:11	สุเมธ
	Emergency Drill	ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Sum Hitech 2, NVK	15:38	สุเมธ
	PM	คุณ สุริยะ แจ้งเอาแบตเตอรี่สำรองมาติดตั้งใ้งานที่ OTS-RST เสริมแล้ว, AC UPS ยังใช้งานไม่ได้	15:55	สุเมธ
	Permit	คุณ กาญจน์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bpi-cf-0029	16:21	สุเมธ
	Permit	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 67-BPM-CF-0009 เสริมเรียบร้อยแล้ว	16:50	สุเมธ
	Permit	คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-rst-cd-0012 วันนีมีการ พ่นสีลงพื้นส่วน ของท่อ,Guard Rail ,ส่วน"Sand Blast"เสร็จแล้ว และจะเข้าดำเนินการต่อพรุ่งนี้	17:01	สุเมธ
	Alarm SCADA	OTS-NVK Outlet เต็มขึ้นมาที่ 16 บาร์ แจ้งคุณ โชติณรินทร์ รับทราบ	17:50	สุเมธ
	Alarm SCADA	คุณ พิทักษ์พล เข้าตรวจสอบ PCV ที่ OTS-NVK	18:38	สุเมธ
	Alarm SCADA	คุณ พิทักษ์พล แจ้งทำการ Cleaning Pilot PCV ที่ OTS-NVK เสร็จแล้ว	22:00	สุเมธ
	Permit	คุณ นพดล แจ้งงานโครงการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของทาง กฟน.ใน นิคมฯลาดกระบัง Road A1 ตาม Permit 67-LKB-EX-0019	22:23	สุเมธ
	Permit	คุณ นพดล แจ้งงานคั่นท่อ PIPE JACKING ขนาดท่อ 1.80 เมตร จะคั่นลอดท่อก๊าซ 160 mm.ที่ความลึก 7.80 เมตร ส่วนท่อก๊าซความลึกที่สำรวจไว้อยู่ที่ 2.07 เมตร	22:33	สุเมธ
5-พ.ย.-24	Permit	คุณ นพดล แจ้งงาน PIPE JACKING ลอดผ่านแนวท่อก๊าซเรียบร้อยแล้ว	0:53	สุเมธ
	Permit	คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0019 งานตรวจสอบเล็กคั่น	1:04	สุเมธ
	Activities in AREA	คุณ โฉนดนิรมนทร์ แจ้งมีแผนเข้าพื้นที่otsnkvมีงานประชุม	8:27	สิทธิกร
	Permit	คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเริ่มงานคั่นเนื่องงานซ่อมสิ่Mrs โรงงานThaibone.rst		
		งานทำสิ่งระพื้น permit 67-rst-cd-0012	8:50	สิทธิกร
	Survey	คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	ได้รับแจ้งจากแอดมิน คุณกวนทว วา.ตรงข้าม ปตท.NGD บางปู วันนีมีการซ่อม แฉกขอยพทน์ไฟ	9:05	สิทธิกร
	Permit	คุณ กาญจน์ แจ้งเข้าpmลงบ่อของ gypsum bpi SV.07 Permit.67.bpi.cf.0030	9:28	สิทธิกร
	Permit	คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานคั่นเนื่องงานขุดverifyระยะท่อประปาใต้ดินบริเวณแนวท่อก๊าซ HDPE225MM.ข้างโรงงานJFE ช่วงระหว่างป่อวาล์วno. 157,158		
		เพื่อเตรียมงานทำทางเข้า-ออกโรงงานใหม่ Permit67-WES-EX-0027	9:45	สิทธิกร
	Survey	คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:48	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำPM.ล้างป่อวาล์วเล็ก ป่อวาล์ว 20 Toray 3		
		Permit No.67-BPM-CF-0010	10:23	สิทธิกร
	Survey	คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel,แพทกษา ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:25	สิทธิกร
	Survey	คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน รังสิต ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 และ Road B2 งานไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	10:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในสถานี OTS-NVK เพื่อเตรียมจ่าย		
		ก๊าซเข้าสู่สถานี	10:32	สิทธิกร
	Survey	คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0027 นอกนั้นปกติ	10:33	สิทธิกร
	ขึ้นฯ	คุณ พิทักษ์พล แจ้ง บริษัทncs ขอเข้าots roj1เพื่อแก้ไขอุปกรณ์รั่วโคร โครง		
		การทำห้องน้ำ รปภ.ots roj1	11:04	สิทธิกร
	Survey	คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:14	สิทธิกร
	Permit	คุณ กาญจน์ แจ้งทดสอบการหมุนของวาล์ว SV.07 (gyp) ปิดที่15% และเปิดคั่น		
		100% Permit.67.bpi.cf.0030	11:19	สิทธิกร
	Survey	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี SWAN ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Permit	คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำPM.ล้างป่อวาล์วเล็ก ป่อวาล์ว 20 Toray 3		
		Permit No.67-BPM-CF-0010 หมุนขั้ววาล์วเรียบร้อยแล้ว	11:58	สิทธิกร
	Survey	คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานบ.MARS WATERวางท่อ ประปาช่อง 6B และถนนพัฒนา2 ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซจุดอื่นปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:16	สิทธิกร
	ขึ้นฯ	คุณ พิทักษ์พล แจ้ง บริษัทncs ขอเข้าots roj1เพื่อแก้ไขอุปกรณ์รั่วโคร โครง		
		การทำห้องน้ำ รปภ.ots roj1 วันนีเลิกงาน	13:07	สิทธิกร
	Survey	คุณ พิทักษ์พล สํารวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ มีงานคั่นเนื่องก่อสร้างอาคาร รปภ/ ห้องน้ำในพื้นที่ ots.roj1 Permit.67.roj.cd.0040		
		งานในพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed และการซ่อมแซม การเทคอนกรีต ไม่มีผลกระทบต่อระบบ (ไม่มีการทำงาน)		
		ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:08	สิทธิกร
	Survey	คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เดิน บางปูใหม่ ปกติ	13:20	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	"คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ต่างจากภายในสถานี OTS-NVK เพื่อเตรียมจ่าย		
		ก๊าซเข้าสู่สถานี วันนี้เสร็จงานแล้วเหลือ Gas Pilot คาดว่าจะทำพุงนี้	13:24	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ โชติวีรินทร์ แจ้งงานไม่ดีฝ่าย สถานี OTS-NVK TEMPO	13:24	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ โชติวีรินทร์ แจ้งSeat inlet pilot ps80 pcv002a แตก otsnkv tempo	13:33	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Sum Hitech 1, NVK	14:14	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Sum Hitech 1, NVK	14:36	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ งานชุดติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อใน		
		พื้นที่ถนนเขียนราก Permit.67.bpl.ex.0007, ทำงานต่อเนื่องPM.valve pit pm,		
		valve SV.03 MV.11 bpl Permit.67.bpl.cf.0030 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:48	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ โชติวีรินทร์ แจ้งงานไม่ดีฝ่าย สถานี OTS-NVK TEMPO เปิด runAแล้ว	15:37	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สุพวรรณ แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือน ที่ บ. Tawana,บ. Sangkasi Thai BPO		
		ตาม Permit.67-BPO-EX-0048	15:42	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเข้าPM.ลงปลงบของ gypsum bpl SV.07 Permit.67.bpl.cf.0030		
		วันนี้เลิกงานแล้ว	16:20	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานซ่อมสีMrs โรงงานThaibone.rst		
		งานทำสีรองพื้น permit 67-rst-cd-0012 เลิกงาน งานวันนี้มีการพบสิ่งของพื้นส่วนของ		
		ท่อชั้นที่2 , งานทำความสะอาด เกล็ดดินในสถานี , และจะเข้าดำเนินการต่อพุงนี้	17:09	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งทำPM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อล้าง 20 Toray 3		
		Permit No.67-BPM-CF-0010 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:32	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สุพวรรณ แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือน ที่ บ. Tawana,บ. Sangkasi Thai BPO		
		ตาม Permit.67-BPO-EX-0048 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนสีกะสีไทย เก็บต่อพุงนี้	18:39	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานตั้งท่อน้ำออกท่อก๊าซ. UNION TEXTILE	19:48	สิทธิกร
6-พ.ย.-24	Activities in AREA	"คุณ เฉลิม แจ้งงานท่อก๊าซแล้ว 20ก้าน งานตั้งท่อน้ำออกท่อก๊าซ. UNION TEXTILE	1:56	สิทธิกร
	อื่นๆ	"วันที่ 6 พ.ย. 2567 เวลา 06:35 น. TSO ประกาศ Difficult day ผังตะวันออก เนื่อง		
		จากเกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อด้านบวกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดัน		
		ในระบบสูงและอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบทั้งสีก๊าซ เบื้องต้น		
		TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ เพื่อไว้ระบบกลับมา		
		สูงสุด From Gas Control	6:45	สิทธิกร
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN,ปกติ	9:22	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"นิตยแจ้งงานเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมสี Mrs โรงงาน Thaibone.rst		
		งานทำสีรองพื้น permit 67-rst-cd-0012	9:24	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 2	10:09	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์ PM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อล้าง SV11,SV30 Toray 2 and		
		NSOG(Cogen) Permit No.67-BPM-CF-0011	10:21	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:44	องอาจ
	Permit	"พลวัตรแจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ Permit No.67-BPO-EX-0050	10:56	องอาจ
	Activities in AREA	"นพดลพื้ทีมงาน Greenscience เข้าบ. SWAN งานเปลี่ยนอุปกรณ์ PCR	11:00	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL ในนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	11:04	องอาจ
	อื่นๆ	"ภานุรักษ์เข้าตรวจสอบสถานี Ots.nvk และอาคาร temporsy	11:06	องอาจ
	Survey	"กฤษฎาศาสำรวจแนวท่อก๊าซพนมราช ปกติ	11:08	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 1	11:12	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - ในนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	11:21	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO.มีงาน.MARS WATER วางท่อประปาซอย 6B		
		และถนนพัฒนา 2 ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซจุดขึ้นปกติ	11:36	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS-BKD Permit 67-BKD-CD-0011	11:44	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า BPO มีงานเปลี่ยนเคเบิลประปา ถ.พลาภิรักษ์(พุดบาท)ไม่มีผลกับท่อก๊าซ	11:50	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:55	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ แพรกษา,คลองจูด OTS BPO,TDC Steel,ปกติ	12:27	องอาจ
	Survey	"ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว		
		In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ		
		พาททีมงานเข้าอบรมเขตติดกันการทำการงานภายใน บ.BBF		
		พื้นที่ถนนเขียนราก Permit.67.bpl.ex.0007 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	12:28	องอาจ
		ทำงานต่อเนื่องPM.valve pit แจ้งทำช่วงหลัง 13:00		
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม LKB และ OTS LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติครับ	12:31	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM.ปกติ	12:56	องอาจ
	อื่นๆ	"สำนักงานบางปูไฟฟ้าดับ ADMIN แจ้งการไฟฟ้าเข้าแก้ไข	13:25	องอาจ
	Permit	"กฤษฎาศาสำรวจแจ้งงานต่อเนื่องงานขุดวางท่อประปาใต้ดินบริเวณแนวท่อ		
		ก๊าซ HDPE225MM.ข้างโรงงาน JFE ช่วงระหว่างบ่อล้าง no.157,158 เพื่อเตรียมงาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ทำทางเข้า-ออกโรงงานใหม่ Permit67-WES-EX-0027	13:45	องอาจ
	อื่นๆ	"สำนักงานบางปูไฟฟ้าปกติ ไฟฟ้าเข้าแก๊สโครทอปลาฟิวส์ เนื่องจากสูญเสียไปโดน	14:01	องอาจ
	Permit	"พลวัตรแจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ Permit No.67-BPO-EX-0032	14:02	องอาจ
	Permit	"คุณ สุพวรรณ แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือน Sangkasi Thai BPO		
		Permit.67-BPO-EX-0048 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:20	องอาจ
	Survey	"ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของภายใน		
		สถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ \Out let 8"และ10"ปกติ	14:25	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:32	องอาจ
	Permit	"ภานุรักษ์แจ้งทำ pmลงบอ bpl SV.03 Permit.67.bpl.cf.0031	*	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS-BKD วันนี้ความสะอาดหน้าอา-		
		าคาร,งานprotectท่อก๊าซช่วงก่อนทำการSand Blast,permit 67-BKD-CD-0011	16:38	องอาจ
	Permit	"นิตยแจ้งงานเลิกงานซ่อมสี Mrs โรงงาน Thaibone.rst		
		วันนี้มีการพบสิ่งของพื้นส่วนของท่อชั้นที่2 , งานทำความสะอาด เกล็ดดินในสถานี	16:39	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์ PM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อล้าง SV11,SV30 Toray 2 and		
		NSOG(Cogen) Permit No.67-BPM-CF-0011 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:23	องอาจ
	อื่นๆ	"วันที่ 6 พ.ย. 2567 เวลา 21:45 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ผังตะวันออก		
		หลังจากระบบท่อก๊าซฯ กลับสู่สมดุลปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ให้บริการ		
		From Gas Control	21:43	องอาจ
7-พ.ย.-24	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมสีMrs โรงงานThaibone.rst		
		งานทำสีรองพื้น permit 67-rst-cd-0012	8:55	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานwater jet ท่อก๊าซ ทางเข้า UNION TEXTILE		
		ตาม Permit.67-BPM-EX-0033	9:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:30	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมS.CON		
		KARNYOTHA permit 67-BKD-CD-0011	9:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งอบรมและตรวจเอกสารก่อนปฏิบัติงาน ที่ YKK ไม่รับรองแพทย์		
		ไม่เกิน 1 เดือน	10:00	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งpmลงบอ bpl SV.09 (BBF) Permit.67.bpl.cf.0032	10:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานทำทางเข้า-ออกโรงงานใหม่ บริเวณ ถนน1/4ข้างโรงงานJFE.		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ผ่านแนวท่อก๊าซMPL.HDPE225MM.ช่วงระหว่างบ่อล้างno.157,158		
		Permit67-WES-EX-0028	10:28	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย แจ้งเข้าอาคารตำแหน่งแนวท่อก๊าซ ในจุดที่ขุดวางท่อ315 ซอย 1C/1 ของ		
		บ. Mars water โดยตำแหน่งที่จะทำการขุดวางท่อไม่มีผลกับท่อบนกับแนวท่อ	10:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พลวัตร แจ้งอบรมsafety ที่บริษัทSiam Chemical	10:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจักษ์วันที่ EV#10	10:44	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจักษ์วันที่ PRS#2	10:46	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งทดสอบการหมุนของวาล์ว SV.09(BBF) ปิดที่15% และเปิดคืน		
		100% Permit.67.bpl.cf.0032	11:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯพนมราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0028 นอกนี้ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจูด,TDC Steel,แพรกษา ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อล้าง SV23 YKK		
		Permit No.67-BPM-CF-0012	11:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจักษ์วันที่ PRS#1	11:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน.MARS WATER		
		สก็๊ควิคอนก๊วดเพื่องานวางท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย3-ซอย4		
		อยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ นอกนี้ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งขอเข้าห้อง RTU OTS-WES เพื่อถ่ายรูปข้อมูลเสร็จ	11:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี SWAN ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉินก่อนปฏิบัติงานบ้นอากาศ ช่วงบ่ายเริ่มงาน		
		Permit No.67-BPM-CF-0012	11:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Cal.Pressure Temp ที่ OTS-BPL เปลี่ยน Modem	13:11	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สมชาย แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ บ. Ocean Glass		
		Permit No.67-BPO-EX-0050	13:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พลวัตร แจ้งสั่งTurbine ตบเทียบที่ OC	14:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างบ่อล้างเหล็ก บ่อล้าง SV23 YKK		
		Permit No.67-BPM-CF-0012 หมุนขึ้นวาล์วเรียบร้อยแล้ว	14:55	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ กานธุภัทร์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิงราบ ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ,การทำงานภายใน บ.BBF		
		pmlongb๒ bpi SV.09 (BBF)Permit.67.bpi.cf.0032 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:06	สิทธิธิกร
	Survey	"คุณ กานธุภัทร์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุด		
		ตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		งานเดินพื้นที่จุดวางท่อโครงการ was printed และการซ่อมแซม การทดสอบวีริต		
		ไม่มีผลกระทบต่อระบบ (ไม่มีการทำงาน) In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ.	15:08	สิทธิธิกร
	Permit	"คุณ สมชาย แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ บ. Biolab		
		Permit No.67-BPO-EX-0050	15:34	สิทธิธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว SV23 YKK		
		Permit No.67-BPM-CF-0012 ในปอเรียบร้อย กำลังทำล้างบ่อวาล์ว	16:54	สิทธิธิกร
	Permit	"คุณ สมชาย แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ บ. Biolab		
		Permit No.67-BPO-EX-0050 วันนีจบแล้ว รองานเก็บสี่อีกรอระบบคอนกรีตแห้ง	16:55	สิทธิธิกร
	Permit	"คุณ นิติชัย แจ้งงานต่อเนื่องงานซ่อมสี่Mrs โรงงานThaibone.rst		
		งานทำสี่รองพื้น permit 67-rst-cd-0012 เลิกงาน งานวันนี้มีการพันลึงงานขัดและพ่นสี		
		จริงและจะเข้าดำเนินการต่อพรุ่งนี้	16:58	สิทธิธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมS.CON		
		KARNYOTHA permit 67-BKD-CD-0011 เลิกงาน อัปเดตงานวันนี้ ทาสีใต้ทำการกรีด		
		รอยร้าวผนังสกรอยร้าวค้ำและทาสี่รองพื้น,และมีการprotect ท่อก๊าซอีกเล็กน้อย		
		ต่อจากเมื่อวาน	17:06	สิทธิธิกร
	Permit	"คุณ กานธุภัทร์ แจ้งเลิกงานpmlongb๒ bpi SV.09 (BBF) Permit.67.bpi.cf.0032	17:06	สิทธิธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานwater jet ทาท่อก๊าซ ทางเข้าบ. UNION TEXTILE		
		ตาม Permit.67-BPM-EX-0033 เลิกงานวันนี้	17:35	สิทธิธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานทำPM.ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว SV23 YKK		
		Permit No.67-BPM-CF-0012 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:48	สิทธิธิกร
	PM	"คุณ สุวัชร: แจ้งเข้า Cal.Pressure Temp ที่ OTS-BPL เปลี่ยน Modem เลิกงานแล้ว	18:21	สิทธิธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม แจ้งงานHDD.ท่อประปา ขอบบ. MARS WATER.ลดท่อก๊าซเข้านิคมบางปู	21:19	สิทธิธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม แจ้งวันี้เจาะไม่ทัน ต้องสกัด พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้	23:16	สิทธิธิกร
8-พ.ย.-24	Permit	"พลวัตแจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ บ.Continental		
		Permit No.67-BPL-EX-0010	9:16	ชงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	"จรัลเข้า OTS LKB	9:18	ชงอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:28	ชงอาจ
	Permit	"นิติชัยแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมสี่ Mrs โรงงาน Thaibone.rst		
		งานทำสี่รองพื้น Permit 67-rst-cd-0012	9:37	ชงอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานงานซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซ OTS-BKD Permit 67-BKD-CD-0011	9:39	ชงอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิม OTS BPO	9:47	ชงอาจ
	Permit	"หนอดแจ้งงานชุดแท่งเหล็กสำรวจหาแนวท่อก๊าซและ HDD		
		ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง งานโครงการวางท่อน้ำสะอาดของทาง Mars Water		
		เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0018	9:49	ชงอาจ
	อื่นๆ	"จรัลเข้า PRS 3	10:02	ชงอาจ
	Permit	"ภาณุภัทร์แจ้งเริ่มงานpmlongb๒ bpi mv.12,mv.13 Permit.67.bpi.cf.0033	10:04	ชงอาจ
	Survey	"จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง ของงกข ปกติ	10:09	ชงอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซแพทกษา OTS BPO คลองขุด TDC Steel ปกติ	10:22	ชงอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:28	ชงอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์ทำ PM.ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว SV05 RAMA&TDF		
		Permit No.67-BPM-CF-0013	10:52	ชงอาจ
	อื่นๆ	"จรัลเข้า OTS BPL	11:12	ชงอาจ
	Survey	"ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวตรงของภายใน		
		สถานี ots.roj2 \In let 8"ปกติ \Out let 8"และ10"ปกติ	11:26	ชงอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 2	11:34	ชงอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	11:54	ชงอาจ
	Survey	"จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซTS BPL SWAN นิคมบางพลี ปกติ	11:58	ชงอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู มีงานของ บ.Mars water สกัดผิวคอนกรีตเพื่องานวาง		
		ท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย 3-ซอย 4 อยู่ฝั่งซ้ายแนวท่อก๊าซ	12:04	ชงอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	12:05	ชงอาจ
	Survey	"จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซTS BPL MTH ปกติ	12:20	ชงอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	12:44	ชงอาจ
	Survey	"อภิเชษฐสำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	13:10	ชงอาจ
	Activities in AREA	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งงานเปลี่ยน turbine+filter 3YและงานPM 3M		
		ที่โรงงาน BANG PA-IN LAND นิคมบางปะอิน	14:05	ชงอาจ
	Permit	"หนอดแจ้งงานชุดแท่งเหล็กสำรวจหาแนวท่อก๊าซและ HDD ในนิคมฯ ลาดกระบัง		
		งานชุดแท่งเหล็กสำรวจหาแนวท่อก๊าซเสร็จแล้วครับ	14:11	ชงอาจ
	Activities in AREA	"สุพพรแจ้งถอดเปลี่ยน Turbine ที่ KITZ	14:48	ชงอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	"ซ้อมแผนฉุกเฉินกับลูกค้า Siam Toppan รอบที่ 1	15:05	ชงอาจ
	Permit	"เฉลิมแจ้งเลิกงาน water jet ทาท่อก๊าซ ทางเข้าบ. UNION TEXTILE	16:50	ชงอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมS.CON KARNYOTHA		
		อัปเดตงานวันนี้ ทาสีรองพื้นผนังทั้งอาคารภายนอกและอาคารภายใน,และการprotect		
		อุปกรณ์ในสถานีเพิ่มเติมครับ permit 67-BKD-CD-0011	17:00	ชงอาจ
	Permit	"นิติชัยแจ้งเลิกงานต่อเนื่องงานซ่อมสี่ Mrs โรงงาน Thaibone.rst	17:07	ชงอาจ
	Permit	"ภาณุภัทร์แจ้งเลิกงาน pmlongb๒ bpi mv.12,mv.13 Permit.67.bpi.cf.0033	17:17	ชงอาจ
	Emergency Drill	"ซ้อมแผนฉุกเฉินกับลูกค้า Siam Toppan รอบที่ 2	19:48	ชงอาจ
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานHDD.ท่อน้ำดิบขนาด 710 mm.ลดท่อก๊าซเข้านิคมบางปู		
		หน้าสะพานทางเข้านิคมฯ กม.37+45 Permit No.67-BPM-EX-0035	22:54	ชงอาจ
9-พ.ย.-24	Permit	"เฉลิมแจ้งงานHDD.ท่อน้ำดิบขนาด 710 mm.ลดท่อก๊าซเข้านิคมบางปู		
		สรุปหาหัวไม่เจอ ต้องยกเลิกวันนี้ไปก่อนหาวิธีใหม่	1:36	ชงอาจ
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	8:10	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3, บ.Synmech เข้าดูหน้างาน งาน		
		ทำสี และ ปรับปรุงสภาพสถานี	8:54	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:17	สุเมธ
	Permit	"คุณ นิติชัย แจ้งงานก่อสร้างอาคาร สปภ.และห้องน้ำที่ OTS-ROJ#1 ตาม Permit		
		67-roj-cd-0040 ท่อพื้นที่ในสถานี	9:20	สุเมธ
	Permit	"คุณ พิทธิภัทร แจ้งเริ่มงานซ่อมสี่ MRS โรงงาน Thai Bone RST งานทำสี่รองพื้น ตาม		
		Permit 67-rst-cd-0012	9:32	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซที่ OTS-BKD โดยทีม S.con ตาม		
		Permit 67-bkd-cd-0011	9:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	9:48	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน PM ล้างบ่อวาล์วเล็ก บ่อวาล์ว SV25 Almet Thai ตาม Permit		
		67-BPM-CF-0014	10:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:31	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานทำรางระบายน้ำ ที่ซอย		
		G1/3 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ, ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:33	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:58	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน บ.MARS WATER สกัดผิว		
		คอนกรีตเพื่องานวางท่อ 315 บริเวณ ถ.พัฒนา 2 ระหว่างซอย 3 -4 และหา Water Jet		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ท่อประปาซอย 1C อยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:24	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	11:25	สุเมธ
	Survey	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	"คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุด		
		ตัวของท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, และมีงานตาม		
		Permit 67-roj-cd-0040 นอกนั้นปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ เส้น แพทกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:24	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:33	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน PM บ่อวาล์ว SV25 หมุนชั้นบ่อวาล์วเรียบร้อย Almet Thai	12:46	สุเมธ
	Activities in AREA	"เวลา 14:00 น. Gas Control เริ่มทำการประเมินความดันก๊าซเส้นท่อ BV9 - BV20 เบ้า		
		หมายเปิด HOV ที่ BV16 เพื่อรองรับงาน Run PIG From Gas Control	14:04	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:17	สุเมธ
	Survey	"คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงจาก OTS		
		ปกติ เข้าตรวจสอบการหลุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ		
		งานทาสีบ่อวาล์วและเคลียร์พื้นที่ นอกนั้นปกติ	14:35	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน PM บ่อวาล์ว SV25 เสร็จแล้ว	16:19	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมสี่ Thai Bone RST งานวันนี้เก็บรายละเอียดงานสี่ที่		
		สถานี, งานทำความสะอาดโดยขอสถานี, ติดป้ายเตือน และจะเข้าทำงานอีกครั้ง		
		วันพฤหัสบดี ตาม Permit 67-rst-cd-0012	17:21	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซที่ OTS-BKD วันนี้เก็บรายละเอียด		
		สี่โดยขออาคารสถานี, และอาคารบ่อม ปรภ.เพิ่มเติม จะเข้าดำเนินการอีกครั้งในวัน		
		พุธ ตาม Permit 67-bkd-cd-0011	17:43	สุเมธ
	Permit	"คุณ นิติชัย แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-roj-cd-0040 พรุ่งนี้จะเข้าดำเนินการต่อ	18:01	สุเมธ
	Activities in AREA	"ทีมงาน Run PIG เส้นท่อ BV#9-BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) ยืนยันพร้อมปล่อย		
		PIG วันที่09/11/67 เวลา 21:00 น. From Gas Control	21:02	สุเมธ
	Activities in AREA	"เวลา 21:46 น. หน่วยงาน ปท.1 และ พท. ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20		
		No.1/1 (Gauging PIG) น.คาดว่าจะผ่าน BV#13 เวลา 22:27 น. From Gas Control	21:51	สุเมธ
	Activities in AREA	"คุณ วีรศักดิ์ เข้า Standby OTS-RST	21:58	สุเมธ
	Activities in AREA	"Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา 22:41 น.		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		PIG ผ่าน BV#13 และคาดว้างผ่าน BV#14 เวลา 23:52 น. From Gas Control	22:48	สุเมธ
10-พ.ย.-24	Activities in AREA	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา 00:13 น.		
		PIG ผ่าน BV#14 และคาดว้างผ่าน BV#15 เวลา 01:42 น. From Gas Control	0:16	สุเมธ
	Activities in AREA	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา01:21 น.		
		PIG ผ่าน BV#15 และคาดว้างผ่าน BV#16 เวลา 02:35 น. From Gas Control	2:42	สุเมธ
	Activities in AREA	*[แก้ไข] Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา 02:35 น. PIG ผ่าน BV#16 และคาดว้างผ่าน BV#17 เวลา 03:49 น. From Gas		
		Control	2:47	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้ง OTS-RST อุปกรณ์ทำงานปกติ	3:01	สุเมธ
	Activities in AREA	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา 03:47 น.		
		PIG ผ่าน BV#17 และคาดว้างผ่าน BV#18 เวลา 05:11 น. From Gas Control	3:51	สุเมธ
	Activities in AREA	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา 05:07 น.		
		PIG ผ่าน BV#18 และคาดว้างผ่าน BV#19 เวลา 06:53 น. From Gas Control	5:11	สุเมธ
	Emergency	*คุณ ชัยธรชัย 0856659092 บ.Thai Kurabo RST แจ้งก๊าซ Blow เมื่อเวลา 05:00 น.แจ้ง		
		คุณ ชีรศักดิ์ รับทราบ	5:14	สุเมธ
	Emergency	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งให้คุณ ศิวกร รับทราบ เดินทางเข้าที่ บ.Thai Kurabo ไปก่อน	5:30	สุเมธ
	Emergency	*คุณ ศิวกร เดินทางถึงที่เกิดเหตุ บ. Thai Kurabo	6:04	สุเมธ
	Emergency	*คุณ ชีรศักดิ์ เดินทางถึงที่เกิดเหตุ บ.Thai Kurabo	6:15	สุเมธ
	Activities in AREA	*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG) เวลา06:35 น.		
		PIG ผ่าน BV#19 และคาดว้างเข้า Receiver BV#20 เวลา 07:21 น. From Gas Control	6:39	สุเมธ
	Emergency	*ธีรศักดิ์แจ้งจากการตรวจสอบสถานี Thai kurabo ที่ psv blow ดังนี้		
		เกิดจาก sleeve h7 2" pcv run A บวม และถูกค้ำหยุดใช้ก๊าซ		
		Sulphur เกาะที่เข็ม Seat Pilot s60 run A		
		การแก้ปัญหา		
		เปลี่ยน Sleeve h5 2" ใหม่		
		ถอดล้างคราบ Sulphur ออกจาก เข็ม Pilot s60 A		
		ทำการทดสอบค่า lock up pcv,psv,ssv run A,B ทั้งหมด ค่าปกติ		
		อธิบายถึงสาเหตุปัญหาให้กับลูกค้าทราบแล้ว จ่ายก๊าซเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้ว	7:47	องอาจ
		*Update งาน Run PIG เส้นท่อ BV#9 - BV#20 No.1/1 (Gauging PIG)		
		PIG เข้า Receiver ที่ BV#20 From Gas Control	8:37	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS LKB	9:05	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:47	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS 3	9:05	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดบึง ดลองกรุง ปกติ		
		ในนิคม มีงานทำระบบบำบัดน้ำ ขยาย G1/3 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	9:59	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิมแจ้งมีงานสะพานข้ามแยกพาทักษ์-คลองจูด ถึงแยกซอยงิ้วน้ำเกรงไกรวัลย์		
		งานบักเล้งวัดนวนามในเขตที่ห่างจากท่อก๊าซประมาณ 1ม.		
		ชุดเล็ก 40 ซม.ไม่กระทบกับท่อก๊าซ	10:08	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:10	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะดี ปกติ	10:30	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซแพทกษา OTS BPO คลองจูด TDC Steel ปกติ		
		เข้าPRS1	10:45	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS BPL	11:09	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ เจนกินเลา WN. Permit No.67-BHS-EX-0004	11:10	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางจาก บางปะอิน เขียงราก ots.nvk ปกติ ยกขงคืนบางปู		
		ตรวจสอบการหลุดตัว In let /Out let ปกติ In let temporary /Outlet temporary ปกติ		
		งานpmลงบ่อ bpi MV.10,SV.10(TCH) Permit.67.bpi.cf.0036	11:13	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	11:26	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 2	11:28	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL SWAN นิคมบางพลี ปกติ	11:59	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPO มีงานของ บ.Mars warter สกัดผิวคอนกรีตเพื่องานวาง-		
		ท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย3-ซอย4 และหาwater jetเพื่อประปาซอย1C		
		อยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:00	องอาจ
	อื่นๆ	*สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 ขนาด 24 นิ้ว No.1/1 (Gauging PIG)		
		: สภาพ Gauge Plate บวมเล็กน้อย, พบ Mill scale สีดำหนักประมาณ 4 Kg.,		
		ไม่พบ Liquid... From Gas Control	12:08	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPL MTH นิคมบางพลี ปกติ	12:29	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	12:36	องอาจ
	Activities in AREA	*UIH circuit down 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	12:40	องอาจ
	Permit	*ธีรศักดิ์แจ้ง ผมม.NCS.เข้าเก็บงานก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ		
		ที่ ots roj1 Permit.67.roj.cd.0040	13:11	องอาจ
	Activities in AREA	*UIH circuit up 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	13:17	องอาจ
	Activities in AREA	*UIH circuit down 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	14:05	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซวังลิ้นดี ปกติ	*	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*UIH circuit up 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	14:39	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายใน		
		สถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		เก็บงานเพิ่มเติม Permit.67.roj.cd.0040	14:59	องอาจ
	Activities in AREA	*OTS บางพลี 552553 : ปัจจุบันช่างกำลังเดินทางไปตรวจสอบที่ node		
		บางพลีเมืองใหม่ 2 ประมาณ 1 ชั่วโมงถึงหน้างานครับ	15:28	องอาจ
	Activities in AREA	*TSO ประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซ		
		ในระบบท่อด้านบวกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบสูงและอาจกระทบต่อ		
		ความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการ		
		รับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ เพื่อให้ระบบกลับมาสู่สมดุล From Gas Control	15:40	องอาจ
	Alarm SCADA	*UIH circuit up 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	17:00	องอาจ
	Alarm SCADA	*UIH circuit up 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี 552553 10/11/2024 16:37 UIH	17:01	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงานที่ OTS-ROJ#1	17:22	องอาจ
11-พ.ย.-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	9:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับประจุระบบน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ Siam Chemical		
		Permit No.67-BPM-EX-0032	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจูด,TDC Steel,แพทกษา ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	10:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานpmลงบ่อ bpi sv.11,sv.12 teijin(kansai)		
		Permit.67.bpi.cf.0034	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทกษา BHS ปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู มีงานของ บ.Mars warter		
		สกัดผิวคอนกรีตเพื่องานวางท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย3-ซอย4 และหา		
		water jetเพื่อประปาซอย1Cอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
		นอกนี้ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าดำเนินการในสถานี PRS#1	12:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจาก PRS#1	13:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทดสอบการหมุนของวาล์ว SV.11 teijin(kansai) ปิดที่15% และ		
		เปิดคืน100% Permit.67.bpi.cf.0034	13:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		และหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	14:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียงราก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ,งานpm บ่อวาล์ว bpi		
		sv.11,sv.12 Teijin(kansai) Permit.67.bpi.cf.0034 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานเปลี่ยนเสาป้ายเตือนแนวท่อใหม่ Siam Chemical		
		Permit No.67-BPM-EX-0032 พุ่งขึ้นถอดแบบทาสี	15:06	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนturbine+filter 3Y,และงานPM 3M , ล้างseat pcvA		
		อุปกรณ์ดูดคั้นจากsulphur lockupไม่อยู่ ที่โรงงานkansai บางปะอิน	16:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 11 พ.ย. 2567 เวลา 16:00 น.TSO ขยายเลิกประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก		
		โดยสมดุลระบบท่อส่งก๊าซแล้วค่าปกติ และดำเนินการคืนการบริหารก๊าซกลับไปยัง		
		ผู้ให้บริการ From Gas Control	16:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานpmลงบ่อ bpi sv.11,sv.12 teijin(kansai)		
		Permit.67.bpi.cf.0034 เลิกงานแล้ว	16:39	สิทธิกร
12-พ.ย.-24	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงาน PM (ลงบ่อ BPI) MV12, SV04 ตาม Permit 67-bpi-cf-0035	9:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ BV#10	9:51	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดตรวจระบบน้ำ ข.1B,1C และ ถ.พัฒนา 3 ตาม Permit		
		67-BPO-EX-0051	9:54	สุเมธ
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด100 มม.ตามเสียหยาบบริเวณถนน		
		H2/4 หน้า บ.Аквел โกลด์แนวท่อก๊าซ 110 มม.โกสวาล์ว no.200 ตาม Work Permit		
		67-WES-EX-0030	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานปรับประจุระบบน้ำฝน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ข. G1/3 งานไม่มีผลกระทบต่อนิวท็อกก๊าซ ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv. ของ กฟน. คลองเตย โดย บ.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน, ส่วนที่ ข.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ที่ PRS#1	10:28	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:30	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดลอกวางระมาณน้ำ ข.1B ข้าง PRS#2 เียบรยแล้ว	10:36	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0030 นอกนั้ปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ที่ PRS#2	11:26	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครหลวง ปกติ	11:55	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน บ.MARS WATER สกัดผิวคอนกรีตเพื่องานวางท่อ 315 บริเวณ ถ.พัฒนา 2 ระหว่างซอย 3 - 4 และหา Water Jet ท่อประปา ข.1C อยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซ ไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ, มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0051 นอกนั้ปกติ	12:25	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เขียงจาก OTS ปกติ เข้าตรวจสอบการหลุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Tempagay ปกติ มีงานตาม Permit 67-bpi-cf-0035 นอกนั้ปกติ	12:36	สุเมธ
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:58	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ โชติณรินทร์ เข้าดูระบบ Odorant OTS-ROJ#2	13:30	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทดสอบการหมุนของวาล์ว SV04 (นมละติ) ปิดที่ 15% และเปิดคืน 100% ตาม Permit 67-bpi-cf-0035	13:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	14:57	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิริโรจน์ เข้า BV#10 นำแบบมาทดสอบที่ Temp Transmitter	15:30	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bpi-cf-0035	16:35	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิริโรจน์ เข้า BV#10 นำแบบมาทดสอบที่ Temp Transmitter เสร็จแล้ว	17:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" เกี่ยวกับ รพ.ศิรินครินทร์ ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ ตาม Permit 67-BPM-EX-0036 เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		โดย บ.สีแสดการโยธา	22:43	สุเมธ
	13-พ.ย.-24	Permit "คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" ตาม Permit 67-BPM-EX-0036 เียบ		
		รยแล้ว	2:06	สุเมธ
	อื่นๆ	"โชติณรินทร์แจ้งวันมีงานขนอุปกรณ์เก่า otsnkv กลับบางปูโดย pit	8:10	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:27	องอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงานmกลบ bpi MV.10,SV.10 (T C H) Permit.67.bpi.cf.0036	9:30	องอาจ
	Permit	"ธีรศักดิ์แจ้ง บ. LEE มาทดสอบตรวจสอบ/ Calibration รอก ใน Ots rst Permit.67.rst.cd.0013	9:48	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า OTS BPO	9:50	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานชุดปักเสาไฟฟ้า 12 เมตร ำงจากท่อก๊าซธรรมชาติ 2.5 เมตร ถนนสุขุมวิท ปากซอยเทศบาลบางปู 89 Permit No.67-BPM-EX-0037	1:11	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงติดตั้งก๊าซ ที่ ots.bkd โดยทีมs.con kamyotha permit 67-bkd-cd-0011	10:15	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมฯ ลาดกระบัง ของกรุง ปกติ		
		งานปรับปรุงระมาณน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ	10:21	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS BPO คลองซุด TDC Steel ปกติ		
		ถนนแพรกษา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	10:31	องอาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:42	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 1	10:50	องอาจ
	อื่นๆ	"คุณจิณภัยติ เจ้าของซอยบางปู 94 จะทำด.แจ้งเฉลิม เมธโรท : 085-159-1953	10:56	องอาจ
	Permit	"ธีรศักดิ์แจ้ง บ. LEE ทดสอบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว / Calibration รอก ใน Ots rst Permit.67.rst.cd.0013	11:25	องอาจ
	Survey	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	11:36	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ ในนิคมอุตสาหกรรม BPL - OTS-BPL -ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ ในนิคมอุตสาหกรรม BPL -MTH ปกติ	12:00	องอาจ
	PM	"ธีรศักดิ์แจ้งงาน PM OTS ROJ2 และใส่ Turbine คืน run B	12:06	องอาจ
	Survey	"ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางจาก บางปะอิน เขียงจาก ots.nvk ปกติ ยาชองคืนบางปู ตรวจสอบการหลุดตัว \n let \Out let ปกติ \n let temporary \Outlet temporary ปกติ		
		งานupmกลบ bpi MV.10,SV.10(TCH) Permit.67.bpi.cf.0036	12:15	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมเข้า PRS 2	12:26	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูมีงานของ บ.Mars warter(งานแนวท่อก๊าซหน้าบ.sumitomo)		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		สกัดผิวคอนกรีตเพื่องานวางท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย3-ซอย4 และหา water jet เพื่อประปาซอย1Cอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซไม่กระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:44	องอาจ
		"วันที่ 13 พ.ย. 2567 เวลา TSO ประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก เนื่องจากเกิด ความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อด้านบคอยักษ์รุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบสูงและอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ เพื่อไว้ระบบกลับมาสู่สมดุล From Gas Control	12:59	องอาจ
	Survey	"นิศย์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงแษตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 \n let 8"ปกติ \Out let 8"และ10"ปกติ	13:16	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	13:20	องอาจ
	PM	"สุวัชรทำ PM Flowcomp OTS-WES & Modem 3G	13:45	องอาจ
	PM	"ธีรศักดิ์แจ้งงาน PM OTS ROJ2 และใส่ Turbine คืน run B เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:06	องอาจ
	PM	"สุวัชรทำ PM Flowcomp OTS-WES & Modem 3G เสร็จเรียบร้อยแล้ว	18:00	องอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มงานmกลบ bpi MV.10,SV.10 (T C H) Permit.67.bpi.cf.0036	16:38	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงติดตั้งก๊าซ ที่ ots.bkd permit 67-bkd-cd-0011		
		วันมีงานทางสีงิมงานอุทยานฯ,ในสถานีก๊าซและบ้อม ปก. เริ่มทำเดินส่วนในอา		
	Permit	คาได้เริ่มทำการติดตั้งล็อกสีไปบางส่วนแล้วเพื่อเตรียมที่จะท่หน่วย,และล็อกสีอีกครึ่ง	17:13	องอาจ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 12" เกี่ยวกับ รพ. ศิรินครินทร์ ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง โดย บ.สีแสดการโยธา Permit 67-BPM-EX-0036	22:41	องอาจ
	14-พ.ย.-24	Alarm SCADA "SCADA SRV2 คับ แจ้งศูนย์มกร ITS ตรวจสอบและแก้ไข	7:05	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"DATABASE_WebReport_BACKUP ไม่ขึ้นข้อมูลเมื่อวานแจ้งศูนย์ X ITS แก้ไข	7:05	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST PCV001A Alarm Fail แจ้งศูนย์พิทักษ์พล เข้าแก้ไข	7:19	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST PCV001A Alarm Normal ศูนย์พิทักษ์พล แจ้งเข้าแก้ไขด้วยส่งสัญญาณ	7:42	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานmกลบ bpi MV.07,MV.08 Permit.67.bpi.cf.0037	9:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระมาณน้ำฝน Soi G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนั้ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมเสิร์Ms โรงงานThaibone.rst วันมีเก็บรายละเอียดก่อนส่งงานซ่อมเสิร์ตาม permit 67-rst-cd-0012	10:10	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงติดตั้งก๊าซ ที่ots.bkd โดยทีม s.con kamyotha permit 67-bkd-cd-0011	10:32	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ที่ PRS#2	10:44	สิทธิกร
	อื่นๆ	"ผมร เข้าตรวจสอบสัญญาณ Fire Alarm และเครื่องตรวจจับควันที่ห้อง SCADA	10:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองซุด,TDC Steel ปกติ แพรกษา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเตย โดยบ.วิศิษฐ์ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ที่ PRS#1	11:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	ศูนย์ พิทักษ์พล แจ้งเตือน ring restrictor pilot s60 run aใหม่ เนื่องจากตรวจพบมี รอยรั่ว จากการเสื่อมสภาพ มีผลทำให้ค่า pressure pcv swing ไม่ถึงที่sunliag	11:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครหลวง ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานของ บ.Mars warter		
		สกัดผิวคอนกรีตเพื่องานวางท่อ 315 บริเวณพัฒนา 2 ระหว่างซอย3-ซอย4 นอกนั้ปกติ	12:09	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:11	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานmกลบ bpi MV 07 Permit.67.bpi.cf.0037	13:19	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เขียงจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ,งานpm ปาวาล์ว bpi MV.08,MV.07 Permit.67.bpi.cf.0037 จุดขึ้นในพื้นปกติ	13:48	สิทธิกร
	Emergency Dri	"แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ณ บริษัท ซี พี ซอย 5/1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี	13:54	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"DATABASE_WebReport_BACKUP ปกติ ศูนย์ X ITS แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	14:12	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้ง mv.07 สถานะvalveปิด Permit.67.bpi.cf.0037	14:15	สิทธิกร
	Survey	ศูนย์ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษ ตรวจสอบการเคลื่อนตัว และหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		จุดขึ้นในพื้นปกติ.	14:17	สิทธิกร
	Emergency Dri	ยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน ณ บริษัท ซี พี ซอย 5/1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี	14:27	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งปิดงานการค้นพื้นงานซ่อมเสิร์ตามมิสรที่โรงงานThaibone.rst		
		วันนี้เก็บรายละเอียดงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว permit 67-rst-cd-0012 (ปิด)	15:05	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดverifyแนวท่อก๊าซMPL.HDPE225MM บริเวณถนนH1		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		หน้าโรงงานไฮเทค-โมสส(โรงงานใหม่) ปออาจิโกno.156 เพื่อเตรียมงานติดตั้ง		
		ศโศกรงานติดตั้งแยกแก๊สชุด sale tap valve no.156 Permit 67-WES-EX-0031	15:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเลิกงานpmลงป่อ bpi MV.07,MV.08 Permit.67.bpi.cf.0037	16:26	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ tots.bkd โดยทีม s.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0011 แจ้งเลิกงาน วันนี้มีงานพาสได้ทำลิ้นในห้อง RTUและห้อง ปรบ.เสร็จแล้ว ช่างปูนได้ทำการเข้าแบบเคเบิ้ล ส่วนในสถานีทำการลอกสีต่อจากเมื่อวาน	16:52	สิทธิกร
15-พ.ย.-24	Alarm SCADA	"OTS-RST PCV001A Alarm Fail แจ้งคุณศักดิ์สิทธิ์ รับทราบจะเข้าแก้ไขช่วงเช้า	1:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่โหนดเหนือ	8:45	สุเมธ
	Alarm SCADA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้า OTS-RST แก้ไข PCV-001A Alarm เสร็จเรียบร้อยแล้ว	8:55	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ BVH10	9:18	สุเมธ
	Permit	คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อ Gas12" ซอย 1B เพื่องาน HDD ท่อปรบป่า ตาม Permit 67-BPO-EX-0052	9:22	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงาน PM (ลงบ่อ BPI) MV06, SV01 ตาม Permit 67-bpi-cf-0038	9:26	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางโพธิ์ นกปติ	10:06	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ OTS-BPL	10:12	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ วันนี้เริ่มงาน"Sand Blast"ในสถานีตรวจสอบวัดเปอร์เซ็นต์ก่อนเริ่มงานเรียบร้อยแล้ว OTS-BKD โดยทีม S.con Karnyotha		
		Permit 67-bkd-cd-0011 (ต่ออายุ)	10:16	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงระบบน้ำฝน ซ.G1/3 งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน บ.MARS WATER ชุดเพื่อ		
		งานวางท่อ 315 บริเวณ ถ.พัฒนา 2 ระหว่างซอย 4-5 และมีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0052 นอกนั้นปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:37	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ซ.TDC คลองจูด เส้น BVH10		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ปกติ	12:23	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซฯและสับ Run ที่ OTS-LKB	12:35	สุเมธ
	Alarm SCADA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้า OTS-RST เพื่อเช็คอุปกรณ์ Pilot PCV-001A ชุดต้น	13:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:27	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและ		
		ทรุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ	14:47	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก OTS		
		ปกติ เข้าตรวจสอบการทรุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ		
		มีงานตาม Permit 67-bpi-cf-0038 นอกนั้นปกติ	14:59	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งทดสอบการหมุนเปิดวาล์ว SV01 (เตาเผา) ที่ 15% และเปิดคืน 100%		
		ตาม Permit 67-bpi-cf-0038	15:13	สุเมธ
	Alarm SCADA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งที่ OTS-RST แก้ไขอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว, ดอดล้าง Pilot PCV-001A		
		เนื่องจากมี Sulphur, Carbon ชุดต้น Feed Jet, Seat Inlet Pilot ทำให้ PCV-001A Fail		
		Close	16:05	สุเมธ
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเลิกงาน PM MV06, SV01 ตาม Permit 67-bpi-cf-0038	17:01	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ วันนี้มีงานพาส เก็บรายละเอียด		
		นอกอาคาร, และติดตั้งป้ายกลับคืน, แกะแบบเคเบิ้ลแล้ว, ช่างเชื่อมขอบเคเบิล, ส่วนใน		
		สถานียังไม่ได้"Sand Blast"เนื่องจากสีเก่ายังไม่แห้งต้องทำการกัดสีและเคลือบสีอีกหนึ่งรอบ		
		Permit 67-bkd-cd-0011	17:06	สุเมธ
	Permit	คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงาน Water Jet ท่อ Gas12" ซอย 1B ตาม Permit 67-BPO-EX-0052	17:09	สุเมธ
16-พ.ย.-24	Activities in AREA	"คุณ จรัส แจ้งเข้า OTS-LKB รายละเอียดงานแจ้งอีกที	7:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	8:38	สิทธิกร
	Permit	"คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้ง Tempo Bypass Line runB ที่ OTSLKB เพื่อจะทำการ		
		ถอดเปลี่ยน Ball valve HV002A ตาม permit no.67-LKB-HT-0002	8:39	สิทธิกร
	Permit	"คุณ วาติต แจ้งตรวจอุปกรณ์และsafety talk เรียบร้อย permit no.67-LKB-HT-0002	8:40	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นิธิชัย แจ้งงานทีม NCS.เข้าเก็บงานก่อสร้างอาคาร ปรบ.และห้องน้ำ ที่ ots roj1		
		Permit.67.roj.cd.0044	9:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:23	สิทธิกร
		"คุณ สมชาย แจ้งบ. lvalsa เข้าทำการถอดเปลี่ยน Ballvalve 6" HV001B ตาม		
		Permit no.67-LKB-CD-0015	9:45	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซตรวจสอบวัดเปอร์เซ็นต์		
		ก๊าซก่อนเริ่มงานเรียบร้อยแล้ว tots.bkd โดยทีมs.con karnyotha		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		permit 67-bkd-cd-0011 (ต่ออายุ)	9:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:56	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานpmลงป่อ bpi MV.16,MV.17 Permit.67.bpi.cf.0039	10:07	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบบน้ำฝน Sol G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:52	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งลอก coating เสร็จแล้ว พร้อมตรวจสอบสถานะวาล์ว		
		แจ้งทดสอบการหมุนเปิด valve MV.16 ที่15% และเปิดคืน100% Permit.67.bpi.cf.0039	11:18	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ ปิด coating ป่อ M-16เรียบร้อยแล้ว ป้ายลงMV.17Permit.67.bpi.cf.0039	12:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางโพธิ์ นกปติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	12:24	สิทธิกร
	Permit	"คุณ วาติต แจ้ง Bypass เสร็จแล้ว รอ test nitro permit no.67-LKB-HT-0002	12:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	13:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการทรุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ,งานpm ปออาจิโก bpi		
		MV.16/MV.17 Permit.67.bpi.cf.0039 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:32	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มงานpmลงป่อ bpi MV.17 Permit.67.bpi.cf.0039	13:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจูด,TDC Steel ,แพรงษา ปกติ	13:41	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งงานเปลี่ยน Modem 3G ที่สถานี OTS-LKB	13:41	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งแจ้งทดสอบการหมุนเปิด valve MV.17 ที่15% และเปิดคืน100%	14:06	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		และทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		มีงานเก็บรายละเอียดงานก่อสร้างอาคาร ปรบ.และห้องน้ำ ที่ ots roj1 โดย ทีม NCS.		
		Permit.67.roj.cd.0044,งาน Verfly และทำบ่อ Sheetpile บริเวณหน้าบริษัท BNBМ		
		ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:13	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งประกอบ bypass run B เรียบร้อยครบ รอทำการ test ระบบอุปกรณ์		
		pvc ก่อนจ่ายเข้าระบบ	14:48	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งทำการ test ระบบอุปกรณ์ใน run B เรียบร้อยต่อไป่งทำการปิด		
		จ่ายrun B เข้าสู่ระบบหลัก	14:59	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งทำการเปิดจ่ายระบบ run B(bypass), เข้าสู่ระบบเพื่อจะสลับให้		
		run B เป็น run active	15:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งทำการเปิดจ่ายระบบก๊าซจาก run B 100% แล้วทำการปิดระบบ		
		run A เพื่อทำการถอดเปลี่ยน ball valve HV002A พร้อมทำการClean อุปกรณ์ pcv		
		run A และเปลี่ยนชุด needle valve ภายในสถานี	15:22	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ มังกร ITS แจ้งขอใช้เปลี่ยน Password VPN เพื่อเข้าไปแก้ไข Config Router ที่		
		OTS-LKB ให้คุณ ศิริโรจน์	15:54	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเลิกงานงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซตรวจสอบ		
		ที่ots.bkd โดยทีมs.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0011 (ต่ออายุ)	16:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ มังกร ITS แจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนรหัสคีย์เรียบร้อยแล้ว	16:03	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเลิกงานpmลงป่อ bpi MV.16,MV.17 Permit.67.bpi.cf.0039	16:14	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นิธิชัย แจ้งทีม NCS เลิกงานที่ ots-ROJ 1 แล้วครบฟังก์ชั่นจะเข้ามา		
		เก็บรายละเอียดงานต่อ Permit.67.roj.cd.0044	17:28	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งทำการถอดเปลี่ยน ballvalve 6" (HV002A) และ Clean		
		ชุด PCV Valve, pilot Run A เรียบร้อย	17:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งตอนนี้เหลือในส่วนขั้นตอนแก้ไขทาสีวาล์วชุด needle valve		
		ภายในสถานี กำลังเดิน tube และติดตั้ง valve	17:47	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งตรวจสอบการทำงาน อุปกรณ์ต่างๆ run A ปกติ จะทำการเปิดจ่าย		
		run A เป็น active และปิดระบบ run B เพื่อถอดเปลี่ยนชุด bypass เพื่อประกอบชุด		
		spoon เดิม	19:25	สิทธิกร
	Permit	"คุณ วาติต แจ้งเลิกงานของส่วนวันนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ GRCC มอนิเตอร์ไว้ระวัง		
		SSV ถ้ามี Alarm ให้แจ้งคุณ จรัส Stand By หน้าที่สถานี จนกว่า ผรม.จะเข้าทำงาน		
		ฟังก์ชั่น เวลา 10:00 น.	22:40	สิทธิกร
17-พ.ย.-24	Activities in AREA	"เมื่อคืนที่ OTS-LKB แรงดันปกติ แจ้งคุณวาติต ศิวกร รับทราบ	7:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	"สุพรรณเข้า PRS 1	9:30	องอาจ
	อื่นๆ	"Difficult day มีอะไรเยอะ เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อด้าน		
		บวกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบสูงและอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้		
		ใช้เบริการ เพื่อให้ระบบกลับมาสู่สมดุล From Gas Control	9:45	ธงอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งทีม NCS.เข้าเก็บงานก่อสร้างอาคาร ปรก. และห้องน้ำ		
		ที่ ots roj1 Permit.67.roj.cd.0044	10:03	ธงอาจ
	Permit	"สมชายพามณ. PM.Valve เข้าทำการตรวจฉาบ injection sealant		
		Ballvalve HV002B permit no.67-LKB-CD-0016	10:28	ธงอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง ลอดกรุง ปกติ	10:33	ธงอาจ
	Survey	"สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:39	ธงอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:51	ธงอาจ
	Permit	"สมชายแก้ไข passing HV002B เรียบร้อย		
		ต่อไปเตรียมยกประกอบ Spoon เติมนูน B	10:58	ธงอาจ
	อื่นๆ	"สุพรรณเข้า PRS 2	11:28	ธงอาจ
	Survey	"กฤษณ์สำรวจแนวท่อเมนราช ปกติ	11:31	ธงอาจ
	Survey	"สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	11:42	ธงอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - ในนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	11:54	ธงอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - ในนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:10	ธงอาจ
	Survey	"สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	12:20	ธงอาจ
	Permit	"สมชายประกอบชุดท่อหลัง PCV Run B เสร็จแล้วทำการ test		
		ระบบการทำงานของอุปกรณ์ run B	12:35	ธงอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	12:46	ธงอาจ
	อื่นๆ	"สุพรรณเข้า OTS BPO	12:52	ธงอาจ
	Survey	"สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซแพรกษา คลองจูด TDC OTS BPO ปกติ	13:11	ธงอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	13:52	ธงอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานและบ้านขยายเขตสายท่อส่งอาคาร ปรก.		
		งาน Verify และทำบ่อ Sheetpile บริเวณหน้าบริษัท BNBМ ถนน Main G		
		(วันนี้ไม่มีการทำงาน) Permit.67.roj.ex.0012		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ \Out let 8"และ10"ปกติ	14:47	ธงอาจ
	Permit	"สมชายแจ้งเสร็จงาน PM.Valve - injection sealant		
		Ballvalve HV002B permit no.67-LKB-CD-0016	15:00	ธงอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงราก ots-nvk ปกติ		
		ตรวจสอบการทรุดตัว \in let ots.nvk ปกติ \Outlet ots.nvk ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		In let temporary ปกติ \Outlet temporary ปกติ (หยุดไม่มีงานลงบ่อ)	15:01	ธงอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเลิกงานวันนี้ NCS. เข้าเก็บงานก่อสร้างอาคาร ปรก. และห้องน้ำ		
		ที่ ots roj1 Permit.67.roj.cd.0044	19:08	ธงอาจ
18-พ.ย.-24	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงระบายน้ำผ่น Soi G/13 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	9:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงลิ้นสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con		
		kamyotha permit 67-bkd-cd-0011	10:31	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแหมวราช WES ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:34	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:35	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ซอย9-14 เขตส่งออก ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ซอย 1-8 ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจูด,TDC Steel ปกติ		
		แพรกษา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเคย		
		โดยบ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD จึงอยู่ในแผน	12:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	13:09	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งเข้าด้วยรูปในสถานี PRSH1	13:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:39	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติ้ม ซักตำแหน่งท่อก๊าซเตรียมงานทำบ่อIDO และWater jet ทาห่อต่างๆซอย9C	14:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมไทรน้อย ตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		และทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ		
		มีงานเก็บรายละเอียดงานก่อสร้างอาคาร ปรก.และห้องน้ำ ที่ ots roj1 โดย ทีม NCS.		
		Permit.67.roj.cd.0044,งาน Verify และทำบ่อ Sheetpile บริเวณหน้าบริษัท BNBМ		
		ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012 จุดขึ้นในพื้นปกติ	14:25	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เชิงรับจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการทรุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ,งานแก้ไข pm.valve MV.01/MV.02		
		เก็บงานภายนอกบ่อ Permit.67.bpl.cd.0006 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:32	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดverifyหาแนวท่อก๊าซMPL.HDPE225MM.		
		บริเวณถนน#11 หน้าโรงงานโยเทค-โมสส์(โรงงานใหม่)บ่อว่าลโก.156 เพื่อเตรียมงาน		
		ตัดแยก #โครงการตัดแยกยกเลิกชุด sale tap valve no.156 Permit 67-WES-EX-0031	15:30	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งMV.01/MV.02 เก็บงานภายนอกบ่อ Permit.67.bpl.cd.0006		
		เรียบร้อย ยังคงค้างภายในบ่อ MV.01/MV.02 (เก็บงานภายนอกบ่อ)	15:50	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Newly Weds Foods MTH	16:11	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Newly Weds Foods MTH	16:28	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Fuserashi WES	16:37	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงลิ้นสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con		
		kamyotha permit 67-bkd-cd-0011 วันนี้มีงานจากเครีบ โดยรวมงานทำเครีบ80%		
		แล้ว ส่วนงานเสียท่อก๊าซทำการคัสติงลิ	16:51	สิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน บ.Fuserashi WES	17:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	"เหตุเพลิงไหม้โถงทางเข้าหมู่บ้านพรงามตรงข้ามโรงเรียนกบเรียนไกร		
		ตรวจสอบแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามจากแนวท่อก๊าซ ไม่มีผลกระทบ เพลิงสงบแล้วเวลา		
		18:20 น.แจ้งคุณ ธนาสิทธิ์รีบทราบ ห่างจากแนวท่อ 300 M.	18:28	สิทธิกร
19-พ.ย.-24	Permit	"คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-NVK ติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger แทน AC UPS, ซอสนุญาต		
		นำถ่อเข้าพื้นที่ทรงห้าม ตาม Permit 67-nvk-cd-0018	9:10	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม แจ้งงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเคย		
		โดย บ.วิดิชัย	9:57	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:02	สุเมธ
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานซ่อมลิ่ สถานีก๊าซ MRS บ.BB SNACK โดย หมด.Synmech		
		ตาม Permit 67-NVK-CD-0019	10:06	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานปรับปรุงระบายน้ำผ่น		
		ช.G/13 งานไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อก๊าซฯ ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรกษา BHS ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ มีงานซ่อมบำรุงลิ้นสถานีก๊าซที่		
		OTS-BKD โดยทีม S.con Kamyotha ตาม Permit 67-bkd-cd-0011 นอกนั้นปกติ	10:27	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศรีวนัย แจ้งงานเปิดว่าล Service No.209 เพื่อจ่ายก๊าซเข้าสถานี MRS โรงงาน		
		IFF(Dupont) ตาม Permit 67-WES-HT-0004	10:37	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานกับเสาไฟฟ้า เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ ข.8หน้า บ.Ocean		
		Glass, ข.9B บ.Nas Toa	11:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานงานชุด Verify หาแนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณถนน H1 หน้า		
		โรงงานโยเทค-โมสส์ (โรงงานใหม่) บ่อว่าลโก.No.156 เพื่อเตรียมงานตัดแยก งานโครง		
		การตัดแยกยกเลิกชุด Sale Tap Valve No.156 ตาม Permit 67-WES-EX-0031	11:05	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:08	สุเมธ
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแหมวราช WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0031 นอกนั้นปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:29	สุเมธ
	Permit	"คุณ สมชาย แจ้ง หมด.SCON งานชุดเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแทนเสาเดิม ภายใน		
		บ.Thai Cast Film ตาม Permit 67-BPO-EX-0053	11:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115		
		kv.ของ กฟน.คลองเคย โดย บ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่		
		ในถนน, ส่วนที่ ข.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	"คุณ เติ้ม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	12:35	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมไทรน้อย ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและ		
		ทรุดตัวของท่อภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, เก็บงาน		
		ก่อสร้างอาคาร ปรก.ห้องน้ำ ที่ OTS-ROJ#1 (หยุด) Permit 67-roj-cd-0044, งาน Verify		
		และทำบ่อ Sheet Pile บริเวณหน้า บ.BNBМ ถนนเมน G ตาม Permit 67-roj-ex-0012		
		นอกนั้นปกติ	12:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:22	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก OTS		
		ปกติ เข้าตรวจสอบการทรุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ	14:58	สุเมธ
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเลิกงานซ่อมลิ้น.บบ SNACK ตาม Permit 67-NVK-CD-0019	15:48	สุเมธ
	อื่นๆ	"วันที่ 19 พ.ย. 2567 เวลา 16:00 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ฝั่งตะวันออก		
		หลังจากกระทบต่อก๊าซฯ กลับสู่สมดุลปกติ จึงขอคืนการบริหารจัดการก๊าซกลับไปยังผู้ใช้		
		บริการ From Gas Control	16:03	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเลิกงานติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger ที่ OTS-NVK	17:30	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS-BKD วันนี้ได้ทำการทดสอบยิงทรายน้ำ ตาม Permit 67-bkd-cd-0011	17:56	สุเมธ
20-พ.ย.-24	Permit	"พิทักษ์พลแจ้งทีมงานซ่อมสี่ สถานีก๊าซMRS BB SNACK โดย หมด.Synmech Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	9:06	องอาจ
	Permit	"สุริยะแจ้งเข้าติดตั้ง DC Charger แทน AC UPS, ขออนุญาต นำรถเข้าพื้นที่หวงห้าม ตาม Permit 67-nvk-cd-0018	9:09	องอาจ
	Permit	"เฉลิมแจ้งงาน Water jet ท่อของ NGD หน้า SSUT ซอย 1B Permit 67-BPO-EX-0052	9:19	องอาจ
	อื่นๆ	"เฉลิมแจ้งเข้าติดตั้ง Buy Locator at PRS # 2	9:40	องอาจ
	Permit	"วิศวกรงานต่อเนื่องงานชุดverifyหาแนวท่อก๊าซMPL.HDPE225MM.บริเวณถนนH1 หน้าโรงงานไฮเทคโมลส์(โรงงานใหม่)บ่อว่าส่วno.156 เพื่อเตรียมงานตัดแยก #โครงการติดตั้งแยกแก๊สชุด sale tap valve no.156 Permit 67-wes-ex-0031	9:42	องอาจ
	อื่นๆ	"ตรีเจ้า PRS # 1	9:53	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ บางพลี OTS-BPL ปกติ	*	องอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเข้าเริ่มทำงาน pm.valve ลงเก็บงานภายในบ่อ MV.01/MV.02 Permit.67.bpl.cf.0040	9:55	องอาจ
	Permit	"นพดลแจ้งงานเปลี่ยนท่อ Conduit ตัว PCR โรงงาน Swan1 BPL ทีมงาน Greenscience เลขที่ใบอนุญาต 67-BPL-CD-0015	10:08	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งทีมงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซที่ ots.bkd ทีม s.con karriyotha permit 67-bkd-cd-0011	10:10	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	10:25	องอาจ
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์เจ้า PRS 2	10:30	องอาจ
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซ บางกะปิ ปกติ	10:31	องอาจ
	Permit	"สมชายแจ้งต่อเนื่อง หมด.SCON งานชุดเพื่อติดตั้งเสาเสาฟ้าแทนเสาเดิม ภายใน W.Thai Cast Film ตาม Permit 67-BPO-EX-0053	10:51	องอาจ
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์เจ้า PRS 1	11:11	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมฯ บางพลี OTS-BPL MTH ปกติ	11:12	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPO BPN ปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง ชลองกรุง ปกติ		
	Survey	งานปรับปรุงระบบน้ำฝน Sol G1/3 งานไม่มีผลกระทบ นอกนี้ปกติ	11:48	องอาจ
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนครพนม ปกติ	11:53	องอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางจาก บางปะอิน เขียงราก ปกติ		
		ตรวจสอบการหลุดตัว - In let/Outlet ots.nvk ปกติ	12:09	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซคลองลาด OTS BPO TDC Steel ปกติ		
		ส่วนถนนแพรงษา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.		
		คลองเคย โดยบ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	12:31	องอาจ
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์เจ้า OTS BPO	*	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	12:32	องอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มชุดเปิดด้านบนแนวท่อ เตรียมทำsheetpileคร่อมแนวท่อ160mm.โครงการ BNB permit.67.roj.ex.0012	13:56	องอาจ
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิตปกติ	14:20	องอาจ
	Permit	"เฉลิมแจ้งทีมงาน Water jet ท่อของ NGD หน้า SSUT ซอย 1B-ซอย 1C Permit 67-BPO-EX-0052	14:41	องอาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะมะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อก๊าซในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, เก็บงานก่อสร้างอาคาร ปลูกท่อน้ำ ที่ OTS-ROJ#1 (พุด) Permit 67-roj-cd-0044, งาน Verify และทำบ่อ Sheet Pile บริเวณหน้า บ.BNBM ถนนแนว G ตาม Permit 67-roj-ex-0012		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อก๊าซในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ และ10"ปกติ	14:54	องอาจ
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถนนสุขุมวิท ปากซอยบางปู 75 Permit No.67-BPM-EX-0038	15:31	องอาจ
	Activities in AREA	"พิทักษ์พลแจ้งครบรอบงานเปลี่ยน Turbine Meter run-A,B+Filter ที่โรงงาน Siam Glass MRS 2	15:32	องอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเสร็จงาน pm.valve ลงเก็บงานภายในบ่อ MV.01/MV.02 Permit.67.bpl.cf.0040	16:05	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งทีมงานซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซที่ ots.bkd วันนี้ได้ทำการกด,ลอกสี่และยิงทรายน้ำ permit 67-bkd-cd-0011	16:58	องอาจ
	Permit	"พิทักษ์พลแจ้งทีมงานซ่อมสี่ สถานีก๊าซMRS BB SNACK โดย หมด.Synmech ทำค่อในวันพุธนี้ Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	17:09	องอาจ
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาถนนสุขุมวิท ปากซอยบางปู 75 เสร็จเรียบร้อยแล้วตาม Permit No.67-BPM-EX-0038	19:02	องอาจ
	Permit	"สุริยะแจ้ง OTS-NVK ติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger แทน AC UPS, เสร็จเรียบร้อยแล้วตาม Permit 67-nvk-cd-0018	20:25	องอาจ
21-พ.ย.-24	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสี่ สถานีก๊าซMRS BB SNACK โดย หมด.Synmech Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	9:10	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำ PM ระบบ SCADA ที่สถานี PRS#1,2	9:30	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงระบบน้ำฝน ซ.G1/3 งานไม่มีผลกระทบต่อเนื่องกับท่อก๊าซ ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con karriyotha permit 67-bkd-cd-0011	9:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:24	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องเพิ่มเติม งานปรับแต่งบ่อ+ปักshoringใกล้แนวท่อก๊าซMPL.HDPE225MM.บริเวณถนนH1 หน้าโรงงานไฮเทค-โมลส์(โรงงานใหม่) บ่อว่าส่วno.156 เพื่อเตรียมงานตัดแยก #โครงการติดตั้งแยกแก๊สชุด sale tap valve no.156 Permit 67-WES-EX-0031	10:24	สิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯถนนราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-EX-0031 นอกนั้นปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองลาด,TDC Steel ปกติ แพรงษา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.คลองเคย โดยบ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:04	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อซ่อมแซม และติดตั้ง Test Post ใหม่ พื้นที่บางปูใหม่ BPM PERMIT No.67-BPM-EX-0039	11:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานตาม PERMIT No.67-BPM-EX-0039 นอกจากนั้นปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครพนม ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานชุดวางท่อน้ำดิบ ถ.พัฒนา 2 ซอย บ.Mars Water ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนี้ ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เขียงราก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการหลุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนdiaphragm pilot 860 pcv-a เนื่องจากlock upสูง เกิดจาก		


OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม


ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		diaphragmเสื่อมสภาพ ที่โรงงานMai Group บางปะอิน	12:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณเคย บ.เวอเทค 0864075930 ติดตั้งสายอุปกรณ์ด้านโรงงานแจ้งเบรคติดคอนกรีต.	13:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะมะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อก๊าซในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, เก็บงานก่อสร้างอาคาร ปลูกท่อน้ำ ที่ OTS-ROJ#1 (พุด) Permit 67-roj-cd-0044, งาน Verify และทำบ่อ Sheet Pile บริเวณหน้า บ.BNBM ถนนแนว G ตาม Permit 67-roj-ex-0012 นอกนั้นปกติ	13:45	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศิริโชค แจ้งเข้าเก็บงานติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger ที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cd-0018	13:45	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่สถานี PRS#1,2	14:45	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con karriyotha permit 67-bkd-cd-0011 งานวันที่ทีมช่างปูนเทหินโกลนครึ่งส่วนในสถานี ก้ทำการก่อสร้างสี่ลอกสี่ต่อ	18:21	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสี่ สถานีก๊าซMRS BB SNACK โดย หมด.Synmech Permit No.67-NVK-CD-CD-0019 เลิกงาน ฟุ้งนี้ทำต่อ	18:21	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศิริโชค แจ้งเสร็จงานงานติดตั้งอุปกรณ์ DC Charger ที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cd-0018 UPS NORMAL Odorant Pump Status Run ปกติ	18:37	สิทธิกร
22-พ.ย.-24	Survey	"จรัสสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง ชลองกรุง ปกติ	8:54	องอาจ
	Permit	"พิทักษ์พลแจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสี่ สถานีก๊าซ MRS BB SNACK โดย หมด Synmech Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	9:04	องอาจ
	Permit	"นิติธรแจ้งทีมงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสี่สถานีก๊าซที่ ots.bkd ทีมs.con karriyotha permit 67-bkd-cd-0011	9:15	องอาจ
	Emergency Dril	"[เหตุการณ์ล้มมติ ซ้อมแผน BCM] TSO ประกาศ Difficult Day ตั้งแต่บ่อออก เพื่อเข้าควบคุมคุณภาพก๊าซ และควบคุมสมดุลของระบบ จากการนี้เหตุการณ์ วันที่ 1 เม.ย. 67 เวลา 3.30 น. LMPT1 เกิดเหตุอุทกภัยเพลิงที่อุปกรณ์ NG Header ภายใน Regasification Unit โดย LMPT ทำการหยุดส่งก๊าซเข้าท่อ (Zero Send Out) ทำให้ Gas Loss ไม่มีก๊าซจาก LMPT1 เข้าอุปกรณ์ผสมและปรับคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ที่เส้นที่ 4 (FTP Super Header) และ GSP Super Header From Gas Control	9:20	องอาจ
	Permit	"เฉลิมแจ้งงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้าสำรวจเสาที่ 57,58,59,60 ของ กฟน.คลองเคย โดยบ.วิดิชัย Permit No.67-BPO-EX-0054	9:23	องอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์แจ้งเริ่มชุดเตรียมทำบ่อ Sheet-Pile คร่อมแนวท่อ 160 mm.		

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		โครงการ BNBM Permit.67.roj.ex.0012	9:31	ธงชาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL ปกติ	9:52	ธงชาจ
	อื่นๆ	"สมชายเข้า PRS 1 เพื่อประเมินราคาที่ดิน	10:02	ธงชาจ
	อื่นๆ	"จรัสเข้า prs3	10:04	ธงชาจ
	Survey	"จรัสสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบังนำร่องระยะบ้านฯ ซอย G1/3 ไม่มีผลกับแนวท่อ	10:06	ธงชาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	10:13	ธงชาจ
	Survey	"นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - MTH ปกติ	10:20	ธงชาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:25	ธงชาจ
	Permit	"อภิเชษฐ์แจ้งงานต่อเนื่องเพิ่มเติม งานปรับแต่งบ่อ+บักshoringใกล้แนวท่อ ก๊าซMPL-MDPE225MM.บริเวณถนนพ+1 หน้าโรงงานไฮเทค-โมสส์(โรงงานใหม่)		
		บ่อวาล์วno.156 เพื่อเตรียมงานติดตั้งแบริ่งโครงการติดตั้งแยกแก๊สชุด sale tap valve		
		no.156 Permit 67-WES-EX-0031	10:55	ธงชาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์เข้า OTS BPO	10:59	ธงชาจ
	Survey	"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:40	ธงชาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซชลอชุด TDC Steel OTS BPO BPM ปกติ	11:44	ธงชาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์เข้า PRS 2	11:46	ธงชาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BHS	11:43	ธงชาจ
		BPO มีงานขุดวางท่อน้ำดิบ ถ.พัฒนา 2 ของ บ. Mars Water ปกติ	12:44	ธงชาจ
	อื่นๆ	"โชติรินทร์แจ้งจะระยย้ายชิ้นวางของออกจากสถานี OTS-RJN 2	12:50	ธงชาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนครปติ		ธงชาจ
	PM	"สุริยะ Cal Flowcomp OTS-RJN 1	13:25	ธงชาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานต่อเนื่อง Verify และทำบ่อ Sheetpile บริเวณ หน้าบริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของบ่อกายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	13:42	ธงชาจ
	Survey	"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	14:22	ธงชาจ
	Survey	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางจาก บางปะอิน เข้มรงราก ปกติ		
		ตรวจสอบการทรุดตัว - In let/Outlet ots.nvk ปกติ Inlet-Outlet temporary ปกติ	14:57	ธงชาจ
	PM	"สุริยะ Cal Flowcomp OTS-RJN 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	18:33	ธงชาจ
23-พ.ย.-24	Permit	"พิทักษ์พลแจ้งงานต่อเนื่องขอมลีสี่ สถานีก๊าซ MRS BB SNACK โดย ผรม.Synmech		
		วันนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จ Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	9:07	ธงชาจ
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์เข้า OTS BPO	9:23	ธงชาจ

OP-FO-038-02




ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	permit	ใช้ดินรับทรัง้แรงงานต่อเนื่องปรับปรุงสถานีgas otsbkd permit 67-bkd-cd-0011	9:36	ธงอาจ
	Survey	รณาลิทธิสำรวจแนวท่อก๊าซแพททากา คลองจุด TDC Steel OTS BPO ปกติ	9:42	ธงอาจ
	Permit	นำพลต่งงานใช้กีดกันจุดขุดต้ำแนวปักปิง Sheetpile Wall และ Pipe Wall งาน HDD		
		ลัดท่อก๊าซ	10:14	ธงอาจ
	Survey	นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	10:26	ธงอาจ
	Survey	รณาลิทธิสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM มีงานขุดร่องระยะบานน้ำ ลึก 30 ซม.		
		ตัดผ่านถนนซอยเทศบาลบางปู 94 Rama&TTDF ซึ่งไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:31	ธงอาจ
	Survey	*พลัดสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - MTH ปกติ	*	ธงอาจ
	อื่นๆ	รณาลิทธิแจ้งเจ้าของงานเอง (เจ้าของถนนซอยนี้) จะทำการกระบายน้ำเพื่อถมที่ดิน	10:33	ธงอาจ
	Survey	พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานด้านต่อเนื่อง Verify และทำบ่อ Sheetpile บริเวณ		
		หน้าบริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อก๊าซในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	11:07	ธงอาจ
	Permit	*อิทธิเดชู่งงานเชื่อมติดตั้งขุดอุปplugging Fitting (polystop)		
		บริเวณแนวท่อก๊าซMPL-HDPE225MMบริเวณถนนH1 หน้าโรงงานโยเทคโมลส์(โรงงานไหม)		
		ป๊อวาล์วno.156 เพื่อเตรียมงานติดตั้ง แต่โครงการตัดแยกยกเลิก sale tap		
		valve no.156 Permit 67-WES-HT-0006	11:47	ธงอาจ
	Survey	*พลัดสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบังงานทำร่องระยะปัก หน้าบริษัท Yanmer		
		ถนนลาดกระบัง32 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ เห็นตลอดทุก ปกติ	11:54	ธงอาจ
	Survey	*รณาลิทธิสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS BPN ปกติ		
		BPO งานขุดวางท่อใต้บ่ ถ้ำ พัฒนา 2 ของ บ. Mars Water ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:59	ธงอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางจาก บางปะอิน เชียงราก ปกติ		
		ตรวจสอบการทรุดตัว - In let/Outlet ots.nvk ปกติ inlet-Outlet temporary ปกติ	13:49	ธงอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	14:39	ธงอาจ
	Activities in AREA			
		รีเซ็ตติดตั้งงานเปลี่ยน Turbine meter + Filler A + EVC ครบกำหนดการ		
		Calibration โรงงาน MMI นวนคร	15:04	ธงอาจ
	Permit	*สมชายแจ้งงานติดตั้งเสาหล่อฟ้า บ.thai cast firm มีงาน cadwell Ground		
		เสาหล่อฟ้าและ housing เข้า MRS ตาม Permit no.65-BPO-HT-0071	15:05	ธงอาจ
	Permit	*พิทักษ์พลแจ้งงานต่อเนื่องข้อนี้ สถานีก๊าซ MRS BB SNACK โดย หมร.Synmech		
		วันแล้วเสร็จ Permit No.67-NVK-CD-CD-0019	15:06	ธงอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	15:38	ธงอาจ
	Activities in AREA			
		*ร่ว่งงงานเปลี่ยน Turbine และ Filler ที่ Green Sville	15:55	ธงอาจ
		ใช้ดินรับทรัง้แรงงานเลิกงานปรับปรุงสถานีgas otsbkd permit 67-bkd-cd-0011	16:30	ธงอาจ

OP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24 พ.ย.-24	อื่นๆ	"วันที่ 24 พ.ย.67 TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ดังจะเว้นออก โดยสมุดระบบ ที่ส่งถึงฯกลับสู่สภาวะปกติ และดำเนินการศึกษาการบริหารรักษาสถิตไปยังผู้ให้บริการ From Gas Control	0:05	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งได้รับแจ้งจาก บก. รังสิต ว่ามีมือแปลงระเบิดบริเวณหน้าบ่ยม ปตท. NGV ตรวจสอบไฟฟ้าที่ OTS-RST ปกติ CCTV ปกติ สอบถามคุณ ศิริโรจน์ แจ้งให้พนักงานคนละเฟส เบื้องต้นแจ้งจากไฟฟ้าเข้าตรวจสอบมือแปลงหน้าบ่ยม	8:27	สิทธิกร
	Activities in AREA	"ช่างแอร์เข้าล้างแอร์ห้อง SCADA และใส่ท่อหมุนลิ้น	9:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	"คุณ มังกร ITS แจ้งหน้าจอ SCADA SERVER 1,2,SCADA APP ต้องต่อจอ เมกส์ คิบบรี ล็อกอิน และเปิด Firewall ESET ที่สามเครื่อง	9:12	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งเข้าทำงานที่ OTS-LKB ถอด PCV RUN A ตรวจสอบ sealant สลับใช้งาน Run B ชั่วคราว	9:24	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงฆา BHS ปกติ	9:44	สิทธิกร
	Permit	"Tie-in & Pre Commissioning: 24/11/24 เวลา 10:00 น.คุณ ธรรณิศจี วิศวกร Op แจ้งเริ่มงาน Tie-in & Pre Commissioning ที่โรงงาน เอ็มจีซี อีเล็คโทรเทคใน จำกัด MGCE2 นิคมอุตสาหกรรม ตำบลโพธิ์ทะเล อีสเทิร์นเซิร์ฟเวอร์ 1 และขออนุญาตปิดวาล์ว NO.181 ตาม Permit.67-WES-HT-0005	10:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งทำการปิดวาล์ว serviceno.181 เย็นเรียบร้อย	10:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRSF1	10:16	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลดิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี SOI 6-14,เซตส่งออก ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลดิษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BVH10	11:01	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เขียนงาน ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการลุกจุด In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-HT-0005 นอกนั้นปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel,แพรงฆา ปกติ		
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ งานวาล์วที่ระบายน้ำ ถึง 30 ซม. แต่ผ่านงานเซตเปิดวาล์วบางปู 94 Rama&TTDF		

QP-FO-038-02



ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ซึ่งไม่มีผลกระทบกับต่อก๊าซฯ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พชรวิธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB ของกองฯ นิคมลาดกระบัง ปกติ และ Survey แนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม LKB งานต่อเนื่องจากเมื่อวาน งานท่วางระแนง		
		นำ หน้าบริษัท Yanner ถนนลาดกระบัง 2 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อภายนอกปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทธิภัต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ โฉะ งานต่อเนื่อง Verify และ		
		ทำบ่อ Sheeppile บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012 (วันใหม่), เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ, Out let 8"และ 10"ปกติ จุดขึ้นในที่ปกติ	13:19	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงานที่ OTS-LKB ตอนถือด Turbine Run A ส่ง OC		
		ใช้งาน Turbine Run B	14:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS แจ้งยังเข้าดูระบบ SCADA ไม่ได้ที่สมมติ IT แจ้งให้ RESET SERVER		
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	14:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นคร ปกติ	14:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ธนนิพันธ์ แจ้งทำการเปิดวาล์ว serviceno.181 ก๊าซยี่ห้อระบบ	16:04	สิทธิกร
	Permit	Tie-in & Pre Commissioning: 24/11/24 เวลา 17:06 น.คุณ อภิเชษฐ์ ช่างเทคนิค สบ.ก. แจ้งเสร็จงาน Tie-in & Pre Commissioning ที่โรงงาน เชื้อมิจิ อิเล็คโทร		
		เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีเล็คโทรนิคส์ 1 ตาม Permit.67-WES-HT-0005 สถานะ Valve no.181, Valve no.211 มีสถานะ เปิด Valve no.212 มีสถานะ ปิด	17:06	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ถึง M Down ทุกสถานี CCTV Down แจ้งคุณมังกร ตรวจสอบพบว่าปัญหาน่าจะเกิดจากทาง AIS	19:18	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*แจ้งทาง AIS ตรวจสอบ 1740 พบว่าปิปหลายทางไม่เจอ ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	19:26	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*062 175 8982 จนท.AIS แจ้งเข้าตรวจสอบที่ห้อง SERVER สำนักงานบางปู		
		แจ้งคุณ วาทีศรีทราบ	19:47	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ช่าง AIS แจ้งทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ SSP ด้าน BASE ที่โหนดต้นทาง และระบบ และสาย OPTIC ขาด SCADA LINK M ยังค้างอยู่	22:02	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ช่าง AIS เข้าตรวจสอบอีกครั้งทำการเปลี่ยนสายแลนใหม่ สัญญาณลิง M ยังปกติ		
		SCADA LINK M NORMAL CCTV ปกติ	23:13	สิทธิกร
	อื่นๆ	(SD2411-19485) PTTNGD_SCADA - AIS GPRS GW จะขึ้นเรื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว เมื่อเวลา 24 Nov 2024 23:21 พบคนทำงานใช้วิธีการตรวจสอบการ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		โรงงาน หากยังคงพบปัญหา ไม่ปกติติดต่อกลับ Service Desk /โทร. 02 078 9888 หรืออีเมล primesupport@ais.co.th	23:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	(SD2411-19485) PTTNGD_SCADA - AIS GPRS GW อุปกรณ์ SFP ด้าน base มีปัญหา AWN ทำการแก้ไขอุปกรณ์ SFP ด้าน base ที่มีปัญหาดังกล่าว Duration: 3 hrs 52 mins ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปิดใบงาน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Service Desk / โทร. 02 078 9888 หรืออีเมล primesupport@ais.co.th	23:43	สิทธิกร
25-พ.ย.-24	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพชรฯ BHS ปกติ	9:01	สุเมธ
	Activities in AREA	"คุณ เอ็ม 0982654304 หน่วยงานประปาขอซ่อม แจ้งคืนวันพุธ เวลา 22.00-05.00 น. จะทำการขุดซ่อมท่อประปา 300 มม.ที่ตลาดระเกะตลาดถนน หน้า รพ.เมืองสมุทร		
		บางปู (เซ.เทศบาลบางปู94) แจ้งคุณ ธนาสิทธิ์ รับทราบ	9:01	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:38	สุเมธ
	Activities in AREA	"แจ้งข่าวสาร: วันที่ 25 Nov 2024, เมื่อเวลาประมาณ 09:45 น. มีการแจ้งพบกลุ่มควันบริเวณ ตลาดสดเพชรฯ ตอนนี ้จน.ดับเพลิงรับทราบ เข้าพื้นที่เกิดเหตุแล้ว, พื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกแนวท่อก๊าซของบริษัท มากกว่า 1.5 กิโลเมตร จึงไม่มีผลกระทบต่อระบบจำหน่ายก๊าซของบริษัท	9:45	สุเมธ
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อก๊าซ ถนนพัฒนา2 งานวท่อประปา ตาม Permit 67-bpo-ex-0052	9:56	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.6-14, เซตส์ออก ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:18	สุเมธ
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งทีมงานตัดแยกยกเล็กชุด Sale Tap Valve no.156 ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่โรงงานสร้างใหม่ ที่ไม่ใช่ลูกค้าก๊าซ ตาม Permit 67-WES-HT-0007	10:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ พชรธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:02	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:14	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ สรชาย แจ้งเข้า PRS#1 พาว วรค., รรธ., ผจ.สปก. ตู้พื้นที่สถานี	11:25	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:33	สุเมธ
	Survey	"คุณ พชรธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:36	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:42	สุเมธ
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มทำการเจาะชุด Poly Sto งานตาม Permit 67-WES-HT-0007	11:42	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เพชรฯ ข. TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:46	สุเมธ
	อื่นๆ	"คุณ สรชาย แจ้งออก PRS#1 และพาว วรค., รรธ., ผจ.สปก. ตู้พื้นที่สถานี PRS#2 ต่อ	11:46	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานซ่อมบำรุงติดตั้งก๊าซ MRS ที่โรงงาน Precision บางปะอิน โดยทีม Synmech ตรวจสายวัด%gas ก่อนเริ่มงานเรียบร้อย Permit 67-bpi-cd-0007	11:50	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ มีงานขุดลอกวางระบายน้ำ หน้า Yanmar ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ	11:51	สุเมธ
	Survey	"คุณ วริทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเพชรฯ WES มีงานตาม Work Permit 67-WES-HT-0007 นอกพื้นที่ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	"คุณ พชรธร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL มีงานขุดสำรวจชั้นดิน งานวางสายไฟฟ้าใต้ดิน จุดที่ขุดอยู่มีตรงข้ามกับแนวท่อเส้น Swan 1 ยังไม่มีผลกระทบ, M-Thai ปกติ	12:07	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน บางจาก เขียวราก OTS ปกติ เข้าตรวจสอบการทรุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ	12:15	สุเมธ
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งขออนุญาตทำการปิดวาล์ว No.131, 157, 159 เพื่อทำการ Purge Gas ที่วาล์ว 157, 158 งานตาม Permit 67-WES-HT-0007	12:29	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-5 มีงานตาม Permit 67-bpo-ex-0052 นอกพื้นที่ปกติ	13:13	สุเมธ
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ ทำการ Cal.Flowcom, เปลี่ยนอุปกรณ์ Link M เป็น 4G ที่ OTS-ROJ#2	13:20	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10" ปกติ, งานทำบ่อ Sheet Pile พร้อมแนวท่อก๊าซ 160 มม บริเวณหน้า บ.BNBM ถนนเมน G ตาม Permit 67-roj-ex-0012 นอกพื้นที่ปกติ	14:19	สุเมธ
	Activities in AREA	"คุณ วิชาตินพร ทำคณะกรรมการเข้าตรวจทรัพย์สินพื้นที่ OTS-ROJ#2	14:40	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:15	สุเมธ
	Activities in AREA	"เวลา 15:48 น. ปท.9 ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ RC4470 NRMR - NR2 ขนาด 24 นิ้ว No.2/4 (Gauging PIG) คาคาการณ์ PIG ผ่าน BV NR1 เวลา 16:37 น. From Gas Control, สอบถาม OC แล้วปลายทาง NR2 อยู่ใกล้ OTS-BKD	15:53	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงาน Scon Kamyotha ขออนุญาตเข้าพื้นที่ OTS-BKD เพื่อนำเครื่อง"Sand Blast"เข้าหน้างานและเริ่มปฏิบัติงานสีเส้นรอย Permit 67-bkd-cd-0011	16:04	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bpi-cd-0007 ฟุ้งน้ำดำเนินการต่อ	16:52	สุเมธ
	Activities in AREA	"คุณ วิชาตินพร เข้า OTS-RST ปิดบ้านทรัพย์สิน	16:55	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-bpo-ex-0052 ยังไม่เจอท่อ วันนี้อะเค้น	16:57	สุเมธ
	Activities in AREA	"เวลา 17:33 น. PIG เส้นท่อ RC4470 NRMR - NR2 ขนาด 24 นิ้ว No.2/4 (Gauging PIG) เข้า Receiver ที่ BV NR2... From Gas Control	17:35	สุเมธ
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ ทำการ Cal.Flowcom, เปลี่ยนอุปกรณ์ Link M เป็น 4G ที่ OTS-ROJ#2 เสร็จแล้ว	18:00	สุเมธ
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bkd-cd-0011 ฟุ้งน้ำดำเนินการต่อ	18:42	สุเมธ
	Survey	"คุณ วริทธิ์ แจ้งงานตัดแยกยกเล็กชุด Sale Tap Valve No.156 เสร็จแล้ว โดยการเชื่อมตัดต่อท่อเลน 225 มม.บริเวณวาล์ว No.157 ขึ้นมาใหม่ ตาม Permit 67-WES-HT-0007		
		สถานีวาล์วเปิด 131, วาล์วปิด 157 และ 159 และฟุ้งน้ำทำการจ่ายก๊าซคืนระบบ	19:15	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe and Sheet Pile Wall เพื่องาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า		
		แรงแกลางเข้าระยะข้างเมืองโบราณ ลอดผ่านท่อก๊าซ 12"ตาม Permit 67-BPM-EX-0040	22:06	สุเมธ
	Activities in AREA	"OTS-BPL Link L Down UHJ แจ้งทีมงานดำเนินการย้ายวงจรไปยัง Site ใหม่ เนื่องจาก DTAC ยกเลิก Site	23:55	สุเมธ
26-พ.ย.-24	Activities in AREA	"OTS-BPL Link L Normal	0:45	สุเมธ
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe and Sheet Pile Wall ตาม Permit 67-BPM-EX-0040 เสร็จแล้ว	3:41	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	8:56	สิทธิกร
	PM	"คุณ สุริยะ แจ้งวันไม่มีงาน PM ระบบ CCTV สถานีโพธิ์ไทร ตาม Permit-SZ-CD-0001	9:09	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ภานุรักษ์ แจ้งประชุมซ่อมแผนฉุกเฉิน กบธ.บางปะอิน	9:15	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3 พายุฝนหนาเข้าดูหน้างาน	9:17	สิทธิกร
	Survey	"โครงการปรับปรุง สภาพสถานี	9:23	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พชรธร เข้าตรวจสอบอุปกรณ์สถานีก๊าซ OTS-BV#10,PRS#1,2	9:23	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานต่อนื่องซ่อมบำรุงสถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi โดยทีมSynmech permit 67-bpi-cd-0007	9:44	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อก๊าซ ถนนเพชรฯ งานวท่อประปา ตาม Permit 67-bpo-ex-0055 ฐานที่58,59,60	9:56	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานต่อนื่องงานซ่อมบำรุงติดตั้งก๊าซที่ots.bkd โดยทีม s.con kamyotha permit 67-bkd-cd-0011		
	อื่นๆ	"วันที่ 26 พ.ย. 2567 เวลา 09:47 น. TSO ประกาศ Difficult day ส่งผลให้ออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อด้านบวกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบสูงและอาจจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น TSO	10:01	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ เพื่อให้ระบบกลับเข้าสู่สมดุล		
		From Gas Control	10:06	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ots.rslเพื่อถ่ายภาพประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	10:13	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าทำงานปรับแต่ง Config DC Charger ที่ OTS-NVK	10:15	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:23	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearchออกจากพื้นที่ ots.rsl แล้ว	10:39	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 6-14,เซตส์ออก ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:52	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ วิชาตินพร แจ้งประชุมเตรียมงานจ่าย gas คืน otsnkv exiting วันที่27/11/67	10:52	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อนื่องงานตัดแยกยกเล็กชุด sale tap valve no.156		
		คางระบบก๊าซและจ่ายก๊าซเข้าระบบ Permit 67-WES-HT-0008	10:55	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณจรัส แจ้งหมดเข้าดูหน้างาน เขียน work permit จะเข้าทำงานวันที่ 29/11/24		
		จะแจ้งไปอีกที่ที่ PRS#3 LKB	11:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งงาน flow3.ร่วมกับPAE เข้าตรวจต่ออายุสถานีก๊าซโรงงาน TUVSUD		
		นวนคร ผลการตรวจสอบสถานีก๊าซ ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่prs4 เพื่อถ่ายภาพประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	11:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB ของกรุง นิคมลาดกระบัง ปกติ งานขุดลอกท่อวางระบายน้ำ ขอย G/3 และงานขยายท่อบาท ขอย E/1/3 ไม่มีการขุดเพิ่ม ไม่มีผลกับแนวท่อ บริเวณต้นปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี Swan เส้น OTS-BPL ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearchออกจากพื้นที่ PRS#4 แล้ว	11:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเลิกงานปรับแต่ง Config DC Charger ที่ OTS-NVK	11:44	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ พิกษ์พล แจ้งช่วงบ่ายขอพาวpresrch เข้า ots roj1,roj2,prs5เพื่อถ่ายภาพประกอบeia	12:01	สิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเลิกงานระบายก๊าซและจ่ายก๊าซเข้าระบบ/งานโครงการตัดแยก ยกเล็กชุด sale tap valve no.156 Permit 67-WES-HT-0008		
		สถานะ Valve Valve no.131 Valve no.157 Valve no.159 (JFE) มีสถานะ เปิด Valve no.158 มีสถานะปิด	12:03	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สุพัตรา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เสร็จงานเข้าตรวจสอบอุปกรณ์สถานีก๊าซ OTS-BV#10,PRS#1,2	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel,ปกติ		
		แพททษา มีงานตาม Permit.67-bpo-ex-0055 นอกนัมปกติ	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู SOI 1-5 ปกติ	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททษา BHS ปกติ	12:29	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งงาน flow3.ร่วมกับPAE เข้าตรวจต่ออายุสถานีก๊าซโรงงาน Toshiba Hokulo นิคมบางกระดี ผลการตรวจสอบสถานีก๊าซ ปกติ	12:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วริทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 67-WES-HT-0008 นอกนัมปกติ	12:56	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ots.nvk,tempoเพื่อถ่ายภาพ		
		ประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	12:59	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พลวัตร แจ้งหาคุณปราโมทย์ เข้าตรวจรั่วหัยสถานีในสถานี PRS#2	13:23	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearchออกจากพื้นที่ ots.nvk,tempo แล้ว	13:28	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พลวัตร แจ้งออกจาก PRS#2 ไปต่อที่ PRS#1 และ BV#10	13:51	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ots-BKD เพื่อถ่ายภาพ		
		ประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	14:18	สิทธิกร
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:20	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา เข้าโรงงาน Soi 5C ตาม Permit-67-BPO-EX-0056	14:35	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทีมงานPresearchออกจากพื้นที่ ots-BKD แล้ว	14:39	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, งานต่อเนื่อง Verify และทำป้บ Sheetpile บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0012 นอกนัมปกติ	14:41	สิทธิกร
Permit		*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานรื้อถอนpreshoring+กลับคืนพื้นที่บริเวณแนวท่อก๊าซMPL. HDPE225MM. ถนนH1 หน้าโรงงานไอเทค-นิลส์(โรงงานใหม่)โครงการติดตั้งแยก ยกเลิกชุด sale tap valve no.156 Permit 67-WES-EX-0033	15:05	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ ots roj1 เพื่อถ่ายภาพ		
		ประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	15:14	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*เวลา 15:02 น. ปท.9 ทำการปล่อย PIG เส้นท่อ RC4470 NRM - NR2 ขนาด 24 นิ้ว		
		No.3/4 (Cleaning PIG) คาคการณ์ PIG ผ่าน BV NR1 เวลา 15:51 น.FromGasControl	15:16	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พลวัตร แจ้งออกจาก BV#10 เสร็จงานตรวจรั่วหัยดิน	15:17	สิทธิกร
Survey		*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงจาก ots.nvk ปกติ ตรวจสอบการทรุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary ปกติ Outlet temporary ปกติ	15:37	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ PRS#5 เพื่อถ่ายภาพ		
		ประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	15:41	สิทธิกร
อื่นๆ		*เวลา 15:43 น. PIG เส้นท่อ RC4470 NRM - NR2 ขนาด 24 นิ้ว No.3/4 (Cleaning PIG) ผ่าน BV NR1 และคาคการณ์ PIG เข้า Receiver ที่ BV NR2 เวลา 17:07 น.		
		From Gas Control	15:46	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทีมงานPresearch ขอเข้าพื้นที่ ots roj2 เพื่อถ่ายภาพ		
		ประกอบการจัดทำรายงาน Monitor EIA ของ North Zone	16:02	สิทธิกร
Permit		*คุณ สุริยะ แจ้งแจ้งงาน PM ระบบ CCTV สถานีโหนดใต้ ตาม Permit.67-SZ-CD-0001	16:27	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา เข้าโรงงาน Soi 5C ตาม Permit-67-BPO-EX-0056 วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอซ่อมวันอาทิตย์ต่อไป	16:29	สิทธิกร
Permit		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงสถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi โดยทีมSynmehc permit 67-bpi-cd-0007	16:39	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ สมชาย แจ้งเข้าเปิดน้ำใน PRS#1	16:44	สิทธิกร
อื่นๆ		*เวลา 16:45 น. PIG เส้นท่อ RC4470 NRM - NR2 ขนาด 24 นิ้ว No.3/4 (Cleaning PIG) เข้า Receiver ที่ BV NR2 From Gas Control	16:47	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ สมชาย แจ้งแจ้งงานใน PRS#1 ออกจากพื้นที่	16:54	สิทธิกร
Permit		*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อก๊าซ ถนนแพททษา งานวาท่อประปา ตาม Permit 67-bpo-ex-0055 ฐานที่58,59,60 วันนี้เลิกงานพุ่งน้ำท่อ	17:06	สิทธิกร
Permit		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ ที่ots.bkd จะเข้าดำเนินการต่อ		
		เนื่องจากวันนี้ permit 67-bkd-cd-0011	19:11	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดปักเสาไฟฟ้า 12 เมตร จำนวน 2 ต้น ทดแทนต้นเดิมที่เสียหาย		
		ริมถนนสุขุมวิท ตรงข้ามสถานีตากอากาศบางปู และป้ายหยุดเทศบาลบางปู 81 Permit No67-BPM-EX-0041	21:16	สิทธิกร
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe and Sheet Pile Wall เพื่องานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า		
		วงกลางเข้าซอยสามหัว ลอดผ่านท่อก๊าซ 12"Permit No. 67-BPM-EX-0040	22:47	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-พ.ย.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปัก Pipe and Sheet Pile Wall เพื่องานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า		
		วงกลางเข้าซอยสามหัว ลอดผ่านท่อก๊าซ 12"Permit No. 67-BPM-EX-0040		
		Pipe wall เียบร้อย วันนี้นำดินนี้	0:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแก๊สจ่าย gasเข้า otsnvk exiting Permit 67-nvk-ht-0050	4:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งทำการเปิด MV03 เพื่อทดสอบระบบและเปิด MV04 เมื่อพร้อมที่		
	Permit	OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ht-0050	9:19	สุเมธ
	Permit	*EVEP เข้าดูงานที่ OTS-NVK	9:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อก๊าซ ถนนพัฒนา 2 งานวาท่อประปา ตาม Permit 67-bpo-ex-0052	9:26	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททษา BHS ปกติ	9:27	สุเมธ
Permit		*คุณ สุริยะ เข้าที่ PM กล้อง CCTV OTS, PRS พื้นที่ NZ ตาม Permit 67-nz-cd-0001	9:35	สุเมธ
Permit		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ MRS ที่โรงงาน Precision BPI โดยทีม Synmehc ตาม Permit 67-bpi-cd-0007	9:45	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:55	สุเมธ
Permit		*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Water Jet ท่อก๊าซ ถนนแพททษา ฐานที่ 59, 60 ตาม Permit 67-BPO-EX-0055	9:59	สุเมธ
Permit		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเริ่มลดแรงดัน Tempo OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ht-0050	10:00	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.6-14, เจดส์ฮอก ปกติ	10:16	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	10:17	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ OTS-BKD ตาม Permit 67-bkd-cd-0011 นอกนัมปกติ	10:26	สุเมธ
Permit		*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงแก้ไขเสาและ Guard Test Post นิคมฯลาดกระบัง ด.А1	10:26	สุเมธ
		ทีมงาน Greensciences ตาม Permit 67-LKB-EX-0020	10:26	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานชุดลอกท่อระบายน้ำ ถนน B1 งานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ, มีงานตาม Permit 67-lkb-ex-0020, ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:47	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:53	สุเมธ
Permit		*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเริ่มเปิดวาล์ว MV03 ที่ 100%(Inlet12") OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ht-0050, เริ่มเปิดวาล์ว Run B	11:14	สุเมธ
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าถ่ายบูที่ OTS-WES	11:38	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททษา มีงานตาม Permit 67-BPO-EX-0055, ซ.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:41	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:45	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:54	สุเมธ
	PM	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งช่วงบ่ายเข้าที่ PM ที่ OTS-ROJ#1	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงจาก มีงานตาม Permit 67-nvk-ht-0050, เข้าตรวจสอบการทรุดตัว Inlet Outlet OTS-NVK, Inlet Outlet Temporary ปกติ	12:15	สุเมธ
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:18	สุเมธ
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-5 มีงานตาม Permit 67-bpo-ex-0052 นอกนัมปกติ	12:37	สุเมธ
Permit		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง Function Test Run B เียบร้อยพร้อมเปิด MV04, Setpoint 14.5	13:09	สุเมธ
Survey		*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:17	สุเมธ
Alarm SCADA		*OTS-ROJ#1 Room Temp Alarm แจ้งคุณ สุริยะ รับทราบ แอร์เสีย ทั้ง 2 ตัว	13:25	สุเมธ
Permit		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเปิด MV04 จ่ายก๊าซผ่าน Turbine Run A, Tempo Flow หยุดแล้ว	13:36	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	13:43	สุเมธ
Permit		*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งกำลัง Test Run A 15 Barg	13:48	สุเมธ
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
Survey		*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		ทรุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, งานทำป้บ Sheet Pile คร่อมแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณหน้า บ.BNBM ถนนเมน G ตาม Permit 67-roj-ex-0012 นอกนัมปกติ	14:46	สุเมธ
Permit		*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดวางท่อระบายน้ำชั่วคราวของโรงงานใหม่ บริเวณถนน H1/4 ตรงข้ามโรงงาน Ford โกลด์แนวท่อก๊าซ 225 มม.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว no.163, 164 ตาม Permit 67-WES-EX-0034	15:57	สุเมธ
Permit		*คุณ ภานุรักษ์ ปิดวาล์ว MV02(Outlet10") OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cf-0009 เียบร้อย	16:31	สุเมธ
Permit		*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bpi-cd-0007 พุ่งนี้ดำเนินการต่อ	16:42	สุเมธ
Permit		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งถอนเสาไฟฟ้า ซอยแพททษา 14/1(ลำบางมี) แนวท่อก๊าซธรรมชาติ ที่ไป TDC Steel, งานปักเสาไฟฟ้า 12 ม.ตาม Permit 67-bpo-ex-0057	16:42	สุเมธ
Permit		*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเลิกงานตาม Permit 67-bkd-cd-0011 พุ่งนี้ดำเนินการต่อ	16:53	สุเมธ
Permit		*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 67-BPO-EX-0055 วันนี้เลิกงานแล้ว	16:57	สุเมธ
PM		*คุณ สุริยะ เข้าตรวจสอบ IBR ที่ OTS-LKB	17:02	สุเมธ
อื่นๆ		*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาที่นิคม M-THAI ซ้ำจุดที่ฝนนอนแล้วห่างมาก ไม่มีการกระทบต่อท่อก๊าซ	18:57	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ กานท์กร ขออนุญาต ผ.ส.ป.นำรถเข้าพื้นที่ทวงห้าม OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-hi-0050	20:40	สุเมธ
	Permit	"คุณ โยติวีรินทร์ แจ้งงานจ่ายก๊าซเข้าสถานีก๊าซที่ OTS-NVK Exiting เสริมแล้ว (สถานะวาล์วเปิด MV03, MV04 สถานะวาล์วปิด MV02 NVK, MV02 BPI)	23:55	สุเมธ
28-พ.ย.-24	อื่นๆ	"วันที่ 28 พ.ย. 2567 เวลา 06:35 น. TSO ประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบทั้งด้านบวกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบสูงและอาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เมืองต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแผนผู้ให้บริการ เพื่อให้ระบบกลับมาสู่สมดุล From Gas Control	6:43	สุเมธ
	Permit	"ใช้ดินวันพรุ่งนี้จะมีแผนงานตัดแยก tempo otsnvk	8:34	องอาจ
	Permit	"เติมเต็มถังงานWater jet หาดอกก๊าซตอนพัฒนา 2 งานวางท่อประปา		
	Permit	Permit 67-BPO-EX-0052	9:00	องอาจ
	อื่นๆ	"จลจเข้า OTS LKB พาผู้รับเหมาเข้าดูหน้างาน (งานตรวจสอบเครม)		
		วันนี้อยู่ไม่มีการทำงาน	9:13	องอาจ
	PM	"รีเซ็ตดีเข้า pm prs5	9:19	องอาจ
	Permit	"เติมเต็มถังงานWater jet หาดอกก๊าซตอนแพทกษา ที่ 60 Permit No.67-BPO-EX-0055	9:31	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:46	องอาจ
	Survey	"พลวัตสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติครับ	10:00	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	10:08	องอาจ
	PM	"สุริยะแจ้ง PM กล้อง CCTV เหมราช Permit-67-bkd-cd-0015	10:18	องอาจ
	Permit	"งานตัดแยกระบบ วันที่ 28/10/67 เวลา 10:00 น.โยติวีรินทร์แจ้งเริ่มงานตัดแยก ระบบท่อ Inlet-Outlet Temporary OTS-NVK Permit-67-nvk-hi-0051	10:21	องอาจ
	Permit	"พิทักษ์พลแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องปรับปรุงสีสถานีก๊าซots bkdโดย ผรม.Scon	10:24	องอาจ
	Survey	"นตลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบังคลองกรุง ปกติ		
		ในนิคมฯ งานขุดลอกทำรางระบายน้ำ Road B1 งานไม่มีผลกับแนวสถานีปกติ	10:26	องอาจ
	Permit	"นิติชัยแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงสีสถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi โดยทีม Synmech permit 67-bpi-cd-0007	10:27	องอาจ
	อื่นๆ	"นตลแจ้ง ผรม. วัดตุ๋กอยู่ส้างเข้า PRS # 3 แก้ไขท่อ Outlet งาน SINSORN CONSTRUCTION เลขที่ใบอนุญาต 67-LK-CD-0022	10:28	องอาจ
	Activities in AREA	"ศิริโรจน์แจ้งเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS OTS-BKD Permit-67-bkd-cd-0013	10:31	องอาจ
	อื่นๆ	"พลวัตรเข้า OTS BPL	10:34	องอาจ
	อื่นๆ	"สมชายเข้า PRS 2	10:38	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"พลวัตสำรวจแนวท่อก๊าซนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติครับ	10:55	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:56	องอาจ
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนวนนคร ปกติ		
	Permit	"งานขุดติดตั้งเสาไฟฟ้า 22kv จำนวน 4 ต้น ขนามแนวท่อก๊าซ Hdpe 160&110mm. Mpl ถนนนวนนคร 19ตัด20 มีระยะห่างมากกว่า 1.00m. Permit-nvk-ex-0012	11:02	องอาจ
	Permit	"อภิชัยแจ้งงานขุดเคเบิลที่เตรียมงานทำรั้วโรงงาน(โรงงานใหม่บริเวณถนนH11/4 ซ้างโรงงานJFEใกล้แนวท่อก๊าซMPL-HDPE225MM.ช่วงระหว่างบ่อตัว157,158		
	Permit	Permit 67WES-EX-0035	11:03	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	11:13	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานขุดเปิดพื้นคอนกรีตเพื่อ Verify Service Gas Pipeline Union at BPM Permit 67-bpm-ex-0042	11:18	องอาจ
	Survey	"วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	11:35	องอาจ
	อื่นๆ	"พลวัตรเข้าตรวจตรวจงาน Flow 3 ตรวจต่ออายุวาระประจำปีบริษัท MMP	11:45	องอาจ
	Activities in AREA	"ศิริโรจน์แจ้งซ่อม UPS OTS-RST Permit-67-bkd-cd-0015	12:01	องอาจ
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซแพทกษา คลองจตุ OTS BPO TDC Steel ปกติ	12:03	องอาจ
	อื่นๆ	"นิติชัยแจ้งเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน PRS # 5	12:19	องอาจ
	Survey	"กานท์กรสำรวจแนวท่อก๊าซ บางปะอิน บางจาก ปกติ		
		เขียนราก ots.nvk งานตัดแยกระบบท่อสถานี in-out let temporary พื้นที่ ots.nvk Permit.67.nvk.ht.0051/Permit.67.nvk.cf.0010		
		ตรวจสอบการหลุดตัว In let-Outlet ots.nvk ปกติ/ In let-Outlet temporary ปกติ	13:12	องอาจ
	อื่นๆ	"นิติชัยแจ้งเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน PRS # 5	12:19	องอาจ
	อื่นๆ	"นิติชัยแจ้งเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน OTS-RJN # 1-2	13:18	องอาจ
	PM	"สมชาย PM PRS # 1	13:33	องอาจ
	Activities in AREA	"ศิริโรจน์เปิด Modern L OTS-BKD	13:34	องอาจ
	PM	"รีเซ็ตดีเข้า pm prs 5 เสริมเรียบร้อยแล้ว	14:19	องอาจ
	Activities in AREA	"นิติชัยแจ้ง ผรม.เข้าดูอาการแอร์ OTS-RJN # 1	14:36	องอาจ
	อื่นๆ	"สุพรหมแจ้งร่วมตรวจงาน Flow 3 ตรวจต่ออายุประจำปีบริษัท Udomchai Paint	14:55	องอาจ
	Survey	"นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	15:14	องอาจ
	อื่นๆ	"นตลลงงานติดตั้งแนวรั้วปิดล้อมพื้นที่การทำงานในสถานีก๊าซ PRS3 วันนี้งานเลิกงานแค่นี้	15:36	องอาจ
	Permit	"นิติชัยแจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสีสถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi permit 67-bpi-cd-0007	16:31	องอาจ
	Permit	"เติมเต็มถังงานWater jet หาดอกก๊าซตอนแพทกษาที่ 60 Permit No.67-BPO-EX-0055 เครื่องจะมีปัญหาวันนี้พักก่อน	17:06	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	"นิติชัยแจ้ง ผรม.เข้าดูอาการแอร์ตัวด้านใน OTS-RJN # 1 แล้วจะเข้าแก้ไขในวันเสาร์ที่		
		จะถึงยังใช้ได้ตัวหนึ่งด้านทางเข้า	17:40	องอาจ
	Activities in AREA	"ทำการ Restart NGDOPRWS # 6	18:00	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานขุดเปิดพื้นคอนกรีตเพื่อ Verify Service Gas Pipeline Union at BPM Permit 67-bpm-ex-0042 วันนี้งานเรียบร้อยแล้ว	11:18	องอาจ
	Permit	"งานตัดแยกระบบ วันที่ 28/10/67 เวลา 10:00 น.กานท์กรแจ้งงานตัดแยก ระบบท่อ Inlet-Outlet Temporary OTS-NVK Permit-67-nvk-hi-0051	19:40	องอาจ
	Permit	"กานท์กรแจ้งเคเบิลพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นงานตัดแยกระบบท่อสถานี in-out let temporary พื้นที่ ots.nvk Permit.67.nvk.ht.0051/Permit.67.nvk.cf.0010	21:00	องอาจ
	Permit	"เติมเต็มถังงานขุดซ่อมท่อประปา 300 มม.เกาะกลางถนนสุขุมวิท หน้า รพ.เมืองสมุทร Permit 67-bpm-ex-0043	23:00	องอาจ
	Permit	"นตลแจ้งงานขุดปัก Sheetpile Wall บึงกิ้งแนวท่อก๊าซงานโครงการวางท่อน้ำละ-อาโนนิคมอุตสาหกรรมบึง บริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0018		
		จุดขุดปัก Sheetpile Wall ความยาว 8 เมตรบริเวณสี่แยกเขตส่งออก 3 คัดกับถนน Road C4	23:10	องอาจ
29-พ.ย.-24	Permit	"เติมเต็มถังงานขุดซ่อมท่อประปา 300 มม.เกาะกลางถนนสุขุมวิท หน้า รพ.เมืองสมุทร Permit 67-bpm-ex-0043		
		เทศบาลกลางถนนก่อน พุ่งน้ำทำบ่อกลางร่องน้ำใหม่	2:27	องอาจ
	Permit	"นตลแจ้งงานขุดปัก Sheetpile Wall บึงกิ้งแนวท่อก๊าซงานโครงการวางท่อน้ำละ-อาโนนิคมอุตสาหกรรมบึง บริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0018		
		จุดขุดปัก Sheetpile Wall ความยาว 8 เมตรบริเวณสี่แยกเขตส่งออก 3 คัดกับถนน Road C4		
		Sheetpile Wall ความยาว 6 เมตรตรงข้างท่อก๊าซเรียบร้อยท่อ 2 ผังงานหยุดแค่นี้ครับมาต่อพ่วง	2:33	องอาจ
	Permit	"คุณ นิติชัย แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงสีสถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi โดยทีมSynmech permit 67-bpi-cd-0007	9:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Alarm SCADA	"สอบถามคุณ ศิริโรจน์ ที่ OTS-RST STATUS AC ไซร้ Fail ยังซ่อมไม่แล้วเสร็จไฟฟ้าปกติให้ดู Main AC Power และ Flowcom Run B ที่ NVK กดสถานะสัญญาณ PT,TT ไว้	9:37	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน SWAN เช่น OTS-BPL ปกติ	9:46	สิทธิกร
	Permit	"คุณ จลจ แจ้งพบบริษัท Synmech เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีที่ PRS3 ตาม Permit.67-LKB-CD-0021	9:53	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:04	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สุริยะแจ้งเข้าตรวจสอบสาย CCTV และแอร์ที่ OTS-ROJ#1	10:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Emergency Drl	"ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. JFE STEEL WES และซ่อมแผน BCM	10:07	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นตล แจ้งงานขุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่หลุดในสถานี PRS3 LKB ที่งาน Sinsorn Construction เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021	10:09	สิทธิกร
	Permit	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องปรับปรุงสีสถานีก๊าซots bkdโดย ผรม.Scon Permit.67-BKD-CD-0011	10:21	สิทธิกร
	Emergency Drl	"ยกเลิกซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. JFE STEEL WES และซ่อมแผน BCM ต่อ	10:30	สิทธิกร
	Permit	"คุณ กานท์กร แจ้งเปิดวาล์ว mv.237(ต้นทางโครงการ Wus printed) จ่ายก๊าซเข้าระบบ โรงงาน Wus printedPermit.67.roj.ht.0014	10:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	Gas Connect: 29/11/2024 เวลา 10:32 น.คุณกานท์กร ช่างเทคนิค สปก. แจ้งเปิดวาล์ว mv.237(ต้นทางโครงการ Wus printed)จ่ายก๊าซเข้าระบบ โรงงาน Wus printed ตามPermit.67.roj.ht.0014 นิคมฯ โชนะ	10:32	สิทธิกร
	Emergency Drl	"ยกเลิกซ่อมแผน BCM	10:46	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ กานท์กรแจ้งเปิดวาล์ว sv.259 เข้าสถานี	11:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ กานท์กรแจ้งจ่ายก๊าซเข้าระบบ ถึง Mrs.wus printed เรียบร้อย	11:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	(แก้ไข)Gas Connect: 29/11/2024 เวลา 11:04 น.คุณกานท์กร ช่างเทคนิค สปก. แจ้งเปิดวาล์ว sv.259 เข้าสถานี และจ่ายก๊าซเข้าระบบถึง Mrs โรงงาน Wus printed ตาม Permit.67.roj.ht.0014 นิคมฯ โชนะ เรียบร้อยแล้ว	11:04	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจตุ,TDC Steel ปกติ		
		แพทกษา มีงานขุดสำรวจจุดเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ ถนนคลองเคย		
	Survey	โดยน วิจิตรชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ OTT NGD ชิงชัยนิคมถน	11:08	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นตล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB คลองกรุง นิคมลาดกระบัง ปกติ		
		งานขุดลอกทำรางระบายน้ำ Road B1 งานไม่มีผลกระทบ	11:09	สิทธิกร
	Survey	"งานขุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่หลุดใน PRS3 ตาม Permit No.0021 นอกนี้ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	"คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:27	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพทกษา BHS ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ เติม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:41	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	11:57	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
Activities in AREA		"คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าตรวจสอบสาย CCTV และแจ้งที่ OTS-ROJ#1 ผรม.		
		เข้ามาแก้พุงรั่วนี้	12:20	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศิวกร แจ้งOTS.nvk งาน coating ย่อ inlet-outlet & holiday test งานคืนพื้นที่บ่อตัด		
		แยก Permit.67.nvk.ht.0052,Permit.67.nvk.cf.0011	12:25	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ ศิวกร แจ้ง ขอ off cp เพื่อทำ holiday test	12:28	สิทธิกร
Survey		"คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ งานต่อเนื่อง ชุดส่งภายใน		
		บ่อและทำบ่อ Sheetpile บริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G ติดตั้งbracingชั้นล่าง		
		Permit.67.roj.ex.0012,เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อก๊าซในสถานี		
		ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ ทดสอบการหมุนของวาล์ว emergency		
		ที่otsและprs,จ่ายก๊าซเข้าระบบ โรงงาน Wus printed Permit.67.roj.ht.0014		
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:41	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:30	สิทธิกร
Permit		"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุด+บดคัทำบ่อวาล์ว no.157 ใหม่ บริเวณแนวท่อก๊าซ MPL.		
		HDPE225MM บริเวณถนนH1 หน้าโรงงานไฮเทค-โมเสค(โรงงานใหม่)งานโครงการ		
		ตัดแยกเกล็ดชุด sale tap valve no.156 Permit 67-WES-EX-0036	13:40	สิทธิกร
Survey		"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครราชสีมา WES มีงานตาม Permit		
		67-WES-EX-0036 นอกพื้นที่ปกติ	13:40	สิทธิกร
Survey		"คุณ กาญจน์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนจาก ots.nvk งานประกอบท่อในสถานี,งานบริเวณคืนพื้นที่ in-out let temporary		
		พื้นที่ ots.nvk Permit.67.nvk.ht.0052,Permit.67.nvk.cf.0011		
		ตรวจสอบการทรุดตัว In let ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ		
		In let temporary เตรียมคืนพื้นที่ Outlet temporary เตรียมคืนพื้นที่ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:59	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ กาญจน์ แจ้งเตรียมwrappingด้านout let10" เตรียมการประกอบท่อบน in let12"	14:10	สิทธิกร
Survey		"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครราชสีมา ปกติ	14:27	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งขอเข้าห้อง RTU OTS-WES มีงานตรวจทรัพย์สิน	14:32	สิทธิกร
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal Flowcom Run B ที่ OTS-ROJ#2	14:58	สิทธิกร
		อื่นๆ วันที่ 29 พ.ย. 2567 เวลา 15:35 น.TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก		
		โดยสมุดระบบท่อส่งก๊าซหลักสู่ภาคใต้ และดำเนินการด้านการบริหารจัดการก๊าซ		
		กลับไปยังผู้ให้บริการ From Gas Control	15:38	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานท.ปตท.คป เข้าตรวจสอบระบบ SCADA ที่ห้อง RTU OTS-WES	15:50	สิทธิกร
Permit		"คุณ จรัส แจ้งงานพบบริษัท Synmech เข้าทำงานปรับรับสภาพสถานีที่ PRS3		
		ตาม Permit.67-LKB-CD-0021 วันนี้งานพอแค่นี้ เริ่มใหม่วันจันทร์	15:55	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ กาญจน์ แจ้งOutlet10" holiday test เรียบร้อยและแจ้งOTN ระบบcp	16:10	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
Activities in AREA		"คุณ กาญจน์ แจ้งConnection pcr คืนเรียบร้อยแล้ว In-out let	16:24	สิทธิกร
		"คุณ กาญจน์ แจ้งwarpingหีวาล์ว mv.02 10"	16:52	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงสถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi		
		โดยทีมSynmech permit 67-bpi-cd-0007	17:00	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ กาญจน์ warpingหีวาล์ว mv.02 10"เรียบร้อยแล้ว บ่อท่อ12"บดอัดทรายวางแผ่น	17:30	สิทธิกร
	PM	"คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal Flowcom Run B ที่ OTS-ROJ#2	17:30	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ กาญจน์ แจ้งบ่อท่อ10" รื้อ racingชั้นล่างที่ห้องทราย และต่อ Permit.0052	17:41	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ กาญจน์ แจ้งรื้อถอนBracingชั้นล่างเพื่อลงทราย		
		วันนี้ต้องการเคล่งทรายกลับหลังท่อ10"ให้ได้ก่อน	19:05	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ กาญจน์ แจ้งกับย้ายท่อเคสียพื้นที่ใหม่ ยอนbracingชั้นล่างออกหมด		
		แล้วเตรียมลงทราย	19:52	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ กาญจน์ แจ้งกลับหลังท่อ10" เรียบร้อย เตรียมเก็บพื้นที่หน้างาน	21:41	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานHDD.ลอคถนนสุขุมวิทเข้าข้างซอยบางปู77		
		Permit No.67-BPM-0035 (ต่ออายุ)	22:01	สิทธิกร
	Permit	"คุณ กาญจน์ แจ้งเลิกงานของวันนี้ ots.nvk งาน coating ย่อ inlet-outlet & holiday		
		test งานคืนพื้นที่บ่อตัดแยก Permit.67.nvk.ht.0052,Permit.67.nvk.cf.0011		
		Compactหลังท่อ10" ขอเป็นพุงนี้เข้า	22:05	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ กาญจน์ แจ้งคืนพื้นที่หน้างานเรียบร้อยแล้ว	22:15	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา300มม.ถนนสุขุมวิท หน้า ท.พ.เมืองสมุทร		
		Permit.67-BPM-EX-0043 จุดบักSheet pile วางแนวท่อก๊าซเข้า.TTDF ประมาณ4ม.	22:30	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปักขอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข) Permit.67-BPM-EX-0044	22:50	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งงานชุดบัก Sheetpile Wall ป้องกันแนวท่อก๊าซงานโครงการวางท่อน้ำ		
		สะพานในนิคมอุตสาหกรรมบึง บริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0018	23:04	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ เฉลิม แจ้งปิดฝั่งแนวท่อก๊าซซึ่งแนวแล้ว	23:30	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ นพดล แจ้งเริ่มบด Sheetpile Wall ความยาว 6 เมตร	23:44	สิทธิกร
30-พ.ย.-24	Activities in AREA	"คุณ นพดล แจ้งขยับแนวบดัก Sheetpile Wall 6 เมตรใหม่เนื่องจากบดักแล้วชน		
		ตัวท่อน้ำประปาท่อเหล็ก	0:05	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้ง Hddผ่านท่อก๊าซไปแล้ว Permit No.67-BPM-0035	0:15	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ นพดล แจ้งSheetpile Wall ความยาว 6 เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว	0:24	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปา300มม.ถนนสุขุมวิท หน้า ท.พ.เมืองสมุทร		
		Permit.67-BPM-EX-0043 จุดบักSheet pile วางแนวท่อก๊าซเข้า.TTDF ประมาณ4ม.		
		บักsheet pile ขอบบ่อเสร็จแล้ว	2:40	สิทธิกร
Activities in AREA		"คุณ นพดล แจ้งหน้างานยังไม่สามารถบดักบัก Sheetpile Wall ได้เนื่องจากไม่มั่นใจ		
		ตำแหน่งท่อสายไฟฟ้าใต้ดินจะทำการขุดเปิดหน้าดินเพื่อสำรวจทางท่อของการไฟฟ้า	2:50	สิทธิกร
Permit		"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปักขอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข) Permit.67-BPM-EX-0044		
		เข้าบ่อพร้อมตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	3:37	สิทธิกร
Permit		"คุณ นพดล แจ้งงานชุดบัก Sheetpile Wall ป้องกันแนวท่อก๊าซงานโครงการวางท่อน้ำ		
		สะพานในนิคมอุตสาหกรรมบึง บริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0018		
		งานชุดบดนี้	5:17	สิทธิกร
Activities in AREA		"แจ้งแจ้งงานนี้ที่ Greenville ลาดกระบัง มีงาน Flow3 เปลี่ยนท่อ flexible ท่อสี -		
		ball valve ปรับ support ท่อ outlet ลูกค้ำใหม่ โดยการตอกเสาเข็ม เทตหม้อใหม่	9:07	องอาจ
Survey		"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:44	องอาจ
Permit		"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานต่อเนื่อง งานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd		
		โดยทีมsis.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0011	9:48	องอาจ
	อื่นๆ	"สมชายเข้า OTS-BPL	9:51	องอาจ
Survey		"สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมบางพลี OTS-BPL ปกติ	9:53	องอาจ
Survey		"สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมบางพลี Swan , MTH ปกติ	10:06	องอาจ
Survey		"เฉลิมเข้า OTS BPO	10:07	องอาจ
Survey		"ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	10:23	องอาจ
Survey		"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	10:35	องอาจ
Survey		"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซถนนแพทยา OTS BPO คลองจตุ TDC Steel ปกติ	10:49	องอาจ
Survey		"เฉลิมเข้า PRS 1	10:50	องอาจ
Survey		"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:58	องอาจ
Activities in AREA		"ธีรศักดิ์แจ้งพาส์ช่างซ่อมแอร์ที่ OTS-RJN # 1	11:05	องอาจ
Survey		"อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซนครราชสีมา ปกติ	11:10	องอาจ
Survey		"เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	11:16	องอาจ
Permit		"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องซ่อมบำรุงสถานีก๊าซMrs ที่โรงงานPrecision bpi		
		โดยทีม Synmech permit 67-bpi-cd-0007	11:30	องอาจ
	อื่นๆ	"สมชายเข้า PRS 3	11:48	องอาจ
Activities in AREA		"ไชตินรินทร์แจ้งมีงานติดตั้งย้าย run turbine tempo มาใต้ดิน run B otsnvk exiting	11:50	องอาจ
Survey		"เฉลิมเข้า PRS 2	11:55	องอาจ


OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซเส้นคลองกรง ปกติ		
		งานชุดลอกที่วางระบายน้ำ Road B1 งานไม่มีผลกระทบ นอกพื้นที่ปกติ	11:56	องอาจ
	Survey	"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	12:01	องอาจ
Activities in AREA		"ธีรศักดิ์แจ้งพาส์ช่างซ่อมแอร์ที่ OTS-RJN # 1 ได้ทำการแก้ไขตัวที่หลุดจากตัวแขวน		
		ในส่วนตัวที่แจ้งช่างซ่อมยังไม่ได้ทำแจ้งศิริโรจน์ทราบแล้ว	12:31	องอาจ
Survey		"เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:37	องอาจ
อื่นๆ		"ศิวกรแจ้ง ผรม.เข้าต่อไฟส่องสว่างเพื่อเก็บของคืนพื้นที่	14:16	องอาจ
Survey		"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก ปกติ		
		เขียนจาก ots.nvk งานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi		
		Bpi พื้นที่ ots.nvk / permit-nvk-ex-0013-Permit-nvk-cf-0012		
		ตรวจสอบการทรุดตัว Inlet-Outlet ots.nvk ปกติ	14:24	องอาจ
Survey		"ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานต่อเนื่อง ชุดส่งภายในบ่อและทำบ่อ Sheetpile		
		บริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G ติดตั้ง bracing ชั้นล่าง Permit.67.roj.ex.0012		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อก๊าซในสถานี		
		ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ	14:43	องอาจ
Activities in AREA		"สุพรรณแจ้งถอดเปลี่ยน Turbine , Filter ที่ RAMA Textile	15:54	องอาจ
	Permit	"ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสถานีที่ OTS-BKD		
		จะเข้าดำเนินการวันจันทร์ permit 67-bkd-cd-0011(ปิด)	15:55	องอาจ
Activities in AREA		"แจ้งแจ้งงานนี้ที่ Greenville ลาดกระบัง มีงาน Flow3 เปลี่ยนท่อ flexible ท่อสี -		
		ball valve ปรับ support ท่อ outlet ลูกค้ำใหม่ โดยการตอกเสาเข็ม เทตหม้อใหม่		
		วันนี้เปลี่ยน flexible,ball valve 4" ตอกเสาเข็ม 6 เมตร 2ต้น Check leak จ่ายก๊าซเข้า-		
		โรงงาน วัด%gas เรียบร้อย		
		วันอังคาร ที่ 3 และ 4 ธันวาคม จะเข้าทำต่อหม้อ เพื่อทำ support รับท่อ out let	17:16	องอาจ
	Permit	"ศิวกรแจ้งงานชุดลอกคืบพื้นที่บ่อ Valve permit-nvk-ex-0013	17:36	องอาจ
Activities in AREA		"ไชตินรินทร์แจ้งมีงานติดตั้งย้าย run turbine tempo มาใต้ดิน run B ots-nvk exiting		
		ติดตั้ง run B เรียบร้อยทดสอบ alignment ปกติ leak test ทุกหน้าแปลนปกติไม่มีรั่ว		
		ส่วนสถานีเรียบร้อยแล้วแล้วเหลือส่วน pipeline ยัง backlog MV 02	20:05	องอาจ
Survey		"ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก ปกติ		
		เขียนจาก ots.nvk งานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi		
		Bpi พื้นที่ ots.nvk / permit-nvk-ex-0013-Permit-nvk-cf-0012		
		คืนพื้นที่บ่อ Mv.02 inlet Nvk เสร็จเรียบร้อยแล้ว	20:35	องอาจ
Permit		"คุณ เฉลิม แจ้งงานHDD.ลอคถนนสุขุมวิทเข้าข้างซอยบางปู77 วันนี้แจ้งRemer หัว		
		70ซม. จะผ่านท่อก๊าซกันที่16,17,18 Permit No.67-BPM-EX-0035	22:11	องอาจ

OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
1-5.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซ 12" ปากชอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข) Permit No.67-BPM-EX-0044 วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	3:16	องอาจ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD.ลอคดอนสุภูมิวิทเข้าข้างซอยบางปู77 วันนี้ตั้งRemer หัว 70ชม. Permit No.67-BPM-EX-0035 โผล่แล้วขยับงานวันนี้	3:51	องอาจ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งตัดยอคสถานีโซนเหนือ	7:43	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดยอคสถานี BV#10	8:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มงานถอน sheet pile บ่อ Mv.02 outlet Bpi Ots-nvk permit-nvk-ex-0014	9:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดยอคสถานี OTS-BPL	9:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:07	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งตัดยอคสถานี OTS-WES	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิวกร แจ้งขอเข้าห้อง RTU OTS-NVK เพื่อ OFF ไฟ ฟัดไลต์ที่สถานี	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองซุด,TDC Steel,แพรกษา ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดยอคสถานี OTS-LKB	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี WES ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ (งานซ่อมสื อts bkd โดยผู้รับเหมา S-CON วันนี้หยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่)	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณ AC FAIL OTS-RST	13:05	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งแก้ไขสัญญาณ AC FAIL OTS-RST เชียบร้อย สัญญาณ AC ปกติ แต่ UPS ยัง FAIL อยู่	13:11	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโพนระ มีงานต่อเนื่อง ขุดส่งภายในบ่อและ ทำบ่อ Sheetpile บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G ติดตั้งbracingขึ้นล่าง Permit.67.roj.ex.0012,เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและหลุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ.	14:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ เชื่อมจาก ots.nvk ปกติ งานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi พื้นที่ ots.nvk permit-nvk-ex-0014,ตรวจสอบการหลุดตัว Inlet ots.nvk ปกติ Outlet ots.nvk ปกติ บริเวณขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานถอน sheet pile จุดตัดแยก บ่อ Mv.02 outlet Bpi Ots-nvk permit-nvk-ex-0014 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้แจ้งเลิกงาน	16:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD.ลอคดอนสุภูมิวิทเข้าข้างซอยบางปู77 Permit No.67-BPM-0035 (ต่ออายุ) วันนี้ตั้งหอดปะขนาด700ชม.	22:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อประปาหน้าพร เมืองสมุทร วันนี้ย้ายอุปกรณ์ ไปจุดขึ้นก่อน จะกลับมายอนบ่อsheet pile ในวันที่7.ค. Permit.67-BPM-EX-0043	22:26	สิทธิกร
2-5.ค.-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD.ลอคดอนสุภูมิวิทเข้าข้างซอยบางปู77 Permit No.67-BPM-0035 (ต่ออายุ) วันนี้ตั้งหอดปะขนาด700ชม.		
		ท่อเข้าบ่อแล้ว วันนี้เลิกงาน	1:04	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศรณีย์ เข้าตรวจสอบทั่วไปที่ OTS-WES	9:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้ง ผรม.Synmech เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทรุดตัวที่ PRS#3 ตาม Permit 67-ikb-cd-0021	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:34	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-NVK เพื่อทำการประกอบสัญญาณ Meter Run B	9:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ คัดสิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสัญญาณก๊าซ OTS-BKD โดยทีม S.con Kamyotha Permit 67-bkd-cd-0014	10:00	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง จนท.EIA เข้าย้ายอุปกรณ์ก๊าซที่ BV#10	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานขุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซ ที่ทรุดใน PRS#3 ตาม Permit 67-ikb-ex-0021, ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานสีแนวปักเสาไฟฟ้า จำนวน 2 ต้น ปากซอยเทศบาล บางปู 91 (โครงการ 4/4)	10:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ MV02 Inlet NVK, บ่อ MV02 Outlet BPI พื้นที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-ex-0014	10:24	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:31	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง จนท.EIA เข้าย้ายอุปกรณ์ก๊าซที่ PRS#1	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:51	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง จนท.EIA เข้าย้ายอุปกรณ์ก๊าซที่ PRS#2	10:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ พัทธภัทร แจ้งเริ่มงานโครงการปรับปรุงสัญญาณก๊าซ MRS บ SANDEN โพนระ ตาม Permit 67-ROJ-CD-0048	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	11:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานตรวจสอบรอกสถานี OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0017	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ ไชตินันท์รท์ แจ้งแก้ไขท่อ HV003A ติดขัดที่ OTS-NVK เพื่อตรวจสอบ Turbine Run B	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิดิชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน, และมีงานปรับปรุง Test Post ตาม Permit 67-bpl-ex-0058, ส่วนที่ ข.ทDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ ไชตินันท์รท์ แจ้งแก้ไขท่อ HV003A เชียบร้อยที่ OTS-NVK	12:18	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง จนท.EIA เข้าย้ายอุปกรณ์ก๊าซที่ OTS-BPL	12:24	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการประกอบสัญญาณ Meter Run B OTS-NVK เสร็จแล้ว	12:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโพนระ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวหลุดตรวจสอบที่ภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, ขุดส่งมายาในบ่อและ ทำบ่อ Sheet Pile บริเวณหน้า บ.BNBM ถนนถนน G ติดตั้ง Bracing ขึ้นล่าง ตาม Permit 67-roj-ex-0013 นอกนั้นปกติ	13:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชื่อมจาก มีงาน ตาม Permit 67-nvk-ex-0014 นอกนั้นปกติ	14:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานตรวจสอบรอกสถานี OTS-BPL เชียบร้อยแล้ว	15:04	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้ง จนท.EIA เข้าย้ายอุปกรณ์ก๊าซที่ OTS-LKB	15:09	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-BKD เปลี่ยน Modem ระบบ SCADA จาก 3G เป็น 4G, เตรียมงานทดสอบการสำรวจไฟรอง UPS ที่ 400W@15hr โดยจะเริ่มทดสอบตอน 18.00 น.	15:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดแก้ไขท่อก๊าซที่ทรุดใน PRS#3 ตาม Permit 67-ikb-ex-0021 วันนี้หยุดแค่นี้	16:08	สุเมธ
	Permit	*คุณ คัดสิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสัญญาณก๊าซ OTS-BKD Permit 67-bkd-cd-0014	16:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ พัทธภัทร แจ้งเลิกงานโครงการปรับปรุงสัญญาณก๊าซ MRS บ SANDEN โพนระ ตาม Permit 67-ROJ-CD-0048	16:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเลิกงาน ตาม Permit 67-nvk-ex-0014	18:01	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งงานที่ OTS-BKD เสร็จงานเปลี่ยน Modem และทดสอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานทดสอบ ไฟรอง UPS เสร็จต่อเนื่องถึงพุ่มนี้ 9.00 น.	18:55	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบห่างจากท่อ Service บ.TANIO ห่างเกิน 5 ม.ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	21:14	สุเมธ
3-5.ค.-24	Permit	*ไชตินันท์รท์แจ้งวันนี้มีแผนดัดเปลี่ยน support otsbkd Permit 67-bkd-ht-0001	8:34	องอาจ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้ง ผรม.Synmech เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทรุดตัวที่ PRS#3 ตาม Permit 67-ikb-cd-0021(งานต่อเนื่อง)	9:23	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะแจ้งทำการล้างแบริโรมใต้ทั้งหมดเข้าแต่ละพื้นที่จะแจ้งอีกครั้ง	9:24	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้ง ผรม.เข้าพื้นที่สถานี PRS3 บริษัท Sinsom Construction งานขุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซที่ทรุดใน PRS3 Permit-67-ikb-ex-0021	9:29	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:42	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะแจ้งทำการล้างแบริโรมใต้ทั้งหมดเข้าแต่ละพื้นที่จะแจ้งอีกครั้ง		
		วันนี้พาสั่งล้างแบริ OTS PRS SZ เริ่มที่ BV#10 Permit 67-sz-cd-0002	9:34	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริโรจน์เข้าเก็บอุปกรณ์ทดสอบ UPS และตรวจสอบทั่วไปที่ OTS.BKD	10:02	องอาจ
	Activities in AREA	*จรัสแจ้ง ผรม.งานซ่อมบำรุงรอก สถานี OTS BPL	10:03	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซของกรุง ปกติ		
	Permit	*ในนิคมฯ งานขุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซที่ทรุดใน PRS3 มีงาน 2 Permit	10:27	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะแจ้งล้างแบริ PRS#2	10:28	องอาจ
	Permit	*ไชตินันท์รท์แจ้งวันนี้มีแผนดัดเปลี่ยน support otsbkd Permit 67-bkd-cd-0014		
		แก้งานจุดเดียว	10:31	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO สุริยะ เข้าล้างแบริ	10:35	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์ PRS#1 ล้างแบริด้วย	10:36	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	10:41	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณกร ITS ขอเข้าไปเช็คข้อมูลที่ BGD ของ Server Rangsit	10:53	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริโรจน์เก็บอุปกรณ์ทดสอบ UPS และตรวจสอบทั่วไป ที่ OTS.BKD เสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:00	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	11:02	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า OTS-BPL	11:03	องอาจ
	Activities in AREA	*จรัสแจ้ง ผรม.งานซ่อมบำรุงรถเครน OTS BPL เสร็จแล้ว	11:05	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณกร ITS ขอเข้าไปเช็คข้อมูลที่ BGD ของ Server Rangsit เสร็จแล้ว	11:16	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์ PRS#2 ล้างแอร์ด้วย	11:20	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซคลองขุด OTS BPO TDC Steel ปกติ		
		ถนนแพรงษา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กปน.คลองเคย		
		โดยบ.วิจิตรชัยไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:23	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPO BPM ปกติ	11:30	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม OTS-BPL Swan และ MTH ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	12:00	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะแจ้งล้างแอร์ OTS-BPL	12:45	องอาจ
	Activities in AREA	*จรัสแจ้ง ผรม.งานซ่อมบำรุงรถเครน OTS LKB Permit 67-lkb-cd-0023	13:30	องอาจ
	อื่นๆ	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งโรงงาน thai bone ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานติดตั้งท่อภายในปีตัวแล้ว และ ระบบ gas,n2 แล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนการติดตั้งท่อภายในใหม่	13:39	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	13:40	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรจนะ ชุดล้างภายในบ่อและ ทำบ่อ Sheet Pile บริเวณ หน้า บ.BNBM ถนนเมน G ติดตั้ง Bracing ขึ้นล่างเข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		ทุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ,		
		Permit 67-roj-ex-0013	13:46	องอาจ
	Emergency Drill	*แจ้งการซ้อมย้ายศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 : เวลา 13:00 น.		
		Gas Control เริ่มออกเดินทางจาก Backup Control Center (BCC) กลับไปยังห้องควบคุมที่ OC โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ขอศูนย์ฯคงเค้นงานที่มี		
		ความเสี่ยงในช่วงเวลาระหว่างการย้ายศูนย์ควบคุมครั้งนี้แล้วเสร็จ From Gas Control	13:50	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริโรจน์เข้า OTS.WES เพื่อ Cut over fiber optic ของระบบ Lease line นะครับ		
		จะทำให้ลิฟต์ L หายไปช่วงนี้ครับ ส่วนลิฟต์ M ดูได้ปกติ		
		ถ้าเสร็จแล้ว จะให้ตรวจเช็คระบบ L อีกรอบ	14:14	องอาจ
	Emergency Drill	*GAS CONTROL เดินทางถึงห้องควบคุมการส่งก๊าซ GPCC หลังจากนั้นเวลา 13:42 น.		
		หน่วยงาน คป. เริ่ม Startup ระบบ SCADA ที่ GPCC, เวลา 13:56 น. ระบบ SCADA		
		ที่ GPCC พร้อมใช้งาน และเวลา 14:20 น. GASCONTROL ประกาศใช้ GPCC เป็น		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		*ศูนย์ควบคุมหลัก ณ ศูนย์ปฏิบัติการหลัก (OC) เป็นการเสร็จสิ้นซ้อมย้ายศูนย์ควบคุม		
		การส่งก๊าซ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 From Gas Control	14:23	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก ปกติ		
	Permit	*เขียนราก ots.nvk งานคืนพื้นที่จุดติดตั้งบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi		
		กันแนวรั้วพื้นที่ ots.nvk permit-nvk-ex-0014	14:24	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณกร ITS Login เครื่อง ENGW # 1 Update Windows		
		Login เครื่อง ENDOPRWS # 6	14:34	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	14:43	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะแจ้งล้างแอร์ OTS-LKB	15:01	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริโรจน์เข้า OTS.WES เพื่อ Cut over fiber optic เสร็จงานเรียบร้อยแล้ว	15:41	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งที่ ots.nvk งานคืนพื้นที่รั้วรั้วกันพื้นที่ก่อสร้าง		
		เพื่อทำงานกดเข็มทำรั้วถาวร permit-nvk-ex-0014	15:43	องอาจ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้ง ผรม.Synmeh เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทุดตัวที่ PRS#3		
		วันนี้เลิกงานแล้ว	15:46	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้ง ผรม.เข้าพื้นที่สถานี PRS3 บริษัท Sinsorn Construction		
		งานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทุดตัวใน PRS3 วันนี้เลิกงานแล้ว	15:46	องอาจ
	Activities in AREA	*จรัสแจ้ง ผรม.งานซ่อมบำรุงรถเครน OTS LKB เสร็จงานแล้ว	16:01	องอาจ
	อื่นๆ	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งโรงงาน thai bone ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานติดตั้งท่อภายในปีตัวแล้ว และ ระบบ gas,n2 แล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนการติดตั้งท่อภายในใหม่		
		อยู่ในขั้นตอนระหว่างเชื่อมเพื่อ ท่อนสุดท้ายแล้วที่สถานีอยู่ระหว่างรอจ่าย gas		
		และวัดปลายทางในโรงงาน	16:40	องอาจ
	Permit	*โชติณรินทร์แจ้งวันนี้มีแผนตัดเปลี่ยน support otsbkd Permit 67-bkd-ht-0001		
		วันนี้ได้งานเปลี่ยนหัว support ได้ 8 ตัว เริ่มงาน top coat		
		Top coat รอบแรกเรียบร้อยแล้ว วันนี้ otsbkd เลิกงานแล้ว	17:30	องอาจ
	Permit	*ภาณุรักษ์แจ้งที่ ots.nvk งานคืนพื้นที่รั้วรั้วกันพื้นที่ก่อสร้าง		
		เพื่อทำงานกดเข็มทำรั้วถาวร permit-nvk-ex-0014 แจ้งเลิกงาน ots.nvk/temporary	17:54	องอาจ
	อื่นๆ	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งโรงงาน thai bone ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานติดตั้งท่อภายในปีตัวแล้ว และ ระบบ gas,n2 แล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนการติดตั้งท่อภายในใหม่		
		อยู่ในขั้นตอนระหว่างเชื่อมเพื่อ ท่อนสุดท้ายแล้วที่สถานีอยู่ระหว่างรอจ่าย gas		
		และวัดปลายทางในโรงงาน		
		ตรวจสอบยอดคันและการทำงานอุปกรณ์ในสถานีปกติและตรวจวัด% gas		
		ภายในโรงงานใช้งานได้แล้ว	19:53	องอาจ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซ 12"		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ปากซอยสามห่วง Permit No.67-BPM-EX-0044	22:12	องอาจ
	4-6.ค.-24	Permit *คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซ 12"		
		ปากซอยสามห่วง Permit No.67-BPM-EX-0044 วันนี้ยกเลิกกัน พุ่งขึ้นมาต่อ		
		ติดอุปสรรคได้คืน ไม่สามารถเข้าไปได้	0:21	องอาจ
	Activities in AREA	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า PRS#3	9:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทุดตัวใน PRS3 Safety talk ก่อนเริ่มงาน		
		Permit No.67-LKB-EX-0021	9:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งSafety talk หน่วยงานและผา ผรม. Synmeh เข้าทำงานปรับปรุง		
		สภาพสถานีที่ PRS3.ตาม permit no.67-lkb-cd-0021 (งานต่อเนื่อง)	9:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปะอิน ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งวันมีงาน Flow3 ที่ Greenville คือนื่องจากวันเสาร์ มีงานทำดหอเหนือ		
		เพื่อทำ Support vie Outlet	9:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงาน supportต่อเนื่อง otsbkd Permit-67-BKD-HT-0002	9:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งวันนี้มีงาน ผรม.เข้าล้างแอร์สถานีไซเรนเหนือ วันที่ ROJ#1		
		ตาม Permit.67-NZ-CD-0002 และแก้ไขค่า Turbine Index	9:43	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมีงานต่อเนื่องปรับปรุงสถานีก๊าซmirs sanden ร่วมกับ ผรม.synmeh		
		Permit no.67-lkb-cd-0024	9:50	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพายุผู้รับเหมาเข้าตัดหญ้าใน OTSLKB ตาม		
		Permit no.67-lkb-cd-0024	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ		
		เริ่มงานกดเข็มทำเสาเข็มดิน ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มตั้งจาก 400ปริมณัง ถึง		
		แยกคำหวัช หนานกับแนวท่อก๊าซ 4นิ้ว ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ ในช่วงแรก	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งพร้อมคือท่อก๊าซเข้าโรงป่น นอกจานี้ ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมสาครบุรี เส้น OTS-LKB ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งพายุผู้รับเหมาเข้าตัดหญ้าใน PRS#3 ตาม		
		Permit no.67-lkb-cd-0024	10:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแนวท่อก๊าซงานปัก Sheetpile Wall เพื่อ HDD		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		งานโครงการวางท่อน้ำสะอาดบริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0022		
		ชุดสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณ Road C7 ช่วงคอสะพานคลองแดงโม	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	10:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งตรวจสอบ %gas otsbkd ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งจุดดินความลึกที่ 2 เมตรทางหลักสำรวจลงความลึกอีก 1.40 เมตร		
		ไม่พบอุปสรรคด้านล่าง	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel, ปกติ		
		แพรงษา มีงานชุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กปน.คลองเคย โดย		
		บ.วิจิตรชัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน และงานปรับปรุงTest		
		post Permit-67-BPO-EX-0058 จุดขึ้นปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		
		หน้าบริษัท SWAN มีงานเจาะสำรวจจุดขึ้นดินไม่มีผลกระทบท่อ	11:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าล้างแอร์PRS#5 Permit.67-NZ-CD-0002	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิศวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมโรจนะ มีงานต่อเนื่องภายในบ่อและเพล		
		ระบบท่อในบ่อบริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทุดตัวของท่อภายในสถานี		
		ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ.	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพรงษา BHS ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าล้างแอร์ROJ#2 Permit.67-NZ-CD-0002	12:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งพายุผู้รับเหมาเข้าตัดหญ้าใน OTS BPL ตาม		
		Permit no.67-BPL-CD-0018	12:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 04 ค.ค. 2567 เวลา 12:40 น. TSO ประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก เนื่อง		
		จากปัญหาความไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อด้านนอกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดัน		
		ในระบบสูงและอาจจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เบื้องต้น		
		TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ เพื่อให้ระบบกลับมาสู่		
		สมดุล From Gas Control	12:43	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งชุดสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณ Road C7 ช่วงคอสะพานคลองแดงโมฝั่ง		
		ตัวสถานีบ่อ 3	13:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประสานงานขึ้นแนวช่วงได้สะพานทางหมายเลข (ถนนเขียนราก)		
		งานเตรียมพื้นที่จุดปักเสา22kv.ต้องประสานงานกับทางที่นํานํน(บางจาก)อีกครั้ง	13:44	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าลำ้งแอร์ PRS#4 Permit.67-NZ-CD-0002	13:57	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนturbine+filterตามรอบdue calibrate3Yที่ F&N โรงนะ	14:06	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งพบ BOXCULVERT ขนาด 1.40X1.50 เมตร ความลึกที่ 1.60 เมตร		
		จะขุดแนว HDD ผ่านอยู่ด้านบนตัว BOXCULVERT	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน รังสิต ปกติ	14:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจหาแนวท่อที่งานปัก Sheetpile Wall เพื่อ HDD		
		งานโครงการวางท่อน้ำสะอาดบริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0022		
		งานขุดสำรวจขุดแยกแค้น	14:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าลำ้งแอร์ OTS-NVK Permit.67-NZ-CD-0002	14:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน มาจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชื่องราก ots.nvk ปกติ งานดินพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi เตรียมพื้นที่กันแนวรั้วพื้นที่ ots.nvk permit-nvk-ex-0014 บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	15:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ไชตินันท์พร แจ้งงานติดตั้ง support otbskdวันที่ได้2ตัว งานย้ายตำแหน่ง1จุด		
		เหลืองานไม่กี่ 2ชุด หลัง PCV a+b เนื่องจากมิติ size	15:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งประชุมงานต้นท้อตลอดทั้งวัน ถอนบางพลีตัวหุ้ เพื่อ FOC 6"		
		และท่อGas36" สอดได้ท่อที่งานNGD ความลึก20ม. เริ่มค้นท่อ FOC วันที่10 ธค. 67	15:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าลำ้งแอร์ OTS-BKD Permit.67-NZ-CD-0002	15:46	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งงานFlow 3 ที่ Green Sville เหลือพุงนี้ แกะแบบเก็บเสิเคลียร์พื้นที่อีกวัน	15:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้ง งานปรับปรุงสถานี PRS3 อัตรารายได้ฐานสถานีวินนีพอยแคนี้	15:57	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง วันมีงานปรับปรุงสิี mrs sanden เลิกงานแล้ว วันนี้เริ่มพันสี่guard railกับสิ่ที่บนสถานี พุงนี้ไม่มีการทำงาน ทำอีกทีวันศุกร์	16:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานขุดสำรวจแก้วโซ่ท่อที่ทุติใน PRS3 วันนี้เลิกแค่นี้		
		Permit No.67-LKB-EX-0021 อกจาก PRS3	16:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าลำ้งแอร์ OTS-RST Permit.67-NZ-CD-0002	16:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ไชตินันท์พร แจ้งเลิกงาน supportต่อเนื่อง otbskd Permit-67-BKD-HT-0002		
		ต่อวันศุกร์	16:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานเชื่องราก ots.nvk งานดินพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi เตรียมพื้นที่กันแนวรั้วพื้นที่ ots.nvkpermit-nvk-ex-0014	16:48	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งพุงนี้ไม่มีแผนเข้าร่วมงานซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ โรงงานSutec Roj		
		เริ่มเวลา6.00น. เป็นต้นไป	17:53	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1,2 LEASED LINE DOWN แจ้ง UIH เชนไม่สามารถติดต่อได้	22:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (สามช่วง) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:19	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1,2 LEASED LINE DOWN เบื้องต้นเป็นทิศทางทรูรุดำเนินการแก้ไข	23:06	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1,2 LEASED LINE NORMAL	23:30	สิทธิกร
	5-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"	
			ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (สามช่วง) Permit No.67-BPM-EX-0044	
			วันนีพอยแคนี้ แทงไม่ผ่าน เจอผิวถนนคอนกรีต สลจชั้น	1:37
		อื่นๆ	*ค่า Turbine Index ที่ ROJ#1 หายไปตอนเที่ยงคืน	5:27
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่ นิคมฯเพทฯฯ BHS ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานวันนี้จะทำการเจาะ HDD ผ่านแนวท่อก๊าซ 160 มม. 2 จุด บริเวณ		
		ถ.C7 ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 งานโครงการวางท่อน้ำสะอาด บ. Mars Water	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	10:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งขั้วเจาะ HDD ก้านต่อที่ 4 พาดผ่านท่อที่แก้ว ควาลึก 1.95 ม.ตาม		
		Permit 67-LKB-EX-0022	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:50	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ กฤษดา แจ้งลำ้งแอร์ที่ OTS-WES	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่ นิคมฯบางปู ฐ.6-14,เขตส่งออก ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่เส้น บางปะใหม่ ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่นิคมฯบางพลี ที่หน้าบริษัท Swan มีงานเจาะ		
		สำรวจชั้นดิน ไม่มีผลกระทบแนวท่อที่เกินฯ และที่ M-Thai มีงานตัด Joint คอนกรีต หน้า		
		บริษัท POC โรงงานที่จะขึ้นใหม่ สลจ.ควบคุมอยู่หน้างาน นอกนั้นปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดติดตั้งเสาไฟฟ้า 22 kv.		
		เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า ขนาดแนวท่อก๊าซ 160, 110 มม.ถนนนวนคร 19 สด 20		
	Permit	ตาม Permit 67-nvk-ex-0015 นอกนั้นปกติ	11:31	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งขั้วเจาะ HDD ก้านต่อที่ 25 ธนด 21 Sheet Pile Wall ตาม Permit		
		67-LKB-EX-0022	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่ นิคมฯบางปู ฐ.1-5 ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชื่องราก งานตาม		
		Permit 67-nvk-ex-0014 (หน้างานวินนีพอย) นอกนั้นปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ (วันนี้ไม่มีการทำงาน		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ในพื้นที่	12:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล เข้าที่ PRS#3 ตรวจสอบงานที่ ผรม.ทำไว้ ส่วนวินนีพอย	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-lkb-ex-0022, ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	12:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่เส้น เพทฯฯ มีงานสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า		
		115 kv.ของ กฟน.คลองเตย โดย บ.วิดิซัย ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่ง		
		อยู่ในถนน, ส่วนที่ ฐ.TDC คลองจูด เส้น BV#10 ปกติ	12:39	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งขั้วเจาะ HDD ผ่านลอด Sheeplie Wall 8 ม.แล้ว ที่ความลึก 11.78 ม.		
		และ ลอดผ่านใต้แนวท่อที่เรียบร้อย ตาม Permit 67-LKB-EX-0022	13:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่ นิคมฯโรงนะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		ทุติสุดของท่อที่ภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, มีงานมาย		
		ในบ่อและทดสอบบ่อในบ่อบริเวณหน้าบริษัท บ. BNBM ถนนเมณ G ตาม Permit		
		67-roj-ex-0013 นอกนั้นปกติ	14:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อที่เกิน ที่เส้น รังสิต ปกติ	14:48	สุเมธ
	Emergency Drill	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Sutec Kariya ROJ	16:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปัก Sheet Pile 6 ม.เพื่อปัก Sheet Pile Wall ป้องกันแนวท่อที่เกิน		
		160 มม.รอบบ่อท่อที่เกินข้างละ 2 ม.เพื่องาน HDD ถ.ค6 ก่อนถึงสะพานข้ามคลอง		
		แดงใน ตาม Permit 67-LKB-EX-0022	16:31	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปัก Sheet Pile Wall ป้องกันแนวท่อที่เกินครบทุกจุดแล้วเหลือ		
		ในส่วนงาน HDD จะแจ้งนัดหมายอีกครั้ง งานวินนีพอยแคนี้	18:43	สุเมธ
	อื่นๆ	*วันที่ 5 ธ.ค. 2567 เวลา 21:47 น. TSO ออกยกเลิกประกาศ Difficult day ดังตะขอนอก		
		หลังจากระบบท่อก๊าซ กลับสู่สมดุลปกติ จึงดำเนินการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	21:49	สุเมธ
	6-ธ.ค.-24	Permit	*ไชตินันท์พรแจ้งวันมีงานต่อเนื่องตัดท่อ support otbskd Permit 67-lkd-hl-0003	
			เพิ่มเติม-งานทำลิ	7:57
	Activities in AREA	*พิทักษ์พลแจ้งมีงานต่อเนื่องปรับปรุงสิ่สถานีก๊าซ mrs sanden ร่วมกับ		
		ผรม.synmech	9:10	องอาจ
	Permit	*จรัสแจ้ง ผรม.Synmech เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทุติสุดที่ PRS#3		
		ตาม Permit 67-lkb-cd-0021(งานต่อเนื่อง)	9:13	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานขุด Verify หาแนวท่อนำประปางานโครงการวางท่อที่โรงงาน		
		PCG โรงงานใหม่ ที่มงาน CEG เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0013	9:16	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อที่เกิน BHS ปกติ	9:17	องอาจ
	Permit	*เอกพันธ์แจ้งงานขุดสำรวจแก้วโซ่ท่อที่ทุติใน PRS3 Permit No.67-LKB-EX-0021	9:21	องอาจ
	PM	*สุริยะ PM SCADA+RTU PRS # 3	9:35	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัสเข้า OTS LKB	9:39	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS 2	9:40	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อที่เกินเส้น OTS BPL-M-Thai มีงานขุดสำรวจแนวท่อนำประปา		
	Permit	งานโครงการวางท่อที่เกิน Permit No.67-MTH-EX-0013	9:50	องอาจ
	Permit	*สมชายพายุ้รับเหมามาเข้าติดตั้งหน้าใน OTSBPO Permit no.67-BPO-CD-0032	9:53	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อที่เกินบางกะดี ปกติ	10:31	องอาจ
	Permit	*สมชายพายุ้รับเหมามาเข้าติดตั้งหน้าใน PRS1 Permit no.67-BPO-CD-0032	10:37	องอาจ
	Survey	*จรัสสำรวจแนวท่อที่เกินคลองกรุงในนิคมฯ ลาดกระบังมีงานใน PRS 3	10:45	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐสำรวจแนวท่อที่เกินเหมราช ปกติ	*	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS 1 มีงานติดตั้งหน้า	11:05	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อที่เกินก๊าซ BPO ปกติ	11:13	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อที่เกิน BPN ปกติ	11:35	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า OTS BPO	*	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อที่เกิน BPO คลองจูด TDC Steel ปกติ		
		ถนนเพทฯฯ มีงานขุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กฟน.		
		คลองเตย โดยบ.วิดิซัย ไม่มีผลกระทบกับท่อที่เกินของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน	11:54	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อที่เกินชนวนคร ปกติ	11:57	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อที่เกินเส้น OTS BPL-SWAN		
		ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ที่มงาน วัน รวย เอง กุ๊ป ตรวจสอบสภาพบ่อแล้ว	11:59	องอาจ
	อื่นๆ	*ศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมตรวจต่ออายุครบวาระ5ปีงาน Flow3 ที่โรงงาน TCH บางปะอิน		
		โดยที่มงาน PAE ผลการตรวจเช็คสถานณีก๊าซ / ปกติ	12:22	องอาจ
	อื่นๆ	*พิทักษ์พลเข้าร่วมงานต่ออายุ YIHAI ร่วมกับบริษัท PAE ผลปกติ	12:30	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อที่เกินบางปะใหม่ เริ่มงานทดแทนทำเขื่อนกันดิน คลอดคนถอนน-		
		สุณวิท เริ่มต้นจาก วโรปกรณ์ ถึง แยกตำพร ชนวนกับแนวท่อที่เกินฯ 4 นิ้ว		
		ไม่กระทบกับท่อที่เกินฯ ในช่วงแรกอยู่ที่เจาะรั้วคือท่อที่เกินฯเข้าไบกกรณ์	12:47	องอาจ
	Permit	*สมชายพายุ้รับเหมามาเข้าติดตั้งหน้าใน PRS 2 Permit no.67-BPO-CD-0032	13:03	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อที่เกินจาก บางปะอิน เชื่องราก		
		งานดินพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi เตรียมพื้นที่กัน-		
		แนวรั้ว(หน้างานวินนีพอย) permit-nvk-ex-0014	13:13	องอาจ
	Permit	*เอกพันธ์แจ้งงานเชื่อม Bracing ใน PRS 3 Permit 67-LKB-HT-0004	13:17	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"ใช้เดินหิรแจ้งรั่วมีงานต่อเนื่องคัตท้อ support otsbkd Permit 67-bkd-ht-0003		
		ตอนนี้งาน support otsbkd เสรียบร้อยเหลืองาน แก้ขึ้นลิ้นไม่เท่ากัน	14:05	องอาจ
	Survey	"ตรวจสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	14:21	องอาจ
	PM	"ดูหิระ PM SCADA+RTU PRS # 3	14:24	องอาจ
	Permit	"จรัลแจ้ง ผรม.Synmech เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่จุดตัวที่ PRS#3		
		วันนี้หิระซ่อมปรับปรุงสถานี ออกจากพื้นที่แล้ว	15:17	องอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงแหระ งานต่อเนื่องภายในบ่อและเทรระบบท่อในบ่อ		
		บริเวณหน้าบริษัท BNBمถนน Main G Permit67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ / Out let 8"และ10"ปกติ	15:18	องอาจ
	อื่นๆ	"พิกัดหิระเข้ารวมงานคัตท้อฯ สถานีก๊าซโรงแหระ speyโรงแหระ ปกติ	15:24	องอาจ
	Permit	"เอกพันธ์งานเชื่อม Bracing ใน PRS 3 Permit 67-LKB-HT-0004		
		วันนี้เลิกงานแล้ว	16:19	องอาจ
	Permit	"ใช้เดินหิรแจ้งรั่วมีงานต่อเนื่องคัตท้อ support otsbkd Permit 67-bkd-ht-0003		
		วันนี้เลิกงานแล้ว	16:57	องอาจ
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า เพื่อทดแทนต้นเดิมที่หักหน้าปากซอยเทศบาลบางปู 91		
		โครงการ 4/4 Permit.67.bpm.ex.0045	20:29	สิทธิกร
	Permit	"ธนาสิทธิ์แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า เพื่อทดแทนต้นเดิมที่หักหน้าปากซอยเทศบาลบางปู 91		
		โครงการ 4/4 Permit.67.bpm.ex.0045 เสร็จเรียบร้อย	22:07	สิทธิกร
	Permit	เอกพันธ์งานปัก sheet pile wall แนว HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water		
		ผ่านท่อก๊าซฯ thai ambica BPM Permit67.bpm.ex.0046	22:23	สิทธิกร
	Permit	เอกพันธ์งานปัก sheet pile wall แนว HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water		
		ผ่านท่อก๊าซฯ thai ambica BPM Permit67.bpm.ex.0046		
		งานปัก sheet pile wall วันนี้จนเค้นครบ ห่างท่อ 5.50 เมตร พุ่งนี้ HDD ต่อ	23:25	สิทธิกร
7-6.ค.-24	Permit	"จรัลแจ้ง ผรม.Synmech เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่จุดตัวที่ PRS#3		
		Permit 67-lkb-cd-0021(งานต่อเนื่องรั่วมีงานต่อเนื่องคัตท้ออิฐรูเล็ก ทำคั้นกับดินด้านใน	9:15	องอาจ
	Permit	"ใช้เดินหิรแจ้งรั่วมีงานต่อเนื่องคัตท้อ support otsbkd Permit 67-bkd-ht-0003		
		เพิ่มเติม+งานหิระ	9:28	องอาจ
	Permit	"นาคตแจ้งงานเชื่อมประยกอบค้ายันใน PRS 3 Permit 67-LKB-HT-0005	9:47	องอาจ
	Activities in AREA	"นิติชัยแจ้ง ผรม.ทำความสะอาด OTS-RJN # 1	9:50	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	9:59	องอาจ
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์เข้า PRS 1	10:20	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ซอย 6-14 BPN ปกติ	10:38	องอาจ
	Survey	"พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี ปกติ	10:40	องอาจ
	PM	"กฤษดา Dai OTS-WES14:01	10:42	องอาจ
	อื่นๆ	"พลวัตรเข้า OTS BPL	10:53	องอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	11:03	องอาจ
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์เข้า OTS BPO	11:08	องอาจ
	Survey	"พลวัตรสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL ,Swa ปกติ		
		WTH มีงานชุดเตรียมบ่อ HDD หน้าบริษัท POC โรงงานที่จะขึ้นใหม่ทีวิลมก่อสร้าง		
		ควบคุมอยู่หน้างานครบ นอกนั้นปกติ	11:14	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซแพทฯ คลองชุด OTS BPO TDC Steel ปกติ	11:27	องอาจ
	Survey	"ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ เริ่มงานภาคเช้า18 เมตรทำเชือกกันดิน		
		ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มคั้นจากโรงปรกมีถึงแยกต่างฯ หนานกับแนวท่อก๊าซฯ 4 นิ้ว		
		ไม่กระทบกับท่อก๊าซฯ	12:04	องอาจ
	อื่นๆ	"ธนาสิทธิ์เข้า PRS 2	12:08	องอาจ
	Survey	"พลวัตรสำรวจแนวท่อคลองกรุง ปกติ		
		ในนิคมฯ ลาดกระบังงานปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าห้หน้า Yanmar	12:12	องอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	12:25	องอาจ
	Permit	"ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรงแหระ งานต่อเนื่องภายในบ่อและเทรระบบท่อในบ่อ		
		บริเวณหน้าบริษัท BNBمถนน Main G Permit67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ / Out let 8"และ10"ปกติ	13:02	องอาจ
	Survey	"กฤษดาสำรวจแนวท่อก๊าซเหมราชปกติ	13:10	องอาจ
	Survey	"นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซโรงแหระ ปกติ		
		งานต่อเนื่องภายในบ่อและเทรระบบท่อในบ่อบริเวณหน้าบริษัท BNBمถนน Main G Permit67.roj.ex.0013 (วันนี้ไม่มีการทำงาน)	13:34	องอาจ
		งานล้างทำความสะอาดสถานี OTS-ROJ 1	14:01	องอาจ
	PM	"กฤษดา Dai OTS-WES	14:01	องอาจ
	Survey	"ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	14:19	องอาจ
	Activities in AREA	"สมชายถอดเปลี่ยน Turbine , Filter ที Diachrome	15:03	องอาจ
	Permit	"นาคตแจ้งงานเชื่อมประยกอบค้ายันใน PRS 3 Permit 67-LKB-HT-0005		
		งานเชื่อม Bracing ใน PRS 3 บ.Sinsom Construction เลิกงานแล้ว	16:04	องอาจ
	Activities in AREA	"คุณ นพตล แจ้งงาน HDD และคั้ง Reamer วันนี้หยุดเค้น นัตหมายคั้งคือฮักทีพุ่งนี้	16:39	องอาจ
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานเทวหิระเชื่อมท่อฯ แจ้งเลิกงาน เตรียมพื้นที่กันแนวรั่ว		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		permit-nvk-ex-0014	16:55	องอาจ
	Permit	"ใช้เดินหิรแจ้งรั่วมีงานต่อเนื่องคัตท้อ support otsbkd Permit 67-bkd-ht-0003	16:58	องอาจ
	Activities in AREA	"คุณ นิติชัย แจ้งงานล้างทำความสะอาดสถานี OTS-ROJ1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:59	องอาจ
	Permit	"คุณ เอกพันธ์ งานเตรียมงานจะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ		
		thai ambica BPM Permit No. 67-BPM-EX-0046	21:47	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปกติ		
		ซอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:26	สิทธิกร
8-6.ค.-24	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปกติ		
		ซอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044		
		เข้าบ่อเรียบร้อยแล้ว พุ่งนี้ เริ่มเมอร์ค	2:03	สิทธิกร
	Permit	"คุณ เอกพันธ์ งานเตรียมงานจะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ		
		thai ambica BPM Permit No. 67-BPM-EX-0046 เข้าบ่อแล้ว พุ่งนี้ เริ่มเมอร์ค	2:19	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานots.nvk งานคั้นพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi เตรียมพื้นที่กันแนวรั่ว permit-nvk-ex-0014	9:04	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ นิติชัย แจ้ง ผรม.เข้าล้างสถานี OTS-ROJ#2	9:09	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ จรัล แจ้งพผู้รับเหมาเข้าทำงานปรับปรุงสถานี PRS3 Safety talk ก่อนเริ่มงาน	9:18	สิทธิกร
	PM	"คุณ จรัล แจ้งที PRS3 มีงาน PM Diag และเปลี่ยน Filter Run A	9:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที นิคมฯแพทฯ BHS ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที OTS-BPL-นิคมบางพลี ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:17	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:21	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพตล แจ้งงาน HDD โครงการวางท่อน้ำสะอาดในนิคมอุตสาหกรรม บริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0022 วันนี้คั้ง Reamer ขนาด 400 mm.		
		บริเวณ Road C7	10:24	สิทธิกร
	PM	"คุณ กฤษดา แจ้งเข้าทำงาน PM Diag สถานี OTS-WES	10:29	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที นิคมฯบางปู Soi 6-14,เตลส่งออก ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที เสน่ OTS-BPL, M-Thai มีงานชุดเตรียมบ่อ HDD หน้าบริษัทPOC โรงงานที่จะขึ้นใหม่ทีวิลมก่อสร้างควบคุมงาน นอกนั้นปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที นิคมฯนวนคร ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10	11:02	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที OTS BPO,คลองชุด,TDC Steel,แพทฯ ปกติ	11:25	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที เสน่ บางปูใหม่ ปกติ		
		เริ่มงานภาคเช้าทำเชือกกันดิน ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มคั้นจาก วโรปกรณ์ ถึงแยกต่างฯ หนานกับแนวท่อก๊าซฯ 4นิ้ว ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:50	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งการไฟฟ้าคั้งตั้งอุปกรณ์ และคั้งสาย ตั้งแต่ หน้านิคมบางปู ถึงหน้า โดตบางปู ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ	11:57	สิทธิกร
	Survey	"คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที นิคมฯลาดกระบัง เสน่ OTS-LKB ปกติ		
		งานHDD ตามทีพีซ่าแจ้งกับงานทีPRS3 ตามทีพีซ่าแจ้ง	11:58	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที นิคมฯบางกะปิ งานซ่อมบำรุงลิ้นots.bkd (วันนี้หยุดไม่มีการทำงานในพื้นที่) บริเวณอื่นในนิคมฯ ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที นิคมฯบางปู Soi1-5 ปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	"คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที เสน่ รังสิต ปกติ	13:10	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพตล แจ้งReamer 400 ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยน Reamer เป็นขนาด 500 แล้วคั้งคั้ง 67-LKB-EX-0022	14:21	สิทธิกร
	Survey	"คุณ นิติชัย สำรวจแนวท่อก๊าซที นิคมฯโรงแหระ มีงานต่อเนื่องภายในบ่อและเทรระบบท่อในบ่อบริเวณหน้าบริษัท BNBمถนน Main G Permit67.roj.ex.0013 (วันนี้ไม่มีการทำงาน),งานล้างทำความสะอาดสถานี OTS-ROJ2,เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	14:34	สิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที เสน่ บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เรียงจาก ots.nvk ปกติ งานคั้นพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ Mv.02 inlet Nvk& บ่อ Mv.02 outlet Bpi เตรียมพื้นที่กันแนวรั่วพื้นที่ ots.nvk permit-nvk-ex-0014 บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	14:55	สิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานots.nvk งานคั้นพื้นที่จุดตัดแยกบ่อเตรียมพื้นที่กันแนวรั่ว permit-nvk-ex-0014	14:59	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สมชาย แจ้งงานPRS3 ถอดเปลี่ยน Filter runA และงานผู้รับเหมาเข้าทำงานปรับปรุงสถานี PRS3 วันนี้ถืออิฐรูเล็กด้านในจนเท่านี้	15:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ นิติชัย แจ้งงานล้างทำความสะอาดสถานี OTS-ROJ2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:58	สิทธิกร
	PM	"คุณ กฤษดา แจ้งเสร็จงาน PM Diag สถานี OTS-WES	17:17	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพตล แจ้งเหลือคั้งกับพร้อม Raamer 500 mm.อีก 15 ก้านจะผ่านแนวท่อก๊าซ Permit.67-LKB-EX-0022	17:33	สิทธิกร
	Permit	"คุณ นพตล แจ้งงาน HDD โครงการวางท่อน้ำสะอาดในนิคมอุตสาหกรรม บริษัท Mars Water เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0022 วันนี้หยุดเค้น นัตหมายคั้งคือ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		อีกที่ทุ่งนี้	18:01	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งเตรียมงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ thai ambica BPM วันนี้ตั้ง Reamer ขนาด 600 mm. Permit No. 67-BPM-EX-0046		
		ห่างจากท่อลงไปประมาณ 3 เมตร	21:34	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Reamer 600 mm. ผ่านท่อ Thai Ambica แล้ว 67-BPM-EX-0046	22:00	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปาก ขอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:25	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งสายไฮดรอลิคแตก ถอดเอาไปจัดใหม่ Permit No. 67-BPM-EX-0046	23:55	ลิทธิกร
9-6 ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปาก ขอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044		
		Reamer 600 mm. ผ่านแนวท่อก๊าซฯ 12 นิ้ว ไปแล้ว วันนี้เสร็จวันแล้ว	0:10	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งยึดสายไฮดรอลิคมาใหม่ นำมาติดตั้ง	0:29	ลิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งมาแล้ว Reamer 600 mm. กำลังจะ Reamer 1000 mm.	2:19	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ thai ambica BPM .Permit No. 67-BPM-EX-0046 Reamer 1000 mm. ผ่านท่อ Thai Ambica	4:35	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ thai ambica BPM .Permit No. 67-BPM-EX-0046 ในวันพรุ่งนี้	5:08	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งงานติดตั้ง Support 24Vdc Charger+Battery ที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cd-0023 ขออนุญาตนำรถเข้าพื้นที่ตรงหัว	9:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานโครงการปรับปรุงสถานีก๊าซ MRS บ. SANDEN โฉนดตาม Permit 67-ROJ-CD-0048	9:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้ง มรณ.Synnech เข้าทำงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทรุดตัวที่ PRS#3 ตาม Permit 67-lkb-cd-0021	9:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS-BKD Permit 67-bkd-cd-0014	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:22	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเริ่มงานชุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซทรุดตัว ตาม Permit 67-lkb-ex-0021 ที่ PRS#3	10:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติพันธ์ แจ้งวันนี้มีงานติดตั้ง อุปกรณ์ผสมภาค ที่ OTS-RST ตาม Permit 67-rst-cd-0017	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ช.2-14, เขตส่งออก ปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:43	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงาน HDD โครงการวางท่อน้ำสะอาด นิคมลาดกระบัง บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 วันนี้ตั้ง Reamer ขนาด 600 มม.บริเวณ ถ.C7, ทำการเจาะให้ชนตัว Sheet Pile Wall และถอนก้นเจาะตั้งระยะงศาใหม่จนลอดได้ตัว Sheet Pile Wall ความลึก 5.50 เมตร	10:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานปรับปรุงวันนี้มีงานเจาะคอนกรีตพื้นเพื่อทำแนวกำแพงขอบฐานสถานีที่ PRS#3 ตาม Permit 67-lkb-hi-0007	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนนราช WES ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพต แจ้งให้เจาะ HDD ต้นลอดใต้ Sheet Pile Wall ที่ 7.08 เมตร	11:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพต แจ้งให้เจาะ HDD ต้นลอดใต้ Sheet Pile Wall ที่มีคร่อมแนวท่อก๊าซไว้เรียบร้อยแล้ว ตาม Permit 67-LKB-EX-0022	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพททฯ TDC คลองซุด มีงานปรับปรุง Test Post ตาม Permit 67-BPO-EX-0058 เส้น BV#10 ปกติ	12:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงาน HDD ตั้ง Reamer 600 มม ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว รอช่วงบ่ายเปลี่ยนขนาด Reamer เป็น 700 มม.	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางใหญ่ เริ่มงานกดเข็มทำเขื่อนกันดินตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจาก วโรปกรณ์ ถึง แยกตำรวจ ฐานกับแนวท่อก๊าซฯ 4' ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	12:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1 ปกติ	12:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ ปกติ	12:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-LKB-EX-0022, มีงานตาม Permit 67-lkb-ex-0021 และงานเชื่อม Bracing ตาม Permit 67-lkb-hi-0006 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	13:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททฯ BHS ปกติ	13:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง อุปกรณ์ผสมภาค OTS-BKD ตาม Permit 67-bkd-cd-0015	13:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโฉนด เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวทรุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, มีงานภายในบ่อและทะเลทรายบ่อในบ่อบริเวณหน้าบริษัท บ. BNBM ถนนเมน G ตาม Permit 67-roj-ex-0013 นอกนั้นปกติ	13:57	สุเมธ
	Emergency Dnt	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ.Siam Chemical BPM, ก๊าซรั่วที่สถานีก๊าซ	13:57	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งจากถังอาคารสถานี ที่ OTS-BKD โดยทีม Gear		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Construction ตาม Permit 67-bkd-cd-0016	14:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	14:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	14:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	15:18	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ช.10B ตรงข้าม บ.สังกะสีไทย ห่างจากท่อก๊าซฯ ประมาณ 3 ม.ตาม Permit 67-bpo-ex-0060	15:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานติดตั้งอุปกรณ์ PRS#4 OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cd-0024	15:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานจากเค้นพื้นที่จุดตัดแยกบ่อ MV02 Inlet NVK, MV02 Outlet BPI เตรียมพื้นที่กันแนวรั่วตาม Permit 67-nvk-ex-0014 นอกนั้นปกติ	15:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทรุดตัวที่ PRS#3 วันนี้จบเท่านั้น	15:49	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ช.10B เตรียมร้อย กำลังไปชุดต่อที่ หน้าบ.ตะวันนา ช.14B ตาม Permit 67-bpo-ex-0060	16:02	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงานแก้ไขท่อก๊าซทรุดตัวที่ PRS#3 เลิกงานออกจากพื้นที่แล้ว	16:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งที่ OTS-BKD เลิกการทำงานหมดแล้ว	16:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานปรับปรุงสถานีก๊าซ MRS บ.SANDEN เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit 67-ROJ-CD-0048	16:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ช.14B เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:54	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานติดตั้งอุปกรณ์ PRS#4, OTS-NVK เสร็จแล้ว	17:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงาน HDD ตั้ง Reamer 700 มม.ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว P.67-LKB-EX-0022	17:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งงานที่ OTS-NVK ตาม Permit 67-nvk-cd-0023 เสร็จแล้ว	17:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานต่อเนื่องจากเมื่อวานงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ Thai Ambica BPM วันนี้ตั้ง Reamer ขนาด 1000 mm.ต้องจากเมื่อคืน		
		Permit No. 67-BPM-EX-0046	21:41	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นพต แจ้งงานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมอุตสาหกรรม บ.งานโครงการวางท่อน้ำดี บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 วันนี้สกัดตัวถนนคอนกรีตชุดดินหาค่าแห่งให้เจาะ HDD บริเวณ Road C7 ขนานแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.ด้านหน้าบริษัท K kenvue (Johnson เก่า)	21:57	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 800 mm. ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากขอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:18	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-6 ค.-24	Permit	*คุณ นพต แจ้งงานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมอุตสาหกรรม บ.งานโครงการวางท่อน้ำดี บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 หน่วยงาน Backhole		
		น้ำออกไปแล้วงานหยุดแค่นี้	0:51	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 800 mm. ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากขอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ) Permit No.67-BPM-EX-0044 ผ่านท่อก๊าซฯแล้ว	1:36	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานต่อเนื่องจากเมื่อวานงานเจาะ HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ Thai Ambica BPM วันนี้ตั้ง Reamer ขนาด 1000 mm.ต้องจากเมื่อคืน Permit No. 67-BPM-EX-0046 Reamer 800 mm. ผ่านท่อก๊าซที่ Thai Ambica แล้ว	3:30	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า PRS#3 Safety talk ก่อนเริ่มงานงานชุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซที่ทรุดใน PRS3 Permit No.67-LKB-EX-0021	9:22	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานปรับปรุงสถานี PRS3 Permit.67-LKB-CD-0021	9:23	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพททฯ BHS ปกติ	9:43	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	9:46	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0014	9:53	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานออกแบบและติดตั้งวางถังถังอาคารสถานีที่ots.bkd โดยทีมGear.construction permit 67-bkd-cd-0016	9:56	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งวันนี้มีแผนงานติดตั้ง OTS-ROJ1,OTS-ROJ2,PRS5 Permit 64-ROJ-CD-0051 เริ่ม ROJ#1	10:01	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:11	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี SWAN ปกติ	10:21	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ นพต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:37	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:59	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	11:03	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเนนราช WES ปกติ	11:12	ลิทธิกร
	Permit	*คุณ นิธิชัย แจ้งวันนี้มีแผนงานติดตั้ง OTS-ROJ1,OTS-ROJ2,PRS5 Permit 64-ROJ-CD-0051 ต่อ ROJ#2	11:12	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:18	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะติ มีงานชุดย้ายแนวเสาไฟฟ้าใหม่ขอยถนนS3 ก่อนถึงทางเข้าGulico อยู่ห่างจากแนวท่อก๊าซ ไม่มีผลกระทบพื้นที่อื่นภายในนิคมฯ / ปกติ.	11:30	ลิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:37	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปรับปรุงระบระบายน้ำฝน Road B1 หน้า บ.Yanmar งานไม่มีผลกระทบ งานดูแลรักษาแก๊สท่อก๊าซที่ท่อสุด		
		โน PRS3 บ.Sinsom Construction ตามที่คุณ ศันต์แจ้ง OTS LKB - ชลของกรุงปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel,แพทกษา ปกติ	12:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทธิภัค ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะจน มีงานต่อเนื่องภายในบ่อบริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G ทำการถอน sheet pile เสริมเรียบร้อยแล้ว กำลังเตรียมกันพื้นที่บ่อต่อไป Permit.67.roj.ex.0013.งานติดตั้ง OTS-ROJ#1,OTS- ROJ2,PRS5		
		Permit 67-ROJ-CD-0051.เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	13:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานมางานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมอุตสาหกรรมบึง งานโครงการวางท่อน้ำดี บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 วันนี้เจาะ HDD บริเวณ Road B2 ขนาดแนวท่อก๊าซ HDPE MAIN 160 mm.และตรวจสอบแนวท่อก๊าซ HDPE SERVICE LINE 63 mm.2 จุด 1 ด้านหน้าบริษัท ISUZU 2.บริษัท K kenvue (Johnson เก่า)	14:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานมางานเจาะ HDD จุดแรกจะผ่านแนวท่อก๊าซ Steelpipe ขนาด 10 นิ้วของทาง ปตท.(โรงไฟฟ้า PPTC) Permit 67-LKB-EX-0022	14:19	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD ขนาด Sheetpile Wall 6 เมตรของทาง ปตท		
		อ่านความลึกได้ 6.51 เมตร	14:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งถอนก้านเจาะ HDD ท้องศาลเจ้ารักษาแนวเดิมเพื่อ HDD		
		ลตได้ตัว Sheetpile Wall ของทาง ปตท.ความลึกที่ 8.10 เมตร	15:02	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD กำลังจะลตผ่านได้แผ่น Sheetpile Wall แนวท่อก๊าซ		
		Service Line เข้าบริษัท ISUZU	15:41	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD ผ่านลตได้ Sheetpile Wall แล้วความลึกที่ 8.88 เมตร	15:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พลวัตร แจ้งเปลี่ยนTurbine + Filter ที่ Siam Toyodensan (F1)	15:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งเลิกงานปรับปรุงสถานี PRS3 Permit.67-LKB-CD-0021 ออกจากพื้นที่	16:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเลิกงานจุดสำรวจแก๊สท่อก๊าซที่ท่อสุดใน PRS3 Permit No.67-LKB-EX-0021 ออกจากพื้นที่	16:28	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD กำลังจะลตผ่านได้แผ่น Sheetpile Wall แนวท่อก๊าซ		
		Service Line เข้าบริษัท K kenvue (Johnson เก่า)	16:35	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD ผ่านลตได้ Sheetpile Wall แล้วความลึกที่ 8.87 เมตร	16:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ts.bkd โดยทีมs.con		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		kanyotha permit 67-bkd-cd-0014 เจาะระบบระบายน้ำในสถานี และชุดท่อ,ทำความสะอาดพื้นที่ และลงสีส้มที่ท่อก๊าซ ทีมงานจะเข้าเก็บงานต่อในวันพรุ่งนี้	16:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องงานออกแบบและติดตั้งราวกันตกอาคารสถานีที่ots.bkd โดยทีมGear.construction permit 67-bkd-cd-0016 ติดตั้งGuardrail		
		ไปเล็บบางส่วน ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขalignment ทีมงานจะเข้าเก็บงานต่อในวันพรุ่งนี้	17:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งเหลือท่อตามเจาะอีก 7 ก้านจะเข้าตัวบ่อ	17:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานจุดซ่อมท่อประปา ช. TDC Steel ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ		
		Permit.67-BPO-EX-0061	17:20	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพดล แจ้งหัวเจาะ HDD ผ่านเข้าตัวบ่อแล้ว	17:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานมางานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมอุตสาหกรรมบึง งานโครงการวางท่อน้ำดี บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 หัวเจาะ HDD ขึ้นตัวบ่อ		
		ด้านบนเรียบร้อยแล้ว งานหยุดแค่นี้	17:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานมางานเจาะ HDD Reamer ล้างท่อขนาด 700 ตาม Permit 67-LKB-EX-0022งานวางท่อน้ำดี ของ บ่าย.Mars Water สืบยกส่งออก 3	20:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งตอนนี้มีประมาณครึ่งทางแล้ว 30 ก้าน จาก 61 ก้าน	22:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานมาHDD Reamer 600 mm. พร้อมตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		
		ลตผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากชอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ)		
		Permit No.67-BPM-EX-0044	22:31	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งเหลืออีก 7 ก้านแล้ว	23:16	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งหัว Dreamer 700 mm ขึ้นมาแล้ว	23:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานมางาน HDD ท่อน้ำดี ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ Thai		
		Ambica BPM Permit No. 67-BPM-EX-0046 งานนำงานวันนีเนื่องจากมีความล่าช้าในการเชื่อมท่อ HDPE ที่จะใช้จึง ทำให้งานนี้จะเป็นงานเคลียพื้นที่หน้างานแทนไม่มี		
		การตั้งท่อ จึงไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	23:35	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งเดียวจะเปลี่ยนเป็น Dreamer 600 mm.มาพร้อมท่อน้ำขนาด 500 mm.		
		รอยเคลียปากบ่อทั้ง 2 ผัง	23:41	สิทธิกร
11-5.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ จรัส แจ้งเริ่มตั้ง Dreamer 600mm.พร้อมท่อ มาแล้ว	0:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานมาHDD Reamer 600 mm. พร้อมตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		
		ลตผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากชอยเทศบาลบางปู 63 (ข้างเมืองโบราณ)		
		Permit No.67-BPM-EX-0044 ผ่านท่อก๊าซฯเรียบร้อยแล้ว	0:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานมางานเจาะ HDD Reamer ล้างท่อขนาด 700 ตาม Permit 67-LKB-EX-0022งานวางท่อน้ำดี ของ บ่าย.Mars Water สืบยกส่งออก 3		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ขึ้นปากบ่อเรียบร้อยแล้ว Dreamer 600mm.และท่อน้ำ 500 mm เฝ้าระวังท่อก๊าซไม่มี		
		สิ่งผิดปกติ เล็กแค่นี้	3:35	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 06:35 น.TSO ขอแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์ความไม่สมดุลอย่างรุนแรง (Difficult Day) ผังตะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้าน		
		บวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ		
		เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ให้บริการ From Gas		
	Control		6:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทกษา BHS ปกติ	9:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งเริ่มงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทรุดตัวตาม Permit 67-lkb-cd-0021 ที่ PRS#3	9:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-ROJ#1 เปลี่ยน Flowcom Run A ตาม Permit 67-roj-cd-0052 และทำ PM ระบบ SCADA	9:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว 136, 137, 138 ตาม Permit 67-BPL-CD-0020	9:59	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานบางปู	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ OTS-BKD โดยทีม S.con ตาม Permit 67-bkd-cd-0014	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานมาจุดสำรวจแก๊สท่อ		
		ก๊าซที่ท่อสุดใน PRS#3 ตาม Permit 67-LKB-EX-0021 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.6-14, เซตส่งออก ปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม P.67-BPL-CD-0020		
		นอกนั้นปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทกษา TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL ที่ M-Thai มีงาน HDD หน้า		
		บริษัท POC โรงงานที่จะขึ้นใหม่ สกส.ควบคุมอยู่หน้างาน นอกนั้นปกติ	11:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ เปลี่ยน DC Decoupler จาก Kirk Cell เป็น PCR ที่ MRS บ. Gypsum		
		BPI ตาม Permit 67-bpi-cd-0009	11:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มเชิขรจาก OTS-NVK งานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่ MV02 Outlet BPI		
		ขุดลอกชั้นดินเดิมออกถึงแผ่น Slab แล้วลงทรายแทน ตาม Permit 67-nvk-ex-14	11:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานกดเริ่มทำเชือกกันดิน		
		ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจาก ไร่ปรณัน ถึง แยกท่ารถ หนานกับแนวท่อก๊าซฯ 4"	11:31	สุเมธ
		ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.5-1 ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชิงราง มีงาน		
		ตาม Permit 67-nvk-ex-0014, 67-bpi-cd-0009 นอกนั้นปกติ	14:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโงะจน เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		ทรุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, งานเตรียม		
		บ่อ Tie-in และระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท บ.BNBM ถนนเมน G ตาม Permit 67-roj-ex-0013 นอกนั้นปกติ	15:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทรุดตัวที่ PRS#3 ออกจากหน้างานแล้ว	16:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานแก๊สท่อก๊าซที่ท่อสุดที่ PRS#3 ออกจากหน้างานแล้ว	16:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเปลี่ยน Flowcom Run A และคุณ สุริยะ ทำ PM ระบบ SCADA ที่ OTS-ROJ#1 เสร็จแล้ว	17:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งปิดงานคืนพื้นที่งานออกแบบและติดตั้งราวกันตกอาคารสถานีที่ OTS-BKD ดำเนินการติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit 67-bkd-cd-0016 (ปิด)	17:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ OTS-BKD จะเข้าเก็บงานต่อพรุ่งนี้		
		เหลืองานเก็บสื่อน้ำทาสีเคียว และทำสัฟท์ Run A ใหม่เนื่องจากผสมสีผิด และเหลือเก็บ		
		งาน Hotwork แก้ไข Support ใหม่1 ตัว ตาม Permit 67-bkd-cd-0014	17:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่ MV02 Inlet NVK, MV02 Outlet BPI		
		เตรียมพื้นที่กันแนวรั้ว ตาม Permit 67-nvk-ex-14 ยังดำเนินการต่อเนื่อง	19:26	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงานคืนพื้นที่จุดตัดแยกบ่ MV02 Inlet NVK, MV02 Outlet BPI		
		เตรียมพื้นที่กันแนวรั้ว ตาม Permit 67-nvk-ex-14	21:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตั้งท่อของ บ.Mars Water HDD 710 มม.PN10 ระยะ 265 เมตร		
		ช่วงที่ 6 MH6-MH7 ผ่านท่อก๊าซเข้า บ.Thai Ambica ตาม Permit 67-BPM-EX-0046		
		งานวางท่อน้ำดิบของ Mars Water	22:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานมางาน HDD และ Reamer ในนิคมฯลาดกระบัง งานโครงการวาง		
		ท่อน้ำดี Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022 วันนี้ตั้ง Reamer 300 มม.บริเวณ		
		ถ.B2 ขนาดแนวท่อก๊าซ 160 มม.และตรวจสอบแนวท่อก๊าซ SERVICE LINE 63 มม.2 จุด		
		1 ด้านหน้าบริษัท ISUZU, 2 บริษัท K kenvue (Johnson เก่า)	22:47	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งต่อกัน 16 ผ่านท่อก๊าซ Service Line บ. K kenvue (Johnson เก้า)	23:29	สุเมธ
12-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง Reamer 300 ลอดผ่านแนวท่อ Service Line บ. K kenvue (Johnson เก้า) แล้ว, ก้านต่อที่ 33 Reamer 300 จะผ่านท่อก๊าซ Service Line บ. ISUZU	0:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งก้านที่ 19 ผ่านท่อก๊าซเข้า บ. Thai Ambica แล้ว	2:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเหลือต่อกันอีก 7 ก้าน Reamer 300 จะลอดผ่านท่อก๊าซ Service Line บ. ISUZU	2:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งหน่วยงานยังซ่อมตัวสายไฮดรอลิคไม่ได้งานหยุดแค่นี้ ตาม Permit 67-LKB-EX-0022	2:59	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานดึงท่อเข้าบ่อของ บ. Mars Water จบงานวันนี้อย่างเรียบร้อย ตาม Permit 67-BPM-EX-0046	3:04	สุเมธ
	Alarm SCADA	* DCO ไม่มีข้อผิดพลาด แจ้งคุณมังกร ITS ตรวจสอบ	7:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 07:30 น. ผู้ผลิตสัญญาณ G1 (แหล่ง Funan) เริ่มส่งก๊าซเข้าระบบต่อ Moment Rate 50 Mmcfd โดยส่งไปเข้า ERP และผสมกับแก๊ส GBN ส่งไปชนอม ทั้งนี้ปัจจุบัน Run Compressor ที่ ECP 1 unit, ERP 1 unit From Gas Control	8:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จริต แจ้งSafety talk พร้อมกันทั้ง 2 ทีม งาน PRS3 งานหลุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทรุดใน PRS3 Permit No.67-LKB-EX-0021	9:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จริต แจ้งงานปรับปรุงสถานี PRS3 Permit.67-LKB-CD-0021	9:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ตรวจสอบงานHDD ที่ชอย9B ต.พัฒนา2 การทำงานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	9:21	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ จริต แจ้งชุดเปิดให้ถึงแหล่งท่อ HDPE ต่อ	9:22	สิทธิกร
Alarm SCADA		*คุณ มังกร แจ้งใช้ค่า DCQ เรียบร้อย	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มทำงานเปลี่ยนระบบ dc cecouper จากKirk cellเป็น por ที่ ots.nvk พอส่งมาmbpi10" Permit.67.bpi.cd.0009	10:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีม s.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0014	10:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล งานปรับปรุงบ่อวาล์ว BPL บ.วัน เสง รวย Permit No.67-BPL-CD-0020 วันเริ่มงานปรับปรุงบ่อวาล์วเลขที่ MV 139 140 141 BPL Soi 4/1	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ มีงานปรับปรุงบ่อวาล์วตาม Permit No.67-BPL-CD-0020 นอกนี้ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจตุ,TD Steel,ปกติ แพททชา มีงานหลุดสำรวจจุดลงเสาไฟฟ้า 115 kv บนทางเท้า ของ กปน.คลองเตย โดยพบวัตถุชิ้น ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซของ PTT NGD ซึ่งอยู่ในถนน จุดขึ้นปกติ	11:25	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมเหมราช WES ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมแพททชา BHS ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู งานHDD พัฒนา2มาชอย9B และวางท่อหน้าดิบที่ชอย1B ของMARS WATERไม่มีผลกระทบ จุดขึ้นปกติ	12:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง งานหลุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทรุดใน PRS3 บ. Sinsom Construction Permit No.67-LKB-EX-0021 นอกนี้ปกติ		
		OTS LKB - คลองจตุรปกติ	13:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานกดเข็มทำเขื่อนกันดินตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจาก ไบโพรแก๊ส ถึง แยกท่าพรุ ขนานกับแนวท่อก๊าซฯ		
		หน้า ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วัชชี ปกติ	15:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางนคร ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ots.nvk งานดินพื้นที่และกันแนวรั้วการ นอกนี้ปกติ permit-nvk-ex-0014		
		ติดตั้งpcr ที่ots.nvk(outlet bpi)Permit.67.bpi.cd.0009 บริเวณขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวทรุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-RQ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, งานเตรียมบ่อ Tie-in และระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท บ. BNBM ถนนเมน G ตาม Permit 67-roj-ex-0013 นอกนี้ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งมีงานปรับปรุงบ่อวาล์วตาม Permit No.67-BPL-CD-0020 ValveNO.139,140,141	15:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเลิกงานงานหลุดสำรวจแนวท่อก๊าซที่ทรุดใน PRS3 และงานปรับปรุงสถานี Permit No.67-LKB-EX-0021,Permit.67-LKB-CD-0021	15:26	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.ตะวันออกบรูจกันท์ จำกัด BPO (กะกลางวัน)	15:59	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.ตะวันออกบรูจกันท์ จำกัด BPO (กะกลางวัน)	16:18	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งขอใช้น้ำชุดสายดับเพลิงเพื่อล้างสถานีtemporary ทำความสะอาดพื้นที่	16:31	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งล้างสถานีtemporary เสร็จเรียบร้อย	17:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่อวาล์วตาม Permit No.67-BPL-CD-0020		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ValveNO.139,140,141	17:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีม s.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0014 ที่งานจะเข้าเก็บงานต่อพรุ่งนี้ วันนี้หาสีเคิร์บแล้ว, พ่นสีrun a ใหม่,และลอกสีtherun bใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดสีของในภายหลัง จะพ่นสีในวันถัดไป	17:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 12 ธ.ค. 2567 เวลา 18:35 น. TSO ขอยกเลิกประกาศ Difficult day มุ่งตะวันออก หลังจากกระบวนการก๊าซฯ กลับสู่สมดุปกติ จึงคืนการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ From Gas Control	18:40	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.ตะวันออกบรูจกันท์ จำกัด BPO (กะกลางคืน)	20:19	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.ตะวันออกบรูจกันท์ จำกัด BPO (กะกลางคืน)	20:38	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ จริต แจ้งประชุมสรุปแผนฉุกเฉินและเดินทางไปดูงานHDD ลาดกระบังต่อ	20:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จริต แจ้งงานเจาะ HDD และ Dremar ในนิคมลาดกระบัง งานโครงการท่อใต้ดิน Permit 67-LKB-EX-0022 วันนี้ตั้ง Dremar 300 mm ต่อจากเมื่อคืนที่ ค้างอยู่ระหว่างรอ service Johnson และ ISUZU ต่อเนื่อง ตอนนีเริ่มตั้งได้ 4 ก้านแล้วครับ เหลืออีก 3 ก้านจะผ่านท่อ service เข้า ISUZU	21:53	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ จริต แจ้งตอนนี ตั้งDremar ผ่าน ท่อ Service ISUZU แล้ว	22:09	สิทธิกร
Activities in AREA		*คุณ จริต แจ้งรอ Dremar 300 mm ขึ้นบ่อ แล้วตัดด้วย 500mm ต่อเลย	22:17	สิทธิกร
13-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ จริต แจ้งลุด Dremar 300 mm.ขึ้นบ่อแล้ว เดียวเขาจะตั้งลุด 500mm.	0:53	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แจ้งรอประกอบลุด Dremar 500 mm.อยู่	1:12	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ จริต แจ้งวันนี้ตั้งลุด 500 ยังไม่ได้ครับ มีปัญหาน้ำดัน ที่หัว Dremar ตั้งไปตั้ง กลับหลายรอบละ วันนี้พอนั่นก่อน	3:49	สิทธิกร
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	8:52	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:27	องอาจ
	Permit	*นิติชัยแจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ ots.bkd โดยทีมs.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0014	9:43	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซขนวนคร ปกติ	10:00	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:05	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS # 3	10:17	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลพบความผิดปกติเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าที่ Tac Siam วันนีเริ่มสถานีก๊าซครับ	10:26	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง คลองจตุร ปกติ	*	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS #1	10:36	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณตรวจสอบบ่อในอนุญาติ Enkei	10:53	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซแพททชาคลองจตุ TDC OTS-BPO ปกติ	11:02	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	11:24	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	12:09	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	12:10	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซบางปู งานHDD พัฒนา2มาชอย9Bดับและวางท่อหน้าดิบที่ชอย1B ของ MARSWATERไม่มีผลกระทบ จุดขึ้นปกติ	12:11	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - ในนิคมอุตสาหกรรม BPL มีงานปรับปรุงบ่อวาล์ว Permit No.67-BPL-CD-0020 ปกติ	12:12	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - MTH ปกติ	13:21	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซบางปูใหม่มีงานกดเข็มทำเขื่อนกันดินตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจากไบโพรแก๊สถึงแยกท่าพรุ ขนานกับแนวท่อก๊าซฯ 4 นิ้ว ไม่กระทบกับท่อก๊าซ	13:43	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	14:14	องอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซโรงงานนครชัยยะinletและระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G Permit.67.roj.ex.0013 (ไม่มีการทำงานบริเวณหลังท่อ)		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ/Out let 8"และ10"ปกติ	14:56	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางกะดี ปกติ	15:58	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลแจ้งงาน Flow3 ตรวจต่ออายุประจำปี SEAPAC	16:06	องอาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ ots.bkd permit 67-bkd-cd-0014 วันนีขั้ดสีtherun บดสีสีส้ม, ทารองพื้นบดสีสีเขียวEpoxyรอบที่สอง, เก็บสี และทาสีสนทนsupportใหม่ เฟอร์นิเจอร์เข้างานติดตั้งSupport ใหม่สองตัวครับ	16:46	องอาจ
	Emergency Drill	*มีแผนจากบริษัท Yanmar ซ่อมแผนฉุกเฉิน ตามเวลาเดิมยกคือ 17:00-17:30 น. จรัลและสุพรรณ Stand by แต่ Yanmar ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PTTNGD เข้าร่วม จรัลประสานไปที่ Engineer เป็นการสื่อสารผิดพลาดของ Yanmar จรัลและสุพรรณ จึงเดินทางออกนอกพื้นที่ตามเวลาที่แจ้งในไลน์ Work Sz	18:36	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งเริ่มงานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมอุตสาหกรรมวัง งานโครงการวางท่อหน้าดิบ บ. Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022		
		*วันนี้ตั้ง Reamer 500 mm.บริเวณ Road B2 ขนานแนวท่อก๊าซ HDPE Main 160 mm และครอสแนวท่อก๊าซ HDPE SERVICE LINE 63 mm.2 จุด 1.บริษัท K kenvue (Johnson เก้า)2.ด้านหน้าบริษัท ISUZU	21:13	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งเริ่มงานปัก sheet pile wall แนว HDD ท่อน้ำดื่ม ของ Mars water		
		ผ่านท่อก๊าซฯ บ.ไทย3,GS,ไทย 2 Permit 67-BPM-EX-0046	22:10	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-6.ค.-24	Permit	*เฉลิมแจ้งเลิกงานปัก sheet pile wall แนว HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water		
		ผ่านท่อก๊าซฯ บ.โพธิ์ 3,GS,โพธิ์ 2 ครบ 3 จุดตาม Permit 67-BPM-EX-0046	2:24	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งเลิกงานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมอุตสาหกรรมบึง งานโครงการวาง		
		ท่อน้ำดิบ บ. Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022		
		ใช้ประกอบ Reamer 600 mm.ต่อกันเตรียมดึง Reamer		
		หน่วยงานโหลดกัมมาองเค็รมีงานตั้งตัวใหม่	4:03	องอาจ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯพหุฯ BHS ปกติ	8:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งเริ่มงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทรุดตัวตาม Permit 67-lkb-cd-0021 ที่		
		PRS#3, วันนี้เทคอนกรีตกำแพงกันดินทรุด ทรุ่นจอต้านนอก	9:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งวันมีงานล้างทำความสะอาด OTS-RST พร้อม.NCS ตาม Permit		
		67-RST-CD-0019	9:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งเริ่มงานปรับปรุงแนวโซ่ท่อก๊าซที่ทรุดตัว ตาม Permit 67-LKB-EX-0021		
		ใน PRS#3	9:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ OTS-BKD โดยทีม S.con ตาม		
		Permit 67-bkd-cd-0014, 67-bkd-ht-0005 งานติดตั้ง Support	9:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งขออนุญาตกลับ PCV Run B ขึ้นเป็น Active ชั่วคราวเนื่องจาก Run		
		A เกิด Condense จึงเกิดสีด้านที่มุมของสปีโหม้อกรวน, ขออนุญาตคืนสถานะเดิม		
		วันจันทร์ เนื่องจากทิ้งระยะรอให้สีเซตตัวก่อน	9:58	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย เข้าทำ PM และถอดเปลี่ยน Filter Run A, B ที่ OTS-LKB	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบนาพร ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานตาม Permit 67-RST-		
		CD-0019 นอกนั้นปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว ทรุด		
		ตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8", Outlet 8" 10"ปกติ, งานเตรียมบ่อ		
		Tie-in และระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท บ.BNBM ถ.แฉก G ตาม Permit 67-roj-ex-0013		
		(ไม่มีการทำงานบริเวณหลังท่อ) นอกนั้นปกติ	12:21	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-LKB-		
		CD-0021, 67-LKB-EX-0021 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	12:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้งชุดควบคุมบีมาวล์โซลาร์เซลล์ บิวาล์ว MV06 ที่ PRS#1		
		ตาม Permit 67-BPO-EX-0062, 67-BPO-AH-0001	12:50	สุเมธ
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน PM Transformer Rectifier ที่ PRS#1	12:58	สุเมธ
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน PM Transformer Rectifier ที่ PRS#1 เรียบร้อยแล้ว	13:16	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย ทำ PM และถอดเปลี่ยน Filter Run A, B ที่ OTS-LKB เรียบร้อยแล้ว	13:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ มีงานตาม Permit 67-bkd-		
		cd-0014, 67-bkd-ht-0005 นอกนั้นปกติ	13:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	13:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น พหุฯฯฯ TDC คลองขุด เส้น BV#10		
		ปกติ	14:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชี่ยวราก บางปะอิน ปกติ	14:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัส แจ้งงานตาม Permit 67-lkb-cd-0021 ที่ PRS#3 เลิกการทำงานแล้ว	15:19	สุเมธ
	Emergency Drtl	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน บ. TTP : BPM	15:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-lkb-ex-0021 ที่ PRS#3 เลิกการทำงานแล้ว	15:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งที่ PRS#1 เลิกการทำงานแล้ว งานตาม Permit 67-BPO-EX-0062,		
		67-BPO-AH-0001	16:13	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานวันนี เขียนทั่วหัว Support เชื่อมปิดรูเดิมแล้ว, เจาะรูใหม่แก้		
		ได้ระยะพอดีแล้ว, รอลงสี Support ใหม่, รอสีพื้นแห้งจะเข้างานสีที่ด้านท่อฝั่ง Run A		
		ใหม่วันจันทร์ ที่ OTS-BKD, Permit 67-bkd-cd-0014, 67-bkd-ht-0005	17:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งทำความสะอาด OTS-RST เสร็จแล้ว ตาม Permit 67-RST-CD-0019	17:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบของ บ. Mars Water ผ่านท่อก๊าซฯ บ. GS, บ.โพธิ์ 2		
		ตาม Permit 67-BPM-EX-0046	22:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง ลอดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปาก		
		ซอยเทศบาลบางปู 74 (เข้าโรงงาน Thai Namsiri) ตาม Permit 67-BPM-EX-0044	22:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบต้นชน Sheet Pile Wall ที่ 6 ม.ก้านที่ 7	23:24	สุเมธ
15-6.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:51	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบผ่าน บ. TORAY 2 ก้านที่ 8 ความลึก 10 ม.กำลังไป		
		บ. GS ซีกจุด	2:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน HDD ท่อน้ำดิบยังไปถึง GS ได้ 36 ก้าน วันนี้อยู่แค่นี้	4:48	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานล้างทำความสะอาด ที่prs4.nvk โดยทีมงาน ncs.		
		permit.67.nvk.CD.0015	8:38	องอาจ
	Permit	*จรัสแจ้งเริ่มงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทรุด PRS#3, ตัวตาม Permit 67-lkb-cd-0021		
		วันนีแ่แกะแบบออก จากเก็บรายละเอียดของบ่	9:15	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อนวนรกด ปกติ	9:35	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS 2	9:38	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:04	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง ปกติ	10:23	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	10:30	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS 1	10:36	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	10:54	องอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซโรจนะเข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายใน		
		สถานี ots.roj2 In let 8" ปกติ Out let 8"และ10" ปกติ	10:59	องอาจ
	Activities in AREA	*ธนาสิทธิ์แจ้งที่ PRS#1 ติดตั้งตัวควบคุมน้ำมันลงงานแสงอาทิตย์สำหรับบิวาล์ว		
		No.MV06 Permit No.67-BPO-EX-0062 and 67-BPO-AH-0001	11:27	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - SWAN-ในนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	11:39	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - MTH ปกติ	11:58	องอาจ
	Activities in AREA	*ธนาสิทธิ์แจ้งที่ PRS#1 เปิดประตูห้อง RTU ใช้ไฟฟ้า	*	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS BPO	12:15	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซพหุฯฯฯ คลองขุด OTS-BPO TDC ปกติ	12:45	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	13:33	องอาจ
	Survey	*นิติชัยสำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชี่ยวรากน้อย ปกติ	13:39	องอาจ
	Permit	*สุธธแจ้งเลิกงานปรับปรุงสภาพสถานีพื้นที่ทรุด PRS#3, ตัวตาม Permit 67-lkb-cd-0021	14:28	องอาจ
	Activities in AREA	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเสร็จงานล้างทำความสะอาด ที่prs4.nvk โดยทีมงาน ncs.	15:19	องอาจ
	Activities in AREA	*ธนาสิทธิ์แจ้งเลิกงานที่ PRS#1	17:19	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งเริ่มงานปัก sheet pile wall แนว HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water		
		ผ่านท่อก๊าซฯ บ. GS,โพธิ์ 2 Permit 67-BPM-EX-0046	21:34	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิมแจ้งHDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ บ. GS,โพธิ์2	21:34	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิมแจ้งกับขสsheet pile wall บ. GSที่ 7.5m. ที่ก้น49	22:35	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงาน HDD Reamer 600 mm. พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ขนานท่อก๊าซฯ 4" ปากซอยเทศบาลบางปู 74 (เข้าโรงงาน Thai Namsiri)		
		Permit No.67-BPM-EX-0044	22:44	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิมแจ้งผ่านท่อก๊าซGSแล้วครบ ก้านที่ 91 ถึงขั้วได้15.5ม	23:09	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิมแจ้งประจำวั่งปากซอยThai Ambica ไม่ลบกับท่อก๊าซ	23:55	องอาจ
16-6.ค.-24	Permit	*ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงาน HDD Reamer 600 mm. พร้อมดึงท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง		
		ขนานท่อก๊าซฯ 4" ปากซอยเทศบาลบางปู 74 (เข้าโรงงาน Thai Namsiri)		
		Permit No.67-BPM-EX-0044 วันนีเสร็จเรียบร้อยแล้ว	1:52	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งเริ่มงานปัก sheet pile wall แนว HDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water		
		ผ่านท่อก๊าซฯ บ. GS,โพธิ์ 2 Permit 67-BPM-EX-0046 ดินยังไม่ผ่านTORAY2		
		เลิกงานแค่นี้	3:34	องอาจ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-ROJ#1	9:15	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวิจน์ แจ้งตัดยอดสถานี BV#10	9:35	สิทธิกร
	Alarm SCADA	ค่า Pressure Gas Network Validation ที่ ART SERINA เป็น 0 แจ้งที่โคมแล้ว		
		จะเข้าตรวจสอบให้วันนี้	9:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con		
		karnyotha permit.67-bkd-cd-0014	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:46	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-ROJ#2	9:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งเริ่มงานทำหีสถานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Synmach.		
		Permit.67.nvk.cd.0026	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริวิจน์ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-BPL	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งเข้า PRS3 พฯ CEG เข้าตรวจสอบท่อทรุด	10:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-NVK	10:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กานกรักษ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงระบบ Cp test postในพื้นที่รังสิต		
		Permit.67.rst.cd.0020	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีงานกดเริ่มทำเชื่อมกันดิน		
		ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจาก วโรปกรณ์ ถึง แยกดาวุช ขนานกับแนวท่อก๊าซฯ		
		4นิ้ว ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนี้ ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel,พหุฯฯฯ ปกติ	11:16	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-BKD	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกา BHS ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานวางท่อน้ำดิบระหว่าง Soi2B-3B ถนนพัฒนา2 ขณะฝังกับท่อก๊าซฯ ของMARS WATERไม่มีผลกระทบ		
		จุดขึ้นปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราขา WES ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Alarm SCADA	ค่า Pressure Gas Network Validation ที่ ART SERINA เป็น 0 คุณ พงพันธ์ แจ้งตั้งรอไปก่อนแบบเดือรีหมด	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางคร ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รั้งสิต มีงานตามPermit.67.rst.cd.0020		
		งาน ซ่อมบำรุงระบบ Cp test postในพื้นที่รั้งสิต จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:20	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-LKB	12:26	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งตัดยอดสถานี OTS-RST	12:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL- นิคมฯบางพลี SWAN ปกติ	12:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งงานเปลี่ยน BATTERY ที่ OTS.RST Permit.67-RST-CD-0018	12:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานInstalling Solar Pump Controller For Valve Pit No.MV06 at PRS#1 Permit No.67-BPO-EX-0062 and 67-BPO-AH-0001	13:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	*GRCC ทดสอบระบบ scada	14:57	
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ งานเตรียมplate-inและระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท BNBمถนน Main G (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก ปกติ		
		เสร็จจาก ots.nvk งานคืนพื้นที่และกันแนวรั้วการ(ไม่มีการทำงาน)		
		permit-nvk-ex-0014 บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	15:00	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Ocean Glass นิคมฯบางปู	15:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงาน Verify แนวท่อก๊าซ 110 mm.,160mm.และท่อสาธารณูปโภค		
		ใกล้ตัว No.S184 โครงการตัดแยกท่อก๊าซและสถานีก๊าซ โรงงาน IFF		
		Permit 67-WES-EX-0037	15:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานInstalling Solar Pump Controller For Valve Pit No.MV06 at PRS#1 Permit No.67-BPO-EX-0062 and 67-BPO-AH-0001 ออกจาก PRS#1 แล้ว	15:19	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Ocean Glass นิคมฯบางปู	15:29	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.KCE F2 นิคมฯลาดกระบัง	15:31	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าทดสอบ Temp Transmitter Flowcom Run A OTS-RST	15:41	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.KCE F2 นิคมฯลาดกระบัง	15:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเปลี่ยน BATTERY ที่ OTS.RST Permit.67-RST-CD-0018		
		UPS OTS-RST NORMAL	15:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเลิกงานทำสัสดานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Synmach.		
		Permit.67.nvk.cd.0026	16:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงาน ซ่อมบำรุงระบบ Cp test postในพื้นที่รั้งสิต		
		Permit.67.rst.cd.0020 พุธเช้ามาทำที่ที่	17:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสัสดานีก๊าซที่ots.bkd โดยที่ms.con		
		karnyotha permit.67-bkd-cd-0014 พุธนี้เข้าเก็บงานต่อ	17:23	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเลิกงานเข้าทดสอบ Temp Transmitter Flowcom Run A OTS-RST	18:00	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเข้าแก้ไขเปลี่ยนpart pcv001b จากปัญหาวางตั้งด้านข้าง และpcv 002 a บั๊กหา จุดต้นจากรsulphur+ carbon หาก lock up ไม่ได้ ทั้งสองตัวแก้ไข		
		เรียบร้อยแล้ว โรงงานSky food รั้งสิต.	18:27	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งขอเข้าห้อง RTU เพื่อสืบ Cut Out ในห้อง	19:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	* DATABASE_WebReport_BACKUP, SMS_DB ปกติ คุณ x ITS แก้ไขเรียบร้อยแล้ว		
		และclear Hardisk ด้วยการลบข้อมูลที่ Backup ไว้ในเครื่อง Local ตั้งแต่เดือน Jan 2024 ถึง Aug 2024 ไม่มีผลกับการทำงานของระบบอื่นๆ ครับ แต่ทำให้ hardisk		
		ว่างมากขึ้น	20:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานดึงReamer 600 mm. ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ		
		บ.GS,โทร2 Permit.67-BPM-EX-0046	21:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ซอยสามห่วง) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:16	สิทธิกร
17-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งงานดึงReamer 600 mm. ผ่านTORAY2	0:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งReamer 600 mm.เข้าบ่อแล้ว เตรียมดึงReamer 700 mm.ต่อ	0:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ซอยสามห่วง) Permit No.67-BPM-EX-0044		
		พางไม่ผ่านคอสพาน ต้องย้ายจุดลงเพื่อเพิ่มระยะโด้ลึกกว่าเดิมที่ชน วันนั้นแค่นี้	1:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานดึงReamer 600 mm. ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ		
		บ.GS,โทร2 Permit.67-BPM-EX-0046 ผ่านGSแล้ว คืนนี้ไม่ผ่านTORAY2 คืนนี้แค่นี้	3:13	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Activities in AREA	*สุริยะแจ้งเข้าเปลี่ยน Battery OTS.LKB	8:56	องอาจ
	Survey	เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:45	องอาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสัสดานีก๊าซที่ ots.bkd โดยที่ms.con karnyotha permit 67-bkd-cd-0014 (ต่ออายุ)	10:04	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL - SWAN-ในนิคมอุตสาหกรรม BPL ปกติ	10:17	องอาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานทำสัสดานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Synmach. Permit.67.nvk.cd.0026	10:20	องอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานต่อเนื่อง Verify แนวท่อก๊าซ 110 mm.160mm.และท่อสาธารณูปโภค		
		ใกล้ตัว No.S184 โครงการตัดแยกท่อก๊าซและสถานีก๊าซ โรงงาน IFF		
		Permit 67-WES-EX-0037	10:24	องอาจ
	Survey	เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:26	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซเหมราขา ปกติ	10:32	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS-BPL ในนิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	10:36	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมแจ้งเข้า OTS-BPO	11:10	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซแพรงกา คลองอุตสาหกรรม OTS-BPO TDC ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPM งานกดเข็มทำเข็มนกับดิน คัดลอกแวนตอนสุ่มวิถี		
		เริ่มต้นจาก วิถีปรกณธ์ ถึง แยกตัวหุ่ วนานกับแนวท่อก๊าซฯ 4นิ้ว ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ	11:11	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS#2	11:12	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS#2	11:47	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซ OTS LKB - จลกรทุ่งนางของทาง Instrument ในสถานี		
		ในนิคมอุตสาหกรรมบึงปกติ	12:00	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซ BPO านวางท่อน้ำดิบระหว่าง Soi2B-3B,8B-9B ถนนพัฒนา2 ขณะฝังกับท่อก๊าซฯ ของMARS WATERไม่มีผลกระทบ จุดขึ้นปกติ	13:10	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานเจาะ HDD และ Reamer ในนิคมอุตสาหกรรมบึง งานโครงการวางท่อ		
		น้ำดี บ.Mars Water ตาม Permit 67-LKB-EX-0022		
		ในเจาะ HDD ลอดใต้ Sheetpile Wall 5.60 เมตร บริเวณ Road B1 ปาก Soi G1/2	13:38	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริโรจน์ทำการ Calibrate FC. OTS-LKB	13:42	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซรั้งสิต บางกะดี นวนคร โรจนะ ปกติ	14:38	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซวังประอิน บางจาก เชียงจาก ปกติ	14:39	องอาจ
	Alarm SCADA	*DI : 605881 Fail แจ้ง UIH ตรวจสอบ	14:45	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์บ่:ชี้แนวท่อก๊าซฯในโรงงานเพื่อกดเข็มก่อสร้างห้องอบแผ่น GS Battery BPM		
		GS Battery BPM	14:51	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมประสานงานชี้ตำแหน่งท่อก๊าซฯบางปูเตรียมงานHDD.ท่อน้ำฯของบ.Mars Water		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ที่ซอย 6B และซอย 11B/1	15:00	องอาจ
		งานทำสัสดานีก๊าซ TEP วันนี้งานเสร็จแล้ว		
	Alarm SCADA	*(SD2412-05259) UIH_สถานีก๊าซ นิคมอมตะซิตี้ ระยอง(T) แจ้งเปิดใบงานหมาย		
		เลข SD2412-05259 ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ โดยจะแจ้งความคืบ		
		หน้าให้ท่านทราบต่อไป /โทร. 1740 หรืออีเมล servicedesk@ais.co.th	15:28	องอาจ
	Alarm SCADA	*UIH ตรวจสอบ DI : 605881 สัญญาณต้นทางปกติน่าจะเป็นสายสัญญาณมีปัญหา		
		หรือตัว Modem ให้ทางเราเข้าไป Reset Modem แจ้งกฤษดาเข้าตรวจสอบ	16:14	องอาจ
	Alarm SCADA	*กฤษดาเข้าตรวจสอบสายสัญญาณ UIH ใน RTU	16:43	องอาจ
	Permit	*ธีรศักดิ์แจ้งเลิกงานทำสัสดานีก๊าซโรงงาน TEP nvk	16:57	องอาจ
	Permit	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งเลิกงานซ่อมบำรุงสัสดานีก๊าซที่ ots.bkd	16:59	องอาจ
	Alarm SCADA	*กฤษดาเข้าตรวจสอบสายสัญญาณแจ้ง UIH DI : 605881 Fail อยู่	17:03	องอาจ
	Alarm SCADA	*UIH แจ้ง DI : 605881 จะเข้าเปลี่ยนสายสัญญาณ Modem ในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.	17:10	องอาจ
	Activities in AREA	*สุริยะแจ้งเริ่มงานเปลี่ยน Battery OTS.LKB แล้ว	18:49	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานดึง Reamer 700 mm. ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ		
		บ.GS,โทร2 Permit.67-BPM-EX-0046	21:52	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานขุดต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าซอยเทศบาลบางปู 61(เจริญสุข)		
		พาดบนแนวท่อก๊าซฯ ระยะห่างประมาณ 1 เมตร Permit No.67-BPM-EX-0047	22:31	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิม แจ้งลูก700ผ่าน เตรียมลูก1000ต่อ	23:42	องอาจ
18-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*เฉลิม แจ้งงานดึง Reamer 700 mm.20ก้านถึงGS.	0:18	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิม แจ้งReamer 1000 mm.ผ่านแล้วGS.แล้ว	1:59	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิม แจ้งขขsheet pile wall ท่อก๊าซเข้าบ.TORAY3ที่6.7m.แล้ว	2:30	องอาจ
	Activities in AREA	*เฉลิม แจ้งผ่านท่อก๊าซที่ความลึก10.66m.	2:45	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานดึง Reamer 700 mm. ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ		
		บ.GS,โทร2 Permit.67-BPM-EX-0046 เข้าบ่อแล้ว คืนนี้	4:05	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานขุดต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าซอยเทศบาลบางปู 61 (เจริญสุข) พาดบนแนวท่อก๊าซฯ ระยะห่างประมาณ 1 เมตร		
		Permit No.67-BPM-EX-0047 เลิกงานแล้ว	4:45	องอาจ
	อื่นๆ	*วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 06:40 น.TSO ขอแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์ความ		
		ไม่สมดุลอย่างรุนแรง (Difficult Day) ผังตะวันออก เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลด้าน		
		บวกอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ		
		เบื้องต้น TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ใช้บริการFromGasControl	6:42	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PCV001B OTSRST ALARM VALVE CLOSE แจ้งคุณธีรศักดิ์ StandBy เข้าตรวจสอบ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		แรงดัน Outlet ปกติ 15.00 BAR	7:43	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	คุณ พิทักษ์พล เข้าตรวจสอบ "PCV001B OTSRST ALARM VALVE CLOSE	7:58	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	คุณ พิทักษ์พล แจ้ง ขอปิดวาล์วrun b เพื่อตรวจสอบalarm	8:06	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ นิธิชัย แจ้งเริ่มงานล้างทำความสะอาด ที่PRSSโดยทีมงาน ncs.		
		permit.67.ROJ.CD.0054	8:53	ลิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ วีริชจน์ แจ้ง เข้า bv10 ทดสอบ Temp transmitter FC. Run C	9:04	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องทำสัลดานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา		
		Synmach. Permit.67.nvk.cd.0026	9:14	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม แจ้งงานwater jet หัวต่อก๊าซของ11B/2	9:29	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ คัดลิตธิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสัลดานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con		
		karnyotha permit 67-bkd-cd-0014		
	Alarm SCADA	"PCV001B OTSRST ALARM VALVE NORMAL คุณ พิทักษ์พล แจ้งถอดล๊ากpilot		
		pcv1B แจ้งจาก sulphur feed jobมีผลทำให้ fail close และ pcv alarm ที่ots rst	9:52	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง PRS#1	9:55	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องงานทำบอดิตดั่งshoringใกล้วาล์วno.184		
		ห้โครงการติดตั้งแยกท่อก๊าซโรงงาน IFF Permit 67-WES-EX-0037	9:59	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม		
		Permit.67-WES-EX-0037 นอกจากนั้นปกติ	9:59	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:24	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:26	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงาน ซ่อมบำรุงระบบ Cp test post และPCRในพื้นที่รังสิต		
		Permit.67.rst.cd.0020 Central food	10:29	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	10:29	ลิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ วีริชจน์ แจ้งเสร็จงานเข้า bv10 ทดสอบ Temp transmitter FC. Run C	10:31	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ มีงานกดเข็มทำเสาเข็มกันดิน		
		ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจาก วโปกหรณ์ ถึง แยกท่าเรือ ขนานกับแนวท่อก๊าซฯ		
		4นิ้ว ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนี้ ปกติ	10:43	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:43	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:49	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:14	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานวางท่อน้ำดิบระหว่าง		
		Soi 1B ตรงข้ามโรงไฟฟ้า SSUT คนละฝั่งกับท่อก๊าซฯ ของMARS WATERไม่มีผล		
		กระทบ และงานที่กุดเจ็ดแฉ่งข้างต้น จุดต่อไปปกติ	11:22	ลิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	"คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจุด,TDC Steel,แพทยา ปกติ	11:52	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	12:13	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษ งานเตรียมบ่อบ่อบ-inและระบบ		
		ท่อบริเวณหน้าบริษัท BNBH ถนน Main G (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 ln let 8+ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.		
		มีงานล้างทำความสะอาดที่PRSSโดย ทีมงานncs. permit.67.ROJ.CD.0054	12:49	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี SWAN ปกติ	13:06	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:20	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต มีงานตามPermit.67.rst.cd.0020		
		งาน ซ่อมบำรุงระบบ Cp test postและPCRในพื้นที่รังสิต(Central food)		
		จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:24	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางเขติ ปกติ	14:26	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:27	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ นิธิชัย แจ้งเสร็จงานล้างทำความสะอาด ที่PRSSโดยทีมงาน ncs.		
		permit.67.ROJ.CD.0054	14:42	ลิทธิกร
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปะอิน บางจาก เขียวงาม ปกติ	15:14	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเข้า ถอดติดตั้งtest cp test postเป็นกล่องอุณหภูมิใหม่ที่ots.nvk		
		(outlet bpi) Permit.67.bpi.cd.0009	15:41	ลิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.โพร เท็กซ์โอส โรงงาน 3 BPM	15:54	ลิทธิกร
	Emergency Drill	"แจ้งยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.โพร เท็กซ์โอส โรงงาน 3 BPM	16:14	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเลิกงาน ถอดติดตั้งcp test postเป็นกล่องอุณหภูมิใหม่ที่ots.nvk		
		(outlet bpi) Permit.67.bpi.cd.0009 ไม่สามารถถอดไม่ได้ กลับกล่องเดิม	16:19	ลิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ สุพวรรณ แจ้งประชุมสรุป การซ้อมแผนฉุกเฉินที่ Toray 3	16:20	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ภายในบริษัท ชิน เคอ หยวน ติดๆ จากัด ตั้งอยู่ในเขตประ		
		กอบการอุตสาหกรรมดับเพลิงเขต ระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย		
		จังหวัดระยอง สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วในเวลา 11.30 น.อยู่คนละพื้นที่ของ NGD		
		ห่างกันประมาณ 40 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบกับระบบจัดหาน้ำก๊าซของบริษัท	16:48	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องทำสัลดานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา		
		Synmach. Permit.67.nvk.cd.0026	17:14	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ คัดลิตธิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องงานซ่อมบำรุงสัลดานีก๊าซที่ots.bkd โดยทีมs.con		
		karnyotha permit 67-bkd-cd-0014 พุ่งขึ้นข้อแลกเปลี่ยนพื้นที่ต่อ	17:26	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานHDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ บ.โพร3		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67-BPM-EX-0046 ตั้งReamer 1000 mm. ท่อน้ำดิบ ของ Mars water		
		ผ่านท่อก๊าซฯ บ.GS,โพร3 Reamer 1000 mm. กำลังผ่านท่อก๊าซโพร3	21:38	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"วันที่ 18 ธ.ค. 2567 เวลา 21:40 น. TSO ทรายเกลียวประกาศ Difficult day ตั้งแต่วันออก		
		หลังจากระบบท่อก๊าซฯ กลับสู่สมดุลปกติ จึงดำเนินการบริหารก๊าซกลับไปยังผู้ใช้บริการ		
		From Gas Control	21:42	ลิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ เฉลิม แจ้งผ่านท่อก๊าซไปแล้ว	21:53	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานHDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ซอยสามห่วง) Permit No.67-BPM-EX-0044	22:33	ลิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ เฉลิม แจ้งหัว1000ขึ้น และจะตั้งหัว700อีก รอบ	23:01	ลิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ เฉลิม แจ้งบ่อโพร3 ตั้งอยู่ไป10กิโลเมตรเข้าบ่อใหม่	23:39	ลิทธิกร
19-ธ.ค.-24	Activities in AREA	"คุณ เฉลิม แจ้งReamer 700 mm. กำลังผ่านท่อก๊าซGS	0:07	ลิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งกำลังจะชน Pipe Wall	1:13	ลิทธิกร
	Activities in AREA	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งผ่านท่อก๊าซฯ ที่ระดับความลึก 3.2 เมตร ท่อก๊าซลึก 5.8 เมตร	1:51	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12"		
		ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ซอยสามห่วง) Permit No.67-BPM-EX-0044		
		เข้าบ่อเรียบร้อยแล้ว พุ่งขึ้นมา Reamer 600 mm, ต่อ	2:10	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST PCV001A ALARM VALVE CLOSE แจ้งเวร StandBy คุณ วีรศักดิ์		
		เข้าตรวจสอบ	2:52	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	"OTS-RST PCV001A ALARM VALVE Normal แจ้งเวร StandBy คุณ วีรศักดิ์		
		ทราบ ถ้าเป็นอีกในแจ้งอีกครั้ง	3:05	ลิทธิกร
	Permit	"คุณ เฉลิม แจ้งงานHDD ท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ บ.โพร3		
		Permit.67-BPM-EX-0046 ตั้งReamer 1000 mm. ท่อน้ำดิบ ของ Mars water		
		เข้าบ่อเรียบร้อยแล้ว พุ่งขึ้นมา Reamer 600 mm, ต่อ	4:07	ลิทธิกร
	อื่นๆ	"รถเทรลเลอร์รถขนท่อที่สำนักงานบางปู	4:15	ลิทธิกร
	Alarm SCADA	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้า OTS-RST, ตรวจสอบ PCV-001A ที่ Alarm	7:40	สุเมธ
	Alarm SCADA	"คุณ พิทักษ์พล แจ้งแก้ไข PCV-001A ที่ OTS-RST เสร็จเรียบร้อยแล้ว	8:48	สุเมธ
	Permit	"คุณ นพดล แจ้งเริ่มงานปรับปรุงแก้ไขท่อก๊าซที่ทรุดตัว ตาม Permit 67-LKB-EX-0021		
		ใน PRS#3	8:58	สุเมธ
	Permit	"คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานทำสัลดานีก๊าซ บ.TEP ตาม Permit 67-nvk-cd-0026, ผรม.		
		Synmach	9:30	สุเมธ
	Permit	"คุณ คัดลิตธิ์ แจ้งเริ่มงานซ่อมบำรุงสัลดานีก๊าซที่ OTS-BKD โดยทีม S.con ตาม		
		Permit 67-bkd-cd-0014	9:55	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานเชื่อมติดตั้งอุปกรณ์Tapping Valve ขนาด 110/32 (DAV) งาน		
		โครงการตัดแยกท่อก๊าซโรงงาน IFF ตาม Permit 67-WES-HT-0009	10:05	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:06	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:06	สุเมธ
	Permit	"คุณ พลวัตร พา ผรม.เข้าทดสอบเครน ที่ OTS-BPL ตาม Permit 67-BPL-CD-0022	10:18	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:22	สุเมธ
	Survey	"คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว		
		ทรุดตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8"Outlet 8" 10"ปกติ, งานเตรียม		
		บ่อ Tie-in และระบบท่อบริเวณหน้า บ.BNBM ถ.เมธาน G ตาม Permit 67-roj-ex-0013		
		(ไม่มีการทำงานบริเวณหลังท่อ) นอกจากนี้ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	"คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-LKB-		
		EX-0021 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:38	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพทยา มีงานสำรวจจุดปะทะเสาไฟฟ้า		
		บนทางเท้า ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ, ส่วนที่ ข.TDC คลองจุด เส้น BV#10 ปกติ	11:12	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:12	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพวรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:14	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพทยา BHS ปกติ	11:47	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางเขติ ปกติ	11:50	สุเมธ
	Permit	"คุณ พลวัตร แจ้งงานทดสอบเครนและเปลี่ยนล้อเลื่อนคานที่ OTS-BPL เสร็จแล้ว ตาม		
		Permit 67-BPL-CD-0022	11:59	สุเมธ
	Survey	"คุณ สุพวรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	"คุณ วิวัทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Work Permit		
		67-WES-HT-0009 นอกจากนี้ปกติ	12:03	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:36	สุเมธ
	Survey	"คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:48	สุเมธ
	Activities in AREA	"คุณ คัดลิตธิ์ แจ้งขอปรับ Outlet มาที่ 15 บาร์ที่ OTS-NVK	13:26	สุเมธ
	Permit	"คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งดำเนินการปิดวาล์ว No.184 เพื่อเตรียมงานระบายแรงดันภายใน		
		ระบบท่อก๊าซ ตาม Permit 67-WES-HT-0009	13:36	สุเมธ
	Activities in AREA	"คุณ คัดลิตธิ์ แจ้งปรับ Outlet ที่ OTS-NVK เสร็จแล้ว	14:10	สุเมธ
	Activities in AREA	"คุณ สุพวรรณ เข้า OTS-LKB เปลี่ยนถุงลัม	14:17	สุเมธ
	Survey	"คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานซ่อมบำรุงระบบ CP Test Post		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ค้นที่ชำรุด Permit 67-rst-cd-0020 นอกน้้นปกติ	14:28	สุเมธ
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ เข้า OTS-LKB เปลี่ยนถุงลงถัง เสร็จแล้ว	14:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ (ไม่มีการทำงานในพื้นที่)	14:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเลิกงานปรับปรุงแก้ไขท่อก๊าซที่ที่สุดตัว ตาม Permit 67-LKB-EX-0021 ใน PRSH3	15:43	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-NVK Link L, M Down แจ้งคุณ โชติณรินทร์ รับทราบ	15:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ อริศศักดิ์ แจ้งงานทำลีสถานีก๊าซ บ.TEP ตาม Permit 67-nvk-cd-0026 วันนีเลิกงานแล้ว	16:44	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล ทำการ Reset Router ที่ OTS-NVK Link L, M Normal	16:49	สุเมธ
	Permit	*คุณ คัดลีสธิธิ แจ้งปฏิบัติงานในพื้นที่งานซ่อมบำรุงลีสถานีก๊าซ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ OTS-BKD ตาม Permit 67-bkd-cd-0014	16:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลธร ตรวจงาน HDD ที่หน้าดิบ ของ Mars Water วันนี้ Reamer 750 มม.ดังท่อ HDD ที่หน้าดิบผ่านท่อก๊าซ Toray Mill 2, GS Battery ตาม Permit 67-BPM-EX-0046	21:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 600 มม.ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ช.สามห่วง) ตาม Permit 67-BPM-EX-0044	22:23	สุเมธ
20-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer ผ่านท่อก๊าซฯไปแล้ว	0:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลธร ตรวจงาน Reamer 750 มม., HDD ที่หน้าดิบผ่านท่อก๊าซ Toray mill 2 มาแล้ว ยังเหลือ GS Battery	2:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ พลธร แจ้งทั่ว Reamer ดังท่อ HDD ที่หน้าดิบผ่านท่อก๊าซ GS Battery มาแล้ว ตาม Permit 67-BPM-EX-0046	5:01	สุเมธ
	Emergency Drill	Emergency Exercise: 20/12/67 วันนีเวลาประมาณ 11:00 น.จะมีแผนปฏิบัติการซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุก๊าซรั่วไหลติดไฟ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ร่วมกับ บริษัท พรซิชั่น แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัดและบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)รรมชาติ		
		จำกัด (PTT NGD) ประจำปี 2567	8:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	8:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อริศศักดิ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องทำลีสถานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Symmach, Permit 67.nvk.cd.0026	9:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลธร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB และ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Survey LKB แทนคุณนพดล	9:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง Safety Talk ก่อนเริ่มงานชุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซที่ที่สุดในสถานี PRS3 บ.Sinsom Construction เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021 (ต่ออายุ)	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,TDC Steel,แพรงษา ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งจะเข้าทำงานเปลี่ยน Battery ที่ OTS-BPL PERMIT.67-BPL-CD-0021	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลธร ตรวจการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูช.10-14และเขตคลองอก ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานติดตั้งแกระบบ แนวท่อก๊าซHDPE110MM.โรงงานIFF บ่อวาสลัว no.184 Permit 67-WES-HT-0010	10:14	สิทธิกร
	Permit	งานติดตั้งแกระบบ วันที่ 20/12/24 เวลา 10:15 น.คุณ อภิเชษฐ์ ช่างเทคนิค สปก.แจ้งเริ่มงานติดตั้งแกระบบแนวท่อก๊าซ HDPE110MM.โรงงาน IFF บ่อวาสลัว no.184 ตามเลขที่ Permit 67-WES-HT-0010	10:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ คัดลีสธิธิ แจ้งเริ่มงาน ติดตั้งแกระบบแกระบบของระบายอากาศผ่นอาคารสถานีก๊าซที่ots.bkd โดยที่EPEPermit 67-bkd-cd-0017	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-9 ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ติกร แจ้ง ผรม.เข้าเก็บงานในสถานี OTS-NVK	10:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานทดสอบแกระบบ (Test Load) ที่ OTS BPO permit no. 67-BPL-CD-0033	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ SWAN 1,2 ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:55	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.พรซิชั่น แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด นิคมฯ บางปะอิน	11:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงาน test load แกระบบ oslppo ทำการทดสอบ 500 กก. ที่แกระบบทั้ง2ตัว เสร็จแล้ว permit no. 67-BPL-CD-0033	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ PRS3 มีงานตาม Permit.67-LKB-EX-0021	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย สำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้นคลองจตุรปกติ	11:25	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.พรซิชั่น แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด นิคมฯ บางปะอิน	12:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*วันที่ 20 ธ.ค. 2567 เวลา 12:40 น. TSO ประกาศ Difficult day ผังตะวันออก เนื่อง จากเกิดควันไม่สมดุลปริมาณก๊าซในระบบท่อตามบอกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความดันในระบบสูงและอาจจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบท่อส่งก๊าซ เป็นต้น		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		TSO เข้าบริหารและควบคุมการรับ-จ่ายก๊าซแทนผู้ใช้บริการ เพื่อให้ระบบกลับมาสู่สมดุล From Gas Control	12:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานทดสอบน้ำหนักแกระบบ OTS LKB permit 67-LKB-CD-0027 และจะมีรถเข้าภายในสถานีแบบปติดยเพื่อนำรถออก เนื่องจากน้ำหนักเยอะ	13:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานHDD.ท่อหน้าดิบขอย1B/2มา1B Permit.67-BPO-EX-0063	13:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ อริศศักดิ์ แจ้งงาน flow3 ร่วมกับ PAE ตรวจต่ออายุประจำปี โรงงาน kikuchi roj ผลการตรวจสถานีก๊าซ ปกติ	14:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สุริยะ แจ้งแจ้งโรงงานเปลี่ยนBattery ที่ OTS-BPL PERMIT.67-BPL-CD-0021	14:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งแจ้งโรงงาน งานติดตั้งแกระบบ แนวท่อก๊าซHDPE 110 MM โรงงานIFF บ่อวาสลัว no.184Permit 67-WES-HT-0010 สถานะValve service no.184. มีสถานะ ปิด	14:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมในพื้นที่bpi บริเวณอิมโนพื้นที่ปกติ	14:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งแจ้งโรงงานทดสอบน้ำหนักแกระบบ OTS LKB permit 67-LKB-CD-0027	14:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:35	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งผ่านท่อก๊าซที่5.8ม	14:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโระจนะ งานเตรียมเปลี่ยน-inแกระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงาน)Permit.67.roj.ex.0013		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง เลิกงานชุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซที่ที่สุดในสถานีPRS3 บ.Sinsom Construction เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021 (ต่ออายุ)ออกจากพื้นที่	15:29	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งถึงจุดแล้วสลับปิดบ่อ	15:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุธม 0829465951 แจ้งงานชุดบักเ้าไฟฟ้าขอย 14B BPO แจ้งคุณเฉลิมรับทราบ	15:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ติกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร แจ้งจะเริ่มเจาะบ่อไฟ		
		ความถี่สูง ยังไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นปกติ	15:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานการไฟฟ้า บักเ้าแทนต้นเก่าถูกชนเสาเสียหาย ที่ขอย4B Permit.67-BPO-EX-0064	16:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อริศศักดิ์ แจ้งเลิกงานต่อเนื่องทำลีสถานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Symmach, Permit 67.nvk.cd.0026	16:29	สิทธิกร
	Permit	*คุณ คัดลีสธิธิ แจ้งขอยแจ้งซ่อมท่ออายุwork เนื่องจากน้ํางานติดตั้งใกล้เสร็จแล้ว permit 67-bkd-cd-0017	17:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานการไฟฟ้า บักเ้าแทนต้นเก่าถูกชนเสาเสียหาย ที่ขอย4B		


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Permit.67-BPO-EX-0064 งานบักเ้าเสาเหล็กแกระบบสาย งานชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:48	สิทธิกร
	Permit	*คุณ คัดลีสธิธิ แจ้งเลิกงาน ติดตั้งแกระบบแกระบบของระบายอากาศผ่นอาคารสถานีก๊าซ ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ots.bkd โดยที่EPE permit 67-bkd-cd-0017 (ปิด)	19:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 800 mm.ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ชอยสามห่วง)		
		Permit No.67-BPM-EX-0044	22:35	สิทธิกร
21-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน HDD Reamer 800 mm.ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงกลาง พาดผ่านท่อก๊าซฯ 12" ปากซอยเทศบาลบางปู 69 (ชอยสามห่วง)		
		Permit No.67-BPM-EX-0044 ผ่านท่อก๊าซฯแล้ว	1:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเริ่มงานล้งสถานี OTS-NVK ผรม.NCS, Permit 67-nvk-cd-0027	8:54	สุเมธ
	PM	*คุณ พลธร แจ้งเปลี่ยน Filter Run A ที่ PRS#1	9:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเริ่มงานปรับปรุงแก้ไขท่อก๊าซที่ที่สุดตัว ตาม Permit 67-LKB-EX-0021 ใน PRS#3		
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานซ่อมปรับปรุงสภาพสถานี OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0023	10:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งมีงาน HDD ที่หน้าดิบ ช.1B/2 มา ช.1B ถึง Reamer 500 มม.Permit 67-bpo-ex-0063, จะผ่านท่อก๊าซ12" ก้านที่ 9-10	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานตาม Permit 67-nvk-cd-0027 นอกน้้นปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานตาม Permit 67-bpl-cd-0023 นอกน้้นปกติ	11:08	สุเมธ
	PM	*คุณ พลธร แจ้งเปลี่ยน Filter Run A ที่ PRS#1 เสร็จแล้ว	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น M-Thai ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนครราชสีมา WES ปกติ	11:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ติกร แจ้งงานทำฐานรากเสาเข็มเจาะต้นที่ 1 รอไฟความเร็วสูง ขนานแนวท่อส่งก๊าซ 12"บริเวณด้านหลัง นิคมฯนวนคร ตาม Permit 67-nvk-ex-0017	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู งานตาม Permit 67-bpo-ex-0063 นอกน้้นปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	11:44	สุเมธ


OP-FO-038-02




OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานถอดล้างseat pcv1A จากsulphurชุดที่มีมลพิษทำให้lock upสูง		
		และงานพันwrappingท่อinlet เนื่องจากwrappingชำรุดที่ AGI	14:05	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ นพพล แจ้งเรื่องอินโดร่งรางใต้ Bracing และ Shoring ออกหมดแล้ว	14:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเตรียมบ่อบีเอ-inและระบบท่อ		
		บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงานภายในพื้นที่หลังท่อ)		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดสก็ดปั๊ม+บดอัดพื้น เข้าแบบแท่นปูนคอนกรีต ทำบ่อวางลิ้ว		
		No128,176ใหม่.Permitt 67-WES-EX-0038	14:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุภักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	15:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพพล แจ้งงานมาชุดสำรวจแก๊สไฮโดรคาร์บอนในสถานี PRS3 บ. Sinsorn		
		Construction เลรชที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021 งานหลุมเค้นี้ออกจากพื้นที่	15:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งงานค่อเนื่องทำลิสถานีก๊าซโรงงาน TEP nvk ผู้รับเหมา Synmach.		
		Permitt.67.nvk.cd.0026 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งปิด Permitt.67.nvk.cd.0026	16:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งที่ OTS BPL เลิกงานแล้ววันนี้	16:21	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สมชาย แจ้งงาน Flow3 ติดต่อท่อก๊าซ ติดตั้งระบบ CP ท่อoutlet บ. Winoa ใน		
		ส่วนงานระบบท่อก๊าซเสร็จแล้ว เหลือแต่ในส่วนเก็บงานดินและแกะแบบจะเข้าทำพ่วงนี้	17:57	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BKD L DOWN แจ้ง UIH ตรวจสอบแล้ว	18:00	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BKD L NORMAL	18:10	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Calibrate FC OTS.RST	18:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตั้งท่อน้ำดิบชอย1B/2มา1B ท่อ700mm.Permitt No.67-BPO-EX-0063	21:56	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งReamer 800 ลูกผ่านท่อก๊าซ	23:12	สิทธิกร
24-ธ.ค.-24	Alarm SCADA	*OTS-BPL Leased Line Down แจ้ง UIH ตรวจสอบ	0:49	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BPL Leased Line NORMAL UIH RESET PORT ที่ โหนด	1:32	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งผ่านท่อก๊าซ	2:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตั้งท่อน้ำดิบชอย1B/2มา1B ท่อ700mm.Permitt No.67-BPO-EX-0063 ท่อขึ้นแล้ว เลิกงาน	2:53	สิทธิกร
	Permit	*ให้เดินท่ใหม่แจ้งงานค่อเนื่องซ่อมแซมระบบ plc ordorant otstst		
		บ. synmech permitt 67-rst-cd-0021	8:37	องอาจ
	Activities in AREA	*สุริยะเปลี่ยน Battery OTS.ROJ # 2	9:35	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*สุริยะ PM PSR # 5 Permit 67-roj-cd-0053	*	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BPN ปกติ	9:52	องอาจ
	Permit	*นพพลแจ้งงานชุดสำรวจแก๊สไฮโดรคาร์บอนในสถานี PRS3 บ. Sinsorn Construction		
		เสร็จที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021		
		วันนี้จะลงกดันที่ชุดของใช้บนไปถึงนิคม LKB ที่กำหนดไว้	9:55	องอาจ
	Permit	*สุพรรณแจ้งงานค่อเนื่องทำลิใหม่ OTS BPL Permit 67-bpl-cd-0023	10:00	องอาจ
	Survey	*นพพลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบังงาน PRS # 3 เส้นล่องกรุง ปกติ	10:08	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	10:10	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:22	องอาจ
	อื่นๆ	*รณาลิทธิประสานงานปูแผ่นทางเท้า ถนน M2 ระหว่าง E2-E4 เพื่อปรับทัศนียภาพ		
		ดำเนินการโดยกสโสบางปู เปิดโรงงาน Mattel E4	10:28	องอาจ
	อื่นๆ	*รณาลิทธิเข้า PRS 1	10:30	องอาจ
	Survey	พลตรีสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS BPL , Swan ปกติ	11:00	องอาจ
	อื่นๆ	*พิทักษ์พลแจ้งงานตรวจสอบค่ออยู่โรงงาน Nikkei NVK ร่วมกับ บริษัท pae ผลปกติ	11:01	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซแพรกษา คลองจตุ TDC-OTS BPO ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*ภานุภักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซโรจนะ งานเตรียมบ่อบีเอ-inและระบบท่อบริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงานภายในพื้นที่หลังท่อ)		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2		
		In let 8"ปกติ - Out let 8"และ10"ปกติ	11:08	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงาน Water jet ท่อท่อก๊าซ ที่ชอย 9C Permit No.67-BPO-EX-0065	11:11	องอาจ
	อื่นๆ	*รณาลิทธิเข้า PRS 2	*	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนวนนคร งานทำฐานรากเสาเข็มเจาะรอให้ควมเร็วสูง บริเวณ-		
		ด้านหลังนิคมนวนนคร วันนี้ทำในจุดที่ไม่ท่อก๊าซ	11:17	องอาจ
	Activities in AREA	*ศิริโรจน์เข้า OTS.NVK ตรวจ Punch list งาน Instrument	11:31	องอาจ
	Survey	*รณาลิทธิสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ	11:44	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS BPL , MTH ปกติ	12:27	องอาจ
	Activities in AREA	*สุริยะเปลี่ยน Battery OTS.ROJ # 2 & PM PSR # 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:35	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซแพรกษา ปกติ	13:40	องอาจ
	Survey	*ภานุภักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	13:57	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะปิ ปกติ	14:59	องอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานค่อเนื่องชุดสก็ดปั๊ม+บดอัดพื้น เข้าแบบแท่นปูนคอนกรีต ทำบ่อวางลิ้ว		
		No128,176ใหม่.Permitt 67-WES-EX-0038	15:13	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*สุพรรณแจ้งเลิกงานทำลิใหม่ OTS BPL Permit 67-bpl-cd-0023	16:08	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดวางท่อน้ำดิบข้ามท่อServiceบ. TANIO Permit No.67-BPO-EX-0068	16:10	องอาจ
	Permit	*นพพลแจ้งเลิกงานชุดสำรวจแก๊สไฮโดรคาร์บอนในสถานี PRS3 ทำค่อขึ้นพ่วงนี้	16:12	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดวางท่อน้ำดิบข้ามท่อServiceบ. TANIO Permit No.67-BPO-EX-0068		
		ไม่มีงานชุดเพิ่มเติมเหลือเชื่อมต่อและกลับคืน	18:49	องอาจ
25-ธ.ค.-24	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งช่วงเข้าวันใหม่แผนม สถานีots.bkdชอย 3month	9:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ มังกร ITS เข้า PM SCADA ที่สำนักงานบางปู	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า OTS-BPLหาผู้รับเหมาเข้าเตรียมงาน ทำลิสถานีใหม่	10:05	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศิวกร แจ้งเข้ากดตัว Test post ดอยสลับไว้ ที่ OTS-RST	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองจตุ,TDC Steel,แพรกษา ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน+ddd.ท่อน้ำดิบตลอดท่อก๊าซ SSUT ที่ควมลึก10ม.ชอย1B		
		Permitt No.67-BPO-EX-0063 ผ่านท่อNGD12" ที่ควมลึก10.25ม	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร งานทำฐานรากเสาเข็มเจาะรอ		
		ให้ควมเร็วสูง บริเวณด้านหลังนิคมนวนคร วันนี้ทำในจุดที่ไม่มีผลกระทบตลอดแนว		
		ท่อก๊าซ บริเวณอื่นในพื้นที่ภายในนิคมปกติ	11:50	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน+ddd. ผ่านท่อSSUT ที่10.5M.	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมบางพลี SWAN ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุภักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ		
		พื้นที่สถานีots.nvk ยกย้ายตู้ห้องน้ำ คืนพื้นที่ไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานค่อเนื่องเพิ่มเดิมงานบดอัดพื้นแท่นคอนกรีต ทำบ่อวางลิ้วก๊าซ		
		ใหม่.valve no. 128,176 Permit 67-WES-EX-0038	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา WES มีงานตาม		
		Permitt 67-WES-EX-0038 นอกจากนี้ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2		
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน Permit No.67-BPO-EX-0063 นอกนั้นปกติ	12:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:46	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน pm สถานีots.bkdชอย 3month และออกจากพื้นที่	13:01	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งงาน Clean PCV RUN A ที่ OTS-ROJ#1	13:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุภักษ์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเตรียมบ่อบีเอ-inและระบบท่อ บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงานภายในพื้นที่หลังท่อ)		
		เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายใน สถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ.	14:30	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน Clean PCV RUN A ที่ OTS-ROJ#1 ดูอุปกรณ์ทำงานปกติ	14:54	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ สุพรรณ แจ้งเลิกงาน OTS-BPLหาผู้รับเหมาเข้าเตรียมงาน ทำลิสถานีใหม่	16:59	สิทธิกร
	PM	*คุณ มังกร ITS เลิกงาน PM แล้ว ระบบ CCTV มี Down บางช่วงคุณกรแจ้งยังอเขต		
		ไม่เสร็จที่รังสิตประมาณ 10ชม.	19:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานวางท่อน้ำดิบข้ามท่อServiceบ. SUMITOMO ตาม		
		Permitt.67-BPO-EX-0068	19:35	สิทธิกร
26-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานวางท่อน้ำดิบข้ามท่อServiceบ. SUMITOMO ตาม		
		Permitt.67-BPO-EX-0068 งานที่ชอย1B ไม่มีงานชุดเพิ่มเติม เหลือแค่งานเชื่อมต่อ		
		และงานกลับคืนพื้นที่	0:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ บ. โทเร3		
		Permitt.67-BPM-EX-0046	1:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานท่อน้ำดิบ ของ Mars water ผ่านท่อก๊าซฯ บ. โทเร3		
		Permitt.67-BPM-EX-0046 ผ่านท่อก๊าซฯ โทเร3แล้ว เลิกงาน	3:14	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งวันมีงาน PM 3 เดือน ที่ OTS-NVK	8:29	สุนทร
		*คุณ นพพล แจ้งงานชุดสำรวจแก๊สไฮโดรคาร์บอนในสถานี Permit 67-LKB-EX-0021		
		ใน PRS#3 วันนี้จะเคลียร์ดินและทรายปรับพื้นที่เพื่อคืนพื้นที่	9:42	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:49	สุนทร
	Survey	*คุณ นพพล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 67-LKB-EX-0021 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	9:50	สุนทร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	9:55	สุนทร
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานซ่อมปรับปรุงทำลิที่ OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0023	10:20	สุนทร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS2	10:55	สุนทร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา WES ปกติ	11:01	สุนทร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานทำฐานรากเสริมเจาะ รอไฟความแรงสูง บริเวณด้านหลังนิคมฯนวนคร แต่ไม่มีการทำงานในพื้นที่แนวท่อก๊าซ		
		ช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ ตาม Permit 67-nvk-ex-0017 นอกน้บปกติ	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	13:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัว ทุด ตัวของท่อก๊าซภายในสถานี OTS-ROJ#2 Inlet 8"Outlet 8" 10"ปกติ, งานเตรียมบ่อ Tie-in และระบบท่อนบริเวณหน้า บ.BNBM ถ.เมน G ตาม Permit 67-roj-ex-0013 (ไม่มี กาทำงานบริเวณหลังท่อ) นอกน้บปกติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัดค่า CP ที่ OTS-WES	15:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 67-LKB-EX-0021 เหลืองงานทำตัวบอว่าส่วใหม่และ ลงหินคลุก พุ่งนี้จะนำรถเขี่ยมายกขนเหล็กทั้งหมดกลับ วันนี้งานหยุดแค่นี้ที่ PRS#3	15:27	สุเมธ
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง PM 3 เดือนที่ OTS-NVK เสร็จแล้ว, ถอดล้าง Pilot R14 และงาน ทำความสะอาดและเปลี่ยนพาว์ว เนื่องจากอุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพ PCV 1A	16:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานตาม Permit 67-bpl-cd-0023 ที่ OTS-BPL ทำงานแล้ว	17:05	สุเมธ
27-ธ.ค.-24	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-BPL-นิคมฯบางพลี SWAN ปกติ	9:43	สิทธิกร
	PM	*คุณ มังกร ITS เข้า PM SCADA ที่สำนักงานบางปู	9:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit no.67-BPL- CD-0023 วันนี้อยู่ทนายที่ห้องจากเมื่อวาน	9:44	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ชีวศักดิ์ แจ้งงาน Clean PCV RUN A ที่ PRS#5,OTS-ROJ#2	9:45	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าทำงาน Clean PCV RUN A ที่ PRS#5,OTS-ROJ#2	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:08	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Emergency	*เหตุเพลิงไหม้ : 27/12/24 เวลา 11:07 น.คุณ ภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก.แจ้งได้รับ แจ้งจาก ภูมิประชาสถานี OTS-NVK มีเหตุเพลิงไหม้หน้าช่วงใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ใกล้สถานีก๊าซ OTS-NVK ประมาณ 200 M.เบื้องต้นแจ้งทางสถานีดับเพลิงทำ โซ่งเข้าพื้นที่		
	Activities in AREA	*คุณ นิธิชัย แจ้งออกจากพื้นที่ PRS#5 เสร็จงาน Clean PCV	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Emergency	*เหตุเพลิงไหม้ : 27/12/24 เวลา 11:54 น.คุณ ศิวกร ช่างเทคนิค สปก.แจ้งควบคุม เพลิงด้วยระบบดับเพลิงของสถานีได้โต้แล้ว โดยฉีดน้ำดับแปลงไฟเบื้องต้นไปแล้ว ตอนนี้ยังเหลือเป็นบางจุดสายฉีดเขาไปไม่ถึง	11:54	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งออกจากพื้นที่ ROJ#2 เสร็จงาน Clean PCV	11:59	สิทธิกร
	Emergency	*เหตุเพลิงไหม้ : 27/12/24 เวลา 12:07 น.ดับเพลิงเชียงรากถึงพื้นที่ OTS-NVK	12:07	สิทธิกร
	Emergency	*เหตุเพลิงไหม้ : 27/12/24 เวลา 12:17 น.คุณ ศิวกร ช่างเทคนิค สปก.แจ้งเพลิงดับ		
		เรียบร้อยแล้ว สถานการณ์ปกติ แล้ว	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO,คลองขุด,TDC Steel,แพรกษา ปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซที่ทุดในสถานี PRS3 บ.Sinsorn Construction เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021		
		วันนี้นำรถเขี่ยมายกเหล็กออกจากสถานี	13:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิธิชัย สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเตรียมบ่อ tie-in และระบบท่อ บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงานภายในพื้นที่หลังท่อ) เข้าตรวจสอบการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของท่อภายในสถานี ots.roj2 In let 8"ปกติ		
		Out let 8"และ10"ปกติ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร บริเวณที่ภายในนิคมปกติ		
		บริเวณด้านหลังนิคมปกติ	14:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งทาง กปน.คุณ ชนาธิป แจ้งเพื่อนำประดกในพื้นที MTH ด้าน หน้าบริษัท THAI YANAGAWA	15:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดสำรวจแก้ไขท่อก๊าซที่ทุดในสถานี PRS3 บ.Sinsorn		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Construction เลขที่ใบอนุญาต 67-LKB-EX-0021 วันนีเสร็จแล้ว ออกจากพื้นที่	16:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit no.67-BPL- CD-0023 อิงทนายและหนังสือที่บางส่วนพุ่งนี้คืออิงทนายช่วงพ่อนTurbine วันนีแค่นี้ ผม เลิกงาน	17:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาวันนีนิคมเอ็มไทยถนนเอ็มไทย เมน 1 หน้าบริษัท THAI YANAGAWA ของทีมงาน กปน.เลขที่ใบอนุญาต 67-MTH-EX-0014 ชุดบรณำน้ำประปาแล้วแต่ยังไม่พบจุดรั่วทำการกดบดินคืนสภาพ รอให้ทางกปน งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาวันนียังไม่พบจุดรั่วทำการกดบดินคืนสภาพ รอให้ทางกปน เข้าทำการสำรวจหาจุดรั่วใหม่ งานเลิกแค่นี้	18:34	สิทธิกร
			20:04	สิทธิกร
28-ธ.ค.-24	Permit	*พลวัตรแจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit 67-BPL-CD-0023 \ วันนี้อยู่ทนายที่ห้องพ่อน Turbine	9:24	องอาจ
	อื่นๆ	*ศักดิ์สิทธิ์แจ้งงานบิววดาล์วoutlet ในสถานีก๊าซ โรงงานlostem nvk #mrs1-2 เนื่องจากอุปกรณ์รั่วของบิววดาล์วช่วงวันหยุดยาว ตรวจสอบอุปกรณ์ทำงานปกติ.	9:25	องอาจ
	PM	*สุพรรณแจ้งงานเปลี่ยน Filter PRS # 2 พร้อม PM	9:37	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - SWAN ปกติ	9:49	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPM ปกติ	9:51	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	10:05	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะดี ปกติ	10:15	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - MTH ปกติ	10:24	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO ปกติ เข้า PRS1	11:40	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	10:54	องอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานชุดเปลี่ยนสาลป้ายบอกตำแหน่งแนวท่อก๊าซ(Warning Sign Post) ใหม่ภายในนิคม WES Permit 67-WES-EX-0039 แนวท่อปกติ	11:12	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์แนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเตรียมบ่อ tie-in และระบบท่อ บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงานหยุดเทศกาล)	12:03	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง คลองขุด ปกติ	13:03	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซแพรกษา คลองขุด TDC ปกติ	13:06	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	13:50	องอาจ
	PM	*สุพรรณแจ้งงานเปลี่ยน Filter PRS # 2 พร้อม PM เสร็จแล้ว	14:55	องอาจ
	Permit	*พลวัตรแจ้งงานปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit 67-BPL-CD-0023 \ วันนี้อยู่ทนายช่วงพ่อนถึง Turbine ได้บางส่วนพุ่งนี้ยังต่อ	17:06	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*พลวัตรเข้าใส่ Turbine OTS LKB Run-A	8:35	องอาจ
	Permit	*จรัลแจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit 67-BPL-CD-0023 \ วันนี้อยู่ทนายที่ห้องพ่อน Turbine	9:05	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS 2	9:52	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซบางกะดี ปกติ	10:10	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซลาดกระบัง คลองขุด ปกติ	10:20	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BHS ปกติ	*	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS 1	11:14	
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซ BPO-BPN ปกติ	*	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - SWAN ปกติ	11:16	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซนวนคร ปกติ		
		บริเวณพื้นที่ภายในนิคม-ด้านหลังนิคม ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อก๊าซบางพลี OTS-BPL - MTH ปกติ	11:36	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อก๊าซแพรกษา คลองขุด TDC ปกติ		
	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTS-BPO	11:53	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซเหมราช ปกติ	12:00	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์แนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานเตรียมบ่อ tie-in และระบบท่อ บริเวณหน้าบริษัท BNBM ถนน Main G (ไม่มีการทำงานหยุดเทศกาล)	13:18	องอาจ
	Survey	*ศักดิ์สิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซบางปะอิน บางจาก เชียงราก ปกติ	13:18	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซรังสิต ปกติ	13:49	องอาจ
	Activities in AREA	*สุพรรณ แจ้งงานใส่ Turbine Run A ที่ OTS LKB	15:22	องอาจ
	Permit	*จรัลแจ้งงานต่อเนื่องปรับปรุงสภาพสถานีก๊าซใหม่ OTS BPL Permit 67-BPL-CD-0023 \ วันนี้อยู่ทนายที่ห้องพ่อน Turbine เลิกงานแล้ว	16:33	องอาจ
30-ธ.ค.-24	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานซ่อมปรับปรุงทาสีที่ OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0023	9:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซ เส้น แพรกษา ข.TDC คลองขุด เส้น BV#10		

OP-FO-038-02

ว/ศ.ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเขมราฐ WES ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ พชรวิธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโชนะ ปกติ (ไม่มีการทำงาน ภายนอกพื้นที่เขตเทศบาล)	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ ไม่มีการทำงาน ช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ พชรวิธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ พชรวิธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ พชรวิธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น OTS-LKB ปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ	13:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิธิชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	15:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ พชรวิธ แจ้งงานซ่อมปรับปรุงก๊าซที่ OTS-BPL ตาม Permit 67-bpl-cd-0023 ชมรม.เลิงานออกจากพื้นที่สถานีแล้ว, หยุดปีใหม่ มาทำงานอีกที่ วันที่ 3 Jan 25	16:03	สุเมธ
31-ธ.ค.-24	Activities in AREA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเปิดวาล์วจ่ายก๊าซโรงงานmhai kurabo ช่วงวันหยุดยาว ตามที่ถูกคำร้องขอ	6:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงขาว BHS ปกติ	9:26	สิทธิกร
	Activities in AREA	*คุณ พชรวิธ แจ้งเข้าทำการเปิดวาล์ว Outlet ในสถานี Mrs n. Seapac เนื่องจาก ทางลูกค้าทำการตัดต่อท่อก๊าซภายในโรงงานเสร็จแล้ว เปิดวาล์วจ่ายก๊าซให้ลูกค้า		
		ใช้งานตามปกติ	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 6-14,เขตสงออกปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BVM10	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร บริเวณพื้นที่ภายในนิคม ปกติ บริเวณด้านหลังนิคมปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พชรวิธ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พชรวิธ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:42	สิทธิกร

[illegible]


เอกสาร 2-16

คู่มือระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Manual; ERM)

เอกสารควบคุม		
	รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน
	QM-MA-100-00	26-08-2021
		หน้าที่
		1/36
ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติใช้งาน :
		
วันที่ : 20-08-2021	วันที่ : 23-08-2021	วันที่ : 26-08-2021

คู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน
EMERGENCY RESPONSE MANUAL (ERM)

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

เอกสารควบคุม		
	รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน
	QM-MA-100-00	26-08-2021
		หน้าที่
		3/36

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อม และควบคุมหรือระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อลดผลกระทบ และควบคุมความสูญเสียอันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉินที่มีต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ขอบเขต

เอกสารฉบับนี้ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินวิกฤต หรือการหยุดชะงัก (Pipeline Interruption) ที่เกิดขึ้นกับระบบจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Distribution System) ของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ทั่วทั้งพื้นที่ โดยครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งหมด 3 โซน 15 พื้นที่ ตั้งแต่ท่อก๊าซเข้า (Inlet) ของสถานีก๊าซธรรมชาติ OTS ไปจนถึงท่อก๊าซออก (Outlet) ของสถานีก๊าซธรรมชาติ MRS จนถึงจุดเชื่อมต่อท่อของลูกค้า (Outlet Spool Piece) และครอบคลุมประเภทเหตุฉุกเฉิน 1) ก๊าซรั่วไม่ติดไฟ 2) ก๊าซรั่ว และเกิดการติดไฟ 3) สารเดิมกลืนก๊าซรั่วไหล 4) Gas Supplier Interruption ที่กระทบต่อระบบการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ทั่วทั้งพื้นที่ และบริษัท ณะะจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

โซน	พื้นที่	ประเภทเหตุฉุกเฉิน
เหนือ	1) เขตอุตสาหกรรมรังสิต (RST)	1) ก๊าซรั่วไม่ติดไฟ
	2) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJ)	2) ก๊าซรั่ว และเกิดการติดไฟ
	3) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (NVK)	3) สารเดิมกลืนก๊าซรั่วไหล
	4) สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (BKD)	4) Gas Supplier Interruption
	5) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BPI)	
ใต้	6) นิคมอุตสาหกรรมบางปู (BPO)	
	7) พื้นที่อุตสาหกรรมบางปูใหม่ (BPM)	
	8) นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) (BPN)	
	9) นิคมอุตสาหกรรมบางพลี (BPL)	
	10) นิคมอุตสาหกรรมเอ็มไทย (MTH)	
	11) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (LKB)	
	12) นิคมอุตสาหกรรมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (BHS)	
ตะวันออก	13) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ซีอีทีวีซีบอร์ด 1 และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (WES)	
	14) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ACC)	
	15) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ACR)	


เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

เอกสารควบคุม		
	รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน
	QM-MA-100-00	26-08-2021
		หน้าที่
		2/36

รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหา และสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
QM-MA-100-00	1) จัดทำขึ้นใหม่ 2) จัดกลุ่มเอกสารเป็นกลุ่มเลข QM-MA-100 สำหรับคู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน (ERM Manual) 3) แยกภาคผนวกออกจากเล่มใหญ่ เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบใช้งาน และสะดวกต่อการปรับปรุงรายละเอียดให้ทันสมัยตามแต่ละประเภทของเอกสาร

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

เอกสารควบคุม		
	รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน
	QM-MA-100-00	26-08-2021
		หน้าที่
		4/36

คำนิยาม

- เหตุฉุกเฉิน (Emergency case) หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ชีวิตทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการรับ-ส่งก๊าซฯ ซึ่งต้องการการดำเนินการเร่งด่วน เพื่อลดความเสียหายของสถานการณ์ลง ให้ยุติ และกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ในคู่มือฉบับนี้แบ่งเหตุฉุกเฉินตามระดับความรุนแรง และผลกระทบเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 - เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้วไม่ขยายตัวออกไป สามารถระงับเหตุได้ด้วยพนักงานของหน่วยงาน หรือผู้ที่กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุในขณะนั้น โดยไม่จำเป็นต้องขอคำสั่งสนับสนุน หรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด ไม่มีการลุกลาม หรือน้ำท่วม (Flood) ที่เกิดขึ้นกับระบบท่อจำหน่ายก๊าซ และสถานีของบริษัท หรือสถานีก๊าซของลูกค้าที่จ่ายก๊าซให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
 - เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับ Gas Supplier ที่เป็นเหตุของ Pipeline Interruption กับระบบของบริษัท หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรง โดยบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จำต้องมีการคำสั่งสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซรั่ว และมีการติดไฟให้ถือว่ามีความรุนแรงเริ่มต้นในระดับ 2 ทันที
 - เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หรือภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 2 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมาก บริษัทฯ หรือหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้จำกัดอยู่ในบริเวณจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลามจนต้องการคำสั่งสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับจังหวัด
 - เหตุฉุกเฉินระดับ 4 หรือภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 3 ที่ขยายตัวหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมาก ทางบริษัทฯ หน่วยงานสนับสนุนระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในบริเวณจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลามจนต้องการคำสั่งสนับสนุนจากต่างประเทศหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับประเทศ
- บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ทั่วทั้งพื้นที่
- Off Take Station (OTS) หมายถึง สถานีควบคุมความดันก๊าซ และวัดปริมาณก๊าซที่ซื้อจากระบบท่อจำหน่ายก๊าซของผู้ขายก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ่ายก๊าซต่อไปยังระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	5/36

- Pressure Regulating Station (PRS) หมายถึง สถานีควบคุมความดันก๊าซที่รับก๊าซจากระบบท่อจำหน่ายก๊าซที่มาจากสถานีก๊าซ OTS เพื่อจ่ายก๊าซต่อไปยังระบบท่อจำหน่ายก๊าซของบริษัทฯ
- Metering Regulating Station (MRS) หมายถึง สถานีก๊าซที่รับก๊าซจากระบบท่อจำหน่ายก๊าซของบริษัทฯ เพื่อจ่ายก๊าซให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
- แผนปฏิบัติการรับเหตุฉุกเฉิน (แผนฉุกเฉิน) หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติในการรับเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยรวดเร็ว และมีผลเสียหายน้อยที่สุด โดยระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
- ศูนย์รับแจ้งเหตุ และกระจายข่าวเหตุฉุกเฉิน (Gas Response Control Center: GRCC) หมายถึง สถานีที่รับแจ้งเหตุ และกระจายข่าวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ โดยมีพนักงานประจำตลอด 24 ชั่วโมง
- ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง ศูนย์บัญชาการที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อใช้บัญชาการเหตุฉุกเฉินโดยตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ Line Application: Emergency Line หรือสถานที่อื่นๆ ตามแต่ที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินกำหนดไว้ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการ
- ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Commander) หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ในการสั่งการ และบัญชาการสูงสุดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
- ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สั่งการ ณ จุดที่เกิดเหตุ โดยมีหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ และสั่งการในการรับเหตุ รวมถึงประสานงาน และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
- Standby Rota หมายถึง เวรปฏิบัติหลังเวลาทำงานปกติ เพื่อกำหนดบุคคลให้รับผิดชอบปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยบุคคลที่อยู่ในตารางเวรนี้ จะต้องรายงานตัวต่อหัวหน้างานที่กำหนดตามสายบัญชาการ และเข้าถึงพื้นที่เหตุฉุกเฉิน หรือศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดภายใน 2 ชั่วโมง ตารางเวรนี้มีคาบระยะเวลา 6 เดือน ได้แก่ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากส่วนปฏิบัติการ ส่วนก่อสร้าง ส่วนการขาย โดยแบ่งตามระดับ ได้แก่ L1 = ผู้จัดการส่วน L2 = วิศวกร และ L3 = ช่างเทคนิค
- President (PSD) หมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	7/36

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- QM-MA-101 ภาคผนวก 1 โครงสร้างกระบวนการสื่อสาร (Communication Flow)
- QM-MA-102 ภาคผนวก 2 ตารางการรั่ว และเกณฑ์การปฏิบัติ
- QM-MA-103 ภาคผนวก 3 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- QM-MA-104 ภาคผนวก 4 ขั้นตอนการปฏิบัติการสื่อสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
- QM-MA-105 ภาคผนวก 5 แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุหน่วยงานกรมธุรกิจพลังงาน (DOEB)
- QM-MA-106 ภาคผนวก 6 เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย
- QM-MA-107 ภาคผนวก 7 ภาพโครงข่าย Pipeline distribution ในพื้นที่
- QM-MA-108 ภาคผนวก 8 ความคุ้มครองตามกฎหมาย
- QM-MA-109 ภาคผนวก 9 รายการเอกสารอ้างอิง

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม


เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	6/36

- Executive Vice President of Engineering (EVPE) หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรม
- Executive Vice President of Marketing and Sales (EVPM) หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาด และการขาย
- Executive Vice President of Planning and Business Development (EVPP) หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน และพัฒนาธุรกิจ
- Executive Vice President of Corporate Support (EVPC) หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สนับสนุนองค์กร
- Sales Manager (SMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนการขาย
- Construction Manager (CMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง
- Operation Manager (OMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
- Network Development Manager (NMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบเครือข่าย
- Procurement and Administration Manager (PMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงานทั่วไป
- Accounting and Finance Manager (AMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนบัญชี และการเงิน
- Human Resources Management and Organization Development Manager (HMG) หมายถึง ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร
- Sustainability Management Team Leader (STL) หมายถึง หัวหน้าทีมบริหารความยั่งยืนขององค์กร
- Engineering Sales (EN-SL) หมายถึง วิศวกร ส่วนการขาย ฝ่ายการตลาด และการขาย
- Engineering Operation (EN-OP) หมายถึง วิศวกร ส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม
- Engineering Construction (EN-CO) หมายถึง วิศวกร ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายวิศวกรรม
- Technician Operation (Tech-OP) หมายถึง ช่างเทคนิค ส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

เอกสารควบคุม		
รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	8/36

โครงสร้างการบังคับบัญชา

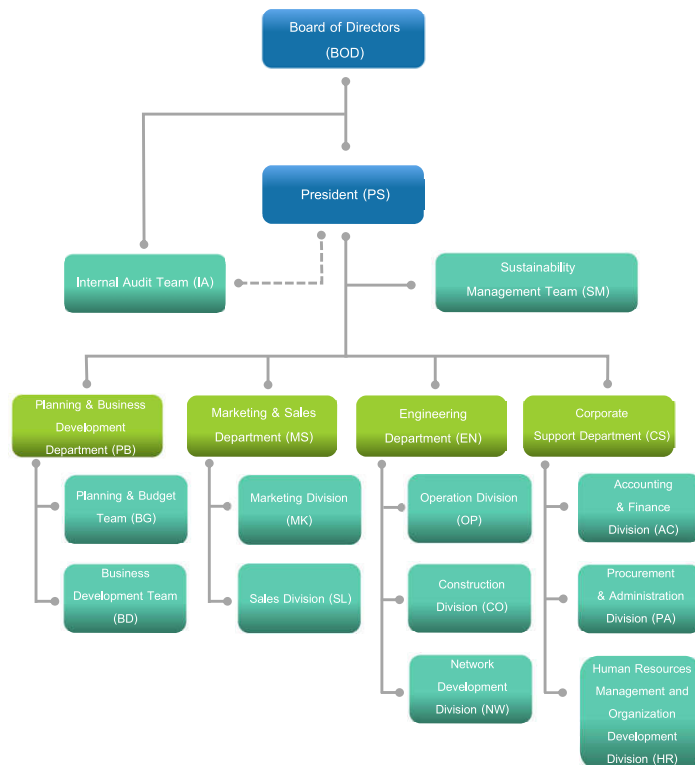


เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	9/36

เอกสารควบคุม

การรับแจ้งเหตุ และการกระจายข่าว

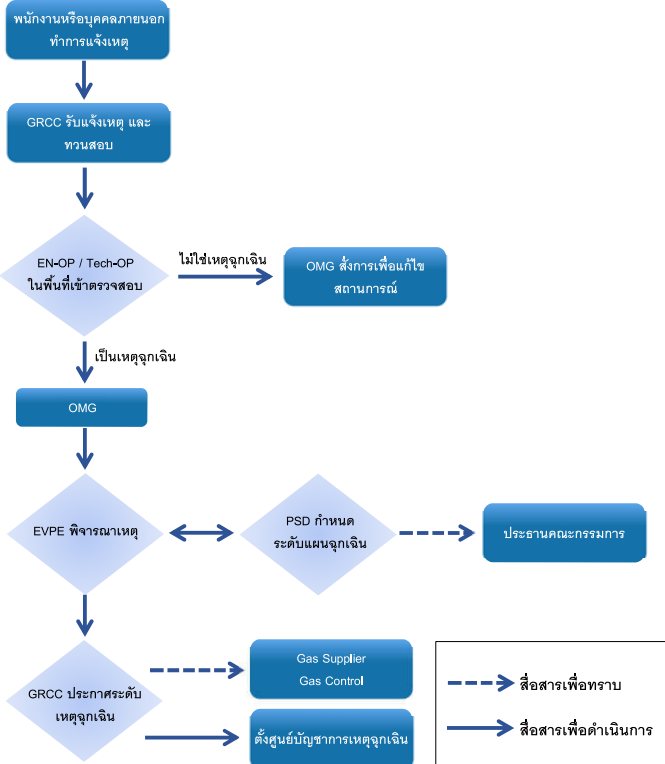


เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	10/36

เอกสารควบคุม

6. โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน

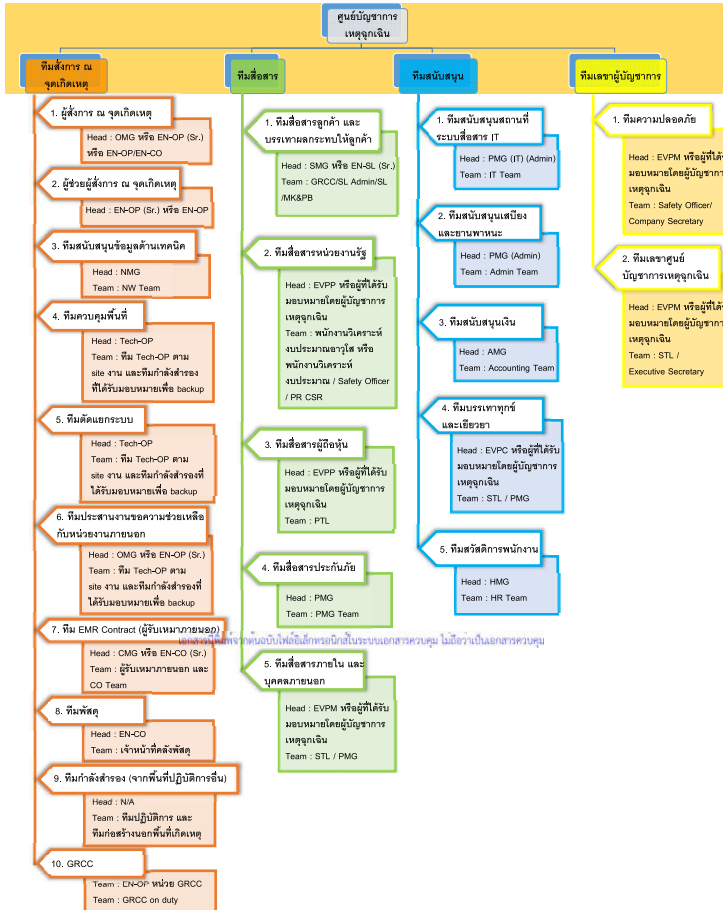

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-MA-100-00	26-08-2021	9/36

เอกสารควบคุม



ลำดับ	กลุ่มงาน	หัวหน้า	ทีมงาน	ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติงานที่ได้รับแจ้งเหตุ
1	GRCC	GRCC on duty	EN-OP หน่วย GRCC	GRCC	1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 2. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 3. ประเมินสถานการณ์ 4. แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 7. บันทึกข้อมูล 8. ประเมินผลกระทบ 9. สรุปผลการปฏิบัติงาน 10. รายงานผลการปฏิบัติงาน
2	OP Team	EN-OP หน่วย	EN-OP หน่วย	EN-OP หน่วย	1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 2. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 3. ประเมินสถานการณ์ 4. แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 7. บันทึกข้อมูล 8. ประเมินผลกระทบ 9. สรุปผลการปฏิบัติงาน 10. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กลุ่มงาน	หัวหน้า	ทีมงาน	ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติงานที่ได้รับแจ้งเหตุ
1	ทีมสื่อสาร	ทีมสื่อสาร	ทีมสื่อสาร	ทีมสื่อสาร	1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 2. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 3. ประเมินสถานการณ์ 4. แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 7. บันทึกข้อมูล 8. ประเมินผลกระทบ 9. สรุปผลการปฏิบัติงาน 10. รายงานผลการปฏิบัติงาน
2	ทีมสนับสนุน	ทีมสนับสนุน	ทีมสนับสนุน	ทีมสนับสนุน	1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 2. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 3. ประเมินสถานการณ์ 4. แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 7. บันทึกข้อมูล 8. ประเมินผลกระทบ 9. สรุปผลการปฏิบัติงาน 10. รายงานผลการปฏิบัติงาน
3	ทีมปฏิบัติการ	ทีมปฏิบัติการ	ทีมปฏิบัติการ	ทีมปฏิบัติการ	1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 2. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 3. ประเมินสถานการณ์ 4. แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 7. บันทึกข้อมูล 8. ประเมินผลกระทบ 9. สรุปผลการปฏิบัติงาน 10. รายงานผลการปฏิบัติงาน

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QM-A-100-00	26-08-2021	12/36

การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	กลุ่มงาน	หัวหน้าทีม	ผู้ทำหน้าที่	ทีมงาน
การปฏิบัติงานด้านการลงทุน				
1	1.2 ทีมงานชุดปฏิบัติการลงทุนเชิงรุก	EVX	STL / Economic Secretary	5. ตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนงาน 6. มีบันทึกงานลงทุนที่โครงการสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง 7. ตรวจสอบข้อมูลและรายงานการลงทุนที่ส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 8. ทิศทาง/ กลยุทธ์การ (Press Release) ที่จะดำเนินการลงทุนให้ทราบและ 9. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน (reference) 10. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดและข้อมูลของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2	2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง			1. เข้าตัวในเวทีประชุมครั้งถัดไป 2. รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ (EVX) ในรายงานผลและตัวชี้วัดประจำ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบข้อมูลงาน และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 5. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 6. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 7. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 8. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 9. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 10. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 11. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
QMAA-100-00	26-08-2021	13/36

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	กลุ่มงาน	ผู้ทำภารกิจ	การปฏิบัติงานกิจกรรมตามชุดเงื่อนไข การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบ		
			ผู้รายงาน		
๒	2.2 ผู้ดำเนินการ ณ จุดรับมอบ (รายละเอียดตามผนวก 3.3) ศาลากลาง (รายละเอียดตามผนวก 3.3)	2.3 นิคมอุตสาหกรรม ท่ามาบัต	NMG	NW team	
					1. ผู้ประสานงานฝ่ายการปฏิบัติงานให้ข้อมูลกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และ GRCO พิจารณาระงับ 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ดำเนินการตามชุดเงื่อนไข 3. จัดทำเอกสารงานที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4. ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 5. ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 7. ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 8. ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 9. ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 10. ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 11. ผู้ประสานงานฝ่าย ศาลากลางและหน่วยงานผู้ดำเนินการ ณ จุดรับมอบ

	รหัสเอกสารควบคุม		เอกสารควบคุม
	QMSA-100-00	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
		26-08-2021	18/86

การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	กลุ่มงาน	ผู้ทำหน้าที่	การปฏิบัติงานที่ควรจัดการเหตุฉุกเฉิน
ลำดับ	กลุ่มงาน	หัวหน้าทีม	การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
<p>ทีมสื่อสาร</p> <p>3. ทีมสื่อสารลูกค้า และบรรณาธิการเว็บไซต์ลูกค้า</p>	<p>SM GEN-SI (Sr.) (รายละเอียดตามหมวด 1)</p> <p>GRCCSL AdminSL/M&OPB (รายละเอียดตามหมวด 1)</p>	ทีมสื่อสาร	เมื่อ EVPM แจ้งเหตุฉุกเฉินให้ SMG หรือ EN-SL (Sr.) แล้ว
			<p>1. EVPM ตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนปฏิบัติงานเหตุฉุกเฉิน ดังรายละเอียด</p> <p>1.1) จำนวนลูกค้ารายลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่จะเป็นต้นเหตุส่งเข้าทาง</p> <p>1.2) จะทำการหยุดส่งลูกค้าในอีกกี่ที</p> <p>2. EVPM รับทราบข้อมูลเบื้องต้นปฏิบัติงานเหตุฉุกเฉิน เพื่อส่งให้ SMG แจ้งข้อมูลเหตุฉุกเฉินให้กับทีมย่อยที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>3. SMG หรือ EN-SL (Sr.) จะส่งคำสั่งในการแจ้งทีมงานย่อย อันได้แก่ GRCCSL AdminSL/M&OPB ที่รับผิดชอบทีมเล็กที่ดูแลปฏิบัติงานเว็บไซต์ตามสื่อ (Standard Message 1) ภายใน 15 นาที ดังนี้</p> <div> <div> <p>Standard 1 : “จะมีสื่อลูกค้าที่จะไม่ได้รับบริการ”</p> <p>(กรณีการปิดให้บริการ นาน..... นาที) หรือ</p> <p>ทาง PT NED จะหยุดส่งข้อมูลการบริการ นาน..... ชั่วโมง เพื่อลดความเสียหายต่อลูกค้า จะหยุดให้บริการข้อมูลการบริการ</p> <p>ซึ่งมีโรงงานบางรายจะติดต่อขอแจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าจากผู้ค้าบางราย ซึ่งผู้ค้าบางรายที่แจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าจากผู้ค้าบางราย จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป</p> </div> <div> <p>Standard 2 : “จะมีสื่อทีมงานที่จะไม่รับบริการ”</p> <p>(กรณีการปิดให้บริการ นาน..... นาที) หรือ</p> <p>ทาง PT NED จะหยุดส่งข้อมูลการบริการ นาน..... ชั่วโมง เพื่อลดความเสียหายต่อลูกค้า จะหยุดให้บริการข้อมูลการบริการ</p> <p>ซึ่งมีโรงงานบางรายจะติดต่อขอแจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าจากผู้ค้าบางราย ซึ่งผู้ค้าบางรายที่แจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าจากผู้ค้าบางราย จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป</p> </div> </div> <p>4. ทีมงานย่อย อันได้แก่ GRCCSL AdminSL/M&OPB แจ้งเหตุให้กับทีมบรรณาธิการ (รายละเอียดตามหมวด 1) ทีมสื่อที่รับผิดชอบทีมเล็กที่ดูแลปฏิบัติงานเว็บไซต์ตามสื่อ</p> <p>5. ทีมสื่อทำการปิดและรับ GRCCSL AdminSL/M&OPB พร้อมรับแจ้งคำสั่งที่จะทำการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ Web Content List คำนำในการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับลูกค้า communication flow (รายละเอียดตามหมวด 1) (GRCCSL AdminSL/M&OPB) ที่รับผิดชอบลูกค้าเว็บไซต์ให้กับทีมบรรณาธิการการติดต่อ (กรณีต้องการแจ้งทาง) ตาม Standard Message และติดตามสถานการณ์จากหัวหน้าทีมสื่อสาร และแจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียดตามหมวด 3,10)</p>

เอกสารนี้เป็นเพียงร่างเท่านั้นเพื่อให้มีหลักการอันเป็นระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

	รหัสเอกสารควบคุม		เอกสารควบคุม
	QMSA-100-00	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
		26-08-2021	18/86

การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	กลุ่มงาน	ผู้ทำหน้าที่	การปฏิบัติงานที่ควรจัดการเหตุฉุกเฉิน
ลำดับ	กลุ่มงาน	หัวหน้าทีม	การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
<p>ทีมสื่อสาร</p> <p>3. ทีมสื่อสารลูกค้า และบรรณาธิการเว็บไซต์ลูกค้า</p>	<p>SM GEN-SI (Sr.) (รายละเอียดตามหมวด 1)</p> <p>GRCCSL AdminSL/M&OPB (รายละเอียดตามหมวด 1)</p>	ทีมสื่อสาร	<p>5.1) GRCC: รับข้อมูลการสื่อสารในช่องทาง SMS ตาม Standard Message 1 แจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดภายใน 5 นาที / แจ้งจำนวนแจ้งเหตุกับ PTT Gas Control (ภายในระยะเวลา 10 นาที) (รายละเอียดตามหมวด 3,10)</p> <p>5.2) SL Admin: รับข้อมูลการสื่อสารในช่องทาง SCB Application ตาม Standard Message 1 ให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และไม่ให้รับผลกระทบ</p> <p>5.3) SL Engineer: รับข้อมูลการสื่อสารจากเว็บไซต์ที่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบตาม Standard Message 1 M&OPB (ฉบับต้นฉบับ) ฉบับต้นฉบับ SL Engineer การสื่อสารในช่องทางโซเชียลมีเดียที่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบตาม Standard Message 1 (รายละเอียดตามหมวด 3,10)</p> <p>6. EVPM ประสานงาน และติดตามงานแจ้งคำสั่งหยุดส่งลูกค้าที่จะปฏิบัติงานเหตุฉุกเฉิน และแจ้งให้ SMG หรือ EN-SL (Sr.) เพื่อแจ้งคำสั่งสื่อสาร (GRCCSL AdminSL/M&OPB) ภายใน 15 นาที</p> <p>ดำเนินการให้ลูกค้าได้รับทราบ (Standard Message 2) และแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ</p> <div> <div> <p>Message 2 : “จะมีสื่อทีมงานที่จะไม่รับบริการ”</p> <p>เนื่องจากทีมสื่อสารจะปิดการบริการข้อมูลโรงงาน นาน..... ชั่วโมง เพื่อลดความเสียหายต่อลูกค้า จะหยุดให้บริการข้อมูลการบริการ</p> <p>ซึ่งมีโรงงานบางรายจะติดต่อขอแจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าจากผู้ค้าบางราย ซึ่งผู้ค้าบางรายที่แจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าจากผู้ค้าบางราย จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป</p> </div> <div> <p>Message 3 : “จะมีสื่อทีมงานที่จะไม่รับบริการ”</p> <p>(กรณีการปิดให้บริการ นาน..... นาที) หรือ</p> <p>ทาง PT NED จะหยุดส่งข้อมูลการบริการ นาน..... ชั่วโมง เพื่อลดความเสียหายต่อลูกค้า จะหยุดให้บริการข้อมูลการบริการ</p> <p>ซึ่งมีโรงงานบางรายจะติดต่อขอแจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าจากผู้ค้าบางราย ซึ่งผู้ค้าบางรายที่แจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าจากผู้ค้าบางราย จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป</p> </div> </div> <p>7. ทีมสื่อสารโซเชียล (GRCCSL AdminSL/M&OPB) แจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบตาม Standard Message 2 เพื่อให้นักบินอวกาศที่บริหารทาง โดย SL Engineer ดำเนินการแจ้งลูกค้าดำเนินการบริหารข้อมูลเว็บไซต์ MIS ที่รับผิดชอบทีมเล็กที่ดูแลปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามหมวด 3,10)</p> <p>8. EVPM ประสานงานกับผู้บริหารการเหตุฉุกเฉินเพื่อติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการ Recovery ระบบ ในการกลับมาใช้งาน การแจ้งโรงงานจะระงับการหยุดส่งลูกค้า และแจ้งการฟื้นฟูระบบ (GRCCSL AdminSL/M&OPB) คำนำในการปิดส่งสถานะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้วยคำสั่งผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบ (Standard Message 3) (รายละเอียดตามหมวด 3,10)</p> <div> <div> <p>Message 3 : “บางโรงงานจะมีคำสั่ง PTT NED จะทราบ”</p> <p>กรณีแจ้งให้ลูกค้า ใช้ เพื่อปิดระบบ xx น.”</p> </div> </div>

เอกสารนี้เป็นเพียงร่างเท่านั้นเพื่อให้มีหลักการอันเป็นระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

	รหัสเอกสารควบคุม		เอกสารควบคุม
	QMSA-100-00	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
		26-08-2021	18/86

การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	กลุ่มงาน	ผู้ทำหน้าที่	การปฏิบัติงานที่ควรจัดการเหตุฉุกเฉิน
ลำดับ	กลุ่มงาน	หัวหน้าทีม	การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
<p>ทีมสื่อสาร</p> <p>2. ทีมสื่อสารลูกค้า และบรรณาธิการเว็บไซต์ลูกค้า</p>	<p>2.6 ทีมประสานงานตามศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>2.7 ทีม E&R Control (ผู้ประสานงานหลัก)</p>	<p>1. OMG L1 of Standby Role หรือ EN-OP (Sr.) L2 of Standby Role, (รายละเอียดตามหมวด 3.3)</p> <p>1. OMG L1 of Standby Role หรือ EN-OP Sr. L2 of Standby Role, (รายละเอียดตามหมวด 3.3)</p>	<p>3. รายละเอียด</p> <p>1) เป็นผู้ดำเนินการขอ และตรวจสอบคำสั่งก่อนส่งงาน พร้อมส่งเอกสารตาม ลีตการปฏิบัติงานที่มอบหมาย</p> <p>2) ส่งงานให้ผู้ปฏิบัติงาน และรอผู้ปฏิบัติงาน (ถ้าทราบ) ให้ผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุหรือทราบ</p> <p>3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในชั้น รับทราบงานและทำการติดต่อขอคำสั่งในชั้น ความปลอดภัยของพื้นที่และรักษาความปลอดภัย</p> <p>4) ประสานงานกับหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตาม (รายละเอียดตามหมวด 3.4)</p> <p>ขั้นตอนระบบที่สื่อสาร</p> <p>1. เจ้าหน้าที่เกิดเหตุแจ้งให้ทราบแก่ GRCC หรือผู้ที่มีประสบการณ์ภายใน 2 ชั่วโมง</p> <p>2. รายงานผู้รับผิดชอบ ณ จุดเกิดเหตุ หรือผู้ที่มีประสบการณ์</p> <p>3. จัดทีมที่รับผิดชอบไปดูแลพื้นที่เกิดเหตุในบริเวณ</p> <p>4. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุ หรือผู้ที่มีประสบการณ์</p> <p>5. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้ส่งข้อมูล ณ จุดเกิดเหตุ หรือผู้ที่มีประสบการณ์</p> <p>6. สรุปผลการเกิดเหตุในชั้น พร้อมส่งรายงานฉบับ (ถ้ามี) ส่งผู้จัดการ ณ จุดเกิดเหตุ หรือผู้ที่มีประสบการณ์</p> <p>หมายเหตุ: ให้ผู้ประสานงานสนับสนุน การสื่อสารกับ Standby หรือผู้ที่มีประสบการณ์ และผู้ปฏิบัติงานที่ทำการตามใบสั่งงาน คำสั่งที่รับผิดชอบเหตุฉุกเฉินว่า จุดใดตาม ใบสั่งงานที่มอบหมายใน 2 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจาก GRCC เพื่อสนับสนุนการปิดระบบ</p> <p>1. เจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งที่รับผิดชอบเหตุฉุกเฉินว่า หลังจากที่ได้รับมอบหมายงาน เมื่อผู้ที่มีประสบการณ์</p> <p>2. ติดตามสถานการณ์บนระบบ</p> <p>3. จัดทีมปฏิบัติการตามคำสั่งที่หัวหน้าโครงการสนับสนุนให้ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ</p> <p>4. รายงานความคืบหน้าให้กับทีม ระบบ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>5. สรุปผลการจบการปฏิบัติงานที่ผู้ดูแลระบบมอบหมาย และรายงานต่อหัวหน้าโครงการสนับสนุนให้ดำเนินการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์</p>
			<p>ENCO L2 of Standby Role, (รายละเอียดตามหมวด 3.3)</p> <p>เจ้าหน้าที่สังเกต</p>

เอกสารนี้เป็นเพียงร่างเท่านั้นเพื่อให้มีหลักการอันเป็นระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

	รหัสเอกสารควบคุม		เอกสารควบคุม
	QMSA-100-00	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
		26-08-2021	17/86

การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	กลุ่มงาน	ผู้ทำหน้าที่	การปฏิบัติงานที่ควรจัดการเหตุฉุกเฉิน
ลำดับ	กลุ่มงาน	หัวหน้าทีม	การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
<p>ทีมสื่อสาร</p> <p>2. ทีมสื่อสารลูกค้า และบรรณาธิการเว็บไซต์ลูกค้า</p>	<p>2.9 ทีมกำลังสำรอง (จากทีมปฏิบัติการ)</p> <p>2.10 GRCC</p>	<p>ทีมปฏิบัติการ และทีมกำลังสำรองที่รับผิดชอบ</p> <p>EN-OP หรือ GRCC</p>	<p>1. เตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ให้พร้อมสำหรับสนับสนุนระบบในเขตโรงงาน</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เกิดเหตุแจ้งให้ทราบแก่หัวหน้าโครงการสนับสนุนให้ดำเนินการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์</p> <p>3. รายงานผู้รับผิดชอบหน่วยงานสนับสนุนให้ดำเนินการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทราบ</p> <p>4. รายงานผลการปฏิบัติงานไปยังหัวหน้าโครงการสนับสนุนให้ดำเนินการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทราบ</p> <p>5. สรุปผลการเกิดเหตุในชั้น พร้อมส่งรายงานฉบับ (ถ้ามี) ส่งหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนให้ดำเนินการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์</p> <p>1. ทีมแจ้งเหตุฉุกเฉินว่า จุดที่เกิดเหตุบริเวณใด เขตสถานที่ เขตการมีสื่อที่ปฏิบัติงานที่มอบหมาย หรือผู้ที่มีประสบการณ์บนพื้นที่รับผิดชอบ OP-4-004</p> <p>2. รายงานเหตุการณ์ให้ OMG รับทราบ และประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำการเหตุฉุกเฉินว่าควรระดมเหตุการณ์ให้สื่อ</p> <p>3. แจ้งเหตุการณ์ให้ทีมที่ OMG ที่รับผิดชอบ และให้ OMG ดำเนินการที่รับผิดชอบต่อไป</p> <p>4. เมื่อได้รับการยืนยันแล้วเหตุฉุกเฉินจาก E&R หรือ OMG ดำเนินการประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงการศูนย์ควบคุมการเหตุฉุกเฉิน</p> <p>5. ติดตามเหตุการณ์ว่าจุดที่เกิดเหตุ ณ จุดเกิดเหตุหรือผู้ที่มีประสบการณ์สนับสนุน</p> <p>6. ติดตามสถานการณ์หน่วยงานช่วยเหลือตามลีสต และผู้รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้จัดการ ณ จุดเกิด</p> <p>7. ติดตามเหตุการณ์ที่แจ้งเหตุ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>8. ประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อได้รับการแจ้งจาก E&R</p>

เอกสารนี้เป็นเพียงร่างเท่านั้นเพื่อให้มีหลักการอันเป็นระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

การปฏิบัติงานเชิงเทคนิคชุดงาน

ลำดับ	กลุ่มงาน	การปฏิบัติงานที่ทำการจัดการชุดงาน	
		หัวหน้าทีม	ทีมงาน
4	4.3 ทีมสนับสนุนระบบสื่อสาร IT	PMG (I) (Admin)	IT Team
	4.4 ทีมสนับสนุนระบบสื่อสาร และระบบงาน	PMG (I) (Admin)	Admin Team

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในกระบวนการควบคุม ไม่สามารถนำเอกสารชุดนี้ไปใช้งานในเอกสารควบคุม

การปฏิบัติงานเชิงเทคนิคชุดงาน

ลำดับ	กลุ่มงาน	การปฏิบัติงานที่ทำการจัดการชุดงาน	
		หัวหน้าทีม	ทีมงาน
4	4.3 ทีมสนับสนุนระบบสื่อสาร IT	AMG	Accounting Team
	4.4 ทีมระบบการพัสดุ และอื่นๆ	EVPC หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยผู้ปฏิบัติงานชุดงาน	STL / PMG

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในกระบวนการควบคุม ไม่สามารถนำเอกสารชุดนี้ไปใช้งานในเอกสารควบคุม

การปฏิบัติงานเชิงเทคนิคชุดงาน

ลำดับ	กลุ่มงาน	การปฏิบัติงานที่ทำการจัดการชุดงาน	
		หัวหน้าทีม	ทีมงาน
3	3.5 ทีมสื่อสารภายใน และบุคลากรภายนอกสื่อสาร	EVPC หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยผู้ปฏิบัติงานชุดงาน	STL / PMG
	ทีมสื่อสาร		

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในกระบวนการควบคุม ไม่สามารถนำเอกสารชุดนี้ไปใช้งานในเอกสารควบคุม

การปฏิบัติงานเชิงเทคนิคชุดงาน

ลำดับ	กลุ่มงาน	การปฏิบัติงานที่ทำการจัดการชุดงาน	
		หัวหน้าทีม	ทีมงาน
3	3.5 ทีมสื่อสารภายใน และบุคลากรภายนอกสื่อสาร	EVPC หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยผู้ปฏิบัติงานชุดงาน	STL / PMG
	ทีมสื่อสาร		

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในกระบวนการควบคุม ไม่สามารถนำเอกสารชุดนี้ไปใช้งานในเอกสารควบคุม

การปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

การปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด	กลุ่มงาน	หัวหน้าทีม	ผู้ทำหน้าที่	ทีมงาน	การปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินการ
4.1 ฟื้นฟูสมรรถภาพและอาชญากรรม		PMG (Admin)		Admin Team	<p>ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรมของ อาชญากร คดีอาชญากรรม (ใน คดีอาชญากรรม)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม 2. ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม 3. ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม (ใน คดีอาชญากรรม) <p>กรณีผู้ต้องหาเป็นคดีอาชญากรรม</p>
4.2 ฟื้นฟูสมรรถภาพ		AMG		Accounting Team	<p>ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรมใน คดีอาชญากรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม 2. ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม 3. ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม
4					<p>ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรมใน คดีอาชญากรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม • ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม • ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม <p>ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรมใน คดีอาชญากรรม</p>
4.3 ฟื้นฟูสมรรถภาพและอาชญากรรม		EPCC		STL / PMG	<p>ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรมใน คดีอาชญากรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม 2. ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม 3. ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอาชญากรรม

เอกสารนี้พิมพ์จากหนังสือฟรีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบเอกสารควบคุม ในถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

การปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

การปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

[illegible]

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

การปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	กลุ่มงาน	หัวหน้าทีม	ผู้กำกับ/ที่	ทีมงาน	การปฏิบัติงาน/กิจกรรม/จุดเน้น
3	3.1 ทีมสื่อสารข่าวและบริหารงานทั่วไป/ผู้ช่วย	SMCEVSL (S.) (นางละเอียด นามวงศ์)		GRCSL AmnGSU, MKAPB (นางละเอียด นามวงศ์)	การปฏิบัติงาน/กิจกรรม/จุดเน้น
	3.2 ทีมสื่อสารประสานงาน	EVPP ทีมผู้ประสานงาน โดยผู้ปฏิบัติงานจุดเน้น		พนักงานสื่อสารและประสานงาน (นางละเอียด นามวงศ์)	การปฏิบัติงาน/กิจกรรม/จุดเน้น

เอกสารนี้พัฒนาจากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

การปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

การปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	กลุ่มงาน	หัวหน้าทีม	ผู้ทำหน้าที่	ทีมงาน	การปฏิบัติงาน/กิจกรรม/เหตุการณ์ การปฏิบัติงานที่เห็นถึงขีดความสามารถ
ทีมสื่อสาร	3.2 ทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์	EWPP เหมาผู้สื่อข่าวแบบยาว ในทีมผู้สื่อข่าวทางตอนกลาง		Safety Officer	ติดตามและแจ้งถึงปัญหา ความ และผลกระทบจากเหตุการณ์จาก EAG เพื่อป้องกัน (รายละเอียดตามแผนงาน 3.4)
	3.3 ทีมสื่อสารฉุกเฉิน	EWPP เหมาผู้สื่อข่าวแบบยาว ในทีมผู้สื่อข่าวทางตอนกลาง		PR CSR	ติดตามและแจ้งเตือนถึงปัญหาผลกระทบจากตัวหน้าโรงงานและแจ้งเตือนผู้รับทราบ
	3.4 ทีมสื่อสารทั่วไป	EWPP เหมาผู้สื่อข่าวแบบยาว ในทีมผู้สื่อข่าวทางตอนกลาง		PTL	รายงานผลกระทบที่ใช้ส่งผ่านผู้สื่อข่าวทางตอนกลางและแจ้งเตือนผู้รับทราบ
3	3.4 ทีมสื่อสารทั่วไป	PMG		PMG team	แจ้งถึงปัญหาทั่วไป และเตือนผลกระทบที่ใช้ส่งผ่านผู้สื่อข่าวทางตอนกลางและแจ้งเตือนผู้รับทราบ เป็นฝ่ายประสานงานกับสื่อมวลชนภายนอก (รายละเอียดตามแผนงาน 3.6 และแผนงาน 8) 1. การขอรับข้อมูลจากทีมข่าวของประเทศไทยที่ติดต่อเรื่องกรณีเกิดอุบัติเหตุ 2. แจ้งข้อมูลทางตอนกลางและทีมข่าวของต่างประเทศและสื่อที่เกี่ยวข้อง (กรณีการคุ้มครองขององค์กร) 3. ประสานกับทีมข่าวของสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องทางตรง และทางอ้อมกับสื่อมวลชน (รายละเอียดตามแผนงาน 3.9) 4. รายงานรายละเอียดของสื่อมวลชนที่ขอทราบข่าว (รายละเอียดตามแผนงาน 8) 5. เตรียมรายงานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ (English) ไว้กับสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 6. เตรียมแผนงานด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เป็นภาษาอังกฤษ (English) 7. ประสานกับสื่อมวลชนที่เข้าพื้นที่และแจ้งให้สื่อมวลชนทราบแผนการทวงคืนความ 8. สรุปรายงานความคุ้มครองที่ใช้ส่งผ่านผู้สื่อข่าวทางตอนกลาง
	3.5 ทีมสื่อสารภายในและบุคลากรภายนอกสื่อมวลชน	EWPM เหมาผู้สื่อข่าวแบบยาว ในทีมผู้สื่อข่าวทางตอนกลาง		STL / PMG	ทำสื่อฯ Press release ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ส่งผ่านภายใน และภายนอกกับสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าว เตรียมความพร้อมผู้สื่อข่าวทางตอนกลางให้พร้อม จัดทำคำสั่งสื่อมวลชนต่างๆ 1. จัดทำบันทึกกิจกรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. ทำข้อตกลงสื่อสารถึงสื่อ (Press kit) ให้สื่อมวลชนที่ขอทราบข่าว พร้อมจัดทำแบบ Key Message และ ประสานงานกับนักข่าวสื่อมวลชน รวมทั้งเตรียมสื่อมวลชนที่ติดต่อสื่อมวลชน 3. สื่อมวลชนที่ไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลง

เอกสารนี้พิมพ์จากต้นฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารควบคุม ไม่ถือว่าเป็นเอกสารควบคุม

เอกสาร 2-17

คู่มือความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติและการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

คู่มือความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติ และการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ออมตะ จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ออมตะ จำกัด



คำนำ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ออมตะ จำกัด (PTT NGD) และบริษัท ออมตะ จำกัด (AMATA NGD) ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติด้วยระบบท่อส่งก๊าซให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 13 พื้นที่ โดยรอบกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็น 3 โซน คือ โซนเหนือ ประกอบด้วย เขตอุตสาหกรรมรังสิต, นิคมอุตสาหกรรมนวนคร, สวนอุตสาหกรรมโรจนะ, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, และนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่ โซนใต้ ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางปู, เขตอุตสาหกรรมบางปูใหม่, นิคมอุตสาหกรรมบางพลี, เขตอุตสาหกรรม M-Thai, และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โซนตะวันออก ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซึ่งการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการลดและทดแทนการเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันเตา น้ำมันดีเซลและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจัดเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ออมตะ จำกัด และบริษัท ออมตะ จำกัด (AMATA NGD) ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้าประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ จึงจัดทำคู่มือความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติและการควบคุมเหตุฉุกเฉิน โดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ การดำเนินงานด้านความปลอดภัย แผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน และข้อปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ลูกค้าประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อส่งก๊าซฯ โครงการ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หากพบท่อส่งก๊าซฯ รั่ว

- ออกจากบริเวณก๊าซฯ รั่ว ไปอยู่ทางเหนือลมโดยทันที
- ห้ามทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ก๊าซธรรมชาติลุกติดไฟ รวมทั้งการติดหรือดับเครื่องยนต์ การปิดหรือเปิดสวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น
- โทรแจ้ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ออมตะ จำกัด หรือบริษัท ออมตะ จำกัด (AMATA NGD) ที่เบอร์ 0 2709 4670-1 หรือ 0 3845 8258 โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งบอกชื่อสถานที่เกิดเหตุหรือจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดเจน ลักษณะการรั่วของก๊าซฯ เวลาที่เริ่มได้กลิ่นก๊าซฯ หรือสิ่งบอกเหตุว่าก๊าซฯ รั่ว ที่พบเห็นอย่างละเอียด เป็นต้น

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อ
โทร. 0 2709 4670-1 หรือ
0 3845 8258

ก๊าซธรรมชาติคือ...ปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง

ปิโตรเลียม คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันภายใต้ความร้อนหลายร้อยล้านปี และแรงกดดันมหาศาล จนแปรสภาพเป็นปิโตรเลียม ทั้งที่อยู่ในสถานะของแข็ง คือ ถ่านหิน ของเหลว คือ น้ำมันดิบ และก๊าซ ซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติ



ก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดด้วยกัน อาทิ ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีสารประกอบที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไนโตรเจน และ น้ำ เป็นต้น

ก๊าซมีเทน คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในก๊าซธรรมชาติ หลังจากผ่านกระบวนการแยกก๊าซที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จะมีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 70 ขึ้นไป



การค้นพบก๊าซธรรมชาติ...ในประเทศไทย

พ.ศ. 2516 ประเทศไทยได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย โดยบริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท เท็กซัส แปซิฟิก ประเทศไทย จำกัด นับเป็นจุดเริ่มต้นให้รัฐบาลตัดสินใจดำเนินโครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และสร้างความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ

5 ลักษณะเด่นก๊าซธรรมชาติ



มีสถานะเป็นก๊าซ แต่สามารถแปรสภาพให้อยู่ในรูปของเหลวได้โดย การลดอุณหภูมิลงที่ -160 องศาเซลเซียส โดยปริมาตรจะลดลง 600 เท่า ทำให้สามารถขนส่งทางเรือได้

ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่อาจเติมสารที่



มีกลิ่นลงไปเพื่อ

ความปลอดภัยในการใช้งาน



เบากว่าอากาศ มีค่าความถ่วงจำเพาะประมาณ 0.6-0.8 ดังนั้น เมื่อรั่วไหลจะลอยขึ้นที่สูงและฟุ้งกระจายไปในอากาศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ติดไฟได้ มีช่วงของการติดไฟที่ร้อยละ 5-15 ของปริมาตรในอากาศ และอุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เองคือ 537-540 องศาเซลเซียส



เป็นเชื้อเพลิงสะอาด การเผาไหม้สมบูรณ์ ปราศจากเขม่า เมื่อเผาไหม้จะก่อให้เกิดสารไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ออกไซด์น้อยกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่น จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า



ก๊าซธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก



ก๊าซธรรมชาติที่ขนส่งทางท่อ คือ ก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก ถูกขนส่งด้วยระบบท่อเพื่อส่งให้แก่ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือในโรงงานอุตสาหกรรม



ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) หรือ ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เกิดขึ้นจากการนำก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก มาอัดจนมีความดันสูง ประมาณ 3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว ซึ่งจัดว่าเป็นความดันที่เทียบเท่ากับ 240 เท่าของความดันบรรยากาศ แล้วนำไปเก็บไว้ในถังบรรจุที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกทดแทนน้ำมันเบนซินหรือดีเซลในรถยนต์ เพราะมีราคาถูกกว่าและมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าอากาศ เมื่อรั่วไหลจะลอยฟุ้งกระจายขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็ว

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) คือ ก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก (มากกว่าร้อยละ 90) และถูกลดอุณหภูมิลงจนเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส จนแปรสภาพเป็นของเหลวทำให้สะดวกต่อการขนส่งไปยังสถานที่ห่างไกลที่ท่อส่งก๊าซฯ ไปไม่ถึง ดังนั้น กระบวนการเก็บรักษาหรือการขนส่ง LNG จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษที่สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงสถานะในรูปของเหลว ได้ตลอดการขนส่ง ทั้งนี้เมื่อต้องการนำก๊าซมาใช้งาน ต้องนำไปผ่านกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิเพื่อให้กลับไปสู่สถานะก๊าซอีกครั้ง



ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เป็นการลำเลียงก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อจากแหล่งผลิตไปยังผู้ใช้ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากที่สุดระบบหนึ่ง สามารถขนส่งได้เป็นจำนวนมาก โอกาสที่ก๊าซธรรมชาติจะสูญหายระหว่างการขนส่งเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด และสะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญยังช่วยลด



ปัญหาการจราจร ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และมลพิษทางอากาศได้ ในประเทศไทยได้เริ่มการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อดังแต่ปี 2524 โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

ส่วนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มให้บริการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติครั้งแรกเมื่อปี 2540 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู และปัจจุบันได้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่รอบกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลแล้วกว่า 13 พื้นที่ โดยการวางระบบท่อหลักพร้อมสถานีลดความดันและวัดปริมาตร เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซสายประธาน ของ ปตท. หลังจากนั้นจะวางท่อหลัก/ท่อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ไปยังลูกค้าใช้ก๊าซฯ ซึ่ง PTT NGD เป็นบริษัทแรกของประเทศที่นำระบบจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อโดยใช้ท่อ HDPE ซึ่งเป็นท่อที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน และมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา



สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อาจมาจากปฏิกิริยาทางเคมีของสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่ปนมากับก๊าซ จนทำให้เกิดการผุกร่อนภายใน หรือเกิดจากการผุกร่อนภายนอก ที่อาจมาจากวัสดุหุ้มท่อชำรุดและระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อด้วยกระแสไฟฟ้าบกพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะท่อเหล็กเท่านั้น

จากการกระทำของบุคคลที่สาม

เช่น จากการตอกเสาเข็ม หรือการใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าไปขุด ตอก เจาะ หรือตักดินในบริเวณที่มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝังอยู่ และไปกระทบต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น



จากปรากฏการณ์ธรรมชาติ

เช่น แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง การทรุดตัวของแผ่นดินอย่างรุนแรงจนทำให้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้รับความเสียหาย เป็นต้น แต่ที่ผ่านมา ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุนี้



การควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถูกควบคุมโดยศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Gas Response Control Center : GRCC) ตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการบางปู ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ

- ควบคุมและวางแผนการรับส่งก๊าซจากผู้ผลิตสู่ลูกค้าตลอดแนวท่อ
- บำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- ดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- ดูแลสถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซ
- ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquisition System, SCADA) ผ่านระบบสื่อสารต่างๆ



เหตุฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉิน (Emergency case) หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อลดความเสียหายของสถานการณ์ลง ให้ยุติและกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

โดยในคู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดได้แบ่งเหตุฉุกเฉินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

เกิดเพลิงไหม้

- พื้นที่สำนักงาน

8

คู่มือความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติและการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

- พื้นที่ใกล้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ท่อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ในรัศมี 5 เมตร และท่อเหล็กในรัศมี 10 เมตร)
- พื้นที่สถานีวัดและลดความดัน (OTS) สถานีลดความดัน (PRS) และสถานีก๊าซฯ ภายในโรงงาน (MRS) และโดยรอบรั้วสถานีในรัศมี 20 เมตร

เกิดก๊าซรั่วไม่ติดไฟ

- บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีขอบเขตตั้งแต่ท่อก๊าซทางเข้า (Inlet) ของสถานีวัดและลดความดัน (OTS) ไปจนถึงท่อก๊าซทางออก (Outlet) จากสถานีก๊าซฯ ภายในโรงงาน (MRS) จนถึงจุดเชื่อมต่อท่อของลูกค้า (Outlet spool piece)
- พื้นที่สถานีวัดและลดความดัน (OTS) สถานีลดความดัน (PRS) และสถานีก๊าซฯ ภายในโรงงาน (MRS)

เกิดก๊าซรั่วและมีการติดไฟ

- บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีขอบเขตตั้งแต่ท่อก๊าซทางเข้า (Inlet) ของสถานีวัดและลดความดัน (OTS) ไปจนถึงท่อก๊าซทางออก (Outlet) จากสถานีก๊าซฯ ภายในโรงงาน (MRS) จนถึงจุดเชื่อมต่อท่อของลูกค้า (Outlet spool piece)
- พื้นที่สถานีวัดและลดความดัน (OTS) สถานีลดความดัน (PRS) และสถานีก๊าซฯ ภายในโรงงาน (MRS)

สารเติมกลิ่น (Odorant) รั่วไหล

เป็นการรั่วไหลออกนอกท่อที่มีการเติมกลิ่น ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกพื้นที่สถานีสถานีวัดและลดความดัน (OTS)

9

คู่มือความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติและการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

การป้องกันเหตุฉุกเฉิน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดได้จัดทำระเบียบปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งจัดทำมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

- ตรวจสอบการเข้าทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ของบุคคลอื่น
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อการส่งก๊าซฯ
- ตรวจสอบภาพโดยรวมของอุปกรณ์ประกอบของระบบท่อส่งก๊าซฯ
- ตรวจสอบสถานีวัดและลดความดัน (OTS) สถานีลดความดัน (PRS) และสถานีก๊าซฯ ภายในโรงงาน (MRS)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันการสึกกร่อน

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมวิธีปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอบรมด้านความปลอดภัยในช่วงปฐมนิเทศ และในระหว่างปฏิบัติงานปกติ ทั้งนี้หัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการทำงานจะเป็นหัวข้อที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระหว่างการทำงานร่วมกับบริษัทฯ ต่อพนักงานใหม่ และในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิศวกร

แผนระงับเหตุฉุกเฉิน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดได้จัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ควบคุมและระงับเหตุในกรณีฉุกเฉิน ให้ดำเนินการอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นไปอย่างมีระบบ ทำให้การควบคุมสถานการณ์มีประสิทธิภาพ สามารถระงับเหตุฉุกเฉิน และฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

10

คู่มือความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติและการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

การประกาศใช้แผนฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ สามารถระงับเหตุได้ด้วยตนเองหรือทีมฉุกเฉิน ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาตามสัญญาจ้าง โดยไม่จำเป็นต้องขอคำสั่งสนับสนุน หรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอก และเป็นการฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด ไม่มีการลุกลามตัวอย่างของการเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 1 ได้แก่ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ การเกิดไฟไหม้ การระเบิดที่ไม่รุนแรง การชุกท่อเหตุวินาศกรรม

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรง โดยบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการคำสั่งสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับท้องถิ่น ตัวอย่างของการเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 2 ได้แก่ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซรั่วและมีการติดไฟให้ถือว่ามีความรุนแรงเริ่มต้นในระดับ 2 ทันที การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติอย่างรุนแรง การเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ การระเบิดอย่างรุนแรง แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง และการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้าย

เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หรือ 2 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมาก บริษัทฯ หรือหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการคำสั่งสนับสนุนจากต่างประเทศหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับจังหวัด

เหตุฉุกเฉินระดับ 4 หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมากที่สุด ทางบริษัทฯ, หน่วยงานสนับสนุนระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการคำสั่งสนับสนุนจากต่างประเทศหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับประเทศ

11

คู่มือความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติและการควบคุมเหตุฉุกเฉิน


การแจ้งเหตุ : เมื่อพบเห็นเพลิงไหม้หรือก๊าซรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้โดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ปฏิบัติดังนี้



การติดต่อสื่อสาร

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 2, 3 และ 4 ผู้สั่งการที่เกิดเหตุจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทีมดับเพลิงภายนอก ทีมพยาบาลภายนอก หรือทีมจราจรภายนอก เพื่อขอกำลังสนับสนุนในการระงับเหตุให้เร็วที่สุด และควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการลุกลาม โดยแจ้งผ่านทีมประสานงานหน่วยงานภายนอก (ส่วนปฏิบัติการ) ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Gas Response Control Center : GRCC)

ผังการสื่อสารในการระงับเหตุฉุกเฉิน

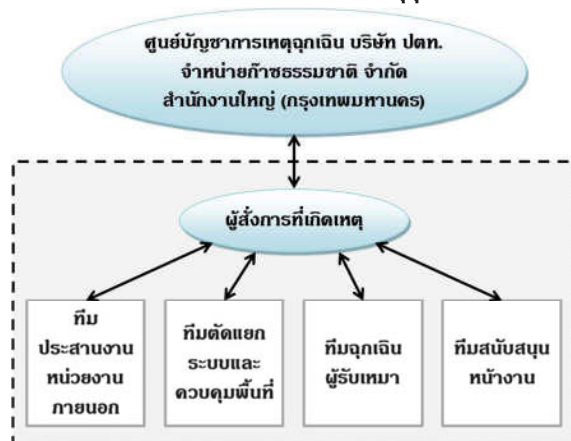

การฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

เป็นการปฏิบัติภายหลังเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถจัดตั้งก๊าซธรรมชาติทางระบบท่อได้ดังเดิม ลดการเกิดความเสียหายต่อลูกค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติให้**ได้มากที่สุด** รวมถึงการตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบ และประสานงานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากเหตุกาณ์

บันทึก[illegible]

เอกสาร 2-18

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน



หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานช่วยเหลือพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์แฟกซ์
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี	02-501-1364	
โรงพยาบาล		
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์ คาร์ลอส	02-975-6700	
เทศบาลตำบลบางกะดี	02-963-6270-7	02-963-6279
สถานีดับเพลิง		
ดับเพลิงเทศบาลตำบลบางกะดี	02-963-6278	
แขวงการทาง	02-529-1441-2	
สถานีตำรวจ		
สภต.ปากคลองรังสิต	02-501-2892, 02-501-2298, 02-963-8500	02-501-2951
สภต.สวนพริกไทย	02-598-0110, 02-598-0142	
การไฟฟ้า		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางกะดี	02-963-6396, 02-963-6399, 0-963-6393	02-963-6392
การไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี	02-581-7958-60, 02-963-6396-7	
หน่วยงานราชการอื่นๆ		
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน	02-567-5101-2 กด 14-16	02-567-0804
สำนักงานประกันสังคมปทุมธานี	02-567-0360-5	02-567-0367
สำนักงานจัดหางานจังหวัด ปทุมธานี	02-567-0630-33	02-567-0630-33
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปทุมธานี	02-567-4321, 02-567-1006	
สำนักงานสรรพากรจังหวัด ปทุมธานี	02-567-4891, 02-567-1006	02-567-4900
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี	02-581-6004	
อำเภอเมืองปทุมธานี	02-581-6130, 02-581-1426	02-581-6130 กด 12
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี	02-581-6038	

เอกสาร 2-19


แผนและสรุปผลการฝึกซ้อมและทบทวนแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2567

ผลการดำเนินการซ้อม Emergency Exercise ประจำปี 2567

โซน	ลำดับ	พื้นที่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมแผนฉุกเฉิน	ประเภทการซ้อมแผนฉุกเฉิน
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
EAST ZONE	1	ACC					13	14	12		26	7	22,29		ลูกค้า/นิคมฯ/เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน
	2	ACR					23					28		9,13	ลูกค้า/นิคมฯ/เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน
	3	ACR OTS 2							3						เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน
	4	WES								27			18		ลูกค้า/นิคมฯ	การร่วมซ้อมแผน / การซ้อมแผนฉุกเฉินโดย NGD
% Progress : 100 %																
SOUTH ZONE	1	BPO								21,29	26	15	8	12,16	ลูกค้า	การร่วมซ้อมแผน
	2	BPM						18	8		30			9,14,18	ลูกค้า	การร่วมซ้อมแผน
	3	BPN							25						นิคมฯ/เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน
	4	BPL						20					14		ลูกค้า/นิคมฯ/เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน
	5	LKB				30					3,4,5	11		16	ลูกค้า/นิคมฯ/เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน
	6	MTH								28			18		นิคมฯ/เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน / การซ้อมแผนฉุกเฉินโดย NGD
	7	BHS								30					นิคมฯ/เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน
% Progress : 100 %																
NORTH ZONE	1	BKD										25			เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน
	2	NVK			25							29	4,5		ลูกค้า	การร่วมซ้อมแผน
	3	ROJ									19	18		5	ลูกค้า	การร่วมซ้อมแผน
	4	RST							4						เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน
	5	BPI									14			20	ลูกค้าและนิคมฯ/เทศบาล	การร่วมซ้อมแผน / การซ้อมแผนฉุกเฉินโดย NGD
% Progress : 100%																

การร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี วันที่ 25 ตุลาคม 2567

ลำดับ	หัวข้อการประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน	เกณฑ์การประเมิน	ระยะเวลา / การปฏิบัติที่แท้จริง	ผลการประเมิน
1	การรับแจ้งเหตุของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (GRCC)	มีการรับโทรศัพท์โดยทันที และมีการทวนสอบเหตุการณ์ ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งเหตุ	1 นาที (10.36 น.)	ปฏิบัติตามตามแผนฉุกเฉิน
2	การโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ (GRCC)	ดีมาก : ≤ 2 min ดี : ≤ 3 min ปานกลาง : ≤ 5 min ปรับปรุง : > 10 min	1 นาที (10.36 น.)	ปฏิบัติตามตามแผนฉุกเฉิน
3	ระยะเวลาการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่	ดีมาก : ≤ 20 min ดี : ≤ 30 min ปานกลาง : ≤ 60 min ปรับปรุง : > 60 min	4 นาที (10.39 น.)	ปฏิบัติตามตามแผนฉุกเฉิน
4	ระยะเวลาการเข้ารายงานสถานการณ์ต่อผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน	ดีมาก : ≤ 3 min ดี : ≤ 5 min ปานกลาง : ≤ 10 min ปรับปรุง : > 15 min	1 นาที (10.40 น.)	ปฏิบัติตามตามแผนฉุกเฉิน
5	ระยะเวลาการรับทราบสถานการณ์ต่อผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน	ดีมาก : ≤ 3 min ดี : ≤ 5 min ปานกลาง : ≤ 10 min ปรับปรุง : > 15 min	1 นาที (10.41 น.)	ปฏิบัติตามตามแผนฉุกเฉิน
6	ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของทีมฉุกเฉินในการซ้อมแผน	ปฏิบัติตามตามแผน ปฏิบัติตามตามแผน	ปฏิบัติตามตามแผนฉุกเฉิน	ปฏิบัติตามตามแผนฉุกเฉิน

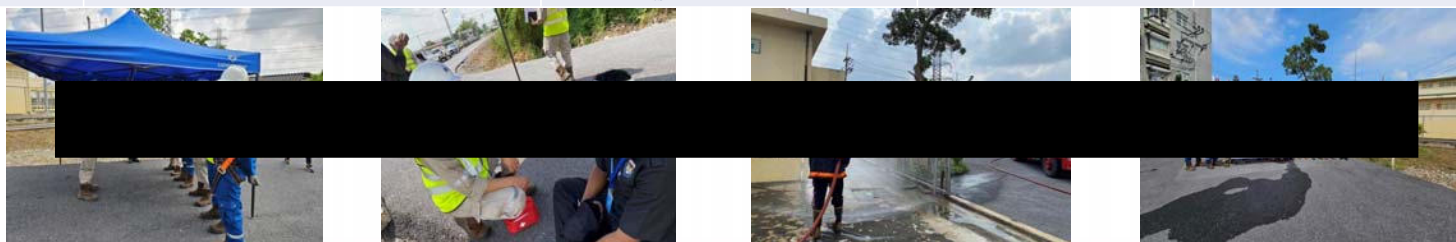

เอกสาร 2-20

กรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3



วันที่สัญญาประกันภัย.....17 พฤศจิกายน 2566.....17 พฤศจิกายน 2566.....



ลำดับที่	ชื่อสถานประกอบการ
1.	บริษัท ไคชิคาฮอนชูเมอริโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2.	บริษัท มิตติ เทคโนโลยี จำกัด (เดิมชื่อบริษัท นิคเคชิบาอะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
3.	บริษัท สบบางกอก จำกัด
4.	บริษัท ไคชิคา อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5.	บริษัท ชิปปูน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ดราโก้ ซีซีบี จำกัด (มหาชน))
6.	บริษัท ไทยยูนิไลต์ จำกัด

แก้ไขลำดับ 2 และ 5