

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่ 81 โรงแรมอินดิโก ถนนวิฑู กรุงเทพฯ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

เรียน นายทะเบียนโรงแรม กรุงเทพฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 2 เล่ม
2) แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น

ตามที่บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ดำเนินโครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้โครงการต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ

26 ก.ค. 67

13-21 46

ที่ 81 โรงแรมอินดิโก้ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

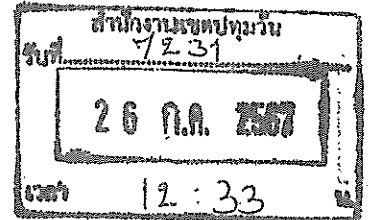

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เล่ม


2) แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/12220 ให้ดำเนินโครงการโรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้โครงการต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพฯ

ภาคผนวก ก-3

เอกสารการตรวจสอบประสิทธิภาพ
และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	0.06304	125	100	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
2	0.06088	163	130.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3	0.0654	105	84	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4	0.0608	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5	0.0672	124	99.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6	0.0702	172	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7	0.0648	143	114.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8	0.06136	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9	0.06816	120	96	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10	0.06292	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11	0.06292	116	92.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12	0.06688	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13	0.06516	184	147.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14	0.06648	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15	0.06952	159	127.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16	0.06644	153	122.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17	0.06584	113	90.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18	0.06732	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19	0.06644	135	108	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20	0.06912	181	144.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21	0.06732	152	121.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22	0.069	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23	0.06708	146	116.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24	0.06612	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25	0.068	133	106.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26	0.06836	126	100.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27	0.06764	139	111.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28	0.06784	176	140.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29	0.06792	167	133.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30	0.06924	172	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31	0.07192	125	100	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

Wast Water Treatment

Month : July 2024

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		ค่าเฉลี่ย(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N					
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
31	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	0.13724	124	99.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
2	0.00000	169	135.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3	0.06872	180	144	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4	0.07132	145	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5	0.06456	171	136.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6	0.06588	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7	0.06636	106	84.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8	0.06724	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9	0.06992	122	97.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10	0.06896	131	104.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11	0.06896	220	176	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12	0.07048	206	164.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13	0.07672	163	130.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14	0.06028	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15	0.07028	132	105.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16	0.06996	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17	0.07008	149	119.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18	0.06988	228	182.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19	0.0738	202	161.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20	0.064	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21	0.06912	133	106.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22	0.06656	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23	0.06688	121	96.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24	0.06752	214	171.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25	0.06668	140	112	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26	0.06772	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27	0.06944	138	110.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28	0.06528	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29	0.06008	140	112	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30	0.06636	143	114.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31	0.06536	166	132.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

Wast Water Treatment

Month : Aug 2024

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		ค่าไฟฟ้า(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N			
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
31	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบบ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	0.06564	154	123.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
2	0.06664	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3	0.06264	127	101.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4	0.0646	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5	0.06432	122	97.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6	0.06372	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7	0.06396	125	100	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8	0.0606	145	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9	0.0676	111	88.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10	0.06468	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11	0.06468	115	92	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12	0.0594	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13	0.06456	118	94.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14	0.06312	136	108.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15	0.06548	133	106.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16	0.06884	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17	0.06768	129	103.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18	0.06496	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19	0.06288	118	94.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20	0.06428	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21	0.0686	120	96	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22	0.06376	157	125.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23	0.06776	139	111.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24	0.0644	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25	0.06256	147	117.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26	0.07156	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27	0.06176	152	121.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28	0.00000	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29	0.06432	150	120	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30	0.0662	152	121.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

Wast Water Treatment

Month : Sep 2024

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		จำนวน(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N					
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300			

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)ปกติ/ผิดปกติ			
1	0.07004	226	180.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
2	0.06884	156	124.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3	0.06992	99	79.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4	0.06904	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5	0.06408	136	108.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6	0.06768	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7	0.07168	133	106.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8	0.07264	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9	0.0568	119	95.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10	0.06544	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11	0.06544	109	87.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12	0.06492	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13	0.06168	124	99.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14	0.07124	139	111.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15	0.0664	127	101.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16	0.0676	167	133.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17	0.06612	126	100.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18	0.0686	130	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19	0.05768	126	100.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20	0.06576	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21	0.06176	27	21.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22	0.0616	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23	0.06168	65	52	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24	0.06152	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25	0.06212	86	68.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26	0.05676	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27	0.96112	13	10.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28	0.00000	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29	0.00000	93	74.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30	0.00000	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31	0.00000	106	84.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

Wast Water Treatment

Month : Oct 2024

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		จำนวน(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N					
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		
31	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√				X		X		X		X	300		

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) ปกติ/ผิดปกติ			
1	0.06048	83	66.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
2	0.06380	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3	0.06348	81	64.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4	0.0662	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5	0.06468	90	72	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6	0.0596	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7	0.06312	95	76	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8	0.06392	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9	0.06636	107	85.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10	0.06444	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11	0.06444	112	89.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12	0.06728	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13	0.06248	87	69.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14	0.06304	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15	0.06624	110	88	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16	0.07412	144	115.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17	0.06496	131	104.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18	0.06924	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19	0.07016	240	192	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20	0.06432	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21	0.06956	113	90.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22	0.06216	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23	0.06928	132	105.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24	0.0674	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25	0.0694	66	52.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26	0.06656	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27	0.06768	129	103.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28	0.06644	136	108.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29	0.06716	157	125.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30	0.06656	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

Wast Water Treatment

Month : Nov 2024

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		ค่าเฉลี่ย(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N					
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X	√				X		X		X		X	300			

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)ปกติ/ผิดปกติ			
1	0.06764	133	106.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
2	0.07072	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
3	0.06666	89	71.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
4	0.06656	166	132.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
5	0.07008	189	151.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
6	0.08116	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7	0.09096	97	77.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8	0.08856	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9	0.0866	169	135.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10	0.08776	130	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11	0.08776	122	97.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12	0.08836	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
13	0.08788	84	67.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14	0.087	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15	0.08948	120	96	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16	0.08544	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17	0.0824	124	99.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18	0.08904	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19	0.08632	130	104	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20	0.09052	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21	0.0908	101	80.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22	0.08832	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23	0.08972	88	70.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24	0.08628	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25	0.0862	111	88.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26	0.1968	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27	0.23624	98	78.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
28	0.21896	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
29	0.20784	103	82.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
30	0.09120	224	179.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
31	0.08904	179	143.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	

Wast Water Treatment


Month : Dec 2024

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		ค่าเฉลี่ย(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N					
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		
31	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X	√			X		X		X		X	300		

ภาคผนวก ข-1

เอกสารการสุบตะกอนจากบ่อเกรอะ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

รูปภาพการสูบน้ำออกจากบ่อเกรอะ ระหว่าง เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2567

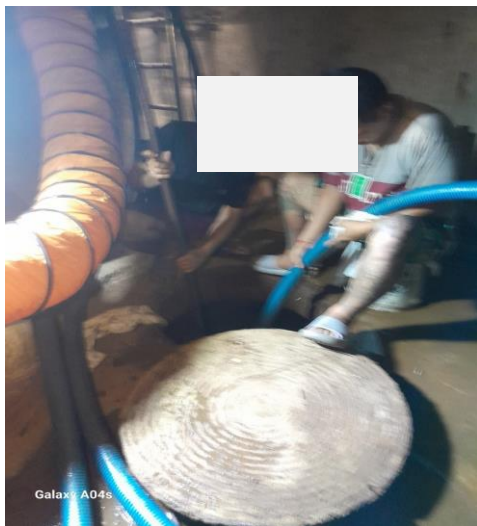

WASTE WATER TREATMENT PLANT

ช่างผู้มีหน้าที่ดูแลความสะอาดในห้องและบริเวณพื้นที่

ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่

- ให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน
- ห้ามนำอาหารมากินในพื้นที่
- ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่
- ห้ามหยิบจับโยกย้ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต

Routine MC : Estimated Cost Expense in 2024

Item	Description	Frequency	Supplier Name	Cost (THB)	2024											
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Grease Waste Tank Treatment สูดบ่อไขมัน	monthly	K.Supoj	9,000.00			มีการปรับปรุงบ่อนำบน้ำ เสีย Mar-June 2024									
2	Septic Waste Tank Treatment สูดบ่อเกรอะ	quarterly	K.Supoj	13,000.00												
3	Sludge Waste Tank Treatment สูดบ่อตะกอน	quarterly	K.Supoj	13,000.00												

ภาคผนวก ข-2

เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

WASTE WATER TREATMENT PLANT

ช่างผู้มีหน้าที่ดูแลความสะอาดในห้องและบริเวณพื้นที่

ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่

- ให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน
- ห้ามนำอาหารมากินในพื้นที่
- ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่
- ห้ามหยิบจับโยกย้ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต

ภาคผนวก ข-3

แผนผังการติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก ข-4

เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา
และบันทึกการตรวจสอบดูแลระบบเส้นท่อประปา

ช่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบและความสะอาดบริเวณพื้นที่

Plumbing system

)

ภาคผนวก ข-5

เอกสารการรณรงค์ เรื่อง การประหยัดน้ำและพลังงาน



รวมพลัง
คนไทย
ลดใช้พลังงาน

ปาก

ถามเพื่อนบ้านว่า
เดินทางไปทางเดียวกันมั๊ย



i

ตา

สอดส่องหาวิธีประหยัดพลังงาน
แล้วนำมาใช้

นิ้ว

คอยปิดสวิตช์ไฟ
เมื่อไม่ใช้งาน



ประหยัดพลังงาน
ได้ด้วยตัวเรา



มือ

ถอดปลั๊กไฟ
เมื่อเลิกใช้งาน

ขา

วิ่งหรือปั่นจักรยาน
ออกกำลังกายไม่ใช้น้ำมัน



ใจ

ระลึกอยู่เสมอว่า
พลังงานมีค่า
ต้องส่งต่อถึงลูกหลาน

เท้า

เดินไปก็ได้ถ้าไม่ไกลมาก



ministryofenergy



กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

รณรงค์ประหยัดพลังงาน ในสำนักงาน



ปิดไฟ

ปิดไฟทุกครั้ง
เมื่อไม่ใช้งาน



ปรับแอร์

ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ
25 องศา



ปลดปลั๊ก

ปลดปลั๊กเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่ไม่ใช้



ภาคผนวก ข-6

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการส่งปฏิภูมหรือวัสดุไม้ใช้แล้ว

และมูลฝอยอันตราย

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

1 - 31 July, 2024

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5	02.00	05.30		
6				
7				
8	01.45	04.50		
9				
10				
11				
12	01.15	04.48		
13				
14				
15				
16	02.00			
17	02.10	06.15		
18				
19				
20				
21				
22	01.50	05.37		
23				
24	03.25	06.02		
25				
26				
27	~~00.31~~	~~00.39~~		
28	01.20	05.31		
29				
30				
31				

Check by :
(Security & Risk Supervisor)

Date :

1- 31August, 2024

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1	01.45	06.13		
2				
3	01.43	06.27		
4	02.25	05.35		
5				
6				
7				
8	01.44	05.07		
9				
10				
11	01.52	05.39		
12				
13	23.06	23.22		
14				
15				
16	02.57	06.00		
17				
18	23.45	00.00		
19				
20				
21	23.07	23.22		
22				
23				
24	02.45	05.25		
25				
26				
27	03.59	06.20		
28				
29				
30	02.17	05.05		
31				

Check by :
(Security & Risk Supervisor)

Date :

1- 30 September, 2024

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1				
2				
3	02.06	05.36		
4				
5				
6				
7				
8	02.53	05.32		
9				
10				
11	03.43	05.20		
12				
13				
14				
15				
16	02.00	05.00		
17				
18				
19	02.14	05.03		
20				
21				
22	02.40	05.20		
23				
24				
25				
26	02.09	05.11		
27				
28				
29				
30				

Check by :
(Security & Risk Supervisor)

Date :

ตารางเวลารอขี้นเข้า - ออก

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

1 - 31 October, 2024

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1				
2				
3				
4	02.00	06.48		
5				
6				
7	23.14	23.30		
8				
9				
10				
11				
12	02.10	05.15		
13				
14	02.18	05.00		
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	02.30	06.00		
22				
23				
24	02.10	06.30		
25				
26				
27				
28	03.02	06.20		
29				
30				
31				

Check by :

(Security & Risk Supervisor)

Date :

NOVEMBER

21/11/24

31/11/24

31/11/24

23.45

- 0.05 AM

ตารางเวลารอรับ - เข้า - ออก

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

1 - 30 November, 2024

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1				
2	02.45	06.5		
3				
4				
5				
6	02.07	05.51		
7				
8				
9				
10				
11	03.40	06.30		
12				
13				
14	02.45	08.30		
15				
16				
17				
18	02.48	06.02		
19				
20				
21	02.55	05.57		
22				
23				
24	02.00	06.00		
25				
26				
27				
28				
29	02.04	06.05		
30				
31				

Check by :
(Security & Risk Supervisor)

Date :

1 - 31 December, 2024

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1				
2				
3	02.53	06.25		
4				
5				
6				
7				
8	23.10	23.30		
9	03.25	05.50		
10				
11				
12				
13				
14	03.45	06.45		
15				
16				
17				
18	02.58	06.20		
19				
20				
21	22.42	22.55		
22				
23				
24				
25	02.20	06.30		
26				
27	02.49	05.50		
28				
29				
30	03.00	06.35		
31				

Check by :
(Security & Risk Supervisor)

Date :

การแยกห้องเก็บขยะไว้อย่างชัดเจน

ห้องขยะเปียก



ห้องขยะรีไซเคิล



ห้องขยะแห้ง





ห้องขยะอันตราย



ภาคผนวก ข-7

การขุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ
และกิจกรรม Big Cleaning Day
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ภาพถ่ายการขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดบริเวณรางระบายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567

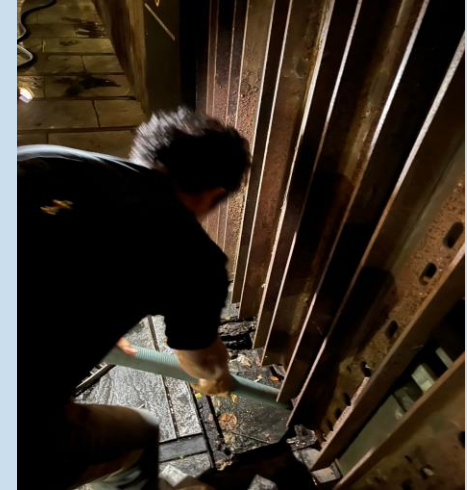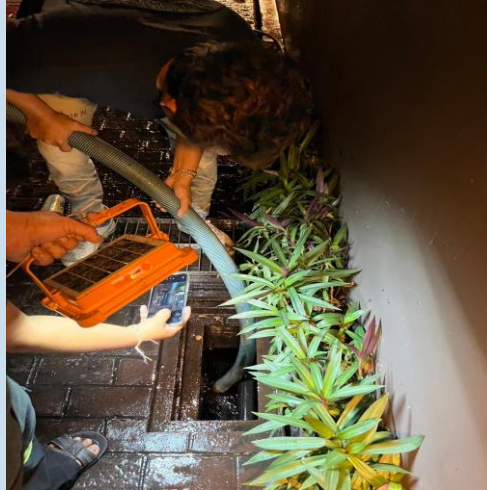

ภาคผนวก ข-8

แผนผังการจัดการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

แผนผังการจัดการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

จากผู้ประสบความเดือดร้อน

ผู้ประสบเหตุหรือผู้รับที่ได้รับความ
เดือดร้อนติดต่อแผนกรักษาความ
ปลอดภัยที่แผนกรักษาความปลอดภัย



หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยรับ
เรื่องร้องเรียน และแจ้งผู้จัดการทั่วไป
ทราบ



ผู้จัดการทั่วไปมอบหมายให้หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง และ
หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุ
พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้จัดการทั่วไปทราบ



ผู้จัดการทั่วไปมอบหมายให้หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการแก้ปัญหาให้ผู้เดือดร้อน หลังจากดำเนินการเสร็จ
สิ้นให้หัวหน้าแผนกแจ้ง ผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าแผนกรักษา
ความปลอดภัยทราบ พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานว่าได้ทำ
การแก้ปัญหาให้ผู้เดือดร้อนจริงหรือไม่



หลังจากแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าแผนกรักษาความ
ปลอดภัยแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ประสบ
ความเดือดร้อนทราบถึงการดำเนินการของทางโรงแรม

ภาคผนวก ข-9

เอกสารแผนการตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ภาคผนวก ข-10

เอกสารแผนการตรวจสอบการทำความสะอาดหอฝิ่งเย็น
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

Schedule Plan for Cleaning Cooling Tower

[illegible]

Daily check cooling log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month : July

Year: 202

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำ ในถาด(สี และความ สะอาด)	ค่าความ เข้มข้น ของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1280			
2	A	ฟ้า	ใส	1300			
3	A	ฟ้า	ใส	1300			
4	A	ฟ้า	ใส	1300			
5	A	ฟ้า	ใส	1300			
6	A	ฟ้า	ใส	1300			
7	A	ฟ้า	ใส	1300			
8	A	ฟ้า	ใส	1300			
9	A	ฟ้า	ใส	1300			
10	A	ฟ้า	ใส	1300			
11	A	ฟ้า	ใส	1300			
12	A	ฟ้า	ใส	1300			
13	A	ฟ้า	ใส	1300			
14	A	ฟ้า	ใส	1300			
15	A	ฟ้า	ใส	1300			
16	A	ฟ้า	ใส	1300			
17	A	ฟ้า	ใส	1300			
18	A	ฟ้า	ใส	1300			
19	A	ฟ้า	ใส	1300			
20	A	ฟ้า	ใส	1300			
21	A	ฟ้า	ใส	1300			
22	A	ฟ้า	ใส	1300			
23	A	ฟ้า	ใส	1300			
24	A	ฟ้า	ใส	1300			
25	A	ฟ้า	ใส	1300			
26	A	ฟ้า	ใส	1300			
27	A	ฟ้า	ใส	1300			
28	A	ฟ้า	ใส	1300			
29	A	ฟ้า	ใส	1300			
30	A	ฟ้า	ใส	1300			
31	A	ฟ้า	ใส	1300			

Chemical log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month : July

Year: 2024

Date	CMS1500 ตะไคร่	CMS2000 ตะกรัน	CMS2020S กั๊กกร่อน (Chiller)	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
1	✓	-	-	-	-		
2	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-		
5	-	-	-	-	-		
6	-	-	-	-	-		
7	-	-	-	-	-		
8	-	-	-	-	-		
9	-	-	-	✓	-		
10	✓	✓	-	-	-		
11	-	-	-	-	-		
12	-	-	-	-	-		
13	-	-	-	-	-		
14	-	-	-	-	-		
15	-	-	-	-	-		
16	-	-	-	-	-		
17	-	-	-	-	-		
18	-	-	-	-	-		
19	-	-	-	✓	-		
20	✓	✓	-	-	-		
21	-	-	-	-	-		
22	-	-	-	-	-		
23	-	-	-	-	-		
24	-	-	-	-	-		
25	-	-	-	-	-		
26	-	-	-	-	-		
27	-	-	-	-	-		
28	-	-	-	-	-		
29	-	-	-	✓	-		
30	✓	-	-	-	-		
31	-	-	-	-	-		

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร่สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกรันสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถังที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการกั๊กกร่อนสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุก 6 เดือน
- 4.เติมน้ำ Cooling ทุกวันอาทิตย์

Daily check cooling log sheet

Month : August

Year: 2024

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำใน ถาด(สีและความสะอาด)	ค่าความเข้มข้นของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1240			
2	A	ฟ้า	ใส	1230			
3	A	ฟ้า	ใส	1240			
4	A	ฟ้า	ใส	1240			
5	A	ฟ้า	ใส	1280			
6	A	ฟ้า	ใส	1280			
7	A	ฟ้า	ใส	1240			
8	A	ฟ้า	ใส	1240			
9	A	ฟ้า	ใส	1280			
10	A	ฟ้า	ใส	1280			
11	A	ฟ้า	ใส	1300			
12	A	ฟ้า	ใส	1240			
13	A	ฟ้า	ใส	1280			
14	A	ฟ้า	ใส	1240			
15	A	ฟ้า	ใส	1240			
16	A	ฟ้า	ใส	1230			
17	A	ฟ้า	ใส	1230			
18	A	ฟ้า	ใส	1280			
19	A	ฟ้า	ใส	1280			
20	A	ฟ้า	ใส	1280			
21	A	ฟ้า	ใส	1280			
22	A	ฟ้า	ใส	1240			
23	A	ฟ้า	ใส	1240			
24	A	ฟ้า	ใส	1240			
25	A	ฟ้า	ใส	1240			
26	A	ฟ้า	ใส	1240			
27	A	ฟ้า	ใส	1240			
28	A	ฟ้า	ใส	1240			
29	A	ฟ้า	ใส	1240			
30	A	ฟ้า	ใส	1240			
31	A	ฟ้า	ใส	1240			

Chemical log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month: August

Year: 2024

Date	CMS1500	CMS2000	CMS2020S	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
	ตะไคร่	ตะกั่ว	กักกรอง (Chiller)				
1	✓	✓	-	-			
2	-	-	-	-			
3	-	-	-	-			
4	-	-	-	-			
5	-	-	-	-			
6	-	-	-	-			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9	-	-	-	✓			
10	✓	✓	-	-			
11	-	-	-	-			
12	-	-	-	-			
13	-	-	-	-			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			
16	-	-	-	-			
17	-	-	-	-			
18	-	-	-	-			
19	-	-	-	✓			
20	✓	✓	-	-			
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	-	-	-	-			
24	-	-	-	-			
25	-	-	-	-			
26	-	-	-	-			
27	-	-	-	-			
28	-	-	-	-			
29	-	-	-	✓			
30	✓	✓	-	-			
31	-	-	-	-			

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร่สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกั่วสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถังที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการกัดกร่อนสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุกๆ 6 เดือน
- 4.เติมน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์

Daily check cooling log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month : Sept.

Year: 2024

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำใน ถาด(สีและ ความสะอาด)	ค่าความ เข้มข้น ของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1240			
2	A	ฟ้า	ใส	1250			
3	A	ฟ้า	ใส	1240			
4	A	ฟ้า	ใส	1300			
5	A	ฟ้า	ใส	1300			
6	A	ฟ้า	ใส	1240			
7	A	ฟ้า	ใส	1240			
8	A	ฟ้า	ใส	1250			
9	A	ฟ้า	ใส	1250			
10	A	ฟ้า	ใส	1260			
11	A	ฟ้า	ใส	1260			
12	A	ฟ้า	ใส	1280			
13	A	ฟ้า	ใส	1280			
14	A	ฟ้า	ใส	1240			
15	A	ฟ้า	ใส	1250			
16	A	ฟ้า	ใส	1260			
17	A	ฟ้า	ใส	1240			
18	A	ฟ้า	ใส	1250			
19	A	ฟ้า	ใส	1250			
20	A	ฟ้า	ใส	1240			
21	A	ฟ้า	ใส	1240			
22	A	ฟ้า	ใส	1250			
23	A	ฟ้า	ใส	1240			
24	A	ฟ้า	ใส	1240			
25	A	ฟ้า	ใส	1250			
26	A	ฟ้า	ใส	1250			
27	A	ฟ้า	ใส	1240			
28	A	ฟ้า	ใส	1250			
29	A	ฟ้า	ใส	1250			
30	A	ฟ้า	ใส	1250			

Chemical log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month: Sept

Year: 2024

Date	CMS1500	CMS2000	CMS2020S	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
	ตะไคร่	ตะกั่ว	ก๊าดกร้อน (Chiller)				
1	✓	✓	-	-			
2	-	-	-	-			
3	-	-	-	-			
4	-	-	-	-			
5	-	-	-	-			
6	-	-	-	-			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9	-	-	-	✓			
10	✓	✓	-	-			
11	-	-	-	-			
12	-	-	-	-			
13	-	-	-	-			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			
16	-	-	-	-			
17	-	-	-	-			
18	-	-	-	-			
19	-	-	-	✓			
20	✓	✓	-	-			
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	-	-	-	-			
24	-	-	-	-			
25	-	-	-	-			
26	-	-	-	-			
27	-	-	-	-			
28	-	-	-	-			
29	-	-	-	✓			
30	✓	✓	-	-			

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร่สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันๆอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกั่วสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถังที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการก๊าดกร้อนสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุกๆ 6 เดือน
- 4.เตรนน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์

Daily check cooling log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month : Oct

Year: 2024

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำใน ถาด(สีและ ความสะอาด)	ค่าความ เข้มข้น ของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1280			
2	A	ฟ้า	ใส	1240			
3	A	ฟ้า	ใส	1250			
4	A	ฟ้า	ใส	1240			
5	A	ฟ้า	ใส	1250			
6	A	ฟ้า	ใส	1240			
7	A	ฟ้า	ใส	1240			
8	A	ฟ้า	ใส	1250			
9	A	ฟ้า	ใส	1260			
10	A	ฟ้า	ใส	1260			
11	A	ฟ้า	ใส	1240			
12	A	ฟ้า	ใส	1240			
13	A	ฟ้า	ใส	1250			
14	A	ฟ้า	ใส	1250			
15	A	ฟ้า	ใส	1240			
16	A	ฟ้า	ใส	1260			
17	A	ฟ้า	ใส	1260			
18	A	ฟ้า	ใส	1240			
19	A	ฟ้า	ใส	1250			
20	A	ฟ้า	ใส	1240			
21	A	ฟ้า	ใส	1240			
22	A	ฟ้า	ใส	1250			
23	A	ฟ้า	ใส	1250			
24	A	ฟ้า	ใส	1250			
25	A	ฟ้า	ใส	1240			
26	A	ฟ้า	ใส	1240			
27	A	ฟ้า	ใส	1260			
28	A	ฟ้า	ใส	1250			
29	A	ฟ้า	ใส	1250			
30	A	ฟ้า	ใส	1250			
31	A	ฟ้า	ใส	1250			

Chemical log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month: Oct

Year: 2024

Date	CMS1500 ตะไคร้	CMS2000 ตะกรัน	CMS2020S ก๊ัดกร้อน (Chiller)	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
1	✓	✓	-	-			
2	-	-	-	-			
3	-	-	-	-			
4	-	-	-	-			
5	-	-	-	-			
6	-	-	-	-			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9			-	✓			
10	✓	✓	-	-			
11	-	-	-	-			
12	-	-	-	-			
13	-	-	-	-			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			
16	-	-	-	-			
17	-	-	-	-			
18	-	-	-	-			
19	-	-	-	✓			
20	✓	✓	-	-			
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	-	-	-	-			
24	-	-	-	-			
25	-	-	-	-			
26	-	-	-	-			
27	-	-	-	-			
28	-	-	-	-			
29	-	-	-	✓			
30	✓	✓	-	-			
31	-	-	-	-			

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร้สำหรับ Cooling CMS 1500 เดิมทุกวันอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกรันสำหรับ Cooling CMS 2000 เดิมลงถึงที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการกัดกร่อนสำหรับ Chiller CMS 2020S เดิมทุกๆ 6 เดือน
- 4.เตรนน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์

Daily check cooling log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month : Nov

Year: 2024

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำใน ถาด(สีและความสะอาด)	ค่าความเข้มข้นของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1230			
2	A	ฟ้า	ใส	1240			
3	A	ฟ้า	ใส	1240			
4	A	ฟ้า	ใส	1250			
5	A	ฟ้า	ใส	1240			
6	A	ฟ้า	ใส	1250			
7	A	ฟ้า	ใส	1260			
8	A	ฟ้า	ใส	1260			
9	A	ฟ้า	ใส	1280			
10	A	ฟ้า	ใส	1280			
11	A	ฟ้า	ใส	1240			
12	A	ฟ้า	ใส	1250			
13	A	ฟ้า	ใส	1250			
14	A	ฟ้า	ใส	1260			
15	A	ฟ้า	ใส	1260			
16	A	ฟ้า	ใส	1240			
17	A	ฟ้า	ใส	1240			
18	A	ฟ้า	ใส	1240			
19	A	ฟ้า	ใส	1250			
20	A	ฟ้า	ใส	1250			
21	A	ฟ้า	ใส	1240			
22	A	ฟ้า	ใส	1260			
23	A	ฟ้า	ใส	1240			
24	A	ฟ้า	ใส	1250			
25	A	ฟ้า	ใส	1250			
26	A	ฟ้า	ใส	1250			
27	A	ฟ้า	ใส	1250			
28	A	ฟ้า	ใส	1240			
29	A	ฟ้า	ใส	1240			
30	A	ฟ้า	ใส	1250			

Chemical log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month: Nov

Year: 2024

Date	CMS1500 ตะไคร่	CMS2000 ตะกวน	CMS2020S กักกรอง (Chiller)	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
1	✓	✓	-	-			
2	-	-	-	-			
3	-	-	-	-			
4	-	-	-	-			
5	-	-	-	-			
6	-	-	-	-			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9	-	-	-	✓			
10	✓	✓	-	-			
11	-	-	-	-			
12	-	-	-	-			
13	-	-	-	-			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			
16	-	-	-	-			
17	-	-	-	-			
18	-	-	-	-			
19	-	-	-	✓			
20	✓	✓	-	-			
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	-	-	-	-			
24	-	-	-	-			
25	-	-	-	-			
26	-	-	-	-			
27	-	-	-	-			
28	-	-	-	-			
29	-	-	-	✓			
30	✓	✓	-	-			

Remark

- เคมีป้องกันตะไคร่สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันอาทิตย์
- เคมีป้องกันตะกวนสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถังที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- เคมีป้องกันการกักกรองสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุกๆ 6 เดือน
- เติมน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์

Daily check cooling log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month : Dec

Year: 2024

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำใน ถาด(สีและ ความสะอาด)	ค่าความ เข้มข้น ของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1240			
2	A	ฟ้า	ใส	1240			
3	A	ฟ้า	ใส	1240			
4	A	ฟ้า	ใส	1240			
5	A	ฟ้า	ใส	1240			
6	A	ฟ้า	ใส	1240			
7	A	ฟ้า	ใส	1240			
8	A	ฟ้า	ใส	1240			
9	A	ฟ้า	ใส	1240			
10	A	ฟ้า	ใส	1250			
11	A	ฟ้า	ใส	1250			
12	A	ฟ้า	ใส	1240			
13	A	ฟ้า	ใส	1240			
14	A	ฟ้า	ใส	1240			
15	A	ฟ้า	ใส	1240			
16	A	ฟ้า	ใส	1240			
17	A	ฟ้า	ใส	1240			
18	A	ฟ้า	ใส	1250			
19	A	ฟ้า	ใส	1250			
20	A	ฟ้า	ใส	1250			
21	A	ฟ้า	ใส	1250			
22	A	ฟ้า	ใส	1250			
23	A	ฟ้า	ใส	1250			
24	A	ฟ้า	ใส	1260			
25	A	ฟ้า	ใส	1260			
26	A	ฟ้า	ใส	1260			
27	A	ฟ้า	ใส	1260			
28	A	ฟ้า	ใส	1250			
29	A	ฟ้า	ใส	1250			
30	A	ฟ้า	ใส	1250			
31	A	ฟ้า	ใส	1250			

Chemical log sheet

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

Month: Dec

Year: 2024

Date	CMS1500 ตะไคร้	CMS2000 ตะกรัน	CMS2020S ก๊ัดกร้อน (Chiller)	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
1	✓	✓	-	-			
2	-	-	-	-			
3	-	-	-	-			
4	-	-	-	-			
5	-	-	-	-			
6	-	-	-	-			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9	-	-	-	✓			
10	✓	✓	-	-			
11	-	-	-	-			
12	-	-	-	-			
13	-	-	-	-			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			
16	-	-	-	-			
17	-	-	-	-			
18	-	-	-	-			
19	-	-	-	✓			
20	✓	✓	-	-			
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	-	-	-	-			
24	-	-	-	-			
25	-	-	-	-			
26	-	-	-	-			
27	-	-	-	-			
28	-	-	-	-			
29	-	-	-	✓			
30	✓	✓	-	-			
31	-	-	-	-			

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร้สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันๆอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกรันสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถังที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการกัดกร่อนสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุกๆ 6 เดือน
- 4.เติมน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์