

ภาคผนวก ข-23

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเก็บแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE1....

จำนวน...34.... ถัง

เดือน

Б.п. 2567

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักที่ยัง		สาม/ ประกอบยึด	เกด/ความ ดัน	กันบับ	สภาพผิวถัง	ตรวจสอบถัง (น้ำหนัก)
			ก่อน	หลัง					
			Kg	Kg					
1	RE-101	RECOVERY Evap ถึง SBL	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
2	RE-102	RECOVERY Evap ถึง SBL	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3	RE-103	RECOVERY Evap Effect	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
4	RE-104	RECOVERY Evap Effect	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
5	RE-105	RECOVERY Evap Effect # Spare	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
6	RE-201	RECOVERY Boiler ชั้น 2 ประชุด	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	RE-202	RECOVERY Boiler ชั้น 2 ประชุด	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	RE-203	RECOVERY Boiler ชั้น 2 ประชุด	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	RE-204	RECOVERY Boiler ชั้น 2 บัน โคลงด้านหลัง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
10	RE-205	RECOVERY Boiler ชั้น 2 บัน โคลงด้านหลัง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
11	RE-301	RECOVERY Boiler ชั้น 3 ประชุด	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
12	RE-302	RECOVERY Boiler ชั้น 3 ประชุด	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
13	RE-303	RECOVERY Boiler ชั้น 3 บัน โคลงด้านหลัง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
14	RE-304	RECOVERY Boiler ชั้น 3 บัน โคลงด้านหลัง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
15	RE-401	RECOVERY Boiler ชั้น 4 ถึงเกลือ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
16	RE-402	RECOVERY Boiler ชั้น 4 ไป Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
17	RE-403	RECOVERY Boiler ชั้น 4 บัน โคลงด้านหลัง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
18	RE-404	RECOVERY Boiler ชั้น 4 บัน โคลงด้านหลัง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
19	RE-501	RECOVERY Boiler ชั้น 5 ถึง Cogen	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
20	RE-502	RECOVERY Boiler ชั้น 5 ถึง Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
21	RE-601	RECOVERY Boiler ชั้น 6 ประชุด	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
22	RE-602	RECOVERY Boiler ชั้น 6 ไป EP	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
23	RE-701	RECOVERY Boiler ชั้น 7 เสาเหล็กถึง Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
24	RE-702	RECOVERY Boiler ชั้น 7 เสาเหล็กถึง Cogen	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
25	RE-801	RECOVERY Boiler ชั้น 8 ประชุด	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
26	RE-802	RECOVERY Boiler ชั้น 8 เสาเหล็กถึง Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
27	RE-803	RECOVERY Boiler ชั้น 8	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
28	RE-901	RECOVERY Boiler ชั้น 9 ประชุด	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
29	RE-902	RECOVERY Boiler ชั้น 9 เสาเหล็กถึง Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
30	RT-101	RECOVERY Re-caustic หน้าที่ 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ	☒ ปกติ	☒ ผิดปกติ
----------	--	---

தமிழ்:

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 8 เดือน 72 พศ. 67

ผู้ตรวจสอบ

ศศก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE1....

จำนวน...34.... ถึง

เดือน

Б.Н. 2567

[illegible]

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

לרש:

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 8 เดือน 12 พศ. 67

ผู้ตรวจสอบ ..

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxied (CO2)...

ZONE1....

จำนวน...8... ถึง

เดือน พ.ค. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

તરુપ :

ผู้ตรวจ

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 9 เดือน 12 พ.ศ. 67

ผู้ตรวจ

Noni, Munk Safety / 01.2565

วันที่ 30 เดือน 72 พงศ 67

RC-SF-10/01



Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE2....

จำนวน...17... ยัง

เดือน ข.ค. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป

អ្នកប្រចាំការ

เจ้าหน้าที่ Safety Staff


วันที่ 5 เดือน 12 พศ. 62

ผู้ตรวจสอบ

หลักสูตร Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 ปี 67

RC-SF-10/01



Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE2....

จำนวน...16.... ยัง

เดือน

Б.Н. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

การ:

ผู้ตรวจเช็ก

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 6 เดือน 12 พศ. 62

អ្នករៀនសូត្រ

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxid (CO2)...

ZONE2.....

จำนวน...9.... ถึง

เดือน

Б.П. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ကျပ်: ၂/၄၄

ผู้ตรวจเข้า

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 11 เดือน 12 พศ ๕๖

ផ្អែកលើ

ผศ.ดร.นันท Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 63

RC-SF-10/01



Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE3....

จำนวน...42.... ถึง

เดือน

Б.И. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

.....

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ผู้ตรวจสอบ

ศกต.มณฑก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE3.....

จำนวน...42... ถัง

เดือน

H. O. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป:

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจการ

FOUO, UNCLASSIFIED Safety 100, 7/2/07

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 63

RC-SF-10/01



ZONE3....

จำนวน...13.... ถึง

เดือน ธ.ค. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

ឥឡូវ :

ผู้ตรวจฯ

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้ตรวจสอบ

מחלקת Safety / תחבורה

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



ZONE4.....

จำนวน...83.... ถึง

เดือน ข.ค. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

ឥឡូវ

ผู้ตรวจแก้

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 10 เดือน 12 พ.ศ. 67

ผู้สำรวจ

ผศก.เมตตา Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE4..... จำนวน...83... ถึง เดือน ..ธ.ค. 2567

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						การกลับถัง (น้ำยาเคมี)
			น้ำหนักที่ขึ้น		สาย/ กระบอกฉีด	แรง/ความ ดัน	คันบีบ	สภาพตัวถัง	
			ก่อน Kg	หลัง Kg					
31	WH-031	จุดที่ 31	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
32	WH-032	จุดที่ 32	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
33	WH-033	จุดที่ 33	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
34	WH-034	จุดที่ 34	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
35	WH-035	จุดที่ 35	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
36	WH-036	จุดที่ 36	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
37	WH-037	จุดที่ 37	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
38	WH-038	จุดที่ 38	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
39	WH-039	จุดที่ 39	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
40	WH-040	จุดที่ 40	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
41	WH-041	จุดที่ 41	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
42	WH-042	จุดที่ 42	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
43	WH-043	จุดที่ 43	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
44	WH-044	จุดที่ 44	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
45	WH-045	จุดที่ 45	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
46	WH-046	จุดที่ 46	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
47	WH-047	จุดที่ 47	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
48	WH-048	จุดที่ 48	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
49	WH-049	จุดที่ 49	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
50	WH-050	จุดที่ 50	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
51	WH-051	จุดที่ 51	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
52	WH-052	จุดที่ 52	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
53	WH-053	จุดที่ 53	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
54	WH-054	จุดที่ 54	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
55	WH-055	จุดที่ 55	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
56	WH-056	จุดที่ 56	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
57	WH-057	จุดที่ 57	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
58	WH-058	จุดที่ 58	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
59	WH-059	จุดที่ 59	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
60	WH-060	จุดที่ 60	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 10 เดือน 12 พ.ศ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

หม่อมหม่อม Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 02 เดือน 12 พ.ศ. 2567

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE4..... จำนวน...83... ถึง เดือน ..ธ.ค. 2567

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						การกลับถัง (น้ำยาเคมี)
			น้ำหนักที่ขึ้น		สาย/ กระบอกฉีด	แรง/ความ ดัน	คันบีบ	สภาพตัวถัง	
			ก่อน Kg	หลัง Kg					
61	WH-061	จุดที่ 61	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
62	WH-062	จุดที่ 62	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
63	WH-063	จุดที่ 63	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
64	WH-064	จุดที่ 64	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
65	WH-065	จุดที่ 65	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
66	WH-066	จุดที่ 66	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
67	WH-067	จุดที่ 67	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
68	WH-068	จุดที่ 68	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
69	WH-069	จุดที่ 69	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
70	WH-070	จุดที่ 70	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
71	WH-071	จุดที่ 71	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
72	WH-072	จุดที่ 72	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
73	WH-073	จุดที่ 73	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
74	WH-074	จุดที่ 74	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
75	WH-075	จุดที่ 75	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
76	WH-076	จุดที่ 76	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
77	WH-077	จุดที่ 77	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
78	WH-078	จุดที่ 78	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
79	WH-079	จุดที่ 79	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
80	WH-080	จุดที่ 80	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
81	WH-081	จุดที่ 81	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
82	WH-082	จุดที่ 82	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
83	WH-083	จุดที่ 83	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 10 เดือน 12 พ.ศ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

หม่อมหม่อม Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 02 เดือน 12 พ.ศ. 2567

RC-SF-10/01



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE5.....

จำนวน...66... ถึง

เดือน

ร.ค. 2567

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย/ กระบอกฉีด	แรงดัน/ตัน	ก้นบึ้ง	สภาพตัวถัง	การกลับถัง (น้ำยาเคมี)
			ก่อน Kg	หลัง Kg					
1	CO-101	COGEN ห้อง Cooling Air Compressor	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
2	CO-102	COGEN ห้อง Cooling Air Compressor	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3	CO-103	COGEN (ห้อง Pump Air Com Dryer)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
4	CO-104	COGEN ห้อง Air Compressor ห้องที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
5	CO-105	COGEN ห้อง Air Compressor ห้องที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
6	CO-106	COGEN	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	CO-107	COGEN	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	CO-108	COGEN	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	CO-109	COGEN	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
10	CO-110	COGEN Demin พางเข้า ถังที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
11	CO-111	COGEN Demin พางเข้า ถังที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
12	CO-112	COGEN เสาเหล็ก Boiler # 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
13	CO-113	COGEN ขั้วบันได Boiler # 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
14	CO-114	COGEN หม้อห้อง Mac (Cooling)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
15	CO-115	COGEN หม้อห้อง Ele (Cooling)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
16	CO-116	COGEN หม้อห้อง Ele (Cooling)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
17	CO-201	COGEN ชั้น 2 ขั้วบันไดซ้ายมือ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
18	CO-202	COGEN หม้อห้อง Battery	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
19	CO-203	COGEN ในห้อง Battery	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
20	CO-204	COGEN ในห้อง Battery	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
21	CO-205	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หน้าเตา จุดที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
22	CO-206	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หน้าเตา จุดที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
23	CO-207	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หน้าเตา จุดที่ 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
24	CO-208	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หลังเตา จุดที่ 4	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
25	CO-209	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หลังเตา จุดที่ 5	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
26	CO-210	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หลังเตา จุดที่ 6	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
27	CO-211	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หลังเตา จุดที่ 7	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
28	CO-212	COGEN Boiler # 2 ชั้น 2 หน้าเตา จุดที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
29	CO-213	COGEN Boiler # 2 ชั้น 2 หน้าเตา จุดที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
30	CO-214	COGEN Boiler # 2 ชั้น 2 หน้าเตา จุดที่ 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

สรุป : ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 14 เดือน 12 พ.ศ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

ผจก.แผนก Safety / ขป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE5.....

จำนวน...66... ถึง

เดือน

ร.ค. 2567

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย/ กระบอกฉีด	แรงดัน/ตัน	ก้นบึ้ง	สภาพตัวถัง	การกลับถัง (น้ำยาเคมี)
			ก่อน Kg	หลัง Kg					
31	CO-215	COGEN หลัง Boiler 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
32	CO-216	COGEN หลัง Boiler 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
33	CO-217	COGEN หลัง Boiler 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
34	CO-301	COGEN บันได ชั้น 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
35	CO-302	COGEN ประตูเข้า Control Room	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
36	CO-303	COGEN ประตูเข้า Control Room	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
37	CO-304	COGEN หม้อห้อง Gen	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
38	CO-305	COGEN ประตูเข้า Control Room ใน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
39	CO-306	COGEN ประตูออกไป Boiler	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
40	CO-307	COGEN ประตูออกไป Boiler	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
41	CO-308	COGEN Boiler # 1 ชั้น 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
42	CO-309	COGEN Boiler # 2 ชั้น 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
43	CO-310	COGEN Boiler # 1 ชั้น 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
44	CO-401	COGEN Boiler # 1 ชั้น 4 จุดที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
45	CO-402	COGEN Boiler # 1 ชั้น 4 จุดที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
46	CO-403	COGEN Boiler # 2 ชั้น 4 จุดที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
47	CO-404	COGEN Boiler # 2 ชั้น 4 จุดที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
48	CO-501	COGEN Boiler # 1 ชั้น 5	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
49	CO-502	COGEN Boiler # 2 ชั้น 5	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
50	CO-601	COGEN Boiler # 1 ชั้น 6	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
51	CO-602	COGEN Boiler # 2 ชั้น 6	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
52	CO-701	COGEN Boiler # 1 ชั้น 7	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
53	CO-702	COGEN Boiler # 2 ชั้น 7	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
54	CO-801	COGEN Boiler # 1 ชั้น 8 จุดที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
55	CO-802	COGEN Boiler # 1 ชั้น 8 จุดที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
56	CO-803	COGEN Boiler # 2 ชั้น 8	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
57	CO-901	COGEN Boiler # 1 ชั้น 9 จุดที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
58	CO-902	COGEN Boiler # 2 ชั้น 9	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
59	CO-903	COGEN Boiler # 2 ชั้น 9	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
60	CY-001	สถานอำนวยการ Office	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

สรุป : ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 14 เดือน 12 พ.ศ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

ผจก.แผนก Safety / ขป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE5.....

จำนวน...66.... ถึง

เดือน

B. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

အုပ်စု:

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 13 เดือน 12 พ.ศ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxied (CO2)...

ZONE5.....

จำนวน 27 ถึง

เดือน

5.0. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

לוקר:

ผู้ตรวจเช็ก ...

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 13 เดือน 12 พ.ศ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

ผศ.ดร.สมนึก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 63

RC-SF-10/01



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE6.....

จำนวน...64... ถึง

เดือน

ร.ถ. 2567

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย/ กระบอกฉีด	แรง/ความ ดัน	ถังมีบี	สภาพตัวถัง	การกลับถัง (น้ำหนัก)
			ก่อน	หลัง					
			Kg	Kg					
1	PA-101	Paper ห้องเจียร ด้านใน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
2	PA-102	Paper ห้องเจียร ประตูด้านใน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3	PA-103	Paper จุดเติมน้ำมันรถโฟล์คเฟ้	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
4	PA-104	Paper เสาตรงข้ามบรรได 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
5	PA-105	Paper เสา Loop Oil Calander	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
6	PA-106	Paper เสา Loop Oil Dryer	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	PA-107	Paper เสาหน้าห้องลูกอบ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	PA-108	Paper เสา Loop Oil Wet end	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	PA-109	Paper เสา Bottom Sheet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
10	PA-110	Paper ในห้องไฟฟ้า (ห้องเจียร)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
11	PA-111	Paper เสา Center Sheet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
12	PA-112	Paper เสา Top Sheet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
13	PA-113	Paper ห้องงานกลึง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
14	PA-114	Paper ห้องงานไส	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
15	PA-115	Paper ห้องงานช่างเชื่อม	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
16	PA-116	Paper เสาหน้าถังผสมแป้ง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
17	PA-117	Paper เสา Top Sheet ด้านหลัง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
18	PA-118	Paper เสา Center Sheet ด้านหลัง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
19	PA-119	Paper เสาชุด Vacuum	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
20	PA-120	Paper ประตูชุด Vacuum	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
21	PA-121	Paper บันไดชุด Vacuum	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
22	PA-122	Paper หน้าประตูห้องลูกอบ ด้านหลัง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
23	PA-123	Paper บันได ที่ 1 ห้อง DC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
24	PA-124	Paper บันได ที่ 1 ห้อง DC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
25	PA-125	Paper บันได ที่ 2 ห้อง DC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
26	PA-126	Paper บันได ที่ 2 ห้อง DC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
27	PA-127	Paper บันได Blower	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
28	PA-128	Paper บันได Blower ติดที่หน้าแกน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
29	PA-129	Paper โรงทำกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
30	PA-130	Paper โรงทำกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 14 เดือน 12 พ.ศ. 67

ผู้ตรวจสอบ

ผอ.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE6.....

จำนวน...64... ถึง

เดือน

ร.ถ. 2567

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย/ กระบอกฉีด	แรง/ความ ดัน	ถังมีบี	สภาพตัวถัง	การกลับถัง (น้ำหนัก)
			ก่อน	หลัง					
			Kg	Kg					
31	PA-131	Paper โรงทำกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
32	PA-132	Paper โรงทำกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
33	PA-133	Paper โรงทำกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
34	PA-134	Paper โรงทำกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
35	PA-135	Paper Office ข้างแอร์	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
36	PA-201	Paper เสาข้างห้อง Automation	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
37	PA-202	Paper บันได 1 (Rewinder)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
38	PA-203	Paper บันได 2 (Dryend)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
39	PA-204	Paper บันได 3 (Dryer)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
40	PA-205	Paper หน้าห้อง Control Room 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
41	PA-206	Paper หน้าห้อง Control Room 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
42	PA-207	Paper หน้าห้อง Control Room 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
43	PA-208	Paper หน้าห้อง Control Room 4	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
44	PA-209	Paper หน้าห้อง Control Room 5	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
45	PA-210	Paper หน้าห้อง Control Room 6	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
46	PA-211	Paper บันได 4 (Head Box)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
47	PA-212	Paper ห้อง Office Production	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
48	PA-213	Paper ห้องควบคุม Additive	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
49	PA-214	Paper ห้องช่าง Mechanic	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
50	PA-215	Paper หน้าห้อง DC Drive ประตู 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
51	PA-216	Paper หน้าห้อง DC Drive ประตู 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
52	PA-217	Paper ด้านหลัง Head Box	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
53	PA-218	Paper ด้านหลัง Machine ติดเสาเหล็ก 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
54	PA-219	Paper ด้านหลัง Machine ติดเสาเหล็ก 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
55	PA-220	Paper ด้านหลัง Machine ติดเสาเหล็ก 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
56	PA-221	Paper ด้านหลัง Machine ติดเสาเหล็ก 4	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
57	PA-222	Paper ด้านหลัง Bottom Sheet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
58	PA-223	Paper ด้านหลัง บริเวณรถยกแกน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
59	PA-224	Paper ด้านหลังติดแกน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
60	PA-225	Paper ด้านหลังบันได Rewinder	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 11 เดือน 12 พ.ศ. 67

ผู้ตรวจสอบ

ผอ.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



ZONE6....

จำนวน...64... ถึง

เดือน บ.ค. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ក្រុម :

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 11 เดือน 11 พศ. 69

NOTES: [REDACTED]

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



ZONE6.....

จำนวน...44.... อัง

เดือน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

תנאים:

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ ๑๑ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

NON-UNION Safety / 01.2017

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 62

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....คาร์บอนไดออกไซด์.....

Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxied (CO2)...

ZONE6.....

จำนวน...44.... ถึง

เดือน

Б.П. 2567

[illegible]

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

גרסה:

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 11 เดือน 12 พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ตรวจสอบ

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE7....

จำนวน...30.... ถึง

๔
เดือน

Б.А. 2567

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักที่ขึ้น		สาย/ กระบอกฉีด	เลจ/ความ ดัน	กันบ๊อบ	สภาพตัวถัง	การเคลื่อนย้าย (น้ำหนัก)
			ก่อน	หลัง					
			Kg	Kg					
1	WS-001	Weight Scale (เครื่องชั่งขาเข้า)	-	-	/	/	/	/	/
2	WS-002	Weight Scale (เครื่องชั่งขาออก)	-	-	/	/	/	/	/
3	FP-001	ห้อง Fire Pump Cogen จุดที่ 1	-	-	/	/	/	/	/
4	FP-002	ห้อง Fire Pump Cogen จุดที่ 2	-	-	/	/	/	/	/
5	FP-003	ห้อง Fire Pump Warehouse	-	-	/	/	/	/	/
6	SF-001	หน้าห้องแผนก Safety	-	-	/	/	/	/	/
7	US-001	ปั๊มน รปภ. ช้างบ้านพักพนักงาน (20 ปอนด์)	-	-	/	/	/	/	/
8	US-002	ปั๊มน 2 รปภ. Office ห้อง ผอ.รปภ.(20 ปอนด์)	-	-	/	/	/	/	/
9	US-003	ปั๊มน 2 รปภ. Office ที่รูดบัตร (20 ปอนด์)	-	-	/	/	/	/	/
10	US-004	ปั๊มน 4 รปภ. ลานกระดาน (20 ปอนด์)	-	-	/	/	/	/	/
11	US-005	ปั๊มน 6 รปภ. ประตูลง (20 ปอนด์)	-	-	/	/	/	/	/
12	OF-201	OFFICE ประตูหน้าลิฟท์ จุดที่ 1	-	-	/	/	/	/	/
13	OF-202	OFFICE ประตูหน้าลิฟท์ จุดที่ 2	-	-	/	/	/	/	/
14	OF-204	OFFICE ประตูหน้า ห้อง MIS (คอมพิวเตอร์)	-	-	/	/	/	/	/
15	OF-205	OFFICE ประตูหน้า ห้อง MIS (สื่อสาร)	-	-	/	/	/	/	/
16	OF-301	OFFICE ประตูหน้าลิฟท์ จุดที่ 1	-	-	/	/	/	/	/
17	OF-302	OFFICE ประตูหน้าลิฟท์ จุดที่ 2	-	-	/	/	/	/	/
18	AS-001	AUTO SHOP จุดที่ 1 บริเวณใต้เคาน์เตอร์	-	-	/	/	/	/	/
19	AS-002	AUTO SHOP จุดที่ 2 บริเวณเก็บน้ำมันเครื่อง	-	-	/	/	/	/	/
20	AS-003	AUTO SHOP จุดที่ 3 เสาปูนกลาง 1	-	-	/	/	/	/	/
21	AS-004	AUTO SHOP จุดที่ 4 ช่างฝ้า	-	-	/	/	/	/	/
22	AM-001	ADMIN หน้าห้องช่างไม้ จุดที่ 1	-	-	/	/	/	/	/
23	AM-002	ADMIN หน้าห้องช่างเชื่อม จุดที่ 2	-	-	/	/	/	/	/
24	TH-001	Town House (หน้าห้อง A12)	-	-	/	/	/	/	/
25	TH-002	Town House (หน้าห้อง A 27)	-	-	/	/	/	/	/
26	TH-003	Town House (แถว B1 ช่างบรืค่าประกาศ)	-	-	/	/	/	/	/
27	TH-004	Town House (หน้าห้อง C2)	-	-	/	/	/	/	/
28	TH-005	Town House (หน้าห้อง C14)	-	-	/	/	/	/	/
29	TH-006	Town House (หน้าห้อง C16)	-	-	/	/	/	/	/
30	TH-007	Town House (หน้าห้อง C28)	-	-	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ကျပ် :

ผู้ตรวจแก้

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 9 เดือน 12 พศ. 64

ผู้ตรวจการ

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01



ZONE7....

จำนวน...5... ถึง

เดือน

พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

תקן:

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

ผศ.ดร.นพ.ดร. Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 9 เดือน 12 พ.ศ. 64

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 67

RC-SF-10/01 9



ZONE7.....

จำนวน...3... ยัง

เดือน

Б.Н. 2567

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

ผศก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 9 เดือน 12 พ.ศ. 63

วันที่ 30 เดือน 12 พ.ศ. 62

RC-SF-10/01



ZONE8....

จำนวน...40... ถึง

เดือน

Б.Н. 2567

ลำดับ	รหัสตำแหน่ง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักที่ขึ้น		สาย/กระบอกฉีด	ท่อ/ความดัน	กันบิ๊บ	สภาพตัวถัง	การกลั่นถัง (น้ำยาเคมี)
			ก่อน	หลัง					
			Kg	Kg					
1	CS-101	Chip Screen หน้าห้อง MCC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
2	CS-102	Chip Screen หน้าห้อง MCC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3	CS-201	Chip Screen ชั้น 2 เสากลาง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
4	CS-202	Chip Screen ชั้น 2 เสากลาง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
5	CS-301	Chip Screen ชั้น 3 เสากลาง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
6	CS-401	Chip Screen ชั้น 4 หน้าห้อง MCC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	CS-402	Chip Screen ชั้น 4 หน้าห้อง MCC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	CS-501	Chip Screen ชั้น 5 ปั่นไค	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	CP-101	Chipper ทางขึ้นเครื่อง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
10	CP-102	Chipper เครื่องตรวจ โลหะ Line 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
11	CP-103	Chipper เครื่องตีบ # 4 Line 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
12	CP-104	Chipper เครื่องตีบ # 3 Line 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
13	CP-105	Chipper เครื่องปอกเปลือก Line 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
14	CP-106	Chipper ห้องควบคุม Line 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
15	CP-107	Chipper สายพานออก Chip	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
16	CP-108	Chipper สายพานออก เปลือก ขี้เลื่อย	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
17	CP-109	Chipper เครื่องสับเปลือก	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
18	CP-110	Chipper เครื่องสับ # 4 Line 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
19	CP-111	Chipper เครื่องสับ # 3 Line 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
20	CP-112	Chipper เครื่องสับ # 2 Line 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
21	CP-113	Chipper เครื่องปอกเปลือก Line 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
22	CP-114	Chipper ในห้อง Mac	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
23	CP-115	Chipper ห้องรับ มีถาดชูลา	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
24	CP-116	Chipper ตัวหัก (20 ปอนด์)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
25	CP-117	Chipper ตัวไประย (20 ปอนด์)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
26	RW-101	อาคาร Raw Water ชั้น 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
27	RW-102	อาคารสูบน้ำ Raw Water Pump	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
28	RW-201	อาคาร Raw Water ชั้น 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
29	WW-101	WASTE WATER ที่เก็บ Alum	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
30	WW-102	WASTE WATER ที่เก็บ Alum	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

பெயர்:

ผู้ตรวจ

เจ้าหน้าที่ Safety Staff


วันที่ 16 เดือน 12 พ.ศ. 63

ผู้ตรวจสอบ

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 ปี 62

RC-SF-10/01.



ZONE8....

จำนวน...40.... ถึง

เดือน

B. A. 2567

[illegible]

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป:

1995

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

10 12 67

495

ผศ.ดร. มณฑล Safety / จป. วิชาชีพ

วันที่ 30 เดือน 12 ปี 63

RC-SF-10/01

RC-SF-10/01RC-SF-13/01



SAFETY & ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

11-12-67

Time

(เวลา)

13.46

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)

ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)

หมายเหตุ

หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์วตัด	เหล็กเปิด F	ที่เปิดพวงมาลัย		หมายเลข No.	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			Remark	
					ปกติ	ไม่ปกติ		สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	ใส่/หีบ	ปกติ	ไม่ปกติ		
13	2-1/2"	แผนก Chip Screen หน้าถนน	-	✓	✓		13	RC-SF-12							
14	2-1/2"	แผนก Chip Screen แยกหน้าถนน	-	✓	✓		14	RC-SF-12							
15	2-1/2"	แผนก Chipper ด้านติดเปลือก	-	✓	✓		15		✓						
16	2-1/2"	แผนก Chipper ด้านในแผนก	-	✓	✓		16		✓						
17	2-1/2"	แผนก Chipper ที่ติดไม้	-	✓	✓		17		✓						
18	2-1/2"	แผนก Chipper Conveyor # 5	-	✓	✓		18	RC-SF-12							
19	2-1/2"	แผนก Chipper Conveyor # 5	-	✓	✓										
20	2-1/2"	แผนก Chipper รถ Bell	-	✓	✓		19	RC-SF-12							
21	2-1/2"	แผนก Chipper รถ Bell	-	✓	✓										
22	2-1/2"	แผนก Chipper ลานยูคา	-	✓	✓		20	RC-SF-12							
23	2-1/2"	แผนก Chipper ลานยูคา	-	✓	✓										

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไข ให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค

.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ

..... จป.วิชาชีพ

ผู้ตรวจเช็ค

.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

RC-SF-13/01



SAFETY & ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

11-12-67

Time

(เวลา)

14:00

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)

ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)

หมายเหตุ

หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์วตัด	เหล็กเปิด F	ที่เปิดพวงมาลัย		หมายเลข No.	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			หมายเหตุ Remark
					ปกติ	ไม่ปกติ		สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	ใส่/หีบ	ปกติ	ไม่ปกติ	
24	2-1/2"	แผนก Chipper ลานยูคา	-	✓	✓		21	RC-SF-12						
25	2-1/2"	แผนก Chipper ลานยูคา	-	✓	✓									
26	2-1/2"	แผนก Chipper ลานยูคา	-	✓	✓		22	RC-SF-12						
27	2-1/2"	แผนก Chipper ลานยูคา	-	✓	✓									
28	2-1/2"	แผนก Chipper ลานยูคา	-	✓	✓		23	RC-SF-12						
29	2-1/2"	แผนก Chipper ลานยูคา	-	✓	✓									
30	2-1/2"	แผนก Chipper ลานยูคา	-	✓	✓		24	RC-SF-12						
31	2-1/2"	แผนก Chipper ลานยูคา	-	✓	✓									
32	2-1/2"	แผนก Pulp Mill ชั้น 1	Ball 2"	✓	✓		25	✓		✓	✓	✓		
33	2-1/2"	แผนก Pulp Mill ชั้น 2	Ball 2"	✓	✓		26	✓		✓	✓	✓		
34	1-1/2"	แผนก Pulp Mill ชั้น 3	Ball 2"	✓	✓		27	✓	✓	✓	✓	✓		
35	2-1/2"	แผนก Digester ชั้น 1	Ball 2"	✓	✓		28	✓		✓	✓	✓		

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไข ให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค

.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจเช็ค

.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ

..... จป.วิชาชีพ

RC-SF-13/01



SAFETY & ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

14-12-67

Time

(เวลา)

11:00

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)

ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)

หมายเหตุ

หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์วตัด	เหล็กเปิด F	ที่เบ็ดพวงมาลัย		หมายเลข No.	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			หมายเหตุ Remark
					ปกติ	ไม่ปกติ		สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	ใส่/เต็ม	ปกติ	ไม่ปกติ	
36	2-1/2"	แผนก Digester ชั้น 2	Butterfly 2"	✓	✓		29	✓		✓	75	✓		
37	2-1/2"	แผนก Digester ชั้น 3	Butterfly 2"	✓	✓		30	✓		✓	75	✓		
38	1-1/2"	แผนก Digester ชั้น 4	Ball 2"	✓	✓		31	✓		✓	75	✓		
39	2-1/2"	แผนก Recaustic หน้าโรงปูน	-	✓	✓		32	✓		✓	75	✓		
40	2-1/2"	แผนก Recovery Boiler	-	✓	✓		33	✓		✓	75	✓		
41	2-1/2"	แผนก Paper ด้าน Automation ชั้น 2	-	✓	✓		34	✓		✓	75	✓		
42	2-1/2"	แผนก Paper ด้าน Rewind ชั้น 2	-	✓	✓		35	✓		✓	75	✓		
43	2-1/2"	แผนก Paper ด้าน Dryend ชั้น 2	-	✓	✓		36	✓		✓	75	✓		
44	2-1/2"	แผนก Paper ด้าน ENP ชั้น 2	-	✓	✓		37	✓		✓	75	✓		
45	1-1/2"	แผนก Paper ฟัง Additive ชั้น 2	Gate 3"	✓	✓		38	✓		✓	75	✓		
46	1-1/2"	แผนก Paper ฟังหม้อแปลงชั้น 2	Ball 2"	✓	✓		39	✓		✓	75	✓		
47	2-1/2"	แผนก Paper ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	-	✓	✓		40	✓		✓	75	✓		

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ

จป.วิจารย์

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

SF-13/01



SAFETY & ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

11-12-67

Time

(เวลา)

09.20 น.

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)

ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)

หมายเหตุ

หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์วตัด	เหล็กเปิด F	ที่เบ็ดพวงมาลัย		หมายเลข No.	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			หมายเหตุ Remark
					ปกติ	ไม่ปกติ		สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	ใส่/เต็ม	ปกติ	ไม่ปกติ	
48	2-1/2"	แผนก Paper ห้องผู้บริหาร ชั้น 2	-	✓	✓		41	✓		✓	75	✓		
49	2-1/2"	แผนก Paper ด้าน Rewind ชั้น 2	-	✓	✓		42	✓		✓	75	✓		
50	1-1/2"	แผนก Paper ทำแกน ชั้น 1	Gate 3"	✓	✓		43	✓		✓	75	✓		
51	1-1/2"	แผนก Paper ด้าน Vacuum ชั้น 1	Ball 2"	✓	✓		44	✓		✓	75	✓		
52	1-1/2"	แผนก Paper Stock Pulp ชั้น 1	Gate 3"	✓	✓		45	✓		✓	75	✓		
53	1-1/2"	แผนก Recycle Pulp ชั้น 2	Ball 2"	✓	✓		46	✓	✓	✓	75	✓		
54	1-1/2"	แผนก Recycle Pulp ชั้น 1	Ball 2"	✓	✓		47	✓	✓	✓	75	✓		
55	2-1/2"	แผนก Recycle Pulp Conveyer AO	-	✓	✓		48	✓	✓	✓	75	✓		
56	2-1/2"	แผนก Recycle Pulp Conveyer AO	-	✓	✓									
57	2-1/2"	แผนก Recycle Pulp Conveyer LO	-	✓	✓									

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ

จป.วิจารย์

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

RC-SF-13/01



SAFETY & ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year (วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) 10-12-62							Time (เวลา) 04.30							
หัวข้อ (Hydent)							ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)							หมายเหตุ Remark
หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์วปิด	เหล็กเปิด F	ที่เบ็ดพวงมาลัย ปกติ ไม่ปกติ		หมายเลข No.	อุปกรณ์ สายใหญ่ สายเล็ก หัวฉีด			ลักษณะตู้ ใส่/เก็บ ปกติ ไม่ปกติ			
58	2-1/2"	แผนก Recycle Pulp Conveyer LO	-	✓	✓		49	RC-SF-12						
59	2-1/2"	ลานกระดาน บ่อพักน้ำ	-	✓	✓									
60	2-1/2"	ลานกระดาน บ่อพักน้ำ	-	✓	✓									
61	2-1/2"	ลานกระดาน บ่อพักน้ำ	-	✓	✓									
62	2-1/2"	ลานกระดาน บ่อพักน้ำ	-	✓	✓		50	RC-SF-12						
63	2-1/2"	ลานกระดานด้านหลัง ขว	-	✓	✓									
64	2-1/2"	ลานกระดานด้านหลัง ขว	-	✓	✓		51	RC-SF-12						
65	2-1/2"	ลานกระดานด้านหลัง กลาง	-	✓	✓									
66	2-1/2"	ลานกระดานด้านหลัง กลาง	-	✓	✓									
67	2-1/2"	ลานกระดานด้านหลัง กลาง	-	✓	✓									
68	2-1/2"	ลานกระดานด้านหลัง กลาง	-	✓	✓									
69	2-1/2"	ลานกระดานด้านหลัง กลาง	-	✓	✓									

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจ.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

ผู้ตรวจ.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

RC-SF-13/01



SAFETY & ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year (วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) 11.12-62							Time (เวลา) 04.30							
หัวข้อ (Hydent)							ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)							หมายเหตุ Remark
หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์วปิด	เหล็กเปิด F	ที่เบ็ดพวงมาลัย ปกติ ไม่ปกติ		หมายเลข No.	อุปกรณ์ สายใหญ่ สายเล็ก หัวฉีด			ลักษณะตู้ ใส่/เก็บ ปกติ ไม่ปกติ			
70	2-1/2"	ลานกระดานด้านหลัง กลาง	-	✓	✓		52	RC-SF-12						
71	2-1/2"	ลานกระดานด้านซ้าย	Gate 3"	✓	✓									
72	2-1/2"	ลานกระดานด้าน ซ้ายกลาง	-	✓	✓		53	RC-SF-12						
73	2-1/2"	ลานกระดานด้าน ซ้ายกลาง	-	✓	✓									
74	2-1/2"	ลานกระดานด้าน ซ้ายกลาง	-	✓	✓		54	RC-SF-12						
75	2-1/2"	ลานกระดานด้านซ้ายแผนก	-	✓	✓									
76	2-1/2"	ลานกระดานกลางแผนก	-	✓	✓		55	RC-SF-12						
77	2-1/2"	ลานกระดานกลางแผนก	-	✓	✓									
78	2-1/2"	ลานกระดานกลางแผนก	-	✓	✓									
79	2-1/2"	ลานกระดานกลางแผนก	-	✓	✓									
80	2-1/2"	ลานกระดานกลางแผนก	-	✓	✓									
81	2-1/2"	ลานกระดานกลางแผนก	-	✓	✓									

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจ.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

ผู้ตรวจ.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

RC-SF-13/01



SAFETY & ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year (วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) 12-11-62						Time (เวลา) 10.00 น.						หมายเหตุ Remark	
หัวข้อ (Hydent)						ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)							
หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์วตัด	เหล็กเปิด F	ที่เปิดพวงมาลัย ปกติ ไม่ปกติ	หมายเลข No.	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			หมายเหตุ Remark
							สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	ใส่/เก็บ	ปกติ	ไม่ปกติ	
82	2-1/2"	ลานกระดานด้านหน้าแผนก	-	✓	✓	57				RC-SF-12			
83	2-1/2"	ลานกระดานติด W/H Zone # 4	Gate 3"	✓	✓	58				RC-SF-12			
84	2-1/2"	ลานกระดานติด W/H Zone # 3	Gate 3"	✓	✓	59				RC-SF-12			
85	2-1/2"	ลานกระดานติด W/H Zone # 2	-	✓	✓	60				RC-SF-12			
86	2-1/2"	ลานกระดานติด Paper	-	✓	✓	61				RC-SF-12			
87	2-1/2"	ลานกระดานติด Paper	-	✓	✓					RC-SF-12			
88	2-1/2"	ลานกระดานทางออก Paper	-	✓	✓	62				RC-SF-12			
89	2-1/2"	ลานกระดานทางออก Paper	-	✓	✓					RC-SF-12			
90	2-1/2"	ลานกระดานถนน Paper	-	✓	✓	63				RC-SF-12			
91	2-1/2"	ลานกระดานถนน Paper	-	✓	✓					RC-SF-12			
92	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 5 ซ้าย	-	✓	✓	64				RC-SF-12			
93	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 5 ซ้าย	-	✓	✓					RC-SF-12			

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไข ให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ.....จป.วิชาชีพ

RC-SF-13/01



SAFETY & ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year (วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) 13-12-62						Time (เวลา) 11.00						หมายเหตุ Remark	
หัวข้อ (Hydent)						ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)							
หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์วตัด	เหล็กเปิด F	ที่เปิดพวงมาลัย ปกติ ไม่ปกติ	หมายเลข No.	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			หมายเหตุ Remark
							สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	ใส่/เก็บ	ปกติ	ไม่ปกติ	
94	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 5 Line เก้า	-		✓	65				RC-SF-12			
95	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 5 ขวา	-		✓	66				RC-SF-12			
96	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 5 ขวา	-		✓					RC-SF-12			
97	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 6	-		✓	67				RC-SF-12			
98	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 6	-		✓					RC-SF-12			
99	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 7	-		✓	68				RC-SF-12			
100	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 7	-		✓					RC-SF-12			
101	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 8	-		✓	69				RC-SF-12			
102	2-1/2"	ลาน Warehouse Valve No. 8	-		✓					RC-SF-12			
103	2-1/2"	แผนก Safety	-		✓	70	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว			ใส่			
104	2-1/2"	แผนก Safety	-		✓	71	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว			ใส่			
105	2-1/2"	คิประจุ Safety	Gate 1"		✓								

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไข ให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ.....จป.วิชาชีพ

RC-SF-13/01



SAFETY & ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

12-12-00

Time

(เวลา)

13 00

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)

ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)

หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์วตัด Gate 1"	เหล็กเปิด F	ที่เปิดพวงมาลัย		หมายเลข No.	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			หมายเหตุ Remark
					ปกติ	ไม่ปกติ		สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	ใส่/ทาบ	ปกติ	ไม่ปกติ	
106	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 1 ในซ้าย	Gate 1"		✓		72	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
107	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 1 ใน	Gate 1"		✓		73	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
108	2-1/2"	จัดส่งบันได 1 ด้านนอก	Gate 1"		✓		74	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
109	2-1/2"	จัดส่งบันได 2 ด้านใน	Gate 1"		✓		75	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
110	2-1/2"	จัดส่งบันได 2 ด้านนอก	Gate 1"		✓		76	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
111	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 3 ในซ้าย	Gate 1"		✓		77	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
112	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 3 ใน	Gate 1"		✓		78	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
113	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 4 ใน	Gate 1"		✓		79	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
114	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 4 ในซ้าย	Gate 1"		✓		80	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
115	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 4 กำแพง	Gate 1"		✓		81	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
116	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 4 กำแพง	Gate 1"		✓		82	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ.....จป.วิชาชีพ

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

RC-SF-13/01



SAFETY & ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

12-12-00

Time

(เวลา)

13 30

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)

ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)

หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์วตัด Gate 1"	เหล็กเปิด F	ที่เปิดพวงมาลัย		หมายเลข No.	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			หมายเหตุ Remark
					ปกติ	ไม่ปกติ		สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	ใส่/ทาบ	ปกติ	ไม่ปกติ	
117	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 4 หลัง	Gate 1"		✓		83	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
118	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 4 ซ้าย	Gate 1"		✓		84	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
119	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 3 หลังซ้าย	Gate 1"		✓		85	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
120	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 3 หลังขวา	Gate 1"		✓		86	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
121	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 2 ซ้าย	Gate 1"		✓		87	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
122	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 2 หลัง	Gate 1"		✓		88	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
123	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 2 ขวา	Gate 1"		✓		89	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
124	2-1/2"	ลูกกระดาม Zone # 1 หลัง	Gate 1"		✓		90	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			
125	2-1/2"	รับลูกกระดาม	Gate 1"		✓		91	สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว		ใส	✓			

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ.....จป.วิชาชีพ

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

RC-SF-13/01

แบบฟอร์มตรวจสอบ ALARM CHECK (สัญญาณแจ้งอาคาร WAREHOUSE) และการ DARN นำ

บริษัทปัญญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด และ บริษัทปัญญพล พัดฟ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

วันที่ 19 เดือน 12 ปี 2563 พ.ศ. 2563

แผนก ความปลอดภัย

ZONE	แรงดันเมื่อ DARN นำ (ทวน W/H)	สัญญาณ ALARM		DARN นำ		DARN นำ Line ออก	หมายเหตุ	ผู้ทดสอบระบบ (SAFETY STAFF)
		ดัง	ไม่ดัง	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	10.2 Bar	✓		✓		DARN นำ Line ออก 2 นาที OFF เมื่อ น้ำใส่	✓	1. นาย อดิษฐ์ 2. นาย 3. นาย 4. นาย
2	10.5 Bar	✓		✓		DARN นำ Line ออก 3 นาที OFF เมื่อ น้ำใส่	✓	
3	10.4 Bar	✓		✓		DARN นำ Line ออก 1 นาที OFF เมื่อ น้ำใส่	✓	
4	10.5 Bar	✓		✓		DARN นำ Line ออก 1 นาที OFF เมื่อ น้ำใส่	✓	

ผู้ตรวจสอบ (จป.วิชาชีพ)



แบบฟอร์มตรวจ Fire Alarm (สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน)

บริษัทปัญญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

อาคาร Warehouse

อาคาร Warehouse		สภาพก่อนการใช้งาน		ผลทดสอบเสียงสัญญาณ		หมายเหตุ	การแก้ไขเบื้องต้น
ZONE	ตัวที่	พร้อมใช้	ขัดข้อง	ดัง	ไม่ดัง		
1	1	✓		✓			
	2	✓		✓			
	3	✓		✓			
	4	✓		✓			
2	1	✓		✓			
	2	✓		✓			
	3	✓		✓			
	4	✓		✓			
	5	✓		✓			
	6	✓		✓			
	7	✓		✓			
3	1	✓		✓			
	2	✓		✓			
	3	✓		✓			
	4	✓		✓			
4	1	✓		✓			
	2	✓		✓			
	3	✓		✓			
	4	✓		✓			

วันที่ตรวจสอบ 14-12-63

ลงชื่อ..... (เจ้าของอาคาร)

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) คนที่ 1

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) คนที่ 2

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) คนที่ 3

ลงชื่อ..... (ผอ.แผนกความปลอดภัย) คนที่ 3

RC-SF-15/01



ตารางการตรวจสอบประตูกันไฟ

บริษัท ปิโตรไทย เพลอร์ อินดัสตรี จำกัด

ประตูกันไฟชั้นที่ 1 (ด้านล่าง)

ตรวจสอบ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:16

1) สภาพทั่วไป	สิ่งกีดขวาง	☒ ไม่มี	☐ มี	การแก้ไข
	ป้ายเตือน	☐ ไม่มี	☒ มี	การแก้ไข
	ป้ายการทำงาน	☐ ไม่มี	☒ มี	การแก้ไข
	สีแดงพื้นที่	☐ ไม่มี	☒ มี	การแก้ไข
	ความสะดวก	สะดวก		
2) สายสลิงยึดโยง	สิ่งกีดขวาง	☒ ไม่มี	☐ มี	การแก้ไข
	สภาพชุดสลิง	ปกติ		
	ความสะดวก	สะดวก		
3) โช้ค	สิ่งกีดขวาง	☒ ไม่มี	☐ มี	การแก้ไข
	สภาพชุดโช้ค	ปกติ		
	ความสะดวก	สะดวก		
4) โลหะหลอมละลาย (Fusible Links)	สิ่งกีดขวาง	☒ ไม่มี	☐ มี	การแก้ไข
	สภาพชุดโลหะ	ปกติ		
	ความสะดวก	สะดวก		
5) ทดสอบการเปิด-ปิด	เวลาในการเปิด 1 เมตร ภายใน 5 วินาที	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	การแก้ไข
	(ทำงาน Manual) ขณะเปิด-ปิด ไม่มีการสะดุดหรือติด	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	การแก้ไข

ประตูกันไฟชั้นที่ 2 (ด้านบน)

ตรวจสอบ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:20

1) สภาพทั่วไป	สิ่งกีดขวาง	☒ ไม่มี	☐ มี	การแก้ไข
	ป้ายเตือน	☐ ไม่มี	☒ มี	การแก้ไข
	ป้ายการทำงาน	☐ ไม่มี	☒ มี	การแก้ไข
	สีแดงพื้นที่	☒ ไม่มี	☐ มี	การแก้ไข
	ความสะดวก	สะดวก		
2) สายสลิงยึดโยง	สิ่งกีดขวาง	☒ ไม่มี	☐ มี	การแก้ไข
	สภาพชุดสลิง	ปกติ		
	ความสะดวก	สะดวก		
3) โช้ค	สิ่งกีดขวาง	☐ ไม่มี	☒ มี	การแก้ไข
	สภาพชุดโช้ค	สะดวก		
	ความสะดวก	สะดวก		
4) โลหะหลอมละลาย (Fusible Links)	สิ่งกีดขวาง	☒ ไม่มี	☐ มี	การแก้ไข
	สภาพชุดโลหะ	ปกติ		
	ความสะดวก	สะดวก		
5) ทดสอบการเปิด-ปิด	เวลาในการเปิด 1 เมตร ภายใน 5 วินาที	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	การแก้ไข
	(ทำงาน Manual) ขณะเปิด-ปิด ไม่มีการสะดุดหรือติด	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ	การแก้ไข

หมายเหตุ เวลา 13:20 ไม่ได้ ตาม เวลา ที่กำหนด ปิด

ผู้ตรวจสอบ.....

ลงชื่อผู้รับรายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

จน.วิชาชีพ

...Safety Staff...

RC-SF-14/00

ภาคผนวก ข-24

รายงานการฝึกซ้อมทีมพจญเพลิง ประจำปี 2567

ภาคผนวก ข-25

รายงานประเมินผลการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

ภาคผนวก ข-26

การซ่อมแผนฉุกเฉินทางรังสี

ภาคผนวก ข-27

มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออก
บริเวณบริษัทฯ



บริษัท ปัญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

ประกาศ

เรื่อง การปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการ เข้า-ออก บริเวณบริษัทฯ


บริษัท ปัญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ได้มีการกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยในการ เข้า-ออก บริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาส่งสินค้าและผู้มาติดต่องาน สวมใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ หรือแต่งกายไม่สุภาพเข้ามาในบริษัทฯ
2. ห้ามนำไฟแช็ค เชื้อเพลิง หรือวัตถุไวไฟทุกชนิด เข้ามา หรือจุดไฟในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
3. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะทำการตรวจค้นรถทุกคันก่อนออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ
5. รถขนส่ง ที่เข้ามาส่งสินค้าของบริษัทฯ ต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่บนรถ หรือพื้นที่ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามเดินเข้าพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
6. ห้ามนำเด็กเข้ามาบริเวณบริษัทฯ โดยเด็ดขาด



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 01 มกราคม 2567




ผู้ตรวจการโรงงาน

ภาคผนวก ข-28

แผนผังบุคคลที่มชุดดับเพลิง

แผนผังบุคคลทีมชุดดับเพลิง (Fire Fighting Team)

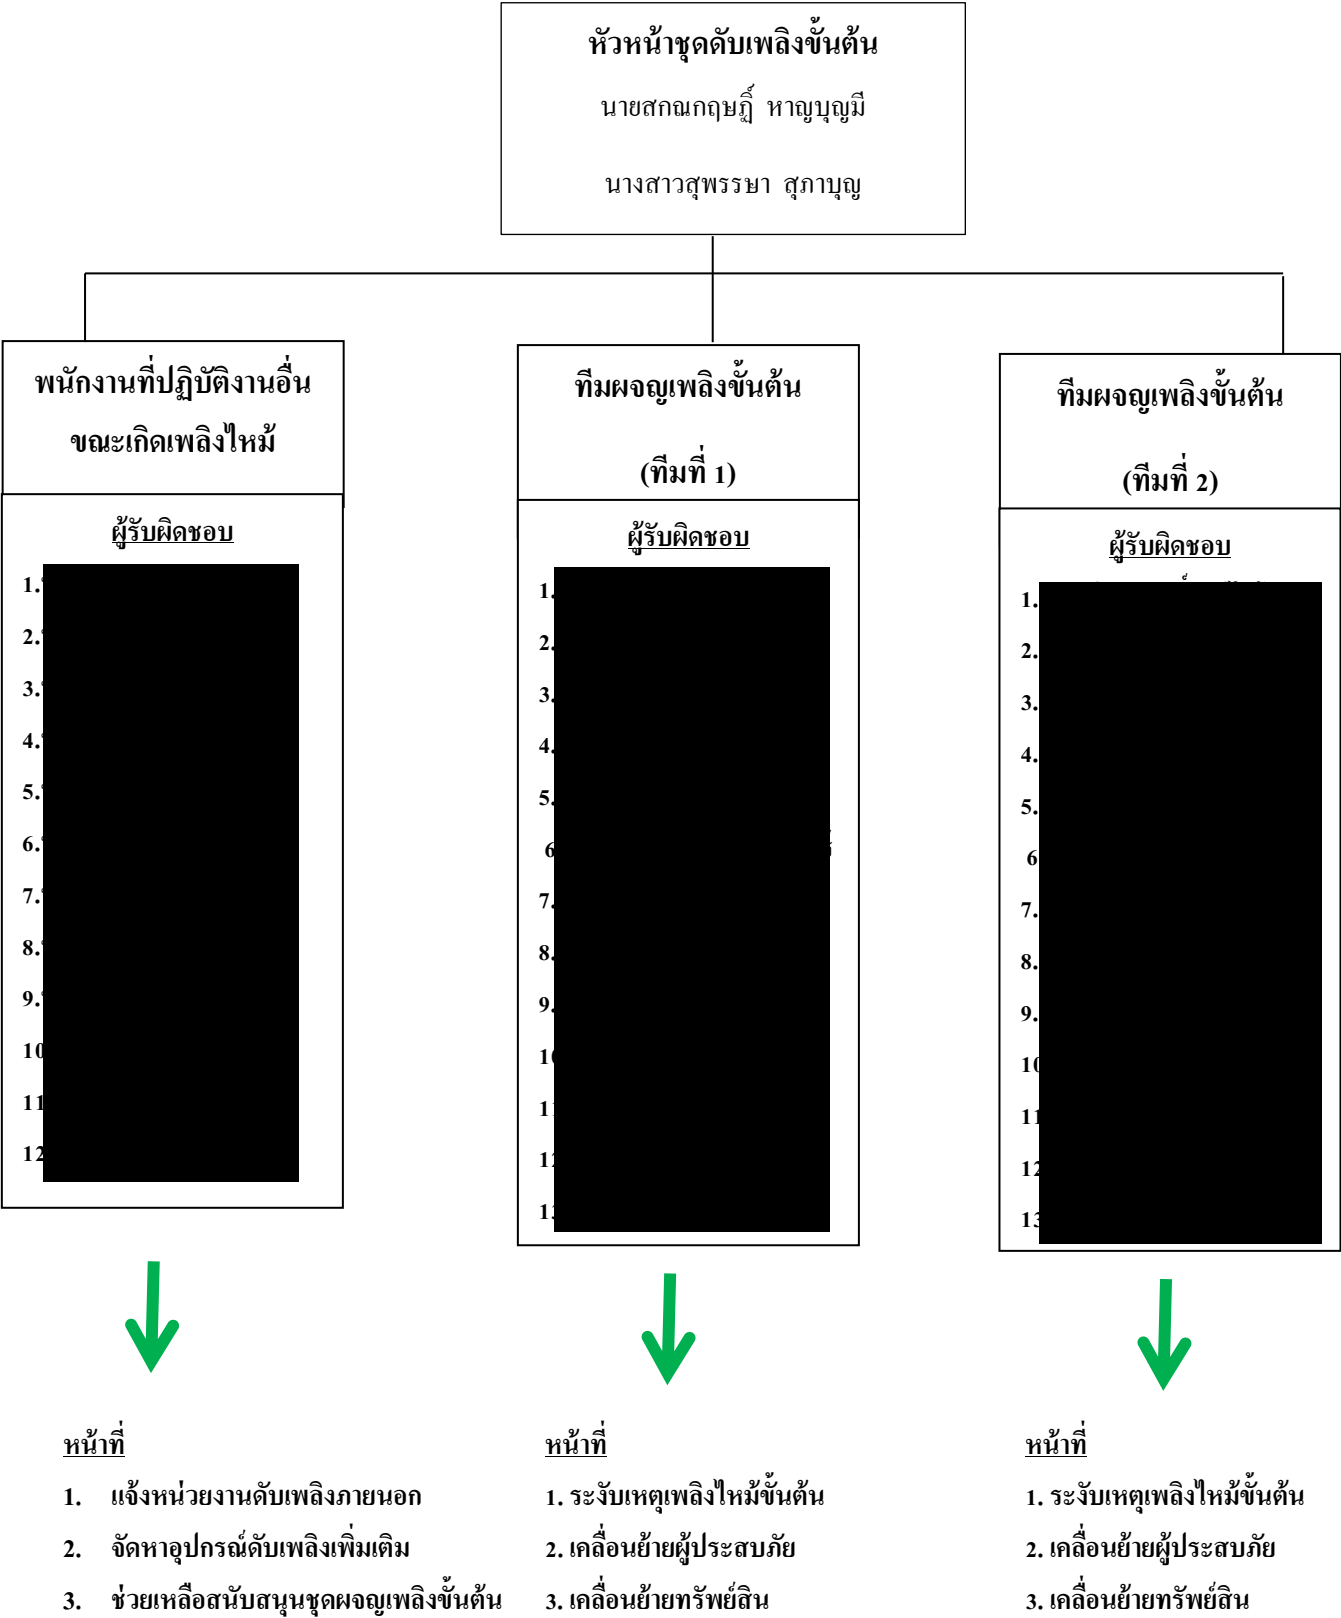

หมายเหตุ

1. หน้าที่ให้ระบุตามที่กำหนดให้ปฏิบัติงานในขณะเกิดเพลิงไหม้
2. พนักงานที่ปฏิบัติงานอื่นในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะต้องกำหนดตามความจำเป็นของสถานประกอบการ

ภาคผนวก ข-29

การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO., LTD.

บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

คำสั่งที่ ...๐๐๑../..๒๕๖๗..

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๑.	ประธานคณะกรรมการ	ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร
๒.	กรรมการ	ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
๓.	กรรมการ	ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
๔.	กรรมการ	ผู้แทนลูกจ้าง
๕.	กรรมการ	ผู้แทนลูกจ้าง
๖.	กรรมการ	ผู้แทนลูกจ้าง
๗.	กรรมการและเลขานุการ	จป.วิชาชีพ

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- ๒.รายงานและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
- ๓.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- ๔.พิจารณาข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- ๕.สำรวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน/ตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๖.พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- ๗.วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ



๘. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ
๙. รายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ ปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
๑๐. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
๑๑. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ จนถึง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระที่กำหนดกรรมการจะพ้นตำแหน่ง เมื่อ

๑. ตาย


๒. ลาออก

๓. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

๔. ได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ผิดลหุโทษ

๕. เมื่อพ้นจากความเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือเมื่อมีคำสั่งบริษัทฯ ให้พ้นจากการเป็นกรรมการ

ตั้ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป



ผู้ตรวจการ โรงงาน

ภาคผนวก ข-30

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



รายงานการประชุม


คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ปูนองพล ฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

สถานที่ ห้องประชุม Office หน้า เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. |  | ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ |
| 2. | | กรรมการระดับบังคับบัญชา |
| 3. | | กรรมการระดับบังคับบัญชา |
| 4. | | กรรมการระดับปฏิบัติการ |
| 5. | | กรรมการระดับปฏิบัติการ |
| 6. | | กรรมการระดับปฏิบัติการ |
| 7. | | กรรมการและเลขานุการ |
| 8. | | ผู้สังเกตการณ์ |

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- กรบองค์ประชุม

วาระที่	หัวข้อในที่ประชุม
1.	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ประธานเปิดประชุม คปอ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 - หัวหน้าทีม คุณพรทิพย์ และคุณกรอมแก้ว รายงานสถิติพนักงานที่เข้ามาตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ในเดือนตุลาคม 2567 - ผู้รับเหมาเข้าช่วง Shut Down วันที่ 2 ธันวาคม 2567 ให้ธุรการ ขออิมโตะ แก้อี้ วัดขุนจำ เพื่อให้เพียงพอ ผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในโรงงาน

วาระที่	หัวข้อในที่ประชุม
2.	เรื่อง รับรองผลรายงานการประชุม - ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมและให้กรรมการเลขานุการดำเนินการแก้ไขตัวอักษรที่พิมพ์ผิดให้ถูกต้อง - ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
3.	เรื่องสรุปสถิติความปลอดภัยฯ บริษัท ปันจุมพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 1. จำนวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบัน 355 คน (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567) 2. สถิติต่อเนื่องคิดเป็นชั่วโมงที่นับได้ 28,416 ชั่วโมง คิดเป็นวันรวมต่อเนื่องได้ทั้งหมด 10 วัน (นับ 1 หลังวันที่เกิดอุบัติเหตุ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567) - พนักงานเข้าใหม่ 1 คน 1.) [REDACTED] (จป.วิชาชีพ) - พนักงานลาออก 1 คน 1.) [REDACTED]	เลขานุการ รายงาน เลขานุการ รายงาน เลขานุการ รายงาน			รายงานต่อ ที่ประชุม

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
	การเกิดอุบัติเหตุพนักงานในโรงงาน 1 ราย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลาประมาณ 09.30 น. นายนพพล ศิวอนดี อายุ 25 ปี แผนก Automation แจ้งว่าขณะปฏิบัติงานซ่อมเครื่องจักร บริเวณ Evap Recovery พื้นที่เป็นหลุม มีน้ำขังอยู่ ไม่เห็นทำให้ตกหลุม ช้อเท้าซ้ายได้บาดเจ็บ นำตัวส่งโรงพยาบาลเสนา แพทย์ตรวจ เส้นเอ็นข้อเท้าซ้ายบาดเจ็บ ใบบรรองแพทย์ให้หยุดงาน 7 วัน (พนักงานหยุดงาน 2 วัน)	เลขานุการ รายงาน			รายงานต่อ ที่ประชุม
4	เรื่องสืบเนื่อง 4.1 ปรับปรุงถนนรวิงข้างตราซัง - ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อน้ำขัง,พื้นถนนมีฝุ่นเกิดจากรถวิ่ง - หลุมปากหลุมเขาะ <u>ผลการดำเนินการติดตาม</u> - ทูรการได้ดำเนินการนำกรวดมาลงบดอัดถนนรวิงข้างตราซัง ดำเนินการแล้ว - ออกเรื่องให้พนักงานตัดหญ้าดำเนินการ - นำรถดับเพลิงวิ่งฉีดพรมถนนเส้น ข้างตราซัง 4.2 ระบบISO 45001 ; 2018 - ปรับปรุงป้ายภายในโรงงาน เพิ่มเติม เช่น ป้ายที่อัฒอากาศ , ป้ายทางหนีไฟ ,ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ - อบรมเรื่องการ เฝ้าระวังโรคจากการทำงาน วันที่ 13,20,29 พฤศจิกายน 2567 (อบรมให้ครบ 100 %) - อบรมเรื่อง ข้อกำหนด ISO 45001:2018 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 <u>ผลการดำเนินการติดตาม</u> - ออกเรื่องทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ช่างศิลป์ดำเนินการแล้ว แผนกความปลอดภัยฯ ได้ส่งมอบให้แต่ละแผนกเพื่อนำไปติดตั้ง ตามพื้นที่ต่าง ๆ - แผนกบุคคลจัดอบรม เฝ้าระวังโรคจากการทำงานมี วันที่ 13 วันที่20 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 -แผนกบุคคลได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่องข้อกำหนด ISO 45001:2018 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567		ธันวาคม 2567	พฤศจิกายน 2567	พฤศจิกายน 2567

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
	<u>ผลการดำเนินการติดตาม</u> - ให้ทางธุรการแก้ไข นำหินกวดมาลงเพิ่ม ปิดจุดที่น้ำบนถนนที่เป็นร่อง ไม่ให้น้ำไหลลงมาข้างพื้นล่างถนน - ระดับเพลิงฉีดน้ำพรมถนนให้เว้นจุดน้ำจุดที่เป็นร่อง เพื่อไม่ให้มีน้ำไหลลงมาข้างพื้นล่างถนน	ธุรการ SAFETY	พฤศจิกายน 2567		รายงานต่อที่ประชุม
	5.3 เรื่อง ผุ่นพัดเข้าโรงอาหาร - บริเวณรอบโรงอาหาร ช่วงนี้มีผุ่นปลิวเข้าโรงอาหารมากทำให้ในพื้นที่โรงอาหาร มีผุ่นมาก <u>ผลการดำเนินการติดตาม</u> - แผนกความปลอดภัยได้ให้รถน้ำดับเพลิงเข้าฉีดพรม ผุ่นตามบริเวณพื้นที่ถนนที่มีรถวิ่งรอบโรงอาหาร วันละ 2 เที่ยว เข้าและบ่าย เพื่อลดปริมาณผุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย	SAFETY SAFETY	พฤศจิกายน 2567		

ปิดการประชุม 15.30 น.

(นายสกลเกษม หนูบุญ)

กรรมการและเลขานุการ

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ภาคผนวก ข-31

แผนฉุกเฉินและป้องกันระงับเหตุน้ำท่วม

ภาคผนวก ข-32

สถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน

บริษัทปญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) รายงานอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 (อุบัติเหตุ 9 ราย)

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ลักษณะ ของ อุบัติเหตุ	บริเวณ เกิดเหตุ	อาการบาดเจ็บ / ความรุนแรง	สาเหตุ	การป้องกันแก้ไข
1	5 ก.ค. 67	เศษวัสดุกระเด็นกระแทกหน้าแข้งขวา ได้รับบาดเจ็บ	หน้าโรงอาหาร	กระเด็น หน้าแข้งขวา (ไม่หยุดงาน)	1.ไม่สวมอุปกรณ์ PPE	1.สวมอุปกรณ์ PPEทุกครั้งก่อนทำงาน
					2.ประมาณ,เพอเรือ	2.ไม่เล่นกันขณะปฏิบัติงาน
						3.หัวหน้างานอบรมการทำงานที่ปลอดภัยๆ
2	9 ก.ค. 67	แผ่นเหล็กกระแทกข้อเท้า ได้รับบาดเจ็บ	แผนก ธุรการ	กระแทก ข้อเท้าซ้าย (ไม่หยุดงาน)	1.ไม่สวมอุปกรณ์ PPE	1.สวมอุปกรณ์ PPEทุกครั้งก่อนทำงาน
					2.ประมาณ,เพอเรือ	2.ไม่เล่นกันขณะปฏิบัติงาน
						3.หัวหน้างานอบรมการทำงานที่ปลอดภัยๆ
3	22 ก.ค. 67	ก๊วเท้าซ้ายพลาดเหยียบในรางระบายน้ำ ร้อนจากกระบวนการผลิต ได้รับบาดเจ็บ	แผนกLab/Utility	ตกหลุม เท้าซ้าย (ไม่หยุดงาน)	1.ไม่สวมอุปกรณ์ PPE	1.สวมอุปกรณ์ PPEทุกครั้งก่อนทำงาน
					2.ประมาณ,เพอเรือ	2.ไม่เล่นกันขณะปฏิบัติงาน
						3.หัวหน้างานอบรมการทำงานที่ปลอดภัยๆ
4	19 ส.ค. 67	น้ำร้อนในหม้อต้มกระเด็นมาถูกไหล่ ข้อมือ,เข่า,ข้อเท้า ได้รับบาดเจ็บ	แผนก Pulp Mill	กระเด็น ข้อมือ,เข่า,ข้อเท้า (ไม่หยุดงาน)	1.ไม่สวมอุปกรณ์ PPE	1.สวมอุปกรณ์ PPEทุกครั้งก่อนทำงาน
					2.ประมาณ,เพอเรือ	2.ไม่เล่นกันขณะปฏิบัติงาน
						3.หัวหน้างานอบรมการทำงานที่ปลอดภัยๆ
5	28 ส.ค. 67	ท่อน้ำทิ้งหลุดมากระแทกหางคิ้วซ้าย ได้รับบาดเจ็บ	แผนก Recovery	กระแทก คิ้วซ้าย (ไม่หยุดงาน)	1.ไม่สวมอุปกรณ์ PPE	1.สวมอุปกรณ์ PPEทุกครั้งก่อนทำงาน
					2.ประมาณ,เพอเรือ	2.ไม่เล่นกันขณะปฏิบัติงาน
						3.หัวหน้างานอบรมการทำงานที่ปลอดภัยๆ
6	10 ต.ค. 67	วัสดุยกRoller ขาด ทำให้Rollerหลุด กระแทกโดนมือขวา ได้รับบาดเจ็บ	แผนก Mechanic	กระแทก มือขวา (หยุดงาน 1 วัน)	1.ไม่สวมอุปกรณ์ PPE	1.สวมอุปกรณ์ PPEทุกครั้งก่อนทำงาน
					2.ประมาณ,เพอเรือ	2.ไม่เล่นกันขณะปฏิบัติงาน
						3.หัวหน้างานอบรมการทำงานที่ปลอดภัยๆ
7	19 พ.ย. 67	พื้นที่เป็นหลุม มีน้ำขังอยู่ ไม่เห็นทำ ให้ตกหลุมข้อเท้าซ้ายได้บาดเจ็บ นำตัว ส่งโรงพยาบาลเสนา	Automation	ตกหลุม ข้อเท้าซ้าย (หยุดงาน 2 วัน)	1.ไม่สวมอุปกรณ์ PPE	1.สวมอุปกรณ์ PPEทุกครั้งก่อนทำงาน
					2.ประมาณ,เพอเรือ	2.ไม่เล่นกันขณะปฏิบัติงาน
						3.หัวหน้างานอบรมการทำงานที่ปลอดภัยๆ

รายงานอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ปี2567


ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ลักษณะ ของ อุบัติเหตุ	บริเวณ เกิดเหตุ	อาการบาดเจ็บ / ความรุนแรง	สาเหตุ	การป้องกันแก้ไข
8	22 พ.ย. 67	มือซ้ายไปจับ โคนเหล็กที่เชื่อมร้อนอยู่ ได้รับบาดเจ็บ	แผนก Mechanic	ความร้อน มือ (ไม่หยุดงาน)	1.ไม่สวมอุปกรณ์ PPE	1.สวมอุปกรณ์ PPEทุกครั้งก่อนทำงาน
					2.ประมาณ,เพอเรือ	2.ไม่เล่นกันขณะปฏิบัติงาน
						3.หัวหน้างานอบรมการทำงานที่ปลอดภัยๆ
9	8 ธ.ค. 67	ใช้สิมตัดลวดมัดกระดาด ถูกลวดมัดกระ ดาดคีดเข้าบริเวณใบหน้าได้ตาซ้าย ได้รับบาดเจ็บ	ลานกระดาด	ลวดคีด ได้ตาซ้าย (ไม่หยุดงาน)	1.ไม่สวมอุปกรณ์ PPE	1.สวมอุปกรณ์ PPEทุกครั้งก่อนทำงาน
					2.ประมาณ,เพอเรือ	2.ไม่เล่นกันขณะปฏิบัติงาน
						3.หัวหน้างานอบรมการทำงานที่ปลอดภัยๆ
10						

ภาคผนวก ข-33

สถิติการใช้บริการห้องพยาบาลของพนักงาน

ข้อมูลการให้บริการห้องพยาบาล
ของพนักงานในบริษัท PPI/PPL
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

อาการเจ็บป่วย

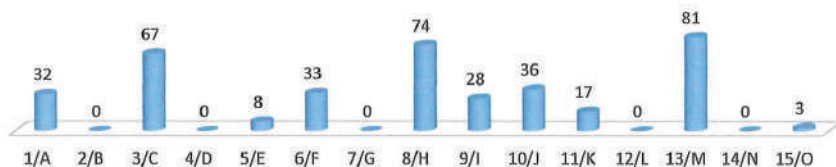


ลำดับที่	อาการเจ็บป่วย	จำนวน	หมายเหตุ
1/A	ตา	32	
2/B	หู คอ จมูก	0	
3/C	ทางเดินหายใจ	67	
4/D	หัวใจ/ความดัน	0	
5/E	สุด-นาฬิกา	8	
6/F	ทางเดินอาหาร	33	
7/G	ทางเดินปัสสาวะ	0	
8/H	กระดูกและกล้ามเนื้อ	74	
9/I	ระบบประสาท	28	
10/J	ผิวหนัง	36	
11/K	ช่องปาก	17	
12/L	อุบัติเหตุ	0	
13/M	ท่าแมลง	81	
14/N	งัดยา	0	
15/O	เบี่ยงยา	3	
รวม		379	

ข้อมูล ณ วันที่ 1-31 ก.ค.2567

ข้อมูลการให้บริการห้องพยาบาลของพนักงาน PPI/PPL
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

อาการเจ็บป่วย

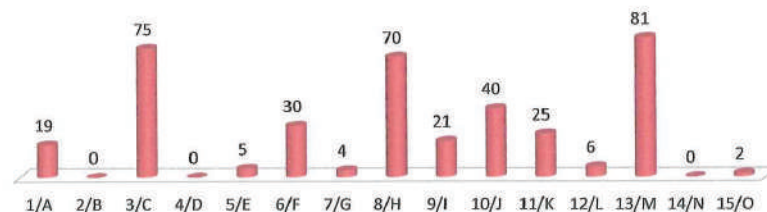


ลำดับที่	อาการเจ็บป่วย	จำนวน	หมายเหตุ
1/A	ตา	19	
2/B	หู คอ จมูก	0	
3/C	ทางเดินหายใจ	75	
4/D	หัวใจ/ความดัน	0	
5/E	สุด-นาฬิกา	5	
6/F	ทางเดินอาหาร	30	
7/G	ทางเดินปัสสาวะ	4	
8/H	กระดูกและกล้ามเนื้อ	70	
9/I	ระบบประสาท	21	
10/J	ผิวหนัง	40	
11/K	ช่องปาก	25	
12/L	อุบัติเหตุ	6	
13/M	ท่าแมลง	81	
14/N	งัดยา	0	
15/O	เบี่ยงยา	2	
รวม		378	

ข้อมูล ณ วันที่ 1-31 ส.ค.2567

ข้อมูลการใช้บริการห้องพยาบาลของพนักงาน PPI/PPL
ประจำเดือน กันยายน 2567

อาการเจ็บป่วย

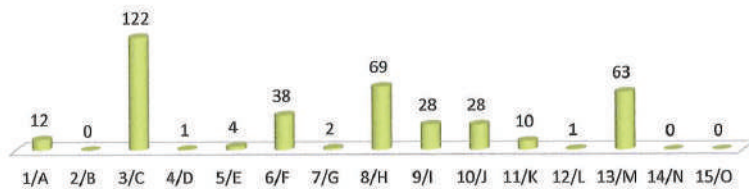


ลำดับที่	อาการเจ็บป่วย	จำนวน	หมายเหตุ
1/A	ตา	12	
2/B	หู คอ จมูก	0	
3/C	ทางเดินหายใจ	122	
4/D	หัวใจ/ความดัน	1	
5/E	สูดิ-นารีเวช	4	
6/F	ทางเดินอาหาร	38	
7/G	ทางเดินปัสสาวะ	2	
8/H	กระดูกและกล้ามเนื้อ	69	
9/I	ระบบประสาท	28	
10/J	ผิวหนัง	28	
11/K	ช่องปาก	10	
12/L	อุบัติเหตุ	1	
13/M	ไข้หวัด	63	
14/N	จิตเวช	0	
15/O	เบี่ยง	0	
รวม		378	

ข้อมูล ณ วันที่ 1-30 ก.ย.2567

ข้อมูลการใช้บริการห้องพยาบาลของพนักงาน PPI/PPL
ประจำเดือน ตุลาคม 2567

อาการเจ็บป่วย

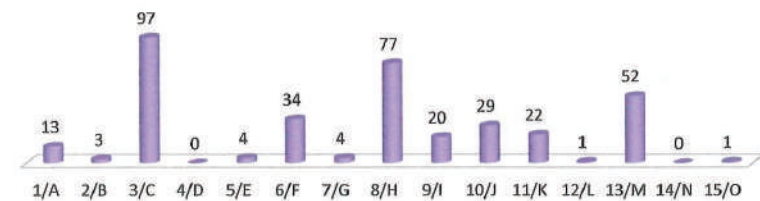


ลำดับที่	อาการเจ็บป่วย	จำนวน	หมายเหตุ
1/A	ตา	13	
2/B	หู คอ จมูก	3	
3/C	ทางเดินหายใจ	97	
4/D	หัวใจ/ความดัน	0	
5/E	สูดิ-นารีเวช	4	
6/F	ทางเดินอาหาร	34	
7/G	ทางเดินปัสสาวะ	4	
8/H	กระดูกและกล้ามเนื้อ	77	
9/I	ระบบประสาท	20	
10/J	ผิวหนัง	29	
11/K	ช่องปาก	22	
12/L	อุบัติเหตุ	1	
13/M	ไข้หวัด	52	
14/N	จิตเวช	0	
15/O	เบี่ยง	1	
รวม		357	

ข้อมูล ณ วันที่ 1-31 ต.ค.2567

ข้อมูลการใช้บริการห้องพยาบาลของพนักงาน PPI/PPL
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

อาการเจ็บป่วย

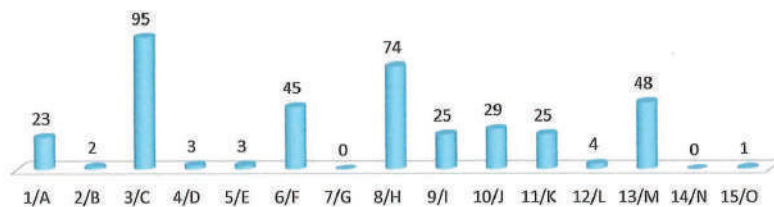


ลำดับที่	อาการเจ็บป่วย	จำนวน	หมายเหตุ
1/A	ตา	23	
2/B	หู คอ จมูก	2	
3/C	ทางเดินหายใจ	95	
4/D	หัวใจ/ความดัน	3	
5/E	สุด-นาซีเวช	3	
6/F	ทางเดินอาหาร	45	
7/G	ทางเดินปัสสาวะ	0	
8/H	กระดูกและกล้ามเนื้อ	74	
9/I	ระบบประสาท	25	
10/J	ผิวหนัง	29	
11/K	ช่องปาก	25	
12/L	อุบัติเหตุ	4	
13/M	ท่าแมลง	48	
14/N	จิตยา	0	
15/O	เบิกยา	1	
รวม		377	

ข้อมูล ณ วันที่ 1-30 พ.ย.2567

ข้อมูลการใช้บริการห้องพยาบาลของพนักงาน PPI/PPL
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

อาการเจ็บป่วย

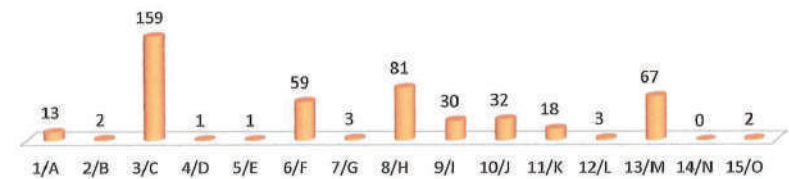

ลำดับที่	อาการเจ็บป่วย	จำนวน	หมายเหตุ
1/A	ตา	13	
2/B	หู คอ จมูก	2	
3/C	ทางเดินหายใจ	159	
4/D	หัวใจ/ความดัน	1	
5/E	สุด-นาซีเวช	1	
6/F	ทางเดินอาหาร	59	
7/G	ทางเดินปัสสาวะ	3	
8/H	กระดูกและกล้ามเนื้อ	81	
9/I	ระบบประสาท	30	
10/J	ผิวหนัง	32	
11/K	ช่องปาก	18	
12/L	อุบัติเหตุ	3	
13/M	ท่าแมลง	67	
14/N	จิตยา	0	
15/O	เบิกยา	2	
รวม		471	

ข้อมูล ณ วันที่ 1-31 ธ.ค.2567


ภาคผนวก ข-34

สถิติโรคผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลห่อหมก

รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

เดือน กรกฎาคม 2567

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก

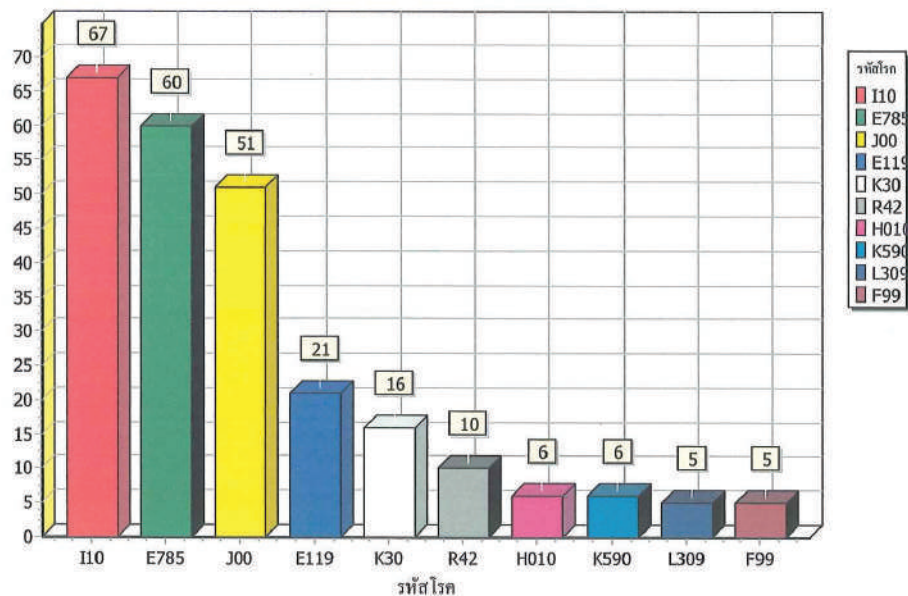


ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	จำนวน
1	I10	โรคความดันโลหิตสูง	67
2	E785	ไขมันในเลือดสูง ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์	60
3	J00	เยื่อจมูกอักเสบและอักเสบของปาก	51
4	E119	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	21
5	K30	ปวดท้อง	16
6	R42	อาการมึนงง	10
7	H010	หนังตาต้อนอกอักเสบ	6
8	K590	ท้องผูก	6
9	L309	โรคผิวหนัง	5
10	F99	อาการผิดปกติทางจิตใจ ที่มีระดับสารบิวไทรอน	5
รวม			247 คน

รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

เดือน สิงหาคม 2567

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก

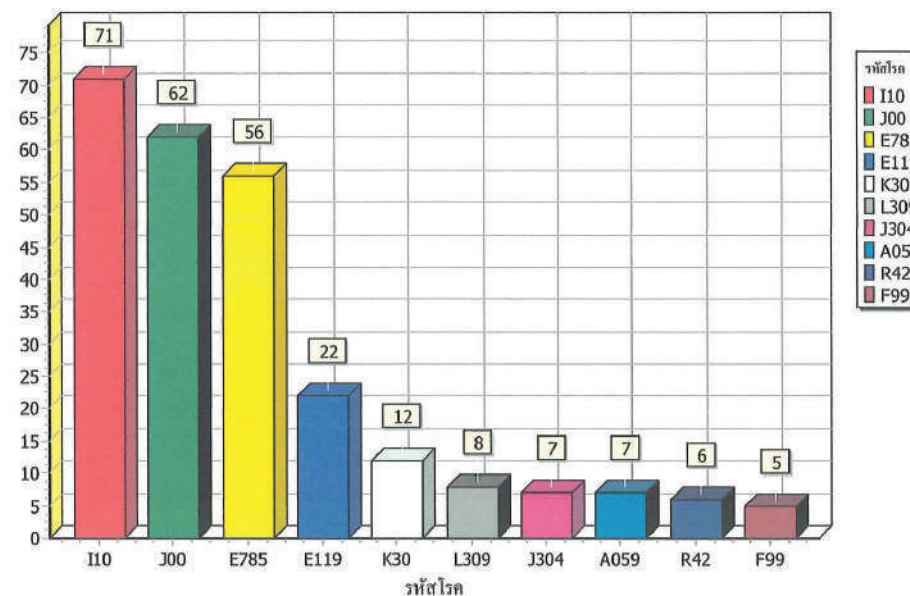


ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	จำนวน
1	I10	โรคความดันโลหิตสูง	71
2	J00	เยื่อจมูกอักเสบและอักเสบของปาก	62
3	E785	ไขมันในเลือดสูง ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์	56
4	E119	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	22
5	K30	ปวดท้อง	12
6	L309	โรคผิวหนัง	8
7	J304	โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้	7
8	A059	อาหารเป็นพิษจากเชื้อ แบคทีเรีย ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์	7
9	R42	อาการมึนงง	6
10	F99	อาการผิดปกติทางจิตใจ ที่มีระดับสารบิวไทรอน	5
รวม			256 คน

รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

เดือน กันยายน 2567

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก

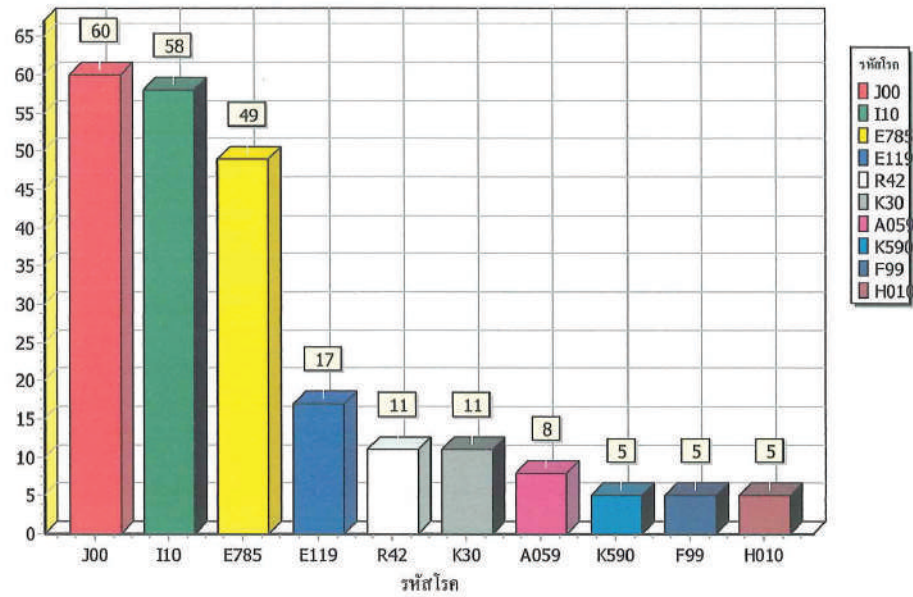


รวม 229 คน

รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

เดือน ตุลาคม 2567

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก

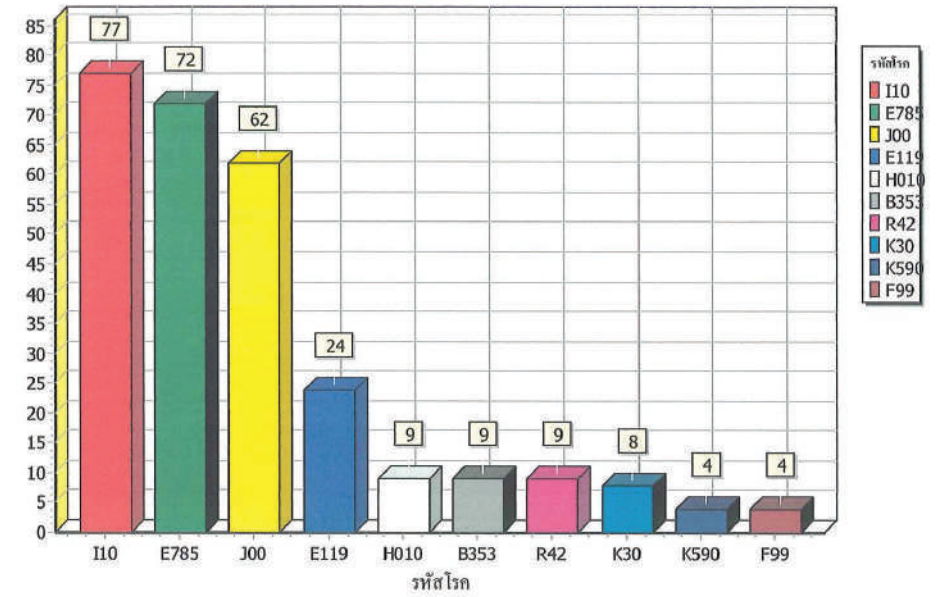


รวม 278 คน

รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

เดือน พฤศจิกายน 256

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก

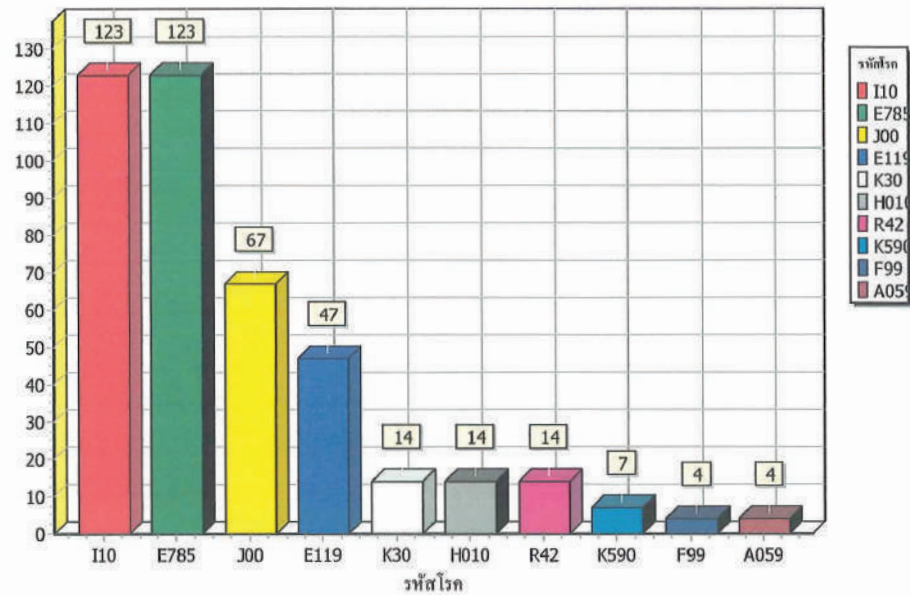


ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	จำนวน
1	I10	โรคความดันโลหิตสูง	123
2	E785	ไขมันในเลือดสูง ที่มีได้ระบุรายละเอียด	123
3	J00	เชื้อบวมและลำคออักเสบ	67
4	E119	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	47
5	K30	ปวดท้อง	14
6	H010	หนังตาด้านนอกอักเสบ	14
7	R42	อาการมึนงง	14
8	K590	ท้องผูก	7
9	F99	อาการผิดปกติทางจิตใจ ที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	4
10	A059	อาหารเป็นพิษจากเชื้อ แบคทีเรีย ที่มีได้ระบุรายละเอียด	4
รวม			417 คน

รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

เดือน ธันวาคม 2567

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก

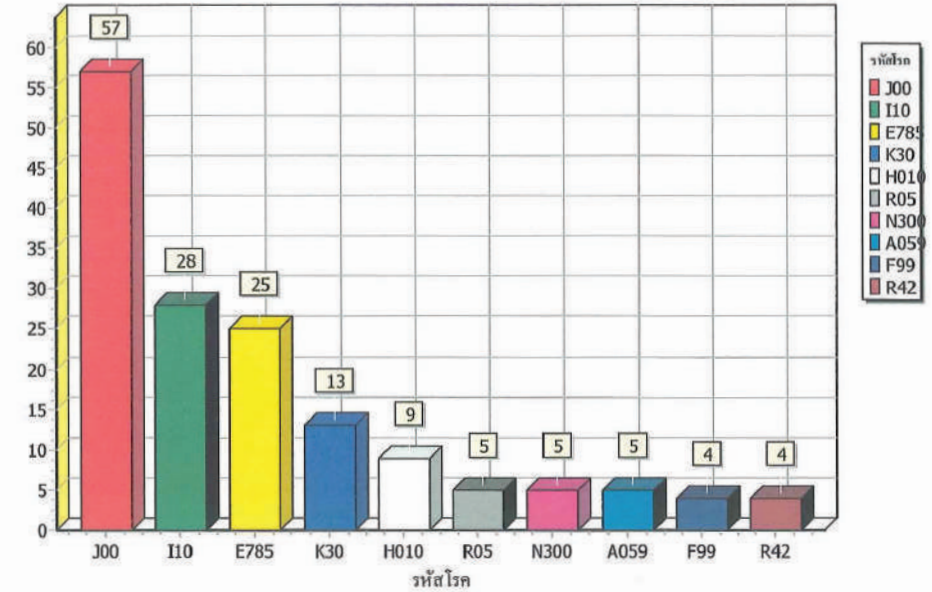

ลำดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	จำนวน
1	J00	เชื้อบวมและลำคออักเสบ	57
2	I10	โรคความดันโลหิตสูง	28
3	E785	ไขมันในเลือดสูง ที่มีได้ระบุรายละเอียด	25
4	K30	ปวดท้อง	13
5	H010	หนังตาด้านนอกอักเสบ	9
6	R05	ไอ	5
7	N300	โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ	5
8	A059	อาหารเป็นพิษจากเชื้อ แบคทีเรีย ที่มีได้ระบุรายละเอียด	5
9	F99	อาการผิดปกติทางจิตใจ ที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	4
10	R42	อาการมึนงง	4
รวม			155 คน