

ภาคผนวก ก-2

สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลง

ด่วนที่สุด

ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/ ๕๙๖๖



ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

๕๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงแรมพรีเมียร์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Premier Inn Phuket Bangtao)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงแรมพรีเมียร์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Premier Inn Phuket Bangtao) จำนวนห้องพัก ๑๗๗ ห้อง ตั้งอยู่ที่ ซอยเชิงทะเล ๑๖ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๘.๕/๑๑๗๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมพรีเมียร์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Premier Inn Phuket Bangtao) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการ โรงแรมพรีเมียร์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Premier Inn Phuket Bangtao)” เปลี่ยนเป็น “โครงการโรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao)” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว อยู่ในข่ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ จึงมีมติรับทราบอนุญาต และขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ต่อโครงการฯ เพื่อทราบและให้โครงการฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

๑. โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๒. โครงการฯ ต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

๔. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ กระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภคพงศ์ ทวีพัฒน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

เลขที่ ๐๐๙๗
วันที่ ๑๕/๐๕/๖๓ เวลา ๑๖.๓๐
ผู้รับ

1/10 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 061-8799556
แฟกซ์. 0-7668-9400

25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao)

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงทะเล

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11747 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
2. หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0014.2/5791 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao) จำนวน 2 ชุด

เนื่องด้วยข้าพเจ้า บริษัท สโตน บีทีเออร์ จำกัด กำลังจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao) ซึ่งเป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีห้องพักจำนวน 177 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือที่ ทส 1009.5/11747 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แจ้งผลพิจารณารายงานฯ ต่อมาโครงการขอเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิมชื่อโครงการโรงแรมพรีเมียร์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Premier Inn Phuket Bangtao) เปลี่ยนเป็น โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวอยู่ในข่ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ จึงมีมติรับทราบอนุญาต และแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0014.2/5791 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

-/บัดนี้...

บัดนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao) (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอส่งรายงานฯ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายริชาร์ด ชาร์ลส์ เบลล์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



ภาคผนวก ก-3

สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานราชการ

เลขที่ 0724/04

สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล
เลขที่รับ 2125
วันที่ 31/7/57 เวลา 10:00
ผู้รับ

๐๗๒๔๐๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hilton Garden Inn Bangtao) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ฉบับ
 2. แผ่นข้อมูล CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

เนื่องด้วย บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด/โครงการโรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hilton Garden Inn Bangtao) ตั้งอยู่ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

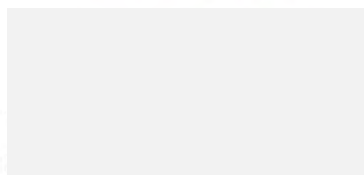

บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด

เลขที่ ...0724/02....

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง น. เล่งว. เจริญ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hilton Garden Inn Bangtao) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

เรียน นายอำเภอถลาง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ฉบับ
2. แผ่นข้อมูล CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

เนื่องด้วย บริษัท สโตน บีทเธอร์ จำกัด/โครงการโรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hilton Garden Inn Bangtao) ตั้งอยู่ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สโตน บีทเธอร์ จำกัด

31/7/67

15.55 ๕.

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต	สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต
เลขที่รับ..... ๓๐๕๔๖	เลขที่รับ..... ๕๖๒๘
วันที่..... ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗	วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๕:๐๖	เวลา..... ๑๕:๐๖

เลขที่ ...0724/03....

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hilton Garden Inn Bangtao) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ฉบับ
2. แผ่นข้อมูล CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

เนื่องด้วย บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด/โครงการโรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hilton Garden Inn Bangtao) ตั้งอยู่ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว
และแผนการซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว



Safety & Security
POLICY & PROCEDURE

Policy Number นโยบายเลขที่	:	SS002
Effective Date มีผลตั้งแต่วันที่	:	8 th April 2022
Prepared By จัดทำโดย	:	
Approved By อนุมัติโดย	:	

Subject : Earthquake Procedure
นโยบายเรื่อง :

Application:

This policy applies to all hotel guests, employees and contractors.

Purpose:

The purpose of this policy is to establish the guidelines for guest and hotel staff to following the procedure when have Earthquakes happen.

Preventative Measures:

- Identify the relatively strong part of your work areas where you can take refuge during an earthquake.
- Know the danger spots such as window, mirrors, Hanging objects and tall unsecured furniture

During an Earthquake:

Alert building occupants to stay away from windows or areas that have large, suspended lighting fixtures or other equipment that could fall on them. Utilize hotel PA system or bullhorn if safe to do so.

If indoor:

- a. Move to an interior wall away from windows.
- b. Brace yourself in a doorway or get under a working desk or counter, or in a corner away from windows.
- c. Watch out for flying glass, falling plaster, bricks, light fixtures, and other objects.
- d. Stay away from overhead air-conditioning diffusers, lighting fixtures
- e. Encourage other to follow your example.
- f. In the kitchen-turn off gas valves and move away from large kettles vats and other container/appliances containing hot water/liquid that ay accidentally topple down.

If outdoor:

- a. Avoid high building, power lines and poles, trees, walls or concrete fence and other structures that might fall or collapse.
- b. Stay away from buildings with glass panes.
- c. Do not run through streets.
- d. If surrounded by buildings, take shelter in the nearest strong one.
- e. If it's possible, move to an open area away from all hazards.

Immediately After an Earthquake:

- Do not enter partially damaged buildings. If inside a building take the fastest and safest way out without running, but in a calm orderly fashion.
- Hotel guests and Team Members shall gather at Assembly point in front of hotel. Guests shall be checked by the front desk officer, according to the rooming list and guest in house list at hand, and staff shall be checked by Human Resources.
- Check for injuries and help with apply first aid to the injured if trained to do so and set up a guest information center to assist in providing Team Members and guests latest information.
- Request assistance from emergency services from Subdivision of Disaster Prevention and Mitigation by **Call Center 1784 or Cherng Talay office Tel. 076 325 225**
- Check your surroundings such as smell of gas, sparks from wiring or cause of fire as smell of burning
- Do not turn on gas valves and keep turn off all normal electrical power to areas of the building affected by the gas leak until the gas is evacuated from the building and have get inspection and declared by Engineering
- Waiting for inspection and declared safe area that must confirmed by Subdivision of Disaster Prevention or Mitigation.
- **If safe to do so identify the building did not have damage by crack on the wall and glass door/window,** search and rescue teams will be sent by the Hotel Manager or Front Desk Manager to go to rooms and offices and evacuate those inside and conduct room-to-room inspections to verify hotel occupants are safe and identify anyone who needs medical attention.
- Inspect all life safety systems to determine if they are still functional, such as the Fire Control Room, Sprinkler Systems, Standby Power, Exhaust Fans, etc. Check for broken sprinkler mains and stairwell standpipes, and close valves to those areas experiencing water damage. Ensure no occupants are inside elevators then, shut them down.
- Notify property insurer and the hotel will need to provide the following during the claims process:
 - I. Pictures of property damage
 - II. Estimate for reconstruction of damaged property
 - III. Account information set up to track extra expense for clean-up such as materials, extra Team Member labour hours, etc.
 - IV. Estimated time to restore property to pre-loss condition and normal operations
 - V. Fire department, police and/or expert reports
 - VI. Proof of Insurance or Contract from party responsible for loss
 - VII. Copies of damage-related invoices (If have)
 - VIII. Estimate for loss of business due to guest room closures and/or cost of relocating guests
 - IX. If loss of income is an issue, the hotel manager should provide documentation to support this claim. If needed, a forensic accountant is available to assist. Documentation includes as the Year-End Financial Statement and Daily Occupancy Reports: Month of loss, month before loss, same month prior year.

Appendix

Earthquake Announcement

INITIAL EARTHQUAKE ANNOUNCEMENT

Use this announcement when you feel that the earthquake was large enough to warrant communication to the entire hotel. Based on the circumstances, follow-up announcements may be in order.

May I have your attention please? We have just experienced an earthquake. Please stay calm and remain inside the building. Be prepared for aftershocks, and stay away from windows or potential hazards. The hotel's Security and Management team will be walking the building to assess damage and provide assistance. We will advise when we have more information. Please contact the front desk if you need immediate assistance.

EARTHQUAKE EVACUATION OR SHELTER-IN-PLACE ANNOUNCEMENT

Use this announcement after you have determined the safety of the building.

May I have your attention please? After inspecting the interior and exterior of the building, we have determined to move all guests and Team Members to (INSERT SHELTER IN PLACE OR EVACUATION LOCATION). Please move to (INSERT LOCATION), located at (INSERT DIRECTIONS), in a calm and orderly fashion. Please do not bring luggage or personal belongings. Use emergency stairwells, and do not attempt to use elevators. Please contact the (INSERT CONTACT) if you need assistance.

EVACUATION OF HOTEL/ABANDON

- Evacuate all guests/Team Members to pre-designated locations
- Mark each room once it is confirmed clear (consider using duct tape)
- Set up Command Center (in another hotel)
- Advise local law enforcement/AVP/LPM/SVP/HRCC/PR of:
 - GM's new location – tape info inside doors and windows of hotel
 - Phone Numbers of GM, AGM, Chief Engineer
 - Fax and Cell Numbers of GM, AGM, Chief Engineer
- Print Rooming List and take a copy with you
- Secure a Rooming List copy in a Safe Deposit Box
- Remove all laptops and cell phones from the hotel
- Lock all offices
- Lock CCTV Equipment
- Refresh and secure CCTV recording equipment in the record mode
- Lock all lockable doors/windows (Front Doors/Side Doors/Loading Dock)
- Lock gift shop (if applicable)
- Lock all cash handling areas
- Secure all Walk-In Coolers (These may be used as a Large Safe.)
- Collect Master and E Keys from Front Desk/Eng/Bell Desk/HSK, and secure in Safe Deposit Box
- Retain Safe Deposit Box Guard Key
- Secure all currency, including all house banks, in the main safe. Inventory contents of the safe. If armoured car service is available, a deposit should be made; otherwise secure the safe and the room that it is in before evacuation.
- Turn off : Gas, Electricity/Lights (in and outside) and Phone Switches
- Unplug and secure all electronic Key Encoders
- Advise Area Vice President, Safety & Security and Local Police/Fire that the hotel is secure and abandoned
- Take Radios, Chargers, and Satellite Phones to new Command Post
- Inspected and secured doors shall be marked with tamperproof tape or other devices to ensure integrity.
- If a guest refuses to evacuate, contact local law enforcement to assist. If law enforcement is not available or refuses to assist, do not physically remove the guest. To do so could result in a charge of assault. If the guest continues to refuse to evacuate, advise the guest (a) the hotel will notify local authorities of his/her refusal; (b) the hotel can no longer provide protection for his/her safety and is giving the guest one last chance to obey the evacuation order; and (c) the hotel will be closed with no services or employees, in compliance with the mandatory evacuation order. Contact regional Safety & Security representatives immediately if assistance is needed. *(Regional variations may permit evictions)*
- If a guest with a disability is unable to evacuate, arrange for his/her safe evacuation.
- Lock and board all entrances if fully abandoning. If contract security is left in place, ensure they remain in full communication with hotel leadership.

ภาคผนวก ข-2


แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. 1

และเอกสารรายงานผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตามแบบ ทส. 2
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....111.....หมู่ที่.....ซอย.....(เชิงทะเล 16) ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล.....เชิงทะเล.....เขต/อำเภอ.....กลาง.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....โทรศัพท์.....
โทรสาร.....มี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี).....12/2563.....ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ.....24 กุมภาพันธ์ 2568.....ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

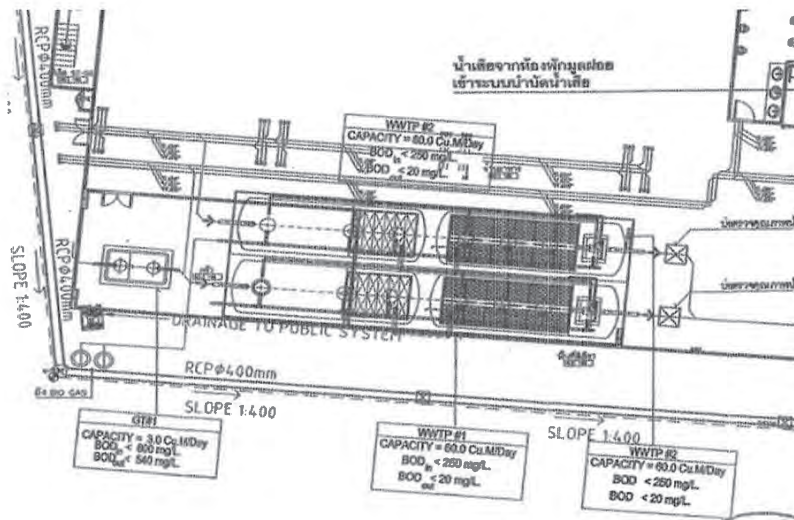

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ขอหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ใบอนุญาตเลขที่.....12/2563.....หมดอายุ.....24 กุมภาพันธ์ 2568.....

ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ ๑ ซอย เชียงทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 ธ.พ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ระบายน้ำทิ้ง

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่วนที่โดยรวมน้ำที่ได้รับอนุญาต

จากเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,483.00 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,973 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,578.4 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้บ่อน้ำสูบน้ำออก

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.120

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟผ. จัดซื้อเป็นนางตั้งเวลา

ถ้าเกิด ๑. ถ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ
เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)					
16/07/2024	80.1	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-			
17/07/2024	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-			
18/07/2024	80.1	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-			
19/07/2024	80.1	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-			
20/07/2024	80.1	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-			
21/07/2024	80.1	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-			
22/07/2024	80.1	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-			
23/07/2024	80.1	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-			
24/07/2024	80.1	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-			
25/07/2024	80.1	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-			
26/07/2024	80.1	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-			
27/07/2024	80.1	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-			
28/07/2024	80.1	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-			
29/07/2024	80.1	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-			
30/07/2024	80.1	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-			
31/07/2024	80.1	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-			
รวม	2,483.10	1,973.00	1,578.40										0.170				

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)				
01/07/2024	80.1	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
02/07/2024	80.1	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
03/07/2024	80.1	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		
04/07/2024	80.1	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		
05/07/2024	80.1	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		
06/07/2024	80.1	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
07/07/2024	80.1	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		
08/07/2024	80.1	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		
09/07/2024	80.1	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
10/07/2024	80.1	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
11/07/2024	80.1	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
12/07/2024	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
13/07/2024	80.1	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
14/07/2024	80.1	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
15/07/2024	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Hilton Garden Inn Phuket Bangtao

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 111

หมู่ที่ :

ซอย : เชิงทะเล 16

ถนน :

แขวง/ตำบล : เชิงทะเล

เขต/ตำบล : ตลาด

จังหวัด :ภูเก็ต

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 177

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 12/2563

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 24/02/2568

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,483.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,973.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,578.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 170.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....111..... หมู่ที่.....-..... ซอย.....เชิงทะเล 16..... ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล.....เชิงทะเล.....เขต/อำเภอ.....ถลาง.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....
โทรสาร.....-..... มี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี).....12/2563.....ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ.....24 กุมภาพันธ์ 2568.....ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

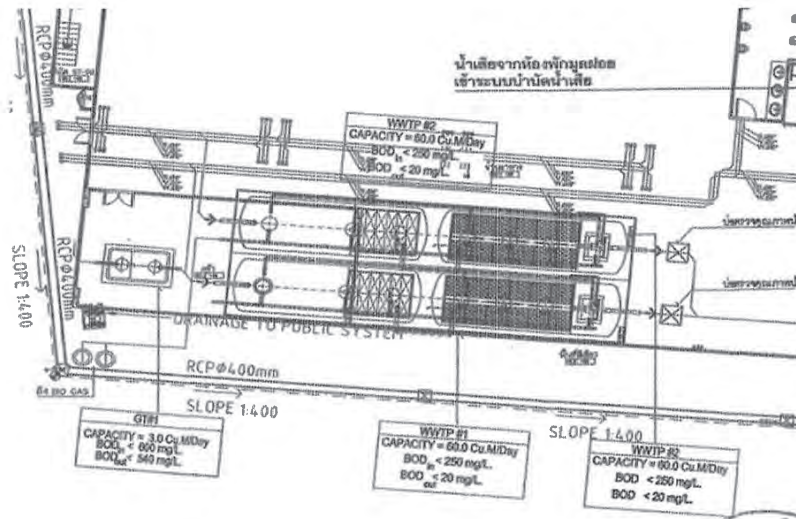

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ใบอนุญาตเลขที่.....12/2563..... หมดอายุ.....24 กุมภาพันธ์ 2568.....

ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ซอย 16 แขวง/ตำบล เชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 09-0000000000
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24.01.2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใบจาบะ

....., เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ระยะห่างจากชุมชน

(๕) วิธีการการตกตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตามที่โดยรอบรั้วที่ได้รับอนุญาต

จากเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,483.00 หน่วย
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,132 ลบ.ม.
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,705.60 ลบ.ม.
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้บ่อน้ำสูบน้ำออก
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.184
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟผ. ขัดข้องเป็นบางครั้งเวลา

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Hilton Garden Inn Phuket Bangtao

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 111

หมู่ที่ :

ซอย : เชิงทะเล 16

ถนน :

แขวง/ตำบล : เชิงทะเล

เขต/ตำบล : ถลาง

จังหวัด :ภูเก็ต

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 177

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 12/2563

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 24/02/2568

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,483.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,132.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,705.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. eat grease

2.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 184.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....111.....หมู่ที่.....-.....ซอย.....เชิงทะเล 16.....ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล.....เชิงทะเล.....เขต/อำเภอ.....ถลาง.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์.....มี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี).....12/2563.....ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ.....24 กุมภาพันธ์ 2568.....ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

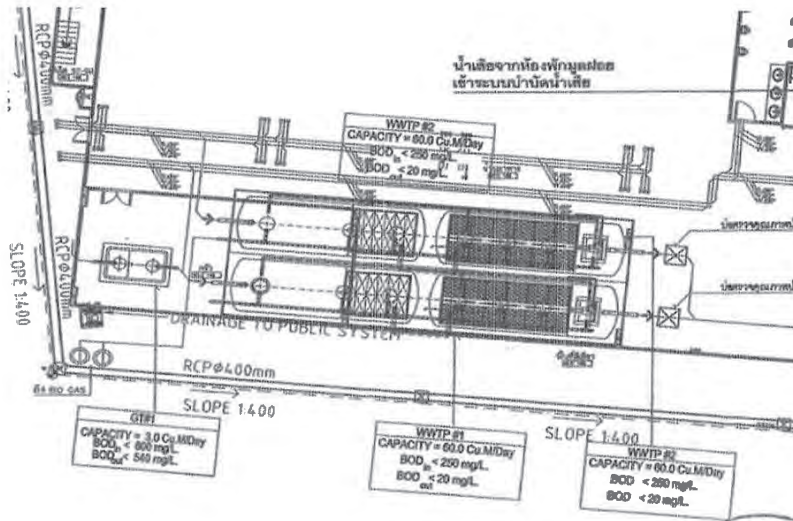

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ท.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....12/2563.....หมดอายุ.....24 กุมภาพันธ์ 2568.....

ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ซอย 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ กลาง จังหวัดภูเก็ต สาร
มี 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมคอาญ. 24.ก.พ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ.

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ.

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

จากเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,403.00 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1907.00 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,525.6 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้บ่อบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.165

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟภ. ขัดข้องเป็นบางครั้งเวลา

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ลายมือชื่อผู้บันทึก		
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/09/2024	80.1	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
17/09/2024	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
18/09/2024	80.1	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
19/09/2024	80.1	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
20/09/2024	80.1	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
21/09/2024	80.1	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
22/09/2024	80.1	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
23/09/2024	80.1	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
24/09/2024	80.1	46	36.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
25/09/2024	80.1	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
26/09/2024	80.1	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
27/09/2024	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
28/09/2024	80.1	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.009	-	
29/09/2024	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
30/09/2024	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
รวม	2,403.00	1,907.00	1,525.60										0.165		

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/09/2024	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
02/09/2024	80.1	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
03/09/2024	80.1	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
04/09/2024	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
05/09/2024	80.1	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
06/09/2024	80.1	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
07/09/2024	80.1	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
08/09/2024	80.1	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
09/09/2024	80.1	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
10/09/2024	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
11/09/2024	80.1	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
12/09/2024	80.1	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
13/09/2024	80.1	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
14/09/2024	80.1	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
15/09/2024	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Hilton Garden Inn Phuket Bangtao

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 111

หมู่ที่ :

ซอย : เชิงทะเล 16

ถนน :

แขวง/ตำบล : เชิงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด :ภูเก็ต

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 177

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 12/2563

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 24/02/2568

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,403.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,907.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,525.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. eat grease

2.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....111.....หมู่ที่.....ซอย.....(จังหวัด 16..... ถนน ศรีสมุทร
แขวง/ตำบล.....จังหวัด.....เขต/อำเภอ.....กลาง.....จังหวัด.....ภูเก็
โทรสาร.....มี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงงาน.....ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี).....12/2563.....ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ.....24 กุมภาพันธ์ 2568.....ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

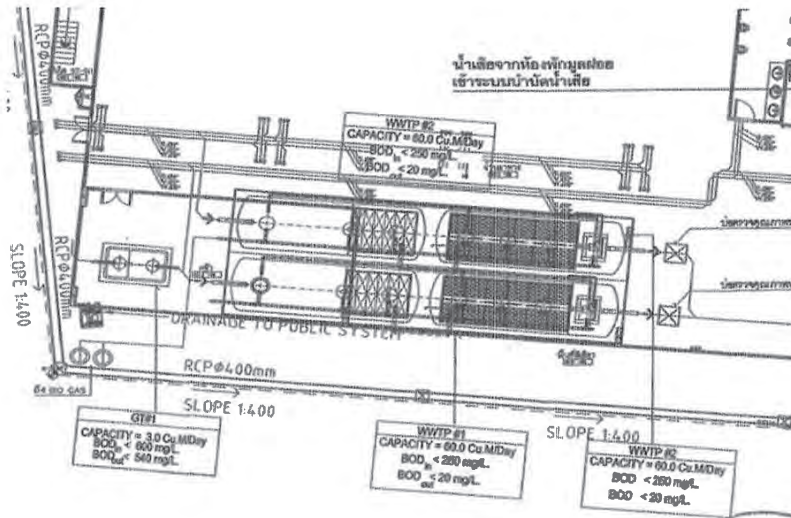

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำถึงแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

และรับรองว่ากรณีนี้นี้เป็นสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
ท.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....12/2563.....หมดอายุ.....24 กุมภาพันธ์ 2568.....
ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ซอย เชียงทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต สาร
มี 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ใบนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 ก.พ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้งโดยรถร่วมที่ได้รับอนุญาต

จากเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,483.10 หน่วย
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,200.00 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,760.00 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำออก
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.190
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจากถฟก.ขัดข้องเป็นมางช่วงเวล.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ
เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ปกติ/ผิดปกติ)				
16/10/2024	80.1	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
17/10/2024	80.1	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
18/10/2024	80.1	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
19/10/2024	80.1	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
20/10/2024	80.1	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
21/10/2024	80.1	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
22/10/2024	80.1	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
23/10/2024	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
24/10/2024	80.1	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		
25/10/2024	80.1	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
26/10/2024	80.1	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.000	-		
27/10/2024	80.1	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		
28/10/2024	80.1	150	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.013	-		
29/10/2024	80.1	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.009	-		
30/10/2024	80.1	167	133.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.014	-		
31/10/2024	80.1	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.009	-		
รวม	2,483.10	2,200.00	1,760.00										0.190			

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01/10/2024	80.1	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
02/10/2024	80.1	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
03/10/2024	80.1	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
04/10/2024	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
05/10/2024	80.1	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-		
06/10/2024	80.1	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
07/10/2024	80.1	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
08/10/2024	80.1	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		
09/10/2024	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
10/10/2024	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
11/10/2024	80.1	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
12/10/2024	80.1	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
13/10/2024	80.1	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
14/10/2024	80.1	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		
15/10/2024	80.1	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Hilton Garden Inn Phuket Bangtao

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 111

หมู่ที่ :

ซอย : เชิงทะเล 16

ถนน :

แขวง/ตำบล : เชิงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด :ภูเก็ต

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 177

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 12/2563

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 24/02/2568

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,483.100 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,200.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,525.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. eat the grease

2.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 190.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....111.....หมู่ที่.....ซอย.....(เชิงทะเล 16) ถนน ศรีฐาน
แขวง/ตำบล.....เชิงทะเล.....เขต/อำเภอ.....กลาง.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....ไป
โทรศัพท์.....มี.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี).....12/2563.....ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ.....24 กุมภาพันธ์ 2568.....ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

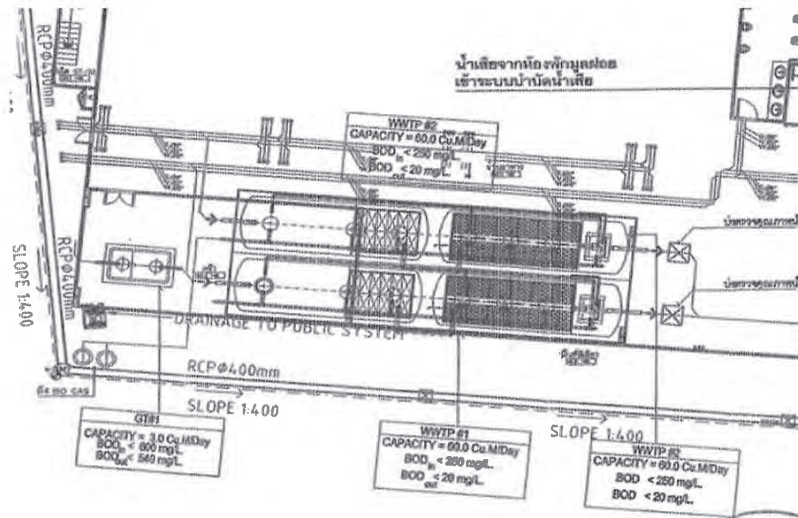

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ท.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....12/2563.....หมดอายุ.....24 กุมภาพันธ์ 2568.....

ออกให้โดย.....กระทรวงมหาดไทย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ซอย เชียงทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ ภูหลวง จังหวัดภูเก็... สาร
มี น. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24.ก.พ.2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ.2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้งโดยรถร่วมที่ได้รับอนุญาต

จว.ภูเก็ต

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,403.00 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,096.00 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,676.80 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้บ่อบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.181

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟผ. จัดซื้อน้ำมันางช่วงเวลา

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ
เสียผู้ใดไม่จัดทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Hilton Garden Inn Phuket Bangtao

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 111 หมู่ที่ : ซอย : เชียงทะเล 16

ถนน : แขวง/ตำบล : เชียงทะเล เขต/ตำบล : ถลาง

จังหวัด :ภูเก็ต โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 177

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 12/2563 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 24/02/2568

ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [] เครื่องสูบลำโพง [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(5) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,403.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,096.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เขารบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,676.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. eat the grease 2.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 181.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด (ลบ.ม.)	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/11/2024	80.1	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-
17/11/2024	80.1	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-
18/11/2024	80.1	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-
19/11/2024	80.1	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-
20/11/2024	80.1	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-
21/11/2024	80.1	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-
22/11/2024	80.1	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-
23/11/2024	80.1	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-
24/11/2024	80.1	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-
25/11/2024	80.1	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-
26/11/2024	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-
27/11/2024	80.1	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-
28/11/2024	80.1	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-
29/11/2024	80.1	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-
30/11/2024	80.1	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-
รวม	2,403.00	2,096.00	1,676.80									0.181		

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/11/2024	80.1	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
02/11/2024	80.1	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
03/11/2024	80.1	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
04/11/2024	80.1	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
05/11/2024	80.1	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
06/11/2024	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
07/11/2024	80.1	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
08/11/2024	80.1	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
09/11/2024	80.1	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
10/11/2024	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
11/11/2024	80.1	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
12/11/2024	80.1	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
13/11/2024	80.1	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
14/11/2024	80.1	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
15/11/2024	80.1	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ซอย 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล จังหวัด
โทรศัพท์ มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

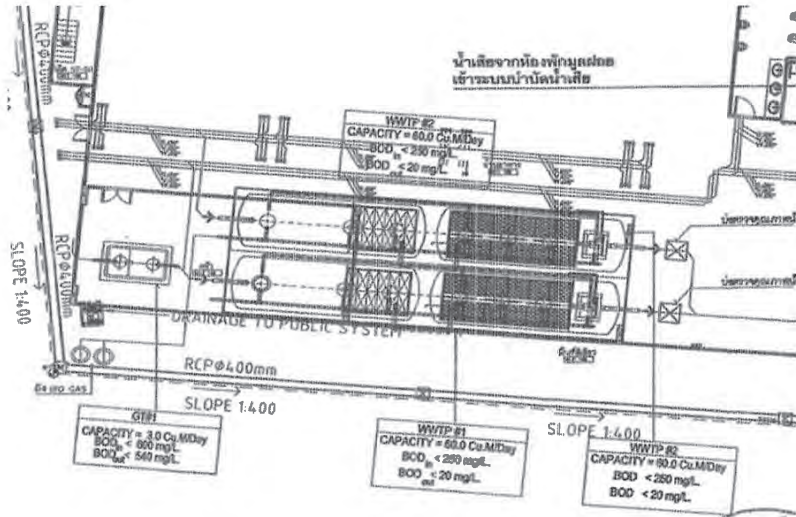

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ข้าพเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 12/2563 หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ซอย 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ ดงหลวง จังหวัดอุทัยธานี
มี 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 ก.พ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่สาธารณะ/เทศบาล

(๕) วิธีการตกตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้งโดยรถร่วมที่ได้รับอนุญาต

ภาพเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,483.10 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,303.00 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,842.40 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้บ่อน้ำสูบน้ำออก

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.199

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟผ. จัดซื้อเป็นมาลงช่วงเวลา

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ
เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐b
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา ๘๐c

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)				
16/12/2024	80.1	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-		
17/12/2024	80.1	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
18/12/2024	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
19/12/2024	80.1	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
20/12/2024	80.1	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
21/12/2024	80.1	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-		
22/12/2024	80.1	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
23/12/2024	80.1	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
24/12/2024	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
25/12/2024	80.1	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
26/12/2024	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
27/12/2024	80.1	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
28/12/2024	80.1	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
29/12/2024	80.1	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
30/12/2024	80.1	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
31/12/2024	80.1	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.013	-		
รวม	2,483.10	2,303.00	1,842.40										0.199			

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ลายมือชื่อผู้บันทึก		
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/12/2024	80.1	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
02/12/2024	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
03/12/2024	80.1	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
04/12/2024	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
05/12/2024	80.1	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
06/12/2024	80.1	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
07/12/2024	80.1	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
08/12/2024	80.1	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
09/12/2024	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
10/12/2024	80.1	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
11/12/2024	80.1	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
12/12/2024	80.1	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
13/12/2024	80.1	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
14/12/2024	80.1	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
15/12/2024	80.1	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Hilton Garden Inn Phuket Bangtao

ชอย : เซิงทะเล 16

เขต/ตำบล : ภูพาน

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 177

สังกัด : อื่นๆ

หมดอายุ : 24/02/2568

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ จำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมุดตาย _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมตอายุ _____

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกววน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลูกตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

ภาคผนวก ข-3

เอกสารการสุบกกาคะกอน



ใบแจ้งหนี้ / วางบิล
INVOICE / DELIVERY ORDER

เลขที่ 3524

นามลูกค้า บริษัท สีสัน นิเทศกิจ จำกัด วันที่ 3/8/67.
ที่อยู่ 111 หมู่ 16 ต.ศรีสุนทร อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1 ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ ๐๐๐๐๑

หมายเหตุ : 1. กรณีชำระเงินโดยเช็คกรุณาส่งจ่ายเช็คหรือพร้อมใบแนบ "บริษัท สุดาวรรณ เพศศิเคพงศ์อินนิฏกุล จำกัด" เท่านั้น 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุในใบกำกับภาษี (คิด ๓๐ ๓๖ วัน @ 5 & ๐๕)	รวมเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเงินทั้งสิ้น หัก ณ ที่จ่าย 3% จำนวนเงินทั้งสิ้น
ตัวอักษร	

ได้รับตีพิมพ์ตามรายการข้างบนไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับสินค้า
วันที่ 3-8-68

ผู้ส่งสินค้า มาเฟ
วันที่ 3/8/67.

ในนาม บริษัท สุดาวรรณ เซฟตี้แก๊สอินทรีย์แก๊ส จำกัด

 ผู้อำนวยการงาน



ใบแจ้งหนี้ / วางบิล
INVOICE / DELIVERY ORDER

เลขที่ 3731

นามลูกค้า บริษัท โสโตน นวัตกรรม จำกัด วันที่ 5. ๓. ๖7
 ที่อยู่ 111 ซ. เจริญนคร 16 ถ. ศรีนครินทร์ ต. บางพลี อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10510

เลขประจำตัวเสียภาษี 11 ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 00001

หมายเหตุ : 1. กรณีชำระเงินโดยเช็คยกมาสั่งจ่ายขีดชื่อพร้อมใบแนบ "บริษัท สุชาวรรณ เซฟลิคฮ้างกอินนิมูเก็ค จำกัด" เท่านั้น 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใบกำกับภาษีภายใน 7 วัน นับจากวันที่ระบุใบกำกับภาษี (หัก อด อด) E & OE	รวมเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเงินทั้งสิ้น หัก ณ ที่จ่าย 3% จำนวนเงินทั้งสิ้น
ตัวอักษร	

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับสินค้า
วันที่ 5-10-67

ผู้ส่งสินค้า ๘/๗๖๓
วันที่ 5/10/67

นางสาว นริศนา ชื่นสุวรรณ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ชำนาญการ



HILTON GARDEN INN PHUKET BANGTAO
PURCHASE ORDER

Date: 02/09/2024

PO No: EN0924/006

er Name/Address: sudawan septictank cleaning Phuket Co.,LTD.

Delivery Date: TBC

65/408 M.2, Suanluang villa, Wichit, Muang, Phuket 83000

[illegible]

Subtotal

Vat 7%

TOTAL

rm of Payment

Cash

Credit

Bank Transfer

Head of Department

Date: 2/9/24

Date:

Date: _____



HILTON GARDEN INN PHUKET BANGTAO
PURCHASE ORDER

Date: 31/10/2024

PO No: EN1124/002

er Name/Address: sudawan septictank cleaning Phuket Co.,LTD.

Delivery Date: 02/11/2024

65/408 M.2, Suanluang villa, Wichit, Muang, Phuket 83000

[illegible]

Subtotal

Vat 7%

TOTAL

rm of Payment

Cash



Credit

Date: 31/10/24

Date: 31 OCT 2024

Date: 0

การสูบน้ำจากตะกอน

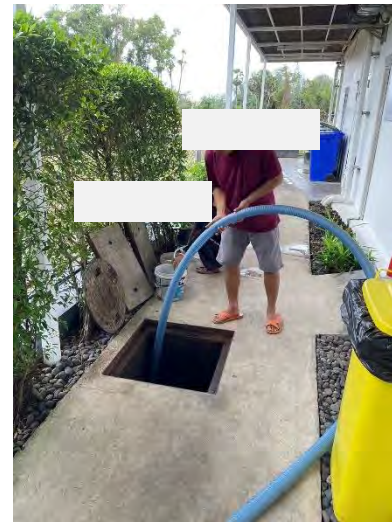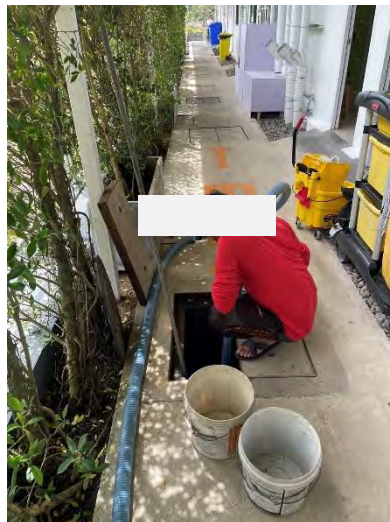

ภาคผนวก ข-4

เอกสารการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า
บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (คลอรีน, pH)

Maintenane Pool Service Report
Customer Name : Hilton Inn Bangtao (สระใหญ่)
Service 7 time/Week Include Chemical For

JUL 2024

Date วันที่	Time เวลา	Chemical Test Result ผลการทดสอบทางเคมี			Chemical Added การเติมสารเคมี				Weather Condition สภาพทาง อากาศ	Clean Filter ล้างถังกรอง	ช่าง	ลูกค้า	หมายเหตุ
		Chlorine/คลอรีน	PH	Salt/เกลือ	Chlorine คลอรีน	Ph	Salt เกลือ	Other อื่นๆ					
1	8.30	1.0	7.8	90%	-	-	4	-	แดด	/			
2	8.30	1.0	7.8	2300	-	-	-	-	แดด	-			เติมคลอรีน
3	8.30	1.0	7.2	90%	-	-	-	-	แดด	-			
4	8.30	1.0	7.2	90%	-	-	-	-	แดด	-			
5	8.30	1.0	7.2	90%	-	-	-	-	แดด	-			
6	8.25	1.0	7.4	80%	-	-	-	-	แดด	/			
7	8.25	1.0	7.6	70%	-	-	-	-	แดด	-			
8	8.25	1.0	7.6	70%	-	-	-	-	แดด	-			
9	8.30	1.0	7.6	70%	-	-	-	-	แดด	-			
10	8.30	1.0	7.6	70%	-	-	-	-	แดด	/			
11	8.35	1.0	7.6	70%	-	-	-	-	แดด	-			
12	8.40	1.0	7.4	70%	-	-	-	-	แดด	-			เติมคลอรีน
13	8.25	1.0	7.2	70%	-	-	10	-	แดด	-			
14	08.30	1.0	7.2	70%	-	-	-	-	แดด	-			
15	8.35	1.0	7.2	100%	-	-	-	-	แดด	/			
16	8.35	1.0	7.2	100%	-	-	-	-	แดด	-			
17	8.35	1.0	7.2	100%	-	-	-	-	แดด	-			
18	8.35	1.0	7.6	2700	-	-	-	-	แดด	-			
19	8.35	1.0	7.6	100%	-	-	-	-	แดด	-			
20	8.40	1.0	7.2	100%	-	-	-	-	แดด	/			
21	08.30	1.0	7.2	2500	-	-	-	-	แดด	-			
22	8.35	1.0	7.2	100%	-	-	-	-	แดด	-			
23	8.35	1.0	7.2	100%	-	-	-	-	แดด	-			
24	8.30	1.0	7.4	2300	-	-	-	-	แดด	/			
25	8.35	1.0	7.4	100%	-	-	-	-	แดด	-			
26	8.25	1.0	7.8	100% 80%	-	-	-	-	แดด	-			
27	8.25	1.0	7.8	2200	-	-	-	-	แดด	-			
28	7.45	1.0	7.8	2100	-	-	5	-	แดด	/			
29	8.20	1.0	7.8	2000	-	-	-	-	แดด	-			
30	8.25	1.0	7.8	2600	-	-	-	-	แดด	-			
31	8.25	1.0	7.8	90%	-	-	-	-	แดด	-			

Maintenane Pool Service Report
Customer Name : Hilton Inn Bangtao (สระเล็ก)
Service 2 time/Week Include Chemical For







JUL 2024

Date วันที่	Time เวลา	Chemical Test Result ผลการทดสอบทางเคมี			Chemical Added การเติมสารเคมี				Weather Condition สภาพทาง อากาศ	Clean Filter ล้างถังกรอง	ช่าง	ลูกค้า	หมายเหตุ
		Chlorine/คลอรีน	PH	Salt/เกลือ	Chlorine คลอรีน	Ph	Salt เกลือ	Other อื่นๆ					
1	8.30	1.0	7.6	80%	-	-	-	-	แดด	-			
2	8.30	1.0	7.6	2100	-	-	-	-	แดด	/			
3	8.36	1.0	7.8	100%	-	-	-	-	แดด	-			
4	8.30	1.0	7.9	100%	-	-	-	-	แดด	-			เติมคลอรีน
5	8.30	1.0	7.9	100%	-	-	-	-	แดด	/			
6	8.25	1.0	7.2	100%	-	-	-	-	แดด	-			
7	8.25	1.0	7.4	90%	-	-	-	-	แดด	-			
8	8.45	1.0	7.4	2800	-	-	-	-	แดด	/			
9	8.30	1.0	7.6	80%	-	-	-	-	แดด	-			
10	8.30	1.0	7.6	90%	-	-	-	-	แดด	-			
11	8.35	1.0	7.6	80%	-	-	-	-	แดด	-			
12	8.40	1.0	7.8	70%	-	-	-	-	แดด	/			เติมคลอรีน
13	8.25	1.0	7.8	70%	-	-	-	-	แดด	-			
14	08.30	1.0	7.9	70%	-	-	-	-	แดด	-			
15	8.30	1.0	7.2	60%	-	-	-	-	แดด	/			
16	8.35	1.0	7.6	60%	-	-	-	-	แดด	-			
17	8.35	1.0	7.6	60%	-	-	10	-	แดด	-			
18	8.35	1.0	7.6	4300	-	-	-	-	แดด	-			
19	8.35	1.0	7.8	100%	-	-	-	-	แดด	/			เติมคลอรีน
20	8.00	1.0	7.8	4200	-	-	-	-	แดด	-			
21	08.30	1.0	7.0	3600	-	-	-	-	แดด	/			
22	8.35	1.0	7.2	100%	-	-	-	-	แดด	-			
23	8.35	1.0	7.2	100%	-	-	-	-	แดด	/			
24	8.30	1.0	7.2	3200	-	-	-	-	แดด	-			
25	8.25	1.0	7.4	100%	-	-	-	-	แดด	-			
26	8.25	1.0	7.6	100%	-	-	-	-	แดด	-			
27	8.25	1.0	7.8	3000	-	-	-	-	แดด	/			
28	8.45	1.0	7.8	3000	-	-	5	-	แดด	-			
29	8.20	1.0	7.8	3500	-	-	-	-	แดด	-			
30	7.25	1.0	7.8	100%	-	-	-	-	แดด	-			
31	8.25	1.0	7.8	3400	-	-	-	-	แดด	/			

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo		result				check by
		Pool 1	Pool 2	Pool 1		Pool 2		
				PH	ChL	PH	ChL	
01/08/2024	9.09			7.2	0.5	8.2	0.3	
02/08/2024	8.52			7.2	1	8.2	0.3	
03/08/2024	9.03			7.2	1	7.2	1	
04/08/2024	1.28 pm.			7.2	0.5	6.8	0.5	
05/08/2024	9.08			7.2	2.5	7.2	1	
06/08/2024	9.04			7.2	2.5	7.2	1	
07/08/2024	9.14			7.2	1	8.2	1	
08/08/2024	9.19			7.2	1	7.2	1	
09/08/2024	9.11			7.2	1	7.2	1	
10/08/2024	9.07			7.2	1	7.2	0.5	

11/08/2024	8.38			7.2	1	7.2	0.5	
12/08/2024	9.16			7.2	1	7.2	0.5	
13/08/2024	9.06			7.2	1	7.2	1	
14/08/2024	9.07			7.2	1	7.2	1	
15/08/2024	9.02			7.2	1	7.2	1	
16/08/2024	9.13			7.8	0.5	7.2	0.5	
17/08/2024	9.22			7.2	0.5	7.2	0.5	
18/08/2024	8.43			7.2	0.5	7.2	0.5	
19/08/2024	9.17			7.2	0.5	7.2	0.5	
20/08/2024	9.11			7.2	0.5	7.2	0.5	
21/08/2024	9.15			7.2	0.5	7.2	0.5	

22/08/2024	9.08			7.2	0.5	7.2	0.3
23/08/2024	9.03			7.2	0.5	7.2	0.5
24/08/2024	9.07			7.2	0.5	8.2	0.3
25/08/2024	8.51			7.2	1	8.2	1
26/08/2024	9.16			7.2	1	8.2	1
27/08/2024	9.20			6.8	1	7.2	1
28/08/2024	9.15			6.8	1	7.2	1
29/08/2024	9.05			6.8	1	7.2	1
30/08/2024	9.12			7.2	1	7.2	1
31/08/2024	8.35			7.2	1.5	7.2	1

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo		result				check by
		Pool 1	Pool 2	Pool 1		Pool 2		
				PH	Chl.	PH	Chl.	
01/09/2024	8.27			7.2	1.5	8.2	1	
02/09/2024	9.00			7.2	1.5	8.2	1	
03/09/2024	8.58			7.2	1.5	8.2	1.5	
04/09/2024	9.02			7.2	1.5	8.2	1.5	
05/09/2024	9.08			7.2	1.5	8.2	1.5	
06/09/2024	8.55			7.2	1	7.2	1	
07/09/2024	9.06			7.2	1	7.2	1.5	
08/09/2024	8.56			7.2	1	7.2	1	
09/09/2024	8.50			7.2	1	7.2	1	
10/09/2024	9.18			7.2	1	7.2	1	
11/09/2024	9.09			7.2	0.3	8.2	0.3	

12/09/2024	8.48			8.2	1	8.2	0.5
13/09/2024	9.04			7.8	1	8.2	0.5
14/09/2024	9.03			7.2	1	8.2	1.5
15/09/2024	9.18			7.2	1.5	8.2	1.5
16/09/2024	8.55			8.2	3	8.2	3
17/09/2024	9.13			7.8	3	8.2	3
18/09/2024	9.03			7.2	1	7.8	1.5
19/09/2024	8.55			8.2	1.5	8.2	1.5
20/09/2024	8.50			7.2	3	7.2	3
21/09/2024	9.17			7.2	3	8.2	1.5
22/09/2024	3.07			6.8	0.3	6.8	0.3
23/09/2024	8.59			7.2	0.5	8.2	0.3

24/09/2024	9.08			7.2	3	8.2	1.5
25/09/2024	9.04			7.2	1.5	7.2	1.5
26/09/2024	9.02			7.2	1	7.2	1.5
27/09/2024	9.06			7.2	1	7.8	1
28/09/2024	9.18			7.2	1	7.2	0.5
29/09/2024	8.49			7.2	0.3	7.8	0.3
30/09/2024	9.05			7.2	0.3	7.8	

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo		result				check by
		Pool 1	Pool 2	Pool 1		Pool 2		
				PH	Chl.	PH	Chl.	
01/10/2024	9.06			7.2	0.3	7.8	0.3	
02/10/2024	9.07			7.2	0.3	7.2	0.3	
03/10/2024	9.04			8.2	0.3	7.2	0.3	
04/10/2024	9.05			7.2	0.5	7.2	0.5	
05/10/2024	9.05			7.2	1	8.2	0.3	
06/10/2024	8.2			7.2	1.5	8.2	0.5	
07/10/2024	8.54			6.8	1.5	7.2	1.5	
08/10/2024	9.03			7.2	0.3	7.2	1	
09/10/2024	9.12			7.2	0.5	7.2	1	
10/10/2024	9.01			7.2	0.5	7.2	0.5	
11/10/2024	9.10			7.2	0.5	7.2	0.3	

12/10/2024	8.54			7.2	0.5	8.2	0.5	
13/10/2024	13.00			6.8	0.3	7.2	0.3	
14/10/2024	9.03			7.2	0.3	7.2	0.3	
15/10/2024	9.14			7.2	0.3	8.2	0.3	
16/10/2024	8.55			7.2	0.3	8.2	0.3	
17/10/2024	8.55			8.2	0.3	7.2	0.3	
18/10/2024	8.56			8.2	1	7.2	1	
19/10/2024	9.02			7.2	1	7.2	1.5	
20/10/2024	9.05			7.2	1	7.2	1.5	
21/10/2024	8.54			7.2	0.5	7.2	1.5	
22/10/2024	8.56			7.2	1	7.2	1	
23/10/2024	9.04			7.2	1	8.2	0.5	

24/10/2024	9.07			7.2	1.5	8.2	1
25/10/2024	9.04			7.2	1.5	8.2	1.5
26/10/2024	9.17			7.2	0.3	7.2	0.5
27/10/2024	9.15			7.2	0.3	7.2	0.3
28/10/2024	9.04			7.2	0.3	8.2	1
29/10/2024	9.17			7.2	0.3	8.2	0.3
30/10/2024	9.08			7.2	0.3	7.2	0.5
31/10/2024	9.16			8.2	0.5	6.8	0.5

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo		result				check by
		Pool 1	Pool 2	Pool 1		Pool 2		
				PH	ChL	PH	ChL	
01/11/2024	9.24			7.2	0.3	7.2	0.3	
02/11/2024	9.15			8.2	0.3	7.2	0.3	
03/11/2024	8.51			7.2	0.3	7.2	0.3	
04/11/2024	9.18			8.2	0.5	8.2	0.3	
05/11/2024	9.14			8.2	0.3	8.2	0.3	
06/11/2024	9.03			8.2	0.5	8.2	1	
07/11/2024	9.14			8.2	1	7.2	1	
08/11/2024	9.16			8.2	1	7.8	1	
09/11/2024	9.02			7.2	0.5	8.2	1	
10/11/2024	9.18			7.2	0.3	6.8	0.3	
11/11/2024	9.11			7.8	0.3	7.2	0.3	

12/11/2024	9.25			7.8	0.5	7.8	0.3
13/11/2024	9.07			7.2	0.3	7.2	0.3
14/11/2024	9.06			8.2	1	8.2	1.5
15/11/2024	9.13			7.2	1.5	7.8	1
16/11/2024	9.16			8.2	1.5	7.8	1
17/11/2024	5.11			7.2	0.3	7.2	0.3
18/11/2024	9.07			8.2	1	8.2	0.3
19/11/2024	9.16			8.2	0.5	7.2	0.3
20/11/2024	9.07			6.8	1.5	6.8	0.3
21/11/2024	9.17			7.2	3	7.2	1.5
22/11/2024	9.34			7.2	3	7.2	1.5
23/11/2024	9.12			7.2	3	7.2	1

24/11/2024	7.55			7.2	3	7.2	0.3
25/11/2024	9.03			7.2	3	8.2	1.5
26/11/2024	9.10			7.2	3	8.2	1.5
27/11/2024	9.08			7.2	1.5	8.2	1.5
28/11/2024	9.17			7.6	3	7.8	1.5
29/11/2024	9.22			7.6	3	7.8	3
30/11/2024	9.08			7.8	3	7.8	3

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo		result				check by
		Pool 1	Pool 2	Pool 1		Pool 2		
				PH	ChL	PH	ChL	
01/12/2024	8.32			8.2	3	7.8	3	
02/12/2024	9.13			6.8	3	6.8	3	
03/12/2024	9.14			7.2	3	7.2	0.5	
04/12/2024	9.2			7.2	3	7.2	1	
05/12/2024	9.1			7.2	0.3	7.2	0.5	
06/12/2024	9.16			7.2	3	8.2	1	
07/12/2024	9.09			7.2	3	8.2	0.5	
08/12/2024	15.27			6.8	0.3	8.2	0.3	
09/12/2024	9.13			7.2	1	8.2	0.3	
10/12/2024	9.12			7.2	1	8.2	1	
11/12/2024	9.10			7.2	3	7.8	1	

12/12/2024	9.25			8.2	1	7.8	1
13/12/2024	9.11			8.2	0.3	7.8	1
14/12/2024	9.18			7.8	0.5	7.8	1.5
15/12/2024	9.14			7.2	1.5	7.2	1
16/12/2024	9.05			7.8	3	7.8	0.5
17/12/2024	9.11			8.2	0.5	7.8	0.3
18/12/2024	9.17			8.2	1	7.8	0.5
19/12/2024	9.08			8.2	1	7.8	0.3
20/12/2024	9.22			8.2	1	8.2	0.3
21/12/2024	9.10			7.2	0.5	7.8	0.5
22/12/2024	15.10			7.2	0.3	7.6	0.3
23/12/2024	9.11			7.2	0.3	7.6	1.5

24/12/2024	9.18			8.2	1	7.8	1.5
25/12/2024	9.16			7.8	0.5	7.8	1
26/12/2024	9.14			7.8	1	7.8	1
27/12/2024	9.21			7.2	0.5	7.2	1
28/12/2024	8.19			7.2	1	7.2	1
29/12/2024	9.17			7.2	1	7.8	0.5
30/12/2024	9.02			7.2	1	7.8	0.5
31/12/2024	7.2			6.8	0.3	7.2	0.3