

## บทที่ 4

### การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

---

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ) ของ บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด ระหว่างปี 2565-2567 สามารถนำผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาสรุปและเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมลสาร ดังนี้

#### 4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย โดยทำการตรวจวัดปริมาณ Particulate, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> as NO<sub>2</sub> และ Hg จากปล่อง TG-1, TG-2, TG-3 และ TG-4 โดยทำการตรวจวัดด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดในช่วงปี 2565-2567 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตสัง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาด และโรงไฟฟ้าใหม่กำลังการผลิตไม่เกิน 300 เมกะวัตต์) และอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 สำหรับอัตราการระบาย พบว่า อัตราการระบายของมลสารมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562

เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมลสาร ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างในบางช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

ดัชนี การตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน		
		TG-1								
		29/06/65	16/11/65	16/05/66	18/10/66	02/06/67	16/10/67	(1)	(2)	(3)
1. Particulate	mg/Nm <sup>3</sup>	5.6	16.6	32.1	22.1	12.5	35.1	74	120	80
	g/s	0.07	0.20	0.40	0.36	0.21	0.51	1.39	-	-
2. NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	ppm	148.36	164.64	160.61	139.00	135.86	158.04	177	350	200
	g/s	3.74	3.75	3.78	4.26	4.04	4.28	6.27	-	-
3. SO <sub>2</sub>	ppm	179.57	299.47	195.96	296.13	121.30	137.83	308	640	360
	g/s	6.31	9.50	6.43	12.63	0.12	5.20	15.17	-	-
4. Hg	mg/Nm <sup>3</sup>	0.0004	0.0003	0.0003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	2.4 <sup>(4)</sup>	-

มาตรฐาน : (1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด, พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาด และโรงไฟฟ้าใหม่กำลังการผลิตไม่เกิน 300 เมกกะวัตต์)  
(3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)  
(4) อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

ดัชนี การตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน		
		TG-2								
		28/06/65	18/11/65	16/05/66	19/10/66	01/06/67	17/10/67	(1)	(2)	(3)
1. Particulate	mg/Nm <sup>3</sup>	16.5	10.9	12.6	12.8	5.2	20.9	74	120	80
	g/s	0.26	0.17	0.20	0.15	0.07	0.22	1.39	-	-
2. NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	ppm	147.18	172.74	143.76	165.68	135.86	140.69	177	350	200
	g/s	4.29	5.07	4.27	3.65	3.59	2.75	6.27	-	-
3. SO <sub>2</sub>	ppm	207.85	174.98	209.40	226.47	161.85	133.80	308	640	360
	g/s	8.44	7.16	8.65	6.96	5.95	3.64	15.17	-	-
4. Hg	mg/Nm <sup>3</sup>	0.0002	0.0002	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	2.4 <sup>(4)</sup>	-

มาตรฐาน : (1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด, พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาด และโรงไฟฟ้าใหม่กำลังการผลิตไม่เกิน 300 เมกกะวัตต์)  
(3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)  
(4) อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

ดัชนี การตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน		
		TG-3								
		28/06/65	17/11/65	18/05/66	17/10/66	30/05/67	16/10/67	(1)	(2)	(3)
1. Particulate	mg/Nm <sup>3</sup>	11.0	9.5	22.0	6.4	5.2	13.9	74	120	80
	g/s	0.15	0.09	0.32	0.09	0.07	0.20	1.39	-	-
2. NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	ppm	152.39	114.03	139.85	165.78	148.88	166.16	177	350	200
	g/s	3.92	1.94	3.81	4.21	4.36	4.57	6.27	-	-
3. SO <sub>2</sub>	ppm	228.21	105.44	263.00	255.05	144.74	138.62	308	640	360
	g/s	8.19	2.50	10.00	9.01	5.91	5.31	15.17	-	-
4. Hg	mg/Nm <sup>3</sup>	0.0002	0.0002	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	2.4 <sup>(4)</sup>	-


มาตรฐาน : (1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด, พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาด และโรงไฟฟ้าใหม่กำลังการผลิตไม่เกิน 300 เมกกะวัตต์)  
(3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)  
(4) อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567


ดัชนี การตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด				มาตรฐาน		
		TG-4						
		18/11/65	18/05/66	20/10/66	31/05/67	(1)	(2)	(3)
1. Particulate	mg/Nm <sup>3</sup>	23.0	13.5	16.4	1.9	62	120	80
	g/s	0.40	0.28	0.37	0.04	1.27	-	-
2. NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	ppm	148.77	131.37	114.48	142.01	171	350	200
	g/s	4.85	5.13	4.82	5.35	6.61	-	-
3. SO <sub>2</sub>	ppm	199.97	209.30	185.92	159.10	304	640	360
	g/s	9.07	11.39	10.90	8.34	16.36	-	-
4. Hg	mg/Nm <sup>3</sup>	0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	2.4 <sup>(4)</sup>	-

มาตรฐาน : (1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด, พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) (โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาด และโรงไฟฟ้าใหม่กำลังการผลิตไม่เกิน 300 เมกกะวัตต์)  
(3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)  
(4) อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)


รูปที่ 4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

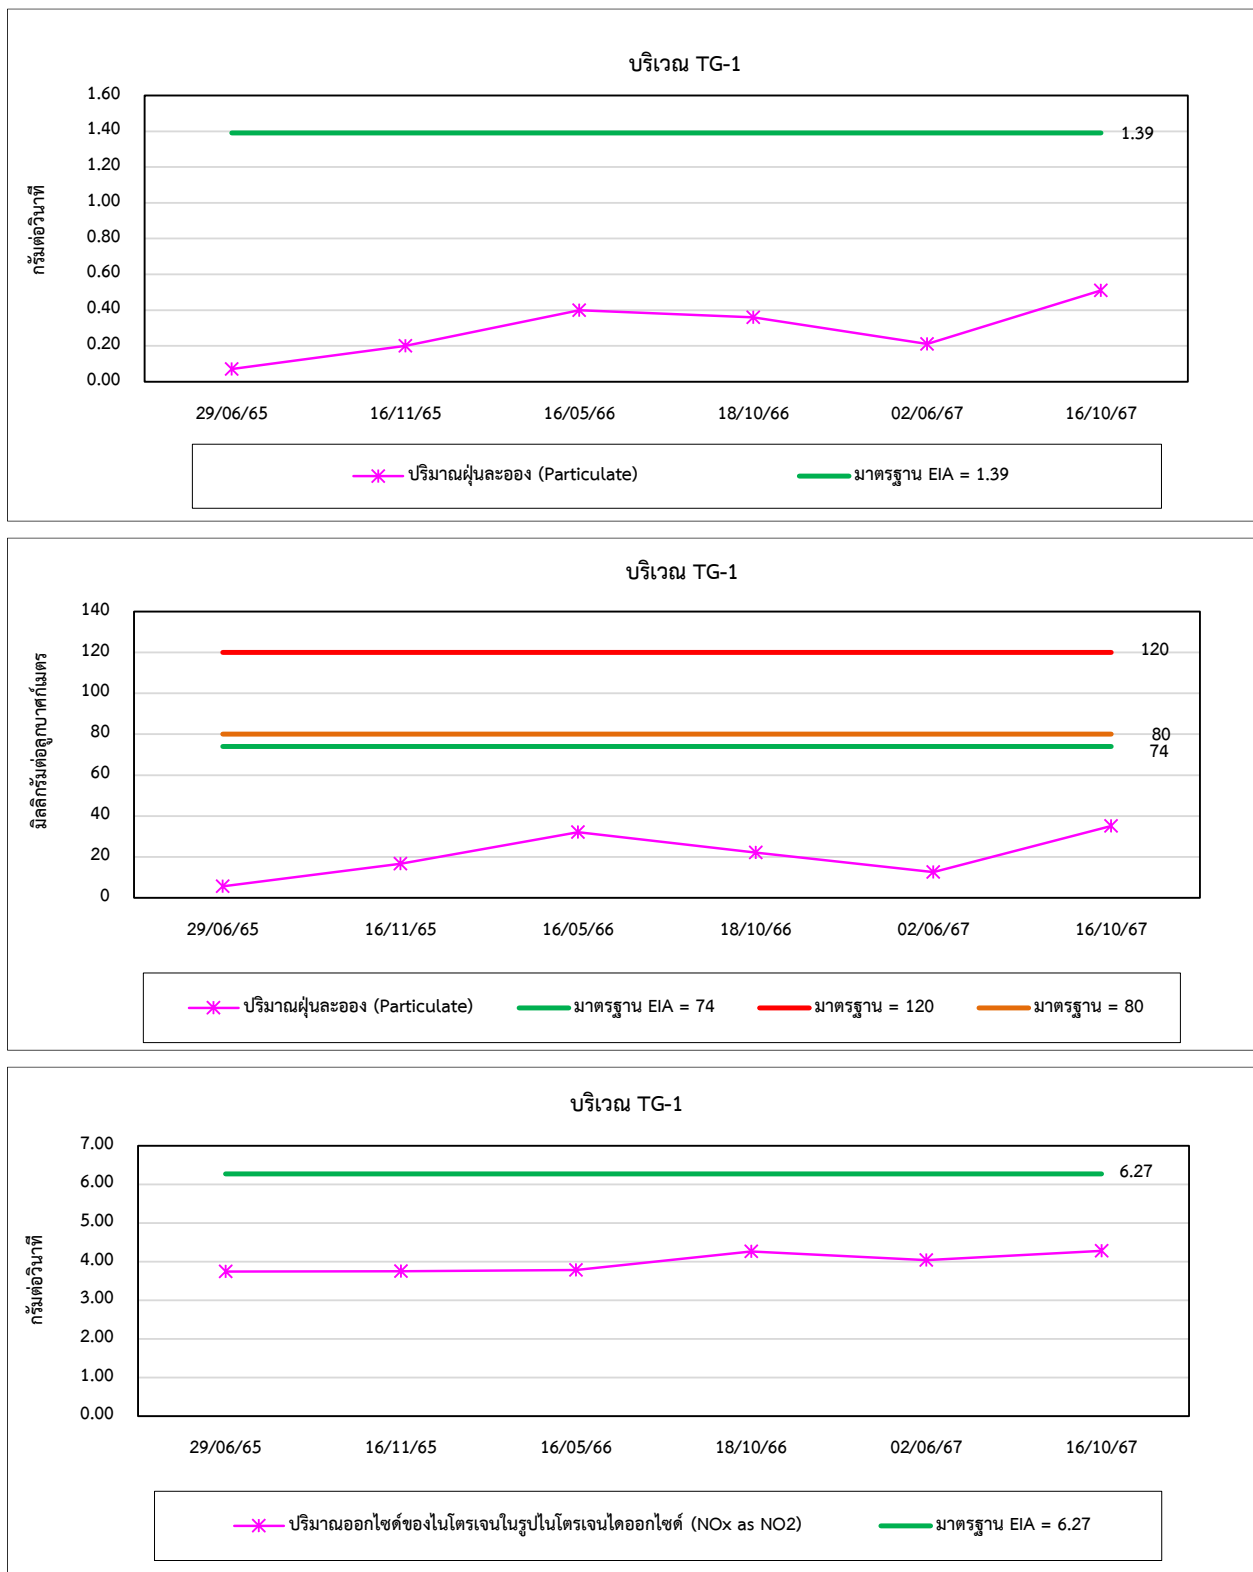


รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

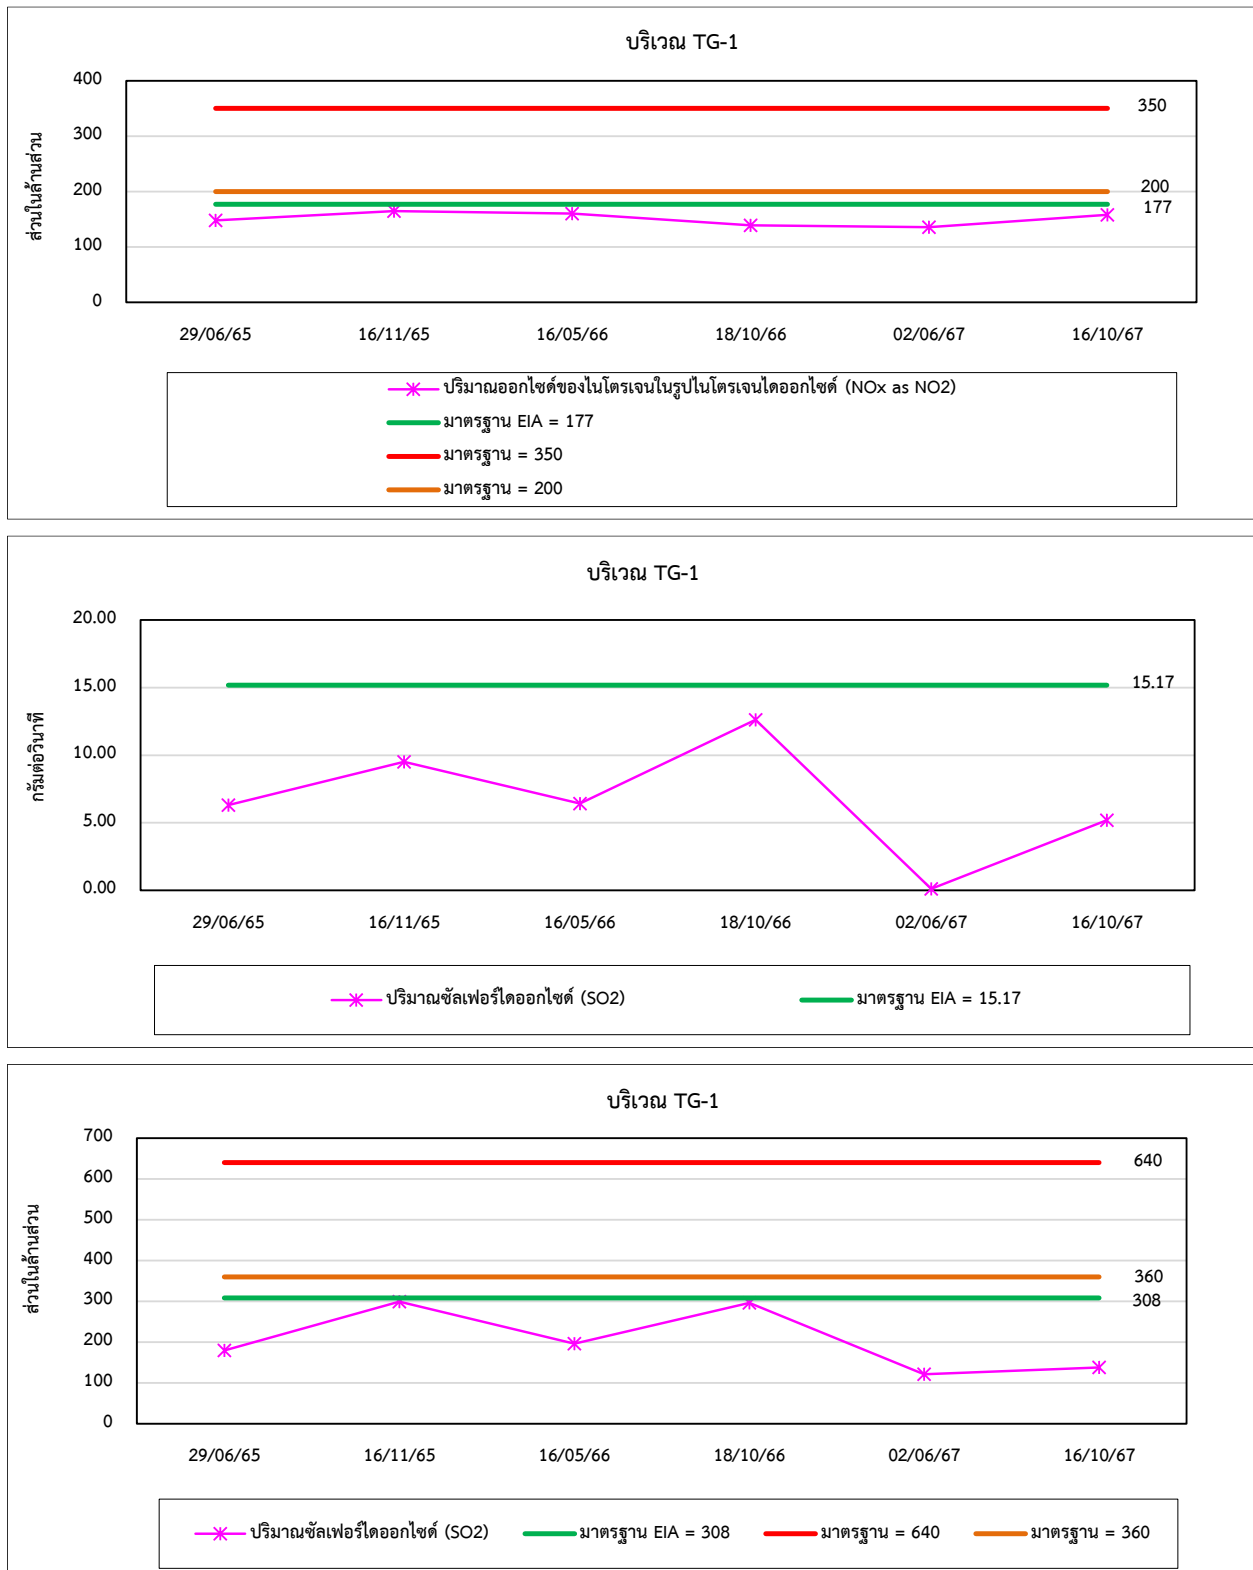


รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

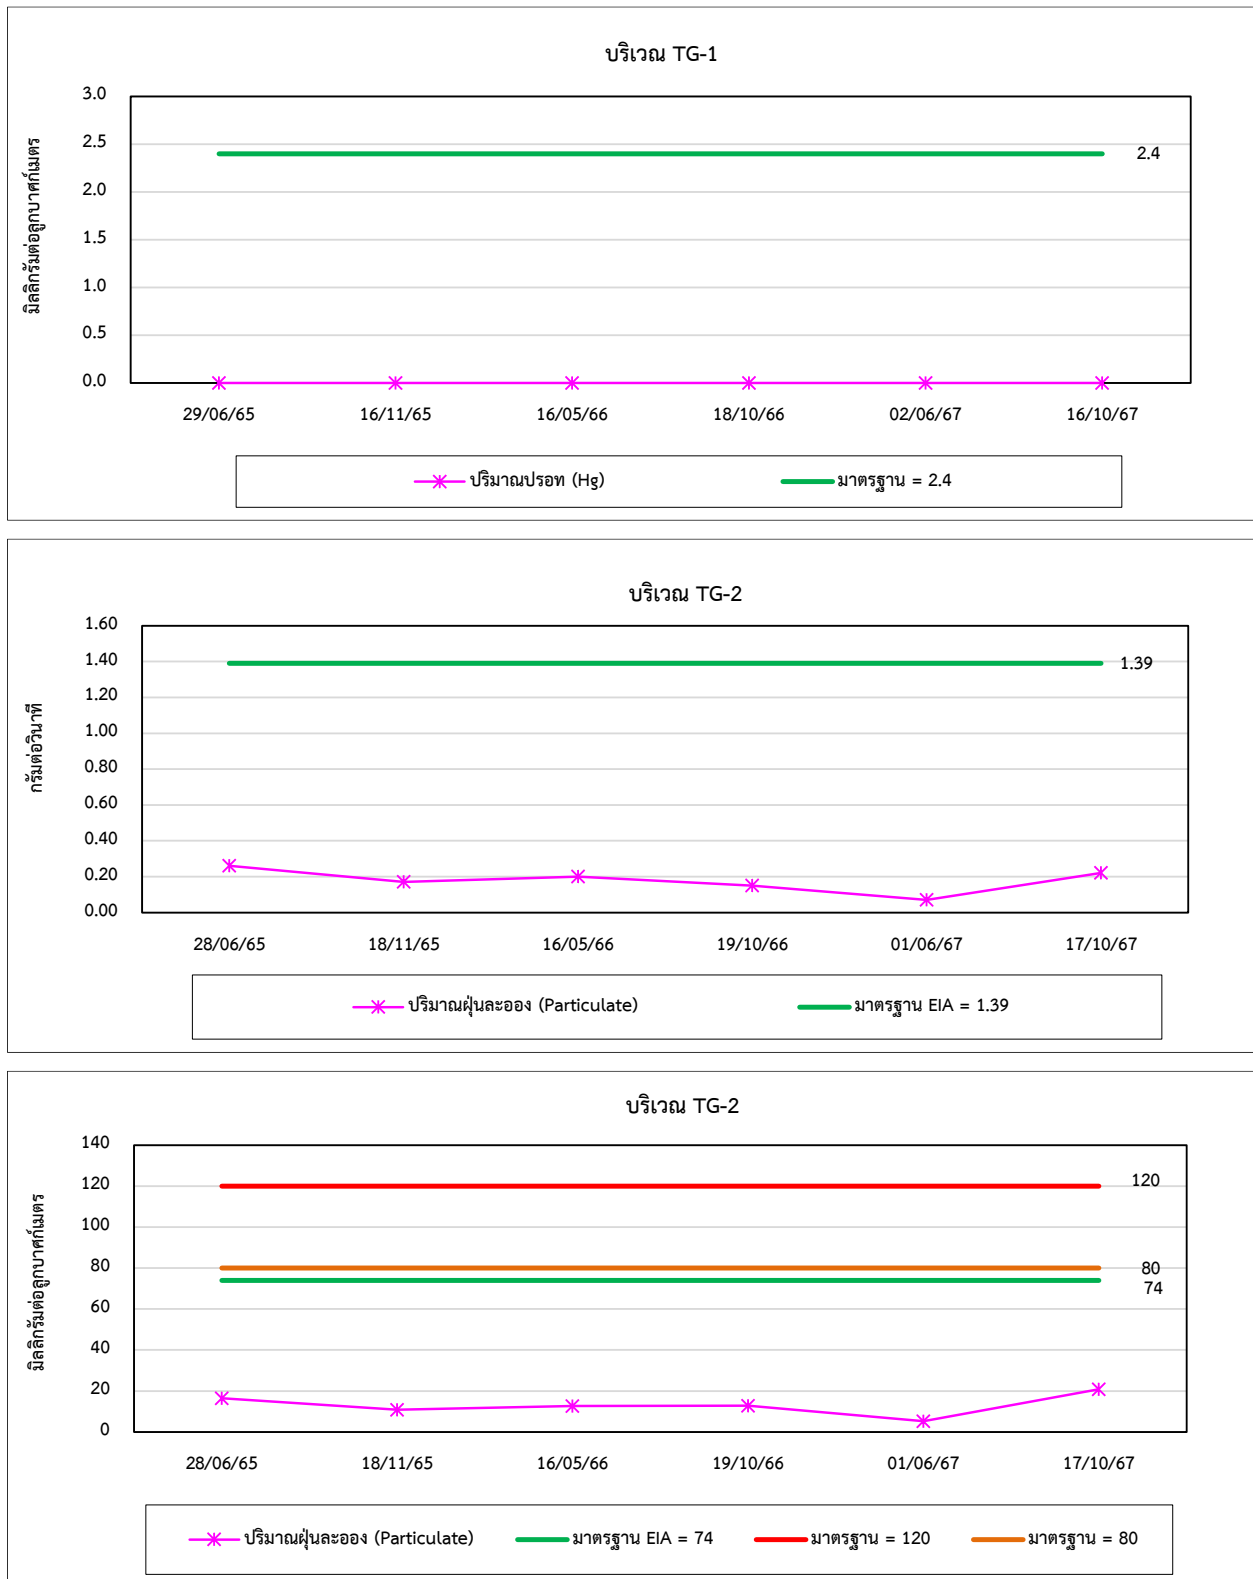

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

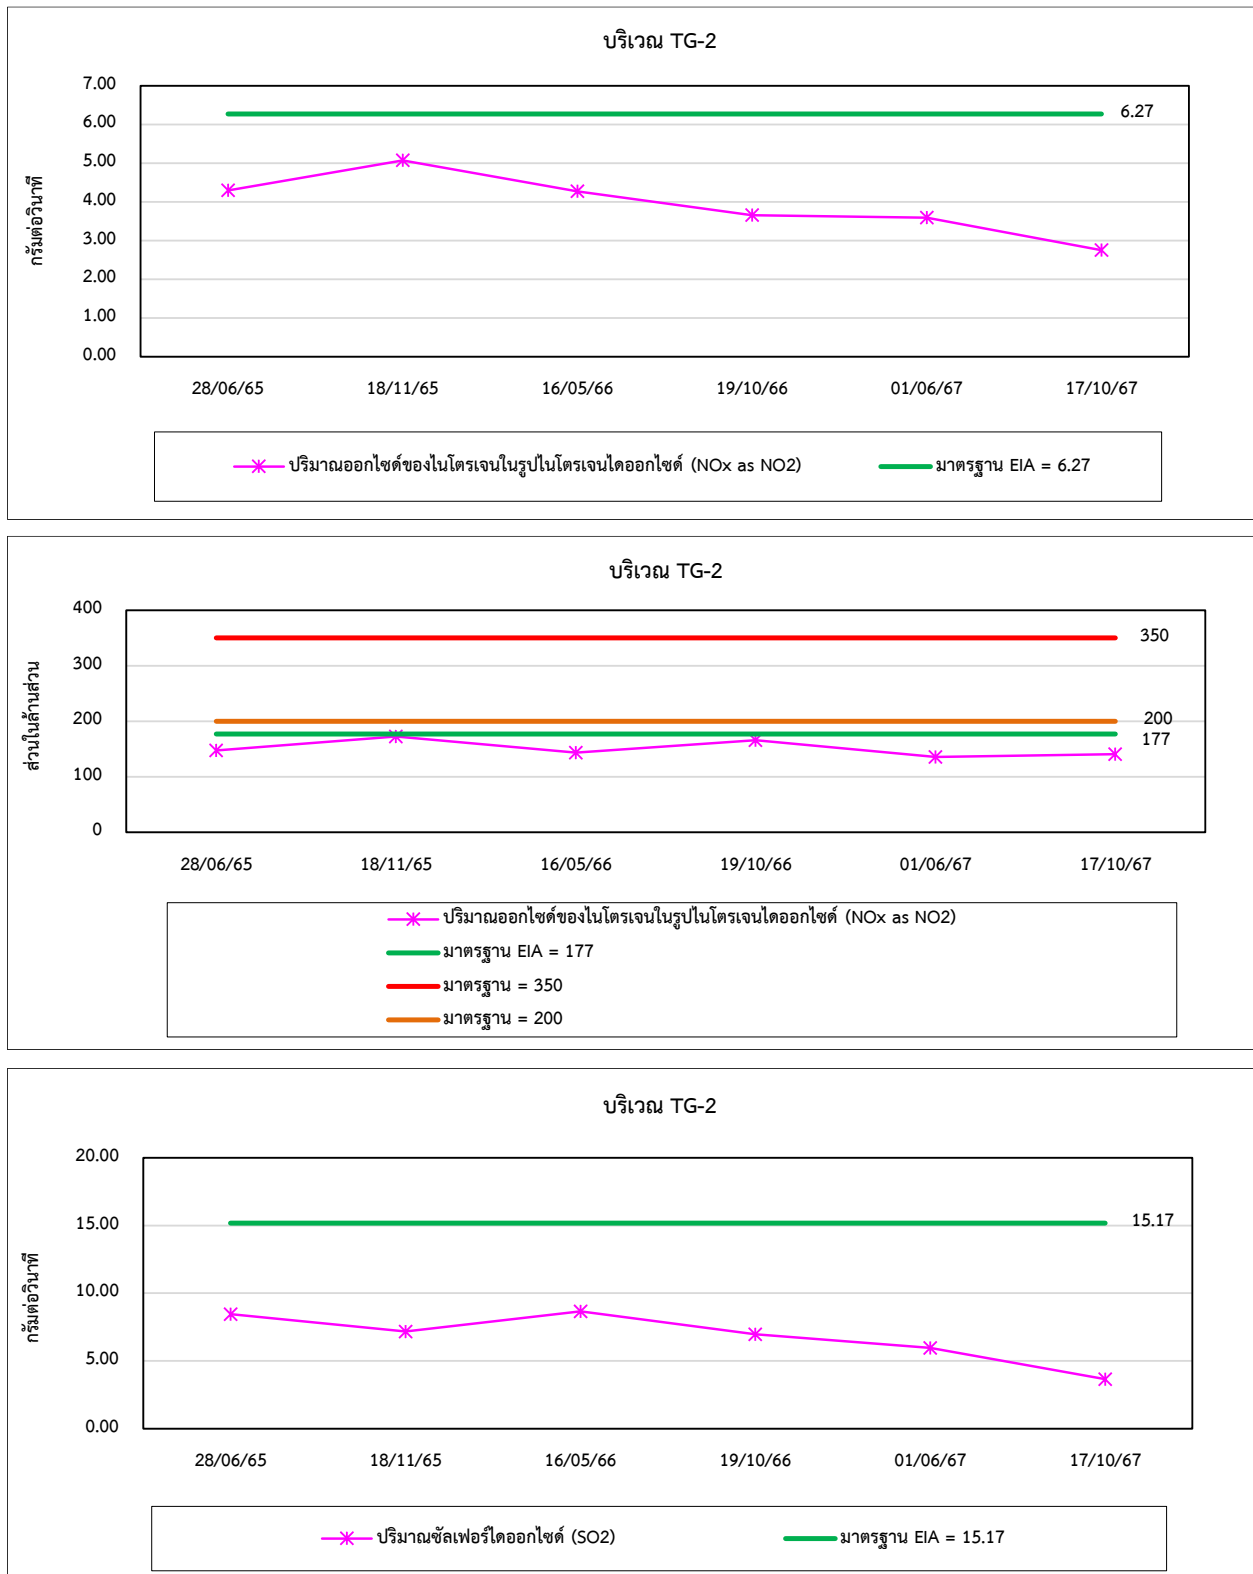


รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

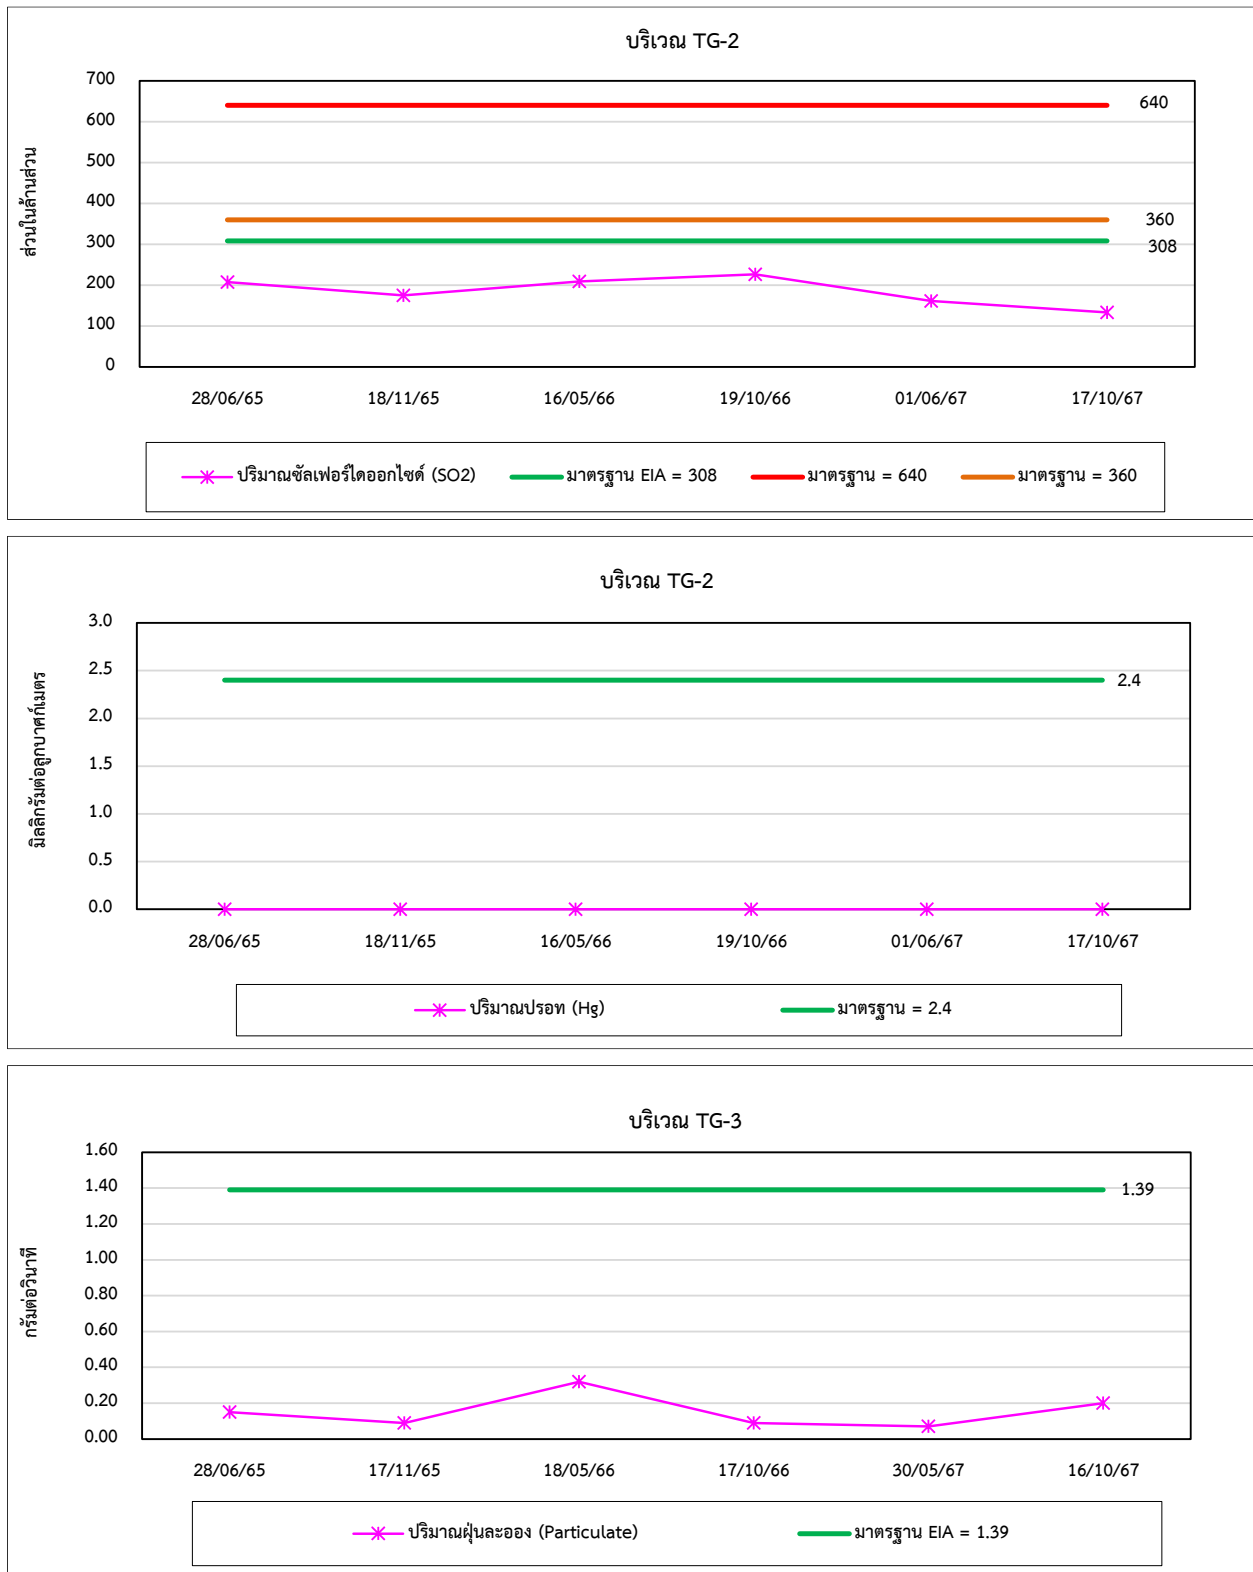





รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

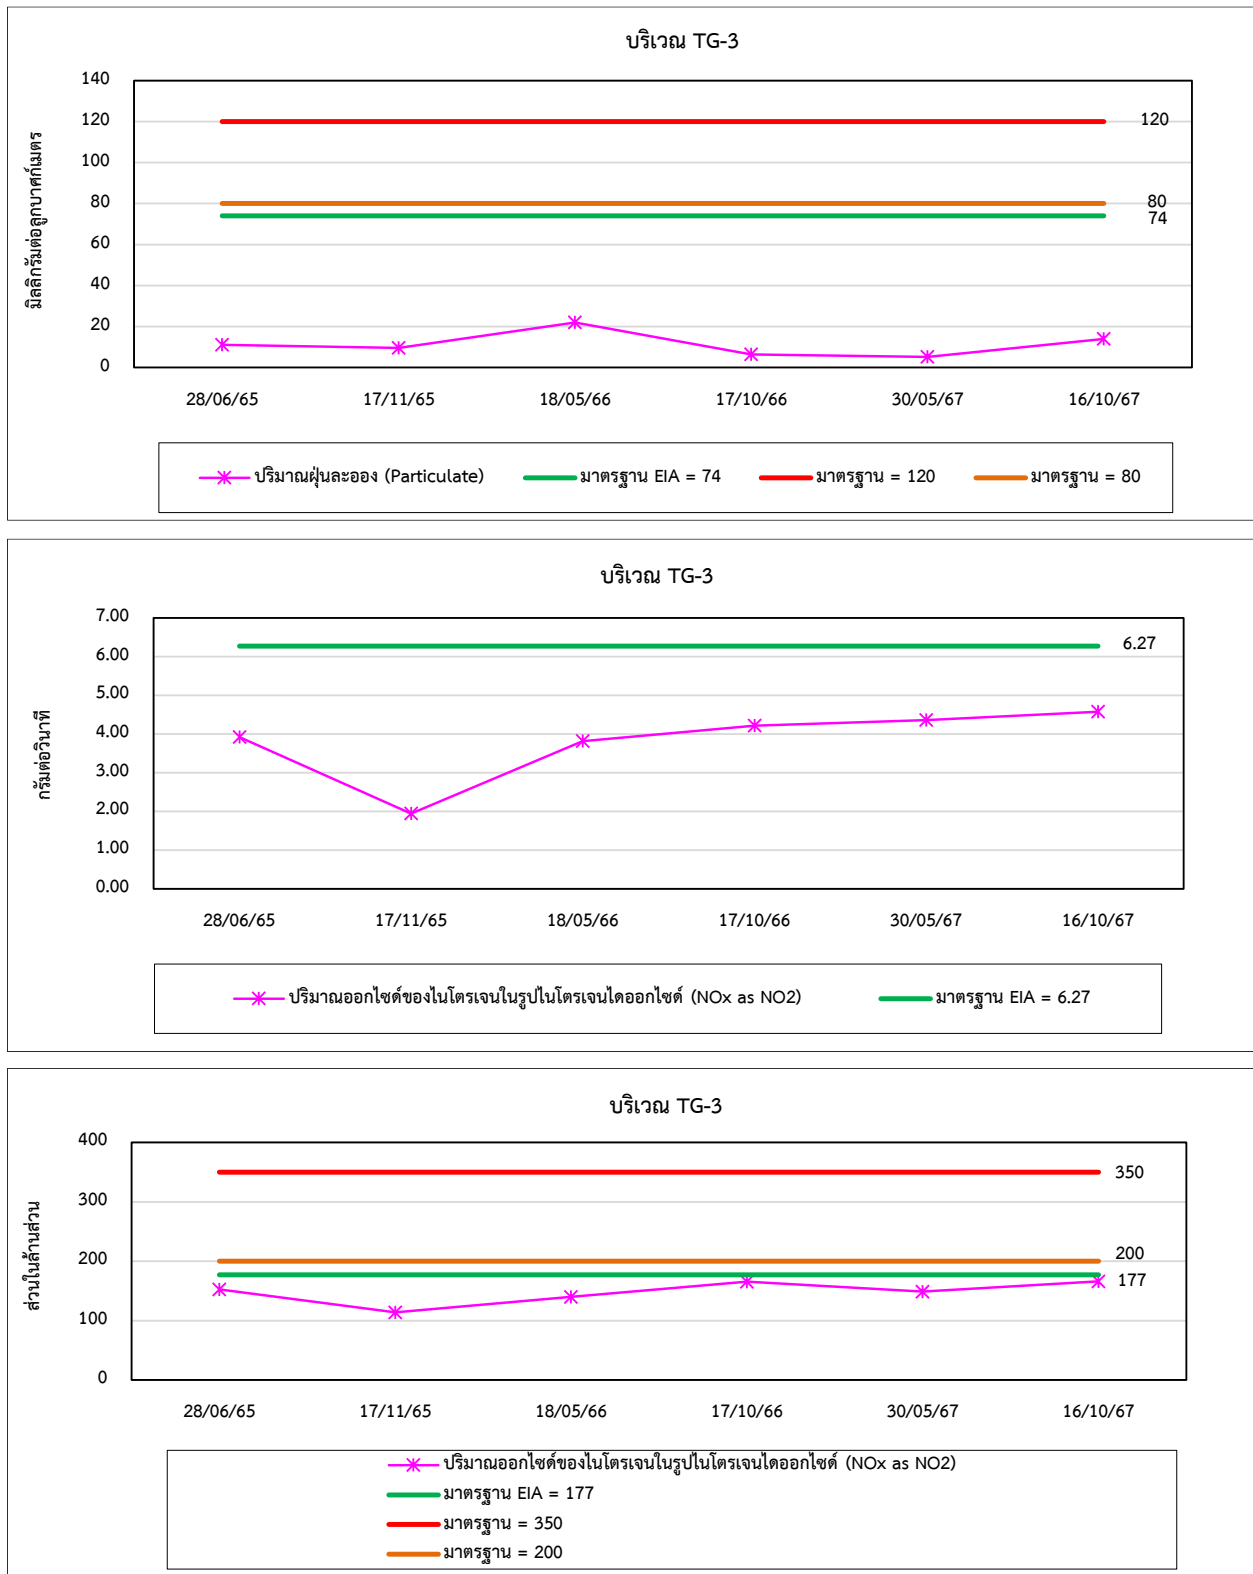


รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

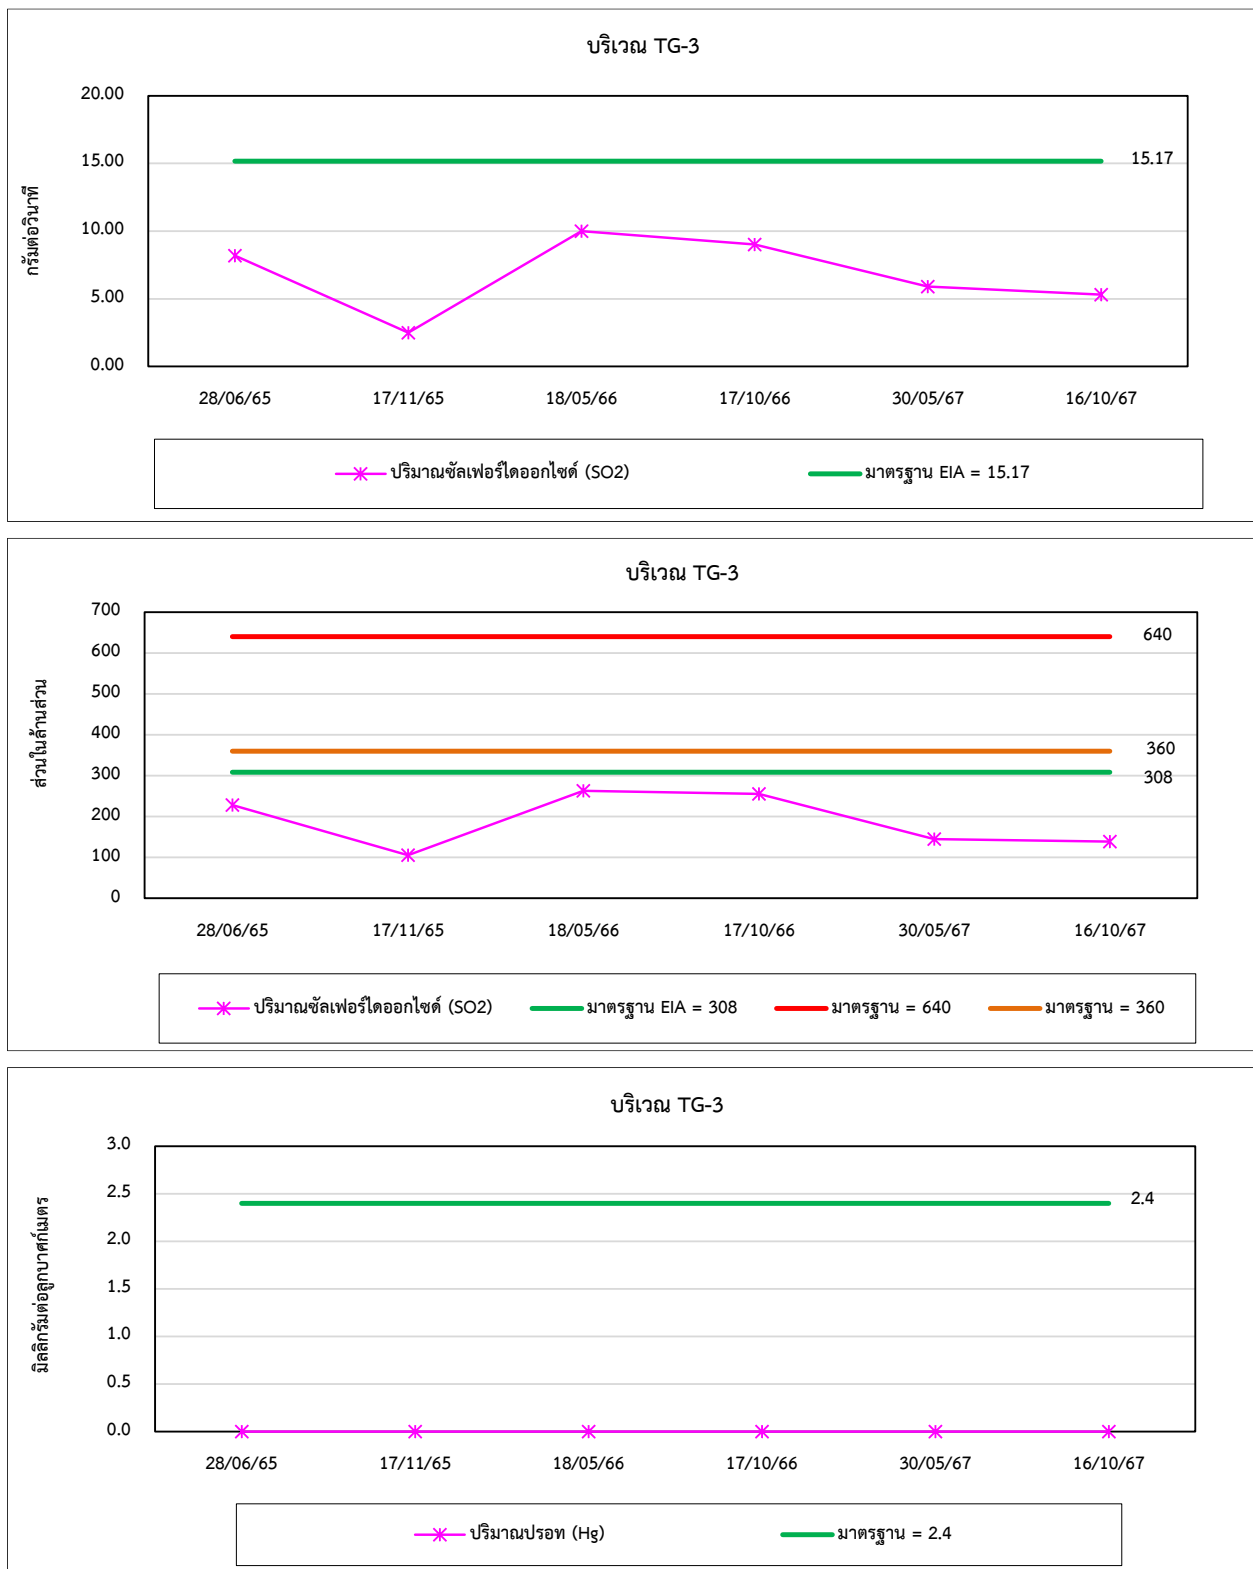


รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

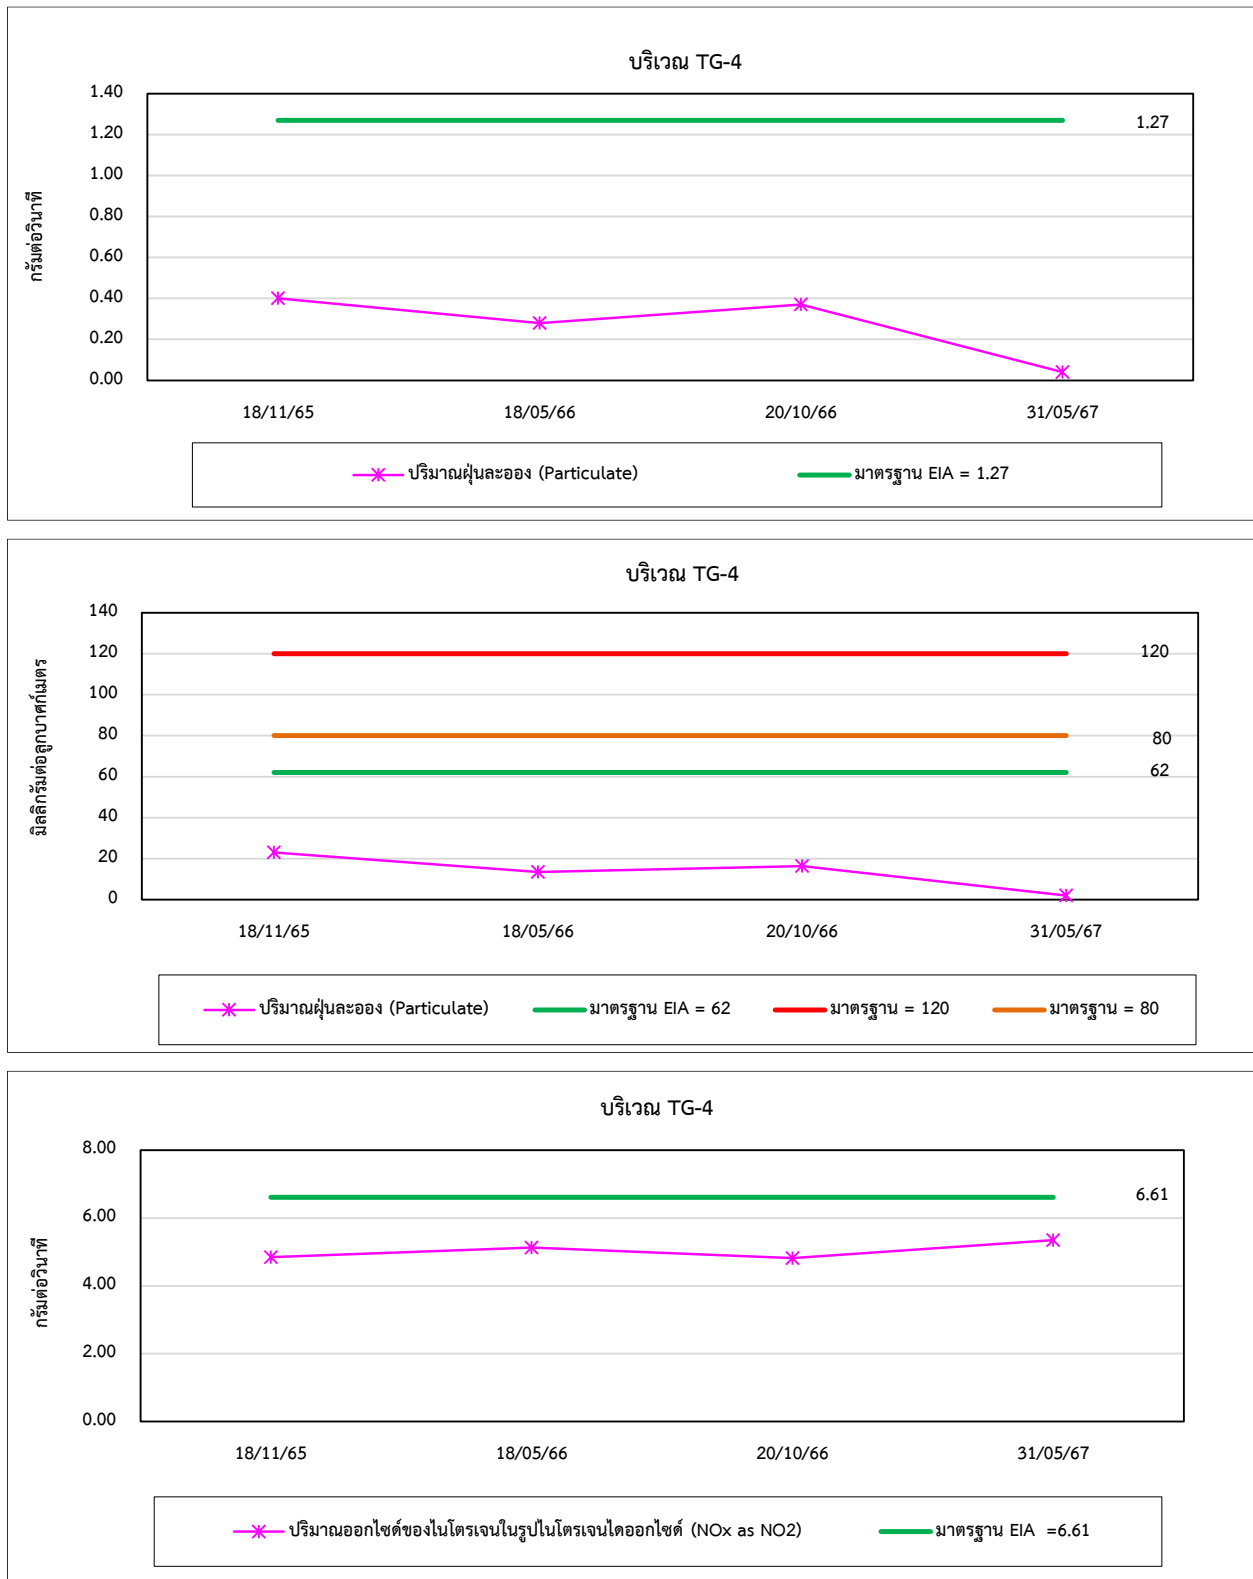

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

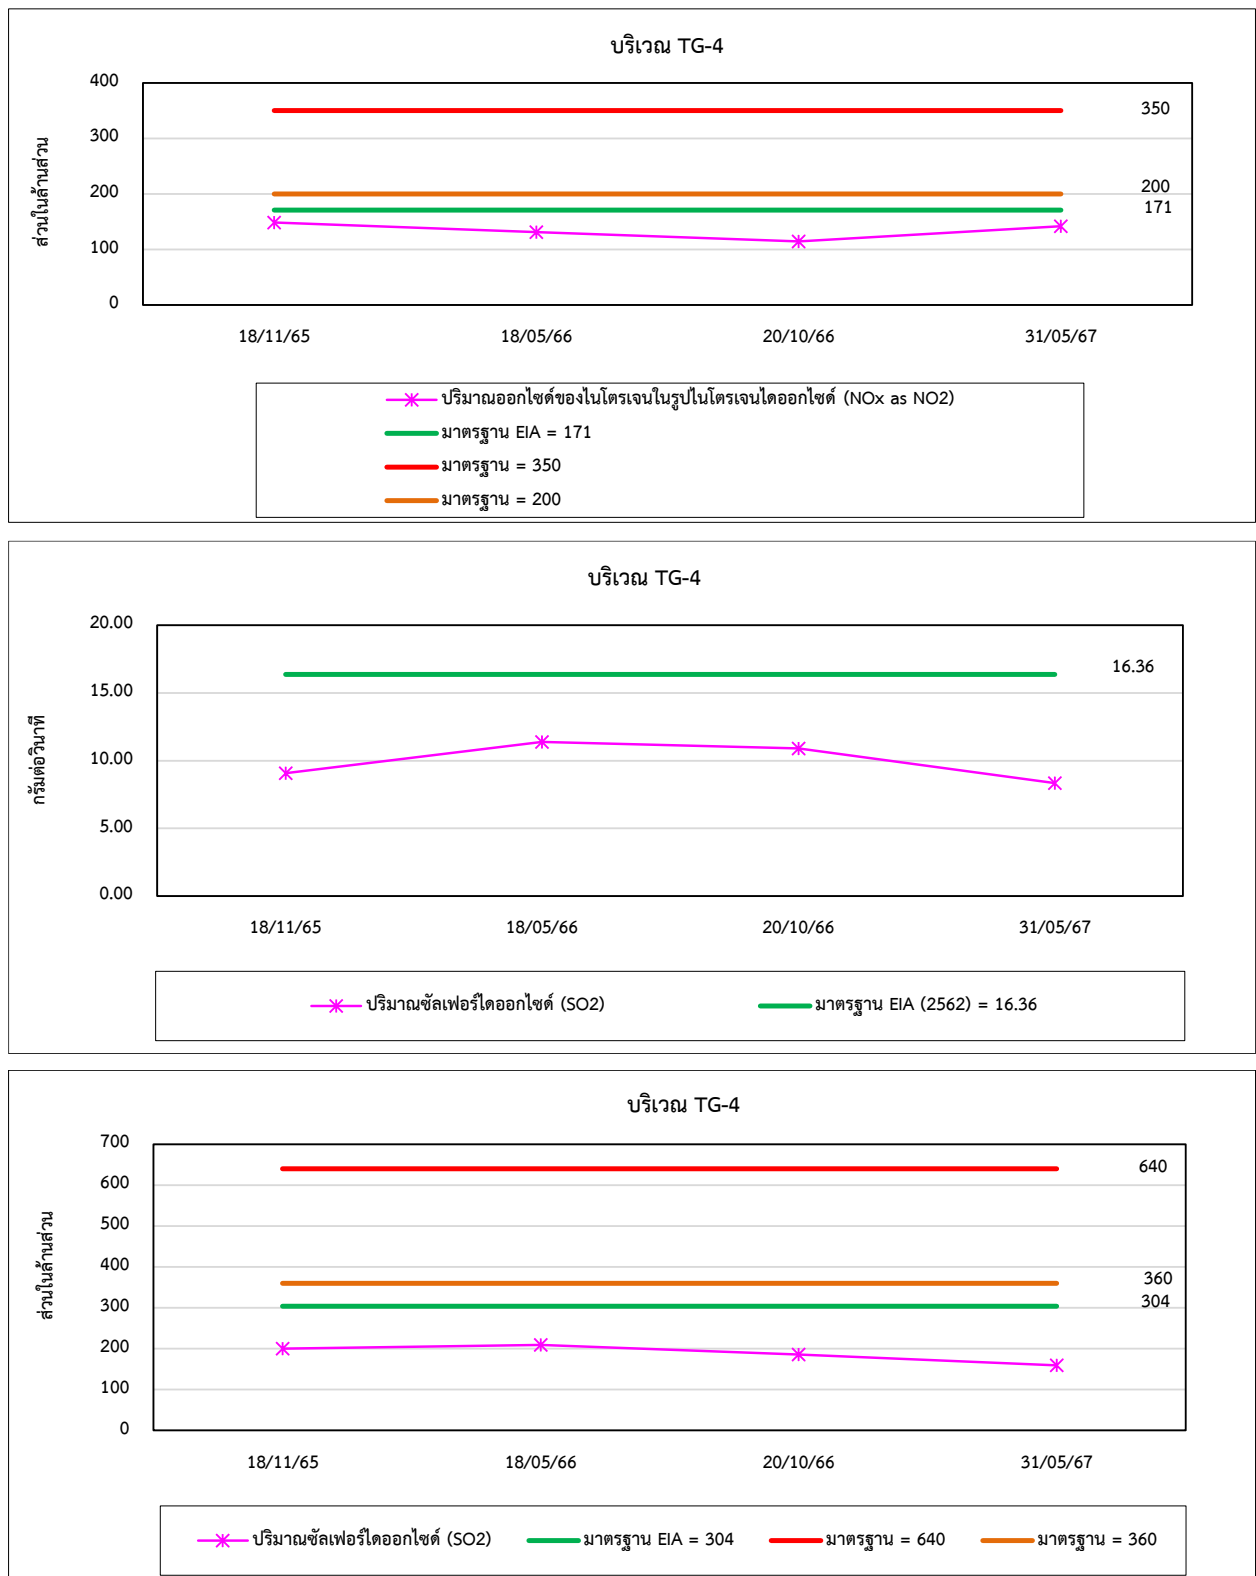

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

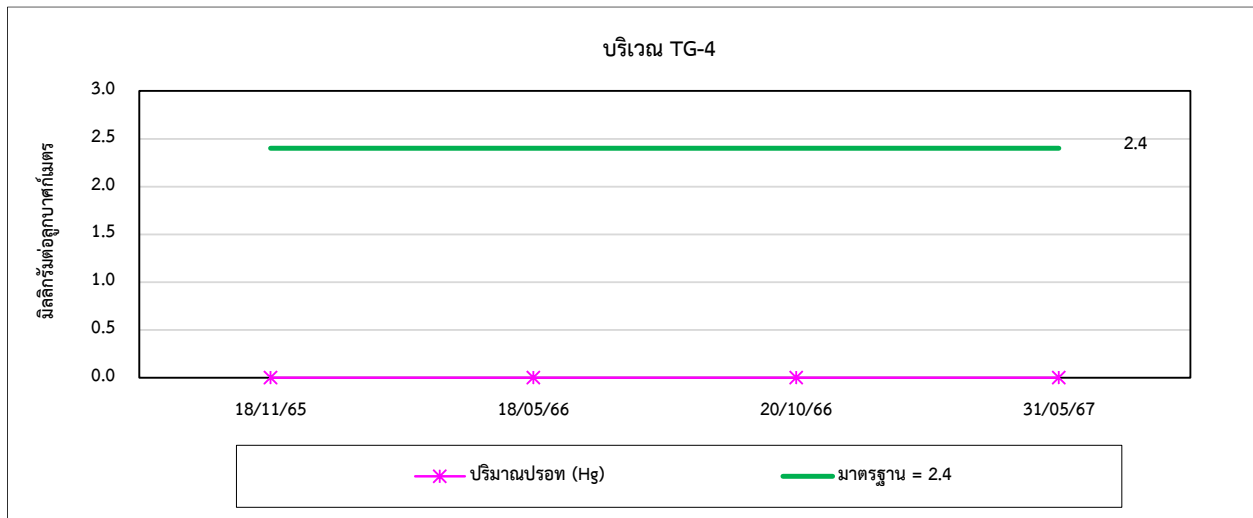

## 4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทำการตรวจวัดปริมาณ TSP, PM-10,  $\text{SO}_2^{(24 \text{ hr})}$ ,  $\text{SO}_2^{(1 \text{ hr})}$  และ  $\text{NO}_2^{(1 \text{ hr})}$  จากสถานีตรวจวัด 7 สถานี ได้แก่ วัดจำศีล (บ้านหลุบเลา), บ้านขอนแก่น, ชุมชนตาลเดี่ยว (บ้านตาลเดี่ยว), ชุมชนหลุบเลา (บ้านหลุบเลา หมู่ 3) และบ้านซ่ง โดยทำการตรวจวัดด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี ระยะเวลาในการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP, PM-10 และ  $\text{SO}_2^{(24 \text{ hr})}$  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547), ปริมาณ  $\text{SO}_2^{(1 \text{ hr})}$  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) และปริมาณ  $\text{NO}_2$  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)

เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมลสารระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างเล็กน้อย และมีปริมาณสูงในบางช่วงเวลา การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด แสดงดังรูปที่ 4.2-1

**ตารางที่ 4.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567**

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	SO <sub>2</sub> <sup>(1 hr)</sup> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)
1. วัดจำศีล (บ้านหลุบเส)	24-25/06/65	0.034	0.020	0.0012	0.0005-0.0021	0.0001-0.0041
	25-26/06/65	0.062	0.024	0.0014	0.0006-0.0029	0.0001-0.0036
	26-27/06/65	0.031	0.016	0.0015	0.0008-0.0029	0.0001-0.0049
	27-28/06/65	0.037	0.005	0.0010	0.0003-0.0015	0.0003-0.0050
	28-29/06/65	0.036	0.015	0.0014	0.0007-0.0030	0.0002-0.0040
	29-30/06/65	0.047	0.025	0.0017	0.0010-0.0028	0.0002-0.0051
	30/06-01/07/65	0.033	0.012	0.0016	0.0007-0.00020	0.0001-0.0066
	15-16/11/65	0.051	0.033	0.0023	0.0015-0.0033	0.0012-0.0034
	16-17/11/65	0.140	0.059	0.0024	0.0010-0.0035	0.0013-0.0037
	17-18/11/65	0.074	0.037	0.0023	0.0016-0.0032	0.0008-0.0042
	18-19/11/65	0.067	0.031	0.0021	0.0015-0.0028	0.0013-0.0044
	19-20/11/65	0.074	0.034	0.0022	0.0016-0.0029	0.0014-0.0050
	20-21/11/65	0.051	0.029	0.0021	0.0014-0.0030	0.0012-0.0046
	21-22/11/65	0.084	0.038	0.0018	0.0008-0.0031	0.0011-0.0050
	15-16/05/66	0.074	0.031	0.0016	0.0013-0.0020	0.0007-0.0034
	16-17/05/66	0.071	0.036	0.0015	0.0013-0.0019	0.0009-0.0035
	17-18/05/66	0.076	0.035	0.0015	0.0014-0.0020	0.0008-0.0046
	18-19/05/66	0.086	0.043	0.0015	0.0014-0.0019	0.0011-0.0059
	19-20/05/66	0.068	0.029	0.0019	0.0014-0.0026	0.0009-0.0071
	20-21/05/66	0.082	0.040	0.0018	0.0014-0.0027	0.0004-0.0085
	21-22/05/66	0.071	0.032	0.0022	0.0017-0.0030	0.0008-0.0068
	16-17/10/66	0.082	0.036	0.0024	0.0014-0.0047	0.0017-0.0054
	17-18/10/66	0.082	0.048	0.0023	0.0013-0.0044	0.0015-0.0040
	18-19/10/66	0.050	0.028	0.0027	0.0016-0.0051	0.0013-0.0038
	19-20/10/66	0.080	0.011	0.0029	0.0016-0.0049	0.0013-0.0043
	20-21/10/66	0.100	0.008	0.0028	0.0014-0.0045	0.0015-0.0040
	21-22/10/66	0.057	0.030	0.0028	0.0014-0.0051	0.0013-0.0038
	22-23/10/66	0.070	0.027	0.0032	0.0019-0.0064	0.0012-0.0043
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		0.33	0.12	0.12*	0.30 <sup>(2)</sup>	0.17 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) (ค.ศ. 2004)

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)(ค.ศ. 2009)

หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)

**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567**

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	SO <sub>2</sub> <sup>(1 hr)</sup> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)
1. วัดจำศีล (บ้านหลุบลำ) (ต่อ)	29-30/05/67	0.063	0.037	0.0024	0.0020-0.0028	0.0024-0.0061
	30-31/05/67	0.035	0.021	0.0031	0.0027-0.0035	0.0020-0.0056
	31/05-01/06/67	0.026	0.011	0.0034	0.0027-0.0042	0.0012-0.0057
	01-02/06/67	0.022	0.014	0.0035	0.0029-0.0041	0.0013-0.0060
	02-03/06/67	0.030	0.020	0.0030	0.0026-0.0039	0.0014-0.0063
	03-04/06/67	0.034	0.022	0.0027	0.0024-0.0031	0.0020-0.0066
	04-05/06/67	0.029	0.020	0.0028	0.0027-0.0029	0.0015-0.0055
	12-13/10/67	0.066	0.044	0.0053	0.0050-0.0055	0.0002-0.0041
	13-14/10/67	0.043	0.030	0.0058	0.0047-0.0083	0.0004-0.0050
	14-15/10/67	0.049	0.021	0.0081	0.0068-0.0097	0.0001-0.0041
	15-16/10/67	0.073	0.036	0.0082	0.0059-0.0095	0.0010-0.0035
	16-17/10/67	0.060	0.043	0.0078	0.0061-0.0099	0.0009-0.0038
	17-18/10/67	0.068	0.038	0.0081	0.0059-0.0094	0.0011-0.0043
	18-19/10/67	0.047	0.030	0.0071	0.0050-0.0080	0.0006-0.0056
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		0.33	0.12	0.12*	0.30 <sup>(2)</sup>	0.17 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)(ค.ศ. 2009)

หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)



ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	SO <sub>2</sub> <sup>(1 hr)</sup> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)
2. บ้านขอนแก่น	24-25/06/65	0.033	0.018	0.0015	0.0002-0.0030	0.0008-0.0057
	25-26/06/65	0.031	0.014	0.0021	0.0007-0.0036	0.0009-0.0052
	26-27/06/65	0.032	0.013	0.0019	0.0001-0.0039	0.0002-0.0036
	27-28/06/65	0.047	0.021	0.0022	0.0002-0.0057	0.0002-0.0031
	28-29/06/65	0.034	0.009	0.0015	0.0002-0.0053	0.0013-0.0047
	29-30/06/65	0.046	0.021	0.0010	0.0001-0.0029	0.0017-0.0049
	30/06-01/07/65	0.038	0.016	0.0014	0.0004-0.0035	0.0017-0.0059
	15-16/11/65	0.050	0.026	0.0020	0.0007-0.0032	0.0010-0.0021
	16-17/11/65	0.060	0.055	0.0021	0.0013-0.0028	0.0012-0.0032
	17-18/11/65	0.051	0.032	0.0020	0.0007-0.0036	0.0011-0.0032
	18-19/11/65	0.042	0.025	0.0021	0.0011-0.0031	0.0013-0.0031
	19-20/11/65	0.035	0.025	0.0018	0.0007-0.0031	0.0016-0.0032
	20-21/11/65	0.071	0.035	0.0017	0.0006-0.0026	0.0010-0.0023
	21-22/11/65	0.046	0.025	0.0015	0.0006-0.0031	0.0010-0.0032
	15-16/05/66	0.070	0.054	0.0035	0.0021-0.0045	0.0011-0.0038
	16-17/05/66	0.072	0.039	0.0031	0.0010-0.0053	0.0018-0.0043
	17-18/05/66	0.082	0.037	0.0024	0.0019-0.0032	0.0010-0.0046
	18-19/05/66	0.082	0.036	0.0025	0.0012-0.0045	0.0012-0.0064
	19-20/05/66	0.084	0.043	0.0024	0.0011-0.0032	0.0013-0.0060
	20-21/05/66	0.118	0.048	0.0020	0.0015-0.0027	0.0012-0.0038
	21-22/05/66	0.096	0.038	0.0026	0.0018-0.0045	0.0015-0.0044
	16-17/10/66	0.048	0.019	0.0035	0.0013-0.0057	0.0016-0.0053
	17-18/10/66	0.072	0.014	0.0041	0.0022-0.0066	0.0019-0.0046
	18-19/10/66	0.039	0.016	0.0041	0.0014-0.0069	0.0014-0.0053
	19-20/10/66	0.047	0.031	0.0041	0.0014-0.0096	0.0022-0.0057
	20-21/10/66	0.052	0.030	0.0027	0.0014-0.0059	0.0013-0.0057
	21-22/10/66	0.050	0.023	0.0025	0.0012-0.0052	0.0016-0.0078
	22-23/10/66	0.047	0.021	0.0032	0.0015-0.0062	0.0016-0.0016
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		0.33	0.12	0.12*	0.30 <sup>(2)</sup>	0.17 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009)

หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)

**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567**

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	SO <sub>2</sub> <sup>(1 hr)</sup> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)
2. บ้านขอนแก่น (ต่อ)	29-30/05/67	0.036	0.017	0.0027	0.0024-0.0030	0.0028-0.0064
	30-31/05/67	0.029	0.019	0.0031	0.0025-0.0037	0.0019-0.0060
	31/05-01/06/67	0.021	0.012	0.0032	0.0027-0.0039	0.0019-0.0058
	01-02/06/67	0.020	0.012	0.0031	0.0027-0.0037	0.0020-0.0068
	02-03/06/67	0.029	0.020	0.0028	0.0024-0.0036	0.0019-0.0073
	03-04/06/67	0.037	0.021	0.0033	0.0031-0.0034	0.0022-0.0062
	04-05/06/67	0.031	0.021	0.0031	0.0030-0.0032	0.0018-0.0064
	12-13/10/67	0.062	0.040	0.0032	0.0028-0.0036	0.0013-0.0092
	13-14/10/67	0.049	0.031	0.0033	0.0028-0.0036	0.0009-0.0090
	14-15/10/67	0.058	0.015	0.0035	0.0031-0.0037	0.0013-0.0093
	15-16/10/67	0.067	0.055	0.0049	0.0044-0.0061	0.0014-0.0099
	16-17/10/67	0.051	0.036	0.0044	0.0036-0.0067	0.0011-0.0091
	17-18/10/67	0.044	0.025	0.0039	0.0031-0.0061	0.0011-0.0086
	18-19/10/67	0.049	0.038	0.0036	0.0031-0.0055	0.0015-0.0080
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		0.33	0.12	0.12*	0.30 <sup>(2)</sup>	0.17 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)(ค.ศ. 2009)

หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	SO <sub>2</sub> <sup>(1 hr)</sup> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)
3. ชุมชนตาลเดี่ยว (บ้านตาลเดี่ยว)	24-25/06/65	0.039	0.034	0.0016	0.0008-0.0025	0.0002-0.0046
	25-26/06/65	0.064	0.024	0.0017	0.0009-0.0032	0.0001-0.0041
	26-27/06/65	0.053	0.027	0.0020	0.0013-0.0034	0.0001-0.0054
	27-28/06/65	0.095	0.046	0.0014	0.0007-0.0020	0.0002-0.0055
	28-29/06/65	0.081	0.036	0.0018	0.0011-0.0034	0.0003-0.0045
	29-30/06/65	0.088	0.009	0.0022	0.0014-0.0034	0.0004-0.0056
	30/06-01/07/65	0.068	0.040	0.0022	0.0013-0.0026	0.0002-0.0071
	15-16/11/65	0.112	0.015	0.0026	0.0010-0.0048	0.0015-0.0046
	16-17/11/65	0.116	0.032	0.0029	0.0018-0.0043	0.0015-0.0052
	17-18/11/65	0.099	0.046	0.0022	0.0010-0.0034	0.0020-0.0065
	18-19/11/65	0.060	0.038	0.0021	0.0008-0.0034	0.0020-0.0046
	19-20/11/65	0.083	0.033	0.0017	0.0009-0.0034	0.0013-0.0053
	20-21/11/65	0.081	0.056	0.0024	0.0009-0.0051	0.0021-0.0056
	21-22/11/65	0.078	0.048	0.0024	0.0009-0.0036	0.0013-0.0056
	15-16/05/66	0.142	0.076	0.0025	0.0017-0.0042	0.0015-0.0051
	16-17/05/66	0.282	0.106	0.0022	0.0014-0.0034	0.0019-0.0046
	17-18/05/66	0.242	0.102	0.0023	0.0015-0.0031	0.0010-0.0035
	18-19/05/66	0.078	0.038	0.0024	0.0016-0.0035	0.0011-0.0031
	19-20/05/66	0.213	0.068	0.0025	0.0018-0.0030	0.0010-0.0035
	20-21/05/66	0.181	0.068	0.0022	0.0017-0.0028	0.0008-0.0028
	21-22/05/66	0.213	0.069	0.0027	0.0022-0.0033	0.0009-0.0035
	16-17/10/66	0.102	0.062	0.0034	0.0004-0.0029	0.0017-0.0050
	17-18/10/66	0.136	0.090	0.0040	0.0009-0.0045	0.0025-0.0057
	18-19/10/66	0.116	0.078	0.0038	0.0014-0.0040	0.0017-0.0060
	19-20/10/66	0.131	0.075	0.0038	0.0006-0.0028	0.0019-0.0070
	20-21/10/66	0.119	0.057	0.0028	0.0007-0.0026	0.0019-0.0052
	21-22/10/66	0.100	0.042	0.0028	0.0005-0.0029	0.0018-0.0049
	22-23/10/66	0.098	0.058	0.0033	0.0002-0.0020	0.0021-0.0056
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		0.33	0.12	0.12*	0.30 <sup>(2)</sup>	0.17 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009)

หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)

**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567**

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	SO <sub>2</sub> <sup>(1 hr)</sup> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)
3. ชุมชนตาลเดี่ยว (บ้านตาลเดี่ยว) (ต่อ)	29-30/05/67	0.089	0.033	0.0033	0.0031-0.0034	0.0024-0.0079
	30-31/05/67	0.093	0.045	0.0036	0.0032-0.0047	0.0032-0.0079
	31/05-01/06/67	0.058	0.023	0.0037	0.0035-0.0042	0.0036-0.0070
	01-02/06/67	0.042	0.020	0.0040	0.0037-0.0042	0.0042-0.0084
	02-03/06/67	0.043	0.024	0.0039	0.0038-0.0041	0.0037-0.0066
	03-04/06/67	0.098	0.037	0.0038	0.0036-0.0040	0.0037-0.0082
	04-05/06/67	0.068	0.033	0.0038	0.0032-0.0040	0.0040-0.0089
	12-13/10/67	0.061	0.037	0.0053	0.0048-0.0078	0.0030-0.0087
	13-14/10/67	0.053	0.016	0.0051	0.0047-0.0061	0.0043-0.0085
	14-15/10/67	0.054	0.025	0.0050	0.0047-0.0054	0.0038-0.0076
	15-16/10/67	0.070	0.033	0.0048	0.0037-0.0054	0.0048-0.0096
	16-17/10/67	0.063	0.037	0.0050	0.0048-0.0052	0.0043-0.0075
	17-18/10/67	0.064	0.029	0.0049	0.0047-0.0051	0.0043-0.0088
	18-19/10/67	0.046	0.021	0.0048	0.0046-0.0050	0.0046-0.0095
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		0.33	0.12	0.12*	0.30 <sup>(2)</sup>	0.17 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) (ค.ศ. 2004)

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)(ค.ศ. 2009)

หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	SO <sub>2</sub> <sup>(1 hr)</sup> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)
4. ชุมชนหลุมเสา (บ้านหลุมเสา หมู่ 3)	24-25/06/65	0.037	0.018	0.0007	0.0001-0.0025	0.0006-0.0037
	25-26/06/65	0.046	0.018	0.0008	0.0001-0.0026	0.0005-0.0045
	26-27/06/65	0.037	0.015	0.0013	0.0003-0.0031	0.0008-0.0041
	27-28/06/65	0.048	0.016	0.0013	0.0001-0.0030	0.0006-0.0043
	28-29/06/65	0.045	0.013	0.0013	0.0003-0.0026	0.0009-0.0039
	29-30/06/65	0.056	0.024	0.0013	0.0001-0.0031	0.0006-0.0045
	30/06-01/07/65	0.041	0.011	0.0017	0.0006-0.0042	0.0012-0.0058
	15-16/11/65	0.062	0.032	0.0023	0.0010-0.0032	0.0012-0.0040
	16-17/11/65	0.060	0.050	0.0022	0.0011-0.0035	0.0021-0.0037
	17-18/11/65	0.061	0.045	0.0029	0.0015-0.0042	0.0024-0.0035
	18-19/11/65	0.053	0.038	0.0026	0.0011-0.0046	0.0030-0.0037
	19-20/11/65	0.053	0.030	0.0026	0.0012-0.0048	0.0035-0.0041
	20-21/11/65	0.091	0.030	0.0021	0.0010-0.0048	0.0031-0.0060
	21-22/11/65	0.066	0.050	0.0023	0.0010-0.0036	0.0025-0.0046
	15-16/05/66	0.041	0.018	0.0030	0.0023-0.0039	0.0016-0.0057
	16-17/05/66	0.053	0.019	0.0031	0.0023-0.0047	0.0013-0.0063
	17-18/05/66	0.041	0.027	0.0032	0.0025-0.0046	0.0016-0.0073
	18-19/05/66	0.051	0.018	0.0027	0.0020-0.0033	0.0009-0.0100
	19-20/05/66	0.041	0.019	0.0032	0.0024-0.0047	0.0017-0.0070
	20-21/05/66	0.057	0.022	0.0034	0.0027-0.0040	0.0027-0.0100
	21-22/05/66	0.047	0.020	0.0034	0.0024-0.0037	0.0016-0.0065
	16-17/10/66	0.077	0.041	0.0029	0.0022-0.0051	0.0005-0.0020
	17-18/10/66	0.073	0.064	0.0031	0.0021-0.0052	0.0005-0.0026
	18-19/10/66	0.043	0.033	0.0037	0.0024-0.0059	0.0010-0.0039
	19-20/10/66	0.057	0.051	0.0037	0.0022-0.0057	0.0014-0.0035
	20-21/10/66	0.058	0.040	0.0037	0.0025-0.0053	0.0006-0.0026
	21-22/10/66	0.051	0.027	0.0036	0.0022-0.0059	0.0007-0.0023
	22-23/10/66	0.031	0.016	0.0039	0.0022-0.0061	0.0006-0.0026
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		0.33	0.12	0.12*	0.30 <sup>(2)</sup>	0.17 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009)

หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)

**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567**

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	SO <sub>2</sub> <sup>(1 hr)</sup> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)
4. ชุมชนหลุบเลา (บ้านหลุบเลา หมู่ 3) (ต่อ)	29-30/05/67	0.034	0.015	0.0028	0.0023-0.0036	0.0026-0.0054
	30-31/05/67	0.024	0.010	0.0031	0.0025-0.0035	0.0026-0.0046
	31/05-01/06/67	0.022	0.010	0.0026	0.0022-0.0028	0.0026-0.0051
	01-02/06/67	0.031	0.011	0.0029	0.0025-0.0031	0.0026-0.0054
	02-03/06/67	0.026	0.010	0.0029	0.0027-0.0030	0.0025-0.0057
	03-04/06/67	0.034	0.017	0.0030	0.0026-0.0033	0.0025-0.0054
	04-05/06/67	0.029	0.014	0.0028	0.0026-0.0029	0.0027-0.0050
	12-13/10/67	0.040	0.021	0.0045	0.0040-0.0070	0.0017-0.0096
	13-14/10/67	0.038	0.021	0.0043	0.0039-0.0053	0.0013-0.0094
	14-15/10/67	0.036	0.020	0.0042	0.0039-0.0046	0.0017-0.0097
	15-16/10/67	0.064	0.030	0.0040	0.0029-0.0046	0.0018-0.0103
	16-17/10/67	0.055	0.023	0.0042	0.0040-0.0044	0.0015-0.0095
	17-18/10/67	0.045	0.018	0.0041	0.0039-0.0043	0.0015-0.0090
	18-19/10/67	0.042	0.019	0.0040	0.0038-0.0042	0.0019-0.0084
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		0.33	0.12	0.12*	0.30 <sup>(2)</sup>	0.17 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)(ค.ศ. 2009)

หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	SO <sub>2</sub> <sup>(1 hr)</sup> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)
5. บ้านซึ้ง	24-25/06/65	0.034	0.022	0.0018	0.0003-0.0033	0.0009-0.0040
	25-26/06/65	0.039	0.019	0.0024	0.0010-0.0039	0.0008-0.0048
	26-27/06/65	0.031	0.016	0.0022	0.0003-0.0042	0.0011-0.0044
	27-28/06/65	0.063	0.018	0.0025	0.0005-0.0060	0.0009-0.0046
	28-29/06/65	0.043	0.021	0.0018	0.0005-0.0056	0.0012-0.0042
	29-30/06/65	0.051	0.024	0.0013	0.0004-0.0032	0.0009-0.0048
	30/06-01/07/65	0.049	0.013	0.0017	0.0007-0.0038	0.0015-0.0061
	15-16/11/65	0.066	0.042	0.0014	0.0010-0.0021	0.0012-0.0056
	16-17/11/65	0.046	0.036	0.0022	0.0012-0.0032	0.0006-0.0053
	17-18/11/65	0.067	0.048	0.0019	0.0011-0.0032	0.0009-0.0057
	18-19/11/65	0.072	0.027	0.0023	0.0013-0.0031	0.0012-0.0042
	19-20/11/65	0.054	0.030	0.0024	0.0016-0.0032	0.0013-0.0049
	20-21/11/65	0.062	0.032	0.0016	0.0010-0.0023	0.0011-0.0045
	21-22/11/65	0.083	0.034	0.0018	0.0010-0.0032	0.0010-0.0049
	15-16/05/66	0.046	0.012	0.0019	0.0012-0.0025	0.0013-0.0050
	16-17/05/66	0.052	0.032	0.0018	0.0013-0.0023	0.0013-0.0028
	17-18/05/66	0.065	0.014	0.0017	0.0012-0.0024	0.0008-0.0047
	18-19/05/66	0.058	0.018	0.0017	0.0013-0.0025	0.0008-0.0029
	19-20/05/66	0.067	0.024	0.0019	0.0013-0.0027	0.0013-0.0035
	20-21/05/66	0.057	0.024	0.0014	0.0011-0.0022	0.0012-0.0030
	21-22/05/66	0.063	0.022	0.0016	0.0012-0.0021	0.0012-0.0034
	16-17/10/66	0.043	0.031	0.0024	0.0014-0.0045	0.0020-0.0055
	17-18/10/66	0.046	0.035	0.0038	0.0008-0.0049	0.0018-0.0051
	18-19/10/66	0.039	0.017	0.0028	0.0014-0.0042	0.0022-0.0060
	19-20/10/66	0.052	0.022	0.0030	0.0014-0.0047	0.0021-0.0061
	20-21/10/66	0.051	0.021	0.0025	0.0013-0.0051	0.0020-0.0054
	21-22/10/66	0.046	0.026	0.0021	0.0012-0.0042	0.0023-0.0062
	22-23/10/66	0.053	0.021	0.0025	0.0012-0.0051	0.0024-0.0073
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		0.33	0.12	0.12*	0.30 <sup>(2)</sup>	0.17 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) (ค.ศ. 2004)

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)(ค.ศ. 2009)

หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)

**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567**

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	SO <sub>2</sub> <sup>(1 hr)</sup> (ppm)	NO <sub>2</sub> (ppm)
5. บ้านซึ้ง (ต่อ)	29-30/05/67	0.046	0.021	0.0011	0.0008-0.0014	0.0007-0.0024
	30-31/05/67	0.040	0.015	0.0016	0.0013-0.0021	0.0007-0.0024
	31/05-01/06/67	0.022	0.012	0.0013	0.0008-0.0017	0.0006-0.0029
	01-02/06/67	0.019	0.011	0.0017	0.0016-0.0019	0.0008-0.0028
	02-03/06/67	0.025	0.014	0.0017	0.0016-0.0018	0.0007-0.0028
	03-04/06/67	0.031	0.019	0.0014	0.0008-0.0018	0.0006-0.0021
	04-05/06/67	0.024	0.008	0.0016	0.0013-0.0017	0.0007-0.0022
	12-13/10/67	0.036	0.011	0.0034	0.0032-0.0037	0.0007-0.0064
	13-14/10/67	0.025	0.013	0.0040	0.0029-0.0065	0.0020-0.0060
	14-15/10/67	0.031	0.016	0.0062	0.0050-0.0079	0.0013-0.0047
	15-16/10/67	0.042	0.018	0.0064	0.0041-0.0077	0.0006-0.0041
	16-17/10/67	0.034	0.015	0.0060	0.0043-0.0081	0.0007-0.0043
	17-18/10/67	0.040	0.025	0.0063	0.0041-0.0075	0.0009-0.0041
	18-19/10/67	0.039	0.017	0.0053	0.0032-0.0062	0.0009-0.0037
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		0.33	0.12	0.12*	0.30 <sup>(2)</sup>	0.17 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) (ค.ศ. 2004)


<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)(ค.ศ. 2009)


หมายเหตุ : \* อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)




รูปที่ 4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

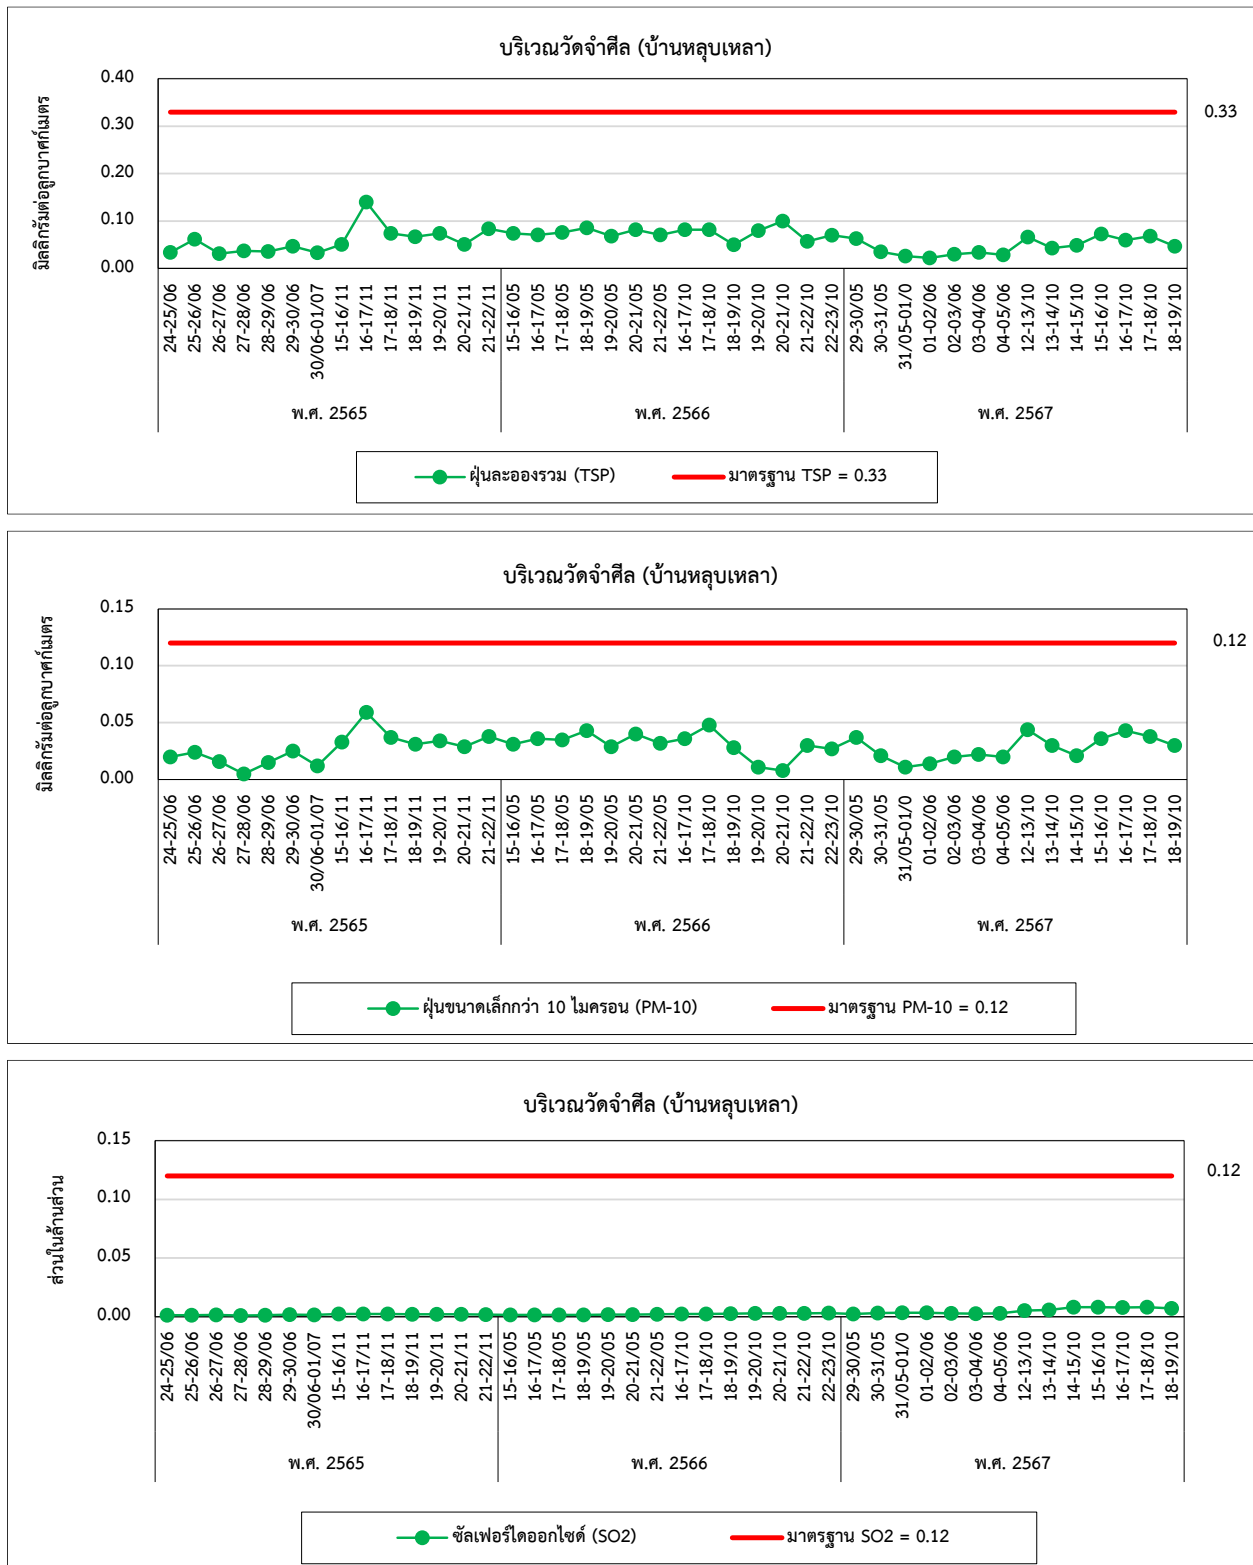


รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

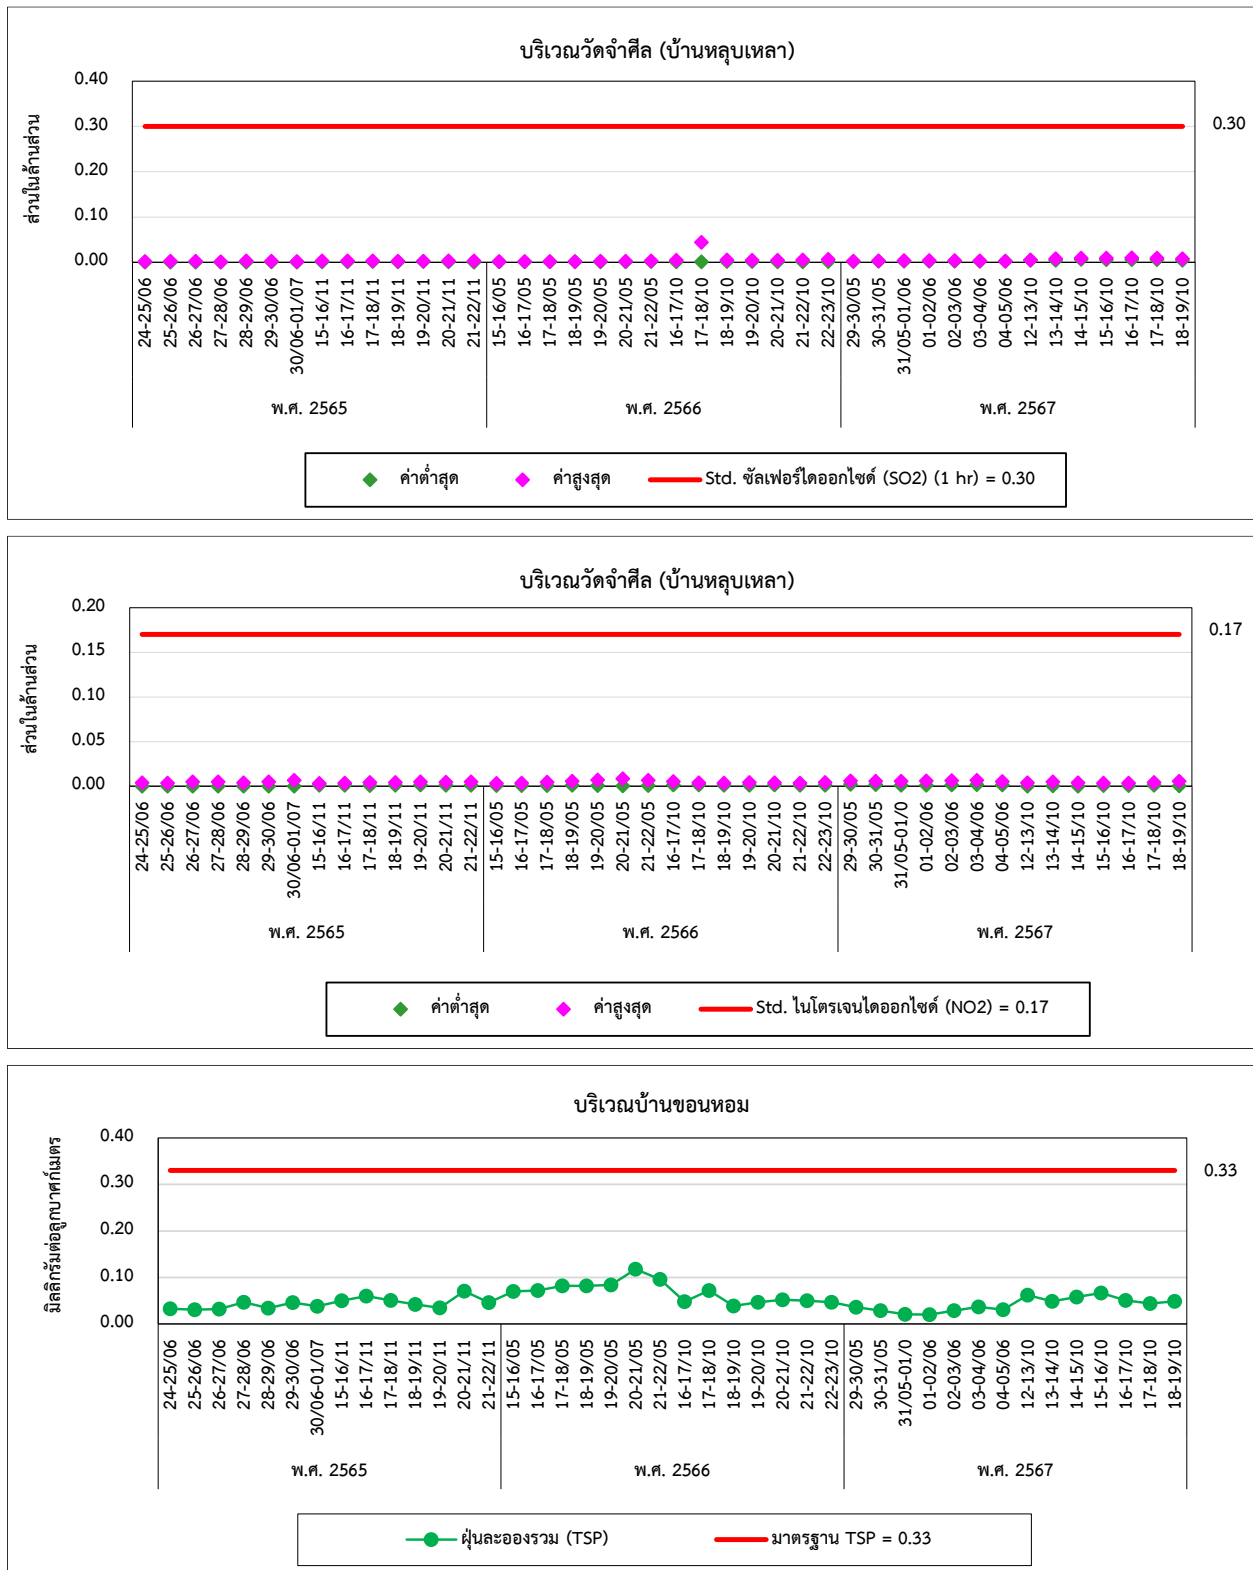


รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

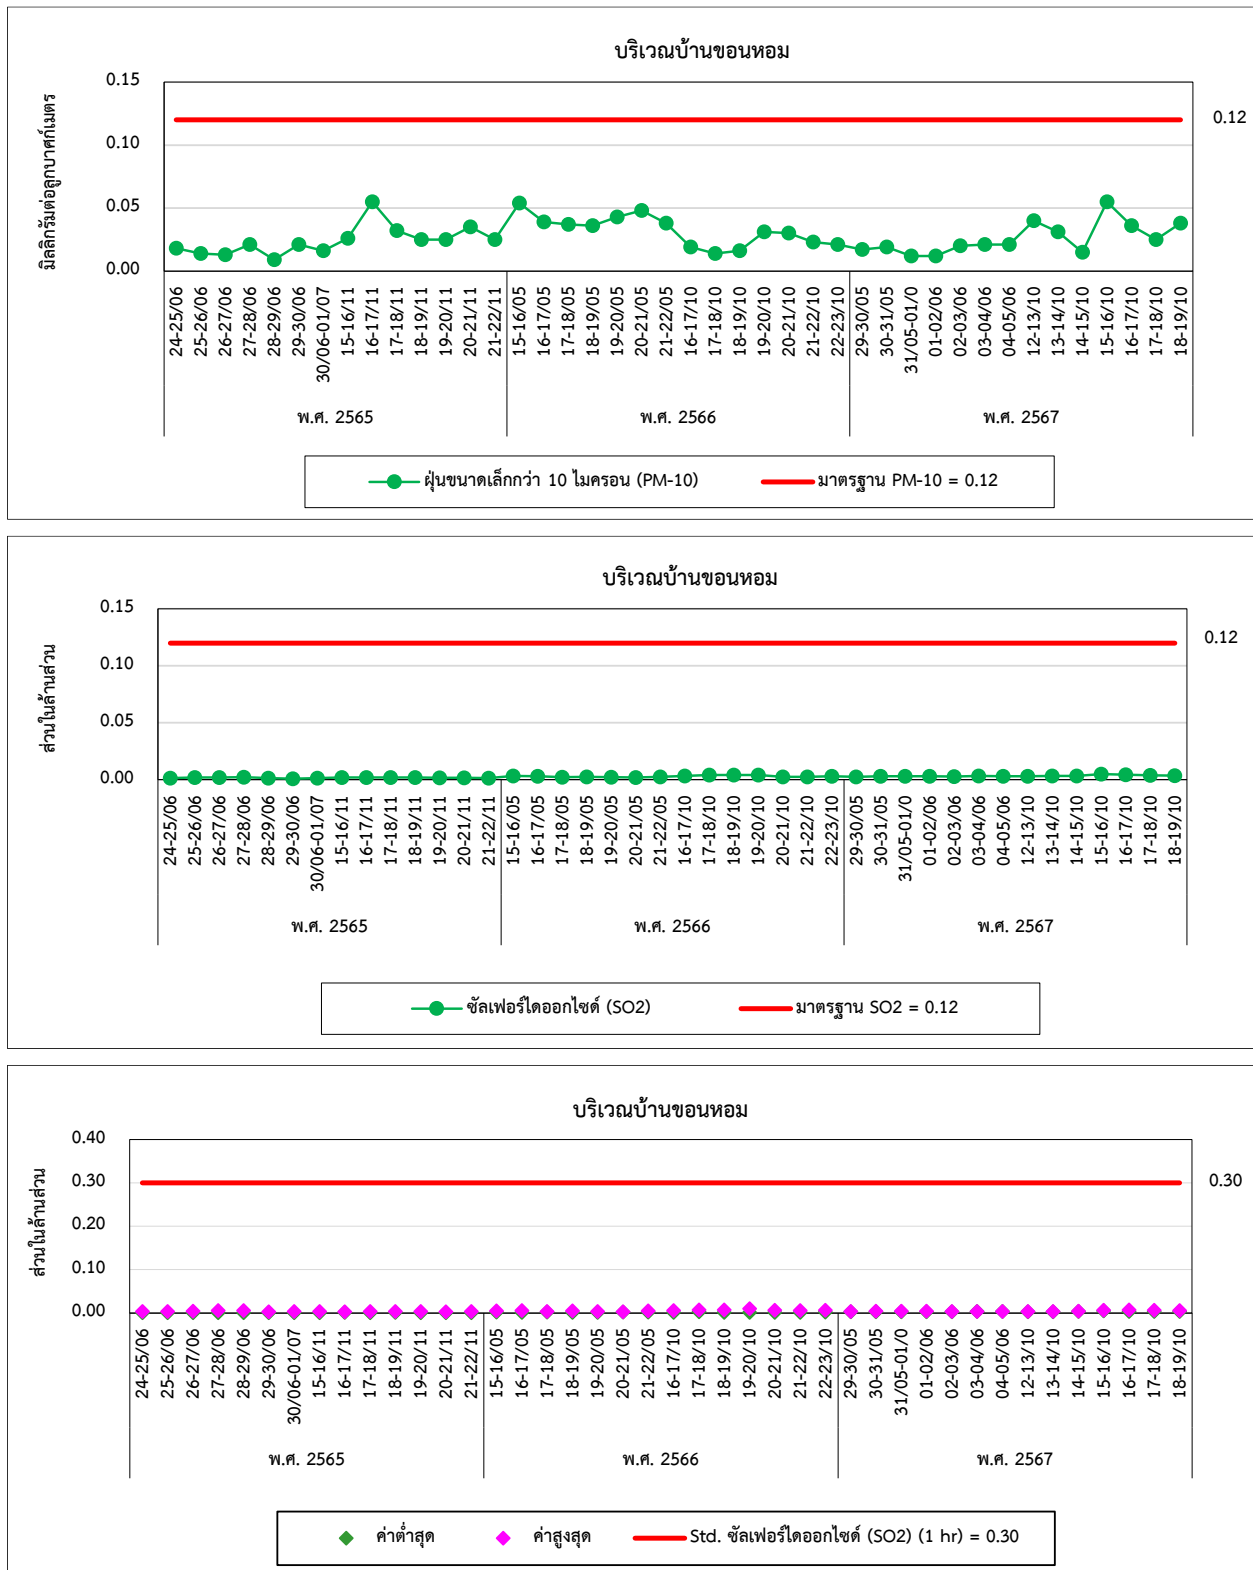


รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

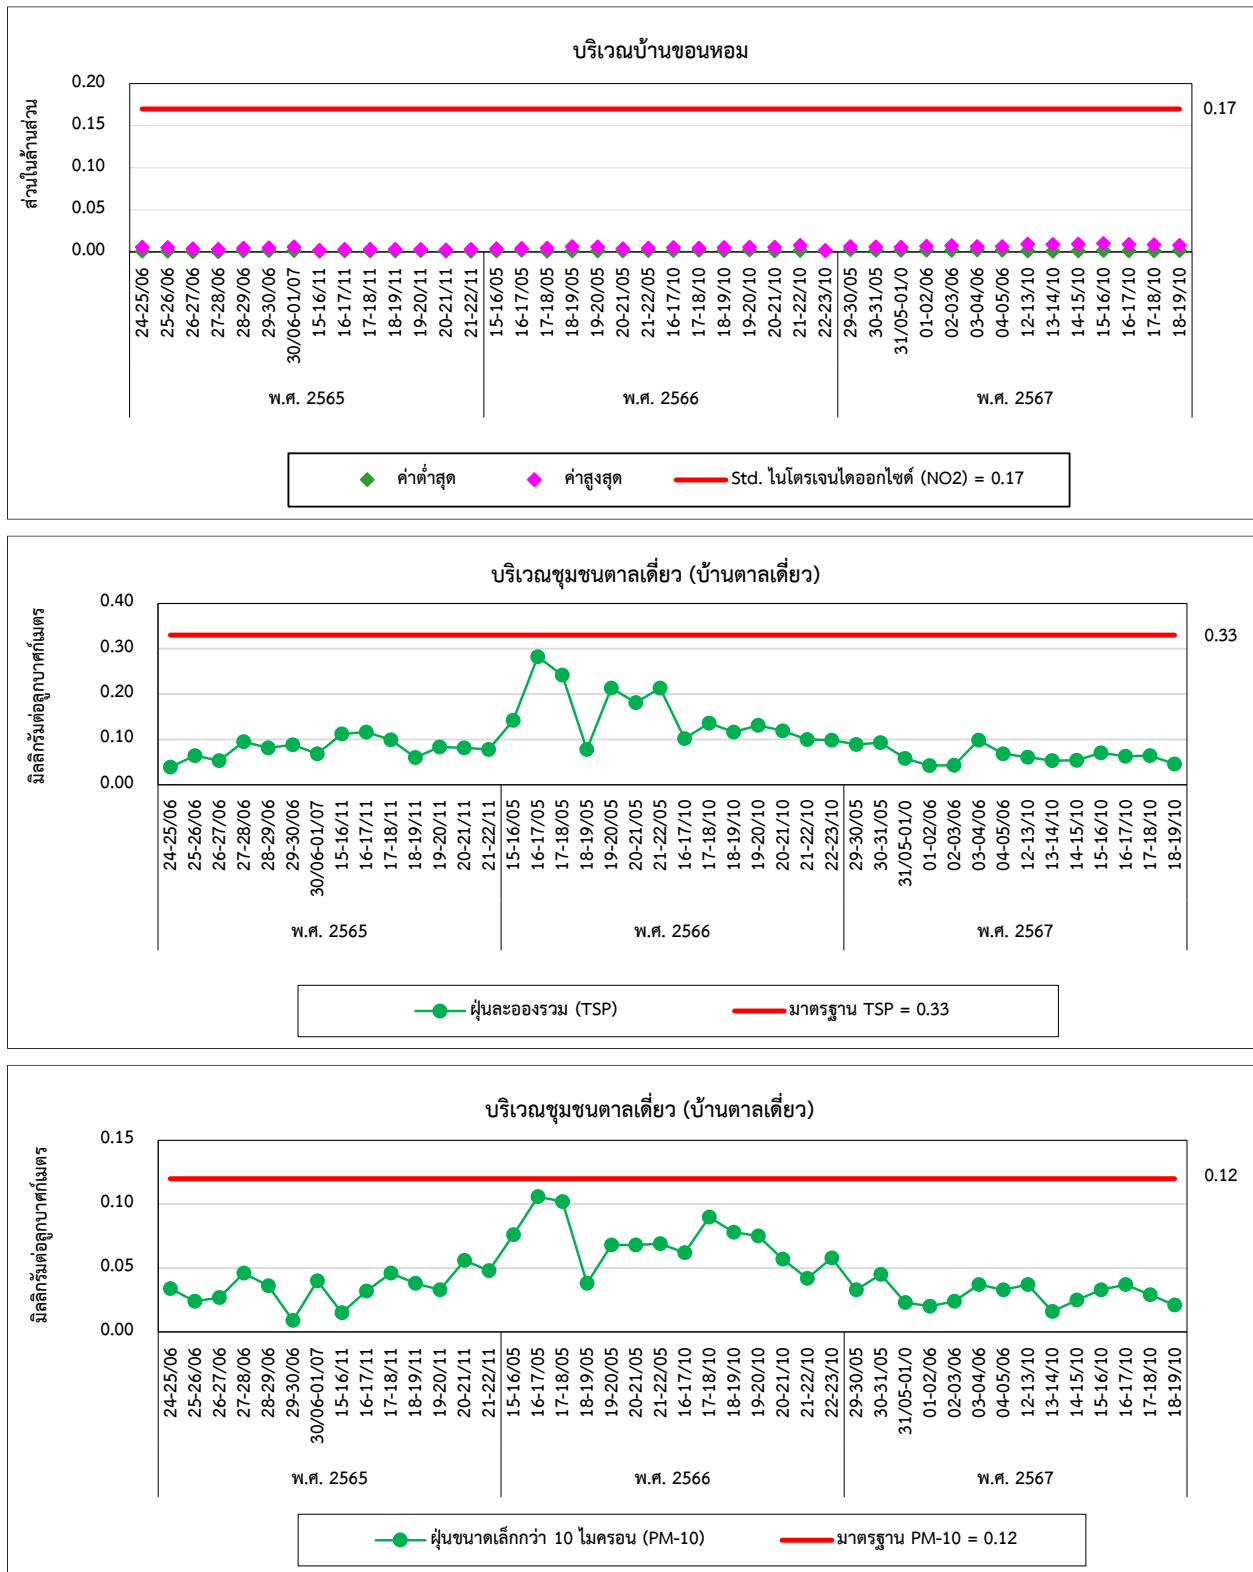


รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

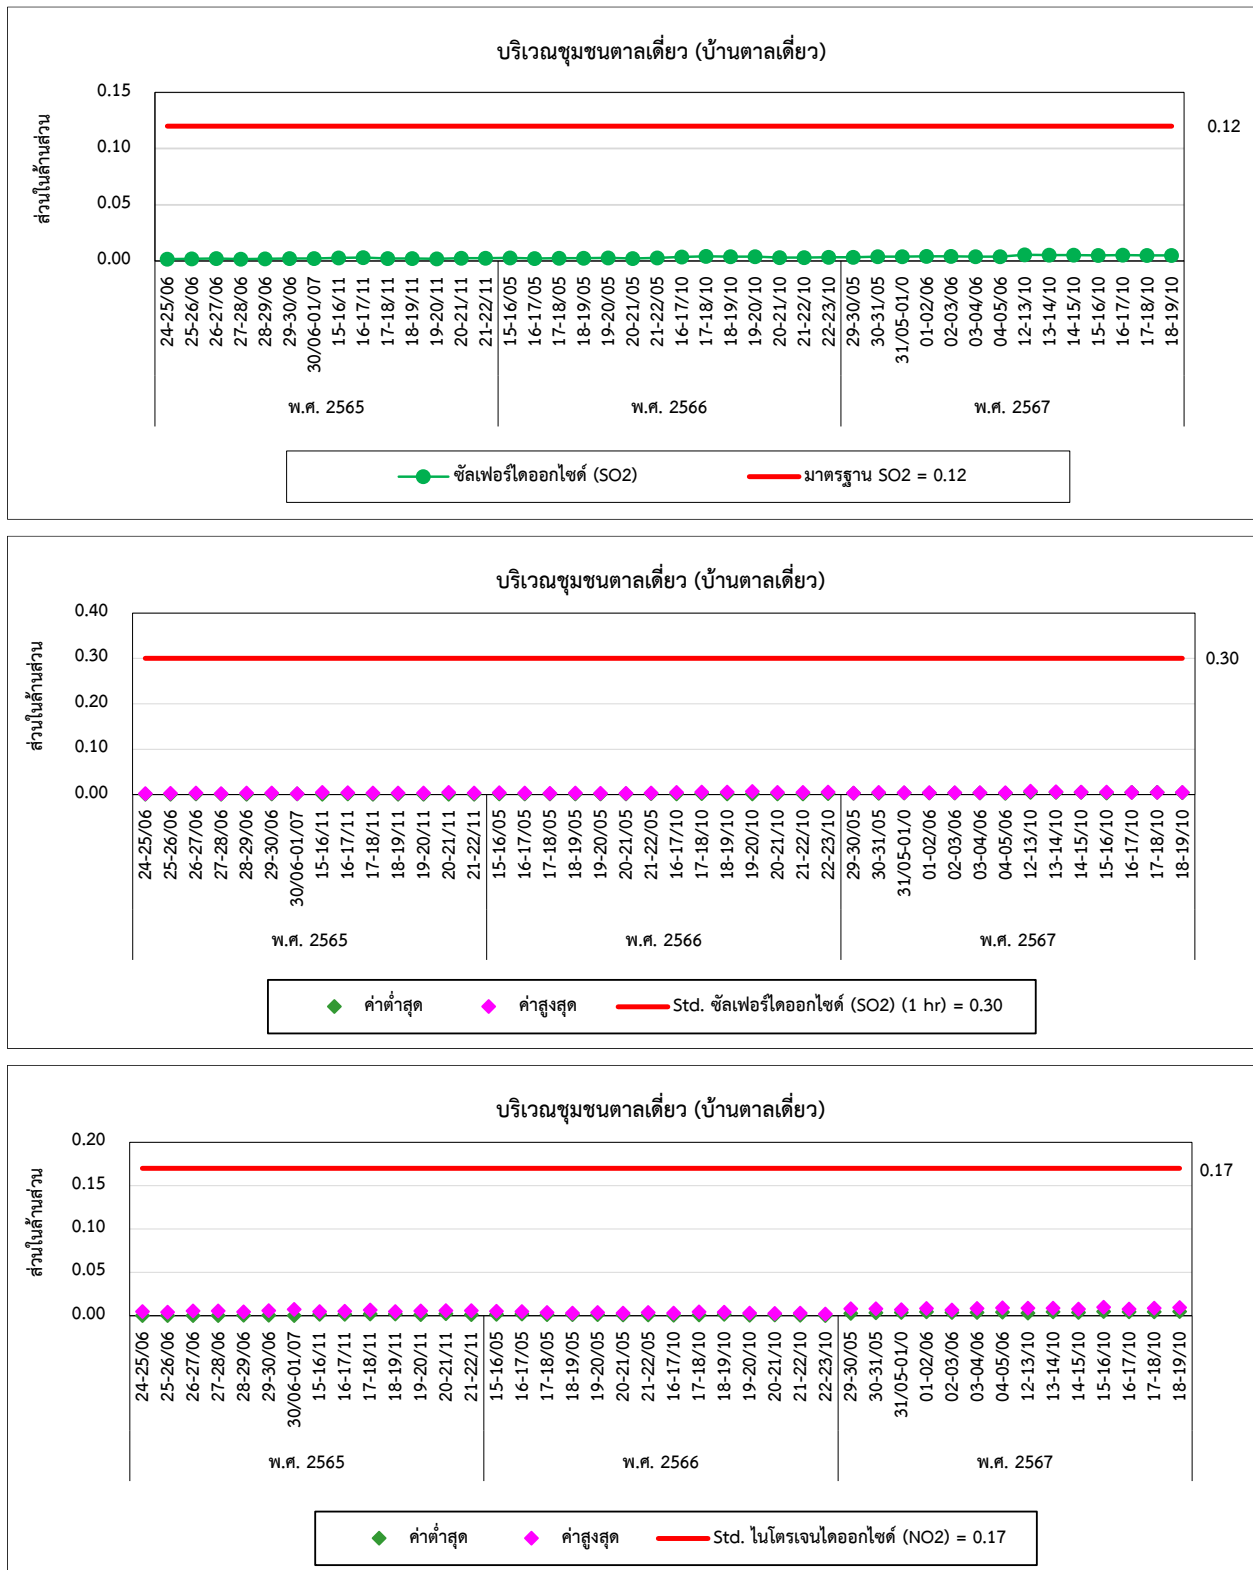


รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

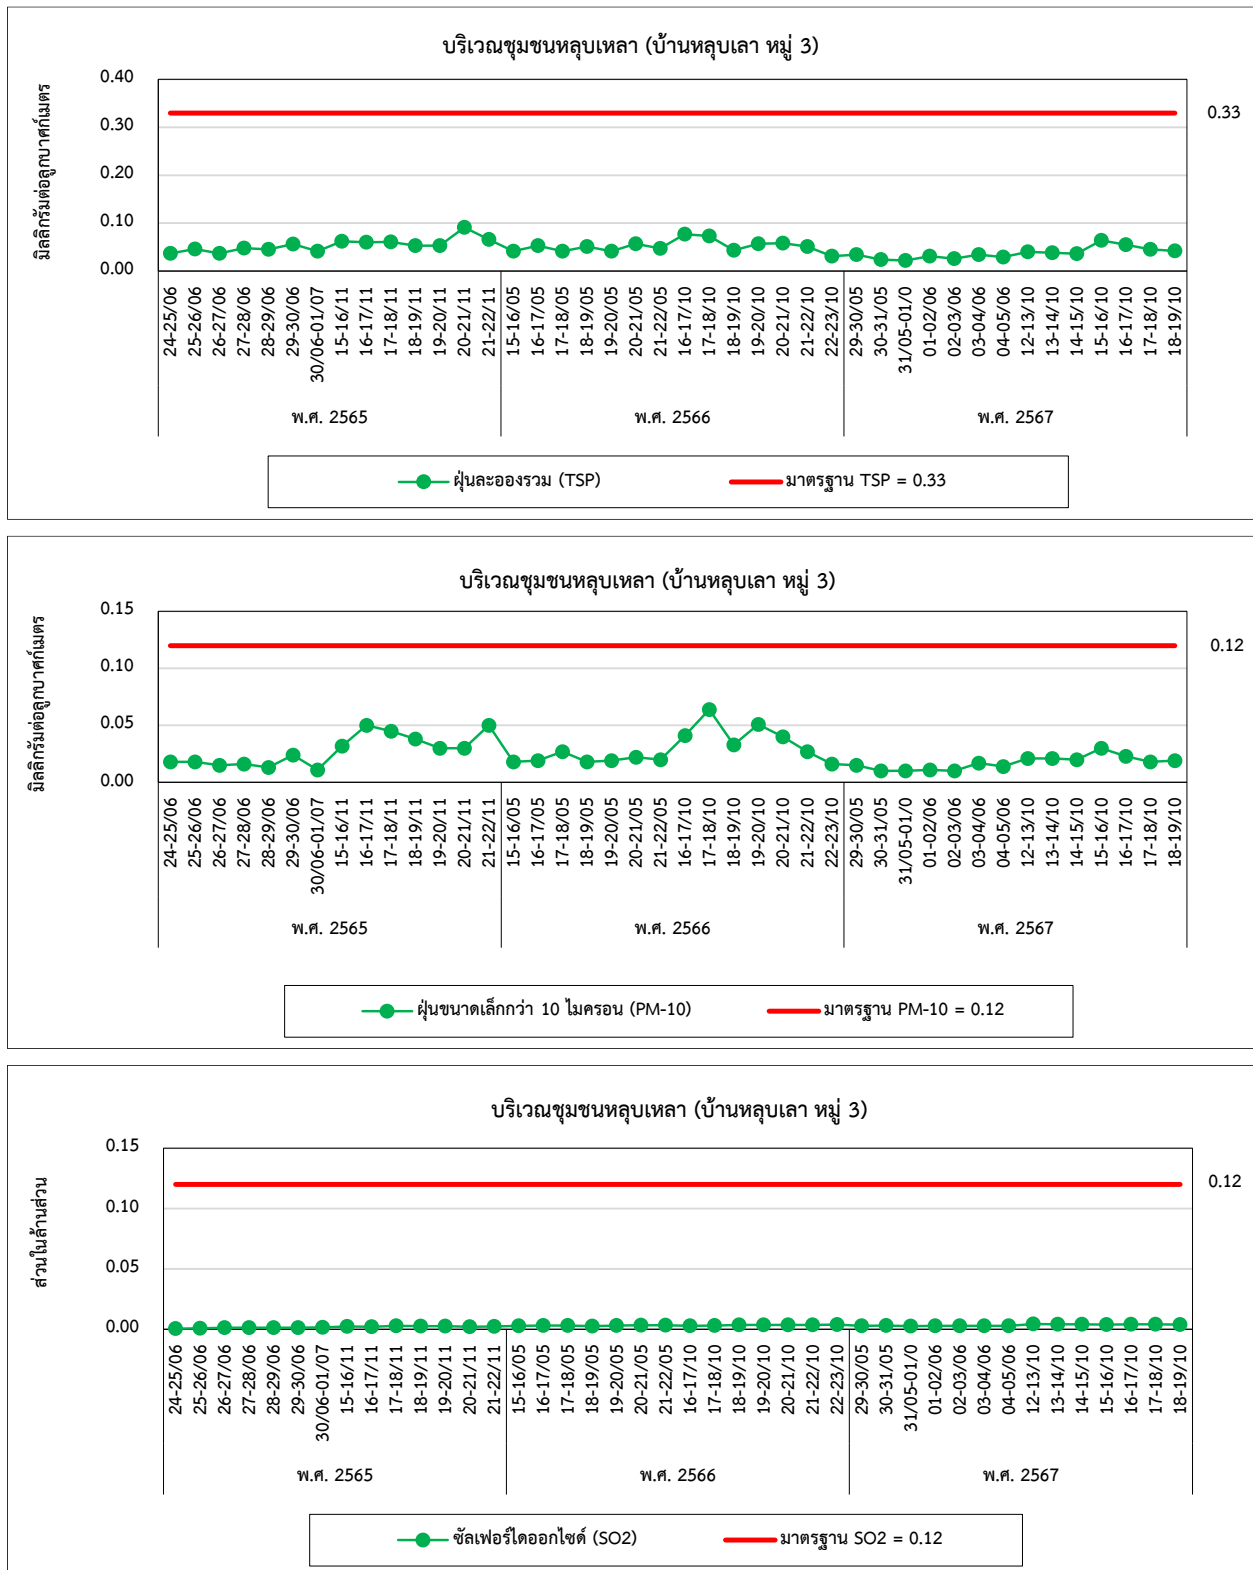

รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

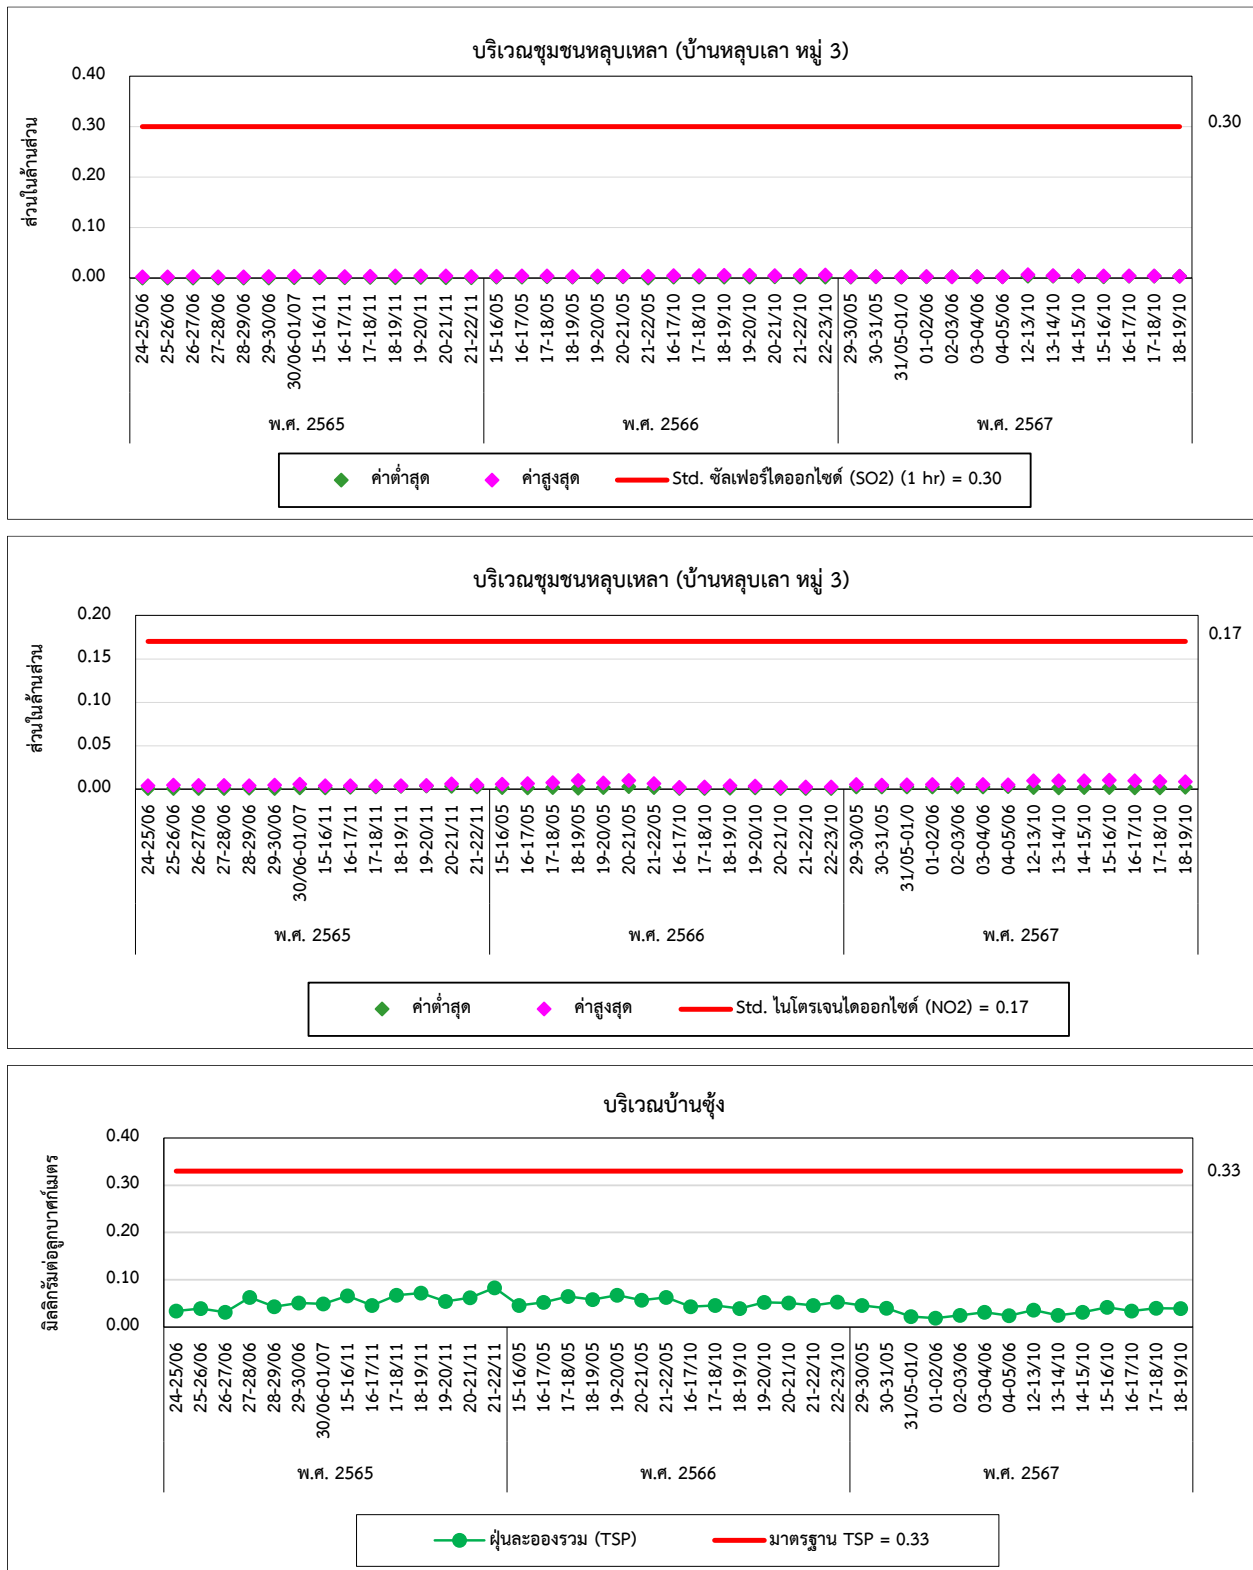


รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

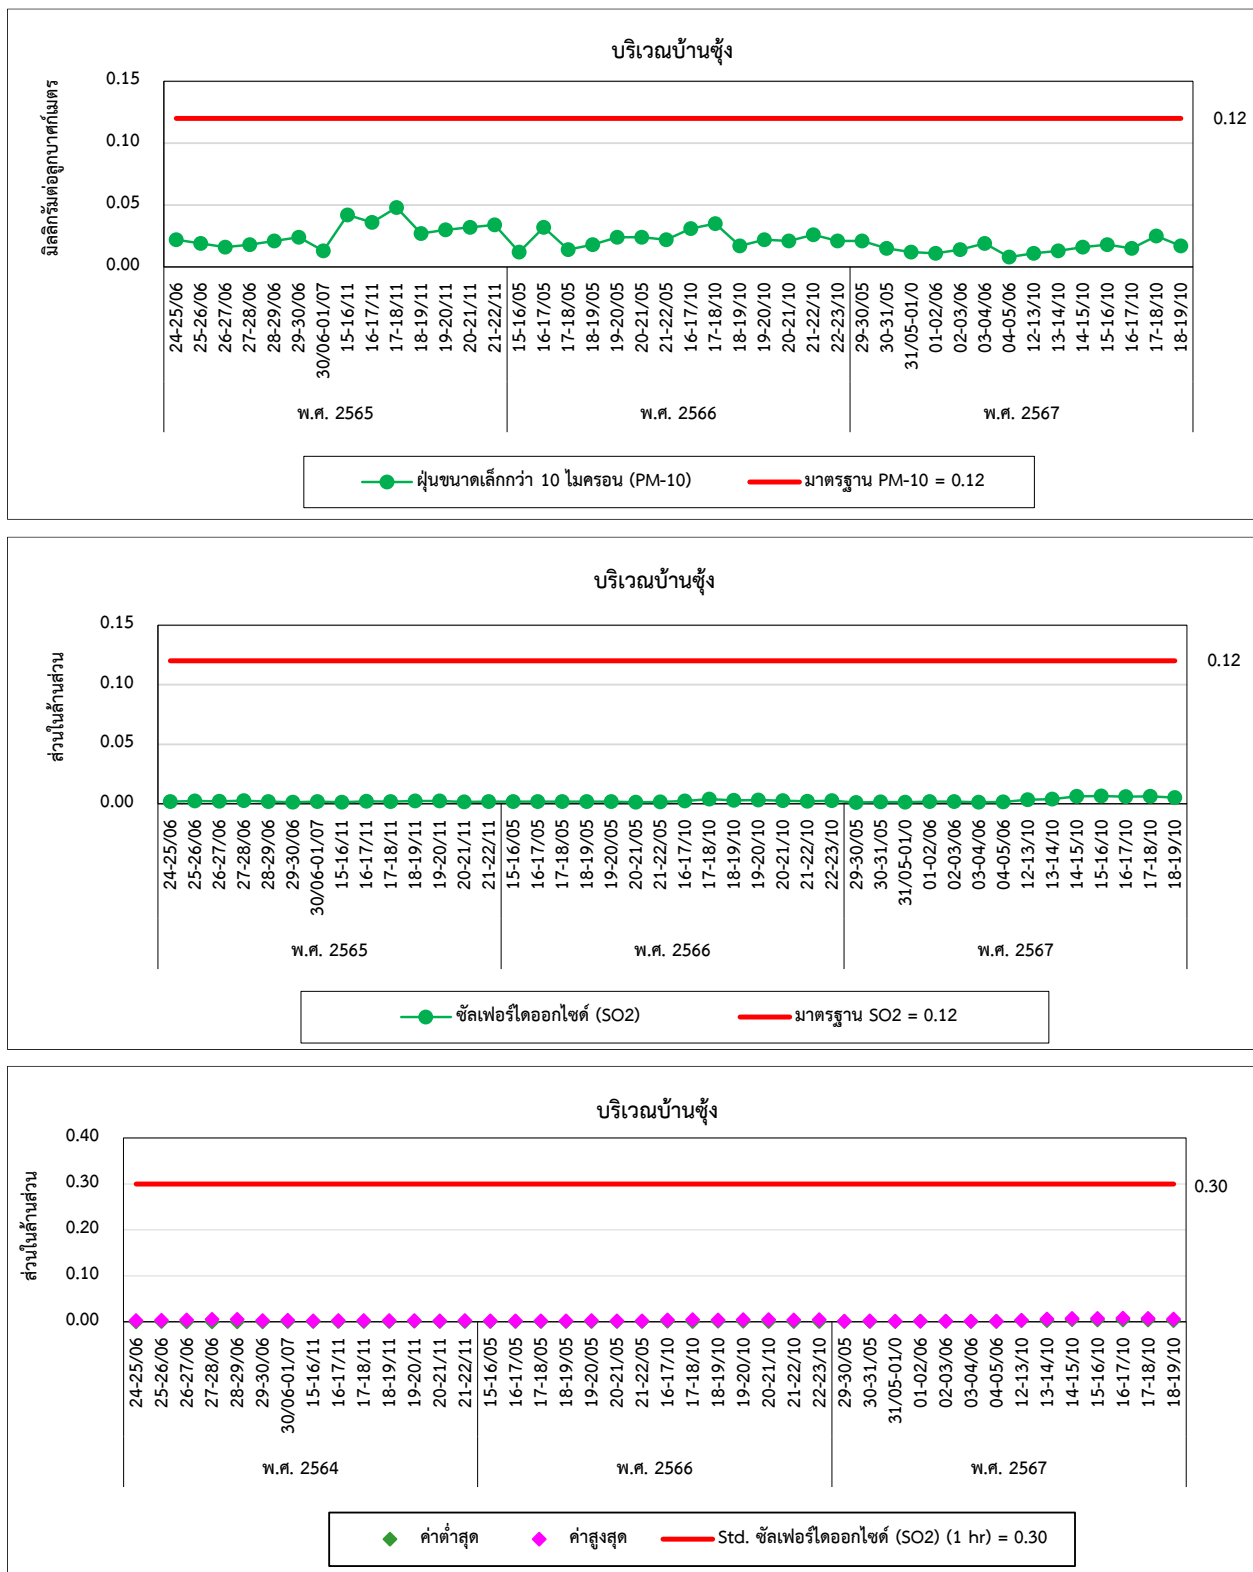



รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

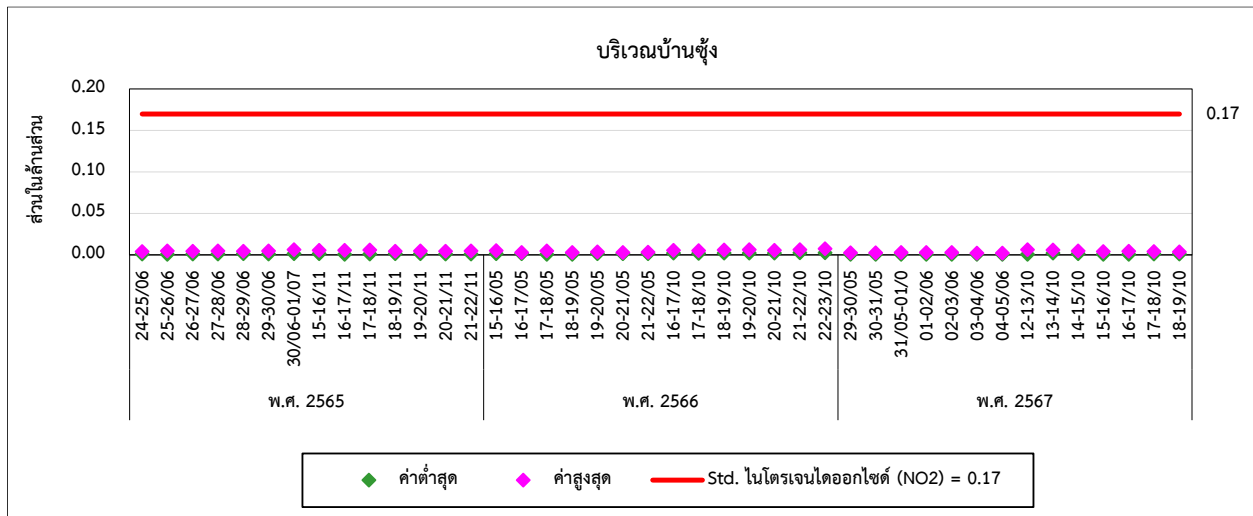

### 4.3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

#### 1) ระดับเสียงโดยทั่วไป

โครงการมีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป โดยทำการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จากสถานีตรวจวัด 6 สถานี ได้แก่ วัดจำศีล, บ้านตาลเดี่ยว, บ้านหลุบเลา, บ้านท่าเยี่ยม, บ้านหลุบเลาใต้ และริมรั้วโครงการ (ด้านทิศเหนือ) โดยทำการตรวจวัดด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียง ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทุกตำแหน่งตรวจวัดมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามผลการตรวจวัดยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.3-1

#### 2) ระดับเสียงรบกวน

จากการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จำนวน 6 สถานี ได้แก่ วัดจำศีล, บ้านตาลเดี่ยว, บ้านหลุบเลา, บ้านท่าเยี่ยม, บ้านหลุบเลาใต้ และริมรั้วโครงการ (ด้านทิศเหนือ) ผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงรบกวนส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ยกเว้นในบางช่วงเวลามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้อาจเกิดจากกิจกรรมประจำวันของบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2565-2567) พบว่า ระดับเสียงรบกวนมีแนวโน้มไม่คงที่ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ดังตารางที่ 4.3-2 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังรูปที่ 4.3-2

ตารางที่ 4.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : (dB(A))		
			Leq 24 hr	Lmax	Ldn
1.	วัดจำศีล	24-25/06/65	49.1	73.4	55.1
		25-26/06/65	52.7	90.7	56.5
		26-27/06/65	53.9	83.8	57.5
		27-28/06/65	55.5	84.2	62.4
		28-29/06/65	53.0	84.0	60.5
		29-30/06/65	49.7	82.5	55.9
		30/06-01/07/65	49.1	90.5	55.6
		15-16/11/65	49.3	75.7	52.4
		16-17/11/65	45.8	64.1	52.2
		17-18/11/65	44.9	60.7	51.2
		18-19/11/65	47.7	79.6	54.0
		19-20/11/65	46.5	73.8	50.6
		20-21/11/65	43.2	61.5	49.4
		21-22/11/65	43.1	53.7	50.0
		15-16/05/66	51.8	69.5	56.9
		16-17/05/66	50.5	81.0	55.8
		17-18/05/66	51.2	74.3	54.0
		18-19/05/66	49.8	77.7	56.4
		19-20/05/66	48.6	75.9	53.5
		20-21/05/66	53.5	82.6	61.6
		21-22/05/66	53.1	87.9	59.5
		16-17/10/66	47.2	72.0	53.4
		17-18/10/66	47.3	66.5	53.5
		18-19/10/66	46.7	66.5	53.3
		19-20/10/66	46.3	71.1	52.5
		20-21/10/66	46.9	70.4	53.4
		21-22/10/66	43.6	69.3	49.8
		22-23/10/66	46.3	71.1	52.5
		29-30/05/67	51.5	73.6	58.5
		30-31/05/67	51.5	70.0	57.8
		31/05-01/06/67	51.0	71.7	57.4
		01-02/06/67	52.3	77.6	58.5
		02-03/06/67	51.5	75.6	57.8
		03-04/06/67	51.9	69.5	58.3
		04-05/06/67	51.8	72.1	58.1
		12-13/10/67	49.3	87.3	52.9
		13-14/10/67	50.0	87.6	55.7
		14-15/10/67	49.1	81.1	53.7
		15-16/10/67	50.0	83.9	56.0
		16-17/10/67	49.4	86.1	54.2
		17-18/10/67	49.9	98.8	56.1
		18-19/10/67	52.1	83.4	56.5
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : (dB(A))		
			Leq 24 hr	Lmax	Ldn
2.	บ้านตาลเดี่ยว	24-25/06/65	50.0	76.1	56.0
		25-26/06/65	49.6	76.3	56.2
		26-27/06/65	52.7	97.3	56.7
		27-28/06/65	50.1	81.8	56.0
		28-29/06/65	51.3	81.5	57.9
		29-30/06/65	51.0	77.5	57.5
		30/06-01/07/65	52.2	78.4	57.1
		15-16/11/65	51.5	85.8	56.7
		16-17/11/65	50.1	84.3	55.7
		17-18/11/65	53.3	80.5	57.1
		18-19/11/65	48.0	70.7	54.5
		19-20/11/65	50.5	88.1	54.2
		20-21/11/65	48.9	86.0	53.9
		21-22/11/65	49.2	88.3	54.3
		15-16/05/66	53.6	85.7	59.9
		16-17/05/66	53.7	91.2	59.0
		17-18/05/66	52.7	83.1	58.6
		18-19/05/66	52.7	81.7	58.7
		19-20/05/66	52.6	85.6	59.6
		20-21/05/66	53.6	89.8	59.9
		21-22/05/66	53.5	84.3	59.3
		16-17/10/66	51.2	84.1	55.4
		17-18/10/66	51.7	79.4	56.7
		18-19/10/66	52.1	84.8	57.3
		19-20/10/66	50.9	76.2	57.3
		20-21/10/66	54.1	78.5	59.7
		21-22/10/66	48.9	71.3	53.8
		22-23/10/66	50.9	76.3	57.1
		29-30/05/67	57.5	87.6	62.3
		30-31/05/67	56.6	87.3	61.4
		31/05-01/06/67	56.2	78.2	61.2
		01-02/06/67	57.1	74.6	63.4
		02-03/06/67	58.0	72.3	63.7
		03-04/06/67	58.5	76.7	65.4
		04-05/06/67	57.8	82.9	63.5
		12-13/10/67	51.1	88.8	55.5
		13-14/10/67	50.8	85.5	55.8
		14-15/10/67	51.2	88.2	56.9
		15-16/10/67	51.2	86.6	56.6
		16-17/10/67	51.4	79.9	56.7
		17-18/10/67	51.4	92.3	57.3
		18-19/10/67	52.1	89.5	57.3
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : (dB(A))		
			Leq 24 hr	Lmax	Ldn
3.	บ้านหุบเขา	24-25/06/65	52.0	81.9	58.0
		25-26/06/65	50.8	83.7	58.0
		26-27/06/65	54.7	85.4	62.7
		27-28/06/65	52.2	85.9	58.4
		28-29/06/65	51.1	81.3	57.6
		29-30/06/65	51.6	80.0	57.2
		30/06-01/07/65	51.6	87.9	57.2
		15-16/11/65	52.1	78.4	57.9
		16-17/11/65	53.5	77.8	59.3
		17-18/11/65	55.4	79.4	61.0
		18-19/11/65	56.6	75.0	61.7
		19-20/11/65	58.2	72.8	63.7
		20-21/11/65	52.2	74.7	58.1
		21-22/11/65	54.1	76.0	59.8
		15-16/05/66	50.7	91.8	56.9
		16-17/05/66	51.8	83.0	59.6
		17-18/05/66	49.2	84.1	55.0
		18-19/05/66	48.0	80.3	53.9
		19-20/05/66	48.1	81.9	53.8
		20-21/05/66	50.9	92.4	57.7
		21-22/05/66	52.9	83.6	58.8
		16-17/10/66	47.7	85.8	53.7
		17-18/10/66	50.0	82.6	56.8
		18-19/10/66	50.4	76.1	54.9
		19-20/10/66	46.1	73.0	52.3
		20-21/10/66	49.7	78.9	55.7
		21-22/10/66	52.0	79.3	58.2
		22-23/10/66	48.6	75.2	55.5
		29-30/05/67	50.3	78.0	55.0
		30-31/05/67	48.3	68.3	54.8
		31/05-01/06/67	50.7	76.5	57.3
		01-02/06/67	48.4	78.9	53.8
		02-03/06/67	48.1	74.2	54.5
		03-04/06/67	50.9	71.6	56.4
		04-05/06/67	49.0	69.1	55.4
		12-13/10/67	50.2	97.2	57.1
		13-14/10/67	50.4	75.6	57.1
		14-15/10/67	51.1	79.4	58.3
		15-16/10/67	52.8	85.1	59.5
		16-17/10/67	48.4	75.4	55.3
		17-18/10/67	49.9	82.3	55.8
		18-19/10/67	51.5	84.0	57.5
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : (dB(A))		
			Leq 24 hr	Lmax	Ldn
4.	บ้านท่าเยี่ยม	24-25/06/65	51.3	91.6	55.8
		25-26/06/65	49.3	86.2	53.4
		26-27/06/65	49.5	86.0	56.9
		27-28/06/65	50.5	89.1	55.9
		28-29/06/65	50.5	84.6	54.6
		29-30/06/65	51.1	89.9	56.3
		30/06-01/07/65	48.9	85.9	55.3
		15-16/11/65	51.9	95.9	57.2
		16-17/11/65	52.7	73.3	58.9
		17-18/11/65	51.8	94.5	59.0
		18-19/11/65	53.6	89.8	58.9
		19-20/11/65	52.9	73.5	59.1
		20-21/11/65	52.4	94.7	60.6
		21-22/11/65	51.5	87.9	56.0
		15-16/05/66	52.7	89.0	57.5
		16-17/05/66	54.9	92.8	60.4
		17-18/05/66	54.4	90.0	60.4
		18-19/05/66	54.6	85.3	59.8
		19-20/05/66	54.9	89.2	61.7
		20-21/05/66	55.2	91.4	61.8
		21-22/05/66	54.8	84.0	61.5
		16-17/10/66	50.3	94.6	54.8
		17-18/10/66	48.6	81.3	54.1
		18-19/10/66	49.1	80.8	53.4
		19-20/10/66	47.1	91.2	52.0
		20-21/10/66	49.3	86.2	55.2
		21-22/10/66	47.6	95.4	54.0
		22-23/10/66	47.4	88.7	53.2
		29-30/05/67	53.5	79.6	59.2
		30-31/05/67	52.4	78.2	57.7
		31/05-01/06/67	53.2	80.3	58.6
		01-02/06/67	54.3	78.6	61.1
		02-03/06/67	55.4	84.8	61.3
		03-04/06/67	54.9	81.2	61.2
		04-05/06/67	53.9	85.4	59.9
		12-13/10/67	50.7	92.4	56.1
		13-14/10/67	50.8	88.4	56.8
		14-15/10/67	49.8	87.9	54.8
		15-16/10/67	50.2	86.5	55.9
		16-17/10/67	50.5	84.5	55.8
		17-18/10/67	49.8	78.7	55.6
		18-19/10/67	50.5	81.7	55.5
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : (dB(A))		
			Leq 24 hr	Lmax	Ldn
5.	บ้านหุบเลาใต้	24-25/06/65	55.2	79.0	60.9
		25-26/06/65	55.3	79.9	62.1
		26-27/06/65	54.2	80.0	60.7
		27-28/06/65	53.3	94.6	60.0
		28-29/06/65	52.8	78.1	58.0
		29-30/06/65	52.9	83.7	58.5
		30/06-01/07/65	53.8	91.9	59.0
		15-16/11/65	58.7	85.6	64.4
		16-17/11/65	59.4	84.0	64.9
		17-18/11/65	58.8	83.8	65.4
		18-19/11/65	58.8	85.9	65.2
		19-20/11/65	59.4	84.2	64.4
		20-21/11/65	58.3	82.7	64.8
		21-22/11/65	57.3	77.1	63.8
		15-16/05/66	55.1	80.1	61.8
		16-17/05/66	55.8	81.6	62.5
		17-18/05/66	55.4	80.1	61.9
		18-19/05/66	56.0	76.7	62.4
		19-20/05/66	55.1	84.5	61.1
		20-21/05/66	55.2	75.3	61.9
		21-22/05/66	55.3	78.0	62.1
		16-17/10/66	55.8	84.6	61.5
		17-18/10/66	55.1	79.7	61.3
		18-19/10/66	53.4	72.6	59.7
		19-20/10/66	52.6	76.2	58.6
		20-21/10/66	53.8	92.0	59.2
		21-22/10/66	53.3	87.2	58.9
		22-23/10/66	54.6	92.3	59.8
		29-30/05/67	58.5	94.8	64.7
		30-31/05/67	56.7	84.8	62.7
		31/05-01/06/67	56.2	82.2	61.7
		01-02/06/67	56.4	88.6	62.9
		02-03/06/67	56.6	85.2	63.2
		03-04/06/67	57.3	88.6	63.3
		04-05/06/67	57.0	79.6	63.6
		12-13/10/67	54.7	81.3	59.9
		13-14/10/67	55.2	82.8	60.6
		14-15/10/67	55.5	84.0	61.2
		15-16/10/67	55.2	82.6	61.0
		16-17/10/67	54.8	84.9	60.6
		17-18/10/67	55.2	85.7	60.3
		18-19/10/67	55.3	92.8	60.8
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : (dB(A))		
			Leq 24 hr	Lmax	Ldn
6.	ริมรั้วโครงการ (ด้านทิศเหนือ)	24-25/06/65	52.0	89.9	58.7
		25-26/06/65	54.9	85.4	61.8
		26-27/06/65	56.2	94.3	63.1
		27-28/06/65	56.3	96.3	62.9
		28-29/06/65	56.0	82.8	63.9
		29-30/06/65	55.6	80.4	62.3
		30/06-01/07/65	56.4	94.6	62.7
		15-16/11/65	53.0	69.7	58.1
		16-17/11/65	57.8	76.4	61.2
		17-18/11/65	51.7	64.7	57.8
		18-19/11/65	54.3	83.3	62.1
		19-20/11/65	54.6	81.7	60.6
		20-21/11/65	54.9	85.1	60.1
		21-22/11/65	55.5	73.4	62.1
		15-16/05/66	55.5	83.0	61.8
		16-17/05/66	54.0	77.8	60.0
		17-18/05/66	54.2	66.9	60.7
		18-19/05/66	54.4	77.4	60.2
		19-20/05/66	54.3	90.6	60.2
		20-21/05/66	54.3	83.6	60.5
		21-22/05/66	54.6	85.1	60.6
		16-17/10/66	57.5	87.5	64.0
		17-18/10/66	57.7	84.6	62.2
		18-19/10/66	56.4	80.7	63.2
		19-20/10/66	55.5	76.7	63.0
		20-21/10/66	56.0	77.8	61.4
		21-22/10/66	55.2	79.9	61.0
		22-23/10/66	54.8	81.1	61.0
		29-30/05/67	55.5	82.9	62.1
		30-31/05/67	56.3	77.0	62.6
		31/05-01/06/67	56.6	70.7	62.9
		01-02/06/67	55.3	72.0	62.3
		02-03/06/67	56.6	66.4	62.9
		03-04/06/67	55.6	75.8	61.7
		04-05/06/67	54.9	70.7	60.9
		12-13/10/67	53.5	93.8	59.6
		13-14/10/67	54.5	77.9	61.0
		14-15/10/67	53.3	75.2	59.1
		15-16/10/67	55.4	88.0	61.5
		16-17/10/67	54.2	90.5	60.1
		17-18/10/67	55.1	85.3	60.2
		18-19/10/67	54.3	87.7	60.6
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)



ตารางที่ 4.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))
			ค่าระดับการรบกวน
1.	วัดจำศีล	24-25/06/65	-8.1 ถึง 19.8
		25-26/06/65	-8.4 ถึง 12.2
		27-28/06/65	-9.9 ถึง 19.8
		28-29/06/65	-10.5 ถึง 18.0
		29-30/06/65	-9.4 ถึง 12.4
		30/06-01/07/65	-10.5 ถึง 9.3
		15-16/11/65	-12.5 ถึง 12.7
		16-17/11/65	-7.9 ถึง 6.3
		17-18/11/65	-12.3 ถึง 6.6
		18-19/11/65	-15.4 ถึง 13.3
		19-20/11/65	-11.9 ถึง 9.7
		21-22/11/65	-12.0 ถึง 2.7
		15-16/05/66	-9.6 ถึง 9.9
		16-17/05/66	-12.0 ถึง 9.9
		17-18/05/66	-9.2 ถึง 9.8
		18-19/05/66	-7.6 ถึง 9.9
		19-20/05/66	-12.3 ถึง 9.8
		20-21/05/66	-12.3 ถึง 9.8
		16-17/10/66	-14.0 ถึง 7.7
		17-18/10/66	-14.0 ถึง 6.5
		18-19/10/66	-14.0 ถึง 8.6
		19-20/10/66	-15.1 ถึง 7.9
		20-21/10/66	-14.6 ถึง 9.7
		21-22/10/66	-12.5 ถึง 8.8
		22-23/10/66	0.7 ถึง 6.5
		29-30/05/67	-5.0 ถึง 7.4
		30-31/05/67	-4.7 ถึง 8.1
		31/05-01/06/67	-1.1 ถึง 2.8
		01-02/06/67	-5.7 ถึง 5.4
		02-03/06/67	-5.1 ถึง 8.2
		03-04/06/67	-9.5 ถึง 7.2
		04-05/06/67	-3.5 ถึง 7.7
		12-13/10/67	-12.7 ถึง 8.5
		13-14/10/67	-12.9 ถึง 6.0
		14-15/10/67	-15.5 ถึง 7.2
		15-16/10/67	-12.9 ถึง 5.6
		16-17/10/67	-12.9 ถึง 8.6
		17-18/10/67	-12.7 ถึง 8.3
		18-19/10/67	-12.5 ถึง 6.5
มาตรฐานระดับเสียงรบกวน <sup>(1)(2)</sup>			10

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))
			ค่าระดับการรบกวน
2.	บ้านตาลเดี่ยว	24-25/06/65	-10.1 ถึง 13.6
		25-26/06/65	-13.0 ถึง 11.8
		27-28/06/65	-11.5 ถึง 7.0
		28-29/06/65	-10.6 ถึง 13.7
		29-30/06/65	-10.5 ถึง 10.2
		30/06-01/07/65	-10.4 ถึง 15.0
		15-16/11/65	-7.0 ถึง 14.3
		16-17/11/65	-10.4 ถึง 13.4
		17-18/11/65	-7.0 ถึง 15.5
		18-19/11/65	-11.5 ถึง 12.9
		19-20/11/65	-10.4 ถึง 13.8
		21-22/11/65	-7.5 ถึง 12.9
		15-16/05/66	-9.0 ถึง 8.9
		16-17/05/66	-9.2 ถึง 9.2
		17-18/05/66	-12.2 ถึง 8.4
		18-19/05/66	-10.9 ถึง 8.8
		19-20/05/66	-18.0 ถึง 9.4
		20-21/05/66	-11.8 ถึง 9.0
		16-17/10/66	-12.3 ถึง 9.5
		17-18/10/66	-5.3 ถึง 9.5
		18-19/10/66	-11.1 ถึง 9.1
		19-20/10/66	-11.1 ถึง 9.7
		20-21/10/66	-10.8 ถึง 9.6
		21-22/10/66	-12.1 ถึง 9.0
		22-23/10/66	0.6 ถึง 9.0
		29-30/05/67	-3.8 ถึง 9.9
		30-31/05/67	-1.8 ถึง 9.9
		31/05-01/06/67	-6.0 ถึง 9.9
		01-02/06/67	-5.8 ถึง 9.9
		02-03/06/67	-12.7 ถึง 9.6
		03-04/06/67	-6.5 ถึง 9.9
		04-05/06/67	-7.5 ถึง 9.8
		12-13/10/67	-12.1 ถึง 9.7
		13-14/10/67	-10.9 ถึง 9.9
		14-15/10/67	-11.8 ถึง 9.3
		15-16/10/67	-12.7 ถึง 6.8
		16-17/10/67	-12.7 ถึง 9.6
		17-18/10/67	-12.9 ถึง 9.3
		18-19/10/67	-12.9 ถึง 5.4
มาตรฐานระดับเสียงรบกวน <sup>(1)(2)</sup>			10

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))
			ค่าระดับการรบกวน
3.	บ้านหลุมเลา	24-25/06/65	-12.6 ถึง 15.0
		25-26/06/65	-12.3 ถึง 15.6
		27-28/06/65	-13.4 ถึง 13.2
		28-29/06/65	-11.2 ถึง 11.6
		29-30/06/65	-12.4 ถึง 14.9
		30/06-01/07/65	-14.1 ถึง 13.6
		15-16/11/65	-15.9 ถึง 7.9
		16-17/11/65	-9.5 ถึง 10.4
		17-18/11/65	-12.5 ถึง 10.4
		18-19/11/65	-9.4 ถึง 10.2
		19-20/11/65	-5.2 ถึง 12.0
		21-22/11/65	-12.5 ถึง 12.5
		15-16/05/66	-10.7 ถึง 8.2
		16-17/05/66	-20.3 ถึง 9.7
		17-18/05/66	-9.0 ถึง 8.2
		18-19/05/66	-12.4 ถึง 8.2
		19-20/05/66	-14.6 ถึง 8.2
		20-21/05/66	-9.2 ถึง 8.3
		16-17/10/66	-12.0 ถึง 9.5
		17-18/10/66	-10.3 ถึง 9.7
		18-19/10/66	-13.4 ถึง 9.5
		19-20/10/66	-16.4 ถึง 9.5
		20-21/10/66	-7.0 ถึง 9.7
		21-22/10/66	-9.8 ถึง 9.8
		22-23/10/66	0.8 ถึง 9.5
		29-30/05/67	-11.2 ถึง 8.3
		30-31/05/67	0.1 ถึง 8.2
		31/05-01/06/67	-6.8 ถึง 4.8
		01-02/06/67	-6.0 ถึง 7.1
		02-03/06/67	-4.7 ถึง 4.9
		03-04/06/67	-7.1 ถึง 5.9
		04-05/06/67	-3.8 ถึง 5.8
		12-13/10/67	-9.0 ถึง 9.9
		13-14/10/67	-7.1 ถึง 9.9
		14-15/10/67	-13.0 ถึง 9.1
		15-16/10/67	-15.6 ถึง 9.9
		16-17/10/67	-11.9 ถึง 9.9
		17-18/10/67	-11.8 ถึง 7.3
		18-19/10/67	-13.3 ถึง 9.9
มาตรฐานระดับเสียงรบกวน <sup>(1)(2)</sup>			10

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))
			ค่าระดับการรบกวน
4.	บ้านท่าเยี่ยม	24-25/06/65	-5.0 ถึง 16.4
		25-26/06/65	-7.2 ถึง 12.2
		27-28/06/65	-4.5 ถึง 14.9
		28-29/06/65	-6.3 ถึง 12.6
		29-30/06/65	-7.4 ถึง 14.7
		30/06-01/07/65	-8.9 ถึง 14.9
		15-16/11/65	-12.5 ถึง 13.6
		16-17/11/65	-6.9 ถึง 13.6
		17-18/11/65	-8.7 ถึง 13.6
		18-19/11/65	-7.7 ถึง 13.6
		19-20/11/65	-10.7 ถึง 13.6
		21-22/11/65	-10.3 ถึง 13.6
		15-16/05/66	-6.5 ถึง 8.7
		16-17/05/66	-12.4 ถึง 9.4
		17-18/05/66	-12.2 ถึง 9.2
		18-19/05/66	-15.5 ถึง 8.5
		19-20/05/66	-12.1 ถึง 8.5
		20-21/05/66	-15.1 ถึง 9.9
		16-17/10/66	-8.1 ถึง 9.7
		17-18/10/66	-8.9 ถึง 9.6
		18-19/10/66	-15.9 ถึง 9.8
		19-20/10/66	-9.0 ถึง 9.1
		20-21/10/66	-11.2 ถึง 9.8
		21-22/10/66	-8.6 ถึง 9.7
		22-23/10/66	0.3 ถึง 9.1
		29-30/05/67	-11.9 ถึง 9.9
		30-31/05/67	-6.7 ถึง 9.9
		31/05-01/06/67	0.6 ถึง 9.9
		01-02/06/67	-4.4 ถึง 9.9
		02-03/06/67	-2.3 ถึง 9.9
		03-04/06/67	-3.9 ถึง 9.9
		04-05/06/67	-4.2 ถึง 9.6
		12-13/10/67	-12.1 ถึง 9.4
		13-14/10/67	-7.6 ถึง 9.9
		14-15/10/67	-12.2 ถึง 9.1
		15-16/10/67	-11.1 ถึง 9.9
		16-17/10/67	-11.8 ถึง 4.6
		17-18/10/67	-8.2 ถึง 4.3
		18-19/10/67	-12.7 ถึง 6.3
มาตรฐานระดับเสียงรบกวน <sup>(1)(2)</sup>			10

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))
			ค่าระดับการรบกวน
5.	บ้านหลุมไผ่	24-25/06/65	-7.6 ถึง 7.5
		25-26/06/65	-7.2 ถึง 13.6
		27-28/06/65	-10.0 ถึง 14.7
		28-29/06/65	-11.1 ถึง 8.9
		29-30/06/65	-10.7 ถึง 12.7
		30/06-01/07/65	-9.9 ถึง 8.9
		15-16/11/65	-10.4 ถึง 11.4
		16-17/11/65	-10.9 ถึง 14.5
		17-18/11/65	-10.8 ถึง 13.9
		18-19/11/65	-13.4 ถึง 13.1
		19-20/11/65	-10.5 ถึง 9.7
		21-22/11/65	-10.1 ถึง 11.9
		15-16/05/66	-16.6 ถึง 9.1
		16-17/05/66	-12.2 ถึง 9.4
		17-18/05/66	-18.0 ถึง 7.0
		18-19/05/66	-9.0 ถึง 9.0
		19-20/05/66	-20.0 ถึง 7.0
		20-21/05/66	-12.0 ถึง 7.0
		16-17/10/66	-15.9 ถึง 9.2
		17-18/10/66	-11.5 ถึง 9.3
		18-19/10/66	-11.9 ถึง 9.6
		19-20/10/66	-12.1 ถึง 9.3
		20-21/10/66	-11.3 ถึง 9.2
		21-22/10/66	-11.7 ถึง 9.2
		22-23/10/66	0.5 ถึง 9.2
		29-30/05/67	-9.4 ถึง 9.7
		30-31/05/67	-1.9 ถึง 9.8
		31/05-01/06/67	-9.3 ถึง 9.4
		01-02/06/67	-10.2 ถึง 9.9
		02-03/06/67	-2.4 ถึง 9.9
		03-04/06/67	-2.6 ถึง 9.9
		04-05/06/67	-4.4 ถึง 5.2
		12-13/10/67	-8.9 ถึง 9.0
		13-14/10/67	-6.9 ถึง 7.0
		14-15/10/67	-4.9 ถึง 7.6
		15-16/10/67	-5.8 ถึง 9.1
		16-17/10/67	-10.5 ถึง 9.2
		17-18/10/67	-9.2 ถึง 6.7
		18-19/10/67	-14.5 ถึง 7.0
มาตรฐานระดับเสียงรบกวน <sup>(1)(2)</sup>			10

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)


ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))
			ค่าระดับการรบกวน
6	ริมรั้วโครงการ (ด้านทิศเหนือ)	24-25/06/65	-11.0 ถึง -3.2
		25-26/06/65	-10.3 ถึง 5.8
		27-28/06/65	-7.6 ถึง 8.0
		28-29/06/65	-7.8 ถึง 8.1
		29-30/06/65	-7.9 ถึง 3.8
		30/06-01/07/65	-6.7 ถึง 7.0
		15-16/11/65	-12.1 ถึง 5.3
		16-17/11/65	-15.4 ถึง 9.0
		17-18/11/65	-12.5 ถึง 4.9
		18-19/11/65	-12.5 ถึง 9.8
		19-20/11/65	-12.0 ถึง 8.5
		21-22/11/65	-12.4 ถึง 9.5
		15-16/05/66	-17.5 ถึง 9.9
		16-17/05/66	-11.8 ถึง 8.4
		17-18/05/66	-18.2 ถึง 9.7
		18-19/05/66	-11.8 ถึง 8.9
		19-20/05/66	-10.3 ถึง 5.7
		20-21/05/66	-10.4 ถึง 7.6
		16-17/10/66	-12.3 ถึง 8.9
		17-18/10/66	-12.6 ถึง 8.9
		18-19/10/66	-5.3 ถึง 9.4
		19-20/10/66	-12.7 ถึง 9.3
		20-21/10/66	-12.7 ถึง 8.9
		21-22/10/66	-12.7 ถึง 7.1
		22-23/10/66	0.5 ถึง 6.9
		29-30/05/67	-1.9 ถึง 9.7
		30-31/05/67	-8.0 ถึง 6.5
		31/05-01/06/67	-7.1 ถึง 9.6
		01-02/06/67	-8.0 ถึง 9.6
		02-03/06/67	-7.7 ถึง 9.5
		03-04/06/67	-4.0 ถึง 9.6
		04-05/06/67	-2.1 ถึง 7.5
		12-13/10/67	-6.8 ถึง 9.9
		13-14/10/67	-9.7 ถึง 9.4
		14-15/10/67	-12.1 ถึง 9.6
		15-16/10/67	2.0 ถึง 9.9
		16-17/10/67	-0.1 ถึง 9.8
		17-18/10/67	-0.8 ถึง 9.7
		18-19/10/67	-11.7 ถึง 9.8
		มาตรฐานระดับเสียงรบกวน <sup>(1)(2)</sup>	


มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2565-2567

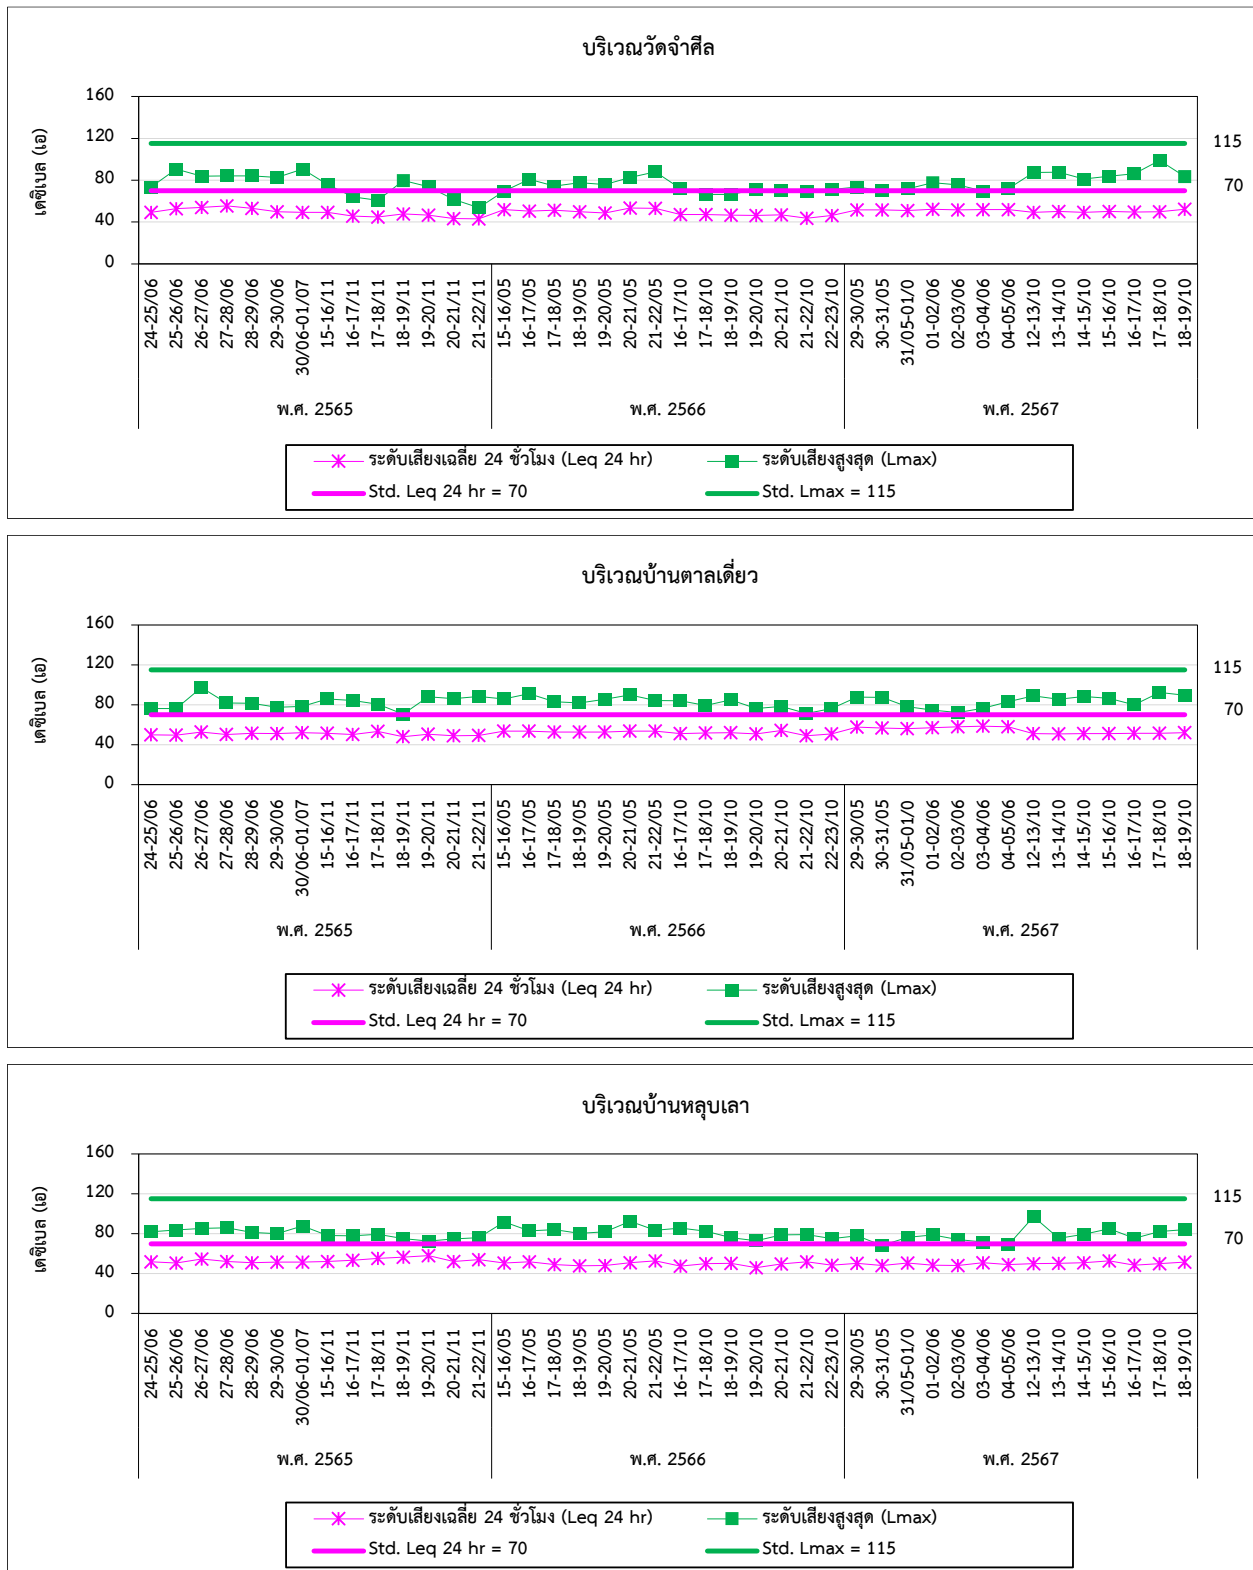


รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2565-2567

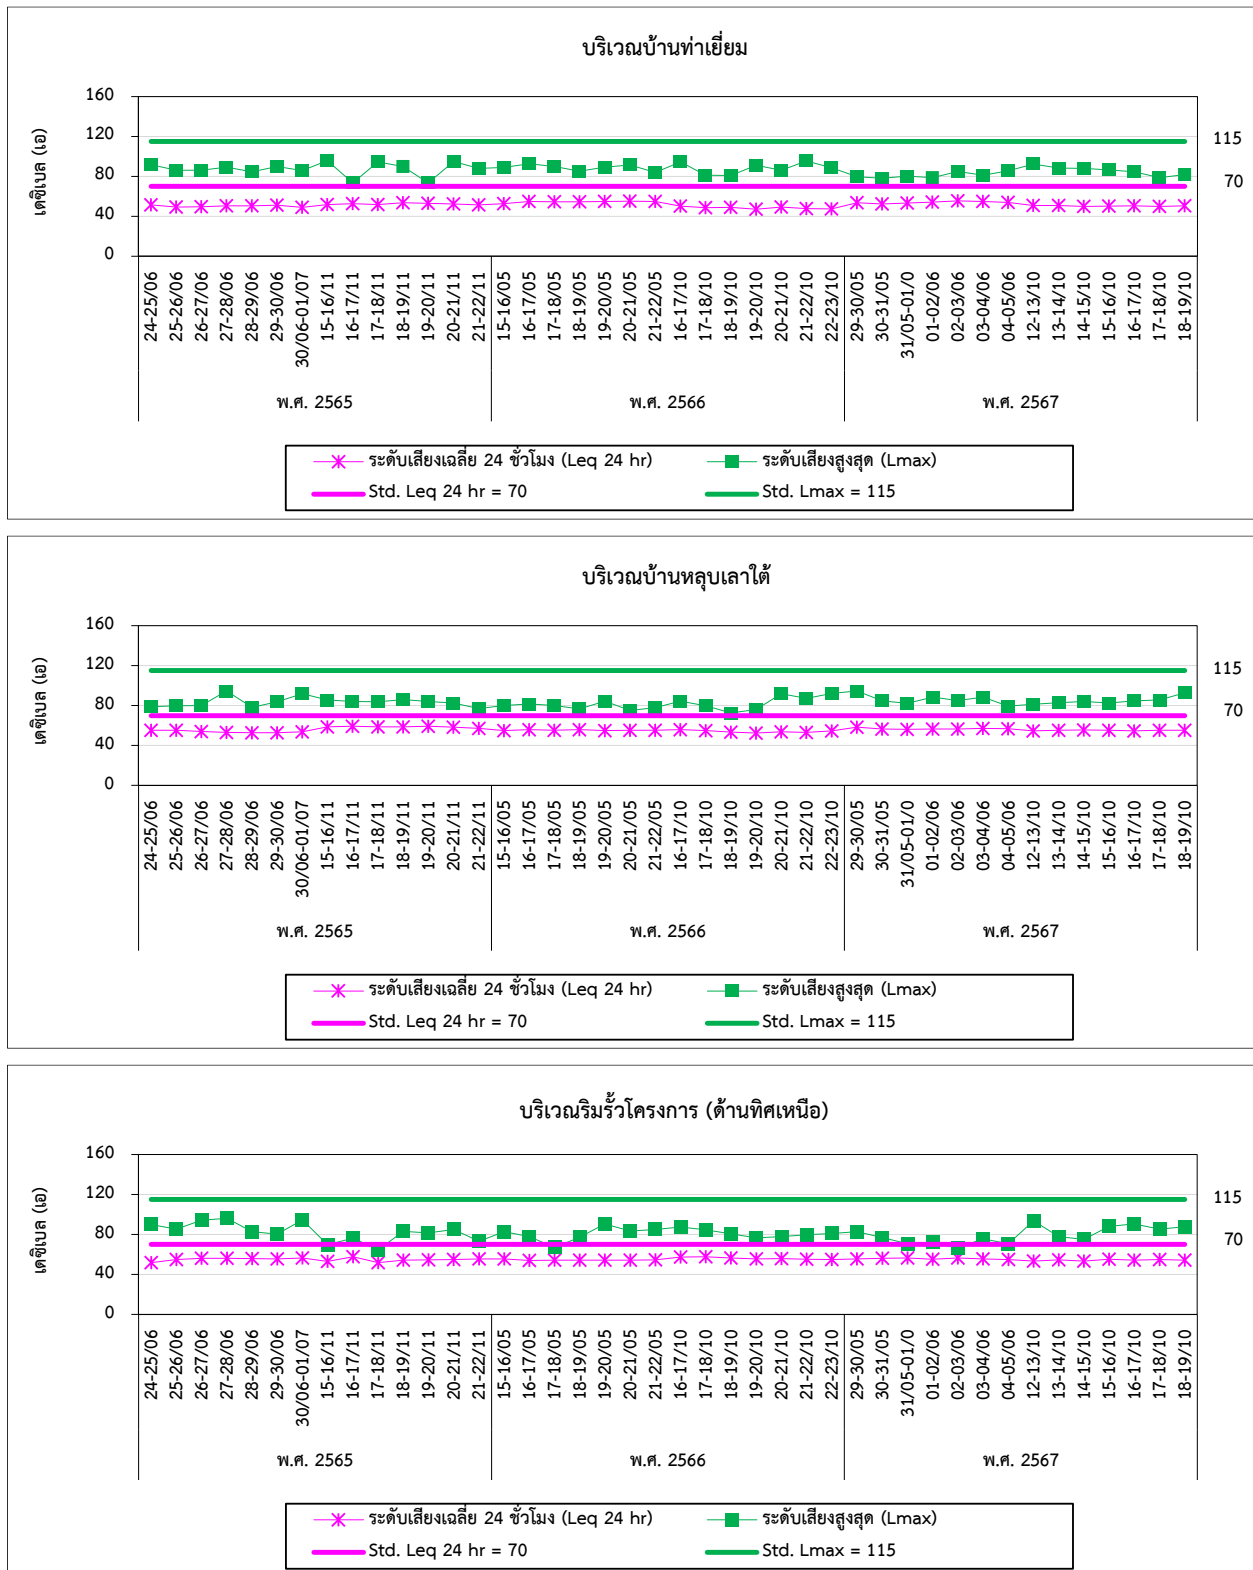




รูปที่ 4.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

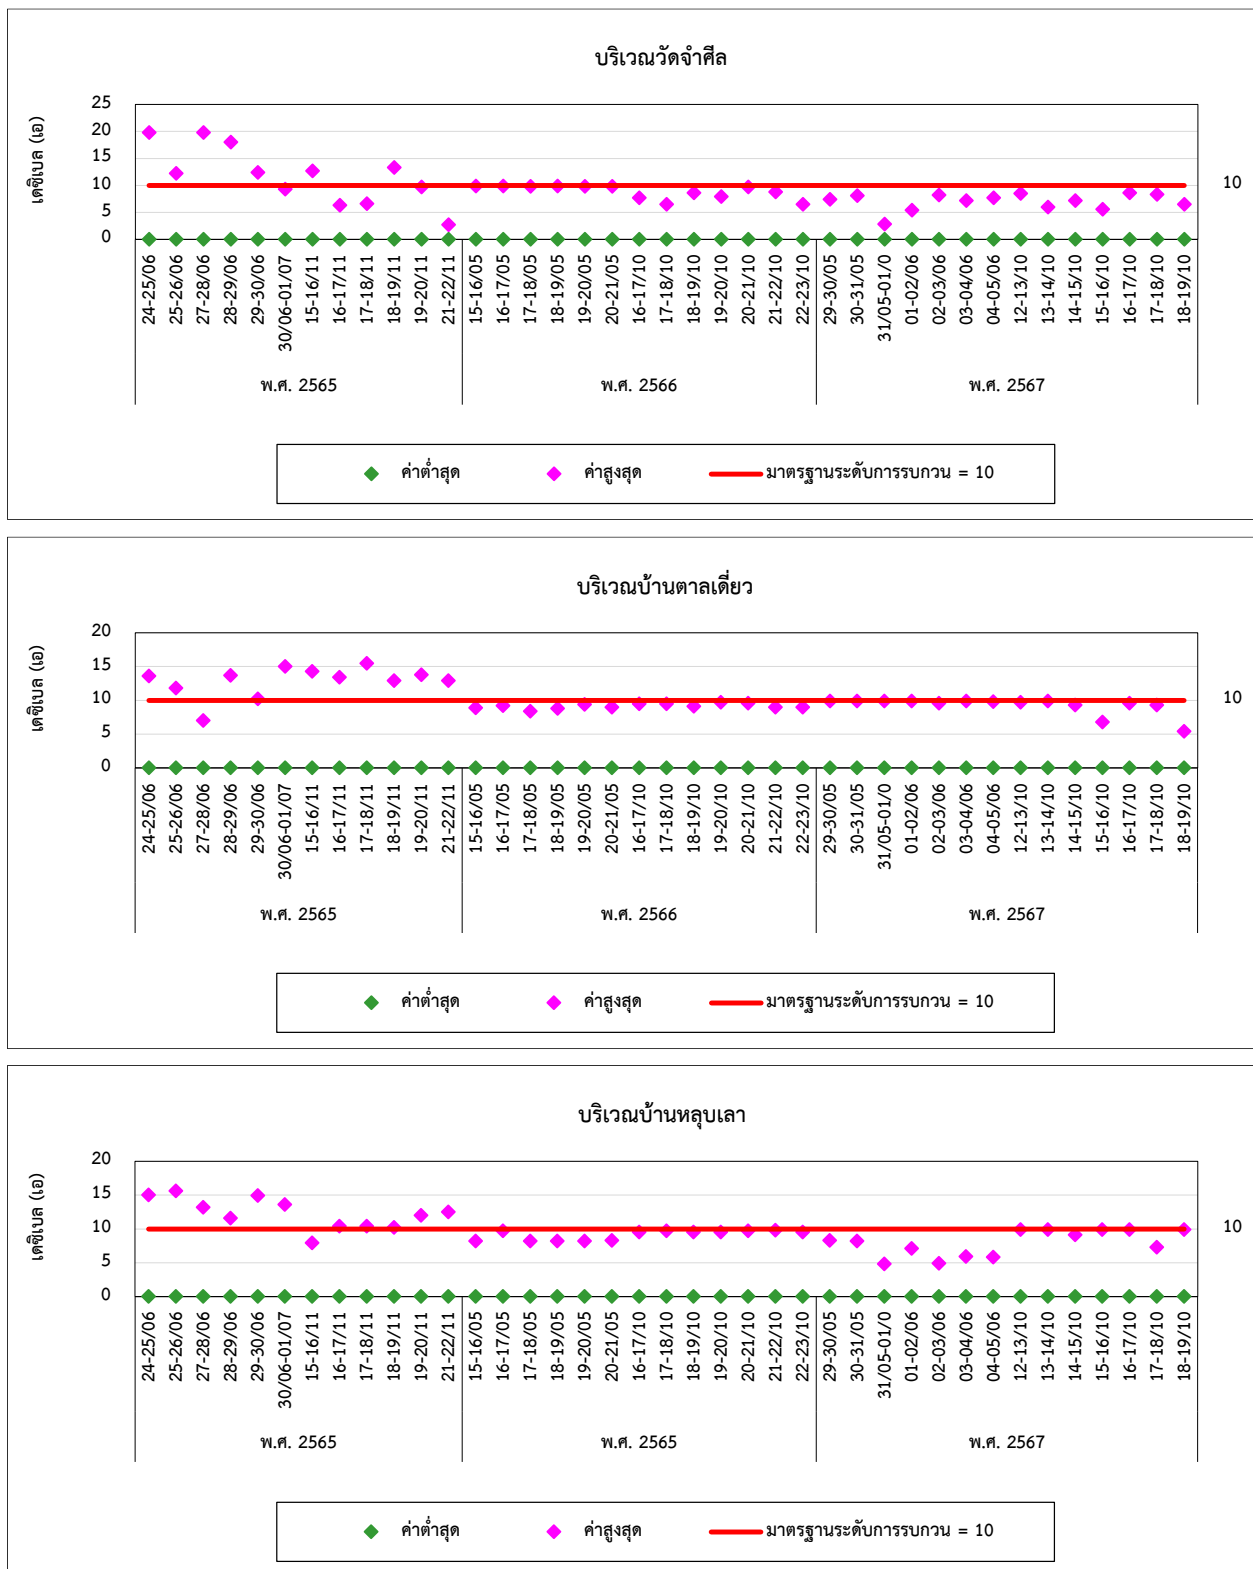

รูปที่ 4.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

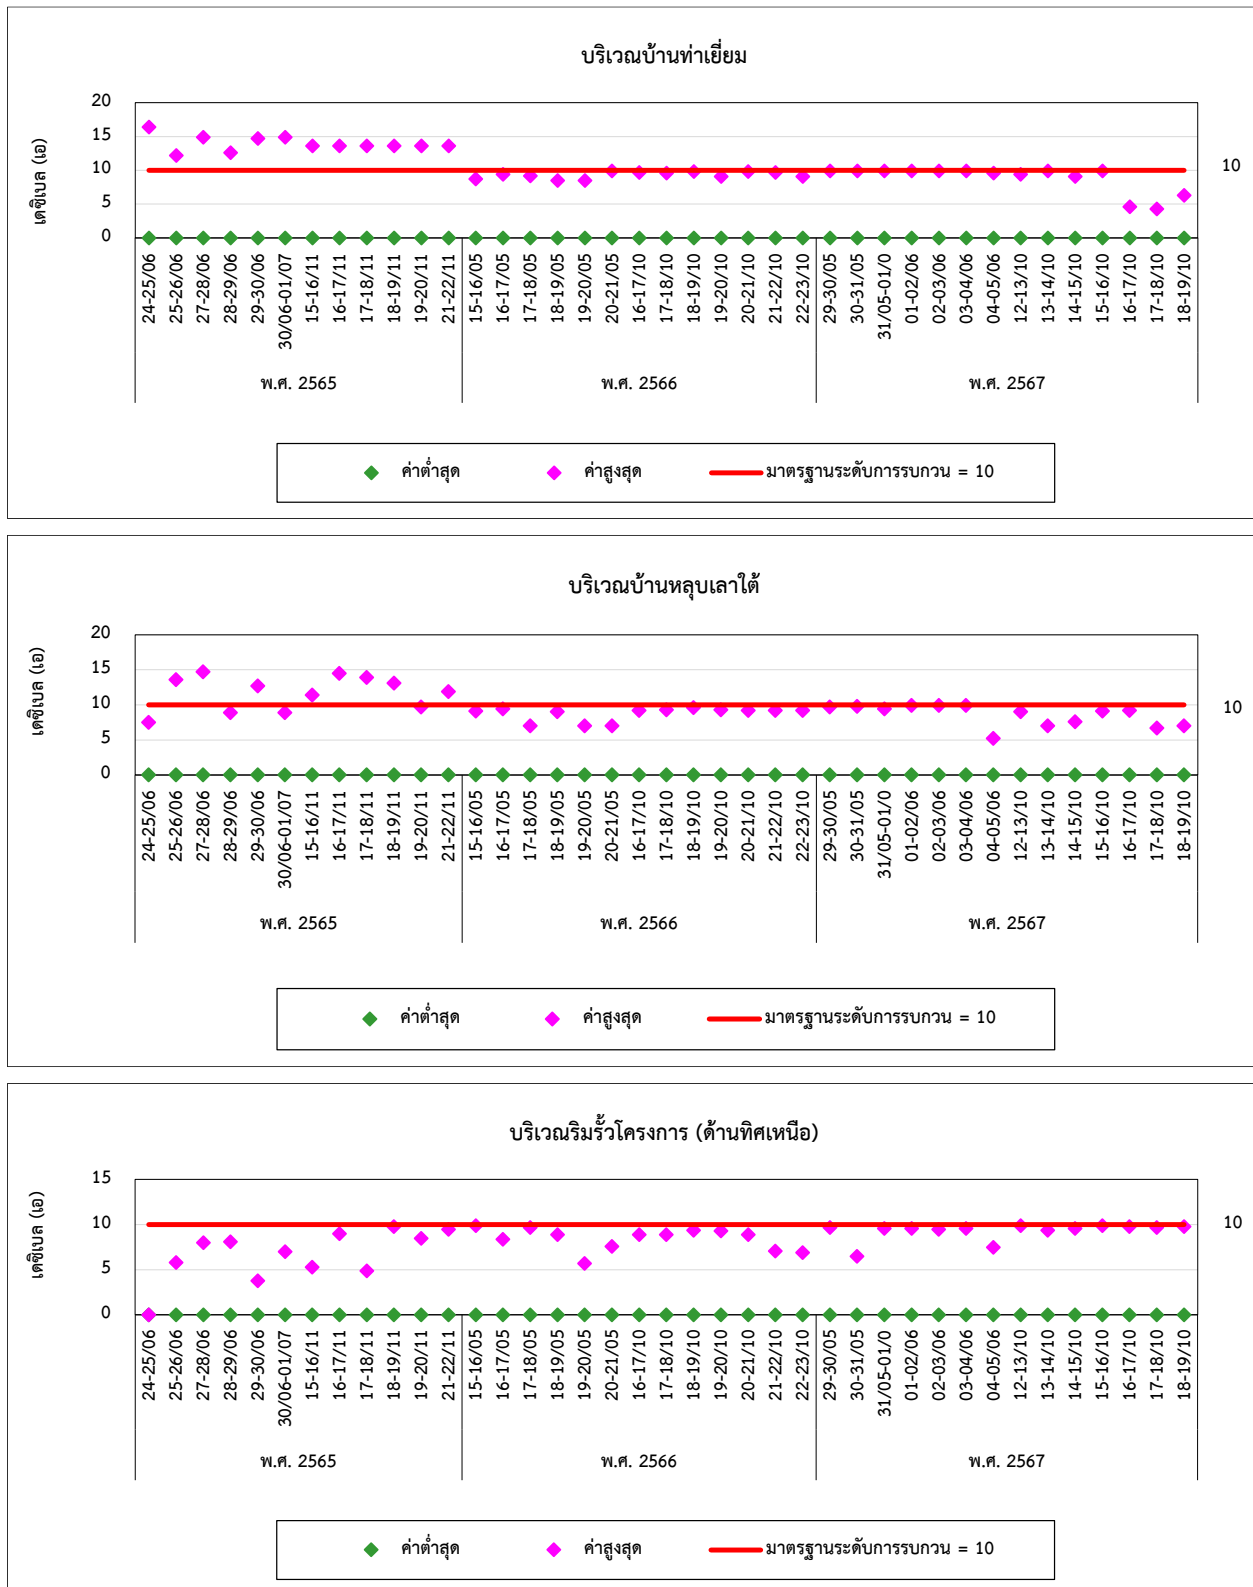

#### 4.4 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit) ของโรงไฟฟ้า ผลการตรวจวัดระหว่างปี 2565-2567 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขการระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทานและทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565 สำหรับค่า Trihalomethanes (THMs) ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ปริมาณมลสารส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่คงที่ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.4-1

**ตารางที่ 4.4-1** เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2565-2567

วันที่ เก็บตัวอย่าง	ผลวิเคราะห์										
	บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit of Power Plant) ของโรงไฟฟ้า										
	Temperature (°C)	pH (-)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	DO (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Free Chlorine (mg/L)	Trihalomethanes (THMs)			
								Chloroform (µg/L)	Bromodichloromethane (µg/L)	Dibromochloromethane (µg/L)	Bromoform (µg/L)
29/01/65	27.0	8.39	6.9	714	4.25	0.8	<0.01	2.4	<0.05	<0.05	<0.05
25/02/65	26.6	8.45	<2.5	573	4.76	0.6	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
23/03/65	29.6	8.19	<2.5	646	4.32	0.8	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
08/04/65	27.5	7.82	<2.5	706	3.51	0.6	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
11/05/65	29.0	7.77	4.6	565	2.59	0.7	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14/06/65	29.5	7.68	<2.5	555	2.70	0.5	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
08/07/65	29.8	7.75	3.7	560	2.42	0.7	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
05/08/65	29.1	8.16	<2.5	438	2.82	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
09/09/65	28.2	8.13	<2.5	310	2.46	0.8	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
07/10/65	29.6	7.68	3.1	215	5.22	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
16/11/65	27.3	7.79	<2.5	321	2.69	0.7	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
10/12/65	26.9	7.99	3.3	347	3.30	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>	40	6.5-8.5	30	1,300	≥2	5	1	-	-	-	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขการระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ต่อเนื่องกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน

หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดไว้

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2565-2567

วันที่ เก็บตัวอย่าง	ผลวิเคราะห์										
	บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit of Power Plant) ของโรงไฟฟ้า										
	Temperature (°C)	pH (-)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	DO (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Free Chlorine (mg/L)	Trihalomethanes (THMs)			
								Chloroform (µg/L)	Bromodichloromethane (µg/L)	Dibromochloromethane (µg/L)	Bromoform (µg/L)
26/01/66	24.7	7.78	2.8	447	2.63	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
16/02/66	26.6	7.79	2.6	245	2.73	0.8	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
13/03/66	27.5	8.27	6.5	320	3.68	0.8	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
06/04/66	31.1	7.40	2.9	980	4.61	0.6	<0.01	12.1	<0.5	1.0	<0.5
11/05/66	37.9	7.85	9.5	472	3.23	0.6	<0.01	1.3	<0.5	<0.5	<0.5
08/06/66	29.8	7.50	11.4	762	5.40	0.6	<0.01	1.7	<0.5	<0.5	<0.5
06/07/66	38.6	8.28	3.6	290	6.41	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
11/08/66	31.0	7.73	3.2	706	6.79	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
08/09/66	35.8	8.14	<2.5	98	2.98	0.4	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
06/10/66	30.2	8.22	<2.5	860	2.58	0.6	<0.01	2.7	1.1	1.0	0.6
09/11/66	34.0	7.90	4.5	422	5.07	0.6	0.02	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
14/12/66	28.4	7.67	4.1	292	3.95	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>	40	6.5-8.5	30	1,300	≥2	5	1	-	-	-	-
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>	-	5.5-9.0	50	3,000	-	5	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขการระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565


หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดไว้

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2565-2567


วันที่ เก็บตัวอย่าง	ผลวิเคราะห์										
	บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit of Power Plant) ของโรงไฟฟ้า										
	Temperature (°C)	pH (-)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	DO (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Free Chlorine (mg/L)	Trihalomethanes (THMs)			
								Chloroform (µg/L)	Bromodichloromethane (µg/L)	Dibromochloromethane (µg/L)	Bromoform (µg/L)
18/01/67	25.3	7.58	2.9	580	4.89	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
16/02/67	30.3	7.61	28.5	710	7.36	0.6	<0.01	5.0	0.8	<0.5	<0.5
07/03/67	37.6	8.35	10.6	216	3.91	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
05/04/67	33.4	7.95	5.4	556	5.70	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
02/05/67	36.3	7.05	4.9	196	4.44	0.4	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
07/06/67	32.0	8.32	10.0	288	3.30	0.7	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
05/07/67	27.3	7.61	7.9	432	5.58	0.5	<0.01	<1	<1	<1	<1
09/08/67	29.7	6.99	21.2	552	8.63	0.6	<0.01	<1	<1	<1	<1
06/09/67	27.7	8.46	2.8	490	6.40	0.6	<0.01	<1	<1	<1	<1
30/10/67	31.4	8.15	3.1	268	4.67	0.6	<0.01	3.2	1.3	<0.5	<0.5
15/11/67	28.7	7.08	4.6	498	2.23	0.6	<0.01	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
12/12/67	30.4	7.60	7.0	585	5.42	0.6	<0.01	23.6	1.5	<0.5	<0.5
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>	40	6.5-8.5	30	1,300	≥2	5	1	-	-	-	-
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>	-	5.5-9.0	50	3,000	-	5	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขการระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน  
<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดไว้

รูปที่ 4.4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2565-2567

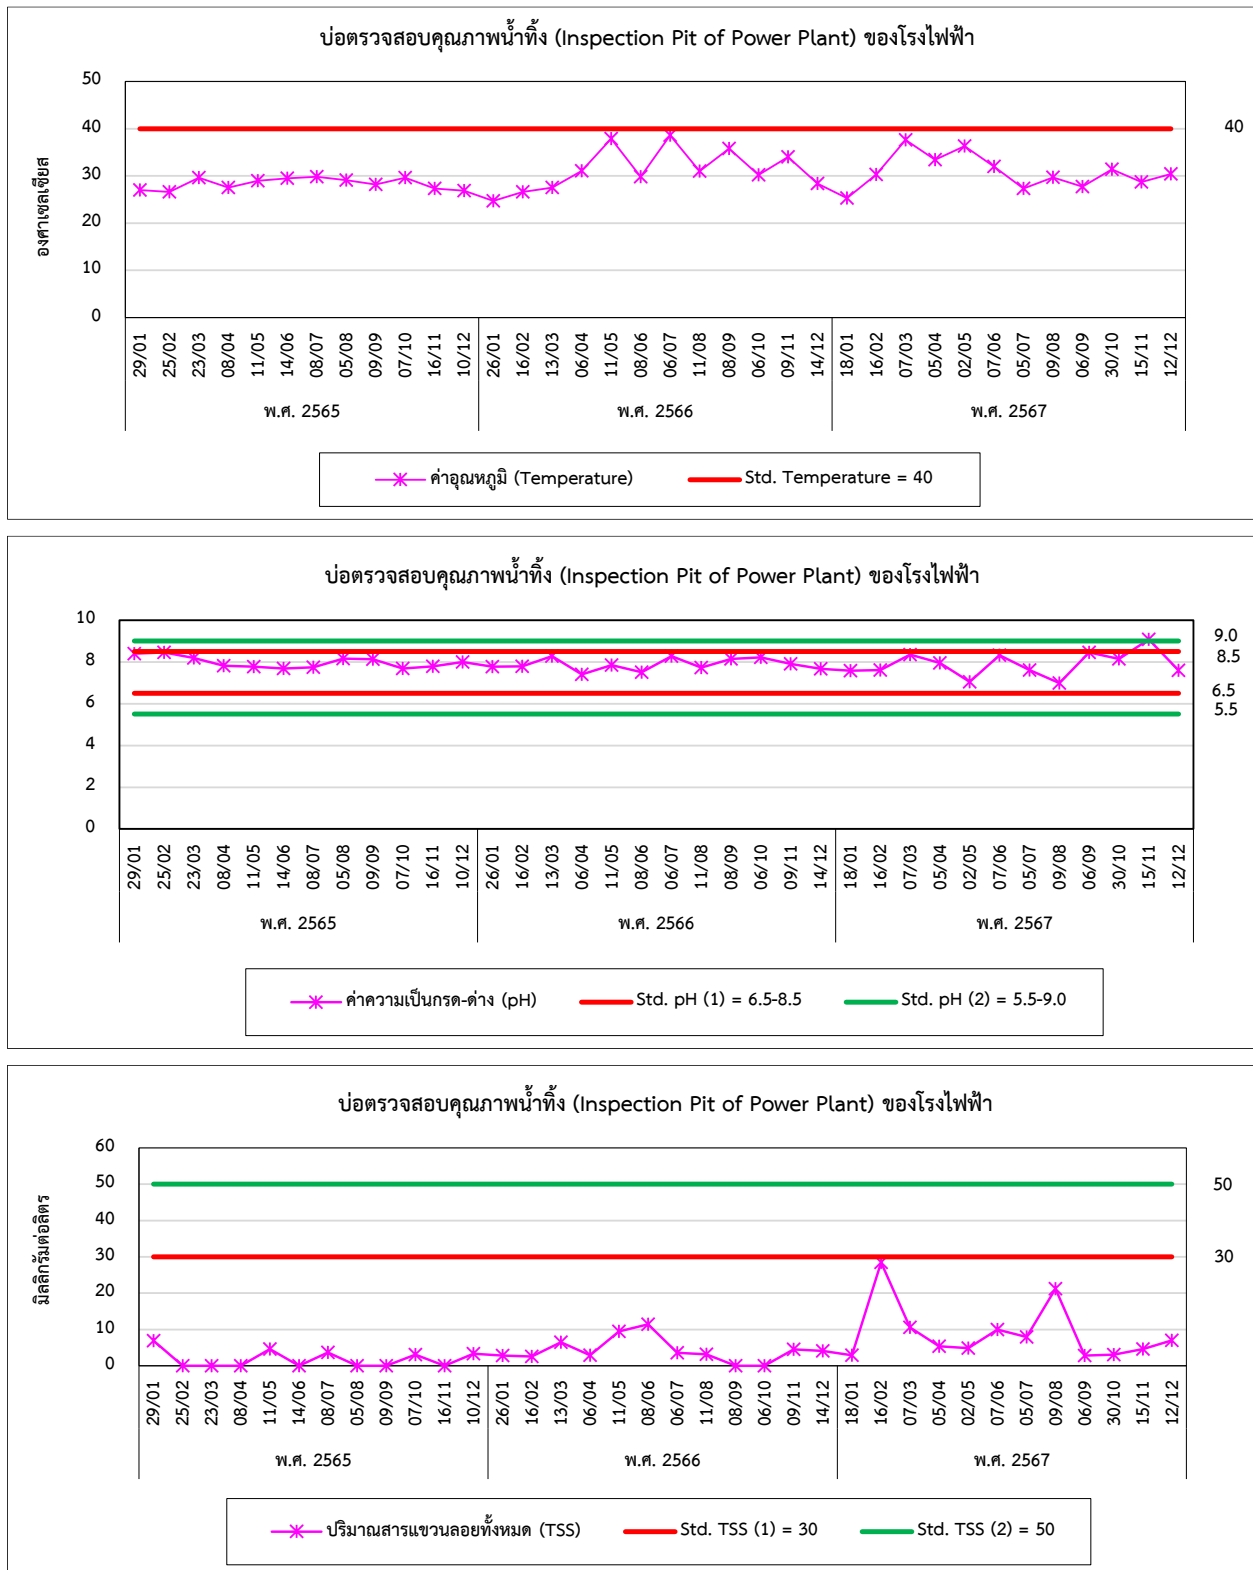


รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2565-2567

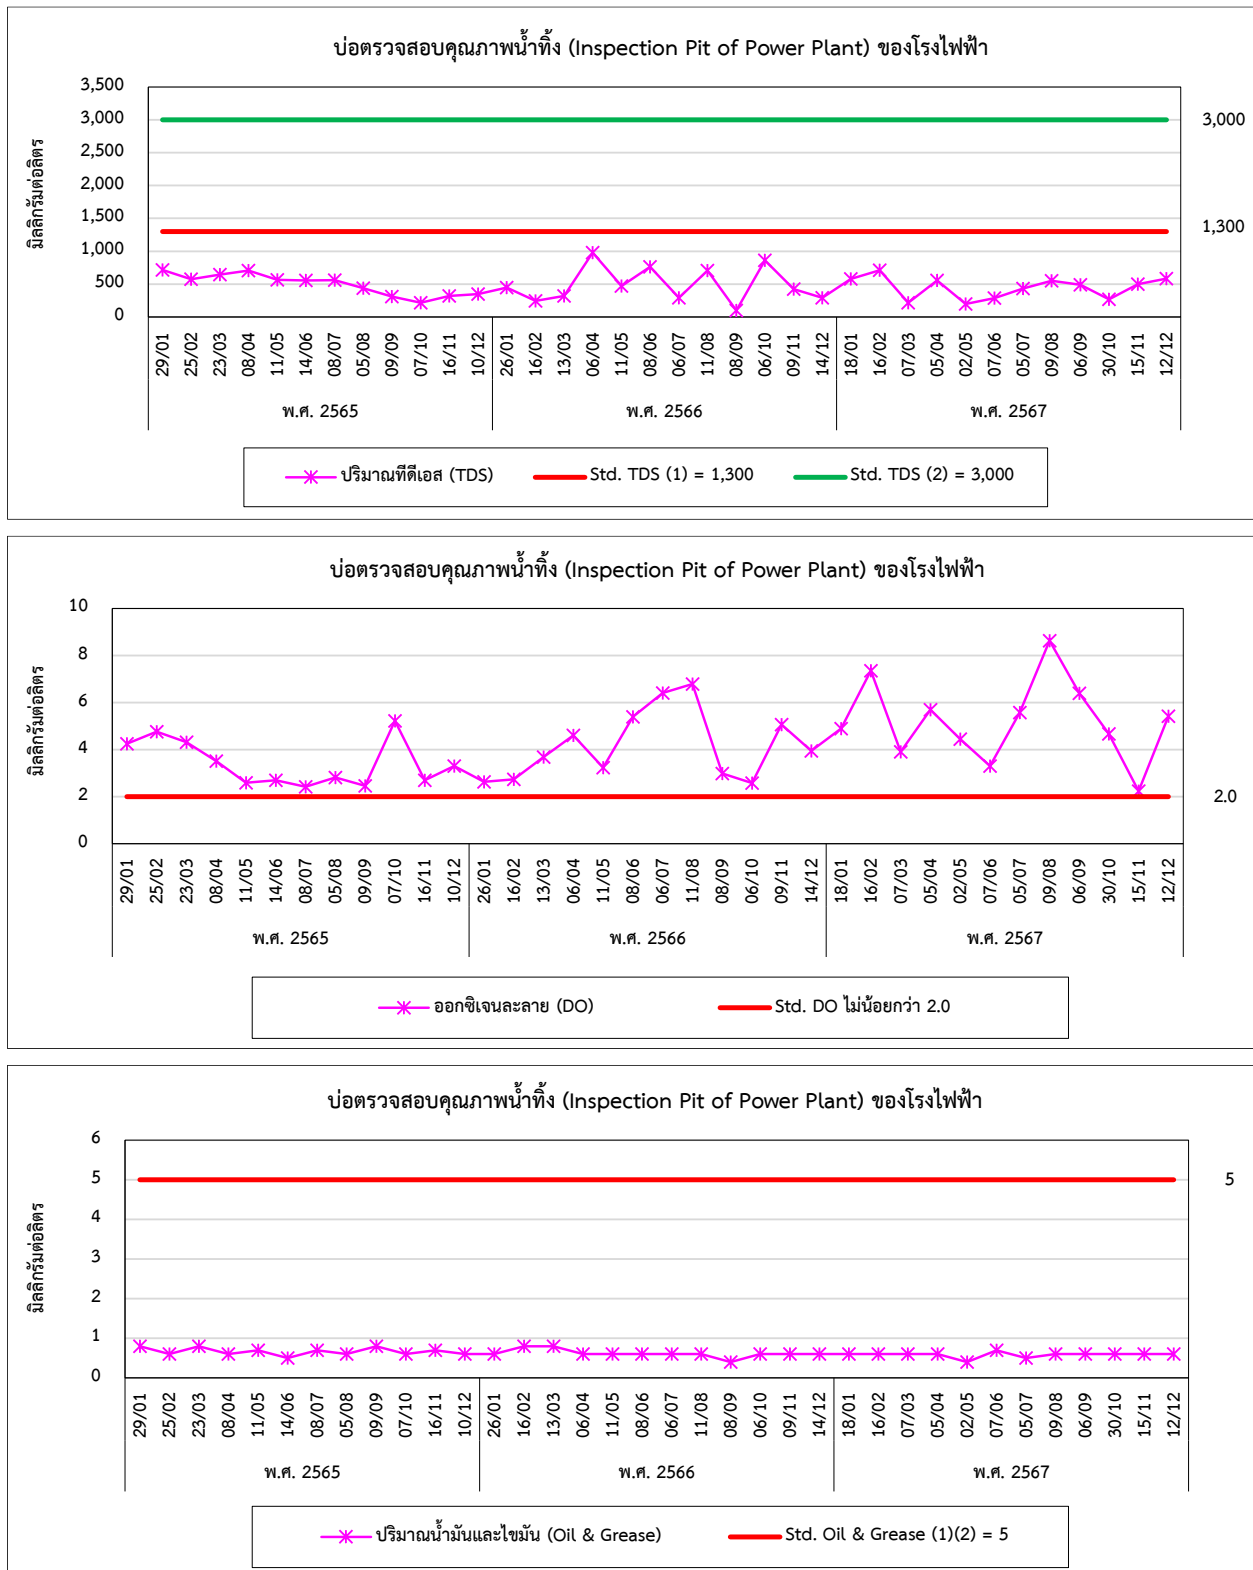



รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2565-2567

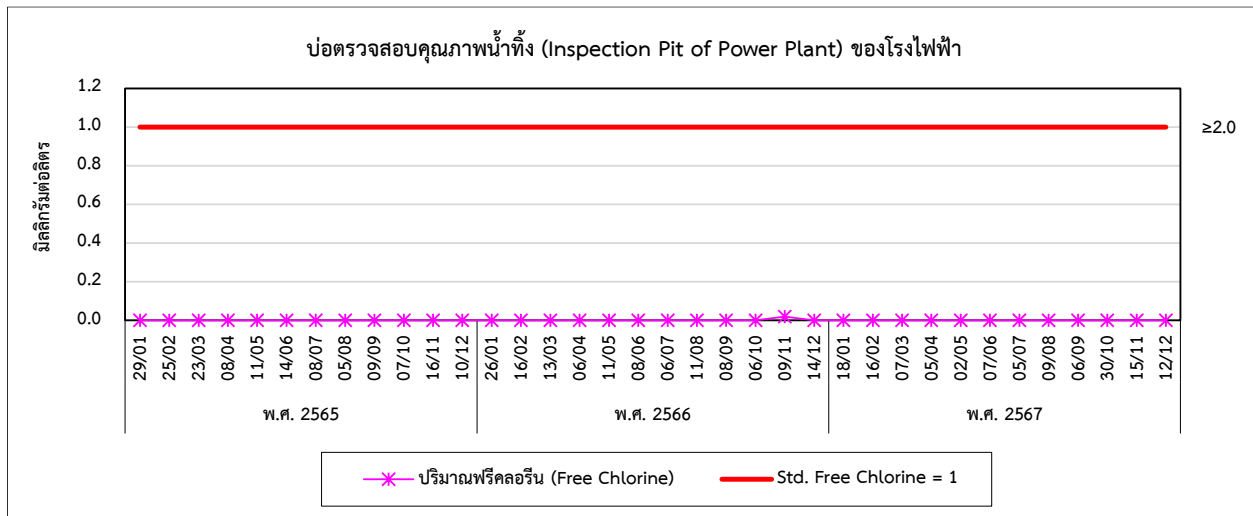

#### 4.5 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จากสถานีตรวจวัด 3 สถานี ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก บริเวณจุดน้ำทิ้งของบริษัท ไทย อคริลิก ไฟเบอร์ จำกัด บริเวณเหนือน้ำและท้ายน้ำจากจุดสูบน้ำระยะ 500 เมตร ด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน; ประเภทที่ 3 ยกเว้นปริมาณ Total Coliform Bacteria และ BOD ในบางช่วงของการตรวจวัดทั้ง 3 สถานี มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และปริมาณ DO ในบางช่วงของการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จากสภาพโดยรวมของแม่น้ำป่าสัก พบว่า มีชุมชน ตลาด ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง จึงอาจส่งผลทำให้ปริมาณมลสารในน้ำมีค่าสูงขึ้น ทั้งนี้จากผลการตรวจวัดบริเวณจุดระบายน้ำของโครงการ พบว่า มีค่าน้อยกว่าบริเวณเหนือจุดระบายน้ำ 500 เมตร ดังนั้น การระบายน้ำของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณมลสารในแม่น้ำป่าสัก

เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมลสาร ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างเล็กน้อย โดยตำแหน่งตรวจวัดทั้ง 3 สถานี คือ บริเวณเหนือและท้ายจุดสูบน้ำของโครงการ มีแนวโน้มของมลสารใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนัก แสดงให้เห็นว่าการปล่อยระบายน้ำทั้งจากพื้นที่โครงการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำดังกล่าว การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.5-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.5-1

ตารางที่ 4.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			แม่น้ำป่าสักบริเวณเหนือจุดทิ้งน้ำ 500 เมตร						
			30/06/65	19/11/65	16/05/66	08/09/66	30/04/67	08/08/67	
1.	Temperature	°C	32.3	29.8	32.8	30.7	30.8	30.2	๘/
2.	pH	-	8.10	7.64	7.48	7.53	7.33	7.71	5.0 - 9.0
3.	Conductivity	μs/cm	388	571	431	400	346	368	-
4.	SS	mg/L	21.2	<2.5	<2.5	44.8	<2.5	39.1	-
5.	TDS	mg/L	216	431	198	279	188	200	-
6.	DO	mg/L	5.28	4.10	5.80	4.87	4.57	5.99	≥4.0
7.	BOD	mg/L	3	3	<1	<1	3.4	0.5	2.0
8.	COD	mg/L	19	22	23	19	37	14	-
9.	Oil & Grease	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	-
10.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	165.6	250.6	158.5	145.1	111.5	149.7	-
11.	Nitrate	mg/L	1.41	1.74	0.57	1.47	4.05	4.45	5.0
12.	Cyanide	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005
13.	Sulfate	mg/L	26.61	30.81	18.70	32.43	22.99	19.59	-
14.	Free Chlorine	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	-
15.	Chloride (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	25.1	29.4	24.7	38.7	11.6	16.8	-
16.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	3.5 × 10 <sup>4</sup>	>1.6 × 10 <sup>5</sup>	3.5 × 10 <sup>4</sup>	7.9 × 10 <sup>3</sup>	1.6 × 10 <sup>5</sup>	2.3 × 10 <sup>3</sup>	20,000
17.	Trihalomethanes (THMs)								
	- Chloroform	μg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-
	- Bromdichloromethane	μg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-
	- Dibromochloromethane	μg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-
	- Bromoform	μg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)(ค.ศ.1994) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน; ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1. การอุปโภค และบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

2. การเกษตร

๘/ เป็นไปตามธรรมชาติแต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 °ซ

หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาว่าร่วมกันกำหนดไว้

ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			แม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายจุดทิ้งน้ำ 500 เมตร						
			30/06/65	19/11/65	16/05/66	08/09/66	30/04/67	08/08/67	
1.	Temperature	°C	32.1	30.6	32.8	30.8	29.6	29.9	๘/
2.	pH	-	8.02	7.72	7.59	7.40	7.24	7.39	5.0 - 9.0
3.	Conductivity	μs/cm	397	530	435	421	352	380	-
4.	SS	mg/L	18.2	<2.5	<2.5	48.9	<2.5	50.6	-
5.	TDS	mg/L	233	285	198	296	198	458	-
6.	DO	mg/L	4.69	4.93	5.95	5.78	4.68	4.64	≥4.0
7.	BOD	mg/L	1	2	<1	<1	3.5	0.6	2.0
8.	COD	mg/L	11	20	25	25	30	28	-
9.	Oil & Grease	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	1.0	-
10.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	163.3	239.8	147.7	149.0	112.0	120.8	-
11.	Nitrate	mg/L	1.66	0.81	0.28	1.49	4.43	4.73	5.0
12.	Cyanide	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005
13.	Sulfate	mg/L	27.31	38.18	17.60	28.34	26.85	18.27	-
14.	Free Chlorine	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	-
15.	Chloride (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	24.1	29.4	27.2	38.7	13.6	16.8	-
16.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	7.9 × 10 <sup>3</sup>	1.6 × 10 <sup>5</sup>	2.4 × 10 <sup>4</sup>	1.3 × 10 <sup>4</sup>	94	2.3 × 10 <sup>3</sup>	20,000
17.	Trihalomethanes (THMs)								
	- Chloroform	μg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-
	- Bromdichloromethane	μg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-
	- Dibromochloromethane	μg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-
	- Bromoform	μg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ.1994) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน; ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

1. การอุปโภค และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
2. การเกษตร

๘/ เป็นไปตามธรรมชาติแต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 °ซุ

หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดไว้

ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			แม่น้ำป่าสักบริเวณจุดน้ำทิ้งของบริษัท ไทย อคริลิค โฟเบอร์ จำกัด						
			30/06/65	19/11/65	16/05/66	08/09/66	30/04/67	08/08/67	
1.	Temperature	°C	32.7	30.9	32.2	30.9	29.5	29.7	๘/
2.	pH	-	8.33	7.75	7.46	7.53	7.25	7.55	5.0 - 9.0
3.	Conductivity	µs/cm	390	568	429	406	350	375	-
4.	SS	mg/L	24.7	<2.5	<2.5	59.6	<2.5	43.4	-
5.	TDS	mg/L	217	290	204	286	192	258	-
6.	DO	mg/L	4.93	5.45	6.59	5.11	5.12	4.97	≥4.0
7.	BOD	mg/L	2	2	<1	<1	3.8	0.6	2.0
8.	COD	mg/L	13	22	20	18	32	25	-
9.	Oil & Grease	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	-
10.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	167.8	238.8	154.1	152.0	115.4	125.2	-
11.	Nitrate	mg/L	1.62	1.01	0.53	1.27	4.18	4.67	5.0
12.	Cyanide	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005
13.	Sulfate	mg/L	27.74	30.79	16.33	29.41	26.57	18.34	-
14.	Free Chlorine	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	-
15.	Chloride (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	24.1	30.9	27.6	39.2	12.1	14.8	-
16.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.2 x 10 <sup>4</sup>	9.2 x 10 <sup>4</sup>	3.5 x 10 <sup>4</sup>	1.1 x 10 <sup>4</sup>	9.2 x 10 <sup>4</sup>	4.9 x 10 <sup>3</sup>	20,000
17.	Trihalomethanes (THMs)								
	- Chloroform	µg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-
	- Bromdichloromethane	µg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-
	- Dibromochloromethane	µg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-
	- Bromoform	µg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<1	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)(ค.ศ.1994) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน; ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ


1. การอุปโภค และบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

2. การเกษตร


๘/ เป็นไปตามธรรมชาติแต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 °ซ

หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้


รูปที่ 4.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2565-2567

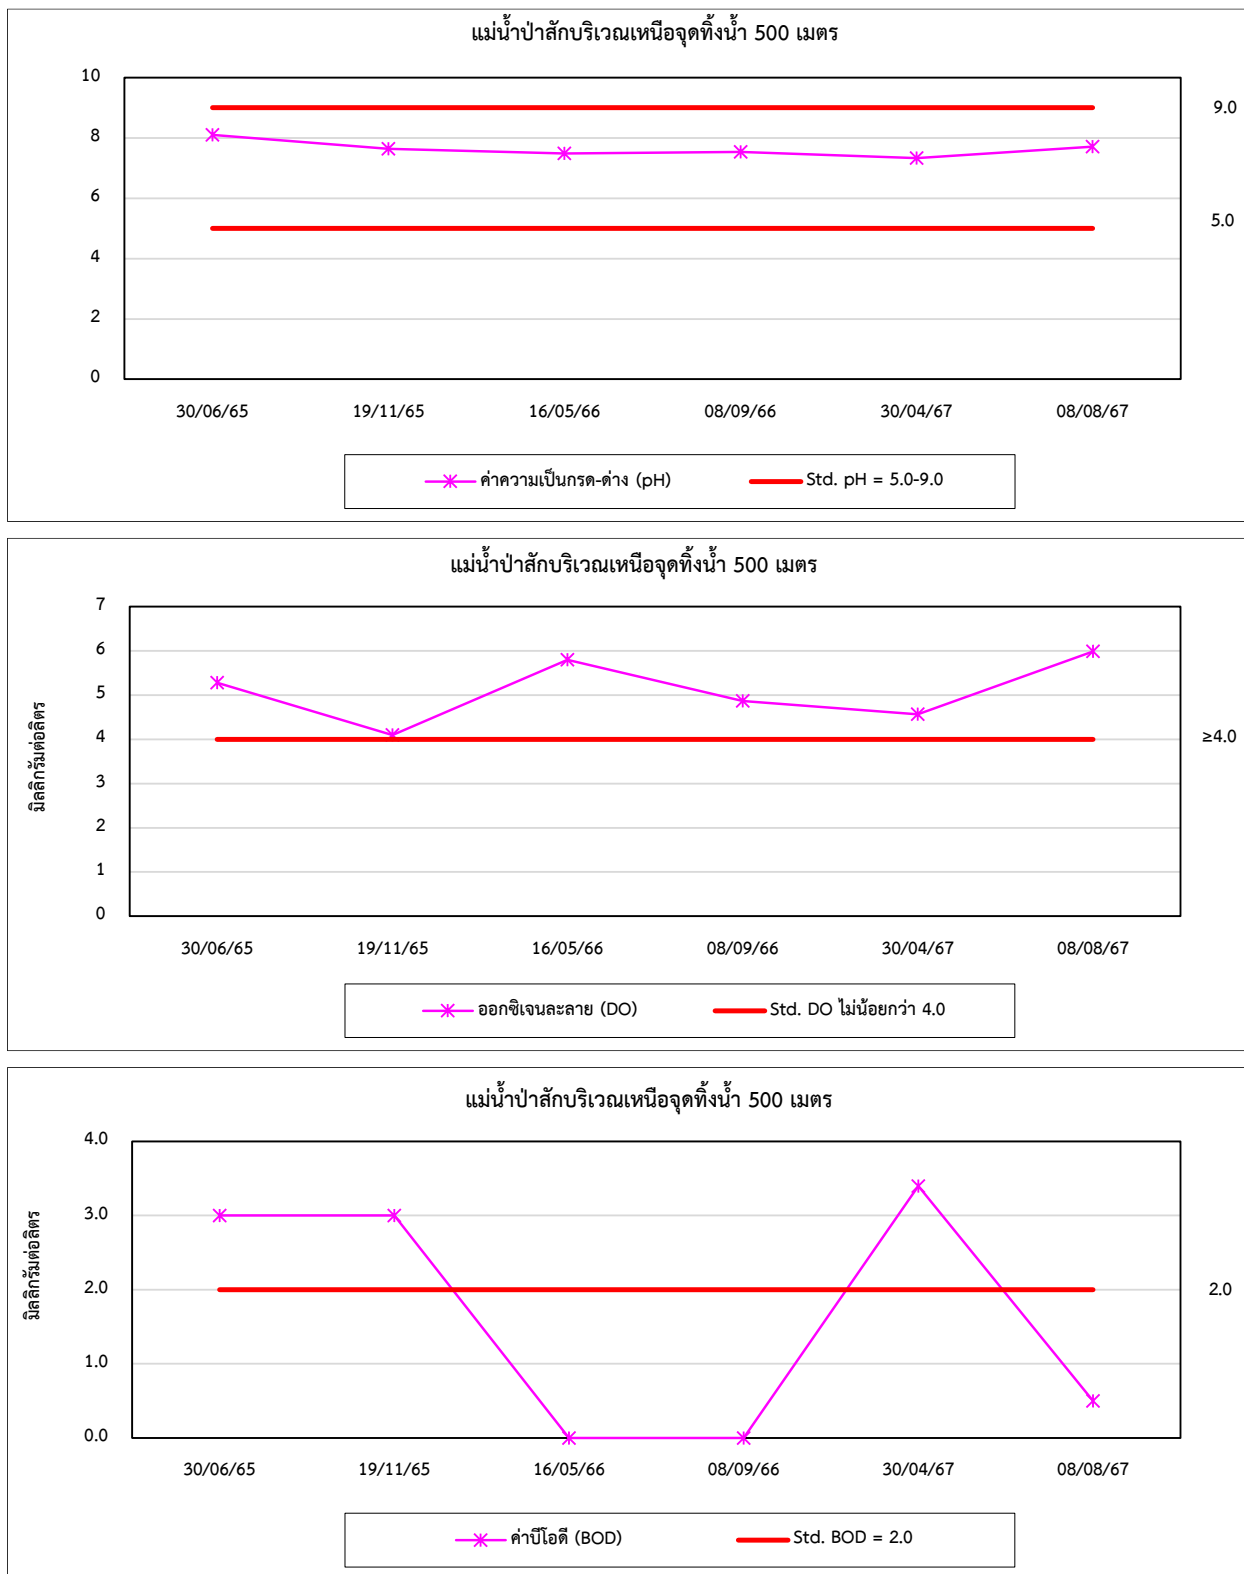

รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2565-2567

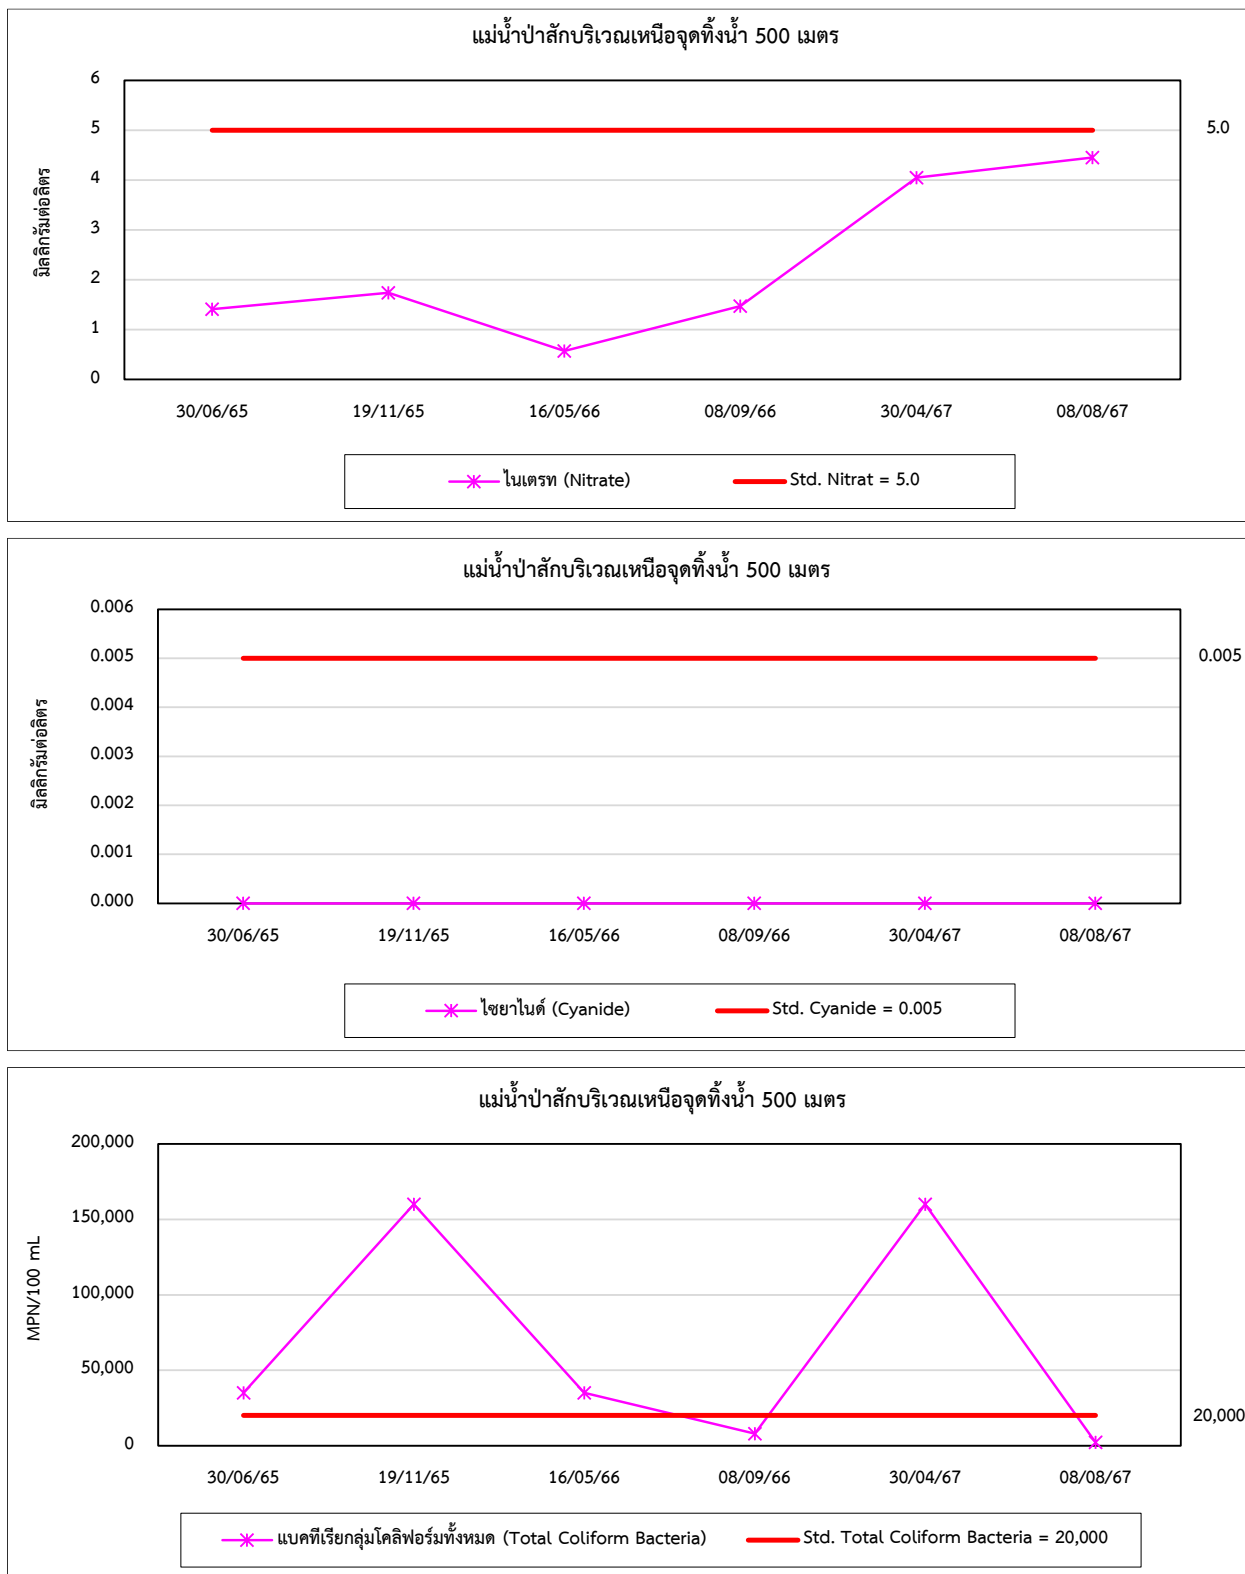


รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2565-2567

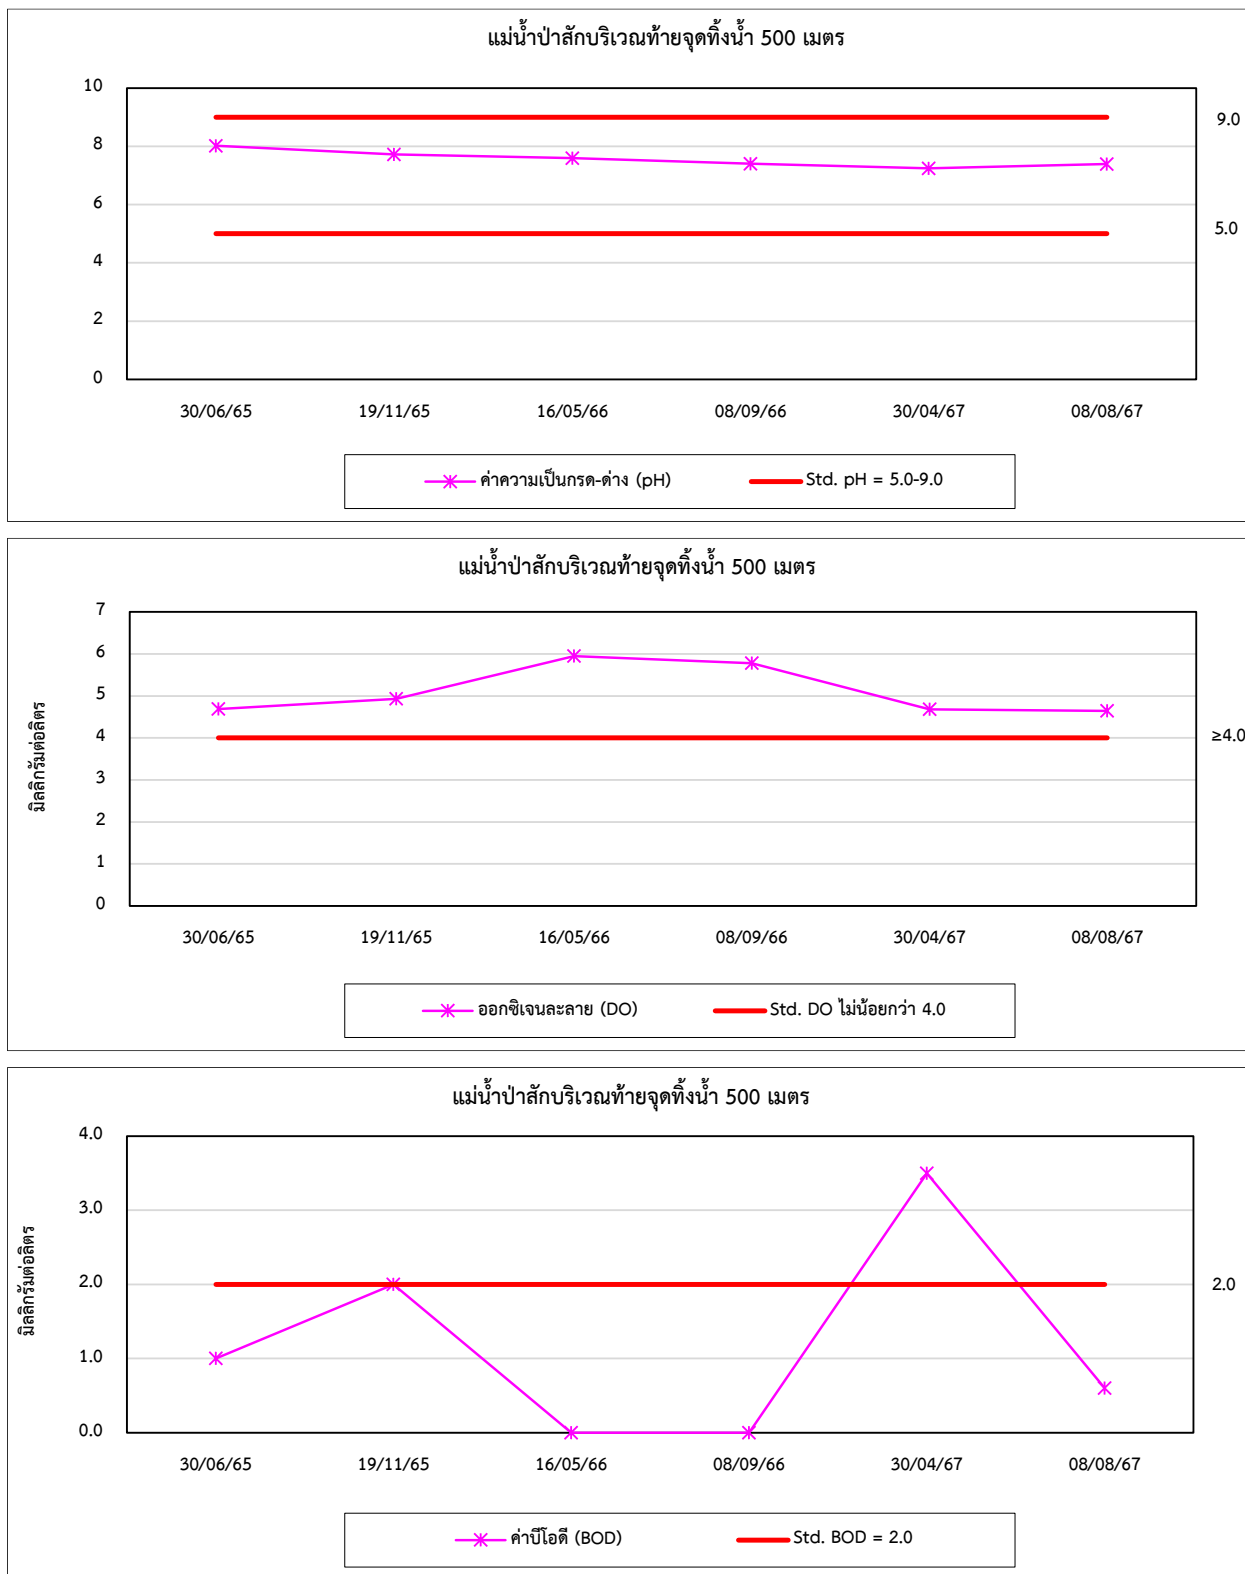





รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2565-2567

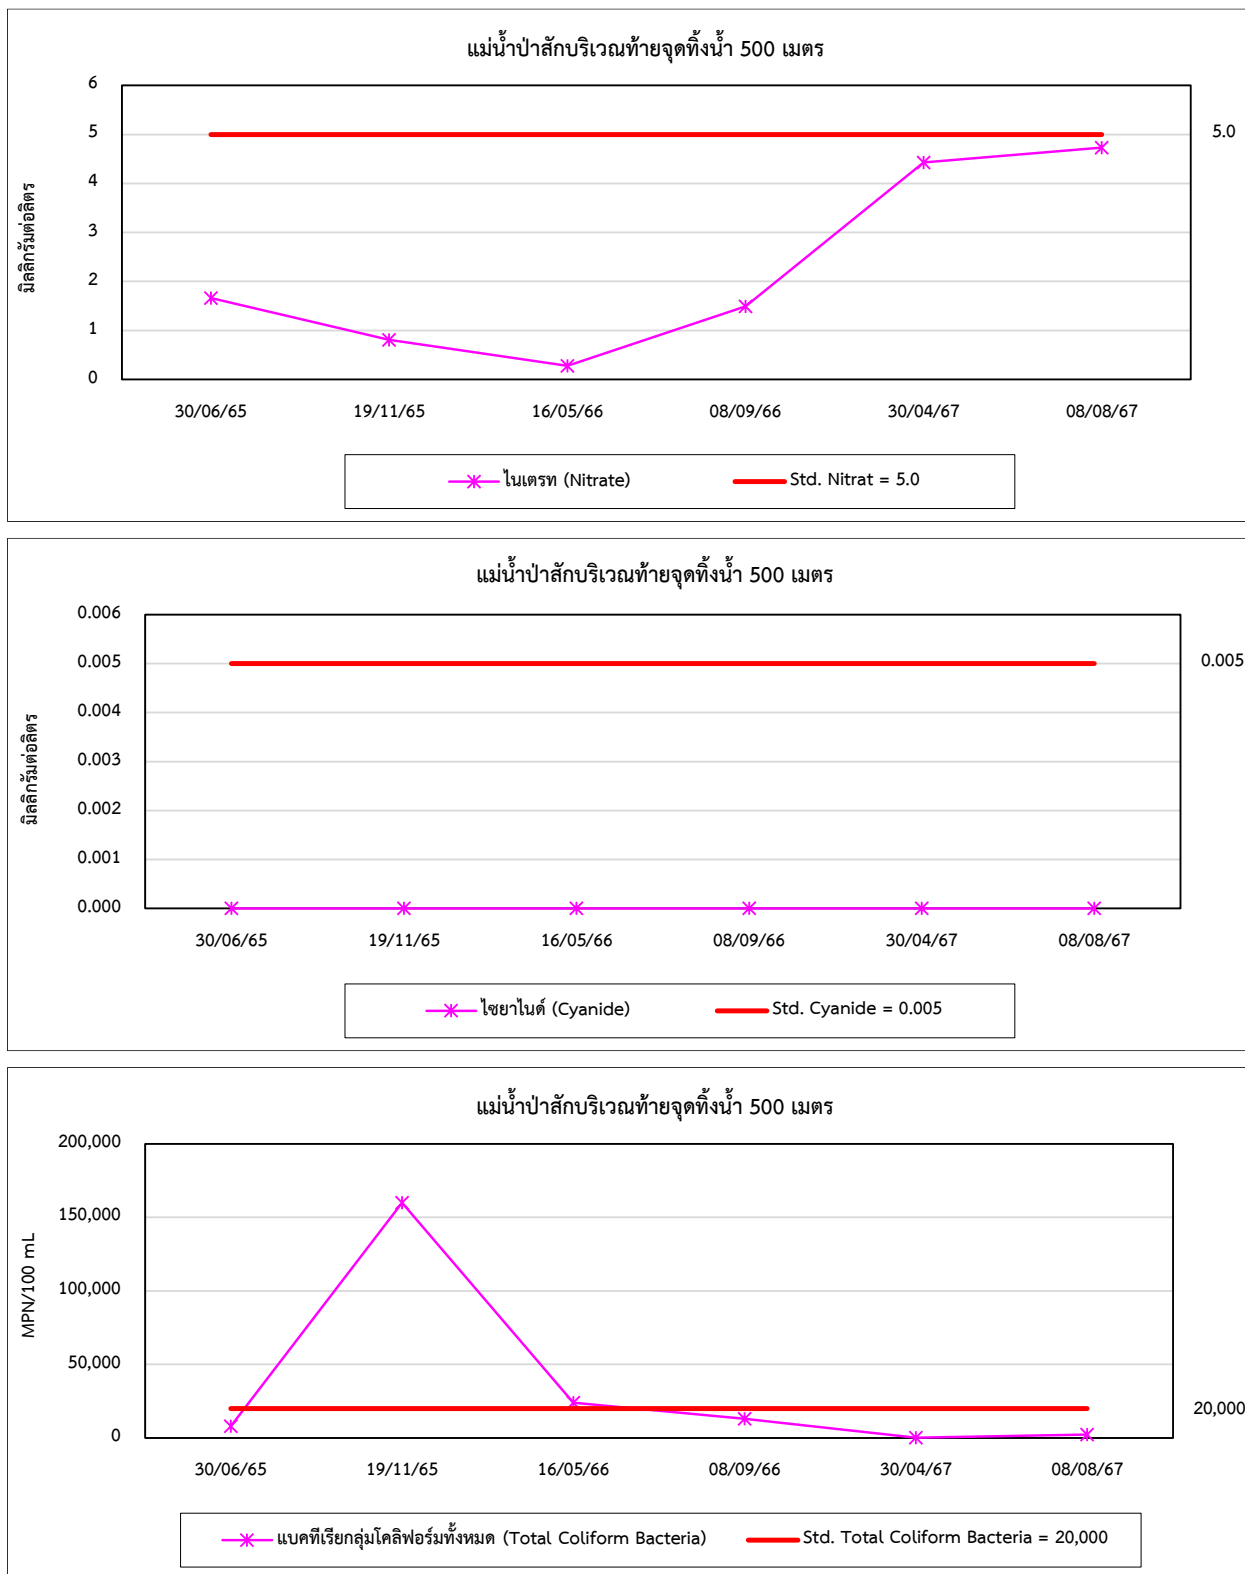

รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2565-2567

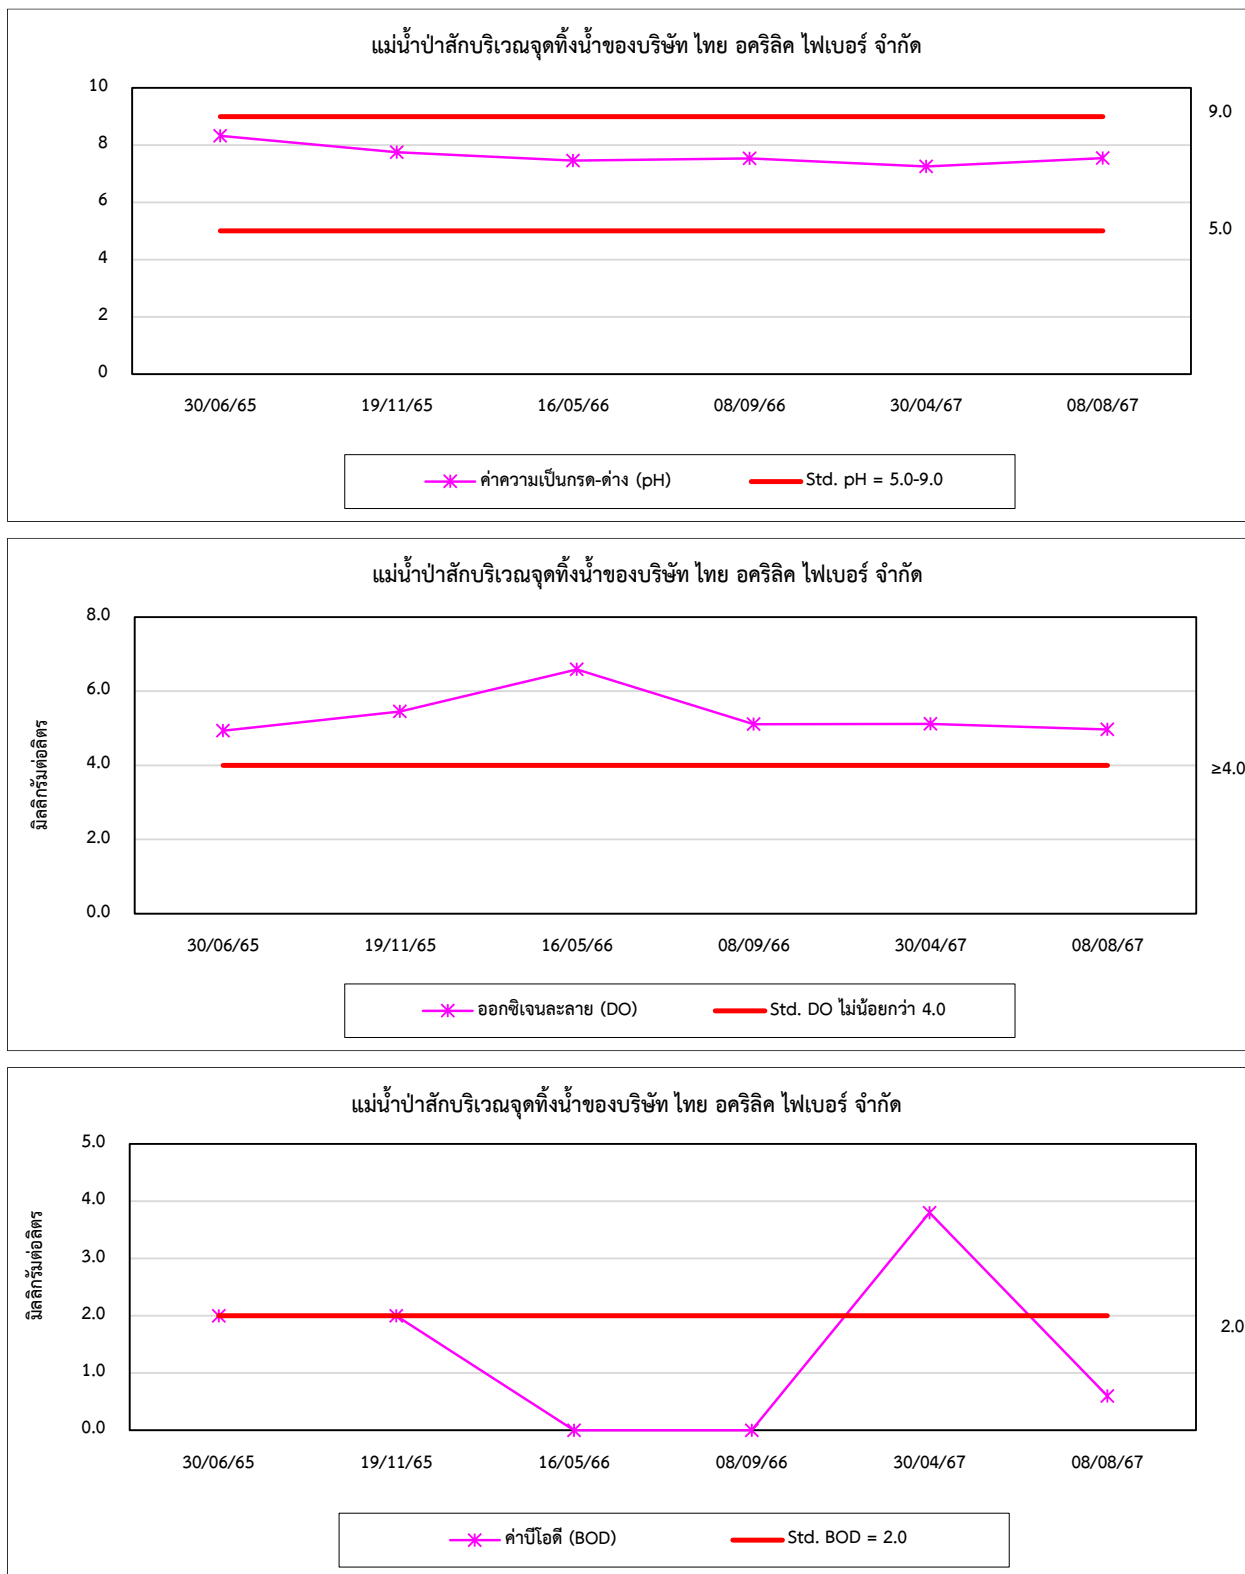

รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี 2565-2567

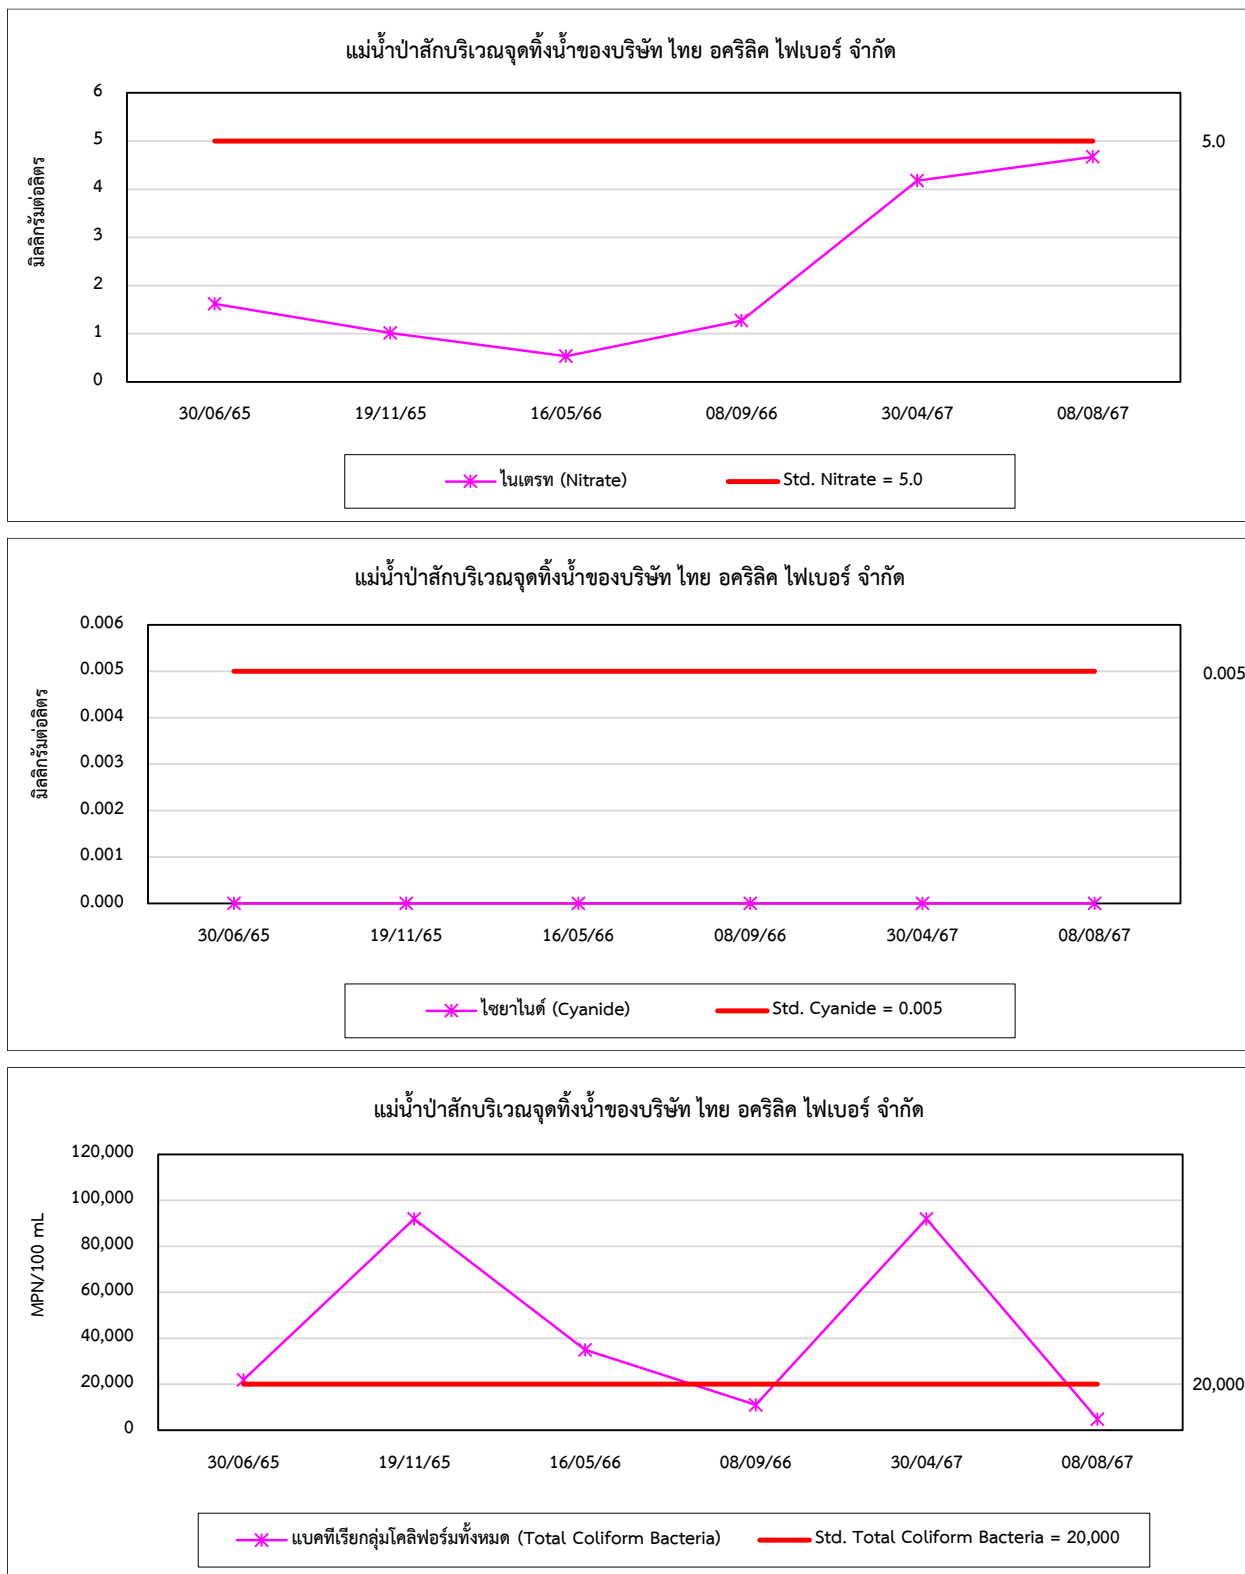

#### 4.6 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ

โครงการมีการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ โดยทำการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน จากสถานีตรวจวัด 3 สถานี ได้แก่ แม่น้ำป่าสักบริเวณเหนือจุดทิ้งน้ำ 500 เมตร, แม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายจุดทิ้งน้ำ 500 เมตร และแม่น้ำป่าสักบริเวณจุดทิ้งน้ำของบริษัท ไทย อคริลิก ไฟเบอร์ จำกัด โดยทำการตรวจวัดด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรชีวภาพทางน้ำในภาพรวม ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพไม่คงที่ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.6-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.6-1

ตารางที่ 4.6-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด			
			แพลงก์ตอนพืช			
			จำนวนตัวขึ้น	จำนวนสกุล	ผลรวมแพลงก์ตอนพืช (Cell/litre)	ค่าดัชนีความหลากหลาย
1.	แม่น้ำป่าสักบริเวณเหนือจุดทิ้งน้ำ 500 เมตร	30/06/65	3	14	7,949	1.6685
		19/11/65	3	40	162,505	1.8351
		16/05/66	3	28	27,534	2.5416
		08/09/66	3	25	2,517	2.3803
		30/04/67	3	15	4,668	1.7068
		08/08/67	3	14	2,784	1.6604
2.	แม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายจุดทิ้งน้ำ 500 เมตร	30/06/65	3	11	1,586	1.6762
		19/11/65	3	38	145,885	1.3716
		16/05/66	3	31	31,973	2.4371
		08/09/66	3	23	2,686	2.1513
		30/04/67	3	16	2,275	2.3229
		08/08/67	3	16	7,390	1.5046
3.	แม่น้ำป่าสักบริเวณจุดทิ้งน้ำของบริษัท ไทย อคริลิก ไฟเบอร์ จำกัด	30/06/65	3	17	3,516	1.5085
		19/11/65	3	31	120,260	1.2982
		16/05/66	3	32	25,039	2.2953
		08/09/66	3	24	2,729	2.4068
		30/04/67	3	14	7,794	1.6911
		08/08/67	3	16	3,793	1.6102


ตารางที่ 4.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด			
			แฟลงก์ตอนสัตว์			
			จำนวนดิวิชั่น	จำนวนสกุล	ผลรวมแฟลงก์ตอนสัตว์ (ind./litre)	ค่าดัชนีความหลากหลาย
1.	แม่น้ำป่าสักบริเวณเหนือจุดทิ้งน้ำ 500 เมตร	30/06/65	3	6	206	1.6441
		19/11/65	3	18	2,157	1.6048
		16/05/66	2	4	115	1.3322
		08/09/66	2	3	126	0.8676
		30/04/67	3	5	301	1.3506
		08/08/67	2	5	936	0.7259
2.	แม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายจุดทิ้งน้ำ 500 เมตร	30/06/65	1	3	81	1.0354
		19/11/65	3	14	588	2.3381
		16/05/66	2	4	154	1.5584
		08/09/66	2	4	156	0.7904
		30/04/67	2	4	154	1.3326
		08/08/67	3	8	1,243	0.9437
3	แม่น้ำป่าสักบริเวณจุดทิ้งน้ำของ บริษัท ไทย อคริลิก ไฟเบอร์ จำกัด	30/06/65	1	3	100	0.9503
		19/11/65	3	9	871	1.6073
		16/05/66	2	4	115	1.3322
		08/09/66	3	3	139	0.8642
		30/04/67	3	5	231	1.4320
		08/08/67	2	6	1,342	0.9801


**ตารางที่ 4.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ระหว่างปี 2565-2567**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด			
			สัตว์หน้าดิน			
			จำนวนตัว/ชิ้น	จำนวนสกุล	ผลรวมสัตว์หน้าดิน (ind/m <sup>2</sup> )	ค่าดัชนีความหลากหลาย
1.	แม่น้ำป่าสักบริเวณเหนือจุดทิ้งน้ำ 500 เมตร	30/06/65	1	1	45	0.0000
		19/11/65	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
		16/05/66	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
		08/09/66	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
		30/04/67	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
		08/08/67	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
2.	แม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายจุดทิ้งน้ำ 500 เมตร	30/06/65	1	1	23	0.0000
		19/11/65	2	3	120	1.0397
		16/05/66	1	1	30	0.0000
		08/09/66	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
		30/04/67	1	1	156	0.0000
		08/08/67	2	3	490	0.9952
3	แม่น้ำป่าสักบริเวณจุดทิ้งน้ำของ บริษัท ไทย อคริลิก ไฟเบอร์ จำกัด	30/06/65	3	5	832	0.9923
		19/11/65	1	2	30	0.6931
		16/05/66	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
		08/09/66	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ
		30/04/67	1	1	200	0.0000
		08/08/67	2	2	401	0.3511

รูปที่ 4.6-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ระหว่างปี 2565-2567

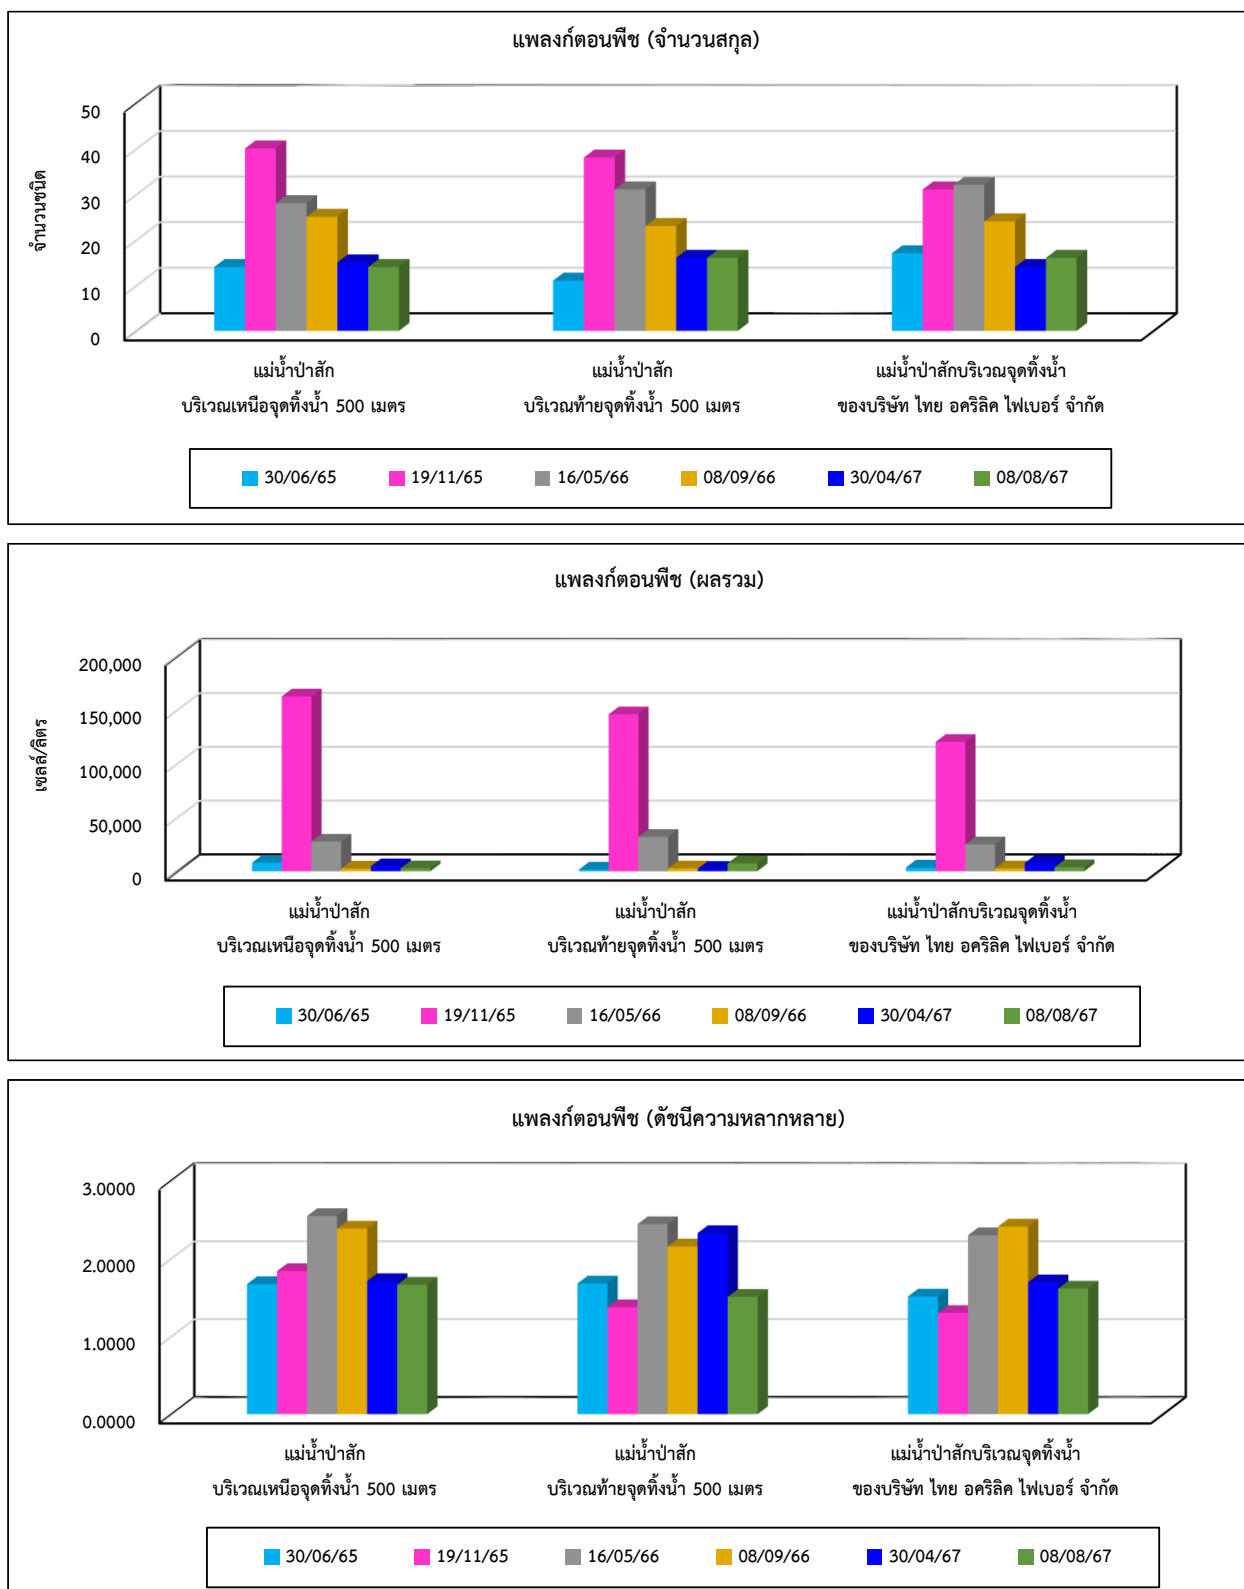


รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ระหว่างปี 2565-2567

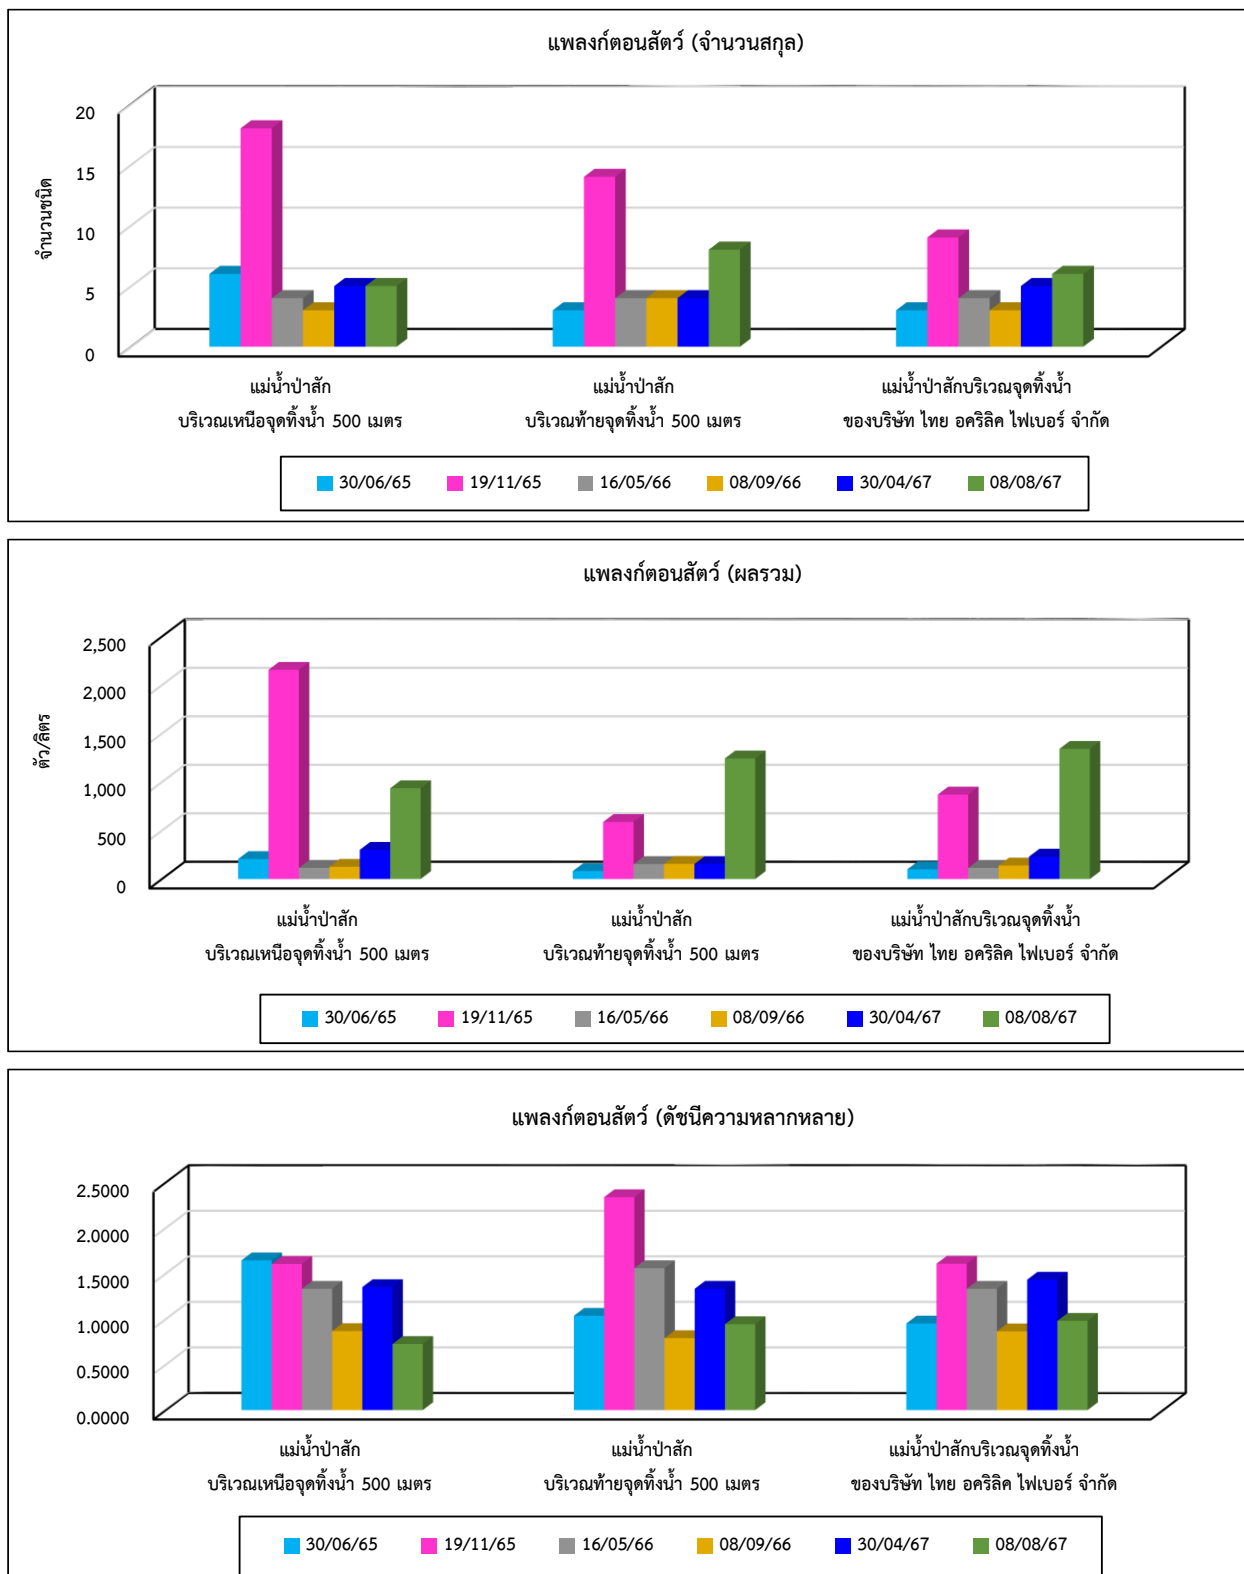



รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ระหว่างปี 2565-2567

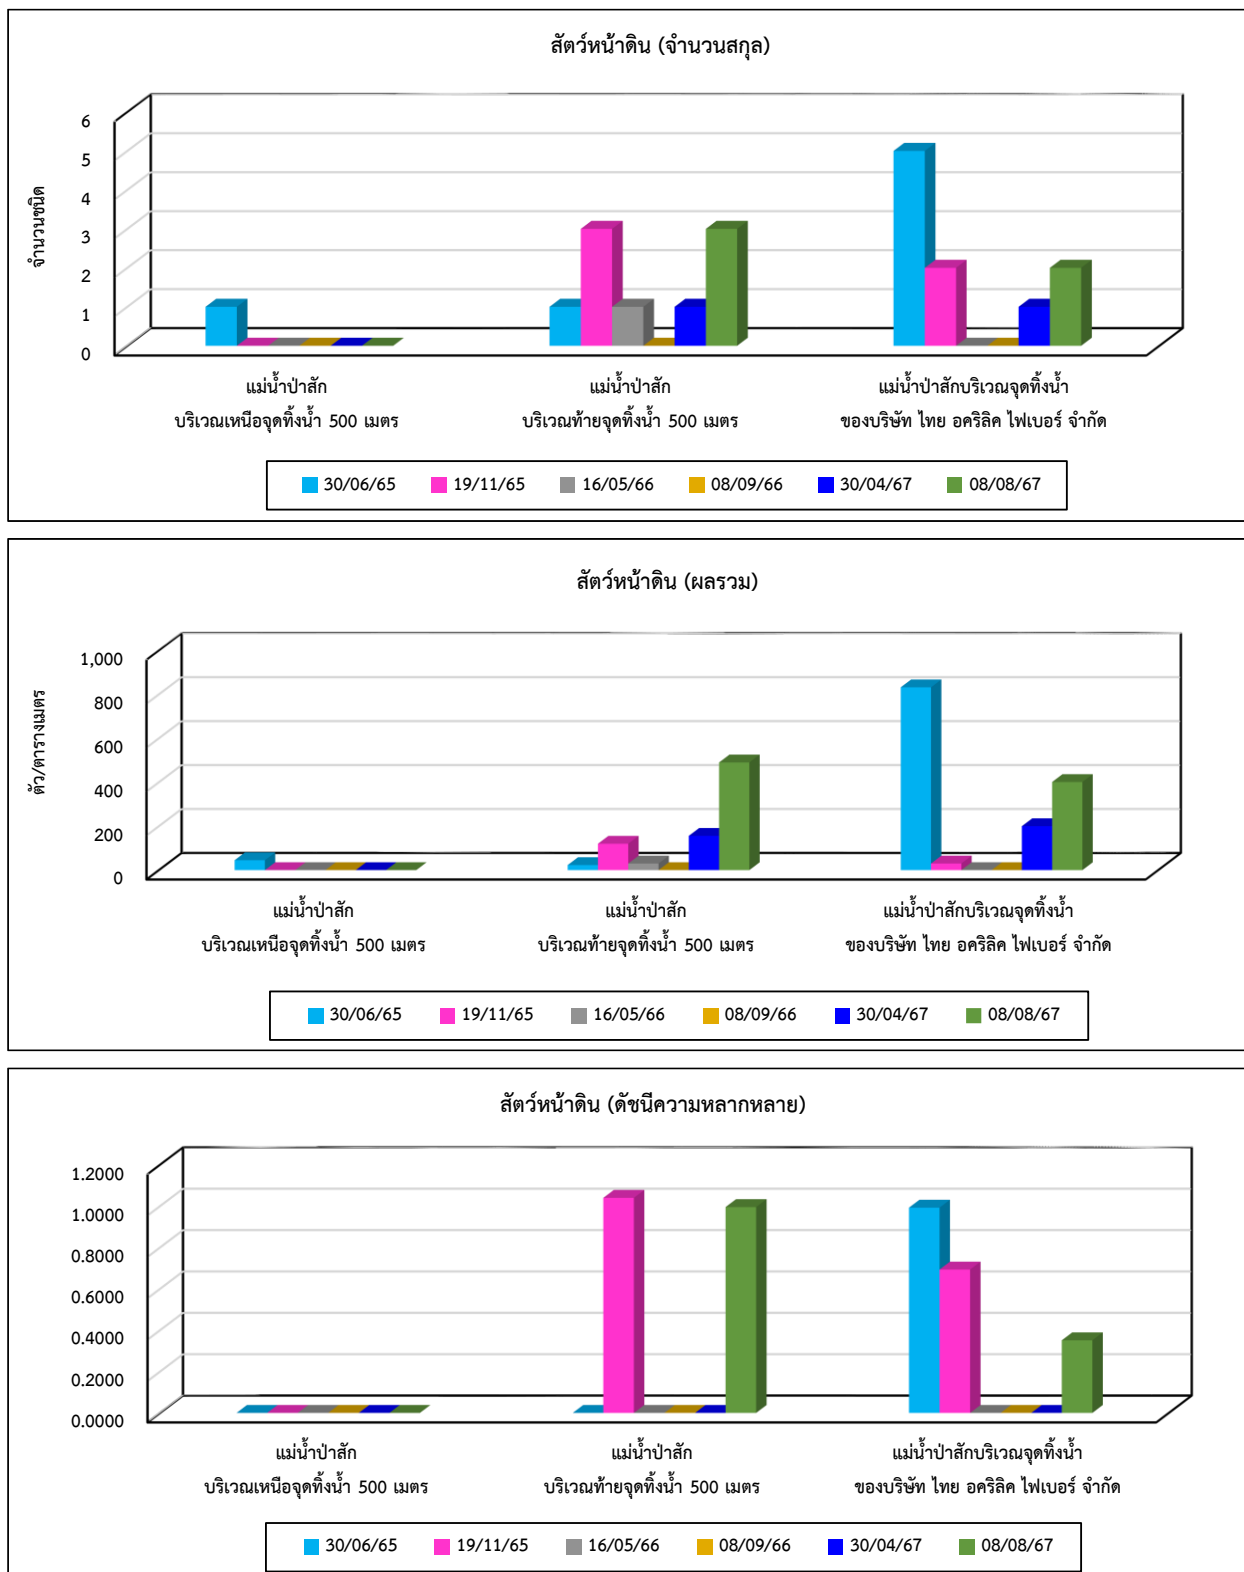

#### 4.7 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 ตำแหน่งตรวจวัด ได้แก่ พื้นที่สีเขียว หอควบคุม และผลิตกระแสไฟฟ้า บริเวณพื้นที่สีเขียวอาคารเก็บถ่านหินและไม้สับ และพื้นที่สีเขียวบริเวณอาคารหม้อไอน้ำ จุดที่ 4 จากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 สำหรับค่า Total Hardness, ปริมาณ TDS, COD, NO<sub>3</sub>, Sulfate, Chloride, Fluoride และ Fe ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า มีค่าค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตามโครงการได้มีแผนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดังกล่าว และให้ความรู้กับชุมชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสะอาดก่อนนำมาใช้ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.6-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.7-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.7-1

ตารางที่ 4.7-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์							มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			พื้นที่สีเขียวบริเวณอาคารเก็บถ่านหินและไม้สับ							
			30/06/65	23/09/65	21/05/66	23/10/66	30/04/67	17/10/67		
1.	pH	-	7.65	7.54	7.12	7.61	7.30	6.75	6.5-9.2*	
2.	TDS	mg/L	1,184	984	860	416	613	814	-	
3.	COD	mg/L	11	13	12	24	11	9	-	
4.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	320.0	250.5	242.5	235.2	210.3	258.6	-	
5.	NO <sub>3</sub>	mg/L	0.15	<0.01	<0.01	<0.01	5.24	0.59	-	
6.	Sulfate	mg/L	232.19	180.09	136.35	227.84	128.42	248.88	-	
7.	Chloride	mg/L	94.8	79.9	78.0	94.1	138.5	78.0	-	
8.	Fluoride	mg/L	0.51	0.50	0.42	0.43	0.24	0.46	-	
9.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	6.0	
10.	Pb	mg/L	0.029	0.015	0.009	0.03	0.008	0.048	4.0	
11.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2.0	
12.	Ni	mg/L	<0.001	<0.001	0.007	<0.005	0.002	0.003	5.0	
13.	Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.7	
14.	As	mg/L	0.0032	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.1	
15.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
16.	Mn	mg/L	0.21	0.27	0.17	0.28	0.10	0.24	33	
17.	Fe	mg/L	<0.05	<0.20	0.19	0.07	0.24	0.12	-	

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

\* ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอช จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2

ตารางที่ 4.7-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			พื้นที่สีเขียวบริเวณอาคารหม้อไอน้ำ ชุดที่ 4						
			30/06/65	23/09/65	21/05/66	23/10/66	30/04/67	17/10/67	
1.	pH	-	7.38	7.27	7.25	7.50	7.05	6.79	6.5-9.2*
2.	TDS	mg/L	3,092	2,854	850	455	776	1,456	-
3.	COD	mg/L	32	26	10	28	28	19	-
4.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	1,627.8	1,712.9	301.2	201.0	319.8	966.5	-
5.	NO <sub>3</sub>	mg/L	0.27	<0.01	0.65	<0.01	4.71	0.82	-
6.	Sulfate	mg/L	1,519.37	1,694.29	158.11	90.45	259.39	986.34	-
7.	Chloride	mg/L	157.7	171.5	126.9	44.1	130.7	104.4	-
8.	Fluoride	mg/L	0.14	0.13	0.18	0.21	0.19	0.16	-
9.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	6.0
10.	Pb	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.03	0.002	0.008	4.0
11.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2.0
12.	Ni	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	0.002	0.003	5.0
13.	Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.7
14.	As	mg/L	0.0007	<0.0005	0.0007	0.0030	0.0011	0.0033	0.1
15.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
16.	Mn	mg/L	2.24	0.13	<0.02	1.94	0.36	1.45	33
17.	Fe	mg/L	<0.05	<0.20	<0.05	0.28	1.04	4.85	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

- \* ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอช จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2


ตารางที่ 4.7-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			พื้นที่สีเขียวบริเวณอาคารควบคุมและผลิตกระแสไฟฟ้า						
			30/06/65	23/09/65	21/05/66	23/10/66	30/04/67	17/10/67	
1.	pH	-	7.40	7.77	7.10	7.33	6.87	6.62	6.5-9.2*
2.	TDS	mg/L	627	562	560	3,036	1,206	572	-
3.	COD	mg/L	10	11	14	41	46	13	-
4.	Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	396.7	359.4	321.0	1,713.6	811.7	392.7	-
5.	NO <sub>3</sub>	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-
6.	Sulfate	mg/L	123.75	203.41	59.62	106.95	747.66	160.37	-
7.	Chloride	mg/L	50.1	44.1	48.9	190.6	73.1	47.8	-
8.	Fluoride	mg/L	0.24	0.23	0.23	0.12	0.19	0.22	-
9.	Cr <sup>+6</sup>	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	6.0
10.	Pb	mg/L	0.020	0.010	0.031	0.02	0.061	0.031	4.0
11.	Cd	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2.0
12.	Ni	mg/L	<0.001	0.001	0.003	<0.005	0.003	<0.001	5.0
13.	Hg	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.7
14.	As	mg/L	0.0013	0.0014	0.0013	0.0017	0.0070	0.0031	0.1
15.	Se	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
16.	Mn	mg/L	1.64	1.78	0.18	3.67	10.98	0.03	33
17.	Fe	mg/L	<0.05	<0.20	<0.05	9.15	6.48	0.16	-


มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

- \* ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอช จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2


รูปที่ 4.7-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

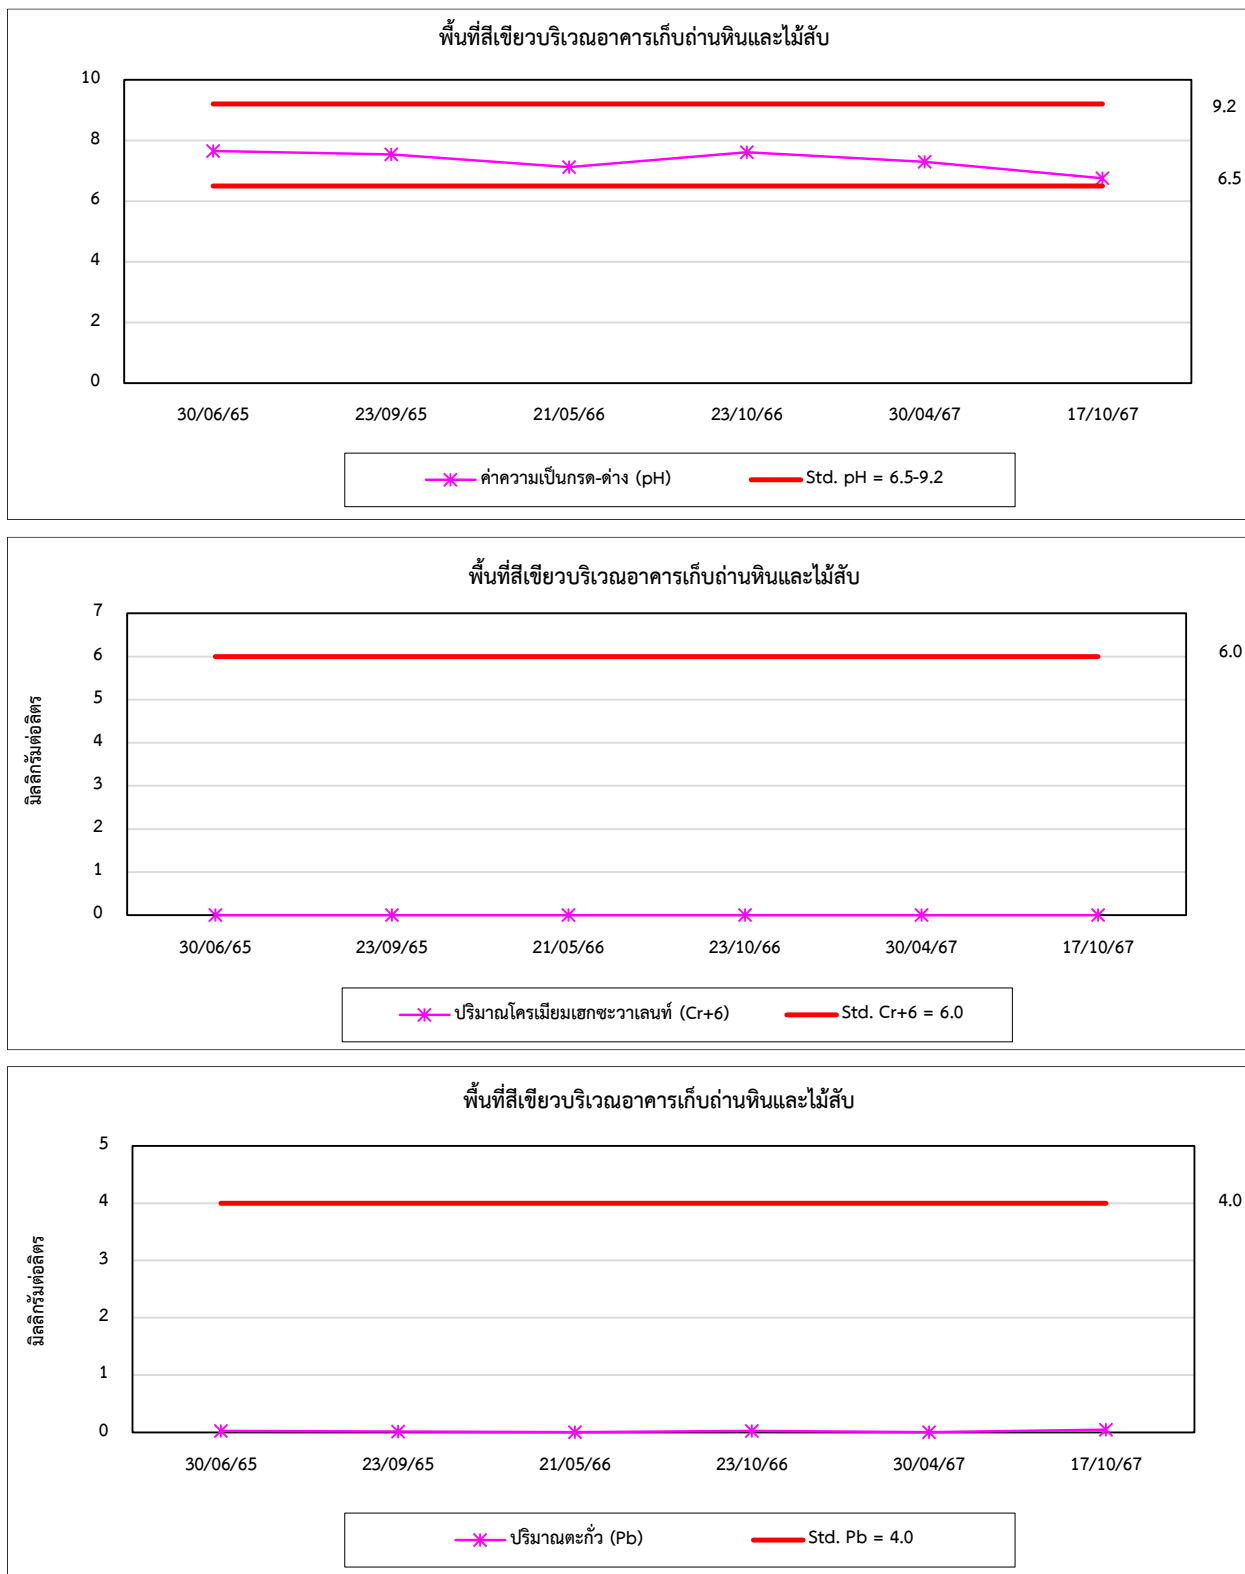


รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

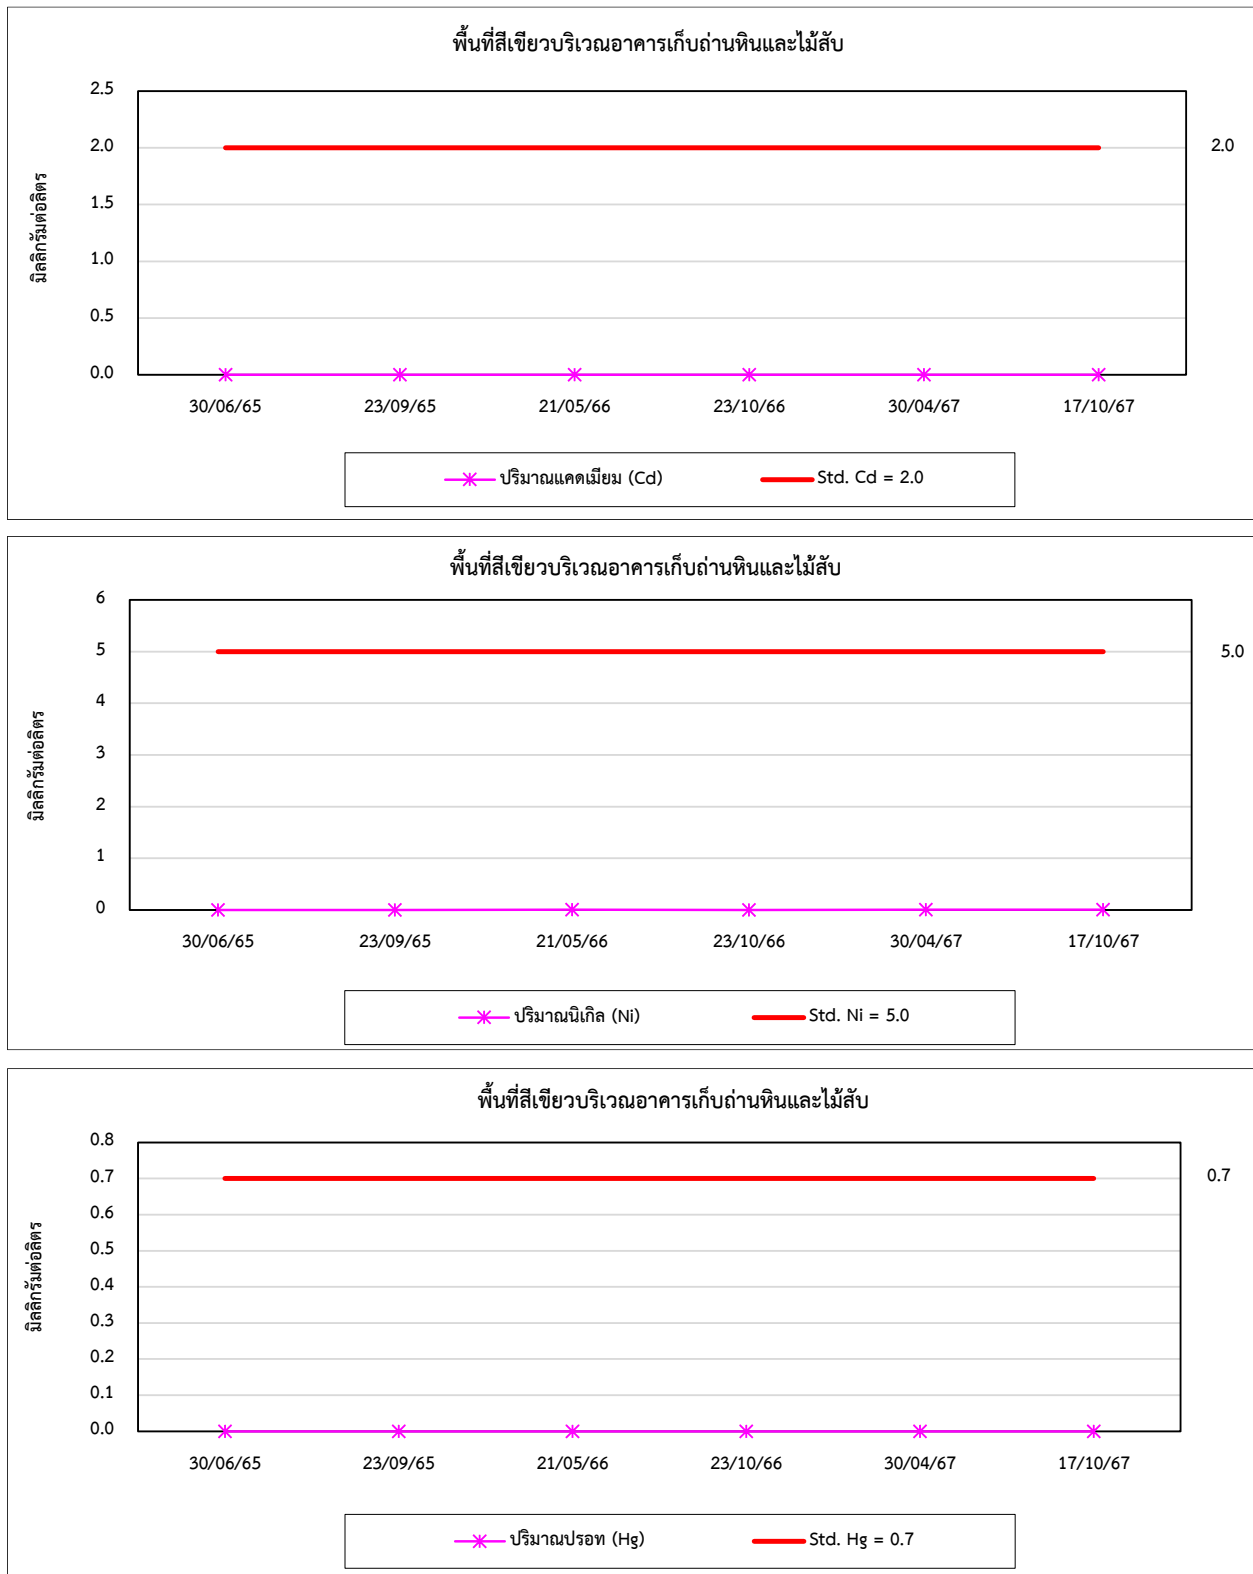

รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

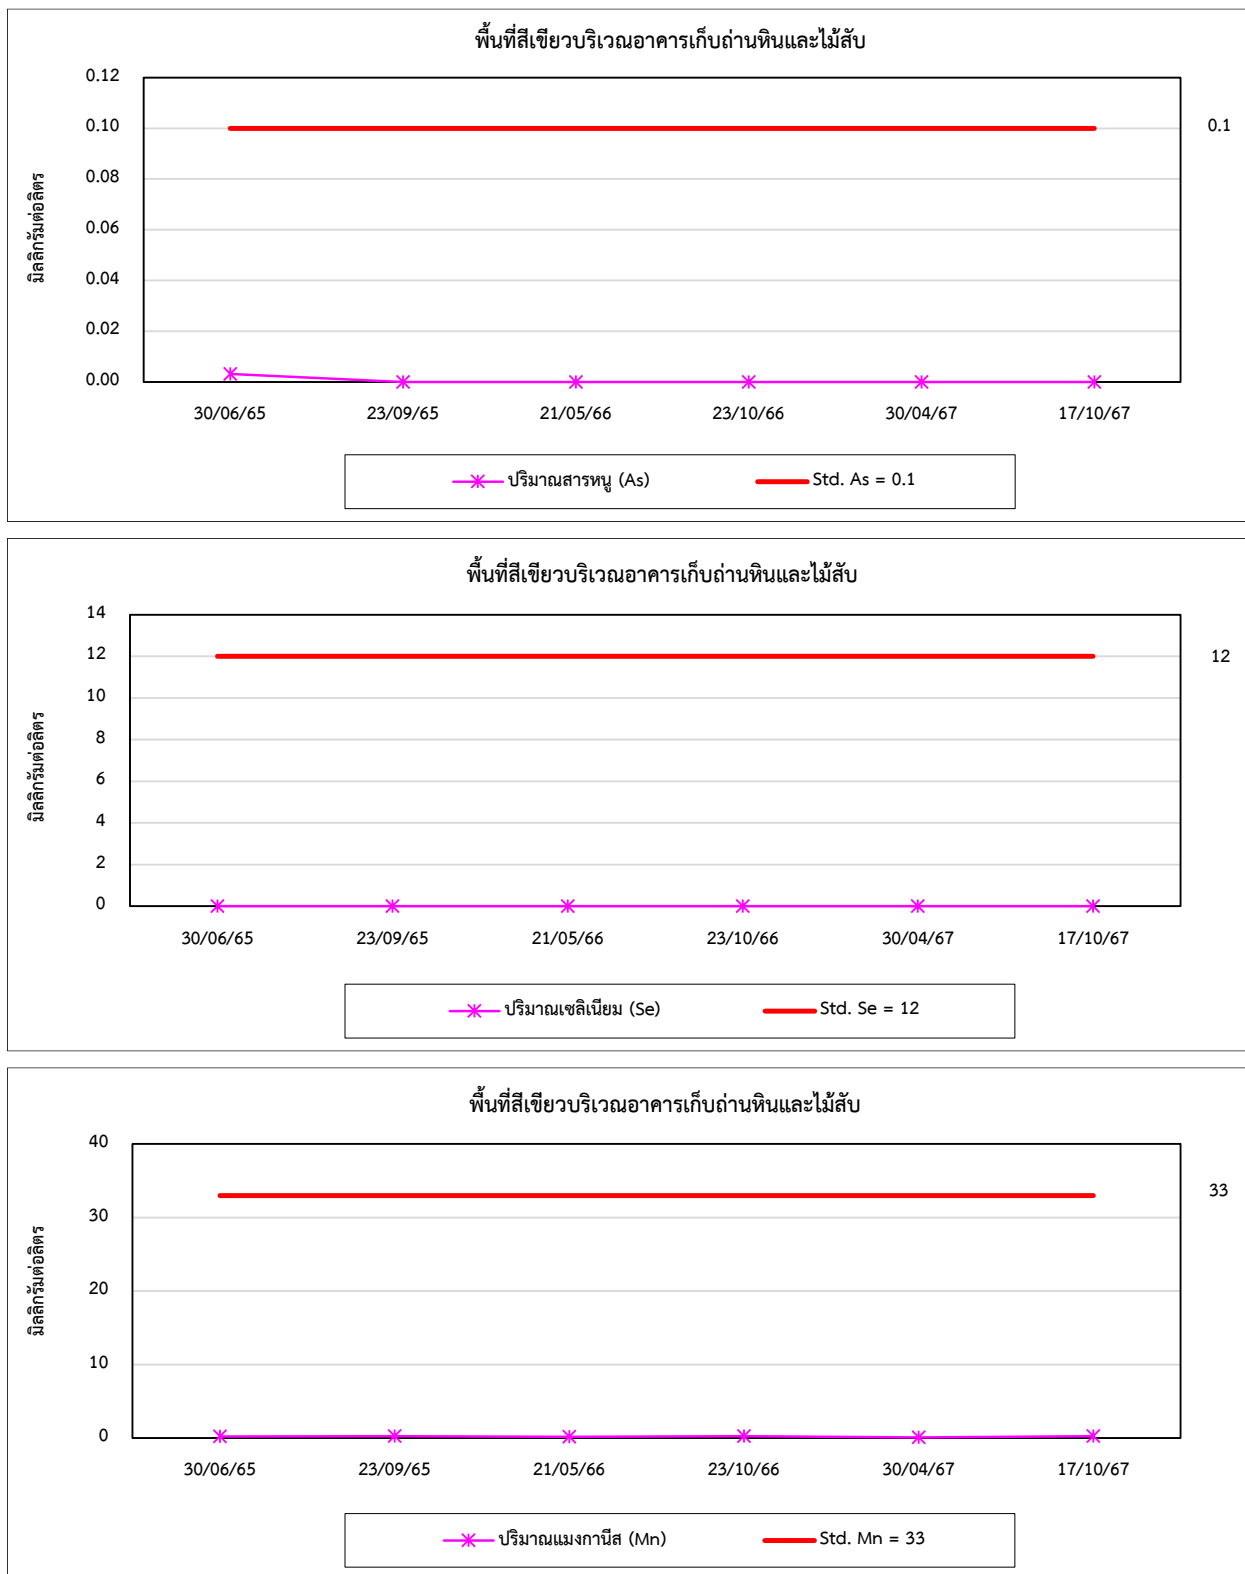


รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

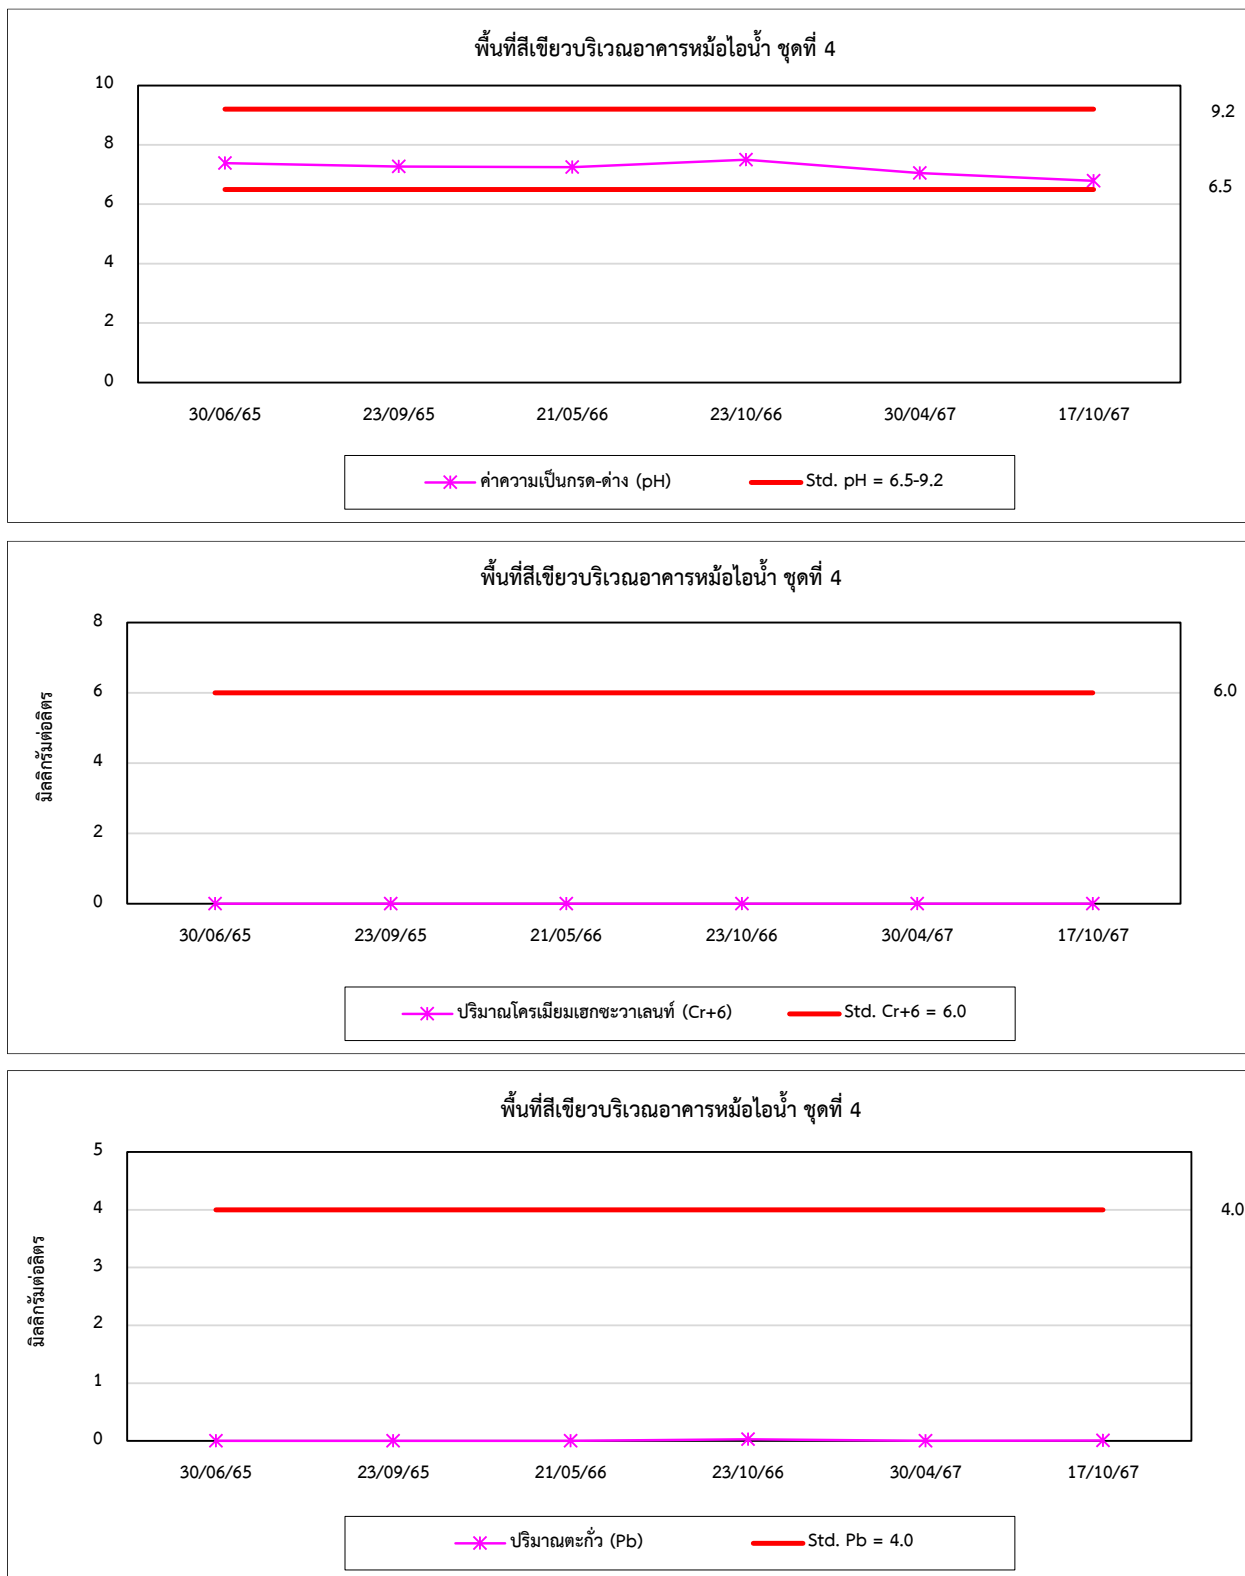





รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

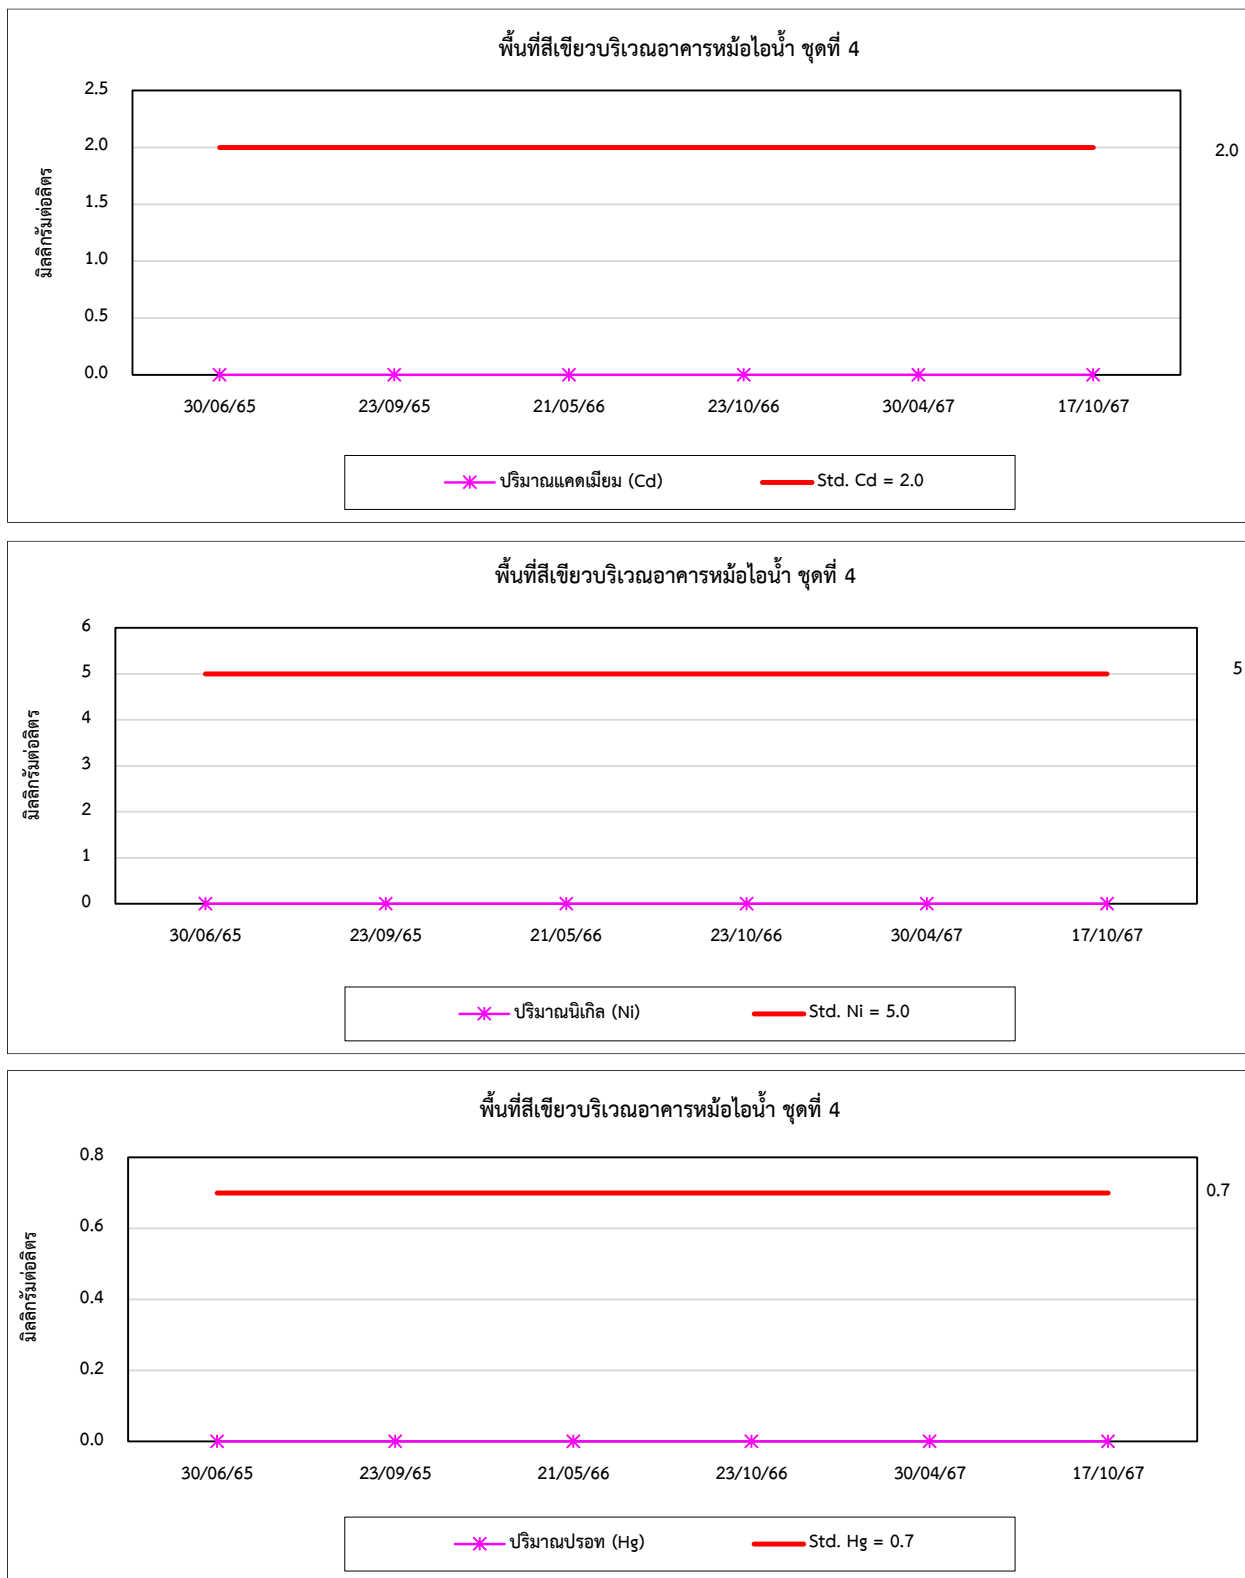


รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

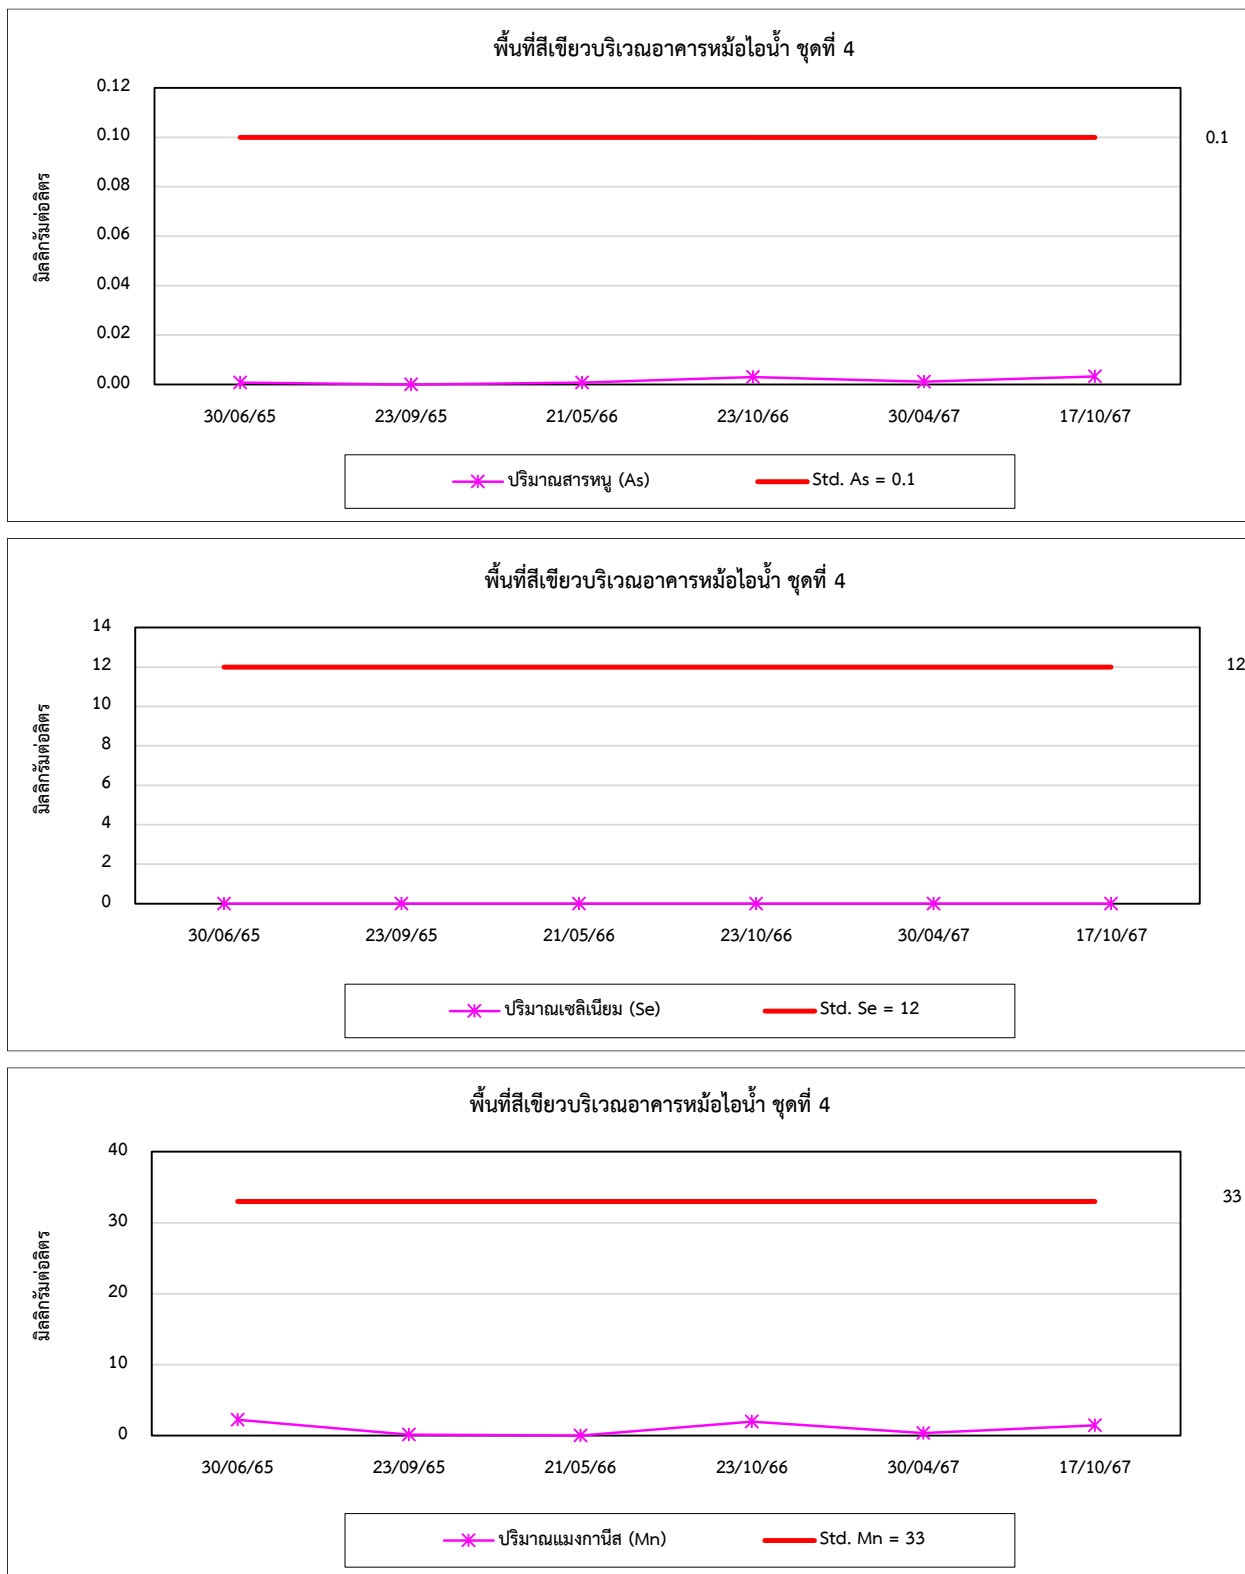


รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

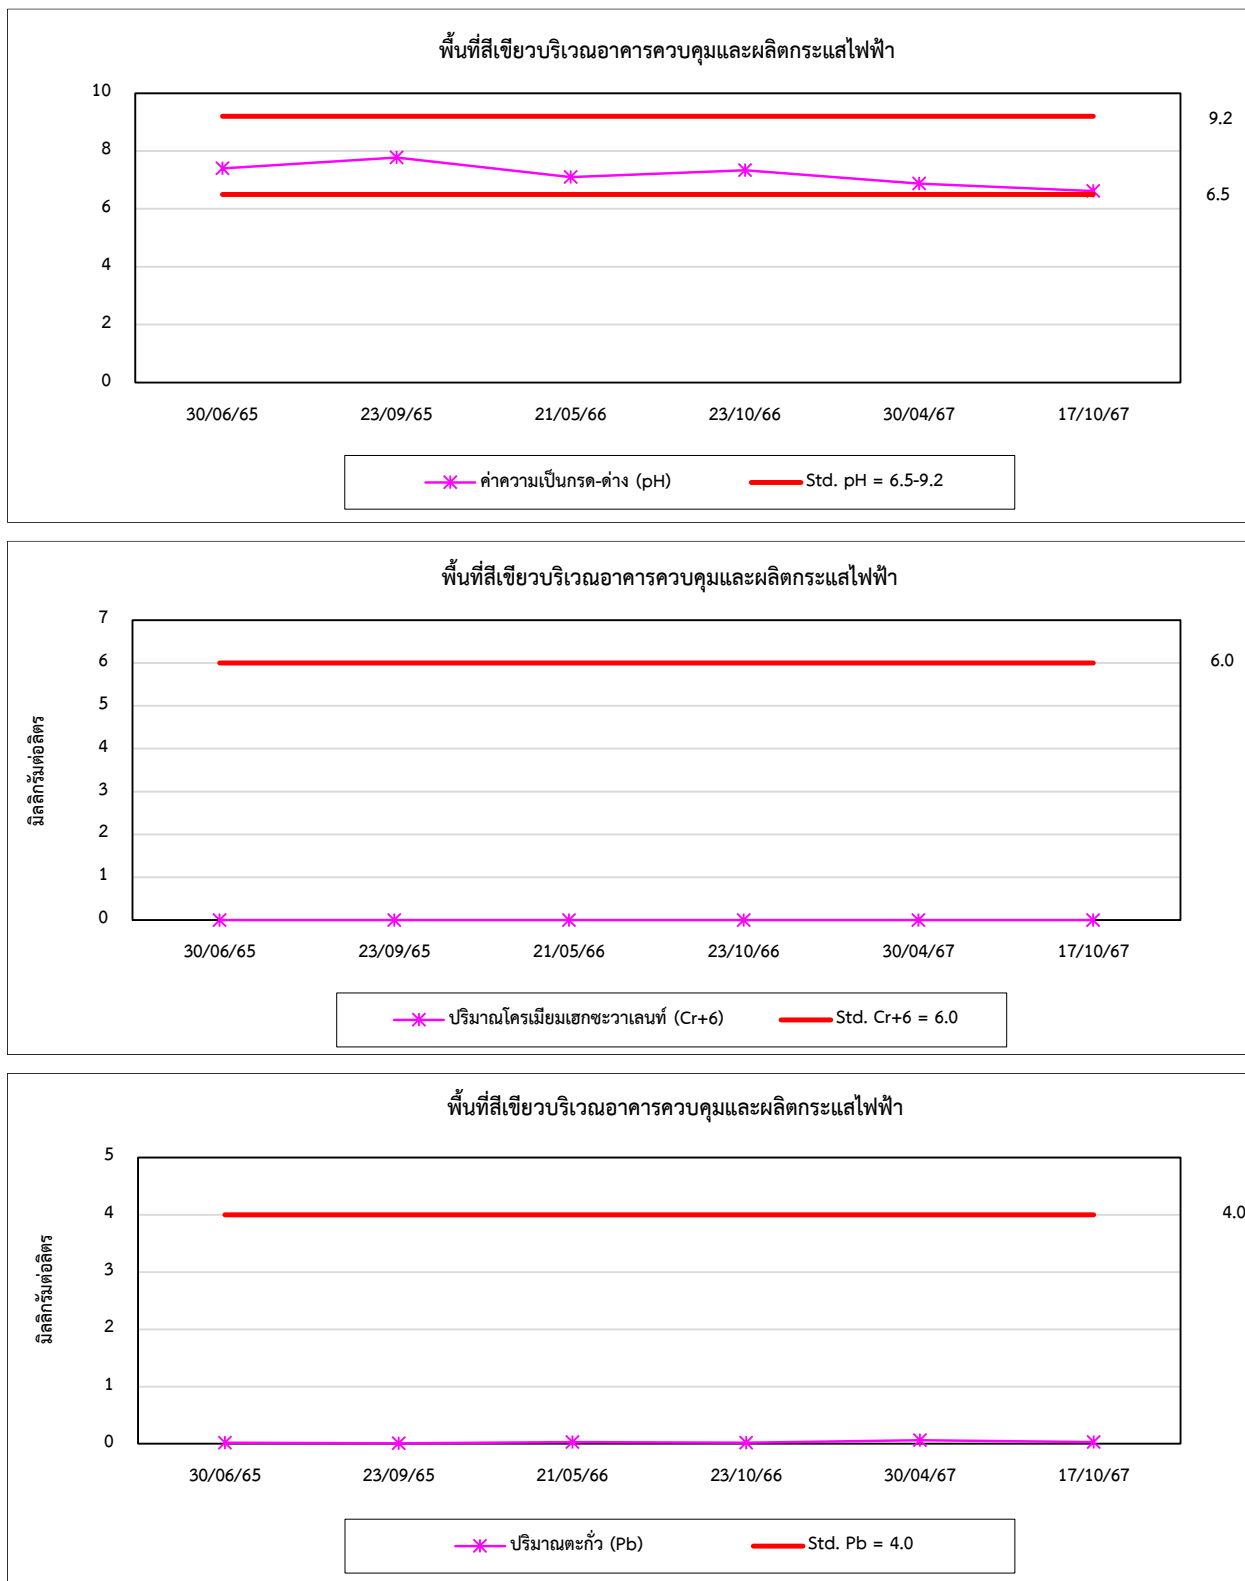

รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

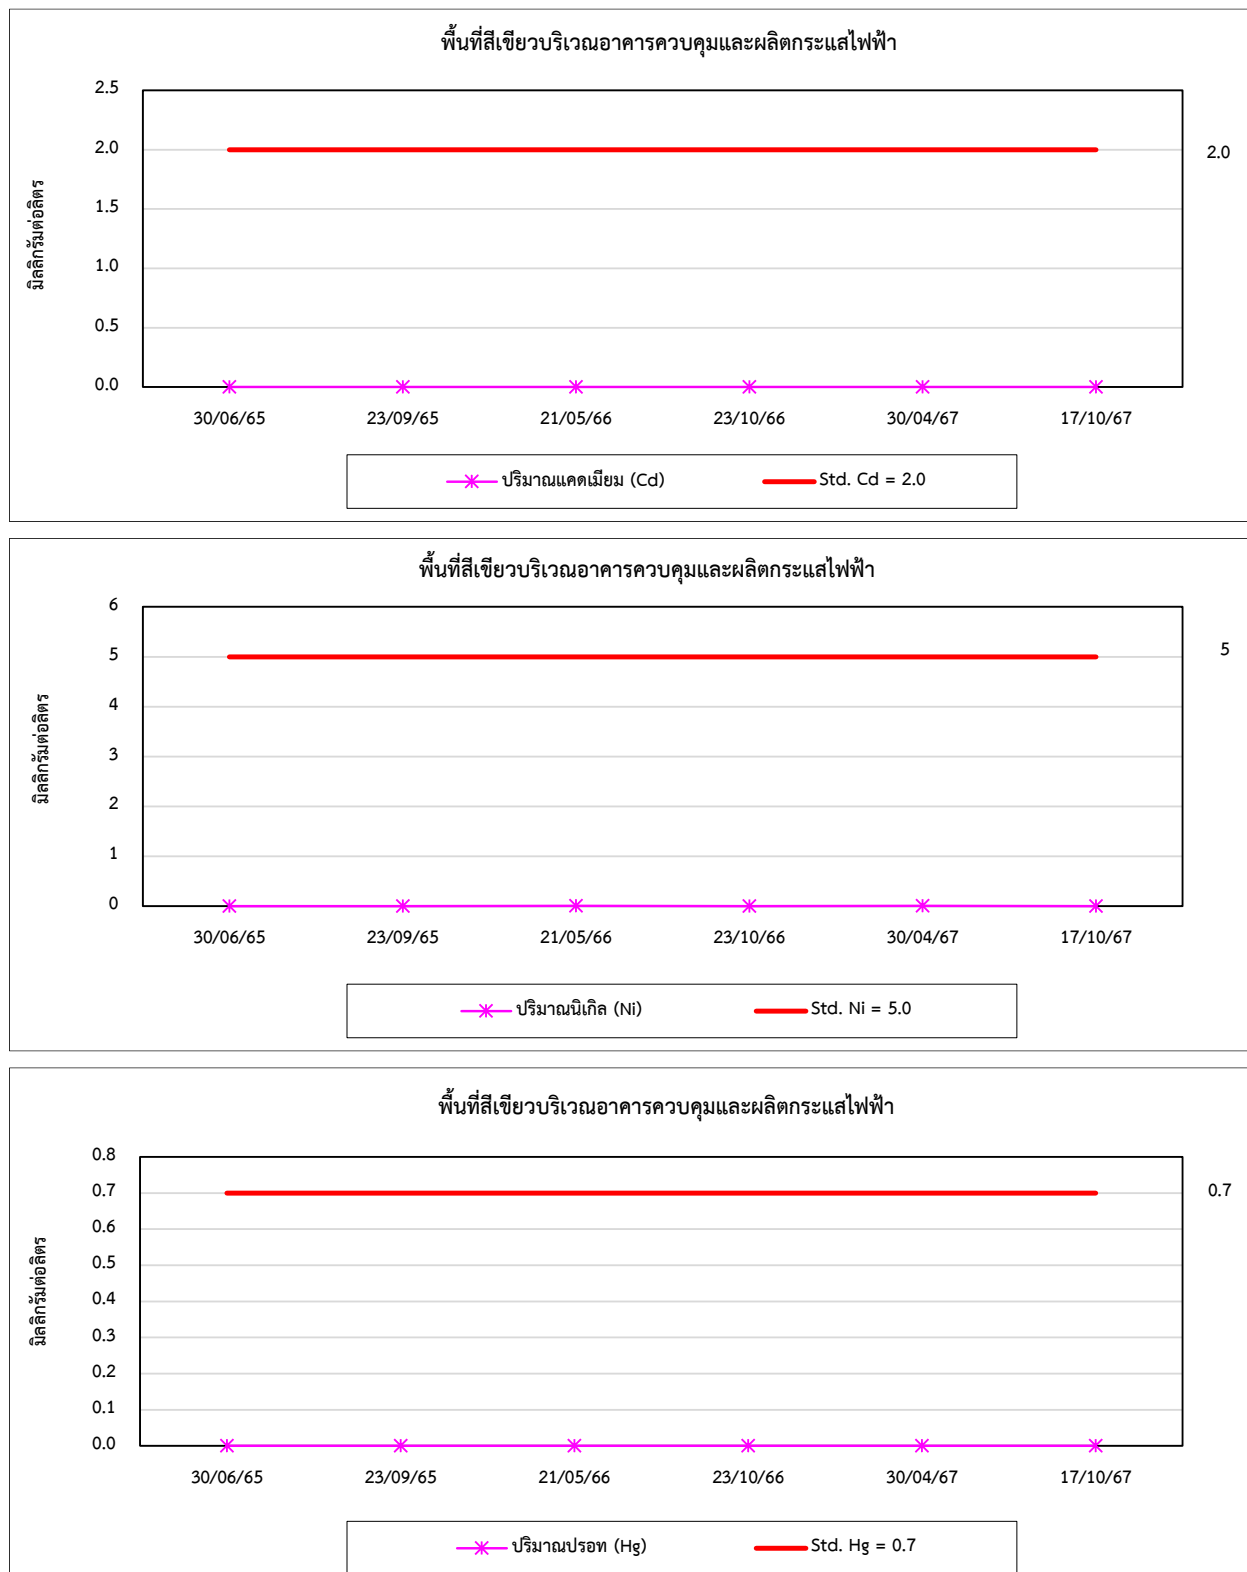

รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

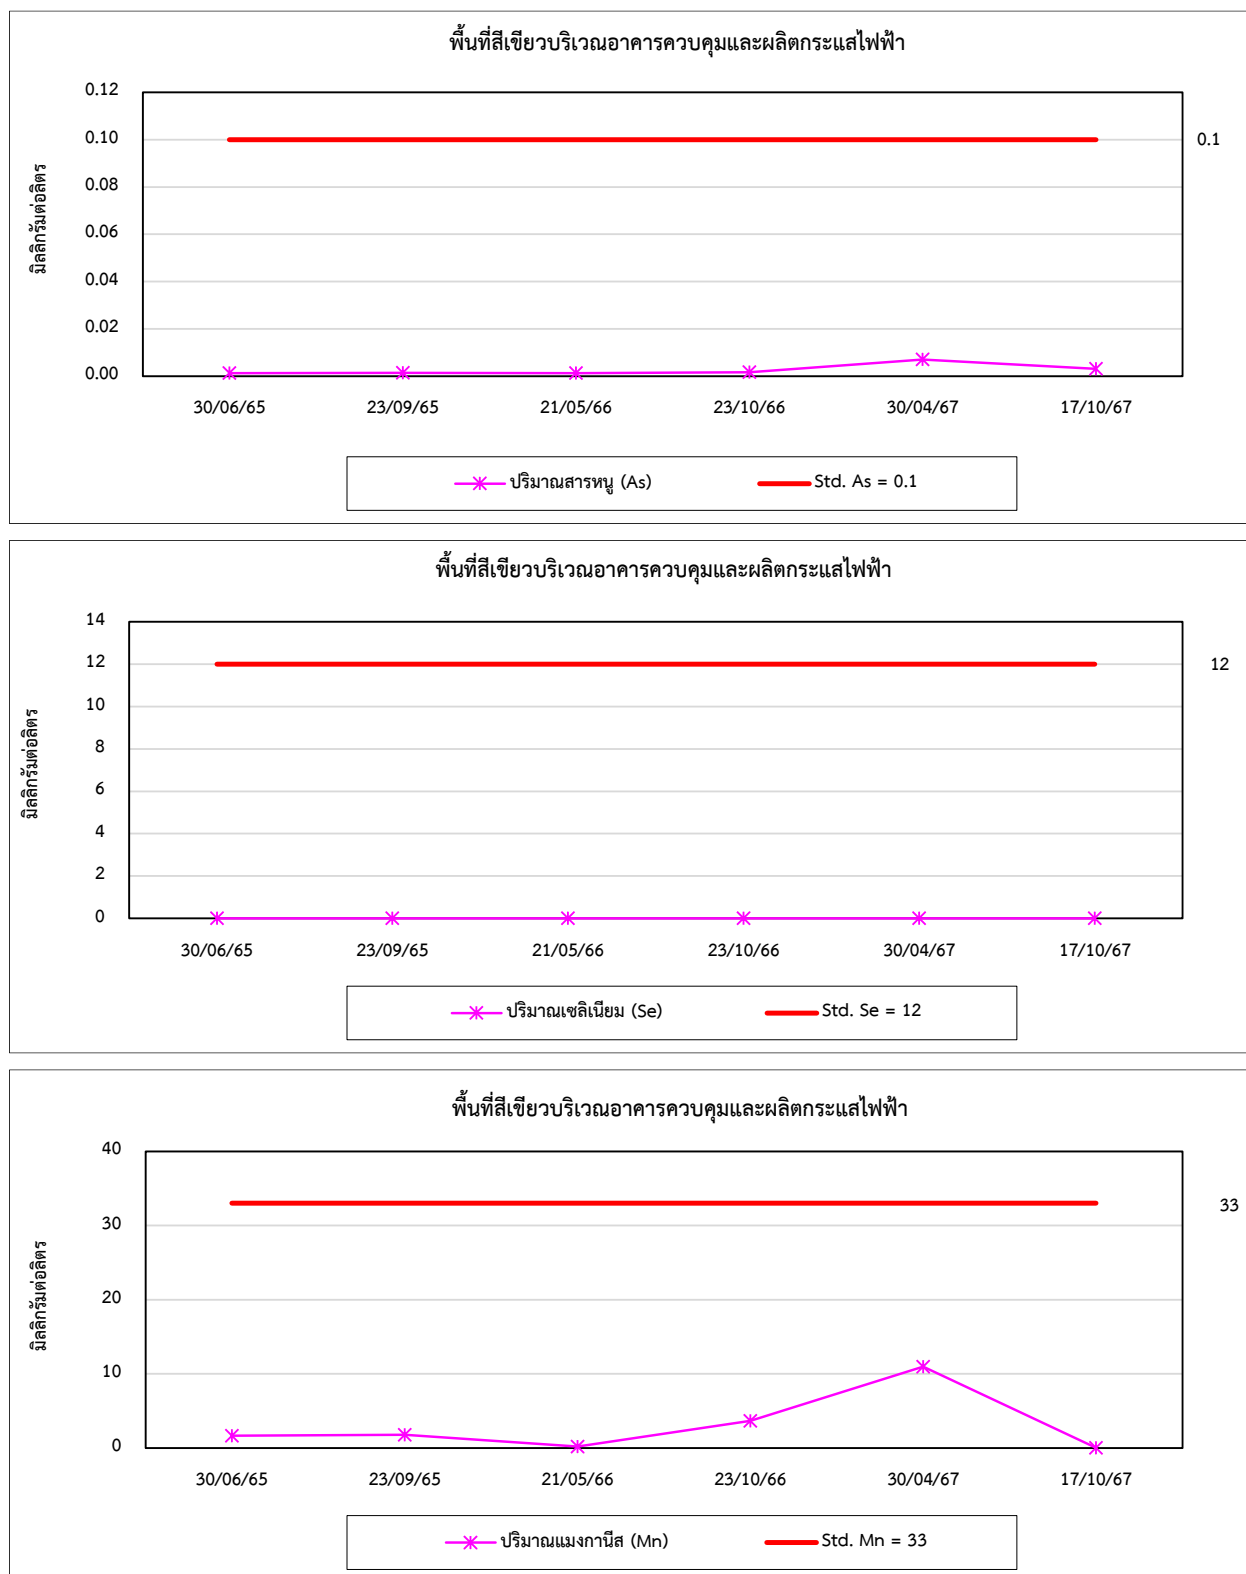

#### 4.8 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการเผาไหม้




โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการเผาไหม้ของโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่งตรวจวัด ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2566) เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ผลการตรวจวัด มีค่าไม่คงที่ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.8-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.8-1

ตารางที่ 4.8-1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการเผาไหม้ ระหว่างปี 2565-2567


อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>
			เฝ้าจากการเผาไหม้ของโครงการ						
			30/06/65	23/09/65	21/05/66	23/10/66	05/06/67	17/10/67	
1.	Hg	mg/kg (wet weight)	0.245	0.410	0.486	1.349	0.210	0.225	20
2.	As	mg/kg (wet weight)	6.501	10.017	11.956	4.178	7.458	0.774	500
3.	Cd	mg/kg (wet weight)	<0.4	<0.4	<0.4	2.0	<0.4	<0.4	100
4.	Pb	mg/kg (wet weight)	5.9	18.4	26.3	3.1	33.3	20.5	1,000

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2566) (ค.ศ. 2023)

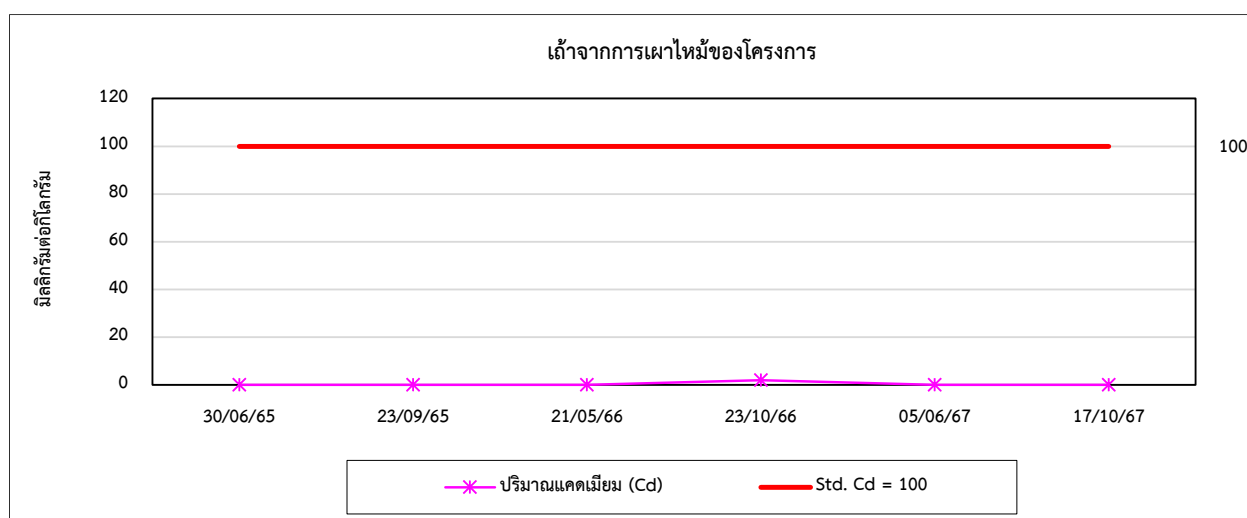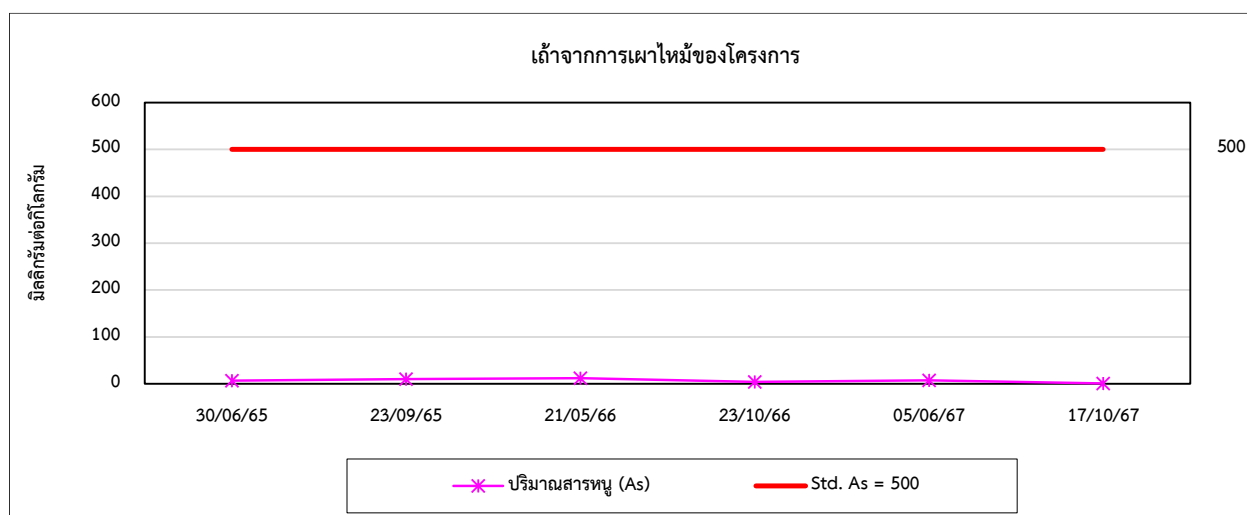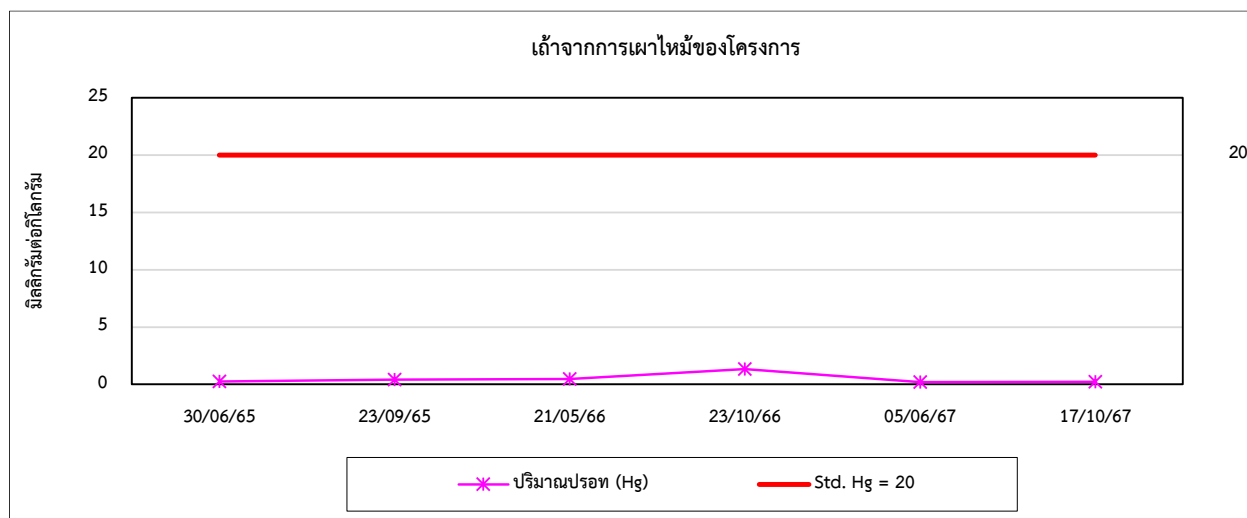

รูปที่ 4.8-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพเฝ้าจากการเผาไหม้ ระหว่างปี 2565-2567

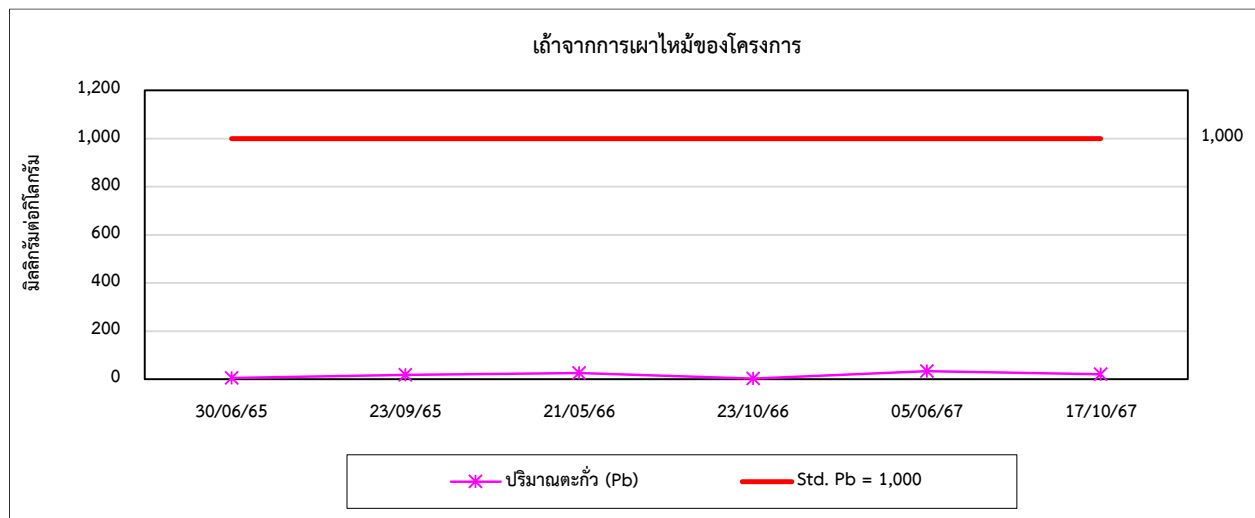



#### 4.9 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ


โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จำนวน 2 สถานีตรวจวัด ได้แก่ บริเวณอาคารเก็บถ่านหิน และบริเวณระบบสายพานลำเลียงถ่านหินเข้าสู่หม้อไอน้ำ เพื่อตรวจวัดหาปริมาณ Total Dust และ Respirable Dust ผลการตรวจวัดระหว่างปี 2565-2567 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.9-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.9-1

ตารางที่ 4.9-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567


อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลวิเคราะห์	
			Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )
1.	บริเวณอาคารเก็บถ่านหิน	27/05/65	0.753	<0.010
		27/06/65	0.083	<0.010
		22/09/65	<0.010	<0.010
		17/11/65	0.753	<0.010
		09/03/66	0.335	<0.010
		08/06/66	0.753	<0.010
		08/09/66	0.251	<0.010
		14/12/66	<0.010	<0.010
		08/03/67	<0.010	<0.010
		06/06/67	<0.010	<0.010
		06/09/67	<0.010	<0.010
		18/12/67	0.418	0.134
2.	บริเวณระบบสายพานลำเลียงถ่านหินเข้าสู่หม้อไอน้ำ	27/05/65	0.586	0.201
		27/06/65	<0.010	<0.010
		22/09/65	<0.010	<0.010
		17/11/65	0.584	<0.010
		09/03/66	1.169	<0.010
		08/06/66	<0.010	<0.010
		08/09/66	0.334	<0.010
		14/12/66	<0.010	<0.010
		08/03/67	<0.010	<0.010
		06/06/67	<0.010	<0.010
		06/09/67	<0.010	<0.010
		18/12/67	0.083	<0.010
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			10	3

มาตรฐาน : American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH (TLV-TWA)

รูปที่ 4.9-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

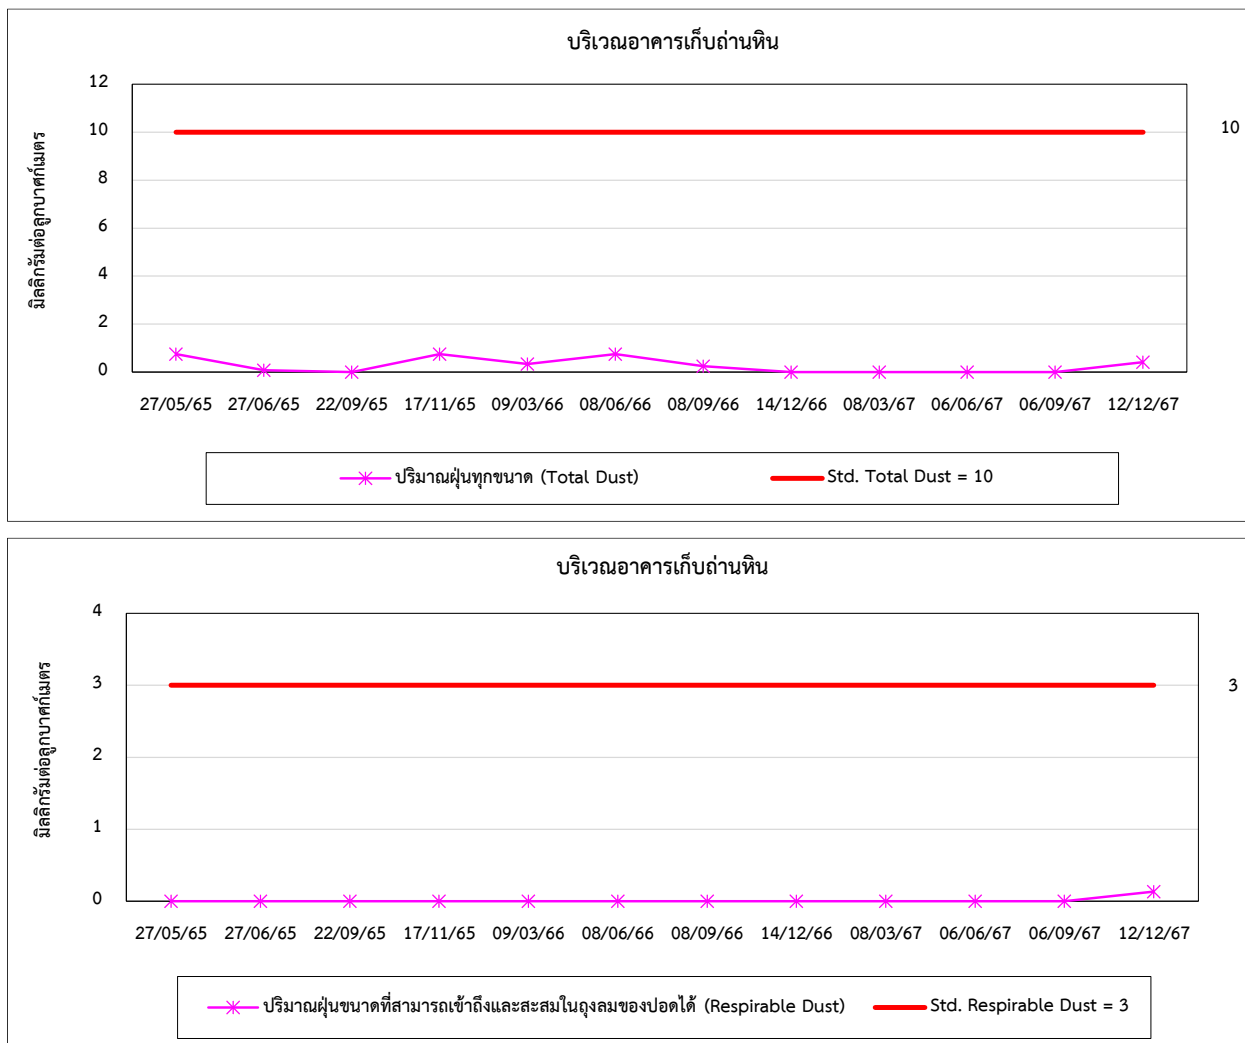

รูปที่ 4.9-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

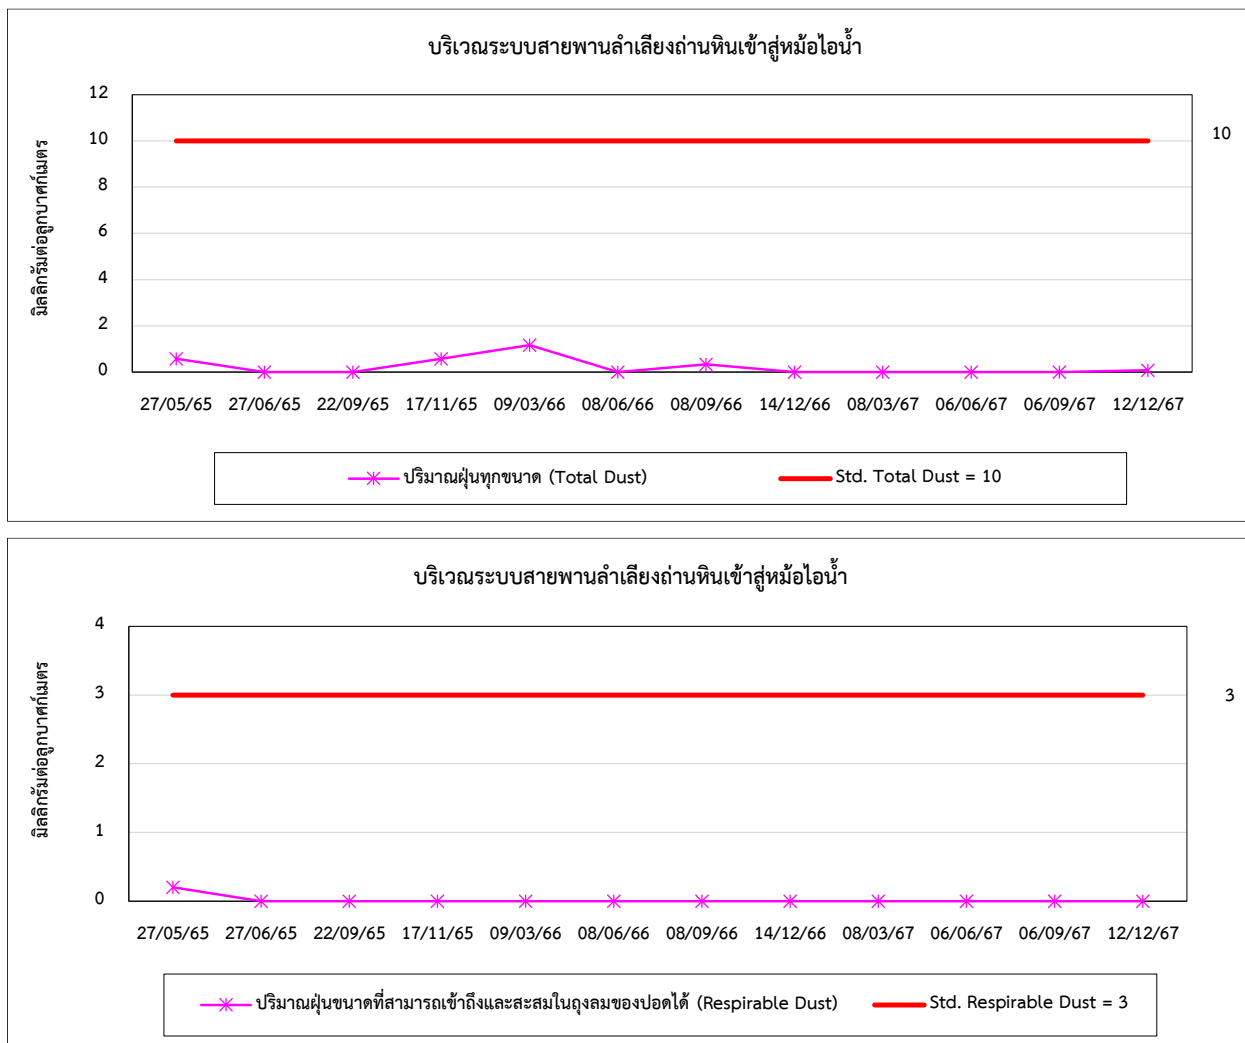

#### 4.10 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose)

การตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose) จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ บริเวณ Generator (TG 1-3), ห้อง Control Room และ Generator (TG 4) ผลการตรวจวัดระหว่างปี 2565-2567 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 สำหรับค่า Dose มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.10-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.10-1

**ตารางที่ 4.10-1** เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ระหว่างปี 2565-2567




อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลวิเคราะห์		
			TWA (dB(A))	Lmax (dB(A))	Dose (%)
1.	Generator (TG 1-3)	27/05/65	63.5	92.8	0.7
		27/06/65	67.3	100.3	1.7
		22/09/65	69.3	89.2	2.7
		17/11/65	68.0	88.2	2.0
		09/03/66	74.6	100.1	9.2
		08/06/66	83.5	100.3	70.8
		08/09/66	68.6	102.2	2.3
		14/12/66	77.3	100.6	16.8
		08/03/67	65.7	108.7	1.2
		07/06/67	66.8	93.2	1.5
		06/09/67	58.0	82.6	0.2
		18/12/67	78.4	97.2	22.1
2.	Generator (TG 4)	22/09/65	70.8	93.6	3.8
		17/11/65	69.9	89.5	3.1
		09/03/66	69.9	103.3	3.1
		08/06/66	75.4	101.5	10.9
		08/09/66	69.8	101.4	3.0
		14/12/66	66.3	92.8	1.3
		08/03/67	66.3	92.8	1.3
		07/06/67	67.6	95.4	1.8
		06/09/67	55.0	84.9	0.1
3.	ห้อง Control Room	27/05/65	69.0	98.6	2.5
		27/06/65	62.0	90.4	0.5
		22/09/65	70.3	91.1	3.4
		17/11/65	68.8	87.2	2.4
		09/03/66	62.0	86.4	0.5
		08/06/66	62.8	89.0	0.6
		08/09/66	68.6	104.2	2.2
		14/12/66	68.4	88.2	2.2
		08/03/67	71.4	102.9	4.3
		07/06/67	72.3	97.9	5.4
		06/09/67	59.8	85.9	0.3
		18/12/67	77.1	95.0	16.4
มาตรฐาน			85 <sup>(1)</sup>	115 <sup>(2)</sup>	100 <sup>(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)


<sup>(2)</sup> กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

<sup>(3)</sup> American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH

รูปที่ 4.10-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ระหว่างปี 2565-2567

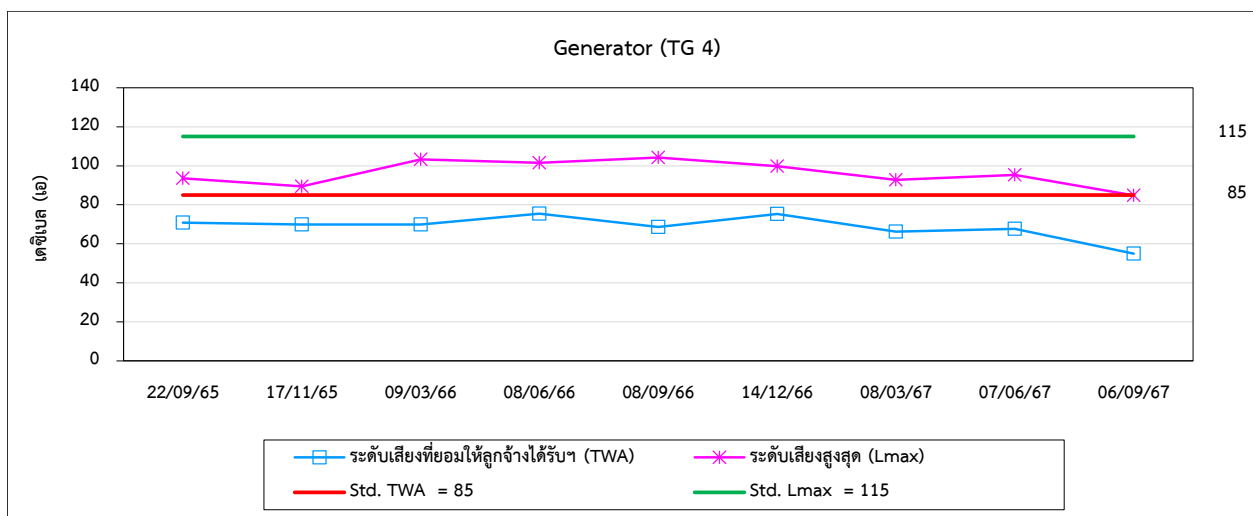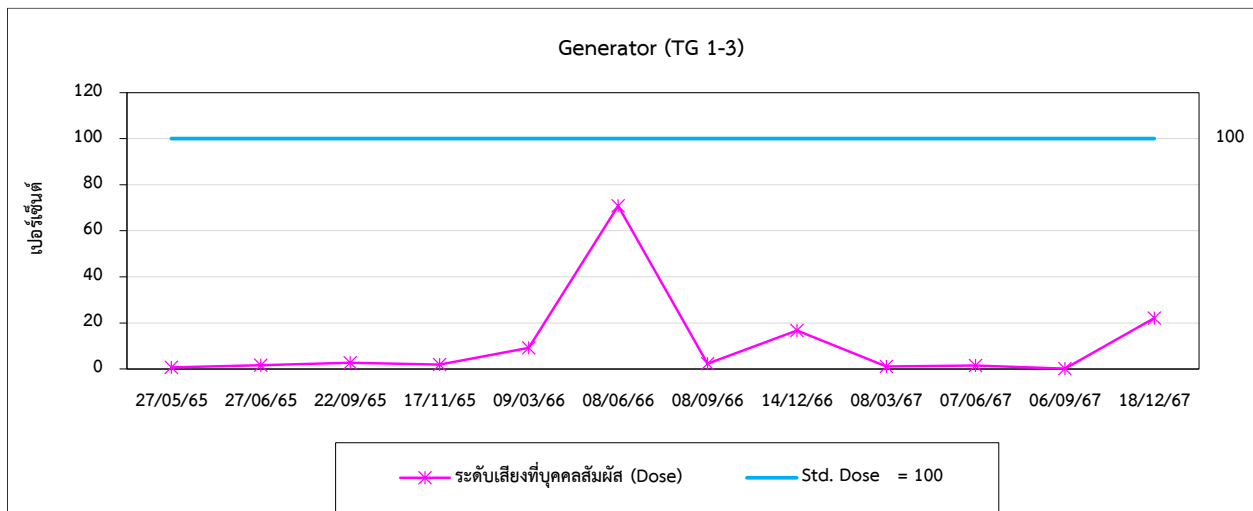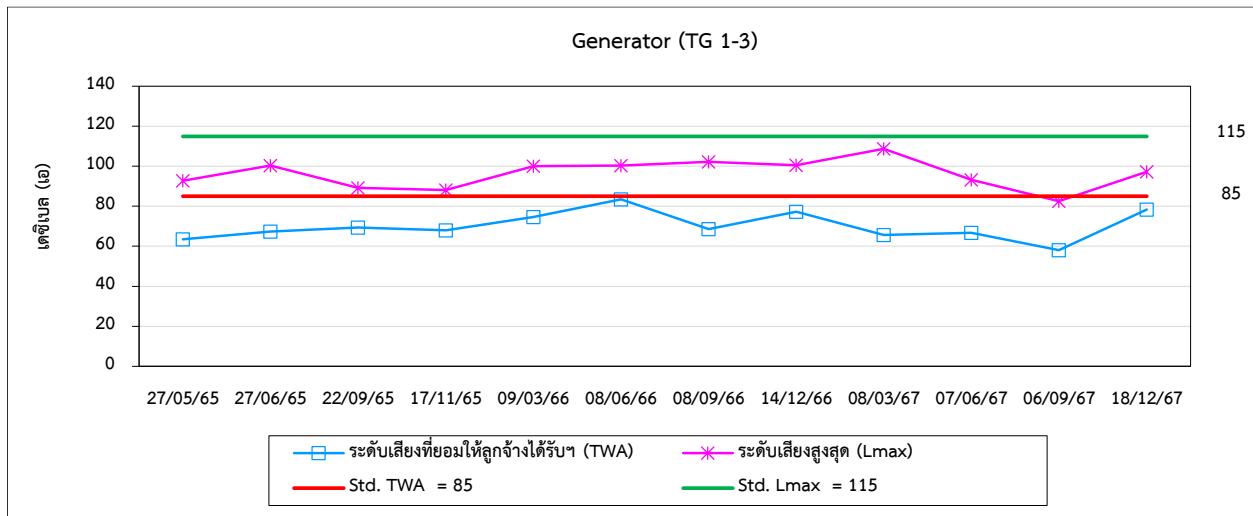

รูปที่ 4.10-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose)  
ระหว่างปี 2565-2567

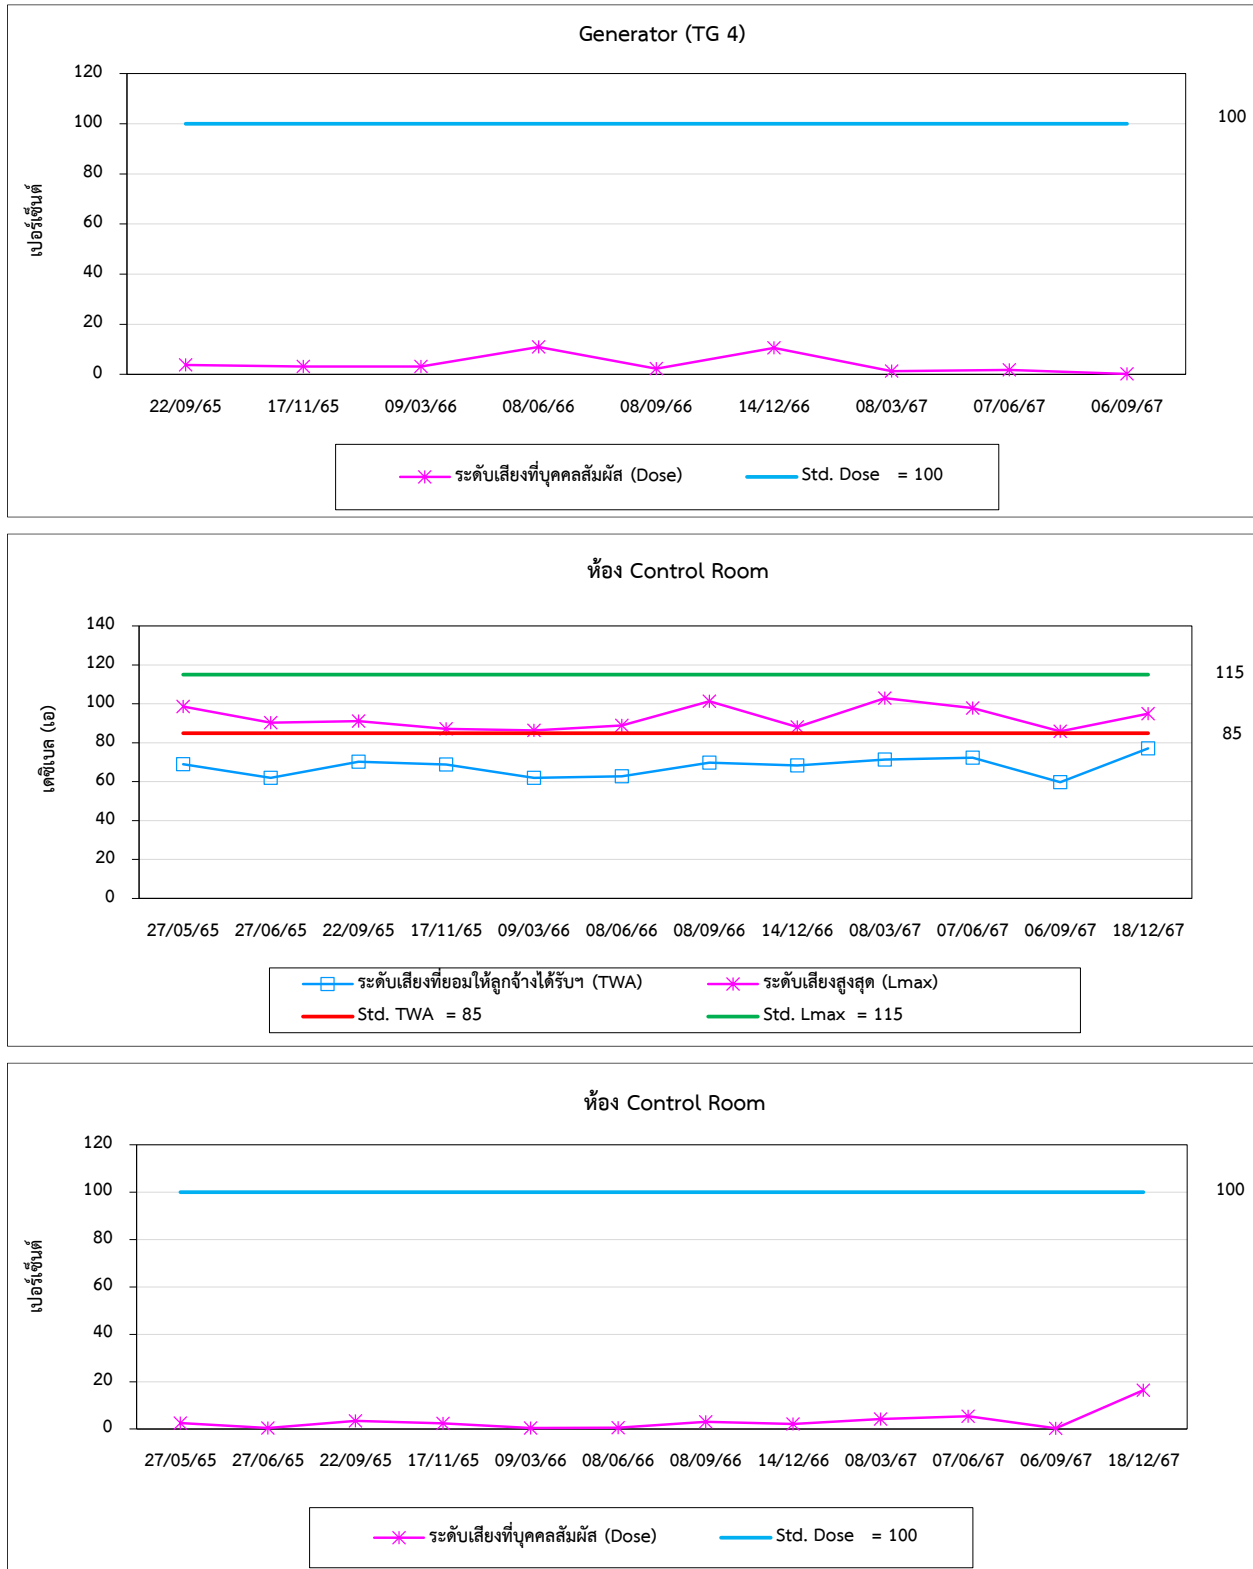

#### 4.11 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ

การตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (TG 1-3), อาคารหม้อไอน้ำ (หม้อไอน้ำ 1), อาคารหม้อไอน้ำ (หม้อไอน้ำ 2), อาคารหม้อไอน้ำ (หม้อไอน้ำ 3), บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (TG 4) และอาคารหม้อไอน้ำ (หม้อไอน้ำ 4) ผลการตรวจวัดระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความร้อนในการทำงานได้ (Permissible Heat Exposure Theshold Limit Valves) ที่ลักษณะงานเบาและปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามกฎหมายกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.11-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.11-1



ตารางที่ 4.11-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C)
			WBGT
1.	บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (TG 1-3)	27/05/65	26.0
		27/06/65	28.9*
		22/09/65	25.1
		17/11/65	24.7
		09/03/66	23.4
		08/06/66	25.1
		08/09/66	25.7
		14/12/66	24.6
		07/03/67	23.1
		06/06/67	24.5
		27/09/67	25.6
		18/12/67	23.9
2.	บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (TG 4)	22/09/65	25.1
		17/11/65	24.1
		09/03/66	22.8
		08/06/66	25.1
		08/09/66	25.7
		14/12/66	24.9
		07/03/67	23.1
		06/06/67	24.5
		27/09/67	25.6
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			32.0*/34.0

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

หมายเหตุ : \* เนื่องจากจุดตรวจวัดดังกล่าว ในวันที่ 27/06/65 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถประเมินเป็นลักษณะงานปานกลาง

ลักษณะงานปานกลาง = 32.0 °C

ลักษณะงานเบา = 34.0 °C

ตารางที่ 4.11-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C)
			WBGT
3.	อาคารหม้อไอน้ำ (หม้อไอน้ำ 1)	27/05/65	26.2
		27/06/65	25.0
		22/09/65	25.0
		17/11/65	24.6
		09/03/66	23.0
		08/06/66	24.7
		08/09/66	25.7
		14/12/66	24.4
		08/03/67	23.5
		06/06/67	23.8
		27/09/67	25.0
		18/12/67	23.9
4.	อาคารหม้อไอน้ำ (หม้อไอน้ำ 2)	27/05/65	27.2*
		27/06/65	26.2
		22/09/65	25.1
		17/11/65	24.6
		18/05/66	30.9*
		27/06/66	23.7
		08/09/66	25.7*
		08/03/67	23.3
		06/06/67	23.8
		27/09/67	25.0
		18/12/67	23.9
		มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>	

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

หมายเหตุ : \* เนื่องจากจุดตรวจวัดดังกล่าว ในวันที่ 27/05/65, 18/05/66 และ 08/09/66 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถประเมินเป็นลักษณะงานปานกลาง

ลักษณะงานปานกลาง = 32.0 °C

ลักษณะงานเบา = 34.0 °C

ตารางที่ 4.11-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C)
			WBGT
5.	อาคารหม้อไอน้ำ (หม้อไอน้ำ 3)	27/05/65	27.2*
		27/06/65	25.3
		22/09/65	25.0
		17/11/65	24.7
		09/03/66	23.4
		08/06/66	26.0
		08/09/66	25.9
		14/12/66	24.6
		08/03/67	23.6
		06/06/67	24.5
		27/09/67	25.6
		18/12/67	23.7
6.	อาคารหม้อไอน้ำ (หม้อไอน้ำ 4)	22/09/65	25.0
		17/11/65	24.2
		09/03/66	23.7
		08/06/66	26.0
		08/09/66	25.7
		14/12/66	24.7
		08/03/67	23.4
		06/06/67	23.8
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			32.0*/34.0

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)


<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

หมายเหตุ : \* เนื่องจากจุดตรวจวัดดังกล่าว ในวันที่ 27/05/65 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถประเมินเป็นลักษณะงานปานกลาง



ลักษณะงานปานกลาง = 32.0 °C

ลักษณะงานเบา = 34.0 °C


รูปที่ 4.11-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

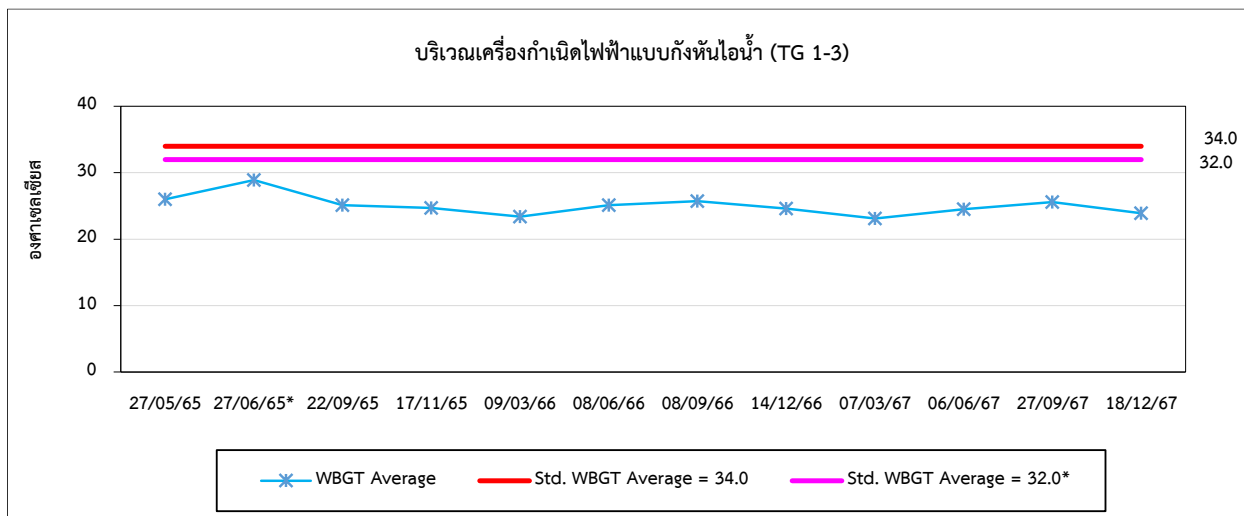


หมายเหตุ : \* เนื่องจากจุดตรวจวัดดังกล่าว ในวันที่ 27/06/65 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถประเมินเป็นลักษณะงานปานกลาง

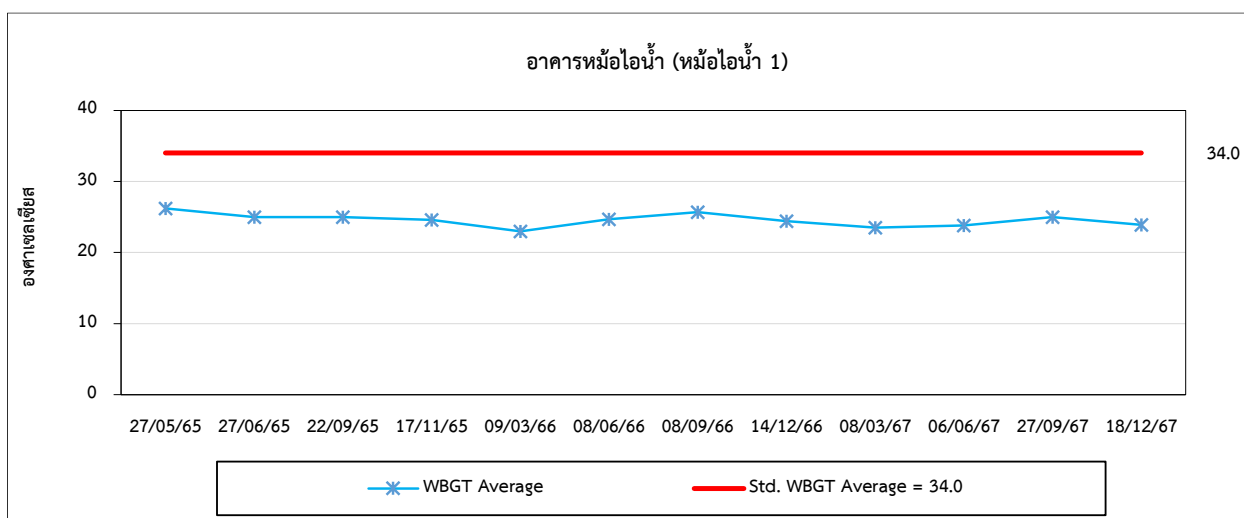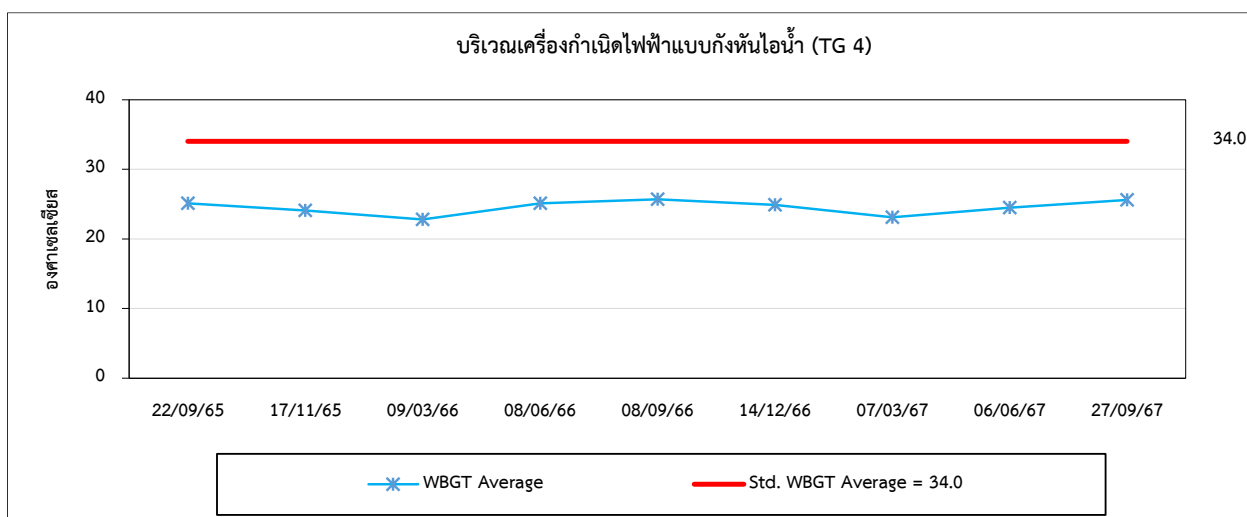

รูปที่ 4.11-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

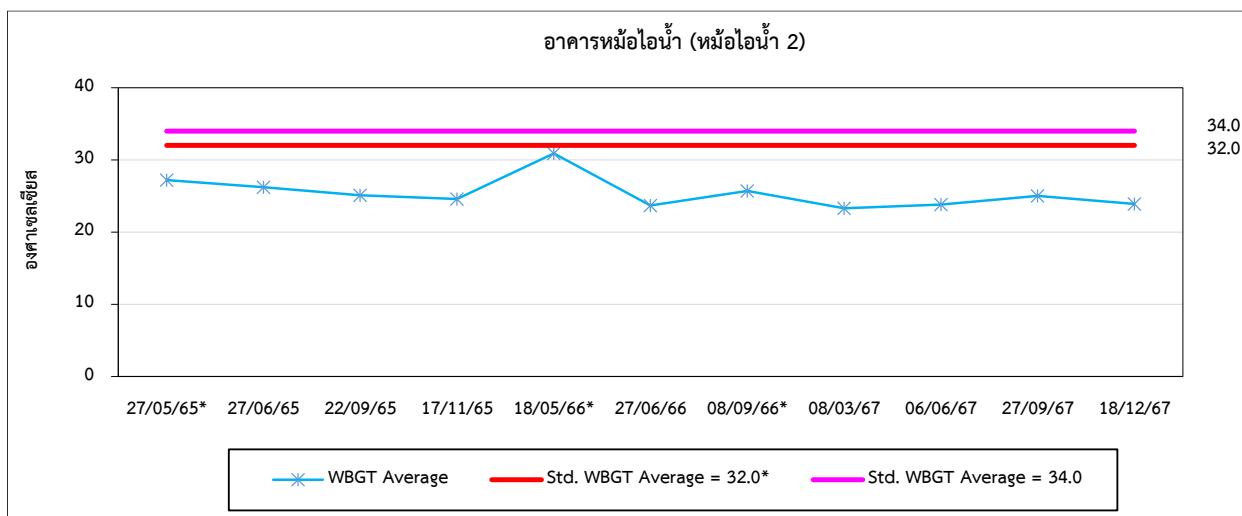

หมายเหตุ : \* เนื่องจากจุดตรวจวัดดังกล่าว ในวันที่ 27/05/65, 18/05/66 และ 08/09/66 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถประเมินเป็นลักษณะงานปานกลาง

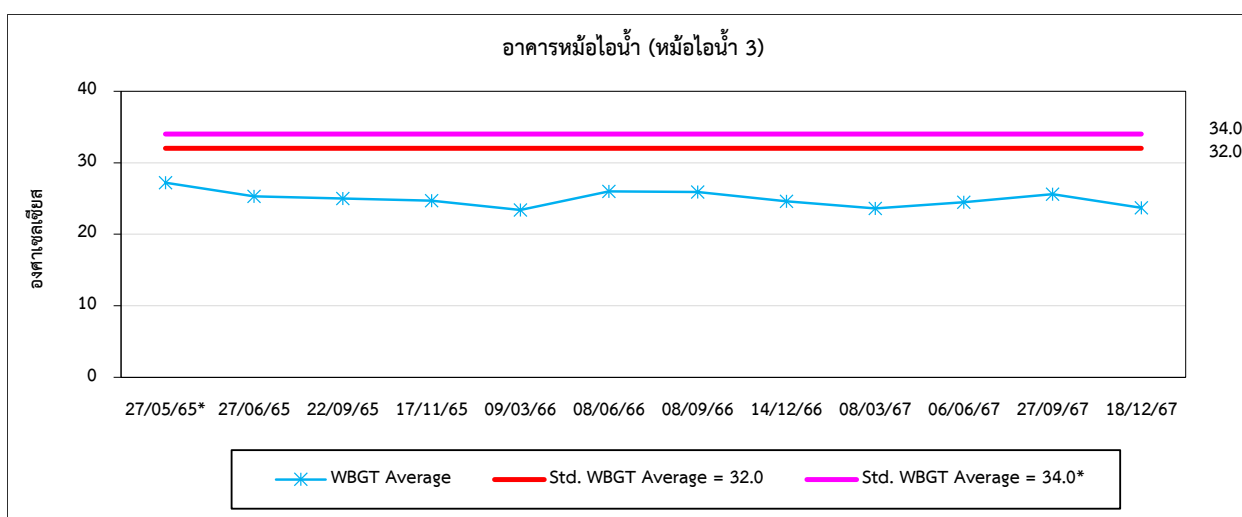

หมายเหตุ : \* เนื่องจากจุดตรวจวัดดังกล่าว ในวันที่ 27/05/65 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถประเมินเป็นลักษณะงานปานกลาง

