
สถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 และ ทส.2



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

เลขที่ C.E.M. 08-67-008

9 สิงหาคม 2567

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2567


เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

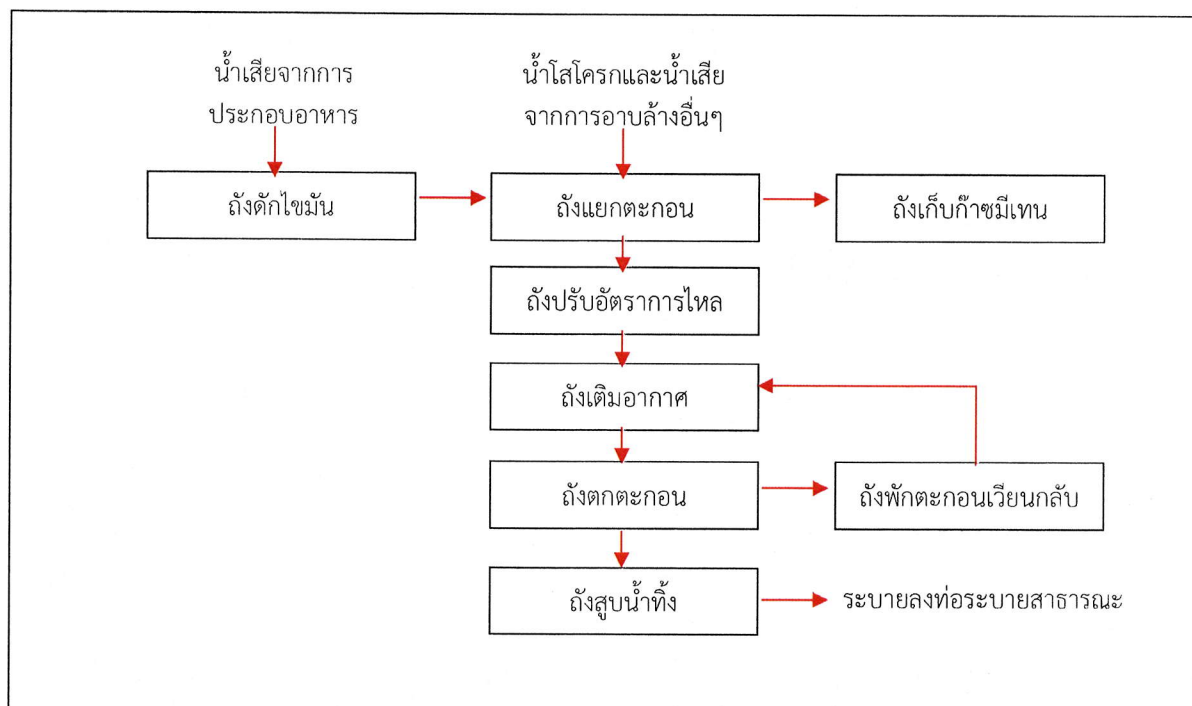

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณเชื้อ ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
1 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
2 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
3 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
4 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
5 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
6 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
7 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
8 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
9 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
10 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
11 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
12 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
13 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
14 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
15 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
16 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
17 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ
18 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
19 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
20 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
21 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
22 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
23 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
24 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
25 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
26 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
27 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
28 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
29 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	
30 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	2	ปรพ	
31 ก.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ	

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,116.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,271.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,104.840 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย
- 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำเลียง [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่ C.E.M. 09-67-002

13 กันยายน 2567

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2567


เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2567

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2567 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย - แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

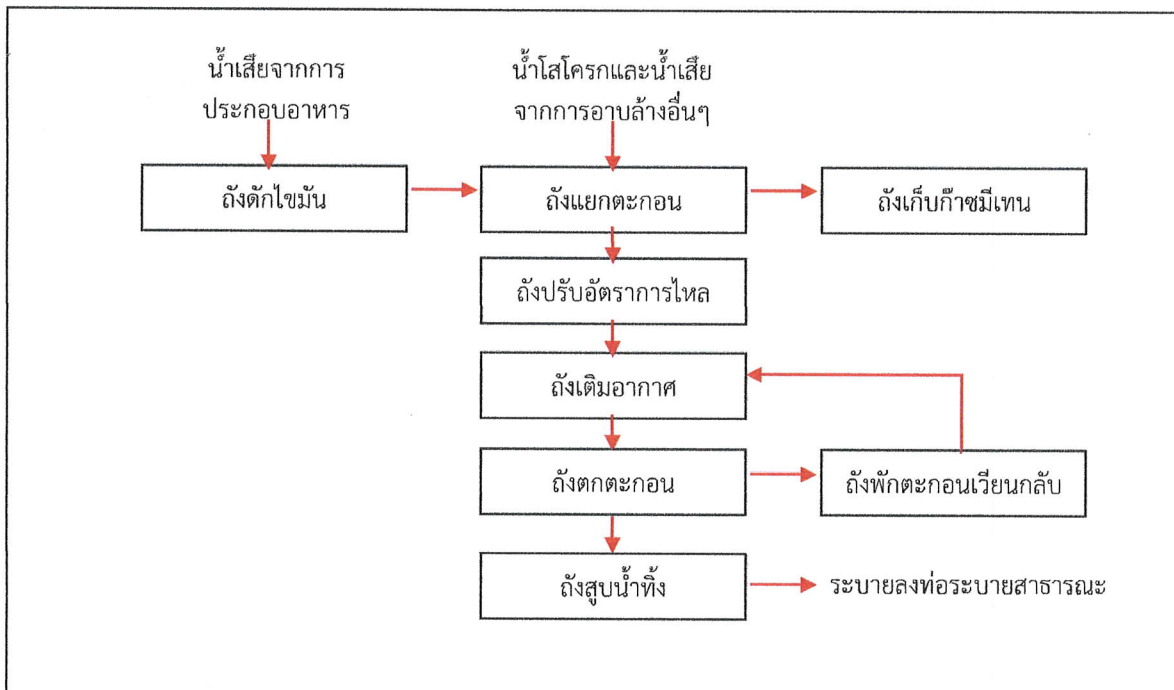


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุรกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)				
1 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
2 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
3 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
4 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
5 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
6 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
7 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
8 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
9 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
10 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
11 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
12 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
13 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
14 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
15 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
16 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
17 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		
18 ส.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ		

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

วันที่ออก : ๑๑/๑๑/๒๕๖๑

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุน)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบละกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,116.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,271.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,104.840 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

เลขที่ C.E.M. 10-67-003

15 ตุลาคม 2567

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2567


เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2567

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2567 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

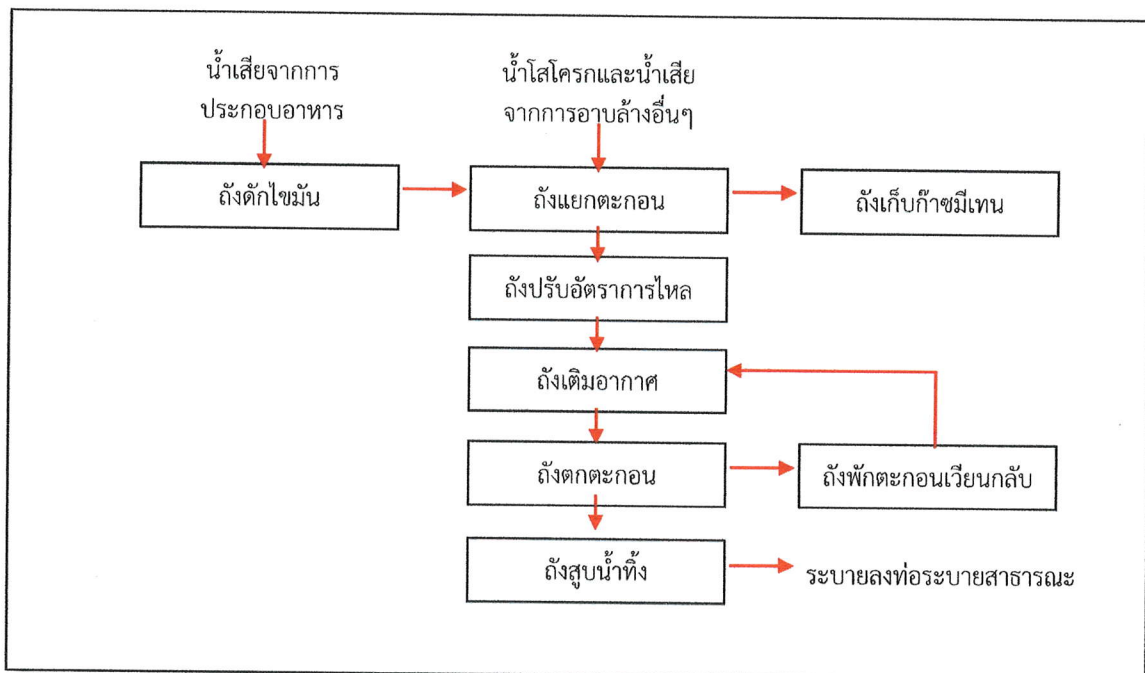


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
2 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
3 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
4 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
5 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
6 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
7 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
8 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
9 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
10 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
11 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
12 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
13 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
14 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
15 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
16 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
17 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ
18 ก.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทางแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,080.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,230.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,069.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่ C.E.M. 11-67-007

15 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2567


เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2567

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2567 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

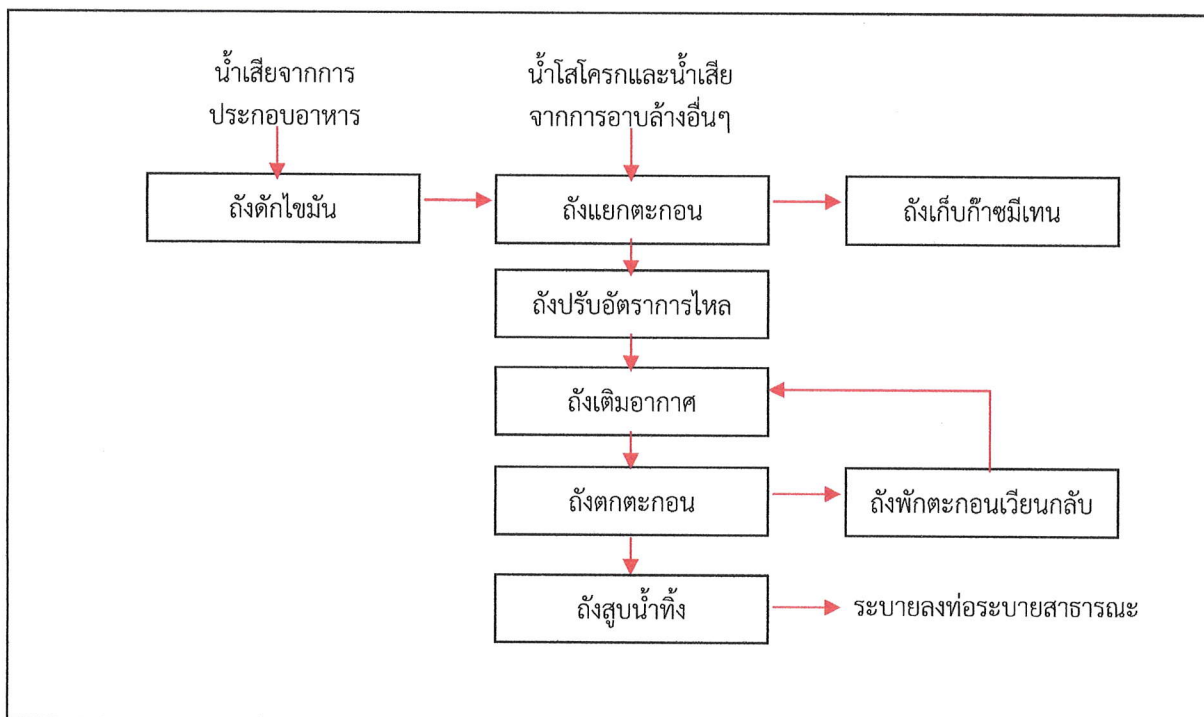

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK
(FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุน)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลาก่อน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รตน้ำตันไม่ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,116.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,271.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,104.840 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย
- 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำตัว [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จดทะเบียนจัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

เลขที่ C.E.M. 12-67-003

14 ธันวาคม 2567

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567


เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย - แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล - คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ - วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตัณศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

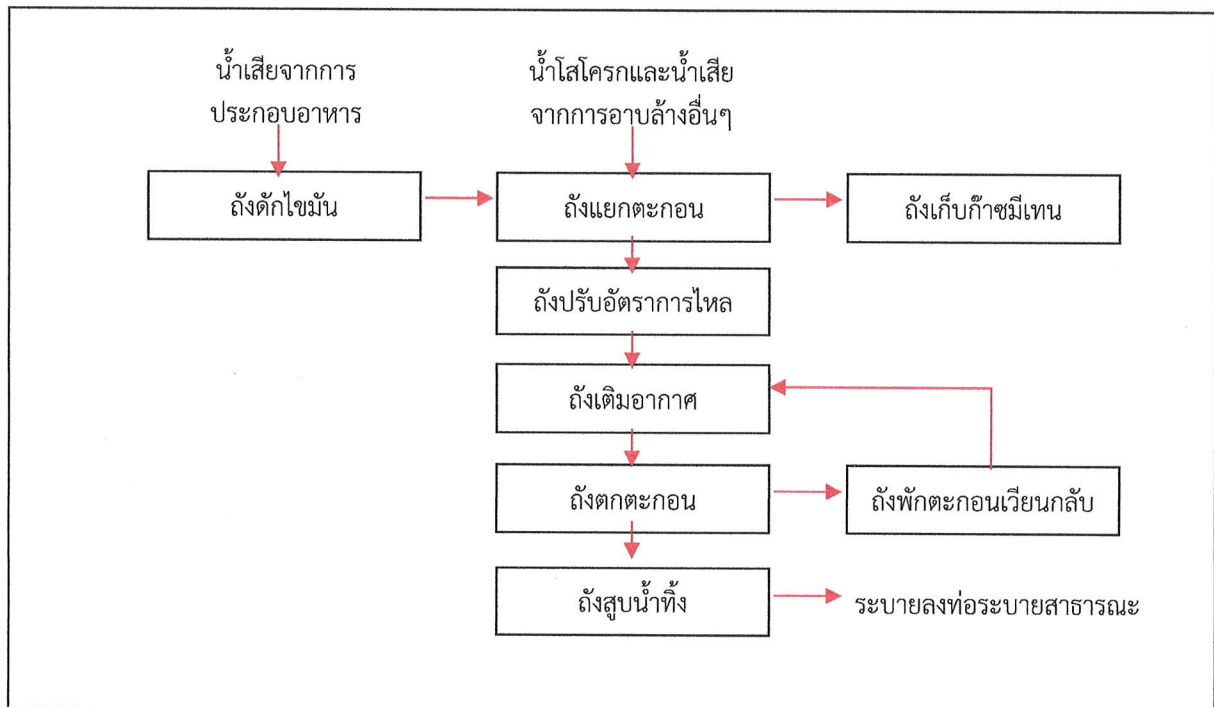


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ
19 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
20 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
21 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
22 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
23 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
24 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
25 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
26 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
27 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	2
28 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
29 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
30 พ.ย. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ

- ๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
- ๒. ในกรณีระบบบัญชีที่เสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK
(FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,080.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,230.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,069.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย
- 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำตัว [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่ C.E.M. 01-68-087

20 มกราคม 2568

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2567


เรียน ผู้บริหาร บริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2567

ตามที่บริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ชากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2567 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย - แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

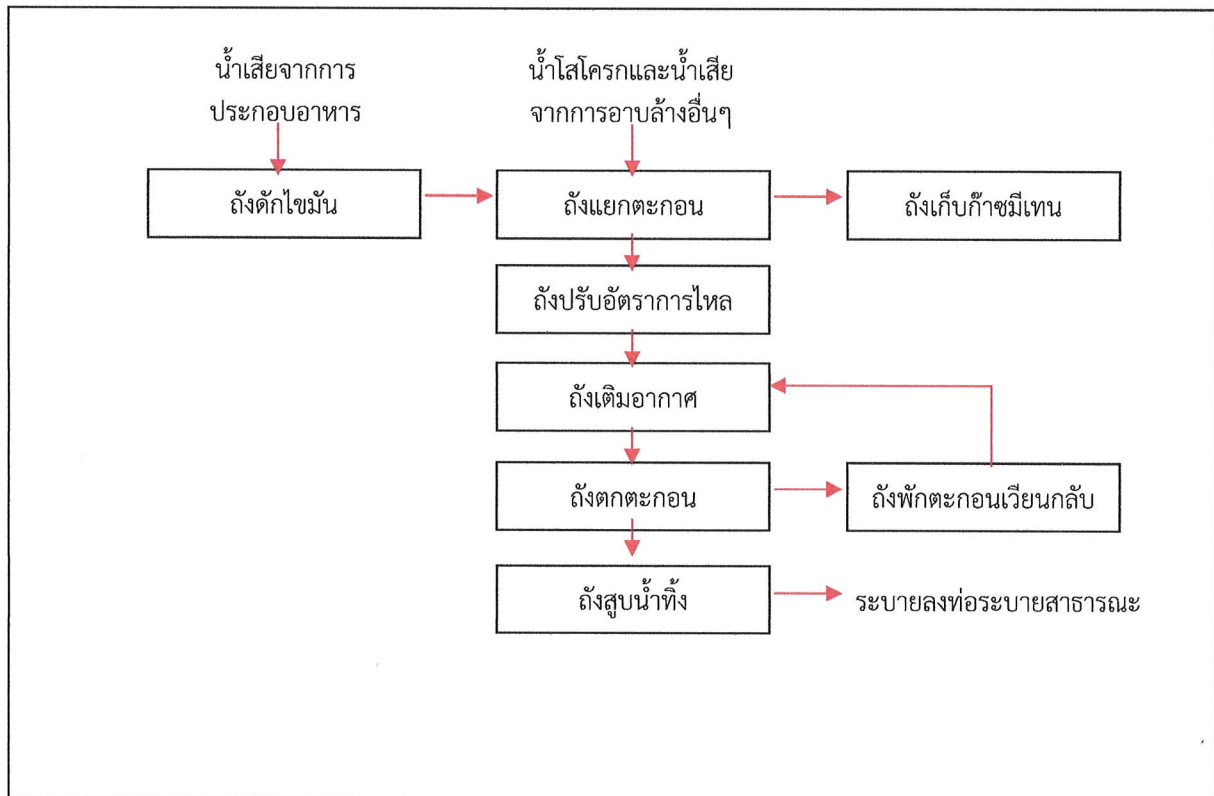

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ		
1 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
2 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
3 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
4 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
5 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
6 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
7 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
8 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
9 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
10 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
11 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
12 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
13 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
14 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
15 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
16 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
17 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ
18 ธ.ค. 67	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปรพ

[illegible]

หมายเหตุ

- ๑. ให้กรอกลัทธิและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีลัทธิและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
- ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuities Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลำโพง☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รตน้ำตันไม่ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) - 1,116.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,271.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,104.840 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย
- 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗