

ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1 หนังสือผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 2 หนังสือตอบรับส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
- ภาคผนวกที่ 3 แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
- ภาคผนวกที่ 4 ระเบียบปฏิบัติงานการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วมและการปรึกษา (ABP-EP-002) และแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน
- ภาคผนวกที่ 5 การตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 6 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซัน และใบอนุญาต
เป็นผู้ให้บริการตรวจวัด และวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ภาคผนวกที่ 7 หนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ภาคผนวกที่ 8 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
- ภาคผนวกที่ 9 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ
- ภาคผนวกที่ 10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
- ภาคผนวกที่ 11 ระเบียบการปฏิบัติงาน Emission Monitoring and Control
- ภาคผนวกที่ 12 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
- ภาคผนวกที่ 13 ผลการตรวจสอบ Relative Accuracy Test Audit (RATA) ของเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs)
- ภาคผนวกที่ 14 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง
- ภาคผนวกที่ 15 ผลการตรวจวัดแผนผังเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ประจำปี 2566
- ภาคผนวกที่ 16 โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ภาคผนวกที่ 17 การอบรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง
- ภาคผนวกที่ 18 เอกสารอบรมพนักงานขับรถ
- ภาคผนวกที่ 19 ระเบียบการปฏิบัติงานรายการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติ (ABP-SP-002)
และบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
- ภาคผนวกที่ 20 แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำปี 2567
- ภาคผนวกที่ 21 บันทึกชนิด/ปริมาณขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
- ภาคผนวกที่ 22 เอกสารขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

ภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวกที่ 23 แผนมวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 และเอกสารการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
- ภาคผนวกที่ 24 คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ภาคผนวกที่ 25 การอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
- ภาคผนวกที่ 26 ระเบียบการปฏิบัติงานการขออนุญาตทำงาน (ABP-SP-001)
และตัวอย่างเอกสารขออนุญาตทำงาน (Work Permit)
- ภาคผนวกที่ 27 รายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบดับเพลิง
- ภาคผนวกที่ 28 แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ภาคผนวกที่ 29 รายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2567
- ภาคผนวกที่ 30 ทีมดับเพลิงประจำโครงการ
- ภาคผนวกที่ 31 ระเบียบปฏิบัติงานการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
- ภาคผนวกที่ 32 รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2567
- ภาคผนวกที่ 33 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุม
- ภาคผนวกที่ 34 เอกสารขึ้นทะเบียนรับรองผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ
- ภาคผนวกที่ 35 รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ ประจำปี 2567
และหนังสือขอขยายการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ
กรณีตรวจสอบภายใน
- ภาคผนวกที่ 36 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้อนหม้อน้ำและน้ำในระบบหม้อไอน้ำ
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
- ภาคผนวกที่ 37 ระเบียบการควบคุมหม้อไอน้ำ
- ภาคผนวกที่ 38 ข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์
- ภาคผนวกที่ 39 เอกสารการจ้างพนักงานท้องถิ่น
- ภาคผนวกที่ 40 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
- ภาคผนวกที่ 41 รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
- ภาคผนวกที่ 42 รายงานสรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2567
- ภาคผนวกที่ 43 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 44 ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ
- ภาคผนวกที่ 45 เอกสารการให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันโรค
- ภาคผนวกที่ 46 ผังพื้นที่สีเขียว
- ภาคผนวกที่ 47 เอกสารบันทึกการเบิก-จ่ายยาสามัญ

หนังสือผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ สพพ ๕๕๐๒/ ๕๑๘๕

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๔ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง
แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP๑ (ครั้งที่ ๒) ของบริษัท อยตะ ปิกริม เพาเวอร์ จำกัด
เรียน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

๒. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 (ครั้งที่ ๒) ของบริษัท อมตะ ปิโตรเลียม
เพาเวอร์ จำกัด จำนวน ๑๕ ชุด พร้อมแนบบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

ด้วยบริษัท อมตะ ปิคนิค เพาเวอร์ ๑ จำกัด (บริษัท) ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการพัฒนารังฟ้าพิกาศธรรมาสถี ABP๑ (ครั้งที่ ๒) ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ๑) สักรการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ มาตราประกอบนั้นทั้ง ๓) ปริมาณน้ำเสียและการจัดการ ๔) อุปกรณ์ป้องกันและรั้วอัตรภัย พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารป้องกันและหนี้อากาศลงเหลือแต่เดิมให้เป็นที่จอดรถ ซึ่งมีสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ขณะดัดชีที่ ผลสุ่ย ตำบลหนองปลาเฒ่า อำเภอนางรองบุรี จังหวัดชลบุรี ต่อสำนักงานคณะกรรมการกักกันกิจการพลังงาน (สำนักงาน กฟผ.) ในฐานะหน่วยประเมินยุดิต การแพร่หวั่นภัยจากโรงเบิดการกักกันกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๐

สำนักงาน กพท. ในฐานะแผนกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กพท.) ของแผนก กพท. ในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓๐) เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิจารณาการ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ AB๒๐ (ครั้งที่ ๒) ในประเด็นข้างต้นตาม “ประกาศสำนักงาน กพท. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า โรงงานหรือแหล่งผลิตพลังงานถ่านหินลิกไนต์ พ.ศ. ๒๕๖๕” ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับ ความเป็นห่วงไว้แล้ว

ในการนี้

[illegible]

১৮৮

ในการนี้ สำนักงาน กพท. จึงขอส่งเรื่องราวการขอเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังมาด้วย ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับทราบขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

Done
Amen

(นางสาววิภารัตน์ สวรรณชัยเมจิตร)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

สาขาวิชา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๖

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
(รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ครั้งที่ 2))
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

กรกฎาคม 2565
หน้า 64/146

ลงชื่อ.....
(นายฤกษ์ฤทธ ทรัพย์อุไรรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

ตารางที่ 1

ตารางสรุปมาตรการทั่วไป

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ครั้งที่ 2)) ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) ให้บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) ให้บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตพิจารณาทุก 6 เดือน ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

กรกฎาคม 2565
หน้า 65/146

ลงชื่อ.....
(นายฤกษ์ฤทธ ทรัพย์อุไรรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด มีการบำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดชลบุรี ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) หากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต เป็นผู้พิจารณา ดังนี้ - หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักชัย)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับผิดชอบการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับแจ้งแจ้งไว้ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ - หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตมีความเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต ต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย			



ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักชัย)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)				
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย	- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(8) เมื่อโครงการดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่า การระบายสารมลพิษทางอากาศมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดในรายงานให้ใช้ค่าดังกล่าว เป็นค่าควบคุมและแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(9) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS: Continuous Emission Monitoring System) ของโครงการ เพื่อตรวจวัด NOx, O ₂ และอัตราการระบาย (Flow Rate) บริเวณปล่องระบายจากหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) ทั้ง 2 ปล่องโดยรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25°C ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 และเชื่อมสัญญาณรายงานผลการตรวจวัดกับระบบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงทดสอบการเดินเครื่อง (Commissioning)	- ปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน	- ช่วงทดสอบระบบ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2564



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักนิม)
บุคลากรระดับผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

68/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2				
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง				
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี				
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	(1) ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ จัดทำโดยสำนักการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ	- บริเวณทางเข้าออกของโครงการและพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสม	- บริเวณทางเข้าออกของโครงการและพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่และลดปริมาณฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจาย	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(4) ทำความสะอาดรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินและทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนนทั้งภายในและภายนอกนิคมฯ	- บริเวณทางเข้าออกของโครงการและพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) ตรวจสอบ บำรุงรักษาสภาพยานพาหนะ เครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุ หรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวชิรณันท์ ศิริพงศ์)
ผู้รับรองอำนาจ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



กรกฎาคม 2565
หน้า 69/146

ลงชื่อ.....
(นายณัฐกร ทรัพย์อุไรรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(7) ควบคุมให้มีการใช้พื้นที่นํ้างานเท่าที่จำเป็น และดำเนินการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(8) ใช้ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกปิดคลุมกองดินหรือกองเศษวัสดุต่างๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษดินในช่วงที่เกิดลมพัดแรง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(9) ช่วงทดสอบระบบ เครื่องกังหันก๊าซเครื่องที่ 1 และ 2 ของโครงการ ระยะเวลา 6 เดือน ต้องมีการประสานงานกันในการเพิ่มกำลังเดินเครื่องและลดกำลังการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 85 ของกำลังการผลิตสูงสุด (85% Partial Load) เพื่อควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศให้เป็นไปตามสิทธิอัตราการระบายของโครงการปัจจุบันที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องแจ้งแผนงานแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อทราบก่อนดำเนินการ พร้อมจัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดค่าควบคุมของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน ดังนี้ 1) โรงไฟฟ้าปัจจุบัน ABP1 <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 38.25 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 6.80 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 85 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 28.42 กรัม/วินาที/ปล่อง 	- ปล่องระบายอากาศของ โรงไฟฟ้าปัจจุบัน	- ช่วงทดสอบระบบ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักณิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

70/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 0.14 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 0.07 กรัม/วินาที/ปล่อง 2) โรงไฟฟ้าปัจจุบัน ABP2 <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 38.25 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 4.59 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 85 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 19.08 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 0.14 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 0.04 กรัม/วินาที/ปล่อง 			

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักณิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

71/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(10) ช่วงทดสอบระบบร่วมกับโครงการทดแทน ABP2 (เดินเครื่องกังหันก๊าซ 4 เครื่องพร้อมกัน) ระยะเวลา 0.5 เดือน โครงการต้องมีการประสานงานกันในการเพิ่มกำลังเดินเครื่องและลดกำลังการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตสูงสุด (70% Partial Load) เพื่อควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศให้เป็นไปตามสิทธิ อัตราการระบายของโครงการปัจจุบันที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องแจ้งแผนงานแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อทราบก่อนดำเนินการ พร้อมจัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดค่าควบคุมของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน ดังนี้</p> <p>1) โรงไฟฟ้าปัจจุบัน ABP1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 31.50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 5.60 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 70 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 23.40 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 0.11 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 0.05 กรัม/วินาที/ปล่อง 	- ปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน	- ช่วงทดสอบระบบ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
 นายวชิรณัฐ ศิริพงศ์
 ผู้แทนโครงการ
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
 (นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


ลงชื่อ.....
 (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

72/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2) โรงไฟฟ้าปัจจุบัน ABP2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 31.50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 3.76 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 70 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 15.71 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 0.11 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 0.04 กรัม/วินาที/ปล่อง 			
	<p>(11) เชื่อมสัญญาณรายงานผลการตรวจวัดของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS: Continuous Emission Monitoring System) ของโรงไฟฟ้าปัจจุบันกับระบบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกำหนดระดับ Alarm เพื่อควบคุมค่าการระบายมลสารในช่วงทดสอบการเดินเครื่อง (Commissioning) ที่ 2 ระดับ คือ ที่ร้อยละ 70 และร้อยละ 85 ของค่าควบคุม</p> <p>1) ระดับ Alarm ของ NOx ที่ร้อยละ 70: 42 พีพีเอ็ม</p> <p>2) ระดับ Alarm ของ NOx ที่ร้อยละ 85: 51 พีพีเอ็ม</p>	- ปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน	- ช่วงทดสอบระบบ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
 (นายวชิรณัฐ ศิริพงศ์)
 ผู้แทนโครงการ
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
 (นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
 (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

73/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ	(1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียทั่วไปจากการอุปโภคและบริโภคของคณาจารย์ก่อสร้างโดยจัดให้มีห้องสุขาที่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างเพียงพอ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำในห้องส้วม ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) มีการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน ซึ่งการซ่อมบำรุงดังกล่าวจะต้องกระทำในบริเวณที่จัดเอาไว้หรือบนพื้นผิวที่แข็งและมีวัสดุรองรับการรั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่รางระบายน้ำ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) เมื่อมีการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นจากยานพาหนะ และอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำมันหล่อลื่นและเก็บกักไว้ร่อนน้ำส่งไปกำจัดให้ถูกต้อง โดยจัดเก็บรวบรวมและส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามทิ้งลงดินหรือระบายน้ำโดยเด็ดขาด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
3. เสียง	(1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กิจกรรมการก่อสร้างฐานราก ให้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังห้ามดำเนินการในช่วงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) แจ้งแผนการก่อสร้างและมาตรการในการควบคุมเสียงจากการก่อสร้างให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ รวมถึงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรินทร์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

74/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(3) พิจารณาทางเลือก วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เหมาะสมที่ก่อให้เกิดเสียงในระดับต่ำ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(4) ติดตั้งกำแพงชั่วคราวสูง 4 เมตร ด้านที่ติดกับพื้นที่ชุมชนและด้านที่ติดกับพื้นที่โรงงานข้างเคียงชนิด Metal Sheet หรือ วัสดุประเภท Steel, 18 ga ที่มีค่าการสูญเสียการส่งผ่าน (Transmission Loss: TL) มากกว่า 25 เดซิเบล (เอ) เพื่อลดเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) พร้อมทั้งกำหนดให้คนงานใช้เครื่องป้องกันในที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
4. คมนาคมขนส่ง	(1) กรณีการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ต้องประสานกับตำรวจจราจรเพื่อวางแผนการขนส่ง และอำนวยความสะดวกในการขนส่ง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด	- บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบและเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) วางแผนการให้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการจราจร	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของพาหนะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่ผ่านชุมชนหนาแน่นให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรินทร์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

75/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ทบทวนและปรับแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง (07.30-08.30 น. และ 15.30-17.30 น.)	- เส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- เส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(7) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(8) กวดขันให้พนักงานขับรถของโครงการใช้ความระมัดระวังในการขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่ง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
5. ระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	(1) ขุดคูหรือสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่โครงการลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) กำหนดให้มีบ่อพักกอนดินและรางรวบรวมน้ำฝนจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ชะลอความเร็วของน้ำและตกตะกอนบางส่วนไว้ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) นำน้ำจากบ่อพักกอนดินมาใช้ (Reuse) ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นดิน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายสุทินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

76/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ตรวจสอบระบบระบายน้ำชั่วคราวของโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบว่าชำรุด/เสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมไว้แล้วเสร็จทันที	- ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) หากพบว่ามีเศษวัสดุตกลงไปในรางระบายน้ำจนปิดกั้นหรือกีดขวางการไหลของน้ำให้เก็บออกเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	- ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
6. การจัดการกากของเสีย	(1) ของเสียอันตรายจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) จัดให้มีถังภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเก็บขยะมูลฝอยเข้ามาดำเนินการเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดต่อไป	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) จัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(4) กำหนดมาตรการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) ห้ามเผายขยะในบริเวณก่อสร้างเด็ดขาด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) กำหนดให้มีการคัดแยกขยะและวัสดุจากการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษไม้ เศษเหล็ก กระเบื้องสี เป็นต้น ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไปจำหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายสุทินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

77/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(7) เศษวัสดุจากการก่อสร้างจำพวกไม้ พลาสติก เศษโลหะ ให้เก็บกวาดเป็นประจำ และจัดพื้นที่รวบรวมไว้แยกจากพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่กองเก็บกากของเสีย	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(8) ให้ผู้รับเหมารวบรวมกากของเสียหรือขยะมูลฝอยทั่วไปภายในพื้นที่ก่อสร้างไปไว้ในพื้นที่กองเก็บวันละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัดสัปดาห์ละ 2 วัน หรือเมื่อกากของเสียมีปริมาณที่เหมาะสม	- พื้นที่กองเก็บกากของเสีย	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(1) การจัดหาผู้รับเหมาและกระเปียบพื้นฐานในงานก่อสร้าง			
	1) โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนที่ปฏิบัติงานในโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ก่อนเริ่มดำเนินการ ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	2) พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาที่มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตลอดจนสุขภาพอนามัยของพนักงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	3) จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้คนงาน โดยการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวต้องเหมาะสมกับสภาพการทำงานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	4) จัดอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานให้กับคนงาน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักฉิม)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

78/146


ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	5) จัดให้มีระบบการตรวจความปลอดภัย (Safety Inspection) เป็นระยะ ๆ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจที่ชัดเจน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	6) กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เช่น ติดตั้งป้าย และกั้นพื้นที่หรือรั้วโปร่ง เป็นต้น	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	7) วางแผนผังการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนและสร้างความเป็นระเบียบในการใช้พื้นที่ก่อสร้างตามแผนผังที่กำหนดไว้แล้ว	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	8) กำหนดกฎความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง เป็นกฎทั่วไป และกฎเฉพาะลักษณะงาน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	9) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเวณโครงการอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	10) จัดเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ผู้รับเหมารายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้น	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	11) มีระบบควบคุมการอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) โดยเฉพาะลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ไฟฟ้า และพื้นที่อวกาศ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	12) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมถังบรรจุน้ำ เพื่อเก็บสำรองน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักฉิม)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

79/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	13) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดประเภทบรรจุถึงพลาสติกหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหรือถังน้ำสแตนเลส สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ ณ จุดพักผ่อนต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	14) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วย	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	15) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดหาถังขยะขนาด 200 ลิตรที่มีฝาปิดมิดชิดรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของคนงานวางไว้ ณ จุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	16) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจำนวน 1 คัน ไว้ประจำพื้นที่ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	17) กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพของคนงานตามความเสี่ยง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) งานอบรม 1) จัดอบรมหัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงานและคนงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักเชิม)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

80/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	2) อบรมคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาให้ทราบกฎระเบียบ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงานในขอบเขตของบริษัทฯ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	3) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและวิธีการปฏิบัติตัวกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุฉุกเฉินแก่คนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการก่อนเริ่มทำงานกับโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 1) จัดให้มีการตรวจติดตามความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโดยหัวหน้างาน เช่น ควบคุมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	2) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่อุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น ให้แก่คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
8. อันตรายร้ายแรง	(1) กำหนดให้พื้นที่ที่จะเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่เฉพาะ ห้ามมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทำป้ายเตือนอันตรายโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) ก่อนการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทำและส่งแผนปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด ให้ความเห็นชอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักเชิม)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

81/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(3) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมี และสามารถเคลื่อนย้ายได้ในจำนวนที่เหมาะสม และเตรียมไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(4) พื้นที่ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต้องติดป้ายเตือนให้พนักงานทราบ และกำหนด ข้อบังคับไม่ให้งานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานานโดยปราศจากเครื่องป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
9. สังคม และเศรษฐกิจ	(1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการก่อสร้างให้ชุมชน ผู้นำชุมชน และ หน่วยงานราชการทราบก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างอย่างน้อย 2 สัปดาห์และ ดำเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) กำหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อควบคุมดูแลแรงงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อน/ปัญหาต่อ ชุมชนท้องถิ่น	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีการร้องเรียนจะต้องรีบแก้ไข ปัญหาอย่างเร่งด่วน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(4) กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโรงไฟฟ้าเป็นต้นเหตุของผลกระทบดังกล่าว ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข และจัดทำเป็นทะเบียนฐานข้อมูลเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ โดยรวบรวมประเด็นจากข้อร้องเรียน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อมูลการพิสูจน์ ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งข้อต่อรองต่าง ๆ เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ทะเบียนข้อมูลจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และกำหนดเป็นมาตรการป้องกัน ปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้น	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรพันธ์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)


ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

82/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(5) บริเวณที่พักคนงานก่อสร้างที่ตั้งอยู่ติดกับชุมชนต้องควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงาน อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดของ โครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(7) ประสานกับทางผู้รับเหมาให้มีการตรวจสอบฐานข้อมูลรายบุคคลของคนงานก่อสร้าง ก่อนรับเข้าทำงานภายในพื้นที่โครงการและเผื่อระวัง ตักเตือนคนงานก่อสร้างหาก ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของประชาชน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(8) ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกำกับดูแลพนักงาน และคอยเป็นหูเป็นตา ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีประสบเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของประชาชน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
10. การประชาสัมพันธ์และ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	(1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการรับทราบเกี่ยวกับ กิจกรรมของโครงการ โดยการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโครงการ และติดป้าย ประกาศบริเวณศูนย์รวมของชุมชน	- ชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการ ตอบแทนชุมชนและสังคม เช่น มอบทุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น	- พื้นที่ก่อสร้างและชุมชน ใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรพันธ์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

83/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(3) จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อคนในชุมชน เพื่อลดความวิตกกังวลจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า โดยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ชุมชน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ ๆ	- พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(4) จัดให้มีประกาศแผนการก่อสร้างและความคืบหน้าของโครงการให้ประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ เช่น บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เป็นต้น โดยรายงานทุก 1 เดือน	- พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	- ชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโครงการและชุมชน โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงและพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความรับผิดชอบต่อและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน	- พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(7) การร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนจากการดำเนินการโครงการต้องได้รับการเอาใจใส่และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นและให้ผู้รับร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังแสดงในรูปที่ 6	- พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวิฑูรย์ นรินทร์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

84/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(8) จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และการชดเชยเยียวยา โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากภาคราชการ ตัวแทนโครงการ และผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งนี้ต้องมีตัวแทนจากชุมชนมากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบ และตัวแทนจากชุมชนจะต้องไม่มีตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งผู้นำชุมชน ซึ่งกระบวนการได้มาของตัวแทนชุมชน และตัวแทนภาคราชการ ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการนั้น ให้ทาง กนอ. เป็นผู้ดำเนินการ	- พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	- วาระของกรรมการและการพ้นสภาพ คณะกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ คณะกรรมการ อาจพ้นสภาพเมื่อตาย ลาออก ย้ายภูมิลำเนา (กรณีตัวแทนภาคประชาชน) หรือพ้นสภาพจากพนักงานบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีตัวแทนโครงการ ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) และขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการ			



ลงชื่อ.....
(นายวิฑูรย์ นรินทร์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

85/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>กรรมการท่านใดพ้นสภาพตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการท่านใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน</p> <p>- บทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการฯ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> * กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่าง ๆ และกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม * ประสานงานและกำกับดูแลให้โครงการดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม * ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนของชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ/กลุ่มบริษัทฯ * พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง * เชิญบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น * ในกรณีที่มีการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่อง ให้บริษัทฯ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการต่อคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม * จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ หรือเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 			

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

86/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * พิจารณาจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของโครงการทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และแบบชั่วคราว ให้เหมาะสมกับชุมชน * พิจารณาการชดเชยและเยียวยา หากเป็นปัญหาที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ * จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้/การดูงาน ภายใน 6 เดือน หลังจัดตั้ง และทุก 2 ปี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่ หรือตามความเหมาะสม <p>- องค์ประชุมและคณะกรรมการฯ</p> <p>กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนมวลชนสัมพันธ์</p>			
11. สาธารณสุขและสุขภาพ	<p>(1) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการและประสานงานกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย</p> <p>(2) กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพตามความเสี่ยง</p> <p>(3) ให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และวิธีการปฏิบัติตัว กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุฉุกเฉิน แก่คนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการก่อนเริ่มทำงานกับโครงการ</p> <p>(4) จัดให้มีน้ำดื่มสะอาด และนำใช้เพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง</p>	<p>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด</p> <p>- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด</p> <p>- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด</p> <p>- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด</p>

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

87/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) บริเวณสำนักงานชั่วคราวจะต้องมีระบบสาธารณสุขและสถานพยาบาลให้เพียงพอ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(7) ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่ โครงการจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและที่พัก คนงาน	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ที่มา: บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2564

ลงชื่อ 
(นายภูตินันท์ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคลากรรวมค่าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ 
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

88/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	(1) กำหนดให้โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว	- Gas Turbine	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NO _x (DLN) สำหรับควบคุมการเกิด ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมีการควบคุมอัตโนมัติ	- ปล่องระบายอากาศของ โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) ควบคุมอัตราการปล่อยมลสารจากปล่องของโครงการที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25°C ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 ดังนี้ 1) ค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมี ค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 1.17 กรัม/วินาที/ปล่อง 2) ค่าความเข้มข้นของ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) ที่ระบายออกจาก แต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 60 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 6.59 กรัม/วินาที/ปล่อง 3) ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 10 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 1.53 กรัม/วินาที/ปล่อง	- ปล่องระบายอากาศของ โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายภูตินันท์ ศิริพงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



กรกฎาคม 2565
หน้า 89/146

ลงชื่อ 
(นายภูตินันท์ ศิริพงษ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ฟอร์เทียร์ คอนซิลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS: Continuous Emission Monitoring System) เพื่อตรวจวัด NOx, O ₂ และอัตราการระบาย (Flow Rate) บริเวณปล่องระบายจากหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) ทั้ง 2 ปล่อง โดยรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25°C ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาณการออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7	- ปล่องระบายอากาศของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) ติดตั้งระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมค่าการระบายไว้ที่ 2 ระดับ คือ ที่ร้อยละ 85 และร้อยละ 90 ของค่าควบคุม 1) ระดับ Alarm ของ NOx ที่ร้อยละ 85 : 51 พีพีเอ็ม 2) ระดับ Alarm ของ NOx ที่ร้อยละ 90 : 54 พีพีเอ็ม	- ปล่องระบายอากาศของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ (NOx) ที่อ่านได้จาก CEMS เกินกว่าค่าควบคุม ดังนี้ 1) ให้ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบแนวโน้มของค่ามลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMS โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นมีผลการตรวจวัดหรือไม่ 2) ตรวจสอบระบบ Dry Low NOx Combuster ให้อยู่ในสภาวะปกติ 3) กรณีที่เกิดจากคุณภาพของเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้ติดต่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อแก้ไขโดยเร็ว	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(7) บันทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุระยะเวลาที่ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ และแก้ไขในแต่ละครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักฉิม)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

90/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(8) กำหนดให้มีการ Audit CEMS ทุก ๆ 1 ปี ตลอดอายุโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(9) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(10) กำหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS: Continuous Emission Monitoring System) อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(11) กำหนดแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
2. คุณภาพน้ำ	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากสำนักงาน เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายสู่บ่อพักน้ำทิ้งและระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) จัดให้มีบ่อแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil-Water Separator) ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร และเครื่องแยกน้ำ-น้ำมัน อัตราการไหล 54 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนที่อาจปนเปื้อนระยะเวลา 15 นาที เพื่อแยกน้ำมันออกก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง และส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้รับรองอำนาจ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



กรกฎาคม 2565
หน้า 91/146

ลงชื่อ.....
(นายคุณากร ทรัพย์อุไรรัตน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท โฟร์ทแยร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(3) จัดให้มีบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Pit) เป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 3,100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำทิ้ง ก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และจัดให้มีเครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) และความนำไฟฟ้า (Conductivity) แบบอัตโนมัติต่อเนื่องเพื่อดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 1 เมื่อเครื่องมืออัตโนมัติวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) และความนำไฟฟ้า (Conductivity) พบว่าน้ำทิ้งมีค่าสอดคล้องตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ให้ส่งน้ำไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีต่อไป - กรณีที่ 2 เมื่อเครื่องมืออัตโนมัติวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) และความนำไฟฟ้า (Conductivity) พบว่าน้ำทิ้งมีค่าไม่สอดคล้องตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ให้โครงการส่งน้ำทิ้งไปยังบ่อกักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit) ภายในโครงการ ซึ่งออกแบบเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 3,100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งกำจัดยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือจนกว่าโครงการจะบำบัดน้ำดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงสามารถส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมได้ 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสุทินนท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

92/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(4) จัดให้มีบ่อกักน้ำทิ้ง ขนาด 3,100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อรองรับน้ำทิ้ง ก่อนที่จะมีการระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี</p> <p>(5) จัดให้มีบ่อกักน้ำทิ้งฉุกเฉินขนาด 3,100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อรองรับน้ำทิ้งกรณีพบว่าน้ำทิ้งมีค่าไม่สอดคล้องตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 76/2560</p> <p>(6) จัดสร้างบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit) พร้อมวัสดุควบคุมการเปิดปิดบริเวณตำแหน่งที่จะบรรจุบ่อไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit) ก่อนจะส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี</p> <p>(7) ควบคุมคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่จะส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้เป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 โดยการเก็บตัวอย่าง เดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตั้งแต่ 5.5-9.0 2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส 3) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 4) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร 5) บีโอดี (BOD) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร 6) น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/ลิตร 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
		- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
		- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
		- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
3. เสียง	(1) กำหนดให้มีอาคารปิดคลุมเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงตั้งไว้ภายใน เช่น เครื่องกังหันก๊าซและเครื่องกังหันไอน้ำ เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสุทินนท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

93/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(2) บำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดตามความเหมาะสม เช่น การติดตั้ง Silencer ที่ Safety Valve และ Release Valve เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) กำหนดให้โครงการจัดทำแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายใน 1 ปี หลังเปิดดำเนินการ และทำการทำซ้ำเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อกำหนดเขตพื้นที่เสียงดัง และมาตรการด้านความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(4) ควบคุมระดับเสียงรบกวนของโครงการไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)	- ริมรั้วโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) พื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ไม่ให้มีพนักงานปฏิบัติงานประจำอยู่ในพื้นที่ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังและพิจารณาติดตั้งประตูกระจกกันเสียง สำหรับห้องควบคุมที่มีพนักงานประจำในพื้นที่ส่วนการผลิต	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) พื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) จัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสียงดัง รวมทั้งมีระบบการติดป้ายเตือนให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) เป็นต้น ก่อนเข้าพื้นที่	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(7) ในการทำงานในพื้นที่ทำงานเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ต่อเนื่องจะต้องได้รับสัมผัสเสียงดังไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายภูทธิพันธ์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักกิม)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

94/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(8) จัดให้มีการอบรมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของทุกคนที่เข้าไปทำงานหรือผ่านพื้นที่ที่มีเสียงดัง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
5. คมนาคมขนส่ง	(1) แนะนำและอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด	- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) กำหนดให้มีป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กม./ชม.	- ถนนภายในโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีและกากของเสียเข้า-ออกพื้นที่โครงการในช่วงเวลา (07.30-08.30 น. และ 15.30-17.30 น.) เพื่อลดสภาพการจราจรติดขัด	- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(4) ควบคุมบริษัทที่ขนส่งสารเคมีและบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการขนส่งกากของเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งสารเคมี	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) กำหนดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถทุกประเภทของโครงการ	- พื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งสารเคมี	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	(1) จัดสร้างระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) ตรวจสอบสภาพทางระบายน้ำและท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลุดตัน	- รางระบายน้ำของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) ทำความสะอาดทางระบายน้ำต่าง ๆ ภายในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่โครงการ	- รางระบายน้ำของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายภูทธิพันธ์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักกิม)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

95/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(4) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำที่มีโอกาสปนเปื้อนเพื่อรวบรวมน้ำทั้งหมดในช่วง 15 นาทีแรก ไปยังบ่อแยกน้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกต้องของโครงการ และระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ ต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
6. การจัดการกากของเสีย	(1) การจัดการมูลฝอยทั่วไป			
	1) จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการ อย่างเพียงพอรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	2) ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่เก็บรวบรวมได้ภายในโครงการ ให้คัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้ เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม			
	1) กากของเสียจากกระบวนการผลิตให้ทำการรวบรวมแยกประเภทก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตทางราชการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องในลำดับถัดไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	2) จัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิดไว้ภายในอาคารที่มีหลังคาปกคลุม เพื่อเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม เช่น ซิลิกาเจลที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้า จนจนกัน ความร้อน กระป๋องปนเปื้อนน้ำมัน และใยผ้าปนเปื้อนน้ำมัน เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	3) จัดให้มีอาคารเก็บกากของเสียเพื่อใช้ในการเก็บพักกากของเสีย ก่อนส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายกำหนด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

96/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	4) บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น ก่อนขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยระบุแหล่งที่ส่งไปจำหน่าย/กำจัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	5) ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนำของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่โครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกำกับกากของเสียอันตราย พ.ศ. 2547	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	6) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการกากของเสียของโครงการและนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น โดยดำเนินการไปพร้อมกับกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(1) การดำเนินการตามกฎหมายและการออกแบบ			
	1) ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือกฎหมายแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	2) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณต่าง ๆ ของโครงการอย่างเพียงพอในจำนวนไม่น้อยกว่ามาตรฐาน NFPA หรือสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

97/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(2) มาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไป 1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 ระดับ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประชุม การสำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	2) กำหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกิดศักยภาพสูงสุดในเรื่องต่าง ๆ เช่น - กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานเฉพาะเรื่อง * กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้า * กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานกับเครื่องจักร * กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือ * กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อม ไฟฟ้า แก๊ส * กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่สูง - ความปลอดภัยในการขนส่ง ขนถ่ายสารเคมี - ความปลอดภัยในการกักเก็บสารเคมี	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณัฐ ศรีพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

98/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	3) ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในสภาวะการทำงานปกติและการทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งทำการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยในการทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	4) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานได้	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	5) ติดตั้งระบบตรวจสอบ ตรวจสอบจับ และสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ เพื่อเตือนภัยแก่พนักงานในการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	6) กำหนดให้มีการขออนุญาตเข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสความร้อนและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	7) มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถใช้งานได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	8) กำหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณัฐ ศรีพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

99/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	9) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดำเนินการแก้ไขในแต่ละกรณีของอุบัติเหตุ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	10) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพาหนะสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินจำนวน 1 คัน ไว้ประจำพื้นที่ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	11) จัดให้มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทำโปสเตอร์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	12) ไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่โครงการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เฉพาะเท่านั้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	13) จัดโปรแกรมการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และดำเนินการแก้ไขหากพบบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินมาตรฐาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) การอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน อาทิ <ul style="list-style-type: none"> - การเก็บรักษา การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสารเคมี - กฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย - การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน - การป้องกันอันตรายจากความร้อนและไฟฟ้า 	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายวชิรณัฐ ศรีพวงค์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด


ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

100/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง 			
	(4) มาตรการเกี่ยวกับสารเคมี 1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บวัสดุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต บริเวณใกล้กับจุดที่จะใช้งาน และภายในอาคารเก็บสารเคมี รวมทั้งมีการติดป้ายระบุชนิดของสารเคมีอย่างชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	2) จัดให้มีวัสดุดูดซับ (Absorbent) ในพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เพื่อป้องกันการหกหรือไหลของสารเคมี และสามารถจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	3) พนักงานที่ทำงานสัมผัสกับสารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่ระบุไว้ใน SDS ของสารเคมีชนิดนั้น ๆ โดยอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานที่ต้องใช้ คือ แวนตาเกินสารเคมีและถุงมือป้องกันสารเคมี	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	4) เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสารเคมีไปใช้งาน หัวหน้าแผนกผลิตและเจ้าหน้าที่ผลิตที่เกี่ยวข้องต้องระมัดระวังไม่ให้สารเคมีมีการหกหรือไหล โดยต้องตรวจสอบภาชนะบรรจุและสภาพพื้นที่ในการรับต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย เมื่อมีการหกหรือไหลให้ดำเนินการตามการควบคุมการหกหรือไหลของสารเคมีขณะจัดเก็บและขณะใช้งาน และหัวหน้าแผนกผลิตตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่กักเก็บก่อนและหลังการใช้งาน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นายวชิรณัฐ ศรีพวงค์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

101/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(5) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงาน แก่พนักงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย (สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการ ผลิต) ที่ครอบหู ที่อุดหู (สำหรับปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง เช่น บริเวณเครื่อง ผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ เป็นต้น) ถุงมือ แวนตาไนท์ หน้ากาก (สำหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี) เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(6) แผนปฏิบัติการเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการฝึกซ้อม 1) จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และแผนการ ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกตลอดจนการฝึกซ้อมตาม แผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รูปที่ 2)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	2) จัดตั้งทีมดับเพลิง (รูปที่ 3) และฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(7) สุขภาพพนักงาน 1) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดย มีโปรแกรมตรวจสอบสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการ เช่น X-ray ปอด การมองเห็น สุขภาพทั่วไป และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นต้น และมีการ ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เช่น การได้ยินของหู เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณัฐ ศรีพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตุลาคม 2564

102/146

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	2) ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปของพนักงานก่อนบรรจุเข้าทำงาน และตรวจ ต่อเนื่องอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	3) กำหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่เกิดตรวจพบหรือเกิด ความผิดปกติต่อสุขภาพของพนักงานที่ทำงานส่วนการผลิต	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
8. อันตรายร้ายแรง	(1) มาตรการเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 1) จัดให้มีการตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุมก๊าซเป็นประจำทุกสัปดาห์	- สถานีควบคุมและวัดปริมาตร ก๊าซธรรมชาติ (Gas Metering Station) และ ระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	2) ติดตั้งอุปกรณ์วัดอัตราการไหล ความดัน และอุณหภูมิ พร้อมระบบ Interlock และ Shut Down System ในหน่วยการผลิตที่ทำงานอัตโนมัติร่วมกับระบบควบคุม (DCS) เพื่อตรวจสอบระดับอัตราการไหล ความดัน และอุณหภูมิตลอดเวลา ซึ่ง จะเป็นตัวบ่งชี้สถานะของการปฏิบัติงานและสามารถควบคุมให้อยู่ในสถานะที่ เหมาะสมและปลอดภัย	- สถานีควบคุมและวัดปริมาตร ก๊าซธรรมชาติ (Gas Metering Station) และ ระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	3) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และอุปกรณ์ตรวจจับ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับจะต้องส่งไป แสดงที่แผงควบคุมการผลิต	- สถานีควบคุมและวัดปริมาตร ก๊าซธรรมชาติ (Gas Metering Station) และ ระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณัฐ ศรีพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตุลาคม 2564

103/146

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	4) ติดตั้งอุปกรณ์วาล์วตัดแยกระบบ ได้แก่ Manual Isolation Valve หรือ Emergency Isolation Valve เพื่อให้สามารถตัดแยกระบบและลดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่รั่วไหล	- สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Gas Metering Station) และระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	5) มาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ยึดตามมาตรฐาน ASME B 31.8 และ B 31 G รวมทั้ง NACE SP 0169 ที่นำมาปฏิบัติในโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากท่อขนส่ง ดังนี้ (ก) การเฝ้าระวังท่อขนส่ง (Right of way surveillance) สำรวจพื้นที่วางท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง (ข) การสำรวจรอยรั่ว (Leak survey) ก) สำรวจรอยรั่วของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ข) ตรวจสอบสภาพของ Insulation Joint/Flange ว่ามีการรั่วหรือลัดวงจรหรือไม่ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง (ค) การบำรุงรักษาระบบป้องกันการผุกร่อนตรวจสอบการสึกกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณข้อต่อหรือบริเวณที่ก๊าซมีความเร็วสูง และกรณีพบการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน ASME B31 G และ ASME B31.8 เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	- สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Gas Metering Station) และระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายสุทินนต์ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

104/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	6) การป้องกันและลดอุบัติเหตุของสถานีควบคุมบริเวณ Gas Metering Station (ก) ล้อมรั้วด้วยตาข่ายโดยรอบพื้นที่สูงประมาณ 2 เมตร และมีประตูทางเข้า 2 ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกเข้าไปโดยไม่ หรือทำอันตรายต่อระบบควบคุม (ข) มีระบบท่อ By pass และระบบวาล์วสำรองในกรณีเกิดความบกพร่องของท่อเส้นหลัก (ค) ติดตั้งปล่องระบายก๊าซ (Blow down stack) เพื่อระบายก๊าซที่ค้างในเส้นท่อออกสู่บรรยากาศไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ง) มีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำการตรวจตราแนวท่อและสถานีควบคุมเป็นประจำทุกสัปดาห์	- สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (Gas Metering Station) และระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) มาตรการด้านความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ 1) ด้านวิศวกรรม (ก) หม้อไอน้ำทำการออกแบบตามมาตรฐาน American Society of Mechanical Engineers (ASME) (ข) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันหม้อไอน้ำ (ค) ติดตั้งลิ้นนิรภัย (Safety Valve)	- หม้อไอน้ำ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายสุทินนต์ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

105/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(ง) ติดตั้งอุปกรณ์แสดงระดับน้ำ เช่น หลอดแก้ว แท่งแก้ว แถบแม่เหล็ก เป็นต้น (จ) ติดตั้งลิ้นก้นกลับ (Check Valve หรือ Non Return Valve) (ฉ) ติดตั้งมาตรวัดความดันไอน้ำ (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge) (ช) ติดตั้งลิ้นระบายไอน้ำ (Blow down Valve) (ซ) ติดตั้งฉนวนกันความร้อน (ฌ) ติดตั้งลิ้นจ่ายไอน้ำ (ญ) ติดตั้งเครื่องควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ (ฎ) ติดตั้งสวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Switch) (ฏ) ติดตั้งมาตรวัดอุณหภูมิปลายปล่อง (ฐ) ติดตั้งบันไดและทางเดินสำหรับหม้อไอน้ำ			
	2) ด้านการจัดการ (ก) ตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ (ข) ทำการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งาน โดยการควบคุมของวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร	- หม้อไอน้ำ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
 (นายวุฒินันท์ ศิริพงษ์)
 ผู้แทนโครงการ
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
 (นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


ลงชื่อ.....
 (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

106/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(ค) ใช้ระบบ DCS ในการควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ ในกรณีที่ระบบควบคุมการทำงานมีสัญญาณเตือนอันตรายเนื่องจากระดับน้ำในหม้อไอน้ำสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือแรงดันไอน้ำสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะตัดระบบเชื้อเพลิงและหยุดระบบหม้อไอน้ำทันที			
	3) การดูแลหม้อไอน้ำ (ก) จัดให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อไอน้ำ (ข) แสดงใบอนุญาตผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในบริเวณที่ติดตั้งหม้อไอน้ำ (ค) จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อไอน้ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อไอน้ำตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ง) จัดให้มีการตรวจสอบหม้อไอน้ำโดยวิศวกรตรวจสอบหรือหน่วยงานรับรองวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (จ) จัดให้มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบหม้อไอน้ำ การตรวจทดสอบความปลอดภัยระหว่างการใช้งานตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดและจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบ	- หม้อไอน้ำ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
 (นายวุฒินันท์ ศิริพงษ์)
 ผู้แทนโครงการ
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
 (นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
 (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

107/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ฉ) ทำการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ำและในระบบหม้อไอน้ำตามความถี่ที่ผู้ออกแบบกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของน้ำให้เหมาะสมต่อการเดินเครื่องและเป็นการป้องกันการกัดกร่อนหรือตะกอนของหม้อไอน้ำ</p> <p>(ข) จัดทำแผนงานการตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและดำเนินการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>(ค) จัดทำระเบียบการควบคุมหม้อไอน้ำและจัดฝึกอบรมพนักงานควบคุม</p> <p>(ง) ทำการตรวจสอบ Safety Release Valve โดยการ Manual Blow เป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <p>(ฉ) ตรวจสอบเกจวัดความดันและสภาพของปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(จ) กำหนดให้มีปั๊มน้ำสำรอง เพื่อเติมน้ำที่หน่วยผลิต</p> <p>(ฉ) กรณีที่ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ให้หยุดเดินระบบเพื่อซ่อมแซมปั๊มน้ำให้ทำงานได้ปกติ</p>			
	<p>4) การซ่อมแซมหม้อไอน้ำ</p> <p>(ก) จัดให้มีวิศวกรควบคุมการซ่อมแซมหรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำควบคุมดูแลการซ่อมแซมหรือตัดแปลงหม้อไอน้ำ</p>	- หม้อไอน้ำ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรินทร์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักฉิม)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตุลาคม 2564

108/146

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ข) ภายหลังการซ่อมแซมหรือตัดแปลงหม้อไอน้ำต้องจัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบภายใต้การควบคุม ดูแลของหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำหรือวิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ำ</p> <p>(ค) จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานซ่อมแซม ตัดแปลงและผลการตรวจสอบหลังการซ่อมแซมและตัดแปลงไปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วันหลังจากซ่อมแซมและตัดแปลงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p>			
	<p>(3) การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ</p> <p>1) ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด (รูปที่ 2) พร้อมทั้งแสดงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในการควบคุมเหตุฉุกเฉินดังกล่าว โดยโครงการจะปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีตามการประเมินระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน ดังนี้</p> <p>(ก) เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุการณ์ที่โรงงาน/พื้นที่เกิดเหตุ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เอง ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่และไม่ทำให้เกิดการขยายตัวลุกลามไปยังโรงงานหรือพื้นที่ใกล้เคียง</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรินทร์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักฉิม)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตุลาคม 2564

109/146

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ข) เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุการณ์ที่โรงงาน/พื้นที่เกิดเหตุ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง อาจลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียงและเป็นอันตราย จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ที่ให้การสนับสนุน</p> <p>(ค) เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หมายถึง เหตุการณ์ที่โรงงาน/พื้นที่เกิดเหตุ และผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จำเป็นต้องขอกำลังสนับสนุนจากกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานภายนอก มีการจัดตั้งกองอำนวยการภาวะฉุกเฉินและปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยของจังหวัดชลบุรี</p>			
	2) จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ทั้งในส่วนของบริษัทเองและการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดให้มีการอบรมบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

110/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(4) มาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมี</p> <p>1) จัดหาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งาน จัดเก็บไว้ในอาคารและมีแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดไว้ที่ภาชนะบรรจุทุกชนิด</p> <p>2) แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่สามารถจะนำมาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น</p> <p>3) บริเวณพื้นที่วางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นของอากาศ</p> <p>4) จัดเตรียม Dike ล้อมรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีที่รั่วไหลได้ทั้งหมด สำหรับกรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นจะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบายน้ำ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>5) ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร</p> <p>6) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ</p>	<p>- อาคารเก็บสารเคมี</p> <p>- อาคารเก็บสารเคมี</p> <p>- อาคารเก็บสารเคมี</p> <p>- อาคารเก็บสารเคมี</p> <p>- อาคารเก็บสารเคมี</p> <p>- อาคารเก็บสารเคมี</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด</p> <p>- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด</p> <p>- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด</p> <p>- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด</p> <p>- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด</p> <p>- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด</p>
9. สังคมและเศรษฐกิจ	(1) พิจารณารับสมัครแรงงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการ เข้าทำงานเป็นลำดับแรก	- พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

111/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(2) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นประจำทุกปี 1) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมภายในท้องถิ่น รวมทั้งงานกุศลต่าง ๆ เช่น งานทอดกฐิน และงานทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นต้น 2) การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3) การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและการกีฬา เช่น มอบทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น 4) งานสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เช่น การสนับสนุนหรือบริจาคตามที่ได้รับการร้องขอ เป็นต้น	- พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) กำหนดให้จัดทำทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโดยรวมประเด็นจากข้อร้องเรียน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อมูลการพิสูจน์ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งข้อต่อรองต่าง ๆ เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทะเบียนข้อมูลจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และกำหนดเป็นมาตรการป้องกันปัญหาที่รบกวนยิ่งขึ้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน	(1) ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลดี-ผลเสียของโครงการ ผลการดำเนินการตามมาตรการให้ชุมชนรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการตลอดอายุการดำเนินโครงการ	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณัฐ ศรีวงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักฉิม)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

112/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(2) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย	- พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) นำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและการแปลผลที่ชาวบ้านสามารถเข้าใจง่ายในบริเวณศูนย์รวมของชุมชนโดยประสานงานผ่านผู้นำชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาเป็นประจำทุก 6 เดือน	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(4) จัดให้มีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์เป็นการดำเนินการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยการนำเสนอข้อมูลและความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ ๆ รวมทั้งข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการมากยิ่งขึ้นและลดความวิตกกังวลของชุมชน	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อคนในชุมชน เพื่อลดความวิตกกังวลจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า โดยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ชุมชน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ ๆ สำหรับชุมชนที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งอาจมีกิจกรรมสาธารณะร่วมกับพื้นที่อื่น ๆ น้อย ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าไปร่วมชี้แจงในการประชุมของหมู่บ้านตามวาระที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณัฐ ศรีวงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักฉิม)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

113/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)				
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(6) จัดให้มีทีมงานมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ เข้าพบปะพูดคุยและสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อเสนอแนะกลับมารวบรวมวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวางแผนในการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน	- พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(7) การร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนจากการดำเนินโครงการ ต้องได้รับการเอาใจใส่และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ตามผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 6) และแบบฟอร์มคำร้องเรียน (รูปที่ 7) หากไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบสาเหตุและให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ	- พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(8) จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินการตามแผน พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งเพื่อใช้ทบทวนการทำแผนมวลชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	- พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(9) การส่งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ชี้แจงข้อซักถามและสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการตามความเหมาะสม หรือเมื่อได้รับการร้องขอ	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

114/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)				
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(10) ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ในการกวดขันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	- สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(11) คณะทำงานมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ จัดตั้งโดยการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ ดังนี้ 1) องค์ประกอบของคณะทำงาน - ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหรือตัวแทน เป็น ประธานคณะทำงาน - ผู้จัดการฝ่ายผลิต เป็น รองประธานคณะทำงาน - ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา เป็น คณะทำงาน - ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็น คณะทำงานและเลขานุการ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 2) อำนาจหน้าที่ - ศึกษา วางแผน และจัดทำงบประมาณงานมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน - รับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งประสานงานภายในบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข - ชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขปัญหามาให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

115/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมแผนงานมวลชนสัมพันธ์ทุก 2 เดือน - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือนแก่กรรมการบริหาร - ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ <p>3) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง</p> <p>เนื่องจากการดำรงตำแหน่งจะเป็นไปตามผังโครงสร้างการบริหารของบริษัท ดังนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งงานดังแสดงในองค์ประกอบของคณะกรรมการจึงอยู่ตลอดเวลาในการดำรงตำแหน่งและจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเจ้าหน้าที่คนเดิมพ้นจากตำแหน่งและจะมีการทบทวนใหม่ทุก 2 ปี</p> <p>4) ความถี่ในการประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน <p>5) การดำเนินงานของคณะทำงาน</p> <p>หลังรายงาน ฯ ได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้จัดประชุมคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์ภายใน 3 เดือน เพื่อแจ้งความก้าวหน้าและขอรับให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน พื้นฟูความรู้ ความเข้าใจในมาตรการ รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นกรณีศึกษาเป็นประจำทุก 2 ปี</p>			



ลงชื่อ.....
(นายวชิรพันธ์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

116/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - แหล่งเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์ (รวมการประชาสัมพันธ์โครงการ) ในช่วงเริ่มต้นให้มาจากการจัดสรรของคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยเงินกองทุนที่เลือกจากปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสมเพื่อใช้ในการดำเนินการของคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์ <p>(12) คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทำงานต่อเนื่องจากช่วงก่อสร้าง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และการขอชดเชยเยียวยา โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากภาคราชการ ตัวแทนโครงการ และผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งนี้ต้องมีตัวแทนจากชุมชนมากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบ และตัวแทนจากชุมชนจะต้องไม่มีตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งผู้นำชุมชน ซึ่งกระบวนการได้มาของตัวแทนชุมชนและตัวแทนภาคราชการ ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการนั้น ให้ทาง กนอ. เป็นผู้ดำเนินการ</p>	พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	



ลงชื่อ.....
(นายวชิรพันธ์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)


ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

117/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - วาระของกรรมการและการฟื้นฟูสภาพ คณะกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ คณะกรรมการ อาจพ้นสภาพเมื่อตาย ลาออก ย้ายภูมิลำเนา (กรณีตัวแทนภาคประชาชน) หรือพ้นสภาพจากพนักงานบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีตัวแทนโครงการ ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) และขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการ หากมีกรรมการทำผิดพ้นสภาพตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการทำใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน - บทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยตรงเยี่ยมโครงการเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่าง ๆ และกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม * ประสานงานและกำกับดูแลให้โครงการดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม * ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนของชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ/กลุ่มบริษัทฯ 			



ลงชื่อ.....
(นายสุทินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)


ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

118/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * ประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของโครงการ/กลุ่มบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว * พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง * เชิญบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น * ในกรณีที่มีการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่อง ให้บริษัทฯ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการต่อคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม * จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ หรือเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง * พิจารณาจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของโครงการ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และแบบชั่วคราว ให้เหมาะสมกับชุมชน * พิจารณาการชดเชยและเยียวยา หากเป็นปัญหาที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ * จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้/การดูงาน ภายใน 6 เดือน หลังจัดตั้ง และทุก 2 ปี เพื่อเพิ่มเติมนวัตกรรม หรือตามความเหมาะสม 			



ลงชื่อ.....
(นายสุทินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

119/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- องค์กรประชุมและหาความถี่ในการประชุม กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแผนมวลชนสัมพันธ์			
11. สาธารณสุขและสุขภาพ	(1) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์พร้อมยานพาหนะสำหรับพนักงานในกรณีจำเป็นต้องนำส่งสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานและตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการ เช่น X-ray ปอด การได้ยิน ของหู การมองเห็น สุขภาพทั่วไป และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(3) ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นเกี่ยวกับการบันทึกสถิติด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วย หรือโรคที่อาจเกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบของโครงการต่อชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(4) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านการส่งเสริม การฟื้นฟู ป้องกันและดูแลรักษา เช่น การให้เงินทุน และการให้ความรู้ เป็นต้น	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(5) สนับสนุนโครงการชุมชน ที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการเพื่อคนในชุมชน เช่น จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นต้น	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(6) ให้ความรู้กับพนักงานในการป้องกันโรคติดต่อ และพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(7) การสร้างเครือข่ายการดูแลและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน ให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่เน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพชุมชน	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(8) ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
12. พื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ	(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ (4,564 ตารางเมตร) โดยรอบขอบเขตพื้นที่โครงการในลักษณะ Protection Strip โดยมีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 2 เมตร ในรูปแบบ 2 แถวสลับฟันปลา โดยเลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถลดปัญหามลพิษได้ที่มีใบหรือทรงพุ่มหนาแน่น เหมาะสมกับสภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ และช่วยบังลมและบดบังสายตา โดยพันธุ์ไม้หลัก ได้แก่ โอ๊คอินเดีย ต้นสน ประติพัทธ์ หรือพันธุ์ไม้อื่นที่เหมาะสม สำหรับพื้นที่ส่วนที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการปลูกรูปแบบสลับฟันปลาให้พิจารณาปลูกในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม (รูปที่ 8)	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ความสมบูรณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้ กรณีต้นไม้ตายหรือเสียหายโครงการจะมีการปลูกทดแทนภายใน 1 เดือน	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2564

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตารางที่ 4

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ทิศทางและความเร็วลม - อุณหภูมิ	- TSP โดยวิธี Gravimetric-High Volume - PM-10 โดยวิธี Gravimetric - High Volume หรือวิธีการตาม U.S.EPA ที่หน่วยงานราชการกำหนด - ความเร็วและทิศทางลมเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม	- จุดตรวจวัด 4 จุด (รูปที่ 1) ได้แก่ - A1 : รพ.สต. ดอนหัวฝ้อ - A2 : วัดตอนดำรงธรรม - A3 : วัดอู่ตะเภา - A4 : โรงเรียนบ้านหัวฝ้อ สถานี	- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยทำการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทำการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ห่างจากการตรวจวัดของโครงการ ทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
2. ระดับเสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงกลางคืน-กลางคืน (Ldn)	- International Organization for Standardization (ISO1996) หรือตามวิธีที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด	- จุดตรวจวัด 2 จุด (รูปที่ 1) ได้แก่ * N1: รพ.สต.ดอนหัวฝ้อ * N2: ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้	- ปีละ 2 ครั้ง โดยครอบคลุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็มโดยการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทำการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ห่างจาก	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

กรกฎาคม 2565
หน้า 122/146

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์)
ผู้ชำนาญการ
บริษัท ไพร์มเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ระดับเสียงรบกวน (ตรวจวัดเฉพาะจุด N1: รพ.สต. ดอนหัวฝ้อ)		- จุดตรวจวัด 1 จุด (รูปที่ 1) ได้แก่ * N1: รพ.สต. ดอนหัวฝ้อ	การตรวจวัดของโครงการ ทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน	
3. คมนาคม	- จำนวนการขนส่งวัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ - สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของโครงการ พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไข ปัญหาทุกครั้ง	- ดำเนินการบันทึกจำนวนการขนส่งวัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการดำเนินการโครงการทุกครั้ง และจัดทำเป็นสรุปรายเดือน	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
4. การจัดการกากของเสีย	- ชนิดและปริมาณมูลฝอยทั่วไป และเศษวัสดุจากกิจกรรมก่อสร้าง - ชนิด ประเภทและวิธีการกำจัดของเสียอันตรายจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- สำรวจและจดบันทึก ปริมาณ แหล่งกำเนิดกากของเสียที่เกิดขึ้นทุกครั้ง - จดบันทึกการจัดการกากของเสียพร้อมระเบียบวิธีการจัดการทุกครั้ง - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน	- พื้นที่ก่อสร้าง	- 1 ครั้งต่อเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานียึดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- สถิติอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน	- กำหนดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการไว้เป็นสัญญาการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ * อบรมคนงานก่อนเข้าทำงานในโครงการให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety First) และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ จากการทำงานรวมทั้งวิธีการระงับเหตุต่าง ๆ กำหนดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดพื้นที่ในการก่อสร้างอย่างชัดเจน และมีมาตรการการเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น * ติดตามตรวจสอบสถิติความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในระหว่างการทำงานของคนงาน * ตรวจสอบการปฏิบัติตามกิจกรรมตามที่กำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เช่น การฝึกอบรมคนงาน	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายสุทธินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

124/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานียึดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น * บันทึกความถี่และตรวจสอบสาเหตุของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง			
6. สังคม และเศรษฐกิจ	- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียง รวมทั้งกลุ่มอาชีพเฉพาะหรือวิสาหกิจชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงวัดดัชนีความพึงพอใจระดับชุมชน (Community Satisfaction Index)	- การสำรวจตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อมทั้งแสดงแผนการกระจายตัวในการเก็บข้อมูล ดำเนินการในชุมชนพื้นที่โดยรอบโครงการระยะ 5 กิโลเมตร ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่อาศัยของชุมชน ชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา และสถานที่สำคัญ เป็นต้น	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษามี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ (รูปที่ 4) - สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง (รูปที่ 5)	- ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้าง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายสุทธินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

125/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานิตตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกปัญหาข้อร้องเรียน/ข้อวิตกกังวลของประชาชน ในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการ - บันทึกข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ประเด็นข้อร้องเรียน/ข้อวิตกกังวล และจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการติดตามแก้ไข ปัญหาและสร้างความเข้าใจของโครงการ 				
7. สาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - สถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ในระหว่างการปฏิบัติงานของ คนงาน - ปัญหาสุขภาพคนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการทำงาน - ติดตามตรวจสอบสถิติ ความถี่ และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วย และบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของ คนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรพันธ์ ศรีพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิม)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตุลาคม 2564

126/146

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานิตตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติตามกิจกรรมตามที่กำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เช่น การฝึกอบรม การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น - ตรวจสอบผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยจากการร้องเรียนของคนงาน 			

หมายเหตุ: การตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด มอบหมายให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ดำเนินการ
วันที่: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2564



ลงชื่อ.....
(นายวชิรพันธ์ ศรีพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิม)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

ตุลาคม 2564

127/146

ตารางที่ 5

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (ปล่องหม้อไอน้ำ)	- CEMS: NO _x , O ₂ , อุณหภูมิปล่องและอัตราการไหลของก๊าซ - ตรวจวัดแบบสุ่ม: NO _x , SO ₂ , TSP, O ₂ , อุณหภูมิปล่องและอัตราการไหลของก๊าซ	- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ที่ปล่อง HRSG โดยตรวจวัด NO _x , O ₂ และอัตราการระบาย (Flow Rate) โดยทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า - ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานระบบ CEMS (Audit CEMS) ทุก ๆ 1 ปี เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก CEMS มีความถูกต้องแม่นยำโดยใช้วิธีการตรวจสอบตามข้อกำหนดของ U.S. EPA หรือวิธีที่ หน่วยงานราชการกำหนด แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ	ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) จำนวน 2 ปล่อง - HRSG11 - HRSG12	- CEMS: ตรวจวัดต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง การทำงานของระบบ CEMS ทุก 1 ปี - ตรวจวัดแบบสุ่ม: ตรวจวัดทุก 6 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พร้อมทั้งระบุกำลังการผลิต (% Load)	- บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



กรกฎาคม 2565
หน้า 128/146

ลงชื่อ.....
(นายณัฏฐกร ทรัพย์สุวรรณ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ไพร์มเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		* System Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะการทบทวน (Review) และตรวจสอบเกี่ยวกับสถานภาพ (Status) การทำงานของ CEMS * Performance Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถในการทำงานในเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจวัด NO _x และ O ₂ โดยวิธี Relative Test Audit (RATA) ซึ่งใช้หลักการอ่านค่า NO _x และ O ₂ จาก CEMS เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง โดยวิธีอ้างอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่า Relative Accuracy และนำผลที่ได้ไป			



ลงชื่อ.....
(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวณิชา ทักขิณ)

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		เปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดการตรวจสอบความถูกต้อง - การตรวจวัดแบบสุ่ม: เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ และทำการวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด			
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ทิศทางและความเร็วลม 	<ul style="list-style-type: none"> - TSP โดยวิธี Gravimetric-High Volume - PM-10 โดยวิธี Gravimetric-High Volume หรือวิธีการตาม U.S.EPA ที่หน่วยงานราชการกำหนด - NO₂ โดยวิธี Chemiluminescence - SO₂ โดยวิธี UV-Fluorescence - ความเร็วและทิศทางลมเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจวัด 4 จุด ได้แก่ (รูปที่ 1) * A1 : รพ.สต. ดอนหัวฝ่อ * A2 : วัดตอนด้าวงธรรม * A3 : วัดอยู่ตะเภา * A4 : โรงเรียนบ้านห้วยสาธิต - ทิศทางลมตรวจวัดจำนวน 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยทำการตรวจวัด 7 วัน ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด และวันทำการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยทำการตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ห่างจากการตรวจวัดของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 ของบริษัทอมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรพันธ์ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

130/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ					
2.1 ตรวจวัดโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ความนำไฟฟ้า (Conductivity) 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) 	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
2.2 ตรวจวัดโดยการเก็บตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - บีโอดี (BOD) - อัตราการไหล 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of water and wastewater ซึ่งกำหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธีการที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 	<ul style="list-style-type: none"> - International Organization for Standardization (ISO1996) หรือตามวิธีที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด Leq 24 ชม. และ L90 ในพื้นที่ที่ติดตามตรวจสอบใกล้เคียงพื้นที่โครงการจำนวน 2 จุด (รูปที่ 1) ได้แก่ * N1: รพ.สต. ดอนหัวฝ่อ * N2: ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด Leq 24 ชม. และ L90 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ห่างจากการตรวจวัดของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 ของบริษัท อมตะ ปิ.กริม 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรพันธ์ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

131/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ระดับเสียงรบกวน (ตรวจวัดเฉพาะจุด N1: รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ)			เพาเวอร์ 2 จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน	
4. การคมนาคมขนส่ง	- สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ คมนาคมขนส่งของโครงการ พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไข ปัญหาทุกครั้ง	- บันทึกจำนวนการขนส่งวัสดุ และ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ และอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นในการดำเนินการโครงการทุกครั้ง และจัดทำเป็นสรุปรายเดือน	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
5. การจัดการกากของเสีย	- ชนิดและปริมาณมูลฝอยทั่วไป - ชนิดและปริมาณกากของเสีย อุตสาหกรรม	- สำรวจและจดบันทึก	- พื้นที่โครงการ	- 1 ครั้งต่อเดือน ตลอดระยะ เวลาดำเนินการ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
6. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 6.1 การตรวจร่างกายโดยทั่วไป	- สุขภาพทั่วไป - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - เอกซเรย์ปอด - ตรวจปัสสาวะ - สมรรถภาพการมองเห็น - สมรรถภาพการได้ยิน	- รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในการ พิจารณาของแพทย์	- พนักงานทุกคน	- ก่อนเริ่มทำงานกับโครงการ และตรวจประจำปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวิฑูรย์ นรินทร์ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

132/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6.2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน	- ตรวจวัดระดับเสียง Leq-8 ชั่วโมง - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา การทำงาน (Time Weighted Average - TWA) - จัดทำ Noise contour	- ตามวิธีมาตรฐานที่สากลยอมรับ - ตามวิธีมาตรฐานที่สากลยอมรับ - ตามวิธีมาตรฐานที่สากลยอมรับ	- ตรวจวัดที่ระยะ 1 เมตร บริเวณ เครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิด เสียงดัง ได้แก่ * เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ * เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ * เครื่องอัดอากาศ * หอหล่อเย็น - พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัส เสียงดัง * เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ * เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ * เครื่องอัดอากาศ - พื้นที่โครงการ	- ปีละ 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ปีละ 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - จัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour) ภายในโครงการให้แล้ว เสร็จภายในปีแรกหลังจากเปิด ดำเนินการและทำซ้ำทุก 3 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยระบุแหล่งกำเนิดเสียง ความถี่ ความถี่ และพิจารณา การรบกวน	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวิฑูรย์ นรินทร์ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักจิณ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

133/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีสืบตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ตรวจวัดความร้อน (WBGT °C)	- ตามวิธีมาตรฐานที่สากลยอมรับ	- หม้อไอน้ำ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
6.3 รายงานอุบัติเหตุ	- สาเหตุ - ลักษณะของอุบัติเหตุ - จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - สภาพการเสียหาย/สูญเสียชีวิต - การแก้ปัญหา - ข้อเสนอแนะ	- การจดบันทึก	- พื้นที่โครงการเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน และเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
6.4 มาตรการด้านความปลอดภัย	- ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	- ประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน	- พื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
7. สังคม และเศรษฐกิจ	- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ	- การสำรวจตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อมทั้งแสดงแผนการกระจายตัวในการเก็บข้อมูล ดำเนินการในชุมชนพื้นที่โดยรอบโครงการระยะ 5 กิโลเมตร ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพ	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ (รูปที่ 4) - สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง (รูปที่ 5)	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน	- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรพันธ์ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

134/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีสืบตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ใกล้เคียง รวมทั้งกลุ่มอาชีพเฉพาะหรือวิสาหกิจชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงดัชนีความพึงพอใจระดับชุมชน (Community Satisfaction Index) - บันทึกข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ประเด็นข้อร้องเรียน/ข้อวิตกกังวล และจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการติดตามแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจของโครงการ	- สังเกตด้วยสายตาพื้นที่สำคัญของชุมชน ชุมชนหรือพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา และสถานที่สำคัญ เป็นต้น			



ลงชื่อ.....
(นายวชิรพันธ์ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

135/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปแผนงานและผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์ - สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานสรุปแผนงาน และผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการ ที่ได้รับจากหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อรายงานต่อหน่วยงานอนุญาตเป็นประจำทุก 6 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
9. สาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - สถิติ การเจ็บป่วยของประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ - สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของพนักงาน - ปัญหาสาธารณสุข และสุขภาพพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ - บันทึกอุบัติเหตุและสถิติการบาดเจ็บของพนักงานในโรงไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกอุบัติเหตุและสถิติผู้ป่วย ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยจัดทำรายงานสรุปปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณัฐ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักสิน)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

136/146

ตุลาคม 2564

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10. สุนทรียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สีเขียว 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของพื้นที่โครงการ ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

หมายเหตุ: การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด มอบหมายให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ดำเนินการ
ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2564



ลงชื่อ.....
(นายวชิรณัฐ ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด



ลงชื่อ.....
(นางสาวชนิษฐา ทักสิน)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)

137/146

ตุลาคม 2564

ภาคผนวกที่ 2

หนังสือตอบรับส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567



บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Amata B. Grimm Power 1 Limited (Head Office)
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5 Krungthepkreetha Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. +66 (0) 2710 3400, Fax +66 (0) 2379 4257
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538127175

ที่ อบพ1. 026_2/2567

24 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด ฉบับ
ประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567 จำนวน 3 เล่ม
2. แผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผ่น

ตามที่ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1
จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้าเลขที่ กกพ 01-1(2)/63-281 เลขทะเบียนโรงงาน น.88-1/2540-ญอน. และได้รับความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567 แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวuthินท์ ศิริพงษ์)

ผู้จัดการฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก

ลูกค้าสัมพันธ์ และปฏิบัติการ 2 - สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสภาพภูมิอากาศ

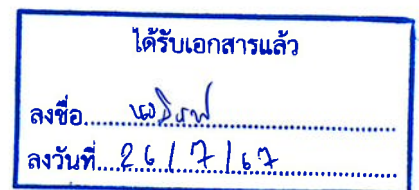

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และปฏิบัติการ 2 - สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสภาพภูมิอากาศ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โพธา /โทร 0 2710 3411, 085-702-5252, Prakaimas.p@bgrimmpower.com



บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Amata B. Grimm Power 1 Limited (Head Office)
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5 Krungthepkreetha Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. +66 (0) 2710 3400, Fax +66 (0) 2379 4257
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538127175

ที่ อบพ1. 026/2567

24 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด ฉบับ
ประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567 จำนวน 3 เล่ม
2. แผนที่แหล่งบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผ่น

ตามที่ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1
จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้าเลขที่ กกพ 01-1(2)/63-281 เลขทะเบียนโรงงาน น.88-1/2540-ญอน. และได้รับความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567 แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี พิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก

ลูกค้าสัมพันธ์ และปฏิบัติการ 2 - สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสภาพภูมิอากาศ



กิมเพอร์ 26.ก.ค. 67

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และปฏิบัติการ 2 - สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสภาพภูมิอากาศ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โพธา /โทร 0 2710 3411, 085-702-5252, Prakaimas.p@bgrimmpower.com



ที่ อบพ1. 026_3/2567

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Amata B. Grimm Power 1 Limited (Head Office)
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5 Krungthepkreetha Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. +66 (0) 2710 3400, Fax +66 (0) 2379 4257
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538127175

24 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด ฉบับ
ประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567 จำนวน 1 เล่ม
2. แผนที่แม่เหล็กบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1
จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้าเลขที่ กกพ 01-1(2)/63-281 เลขทะเบียนโรงงาน น.88-1/2540-ญอน. และได้รับความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2567 แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานดังกล่าว
ให้เทศบาลตำบลหนองไม้แดงพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวuthินันท์ ศรีพงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก

ลูกค้าสัมพันธ์ และปฏิบัติการ 2 - สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสภาพภูมิอากาศ

ได้รับทราบ
ลักขม
26/7/67

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และปฏิบัติการ 2 - สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสภาพภูมิอากาศ

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โปธา /โทร 0 2710 3411, 085-702-5252, Prakaimas.p@bgrimpower.com

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256707-1326

ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ครั้งที่ 2)

รอบรายงาน : ม.ค 67 - มิ.ย. 67

วันที่ยื่นรายงาน : 31/07/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 256509-74

ผู้ยื่นรายงาน : ธนวัชร ดีแสน

อีเมล : thanawach.d@bgrimpower.com

โทรศัพท์ : 0618756562



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวกที่ 3

แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

(Preventive Maintenance Program)

AMATA B.GRIMM POWER 1R LIMITED: 5-YEAR O&M PLAN 2023-2027

Year	EGAT Planned Outage	Duration (Hr)	ABP12 Planned Outage	Duration (Hr)	Description/Activity	Dispatching to EGAT (MW)					
						Mon-Fri		Sat		Sun/Holiday	
						PEAK	OFF PEAK	PEAK	OFF PEAK	PEAK	OFF PEAK
2023	10-11 Nov	48	10-12 Nov	72	GT11 Remote inspection (1st)	5	20	30	30	30	30
		48		72							
2024	19-20 Jan	48	19-21 Jan	72	GT12 Remote inspection (1st)	5	20	30	30	30	30
		48		72							
2025	24-25 Jan	48	24-26 Jan	72	GT11 Remote inspection (2nd)	5	20	30	30	30	30
	04-05 Jul	48	04-06 Jul	72	GT12 Remote inspection (2nd)	5	20	30	30	30	30
		96		144							
2026	01-11 Jul	264	01-12 Jul	288	GT11 Hot gas part inspection (1st)	5	0	5	0	0	0
			01-10 Jul		ST10 Minor Inspection						
	07-17 Oct	264	07-18 Oct	288	GT12 Hot gas part inspection (1st)	5	20	30	30	30	30
		528		576							
2027											



Power Plant : ABP1R
5-Year Operation Plan (2023 - 2027)

EGAT Operations Plan		2023											
Category		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Power during Normal Operations Period (MW)	Peak	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Off Peak	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Power during Maintenance Period (MW) Period	Mon-Fri Peak											5	
	Mon- Fri Off Peak											20	
	Sat/Sun/Holiday Peak											30	
	Sat/Sun/Holiday Off Peak											30	
Total Energy (MWh)		22,320.0	20,160.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	20,160.0	22,320.0

EGAT Operations Plan		2024											
Category		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Power during Normal Operations Period (MW)	Peak	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	Off Peak	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Power during Maintenance Period (MW) Period	Mon-Fri Peak	5											
	Mon- Fri Off Peak	20											
	Sat/Sun/Holiday Peak	30											
	Sat/Sun/Holiday Off Peak	30											
Total Energy (MWh)		20,880.0	20,880.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0


EGAT Operations Plan		2025											
Category		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Power during Normal Operations Period (MW)	Peak	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Off Peak	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Power during Maintenance Period (MW) Period	Mon-Fri Peak	5						5					
	Mon- Fri Off Peak	20						20					
	Sat/Sun/Holiday Peak	30						30					
	Sat/Sun/Holiday Off Peak	30						30					
Total Energy (MWh)		20,880.0	20,160.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	21,600.0	20,880.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0

EGAT Operations Plan		2026											
Category		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Power during Normal Operations Period (MW)	Peak	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Off Peak	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Power during Maintenance Period (MW) Period	Mon-Fri Peak							5			5		
	Mon- Fri Off Peak							-			20		
	Sat/Sun/Holiday Peak							5/0/30			30		
	Sat/Sun/Holiday Off Peak							0/0/30			30		
Total Energy (MWh)		22,320.0	20,160.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	21,600.0	14,400.0	22,320.0	21,600.0	14,400.0	21,600.0	22,320.0

EGAT Operations Plan		2027											
Category		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Power during Normal Operations Period (MW)	Peak	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Off Peak	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Power during Maintenance Period (MW) Period	Mon-Fri Peak												
	Mon- Fri Off Peak												
	Sat/Sun/Holiday Peak												
	Sat/Sun/Holiday Off Peak												
Total Energy (MWh)		22,320.0	20,160.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0	21,600.0	22,320.0

ภาคผนวกที่ 4

ระเบียบปฏิบัติงานการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน
การมีส่วนร่วมและการปรึกษา (ABP-EP-002)
และแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 1 of 9
Procedure ระเบียบการปฏิบัติงาน	ABP-EP-002	การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วม และการปรึกษา Complaint communication Participation and consultations	กัญจน์ภัฏฐ์ วิมูลชาติ	Revision 03

เอกสารอ้างอิง

-

เอกสารสนับสนุน

-

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- ใบแจ้งข้อร้องเรียนข้อเสนอนะ ABP-FM-EP-005

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ขอบเขต

ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้สำหรับควบคุมการปฏิบัติงานภายในภายใน กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)

คำจำกัดความ

-

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 2 of 9
Procedure ระเบียบการปฏิบัติงาน	ABP-EP-002	การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วม และการปรึกษา Complaint communication Participation and consultations	กัญจน์ภัฏฐ์ วิมูลชาติ	Revision 03

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อเตือนระวัง (หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย – ใต้หัวข้อนั้นๆ)

- ด้านความปลอดภัย

-

- ด้านสุขภาพอนามัย

-

- ด้านสิ่งแวดล้อม


-

อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่

อุปกรณ์ PPE ขั้นพื้นฐานในการเข้าพื้นที่การผลิต ทั้งหมด คือ รองเท้านิรภัย แวนตานิรภัย หมวกนิรภัย เสื้อแขนยาว

ขั้นตอนที่ต้องสวม PPE เพิ่มเติม	รายการ PPE ที่ต้องสวมใส่	หมายเหตุ

หมายเหตุ : กรณีที่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานมีระบุเนื้อหาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพแล้ว ไม่จำเป็นต้องระบุแยกในข้อควรปฏิบัติ แต่ให้ขีดเส้นใต้และเห็นตัวหนาในประโยค

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 3 of 9
Procedure ระเบียบการปฏิบัติงาน	ABP-EP-002	การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วม และการปรึกษา Complaint communication Participation and consultations	กัญจน์ภัฏฐ์ วัลลชาติ	Revision 03

ระเบียบการปฏิบัติงาน

1. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

การสื่อสารภายใน กำหนดให้หัวหน้าส่วนงานบริหารร่วมกับ MR/AMR เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และประสานงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลตามตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสารสำหรับพนักงาน ภายในบริษัท อย่างครบถ้วน

ภายนอกองค์กร กำหนดให้ผู้บริหารร่วมกับหัวหน้าส่วนงานบริหาร PRDM และ MR/AMR เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร โดยให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลตามตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอกบริษัท อย่างครบถ้วน ส่วนในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อภายนอก กำหนดให้ Managing Director/Deputy Managing Director เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกหรือไม่ โดยชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจกรณีที่ไม่ต้องการสื่อสาร หรือถ้าต้องการสื่อสาร จะสื่อสารโดยวิธีใดตามตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอกบริษัท โดยแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการดำเนินการ หรือการประชุม Management Review เพื่อจัดทำเป็นบันทึก


ผู้รับผิดชอบการสื่อสารตามตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสารทั้งสำหรับพนักงานภายในบริษัท และสำหรับบุคคล ภายนอกบริษัท สามารถเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางใดทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางการสื่อสารก็ได้ โดยต้องมั่นใจว่าผู้รับการสื่อสารได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นแล้ว

2. การแจ้งข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอนะ

พนักงานหรือบุคคลภายนอก สามารถแจ้งข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอนะได้ โดยใช้ช่องทางตามตารางการสื่อสารหรือวิธีใด ๆ ก็ได้ตามความสะดวกและเหมาะสม

กรณีแจ้งภายในองค์กร


- กรณีแจ้งโดยตัวตนเองให้ดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานการแจ้ง(ถ้ามี)
- กรณีแจ้งผ่านหัวหน้างาน ให้หัวหน้างานลงรายละเอียดการแจ้ง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลและหน่วยงานผู้แจ้ง ลงรายละเอียดข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะในใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานการแจ้ง(ถ้ามี)
- ให้นำส่งเอกสารได้โดยตรงที่ตัวแทนผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR/AMR) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนการแจ้งโดยใช้ใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะ

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 4 of 9
Procedure ระเบียบการปฏิบัติงาน	ABP-EP-002	การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วม และการปรึกษา Complaint communication Participation and consultations	กัญจน์ภัฏฐ์ วัลลชาติ	Revision 03

กรณีแจ้งภายนอกองค์กร

- กรณีที่พนักงานที่เป็นผู้รับแจ้ง ให้ทำบันทึกการแจ้งโดยใช้ใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะบันทึกรายละเอียดการแจ้ง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล บริษัทหรือชุมชนที่อยู่ของผู้แจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ลงรายละเอียดข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะในใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานการแจ้ง(ถ้ามี) และลงชื่อผู้รับแจ้ง ส่งต่อให้ตัวแทน/ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR/AMR) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการแจ้งโดยใช้ใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะ

- หรือพนักงานผู้รับแจ้ง แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ตัวแทน/ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR/AMR) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ทำการบินที่รายละเอียดลงใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะแทนก็ได้

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 5 of 9
Procedure ระเบียบการปฏิบัติงาน	ABP-EP-002	การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วม และการปรึกษา Complaint communication Participation and consultations	กัญจน์ภัฏฐ์ วิมลชาติ	Revision 03

3. การมีส่วนร่วม และการปรึกษา


ในกระบวนการมีส่วนร่วม และการปรึกษาของบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีจัดรูปแบบของการปรึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น กำหนดตัวแทนพนักงานที่ไม่ใช่ระดับบริหารเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มี

- การนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงมีรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ และสามารถปฏิบัติได้ทั้งทางที่ ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- มีทรัพยากรที่จำเป็น สำหรับการมีส่วนร่วม และการปรึกษา เช่น เทคโนโลยี สารสนเทศ การอบรม เป็นต้น

หัวข้อ	วิธีการ	ความถี่	ช่องทาง	เกณฑ์ผลการพิจารณา
หัวข้อการให้มีการปรึกษากับพนักงานต่ำกว่าระดับ Section manager				
1. การกำหนดความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. ให้มีการจัดทำแบบสอบถาม/สำรวจ 2. ให้พนักงานมีการเสนอแนะในการกำหนดนโยบายความปลอดภัย	1. 1 ครั้ง/ปี 2. 1 ครั้ง/ปี	1. ISO Committee 2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.ให้ร่วมพิจารณาข้อมูลที่ได้มาให้มีระดับความเสี่ยงที่สูงให้ดำเนินการจัดทำแผนงานจัดการ 2.ให้มีการพิจารณาข้อมูลการเสนอแนะนโยบายทั้งหมดที่ได้มา และนำไปให้ คปอ.ร่วมพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุมเพื่อกำหนดให้มีกำหนดเป็นนโยบาย
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่พวกเขามีอย่างเหมาะสม	ให้มีการให้ข้อมูล กับผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการ จาก คปอ. และให้ข้อเสนอแนะแนวทางได้อย่างเต็มที่	1 ครั้ง/เดือน	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. ผลจากการไต่ถามมีคะแนนเท่ากัน (โดยไม่รวมคะแนนจากประธาน คปอ.) ให้คะแนนที่มาจากผู้แทนพนักงานปฏิบัติการมากสุดในผลโหวตทิศทางหนึ่ง ให้ถือผลโหวตทิศทางหนึ่ง เป็นอันสิ้นสุด และดำเนินการตามการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
3. วิธีการปฏิบัติงานข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	ให้มีการให้ข้อมูล กับผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการ จาก คปอ. และให้ข้อเสนอแนะแนวทางได้อย่างเต็มที่	1 ครั้ง/เดือน	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. ผลจากการไต่ถามมีคะแนนเท่ากัน (โดยไม่รวมคะแนนจากประธาน คปอ.) ให้คะแนนที่มาจากผู้แทนพนักงานปฏิบัติการมากสุดในผลโหวตทิศทางหนึ่ง ให้ถือผลโหวตทิศทางหนึ่ง เป็นอันสิ้นสุด และดำเนินการตามการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

Approve by: Mr. Saroche Arunpairojkul (DMD), Mr. Cherdchai Yiwlek (MD)
Date: 23/02/2021


ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 6 of 9
Procedure ระเบียบการปฏิบัติงาน	ABP-EP-002	การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วม และการปรึกษา Complaint communication Participation and consultations	กัญจน์ภัฏฐ์ วิมลชาติ	Revision 03

4. การกำหนดวัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการให้บรรลุผล	ให้มีการให้ข้อมูล กับผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการ จาก คปอ. และให้ข้อเสนอแนะแนวทางได้อย่างเต็มที่	1 ครั้ง/เดือน	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. ผลจากการไต่ถามมีคะแนนเท่ากัน (โดยไม่รวมคะแนนจากประธาน คปอ.) ให้คะแนนที่มาจากผู้แทนพนักงานปฏิบัติการมากสุดในผลโหวตทิศทางหนึ่ง ให้ถือผลโหวตทิศทางหนึ่ง เป็นอันสิ้นสุด และดำเนินการตามการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
5. มาตรการควบคุมการจัดซื้อ และมาตรการควบคุมผู้รับเหมาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ให้มีการให้ข้อมูล กับผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการ จาก คปอ. และให้ข้อเสนอแนะแนวทางได้อย่างเต็มที่	1 ครั้ง/เดือน	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. ผลจากการไต่ถามมีคะแนนเท่ากัน (โดยไม่รวมคะแนนจากประธาน คปอ.) ให้คะแนนที่มาจากผู้แทนพนักงานปฏิบัติการมากสุดในผลโหวตทิศทางหนึ่ง ให้ถือผลโหวตทิศทางหนึ่ง เป็นอันสิ้นสุด และดำเนินการตามการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
6. สิ่งที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง ตรวจวัด และประเมินผล	1. ให้มีการให้ข้อมูลการเฝ้าระวัง ตรวจวัด และประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะจากผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการ จาก คปอ. 2. มีการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบด้วยผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการ จาก คปอ. 3. มีการตรวจสอบความปลอดภัย ที่ประกอบด้วยผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการ จาก คปอ.	1 ครั้ง/เดือน	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. ผลจากการไต่ถามมีคะแนนเท่ากัน (โดยไม่รวมคะแนนจากประธาน คปอ.) ให้คะแนนที่มาจากผู้แทนพนักงานปฏิบัติการมากสุดในผลโหวตทิศทางหนึ่ง ให้ถือผลโหวตทิศทางหนึ่ง เป็นอันสิ้นสุด และดำเนินการตามการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 2.ให้มีผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการ 3.ให้มีผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมทุกครั้ง
หัวข้อการมีส่วนร่วมกับพนักงานต่ำกว่าระดับ Section manager				

Approve by: Mr. Saroche Arunpairojkul (DMD), Mr. Cherdchai Yiwlek (MD)
Date: 23/02/2021


ABP-FM-QP-001-rev.02

 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 7 of 9
Procedure ระเบียบการปฏิบัติงาน	ABP-EP-002	การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วม และการปรึกษา Complaint communication Participation and consultations	กัญจน์ภัฏฐ์ วิมลชาติ	Revision 03

1. การกำหนดกลไกในการให้คำปรึกษา และความร่วมมือส่วนร่วม	ให้ข้อมูล ศึกษา จัดทำ และนำผลสรุปการไปใช้ โดยให้ตัวแทนพนักงานระดับปฏิบัติการนำเสนอกลยุทธ์องค์กร	1 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีบันทึกผลการตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. การป้องกันอันตราย และการประเมินความเสี่ยง และโอกาส	ให้มีพนักงานจัดทำในกระบวนการประเมินความเสี่ยงนั้นๆ ในการทำงานของตนเองทุกงาน	1 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีบันทึกการจัดทำในกระบวนการประเมินความเสี่ยงนั้นๆ ในการทำงานของตนเองทุกงาน
3. การพิจารณาการดำเนินการเพื่อการจัดอันตราย และลดความเสี่ยงด้าน OH&S	ให้มีพนักงานจัดทำในกระบวนการประเมินความเสี่ยงนั้นๆ ในการทำงานของตนเองทุกงาน โดยพิจารณาการจัดอันตราย และลดความเสี่ยงด้าน OH&S	1 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีผลจัดทำในกระบวนการประเมินความเสี่ยงนั้นๆ ในการทำงานของตนเองทุกงาน โดยพิจารณาการจัดอันตราย และลดความเสี่ยงด้าน OH&S
4. การกำหนดความต้องการฝึกอบรม จัดฝึกอบรม และประเมินผลการอบรม	ให้มีการให้ข้อมูล สนับสนุน เพื่อให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม	1 ครั้ง/เดือน	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีผลกำหนดความต้องการฝึกอบรม จัดฝึกอบรม และประเมินผลการอบรม
5. การกำหนดสิ่งที่ต้องได้รับการสื่อสาร และวิธีการสื่อสาร	1. สร้างพฤติกรรมความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมร่วมกัน 2. เน้นให้พนักงานทูลสิ่งๆ ที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นปัญหา และวิธีการจัดการ	1. 4 ครั้ง/ปี 2. 1 ครั้ง/สัปดาห์	1. SHERO Culture activities 2. Safety weekly talk	มีผลการพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในระดับดี มากกว่า 80 เปอร์เซนต์
6. การกำหนดมาตรการควบคุม และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	ให้พนักงานทุกคนมีการเขียนขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย (Procedure, WI)	1 ครั้ง/ปี	ISO Committee	มีผลการจัดทำมาตรการควบคุม และการนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การตรวจสอบ/สอบสวนอุบัติการณ์ และความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการพิจารณาแก้ไข	ให้มีตัวแทนของพนักงาน แผนกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างเต็มที่	ตามจำนวนครั้ง	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ให้มีผู้แทนพนักงานระดับปฏิบัติการอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมทุกครั้ง

Approve by: Mr. Saroche Arunpairojkul (DMD), Mr. Cherdchai Yiwlek (MD)
Date: 23/02/2021

ABP-FM-QP-001-rev.02


 Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)		Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 8 of 9
Procedure ระเบียบการปฏิบัติงาน	ABP-EP-002	การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วม และการปรึกษา Complaint communication Participation and consultations	กัญจน์ภัฏฐ์ วิมลชาติ	Revision 03

ตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสาร สำหรับพนักงานภายในบริษัท

หัวข้อการสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบการสื่อสาร	ความถี่	ช่องทางการสื่อสาร	ผู้รับการสื่อสาร
นโยบายบริษัท	ผู้บริหาร	- ประกาศใช้	ประกาศบริษัท	พนักงานทุกคน
นโยบายสิ่งแวดล้อม	MR/AMR	- มีการเปลี่ยนแปลง	ชี้แจงหรืออบรม	
นโยบายความปลอดภัย	MR/AMR		Lotus Note	
นโยบายด้านพลังงาน	ผู้จัดการพลังงาน		E-mail	
สาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของส่วนงาน และผลการประเมินความเสี่ยง	MR/AMR หัวหน้าส่วนงาน MR	- มีกิจกรรมใหม่ - มีการเปลี่ยนแปลง	ประชุมชี้แจง	พนักงานและผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ	MR/AMR หัวหน้าส่วนงาน	- มีการจัดทำใหม่ - มีการเปลี่ยนแปลง	ประชุมชี้แจง	พนักงานทุกคน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	MR/AMR	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	Lotus Note, E-mail รับทราบเอกสาร ประชุมชี้แจง	พนักงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร
โครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบ	หัวหน้าส่วนงานบริหาร/MR	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	ประกาศบริษัท ชี้แจงหรืออบรม รับทราบเอกสาร	พนักงานทุกคน
แผนและผลการ Internal Audit	MR/AMR Lead Auditor	- มีการจัดทำ	ประชุมชี้แจง Lotus Note, E-mail	พนักงานทุกคน
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	พนักงานทุกคน	- เมื่อต้องการร้องเรียน หรือเสนอแนะ	ใบร้องเรียน Lotus Note, E-mail แจ้งโดยวาจา	หัวหน้าส่วนงานบริหาร MR/AMR ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
การสื่อสาร และช่องทางการสื่อสาร	หัวหน้าส่วนงานบริหาร/ MR/AMR	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	ชี้แจงหรืออบรมรับทราบ เอกสาร, E-mail	พนักงานทุกคน
การควบคุมและการดำเนินการในการปฏิบัติงาน	หัวหน้าส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง	- มีการจัดทำ - มีการเปลี่ยนแปลง	ชี้แจงหรืออบรม รับทราบเอกสาร	พนักงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การติดตามและการตรวจวัด	MR/AMR	- มีการจัดทำ - มีการเปลี่ยนแปลง	ประชุมชี้แจง Lotus Note, E-Mail	พนักงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม Management Review	MR/AMR	- มีการจัดทำ	รับทราบเอกสาร Lotus Note, E-mail	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร
เหตุการณ์ฉุกเฉิน	พนักงานทุกคนตาม โครงสร้างแผนฉุกเฉิน	- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ - เสียงตามสาย	พนักงาน

Approve by: Mr. Saroche Arunpairojkul (DMD), Mr. Cherdchai Yiwlek (MD)
Date: 23/02/2021

ABP-FM-QP-001-rev.02

	Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi) กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)	Controlled Document เอกสารควบคุม	Prepared by: จัดเตรียมโดย	Page 9 of 9
Procedure ระเบียบการปฏิบัติงาน	ABP-EP-002	การสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วม และการปรึกษา Complaint communication Participation and consultations	กัญจน์ภัฏฐ์ วิมูลชาติ	Revision 03

ตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสาร สำหรับบุคคลภายนอกบริษัท

หัวข้อการสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบการสื่อสาร	ความถี่	ช่องทางการสื่อสาร	ผู้รับการสื่อสาร
นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ	ผู้บริหาร, PRDM, MR/AMR	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	เอกสารชี้แจง แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบรมชี้แจง E-mail	ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง บริษัทใกล้เคียง ผู้รับเหมา และ Supplier
การสื่อสาร และช่องทางการสื่อสาร	ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนงานบริหาร/MR/AMR	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	เอกสารชี้แจง แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบรมชี้แจง	ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง บริษัทใกล้เคียง ผู้รับเหมา และ Supplier
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ	ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนงานบริหาร/MR/AMR/ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	- เมื่อต้องการร้องเรียนหรือเสนอแนะ	ใบร้องเรียน E-mail แจ้งโดยวาจา จดหมาย	ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง บริษัทใกล้เคียง ผู้รับเหมา และ Supplier
การควบคุมและการดำเนินการในการปฏิบัติงาน	SHEO/SHEM/SHEDM/หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	- มีการเข้ามาปฏิบัติงาน - มีการเปลี่ยนแปลง - เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	เอกสารชี้แจง ชี้แจงหรืออบรม รับทราบเอกสาร	ผู้รับเหมา และ Supplier
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และผลกระทบต่อชุมชนจากความเสี่ยง	PRSM, MR/AMR	- เมื่อประเมินทบทวนกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และผลกระทบความเสี่ยง	เอกสารชี้แจง ส่งโทรสาร ส่ง E-mail แจ้ง หรือแจ้งตามที่ระบุไว้ในวาระการประชุม	ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง บริษัทใกล้เคียง ผู้รับเหมา และ Supplier
เหตุฉุกเฉิน	PR/MD	- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	โทรศัพท์ E-mail แจ้ง	crisis communication ขององค์กร

กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)

Amata B.Grimm Power Plants (Chonburi)

☐ ABP 1

☐ ABP 2

☐ ABP 3

☐ ABP 4

☐ ABP 5

ใบแจ้งข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

เลขที่/...../.....

<p>[] ผู้แจ้งภายในองค์กร</p> <p>วันที่แจ้ง...../...../.....</p> <p>ชื่อ - นามสกุล</p> <p>หน่วยงาน</p>	<p>[] ผู้แจ้งภายนอกองค์กร วันที่แจ้ง...../...../.....</p> <p>ชื่อ - นามสกุล</p> <p>บริษัท/ชุมชน โทรศัพท์</p> <hr/> <p>ลงชื่อพนักงานผู้รับแจ้ง(กรณีได้รับแจ้งโดยตรงจากผู้แจ้งภายนอก)</p>
--	--

รายละเอียดการแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ มีดังนี้

.....

.....

.....

.....

ผู้แทนฝ่ายบริหารหรือผู้ช่วยผู้แทนฝ่ายบริหาร : รับเรื่อง วันที่รับเรื่อง/...../.....

ลักษณะการแจ้งโดย [] ใบแจ้งร้องเรียนฯ [] วาจา [] โทรศัพท์ [] จดหมาย/Email [] รูปถ่าย [] อื่นๆ

แจ้งผู้บริหารรับทราบ [] MD วันที่แจ้ง...../...../.....

ผู้บริหาร : นัดประชุม/ทำการหาผลการตรวจสอบเบื้องต้น วันที่ตรวจสอบ/...../.....

[] เป็นจริงตามที่แจ้ง [] ไม่เป็นไปตามที่แจ้ง ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรณีรอผลการตรวจสอบโปรตะระบุ : จะทราบผลการตรวจสอบภายในวันที่/...../.....

การดำเนินการแก้ไข (MD สั่งการกำหนดผู้รับผิดชอบแก้ไข/ข้อเสนอแนะ (ภายใน 3 วัน))

ผู้รับผิดชอบแก้ไข(MDระบุ)..... และแจ้งวิธีการแก้ไขให้ทราบภายในวันที่...../...../.....

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

.....

วิธีการแก้ไข.....

.....

.....

.....

กำหนดแล้วเสร็จวันที่/...../..... ลงนาม ผู้รับผิดชอบแก้ไข

ความเห็น MD

.....

กำหนดผู้รายงานกลับไปยังให้ผู้ร้องเรียนทราบ

ลงนาม อนุมัติดำเนินการ วันที่...../...../.....

เมื่อ PPM อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับ MR/AMR เพื่อส่งต่อผู้รับผิดชอบแก้ไขตามที่ MD ระบุ

MR/AMR หรือ Customer Service Section แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/เสนอแนะทราบโดยเร็วที่สุด (ภายใน 7 วัน) เมื่อรับทราบวิธีการดำเนินการแก้ไขและกำหนดแล้วเสร็จ หรือกรณีต้องรอผลการตรวจสอบ หรือการปรับปรุงแก้ไขใช้เวลานาน ให้แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม

การรายงานกลับไปยังผู้ร้องเรียน วิธี วันที่/...../.....

ลงชื่อ ผู้รายงาน

ภาคผนวกที่ 5

การตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Request No. LA67-0831

Report No. 6709-0017

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : Stack HRSG # 11

SAMPLING DATE : 21/08/2024

RECEIVED DATE : 29/08/2024

TESTED DATE : 29-30/08/2024

SAMPLE NO. : 03136

SAMPLING TIME : 09:40-10:10

REPORTED DATE : 02/09/2024

STACK DESCRIPTION @

Height :	45.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	2.90	m	Type of Fuel :	Natural Gas
Temperature :	90.00	°C	Operation Capacity :	39.73 MW
Air Velocity :	21.06	m/s	Oxygen Content :	13.98 %
Flow rate ⁴ :	106.15	m ³ /s	Barometric Pressure :	758.50 mmHg
Moisture Content :	6.79	%	Atmospheric Temperature :	32.00 °C

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ⁴		STD	UNIT
			13.98 % O ₂	7 % O ₂		
Total Suspended Particulate	Isokinetic, Gravimetric	09:40-10:10	1.3	2.6	60 ¹ , 320 ² , 20 ³	mg/m ³
(TSP)	(U.S. EPA Method 5)		0.1380 [@]		1.17 ¹³	g/s

REMARK:


- 1.¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2547 (2004)
- 2.² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- 3.³ อัตราการระบายมลสารตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 4.⁴ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- 5.[@] These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
6. Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee (ว-003-ค-0021)

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ค-0007)

02/09/2024

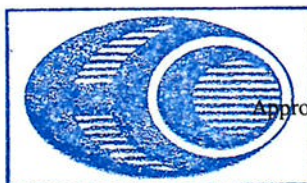

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ค-0012)

02/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-0831

Report No. 6709-0019

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Stack HRSG # 11
SAMPLING DATE : 21/08/2024
RECEIVED DATE : 29/08/2024
TESTED DATE : 29-30/08/2024

SAMPLE NO. : 03138
SAMPLING TIME : 09:40-10:10
REPORTED DATE : 02/09/2024

STACK DESCRIPTION @

Height :	45.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	2.90	m	Type of Fuel :	Natural Gas
Temperature :	90.00	°C	Operation Capacity :	39.73 MW
Air Velocity :	21.06	m/s	Oxygen Content :	13.98 %
Flow rate ⁴ :	106.15	m ³ /s	Barometric Pressure :	758.50 mmHg
Moisture Content :	6.79	%	Atmospheric Temperature :	32.00 °C

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ⁴		STD	UNIT
			13.98 % O ₂	7 % O ₂		
Sulfur Dioxide (SO ₂)	Absorption, Barium-Thorin	09:40-10:10	<3.4	<6.8	52 ¹ , 157 ²	mg/m ³
	Titrimetric (U.S. EPA Method 6)		<1.3	<2.6	20 ¹ , 60 ² , 10 ³	ppm
			<0.3609 @		1.53 ³	g/s

REMARK:


- 1.¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2547 (2004)
- 2.² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- 3.³ อัตราการระบายมลสารตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 4.⁴ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- 5.[@] These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
6. Sampling By Mr. Warakorn Vitayaseewee (ว-003-ค-0021)

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ค-0007)

02/09/2024

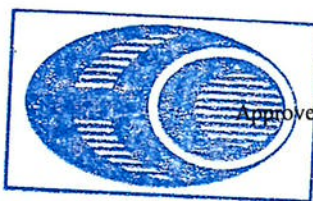

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ค-0012)

02/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0977

Report No. R6709-2791

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Stack HRSG # 11
SAMPLING DATE : 21/08/2024
RECEIVED DATE : 22/08/2024

SAMPLE NO. : 34011
SAMPLING TIME : 14:00-14:30
REPORTED DATE : 28/09/2024

STACK DESCRIPTION^a

Height :	45.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	2.900	m	Type of Fuel :	Natural Gas
Temperature :	92.00	°C	Operation Capacity :	40.13 MW
Air Velocity :	21.18	m/s	Oxygen Content :	13.81 %
Flow rate ⁴ :	105.90	m ³ /s	Barometric Pressure :	758.50 mmHg
Moisture Content :	7.05	%	Atmospheric Temperature :	33.00 °C

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ⁴		STD	UNIT
			13.81 % O ₂	7 % O ₂		
Oxides of Nitrogen	Instrumental Analyzer Method	14:00-14:30	31.3	61.4	226 ¹ , 376 ²	mg/m ³
(NO _x)	(U.S. EPA Method 7E)		16.6	32.5	120 ¹ , 200 ² , 60 ³	ppm
			3.3147 ⁶		6.59 ³	g/s

REMARK:

- ¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2547 (2004)
- ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- ³ อัตราการระบายมลสารตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ⁴ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee (ว-003-ค-0021)
- ⁶ These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

Examined By



(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ค-0012)

28/09/2024



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Mrs. Wanpen Lhaochindawat)

(ว-003-ค-0003)

28/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-0831

Report No. 6709-0021

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Stack HRSG # 11
SAMPLING DATE : 21/08/2024
RECEIVED DATE : 29/08/2024
TESTED DATE : 29-30/08/2024

SAMPLE NO. : 03140
SAMPLING TIME : 09:40-10:10
REPORTED DATE : 02/09/2024

STACK DESCRIPTION @

Height :	45.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	2.90	m	Type of Fuel :	Natural Gas
Temperature :	90.00	°C	Operation Capacity :	39.73 MW
Air Velocity :	21.06	m/s	Oxygen Content :	13.98 %
Flow rate ² :	106.15	m ³ /s	Barometric Pressure :	758.50 mmHg
Moisture Content :	6.79	%	Atmospheric Temperature :	32.00 °C

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ²		STD ¹	UNIT
			13.98 % O ₂	7 % O ₂		
Carbon monoxide (CO)	Non-Dispersive Infrared (U.S. EPA Method 10)	09:40-10:10	0.6	1.2	790	mg/m ³
			0.5	1.0	690	ppm
			0.0637 [@]	-	-	g/s

REMARK:


- ¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- ² Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- [@] These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
- Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee (ว-003-ค-0021)

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ค-0007)

02/09/2024

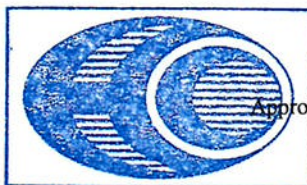

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ค-0012)

02/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-0831

Report No. 6709-0018 , 6709-0022 – 6709-0024

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
 ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
 SAMPLE POINT : Stack HRSG # 11
 SAMPLING DATE : 21/08/2024
 RECEIVED DATE : 29/08/2024
 TESTED DATE : 29/08/2024

SAMPLE NO. : 03137 , 03141-03143
 SAMPLING TIME : 09:40-10:10
 REPORTED DATE : 02/09/2004


STACK DESCRIPTION

Height :	45.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	2.90	m	Type of Fuel :	Natural Gas
Temperature :	-	°C	Operation Capacity :	39.73 MW
Air Velocity :	-	m/s	Oxygen Content :	- %
Flow rate ¹ :	-	m ³ /s	Barometric Pressure :	758.50 mmHg
Moisture Content :	6.79	%	Atmospheric Temperature :	32.00 °C

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ¹	UNIT
Temperature	Thermocouple and Calculation Method U.S.EPA Method 2	09:40-10:10	90.00	°C
Oxygen (O ₂)	Instrumental Analyzer, Electrochemical Method U.S. EPA Method 3A	09:40-10:10	13.98	%
Flow rate ¹	S-Type Pitot Tube and Calculation Method U.S.EPA Method 2	09:40-10:10	106.15	m ³ /s
Air Velocity	S-Type Pitot Tube and Calculation Method U.S.EPA Method 2	09:40-10:10	21.06	m/s

REMARK:

- ¹ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee
- Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

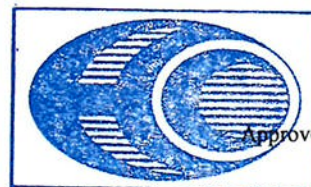

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

Thongchai Boonsak

(Mr. Thongchai Boonsak)

02/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-0831

Report No. 6709-0049

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Stack HRSG # 12
SAMPLING DATE : 22/08/2024
RECEIVED DATE : 29/08/2024
TESTED DATE : 29-30/08/2024
SAMPLE NO. : 03168
SAMPLING TIME : 10:20-10:50
REPORTED DATE : 02/09/2024

STACK DESCRIPTION @

Height :	45.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	2.90	m	Type of Fuel :	Natural Gas
Temperature :	86.00	°C	Operation Capacity :	40.39 MW
Air Velocity :	20.96	m/s	Oxygen Content :	13.96 %
Flow rate ⁴ :	106.56	m ³ /s	Barometric Pressure :	757.75 mmHg
Moisture Content :	6.91	%	Atmospheric Temperature :	33.00 °C

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ⁴		STD	UNIT
			13.96 % O ₂	7 % O ₂		
Total Suspended Particulate (TSP)	Isokinetic, Gravimetric (U.S. EPA Method 5)	10:20-10:50	0.8	1.6	60 ¹ , 320 ² , 20 ³	mg/m ³
			0.0852 [@]		1.17 ¹³	g/s

REMARK:


- 1.¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2547 (2004)
- 2.² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- 3.³ อัตราการระบายมลสารตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 4.⁴ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- 5.[@] These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
6. Sampling By Mr. Warakorn Vitayaseewee (ว-003-ค-0021)

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ค-0007)

02/09/2024

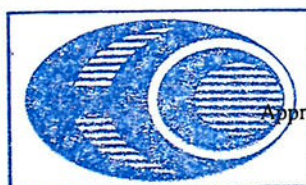

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ค-0012)

02/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-0831

Report No. 6709-0051

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Stack HRSG # 12
SAMPLING DATE : 22/08/2024
RECEIVED DATE : 29/08/2024
TESTED DATE : 29-30/08/2024
STACK DESCRIPTION @

Height :	45.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	2.90	m	Type of Fuel :	Natural Gas
Temperature :	86.00	°C	Operation Capacity :	40.39 MW
Air Velocity :	20.96	m/s	Oxygen Content :	13.96 %
Flow rate ⁴ :	106.56	m ³ /s	Barometric Pressure :	757.75 mmHg
Moisture Content :	6.91	%	Atmospheric Temperature :	33.00 °C

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ⁴		STD	UNIT
			13.96 % O ₂	7 % O ₂		
Sulfur Dioxide (SO ₂)	Absorption, Barium-Thorin	10:20-10:50	<3.4	<6.8	52 ¹ , 157 ²	mg/m ³
	Titrimetric (U.S. EPA Method 6)		<1.3	<2.6	20 ¹ , 60 ² , 10 ³	ppm
			<0.3623 @		1.53 ³	g/s

REMARK:


- ¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2547 (2004)
- ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- ³ อัตราการระบายมลสารตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ⁴ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- [@] These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
- Sampling By Mr. Warakorn Vitayaseewee (ว-003-ค-0021)

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ค-0007)

02/09/2024

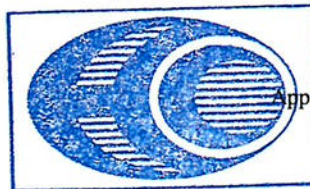

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ค-0012)

02/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Stack HRSG # 12
SAMPLING DATE : 22/08/2024
RECEIVED DATE : 22/08/2024
STACK DESCRIPTION^a

Height :	45.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	2.900	m	Type of Fuel :	Natural Gas
Temperature :	90.00	°C	Operation Capacity :	42.51 MW
Air Velocity :	21.19	m/s	Oxygen Content :	13.80 %
Flow rate ^d :	106.44	m ³ /s	Barometric Pressure :	757.75 mmHg
Moisture Content :	7.03	%	Atmospheric Temperature :	34.00 °C

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ^d		STD	UNIT
			13.80 % O ₂	7 % O ₂		
Oxides of Nitrogen	Instrumental Analyzer Method	15:14-15:35	34.5	67.5	226 ¹ , 376 ²	mg/m ³
(NO _x)	(U.S. EPA Method 7E)		18.3	35.8	120 ¹ , 200 ² , 60 ³	ppm
			3.6722 ^e		6.59 ³	g/s

REMARK:

- ¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2547 (2004)
- ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- ³ อัตราการระบายมลสารตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ⁴ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee (ว-003-ค-0021)
- ⁶ These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.


Examined By

Thongchai Boonsak

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ค-0012)

28/09/2024

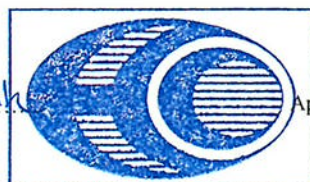

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

Wanpen Lhaochindawat

(Mrs. Wanpen Lhaochindawat)

(ว-003-ค-0003)

28/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-0831

Report No. 6709-0053

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Stack HRSG # 12
SAMPLING DATE : 22/08/2024
RECEIVED DATE : 29/08/2024
TESTED DATE : 29-30/08/2024
STACK DESCRIPTION @

Height :	45.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	2.90	m	Type of Fuel :	Natural Gas
Temperature :	86.00	°C	Operation Capacity :	40.39 MW
Air Velocity :	20.96	m/s	Oxygen Content :	13.96 %
Flow rate ² :	106.56	m ³ /s	Barometric Pressure :	757.75 mmHg
Moisture Content :	6.91	%	Atmospheric Temperature :	33.00 °C

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ²		STD ¹	UNIT
			13.96 % O ₂	7 % O ₂		
Carbon monoxide	Non-Dispersive Infrared	10:20-10:50	0.8	1.6	790	mg/m ³
(CO)	(U.S. EPA Method 10)		0.7	1.4	690	ppm
			0.0852 @		-	g/s

REMARK:

- ¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- ² Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- ³ These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
- Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee (ว-003-ค-0021)

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ค-0007)

02/09/2024



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ค-0012)

02/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-0831

Report No. 6709-0050 , 6709-0054 – 6709-0056

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Stack HRSG # 12
SAMPLING DATE : 22/08/2024
RECEIVED DATE : 29/08/2024
TESTED DATE : 29/08/2024

SAMPLE NO. : 03169 , 03173-03175
SAMPLING TIME : 10:20-10:50
REPORTED DATE : 02/09/2024

STACK DESCRIPTION

Height :	45.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	2.90	m	Type of Fuel :	Natural Gas
Temperature :	-	°C	Operation Capacity :	40.39 MW
Air Velocity :	-	m/s	Oxygen Content :	- %
Flow rate ¹ :	-	m ³ /s	Barometric Pressure :	757.75 mmHg
Moisture Content :	6.91	%	Atmospheric Temperature :	33.00 °C

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ¹	UNIT
Temperature	Thermocouple and Calculation Method U.S.EPA Method 2	10:20-10:50	86.00	°C
Oxygen (O ₂)	Instrumental Analyzer, Electrochemical Method U.S. EPA Method 3A	10:20-10:50	13.96	%
Flow rate ¹	S-Type Pitot Tube and Calculation Method U.S.EPA Method 2	10:20-10:50	106.56	m ³ /s
Air Velocity	S-Type Pitot Tube and Calculation Method U.S.EPA Method 2	10:20-10:50	20.96	m/s

REMARK:

- ¹ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee
- Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

Thongchai Boonsak

(Mr. Thongchai Boonsak)

02/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE POINT : Stack HRSG # 11 (CEMs)
SAMPLING DATE : 21/08/2024
RECEIVED DATE : 22/08/2024
STACK DESCRIPTION :

SAMPLE NO. : 30942-30946
SAMPLING TIME : 13:30 - 14:30
REPORTED DATE : 31/08/2024
PARAMETER : Carbon Monoxide (CO)
: Sulfur Dioxide (SO₂)
: Nitric Oxide (NO)
: Nitrogen Dioxide (NO₂)
: Oxides of Nitrogen (NO_x)

Height : 45.00 m
Diameter : 2.900 m
Temperature : - °C
Air Velocity : - m/s
Flow rate : - m³/s
Oxygen Content : - %

Type Of Process : Combustion


Type Of Fuel : Natural Gas

Operation Capacity : 40.68 MW

Barometric Pressure : - mmHg

Atmospheric Temperature : - °C

Oxygen Content (%)													
NO.	SAMPLING TIME	RESULT											UNIT
		O ₂ (%)	CO		SO ₂		NO		NO ₂		NO _x		
			(Actual % O ₂)	7 % O ₂	(Actual % O ₂)	7 % O ₂	(Actual % O ₂)	7 % O ₂	(Actual % O ₂)	7 % O ₂	(Actual % O ₂)	7 % O ₂	
1	13:00 - 13:30	13.74	0.77	1.49	0.23	0.45	16.56	32.14	0.28	0.55	16.85	32.70	ppm
2	13:30 - 14:00	13.77	0.76	1.48	0.25	0.49	16.35	31.86	0.35	0.68	16.70	32.54	ppm
3	14:00 - 14:30	13.81	0.69	1.35	0.25	0.50	16.40	32.16	0.21	0.40	16.61	32.57	ppm

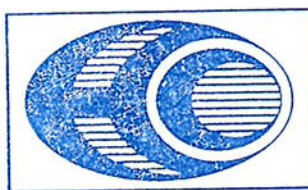

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By: Thongchai Boonsak
(MR. THONGCHAI BOONSAK)

31/08/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA67-R0874

Report No. R6708-5551 – R6708-5555

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE POINT : Stack HRSG # 12 (CEMs)
SAMPLING DATE : 22/08/2024
RECEIVED DATE : 22/08/2024
STACK DESCRIPTION :

SAMPLE NO. : 30947-30951
SAMPLING TIME : 11:00 - 12:30
REPORTED DATE : 31/08/2024
PARAMETER : Carbon Monoxide (CO)
: Sulfur Dioxide (SO₂)
: Nitric Oxide (NO)
: Nitrogen Dioxide (NO₂)
: Oxides of Nitrogen (NO_x)

Height : 45.00 m
Diameter : 2.90 m
Temperature : - °C
Air Velocity : - m/s
Flow rate : - m³/s
Oxygen Content : - %

Type Of Process : Combustion
Type Of Fuel : Natural Gas
Operation Capacity : 35.60 MW
Barometric Pressure : - mmHg
Atmospheric Temperature : - °C

NO.	SAMPLING TIME	RESULT											UNIT
		O ₂ (%)	CO		SO ₂		NO		NO ₂		NO _x		
			(Actual % O ₂)	7 % O ₂	(Actual % O ₂)	7 % O ₂	(Actual % O ₂)	7 % O ₂	(Actual % O ₂)	7 % O ₂	(Actual % O ₂)	7 % O ₂	
1	11:00 - 11:30	13.86	0.68	1.34	0.17	0.34	17.26	34.10	0.89	1.76	18.15	35.86	ppm
2	11:30 - 12:00	14.01	0.64	1.30	0.21	0.43	17.30	34.91	0.88	1.77	18.17	36.68	ppm
3	12:00 - 12:30	14.11	0.65	1.32	0.22	0.44	18.57	38.05	1.03	2.12	19.60	40.16	ppm

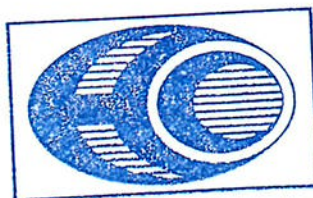

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: Thongchai Boonsak
(MR. THONGCHAI BOONSAK)

31/08/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6709001

Report No. 6709-0036 - 6709-0042

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE NAME : รพ.สต.คอนหัวฟ่อ
RECEIVED DATE : 02/09/2024 SAMPLE NO. : A67090036 - A67090042
TESTED DATE : 02/09/2024-03/09/2024 REPORTED DATE : 04/09/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	20-21/08/2024	0.066	0.33	mg/m ³
		21-22/08/2024	0.064	0.33	mg/m ³
		22-23/08/2024	0.072	0.33	mg/m ³
		23-24/08/2024	0.118	0.33	mg/m ³
		24-25/08/2024	0.078	0.33	mg/m ³
		25-26/08/2024	0.064	0.33	mg/m ³
		26-27/08/2024	0.056	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoyon)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6709001

Report No. 6709-0029 - 6709-0035

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE NAME : รพ.สต.คอนหัวฟ่อ
RECEIVED DATE : 02/09/2024 SAMPLE NO. : A67090029 - A67090035
TESTED DATE : 02/09/2024-03/09/2024 REPORTED DATE : 04/09/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	20-21/08/2024	0.040	0.12	mg/m ³
		21-22/08/2024	0.041	0.12	mg/m ³
		22-23/08/2024	0.041	0.12	mg/m ³
		23-24/08/2024	0.069	0.12	mg/m ³
		24-25/08/2024	0.046	0.12	mg/m ³
		25-26/08/2024	0.036	0.12	mg/m ³
		26-27/08/2024	0.028	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6709001

Report No. 6709-0050 - 6709-0056

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE NAME : วัดดอนคำธรรม
RECEIVED DATE : 02/09/2024 SAMPLE NO. : A67090050 - A67090056
TESTED DATE : 02/09/2024-03/09/2024 REPORTED DATE : 04/09/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	20-21/08/2024	0.068	0.33	mg/m ³
		21-22/08/2024	0.080	0.33	mg/m ³
		22-23/08/2024	0.045	0.33	mg/m ³
		23-24/08/2024	0.156	0.33	mg/m ³
		24-25/08/2024	0.080	0.33	mg/m ³
		25-26/08/2024	0.111	0.33	mg/m ³
		26-27/08/2024	0.160	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6709001

Report No. 6709-0043 - 6709-0049

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE NAME : วัดดอนตำรังธรรม
RECEIVED DATE : 02/09/2024 SAMPLE NO. : A67090043 - A67090049
TESTED DATE : 02/09/2024-03/09/2024 REPORTED DATE : 04/09/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	20-21/08/2024	0.031	0.12	mg/m ³
		21-22/08/2024	0.036	0.12	mg/m ³
		22-23/08/2024	0.038	0.12	mg/m ³
		23-24/08/2024	0.061	0.12	mg/m ³
		24-25/08/2024	0.038	0.12	mg/m ³
		25-26/08/2024	0.041	0.12	mg/m ³
		26-27/08/2024	0.045	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoyon)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. ATR6709001

Report No. 6709-0022 - 6709-0028

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE NAME : วัดอยู่ตะเภา
RECEIVED DATE : 02/09/2024 SAMPLE NO. : A67090022 - A67090028
TESTED DATE : 02/09/2024-03/09/2024 REPORTED DATE : 04/09/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	20-21/08/2024	0.033	0.33	mg/m ³
		21-22/08/2024	0.045	0.33	mg/m ³
		22-23/08/2024	0.031	0.33	mg/m ³
		23-24/08/2024	0.057	0.33	mg/m ³
		24-25/08/2024	0.040	0.33	mg/m ³
		25-26/08/2024	0.037	0.33	mg/m ³
		26-27/08/2024	0.025	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoyon)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6709001

Report No. 6709-0015 - 6709-0021

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE NAME : วัดอยู่ตะเภา
RECEIVED DATE : 02/09/2024 SAMPLE NO. : A67090015 - A67090021
TESTED DATE : 02/09/2024-03/09/2024 REPORTED DATE : 04/09/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	20-21/08/2024	0.024	0.12	mg/m ³
		21-22/08/2024	0.032	0.12	mg/m ³
		22-23/08/2024	0.025	0.12	mg/m ³
		23-24/08/2024	0.040	0.12	mg/m ³
		24-25/08/2024	0.026	0.12	mg/m ³
		25-26/08/2024	0.025	0.12	mg/m ³
		26-27/08/2024	0.017	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6709001

Report No. 6709-0008 - 6709-0014

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE NAME : โรงเรียนบ้านห้วยสาธิต
RECEIVED DATE : 02/09/2024 SAMPLE NO. : A67090008 - A67090014
TESTED DATE : 02/09/2024-03/09/2024 REPORTED DATE : 04/09/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	20-21/08/2024	0.031	0.33	mg/m ³
		21-22/08/2024	0.036	0.33	mg/m ³
		22-23/08/2024	0.029	0.33	mg/m ³
		23-24/08/2024	0.064	0.33	mg/m ³
		24-25/08/2024	0.045	0.33	mg/m ³
		25-26/08/2024	0.036	0.33	mg/m ³
		26-27/08/2024	0.026	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoyon)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6709001

Report No. 6709-0001 - 6709-0007

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE NAME : โรงเรียนบ้านห้วยสาธิตา
RECEIVED DATE : 02/09/2024 SAMPLE NO. : A67090001 - A67090007
TESTED DATE : 02/09/2024-03/09/2024 REPORTED DATE : 04/09/2024

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	20-21/08/2024	0.023	0.12	mg/m ³
		21-22/08/2024	0.022	0.12	mg/m ³
		22-23/08/2024	0.025	0.12	mg/m ³
		23-24/08/2024	0.042	0.12	mg/m ³
		24-25/08/2024	0.030	0.12	mg/m ³
		25-26/08/2024	0.023	0.12	mg/m ³
		26-27/08/2024	0.020	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0047 - R6709-0053

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าชาครภูมิ ABPI
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3138

SAMPLE NO. : 31249-31255
SAMPLING DATE : 20-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME / DATE	20-21/08/2024	21-22/08/2024	22-23/08/2024	23-24/08/2024	24-25/08/2024	25-26/08/2024	26-27/08/2024	UNIT
11:00 - 12:00 ¹³	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
12:00 - 13:00	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
13:00 - 14:00	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
15:00 - 16:00	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
16:00 - 17:00	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
17:00 - 18:00	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	ppm
18:00 - 19:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
19:00 - 20:00	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	ppm
20:00 - 21:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
21:00 - 22:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
22:00 - 23:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
23:00 - 00:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
00:00 - 01:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
01:00 - 02:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	ppm
02:00 - 03:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	ppm
03:00 - 04:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
04:00 - 05:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
05:00 - 06:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
06:00 - 07:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
07:00 - 08:00	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
08:00 - 09:00	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
09:00 - 10:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
10:00 - 11:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
Maximum 1 hr.	0.008	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
Average 24 hr.	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ¹²	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

¹² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : วัดตอนค้าธรรมชาติ
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6458

SAMPLE NO. : 31263-31269
SAMPLING DATE : 20-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME / DATE	20-21/08/2024	21-22/08/2024	22-23/08/2024	23-24/08/2024	24-25/08/2024	25-26/08/2024	26-27/08/2024	UNIT
11:00 - 12:00 ¹	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	ppm
12:00 - 13:00	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
13:00 - 14:00	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
14:00 - 15:00	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
15:00 - 16:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
16:00 - 17:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
17:00 - 18:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
18:00 - 19:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
19:00 - 20:00	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
20:00 - 21:00	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
21:00 - 22:00	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
22:00 - 23:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
23:00 - 00:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
00:00 - 01:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
01:00 - 02:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
02:00 - 03:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
03:00 - 04:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
04:00 - 05:00	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
05:00 - 06:00	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
06:00 - 07:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
07:00 - 08:00	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
08:00 - 09:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
09:00 - 10:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
10:00 - 11:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.006	0.004	ppm
Average 24 hr.	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905


Report No. R6709-0033 - R6709-0039

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : วัดอุตะเถา
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 1608

SAMPLE NO. : 31235-31241
SAMPLING DATE : 20-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME / DATE	20-21/08/2024	21-22/08/2024	22-23/08/2024	23-24/08/2024	24-25/08/2024	25-26/08/2024	26-27/08/2024	UNIT
10:00 - 11:00 ¹	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
11:00 - 12:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
12:00 - 13:00	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
13:00 - 14:00	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
15:00 - 16:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
16:00 - 17:00	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
17:00 - 18:00	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	ppm
18:00 - 19:00	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	ppm
19:00 - 20:00	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	ppm
20:00 - 21:00	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	ppm
21:00 - 22:00	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
22:00 - 23:00	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
23:00 - 00:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
00:00 - 01:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
01:00 - 02:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
02:00 - 03:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
03:00 - 04:00	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
04:00 - 05:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
05:00 - 06:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
06:00 - 07:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
07:00 - 08:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
08:00 - 09:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
09:00 - 10:00	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	ppm
Average 24 hr.	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	ppm

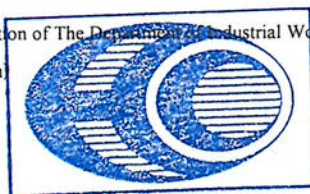REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0019 - R6709-0025

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านห้วยสลักกา
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5702

SAMPLE NO. : 31221-31227
SAMPLING DATE : 20-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME / DATE	20-21/08/2024	21-22/08/2024	22-23/08/2024	23-24/08/2024	24-25/08/2024	25-26/08/2024	26-27/08/2024	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/3}	0.017	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
11:00 - 12:00	0.017	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
12:00 - 13:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
13:00 - 14:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	ppm
14:00 - 15:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	ppm
15:00 - 16:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
16:00 - 17:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
17:00 - 18:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
18:00 - 19:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	ppm
19:00 - 20:00	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
20:00 - 21:00	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
21:00 - 22:00	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
22:00 - 23:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
23:00 - 00:00	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
00:00 - 01:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
01:00 - 02:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
02:00 - 03:00	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
03:00 - 04:00	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	ppm
04:00 - 05:00	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
05:00 - 06:00	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
06:00 - 07:00	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
07:00 - 08:00	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
08:00 - 09:00	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
09:00 - 10:00	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	ppm
Maximum 1 hr.	0.017	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	ppm
Average 24 hr.	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	ppm
Standard (1 hr.) ^{1/1}	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{1/2}	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)^{1/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model M200E S/N 3998

SAMPLE NO. : 31256-31262
SAMPLING DATE : 20-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME / DATE	20-21/08/2024	21-22/08/2024	22-23/08/2024	23-24/08/2024	24-25/08/2024	25-26/08/2024	26-27/08/2024	UNIT
11:00 - 12:00 ^{1/2}	0.015	0.012	0.017	0.023	0.021	0.020	0.010	ppm
12:00 - 13:00	0.014	0.016	0.012	0.021	0.022	0.021	0.009	ppm
13:00 - 14:00	0.012	0.018	0.013	0.021	0.021	0.014	0.011	ppm
14:00 - 15:00	0.019	0.017	0.014	0.022	0.023	0.017	0.021	ppm
15:00 - 16:00	0.019	0.015	0.016	0.025	0.022	0.019	0.022	ppm
16:00 - 17:00	0.018	0.015	0.008	0.028	0.017	0.022	0.022	ppm
17:00 - 18:00	0.015	0.015	0.008	0.031	0.012	0.016	0.021	ppm
18:00 - 19:00	0.013	0.015	0.015	0.028	0.012	0.010	0.013	ppm
19:00 - 20:00	0.014	0.013	0.021	0.029	0.023	0.008	0.018	ppm
20:00 - 21:00	0.015	0.020	0.023	0.028	0.021	0.018	0.019	ppm
21:00 - 22:00	0.014	0.025	0.020	0.027	0.018	0.023	0.017	ppm
22:00 - 23:00	0.014	0.027	0.016	0.023	0.017	0.022	0.020	ppm
23:00 - 00:00	0.013	0.023	0.015	0.018	0.012	0.023	0.016	ppm
00:00 - 01:00	0.011	0.021	0.013	0.016	0.013	0.018	0.012	ppm
01:00 - 02:00	0.009	0.019	0.010	0.016	0.013	0.018	0.008	ppm
02:00 - 03:00	0.009	0.017	0.007	0.014	0.009	0.019	0.008	ppm
03:00 - 04:00	0.008	0.015	0.007	0.010	0.007	0.018	0.006	ppm
04:00 - 05:00	0.007	0.014	0.007	0.010	0.007	0.017	0.005	ppm
05:00 - 06:00	0.006	0.013	0.006	0.010	0.006	0.012	0.007	ppm
06:00 - 07:00	0.007	0.016	0.007	0.009	0.009	0.008	0.013	ppm
07:00 - 08:00	0.008	0.015	0.007	0.009	0.011	0.014	0.017	ppm
08:00 - 09:00	0.007	0.016	0.010	0.011	0.015	0.017	0.017	ppm
09:00 - 10:00	0.010	0.016	0.013	0.013	0.021	0.018	0.017	ppm
10:00 - 11:00	0.011	0.023	0.019	0.021	0.020	0.017	0.017	ppm
Maximum 1 hr.	0.019	0.027	0.023	0.031	0.023	0.023	0.022	ppm
Average 24 hr.	0.012	0.017	0.013	0.019	0.016	0.017	0.014	ppm
Standard (1 hr.) ^{1/1}	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)^{1/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

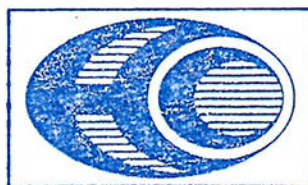

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/09/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0068 - R6709-0074

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : วัดคอนคำรังธรรม
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7355

SAMPLE NO. : 31270-31276
SAMPLING DATE : 20-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME / DATE	20-21/08/2024	21-22/08/2024	22-23/08/2024	23-24/08/2024	24-25/08/2024	25-26/08/2024	26-27/08/2024	UNIT
11:00 - 12:00 ¹²	0.004	0.008	0.005	0.011	0.007	0.006	0.005	ppm
12:00 - 13:00	0.004	0.006	0.005	0.012	0.005	0.007	0.004	ppm
13:00 - 14:00	0.004	0.007	0.004	0.013	0.003	0.007	0.004	ppm
14:00 - 15:00	0.004	0.006	0.004	0.022	0.005	0.007	0.004	ppm
15:00 - 16:00	0.003	0.006	0.005	0.020	0.007	0.006	0.008	ppm
16:00 - 17:00	0.004	0.007	0.005	0.019	0.006	0.005	0.006	ppm
17:00 - 18:00	0.003	0.006	0.008	0.022	0.008	0.006	0.008	ppm
18:00 - 19:00	0.006	0.006	0.013	0.023	0.015	0.007	0.011	ppm
19:00 - 20:00	0.011	0.008	0.016	0.021	0.013	0.012	0.012	ppm
20:00 - 21:00	0.011	0.015	0.015	0.020	0.014	0.011	0.015	ppm
21:00 - 22:00	0.011	0.020	0.013	0.018	0.013	0.018	0.016	ppm
22:00 - 23:00	0.011	0.022	0.012	0.015	0.011	0.018	0.014	ppm
23:00 - 00:00	0.010	0.019	0.011	0.015	0.011	0.018	0.012	ppm
00:00 - 01:00	0.009	0.017	0.009	0.015	0.011	0.017	0.011	ppm
01:00 - 02:00	0.008	0.015	0.009	0.014	0.008	0.018	0.006	ppm
02:00 - 03:00	0.008	0.014	0.010	0.013	0.008	0.017	0.005	ppm
03:00 - 04:00	0.007	0.013	0.007	0.010	0.008	0.014	0.005	ppm
04:00 - 05:00	0.006	0.013	0.006	0.010	0.008	0.009	0.006	ppm
05:00 - 06:00	0.007	0.014	0.005	0.010	0.009	0.008	0.012	ppm
06:00 - 07:00	0.008	0.014	0.006	0.009	0.010	0.011	0.013	ppm
07:00 - 08:00	0.011	0.014	0.006	0.008	0.011	0.013	0.011	ppm
08:00 - 09:00	0.011	0.012	0.007	0.006	0.012	0.010	0.010	ppm
09:00 - 10:00	0.010	0.008	0.009	0.007	0.012	0.006	0.010	ppm
10:00 - 11:00	0.010	0.008	0.026	0.007	0.008	0.004	0.011	ppm
Maximum 1 hr.	0.011	0.022	0.026	0.023	0.015	0.018	0.016	ppm
Average 24 hr.	0.008	0.012	0.009	0.014	0.009	0.011	0.009	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)¹² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

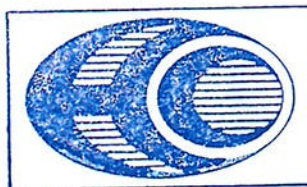

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE POINT : วัดอู่ตะเภา
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7874


SAMPLE NO. : 31242-31248
SAMPLING DATE : 20-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME / DATE	20-21/08/2024	21-22/08/2024	22-23/08/2024	23-24/08/2024	24-25/08/2024	25-26/08/2024	26-27/08/2024	UNIT
10:00 - 11:00 ¹²	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	ppm
11:00 - 12:00	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	ppm
12:00 - 13:00	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	ppm
13:00 - 14:00	0.001	0.002	0.002	0.006	0.002	0.004	0.003	ppm
14:00 - 15:00	0.001	0.002	0.002	0.008	0.002	0.004	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.001	0.002	0.002	0.009	0.003	0.004	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.002	0.002	0.003	0.009	0.003	0.003	0.004	ppm
17:00 - 18:00	0.003	0.002	0.003	0.011	0.004	0.003	0.004	ppm
18:00 - 19:00	0.005	0.003	0.006	0.011	0.007	0.004	0.006	ppm
19:00 - 20:00	0.006	0.005	0.009	0.012	0.011	0.006	0.007	ppm
20:00 - 21:00	0.004	0.007	0.008	0.012	0.006	0.010	0.007	ppm
21:00 - 22:00	0.005	0.008	0.006	0.011	0.007	0.012	0.008	ppm
22:00 - 23:00	0.003	0.009	0.005	0.008	0.007	0.010	0.008	ppm
23:00 - 00:00	0.003	0.009	0.005	0.007	0.005	0.007	0.006	ppm
00:00 - 01:00	0.003	0.006	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006	ppm
01:00 - 02:00	0.002	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	ppm
02:00 - 03:00	0.001	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	ppm
05:00 - 06:00	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.007	ppm
06:00 - 07:00	0.003	0.002	0.004	0.003	0.005	0.004	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	ppm
08:00 - 09:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	ppm
09:00 - 10:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	ppm
Maximum 1 hr.	0.006	0.009	0.009	0.012	0.011	0.012	0.008	ppm
Average 24 hr.	0.002	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

¹² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

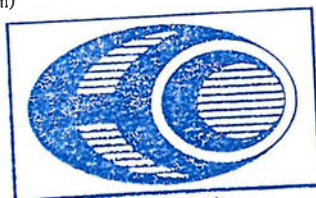

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านห้วยสาธิตา
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004

SAMPLE NO. : 31228-31234
SAMPLING DATE : 20-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME / DATE	20-21/08/2024	21-22/08/2024	22-23/08/2024	23-24/08/2024	24-25/08/2024	25-26/08/2024	26-27/08/2024	UNIT
10:00 - 11:00 ¹²	0.005	0.008	0.008	0.010	0.013	0.009	0.007	ppm
11:00 - 12:00	0.004	0.008	0.005	0.008	0.011	0.010	0.004	ppm
12:00 - 13:00	0.004	0.006	0.004	0.009	0.008	0.006	0.004	ppm
13:00 - 14:00	0.005	0.006	0.004	0.010	0.006	0.008	0.004	ppm
14:00 - 15:00	0.004	0.005	0.003	0.011	0.005	0.007	0.005	ppm
15:00 - 16:00	0.003	0.004	0.004	0.013	0.005	0.006	0.004	ppm
16:00 - 17:00	0.004	0.006	0.005	0.013	0.006	0.007	0.006	ppm
17:00 - 18:00	0.005	0.005	0.006	0.013	0.006	0.007	0.006	ppm
18:00 - 19:00	0.006	0.006	0.007	0.014	0.010	0.007	0.008	ppm
19:00 - 20:00	0.007	0.007	0.008	0.014	0.014	0.009	0.011	ppm
20:00 - 21:00	0.008	0.010	0.009	0.014	0.015	0.015	0.008	ppm
21:00 - 22:00	0.008	0.013	0.009	0.014	0.017	0.013	0.009	ppm
22:00 - 23:00	0.008	0.016	0.010	0.013	0.018	0.016	0.015	ppm
23:00 - 00:00	0.010	0.016	0.010	0.013	0.017	0.013	0.011	ppm
00:00 - 01:00	0.007	0.013	0.011	0.013	0.014	0.012	0.008	ppm
01:00 - 02:00	0.006	0.015	0.008	0.012	0.014	0.013	0.007	ppm
02:00 - 03:00	0.005	0.013	0.007	0.012	0.012	0.011	0.005	ppm
03:00 - 04:00	0.003	0.011	0.007	0.012	0.010	0.010	0.003	ppm
04:00 - 05:00	0.004	0.011	0.009	0.012	0.013	0.009	0.006	ppm
05:00 - 06:00	0.003	0.010	0.010	0.010	0.012	0.007	0.005	ppm
06:00 - 07:00	0.008	0.012	0.010	0.011	0.011	0.008	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.008	0.012	0.010	0.011	0.011	0.008	0.010	ppm
08:00 - 09:00	0.010	0.007	0.010	0.011	0.013	0.011	0.014	ppm
09:00 - 10:00	0.010	0.006	0.011	0.014	0.012	0.010	0.014	ppm
Maximum 1 hr.	0.010	0.016	0.011	0.014	0.018	0.016	0.015	ppm
Average 24 hr.	0.006	0.009	0.008	0.012	0.011	0.010	0.008	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)¹² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

04/09/2024

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA67-R0905

บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

Sample No. 31291

จุดตรวจวัด : วัดดอนคำราษฎร์

วันที่ตรวจวัด : 20-27 สิงหาคม 2567

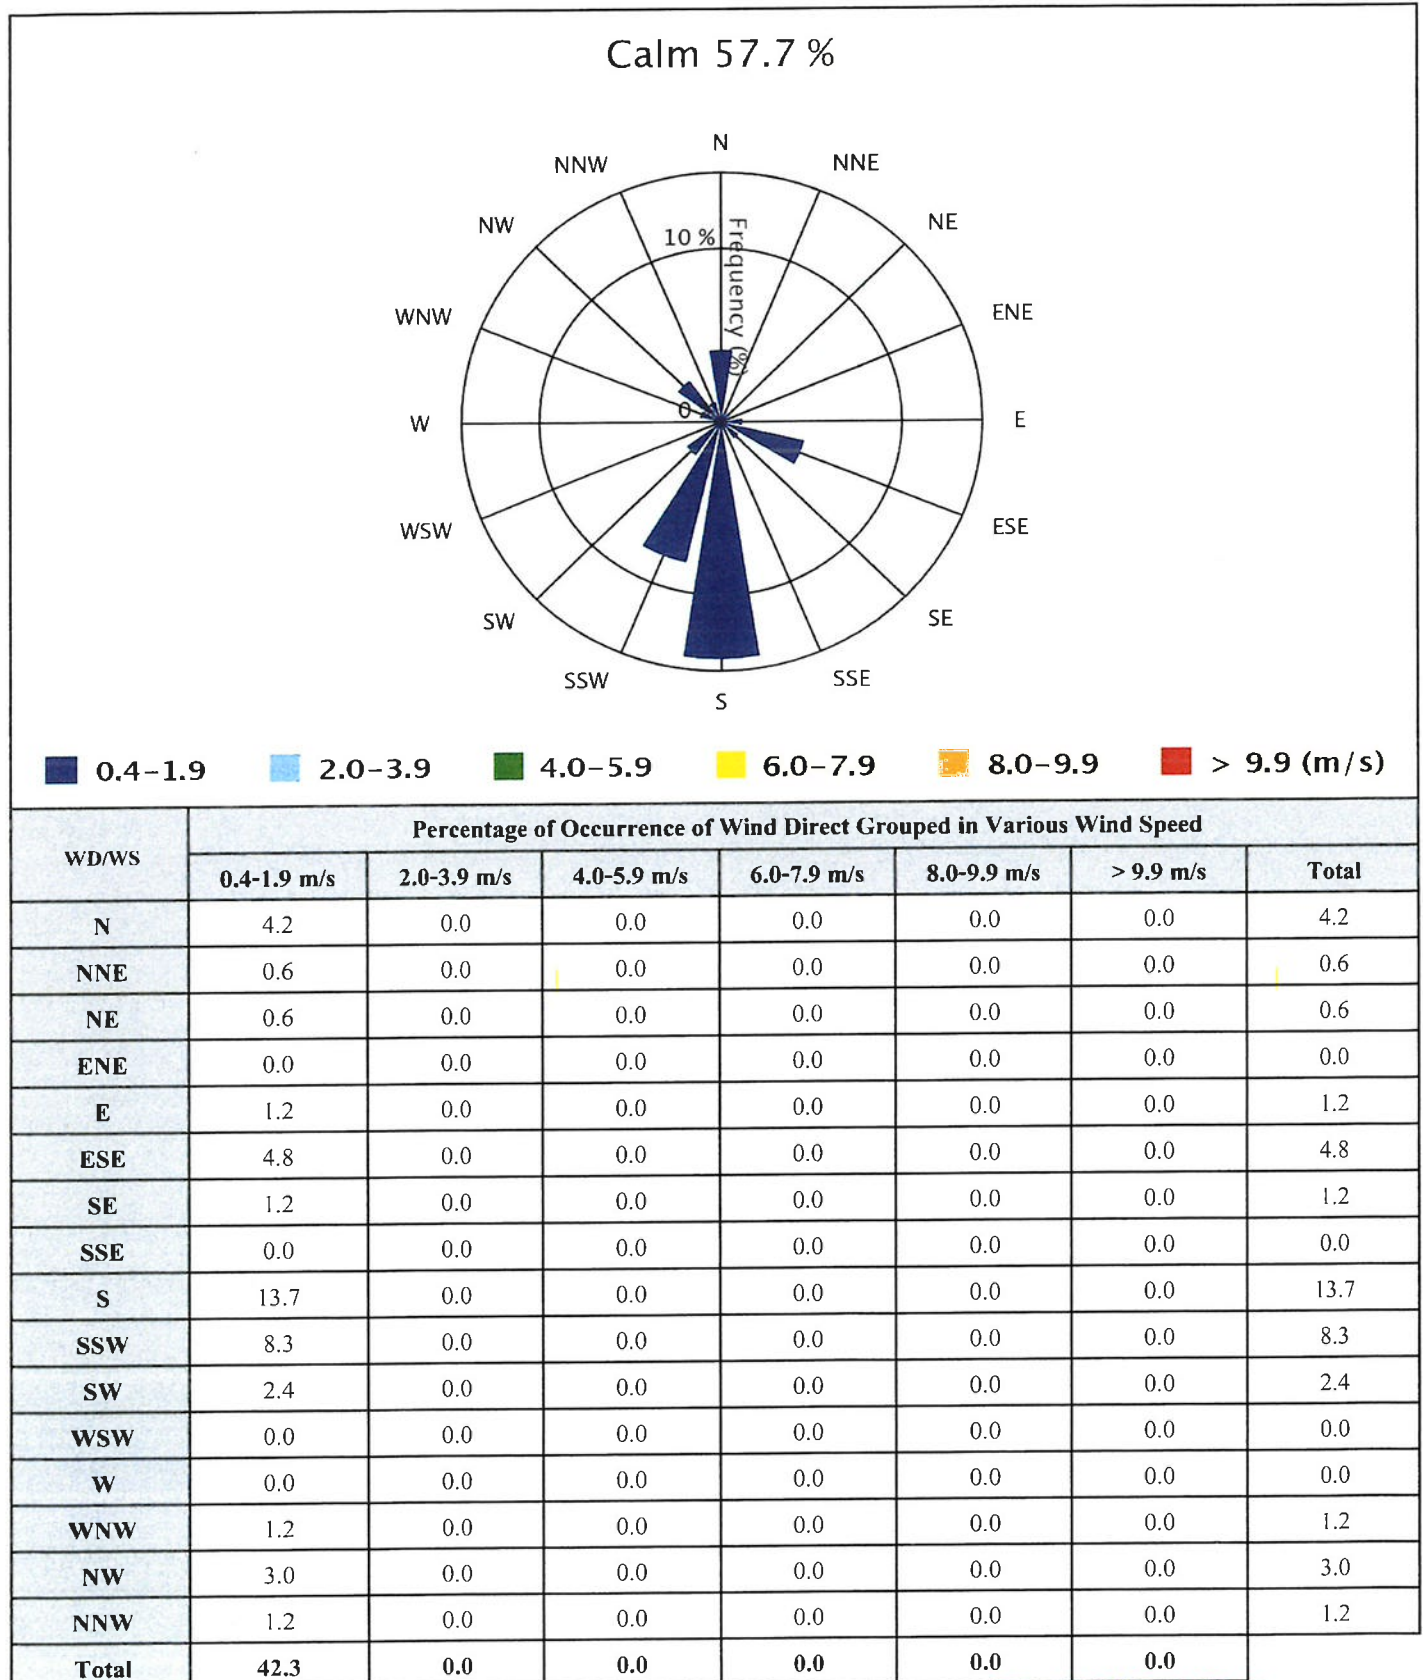

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA67-R0905

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

Sample No. 31291

จุดตรวจวัด : วัดคอนตำราญธรรม

วันที่ตรวจวัด : 20-27 สิงหาคม 2567

เวลา	20-21 สิงหาคม 2567		21-22 สิงหาคม 2567		22-23 สิงหาคม 2567		23-24 สิงหาคม 2567		24-25 สิงหาคม 2567		25-26 สิงหาคม 2567		26-27 สิงหาคม 2567	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.9	N	0.4	S	0.0	-	0.4	NNW
12:00-13:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NW	0.9	N	0.0	-	0.0	-	0.4	NW
13:00-14:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NW	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.4	SSW
14:00-15:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.4	WNW	0.4	SW	0.4	SW
15:00-16:00	0.0	-	0.4	N	0.4	SSW	0.4	S	0.4	SSW	0.4	NW	0.4	SSW
16:00-17:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	S	0.4	SSW	0.0	-	0.4	NW
17:00-18:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.9	S	0.0	-	0.4	SW	0.4	WNW
18:00-19:00	0.4	SSW	0.0	-	0.9	SSW	0.4	S	0.4	S	0.4	NNW	0.0	-
19:00-20:00	0.4	S	0.0	-	0.4	SSW	0.9	ESE	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.4	S	0.0	-	0.4	S	0.4	ESE	0.4	ESE	0.0	-	0.4	SSW
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.4	E	0.4	NNE	0.4	SSW	0.4	S
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.4	NE	0.0	-	0.4	SSW
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.4	S
00:00-01:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	N
03:00-04:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	E	0.0	-	0.0	-	0.4	SE
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.4	S
09:00-10:00	0.0	-	0.0	-	0.4	N	0.4	ESE	0.0	-	0.4	S	0.9	S
10:00-11:00	0.0	-	0.0	-	0.4	N	0.4	S	0.0	-	0.4	SSW	0.9	S

COPY



Test Report

Request No : W6707053

Report No : 6707-0597

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng, Amphur Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

Sample No : W 67070161

Sample Name : บ่อดตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 02/07/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:40 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 03/07/2024

Tested Date : 03/07/2024 - 09/07/2024

Reported Date : 10/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	7.2	≤500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	86	≤750
Color(Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	67	≤600
Color(pH 7.0)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	66	≤600
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site)		Electrometric Method	7.4	5.5-9.0

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (จ-003-ค-0017)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ค-0007)

10/07/2024



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ค-0005)

10/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6707053

Report No : 6707-0597

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng, Amphur Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินชาติ ABP1

Sample No : W 67070161

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 02/07/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:40 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 03/07/2024

Tested Date : 03/07/2024 - 09/07/2024

Reported Date : 10/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	≤45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	2,000	≤3000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	25	≤200

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ค-0017)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ค-0007)

10/07/2024



Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(ว-003-ค-0005)

10/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6707053

Report No : 6707-0597

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

Sample No : W 67070161

Sample Name : ป้อนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 02/07/2024

Sampling By : Customer

Sampling Time : 10:40 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 03/07/2024

Tested Date : 03/07/2024 - 09/07/2024

Reported Date : 10/07/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	986.0	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

10/07/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6708050

Report No : 6708-0448

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

Sample No : W 67080138

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 01/08/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 9:18 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 02/08/2024

Tested Date : 02/08/2024 - 19/08/2024

Reported Date : 19/08/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	67	≤750
Color(Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	42	≤600
Color(pH 7.0)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	39	≤600
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site)		Electrometric Method	7.3	5.5-9.0

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.


3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ท-0036)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

19/08/2024

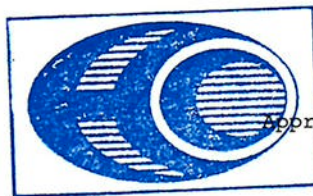

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

19/08/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6708050

Report No : 6708-0448

Customer : Amata B.Grimm Power l Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T.Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

Sample No : W 67080138

Sample Name : ป้อนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 01/08/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 9:18 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 02/08/2024

Tested Date : 02/08/2024 - 19/08/2024

Reported Date : 19/08/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	≤45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,096	≤3000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	28	≤200

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ค-0036)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ค-0007)

19/08/2024



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ค-0005)

19/08/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 2 of 2

COPY

Test Report

Request No : W6708050

Report No : 6708-0448

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

Sample No : W 67080138

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 01/08/2024

Sampling By : Customer

Sampling Time : 9:18 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 02/08/2024

Tested Date : 02/08/2024 - 19/08/2024

Reported Date : 19/08/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	1,039	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

19/08/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

Test Report

Request No : W6709074

Report No : 6709-0444

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินชาติ ABP1

Sample No : W 67090243

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 03/09/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:20 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 04/09/2024

Tested Date : 04/09/2024 - 10/09/2024

Reported Date : 10/09/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	6.4	≤500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	82	≤750
Color(Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	46	≤600
Color(pH 7.0)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	47	≤600
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site)		Electrometric Method	7.4	5.5-9.0

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (จ-003-ก-0017)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

10/09/2024



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

10/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6709074

Report No : 6709-0444

Customer : Amata B.Grimm Power l Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

Sample No : W 67090243

Sample Name : ป้อนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 03/09/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:20 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 04/09/2024

Tested Date : 04/09/2024 - 10/09/2024

Reported Date : 10/09/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	≤45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,764	≤3000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	33	≤200

Physical Apperance : 1. Sample : ycllow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (จ-003-ค-0017)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ค-0007)

10/09/2024



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ค-0005)

10/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6709074

Report No : 6709-0444

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าชุมชนชาติ ABP1

Sample No : W 67090243

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 03/09/2024

Sampling By : Customer

Sampling Time : 11:20 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 04/09/2024

Tested Date : 04/09/2024 - 10/09/2024

Reported Date : 10/09/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	1,322	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

10/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY**COPY**

Test Report

Request No : W6710118

Report No : 6710-0787

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T.Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าชุมชนชาติ ABP1

Sample No : W 67100409

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 03/10/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:35 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 04/10/2024

Tested Date : 04/10/2024 - 11/10/2024

Reported Date : 12/10/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	18.8	≤500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	117	≤750
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	79	≤600
Color (pH 7.0)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	76	≤600
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site)		Electrometric Method	7.1	5.5-9.0

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ท-0036)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ท-0007)
12/10/2024

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ท-0005)
12/10/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6710118

Report No : 6710-0787

Customer : Amata B.Grimm Power I Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

Sample No : W 67100409

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 03/10/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:35 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 04/10/2024

Tested Date : 04/10/2024 - 11/10/2024

Reported Date : 12/10/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	≤45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,354	≤3000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	19	≤200

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ค-0036)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ค-0007)
12/10/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ค-0005)
12/10/2024REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6710118

Report No : 6710-0787

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T.Nongmaidaeng, Amphur Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

Sample No : W 67100409

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 03/10/2024

Sampling By : Customer

Sampling Time : 10:35 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 04/10/2024

Tested Date : 04/10/2024 - 11/10/2024


Reported Date : 12/10/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	467.0	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

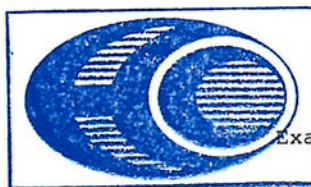

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

12/10/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6711147

Report No : 6711-1009

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าชาลลุมพดี ABP1

Sample No : W 67110437

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 05/11/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:47 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 06/11/2024

Tested Date : 06/11/2024 - 14/11/2024

Reported Date : 15/11/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	8.3	≤500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	69	≤750
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	76	≤600
Color (pH 7.0)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	75	≤600
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site)		Electrometric Method	8.0	5.5-9.0

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ค-0036)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ค-0007)
15/11/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ค-0005)
15/11/2024REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6711147

Report No : 6711-1009

Customer : Amata B.Grimm Power I Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

Sample No : W 67110437

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 05/11/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:47 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 06/11/2024

Tested Date : 06/11/2024 - 14/11/2024

Reported Date : 15/11/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	≤45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,178	≤3000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	20	≤200

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS


2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)

Examined By :

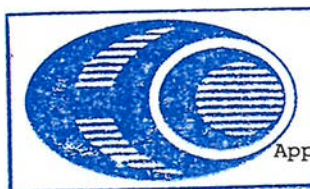(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
15/11/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
15/11/2024REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6711147

Report No : 6711-1009

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng, Amphur Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินชาติ ABP1

Sample No : W 67110437

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 05/11/2024

Sampling By : Customer

Sampling Time : 10:47 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 06/11/2024

Tested Date : 06/11/2024 - 14/11/2024

Reported Date : 15/11/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	1,252	-

Physical Apperance : 1. Sample : ycllow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/11/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Test Report

Request No : W6712289

Report No : 6712-1152

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T.Nongmaidaeng, Amphur Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

Sample No : W 67120909

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

Sampling Date : 10/12/2024

Sampling By : ETC

Sampling Time : 9:06 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/12/2024

Tested Date : 11/12/2024 - 18/12/2024

Reported Date : 19/12/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	3.5	≤500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	96	≤750
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	87	≤600
Color (pH 7.0)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	91	≤600
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site)		Electrometric Method	7.3	5.5-9.0

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.8 L, PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ค-0036)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ค-0007)

19/12/2024



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ค-0005)

19/12/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6712289

Report No : 6712-1152

Customer : Amata B.Grimm Power 1 Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng , Amphur Muang , Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 Sample No : W 67120909

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ Sampling Date : 10/12/2024

Sampling By : ETC Sampling Time : 9:06 AM

Sampling Method : Grab Received Date : 11/12/2024

Tested Date : 11/12/2024 - 18/12/2024 Reported Date : 19/12/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	27	≤45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,700	≤3000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	11	≤200

Physical Apperance : 1. Sample : yellow , lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.8 L, PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ค-0036)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ค-0007)
19/12/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ค-0005)
19/12/2024REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6712289

Report No : 6712-1152

Customer : Amata B.Grimm Power I Limited.

Address : 700/370 Moo.6 T. Nongmaidaeng, Amphur Muang, Chonburi 20000

Sampling Source : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI Sample No : W 67120909

Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ Sampling Date : 10/12/2024

Sampling By : Customer Sampling Time : 9:06 AM

Sampling Method : Grab Received Date : 11/12/2024

Tested Date : 11/12/2024 - 18/12/2024 Reported Date : 19/12/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	429.0	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.8 L, PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Standard for Discharging Wastewater into the Central Wastewater Treatment System in Amata City Chonburi



Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

19/12/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0075

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
 ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1


SAMPLE NO. : 31277
 MEASURING DATE : 20-21/08/2024
 RECEIVED DATE : 27/08/2024
 REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	20-21/08/2024 (L_{eq})	20-21/08/2024 (L_{max})	20-21/08/2024 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 ^{1/3}	67.0	81.2	51.9	dB(A)
12:00 - 13:00	57.2	85.4	50.9	dB(A)
13:00 - 14:00	55.9	79.2	49.9	dB(A)
14:00 - 15:00	55.7	79.2	49.7	dB(A)
15:00 - 16:00	53.8	72.5	50.9	dB(A)
16:00 - 17:00	55.0	73.2	51.4	dB(A)
17:00 - 18:00	57.4	76.9	52.4	dB(A)
18:00 - 19:00	56.2	81.3	52.5	dB(A)
19:00 - 20:00	58.4	81.1	55.1	dB(A)
20:00 - 21:00	57.9	76.3	55.8	dB(A)
21:00 - 22:00	56.0	73.2	54.2	dB(A)
22:00 - 23:00	51.4	66.8	48.4	dB(A)
23:00 - 00:00	50.4	76.9	46.8	dB(A)
00:00 - 01:00	50.8	79.7	45.9	dB(A)
01:00 - 02:00	49.1	71.0	45.9	dB(A)
02:00 - 03:00	67.3	75.3	65.6	dB(A)
03:00 - 04:00	56.0	68.0	54.6	dB(A)
04:00 - 05:00	53.2	69.3	52.1	dB(A)
05:00 - 06:00	52.8	69.9	49.4	dB(A)
06:00 - 07:00	55.5	76.6	50.7	dB(A)
07:00 - 08:00	58.4	82.8	53.1	dB(A)
08:00 - 09:00	56.1	76.0	51.4	dB(A)
09:00 - 10:00	55.1	77.8	49.6	dB(A)
10:00 - 11:00	54.3	78.6	49.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/2}	115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhew)

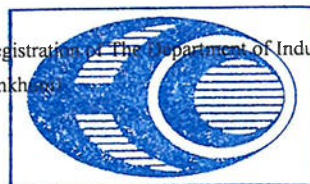

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0076

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31278
MEASURING DATE : 21-22/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	21-22/08/2024 (L_{eq})	21-22/08/2024 (L_{max})	21-22/08/2024 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 ^{/3}	55.2	78.6	51.6	dB(A)
12:00 - 13:00	54.9	78.3	49.9	dB(A)
13:00 - 14:00	54.0	77.9	49.1	dB(A)
14:00 - 15:00	55.8	78.5	49.2	dB(A)
15:00 - 16:00	54.9	77.0	49.5	dB(A)
16:00 - 17:00	56.2	80.1	50.1	dB(A)
17:00 - 18:00	57.6	80.8	54.0	dB(A)
18:00 - 19:00	56.5	74.7	52.5	dB(A)
19:00 - 20:00	57.4	78.5	53.8	dB(A)
20:00 - 21:00	57.1	78.9	53.6	dB(A)
21:00 - 22:00	53.8	75.7	50.7	dB(A)
22:00 - 23:00	52.6	76.4	47.1	dB(A)
23:00 - 00:00	50.7	77.4	46.0	dB(A)
00:00 - 01:00	56.0	87.2	48.6	dB(A)
01:00 - 02:00	50.7	69.9	49.6	dB(A)
02:00 - 03:00	50.6	72.5	49.2	dB(A)
03:00 - 04:00	54.6	72.5	52.1	dB(A)
04:00 - 05:00	50.0	68.8	47.6	dB(A)
05:00 - 06:00	52.9	76.1	48.4	dB(A)
06:00 - 07:00	56.1	77.7	51.2	dB(A)
07:00 - 08:00	57.9	76.4	53.4	dB(A)
08:00 - 09:00	56.7	79.6	51.8	dB(A)
09:00 - 10:00	55.5	79.5	49.4	dB(A)
10:00 - 11:00	54.4	78.8	49.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1, /2}	115 ^{/1, /2}	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photarkhan)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
 ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1


SAMPLE NO. : 31279
 MEASURING DATE : 22-23/08/2024
 RECEIVED DATE : 27/08/2024
 REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	22-23/08/2024 (L_{eq})	22-23/08/2024 (L_{max})	22-23/08/2024 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 ³	56.1	78.2	51.4	dB(A)
12:00 - 13:00	55.1	78.3	49.5	dB(A)
13:00 - 14:00	54.7	77.0	49.9	dB(A)
14:00 - 15:00	53.3	73.0	49.6	dB(A)
15:00 - 16:00	55.4	75.7	50.8	dB(A)
16:00 - 17:00	55.4	79.2	50.5	dB(A)
17:00 - 18:00	56.2	73.4	53.2	dB(A)
18:00 - 19:00	59.3	81.7	52.5	dB(A)
19:00 - 20:00	56.2	72.8	52.5	dB(A)
20:00 - 21:00	57.0	77.8	53.9	dB(A)
21:00 - 22:00	52.9	71.2	50.0	dB(A)
22:00 - 23:00	51.0	73.3	47.0	dB(A)
23:00 - 00:00	51.8	71.0	47.6	dB(A)
00:00 - 01:00	48.8	67.1	45.8	dB(A)
01:00 - 02:00	51.0	77.0	48.2	dB(A)
02:00 - 03:00	51.4	66.0	50.4	dB(A)
03:00 - 04:00	51.1	68.4	49.8	dB(A)
04:00 - 05:00	51.3	69.0	49.8	dB(A)
05:00 - 06:00	53.2	75.3	48.2	dB(A)
06:00 - 07:00	54.5	73.0	50.0	dB(A)
07:00 - 08:00	57.1	75.8	52.4	dB(A)
08:00 - 09:00	55.9	75.5	50.3	dB(A)
09:00 - 10:00	53.4	75.7	49.4	dB(A)
10:00 - 11:00	54.2	78.0	49.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photankharn)

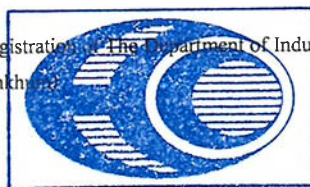

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
 ISO/IEC 17025

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0078

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
 ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 31280
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 23-24/08/2024
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 27/08/2024
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	23-24/08/2024 (L_{eq})	23-24/08/2024 (L_{max})	23-24/08/2024 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 ^{1/3}	56.2	76.5	51.1	dB(A)
12:00 - 13:00	53.7	73.7	49.5	dB(A)
13:00 - 14:00	52.4	74.1	48.6	dB(A)
14:00 - 15:00	53.2	76.9	48.4	dB(A)
15:00 - 16:00	53.0	76.9	48.6	dB(A)
16:00 - 17:00	54.0	75.2	49.0	dB(A)
17:00 - 18:00	56.7	79.1	51.4	dB(A)
18:00 - 19:00	56.0	75.7	51.0	dB(A)
19:00 - 20:00	57.9	79.3	53.2	dB(A)
20:00 - 21:00	56.2	80.0	52.5	dB(A)
21:00 - 22:00	54.8	72.5	51.9	dB(A)
22:00 - 23:00	53.7	70.7	51.4	dB(A)
23:00 - 00:00	56.2	80.8	50.2	dB(A)
00:00 - 01:00	53.4	79.8	50.5	dB(A)
01:00 - 02:00	51.0	67.9	49.2	dB(A)
02:00 - 03:00	49.0	73.1	47.0	dB(A)
03:00 - 04:00	49.3	73.0	47.0	dB(A)
04:00 - 05:00	51.1	74.9	47.8	dB(A)
05:00 - 06:00	53.1	75.5	47.9	dB(A)
06:00 - 07:00	54.2	74.3	48.9	dB(A)
07:00 - 08:00	60.0	88.4	51.1	dB(A)
08:00 - 09:00	55.2	74.9	49.4	dB(A)
09:00 - 10:00	54.8	78.7	48.2	dB(A)
10:00 - 11:00	52.5	76.3	47.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photankharn)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0079

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
 ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281
 MEASURING DATE : 24-25/08/2024
 RECEIVED DATE : 27/08/2024
 REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	24-25/08/2024 (L_{eq})	24-25/08/2024 (L_{max})	24-25/08/2024 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 ³	54.0	76.7	49.9	dB(A)
12:00 - 13:00	54.6	74.1	50.5	dB(A)
13:00 - 14:00	55.3	77.0	49.3	dB(A)
14:00 - 15:00	53.7	75.8	48.4	dB(A)
15:00 - 16:00	53.5	78.2	48.2	dB(A)
16:00 - 17:00	54.9	71.6	51.1	dB(A)
17:00 - 18:00	56.3	78.8	51.1	dB(A)
18:00 - 19:00	55.8	77.3	50.6	dB(A)
19:00 - 20:00	55.3	76.5	51.5	dB(A)
20:00 - 21:00	57.0	85.4	53.6	dB(A)
21:00 - 22:00	54.6	74.9	50.8	dB(A)
22:00 - 23:00	52.3	79.5	47.8	dB(A)
23:00 - 00:00	51.0	71.9	47.6	dB(A)
00:00 - 01:00	52.3	75.2	48.8	dB(A)
01:00 - 02:00	49.4	74.2	45.1	dB(A)
02:00 - 03:00	48.6	71.1	45.4	dB(A)
03:00 - 04:00	50.1	70.4	48.3	dB(A)
04:00 - 05:00	49.1	73.3	46.1	dB(A)
05:00 - 06:00	53.9	76.7	46.8	dB(A)
06:00 - 07:00	54.9	79.7	47.2	dB(A)
07:00 - 08:00	53.8	75.6	48.3	dB(A)
08:00 - 09:00	54.9	81.1	49.0	dB(A)
09:00 - 10:00	54.1	76.9	49.4	dB(A)
10:00 - 11:00	54.8	78.6	48.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhun)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0080

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 31282
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 25-26/08/2024
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 27/08/2024
S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	25-26/08/2024 (L_{eq})	25-26/08/2024 (L_{max})	25-26/08/2024 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 ³	54.5	75.1	50.1	dB(A)
12:00 - 13:00	55.6	74.5	50.4	dB(A)
13:00 - 14:00	54.7	75.9	48.5	dB(A)
14:00 - 15:00	54.5	75.2	48.7	dB(A)
15:00 - 16:00	57.0	81.5	49.8	dB(A)
16:00 - 17:00	55.6	79.0	49.8	dB(A)
17:00 - 18:00	55.9	77.3	49.5	dB(A)
18:00 - 19:00	54.8	78.5	49.2	dB(A)
19:00 - 20:00	57.2	80.1	51.0	dB(A)
20:00 - 21:00	56.6	77.5	51.8	dB(A)
21:00 - 22:00	53.9	74.4	51.1	dB(A)
22:00 - 23:00	53.2	75.7	49.2	dB(A)
23:00 - 00:00	51.2	74.8	47.8	dB(A)
00:00 - 01:00	52.8	69.3	51.0	dB(A)
01:00 - 02:00	51.2	73.7	49.2	dB(A)
02:00 - 03:00	47.9	69.9	45.8	dB(A)
03:00 - 04:00	48.2	70.3	45.8	dB(A)
04:00 - 05:00	47.9	65.8	45.7	dB(A)
05:00 - 06:00	50.7	69.0	47.1	dB(A)
06:00 - 07:00	56.5	78.9	51.0	dB(A)
07:00 - 08:00	57.0	81.6	51.5	dB(A)
08:00 - 09:00	54.6	79.4	49.3	dB(A)
09:00 - 10:00	53.4	76.2	49.3	dB(A)
10:00 - 11:00	54.3	74.9	49.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)

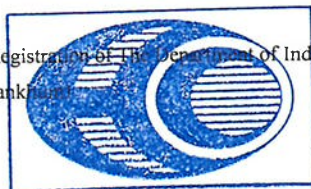

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0081

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1


SAMPLE NO. : 31283
MEASURING DATE : 26-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	26-27/08/2024 (L_{eq})	26-27/08/2024 (L_{max})	26-27/08/2024 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 ³	55.0	76.9	50.0	dB(A)
12:00 - 13:00	54.7	78.3	49.2	dB(A)
13:00 - 14:00	54.8	76.8	49.5	dB(A)
14:00 - 15:00	55.2	80.1	49.9	dB(A)
15:00 - 16:00	55.6	77.3	51.7	dB(A)
16:00 - 17:00	57.2	78.6	51.3	dB(A)
17:00 - 18:00	56.6	75.5	51.8	dB(A)
18:00 - 19:00	55.4	76.5	51.3	dB(A)
19:00 - 20:00	56.3	75.9	52.3	dB(A)
20:00 - 21:00	56.9	79.2	54.0	dB(A)
21:00 - 22:00	54.7	78.5	49.9	dB(A)
22:00 - 23:00	51.7	77.7	46.7	dB(A)
23:00 - 00:00	49.5	68.1	45.6	dB(A)
00:00 - 01:00	48.9	70.0	45.2	dB(A)
01:00 - 02:00	49.3	73.2	45.9	dB(A)
02:00 - 03:00	47.9	69.4	46.2	dB(A)
03:00 - 04:00	50.7	71.3	49.3	dB(A)
04:00 - 05:00	52.3	72.2	50.8	dB(A)
05:00 - 06:00	52.4	73.8	49.7	dB(A)
06:00 - 07:00	55.4	76.6	49.9	dB(A)
07:00 - 08:00	57.7	76.7	52.6	dB(A)
08:00 - 09:00	55.8	77.2	50.7	dB(A)
09:00 - 10:00	55.4	75.7	49.9	dB(A)
10:00 - 11:00	53.5	75.7	49.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photarkham)

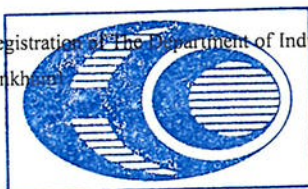

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0082

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1


SAMPLE NO. : 31284
MEASURING DATE : 20-21/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	20-21/08/2024 (L_{eq})	20-21/08/2024 (L_{max})	20-21/08/2024 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ³	59.5	78.2	58.2	dB(A)
11:00 - 12:00	59.8	91.4	58.1	dB(A)
12:00 - 13:00	59.4	71.0	58.2	dB(A)
13:00 - 14:00	59.0	66.7	57.9	dB(A)
14:00 - 15:00	59.2	72.4	58.2	dB(A)
15:00 - 16:00	59.0	70.2	58.0	dB(A)
16:00 - 17:00	59.0	64.3	58.2	dB(A)
17:00 - 18:00	60.2	71.9	59.0	dB(A)
18:00 - 19:00	61.3	74.5	60.5	dB(A)
19:00 - 20:00	59.3	64.0	58.7	dB(A)
20:00 - 21:00	59.1	63.8	58.6	dB(A)
21:00 - 22:00	59.2	61.4	58.8	dB(A)
22:00 - 23:00	59.3	65.7	58.8	dB(A)
23:00 - 00:00	59.3	61.5	58.8	dB(A)
00:00 - 01:00	59.6	62.4	59.2	dB(A)
01:00 - 02:00	59.6	65.0	59.1	dB(A)
02:00 - 03:00	62.2	67.2	61.7	dB(A)
03:00 - 04:00	61.0	68.4	60.4	dB(A)
04:00 - 05:00	62.1	70.3	61.4	dB(A)
05:00 - 06:00	63.7	73.7	63.0	dB(A)
06:00 - 07:00	61.9	74.0	61.2	dB(A)
07:00 - 08:00	61.3	81.0	60.6	dB(A)
08:00 - 09:00	61.7	81.7	60.9	dB(A)
09:00 - 10:00	60.5	74.1	59.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	67.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photankasri)

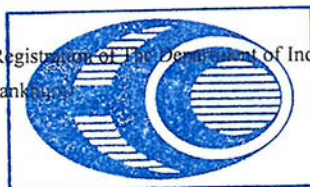

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0083

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 31285
MEASURING DATE : 21-22/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	21-22/08/2024 (L_{eq})	21-22/08/2024 (L_{max})	21-22/08/2024 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/3}	60.1	72.6	59.4	dB(A)
11:00 - 12:00	60.3	72.1	59.5	dB(A)
12:00 - 13:00	60.8	73.4	59.5	dB(A)
13:00 - 14:00	59.6	66.0	59.0	dB(A)
14:00 - 15:00	59.9	74.1	58.8	dB(A)
15:00 - 16:00	59.0	65.7	58.2	dB(A)
16:00 - 17:00	59.3	75.2	58.3	dB(A)
17:00 - 18:00	59.1	68.9	58.4	dB(A)
18:00 - 19:00	62.1	75.0	60.9	dB(A)
19:00 - 20:00	58.9	65.2	58.3	dB(A)
20:00 - 21:00	58.3	62.7	57.8	dB(A)
21:00 - 22:00	58.4	66.7	58.0	dB(A)
22:00 - 23:00	58.5	69.9	58.0	dB(A)
23:00 - 00:00	58.4	61.8	57.9	dB(A)
00:00 - 01:00	60.2	67.4	59.6	dB(A)
01:00 - 02:00	60.8	68.9	60.3	dB(A)
02:00 - 03:00	61.4	64.7	60.8	dB(A)
03:00 - 04:00	61.4	70.1	60.6	dB(A)
04:00 - 05:00	65.0	76.3	64.2	dB(A)
05:00 - 06:00	65.9	76.7	65.1	dB(A)
06:00 - 07:00	60.4	82.0	58.4	dB(A)
07:00 - 08:00	58.8	73.0	57.9	dB(A)
08:00 - 09:00	59.7	81.0	57.7	dB(A)
09:00 - 10:00	60.3	83.6	58.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of the Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0084

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
 ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 31286
 MEASURING DATE : 22-23/08/2024
 RECEIVED DATE : 27/08/2024
 REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	22-23/08/2024 (L_{eq})	22-23/08/2024 (L_{max})	22-23/08/2024 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ³	61.6	83.4	58.6	dB(A)
11:00 - 12:00	59.4	79.9	58.0	dB(A)
12:00 - 13:00	59.4	75.2	58.7	dB(A)
13:00 - 14:00	60.1	69.9	59.2	dB(A)
14:00 - 15:00	59.6	72.9	58.7	dB(A)
15:00 - 16:00	58.6	70.1	57.8	dB(A)
16:00 - 17:00	59.4	81.6	57.5	dB(A)
17:00 - 18:00	58.4	69.5	57.7	dB(A)
18:00 - 19:00	62.0	79.1	60.6	dB(A)
19:00 - 20:00	58.6	68.5	57.9	dB(A)
20:00 - 21:00	58.3	62.8	57.8	dB(A)
21:00 - 22:00	59.9	66.1	59.2	dB(A)
22:00 - 23:00	60.8	67.4	60.1	dB(A)
23:00 - 00:00	62.7	66.0	62.3	dB(A)
00:00 - 01:00	62.2	66.1	61.7	dB(A)
01:00 - 02:00	62.1	65.1	61.5	dB(A)
02:00 - 03:00	62.9	69.0	62.3	dB(A)
03:00 - 04:00	62.8	66.5	62.4	dB(A)
04:00 - 05:00	61.2	73.1	60.2	dB(A)
05:00 - 06:00	63.2	78.1	62.1	dB(A)
06:00 - 07:00	59.1	72.7	58.1	dB(A)
07:00 - 08:00	58.1	73.6	57.2	dB(A)
08:00 - 09:00	59.1	71.4	58.3	dB(A)
09:00 - 10:00	59.1	70.4	58.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	68.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Measurement By Mr. Tummarut Photankhaen)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0085

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 31287
MEASURING DATE : 23-24/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	23-24/08/2024 (L_{eq})	23-24/08/2024 (L_{max})	23-24/08/2024 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ^{/3}	59.4	69.4	58.7	dB(A)
11:00 - 12:00	60.0	71.0	59.1	dB(A)
12:00 - 13:00	59.6	67.5	58.9	dB(A)
13:00 - 14:00	59.5	73.0	58.2	dB(A)
14:00 - 15:00	58.8	68.5	58.2	dB(A)
15:00 - 16:00	58.8	74.7	58.0	dB(A)
16:00 - 17:00	58.7	78.9	57.8	dB(A)
17:00 - 18:00	58.4	74.2	57.7	dB(A)
18:00 - 19:00	61.8	74.9	60.6	dB(A)
19:00 - 20:00	59.4	63.9	58.9	dB(A)
20:00 - 21:00	58.1	61.5	57.5	dB(A)
21:00 - 22:00	58.2	68.3	57.5	dB(A)
22:00 - 23:00	59.9	63.8	59.6	dB(A)
23:00 - 00:00	59.7	63.7	59.3	dB(A)
00:00 - 01:00	57.8	64.2	57.2	dB(A)
01:00 - 02:00	57.6	63.5	57.2	dB(A)
02:00 - 03:00	58.5	70.0	57.0	dB(A)
03:00 - 04:00	58.4	68.3	57.7	dB(A)
04:00 - 05:00	61.8	74.9	60.4	dB(A)
05:00 - 06:00	63.0	75.2	61.9	dB(A)
06:00 - 07:00	59.5	77.9	58.0	dB(A)
07:00 - 08:00	58.3	73.2	57.6	dB(A)
08:00 - 09:00	58.0	68.9	57.2	dB(A)
09:00 - 10:00	58.6	71.0	57.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	78.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1, /2}	115 ^{/1, /2}	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhurng)

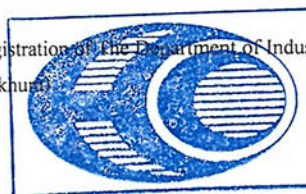

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0086

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 31288
MEASURING DATE : 24-25/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	24-25/08/2024 (L_{eq})	24-25/08/2024 (L_{max})	24-25/08/2024 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/3}	58.0	66.6	57.2	dB(A)
11:00 - 12:00	57.6	62.5	56.8	dB(A)
12:00 - 13:00	57.3	66.3	56.6	dB(A)
13:00 - 14:00	58.1	68.3	57.2	dB(A)
14:00 - 15:00	57.6	73.7	56.9	dB(A)
15:00 - 16:00	57.4	67.0	56.8	dB(A)
16:00 - 17:00	57.9	72.6	57.0	dB(A)
17:00 - 18:00	57.6	71.8	56.7	dB(A)
18:00 - 19:00	61.9	81.7	60.3	dB(A)
19:00 - 20:00	59.4	69.6	57.5	dB(A)
20:00 - 21:00	57.3	62.0	56.8	dB(A)
21:00 - 22:00	57.5	66.8	56.9	dB(A)
22:00 - 23:00	57.3	62.2	56.8	dB(A)
23:00 - 00:00	59.5	70.6	58.1	dB(A)
00:00 - 01:00	59.6	70.8	58.4	dB(A)
01:00 - 02:00	59.3	65.6	58.7	dB(A)
02:00 - 03:00	60.4	65.0	59.8	dB(A)
03:00 - 04:00	59.9	69.2	59.3	dB(A)
04:00 - 05:00	61.0	75.9	59.2	dB(A)
05:00 - 06:00	62.8	73.4	61.8	dB(A)
06:00 - 07:00	58.2	77.2	57.2	dB(A)
07:00 - 08:00	57.5	73.9	56.7	dB(A)
08:00 - 09:00	58.9	66.1	57.9	dB(A)
09:00 - 10:00	58.2	79.9	57.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Tummarut Photarkhuan)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0087

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
 ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต.หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
 SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 31289
 MEASURING DATE : 25-26/08/2024
 RECEIVED DATE : 27/08/2024
 REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	25-26/08/2024 (L_{eq})	25-26/08/2024 (L_{max})	25-26/08/2024 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/3}	57.6	65.9	56.8	dB(A)
11:00 - 12:00	58.1	70.1	57.2	dB(A)
12:00 - 13:00	57.3	70.3	56.3	dB(A)
13:00 - 14:00	57.3	65.7	56.5	dB(A)
14:00 - 15:00	57.6	73.4	56.6	dB(A)
15:00 - 16:00	57.9	80.0	56.7	dB(A)
16:00 - 17:00	57.7	69.8	56.9	dB(A)
17:00 - 18:00	57.9	69.9	57.1	dB(A)
18:00 - 19:00	62.0	78.3	60.6	dB(A)
19:00 - 20:00	57.6	68.1	56.8	dB(A)
20:00 - 21:00	59.1	65.3	58.2	dB(A)
21:00 - 22:00	59.4	66.6	58.3	dB(A)
22:00 - 23:00	59.4	69.0	58.0	dB(A)
23:00 - 00:00	59.7	67.6	58.3	dB(A)
00:00 - 01:00	62.0	65.6	61.5	dB(A)
01:00 - 02:00	61.2	65.6	60.6	dB(A)
02:00 - 03:00	60.6	67.8	59.9	dB(A)
03:00 - 04:00	61.3	69.6	60.3	dB(A)
04:00 - 05:00	60.5	76.4	59.3	dB(A)
05:00 - 06:00	63.5	76.7	62.6	dB(A)
06:00 - 07:00	60.3	78.5	58.4	dB(A)
07:00 - 08:00	58.3	70.8	57.5	dB(A)
08:00 - 09:00	59.6	66.5	59.1	dB(A)
09:00 - 10:00	61.0	74.8	59.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	67.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Measurement By Mr. Tummarut Photankhurn)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0088

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 31290
MEASURING DATE : 26-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

TIME \ DATE	26-27/08/2024 (L_{eq})	26-27/08/2024 (L_{max})	26-27/08/2024 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ³	59.8	69.8	59.0	dB(A)
11:00 - 12:00	59.4	70.3	58.5	dB(A)
12:00 - 13:00	59.3	67.5	58.4	dB(A)
13:00 - 14:00	61.2	73.2	60.4	dB(A)
14:00 - 15:00	65.2	85.3	60.7	dB(A)
15:00 - 16:00	61.4	72.8	60.8	dB(A)
16:00 - 17:00	60.9	71.5	60.2	dB(A)
17:00 - 18:00	60.1	70.8	59.7	dB(A)
18:00 - 19:00	63.1	81.0	62.0	dB(A)
19:00 - 20:00	59.8	66.6	59.4	dB(A)
20:00 - 21:00	61.6	64.3	61.1	dB(A)
21:00 - 22:00	62.2	65.0	61.8	dB(A)
22:00 - 23:00	62.5	66.6	62.1	dB(A)
23:00 - 00:00	63.1	69.5	62.5	dB(A)
00:00 - 01:00	62.1	69.0	61.5	dB(A)
01:00 - 02:00	61.5	66.1	60.8	dB(A)
02:00 - 03:00	63.0	68.2	62.2	dB(A)
03:00 - 04:00	64.4	68.5	64.0	dB(A)
04:00 - 05:00	63.7	73.9	63.1	dB(A)
05:00 - 06:00	64.8	82.0	63.5	dB(A)
06:00 - 07:00	60.9	75.0	60.1	dB(A)
07:00 - 08:00	59.8	72.3	59.2	dB(A)
08:00 - 09:00	60.7	75.5	59.2	dB(A)
09:00 - 10:00	60.9	74.0	60.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	69.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/2}	115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31277

MEASURING DATE : 20-21/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/08/2024	11:00 - 11:05 ¹	59.4	55.4	60.2	50.7	9.5
	11:05 - 11:10	71.8	55.4	74.7	50.7	24.0
	11:10 - 11:15	68.0	55.4	70.8	50.7	20.1
	11:15 - 11:20	69.6	55.4	72.4	50.7	21.7
	11:20 - 11:25	73.6	55.4	76.5	50.7	25.8
	11:25 - 11:30	63.4	55.4	65.7	50.7	15.0
	11:30 - 11:35	59.8	55.4	60.8	50.7	10.1
	11:35 - 11:40	59.9	55.4	61.0	50.7	10.3
	11:40 - 11:45	54.9	55.4	-	50.7	-
	11:45 - 11:50	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	11:50 - 11:55	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	11:55 - 12:00	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	12:00 - 12:05	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	12:05 - 12:10	60.6	55.4	62.0	50.7	11.3
	12:10 - 12:15	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	12:15 - 12:20	57.6	55.4	56.6	50.7	5.9
	12:20 - 12:25	55.0	55.4	-	50.7	-
	12:25 - 12:30	53.9	55.4	-	50.7	-
	12:30 - 12:35	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	12:35 - 12:40	60.2	55.4	61.5	50.7	10.8
	12:40 - 12:45	58.0	55.4	57.5	50.7	6.8
	12:45 - 12:50	53.8	55.4	-	50.7	-
	12:50 - 12:55	55.2	55.4	-	50.7	-
	12:55 - 13:00	55.4	55.4	-	50.7	-
	13:00 - 13:05	53.1	55.4	-	50.7	-
	13:05 - 13:10	53.4	55.4	-	50.7	-
	13:10 - 13:15	54.4	55.4	-	50.7	-
	13:15 - 13:20	57.8	55.4	57.1	50.7	6.4
	13:20 - 13:25	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	13:25 - 13:30	61.0	55.4	62.6	50.7	11.9
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31277

MEASURING DATE : 20-21/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ¹⁴	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี			
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
20/08/2024	13:30 - 13:35	52.8	55.4	-	50.7
	13:35 - 13:40	56.4	55.4	52.5	50.7
	13:40 - 13:45	55.0	55.4	-	50.7
	13:45 - 13:50	52.3	55.4	-	50.7
	13:50 - 13:55	55.5	55.4	42.1	50.7
	13:55 - 14:00	52.6	55.4	-	50.7
	14:00 - 14:05	55.2	55.4	-	50.7
	14:05 - 14:10	55.0	55.4	-	50.7
	14:10 - 14:15	58.3	55.4	58.2	50.7
	14:15 - 14:20	52.5	55.4	-	50.7
	14:20 - 14:25	58.6	55.4	58.8	50.7
	14:25 - 14:30	54.7	55.4	-	50.7
	14:30 - 14:35	54.7	55.4	-	50.7
	14:35 - 14:40	51.2	55.4	-	50.7
	14:40 - 14:45	56.9	55.4	54.6	50.7
	14:45 - 14:50	57.2	55.4	55.5	50.7
	14:50 - 14:55	55.0	55.4	-	50.7
	14:55 - 15:00	52.7	55.4	-	50.7
	15:00 - 15:05	51.8	55.4	-	50.7
	15:05 - 15:10	52.7	55.4	-	50.7
	15:10 - 15:15	51.6	55.4	-	50.7
	15:15 - 15:20	52.1	55.4	-	50.7
	15:20 - 15:25	52.8	55.4	-	50.7
	15:25 - 15:30	52.9	55.4	-	50.7
	15:30 - 15:35	52.7	55.4	-	50.7
	15:35 - 15:40	53.4	55.4	-	50.7
	15:40 - 15:45	55.1	55.4	-	50.7
	15:45 - 15:50	56.8	55.4	54.2	50.7
	15:50 - 15:55	54.5	55.4	-	50.7
	15:55 - 16:00	55.2	55.4	-	50.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0075

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31277

MEASURING DATE : 20-21/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/08/2024	16:00 - 16:05	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	16:05 - 16:10	55.4	55.4	-	50.7	-
	16:10 - 16:15	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	16:15 - 16:20	52.5	55.4	-	50.7	-
	16:20 - 16:25	53.9	55.4	-	50.7	-
	16:25 - 16:30	54.1	55.4	-	50.7	-
	16:30 - 16:35	54.6	55.4	-	50.7	-
	16:35 - 16:40	54.7	55.4	-	50.7	-
	16:40 - 16:45	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	16:45 - 16:50	55.4	55.4	-	50.7	-
	16:50 - 16:55	54.3	55.4	-	50.7	-
	16:55 - 17:00	52.7	55.4	-	50.7	-
	17:00 - 17:05	58.6	55.4	58.8	50.7	8.1
	17:05 - 17:10	58.2	55.4	58.0	50.7	7.3
	17:10 - 17:15	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	17:15 - 17:20	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	17:20 - 17:25	58.7	55.4	59.0	50.7	8.3
	17:25 - 17:30	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	17:30 - 17:35	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	17:35 - 17:40	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	17:40 - 17:45	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	17:45 - 17:50	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	17:50 - 17:55	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	17:55 - 18:00	58.2	55.4	58.0	50.7	7.3
	18:00 - 18:05	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	18:05 - 18:10	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	18:10 - 18:15	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	18:15 - 18:20	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
18:20 - 18:25	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8	
18:25 - 18:30	55.2	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31277

MEASURING DATE : 20-21/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/08/2024	18:30 - 18:35	59.1	55.4	59.7	50.7	9.0
	18:35 - 18:40	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	18:40 - 18:45	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	18:45 - 18:50	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	18:50 - 18:55	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	18:55 - 19:00	53.1	55.4	-	50.7	-
	19:00 - 19:05	55.4	55.4	-	50.7	-
	19:05 - 19:10	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	19:10 - 19:15	60.1	55.4	61.3	50.7	10.6
	19:15 - 19:20	57.4	55.4	56.1	50.7	5.4
	19:20 - 19:25	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	19:25 - 19:30	58.8	55.4	59.1	50.7	8.4
	19:30 - 19:35	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	19:35 - 19:40	59.6	55.4	60.5	50.7	9.8
	19:40 - 19:45	58.9	55.4	59.3	50.7	8.6
	19:45 - 19:50	59.7	55.4	60.7	50.7	10.0
	19:50 - 19:55	58.2	55.4	58.0	50.7	7.3
	19:55 - 20:00	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	20:00 - 20:05	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	20:05 - 20:10	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	20:10 - 20:15	58.7	55.4	59.0	50.7	8.3
	20:15 - 20:20	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	20:20 - 20:25	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	20:25 - 20:30	57.4	55.4	56.1	50.7	5.4
	20:30 - 20:35	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	20:35 - 20:40	57.4	55.4	56.1	50.7	5.4
	20:40 - 20:45	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	20:45 - 20:50	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	20:50 - 20:55	58.2	55.4	58.0	50.7	7.3
	20:55 - 21:00	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0075

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31277

MEASURING DATE : 20-21/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/08/2024	21:00 - 21:05	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	21:05 - 21:10	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	21:10 - 21:15	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	21:15 - 21:20	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	21:20 - 21:25	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	21:25 - 21:30	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	21:30 - 21:35	55.4	55.4	-	50.7	-
	21:35 - 21:40	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	21:40 - 21:45	54.5	55.4	-	50.7	-
	21:45 - 21:50	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	21:50 - 21:55	54.4	55.4	-	50.7	-
	21:55 - 22:00	53.5	55.4	-	50.7	-
	22:00 - 22:05	53.2	49.5	53.8	44.8	9.0
	22:05 - 22:10	54.8	49.5	56.3	44.8	11.5
	22:10 - 22:15	52.0	49.5	51.4	44.8	6.6
	22:15 - 22:20	49.5	49.5	-	44.8	-
	22:20 - 22:25	49.1	49.5	-	44.8	-
	22:25 - 22:30	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	22:30 - 22:35	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	22:35 - 22:40	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	22:40 - 22:45	49.3	49.5	-	44.8	-
	22:45 - 22:50	50.4	49.5	46.1	44.8	1.3
	22:50 - 22:55	50.3	49.5	45.6	44.8	0.8
	22:55 - 23:00	51.0	49.5	48.7	44.8	3.9
	23:00 - 23:05	49.5	49.5	-	44.8	-
	23:05 - 23:10	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	23:10 - 23:15	53.8	49.5	54.8	44.8	10.0
	23:15 - 23:20	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
23:20 - 23:25	50.3	49.5	45.6	44.8	0.8	
23:25 - 23:30	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11, 12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0075

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01I20945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31277

MEASURING DATE : 20-21/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5}	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4}	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))				
20/08/2024	23:30 - 23:35	49.7	49.5	39.2	44.8	-5.6
	23:35 - 23:40	52.9	49.5	53.2	44.8	8.4
21/08/2024	23:40 - 23:45	48.3	49.5	-	44.8	-
	23:45 - 23:50	48.5	49.5	-	44.8	-
	23:50 - 23:55	48.2	49.5	-	44.8	-
	23:55 - 00:00	47.6	49.5	-	44.8	-
	00:00 - 00:05	48.2	49.5	-	44.8	-
	00:05 - 00:10	55.0	49.5	56.6	44.8	11.8
	00:10 - 00:15	48.6	49.5	-	44.8	-
	00:15 - 00:20	49.3	49.5	-	44.8	-
	00:20 - 00:25	48.9	49.5	-	44.8	-
	00:25 - 00:30	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	00:30 - 00:35	47.3	49.5	-	44.8	-
	00:35 - 00:40	48.2	49.5	-	44.8	-
	00:40 - 00:45	56.0	49.5	57.9	44.8	13.1
	00:45 - 00:50	47.9	49.5	-	44.8	-
	00:50 - 00:55	50.0	49.5	43.4	44.8	-1.4
	00:55 - 01:00	46.6	49.5	-	44.8	-
	01:00 - 01:05	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	01:05 - 01:10	46.8	49.5	-	44.8	-
	01:10 - 01:15	46.1	49.5	-	44.8	-
	01:15 - 01:20	46.9	49.5	-	44.8	-
	01:20 - 01:25	46.5	49.5	-	44.8	-
	01:25 - 01:30	46.0	49.5	-	44.8	-
	01:30 - 01:35	48.7	49.5	-	44.8	-
	01:35 - 01:40	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	01:40 - 01:45	48.3	49.5	-	44.8	-
	01:45 - 01:50	49.0	49.5	-	44.8	-
	01:50 - 01:55	50.1	49.5	44.2	44.8	-0.6
	01:55 - 02:00	53.4	49.5	54.1	44.8	9.3
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31277
MEASURING DATE : 20-21/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/08/2024	02:00 - 02:05	59.0	49.5	61.5	44.8	16.7
	02:05 - 02:10	66.0	49.5	68.9	44.8	24.1
	02:10 - 02:15	71.5	49.5	74.5	44.8	29.7
	02:15 - 02:20	70.2	49.5	73.2	44.8	28.4
	02:20 - 02:25	69.2	49.5	72.2	44.8	27.4
	02:25 - 02:30	68.2	49.5	71.1	44.8	26.3
	02:30 - 02:35	66.9	49.5	69.8	44.8	25.0
	02:35 - 02:40	65.2	49.5	68.1	44.8	23.3
	02:40 - 02:45	65.6	49.5	68.5	44.8	23.7
	02:45 - 02:50	65.0	49.5	67.9	44.8	23.1
	02:50 - 02:55	64.3	49.5	67.2	44.8	22.4
	02:55 - 03:00	62.9	49.5	65.7	44.8	20.9
	03:00 - 03:05	60.9	49.5	63.6	44.8	18.8
	03:05 - 03:10	57.8	49.5	60.1	44.8	15.3
	03:10 - 03:15	56.2	49.5	58.2	44.8	13.4
	03:15 - 03:20	54.1	49.5	55.3	44.8	10.5
	03:20 - 03:25	55.0	49.5	56.6	44.8	11.8
	03:25 - 03:30	54.9	49.5	56.4	44.8	11.6
	03:30 - 03:35	54.7	49.5	56.1	44.8	11.3
	03:35 - 03:40	54.5	49.5	55.8	44.8	11.0
	03:40 - 03:45	54.4	49.5	55.7	44.8	10.9
	03:45 - 03:50	53.8	49.5	54.8	44.8	10.0
	03:50 - 03:55	54.3	49.5	55.6	44.8	10.8
	03:55 - 04:00	53.8	49.5	54.8	44.8	10.0
	04:00 - 04:05	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	04:05 - 04:10	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	04:10 - 04:15	54.0	49.5	55.1	44.8	10.3
	04:15 - 04:20	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	04:20 - 04:25	53.5	49.5	54.3	44.8	9.5
	04:25 - 04:30	53.3	49.5	54.0	44.8	9.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0075

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31277

MEASURING DATE : 20-21/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/08/2024	04:30 - 04:35	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	04:35 - 04:40	51.8	49.5	50.9	44.8	6.1
	04:40 - 04:45	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	04:45 - 04:50	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	04:50 - 04:55	53.2	49.5	53.8	44.8	9.0
	04:55 - 05:00	53.0	49.5	53.4	44.8	8.6
	05:00 - 05:05	52.8	49.5	53.1	44.8	8.3
	05:05 - 05:10	53.4	49.5	54.1	44.8	9.3
	05:10 - 05:15	54.9	49.5	56.4	44.8	11.6
	05:15 - 05:20	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	05:20 - 05:25	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	05:25 - 05:30	51.2	49.5	49.3	44.8	4.5
	05:30 - 05:35	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
	05:35 - 05:40	52.2	49.5	51.9	44.8	7.1
	05:40 - 05:45	52.7	49.5	52.9	44.8	8.1
	05:45 - 05:50	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	05:50 - 05:55	53.3	49.5	54.0	44.8	9.2
	05:55 - 06:00	53.0	49.5	53.4	44.8	8.6
	06:00 - 06:05	52.8	55.4	-	50.7	-
	06:05 - 06:10	53.3	55.4	-	50.7	-
	06:10 - 06:15	54.2	55.4	-	50.7	-
	06:15 - 06:20	53.6	55.4	-	50.7	-
	06:20 - 06:25	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	06:25 - 06:30	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	06:30 - 06:35	55.1	55.4	-	50.7	-
	06:35 - 06:40	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	06:40 - 06:45	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	06:45 - 06:50	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	06:50 - 06:55	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	06:55 - 07:00	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0075

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31277

MEASURING DATE : 20-21/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/08/2024	07:00 - 07:05	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	07:05 - 07:10	58.3	55.4	58.2	50.7	7.5
	07:10 - 07:15	58.2	55.4	58.0	50.7	7.3
	07:15 - 07:20	59.4	55.4	60.2	50.7	9.5
	07:20 - 07:25	59.9	55.4	61.0	50.7	10.3
	07:25 - 07:30	61.2	55.4	62.9	50.7	12.2
	07:30 - 07:35	59.7	55.4	60.7	50.7	10.0
	07:35 - 07:40	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	07:40 - 07:45	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	07:45 - 07:50	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	07:50 - 07:55	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	07:55 - 08:00	55.3	55.4	-	50.7	-
	08:00 - 08:05	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	08:05 - 08:10	54.9	55.4	-	50.7	-
	08:10 - 08:15	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	08:15 - 08:20	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	08:20 - 08:25	57.4	55.4	56.1	50.7	5.4
	08:25 - 08:30	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	08:30 - 08:35	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	08:35 - 08:40	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	08:40 - 08:45	57.4	55.4	56.1	50.7	5.4
	08:45 - 08:50	55.2	55.4	-	50.7	-
	08:50 - 08:55	53.3	55.4	-	50.7	-
	08:55 - 09:00	53.6	55.4	-	50.7	-
	09:00 - 09:05	52.1	55.4	-	50.7	-
	09:05 - 09:10	55.2	55.4	-	50.7	-
	09:10 - 09:15	52.7	55.4	-	50.7	-
	09:15 - 09:20	53.1	55.4	-	50.7	-
09:20 - 09:25	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6	
09:25 - 09:30	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11, 12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31277

MEASURING DATE : 20-21/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{/4}	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5}	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4}	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี			
ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน			
ของแหล่งกำเนิด	L_{eq} (dB(A))	L_{eq} (dB(A))		L_{90} (dB(A))	
21/08/2024	09:30 - 09:35	52.0	55.4	50.7	-
	09:35 - 09:40	51.5	55.4	50.7	-
	09:40 - 09:45	53.6	55.4	50.7	-
	09:45 - 09:50	61.0	55.4	50.7	11.9
	09:50 - 09:55	53.0	55.4	50.7	-
	09:55 - 10:00	52.3	55.4	50.7	-
	10:00 - 10:05	52.8	55.4	50.7	-
	10:05 - 10:10	58.9	55.4	50.7	8.6
	10:10 - 10:15	53.9	55.4	50.7	-
	10:15 - 10:20	52.7	55.4	50.7	-
	10:20 - 10:25	52.4	55.4	50.7	-
	10:25 - 10:30	53.1	55.4	50.7	-
	10:30 - 10:35	52.8	55.4	50.7	-
	10:35 - 10:40	57.2	55.4	50.7	4.8
	10:40 - 10:45	52.9	55.4	50.7	-
	10:45 - 10:50	52.8	55.4	50.7	-
	10:50 - 10:55	52.0	55.4	50.7	-
	10:55 - 11:00	52.5	55.4	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}					10

REMARK :

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time^{/4} Measuring Date and Time : 19-20/08/2024 (Day Time : 10:15 - 10:20, Night Time 23:05 - 23:10)^{/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31278

MEASURING DATE : 21-22/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/08/2024	11:00 - 11:05 ^{/3}	52.4	55.4	-	50.7	-
	11:05 - 11:10	52.7	55.4	-	50.7	-
	11:10 - 11:15	54.2	55.4	-	50.7	-
	11:15 - 11:20	53.7	55.4	-	50.7	-
	11:20 - 11:25	54.1	55.4	-	50.7	-
	11:25 - 11:30	54.2	55.4	-	50.7	-
	11:30 - 11:35	54.4	55.4	-	50.7	-
	11:35 - 11:40	55.4	55.4	-	50.7	-
	11:40 - 11:45	58.8	55.4	59.1	50.7	8.4
	11:45 - 11:50	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	11:50 - 11:55	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	11:55 - 12:00	55.4	55.4	-	50.7	-
	12:00 - 12:05	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	12:05 - 12:10	58.8	55.4	59.1	50.7	8.4
	12:10 - 12:15	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	12:15 - 12:20	54.0	55.4	-	50.7	-
	12:20 - 12:25	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	12:25 - 12:30	52.5	55.4	-	50.7	-
	12:30 - 12:35	52.8	55.4	-	50.7	-
	12:35 - 12:40	51.2	55.4	-	50.7	-
	12:40 - 12:45	54.0	55.4	-	50.7	-
	12:45 - 12:50	52.3	55.4	-	50.7	-
	12:50 - 12:55	53.0	55.4	-	50.7	-
	12:55 - 13:00	52.2	55.4	-	50.7	-
	13:00 - 13:05	54.3	55.4	-	50.7	-
	13:05 - 13:10	54.9	55.4	-	50.7	-
	13:10 - 13:15	51.9	55.4	-	50.7	-
13:15 - 13:20	52.3	55.4	-	50.7	-	
13:20 - 13:25	51.1	55.4	-	50.7	-	
13:25 - 13:30	52.3	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31278

MEASURING DATE : 21-22/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/08/2024	13:30 - 13:35	52.7	55.4	-	50.7	-
	13:35 - 13:40	52.2	55.4	-	50.7	-
	13:40 - 13:45	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	13:45 - 13:50	57.6	55.4	56.6	50.7	5.9
	13:50 - 13:55	53.2	55.4	-	50.7	-
	13:55 - 14:00	52.8	55.4	-	50.7	-
	14:00 - 14:05	54.9	55.4	-	50.7	-
	14:05 - 14:10	52.2	55.4	-	50.7	-
	14:10 - 14:15	52.3	55.4	-	50.7	-
	14:15 - 14:20	54.9	55.4	-	50.7	-
	14:20 - 14:25	58.7	55.4	59.0	50.7	8.3
	14:25 - 14:30	53.7	55.4	-	50.7	-
	14:30 - 14:35	60.5	55.4	61.9	50.7	11.2
	14:35 - 14:40	53.6	55.4	-	50.7	-
	14:40 - 14:45	53.7	55.4	-	50.7	-
	14:45 - 14:50	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	14:50 - 14:55	53.1	55.4	-	50.7	-
	14:55 - 15:00	55.2	55.4	-	50.7	-
	15:00 - 15:05	53.6	55.4	-	50.7	-
	15:05 - 15:10	52.7	55.4	-	50.7	-
	15:10 - 15:15	53.3	55.4	-	50.7	-
	15:15 - 15:20	53.9	55.4	-	50.7	-
	15:20 - 15:25	57.4	55.4	56.1	50.7	5.4
	15:25 - 15:30	54.2	55.4	-	50.7	-
	15:30 - 15:35	53.3	55.4	-	50.7	-
	15:35 - 15:40	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	15:40 - 15:45	54.7	55.4	-	50.7	-
	15:45 - 15:50	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	15:50 - 15:55	51.9	55.4	-	50.7	-
	15:55 - 16:00	52.0	55.4	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31278

MEASURING DATE : 21-22/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/08/2024	16:00 - 16:05	52.9	55.4	-	50.7	-
	16:05 - 16:10	53.4	55.4	-	50.7	-
	16:10 - 16:15	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	16:15 - 16:20	55.1	55.4	-	50.7	-
	16:20 - 16:25	54.2	55.4	-	50.7	-
	16:25 - 16:30	52.7	55.4	-	50.7	-
	16:30 - 16:35	53.9	55.4	-	50.7	-
	16:35 - 16:40	53.5	55.4	-	50.7	-
	16:40 - 16:45	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	16:45 - 16:50	53.1	55.4	-	50.7	-
	16:50 - 16:55	59.1	55.4	59.7	50.7	9.0
	16:55 - 17:00	60.6	55.4	62.0	50.7	11.3
	17:00 - 17:05	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	17:05 - 17:10	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	17:10 - 17:15	58.7	55.4	59.0	50.7	8.3
	17:15 - 17:20	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	17:20 - 17:25	60.4	55.4	61.7	50.7	11.0
	17:25 - 17:30	60.6	55.4	62.0	50.7	11.3
	17:30 - 17:35	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	17:35 - 17:40	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	17:40 - 17:45	55.0	55.4	-	50.7	-
	17:45 - 17:50	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	17:50 - 17:55	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	17:55 - 18:00	55.4	55.4	-	50.7	-
	18:00 - 18:05	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	18:05 - 18:10	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	18:10 - 18:15	55.3	55.4	-	50.7	-
	18:15 - 18:20	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
	18:20 - 18:25	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	18:25 - 18:30	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905
Report No. R6709-0076

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31278
MEASURING DATE : 21-22/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/08/2024	18:30 - 18:35	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	18:35 - 18:40	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	18:40 - 18:45	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	18:45 - 18:50	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	18:50 - 18:55	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	18:55 - 19:00	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	19:00 - 19:05	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	19:05 - 19:10	53.6	55.4	-	50.7	-
	19:10 - 19:15	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	19:15 - 19:20	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	19:20 - 19:25	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	19:25 - 19:30	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	19:30 - 19:35	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
	19:35 - 19:40	59.2	55.4	59.9	50.7	9.2
	19:40 - 19:45	59.9	55.4	61.0	50.7	10.3
	19:45 - 19:50	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	19:50 - 19:55	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	19:55 - 20:00	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	20:00 - 20:05	58.0	55.4	57.5	50.7	6.8
	20:05 - 20:10	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	20:10 - 20:15	58.0	55.4	57.5	50.7	6.8
	20:15 - 20:20	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
	20:20 - 20:25	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	20:25 - 20:30	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	20:30 - 20:35	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	20:35 - 20:40	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
	20:40 - 20:45	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	20:45 - 20:50	58.6	55.4	58.8	50.7	8.1
	20:50 - 20:55	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	20:55 - 21:00	53.6	55.4	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





Request No. LA67-R0905
Report No. R6709-0076

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31278
MEASURING DATE : 21-22/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/08/2024	21:00 - 21:05	55.0	55.4	-	50.7	-
	21:05 - 21:10	53.3	55.4	-	50.7	-
	21:10 - 21:15	54.5	55.4	-	50.7	-
	21:15 - 21:20	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	21:20 - 21:25	54.8	55.4	-	50.7	-
	21:25 - 21:30	54.2	55.4	-	50.7	-
	21:30 - 21:35	51.8	55.4	-	50.7	-
	21:35 - 21:40	52.8	55.4	-	50.7	-
	21:40 - 21:45	51.8	55.4	-	50.7	-
	21:45 - 21:50	53.0	55.4	-	50.7	-
	21:50 - 21:55	54.8	55.4	-	50.7	-
	21:55 - 22:00	51.6	55.4	-	50.7	-
	22:00 - 22:05	51.0	49.5	48.7	44.8	3.9
	22:05 - 22:10	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	22:10 - 22:15	54.5	49.5	55.8	44.8	11.0
	22:15 - 22:20	51.8	49.5	50.9	44.8	6.1
	22:20 - 22:25	52.6	49.5	52.7	44.8	7.9
	22:25 - 22:30	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	22:30 - 22:35	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	22:35 - 22:40	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	22:40 - 22:45	55.5	49.5	57.2	44.8	12.4
	22:45 - 22:50	50.0	49.5	43.4	44.8	-1.4
	22:50 - 22:55	54.2	49.5	55.4	44.8	10.6
	22:55 - 23:00	48.7	49.5	-	44.8	-
	23:00 - 23:05	51.2	49.5	49.3	44.8	4.5
	23:05 - 23:10	49.7	49.5	39.2	44.8	-5.6
	23:10 - 23:15	49.9	49.5	42.3	44.8	-2.5
	23:15 - 23:20	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	23:20 - 23:25	49.4	49.5	-	44.8	-
	23:25 - 23:30	50.3	49.5	45.6	44.8	0.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31278

MEASURING DATE : 21-22/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/08/2024	23:30 - 23:35	48.6	49.5	-	44.8	-
	23:35 - 23:40	52.5	49.5	52.5	44.8	7.7
	23:40 - 23:45	54.6	49.5	56.0	44.8	11.2
	23:45 - 23:50	48.3	49.5	-	44.8	-
	23:50 - 23:55	48.7	49.5	-	44.8	-
22/08/2024	23:55 - 00:00	47.8	49.5	-	44.8	-
	00:00 - 00:05	47.4	49.5	-	44.8	-
	00:05 - 00:10	53.4	49.5	54.1	44.8	9.3
	00:10 - 00:15	48.4	49.5	-	44.8	-
	00:15 - 00:20	52.9	49.5	53.2	44.8	8.4
	00:20 - 00:25	52.2	49.5	51.9	44.8	7.1
	00:25 - 00:30	49.7	49.5	39.2	44.8	-5.6
	00:30 - 00:35	49.0	49.5	-	44.8	-
	00:35 - 00:40	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	00:40 - 00:45	53.9	49.5	54.9	44.8	10.1
	00:45 - 00:50	51.8	49.5	50.9	44.8	6.1
	00:50 - 00:55	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	00:55 - 01:00	65.1	49.5	68.0	44.8	23.2
	01:00 - 01:05	52.8	49.5	53.1	44.8	8.3
	01:05 - 01:10	51.1	49.5	49.0	44.8	4.2
	01:10 - 01:15	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	01:15 - 01:20	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
	01:20 - 01:25	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	01:25 - 01:30	49.9	49.5	42.3	44.8	-2.5
	01:30 - 01:35	49.9	49.5	42.3	44.8	-2.5
	01:35 - 01:40	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	01:40 - 01:45	50.6	49.5	47.1	44.8	2.3
	01:45 - 01:50	49.7	49.5	39.2	44.8	-5.6
	01:50 - 01:55	49.6	49.5	36.2	44.8	-8.6
	01:55 - 02:00	51.1	49.5	49.0	44.8	4.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31278
MEASURING DATE : 21-22/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/08/2024	02:00 - 02:05	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	02:05 - 02:10	49.9	49.5	42.3	44.8	-2.5
	02:10 - 02:15	50.4	49.5	46.1	44.8	1.3
	02:15 - 02:20	52.5	49.5	52.5	44.8	7.7
	02:20 - 02:25	51.6	49.5	50.4	44.8	5.6
	02:25 - 02:30	52.7	49.5	52.9	44.8	8.1
	02:30 - 02:35	50.1	49.5	44.2	44.8	-0.6
	02:35 - 02:40	49.9	49.5	42.3	44.8	-2.5
	02:40 - 02:45	50.3	49.5	45.6	44.8	0.8
	02:45 - 02:50	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	02:50 - 02:55	48.5	49.5	-	44.8	-
	02:55 - 03:00	48.5	49.5	-	44.8	-
	03:00 - 03:05	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	03:05 - 03:10	57.4	49.5	59.6	44.8	14.8
	03:10 - 03:15	55.9	49.5	57.8	44.8	13.0
	03:15 - 03:20	54.4	49.5	55.7	44.8	10.9
	03:20 - 03:25	53.9	49.5	54.9	44.8	10.1
	03:25 - 03:30	54.8	49.5	56.3	44.8	11.5
	03:30 - 03:35	56.6	49.5	58.7	44.8	13.9
	03:35 - 03:40	54.9	49.5	56.4	44.8	11.6
	03:40 - 03:45	53.6	49.5	54.5	44.8	9.7
	03:45 - 03:50	54.0	49.5	55.1	44.8	10.3
	03:50 - 03:55	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	03:55 - 04:00	51.1	49.5	49.0	44.8	4.2
	04:00 - 04:05	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
	04:05 - 04:10	49.5	49.5	-	44.8	-
	04:10 - 04:15	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
	04:15 - 04:20	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	04:20 - 04:25	48.6	49.5	-	44.8	-
	04:25 - 04:30	49.0	49.5	-	44.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31278

MEASURING DATE : 21-22/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/08/2024	04:30 - 04:35	48.3	49.5	-	44.8	-
	04:35 - 04:40	49.2	49.5	-	44.8	-
	04:40 - 04:45	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	04:45 - 04:50	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	04:50 - 04:55	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	04:55 - 05:00	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	05:00 - 05:05	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	05:05 - 05:10	50.3	49.5	45.6	44.8	0.8
	05:10 - 05:15	53.6	49.5	54.5	44.8	9.7
	05:15 - 05:20	54.5	49.5	55.8	44.8	11.0
	05:20 - 05:25	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	05:25 - 05:30	50.4	49.5	46.1	44.8	1.3
	05:30 - 05:35	50.3	49.5	45.6	44.8	0.8
	05:35 - 05:40	49.9	49.5	42.3	44.8	-2.5
	05:40 - 05:45	51.3	49.5	49.6	44.8	4.8
	05:45 - 05:50	52.6	49.5	52.7	44.8	7.9
	05:50 - 05:55	55.6	49.5	57.4	44.8	12.6
	05:55 - 06:00	56.4	49.5	58.4	44.8	13.6
	06:00 - 06:05	53.3	55.4	-	50.7	-
	06:05 - 06:10	54.8	55.4	-	50.7	-
	06:10 - 06:15	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	06:15 - 06:20	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	06:20 - 06:25	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	06:25 - 06:30	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	06:30 - 06:35	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	06:35 - 06:40	55.2	55.4	-	50.7	-
	06:40 - 06:45	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	06:45 - 06:50	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	06:50 - 06:55	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	06:55 - 07:00	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31278

MEASURING DATE : 21-22/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/08/2024	07:00 - 07:05	53.8	55.4	-	50.7	-
	07:05 - 07:10	55.4	55.4	-	50.7	-
	07:10 - 07:15	58.3	55.4	58.2	50.7	7.5
	07:15 - 07:20	58.2	55.4	58.0	50.7	7.3
	07:20 - 07:25	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	07:25 - 07:30	60.3	55.4	61.6	50.7	10.9
	07:30 - 07:35	57.8	55.4	57.1	50.7	6.4
	07:35 - 07:40	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	07:40 - 07:45	59.6	55.4	60.5	50.7	9.8
	07:45 - 07:50	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
	07:50 - 07:55	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	07:55 - 08:00	57.8	55.4	57.1	50.7	6.4
	08:00 - 08:05	57.8	55.4	57.1	50.7	6.4
	08:05 - 08:10	55.2	55.4	-	50.7	-
	08:10 - 08:15	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	08:15 - 08:20	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	08:20 - 08:25	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
	08:25 - 08:30	58.8	55.4	59.1	50.7	8.4
	08:30 - 08:35	55.4	55.4	-	50.7	-
	08:35 - 08:40	54.4	55.4	-	50.7	-
	08:40 - 08:45	53.9	55.4	-	50.7	-
	08:45 - 08:50	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	08:50 - 08:55	59.1	55.4	59.7	50.7	9.0
	08:55 - 09:00	54.9	55.4	-	50.7	-
	09:00 - 09:05	55.3	55.4	-	50.7	-
	09:05 - 09:10	59.5	55.4	60.4	50.7	9.7
	09:10 - 09:15	53.3	55.4	-	50.7	-
	09:15 - 09:20	51.9	55.4	-	50.7	-
	09:20 - 09:25	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	09:25 - 09:30	60.0	55.4	61.2	50.7	10.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31278

MEASURING DATE : 21-22/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/08/2024	09:30 - 09:35	54.0	55.4	-	50.7	-
	09:35 - 09:40	52.5	55.4	-	50.7	-
	09:40 - 09:45	52.8	55.4	-	50.7	-
	09:45 - 09:50	52.3	55.4	-	50.7	-
	09:50 - 09:55	53.8	55.4	-	50.7	-
	09:55 - 10:00	51.6	55.4	-	50.7	-
	10:00 - 10:05	53.3	55.4	-	50.7	-
	10:05 - 10:10	51.7	55.4	-	50.7	-
	10:10 - 10:15	51.4	55.4	-	50.7	-
	10:15 - 10:20	53.2	55.4	-	50.7	-
	10:20 - 10:25	54.9	55.4	-	50.7	-
	10:25 - 10:30	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	10:30 - 10:35	52.1	55.4	-	50.7	-
	10:35 - 10:40	55.3	55.4	-	50.7	-
	10:40 - 10:45	53.3	55.4	-	50.7	-
	10:45 - 10:50	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	10:50 - 10:55	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	10:55 - 11:00	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REMARK :


^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time^{1/4} Measuring Date and Time : 19-20/08/2024 (Day Time : 10:15 - 10:20, Night Time 23:05 - 23:10)^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31279

MEASURING DATE : 22-23/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/08/2024	11:00 - 11:05 ^{1/3}	55.3	55.4	-	50.7	-
	11:05 - 11:10	54.8	55.4	-	50.7	-
	11:10 - 11:15	55.0	55.4	-	50.7	-
	11:15 - 11:20	53.7	55.4	-	50.7	-
	11:20 - 11:25	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	11:25 - 11:30	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	11:30 - 11:35	55.2	55.4	-	50.7	-
	11:35 - 11:40	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	11:40 - 11:45	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	11:45 - 11:50	54.5	55.4	-	50.7	-
	11:50 - 11:55	53.1	55.4	-	50.7	-
	11:55 - 12:00	59.6	55.4	60.5	50.7	9.8
	12:00 - 12:05	52.5	55.4	-	50.7	-
	12:05 - 12:10	52.7	55.4	-	50.7	-
	12:10 - 12:15	52.4	55.4	-	50.7	-
	12:15 - 12:20	52.5	55.4	-	50.7	-
	12:20 - 12:25	54.4	55.4	-	50.7	-
	12:25 - 12:30	53.4	55.4	-	50.7	-
	12:30 - 12:35	53.0	55.4	-	50.7	-
	12:35 - 12:40	53.5	55.4	-	50.7	-
	12:40 - 12:45	54.6	55.4	-	50.7	-
	12:45 - 12:50	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	12:50 - 12:55	53.7	55.4	-	50.7	-
	12:55 - 13:00	60.1	55.4	61.3	50.7	10.6
	13:00 - 13:05	53.6	55.4	-	50.7	-
	13:05 - 13:10	53.3	55.4	-	50.7	-
	13:10 - 13:15	54.2	55.4	-	50.7	-
	13:15 - 13:20	54.2	55.4	-	50.7	-
13:20 - 13:25	53.3	55.4	-	50.7	-	
13:25 - 13:30	54.6	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31279

MEASURING DATE : 22-23/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/08/2024	13:30 - 13:35	54.4	55.4	-	50.7	-
	13:35 - 13:40	53.2	55.4	-	50.7	-
	13:40 - 13:45	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	13:45 - 13:50	54.0	55.4	-	50.7	-
	13:50 - 13:55	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	13:55 - 14:00	53.6	55.4	-	50.7	-
	14:00 - 14:05	52.8	55.4	-	50.7	-
	14:05 - 14:10	53.2	55.4	-	50.7	-
	14:10 - 14:15	52.5	55.4	-	50.7	-
	14:15 - 14:20	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	14:20 - 14:25	53.3	55.4	-	50.7	-
	14:25 - 14:30	52.2	55.4	-	50.7	-
	14:30 - 14:35	53.5	55.4	-	50.7	-
	14:35 - 14:40	52.1	55.4	-	50.7	-
	14:40 - 14:45	52.5	55.4	-	50.7	-
	14:45 - 14:50	54.2	55.4	-	50.7	-
	14:50 - 14:55	52.5	55.4	-	50.7	-
	14:55 - 15:00	51.6	55.4	-	50.7	-
	15:00 - 15:05	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	15:05 - 15:10	54.1	55.4	-	50.7	-
	15:10 - 15:15	57.6	55.4	56.6	50.7	5.9
	15:15 - 15:20	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	15:20 - 15:25	52.2	55.4	-	50.7	-
	15:25 - 15:30	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	15:30 - 15:35	53.0	55.4	-	50.7	-
	15:35 - 15:40	55.0	55.4	-	50.7	-
	15:40 - 15:45	54.9	55.4	-	50.7	-
	15:45 - 15:50	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
15:50 - 15:55	54.6	55.4	-	50.7	-	
15:55 - 16:00	54.3	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31279

MEASURING DATE : 22-23/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/08/2024	16:00 - 16:05	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	16:05 - 16:10	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	16:10 - 16:15	53.9	55.4	-	50.7	-
	16:15 - 16:20	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	16:20 - 16:25	54.3	55.4	-	50.7	-
	16:25 - 16:30	53.3	55.4	-	50.7	-
	16:30 - 16:35	54.9	55.4	-	50.7	-
	16:35 - 16:40	53.8	55.4	-	50.7	-
	16:40 - 16:45	53.2	55.4	-	50.7	-
	16:45 - 16:50	55.1	55.4	-	50.7	-
	16:50 - 16:55	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	16:55 - 17:00	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	17:00 - 17:05	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	17:05 - 17:10	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	17:10 - 17:15	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	17:15 - 17:20	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	17:20 - 17:25	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
	17:25 - 17:30	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	17:30 - 17:35	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	17:35 - 17:40	55.1	55.4	-	50.7	-
	17:40 - 17:45	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	17:45 - 17:50	55.1	55.4	-	50.7	-
	17:50 - 17:55	54.9	55.4	-	50.7	-
	17:55 - 18:00	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	18:00 - 18:05	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	18:05 - 18:10	55.0	55.4	-	50.7	-
18:10 - 18:15	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1	
18:15 - 18:20	58.7	55.4	59.0	50.7	8.3	
18:20 - 18:25	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6	
18:25 - 18:30	66.2	55.4	68.8	50.7	18.1	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31279

MEASURING DATE : 22-23/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/08/2024	18:30 - 18:35	55.4	55.4	-	50.7	-
	18:35 - 18:40	61.9	55.4	63.8	50.7	13.1
	18:40 - 18:45	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	18:45 - 18:50	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	18:50 - 18:55	54.5	55.4	-	50.7	-
	18:55 - 19:00	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	19:00 - 19:05	54.2	55.4	-	50.7	-
	19:05 - 19:10	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	19:10 - 19:15	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	19:15 - 19:20	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	19:20 - 19:25	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	19:25 - 19:30	55.2	55.4	-	50.7	-
	19:30 - 19:35	55.1	55.4	-	50.7	-
	19:35 - 19:40	54.9	55.4	-	50.7	-
	19:40 - 19:45	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	19:45 - 19:50	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	19:50 - 19:55	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	19:55 - 20:00	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	20:00 - 20:05	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	20:05 - 20:10	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	20:10 - 20:15	58.2	55.4	58.0	50.7	7.3
	20:15 - 20:20	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	20:20 - 20:25	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	20:25 - 20:30	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	20:30 - 20:35	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	20:35 - 20:40	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	20:40 - 20:45	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	20:45 - 20:50	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
20:50 - 20:55	54.8	55.4	-	50.7	-	
20:55 - 21:00	55.4	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31279

MEASURING DATE : 22-23/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	L _{eq} (dB(A))	dB(A)
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))				
22/08/2024	21:00 - 21:05	54.3	55.4	-	50.7	-
	21:05 - 21:10	52.6	55.4	-	50.7	-
	21:10 - 21:15	53.6	55.4	-	50.7	-
	21:15 - 21:20	53.0	55.4	-	50.7	-
	21:20 - 21:25	53.3	55.4	-	50.7	-
	21:25 - 21:30	52.2	55.4	-	50.7	-
	21:30 - 21:35	53.1	55.4	-	50.7	-
	21:35 - 21:40	52.5	55.4	-	50.7	-
	21:40 - 21:45	53.4	55.4	-	50.7	-
	21:45 - 21:50	52.3	55.4	-	50.7	-
	21:50 - 21:55	49.8	55.4	-	50.7	-
	21:55 - 22:00	53.4	55.4	-	50.7	-
	22:00 - 22:05	50.1	49.5	44.2	44.8	-0.6
	22:05 - 22:10	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	22:10 - 22:15	51.2	49.5	49.3	44.8	4.5
	22:15 - 22:20	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	22:20 - 22:25	51.4	49.5	49.9	44.8	5.1
	22:25 - 22:30	52.6	49.5	52.7	44.8	7.9
	22:30 - 22:35	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	22:35 - 22:40	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	22:40 - 22:45	49.9	49.5	42.3	44.8	-2.5
	22:45 - 22:50	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	22:50 - 22:55	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
	22:55 - 23:00	52.5	49.5	52.5	44.8	7.7
	23:00 - 23:05	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	23:05 - 23:10	49.7	49.5	39.2	44.8	-5.6
	23:10 - 23:15	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	23:15 - 23:20	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	23:20 - 23:25	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
	23:25 - 23:30	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
มาตรฐานเสียงรบกวน						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31279

MEASURING DATE : 22-23/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียง ^{1/5}	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5}	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4}	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี				
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน		dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))				
22/08/2024	23:30 - 23:35	51.1	49.5	49.0	44.8	4.2
	23:35 - 23:40	54.1	49.5	55.3	44.8	10.5
	23:40 - 23:45	52.5	49.5	52.5	44.8	7.7
	23:45 - 23:50	49.9	49.5	42.3	44.8	-2.5
	23:50 - 23:55	52.8	49.5	53.1	44.8	8.3
	23:55 - 00:00	52.6	49.5	52.7	44.8	7.9
23/08/2024	00:00 - 00:05	48.8	49.5	-	44.8	-
	00:05 - 00:10	49.0	49.5	-	44.8	-
	00:10 - 00:15	47.9	49.5	-	44.8	-
	00:15 - 00:20	51.0	49.5	48.7	44.8	3.9
	00:20 - 00:25	49.5	49.5	-	44.8	-
	00:25 - 00:30	47.2	49.5	-	44.8	-
	00:30 - 00:35	48.1	49.5	-	44.8	-
	00:35 - 00:40	47.4	49.5	-	44.8	-
	00:40 - 00:45	49.1	49.5	-	44.8	-
	00:45 - 00:50	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	00:50 - 00:55	47.7	49.5	-	44.8	-
	00:55 - 01:00	47.8	49.5	-	44.8	-
	01:00 - 01:05	54.2	49.5	55.4	44.8	10.6
	01:05 - 01:10	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	01:10 - 01:15	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	01:15 - 01:20	47.9	49.5	-	44.8	-
	01:20 - 01:25	49.4	49.5	-	44.8	-
	01:25 - 01:30	47.9	49.5	-	44.8	-
	01:30 - 01:35	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	01:35 - 01:40	51.4	49.5	49.9	44.8	5.1
	01:40 - 01:45	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	01:45 - 01:50	50.4	49.5	46.1	44.8	1.3
	01:50 - 01:55	52.0	49.5	51.4	44.8	6.6
	01:55 - 02:00	51.1	49.5	49.0	44.8	4.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. พนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31279

MEASURING DATE : 22-23/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/08/2024	02:00 - 02:05	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	02:05 - 02:10	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	02:10 - 02:15	51.1	49.5	49.0	44.8	4.2
	02:15 - 02:20	52.2	49.5	51.9	44.8	7.1
	02:20 - 02:25	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	02:25 - 02:30	52.2	49.5	51.9	44.8	7.1
	02:30 - 02:35	51.2	49.5	49.3	44.8	4.5
	02:35 - 02:40	51.1	49.5	49.0	44.8	4.2
	02:40 - 02:45	51.3	49.5	49.6	44.8	4.8
	02:45 - 02:50	51.0	49.5	48.7	44.8	3.9
	02:50 - 02:55	52.0	49.5	51.4	44.8	6.6
	02:55 - 03:00	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	03:00 - 03:05	51.4	49.5	49.9	44.8	5.1
	03:05 - 03:10	51.6	49.5	50.4	44.8	5.6
	03:10 - 03:15	51.1	49.5	49.0	44.8	4.2
	03:15 - 03:20	51.4	49.5	49.9	44.8	5.1
	03:20 - 03:25	51.2	49.5	49.3	44.8	4.5
	03:25 - 03:30	49.0	49.5	-	44.8	-
	03:30 - 03:35	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	03:35 - 03:40	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	03:40 - 03:45	51.0	49.5	48.7	44.8	3.9
	03:45 - 03:50	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	03:50 - 03:55	51.3	49.5	49.6	44.8	4.8
	03:55 - 04:00	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	04:00 - 04:05	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	04:05 - 04:10	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
	04:10 - 04:15	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	04:15 - 04:20	51.8	49.5	50.9	44.8	6.1
	04:20 - 04:25	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	04:25 - 04:30	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01 I20945 : Class I

SAMPLE NO. : 31279

MEASURING DATE : 22-23/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/08/2024	04:30 - 04:35	50.4	49.5	46.1	44.8	1.3
	04:35 - 04:40	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	04:40 - 04:45	51.0	49.5	48.7	44.8	3.9
	04:45 - 04:50	51.4	49.5	49.9	44.8	5.1
	04:50 - 04:55	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	04:55 - 05:00	53.2	49.5	53.8	44.8	9.0
	05:00 - 05:05	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	05:05 - 05:10	52.1	49.5	51.6	44.8	6.8
	05:10 - 05:15	53.2	49.5	53.8	44.8	9.0
	05:15 - 05:20	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	05:20 - 05:25	52.5	49.5	52.5	44.8	7.7
	05:25 - 05:30	52.2	49.5	51.9	44.8	7.1
	05:30 - 05:35	52.9	49.5	53.2	44.8	8.4
	05:35 - 05:40	50.4	49.5	46.1	44.8	1.3
	05:40 - 05:45	52.2	49.5	51.9	44.8	7.1
	05:45 - 05:50	52.9	49.5	53.2	44.8	8.4
	05:50 - 05:55	54.8	49.5	56.3	44.8	11.5
	05:55 - 06:00	55.6	49.5	57.4	44.8	12.6
	06:00 - 06:05	52.7	55.4	-	50.7	-
	06:05 - 06:10	53.9	55.4	-	50.7	-
	06:10 - 06:15	54.1	55.4	-	50.7	-
	06:15 - 06:20	53.8	55.4	-	50.7	-
	06:20 - 06:25	54.5	55.4	-	50.7	-
	06:25 - 06:30	54.4	55.4	-	50.7	-
	06:30 - 06:35	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	06:35 - 06:40	54.4	55.4	-	50.7	-
	06:40 - 06:45	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	06:45 - 06:50	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
06:50 - 06:55	53.4	55.4	-	50.7	-	
06:55 - 07:00	54.2	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31279

MEASURING DATE : 22-23/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียง ^{1/4}
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะเกิดเสียง
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด
		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/08/2024	07:00 - 07:05	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	07:05 - 07:10	55.4	55.4	-	50.7	-
	07:10 - 07:15	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	07:15 - 07:20	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	07:20 - 07:25	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	07:25 - 07:30	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	07:30 - 07:35	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	07:35 - 07:40	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	07:40 - 07:45	59.2	55.4	59.9	50.7	9.2
	07:45 - 07:50	57.8	55.4	57.1	50.7	6.4
	07:50 - 07:55	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	07:55 - 08:00	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	08:00 - 08:05	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	08:05 - 08:10	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	08:10 - 08:15	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	08:15 - 08:20	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	08:20 - 08:25	54.7	55.4	-	50.7	-
	08:25 - 08:30	58.7	55.4	59.0	50.7	8.3
	08:30 - 08:35	55.4	55.4	-	50.7	-
	08:35 - 08:40	53.7	55.4	-	50.7	-
	08:40 - 08:45	55.1	55.4	-	50.7	-
	08:45 - 08:50	54.0	55.4	-	50.7	-
	08:50 - 08:55	53.8	55.4	-	50.7	-
	08:55 - 09:00	54.7	55.4	-	50.7	-
	09:00 - 09:05	51.8	55.4	-	50.7	-
	09:05 - 09:10	52.6	55.4	-	50.7	-
	09:10 - 09:15	54.2	55.4	-	50.7	-
	09:15 - 09:20	53.6	55.4	-	50.7	-
	09:20 - 09:25	51.7	55.4	-	50.7	-
	09:25 - 09:30	51.7	55.4	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31279

MEASURING DATE : 22-23/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/08/2024	09:30 - 09:35	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	09:35 - 09:40	54.9	55.4	-	50.7	-
	09:40 - 09:45	55.2	55.4	-	50.7	-
	09:45 - 09:50	52.3	55.4	-	50.7	-
	09:50 - 09:55	52.8	55.4	-	50.7	-
	09:55 - 10:00	51.5	55.4	-	50.7	-
	10:00 - 10:05	51.9	55.4	-	50.7	-
	10:05 - 10:10	53.1	55.4	-	50.7	-
	10:10 - 10:15	53.8	55.4	-	50.7	-
	10:15 - 10:20	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	10:20 - 10:25	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	10:25 - 10:30	53.0	55.4	-	50.7	-
	10:30 - 10:35	55.2	55.4	-	50.7	-
	10:35 - 10:40	54.8	55.4	-	50.7	-
	10:40 - 10:45	54.1	55.4	-	50.7	-
	10:45 - 10:50	53.1	55.4	-	50.7	-
	10:50 - 10:55	51.1	55.4	-	50.7	-
10:55 - 11:00	52.3	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REMARK :

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time¹⁴ Measuring Date and Time : 19-20/08/2024 (Day Time : 10:15 - 10:20, Night Time 23:05 - 23:10)¹⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

COPY



683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0078

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31280

MEASURING DATE : 23-24/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/08/2024	11:00 - 11:05 ^{/3}	52.6	55.4	-	50.7	-
	11:05 - 11:10	55.0	55.4	-	50.7	-
	11:10 - 11:15	53.9	55.4	-	50.7	-
	11:15 - 11:20	53.6	55.4	-	50.7	-
	11:20 - 11:25	53.4	55.4	-	50.7	-
	11:25 - 11:30	54.5	55.4	-	50.7	-
	11:30 - 11:35	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	11:35 - 11:40	60.1	55.4	61.3	50.7	10.6
	11:40 - 11:45	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	11:45 - 11:50	58.7	55.4	59.0	50.7	8.3
	11:50 - 11:55	53.8	55.4	-	50.7	-
	11:55 - 12:00	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	12:00 - 12:05	54.5	55.4	-	50.7	-
	12:05 - 12:10	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	12:10 - 12:15	54.3	55.4	-	50.7	-
	12:15 - 12:20	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	12:20 - 12:25	51.4	55.4	-	50.7	-
	12:25 - 12:30	51.8	55.4	-	50.7	-
	12:30 - 12:35	53.5	55.4	-	50.7	-
	12:35 - 12:40	52.7	55.4	-	50.7	-
	12:40 - 12:45	53.0	55.4	-	50.7	-
	12:45 - 12:50	52.1	55.4	-	50.7	-
	12:50 - 12:55	53.4	55.4	-	50.7	-
	12:55 - 13:00	52.0	55.4	-	50.7	-
	13:00 - 13:05	52.7	55.4	-	50.7	-
	13:05 - 13:10	54.4	55.4	-	50.7	-
	13:10 - 13:15	52.2	55.4	-	50.7	-
	13:15 - 13:20	52.9	55.4	-	50.7	-
13:20 - 13:25	51.1	55.4	-	50.7	-	
13:25 - 13:30	51.2	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31280

MEASURING DATE : 23-24/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5}	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4}	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี			
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	
	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
23/08/2024	13:30 - 13:35	52.2	55.4	-	50.7
	13:35 - 13:40	52.2	55.4	-	50.7
	13:40 - 13:45	52.3	55.4	-	50.7
	13:45 - 13:50	53.1	55.4	-	50.7
	13:50 - 13:55	51.5	55.4	-	50.7
	13:55 - 14:00	51.7	55.4	-	50.7
	14:00 - 14:05	55.0	55.4	-	50.7
	14:05 - 14:10	53.1	55.4	-	50.7
	14:10 - 14:15	54.1	55.4	-	50.7
	14:15 - 14:20	53.2	55.4	-	50.7
	14:20 - 14:25	51.6	55.4	-	50.7
	14:25 - 14:30	51.2	55.4	-	50.7
	14:30 - 14:35	50.5	55.4	-	50.7
	14:35 - 14:40	52.3	55.4	-	50.7
	14:40 - 14:45	50.7	55.4	-	50.7
	14:45 - 14:50	57.1	55.4	55.2	50.7
	14:50 - 14:55	52.4	55.4	-	50.7
	14:55 - 15:00	52.2	55.4	-	50.7
	15:00 - 15:05	51.9	55.4	-	50.7
	15:05 - 15:10	51.8	55.4	-	50.7
	15:10 - 15:15	53.6	55.4	-	50.7
	15:15 - 15:20	52.2	55.4	-	50.7
	15:20 - 15:25	54.9	55.4	-	50.7
	15:25 - 15:30	52.5	55.4	-	50.7
	15:30 - 15:35	51.5	55.4	-	50.7
	15:35 - 15:40	54.8	55.4	-	50.7
	15:40 - 15:45	54.2	55.4	-	50.7
	15:45 - 15:50	52.6	55.4	-	50.7
	15:50 - 15:55	51.4	55.4	-	50.7
	15:55 - 16:00	52.0	55.4	-	50.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31280
MEASURING DATE : 23-24/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/08/2024	16:00 - 16:05	52.1	55.4	-	50.7	-
	16:05 - 16:10	52.2	55.4	-	50.7	-
	16:10 - 16:15	52.5	55.4	-	50.7	-
	16:15 - 16:20	52.3	55.4	-	50.7	-
	16:20 - 16:25	53.1	55.4	-	50.7	-
	16:25 - 16:30	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	16:30 - 16:35	54.2	55.4	-	50.7	-
	16:35 - 16:40	52.9	55.4	-	50.7	-
	16:40 - 16:45	53.6	55.4	-	50.7	-
	16:45 - 16:50	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	16:50 - 16:55	54.2	55.4	-	50.7	-
	16:55 - 17:00	55.3	55.4	-	50.7	-
	17:00 - 17:05	55.3	55.4	-	50.7	-
	17:05 - 17:10	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	17:10 - 17:15	59.0	55.4	59.5	50.7	8.8
	17:15 - 17:20	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	17:20 - 17:25	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	17:25 - 17:30	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	17:30 - 17:35	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	17:35 - 17:40	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	17:40 - 17:45	54.1	55.4	-	50.7	-
	17:45 - 17:50	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	17:50 - 17:55	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	17:55 - 18:00	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	18:00 - 18:05	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
18:05 - 18:10	54.2	55.4	-	50.7	-	
18:10 - 18:15	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4	
18:15 - 18:20	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7	
18:20 - 18:25	53.2	55.4	-	50.7	-	
18:25 - 18:30	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31280

MEASURING DATE : 23-24/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/08/2024	18:30 - 18:35	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
	18:35 - 18:40	54.8	55.4	-	50.7	-
	18:40 - 18:45	55.2	55.4	-	50.7	-
	18:45 - 18:50	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	18:50 - 18:55	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	18:55 - 19:00	55.2	55.4	-	50.7	-
	19:00 - 19:05	55.1	55.4	-	50.7	-
	19:05 - 19:10	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	19:10 - 19:15	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	19:15 - 19:20	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	19:20 - 19:25	59.0	55.4	59.5	50.7	8.8
	19:25 - 19:30	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	19:30 - 19:35	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	19:35 - 19:40	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	19:40 - 19:45	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	19:45 - 19:50	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	19:50 - 19:55	61.1	55.4	62.7	50.7	12.0
	19:55 - 20:00	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	20:00 - 20:05	54.7	55.4	-	50.7	-
	20:05 - 20:10	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	20:10 - 20:15	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	20:15 - 20:20	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	20:20 - 20:25	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	20:25 - 20:30	55.0	55.4	-	50.7	-
	20:30 - 20:35	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	20:35 - 20:40	54.9	55.4	-	50.7	-
	20:40 - 20:45	55.4	55.4	-	50.7	-
	20:45 - 20:50	55.4	55.4	-	50.7	-
20:50 - 20:55	55.2	55.4	-	50.7	-	
20:55 - 21:00	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31280

MEASURING DATE : 23-24/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/08/2024	21:00 - 21:05	57.4	55.4	56.1	50.7	5.4
	21:05 - 21:10	54.6	55.4	-	50.7	-
	21:10 - 21:15	54.9	55.4	-	50.7	-
	21:15 - 21:20	55.4	55.4	-	50.7	-
	21:20 - 21:25	55.0	55.4	-	50.7	-
	21:25 - 21:30	54.3	55.4	-	50.7	-
	21:30 - 21:35	54.8	55.4	-	50.7	-
	21:35 - 21:40	54.3	55.4	-	50.7	-
	21:40 - 21:45	53.8	55.4	-	50.7	-
	21:45 - 21:50	54.7	55.4	-	50.7	-
	21:50 - 21:55	53.8	55.4	-	50.7	-
	21:55 - 22:00	52.5	55.4	-	50.7	-
	22:00 - 22:05	54.8	49.5	56.3	44.8	11.5
	22:05 - 22:10	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	22:10 - 22:15	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	22:15 - 22:20	52.8	49.5	53.1	44.8	8.3
	22:20 - 22:25	52.5	49.5	52.5	44.8	7.7
	22:25 - 22:30	53.6	49.5	54.5	44.8	9.7
	22:30 - 22:35	55.1	49.5	56.7	44.8	11.9
	22:35 - 22:40	54.8	49.5	56.3	44.8	11.5
	22:40 - 22:45	54.7	49.5	56.1	44.8	11.3
	22:45 - 22:50	54.2	49.5	55.4	44.8	10.6
	22:50 - 22:55	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	22:55 - 23:00	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	23:00 - 23:05	53.2	49.5	53.8	44.8	9.0
	23:05 - 23:10	53.5	49.5	54.3	44.8	9.5
	23:10 - 23:15	53.6	49.5	54.5	44.8	9.7
	23:15 - 23:20	54.2	49.5	55.4	44.8	10.6
23:20 - 23:25	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4	
23:25 - 23:30	52.6	49.5	52.7	44.8	7.9	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31280

MEASURING DATE : 23-24/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/08/2024	23:30 - 23:35	54.0	49.5	55.1	44.8	10.3
	23:35 - 23:40	64.6	49.5	67.5	44.8	22.7
	23:40 - 23:45	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	23:45 - 23:50	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	23:50 - 23:55	50.6	49.5	47.1	44.8	2.3
24/08/2024	23:55 - 00:00	52.7	49.5	52.9	44.8	8.1
	00:00 - 00:05	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	00:05 - 00:10	57.2	49.5	59.4	44.8	14.6
	00:10 - 00:15	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	00:15 - 00:20	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	00:20 - 00:25	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	00:25 - 00:30	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	00:30 - 00:35	52.9	49.5	53.2	44.8	8.4
	00:35 - 00:40	53.5	49.5	54.3	44.8	9.5
	00:40 - 00:45	53.4	49.5	54.1	44.8	9.3
	00:45 - 00:50	53.0	49.5	53.4	44.8	8.6
	00:50 - 00:55	53.0	49.5	53.4	44.8	8.6
	00:55 - 01:00	52.6	49.5	52.7	44.8	7.9
	01:00 - 01:05	53.0	49.5	53.4	44.8	8.6
	01:05 - 01:10	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	01:10 - 01:15	52.0	49.5	51.4	44.8	6.6
	01:15 - 01:20	52.8	49.5	53.1	44.8	8.3
	01:20 - 01:25	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	01:25 - 01:30	49.1	49.5	-	44.8	-
	01:30 - 01:35	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
	01:35 - 01:40	49.6	49.5	36.2	44.8	-8.6
	01:40 - 01:45	48.9	49.5	-	44.8	-
	01:45 - 01:50	49.2	49.5	-	44.8	-
	01:50 - 01:55	49.3	49.5	-	44.8	-
	01:55 - 02:00	49.2	49.5	-	44.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31280

MEASURING DATE : 23-24/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/08/2024	02:00 - 02:05	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	02:05 - 02:10	49.5	49.5	-	44.8	-
	02:10 - 02:15	48.0	49.5	-	44.8	-
	02:15 - 02:20	48.7	49.5	-	44.8	-
	02:20 - 02:25	48.9	49.5	-	44.8	-
	02:25 - 02:30	48.6	49.5	-	44.8	-
	02:30 - 02:35	48.4	49.5	-	44.8	-
	02:35 - 02:40	48.6	49.5	-	44.8	-
	02:40 - 02:45	47.9	49.5	-	44.8	-
	02:45 - 02:50	48.4	49.5	-	44.8	-
	02:50 - 02:55	48.8	49.5	-	44.8	-
	02:55 - 03:00	48.8	49.5	-	44.8	-
	03:00 - 03:05	48.1	49.5	-	44.8	-
	03:05 - 03:10	51.0	49.5	48.7	44.8	3.9
	03:10 - 03:15	47.6	49.5	-	44.8	-
	03:15 - 03:20	48.7	49.5	-	44.8	-
	03:20 - 03:25	47.9	49.5	-	44.8	-
	03:25 - 03:30	47.8	49.5	-	44.8	-
	03:30 - 03:35	48.8	49.5	-	44.8	-
	03:35 - 03:40	47.8	49.5	-	44.8	-
	03:40 - 03:45	48.6	49.5	-	44.8	-
	03:45 - 03:50	53.3	49.5	54.0	44.8	9.2
	03:50 - 03:55	48.1	49.5	-	44.8	-
	03:55 - 04:00	49.0	49.5	-	44.8	-
	04:00 - 04:05	48.3	49.5	-	44.8	-
	04:05 - 04:10	49.3	49.5	-	44.8	-
	04:10 - 04:15	50.0	49.5	43.4	44.8	-1.4
	04:15 - 04:20	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
04:20 - 04:25	49.2	49.5	-	44.8	-	
04:25 - 04:30	52.7	49.5	52.9	44.8	8.1	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905
Report No. R6709-0078

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31280
MEASURING DATE : 23-24/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/08/2024	04:30 - 04:35	48.1	49.5	-	44.8	-
	04:35 - 04:40	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	04:40 - 04:45	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	04:45 - 04:50	54.7	49.5	56.1	44.8	11.3
	04:50 - 04:55	52.2	49.5	51.9	44.8	7.1
	04:55 - 05:00	50.4	49.5	46.1	44.8	1.3
	05:00 - 05:05	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	05:05 - 05:10	51.8	49.5	50.9	44.8	6.1
	05:10 - 05:15	54.9	49.5	56.4	44.8	11.6
	05:15 - 05:20	55.9	49.5	57.8	44.8	13.0
	05:20 - 05:25	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	05:25 - 05:30	53.2	49.5	53.8	44.8	9.0
	05:30 - 05:35	53.3	49.5	54.0	44.8	9.2
	05:35 - 05:40	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	05:40 - 05:45	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	05:45 - 05:50	53.0	49.5	53.4	44.8	8.6
	05:50 - 05:55	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	05:55 - 06:00	52.0	49.5	51.4	44.8	6.6
	06:00 - 06:05	53.3	55.4	-	50.7	-
	06:05 - 06:10	53.6	55.4	-	50.7	-
	06:10 - 06:15	52.4	55.4	-	50.7	-
	06:15 - 06:20	53.2	55.4	-	50.7	-
	06:20 - 06:25	53.8	55.4	-	50.7	-
	06:25 - 06:30	52.8	55.4	-	50.7	-
	06:30 - 06:35	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	06:35 - 06:40	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	06:40 - 06:45	54.3	55.4	-	50.7	-
	06:45 - 06:50	53.4	55.4	-	50.7	-
	06:50 - 06:55	52.6	55.4	-	50.7	-
	06:55 - 07:00	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31280

MEASURING DATE : 23-24/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	การรบกวน			
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด			dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	
	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))				
24/08/2024	07:00 - 07:05	54.4	55.4	-	50.7	-
	07:05 - 07:10	55.1	55.4	-	50.7	-
	07:10 - 07:15	66.0	55.4	68.6	50.7	17.9
	07:15 - 07:20	58.2	55.4	58.0	50.7	7.3
	07:20 - 07:25	65.3	55.4	67.8	50.7	17.1
	07:25 - 07:30	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	07:30 - 07:35	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	07:35 - 07:40	60.0	55.4	61.2	50.7	10.5
	07:40 - 07:45	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	07:45 - 07:50	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	07:50 - 07:55	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	07:55 - 08:00	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	08:00 - 08:05	54.1	55.4	-	50.7	-
	08:05 - 08:10	54.4	55.4	-	50.7	-
	08:10 - 08:15	55.4	55.4	-	50.7	-
	08:15 - 08:20	58.3	55.4	58.2	50.7	7.5
	08:20 - 08:25	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	08:25 - 08:30	54.5	55.4	-	50.7	-
	08:30 - 08:35	54.3	55.4	-	50.7	-
	08:35 - 08:40	53.6	55.4	-	50.7	-
	08:40 - 08:45	53.7	55.4	-	50.7	-
	08:45 - 08:50	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	08:50 - 08:55	54.1	55.4	-	50.7	-
	08:55 - 09:00	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	09:00 - 09:05	52.1	55.4	-	50.7	-
	09:05 - 09:10	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	09:10 - 09:15	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	09:15 - 09:20	52.1	55.4	-	50.7	-
	09:20 - 09:25	53.9	55.4	-	50.7	-
	09:25 - 09:30	54.1	55.4	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31280

MEASURING DATE : 23-24/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{/4}	ระดับเสียง ^{/5}	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4}	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	ขณะมีการรบกวน		
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน		L ₉₀ (dB(A))	
	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
24/08/2024	09:30 - 09:35	53.7	55.4	-	50.7
	09:35 - 09:40	52.7	55.4	-	50.7
	09:40 - 09:45	55.3	55.4	-	50.7
	09:45 - 09:50	53.2	55.4	-	50.7
	09:50 - 09:55	56.9	55.4	54.6	50.7
	09:55 - 10:00	53.3	55.4	-	50.7
	10:00 - 10:05	52.3	55.4	-	50.7
	10:05 - 10:10	52.4	55.4	-	50.7
	10:10 - 10:15	52.4	55.4	-	50.7
	10:15 - 10:20	53.4	55.4	-	50.7
	10:20 - 10:25	51.5	55.4	-	50.7
	10:25 - 10:30	53.7	55.4	-	50.7
	10:30 - 10:35	50.5	55.4	-	50.7
	10:35 - 10:40	52.3	55.4	-	50.7
	10:40 - 10:45	52.9	55.4	-	50.7
	10:45 - 10:50	53.6	55.4	-	50.7
	10:50 - 10:55	51.8	55.4	-	50.7
	10:55 - 11:00	52.2	55.4	-	50.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}					10

REMARK :

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time^{/4} Measuring Date and Time : 19-20/08/2024 (Day Time : 10:15 - 10:20, Night Time 23:05 - 23:10)^{/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905
Report No. R6709-0079

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281
MEASURING DATE : 24-25/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/08/2024	11:00 - 11:05 ^{1/3}	51.9	55.4	-	50.7	-
	11:05 - 11:10	50.4	55.4	-	50.7	-
	11:10 - 11:15	54.4	55.4	-	50.7	-
	11:15 - 11:20	52.5	55.4	-	50.7	-
	11:20 - 11:25	53.3	55.4	-	50.7	-
	11:25 - 11:30	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	11:30 - 11:35	54.1	55.4	-	50.7	-
	11:35 - 11:40	53.4	55.4	-	50.7	-
	11:40 - 11:45	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	11:45 - 11:50	53.3	55.4	-	50.7	-
	11:50 - 11:55	53.9	55.4	-	50.7	-
	11:55 - 12:00	53.6	55.4	-	50.7	-
	12:00 - 12:05	54.2	55.4	-	50.7	-
	12:05 - 12:10	53.9	55.4	-	50.7	-
	12:10 - 12:15	53.7	55.4	-	50.7	-
	12:15 - 12:20	54.7	55.4	-	50.7	-
	12:20 - 12:25	54.1	55.4	-	50.7	-
	12:25 - 12:30	54.2	55.4	-	50.7	-
	12:30 - 12:35	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	12:35 - 12:40	52.7	55.4	-	50.7	-
	12:40 - 12:45	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	12:45 - 12:50	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	12:50 - 12:55	53.6	55.4	-	50.7	-
	12:55 - 13:00	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	13:00 - 13:05	52.8	55.4	-	50.7	-
	13:05 - 13:10	52.4	55.4	-	50.7	-
	13:10 - 13:15	55.2	55.4	-	50.7	-
	13:15 - 13:20	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	13:20 - 13:25	59.0	55.4	59.5	50.7	8.8
	13:25 - 13:30	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281

MEASURING DATE : 24-25/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ขณะพัก	ระดับเสียง ขณะมีกิจกรรม ^{1/5}	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4}	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน		L ₉₀ (dB(A))	
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
24/08/2024	13:30 - 13:35	54.9	55.4	-	50.7
	13:35 - 13:40	53.8	55.4	-	50.7
	13:40 - 13:45	55.6	55.4	45.1	50.7
	13:45 - 13:50	52.7	55.4	-	50.7
	13:50 - 13:55	54.5	55.4	-	50.7
	13:55 - 14:00	55.4	55.4	-	50.7
	14:00 - 14:05	53.3	55.4	-	50.7
	14:05 - 14:10	51.7	55.4	-	50.7
	14:10 - 14:15	55.1	55.4	-	50.7
	14:15 - 14:20	53.1	55.4	-	50.7
	14:20 - 14:25	53.2	55.4	-	50.7
	14:25 - 14:30	53.1	55.4	-	50.7
	14:30 - 14:35	53.1	55.4	-	50.7
	14:35 - 14:40	53.9	55.4	-	50.7
	14:40 - 14:45	51.6	55.4	-	50.7
	14:45 - 14:50	55.7	55.4	46.9	50.7
	14:50 - 14:55	56.0	55.4	50.1	50.7
	14:55 - 15:00	52.3	55.4	-	50.7
	15:00 - 15:05	55.5	55.4	42.1	50.7
	15:05 - 15:10	51.5	55.4	-	50.7
	15:10 - 15:15	56.8	55.4	54.2	50.7
	15:15 - 15:20	53.9	55.4	-	50.7
	15:20 - 15:25	52.5	55.4	-	50.7
	15:25 - 15:30	53.2	55.4	-	50.7
	15:30 - 15:35	51.7	55.4	-	50.7
	15:35 - 15:40	53.2	55.4	-	50.7
	15:40 - 15:45	53.2	55.4	-	50.7
	15:45 - 15:50	53.1	55.4	-	50.7
	15:50 - 15:55	52.1	55.4	-	50.7
	15:55 - 16:00	50.7	55.4	-	50.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281

MEASURING DATE : 24-25/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/08/2024	16:00 - 16:05	54.8	55.4	-	50.7	-
	16:05 - 16:10	53.4	55.4	-	50.7	-
	16:10 - 16:15	55.4	55.4	-	50.7	-
	16:15 - 16:20	55.4	55.4	-	50.7	-
	16:20 - 16:25	53.6	55.4	-	50.7	-
	16:25 - 16:30	53.2	55.4	-	50.7	-
	16:30 - 16:35	52.9	55.4	-	50.7	-
	16:35 - 16:40	53.4	55.4	-	50.7	-
	16:40 - 16:45	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	16:45 - 16:50	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	16:50 - 16:55	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	16:55 - 17:00	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	17:00 - 17:05	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	17:05 - 17:10	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	17:10 - 17:15	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	17:15 - 17:20	53.7	55.4	-	50.7	-
	17:20 - 17:25	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	17:25 - 17:30	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	17:30 - 17:35	55.4	55.4	-	50.7	-
	17:35 - 17:40	55.0	55.4	-	50.7	-
	17:40 - 17:45	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	17:45 - 17:50	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	17:50 - 17:55	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	17:55 - 18:00	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	18:00 - 18:05	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	18:05 - 18:10	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	18:10 - 18:15	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	18:15 - 18:20	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
18:20 - 18:25	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3	
18:25 - 18:30	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281

MEASURING DATE : 24-25/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/08/2024	18:30 - 18:35	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	18:35 - 18:40	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	18:40 - 18:45	54.5	55.4	-	50.7	-
	18:45 - 18:50	54.3	55.4	-	50.7	-
	18:50 - 18:55	53.3	55.4	-	50.7	-
	18:55 - 19:00	53.5	55.4	-	50.7	-
	19:00 - 19:05	52.1	55.4	-	50.7	-
	19:05 - 19:10	53.9	55.4	-	50.7	-
	19:10 - 19:15	54.1	55.4	-	50.7	-
	19:15 - 19:20	53.7	55.4	-	50.7	-
	19:20 - 19:25	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	19:25 - 19:30	54.3	55.4	-	50.7	-
	19:30 - 19:35	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	19:35 - 19:40	55.1	55.4	-	50.7	-
	19:40 - 19:45	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	19:45 - 19:50	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	19:50 - 19:55	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	19:55 - 20:00	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	20:00 - 20:05	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	20:05 - 20:10	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	20:10 - 20:15	60.6	55.4	62.0	50.7	11.3
	20:15 - 20:20	57.4	55.4	56.1	50.7	5.4
	20:20 - 20:25	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	20:25 - 20:30	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	20:30 - 20:35	55.3	55.4	-	50.7	-
	20:35 - 20:40	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	20:40 - 20:45	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	20:45 - 20:50	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	20:50 - 20:55	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	20:55 - 21:00	54.5	55.4	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าชุมชนชาติ ABPI
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281
MEASURING DATE : 24-25/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/08/2024	21:00 - 21:05	55.0	55.4	-	50.7	-
	21:05 - 21:10	54.4	55.4	-	50.7	-
	21:10 - 21:15	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	21:15 - 21:20	54.2	55.4	-	50.7	-
	21:20 - 21:25	55.4	55.4	-	50.7	-
	21:25 - 21:30	54.5	55.4	-	50.7	-
	21:30 - 21:35	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	21:35 - 21:40	55.2	55.4	-	50.7	-
	21:40 - 21:45	53.6	55.4	-	50.7	-
	21:45 - 21:50	52.6	55.4	-	50.7	-
	21:50 - 21:55	52.4	55.4	-	50.7	-
	21:55 - 22:00	53.2	55.4	-	50.7	-
	22:00 - 22:05	53.0	49.5	53.4	44.8	8.6
	22:05 - 22:10	53.8	49.5	54.8	44.8	10.0
	22:10 - 22:15	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	22:15 - 22:20	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	22:20 - 22:25	53.2	49.5	53.8	44.8	9.0
	22:25 - 22:30	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	22:30 - 22:35	53.4	49.5	54.1	44.8	9.3
	22:35 - 22:40	51.1	49.5	49.0	44.8	4.2
	22:40 - 22:45	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	22:45 - 22:50	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	22:50 - 22:55	51.2	49.5	49.3	44.8	4.5
	22:55 - 23:00	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	23:00 - 23:05	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	23:05 - 23:10	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	23:10 - 23:15	48.4	49.5	-	44.8	-
	23:15 - 23:20	48.6	49.5	-	44.8	-
	23:20 - 23:25	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
	23:25 - 23:30	49.1	49.5	-	44.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281

MEASURING DATE : 24-25/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/08/2024	23:30 - 23:35	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	23:35 - 23:40	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	23:40 - 23:45	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	23:45 - 23:50	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	23:50 - 23:55	52.2	49.5	51.9	44.8	7.1
25/08/2024	23:55 - 00:00	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	00:00 - 00:05	51.3	49.5	49.6	44.8	4.8
	00:05 - 00:10	53.0	49.5	53.4	44.8	8.6
	00:10 - 00:15	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	00:15 - 00:20	53.9	49.5	54.9	44.8	10.1
	00:20 - 00:25	51.0	49.5	48.7	44.8	3.9
	00:25 - 00:30	53.9	49.5	54.9	44.8	10.1
	00:30 - 00:35	55.0	49.5	56.6	44.8	11.8
	00:35 - 00:40	51.2	49.5	49.3	44.8	4.5
	00:40 - 00:45	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	00:45 - 00:50	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	00:50 - 00:55	49.6	49.5	36.2	44.8	-8.6
	00:55 - 01:00	50.1	49.5	44.2	44.8	-0.6
	01:00 - 01:05	49.9	49.5	42.3	44.8	-2.5
	01:05 - 01:10	48.6	49.5	-	44.8	-
	01:10 - 01:15	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	01:15 - 01:20	48.8	49.5	-	44.8	-
	01:20 - 01:25	49.0	49.5	-	44.8	-
	01:25 - 01:30	48.4	49.5	-	44.8	-
	01:30 - 01:35	47.5	49.5	-	44.8	-
	01:35 - 01:40	48.2	49.5	-	44.8	-
	01:40 - 01:45	48.8	49.5	-	44.8	-
	01:45 - 01:50	47.8	49.5	-	44.8	-
	01:50 - 01:55	53.3	49.5	54.0	44.8	9.2
	01:55 - 02:00	48.7	49.5	-	44.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281

MEASURING DATE : 24-25/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่ การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/08/2024	02:00 - 02:05	46.7	49.5	-	44.8	-
	02:05 - 02:10	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	02:10 - 02:15	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	02:15 - 02:20	48.2	49.5	-	44.8	-
	02:20 - 02:25	47.0	49.5	-	44.8	-
	02:25 - 02:30	47.8	49.5	-	44.8	-
	02:30 - 02:35	48.4	49.5	-	44.8	-
	02:35 - 02:40	48.6	49.5	-	44.8	-
	02:40 - 02:45	48.3	49.5	-	44.8	-
	02:45 - 02:50	47.8	49.5	-	44.8	-
	02:50 - 02:55	48.4	49.5	-	44.8	-
	02:55 - 03:00	49.1	49.5	-	44.8	-
	03:00 - 03:05	49.7	49.5	39.2	44.8	-5.6
	03:05 - 03:10	51.0	49.5	48.7	44.8	3.9
	03:10 - 03:15	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	03:15 - 03:20	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	03:20 - 03:25	50.3	49.5	45.6	44.8	0.8
	03:25 - 03:30	49.3	49.5	-	44.8	-
	03:30 - 03:35	49.6	49.5	36.2	44.8	-8.6
	03:35 - 03:40	49.5	49.5	-	44.8	-
	03:40 - 03:45	51.3	49.5	49.6	44.8	4.8
	03:45 - 03:50	49.1	49.5	-	44.8	-
	03:50 - 03:55	50.3	49.5	45.6	44.8	0.8
	03:55 - 04:00	49.4	49.5	-	44.8	-
	04:00 - 04:05	48.1	49.5	-	44.8	-
	04:05 - 04:10	49.7	49.5	39.2	44.8	-5.6
	04:10 - 04:15	50.0	49.5	43.4	44.8	-1.4
	04:15 - 04:20	49.0	49.5	-	44.8	-
	04:20 - 04:25	47.1	49.5	-	44.8	-
	04:25 - 04:30	48.8	49.5	-	44.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0079

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281

MEASURING DATE : 24-25/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{/4}	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5}	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4}	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี			
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
25/08/2024	04:30 - 04:35	49.3	49.5	-	44.8
	04:35 - 04:40	48.0	49.5	-	44.8
	04:40 - 04:45	48.8	49.5	-	44.8
	04:45 - 04:50	49.3	49.5	-	44.8
	04:50 - 04:55	49.7	49.5	39.2	44.8
	04:55 - 05:00	50.6	49.5	47.1	44.8
	05:00 - 05:05	50.3	49.5	45.6	44.8
	05:05 - 05:10	48.5	49.5	-	44.8
	05:10 - 05:15	51.3	49.5	49.6	44.8
	05:15 - 05:20	54.1	49.5	55.3	44.8
	05:20 - 05:25	52.1	49.5	51.6	44.8
	05:25 - 05:30	49.5	49.5	-	44.8
	05:30 - 05:35	52.1	49.5	51.6	44.8
	05:35 - 05:40	51.1	49.5	49.0	44.8
	05:40 - 05:45	57.2	49.5	59.4	44.8
	05:45 - 05:50	56.3	49.5	58.3	44.8
	05:50 - 05:55	58.9	49.5	61.4	44.8
	05:55 - 06:00	50.8	49.5	47.9	44.8
	06:00 - 06:05	49.7	55.4	-	50.7
	06:05 - 06:10	62.1	55.4	64.1	50.7
	06:10 - 06:15	50.9	55.4	-	50.7
	06:15 - 06:20	52.9	55.4	-	50.7
	06:20 - 06:25	51.9	55.4	-	50.7
	06:25 - 06:30	54.7	55.4	-	50.7
	06:30 - 06:35	54.7	55.4	-	50.7
	06:35 - 06:40	52.6	55.4	-	50.7
	06:40 - 06:45	51.9	55.4	-	50.7
	06:45 - 06:50	53.6	55.4	-	50.7
	06:50 - 06:55	54.1	55.4	-	50.7
	06:55 - 07:00	51.2	55.4	-	50.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281

MEASURING DATE : 24-25/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/08/2024	07:00 - 07:05	50.6	55.4	-	50.7	-
	07:05 - 07:10	51.1	55.4	-	50.7	-
	07:10 - 07:15	55.2	55.4	-	50.7	-
	07:15 - 07:20	53.7	55.4	-	50.7	-
	07:20 - 07:25	55.0	55.4	-	50.7	-
	07:25 - 07:30	53.3	55.4	-	50.7	-
	07:30 - 07:35	53.7	55.4	-	50.7	-
	07:35 - 07:40	54.4	55.4	-	50.7	-
	07:40 - 07:45	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	07:45 - 07:50	54.1	55.4	-	50.7	-
	07:50 - 07:55	52.4	55.4	-	50.7	-
	07:55 - 08:00	52.7	55.4	-	50.7	-
	08:00 - 08:05	53.4	55.4	-	50.7	-
	08:05 - 08:10	55.2	55.4	-	50.7	-
	08:10 - 08:15	54.6	55.4	-	50.7	-
	08:15 - 08:20	58.3	55.4	58.2	50.7	7.5
	08:20 - 08:25	55.0	55.4	-	50.7	-
	08:25 - 08:30	54.0	55.4	-	50.7	-
	08:30 - 08:35	52.0	55.4	-	50.7	-
	08:35 - 08:40	54.3	55.4	-	50.7	-
	08:40 - 08:45	53.9	55.4	-	50.7	-
	08:45 - 08:50	53.9	55.4	-	50.7	-
	08:50 - 08:55	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	08:55 - 09:00	55.3	55.4	-	50.7	-
	09:00 - 09:05	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	09:05 - 09:10	54.0	55.4	-	50.7	-
	09:10 - 09:15	52.7	55.4	-	50.7	-
	09:15 - 09:20	52.5	55.4	-	50.7	-
	09:20 - 09:25	53.7	55.4	-	50.7	-
	09:25 - 09:30	52.1	55.4	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31281

MEASURING DATE : 24-25/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024


วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/08/2024	09:30 - 09:35	52.2	55.4	-	50.7	-
	09:35 - 09:40	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	09:40 - 09:45	53.0	55.4	-	50.7	-
	09:45 - 09:50	53.9	55.4	-	50.7	-
	09:50 - 09:55	53.6	55.4	-	50.7	-
	09:55 - 10:00	54.2	55.4	-	50.7	-
	10:00 - 10:05	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	10:05 - 10:10	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	10:10 - 10:15	54.3	55.4	-	50.7	-
	10:15 - 10:20	52.7	55.4	-	50.7	-
	10:20 - 10:25	51.9	55.4	-	50.7	-
	10:25 - 10:30	58.8	55.4	59.1	50.7	8.4
	10:30 - 10:35	52.4	55.4	-	50.7	-
	10:35 - 10:40	51.5	55.4	-	50.7	-
	10:40 - 10:45	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	10:45 - 10:50	51.7	55.4	-	50.7	-
	10:50 - 10:55	53.9	55.4	-	50.7	-
10:55 - 11:00	54.4	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time^{1/4} Measuring Date and Time : 19-20/08/2024 (Day Time : 10:15 - 10:20, Night Time 23:05 - 23:10)^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)


* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

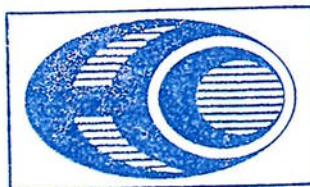

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าชุมชนชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31282

MEASURING DATE : 25-26/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/08/2024	11:00 - 11:05 ^{1/3}	54.0	55.4	-	50.7	-
	11:05 - 11:10	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	11:10 - 11:15	54.2	55.4	-	50.7	-
	11:15 - 11:20	55.3	55.4	-	50.7	-
	11:20 - 11:25	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	11:25 - 11:30	54.3	55.4	-	50.7	-
	11:30 - 11:35	52.7	55.4	-	50.7	-
	11:35 - 11:40	53.3	55.4	-	50.7	-
	11:40 - 11:45	54.4	55.4	-	50.7	-
	11:45 - 11:50	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	11:50 - 11:55	53.4	55.4	-	50.7	-
	11:55 - 12:00	53.4	55.4	-	50.7	-
	12:00 - 12:05	53.4	55.4	-	50.7	-
	12:05 - 12:10	54.8	55.4	-	50.7	-
	12:10 - 12:15	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	12:15 - 12:20	53.9	55.4	-	50.7	-
	12:20 - 12:25	55.0	55.4	-	50.7	-
	12:25 - 12:30	55.4	55.4	-	50.7	-
	12:30 - 12:35	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	12:35 - 12:40	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	12:40 - 12:45	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	12:45 - 12:50	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	12:50 - 12:55	54.7	55.4	-	50.7	-
	12:55 - 13:00	54.3	55.4	-	50.7	-
	13:00 - 13:05	52.4	55.4	-	50.7	-
	13:05 - 13:10	51.8	55.4	-	50.7	-
	13:10 - 13:15	54.8	55.4	-	50.7	-
	13:15 - 13:20	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	13:20 - 13:25	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	13:25 - 13:30	55.1	55.4	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31282

MEASURING DATE : 25-26/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน	
ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	dB(A)	
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))				
25/08/2024	13:30 - 13:35	53.6	55.4	-	50.7	-
	13:35 - 13:40	54.8	55.4	-	50.7	-
	13:40 - 13:45	53.9	55.4	-	50.7	-
	13:45 - 13:50	52.6	55.4	-	50.7	-
	13:50 - 13:55	53.8	55.4	-	50.7	-
	13:55 - 14:00	57.6	55.4	56.6	50.7	5.9
	14:00 - 14:05	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	14:05 - 14:10	51.6	55.4	-	50.7	-
	14:10 - 14:15	52.5	55.4	-	50.7	-
	14:15 - 14:20	52.8	55.4	-	50.7	-
	14:20 - 14:25	55.2	55.4	-	50.7	-
	14:25 - 14:30	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	14:30 - 14:35	54.5	55.4	-	50.7	-
	14:35 - 14:40	53.0	55.4	-	50.7	-
	14:40 - 14:45	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	14:45 - 14:50	53.0	55.4	-	50.7	-
	14:50 - 14:55	54.3	55.4	-	50.7	-
	14:55 - 15:00	53.6	55.4	-	50.7	-
	15:00 - 15:05	60.2	55.4	61.5	50.7	10.8
	15:05 - 15:10	54.4	55.4	-	50.7	-
	15:10 - 15:15	55.1	55.4	-	50.7	-
	15:15 - 15:20	52.4	55.4	-	50.7	-
	15:20 - 15:25	55.1	55.4	-	50.7	-
	15:25 - 15:30	53.4	55.4	-	50.7	-
	15:30 - 15:35	54.4	55.4	-	50.7	-
	15:35 - 15:40	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	15:40 - 15:45	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	15:45 - 15:50	61.2	55.4	62.9	50.7	12.2
	15:50 - 15:55	53.1	55.4	-	50.7	-
	15:55 - 16:00	59.2	55.4	59.9	50.7	9.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905
Report No. R6709-0080

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31282
MEASURING DATE : 25-26/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/08/2024	16:00 - 16:05	57.6	55.4	56.6	50.7	5.9
	16:05 - 16:10	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	16:10 - 16:15	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	16:15 - 16:20	53.3	55.4	-	50.7	-
	16:20 - 16:25	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	16:25 - 16:30	54.2	55.4	-	50.7	-
	16:30 - 16:35	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	16:35 - 16:40	54.6	55.4	-	50.7	-
	16:40 - 16:45	53.5	55.4	-	50.7	-
	16:45 - 16:50	53.4	55.4	-	50.7	-
	16:50 - 16:55	55.4	55.4	-	50.7	-
	16:55 - 17:00	53.9	55.4	-	50.7	-
	17:00 - 17:05	52.6	55.4	-	50.7	-
	17:05 - 17:10	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	17:10 - 17:15	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	17:15 - 17:20	53.9	55.4	-	50.7	-
	17:20 - 17:25	54.1	55.4	-	50.7	-
	17:25 - 17:30	55.3	55.4	-	50.7	-
	17:30 - 17:35	54.2	55.4	-	50.7	-
	17:35 - 17:40	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	17:40 - 17:45	60.3	55.4	61.6	50.7	10.9
	17:45 - 17:50	54.5	55.4	-	50.7	-
	17:50 - 17:55	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	17:55 - 18:00	52.6	55.4	-	50.7	-
	18:00 - 18:05	54.2	55.4	-	50.7	-
	18:05 - 18:10	53.3	55.4	-	50.7	-
	18:10 - 18:15	52.9	55.4	-	50.7	-
	18:15 - 18:20	54.2	55.4	-	50.7	-
	18:20 - 18:25	55.0	55.4	-	50.7	-
	18:25 - 18:30	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905
Report No. R6709-0080

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31282
MEASURING DATE : 25-26/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/08/2024	18:30 - 18:35	53.7	55.4	-	50.7	-
	18:35 - 18:40	54.3	55.4	-	50.7	-
	18:40 - 18:45	57.8	55.4	57.1	50.7	6.4
	18:45 - 18:50	55.2	55.4	-	50.7	-
	18:50 - 18:55	53.6	55.4	-	50.7	-
	18:55 - 19:00	54.0	55.4	-	50.7	-
	19:00 - 19:05	59.4	55.4	60.2	50.7	9.5
	19:05 - 19:10	55.1	55.4	-	50.7	-
	19:10 - 19:15	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	19:15 - 19:20	58.9	55.4	59.3	50.7	8.6
	19:20 - 19:25	58.6	55.4	58.8	50.7	8.1
	19:25 - 19:30	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	19:30 - 19:35	57.6	55.4	56.6	50.7	5.9
	19:35 - 19:40	57.2	55.4	55.5	50.7	4.8
	19:40 - 19:45	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	19:45 - 19:50	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	19:50 - 19:55	53.1	55.4	-	50.7	-
	19:55 - 20:00	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	20:00 - 20:05	58.3	55.4	58.2	50.7	7.5
	20:05 - 20:10	54.7	55.4	-	50.7	-
	20:10 - 20:15	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	20:15 - 20:20	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	20:20 - 20:25	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	20:25 - 20:30	58.5	55.4	58.6	50.7	7.9
	20:30 - 20:35	55.4	55.4	-	50.7	-
	20:35 - 20:40	53.8	55.4	-	50.7	-
	20:40 - 20:45	55.3	55.4	-	50.7	-
	20:45 - 20:50	55.0	55.4	-	50.7	-
	20:50 - 20:55	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	20:55 - 21:00	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31282

MEASURING DATE : 25-26/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียง ^{1/4}	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5}	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4}	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	การรบกวน			
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด					
	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))				
25/08/2024	21:00 - 21:05	54.8	55.4	-	50.7	-
	21:05 - 21:10	53.8	55.4	-	50.7	-
	21:10 - 21:15	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	21:15 - 21:20	54.5	55.4	-	50.7	-
	21:20 - 21:25	54.6	55.4	-	50.7	-
	21:25 - 21:30	53.7	55.4	-	50.7	-
	21:30 - 21:35	53.3	55.4	-	50.7	-
	21:35 - 21:40	55.0	55.4	-	50.7	-
	21:40 - 21:45	51.8	55.4	-	50.7	-
	21:45 - 21:50	52.3	55.4	-	50.7	-
	21:50 - 21:55	52.2	55.4	-	50.7	-
	21:55 - 22:00	51.9	55.4	-	50.7	-
	22:00 - 22:05	54.1	49.5	55.3	44.8	10.5
	22:05 - 22:10	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	22:10 - 22:15	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	22:15 - 22:20	52.6	49.5	52.7	44.8	7.9
	22:20 - 22:25	52.7	49.5	52.9	44.8	8.1
	22:25 - 22:30	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	22:30 - 22:35	55.1	49.5	56.7	44.8	11.9
	22:35 - 22:40	49.3	49.5	-	44.8	-
	22:40 - 22:45	55.6	49.5	57.4	44.8	12.6
	22:45 - 22:50	53.9	49.5	54.9	44.8	10.1
	22:50 - 22:55	53.3	49.5	54.0	44.8	9.2
	22:55 - 23:00	52.1	49.5	51.6	44.8	6.8
	23:00 - 23:05	52.9	49.5	53.2	44.8	8.4
	23:05 - 23:10	54.5	49.5	55.8	44.8	11.0
	23:10 - 23:15	51.2	49.5	49.3	44.8	4.5
	23:15 - 23:20	51.4	49.5	49.9	44.8	5.1
	23:20 - 23:25	51.6	49.5	50.4	44.8	5.6
	23:25 - 23:30	50.1	49.5	44.2	44.8	-0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวฟ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31282

MEASURING DATE : 25-26/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/08/2024	23:30 - 23:35	51.4	49.5	49.9	44.8	5.1
	23:35 - 23:40	48.5	49.5	-	44.8	-
	23:40 - 23:45	50.1	49.5	44.2	44.8	-0.6
	23:45 - 23:50	48.4	49.5	-	44.8	-
	23:50 - 23:55	46.9	49.5	-	44.8	-
26/08/2024	23:55 - 00:00	52.1	49.5	51.6	44.8	6.8
	00:00 - 00:05	53.4	49.5	54.1	44.8	9.3
	00:05 - 00:10	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	00:10 - 00:15	53.0	49.5	53.4	44.8	8.6
	00:15 - 00:20	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	00:20 - 00:25	52.8	49.5	53.1	44.8	8.3
	00:25 - 00:30	53.2	49.5	53.8	44.8	9.0
	00:30 - 00:35	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	00:35 - 00:40	55.3	49.5	57.0	44.8	12.2
	00:40 - 00:45	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	00:45 - 00:50	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	00:50 - 00:55	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	00:55 - 01:00	51.0	49.5	48.7	44.8	3.9
	01:00 - 01:05	53.6	49.5	54.5	44.8	9.7
	01:05 - 01:10	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	01:10 - 01:15	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	01:15 - 01:20	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	01:20 - 01:25	50.4	49.5	46.1	44.8	1.3
	01:25 - 01:30	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	01:30 - 01:35	50.6	49.5	47.1	44.8	2.3
	01:35 - 01:40	51.6	49.5	50.4	44.8	5.6
	01:40 - 01:45	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	01:45 - 01:50	51.3	49.5	49.6	44.8	4.8
	01:50 - 01:55	49.3	49.5	-	44.8	-
	01:55 - 02:00	48.0	49.5	-	44.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905

Report No. R6709-0080

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าชุมชนชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31282

MEASURING DATE : 25-26/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/08/2024	02:00 - 02:05	47.2	49.5	-	44.8	-
	02:05 - 02:10	51.2	49.5	49.3	44.8	4.5
	02:10 - 02:15	47.4	49.5	-	44.8	-
	02:15 - 02:20	46.0	49.5	-	44.8	-
	02:20 - 02:25	47.8	49.5	-	44.8	-
	02:25 - 02:30	48.3	49.5	-	44.8	-
	02:30 - 02:35	47.3	49.5	-	44.8	-
	02:35 - 02:40	46.7	49.5	-	44.8	-
	02:40 - 02:45	46.9	49.5	-	44.8	-
	02:45 - 02:50	46.7	49.5	-	44.8	-
	02:50 - 02:55	48.2	49.5	-	44.8	-
	02:55 - 03:00	48.1	49.5	-	44.8	-
	03:00 - 03:05	47.5	49.5	-	44.8	-
	03:05 - 03:10	47.7	49.5	-	44.8	-
	03:10 - 03:15	48.4	49.5	-	44.8	-
	03:15 - 03:20	48.7	49.5	-	44.8	-
	03:20 - 03:25	51.3	49.5	49.6	44.8	4.8
	03:25 - 03:30	48.0	49.5	-	44.8	-
	03:30 - 03:35	47.5	49.5	-	44.8	-
	03:35 - 03:40	48.2	49.5	-	44.8	-
	03:40 - 03:45	47.0	49.5	-	44.8	-
	03:45 - 03:50	48.8	49.5	-	44.8	-
	03:50 - 03:55	46.3	49.5	-	44.8	-
	03:55 - 04:00	47.1	49.5	-	44.8	-
	04:00 - 04:05	48.8	49.5	-	44.8	-
	04:05 - 04:10	47.8	49.5	-	44.8	-
	04:10 - 04:15	46.7	49.5	-	44.8	-
	04:15 - 04:20	49.0	49.5	-	44.8	-
	04:20 - 04:25	47.4	49.5	-	44.8	-
	04:25 - 04:30	46.3	49.5	-	44.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31282

MEASURING DATE : 25-26/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/08/2024	04:30 - 04:35	46.5	49.5	-	44.8	-
	04:35 - 04:40	46.9	49.5	-	44.8	-
	04:40 - 04:45	47.5	49.5	-	44.8	-
	04:45 - 04:50	47.7	49.5	-	44.8	-
	04:50 - 04:55	49.5	49.5	-	44.8	-
	04:55 - 05:00	49.4	49.5	-	44.8	-
	05:00 - 05:05	50.0	49.5	43.4	44.8	-1.4
	05:05 - 05:10	48.3	49.5	-	44.8	-
	05:10 - 05:15	50.6	49.5	47.1	44.8	2.3
	05:15 - 05:20	51.3	49.5	49.6	44.8	4.8
	05:20 - 05:25	50.1	49.5	44.2	44.8	-0.6
	05:25 - 05:30	49.4	49.5	-	44.8	-
	05:30 - 05:35	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
	05:35 - 05:40	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	05:40 - 05:45	50.5	49.5	46.6	44.8	1.8
	05:45 - 05:50	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	05:50 - 05:55	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	05:55 - 06:00	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	06:00 - 06:05	52.4	55.4	-	50.7	-
	06:05 - 06:10	53.2	55.4	-	50.7	-
	06:10 - 06:15	53.8	55.4	-	50.7	-
	06:15 - 06:20	54.3	55.4	-	50.7	-
	06:20 - 06:25	58.7	55.4	59.0	50.7	8.3
	06:25 - 06:30	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	06:30 - 06:35	55.3	55.4	-	50.7	-
	06:35 - 06:40	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	06:40 - 06:45	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	06:45 - 06:50	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	06:50 - 06:55	59.3	55.4	60.0	50.7	9.3
	06:55 - 07:00	59.1	55.4	59.7	50.7	9.0
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31282

MEASURING DATE : 25-26/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/08/2024	07:00 - 07:05	58.6	55.4	58.8	50.7	8.1
	07:05 - 07:10	55.4	55.4	-	50.7	-
	07:10 - 07:15	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	07:15 - 07:20	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	07:20 - 07:25	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	07:25 - 07:30	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	07:30 - 07:35	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	07:35 - 07:40	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	07:40 - 07:45	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	07:45 - 07:50	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	07:50 - 07:55	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	07:55 - 08:00	55.3	55.4	-	50.7	-
	08:00 - 08:05	53.4	55.4	-	50.7	-
	08:05 - 08:10	53.3	55.4	-	50.7	-
	08:10 - 08:15	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	08:15 - 08:20	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	08:20 - 08:25	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	08:25 - 08:30	54.7	55.4	-	50.7	-
	08:30 - 08:35	53.6	55.4	-	50.7	-
	08:35 - 08:40	54.5	55.4	-	50.7	-
	08:40 - 08:45	53.0	55.4	-	50.7	-
	08:45 - 08:50	55.4	55.4	-	50.7	-
	08:50 - 08:55	53.5	55.4	-	50.7	-
	08:55 - 09:00	53.5	55.4	-	50.7	-
	09:00 - 09:05	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	09:05 - 09:10	53.1	55.4	-	50.7	-
	09:10 - 09:15	51.9	55.4	-	50.7	-
09:15 - 09:20	53.6	55.4	-	50.7	-	
09:20 - 09:25	52.7	55.4	-	50.7	-	
09:25 - 09:30	54.5	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31282

MEASURING DATE : 25-26/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024


REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/08/2024	09:30 - 09:35	52.6	55.4	-	50.7	-
	09:35 - 09:40	54.0	55.4	-	50.7	-
	09:40 - 09:45	54.1	55.4	-	50.7	-
	09:45 - 09:50	52.5	55.4	-	50.7	-
	09:50 - 09:55	52.5	55.4	-	50.7	-
	09:55 - 10:00	52.7	55.4	-	50.7	-
	10:00 - 10:05	53.6	55.4	-	50.7	-
	10:05 - 10:10	57.6	55.4	56.6	50.7	5.9
	10:10 - 10:15	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	10:15 - 10:20	53.4	55.4	-	50.7	-
	10:20 - 10:25	52.5	55.4	-	50.7	-
	10:25 - 10:30	52.4	55.4	-	50.7	-
	10:30 - 10:35	54.0	55.4	-	50.7	-
	10:35 - 10:40	53.7	55.4	-	50.7	-
	10:40 - 10:45	51.6	55.4	-	50.7	-
	10:45 - 10:50	55.2	55.4	-	50.7	-
	10:50 - 10:55	55.1	55.4	-	50.7	-
	10:55 - 11:00	52.6	55.4	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REMARK :


^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time^{1/4} Measuring Date and Time : 19-20/08/2024 (Day Time : 10:15 - 10:20, Night Time 23:05 - 23:10)^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

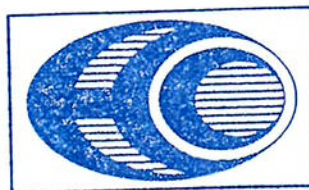* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31283
MEASURING DATE : 26-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/08/2024	11:00 - 11:05 ^{1/3}	53.8	55.4	-	50.7	-
	11:05 - 11:10	58.0	55.4	57.5	50.7	6.8
	11:10 - 11:15	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	11:15 - 11:20	54.1	55.4	-	50.7	-
	11:20 - 11:25	53.1	55.4	-	50.7	-
	11:25 - 11:30	53.7	55.4	-	50.7	-
	11:30 - 11:35	52.7	55.4	-	50.7	-
	11:35 - 11:40	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	11:40 - 11:45	53.6	55.4	-	50.7	-
	11:45 - 11:50	54.5	55.4	-	50.7	-
	11:50 - 11:55	52.9	55.4	-	50.7	-
	11:55 - 12:00	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	12:00 - 12:05	52.3	55.4	-	50.7	-
	12:05 - 12:10	54.8	55.4	-	50.7	-
	12:10 - 12:15	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	12:15 - 12:20	54.6	55.4	-	50.7	-
	12:20 - 12:25	54.8	55.4	-	50.7	-
	12:25 - 12:30	53.8	55.4	-	50.7	-
	12:30 - 12:35	54.3	55.4	-	50.7	-
	12:35 - 12:40	53.6	55.4	-	50.7	-
	12:40 - 12:45	53.7	55.4	-	50.7	-
	12:45 - 12:50	54.8	55.4	-	50.7	-
	12:50 - 12:55	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	12:55 - 13:00	52.7	55.4	-	50.7	-
	13:00 - 13:05	53.1	55.4	-	50.7	-
	13:05 - 13:10	52.8	55.4	-	50.7	-
	13:10 - 13:15	53.3	55.4	-	50.7	-
	13:15 - 13:20	54.7	55.4	-	50.7	-
	13:20 - 13:25	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	13:25 - 13:30	52.0	55.4	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนหัวพ้อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31283

MEASURING DATE : 26-27/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/08/2024	13:30 - 13:35	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	13:35 - 13:40	56.7	55.4	53.8	50.7	3.1
	13:40 - 13:45	51.7	55.4	-	50.7	-
	13:45 - 13:50	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	13:50 - 13:55	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	13:55 - 14:00	54.8	55.4	-	50.7	-
	14:00 - 14:05	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	14:05 - 14:10	51.8	55.4	-	50.7	-
	14:10 - 14:15	52.2	55.4	-	50.7	-
	14:15 - 14:20	52.3	55.4	-	50.7	-
	14:20 - 14:25	54.2	55.4	-	50.7	-
	14:25 - 14:30	59.8	55.4	60.8	50.7	10.1
	14:30 - 14:35	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	14:35 - 14:40	55.2	55.4	-	50.7	-
	14:40 - 14:45	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	14:45 - 14:50	53.7	55.4	-	50.7	-
	14:50 - 14:55	52.9	55.4	-	50.7	-
	14:55 - 15:00	55.2	55.4	-	50.7	-
	15:00 - 15:05	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	15:05 - 15:10	54.2	55.4	-	50.7	-
	15:10 - 15:15	53.0	55.4	-	50.7	-
	15:15 - 15:20	54.5	55.4	-	50.7	-
	15:20 - 15:25	54.3	55.4	-	50.7	-
	15:25 - 15:30	57.1	55.4	55.2	50.7	4.5
	15:30 - 15:35	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	15:35 - 15:40	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	15:40 - 15:45	55.4	55.4	-	50.7	-
	15:45 - 15:50	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
15:50 - 15:55	55.4	55.4	-	50.7	-	
15:55 - 16:00	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905
Report No. R6709-0081

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31283
MEASURING DATE : 26-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/08/2024	16:00 - 16:05	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	16:05 - 16:10	58.7	55.4	59.0	50.7	8.3
	16:10 - 16:15	57.9	55.4	57.3	50.7	6.6
	16:15 - 16:20	60.7	55.4	62.2	50.7	11.5
	16:20 - 16:25	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	16:25 - 16:30	54.8	55.4	-	50.7	-
	16:30 - 16:35	52.9	55.4	-	50.7	-
	16:35 - 16:40	58.9	55.4	59.3	50.7	8.6
	16:40 - 16:45	55.2	55.4	-	50.7	-
	16:45 - 16:50	58.6	55.4	58.8	50.7	8.1
	16:50 - 16:55	53.4	55.4	-	50.7	-
	16:55 - 17:00	53.9	55.4	-	50.7	-
	17:00 - 17:05	54.6	55.4	-	50.7	-
	17:05 - 17:10	55.1	55.4	-	50.7	-
	17:10 - 17:15	57.6	55.4	56.6	50.7	5.9
	17:15 - 17:20	59.1	55.4	59.7	50.7	9.0
	17:20 - 17:25	58.0	55.4	57.5	50.7	6.8
	17:25 - 17:30	57.6	55.4	56.6	50.7	5.9
	17:30 - 17:35	55.0	55.4	-	50.7	-
	17:35 - 17:40	55.0	55.4	-	50.7	-
	17:40 - 17:45	55.3	55.4	-	50.7	-
	17:45 - 17:50	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	17:50 - 17:55	57.6	55.4	56.6	50.7	5.9
	17:55 - 18:00	54.8	55.4	-	50.7	-
	18:00 - 18:05	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
18:05 - 18:10	55.2	55.4	-	50.7	-	
18:10 - 18:15	54.2	55.4	-	50.7	-	
18:15 - 18:20	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8	
18:20 - 18:25	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3	
18:25 - 18:30	54.1	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905
Report No. R6709-0081

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 31283

MEASURING DATE : 26-27/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/08/2024	18:30 - 18:35	56.0	55.4	50.1	50.7	-0.6
	18:35 - 18:40	55.0	55.4	-	50.7	-
	18:40 - 18:45	54.4	55.4	-	50.7	-
	18:45 - 18:50	54.6	55.4	-	50.7	-
	18:50 - 18:55	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	18:55 - 19:00	55.3	55.4	-	50.7	-
	19:00 - 19:05	55.2	55.4	-	50.7	-
	19:05 - 19:10	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	19:10 - 19:15	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	19:15 - 19:20	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	19:20 - 19:25	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	19:25 - 19:30	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	19:30 - 19:35	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	19:35 - 19:40	54.9	55.4	-	50.7	-
	19:40 - 19:45	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	19:45 - 19:50	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	19:50 - 19:55	54.7	55.4	-	50.7	-
	19:55 - 20:00	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	20:00 - 20:05	57.5	55.4	56.3	50.7	5.6
	20:05 - 20:10	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	20:10 - 20:15	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	20:15 - 20:20	57.3	55.4	55.8	50.7	5.1
	20:20 - 20:25	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	20:25 - 20:30	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	20:30 - 20:35	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	20:35 - 20:40	55.8	55.4	48.2	50.7	-2.5
	20:40 - 20:45	55.2	55.4	-	50.7	-
	20:45 - 20:50	59.4	55.4	60.2	50.7	9.5
20:50 - 20:55	55.3	55.4	-	50.7	-	
20:55 - 21:00	55.0	55.4	-	50.7	-	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0905
Report No. R6709-0081

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต.หนองขาโม อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าชุมชนชาติ ABP1
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31283
MEASURING DATE : 26-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/08/2024	21:00 - 21:05	55.1	55.4	-	50.7	-
	21:05 - 21:10	55.5	55.4	42.1	50.7	-8.6
	21:10 - 21:15	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	21:15 - 21:20	58.4	55.4	58.4	50.7	7.7
	21:20 - 21:25	55.2	55.4	-	50.7	-
	21:25 - 21:30	52.3	55.4	-	50.7	-
	21:30 - 21:35	50.6	55.4	-	50.7	-
	21:35 - 21:40	52.1	55.4	-	50.7	-
	21:40 - 21:45	53.0	55.4	-	50.7	-
	21:45 - 21:50	50.9	55.4	-	50.7	-
	21:50 - 21:55	56.2	55.4	51.5	50.7	0.8
	21:55 - 22:00	55.0	55.4	-	50.7	-
	22:00 - 22:05	56.8	49.5	58.9	44.8	14.1
	22:05 - 22:10	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	22:10 - 22:15	52.5	49.5	52.5	44.8	7.7
	22:15 - 22:20	50.6	49.5	47.1	44.8	2.3
	22:20 - 22:25	52.0	49.5	51.4	44.8	6.6
	22:25 - 22:30	51.6	49.5	50.4	44.8	5.6
	22:30 - 22:35	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	22:35 - 22:40	49.8	49.5	41.0	44.8	-3.8
	22:40 - 22:45	50.0	49.5	43.4	44.8	-1.4
	22:45 - 22:50	48.3	49.5	-	44.8	-
	22:50 - 22:55	47.8	49.5	-	44.8	-
	22:55 - 23:00	48.8	49.5	-	44.8	-
	23:00 - 23:05	49.2	49.5	-	44.8	-
	23:05 - 23:10	51.6	49.5	50.4	44.8	5.6
	23:10 - 23:15	48.0	49.5	-	44.8	-
	23:15 - 23:20	49.3	49.5	-	44.8	-
	23:20 - 23:25	48.0	49.5	-	44.8	-
	23:25 - 23:30	50.8	49.5	47.9	44.8	3.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31283

MEASURING DATE : 26-27/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/08/2024	23:30 - 23:35	49.3	49.5	-	44.8	-
	23:35 - 23:40	48.4	49.5	-	44.8	-
	23:40 - 23:45	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	23:45 - 23:50	48.4	49.5	-	44.8	-
	23:50 - 23:55	51.3	49.5	49.6	44.8	4.8
27/08/2024	23:55 - 00:00	47.5	49.5	-	44.8	-
	00:00 - 00:05	48.7	49.5	-	44.8	-
	00:05 - 00:10	51.5	49.5	50.2	44.8	5.4
	00:10 - 00:15	50.2	49.5	44.9	44.8	0.1
	00:15 - 00:20	47.7	49.5	-	44.8	-
	00:20 - 00:25	49.5	49.5	-	44.8	-
	00:25 - 00:30	48.8	49.5	-	44.8	-
	00:30 - 00:35	47.1	49.5	-	44.8	-
	00:35 - 00:40	49.1	49.5	-	44.8	-
	00:40 - 00:45	46.1	49.5	-	44.8	-
	00:45 - 00:50	49.7	49.5	39.2	44.8	-5.6
	00:50 - 00:55	48.2	49.5	-	44.8	-
	00:55 - 01:00	47.8	49.5	-	44.8	-
	01:00 - 01:05	45.5	49.5	-	44.8	-
	01:05 - 01:10	50.0	49.5	43.4	44.8	-1.4
	01:10 - 01:15	45.9	49.5	-	44.8	-
	01:15 - 01:20	47.7	49.5	-	44.8	-
	01:20 - 01:25	46.8	49.5	-	44.8	-
	01:25 - 01:30	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	01:30 - 01:35	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	01:35 - 01:40	48.4	49.5	-	44.8	-
	01:40 - 01:45	49.9	49.5	42.3	44.8	-2.5
	01:45 - 01:50	48.0	49.5	-	44.8	-
	01:50 - 01:55	48.0	49.5	-	44.8	-
	01:55 - 02:00	48.1	49.5	-	44.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA67-R0905
Report No. R6709-0081

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31283
MEASURING DATE : 26-27/08/2024
RECEIVED DATE : 27/08/2024
REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/08/2024	02:00 - 02:05	48.8	49.5	-	44.8	-
	02:05 - 02:10	49.5	49.5	-	44.8	-
	02:10 - 02:15	48.1	49.5	-	44.8	-
	02:15 - 02:20	47.8	49.5	-	44.8	-
	02:20 - 02:25	47.2	49.5	-	44.8	-
	02:25 - 02:30	47.2	49.5	-	44.8	-
	02:30 - 02:35	46.3	49.5	-	44.8	-
	02:35 - 02:40	46.2	49.5	-	44.8	-
	02:40 - 02:45	47.2	49.5	-	44.8	-
	02:45 - 02:50	48.4	49.5	-	44.8	-
	02:50 - 02:55	47.7	49.5	-	44.8	-
	02:55 - 03:00	48.6	49.5	-	44.8	-
	03:00 - 03:05	50.7	49.5	47.5	44.8	2.7
	03:05 - 03:10	47.0	49.5	-	44.8	-
	03:10 - 03:15	47.0	49.5	-	44.8	-
	03:15 - 03:20	46.4	49.5	-	44.8	-
	03:20 - 03:25	48.5	49.5	-	44.8	-
	03:25 - 03:30	49.2	49.5	-	44.8	-
	03:30 - 03:35	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	03:35 - 03:40	52.8	49.5	53.1	44.8	8.3
	03:40 - 03:45	51.8	49.5	50.9	44.8	6.1
	03:45 - 03:50	51.6	49.5	50.4	44.8	5.6
	03:50 - 03:55	52.7	49.5	52.9	44.8	8.1
	03:55 - 04:00	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	04:00 - 04:05	51.9	49.5	51.2	44.8	6.4
	04:05 - 04:10	51.8	49.5	50.9	44.8	6.1
	04:10 - 04:15	51.6	49.5	50.4	44.8	5.6
	04:15 - 04:20	51.8	49.5	50.9	44.8	6.1
	04:20 - 04:25	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	04:25 - 04:30	52.7	49.5	52.9	44.8	8.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

GOPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31283

MEASURING DATE : 26-27/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ^{1/4} ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/08/2024	04:30 - 04:35	52.3	49.5	52.1	44.8	7.3
	04:35 - 04:40	51.6	49.5	50.4	44.8	5.6
	04:40 - 04:45	53.2	49.5	53.8	44.8	9.0
	04:45 - 04:50	52.4	49.5	52.3	44.8	7.5
	04:50 - 04:55	53.7	49.5	54.6	44.8	9.8
	04:55 - 05:00	52.2	49.5	51.9	44.8	7.1
	05:00 - 05:05	53.1	49.5	53.6	44.8	8.8
	05:05 - 05:10	52.6	49.5	52.7	44.8	7.9
	05:10 - 05:15	54.3	49.5	55.6	44.8	10.8
	05:15 - 05:20	54.2	49.5	55.4	44.8	10.6
	05:20 - 05:25	53.3	49.5	54.0	44.8	9.2
	05:25 - 05:30	52.1	49.5	51.6	44.8	6.8
	05:30 - 05:35	50.6	49.5	47.1	44.8	2.3
	05:35 - 05:40	50.9	49.5	48.3	44.8	3.5
	05:40 - 05:45	51.7	49.5	50.7	44.8	5.9
	05:45 - 05:50	51.4	49.5	49.9	44.8	5.1
	05:50 - 05:55	51.1	49.5	49.0	44.8	4.2
	05:55 - 06:00	51.8	49.5	50.9	44.8	6.1
	06:00 - 06:05	50.8	55.4	-	50.7	-
	06:05 - 06:10	54.0	55.4	-	50.7	-
	06:10 - 06:15	54.2	55.4	-	50.7	-
	06:15 - 06:20	53.9	55.4	-	50.7	-
	06:20 - 06:25	55.2	55.4	-	50.7	-
	06:25 - 06:30	55.1	55.4	-	50.7	-
	06:30 - 06:35	54.9	55.4	-	50.7	-
	06:35 - 06:40	54.0	55.4	-	50.7	-
	06:40 - 06:45	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	06:45 - 06:50	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	06:50 - 06:55	59.2	55.4	59.9	50.7	9.2
	06:55 - 07:00	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31283

MEASURING DATE : 26-27/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/08/2024	07:00 - 07:05	57.4	55.4	56.1	50.7	5.4
	07:05 - 07:10	56.4	55.4	52.5	50.7	1.8
	07:10 - 07:15	58.7	55.4	59.0	50.7	8.3
	07:15 - 07:20	58.1	55.4	57.8	50.7	7.1
	07:20 - 07:25	59.3	55.4	60.0	50.7	9.3
	07:25 - 07:30	57.0	55.4	54.9	50.7	4.2
	07:30 - 07:35	56.9	55.4	54.6	50.7	3.9
	07:35 - 07:40	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	07:40 - 07:45	57.4	55.4	56.1	50.7	5.4
	07:45 - 07:50	59.5	55.4	60.4	50.7	9.7
	07:50 - 07:55	57.8	55.4	57.1	50.7	6.4
	07:55 - 08:00	55.7	55.4	46.9	50.7	-3.8
	08:00 - 08:05	53.9	55.4	-	50.7	-
	08:05 - 08:10	53.4	55.4	-	50.7	-
	08:10 - 08:15	56.3	55.4	52.0	50.7	1.3
	08:15 - 08:20	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	08:20 - 08:25	57.7	55.4	56.8	50.7	6.1
	08:25 - 08:30	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	08:30 - 08:35	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	08:35 - 08:40	56.5	55.4	53.0	50.7	2.3
	08:40 - 08:45	55.6	55.4	45.1	50.7	-5.6
	08:45 - 08:50	55.9	55.4	49.3	50.7	-1.4
	08:50 - 08:55	56.1	55.4	50.8	50.7	0.1
	08:55 - 09:00	54.2	55.4	-	50.7	-
	09:00 - 09:05	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	09:05 - 09:10	55.4	55.4	-	50.7	-
	09:10 - 09:15	56.8	55.4	54.2	50.7	3.5
	09:15 - 09:20	56.6	55.4	53.4	50.7	2.7
	09:20 - 09:25	54.1	55.4	-	50.7	-
	09:25 - 09:30	53.5	55.4	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 31283

MEASURING DATE : 26-27/08/2024

RECEIVED DATE : 27/08/2024

REPORTED DATE : 04/09/2024

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/08/2024	09:30 - 09:35	53.4	55.4	-	-
	09:35 - 09:40	53.8	55.4	-	-
	09:40 - 09:45	58.2	55.4	58.0	7.3
	09:45 - 09:50	55.4	55.4	-	-
	09:50 - 09:55	52.6	55.4	-	-
	09:55 - 10:00	54.9	55.4	-	-
	10:00 - 10:05	51.0	55.4	-	-
	10:05 - 10:10	52.1	55.4	-	-
	10:10 - 10:15	54.8	55.4	-	-
	10:15 - 10:20	53.7	55.4	-	-
	10:20 - 10:25	53.5	55.4	-	-
	10:25 - 10:30	51.3	55.4	-	-
	10:30 - 10:35	52.5	55.4	-	-
	10:35 - 10:40	51.9	55.4	-	-
	10:40 - 10:45	56.4	55.4	52.5	1.8
	10:45 - 10:50	53.5	55.4	-	-
	10:50 - 10:55	53.9	55.4	-	-
	10:55 - 11:00	54.0	55.4	-	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/2}					10

REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time⁴ Measuring Date and Time : 19-20/08/2024 (Day Time : 10:15 - 10:20, Night Time 23:05 - 23:10)⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

04/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด***
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000***
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1***
SAMPLE POINT : เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ***
PARAMETER**** : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 8 hr. & L_{max} SAMPLE NO. : 30939
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 21/08/2024
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 21/08/2024
S/N 00322744 : Class 2 REPORTED DATE : 03/09/2024

MEASURING TIME	RESULT			UNIT
	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 1 hr.	L_{max}	
08:00 - 09:00	84	84	86	dB(A)
09:00 - 10:00	83	83	84	dB(A)
10:00 - 11:00	84	84	84	dB(A)
11:00 - 12:00	84	84	84	dB(A)
12:00 - 13:00	84	84	84	dB(A)
13:00 - 14:00	83	83	85	dB(A)
14:00 - 15:00	83	83	84	dB(A)
15:00 - 16:00	83	83	84	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	83**	—	dB(A)
Standard	85 ¹⁾	90 ²⁾	— ¹⁾ , 140 ²⁾ , 115 ³⁾	dB(A)

REMARK : ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated November 6, 2003, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated December 13, 2017, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated February 8, 2018

¹⁾ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

²⁾ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

³⁾ Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** These Data are Non Laboratory Data

**** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/09/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด***
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. นนงไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000***
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI***
SAMPLE POINT : เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ***
PARAMETER**** : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 8 hr. & L_{max} SAMPLE NO. : 47117
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 20/11/2024
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/11/2024
S/N 00222594 : Class 2 REPORTED DATE : 29/11/2024

MEASURING TIME	RESULT			UNIT
	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 1 hr.	L_{max}	
08:00 - 09:00	84	84	84	dB(A)
09:00 - 10:00	84	84	85	dB(A)
10:00 - 11:00	83	83	84	dB(A)
11:00 - 12:00	83	83	84	dB(A)
12:00 - 13:00	83	83	84	dB(A)
13:00 - 14:00	83	83	84	dB(A)
14:00 - 15:00	83	83	84	dB(A)
15:00 - 16:00	83	83	84	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	83**	—	dB(A)
Standard	85 ^{/1}	90 ^{/2}	— ^{/1} , 140 ^{/2} , 115 ^{/3}	dB(A)

REMARK : ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated November 6, 2003, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated December 13, 2017, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated February 8, 2018

^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

^{/3} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate


** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** These Data are Non Laboratory Data

**** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)

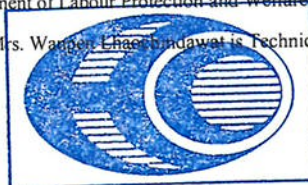

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/11/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0873

Report No. R6708-5544


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ
PARAMETER*** : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 8 hr. & L_{max}
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322755 : Class 2

SAMPLE NO. : 30940
MEASURING DATE : 21/08/2024
RECEIVED DATE : 21/08/2024
REPORTED DATE : 03/09/2024

MEASURING TIME	RESULT			UNIT
	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 1 hr.	L_{max}	
08:00 - 09:00	78	78	81	dB(A)
09:00 - 10:00	78	78	81	dB(A)
10:00 - 11:00	79	79	81	dB(A)
11:00 - 12:00	80	80	82	dB(A)
12:00 - 13:00	80	80	82	dB(A)
13:00 - 14:00	80	80	82	dB(A)
14:00 - 15:00	79	79	81	dB(A)
15:00 - 16:00	79	79	81	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	79*	79**	—	dB(A)
Standard	85 ^{/1}	90 ^{/2}	— ^{/1} , 140 ^{/2} , 115 ^{/3}	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)
^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)
^{/3} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)
* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate
** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate
*** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)

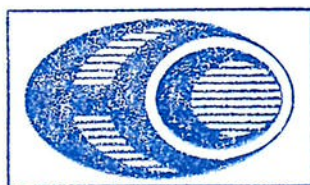

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด***
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต.หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000***
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1***
SAMPLE POINT : เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ***
PARAMETER**** : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 8 hr. & L_{max} SAMPLE NO. : 47118
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 20/11/2024
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/11/2024
S/N 00322747 : Class 2 REPORTED DATE : 29/11/2024

MEASURING TIME	RESULT			UNIT
	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 1 hr.	L_{max}	
08:00 - 09:00	78	78	81	dB(A)
09:00 - 10:00	78	78	81	dB(A)
10:00 - 11:00	78	78	81	dB(A)
11:00 - 12:00	78	78	81	dB(A)
12:00 - 13:00	80	80	88	dB(A)
13:00 - 14:00	87	87	92	dB(A)
14:00 - 15:00	78	78	81	dB(A)
15:00 - 16:00	79	79	81	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	80*	80**	—	dB(A)
Standard	85 ^{/1}	90 ^{/2}	— ^{/1} , 140 ^{/2} , 115 ^{/3}	dB(A)

REMARK : ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated November 6, 2003, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated December 13, 2017, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated February 8, 2018

^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

^{/3} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** These Data are Non Laboratory Data

**** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/11/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด***
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต.หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000***
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1***
SAMPLE POINT : เครื่องอัดอากาศ***
PARAMETER**** : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 8 hr. & L_{max} SAMPLE NO. : 30938
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 21/08/2024
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 21/08/2024
S/N 00222594 : Class 2 REPORTED DATE : 03/09/2024

MEASURING TIME	RESULT			UNIT
	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 1 hr.	L_{max}	
08:00 - 09:00	84	84	92	dB(A)
09:00 - 10:00	84	84	91	dB(A)
10:00 - 11:00	84	84	90	dB(A)
11:00 - 12:00	84	84	91	dB(A)
12:00 - 13:00	85	85	91	dB(A)
13:00 - 14:00	84	84	90	dB(A)
14:00 - 15:00	84	84	90	dB(A)
15:00 - 16:00	84	84	90	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	84*	84**	-	dB(A)
Standard	85 ^{/1}	90 ^{/2}	- ^{/1} , 140 ^{/2} , 115 ^{/3}	dB(A)

REMARK : ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated November 6, 2003, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated December 13, 2017, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated February 8, 2018

^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

^{/3} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** These Data are Non Laboratory Data

**** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009


(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R11187

Report No. R6711-6218

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABPI
SAMPLE POINT : เครื่องอัดอากาศ
PARAMETER*** : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 8 hr. & L_{max}
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322755 : Class 2

SAMPLE NO. : 47119
MEASURING DATE : 20/11/2024
RECEIVED DATE : 20/11/2024
REPORTED DATE : 29/11/2024

MEASURING TIME	RESULT			UNIT
	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 1 hr.	L_{max}	
08:00 - 09:00	84	84	89	dB(A)
09:00 - 10:00	84	84	88	dB(A)
10:00 - 11:00	84	84	89	dB(A)
11:00 - 12:00	84	84	88	dB(A)
12:00 - 13:00	83	83	90	dB(A)
13:00 - 14:00	83	83	90	dB(A)
14:00 - 15:00	84	84	89	dB(A)
15:00 - 16:00	84	84	90	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	83**	—	dB(A)
Standard	85 ^{/1}	90 ^{/2}	— ^{/1} , 140 ^{/2} , 115 ^{/3}	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)


^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

^{/3} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)

* Based on Criteria 85 dB(A): 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A): 5 dB Exchange Rate

*** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)

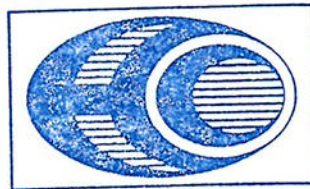

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/11/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด***
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต.หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000***
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1***
SAMPLE POINT : หอหล่อเย็น***
PARAMETER**** : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 8 hr. & L_{max} SAMPLE NO. : 30941
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 21/08/2024
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 21/08/2024
S/N 00322756 : Class 2 REPORTED DATE : 03/09/2024

MEASURING TIME	RESULT			UNIT
	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 1 hr.	L_{max}	
08:00 - 09:00	80	80	81	dB(A)
09:00 - 10:00	80	80	81	dB(A)
10:00 - 11:00	80	80	81	dB(A)
11:00 - 12:00	80	80	81	dB(A)
12:00 - 13:00	80	80	81	dB(A)
13:00 - 14:00	80	80	81	dB(A)
14:00 - 15:00	80	80	80	dB(A)
15:00 - 16:00	79	79	80	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	79*	79**	—	dB(A)
Standard	85 ¹⁾	90 ²⁾	— ¹⁾ , 140 ²⁾ , 115 ³⁾	dB(A)

REMARK : ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated November 6, 2003, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated December 13, 2017, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated February 8, 2018

¹⁾ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

²⁾ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

³⁾ Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** These Data are Non Laboratory Data

**** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head / Mrs. Wannop Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/09/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด***
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต.หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000***
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1***
SAMPLE POINT : หอหล่อเย็น***
PARAMETER**** : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 8 hr. & L_{max} SAMPLE NO. : 47120
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 20/11/2024
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/11/2024
S/N 00322756 : Class 2 REPORTED DATE : 29/11/2024

MEASURING TIME	RESULT			UNIT
	L_{eq} 1 hr.	L_{eq} 1 hr.	L_{max}	
08:00 - 09:00	80	80	81	dB(A)
09:00 - 10:00	80	80	82	dB(A)
10:00 - 11:00	80	80	80	dB(A)
11:00 - 12:00	80	80	81	dB(A)
12:00 - 13:00	80	80	86	dB(A)
13:00 - 14:00	80	80	81	dB(A)
14:00 - 15:00	80	80	82	dB(A)
15:00 - 16:00	80	80	81	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	80*	80**	-	dB(A)
Standard	85 ^{/1}	90 ^{/2}	- ^{/1} , 140 ^{/2} , 115 ^{/3}	dB(A)

REMARK : ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated November 6, 2003, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated December 13, 2017, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated February 8, 2018

^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

^{/3} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** These Data are Non Laboratory Data

**** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanaporn Klinsopon is Section Head / Mrs. Wannan Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By _____

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/11/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0873

Report No. R6708-5539

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด

ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1

SAMPLE POINT : Plant Operator (คุณอนุพงษ์ คำพวง)

MEASURING DATE : 21/08/2024 SAMPLE NO. : 30935

RECEIVED DATE : 21/08/2024 SAMPLING TIME : 07:00-19:00

SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB1497 REPORTED DATE : 03/09/2024

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (12-hr TWA) [#]	81.4	83 ^{/1}	dB(A)
12 Hour dose	66.06	100 ^{/2}	%


REMARK :

^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998

[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)

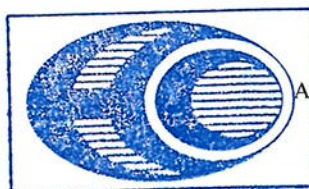

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/09/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0873

Report No. R6708-5540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Plant Operator (คุณเจษฎา ชื่นดี)
MEASURING DATE : 21/08/2024 SAMPLE NO. : 30936
RECEIVED DATE : 21/08/2024 SAMPLING TIME : 07:00-19:00
SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB1498 REPORTED DATE : 03/09/2024

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (12-hr TWA) [#]	73.4	83 ^{/1}	dB(A)
12 Hour dose	10.44	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R0873

Report No. R6708-5541

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Maintenance (คุณชนม์ชนัน อึ้งย้ง)
MEASURING DATE : 21/08/2024 SAMPLE NO. : 30937
RECEIVED DATE : 21/08/2024 SAMPLING TIME : 08:00-16:00
SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB1500 REPORTED DATE : 03/09/2024

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	71.3	85 ^{/1}	dB(A)
8 Hour dose	4.22	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

03/09/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R11187


Report No. R6711-6213

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Plant Operator (คุณสรวิญญ์ คำรัมย์)
MEASURING DATE : 20/11/2024 SAMPLE NO. : 47114
RECEIVED DATE : 20/11/2024 SAMPLING TIME : 07:00-19:00
SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB0643 REPORTED DATE : 29/11/2024

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (12-hr TWA) [#]	72.4	83 ^{/1}	dB(A)
12 Hour dose	8.18	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)

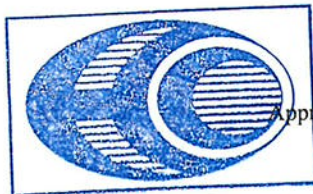

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/11/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R11187


Report No. R6711-6214

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Plant Operator (คุณจิตติพงษ์ ชูสิทธิ์กราน)
MEASURING DATE : 20/11/2024 SAMPLE NO. : 47115
RECEIVED DATE : 20/11/2024 SAMPLING TIME : 07:00-19:00
SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB0644 REPORTED DATE : 29/11/2024

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (12-hr TWA) [#]	74.3	83 ^{/1}	dB(A)
12 Hour dose	12.72	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)

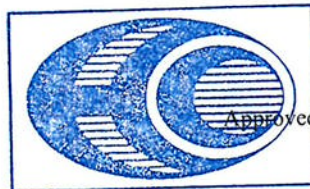

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/11/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA67-R11187


Report No. R6711-6215

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
ADDRESS : 700/370 ม. 6 ต. หนองไม้แดง อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1
SAMPLE POINT : Maintenance (คุณจตุรพล โพธิ์บาย)
MEASURING DATE : 20/11/2024 SAMPLE NO. : 47116
RECEIVED DATE : 20/11/2024 SAMPLING TIME : 08:00-16:00
SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB0642 REPORTED DATE : 29/11/2024

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	69.3	85 ^{/1}	dB(A)
8 Hour dose	2.71	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Jutarat Suksaget)

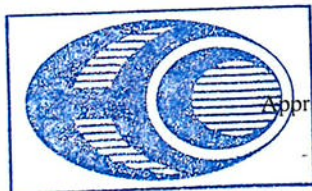

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/11/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาต
เป็นผู้ให้บริการตรวจวัด และวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ที่ อภ ๐๓๒๐/๑๑๓๔๒

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง คัดสรรและเสนอชื่อบุคคลเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

อ้างถึง คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองการปฏิบัติภารกิจพิเศษ

๑. รายชื่อผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔๐ ราย

๒. รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๒๕ ราย

๓. ของขั้วสายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๕๒ รายการ

ตามหนังสืออ้างถึง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ขอเสนอชื่อบุคคล

ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร เลขทะเบียน ๖-๐๐๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๔๓ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท

ตำบลหนองแขม อำเภอจรัญชรั จังหวัดชลบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร โดยเมืองคังประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔๐ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๒๕ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ค. ของขั้วสายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๔๗ รายการ

ออกเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน ๒๒ รายการ น้ำใต้ดิน จำนวน ๑๑๑ รายการ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

จำนวน ๑๘ รายการ และดิน จำนวน ๙๕ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๒ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ

รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี อ้าพพันธ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

โทร. ๐ ๓๓๑๓ ๖๕๕๙ ต่อ ๕๐๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eirw@dw.mail.go.th

อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว



COOL

COOL

COOL

COOL

Green Industry

อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองการปฏิบัติภารกิจพิเศษ

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-๐๐๓

ที่ อภ ๐๓๒๐/๑๑๓๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔๐ ราย

๑) นางสาวมาลีเกษ เลขะวัจนกุล

๒) นายวิชาญ โคตรกล้า

๓) นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์

๔) นายเกียรติ สุทธิทรัพย์

๕) นางสาวนันทนัส แสงนาค

๖) นางสาวพรนภา หลงคำพงษ์

๗) นางสาวอริสรา ชื่นอารมย์

๘) นางสาวอริสรา จิตะยศธร

๙) นางสาวจิราพร ปานจง

๑๐) นายสุทธา สองธัญ

๑๑) นางสาวนันทนัส อยู่สูงเนิน

๑๒) นายธงไชย บุญศักดิ์

๑๓) นางสาวอนันพร กลิ่นโสภณ

๑๔) นายธีระพงษ์ นวลอินทร์

๑๕) นางสาวแพรว พลเสน

๑๖) นายทรงพล ผิวอ้วน

๑๗) นายภาคภูมิ บัวสวัสดิ์

๑๘) นางสาวจันทน์ สายพันธ์

๑๙) นายภาณุพงศ์ บำรุงส

๒๐) นางสาวภาณุณีน จันดีสอน

๒๑) นายวรกร ไชยเสวี

๒๒) นางสาววรรณภา ไชยศิริ

๒๓) นางสาวพรพิมล ภูมิคอนสาร

๒๔) นางสาวธรรณวรรณ ผลอ

๒๕) นางสาวบุญเรือง บุญถม

๒๖) นางสาวกัญจน์ ป้อมน้อย

๒๗) นายภาณุวัฒน์ โพธิ์วงศ์

๒๘) นางสาวพนีย์ งามวิสัย

๒๙) นายวิญญ์พัล สิงห์โต

๓๐) นางสาวนุศุล อากศรี

๓๑) นายศุภฤกษ์ พาดกลาง

๓๒) นายณิชาพล ทองหล่อ

๓๓) นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ

๓๔) นายเอกรา ชัยศิริมงคล

๓๕) นายเมธี สุขประเสริฐ

COOL

๓๖) นางสาวพรพินันท์...

-๒-

- ๓๖) นางสาวพรทิพย์ น. วิจัยกุลกุล ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๓๖
- ๓๗) นางสาวอภิญญา น. เสริมสนธิ์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๓๗
- ๓๘) นางสาวณัฏฐพร น. ประดิษฐ์นุช ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๓๘
- ๓๙) นางสาวสุวิษา น. เส็งแสง ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๓๙
- ๔๐) นางสาวระพีพร น. อันตัน ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๔๐
- ย. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๒๕ ราย
- ๑) นางสาวดวงนภ น. เนื้อทอง ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๐๑
- ๒) นางสาววราภรณ์ น. อินสุข ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๐๒
- ๓) นางสาวกัญญณัฏฐา น. จันทพรอดแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๐๓
- ๔) นางสาวฉัตรสุดา น. มงคลโกชน์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๐๔
- ๕) นางสาวณัฐวดี น. อัมมัททัศน์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๐๕
- ๖) นางสาวนิอรธนา น. ปาระ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๐๖
- ๗) นางสาวธัญลักษณ์ น. ชันโต ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๐๗
- ๘) นางสาวสุทธิดา น. สร้างแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๐๘
- ๙) นายอุดมทรัพย์ น. เจนจบจริง ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๐๙
- ๑๐) นายระพีพร น. สงวนศิลป์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๑๐
- ๑๑) นายวัชรชัย น. พอลใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๑๑
- ๑๒) นายอัษฎ์ น. พะพงษ์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๑๒
- ๑๓) นางสาวสุเมธิดา น. มีแก่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๑๓
- ๑๔) นางสาวสุรารักษ์ น. เพชรประไพ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๑๔
- ๑๕) นางสาวจุฑามาศ น. เจริญพรหม ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๑๕
- ๑๖) นางสาวนภาพร น. คำขมู ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๑๖
- ๑๗) นางสาวอรุษา น. พันเมือง ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๑๗
- ๑๘) นายกิตติ น. ไทโรจน์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๑๘
- ๑๙) นายชาญณรงค์ น. ดั่งธรรมรักษ์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๑๙
- ๒๐) นางสาวปริศนา น. เอสินทิยะ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๒๐
- ๒๑) นางสาวจุฑาทิพย์ น. กิจดี ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๒๑
- ๒๒) นางสาวสุภาวดี น. ศรีละของ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๒๒
- ๒๓) นางสาวณัฐชา น. บรรพบุตร ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๒๓
- ๒๔) นางสาวณัฐนิช น. นนตานอก ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๒๔
- ๒๕) นางสาวดวงสุดา น. แสนวันดี ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-๖-๐๐๒๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอมพิวเตอร์ ๑๙๙๒ จำกัด เลขทะเบียน ๖-๐๐๓
ที่ อก ๐๓๒๐/๑๑๓๒๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอขายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๕๒ รายการ

น้ำเสีย จำนวน ๔๗ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีการวิเคราะห์
1	Aldrin	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^(a) 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^(a)
2	Arsenic	1) Continuous Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(a) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(a) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(a)
3	Barium	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^(a) 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^(a)
4	α-BHC	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^(a) 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^(a)
5	β-BHC	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^(a) 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^(a)
6	δ-BHC	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^(a) 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^(a)
7	γ-BHC	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^(a) 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^(a)
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^(a) 2) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^(a) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(a)
9	Cadmium	Closed Reflux, Titrimetric Method ^(a)
10	Chemical Oxygen Demand	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^(a) 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^(a)
11	cis-Chlordane	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^(a) 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^(a)
12	trans-Chlordane	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^(a) 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ^(a)
13	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(a) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(a)

Y900

COPY

COPY 14 Color...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
14	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ⁽⁴⁾
15	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽⁴⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾ Distillation, Colorimetric Method ⁽⁴⁾
16	Cyanide	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
17	4,4'-DDD	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
18	4,4'-DDE	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
19	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
20	Dieldrin	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
21	Endosulfan I	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
22	Endosulfan II	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
23	Endosulfan sulfate	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
24	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
25	Endrin aldehyde	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
26	Endrin ketone	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
27	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ⁽³⁾
28	Free Chlorine	1) Iodometric Method ⁽⁴⁾ 2) Colorimetric Method ⁽⁴⁾

Y902

COPY
29 Heptachlor...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
29	Heptachlor	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
30	Heptachlor Epoxide	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
31	Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method ⁽⁴⁾
32	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽⁴⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
33	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
34	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽⁴⁾
35	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
36	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽⁴⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
37	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ⁽⁴⁾
38	pH	Electrometric Method ⁽⁴⁾
39	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ⁽⁴⁾
40	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽⁴⁾
41	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method ⁽⁴⁾
42	Temperature	Field Method ⁽⁴⁾
43	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ⁽⁴⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ⁽⁴⁾ Dried at 180 °C ⁽⁴⁾
44	Total Dissolved Solids	Macro Kjeldahl Method ⁽⁴⁾
45	Total Kjeldahl Nitrogen	Dried at 103-105 °C ⁽⁴⁾
46	Total Suspended Solids	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
47	Zinc	

Y903

COPY

อากาศเสีย...

ภาคผนวก (ต่อเนื่อง) จำนวน 21 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการ
1	Antimony	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
2	Arsenic	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
3	Cadmium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
4	Carbon Monoxide	1) Bag, Non-Dispersive Infrared Method ^[5] 2) Instrumental Analyzer Method ^[5]
5	Chromium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
6	Cobalt	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
7	Copper	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
8	Hydrogen Sulfide	Absorption Sampling, Iodometric Method ^[5]
9	Lead	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
10	Manganese	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
11	Mercury	Isokinetic Sampling, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5]
12	Nickel	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
13	Opacity	Ringelmann's Method ^[1,5]
14	Oxides of Nitrogen	1) Absorption Sampling, Phenoldisulfonic Acid Method ^[8] 2) Instrumental Analyzer Method ^[7]
15	Selenium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
16	Sulfur Dioxide	1) Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method ^[5] 2) Instrumental Analyzer Method ^[5]
17	Sulfuric Acid	Isokinetic Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method ^[6]
18	Tin	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]

19 Total Suspended Particulate...

COPY

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการ
19	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^[6]
20	Vanadium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
21	Xylene	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method ^[6]

ภาคผนวก จำนวน 111 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการ
1	Acenaphthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
2	Acetone	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
3	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
4	Anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
5	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
6	Arsenic	1) Continuous Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
7	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
8	Benz(a)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
9	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
10	Benzo(b)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
11	Benzo(k)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
12	Benz(a)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
13	Benz(g,h,i,j)perylene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[4]
14	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]

COPY

15 Bis(2-chloroethyl)ether...

COPY

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
15	Bis(2-chloroethyl)ether	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
16	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
17	Bromodichloromethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
18	Bromoform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
19	Butanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
20	Butyl benzyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
21	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
22	Carbazole	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
23	Carbon disulfide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
24	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
25	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
26	p-Chloroaniline	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
27	Chlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
28	Chlorodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
29	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
30	2-Chlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
31	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽⁴⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
32	Chromium (II)	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ⁽⁴⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ⁽⁴⁾

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
33	Chromium (VI)	Filtration, Colorimetric Method ⁽⁴⁾
34	Chrysene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
35	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ⁽⁴⁾
36	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
37	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
38	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
39	Dibenz(a,h)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
40	Di-n-butyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
41	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
42	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
43	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
44	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
45	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
46	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
47	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
48	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
49	2,4-Dichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
50	1,2-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
51	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
52	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
53	Diethyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
54	2,4-Dimethylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
55	2,4-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
56	2,6-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
57	Di-n-octyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
58	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
59	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
60	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
61	Fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
62	Fluorene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
63	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
64	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
65	Hexachlorobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
66	Hexachloro-1,3-butadiene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
67	n-Hexane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
68	α -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
69	β -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾

COPY

70 γ -HCH...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
70	γ -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
71	Hexachlorocyclopentadiene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
72	Hexachloroethane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
73	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
74	Isophorone	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
75	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽⁴⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
76	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
77	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽⁴⁾
78	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
79	Methylene chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
80	2-Methylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
81	2-Methylnaphthalene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
82	Methyl tert-butyl ether	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
83	Naphthalene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
84	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
85	Nitrobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
86	N-Nitrosodi-n-propylamine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
87	pH	Electrometric Method ⁽⁴⁾
88	Phenanthrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾

COPY

COPY

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
89	Phenol	1) Distillation, Direct Photometric Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
90	Pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
91	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽⁴⁾
92	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
93	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
94	1,1,2,2-Tetrachloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
95	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
96	1,2,4-Trichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
97	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
98	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
99	Tetrachloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
100	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
101	2,4,5-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
102	2,4,6-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
103	1,3,5-Trimethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
104	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
105	Vinyl acetate	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
106	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾

COPY

107 m-Xylene...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
107	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
108	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
109	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
110	Xylene (Total)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
111	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 18 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
4	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
5	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
6	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
7	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Digestion, Colorimetric Method ^(2,13) 2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^(9,13)
8	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
9	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)

COPY

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
10	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
11	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^(2,11) 2) Digestion, Cold vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^(9,11)
12	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
13	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
14	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
15	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
16	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
17	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
18	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(2,9,10) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)

(Signature)

COPY

คืน...

ดิน จำนวน 95 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Acenaphthene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
2	Acetone	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
3	Anthracene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
4	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
5	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
6	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
7	Benz(a)anthracene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
8	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
9	Benz(b)fluoranthene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
10	Benz(k)fluoranthene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
11	Benz(a)pyrene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
12	Benz(g,h,i)perylene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
13	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
14	Bis(2-chloroethyl)ether	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
15	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
16	Bromodichloromethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
17	Bromoform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
18	Butanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)

COPY

19 Butyl benzyl phthalate...

COPY

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
19	Butyl benzyl phthalate	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
20	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
21	Carbazole	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
22	Carbon disulfide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
23	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
24	p-Chloroaniline	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
25	Chlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
26	Chlorodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
27	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
28	2-Chlorophenol	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
29	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
30	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ^(9,10)
31	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^(2,13)
32	Chrysene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
33	Dibenz(a,h)anthracene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
34	Di-n-butyl phthalate	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
35	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
36	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
37	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)

38 1,1-Dichloroethane...

COPY

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
38	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
39	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
40	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
41	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
42	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
43	2,4-Dichlorophenol	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
44	1,2-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
45	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
46	Diethyl phthalate	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
47	2,4-Dimethylphenol	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
48	2,4-Dinitrotoluene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
49	2,6-Dinitrotoluene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
50	Di-n-octyl phthalate	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
51	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
52	Fluoranthene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
53	Fluorene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
54	Hexachlorobenzene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
55	Hexachloro-1,3-butadiene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)

COPY

56 n-Hexane...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการตรวจ
56	n-Hexane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
57	Hexachlorocyclopentadiene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
58	Hexachloroethane	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
59	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
60	Isophorone	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
61	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
62	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
63	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^(9,11)
64	Methylene chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
65	2-Methylphenol	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
66	2-Methylnaphthalene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
67	Methyl tert-butyl ether	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
68	Naphthalene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
69	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
70	Nitrobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
71	N-Nitrosodi-n-propylamine	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
72	Phenanthrene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
73	Phenol	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
74	Pyrene	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)

COPY 75 Selenium...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการตรวจ
75	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
76	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
77	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
78	1,1,2,2-Tetrachloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
79	Tetrachloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
80	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
81	1,2,4-Trichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
82	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
83	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
84	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
85	2,4,5-Trichlorophenol	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
86	2,4,6-Trichlorophenol	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(15,17)
87	1,3,5-Trimethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
88	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(9,10)
89	Vinyl acetate	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
90	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
91	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
92	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)
93	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(14,16)

COPY 94 Xylene (Total)...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
94	Xylene (Total)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[14,16]
95	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[9,10]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. **ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549** เรื่องกำหนดค่าปริมาณเคมีภัณฑ์ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากรถยนต์ของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.
2. กระทรวงอุตสาหกรรม. **ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548** เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
3. สมาคมวิศวกรเคมีสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

4. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23rd ed. Washington, DC : APHA, 2017

5. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Sources**. 40 CFR Part 60. Appendix A, 2017.

6. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Sources**. 40 CFR Part 60. Appendix A, 2019.

7. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Sources**. 40 CFR Part 60. Appendix A, 2020.

8. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Sources**. 40 CFR Part 60. Appendix A, 2023.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sediments Sludge and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.

10. United States Environment Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission spectrometry. SW-846 Method 6010C**, 2007.

11. United States Environment Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B**, 2007.

12. United States Environment Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Alkaline digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A**, 1996.

13. United States Environment Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium. Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A**, 1992

14. United States Environment Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Closed-System Purge-and-Trap and Extraction for Volatile Organics in Soil and Waste Samples. SW-846 Method 5035A**, 2002

15. United States Environment Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Ultrasonic Extraction. SW-846 Method 3550C**, 2007

16. United States Environment Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8260D**, 2018

17. United States Environment Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. SW-846 Method 8270E**, 2018




ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๙๓๓๓ ๖๐๕๔ ต่อ ๕๐๐๑-๖

COPY

COPY 13 United...





ที่ อก ๐๓๒๐/ ๔๖๐๔ / 1

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเอกสารอ้างอิงวิถีวิเคราะห์สารมลพิษ เปลี่ยนแปลงสารมลพิษในดิน และเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง ๑๙๙๒ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงเอกสารอ้างอิงวิถีวิเคราะห์สารมลพิษ และเปลี่ยนแปลง
สารมลพิษบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง ๑๙๙๒ จำกัด จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามที่ขอฯ ที่อ้างถึง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง ๑๙๙๒ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชน เลขทะเบียน ๖-๐๐๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๘๓ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ๘ ตำบลหนองแขม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แจ้งขอเปลี่ยนแปลงเอกสารอ้างอิงวิถีวิเคราะห์สารมลพิษไม่เสีย น้ำได้ดิน
เปลี่ยนแปลงสารมลพิษในดิน และเปลี่ยนแปลงบุคลากร นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย
นายวัฒนา โคตรหล้า
๒. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๓ ราย
๑) นางสาวอัญชลี พะพงษ์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-จ-๐๐๑๒
๒) นางสาวจุฑามาศ เจริญพรหม ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-จ-๐๐๑๕
๓) นางสาวอรุณิษา นมทานอก ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๓-จ-๐๐๒๔

๓. ให้ยกเลิกขอขยายรายการสารมลพิษในน้ำเสีย และน้ำได้ดินตามรายการเอกสารแนบท้าย
หนังสือต่ออายุรั้วทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ อก ๐๓๒๐/๑๓๙๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๔. ให้วิเคราะห์สารมลพิษตามขอบข่ายที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ไม่เสีย จำนวน ๔๗ รายการ
และน้ำได้ดิน จำนวน ๑๑๑ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๘ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลง
เอกสารอ้างอิงวิถีวิเคราะห์สารมลพิษ เปลี่ยนแปลงสารมลพิษในดิน และเปลี่ยนแปลงบุคลากร ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

๕. ให้วิเคราะห์สารมลพิษตามขอบข่ายที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์เพิ่มเติมในดิน จำนวน
๑๒ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงเอกสารอ้างอิงวิถีวิเคราะห์สารมลพิษเปลี่ยนแปลงสารมลพิษ
ในดิน และเปลี่ยนแปลงบุคลากร ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือ



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า รมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า รมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะมีผลอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรั้วทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

HA

(นายพรศ ก้านกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
โทร. ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๕ ต่อ ๕๐๐๑-๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eiv@ddiw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงเอกสารอ้างอิงวิธีวิเคราะห์สารมลพิษ

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง ๑๙๙๒ จำกัด
ที่ ออ ๐๒๒๐/ ลงวันที่ เลขทะเบียน ๖-๐๐๓

ขอใบยาสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๗๐ รายการ

แนบรายชื่อ จำนวน 47 รายการ

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
2	Arsenic	1) Continuous Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾ Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
3	Barium	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
4	α -BHC	2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
5	β -BHC	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
6	δ -BHC	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
7	γ -BHC	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ⁽¹⁾ 2) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ⁽¹⁾
9	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾ Closed Reflux, Titrimetric Method ⁽¹⁾
10	Chemical Oxygen Demand	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
11	cis-Chlordane	

๒-

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
12	trans-Chlordane	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
13	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾ ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ⁽¹⁾
14	Color	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾
15	Copper	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾ Distillation, Colorimetric Method ⁽¹⁾
16	Cyanide	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
17	4,4'-DDD	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
18	4,4'-DDE	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
19	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
20	Dieldrin	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
21	Endosulfan I	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
22	Endosulfan II	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
23	Endosulfan sulfate	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
24	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾

๖๖๖๖

๖๖๖๖

๒๒๒๒

25 Endrin aldehyde ...

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
25	Endrin aldehyde	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
26	Endrin ketone	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
27	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ⁽¹⁾
28	Free Chlorine	1) Iodometric Method ⁽¹⁾ 2) Colorimetric Method ⁽¹⁾
29	Heptachlor	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
30	Heptachlor Epoxide	1) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
31	Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method ⁽¹⁾
32	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
33	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
34	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾
35	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic / Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
36	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
37	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ⁽¹⁾
38	pH	Electrometric Method ⁽¹⁾
39	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ⁽¹⁾
40	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾

COPY

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
41	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method ⁽¹⁾
42	Temperature	Field Method ⁽¹⁾
43	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ⁽¹⁾ Dried at 180 °C ⁽¹⁾
44	Total Dissolved Solids	Macro Kjeldahl Method ⁽¹⁾
45	Total Kjeldahl Nitrogen	Dried at 103-105 °C ⁽¹⁾
46	Total Suspended Solids	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
47	Zinc	

น้ำดื่ม จำนวน 111 รายการ

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Acenaphthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
2	Acetone	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
3	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
4	Anthrane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
5	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
6	Arsenic	1) Continuous Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
7	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
8	Benz(a)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾

COPY

-๕-

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
9	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
10	Benzo(b)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
11	Benzo(k)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
12	Benzo(a)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
13	Benzo(g,h,i)perylene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
14	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
15	Bis(2-chloroethyl)ether	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
16	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
17	Bromodichloromethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
18	Bromoform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
19	Butanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
20	Butyl benzyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
21	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
22	Carbazole	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
23	Carbon disulfide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
24	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾

-๖-

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
25	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
26	p-Chloroaniline	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
27	Chlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
28	Chlorodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
29	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
30	2-Chlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
31	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
32	Chromium (III)	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ⁽¹⁾
33	Chromium (VI)	Filtration, Colorimetric Method; Calculation ⁽¹⁾
34	Chrysene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
35	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ⁽¹⁾
36	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
37	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
38	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
39	Dibenz(a,h)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾

40 Di-n-butyl phthalate ...

40 Di-n-butyl phthalate ...

COPY

COPY

COPY

ลำดับ ที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
40	Di-n-butyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
41	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
42	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
43	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
44	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
45	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
46	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
47	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
48	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
49	2,4-Dichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
50	1,2-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
51	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
52	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
53	Diethyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
54	2,4-Dimethylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾

ลำดับ ที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
55	2,4-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
56	2,6-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
57	Di-n-octyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
58	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
59	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
60	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
61	Fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
62	Fluorene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
63	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
64	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
65	Hexachlorobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
66	Hexachloro-1,3-butadiene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
67	n-Hexane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
68	α -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
69	β -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
70	γ -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
71	Hexachlorocyclopentadiene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
72	Hexachloroethane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
73	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
74	Isophorone	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
75	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
76	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
77	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾
78	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
79	Methylene chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
80	2-Methylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
81	2-Methylnaphthalene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
82	Methyl tert-butyl ether	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
83	Naphthalene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
84	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽¹⁾
85	Nitrobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾

COPY
N-Nitrosodi-n-propylamine ...

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
86	N-Nitrosodi-n-propylamine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
87	pH	Electrometric Method ⁽⁴⁾
88	Phenanthrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
89	Phenol	1) Distillation, Direct Photometric Method ⁽⁴⁾ 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
90	Pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
91	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽⁴⁾
92	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
93	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
94	1,1,2,2-Tetrachloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
95	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
96	1,2,4-Trichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
97	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
98	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
99	Tetrachloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
100	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
101	2,4,5-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾

COPY
102 2,4,6-Trichlorophenol ...

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
102	2,4,6-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
103	1,3,5-Trimethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
104	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾
105	Vinyl acetate	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
106	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
107	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
108	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
109	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
110	Xylene (Total)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ⁽⁴⁾
111	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽⁴⁾

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
5	Aldrin	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)
6	Heptachlor epoxide	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)
7	Chlordane	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)
8	Dieldrin	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)
9	Endrin	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)
10	DDD	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)
11	DDT	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)
12	Methoxychlor	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)

เอกสารอ้างอิง

1. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2003.
2. United States Environment Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Ultrasonic Extraction. SW-846 Method 3550C**, 2007
3. United States Environment Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. SW-846 Method 8270E**, 2018
4. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์, 2547.

ต้น จำนวน 12 รายการ

ลำดับ ที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	α -HCH	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)
2	β -HCH	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)
3	γ -HCH	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)
4	Heptachlor	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,3)

COPY

5 Aldrin ...

COPY

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. ๐ ๒๖๓๒๒๐๔๔ ต่อ ๕๐๑๑๖



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๔

อนุญาตให้.....บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด.....
เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๐๒๐๕๕๓๕๐๐๔๕๗๘.....
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี.....
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการดำเนินงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับ
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๑๖ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1992

Copy

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน
และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๔

- | | |
|------------------|----------------|
| ๑. นางสาวณัฏฐา | เหลาจินดาวัฒน์ |
| ๒. นางสาวณัฏฐา | กสิณโสภณ |
| ๓. นายวัฒนา | โคตรหล้า |
| ๔. นายธงชัย | บุญศักดิ์ |
| ๕. นายวิชัยวุฒิ | สิงโต |
| ๖. นายโอชา | ขวัญศิริมงคล |
| ๗. นายธีระพงษ์ | นวลอินทร์ |
| ๘. นายวรากร | ไวยะเสวี |
| ๙. นายณัฏฐ | ทองหล่อ |
| ๑๐. นายสุพธา | สงอนันย์ |
| ๑๑. นายธรรมรัตน์ | โพธิ์ต้นคำ |
| ๑๒. นายเมธี | สุขประเสริฐ |
| ๑๓. นายคมกฤษ | ครรสอน |
| ๑๔. นายณรรธิ | สงวนศิลป์ |
| ๑๕. นายวีระชัย | พอใจ |
| ๑๖. นางสาวจริยา | ยาตรี |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Copy

Copy

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ

ของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ของ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๘

๑. นางสาวนันทประภา อุดสูงเนิน
๒. นางสาวจันทนี สายพันธ์
๓. นายทรงพล ฝิว่วน
๔. นายศุภฤกษ์ พาดกลาง
๕. นางสาวอรรณพ นิยม
๖. นางสาววิมิดา จำปาคัน
๗. นางสาวพรนภา พงษ์เพชร
๘. นางสาวจุฑารัตน์ สุขชาเกต
๙. นางสาวศविดา กิตติเมวรัตน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ

ของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ของ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๘

๑. นางสาวอรอนงค์ ลีวงศ์ศักดิ์
๒. นางสาวไพรภรณ์ สังข์ทอง
๓. นางสาวยลดา พาลี
๔. นางสาวปภาดา เจริญพร
๕. นายวราวุธ อารีย์เอื้อ
๖. นายศุภกร นพพรพิทักษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY



แบบ กบ.บญ
นิตินุคค

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๑๒-๑๓-๒๕๖๔-๐๐๐๕

อนุญาตให้.....บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอมพิวเตอร์.....
เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๑๒๑๕๕๑๐๔๕๗๕.....
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๕๑ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.....
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับ
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๙ ราย

นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน
และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอมพิวเตอร์ 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๒-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๕

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นายกะวีร์ สุทธทรัพย์ | |
| ๒. นางสาวนันทะณกุล แปนทนต์ | |
| ๓. นางสาวกัลณันท์ บ่อมน้อย | |
| ๔. นางสาวอัญญ์ จิตตะยโสธร | |
| ๕. นางสาววรรณภา ไชยศิริ | |
| ๖. นางสาวพรพิมล ภูมิคอนสาร | |
| ๗. นางสาวฉวีวรรณ ผลอ้อ | |
| ๘. นายภาณุพงศ์ บำรุงส | |
| ๙. นางสาวธรรสุดา มงคลโกชนัน | |

นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY

COPY

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ

ของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๒-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๕

๑. นางสาวอภิรดี ชื่นอารมณ์
๒. นางสาวจิรพร ปานคง
๓. นายชนวัจน์ โชตวงค์
๔. นางสาวพจณีย์ งามวิสัย
๕. นางสาวบุญเรือง บุญถม
๖. นางสาวอภาภรณ์ เสริมสนธิ
๗. นางสาวสรธร ตุ่มวิจิตร
๘. นางสาวพรรณทิพย์ บุตะวัน
๙. นางสาวปาภาณีน จันดีสอน
๑๐. นางสาวสุนิษา เอ็งแสง
๑๑. นางสาวอัญลักษณ์ ชื่นโต
๑๒. นางสาวณัฐวดี อำมาตย์ตัน
๑๓. นางสาวระพีพร อินสัน
๑๔. นางสาวสุทธิดา สร้างแก้ว
๑๕. นางสาวสุมลตรา มีแก่น
๑๖. นางสาวอรุษา พันธุ์เมือง
๑๗. นายกิตติ ไพโรจน์
๑๘. นายชาญณรงค์ ตั้งธรรมรักษ์
๑๙. นางสาวดวงกมล เนื้อทอง
๒๐. นางสาวคณิญา โสดาลี
๒๑. นางสาววัชรภรณ์ อินสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

copy

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ

ของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๘

๑. นายสุภชัย

ภารการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลากร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

copy

ที่ รง ๐๕๐๔/๖๒๒๐



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ที่ อทคตว. ๘๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัด
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติม
บุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย จำนวน ๙ ราย และบุคลากร
ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย จำนวน ๒๑ ราย สำหรับการใช้ให้บริการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน
และการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
ความละเอียดแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัด
และวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ที่ขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงอนุมัติให้ บริษัท อีสเทิร์น
คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย จำนวน
๙ ราย และบุคลากรผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย จำนวน ๒๑ ราย ดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนและการอนุญาต
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๔ ต่อ ๗๐๓

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๓๓

COPY

ที่ รง ๐๕๐๔/๖๐๔๕



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมเครื่องมือตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ที่ อทคตว. ๘๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเครื่องมือตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติม
เครื่องมือตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย สำหรับการใช้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตราย ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัด
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม
เป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ประกอบกับ
กฎกระทรวงกำหนดฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงอนุมัติให้ บริษัท อีสเทิร์น
ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เพิ่มเติมเครื่องมือตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายการขึ้นทะเบียน
และการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๔ ต่อ ๗๐๓

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๓๓

COPY

COPY

ที่ รง ๐๕๐๐/๑๕๕๓



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติง 1992 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติง 1992 จำกัด ที่ อทคตว. ๑๓๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายการเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติง 1992 จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ จำนวน ๖ ราย และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ จำนวน ๕ เครื่อง สำหรับการใช้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติง 1992 จำกัด ที่ขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย จีออนูดีให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติง 1992 จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๕๐๓

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓



ที่ รง ๐๕๐๐/๒๑๒๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
ตุลาคม ๒๕๖๗

๒๓

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติง 1992 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติง 1992 จำกัด ที่ อทคตว. ๑๒๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติง 1992 จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ จำนวน ๑ ราย สำหรับการใช้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ จำนวน ๑ ราย ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติง 1992 จำกัด ที่ขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย จีออนูดีให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติง 1992 จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๕๐๓

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓



แบบ กภ.บญ
บัญชีคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๑๙

อนุญาตให้ นริศห์ อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๒๐๕๕๓๕๐๐๕๕๗๙

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๓ ราย

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY

Y909

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน
ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๑๙

๑. นางวรรณเพ็ญ
๒. นางสาวธัญพร
๓. นายวัฒนา

เหลาจินดาวัฒน์
กลั่นโสภณ
โคตรหล้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน

ของบริษัท ฮีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๙

๑. นายศุภชัย

การกร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน

ของบริษัท ฮีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๙

๑. นายศุภชัย

การกร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY

COPY



แบบ ก.บ.บญ
บัญชีเลข

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต

เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๕๐๒-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๑๙

อนุญาตให้.....บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๐๒๐๕๕๑๕๐๑๕๙๙
ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความรุนแรง แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพ
การทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๓ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง
ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๑๙

- นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
 - นางสาวธัญพร กลิ่นโสภณ
 - นายวัฒนา โคตรหล้า
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นางสาว

นายสมพจน์

นางสาว

นายสมพจน์

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง
ของบริษัท ฮีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๔

๑. นางสาวนิตดา ร่มรุข
๒. นางสาวอภิสิตี สันธมย์
๓. นางสาวจุฑามาศ เจริญพรหม
๔. นางสาววินิดา จำปาศัน
๕. นางสาวธัญลักษณ์ ชันโด
๖. นางสาวจุฬารัตน์ สุขะเกษ
๗. นางสาวศรिता กิตติเมวารัตน์
๘. นางสาวพรมภา พงษ์เพ็ชร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY

Y903

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง
ของบริษัท ฮีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๔

๑. นางสาวอรอนงค์ ลิวังศักดิ์
๒. นางสาวไพบารณ์ ตั้งทอง
๓. นางสาวยลดา พาลี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY



แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้บริษัทรถยนต์แลวี่ครุฑซึ่งสัการะการท่งงานเกี่ยวกับระดับสงว่ง
ของบริษัธ อีสิเทิร์น ไสย คอนซัลติ่ง 1992 จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

Edward

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

W. H. W.

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY

Q35 COPY

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สถานะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอมมูนิตี้ 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๙

- นางวรรณเพ็ญ
- นางสกลอนันพร
- นายวัฒนา

- เหลาจินดาวัฒน์
- กัณโสมณ
- โคตรหล้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สถานะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอมมูนิตี้ 1992 จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๙

- | | |
|--------------------|----------------|
| ๑. นางสาวนัสดา | รุ่งรุช |
| ๒. นางสาวอภิสิต | ชินอารมย์ |
| ๓. นางสาวจุฑามาศ | เจริญพรหม |
| ๔. นางสาววินิดา | จำปาศัน |
| ๕. นางสาวธัญลักษณ์ | ชินโด |
| ๖. นางสาวจุฑารัตน์ | สุชนะนาค |
| ๗. นางสาวศรिता | กิตติเมวารัตน์ |
| ๘. นางสาวพรนภา | พงษ์เพ็ชร |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Y900

COPY

Y900

COPY

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สถานะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ของ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๙

๑. นางสาวอรอนงค์ ลีวงศ์ศักดิ์
๒. นางสาวไพรภรณ์ สังข์ทอง
๓. นางสาวยลดา พาลี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สถานะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ของ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๙

๑. นายศุภชัย ภารการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศักดิ์ศิลป์ สุลาธาร)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

COPY

COPY



ที่ รง ๐๔๐๔/๕๗๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมเครื่องมือนัดตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง
แสงสว่าง และเสียง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ที่ อทคดว. ๑๖๕/๒๕๖๕ และ อทคดว. ๑๖๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้ผู้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง แสงสว่าง และเสียง จำนวน ๓ ฉบับ

๒. รายการเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับเสียง (เพิ่มเติม)
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติม
บุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง แสงสว่าง และเสียง
จำนวน ๘ ราย พร้อมเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับเสียง จำนวน ๑๘ เครื่อง
สำหรับการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง แสงสว่าง และเสียง
ตามกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรและเครื่องมือตรวจวัด
และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้องแสงสว่าง ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อง แสงสว่าง และเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอนุมัติให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เพิ่มเติมบุคลากร
และเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับเสียงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๕๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๒
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๕๑๓๓

COPY
กรม-๖๖๗



ที่ รง ๐๔๐๔/๓๓๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง และเสียง
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 872/2565 ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง และเสียง (เพิ่มเติม)
จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติม
เครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง แสงสว่าง จำนวน ๒๘ เครื่อง สำหรับ
การเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง แสงสว่าง และเสียง
ตามกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง แสงสว่าง ของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อง แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกอบประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัติให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
เพิ่มเติมเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อง แสงสว่าง ดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๕๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๔
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๕๑๓๓

COPY

ที่ รง ๐๕๐๔/๙๖๓



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรและเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับความรุนแรง
แสงสว่าง และเสียง

เรียน กรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ที่ อพค.ดว. ๑๐๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์

๒. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์

๓. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์

๔. รายการเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง (เพิ่มเติม) ลงวันที่

๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากร

ผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับความรุนแรง แสงสว่าง และเสียง จำนวน ๓ ราย

และเครื่องมือตรวจวัด รวมจำนวน ๒ เครื่อง สำหรับบริการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงาน

เกี่ยวกับระดับความรุนแรง แสงสว่าง และเสียง ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

พิจารณา ความละเอียดแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรและเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์

ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับความรุนแรง แสงสว่าง และเสียง ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกำหนด

มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เกี่ยวกับความรุนแรง แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับความรุนแรง แสงสว่าง หรือเสียง

รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงอนุมัติให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรและเครื่องมือตรวจวัดดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๔ ต่อ ๗๐๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓

GO PANY



ที่ รง ๐๕๐๔/๙๖๓

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

เรียน กรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ที่ อพค.ดว. ๑๔๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง (เพิ่มเติม) ลงวันที่

๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมเครื่องมือ

ตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง รวมจำนวน ๒ เครื่อง สำหรับบริการเป็นผู้ให้บริการ

ตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาต

ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการ

การทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร

จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความรุนแรง

แสงเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด

และการวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับความรุนแรง แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภท

กิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัติให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย

คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เพิ่มเติมเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่างดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๔ ต่อ ๗๐๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓

GO PANY

ที่ รง ๐๕๐๘/๕๖๕๖



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ไป ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อน
แสงสว่าง และเสียง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด ที่ อทค.ดว. ๑๒๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นต้นบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นต้นบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์

สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นต้นบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากร
ผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จำนวน ๑ ราย
สำหรับงานเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง
รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัติให้
บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลากร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๙๙ ต่อ ๗๐๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๓๓

ภาคผนวกที่ 7

หนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



ที่ อว 0303/18183

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
เลขที่ 683 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0159

รายละเอียดการรับรองดังข้อบ่งชี้การรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566

หมดอายุ วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2570

ลงชื่อ : 

(นางจันทน์ วรสรรพวิทย์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ข้อบ่งชี้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 683 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0159

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	<p>- ซีโอดี 40 mg/L ถึง 5 000 mg/L</p> <p>- โปรท 0.001 mg/L ถึง 0.02 mg/L</p> <p>- บีโอดี 2 mg/L ถึง 5 000 mg/L</p>	<p>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 C</p> <p>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3112 B</p> <p>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B</p>

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ 4

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 683 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม
 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0159
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำ	- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 25 mg/L ถึง 10 000 mg/L - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 5 mg/L ถึง 2 000 mg/L - ฟลูออไรด์ 0.5 mg/L ถึง 10 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500-F ⁻ C

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 683 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม
 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0159
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- ซีโอดี 40 mg/L ถึง 5 000 mg/L - ปรีออก 0.001 mg/L ถึง 0.02 mg/L - บีโอดี 2 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5220 C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3112 B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5210 B

ขอขยายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 683 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม
 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0159

สถานที่ของห้องปฏิบัติการ : ☒ ภายใน ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	น้ำเสีย	- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 25 mg/L ถึง 10 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 C
		- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 5 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 D
		- ฟลูออไรด์ 0.5 mg/L ถึง 10 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500-F °C

ออกให้ ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566

ลงชื่อ :

(นางจันทร์น วรสรวิทย์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ 4

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0251
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

(Eastern Thai Consulting 1992 Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๖๘๓ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสุขาภิบาล ๘ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

(683 Moo 11, Sukhapibarn 8 Road, Nongkham, Sriracha, Chonburi)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๗๑๒

(Accreditation No. Testing 1712)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(Issue date : 23 August B.E. 2566 (2023))



c88f6993

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0251

(Certification No. 23-LB0251)



ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด
(Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ทดสอบ 1712
(Testing 1712)

ฉบับที่ 01
(Issue No.01)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (17 July B.E.2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐ นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
(Until) (16 July B.E.2571 (2028))

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)</p> <p>1. น้ำ (Water)</p>	<p>- โลหะหนัก (Heavy metal)</p> <ul style="list-style-type: none"> โครเมียม (Cr) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L ทองแดง (Cu) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L เหล็ก (Fe) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L ตะกั่ว (Pb) 0.01 mg/L to 1.00 mg/L นิกเกิล (Ni) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L อลูมิเนียม (Al) 0.10 mg/L to 2.00 mg/L แบเรียม (Ba) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L แคดเมียม (Cd) 0.003 mg/L to 1.00 mg/L แมงกานีส (Mn) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L เงิน (Ag) 0.05 mg/L to 2.00 mg/L สังกะสี (Zn) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L 	<p>- Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd edition 2017. Part 3030 F and 3120 B</p>

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0251

(Certification No. 23-LB0251)



ฉบับที่ 01
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
(Valid from) (17 July B.E.2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ ถาวร
(Permanent)

☐นอกสถานที่
(Site)

☐ชั่วคราว
(Temporary)

ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
(Until) (16 July B.E.2571 (2028))

☐เคลื่อนที่
(Mobile)

☐หลายสถานที่
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)</p> <p>1. น้ำ (ต่อ) (Water) (cont.)</p> <p>2. น้ำเสีย (Wastewater)</p>	<p>- ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) 3.0 mg/L - 20.0 mg/L</p> <p>- โลหะหนัก (Heavy metal)</p> <ul style="list-style-type: none"> โครเมียม (Cr) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L ทองแดง (Cu) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L เหล็ก (Fe) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L ตะกั่ว (Pb) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L นิกเกิล (Ni) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L อลูมิเนียม (Al) 0.10 mg/L to 2.00 mg/L แบเรียม (Ba) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L แคดเมียม (Cd) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L 	<p>- Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd edition 2017. Part 5520 B</p> <p>- Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd edition 2017. Part 3030 F and 3120 B</p>

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0251
(Certification No. 23-LB0251)



ฉบับที่ 01 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
(Issue No.01) (Valid from) (17 July B.E.2566 (2023))
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☒ถาวร ☐นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว
(Laboratory status) (Permanent) (Site) (Temporary)

ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
(Until) (16 July B.E.2571 (2028))
☐เคลื่อนที่ ☐หลายสถานที่
(Mobile) (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาส่งแวดล้อม (Environmental field)</p> <p>2. น้ำเสีย (ต่อ) (Wastewater) (cont.)</p>	<p>- โลหะหนัก (ต่อ) (Heavy metal) (cont.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • แมงกานีส (Mn) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L • เงิน (Ag) 0.05 mg/L to 2.00 mg/L • สังกะสี (Zn) 0.03 mg/L to 2.00 mg/L <p>- ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) 3.0 mg/L - 20.0 mg/L</p>	<p>- Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd edition 2017. Part 3030 F and 3120 B</p> <p>- Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd edition 2017. Part 5520 B</p>

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0251
(Certification No. 23-LB0251)



ฉบับที่ 01 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
(Issue No.) (Valid from) (17 July B.E.2566 (2023))
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☐ถาวร ☒นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว
(Laboratory status) (Permanent) (Site) (Temporary)

ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
(Until) (16 July B.E.2571 (2028))
☐เคลื่อนที่ ☐หลายสถานที่
(Mobile) (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาส่งแวดล้อม (Environmental field)</p> <p>3. พื้นที่การทำงาน (Workplace)</p>	<p>- ระดับเสียง (Sound Level)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระดับเสียงเฉลี่ย L_{eqT} ช่วง 30 - 130 dB(A) • ระดับเสียงสูงสุด L_{max} ช่วง 30 - 130 dB(A) 	<p>- ISO 11202:2010</p> <p>- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2546 (Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on the Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, dated November 6, 2003)</p> <p>- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2560 (Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on the standard of noise level that employees are allowed to receive in average period of work each day, dated December 13, 2017.)</p> <p>- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีตรวจวัดและการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ 8 ก.พ. 2561 (Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, dated February 8, 2018.)</p>

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0251

(Certification No. 23-LB0251)



ฉบับที่ 01

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(17 July B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2571

(Until)

(16 July B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☐ ถาวร

(Permanent)

☒ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาส่งแวดล้อม (Environmental field)</p> <p>4. บรรยากาศ (Ambient)</p>	<p>- ระดับเสียง (Sound Level)</p> <p>• ระดับเสียงเฉลี่ย LeqT ช่วง 30.0 - 130.0 dB(A)</p> <p>• ระดับเสียงสูงสุด Lmax ช่วง 30.0 - 130.0 dB(A)</p>	<p>- ISO 1996 - 1 : 2016</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (2540) เรื่องกำหนด มาตรฐาน ระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มี.ค. 2540 (Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on the general noise level standards, dated March 12, 1997)</p> <p>- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การ คำนวณค่าระดับเสียง ลงวันที่ 11 ส.ค. 2540 (Notification of the Pollution Control Department on the calculation of the noise level, dated August 11, 1997.)</p> <p>- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับ เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่ เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2553 (Notification of the Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Levels 24-Hour Average and Maximum Noise Level from Factory B.E. 2553, dated December 20, 2010.)</p>

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

ภาคผนวกที่ 8

สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ

การสอบเทียบเครื่องมือหลักที่ใช้ในการตรวจวัดตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชนิดของมลพิษ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	เครื่องมือ	รุ่น	หมายเลขเครื่องมือ	ความถี่ในการสอบเทียบ	การสอบเทียบครั้งล่าสุด	ผลการสอบเทียบ
ปล่อยระบาย	1. TSP	- Gravimetric Method (U.S.EPA Method 5)	1. Analytical Balance	XS205DU	B344940005	1 ครั้ง / ปี (EC)	9 ธ.ค. 67	PASS
			2. Hot air oven	UFE 500	g.511.0182	1 ครั้ง / ปี (EC)	19 ธ.ค. 67	PASS
			3. Dry Gas Meter	XC-572V	0504003	1 ครั้ง/ ปี (EC)	22 เม.ย. 67	PASS
	2. Sulfur dioxide	Barium Thorin Titrimetric method	1. Certified Glass ware	-	-	10 % Glass ware Class A	-	PASS
	3. Nitrogen dioxide	- Chemical absorption, Colorimetric method	1. Spectrophotometer	UV-1800	A11635101643	1 ครั้ง / ปี (EC)	22 เม.ย. 67	PASS
คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	1. Suspended Particulate Mater (TSP)	- Gravimetric method	1. Analytical Balance	XS205DU	B344940005	1 ครั้ง / ปี (EC)	9 ธ.ค. 67	PASS
	2. PM-10	- Size-Selective, Gravimetric method	2. Hot air oven	UFE 500	g.511.0182	1 ครั้ง / ปี (EC)	19 ธ.ค. 67	PASS
	3. Sulfur dioxide	UV Fluorescence Method	3. High Volume	-	-	on site cal.	-	-
			1. SO ₂ Analyzer	API./M100E	603	1 ครั้ง / ปี (IC)	11 ม.ค. 68	PASS
			2.SO2 Analyzer	API./M100E	640	1 ครั้ง / ปี (IC)	13 ม.ค. 67	PASS
			3.SO2 Analyzer	API./M100E	1608	1 ครั้ง / ปี (IC)	16 ม.ค. 67	PASS
			4.SO2 Analyzer	API./M100E	3137	1 ครั้ง / ปี (IC)	13 ม.ค. 67	PASS
			5.SO2 Analyzer	API./M100E	3139	1 ครั้ง / ปี (IC)	9 ม.ค. 67	PASS
			6.SO2 Analyzer	API./M100E	3220	1 ครั้ง / ปี (IC)	8 ม.ค. 68	PASS
			7.SO2 Analyzer	API./M100E	1607	1 ครั้ง / ปี (IC)	13 ม.ค. 68	PASS
			8.SO2 Analyzer	API./M100E	3138	1 ครั้ง / ปี (IC)	13 ม.ค. 68	PASS
	4. Nitrogen oxide	Chemiluminescence Method	Standard SO ₂ gas	EPA Protocal	CC159599	ตามอายุแก๊ส	-	PASS
			1. NO ₂ Analyzer	ML9841A	03-0029	1 ครั้ง / ปี (IC)	-	PASS
			2.NO2 Analyzer	API./M200E	3998	1 ครั้ง / ปี (IC)	16 ม.ค. 68	PASS
			3.NO2 Analyzer	API./T200	2004	1 ครั้ง / ปี (IC)	24 ม.ค. 67	PASS
			4.NO2 Analyzer	API./M200E	4084	1 ครั้ง / ปี (IC)	21 ม.ค. 67	PASS
			Standard Nox ₂ gas	EPA Protocal	CC159599	ตามอายุแก๊ส	-	PASS
ระดับเสียงโดยทั่วไป	1. L _{eq} 24 hr	- Integrated Sound Level Meter	1. Acoustic Calibrator	NC-75	34802645	1 ครั้ง / ปี (EC)	26 ก.ย. 67	PASS
คุณภาพน้ำ	1. pH	- Electrometric Method	pH Meter	SevenCompact S220	B835349235	1 ครั้ง / ปี (EC)	5 ก.พ. 67	PASS
	2. Total Suspended Solids (TSS)	- Dried at 103-105 °C	1. Analytical Balance	XS205DU	1126323724	1 ครั้ง / ปี (EC)	9 ธ.ค. 67	PASS
	3. Total Dissolved Solids (TDS)	- Dried at 180 °C	2. Hot air oven	UF110	B418.1243	1 ครั้ง / ปี (EC)	19 ธ.ค. 67	PASS
	4. Oil & Grease	- Partition Gravimetric	3. Standard Weight	Class F1	-	1 ครั้ง / 3 ปี (EC)	3 มิ.ย. 67	PASS
	5. Biochemical Oxygen Demand	- 5-Day BOD Test, Membrane Electrode						
	6. Temperature	- Certified Thermometer	Liquid in Glass Thermometer	L-26004	R-TM01/54	1 ครั้ง / ปี (EC)	4 พ.ย. 67	PASS
ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน	1. L _{eq} 8 hr.	- Integrated Sound Level Meter	1. Acoustic Calibrator	NC-75	34802645	1 ครั้ง / ปี (EC)	26 ก.ย. 67	PASS
ความร้อน	1. Heat stress	WBGT method	1. Certified Thermometer	0-100 °C	TPH060001	1 ครั้ง / ปี (EC)	3 เม.ย. 67	PASS

Remark EC = External Calibration (สอบเทียบ โดย หน่วยงานภายนอก)
IC = Internal Calibration (สอบเทียบ โดย หน่วยงานภายใน)
ES = External Sevice (บำรุงรักษา โดย หน่วยงานภายนอก)
พารามิเตอร์อื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงบางพารามิเตอร์เป็นงานทดสอบพื้นฐานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วและ/หรือมีการสอบเทียบภายในก่อนการใช้งานในขั้นตอนการทำงานเป็นการเฉพาะ

ภาคผนวกที่ 9

เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ

Rev.3 วันที่ 21/6/2024 แก้ไข Detection Limit ของโลหะหนักโดยรายงานหน่วย mg/m3 ทุกพารามิเตอร์เพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ (Air Quality Analysis)

(ประเภทตัวอย่าง : อากาศในบริเวณการทำงาน - Workplace Air Quality)									
Items	Parameter	Sampling/Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
	แบบปฏิบัติการภาคสนาม								
1	Illumination	Lux Meter	JIS C 1906 / Lux meter		-	0-5000	lux	-	
2	Sound (Leq, Lmin, Lmax, Ldn, Lp)	Integrated Sound Level Method	ISO 11202 / Sound Level Meter		-	40 - 140	dB (A)	1	
3	Noise Octave band	Integrated Sound Level Method	AS/NZS 4476 1997 / Sound Level Meter		-	40 - 140	dB (A)	1	1/3 Octave band หรือ 1/1 Octave band
4	Noise dose	Integrated Sound Level Method	BS6402 / Noise Dosemeter		-	0 - 9999	% Dose	2	
5	Carbon Monoxide (CO)	Non-Dispersive Infrared Photometric Method	U.S. EPA 10 (P.1-5) / Carbon Monoxide Analyzer		-	0.1 - 100	ppm	1	
6	Ozone (O ₃)	UV Fluorescence Method	U.S. EPA method / Ozone Analyzer		-	0.1 - 100	ppm	2	
7	Heat Stress	WBGT Method	ACGIH / Grove + DH + Thermometer / calculation	-	-	0 - 100	oC	2	
	ส่วนงานทดสอบพื้นฐาน								
1	Total Dust (TD)	Filtration, Gravimetric Method	NIOSH 0500 (P.1-3) / PS pump / Gravimetric	7-133 L	2 L/min (1 hr)	0.8	mg / m ³	1	SKC Cat No. 225-8-01
2	Respirable Dust (RD)	Cyclone - Filtration, Gravimetric Method	NIOSH 0600 (P.1-3) / PS pump cyclone / Gravimetric	20-400 L	1.70 L/min (1 hr)	0.5	mg / m ³	1	SKC Cat No. 225-8-01
3	NaOH	Acid-Base Titrimetric Method	NIOSH 7401(P.1-4) / PS pump / Titration	70-1000 L	1-4 L/min	0.4	mg / m ³	1	SKC Cat No. 225-17-01
4	KOH	Acid-Base Titrimetric Method	NIOSH 7401(P.1-4) / PS pump / Titration	70-1000 L	1-4 L/min	0.6	mg / m ³	1	SKC Cat No. 225-17-01
5	LiOH	Acid-Base Titrimetric Method	NIOSH 7401(P.1-4) / PS pump / Titration	70-1000 L	1-4 L/min	0.2	mg / m ³	1	SKC Cat No. 225-17-01
	ส่วนงานเครื่องมือทดสอบ								
1	Ammonia	Impingement Absorption - Colorimetric Method	Modified NIOSH 6015(P.1-7) / Spectrophotometer	0.1-96 L	1 L/min (1 hr)	0.01	mg / m ³	2	
2	Nitrogen Dioxide	Impingement Absorption, Spectrophotometer Method	APHA 817(P.1-3) / Spectrophotometer	7.5 - 10 L	0.5 L/min (15-20 min)	0.01	ppm	2	
3	Sulfur Dioxide	Impingement Absorption, Titrimetric Method	APHA 823(P.1-3) / Titration	26 L	0.21 L/min (2 hrs)	0.30 0.11	mg / m ³ ppm	2	
4	P,P'-diphenylmethane (MDI)	Impingement Absorption, Spectrophotometer Method	APHA 831(P.1-3) / Spectrophotometer	20 L	1 L/min (20 min)	0.002	ppm	2	
5	Aluminum (Al)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-100 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5

Items	Parameter	Sampling/Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
6	Antimony (Sb)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	50-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.021	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
7	Arsenic & Compound (as As)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.010	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
8	Barium (Ba)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	50-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
9	Cadmium & Compounds (as Cd)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	25-1500 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
10	Calcium & Compounds (as Ca)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	20-400 L	2 L/min (1 hr)	0.208	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
11	Chromium & Compounds (as Cr)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-1000 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
12	Copper (Cu) (Dust & Fume)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	50-1500 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
13	Iron & Compounds (as Fe)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-1000 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
14	Lead (Pb)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	50-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
15	Magnesium (Mg)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	6-67 L	2 L/min (1 hr)	0.208	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
16	Manganese (Mn)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-200 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
17	Mercury (Hg)	Filtration - AAS Method	NIOSH 6009(P.1-5) / PS pump / AAS	2 - 100 L	0.2 L/min (1 hr)	0.00002	mg / m ³	5	SKC Cat No. 225-5
18	Nickel & Compounds (as Ni)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-1000 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
19	Selenium (Se)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	13-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.021	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
20	Silver (Ag)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	250-2000 L	2 L/min (2-17 hr)	0.010	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
21	Sodium (Na)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	13-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.208	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
22	Tin (Sn)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-1000 L	2 L/min (1 hr)	0.021	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5

Items	Parameter	Sampling/Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
23	Titanium (Ti)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-1000 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
24	Vanadium (V)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
25	Zinc & Compounds (Zn)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
26	Acetone	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1300 (P.1-5) / PS pump / GC-FID	0.5-3 L	0.10 L/min (30 min)	13.17 5.54	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
27	Benzene	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1501(P.1-7) / PS pump / GC-FID	5-30 L	0.10 L/min (1 hr)	2.93 0.92	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
28	Cyclohexanone	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1300(P.1-5) / PS pump / GC-FID	1-10 L	0.10 L/min (1 hr)	3.96 0.99	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
29	Ethanol (Ethyl alcohol)	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1400(P.1-4) / PS pump / GC-FID	12 L	0.10 L/min (1 hr)	3.29 1.75	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
30	Ethylacetate	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1457 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	0.1-10 L	0.10 L/min (1 hr)	7.21 2.00	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
31	Ethylbenzene	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1501 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	1-24 L	0.10 L/min (1 hr)	3.63 0.83	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
32	Hexane	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1500(P.1-8) / PS pump / GC-FID	4 L	0.10 L/min (1 hr)	7.05 2.00	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
33	Isopropanol (Isopropyl alcohol) ; IPA	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1400(P.1-4) / PS pump / GC-FID	12 L	0.10 L/min (1 hr)	3.28 1.33	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
34	Methanol (Methyl alcohol)	Sorbent Adsorption, GC Method	OSHA 91(P.1-10) / PS pump / GC-FID	1-5 L	0.10 L/min (30 min)	3.96 3.02	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-82
35	Methyl Ethyl Ketone (MEK)	Sorbent Adsorption, GC Method	OSHA 1004(P.1-27) / PS pump / GC-FID	0.25-12L	0.10 L/min (1 hr)	3.35 1.14	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-81A
36	Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)	Sorbent Adsorption, GC Method	OSHA 1004(P.1-27) / PS pump / GC-FID	0.25-12L	0.10 L/min (1 hr)	3.34 0.81	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
37	Styrene	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1501 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	1-24 L	0.10 L/min (1 hr)	3.78 0.89	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
38	Toluene	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1501 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	1-8 L	0.10 L/min (1 hr)	3.63 0.96	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
39	Xylene	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1501 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	2-23 L	0.10 L/min (1 hr)	3.58 0.83	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01

Items	Parameter	Sampling/Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
40	Cumene	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1501 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	2-23 L	0.10 L/min (1 hr)	3.60 0.73	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
41	Methylcyclohexane	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1500 (P.1-8) / PS pump / GC-FID	2-23 L	0.10 L/min (1 hr)	7.23 1.80	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
42	Methyl acetate	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1458 (P.1-8) / PS pump / GC-FID	0.2-10 L	0.10 L/min (1 hr)	9.09 3.00	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
43	Diethyl Ether or Ethyl Ether	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1610 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	0.25-3 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	11.88 3.92	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
44	Methyl tert-butyl Ether (MTBE)	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1615 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	2-96 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	3.08 0.86	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
45	Dichloromethane or Methylene chloride	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1005 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	0.5-2.5 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	22.1 6.36	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
46	1-Butanol /n-butyl alcohol	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1401 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	2-10 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	4.86 1.60	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
47	2-Butanol /sec-butyl alcohol	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1401 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	2-10 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	4.86 1.60	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
48	Isobutyl alcohol (IBA)	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1401 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	2-10 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	4.81 1.59	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
49	Beryllium (Be)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	1250-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
50	Cobalt (Co)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	25-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
51	Molybdenum (Mo)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-67 L	2 L/min (1 hr)	0.004	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
52	Thallium (Tl)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	25-2000 L	2 L/min (1 hr)	0.021	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
53	Silicon (Si)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-1000 L	2 L/min (1 hr)	0.010	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
54	Potassium (K)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-1000 L	2 L/min (1 hr)	0.208	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
55	Ketones	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 2555 (P.1-5) / PS pump / GC-FID	0.5-3.0 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	13.17 5.54	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-01
56	n-Heptane	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1500 (P.1-8) / PS pump / GC-FID	-	0.01-0.20 L/min (1 hr)	6.97 1.70	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-01

Items	Parameter	Sampling/Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
57	n-Butyl acetate	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1450(P.1-6) / PS pump / GC-FID	1-10 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	8.55 1.80	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-01
58	n-Pentane	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1500(P.1-8) / PS pump / GC-FID	-	0.01-0.20 L/min (1 hr)	2.63 0.89	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-01
59	Chloroform	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1003 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	1-50 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	4.93 1.01	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-01
60	Chlorobenzene	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1003 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	1.5-40L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	4.63 1.00	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-01
61	Formaldehyde	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 2541 (P.1-5) / PS pump / GC-FID	1-36L	0.01-0.10 L/min (1 hr)	0.12 0.10	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-118 เปลี่ยน DL:1/2/24
62	Hydrogen chloride	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID-174SG / PS pump / IC	100 L	0.5 L/min (15 min)	0.015 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03
63	Hydrogen Bromide	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID165SG / PS pump / IC	96 L	0.2 L/min (60min)	0.033 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03
64	Sulfuric Acid	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID165SG / PS pump / IC	96 L	0.2 L/min (60min)	0.040 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03
65	Phosphoric Acid	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID165SG / PS pump / IC	96 L	0.2 L/min (60min)	0.040 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03
66	Ammonia (NH ₃)	Sorbent Adsorption, IC Method	NIOSH 6016 / PS pump / IC	0.10 - 96 L	0.2 L/min (120min)	0.200 0.280	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-06
67	Nitric	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID165SG / PS pump / IC	96 L	0.2 L/min (60min)	0.026 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03
68	Chlorine	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID-202 / PS pump / IC	60 L	0.5 L/min (60min)	0.029 0.010	mg / m ³ ppm	3	0.02% KI in Buffer
69	Hydrogen fluoride	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID165SG / PS pump / IC	96 L	0.2 L/min (60min)	0.008 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03
70	Phosphorus (P)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-1000 L	2 L/min (1 hr)	0.042	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
71	Boron (B)	Filtration, ICP-OES Method	NIOSH 7300(P.1-8) / PS pump / ICP-OES	5-1000 L	2 L/min (1 hr)	0.010	mg / m ³	3	SKC Cat No. 225-5
72	Sulfur dioxide	Filtration, IC Method	NIOSH 6004 / PS pump / IC	4-200 L	1 L/min (120min)	0.015 0.006	mg / m ³ ppm	3	Treated Filter
73	Sulfuric Acid	Filtration, IC Method	NIOSH 7908 / PS pump / IC	15-2000 L	1 L/min (120min)	0.040 0.010	mg / m ³ ppm	3	Filter (PTFE)

Items	Parameter	Sampling/Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
74	Phosphoric Acid	Filtration, IC Method	NIOSH 7908 / PS pump / IC	15-2000 L	1 L/min (120min)	0.040 0.010	mg / m ³ ppm	3	Filter (PTFE)

เอกสารอ้างอิง

- Method of Air Sampling and Analysis, APHA Intersociety Committee, 1997
- NIOSH Manual of Analytical Method, 4th Edition, 1994
- Code of Federal Regulation, U.S. EPA., 40 CFR Part 50, Part 60, 2000
- OSHA Analytical Methods Manual, 2nd Edition, U.S. Department of Labor, 1992
- International Standard Organization, ISO 11204:1995
- Compendium of Methods for Determination of Inorganic Compound in Ambient Air, U.S. EPA., 1999
- Annual Book of ASTM Standard, Section 11, 2001

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ (Air Quality Analysis)

(ประเภทหัวข้อ : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป - Ambient Air Quality)									
Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
เทคนิคการวิเคราะห์									
1	Sulfur Dioxide (SO ₂)	UV Fluorescence Method	U.S. EPA EQSA-0292-084 / Sulfur Dioxide Analyzer	-	24 hrs (1 hr avg.)	0.001 - 10	ppm	3	
2	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	Chemiluminescence Method	U.S. EPA RFCA-0995-108 / Nitrogen Dioxide Analyzer	-	24 hrs (1 hr avg.)	0.001 - 10	ppm	3	
3	Carbon Monoxide (CO)	Non-Dispersive Infrared Photometric Method	U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix C / Carbon Monoxide	-	24 hrs (8 hr avg.)	0.1 - 100	ppm	1	
4	Ozone (O ₃)	UV Fluorescence Method	U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix D / Ozone Analyzer	-	24 hrs (1 hr avg.)	0.001 - 10	ppm	3	
5	Sound (Leq, Lmin, Lmax, Ldn, Lp)	Integrated Sound Level Method	BSO 1996-1 / Sound Level meter	-	24 hrs (1 hr avg.)	40 - 140	dB (A)	1	
6	Wind Speed & Wind Direction	Wind Speed & Wind Direction Sensor	ASTM D 4480-93 / WS/WD Equipment	-	-	-	-	-	Wind speed & Wind
ส่วนประกอบของฝุ่น									
1	Total Particulate Matter (TSP)	Gravimetric Method	U.S. EPA Method Part 50 / Gravimetric Method	-	-	-	mg / m ³ ppm	2	
2	PM10	Gravimetric Method	U.S. EPA Method Part 50 / Gravimetric Method	-	-	-	mg / m ³ ppm	2	
3	PM2.5	Gravimetric Method	U.S. EPA Method Part 50 / Gravimetric Method	-	-	200	mg / m ³	-	
ส่วนประกอบของแก๊สพิษ									
1	Ammonia (NH ₃)	Impingement Absorption, Colorimetric Method	APHA 401 / Spectrophotometer	288 L	0.2 L/min (24 hrs)	0.01	mg / m ³	2	
2	Sulfur Dioxide (SO ₂)	Pararosaniline Method	U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix A / Spectrophotometer	288 L	0.2 L/min (24 hrs)	0.01	mg / m ³	2	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
3	Aluminium (Al)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
4	Antimony (Sb)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
5	Arsenic (As)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
6	Barium (Ba)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
7	Cadmium (Cd)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
8	Calcium (Ca)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
9	Chromium (Cr)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
10	Copper (Cu)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
11	Iron (Fe)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
12	Lead (Pb)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
13	Magnesium (Mg)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
14	Manganese (Mn)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
15	Mercury (Hg)	Filtration, AAS Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - AAS	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
16	Nickel (Ni)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
17	Potassium (K)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
18	Sodium (Na)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
19	Tin (Sn)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
20	Titanium (Ti)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
21	Vanadium (V)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
22	Zinc (Zn)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
23	Selenium (Se)	Filtration, ICP-OES Method	U.S. EPA Method IO-3.4 / High Volume - ICP-OES	1,590 – 2,447 $\frac{m^3}{m}$	39-60 ft ³ /min (24 hrs)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat. No. GA55 8 x 10 ⁻⁴
24	Acetone	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.14 0.06	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
25	Benzene	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.12 0.04	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-02
26	Cyclohexanone	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.16 0.04	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-04
27	Ethanol (Ethyl alcohol)	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	288 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.14 0.07	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-05
28	Ethylacetate	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.32 0.09	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-06
29	Ethylbenzene	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.15 0.03	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-07
30	Hexane	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.32 0.09	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-08
31	Isopropanol (Isopropyl alcohol) ; IPA	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	288 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.14 0.06	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-09
32	Methanol (Methyl alcohol)	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.07 0.05	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-10
33	Methyl Ethyl Ketone (MEK)	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.14 0.05	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-11
34	Styrene	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.16 0.04	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-12
35	Toluene	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.15 0.04	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-13
36	Xylene	Sorbent Adsorption, GC Method	ASTM D 3687-95 / GC-FID	144 L	0.10 L/min (24 hrs)	0.15 0.03	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-14
37	Methylcyclohexane	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1500 (P.1-8) / PS pump / GC-FID	2-23 L (1 hr)	0.10 L/min (1 hr)	0.32 0.08	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
38	Methyl acetate	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1458 (P.1-8) / PS pump / GC-FID	0.2-10 L	0.10 L/min (1 hr)	0.61 0.20	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
39	Diethyl Ether or Ethyl Ether	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1610 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	0.25-3 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.12 0.04	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
40	Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1615 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	2-96 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.13 0.04	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
41	Dichloromethane	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1005 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	0.5-2.5 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.23 0.07	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
42	1-Butanol /n-butyl alcohol	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1401 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	2-10 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.17 0.06	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
43	2-Butanol /sec-butyl alcohol	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1401 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	2-10 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.17 0.06	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
44	Isobutyl alcohol (IBA)	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1401 (P.1-4) / PS pump / GC-FID	2-10 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.17 0.06	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
45	Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)	Sorbent Adsorption, GC Method	OSHA 1004(P.1-27) / PS pump / GC-FID	0.25-12L	0.10 L/min (1 hr)	0.14 0.03	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
46	Ketones	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 2555 (P.1-5) / PS pump / GC-FID	0.5-10L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.14 0.06	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
47	n-Butyl acetate	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1450 (P.1-6) / PS pump / GC-FID	1-10L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.38 0.08	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
48	n-Pentane	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1500 (P.1-8) / PS pump / GC-FID	-	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.11 0.04	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
49	Chloroform	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1003 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	1-50L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.21 0.04	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
50	Chlorobenzene	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 1003 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	1.5-40L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	0.19 0.04	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-01
51	Formaldehyde	Sorbent Adsorption, GC Method	NIOSH 2541 (P.1-5) / PS pump / GC-FID	1-36L	0.01-0.10 L/min (1 hr)	0.01 0.01	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-118
52	Hydrogen chloride	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID-174SG / PS pump / IC	1-7.5 L	0.20 L/min (24 hr)	0.015 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03
53	Hydrogen Bromide	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID16SSG / PS pump / IC	1-96 L	0.20 L/min (24 hr)	0.033 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03
54	Sulfuric Acid	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID16SSG / PS pump / IC NIOSH 7908 / PS pump / IC	1-96 L	0.20 L/min (24 hr)	0.040 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03 Filter (PTFE)

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
55	Phosphoric Acid	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID16SSG / PS pump / IC NIOSH 7908 / PS pump / IC	1-96 L	0.20 L/min (24 hr)	0.040 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03 Filter (PTFE)
56	Nitric	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID16SSG / PS pump / IC	1-96 L	0.20 L/min (24 hr)	0.026 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03
57	Chlorine	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID-202 / PS pump / IC	14 L	0.20 L/min (24 hr)	0.029 0.010	mg / m ³ ppm	3	0.02% KI in Buffer
58	Ammonia (NH ₃)	Sorbent Adsorption, IC Method	NIOSH 6016 / PS pump / IC	0.10 - 96 L	0.20 L/min (120min)	0.200 0.280	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-06
59	Hydrogen fluoride	Sorbent Adsorption, IC Method	OSHA ID16SSG / PS pump / IC	60 L	0.2 L/min (60min)	0.008 0.010	mg / m ³ ppm	3	SKC Cat. No. 226-10-03

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ (Air Quality Analysis)

(ประเภทตัวอย่าง : อากาศในปล่องระบาย - Stack Air Quality)

ตารางที่ 1 สรุปขั้นตอนการเก็บตัวอย่างและความสามารถในการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
(ประเภทตัวอย่าง : อากาศในปล่องระบาย - Stack Air Quality)

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
แผนปฏิบัติการภาคสนาม									
1	Smoke density (Opacity)	Ringelmann's method	U.S. EPA Method 9 / Ringelmann's Chart	-	-	-	%	2	
2	Oxide of Nitrogen	Chemiluminescence Method	U.S. EPA Method 7E / Nitrogen dioxide Analyzer	-	-	0.1 - 100	ppm	1	ใช้ Dilution Probe ร่วมในการตรวจวัด
3	Sulfur Dioxide	UV Fluorescence Method	U.S. EPA Method 6C / Sulfur dioxide Analyzer	-	-	0.4 - 100	ppm	1	ใช้ Dilution Probe ร่วมในการตรวจวัด
4	Carbon Monoxide	Bag,Non-Dispersive Infrared Method	U.S. EPA method 10 / Carbon monoxide analyzer	-	-	0.1 - 100	ppm	1	ใช้ Dilution Probe ร่วมในการตรวจวัด
ส่วนการทดสอบในห้อง									
1	Hydrogen Sulfide (H ₂ S)	Absorption, Iodometric Method	U.S. EPA Method 11 / Iodometric			8.0 6.0	mg / m ³ ppm	1	
2	Sulfur Dioxide (SO ₂)	Absorption Barium Thorin Titrimetric Method	U.S. EPA Method 6 / Titration	0.03 m ³	Isokinetic (30 min)	3.4 1.3	mg / m ³ ppm	1	
3	Sulfuric acid (H ₂ SO ₄)	Isokinetic, Barium Thorin Titrimetric Method	U.S. EPA Method 8 / Titration	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.05 0.01	mg / m ³ ppm	2	
4	Total Particulate Matter (TSP)	Isokinetic, Sampling / Gravimetric Method	U.S. EPA Method 5 / Gravimetric Method	-	-	0.1	mg / m ³	1	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
ส่วนงานเครื่องมือทดสอบ									
1	Oxide of Nitrogen (Nitrogen)	Chemical Absorption, Colorimetric Method	U.S. EPA Method 7 / Spectrophotometer	2.0 L	Non-Isokinetic (30 min)	2.0 1.0	mg / m ³ ppm	1	
2	Xylene	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	2.05 0.47	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
3	Vanadium (V)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-OES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
4	Tin (Sn)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-OES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.010	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
5	Selenium (Se)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-OES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.010	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
6	Antimony (Sb)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.010	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
7	Arsenic (As)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.010	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
8	Cadmium (Cd)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
9	Chromium (Cr)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
10	Copper (Cu)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
11	Cobalt (Co)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
12	Lead and Inorganic Lead (Pb)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
13	Manganese (Mn)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
14	Nickel (Ni)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
15	Mercury (Hg)	Isokinetic, Sampling,Cold Vapor Technique-AAS Method	U.S. EPA Method 101 / AAS	0.053 m3	Isokinetic (1.5 L/min)	0.0001	mg / m ³	4	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ (Air Quality Analysis)

(ประเภทตัวอย่าง : อากาศในปล่องระบาย - Stack Air Quality)

ตารางที่ 2 สรุปข้อกำหนดการเก็บตัวอย่างและความสามารถในการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ **ที่ไม่ได้รับทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม**

(ประเภทตัวอย่าง : อากาศในปล่องระบาย - Stack Air Quality)

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
เทคนิคปฏิบัติการภาคสนาม									
1	Sampling and Traverse point	U.S. EPA Recommend (Method 1)	U.S. EPA Method 1 / Calculation	-	-	-	-	-	
2	Velocity and Volumetric Flow rate		U.S. EPA Method 2 / Calculation	-	-	-	-	-	
3	Oxygen	Electrochemical Sensor	Modified U.S. EPA 3 / Electrochemical Sensor	-	-	0-20.9	%	1	
4	Moisture Content		U.S. EPA Method 4 / Calculation	-	-	-	-	2	
5	Carbon dioxide (CO ₂)	Electrochemical Sensor	Modified U.S. EPA 3 / Electrochemical Sensor	-	-	0-20.9	%	2	
ส่วนงานทดสอบในห้อง									
1	PM10,PM2.5	Isokinetic, Sampling / Gravimetric Method	U.S. EPA Method 201A / Gravimetric Method	-	-	0.1	mg / m ³	1	
ส่วนงานเครื่องมือทดสอบ									
1	Aluminium (Al)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
2	Barium (Ba)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
3	Calcium (Ca)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.100	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
4	Iron (Fe)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
5	Magnesium (Mg)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.100	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
6	Beryllium (Be)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
7	Silver (Ag)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
8	Sodium (Na)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.100	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
9	Zinc (Zn)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.005	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
10	Acetone	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	1.88 0.79	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
11	Benzene	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	1.68 0.52	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
12	Cyclohexanone	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	2.26 0.56	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
13	Ethanol (Ethyl alcohol)	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	1.88 1.00	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
14	Ethylbenzene	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	2.07 0.48	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
15	Ethylacetate	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	4.32 1.20	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
16	Hexane	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	4.23 1.20	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
17	Isopropanol (Isopropyl alcohol); IPA	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	1.87 0.76	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
18	Methanol (Methyl alcohol)	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	0.94 0.72	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
19	Methyl Ethyl Ketone (MEK)	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	1.92 0.65	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
20	Styrene	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	2.16 0.51	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
21	Toluene	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	US. EPA Method 18 / GC-FID	0.21 m ³	0.7 L/min (30 min)	2.07 0.55	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Air Volume	Sampling Rate / Period	LOQ / Range	Unit	Decimal point	Remark
22	Methylcyclohexane	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	U.S.EPA Method18/SKC.Guide/ GC-FID	2-23 L	0.10 L/min (1 hr)	4.02 1.00	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-09
23	Diethyl Ether or Ethyl Ether	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	U.S.EPA Method18/SKC.Guide/ GC-FID	0.25-3 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	11.88 3.92	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-09
24	Methyl tert-butyl Ether (MTBE)	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	U.S.EPA Method18/SKC.Guide/ GC-FID	2-96 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	3.08 0.86	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-09
25	Dichloromethane	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	U.S.EPA Method18/SKC.Guide/ GC-FID	0.5-2.5 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	3.16 0.91	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-09
26	1-Butanol /n-butyl alcohol	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	U.S.EPA Method18/SKC.Guide/ GC-FID	2-10 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	2.31 0.76	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-09
27	2-Butanol /sec-butyl alcohol	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	U.S.EPA Method18/SKC.Guide/ GC-FID	2-10 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	2.31 0.76	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-09
28	Isobutyl alcohol (IBA)	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	U.S.EPA Method18/SKC.Guide/ GC-FID	2-10 L	0.01-0.20 L/min (1 hr)	2.29 0.76	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. ST 226-09
29	Thallium (Tl)	Isokinetic, Sampling,Digestion,ICP-OES Method	U.S. EPA Method 29 / ICP-AES	0.9 m ³	Isokinetic (30 min)	0.010	mg / m ³	3	Advantage MFS Cat No. GC5090 MM
30	Ketones	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	NIOSH2555 (P.1-5) / PS pump / GC-FID	21 L	0.70 L/min (1 hr)	1.88 0.79	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
31	n-Heptane	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	NIOSH1500(P.1-8) / PS pump / GC-FID	21 L	0.70 L/min (1 hr)	3.89 0.95	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
32	n-Butyl acetate	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	NIOSH 1450(P.1-6) / PS pump / GC-FID	21 L	0.70 L/min (1 hr)	4.75 1.00	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
33	n-Pentane	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	NIOSH 1500(P.1-8) / PS pump / GC-FID	21 L	0.70 L/min (1 hr)	1.50 0.51	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
34	Chloroform	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	NIOSH1003 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	21 L	0.70 L/min (1 hr)	2.82 0.58	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09
35	Chlorobenzene	Sorbent Adsorption, Gas Chromatography Method	NIOSH1003 (P.1-7) / PS pump / GC-FID	21 L	0.70 L/min (1 hr)	2.64 0.57	mg / m ³ ppm	2	SKC Cat. No. 226-09

เอกสารอ้างอิง

1. Method of Air Sampling and Analysis, APHA Intersociety Committee, 2017
2. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM)
3. Code of Federal Regulation, U.S. EPA., 40 CFR Part 50, Part 60, 2000
4. Occupational Health and Safety Management System(OSHA) Analytical Methods Manual
5. International Standard Organization, ISO 11204:1995
6. Compendium of Methods for Determination of Inorganic Compound in Ambient Air, U.S. EPA., 1999
7. Annual Book of ASTM Standard, Section 11, 2001

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ – ภาคตะกอน (Water – Solid wastes Quality Analysis)

ตารางที่ 1 สรุปขั้นตอนการเก็บตัวอย่างและความสมบูรณ์ในการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ แลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย(ขึ้นทะเบียนกับโรงงานฯ), น้ำน้ำที่อุปโภค, น้ำประปา, น้ำผิวดิน, น้ำบาดาล และน้ำทะเล))

ส่วนงาน : ส่วนงานทดสอบพื้นฐาน

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
1.1	Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	Standard Method part 5210 B, 4500-O G / DO meter	Plastic	1000	-	2.0	mg/l	1	
1.2	Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	Standard Method part 5210 B, 4500-O C / Titration	Plastic	1000	-	2.0	mg/l	1	
2.1	Chemical Oxygen Demand (COD)	In-house Method	Standard Method part 5220 C / Titration	Plastic	100	-	40.0	mg/l as O ₂	0	
2.2	Chemical Oxygen Demand (COD)	Firmetric, Closed Reflux Method	Standard Method part 5220 C / Titration	Plastic	100	-	40	mg/l as O ₂	0	
3	Free Chlorine	Iodometric Method	Standard Method part 4500-B / Titration	Plastic	100	-	0.50	mg/l	2	
4	Total Dissolved Solids (TDS)	Dried at 180 °C	Standard Method part 2540 C / Gravimetric	Plastic	200	-	25	mg/l	0	
5.1	Grease&Oil	In-house Method	Standard Method part 5520 B / Gravimetric	Glass	1000	-	3.0	mg/l	1	
5.2	Grease&Oil	Partition Gavimetric Method	Standard Method part 5520 B / Gravimetric	Glass	1001	-	3.0	mg/l	1	
6	Sulfide (S ₂ ⁻)	ZnS Precipitation ,Iodometric Method	Standard Method part 4500-S ⁻ F / Titration	BOD bottle	300	-	0.50	mg/l as H ₂ S	2	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
7	pH	Electrometric Method	Standard Method part 4500 H ⁺ / pH meter	Plastic	50	-	3.0-12.0	-	1	
8	Total Suspended Solids (TSS)	Dried at 103-105 °C	Standard Method part 2540 D / Grvimetric	Plastic	1000	-	5	mg/l	0	
9	Temperature	Laboratory and Field Method	Standard Method part 2550 B / Thermometer	at field		-	1	°C	0	
10	Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	Macro-Kjeldahl Method	Standard Method part 4500-N _{org} / Titration	Plastic	500	-	5	mg/l as NH ₃ -N	0	
11	Hydrogen Sulfide (H ₂ S)	ZnS Precipitation ,Iodometric Method	Standard Method part 4500-S ⁻ F / Titration	BOD bottle	300	-	0.53	mg/l as H ₂ S	2	

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ – ภาคตะกอน (Water – Solid wastes Quality Analysis)

ตารางที่ 2 สรุปข้อกำหนดการเก็บตัวอย่างและความสามารถในการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ ตามที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ประเภทตัวอย่าง : น้ำใต้ดิน)

ส่วนงาน : ส่วนงานทดสอบพื้นฐาน

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
1	pH	Electrometric Method	Standard Method part 4500 H ⁺ / pH meter	Plastic	50	-	3.0-12.0	-	1	

0

Rev.1/2566 23/1/2566

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ – ภาคตะกอน (Water – Solid wastes Quality Analysis)

ตารางที่ 3 สรุปข้อกำหนดการเก็บตัวอย่างและความสามารถในการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ประเภทตัวอย่าง : น้ำ, น้ำเสีย, น้ำเพื่ออุปโภค, น้ำประปา, น้ำผิวดิน, น้ำบาดาล และน้ำทะเล)

ส่วนงาน : ส่วนงานทดสอบพื้นฐาน

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
1	Acidity	Titration Method	Standard Method part 2310 B / Titration	Plastic	50	-	20.0	mg/l as CaCO ₃	1	
2	M-Alkalinity	Titration Method	Standard Method part 2320 B / Titration	Plastic	50	-	20.0	mg/l as CaCO ₃	1	
3	P-Alkalinity	Titration Method	Standard Method part 2320 B / Titration	Plastic	50	-	20.0	mg/l as CaCO ₃	1	
4	Ammonia Nitrogen (NH ₃ -N)	Distillation and Titrimetric Method	Standard Method part 4500-NH ₃ ⁺ / Titration	Plastic	500		2	mg/l as NH ₃ -N	0	
5	Calcium Hardness	EDTA Titrimetric Method	Standard method part 3500-Ca B / Titration	Plastic	100	-	3.0	mg/l as CaCO ₃	1	
6	Chloride (Cl ⁻)	Argentometric Method	Standard Method part 4500-Cl ⁻ B / Titration	Plastic	50	-	5.0	mg/l as Cl ⁻	1	
7	Chlorine (Residual)	DPD Colorimetric Method	Standard Method part 4500-Cl G / Test kit	Plastic	500	-	0.1	mg/l as Cl ₂	1	
8	Chlorine (Total)	DPD Colorimetric Method	Modified Standard Method part 4500-Cl G / Test kit	Plastic	500	-	0.1	mg/l as Cl ₂	1	
9	Fixed Solids (FS)	Dried at 550 °C	Standard Method part 2540 E / Gravimetric	Plastic	200	-	30.0	mg/l	1	
10	Hardness	EDTA Titrimetric Method	Standard Method part 2340 C / Titration	Plastic	100	-	6.0	mg/l as CaCO ₃	1	
11	Magnesium (Mg)	Calculation Method	Standard Method part 3500-Mg / Calculation	Plastic	100	-	0.70	mg/l as Mg	1	
12	Magnesium Hardness	Calculation Method	Standard Method part 3500-Mg / Calculation	Plastic	100	-	3.0	mg/l as CaCO ₃	1	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
13	Mix Liquor Suspended Solids (MLSS)	Dried at 103-105 °C	Standard Method part 2540 C / Gravimetric	Plastic	200	-	5	mg/l	1	
14	Mix Liquor Volatile Suspended Solids (MLVSS)	Dried at 550 °C	Standard Method part 2540 E / Gravimetric	Plastic	200	-	5	mg/l	1	
15	Organic Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method	Standard Method part 4500-N _{org} / Titration	Plastic	500	-	5	mg/l as NH ₃ -N	1	Org-N = TKN- (Ammonia-N)
16	Conductivity	Laboratory Method	Standard Method part 2510 B	Plastic	200	-	0.1	us/cm	หลักหน่วย 2	อ่านจากเครื่อง
17	Salinity	Electrical Conductivity Method	Standard Method part 2520 B / Conductivity meter	Plastic	100	-	0.01	ppt	หลักหน่วย 2	อ่านจากเครื่อง
18	Sludge Volume Index (SV ₃₀)	Volumetric Method	Standard Method part 2540 F / Volumetric	Plastic	1000	-	0.1	ml/l	1	
19	Sulfite	Titrimetric Method	Standard Method part 4500-SO ₃ ²⁻ B / Titration	Plastic	200	-	2.00	mg/l as SO ₃ ²⁻	2	
20	Total Dissolved Solids (TDS)	Dried at 103-105 °C	Modified Standard Method part 2540 B / Gravimetric	Plastic	200	-	25	mg/l	0	
21	Turbidity	Nephelometric Method	Standard Method part 2130 B / Turbidity meter	Plastic	50	0.01	0.01	NTU	หลักหน่วย 2	NTU=FTU=จลิกาสกด
23	Volatile Solids (VS)	Dried at 550 °C	Standard Method part 2540 E / Gravimetric	Plastic	200		3.0	mg/l	1	
24	Volatile Suspended Solids (VSS)	Dried at 550 °C	Standard Method part 2540 E / Gravimetric	Plastic	200		3.0	mg/l	1	
25	Dissolved Oxygen(DO)	Azide Modification	Standard Method part 4500-O C/Titration	Plastic	300	-	0.3	mg/l	1	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
	ส่วนงานจุลชีววิทยา									
1	Benthos	Counting Chamber Method	Standard Method part 10500 B / Counting	ถุงดำ	-	-	-	ind/m ²	0	รายงานค่าสุด =Not found
2	Escherichia Coli Bacteria (E.coli)	MPN Test	Standard Method part 9221 F / Fluorogenic Substrate , MPN	Glass	250	-	-	MPN:100 ml	ตามตาราง MPN-	รายงานค่าสุด 1.1 (น้ำดื่ม) / 1.8 (น้ำ)
3	Total Coliform	MPN Test	Standard Method part 9221 B / Fermentation Technique , MPN	Glass	250	-	-	MPN:100 ml	ตามตาราง MPN-	รายงานค่าสุด 1.1 (น้ำดื่ม) / 1.8 (น้ำ)
4	Thermotolerant coliforms (Fecal Coliform)	MPN Test	Standard Method part 9221 E /Thermolerant Coliform , MPN	Glass	250	-	-	MPN:100 ml	ตามตาราง MPN-	รายงานค่าสุด 1.1 (น้ำดื่ม) / 1.8 (น้ำ)
5	Heterotrophic Bacteria (Total Bacteria)	Heterotrophic plate count (Standard Plate Count Method)	Standard Method part 9215 B / Pour plate	Glass	250	1	1	Colonies/cm ³	0	*Heterotrophic plate count = Standard
6	Phytoplankton	Counting Chamber Method	Standard Method part 10200 F / Counting	Plstic	-	-	-	Cell / l	0	รายงานค่าสุด =Not found
7	Zooplankton	Counting Chamber Method	Standard Method part 10200 G / Counting	Plastic	-	-	-	ind./l	0	รายงานค่าสุด =Not found
8	S.Aureus	Enrichment	Standard Method part 9213 B	Glass	1000	-	-	-	รายงาน พบ/ไม่พบ	รายงานค่าสุด =Not found
9	Salmonella sp.	Membrane Filter	Standard Method part 9260 B	Glass	1000	-	-	-	รายงาน พบ/ไม่พบ	รายงานค่าสุด =Not found
10	Clostridium perfringens	Comperndium 2003,Chapter 34	Comperndium 2003,Chapter 34	Glass	1000	-	-	-	รายงาน พบ/ไม่พบ	รายงานค่าสุด =Not found

(ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย(ขี้ตะเป็นกรมโรงงานฯ), น้ำ,น้ำเพื่ออุปโภค, น้ำประปา, น้ำผุดิน, น้ำบาดาล และน้ำทะเล)

ส่วนงาน : ส่วนงานเครื่องมือทดสอบ

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
1	Arsenic (As)	Continuous Hydride Generation /Atomic Absorption Spectrometric Method	Standard Method Part 3114 B and 3114C / AAS	Plastic	500	0.0005	0.0	mg/l as As	4	น้ำทะเล MDL/LOQ = 1.00/2.00 ug/l
2	Barium (Ba)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.0	mg/l as Ba	2	น้ำทะเล MDL/LOQ = 20/30 ug/l
3	Cadmium (Cd)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.0	mg/l as Cd	2	น้ำทะเล MDL/LOQ = 20/30 ug/l
4	Chromium (Cr)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.03	mg/l as Cr	0	น้ำทะเล MDL/LOQ = 20/30 ug/l
5	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometer Method	Standard Method part 2120 F / Spectrophotometer	Plastic	500	10	20	ADMI	0	
6	Chromium Hexavalence (Cr ⁶⁺)	Filtration,Colorimetric Method	Standard Method part 3500-Cr B / Spectrophotometer	Plastic	500	0.003	0.050	mg/l as Cr ⁶⁺	3	น้ำทะเล MDL/LOQ = 3.00/50.0 ug/l
7	Copper (Cu)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.03	mg/l as Cu	2	น้ำทะเล MDL/LOQ = 20/30 ug/l
8	Cyanide (CN ⁻)	Distillation, Colorimetric Method	Standard Method part 4500 CN- C/E/ Spectrophotometer	Plastic	500	0.008	0.020	mg/l	3	น้ำทะเล MDL/LOQ = 8/20 ug/l
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method	คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย,สมาคมวิศวกรรวมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย	Plastic	100	0.20	0.50	mg/l	2	

[illegible]

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
20	สารกำจัดวัชพืชและสัตว์	Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography	Standard Method part 6630B/GC and APHA Method part 6410B/GC-MS	Glass	2500	0.03	0.05	ug/l	2	
	- alpha - BHC					0.02	0.05	ug/l	2	
	- beta - BHC					0.03	0.05	ug/l	2	
	- gamma - BHC					0.03	0.05	ug/l	2	
	- delta - BHC					0.03	0.05	ug/l	2	
	- Heptachlor					0.03	0.05	ug/l	2	
	- Aldrin					0.03	0.05	ug/l	2	
	- Heptachlor epoxide					0.03	0.05	ug/l	2	
	- Endosulfan I					0.03	0.05	ug/l	2	
	- p,p - DDE					0.03	0.05	ug/l	2	
	- Dieldrin					0.03	0.05	ug/l	2	
	- Endrin ketone					0.03	0.05	ug/l	2	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
	- Endosulfan II					0.03	0.05	ug/l	2	
	- p,p - DDD					0.03	0.05	ug/l	2	
	- Endrin Aldehyde					0.03	0.05	ug/l	2	
	- Endosulfan Sulfate					0.03	0.05	ug/l	2	
	- trans Chlordane					0.03	0.05	ug/l	2	
	- cis Chlordane					0.03	0.05	ug/l	2	
	- DDT		Standard Method part 6410B/GC-MS			0.03	0.05	ug/l	2	
	- Endrin					0.05	0.10	ug/l	2	
	- Methoxychlor					0.03	0.05	ug/l	2	

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ – ภาคตะกอน (Water – Solid wastes Quality Analysis)

ตารางที่ 6 สรุปข้อกำหนดการเก็บตัวอย่างและความสามารถในการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเปรียบเทียบกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ประเภทตัวอย่าง : น้ำ, น้ำเสีย, น้ำใต้ดิน, น้ำที่อุบลโกก, น้ำประปา, น้ำผิวดิน, น้ำบาดาล และน้ำทะเล)

จำนวน : ส่วนงานเครื่องมือทดสอบ

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
1	Antimony (Sb)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.05	0.1	mg/l as Sb	2	
2	Aluminium (Al)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.05	0.1	mg/l as Al	2	
3	Boron (B)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.0	mg/l as B	2	
4	Calcium (Ca)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/l as Ca	0	
5	Cadmium (Cd)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.002	0.003	mg/l as Cd	3	น้ำดื่ม
6	Cobalt (Co)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.02	mg/l as Co	2	
7	Color	Spectrophotometric Method	Standard Method part 2120 C / Spectrophotometer	Plastic	500	0.50	1.00	Pt-Co	2	
8	Iron (Fe)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.03	mg/l as Fe	2	
9	Lead (Pb)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.005	0.010	mg/l as Pb	3	น้ำดื่ม
10	Magnesium (Mg)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/l as Mg	2	
11	Molybdenum (Mo)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.02	mg/l as Mo	2	
12	Nitrite (NO ₂ ⁻)	Colorimetric Method	Standard Method part 4500-NO ₂ ⁻ B / Spectrophotometer	Plastic	500	0.003	0.030	mg/l as NO ₂ ⁻	3	
13	Nitrite-Nitrogen	Colorimetric Method	Standard Method part 4500-NO ₂ ⁻ B / Spectrophotometer	Plastic	500	0.001	0.010	mg/l as NO ₂ ⁻ -N	3	
14	Nitrate (NO ₃ ⁻)	Colorimetric Method	Standard Method part 4500-NO ₃ ⁻ B / Spectrophotometer	Plastic	500	0.09	0.44	mg/l as NO ₃ ⁻	2	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
15	Nitrate-Nitrogen (NO ₃ ⁻ -N)	Colorimetric Method	Standard Method part 4500-NO ₃ ⁻ B / Spectrophotometer	Plastic	500	0.02	0.10	mg/l as NO ₃ ⁻ -N	2	
16	Potassium (K)	Direct Aspiration-AAS Method	Standard Method part 3111 B / AAS	Plastic	500	0.008	0.025	mg/l as K	3	
17	Potassium (K)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/l as K	2	
18	Selenium (Se)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.05	0.10	mg/l as Se	2	
19	Silica (SiO ₂)	Molybdosilicate Method	Standard Method part 4500-SiO ₂ C / Spectrophotometer	Plastic	500	1.00	2.00	mg/l as SiO ₂	2	
20	Silicon (Si)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.05	mg/l as Si	2	
21	Silver (Ag)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.05	mg/l as Ag	2	
23	Sodium (Na)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/l as Na	2	
24	Sodium Absorption Ratio	Calculation,Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	-	2	
25	Strontium (Sr)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.02	mg/l as Sr	2	
26	Tin (Sn)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.05	0.10	mg/l as Sn	2	
27	Titanium (Ti)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.02	mg/l as Ti	2	
28	Thallium (Tl)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.05	0.10	mg/l as Tl	2	
29	Vanadium (V)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.02	mg/l as V	2	
30	Phosphate (PO ₄ ³⁻)	Ascorbic Acid Method	Standard Method part 4500-PO ₄ ³⁻ B / Spectrophotometer	Plastic	500	0.03	0.46	mg/l as P	2	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
31	Phosphorus (P)	Ascorbic Acid Method	Standard Method part 4500-P B/ Spectrophotometer	Plastic	500	0.05	0.15	mg/l as PO_4^{3-}	2	
32	Sulfate (SO_4^{2-})	Turbidimetric Method	Standard Method part 4500- SO_4^{2-} E/ Spectrophotometer	Plastic	500	1.50	5.00	mg/l as SO_4^{2-}	2	
33	Surfactant (LAS)	Anionic Surfactants as MBAS	Standard Method Part 5540 C / Spectrophotometer	Plastic	500	0.35	0.40	mg/l as MBAS	2	
34	Surfactant (LAS)	Anionic Surfactants as MBAS	Standard Method Part 5540 C / Spectrophotometer	Plastic	1000	0.08	0.10	mg/l as MBAS	2	น้ำดื่ม
35	Fluoride (F ⁻)	Ion-Selective Electrode Method	Standard Method part 4500-F- C/ Spectrophotometer	Plastic	100	0.20	0.50	mg/l as F ⁻	2	
36	Gold (Au)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.05	mg/l as Au	2	
37	Phosphorus (P)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/l as P	2	
38	Chlorine (Residual)	Spectrophotometric Method	Standard Method part 4500-Cl G / Spectrophotometer	Plastic	500	0.03	0.05	mg/l as Cl ₂	2	
39	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F,3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.02	mg/l as B	2	

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ - ภาคตะกอน (Water – Solid wastes Quality Analysis)

ตารางที่ 5 สรุปข้อกำหนดการเก็บตัวอย่างและความสามารถในการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ ตามที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ประเภทตัวอย่าง : น้ำได้ดิน)

จำนวน : ส่วนงานเครื่องมือทดสอบ

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
1	Antimony (Sb)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.05	0.1	mg/l as Sb	2	
2	Arsenic (As)	Continuous Hydride Generation-ICP-OES Method	Standard Method part3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.0010	0.0	mg/l as As	4	
3	Arsenic (As)	Continuous Hydride Generation /Atomic Absorption Spectrometric Method	Standard Method Part 3114 B and 3114 C / AAS	Plastic	500	0.0005	0.0	mg/l as As	4	
4	Barium (Ba)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.03	mg/l as Ba	0	
5	Beryllium (Be)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.005	0.01	mg/l as Be	2	
6	Cadmium (Cd)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.002	0.003	mg/l as Cd	3	
7	Chromium (Cr)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.03	mg/l as Cr	2	
8	Cyanide (CN ⁻)	Distillation, Colorimetric Method	Standard Method part 4500 CN ⁻ C/E/ Spectrophotometer	Plastic	500	0.008	0.020	mg/l	3	
9	Chromium Hexavalence (Cr ⁶⁺)	Filtration,Colorimetric Method	Standard Method part 3500-Cr B/ Spectrophotometer	Plastic	500	0.003	0.050	mg/l as Cr ⁶⁺	3	
10	Lead (Pb)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.005	0.010	mg/l as Pb	3	
11	Manganese (Mn)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.03	mg/l as Mn	2	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
12	Mercury (Hg)	Digestion, Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method	Standard Method part 3112 B / AAS	Plastic	500	0.0005	0.0010	mg/l as Hg	4	
13	Nickel (Ni)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.03	mg/l as Ni	2	
14	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method	Standard Method part 5530 D / Spectrophotometer	Plastic	500	0.002	0.005	mg/l	3	
15	Silver (Ag)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.05	mg/l as Ag	2	
16	Trivalent Chromium (Cr ³⁺)	Digestion, Direct Aspiration-AAS Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	Standard Method part 3500-Cr B & part 3111B / AAS	Plastic	500	0.05	0.10	mg/l	2	
17	Trivalent Chromium (Cr ³⁺)	Digestion, ICP-OES Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	Standard Method part 3500-Cr B & part 3120B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.03	mg/l	2	
18	Vanadium (V)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.02	mg/l as V	2	
19	Zinc (Zn)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	Standard Method part 3030F and 3120 B / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.03	mg/l as Zn	2	
20	Selenium (Se)	Digestion, Hydride Generation / Atomic Absorption Spectrometric Method	Standard Method part 3030F, 3114 B and 3114C	Plastic	500	0.0005	0.0020	mg/l	4	วิธีทดสอบ 1 ณ.ศ. 2565
21	Volatile organic compounds (VOCs)	Purge-and-Trap / GC-MS	Standard Method part 6200B	Glass	40 *4					
2	- Bromodichloromethane					0.00050	0.00050	mg/l	5	
3	- Bromoform					0.00050	0.00050	mg/l	5	
4	- Carbon tetrachloride					0.00025	0.00025	mg/l	5	
5	- Chlorobenzene					0.00025	0.00050	mg/l	5	
6	- Chlorodibromomethane					0.00050	0.00100	mg/l	5	
7	- 1,2-Dichlorobenzene					0.00025	0.00050	mg/l	5	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
8	- 1,3-Dichlorobenzene					0.00025	0.00025	mg/l	5	
9	- 1,4-Dichlorobenzene					0.00025	0.00025	mg/l	5	
10	- 1,1-Dichloroethane					0.00025	0.00025	mg/l	5	
11	- 1,2-Dichloroethane					0.00025	0.00050	mg/l	5	
12	- 1,1-Dichloroethylene					0.00025	0.00050	mg/l	5	
13	- cis-1,2-Dichloroethylene					0.00050	0.00050	mg/l	5	
14	- trans-1,2-Dichloroethylene					0.00025	0.00050	mg/l	5	
15	- 1,2-Dichloropropane					0.00025	0.00050	mg/l	5	
16	- 1,3-Dichloropropane					0.00025	0.00050	mg/l	5	
17	- Ethylbenzene					0.00025	0.00050	mg/l	5	
18	- Methyl tert-butyl ether					0.00025	0.00050	mg/l	5	
19	- Naphthalene					0.00025	0.00100	mg/l	5	
20	- Nitrobenzene					0.00025	0.00025	mg/l	5	
21	- Styrene					0.00050	0.00100	mg/l	5	
22	- 1,1,2,2-Tetrachloroethane					0.00050	0.00050	mg/l	5	
23	- Tetrachloroethylene					0.00025	0.00050	mg/l	5	
24	- Toluene					0.00025	0.00050	mg/l	5	
25	- 1,2,4-Trichlorobenzene					0.00025	0.00050	mg/l	5	
26	- 1,1,1-Trichloroethane					0.00025	0.00025	mg/l	5	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
27	- 1,1,2-Trichloroethane					0.00025	0.00050	mg/l	5	
28	- Trichloroethylene					0.00025	0.00050	mg/l	5	
29	- 1,3,5-Trimethylbenzene					0.00025	0.00100	mg/l	5	
30	- Vinyl acetate					0.00050	0.00100	mg/l	5	
31	- Vinyl Chloride					0.00025	0.00025	mg/l	5	
32	- m-Xylene					0.00025	0.00100	mg/l	5	
33	- o-Xylene					0.00025	0.00100	mg/l	5	
34	- p-Xylene					0.00025	0.00100	mg/l	5	
35	- Xylene Total					0.00025	0.00100	mg/l	5	
22	Volatile organic compounds,VOC#2	Purge-and-Trap / GC-MS Method	Standard Method part 6200B	Glass	40 *4					
1	- Acetone					0.00100	0.00100	mg/l	5	
2	- Butanol					0.00100	0.00100	mg/l	5	
3	- Carbon disulfide					0.00200	0.00500	mg/l	5	
4	- Chloroform					0.00100	0.00200	mg/l	5	
5	- n-Hexane					0.00100	0.00200	mg/l	5	
6	- Dichloromethane					0.00200	0.00200	mg/l	5	
23	Semivolatile organic compounds #1	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM: 6410B)	Standard Method part 6410B	Glass	2500					
1	Acenaphthene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
2	Anthracene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
3	Benz[a]anthracene					0.0005	0.0010	mg/l	4	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
4	Benzo[b]fluoranthene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
5	Benzo[k]fluoranthene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
6	Benzo[a]pyrene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
7	Benzo[ghi]perylene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
8	Bis(2-chloroethyl) ether					0.0005	0.0100	mg/l	4	
9	Bis(2-ethylhexyl) phthalate					0.0005	0.0010	mg/l	4	
10	Butyl benzyl phthalate					0.0005	0.0010	mg/l	4	
11	Carbazole					0.0005	0.0010	mg/l	4	
12	p-Chloroaniline					0.0005	0.0100	mg/l	4	
13	2-Chlorophenol					0.0005	0.0010	mg/l	4	
14	Chrysene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
15	Dibenz[a,h]anthracene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
16	Di-n-butyl phthalate					0.0005	0.0100	mg/l	4	
17	2,4-Dichlorophenol					0.0005	0.0010	mg/l	4	
18	Diethyl Phthalate					0.0005	0.0010	mg/l	4	
19	2,4-Dimethylphenol					0.0005	0.0010	mg/l	4	
20	2,4-Dinitrotoluene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
21	2,6-Dinitrotoluene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
22	Di-n-octyl phthalate					0.0005	0.0010	mg/l	4	
23	Fluoranthene					0.0005	0.0010	mg/l	4	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
24	Fluorene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
25	Hexachlorobenzene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
26	Hexachloro-1,3-butadiene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
27	Hexachlorocyclopentadiene					0.0005	0.0100	mg/l	4	
28	Hexachloroethane					0.0005	0.0010	mg/l	4	
29	Indeno[1,2,3-cd]pyrene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
30	Isophorone					0.0005	0.0010	mg/l	4	
31	2-Methylphenol (o-Cresol)					0.0005	0.0010	mg/l	4	
32	2-Methylnaphthalene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
33	N-Nitrosodi-n-propylamine					0.0005	0.0010	mg/l	4	
34	Phenanthrene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
35	Phenol					0.0005	0.0010	mg/l	4	
36	Pyrene					0.0005	0.0010	mg/l	4	
37	2,4,5-Trichlorophenol					0.0005	0.0010	mg/l	4	
38	2,4,6-Trichlorophenol					0.0005	0.0010	mg/l	4	
24	Semivolatile organic compounds #2	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM: 6410B)	Standard Method part 6410B	Glass	2500	0.030	0.050	µg/l	3	
1	Aldrin					0.030	0.050	µg/l	3	
2	Chlordane					0.030	0.050	µg/l	3	
3	DDD					0.030	0.050	µg/l	3	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
4	DDE					0.030	0.050	µg/l	3	
5	DDT					0.030	0.050	µg/l	3	
6	Dieldrin					0.030	0.050	µg/l	3	
7	Endosulfan					0.030	0.050	µg/l	3	
8	Endrin					0.050	0.100	µg/l	3	
9	Heptachlor					0.030	0.050	µg/l	3	
10	Heptachlor epoxide					0.030	0.050	µg/l	3	
11	alpha - BHC					0.020	0.050	µg/l	3	
12	beta - BHC					0.030	0.050	µg/l	3	
13	gamma - BHC					0.030	0.050	µg/l	3	
14	Methoxychlor					0.030	0.050	µg/l	3	

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ – ภาคตะกอน (Water – Solid wastes Quality Analysis)

ตารางที่ 2 สรุปข้อกำหนดการเก็บตัวอย่างและความสามารถในการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ ตามที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ประเภทตัวอย่าง : ภาคตะกอน ตามประกาศเรื่องสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่สิ่งปฏิกูล และ ดิน)

ส่วนรวม : ส่วนรวมเครื่องมือทดสอบ

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (g)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
1	Arsimony (Sb)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.05 2.50	0.1 5.0	mg/l as Sb mg/kg as Sb	2	
2	Arsenic (As)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.05 2.50	0.1 5.00	mg/l as As mg/kg as As	2	
3	Barium (Ba)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.50	0.02 1.00	mg/l as Ba mg/kg as Ba	2	
4	Beryllium (Be)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.50	0.02 1.00	mg/l as Be mg/kg as Be	2	
5	Cadmium (Cd)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.10	0.02 0.15	mg/l as Cd mg/kg as Cd	2	
6	Chromium (Cr)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.50	0.02 1.00	mg/l as Cr mg/kg as Cr	2	
7	Cobalt (Co)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.50	0.02 1.00	mg/l as Co mg/kg as Co	2	
8	Copper (Cu)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.50	0.02 1.00	mg/l as Cu mg/kg as Cu	2	
9	Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	Colorimetric Method/ Spectrophotometer	SW 846 Method 7196A / Spectrophotometer	Plastic	500	0.003	0.050	mg/l as Cr	3	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (g)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
		Alkaline Digestion,Colorimetric Method/ Spectrophotometer	US EPA SW 846 Method 3060A and 7196A / Spectrophotometer			0.40	2.00	mg/kg as Cr	2	
10	Lead (Pb)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.50	0.02 1.00	mg/l as Pb mg/kg as Pb	2	
11	Mercury (Hg)	Waste Extraction, Cold Vapor Technique-AAS Method	US EPA SW 846 Method 1310A and Standard Method part 3112 B/ AAS	Plastic	500	0.0005	0.0010	mg/l as Hg	4	
12	Molybdenum (Mo)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.50	0.02 1.00	mg/l as Mo mg/kg as Mo	2	
13	Nickel (Ni)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.50	0.02 1.00	mg/l as Ni mg/kg as Ni	2	
14	Selenium (Se)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.05 2.50	0.10 5.00	mg/l as Se mg/kg as Se	2	
15	Silver (Ag)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.02 1.00	0.05 2.50	mg/l as Ag mg/kg as Ag	2	
16	Thallium (Tl)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.05 2.50	0.10 5.00	mg/l as V mg/kg as V	2	
17	Vanadium (V)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.50	0.02 1.00	mg/l as V mg/kg as V	2	
18	Zinc (Zn)	Waste Extraction , ICP-OES Method Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01 0.50	0.02 1.00	mg/l as Zn mg/kg as Zn	2	

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ – ภาคตะกอน (Water – Solid wastes Quality Analysis)

ตารางที่ 8 สรุปข้อกำหนดการเก็บตัวอย่างและความสามารถในการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ **ตามที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม**

(ประเภทตัวอย่าง : ดิน)

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (g)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
1	Arsenic (As)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	2.50	5.00	mg/kg as As	2	
2	Antimony (Sb)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	2.50	5.0	mg/kg as Sb	2	
3	Barium (Ba)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.0	mg/kg as Ba	2	
4	Beryllium (Be)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.0	mg/kg as Be	2	
5	Cadmium (Cd)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.10	0.15	mg/kg as Cd	0	
6	Chromium (Cr)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/kg as Cr	2	
7	Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	Digestion,Colorimetric Method	US EPA SW 846 Method 3060A and 7196A / Spectrophotometer	Plastic	500	0.40	2.00	mg/kg as Cr	3	
8	Lead (Pb)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/kg as Pb	2	
9	Manganese (Mn)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/kg as Mn	2	
10	Mercury (Hg)	Digestion,Cold Vapor Technique-AAS Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 7471B / AAS	Plastic	500	0.10	0.20	mg/kg as Hg	4	
11	Nickel (Ni)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/kg as Ni	2	
12	Selenium (Se)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	2.50	5.00	mg/kg as Se	2	

Rev.1/2566 23/1/2566

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (g)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
13	Silver (Ag)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	1.00	2.50	mg/kg as Ag	2	
14	Trivalent Chromium (Cr ³⁺)	Digestion,ICP-OES Method; Filtration,Colorimetric Method;Calculation	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OESUS ; Method 3060A and 7196A / Spectrophotometer	Plastic	500	0.40	2.00	mg/k as Cr	3	
15	Vanadium (V)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/kg as V	2	
16	Zinc (Zn)	Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/kg as Zn	2	
17	Volatile organic compounds;VOC			Glass	50					
1	- Acetone	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
2	- Benzene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
3	- Bromodichloromethane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
4	- Bromoform	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
5	- Butanol	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
7	- Carbon tetrachloride	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
8	- Chlorobenzene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
9	- Chlorodibromomethane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
10	- Chloroform	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (g)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
11	- 1,2-Dichlorobenzene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
12	- 1,3-Dichlorobenzene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
13	- 1,4-Dichlorobenzene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
14	- 1,1-Dichloroethane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
15	- 1,2-Dichloroethane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
16	- 1,1-Dichloroethylene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
17	- cis-1,2-Dichloroethylene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
18	- trans-1,2-Dichloroethylene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
19	- 1,2-Dichloropropane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
20	- 1,3-Dichloropropane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
21	- Ethylbenzene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
22	- n-Hexane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.010	0.010	mg/kg	3	
23	- Methylene Chloride or Dichloromethane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
24	- Methyl tert-butyl ether	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (g)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
25	- Naphthalene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
26	- Nitrobenzene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
27	- Styrene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
28	- 1,1,1,2-Tetrachloroethane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
29	- Tetrachloroethylene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
30	- Toluene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
31	- 1,2,4-Trichlorobenzene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
32	- 1,1,1-Trichloroethane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
33	- 1,1,2-Trichloroethane	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
34	- Trichloroethylene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
35	- 1,3,5-Trimethylbenzene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
36	- Vinyl acetate	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
37	- Vinyl Chloride	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
38	- m-Xylene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
39	- o-Xylene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (g)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
40	-p-Xylene	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
41	-Xylene Total	Purge-and-Trap / GC-MS	US EPA SW 846 Method 5035A and 8260D	Glass	50	0.005	0.010	mg/kg	3	
18	Semivolatile organic compounds #1			Glass	2500					
1	Acenaphthene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
2	Anthracene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
3	Benz[a]anthracene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
4	Benzo[b]fluoranthene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
5	Benzo[k]fluoranthene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
6	Benzo[a]pyrene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
7	Benzo[ghi]perylene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
8	Bis(2-chloroethyl) ether	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
9	Bis(2-ethylhexyl) phthalate	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
10	Butyl benzyl phthalate	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
11	Carbazole	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
12	n-Chloroaniline	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.500	1.250	mg/kg	3	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (g)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
13	2-Chlorophenol	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
14	Chrysene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
15	Dibenz[a,h]anthracene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
16	Di-n-butyl phthalate	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
17	2,4-Dichlorophenol	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
18	Diethyl Phthalate	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
19	2,4-Dimethylphenol	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
20	2,4-Dinitrotoluene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
21	2,6-Dinitrotoluene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
22	Di-n-octyl phthalate	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
23	Fluoranthene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
24	Fluorene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
25	Hexachlorobenzene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
26	Hexachloro-1,3-butadiene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
27	Hexachlorocyclopentadiene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (g)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
28	Hexachloroethane	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
29	Indeno[1,2,3-cd]pyrene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
30	Isophorone	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
31	2-Methylphenol (o-Cresol)	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
32	2-Methylnaphthalene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
33	N-Nitrosodi-n-propylamine	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
34	Phenanthrene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
35	Phenol	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
36	Pyrene	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.250	mg/kg	3	
37	2,4,5-Trichlorophenol	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	
38	2,4,6-Trichlorophenol	Ultrasonic Extraction / GC-MS	US EPA SW 846 Method 3550C and 8270E	Glass	2500	0.125	0.500	mg/kg	3	

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ – ภาคตะกอน (Water – Solid wastes Quality Analysis)

ตารางที่ 9 สรุปข้อกำหนดการเป็นตัวอย่างและความสามารถในการทดสอบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ประเภทตัวอย่าง : ภาคตะกอน ตามประกาศเรื่องสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่สิ่ง)

จำนวน : ส่วนงานเครื่องมือทดสอบ

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
1	Aluminium (Al)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.05	0.1	mg/l as Al	2	
		Digestion, ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			2.50	5.0	mg/kg as Al	2	
2	Boron (B)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.0	mg/l as B	2	
		Digestion, ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			0.50	1.00	mg/kg as B	0	
3	Calcium (Ca)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.05	0.10	mg/l as Ca	2	
		Digestion, ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			25.0	50.0	mg/kg as Ca	1	
4	Iron (Fe)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.03	mg/l as Fe	2	
		Digestion, ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			1.00	1.50	mg/kg as Fe	2	
5	Magnesium (Mg)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.05	0.10	mg/l as Mg	2	
		Digestion, ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			25.0	50.0	mg/kg as Mg	1	
6	Manganese (Mn)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.02	mg/l as Mn	2	
		Digestion, ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			0.50	1.00	mg/kg as Mn	2	
7	Potassium (K)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/l as K	2	
		Digestion, ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			25.00	50.0	mg/kg as K	2	
8	Silicon (Si)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.02	0.05	mg/l as Si	2	
		Digestion, ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			1.00	2.50	mg/kg as Si	2	
9	Sodium (Na)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/l as Na	2	
		Digestion, ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			25.0	50.0	mg/kg as Na	1	
10	Strontium (Sr)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.02	mg/l as Sr	2	
		Digestion, ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			0.50	1.00	mg/kg as Sr	2	
11	Tin (Sn)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.05	0.10	mg/l as Sn	2	
12	Titanium (Ti)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.01	0.02	mg/l as Ti	2	

Items	Parameter	Method	Reference Method / Analytical Technique	Container	sample size (ml)	MDL	LOQ	Unit	Decimal point	Remark
		Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			0.50	1.00	mg/kg as Ti	2	
13	Phosphorus (P)	Waste Extraction , ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 1310A and 6010C / ICP-OES	Plastic	500	0.50	1.00	mg/l as Ti	2	
		Digestion,ICP-OES Method	US EPA SW 846 Method 3050B and 6010C / ICP-OES			25.00	50.0	mg/kg as Ti	2	

เอกสารอ้างอิง

- 1 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, APHA, AWWA, WEF, 2017
- 2 United States Environmental Protection Agency, Acid Digestion of Sediments Sludge and Solis. SW-846 Method 3050C,3060A,3510C,3620C,6010C,7000B,7196A,7471B
- 3 Methods of Seawater Analysis, 1976
- 4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. ราชกิจจานุเบกษา,25 มกราคม 2549 ตอนที่ 123 ตอนพิเศษ 114
- 5 คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย สมาคมวิชาการเคมีสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 3, 2540
- 6 แหล่งข้อมูลพิษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2, 2544
- 7 แหล่งข้อมูลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2, 2545

ภาคผนวกที่ 10

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs)

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

Continuous Emission Monitoring Data

Month: กรกฎาคม Year: 2024

DATE	GT11															Fuel	Cause	Solutions			
	CO (ppm)				SO2 (ppm)				O2 (% Vol)				NOx@7% (ppm)						TSP (mg/m3)		
	MIN	MAX	AVRG		MIN	MAX	AVRG		MIN	MAX	AVRG		MIN	MAX	AVRG				MIN	MAX	AVRG
01.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		13.90	14.23	14.01		36.16	46.93	42.09	0.00	0.00	0.00	NG	-	
02.07.2024	0.00	0.41	0.31		0.00	0.24	0.09		0.00	14.17	14.01		0.00	50.41	42.24	0.00	0.00	0.00	NG	-	
03.07.2024	0.08	0.33	0.22		0.06	0.14	0.09		13.86	14.29	14.00		36.38	46.71	41.37	0.00	0.00	0.00	NG	-	
04.07.2024	0.06	0.30	0.21		0.08	0.25	0.16		13.87	14.18	14.00		33.95	43.11	37.54	0.00	0.00	0.00	NG	-	
05.07.2024	0.09	0.35	0.22		0.06	0.29	0.18		13.84	14.20	13.92		34.26	41.84	37.42	0.00	0.00	0.00	NG	-	
06.07.2024	0.12	0.31	0.21		0.08	0.29	0.17		13.80	14.01	13.92		32.45	37.55	34.71	0.00	0.00	0.00	NG	-	
07.07.2024	0.00	0.19	0.08		0.00	0.25	0.20		0.00	14.36	14.16		0.00	43.96	36.87	0.00	0.00	0.00	NG	-	
08.07.2024	0.00	0.30	0.18		0.00	0.24	0.10		0.00	14.02	13.95		0.00	39.54	37.47	0.00	0.00	0.00	NG	-	
09.07.2024	0.06	0.27	0.15		0.05	0.18	0.11		13.87	14.15	13.98		31.78	39.98	35.89	0.00	0.00	0.00	NG	-	
10.07.2024	0.04	0.30	0.17		0.10	0.26	0.19		13.82	14.15	13.93		31.01	37.61	34.53	0.00	0.00	0.00	NG	-	
11.07.2024	0.01	0.25	0.14		0.19	0.42	0.32		13.83	14.09	13.95		31.43	37.06	34.97	0.00	0.00	0.00	NG	-	
12.07.2024	0.04	0.21	0.11		0.12	0.36	0.25		13.88	14.12	13.99		32.07	39.05	34.96	0.00	0.00	0.00	NG	-	
13.07.2024	0.00	0.14	0.09		0.19	0.44	0.30		13.85	14.49	14.15		32.68	46.33	38.70	0.00	0.00	0.00	NG	-	
14.07.2024	0.00	0.06	0.02		0.17	0.36	0.27		13.96	14.34	14.19		32.35	42.31	37.41	0.00	0.00	0.00	NG	-	
15.07.2024	0.00	0.12	0.06		0.27	0.43	0.36		13.86	14.25	13.99		31.27	38.52	34.64	0.00	0.00	0.00	NG	-	
16.07.2024	0.00	0.07	0.03		0.29	0.48	0.38		13.86	14.31	14.01		32.51	42.16	35.39	0.00	0.00	0.00	NG	-	
17.07.2024	0.00	0.01	0.01		0.24	0.45	0.35		13.89	14.20	14.01		32.01	37.48	34.70	0.00	0.00	0.00	NG	-	
18.07.2024	0.00	0.03	0.01		0.23	0.40	0.31		13.89	14.26	14.02		31.92	38.83	34.56	0.00	0.00	0.00	NG	-	
19.07.2024	0.00	0.01	0.01		0.28	0.41	0.34		13.86	14.22	14.04		30.44	37.36	33.73	0.00	0.00	0.00	NG	-	
20.07.2024	0.00	0.02	0.01		0.00	0.47	0.41		0.00	14.43	14.05		0.00	43.13	35.65	0.00	0.00	0.00	NG	-	
21.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U	
22.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U	
23.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U	
24.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U	
25.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U	
26.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U	
27.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U	
28.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U	
29.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U	
30.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.10	0.04		0.00	14.14	14.00		0.00	37.49	34.52	0.00	0.00	0.00	NG	-	
31.07.2024	0.00	0.00	0.00		0.00	0.02	0.10	0.05	13.90	14.30	14.03		32.04	40.43	35.09	0.00	0.00	0.00	NG	-	
Minimum	0.00	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	Approve		
Maximum	0.12	0.41	0.3079		0.29	0.48	0.4136		13.96	14.49	14.192		36.38	50.41	42.2422	0	0	0	OK		
Average	0.06	0.19	0.12		0.15	0.31	0.22		13.87	14.22	14.01		32.63	41.26	36.56	0.00	0.00	0.00	safety		
NG Limit	690				10				60				20								

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG CO	11HRSG SO2	11HRSG O2	11HRSG DUST	11HRSG NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	ppm	MW		
01/07/2024 00:00	0	0	14.19	0	39.67	33.2		
01/07/2024 01:00	0	0	14.08	0	36.16	36.21		
01/07/2024 02:00	0	0	14.18	0	39.66	33.49		
01/07/2024 03:00	0	0	14.17	0	39.29	33.41		
01/07/2024 04:00	0	0	14.13	0	36.97	34.55		
01/07/2024 05:00	0	0	14.15	0	38.88	33.81		
01/07/2024 06:00	0	0	14.23	0	38.71	32.27		
01/07/2024 07:00	0	0	14.06	0	41.38	39.32		
01/07/2024 08:00	0	0	13.93	0	41.89	43.46		
01/07/2024 09:00	0	0	13.92	0	44.64	45.09		
01/07/2024 10:00	0	0	13.92	0	43.38	43.21		
01/07/2024 11:00	0	0	13.98	0	41.33	41.92		
01/07/2024 12:00	0	0	14.01	0	39.24	40.05		
01/07/2024 13:00	0	0	13.94	0	46.18	45.57		
01/07/2024 14:00	0	0	13.93	0	46.01	45.24		
01/07/2024 15:00	0	0	13.96	0	46.93	46.63		
01/07/2024 16:00	0	0	13.93	0	45.6	45.53		
01/07/2024 17:00	0	0	13.9	0	44.14	43.88		
01/07/2024 18:00	0	0	13.9	0	44	43.65		
01/07/2024 19:00	0	0	13.94	0	41.09	41.38		
01/07/2024 20:00	0	0	13.9	0	43.86	44		
01/07/2024 21:00	0	0	13.92	0	44.2	44.3		
01/07/2024 22:00	0	0	13.92	0	44.61	44.89		
01/07/2024 23:00	0	0	13.95	0	42.42	42.64		
Minimum	0	0	13.9	0	36.16	32.27		
MinDate	00:00	00:00	17:00	00:00	01:00	06:00		
Maximum	0	0	14.23	0	46.93	46.63		
MaxDate	00:00	00:00	06:00	00:00	15:00	15:00		
Avg	0	0	14.01	0	42.09	40.74		
Num	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	3	4.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG CO	11HRSG SO2	11HRSG O2	11HRSG DUST	11HRSG NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	ppm	MW		
02/07/2024 00:00	0	0	14.17	0	38.19	34.93		
02/07/2024 01:00	0	0	14.02	0	36.87	38.6		
02/07/2024 02:00	0	0	14.03	0	35.05	37.62		
02/07/2024 03:00	0	0	14	0	34.73	37.93		
02/07/2024 04:00	0	0	14.06	0	35.64	36.09		
02/07/2024 05:00	0	0	14.11	0	36.12	35.11		
02/07/2024 06:00	0	0	14.09	0	34.73	35.84		
02/07/2024 07:00	0	0	14.13	0	35.89	35.21		
02/07/2024 08:00	0	0	13.91	0	43.21	45.38		
02/07/2024 09:00						47.22	Maintenance CEMs	
02/07/2024 10:00	0.25	0.24	13.97	0	47.24	48.06		
02/07/2024 11:00	0.27	0.22	14	0	45.44	43.96		
02/07/2024 12:00	0.25	0.18	14.03	0	41.92	40.93		
02/07/2024 13:00	0.28	0.14	14	0	50.41	47.62		
02/07/2024 14:00	0.27	0.1	14	0	49.5	46.03		
02/07/2024 15:00	0.28	0.06	13.98	0	47.95	45.8		
02/07/2024 16:00	0.29	0.04	13.95	0	45.38	43.64		
02/07/2024 17:00	0.32	0.05	13.92	0	45.17	43.45		
02/07/2024 18:00	0.37	0.03	13.96	0	44.9	42.92		
02/07/2024 19:00	0.37	0.02	13.99	0	42.21	41.15		
02/07/2024 20:00	0.35	0.03	13.96	0	45.28	44.24		
02/07/2024 21:00	0.41	0.03	14.01	0	46.49	43.66		
02/07/2024 22:00	0.31	0.03	13.98	0	45.5	44		
02/07/2024 23:00	0.29	0.04	14.03	0	43.75	41.48		
Minimum	0	0	13.91	0	34.73	34.93		
MinDate	00:00	00:00	08:00	00:00	03:00	00:00		
Maximum	0.41	0.24	14.17	0	50.41	48.06		
MaxDate	21:00	10:00	00:00	00:00	13:00	10:00		
Avg	0.19	0.05	14.01	0	42.24	41.7		
Num	23	23	23	24	23	24		
Data[%]	95.8	95.8	95.8	100	95.8	100		
STD	0.2	0.1	0.1	0	5.2	4.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG CO	11HRSG SO2	11HRSG O2	11HRSG DUST	11HRSG NOx@7%O2	11GT LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	ppm	MW		
03/07/2024 00:00	0.17	0.06	14.29	0	42.51	33.76		
03/07/2024 01:00	0.24	0.06	14.12	0	36.95	37.27		
03/07/2024 02:00	0.33	0.07	14.14	0	37.64	36.58		
03/07/2024 03:00	0.17	0.1	14.14	0	36.38	36.16		
03/07/2024 04:00	0.08	0.13	14.2	0	39.98	34.36		
03/07/2024 05:00	0.12	0.13	14.16	0	38.12	35.06		
03/07/2024 06:00	0.13	0.13	14.13	0	36.57	35.64		
03/07/2024 07:00	0.13	0.14	14.15	0	37.29	35.27		
03/07/2024 08:00	0.26	0.12	13.95	0	44.78	45.18		
03/07/2024 09:00	0.31	0.1	13.96	0	45.7	45.22		
03/07/2024 10:00	0.23	0.08	13.98	0	46.49	46.06		
03/07/2024 11:00	0.27	0.09	13.98	0	43.04	42.67		
03/07/2024 12:00	0.26	0.07	13.99	0	39.51	40.93		
03/07/2024 13:00	0.18	0.07	13.92	0	46.71	48.28		
03/07/2024 14:00	0.21	0.07	13.86	0	44.4	46.43		
03/07/2024 15:00	0.23	0.07	13.86	0	43.35	45.84		
03/07/2024 16:00	0.25	0.07	13.88	0	42.26	44.19		
03/07/2024 17:00	0.23	0.06	13.89	0	43.29	44.93		
03/07/2024 18:00	0.24	0.07	13.88	0	42.84	43.97		
03/07/2024 19:00	0.23	0.08	13.89	0	39.49	42.05		
03/07/2024 20:00	0.26	0.08	13.87	0	42.26	44.37		
03/07/2024 21:00	0.26	0.08	13.89	0	41.64	43.47		
03/07/2024 22:00	0.25	0.08	13.88	0	42.07	44.23		
03/07/2024 23:00	0.2	0.09	13.91	0	39.49	41.92		
Minimum	0.08	0.06	13.86	0	36.38	33.76		
MinDate	04:00	00:00	14:00	00:00	03:00	00:00		
Maximum	0.33	0.14	14.29	0	46.71	48.28		
MaxDate	02:00	07:00	00:00	00:00	13:00	13:00		
Avg	0.22	0.09	14	0	41.37	41.42		
Num	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	3.2	4.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG CO	11HRSG SO2	11HRSG O2	11HRSG DUST	11HRSG NOx@7%O2	11GT LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	ppm	MW		
04/07/2024 00:00	0.06	0.11	14.16	0	37.18	34.36		
04/07/2024 01:00	0.16	0.14	14.04	0	33.95	37.26		
04/07/2024 02:00	0.15	0.18	14.1	0	36.06	36.03		
04/07/2024 03:00	0.19	0.21	14.11	0	36.97	35.72		
04/07/2024 04:00	0.19	0.25	14.18	0	40.12	33.82		
04/07/2024 05:00	0.13	0.24	14.13	0	37.41	35.15		
04/07/2024 06:00	0.12	0.23	14.11	0	36.36	35.73		
04/07/2024 07:00	0.14	0.23	14.12	0	36.1	35.71		
04/07/2024 08:00	0.29	0.21	13.89	0	43.11	46.01		
04/07/2024 09:00	0.23	0.22	13.92	0	43.04	46.08		
04/07/2024 10:00	0.21	0.21	13.92	0	38.64	46.94		
04/07/2024 11:00	0.24	0.2	14.02	0	36.19	42.43		
04/07/2024 12:00	0.15	0.2	14.12	0	38.42	37.88		
04/07/2024 13:00	0.21	0.16	13.95	0	39.25	47.21		
04/07/2024 14:00	0.28	0.13	13.94	0	38.77	45.84		
04/07/2024 15:00	0.24	0.12	13.95	0	39.11	47.02		
04/07/2024 16:00	0.3	0.11	13.93	0	36.63	43.04		
04/07/2024 17:00	0.27	0.09	13.91	0	37.93	44.36		
04/07/2024 18:00	0.22	0.09	13.87	0	37.13	44.73		
04/07/2024 19:00	0.24	0.08	13.89	0	35.01	42.35		
04/07/2024 20:00	0.25	0.08	13.88	0	36.42	44.49		
04/07/2024 21:00	0.25	0.08	13.89	0	36.25	44.34		
04/07/2024 22:00	0.3	0.1	13.89	0	36.06	44.04		
04/07/2024 23:00	0.26	0.14	13.96	0	34.83	41.35		
Minimum	0.06	0.08	13.87	0	33.95	33.82		
MinDate	00:00	19:00	18:00	00:00	01:00	04:00		
Maximum	0.3	0.25	14.18	0	43.11	47.21		
MaxDate	16:00	04:00	04:00	00:00	08:00	13:00		
Avg	0.21	0.16	14	0	37.54	41.33		
Num	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	2.3	4.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/07/2024 00:00	0.09	0.18	14.2	0	375943	87.82	39.98	34.02		
05/07/2024 01:00	0.22	0.2	13.96	0	422073.2	89.77	35.79	41.18		
05/07/2024 02:00	0.35	0.21	13.84	0	452689.6	91.72	37.36	45.66		
05/07/2024 03:00	0.33	0.24	13.84	0	451443.7	91.7	37.29	45.51		
05/07/2024 04:00	0.23	0.26	13.85	0	437190.2	91.11	35.81	43.55		
05/07/2024 05:00	0.21	0.26	13.84	0	436336.8	90.82	35.61	43.61		
05/07/2024 06:00	0.23	0.28	13.84	0	439624.7	91.19	36.09	43.97		
05/07/2024 07:00	0.19	0.29	13.91	0	420449.2	90.08	34.83	41.15		
05/07/2024 08:00	0.22	0.28	13.96	0	445734.6	92.02	37.14	44.75		
05/07/2024 09:00	0.26	0.26	13.96	0	488360.7	95.73	41.84	50.95		
05/07/2024 10:00	0.22	0.24	13.97	0	481705.6	94.9	39.58	48.68		
05/07/2024 11:00	0.22	0.21	13.96	0	452781.6	93.28	37	44.78		
05/07/2024 12:00	0.21	0.18	13.96	0	428933	91.52	34.26	41.51		
05/07/2024 13:00	0.22	0.15	13.94	0	479177.5	94.42	38.49	47.55		
05/07/2024 14:00	0.22	0.16	13.93	0	476687.8	94.49	38.53	47.29		
05/07/2024 15:00	0.21	0.11	13.92	0	481229.1	94.85	40.38	48.59		
05/07/2024 16:00	0.21	0.09	13.91	0	449374.3	92.94	36.85	44.11		
05/07/2024 17:00	0.24	0.09	13.9	0	429229.1	90.98	35.14	41.97		
05/07/2024 18:00	0.23	0.06	13.89	0	457170.4	92.54	37.25	45.42		
05/07/2024 19:00	0.24	0.06	13.88	0	437591.3	91.46	35.66	43.32		
05/07/2024 20:00	0.26	0.06	13.92	0	479440.2	94.28	38.08	48.32		
05/07/2024 21:00	0.2	0.08	13.89	0	478159.7	93.98	38.29	49.01		
05/07/2024 22:00	0.16	0.11	13.9	0	486066.7	94.69	39.08	50.24		
05/07/2024 23:00	0.2	0.14	13.88	0	461197.3	93.15	37.67	46.81		
Minimum	0.09	0.06	13.84	0	375943	87.82	34.26	34.02		
MinDate	00:00	18:00	02:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00		
Maximum	0.35	0.29	14.2	0	488360.7	95.73	41.84	50.95		
MaxDate	02:00	07:00	00:00	00:00	09:00	09:00	09:00	09:00		
Avg	0.22	0.18	13.92	0	452023.7	92.48	37.42	45.08		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	26958.8	2	1.9	3.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/07/2024 00:00	0.14	0.18	13.96	0	410802	89.81	34.58	39.6		
06/07/2024 01:00	0.17	0.19	13.83	0	433487.4	90.74	34.98	43.24		
06/07/2024 02:00	0.16	0.2	13.81	0	446660	91.53	35.99	44.92		
06/07/2024 03:00	0.17	0.23	13.8	0	436910.4	91.05	35.1	43.75		
06/07/2024 04:00	0.17	0.26	13.86	0	422627.3	90.48	33.25	41.5		
06/07/2024 05:00	0.15	0.27	13.92	0	411513.3	89.91	32.45	39.77		
06/07/2024 06:00	0.14	0.29	13.94	0	408110.7	89.77	32.69	39.19		
06/07/2024 07:00	0.12	0.28	14.01	0	398016.2	89.34	33.59	37.47		
06/07/2024 08:00	0.23	0.26	13.87	0	445234.7	91.77	35.55	44.31		
06/07/2024 09:00	0.26	0.25	13.9	0	445080.5	92.28	36.01	43.99		
06/07/2024 10:00	0.26	0.21	13.92	0	451129.5	92.47	37.06	44.61		
06/07/2024 11:00	0.23	0.2	13.96	0	429415.7	91.82	34.78	41.63		
06/07/2024 12:00	0.2	0.2	14.01	0	414055.4	91.18	33.13	39.37		
06/07/2024 13:00	0.25	0.16	13.91	0	446827.4	92.39	36.58	43.86		
06/07/2024 14:00	0.24	0.13	13.93	0	456549.2	93.01	37.49	44.92		
06/07/2024 15:00	0.25	0.1	13.93	0	460475.3	93.22	37.55	45.32		
06/07/2024 16:00	0.22	0.09	13.91	0	435535.8	91.91	34.74	42.49		
06/07/2024 17:00	0.25	0.08	13.95	0	420319.2	90.78	33.06	40.51		
06/07/2024 18:00	0.31	0.08	13.92	0	425647.6	90.94	33.86	41.44		
06/07/2024 19:00	0.22	0.1	13.99	0	415204.9	90.32	32.49	39.87		
06/07/2024 20:00	0.23	0.09	13.91	0	432325	91.02	34.77	42.54		
06/07/2024 21:00	0.23	0.09	13.91	0	434035	91.33	34.91	42.85		
06/07/2024 22:00	0.29	0.1	13.9	0	434830.6	91.46	34.98	42.94		
06/07/2024 23:00	0.17	0.11	13.96	0	418945.3	90.72	33.42	40.54		
Minimum	0.12	0.08	13.8	0	398016.2	89.34	32.45	37.47		
MinDate	07:00	17:00	03:00	00:00	07:00	07:00	05:00	07:00		
Maximum	0.31	0.29	14.01	0	460475.3	93.22	37.55	45.32		
MaxDate	18:00	06:00	07:00	00:00	15:00	15:00	15:00	15:00		
Avg	0.21	0.17	13.92	0	430572.4	91.22	34.71	42.11		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	16423.6	1	1.5	2.2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
07/07/2024 00:00	0.14	0.13	14.12	0	390210	89.37	34.67	35.9		
07/07/2024 01:00	0.19	0.14	14.06	0	396917.8	89.66	32.38	37.05		
07/07/2024 02:00	0.08	0.19	14.1	0	389190.8	89.35	34.22	35.86		
07/07/2024 03:00	0.06	0.21	14.09	0	390173.6	89.35	34.43	35.97		
07/07/2024 04:00	0.03	0.23	14.19	0	373476.2	88.71	38.45	33.18		
07/07/2024 05:00	0.03	0.24	14.22	0	367361.9	88.62	39.99	32.15		
07/07/2024 06:00	0.04	0.25	14.36	0	351091.7	87.95	43.96	29.43		
07/07/2024 07:00										
07/07/2024 08:00										
07/07/2024 09:00										
07/07/2024 10:00										
07/07/2024 11:00										
07/07/2024 12:00										
07/07/2024 13:00										
07/07/2024 14:00										
07/07/2024 15:00										
07/07/2024 16:00										
07/07/2024 17:00										
07/07/2024 18:00										
07/07/2024 19:00										
07/07/2024 20:00										
07/07/2024 21:00										
07/07/2024 22:00										
07/07/2024 23:00										
Minimum	0.03	0.13	14.06	0	351091.7	87.95	32.38	29.43		
MinDate	04:00	00:00	01:00	00:00	06:00	06:00	01:00	10:00		
Maximum	0.19	0.25	14.36	0	396917.8	89.66	43.96	37.05		
MaxDate	01:00	06:00	06:00	00:00	01:00	01:00	06:00	01:00		
Avg	0.08	0.20	14.16	0.00	379774.57	89.00	36.87	34.22		
Num	7	7	7	24	7	7	7	24		
Data[%]	29.2	29.2	29.2	100	29.2	29.2	29.2	100		
STD	0.1	0	0.1	0	16410.4	0.6	4.1	15.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
08/07/2024 01:00										
08/07/2024 02:00										
08/07/2024 03:00										
08/07/2024 04:00										
08/07/2024 05:00										
08/07/2024 06:00										
08/07/2024 07:00	0.3	0.24	13.91	0	429195.7	91.35	36.02	41.65		
08/07/2024 08:00	0.21	0.21	13.91	0	474974.5	93.66	37.92	47.64		
08/07/2024 09:00	0.17	0.19	13.97	0	484469.3	94.71	39.14	48.63		
08/07/2024 10:00	0.15	0.17	13.96	0	457155.8	93.77	38.57	46.25		
08/07/2024 11:00	0.16	0.13	13.97	0	426898.3	92.05	35.28	42.81		
08/07/2024 12:00	0.13	0.14	13.99	0	405279.4	90.96	32.76	39.89		
08/07/2024 13:00	0.14	0.11	13.93	0	457675.6	93.53	37.32	46.1		
08/07/2024 14:00	0.17	0.08	13.93	0	453721.7	93.59	37.54	45.69		
08/07/2024 15:00	0.18	0.05	13.94	0	450983.3	93.19	37.79	45.34		
08/07/2024 16:00	0.19	0.03	13.9	0	427005.6	91.99	35.38	42.76		
08/07/2024 17:00	0.09	0.05	13.93	0	476718.9	94.12	38.67	48.61		
08/07/2024 18:00	0.12	0.05	13.91	0	471681.7	94.25	37.92	48.38		
08/07/2024 19:00	0.21	0.04	13.9	0	454533.2	93.24	36.82	46.57		
08/07/2024 20:00	0.15	0.05	13.99	0	483921.6	95.22	39.12	49.69		
08/07/2024 21:00	0.19	0.05	14.01	0	484588	95.35	39.54	49.75		
08/07/2024 22:00	0.26	0.06	14.02	0	487186	95.62	39.36	50.28		
08/07/2024 23:00	0.2	0.06	13.95	0	467219.6	94.38	37.77	47.77		
Minimum	0.09	0.03	13.9	0	405279.4	90.96	32.76	39.89		
MinDate	17:00	16:00	16:00	00:00	12:00	12:00	12:00	00:00		
Maximum	0.3	0.24	14.02	0	487186	95.62	39.54	50.28		
MaxDate	07:00	07:00	22:00	00:00	22:00	22:00	21:00	22:00		
Avg	0.18	0.10	13.95	0.00	458524.01	93.59	37.47	46.34		
Num	17	17	17	24	17	17	17	24		
Data[%]	70.8	70.8	70.8	100	70.8	70.8	70.8	100		
STD	0.1	0.1	0	0	24176.9	1.4	1.8	20.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@75%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
09/07/2024 00:00	0.07	0.09	14.13	0	378059.1	89.48	34.98	35.61		
09/07/2024 01:00	0.08	0.12	14.02	0	391338.2	89.6	31.78	37.82		
09/07/2024 02:00	0.07	0.12	14.06	0	383042.9	89.36	33.01	36.5		
09/07/2024 03:00	0.08	0.13	14.06	0	382436	89.31	32.91	36.37		
09/07/2024 04:00	0.07	0.15	14.1	0	375076.7	89.02	34.4	35.25		
09/07/2024 05:00	0.19	0.15	14.12	0	375479.2	88.98	34.49	35.3		
09/07/2024 06:00	0.07	0.14	14.14	0	376603.2	88.94	35.09	35.41		
09/07/2024 07:00	0.06	0.18	14.15	0	374017.8	88.88	34.97	35.01		
09/07/2024 08:00	0.18	0.16	13.92	0	459841.9	93.3	36.09	46.77		
09/07/2024 09:00	0.19	0.14	13.94	0	471241.5	94.53	37.23	47.75		
09/07/2024 10:00	0.19	0.11	13.96	0	483433.3	95.23	39.98	49.63		
09/07/2024 11:00	0.18	0.1	13.95	0	451454.6	93.35	37.24	45.7		
09/07/2024 12:00	0.17	0.09	13.92	0	428062.1	91.51	33.78	43.03		
09/07/2024 13:00	0.15	0.09	13.95	0	472757.5	94.15	37.95	48.1		
09/07/2024 14:00	0.17	0.11	13.95	0	478035.2	94.75	39.26	48.7		
09/07/2024 15:00	0.18	0.11	13.95	0	472701.6	94.36	37.85	47.74		
09/07/2024 16:00	0.23	0.1	13.95	0	460420.4	94.01	37.82	46.35		
09/07/2024 17:00	0.21	0.08	13.94	0	448809.2	92.82	37.33	45.24		
09/07/2024 18:00	0.13	0.07	13.9	0	451830.3	93.03	36.57	45.76		
09/07/2024 19:00	0.13	0.05	13.87	0	432014.8	91.81	35.06	43.89		
09/07/2024 20:00	0.15	0.05	13.9	0	454959.1	92.9	36.48	46.47		
09/07/2024 21:00	0.18	0.07	13.89	0	447718.2	92.95	35.86	45.64		
09/07/2024 22:00	0.26	0.08	13.92	0	455085	93.21	36.36	46.38		
09/07/2024 23:00	0.27	0.09	13.92	0	435319.8	92.14	34.88	44		
Minimum	0.06	0.05	13.87	0	374017.8	88.88	31.78	35.01		
MinDate	07:00	19:00	19:00	00:00	07:00	07:00	01:00	07:00		
Maximum	0.27	0.18	14.15	0	483433.3	95.23	39.98	49.63		
MaxDate	23:00	07:00	07:00	00:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
Avg	0.15	0.11	13.98	0	430814	91.98	35.89	42.85		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	39472.2	2.2	2	5.2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@75%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
10/07/2024 00:00	0.04	0.11	14.15	0	375744.3	89.16	34.81	35.28		
10/07/2024 01:00	0.11	0.1	13.99	0	396657.6	89.97	31.37	38.68		
10/07/2024 02:00	0.09	0.12	14	0	392709.1	89.9	31.38	38.08		
10/07/2024 03:00	0.09	0.13	13.98	0	393906	89.85	31.01	38.29		
10/07/2024 04:00	0.08	0.16	14.03	0	385463.3	89.53	31.94	36.95		
10/07/2024 05:00	0.07	0.16	14.04	0	383473.6	89.45	32.2	36.59		
10/07/2024 06:00	0.12	0.16	14.02	0	388057.4	89.7	31.37	37.31		
10/07/2024 07:00	0.14	0.17	14.09	0	377887.3	89.39	33.26	35.54		
10/07/2024 08:00	0.18	0.13	13.91	0	462181.2	93.76	35.83	47.06		
10/07/2024 09:00	0.17	0.11	13.92	0	483430.5	95.18	37.61	50.23		
10/07/2024 10:00	0.14	0.13	13.87	0	484140.4	95.52	37.13	50.21		
10/07/2024 11:00	0.3	0.19	13.94	0	449380.6	93.72	34.22	45.71		
10/07/2024 12:00	0.14	0.22	13.82	0	427642.4	91.87	32.06	43.09		
10/07/2024 13:00	0.19	0.23	13.87	0	480883.6	95.37	36.25	49.17		
10/07/2024 14:00	0.16	0.25	13.88	0	481386.2	95.54	36.46	48.79		
10/07/2024 15:00	0.19	0.26	13.88	0	479952.1	95.33	37.37	48.91		
10/07/2024 16:00	0.2	0.25	13.9	0	463827.6	94.29	37.04	46.97		
10/07/2024 17:00	0.27	0.26	13.88	0	448198	92.97	35.88	45.3		
10/07/2024 18:00	0.19	0.26	13.87	0	447638.5	92.87	36	45.39		
10/07/2024 19:00	0.3	0.25	13.88	0	427807.9	91.72	34.3	43.06		
10/07/2024 20:00	0.28	0.25	13.89	0	444023.6	92.39	35.98	45.09		
10/07/2024 21:00	0.22	0.24	13.89	0	445974	92.47	36.18	45.43		
10/07/2024 22:00	0.26	0.24	13.88	0	451085.9	92.79	35.91	46.03		
10/07/2024 23:00	0.24	0.26	13.88	0	426597.7	91.8	33.13	42.98		
Minimum	0.04	0.1	13.82	0	375744.3	89.16	31.01	35.28		
MinDate	00:00	01:00	12:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00		
Maximum	0.3	0.26	14.15	0	484140.4	95.54	37.61	50.23		
MaxDate	11:00	15:00	00:00	00:00	10:00	14:00	09:00	09:00		
Avg	0.17	0.19	13.93	0	433252	92.27	34.53	43.34		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	37731.9	2.2	2.2	5		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
11/07/2024 00:00	0.14	0.31	14.09	0	376674.8	89.36	33.57	35.42		
11/07/2024 01:00	0.25	0.35	13.97	0	399389.2	89.93	31.43	39.16		
11/07/2024 02:00	0.21	0.36	14	0	393594.9	89.6	31.89	38.2		
11/07/2024 03:00	0.24	0.37	14	0	391116.6	89.51	31.78	37.83		
11/07/2024 04:00	0.05	0.38	14.05	0	380678.6	88.95	34	36.29		
11/07/2024 05:00	0.07	0.39	14.08	0	377226	88.53	34.95	35.81		
11/07/2024 06:00	0.01	0.39	14.07	0	378651.2	88.34	34.9	38.08		
11/07/2024 07:00	0.01	0.42	14.07	0	377207.8	88.22	35.25	35.85		
11/07/2024 08:00	0.09	0.41	13.83	0	442078.2	91.23	35.44	45.55		
11/07/2024 09:00	0.11	0.41	13.85	0	459929.8	93.04	36.63	47.44		
11/07/2024 10:00	0.17	0.4	13.88	0	451541.5	93	36.33	45.99		
11/07/2024 11:00	0.14	0.4	13.93	0	410265.3	90.83	33.03	40.58		
11/07/2024 12:00	0.09	0.37	13.98	0	405375.9	90.54	32.81	39.64		
11/07/2024 13:00	0.12	0.33	13.92	0	454679.6	92.9	37.04	45.8		
11/07/2024 14:00	0.12	0.31	13.91	0	452509.1	93.01	37.06	45.59		
11/07/2024 15:00	0.13	0.28	13.9	0	442291.3	92.22	36.82	44.58		
11/07/2024 16:00	0.13	0.26	13.9	0	420891.8	90.88	34.72	42.08		
11/07/2024 17:00	0.15	0.24	13.86	0	432723.9	91.33	36.18	43.73		
11/07/2024 18:00	0.14	0.23	13.87	0	431808.6	91.22	36.13	43.74		
11/07/2024 19:00	0.15	0.19	13.91	0	414763.4	90.27	33.7	41.51		
11/07/2024 20:00	0.17	0.19	13.88	0	449791.8	92.29	36.35	45.81		
11/07/2024 21:00	0.15	0.21	13.9	0	447219.6	92.64	36.43	45.44		
11/07/2024 22:00	0.18	0.22	13.92	0	450964	92.64	36.69	45.88		
11/07/2024 23:00	0.23	0.24	13.92	0	431564.1	91.61	36.03	43.59		
Minimum	0.01	0.19	13.83	0	376674.8	88.22	31.43	35.42		
MinDate	06:00	19:00	08:00	00:00	00:00	07:00	01:00	00:00		
Maximum	0.25	0.42	14.09	0	459929.8	93.04	37.06	47.44		
MaxDate	01:00	07:00	00:00	00:00	09:00	09:00	14:00	09:00		
Avg	0.14	0.32	13.95	0	419705.8	90.92	34.97	41.73		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	29443.5	1.6	1.8	4		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
12/07/2024 00:00	0.15	0.27	14.12	0	381786.5	89.04	34.55	36.11		
12/07/2024 01:00	0.19	0.28	14.03	0	397125.5	89.56	32.7	38.59		
12/07/2024 02:00	0.21	0.29	14.06	0	390453.5	89.21	33.29	37.58		
12/07/2024 03:00	0.2	0.3	14.03	0	389929.4	89.2	32.42	37.64		
12/07/2024 04:00	0.13	0.33	14.03	0	383212.8	89.3	33.21	36.56		
12/07/2024 05:00	0.13	0.36	14.07	0	379382.6	89.16	34.07	35.89		
12/07/2024 06:00	0.09	0.36	14.06	0	381848.9	89.07	33.74	36.31		
12/07/2024 07:00	0.1	0.36	14.1	0	376933.8	88.94	34.83	35.49		
12/07/2024 08:00	0.17	0.33	13.92	0	453771.1	92.94	36.47	46.03		
12/07/2024 09:00	0.13	0.32	13.95	0	464939.6	94.05	37.77	47.03		
12/07/2024 10:00	0.08	0.32	14.07	0	411730.1	91.29	37.2	40.08		
12/07/2024 11:00	0.05	0.33	14.05	0	408076.6	90.91	35.88	39.84		
12/07/2024 12:00	0.06	0.3	14.01	0	418320.3	90.77	34.86	41.23		
12/07/2024 13:00	0.08	0.26	13.98	0	461317.2	93.36	38.89	46.2		
12/07/2024 14:00	0.06	0.23	13.97	0	467234.4	93.56	39.05	47.01		
12/07/2024 15:00	0.08	0.17	13.95	0	464339.2	93.45	38.34	46.7		
12/07/2024 16:00	0.09	0.12	13.93	0	447228.4	92.76	36.93	44.82		
12/07/2024 17:00	0.07	0.18	13.94	0	410263.6	90.25	33.49	40.52		
12/07/2024 18:00	0.06	0.16	13.97	0	403131.8	89.54	32.07	39.68		
12/07/2024 19:00	0.08	0.12	13.97	0	405406.7	89.87	32.52	39.99		
12/07/2024 20:00	0.11	0.12	13.91	0	424586	90.78	35.07	42.84		
12/07/2024 21:00	0.08	0.13	13.89	0	418113.5	90.29	33.84	42.3		
12/07/2024 22:00	0.1	0.18	13.88	0	417970.6	89.73	34.04	42.53		
12/07/2024 23:00	0.04	0.21	13.95	0	403292.4	89.03	33.82	40.17		
Minimum	0.04	0.12	13.88	0	376933.8	88.94	32.07	35.49		
MinDate	23:00	16:00	22:00	00:00	07:00	07:00	18:00	07:00		
Maximum	0.21	0.36	14.12	0	467234.4	94.05	39.05	47.03		
MaxDate	02:00	05:00	00:00	00:00	14:00	09:00	14:00	09:00		
Avg	0.11	0.25	13.99	0	415016.5	90.67	34.96	40.88		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	29779.3	1.7	2.1	3.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
13/07/2024 00:00	0.09	0.29	13.9	0	414843.6	89.9	34.01	41.82		
13/07/2024 01:00	0.13	0.32	13.86	0	448017.6	92.04	36.42	46.03		
13/07/2024 02:00	0.13	0.35	13.85	0	441458.6	91.78	36.3	45.26		
13/07/2024 03:00	0.14	0.38	13.85	0	430653.1	90.96	35.57	43.96		
13/07/2024 04:00	0.12	0.39	13.9	0	412030.8	89.99	33.94	41.26		
13/07/2024 05:00	0.08	0.4	13.97	0	401192.6	89.49	32.89	39.52		
13/07/2024 06:00	0.1	0.4	14.02	0	394543.4	89.15	32.68	38.37		
13/07/2024 07:00	0.01	0.44	14.17	0	372178.2	88.22	36.57	34.71		
13/07/2024 08:00	0	0.43	14.35	0	347898.2	87.41	42.97	30.76		
13/07/2024 09:00	0	0.4	14.31	0	354860.6	87.81	41.02	31.76		
13/07/2024 10:00	0	0.37	14.31	0	357218.4	87.86	40.65	32.09		
13/07/2024 11:00	0	0.35	14.36	0	346829.3	87.75	42.79	30.45		
13/07/2024 12:00	0	0.33	14.46	0	334159.8	87.61	46.33	28.42		
13/07/2024 13:00	0	0.29	14.25	0	364370	88.37	38.7	33.11		
13/07/2024 14:00	0	0.28	14.22	0	369713.1	88.4	37.53	33.89		
13/07/2024 15:00	0	0.25	14.19	0	374627.9	88.5	35.96	34.77		
13/07/2024 16:00	0	0.22	14.28	0	358539	87.98	40.11	32.2		
13/07/2024 17:00	0	0.21	14.32	0	352838.8	87.69	42.29	31.3		
13/07/2024 18:00	0	0.19	14.36	0	343375.9	87.11	42.92	30.07		
13/07/2024 19:00	0	0.19	14.49	0	323526.6	86.47	46.07	27.09		
13/07/2024 20:00	0	0.2	14.43	0	332286.9	86.91	44.55	28.4		
13/07/2024 21:00	0.04	0.2	14.03	0	410804.4	87.73	37.44	40.9		
13/07/2024 22:00	0.06	0.2	13.89	0	420994.4	85.95	35.77	43.28		
13/07/2024 23:00	0.05	0.22	13.89	0	419171.3	85.79	35.61	43.11		
Minimum	0	0.19	13.85	0	323526.6	85.79	32.88	27.09		
MinDate	08:00	18:00	02:00	00:00	19:00	23:00	06:00	19:00		
Maximum	0.14	0.44	14.49	0	448017.6	92.04	46.33	46.03		
MaxDate	03:00	07:00	19:00	00:00	01:00	01:00	12:00	01:00		
Avg	0.04	0.3	14.15	0	380278.3	88.37	38.7	35.94		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.2	0	37243.8	1.6	4.1	6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
14/07/2024 00:00	0.01	0.25	13.97	0	402058.3	84.99	32.81	40.37		
14/07/2024 01:00	0.01	0.26	13.96	0	402996	85.01	32.88	40.56		
14/07/2024 02:00	0.01	0.27	13.96	0	401264.2	84.86	32.6	40.33		
14/07/2024 03:00	0.02	0.3	13.96	0	400329	85.03	32.42	40.1		
14/07/2024 04:00	0.03	0.34	14.01	0	394520.1	84.63	32.35	39.16		
14/07/2024 05:00	0.05	0.35	14.06	0	387705	84.39	32.97	38.01		
14/07/2024 06:00	0.06	0.36	14.11	0	381915.2	84.3	33.93	36.99		
14/07/2024 07:00	0.02	0.35	14.2	0	365971.2	83.96	37.14	34.33		
14/07/2024 08:00	0.01	0.35	14.24	0	360838.2	83.91	38.43	33.48		
14/07/2024 09:00	0	0.34	14.25	0	359234.9	84.26	38.51	33.17		
14/07/2024 10:00	0	0.34	14.3	0	354963.8	84.15	40.21	32.34		
14/07/2024 11:00	0	0.36	14.34	0	348663.2	84.17	41.91	31.29		
14/07/2024 12:00	0	0.33	14.34	0	347333.3	84.41	42.31	31.01		
14/07/2024 13:00	0	0.3	14.29	0	353706.9	84.42	40.3	32.04		
14/07/2024 14:00	0	0.26	14.29	0	354021.5	84.33	40.38	32		
14/07/2024 15:00	0	0.21	14.28	0	356378.3	84.29	39.69	32.37		
14/07/2024 16:00	0	0.17	14.3	0	352282.9	84.24	40.75	31.84		
14/07/2024 17:00	0	0.17	14.32	0	351533.3	83.96	41.38	31.81		
14/07/2024 18:00	0	0.18	14.27	0	356222.3	83.82	39.17	32.76		
14/07/2024 19:00	0	0.17	14.23	0	359099.3	83.91	37.54	33.26		
14/07/2024 20:00	0	0.19	14.23	0	362706.9	84	37.53	33.9		
14/07/2024 21:00	0	0.2	14.24	0	361252	83.82	37.87	33.67		
14/07/2024 22:00	0	0.22	14.23	0	362226.6	83.98	37.29	33.84		
14/07/2024 23:00	0	0.23	14.23	0	361623.2	84.23	37.41	33.68		
Minimum	0	0.17	13.96	0	347333.3	83.82	32.35	31.01		
MinDate	09:00	16:00	01:00	00:00	12:00	18:00	04:00	12:00		
Maximum	0.06	0.36	14.34	0	402996	85.03	42.31	40.56		
MaxDate	06:00	06:00	11:00	00:00	01:00	03:00	12:00	01:00		
Avg	0.01	0.27	14.19	0	368285.4	84.29	37.41	34.68		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	19041.7	0.4	3.3	3.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
15/07/2024 00:00	0	0.27	14.25	0	357854.8	84.1	38.52	32.99		
15/07/2024 01:00	0	0.31	14.2	0	362199.9	83.86	36.8	33.84		
15/07/2024 02:00	0	0.33	14.2	0	361579.8	84.16	37.54	33.68		
15/07/2024 03:00	0	0.34	14.16	0	365631.1	84.51	36.95	34.33		
15/07/2024 04:00	0	0.36	14.15	0	365433.3	84.46	36.49	34.33		
15/07/2024 05:00	0.01	0.36	14.11	0	371826.8	84.65	35.01	35.46		
15/07/2024 06:00	0.04	0.36	14.11	0	374478.8	85.33	36.62	35.83		
15/07/2024 07:00	0.08	0.35	14	0	399561.5	89.27	34.64	39.26		
15/07/2024 08:00	0.11	0.37	13.95	0	410866.9	90.43	32.87	40.85		
15/07/2024 09:00	0.12	0.36	13.91	0	425514.9	91.05	34.53	43.05		
15/07/2024 10:00	0.11	0.35	13.93	0	427730	91.04	35.5	43.26		
15/07/2024 11:00	0.05	0.34	14	0	407348.6	89.83	33.91	40.29		
15/07/2024 12:00	0.01	0.33	14.02	0	394394	88.8	32.93	38.66		
15/07/2024 13:00	0.03	0.33	13.88	0	430136.3	90.33	35.62	43.95		
15/07/2024 14:00	0.05	0.34	13.86	0	423065.1	90.36	35.07	43.07		
15/07/2024 15:00	0.05	0.37	13.86	0	434107.3	91.12	35.4	44.22		
15/07/2024 16:00	0.05	0.38	13.88	0	416312.7	90.35	33.56	41.78		
15/07/2024 17:00	0.07	0.37	13.91	0	412337.1	90.2	32.49	41.12		
15/07/2024 18:00	0.07	0.37	13.93	0	403883.3	89.87	31.27	39.92		
15/07/2024 19:00	0.11	0.37	13.94	0	404074.6	89.92	31.35	39.94		
15/07/2024 20:00	0.06	0.36	13.86	0	419698.6	90.1	33.95	42.73		
15/07/2024 21:00	0.05	0.37	13.86	0	419904	90.35	33.38	42.65		
15/07/2024 22:00	0.06	0.4	13.86	0	423020.4	90.73	33.88	42.99		
15/07/2024 23:00	0.01	0.43	13.98	0	402970.2	89.85	33.01	39.76		
Minimum	0	0.27	13.86	0	357854.8	83.86	31.27	32.99		
MinDate	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	01:00	18:00	00:00		
Maximum	0.12	0.43	14.25	0	434107.3	91.12	38.52	44.22		
MaxDate	09:00	23:00	00:00	00:00	15:00	15:00	00:00	15:00		
Avg	0.05	0.36	13.99	0	400580.4	88.53	34.64	39.5		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	25103.8	2.7	1.9	3.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
16/07/2024 00:00	0	0.45	14.23	0	361080.3	87.85	38.43	33.08		
16/07/2024 01:00	0	0.44	14.12	0	378459.8	88.23	34.43	35.93		
16/07/2024 02:00	0	0.43	14.11	0	374918.2	88.09	34.89	35.43		
16/07/2024 03:00	0	0.44	14.08	0	378649.5	88.3	34.08	36.01		
16/07/2024 04:00	0	0.45	14.17	0	366968	87.88	37.4	34.11		
16/07/2024 05:00	0	0.48	14.2	0	362433.8	87.6	38.6	33.41		
16/07/2024 06:00	0	0.47	14.3	0	348985.5	87.09	41.94	31.22		
16/07/2024 07:00	0	0.47	14.31	0	349056.2	87.24	42.16	31.13		
16/07/2024 08:00	0.01	0.42	14.02	0	398824.4	89.2	32.51	39.08		
16/07/2024 09:00	0	0.4	13.92	0	424368.1	90.5	34.87	42.89		
16/07/2024 10:00	0	0.37	13.91	0	430169.7	91.12	35.39	43.59		
16/07/2024 11:00	0	0.36	13.98	0	410857.8	90.37	33.44	40.65		
16/07/2024 12:00	0	0.39	14.08	0	388169.6	89.35	33.5	37.15		
16/07/2024 13:00	0	0.36	13.9	0	441508.7	91.72	36.22	44.79		
16/07/2024 14:00	0	0.34	13.9	0	425243.9	90.8	36.25	42.93		
16/07/2024 15:00	0	0.32	13.88	0	430307.6	90.88	35.71	43.55		
16/07/2024 16:00	0	0.31	13.9	0	420781.5	90.6	34.46	42.23		
16/07/2024 17:00	0.01	0.29	13.88	0	420371.1	90.35	34.49	42.48		
16/07/2024 18:00	0.01	0.29	13.89	0	419804.6	90.5	34.25	42.21		
16/07/2024 19:00	0.02	0.32	13.94	0	408236.3	90.02	32.74	40.56		
16/07/2024 20:00	0.02	0.3	13.91	0	423690.2	90.65	34.45	42.81		
16/07/2024 21:00	0.03	0.32	13.86	0	418666.5	90.17	33.33	42.54		
16/07/2024 22:00	0.07	0.35	13.86	0	422195.4	90.76	33.66	42.81		
16/07/2024 23:00	0.04	0.37	13.95	0	404920.2	89.89	32.78	40.05		
Minimum	0	0.29	13.86	0	348985.5	87.09	32.51	31.13		
MinDate	00:00	17:00	21:00	00:00	06:00	06:00	08:00	07:00		
Maximum	0.07	0.48	14.31	0	441508.7	91.72	42.16	44.79		
MaxDate	22:00	05:00	07:00	00:00	13:00	13:00	07:00	13:00		
Avg	0.01	0.38	14.01	0	400361.1	89.55	35.39	39.19		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	28389.2	1.4	2.6	4.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
17/07/2024 00:00	0	0.4	14.2	0	362957.2	88.02	37.48	33.38		
17/07/2024 01:00	0	0.4	14.09	0	380886.7	88.6	33.21	36.19		
17/07/2024 02:00	0	0.44	14.11	0	377830.8	88.44	34.28	35.74		
17/07/2024 03:00	0	0.45	14.12	0	375429	88.36	34.57	35.36		
17/07/2024 04:00	0	0.45	14.18	0	365645.3	88.13	37.13	33.8		
17/07/2024 05:00	0	0.44	14.17	0	367912.8	88.19	36.55	34.11		
17/07/2024 06:00	0	0.43	14.15	0	371908.1	88.22	35.14	34.77		
17/07/2024 07:00	0	0.42	14.19	0	366110.5	87.91	36.47	33.88		
17/07/2024 08:00	0	0.38	13.92	0	410626.6	89.91	32.01	40.97		
17/07/2024 09:00	0	0.42	13.91	0	424216.9	90.75	34.59	42.75		
17/07/2024 10:00	0	0.4	13.95	0	415623.2	90.41	33.95	41.49		
17/07/2024 11:00	0	0.38	14.02	0	400035	89.67	33.26	39.04		
17/07/2024 12:00	0	0.37	14.09	0	385331.1	89.35	33.64	36.73		
17/07/2024 13:00	0	0.34	13.9	0	435179.4	91.68	35.7	43.9		
17/07/2024 14:00	0	0.31	13.9	0	429820	91.38	35.35	43.22		
17/07/2024 15:00	0.01	0.28	13.89	0	440937.8	91.73	36.04	44.56		
17/07/2024 16:00	0	0.28	13.91	0	425800.7	91.02	34.67	42.63		
17/07/2024 17:00	0	0.28	13.92	0	419160.5	90.33	33.97	41.98		
17/07/2024 18:00	0	0.26	13.89	0	419672.3	90.29	33.9	42.29		
17/07/2024 19:00	0	0.26	13.96	0	406539.5	89.82	32.31	40.3		
17/07/2024 20:00	0	0.25	13.92	0	417309.2	90.4	33.7	41.96		
17/07/2024 21:00	0	0.25	13.93	0	425705	90.78	34.98	43.08		
17/07/2024 22:00	0	0.24	13.93	0	427138.4	90.86	35.57	43.37		
17/07/2024 23:00	0	0.29	13.99	0	410157.8	90.22	34.23	40.79		
Minimum	0	0.24	13.89	0	362957.2	87.91	32.01	33.38		
MinDate	00:00	22:00	15:00	00:00	00:00	07:00	08:00	00:00		
Maximum	0.01	0.45	14.2	0	440937.8	91.73	37.48	44.56		
MaxDate	15:00	03:00	00:00	00:00	15:00	15:00	00:00	15:00		
Avg	0	0.35	14.01	0	402580.6	89.77	34.7	39.43		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	25575.3	1.2	1.4	3.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
18/07/2024 00:00	0	0.32	14.26	0	360256.1	88.16	38.83	32.8		
18/07/2024 01:00	0	0.33	14.11	0	383011.5	88.83	33.11	36.47		
18/07/2024 02:00	0	0.33	14.13	0	378235.1	88.59	34.14	35.73		
18/07/2024 03:00	0	0.34	14.13	0	378795	88.74	33.62	35.81		
18/07/2024 04:00	0	0.34	14.21	0	365226.1	88.41	37.03	33.58		
18/07/2024 05:00	0	0.35	14.16	0	370283.7	88.53	35.77	34.56		
18/07/2024 06:00	0.03	0.4	14.15	0	371105.4	88.46	35.6	34.69		
18/07/2024 07:00	0.01	0.4	14.19	0	367843.7	88.37	36.1	34.03		
18/07/2024 08:00	0	0.38	13.99	0	407179.7	89.99	32.09	40.29		
18/07/2024 09:00	0	0.36	13.98	0	410662.6	90.33	32.92	40.83		
18/07/2024 10:00	0	0.34	13.95	0	427344.7	91.09	35.56	43.1		
18/07/2024 11:00	0	0.31	13.99	0	408866.3	90.24	33.48	40.49		
18/07/2024 12:00	0	0.31	14.11	0	390071.2	89.49	34.01	37.36		
18/07/2024 13:00	0	0.31	13.93	0	431629.3	91.26	35.74	43.51		
18/07/2024 14:00	0	0.3	13.91	0	422694.1	90.62	35.19	42.62		
18/07/2024 15:00	0	0.27	13.91	0	423716.5	90.65	35.04	42.64		
18/07/2024 16:00	0	0.26	13.94	0	410756.9	90.11	33.19	40.87		
18/07/2024 17:00	0	0.24	13.89	0	422727.7	90.44	34.55	42.75		
18/07/2024 18:00	0.01	0.23	13.89	0	423916.8	90.61	34.64	42.94		
18/07/2024 19:00	0	0.24	13.97	0	405068.4	89.78	31.92	40.09		
18/07/2024 20:00	0.01	0.27	13.91	0	405830.9	90.69	34.71	43.18		
18/07/2024 21:00	0	0.27	13.93	0	420321.5	90.63	34.23	42.44		
18/07/2024 22:00	0.01	0.26	13.92	0	423884	90.83	34.55	42.85		
18/07/2024 23:00	0	0.28	13.98	0	406260.8	90.21	33.3	40.48		
Minimum	0	0.23	13.89	0	360256.1	88.16	31.92	32.8		
MinDate	00:00	18:00	17:00	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00		
Maximum	0.03	0.4	14.26	0	431629.3	91.26	38.83	43.51		
MaxDate	06:00	06:00	00:00	00:00	13:00	13:00	00:00	13:00		
Avg	0	0.31	14.02	0	401570	89.79	34.56	39.34		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	23599.5	1	1.6	3.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/07/2024 00:00	0	0.31	14.22	0	364870.3	88.35	37.36	33.6		
19/07/2024 01:00	0	0.32	14.1	0	382288.8	88.91	33.05	36.41		
19/07/2024 02:00	0	0.34	14.11	0	378549	88.69	34.02	35.84		
19/07/2024 03:00	0	0.38	14.09	0	379882.6	88.75	33.38	36.08		
19/07/2024 04:00	0	0.4	14.19	0	363794.8	88.28	37.15	33.44		
19/07/2024 05:00	0.01	0.4	14.14	0	370944.9	88.62	35.22	34.59		
19/07/2024 06:00	0	0.4	14.16	0	369154.2	88.34	35.48	34.31		
19/07/2024 07:00	0	0.41	14.21	0	361732.9	87.95	36.98	33.16		
19/07/2024 08:00	0	0.36	13.92	0	427741.1	91.13	34.46	43.19		
19/07/2024 09:00	0	0.35	13.9	0	437307.9	91.82	35.41	44.42		
19/07/2024 10:00	0	0.37	13.9	0	424072.8	91.11	34.44	42.8		
19/07/2024 11:00	0	0.36	13.99	0	405129.7	90.19	32.44	39.88		
19/07/2024 12:00	0	0.33	14.02	0	399380.2	89.8	32.47	39.05		
19/07/2024 13:00	0	0.32	13.89	0	434916.7	91.61	35.19	44		
19/07/2024 14:00	0	0.3	13.89	0	431236.4	91.57	34.69	43.54		
19/07/2024 15:00	0	0.28	13.86	0	428132.7	91.25	34.51	43.34		
19/07/2024 16:00	0	0.29	13.98	0	400148	89.89	32.88	39.12		
19/07/2024 17:00	0	0.32	14.04	0	386289.6	89.12	31.57	37.07		
19/07/2024 18:00	0	0.33	14.07	0	383992.5	89.03	32.34	36.54		
19/07/2024 19:00	0	0.32	14.12	0	377050.6	88.96	33.2	35.49		
19/07/2024 20:00	0	0.3	14.01	0	396933.1	89.75	30.53	38.71		
19/07/2024 21:00	0	0.31	14	0	399766.8	89.86	30.64	39.18		
19/07/2024 22:00	0.01	0.31	13.98	0	401915.1	90.01	30.44	39.5		
19/07/2024 23:00	0.01	0.34	14.05	0	388945.4	89.48	31.65	37.4		
Minimum	0	0.28	13.86	0	361732.9	87.95	30.44	33.16		
MinDate	00:00	15:00	15:00	00:00	07:00	07:00	22:00	07:00		
Maximum	0.01	0.41	14.22	0	437307.9	91.82	37.36	44.42		
MaxDate	05:00	07:00	00:00	00:00	09:00	09:00	00:00	09:00		
Avg	0	0.34	14.04	0	395569.7	89.69	33.73	38.36		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	24127.3	1.2	2	3.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/07/2024 00:00	0	0.36	13.88	0	429111	91.38	34.22	43.51		
20/07/2024 01:00	0.01	0.37	13.89	0	458316.6	93.32	36.15	46.81		
20/07/2024 02:00	0.01	0.38	13.88	0	453871	93.1	36.2	46.4		
20/07/2024 03:00	0	0.38	13.83	0	444224	91.61	35.52	45.96		
20/07/2024 04:00	0.01	0.4	13.91	0	407947.1	90.36	32.18	40.64		
20/07/2024 05:00	0.02	0.42	14.01	0	387936.6	89.24	31.13	37.52		
20/07/2024 06:00	0	0.45	14.05	0	379119.9	88.8	32.65	36.07		
20/07/2024 07:00	0.01	0.47	14.18	0	361458.9	88.44	37.05	33.02		
20/07/2024 08:00	0	0.45	14.19	0	365982.5	88.66	35.82	33.7		
20/07/2024 09:00	0	0.44	14.29	0	354173.6	88.37	38.05	31.74		
20/07/2024 10:00	0	0.43	14.43	0	337031.6	88.01	43.13	28.91		
20/07/2024 11:00									S/D UNIT	
20/07/2024 12:00										
20/07/2024 13:00										
20/07/2024 14:00										
20/07/2024 15:00										
20/07/2024 16:00										
20/07/2024 17:00										
20/07/2024 18:00										
20/07/2024 19:00										
20/07/2024 20:00										
20/07/2024 21:00										
20/07/2024 22:00										
20/07/2024 23:00										
Minimum	0	0.36	13.83	0	337031.6	88.01	31.13	28.91		
MinDate	00:00	00:00	03:00	00:00	10:00	10:00	05:00	13:00		
Maximum	0.02	0.47	14.43	0	458316.6	93.32	43.13	46.81		
MaxDate	05:00	07:00	10:00	00:00	01:00	01:00	10:00	01:00		
Avg	0.01	0.41	14.05	0.00	398106.62	90.12	35.65	38.57		
Num	11	11	11	24	11	11	11	24		
Data[%]	45.8	45.8	45.8	100	45.8	45.8	45.8	100		
STD	0	0	0.2	0	42917	1.9	3.3	19.8		

Site Report - CEMS Unit11									Cause	Solution
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW		
21/07/2024 00:00									S/D UNIT	
21/07/2024 01:00										
21/07/2024 02:00										
21/07/2024 03:00										
21/07/2024 04:00										
21/07/2024 05:00										
21/07/2024 06:00										
21/07/2024 07:00										
21/07/2024 08:00										
21/07/2024 09:00										
21/07/2024 10:00										
21/07/2024 11:00										
21/07/2024 12:00										
21/07/2024 13:00										
21/07/2024 14:00										
21/07/2024 15:00										
21/07/2024 16:00										
21/07/2024 17:00										
21/07/2024 18:00										
21/07/2024 19:00										
21/07/2024 20:00										
21/07/2024 21:00										
21/07/2024 22:00										
21/07/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11									Cause	Solution
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW		
22/07/2024 00:00									S/D UNIT	
22/07/2024 01:00										
22/07/2024 02:00										
22/07/2024 03:00										
22/07/2024 04:00										
22/07/2024 05:00										
22/07/2024 06:00										
22/07/2024 07:00										
22/07/2024 08:00										
22/07/2024 09:00										
22/07/2024 10:00										
22/07/2024 11:00										
22/07/2024 12:00										
22/07/2024 13:00										
22/07/2024 14:00										
22/07/2024 15:00										
22/07/2024 16:00										
22/07/2024 17:00										
22/07/2024 18:00										
22/07/2024 19:00										
22/07/2024 20:00										
22/07/2024 21:00										
22/07/2024 22:00										
22/07/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
23/07/2024 00:00										
23/07/2024 01:00										
23/07/2024 02:00										
23/07/2024 03:00										
23/07/2024 04:00										
23/07/2024 05:00										
23/07/2024 06:00										
23/07/2024 07:00										
23/07/2024 08:00										
23/07/2024 09:00										
23/07/2024 10:00										
23/07/2024 11:00										
23/07/2024 12:00										
23/07/2024 13:00										
23/07/2024 14:00										
23/07/2024 15:00										
23/07/2024 16:00										
23/07/2024 17:00										
23/07/2024 18:00										
23/07/2024 19:00										
23/07/2024 20:00										
23/07/2024 21:00										
23/07/2024 22:00										
23/07/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	---		

Site Report - CEMS Unit11


Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
24/07/2024 00:00										
24/07/2024 01:00										
24/07/2024 02:00										
24/07/2024 03:00										
24/07/2024 04:00										
24/07/2024 05:00										
24/07/2024 06:00										
24/07/2024 07:00										
24/07/2024 08:00										
24/07/2024 09:00										
24/07/2024 10:00										
24/07/2024 11:00										
24/07/2024 12:00										
24/07/2024 13:00										
24/07/2024 14:00										
24/07/2024 15:00										
24/07/2024 16:00										
24/07/2024 17:00										
24/07/2024 18:00										
24/07/2024 19:00										
24/07/2024 20:00										
24/07/2024 21:00										
24/07/2024 22:00										
24/07/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
25/07/2024 00:00										
25/07/2024 01:00										
25/07/2024 02:00										
25/07/2024 03:00										
25/07/2024 04:00										
25/07/2024 05:00										
25/07/2024 06:00										
25/07/2024 07:00										
25/07/2024 08:00										
25/07/2024 09:00										
25/07/2024 10:00										
25/07/2024 11:00									S/D UNIT	
25/07/2024 12:00										
25/07/2024 13:00										
25/07/2024 14:00										
25/07/2024 15:00										
25/07/2024 16:00										
25/07/2024 17:00										
25/07/2024 18:00										
25/07/2024 19:00										
25/07/2024 20:00										
25/07/2024 21:00										
25/07/2024 22:00										
25/07/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	---		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
26/07/2024 00:00										
26/07/2024 01:00										
26/07/2024 02:00										
26/07/2024 03:00										
26/07/2024 04:00										
26/07/2024 05:00										
26/07/2024 06:00										
26/07/2024 07:00										
26/07/2024 08:00										
26/07/2024 09:00										
26/07/2024 10:00										
26/07/2024 11:00									S/DUNIT	
26/07/2024 12:00										
26/07/2024 13:00										
26/07/2024 14:00										
26/07/2024 15:00										
26/07/2024 16:00										
26/07/2024 17:00										
26/07/2024 18:00										
26/07/2024 19:00										
26/07/2024 20:00										
26/07/2024 21:00										
26/07/2024 22:00										
26/07/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	---		

Site Report - CEMS Unit11										
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
27/07/2024 00:00										
27/07/2024 01:00										
27/07/2024 02:00										
27/07/2024 03:00										
27/07/2024 04:00										
27/07/2024 05:00										
27/07/2024 06:00										
27/07/2024 07:00										
27/07/2024 08:00										
27/07/2024 09:00										
27/07/2024 10:00										
27/07/2024 11:00										
27/07/2024 12:00										
27/07/2024 13:00										
27/07/2024 14:00										
27/07/2024 15:00										
27/07/2024 16:00										
27/07/2024 17:00										
27/07/2024 18:00										
27/07/2024 19:00										
27/07/2024 20:00										
27/07/2024 21:00										
27/07/2024 22:00										
27/07/2024 23:00										
Minimum	----	----	----	0	----	----	----	0.18		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	----	----	----	0	----	----	----	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:00		
Avg	----	----	----	0	----	----	----	0.19		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	----	----	----	100	----	----	----	100		
STD	----	----	----	0	----	----	----	0		

Site Report - CEMS Unit11										
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
28/07/2024 00:00									<div>S/DUNIT</div>	
28/07/2024 01:00										
28/07/2024 02:00										
28/07/2024 03:00										
28/07/2024 04:00										
28/07/2024 05:00										
28/07/2024 06:00										
28/07/2024 07:00										
28/07/2024 08:00										
28/07/2024 09:00										
28/07/2024 10:00										
28/07/2024 11:00										
28/07/2024 12:00										
28/07/2024 13:00										
28/07/2024 14:00										
28/07/2024 15:00										
28/07/2024 16:00										
28/07/2024 17:00										
28/07/2024 18:00										
28/07/2024 19:00										
28/07/2024 20:00										
28/07/2024 21:00										
28/07/2024 22:00										
28/07/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.19		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	16:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.19		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
29/07/2024 00:00										
29/07/2024 01:00										
29/07/2024 02:00										
29/07/2024 03:00										
29/07/2024 04:00										
29/07/2024 05:00										
29/07/2024 06:00										
29/07/2024 07:00										
29/07/2024 08:00										
29/07/2024 09:00										
29/07/2024 10:00										
29/07/2024 11:00									S/D UNIT	
29/07/2024 12:00										
29/07/2024 13:00										
29/07/2024 14:00										
29/07/2024 15:00										
29/07/2024 16:00										
29/07/2024 17:00										
29/07/2024 18:00										
29/07/2024 19:00										
29/07/2024 20:00										
29/07/2024 21:00										
29/07/2024 22:00										
29/07/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	18:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
30/07/2024 00:00										
30/07/2024 01:00										
30/07/2024 02:00										
30/07/2024 03:00										
30/07/2024 04:00									S/D UNIT	
30/07/2024 05:00										
30/07/2024 06:00										
30/07/2024 07:00										
30/07/2024 08:00										
30/07/2024 09:00										
30/07/2024 10:00									S/U UNIT	
30/07/2024 11:00	0	0.1	14.05	0	392333.2	92.32	36.95	36.77		
30/07/2024 12:00	0	0.08	14.14	0	389246.7	90.16	37.49	36.8		
30/07/2024 13:00	0	0.05	13.97	0	423082.8	91.15	36.09	41.93		
30/07/2024 14:00	0	0.04	14	0	408945.9	90.4	34.1	40.08		
30/07/2024 15:00	0	0.02	13.95	0	428996.9	91.27	35.34	42.71		
30/07/2024 16:00	0	0.03	14.04	0	398461.8	90.11	34.64	38.56		
30/07/2024 17:00	0	0.02	13.97	0	410775.6	90.42	33.59	40.49		
30/07/2024 18:00	0	0.02	13.95	0	413528.9	90.48	33.47	41.12		
30/07/2024 19:00	0	0.02	14.01	0	404737.3	90.14	32.65	39.71		
30/07/2024 20:00	0	0.01	13.95	0	420566.6	90.87	34.29	42.07		
30/07/2024 21:00	0	0.02	13.94	0	419187.7	90.86	33.64	41.99		
30/07/2024 22:00	0	0.03	14	0	412226.6	90.72	34.37	40.84		
30/07/2024 23:00	0	0.03	13.98	0	408857.5	90.4	32.08	40.51		
Minimum	0	0.01	13.94	0	389246.7	90.11	32.08	36.77		
MinDate	11:00	20:00	21:00	00:00	12:00	16:00	23:00	00:00		
Maximum	0	0.1	14.14	0	428996.9	92.32	37.49	42.71		
MaxDate	11:00	11:00	12:00	00:00	15:00	11:00	12:00	15:00		
Avg	0.00	0.04	14.00	0.00	410072.88	90.72	34.52	40.28		
Num	13	13	13	24	13	13	13	24		
Data[%]	54.2	54.2	54.2	100	54.2	54.2	54.2	100		
STD	0	0	0.1	0	11735.2	0.6	1.6	19.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
31/07/2024 00:00	0	0.04	14.25	0	361467	88.41	38.06	32.93		
31/07/2024 01:00	0	0.04	14.13	0	379025.9	89.23	33.27	35.77		
31/07/2024 02:00	0	0.05	14.15	0	376219.2	89.12	33.97	35.31		
31/07/2024 03:00	0	0.05	14.15	0	377411.7	89.29	33.95	35.37		
31/07/2024 04:00	0	0.06	14.22	0	365383.3	88.64	37.08	33.49		
31/07/2024 05:00	0	0.1	14.25	0	360457.1	88.41	38.73	32.73		
31/07/2024 06:00	0	0.1	14.3	0	354899.9	87.97	40.43	31.83		
31/07/2024 07:00	0	0.08	14.23	0	368153.8	88.41	36.99	33.94		
31/07/2024 08:00	0	0.07	13.98	0	412829.6	90.48	33.24	40.98		
31/07/2024 09:00	0	0.06	14.1	0	412326.6	89.63	35.97	40.37		
31/07/2024 10:00	0	0.05	13.94	0	436929.5	88.3	36.17	44.78		
31/07/2024 11:00	0	0.06	13.95	0	428154.2	87.48	35.71	43.73		
31/07/2024 12:00	0	0.06	13.96	0	411850.4	86.75	32.9	41.47		
31/07/2024 13:00	0	0.05	13.92	0	418967.4	86.97	34.16	42.56		
31/07/2024 14:00	0	0.04	13.91	0	422910.6	87.12	34.94	43		
31/07/2024 15:00	0	0.03	13.94	0	429357.7	87.15	35.63	43.65		
31/07/2024 16:00	0	0.02	13.91	0	430707	87.14	35.74	43.91		
31/07/2024 17:00	0	0.02	13.94	0	415993.8	86.65	33.64	41.87		
31/07/2024 18:00	0	0.03	13.9	0	421822.7	86.67	34.75	42.96		
31/07/2024 19:00	0	0.03	13.93	0	414415.8	86.59	33.54	41.94		
31/07/2024 20:00	0	0.03	13.9	0	418555.4	86.72	33.73	42.69		
31/07/2024 21:00	0	0.03	13.9	0	421273.4	86.92	34.42	43.08		
31/07/2024 22:00	0	0.04	13.93	0	415399.4	86.61	33.08	42.18		
31/07/2024 23:00	0	0.04	13.93	0	411253.3	86.52	32.04	41.52		
Minimum	0	0.02	13.9	0	354899.9	86.52	32.04	31.83		
MinDate	00:00	16:00	18:00	00:00	06:00	23:00	23:00	06:00		
Maximum	0	0.1	14.3	0	436929.5	90.48	40.43	44.78		
MaxDate	00:00	05:00	06:00	00:00	10:00	08:00	06:00	10:00		
Avg	0	0.05	14.03	0	402694.3	87.8	35.09	39.67		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	26382.1	1.2	2	4.3		

Continuous Emission Monitoring Data

Month: สิงหาคม Year: 2024

DATE	GT11															Fuel	Cause	Solutions
	CO (ppm)			SO2 (ppm)			O2 (% Vol)			NOx@7% (ppm)			TSP (mg/m3)					
	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG			
01/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12	0.06	13.87	14.02	13.94	30.04	37.30	33.43	0.00	0.00	0.00	NG	-	
02/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.07	13.85	13.99	13.91	31.91	35.95	32.67	0.00	0.00	0.00	NG	-	
03/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.06	0.16	0.10	13.87	14.12	14.02	28.93	34.76	30.82	0.00	0.00	0.00	NG	-	
04/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.04	0.35	0.18	13.83	14.31	14.05	31.64	41.64	35.81	0.00	0.00	0.00	NG	-	
05/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.03	0.31	0.17	13.79	14.22	13.93	30.44	38.13	32.81	0.00	0.00	0.00	NG	-	
06/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.09	13.90	14.26	14.03	30.76	38.47	33.53	0.00	0.00	0.00	NG	-	
07/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.03	0.23	0.13	13.85	14.24	14.01	29.81	38.54	33.02	0.00	0.00	0.00	NG	-	
08/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.14	0.21	0.17	13.85	14.22	13.98	28.88	36.05	32.08	0.00	0.00	0.00	NG	-	
09/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.09	0.26	0.18	13.82	14.24	14.00	28.27	37.46	32.26	0.00	0.00	0.00	NG	-	
10/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.21	14.37	14.00	0.00	40.03	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-	
11/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D/S/U	
12/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D/S/U	
13/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D/S/U	
14/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D/S/U	
15/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D/S/U	
16/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D/S/U	
17/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D/S/U	
18/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D/S/U	
19/08/2024	0.00	1.14	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	14.15	0.00	48.87	37.30	0.00	1.01	0.21	NG	-	
20/08/2024	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	14.01	14.25	14.13	34.12	39.45	35.89	0.00	10.57	1.80	NG	-	
21/08/2024	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	14.06	14.28	14.15	34.43	39.85	35.93	0.00	10.34	1.78	NG	-	
22/08/2024	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	14.02	14.32	14.15	33.91	38.18	35.62	0.00	1.98	0.66	NG	-	
23/08/2024	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	13.97	14.37	14.17	33.29	43.01	36.37	0.00	4.87	2.69	NG	-	
24/08/2024	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	13.98	14.58	14.17	33.61	47.64	38.61	0.00	4.42	1.37	NG	-	
25/08/2024	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	13.93	14.37	14.18	33.43	40.22	36.74	0.01	5.16	1.24	NG	-	
26/08/2024	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	13.99	14.23	14.12	33.25	40.54	35.44	0.00	2.65	0.78	NG	-	
27/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.25	14.12	33.21	37.24	34.88	0.00	5.01	1.68	NG	-	
28/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	14.07	0.00	36.79	34.99	0.00	11.07	2.95	NG	-	
29/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01	14.20	14.08	33.14	37.54	34.62	0.00	2.75	1.49	NG	-	
30/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	14.25	14.15	32.50	35.96	34.00	0.00	0.00	0.00	NG	-	
31/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02	14.47	14.13	33.79	44.87	36.91	0.00	0.00	0.00	NG	-	
Minimum	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Approve	OK
Maximum	0.00	1.14	0.1714	0.14	0.35	0.2056	14.06	14.58	14.177	34.43	48.87	38.614	0.01	11.07	2.9505	11.07	safety	
Average	0.00	0.17	0.03	0.06	0.22	0.14	13.93	14.27	14.07	31.84	39.50	34.66	0.01	5.44	1.51	5.44		
NG Limit		690			10						60			20				

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
01/08/2024 00:00	0	0.05	13.97	0	404393.2	86.54	30.55	40.4		
01/08/2024 01:00	0	0.07	13.93	0	410404	86.78	31.35	41.27		
01/08/2024 02:00	0	0.07	13.91	0	410113.8	86.75	31.37	41.34		
01/08/2024 03:00	0	0.08	13.93	0	405620.7	86.46	30.64	40.63		
01/08/2024 04:00	0	0.08	13.96	0	402161.3	86.44	30.1	40		
01/08/2024 05:00	0	0.09	14.01	0	393038.3	86	30.25	39.63		
01/08/2024 06:00	0	0.1	13.99	0	397199.6	86.03	30.04	39.25		
01/08/2024 07:00	0	0.12	13.99	0	399987.3	86.19	30.18	39.66		
01/08/2024 08:00	0	0.09	13.96	0	412975.7	86.76	32.11	41.53		
01/08/2024 09:00	0	0.08	13.94	0	438333.1	88.1	35.52	44.79		
01/08/2024 10:00	0	0.07	13.95	0	437199.9	88	35.91	44.62		
01/08/2024 11:00	0	0.05	13.98	0	432952.2	87.85	36.35	43.97		
01/08/2024 12:00	0	0.04	14.02	0	411213.7	86.73	33.89	41.08		
01/08/2024 13:00	0	0.03	13.98	0	447061.9	87.96	37.3	45.48		
01/08/2024 14:00	0	0.03	13.96	0	446931.8	87.86	37.23	45.66		
01/08/2024 15:00	0	0.03	13.94	0	452167.5	87.71	36.52	46.31		
01/08/2024 16:00	0	0.03	13.91	0	451598.4	88.81	36.4	46.26		
01/08/2024 17:00	0	0.03	13.91	0	420198.2	87.4	34.3	42.69		
01/08/2024 18:00	0	0.03	13.89	0	420363.9	87.29	34.02	42.89		
01/08/2024 19:00	0	0.03	13.91	0	415279.5	87.92	32.84	41.94		
01/08/2024 20:00	0	0.04	13.92	0	416271.1	86.99	33	42.23		
01/08/2024 21:00	0	0.04	13.89	0	429662.9	87.28	34.69	44.27		
01/08/2024 22:00	0	0.04	13.87	0	425794.8	87.23	34.16	43.8		
01/08/2024 23:00	0	0.04	13.88	0	421346.8	87.27	33.49	43.17		
Minimum	0	0.03	13.87	0	363038.3	86	30.04	38.63		
MinDate	00:00	13:00	22:00	00:00	05:00	05:00	06:00	05:00		
Maximum	0	0.12	14.02	0	452167.5	88.81	37.3	46.31		
MaxDate	00:00	07:00	12:00	00:00	15:00	16:00	13:00	15:00		
Avg	0	0.06	13.94	0	420927.9	87.18	33.43	42.58		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	0	17652.5	0.7	2.5	2.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
02/08/2024 00:00	0	0.05	13.91	0	411987.3	87.05	31.61	41.72		
02/08/2024 01:00	0	0.06	13.87	0	417846.9	87.22	32.63	42.66		
02/08/2024 02:00	0	0.08	13.85	0	416874.8	87.15	32.39	42.62		
02/08/2024 03:00	0	0.1	13.86	0	414270.1	87.02	31.46	42.13		
02/08/2024 04:00	0	0.11	13.86	0	411271.2	86.89	30.98	41.69		
02/08/2024 05:00	0	0.12	13.94	0	396628.8	86.4	29.63	39.36		
02/08/2024 06:00	0	0.11	13.95	0	395653.5	86.23	29.43	39.22		
02/08/2024 07:00	0	0.1	13.93	0	400915.4	86.59	29.31	39.96		
02/08/2024 08:00	0	0.1	13.86	0	426824.8	87.57	32.75	43.86		
02/08/2024 09:00	0	0.11	13.9	0	440612.8	88.6	34.84	45.19		
02/08/2024 10:00	0	0.1	13.92	0	432233	88.14	34.94	44.18		
02/08/2024 11:00	0	0.08	13.94	0	433445.9	88.36	35.16	44.04		
02/08/2024 12:00	0	0.06	13.92	0	420047.9	87.37	33.42	42.68		
02/08/2024 13:00	0	0.05	13.92	0	441103.7	88.3	35.28	45.15		
02/08/2024 14:00	0	0.04	13.9	0	440328.8	88.32	35.32	45.06		
02/08/2024 15:00	0	0.05	13.9	0	438411.7	88.19	35.19	44.86		
02/08/2024 16:00	0	0.05	13.91	0	438503	88.35	35.95	44.82		
02/08/2024 17:00	0	0.05	13.99	0	398436.1	86.2	31.56	39.52		
02/08/2024 18:00	0	0.04	13.98	0	396481.3	85.99	29.76	39.22		
02/08/2024 19:00	0	0.05	13.97	0	400758.3	86.37	30.37	39.85		
02/08/2024 20:00	0	0.04	13.88	0	416558.5	87	32.7	42.47		
02/08/2024 21:00	0	0.04	13.85	0	421830.4	87.22	33.46	43.43		
02/08/2024 22:00	0	0.05	13.86	0	420778.4	87.35	32.97	43.23		
02/08/2024 23:00	0	0.06	13.88	0	417575.7	87.15	33.04	42.79		
Minimum	0	0.04	13.85	0	395653.5	85.99	29.31	39.22		
MinDate	00:00	14:00	02:00	00:00	06:00	18:00	07:00	06:00		
Maximum	0	0.12	13.99	0	441103.7	88.6	35.95	45.19		
MaxDate	00:00	05:00	17:00	00:00	13:00	09:00	16:00	09:00		
Avg	0	0.07	13.91	0	418724.1	87.29	32.67	42.49		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	0	15328.8	0.8	2.1	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
03/08/2024 00:00	0	0.07	13.92	0	409086.6	86.85	31.39	41.42		
03/08/2024 01:00	0	0.08	13.89	0	411158.6	86.85	31.58	41.82		
03/08/2024 02:00	0	0.09	13.87	0	411943.3	86.72	31.71	41.97		
03/08/2024 03:00	0	0.09	13.87	0	408797.8	86.66	30.78	41.46		
03/08/2024 04:00	0	0.11	13.91	0	402404.8	86.71	29.67	40.34		
03/08/2024 05:00	0	0.14	14.04	0	384428.4	85.71	30.5	37.48		
03/08/2024 06:00	0	0.15	14.11	0	375390.1	85.22	33.32	36.04		
03/08/2024 07:00	0	0.16	14.11	0	374310	84.96	33.73	35.87		
03/08/2024 08:00	0	0.15	14.04	0	388267.1	85.47	31.5	38.14		
03/08/2024 09:00	0	0.14	14	0	394609.3	86.13	29.77	38.97		
03/08/2024 10:00	0	0.13	14.01	0	395322.5	86.38	29.33	38.94		
03/08/2024 11:00	0	0.13	14.06	0	399347	86.4	30.06	37.87		
03/08/2024 12:00	0	0.14	14.1	0	380483.3	86.23	30.71	36.48		
03/08/2024 13:00	0	0.11	14	0	393920.1	86.43	29.18	38.68		
03/08/2024 14:00	0	0.09	13.98	0	393734.9	86.35	28.93	38.69		
03/08/2024 15:00	0	0.08	13.97	0	394254.7	86.3	28.95	38.84		
03/08/2024 16:00	0	0.07	13.99	0	389419.8	86.23	29.1	38.05		
03/08/2024 17:00	0	0.07	14.07	0	381434.1	86.18	30.81	36.54		
03/08/2024 18:00	0	0.08	14.03	0	386334.4	85.96	29.85	37.5		
03/08/2024 19:00	0	0.07	14.04	0	382033.5	85.96	30.17	36.87		
03/08/2024 20:00	0	0.06	14.06	0	382000.3	86.11	30.29	36.88		
03/08/2024 21:00	0	0.06	14.09	0	380053.4	86.11	30.79	36.52		
03/08/2024 22:00	0	0.07	14.1	0	372657.9	82.92	32.68	36.43		
03/08/2024 23:00	0	0.12	14.12	0	370046.8	83.3	34.76	35.63		
Minimum	0	0.06	13.87	0	370046.8	82.92	28.93	35.63		
MinDate	00:00	20:00	02:00	00:00	23:00	22:00	14:00	23:00		
Maximum	0	0.16	14.12	0	411943.3	86.85	34.76	41.97		
MaxDate	00:00	07:00	23:00	00:00	02:00	00:00	23:00	02:00		
Avg	0	0.1	14.02	0	389643.3	85.92	30.81	38.23		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	12321.1	1	1.6	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
04/08/2024 00:00	0	0.16	14.15	0	366640.4	83.65	36.03	34.95		
04/08/2024 01:00	0	0.23	14.12	0	369097.4	83.9	35.75	35.32		
04/08/2024 02:00	0	0.27	14.12	0	366992.9	84.01	36.24	34.88		
04/08/2024 03:00	0	0.28	14.13	0	363401.7	83.99	36.99	34.28		
04/08/2024 04:00	0	0.3	14.16	0	360307	84.07	37.83	33.7		
04/08/2024 05:00	0	0.31	14.18	0	356211	84.08	38.92	32.94		
04/08/2024 06:00	0	0.31	13.93	0	399548.3	85.37	32.63	40.11		
04/08/2024 07:00	0	0.33	14.18	0	355828.1	84.28	38.68	32.87		
04/08/2024 08:00	0	0.35	14.27	0	346948.1	84.2	41.02	31.24		
04/08/2024 09:00	0	0.34	14.31	0	346650.5	84.37	41.64	31		
04/08/2024 10:00	0	0.29	14.15	0	381252.2	85.62	39.04	36.46		
04/08/2024 11:00	0	0.24	13.91	0	422878.3	87.52	33.98	43.16		
04/08/2024 12:00	0	0.2	13.92	0	417821.4	87.45	33.7	42.39		
04/08/2024 13:00	0	0.15	13.89	0	422419.3	87.4	34.18	43.1		
04/08/2024 14:00	0	0.14	13.86	0	427252.8	87.53	33.55	43.73		
04/08/2024 15:00	0	0.1	13.84	0	426374.9	87.62	33.45	43.66		
04/08/2024 16:00	0	0.05	13.85	0	422216.7	87.5	32.78	43.11		
04/08/2024 17:00	0	0.06	13.83	0	423403.2	87.38	33.19	43.3		
04/08/2024 18:00	0	0.04	14.02	0	395847.7	86.57	34.73	38.85		
04/08/2024 19:00	0	0.04	14.25	0	353526	84.96	37.41	32.19		
04/08/2024 20:00	0	0.04	14.22	0	358222	84.95	36.57	33.03		
04/08/2024 21:00	0	0.05	14.22	0	360430.1	85	36.04	33.37		
04/08/2024 22:00	0	0.05	13.89	0	417492.5	85.74	33.34	43.3		
04/08/2024 23:00	0	0.09	13.89	0	405691.4	84.41	31.84	41.84		
Minimum	0	0.04	13.83	0	346650.5	83.65	31.64	31		
MinDate	00:00	18:00	17:00	00:00	09:00	00:00	23:00	09:00		
Maximum	0	0.35	14.31	0	427252.8	87.62	41.64	43.73		
MaxDate	00:00	08:00	09:00	00:00	14:00	15:00	09:00	14:00		
Avg	0	0.18	14.05	0	386102.2	85.48	35.81	37.62		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.2	0	30193.6	1.5	2.7	4.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/08/2024 00:00	0	0.14	13.88	0	408416.8	85.48	31.24	41.91		
05/08/2024 01:00	0	0.18	13.84	0	418892	86.13	32.58	43.45		
05/08/2024 02:00	0	0.22	13.84	0	413430	85.71	31.94	42.73		
05/08/2024 03:00	0	0.26	13.81	0	430067.1	86.89	33.2	44.82		
05/08/2024 04:00	0	0.29	13.79	0	416776.2	86.21	32.62	43.33		
05/08/2024 05:00	0	0.31	13.79	0	425179.1	86.38	33.41	44.5		
05/08/2024 06:00	0	0.31	13.94	0	423058.8	86.79	36.12	43.04		
05/08/2024 07:00	0	0.3	13.88	0	417802.1	85.64	32.83	43.17		
05/08/2024 08:00	0	0.31	14.22	0	369712	84.03	38.13	33.33		
05/08/2024 09:00	0	0.27	14	0	403782.2	86.02	33.34	40.4		
05/08/2024 10:00	0	0.26	14	0	400202.9	86.45	30.88	39.86		
05/08/2024 11:00	0	0.24	14.09	0	385841.1	89.54	31.45	36.91		
05/08/2024 12:00	0	0.21	14.14	0	376964	89.67	33.4	35.43		
05/08/2024 13:00	0	0.16	13.93	0	411254.6	90.85	31.07	40.85		
05/08/2024 14:00	0	0.13	13.9	0	417384.8	91.03	32	41.56		
05/08/2024 15:00	0	0.09	13.89	0	423580.9	91.22	33.12	42.39		
05/08/2024 16:00	0	0.03	13.94	0	413607.6	90.9	32.08	40.85		
05/08/2024 17:00	0	0.06	13.91	0	419666.1	90.88	33.06	42.07		
05/08/2024 18:00	0	0.04	13.89	0	418463.7	90.69	32.65	42.06		
05/08/2024 19:00	0	0.04	13.95	0	404180.9	90.09	30.44	39.96		
05/08/2024 20:00	0	0.03	13.91	0	418764.1	90.65	32.18	42.2		
05/08/2024 21:00	0	0.03	13.91	0	418441.7	90.88	32.26	42.23		
05/08/2024 22:00	0	0.04	13.89	0	422722.3	91.02	32.72	42.95		
05/08/2024 23:00	0	0.05	14.06	0	390906.6	89.73	34.61	37.77		
Minimum	0	0.03	13.79	0	359712	84.03	30.44	33.33		
MinDate	00:00	16:00	04:00	00:00	08:00	08:00	19:00	08:00		
Maximum	0	0.31	14.22	0	430067.1	91.22	38.13	44.82		
MaxDate	00:00	05:00	08:00	00:00	03:00	15:00	08:00	03:00		
Avg	0	0.17	13.93	0	409949.1	88.46	32.81	41.16		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	16785.9	2.4	1.7	2.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	CAUSE	SOLUTION
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/08/2024 00:00	0	0.1	14.26	0	354350.3	88.17	38.47	31.82		
06/08/2024 01:00	0	0.1	14.12	0	375123.4	88.89	33.03	35.28		
06/08/2024 02:00	0	0.12	14.11	0	375420.2	88.86	33.37	35.4		
06/08/2024 03:00	0	0.14	14.09	0	376649	88.9	32.73	35.58		
06/08/2024 04:00	0	0.15	14.18	0	361388.1	88.37	36.66	33.05		
06/08/2024 05:00	0	0.16	14.13	0	368316.6	88.63	34.89	33.95		
06/08/2024 06:00	0	0.18	14.1	0	370759.1	88.79	33.26	34.61		
06/08/2024 07:00	0	0.21	14.17	0	367366.6	88.92	34.45	33.9		
06/08/2024 08:00	0	0.19	14.09	0	384754.1	89.47	30.76	36.69		
06/08/2024 09:00	0	0.16	13.98	0	410116.6	90.54	31.79	40.78		
06/08/2024 10:00	0	0.13	13.93	0	420122.1	91.06	32.87	42.22		
06/08/2024 11:00	0	0.12	14.05	0	398115.4	90.44	32.21	38.4		
06/08/2024 12:00	0	0.11	14.11	0	385624.3	90.11	32.85	36.69		
06/08/2024 13:00	0	0.09	13.93	0	418472.5	91.17	32.94	41.71		
06/08/2024 14:00	0	0.08	13.92	0	421722.8	91.06	33.35	42.08		
06/08/2024 15:00	0	0.04	13.91	0	430930.3	91.53	34.04	43.29		
06/08/2024 16:00	0	0.01	13.95	0	422341.3	91.26	33.77	42		
06/08/2024 17:00	0	0.01	13.91	0	424286.8	91.19	33.35	42.44		
06/08/2024 18:00	0	0.01	13.92	0	425748.6	91.3	33.91	42.82		
06/08/2024 19:00	0	0	13.99	0	406556.4	90.24	31.33	40.25		
06/08/2024 20:00	0	0.01	13.9	0	426143.7	91.11	33.02	43.28		
06/08/2024 21:00	0	0.01	13.91	0	421563.3	91.25	32.37	42.67		
06/08/2024 22:00	0	0.01	13.92	0	426783.6	91.33	33.5	43.4		
06/08/2024 23:00	0	0.02	14.11	0	389708.4	89.6	35.88	37.56		
Minimum	0	0	13.9	0	354350.3	88.17	30.76	31.82		
MinDate	00:00	19:00	20:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00		
Maximum	0	0.21	14.26	0	430930.3	91.53	38.47	43.4		
MaxDate	00:00	07:00	00:00	00:00	15:00	15:00	00:00	22:00		
Avg	0	0.09	14.03	0	398285.2	90.09	33.53	38.74		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	25386.5	1.1	1.7	3.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
07/08/2024 00:00	0	0.03	14.24	0	355108.5	86.04	38.54	32.99		
07/08/2024 01:00	0	0.06	14.07	0	375841.2	87.48	33.39	36.15		
07/08/2024 02:00	0	0.13	14.11	0	370896.3	87.84	35.21	35.07		
07/08/2024 03:00	0	0.19	14.09	0	372750	88	34.47	35.38		
07/08/2024 04:00	0	0.22	14.16	0	362907.8	87.78	36.98	33.61		
07/08/2024 05:00	0	0.23	14.15	0	364385.2	88.02	36.34	33.84		
07/08/2024 06:00	0	0.23	14.14	0	368316	88.15	34.92	34.47		
07/08/2024 07:00	0	0.22	14.21	0	359541.2	87.74	37.26	32.98		
07/08/2024 08:00	0	0.21	14.09	0	384080.5	89.04	31.25	36.83		
07/08/2024 09:00	0	0.22	13.97	0	413419.4	90.57	31.56	41.24		
07/08/2024 10:00	0	0.19	13.92	0	428797.3	91.36	32.78	43.43		
07/08/2024 11:00	0	0.17	14.02	0	404079.2	91.05	31.23	39.62		
07/08/2024 12:00	0	0.16	14.07	0	389078.7	90.39	30.95	37.24		
07/08/2024 13:00	0	0.12	13.9	0	418733.6	91.37	31.46	41.89		
07/08/2024 14:00	0	0.1	13.88	0	427795.7	91.41	32.7	43.22		
07/08/2024 15:00	0	0.08	13.92	0	432708.3	91.78	33.32	43.76		
07/08/2024 16:00	0	0.09	13.92	0	414931.8	90.87	31.23	41.44		
07/08/2024 17:00	0	0.09	13.92	0	408231.4	90.29	30.28	40.6		
07/08/2024 18:00	0	0.08	13.93	0	410232.5	90.29	30.94	40.92		
07/08/2024 19:00	0	0.07	13.98	0	402122.1	90	29.81	39.72		
07/08/2024 20:00	0	0.06	13.88	0	423847	91.1	32.32	43.08		
07/08/2024 21:00	0	0.06	13.89	0	419556.2	91.05	31.26	42.49		
07/08/2024 22:00	0	0.08	13.85	0	425265.7	91.4	31.55	43.43		
07/08/2024 23:00	0	0.12	14.02	0	394033.3	90.14	32.83	38.37		
Minimum	0	0.03	13.85	0	355108.5	86.04	29.81	32.98		
MinDate	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	19:00	07:00		
Maximum	0	0.23	14.24	0	432708.3	91.78	38.54	43.76		
MaxDate	00:00	05:00	00:00	00:00	15:00	15:00	00:00	15:00		
Avg	0	0.13	14.01	0	396943.3	89.72	33.02	38.82		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	25424.7	1.7	2.4	3.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
08/08/2024 00:00	0	0.15	14.22	0	358851	88.7	36.05	32.61		
08/08/2024 01:00	0	0.16	14.07	0	380498.9	89.48	30.63	36.16		
08/08/2024 02:00	0	0.17	14.1	0	375176.4	89.11	32.11	35.3		
08/08/2024 03:00	0	0.16	14.07	0	378751.5	89.22	31.03	35.98		
08/08/2024 04:00	0	0.18	14.16	0	364795	88.64	34.56	33.68		
08/08/2024 05:00	0	0.21	14.13	0	369032.8	88.94	33.49	34.32		
08/08/2024 06:00	0	0.21	14.13	0	371368.1	88.59	32.4	34.83		
08/08/2024 07:00	0	0.21	14.11	0	372341.1	88.74	31.66	35.04		
08/08/2024 08:00	0	0.21	14.03	0	387913.1	89.83	28.88	37.41		
08/08/2024 09:00	0	0.18	13.91	0	424798.7	91.65	31.13	42.84		
08/08/2024 10:00	0	0.15	13.9	0	438757.3	92.27	32.73	44.53		
08/08/2024 11:00	0	0.14	13.91	0	426949.7	91.73	31.97	43.08		
08/08/2024 12:00	0	0.17	13.95	0	409214	90.62	29.81	40.67		
08/08/2024 13:00	0	0.17	13.89	0	450432.8	92.78	33.76	45.91		
08/08/2024 14:00	0	0.16	13.87	0	449549.6	93	33.42	45.83		
08/08/2024 15:00	0	0.15	13.85	0	442642.4	92.68	33.07	44.99		
08/08/2024 16:00	0	0.14	13.87	0	421384.2	91.5	31	42.25		
08/08/2024 17:00	0	0.14	13.85	0	425517.4	91.41	31.87	42.96		
08/08/2024 18:00	0	0.14	13.86	0	425296.9	91.27	32.21	42.99		
08/08/2024 19:00	0	0.17	13.92	0	407923.2	90.46	29.81	40.46		
08/08/2024 20:00	0	0.15	13.88	0	417383.7	90.96	30.67	42.01		
08/08/2024 21:00	0	0.15	13.89	0	418867.5	91.1	31.45	42.25		
08/08/2024 22:00	0	0.14	13.87	0	425884.8	91.3	31.98	43.24		
08/08/2024 23:00	0	0.18	14.07	0	387185.3	89.89	34.32	37.02		
Minimum	0	0.14	13.85	0	358851	88.59	28.88	32.61		
MinDate	00:00	11:00	15:00	00:00	00:00	06:00	08:00	00:00		
Maximum	0	0.21	14.22	0	450432.8	93	36.05	45.91		
MaxDate	00:00	05:00	00:00	00:00	13:00	14:00	00:00	13:00		
Avg	0	0.17	13.98	0	405438.1	90.58	32.08	39.85		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	29050.7	1.4	1.7	4.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
09/08/2024 00:00	0	0.21	14.24	0	355909.8	86.51	37.46	31.98		
09/08/2024 01:00	0	0.21	14.1	0	374908.3	89.07	32.59	35.18		
09/08/2024 02:00	0	0.25	14.11	0	373772.8	88.97	33.15	34.95		
09/08/2024 03:00	0	0.26	14.13	0	369004	88.77	34.13	34.21		
09/08/2024 04:00	0	0.26	14.12	0	370171.8	88.89	33.78	34.46		
09/08/2024 05:00	0	0.26	14.13	0	367875.8	88.83	34.23	34.01		
09/08/2024 06:00	0	0.25	14.14	0	366054.7	88.71	34.44	33.76		
09/08/2024 07:00	0	0.25	14.19	0	364562	88.76	35.09	33.31		
09/08/2024 08:00	0	0.23	14.06	0	389285.2	89.92	30.11	37.29		
09/08/2024 09:00	0	0.21	13.89	0	430666	91.91	31.93	43.56		
09/08/2024 10:00	0	0.2	13.9	0	432773.3	91.79	33.25	43.98		
09/08/2024 11:00	0	0.2	14	0	399528.9	90.15	30.34	39.08		
09/08/2024 12:00	0	0.19	14.14	0	380430.9	89.76	32.97	35.64		
09/08/2024 13:00	0	0.15	13.92	0	415771.8	90.95	31.02	41.42		
09/08/2024 14:00	0	0.14	13.92	0	419555.4	91.07	32.14	41.93		
09/08/2024 15:00	0	0.13	13.89	0	434888.9	91.83	33.86	43.97		
09/08/2024 16:00	0	0.14	13.93	0	412858.7	90.74	31.3	40.84		
09/08/2024 17:00	0	0.13	13.94	0	404100.4	90.29	29.56	39.62		
09/08/2024 18:00	0	0.11	13.89	0	405784.8	90.56	28.76	40.09		
09/08/2024 19:00	0	0.1	13.93	0	399068.8	90.31	28.27	38.98		
09/08/2024 20:00	0	0.09	13.82	0	424668.2	91.4	31.17	43.05		
09/08/2024 21:00	0	0.11	13.87	0	417778.4	90.96	31.04	42.11		
09/08/2024 22:00	0	0.13	13.87	0	420819.7	91.12	31.55	42.54		
09/08/2024 23:00	0	0.16	13.88	0	422015.5	90.95	31.99	42.65		
Minimum	0	0.09	13.82	0	355909.8	86.51	28.27	31.98		
MinDate	00:00	20:00	20:00	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00		
Maximum	0	0.26	14.24	0	434888.9	91.91	37.46	43.98		
MaxDate	00:00	03:00	00:00	00:00	15:00	09:00	00:00	10:00		
Avg	0	0.18	14	0	398010.6	90.18	32.26	38.69		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	25431.5	1.1	2.1	4		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
10/08/2024 00:00	0	0.15	13.9	0	414341.4	90.52	30.11	41.53		
10/08/2024 01:00	0	0.16	13.85	0	455115.9	93.02	33.64	46.68		
10/08/2024 02:00	0	0.17	13.82	0	441151.5	92.67	32.79	45.15		
10/08/2024 03:00	0	0.18	13.81	0	435052.1	92.2	32.26	44.5		
10/08/2024 04:00	0	0.19	13.87	0	412316.6	91.09	30.28	41.13		
10/08/2024 05:00	0	0.23	14	0	386256.2	89.69	29.81	37.11		
10/08/2024 06:00	0	0.25	14.07	0	376554.7	89.35	31.87	35.4		
10/08/2024 07:00	0	0.27	14.34	0	338846.7	88.08	40.03	29.12		
10/08/2024 08:00	0	0.25	14.37	0	342828.1	88.3	39.96	29.58		
10/08/2024 09:00										
10/08/2024 10:00										
10/08/2024 11:00										
10/08/2024 12:00										
10/08/2024 13:00										
10/08/2024 14:00										
10/08/2024 15:00										
10/08/2024 16:00										
10/08/2024 17:00										
10/08/2024 18:00										
10/08/2024 19:00										
10/08/2024 20:00										
10/08/2024 21:00										
10/08/2024 22:00										
10/08/2024 23:00										
Minimum	0	0.15	13.81	0	338846.7	88.08	29.81	29.12		
MinDate	00:00	00:00	03:00	00:00	07:00	07:00	05:00	10:00		
Maximum	0	0.27	14.37	0	455115.9	93.02	40.03	46.68		
MaxDate	00:00	07:00	08:00	00:00	01:00	01:00	07:00	01:00		
Avg	0	0.21	14	0	400273.7	90.55	33.42	38.91		
Num	9	9	9	24	9	9	9	24		
Data[%]	37.5	37.5	37.5	100	37.5	37.5	37.5	100		
STD	0	0	0.2	0	41927.6	1.8	3.9	19.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
11/08/2024 00:00										
11/08/2024 01:00										
11/08/2024 02:00										
11/08/2024 03:00										
11/08/2024 04:00										
11/08/2024 05:00										
11/08/2024 06:00										
11/08/2024 07:00										
11/08/2024 08:00										
11/08/2024 09:00										
11/08/2024 10:00										
11/08/2024 11:00										
11/08/2024 12:00										
11/08/2024 13:00										
11/08/2024 14:00										
11/08/2024 15:00										
11/08/2024 16:00										
11/08/2024 17:00										
11/08/2024 18:00										
11/08/2024 19:00										
11/08/2024 20:00										
11/08/2024 21:00										
11/08/2024 22:00										
11/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.23		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.22		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
12/08/2024 00:00										
12/08/2024 01:00										
12/08/2024 02:00										
12/08/2024 03:00										
12/08/2024 04:00										
12/08/2024 05:00										
12/08/2024 06:00										
12/08/2024 07:00										
12/08/2024 08:00										
12/08/2024 09:00										
12/08/2024 10:00										
12/08/2024 11:00										
12/08/2024 12:00										
12/08/2024 13:00										
12/08/2024 14:00										
12/08/2024 15:00										
12/08/2024 16:00										
12/08/2024 17:00										
12/08/2024 18:00										
12/08/2024 19:00										
12/08/2024 20:00										
12/08/2024 21:00										
12/08/2024 22:00										
12/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	---		

Site Report - CEMS Unit11

S/D UNIT

Site Report - CEMS Unit11

S/D UNIT

Site Report - CEMS Unit11									Cause	Solution
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW		
15/08/2024 00:00									S/D UNIT	
15/08/2024 01:00										
15/08/2024 02:00										
15/08/2024 03:00										
15/08/2024 04:00										
15/08/2024 05:00										
15/08/2024 06:00										
15/08/2024 07:00										
15/08/2024 08:00										
15/08/2024 09:00										
15/08/2024 10:00										
15/08/2024 11:00										
15/08/2024 12:00										
15/08/2024 13:00										
15/08/2024 14:00										
15/08/2024 15:00										
15/08/2024 16:00										
15/08/2024 17:00										
15/08/2024 18:00										
15/08/2024 19:00										
15/08/2024 20:00										
15/08/2024 21:00										
15/08/2024 22:00										
15/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	---	---	---	---	---		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	---	---	---	---	---		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	---	---	---	---	---		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11									Cause	Solution
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW		
16/08/2024 00:00									S/D UNIT	
16/08/2024 01:00										
16/08/2024 02:00										
16/08/2024 03:00										
16/08/2024 04:00										
16/08/2024 05:00										
16/08/2024 06:00										
16/08/2024 07:00										
16/08/2024 08:00										
16/08/2024 09:00										
16/08/2024 10:00										
16/08/2024 11:00										
16/08/2024 12:00										
16/08/2024 13:00										
16/08/2024 14:00										
16/08/2024 15:00										
16/08/2024 16:00										
16/08/2024 17:00										
16/08/2024 18:00										
16/08/2024 19:00										
16/08/2024 20:00										
16/08/2024 21:00										
16/08/2024 22:00										
16/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.48	---	---	---	0.17		
MinDate	00:00	00:00	00:00	13:00	00:00	00:00	00:00	15:00		
Maximum	---	---	---	9.65	---	---	---	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:00		
Avg	---	---	---	3.95	---	---	---	0.18		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	2.7	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
17/08/2024 00:00										
17/08/2024 01:00										
17/08/2024 02:00										
17/08/2024 03:00										
17/08/2024 04:00										
17/08/2024 05:00										
17/08/2024 06:00										
17/08/2024 07:00										
17/08/2024 08:00										
17/08/2024 09:00										
17/08/2024 10:00										
17/08/2024 11:00										
17/08/2024 12:00										
17/08/2024 13:00										
17/08/2024 14:00										
17/08/2024 15:00										
17/08/2024 16:00										
17/08/2024 17:00										
17/08/2024 18:00										
17/08/2024 19:00										
17/08/2024 20:00										
17/08/2024 21:00										
17/08/2024 22:00										
17/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	18:00	00:00	00:00	00:00	14:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	4	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
18/08/2024 00:00										
18/08/2024 01:00										
18/08/2024 02:00										
18/08/2024 03:00										
18/08/2024 04:00										
18/08/2024 05:00										
18/08/2024 06:00										
18/08/2024 07:00										
18/08/2024 08:00										
18/08/2024 09:00										
18/08/2024 10:00										
18/08/2024 11:00										
18/08/2024 12:00										
18/08/2024 13:00										
18/08/2024 14:00										
18/08/2024 15:00										
18/08/2024 16:00										
18/08/2024 17:00										
18/08/2024 18:00										
18/08/2024 19:00										
18/08/2024 20:00										
18/08/2024 21:00										
18/08/2024 22:00										
18/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.17		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	0.21	---	---	---	0.18		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0.01	---	---	---	0.17		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
19/08/2024 00:00										
19/08/2024 01:00										
19/08/2024 02:00										
19/08/2024 03:00										
19/08/2024 04:00										
19/08/2024 05:00										
19/08/2024 06:00										
19/08/2024 07:00										
19/08/2024 08:00	1.14	0	14.4	0	358904.8	82.53	48.87	26.21		
19/08/2024 09:00	0.01	0	14.17	0	400642.1	89.33	37.8	38.02		
19/08/2024 10:00	0.01	0	14.05	0	425911.9	90.49	39.09	41.91		
19/08/2024 11:00	0	0	14.22	0	396988.6	90.56	37.56	36.97		
19/08/2024 12:00	0	0	14.3	0	384247.3	89.94	39.95	34.85		
19/08/2024 13:00	0	0	14.06	0	421921.8	91.27	36.64	40.93		
19/08/2024 14:00	0	0	14.05	0.01	420610.8	91.1	36.01	40.67		
19/08/2024 15:00	0.01	0	14.04	0	422294.8	91.33	36.3	41.18		
19/08/2024 16:00	0	0	14.17	0.03	395882.7	90.27	35.3	37		
19/08/2024 17:00	0.01	0	14.13	0	409221.1	90.59	35.75	39.22		
19/08/2024 18:00	0	0	14.12	0.18	408144.9	90.37	35.07	39.26		
19/08/2024 19:00	0.01	0	14.16	1.01	400510.2	90.18	34.42	38.09		
19/08/2024 20:00	0	0	14.12	0.18	411642.6	90.66	35.63	39.95		
19/08/2024 21:00	0	0	14.12	0.01	411081.1	90.53	35.63	39.91		
19/08/2024 22:00	0	0	14.09	0.2	416385.2	90.79	35.91	40.85		
19/08/2024 23:00	0.01	0	14.23	0.05	396661.1	90	36.9	37.42		
Minimum	0	0	14.04	0	358904.8	82.53	34.42	26.21		
MinDate	11:00	08:00	15:00	00:00	08:00	08:00	19:00	00:00		
Maximum	1.14	0	14.4	1.01	425911.9	91.33	48.87	41.91		
MaxDate	08:00	08:00	08:00	06:00	10:00	15:00	08:00	10:00		
Avg	0.08	0.00	14.15	0.10	405065.7	90.00	37.30	38.28		
Num	16	16	16	16	16	16	16	16		
Date[%]	66.7	66.7	66.7	100	66.7	66.7	66.7	100		
STD	0.3	0	0.1	0.6	16964.6	2.1	3.4	18.5		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
20/08/2024 00:00	0	0	14.22	1.13	394101.9	90.05	36.12	37.04		
20/08/2024 01:00	0.02	0	14.11	1.23	410019.4	90.53	34.83	39.95		
20/08/2024 02:00	0	0	14.12	10.57	405175.4	89.9	35.14	39.36		
20/08/2024 03:00	0.01	0	14.11	5.5	404277.3	89.96	35.33	39.16		
20/08/2024 04:00	0	0	14.25	1.87	385485.6	88.95	39.45	35.97		
20/08/2024 05:00	0	0	14.22	1.6	388358.4	88.91	37.99	36.56		
20/08/2024 06:00	0	0	14.23	0.39	387757.9	89.13	37.9	36.34		
20/08/2024 07:00	0	0	14.22	0.17	391427.4	89.32	36.86	36.78		
20/08/2024 08:00	0.02	0	14.09	0	416749.1	90.65	35.3	40.78		
20/08/2024 09:00	0.01	0	14.11	0	420743.3	91.09	36.35	41.17		
20/08/2024 10:00	0.02	0	14.09	0	426914.9	91.2	37.05	42.14		
20/08/2024 11:00	0.01	0	14.19	0.12	405433	90.54	36.55	38.67		
20/08/2024 12:00	0	0	14.25	0.16	394263.7	90.04	35.74	36.8		
20/08/2024 13:00	0	0	14.07	0.2	423979	91.33	35.88	41.5		
20/08/2024 14:00	0	0	14.05	0.9	423687.1	91.44	35.83	41.55		
20/08/2024 15:00	0	0	14.01	1.58	432624.7	91.74	36.33	42.92		
20/08/2024 16:00	0	0	14.06	2.3	416136.9	91	34.96	40.52		
20/08/2024 17:00	0	0	14.08	1.71	412071.3	90.66	34.12	39.96		
20/08/2024 18:00	0	0	14.08	1.1	413055.9	90.68	34.46	40.09		
20/08/2024 19:00	0.01	0	14.17	1.07	401443.5	90.14	34.98	38.18		
20/08/2024 20:00	0	0	14.07	1.41	419083.8	90.73	35.38	41.3		
20/08/2024 21:00	0	0	14.09	1.38	414090.6	90.72	34.67	40.44		
20/08/2024 22:00	0.01	0	14.07	1.3	418239.6	90.97	34.87	41.1		
20/08/2024 23:00	0	0	14.17	2.07	401148.5	90.27	35.27	38.3		
Minimum	0	0	14.01	0	385485.6	88.91	34.12	35.97		
MinDate	00:00	00:00	15:00	08:00	04:00	05:00	17:00	04:00		
Maximum	0.02	0	14.25	10.57	432624.7	91.74	39.45	42.92		
MaxDate	01:00	00:00	04:00	02:00	15:00	15:00	04:00	15:00		
Avg	0	0	14.13	1.57	408594.5	90.41	35.89	39.44		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	2.2	13433.9	0.8	1.3	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
21/08/2024 00:00	0	0	14.22	2.05	392831.8	89.9	35.61	36.93		
21/08/2024 01:00	0	0	14.11	1.67	412129.7	90.62	34.56	40.14		
21/08/2024 02:00	0.01	0	14.11	10.34	402544.3	88.97	35.78	39.35		
21/08/2024 03:00	0.04	0	14.09	10.12	405770.9	89.68	34.85	39.46		
21/08/2024 04:00	0	0	14.22	3.89	386183.6	89.32	38.19	35.96		
21/08/2024 05:00	0	0	14.21	1.22	388320	89.4	37.26	36.39		
21/08/2024 06:00	0	0	14.2	2	388037.2	89.22	37.39	36.33		
21/08/2024 07:00	0	0	14.28	2.48	378752	88.9	39.85	34.62		
21/08/2024 08:00	0.03	0	14.12	0.61	410157.5	90.34	35.44	39.69		
21/08/2024 09:00	0.01	0	14.12	0.31	415587.8	90.73	35.2	40.27		
21/08/2024 10:00	0.01	0	14.12	0.08	417880.6	90.9	35.29	40.56		
21/08/2024 11:00	0	0	14.18	0.26	406019.3	90.68	35.89	38.5		
21/08/2024 12:00	0	0	14.26	0.34	392065.4	90.25	37.1	36.13		
21/08/2024 13:00	0.01	0	14.08	0.06	422024.8	91.28	35.51	40.95		
21/08/2024 14:00	0	0	14.11	0.01	418763.6	91.17	36.23	40.29		
21/08/2024 15:00	0	0	14.07	0	429607.1	91.3	37.81	41.9		
21/08/2024 16:00	0	0	14.17	0	405055	90.33	35.44	38.17		
21/08/2024 17:00	0	0	14.09	0.16	415412.1	90.64	34.75	40.01		
21/08/2024 18:00	0	0	14.12	1.26	406511.4	90.34	34.43	39.01		
21/08/2024 19:00	0	0	14.2	0.51	394470.9	89.79	35.2	37.1		
21/08/2024 20:00	0.01	0	14.15	0.55	404053.9	90.2	34.44	38.7		
21/08/2024 21:00	0	0	14.06	0.65	418129.9	91.01	34.84	41.01		
21/08/2024 22:00	0	0	14.06	0.38	420058.1	91.01	35.54	41.31		
21/08/2024 23:00	0	0	14.15	0.23	402509.6	90.2	35.64	38.54		
Minimum	0	0	14.06	0	378752	88.9	34.43	34.62		
MinDate	00:00	00:00	21:00	15:00	07:00	07:00	18:00	07:00		
Maximum	0.04	0	14.28	10.34	429607.1	91.3	39.85	41.9		
MaxDate	03:00	00:00	07:00	02:00	15:00	15:00	07:00	15:00		
Avg	0	0	14.15	1.63	405536.5	90.26	35.93	38.81		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	2.8	13176.8	0.7	1.4	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
22/08/2024 00:00	0	0	14.23	1.19	388668.8	89.49	37.2	36.2		
22/08/2024 01:00	0	0	14.07	1.17	412308.9	90.59	34.2	40.12		
22/08/2024 02:00	0	0	14.08	1.2	410483.3	90.39	34.79	39.9		
22/08/2024 03:00	0	0	14.08	1.34	410027.4	90.42	34.48	39.8		
22/08/2024 04:00	0	0	14.21	0.43	390119	89.68	36.79	36.42		
22/08/2024 05:00	0	0	14.25	0.11	382891.8	89.29	38.11	35.24		
22/08/2024 06:00	0.02	0	14.24	0.71	386422.9	89.41	36.86	35.82		
22/08/2024 07:00	0	0	14.23	1.98	389527.7	89.45	35.9	36.34		
22/08/2024 08:00	0	0	14.11	1.2	413211.9	90.69	34.73	40.07		
22/08/2024 09:00	0.01	0	14.14	0.4	411620.5	90.72	34.88	39.78		
22/08/2024 10:00	0	0	14.13	0.01	413625.8	90.94	34.42	39.93		
22/08/2024 11:00	0	0	14.22	0.01	388234.1	90.79	35.69	37.29		
22/08/2024 12:00	0	0	14.32	0.03	381128	90.27	38.18	34.44		
22/08/2024 13:00	0	0	14.08	0	422642.9	91.51	35.57	41.07		
22/08/2024 14:00	0	0	14.02	0.91	432739.6	91.67	37.29	42.86		
22/08/2024 15:00	0	0	14.03	0.78	427235.2	91.55	36.64	42.12		
22/08/2024 16:00	0	0	14.18	0.01	400785.3	90.34	35.78	37.72		
22/08/2024 17:00	0	0	14.15	0	405844	90.32	34.44	38.71		
22/08/2024 18:00	0	0	14.15	0.08	404089	90.21	33.91	38.48		
22/08/2024 19:00	0	0	14.16	0.49	400273.8	90.08	34.14	37.97		
22/08/2024 20:00	0	0	14.06	0.93	418827.9	90.96	34.78	41.03		
22/08/2024 21:00	0.03	0	14.09	0.36	419190.7	91.12	35.23	40.98		
22/08/2024 22:00	0.01	0	14.12	0.31	417592.7	90.9	35.63	40.8		
22/08/2024 23:00	0	0	14.19	0.94	402635.8	90.27	35.23	38.37		
Minimum	0	0	14.02	0	381128	89.29	33.91	34.44		
MinDate	00:00	00:00	14:00	13:00	12:00	05:00	18:00	12:00		
Maximum	0.03	0	14.32	1.98	432739.6	91.67	38.18	42.86		
MaxDate	21:00	00:00	12:00	07:00	14:00	14:00	12:00	14:00		
Avg	0	0	14.15	0.61	405838.7	90.46	35.62	38.81		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.6	14184	0.7	1.3	2.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG CO	11HRSG SO2	11HRSG O2	11HRSG DUST	11HRSG FLOW	11HRSG TEMP	11HRSG NOx@7%O2	11GT LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
23/08/2024 00:00	0	0	14.25	1.93	391809	89.71	36.31	36.63		
23/08/2024 01:00	0	0	14.1	1.61	412583.4	90.82	33.92	40.06		
23/08/2024 02:00	0	0	14.09	1.01	410039.9	90.75	33.96	39.7		
23/08/2024 03:00	0	0	14.09	1.81	407298.1	90.54	33.29	39.36		
23/08/2024 04:00	0	0	14.2	2.56	387338.1	89.75	35.84	38.02		
23/08/2024 05:00	0	0	14.23	4.87	382179.7	89.37	36.82	35.26		
23/08/2024 06:00	0	0	14.24	4.78	381976.8	89.37	37.13	35.15		
23/08/2024 07:00	0	0	14.31	2.27	374478.8	89.19	39.33	33.76		
23/08/2024 08:00	0.02	0	14.11	0.17	413013.9	90.53	34.48	40.08		
23/08/2024 09:00	0.01	0	14.12	0.05	415289.4	91.02	34.97	40.37		
23/08/2024 10:00	0.01	0	14.14	0	412299.2	90.84	34.69	39.88		
23/08/2024 11:00	0	0	14.22	0	398546.8	90.59	35.82	37.45		
23/08/2024 12:00	0	0	14.27	0	392365	90.14	37.86	36.39		
23/08/2024 13:00	0.01	0	14.04	0.02	435992	91.77	38.05	43.53		
23/08/2024 14:00	0.03	0	14.01	0.35	423148.8	91.39	38.75	42.65		
23/08/2024 15:00	0	0	13.97	2.56	415750.7	90.88	34.68	41.86		
23/08/2024 16:00	0	0	14.2	3.25	376224.8	89.22	37.35	35.28		
23/08/2024 17:00	0	0	14.37	4.07	349543.3	88.2	43.01	30.92		
23/08/2024 18:00	0	0	14.36	3.7	354562.8	88.3	42.02	31.71		
23/08/2024 19:00	0	0	14.25	4.39	374426.5	89.02	37.86	35.04		
23/08/2024 20:00	0	0	14.07	4.17	406276.8	90.24	33.98	40.26		
23/08/2024 21:00	0	0	14.08	4.15	406127.4	90.2	34.5	40.2		
23/08/2024 22:00	0	0	14.06	4.78	409702.7	90.47	34.27	40.78		
23/08/2024 23:00	0	0	14.18	4.09	387811.2	89.7	36.1	37.14		
Minimum	0	0	13.97	0	349543.3	88.2	33.29	30.92		
MinDate	00:00	00:00	15:00	10:00	17:00	17:00	03:00	17:00		
Maximum	0.03	0	14.37	4.87	435992	91.77	43.01	43.53		
MaxDate	14:00	00:00	17:00	05:00	13:00	13:00	17:00	13:00		
Avg	0	0	14.17	2.36	396616	90.1	36.37	37.9		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	1.8	21266.2	0.9	2.5	3.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG CO	11HRSG SO2	11HRSG O2	11HRSG DUST	11HRSG FLOW	11HRSG TEMP	11HRSG NOx@7%O2	11GT LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
24/08/2024 00:00	0	0	14.24	2.28	378441.3	89.33	37.98	35.64		
24/08/2024 01:00	0.01	0	14.09	2.08	400717.3	90.22	33.61	39.22		
24/08/2024 02:00	0.02	0	14.1	1.01	397154.7	90.14	33.9	38.68		
24/08/2024 03:00	0.01	0	14.23	0.74	374665.2	89.05	37.59	35.1		
24/08/2024 04:00	0	0	14.44	1.58	343376.5	87.8	45.21	29.96		
24/08/2024 05:00	0	0	14.55	4.3	328409.5	87.11	47.52	27.55		
24/08/2024 06:00	0	0	14.57	2.97	326161.3	86.95	47.57	27.16		
24/08/2024 07:00	0	0	14.58	4.42	326251.1	87	47.64	27.18		
24/08/2024 08:00	0	0	14.51	1.63	340331.2	87.94	45.5	29.23		
24/08/2024 09:00	0	0	14.46	0.06	350964.2	88.36	44.01	30.93		
24/08/2024 10:00	0	0	14.06	0	453658.7	90.12	38.59	45.93		
24/08/2024 11:00	0	0	14.02	0.32	428307.4	88.18	37.3	43.64		
24/08/2024 12:00	0	0	14	1.31	428108.8	87.6	37.01	43.63		
24/08/2024 13:00	0	0	13.98	1.94	429007.4	87.79	36.75	43.64		
24/08/2024 14:00	0	0	13.99	0.89	435726.9	88.22	37.52	44.36		
24/08/2024 15:00	0	0	13.98	0.32	431374.6	87.9	37.24	43.81		
24/08/2024 16:00	0	0	13.99	1.31	423248.1	87.56	36.31	42.87		
24/08/2024 17:00	0	0	14.03	0.49	412589.3	87.07	35.21	41.39		
24/08/2024 18:00	0	0	14.05	0.12	411493.7	86.68	36.11	41.42		
24/08/2024 19:00	0	0	14.04	0.68	406998.2	86.2	34.7	40.97		
24/08/2024 20:00	0	0	14.05	1.3	405721.9	86.21	34.44	40.85		
24/08/2024 21:00	0	0	14.06	0.41	407148.8	86.24	34.62	41.05		
24/08/2024 22:00	0	0	14.06	0.12	405980.8	86.32	34.02	40.82		
24/08/2024 23:00	0	0	14	1.15	424089.8	86.79	36.49	43.57		
Minimum	0	0	13.98	0	326161.3	86.2	33.61	27.16		
MinDate	00:00	00:00	13:00	10:00	06:00	19:00	01:00	06:00		
Maximum	0.02	0	14.58	4.42	453658.7	90.22	47.64	45.93		
MaxDate	02:00	00:00	07:00	07:00	10:00	01:00	07:00	10:00		
Avg	0	0	14.17	1.51	394622.3	87.78	36.61	38.28		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.2	1.2	38907.9	1.2	4.8	6.2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
25/08/2024 00:00	0	0	14	0.06	426337.3	86.85	38.02	43.98		
25/08/2024 01:00	0	0	13.96	1.55	430452.3	87.02	37.08	44.69		
25/08/2024 02:00	0	0	13.94	4.22	428516.8	87.02	36.86	44.39		
25/08/2024 03:00	0.01	0	13.93	3.12	424104.3	86.76	36.68	43.9		
25/08/2024 04:00	0	0	13.95	2.29	419962.5	86.53	36.26	43.23		
25/08/2024 05:00	0	0	13.97	4.74	413947.4	86.08	35.32	42.28		
25/08/2024 06:00	0	0	14.01	5.16	407637.9	85.84	34.48	41.31		
25/08/2024 07:00	0	0	14.08	2.69	395980.5	85.73	33.43	39.31		
25/08/2024 08:00	0	0	14.14	0.53	394306.4	85.89	33.56	38.85		
25/08/2024 09:00	0	0	14.27	0.22	374923.6	84.68	37.16	35.65		
25/08/2024 10:00	0	0	14.37	0.14	363906.1	85.07	40.22	33.66		
25/08/2024 11:00	0	0	14.36	0.21	364961.2	85.28	39.93	33.69		
25/08/2024 12:00	0	0	14.35	0.25	363130.1	85.37	39.92	33.32		
25/08/2024 13:00	0	0	14.32	0.54	365496.4	85.47	38.62	33.7		
25/08/2024 14:00	0	0	14.3	0.25	367656.2	85.62	37.6	34.01		
25/08/2024 15:00	0	0	14.26	0.11	370912.4	85.52	36.47	34.66		
25/08/2024 16:00	0	0	14.25	0.71	371319.1	85.36	36.22	34.83		
25/08/2024 17:00	0	0	14.26	0.86	371527.7	85.34	36.53	34.83		
25/08/2024 18:00	0	0	14.27	1.16	372861.6	85.22	36.37	35.13		
25/08/2024 19:00	0	0	14.29	0.51	370571.3	85.26	37.16	34.86		
25/08/2024 20:00	0	0	14.27	0.17	373602.5	85.23	36.65	35.43		
25/08/2024 21:00	0.01	0	14.27	0.06	374008.7	85.23	36.51	35.47		
25/08/2024 22:00	0.01	0	14.26	0.1	377190.2	85.36	36.21	35.91		
25/08/2024 23:00	0.01	0	14.17	0.01	390324.3	85.63	34.46	38.12		
Minimum	0	0	13.93	0.01	363130.1	84.68	33.43	33.32		
MinDate	00:00	00:00	03:00	23:00	12:00	09:00	07:00	12:00		
Maximum	0.01	0	14.37	5.16	430452.3	87.02	40.22	44.69		
MaxDate	03:00	00:00	10:00	06:00	01:00	01:00	10:00	01:00		
Avg	0	0	14.18	1.24	388005.7	85.72	36.74	37.72		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.2	1.6	23839.3	0.7	1.8	4.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
26/08/2024 00:00	0.01	0	14.21	0.07	380303.4	85.35	35.7	36.56		
26/08/2024 01:00	0.01	0	14.1	0.49	395785.8	85.68	34.32	39.14		
26/08/2024 02:00	0.01	0	14.16	0.66	384288	85.52	35.18	37.28		
26/08/2024 03:00	0	0	14.23	0.03	373877.4	85.29	36.44	35.49		
26/08/2024 04:00	0	0	14.22	0.71	375247.6	84.98	36.44	35.84		
26/08/2024 05:00	0	0	14.13	2.65	386131.7	85.15	34.37	37.8		
26/08/2024 06:00	0.01	0	13.99	2.42	411993.3	85.72	35.06	42.03		
26/08/2024 07:00	0.03	0	14.01	2.27	440368	87.37	37.73	45.46		
26/08/2024 08:00	0	0	14.04	0.49	463223.3	89.15	40.54	48.48		
26/08/2024 09:00	0	0	14.05	0.06	428663.1	87.74	38.09	43.77		
26/08/2024 10:00	0	0	14.08	0	418166.8	86.75	37.93	42.45		
26/08/2024 11:00	0	0	14.12	0	409236.1	86.62	37.27	40.95		
26/08/2024 12:00	0	0	14.23	0	385648.7	86.08	35.13	37.21		
26/08/2024 13:00	0	0	14.12	0	399767.2	86.22	33.75	39.33		
26/08/2024 14:00	0	0	14.09	0.21	401594	86.38	33.82	39.57		
26/08/2024 15:00	0	0	14.08	0	404099.2	86.75	34.47	40.02		
26/08/2024 16:00	0	0	14.06	0	411003.8	86.98	35.8	41		
26/08/2024 17:00	0	0	14.14	0	394053.2	86.14	33.51	38.56		
26/08/2024 18:00	0	0	14.15	0.05	394618.1	86.1	33.25	38.68		
26/08/2024 19:00	0	0	14.18	0.22	392422.7	85.92	33.76	38.39		
26/08/2024 20:00	0	0	14.12	0.92	403272.2	86.35	34.27	40.17		
26/08/2024 21:00	0	0	14.11	0.7	407156.6	86.65	35.03	40.8		
26/08/2024 22:00	0	0	14.13	0.48	401226.6	86.29	34.3	40.01		
26/08/2024 23:00	0	0	14.16	0	397869	86.04	34.31	39.44		
Minimum	0	0	13.99	0	373877.4	84.98	33.25	35.49		
MinDate	03:00	00:00	06:00	10:00	03:00	04:00	18:00	03:00		
Maximum	0.03	0	14.23	2.65	463223.3	89.15	40.54	48.48		
MaxDate	07:00	00:00	03:00	05:00	08:00	08:00	08:00	08:00		
Avg	0	0	14.12	0.52	402501.9	86.3	35.44	39.93		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.8	20358.5	0.9	1.8	3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
27/08/2024 00:00	0	0	14.17	0.17	391900.4	85.76	34.05	38.53		
27/08/2024 01:00	0	0	14.12	1.42	395493	85.88	33.21	39.23		
27/08/2024 02:00	0	0	14.11	5.01	392273.5	85.48	33.72	38.94		
27/08/2024 03:00	0	0	14.15	4.69	386966.7	85.26	35.03	38.05		
27/08/2024 04:00	0	0	14.17	3.29	382954.4	85.17	35.29	37.28		
27/08/2024 05:00	0	0	14.22	3.32	374976.3	85.03	36.47	35.98		
27/08/2024 06:00	0	0	14.25	2.86	372402.7	85.06	37.15	35.49		
27/08/2024 07:00	0	0	14.24	1.93	375591.1	85.5	35.88	35.9		
27/08/2024 08:00	0	0	14.13	0.23	398985.5	86.52	33.86	39.47		
27/08/2024 09:00	0	0	14.12	0	407807.8	87.14	35.13	40.63		
27/08/2024 10:00	0	0	14.16	0	404315.1	86.81	35.41	40.01		
27/08/2024 11:00	0	0	14.19	0	396676.5	86.72	34.37	38.81		
27/08/2024 12:00	0	0	14.21	0	388332.4	86.61	33.93	37.53		
27/08/2024 13:00	0	0	14.1	0	405273.2	86.98	34.16	40.04		
27/08/2024 14:00	0	0	14.07	0.01	411269.1	87.08	35.67	41.03		
27/08/2024 15:00	0	0	14.03	0	421484.1	87.06	37.01	42.64		
27/08/2024 16:00	0	0	14	0.17	423975.8	87.39	37.24	43.17		
27/08/2024 17:00	0	0	14.07	0.41	402968.8	86.61	33.51	40.17		
27/08/2024 18:00	0	0	14.07	0.52	404266.5	86.83	33.74	40.39		
27/08/2024 19:00	0	0	14.11	0.16	398908.2	86.5	33.28	39.56		
27/08/2024 20:00	0	0	14.06	1.26	408132.2	86.57	34.29	41.19		
27/08/2024 21:00	0	0	14.05	1.25	411681.1	86.93	35.22	41.71		
27/08/2024 22:00	0	0	14.08	0.67	410056.7	86.89	35.05	41.35		
27/08/2024 23:00	0	0	14.08	2.83	406017.1	86.24	34.51	41.04		
Minimum	0	0	14	0	372402.7	85.03	33.21	35.49		
MinDate	00:00	00:00	16:00	09:00	06:00	05:00	01:00	06:00		
Maximum	0	0	14.25	5.01	423975.8	87.39	37.24	43.17		
MaxDate	00:00	00:00	06:00	02:00	16:00	16:00	16:00	16:00		
Avg	0	0	14.12	1.26	398862.8	86.33	34.88	39.51		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	1.6	13745.3	0.7	1.2	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
28/08/2024 00:00	0	0	14.13	11.07	394048.2	85.1	34.27	39.36		
28/08/2024 01:00	0	0						40.06	Dust Error	C&I Check and monitoring
28/08/2024 02:00	0	0						40.04		
28/08/2024 03:00	0	0	14.08	7.86	392863.7	85.22	34.01	39.05		
28/08/2024 04:00	0	0	14.11	4.95	387862.3	85.14	34.69	38.25		
28/08/2024 05:00	0	0	14.17	5.8	377854.7	84.83	36.13	36.6		
28/08/2024 06:00	0	0	14.19	3.91	375588.2	84.87	36.29	36.15		
28/08/2024 07:00	0	0	14.19	3.67	377731	85.07	35.61	36.48		
28/08/2024 08:00	0	0	14.08	1.03	401869.4	86.44	33.72	40.13		
28/08/2024 09:00	0	0	14.09	0	408814.3	86.92	34.61	40.84		
28/08/2024 10:00	0	0	14.1	7.51	407277.8	86.83	34.3	40.6		
28/08/2024 11:00	0	0	14.1	0.01	405276.5	87.27	34.5	40.27		
28/08/2024 12:00	0	0	14.14	0.07	394429.1	86.9	33.15	38.54		
28/08/2024 13:00	0	0	14.02	0.68	411455.4	87.18	34.38	41.23		
28/08/2024 14:00	0	0	13.98	0.9	424730.1	87.49	36.55	43.15		
28/08/2024 15:00	0	0	13.99	0.54	422858.6	87.37	36.78	42.98		
28/08/2024 16:00	0	0	13.98	0.86	421259.6	87.22	36.79	42.89		
28/08/2024 17:00	0	0	14.05	1.01	405816.3	86.67	34.1	40.59		
28/08/2024 18:00	0	0	14.02	1.44	413452.4	86.57	35.47	41.89		
28/08/2024 19:00	0	0	14.04	2.3	407384.4	86.6	34.14	40.95		
28/08/2024 20:00	0	0	14.02	2.15	413997	86.88	34.88	41.98		
28/08/2024 21:00	0	0	14.01	1.64	415509.2	86.84	35.49	42.33		
28/08/2024 22:00	0	0	14.03	2.15	413877.9	86.79	35.09	42.07		
28/08/2024 23:00	0	0	14.05	2.41	410275.8	86.63	34.81	41.46		
Minimum	0	0	13.98	0	375588.2	84.83	33.15	36.15		
MinDate	00:00	00:00	14:00	09:00	06:00	01:00	12:00	06:00		
Maximum	0	0	14.19	11.07	424730.1	87.49	36.79	43.15		
MaxDate	00:00	00:00	06:00	01:00	14:00	14:00	16:00	14:00		
Avg	0.00	0.00	14.07	2.82	403819.6	86.40	34.99	40.33		
Num	22	22	22	22	22	22	22	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	6	13979.1	1	1	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	cause	solution
29/08/2024 00:00	0	0	14.09	2.68	404548.9	86.45	33.94	40.49		
29/08/2024 01:00	0	0	14.06	2.62	405670.3	86.53	34.1	40.73		
29/08/2024 02:00	0	0	14.06	2.35	404990.5	86.49	33.84	40.61		
29/08/2024 03:00	0	0	14.08	2.03	400318.4	86.27	33.29	39.87		
29/08/2024 04:00	0	0	14.1	1.96	394368.5	85.83	33.16	39.08		
29/08/2024 05:00	0	0	14.15	2.47	387018	85.66	33.95	37.84		
29/08/2024 06:00	0	0	14.16	2.75	385396.7	85.66	34.01	37.58		
29/08/2024 07:00	0	0	14.2	1.38	385248	85.83	34.16	37.37		
29/08/2024 08:00	0	0	14.11	0.35	406882.4	86.56	34.62	40.74		
29/08/2024 09:00	0	0	14.07	0.12	416596.4	86.91	36.4	42.24		
29/08/2024 10:00	0	0	14.09	0.31	413094.8	86.82	35.68	41.61		
29/08/2024 11:00	0	0	14.13	0.26	404785.3	87.05	34.7	40.25		
29/08/2024 12:00	0	0	14.14	0	402204.3	86.51	34.22	39.85		
29/08/2024 13:00	0	0	14.07	0.04	414449.9	86.68	36.2	41.75		
29/08/2024 14:00	0	0	14.04	0	419912.7	86.65	37.54	42.71		
29/08/2024 15:00	0	0	14.03	0	416687.4	86.5	36.73	42.36		
29/08/2024 16:00	0	0	14.02	0	414877.2	86.24	36.72	42.25		
29/08/2024 17:00	0	0	14.08	0	400199	85.78	33.61	39.87		
29/08/2024 18:00	0	0	14.04	0	407260.8	86.48	33.85	40.96		
29/08/2024 19:00	0	0	14.08	0	401123.2	86.51	33.14	39.95		
29/08/2024 20:00	0	0	14.04	0	409792.6	86.74	34.41	41.43		
29/08/2024 21:00	0	0	14.01	0	412630.3	86.51	35.05	42.1		
29/08/2024 22:00	0	0	14.03	0	409199.9	86.69	34.02	41.5		
29/08/2024 23:00	0	0	14.04	0	406152.8	86.67	33.5	40.96		
Minimum	0	0	14.01	0	385248	85.66	33.14	37.37		
MinDate	00:00	00:00	21:00	12:00	07:00	05:00	19:00	07:00		
Maximum	0	0	14.2	2.75	419912.7	87.05	37.54	42.71		
MaxDate	00:00	00:00	07:00	06:00	14:00	11:00	14:00	14:00		
Avg	0	0	14.08	0.81	405142	86.42	34.62	40.59		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	1.1	9629.9	0.4	1.3	1.5		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
30/08/2024 00:00	0	0	14.06	0	400269	86.36	32.5	40		
30/08/2024 01:00	0	0	14.05	0	402610.5	86.63	32.66	40.36		
30/08/2024 02:00	0	0	14.06	0	401909.7	86.57	32.91	40.16		
30/08/2024 03:00	0	0	14.07	0	396440.7	86.11	32.65	39.39		
30/08/2024 04:00	0	0	14.13	0	386299.4	85.81	33.84	37.73		
30/08/2024 05:00	0	0	14.2	0	376819.6	85.53	35.14	36.16		
30/08/2024 06:00	0	0	14.22	0	373388.3	85.4	35.79	35.62		
30/08/2024 07:00	0	0	14.21	0	377946.2	85.73	34.97	36.27		
30/08/2024 08:00	0	0	14.18	0	392895.4	86.21	33.14	38.41		
30/08/2024 09:00	0	0	14.19	0	394045.5	86.2	33	38.57		
30/08/2024 10:00	0	0	14.21	0	393786.2	86.18	33.02	38.42		
30/08/2024 11:00	0	0	14.23	0	389207.4	86.42	33.95	37.77		
30/08/2024 12:00	0	0	14.25	0	384055.6	86.19	34.5	36.93		
30/08/2024 13:00	0	0	14.14	0	400535.8	86.22	34.11	39.6		
30/08/2024 14:00	0	0	14.12	0	402488.9	86.23	34.44	39.99		
30/08/2024 15:00	0	0	14.1	0	404379.1	86.25	34.45	40.24		
30/08/2024 16:00	0	0	14.09	0	402301.6	86.3	34.07	40.03		
30/08/2024 17:00	0	0	14.22	0	377901.1	86.3	35.96	36.17		
30/08/2024 18:00	0	0	14.23	0	376774.6	85.23	35.09	36.08		
30/08/2024 19:00	0	0	14.21	0	381571.9	85.11	34.23	36.87		
30/08/2024 20:00	0	0	14.09	0	402835.8	86.54	33.06	40.15		
30/08/2024 21:00	0	0	14.07	0	406991.7	87.04	33.73	40.84		
30/08/2024 22:00	0	0	14.12	0	404673.8	86.79	34.14	40.5		
30/08/2024 23:00	0	0	14.15	0	400636.9	86.08	34.58	39.95		
Minimum	0	0	14.05	0	373388.3	85.11	32.5	35.62		
MinDate	00:00	00:00	01:00	00:00	06:00	19:00	00:00	06:00		
Maximum	0	0	14.25	0	406991.7	87.04	35.96	40.84		
MaxDate	00:00	00:00	12:00	00:00	21:00	21:00	17:00	21:00		
Avg	0	0	14.15	0	392956.9	86.14	34	38.59		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	10885.2	0.5	1	1.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
31/08/2024 00:00	0	0	14.16	0	393163.3	85.41	34.24	38.76		
31/08/2024 01:00	0	0	14.15	0	396461.8	85.52	33.87	39.31		
31/08/2024 02:00	0	0	14.15	0	395128.1	85.52	33.79	39.07		
31/08/2024 03:00	0	0	14.17	0	392173.3	85.32	34.41	38.61		
31/08/2024 04:00	0	0	14.22	0	384225.5	85.05	35.46	37.29		
31/08/2024 05:00	0	0	14.31	0	370293.2	84.7	38.41	34.96		
31/08/2024 06:00	0	0	14.33	0	367859.1	84.73	39.05	34.54		
31/08/2024 07:00	0	0	14.47	0	346957.9	84.3	44.87	31.04		
31/08/2024 08:00	0	0	14.12	0	405733.6	86.04	36.35	40.72		
31/08/2024 09:00	0	0	14.1	0	412710.8	86.48	36.71	41.68		
31/08/2024 10:00	0	0	14.12	0	410868.2	86.62	36.44	41.26		
31/08/2024 11:00	0	0	14.1	0	412823.8	86.76	37.19	41.54		
31/08/2024 12:00	0	0	14.13	0	401897.6	86.67	34.71	39.82		
31/08/2024 13:00	0	0	14.05	0	420602.2	86.88	37.73	42.59		
31/08/2024 14:00	0	0	14.05	0	416967.1	86.61	37.5	42.16		
31/08/2024 15:00	0	0	14.05	0	420344.2	86.92	37.9	42.46		
31/08/2024 16:00	0	0	14.04	0	428324.3	87.38	38.17	43.47		
31/08/2024 17:00	0	0	14.04	0	428383	87.25	38.28	43.76		
31/08/2024 18:00	0	0	14.02	0	425916.7	86.96	37.86	43.65		
31/08/2024 19:00	0	0	14.05	0	415470.6	86.58	36.55	42.23		
31/08/2024 20:00	0	0	14.07	0	412332.9	86.4	35.45	41.78		
31/08/2024 21:00	0	0	14.06	0	416830.6	86.55	36.68	42.5		
31/08/2024 22:00	0	0	14.06	0	420807.1	86.42	37.83	43.14		
31/08/2024 23:00	0	0	14.09	0	411488.4	86.25	36.52	41.7		
Minimum	0	0	14.02	0	346957.9	84.3	33.79	31.04		
MinDate	00:00	00:00	18:00	00:00	07:00	07:00	02:00	07:00		
Maximum	0	0	14.47	0	428383	87.38	44.87	43.76		
MaxDate	00:00	00:00	07:00	00:00	17:00	16:00	07:00	17:00		
Avg	0	0	14.13	0	404490.1	86.14	36.91	40.34		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	20605.2	0.9	2.3	3.2		

Continuous Emission Monitoring Data																			
GT11																			
DATE	CO (ppm)			SO2 (ppm)			O2 (% Vol)			NOx@7% (ppm)			TSP (mg/m3)			Fuel	Cause	Solutions	
	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG				
01.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	14.54	14.29	34.09	46.94	40.89	0.00	0.00	0.00	NG	-		
02.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.31	14.18	32.62	38.97	35.46	0.00	0.00	0.00	NG	-		
03.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06	14.46	14.21	32.62	45.44	36.05	0.00	0.00	0.00	NG	-		
04.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.07	13.99	14.29	14.11	32.55	38.41	35.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
05.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.11	13.88	14.27	14.12	33.31	37.46	35.38	0.00	0.00	0.00	NG	-		
06.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.21	0.00	14.26	14.14	0.00	36.66	35.07	0.00	0.00	0.00	NG	-		
07.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.50	0.00	14.61	14.32	0.00	47.09	38.87	0.00	0.00	0.00	NG	-		
08.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U		
09.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U		
10.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U		
11.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U		
12.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U		
13.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U		
14.09.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U		
15.09.2024	0.00	0.16	0.10	0.00	0.33	0.31	0.00	14.22	14.15	0.00	37.84	36.24	0.00	1.20	1.03	NG	-		
16.09.2024	0.00	0.32	0.07	0.19	0.39	0.30	14.03	14.34	14.18	33.59	41.69	36.43	0.00	2.34	0.60	NG	-		
17.09.2024	0.00	0.25	0.09	0.28	0.43	0.36	14.01	14.29	14.13	32.65	37.83	34.94	0.00	1.99	0.65	NG	-		
18.09.2024	0.01	0.20	0.08	0.39	0.57	0.49	13.90	14.22	14.08	32.90	37.08	34.43	0.23	2.96	1.36	NG	-		
19.09.2024	0.03	0.23	0.12	0.34	0.59	0.46	14.01	14.27	14.11	32.77	36.59	34.24	0.00	1.08	0.57	NG	-		
20.09.2024	0.00	0.10	0.05	0.33	0.50	0.42	14.02	14.27	14.13	32.62	36.49	34.34	0.23	4.74	1.05	NG	-		
21.09.2024	0.00	0.05	0.02	0.32	0.57	0.44	14.02	14.63	14.13	32.64	46.96	36.67	0.09	2.58	0.80	NG	-		
22.09.2024	0.00	0.04	0.02	0.37	0.47	0.42	14.00	14.36	14.16	32.90	40.02	35.87	0.25	2.71	0.96	NG	-		
23.09.2024	0.00	0.14	0.05	0.26	0.56	0.41	14.03	14.35	14.15	32.99	40.80	38.00	0.00	1.98	0.76	NG	-		
24.09.2024	0.00	0.09	0.03	0.36	0.46	0.40	13.98	14.14	14.05	34.20	40.16	37.77	0.19	1.95	0.91	NG	-		
25.09.2024	0.00	0.06	0.02	0.22	0.51	0.39	13.94	14.15	14.04	33.09	41.59	37.54	0.00	2.95	1.13	NG	-		
26.09.2024	0.01	0.14	0.05	0.23	0.48	0.37	13.97	14.14	14.04	32.88	42.54	37.52	0.00	1.27	0.55	NG	-		
27.09.2024	0.00	0.19	0.07	0.31	0.48	0.40	13.95	14.14	14.02	32.28	39.73	35.77	0.00	2.29	0.83	NG	-		
28.09.2024	0.00	0.09	0.04	0.41	0.53	0.46	13.98	14.30	14.19	32.12	37.71	34.47	0.01	1.79	0.64	NG	-		
29.09.2024	0.00	0.04	0.03	0.28	0.52	0.40	13.97	14.36	14.19	31.39	36.70	34.08	0.00	1.20	0.46	NG	-		
30.09.2024	0.00	0.06	0.03	0.22	0.45	0.35	13.95	14.45	14.24	32.00	41.34	35.27	0.00	0.94	0.41	NG	-		
Minimum	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Approve	OK	
Maximum	0.03	0.32	0.1175	0.41	0.59	0.4989	14.06	14.63	14.32	34.2	47.09	40.89	0.25	4.74	1.3558			safety	
Average	0.02	0.14	0.05	0.28	0.46	0.36	13.99	14.32	14.15	32.81	40.26	36.10	0.17	2.12	0.79				
NG Limit		690				10					60			20					

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
01/09/2024 00:00	0	0	14.14	0	399893.5	85.61	34.44	39.88		
01/09/2024 01:00	0	0	14.07	0	410120.9	85.69	36.69	41.64		
01/09/2024 02:00	0	0	14.07	0	407139.8	85.77	35.72	41.15		
01/09/2024 03:00	0	0	14.08	0	403845.6	85.82	34.84	40.59		
01/09/2024 04:00	0	0	14.09	0	401784.9	85.66	34.51	40.28		
01/09/2024 05:00	0	0	14.14	0	391710.2	85.28	34.09	38.7		
01/09/2024 06:00	0	0	14.19	0	384589.2	85.14	35.32	37.48		
01/09/2024 07:00	0	0	14.38	0	358071.4	84.65	41.89	32.91		
01/09/2024 08:00	0	0	14.52	0	341373.3	84.09	46.87	30.08		
01/09/2024 09:00	0	0	14.52	0	341696.9	84.22	46.42	30.06		
01/09/2024 10:00	0	0	14.54	0	340063.6	84.18	46.94	29.73		
01/09/2024 11:00	0	0	14.53	0	340315.7	84.82	46.89	29.67		
01/09/2024 12:00	0	0	14.52	0	339850	85.32	46.69	29.5		
01/09/2024 13:00	0	0	14.5	0	341431.8	84.98	46.14	29.65		
01/09/2024 14:00	0	0	14.51	0	339232	84.87	46.51	29.28		
01/09/2024 15:00	0	0	14.48	0	340475.4	84.95	46.04	29.44		
01/09/2024 16:00	0	0	14.49	0	341893.3	85.1	45.71	29.59		
01/09/2024 17:00	0	0	14.5	0	341647.6	85.04	45.58	29.64		
01/09/2024 18:00	0	0	14.18	0	415393.2	87.17	40.02	40.94		
01/09/2024 19:00	0	0	14.07	0	441774.1	88.32	38.48	45.07		
01/09/2024 20:00	0	0	14.07	0	454663.4	89.06	38.79	46.53		
01/09/2024 21:00	0	0	14.05	0	455337.8	89.27	39.87	47.13		
01/09/2024 22:00	0	0	14.13	0	394472	85.76	36.24	39.29		
01/09/2024 23:00	0	0	14.28	0	370787.3	84.97	36.68	35.26		
Minimum	0	0	14.05	0	339232	84.09	34.09	29.28		
MinDate	00:00	00:00	21:00	00:00	14:00	08:00	05:00	14:00		
Maximum	0	0	14.54	0	455337.8	89.27	46.94	47.13		
MaxDate	00:00	00:00	10:00	00:00	21:00	21:00	10:00	21:00		
Avg	0	0	14.29	0	379066	85.66	40.89	35.98		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.2	0	39391.3	1.4	5.1	6.2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
02/09/2024 00:00	0	0	14.3	0	365519	84.37	38.97	34.41		
02/09/2024 01:00	0	0	14.26	0	366748.1	84.46	38.35	34.69		
02/09/2024 02:00	0	0	14.25	0	365738.8	84.46	38.73	34.54		
02/09/2024 03:00	0	0	14.22	0	369999.1	84.72	38.1	35.18		
02/09/2024 04:00	0	0	14.25	0	368060.3	84.63	38.39	34.86		
02/09/2024 05:00	0	0	14.14	0	384770.5	85.17	34.35	37.68		
02/09/2024 06:00	0	0	14.11	0	387638.2	85.24	33.7	38.25		
02/09/2024 07:00	0	0	14	0	459810.8	88.69	38.31	48.07		
02/09/2024 08:00	0	0	14.14	0	409866.7	88.8	36.67	40.78		
02/09/2024 09:00	0	0	14.18	0	390212.7	88.53	33.59	37.84		
02/09/2024 10:00	0	0	14.14	0	399228.6	88.65	33.41	39.32		
02/09/2024 11:00	0	0	14.26	0	377018.9	87.83	36.91	35.61		
02/09/2024 12:00	0	0	14.31	0	370290.6	88.47	37.9	34.3		
02/09/2024 13:00	0	0	14.14	0	395455.7	90.01	32.94	38.14		
02/09/2024 14:00	0	0	14.14	0	395467.3	89.95	33.24	38.14		
02/09/2024 15:00	0	0	14.07	0	403582.8	90.19	32.93	39.51		
02/09/2024 16:00	0	0	14.17	0	385263.2	89.52	34.98	36.68		
02/09/2024 17:00	0	0	14.23	0	376716.8	89.12	35.27	35.34		
02/09/2024 18:00	0	0	14.21	0	377696.4	88.87	34.88	35.66		
02/09/2024 19:00	0	0	14.23	0	377330.8	88.96	35.89	35.63		
02/09/2024 20:00	0	0	14.1	0	396831.6	89.64	32.79	38.92		
02/09/2024 21:00	0	0	14.1	0	396303	89.72	33.01	38.89		
02/09/2024 22:00	0	0	14.1	0	397552.4	90.06	32.62	39.01		
02/09/2024 23:00	0	0	14.2	0	382049.9	89.51	35.18	36.42		
Minimum	0	0	14	0	365519	84.37	32.62	34.3		
MinDate	00:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	22:00	12:00		
Maximum	0	0	14.31	0	459810.8	90.19	38.97	48.07		
MaxDate	00:00	00:00	12:00	00:00	07:00	15:00	00:00	07:00		
Avg	0	0	14.18	0	387464.6	87.9	35.46	37.41		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	20173.7	2.2	2.2	3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SC2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
03/09/2024 00:00	0	0	14.28	0	369056.4	89.02	38.04	34.34		
03/09/2024 01:00	0	0	14.16	0	384394.3	89.47	34.17	36.83		
03/09/2024 02:00	0	0	14.24	0	373968.5	89	36.22	35.14		
03/09/2024 03:00	0	0	14.26	0	371794.7	88.83	36.96	34.87		
03/09/2024 04:00	0	0	14.4	0	349091.4	87.76	42.91	31.11		
03/09/2024 05:00	0	0	14.46	0	341601.3	87.24	45.44	29.89		
03/09/2024 06:00	0	0	14.41	0	346731.5	86.93	44.02	30.91		
03/09/2024 07:00	0	0	14.35	0	356499.6	87.74	41.56	32.42		
03/09/2024 08:00	0	0	14.18	0	386283.6	89.27	34.23	37.25		
03/09/2024 09:00	0	0	14.18	0	386947.5	89.13	33.65	37.42		
03/09/2024 10:00	0	0	14.18	0	388535	89.45	33.36	37.49		
03/09/2024 11:00	0	0	14.26	0	376725.6	89.01	35.89	35.51		
03/09/2024 12:00	0	0	14.29	0	371705.6	88.89	37.48	34.67		
03/09/2024 13:00	0	0	14.11	0	398806.8	90.05	32.62	38.87		
03/09/2024 14:00	0	0	14.11	0	398821.9	90.02	33.03	38.76		
03/09/2024 15:00	0	0	14.06	0	406540.8	90.31	33.54	40.13		
03/09/2024 16:00	0	0	14.16	0	387931.3	89.68	34.77	37.05		
03/09/2024 17:00	0	0	14.2	0	382880.6	89.31	34.84	36.46		
03/09/2024 18:00	0	0	14.18	0	386314.9	89.2	34.16	37.06		
03/09/2024 19:00	0	0	14.2	0	382603.6	89.08	35.09	36.43		
03/09/2024 20:00	0	0	14.1	0	402226	90.02	33.31	39.64		
03/09/2024 21:00	0	0	14.11	0	401588.7	90.17	33.26	39.51		
03/09/2024 22:00	0	0	14.07	0	407222.8	90.47	33.22	40.39		
03/09/2024 23:00	0	0	14.15	0	394312.8	90.02	33.47	38.31		
Minimum	0	0	14.06	0	341601.3	86.93	32.62	29.89		
MinDate	00:00	00:00	15:00	00:00	05:00	06:00	13:00	05:00		
Maximum	0	0	14.46	0	407222.8	90.47	45.44	40.39		
MaxDate	00:00	00:00	05:00	00:00	22:00	22:00	05:00	22:00		
Avg	0	0	14.21	0	381357.8	89.17	36.05	36.27		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	18606.5	0.9	3.7	2.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SC2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
04/09/2024 00:00	0	0	14.18	0	391510	89.68	34.5	37.79		
04/09/2024 01:00	0	0	14.11	0	399856.3	90.25	32.92	39.13		
04/09/2024 02:00	0	0	14.13	0	392373.9	89.87	32.96	38.07		
04/09/2024 03:00	0	0	14.1	0	394629.8	89.98	32.55	38.46		
04/09/2024 04:00	0	0	14.25	0	372657.5	88.87	37.27	34.93		
04/09/2024 05:00	0	0	14.28	0	367502.1	88.76	38.24	34.04		
04/09/2024 06:00	0	0	14.29	0	367155.1	88.68	38.41	34.02		
04/09/2024 07:00	0	0	14.28	0	372159.1	88.77	37.71	34.73		
04/09/2024 08:00	0	0	14.1	0	406160.5	90.24	33.24	40.09		
04/09/2024 09:00	0	0	14.05	0	421489.3	91.03	35.36	42.27		
04/09/2024 10:00	0	0	14.06	0	423918.2	91.14	36.15	42.53		
04/09/2024 11:00	0	0	14.16	0	402198.4	90.34	35.09	39.13		
04/09/2024 12:00	0	0	14.26	0	382527.9	89.53	36.58	36.02		
04/09/2024 13:00	0	0.03	14.03	0	419457.6	90.84	35.51	41.79		
04/09/2024 14:00	0	0.12	14.03	0	416729.5	90.8	35.18	41.35		
04/09/2024 15:00	0	0.1	14.03	0	415110.7	90.76	34.86	41.17		
04/09/2024 16:00	0	0.07	14.07	0	409271.5	90.54	34.76	40.25		
04/09/2024 17:00	0	0.06	14.05	0	411560.3	90.44	34.59	40.79		
04/09/2024 18:00	0	0.06	14.06	0	409237.5	90.12	34.72	40.55		
04/09/2024 19:00	0	0.05	14.12	0	398289.7	89.79	33.5	38.83		
04/09/2024 20:00	0	0.05	13.99	0	417650.2	90.64	34.5	42.13		
04/09/2024 21:00	0	0.05	13.99	0	418401.7	91.18	34.1	42.16		
04/09/2024 22:00	0	0.07	13.99	0	418365.7	91.35	34.05	42.14		
04/09/2024 23:00	0	0.08	14.06	0	404778.1	90.85	33.3	39.91		
Minimum	0	0	13.99	0	367155.1	88.68	32.55	34.02		
MinDate	00:00	00:00	20:00	00:00	06:00	06:00	03:00	06:00		
Maximum	0	0.12	14.29	0	423918.2	91.35	38.41	42.53		
MaxDate	00:00	14:00	06:00	00:00	10:00	22:00	06:00	10:00		
Avg	0	0.03	14.11	0	401374.6	90.19	35	39.26		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	17886.3	0.8	1.7	2.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/09/2024 00:00	0	0.11	14.18	0	388992.6	89.96	34.67	37.3		
05/09/2024 01:00	0	0.14	14.03	0	413936.7	90.98	34.17	41.29		
05/09/2024 02:00	0	0.16	14.04	0	411875.7	90.68	34.42	41		
05/09/2024 03:00	0	0.16	14.05	0	407873.8	90.54	33.94	40.4		
05/09/2024 04:00	0	0.18	14.18	0	385023.5	89.55	35.03	36.72		
05/09/2024 05:00	0	0.18	14.23	0	381249	89.22	35.78	36.17		
05/09/2024 06:00	0	0.17	14.18	0	383463	89.39	34.67	36.48		
05/09/2024 07:00	0	0.18	14.15	0	393141.7	89.91	33.41	37.94		
05/09/2024 08:00	0	0.18	14.08	0	418389.5	90.78	36.25	41.91		
05/09/2024 09:00	0	0.18	13.88	0	423355.3	90.86	36.85	42.47		
05/09/2024 10:00	0	0.19	14.08	0	425310.8	91.09	36.66	42.62		
05/09/2024 11:00	0	0.18	14.21	0	396910.2	90.42	35.66	38.22		
05/09/2024 12:00	0	0.14	14.27	0	387743.9	89.82	36.1	36.78		
05/09/2024 13:00	0	0.09	14.08	0	426229.7	91.1	37.24	42.53		
05/09/2024 14:00	0	0.09	14.08	0	419957.8	90.77	37.14	41.76		
05/09/2024 15:00	0	0.07	14.06	0	422840.7	90.82	37.28	42.13		
05/09/2024 16:00	0	0.04	14.16	0	397336.5	89.7	34.85	38.46		
05/09/2024 17:00	0	0.04	14.14	0	397488.4	89.58	33.84	38.72		
05/09/2024 18:00	0	0.03	14.11	0	398471.6	89.56	33.31	39.11		
05/09/2024 19:00	0	0.04	14.16	0	392110.8	89.5	33.35	37.91		
05/09/2024 20:00	0	0.04	14.13	0	411766.4	90.21	35.48	40.82		
05/09/2024 21:00	0	0.04	14.1	0	420145.7	90.66	36.86	42.2		
05/09/2024 22:00	0	0.05	14.09	0	421904.2	90.74	37.46	42.49		
05/09/2024 23:00	0	0.05	14.15	0	406285.6	90.11	35.82	40.1		
Minimum	0	0.03	13.88	0	381249	89.22	33.31	36.17		
MinDate	00:00	18:00	09:00	00:00	05:00	05:00	18:00	05:00		
Maximum	0	0.19	14.27	0	426229.7	91.1	37.46	42.62		
MaxDate	00:00	10:00	12:00	00:00	13:00	13:00	22:00	10:00		
Avg	0	0.11	14.12	0	405535.1	90.25	35.38	39.81		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	14967.6	0.6	1.3	2.2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/09/2024 00:00	0	0.06	14.23	0	389161.5	89.41	35.12	37.39		
06/09/2024 01:00	0	0.06	14.06	0	416795.3	90.51	36.05	41.88		
06/09/2024 02:00	0	0.06	14.08	0	410293.7	90.17	34.77	40.89		
06/09/2024 03:00	0	0.07	14.07	0	411297.8	90.39	34.74	40.94		
06/09/2024 04:00	0	0.08	14.2	0	388524.9	89.58	34.67	37.32		
06/09/2024 05:00	0	0.12	14.26	0	379863.6	89.24	35.63	35.67		
06/09/2024 06:00	0	0.12	14.25	0	383642.8	89.36	35.02	36.46		
06/09/2024 07:00	0	0.11	14.18	0	395977.9	89.82	33.77	38.5		
06/09/2024 08:00	0	0.09	14.07	0	425689.3	91.37	36.16	42.71		
06/09/2024 09:00	0	0.08	14.08	0	426208.4	91.5	36.47	42.75		
06/09/2024 10:00	0	0.07	14.08	0	426404.6	91.51	36.47	42.74		
06/09/2024 11:00	0	0.06	14.15	0	403038.8	90.67	33.87	39.26		
06/09/2024 12:00	0	0.07	14.23	0	388496.5	89.9	33.98	37.01		
06/09/2024 13:00	0	0.06	14.06	0	419252.9	91.11	35.39	41.68		
06/09/2024 14:00								42.32	CS check and calibrate SO2	
06/09/2024 15:00	0	0.45	14.05	0	426493.4	91.28	36.66	42.69		
06/09/2024 16:00	0	0.43	14.15	0	402124.5	90.1	35.43	39.17		
06/09/2024 17:00	0	0.41	14.21	0	387500.1	89.25	33.66	36.97		
06/09/2024 18:00	0	0.39	14.21	0	387927.9	89.47	33.47	37.1		
06/09/2024 19:00	0	0.41	14.18	0	393128.5	89.82	33.17	37.89		
06/09/2024 20:00	0	0.41	14.09	0	415892.7	90.63	35.44	41.5		
06/09/2024 21:00	0	0.41	14.12	0	413061.3	90.52	35.31	41.09		
06/09/2024 22:00	0	0.4	14.1	0	417028.7	90.66	35.72	41.81		
06/09/2024 23:00	0	0.42	14.19	0	399148.3	89.99	35.48	38.38		
Minimum	0	0.06	14.05	0	379863.6	89.24	33.17	35.67		
MinDate	00:00	00:00	15:00	00:00	05:00	05:00	19:00	05:00		
Maximum	0	0.45	14.26	0	426493.4	91.51	36.66	42.75		
MaxDate	00:00	15:00	05:00	00:00	15:00	15:00	15:00	09:00		
Avg	0.00	0.21	14.14	0.00	404650.06	90.27	35.07	38.78		
Num	23	23	23	24	23	23	23	24		
Data[%]	95.8	95.8	95.8	100	95.8	95.8	95.8	100		
STD	0	0.2	0.1	0	15494.9	0.7	1	2.4		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	cause	solution
07/09/2024 00:00	0	0.43	14.22	0	390122.6	89.62	34.6	37.53		
07/09/2024 01:00	0	0.44	14.07	0	413358.3	90.73	34.2	41.22		
07/09/2024 02:00	0	0.48	14.11	0	405283.5	90.29	33.62	40.01		
07/09/2024 03:00	0	0.5	14.13	0	401510.4	90.2	33.12	39.35		
07/09/2024 04:00	0	0.52	14.32	0	370187.2	88.92	37.91	34.23		
07/09/2024 05:00	0	0.53	14.36	0	363373	88.67	39.44	33.15		
07/09/2024 06:00	0	0.53	14.47	0	348390.4	88.17	43.32	30.67		
07/09/2024 07:00	0	0.54	14.61	0	331306.3	87.52	47.09	27.71		
07/09/2024 08:00	0	0.52	14.59	0	336736.5	87.78	46.56	28.55		
07/09/2024 09:00										
07/09/2024 10:00										
07/09/2024 11:00										
07/09/2024 12:00										
07/09/2024 13:00										
07/09/2024 14:00										
07/09/2024 15:00										
07/09/2024 16:00										
07/09/2024 17:00										
07/09/2024 18:00										
07/09/2024 19:00										
07/09/2024 20:00										
07/09/2024 21:00										
07/09/2024 22:00										
07/09/2024 23:00										
Minimum	0	0.43	14.07	0	331306.3	87.52	33.12	27.71		
MinDate	00:00	00:00	01:00	00:00	07:00	07:00	03:00	12:00		
Maximum	0	0.54	14.61	0	413358.3	90.73	47.09	41.22		
MaxDate	00:00	07:00	07:00	00:00	01:00	01:00	07:00	01:00		
Avg	0	0.50	14.32	0	373363.13	89.1	38.67	34.71		
Num	9	9	9	24	9	9	9	24		
Data[%]	37.5	37.5	37.5	100	37.5	37.5	37.5	100		
STD	0	0	0.2	0	30690.7	1.2	5.6	17.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	cause	solution
08/09/2024 00:00										
08/09/2024 01:00										
08/09/2024 02:00										
08/09/2024 03:00										
08/09/2024 04:00										
08/09/2024 05:00										
08/09/2024 06:00										
08/09/2024 07:00										
08/09/2024 08:00										
08/09/2024 09:00										
08/09/2024 10:00										
08/09/2024 11:00										
08/09/2024 12:00										
08/09/2024 13:00										
08/09/2024 14:00										
08/09/2024 15:00										
08/09/2024 16:00										
08/09/2024 17:00										
08/09/2024 18:00										
08/09/2024 19:00										
08/09/2024 20:00										
08/09/2024 21:00										
08/09/2024 22:00										
08/09/2024 23:00										
Minimum	***	***	***	0	***	***	***	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	***	***	***	0	***	***	***	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	***	***	***	0	***	***	***	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	***	***	***	100	***	***	***	100		
STD	***	***	***	0	***	***	***	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
09/09/2024 00:00										
09/09/2024 01:00										
09/09/2024 02:00										
09/09/2024 03:00										
09/09/2024 04:00										
09/09/2024 05:00										
09/09/2024 06:00										
09/09/2024 07:00										
09/09/2024 08:00										
09/09/2024 09:00										
09/09/2024 10:00										
09/09/2024 11:00										
09/09/2024 12:00										
09/09/2024 13:00										
09/09/2024 14:00										
09/09/2024 15:00										
09/09/2024 16:00										
09/09/2024 17:00										
09/09/2024 18:00										
09/09/2024 19:00										
09/09/2024 20:00										
09/09/2024 21:00										
09/09/2024 22:00										
09/09/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	12:00		
Maximum	---	---	---	0.81	---	---	---	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	06:00		
Avg	---	---	---	0.19	---	---	---	0.19		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.3	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
10/09/2024 00:00										
10/09/2024 01:00										
10/09/2024 02:00										
10/09/2024 03:00										
10/09/2024 04:00										
10/09/2024 05:00										
10/09/2024 06:00										
10/09/2024 07:00										
10/09/2024 08:00										
10/09/2024 09:00										
10/09/2024 10:00										
10/09/2024 11:00										
10/09/2024 12:00										
10/09/2024 13:00										
10/09/2024 14:00										
10/09/2024 15:00										
10/09/2024 16:00										
10/09/2024 17:00										
10/09/2024 18:00										
10/09/2024 19:00										
10/09/2024 20:00										
10/09/2024 21:00										
10/09/2024 22:00										
10/09/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
MinDate	00:00	00:00	00:00	13:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	1.41	---	---	---	0.19		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0.63	---	---	---	0.18		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.5	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11									Cause	Solution
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW		
11/09/2024 00:00									S/D UNIT	
11/09/2024 01:00										
11/09/2024 02:00										
11/09/2024 03:00										
11/09/2024 04:00										
11/09/2024 05:00										
11/09/2024 06:00										
11/09/2024 07:00										
11/09/2024 08:00										
11/09/2024 09:00										
11/09/2024 10:00										
11/09/2024 11:00										
11/09/2024 12:00										
11/09/2024 13:00										
11/09/2024 14:00										
11/09/2024 15:00										
11/09/2024 16:00										
11/09/2024 17:00										
11/09/2024 18:00										
11/09/2024 19:00										
11/09/2024 20:00										
11/09/2024 21:00										
11/09/2024 22:00										
11/09/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.07	---	---	---	0.18		
MinDate	00:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	1.63	---	---	---	0.19		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0.66	---	---	---	0.19		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.4	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11									Cause	Solution
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW		
12/09/2024 00:00									S/D UNIT	
12/09/2024 01:00										
12/09/2024 02:00										
12/09/2024 03:00										
12/09/2024 04:00										
12/09/2024 05:00										
12/09/2024 06:00										
12/09/2024 07:00										
12/09/2024 08:00										
12/09/2024 09:00										
12/09/2024 10:00										
12/09/2024 11:00										
12/09/2024 12:00										
12/09/2024 13:00										
12/09/2024 14:00										
12/09/2024 15:00										
12/09/2024 16:00										
12/09/2024 17:00										
12/09/2024 18:00										
12/09/2024 19:00										
12/09/2024 20:00										
12/09/2024 21:00										
12/09/2024 22:00										
12/09/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
MinDate	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	3.55	---	---	---	0.19		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	1.3	---	---	---	0.19		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	1.2	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
13/09/2024 00:00										
13/09/2024 01:00										
13/09/2024 02:00										
13/09/2024 03:00										
13/09/2024 04:00										
13/09/2024 05:00										
13/09/2024 06:00										
13/09/2024 07:00										
13/09/2024 08:00										
13/09/2024 09:00										
13/09/2024 10:00										
13/09/2024 11:00										
13/09/2024 12:00										
13/09/2024 13:00										
13/09/2024 14:00										
13/09/2024 15:00										
13/09/2024 16:00										
13/09/2024 17:00										
13/09/2024 18:00										
13/09/2024 19:00										
13/09/2024 20:00										
13/09/2024 21:00										
13/09/2024 22:00										
13/09/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
MinDate	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	---	---	---	3.86	---	---	---	0.19		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	1.44	---	---	---	0.19		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	1.3	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
14/09/2024 00:00										
14/09/2024 01:00										
14/09/2024 02:00										
14/09/2024 03:00										
14/09/2024 04:00										
14/09/2024 05:00										
14/09/2024 06:00										
14/09/2024 07:00										
14/09/2024 08:00										
14/09/2024 09:00										
14/09/2024 10:00										
14/09/2024 11:00										
14/09/2024 12:00										
14/09/2024 13:00										
14/09/2024 14:00										
14/09/2024 15:00										
14/09/2024 16:00										
14/09/2024 17:00										
14/09/2024 18:00										
14/09/2024 19:00										
14/09/2024 20:00										
14/09/2024 21:00										
14/09/2024 22:00										
14/09/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.18		
MinDate	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	14:00		
Maximum	---	---	---	4.76	---	---	---	0.19		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	1.41	---	---	---	0.19		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	1.5	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
15/09/2024 00:00										
15/09/2024 01:00										
15/09/2024 02:00										
15/09/2024 03:00										
15/09/2024 04:00										
15/09/2024 05:00										
15/09/2024 06:00										
15/09/2024 07:00										
15/09/2024 08:00										
15/09/2024 09:00										
15/09/2024 10:00										
15/09/2024 11:00										
15/09/2024 12:00										
15/09/2024 13:00										
15/09/2024 14:00										
15/09/2024 15:00										
15/09/2024 16:00										
15/09/2024 17:00										
15/09/2024 18:00										
15/09/2024 19:00										
15/09/2024 20:00	0.16	0.26	14.05	1.2	411057.6	84.83	37.84	40.84		
15/09/2024 21:00	0.11	0.3	14.13	1.11	399085.1	84.46	35.36	38.86		
15/09/2024 22:00	0.07	0.33	14.2	0.94	389013.5	84.08	35.88	37.02		
15/09/2024 23:00	0.06	0.33	14.22	0.86	386935.4	83.79	35.87	36.56		
Minimum	0.06	0.26	14.05	0.86	386935.4	83.79	35.36	36.56		
MinDate	23:00	20:00	20:00	15:00	23:00	23:00	21:00	12:00		
Maximum	0.16	0.33	14.22	1.2	411057.6	84.83	37.84	40.84		
MaxDate	20:00	22:00	23:00	00:00	20:00	20:00	20:00	20:00		
Avg	0.10	0.31	14.15	1.03	396522.9	84.29	36.24	38.32		
Num	4	4	4	24	4	4	4	24		
Data[%]	16.7	16.7	16.7	100	16.7	16.7	16.7	100		
STD	0	0	0.1	1.1	11046.7	0.5	1.1	14.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
16/09/2024 00:00	0.07	0.34	14.22	0.75	385910	84.06	36.05	36.38		
16/09/2024 01:00	0.08	0.35	14.2	0.59	391088	85.16	35.76	37.01		
16/09/2024 02:00	0.07	0.36	14.19	0.44	386947.3	85.01	36.06	37.3		
16/09/2024 03:00	0.06	0.38	14.18	0.44	390271.5	84.81	35.81	37.37		
16/09/2024 04:00	0.07	0.39	14.18	0.47	390511.1	84.81	36.05	37.32		
16/09/2024 05:00	0.08	0.38	14.15	0.57	394119.6	84.32	35.15	38.03		
16/09/2024 06:00	0.12	0.36	14.05	0.56	419837.9	85.28	36.48	42.06		
16/09/2024 07:00	0.17	0.34	14.03	0.46	449868.3	87.97	39.76	45.9		
16/09/2024 08:00	0.32	0.34	14.08	0.37	474668.4	90.73	41.69	48.94		
16/09/2024 09:00	0.09	0.36	14.15	0.3	408297.4	89.96	36.38	40.17		
16/09/2024 10:00	0.06	0.34	14.14	0.23	402953.8	89.78	34.63	39.51		
16/09/2024 11:00	0.02	0.33	14.28	0.11	379238.5	89.1	37.46	35.48		
16/09/2024 12:00	0	0.32	14.34	0.04	370643.3	89.03	39.29	33.9		
16/09/2024 13:00	0	0.29	14.25	0.12	379800.2	89.3	36.53	35.42		
16/09/2024 14:00	0.02	0.27	14.24	0.01	383747	89.55	37.02	35.89		
16/09/2024 15:00	0.03	0.26	14.18	0	392827.3	89.88	35.74	37.42		
16/09/2024 16:00	0.01	0.25	14.34	0	368383	89.1	39.87	33.25		
16/09/2024 17:00	0.07	0.2	14.15	0	435358.6	91.51	40.22	43.06		
16/09/2024 18:00	0.11	0.2	14.2	0	389298.3	90.16	34.13	37.05		
16/09/2024 19:00	0.09	0.19	14.19	0.08	390297.4	89.67	33.6	37.41		
16/09/2024 20:00	0.03	0.19	14.1	1.18	403952.6	89.65	33.9	40.14		
16/09/2024 21:00	0.01	0.21	14.11	2.34	402863.7	89.74	33.59	39.95		
16/09/2024 22:00	0.02	0.27	14.11	1.55	403153.6	89.87	34.2	39.94		
16/09/2024 23:00	0.01	0.3	14.18	1.34	390264.7	89.51	34.83	37.9		
Minimum	0	0.19	14.03	0	368383	84.06	33.59	33.25		
MinDate	12:00	19:00	07:00	15:00	16:00	00:00	21:00	16:00		
Maximum	0.32	0.39	14.34	2.34	474668.4	91.51	41.69	48.94		
MaxDate	08:00	04:00	12:00	21:00	08:00	17:00	08:00	08:00		
Avg	0.07	0.3	14.18	0.5	399416.8	88.25	36.43	38.62		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.6	24464.9	2.4	2.3	3.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG CO	11HRSG SO2	11HRSG O2	11HRSG DUST	11HRSG FLOW	11HRSG TEMP	11HRSG NOx@7%O2	11GT LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
17/09/2024 00:00	0	0.32	14.26	1.22	378920.3	89.04	36.94	35.6		
17/09/2024 01:00	0.04	0.33	14.09	1.06	403470.5	90.17	33.49	39.71		
17/09/2024 02:00	0.06	0.34	14.1	1.16	398859.7	90.02	33.17	39.04		
17/09/2024 03:00	0.04	0.36	14.1	0.95	398540	89.93	33.39	39		
17/09/2024 04:00	0.01	0.39	14.24	0.92	379558.9	89.92	36.88	35.74		
17/09/2024 05:00	0.01	0.4	14.29	0.61	374377.3	88.58	37.83	34.83		
17/09/2024 06:00	0.05	0.39	14.28	0.6	376583.7	88.61	37.23	35.27		
17/09/2024 07:00	0.07	0.38	14.23	0.52	385860.4	88.78	35.72	36.85		
17/09/2024 08:00	0.13	0.35	14.09	0.38	411116.3	90	35.33	41.04		
17/09/2024 09:00	0.12	0.35	14.09	0.24	414073.3	90.21	35.94	41.43		
17/09/2024 10:00	0.15	0.33	14.08	0.16	413240.9	90.34	35.69	41.26		
17/09/2024 11:00	0.07	0.36	14.18	0.05	396408.2	89.96	34.65	38.29		
17/09/2024 12:00	0.02	0.36	14.28	0	381267.5	89.44	36.88	35.53		
17/09/2024 13:00	0.1	0.33	14.09	0	409983.8	90.47	34.61	40.32		
17/09/2024 14:00	0.1	0.31	14.05	0.04	413005.3	90.7	35.04	40.86		
17/09/2024 15:00	0.09	0.3	14.01	0	420521.1	91.11	36.04	42.08		
17/09/2024 16:00	0.05	0.3	14.12	0	400808	90.31	34.06	38.94		
17/09/2024 17:00	0.05	0.28	14.1	0.19	395724.9	89.31	33.66	38.8		
17/09/2024 18:00	0.03	0.34	14.11	1.99	389974.3	88.4	34.76	38.13		
17/09/2024 19:00	0.08	0.39	14.14	1.3	386162.8	88.61	35.14	37.2		
17/09/2024 20:00	0.24	0.41	14.04	0.83	406992	89.98	33.33	40.45		
17/09/2024 21:00	0.25	0.41	14.05	0.31	404971.4	90.36	32.65	40.06		
17/09/2024 22:00	0.2	0.42	14.04	0.37	407909.1	90.68	33.04	40.55		
17/09/2024 23:00	0.2	0.43	14.1	0.39	397816.3	90.29	33.28	38.74		
Minimum	0	0.28	14.01	0	374377.3	88.4	32.65	34.83		
MinDate	00:00	17:00	15:00	12:00	05:00	18:00	21:00	05:00		
Maximum	0.25	0.43	14.29	1.99	420521.1	91.11	37.83	42.08		
MaxDate	21:00	23:00	05:00	18:00	15:00	15:00	05:00	15:00		
Avg	0.09	0.36	14.13	0.54	397736.1	89.76	34.94	38.74		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.5	13455.4	0.8	1.5	2.2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG CO	11HRSG SO2	11HRSG O2	11HRSG DUST	11HRSG FLOW	11HRSG TEMP	11HRSG NOx@7%O2	11GT LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
18/09/2024 00:00	0.13	0.45	14.11	0.98	393294.4	89.16	33.84	38.4		
18/09/2024 01:00	0.09	0.49	14.04	2.4	403043.2	89.79	33.05	39.95		
18/09/2024 02:00	0.03	0.5	14.06	2.76	398933.4	89.41	33.55	39.41		
18/09/2024 03:00	0.05	0.54	14.05	2.68	397663.8	89.25	33.79	39.15		
18/09/2024 04:00	0.02	0.55	14.18	2.96	379341.7	88.69	36.28	35.96		
18/09/2024 05:00	0.02	0.56	14.22	2.29	374418.4	88.64	37.08	34.99		
18/09/2024 06:00	0.06	0.56	14.22	2.14	376464.3	88.77	36.42	35.31		
18/09/2024 07:00	0.09	0.57	14.19	1.11	384234	89.32	34.72	36.51		
18/09/2024 08:00	0.11	0.53	14.06	0.58	415691.2	90.6	34.72	41.56		
18/09/2024 09:00	0.1	0.51	14.09	0.54	411025.1	90.6	34.29	40.56		
18/09/2024 10:00	0.07	0.47	14.08	0.32	417250.6	90.98	34.8	41.21		
18/09/2024 11:00	0.03	0.46	14.18	0.26	396889.7	90.29	34.23	37.67		
18/09/2024 12:00	0.01	0.44	14.22	0.23	388187.9	90.11	35.38	36.2		
18/09/2024 13:00	0.07	0.39	13.99	0.33	436400.5	91.89	36.58	43.66		
18/09/2024 14:00	0.1	0.41	13.92	1.03	432812.7	91.03	35.88	43.85		
18/09/2024 15:00	0.08	0.44	13.9	2.81	430768.5	90.52	35.92	43.87		
18/09/2024 16:00	0.08	0.45	14.01	2.7	405448.5	89.79	33.91	39.82		
18/09/2024 17:00	0.07	0.47	14.09	1.36	394391.9	89.56	33.09	37.83		
18/09/2024 18:00	0.04	0.47	14.09	0.63	397512.9	89.88	32.9	38.24		
18/09/2024 19:00	0.1	0.46	14.13	0.36	394533.3	89.73	33.55	37.75		
18/09/2024 20:00	0.14	0.46	14.04	0.34	411624.7	90.72	33.09	40.53		
18/09/2024 21:00	0.1	0.48	14.03	0.87	412965.6	90.77	33.1	40.81		
18/09/2024 22:00	0.2	0.48	14.02	1.21	414910.6	90.84	33.06	41.1		
18/09/2024 23:00	0.14	0.51	14.09	1.65	400344.5	90.22	33.11	38.74		
Minimum	0.01	0.39	13.9	0.23	374418.4	88.64	32.9	34.99		
MinDate	12:00	13:00	15:00	12:00	05:00	05:00	18:00	05:00		
Maximum	0.2	0.57	14.22	2.96	436400.5	91.89	37.08	43.87		
MaxDate	22:00	07:00	05:00	04:00	13:00	13:00	05:00	15:00		
Avg	0.08	0.45	14.08	1.38	402635.5	90.02	34.43	38.29		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	1	16858.6	0.8	1.3	2.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/09/2024 00:00	0.1	0.51	14.12	1.03	394841.4	90.06	33.64	37.88		
19/09/2024 01:00	0.21	0.52	14.01	0.7	411506.8	90.68	32.77	40.57		
19/09/2024 02:00	0.21	0.53	14.04	0.77	406630.1	90.28	33.18	39.88		
19/09/2024 03:00	0.23	0.56	14.03	1	407926.5	90.27	32.93	40.05		
19/09/2024 04:00	0.13	0.59	14.19	0.99	383635.1	89.21	36.26	36.03		
19/09/2024 05:00	0.12	0.59	14.2	0.95	381959	89.23	35.91	35.75		
19/09/2024 06:00	0.11	0.58	14.17	0.52	385802.6	89.3	35.25	36.39		
19/09/2024 07:00	0.13	0.56	14.2	0.55	384519	89.33	35.52	36.09		
19/09/2024 08:00	0.18	0.53	14.05	0.55	415268.6	90.72	33.98	41.09		
19/09/2024 09:00	0.16	0.51	14.07	0.33	414737	90.87	34.24	40.94		
19/09/2024 10:00	0.13	0.51	14.07	0.17	417444	91.04	34.68	41.23		
19/09/2024 11:00	0.1	0.52	14.17	0.11	398131.7	90.2	34.88	38.03		
19/09/2024 12:00	0.03	0.5	14.27	0.11	382449.4	89.78	36.59	35.3		
19/09/2024 13:00	0.12	0.45	14.04	0.01	421249	91.5	34.94	41.42		
19/09/2024 14:00	0.13	0.43	14.03	0	423506.7	91.8	35.51	41.62		
19/09/2024 15:00	0.13	0.4	14.05	0	412521.3	91.18	34.05	39.99		
19/09/2024 16:00	0.05	0.35	14.16	0.01	391853.6	90.32	33.86	36.84		
19/09/2024 17:00	0.05	0.36	14.13	0.23	396003.1	90.25	33.07	37.74		
19/09/2024 18:00	0.04	0.34	14.15	0.52	395329.3	90	33.14	37.72		
19/09/2024 19:00	0.12	0.34	14.14	0.58	398383.5	90.1	33.19	38.2		
19/09/2024 20:00	0.11	0.35	14.07	0.59	412136.9	90.69	33.86	40.43		
19/09/2024 21:00	0.07	0.35	14.12	0.73	402932.2	90.21	33.24	39.02		
19/09/2024 22:00	0.09	0.35	14.1	0.93	405911.6	90.4	33.29	39.59		
19/09/2024 23:00	0.07	0.38	14.13	1.08	398356.7	90.03	33.71	38.26		
Minimum	0.03	0.34	14.01	0	381959	89.21	32.77	35.3		
MinDate	12:00	18:00	01:00	14:00	05:00	04:00	01:00	12:00		
Maximum	0.23	0.59	14.27	1.08	423506.7	91.8	36.59	41.62		
MaxDate	03:00	04:00	12:00	23:00	14:00	14:00	12:00	14:00		
Avg	0.12	0.46	14.11	0.52	401793.1	90.31	34.24	38.75		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.4	12770	0.7	1.1	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/09/2024 00:00	0.05	0.43	14.18	1.28	388115.6	89.78	34.53	36.68		
20/09/2024 01:00	0.09	0.44	14.02	1.15	412949.7	90.93	32.97	40.66		
20/09/2024 02:00	0.08	0.45	14.04	1.21	408193.7	90.65	32.83	39.91		
20/09/2024 03:00	0.06	0.45	14.03	1.2	407447.8	90.75	32.62	39.87		
20/09/2024 04:00	0.03	0.47	14.18	1.15	384065.7	89.68	34.9	36.02		
20/09/2024 05:00	0.03	0.48	14.21	1.08	383111.2	89.63	35.05	35.77		
20/09/2024 06:00	0.08	0.48	14.21	0.66	386426.3	89.54	34.77	36.37		
20/09/2024 07:00	0.06	0.5	14.27	0.59	380088.2	89.16	36.49	35.29		
20/09/2024 08:00	0.1	0.46	14.1	0.61	410814.6	90.48	34.28	40.26		
20/09/2024 09:00	0.07	0.44	14.05	0.71	418493.1	91.15	34.16	41.46		
20/09/2024 10:00	0.05	0.43	14.05	0.46	422163.3	91.4	34.99	41.85		
20/09/2024 11:00	0.02	0.41	14.14	0.43	405182.4	90.53	34.39	39.12		
20/09/2024 12:00	0	0.4	14.25	0.47	385385.6	89.63	35.53	35.97		
20/09/2024 13:00	0.03	0.4	14.06	0.41	416017.2	91.08	34.01	40.84		
20/09/2024 14:00	0.03	0.39	14.04	0.35	418756.9	91.15	34.55	41.25		
20/09/2024 15:00	0.02	0.37	14.04	0.36	417181	91.19	34.47	41.06		
20/09/2024 16:00	0.01	0.36	14.17	0.27	393084.3	90.08	34.46	37.13		
20/09/2024 17:00	0	0.35	14.26	0.23	380813.2	89.58	35.47	35.27		
20/09/2024 18:00	0.02	0.34	14.26	0.48	382099.8	89.56	35.11	35.51		
20/09/2024 19:00	0.03	0.33	14.2	0.54	388872.1	89.93	33.63	36.68		
20/09/2024 20:00	0	0.35	14.07	0.68	407641.9	89.48	33.19	40.18		
20/09/2024 21:00	0	0.38	14.08	2.6	403285	89.01	33.31	39.73		
20/09/2024 22:00	0.02	0.41	14.07	4.74	404210.8	88.16	33.39	40.14		
20/09/2024 23:00	0	0.44	14.15	3.48	390964.1	89.3	34.96	37.5		
Minimum	0	0.33	14.02	0.23	380088.2	88.16	32.62	35.27		
MinDate	12:00	19:00	01:00	17:00	07:00	22:00	03:00	17:00		
Maximum	0.1	0.5	14.27	4.74	422163.3	91.4	36.49	41.85		
MaxDate	08:00	07:00	07:00	22:00	10:00	10:00	07:00	10:00		
Avg	0.04	0.42	14.13	1.05	399806.8	90.08	34.34	38.52		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	1.1	14255.1	0.8	1	2.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
21/09/2024 00:00	0	0.48	14.25	2.22	377082.8	88.88	37.78	35.11		
21/09/2024 01:00	0.01	0.48	14.06	1.81	404599.7	90.13	32.64	39.62		
21/09/2024 02:00	0.01	0.49	14.08	2.58	399584.2	89.23	33.04	38.98		
21/09/2024 03:00	0.04	0.54	14.11	1.37	395893.7	89.71	33.44	38.11		
21/09/2024 04:00	0	0.56	14.27	1.43	370163.9	88.71	38.93	33.78		
21/09/2024 05:00	0	0.57	14.33	1.51	362722.6	88.56	40.8	32.5		
21/09/2024 06:00	0	0.56	14.46	1.36	345419.2	87.79	44.62	29.46		
21/09/2024 07:00	0	0.57	14.63	0.92	327383	87.25	46.96	26.38		
21/09/2024 08:00	0.04	0.51	14.1	0.42	424708.6	88.93	36.64	42.23		
21/09/2024 09:00	0.02	0.49	14.07	0.24	449195.5	88.59	37.89	45.73		
21/09/2024 10:00	0.02	0.5	14.08	0.15	417331.5	86.6	36.08	42.07		
21/09/2024 11:00	0.01	0.47	14.11	0.14	412758.8	86.5	35.31	41.17		
21/09/2024 12:00	0	0.44	14.1	0.12	412646.3	86.5	35.27	41.1		
21/09/2024 13:00	0.01	0.41	14.09	0.09	411696.3	86.32	35.37	40.93		
21/09/2024 14:00	0.01	0.37	14.07	0.13	411472.2	86.28	35.15	41.06		
21/09/2024 15:00	0.01	0.34	14.05	0.1	414582.3	86.43	35.41	41.44		
21/09/2024 16:00	0.03	0.33	14.02	0.15	416764.6	86.31	36.17	42.14		
21/09/2024 17:00	0.02	0.34	14.02	0.41	414718.1	86.11	35.31	41.91		
21/09/2024 18:00	0.03	0.32	14.02	0.51	417697.7	86.19	35.91	42.39		
21/09/2024 19:00	0.05	0.33	14.06	0.45	412770.3	86.18	35.28	41.61		
21/09/2024 20:00	0.05	0.34	14.04	0.57	415123	86.27	34.99	42.01		
21/09/2024 21:00	0.04	0.34	14.03	0.89	417433.9	86.39	35.25	42.36		
21/09/2024 22:00	0.02	0.34	14.05	0.78	416381.2	86.28	35.3	42.25		
21/09/2024 23:00	0.01	0.37	14.05	0.99	430092.3	86.75	36.42	43.91		
Minimum	0	0.32	14.02	0.09	327383	86.11	32.64	26.38		
MinDate	00:00	18:00	16:00	13:00	07:00	17:00	01:00	07:00		
Maximum	0.05	0.57	14.63	2.58	449195.5	90.13	46.96	45.73		
MaxDate	19:00	05:00	07:00	02:00	09:00	01:00	07:00	09:00		
Avg	0.02	0.44	14.13	0.8	403267.6	87.37	36.67	39.51		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.2	0.7	27710.4	1.3	3.3	4.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
22/09/2024 00:00	0.01	0.4	14.09	0.98	477136.9	89.79	39.63	49.02		
22/09/2024 01:00	0.01	0.42	14.09	0.89	482769.3	90.52	40.02	49.78		
22/09/2024 02:00	0.01	0.42	14.06	0.84	469834.2	89.54	39.43	48.27		
22/09/2024 03:00	0.03	0.42	14.06	0.74	462672.6	89.04	38.98	47.61		
22/09/2024 04:00	0.03	0.42	14.02	0.79	446680	88.09	37.99	46.04		
22/09/2024 05:00	0.04	0.43	14	0.92	429894	85.87	37.12	44.43		
22/09/2024 06:00	0.03	0.45	14	1.32	427458.1	86.54	36.88	44.05		
22/09/2024 07:00	0.04	0.47	14.08	1.91	401696.2	85.89	33.4	40		
22/09/2024 08:00	0	0.47	14.19	0.82	387395.2	85.75	32.95	37.43		
22/09/2024 09:00	0	0.47	14.23	0.53	385233.4	85.73	33.15	36.92		
22/09/2024 10:00	0	0.45	14.27	0.31	384566.3	85.61	33.93	36.68		
22/09/2024 11:00	0	0.42	14.26	0.25	384346.6	85.44	33.87	36.63		
22/09/2024 12:00	0	0.42	14.3	0.26	376910.9	85.31	35.21	35.39		
22/09/2024 13:00	0	0.4	14.22	0.32	365798.2	85.36	33.63	36.92		
22/09/2024 14:00	0	0.4	14.19	0.42	387290.3	85.24	33.34	37.37		
22/09/2024 15:00	0	0.38	14.16	0.56	390268.9	85.25	32.97	37.88		
22/09/2024 16:00	0	0.38	14.13	0.91	390899.6	85.11	32.9	38.18		
22/09/2024 17:00	0	0.38	14.18	1.14	384135.9	84.88	34.08	37.07		
22/09/2024 18:00	0.01	0.37	14.05	1.35	429919	86.81	36.45	43.76		
22/09/2024 19:00	0.02	0.4	14	1.34	430823.6	87	36.9	44.4		
22/09/2024 20:00	0	0.43	14.31	1.33	371045.6	85.17	37.97	34.61		
22/09/2024 21:00	0	0.44	14.36	1.19	366450.1	85.08	38.26	33.82		
22/09/2024 22:00	0	0.43	14.3	1.32	373763	84.7	36.04	35.37		
22/09/2024 23:00	0	0.44	14.24	2.71	378804.7	84.39	35.67	36.39		
Minimum	0	0.37	14	0.25	366450.1	84.39	32.9	33.82		
MinDate	08:00	18:00	05:00	11:00	21:00	23:00	16:00	21:00		
Maximum	0.04	0.47	14.36	2.71	482769.3	90.52	40.02	49.78		
MaxDate	05:00	07:00	21:00	23:00	01:00	01:00	01:00	01:00		
Avg	0.01	0.42	14.16	0.96	408574.7	86.34	35.87	40.33		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.6	36596.7	1.8	2.4	5.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	cause	solution
23/09/2024 00:00	0	0.47	14.35	1.98	361349	84.35	39.97	33.25		
23/09/2024 01:00	0	0.5	14.34	1.71	362106.2	84.45	40.56	33.3		
23/09/2024 02:00	0	0.54	14.31	1.33	364694.5	84.47	39.61	33.76		
23/09/2024 03:00	0	0.56	14.32	1.53	363173.8	84.48	39.63	33.5		
23/09/2024 04:00	0	0.56	14.27	1.85	370542.5	84.75	37.14	34.94		
23/09/2024 05:00	0.01	0.56	14.28	1.82	369269.6	84.96	37.43	34.54		
23/09/2024 06:00	0.04	0.53	14.15	1.19	388103.5	85.43	32.99	37.85		
23/09/2024 07:00	0.09	0.5	14.03	0.74	418808.1	86.55	33.71	42.59		
23/09/2024 08:00	0.02	0.49	14.07	0.49	453442.3	88.39	37.72	46.63		
23/09/2024 09:00	0.01	0.49	14.09	0.42	440247.8	88.26	37.5	45.02		
23/09/2024 10:00	0	0.47	14.12	0.33	448016.1	89.65	38.28	45.51		
23/09/2024 11:00	0	0.43	14.11	0.32	434441.3	90.75	37.42	43.73		
23/09/2024 12:00	0.13	0.41	14.09	0.27	422045.2	90.32	35.46	42.14		
23/09/2024 13:00	0.01	0.38	14.11	0.15	462049.7	92.51	38.68	46.4		
23/09/2024 14:00	0	0.34	14.09	0.08	460468.9	92.66	38.68	46.2		
23/09/2024 15:00	0	0.33	14.12	0.04	476326.4	93.52	39.84	47.95		
23/09/2024 16:00	0.01	0.32	14.13	0.01	472643.8	93.66	40.8	47.49		
23/09/2024 17:00	0.02	0.29	14.08	0	436742.8	91.17	38.49	43.95		
23/09/2024 18:00	0.11	0.27	14.08	0	437689.3	90.93	38.31	44.14		
23/09/2024 19:00	0.14	0.26	14.1	0.03	431975.4	90.72	37.81	43.42		
23/09/2024 20:00	0.07	0.26	14.07	0.29	433813.8	90.53	37.05	43.92		
23/09/2024 21:00	0.02	0.26	14.07	0.65	451677.9	91.55	38.16	46.06		
23/09/2024 22:00	0.02	0.31	14.09	0.65	467231.8	92.63	38.74	47.6		
23/09/2024 23:00	0.01	0.32	14.04	0.74	450639.4	91.93	38.04	46.15		
Minimum	0	0.26	14.03	0	361349	84.35	35.99	33.25		
MinDate	00:00	19:00	07:00	17:00	00:00	00:00	06:00	00:00		
Maximum	0.14	0.56	14.35	1.98	476326.4	93.66	40.8	47.95		
MaxDate	19:00	03:00	00:00	00:00	15:00	16:00	16:00	15:00		
Avg	0.03	0.41	14.15	0.69	424066.5	89.11	38	42.08		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.7	39391.1	3.3	1.9	5.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	cause	solution
24/09/2024 00:00	0.02	0.36	14.03	1.55	431236.9	90.35	37.29	44.09		
24/09/2024 01:00	0.02	0.38	14.03	1.14	447323.1	91.16	38	45.82		
24/09/2024 02:00	0.02	0.41	14.03	0.77	447310.3	91.27	37.78	45.79		
24/09/2024 03:00	0.01	0.41	14.03	0.78	445116.8	91	38.06	45.57		
24/09/2024 04:00	0.01	0.42	14.03	0.5	429746.3	90.4	37.19	43.68		
24/09/2024 05:00	0.01	0.46	14.07	0.62	413295.5	89.47	34.2	41.3		
24/09/2024 06:00	0.01	0.45	14.03	1.09	419951.9	89.55	35.21	42.45		
24/09/2024 07:00	0.03	0.44	14	1.51	428370.8	89.9	35.94	43.69		
24/09/2024 08:00	0.01	0.44	14.03	1.13	455035.7	91.66	37.63	46.66		
24/09/2024 09:00	0	0.43	14.08	0.48	467606.4	92.82	38.38	47.62		
24/09/2024 10:00	0	0.4	14.14	0.19	484143.3	94.13	40.16	49.24		
24/09/2024 11:00	0.09	0.4	14.09	0.47	468299	93.32	39.26	47.8		
24/09/2024 12:00	0.01	0.41	14.05	0.41	435636.5	91.15	37.14	44.01		
24/09/2024 13:00	0	0.39	14.12	0.49	480824.7	93.59	39.83	49.17		
24/09/2024 14:00	0	0.39	14.12	0.66	487367.5	94.58	40.13	49.91		
24/09/2024 15:00	0	0.38	14.11	0.65	485212.4	94.31	39.87	49.57		
24/09/2024 16:00	0	0.37	14.1	0.61	484957.8	94.38	39.74	49.37		
24/09/2024 17:00	0.05	0.36	14.03	0.62	443529.1	91.88	37.47	45.08		
24/09/2024 18:00	0	0.38	13.99	1.03	452104.4	91.89	37.14	46.31		
24/09/2024 19:00	0.02	0.39	13.98	1.37	432968.5	90.9	35.96	44.19		
24/09/2024 20:00	0.02	0.38	13.99	1.26	433857.3	90.65	36	44.4		
24/09/2024 21:00	0.01	0.4	14.03	1.33	442405.1	90.9	37.92	45.51		
24/09/2024 22:00	0.03	0.41	14.03	1.95	451309.4	91.12	37.97	46.55		
24/09/2024 23:00	0.07	0.43	14.04	1.22	450562.1	91.53	38.19	46.35		
Minimum	0	0.36	13.98	0.19	413295.5	89.47	34.2	41.3		
MinDate	09:00	00:00	19:00	10:00	05:00	05:00	05:00	05:00		
Maximum	0.09	0.46	14.14	1.95	487367.5	94.58	40.16	49.91		
MaxDate	11:00	05:00	10:00	22:00	14:00	14:00	10:00	14:00		
Avg	0.02	0.4	14.05	0.91	450757	91.75	37.77	46.01		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	0.4	21883.5	1.6	1.6	2.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
25/09/2024 00:00	0.06	0.45	14.01	0.95	427595.6	90.16	36.74	43.76		
25/09/2024 01:00	0.01	0.49	14.01	0.67	444264.4	90.64	37.45	45.7		
25/09/2024 02:00	0.01	0.5	14	0.65	442163.8	90.5	37.31	45.49		
25/09/2024 03:00	0.01	0.51	13.98	0.96	429395.1	89.71	36.31	44.02		
25/09/2024 04:00	0.01	0.49	13.98	1.41	423064.2	89.4	35.44	43.15		
25/09/2024 05:00	0	0.5	14.06	1.9	408635.9	88.79	33.09	40.85		
25/09/2024 06:00	0.03	0.49	14.03	1.19	416657.8	89.04	34.33	42.12		
25/09/2024 07:00	0.02	0.47	14.04	0.7	417812	89.19	34.69	42.25		
25/09/2024 08:00	0.02	0.49	14.06	0.35	450982.5	90.91	37.19	46.13		
25/09/2024 09:00	0.02	0.48	14.08	0.01	461244.8	91.7	38.5	47.17		
25/09/2024 10:00	0.01	0.45	14.1	0	463797.3	92.26	38.97	47.24		
25/09/2024 11:00	0	0.42	14.13	0	465317.3	92.97	39.47	46.89		
25/09/2024 12:00	0	0.38	14.09	0	443056.1	91.64	38.82	44.59		
25/09/2024 13:00	0.03	0.33	14.11	0	478838	93.67	39.71	48.26		
25/09/2024 14:00	0.01	0.31	14.13	0	478004.4	93.86	40.52	47.8		
25/09/2024 15:00	0	0.31	14.15	0	483743.8	94.31	41.59	48.69		
25/09/2024 16:00	0.01	0.25	14.15	0	486037.9	94.43	41.45	49.13		
25/09/2024 17:00	0.01	0.22	14	0.13	449264.6	91.87	37.69	45.88		
25/09/2024 18:00	0.01	0.22	13.94	2.54	436870.1	89.67	36.96	45.25		
25/09/2024 19:00	0.01	0.26	13.97	2.95	426455.6	89.68	35.8	43.73		
25/09/2024 20:00	0.01	0.28	13.99	1.45	438795.5	90.35	36.43	45.1		
25/09/2024 21:00	0.01	0.32	14.01	1.17	451626.1	91.44	37.4	46.54		
25/09/2024 22:00	0	0.36	14.02	0.99	458477.9	91.88	37.67	47.24		
25/09/2024 23:00	0.01	0.37	14.01	1.14	455849.6	92.02	37.5	46.93		
Minimum	0	0.22	13.94	0	408635.9	88.79	33.09	40.85		
MinDate	05:00	17:00	18:00	10:00	05:00	05:00	05:00	05:00		
Maximum	0.06	0.51	14.15	2.95	486037.9	94.43	41.59	49.13		
MaxDate	00:00	03:00	15:00	19:00	16:00	16:00	15:00	16:00		
Avg	0.01	0.39	14.04	0.8	447415	91.25	37.54	45.58		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.8	21927.8	1.7	2.1	2.2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
26/09/2024 00:00	0.04	0.38	13.99	0.65	430983.8	90.61	35.92	44.09		
26/09/2024 01:00	0.02	0.41	13.99	0.56	454991.2	91.68	36.92	46.82		
26/09/2024 02:00	0.05	0.42	13.98	0.84	452106.2	91.9	36.85	46.52		
26/09/2024 03:00	0.09	0.42	13.97	0.74	448049	91.53	36.57	46.02		
26/09/2024 04:00	0.11	0.47	13.97	0.64	437372.1	91.16	36.16	44.78		
26/09/2024 05:00	0.08	0.48	14.03	0.68	413222.9	89.94	33.14	41.29		
26/09/2024 06:00	0.14	0.47	14	1.07	419556.5	89.72	34.04	42.39		
26/09/2024 07:00	0.1	0.46	14.04	0.91	414012.3	90.02	32.88	41.34		
26/09/2024 08:00	0.06	0.44	14.06	0.08	457010.6	91.94	37.02	46.44		
26/09/2024 09:00	0.04	0.43	14.1	0	474880.2	93.59	38.64	48.14		
26/09/2024 10:00	0.01	0.41	14.1	0	459098.2	92.83	38.73	46.42		
26/09/2024 11:00	0.02	0.42	14.13	0	468142.1	93.77	39.49	47.36		
26/09/2024 12:00	0.01	0.38	14.07	0	432912.2	91.31	37.49	43.3		
26/09/2024 13:00	0.01	0.35	14.12	0	477048.1	93.71	39.95	47.66		
26/09/2024 14:00	0.01	0.32	14.14	0.04	482089.1	94.3	40.75	48.13		
26/09/2024 15:00	0.02	0.26	14.1	0	484577.3	94.34	42.54	49.41		
26/09/2024 16:00	0.01	0.23	14.1	0	487362.3	94.55	40.56	49.95		
26/09/2024 17:00	0.01	0.24	14.01	0.11	451575.4	92.26	38.16	48.13		
26/09/2024 18:00	0.02	0.28	14.02	0.39	446662.5	91.42	37.75	45.69		
26/09/2024 19:00	0.06	0.28	14.02	0.23	437474.6	91.04	36.95	44.58		
26/09/2024 20:00	0.04	0.3	14.03	0.1	449030.3	91.45	37.16	45.96		
26/09/2024 21:00	0.06	0.3	14.04	0.32	465974.3	92.64	37.72	47.72		
26/09/2024 22:00	0.03	0.31	14.04	0.73	472905.4	92.93	38.06	48.54		
26/09/2024 23:00	0.04	0.33	14	1.27	449178.2	91.75	37.13	46.2		
Minimum	0.01	0.23	13.97	0	413222.9	89.72	32.88	41.29		
MinDate	10:00	16:00	03:00	09:00	05:00	06:00	07:00	05:00		
Maximum	0.14	0.48	14.14	1.27	487362.3	94.55	42.54	49.95		
MaxDate	06:00	05:00	14:00	23:00	16:00	16:00	15:00	16:00		
Avg	0.04	0.37	14.04	0.39	452758.9	92.1	37.52	46.04		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.4	21492	1.4	2.3	2.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
27/09/2024 00:00	0.08	0.38	13.96	1.68	431554	90.41	35.96	44.28		
27/09/2024 01:00	0.11	0.41	13.97	1.07	446236	91.22	36.52	45.84		
27/09/2024 02:00	0.07	0.42	13.98	0.62	455437	91.84	37.01	46.83		
27/09/2024 03:00	0.12	0.44	13.98	0.53	453145.2	91.87	36.67	46.55		
27/09/2024 04:00	0.14	0.45	13.95	0.47	437085.1	91.07	35.89	44.81		
27/09/2024 05:00	0.16	0.45	13.99	0.9	417436.9	89.82	33.46	42.06		
27/09/2024 06:00	0.19	0.45	13.96	0.48	425176.5	90.04	34.84	43.36		
27/09/2024 07:00	0.13	0.48	13.99	0.5	423518.3	90.14	34.49	42.91		
27/09/2024 08:00	0.04	0.46	14.02	0.39	454679.1	91.77	36.61	45.44		
27/09/2024 09:00	0.02	0.44	14.06	0.16	469034.4	93.3	37.79	47.65		
27/09/2024 10:00	0.01	0.44	14.14	0	474457.3	93.94	39.42	47.86		
27/09/2024 11:00	0.06	0.4	14.13	0	476227.1	92.31	39.73	48.46		
27/09/2024 12:00	0.08	0.38	14.04	0	431302.8	88.7	36.69	43.65		
27/09/2024 13:00	0.06	0.37	14.05	0	445764	89.16	36.93	44.96		
27/09/2024 14:00	0.05	0.36	14.01	0	429388.9	89.32	35.94	43.32		
27/09/2024 15:00	0.02	0.34	14	0.04	431782.6	88.11	36.57	43.78		
27/09/2024 16:00	0.04	0.33	13.99	0.21	425601.3	87.29	36.98	43.43		
27/09/2024 17:00	0.02	0.32	14.11	0.38	401221.9	85.9	33.04	39.71		
27/09/2024 18:00	0	0.31	14.11	1.22	395774.3	85.66	32.28	39.07		
27/09/2024 19:00	0.01	0.34	14.09	2.29	396915.6	85.48	32.61	39.31		
27/09/2024 20:00	0.06	0.36	14	1.8	416974.5	86.57	34.42	42.55		
27/09/2024 21:00	0.03	0.4	13.98	1.03	421310	86.82	35.35	43.25		
27/09/2024 22:00	0.03	0.41	13.98	0.97	420307.6	86.75	34.9	43.03		
27/09/2024 23:00	0.02	0.43	13.98	1.07	416851.3	86.6	34.43	42.49		
Minimum	0	0.31	13.95	0	385774.3	85.48	32.28	39.07		
MinDate	18:00	18:00	04:00	10:00	18:00	19:00	18:00	18:00		
Maximum	0.19	0.48	14.14	2.29	476227.1	93.94	39.73	48.46		
MaxDate	06:00	07:00	10:00	19:00	11:00	10:00	11:00	11:00		
Avg	0.06	0.4	14.02	0.66	433215.1	89.3	35.77	43.98		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.6	22455.8	2.5	1.9	2.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
28/09/2024 00:00	0.03	0.45	14.01	0.97	411425.7	86.43	33.48	41.59		
28/09/2024 01:00	0.09	0.47	13.98	0.75	414813.9	86.37	33.84	42.13		
28/09/2024 02:00	0.09	0.47	13.99	0.73	412750.3	86.45	33.33	41.77		
28/09/2024 03:00	0.08	0.51	14.01	0.96	407578.5	86.47	32.24	40.82		
28/09/2024 04:00	0.05	0.53	14.06	0.88	398439.4	85.99	32.12	39.4		
28/09/2024 05:00	0.02	0.53	14.18	1.19	381908.1	85.4	34.13	36.63		
28/09/2024 06:00	0.02	0.53	14.23	1.42	375792.8	85.27	35.62	35.55		
28/09/2024 07:00	0	0.51	14.29	0.86	370771.3	85.21	37.71	34.57		
28/09/2024 08:00	0	0.49	14.29	0.29	377589.5	85.72	35.47	35.49		
28/09/2024 09:00	0	0.47	14.28	0.01	381180.5	86.15	34.03	35.95		
28/09/2024 10:00	0	0.47	14.23	0.12	388104	86.24	32.67	37.23		
28/09/2024 11:00	0	0.47	14.18	1.79	383696.4	85.34	32.69	36.95		
28/09/2024 12:00	0	0.47	14.28	0.66	372492.5	85.86	35.28	34.62		
28/09/2024 13:00	0	0.46	14.2	0.61	382062.1	86	33.14	36.29		
28/09/2024 14:00	0	0.44	14.21	0.57	379953.3	85.82	33.87	35.98		
28/09/2024 15:00	0	0.43	14.21	0.2	383011.1	85.95	33.83	36.26		
28/09/2024 16:00	0	0.41	14.2	0.2	382988.8	85.86	33.47	36.34		
28/09/2024 17:00	0	0.42	14.23	0.24	378243	85.84	34.31	35.61		
28/09/2024 18:00	0.04	0.41	14.22	0.17	379697.9	85.87	34.09	35.86		
28/09/2024 19:00	0.02	0.41	14.26	0.23	374168	85.76	35.63	34.9		
28/09/2024 20:00	0.03	0.42	14.28	0.25	372645.5	85.75	36.2	34.65		
28/09/2024 21:00	0	0.42	14.29	0.64	372513.7	85.61	36.38	34.73		
28/09/2024 22:00	0	0.42	14.3	0.68	370241.2	85.49	37.2	34.35		
28/09/2024 23:00	0.01	0.42	14.25	0.77	379177.4	85.72	36.46	35.89		
Minimum	0	0.41	13.98	0.01	370241.2	85.21	32.12	34.35		
MinDate	07:00	16:00	01:00	09:00	22:00	07:00	04:00	22:00		
Maximum	0.09	0.53	14.3	1.79	414813.9	86.47	37.71	42.13		
MaxDate	01:00	04:00	22:00	11:00	01:00	03:00	07:00	01:00		
Avg	0.02	0.46	14.19	0.64	384635.7	85.86	34.47	36.82		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.4	13787.2	0.4	1.6	2.4		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	HRSG_NOx@7% _d	11GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
29/09/2024 00:00	0.04	0.44	14.02	0.86	414290.9	86.66	33.71	41.83		
29/09/2024 01:00	0.01	0.46	13.98	0.79	416892.3	86.79	34.28	42.35		
29/09/2024 02:00	0.03	0.47	13.97	0.65	417089.3	86.82	34.21	42.43		
29/09/2024 03:00	0.04	0.48	13.97	0.5	414824.1	86.78	33.51	42.05		
29/09/2024 04:00	0.03	0.48	13.98	0.72	410635.1	86.77	32.52	41.37		
29/09/2024 05:00	0.03	0.49	14.03	1.2	402265.2	86.42	31.39	40.04		
29/09/2024 06:00	0.02	0.5	14.09	0.78	393887.4	86.13	32.07	38.58		
29/09/2024 07:00	0	0.52	14.26	0.51	372977.1	85.84	35.69	34.79		
29/09/2024 08:00	0	0.51	14.31	0.03	372126.3	86.21	36.25	34.39		
29/09/2024 09:00	0	0.49	14.33	0	375105.8	86.3	35.75	34.8		
29/09/2024 10:00	0	0.45	14.35	0	375313.4	86.17	35.52	34.74		
29/09/2024 11:00	0	0.43	14.36	0	371351.2	86.25	35.96	34.08		
29/09/2024 12:00	0	0.4	14.35	0.03	367741.8	86.29	36.7	33.41		
29/09/2024 13:00	0	0.38	14.27	0.16	373864.7	86.4	33.66	34.51		
29/09/2024 14:00	0	0.38	14.25	0.04	377140.4	86.67	33.35	34.88		
29/09/2024 15:00	0	0.33	14.24	0	376324.3	86.54	33.52	34.79		
29/09/2024 16:00	0	0.3	14.22	0.03	379765	86.49	33.12	35.53		
29/09/2024 17:00	0	0.29	14.24	0.09	376908	86.42	33.64	35.11		
29/09/2024 18:00	0	0.28	14.24	0.42	376553.8	86.18	33.44	35.21		
29/09/2024 19:00	0	0.28	14.24	0.49	377875.5	86.06	33.79	35.53		
29/09/2024 20:00	0	0.32	14.25	0.62	378837.6	85.94	33.97	35.78		
29/09/2024 21:00	0	0.34	14.25	0.61	378739.1	85.93	34.27	35.84		
29/09/2024 22:00	0	0.34	14.25	0.27	381094.7	86.04	34.74	36.21		
29/09/2024 23:00	0.01	0.34	14.14	0.31	397392.3	86.39	32.68	38.89		
Minimum	0	0.28	13.97	0	367741.8	85.84	31.39	33.41		
MinDate	07:00	18:00	02:00	09:00	12:00	07:00	05:00	12:00		
Maximum	0.04	0.52	14.36	1.2	417089.3	86.82	36.7	42.43		
MaxDate	00:00	07:00	11:00	05:00	02:00	02:00	12:00	02:00		
Avg	0.01	0.4	14.19	0.38	386624.5	86.36	34.08	36.96		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.3	16776.2	0.3	1.3	3.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	HRSG_NOx@7% _d	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
30/09/2024 00:00	0	0.37	14.25	0.56	376742.5	85.83	34.34	35.56		
30/09/2024 01:00	0	0.38	14.22	0.7	378083.9	85.92	34.1	35.72		
30/09/2024 02:00	0	0.4	14.19	0.61	380193.2	86.02	33.84	36.1		
30/09/2024 03:00	0	0.45	14.21	0.58	377587.2	86	33.79	35.61		
30/09/2024 04:00	0.01	0.45	14.13	0.81	390123.9	86.27	32.59	37.78		
30/09/2024 05:00	0.01	0.45	14.11	0.66	391635.2	86.23	32	38.17		
30/09/2024 06:00	0.06	0.44	13.95	0.51	432810.5	87.72	34.55	44.4		
30/09/2024 07:00	0.03	0.44	14.01	0.36	466410.3	90.11	37.02	48		
30/09/2024 08:00	0	0.44	14.24	0.2	389095.9	88.51	33.84	36.64		
30/09/2024 09:00	0	0.43	14.26	0.3	386171.3	90.02	32.93	36.12		
30/09/2024 10:00	0	0.42	14.27	0.15	389287.3	90.24	33.49	36.49		
30/09/2024 11:00	0	0.4	14.4	0.07	368358.1	89.03	38.54	33.02		
30/09/2024 12:00	0	0.39	14.45	0.11	357384.1	88.76	41.34	31.08		
30/09/2024 13:00	0	0.35	14.21	0.01	389646	89.9	33.16	36.43		
30/09/2024 14:00	0	0.32	14.22	0.01	387412.3	89.85	33.46	36.02		
30/09/2024 15:00	0	0.29	14.18	0	395193.1	90.16	32.74	37.17		
30/09/2024 16:00	0	0.28	14.3	0	377669.8	89.41	36.74	34.24		
30/09/2024 17:00	0	0.27	14.35	0	371223.3	89.11	38.04	33.42		
30/09/2024 18:00	0	0.25	14.36	0	371377.5	88.76	38.11	33.56		
30/09/2024 19:00	0	0.25	14.37	0	370742.6	88.71	39.09	33.56		
30/09/2024 20:00	0	0.23	14.28	0	385643.1	89.49	34.95	36.02		
30/09/2024 21:00	0	0.22	14.26	0	387415.6	89.82	34.29	36.37		
30/09/2024 22:00	0	0.23	14.23	0.42	390267.3	89.28	34.29	37.27		
30/09/2024 23:00	0	0.3	14.32	0.94	372161.3	88.52	39.35	34.27		
Minimum	0	0.22	13.95	0	357384.1	85.83	32	31.08		
MinDate	00:00	21:00	06:00	15:00	12:00	00:00	05:00	12:00		
Maximum	0.06	0.45	14.45	0.94	466410.3	90.24	41.34	48		
MaxDate	06:00	03:00	12:00	23:00	07:00	10:00	12:00	07:00		
Avg	0	0.35	14.24	0.29	386734.8	88.49	35.27	36.38		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.3	22004.9	1.6	2.6	3.5		

Continuous Emission Monitoring Data

Month: ตุลาคม Year: 2024

DATE	GT11															Fuel	Cause	Solutions
	CO (ppm)			SO2 (ppm)			O2 (% Vol)			NOx@7% (ppm)			TSP (mg/m3)					
	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG			
01-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.32	0.49	0.38	14.01	14.39	14.19	32.11	43.24	35.40	0.00	1.98	0.69	NG	-	
02-10-2024	0.00	0.02	0.02	0.33	0.44	0.39	13.98	14.27	14.14	31.92	36.42	33.54	0.00	1.55	0.88	NG	-	
03-10-2024	0.00	0.02	0.01	0.24	0.48	0.36	14.05	14.29	14.14	31.93	37.04	33.63	0.00	0.71	0.38	NG	-	
04-10-2024	0.00	0.02	0.02	0.28	0.45	0.37	14.01	14.29	14.14	32.31	37.12	34.42	0.00	2.49	0.69	NG	-	
05-10-2024	0.00	0.01	0.01	0.00	0.49	0.43	0.00	14.62	14.28	0.00	47.48	38.18	0.00	1.05	0.47	NG	-	
06-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
07-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
08-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
09-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
10-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
11-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
12-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
13-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
14-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
15-10-2024	0.00	1.24	0.40	0.00	0.22	0.16	0.00	14.49	14.23	0.00	49.85	40.92	0.00	1.27	0.45	NG	-	
16-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
17-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
18-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
19-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
20-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
21-10-2024	0.00	1.03	0.43	0.00	0.14	0.05	0.00	14.22	14.02	0.00	40.61	35.08	0.00	0.62	0.28	NG	-	
22-10-2024	0.16	0.55	0.37	0.00	0.10	0.06	13.91	14.14	14.02	30.38	37.25	33.41	0.00	0.66	0.33	NG	-	
23-10-2024	0.07	0.48	0.34	0.02	0.14	0.07	13.87	14.42	13.99	30.75	45.04	36.41	0.00	2.52	0.57	NG	-	
24-10-2024	0.20	0.60	0.37	0.00	0.15	0.08	13.83	14.18	14.01	30.61	38.07	33.51	0.00	0.24	0.11	NG	-	
25-10-2024	0.19	0.54	0.42	0.03	0.13	0.07	13.93	14.32	14.07	30.22	40.76	33.74	0.00	0.51	0.21	NG	-	
26-10-2024	0.18	0.39	0.32	0.02	0.18	0.08	13.88	14.40	14.03	29.64	44.02	35.95	0.00	1.23	0.53	NG	-	
27-10-2024	0.04	0.44	0.22	0.05	0.15	0.09	13.83	14.31	14.06	30.79	40.50	35.15	0.00	1.29	0.39	NG	-	
28-10-2024	0.20	0.41	0.26	0.03	0.20	0.11	13.82	13.96	13.90	29.95	37.91	33.78	0.00	1.80	0.76	NG	-	
29-10-2024	0.29	0.69	0.37	0.04	0.23	0.11	13.86	13.99	13.91	30.31	36.36	33.21	0.00	0.34	0.14	NG	-	
30-10-2024	0.24	0.37	0.31	0.07	0.22	0.13	13.84	14.00	13.90	30.72	35.55	33.02	0.00	1.03	0.35	NG	-	
31-10-2024	0.32	0.48	0.38	0.06	0.24	0.15	13.82	13.92	13.87	30.18	35.11	32.46	0.00	0.32	0.18	NG	-	
Minimum	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Approve		
Maximum	0.32	1.24	0.4306	0.33	0.49	0.4288	14.05	14.62	14.284	32.31	49.85	40.915	0	2.52	0.8845	OK safety		
Average	0.19	0.46	0.27	0.12	0.26	0.18	13.90	14.25	14.05	30.84	40.14	34.81	0.00	1.15	0.44			
NG Limit	690			10						60			20					

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
01/10/2024 00:00	0	0.35	14.39	0.5	360592.8	87.92	43.24	32.28		
01/10/2024 01:00	0	0.37	14.2	0.94	384382.3	88.72	36.23	36.44		
01/10/2024 02:00	0	0.39	14.2	1.39	381824.8	88.79	36.23	35.87		
01/10/2024 03:00	0	0.41	14.2	1.03	382292.2	89.01	35.61	36		
01/10/2024 04:00	0	0.43	14.35	1.47	359863.5	88.01	41.13	32.19		
01/10/2024 05:00	0	0.46	14.36	1.8	358573.6	88.03	42.13	31.87		
01/10/2024 06:00	0	0.49	14.33	1.98	362866.3	88.16	41.08	32.66		
01/10/2024 07:00	0	0.47	14.29	1.09	372261.9	88.62	38.22	34.18		
01/10/2024 08:00	0	0.45	14.15	0.84	396611.3	89.75	32.88	38.15		
01/10/2024 09:00	0	0.42	14.16	0.2	402693.8	90.36	32.72	38.79		
01/10/2024 10:00	0	0.39	14.13	0	411254.1	90.96	33.3	40		
01/10/2024 11:00	0	0.38	14.25	0	390918.1	90.26	34.87	36.53		
01/10/2024 12:00	0	0.37	14.27	0.02	382860.3	90	35.47	35.29		
01/10/2024 13:00	0	0.36	14.01	0.47	420282.9	91.28	33.67	41.6		
01/10/2024 14:00	0	0.36	14.05	0.26	413161.4	91.23	32.91	40.32		
01/10/2024 15:00	0	0.34	14.01	0.03	417477.7	91.25	33.65	41.19		
01/10/2024 16:00	0	0.35	14.13	0.08	398583.1	90.21	33.79	38.25		
01/10/2024 17:00	0	0.34	14.22	0.1	386718.8	89.33	35.34	36.44		
01/10/2024 18:00	0	0.32	14.19	0.17	392745.8	89.62	33.55	37.33		
01/10/2024 19:00	0	0.34	14.22	0.32	386976.5	89.61	34.19	36.48		
01/10/2024 20:00	0	0.34	14.12	0.42	404423.1	90.46	32.27	39.28		
01/10/2024 21:00	0	0.34	14.13	0.38	403639.1	90.54	32.24	39.17		
01/10/2024 22:00	0	0.35	14.11	0.59	406724.3	90.66	32.11	39.68		
01/10/2024 23:00	0	0.35	14.16	1.18	391888.8	90.05	32.86	37.37		
Minimum	0	0.32	14.01	0	358573.6	87.92	32.11	31.87		
MinDate	00:00	18:00	13:00	10:00	05:00	00:00	22:00	05:00		
Maximum	0	0.49	14.39	1.98	420282.9	91.28	43.24	41.6		
MaxDate	00:00	06:00	00:00	06:00	13:00	13:00	00:00	13:00		
Avg	0	0.38	14.19	0.64	390400.7	89.7	35.4	36.97		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.6	18248.7	1.1	3.3	2.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
02/10/2024 00:00	0	0.36	14.22	1.25	384620.7	89.86	34.53	36.13		
02/10/2024 01:00	0	0.36	14.08	1.16	403932.4	90.59	32.04	39.33		
02/10/2024 02:00	0	0.39	14.12	1.27	396307.1	90.24	32.33	38.08		
02/10/2024 03:00	0	0.42	14.12	1.17	396580.7	90.22	31.94	38.16		
02/10/2024 04:00	0	0.44	14.23	1.55	379237.4	89.44	35.59	35.25		
02/10/2024 05:00	0	0.44	14.24	1.28	378311.9	89.49	35.57	35.11		
02/10/2024 06:00	0	0.44	14.21	1.39	381947.3	89.57	34.72	35.71		
02/10/2024 07:00	0	0.44	14.27	1.04	377077.2	89.32	36.42	34.84		
02/10/2024 08:00	0	0.41	14.13	0.39	404317.5	90.62	32.08	39.14		
02/10/2024 09:00	0	0.4	14.14	0.11	405865	90.81	32.61	39.28		
02/10/2024 10:00	0	0.39	14.12	0	413875.9	91.25	33.49	40.34		
02/10/2024 11:00	0	0.36	14.26	0	389508	90.32	34.59	36.32		
02/10/2024 12:00	0	0.34	14.19	0.17	393861.1	90.33	33.14	37.32		
02/10/2024 13:00	0	0.33	13.98	1.11	425455.6	91.21	34.08	42.69		
02/10/2024 14:00	0	0.33	14.02	0.73	420004.7	90.73	34.72	41.96		
02/10/2024 15:00	0.02	0.37	13.98	1.07	424399.3	90.97	34.64	42.69		
02/10/2024 16:00	0.02	0.4	14.09	0.67	405856.9	90.5	33.24	39.52		
02/10/2024 17:00	0.02	0.41	14.13	0.6	399407.4	90.42	32.06	38.32		
02/10/2024 18:00	0.02	0.39	14.14	0.45	396353.2	90.3	31.92	37.94		
02/10/2024 19:00	0	0.39	14.22	0.81	385072.9	89.59	33.99	36.26		
02/10/2024 20:00	0	0.37	14.11	1.05	402391.8	90.39	32.29	39.15		
02/10/2024 21:00	0	0.37	14.11	0.75	402564.1	90.16	32.16	39.23		
02/10/2024 22:00	0	0.39	14.09	0.79	406850.9	90.49	32.24	39.87		
02/10/2024 23:00	0	0.43	14.19	0.67	389973.1	89.97	34.54	37.07		
Minimum	0	0.33	13.98	0	377077.2	89.32	31.92	34.84		
MinDate	00:00	13:00	13:00	10:00	07:00	07:00	18:00	07:00		
Maximum	0.02	0.44	14.27	1.55	425455.6	91.25	36.42	42.69		
MaxDate	15:00	04:00	07:00	04:00	13:00	10:00	07:00	13:00		
Avg	0	0.39	14.14	0.81	398490.5	90.28	33.54	38.32		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.4	13898.4	0.5	1.4	2.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSQ CO ppm	11HRSQ SO2 ppm	11HRSQ O2 %Vol	11HRSQ DUST mg/m3	11HRSQ FLOW m3/h	11HRSQ TEMP Degree C	11HRSQ NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
03/10/2024 00:00	0	0.44	14.28	0.44	377296.6	89.56	37.04	34.89		
03/10/2024 01:00	0	0.43	14.08	0.51	404540.4	90.54	32.2	39.47		
03/10/2024 02:00	0	0.43	14.1	0.6	400431.3	90.36	32.49	38.85		
03/10/2024 03:00	0	0.43	14.09	0.6	400904.3	90.42	32.1	38.87		
03/10/2024 04:00	0	0.45	14.21	0.69	380290.3	89.6	35.63	35.42		
03/10/2024 05:00	0	0.47	14.27	0.66	373780.1	89.3	36.99	34.34		
03/10/2024 06:00	0	0.48	14.25	0.71	379133.8	89.46	35.76	35.24		
03/10/2024 07:00	0	0.47	14.22	0.47	385693.6	89.65	34.66	36.31		
03/10/2024 08:00	0	0.44	14.1	0.3	408078.2	90.67	32.27	39.91		
03/10/2024 09:00	0	0.41	14.1	0.23	409629.3	90.83	32.5	40.13		
03/10/2024 10:00	0	0.38	14.11	0.36	406449.6	90.86	31.93	39.57		
03/10/2024 11:00	0	0.37	14.19	0.1	393442.8	90.49	34.41	37.15		
03/10/2024 12:00	0	0.38	14.29	0	378830.8	90.07	36.43	34.63		
03/10/2024 13:00	0	0.34	14.06	0	416085.8	91.26	33.6	40.82		
03/10/2024 14:00	0	0.31	14.08	0.04	411599	91.12	33.15	39.92		
03/10/2024 15:00	0	0.28	14.05	0	415085.4	91.13	33.37	40.5		
03/10/2024 16:00	0	0.25	14.16	0.05	393321.7	90.02	32.45	37.31		
03/10/2024 17:00	0.01	0.24	14.1	0.27	405011.8	90.44	32.41	39.4		
03/10/2024 18:00	0.01	0.25	14.13	0.59	400380.4	90.23	32.89	39.77		
03/10/2024 19:00	0.02	0.29	14.16	0.3	398593	90.32	32.57	38.35		
03/10/2024 20:00	0.01	0.28	14.07	0.13	413109.4	91.14	32.24	40.71		
03/10/2024 21:00	0.02	0.31	14.1	0.2	411041.3	90.86	33	40.48		
03/10/2024 22:00	0	0.3	14.09	0.23	411619.2	90.79	32.75	40.58		
03/10/2024 23:00	0	0.31	14.16	0.56	396749.6	90.03	34.38	41.56		
Minimum	0	0.24	14.05	0	373780.1	89.3	31.93	34.34		
MinDate	00:00	17:00	15:00	12:00	05:00	05:00	10:00	05:00		
Maximum	0.02	0.48	14.29	0.71	416085.8	91.26	37.04	40.82		
MaxDate	19:00	06:00	12:00	06:00	13:00	13:00	00:00	13:00		
Avg	0	0.36	14.14	0.34	398795.8	90.38	33.63	38.33		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.2	13254.8	0.6	1.6	2.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSQ CO ppm	11HRSQ SO2 ppm	11HRSQ O2 %Vol	11HRSQ DUST mg/m3	11HRSQ FLOW m3/h	11HRSQ TEMP Degree C	11HRSQ NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
04/10/2024 00:00	0	0.33	14.23	1.11	384286.4	89.49	35.49	36.22		
04/10/2024 01:00	0	0.35	14.05	0.96	412405.9	90.55	32.65	40.8		
04/10/2024 02:00	0	0.4	14.06	0.48	406560.5	90.36	32.8	39.9		
04/10/2024 03:00	0	0.41	14.07	0.37	405116.3	90.36	32.31	39.69		
04/10/2024 04:00	0	0.43	14.21	0.45	381931.3	89.43	35.52	35.87		
04/10/2024 05:00	0	0.43	14.26	0.61	375879.3	89.21	36.83	34.83		
04/10/2024 06:00	0	0.42	14.26	0.98	377833.3	88.69	36.84	35.22		
04/10/2024 07:00	0	0.44	14.22	2.49	381842.8	88.22	35.82	36.11		
04/10/2024 08:00	0	0.43	14.04	0.98	415841.9	90.2	33.76	41.56		
04/10/2024 09:00	0	0.45	14.1	0.85	408249.4	90.24	33.45	40.11		
04/10/2024 10:00	0	0.43	14.05	0.48	419861.2	90.9	33.96	41.83		
04/10/2024 11:00	0	0.42	14.19	0.43	394260.1	90.11	34.99	37.5		
04/10/2024 12:00	0	0.4	14.29	0.17	378131.8	89.73	37.12	34.68		
04/10/2024 13:00	0	0.37	14.04	0.03	420865.7	91.25	33.4	41.41		
04/10/2024 14:00	0	0.34	14.04	0	417346.1	91.34	33.22	40.93		
04/10/2024 15:00	0	0.33	14.01	0	421987.6	91.58	33.96	41.72		
04/10/2024 16:00	0	0.31	14.15	0	399454.1	90.43	34.35	38.03		
04/10/2024 17:00	0	0.3	14.24	0	386355.1	89.74	34.88	36.09		
04/10/2024 18:00	0	0.28	14.21	0.47	386251	89.24	34.53	36.44		
04/10/2024 19:00	0	0.29	14.21	1.1	384279.7	89.24	35.16	36.3		
04/10/2024 20:00	0	0.29	14.1	0.84	407414.9	90.19	33.24	39.97		
04/10/2024 21:00	0	0.3	14.1	0.55	408180.8	90.24	33.29	40.03		
04/10/2024 22:00	0	0.33	14.09	0.31	410236.7	90.33	33.32	40.37		
04/10/2024 23:00	0.02	0.36	14.2	0.09	392267	89.82	35.15	37.32		
Minimum	0	0.28	14.01	0	375879.3	88.22	32.31	34.68		
MinDate	00:00	18:00	15:00	14:00	05:00	07:00	03:00	12:00		
Maximum	0.02	0.45	14.29	2.49	421987.6	91.58	37.12	41.83		
MaxDate	23:00	09:00	12:00	07:00	15:00	15:00	12:00	10:00		
Avg	0	0.37	14.14	0.57	399006.6	90.04	34.42	38.46		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.6	15459.5	0.8	1.4	2.5		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/10/2024 00:00	0	0.38	14.28	0.16	379252.8	89.36	37.27	35.17		
05/10/2024 01:00	0.01	0.38	14.09	0.23	404194.4	90.36	32.34	39.39		
05/10/2024 02:00	0.01	0.4	14.09	0.25	401177.6	90.19	32.37	38.98		
05/10/2024 03:00	0.01	0.41	14.1	0.35	399337.3	90.07	32.32	38.64		
05/10/2024 04:00	0	0.43	14.29	0.52	370179.8	88.85	38.47	33.63		
05/10/2024 05:00	0	0.46	14.37	1.05	358935.4	88.34	41.91	31.94		
05/10/2024 06:00	0	0.48	14.43	0.83	351950.5	88.04	43.29	30.61		
05/10/2024 07:00	0	0.49	14.62	0.33	330546.5	87.35	47.48	26.84		
05/10/2024 08:00										
05/10/2024 09:00										
05/10/2024 10:00										
05/10/2024 11:00										
05/10/2024 12:00										
05/10/2024 13:00										
05/10/2024 14:00										
05/10/2024 15:00										
05/10/2024 16:00										
05/10/2024 17:00										
05/10/2024 18:00										
05/10/2024 19:00										
05/10/2024 20:00										
05/10/2024 21:00										
05/10/2024 22:00										
05/10/2024 23:00										
Minimum	0	0.38	14.09	0.16	330546.5	87.35	32.32	26.84		
MinDate	00:00	00:00	01:00	09:00	07:00	07:00	03:00	09:00		
Maximum	0.01	0.49	14.62	1.05	404194.4	90.36	47.48	39.39		
MaxDate	01:00	07:00	07:00	05:00	01:00	01:00	07:00	01:00		
Avg	0.00375	0.42875	14.28	0.465	374446.79	89.07	38.181	34.425		
Num	8	8	8	24	8	8	8	24		
Data[%]	32	32	32	96	32	32	32	96		
STD	0	0	0.2	0.3	26549.5	1.1	5.7	16.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/10/2024 00:00										
06/10/2024 01:00										
06/10/2024 02:00										
06/10/2024 03:00										
06/10/2024 04:00										
06/10/2024 05:00										
06/10/2024 06:00										
06/10/2024 07:00										
06/10/2024 08:00										
06/10/2024 09:00										
06/10/2024 10:00										
06/10/2024 11:00										
06/10/2024 12:00										
06/10/2024 13:00										
06/10/2024 14:00										
06/10/2024 15:00										
06/10/2024 16:00										
06/10/2024 17:00										
06/10/2024 18:00										
06/10/2024 19:00										
06/10/2024 20:00										
06/10/2024 21:00										
06/10/2024 22:00										
06/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.19		
MinDate	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	12:00		
Maximum	---	---	---	2.03	---	---	---	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0.58	---	---	---	0.2		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	96	---	---	---	96		
STD	---	---	---	0.6	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
07/10/2024 00:00										
07/10/2024 01:00										
07/10/2024 02:00										
07/10/2024 03:00										
07/10/2024 04:00										
07/10/2024 05:00										
07/10/2024 06:00										
07/10/2024 07:00										
07/10/2024 08:00										
07/10/2024 09:00										
07/10/2024 10:00										
07/10/2024 11:00										
07/10/2024 12:00									S/D UNIT	
07/10/2024 13:00										
07/10/2024 14:00										
07/10/2024 15:00										
07/10/2024 16:00										
07/10/2024 17:00										
07/10/2024 18:00										
07/10/2024 19:00										
07/10/2024 20:00										
07/10/2024 21:00										
07/10/2024 22:00										
07/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.19		
MinDate	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	1.22	---	---	---	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0.34	---	---	---	0.2		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.4	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
08/10/2024 00:00										
08/10/2024 01:00										
08/10/2024 02:00										
08/10/2024 03:00										
08/10/2024 04:00										
08/10/2024 05:00										
08/10/2024 06:00										
08/10/2024 07:00										
08/10/2024 08:00										
08/10/2024 09:00										
08/10/2024 10:00										
08/10/2024 11:00										
08/10/2024 12:00									S/D UNIT	
08/10/2024 13:00										
08/10/2024 14:00										
08/10/2024 15:00										
08/10/2024 16:00										
08/10/2024 17:00										
08/10/2024 18:00										
08/10/2024 19:00										
08/10/2024 20:00										
08/10/2024 21:00										
08/10/2024 22:00										
08/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.19		
MinDate	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	0.88	---	---	---	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0.28	---	---	---	0.2		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.3	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
09/10/2024 00:00										
09/10/2024 01:00										
09/10/2024 02:00										
09/10/2024 03:00										
09/10/2024 04:00										
09/10/2024 05:00										
09/10/2024 06:00										
09/10/2024 07:00										
09/10/2024 08:00										
09/10/2024 09:00										
09/10/2024 10:00										
09/10/2024 11:00										
09/10/2024 12:00										
09/10/2024 13:00										
09/10/2024 14:00										
09/10/2024 15:00										
09/10/2024 16:00										
09/10/2024 17:00										
09/10/2024 18:00										
09/10/2024 19:00										
09/10/2024 20:00										
09/10/2024 21:00										
09/10/2024 22:00										
09/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
10/10/2024 00:00										
10/10/2024 01:00										
10/10/2024 02:00										
10/10/2024 03:00										
10/10/2024 04:00										
10/10/2024 05:00										
10/10/2024 06:00										
10/10/2024 07:00										
10/10/2024 08:00										
10/10/2024 09:00										
10/10/2024 10:00										
10/10/2024 11:00										
10/10/2024 12:00										
10/10/2024 13:00										
10/10/2024 14:00										
10/10/2024 15:00										
10/10/2024 16:00										
10/10/2024 17:00										
10/10/2024 18:00										
10/10/2024 19:00										
10/10/2024 20:00										
10/10/2024 21:00										
10/10/2024 22:00										
10/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
11/10/2024 00:00										
11/10/2024 01:00										
11/10/2024 02:00										
11/10/2024 03:00										
11/10/2024 04:00										
11/10/2024 05:00										
11/10/2024 06:00										
11/10/2024 07:00										
11/10/2024 08:00										
11/10/2024 09:00										
11/10/2024 10:00										
11/10/2024 11:00										
11/10/2024 12:00										
11/10/2024 13:00										
11/10/2024 14:00										
11/10/2024 15:00										
11/10/2024 16:00										
11/10/2024 17:00										
11/10/2024 18:00										
11/10/2024 19:00										
11/10/2024 20:00										
11/10/2024 21:00										
11/10/2024 22:00										
11/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.2		
MinDate	00:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	2.11	---	---	---	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0.74	---	---	---	0.2		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.7	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
12/10/2024 00:00										
12/10/2024 01:00										
12/10/2024 02:00										
12/10/2024 03:00										
12/10/2024 04:00										
12/10/2024 05:00										
12/10/2024 06:00										
12/10/2024 07:00										
12/10/2024 08:00										
12/10/2024 09:00										
12/10/2024 10:00										
12/10/2024 11:00										
12/10/2024 12:00										
12/10/2024 13:00										
12/10/2024 14:00										
12/10/2024 15:00										
12/10/2024 16:00										
12/10/2024 17:00										
12/10/2024 18:00										
12/10/2024 19:00										
12/10/2024 20:00										
12/10/2024 21:00										
12/10/2024 22:00										
12/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.2		
MinDate	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	2.56	---	---	---	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0.9	---	---	---	0.2		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.8	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11									Cause	Solution
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW		
13/10/2024 00:00										
13/10/2024 01:00										
13/10/2024 02:00										
13/10/2024 03:00										
13/10/2024 04:00										
13/10/2024 05:00										
13/10/2024 06:00										
13/10/2024 07:00										
13/10/2024 08:00										
13/10/2024 09:00										
13/10/2024 10:00										
13/10/2024 11:00									S/D UNIT	
13/10/2024 12:00										
13/10/2024 13:00										
13/10/2024 14:00										
13/10/2024 15:00										
13/10/2024 16:00										
13/10/2024 17:00										
13/10/2024 18:00										
13/10/2024 19:00										
13/10/2024 20:00										
13/10/2024 21:00										
13/10/2024 22:00										
13/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.2		
MinDate	00:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	2.02	---	---	---	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0.82	---	---	---	0.2		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.7	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11									Cause	Solution
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW		
14/10/2024 00:00										
14/10/2024 01:00										
14/10/2024 02:00										
14/10/2024 03:00										
14/10/2024 04:00										
14/10/2024 05:00										
14/10/2024 06:00										
14/10/2024 07:00										
14/10/2024 08:00										
14/10/2024 09:00										
14/10/2024 10:00										
14/10/2024 11:00									S/D UNIT	
14/10/2024 12:00										
14/10/2024 13:00										
14/10/2024 14:00										
14/10/2024 15:00										
14/10/2024 16:00										
14/10/2024 17:00										
14/10/2024 18:00										
14/10/2024 19:00										
14/10/2024 20:00										
14/10/2024 21:00										
14/10/2024 22:00										
14/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.2		
MinDate	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	2.13	---	---	---	0.2		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	1.02	---	---	---	0.2		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.7	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
15/10/2024 00:00										
15/10/2024 01:00										
15/10/2024 02:00										
15/10/2024 03:00										
15/10/2024 04:00										
15/10/2024 05:00										
15/10/2024 06:00										
15/10/2024 07:00	1.24	0.22	14.49	1.27	340557.2	81.54	49.85	23.58		
15/10/2024 08:00	0.22	0.13	14.1	0.33	400891.8	90.63	37.39	37.18		
15/10/2024 09:00	0.09	0.14	14.03	0.07	418465.9	92.41	36.05	39.9		
15/10/2024 10:00	0.03	0.15	14.3	0.11	378490.2	90.85	40.37	30.64		
15/10/2024 11:00										
15/10/2024 12:00										
15/10/2024 13:00										
15/10/2024 14:00										
15/10/2024 15:00										
15/10/2024 16:00										
15/10/2024 17:00										
15/10/2024 18:00										
15/10/2024 19:00										
15/10/2024 20:00										
15/10/2024 21:00										
15/10/2024 22:00										
15/10/2024 23:00										
Minimum	0.03	0.13	14.03	0.07	340557.2	81.54	36.05	23.58		
MinDate	10:00	08:00	09:00	14:00	07:00	07:00	09:00	00:00		
Maximum	1.24	0.22	14.49	1.27	418465.9	92.41	49.85	39.9		
MaxDate	07:00	07:00	07:00	06:00	09:00	09:00	07:00	09:00		
Avg	0.40	0.16	14.23	0.45	384601.28	88.86	40.92	32.83		
Num	4	4	4	4	4	4	4	24		
Data[%]	16.7	16.7	16.7	100	16.7	16.7	16.7	100		
STD	0.6	0	0.2	0.6	33612.9	4.9	6.2	12.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
16/10/2024 00:00										
16/10/2024 01:00										
16/10/2024 02:00										
16/10/2024 03:00										
16/10/2024 04:00										
16/10/2024 05:00										
16/10/2024 06:00										
16/10/2024 07:00										
16/10/2024 08:00										
16/10/2024 09:00										
16/10/2024 10:00										
16/10/2024 11:00										
16/10/2024 12:00										
16/10/2024 13:00										
16/10/2024 14:00										
16/10/2024 15:00										
16/10/2024 16:00										
16/10/2024 17:00										
16/10/2024 18:00										
16/10/2024 19:00										
16/10/2024 20:00										
16/10/2024 21:00										
16/10/2024 22:00										
16/10/2024 23:00										
Minimum	----	----	----	0	----	----	----	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00	09:00		
Maximum	----	----	----	0	----	----	----	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	----	----	----	1.03	----	----	----	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	----	----	----	100	----	----	----	100		
STD	----	----	----	0.6	----	----	----	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
17/10/2024 00:00										
17/10/2024 01:00										
17/10/2024 02:00										
17/10/2024 03:00										
17/10/2024 04:00										
17/10/2024 05:00										
17/10/2024 06:00										
17/10/2024 07:00										
17/10/2024 08:00										
17/10/2024 09:00										
17/10/2024 10:00										
17/10/2024 11:00									S/D UNIT	
17/10/2024 12:00										
17/10/2024 13:00										
17/10/2024 14:00										
17/10/2024 15:00										
17/10/2024 16:00										
17/10/2024 17:00										
17/10/2024 18:00										
17/10/2024 19:00										
17/10/2024 20:00										
17/10/2024 21:00										
17/10/2024 22:00										
17/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
18/10/2024 00:00										
18/10/2024 01:00										
18/10/2024 02:00										
18/10/2024 03:00										
18/10/2024 04:00										
18/10/2024 05:00										
18/10/2024 06:00										
18/10/2024 07:00										
18/10/2024 08:00										
18/10/2024 09:00										
18/10/2024 10:00										
18/10/2024 11:00									S/D UNIT	
18/10/2024 12:00										
18/10/2024 13:00										
18/10/2024 14:00										
18/10/2024 15:00										
18/10/2024 16:00										
18/10/2024 17:00										
18/10/2024 18:00										
18/10/2024 19:00										
18/10/2024 20:00										
18/10/2024 21:00										
18/10/2024 22:00										
18/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.07	---	---	---	0.2		
MinDate	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	4.08	---	---	---	0.21		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	17:00		
Avg	---	---	---	1.92	---	---	---	0.2		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	1.4	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/10/2024 00:00										
19/10/2024 01:00										
19/10/2024 02:00										
19/10/2024 03:00										
19/10/2024 04:00										
19/10/2024 05:00										
19/10/2024 06:00										
19/10/2024 07:00										
19/10/2024 08:00										
19/10/2024 09:00										
19/10/2024 10:00										
19/10/2024 11:00										
19/10/2024 12:00										
19/10/2024 13:00										
19/10/2024 14:00										
19/10/2024 15:00										
19/10/2024 16:00										
19/10/2024 17:00										
19/10/2024 18:00										
19/10/2024 19:00										
19/10/2024 20:00										
19/10/2024 21:00										
19/10/2024 22:00										
19/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.04	---	---	---	0.2		
MinDate	00:00	00:00	00:00	13:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	4.19	---	---	---	0.21		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	2.13	---	---	---	0.21		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	1.4	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/10/2024 00:00										
20/10/2024 01:00										
20/10/2024 02:00										
20/10/2024 03:00										
20/10/2024 04:00										
20/10/2024 05:00										
20/10/2024 06:00										
20/10/2024 07:00										
20/10/2024 08:00										
20/10/2024 09:00										
20/10/2024 10:00										
20/10/2024 11:00										
20/10/2024 12:00										
20/10/2024 13:00										
20/10/2024 14:00										
20/10/2024 15:00										
20/10/2024 16:00										
20/10/2024 17:00										
20/10/2024 18:00										
20/10/2024 19:00										
20/10/2024 20:00										
20/10/2024 21:00										
20/10/2024 22:00										
20/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.16	---	---	---	0.2		
MinDate	00:00	00:00	00:00	13:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	4.03	---	---	---	0.21		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	2.06	---	---	---	0.21		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	1.2	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
21/10/2024 00:00									S/D UNIT	
21/10/2024 01:00										
21/10/2024 02:00										
21/10/2024 03:00										
21/10/2024 04:00										
21/10/2024 05:00										
21/10/2024 06:00										
21/10/2024 07:00										
21/10/2024 08:00	1.03	0.14	14.03	0.62	389630.6	86.25	38.2	36.44		
21/10/2024 09:00	0.87	0.11	14.08	0.05	397951.4	89.21	36.66	37.59		
21/10/2024 10:00	0.41	0.09	14.02	0	406552.6	89.61	34.97	38.89		
21/10/2024 11:00	0.29	0.07	14.14	0	394050.3	89.75	37.12	34.87		
21/10/2024 12:00	0.23	0.06	14.22	0	370834.4	89.52	40.61	32.55		
21/10/2024 13:00	0.33	0.04	14.03	0	399081.6	90.43	33.91	37.21		
21/10/2024 14:00	0.34	0.03	13.97	0.05	406708.6	90.32	32.37	38.65		
21/10/2024 15:00	0.34	0.02	13.99	0.27	417528.2	90.85	32.66	40.51		
21/10/2024 16:00	0.32	0.02	13.97	0.31	406576.6	90.3	33.54	38.8		
21/10/2024 17:00	0.33	0.02	14.02	0.48	397443.5	89.81	32.72	37.47		
21/10/2024 18:00	0.32	0.02	14.1	0.62	384672.9	89.36	35.04	35.31		
21/10/2024 19:00	0.37	0.03	14.07	0.43	392157.1	89.77	33.77	38.51		
21/10/2024 20:00	0.46	0.02	13.96	0.27	418715.3	90.9	34.27	40.67		
21/10/2024 21:00	0.46	0.03	13.87	0.17	436247.4	91.96	34.7	43.31		
21/10/2024 22:00	0.46	0.03	13.87	0.01	445250.7	92.49	35.45	44.87		
21/10/2024 23:00	0.33	0.04	14.08	0.13	385433.6	89.92	35.32	36.02		
Minimum	0.23	0.02	13.87	0	370834.4	89.25	32.37	32.55		
MinDate	12:00	15:00	21:00	10:00	12:00	08:00	14:00	00:00		
Maximum	1.03	0.14	14.22	0.62	445250.7	92.49	40.61	44.87		
MaxDate	08:00	08:00	12:00	01:00	22:00	22:00	11:00	22:00		
Avg	0.439625	0.048125	14.02	0.213125	402427.175	90.028	35.082	38.104		
Num	16	16	16	24	16	16	16	24		
Data[%]	66.7	66.7	66.7	100	66.7	66.7	66.7	100		
STD	0.2	0	0.1	1.2	19645	1.4	2.2	18.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
22/10/2024 00:00	0.31	0.04	14.13	0.44	376646.8	89.16	36.87	34.7		
22/10/2024 01:00	0.35	0.05	13.97	0.66	399722.4	89.97	32.56	38.69		
22/10/2024 02:00	0.34	0.07	13.98	0.59	396772.5	89.83	32.73	38.15		
22/10/2024 03:00	0.36	0.08	13.99	0.28	394617.3	89.77	32.87	37.78		
22/10/2024 04:00	0.32	0.09	14.12	0.15	373581.2	88.98	37.25	34.21		
22/10/2024 05:00	0.39	0.1	14.12	0.19	375578.7	89.09	36.48	34.43		
22/10/2024 06:00	0.39	0.1	14.1	0.24	378281.3	89.13	35.64	34.98		
22/10/2024 07:00	0.43	0.09	14.06	0.19	386343.6	89.52	33.99	36.31		
22/10/2024 08:00	0.55	0.1	13.92	0.12	411772.5	90.62	31.5	40.35		
22/10/2024 09:00	0.44	0.08	13.96	0	408419.5	90.85	31.92	39.66		
22/10/2024 10:00	0.4	0.06	13.97	0	409393.2	90.99	31.47	39.74		
22/10/2024 11:00	0.28	0.06	14.09	0	391357.4	90.37	34.93	36.49		
22/10/2024 12:00	0.16	0.04	14.14	0	382177.8	90	36.22	34.9		
22/10/2024 13:00	0.27	0.02	13.93	0	413778.1	91.25	32.3	40.02		
22/10/2024 14:00	0.3	0.01	13.95	0	410775.3	91.01	32.58	39.45		
22/10/2024 15:00	0.36	0	13.91	0	421700	91.36	33.93	41.14		
22/10/2024 16:00	0.33	0	14.01	0	404400.8	90.68	33.58	38.65		
22/10/2024 17:00	0.37	0	13.95	0.09	404637.8	90.56	30.38	39.11		
22/10/2024 18:00	0.41	0	13.98	0.57	400710.2	90.55	31.01	38.55		
22/10/2024 19:00	0.34	0	14.05	0.41	394642	90.07	32.23	37.59		
22/10/2024 20:00	0.39	0.02	14.06	0	398699.3	89.84	33.4	38.18		
22/10/2024 21:00	0.43	0.02	13.98	0.1	410906.5	90.31	32.79	40.2		
22/10/2024 22:00	0.46	0.02	13.99	0.33	407345.2	90.55	31.8	39.57		
22/10/2024 23:00	0.38	0.03	14.05	0.62	392547.6	90.11	33.4	37.06		
Minimum	0.16	0	13.91	0	373581.2	88.98	30.38	34.21		
MinDate	12:00	15:00	09:00	04:00	04:00	17:00	04:00	04:00		
Maximum	0.55	0.1	14.14	0.66	421700	91.36	37.25	41.14		
MaxDate	08:00	05:00	12:00	01:00	15:00	15:00	04:00	15:00		
Avg	0.37	0.05	14.02	0.21	397700.3	90.2	33.41	37.91		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.2	13475.8	0.7	1.9	2.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
23/10/2024 00:00	0.34	0.03	14.03	0.69	397146.6	90.42	34.12	37.74		
23/10/2024 01:00	0.38	0.03	13.92	0.48	406746.8	90.88	30.75	39.53		
23/10/2024 02:00	0.38	0.05	13.99	0.54	398674.1	90.09	32.68	38.43		
23/10/2024 03:00	0.31	0.06	14	1.5	392747.6	87.52	33.45	37.95		
23/10/2024 04:00	0.27	0.11	14.16	2.52	367653.2	87.82	39.62	33.41		
23/10/2024 05:00	0.29	0.12	14.18	1.08	364588.2	88.12	40.23	32.79		
23/10/2024 06:00	0.24	0.12	14.24	0.59	359520.7	88.27	41.09	31.78		
23/10/2024 07:00	0.07	0.14	14.42	0.2	338125.8	87.88	45.04	27.53		
23/10/2024 08:00	0.17	0.14	14.22	0	395084.2	88.96	41.5	36.77		
23/10/2024 09:00	0.33	0.13	13.9	0	446450.1	88.76	35.97	45.3		
23/10/2024 10:00	0.31	0.1	13.92	0	468968.9	89.6	39.83	48.35		
23/10/2024 11:00	0.29	0.08	13.92	0	462486.8	90.29	37.52	46.98		
23/10/2024 12:00	0.3	0.06	13.89	0	451022.5	89.07	36.35	45.56		
23/10/2024 13:00	0.28	0.04	13.9	0	484364.3	91.44	40.88	49.98		
23/10/2024 14:00	0.31	0.03	13.89	0.04	457349.5	90	36.38	46.21		
23/10/2024 15:00	0.4	0.03	13.89	0	468145.7	90.5	36.87	47.56		
23/10/2024 16:00	0.35	0.02	13.88	0.04	423697.5	87.99	33.57	42.39		
23/10/2024 17:00	0.37	0.03	14	0.08	395599.5	86.24	31.94	38.41		
23/10/2024 18:00	0.41	0.03	13.97	0.24	399746.7	85.87	31.56	39.25		
23/10/2024 19:00	0.45	0.03	13.82	0.25	418088.2	86.47	33.09	41.9		
23/10/2024 20:00	0.46	0.04	13.9	0.25	450456.9	88.27	36.4	46.07		
23/10/2024 21:00	0.47	0.05	13.88	0.48	432471	87.61	34.87	44.06		
23/10/2024 22:00	0.47	0.05	13.88	0.15	446346.8	88.2	35.83	45.69		
23/10/2024 23:00	0.48	0.05	13.87	0	441374.6	88.12	35.86	45.1		
Minimum	0.07	0.02	13.57	0	338125.8	85.87	30.75	27.83		
MinDate	07:00	16:00	23:00	08:00	07:00	18:00	01:00	07:00		
Maximum	0.48	0.14	14.42	2.52	484364.3	91.44	45.04	49.98		
MaxDate	23:00	07:00	07:00	04:00	13:00	13:00	07:00	13:00		
Avg	0.37	0.07	13.89	0.38	419389	88.68	36.41	41.21		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.6	39267.6	1.5	3.6	5.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
24/10/2024 00:00	0.39	0.07	13.9	0	421619.8	87.1	33.93	42.51		
24/10/2024 01:00	0.39	0.08	13.86	0	434593.8	87.41	35.16	44.43		
24/10/2024 02:00	0.4	0.09	13.83	0	432900.4	87.3	34.69	44.26		
24/10/2024 03:00	0.46	0.11	13.83	0	442471.5	87.09	35.08	45.41		
24/10/2024 04:00	0.39	0.15	13.93	0.01	402440.3	85.87	32.84	39.7		
24/10/2024 05:00	0.4	0.14	13.96	0.12	393769.9	85.71	31.71	38.26		
24/10/2024 06:00	0.47	0.15	13.92	0.24	399762.5	85.98	30.61	39.32		
24/10/2024 07:00	0.36	0.15	14.12	0.05	382291.7	87.95	37.09	35.55		
24/10/2024 08:00	0.33	0.12	14.04	0	395810.9	89.15	32.92	37.59		
24/10/2024 09:00	0.29	0.12	14.02	0	401911.2	89.56	32.04	38.48		
24/10/2024 10:00	0.28	0.12	14.03	0	406101.8	89.85	33.2	38.99		
24/10/2024 11:00	0.2	0.09	14.16	0	381765.6	89.2	36.9	34.8		
24/10/2024 12:00	0.22	0.06	14.18	0	376890.4	89.26	38.07	33.91		
24/10/2024 13:00	0.3	0.04	13.98	0	408187.8	90.56	32.86	38.97		
24/10/2024 14:00	0.3	0.02	14	0	406341.7	90.37	33.42	38.62		
24/10/2024 15:00	0.3	0.01	14	0	406256.2	90.23	32.64	38.63		
24/10/2024 16:00	0.25	0.01	14.13	0	387002.8	89.49	34.88	35.6		
24/10/2024 17:00	0.28	0	14.06	0	399750.4	89.82	33.15	37.82		
24/10/2024 18:00	0.29	0	14.11	0	393975.7	89.52	34.07	36.97		
24/10/2024 19:00	0.43	0	14.07	0	394713.8	89.51	32.42	37.31		
24/10/2024 20:00	0.52	0	14.01	0	404686.5	90.3	31.3	38.9		
24/10/2024 21:00	0.58	0	13.99	0	405808.2	90.53	30.85	39.13		
24/10/2024 22:00	0.6	0.02	13.96	0	409563.8	90.83	30.98	39.72		
24/10/2024 23:00	0.56	0.03	14.06	0	390879.9	90.08	33.48	36.62		
Minimum	0.2	0	13.83	0	376890.4	85.71	30.61	33.91		
MinDate	11:00	17:00	02:00	00:00	12:00	05:00	06:00	12:00		
Maximum	0.6	0.15	14.18	0.24	442471.5	90.83	38.07	45.41		
MaxDate	22:00	04:00	12:00	06:00	03:00	22:00	12:00	03:00		
Avg	0.37	0.07	14.01	0.02	403292.8	88.86	35.51	38.81		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.1	16374.8	1.6	2	2.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	caues	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
25/10/2024 00:00	0.51	0.04	14.12	0.11	379056.2	89.56	35.07	34.72		
25/10/2024 01:00	0.54	0.04	13.94	0.09	404385.9	90.44	30.67	39.02		
25/10/2024 02:00	0.47	0.06	13.95	0.11	399480.1	90.08	31.06	38.38		
25/10/2024 03:00	0.47	0.06	13.96	0.2	399326.1	89.97	31.2	38.2		
25/10/2024 04:00	0.38	0.1	14.08	0.12	379895.6	89.13	34.93	35.03		
25/10/2024 05:00	0.44	0.12	14.09	0.07	379160.6	89.14	34.95	34.9		
25/10/2024 06:00	0.41	0.13	14.2	0.13	363633.9	88.47	39.23	32.23		
25/10/2024 07:00	0.47	0.13	14.2	0.04	367036.3	88.71	38.43	32.6		
25/10/2024 08:00	0.48	0.1	14.01	0	400950.3	90.48	31.53	38.17		
25/10/2024 09:00	0.53	0.08	14.01	0	403875.9	90.66	30.72	38.51		
25/10/2024 10:00	0.53	0.07	13.95	0	411825.8	90.84	30.9	39.91		
25/10/2024 11:00	0.41	0.1	14.1	0	388977.4	89.94	34	36.01		
25/10/2024 12:00	0.34	0.1	14.2	0	376203.4	89.33	37.5	33.85		
25/10/2024 13:00	0.43	0.06	13.97	0	409836.4	90.65	32.03	39.25		
25/10/2024 14:00	0.43	0.04	13.98	0	402773	90.42	30.68	38.24		
25/10/2024 15:00	0.45	0.03	13.93	0	409724	90.83	30.38	39.3		
25/10/2024 16:00	0.3	0.03	14.15	0.05	373609.8	89.36	35.05	33.46		
25/10/2024 17:00	0.19	0.04	14.32	0.34	348868.9	88.41	40.76	29.44		
25/10/2024 18:00	0.27	0.05	14.29	0.38	355094.5	88.61	39.88	30.48		
25/10/2024 19:00	0.38	0.04	14.18	0.2	372283.3	89.38	36.02	33.32		
25/10/2024 20:00	0.45	0.04	14	0.35	402296.3	90.44	30.22	38.4		
25/10/2024 21:00	0.49	0.04	14.03	0.37	397130.5	90.35	30.69	37.6		
25/10/2024 22:00	0.47	0.05	14	0.24	402513.6	90.42	30.38	38.45		
25/10/2024 23:00	0.35	0.06	14.1	0.51	383378.9	89.61	33.48	35.4		
Minimum	0.19	0.03	13.93	0	348868.9	88.41	30.22	29.44		
MinDate	17:00	15:00	15:00	08:00	17:00	17:00	20:00	17:00		
Maximum	0.54	0.13	14.32	0.51	411825.8	90.84	40.76	39.91		
MaxDate	01:00	06:00	17:00	23:00	10:00	10:00	17:00	10:00		
Avg	0.42	0.07	14.07	0.14	387971.6	89.8	33.74	36.04		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.2	18257.1	0.8	3.4	3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
26/10/2024 00:00	0.29	0.09	14.14	0.84	375355.9	89.3	34.98	34.09		
26/10/2024 01:00	0.34	0.08	13.97	1.15	400482.4	90.29	29.64	38.17		
26/10/2024 02:00	0.35	0.1	14	1.23	394015.3	90.18	30.25	37.1		
26/10/2024 03:00	0.36	0.11	14	1.07	392783.6	90.21	30.38	36.94		
26/10/2024 04:00	0.22	0.13	14.31	0.9	348476.8	88.11	40.78	29.58		
26/10/2024 05:00	0.26	0.14	14.4	0.78	339491.2	87.57	43.84	28.07		
26/10/2024 06:00	0.21	0.17	14.4	0.75	340651	87.39	44.02	28.29		
26/10/2024 07:00	0.18	0.18	14.37	0.58	346620.5	87.67	42.88	29.27		
26/10/2024 08:00	0.26	0.14	14.22	0.31	369953	88.83	37.35	33		
26/10/2024 09:00	0.22	0.13	14.27	0.04	364410.4	88.62	39	32.07		
26/10/2024 10:00	0.35	0.1	13.94	0	470366	90.63	36.66	47.17		
26/10/2024 11:00	0.35	0.08	13.92	0	440380.2	88.73	34.17	43.83		
26/10/2024 12:00	0.32	0.08	13.92	0	420199.4	87.47	32.21	41.2		
26/10/2024 13:00	0.33	0.08	13.9	0	467852.6	89.75	36.5	46.83		
26/10/2024 14:00	0.33	0.06	13.88	0	462550.7	89.73	36.16	46.41		
26/10/2024 15:00	0.32	0.05	13.91	0	470206.9	90.14	37.18	47.21		
26/10/2024 16:00	0.32	0.03	13.9	0	429513.4	87.83	33.83	42.64		
26/10/2024 17:00	0.36	0.02	13.88	0.05	436379.7	87.55	34.16	43.78		
26/10/2024 18:00	0.39	0.03	13.9	0.05	435855	87.77	33.89	43.56		
26/10/2024 19:00	0.39	0.04	13.9	0.08	439787.7	87.67	34.15	44.23		
26/10/2024 20:00	0.38	0.04	13.93	0.19	470634.8	89.74	36.42	47.73		
26/10/2024 21:00	0.38	0.05	13.9	0.23	462145.1	89.39	35.77	46.87		
26/10/2024 22:00	0.39	0.05	13.89	0.27	457299.5	89.14	35.24	46.24		
26/10/2024 23:00	0.31	0.05	13.91	0.44	436448.3	88.26	33.41	43.53		
Minimum	0.18	0.02	13.88	0	339491.2	87.39	29.64	28.07		
MinDate	07:00	17:00	14:00	10:00	05:00	06:00	01:00	05:00		
Maximum	0.39	0.18	14.4	1.23	470634.8	90.63	44.02	47.73		
MaxDate	18:00	07:00	05:00	02:00	20:00	10:00	06:00	20:00		
Avg	0.32	0.08	14.03	0.37	415494.1	88.83	35.95	39.91		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.2	0.4	46040.3	1.1	3.9	6.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
27/10/2024 00:00	0.26	0.06	13.89	1.2	425133.3	87.18	31.63	42.33		
27/10/2024 01:00	0.23	0.08	13.85	1.29	456173.8	88.97	34.06	46.14		
27/10/2024 02:00	0.27	0.09	13.83	1.15	439696.3	88.22	33.5	44.43		
27/10/2024 03:00	0.32	0.1	13.83	1.02	440130.5	87.92	33.82	44.63		
27/10/2024 04:00	0.33	0.11	13.93	0.47	413040.3	86.58	32.57	40.93		
27/10/2024 05:00	0.34	0.1	13.91	0.5	410752.2	85.85	32.14	40.86		
27/10/2024 06:00	0.34	0.11	13.93	0.58	407377.7	85.64	32.47	40.31		
27/10/2024 07:00	0.1	0.14	14.27	0.59	356199.3	84.36	39.6	31.62		
27/10/2024 08:00	0.09	0.15	14.31	0.36	353989.3	84.62	40.5	31.07		
27/10/2024 09:00	0.11	0.14	14.31	0.09	355395.1	84.95	39.91	31.14		
27/10/2024 10:00	0.09	0.12	14.29	0.01	357500.4	85.15	38.75	31.42		
27/10/2024 11:00	0.08	0.1	14.26	0	360396.8	85.21	38.15	31.79		
27/10/2024 12:00	0.04	0.09	14.3	0	352086.3	85.08	40.05	30.37		
27/10/2024 13:00	0.06	0.08	14.23	0	360767.4	85.38	37.39	31.84		
27/10/2024 14:00	0.05	0.09	14.24	0.08	357664.7	84.96	37.89	31.51		
27/10/2024 15:00	0.06	0.08	14.22	0.14	361375.9	85.2	36.81	32.09		
27/10/2024 16:00	0.07	0.06	14.23	0.16	360647.3	85.12	37.13	32.01		
27/10/2024 17:00	0.15	0.06	14.22	0.08	364485.5	85.24	37.33	32.65		
27/10/2024 18:00	0.33	0.05	13.92	0.06	415899.8	86.8	31.97	41.04		
27/10/2024 19:00	0.32	0.05	13.92	0.14	410629.4	86.84	30.79	40.37		
27/10/2024 20:00	0.44	0.06	13.92	0.01	412689.1	87.06	31.04	40.69		
27/10/2024 21:00	0.39	0.07	13.9	0.04	416564.7	87.2	31.8	41.37		
27/10/2024 22:00	0.36	0.07	13.91	0.13	423364.9	87.35	32.54	42.19		
27/10/2024 23:00	0.34	0.08	13.92	0.14	412847.8	86.7	31.69	40.96		
Minimum	0.04	0.05	13.83	0	352086.3	84.36	30.79	30.37		
MinDate	12:00	18:00	02:00	11:00	12:00	07:00	19:00	12:00		
Maximum	0.44	0.15	14.31	1.29	456173.8	88.97	40.5	46.14		
MaxDate	20:00	08:00	08:00	01:00	01:00	01:00	08:00	01:00		
Avg	0.22	0.09	14.06	0.34	392700.4	86.15	35.15	37.24		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.2	0.4	34182.8	1.3	3.3	5.5		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
28/10/2024 00:00	0.34	0.07	13.92	0.16	411045.2	86.45	31.49	40.72		
28/10/2024 01:00	0.21	0.09	13.85	1.26	410919	83.23	31.18	41.34		
28/10/2024 02:00	0.22	0.12	13.86	1.76	405230.6	85.47	29.95	40.27		
28/10/2024 03:00	0.28	0.16	13.83	1.36	415402.6	85.82	31.41	41.84		
28/10/2024 04:00	0.26	0.18	13.82	1.4	419859.9	85.94	32.56	42.55		
28/10/2024 05:00	0.22	0.2	13.87	1.8	413903.6	85.63	33.3	41.52		
28/10/2024 06:00	0.22	0.2	13.96	1.49	397075.7	84.97	31.4	38.93		
28/10/2024 07:00	0.27	0.19	13.84	1.14	425856.7	85.59	33.6	43.52		
28/10/2024 08:00	0.22	0.18	13.88	0.93	445301.9	86.88	35.57	45.68		
28/10/2024 09:00	0.21	0.18	13.9	0.36	451544.4	89.7	36.38	45.91		
28/10/2024 10:00	0.24	0.19	13.92	0.03	448124.8	90.31	35.97	45.09		
28/10/2024 11:00	0.22	0.17	13.92	0	457190.2	90.55	36.43	45.89		
28/10/2024 12:00	0.23	0.15	13.91	0	436302.8	90.25	35.66	43.4		
28/10/2024 13:00	0.2	0.1	13.96	0	483376.3	93.22	37.91	48.31		
28/10/2024 14:00	0.25	0.06	13.91	0	460897.9	92.66	37.08	46.02		
28/10/2024 15:00	0.41	0.04	13.89	0	446688.3	90.17	35.98	44.53		
28/10/2024 16:00	0.27	0.04	13.9	0	448116	88.7	35.94	45.04		
28/10/2024 17:00	0.41	0.04	13.91	0	418317.7	87.15	33.19	41.62		
28/10/2024 18:00	0.31	0.03	13.91	0.01	414733.1	86.69	32.44	41.31		
28/10/2024 19:00	0.21	0.03	13.96	0.12	405831.8	86.36	31.07	39.89		
28/10/2024 20:00	0.26	0.04	13.94	0.24	411483.4	86.47	31.71	40.94		
28/10/2024 21:00	0.27	0.04	13.91	0.18	417404.2	86.64	32.93	41.93		
28/10/2024 22:00	0.29	0.05	13.86	0.29	427898.9	86.89	34.58	43.62		
28/10/2024 23:00	0.3	0.08	13.88	0.39	417626.8	86.42	33.1	42.11		
Minimum	0.2	0.03	13.82	0	397075.7	83.23	29.95	38.93		
MinDate	13:00	18:00	04:00	11:00	06:00	01:00	02:00	06:00		
Maximum	0.41	0.2	13.96	1.8	483376.3	93.22	37.91	48.31		
MaxDate	15:00	05:00	06:00	05:00	13:00	13:00	13:00	13:00		
Avg	0.26	0.11	13.9	0.54	428755.5	87.59	33.78	43		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0	0.6	21673.9	2.5	2.3	2.4		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
29/10/2024 00:00	0.33	0.11	13.92	0.15	408436.9	86.33	31.41	40.49		
29/10/2024 01:00	0.37	0.11	13.87	0.02	415781.1	86.49	32.21	41.68		
29/10/2024 02:00	0.37	0.14	13.86	0.02	415902.1	86.38	32.28	41.73		
29/10/2024 03:00	0.32	0.16	13.89	0.11	409430.7	86.31	31.29	40.78		
29/10/2024 04:00	0.38	0.17	13.89	0.24	409786.8	86.41	31.08	40.68		
29/10/2024 05:00	0.4	0.21	13.99	0.1	392059.6	85.72	31.38	37.74		
29/10/2024 06:00	0.46	0.23	13.95	0.07	399981.1	85.9	30.31	39.13		
29/10/2024 07:00	0.37	0.21	13.98	0.03	397771.2	85.94	30.89	38.67		
29/10/2024 08:00	0.69	0.19	13.91	0	421058.1	86.88	32.83	42.16		
29/10/2024 09:00	0.35	0.16	13.93	0	424250.8	87.22	34.55	42.39		
29/10/2024 10:00	0.29	0.13	13.95	0	427471.3	87.32	35.72	42.64		
29/10/2024 11:00	0.29	0.11	13.95	0	428597.8	87.26	36.36	42.69		
29/10/2024 12:00	0.31	0.11	13.93	0	416049.2	86.85	33.07	41.09		
29/10/2024 13:00	0.33	0.09	13.91	0	451197.2	88.59	35.95	45.3		
29/10/2024 14:00	0.33	0.08	13.89	0.04	442697	88.64	35.23	44.31		
29/10/2024 15:00	0.34	0.07	13.89	0	450191.6	89.05	35.65	45.03		
29/10/2024 16:00	0.34	0.05	13.89	0	450926.7	89.27	35.34	45.18		
29/10/2024 17:00	0.35	0.04	13.89	0	421097.8	87.82	32.7	41.94		
29/10/2024 18:00	0.39	0.05	13.87	0.03	429420.1	87.84	33.82	43.18		
29/10/2024 19:00	0.39	0.05	13.91	0.17	417336.1	87.36	31.91	41.49		
29/10/2024 20:00	0.38	0.05	13.91	0.17	417532.7	87.18	32.09	41.62		
29/10/2024 21:00	0.36	0.06	13.88	0.31	425459.1	87.25	33.2	42.91		
29/10/2024 22:00	0.36	0.06	13.86	0.34	434918.4	87.81	34.35	44.17		
29/10/2024 23:00	0.31	0.07	13.88	0.26	422391.5	87.1	33.36	42.53		
Minimum	0.29	0.04	13.86	0	392059.6	85.72	30.31	37.74		
MinDate	10:00	17:00	02:00	08:00	05:00	05:00	06:00	05:00		
Maximum	0.69	0.23	13.99	0.34	451197.2	89.27	36.36	45.3		
MaxDate	08:00	06:00	05:00	22:00	13:00	16:00	11:00	13:00		
Avg	0.37	0.11	13.91	0.09	422071.8	87.21	33.21	42.06		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0	0.1	15935	1	1.8	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
30/10/2024 00:00	0.32	0.1	13.92	0.17	412624.6	86.85	31.63	40.95		
30/10/2024 01:00	0.34	0.12	13.9	0.25	415404.8	86.48	32.6	41.61		
30/10/2024 02:00	0.35	0.14	13.9	0.72	410627.8	86.1	31.86	41.02		
30/10/2024 03:00	0.36	0.15	13.89	0.48	410510.3	86.29	31.44	40.88		
30/10/2024 04:00	0.29	0.17	13.89	1.03	408452.8	86.16	31.02	40.58		
30/10/2024 05:00	0.29	0.19	14	0.53	392165.3	85.51	31.99	37.9		
30/10/2024 06:00	0.32	0.19	13.96	0.58	399003.2	85.68	30.87	39.05		
30/10/2024 07:00	0.27	0.22	13.97	0.33	399118.8	86.09	30.72	38.88		
30/10/2024 08:00	0.24	0.2	13.92	0	415938.6	87	32.09	41.44		
30/10/2024 09:00	0.29	0.19	13.88	0	426966.7	86.2	33.99	43.2		
30/10/2024 10:00	0.26	0.15	13.89	0	446761.6	86.38	34.94	45.22		
30/10/2024 11:00	0.32	0.14	13.89	0	429804.4	88.03	33.6	43.01		
30/10/2024 12:00	0.27	0.13	13.96	0	410040.3	87.25	31.25	40.13		
30/10/2024 13:00	0.3	0.11	13.88	0	432632.4	87.87	34.99	43.35		
30/10/2024 14:00	0.3	0.11	13.88	0.04	444590.4	88.47	35.15	44.54		
30/10/2024 15:00	0.25	0.07	13.85	0	452707.5	88.78	35.55	45.97		
30/10/2024 16:00	0.27	0.07	13.84	0	445756.6	88.35	35.31	45.37		
30/10/2024 17:00	0.28	0.07	13.87	0	419136.9	86.77	33.35	42.1		
30/10/2024 18:00	0.31	0.07	13.86	0.12	421834.7	86.4	33.91	42.68		
30/10/2024 19:00	0.31	0.07	13.92	0.03	410722.3	86.22	31.83	40.85		
30/10/2024 20:00	0.33	0.1	13.88	0.25	418158.9	86.49	32.88	42.09		
30/10/2024 21:00	0.33	0.11	13.86	0.17	425881	86.7	34.34	43.31		
30/10/2024 22:00	0.35	0.11	13.84	0.24	427200.3	86.83	34.25	43.53		
30/10/2024 23:00	0.37	0.13	13.85	0.36	419902	86.6	32.82	42.41		
Minimum	0.24	0.07	13.84	0	392165.3	85.51	30.72	37.9		
MinDate	08:00	15:00	16:00	08:00	05:00	05:00	07:00	05:00		
Maximum	0.37	0.22	14	1.03	452707.5	88.78	35.55	45.97		
MaxDate	23:00	07:00	05:00	04:00	15:00	15:00	15:00	15:00		
Avg	0.31	0.13	13.9	0.22	420664.3	86.9	33.02	42.09		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	0.3	15717.8	0.9	1.6	2.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
31/10/2024 00:00	0.37	0.15	13.88	0.24	411949.2	86.55	30.95	41.08		
31/10/2024 01:00	0.4	0.16	13.82	0.23	420435.6	86.88	32.35	42.49		
31/10/2024 02:00	0.39	0.2	13.83	0.32	416623.4	86.6	31.8	41.98		
31/10/2024 03:00	0.41	0.21	13.84	0.25	417220	86.47	32.02	41.98		
31/10/2024 04:00	0.45	0.23	13.85	0.13	411596.2	86.45	30.71	41.05		
31/10/2024 05:00	0.45	0.24	13.92	0.21	398617.2	85.86	30.5	39.94		
31/10/2024 06:00	0.44	0.24	13.88	0.26	407305.4	86.24	30.18	40.3		
31/10/2024 07:00	0.48	0.23	13.92	0.16	405682.8	86.29	30.19	39.84		
31/10/2024 08:00	0.44	0.21	13.89	0.11	417284.1	86.85	31.43	41.61		
31/10/2024 09:00	0.42	0.22	13.87	0	427422.9	87.43	33.61	43.01		
31/10/2024 10:00	0.35	0.21	13.88	0	437400.5	88.12	34.25	44.06		
31/10/2024 11:00	0.36	0.19	13.89	0	426958.5	87.71	33.73	42.57		
31/10/2024 12:00	0.34	0.16	13.92	0	412862.7	87.29	30.86	40.43		
31/10/2024 13:00	0.32	0.12	13.84	0	431153.3	87.87	33.4	43.08		
31/10/2024 14:00	0.34	0.1	13.84	0	434555.2	88.33	33.76	43.35		
31/10/2024 15:00	0.33	0.09	13.83	0	437943.9	88.4	33.9	43.77		
31/10/2024 16:00	0.33	0.09	13.86	0	442863	88.65	35.11	44.33		
31/10/2024 17:00	0.33	0.08	13.88	0	421126.3	87.46	32.81	41.89		
31/10/2024 18:00	0.41	0.08	13.88	0	424094.4	87.27	33.63	42.36		
31/10/2024 19:00	0.39	0.08	13.92	0.01	415116.8	87.01	32.01	41.03		
31/10/2024 20:00	0.39	0.06	13.92	0.08	417862.3	87.08	32.03	41.5		
31/10/2024 21:00	0.4	0.07	13.88	0.09	427924.3	87.3	33.61	43.02		
31/10/2024 22:00	0.36	0.09	13.85	0.2	431739.3	87.61	33.91	43.66		
31/10/2024 23:00	0.33	0.1	13.87	0.28	426808.6	87.21	32.4	42.12		
Minimum	0.32	0.06	13.82	0	398617.2	85.86	30.18	39.94		
MinDate	13:00	20:00	01:00	09:00	05:00	05:00	06:00	05:00		
Maximum	0.48	0.24	13.92	0.32	442863	88.65	35.11	44.33		
MaxDate	07:00	05:00	05:00	02:00	16:00	16:00	16:00	15:00		
Avg	0.38	0.15	13.87	0.11	421522.7	87.2	32.46	42.06		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Delta[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0	0.1	11087.8	0.7	1.4	1.4		

Continuous Emission Monitoring Data																Year:	2024	
DATE	GT11															Cause	Fuel	Solutions
	CO (ppm)			SO2 (ppm)			O2 (% Vol)			NOx@7% (ppm)			TSP (mg/m ³)					
	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG			
01.11.2024	0.11	0.48	0.28	0.07	0.21	0.13	13.85	14.21	14.00	30.28	38.26	33.13	0.00	0.60	0.29	NG	-	
02.11.2024	0.01	0.27	0.16	0.00	0.25	0.11	13.98	14.50	14.11	31.59	45.62	36.12	0.00	0.51	0.19	NG	-	
03.11.2024	0.00	0.24	0.08	0.03	0.15	0.08	13.98	14.40	14.19	32.14	46.66	38.72	0.00	0.22	0.10	NG	-	
04.11.2024	0.01	0.18	0.07	0.02	0.16	0.08	13.99	14.31	14.17	32.55	42.56	37.16	0.00	0.01	0.01	NG	-	
05.11.2024	0.01	0.14	0.06	0.02	0.10	0.06	13.98	14.24	14.12	31.80	40.53	34.98	0.00	0.06	0.02	NG	-	
06.11.2024	0.02	0.16	0.08	0.03	0.11	0.06	13.90	14.21	14.04	30.73	38.53	33.39	0.00	0.00	0.00	NG	-	
07.11.2024	0.00	0.12	0.05	0.01	0.12	0.06	13.98	14.24	14.09	31.46	39.72	34.16	0.00	0.22	0.09	NG	-	
08.11.2024	0.00	0.14	0.05	0.01	0.10	0.05	14.00	14.38	14.17	31.92	43.60	36.70	0.00	0.00	0.00	NG	-	
09.11.2024	0.00	0.15	0.07	0.00	0.14	0.07	13.98	14.53	14.16	32.03	48.52	36.78	0.00	0.28	0.12	NG	-	
10.11.2024	0.03	0.26	0.13	0.00	0.11	0.06	13.90	14.28	14.08	32.67	43.43	35.66	0.00	0.04	0.04	NG	-	
11.11.2024	0.00	0.26	0.12	0.00	0.06	0.03	13.85	14.27	14.05	31.48	40.78	34.97	0.00	0.04	0.04	NG	-	
12.11.2024	0.02	0.36	0.10	0.00	0.11	0.05	13.96	14.18	14.05	31.54	35.48	33.31	0.00	0.00	0.00	NG	-	
13.11.2024	0.02	0.39	0.17	0.01	0.15	0.06	13.88	14.23	14.04	31.04	36.05	32.52	0.00	0.04	0.04	NG	-	
14.11.2024	0.00	0.25	0.09	0.02	0.09	0.06	13.83	14.21	14.08	29.42	36.42	32.85	0.00	0.27	0.07	NG	-	
15.11.2024	0.00	0.18	0.08	0.00	0.26	0.18	0.00	14.33	13.99	0.00	41.17	33.68	0.00	1.01	0.34	NG	-	
16.11.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
17.11.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
18.11.2024	0.00	0.23	0.07	0.00	0.28	0.11	0.00	14.24	14.12	0.00	38.63	34.91	0.00	0.10	0.10	NG	-	
19.11.2024	0.00	0.21	0.06	0.02	0.19	0.09	13.98	14.24	14.10	30.39	40.06	34.17	0.00	0.10	0.07	NG	-	
20.11.2024	0.00	0.05	0.03	0.02	0.13	0.07	14.03	14.25	14.13	31.35	41.64	34.93	0.00	0.02	0.02	NG	-	
21.11.2024	0.00	0.04	0.03	0.01	0.14	0.06	14.02	14.25	14.13	31.57	40.48	35.35	0.00	0.09	0.05	NG	-	
22.11.2024	0.00	0.03	0.02	0.01	0.12	0.05	14.04	14.34	14.17	32.06	43.30	36.45	0.00	0.04	0.04	NG	-	
23.11.2024	0.00	0.02	0.02	0.01	0.09	0.05	13.89	14.46	14.26	32.31	45.73	40.18	0.00	0.00	0.00	NG	-	
24.11.2024	0.00	0.06	0.03	0.01	0.11	0.05	13.82	14.34	14.14	31.29	43.06	37.04	0.00	0.00	0.00	NG	-	
25.11.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.07	0.00	14.22	14.20	0.00	38.06	37.48	0.00	0.00	0.00	NG	-	
26.11.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
27.11.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
28.11.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
29.11.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
30.11.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
01.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U	
Minimum	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Approve		OK
Maximum	0.11	0.48	0.2775	0.07	0.28	0.1804	14.04	14.53	14.263	32.67	48.52	40.183	0	1.01	0.34			safety
Average	0.03	0.19	0.08	0.02	0.14	0.07	13.94	14.30	14.11	31.48	41.23	35.42	0.00	0.21	0.10			
NG Limit	690			10						60			20					

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
01/11/2024 00:00	0.29	0.13	13.95	0.21	407418.3	86.46	31.2	40.09		
01/11/2024 01:00	0.33	0.14	13.88	0.28	417264.8	86.64	32.09	41.69		
01/11/2024 02:00	0.36	0.15	13.86	0.22	417301.8	86.83	31.61	41.64		
01/11/2024 03:00	0.34	0.16	13.85	0.55	417693.9	86.98	31.56	41.71		
01/11/2024 04:00	0.31	0.18	13.89	0.6	409143.4	86.78	30.31	40.32		
01/11/2024 05:00	0.26	0.21	13.98	0.47	395159.5	86.2	30.61	38.05		
01/11/2024 06:00	0.46	0.21	13.91	0.26	410989.3	86.84	30.52	40.48		
01/11/2024 07:00	0.48	0.21	13.97	0.06	405263.7	86.51	30.64	39.5		
01/11/2024 08:00	0.33	0.19	13.98	0	409890.1	86.79	31.46	40.08		
01/11/2024 09:00	0.41	0.14	13.91	0	432760.8	87.73	34.8	43.4		
01/11/2024 10:00	0.39	0.12	13.9	0	432723.9	87.84	34.54	43.39		
01/11/2024 11:00	0.34	0.14	13.91	0	449020	88.75	36.7	45.42		
01/11/2024 12:00	0.34	0.13	14	0	454586.7	89.81	37.24	45.2		
01/11/2024 13:00	0.3	0.12	14.01	0	409523.1	90.18	33.32	39.03		
01/11/2024 14:00	0.26	0.1	14.01	0	402042.8	90.56	30.29	37.77		
01/11/2024 15:00	0.23	0.08	13.97	0	406749.9	90.63	30.28	38.63		
01/11/2024 16:00	0.18	0.07	14.07	0	389025.6	89.89	33.16	35.91		
01/11/2024 17:00	0.11	0.07	14.17	0.06	373164.8	89.28	35.31	33.45		
01/11/2024 18:00	0.11	0.1	14.19	0	369948	89.03	37.96	33.06		
01/11/2024 19:00	0.11	0.09	14.21	0.29	366218.9	88.29	38.26	32.68		
01/11/2024 20:00	0.18	0.09	14.07	0.56	387805	89.28	32.74	36.17		
01/11/2024 21:00	0.18	0.1	14.06	0.27	389547.3	89.47	32.54	36.48		
01/11/2024 22:00	0.23	0.1	14.04	0.04	394950.7	89.63	31.71	37.35		
01/11/2024 23:00	0.14	0.11	14.16	0.14	374629.4	88.88	36.35	33.87		
Minimum	0.11	0.07	13.85	0	366218.9	86.2	30.28	32.68		
MinDate	17:00	16:00	03:00	08:00	19:00	05:00	15:00	19:00		
Maximum	0.48	0.21	14.21	0.6	454586.7	90.63	38.26	45.42		
MaxDate	07:00	05:00	19:00	04:00	12:00	15:00	19:00	11:00		
Avg	0.28	0.13	14	0.17	405117.5	88.3	33.13	38.98		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.2	23003.6	1.5	2.6	3.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
02/11/2024 00:00	0.1	0.16	14.2	0.11	369122.6	88.64	38.26	33.03		
02/11/2024 01:00	0.23	0.17	14.01	0.09	393935.6	89.52	31.78	37.19		
02/11/2024 02:00	0.27	0.18	14.04	0.1	386091.4	89.27	32.79	35.91		
02/11/2024 03:00	0.23	0.19	14.06	0.23	383099.1	89.16	33.65	35.52		
02/11/2024 04:00	0.12	0.21	14.28	0.13	352613.3	87.95	40.88	30.33		
02/11/2024 05:00	0.08	0.2	14.3	0.05	350063.6	87.89	42.04	29.83		
02/11/2024 06:00	0.01	0.21	14.43	0.51	334037	87.06	44.6	27.27		
02/11/2024 07:00	0.01	0.25	14.5	0.26	328802	86.83	45.62	26.32		
02/11/2024 08:00	0.09	0.22	14.34	0	371594.9	87.65	43.35	32.96		
02/11/2024 09:00	0.23	0.16	13.98	0	445970	87.78	37.41	44.94		
02/11/2024 10:00	0.22	0.12	14	0	447140.2	87.24	38.27	45.04		
02/11/2024 11:00	0.18	0.1	14.08	0	426136.9	86.34	37.54	41.94		
02/11/2024 12:00	0.17	0.07	14.06	0	405709.2	84.8	34.24	39.38		
02/11/2024 13:00	0.18	0.05	14.01	0	434399.8	86.09	36.71	43		
02/11/2024 14:00	0.18	0.03	13.99	0	413816.2	85.66	34.77	40.56		
02/11/2024 15:00	0.19	0.01	13.99	0	414213.3	85.62	34.33	40.74		
02/11/2024 16:00	0.17	0.01	14.05	0	402911.7	85.14	33.46	39.03		
02/11/2024 17:00	0.16	0.01	14.09	0	394378.5	84.78	33.21	37.75		
02/11/2024 18:00	0.16	0	14.07	0	397936.2	84.87	33.64	38.42		
02/11/2024 19:00	0.16	0.01	14.05	0	398163.8	84.87	32.28	38.56		
02/11/2024 20:00	0.18	0.01	14.01	0	404325.3	85.13	32.02	39.65		
02/11/2024 21:00	0.2	0.02	14	0	403901.9	85.13	31.78	39.65		
02/11/2024 22:00	0.19	0.03	14.01	0	402823.7	85.02	32.66	39.47		
02/11/2024 23:00	0.22	0.04	14	0	400252.4	84.87	31.59	39.14		
Minimum	0.01	0	13.98	0	328802	84.78	31.59	26.32		
MinDate	06:00	18:00	09:00	08:00	07:00	17:00	23:00	07:00		
Maximum	0.27	0.25	14.5	0.51	447140.2	89.52	45.62	45.04		
MaxDate	02:00	07:00	07:00	06:00	10:00	01:00	07:00	10:00		
Avg	0.16	0.1	14.11	0.06	394226.6	86.55	36.12	37.32		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.2	0.1	31175.1	1.6	4.3	5.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
03/11/2024 00:00	0.24	0.05	14.01	0	396062.7	84.74	32.14	38.51		
03/11/2024 01:00	0.22	0.06	13.98	0	403239.5	84.92	32.61	39.57		
03/11/2024 02:00	0.22	0.09	14	0	398294.3	84.63	33.2	38.79		
03/11/2024 03:00	0.16	0.12	14.01	0	393007.4	84.32	33.04	38.09		
03/11/2024 04:00	0.13	0.13	14.04	0.08	387028.1	83.88	34.41	37.12		
03/11/2024 05:00	0.11	0.14	14.08	0.22	381881.3	83.67	35.29	36.23		
03/11/2024 06:00	0.11	0.15	14.11	0.1	379410.3	83.53	36.91	35.79		
03/11/2024 07:00	0.04	0.15	14.25	0.01	362102.7	83.06	41.95	32.71		
03/11/2024 08:00	0.01	0.15	14.36	0	350226	82.88	45.37	30.58		
03/11/2024 09:00	0	0.15	14.4	0	346154.4	83.15	46.66	29.76		
03/11/2024 10:00	0.03	0.15	14.26	0	368311.6	84.26	40.27	33.26		
03/11/2024 11:00	0	0.12	14.28	0	362794.3	84.5	41.83	32.23		
03/11/2024 12:00	0.01	0.1	14.28	0	360040.4	84.67	42.05	31.63		
03/11/2024 13:00	0.01	0.08	14.24	0	365225.6	84.91	40.17	32.39		
03/11/2024 14:00	0.01	0.05	14.23	0	368579.4	84.95	39.39	32.9		
03/11/2024 15:00	0.02	0.03	14.22	0	370584.2	84.93	38.5	33.31		
03/11/2024 16:00	0.04	0.04	14.2	0	373294.1	85.03	37.67	33.88		
03/11/2024 17:00	0.03	0.03	14.26	0	364126.1	84.5	40.06	32.45		
03/11/2024 18:00	0.03	0.03	14.27	0	362220.3	84.51	40.56	32.24		
03/11/2024 19:00	0.04	0.03	14.28	0	361803.5	84.46	40.79	32.23		
03/11/2024 20:00	0.06	0.03	14.28	0	362894.5	84.38	40.84	32.44		
03/11/2024 21:00	0.09	0.04	14.24	0	368127.8	84.47	39.28	33.41		
03/11/2024 22:00	0.12	0.04	14.19	0	373856	84.23	37.9	34.44		
03/11/2024 23:00	0.09	0.06	14.2	0	369315.1	83.42	38.48	33.98		
Minimum	0	0.03	13.98	0	346154.4	82.88	32.14	29.76		
MinDate	09:00	15:00	01:00	00:00	09:00	08:00	00:00	09:00		
Maximum	0.24	0.15	14.4	0.22	403239.5	85.03	46.66	39.57		
MaxDate	00:00	06:00	09:00	05:00	01:00	16:00	09:00	01:00		
Avg	0.08	0.08	14.19	0.02	372015.8	84.25	38.72	34.08		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.1	14707.9	0.6	3.8	2.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
04/11/2024 00:00	0.04	0.08	14.25	0	359663.9	83.74	41.65	32.17		
04/11/2024 01:00	0.07	0.09	14.21	0	364284.7	84.05	40.03	32.95		
04/11/2024 02:00	0.06	0.11	14.17	0	369201.6	84.13	38.99	33.82		
04/11/2024 03:00	0.07	0.11	14.13	0.01	373526.2	84.13	37.5	34.59		
04/11/2024 04:00	0.06	0.12	14.14	0	372652.8	84.06	37.74	34.47		
04/11/2024 05:00	0.06	0.15	14.17	0.01	369733.3	83.93	38.78	33.95		
04/11/2024 06:00	0.16	0.16	13.99	0	398251.8	84.7	33.26	38.83		
04/11/2024 07:00	0.05	0.16	14.29	0	357234.1	84.75	42.56	31.41		
04/11/2024 08:00	0.06	0.15	14.22	0	374439.7	87.8	39.05	33.88		
04/11/2024 09:00	0.1	0.12	14.1	0	395707.3	88.78	33.48	37.2		
04/11/2024 10:00	0.11	0.09	14.07	0	401028.6	89.13	32.55	36.03		
04/11/2024 11:00	0.07	0.07	14.13	0	390208.5	89.04	35	36.11		
04/11/2024 12:00	0.01	0.09	14.31	0	361224.2	87.98	41.85	31.28		
04/11/2024 13:00	0.04	0.07	14.15	0	383269.4	89.05	35.38	34.85		
04/11/2024 14:00	0.06	0.05	14.11	0	388264.7	89.16	33.46	35.74		
04/11/2024 15:00	0.07	0.03	14.1	0	389704.6	89.3	33.18	35.97		
04/11/2024 16:00	0.05	0.03	14.14	0	383942.8	89.13	34.64	35.04		
04/11/2024 17:00	0.02	0.02	14.21	0	372107.6	88.64	37.76	33.24		
04/11/2024 18:00	0.03	0.02	14.23	0	372443	88.69	38.45	33.22		
04/11/2024 19:00	0.04	0.03	14.3	0	363373.4	88.43	40.88	31.74		
04/11/2024 20:00	0.06	0.03	14.26	0	370236.8	88.75	38.94	32.86		
04/11/2024 21:00	0.11	0.03	14.23	0	374259.3	88.95	37.36	33.54		
04/11/2024 22:00	0.18	0.03	14.1	0	395239.5	89.68	34.77	37.02		
04/11/2024 23:00	0.16	0.03	14.14	0	386690.1	89.18	34.52	35.82		
Minimum	0.01	0.02	13.99	0	357234.1	83.74	32.55	31.28		
MinDate	12:00	17:00	06:00	00:00	07:00	00:00	10:00	12:00		
Maximum	0.18	0.16	14.31	0.01	401028.6	89.68	42.56	38.83		
MaxDate	22:00	06:00	12:00	03:00	10:00	22:00	07:00	06:00		
Avg	0.07	0.08	14.17	0	377778.7	87.3	37.16	34.49		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	12984.3	2.3	3.1	2.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/11/2024 00:00	0.09	0.04	14.17	0	379758.4	86.76	36.29	34.77		
05/11/2024 01:00	0.12	0.05	14.01	0.01	399190.5	89.49	32.07	38.08		
05/11/2024 02:00	0.12	0.06	14.04	0.01	394481.8	89.15	32.67	37.37		
05/11/2024 03:00	0.12	0.07	14.05	0	392828.7	88.98	33.24	37.12		
05/11/2024 04:00	0.09	0.08	14.14	0	378433.7	88.44	36.4	34.64		
05/11/2024 05:00	0.03	0.08	14.24	0.04	363730.7	87.78	40.53	32.26		
05/11/2024 06:00	0.04	0.08	14.18	0.06	374667.5	88.14	38	34.07		
05/11/2024 07:00	0.01	0.09	14.2	0.01	374383.6	87.88	38.63	34.08		
05/11/2024 08:00	0.06	0.1	14.04	0.01	400186.7	88.96	33.06	38.31		
05/11/2024 09:00	0.04	0.1	14.09	0	394037.1	88.85	33.72	37.19		
05/11/2024 10:00	0.04	0.09	14.08	0	353947.8	89.05	33.34	37.06		
05/11/2024 11:00	0.03	0.08	14.17	0	378985.3	88.79	36.63	34.41		
05/11/2024 12:00	0.01	0.07	14.23	0	368008.2	88.55	39.41	32.43		
05/11/2024 13:00	0.04	0.04	14.07	0	393606.1	89.57	32.72	36.63		
05/11/2024 14:00	0.06	0.04	14.03	0	397685.7	89.58	31.83	37.43		
05/11/2024 15:00	0.08	0.04	14.02	0	402925.2	89.74	31.8	38.26		
05/11/2024 16:00	0.05	0.03	14.14	0	386714.7	89.12	34.65	35.53		
05/11/2024 17:00	0.02	0.02	14.15	0	384187.8	88.78	35.16	35.41		
05/11/2024 18:00	0.03	0.02	14.15	0	382891.8	88.58	35.55	35.32		
05/11/2024 19:00	0.03	0.02	14.23	0	371459	88.16	38.66	33.4		
05/11/2024 20:00	0.1	0.02	14.14	0	386084.5	88.81	34.78	35.82		
05/11/2024 21:00	0.09	0.03	14.12	0	388828.4	89.23	33.6	36.24		
05/11/2024 22:00	0.14	0.03	13.98	0	413506.3	90.37	33.08	40.21		
05/11/2024 23:00	0.09	0.04	14.1	0	387439.7	89.43	33.8	35.98		
Minimum	0.01	0.02	13.98	0	363730.7	87.78	31.8	32.26		
MinDate	07:00	17:00	22:00	00:00	05:00	05:00	15:00	05:00		
Maximum	0.14	0.1	14.24	0.06	413506.3	90.37	40.53	40.21		
MaxDate	22:00	08:00	05:00	06:00	22:00	22:00	05:00	22:00		
Avg	0.06	0.05	14.12	0.01	386997.5	88.92	34.98	35.92		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	11976.4	0.6	2.6	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/11/2024 00:00	0.11	0.04	14.07	0	388886.4	89.59	34.39	36.33		
06/11/2024 01:00	0.16	0.05	13.97	0	402120.7	90.15	30.73	38.53		
06/11/2024 02:00	0.13	0.06	13.98	0	398322.8	89.91	31.35	37.94		
06/11/2024 03:00	0.1	0.09	14.02	0	392687.9	89.65	32.39	37.06		
06/11/2024 04:00	0.03	0.11	14.16	0	376286.5	88.73	37.24	34.23		
06/11/2024 05:00	0.02	0.11	14.19	0	373196.7	88.33	38.53	33.81		
06/11/2024 06:00	0.03	0.1	14.16	0	379303	88.35	36.93	34.83		
06/11/2024 07:00	0.02	0.1	14.21	0	373631.3	88.05	38.49	33.86		
06/11/2024 08:00	0.08	0.08	14.08	0	398075.3	89.09	33.27	37.81		
06/11/2024 09:00	0.07	0.07	14.06	0	402375.8	89.39	32.37	38.39		
06/11/2024 10:00	0.09	0.07	13.99	0	413514.6	90.06	32.33	40.19		
06/11/2024 11:00	0.05	0.06	14.05	0	398947.4	89.49	32.74	37.85		
06/11/2024 12:00	0.02	0.06	14.12	0	386561.5	89.06	35.09	35.79		
06/11/2024 13:00	0.11	0.04	13.9	0	425859.1	90.62	33.33	41.98		
06/11/2024 14:00	0.09	0.04	13.94	0	415428.8	90.3	32.25	40.3		
06/11/2024 15:00	0.09	0.03	13.94	0	416347.5	90.44	32.06	40.35		
06/11/2024 16:00	0.08	0.03	13.98	0	407823.3	90.19	32.11	39		
06/11/2024 17:00	0.05	0.03	14.02	0	388890	89.68	31.67	37.77		
06/11/2024 18:00	0.06	0.03	14.03	0	398689.8	89.6	31.7	37.84		
06/11/2024 19:00	0.06	0.03	14.1	0	388058.1	89.18	33.66	36.14		
06/11/2024 20:00	0.08	0.03	14.02	0	401475.6	89.72	31.83	38.41		
06/11/2024 21:00	0.11	0.03	13.99	0	406449.6	90.09	31.35	39.15		
06/11/2024 22:00	0.16	0.03	13.93	0	420141.3	90.75	32.29	41.21		
06/11/2024 23:00	0.11	0.05	14.06	0	393190.7	89.65	33.27	37.03		
Minimum	0.02	0.03	13.9	0	373196.7	88.05	30.73	33.81		
MinDate	05:00	15:00	13:00	00:00	05:00	07:00	01:00	05:00		
Maximum	0.16	0.11	14.21	0	425859.1	90.75	38.53	41.98		
MaxDate	01:00	04:00	07:00	00:00	13:00	22:00	05:00	13:00		
Avg	0.08	0.06	14.04	0	398206.9	89.59	33.39	37.74		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	14387	0.7	2.3	2.2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
07/11/2024 00:00	0.01	0.06	14.17	0.04	373029.1	88.54	37.31	33.67		
07/11/2024 01:00	0.05	0.06	13.98	0.22	400575.6	89.54	31.46	38.46		
07/11/2024 02:00	0.04	0.07	14.02	0.1	393211.6	89.17	32.67	37.29		
07/11/2024 03:00	0.05	0.08	14.01	0.01	394477.8	89.11	32.62	37.51		
07/11/2024 04:00	0.02	0.09	14.11	0.08	379741.3	88.39	36.16	35.12		
07/11/2024 05:00	0	0.11	14.19	0.13	389113.7	87.78	39.72	33.34		
07/11/2024 06:00	0.02	0.12	14.13	0.1	379921.9	87.92	36.56	35.27		
07/11/2024 07:00	0.01	0.12	14.19	0.13	372778.2	87.52	38.54	33.96		
07/11/2024 08:00	0.05	0.1	14.09	0	392922.5	88.66	33.77	37.09		
07/11/2024 09:00	0.05	0.09	14.07	0	399022.3	89.02	32.84	38.03		
07/11/2024 10:00	0.06	0.07	14.03	0	405205.7	89.53	32.12	38.79		
07/11/2024 11:00	0.03	0.06	14.09	0	393582.7	89.13	33.89	36.93		
07/11/2024 12:00	0	0.07	14.24	0	389195.9	88.47	39.12	32.72		
07/11/2024 13:00	0.03	0.05	14.04	0	399240.1	89.71	31.76	37.55		
07/11/2024 14:00	0.02	0.04	14.07	0.04	394157.2	89.48	32.45	36.75		
07/11/2024 15:00	0	0.03	14.18	0	377834.2	88.84	35.88	33.98		
07/11/2024 16:00	0.01	0.01	14.15	0	384033.8	89.04	34.28	35.12		
07/11/2024 17:00	0.06	0.01	14.07	0	387689.8	89.32	32.21	37.59		
07/11/2024 18:00	0.05	0.01	14.06	0	398389.6	89.24	32.17	37.85		
07/11/2024 19:00	0.03	0.02	14.16	0	384004.1	88.64	34.79	35.55		
07/11/2024 20:00	0.09	0.02	14.07	0	399352.5	89.36	32.18	38.1		
07/11/2024 21:00	0.12	0.02	14.04	0	402755.8	89.69	31.79	38.66		
07/11/2024 22:00	0.11	0.02	13.98	0	411293	90.01	32.28	40.09		
07/11/2024 23:00	0.09	0.02	14.08	0	392198	89.5	33.37	36.96		
Minimum	0	0.01	13.98	0	369113.7	87.52	31.46	32.72		
MinDate	05:00	16:00	01:00	08:00	05:00	07:00	01:00	12:00		
Maximum	0.12	0.12	14.24	0.22	411293	90.01	39.72	40.09		
MaxDate	21:00	06:00	12:00	01:00	22:00	22:00	05:00	22:00		
Avg	0.04	0.06	14.09	0.04	390154.4	88.98	34.16	36.52		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.1	11971.3	0.6	2.5	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
08/11/2024 00:00	0.1	0.03	14.12	0	384653.3	89.04	34.38	35.73		
08/11/2024 01:00	0.11	0.05	14.04	0	395422.8	89.34	32.36	37.61		
08/11/2024 02:00	0.14	0.06	14	0	399633.5	89.53	31.92	38.29		
08/11/2024 03:00	0.12	0.07	14.01	0	396445.5	89.24	32.57	37.89		
08/11/2024 04:00	0.07	0.08	14.13	0	376287.3	88.45	36.9	34.51		
08/11/2024 05:00	0.02	0.08	14.21	0	367174.2	88.04	40.07	32.98		
08/11/2024 06:00	0.06	0.09	14.17	0	375101.8	88.17	37.9	34.33		
08/11/2024 07:00	0.04	0.1	14.19	0	374806.6	87.97	38.25	34.27		
08/11/2024 08:00	0.05	0.1	14.12	0	388138.9	88.38	35.19	36.4		
08/11/2024 09:00	0.03	0.1	14.14	0	388285.9	88.66	35.01	36.29		
08/11/2024 10:00	0.02	0.08	14.13	0	391568.3	88.99	34.1	36.69		
08/11/2024 11:00	0.01	0.07	14.21	0	375816.2	88.71	37.8	33.88		
08/11/2024 12:00	0	0.06	14.32	0	358482.3	88.24	42.5	30.79		
08/11/2024 13:00	0.01	0.03	14.12	0	388295.8	89.58	33.94	35.69		
08/11/2024 14:00	0.01	0.03	14.13	0	385876.6	89.48	34.05	35.35		
08/11/2024 15:00	0.03	0.02	14.07	0	396227.7	89.73	32.18	37.16		
08/11/2024 16:00	0.01	0.01	14.18	0	379345.4	89.1	35.83	34.41		
08/11/2024 17:00	0	0.01	14.34	0	355981.3	88.07	42.29	30.63		
08/11/2024 18:00	0.01	0.01	14.33	0	355969.8	87.95	42.29	30.75		
08/11/2024 19:00	0	0.01	14.38	0	350971.4	87.92	43.6	29.93		
08/11/2024 20:00	0.05	0.01	14.23	0	373654.4	88.77	37.57	33.76		
08/11/2024 21:00	0.04	0.02	14.24	0	373215.3	88.72	37.97	33.67		
08/11/2024 22:00	0.12	0.03	14.1	0	390353	89.37	33.95	36.6		
08/11/2024 23:00	0.09	0.03	14.22	0	370471.1	88.66	38.17	33.29		
Minimum	0	0.01	14	0	350971.4	87.92	31.92	29.93		
MinDate	12:00	16:00	02:00	00:00	19:00	19:00	02:00	19:00		
Maximum	0.14	0.1	14.38	0	399633.5	89.73	43.6	38.29		
MaxDate	02:00	07:00	19:00	00:00	02:00	15:00	19:00	02:00		
Avg	0.05	0.05	14.17	0	378840.8	88.75	36.7	34.62		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	14003	0.6	3.5	2.4		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
09/11/2024 00:00	0.05	0.05	14.25	0	365376.7	88.37	40.09	32.56		
09/11/2024 01:00	0.12	0.05	14.09	0	387360.5	89.02	33.98	36.3		
09/11/2024 02:00	0.06	0.05	14.11	0	380714.1	88.62	35.34	35.21		
09/11/2024 03:00	0.09	0.08	14.13	0	376866	88.56	36.33	34.64		
09/11/2024 04:00	0.03	0.1	14.25	0.04	356694.2	87.69	41.51	31.23		
09/11/2024 05:00	0	0.11	14.34	0.28	344492.1	87.06	44.38	29.21		
09/11/2024 06:00	0	0.12	14.4	0.22	338609.6	86.72	45.67	28.24		
09/11/2024 07:00	0	0.14	14.53	0.03	327144.6	86.26	48.52	26.31		
09/11/2024 08:00	0.08	0.11	14.08	0	396058.3	89.08	34.1	37.64		
09/11/2024 09:00	0.07	0.08	14.06	0	399775.1	89.43	32.75	38.12		
09/11/2024 10:00	0.07	0.1	14.05	0	403101.6	89.8	32.61	38.55		
09/11/2024 11:00	0.03	0.1	14.14	0	387698.3	89.46	35.27	35.82		
09/11/2024 12:00	0	0.08	14.26	0	365227.9	88.72	41.13	32.06		
09/11/2024 13:00	0.03	0.05	14	0	404081.4	90.28	32.1	38.41		
09/11/2024 14:00	0.06	0.02	14	0.04	406536.7	90.31	32.03	38.71		
09/11/2024 15:00	0.08	0.01	13.98	0	412558.6	90.6	32.65	39.71		
09/11/2024 16:00	0.02	0.01	14.16	0	385429.3	89.55	35.53	35.33		
09/11/2024 17:00	0.01	0.01	14.21	0	381265.7	89.13	37.05	34.78		
09/11/2024 18:00	0.03	0	14.2	0	382109.9	89.02	36.22	35.03		
09/11/2024 19:00	0.06	0	14.19	0	383465.8	89.16	35.75	35.3		
09/11/2024 20:00	0.1	0	14.16	0	388428.4	89.2	34.44	36.31		
09/11/2024 21:00	0.14	0	14.04	0	406493.3	89.84	32.62	39.34		
09/11/2024 22:00	0.1	0.01	14.14	0	391043.6	88.95	36.74	36.84		
09/11/2024 23:00	0.15	0.02	14	0	422291.9	87.63	35.83	42.04		
Minimum	0	0	13.98	0	327144.6	86.26	32.03	26.31		
MinDate	05:00	18:00	15:00	00:00	07:00	07:00	14:00	07:00		
Maximum	0.15	0.14	14.53	0.28	422291.9	90.6	48.52	42.04		
MaxDate	23:00	07:00	07:00	05:00	23:00	15:00	07:00	23:00		
Avg	0.06	0.05	14.16	0.03	383034.3	88.85	36.78	35.32		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.1	23685.7	1.1	4.5	3.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
10/11/2024 00:00	0.11	0.03	14.1	0	386281.8	85.03	34.98	36.82		
10/11/2024 01:00	0.2	0.03	13.93	0	413802.8	85.44	33.06	41.5		
10/11/2024 02:00	0.26	0.04	13.9	0	415991.8	85.52	33.63	41.97		
10/11/2024 03:00	0.25	0.05	13.9	0	413840.3	85.37	33.47	41.64		
10/11/2024 04:00	0.11	0.06	14.12	0	376501.6	84.34	37.08	35.47		
10/11/2024 05:00	0.12	0.09	14.22	0	364350	83.93	40.87	33.27		
10/11/2024 06:00	0.06	0.11	14.28	0	356593.4	83.46	43.43	32.07		
10/11/2024 07:00	0.09	0.11	14.28	0	362284.1	83.73	42.11	32.91		
10/11/2024 08:00	0.11	0.08	14.15	0	388887.8	84.24	35.6	37.28		
10/11/2024 09:00	0.08	0.06	14.18	0	387457.5	84.32	35.6	37.01		
10/11/2024 10:00	0.07	0.03	14.19	0	365653.1	84.36	35.95	36.54		
10/11/2024 11:00	0.05	0.01	14.19	0	383543	84.09	35.93	36.04		
10/11/2024 12:00	0.03	0	14.18	0	379965.8	84.27	35.94	35.35		
10/11/2024 13:00	0.05	0	14.08	0	398999.9	85.2	34.88	38.24		
10/11/2024 14:00	0.07	0	14.06	0.04	395811.9	84.92	33.01	38.04		
10/11/2024 15:00	0.1	0	14.03	0	403785.7	85.04	33.14	39.28		
10/11/2024 16:00	0.11	0	14.02	0	411382.4	85.33	34.33	40.46		
10/11/2024 17:00	0.09	0	14.07	0	403965.8	84.98	34.51	39.41		
10/11/2024 18:00	0.16	0	14.06	0	400436.3	84.91	32.96	39.08		
10/11/2024 19:00	0.15	0	14.08	0	397953.1	84.8	33.02	38.78		
10/11/2024 20:00	0.21	0	14.09	0	392969.4	83.1	32.67	38.44		
10/11/2024 21:00	0.22	0	13.98	0	424535.2	85.69	35.54	43.22		
10/11/2024 22:00	0.21	0	13.95	0	437258.8	86.42	37.11	45.09		
10/11/2024 23:00	0.2	0	13.92	0	431466	86.19	37.04	44.76		
Minimum	0.03	0	13.9	0	356593.4	83.1	32.67	32.07		
MinDate	12:00	12:00	02:00	00:00	06:00	20:00	20:00	06:00		
Maximum	0.26	0.11	14.28	0.04	437258.8	86.42	43.43	45.09		
MaxDate	02:00	06:00	06:00	14:00	22:00	22:00	06:00	22:00		
Avg	0.13	0.03	14.08	0	396405	84.78	35.66	38.44		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	20867.3	0.8	2.9	3.5		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
11/11/2024 00:00	0.2	0	13.9	0	414366.7	84.81	34.88	42.53		
11/11/2024 01:00	0.26	0.01	13.88	0	418649.5	85.09	35.59	43.13		
11/11/2024 02:00	0.23	0.02	13.89	0	429666.1	85.62	36.5	44.56		
11/11/2024 03:00	0.23	0.02	13.87	0	417770.9	84.86	35.57	43.18		
11/11/2024 04:00	0.23	0.03	13.85	0	418837.3	84.84	35.42	43.31		
11/11/2024 05:00	0.22	0.03	13.89	0	459750.9	87.03	37.49	48		
11/11/2024 06:00	0.17	0.03	13.97	0	414989.1	85.41	34.96	41.91		
11/11/2024 07:00	0.14	0.04	14.09	0	386623.7	84.27	37.41	37.51		
11/11/2024 08:00	0.04	0.04	14.24	0	369744.7	87.05	39.22	33.98		
11/11/2024 09:00	0.02	0.05	14.2	0	378372.2	88.36	36.82	35.06		
11/11/2024 10:00	0.05	0.06	14.13	0	399881	89.23	33.96	36.89		
11/11/2024 11:00	0.02	0.05	14.2	0	377115.6	89.21	36.75	34.5		
11/11/2024 12:00	0	0.04	14.27	0	364051.9	88.86	40.78	32.13		
11/11/2024 13:00	0.03	0.02	14.04	0	399122.5	90.29	32.21	37.97		
11/11/2024 14:00	0.05	0	14.03	0.04	402020.5	90.34	32.51	38.42		
11/11/2024 15:00	0.07	0	14.01	0	407334.1	90.58	33.09	39.32		
11/11/2024 16:00	0.06	0	14.05	0	403898.1	90.44	33.72	38.81		
11/11/2024 17:00	0.03	0	14.13	0	391651.3	89.77	33.59	37.02		
11/11/2024 18:00	0.03	0	14.13	0	388996.2	89.6	33.27	36.68		
11/11/2024 19:00	0.01	0	14.21	0	375679	89.23	36.23	34.51		
11/11/2024 20:00	0.05	0	14.14	0	386483.5	89.66	33.61	36.33		
11/11/2024 21:00	0.14	0	14.07	0	395966	90.01	31.62	38.03		
11/11/2024 22:00	0.18	0.01	14.03	0	397677.9	90.07	31.48	38.48		
11/11/2024 23:00	0.22	0.02	14.03	0	398469.7	90.11	32.65	38.46		
Minimum	0	0	13.85	0	364051.9	84.27	31.46	32.13		
MinDate	12:00	00:00	04:00	00:00	12:00	07:00	22:00	12:00		
Maximum	0.26	0.06	14.27	0.04	459750.9	90.58	40.78	48		
MaxDate	01:00	10:00	12:00	14:00	05:00	15:00	12:00	05:00		
Avg	0.11	0.02	14.05	0	399461.6	88.11	34.97	38.78		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	21302.4	2.2	2.4	3.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
12/11/2024 00:00	0.13	0.03	14.12	0	381701.3	89.23	35	35.84		
12/11/2024 01:00	0.16	0.03	13.97	0	402841.4	89.93	31.76	39.42		
12/11/2024 02:00	0.12	0.04	13.96	0	401388.4	89.91	31.88	39.3		
12/11/2024 03:00	0.13	0.05	13.97	0	399422.9	89.74	31.82	38.99		
12/11/2024 04:00	0.12	0.06	14.05	0	386466.3	89.3	33.71	36.72		
12/11/2024 05:00	0.19	0.09	14.11	0	380542.8	88.99	34.85	35.75		
12/11/2024 06:00	0.1	0.1	14.09	0	382877.6	88.99	34.67	36.18		
12/11/2024 07:00	0.12	0.11	14.14	0	379300.8	89.03	35.4	35.39		
12/11/2024 08:00	0.1	0.09	14.03	0	403058.3	89.95	33.04	39.21		
12/11/2024 09:00	0.12	0.07	13.97	0	421905.5	90.96	34.43	41.94		
12/11/2024 10:00	0.11	0.06	13.97	0	422400.8	91.23	34.39	41.97		
12/11/2024 11:00	0.05	0.05	14.06	0	402744.8	90.64	34.52	38.61		
12/11/2024 12:00	0.02	0.06	14.1	0	391099.8	90.17	35.48	36.7		
12/11/2024 13:00	0.04	0.04	13.99	0	408359.1	90.76	32.66	39.47		
12/11/2024 14:00	0.04	0.02	14.01	0	402758.3	90.47	31.92	38.57		
12/11/2024 15:00	0.07	0.01	13.97	0	409748.9	90.92	32.33	39.75		
12/11/2024 16:00	0.05	0	14.02	0	402463.1	90.49	32.11	38.63		
12/11/2024 17:00	0.02	0	14.09	0	393240.3	89.94	32.53	37.23		
12/11/2024 18:00	0.02	0	14.11	0	389609.4	89.79	33.04	36.78		
12/11/2024 19:00	0.02	0.01	14.18	0	379825.9	89.46	35.15	35.12		
12/11/2024 20:00	0.03	0.01	14.12	0	389627.4	89.85	33.06	36.8		
12/11/2024 21:00	0.06	0.01	14.09	0	392858.1	90.04	32.24	37.31		
12/11/2024 22:00	0.21	0.01	14.03	0	401667.1	90.45	31.54	38.84		
12/11/2024 23:00	0.36	0.02	13.97	0	406278.2	90.67	31.81	39.67		
Minimum	0.02	0	13.96	0	379300.8	88.99	31.54	35.12		
MinDate	12:00	16:00	02:00	00:00	07:00	05:00	22:00	19:00		
Maximum	0.36	0.11	14.18	0	422400.8	91.23	35.48	41.97		
MaxDate	23:00	07:00	19:00	00:00	10:00	10:00	12:00	10:00		
Avg	0.1	0.04	14.05	0	397174.5	90.04	33.31	38.09		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	12255.2	0.7	1.4	1.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
13/11/2024 00:00	0.28	0.03	14	0	400789.5	90.52	32.84	38.8		
13/11/2024 01:00	0.34	0.05	13.88	0	414567.3	91.18	31.33	41.34		
13/11/2024 02:00	0.39	0.07	13.9	0	410903.7	90.92	31.04	40.62		
13/11/2024 03:00	0.33	0.08	13.9	0	409721.8	90.76	31.1	40.47		
13/11/2024 04:00	0.29	0.09	13.98	0	395028.2	90.2	32.07	38.06		
13/11/2024 05:00	0.29	0.12	14.04	0	383676.9	89.68	32.43	36.21		
13/11/2024 06:00	0.35	0.12	14.01	0	389275.8	89.76	31.52	37.29		
13/11/2024 07:00	0.29	0.13	14.02	0	392713.1	89.98	31.6	37.69		
13/11/2024 08:00	0.22	0.15	14.01	0	404729	90.48	31.24	39.33		
13/11/2024 09:00	0.15	0.12	13.97	0	420753.3	91.23	33.63	41.65		
13/11/2024 10:00	0.09	0.09	13.97	0	419167.5	91.32	33.36	41.38		
13/11/2024 11:00	0.06	0.07	14.03	0	406388.2	90.86	32.95	39.06		
13/11/2024 12:00	0.03	0.05	14.08	0	393837	90.51	32.98	37.06		
13/11/2024 13:00	0.05	0.03	14	0	408693	91.24	32.39	39.28		
13/11/2024 14:00	0.03	0.04	14.08	0.04	390341.7	90.4	31.7	36.5		
13/11/2024 15:00	0.03	0.02	14.04	0	398376.9	90.6	31.32	37.89		
13/11/2024 16:00	0.03	0.02	14.11	0	389127.8	90.28	32.88	36.37		
13/11/2024 17:00	0.02	0.01	14.17	0	380763.9	89.8	33.89	35.13		
13/11/2024 18:00	0.06	0.01	14.17	0	379123.8	89.74	33.94	34.94		
13/11/2024 19:00	0.04	0.01	14.23	0	372673.4	89.54	36.05	33.78		
13/11/2024 20:00	0.09	0.02	14.16	0	384287.9	89.95	33.25	35.83		
13/11/2024 21:00	0.18	0.02	14.14	0	385668.4	89.98	32.39	36.14		
13/11/2024 22:00	0.26	0.02	14.03	0	403820.9	90.67	32.35	39.07		
13/11/2024 23:00	0.15	0.03	14.09	0	388113.8	89.81	32.14	36.68		
Minimum	0.02	0.01	13.88	0	372673.4	89.54	31.04	33.78		
MinDate	17:00	17:00	01:00	00:00	19:00	19:00	02:00	19:00		
Maximum	0.39	0.15	14.23	0.04	420753.3	91.32	36.05	41.65		
MaxDate	02:00	08:00	19:00	14:00	09:00	10:00	19:00	09:00		
Avg	0.17	0.06	14.04	0	396772.6	90.39	32.52	37.94		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	13163	0.6	1.2	2.2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
14/11/2024 00:00	0.17	0.04	14.2	0	371783.6	89.25	35.72	33.84		
14/11/2024 01:00	0.19	0.04	14.03	0	396150.3	90.19	30.71	38.01		
14/11/2024 02:00	0.25	0.05	14.06	0	390211.9	89.82	31.26	37.08		
14/11/2024 03:00	0.22	0.07	14.03	0	391597.3	89.8	30.83	37.45		
14/11/2024 04:00	0.08	0.08	14.12	0	377852	89.36	33.77	34.97		
14/11/2024 05:00	0.07	0.09	14.19	0	366429.2	89	36.42	33.1		
14/11/2024 06:00	0.18	0.09	14.14	0	374247.7	89.41	34.12	34.44		
14/11/2024 07:00	0.17	0.09	14.1	0	380144.1	89.71	32.45	35.43		
14/11/2024 08:00	0.22	0.08	14.01	0	397138.8	90.4	29.42	38.16		
14/11/2024 09:00	0.14	0.08	14.03	0	402015.8	90.46	30.22	38.82		
14/11/2024 10:00	0.07	0.08	13.96	0	412052.1	90.77	31.04	40.49		
14/11/2024 11:00	0.03	0.07	14.05	0	396058.3	90.18	32.21	37.79		
14/11/2024 12:00	0	0.06	14.21	0	369494.6	89.25	36.17	33.29		
14/11/2024 13:00	0.01	0.04	14.03	0	396076.8	90.6	30.27	37.46		
14/11/2024 14:00	0.04	0.03	14.05	0.04	393872.4	90.66	30.61	37.21		
14/11/2024 15:00	0.01	0.02	13.98	0.02	394382.6	90.11	30.16	37.95		
14/11/2024 16:00	0.02	0.05	14.14	0.01	373884.6	89.56	34.36	34.27		
14/11/2024 17:00	0.01	0.05	14.13	0	374680.3	89.67	33.77	34.5		
14/11/2024 18:00	0.07	0.06	14.13	0	376125.6	89.63	33.46	34.69		
14/11/2024 19:00	0.02	0.06	14.19	0	368295	89.45	35.92	33.3		
14/11/2024 20:00	0.01	0.06	14.14	0	374499.5	89.72	33.9	34.43		
14/11/2024 21:00	0.03	0.06	14.11	0	379676	89.91	32.67	35.29		
14/11/2024 22:00	0.01	0.09	14.17	0.03	370685.8	89.32	34.96	33.94		
14/11/2024 23:00	0.11	0.08	13.83	0.27	448990.7	89.84	34.05	46.2		
Minimum	0	0.02	13.83	0	366429.2	89	29.42	33.1		
MinDate	12:00	15:00	23:00	00:00	05:00	05:00	08:00	05:00		
Maximum	0.25	0.09	14.21	0.27	448990.7	90.77	36.42	46.2		
MaxDate	02:00	05:00	12:00	23:00	23:00	10:00	05:00	23:00		
Avg	0.09	0.06	14.08	0.02	386514.4	89.84	32.85	36.34		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.1	18293.3	0.5	2.2	2.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
15/11/2024 00:00	0.11	0.1	13.83	0.22	420659.6	87.28	32.3	43.08		
15/11/2024 01:00	0.12	0.11	13.81	0.29	434508.1	87.74	33.27	44.85		
15/11/2024 02:00	0.18	0.14	13.81	0.14	436053.8	87.99	33.24	44.96		
15/11/2024 03:00	0.11	0.16	13.81	0.06	418241.1	87.07	31.82	42.74		
15/11/2024 04:00	0.11	0.16	13.83	0	414600.9	86.74	31.28	42.18		
15/11/2024 05:00	0.09	0.2	13.92	0.08	398400.5	86.08	29.25	39.09		
15/11/2024 06:00	0.14	0.2	13.88	0.24	403824.9	86.47	29.11	40.4		
15/11/2024 07:00	0.12	0.18	13.88	0.41	406391.4	86.64	29.37	40.71		
15/11/2024 08:00	0.11	0.17	13.83	0.17	429125.8	87.6	32.1	44.03		
15/11/2024 09:00	0.11	0.15	13.88	0	452608.6	89	34.02	46.31		
15/11/2024 10:00	0.09	0.14	13.88	0	452664.6	89.4	34.23	46.26		
15/11/2024 11:00	0.1	0.14	13.86	0	442001.2	88.72	33.61	45.19		
15/11/2024 12:00	0.06	0.17	14.17	0.05	369488.1	88.57	37.6	33.64		
15/11/2024 13:00	0.06	0.16	13.96	0.06	398956.7	91.15	31.94	38.44		
15/11/2024 14:00	0.01	0.17	13.96	1.01	390440.3	89.94	30.23	37.51		
15/11/2024 15:00	0.01	0.18	14	0.63	385433.4	89.63	31.49	36.58		
15/11/2024 16:00	0.04	0.21	14.13	0.43	364784.7	88.96	35.98	32.9		
15/11/2024 17:00	0.03	0.22	14.25	0.26	350497.1	88.64	39.51	30.38		
15/11/2024 18:00	0	0.26	14.33	0.46	339269.8	89.21	41.17	28.42		
15/11/2024 19:00	0.01	0.25	14.24	0.51	352802.1	88.8	38.62	30.83		
15/11/2024 20:00	0.05	0.23	14.09	0.44	375653.1	89.78	33.23	34.69		
15/11/2024 21:00	0.02	0.22	14.09	0.41	376268	89.66	33.7	34.86		
15/11/2024 22:00	0.01	0.23	14.22	0.57	357734	88.82	37.48	29.48		
15/11/2024 23:00									S/D UNIT	
Minimum	0	0.1	13.81	0	339269.8	86.08	29.11	28.42		
MinDate	18:00	00:00	01:00	04:00	18:00	05:00	06:00	23:00		
Maximum	0.18	0.26	14.33	1.01	452664.6	91.15	41.17	46.31		
MaxDate	02:00	18:00	18:00	14:00	10:00	13:00	18:00	09:00		
Avg	0.07	0.18	13.99	0.28	398626.43	88.39	33.68	36.59		
Num	23	23	23	24	23	23	23	24		
Data[%]	95.8	95.8	95.8	100	95.8	95.8	95.8	100		
STD	0.1	0	0.2	0.3	33996.5	1.3	3.3	9.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
16/11/2024 00:00										
16/11/2024 01:00										
16/11/2024 02:00										
16/11/2024 03:00										
16/11/2024 04:00										
16/11/2024 05:00										
16/11/2024 06:00										
16/11/2024 07:00										
16/11/2024 08:00										
16/11/2024 09:00										
16/11/2024 10:00										
16/11/2024 11:00										
16/11/2024 12:00										
16/11/2024 13:00										
16/11/2024 14:00										
16/11/2024 15:00										
16/11/2024 16:00										
16/11/2024 17:00										
16/11/2024 18:00										
16/11/2024 19:00										
16/11/2024 20:00										
16/11/2024 21:00										
16/11/2024 22:00										
16/11/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
MinDate	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	1.44	---	---	---	0.23		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	02:00		
Avg	---	---	---	0.37	---	---	---	0.22		
Num	---	---	---	24	---	---	---	24		
Data[%]	0	0	0	100	0	0	0	100		
STD	---	---	---	0.5	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
17/11/2024 00:00										
17/11/2024 01:00										
17/11/2024 02:00										
17/11/2024 03:00										
17/11/2024 04:00										
17/11/2024 05:00										
17/11/2024 06:00										
17/11/2024 07:00										
17/11/2024 08:00										
17/11/2024 09:00										
17/11/2024 10:00										
17/11/2024 11:00										
17/11/2024 12:00									S/D UNIT	
17/11/2024 13:00										
17/11/2024 14:00										
17/11/2024 15:00										
17/11/2024 16:00										
17/11/2024 17:00										
17/11/2024 18:00										
17/11/2024 19:00										
17/11/2024 20:00										
17/11/2024 21:00										
17/11/2024 22:00										
17/11/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
MinDate	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	1.78	---	---	---	0.22		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	18:00	00:00	00:00	00:00	05:00		
Avg	---	---	---	0.5	---	---	---	0.21		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.5	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
18/11/2024 00:00										
18/11/2024 01:00										
18/11/2024 02:00										
18/11/2024 03:00										
18/11/2024 04:00										
18/11/2024 05:00										
18/11/2024 06:00										
18/11/2024 07:00										
18/11/2024 08:00	0.08	0.28	14.01	0.1	393658.5	89.29	34.03	37.8		
18/11/2024 09:00	0.04	0.25	14.01	0	404373.5	89.35	32.99	39.62		
18/11/2024 10:00	0.03	0.22	13.99	0	412768	89.48	33.87	40.91		
18/11/2024 11:00	0.01	0.18	14.06	0	398254	88.94	33.9	38.09		
18/11/2024 12:00	0	0.15	14.22	0	368813	87.98	38.83	33.31		
18/11/2024 13:00	0	0.11	14.1	0	385576	88.78	33.56	36.07		
18/11/2024 14:00	0	0.1	14.09	0	384020.8	88.84	33.42	35.86		
18/11/2024 15:00	0	0.08	14.06	0	391492	89.43	32.17	36.97		
18/11/2024 16:00	0	0.06	14.15	0	382137	89.02	34.99	35.46		
18/11/2024 17:00	0	0.05	14.21	0	374006	88.52	36.85	34.19		
18/11/2024 18:00	0	0.04	14.18	0	375274	88.49	36.24	34.5		
18/11/2024 19:00	0.01	0.03	14.24	0	368012.3	88.25	38.38	33.26		
18/11/2024 20:00	0.07	0.05	14.18	0	374827.9	88.59	36.07	34.49		
18/11/2024 21:00	0.03	0.05	14.19	0	372075.3	88.71	36.4	34.07		
18/11/2024 22:00	0.23	0.06	14.04	0	392602.9	89.71	31.76	37.69		
18/11/2024 23:00	0.1	0.08	14.12	0	378456.7	89.03	35.22	35.33		
Minimum	0	0.03	13.99	0	368012.3	87.98	31.76	33.26		
MinDate	12:00	19:00	10:00	09:00	19:00	12:00	22:00	00:00		
Maximum	0.23	0.28	14.24	0.1	412768	89.71	38.83	40.91		
MaxDate	22:00	08:00	19:00	05:00	10:00	22:00	12:00	10:00		
Avg	0.04	0.11	14.12	0.01	384646.74	88.90	34.91	36.10		
Num	16	16	16	24	16	16	16	24		
Data[%]	66.7	66.7	66.7	100	66.7	66.7	66.7	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.7	12998.2	0.5	2.1	16.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/11/2024 00:00	0.02	0.09	14.24	0	362964.1	86.26	39.95	32.61		
19/11/2024 01:00	0.09	0.09	14.04	0	388855.3	89.22	32.48	37.13		
19/11/2024 02:00	0.08	0.13	14.05	0	385768.8	89.21	33.29	36.68		
19/11/2024 03:00	0.07	0.15	14.04	0	385596.4	89.25	33.45	36.69		
19/11/2024 04:00	0.03	0.17	14.12	0	373325.7	88.61	36.54	34.58		
19/11/2024 05:00	0	0.19	14.2	0.03	361933.9	87.97	40.06	32.64		
19/11/2024 06:00	0.02	0.19	14.13	0.1	372218.3	88.32	37.44	34.4		
19/11/2024 07:00	0	0.19	14.17	0	372921.2	88.34	37.52	34.52		
19/11/2024 08:00	0	0.17	14.05	0	394868.4	89.19	32.54	36.12		
19/11/2024 09:00	0	0.17	14.07	0	396160.2	89.4	32.64	38.1		
19/11/2024 10:00	0	0.14	14.05	0	400197	89.73	31.58	38.63		
19/11/2024 11:00	0	0.11	14.1	0	398141.3	89.51	33.4	36.53		
19/11/2024 12:00	0	0.1	14.18	0	373489.3	89.14	36.67	33.94		
19/11/2024 13:00	0	0.06	14.04	0	394083.1	90.08	31.6	37.34		
19/11/2024 14:00	0	0.04	14.04	0	394833.8	90.09	31.76	37.41		
19/11/2024 15:00	0	0.04	14.01	0	399446.9	90.13	31.44	38.31		
19/11/2024 16:00	0	0.03	14.1	0	367355	89.68	32.94	36.31		
19/11/2024 17:00	0	0.02	14.16	0	379211.3	89.35	34.59	35.08		
19/11/2024 18:00	0	0.02	14.16	0	375395	89.3	34.17	35.12		
19/11/2024 19:00	0	0.02	14.19	0	373510	89.19	35.66	34.12		
19/11/2024 20:00	0.01	0.02	14.16	0	377831.8	89.42	34.13	34.94		
19/11/2024 21:00	0.02	0.03	14.14	0	380523.9	89.56	33.61	35.4		
19/11/2024 22:00	0.21	0.03	13.98	0	405017.2	90.63	30.39	39.57		
19/11/2024 23:00	0.06	0.04	14.08	0	386391.2	89.89	32.18	36.48		
Minimum	0	0.02	13.98	0	361933.9	87.97	30.39	32.61		
MinDate	05:00	17:00	22:00	00:00	05:00	05:00	22:00	00:00		
Maximum	0.21	0.19	14.24	0.1	405017.2	90.63	40.06	39.57		
MaxDate	22:00	05:00	00:00	06:00	22:00	22:00	05:00	22:00		
Avg	0.03	0.09	14.1	0.01	383917.5	89.31	34.17	36.03		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	11628.5	0.7	2.6	1.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/11/2024 00:00	0.02	0.05	14.16	0	373794.7	89.33	35.52	34.31		
20/11/2024 01:00	0.05	0.05	14.03	0	392915.7	89.87	31.35	37.71		
20/11/2024 02:00	0.04	0.06	14.03	0	389142.9	89.47	32.01	37.26		
20/11/2024 03:00	0.02	0.09	14.03	0	385896.2	89.26	32.99	36.79		
20/11/2024 04:00	0	0.12	14.12	0	372488.4	88.63	36.47	34.47		
20/11/2024 05:00	0	0.13	14.2	0.01	363261.1	88.12	39.45	32.84		
20/11/2024 06:00	0	0.13	14.25	0.02	357493.4	87.61	41.64	31.89		
20/11/2024 07:00	0	0.12	14.25	0	361426.9	87.62	40.8	32.49		
20/11/2024 08:00	0	0.1	14.1	0	388217.7	88.68	34.23	37.06		
20/11/2024 09:00	0	0.1	14.05	0	398250.2	89.25	32.22	38.69		
20/11/2024 10:00	0	0.1	14.04	0	399924	89.45	31.98	38.83		
20/11/2024 11:00	0	0.1	14.13	0	382319.1	89.01	34.6	35.72		
20/11/2024 12:00	0	0.08	14.22	0	368343.3	88.72	37.65	33.19		
20/11/2024 13:00	0	0.06	14.04	0	391605	89.71	31.46	37.12		
20/11/2024 14:00	0	0.04	14.06	0	388594.1	89.67	32	36.63		
20/11/2024 15:00	0	0.02	14.05	0	391519.3	89.71	31.62	37.14		
20/11/2024 16:00	0	0.03	14.1	0	383699	89.45	32.93	35.91		
20/11/2024 17:00	0	0.03	14.14	0	376783.6	89.14	34.5	34.8		
20/11/2024 18:00	0	0.02	14.16	0	375584.3	89	35.04	34.66		
20/11/2024 19:00	0	0.03	14.21	0	370655.9	88.77	36.78	33.83		
20/11/2024 20:00	0	0.02	14.19	0	373668.9	88.9	36.01	34.33		
20/11/2024 21:00	0	0.03	14.18	0	375684.5	89.04	35.69	34.72		
20/11/2024 22:00	0.01	0.04	14.25	0	364184.7	88.61	37.82	32.86		
20/11/2024 23:00	0.04	0.06	14.1	0	380689.4	89.21	33.52	35.71		
Minimum	0	0.02	14.03	0	357493.4	87.61	31.35	31.89		
MinDate	04:00	15:00	01:00	00:00	06:00	06:00	01:00	06:00		
Maximum	0.05	0.13	14.25	0.02	399924	89.87	41.64	38.83		
MaxDate	01:00	05:00	06:00	06:00	10:00	01:00	06:00	10:00		
Avg	0.01	0.07	14.13	0	379422.6	89.01	34.93	35.37		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	11838.5	0.6	3	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
21/11/2024 00:00	0.04	0.06	14.13	0	375411.5	89.05	35.19	34.8		
21/11/2024 01:00	0.02	0.06	14.02	0	392130.5	89.4	31.57	37.75		
21/11/2024 02:00	0	0.07	14.02	0	389393.9	89.12	32.16	37.39		
21/11/2024 03:00	0	0.08	14.03	0	384848	88.85	33.33	36.74		
21/11/2024 04:00	0	0.1	14.13	0.01	371003.3	88.24	37.27	34.4		
21/11/2024 05:00	0	0.12	14.18	0.09	364432.9	87.87	39.65	33.2		
21/11/2024 06:00	0	0.14	14.16	0.05	369530.7	87.91	38.65	34.13		
21/11/2024 07:00	0	0.12	14.18	0	372614.9	87.95	38.01	34.53		
21/11/2024 08:00	0	0.11	14.1	0	390689.9	88.64	34.16	37.45		
21/11/2024 09:00	0	0.09	14.09	0	392979.8	88.83	33.07	37.83		
21/11/2024 10:00	0	0.08	14.08	0	392767.6	89.18	32.88	37.67		
21/11/2024 11:00	0	0.07	14.15	0	379453.9	88.95	36	35.2		
21/11/2024 12:00	0	0.09	14.25	0	362317.7	88.43	40.48	32.3		
21/11/2024 13:00	0	0.06	14.09	0	385157.9	89.5	33.42	35.95		
21/11/2024 14:00	0	0.04	14.09	0	386158.1	89.62	32.94	36.12		
21/11/2024 15:00	0	0.02	14.09	0	384868	89.64	33.02	35.97		
21/11/2024 16:00	0	0.01	14.18	0	374079.5	89.19	35.97	34.12		
21/11/2024 17:00	0	0.01	14.19	0	374206.1	89.01	36.31	34.23		
21/11/2024 18:00	0	0.01	14.21	0	369619.8	88.76	37.34	33.62		
21/11/2024 19:00	0	0.02	14.21	0	370240.3	88.8	37.34	33.84		
21/11/2024 20:00	0	0.02	14.21	0	371516.6	88.91	36.86	34.05		
21/11/2024 21:00	0	0.02	14.17	0	376597.5	89.15	35.35	34.9		
21/11/2024 22:00	0	0.02	14.08	0	389629.6	89.61	32.86	37.17		
21/11/2024 23:00	0	0.03	14.12	0	380620.8	89.12	34.54	35.69		
Minimum	0	0.01	14.02	0	362317.7	87.87	31.57	32.3		
MinDate	02:00	16:00	01:00	00:00	12:00	05:00	01:00	12:00		
Maximum	0.04	0.14	14.25	0.09	392979.8	89.64	40.48	37.83		
MaxDate	00:00	06:00	12:00	05:00	09:00	15:00	12:00	09:00		
Avg	0	0.06	14.13	0.01	379177.9	88.91	35.35	35.38		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	9430.5	0.5	2.5	1.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
22/11/2024 00:00	0	0.03	14.16	0	371870.1	88.89	36.57	34.28		
22/11/2024 01:00	0	0.05	14.04	0	389861.2	89.54	32.06	37.34		
22/11/2024 02:00	0	0.06	14.05	0	386963.4	89.23	32.95	36.9		
22/11/2024 03:00	0.01	0.06	14.05	0	384606.1	88.94	33.52	36.65		
22/11/2024 04:00	0	0.07	14.13	0	370007.8	88.2	37.36	34.24		
22/11/2024 05:00	0	0.09	14.22	0	359764.6	87.59	41.45	32.45		
22/11/2024 06:00	0	0.08	14.22	0	361379.6	87.45	41.08	32.73		
22/11/2024 07:00	0	0.12	14.31	0	354269.8	87.23	43.3	31.33		
22/11/2024 08:00	0	0.11	14.15	0	383485.8	88.31	35.68	36.26		
22/11/2024 09:00	0	0.09	14.13	0	387253.9	88.5	34.11	36.86		
22/11/2024 10:00	0	0.07	14.11	0	390245.3	88.96	33.38	37.3		
22/11/2024 11:00	0	0.06	14.18	0	377525.4	88.74	36.41	34.86		
22/11/2024 12:00	0	0.06	14.28	0	360249.4	88.38	41.07	31.85		
22/11/2024 13:00	0	0.03	14.12	0	384200.5	89.35	33.43	35.77		
22/11/2024 14:00	0	0.03	14.12	0.04	383983.2	89.54	33.7	35.66		
22/11/2024 15:00	0	0.01	14.11	0	387257.2	89.65	32.69	36.22		
22/11/2024 16:00	0	0.01	14.16	0	379701.3	89.16	34.68	35.16		
22/11/2024 17:00	0	0.01	14.26	0	365390.4	88.63	38.78	32.78		
22/11/2024 18:00	0	0.01	14.3	0	359560.2	88.39	40.42	31.81		
22/11/2024 19:00	0	0.01	14.34	0	354037.2	88.23	42.2	30.9		
22/11/2024 20:00	0.01	0.01	14.22	0	371645.4	88.9	37.04	34		
22/11/2024 21:00	0	0.02	14.18	0	375684.2	88.98	35.76	34.82		
22/11/2024 22:00	0.03	0.02	14.08	0	390537.5	89.59	32.95	37.28		
22/11/2024 23:00	0.01	0.03	14.13	0	380141.9	89.23	34.17	35.84		
Minimum	0	0.01	14.04	0	354037.2	87.23	32.06	30.9		
MinDate	00:00	15:00	01:00	00:00	19:00	07:00	01:00	19:00		
Maximum	0.03	0.12	14.34	0.04	390537.5	89.65	43.3	37.34		
MaxDate	22:00	07:00	19:00	14:00	22:00	15:00	07:00	01:00		
Avg	0	0.05	14.17	0	375400.8	88.73	36.45	34.72		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	12161.7	0.7	3.5	2.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
23/11/2024 00:00	0	0.03	14.14	0	376963.9	86.15	35.13	35.07		
23/11/2024 01:00	0	0.03	14.06	0	390049.5	89.48	32.31	37.3		
23/11/2024 02:00	0.01	0.04	14.07	0	385799.6	89.12	33.29	36.7		
23/11/2024 03:00	0	0.07	14.07	0	384299.7	88.89	33.68	36.55		
23/11/2024 04:00	0	0.07	14.23	0	362258.6	87.84	40.15	32.71		
23/11/2024 05:00	0	0.09	14.35	0	346438.9	87.13	44.7	29.98		
23/11/2024 06:00	0	0.08	14.27	0	356003.8	87.22	42.52	31.77		
23/11/2024 07:00	0	0.09	14.34	0	349427.1	86.94	44.14	30.63		
23/11/2024 08:00	0	0.07	14.3	0	360041.4	87.68	41.72	32.19		
23/11/2024 09:00	0	0.09	14.32	0	358142.6	87.84	41.99	31.72		
23/11/2024 10:00	0	0.08	14.32	0	358739.6	87.96	41.65	31.68		
23/11/2024 11:00	0	0.07	14.36	0	351890.4	88.03	42.88	30.29		
23/11/2024 12:00	0	0.06	14.39	0	345383.7	87.94	44.29	29.15		
23/11/2024 13:00	0	0.03	14.22	0	368174.5	89.02	38.04	32.95		
23/11/2024 14:00	0	0.02	14.24	0	364979.8	88.98	38.71	32.4		
23/11/2024 15:00	0	0.01	14.18	0	373412.5	89.29	36.26	33.94		
23/11/2024 16:00	0	0.01	14.33	0	353273.5	88.49	42.2	30.47		
23/11/2024 17:00	0	0.01	14.46	0	336867.4	87.68	45.73	27.85		
23/11/2024 18:00	0	0.02	14.44	0	338765.6	87.75	44.89	28.22		
23/11/2024 19:00	0	0.02	14.43	0	341669.1	87.96	44.69	28.71		
23/11/2024 20:00	0	0.02	14.3	0	358137	88.62	40.69	31.64		
23/11/2024 21:00	0	0.02	14.28	0	360853	88.71	39.7	32.11		
23/11/2024 22:00	0	0.03	14.32	0	356036.4	88.34	40.66	31.44		
23/11/2024 23:00	0.02	0.03	13.89	0	437369.8	86.55	34.37	44.76		
Minimum	0	0.01	13.89	0	336867.4	86.94	32.31	27.85		
MinDate	00:00	15:00	23:00	00:00	17:00	07:00	01:00	17:00		
Maximum	0.02	0.09	14.46	0	437369.8	89.48	45.73	44.76		
MaxDate	23:00	05:00	17:00	00:00	23:00	01:00	17:00	23:00		
Avg	0	0.05	14.26	0	363124	88.28	40.18	32.51		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	21324.3	0.7	4.1	3.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
24/11/2024 00:00	0	0.03	13.88	0	422504.4	86.57	33.87	43.35		
24/11/2024 01:00	0.01	0.04	13.87	0	429270.1	86.65	34.71	44.24		
24/11/2024 02:00	0.06	0.05	13.84	0	427153.2	86.32	34.38	44.17		
24/11/2024 03:00	0.04	0.05	13.82	0	424755.5	86.02	34.21	44		
24/11/2024 04:00	0.02	0.06	13.86	0	412740.4	85.38	32.85	42.25		
24/11/2024 05:00	0	0.07	13.93	0	400582.7	84.91	31.29	40.27		
24/11/2024 06:00	0	0.1	14.03	0	386813.8	84.12	32.81	37.88		
24/11/2024 07:00	0	0.1	14.2	0	363971	83.54	38.69	33.76		
24/11/2024 08:00	0	0.11	14.3	0	353533.6	83.54	42.4	31.79		
24/11/2024 09:00	0	0.1	14.32	0	353527.5	83.99	42.42	31.52		
24/11/2024 10:00	0	0.08	14.34	0	349656.9	83.6	43.06	30.88		
24/11/2024 11:00	0	0.07	14.34	0	349395.6	84.02	42.53	30.54		
24/11/2024 12:00	0	0.09	14.32	0	349344.5	84.24	42.11	30.48		
24/11/2024 13:00	0	0.06	14.3	0	351806.8	84.67	41.56	30.7		
24/11/2024 14:00	0	0.04	14.28	0	355594.3	84.6	40.49	31.36		
24/11/2024 15:00	0	0.02	14.28	0	357912.4	84.68	39.53	31.83		
24/11/2024 16:00	0	0.01	14.28	0	358574.3	84.72	39.33	32.05		
24/11/2024 17:00	0	0.01	14.25	0	363000.8	84.74	38.14	33		
24/11/2024 18:00	0	0.01	14.11	0	382730	85.21	32.02	36.59		
24/11/2024 19:00	0	0.02	14.13	0	380160	85.2	32.15	36.19		
24/11/2024 20:00	0	0.02	14.07	0	389250.3	85.55	31.84	37.75		
24/11/2024 21:00	0	0.02	14.19	0	368880	85.07	35.58	34.25		
24/11/2024 22:00	0	0.03	14.21	0	364655.7	84.89	36.69	33.47		
24/11/2024 23:00	0	0.04	14.18	0	365607.7	84.92	36.22	33.86		
Minimum	0	0.01	13.82	0	349344.5	83.54	31.29	30.48		
MinDate	00:00	16:00	03:00	00:00	12:00	07:00	05:00	12:00		
Maximum	0.06	0.11	14.34	0	429270.1	86.65	43.06	44.24		
MaxDate	02:00	08:00	10:00	00:00	01:00	01:00	10:00	01:00		
Avg	0.01	0.05	14.14	0	377559.3	84.88	37.04	35.67		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.2	0	27662.3	0.9	4	4.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
25/11/2024 00:00	0	0.04	14.22	0	357356.3	84.73	38.06	32.3		
25/11/2024 01:00	0	0.07	14.17	0	363358.8	84.89	36.39	33.31		
25/11/2024 02:00	0	0.09	14.2	0	360244.8	84.46	38	32.87		
25/11/2024 03:00										
25/11/2024 04:00										
25/11/2024 05:00										
25/11/2024 06:00										
25/11/2024 07:00										
25/11/2024 08:00										
25/11/2024 09:00										
25/11/2024 10:00										
25/11/2024 11:00										
25/11/2024 12:00										
25/11/2024 13:00										
25/11/2024 14:00										
25/11/2024 15:00										
25/11/2024 16:00										
25/11/2024 17:00										
25/11/2024 18:00										
25/11/2024 19:00										
25/11/2024 20:00										
25/11/2024 21:00										
25/11/2024 22:00										
25/11/2024 23:00										
Minimum	0.00	0.04	14.17	0.00	357356.30	84.46	36.39	32.30		
MinDate	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	02:00	01:00	12:00		
Maximum	0.00	0.09	14.22	0.00	363358.80	84.89	38.06	33.31		
MaxDate	00:00	02:00	00:00	06:00	01:00	01:00	00:00	01:00		
Avg	0.00	0.07	14.20	0.00	360319.97	84.69	37.48	32.83		
Num	3	3	3	24	3	3	3	24		
Data[%]	12.5	12.5	12.5	100	12.5	12.5	12.5	100		
STD	0	0	0	0.1	2997.8	0.2	0.9	11		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
26/11/2024 00:00										
26/11/2024 01:00										
26/11/2024 02:00										
26/11/2024 03:00										
26/11/2024 04:00										
26/11/2024 05:00										
26/11/2024 06:00										
26/11/2024 07:00										
26/11/2024 08:00										
26/11/2024 09:00										
26/11/2024 10:00										
26/11/2024 11:00										
26/11/2024 12:00										
26/11/2024 13:00										
26/11/2024 14:00										
26/11/2024 15:00										
26/11/2024 16:00										
26/11/2024 17:00										
26/11/2024 18:00										
26/11/2024 19:00										
26/11/2024 20:00										
26/11/2024 21:00										
26/11/2024 22:00										
26/11/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---			
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
Maximum	---	---	---	0.49	---	---	---			
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00			
Avg	---	---	---	0.05	---	---	---			
Num	0	0	0	24	0	0	0			
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---			
STD	---	---	---	0.1	---	---	---			

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	cause	solution
27/11/2024 00:00										
27/11/2024 01:00										
27/11/2024 02:00										
27/11/2024 03:00										
27/11/2024 04:00										
27/11/2024 05:00										
27/11/2024 06:00										
27/11/2024 07:00										
27/11/2024 08:00										
27/11/2024 09:00										
27/11/2024 10:00										
27/11/2024 11:00										
27/11/2024 12:00									S/D UNIT	
27/11/2024 13:00										
27/11/2024 14:00										
27/11/2024 15:00										
27/11/2024 16:00										
27/11/2024 17:00										
27/11/2024 18:00										
27/11/2024 19:00										
27/11/2024 20:00										
27/11/2024 21:00										
27/11/2024 22:00										
27/11/2024 23:00										
Minimum	---	---	---		---	---	---			
MinDate	00:00	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00			
Maximum	---	---	---		---	---	---			
MaxDate	00:00	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00			
Avg	---	---	---		---	---	---			
Num	0	0	0		0	0	0			
Data[%]	---	---	---		---	---	---			
STD	---	---	---		---	---	---			

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
28/11/2024 00:00										
28/11/2024 01:00										
28/11/2024 02:00										
28/11/2024 03:00										
28/11/2024 04:00										
28/11/2024 05:00										
28/11/2024 06:00										
28/11/2024 07:00										
28/11/2024 08:00										
28/11/2024 09:00										
28/11/2024 10:00										
28/11/2024 11:00										
28/11/2024 12:00									S/D UNIT	
28/11/2024 13:00										
28/11/2024 14:00										
28/11/2024 15:00										
28/11/2024 16:00										
28/11/2024 17:00										
28/11/2024 18:00										
28/11/2024 19:00										
28/11/2024 20:00										
28/11/2024 21:00										
28/11/2024 22:00										
28/11/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0.01	---	---	---	0.22		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	05:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
29/11/2024 00:00										
29/11/2024 01:00										
29/11/2024 02:00										
29/11/2024 03:00										
29/11/2024 04:00										
29/11/2024 05:00										
29/11/2024 06:00										
29/11/2024 07:00										
29/11/2024 08:00										
29/11/2024 09:00										
29/11/2024 10:00										
29/11/2024 11:00										
29/11/2024 12:00										
29/11/2024 13:00										
29/11/2024 14:00										
29/11/2024 15:00										
29/11/2024 16:00										
29/11/2024 17:00										
29/11/2024 18:00										
29/11/2024 19:00										
29/11/2024 20:00										
29/11/2024 21:00										
29/11/2024 22:00										
29/11/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0.08	---	---	---	0.23		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	06:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.22		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
30/11/2024 00:00										
30/11/2024 01:00										
30/11/2024 02:00										
30/11/2024 03:00										
30/11/2024 04:00										
30/11/2024 05:00										
30/11/2024 06:00										
30/11/2024 07:00										
30/11/2024 08:00										
30/11/2024 09:00										
30/11/2024 10:00										
30/11/2024 11:00										
30/11/2024 12:00										
30/11/2024 13:00										
30/11/2024 14:00										
30/11/2024 15:00										
30/11/2024 16:00										
30/11/2024 17:00										
30/11/2024 18:00										
30/11/2024 19:00										
30/11/2024 20:00										
30/11/2024 21:00										
30/11/2024 22:00										
30/11/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0.14	---	---	---	0.68		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	16:00		
Avg	---	---	---	0.01	---	---	---	0.24		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0.1		

Continuous Emission Monitoring Data																	Month:	Year:		
DATE	GT11															Fuel	Cause	Solutions		
	CO (ppm)			SO2 (ppm)			O2 (% Vol)			NOx@7% (ppm)			TSP (mg/m3)							
	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG					
01.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U		
02.12.2024	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
03.12.2024	0.00	0.09	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
04.12.2024	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04	0.02	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
05.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
06.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
07.12.2024	0.00	0.02	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
08.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
09.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
10.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
11.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
12.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
13.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
14.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U		
15.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U		
16.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
17.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
18.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
19.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
20.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
21.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
22.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
23.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
24.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
25.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
26.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
27.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-		
28.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U		
29.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U		
30.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U		
31.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D S/U		
Minimum	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Approve		OK	
Maximum	0.00	0.09	0.0422	0	0.08	0.0448	14.14	14.59	14.349	46.63	57.61	52.1388	0	0.08	0.08			safety		
Average	0.00	0.03	0.02	0.00	0.03	0.02	13.95	14.33	14.12	35.11	47.94	40.56	0.00	0.05	0.05					
NG Limit	690			10						60			20							

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
01/12/2024 00:00										
01/12/2024 01:00										
01/12/2024 02:00										
01/12/2024 03:00										
01/12/2024 04:00										
01/12/2024 05:00										
01/12/2024 06:00										
01/12/2024 07:00										
01/12/2024 08:00										
01/12/2024 09:00										
01/12/2024 10:00										
01/12/2024 11:00										
01/12/2024 12:00										
01/12/2024 13:00										
01/12/2024 14:00										
01/12/2024 15:00										
01/12/2024 16:00										
01/12/2024 17:00										
01/12/2024 18:00										
01/12/2024 19:00										
01/12/2024 20:00										
01/12/2024 21:00										
01/12/2024 22:00										
01/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.2		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	14:00		
Maximum	---	---	---	0.04	---	---	---	0.23		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.22		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
02/12/2024 00:00										
02/12/2024 01:00										
02/12/2024 02:00										
02/12/2024 03:00										
02/12/2024 04:00										
02/12/2024 05:00										
02/12/2024 06:00										
02/12/2024 07:00										
02/12/2024 08:00	0	0.01	14.22	0	367334	86.53	44.73	33.74		
02/12/2024 09:00	0	0	14.14	0	386421.1	87.76	38.44	36.8		
02/12/2024 10:00	0	0	14.1	0	393155.8	86.53	36.4	37.78		
02/12/2024 11:00	0	0	14.19	0	379131.2	88.91	39.09	35.07		
02/12/2024 12:00	0	0	14.3	0	361985.1	88.31	43.67	32.01		
02/12/2024 13:00	0	0	14.12	0	386446.5	89.46	35.31	36.06		
02/12/2024 14:00	0	0	14.07	0	393705.6	89.72	33.85	37.3		
02/12/2024 15:00	0	0	14.06	0	397049.9	89.82	33.1	37.91		
02/12/2024 16:00	0	0	14.11	0	390034.5	89.61	34.28	36.81		
02/12/2024 17:00	0	0	14.14	0	386053.1	89.28	34.64	36.34		
02/12/2024 18:00	0	0	14.15	0	383412.1	89.18	35.17	35.98		
02/12/2024 19:00	0	0	14.19	0	377405.1	88.95	36.69	34.97		
02/12/2024 20:00	0	0	14.16	0	382358.6	89.12	35.29	35.94		
02/12/2024 21:00	0.01	0	14.14	0	386499.9	89.23	34.61	36.6		
02/12/2024 22:00	0	0	14.08	0	394878.6	89.45	32.96	38.12		
02/12/2024 23:00	0	0	14.18	0	375347.6	88.69	37.15	34.83		
Minimum	0	0	14.06	0	361985.1	86.53	32.96	32.01		
MinDate	08:00	09:00	15:00	00:00	12:00	08:00	22:00	00:00		
Maximum	0.01	0.01	14.3	0	397049.9	89.82	44.73	38.12		
MaxDate	21:00	08:00	12:00	07:00	15:00	15:00	08:00	22:00		
Avg	0.00	0.00	14.15	0.00	383826.17	88.93	36.59	36.02		
Num	16	16	16	24	16	16	16	24		
Data[%]	66.7	66.7	66.7	100	66.7	66.7	66.7	100		
STD	0	0	0.1	0.1	9772.9	0.8	3.4	16.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
03/12/2024 00:00	0	0	14.25	0	362811.4	86.18	40.99	32.78		
03/12/2024 01:00	0	0	14.07	0	386132	88.94	33.61	36.99		
03/12/2024 02:00	0	0	14.07	0	383034.3	88.79	34.59	36.44		
03/12/2024 03:00	0	0	14.06	0	382199.4	88.64	34.63	36.35		
03/12/2024 04:00	0	0	14.17	0	368510.2	88.23	38.58	33.81		
03/12/2024 05:00	0.01	0	14.2	0	363809.5	88.03	40.04	33.08		
03/12/2024 06:00	0.06	0.01	14.12	0	374360.4	88.4	36.71	34.95		
03/12/2024 07:00	0.03	0.01	14.15	0	371102.8	88.26	37.22	34.39		
03/12/2024 08:00	0	0.01	14.12	0	384408.2	88.81	35.19	36.5		
03/12/2024 09:00	0	0.01	14.11	0	391497.1	89.04	33.16	37.52		
03/12/2024 10:00	0	0	14.12	0	390999.6	89.33	32.99	37.28		
03/12/2024 11:00	0	0	14.2	0	377728.3	89.01	36.38	34.86		
03/12/2024 12:00	0	0	14.29	0	364464.3	88.75	40.59	32.47		
03/12/2024 13:00	0	0	14.07	0	394835.1	89.99	32.24	37.45		
03/12/2024 14:00	0	0	14.08	0	393365.9	90.02	32.32	37.24		
03/12/2024 15:00	0	0	14	0	407980.2	90.52	32.43	39.76		
03/12/2024 16:00	0	0	14.06	0	395945.6	89.94	32.27	37.92		
03/12/2024 17:00	0	0	14.12	0	388087.8	89.62	33.05	36.81		
03/12/2024 18:00	0.01	0	14.09	0	391231.1	89.64	32.26	37.35		
03/12/2024 19:00	0.01	0	14.18	0	378213.4	89.29	34.92	35.23		
03/12/2024 20:00	0.07	0	14.09	0	389077.7	89.6	32.45	37.13		
03/12/2024 21:00	0.08	0	14.05	0	394682.1	89.74	31.54	38.14		
03/12/2024 22:00	0.02	0	14.02	0	398437.8	89.93	31.24	38.77		
03/12/2024 23:00	0.09	0	14.08	0	385517	89.48	33	36.59		
Minimum	0	0	14	0	362811.4	86.03	31.24	32.47		
MinDate	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	05:00	22:00	12:00		
Maximum	0.09	0.01	14.29	0	407980.2	90.52	40.99	39.76		
MaxDate	23:00	06:00	12:00	00:00	15:00	15:00	00:00	15:00		
Avg	0.02	0	14.12	0	384101.3	89.17	34.68	36.24		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	11917.4	0.7	2.9	1.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
04/12/2024 00:00	0.01	0	14.17	0	370664.8	88.88	36.71	34.15		
04/12/2024 01:00	0.01	0.01	14.03	0	389171.9	89.47	32.02	37.38		
04/12/2024 02:00	0	0.01	14.03	0	387278.1	89.28	32.81	37.1		
04/12/2024 03:00	0	0.02	14.04	0	384947.8	89.16	33.07	36.66		
04/12/2024 04:00	0	0.03	14.19	0	363967.3	88.35	38.5	33		
04/12/2024 05:00	0	0.03	14.28	0	350155.1	87.83	42.12	30.68		
04/12/2024 06:00	0.01	0.04	14.25	0	354012.8	87.85	40.88	31.42		
04/12/2024 07:00	0	0.04	14.22	0	363764.5	88.35	38.79	32.99		
04/12/2024 08:00	0	0.03	14.1	0	389515.2	89.29	32.77	37.25		
04/12/2024 09:00	0	0.02	14.09	0	392203.5	89.38	32.23	37.65		
04/12/2024 10:00	0	0.01	14.09	0	395344.9	89.68	31.75	37.97		
04/12/2024 11:00	0	0.01	14.2	0	376205.6	89.21	36.24	34.6		
04/12/2024 12:00	0	0	14.23	0	370137.4	89.1	38.22	33.36		
04/12/2024 13:00	0	0	14.05	0	399738	90.21	32.01	38.33		
04/12/2024 14:00	0	0	14.05	0	399094.6	90.05	31.83	38.26		
04/12/2024 15:00	0	0	14.06	0	398008.7	90.05	31.91	38.21		
04/12/2024 16:00	0	0	14.17	0	381143.9	89.47	34.96	35.32		
04/12/2024 17:00	0	0	14.26	0	366213.2	88.88	38.69	32.93		
04/12/2024 18:00	0	0	14.3	0	359252.1	88.59	40.45	31.82		
04/12/2024 19:00	0	0	14.26	0	366520.3	88.93	38.47	33.1		
04/12/2024 20:00	0	0	14.14	0	384428.7	89.6	33.12	36.22		
04/12/2024 21:00	0	0	14.08	0	391315	89.85	31.74	37.51		
04/12/2024 22:00	0	0	14.03	0	397324.3	90.09	30.69	38.53		
04/12/2024 23:00	0	0	14.12	0	380516.8	89.49	33.34	35.73		
Minimum	0	0	14.03	0	350155.1	87.83	30.69	30.68		
MinDate	02:00	00:00	01:00	00:00	05:00	05:00	22:00	05:00		
Maximum	0.01	0.04	14.3	0	399738	90.21	42.12	38.53		
MaxDate	00:00	06:00	18:00	00:00	13:00	13:00	05:00	22:00		
Avg	0	0.01	14.14	0	379617.7	89.21	35.14	35.42		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	15112.2	0.7	3.5	2.5		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/12/2024 00:00	0	0	14.19	0	369638.8	89	36.69	33.88		
05/12/2024 01:00	0	0	14.05	0	388793	89.59	31.66	37.22		
05/12/2024 02:00	0	0.01	14.04	0	387075.8	89.53	31.58	37.03		
05/12/2024 03:00	0	0.01	14.03	0	385179.5	89.37	32.08	36.8		
05/12/2024 04:00	0	0.01	14.12	0	372951.1	88.66	35.67	34.74		
05/12/2024 05:00	0	0.02	14.16	0	368586.5	88.24	37.71	34.06		
05/12/2024 06:00	0	0.02	14.22	0	360263.3	87.61	40.23	32.57		
05/12/2024 07:00	0	0.03	14.5	0	325016.9	86.11	47.4	26.54		
05/12/2024 08:00	0	0.04	14.56	0	323066	85.65	50.26	26.33		
05/12/2024 09:00	0	0.01	13.97	0	467143.3	89.51	37.02	48		
05/12/2024 10:00	0	0.01	13.99	0	459942.9	88.7	37.05	47.06		
05/12/2024 11:00	0	0	13.98	0	452090	88.54	36.62	46.07		
05/12/2024 12:00	0	0	13.93	0	439044.8	87.83	35.35	44.67		
05/12/2024 13:00	0	0	13.97	0	462521.9	89.33	36.45	46.81		
05/12/2024 14:00	0	0	13.97	0.08	470044	89.88	36.74	47.5		
05/12/2024 15:00	0	0	14.01	0	480148.5	90.47	37.4	48.6		
05/12/2024 16:00	0	0	14	0	471472.1	90.05	37.75	47.98		
05/12/2024 17:00	0	0	13.95	0	430142.7	87.22	35.35	43.73		
05/12/2024 18:00	0	0	13.94	0	427308.6	86.7	35.11	43.59		
05/12/2024 19:00	0	0	13.93	0	423164.2	86.36	34.66	43.27		
05/12/2024 20:00	0	0	13.95	0	439822.9	87.14	35.34	45.17		
05/12/2024 21:00	0	0	13.94	0	441173.9	87.37	35.5	45.39		
05/12/2024 22:00	0	0	13.93	0	439657.1	87.2	35.44	45.31		
05/12/2024 23:00	0	0	13.9	0	435488.6	86.78	34.82	45.03		
Minimum	0	0	13.9	0	323066	85.65	31.58	26.33		
MinDate	00:00	00:00	23:00	00:00	06:00	08:00	02:00	08:00		
Maximum	0	0.04	14.56	0.08	480148.5	90.47	50.26	48.6		
MaxDate	00:00	08:00	08:00	14:00	15:00	15:00	08:00	15:00		
Avg	0	0.01	14.05	0	417489	88.2	36.83	41.14		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.2	0	46589.4	1.4	4.2	6.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/12/2024 00:00	0	0	13.87	0	428980.6	86.24	34.69	44.47		
06/12/2024 01:00	0	0	13.86	0	433913.5	86.42	34.61	45.11		
06/12/2024 02:00	0	0.01	13.84	0	429141.8	85.97	34.5	44.63		
06/12/2024 03:00	0	0.01	13.85	0	427969.7	85.68	34.65	44.52		
06/12/2024 04:00	0	0.01	13.86	0	437310.8	85.86	35.11	45.73		
06/12/2024 05:00	0	0.01	13.84	0	425922.5	85.11	34.45	44.45		
06/12/2024 06:00	0	0.02	13.88	0	453415.5	87.74	35.87	47.33		
06/12/2024 07:00	0	0.03	14.22	0	368426.2	87.11	40.74	33.95		
06/12/2024 08:00	0	0.03	14.14	0	381539.5	87.77	35.35	36.08		
06/12/2024 09:00	0	0.02	14.18	0	379530.5	87.83	35.4	35.6		
06/12/2024 10:00	0	0.01	14.16	0	365996	88.54	34.56	36.41		
06/12/2024 11:00	0	0.01	14.27	0	369882.2	88.12	38.35	33.43		
06/12/2024 12:00	0	0	14.36	0	354171.3	87.69	42.71	30.82		
06/12/2024 13:00	0	0	14.21	0	373470.9	88.56	37.19	33.85		
06/12/2024 14:00	0	0	14.1	0	389188	89.24	32.44	36.49		
06/12/2024 15:00	0	0	14.06	0	396589.4	89.53	31.89	37.82		
06/12/2024 16:00	0	0	14.13	0	387579	89.05	33.14	36.4		
06/12/2024 17:00	0	0	14.25	0	370485.8	88.24	37.61	33.63		
06/12/2024 18:00	0	0	14.29	0	363482.6	87.95	40.12	32.55		
06/12/2024 19:00	0	0	14.27	0	368944.6	88.16	38.85	33.49		
06/12/2024 20:00	0	0	14.18	0	382247.4	88.61	34.57	35.77		
06/12/2024 21:00	0	0	14.14	0	383535.1	88.73	33.63	36.19		
06/12/2024 22:00	0	0	14.29	0	360235.3	87.92	39.53	32.2		
06/12/2024 23:00	0	0	13.91	0	446937.9	88.85	35.3	46.01		
Minimum	0	0	13.84	0	354171.3	85.11	31.89	30.82		
MinDate	00:00	00:00	02:00	00:00	12:00	05:00	15:00	12:00		
Maximum	0	0.03	14.36	0	453415.5	89.53	42.71	47.33		
MaxDate	00:00	07:00	12:00	00:00	06:00	15:00	12:00	06:00		
Avg	0	0.01	14.09	0	395786.1	87.71	36.05	38.2		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.2	0	30645.4	1.2	2.8	5.4		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
07/12/2024 00:00	0.02	0	13.89	0	423374.9	86.49	34.43	43.56		
07/12/2024 01:00	0	0	13.89	0	443790.8	87.29	35.2	46.05		
07/12/2024 02:00	0	0.01	13.86	0	440542.8	87.12	34.97	45.81		
07/12/2024 03:00	0	0.01	13.85	0	430750.3	86.52	34.44	44.66		
07/12/2024 04:00	0	0.02	13.86	0	414042.7	85.59	33.03	42.51		
07/12/2024 05:00	0	0.02	13.96	0	394464.6	84.89	30.82	39.13		
07/12/2024 06:00	0.02	0.02	13.96	0	396360.4	84.79	30.26	39.49		
07/12/2024 07:00	0	0.03	14.1	0	377800.3	84.5	33.89	36.07		
07/12/2024 08:00	0	0.03	14.1	0	382321.6	84.8	32.31	36.76		
07/12/2024 09:00	0	0.03	14.11	0	385397.8	85.07	31.89	37.12		
07/12/2024 10:00	0	0.02	14.11	0	389201.9	85.28	31.25	37.58		
07/12/2024 11:00	0	0.01	14.12	0	386367.7	85.48	31.36	36.9		
07/12/2024 12:00	0	0.01	14.19	0	375680.5	85.82	33.37	34.82		
07/12/2024 13:00	0	0	13.98	0	425105.3	87.08	33.53	42.28		
07/12/2024 14:00	0	0	13.99	0.04	470370.3	89.65	37.94	47.79		
07/12/2024 15:00	0	0	14	0	468228.7	89.75	37.16	47.36		
07/12/2024 16:00	0	0	14.03	0	410347	87.12	32.21	40.3		
07/12/2024 17:00	0	0	14.02	0	404079.8	86.29	31.48	39.89		
07/12/2024 18:00	0	0	14.04	0	399316.9	85.53	30.65	39.24		
07/12/2024 19:00	0	0	13.97	0	425324.2	86.97	33.03	42.96		
07/12/2024 20:00	0	0	13.97	0	457951.4	88.96	35.27	46.94		
07/12/2024 21:00	0	0	13.98	0	468421.1	90	36.4	48.32		
07/12/2024 22:00	0	0	13.97	0	469996.5	89.82	36.19	48.41		
07/12/2024 23:00	0	0	13.95	0	449999.8	88.68	34.71	45.59		
Minimum	0	0	13.85	0	375680.5	84.5	30.26	34.82		
MinDate	01:00	00:00	03:00	00:00	12:00	07:00	06:00	12:00		
Maximum	0.02	0.03	14.19	0.04	470370.3	90	37.94	48.41		
MaxDate	00:00	07:00	12:00	14:00	14:00	21:00	14:00	22:00		
Avg	0	0.01	14	0	420218.3	86.82	33.57	42.06		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	31933.4	1.8	2.1	4.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
08/12/2024 00:00	0	0	13.93	0	414978.1	86.44	32.1	42.03		
08/12/2024 01:00	0	0	13.9	0	457797.4	88.63	35.01	47.18		
08/12/2024 02:00	0	0	13.87	0	445098	88.18	34.35	45.96		
08/12/2024 03:00	0	0.01	13.86	0	442007.2	87.78	34.16	45.7		
08/12/2024 04:00	0	0.02	13.99	0	400927.7	86.17	32.38	39.71		
08/12/2024 05:00	0	0.02	13.94	0	438068.2	87.14	34.07	44.74		
08/12/2024 06:00	0	0.01	13.86	0	431455.6	86.75	33.89	44.65		
08/12/2024 07:00	0	0.02	13.95	0	403307.5	85.43	30.55	40.58		
08/12/2024 08:00	0	0.02	14	0	399663.5	85.19	30.46	39.81		
08/12/2024 09:00	0	0.02	14.01	0	396251.5	83.89	29.98	39.45		
08/12/2024 10:00	0	0.02	14.03	0	395887.7	84.61	30.27	39.08		
08/12/2024 11:00	0	0.02	14.09	0	398872.7	84.92	31.6	37.79		
08/12/2024 12:00	0	0.01	14.12	0	384986.2	84.34	31.79	36.85		
08/12/2024 13:00	0	0	14.07	0	391463.7	85.14	30.91	37.9		
08/12/2024 14:00	0	0	14.06	0	394840.7	85.34	31.13	38.1		
08/12/2024 15:00	0	0	14.04	0	395028.4	85.39	30.62	38.42		
08/12/2024 16:00	0	0	14.03	0	400376.9	85.42	31.24	39.39		
08/12/2024 17:00	0	0	14.02	0	404864.5	85.48	32.05	40.21		
08/12/2024 18:00	0	0	14.02	0	402495.1	85.52	31.6	39.95		
08/12/2024 19:00	0	0	14.02	0	401203.2	85.24	31.24	39.87		
08/12/2024 20:00	0	0	13.99	0	405021.3	85.36	31.59	40.57		
08/12/2024 21:00	0	0	13.97	0	408497.3	85.32	32.43	41.28		
08/12/2024 22:00	0	0	13.97	0	405785.9	85.06	32.16	40.95		
08/12/2024 23:00	0	0	13.96	0	405082.8	84.76	32.08	40.9		
Minimum	0	0	13.86	0	384986.2	83.89	29.98	36.85		
MinDate	00:00	00:00	03:00	00:00	12:00	09:00	09:00	12:00		
Maximum	0	0.02	14.12	0	457797.4	88.63	35.01	47.18		
MaxDate	00:00	04:00	12:00	00:00	01:00	01:00	01:00	01:00		
Avg	0	0.01	13.99	0	408957.2	85.75	31.99	40.88		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	19292.4	1.2	1.4	2.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
09/12/2024 00:00	0	0	13.94	0	411823.3	84.53	32.92	41.95		
09/12/2024 01:00	0	0	13.91	0	421328.5	85	33.78	43.39		
09/12/2024 02:00	0	0.01	13.93	0	408365.6	84.7	32.52	41.5		
09/12/2024 03:00	0	0.01	13.93	0	405360.1	84.3	32.18	41.19		
09/12/2024 04:00	0	0.02	13.89	0	422221.5	84.91	34.41	43.7		
09/12/2024 05:00	0	0.02	13.88	0	414280.9	84.34	33.46	42.74		
09/12/2024 06:00	0	0.02	13.89	0	449638.9	86.24	36	47.08		
09/12/2024 07:00	0	0.02	14.18	0	371338	84.89	40.64	34.86		
09/12/2024 08:00	0	0.01	14.15	0	381045.1	87.74	35.68	36.13		
09/12/2024 09:00	0	0.01	14.11	0	389223.5	88.13	33.83	37.39		
09/12/2024 10:00	0	0.01	14.01	0	404562.3	88.95	32.75	39.98		
09/12/2024 11:00	0	0.01	14.1	0	388016	88.51	35.35	36.97		
09/12/2024 12:00	0	0.01	14.29	0	358198.6	87.7	41.88	31.62		
09/12/2024 13:00	0	0	14.07	0	389471.9	89.07	32.83	36.87		
09/12/2024 14:00	0	0	14.07	0.04	389387.3	89.1	32.53	36.81		
09/12/2024 15:00	0	0	14.06	0	391056.5	89.21	32.29	37.15		
09/12/2024 16:00	0	0	14.15	0	380364.1	88.87	35.14	35.21		
09/12/2024 17:00	0	0	14.23	0	368589.5	88.29	38.05	33.43		
09/12/2024 18:00	0	0	14.23	0	369491.3	88.29	37.51	33.64		
09/12/2024 19:00	0	0	14.27	0	361252	87.94	39.5	32.29		
09/12/2024 20:00	0	0	14.16	0	377910.1	88.77	34.69	35.2		
09/12/2024 21:00	0	0	14.17	0	377003.9	88.69	35.17	35.05		
09/12/2024 22:00	0	0	14.1	0	387004.4	88.9	32.81	36.77		
09/12/2024 23:00	0	0.01	14.19	0	371680.6	88.17	36.86	34.21		
Minimum	0	0	13.88	0	358198.6	84.3	32.18	31.62		
MinDate	00:00	00:00	05:00	00:00	12:00	03:00	03:00	12:00		
Maximum	0	0.02	14.29	0.04	449638.9	89.21	41.88	47.08		
MaxDate	00:00	04:00	12:00	14:00	06:00	15:00	12:00	06:00		
Avg	0	0.01	14.08	0	391201	87.31	35.12	37.72		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	22155.4	1.8	2.7	4.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
10/12/2024 00:00	0	0.01	14.29	0	356890.9	87.41	42.11	31.77		
10/12/2024 01:00	0	0.02	14.15	0	376782.6	87.93	36.28	35.23		
10/12/2024 02:00	0	0.02	14.15	0	372056.3	87.48	37.71	34.65		
10/12/2024 03:00	0	0.02	14.13	0	372540.4	87.39	37.75	34.77		
10/12/2024 04:00	0	0.02	14.28	0	352835.1	86.59	43.12	31.34		
10/12/2024 05:00	0	0.02	14.41	0	334905.1	85.8	46.87	28.22		
10/12/2024 06:00	0	0.03	14.3	0	348337.2	86.21	44.75	30.69		
10/12/2024 07:00	0	0.02	14.27	0	356842.5	86.55	42.57	32.05		
10/12/2024 08:00	0	0.01	14.11	0	385862.9	87.78	34.5	36.89		
10/12/2024 09:00	0	0.01	14.09	0	392907.3	88.3	32.44	37.97		
10/12/2024 10:00	0	0	14.09	0	394685.8	88.87	32.85	38.03		
10/12/2024 11:00	0	0	14.17	0	381939.7	88.46	35.84	35.68		
10/12/2024 12:00	0	0	14.29	0	362186.1	88	41.17	32.21		
10/12/2024 13:00	0	0	14.05	0	397955.4	89.41	32.67	38.19		
10/12/2024 14:00	0	0	14.01	0.04	403825.1	89.56	32.72	39.12		
10/12/2024 15:00	0	0	14	0	407277.3	89.68	32.68	39.67		
10/12/2024 16:00	0	0	14.05	0	399386.9	89.38	32.88	38.47		
10/12/2024 17:00	0	0	14.09	0	387854	89.02	31.62	36.87		
10/12/2024 18:00	0	0	14.06	0	388660.2	89.1	30.79	37.17		
10/12/2024 19:00	0	0	14.16	0	372443.8	88.66	33.97	34.45		
10/12/2024 20:00	0	0	14.07	0	386739.3	89.49	30.74	36.87		
10/12/2024 21:00	0	0	14.03	0	393709.7	89.76	29.43	38.02		
10/12/2024 22:00	0	0	14	0	398889.5	90.06	29.44	38.89		
10/12/2024 23:00	0	0.01	14.08	0	387412.1	89.37	31.67	36.91		
Minimum	0	0	14	0	334905.1	85.8	29.43	28.22		
MinDate	00:00	10:00	15:00	00:00	05:00	05:00	21:00	05:00		
Maximum	0	0.03	14.41	0.04	407277.3	90.06	46.87	39.67		
MaxDate	00:00	06:00	05:00	14:00	15:00	22:00	05:00	15:00		
Avg	0	0.01	14.14	0	379696.9	88.34	35.7	35.59		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	19286	1.2	5.1	3.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
11/12/2024 00:00	0	0.01	14.18	0	372113.4	88.63	36.5	34.27		
11/12/2024 01:00	0	0.02	14.05	0	391069.9	89.25	31.44	37.6		
11/12/2024 02:00	0	0.03	14.04	0	389445.4	89.07	31.87	37.41		
11/12/2024 03:00	0	0.03	14.05	0	386732	88.92	32.22	36.95		
11/12/2024 04:00	0	0.03	14.13	0	373043.7	88.37	35.42	34.64		
11/12/2024 05:00	0	0.04	14.19	0	364281.4	88.12	35	33.07		
11/12/2024 06:00	0	0.04	14.14	0	372317.1	88.32	35.86	34.54		
11/12/2024 07:00	0	0.05	14.14	0	374385.1	88.35	35.1	34.84		
11/12/2024 08:00	0	0.05	14.05	0	395645.9	89.19	31.51	38.3		
11/12/2024 09:00	0	0.04	14.05	0	399180.7	89.3	31.22	38.77		
11/12/2024 10:00	0	0.03	14.01	0	442167.3	91.56	36.01	44.65		
11/12/2024 11:00	0	0.02	14.15	0	385349.2	89.32	33.17	38.24		
11/12/2024 12:00	0	0.01	14.25	0	369176.2	88.51	38.28	33.29		
11/12/2024 13:00	0	0	14.01	0	405133.2	89.91	31.32	39.26		
11/12/2024 14:00	0	0	14.04	0.04	401675.2	89.64	31.59	38.62		
11/12/2024 15:00	0	0	14.09	0	392479.7	89.44	31.75	37.17		
11/12/2024 16:00	0	0	14.15	0	383342.3	89.18	33.15	35.69		
11/12/2024 17:00	0	0	14.13	0	387419.2	89.26	32.43	36.52		
11/12/2024 18:00	0	0	14.13	0	387929.1	89.16	32.25	36.73		
11/12/2024 19:00	0	0	14.17	0	382866.2	88.98	33.07	35.85		
11/12/2024 20:00	0	0	14.11	0	393021.8	89.6	31.49	37.58		
11/12/2024 21:00	0	0	14.09	0	397936.9	89.72	31.2	38.33		
11/12/2024 22:00	0	0	14.06	0	399946.2	89.72	30.9	38.75		
11/12/2024 23:00	0	0	14.11	0	387456.3	89.22	31.96	36.76		
Minimum	0	0	14.01	0	364281.4	88.12	30.9	33.07		
MinDate	00:00	13:00	10:00	00:00	05:00	05:00	22:00	05:00		
Maximum	0	0.05	14.25	0.04	442167.3	91.56	38.28	44.65		
MaxDate	00:00	07:00	12:00	14:00	10:00	10:00	12:00	10:00		
Avg	0	0.02	14.11	0	388921.4	89.2	33.24	36.91		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	15823.6	0.7	2.3	2.4		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
12/12/2024 00:00	0	0	14.17	0	374110.5	88.8	34.67	34.59		
12/12/2024 01:00	0	0	14.06	0	389630.9	89.36	30.92	37.27		
12/12/2024 02:00	0	0.01	14.07	0	387849.9	89.25	31.65	37		
12/12/2024 03:00	0	0.01	14.07	0	387489.2	88.99	31.84	36.9		
12/12/2024 04:00	0	0.01	14.17	0	373908.1	88.52	35.15	34.62		
12/12/2024 05:00	0	0.02	14.21	0	367198.7	88.11	37.47	33.49		
12/12/2024 06:00	0	0.02	14.16	0	375671.8	88.24	34.81	35.02		
12/12/2024 07:00	0	0.01	14.15	0	376193.7	88.12	34.41	35.22		
12/12/2024 08:00	0	0.01	14.07	0	392337.6	88.68	31.71	37.87		
12/12/2024 09:00	0	0.02	14.05	0	398209.3	89.1	30.78	38.73		
12/12/2024 10:00	0	0.01	14.04	0	399449.1	89.15	30.88	38.9		
12/12/2024 11:00	0	0.01	14.14	0	383185	88.78	32.94	36.07		
12/12/2024 12:00	0	0.01	14.2	0	372970.3	88.58	35.35	34.18		
12/12/2024 13:00	0	0	14.03	0	399389.3	89.58	30.04	38.9		
12/12/2024 14:00							39.12		CS&ETC verify checked	
12/12/2024 15:00	0	0	14.04	0	393291.4	89.5	36.68	37.51		
12/12/2024 16:00	0	0	14.1	0	387437.3	89.24	37.83	36.69		
12/12/2024 17:00	0	0	14.12	0	386731.7	89.02	38.03	36.73		
12/12/2024 18:00	0	0	14.1	0	389158.1	89.12	37.36	37.16		
12/12/2024 19:00	0	0	14.14	0	383088.5	88.81	38.65	36.24		
12/12/2024 20:00	0	0	14.13	0	385635.5	88.99	38.39	36.61		
12/12/2024 21:00	0	0	14.2	0	375084.3	88.75	41.1	34.78		
12/12/2024 22:00	0	0.01	14.28	0	363824.7	88.58	44.47	32.85		
12/12/2024 23:00	0	0.01	13.92	0	439115.2	88.92	40.59	44.93		
Minimum	0	0	13.92	0	363824.7	88.11	30.04	32.85		
MinDate	00:00	00:00	23:00	00:00	22:00	05:00	13:00	22:00		
Maximum	0	0.02	14.28	0	439115.2	89.58	44.47	44.93		
MaxDate	00:00	05:00	22:00	00:00	23:00	13:00	22:00	23:00		
Avg	0	0.01	14.11	0	386128.7	88.88	35.47	36.72		
Num	23	23	23	24	23	23	23	24		
Data[%]	95.8	95.8	95.8	100	95.8	95.8	95.8	100		
STD	0	0	0.1	0	15219.3	0.4	3.8	2.5		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
13/12/2024 00:00	0	0.01	13.89	0	426426.2	87.2	39.83	43.82		
13/12/2024 01:00	0	0.01	13.86	0	433239.9	87.33	39.49	44.74		
13/12/2024 02:00	0	0.02	13.87	0	441169.2	87.64	40.09	45.71		
13/12/2024 03:00	0	0.02	13.85	0	434685.2	87.22	40.52	45.07		
13/12/2024 04:00	0	0.03	13.86	0	418158.1	86.07	39.03	42.99		
13/12/2024 05:00	0	0.04	13.92	0	405205	85.67	36.53	40.96		
13/12/2024 06:00	0	0.05	13.89	0	410118.5	85.52	37.15	41.83		
13/12/2024 07:00	0	0.04	13.87	0	409851.9	85.41	36.42	41.93		
13/12/2024 08:00	0	0.05	13.86	0	428332.6	86.31	38.84	44.43		
13/12/2024 09:00	0	0.05	13.88	0	442065.9	87.44	40.48	45.98		
13/12/2024 10:00	0	0.06	13.89	0	439751.6	87.48	40.45	45.56		
13/12/2024 11:00	0	0.07	13.89	0	426553.4	86.52	39.7	43.82		
13/12/2024 12:00	0	0.08	14.14	0	375916.8	86.76	41.9	35.26		
13/12/2024 13:00	0	0.07	14.23	0	363474.6	88.33	43.63	32.86		
13/12/2024 14:00	0	0.06	14.11	0	379055.8	88.83	39.57	35.42		
13/12/2024 15:00	0	0.04	14.1	0	379980.5	88.83	38.91	35.62		
13/12/2024 16:00	0	0.04	14.18	0	368171	88.26	42.89	33.56		
13/12/2024 17:00	0	0.06	14.26	0	357876.1	87.88	46.64	31.84		
13/12/2024 18:00	0	0.05	14.28	0	356152.8	87.9	47.11	31.51		
13/12/2024 19:00	0	0.05	14.3	0	353581.7	87.94	47.89	31.12		
13/12/2024 20:00	0	0.04	14.22	0	366480.4	88.47	43.97	33.31		
13/12/2024 21:00	0	0.05	14.2	0	370265.8	88.61	42.57	34.01		
13/12/2024 22:00	0	0.04	14.31	0	354765.7	88.14	45.46	26.89		
13/12/2024 23:00									S/D UNIT	
Minimum	0	0.01	13.85	0	353581.7	85.41	36.42	26.89		
MinDate	00:00	00:00	03:00	00:00	19:00	07:00	07:00	23:00		
Maximum	0	0.08	14.31	0	442065.9	88.83	47.89	45.98		
MaxDate	00:30	12:00	22:00	00:00	09:00	14:00	19:00	09:30		
Avg	0	0.045	14.04	0	397442.6	87.39	41.26	38.82		
Num	23	23	23	24	23	23	23	24		
Data[%]	95.8	95.8	95.8	100	95.8	95.8	95.8	100		
STD	0	0	0.2	0	32781.2	1.1	3.9	9.8		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
14/12/2024 00:00										
14/12/2024 01:00										
14/12/2024 02:00										
14/12/2024 03:00										
14/12/2024 04:00										
14/12/2024 05:00										
14/12/2024 06:00										
14/12/2024 07:00										
14/12/2024 08:00										
14/12/2024 09:00										
14/12/2024 10:00										
14/12/2024 11:00										
14/12/2024 12:00									S/D UNIT	
14/12/2024 13:00										
14/12/2024 14:00										
14/12/2024 15:00										
14/12/2024 16:00										
14/12/2024 17:00										
14/12/2024 18:00										
14/12/2024 19:00										
14/12/2024 20:00										
14/12/2024 21:00										
14/12/2024 22:00										
14/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.22		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.23		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.23		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11										
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
15/12/2024 00:00									S/D UNIT	
15/12/2024 01:00										
15/12/2024 02:00										
15/12/2024 03:00										
15/12/2024 04:00										
15/12/2024 05:00										
15/12/2024 06:00										
15/12/2024 07:00										
15/12/2024 08:00										
15/12/2024 09:00										
15/12/2024 10:00										
15/12/2024 11:00										
15/12/2024 12:00										
15/12/2024 13:00										
15/12/2024 14:00										
15/12/2024 15:00										
15/12/2024 16:00										
15/12/2024 17:00										
15/12/2024 18:00										
15/12/2024 19:00										
15/12/2024 20:00										
15/12/2024 21:00										
15/12/2024 22:00										
15/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.21		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	14:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.23		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.22		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11										
Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
16/12/2024 00:00									S/D UNIT	
16/12/2024 01:00										
16/12/2024 02:00										
16/12/2024 03:00										
16/12/2024 04:00										
16/12/2024 05:00										
16/12/2024 06:00										
16/12/2024 07:00									S/U UNIT	
16/12/2024 08:00	0	0	14.19	0	376366.9	86.97	49.35	35.56		
16/12/2024 09:00	0	0	14.23	0	371830.4	87	50.69	34.72		
16/12/2024 10:00	0	0	14.22	0	374526.1	87.37	48.45	35.09		
16/12/2024 11:00	0	0	14.27	0	365437.5	87.33	50.46	33.32		
16/12/2024 12:00	0	0	14.38	0	347031.5	86.36	56.47	30.17		
16/12/2024 13:00	0	0	14.25	0	365838.5	87.29	49.86	33.13		
16/12/2024 14:00	0	0	14.27	0	361399.4	87.11	51.22	32.38		
16/12/2024 15:00	0	0	14.15	0	379352.8	87.89	43.81	35.62		
16/12/2024 16:00	0	0	14.24	0	365938	87.26	48.23	33.43		
16/12/2024 17:00	0	0	14.26	0	363092.8	87.32	49.24	32.99		
16/12/2024 18:00	0	0	14.24	0	367341	87.41	47.72	33.7		
16/12/2024 19:00	0	0	14.3	0	359452.6	87.12	50.24	32.44		
16/12/2024 20:00	0	0	14.18	0	380452.1	87.85	43.48	36.08		
16/12/2024 21:00	0	0	14.18	0	380303	87.56	43.75	36.12		
16/12/2024 22:00	0	0	14.06	0	402976.8	88.42	42.2	39.8		
16/12/2024 23:00	0	0	14.2	0	373930.6	87.19	46.15	35.15		
Minimum	0	0	14.06	0	347031.5	86.36	42.2	30.17		
MinDate	08:00	07:00	22:00	00:00	07:00	07:00	22:00	00:00		
Maximum	0	0	14.38	0	402976.8	88.42	56.47	39.8		
MaxDate	07:00	07:00	07:00	00:00	22:00	22:00	07:00	22:00		
Avg	0.00	0.00	14.23	0.00	370954.38	87.34	48.21	34.36		
Num	17	17	17	24	17	17	17	24		
Data[%]	70.8	70.8	70.8	100	70.8	70.8	70.8	100		
STD	0.3	0	0.1	0	13367.4	0.8	4.6	15.7		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
17/12/2024 00:00	0	0	14.24	0	365693.7	86.88	49.09	33.76		
17/12/2024 01:00	0	0	14.09	0	386334.2	87.53	42.02	37.44		
17/12/2024 02:00	0	0	14.09	0	383036.7	87.09	42.97	36.93		
17/12/2024 03:00	0	0	14.2	0	366643.5	86.57	49.14	34.05		
17/12/2024 04:00	0	0	14.2	0	365475.6	86.37	50	33.9		
17/12/2024 05:00	0	0	14.31	0	349879.1	85.54	55.27	31.27		
17/12/2024 06:00	0	0	14.2	0	366686.8	86.14	50.08	34.21		
17/12/2024 07:00	0	0	14.25	0	362684.9	85.87	51.87	33.41		
17/12/2024 08:00								35.68	Calibrated CEMs	
17/12/2024 09:00								35.43		
17/12/2024 10:00	0	0	14.16	0	383475.2	87.33	43.53	36.73		
17/12/2024 11:00	0	0	14.22	0	372020.4	87.14	47.24	34.54		
17/12/2024 12:00	0	0	14.32	0	358041.7	86.8	52.76	31.67		
17/12/2024 13:00	0	0	14.13	0	382871.5	88.17	42.47	36.07		
17/12/2024 14:00	0	0	14.22	0	369663.4	87.82	46.95	33.65		
17/12/2024 15:00	0	0	14.1	0	389232.9	88.48	40.73	36.9		
17/12/2024 16:00	0	0	14.23	0	370380.8	87.78	46.29	33.91		
17/12/2024 17:00	0	0	14.21	0	374673.5	87.92	44.46	34.78		
17/12/2024 18:00	0	0	14.21	0	374082.2	87.78	44.49	34.75		
17/12/2024 19:00	0	0	14.27	0	364403.4	87.5	48.14	33.1		
17/12/2024 20:00	0	0	14.1	0	389191.8	88.4	39.94	37.45		
17/12/2024 21:00	0	0	14.05	0	396660.1	88.55	38.52	38.87		
17/12/2024 22:00	0	0	14	0	404264.5	89.08	38.56	40.01		
17/12/2024 23:00	0	0	14.15	0	374361	87.92	48.05	35.37		
Minimum	0	0	14	0	349879.1	85.54	38.52	31.27		
MinDate	00:00	00:00	22:00	00:00	05:00	05:00	21:00	05:00		
Maximum	0	0	14.32	0	404264.5	89.08	55.27	40.01		
MaxDate	00:00	00:00	12:00	00:00	22:00	22:00	05:00	22:00		
Avg	0	0	14.18	0	374681.7	87.39	45.82	36.15		
Num	22	22	22	24	22	22	22	24		
Data[%]	91.7	91.7	91.7	100	91.7	91.7	91.7	100		
STD	0	0	0.1	0	13199.3	0.9	4.6	2.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
18/12/2024 00:00	0	0	14.35	0	348757.7	86.86	51.91	30.61		
18/12/2024 01:00	0	0	14.05	0	390172.3	88.27	40	37.88		
18/12/2024 02:00	0	0	14.03	0	391129.1	86.27	39.23	38.04		
18/12/2024 03:00	0	0	14.06	0	386845.6	88.04	40.81	37.34		
18/12/2024 04:00	0	0	14.19	0	367760.2	87.31	46.99	34.01		
18/12/2024 05:00	0	0	14.2	0	364130.9	87.12	48.05	33.37		
18/12/2024 06:00	0	0	14.18	0	369438.5	87.19	46.84	34.29		
18/12/2024 07:00	0	0	14.23	0	365612.2	86.87	48.72	33.65		
18/12/2024 08:00	0	0	14.15	0	382061.9	87.38	42.74	36.41		
18/12/2024 09:00	0	0	14.09	0	392012.6	87.86	39.78	37.98		
18/12/2024 10:00	0	0	14.09	0	393158.3	88.14	39.3	38.05		
18/12/2024 11:00	0	0	14.2	0	373533.8	87.7	44.94	34.57		
18/12/2024 12:00	0	0	14.31	0	356985.3	87.33	51.2	31.47		
18/12/2024 13:00	0	0	14.13	0	383469.5	88.52	41.09	35.93		
18/12/2024 14:00	0	0	14.1	0.04	387938.2	86.68	39.67	36.69		
18/12/2024 15:00	0	0	14.07	0	393586.7	88.88	38.61	37.63		
18/12/2024 16:00	0	0	14.09	0	391700.2	88.67	39.35	37.41		
18/12/2024 17:00	0	0	14.22	0	373539.4	87.94	44.46	34.59		
18/12/2024 18:00	0	0	14.2	0	376982.8	87.89	43.25	35.21		
18/12/2024 19:00	0	0	14.28	0	365196.7	87.44	48.16	33.18		
18/12/2024 20:00	0	0	14.19	0	378329.6	87.99	42.81	35.58		
18/12/2024 21:00	0	0	14.14	0	381610.4	88.03	41.04	36.19		
18/12/2024 22:00	0	0	14.09	0	389540.8	88.52	40.39	37.62		
18/12/2024 23:00	0	0	14.1	0	385178.4	88.21	40.79	36.88		
Minimum	0	0	14.03	0	348757.7	86.86	38.61	30.61		
MinDate	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	15:00	00:00		
Maximum	0	0	14.35	0.04	393586.7	88.88	51.91	38.05		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	14:00	15:00	15:00	00:00	10:00		
Avg	0	0	14.16	0	378693.8	87.88	43.34	35.61		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	12533.2	0.6	4.1	2.1		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@75%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/12/2024 00:00	0	0	14.22	0	368602.1	87.49	46.87	33.96		
19/12/2024 01:00	0	0	14.05	0	392283.4	87.95	39.44	38.29		
19/12/2024 02:00	0	0	14.04	0	390878.9	87.73	40	38.1		
19/12/2024 03:00	0	0	14.07	0	385154	87.56	41.45	37.25		
19/12/2024 04:00	0	0	14.18	0	366920	86.76	48.38	34.05		
19/12/2024 05:00	0	0	14.22	0	362362.2	86.32	50.52	33.28		
19/12/2024 06:00	0	0	14.18	0	368610.4	86.42	48.62	34.42		
19/12/2024 07:00	0	0	14.22	0	366955.7	86.02	49.21	34.06		
19/12/2024 08:00	0	0	14.19	0	376150.2	86.51	45.67	35.61		
19/12/2024 09:00	0	0	14.19	0	378182.8	86.7	44.59	35.81		
19/12/2024 10:00	0	0	14.21	0	377111.3	86.93	45	35.42		
19/12/2024 11:00	0	0	14.23	0	371559	86.82	46.56	34.34		
19/12/2024 12:00	0	0	14.38	0	349520.2	86.36	54.69	30.29		
19/12/2024 13:00	0	0	14.18	0	380340.7	87.81	43.38	35.45		
19/12/2024 14:00	0	0	14.14	0	384401.3	87.97	41.78	36.18		
19/12/2024 15:00	0	0	14.17	0	382851.5	87.89	43.04	35.94		
19/12/2024 16:00	0	0	14.23	0	375528.9	87.58	45.95	34.69		
19/12/2024 17:00	0	0	14.31	0	364221.4	87.06	50.24	32.9		
19/12/2024 18:00	0	0	14.31	0	353164.3	86.83	50.17	32.87		
19/12/2024 19:00	0	0	14.37	0	353116.7	86.39	54.08	31.23		
19/12/2024 20:00	0	0	14.3	0	362879.8	86.72	50.57	32.98		
19/12/2024 21:00	0	0	14.27	0	365780.7	86.69	49.7	33.52		
19/12/2024 22:00	0	0	14.15	0	383050.2	87.37	45.02	36.57		
19/12/2024 23:00	0	0	14.22	0	369853.7	86.73	48.19	34.41		
Minimum	0	0	14.04	0	349520.2	86.02	39.44	30.29		
MinDate	00:00	00:00	02:00	00:00	12:00	07:00	01:00	12:00		
Maximum	0	0	14.38	0	392283.4	87.97	54.69	38.29		
MaxDate	00:00	00:00	12:00	00:00	01:00	14:00	12:00	01:00		
Avg	0	0	14.21	0	372478.3	87.03	46.8	34.65		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	11006.4	0.6	4.1	1.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@75%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/12/2024 00:00	0	0	14.31	0	354547.5	86.04	54.53	31.77		
20/12/2024 01:00	0	0	14.16	0	374458.3	86.7	46.63	35.29		
20/12/2024 02:00	0	0	14.14	0	372221.3	86.51	47.39	35.03		
20/12/2024 03:00	0	0	14.17	0	366585.8	86.08	50.14	34.14		
20/12/2024 04:00	0	0	14.24	0	355801	85.44	53.5	32.36		
20/12/2024 05:00	0	0	14.3	0	346480.4	85.02	55.98	30.69		
20/12/2024 06:00	0	0	14.28	0	351099.3	85.16	55.07	31.48		
20/12/2024 07:00	0	0	14.33	0	348255.4	85.01	55.66	30.83		
20/12/2024 08:00	0	0	14.28	0	360957.2	85.59	51.76	32.96		
20/12/2024 09:00	0	0	14.24	0	369135.3	86.27	48.53	34.29		
20/12/2024 10:00	0	0	14.25	0	369754.1	86.57	48.25	34.26		
20/12/2024 11:00	0	0	14.39	0	349709.3	86.21	54.27	30.56		
20/12/2024 12:00	0	0	14.44	0	340052.9	86.06	57.16	28.69		
20/12/2024 13:00	0	0	14.26	0	364174.2	87.07	50.25	32.87		
20/12/2024 14:00	0	0	14.27	0	362903	87.03	51.15	32.52		
20/12/2024 15:00	0	0	14.29	0	362920.9	87.12	51.3	32.49		
20/12/2024 16:00	0	0	14.38	0	350989.3	86.54	54.81	30.5		
20/12/2024 17:00	0	0	14.42	0	344897.1	86.15	55.31	29.74		
20/12/2024 18:00	0	0	14.34	0	353610.8	86.64	51.85	31.29		
20/12/2024 19:00	0	0	14.45	0	338545.4	86.13	56	28.74		
20/12/2024 20:00	0	0	14.32	0	354406.4	86.8	51.99	31.47		
20/12/2024 21:00	0	0	14.29	0	359260.9	87.06	50.43	32.37		
20/12/2024 22:00	0	0	14.21	0	369022.1	87.46	46.76	34.1		
20/12/2024 23:00	0	0	14.34	0	346706.7	86.5	52.61	30.34		
Minimum	0	0	14.14	0	338545.4	85.01	46.63	28.69		
MinDate	00:00	00:00	02:00	00:00	19:00	07:00	01:00	12:00		
Maximum	0	0	14.45	0	374458.3	87.46	57.16	35.29		
MaxDate	00:00	00:00	19:00	00:00	01:00	22:00	12:00	01:00		
Avg	0	0	14.3	0	356937.3	86.3	52.14	32.03		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	10304	0.7	3.1	1.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
21/12/2024 00:00	0	0	14.29	0	353767.6	86.51	52.32	31.64		
21/12/2024 01:00	0	0	14.17	0	369420.8	87.08	47.54	34.33		
21/12/2024 02:00	0	0	14.22	0	359704.3	86.63	51.04	32.71		
21/12/2024 03:00	0	0	14.22	0	357193.5	86.43	50.88	32.26		
21/12/2024 04:00	0	0	14.36	0	336621.2	85.48	55.14	28.72		
21/12/2024 05:00	0	0	14.37	0	336015.3	85.31	55.86	28.69		
21/12/2024 06:00	0	0	14.45	0	327223.7	84.74	57.61	27.15		
21/12/2024 07:00	0	0	14.43	0	333310.7	84.64	57.38	28.22		
21/12/2024 08:00	0	0	14.18	0	387393.4	86.17	48.85	37.14		
21/12/2024 09:00	0	0	13.95	0	424739.3	85.57	40.97	43.84		
21/12/2024 10:00	0	0	13.95	0	430790.1	85.57	41.57	44.51		
21/12/2024 11:00	0	0	14.01	0	408285.1	85.04	40.41	41.01		
21/12/2024 12:00	0	0	14.07	0	390167.8	84.37	40.35	38.07		
21/12/2024 13:00	0	0	13.94	0	425508.6	85.82	40.93	43.36		
21/12/2024 14:00	0	0	13.96	0	424822.8	85.92	40.83	43.11		
21/12/2024 15:00	0	0	13.96	0	440985.7	86.67	42.37	45.03		
21/12/2024 16:00	0	0	13.97	0	422808.4	85.87	41.15	42.96		
21/12/2024 17:00	0	0	13.98	0	417466	85.16	40.73	42.55		
21/12/2024 18:00	0	0	13.96	0	419311.1	85.11	40.98	42.94		
21/12/2024 19:00	0	0	14	0	408363.3	84.72	39.5	41.37		
21/12/2024 20:00	0	0	13.95	0	432075.8	85.57	41.88	44.72		
21/12/2024 21:00	0	0	13.95	0	425125.6	85.32	41.03	43.92		
21/12/2024 22:00	0	0	13.94	0	427373.8	85.32	41.4	44.33		
21/12/2024 23:00	0	0	13.96	0	409820.5	84.27	40.92	42.02		
Minimum	0	0	13.94	0	327223.7	84.27	39.5	27.15		
MinDate	00:00	00:00	13:00	00:00	06:00	23:00	19:00	06:00		
Maximum	0	0	14.45	0	440985.7	87.08	57.61	45.03		
MaxDate	00:00	00:00	06:00	00:00	15:00	01:00	06:00	15:00		
Avg	0	0	14.09	0	394511.5	85.55	45.49	38.53		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.2	0	37453.6	0.8	6.3	6.3		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
22/12/2024 00:00	0	0	14.03	0	390056.1	83.29	41.39	38.88		
22/12/2024 01:00	0	0	13.9	0	418545.1	83.93	41.15	43.5		
22/12/2024 02:00	0	0	13.9	0	413991.5	83.7	40.79	42.88		
22/12/2024 03:00	0	0	13.9	0	411961.3	83.28	40.91	42.71		
22/12/2024 04:00	0	0	13.97	0	392007.5	82.46	41.23	39.45		
22/12/2024 05:00	0	0	14.02	0	383952.3	82.12	43.08	38.15		
22/12/2024 06:00	0	0	14.1	0	371996.2	81.69	47.33	35.96		
22/12/2024 07:00	0	0	14.26	0	350931.2	81.17	54.1	32.08		
22/12/2024 08:00	0	0	14.3	0	349064.5	81.06	54.42	31.61		
22/12/2024 09:00	0	0	14.35	0	345432.6	80.86	55.81	30.86		
22/12/2024 10:00	0	0	14.38	0	344689	81.2	55.81	30.57		
22/12/2024 11:00	0	0	14.38	0	343959.7	81.62	56.19	30.25		
22/12/2024 12:00	0	0	14.34	0	347405.2	81.95	54.7	30.86		
22/12/2024 13:00	0	0	14.22	0	364469.1	82.58	48.07	33.68		
22/12/2024 14:00	0	0	14.33	0	348558	82.19	54.64	30.91		
22/12/2024 15:00	0	0	14.31	0	352584	82.25	53.39	31.61		
22/12/2024 16:00	0	0	14.31	0	355755.2	82.28	52.87	32.11		
22/12/2024 17:00	0	0	14.28	0	361047	82.18	50.23	33.34		
22/12/2024 18:00	0	0	14.27	0	359422.7	81.99	50.37	33.19		
22/12/2024 19:00	0	0	14.27	0	359149	82.01	50.53	33.17		
22/12/2024 20:00	0	0	14.22	0	367169.4	82.17	47.24	34.72		
22/12/2024 21:00	0	0	14.08	0	388067.5	82.54	43.19	38.47		
22/12/2024 22:00	0	0	13.94	0	405752.8	83.16	39.21	41.66		
22/12/2024 23:00	0	0	13.92	0	406839.4	83.13	39.63	41.99		
Minimum	0	0	13.9	0	343959.7	80.86	39.21	30.25		
MinDate	00:00	00:00	01:00	00:00	11:00	09:00	22:00	11:00		
Maximum	0	0	14.38	0	418545.1	83.93	56.19	43.5		
MaxDate	00:00	00:00	10:00	00:00	01:00	01:00	11:00	01:00		
Avg	0	0	14.17	0	372200.2	82.28	48.18	35.53		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.2	0	25137.1	0.8	6.1	4.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
23/12/2024 00:00	0	0	13.97	0	398311.5	82.75	39.92	40.45		
23/12/2024 01:00	0	0	13.9	0	406205.2	83.01	39.36	41.85		
23/12/2024 02:00	0	0	13.89	0	402675	82.63	39.04	41.43		
23/12/2024 03:00	0	0	13.9	0	399842.2	81.85	38.98	41.09		
23/12/2024 04:00	0	0	13.89	0	401934.8	81.27	39.91	41.55		
23/12/2024 05:00	0	0	13.87	0	411100.6	82.37	40.57	42.91		
23/12/2024 06:00	0	0	13.86	0	435663.8	83.46	42.59	46.22		
23/12/2024 07:00	0	0	13.93	0	404066.8	82.34	41.68	41.57		
23/12/2024 08:00	0	0	14	0	394478.3	82.19	41.26	39.93		
23/12/2024 09:00	0	0	13.93	0	412775.6	83.08	41.46	42.81		
23/12/2024 10:00	0	0	13.94	0	415009.7	83.69	41.66	43.04		
23/12/2024 11:00	0	0	14	0	400951.5	83.46	40.53	40.53		
23/12/2024 12:00	0	0	14.01	0	397941.5	83.64	39.84	39.8		
23/12/2024 13:00	0	0	13.92	0	424221.5	84.89	41.74	43.7		
23/12/2024 14:00	0	0	13.93	0	430942.3	85.62	42.51	44.53		
23/12/2024 15:00	0	0	13.94	0	436409.2	86.02	42.56	44.96		
23/12/2024 16:00	0	0	13.94	0	429422.1	85.78	42.61	44.26		
23/12/2024 17:00	0	0	14.03	0	395986.8	84.03	39.34	39.5		
23/12/2024 18:00	0	0	14.04	0	393842.8	83.66	38.44	39.27		
23/12/2024 19:00	0	0	14.06	0	388821.3	83.54	39.31	38.43		
23/12/2024 20:00	0	0	13.96	0	406878.8	84.18	39.09	41.49		
23/12/2024 21:00	0	0	13.92	0	416967.3	84.64	40.39	43.08		
23/12/2024 22:00	0	0	13.91	0	429763.7	85.37	41.54	44.8		
23/12/2024 23:00	0	0	13.93	0	408763.5	84.2	39.63	41.97		
Minimum	0	0	13.86	0	388821.3	81.27	38.44	38.43		
MinDate	00:00	00:00	06:00	00:00	19:00	04:00	18:00	19:00		
Maximum	0	0	14.06	0	436409.2	86.02	42.61	46.22		
MaxDate	00:00	00:00	19:00	00:00	15:00	15:00	16:00	06:00		
Avg	0	0	13.94	0	410124	83.65	40.58	42.05		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	14204.2	1.3	1.3	2		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
24/12/2024 00:00	0	0	13.98	0	396530.9	83.6	38.22	39.94		
24/12/2024 01:00	0	0	13.89	0	410693.4	84.06	39.16	42.37		
24/12/2024 02:00	0	0	13.87	0	412700.3	84.02	39.63	42.76		
24/12/2024 03:00	0	0	13.9	0	406490.2	83.72	38.53	41.67		
24/12/2024 04:00	0	0	13.97	0	394279.6	83.28	38.78	39.64		
24/12/2024 05:00	0	0	14.04	0	382074.8	82.7	41.16	37.62		
24/12/2024 06:00	0	0	14.04	0	382901	82.49	41.29	37.83		
24/12/2024 07:00	0	0	14.05	0	383642.6	82.54	41.07	37.9		
24/12/2024 08:00	0	0	13.93	0	417846.8	84	40.35	43.26		
24/12/2024 09:00	0	0	13.94	0	431513.5	85.26	41.95	44.93		
24/12/2024 10:00	0	0	13.94	0	428921.4	85.48	41.61	44.22		
24/12/2024 11:00	0	0	13.97	0	410238.8	84.96	39.65	41.65		
24/12/2024 12:00	0	0	13.97	0	405894.6	84.67	38	40.89		
24/12/2024 13:00	0	0	13.92	0	437206.8	86.47	41.51	44.94		
24/12/2024 14:00	0	0	13.93	0	447393.1	87.31	42.23	45.95		
24/12/2024 15:00	0	0	13.94	0	443731.4	87.2	42.04	45.54		
24/12/2024 16:00	0	0	13.94	0	436394.2	86.86	41.91	44.76		
24/12/2024 17:00	0	0	14	0	402121.7	85.19	37.62	40.14		
24/12/2024 18:00	0	0	14.04	0	394383.2	83.86	36.8	39.11		
24/12/2024 19:00	0	0	14.06	0	391690.4	84.33	37.13	38.58		
24/12/2024 20:00	0	0	13.95	0	410079.3	85.07	37.69	41.77		
24/12/2024 21:00	0	0	13.91	0	417192.9	85.36	39.45	43		
24/12/2024 22:00	0	0	13.92	0	425297.3	85.63	40.61	44.03		
24/12/2024 23:00	0	0	13.93	0	414302.5	84.82	39.9	42.62		
Minimum	0	0	13.87	0	382074.8	82.49	36.8	37.62		
MinDate	00:00	00:00	02:00	00:00	05:00	06:00	18:00	05:00		
Maximum	0	0	14.06	0	447393.1	87.31	42.23	45.95		
MaxDate	00:00	00:00	19:00	00:00	14:00	14:00	14:00	14:00		
Avg	0	0	13.96	0	411730	84.7	39.85	41.88		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	19034.2	1.4	1.7	2.6		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SC2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
25/12/2024 00:00	0	0	14	0	395018.6	83.66	37.83	39.64		
25/12/2024 01:00	0	0	13.91	0	408451.9	83.88	38.58	41.99		
25/12/2024 02:00	0	0	13.89	0	407498.3	83.87	38.51	41.88		
25/12/2024 03:00	0	0	13.92	0	401285	83.71	37.38	40.87		
25/12/2024 04:00	0	0	13.98	0	393200.9	83.07	38.44	39.53		
25/12/2024 05:00	0	0	14.06	0	379953.1	82.41	41.37	37.24		
25/12/2024 06:00	0	0	14.07	0	378252.5	82.22	42.01	36.97		
25/12/2024 07:00	0	0	14.07	0	381948.8	82.38	41.43	37.44		
25/12/2024 08:00	0	0	13.94	0	410028.8	83.53	40.02	42.18		
25/12/2024 09:00	0	0	13.95	0	413756.3	84.15	40.66	42.63		
25/12/2024 10:00	0	0	13.95	0	412567.9	84.41	40.32	42.28		
25/12/2024 11:00	0	0	14.02	0	400302.2	84.19	39.06	40.01		
25/12/2024 12:00	0	0	14.04	0	395751.9	84.08	38.01	39.19		
25/12/2024 13:00	0	0	13.95	0	410415	84.98	39.36	41.44		
25/12/2024 14:00	0	0	13.92	0.04	420041	85.41	41.17	42.87		
25/12/2024 15:00	0	0	13.93	0	423177	85.58	41.09	43.17		
25/12/2024 16:00	0	0	13.99	0	408145.6	85.21	41.49	40.88		
25/12/2024 17:00	0	0	14.3	0	355362	83.59	48.27	32.05		
25/12/2024 18:00	0	0	14.4	0	341069.9	82.97	53.25	29.56		
25/12/2024 19:00	0	0	14.4	0	342355	83.01	52.85	29.76		
25/12/2024 20:00	0	0	14.33	0	353101.1	83.26	50.43	31.69		
25/12/2024 21:00	0	0	14.29	0	360426.1	83.2	48.34	33.09		
25/12/2024 22:00	0	0	14.23	0	369647.8	83.2	44.99	34.82		
25/12/2024 23:00	0	0	14.28	0	359732.9	82.84	49.16	33.08		
Minimum	0	0	13.89	0	341069.9	82.22	37.38	29.56		
MinDate	00:00	00:00	02:00	00:00	18:00	06:00	03:00	18:00		
Maximum	0	0	14.4	0.04	423177	85.58	53.25	43.17		
MaxDate	00:00	00:00	18:00	14:00	15:00	15:00	18:00	15:00		
Avg	0	0	14.08	0	388370.4	83.7	42.67	38.09		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.2	0	25412	0.9	4.9	4.4		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SC2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
26/12/2024 00:00	0	0	14.31	0	354287.7	82.66	51.32	32.12		
26/12/2024 01:00	0	0	14.24	0	361938.8	82.81	48.23	33.57		
26/12/2024 02:00	0	0	14.21	0	362139.7	82.83	47.46	33.61		
26/12/2024 03:00	0	0	14.26	0	353359.3	82.7	49.85	32.03		
26/12/2024 04:00	0	0	14.37	0	339850.1	82.38	54.02	29.54		
26/12/2024 05:00	0	0	14.47	0	328747.1	82	56.16	27.51		
26/12/2024 06:00	0	0	14.5	0	325917	81.87	56.39	27.1		
26/12/2024 07:00	0	0	14.5	0	327789.5	81.96	56.79	27.33		
26/12/2024 08:00	0	0	14.44	0	338821.8	82.28	55.26	29.2		
26/12/2024 09:00	0	0	14.47	0	337569.3	82.48	55.46	28.85		
26/12/2024 10:00	0	0	14.45	0	339814.1	82.67	54.84	29.24		
26/12/2024 11:00	0	0	14.47	0	334466.6	82.59	55.58	28.31		
26/12/2024 12:00	0	0	14.46	0	331070.7	82.74	55.66	27.64		
26/12/2024 13:00	0	0	14.39	0	340324.5	83.11	53.66	29.17		
26/12/2024 14:00	0	0	14.42	0	336049.5	83.02	54.29	28.44		
26/12/2024 15:00	0	0	14.43	0	335869.3	82.98	54.29	28.37		
26/12/2024 16:00	0	0	14.46	0	332919.7	82.92	54.85	27.85		
26/12/2024 17:00	0	0	14.59	0	317877	82.58	56.97	25.31		
26/12/2024 18:00	0	0	14.49	0	330746.7	82.98	53.1	27.62		
26/12/2024 19:00	0	0	14.2	0	368348.2	84.08	42.54	34.32		
26/12/2024 20:00	0	0	14.1	0	382336.1	84.64	38.1	36.9		
26/12/2024 21:00	0	0	14.04	0	390637	84.97	35.88	38.31		
26/12/2024 22:00	0	0	14.04	0	388613	84.73	36.22	37.98		
26/12/2024 23:00	0	0	14.05	0	383663.1	84.67	36.94	37.24		
Minimum	0	0	14.04	0	317877	81.87	35.88	25.31		
MinDate	00:00	00:00	21:00	00:00	17:00	06:00	21:00	17:00		
Maximum	0	0	14.59	0	390637	84.97	56.97	38.31		
MaxDate	00:00	00:00	17:00	00:00	21:00	21:00	17:00	21:00		
Avg	0	0	14.35	0	347631.5	83.03	50.58	30.73		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.2	0	21504.3	0.9	7.2	3.9		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
27/12/2024 00:00	0	0	14.1	0	373797.8	84.44	39.85	35.53		
27/12/2024 01:00	0	0	14.03	0	382768	84.59	37.14	37.11		
27/12/2024 02:00	0	0	14.03	0	381442.9	84.47	37.59	36.92		
27/12/2024 03:00	0	0	14.05	0	377930.3	84.36	38.06	36.27		
27/12/2024 04:00	0	0.01	14.1	0	371704.5	84.14	40.44	35.15		
27/12/2024 05:00	0	0.01	14.24	0	352791.4	83.56	47.38	31.88		
27/12/2024 06:00	0	0.02	14.28	0	349070.1	83.3	49.39	31.11		
27/12/2024 07:00	0	0.03	14.29	0	351484.3	83.18	48.89	31.48		
27/12/2024 08:00	0	0.02	14.18	0	372519.2	83.93	41.44	35.1		
27/12/2024 09:00	0	0.01	14.12	0	384194.3	84.29	37.33	37.14		
27/12/2024 10:00	0	0.01	14.14	0	379964.7	84.46	38.2	36.31		
27/12/2024 11:00	0	0	14.16	0	376508.3	84.66	39.06	35.54		
27/12/2024 12:00	0	0.01	14.22	0	368059.5	84.76	42.23	33.79		
27/12/2024 13:00	0	0	14.14	0	377922.8	85.24	38.55	35.46		
27/12/2024 14:00	0	0	14.17	0	372114.3	85.29	40.36	34.31		
27/12/2024 15:00	0	0	14.18	0	370602.5	85.23	41.31	34.02		
27/12/2024 16:00	0	0	14.25	0	361231.4	84.81	44.68	32.62		
27/12/2024 17:00	0	0	14.41	0	340888.3	84.12	51.4	29.04		
27/12/2024 18:00	0	0	14.43	0	338327.5	83.92	51.22	28.69		
27/12/2024 19:00	0	0	14.44	0	337440.9	84.05	51.41	28.51		
27/12/2024 20:00	0	0	14.41	0	342026.1	84.21	50.28	29.3		
27/12/2024 21:00	0	0	14.38	0	345375.7	84.26	49.23	29.92		
27/12/2024 22:00	0	0	14.43	0	339304.8	83.95	51.8	28.93		
27/12/2024 23:00	0	0	14.49	0	329773.8	83.25	53.27	25.02		
Minimum	0	0	14.03	0	329773.8	83.18	37.14	25.02		
MinDate	00:00	00:00	01:00	00:00	23:00	07:00	01:00	23:00		
Maximum	0	0.03	14.49	0	384194.3	85.29	53.27	37.14		
MaxDate	00:00	07:00	23:00	00:00	09:00	14:00	23:00	09:00		
Avg	0	0.01	14.24	0	361551.8	84.27	44.19	32.88		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	17564.3	0.6	5.7	3.4		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO	11HRSG_SO2	11HRSG_O2	11HRSG_DUST	11HRSG_FLOW	11HRSG_TEMP	11HRSG_NOx@7%O2	11GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
28/12/2024 00:00										
28/12/2024 01:00										
28/12/2024 02:00										
28/12/2024 03:00										
28/12/2024 04:00										
28/12/2024 05:00										
28/12/2024 06:00										
28/12/2024 07:00										
28/12/2024 08:00										
28/12/2024 09:00										
28/12/2024 10:00										
28/12/2024 11:00										
28/12/2024 12:00										
28/12/2024 13:00										
28/12/2024 14:00										
28/12/2024 15:00										
28/12/2024 16:00										
28/12/2024 17:00										
28/12/2024 18:00										
28/12/2024 19:00										
28/12/2024 20:00										
28/12/2024 21:00										
28/12/2024 22:00										
28/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
29/12/2024 00:00										
29/12/2024 01:00										
29/12/2024 02:00										
29/12/2024 03:00										
29/12/2024 04:00										
29/12/2024 05:00										
29/12/2024 06:00										
29/12/2024 07:00										
29/12/2024 08:00										
29/12/2024 09:00										
29/12/2024 10:00										
29/12/2024 11:00										
29/12/2024 12:00										
29/12/2024 13:00										
29/12/2024 14:00										
29/12/2024 15:00										
29/12/2024 16:00										
29/12/2024 17:00										
29/12/2024 18:00										
29/12/2024 19:00										
29/12/2024 20:00										
29/12/2024 21:00										
29/12/2024 22:00										
29/12/2024 23:00										
Minimum	***	***	***	0	***	***	***	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	***	***	***	0	***	***	***	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	***	***	***	0	***	***	***	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	***	***	***	100	***	***	***	100		
STD	***	***	***	0	***	***	***	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_SO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
30/12/2024 00:00										
30/12/2024 01:00										
30/12/2024 02:00										
30/12/2024 03:00										
30/12/2024 04:00										
30/12/2024 05:00										
30/12/2024 06:00										
30/12/2024 07:00										
30/12/2024 08:00										
30/12/2024 09:00										
30/12/2024 10:00										
30/12/2024 11:00										
30/12/2024 12:00										
30/12/2024 13:00										
30/12/2024 14:00										
30/12/2024 15:00										
30/12/2024 16:00										
30/12/2024 17:00										
30/12/2024 18:00										
30/12/2024 19:00										
30/12/2024 20:00										
30/12/2024 21:00										
30/12/2024 22:00										
30/12/2024 23:00										
Minimum	***	***	***	0	***	***	***	0.21		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	***	***	***	0	***	***	***	0.23		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00		
Avg	***	***	***	0	***	***	***	0.22		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	***	***	***	100	***	***	***	100		
STD	***	***	***	0	***	***	***	0		

Site Report - CEMS Unit11

Date&Time	11HRSG_CO ppm	11HRSG_CO2 ppm	11HRSG_O2 %Vol	11HRSG_DUST mg/m3	11HRSG_FLOW m3/h	11HRSG_TEMP Degree C	11HRSG_NOx@7%O2 ppm	11GT_LOAD MW	Cause	Solution
31/12/2024 00:00										
31/12/2024 01:00										
31/12/2024 02:00										
31/12/2024 03:00										
31/12/2024 04:00										
31/12/2024 05:00										
31/12/2024 06:00										
31/12/2024 07:00										
31/12/2024 08:00										
31/12/2024 09:00										
31/12/2024 10:00										
31/12/2024 11:00										
31/12/2024 12:00									S/D UNIT	
31/12/2024 13:00										
31/12/2024 14:00										
31/12/2024 15:00										
31/12/2024 16:00										
31/12/2024 17:00										
31/12/2024 18:00										
31/12/2024 19:00										
31/12/2024 20:00										
31/12/2024 21:00										
31/12/2024 22:00										
31/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Continuous Emission Monitoring Data																				Month: กรกฎาคม	Year: 2024
DATE	GT12																		Fuel	Cause	Solutions
	CO (ppm)			SO2 (ppm)			O2 (% Vol)			NOx@7% (ppm)			TSP (mg/m ³)								
	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG						
01.07.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13	14.01	0.00	54.85	50.30	0.00	0.00	0.00	NG	-				
02.07.2024	0.00	0.22	0.17	0.00	0.01	0.01	0.00	14.18	14.00	0.00	54.64	47.12	0.00	0.00	0.00	NG	-				
03.07.2024	0.09	0.21	0.16	0.00	0.02	0.01	13.89	14.21	14.03	42.57	50.83	46.25	0.00	0.00	0.00	NG	-				
04.07.2024	0.06	0.24	0.15	0.00	0.12	0.06	13.93	14.13	14.03	38.14	49.67	41.87	0.00	0.00	0.00	NG	-				
05.07.2024	0.04	0.17	0.12	0.00	0.14	0.07	13.91	14.13	14.01	38.23	44.86	39.83	0.00	0.00	0.00	NG	-				
06.07.2024	0.09	0.18	0.13	0.00	0.15	0.08	13.88	14.08	13.97	37.47	39.28	38.04	0.00	0.00	0.00	NG	-				
07.07.2024	0.00	0.18	0.06	0.00	0.07	0.03	14.00	14.32	14.16	37.67	46.64	40.97	0.00	0.00	0.00	NG	-				
08.07.2024	0.01	0.20	0.08	0.00	0.08	0.05	13.97	14.13	14.04	37.39	42.20	39.31	0.00	0.00	0.00	NG	-				
09.07.2024	0.03	0.16	0.08	0.00	0.03	0.02	13.95	14.09	14.03	37.20	42.76	38.97	0.00	0.00	0.00	NG	-				
10.07.2024	0.05	0.25	0.12	0.00	0.20	0.10	13.90	14.13	13.99	36.22	40.96	38.24	0.00	0.00	0.00	NG	-				
11.07.2024	0.02	0.20	0.06	0.07	0.45	0.25	13.92	14.09	14.01	37.56	39.61	38.60	0.00	0.00	0.00	NG	-				
12.07.2024	0.00	0.22	0.08	0.01	0.31	0.14	13.88	14.17	14.03	37.57	41.77	39.14	0.00	0.00	0.00	NG	-				
13.07.2024	0.00	0.04	0.02	0.00	0.40	0.19	0.00	14.45	14.19	0.00	50.10	42.77	0.00	0.00	0.00	NG	-				
14.07.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/Ds/U				
15.07.2024	0.00	0.17	0.06	0.00	0.20	0.14	0.00	13.99	13.95	0.00	39.88	37.90	0.00	0.00	0.00	NG	-				
16.07.2024	0.00	0.00	0.00	0.05	0.23	0.14	13.89	14.27	14.04	36.99	45.22	39.16	0.00	0.00	0.00	NG	-				
17.07.2024	0.00	0.00	0.00	0.03	0.20	0.11	13.92	14.21	14.04	36.73	42.34	38.62	0.00	0.00	0.00	NG	-				
18.07.2024	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.07	13.93	14.20	14.03	37.36	42.49	38.57	0.00	0.00	0.00	NG	-				
19.07.2024	0.00	0.00	0.00	0.04	0.13	0.08	13.91	14.16	14.03	36.64	41.33	38.27	0.00	0.00	0.00	NG	-				
20.07.2024	0.00	0.04	0.02	0.02	0.21	0.09	13.91	14.38	14.08	36.78	46.48	39.59	0.00	0.00	0.00	NG	-				
21.07.2024	0.00	0.05	0.03	0.00	0.11	0.07	13.90	14.28	14.14	36.53	43.62	40.45	0.00	0.00	0.00	NG	-				
22.07.2024	0.00	0.21	0.09	0.00	0.16	0.08	13.90	14.15	14.07	36.17	45.59	39.51	0.00	0.00	0.00	NG	-				
23.07.2024	0.00	0.23	0.13	0.00	0.15	0.08	13.85	14.06	13.95	36.12	38.22	37.19	0.00	0.00	0.00	NG	-				
24.07.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	13.95	14.12	14.04	37.42	39.66	38.18	0.00	0.00	0.00	NG	-				
25.07.2024	0.00	0.01	0.01	0.00	0.08	0.04	13.93	14.14	14.04	36.79	39.64	37.99	0.00	0.00	0.00	NG	-				
26.07.2024	0.00	0.04	0.02	0.00	0.10	0.05	13.98	14.12	14.06	36.22	39.27	37.74	0.00	0.00	0.00	NG	-				
27.07.2024	0.00	0.23	0.06	0.00	0.07	0.04	13.86	14.24	14.01	36.24	43.13	37.90	0.00	0.00	0.00	NG	-				
28.07.2024	0.00	0.01	0.01	0.00	0.07	0.05	13.90	14.26	14.11	36.67	43.16	39.84	0.00	0.00	0.00	NG	-				
29.07.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	13.90	14.25	14.08	37.25	44.11	39.69	0.00	0.00	0.00	NG	-				
30.07.2024	0.00	0.01	0.01	0.00	0.06	0.04	13.91	14.12	13.99	36.51	39.93	37.92	0.00	0.00	0.00	NG	-				
31.07.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	14.24	14.13	0.00	43.26	40.12	0.00	0.00	0.00	NG	-				
Minimum	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Approve					
Maximum	0.09	0.25	0.1723	0.07	0.45	0.2479	14	14.45	14.186	42.57	54.85	50.298	0	0	0	OK					
Average	0.05	0.15	0.08	0.03	0.14	0.07	13.91	14.18	14.04	37.22	43.85	40.00	0.00	0.00	0.00	safety					
NG Limit											20										

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
01/07/2024 00:00							S/D UNIT	
01/07/2024 01:00								
01/07/2024 02:00								
01/07/2024 03:00								
01/07/2024 04:00								
01/07/2024 05:00								
01/07/2024 06:00								
01/07/2024 07:00	0	0	14.01	0	54.68	39.02		
01/07/2024 08:00	0	0	13.92	0	54.29	43.47		
01/07/2024 09:00	0	0	13.95	0	54.85	45.1		
01/07/2024 10:00	0	0	13.94	0	52.26	43.22		
01/07/2024 11:00	0	0	13.97	0	49.25	41.94		
01/07/2024 12:00	0	0	13.95	0	47.41	40.06		
01/07/2024 13:00	0	0	14.03	0	51.3	45.58		
01/07/2024 14:00	0	0	14.08	0	50.87	45.24		
01/07/2024 15:00	0	0	14.13	0	51.69	46.62		
01/07/2024 16:00	0	0	14.08	0	50.36	45.54		
01/07/2024 17:00	0	0	14.03	0	48.85	43.89		
01/07/2024 18:00	0	0	14.02	0	48.64	43.65		
01/07/2024 19:00	0	0	13.97	0	47.53	41.39		
01/07/2024 20:00	0	0	14.01	0	48.29	44		
01/07/2024 21:00	0	0	14.01	0	48.47	44.31		
01/07/2024 22:00	0	0	14.02	0	48.69	44.91		
01/07/2024 23:00	0	0	13.98	0	47.53	42.63		
Minimum	0	0	13.92	0	47.41	39.02		
MinDate	07:00	07:00	08:00	00:00	12:00	00:00		
Maximum	0	0	14.13	0	54.85	46.62		
MaxDate	07:00	07:00	15:00	00:00	09:00	15:00		
Avg	0	0	14.01	0.00	50.30	43.56		
Num	17	17	17	24	17	24		
Data[%]	70.8	70.8	70.8	100	70.8	100		
STD	0	0	0.1	0	2.5	19.6		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
02/07/2024 00:00	0	0	14.13	0	44.56	34.92		
02/07/2024 01:00	0	0	13.97	0	43.61	38.61		
02/07/2024 02:00	0	0	13.99	0	41.59	37.61		
02/07/2024 03:00	0	0	13.96	0	41.21	37.93		
02/07/2024 04:00	0	0	14.03	0	42.13	36.1		
02/07/2024 05:00	0	0	14.08	0	42.86	35.1		
02/07/2024 06:00	0	0	14.05	0	41.07	35.87		
02/07/2024 07:00	0	0	14.09	0	42.17	35.23		
02/07/2024 08:00	0	0	13.99	0	47.16	45.39		
02/07/2024 09:00	0	0	14.04	0	48.14	47.24		
02/07/2024 10:00						48.07	Maintenance CEMs	
02/07/2024 11:00	0.14	0.01	12.59	0	44.73	43.95		
02/07/2024 12:00	0.17	0	14.09	0	47.85	40.95		
02/07/2024 13:00	0.16	0	14.16	0	54.64	47.35		
02/07/2024 14:00	0.15	0	14.18	0	53.9	46.16		
02/07/2024 15:00	0.15	0	14.17	0	52.27	45.81		
02/07/2024 16:00	0.16	0	14.1	0	50.33	43.64		
02/07/2024 17:00	0.17	0	14.08	0	49.97	43.45		
02/07/2024 18:00	0.18	0	14.06	0	49.79	42.93		
02/07/2024 19:00	0.22	0	14	0	48.14	41.15		
02/07/2024 20:00	0.19	0	14.04	0	48.99	44.24		
02/07/2024 21:00	0.22	0	14.06	0	50.51	43.67		
02/07/2024 22:00	0.16	0	14.04	0	49.29	44.02		
02/07/2024 23:00	0.17	0	14.02	0	48.67	41.5		
Minimum	0	0	12.59	0	10.88	34.92		
MinDate	00:00	00:00	11:00	00:00	10:00	00:00		
Maximum	0.22	0.01	14.18	0	54.64	48.07		
MaxDate	19:00	11:00	14:00	00:00	13:00	10:00		
Avg	0.1	0	14	0	45.61	41.7		
Num	23	24	23	24	24	24		
Data[%]	95.8	100	95.8	100	100	100		
STD	0.1	0	0.3	0	8.4	4.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG CO	12HRSG SO2	12HRSG O2	12HRSG DUST	12HRSG NOx@7%O2	12GT LOAD	Cause	Solution
03/07/2024 00:00	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	ppm	MW		
03/07/2024 01:00	0.1	0	14.21	0	48.53	33.46		
03/07/2024 02:00	0.14	0	14.05	0	43.05	37.27		
03/07/2024 03:00	0.14	0	14.08	0	43.99	36.59		
03/07/2024 04:00	0.17	0	14.09	0	42.57	36.16		
03/07/2024 05:00	0.12	0	14.15	0	45.99	34.34		
03/07/2024 06:00	0.12	0.01	14.11	0	44.58	35.08		
03/07/2024 07:00	0.14	0.01	14.08	0	42.62	35.65		
03/07/2024 08:00	0.17	0.02	14.09	0	43.55	35.27		
03/07/2024 09:00	0.2	0.01	14.03	0	48.3	45.19		
03/07/2024 10:00	0.2	0	14.06	0	49.27	45.23		
03/07/2024 11:00	0.17	0	14.11	0	50.01	46.06		
03/07/2024 12:00	0.16	0	14.04	0	47.74	42.88		
03/07/2024 13:00	0.18	0	13.99	0	45.4	40.94		
03/07/2024 14:00	0.09	0	14.03	0	50.83	48.22		
03/07/2024 15:00	0.14	0	13.98	0	47.83	46.43		
03/07/2024 16:00	0.17	0	13.99	0	47.04	45.85		
03/07/2024 17:00	0.18	0	13.98	0	46.65	44.2		
03/07/2024 18:00	0.15	0	14	0	47.19	44.95		
03/07/2024 19:00	0.19	0	13.98	0	46.92	43.98		
03/07/2024 20:00	0.21	0	13.89	0	45.14	42.06		
03/07/2024 21:00	0.18	0	13.94	0	45.98	44.37		
03/07/2024 22:00	0.19	0	13.92	0	45.91	43.47		
03/07/2024 23:00	0.18	0.01	13.93	0	45.9	44.23		
Minimum	0.09	0	13.89	0	42.57	33.46		
MinDate	13:00	00:00	19:00	00:00	03:00	00:00		
Maximum	0.21	0.02	14.21	0	50.83	48.22		
MaxDate	19:00	07:00	00:00	00:00	13:00	13:00		
Avg	0.16	0	14.03	0	46.25	41.41		
Num	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	2.3	4.6		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG CO	12HRSG SO2	12HRSG O2	12HRSG DUST	12HRSG NOx@7%O2	12GT LOAD	Cause	Solution
04/07/2024 00:00	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	ppm	MW		
04/07/2024 01:00	0.06	0.02	14.1	0	43.22	34.36		
04/07/2024 02:00	0.16	0.03	13.99	0	39.97	37.27		
04/07/2024 03:00	0.08	0.05	14.04	0	42.26	36.04		
04/07/2024 04:00	0.1	0.06	14.05	0	43.35	35.72		
04/07/2024 05:00	0.1	0.08	14.13	0	46.06	33.62		
04/07/2024 06:00	0.2	0.09	14.08	0	43.6	35.16		
04/07/2024 07:00	0.14	0.12	14.05	0	42.51	35.73		
04/07/2024 08:00	0.14	0.09	14.06	0	42.31	35.72		
04/07/2024 09:00	0.21	0.11	13.97	0	46.61	46.02		
04/07/2024 10:00	0.18	0.09	13.99	0	49.67	47.36		
04/07/2024 11:00	0.17	0.08	13.96	0	49.34	45.54		
04/07/2024 12:00	0.14	0.06	14.03	0	40.37	41.99		
04/07/2024 13:00	0.14	0.04	14.05	0	43.5	42.74		
04/07/2024 14:00	0.11	0.02	14.11	0	40.73	47.22		
04/07/2024 15:00	0.12	0	14.11	0	40.46	45.95		
04/07/2024 16:00	0.1	0	14.13	0	40.8	47.03		
04/07/2024 17:00	0.17	0	14.03	0	39.49	43.05		
04/07/2024 18:00	0.17	0	14.05	0	39.79	44.37		
04/07/2024 19:00	0.13	0	13.98	0	38.96	44.74		
04/07/2024 20:00	0.21	0	13.93	0	38.28	42.37		
04/07/2024 21:00	0.18	0.01	13.96	0	38.45	44.51		
04/07/2024 22:00	0.17	0.01	13.95	0	38.34	44.33		
04/07/2024 23:00	0.24	0.02	13.94	0	38.14	44.04		
Minimum	0.06	0	13.93	0	38.14	33.82		
MinDate	00:00	14:00	19:00	00:00	22:00	04:00		
Maximum	0.24	0.12	14.13	0	49.67	47.36		
MaxDate	22:00	06:00	04:00	00:00	09:00	09:00		
Avg	0.15	0.04	14.03	0	41.87	41.52		
Num	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	3.3	4.7		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/07/2024 00:00	0.04	0.04	14.13	0	376885.3	87.79	42.9	34.01		
05/07/2024 01:00	0.1	0.05	13.96	0	427983.3	89.95	39.2	41.19		
05/07/2024 02:00	0.12	0.09	13.96	0	466676.2	93.06	38.8	45.67		
05/07/2024 03:00	0.12	0.11	13.95	0	465464.9	93.01	39.01	45.51		
05/07/2024 04:00	0.17	0.1	13.92	0	447961.1	92.15	38.52	43.56		
05/07/2024 05:00	0.15	0.13	13.91	0	447661.4	91.77	38.29	43.61		
05/07/2024 06:00	0.17	0.14	13.93	0	451891.2	92.46	38.28	43.98		
05/07/2024 07:00	0.17	0.12	13.92	0	428134.7	90.89	38.42	41.22		
05/07/2024 08:00	0.17	0.12	13.99	0	449875.6	92.69	40.47	44.85		
05/07/2024 09:00	0.17	0.1	14.03	0	488552.4	96.96	44.86	50.67		
05/07/2024 10:00	0.11	0.06	14.07	0	486947.9	96.35	41.97	48.76		
05/07/2024 11:00	0.11	0.04	14.04	0	461139.1	94.72	39.59	44.77		
05/07/2024 12:00	0.11	0.01	14.01	0	437240.8	92.25	38.32	41.51		
05/07/2024 13:00	0.09	0.01	14.1	0	486428.6	95.98	40.1	47.58		
05/07/2024 14:00	0.08	0	14.1	0	485591.6	96.17	40.25	47.29		
05/07/2024 15:00	0.1	0	14.06	0	470567.2	95.11	40.18	45.82		
05/07/2024 16:00	0.11	0	14.04	0	462093.6	94.23	41.17	44.86		
05/07/2024 17:00	0.12	0	13.99	0	439491.8	91.89	38.45	41.97		
05/07/2024 18:00	0.1	0	14.04	0	472325.9	93.9	38.94	45.37		
05/07/2024 19:00	0.16	0	13.97	0	450239	92.59	38.23	43.34		
05/07/2024 20:00	0.11	0	14.04	0	484984.4	95.69	39.91	48.32		
05/07/2024 21:00	0.05	0.01	14	0	485346.1	95.55	40.02	49.05		
05/07/2024 22:00	0.06	0.02	14.01	0	487933.7	96.28	40.4	50.23		
05/07/2024 23:00	0.13	0.04	13.97	0	470131.7	94.73	39.56	46.81		
Minimum	0.04	0	13.91	0	376885.3	87.79	38.23	34.01		
MinDate	00:00	14:00	05:00	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00		
Maximum	0.17	0.14	14.13	0	488552.4	96.96	44.86	50.67		
MaxDate	04:00	06:00	00:00	00:00	09:00	09:00	09:00	09:00		
Avg	0.12	0.05	14.01	0	459647.8	93.59	39.83	45		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	26237.2	2.3	1.6	3.6		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/07/2024 00:00	0.18	0.05	13.95	0	414782.1	90.12	39.17	39.57		
06/07/2024 01:00	0.12	0.07	13.9	0	443650.1	91.61	37.74	43.24		
06/07/2024 02:00	0.09	0.09	13.92	0	459911.6	92.73	38.08	44.92		
06/07/2024 03:00	0.14	0.1	13.89	0	448810.8	92.22	37.56	43.77		
06/07/2024 04:00	0.14	0.11	13.88	0	429714.3	91.22	37.58	41.5		
06/07/2024 05:00	0.16	0.12	13.9	0	415033	90.12	37.79	39.79		
06/07/2024 06:00	0.14	0.11	13.91	0	410929.7	89.9	38.05	39.22		
06/07/2024 07:00	0.12	0.15	13.98	0	399768.3	89.48	38.82	37.47		
06/07/2024 08:00	0.14	0.11	13.96	0	457852.4	92.96	37.55	44.3		
06/07/2024 09:00	0.16	0.07	13.99	0	457764	93.7	38.2	43.99		
06/07/2024 10:00	0.13	0.06	14.04	0	466257.8	93.97	38.77	44.6		
06/07/2024 11:00	0.14	0.03	14.02	0	439847.5	93.28	38.12	41.64		
06/07/2024 12:00	0.14	0.01	14.02	0	419258	92.02	37.87	39.38		
06/07/2024 13:00	0.12	0	14.05	0	462029.9	93.91	38.48	43.86		
06/07/2024 14:00	0.11	0	14.08	0	472275.1	94.66	39.24	44.93		
06/07/2024 15:00	0.11	0	14.08	0	476654.1	94.84	39.28	45.34		
06/07/2024 16:00	0.12	0	14	0	446874.8	93.18	37.77	42.49		
06/07/2024 17:00	0.13	0	13.97	0	426667.7	91.26	37.5	40.53		
06/07/2024 18:00	0.15	0	13.96	0	433562.8	91.67	37.7	41.44		
06/07/2024 19:00	0.13	0	13.95	0	419254	90.63	37.68	39.88		
06/07/2024 20:00	0.09	0	13.96	0	443572.3	91.83	37.57	42.56		
06/07/2024 21:00	0.1	0	13.96	0	446212.3	92.42	37.5	42.85		
06/07/2024 22:00	0.14	0	13.95	0	446567.7	92.47	37.48	42.94		
06/07/2024 23:00	0.11	0.01	13.94	0	425316.8	91.4	37.47	40.56		
Minimum	0.09	0	13.88	0	399788.3	89.48	37.47	37.47		
MinDate	02:00	13:00	04:00	00:00	07:00	07:00	23:00	07:00		
Maximum	0.18	0.15	14.08	0	476654.1	94.84	39.28	45.34		
MaxDate	00:00	07:00	14:00	00:00	15:00	15:00	15:00	15:00		
Avg	0.13	0.05	13.97	0	440107	92.15	38.04	42.12		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	20796.5	1.5	0.6	2.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
07/07/2024 00:00	0.09	0.01	14.07	0	391198.6	89.45	39.24	35.9		
07/07/2024 01:00	0.07	0.02	14	0	399153.1	89.79	37.67	37.05		
07/07/2024 02:00	0.07	0.03	14.05	0	391007.3	89.49	38.6	35.87		
07/07/2024 03:00	0.18	0.03	14.05	0	391861.8	89.48	38.89	35.95		
07/07/2024 04:00	0.1	0.05	14.16	0	373729.3	88.84	41.46	33.19		
07/07/2024 05:00	0.07	0.06	14.19	0	367397.3	88.85	42.5	32.15		
07/07/2024 06:00	0.03	0.07	14.32	0	350621.7	88.25	46.64	29.43		
07/07/2024 07:00	0.02	0.06	14.3	0	357715.4	87.31	46.43	30.71		
07/07/2024 08:00	0.02	0.04	14.25	0	366438.8	84.87	43.47	32.44		
07/07/2024 09:00	0.01	0.01	14.25	0	371075.8	84.56	42.73	33.09		
07/07/2024 10:00	0.01	0	14.26	0	370586.9	84.38	42.88	33.02		
07/07/2024 11:00	0	0	14.28	0	368635.7	85.05	43.29	32.84		
07/07/2024 12:00	0	0	14.27	0	367884.8	85.17	43.23	32.55		
07/07/2024 13:00	0.01	0	14.25	0	370135.5	84.65	41.85	32.95		
07/07/2024 14:00	0.01	0	14.19	0	375979.2	84.39	40.7	33.95		
07/07/2024 15:00	0.13	0	14.19	0	375500	84.34	40.82	33.93		
07/07/2024 16:00	0.04	0	14.14	0	375002.9	84.43	39.49	34.01		
07/07/2024 17:00	0.03	0	14.13	0	374205.5	84.6	39.74	33.86		
07/07/2024 18:00	0.03	0	14.13	0	372412.7	84.32	40.29	33.76		
07/07/2024 19:00	0.05	0	14.13	0	373537.8	84.24	40.31	33.94		
07/07/2024 20:00	0.08	0	14.07	0	383279.9	84.52	38.31	35.43		
07/07/2024 21:00	0.08	0.01	14.05	0	384918.8	84.69	37.96	35.7		
07/07/2024 22:00	0.05	0.02	14.05	0	384333.4	84.68	38.45	35.61		
07/07/2024 23:00	0.08	0.01	14.05	0	385368.7	84.57	38.35	35.82		
Minimum	0	0	14	0	350621.7	84.24	37.67	29.43		
MinDate	11:00	10:00	01:00	00:00	06:00	19:00	01:00	06:00		
Maximum	0.18	0.07	14.32	0	399153.1	89.79	46.64	37.05		
MaxDate	03:00	06:00	06:00	00:00	01:00	01:00	06:00	01:00		
Avg	0.05	0.02	14.16	0	375915	86.04	40.97	33.87		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	11256	2.1	2.5	1.8		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
08/07/2024 00:00	0.01	0.03	14.09	0	376933.4	84.32	39.38	34.51		
08/07/2024 01:00	0.02	0.03	14.05	0	383066.8	84.44	38.4	35.47		
08/07/2024 02:00	0.04	0.04	14	0	389809.3	84.13	37.99	36.71		
08/07/2024 03:00	0.06	0.05	14.04	0	383026.1	84.03	38.69	35.66		
08/07/2024 04:00	0.05	0.06	14	0	390470.3	84.64	37.94	36.65		
08/07/2024 05:00	0.08	0.06	13.98	0	393519.2	84.65	37.7	37.26		
08/07/2024 06:00	0.07	0.07	14.13	0	372926.3	86.88	41.92	33.47		
08/07/2024 07:00	0.14	0.08	13.97	0	432794.9	91	37.87	41.58		
08/07/2024 08:00	0.09	0.05	14.03	0	482947.6	95.89	38.53	47.64		
08/07/2024 09:00	0.05	0.05	14.08	0	488369.1	96.95	40.33	48.63		
08/07/2024 10:00	0.06	0.01	14.08	0	478773.2	95.73	40.14	46.19		
08/07/2024 11:00	0.05	0	14.02	0	449171.6	93.58	38.26	42.81		
08/07/2024 12:00	0.06	0	13.99	0	422292.9	91.96	37.39	39.91		
08/07/2024 13:00	0.02	0	14.08	0	481232.8	95.36	38.75	46.11		
08/07/2024 14:00	0.04	0	14.1	0	479318.3	95.56	39.03	45.7		
08/07/2024 15:00	0.05	0	14.11	0	477579.3	95.19	39.41	45.34		
08/07/2024 16:00	0.08	0	14.02	0	452231	93.67	37.88	42.84		
08/07/2024 17:00	0.03	0	14.07	0	485716.5	95.91	40.7	48.61		
08/07/2024 18:00	0.08	0	14.03	0	487106.2	96.38	39.39	48.4		
08/07/2024 19:00	0.2	0	14	0	478107.6	95.15	38.36	46.58		
08/07/2024 20:00	0.15	0	14.05	0	488469.2	96.87	41.65	49.7		
08/07/2024 21:00	0.12	0	14.06	0	488532.6	96.97	42.11	49.76		
08/07/2024 22:00	0.13	0	14.05	0	488740.1	97.3	42.2	50.29		
08/07/2024 23:00	0.17	0	14.02	0	482488.3	96.31	39.41	47.79		
Minimum	0.01	0	13.97	0	372926.3	84.03	37.39	33.47		
MinDate	00:00	11:00	07:00	00:00	06:00	03:00	12:00	06:00		
Maximum	0.2	0.08	14.13	0	488740.1	97.3	42.2	50.29		
MaxDate	19:00	07:00	06:00	00:00	22:00	22:00	22:00	22:00		
Avg	0.08	0.02	14.04	0	447234.3	92.2	39.31	43.23		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0	0	44930.9	5.1	1.5	5.6		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
09/07/2024 00:00	0.06	0	14.07	0	389349.9	90.37	39.13	35.51		
09/07/2024 01:00	0.09	0.01	13.96	0	402556	90.11	37.2	37.84		
09/07/2024 02:00	0.07	0.01	14.01	0	394335.7	89.84	37.7	36.5		
09/07/2024 03:00	0.1	0.01	14.01	0	393857.8	89.79	37.63	36.37		
09/07/2024 04:00	0.09	0.03	14.05	0	386094.9	89.58	38.52	35.26		
09/07/2024 05:00	0.09	0.03	14.06	0	387105.5	89.5	38.81	35.3		
09/07/2024 06:00	0.1	0.03	14.08	0	388136	89.43	39.51	35.42		
09/07/2024 07:00	0.08	0.03	14.08	0	385546.2	89.45	39.11	35.02		
09/07/2024 08:00	0.11	0.01	14.01	0	475325.7	94.84	38.08	46.76		
09/07/2024 09:00	0.04	0.01	14.07	0	487059.1	96.59	39.06	47.76		
09/07/2024 10:00	0.08	0	14.03	0	488134.9	96.75	42.76	49.28		
09/07/2024 11:00	0.07	0	14.02	0	467044.3	95.05	39.89	45.56		
09/07/2024 12:00	0.08	0	13.95	0	447925.9	92.57	37.33	43.04		
09/07/2024 13:00	0.03	0	14.06	0	486710.6	95.85	40.09	48.03		
09/07/2024 14:00	0.04	0	14.06	0	487289	96.29	42.11	48.52		
09/07/2024 15:00	0.03	0	14.09	0	487005.9	96.24	39.99	47.76		
09/07/2024 16:00	0.08	0	14.08	0	477846.2	95.79	40.5	46.34		
09/07/2024 17:00	0.1	0	14.07	0	473299.2	94.66	39.56	45.25		
09/07/2024 18:00	0.09	0	14.04	0	475966.6	95.01	38.7	45.78		
09/07/2024 19:00	0.08	0	13.95	0	455441.8	93.5	37.72	43.91		
09/07/2024 20:00	0.1	0	14	0	477706.3	94.74	38.22	46.48		
09/07/2024 21:00	0.16	0	13.97	0	470796.6	94.71	37.87	45.66		
09/07/2024 22:00	0.13	0	13.99	0	478366.3	94.96	38.09	46.4		
09/07/2024 23:00	0.12	0	13.96	0	456676.9	93.68	37.71	44		
Minimum	0.03	0	13.95	0	385546.2	89.43	37.2	35.02		
MinDate	13:00	00:00	12:00	00:00	07:00	06:00	01:00	07:00		
Maximum	0.16	0.03	14.09	0	488134.9	96.75	42.76	49.28		
MaxDate	21:00	04:00	15:00	00:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
Avg	0.08	0.01	14.03	0	446649	93.3	38.97	42.82		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	0	41637.5	2.7	1.4	5.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
10/07/2024 00:00	0.07	0.01	14.13	0	380478.6	89.41	40.02	34.21		
10/07/2024 01:00	0.13	0	13.94	0	408972.4	90.46	37.06	38.68		
10/07/2024 02:00	0.13	0.01	13.95	0	405205.8	90.3	36.92	38.09		
10/07/2024 03:00	0.11	0.02	13.94	0	406251.2	90.33	36.76	38.31		
10/07/2024 04:00	0.11	0.02	13.98	0	397355.3	90.01	37.03	36.94		
10/07/2024 05:00	0.09	0.03	14	0	395180.9	90.02	37.13	36.59		
10/07/2024 06:00	0.12	0.03	13.97	0	400205.2	90.29	36.68	37.31		
10/07/2024 07:00	0.14	0.03	14.04	0	389003.5	90.08	37.59	35.54		
10/07/2024 08:00	0.13	0.01	14	0	479000.7	95.34	37.94	47.07		
10/07/2024 09:00	0.06	0.02	13.99	0	488393.8	96.92	40.61	50.22		
10/07/2024 10:00	0.11	0.04	14	0	488595.8	97.1	40.18	50.2		
10/07/2024 11:00	0.18	0.08	13.93	0	462923.9	95.23	37.86	45.72		
10/07/2024 12:00	0.14	0.12	13.9	0	446318.3	92.51	36.22	43.09		
10/07/2024 13:00	0.08	0.16	14.01	0	488027	97.07	39.37	49.14		
10/07/2024 14:00	0.05	0.17	14.04	0	488446.1	97.27	39.59	48.81		
10/07/2024 15:00	0.07	0.19	14.04	0	488297.4	96.91	40.96	48.81		
10/07/2024 16:00	0.06	0.14	14.05	0	480616.2	95.94	40.22	46.93		
10/07/2024 17:00	0.08	0.16	14.04	0	473371.1	94.84	38.41	45.32		
10/07/2024 18:00	0.17	0.15	14.02	0	472452.7	94.7	38.41	45.4		
10/07/2024 19:00	0.25	0.15	13.95	0	448220.8	93.08	37.6	43.06		
10/07/2024 20:00	0.19	0.17	13.99	0	467112.4	93.91	38.34	45.1		
10/07/2024 21:00	0.1	0.16	14	0	470671.4	94.13	38.25	45.42		
10/07/2024 22:00	0.08	0.18	13.99	0	474877.6	94.46	37.85	46.04		
10/07/2024 23:00	0.17	0.2	13.9	0	445267.6	93.18	36.83	42.99		
Minimum	0.05	0	13.9	0	380478.6	89.41	36.22	34.21		
MinDate	14:00	01:00	12:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00		
Maximum	0.25	0.2	14.13	0	488595.8	97.27	40.96	50.22		
MaxDate	19:00	23:00	00:00	00:00	10:00	14:00	15:00	09:00		
Avg	0.12	0.09	13.99	0	447718.6	93.49	38.24	43.29		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	38457.6	2.7	1.4	5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSO_CO	12HRSO_SO2	12HRSO_O2	12HRSO_DUST	12HRSO_FLOW	12HRSO_TEMP	12HRSO_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
11/07/2024 00:00	0.08	0.26	14.05	0	387286.5	89.93	38.34	35.42		
11/07/2024 01:00	0.1	0.29	13.92	0	411754.1	90.31	37.64	39.16		
11/07/2024 02:00	0.09	0.33	13.96	0	405333.8	89.99	38.01	38.2		
11/07/2024 03:00	0.2	0.35	13.96	0	402500.8	89.96	37.75	37.83		
11/07/2024 04:00	0.06	0.37	14.02	0	392500.1	89.38	38.91	36.3		
11/07/2024 05:00	0.05	0.39	14.04	0	388995.4	88.96	39.43	35.81		
11/07/2024 06:00	0.02	0.41	14.02	0	389843.6	88.78	39.36	36.07		
11/07/2024 07:00	0.06	0.41	14.03	0	388494.2	88.68	39.61	35.86		
11/07/2024 08:00	0.06	0.44	13.92	0	464074.8	92.66	37.82	45.55		
11/07/2024 09:00	0.08	0.45	13.97	0	480969.2	95.05	38.45	47.43		
11/07/2024 10:00	0.08	0.42	14	0	473585.1	94.87	38.45	46.01		
11/07/2024 11:00	0.06	0.34	13.98	0	428933.3	92.22	37.56	40.5		
11/07/2024 12:00	0.05	0.29	14.01	0	420699.9	91.54	37.92	39.65		
11/07/2024 13:00	0.02	0.19	14.09	0	477534.1	94.73	39.22	45.81		
11/07/2024 14:00	0.02	0.14	14.09	0	477315.4	95.01	39.44	45.6		
11/07/2024 15:00	0.02	0.1	14.09	0	468937.3	94.21	39.27	44.59		
11/07/2024 16:00	0.05	0.09	14	0	441293.2	92.16	38.67	42.09		
11/07/2024 17:00	0.04	0.07	14.03	0	457356.8	92.91	38.82	43.74		
11/07/2024 18:00	0.03	0.08	14.03	0	457043	92.91	38.74	43.75		
11/07/2024 19:00	0.06	0.07	13.95	0	432933.4	91.16	37.99	41.52		
11/07/2024 20:00	0.04	0.1	14.02	0	474217.5	93.84	38.54	45.82		
11/07/2024 21:00	0.02	0.12	14.02	0	471534.6	94.47	38.62	45.46		
11/07/2024 22:00	0.03	0.12	14.03	0	475428.1	94.43	38.9	45.9		
11/07/2024 23:00	0.15	0.12	14	0	453847.6	93.3	38.84	43.89		
Minimum	0.02	0.07	13.92	0	387286.5	88.68	37.56	35.42		
MinDate	06:00	17:00	01:00	00:00	00:00	07:00	11:00	00:00		
Maximum	0.2	0.45	14.09	0	480969.2	95.05	39.61	47.43		
MaxDate	03:00	09:00	13:00	00:00	09:00	09:00	07:00	09:00		
Avg	0.07	0.25	14.01	0	438357.2	92.14	38.6	41.74		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0	0	34818.8	2.2	0.6	4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSO_CO	12HRSO_SO2	12HRSO_O2	12HRSO_DUST	12HRSO_FLOW	12HRSO_TEMP	12HRSO_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
12/07/2024 00:00	0.15	0.15	14.08	0	393305.4	89.8	39.88	36.11		
12/07/2024 01:00	0.19	0.17	13.99	0	409096.9	90.09	39.03	39.59		
12/07/2024 02:00	0.18	0.15	14.03	0	402576.1	89.71	39.4	37.58		
12/07/2024 03:00	0.22	0.19	13.99	0	401936.2	89.78	38.19	37.65		
12/07/2024 04:00	0.16	0.2	14	0	394728.6	89.79	38.08	36.57		
12/07/2024 05:00	0.14	0.25	14.04	0	390025.3	89.68	38.75	35.85		
12/07/2024 06:00	0.2	0.26	14.03	0	393387.5	89.52	38.56	36.32		
12/07/2024 07:00	0.1	0.3	14.06	0	388195.4	89.43	39.27	35.49		
12/07/2024 08:00	0.06	0.31	14.03	0	472232.9	94.33	38.59	46.03		
12/07/2024 09:00	0.01	0.26	14.09	0	483682.3	96.03	39.63	47.05		
12/07/2024 10:00	0.02	0.22	14.13	0	431461.6	92.86	40.67	40.09		
12/07/2024 11:00	0.02	0.15	14.09	0	425440.9	92.12	40.26	39.85		
12/07/2024 12:00	0.02	0.12	14.06	0	434583	91.79	39.5	41.24		
12/07/2024 13:00	0	0.07	14.17	0	482343.6	95.42	41.25	46.2		
12/07/2024 14:00	0	0.05	14.14	0	485143.9	95.51	41.77	46.98		
12/07/2024 15:00	0	0.02	14.13	0	483528	95.41	40.84	46.7		
12/07/2024 16:00	0.01	0.01	14.09	0	469024.8	94.64	39.85	44.83		
12/07/2024 17:00	0.04	0.01	13.99	0	428301.8	91.04	38.55	40.53		
12/07/2024 18:00	0.03	0.02	13.97	0	416888.8	90.03	37.91	39.69		
12/07/2024 19:00	0.05	0.03	13.96	0	419867.2	90.37	37.82	40		
12/07/2024 20:00	0.02	0.05	13.98	0	446153.3	91.89	38.12	42.85		
12/07/2024 21:00	0.02	0.06	13.91	0	437282.8	91.39	37.57	42.31		
12/07/2024 22:00	0.02	0.1	13.88	0	433584	90.53	37.72	42.44		
12/07/2024 23:00	0.01	0.15	13.94	0	419401.1	89.85	38.07	40.17		
Minimum	0	0.01	13.88	0	388195.4	89.43	37.57	35.49		
MinDate	13:00	16:00	22:00	00:00	07:00	07:00	21:00	07:00		
Maximum	0.22	0.31	14.17	0	485143.9	95.03	41.77	47.05		
MaxDate	03:00	08:00	13:00	00:00	14:00	09:00	14:00	09:00		
Avg	0.07	0.14	14.03	0	430922.3	91.71	39.14	40.88		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	32875.1	2.3	1.2	3.8		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
13/07/2024 00:00	0.02	0.21	13.92	0	432359.3	90.37	38.01	41.83		
13/07/2024 01:00	0	0.27	13.97	0	472061	93.6	38.44	46.03		
13/07/2024 02:00	0	0.32	13.98	0	466234.3	93.39	38.49	45.26		
13/07/2024 03:00	0.01	0.36	13.96	0	452633.2	92.37	38.23	43.87		
13/07/2024 04:00	0.02	0.38	13.95	0	429743.1	91.02	38.22	41.28		
13/07/2024 05:00	0.04	0.4	13.95	0	414203.9	89.85	38.84	39.52		
13/07/2024 06:00	0.03	0.35	13.98	0	406737.3	89.5	38.95	38.37		
13/07/2024 07:00	0	0.32	14.13	0	353616.1	88.68	41.02	34.72		
13/07/2024 08:00	0	0.29	14.31	0	358811.7	87.94	45.86	30.76		
13/07/2024 09:00	0	0.23	14.28	0	366267.2	88.44	44.04	31.77		
13/07/2024 10:00	0	0.2	14.27	0	368243.1	88.52	43.69	32.12		
13/07/2024 11:00	0	0.14	14.34	0	356599.5	88.52	45.91	30.46		
13/07/2024 12:00	0	0.12	14.44	0	345556.2	88.55	49.96	28.42		
13/07/2024 13:00	0	0.07	14.24	0	375151.4	89.13	42.59	33.11		
13/07/2024 14:00	0	0.06	14.22	0	380835.4	88.97	41.9	33.89		
13/07/2024 15:00	0	0.03	14.19	0	386158.9	89.05	41	34.79		
13/07/2024 16:00	0	0.02	14.28	0	369514.5	88.57	43.8	32.21		
13/07/2024 17:00	0	0.02	14.32	0	362793.2	88.32	45.48	31.31		
13/07/2024 18:00	0	0.02	14.34	0	355424.9	87.62	46	30.09		
13/07/2024 19:00	0	0.03	14.45	0	335908.9	86.97	50.1	27.1		
13/07/2024 20:00	0	0.05	14.39	0	344197.8	87.46	47.73	28.41		
13/07/2024 21:00									S/D UNIT	
13/07/2024 22:00										
13/07/2024 23:00										
Minimum	0	0.02	13.92	0	335908.9	86.97	38.01	27.1		
MinDate	01:00	16:00	00:00	00:00	19:00	19:00	00:00	22:00		
Maximum	0.04	0.4	14.45	0	472061	93.6	50.1	46.03		
MaxDate	05:00	05:00	19:00	00:00	01:00	01:00	19:00	01:00		
Avg	0.01	0.19	14.19	0.00	388921.46	89.37	42.77	35.02		
Num	21	21	21	24	21	21	21	24		
Data[%]	87.5	87.5	87.5	100	87.5	87.5	87.5	100		
STD	0	0.1	0.2	0	40874.1	1.8	3.9	12.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
14/07/2024 00:00										
14/07/2024 01:00										
14/07/2024 02:00										
14/07/2024 03:00										
14/07/2024 04:00										
14/07/2024 05:00										
14/07/2024 06:00										
14/07/2024 07:00										
14/07/2024 08:00										
14/07/2024 09:00										
14/07/2024 10:00										
14/07/2024 11:00									S/D UNIT	
14/07/2024 12:00										
14/07/2024 13:00										
14/07/2024 14:00										
14/07/2024 15:00										
14/07/2024 16:00										
14/07/2024 17:00										
14/07/2024 18:00										
14/07/2024 19:00										
14/07/2024 20:00										
14/07/2024 21:00										
14/07/2024 22:00										
14/07/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
15/07/2024 00:00									S/D UNIT	
15/07/2024 01:00										
15/07/2024 02:00										
15/07/2024 03:00										
15/07/2024 04:00										
15/07/2024 05:00										
15/07/2024 06:00										
15/07/2024 07:00	0.17	0.16	13.99	0	414302.3	89.99	39.88	39.07		
15/07/2024 08:00	0.13	0.14	13.93	0	425510.6	91	37.87	40.86		
15/07/2024 09:00	0.08	0.14	13.95	0	445397.3	92.12	37.87	43.05		
15/07/2024 10:00	0.04	0.12	13.99	0	448771.5	92.3	38.41	43.26		
15/07/2024 11:00	0.01	0.1	13.99	0	422262.1	90.88	38.73	40.29		
15/07/2024 12:00	0	0.1	13.98	0	406868.4	89.29	38.86	38.66		
15/07/2024 13:00	0	0.11	13.97	0	451393.2	91.69	38.5	43.96		
15/07/2024 14:00	0	0.12	13.95	0	444379.7	91.91	38.02	43.07		
15/07/2024 15:00	0	0.14	13.98	0	456943.4	92.75	38.03	44.24		
15/07/2024 16:00	0	0.13	13.95	0	434383	91.66	37.58	41.8		
15/07/2024 17:00	0.01	0.14	13.93	0	427839.4	91.1	37.4	41.13		
15/07/2024 18:00	0.02	0.14	13.92	0	416182.1	90.43	37.19	39.94		
15/07/2024 19:00	0.02	0.14	13.91	0	416412	90.43	37.1	39.96		
15/07/2024 20:00	0	0.15	13.91	0	438669.1	91.17	37.32	42.74		
15/07/2024 21:00	0	0.18	13.9	0	438266.6	91.49	37.04	42.66		
15/07/2024 22:00	0	0.19	13.91	0	442923.6	92.02	36.85	43		
15/07/2024 23:00	0	0.2	13.97	0	418058.6	90.87	37.68	39.76		
Minimum	0	0.1	13.9	0	406868.4	89.29	36.85	38.66		
MinDate	12:00	11:00	21:00	00:00	12:00	12:00	22:00	00:00		
Maximum	0.17	0.2	13.99	0	456943.4	92.75	39.88	44.24		
MaxDate	07:00	23:00	07:00	00:00	15:00	15:00	07:00	15:00		
Avg	0.03	0.14	13.95	0.00	432962.52	91.24	37.90	41.51		
Num	17	17	17	24	17	17	17	24		
Data[%]	70.8	70.8	70.8	100	70.8	70.8	70.8	100		
STD	0.1	0	0	0	15030	0.9	0.8	18.6		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
16/07/2024 00:00	0	0.22	14.18	0	371430.2	88.41	42.41	33.09		
16/07/2024 01:00	0	0.2	14.07	0	389822.3	88.79	39.7	35.94		
16/07/2024 02:00	0	0.21	14.08	0	386025	88.56	39.82	35.44		
16/07/2024 03:00	0	0.22	14.06	0	389827.2	88.82	39.36	36.02		
16/07/2024 04:00	0	0.21	14.14	0	377720.9	88.43	41.66	34.11		
16/07/2024 05:00	0	0.23	14.17	0	373475.9	88.24	42.5	33.41		
16/07/2024 06:00	0	0.2	14.26	0	360545.4	87.7	44.99	31.35		
16/07/2024 07:00	0	0.18	14.27	0	359817.9	87.91	45.22	31.19		
16/07/2024 08:00	0	0.17	13.98	0	411083.3	89.74	38.39	39.09		
16/07/2024 09:00	0	0.16	13.98	0	445319.8	91.66	37.78	42.9		
16/07/2024 10:00	0	0.13	14	0	453324.7	92.76	37.8	43.8		
16/07/2024 11:00	0	0.11	14.01	0	428271	91.7	37.52	40.65		
16/07/2024 12:00	0	0.09	14.08	0	401172.4	90.21	38.43	37.16		
16/07/2024 13:00	0	0.08	14.04	0	466586.8	93.51	38.13	44.79		
16/07/2024 14:00	0	0.07	14	0	446850.5	92.4	38	42.94		
16/07/2024 15:00	0	0.07	14.02	0	453186.8	92.48	38.27	43.56		
16/07/2024 16:00	0	0.05	14	0	440765.9	92.05	37.97	42.24		
16/07/2024 17:00	0	0.05	13.97	0	440393.6	91.58	37.71	42.49		
16/07/2024 18:00	0	0.06	13.96	0	439109.8	91.83	37.63	42.22		
16/07/2024 19:00	0	0.07	13.95	0	423579.5	90.81	37.48	40.56		
16/07/2024 20:00	0	0.09	13.96	0	442010.8	91.89	37.67	42.82		
16/07/2024 21:00	0	0.1	13.89	0	436972.7	91.13	37.05	42.55		
16/07/2024 22:00	0	0.11	13.91	0	441012.8	91.81	36.99	42.82		
16/07/2024 23:00	0	0.16	13.96	0	420125.8	90.91	37.35	40.04		
Minimum	0	0.05	13.89	0	359817.9	87.7	36.99	31.19		
MinDate	00:00	16:00	21:00	00:00	07:00	06:00	22:00	07:00		
Maximum	0	0.23	14.27	0	466586.8	93.51	45.22	44.79		
MaxDate	00:00	05:00	07:00	00:00	13:00	13:00	07:00	13:00		
Avg	0	0.14	14.04	0	418630.5	90.56	39.16	39.21		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	32908.4	1.6	2.4	4.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
17/07/2024 00:00	0	0.16	14.21	0	366889.1	88.28	42.34	32.33		
17/07/2024 01:00	0	0.18	14.06	0	391466.8	89.12	38.56	36.19		
17/07/2024 02:00	0	0.19	14.09	0	389097.9	89	39.48	35.75		
17/07/2024 03:00	0	0.18	14.09	0	386234.6	88.92	39.52	35.37		
17/07/2024 04:00	0	0.18	14.16	0	376442.2	88.65	41.38	33.8		
17/07/2024 05:00	0	0.19	14.14	0	376289.4	88.78	40.74	34.12		
17/07/2024 06:00	0	0.2	14.11	0	382673.9	88.75	39.7	34.78		
17/07/2024 07:00	0	0.19	14.16	0	376875	88.41	40.49	33.89		
17/07/2024 08:00	0	0.15	13.92	0	425655	90.54	36.73	40.97		
17/07/2024 09:00	0	0.16	13.98	0	444669.8	92.05	37.58	42.76		
17/07/2024 10:00	0	0.11	13.98	0	433671	91.59	37.71	41.49		
17/07/2024 11:00	0	0.11	14.02	0	414898.6	90.71	37.98	39.05		
17/07/2024 12:00	0	0.08	14.07	0	397675.9	90.05	38.58	36.74		
17/07/2024 13:00	0	0.06	14.04	0	459504.6	93.29	38.05	43.92		
17/07/2024 14:00	0	0.05	14.03	0	452467	93.06	38.12	43.2		
17/07/2024 15:00	0	0.05	14.05	0	465309.3	93.48	38.31	44.57		
17/07/2024 16:00	0	0.03	14.02	0	447003.6	92.72	37.9	42.64		
17/07/2024 17:00	0	0.03	13.99	0	437068.7	91.29	37.9	41.99		
17/07/2024 18:00	0	0.03	13.95	0	438516.5	91.62	37.21	42.3		
17/07/2024 19:00	0	0.04	13.95	0	420895.1	90.43	37.34	40.3		
17/07/2024 20:00	0	0.05	13.95	0	435993.6	91.38	37.2	41.97		
17/07/2024 21:00	0	0.05	13.97	0	446022.3	92.05	37.73	43.1		
17/07/2024 22:00	0	0.06	13.98	0	447516.1	92.15	37.99	43.25		
17/07/2024 23:00	0	0.06	13.99	0	427430.3	91.41	38.23	40.85		
Minimum	0	0.03	13.92	0	366889.1	88.28	36.73	32.33		
MinDate	00:00	16:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00		
Maximum	0	0.2	14.21	0	465309.3	93.48	42.34	44.57		
MaxDate	00:00	06:00	00:00	00:00	15:00	15:00	00:00	15:00		
Avg	0	0.11	14.04	0	418431.9	90.74	38.62	39.39		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	30711.6	1.7	1.4	3.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
18/07/2024 00:00	0	0.06	14.2	0	370566.4	88.76	42.49	32.85		
18/07/2024 01:00	0	0.08	14.06	0	394225.4	89.41	38.59	36.47		
18/07/2024 02:00	0	0.08	14.09	0	389400.2	89.2	39.18	35.77		
18/07/2024 03:00	0	0.09	14.08	0	389698.8	89.38	38.61	35.81		
18/07/2024 04:00	0	0.1	14.16	0	375631.2	89	41.23	33.58		
18/07/2024 05:00	0	0.11	14.11	0	381249.7	89.12	40.2	34.57		
18/07/2024 06:00	0	0.14	14.1	0	381888.3	89.13	40.12	34.69		
18/07/2024 07:00	0	0.12	14.13	0	378113.1	88.98	40.26	34.04		
18/07/2024 08:00	0	0.14	13.94	0	420122.9	90.58	37.36	40.24		
18/07/2024 09:00	0	0.11	13.95	0	426025.4	91.11	37.5	40.83		
18/07/2024 10:00	0	0.1	14.02	0	449897.3	92.72	38.06	43.11		
18/07/2024 11:00	0	0.06	13.98	0	425205.8	91.35	37.85	40.51		
18/07/2024 12:00	0	0.05	14.08	0	402285.7	90.23	39.07	37.37		
18/07/2024 13:00	0	0.04	14.03	0	454280.3	92.83	38.22	43.51		
18/07/2024 14:00	0	0.03	14	0	444611.3	92.19	38.16	42.64		
18/07/2024 15:00	0	0.02	14.01	0	445080.1	92.14	38.16	42.65		
18/07/2024 16:00	0	0.02	13.98	0	427815.1	91.33	37.78	40.89		
18/07/2024 17:00	0	0.02	13.97	0	443265.6	91.65	37.72	42.77		
18/07/2024 18:00	0	0.03	13.97	0	444922.2	92.1	37.6	42.95		
18/07/2024 19:00	0	0.03	13.93	0	418222	90.46	37.38	40.11		
18/07/2024 20:00	0	0.04	13.96	0	446685.3	91.98	37.47	43.2		
18/07/2024 21:00	0	0.05	13.96	0	439748.3	92.01	37.37	42.43		
18/07/2024 22:00	0	0.06	13.96	0	444185	92.13	37.62	42.87		
18/07/2024 23:00	0	0.07	13.97	0	424681.4	91.34	37.51	40.49		
Minimum	0	0.02	13.93	0	370566.4	88.76	37.36	32.85		
MinDate	00:00	15:00	19:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00		
Maximum	0	0.14	14.2	0	454280.3	92.83	42.49	43.51		
MaxDate	00:00	06:00	00:00	00:00	13:00	13:00	00:00	13:00		
Avg	0	0.07	14.03	0	417407.8	90.8	38.57	39.35		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	28048	1.4	1.4	3.7		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/07/2024 00:00	0	0.09	14.16	0	374941.8	86.74	41.33	33.6		
19/07/2024 01:00	0	0.09	14.05	0	393169	89.26	38.52	36.42		
19/07/2024 02:00	0	0.09	14.07	0	389086.6	89.04	39.13	35.86		
19/07/2024 03:00	0	0.1	14.05	0	390771.8	89.16	38.63	36.08		
19/07/2024 04:00	0	0.13	14.15	0	373844.8	88.67	41.08	33.45		
19/07/2024 05:00	0	0.13	14.1	0	381242	88.98	39.67	34.59		
19/07/2024 06:00	0	0.12	14.11	0	379619	88.78	39.7	34.31		
19/07/2024 07:00	0	0.13	14.16	0	372395.3	88.44	40.65	33.17		
19/07/2024 08:00	0	0.12	13.97	0	448240	92.2	37.41	43.19		
19/07/2024 09:00	0	0.12	13.99	0	461214.4	93.54	37.65	44.43		
19/07/2024 10:00	0	0.09	13.97	0	444943.3	92.69	37.22	42.82		
19/07/2024 11:00	0	0.08	13.98	0	419999.4	91.17	37.54	39.87		
19/07/2024 12:00	0	0.08	14	0	412969.6	90.4	37.63	39.04		
19/07/2024 13:00	0	0.05	14.01	0	458221.2	93.24	37.66	44.02		
19/07/2024 14:00	0	0.05	14	0	454375.9	93.18	37.58	43.55		
19/07/2024 15:00	0	0.04	13.98	0	450861.4	92.88	37.28	43.36		
19/07/2024 16:00	0	0.05	14.01	0	414948	90.92	37.53	39.13		
19/07/2024 17:00	0	0.05	14.02	0	397623.9	89.55	37.6	37.07		
19/07/2024 18:00	0	0.05	14.04	0	395021.3	89.44	38.2	36.54		
19/07/2024 19:00	0	0.06	14.07	0	387741.6	89.42	38.5	35.49		
19/07/2024 20:00	0	0.07	13.95	0	408529.5	90.13	37.05	38.7		
19/07/2024 21:00	0	0.06	13.93	0	411121.4	90.09	36.81	39.19		
19/07/2024 22:00	0	0.08	13.91	0	413312.7	90.29	36.64	39.51		
19/07/2024 23:00	0	0.1	13.99	0	399683.5	89.81	37.42	37.41		
Minimum	0	0.04	13.91	0	372395.3	88.44	36.64	33.17		
MinDate	00:00	15:00	22:00	00:00	07:00	07:00	22:00	07:00		
Maximum	0	0.13	14.16	0	461214.4	93.54	41.33	44.43		
MaxDate	00:00	04:00	00:00	00:00	09:00	09:00	00:00	09:00		
Avg	0	0.08	14.03	0	409744.9	90.42	38.27	38.37		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	28882.4	1.7	1.3	3.6		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/07/2024 00:00	0.04	0.1	13.94	0	447973.6	92.46	37.25	43.45		
20/07/2024 01:00	0.01	0.13	14	0	480698.9	95.02	38.11	46.82		
20/07/2024 02:00	0	0.13	14	0	476883.4	94.91	38.11	46.41		
20/07/2024 03:00	0	0.15	13.94	0	469336.7	93.48	37.55	45.97		
20/07/2024 04:00	0	0.14	13.91	0	424149	91.4	36.78	40.65		
20/07/2024 05:00	0	0.16	13.96	0	399255.6	89.84	37.04	37.52		
20/07/2024 06:00	0	0.21	14.01	0	389451.4	89.2	37.79	36.07		
20/07/2024 07:00	0	0.18	14.13	0	370903.2	88.91	40.9	33.04		
20/07/2024 08:00	0	0.16	14.13	0	376205.3	89.15	39.92	33.72		
20/07/2024 09:00	0	0.18	14.23	0	364872.6	88.9	42.02	31.75		
20/07/2024 10:00	0	0.15	14.38	0	348141.8	88.72	46.48	28.91		
20/07/2024 11:00	0	0.09	14.26	0	376016.9	88.46	43.41	33.11		
20/07/2024 12:00	0	0.08	14.32	0	354663.1	85.36	44.66	30.6		
20/07/2024 13:00	0	0.04	14.09	0	389334.2	85.45	38.46	36.19		
20/07/2024 14:00	0	0.03	14.12	0	384817.3	85.41	39.11	35.45		
20/07/2024 15:00	0	0.02	14.09	0	388029.8	85.39	38.71	36.07		
20/07/2024 16:00	0	0.02	14.23	0	365842.8	84.58	42.17	32.55		
20/07/2024 17:00	0	0.02	14.15	0	383940.7	85.1	41.46	35.26		
20/07/2024 18:00	0	0.03	13.95	0	432333.5	86.93	37.23	42.16		
20/07/2024 19:00	0.03	0.03	13.93	0	432297.5	87.09	37.35	42.26		
20/07/2024 20:00	0.03	0.04	14.01	0	469049.5	89.58	38.31	46.25		
20/07/2024 21:00	0.02	0.05	14.02	0	479993.2	90.63	39.94	48.16		
20/07/2024 22:00	0.01	0.06	14.02	0	480543.9	90.88	39.22	48.08		
20/07/2024 23:00	0	0.07	13.98	0	454732.7	89.22	38.15	44.91		
Minimum	0	0.02	13.91	0	348141.8	84.58	38.78	28.91		
MinDate	02:00	15:00	04:00	00:00	10:00	16:00	04:00	10:00		
Maximum	0.04	0.21	14.38	0	480698.9	95.02	46.48	48.16		
MaxDate	00:00	06:00	10:00	00:00	01:00	01:00	10:00	21:00		
Avg	0.01	0.09	14.08	0	414140.3	88.99	39.59	38.97		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	45706.5	3	2.6	6.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
21/07/2024 00:00	0	0.07	13.94	0	434778.7	86.85	37.12	42.58		
21/07/2024 01:00	0	0.08	14.02	0	476080.6	90.57	38.49	47.65		
21/07/2024 02:00	0	0.07	13.91	0	426600.6	87.38	36.73	41.68		
21/07/2024 03:00	0	0.09	13.9	0	413518.6	86.22	36.53	40.18		
21/07/2024 04:00	0	0.1	13.96	0	401274.2	85.54	36.88	38.43		
21/07/2024 05:00	0.01	0.11	14.01	0	395334.6	85.33	37.25	37.43		
21/07/2024 06:00	0.05	0.11	14.02	0	391972	85.25	37.3	36.87		
21/07/2024 07:00	0	0.1	14.13	0	373377.8	84.87	39.46	33.93		
21/07/2024 08:00	0	0.08	14.18	0	366582.8	84.9	40.51	32.79		
21/07/2024 09:00	0	0.08	14.21	0	365537	84.91	41.03	32.58		
21/07/2024 10:00	0	0.07	14.2	0	367670.7	85.1	40.59	32.79		
21/07/2024 11:00	0	0.04	14.25	0	366196.6	85.57	42.03	32.98		
21/07/2024 12:00	0	0.02	14.28	0	361995.4	85.57	42.68	31.78		
21/07/2024 13:00	0	0	14.25	0	364243.8	85.21	41.71	32.19		
21/07/2024 14:00	0	0	14.28	0	365863.8	85.12	42.57	32.26		
21/07/2024 15:00	0	0	14.27	0	367130.8	84.92	42.23	32.58		
21/07/2024 16:00	0	0	14.25	0	367249.8	84.65	42.06	32.71		
21/07/2024 17:00	0	0	14.25	0	364613.5	84.56	42.45	32.34		
21/07/2024 18:00	0	0	14.22	0	366804.5	84.65	41.8	32.69		
21/07/2024 19:00	0	0	14.19	0	362308.6	84	43.62	32.42		
21/07/2024 20:00	0	0.02	14.16	0	362666.6	84.06	42.88	32.51		
21/07/2024 21:00	0	0.03	14.13	0	367229.2	84.08	41.45	33.26		
21/07/2024 22:00	0	0.05	14.14	0	365693.1	84.1	41.83	33.08		
21/07/2024 23:00	0	0.07	14.13	0	366868.2	84.15	41.55	33.19		
Minimum	0	0	13.9	0	361995.4	84	36.53	31.78		
MinDate	00:00	13:00	03:00	00:00	12:00	19:00	03:00	12:00		
Maximum	0.05	0.11	14.28	0	476080.6	90.57	43.62	47.65		
MaxDate	06:00	05:00	12:00	00:00	01:00	01:00	19:00	01:00		
Avg	0	0.05	14.14	0	381728.8	85.31	40.45	35.01		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	29288.3	1.4	2.3	4.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
22/07/2024 00:00	0	0.08	14.15	0	364398.2	84.23	41.59	32.77		
22/07/2024 01:00	0	0.08	14.12	0	367919.6	84.6	40.79	33.25		
22/07/2024 02:00	0	0.12	14.13	0	365646.7	84.59	41.19	32.98		
22/07/2024 03:00	0	0.12	14.14	0	365175.3	84.5	41.2	32.85		
22/07/2024 04:00	0	0.12	14.13	0	366533.3	84.43	40.84	33.01		
22/07/2024 05:00	0.01	0.14	14.12	0	366523.6	84.53	40.7	33.14		
22/07/2024 06:00	0.21	0.16	14.09	0	371332.4	84.7	39.48	33.81		
22/07/2024 07:00	0.19	0.14	13.98	0	391743.9	85.48	36.89	36.9		
22/07/2024 08:00	0.01	0.13	13.96	0	458575	88.9	36.17	44.84		
22/07/2024 09:00	0	0.12	14.01	0	473660.8	90.59	36.98	46.13		
22/07/2024 10:00	0	0.07	14.04	0	475311.6	90.79	37.61	46.21		
22/07/2024 11:00	0	0.06	14.09	0	482459.5	91.56	38.38	47.12		
22/07/2024 12:00	0	0.04	14.04	0	466474.4	90.23	37.94	45.21		
22/07/2024 13:00	0	0.02	14.12	0	485331	92.13	39.76	48.79		
22/07/2024 14:00	0	0.01	14.12	0	485406.4	92.23	40.58	48.59		
22/07/2024 15:00	0	0	14.13	0	485141	91.91	41.21	48.23		
22/07/2024 16:00	0	0	14.02	0	484723.1	91.21	45.59	49.85		
22/07/2024 17:00	0	0	14.08	0	475142.7	90.4	39.05	46.29		
22/07/2024 18:00	0	0.01	14.1	0	483725.3	91.02	39.14	47.51		
22/07/2024 19:00	0	0.01	14.06	0	478994.6	90.57	38.52	46.63		
22/07/2024 20:00	0	0.02	14.08	0	483159.6	91.25	39.31	48.31		
22/07/2024 21:00	0	0.02	14.02	0	483636.3	89.66	39.44	49.96		
22/07/2024 22:00	0.03	0.05	13.99	0	484244.6	90.59	39.05	49.84		
22/07/2024 23:00	0.11	0.07	13.9	0	443799.8	88.27	36.87	43.82		
Minimum	0	0	13.9	0	364398.2	84.23	36.17	32.77		
MinDate	00:00	15:00	23:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00		
Maximum	0.21	0.16	14.15	0	485406.4	92.23	45.59	49.96		
MaxDate	06:00	06:00	00:00	00:00	14:00	14:00	16:00	21:00		
Avg	0.02	0.07	14.07	0	441208.3	88.68	39.51	42.75		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	52598.5	3.1	2	6.8		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
23/07/2024 00:00	0.12	0.07	13.85	0	422929.6	86.45	36.31	41.48		
23/07/2024 01:00	0.23	0.11	13.88	0	432408.6	86.93	36.2	42.5		
23/07/2024 02:00	0	0.11	13.9	0	433767.2	87.14	36.4	42.6		
23/07/2024 03:00	0	0.11	13.88	0	429016.8	86.77	36.46	42.09		
23/07/2024 04:00	0.02	0.13	13.88	0	429020.8	86.85	36.37	42.09		
23/07/2024 05:00	0.17	0.15	13.88	0	410839.9	85.86	36.52	39.87		
23/07/2024 06:00	0.14	0.15	13.88	0	428908	86.69	36.12	42.1		
23/07/2024 07:00	0.11	0.14	13.89	0	414070.2	86.28	36.21	40.23		
23/07/2024 08:00	0.05	0.11	13.96	0	454025.2	88.42	36.66	44.31		
23/07/2024 09:00	0	0.11	14.04	0	458330.1	89.47	37.69	44.25		
23/07/2024 10:00	0	0.06	13.97	0	420732.5	86.87	37.79	40.63		
23/07/2024 11:00	0	0.04	14.01	0	411520.8	86.32	37.82	39.36		
23/07/2024 12:00	0	0.01	14.06	0	400343.4	86.38	37.97	37.71		
23/07/2024 13:00	0	0	14	0	421474.3	86.83	37.77	40.49		
23/07/2024 14:00	0	0	14.02	0	433275.6	87.42	37.85	41.61		
23/07/2024 15:00	0	0	14.02	0	425487.1	86.81	38.22	40.87		
23/07/2024 16:00	0	0	13.97	0	427084.8	86.74	37.66	41.33		
23/07/2024 17:00	0	0	13.97	0	406610	85.46	37.67	38.97		
23/07/2024 18:00	0	0	13.97	0	398895.2	84.58	37.77	38.11		
23/07/2024 19:00	0	0.01	14.02	0	393733.2	84.7	37.84	37.21		
23/07/2024 20:00	0	0.01	13.98	0	400572.2	84.96	37.11	38.19		
23/07/2024 21:00	0	0.02	13.96	0	407691.4	85.07	37.85	39.31		
23/07/2024 22:00	0	0.02	13.9	0	415952.6	85.57	37.01	40.5		
23/07/2024 23:00	0	0.03	13.95	0	404673.3	85.23	37.39	38.85		
Minimum	0	0	13.85	0	393733.2	84.58	36.12	37.21		
MinDate	03:00	13:00	00:00	00:00	19:00	18:00	06:00	19:00		
Maximum	0.23	0.15	14.06	0	458330.1	89.47	38.22	44.31		
MaxDate	02:00	05:00	12:00	00:00	09:00	09:00	15:00	08:00		
Avg	0.04	0.06	13.95	0	420056.7	86.41	37.19	40.61		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	16355.6	1.1	0.7	1.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
24/07/2024 00:00	0	0.04	14.01	0	395565.2	84.73	37.87	37.56		
24/07/2024 01:00	0	0.05	13.98	0	400864.7	84.86	37.9	38.29		
24/07/2024 02:00	0	0.06	13.95	0	405484.7	84.84	37.64	39.02		
24/07/2024 03:00	0	0.06	13.97	0	401629.2	84.71	37.59	38.48		
24/07/2024 04:00	0	0.07	14.01	0	395873.7	84.5	37.99	37.56		
24/07/2024 05:00	0	0.07	14.07	0	388660	84.18	38.74	36.17		
24/07/2024 06:00	0	0.06	14.04	0	391775.4	84.18	38.45	36.95		
24/07/2024 07:00	0	0.06	14.03	0	395618.3	84.52	38.5	37.45		
24/07/2024 08:00	0	0.05	14.02	0	396730.3	84.66	37.97	37.59		
24/07/2024 09:00	0	0.05	14.05	0	395398.8	84.96	37.81	37.2		
24/07/2024 10:00	0	0.03	14	0	403014.4	85.05	37.45	38.41		
24/07/2024 11:00	0	0.02	14.07	0	393887.1	85.22	38.26	36.92		
24/07/2024 12:00	0	0.01	14.09	0	390614.8	85	38.47	36.44		
24/07/2024 13:00	0	0	13.99	0	407021.6	85.36	37.53	38.95		
24/07/2024 14:00	0	0	13.99	0	405381.5	85.34	37.42	38.75		
24/07/2024 15:00	0	0	14.01	0	402948.6	85.27	37.54	38.33		
24/07/2024 16:00	0	0	14.02	0	398346.9	85.01	37.51	37.75		
24/07/2024 17:00	0	0	14.05	0	390531.4	84.41	37.56	36.65		
24/07/2024 18:00	0	0.01	14.07	0	385871.3	84.35	38.24	35.9		
24/07/2024 19:00	0	0.01	14.12	0	379848.2	84.05	39.66	34.96		
24/07/2024 20:00	0	0.02	14.11	0	381204.9	84.06	39.57	35.16		
24/07/2024 21:00	0	0.03	14.07	0	388994.9	84.23	38.88	36.38		
24/07/2024 22:00	0	0.02	14.04	0	393692.6	84.35	38.58	37.18		
24/07/2024 23:00	0	0.04	14.08	0	387295.2	84.24	39.08	36.15		
Minimum	0	0	13.95	0	379848.2	84.05	37.42	34.96		
MinDate	00:00	13:00	02:00	00:00	19:00	19:00	14:00	19:00		
Maximum	0	0.07	14.12	0	407021.6	85.36	39.66	39.02		
MaxDate	00:00	04:00	19:00	00:00	13:00	13:00	19:00	02:00		
Avg	0	0.03	14.04	0	394760.2	84.67	38.18	37.26		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	0	7526.9	0.4	0.7	1.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
25/07/2024 00:00	0	0.04	14.09	0	383312.9	84.21	38.76	35.46		
25/07/2024 01:00	0	0.05	14.08	0	383393.5	84.51	38.27	35.51		
25/07/2024 02:00	0	0.05	14.02	0	393510.8	84.89	37.56	37.07		
25/07/2024 03:00	0	0.06	14.06	0	387504.4	84.69	38	36.06		
25/07/2024 04:00	0	0.06	14.1	0	381074.1	84.46	38.66	35.06		
25/07/2024 05:00	0	0.06	14.14	0	372969.8	84.32	39.64	33.83		
25/07/2024 06:00	0	0.06	14.09	0	379805.3	84.5	38.36	34.9		
25/07/2024 07:00	0	0.06	14.09	0	382375.6	84.8	38.09	35.18		
25/07/2024 08:00	0	0.06	14.04	0	393385.3	85.17	37.31	36.86		
25/07/2024 09:00	0	0.04	14.03	0	396167.6	85.52	37.02	37.27		
25/07/2024 10:00	0	0.02	14.02	0	400510.9	85.63	37.34	37.53		
25/07/2024 11:00	0	0.01	14.04	0	395251.3	85.91	37.62	37.08		
25/07/2024 12:00	0	0.01	14.13	0	381504.7	85.48	39.13	34.96		
25/07/2024 13:00	0	0	13.94	0	406263.4	85.08	36.79	39.14		
25/07/2024 14:00	0	0.01	13.93	0	403593.6	84.78	36.95	38.83		
25/07/2024 15:00	0	0.02	13.99	0	397057.2	84.94	37.69	37.64		
25/07/2024 16:00	0	0.02	13.97	0	397913.6	84.77	37.11	37.9		
25/07/2024 17:00	0	0.03	14.05	0	385617.4	84.31	38.09	35.92		
25/07/2024 18:00	0	0.04	14.06	0	384050.3	84.33	38.4	35.71		
25/07/2024 19:00	0.01	0.05	14.09	0	379067.4	84.3	38.97	34.87		
25/07/2024 20:00	0.01	0.05	14.07	0	380944.2	84.46	38.86	35.15		
25/07/2024 21:00	0	0.06	14.02	0	389942.1	84.63	37.74	36.61		
25/07/2024 22:00	0	0.07	13.98	0	398005.5	84.96	37.54	37.8		
25/07/2024 23:00	0	0.08	14.04	0	388937.5	84.68	37.96	36.41		
Minimum	0	0	13.93	0	372969.8	84.21	36.79	33.83		
MinDate	00:00	13:00	14:00	00:00	05:00	00:00	13:00	05:00		
Maximum	0.01	0.08	14.14	0	406263.4	85.91	39.64	39.14		
MaxDate	19:00	23:00	05:00	00:00	13:00	11:00	05:00	13:00		
Avg	0	0.04	14.04	0	389256.6	84.81	37.99	36.38		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	8767.8	0.5	0.8	1.4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
26/07/2024 00:00	0	0.07	14.06	0	385626	84.59	38.33	35.97		
26/07/2024 01:00	0.01	0.1	14.04	0	389133.4	84.76	37.98	36.38		
26/07/2024 02:00	0	0.09	14.04	0	388879.7	84.81	37.77	36.38		
26/07/2024 03:00	0	0.08	14.02	0	390811.4	84.83	37.4	36.71		
26/07/2024 04:00	0	0.09	14.06	0	384319.2	84.64	37.81	35.72		
26/07/2024 05:00	0	0.1	14.12	0	375125.3	84.43	39.27	34.13		
26/07/2024 06:00	0	0.09	14.09	0	381578.6	84.79	38.15	35.18		
26/07/2024 07:00	0.01	0.08	14.07	0	383820.8	85.02	37.61	35.48		
26/07/2024 08:00	0	0.06	14.04	0	393724	85.52	37.07	36.9		
26/07/2024 09:00	0	0.05	14.02	0	400369.2	85.65	36.96	37.88		
26/07/2024 10:00	0	0.03	13.98	0	401625.2	85.59	36.22	38.26		
26/07/2024 11:00	0	0.03	14.02	0	393559.7	85.65	36.37	36.94		
26/07/2024 12:00	0	0.03	14.12	0	380132.7	85.38	38.06	34.72		
26/07/2024 13:00	0	0.01	14.07	0	392465.2	85.63	37.63	36.55		
26/07/2024 14:00	0	0	14.05	0	393515.1	85.27	37.56	36.93		
26/07/2024 15:00	0	0	14.05	0	391088.1	85.24	37.44	36.55		
26/07/2024 16:00	0	0.01	14.02	0	390046.6	84.98	36.83	36.57		
26/07/2024 17:00	0	0.02	14.1	0	377770.1	84.76	38.64	34.55		
26/07/2024 18:00	0	0.02	14.09	0	377498.3	84.76	38.14	34.47		
26/07/2024 19:00	0	0.03	14.12	0	374280.9	84.79	39.12	34.01		
26/07/2024 20:00	0	0.04	14.11	0	378318.6	84.83	39.25	34.63		
26/07/2024 21:00	0.01	0.04	14.04	0	390320	85.13	37.6	36.54		
26/07/2024 22:00	0	0.04	14	0	394973.8	85.28	37.27	37.32		
26/07/2024 23:00	0.04	0.04	14.02	0	390978.8	85.28	37.36	36.66		
Minimum	0	0	13.98	0	374280.9	84.43	36.22	34.01		
MinDate	00:00	14:00	10:00	00:00	19:00	05:00	10:00	19:00		
Maximum	0.04	0.1	14.12	0	401625.2	85.65	39.27	38.26		
MaxDate	23:00	01:00	05:00	00:00	10:00	09:00	05:00	10:00		
Avg	0	0.05	14.06	0	387498.3	85.06	37.74	36.06		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	0	7621.9	0.4	0.8	1.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
27/07/2024 00:00	0.02	0.05	14.04	0	387027.7	85.14	37.54	36.09		
27/07/2024 01:00	0	0.05	14.04	0	387828	85.09	37.29	36.2		
27/07/2024 02:00	0.01	0.05	14.03	0	389050.1	85.08	37.35	36.39		
27/07/2024 03:00	0.01	0.06	14.05	0	386969.8	85.07	37.79	36.01		
27/07/2024 04:00	0.01	0.07	14.1	0	379103	84.81	38.9	34.75		
27/07/2024 05:00	0	0.06	14.24	0	356839.4	84.11	43.13	31.24		
27/07/2024 06:00	0	0.07	14.23	0	358940.1	84.21	42.75	31.54		
27/07/2024 07:00	0	0.06	14.2	0	364809.2	84.58	41.4	32.39		
27/07/2024 08:00	0.23	0.04	13.96	0	437036.1	87.29	36.39	42.43		
27/07/2024 09:00	0	0.03	14.01	0	455044.4	88.89	37.57	44.12		
27/07/2024 10:00	0	0.01	13.97	0	425991.3	87.32	37.38	41.15		
27/07/2024 11:00	0	0	14	0	431092.7	87.76	37.41	41.42		
27/07/2024 12:00	0	0	13.98	0	417635.4	87.14	37	40.03		
27/07/2024 13:00	0	0	14.02	0	440854	88.26	37.46	42.3		
27/07/2024 14:00	0	0	14.04	0	441814.4	88.31	37.91	42.38		
27/07/2024 15:00	0	0	14.01	0	443211	88.15	37.49	42.71		
27/07/2024 16:00	0	0	14.03	0	462384.7	89.16	37.93	45.11		
27/07/2024 17:00	0	0	13.96	0	441886.5	88.03	37.34	43.12		
27/07/2024 18:00	0	0	13.93	0	434505.4	86.44	37.35	42.66		
27/07/2024 19:00	0	0	13.87	0	415901.2	85.26	36.69	40.71		
27/07/2024 20:00	0	0.01	13.86	0	413701.7	85.74	36.49	40.4		
27/07/2024 21:00	0	0.02	13.86	0	417315.9	86.21	36.38	40.83		
27/07/2024 22:00	0	0.03	13.87	0	413548.6	86.15	36.3	40.31		
27/07/2024 23:00	0	0.03	13.88	0	411323.3	85.94	36.24	39.93		
Minimum	0	0	13.86	0	356839.4	84.11	36.24	31.24		
MinDate	01:00	11:00	20:00	00:00	05:00	05:00	23:00	05:00		
Maximum	0.23	0.07	14.24	0	462384.7	89.16	43.13	45.11		
MaxDate	08:00	04:00	05:00	00:00	16:00	16:00	05:00	16:00		
Avg	0.01	0.03	14.01	0	413075.6	86.42	37.9	39.34		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	30400.3	1.6	1.9	4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
28/07/2024 00:00	0	0.04	13.93	0	402740.8	85.36	36.7	38.68		
28/07/2024 01:00	0	0.04	13.91	0	406101.6	85.26	36.67	39.26		
28/07/2024 02:00	0	0.05	13.9	0	413166.9	85.57	36.8	40.1		
28/07/2024 03:00	0	0.06	13.91	0	405756.9	85.21	37.04	39.26		
28/07/2024 04:00	0	0.05	13.96	0	399175.9	84.93	37.43	38.18		
28/07/2024 05:00	0	0.06	14.03	0	387019.8	84.44	37.84	36.3		
28/07/2024 06:00	0	0.07	14.02	0	388485.8	84.65	38.05	36.5		
28/07/2024 07:00	0	0.07	14.13	0	369296	84.46	40.65	33.35		
28/07/2024 08:00	0	0.07	14.13	0	370847.6	84.35	40.36	33.63		
28/07/2024 09:00	0	0.05	14.16	0	369073.7	84.68	40.09	33.11		
28/07/2024 10:00	0	0.06	14.14	0	373802.4	85.23	39.06	33.74		
28/07/2024 11:00	0	0.03	14.22	0	364902.1	85.08	41.2	32.3		
28/07/2024 12:00	0	0.02	14.26	0	362339.1	84.81	42.2	31.85		
28/07/2024 13:00	0	0.01	14.04	0	398934.8	85.7	37.4	37.54		
28/07/2024 14:00	0	0	14.09	0	391529.4	85.7	38.54	36.42		
28/07/2024 15:00	0.01	0	14.06	0	401184.1	85.9	38.07	37.85		
28/07/2024 16:00	0	0	14.19	0	373906.8	84.98	40.67	33.65		
28/07/2024 17:00	0	0	14.26	0	362238.2	84.35	43.16	31.9		
28/07/2024 18:00	0	0	14.2	0	369658.3	84.37	41.41	33.18		
28/07/2024 19:00	0	0	14.22	0	365167.8	84.33	42.1	32.45		
28/07/2024 20:00	0	0	14.22	0	363012.7	84.16	42.59	32.18		
28/07/2024 21:00	0	0	14.22	0	363976.3	84.17	42.53	32.35		
28/07/2024 22:00	0	0	14.24	0	361229.1	84.01	43.04	31.92		
28/07/2024 23:00	0	0.01	14.22	0	364274.2	84.07	42.5	32.37		
Minimum	0	0	13.9	0	361229.1	84.01	36.67	31.85		
MinDate	00:00	14:00	02:00	00:00	22:00	22:00	01:00	12:00		
Maximum	0.01	0.07	14.26	0	413166.9	85.9	43.16	40.1		
MaxDate	15:00	06:00	12:00	00:00	02:00	15:00	17:00	02:00		
Avg	0	0.03	14.11	0	380325.8	84.82	39.84	34.92		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	17581	0.6	2.3	2.8		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
29/07/2024 00:00	0	0.01	14.25	0	358192.6	83.95	43.26	31.43		
29/07/2024 01:00	0	0.01	14.17	0	366120.2	84.19	41.21	32.8		
29/07/2024 02:00	0	0.02	14.19	0	361880	83.24	44.11	32.4		
29/07/2024 03:00	0	0.04	14.2	0	361387.4	83.07	43.76	32.21		
29/07/2024 04:00	0	0.05	14.18	0	361775.5	83.59	42.8	32.24		
29/07/2024 05:00	0	0.06	14.23	0	356691.1	83.83	43.58	31.28		
29/07/2024 06:00	0	0.06	14.08	0	376294.1	84.19	39.28	34.54		
29/07/2024 07:00	0	0.05	14.12	0	370114.3	84.35	39.79	33.49		
29/07/2024 08:00	0	0.06	14.06	0	386253.1	85.07	38.33	35.89		
29/07/2024 09:00	0	0.05	14.05	0	395408.7	85.26	38.62	37.19		
29/07/2024 10:00	0	0.01	14.03	0	403012.3	85.57	38.04	38.18		
29/07/2024 11:00	0	0.01	14.16	0	379847.3	85.09	39.65	34.64		
29/07/2024 12:00	0	0	14.25	0	368704.3	84.89	42.25	32.78		
29/07/2024 13:00	0	0	14.06	0	400421.6	85.59	37.98	37.7		
29/07/2024 14:00	0	0	14.07	0	398888.5	85.67	37.83	37.46		
29/07/2024 15:00	0	0	14.03	0	408927.3	85.68	38.11	38.96		
29/07/2024 16:00	0	0	14.08	0	393742.7	85.11	38.59	36.79		
29/07/2024 17:00	0	0	14.06	0	389501.4	84.9	38.15	36.38		
29/07/2024 18:00	0	0	14.01	0	392208.8	81.51	37.81	37.4		
29/07/2024 19:00	0	0	13.98	0	393160.1	79.06	38.45	37.92		
29/07/2024 20:00	0	0	13.92	0	417156.5	85.37	37.31	40.65		
29/07/2024 21:00	0	0.01	13.93	0	411059.3	85.4	37.59	39.83		
29/07/2024 22:00	0	0.01	13.9	0	417686.2	85.8	37.25	40.78		
29/07/2024 23:00	0	0.03	14	0	395494.2	85.38	38.7	37.41		
Minimum	0	0	13.9	0	356691.1	79.06	37.25	31.28		
MinDate	00:00	12:00	22:00	00:00	05:00	19:00	22:00	05:00		
Maximum	0	0.06	14.25	0	417686.2	85.8	44.11	40.78		
MaxDate	00:00	05:00	00:00	00:00	22:00	22:00	02:00	22:00		
Avg	0	0.02	14.08	0	385996.5	84.41	39.69	35.85		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	19358	1.5	2.3	3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
30/07/2024 00:00	0	0.03	14.05	0	386219.3	84.81	39.93	36.06		
30/07/2024 01:00	0	0.04	13.91	0	412256.2	85.72	37.16	40		
30/07/2024 02:00	0	0.05	13.92	0	408080.6	85.15	37.14	39.48		
30/07/2024 03:00	0	0.05	13.92	0	413084.5	85.86	36.95	39.99		
30/07/2024 04:00	0	0.06	13.94	0	406607.5	85.55	37.15	39.06		
30/07/2024 05:00	0	0.06	13.95	0	407785.2	85.32	37.64	39.33		
30/07/2024 06:00	0	0.06	13.92	0	450114.1	88.29	36.51	44.34		
30/07/2024 07:00	0	0.06	13.99	0	472665.8	89.57	37.91	47.14		
30/07/2024 08:00	0	0.05	13.97	0	454182.3	89.4	38.34	45.11		
30/07/2024 09:00	0	0.04	14.02	0	466236.7	89.16	37.68	45.54		
30/07/2024 10:00	0.01	0.01	14.1	0	416116.8	90.25	39.03	38.75		
30/07/2024 11:00	0	0.01	14.09	0	401902.3	90.47	38.53	37.04		
30/07/2024 12:00	0	0	14.12	0	400382.3	90.53	39.56	36.8		
30/07/2024 13:00	0	0	14.06	0	461566.4	93.24	38.17	44.03		
30/07/2024 14:00	0	0	14.07	0	462450.1	93.84	38.33	44.03		
30/07/2024 15:00	0	0	14.05	0	462550.7	93.72	37.99	44.18		
30/07/2024 16:00	0	0	14.02	0	446714.5	92.88	37.95	42.6		
30/07/2024 17:00	0	0	13.98	0	422126.8	91	37.96	40.26		
30/07/2024 18:00	0	0	13.95	0	428419.1	91.09	37.7	41.13		
30/07/2024 19:00	0	0	13.97	0	417291.3	90.5	38.07	39.73		
30/07/2024 20:00	0	0	13.96	0	436915.2	91.67	37.81	42.07		
30/07/2024 21:00	0	0	13.94	0	435935.5	91.66	37.46	41.99		
30/07/2024 22:00	0	0	13.99	0	427722.5	91.38	38.05	40.85		
30/07/2024 23:00	0	0	13.93	0	422329.1	91	37.15	40.5		
Minimum	0	0	13.91	0	386219.3	84.81	36.51	36.06		
MinDate	00:00	12:00	01:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00		
Maximum	0.01	0.06	14.12	0	472665.8	93.84	39.93	47.14		
MaxDate	10:00	04:00	12:00	00:00	07:00	14:00	00:00	07:00		
Avg	0	0.02	13.99	0	429985.6	89.67	37.92	41.25		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	24479.6	2.9	0.8	2.9		

Site Report - GEMS Unit12

Date&Time	12HRSQ_CO	12HRSQ_SO2	12HRSQ_O2	12HRSQ_DUST	12HRSQ_FLOW	12HRSQ_TEMP	12HRSQ_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
31/07/2024 00:00	0	0	14.19	0	371161.7	88.71	41.47	32.89		
31/07/2024 01:00	0	0	14.07	0	390013.3	89.56	38.12	35.78		
31/07/2024 02:00	0	0	14.09	0	386872.8	89.48	38.56	35.31		
31/07/2024 03:00	0	0.01	14.09	0	387886.4	89.65	38.7	35.38		
31/07/2024 04:00	0	0	14.17	0	375301.7	89.05	40.99	33.5		
31/07/2024 05:00	0	0.01	14.2	0	370793.8	88.83	42.08	32.73		
31/07/2024 06:00	0	0.01	14.24	0	364958.1	88.4	43.26	31.84		
31/07/2024 07:00	0	0	14.16	0	378292.4	88.81	40.77	33.94		
31/07/2024 08:00	0	0	13.97	0	429072.8	91.29	37.11	40.99		
31/07/2024 09:00										
31/07/2024 10:00										
31/07/2024 11:00										
31/07/2024 12:00										
31/07/2024 13:00										
31/07/2024 14:00										
31/07/2024 15:00										
31/07/2024 16:00										
31/07/2024 17:00										
31/07/2024 18:00										
31/07/2024 19:00										
31/07/2024 20:00										
31/07/2024 21:00										
31/07/2024 22:00										
31/07/2024 23:00										
Minimum	0	0	13.97	0	364958.1	88.4	37.11	31.84		
MinDate	00:00	00:00	08:00	00:00	06:00	06:00	08:00	14:00		
Maximum	0	0.01	14.24	0	429072.8	91.29	43.26	40.99		
MaxDate	00:00	03:00	06:00	00:00	08:00	08:00	06:00	08:00		
Avg	0.0	0.0	14.1	0.0	383817.0	89.3	40.1	34.7		
Num	9	9	9	24	9	9	9	24		
Data[%]	37.5	37.5	37.5	100	37.5	37.5	37.5	100		
STD	0	0	0.1	0	19042.6	0.9	2.1	16.9		

S/D UNIT

Site Report - CEMS Unit12										
Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
01/08/2024 00:00									<div></div> <div>S/D UNIT</div> <div></div>	
01/08/2024 01:00										
01/08/2024 02:00										
01/08/2024 03:00										
01/08/2024 04:00										
01/08/2024 05:00										
01/08/2024 06:00										
01/08/2024 07:00										
01/08/2024 08:00										
01/08/2024 09:00										
01/08/2024 10:00										
01/08/2024 11:00										
01/08/2024 12:00										
01/08/2024 13:00										
01/08/2024 14:00										
01/08/2024 15:00										
01/08/2024 16:00										
01/08/2024 17:00										
01/08/2024 18:00										
01/08/2024 19:00										
01/08/2024 20:00										
01/08/2024 21:00										
01/08/2024 22:00										
01/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	09:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.26		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.25		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12										
Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
02/08/2024 00:00									<div></div> <div>S/D UNIT</div> <div></div>	
02/08/2024 01:00										
02/08/2024 02:00										
02/08/2024 03:00										
02/08/2024 04:00										
02/08/2024 05:00										
02/08/2024 06:00										
02/08/2024 07:00										
02/08/2024 08:00										
02/08/2024 09:00										
02/08/2024 10:00										
02/08/2024 11:00										
02/08/2024 12:00										
02/08/2024 13:00										
02/08/2024 14:00										
02/08/2024 15:00										
02/08/2024 16:00										
02/08/2024 17:00										
02/08/2024 18:00										
02/08/2024 19:00										
02/08/2024 20:00										
02/08/2024 21:00										
02/08/2024 22:00										
02/08/2024 23:00										
Minimum	----	----	----	0	----	----	----	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	10:00		
Maximum	----	----	----	0	----	----	----	0.26		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	----	----	----	0	----	----	----	0.25		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	----	----	----	100	----	----	----	100		
STD	----	----	----	0	----	----	----	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	13GT_LOAD MW	Cause	Solution
03/08/2024 00:00										
03/08/2024 01:00										
03/08/2024 02:00										
03/08/2024 03:00										
03/08/2024 04:00										
03/08/2024 05:00										
03/08/2024 06:00										
03/08/2024 07:00										
03/08/2024 08:00										
03/08/2024 09:00										
03/08/2024 10:00										
03/08/2024 11:00										
03/08/2024 12:00										
03/08/2024 13:00										
03/08/2024 14:00										
03/08/2024 15:00										
03/08/2024 16:00										
03/08/2024 17:00										
03/08/2024 18:00										
03/08/2024 19:00										
03/08/2024 20:00										
03/08/2024 21:00										
03/08/2024 22:00										
03/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.27		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.26		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	13GT_LOAD MW	Cause	Solution
04/08/2024 00:00										
04/08/2024 01:00										
04/08/2024 02:00										
04/08/2024 03:00										
04/08/2024 04:00										
04/08/2024 05:00										
04/08/2024 06:00										
04/08/2024 07:00										
04/08/2024 08:00										
04/08/2024 09:00										
04/08/2024 10:00										
04/08/2024 11:00										
04/08/2024 12:00										
04/08/2024 13:00										
04/08/2024 14:00										
04/08/2024 15:00										
04/08/2024 16:00										
04/08/2024 17:00										
04/08/2024 18:00										
04/08/2024 19:00										
04/08/2024 20:00										
04/08/2024 21:00										
04/08/2024 22:00										
04/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.27		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.26		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
05/08/2024 00:00										
05/08/2024 01:00										
05/08/2024 02:00										
05/08/2024 03:00										
05/08/2024 04:00										
05/08/2024 05:00										
05/08/2024 06:00										
05/08/2024 07:00										
05/08/2024 08:00										
05/08/2024 09:00	0	0	14.02	0	433267	98.78	41.46	40.42		
05/08/2024 10:00	0	0	13.98	0	426979.8	99.02	39.42	39.87		
05/08/2024 11:00	0	0	14.07	0	399313.3	91.89	39.83	36.92		
05/08/2024 12:00	0	0	14.12	0	388439.5	90.82	40.74	35.44		
05/08/2024 13:00	0	0	13.97	0	427420.3	91.92	38.07	40.85		
05/08/2024 14:00	0	0	13.99	0	435210.5	92.32	38.12	41.56		
05/08/2024 15:00	0	0	14.03	0	443839.3	92.67	38.51	42.4		
05/08/2024 16:00	0	0	14.04	0	431596.5	92.29	38.62	40.87		
05/08/2024 17:00	0	0	14.01	0	438741.1	92.19	38.66	42.07		
05/08/2024 18:00	0	0	13.98	0	437299.6	92.1	38.12	42.06		
05/08/2024 19:00	0	0	13.95	0	417841.3	90.73	37.94	39.96		
05/08/2024 20:00	0	0	13.95	0	436981.5	91.82	37.53	42.19		
05/08/2024 21:00	0	0	13.96	0	437542.7	92.13	37.63	42.24		
05/08/2024 22:00	0	0	13.94	0	442921.3	92.25	37.61	42.95		
05/08/2024 23:00	0	0	14.05	0	406079.1	90.77	39.71	37.77		
Minimum	0	0	13.94	0	388439.5	90.73	37.53	35.44		
MinDate	09:00	08:00	22:00	00:00	12:00	19:00	20:00	00:00		
Maximum	1.31	0	14.12	0	443839.3	99.02	41.46	42.95		
MaxDate	08:00	08:00	08:00	00:00	15:00	08:00	08:00	22:00		
Avg	0.08	0	14.004	0	426898.2	92.78	38.80	40.50		
Num	16	16	16	16	16	16	16	24		
Data[%]	66.7	66.7	66.7	100	66.7	66.7	66.7	100		
STD	0.3	0	0.1	0	18343.3	3.5	4.9	18.7		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	CAUSE	SOLUTION
06/08/2024 00:00	0	0	14.22	0	364145.9	88.68	43.14	31.83		
06/08/2024 01:00	0	0	14.08	0	385819.7	89.5	39.38	35.28		
06/08/2024 02:00	0	0	14.08	0	386608.8	89.42	39.85	35.41		
06/08/2024 03:00	0	0	14.07	0	387753.8	89.54	39.25	35.6		
06/08/2024 04:00	0	0	14.16	0	371421.1	89.03	41.77	33.05		
06/08/2024 05:00	0	0	14.11	0	378938.1	89.4	40.09	33.95		
06/08/2024 06:00	0	0	14.08	0	380629.2	89.51	39.12	34.51		
06/08/2024 07:00	0	0	14.13	0	378007.6	89.71	40.02	33.91		
06/08/2024 08:00	0	0	14.05	0	395838.2	90.22	38.04	36.7		
06/08/2024 09:00	0	0	13.99	0	426644.6	91.49	37.83	40.8		
06/08/2024 10:00	0	0	13.98	0	439329.3	92.48	37.94	42.22		
06/08/2024 11:00	0	0	14.05	0	410352.5	91.76	38.71	38.42		
06/08/2024 12:00	0	0	14.1	0	397935.3	91.31	39.5	36.71		
06/08/2024 13:00	0	0	14.02	0	437384.8	92.66	38.24	41.72		
06/08/2024 14:00	0	0	14.04	0	441861.7	92.53	38.42	42.09		
06/08/2024 15:00	0	0	14.07	0	454165.1	93.29	38.36	43.3		
06/08/2024 16:00	0	0	14.07	0	442603	92.87	39.03	42.01		
06/08/2024 17:00	0	0	14.05	0	444427.3	92.63	38.5	42.45		
06/08/2024 18:00	0	0	14.04	0	447689.4	93.04	38.48	42.82		
06/08/2024 19:00	0	0	13.99	0	421280.2	91.15	38.23	40.26		
06/08/2024 20:00	0	0	13.97	0	447521.5	92.51	37.53	43.29		
06/08/2024 21:00	0	0	13.94	0	441530.9	92.71	37.33	42.67		
06/08/2024 22:00	0	0	13.97	0	447476.8	92.71	37.92	43.41		
06/08/2024 23:00	0	0	14.08	0	404864.9	90.79	40.68	37.57		
Minimum	0	0	13.94	0	364145.9	88.68	37.33	31.83		
MinDate	00:00	00:00	21:00	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00		
Maximum	0	0	14.22	0	454165.1	93.29	43.14	43.41		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	15:00	15:00	00:00	22:00		
Avg	0	0	14.06	0	413843.1	91.21	39.06	38.75		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	29977.4	1.5	1.4	3.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
07/08/2024 00:00	0	0	14.24	0	353239.6	81.21	45.27	31.17		
07/08/2024 01:00	0	0	14.02	0	387710.1	87.44	39.6	36.15		
07/08/2024 02:00	0	0	14.07	0	381866.8	88.22	40.78	35.07		
07/08/2024 03:00	0	0	14.05	0	384067.3	88.58	40.3	35.37		
07/08/2024 04:00	0	0	14.12	0	373730.7	88.27	41.79	33.62		
07/08/2024 05:00	0	0	14.11	0	374622.8	88.57	41.33	33.85		
07/08/2024 06:00	0	0	14.08	0	378629.2	88.83	40.37	34.46		
07/08/2024 07:00	0	0	14.15	0	369647	88.5	41.8	32.99		
07/08/2024 08:00	0	0	14.02	0	395379.9	89.77	37.99	36.83		
07/08/2024 09:00	0	0	13.98	0	430515.8	91.59	37.16	41.24		
07/08/2024 10:00	0	0	13.99	0	451370.7	93.03	37.06	43.44		
07/08/2024 11:00	0	0	14.02	0	420864.5	92.67	37.3	39.63		
07/08/2024 12:00	0	0	14.06	0	401715.5	91.52	37.31	37.25		
07/08/2024 13:00	0	0	13.96	0	437294.2	92.77	36.83	41.9		
07/08/2024 14:00	0	0	13.99	0	448889	92.77	37.43	43.22		
07/08/2024 15:00	0	0	13.99	0	451117.9	93.05	38.67	43.91		
07/08/2024 16:00	0	0	13.96	0	421302.3	91.54	37.37	40.26		
07/08/2024 17:00	0	0	13.93	0	422290.3	90.82	37.09	40.6		
07/08/2024 18:00	0	0	13.95	0	425322.1	91.1	37.31	40.92		
07/08/2024 19:00	0	0	13.94	0	414963.9	90.47	37.11	39.73		
07/08/2024 20:00	0	0	13.93	0	444101.9	92.31	37.06	43.12		
07/08/2024 21:00	0	0	13.91	0	437435.6	92.27	36.74	42.5		
07/08/2024 22:00	0	0	13.89	0	445864.3	92.65	36.25	43.44		
07/08/2024 23:00	0	0	14	0	408864.3	91.16	37.92	38.37		
Minimum	0	0	13.89	0	353239.6	81.21	36.25	31.17		
MinDate	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00		
Maximum	0	0	14.24	0	451370.7	93.05	45.27	43.91		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	10:00	15:00	00:00	15:00		
Avg	0	0	14.02	0	410858.6	90.38	38.66	38.71		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	29899.9	2.7	2.2	3.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
08/08/2024 00:00	0	0	14.16	0	368222.5	89.23	40.55	32.61		
08/08/2024 01:00	0	0	14.02	0	390793	90.01	37.23	36.16		
08/08/2024 02:00	0	0	14.06	0	385357.8	89.55	38.15	35.3		
08/08/2024 03:00	0	0	14.03	0	389377.4	89.79	37.45	35.99		
08/08/2024 04:00	0	0	14.12	0	375171.1	89.22	39.76	33.68		
08/08/2024 05:00	0	0	14.09	0	378819.9	89.44	38.9	34.33		
08/08/2024 06:00	0	0	14.07	0	381623.5	89.08	38.18	34.84		
08/08/2024 07:00	0	0	14.05	0	383089.4	89.22	37.42	35.04		
08/08/2024 08:00	0	0	13.97	0	399708.5	90.31	36	37.42		
08/08/2024 09:00	0	0	13.93	0	443186.9	92.64	36.31	42.84		
08/08/2024 10:00	0	0	13.97	0	459815.8	93.84	36.98	44.53		
08/08/2024 11:00	0	0	13.95	0	445997.6	93.22	37.01	43.08		
08/08/2024 12:00	0	0	13.93	0	422822.7	91.18	36.82	40.68		
08/08/2024 13:00	0	0	14.01	0	473338.9	94.46	37.5	45.92		
08/08/2024 14:00	0	0	14	0	472664.7	94.81	37.34	45.84		
08/08/2024 15:00	0	0	13.99	0	464992.1	94.39	37.07	45		
08/08/2024 16:00	0	0	13.94	0	438292.7	92.65	36.61	42.26		
08/08/2024 17:00	0	0	13.95	0	445056.7	92.44	36.85	42.97		
08/08/2024 18:00	0	0	13.95	0	444479.4	92.6	37.08	43		
08/08/2024 19:00	0	0	13.91	0	420737.4	91.04	36.74	40.47		
08/08/2024 20:00	0	0	13.89	0	432971.5	91.72	36.53	42.02		
08/08/2024 21:00	0	0	13.91	0	435373.9	92.25	36.89	42.27		
08/08/2024 22:00	0	0	13.91	0	444196.6	92.41	36.81	43.24		
08/08/2024 23:00	0	0	14.05	0	399874.6	90.73	39.23	37.03		
Minimum	0	0	13.89	0	368222.5	89.08	36	32.61		
MinDate	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	06:00	08:00	00:00		
Maximum	0	0	14.16	0	473338.9	94.81	40.55	45.92		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	13:00	14:00	00:00	13:00		
Avg	0	0	13.99	0	420665.2	91.51	37.47	39.86		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	33635.3	1.9	1.1	4.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
09/08/2024 00:00	0	0	14.2	0	364798.4	88.94	42.09	31.99		
09/08/2024 01:00	0	0	14.07	0	384302.1	89.48	38.46	35.18		
09/08/2024 02:00	0	0	14.08	0	383064.5	89.31	38.96	34.95		
09/08/2024 03:00	0	0	14.09	0	378059.7	89.24	39.37	34.21		
09/08/2024 04:00	0	0	14.08	0	379371.8	89.4	39.29	34.46		
09/08/2024 05:00	0	0	14.09	0	376893.3	89.39	39.52	34.02		
09/08/2024 06:00	0	0	14.1	0	375644.1	89.23	39.43	33.84		
09/08/2024 07:00	0	0	14.14	0	373078.6	89.23	40.03	33.31		
09/08/2024 08:00	0	0	14.01	0	398972.5	90.49	37.05	37.29		
09/08/2024 09:00	0	0	13.95	0	449965.7	93.06	36.58	43.61		
09/08/2024 10:00	0	0	13.97	0	453211.1	93.32	37.59	43.98		
09/08/2024 11:00	0	0	13.97	0	411589.1	90.82	37.31	39.08		
09/08/2024 12:00	0	0	14.12	0	390016	90.29	39.2	35.64		
09/08/2024 13:00	0	0	13.96	0	430835.8	91.67	37.07	41.42		
09/08/2024 14:00	0	0	13.99	0	436763.9	91.99	37.78	41.95		
09/08/2024 15:00	0	0	14.03	0	457616.7	93.41	38.08	43.99		
09/08/2024 16:00	0	0	14.01	0	428882.3	91.85	37.52	40.85		
09/08/2024 17:00	0	0	13.97	0	415755.7	90.74	37.08	39.63		
09/08/2024 18:00	0	0	13.91	0	417910.8	91.05	36.09	40.1		
09/08/2024 19:00	0	0	13.92	0	409292.3	90.73	36.01	38.98		
09/08/2024 20:00	0	0	13.9	0	442604.5	92.46	36.3	43.06		
09/08/2024 21:00	0	0	13.9	0	434088.7	92	36.84	42.12		
09/08/2024 22:00	0	0	13.9	0	437828.8	92.11	36.74	42.55		
09/08/2024 23:00	0	0	13.94	0	439415.5	92.03	37.16	42.66		
Minimum	0	0	13.9	0	364798.4	88.94	36.01	31.99		
MinDate	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00		
Maximum	0	0	14.2	0	457616.7	93.41	42.09	43.99		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	15:00	15:00	00:00	15:00		
Avg	0	0	14.01	0	411248	90.93	37.98	38.7		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	29585.5	1.4	1.5	4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLDW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
10/08/2024 00:00	0	0	13.92	0	429162.3	91.02	36.66	41.53		
10/08/2024 01:00	0	0	13.99	0	476875.8	94.63	37.41	46.69		
10/08/2024 02:00	0	0	13.95	0	462941.7	94.28	37.11	45.16		
10/08/2024 03:00	0	0	13.92	0	455942.3	93.63	36.78	44.5		
10/08/2024 04:00	0	0	13.91	0	427890.5	92.15	36.6	41.14		
10/08/2024 05:00	0	0	13.98	0	396659.2	90.17	37.06	37.16		
10/08/2024 06:00	0	0	14.04	0	385438	89.78	38.06	35.4		
10/08/2024 07:00	0	0	14.31	0	347920	88.53	44.28	29.13		
10/08/2024 08:00	0	0	14.33	0	351323.1	88.79	44.04	29.59		
10/08/2024 09:00	0	0	14.27	0	377964.8	89.16	43.28	33.25		
10/08/2024 10:00	0	0	14.05	0	458700.9	89.87	37.57	44.48		
10/08/2024 11:00	0	0	14.05	0	454111.7	89.85	37.96	43.94		
10/08/2024 12:00	0	0	14.03	0	438167.6	88.91	38.05	42.32		
10/08/2024 13:00	0	0	14.05	0	452722.9	88.92	37.64	43.78		
10/08/2024 14:00	0	0	14.11	0	472719	90.22	38.44	45.67		
10/08/2024 15:00	0	0	14.13	0	465665.1	89.8	38.87	44.58		
10/08/2024 16:00	0	0	14.13	0	459616.9	89.41	39.21	44.04		
10/08/2024 17:00	0	0	14.09	0	450371.2	88.4	38.76	43.39		
10/08/2024 18:00	0	0	14.04	0	458734.2	88.8	37.66	44.55		
10/08/2024 19:00	0	0	13.99	0	446530.6	88.31	37.45	43.59		
10/08/2024 20:00	0	0	14	0	446185.7	87.9	37.81	43.59		
10/08/2024 21:00	0	0	14.01	0	454119.1	88.44	38.2	44.46		
10/08/2024 22:00	0	0	14.01	0	454965.5	88.35	37.97	44.58		
10/08/2024 23:00	0	0	13.98	0	448754.9	87.91	37.25	44.06		
Minimum	0	0	13.91	0	347920	87.9	36.6	29.13		
MinDate	00:00	00:00	04:00	00:00	07:00	20:00	04:00	07:00		
Maximum	0	0	14.33	0	476875.8	94.63	44.28	46.69		
MaxDate	00:00	00:00	08:00	00:00	01:00	01:00	07:00	01:00		
Avg	0	0	14.05	0	436378	89.88	38.51	41.69		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	36708.1	1.9	2.2	5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
11/08/2024 00:00	0	0	13.93	0	439835.4	87.44	36.5	43.21		
11/08/2024 01:00	0	0	13.94	0	439981.3	87.24	37.67	43.57		
11/08/2024 02:00	0	0	13.87	0	432251.9	86.38	36.43	42.86		
11/08/2024 03:00	0	0	13.86	0	431326.8	86.66	35.76	42.69		
11/08/2024 04:00	0	0	13.85	0	425730.2	86.56	35.73	42.01		
11/08/2024 05:00	0	0	13.84	0	416632.7	86.18	35.79	41.03		
11/08/2024 06:00	0	0	13.87	0	406331.3	85.39	36.45	39.66		
11/08/2024 07:00	0	0	13.96	0	392473.3	85.06	36.5	37.37		
11/08/2024 08:00	0	0	14	0	391535.9	85.3	36.25	37.01		
11/08/2024 09:00	0	0	14.04	0	390388.6	85.3	36.41	36.68		
11/08/2024 10:00	0	0	14.03	0	392962.9	85.45	36.13	37.03		
11/08/2024 11:00	0	0	14.05	0	394452	86.35	36.67	37.11		
11/08/2024 12:00	0	0	14.07	0	394974.8	86.49	37.35	37.13		
11/08/2024 13:00	0	0	13.99	0	413105.9	86.36	37.04	39.65		
11/08/2024 14:00	0	0	14	0	415717	86.22	37	39.98		
11/08/2024 15:00	0	0	13.99	0	417031.5	86.5	37.21	40.05		
11/08/2024 16:00	0	0	13.99	0	417618	86.54	37.31	40.15		
11/08/2024 17:00	0	0	13.99	0	417428.1	86.46	37.35	40.25		
11/08/2024 18:00	0	0	13.98	0	419802.6	86.33	37.57	40.57		
11/08/2024 19:00	0	0	13.97	0	408110.8	85.31	37.3	39.45		
11/08/2024 20:00	0	0	13.98	0	403625.8	84.27	37.23	38.92		
11/08/2024 21:00	0	0	13.99	0	402486.5	84.53	37.5	38.72		
11/08/2024 22:00	0	0	13.95	0	404760.6	84.95	36.99	39.19		
11/08/2024 23:00	0	0	13.94	0	402596.1	85.07	36.5	38.85		
Minimum	0	0	13.94	0	390388.6	84.27	35.73	36.68		
MinDate	00:00	00:00	05:00	00:00	09:00	20:00	04:00	09:00		
Maximum	0	0	14.07	0	439981.3	87.44	37.67	43.57		
MaxDate	00:00	00:00	12:00	00:00	01:00	00:00	01:00	01:00		
Avg	0	0	13.96	0	411281.7	85.93	36.78	39.72		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	15126.3	0.8	0.6	2.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
12/08/2024 00:00	0	0	13.95	0	400054.6	85.16	36.08	38.4		
12/08/2024 01:00	0	0	13.91	0	405102.5	85.57	35.55	39.16		
12/08/2024 02:00	0	0	13.93	0	405403.6	85.29	37.1	39.31		
12/08/2024 03:00	0	0	13.95	0	401697.7	84.29	37.98	38.93		
12/08/2024 04:00	0	0	13.93	0	402068.2	84.53	36.78	38.88		
12/08/2024 05:00	0	0	13.93	0	401096.3	85.08	36.41	38.64		
12/08/2024 06:00	0	0	13.94	0	401161.8	85.46	36.11	38.51		
12/08/2024 07:00	0	0	13.96	0	400137.3	85.62	36.07	38.29		
12/08/2024 08:00	0	0	13.93	0	409615.5	86.02	35.88	39.63		
12/08/2024 09:00	0	0	13.96	0	408531.6	85.96	36.48	39.42		
12/08/2024 10:00	0	0	13.97	0	410794.2	85.95	36.8	39.7		
12/08/2024 11:00	0	0	13.96	0	410420.8	86.19	36.6	39.66		
12/08/2024 12:00	0	0	13.98	0	406274.3	86.05	36.66	38.99		
12/08/2024 13:00	0	0	13.96	0	410988.1	86.02	36.92	39.73		
12/08/2024 14:00	0	0	13.98	0	410334	85.93	37.22	39.55		
12/08/2024 15:00	0	0	13.96	0	417987.5	86.15	37.48	40.56		
12/08/2024 16:00	0	0	13.95	0	413105.8	85.87	37.48	40.11		
12/08/2024 17:00	0	0	13.97	0	407892.6	85.3	37.1	39.43		
12/08/2024 18:00	0	0	13.95	0	406977.3	85.28	36.88	39.37		
12/08/2024 19:00	0	0	13.95	0	407270.2	85.31	37.16	39.43		
12/08/2024 20:00	0	0	13.93	0	408338.5	85.2	37.55	39.8		
12/08/2024 21:00	0	0	13.89	0	415927.4	81.31	37.81	41.54		
12/08/2024 22:00	0	0	13.88	0	411173.8	83.5	37.84	40.63		
12/08/2024 23:00	0	0	13.88	0	408650.8	84.39	38.17	40.22		
Minimum	0	0	13.88	0	400054.6	81.31	35.55	38.29		
MinDate	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	21:00	01:00	07:00		
Maximum	0	0	13.98	0	417987.5	86.19	38.17	41.54		
MaxDate	00:00	00:00	12:00	00:00	15:00	11:00	23:00	21:00		
Avg	0	0	13.94	0	407541.8	85.23	36.92	39.5		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	0	4842.8	1.1	0.7	0.8		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
13/08/2024 00:00	0	0	13.91	0	401879.7	84.18	38.36	39.24		
13/08/2024 01:00	0	0	13.88	0	406045.9	84.54	37.73	39.86		
13/08/2024 02:00	0	0	13.87	0	409322.3	84.81	37.48	40.2		
13/08/2024 03:00	0	0	13.87	0	408285.4	84.79	37.48	40.01		
13/08/2024 04:00	0	0	13.86	0	410980.1	85.12	37	40.41		
13/08/2024 05:00	0	0	13.86	0	418213.8	85.55	36.74	41.25		
13/08/2024 06:00	0	0	13.9	0	448892.4	87.52	36.39	44.76		
13/08/2024 07:00	0	0	13.9	0	439899.7	88.01	36.13	43.45		
13/08/2024 08:00	0	0	14.01	0	474562.9	90.38	37.58	47.87		
13/08/2024 09:00	0	0	13.94	0	426572	89.37	36.1	41.24		
13/08/2024 10:00	0	0	13.95	0	422514	89.22	36.34	40.82		
13/08/2024 11:00	0	0	13.99	0	407152.8	89.08	36.16	38.51		
13/08/2024 12:00	0	0	14.01	0	403890.9	89.73	35.93	37.98		
13/08/2024 13:00	0	0	13.94	0	418613.1	89.94	36.56	40.29		
13/08/2024 14:00	0	0	13.96	0	429732.1	90.2	36.72	41.29		
13/08/2024 15:00	0	0	13.97	0	443431.6	90.99	36.66	42.9		
13/08/2024 16:00	0	0	13.95	0	427330.4	89.6	36.79	41.21		
13/08/2024 17:00	0	0	14	0	402237.3	88.1	37.02	38.32		
13/08/2024 18:00	0	0	13.94	0	408270.3	85.71	36.23	39.44		
13/08/2024 19:00	0	0	13.91	0	408953.3	85.69	35.98	39.61		
13/08/2024 20:00	0	0	13.89	0	418705.3	86.47	36.05	40.83		
13/08/2024 21:00	0	0	13.88	0	422873.9	87.01	36.11	41.37		
13/08/2024 22:00	0	0	13.89	0	428949.6	87.07	35.87	41.88		
13/08/2024 23:00	0	0	13.88	0	417171.9	86.71	36.12	40.69		
Minimum	0	0	13.86	0	401879.7	84.18	35.93	37.99		
MinDate	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00	12:00	12:00		
Maximum	0	0	14.01	0	474562.9	90.99	38.36	47.87		
MaxDate	00:00	00:00	08:00	00:00	08:00	15:00	00:00	08:00		
Avg	0	0	13.92	0	421012.6	87.41	36.65	40.97		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	0	17348.2	2.2	0.7	2.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
14/08/2024 00:00	0	0	13.95	0	400353.5	85.61	36.68	38.44		
14/08/2024 01:00	0	0	13.95	0	412055.9	86.31	35.3	40.3		
14/08/2024 02:00	0	0	13.85	0	410051.4	86.18	35.25	40.04		
14/08/2024 03:00	0	0	13.86	0	408209.9	86.06	35.38	39.73		
14/08/2024 04:00	0	0	13.92	0	398051.1	85.6	35.69	38.17		
14/08/2024 05:00	0	0	14	0	384842.8	85.22	36.19	36.07		
14/08/2024 06:00	0	0	13.87	0	405326.1	85.77	35.18	39.36		
14/08/2024 07:00	0	0	13.88	0	411930.5	86.41	35.25	40.1		
14/08/2024 08:00	0	0	13.94	0	432725.8	87.33	36.27	42.31		
14/08/2024 09:00	0	0	14	0	451426.6	88.69	37.24	44		
14/08/2024 10:00	0	0	14	0	443756.7	88.59	37.03	43.05		
14/08/2024 11:00	0	0	14	0	437358.5	89.04	37.31	42.33		
14/08/2024 12:00	0	0	13.98	0	429808.2	88.83	37.29	41.55		
14/08/2024 13:00	0	0	14.07	0	455536.9	89.69	38.14	43.89		
14/08/2024 14:00	0	0	14.08	0	434423.3	88.62	37.82	41.37		
14/08/2024 15:00	0	0	14.11	0	403722.2	86.23	37.73	37.86		
14/08/2024 16:00	0	0	14	0	428762.1	87.58	37.23	41.29		
14/08/2024 17:00	0	0	13.95	0	416806.7	86.55	36.99	40.37		
14/08/2024 18:00	0	0	13.93	0	422989.4	86.8	36.69	41.17		
14/08/2024 19:00	0	0	13.91	0	425748.8	86.98	36.39	41.58		
14/08/2024 20:00	0	0	13.91	0	429452.1	87.24	36.41	42.01		
14/08/2024 21:00	0	0	13.93	0	437448.3	87.74	36.57	42.83		
14/08/2024 22:00	0	0	13.94	0	445469	88.43	36.71	43.67		
14/08/2024 23:00	0	0	13.91	0	433630.2	87.79	36.45	42.43		
Minimum	0	0	13.85	0	384842.8	85.22	35.18	36.07		
MinDate	00:00	00:00	01:00	00:00	05:00	05:00	06:00	05:00		
Maximum	0	0	14.11	0	455536.9	89.69	38.14	44		
MaxDate	00:00	00:00	15:00	00:00	13:00	13:00	13:00	09:00		
Avg	0	0	13.95	0	423329.5	87.23	36.55	41		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	18208.1	1.3	0.9	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
15/08/2024 00:00	0	0	13.89	0	426489.9	87.03	36.1	41.83		
15/08/2024 01:00	0	0	13.89	0	429799.4	87.23	35.87	42.15		
15/08/2024 02:00	0	0	13.91	0	436356.5	87.65	35.95	42.82		
15/08/2024 03:00	0	0	13.89	0	431475.9	87.64	35.88	42.31		
15/08/2024 04:00	0	0	13.86	0	411119.3	86.43	35.45	40.11		
15/08/2024 05:00	0	0	13.89	0	402836.7	85.81	35.6	38.88		
15/08/2024 06:00	0	0	13.85	0	409863.2	86.12	35.34	39.92		
15/08/2024 07:00	0	0	13.87	0	420418.1	86.91	35.41	41.08		
15/08/2024 08:00	0	0	13.96	0	441239.1	88.17	36.35	42.97		
15/08/2024 09:00									Calibrate CEMs	
15/08/2024 10:00										
15/08/2024 11:00										
15/08/2024 12:00										
15/08/2024 13:00										
15/08/2024 14:00										
15/08/2024 15:00										
15/08/2024 16:00	0.11	0.55	13.99	2.07	443111.4	88.68	45.67	42.95		
15/08/2024 17:00	0.14	0.37	13.92	2.58	412798.4	86.52	44.28	39.94		
15/08/2024 18:00	0.15	0.27	13.9	2.59	413152.8	86.48	43.87	40.1		
15/08/2024 19:00	0.15	0.19	13.89	2.8	417117.7	86.66	44.1	40.66		
15/08/2024 20:00	0.15	0.15	13.9	2.59	421577.4	86.85	44.56	41.14		
15/08/2024 21:00	0.13	0.15	13.91	2.77	428359.8	87.04	44.88	41.94		
15/08/2024 22:00	0.11	0.16	13.93	2.78	442901.2	88.04	45.26	43.46		
15/08/2024 23:00	0.12	0.19	13.91	2.84	431316.8	87.64	45.04	42.25		
Minimum	0	0	13.85	0	402836.7	85.81	35.34	38.88		
MinDate	00:00	00:00	10:00	00:00	10:00	10:00	10:00	05:00		
Maximum	0.15	0.55	13.99	2.84	443111.4	88.68	45.67	43.46		
MaxDate	18:00	16:00	16:00	23:00	16:00	16:00	16:00	15:00		
Avg	0.06	0.12	13.90	1.24	424701.98	87.11	39.98	41.44		
Num	22	24	20	24	24	24	24	24		
Data[%]	91.7	100	83.3	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	5.1	1.3	179171.1	36.8	17.3	1.4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
16/08/2024 00:00	0.14	0.18	13.88	2.62	412727.3	86.23	44.59	40.2		
16/08/2024 01:00	0.13	0.19	13.88	2.56	427822.2	87.04	44.55	42.05		
16/08/2024 02:00	0.15	0.17	13.87	2.71	426437.2	87.12	44.38	41.85		
16/08/2024 03:00	0.17	0.21	13.86	2.79	417373.3	86.68	44.28	40.88		
16/08/2024 04:00	0.17	0.19	13.91	2.67	403606.6	85.91	44.74	38.95		
16/08/2024 05:00	0.16	0.19	13.99	2.29	394780.6	85.1	46.19	37.62		
16/08/2024 06:00	0.14	0.19	13.89	2.97	409131.1	85.36	45.34	39.88		
16/08/2024 07:00	0.17	0.2	13.89	2.62	412818	86.09	44.99	40.26		
16/08/2024 08:00	0.13	0.25	13.95	1.95	440743.4	87.76	45.84	43.3		
16/08/2024 09:00	0.13	0.25	13.97	1.43	484592.8	90.97	54.86	50.09		
16/08/2024 10:00	0.11	0.22	13.99	1.4	481573.2	90.71	53.89	49.14		
16/08/2024 11:00	0.08	0.18	14.04	1.44	457678.4	90.47	46.75	44.26		
16/08/2024 12:00	0.09	0.14	14.06	1.48	451122.6	89.57	47.21	43.59		
16/08/2024 13:00	0.06	0.07	14.12	1.4	470198.5	90.18	48.3	45.28		
16/08/2024 14:00	0.07	0.05	14.09	1.61	455579.1	89.07	47.54	43.84		
16/08/2024 15:00	0.07	0.02	14.06	1.72	457178.3	88.97	46.84	44.11		
16/08/2024 16:00	0.1	0	14.02	1.74	444281.9	88.26	46.6	42.97		
16/08/2024 17:00	0.13	0.01	13.96	1.81	423814.3	86.49	46.4	41.18		
16/08/2024 18:00	0.15	0.02	13.96	1.93	412686.4	85.9	45.49	39.79		
16/08/2024 19:00	0.16	0.01	13.94	2.19	404651.4	85.77	44.75	38.94		
16/08/2024 20:00	0.15	0.02	13.91	2.34	414251.6	86.11	45.03	40.31		
16/08/2024 21:00	0.14	0.02	13.91	2.54	427952.3	87	45.05	41.88		
16/08/2024 22:00	0.12	0.04	13.93	2.5	436261.3	87.89	45.31	42.88		
16/08/2024 23:00	0.15	0.04	13.9	2.34	422009.4	87.19	45.05	41.21		
Minimum	0.06	0	13.86	1.4	394780.6	85.1	44.28	37.62		
MinDate	13:00	16:00	03:00	10:00	05:00	05:00	03:00	05:00		
Maximum	0.17	0.25	14.12	2.97	484592.8	90.97	54.86	50.09		
MaxDate	03:00	08:00	13:00	06:00	09:00	09:00	09:00	09:00		
Avg	0.13	0.12	13.96	2.13	432969.7	87.58	46.42	42.27		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.5	25088.5	1.8	2.7	3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
17/08/2024 00:00	0.16	0.05	13.88	2.32	417690.8	86.59	44.83	40.79		
17/08/2024 01:00	0.16	0.06	13.9	2.42	426397.8	87	44.82	41.79		
17/08/2024 02:00	0.12	0.06	13.9	2.41	421617.3	84.75	45.94	41.65		
17/08/2024 03:00	0.15	0.1	13.86	3.95	412294.8	84.36	46.3	40.66		
17/08/2024 04:00	0.15	0.15	13.91	3.56	402475.3	84.77	46.21	38.92		
17/08/2024 05:00	0.11	0.15	13.97	2.89	394161.5	84.8	46.27	37.62		
17/08/2024 06:00	0.16	0.17	13.94	3.33	399015.3	85.05	45.94	38.39		
17/08/2024 07:00	0.19	0.17	13.92	2.98	403343.3	85.57	44.89	38.84		
17/08/2024 08:00	0.12	0.15	13.94	2.26	407479.4	85.92	45.06	39.23		
17/08/2024 09:00	0.1	0.15	13.96	2.23	406373.6	86.07	44.63	39		
17/08/2024 10:00	0.11	0.13	13.97	1.89	407991.1	86.43	45	39.18		
17/08/2024 11:00	0.09	0.09	14.01	1.89	402849.5	86.36	45.09	38.25		
17/08/2024 12:00	0.07	0.09	14.05	2.02	397184.9	86.44	45.38	37.34		
17/08/2024 13:00	0.1	0.08	13.96	2.21	411522.2	86.53	44.64	39.57		
17/08/2024 14:00	0.12	0.05	13.95	2.19	419548.1	87.11	45.24	40.5		
17/08/2024 15:00	0.1	0.03	13.91	2.29	410837.2	86.36	44.59	39.85		
17/08/2024 16:00	0.08	0.03	13.96	3.58	395568.8	85.52	44.85	37.63		
17/08/2024 17:00	0.07	0.05	14.07	3.42	379621.9	85.31	45.87	34.94		
17/08/2024 18:00	0.08	0.05	14.08	2.8	381696.4	85.41	46.18	35.25		
17/08/2024 19:00	0.07	0.06	14.1	2.66	377426.8	85.28	46.89	34.65		
17/08/2024 20:00	0.13	0.06	14.09	2.61	377339.1	85.35	46.81	34.64		
17/08/2024 21:00	0.15	0.09	14.05	2.4	384567.2	85.47	45.81	35.72		
17/08/2024 22:00	0.11	0.1	14.03	2.43	388767.1	85.54	45.78	36.5		
17/08/2024 23:00	0.13	0.1	13.93	2.09	424222.5	87.01	45.04	41.18		
Minimum	0.07	0.03	13.86	1.89	377339.1	84.36	44.59	34.64		
MinDate	12:00	15:00	03:00	10:00	20:00	03:00	15:00	20:00		
Maximum	0.19	0.17	14.1	3.95	426397.8	87.11	46.89	41.79		
MaxDate	07:00	06:00	19:00	03:00	01:00	14:00	19:00	01:00		
Avg	0.12	0.09	13.97	2.62	402083	85.79	45.5	38.42		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.6	14933.6	0.8	0.7	2.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
18/08/2024 00:00	0.13	0.1	13.92	2.18	407274.8	86.5	44.95	39.27		
18/08/2024 01:00	0.21	0.11	13.9	2.32	408680.8	86.19	44.39	39.63		
18/08/2024 02:00	0.2	0.13	13.88	2.34	429075.4	87.24	44.28	42.15		
18/08/2024 03:00	0.15	0.14	13.92	2.71	456491.7	88.83	45.19	45.21		
18/08/2024 04:00	0.19	0.13	13.92	2.84	430750.2	88.09	44.98	42.02		
18/08/2024 05:00	0.21	0.15	13.88	2.47	420318.5	88.86	44.53	41.12		
18/08/2024 06:00	0.15	0.16	13.94	2.16	407251.3	86.27	45.99	39.33		
18/08/2024 07:00	0.03	0.17	14.18	2.15	365379.4	84.84	51.06	32.66		
18/08/2024 08:00	0.01	0.16	14.25	2.21	355585.1	84.79	52.16	30.97		
18/08/2024 09:00	0	0.16	14.26	2.15	358089.8	85.18	52.09	31.22		
18/08/2024 10:00	0	0.13	14.29	2.1	357964.5	85.66	52.68	31.02		
18/08/2024 11:00	0	0.1	14.25	1.85	362082.6	84.94	50.55	31.9		
18/08/2024 12:00	0	0.06	14.27	2.21	358179.9	85.12	51.26	31.21		
18/08/2024 13:00	0	0.05	14.17	2.2	364870.4	85.14	49.85	32.5		
18/08/2024 14:00	0	0.05	14.23	2.14	360009.6	85.02	51.06	31.6		
18/08/2024 15:00	0	0.06	14.19	2.9	361852.2	84.3	50.68	32.16		
18/08/2024 16:00	0	0.06	14.2	3.32	361016.5	84.69	49.73	31.87		
18/08/2024 17:00	0.01	0.05	14.21	3.25	360430.6	84.88	49.57	31.73		
18/08/2024 18:00	0.04	0.07	14.17	3.26	364435.8	85.07	48.71	32.44		
18/08/2024 19:00	0.11	0.07	14.07	3.14	380677.8	85.54	45.41	35.03		
18/08/2024 20:00	0.1	0.07	14.09	2.84	380658.5	85.39	46.4	35.02		
18/08/2024 21:00	0.08	0.06	14.06	2.77	385372.2	85.27	46.2	35.86		
18/08/2024 22:00	0.05	0.07	14.05	3.28	385478.3	85.02	45.96	35.97		
18/08/2024 23:00	0.06	0.11	14.07	3.33	381948.2	85.08	46.17	35.37		
Minimum	0	0.05	13.88	1.85	355585.1	84.3	44.28	30.97		
MinDate	09:00	13:00	02:00	11:00	08:00	15:00	02:00	08:00		
Maximum	0.21	0.17	14.29	3.33	456491.7	88.83	52.68	45.21		
MaxDate	01:00	07:00	10:00	23:00	03:00	03:00	10:00	03:00		
Avg	0.07	0.1	14.1	2.59	383494.8	85.66	48.08	35.3		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.5	28784.1	1.1	2.9	4.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/08/2024 00:00	0.09	0.1	14.05	3.23	385031.2	85.21	46.1	35.91		
19/08/2024 01:00	0.1	0.11	14	3.08	392440.4	85.51	45.39	37.06		
19/08/2024 02:00	0.1	0.12	14.04	3.1	383584.9	85.2	45.71	35.73		
19/08/2024 03:00	0.09	0.11	14.02	3.07	386925.7	85.03	46.13	36.35		
19/08/2024 04:00	0.09	0.13	14.05	3.11	386225.5	84.49	47.63	36.27		
19/08/2024 05:00	0.1	0.15	14	3.58	391270.4	84.58	46.56	37.15		
19/08/2024 06:00	0.21	0.16	13.88	3.27	431516.7	87.01	44.5	42.48		
19/08/2024 07:00	0.22	0.17	13.93	2.38	436131.3	88.13	45.29	42.71		
19/08/2024 08:00	0.08	0.18	14.13	2.52	382316	87.04	49.04	34.79		
19/08/2024 09:00	0.1	0.15	14.01	2.55	405591.3	90.45	44.68	38.03		
19/08/2024 10:00	0.13	0.13	13.94	2.59	436495.3	92.18	44.63	41.91		
19/08/2024 11:00	0.08	0.11	14.06	2.57	400318.5	91.42	45.47	36.97		
19/08/2024 12:00	0.04	0.07	14.15	2.42	386168.2	90.76	47.45	34.85		
19/08/2024 13:00	0.12	0.04	13.96	2.44	428761.8	92.03	44.7	40.93		
19/08/2024 14:00	0.12	0.03	13.96	2.46	426974.5	91.77	44.74	40.68		
19/08/2024 15:00	0.13	0.02	13.96	2.32	431029.7	92.01	45.05	41.18		
19/08/2024 16:00	0.1	0.02	14.06	2.3	400166.1	90.69	45.54	37		
19/08/2024 17:00	0.14	0.01	14.01	1.93	415216	91.02	45.8	39.23		
19/08/2024 18:00	0.14	0	13.98	2.17	413528.1	90.61	45.41	39.25		
19/08/2024 19:00	0.15	0	13.99	2.35	404759.3	90.32	45.26	38.09		
19/08/2024 20:00	0.19	0.01	13.95	2.12	417880.1	90.92	46.1	39.95		
19/08/2024 21:00	0.18	0.01	13.94	2.1	416744.4	90.82	46.32	39.92		
19/08/2024 22:00	0.22	0.02	13.92	2.06	423701.3	91.2	45.94	40.87		
19/08/2024 23:00	0.16	0.02	14.02	2.06	401076.5	90.48	46.99	37.44		
Minimum	0.04	0	13.88	1.93	382316	84.49	44.5	34.79		
MinDate	12:00	18:00	06:00	17:00	08:00	04:00	06:00	08:00		
Maximum	0.22	0.18	14.15	3.58	436495.3	92.18	49.04	42.71		
MaxDate	07:00	08:00	12:00	05:00	10:00	10:00	08:00	07:00		
Avg	0.13	0.08	14	2.57	407660.5	89.12	45.85	38.53		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.5	18491	2.8	1.1	2.4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/08/2024 00:00	0.13	0.05	14.01	2.41	398081.7	90.37	46.32	37.05		
20/08/2024 01:00	0.16	0.04	13.92	2.51	415737.7	90.79	45.49	39.94		
20/08/2024 02:00	0.12	0.06	13.92	4.51	410877	90.01	46.16	39.37		
20/08/2024 03:00	0.14	0.08	13.92	3.6	409518.9	90.05	46.77	39.16		
20/08/2024 04:00	0.12	0.1	14.06	2.82	389716.6	89.09	49.98	35.98		
20/08/2024 05:00	0.12	0.12	14.03	2.68	392194.2	89.22	48.68	36.56		
20/08/2024 06:00	0.19	0.12	14.04	2.31	391222.8	89.4	48.32	36.35		
20/08/2024 07:00	0.25	0.14	14.03	2.23	394902.7	89.66	47.61	36.79		
20/08/2024 08:00	0.21	0.14	13.93	1.98	424031.2	91.13	45.57	40.78		
20/08/2024 09:00	0.19	0.14	13.97	1.77	430050.4	91.95	46.06	41.18		
20/08/2024 10:00	0.17	0.12	13.98	1.67	438345.1	92.26	46.27	42.15		
20/08/2024 11:00	0.14	0.08	14.04	2.06	412795.8	91.42	46.6	38.66		
20/08/2024 12:00	0.09	0.07	14.07	2.19	398050.6	90.53	46.61	36.61		
20/08/2024 13:00	0.15	0.04	13.97	2.17	433944.2	92.15	45.54	41.5		
20/08/2024 14:00	0.14	0.03	13.97	2.29	434430.7	92.34	45.55	41.55		
20/08/2024 15:00	0.13	0.02	13.95	2.5	445532.5	92.85	45.38	42.92		
20/08/2024 16:00	0.13	0.02	13.97	2.63	425813.1	91.94	45.11	40.52		
20/08/2024 17:00	0.16	0.02	13.95	2.5	419287.8	91.07	45.04	39.97		
20/08/2024 18:00	0.18	0.03	13.94	2.37	419777.2	91.06	45.23	40.1		
20/08/2024 19:00	0.16	0.03	14	2.47	405992.4	90.34	46.09	38.19		
20/08/2024 20:00	0.2	0.03	13.93	2.43	427918.8	91.21	45.63	41.3		
20/08/2024 21:00	0.24	0.03	13.91	2.46	421317.1	91.08	45.3	40.46		
20/08/2024 22:00	0.22	0.04	13.9	2.44	426326.1	91.39	45.22	41.12		
20/08/2024 23:00	0.19	0.05	13.98	2.68	406124.9	90.66	45.84	38.29		
Minimum	0.09	0.02	13.9	1.67	389716.6	89.09	45.04	35.98		
MinDate	12:00	15:00	22:00	10:00	04:00	04:00	17:00	04:00		
Maximum	0.25	0.14	14.07	4.51	445532.5	92.85	49.98	42.92		
MaxDate	07:00	07:00	12:00	02:00	15:00	15:00	04:00	15:00		
Avg	0.16	0.07	13.97	2.49	415499.5	90.92	46.27	39.45		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.6	16048.4	1	1.2	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
21/08/2024 00:00	0.14	0.06	14.02	2.84	396666.5	90.15	46.34	36.94		
21/08/2024 01:00	0.17	0.06	13.92	2.69	417768.2	90.88	45.77	40.15		
21/08/2024 02:00	0.13	0.08	13.92	4.41	407721.3	88.31	47.22	39.34		
21/08/2024 03:00	0.26	0.12	13.9	5.18	410736.2	89.73	46.67	39.46		
21/08/2024 04:00	0.17	0.14	14.03	3.26	389335.6	89.46	48.86	35.97		
21/08/2024 05:00	0.14	0.17	14.02	2.36	391945.5	89.75	48.15	36.4		
21/08/2024 06:00	0.19	0.17	14.02	2.41	391344.4	89.44	48.22	36.33		
21/08/2024 07:00	0.17	0.18	14.09	2.8	381445.6	89.21	49.65	34.64		
21/08/2024 08:00	0.26	0.21	13.95	2.27	415521.7	90.77	46.36	39.7		
21/08/2024 09:00	0.21	0.16	13.95	2.21	420440	91.27	46.08	40.28		
21/08/2024 10:00	0.18	0.16	13.95	2.06	423264.5	91.43	46.12	40.57		
21/08/2024 11:00	0.15	0.12	14.02	2.11	410104.3	91.35	46.61	38.49		
21/08/2024 12:00	0.11	0.1	14.09	2.21	394035.9	90.95	47.77	36.16		
21/08/2024 13:00	0.18	0.08	13.96	2.06	428188.9	91.96	45.82	40.95		
21/08/2024 14:00	0.18	0.04	14	1.67	423459.2	91.76	47.06	40.29		
21/08/2024 15:00	0.17	0.02	14.03	1.52	439365.3	92.34	47.43	41.91		
21/08/2024 16:00	0.15	0	14.05	1.87	407725.2	90.96	47.13	38.17		
21/08/2024 17:00	0.18	0	13.97	2.06	419402.4	91.02	46.02	40.02		
21/08/2024 18:00	0.17	0	13.97	2.39	411480.1	90.65	45.91	39.01		
21/08/2024 19:00	0.18	0.01	14.04	2.33	398408.9	90.03	46.88	37.11		
21/08/2024 20:00	0.23	0.01	13.98	2.31	408674.1	90.29	46.18	38.7		
21/08/2024 21:00	0.28	0.02	13.9	2.24	424954.3	91.38	45.55	41.02		
21/08/2024 22:00	0.26	0.04	13.92	2.12	428406.5	91.66	45.9	41.32		
21/08/2024 23:00	0.23	0.05	13.97	2.16	408234.9	90.73	46.65	38.54		
Minimum	0.11	0	13.9	1.52	381445.6	88.31	45.55	34.64		
MinDate	12:00	16:00	03:00	15:00	07:00	02:00	21:00	07:00		
Maximum	0.28	0.21	14.09	5.18	439365.3	92.34	49.65	41.91		
MaxDate	21:00	08:00	07:00	03:00	15:00	15:00	07:00	15:00		
Avg	0.19	0.08	13.99	2.48	410359.6	90.65	46.85	38.81		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.8	14593.8	1	1.1	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
22/08/2024 00:00	0.18	0.05	14.05	2.54	391307.8	89.84	47.99	36.2		
22/08/2024 01:00	0.25	0.08	13.9	2.47	417521	90.88	45.71	40.12		
22/08/2024 02:00	0.22	0.08	13.92	2.46	415982.9	90.75	46.12	39.9		
22/08/2024 03:00	0.25	0.09	13.91	2.52	414472.3	90.63	46.07	39.81		
22/08/2024 04:00	0.18	0.12	14.03	2.41	392733	89.92	47.83	36.42		
22/08/2024 05:00	0.2	0.13	14.08	2.18	385838.8	89.71	48.55	35.26		
22/08/2024 06:00	0.22	0.15	14.07	2.2	389390.6	89.79	47.87	35.79		
22/08/2024 07:00	0.16	0.12	14.05	2.53	392837.5	89.77	47.15	36.34		
22/08/2024 08:00	0.18	0.11	13.94	2.28	419132.2	91.1	45.86	40.09		
22/08/2024 09:00	0.18	0.09	12.7	2.16	382032	82.99	41.82	39.79	CEMs Calibrate	
22/08/2024 10:00										
22/08/2024 11:00										
22/08/2024 12:00	0	0	14.17	2.18	385127	91.39	46.17	34.44		
22/08/2024 13:00	0	0	13.98	1.96	432266.1	92.38	43.21	41.08		
22/08/2024 14:00	0	0	3.21	1.99	103662.1	21.39	9.94	42.87		
22/08/2024 15:00	0	0	13.71	2.15	433369.8	90.98	42.5	42.12		
22/08/2024 16:00	0	0	11.62	2.23	336218.7	75.09	36.42	37.73		
22/08/2024 17:00	0.13	0	14.01	2.01	410214.1	90.67	43.54	38.72		
22/08/2024 18:00	0.14	0	13.99	2.15	407893.2	90.34	43.17	38.48		
22/08/2024 19:00	0.19	0	14	2.18	404463.6	90.33	43.37	37.99		
22/08/2024 20:00	0.19	0	13.92	2.23	426441.9	91.46	42.66	41.02		
22/08/2024 21:00	0.17	0	13.93	2.14	426223.7	91.68	43	40.98		
22/08/2024 22:00	0.17	0	13.95	2.1	425316.8	91.34	43.49	40.82		
22/08/2024 23:00	0.12	0	13.99	2.36	407206.8	90.52	43.62	38.37		
Minimum	0	0	3.21	1.96	103662.1	21.39	9.94	34.44		
MinDate	23:00	10:00	14:00	10:00	10:00	10:00	10:00	12:00		
Maximum	0.25	0.15	14.17	2.54	433369.8	92.38	48.55	42.87		
MaxDate	01:00	06:00	12:00	00:00	15:00	13:00	05:00	14:00		
Avg	0.14	0.05	13.32	2.25	390893.27	86.50	43.00	38.83		
Num	22	22	22	22	22	22	22	22		
Data[%]	70.8	100	95.8	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	2.3	0.2	99713.6	22.1	11.3	2.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
23/08/2024 00:00	0.07	0	14.05	2.68	395783.4	89.89	44.34	36.53		
23/08/2024 01:00	0.12	0	13.92	2.6	417880.7	90.98	42.7	40.07		
23/08/2024 02:00	0.17	0	13.92	2.45	415222.1	91.03	42.74	39.71		
23/08/2024 03:00	0.2	0	13.91	2.7	412844.5	90.85	42.3	39.37		
23/08/2024 04:00	0.18	0	14.02	2.9	390568.7	90.08	43.78	36.02		
23/08/2024 05:00	0.15	0	14.05	3.6	385642.6	89.73	44.36	35.26		
23/08/2024 06:00	0.17	0	14.06	3.69	385301.5	89.71	44.52	35.16		
23/08/2024 07:00	0.12	0	14.12	3.07	377161.5	89.65	46.12	33.76		
23/08/2024 08:00	0.23	0	13.94	2.19	419871.8	91.54	42.32	40.08		
23/08/2024 09:00	0.21	0	13.96	2.09	423107.8	91.73	42.8	40.37		
23/08/2024 10:00	0.18	0	13.97	1.89	419264.1	91.4	43.05	39.89		
23/08/2024 11:00	0.12	0	14.06	1.92	404035.8	91.42	44.09	37.45		
23/08/2024 12:00	0.09	0	14.13	1.68	397317.5	90.9	45.73	36.38		
23/08/2024 13:00	0.13	0	14.02	1.68	454044.2	93.16	43.91	43.53		
23/08/2024 14:00	0.17	0	13.97	1.92	443297	92.94	43.46	42.66		
23/08/2024 15:00	0.16	0	13.89	2.61	432581	92.06	42.31	41.87		
23/08/2024 16:00	0.08	0	14.07	3.02	387060.4	89.94	45.08	35.29		
23/08/2024 17:00	0.03	0	14.23	3.33	358964.3	88.95	49.56	30.92		
23/08/2024 18:00	0.04	0	14.2	3.26	363873.7	89.04	48.63	31.71		
23/08/2024 19:00	0.09	0	14.08	3.39	384578.5	89.75	45.47	35.04		
23/08/2024 20:00	0.18	0	13.9	3.25	418364.6	90.83	42.56	40.25		
23/08/2024 21:00	0.17	0	13.91	3.15	418633.6	90.84	42.9	40.21		
23/08/2024 22:00	0.17	0	13.89	3.34	422184.9	91.05	42.63	40.78		
23/08/2024 23:00	0.12	0	14	3.44	397673.9	90.15	44.21	37.13		
Minimum	0.03	0	13.89	1.68	358964.3	88.95	42.3	30.92		
MinDate	17:00	00:00	15:00	12:00	17:00	17:00	03:00	17:00		
Maximum	0.23	0	14.23	3.69	454044.2	93.16	49.56	43.53		
MaxDate	08:00	00:00	17:00	06:00	13:00	13:00	17:00	13:00		
Avg	0.14	0	14.01	2.74	405220	90.73	44.15	37.9		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.6	23652.4	1.1	1.9	3.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
24/08/2024 00:00	0.08	0	14.06	2.85	387891.3	89.88	45.71	35.66		
24/08/2024 01:00	0.19	0	13.91	2.46	410916.9	90.61	42.88	39.23		
24/08/2024 02:00	0.19	0	13.92	2.26	407316	90.56	42.99	38.67		
24/08/2024 03:00	0.2	0	14.06	2.27	384536.4	89.53	45.16	35.1		
24/08/2024 04:00	0.09	0	14.27	2.73	352600.6	88.32	52.43	29.95		
24/08/2024 05:00	0.07	0	14.37	3.59	338122.3	87.8	55.87	27.55		
24/08/2024 06:00	0.08	0	14.39	3.47	335368.3	87.72	56.22	27.16		
24/08/2024 07:00	0.04	0	14.39	3.92	336716.6	87.77	56.24	27.29		
24/08/2024 08:00	0.01	0	14.32	3.13	349408.9	88.81	52.37	29.23		
24/08/2024 09:00	0	0	14.31	2.68	349601.5	88.94	52.06	26.06		
24/08/2024 10:00										
24/08/2024 11:00										
24/08/2024 12:00										
24/08/2024 13:00										
24/08/2024 14:00										
24/08/2024 15:00										
24/08/2024 16:00										
24/08/2024 17:00										
24/08/2024 18:00										
24/08/2024 19:00										
24/08/2024 20:00										
24/08/2024 21:00										
24/08/2024 22:00										
24/08/2024 23:00										
Minimum	0	0	13.91	2.26	335368.3	87.72	42.88	26.06		
MinDate	09:00	00:00	01:00	11:00	06:00	06:00	01:00	12:00		
Maximum	0.2	0	14.39	3.92	410916.9	90.61	56.24	39.23		
MaxDate	03:00	00:00	06:00	07:00	01:00	01:00	07:00	01:00		
Avg	0.10	0.00	14.20	2.94	365247.88	88.99	50.19	31.59		
Num	10	10	10	10	10	10	10	24		
Data[%]	41.7	41.7	41.7	100	41.7	41.7	41.7	100		
STD	0.1	0	0.2	0.7	29511.8	1.1	5.5	16.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
25/08/2024 00:00										
25/08/2024 01:00										
25/08/2024 02:00										
25/08/2024 03:00										
25/08/2024 04:00										
25/08/2024 05:00										
25/08/2024 06:00										
25/08/2024 07:00										
25/08/2024 08:00										
25/08/2024 09:00										
25/08/2024 10:00										
25/08/2024 11:00										
25/08/2024 12:00										
25/08/2024 13:00										
25/08/2024 14:00										
25/08/2024 15:00										
25/08/2024 16:00										
25/08/2024 17:00										
25/08/2024 18:00										
25/08/2024 19:00										
25/08/2024 20:00										
25/08/2024 21:00										
25/08/2024 22:00										
25/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	1.7	---	---	---	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	14:00		
Maximum	---	---	---	5.32	---	---	---	0.27		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	2.62	---	---	---	0.26		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	1.1	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
26/08/2024 00:00										
26/08/2024 01:00										
26/08/2024 02:00										
26/08/2024 03:00										
26/08/2024 04:00										
26/08/2024 05:00										
26/08/2024 06:00										
26/08/2024 07:00										
26/08/2024 08:00										
26/08/2024 09:00										
26/08/2024 10:00										
26/08/2024 11:00										
26/08/2024 12:00										
26/08/2024 13:00										
26/08/2024 14:00										
26/08/2024 15:00										
26/08/2024 16:00										
26/08/2024 17:00										
26/08/2024 18:00										
26/08/2024 19:00										
26/08/2024 20:00										
26/08/2024 21:00										
26/08/2024 22:00										
26/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	1.46	---	---	---	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	3.63	---	---	---	0.27		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	02:00		
Avg	---	---	---	2.12	---	---	---	0.26		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.6	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
27/08/2024 00:00									S/D UNIT	
27/08/2024 02:00										
27/08/2024 03:00										
27/08/2024 04:00										
27/08/2024 05:00										
27/08/2024 06:00										
27/08/2024 07:00										
27/08/2024 08:00										
27/08/2024 09:00										
27/08/2024 10:00										
27/08/2024 11:00										
27/08/2024 12:00										
27/08/2024 13:00										
27/08/2024 14:00										
27/08/2024 15:00										
27/08/2024 16:00										
27/08/2024 17:00										
27/08/2024 18:00										
27/08/2024 19:00										
27/08/2024 20:00										
27/08/2024 21:00										
27/08/2024 22:00										
27/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	1.3	---	---	---	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	10:00		
Maximum	---	---	---	5.1	---	---	---	0.27		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	03:00		
Avg	---	---	---	2.56	---	---	---	0.26		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	1.1	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
28/08/2024 00:00									S/D UNIT	
28/08/2024 02:00										
28/08/2024 03:00										
28/08/2024 04:00										
28/08/2024 05:00										
28/08/2024 06:00										
28/08/2024 07:00										
28/08/2024 08:00										
28/08/2024 09:00										
28/08/2024 10:00										
28/08/2024 11:00										
28/08/2024 12:00										
28/08/2024 13:00										
28/08/2024 14:00										
28/08/2024 15:00										
28/08/2024 16:00										
28/08/2024 17:00										
28/08/2024 18:00										
28/08/2024 19:00										
28/08/2024 20:00										
28/08/2024 21:00										
28/08/2024 22:00										
28/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	1.57	---	---	---	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	22.68	---	---	---	0.28		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	03:00		
Avg	---	---	---	5.79	---	---	---	0.26		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	6.3	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	cause	solution
29/08/2024 00:00										
29/08/2024 01:00										
29/08/2024 02:00										
29/08/2024 03:00										
29/08/2024 04:00										
29/08/2024 05:00										
29/08/2024 06:00										
29/08/2024 07:00										
29/08/2024 08:00										
29/08/2024 09:00										
29/08/2024 10:00										
29/08/2024 11:00										
29/08/2024 12:00									S/D UNIT	
29/08/2024 13:00										
29/08/2024 14:00										
29/08/2024 15:00										
29/08/2024 16:00										
29/08/2024 17:00										
29/08/2024 18:00										
29/08/2024 19:00										
29/08/2024 20:00										
29/08/2024 21:00										
29/08/2024 22:00										
29/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	3.5	---	---	---	0.27		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	06:00		
Avg	---	---	---	1.37	---	---	---	0.26		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	1.3	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
30/08/2024 00:00										
30/08/2024 01:00										
30/08/2024 02:00										
30/08/2024 03:00										
30/08/2024 04:00										
30/08/2024 05:00										
30/08/2024 06:00										
30/08/2024 07:00										
30/08/2024 08:00										
30/08/2024 09:00										
30/08/2024 10:00										
30/08/2024 11:00										
30/08/2024 12:00									S/D UNIT	
30/08/2024 13:00										
30/08/2024 14:00										
30/08/2024 15:00										
30/08/2024 16:00										
30/08/2024 17:00										
30/08/2024 18:00										
30/08/2024 19:00										
30/08/2024 20:00										
30/08/2024 21:00										
30/08/2024 22:00										
30/08/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.27		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.26		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	cause	solution
31/08/2024 00:00										
31/08/2024 01:00										
31/08/2024 02:00										
31/08/2024 03:00										
31/08/2024 04:00										
31/08/2024 05:00										
31/08/2024 06:00										
31/08/2024 07:00										
31/08/2024 08:00										
31/08/2024 09:00										
31/08/2024 10:00										
31/08/2024 11:00										
31/08/2024 12:00									S/D UNIT	
31/08/2024 13:00										
31/08/2024 14:00										
31/08/2024 15:00										
31/08/2024 16:00										
31/08/2024 17:00										
31/08/2024 18:00										
31/08/2024 19:00										
31/08/2024 20:00										
31/08/2024 21:00										
31/08/2024 22:00										
31/08/2024 23:00										
Minimum	***	***	***	0	***	***	***	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	10:00		
Maximum	***	***	***	0	***	***	***	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	***	***	***	0	***	***	***	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	***	***	***	100	***	***	***	100		
STD	***	***	***	0	***	***	***	0		

Continuous Emission Monitoring Data																				Month:	Year:
DATE	GT12															Fuel	Cause	Solutions			
	CO (ppm)			SO2 (ppm)			O2 (% Vol)			NOx@7% (ppm)			TSP (mg/m ³)								
	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG	MIN	MAX	AVRG						
01 09 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U			
02 09 2024	0.00	2.25	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12	14.01	0.00	51.82	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-			
03 09 2024	0.00	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	13.90	14.28	14.04	42.25	52.65	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-			
04 09 2024	0.00	0.08	0.03	0.00	0.28	0.14	13.88	14.12	13.99	41.75	46.14	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-			
05 09 2024	0.01	0.11	0.04	0.01	0.44	0.21	13.92	14.11	14.01	42.44	45.26	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-			
06 09 2024	0.00	0.12	0.05	0.00	0.60	0.29	0.00	14.09	14.01	0.00	44.74	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-			
07 09 2024	0.00	0.09	0.05	0.26	0.82	0.55	13.90	14.42	14.07	42.24	55.17	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-			
08 09 2024	0.00	0.10	0.04	0.31	0.76	0.59	13.92	14.15	14.04	42.32	45.54	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	-			
09 09 2024	0.04	0.18	0.10	0.33	0.86	0.63	13.92	14.07	13.98	42.56	46.69	43.34	0.00	0.58	0.51	0.00	NG	-			
10 09 2024	0.10	0.25	0.15	0.32	0.85	0.60	13.91	14.07	13.99	42.43	44.65	43.28	0.41	0.70	0.54	0.00	NG	-			
11 09 2024	0.10	0.31	0.19	0.42	0.86	0.65	13.90	14.05	13.96	42.08	44.24	42.91	0.44	0.74	0.53	0.00	NG	-			
12 09 2024	0.12	0.26	0.19	0.26	1.00	0.67	13.86	14.06	13.96	41.38	43.99	43.11	0.35	1.10	0.61	0.00	NG	-			
13 09 2024	0.14	0.29	0.18	0.38	0.98	0.68	13.86	14.07	13.96	41.11	44.38	42.69	0.46	1.41	0.69	0.00	NG	-			
14 09 2024	0.02	0.19	0.10	0.36	1.02	0.72	13.90	14.19	14.09	42.02	47.72	44.99	0.44	4.89	1.01	0.00	NG	-			
15 09 2024	0.00	0.33	0.25	0.00	1.11	1.07	0.00	13.92	13.88	0.00	42.67	42.24	0.00	3.46	1.26	0.00	NG	-			
16 09 2024	0.00	0.46	0.12	0.00	0.77	0.48	0.00	14.16	14.02	0.00	52.14	46.15	0.00	0.99	0.59	0.00	NG	-			
17 09 2024	0.02	0.34	0.14	0.43	0.96	0.71	13.89	14.14	14.00	41.13	45.73	43.16	0.42	0.91	0.60	0.00	NG	-			
18 09 2024	0.04	0.22	0.13	0.59	1.15	0.92	13.86	14.14	13.96	41.02	46.23	42.60	0.55	1.87	0.96	0.00	NG	-			
19 09 2024	0.08	0.31	0.17	0.36	1.10	0.78	13.87	14.12	13.98	41.07	44.83	42.59	0.40	0.92	0.61	0.00	NG	-			
20 09 2024	0.02	0.12	0.07	0.45	0.89	0.68	13.87	14.11	13.99	41.02	44.55	42.46	0.54	3.64	0.90	0.00	NG	-			
21 09 2024	0.00	0.13	0.06	0.00	1.03	0.97	0.00	14.47	14.10	0.00	57.31	46.67	0.00	2.11	1.28	0.00	NG	-			
22 09 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U			
23 09 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U			
24 09 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U			
25 09 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U			
26 09 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U			
27 09 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U			
28 09 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U			
29 09 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NG	S/D,S/U			
30 09 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	14.33	14.15	0.00	50.06	45.34	0.00	0.77	0.54	0.00	NG	-			
Minimum	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Approve				
Maximum	0.14	2.25	0.2529	0.59	1.15	1.0714	13.92	14.47	14.153	42.56	57.31	46.671	0.55	4.89	1.28	OK					
Average	0.06	0.31	0.11	0.34	0.82	0.60	13.89	14.15	14.01	41.79	47.45	43.86	0.45	1.72	0.76	safety					
NG Limit		690			10						60			20							

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
01/09/2024 00:00									S/D UNIT	
01/09/2024 01:00										
01/09/2024 02:00										
01/09/2024 03:00										
01/09/2024 04:00										
01/09/2024 05:00										
01/09/2024 06:00										
01/09/2024 07:00										
01/09/2024 08:00										
01/09/2024 09:00										
01/09/2024 10:00										
01/09/2024 11:00										
01/09/2024 12:00										
01/09/2024 13:00										
01/09/2024 14:00										
01/09/2024 15:00										
01/09/2024 16:00										
01/09/2024 17:00										
01/09/2024 18:00										
01/09/2024 19:00										
01/09/2024 20:00										
01/09/2024 21:00										
01/09/2024 22:00										
01/09/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0.25		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	10:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0.26		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0.26		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
02/09/2024 00:00									S/D UNIT	
02/09/2024 01:00										
02/09/2024 02:00										
02/09/2024 03:00										
02/09/2024 04:00										
02/09/2024 05:00										
02/09/2024 06:00										
02/09/2024 07:00										
02/09/2024 08:00	2.25	0	14.12	0	385963	83.21	51.82	26.33		
02/09/2024 09:00	0.12	0	13.91	0	413216.6	91.49	44.97	37.85		
02/09/2024 10:00	0.11	0	13.87	0	421910	92.02	44.34	39.33		
02/09/2024 11:00	0.03	0	14	0	393715	90.96	45.91	35.61		
02/09/2024 12:00	0	0	14.12	0	383035.4	89.51	46.29	34.3		
02/09/2024 13:00	0.01	0	14.01	0	406622	90.06	42.9	38.14		
02/09/2024 14:00	0.01	0	14.02	0	406757.7	90.07	43.37	38.15		
02/09/2024 15:00	0.01	0	13.97	0	413486.6	90.35	42.68	39.52		
02/09/2024 16:00	0	0	14.06	0	394362.9	89.67	43.95	36.69		
02/09/2024 17:00	0	0	14.11	0	385358.8	89.22	44.39	35.34		
02/09/2024 18:00	0	0	14.08	0	386132.5	88.91	43.92	35.66		
02/09/2024 19:00	0.01	0	14.07	0	385717.3	89.42	44.66	35.62		
02/09/2024 20:00	0.03	0	13.92	0	404586.7	90.18	42.82	38.93		
02/09/2024 21:00	0.06	0	13.91	0	406608.3	90.29	42.67	38.9		
02/09/2024 22:00	0.05	0	13.91	0	409072.3	90.62	42.35	39.02		
02/09/2024 23:00	0.02	0	14.01	0	394336.6	90.09	43.81	36.43		
Minimum	0	0	13.87	0	383035.4	83.21	42.35	28.33		
MinDate	12:00	08:00	10:00	00:00	12:00	08:00	22:00	00:00		
Maximum	2.25	0	14.12	0	421910	92.02	51.82	39.52		
MaxDate	08:00	08:00	08:00	00:00	10:00	10:00	08:00	15:00		
Avg	0.17	0.00	14.01	0.00	399430.11	89.75	44.43	36.74		
Num	16	16	16	24	16	16	16	24		
Data[%]	66.7	66.7	66.7	100	66.7	66.7	66.7	100		
STD	0.6	0	0.1	0	12293.1	1.9	2.3	17.6		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
03/09/2024 00:00	0.01	0	14.09	0	380463.8	89.69	45.93	34.34		
03/09/2024 01:00	0.04	0	13.99	0	395152.6	90.03	43.21	36.84		
03/09/2024 02:00	0.01	0	14.07	0	386266.5	89.6	44.38	35.14		
03/09/2024 03:00	0	0	14.08	0	384477.8	89.41	45.07	34.87		
03/09/2024 04:00	0	0	14.23	0	362633.3	88.33	50.1	31.12		
03/09/2024 05:00	0	0	14.28	0	355299.1	87.81	52.65	29.89		
03/09/2024 06:00	0	0	14.23	0	361111.3	87.51	50.83	30.91		
03/09/2024 07:00	0.01	0	14.16	0	369680.1	88.35	48.59	32.44		
03/09/2024 08:00	0.02	0	13.98	0	397951.8	89.74	43.14	37.27		
03/09/2024 09:00	0.04	0	13.97	0	398610.8	89.39	42.92	37.41		
03/09/2024 10:00	0.01	0	13.97	0	399506	89.86	42.68	37.5		
03/09/2024 11:00	0	0	14.06	0	388628.2	89.5	44.23	35.51		
03/09/2024 12:00	0	0	14.11	0	384378.9	89.48	45.57	34.67		
03/09/2024 13:00	0.01	0	13.95	0	409610.6	90.47	42.31	38.87		
03/09/2024 14:00	0.01	0	13.98	0	409716.9	90.5	42.64	38.77		
03/09/2024 15:00	0.01	0	13.95	0	418765.7	90.88	42.71	40.14		
03/09/2024 16:00	0.01	0	14.04	0	400369.4	90.21	43.69	37.05		
03/09/2024 17:00	0	0	14.06	0	395942.3	89.87	44.14	36.48		
03/09/2024 18:00	0.01	0	14.02	0	398606.3	89.59	43.84	37.07		
03/09/2024 19:00	0.01	0	14.05	0	393603	89.52	44.24	36.34		
03/09/2024 20:00	0.03	0	13.93	0	414082.8	90.38	42.9	39.65		
03/09/2024 21:00	0.01	0	13.93	0	413383.3	90.51	42.67	39.53		
03/09/2024 22:00	0.02	0	13.9	0	418810.2	90.87	42.25	40.37		
03/09/2024 23:00	0.01	0	13.97	0	406433.8	90.48	42.78	38.33		
Minimum	0	0	13.9	0	355299.1	87.51	42.25	29.89		
MinDate	03:00	00:00	22:00	00:00	05:00	06:00	22:00	05:00		
Maximum	0.04	0	14.28	0	418810.2	90.88	52.65	40.37		
MaxDate	01:00	00:00	05:00	00:00	22:00	15:00	05:00	22:00		
Avg	0.01	0	14.04	0	393486.9	89.67	44.73	36.27		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	17922.6	0.9	2.9	2.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
04/09/2024 00:00	0	0	14.12	0	383489.2	89.64	45.16	34.45		
04/09/2024 01:00	0.01	0	13.94	0	410501.7	90.55	42.41	39.07		
04/09/2024 02:00	0.04	0	13.95	0	403818.3	90.3	42.61	38.07		
04/09/2024 03:00	0.03	0	13.92	0	405796.8	90.38	42.23	38.47		
04/09/2024 04:00	0.01	0	14.07	0	384511.1	89.4	45.67	34.93		
04/09/2024 05:00	0	0	14.1	0	379814	89.23	46.01	34.05		
04/09/2024 06:00	0	0	14.1	0	380116.6	89.14	46.14	34.03		
04/09/2024 07:00	0.01	0	14.09	0	384927.3	89.3	45.96	34.84		
04/09/2024 08:00	0.04	0	13.93	0	417895.3	90.75	42.65	40.09		
04/09/2024 09:00	0.02	0	13.96	0	438076.1	92.13	42.89	42.29		
04/09/2024 10:00	0.01	0	13.99	0	441630	92.38	43.39	42.54		
04/09/2024 11:00	0.01	0	14.03	0	416874	91.36	43.68	39.12		
04/09/2024 12:00	0.01	0	14.11	0	394688.8	90.26	45.39	36.03		
04/09/2024 13:00	0.01	0.04	14	0	436631	92.01	43.3	41.8		
04/09/2024 14:00	0.01	0.17	14.01	0	432730.5	91.86	43.52	41.34		
04/09/2024 15:00	0.02	0.14	13.99	0	430672	91.67	43.42	41.19		
04/09/2024 16:00	0.01	0.11	14.01	0	424672.3	91.67	43.63	40.25		
04/09/2024 17:00	0.03	0.11	13.97	0	426127.9	91.21	43.27	40.8		
04/09/2024 18:00	0.03	0.11	13.97	0	423553.1	90.96	43.5	40.55		
04/09/2024 19:00	0.03	0.1	13.97	0	409539.3	90.14	43.16	38.84		
04/09/2024 20:00	0.05	0.13	13.9	0	433311.3	91.36	42.33	42.14		
04/09/2024 21:00	0.06	0.17	13.88	0	435001.7	92.18	41.83	42.32		
04/09/2024 22:00	0.08	0.21	13.88	0	434006.6	92.2	41.75	42.14		
04/09/2024 23:00	0.05	0.28	13.92	0	416235.9	91.61	42.06	39.92		
Minimum	0	0	13.88	0	379814	89.14	41.75	34.03		
MinDate	00:00	00:00	21:00	00:00	05:00	06:00	22:00	06:00		
Maximum	0.08	0.28	14.12	0	441630	92.38	46.14	42.54		
MaxDate	22:00	23:00	00:00	00:00	10:00	10:00	06:00	10:00		
Avg	0.02	0.07	13.99	0	414433.4	90.9	43.58	39.14		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	20456.9	1.1	1.4	2.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/09/2024 00:00	0.01	0.31	14.01	0	400811.4	90.38	43.4	37.32		
05/09/2024 01:00	0.03	0.35	13.92	0	427924	91.66	42.44	41.28		
05/09/2024 02:00	0.03	0.39	13.94	0	426131.5	91.38	42.94	41.01		
05/09/2024 03:00	0.03	0.39	13.93	0	420907.9	91.12	42.97	40.42		
05/09/2024 04:00	0.02	0.38	14.04	0	396416.2	89.93	44.47	36.71		
05/09/2024 05:00	0.02	0.39	14.08	0	393479.6	89.67	45.26	36.17		
05/09/2024 06:00	0.03	0.39	14.03	0	395085.2	89.82	44.04	36.49		
05/09/2024 07:00	0.04	0.4	14	0	405067.5	90.4	42.98	37.94		
05/09/2024 08:00	0.06	0.34	13.99	0	435176	91.73	44.1	41.91		
05/09/2024 09:00	0.04	0.24	13.99	0	441262	92.23	44.22	42.46		
05/09/2024 10:00	0.01	0.44	14	0	443905.6	92.47	43.61	42.63		
05/09/2024 11:00	0.02	0.08	14.07	0	410183	91.55	44.13	38.22		
05/09/2024 12:00	0.01	0.09	14.11	0	399950.3	90.52	44.92	36.76		
05/09/2024 13:00	0.02	0.06	14.06	0	445242.4	92.46	44.52	42.53		
05/09/2024 14:00	0.03	0.04	14.06	0	438905.8	92.13	44.69	41.77		
05/09/2024 15:00	0.04	0.02	14.06	0	442319	92.31	44.82	42.13		
05/09/2024 16:00	0.03	0.01	14.06	0	411221.8	90.58	44.19	38.46		
05/09/2024 17:00	0.04	0.02	14	0	408960.4	89.98	43.65	38.73		
05/09/2024 18:00	0.06	0.05	13.94	0	409543.7	89.87	43.1	39.12		
05/09/2024 19:00	0.05	0.11	13.99	0	404046.4	89.81	43.24	37.92		
05/09/2024 20:00	0.08	0.12	13.99	0	425967.1	90.85	44.07	40.84		
05/09/2024 21:00	0.1	0.11	13.99	0	437439.4	91.95	44.07	42.21		
05/09/2024 22:00	0.09	0.12	14	0	440010	92.07	44.45	42.49		
05/09/2024 23:00	0.11	0.11	13.99	0	421312.6	91.18	44.06	40.17		
Minimum	0.01	0.01	13.92	0	393479.6	89.67	42.44	36.17		
MinDate	00:00	16:00	01:00	00:00	05:00	05:00	01:00	05:00		
Maximum	0.11	0.44	14.11	0	445242.4	92.47	45.26	42.63		
MaxDate	23:00	10:00	12:00	00:00	13:00	10:00	05:00	10:00		
Avg	0.04	0.21	14.01	0	420052.9	91.09	43.93	39.82		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.2	0.1	0	17596.5	1	0.7	2.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/09/2024 00:00	0.05	0.14	14.04	0	401227.7	89.99	44.67	37.41		
06/09/2024 01:00	0.06	0.15	13.97	0	433725.4	91.59	43.81	41.88		
06/09/2024 02:00	0.06	0.16	13.94	0	423934.3	91.13	43.45	40.89		
06/09/2024 03:00	0.06	0.16	13.95	0	423748.6	91.08	43.37	40.8		
06/09/2024 04:00	0.03	0.19	14.03	0	399976	90.06	44.08	37.22		
06/09/2024 05:00	0.02	0.17	14.09	0	391503.2	89.81	44.74	35.81		
06/09/2024 06:00	0.05	0.18	14.07	0	395108.8	89.94	44.43	36.43		
06/09/2024 07:00	0.09	0.19	13.99	0	408207.6	90.37	43.42	38.49		
06/09/2024 08:00	0.12	0.18	13.96	0	443336	92.51	43.29	42.72		
06/09/2024 09:00	0.06	0.15	13.99	0	444378.6	92.91	43.73	42.75		
06/09/2024 10:00	0.03	0.12	14.01	0	445668.2	93.02	43.44	42.74		
06/09/2024 11:00	0.02	0.1	14.01	0	417112.3	91.79	42.78	39.27		
06/09/2024 12:00	0.01	0.07	14.07	0	400942.4	90.72	43.38	37.01		
06/09/2024 13:00	0.03	0.06	14.01	0	436654.1	92.24	43.13	41.68		
06/09/2024 14:00								42.92	CS check and calibrate SO2	
06/09/2024 15:00								42.7		
06/09/2024 16:00	0.04	0.48	14.06	0	417726.8	91.34	44.14	39.17		
06/09/2024 17:00	0.02	0.51	14.06	0	399275.2	89.82	43.66	36.98		
06/09/2024 18:00	0.03	0.56	14.04	0	399791.7	89.96	43.27	37.11		
06/09/2024 19:00	0.04	0.56	14.01	0	404838.7	90.29	42.82	37.9		
06/09/2024 20:00	0.08	0.6	13.96	0	431253.9	91.53	43.39	41.51		
06/09/2024 21:00	0.09	0.57	13.96	0	427243.9	91.39	43.7	41.09		
06/09/2024 22:00	0.08	0.58	13.96	0	433140	91.59	43.6	41.82		
06/09/2024 23:00	0.05	0.6	14.02	0	413895.9	90.87	44	38.98		
Minimum	0.01	0.06	13.94	0	391503.2	89.81	42.78	35.81		
MinDate	12:00	14:00	02:00	00:00	15:00	15:00	15:00	05:00		
Maximum	0.12	0.6	14.09	0	445668.2	93.02	44.74	42.75		
MaxDate	08:00	20:00	05:00	00:00	10:00	10:00	05:00	09:00		
Avg	0.05	0.29	14.01	0.00	417849.51	91.09	43.65	39.78		
Num	22	22	22	22	22	22	22	24		
Data[%]	91.7	100	91.7	100	100	100	100	100		
STD	0	0.2	0	0	51975.1	11.5	5.6	2.4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
07/09/2024 00:00	0.03	0.67	14.03	0	402116.7	90.14	44.16	37.52		
07/09/2024 01:00	0.09	0.7	13.93	0	427594.4	91.32	42.54	41.22		
07/09/2024 02:00	0.04	0.7	13.95	0	418206	90.91	42.88	40		
07/09/2024 03:00	0.04	0.75	13.95	0	413957.8	90.66	42.76	39.34		
07/09/2024 04:00	0	0.74	14.14	0	382726.7	89.37	46	34.24		
07/09/2024 05:00	0	0.78	14.19	0	378485.9	89.15	46.95	33.16		
07/09/2024 06:00	0	0.82	14.29	0	361678.2	88.7	50.59	30.67		
07/09/2024 07:00	0	0.77	14.42	0	343944.1	88.14	55.17	27.71		
07/09/2024 08:00	0	0.75	14.4	0	349713.6	88.42	53.83	28.56		
07/09/2024 09:00	0.02	0.69	14.2	0	410325.7	89.19	47.95	37.54		
07/09/2024 10:00	0.03	0.6	14.06	0	446985.3	88.58	44.44	43.25		
07/09/2024 11:00	0.03	0.54	14.04	0	442578.3	88.53	43.87	42.77		
07/09/2024 12:00	0.04	0.43	14.04	0	431138.3	88.11	44.28	41.57		
07/09/2024 13:00	0.02	0.35	14.11	0	467535.3	89.57	46.46	45.5		
07/09/2024 14:00	0.03	0.29	14.07	0	443839.4	88.16	44.48	42.79		
07/09/2024 15:00	0.03	0.28	14.08	0	447074.2	88.12	44.39	43.2		
07/09/2024 16:00	0.05	0.26	14.05	0	437341.6	87.85	44.27	42.31		
07/09/2024 17:00	0.08	0.27	14	0	419870	86.24	43.77	40.67		
07/09/2024 18:00	0.09	0.28	13.95	0	424836.7	86.34	42.63	41.51		
07/09/2024 19:00	0.08	0.39	13.91	0	416352.9	86	42.24	40.73		
07/09/2024 20:00	0.08	0.48	13.9	0	420679.3	86.17	42.29	41.33		
07/09/2024 21:00	0.08	0.57	13.93	0	423514.1	86.46	42.87	41.51		
07/09/2024 22:00	0.06	0.55	13.96	0	423870.1	86.52	43.44	41.45		
07/09/2024 23:00	0.06	0.6	13.97	0	432571.8	86.8	43.48	42.38		
Minimum	0	0.26	13.9	0	343944.1	86	42.24	27.71		
MinDate	04:00	16:00	20:00	00:00	07:00	19:00	19:00	07:00		
Maximum	0.09	0.82	14.42	0	467535.3	91.32	55.17	45.5		
MaxDate	01:00	06:00	07:00	00:00	13:00	01:00	07:00	13:00		
Avg	0.04	0.55	14.07	0	415209.9	88.31	45.24	39.21		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.2	0.1	0	31495.9	1.6	3.5	4.8		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
08/09/2024 00:00	0.02	0.66	14.07	0	475283.6	89.67	44.92	46.61		
08/09/2024 01:00	0.01	0.71	14.08	0	483358.4	90.58	45.44	47.89		
08/09/2024 02:00	0.01	0.72	14.09	0	483780.4	90.85	45.54	48		
08/09/2024 03:00	0.02	0.75	14.06	0	479269.1	90.27	44.99	47.28		
08/09/2024 04:00	0.03	0.76	14.03	0	481355.5	89.09	44.19	45.4		
08/09/2024 05:00	0.04	0.74	13.99	0	449837.3	88.08	43.44	44.33		
08/09/2024 06:00	0.07	0.76	13.95	0	432454.2	87.18	43.04	42.53		
08/09/2024 07:00	0.06	0.74	13.99	0	400724.8	85.34	43.17	38.4		
08/09/2024 08:00	0.01	0.71	14.09	0	388577.8	84.65	44.21	36.22		
08/09/2024 09:00	0	0.64	14.14	0	383641	84.91	44.77	35.24		
08/09/2024 10:00	0.01	0.59	14.13	0	389527.8	85.13	44.27	36.02		
08/09/2024 11:00	0.01	0.47	14.14	0	388946.4	85.55	44.31	35.35		
08/09/2024 12:00	0.01	0.42	14.15	0	387365.2	85.59	44.75	35.69		
08/09/2024 13:00	0.02	0.36	14.13	0	390830.3	85.26	44.63	36.31		
08/09/2024 14:00	0.04	0.31	14.08	0	396688.3	85.28	43.8	37.35		
08/09/2024 15:00	0.06	0.32	14.06	0	399746.4	85.14	44.16	37.89		
08/09/2024 16:00	0.06	0.34	14.04	0	399120.1	84.92	43.95	37.93		
08/09/2024 17:00	0.05	0.37	14.01	0	395590.8	84.65	43.47	37.81		
08/09/2024 18:00	0.08	0.49	13.95	0	401116.5	84.77	43.27	38.69		
08/09/2024 19:00	0.07	0.55	13.99	0	396866.6	84.85	43.16	37.84		
08/09/2024 20:00	0.07	0.61	13.99	0	397074.7	84.91	42.99	37.92		
08/09/2024 21:00	0.07	0.67	13.97	0	398904.2	84.84	43.16	38.29		
08/09/2024 22:00	0.08	0.72	13.94	0	402571.7	85.06	42.74	38.9		
08/09/2024 23:00	0.1	0.71	13.92	0	413342.7	85.9	42.32	40.34		
Minimum	0	0.31	13.92	0	383641	84.65	42.32	35.24		
MinDate	09:00	14:00	23:00	00:00	09:00	17:00	23:00	09:00		
Maximum	0.1	0.76	14.15	0	483780.4	90.85	45.54	48		
MaxDate	23:00	04:00	12:00	00:00	05:00	05:00	02:00	02:00		
Avg	0.04	0.59	14.04	0	416528.1	86.36	43.95	39.95		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.2	0.1	0	34745.9	2.1	0.9	4.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
09/09/2024 00:00	0.06	0.75	14	0	396878.7	85.1	43.26	37.8		
09/09/2024 01:00	0.06	0.8	13.99	0	398059.8	84.98	43.19	37.99		
09/09/2024 02:00	0.05	0.77	13.99	0	400576	85.04	43.01	38.3		
09/09/2024 03:00	0.07	0.76	13.97	0	401616.8	84.65	42.94	38.73		
09/09/2024 04:00	0.08	0.8	13.96	0	402713.3	84.53	43.06	38.88		
09/09/2024 05:00	0.1	0.81	13.94	0	410576.4	85.49	42.78	39.92		
09/09/2024 06:00	0.12	0.82	13.95	0	439969.8	86.93	42.76	43.45		
09/09/2024 07:00	0.1	0.86	14.01	0	470040.2	89.6	46.69	47.69		
09/09/2024 08:00	0.09	0.79	14	0	447583	87.87	43.54	43.91		
09/09/2024 09:00	0.08	0.75	14	0	446233.1	88.44	43.35	43.64		
09/09/2024 10:00	0.04	0.63	14.07	0	463320.3	89.66	44.31	45.11		
09/09/2024 11:00	0.06	0.6	14.05	0	445071.5	89.14	43.81	43.04		
09/09/2024 12:00	0.08	0.49	14.01	0	405693.3	86.2	43.01	38.88		
09/09/2024 13:00	0.1	0.44	13.99	0	421382.7	87.05	43.39	40.81		
09/09/2024 14:00	0.08	0.37	14.04	0.4	435324.8	87.84	43.76	42.21		
09/09/2024 15:00	0.08	0.39	14.04	0.44	438427.2	88.02	44.15	42.56		
09/09/2024 16:00	0.09	0.33	14.02	0.47	435658.1	87.86	43.68	42.4		
09/09/2024 17:00	0.1	0.37	13.97	0.51	405757.2	86.07	42.8	39.14		
09/09/2024 18:00	0.12	0.47	13.96	0.55	405868	85.7	42.93	39.21		
09/09/2024 19:00	0.12	0.51	13.96	0.58	403112.7	85.64	42.63	38.83		
09/09/2024 20:00	0.15	0.54	13.93	0.55	417737.5	86.63	42.56	40.87		
09/09/2024 21:00	0.18	0.65	13.93	0.5	420967.9	87.14	42.96	41.24		
09/09/2024 22:00	0.17	0.62	13.92	0.51	418637.3	86.84	42.84	41.05		
09/09/2024 23:00	0.18	0.71	13.92	0.54	411271.9	86.22	42.81	40.11		
Minimum	0.04	0.33	13.92	0	396878.7	84.53	42.56	37.8		
MinDate	10:00	16:00	22:00	00:00	00:00	04:00	20:00	00:00		
Maximum	0.18	0.86	14.07	0.58	470040.2	89.66	46.69	47.69		
MaxDate	21:00	07:00	10:00	19:00	07:00	10:00	07:00	07:00		
Avg	0.1	0.63	13.98	0.21	422603.2	86.78	43.34	41.07		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.2	0	0.3	21479.4	1.5	0.9	2.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
10/09/2024 00:00	0.18	0.74	13.94	0.56	405919.1	85.75	42.85	39.34		
10/09/2024 01:00	0.18	0.73	13.92	0.6	408581.7	85.85	42.43	39.78		
10/09/2024 02:00	0.18	0.81	13.91	0.62	409925	86.03	42.43	40.01		
10/09/2024 03:00	0.17	0.8	13.93	0.66	404698.1	85.81	42.49	39.24		
10/09/2024 04:00	0.15	0.8	13.96	0.66	400259.1	85.65	42.79	38.44		
10/09/2024 05:00	0.11	0.85	14.05	0.7	386710.6	85.24	43.73	36.07		
10/09/2024 06:00	0.12	0.83	14.06	0.69	385590.3	85.2	43.86	35.84		
10/09/2024 07:00	0.12	0.85	14.06	0.66	388320.2	85.34	43.37	36.35		
10/09/2024 08:00	0.13	0.78	13.98	0.54	419468.2	86.7	42.61	40.76		
10/09/2024 09:00	0.11	0.71	14.02	0.48	435827.3	87.88	43.63	42.3		
10/09/2024 10:00	0.12	0.63	14.01	0.47	421901.6	87.13	43.28	40.67		
10/09/2024 11:00	0.12	0.52	14	0.46	415283.8	87.23	42.97	39.89		
10/09/2024 12:00	0.1	0.47	14.04	0.45	405303.9	86.95	43.22	38.38		
10/09/2024 13:00	0.13	0.36	14.02	0.41	423123.4	87.24	43.65	40.65		
10/09/2024 14:00	0.1	0.34	14.06	0.41	440122.7	88.15	44.16	42.39		
10/09/2024 15:00	0.1	0.32	14.07	0.42	450221.7	88.74	44.43	43.53		
10/09/2024 16:00	0.12	0.33	14.07	0.44	449503.3	88.87	44.65	43.51		
10/09/2024 17:00	0.16	0.36	13.99	0.44	421492.8	86.95	43.81	40.74		
10/09/2024 18:00	0.17	0.37	13.97	0.45	421124.4	86.74	43.5	40.87		
10/09/2024 19:00	0.13	0.45	13.95	0.55	411028.8	85.58	43.61	39.98		
10/09/2024 20:00	0.16	0.52	13.92	0.65	420149.7	86.87	43	41.21		
10/09/2024 21:00	0.2	0.61	13.92	0.59	425187.4	86.76	42.85	41.69		
10/09/2024 22:00	0.21	0.62	13.91	0.5	420484.6	86.78	42.83	41.18		
10/09/2024 23:00	0.25	0.7	13.91	0.47	413780.1	86.38	42.53	40.27		
Minimum	0.1	0.32	13.91	0.41	385590.3	85.2	42.43	35.84		
MinDate	12:00	15:00	02:00	13:00	06:00	06:00	01:00	06:00		
Maximum	0.25	0.85	14.07	0.7	450221.7	88.87	44.65	43.53		
MaxDate	23:00	05:00	15:00	05:00	15:00	16:00	16:00	15:00		
Avg	0.15	0.6	13.99	0.54	416000.3	86.62	43.28	40.13		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.2	0.1	0.1	17202.4	1	0.6	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
11/09/2024 00:00	0.19	0.74	13.93	0.55	406453.6	85.85	42.84	39.28		
11/09/2024 01:00	0.22	0.78	13.9	0.57	411996.6	86.1	42.54	40.12		
11/09/2024 02:00	0.26	0.75	13.9	0.54	413489.3	86.36	42.51	40.28		
11/09/2024 03:00	0.31	0.81	13.9	0.49	411570.7	86.18	42.47	40.06		
11/09/2024 04:00	0.23	0.8	13.94	0.55	404331.8	85.84	42.65	38.84		
11/09/2024 05:00	0.22	0.82	13.99	0.7	394889.4	85.58	42.88	37.23		
11/09/2024 06:00	0.24	0.86	14	0.74	394162.7	85.61	42.76	37.11		
11/09/2024 07:00	0.18	0.81	14.01	0.61	397520.4	85.83	42.49	37.56		
11/09/2024 08:00	0.16	0.78	13.96	0.52	432292.9	87.52	42.08	42.13		
11/09/2024 09:00	0.13	0.7	14.01	0.47	442865.9	88.74	43.1	43.05		
11/09/2024 10:00	0.14	0.65	14	0.45	429064.6	87.93	43.4	41.55		
11/09/2024 11:00	0.12	0.51	13.99	0.48	423921.3	87.63	42.57	40.96		
11/09/2024 12:00	0.12	0.46	13.97	0.5	415650.9	86.75	42.46	40.12		
11/09/2024 13:00	0.1	0.43	14.03	0.51	447612.6	88.62	43.48	43.56		
11/09/2024 14:00	0.11	0.42	14.05	0.48	453949.9	89.21	43.9	44.07		
11/09/2024 15:00	0.11	0.5	14.05	0.44	458663	89.3	44.24	44.71		
11/09/2024 16:00	0.13	0.47	14.02	0.49	449683.8	88.88	43.72	43.88		
11/09/2024 17:00	0.19	0.55	13.93	0.52	418946.2	87.03	42.89	40.86		
11/09/2024 18:00	0.22	0.58	13.93	0.49	416263.9	86.61	42.91	40.53		
11/09/2024 19:00	0.25	0.61	13.93	0.49	411149	86.24	42.79	39.79		
11/09/2024 20:00	0.22	0.64	13.93	0.48	424808.7	86.89	42.72	41.6		
11/09/2024 21:00	0.19	0.65	13.93	0.53	427079.5	87.2	42.67	41.86		
11/09/2024 22:00	0.21	0.7	13.92	0.52	423714.8	87.23	42.67	41.44		
11/09/2024 23:00	0.22	0.68	13.9	0.55	415624.8	86.05	43.06	40.81		
Minimum	0.1	0.42	13.9	0.44	394162.7	85.58	42.08	37.11		
MinDate	13:00	14:00	01:00	15:00	06:00	05:00	08:00	06:00		
Maximum	0.31	0.86	14.05	0.74	458663	89.3	44.24	44.71		
MaxDate	03:00	06:00	14:00	06:00	15:00	15:00	15:00	15:00		
Avg	0.19	0.65	13.96	0.53	421942.8	87.05	42.91	40.89		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0	0.1	18175.7	1.2	0.5	2.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
12/09/2024 00:00	0.17	0.79	13.91	0.68	414722.6	85.46	43.52	40.61		
12/09/2024 01:00	0.12	0.85	13.96	0.81	466092.5	89.04	43.73	46.51		
12/09/2024 02:00	0.14	0.92	13.97	0.86	467858.5	89.55	43.91	46.63		
12/09/2024 03:00	0.19	0.94	13.91	0.97	420195.2	88.98	43.24	41.13		
12/09/2024 04:00	0.18	1	13.94	1.1	399490.5	85.25	43.5	38.37		
12/09/2024 05:00	0.21	0.99	14	1	391427.6	85.03	43.96	36.85		
12/09/2024 06:00	0.24	0.99	14.02	0.86	388762.4	85.03	43.99	36.36		
12/09/2024 07:00	0.25	1	14.01	0.75	393074.8	85.36	43.59	36.96		
12/09/2024 08:00	0.24	0.93	13.96	0.49	412098.5	86.47	43.19	39.81		
12/09/2024 09:00	0.22	0.84	13.96	0.36	426011.8	87.39	43.05	41.49		
12/09/2024 10:00	0.18	0.74	13.99	0.36	419082.7	87.32	43.46	40.46		
12/09/2024 11:00	0.16	0.65	14.01	0.35	411732.8	87.54	43.47	39.46		
12/09/2024 12:00	0.13	0.52	14.04	0.39	404676.6	87.02	43.53	38.42		
12/09/2024 13:00	0.16	0.42	14	0.39	422055.3	87.21	43.92	40.71		
12/09/2024 14:00	0.16	0.37	13.99	0.41	421520.8	87.4	43.33	40.6		
12/09/2024 15:00	0.14	0.29	14.06	0.37	444694.6	88.45	43.9	42.86		
12/09/2024 16:00	0.13	0.29	14.04	0.4	448175	89.17	43.62	43.34		
12/09/2024 17:00	0.17	0.26	13.96	0.43	417845.8	88.98	42.62	40.31		
12/09/2024 18:00	0.21	0.36	13.91	0.52	418994.9	86.68	42.38	40.81		
12/09/2024 19:00	0.2	0.43	13.91	0.6	412068.6	86.3	42.06	39.96		
12/09/2024 20:00	0.2	0.5	13.92	0.62	428012.3	86.96	42.17	41.88		
12/09/2024 21:00	0.19	0.58	13.89	0.65	425910	87.34	42	41.76		
12/09/2024 22:00	0.26	0.64	13.88	0.64	423343.4	87.22	41.53	41.53		
12/09/2024 23:00	0.21	0.69	13.86	0.57	417704.6	86.88	41.38	40.82		
Minimum	0.12	0.26	13.86	0.35	388762.4	85.03	41.38	36.36		
MinDate	01:00	17:00	23:00	11:00	06:00	05:00	23:00	06:00		
Maximum	0.26	1	14.06	1.1	467858.5	89.55	43.99	46.63		
MaxDate	22:00	04:00	15:00	04:00	02:00	02:00	06:00	02:00		
Avg	0.19	0.67	13.96	0.61	420648	87	43.11	40.74		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.3	0.1	0.2	20181.8	1.2	0.8	2.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
13/09/2024 00:00	0.21	0.76	13.87	0.71	411554.7	86.27	41.46	40.06		
13/09/2024 01:00	0.21	0.79	13.86	0.8	412029.6	86.3	41.46	40.23		
13/09/2024 02:00	0.2	0.84	13.86	1.41	411623.9	86.1	41.94	40.2		
13/09/2024 03:00	0.19	0.91	13.9	1.41	404268.5	85.52	42.44	39.02		
13/09/2024 04:00	0.18	0.89	13.94	1.12	399308.7	85.36	42.72	38.23		
13/09/2024 05:00	0.17	0.96	14.01	1.06	389354.3	85.29	43.24	36.41		
13/09/2024 06:00	0.18	0.98	14.03	0.69	386703.8	85.36	43.39	35.84		
13/09/2024 07:00	0.22	0.95	14	0.62	391993	85.6	42.73	36.8		
13/09/2024 08:00	0.29	0.9	13.88	0.7	419236.8	86.82	41.21	40.93		
13/09/2024 09:00	0.29	0.88	13.89	0.68	429060.3	87.86	41.11	41.97		
13/09/2024 10:00	0.2	0.77	13.95	0.52	427533.7	88.03	42.02	41.53		
13/09/2024 11:00	0.16	0.73	13.98	0.5	428073	88.03	42.56	41.38		
13/09/2024 12:00	0.15	0.61	13.99	0.53	409811.6	86.68	42.29	39.23		
13/09/2024 13:00	0.15	0.52	13.97	0.52	423543.3	87.5	42.49	40.87		
13/09/2024 14:00	0.14	0.45	13.99	0.51	427264.9	87.78	42.78	41.23		
13/09/2024 15:00	0.14	0.39	14.01	0.49	437105.7	88.09	43.34	42.26		
13/09/2024 16:00	0.15	0.39	14.02	0.49	434279	88.08	43.73	42.01		
13/09/2024 17:00	0.15	0.38	14.06	0.46	400830.8	86.03	44.18	37.63		
13/09/2024 18:00	0.16	0.45	14.07	0.46	396744.8	85.39	44.38	37.12		
13/09/2024 19:00	0.16	0.45	14.05	0.5	397569	85.33	44.02	37.36		
13/09/2024 20:00	0.18	0.54	13.96	0.52	417182.6	86.05	42.96	40.49		
13/09/2024 21:00	0.16	0.56	13.94	0.63	424694.2	86.68	42.57	41.56		
13/09/2024 22:00	0.15	0.61	13.93	0.68	422935.6	86.58	42.66	41.42		
13/09/2024 23:00	0.17	0.64	13.92	0.64	416884.8	86.46	42.77	40.7		
Minimum	0.14	0.38	13.86	0.46	386703.8	85.29	41.11	35.84		
MinDate	14:00	17:00	01:00	17:00	06:00	05:00	09:00	06:00		
Maximum	0.29	0.98	14.07	1.41	437105.7	88.09	44.38	42.26		
MaxDate	08:00	06:00	18:00	02:00	15:00	15:00	18:00	15:00		
Avg	0.18	0.68	13.96	0.69	413316.1	86.55	42.69	39.77		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.2	0.1	0.3	14699.2	1	0.9	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
14/09/2024 00:00	0.18	0.69	13.94	0.59	407692.1	85.71	43.15	39.47		
14/09/2024 01:00	0.19	0.75	13.9	0.68	412655.8	86.05	42.02	40.24		
14/09/2024 02:00	0.14	0.79	13.91	0.8	407502.9	85.18	42.71	39.68		
14/09/2024 03:00	0.13	0.84	13.92	1.08	403375.7	84.88	43.08	39.03		
14/09/2024 04:00	0.12	0.92	13.99	0.98	393498.4	84.71	44.01	37.29		
14/09/2024 05:00	0.12	0.99	14.09	0.98	378665.1	84.4	46.09	34.66		
14/09/2024 06:00	0.13	1.02	14.12	0.96	374170.9	84.45	46.5	33.8		
14/09/2024 07:00	0.11	1.01	14.14	0.93	372713.1	84.7	46.43	33.4		
14/09/2024 08:00	0.16	0.98	14.07	0.76	384298	85.36	43.74	35.37		
14/09/2024 09:00	0.14	0.91	14.08	0.56	390236.7	85.65	43.85	36.24		
14/09/2024 10:00	0.11	0.81	14.1	0.52	388993.7	85.33	44.34	36.04		
14/09/2024 11:00	0.1	0.74	14.11	0.55	388209.8	85.26	44.31	35.89		
14/09/2024 12:00	0.06	0.68	14.18	0.54	379828.6	85.22	45.87	34.31		
14/09/2024 13:00	0.06	0.56	14.14	0.52	386424.3	85.18	44.72	35.45		
14/09/2024 14:00	0.06	0.53	14.16	0.49	385855.1	85.12	45.11	35.26		
14/09/2024 15:00	0.07	0.47	14.13	0.5	388249.9	85.24	44.26	35.63		
14/09/2024 16:00	0.07	0.41	14.15	0.48	385284.4	85.36	44.85	35.13		
14/09/2024 17:00	0.08	0.36	14.19	0.44	381785.3	85.02	46.33	34.63		
14/09/2024 18:00	0.1	0.41	14.14	0.48	385853.3	84.67	45.31	35.5		
14/09/2024 19:00	0.1	0.49	14.16	0.52	379179.1	84.54	46.17	34.47		
14/09/2024 20:00	0.07	0.51	14.15	0.54	378033.3	84.26	45.92	34.41		
14/09/2024 21:00	0.03	0.69	14.09	1.75	370543	76.43	46.65	34.3		
14/09/2024 22:00	0.02	0.82	14.12	3.81	369139.2	81.41	47.72	33.57		
14/09/2024 23:00	0.09	0.94	14.07	4.89	380540.2	83.5	46.71	35.25		
Minimum	0.02	0.36	13.9	0.44	369139.2	76.43	42.02	33.4		
MinDate	22:00	17:00	01:00	17:00	22:00	21:00	01:00	07:00		
Maximum	0.19	1.02	14.19	4.89	412655.8	86.05	47.72	40.24		
MaxDate	01:00	06:00	17:00	23:00	01:00	01:00	22:00	01:00		
Avg	0.1	0.72	14.09	1.01	386363.6	84.48	44.99	35.79		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.2	0.1	1.1	11660.3	1.9	1.5	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
15/09/2024 00:00	0.21	1	13.85	3.46	416560.6	85.3	41.91	41.28		
15/09/2024 01:00	0.23	1.06	13.87	1.33	421040	85.93	41.77	41.66		
15/09/2024 02:00	0.2	1.06	13.87	0.77	420641.1	86.19	41.92	41.56		
15/09/2024 03:00	0.25	1.08	13.86	0.63	415318	86.03	42.21	40.76		
15/09/2024 04:00	0.27	1.09	13.88	0.69	409265.9	85.54	42.61	39.95		
15/09/2024 05:00	0.28	1.1	13.89	0.9	406402.4	85.15	42.67	39.42		
15/09/2024 06:00	0.33	1.11	13.92	1.05	401997.2	85.18	42.57	38.7		
15/09/2024 07:00										
15/09/2024 08:00										
15/09/2024 09:00										
15/09/2024 10:00										
15/09/2024 11:00										
15/09/2024 12:00										
15/09/2024 13:00										
15/09/2024 14:00										
15/09/2024 15:00										
15/09/2024 16:00										
15/09/2024 17:00										
15/09/2024 18:00										
15/09/2024 19:00										
15/09/2024 20:00										
15/09/2024 21:00										
15/09/2024 22:00										
15/09/2024 23:00										
Minimum	0.2	1	13.85	0.63	401997.2	85.15	41.77	38.7		
MinDate	02:00	00:00	00:00	15:00	06:00	05:00	01:00	12:00		
Maximum	0.33	1.11	13.92	3.46	421040	86.19	42.67	41.66		
MaxDate	06:00	06:00	06:00	00:00	01:00	02:00	05:00	01:00		
Avg	0.25	1.07	13.88	1.26	413032.17	85.62	42.24	40.48		
Num	7	7	7	24	7	7	7	24		
Data[%]	29.2	29.2	29.2	100	29.2	29.2	29.2	100		
STD	0	0	0	0.6	7298	0.4	0.4	18.7		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
16/09/2024 00:00										
16/09/2024 01:00										
16/09/2024 02:00										
16/09/2024 03:00										
16/09/2024 04:00										
16/09/2024 05:00										
16/09/2024 06:00										
16/09/2024 07:00										
16/09/2024 08:00										
16/09/2024 09:00	0.46	0.63	14.02	0.56	400152.6	90.29	45.43	37.13		
16/09/2024 10:00	0.18	0.48	13.98	0.53	412681.1	89.3	43.3	39.52		
16/09/2024 11:00	0.08	0.48	14.13	0.54	389535.9	88.9	45.61	35.46		
16/09/2024 12:00	0.06	0.43	14.16	0.51	404914.2	89.87	47.86	37.54		
16/09/2024 13:00	0.11	0.38	14.03	0.49	487230.8	94.9	51.93	49.46		
16/09/2024 14:00	0.1	0.35	14.04	0.47	487875.8	95.86	52.14	49.2		
16/09/2024 15:00	0.11	0.33	14.05	0.43	487921.4	95.93	52.03	49.09		
16/09/2024 16:00	0.1	0.28	14.04	0.43	487843.1	95.84	52.08	49.21		
16/09/2024 17:00										
16/09/2024 18:00	0.11	0.38	14.05	0.47	399950.8	91.39	43.25	36.85		
16/09/2024 19:00	0.11	0.43	14.02	0.52	401882.3	90.16	42.54	37.44		
16/09/2024 20:00	0.09	0.51	13.92	0.74	416049.7	90.01	42.17	40.14		
16/09/2024 21:00	0.07	0.6	13.91	0.99	415574.5	90.15	41.91	39.96		
16/09/2024 22:00	0.08	0.69	13.93	0.83	415963.4	90.27	42.5	39.95		
16/09/2024 23:00	0.05	0.77	14	0.81	403922.6	89.88	43.32	37.9		
Minimum	0.05	0.28	13.91	0.43	389535.9	88.9	41.91	35.46		
MinDate	23:00	16:00	21:00	15:00	11:00	11:00	21:00	00:00		
Maximum	0.46	0.77	14.16	0.99	487921.4	95.93	52.14	49.46		
MaxDate	09:00	23:00	12:00	21:00	15:00	15:00	14:00	13:00		
Avg	0.12	0.48	14.02	0.59	429392.73	91.63	46.15	41.35		
Num	14	14	14	24	14	14	14	24		
Data[%]	58.3	58.3	58.3	100	58.3	58.3	58.3	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.1	38978.5	2.7	4.2	20.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
17/09/2024 00:00	0.02	0.81	14.08	0.79	390292.2	89.42	44.89	35.6		
17/09/2024 01:00	0.1	0.8	13.93	0.73	415041.7	90.59	42.11	39.72		
17/09/2024 02:00	0.1	0.8	13.95	0.72	410703.9	90.42	42.05	39.05		
17/09/2024 03:00	0.09	0.83	13.95	0.69	410716.8	90.34	42.41	38.99		
17/09/2024 04:00	0.02	0.84	14.09	0.63	391496.8	89.36	45.14	35.76		
17/09/2024 05:00	0.02	0.81	14.13	0.62	386139.8	89.06	45.73	34.83		
17/09/2024 06:00	0.08	0.79	14.11	0.62	388449.3	89.13	45.28	35.29		
17/09/2024 07:00	0.12	0.78	14.05	0.59	397310.4	89.28	44.43	36.84		
17/09/2024 08:00	0.17	0.75	13.95	0.56	426333.8	90.77	42.81	41.04		
17/09/2024 09:00	0.16	0.69	13.97	0.52	430125.4	91.2	42.87	41.45		
17/09/2024 10:00	0.19	0.65	13.97	0.48	429053.7	91.47	42.78	41.27		
17/09/2024 11:00	0.14	0.62	14.03	0.47	409080.1	90.78	43.22	38.29		
17/09/2024 12:00	0.08	0.53	14.14	0.43	392361.3	90.2	45.09	35.55		
17/09/2024 13:00	0.15	0.49	14	0.42	424592.6	91.33	42.51	40.34		
17/09/2024 14:00	0.16	0.49	14	0.46	428965.9	91.77	42.57	40.86		
17/09/2024 15:00	0.12	0.43	14.01	0.46	440158.6	92.57	42.39	42.05		
17/09/2024 16:00	0.11	0.45	14.02	0.49	414605	91.22	42.72	38.95		
17/09/2024 17:00	0.13	0.43	13.96	0.51	407552	89.54	42.96	38.75		
17/09/2024 18:00	0.11	0.63	13.95	0.9	402466.1	89.45	44	38.14		
17/09/2024 19:00	0.14	0.8	13.99	0.91	397787.8	88.87	44.06	37.21		
17/09/2024 20:00	0.27	0.9	13.89	0.78	419220.6	90.4	41.77	40.46		
17/09/2024 21:00	0.34	0.9	13.89	0.56	417122.6	90.91	41.25	40.07		
17/09/2024 22:00	0.25	0.96	13.89	0.57	421469.7	91.26	41.13	40.57		
17/09/2024 23:00	0.2	0.94	13.95	0.56	410430.6	90.93	41.96	38.75		
Minimum	0.02	0.43	13.89	0.42	386139.8	88.35	41.13	34.83		
MinDate	00:00	15:00	20:00	13:00	05:00	18:00	22:00	05:00		
Maximum	0.34	0.96	14.14	0.91	440158.6	92.57	45.73	42.05		
MaxDate	21:00	22:00	12:00	19:00	15:00	15:00	05:00	15:00		
Avg	0.14	0.71	14	0.6	410894.9	90.38	43.16	38.74		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.1	15124.4	1.1	1.4	2.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
18/09/2024 00:00	0.08	0.95	14.14	0.75	377802.3	88.37	46.23	33.52		
18/09/2024 01:00	0.12	0.99	13.88	1.16	414185	89.93	41.84	39.87		
18/09/2024 02:00	0.09	1.02	13.9	1.37	410665.8	89.66	42.32	39.43		
18/09/2024 03:00	0.1	1.1	13.91	1.42	409110.9	89.44	42.92	39.15		
18/09/2024 04:00	0.05	1.1	14.02	1.77	390702.3	88.92	44.4	35.94		
18/09/2024 05:00	0.04	1.13	14.07	1.32	385681.8	88.92	44.81	34.99		
18/09/2024 06:00	0.08	1.15	14.06	1.27	387872.3	89.1	44.33	35.33		
18/09/2024 07:00	0.14	1.1	14.03	0.83	399657.3	89.71	43.1	36.51		
18/09/2024 08:00	0.16	1	13.95	0.59	431077.9	91.37	41.92	41.57		
18/09/2024 09:00	0.14	0.88	13.95	0.6	423723.2	91.46	41.97	40.57		
18/09/2024 10:00	0.13	0.78	13.97	0.55	429882.5	91.81	42.03	41.21		
18/09/2024 11:00	0.09	0.71	14.04	0.56	406408.3	91.01	42.52	37.67		
18/09/2024 12:00	0.06	0.6	14.1	0.57	397887.2	90.71	43.42	36.2		
18/09/2024 13:00	0.09	0.59	14.01	0.56	453193.3	93.16	42.35	43.65		
18/09/2024 14:00	0.15	0.61	13.92	0.72	449119.7	92.41	41.88	43.85		
18/09/2024 15:00	0.12	0.74	13.89	1.33	446133.8	91.78	41.83	43.87		
18/09/2024 16:00	0.18	0.86	13.9	1.87	415372.5	90.33	42.1	39.82		
18/09/2024 17:00	0.15	0.89	13.95	1.1	402279	89.77	42.34	37.86		
18/09/2024 18:00	0.13	0.92	13.93	0.77	405005.9	90.12	42.11	38.26		
18/09/2024 19:00	0.16	0.96	13.97	0.63	401565.7	90.05	42.51	37.74		
18/09/2024 20:00	0.22	0.98	13.88	0.58	420386.6	91.12	41.23	40.55		
18/09/2024 21:00	0.19	0.96	13.87	0.73	421828.1	91.22	41.25	40.82		
18/09/2024 22:00	0.22	0.99	13.86	0.85	423904.3	91.09	41.02	41.09		
18/09/2024 23:00	0.18	1	13.92	1.11	408552.7	90.41	41.89	38.74		
Minimum	0.04	0.59	13.86	0.55	377802.3	88.37	41.02	33.52		
MinDate	05:00	13:00	22:00	10:00	00:00	00:00	22:00	00:00		
Maximum	0.22	1.15	14.14	1.87	453193.3	93.16	46.23	43.87		
MaxDate	20:00	06:00	00:00	16:00	13:00	13:00	00:00	15:00		
Avg	0.13	0.92	13.96	0.96	412824.9	90.49	42.6	39.09		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.4	19831.1	1.2	1.2	2.8		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/09/2024 00:00	0.19	1.03	13.95	0.92	402705.9	90.23	42.21	37.89		
19/09/2024 01:00	0.31	1.04	13.87	0.73	419660.3	90.98	41.07	40.58		
19/09/2024 02:00	0.3	1.07	13.89	0.64	414950.4	90.57	41.8	39.93		
19/09/2024 03:00	0.29	1.07	13.88	0.67	415734.3	90.5	41.85	40.08		
19/09/2024 04:00	0.2	1.1	14.03	0.7	392187.2	89.47	44.34	36.04		
19/09/2024 05:00	0.22	1.09	14.04	0.76	390411.9	89.44	44.04	35.76		
19/09/2024 06:00	0.2	1.09	14.02	0.62	394114.1	89.61	43.71	36.39		
19/09/2024 07:00	0.21	1.05	14.04	0.65	392619.6	89.6	43.9	36.1		
19/09/2024 08:00	0.22	0.97	13.91	0.63	425861.3	91.17	41.61	41.1		
19/09/2024 09:00	0.22	0.92	13.93	0.59	425706.9	91.63	42.06	40.94		
19/09/2024 10:00	0.17	0.83	13.95	0.53	428467.5	91.72	42.14	41.23		
19/09/2024 11:00	0.13	0.8	14.03	0.51	407233.8	90.81	43.44	38.05		
19/09/2024 12:00	0.08	0.68	14.12	0.54	391125.9	90.26	44.83	35.31		
19/09/2024 13:00	0.15	0.62	14	0.46	434591.4	92.3	42.2	41.43		
19/09/2024 14:00	0.16	0.55	14.01	0.42	436844	92.99	42.68	41.63		
19/09/2024 15:00	0.19	0.47	14	0.4	422394.5	91.99	42.47	39.97		
19/09/2024 16:00	0.11	0.36	14.08	0.47	401369.2	90.92	42.91	36.81		
19/09/2024 17:00	0.11	0.4	14.02	0.54	404903.6	90.56	42.35	37.74		
19/09/2024 18:00	0.09	0.42	14.01	0.61	403808.5	90.24	42.31	37.72		
19/09/2024 19:00	0.12	0.53	13.99	0.62	406639.8	90.29	42.27	38.21		
19/09/2024 20:00	0.14	0.61	13.94	0.62	422012.6	91.04	41.85	40.44		
19/09/2024 21:00	0.12	0.62	13.96	0.66	411069.4	90.44	42.15	39.03		
19/09/2024 22:00	0.12	0.66	13.95	0.69	415559.9	90.59	41.89	39.61		
19/09/2024 23:00	0.1	0.71	13.98	0.76	407217.4	90.3	42.16	38.27		
Minimum	0.08	0.36	13.87	0.4	390411.9	89.44	41.07	35.31		
MinDate	12:00	16:00	01:00	15:00	05:00	05:00	01:00	12:00		
Maximum	0.31	1.1	14.12	0.92	436844	92.99	44.83	41.63		
MaxDate	01:00	04:00	12:00	00:00	14:00	14:00	12:00	14:00		
Avg	0.17	0.78	13.98	0.61	411132.9	90.74	42.59	38.76		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.3	0.1	0.1	13902.2	0.9	1	2		

Site Report - CEMS Unit12


Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/09/2024 00:00	0.07	0.77	14.02	0.81	396161.6	89.95	43.02	36.67		
20/09/2024 01:00	0.12	0.78	13.89	0.79	422310.8	91.25	41.02	40.68		
20/09/2024 02:00	0.1	0.81	13.91	0.8	417142.6	90.92	41.31	39.91		
20/09/2024 03:00	0.11	0.86	13.9	0.81	415986.3	90.93	41.18	39.85		
20/09/2024 04:00	0.05	0.88	14.04	0.83	393045.4	89.83	43.26	36.03		
20/09/2024 05:00	0.04	0.89	14.06	0.76	391324.7	89.84	43.29	35.78		
20/09/2024 06:00	0.12	0.86	14.05	0.64	395219.5	89.86	43.34	36.37		
20/09/2024 07:00	0.07	0.83	14.1	0.59	388869.6	89.39	44.55	35.3		
20/09/2024 08:00	0.11	0.77	13.96	0.59	421627.8	90.92	41.99	40.27		
20/09/2024 09:00	0.1	0.7	13.94	0.62	431244.4	91.89	41.31	41.47		
20/09/2024 10:00	0.08	0.64	13.96	0.57	436033.6	92.37	41.57	41.86		
20/09/2024 11:00	0.05	0.63	14.01	0.59	415974.5	91.26	42.17	39.12		
20/09/2024 12:00	0.03	0.62	14.09	0.59	393996.1	89.92	43.99	35.97		
20/09/2024 13:00	0.07	0.52	13.96	0.58	426966.3	91.68	41.51	40.85		
20/09/2024 14:00	0.07	0.47	13.97	0.55	431889.8	91.99	41.83	41.25		
20/09/2024 15:00	0.07	0.48	13.96	0.56	429226.2	92.03	41.8	41.07		
20/09/2024 16:00	0.04	0.46	14.05	0.56	402213	90.54	42.86	37.15		
20/09/2024 17:00	0.02	0.45	14.11	0.54	390113	89.79	43.87	35.27		
20/09/2024 18:00	0.04	0.5	14.09	0.59	390754.8	89.72	43.58	35.51		
20/09/2024 19:00	0.08	0.53	14.03	0.62	397328.5	90.12	42.38	36.69		
20/09/2024 20:00	0.06	0.58	13.89	0.64	416216.9	89.62	41.7	40.18		
20/09/2024 21:00	0.05	0.67	13.88	0.97	411262.4	88.95	42.38	39.73		
20/09/2024 22:00	0.06	0.77	13.87	3.3	408464.5	81.43	41.89	40.14		
20/09/2024 23:00	0.09	0.86	13.96	3.64	399014.3	89.33	43.13	37.5		
Minimum	0.02	0.45	13.87	0.54	388869.6	81.43	41.02	35.27		
MinDate	17:00	17:00	22:00	17:00	07:00	22:00	01:00	17:00		
Maximum	0.12	0.89	14.11	3.64	436033.6	92.37	44.55	41.86		
MaxDate	01:00	05:00	17:00	23:00	10:00	10:00	07:00	10:00		
Avg	0.07	0.68	13.99	0.9	409266.1	90.15	42.46	38.53		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.2	0.1	0.8	15551.2	2.1	1	2.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
21/09/2024 00:00	0.03	0.91	14.06	2.11	385596.7	88.92	45.4	35.12		
21/09/2024 01:00	0.1	0.96	13.88	1.33	412430.5	90.19	41.57	39.66		
21/09/2024 02:00	0.07	0.95	13.9	1.67	407263.2	89.16	41.9	38.98		
21/09/2024 03:00	0.13	0.99	13.95	0.92	403717.9	89.74	42.47	38.13		
21/09/2024 04:00	0.02	0.97	14.11	1.07	378907	88.81	46.18	33.78		
21/09/2024 05:00	0.01	0.98	14.16	1.17	371511.8	88.73	47.32	32.49		
21/09/2024 06:00	0	1.03	14.29	1.07	354169.8	88.04	51.22	29.47		
21/09/2024 07:00	0	0.97	14.47	0.9	333848.4	87.56	57.31	25.76		
21/09/2024 08:00										
21/09/2024 09:00										
21/09/2024 10:00										
21/09/2024 11:00										
21/09/2024 12:00										
21/09/2024 13:00										
21/09/2024 14:00										
21/09/2024 15:00									S/D UNIT	
21/09/2024 16:00										
21/09/2024 17:00										
21/09/2024 18:00										
21/09/2024 19:00										
21/09/2024 20:00										
21/09/2024 21:00										
21/09/2024 22:00										
21/09/2024 23:00										
Minimum	0	0.91	13.88	0.9	333848.4	87.56	41.57	25.76		
MinDate	06:00	00:00	01:00	13:00	07:00	07:00	01:00	13:00		
Maximum	0.13	1.03	14.47	2.11	412430.5	90.19	57.31	39.66		
MaxDate	03:00	06:00	07:00	00:00	01:00	01:00	07:00	01:00		
Avg	0.05	0.97	14.10	1.28	380916.91	88.89	46.67	34.17		
Num	8	8	8	24	8	8	8	24		
Data[%]	33.3	33.3	33.3	100	33.3	33.3	33.3	100		
STD	0	0	0.2	0.4	27393.2	0.8	5.4	16.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
22/09/2024 00:00										
22/09/2024 01:00										
22/09/2024 02:00										
22/09/2024 03:00										
22/09/2024 04:00										
22/09/2024 05:00										
22/09/2024 06:00										
22/09/2024 07:00										
22/09/2024 08:00										
22/09/2024 09:00										
22/09/2024 10:00										
22/09/2024 11:00										
22/09/2024 12:00									S/D UNIT	
22/09/2024 13:00										
22/09/2024 14:00										
22/09/2024 15:00										
22/09/2024 16:00										
22/09/2024 17:00										
22/09/2024 18:00										
22/09/2024 19:00										
22/09/2024 20:00										
22/09/2024 21:00										
22/09/2024 22:00										
22/09/2024 23:00										
Minimum	----	----	----	0.47	----	----	----	0.26		
MinDate	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	----	----	----	2.53	----	----	----	0.28		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	02:00		
Avg	----	----	----	0.84	----	----	----	0.27		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	----	----	----	100	----	----	----	100		
STD	----	----	----	0.4	----	----	----	0		

Site Report - CEMS Unit12										
Date&Time	12HRSQ_CO ppm	12HRSQ_SO2 ppm	12HRSQ_O2 %Vol	12HRSQ_DUST mg/m3	12HRSQ_FLOW m3/h	12HRSQ_TEMP Degree C	12HRSQ_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
25/09/2024 00:00										
25/09/2024 01:00										
25/09/2024 02:00										
25/09/2024 03:00										
25/09/2024 04:00										
25/09/2024 05:00										
25/09/2024 06:00										
25/09/2024 07:00										
25/09/2024 08:00										
25/09/2024 09:00										
25/09/2024 10:00										
25/09/2024 11:00										
25/09/2024 12:00										
25/09/2024 13:00										
25/09/2024 14:00										
25/09/2024 15:00										
25/09/2024 16:00										
25/09/2024 17:00										
25/09/2024 18:00										
25/09/2024 19:00										
25/09/2024 20:00										
25/09/2024 21:00										
25/09/2024 22:00										
25/09/2024 23:00										
Minimum	***	***	***	0.23	***	***	***	0.26		
MinDate	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	12:00		
Maximum	***	***	***	3.56	***	***	***	0.29		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	01:00		
Avg	***	***	***	1.18	***	***	***	0.28		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	***	***	***	100	***	***	***	100		
STD	***	***	***	0.8	***	***	***	0		

Site Report - CEMS Unit12											
Date&Time	12HRSQ_CO ppm	12HRSQ_SO2 ppm	12HRSQ_O2 %Vol	12HRSQ_DUST mg/m3	12HRSQ_FLOW m3/h	12HRSQ_TEMP Degree C	12HRSQ_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution	
26/09/2024 00:00											
26/09/2024 01:00											
26/09/2024 02:00											
26/09/2024 03:00											
26/09/2024 04:00											
26/09/2024 05:00											
26/09/2024 06:00											
26/09/2024 07:00											
26/09/2024 08:00											
26/09/2024 09:00											
26/09/2024 10:00											
26/09/2024 11:00											
26/09/2024 12:00									S/D UNIT		
26/09/2024 13:00											
26/09/2024 14:00											
26/09/2024 15:00											
26/09/2024 16:00											
26/09/2024 17:00											
26/09/2024 18:00											
26/09/2024 19:00											
26/09/2024 20:00											
26/09/2024 21:00											
26/09/2024 22:00											
26/09/2024 23:00											
Minimum	----	----	----	0.21	----	----	----	0.26			
MinDate	00:00	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00	12:00			
Maximum	----	----	----	1.71	----	----	----	0.29			
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	04:00			
Avg	----	----	----	0.89	----	----	----	0.27			
Num	0	0	0	24	0	0	0	24			
Data[%]	----	----	----	100	----	----	----	100			
STD	----	----	----	0.5	----	----	----	0			

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_NOx	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
27/09/2024 00:00											
27/09/2024 01:00											
27/09/2024 02:00											
27/09/2024 03:00											
27/09/2024 04:00											
27/09/2024 05:00											
27/09/2024 06:00											
27/09/2024 07:00											
27/09/2024 08:00											
27/09/2024 09:00											
27/09/2024 10:00											
27/09/2024 11:00											
27/09/2024 12:00											
27/09/2024 13:00											
27/09/2024 14:00											
27/09/2024 15:00											
27/09/2024 16:00											
27/09/2024 17:00											
27/09/2024 18:00											
27/09/2024 19:00											
27/09/2024 20:00											
27/09/2024 21:00											
27/09/2024 22:00											
27/09/2024 23:00											
Minimum	---	---	---	---	0.33	---	---	---	0.26		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	---	2.55	---	---	---	0.29		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	06:00		
Avg	---	---	---	---	1.2	---	---	---	0.27		
Num	0	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	---	0.7	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_NOx	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
28/09/2024 00:00											
28/09/2024 01:00											
28/09/2024 02:00											
28/09/2024 03:00											
28/09/2024 04:00											
28/09/2024 05:00											
28/09/2024 06:00											
28/09/2024 07:00											
28/09/2024 08:00											
28/09/2024 09:00											
28/09/2024 10:00											
28/09/2024 11:00											
28/09/2024 12:00											
28/09/2024 13:00											
28/09/2024 14:00											
28/09/2024 15:00											
28/09/2024 16:00											
28/09/2024 17:00											
28/09/2024 18:00											
28/09/2024 19:00											
28/09/2024 20:00											
28/09/2024 21:00											
28/09/2024 22:00											
28/09/2024 23:00											
Minimum	---	---	---	---	0.44	---	---	---	0.27		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	09:00		
Maximum	---	---	---	---	1.84	---	---	---	0.29		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:00		
Avg	---	---	---	---	0.94	---	---	---	0.28		
Num	0	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	---	0.4	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12										Cause	Solution
Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW			
29/09/2024 00:00									SD		
29/09/2024 01:00									SD		
29/09/2024 02:00									SD		
29/09/2024 03:00									SD		
29/09/2024 04:00									SD		
29/09/2024 05:00									SD		
29/09/2024 06:00									SD		
29/09/2024 07:00									SD		
29/09/2024 08:00									SD		
29/09/2024 09:00									SD		
29/09/2024 10:00									SD		
29/09/2024 11:00									SD		
29/09/2024 12:00									SD		
29/09/2024 13:00									SD		
29/09/2024 14:00									SD		
29/09/2024 15:00									SD		
29/09/2024 16:00									SD		
29/09/2024 17:00									SD		
29/09/2024 18:00									SD		
29/09/2024 19:00									SD		
29/09/2024 20:00									SD		
29/09/2024 21:00									SD		
29/09/2024 22:00									SD		
29/09/2024 23:00									SD		
Minimum	00:00	00:00	00:00	0.42	00:00	00:00	00:00	11.00			
MinDate	---	---	---	10:00	---	---	---	0.29			
Maximum	---	---	---	1.54	---	---	---	04.00			
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	0.27			
Avg	---	---	---	0.74	---	---	---	24			
Num	0	0	0	24	0	0	0	24			
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100			
STD	---	---	---	0.3	---	---	---	9			

Site Report - CEMS Unit12										Cause	Solution
Date&Time	12HRSG CO ppm	12HRSG SO2 ppm	12HRSG O2 %Vol	12HRSG DUST mg/m3	12HRSG FLOW m3/h	12HRSG TEMP Degree C	12HRSG NOx@7%O2 ppm	12ST LOAD MW			
30/09/2024 00:00									SD		
30/09/2024 01:00									SD		
30/09/2024 02:00									SD		
30/09/2024 03:00									SD		
30/09/2024 04:00									SD		
30/09/2024 05:00									SD		
30/09/2024 06:00									SD		
30/09/2024 07:00									SU		
30/09/2024 08:00									SU		
30/09/2024 09:00	0	0.04	14.07	0.57	394140.5	90.44	43.24	36.14			
30/09/2024 10:00	0	0.03	14.1	0.54	395515.2	90.53	43.8	36.49			
30/09/2024 11:00	0	0.01	14.24	0.51	376640.5	89.43	47.57	33.01			
30/09/2024 12:00	0	0	14.33	0.55	365325.3	89.09	50.06	31.08			
30/09/2024 13:00	0	0	14.11	0.52	397593.6	90.32	43.52	36.42			
30/09/2024 14:00	0	0	14.13	0.52	395664.1	90.29	43.7	36.01			
30/09/2024 15:00	0	0	14.1	0.48	403993.5	90.6	43.08	37.18			
30/09/2024 16:00	0	0	14.21	0.48	386043.8	89.49	45.85	34.25			
30/09/2024 17:00	0	0	14.24	0.48	380256.5	89.08	46.52	33.43			
30/09/2024 18:00	0	0	14.22	0.52	379642.9	88.73	46.47	33.56			
30/09/2024 19:00	0	0	14.21	0.53	379914.7	89.01	47.1	33.73			
30/09/2024 20:00	0	0	14.1	0.52	394012.3	89.95	44.3	36.03			
30/09/2024 21:00	0	0.01	14.08	0.5	396576.8	90.23	43.71	36.43			
30/09/2024 22:00	0	0.02	14.03	0.6	398886.5	89.61	43.9	37.26			
30/09/2024 23:00	0	0.04	14.12	0.77	380834.5	88.78	47.22	34.28			
Minimum	0	0	14.03	0.48	365325.3	88.73	43.08	31.08			
MinDate	09:00	12:00	22:00	15:00	12:00	09:00	15:00	00:00			
Maximum	0	0.04	14.33	0.77	403993.5	90.6	50.06	37.26			
MaxDate	08:00	08:00	12:00	06:00	15:00	08:00	08:00	22:00			
Avg	0	0.0	14.2	0.5	388402.7	89.7	45.3	35.0			
Num	16	16	16	24	16	16	16	24			
Data[%]	66.7	66.7	66.7	100	66.7	66.7	66.7	100			
STD	0.4	0	0.1	0.2	11715.5	1.9	2.6	16.6			

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
01/10/2024 00:00	0	0.06	14.21	0.67	368526	86.36	50.57	32.29		
01/10/2024 01:00	0	0.08	14.04	0.81	392505.2	89.06	45.15	36.43		
01/10/2024 02:00	0	0.11	14.05	1.03	390175.4	89.02	44.89	35.88		
01/10/2024 03:00	0	0.11	14.04	0.93	390885.5	89.37	44.2	36.02		
01/10/2024 04:00	0	0.14	14.19	1.04	368457.8	88.42	48.63	32.19		
01/10/2024 05:00	0	0.16	14.2	1.16	367338.2	88.44	48.93	31.88		
01/10/2024 06:00	0	0.17	14.17	1.31	371808.4	88.55	48.02	32.66		
01/10/2024 07:00	0	0.17	14.11	0.91	380823.9	89	45.79	34.18		
01/10/2024 08:00	0.01	0.15	13.97	0.79	404335.2	90.15	42.45	38.15		
01/10/2024 09:00	0	0.11	13.99	0.59	410318.5	90.87	42.16	38.78		
01/10/2024 10:00	0	0.1	13.98	0.48	419943.1	91.56	42.11	40.01		
01/10/2024 11:00	0	0.05	14.11	0.46	399276.5	90.92	43.53	36.53		
01/10/2024 12:00	0	0.03	14.15	0.5	391682.8	90.44	43.85	35.3		
01/10/2024 13:00	0	0.03	13.94	0.62	431014.4	92.09	41.23	41.61		
01/10/2024 14:00	0	0.02	13.96	0.56	422925.8	91.96	41.49	40.33		
01/10/2024 15:00	0	0.03	13.95	0.49	428654.9	92.12	41.62	41.2		
01/10/2024 16:00	0	0.02	14.02	0.52	407834.8	90.85	42.73	38.25		
01/10/2024 17:00	0	0.04	14.07	0.55	395542.9	89.78	44.72	36.46		
01/10/2024 18:00	0.01	0.05	14.03	0.58	400624.9	90	43.2	37.34		
01/10/2024 19:00	0	0.07	14.05	0.63	395204.7	90.02	43.28	36.48		
01/10/2024 20:00	0.01	0.07	13.94	0.64	412173.9	90.84	41.65	39.28		
01/10/2024 21:00	0.01	0.08	13.94	0.64	411654.2	90.89	41.57	39.18		
01/10/2024 22:00	0	0.09	13.91	0.68	413762.9	91.04	41.18	39.68		
01/10/2024 23:00	0	0.12	13.98	0.87	400380.6	90.52	41.71	37.38		
Minimum	0	0.02	13.91	0.46	367338.2	88.36	41.18	31.88		
MinDate	00:00	14:00	22:00	11:00	05:00	00:00	22:00	05:00		
Maximum	0.01	0.17	14.21	1.31	431014.4	92.12	50.57	41.61		
MaxDate	08:00	06:00	00:00	06:00	13:00	15:00	00:00	13:00		
Avg	0	0.09	14.04	0.73	398993.8	90.18	43.94	36.98		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.2	18538.9	1.2	2.7	2.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
02/10/2024 00:00	0	0.1	14.02	0.95	394787	90.33	42.51	36.49		
02/10/2024 01:00	0	0.12	13.91	0.9	411228	91.02	41.09	39.34		
02/10/2024 02:00	0	0.12	13.95	0.95	404117	90.65	41.38	38.08		
02/10/2024 03:00	0	0.14	13.95	0.91	404592	90.69	41.28	38.18		
02/10/2024 04:00	0	0.15	14.06	1.06	387820.6	89.88	43.71	35.25		
02/10/2024 05:00	0	0.15	14.07	0.95	387117	89.91	43.53	35.11		
02/10/2024 06:00	0	0.15	14.04	0.98	390585.1	90.01	42.96	35.72		
02/10/2024 07:00	0	0.18	14.1	0.87	385579.7	89.82	44.26	34.85		
02/10/2024 08:00	0	0.12	13.96	0.65	412370.2	91.16	41.46	39.17		
02/10/2024 09:00	0	0.1	13.97	0.56	414259.7	91.5	41.69	39.28		
02/10/2024 10:00	0	0.08	13.98	0.49	423224.9	92.11	41.93	40.34		
02/10/2024 11:00	0	0.05	14.1	0.48	397941.9	91.11	43.41	36.32		
02/10/2024 12:00	0	0.03	14.04	0.55	402231.6	90.88	41.87	37.32		
02/10/2024 13:00	0	0.04	13.91	0.8	437749.3	92.17	41.29	42.68		
02/10/2024 14:00	0	0.05	13.94	0.68	431362.6	91.58	42.17	41.97		
02/10/2024 15:00	0	0.08	13.92	0.73	436908.9	91.89	41.89	42.71		
02/10/2024 16:00	0.01	0.1	13.97	0.7	415998.5	91.27	41.76	39.52		
02/10/2024 17:00	0	0.09	13.97	0.69	406921.3	90.78	41.21	38.32		
02/10/2024 18:00	0.03	0.11	13.97	0.69	404195.5	90.71	41.08	37.94		
02/10/2024 19:00	0	0.12	14.03	0.78	393625.2	90.07	42.57	36.28		
02/10/2024 20:00	0	0.14	13.92	0.9	410615.8	90.74	41.53	39.15		
02/10/2024 21:00	0	0.13	13.93	0.8	410954.8	90.61	41.52	39.23		
02/10/2024 22:00	0	0.13	13.9	0.75	415130.4	90.89	41.33	39.87		
02/10/2024 23:00	0	0.15	13.99	0.74	398585.1	90.43	42.96	37.07		
Minimum	0	0.03	13.9	0.48	385579.7	89.82	41.08	34.85		
MinDate	00:00	12:00	22:00	11:00	07:00	07:00	18:00	07:00		
Maximum	0.03	0.18	14.1	1.06	437749.3	92.17	44.26	42.71		
MaxDate	18:00	07:00	07:00	04:00	13:00	13:00	07:00	15:00		
Avg	0	0.11	13.98	0.77	407411.8	90.84	42.1	38.34		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.2	14722.1	0.7	0.9	2.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
03/10/2024 00:00	0	0.17	14.09	0.66	385659	90.05	44.78	34.88		
03/10/2024 01:00	0	0.16	13.91	0.65	412588.1	91.02	41.43	39.48		
03/10/2024 02:00	0	0.16	13.92	0.72	408416.2	90.76	41.54	38.91		
03/10/2024 03:00	0	0.2	13.92	0.69	408424.4	90.8	41.5	38.88		
03/10/2024 04:00	0	0.2	14.05	0.76	388884.5	89.96	43.69	35.44		
03/10/2024 05:00	0	0.22	14.09	0.74	382731.2	89.76	44.4	34.35		
03/10/2024 06:00	0	0.18	14.06	0.75	387857.1	89.95	43.75	35.23		
03/10/2024 07:00	0	0.19	14.02	0.68	393803.7	90.1	43.1	36.32		
03/10/2024 08:00	0	0.16	13.91	0.6	415950.3	91.17	41.22	39.92		
03/10/2024 09:00	0	0.14	13.92	0.59	418589.1	91.47	41.09	40.14		
03/10/2024 10:00	0	0.12	13.94	0.67	415714.8	91.51	41.1	39.58		
03/10/2024 11:00	0	0.09	14.05	0.6	402989.8	91.29	42.74	37.15		
03/10/2024 12:00	0	0.06	14.16	0.53	387735.4	90.8	44.86	34.64		
03/10/2024 13:00	0	0.03	13.98	0.46	427053.6	92.18	42.12	40.83		
03/10/2024 14:00	0	0.02	13.99	0.47	421101.7	91.98	42.17	39.91		
03/10/2024 15:00	0	0	13.99	0.46	425215	92.15	41.96	40.51		
03/10/2024 16:00	0	0.01	14.04	0.55	402229.6	90.65	42.37	37.32		
03/10/2024 17:00	0	0.02	13.96	0.56	413288.3	90.96	42.02	39.4		
03/10/2024 18:00	0.01	0.04	13.96	0.65	409163.3	90.64	42.1	38.78		
03/10/2024 19:00	0.03	0.05	13.98	0.6	407153.9	90.87	41.71	38.36		
03/10/2024 20:00	0.01	0.07	13.89	0.54	422061.2	91.78	40.73	40.73		
03/10/2024 21:00	0.02	0.07	13.91	0.52	419811.1	91.47	41.69	40.49		
03/10/2024 22:00	0	0.08	13.9	0.53	420177.8	91.38	41.5	40.59		
03/10/2024 23:00	0	0.1	13.87	0.65	406055	90.55	42.91	38.27		
Minimum	0	0	13.89	0.46	382731.2	89.76	40.73	34.35		
MinDate	00:00	15:00	20:00	13:00	05:00	05:00	20:00	05:00		
Maximum	0.03	0.22	14.16	0.76	427053.6	92.18	44.86	40.83		
MaxDate	19:00	05:00	12:00	04:00	13:00	13:00	12:00	13:00		
Avg	0	0.11	13.98	0.61	407609.8	90.97	42.35	38.34		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.1	13484.7	0.7	1.2	2.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Record
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
04/10/2024 00:00	0	0.12	14.04	0.92	393208.3	89.89	43.82	36.22		
04/10/2024 01:00	0	0.11	13.88	0.83	420901.2	91.1	41.41	40.8		
04/10/2024 02:00	0	0.16	13.9	0.67	415242.2	90.97	41.71	39.9		
04/10/2024 03:00	0.01	0.16	13.9	0.63	413505.4	90.88	41.56	39.7		
04/10/2024 04:00	0	0.19	14.04	0.67	391333.8	89.91	43.79	35.88		
04/10/2024 05:00	0	0.17	14.08	0.74	385721.7	89.69	44.34	34.83		
04/10/2024 06:00	0	0.18	14.07	0.78	387061.3	89.1	44.54	35.23		
04/10/2024 07:00	0	0.18	14.03	1.03	391372.1	88.67	44.22	36.12		
04/10/2024 08:00	0	0.18	13.88	0.72	425988.3	90.9	41.83	41.56		
04/10/2024 09:00	0	0.17	13.91	0.76	417137.7	90.98	42.13	40.11		
04/10/2024 10:00	0	0.15	13.91	0.62	430491.3	91.75	41.63	41.85		
04/10/2024 11:00	0	0.14	14.02	0.62	403031	90.97	43.25	37.49		
04/10/2024 12:00	0	0.1	14.13	0.56	366851.8	90.29	45.33	34.68		
04/10/2024 13:00	0	0.06	13.94	0.48	430280.9	92.02	41.55	41.42		
04/10/2024 14:00	0	0.06	13.95	0.48	427248.5	92.42	41.47	40.93		
04/10/2024 15:00	0	0.03	13.96	0.44	434091.9	92.71	41.75	41.73		
04/10/2024 16:00	0	0.02	14.04	0.44	408843.6	91.43	42.96	38.03		
04/10/2024 17:00	0	0.03	14.1	0.47	395316	90.26	44.17	36.09		
04/10/2024 18:00	0	0.04	14.06	0.61	395311.1	89.73	43.62	36.45		
04/10/2024 19:00	0	0.05	14.04	0.82	393949.8	89.66	43.88	36.3		
04/10/2024 20:00	0	0.07	13.92	0.75	415472.4	90.58	42.51	39.97		
04/10/2024 21:00	0	0.1	13.92	0.67	415784.5	90.68	42.65	40.03		
04/10/2024 22:00	0	0.11	13.92	0.61	418424.4	90.82	42.43	40.36		
04/10/2024 23:00	0.04	0.14	14.01	0.54	400440.5	90.31	43.8	37.33		
Minimum	0	0.02	13.88	0.44	385721.7	88.67	41.41	34.68		
MinDate	00:00	16:00	01:00	15:00	05:00	07:00	01:00	12:00		
Maximum	0.04	0.19	14.13	1.03	434091.9	92.71	45.33	41.85		
MaxDate	23:00	04:00	12:00	07:00	15:00	15:00	12:00	10:00		
Avg	0	0.11	13.99	0.66	408208.8	90.66	42.93	38.46		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.2	15729.4	1	1.2	2.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Record
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/10/2024 00:00	0	0.16	14.09	0.53	387471.5	89.77	45.31	35.17		
05/10/2024 01:00	0.01	0.14	13.92	0.51	412050.3	90.78	41.96	39.4		
05/10/2024 02:00	0.01	0.17	13.92	0.55	409548.1	90.64	41.88	38.99		
05/10/2024 03:00	0	0.15	13.93	0.57	407412.3	90.5	41.87	38.65		
05/10/2024 04:00	0	0.2	14.12	0.66	379278.8	89.3	46.11	33.82		
05/10/2024 05:00	0	0.18	14.2	0.8	388309.7	88.84	48.67	31.95		
05/10/2024 06:00	0	0.2	14.25	0.81	360360.5	88.48	50.22	30.6		
05/10/2024 07:00	0	0.21	14.44	0.7	338177.5	87.85	56.24	26.84		
05/10/2024 08:00	0	0.16	14.09	0.5	420895.1	89.03	47.51	39.42		
05/10/2024 09:00	0	0.14	13.99	0.42	436885.8	88.11	42.66	42.91		
05/10/2024 10:00	0	0.1	14.01	0.37	434931	87.85	43.1	42.6		
05/10/2024 11:00	0	0.07	14.04	0.33	435740.6	88.01	43.47	42.49		
05/10/2024 12:00	0	0.02	14.01	0.32	421396.6	87.09	43.41	40.89		
05/10/2024 13:00	0	0.01	14.07	0.29	445499.2	88.52	43.85	43.38		
05/10/2024 14:00	0	0	14.1	0.27	453677.4	89.58	44.28	44.02		
05/10/2024 15:00	0	0	14.02	0.27	424813.1	87.78	43.63	41.02		
05/10/2024 16:00	0	0	14.02	0.28	421787	87.61	43.28	40.54		
05/10/2024 17:00	0	0	14.03	0.3	411506.9	86.39	43.75	39.32		
05/10/2024 18:00	0	0	14.01	0.33	408547.4	85.8	43.9	39.27		
05/10/2024 19:00	0	0	14.01	0.39	403951.5	85.47	43.29	38.61		
05/10/2024 20:00	0	0.01	13.91	0.56	411400.4	85.85	41.96	40.06		
05/10/2024 21:00	0	0.03	13.9	0.62	411041.6	86.06	41.97	40.04		
05/10/2024 22:00	0.01	0.05	13.89	0.65	411681	85.99	41.89	40.22		
05/10/2024 23:00	0.01	0.08	13.91	0.66	408602	85.81	41.97	39.71		
Minimum	0	0	13.89	0.27	338177.5	85.47	41.87	26.84		
MinDate	00:00	14:00	22:00	14:00	07:00	19:00	03:00	07:00		
Maximum	0.01	0.21	14.44	0.81	453677.4	90.78	56.24	44.02		
MaxDate	01:00	07:00	07:00	06:00	14:00	01:00	07:00	14:00		
Avg	0	0.09	14.04	0.49	409373.5	87.96	44.42	38.75		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	98	96	96	96	96	96	96	96		
STD	0	0.1	0.1	0.2	26901.4	1.7	3.4	4.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Record
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/10/2024 00:00	0	0.1	13.94	0.66	403634.5	85.49	42.35	38.88		
06/10/2024 01:00	0	0.11	13.92	0.7	405246.7	85.44	42.03	39.27		
06/10/2024 02:00	0.01	0.14	13.92	0.67	405091.3	85.56	41.88	39.17		
06/10/2024 03:00	0.01	0.14	13.93	0.6	401961.7	85.45	41.88	38.62		
06/10/2024 04:00	0	0.14	13.98	0.67	395405.3	85.3	42.16	37.45		
06/10/2024 05:00	0	0.17	14.01	0.72	391730.1	85.06	42.65	36.76		
06/10/2024 06:00	0	0.16	14.03	1	388997.4	84.95	42.91	36.28		
06/10/2024 07:00	0.29	0.18	14.11	0.89	378334.3	84.87	44.95	34.26		
06/10/2024 08:00	1.03	0.16	14.18	0.67	374046.3	85.06	46.2	33.33		
06/10/2024 09:00	0	0.12	14.2	0.51	377341.4	85.2	47.57	33.74		
06/10/2024 10:00	0	0.08	14.24	0.45	373588.1	85.23	48.54	33.06		
06/10/2024 11:00	0	0.05	14.25	0.42	374090.7	85.44	48.61	33.01		
06/10/2024 12:00	0	0.02	14.24	0.39	376725.9	85.58	47.63	33.27		
06/10/2024 13:00	0	0.01	14.24	0.41	376692.4	85.74	47.37	33.3		
06/10/2024 14:00	0	0	14.16	0.4	380512.7	85.12	45.25	34.33		
06/10/2024 15:00	0	0.01	14.2	0.45	377452.3	85.44	46.92	33.6		
06/10/2024 16:00	0	0.01	14.19	0.36	380386.7	84.55	45.45	34.06		
06/10/2024 17:00	0	0.01	14.14	0.4	384771.4	85.12	44.39	35.05		
06/10/2024 18:00	0	0.02	14.12	0.59	381961.2	84.98	44.35	34.82		
06/10/2024 19:00	0	0.04	14.13	0.71	378543.3	84.97	44.91	34.2		
06/10/2024 20:00	0	0.06	14.08	0.68	386773.8	85.25	44.17	35.62		
06/10/2024 21:00	0	0.06	14.03	0.65	394851.3	85.38	43.23	37.14		
06/10/2024 22:00	0	0.08	14.1	0.65	383528.3	85.07	44.5	35.16		
06/10/2024 23:00	0	0.1	14.07	0.61	385842.3	85.19	43.63	35.54		
Minimum	0	0	13.92	0.36	373588.1	84.55	41.88	33.01		
MinDate	00:00	14:00	01:00	16:00	10:00	16:00	02:00	11:00		
Maximum	1.03	0.18	14.25	1	405246.7	85.74	48.61	39.27		
MaxDate	08:00	07:00	11:00	06:00	01:00	13:00	11:00	01:00		
Avg	0.06	0.08	14.1	0.59	385729.5	85.23	44.73	35.41		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	98	96	96	96	96	96	96	96		
STD	0.2	0.1	0.1	0.2	10358.8	0.3	2.2	2.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_MOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
07/10/2024 00:00	0	0.11	14.09	0.66	382097.5	84.98	43.92	34.94		
07/10/2024 01:00	0	0.13	14.08	0.65	383202.5	85.06	43.57	35.1		
07/10/2024 02:00	0	0.12	14.08	0.61	382662.7	85.17	43.89	35		
07/10/2024 03:00	0	0.14	14.07	0.57	385829.6	85.13	43.52	35.57		
07/10/2024 04:00	0	0.14	14.07	0.54	386094.4	85.06	44.16	35.63		
07/10/2024 05:00	0	0.16	14.07	0.57	385836.8	84.86	44.49	35.63		
07/10/2024 06:00	0.01	0.13	13.98	0.61	398458.4	85.08	43.08	37.97		
07/10/2024 07:00	0.02	0.15	13.91	0.62	413516.8	85.77	42.19	40.42		
07/10/2024 08:00	0	0.12	14.06	0.46	475878.3	90.38	45.69	48.67		
07/10/2024 09:00	0	0.11	14.01	0.38	485301	92.04	51.29	51.18		
07/10/2024 10:00	0	0.07	14.11	0.34	482922.3	91.97	45.98	48.29		
07/10/2024 11:00	0	0.04	14.1	0.33	467067.6	91.06	43.93	45.47		
07/10/2024 12:00	0	0.02	14.1	0.33	466006.6	90.48	43.99	45.27		
07/10/2024 13:00	0	0	14.1	0.28	485348.4	92.27	48.92	49.25		
07/10/2024 14:00	0	0	14.12	0.28	485716.6	92.6	48.72	49.16		
07/10/2024 15:00	0	0	14.09	0.24	485657.3	92.5	50.57	49.37		
07/10/2024 16:00	0	0	14.18	0.22	485629.7	92.52	47.84	48.27		
07/10/2024 17:00	0	0	14.16	0.22	479270.9	91.17	45.69	46.27		
07/10/2024 18:00	0	0	14.15	0.25	477913.2	90.9	45.53	46.37		
07/10/2024 19:00	0	0	14.12	0.28	474754.2	90.53	45.08	46.15		
07/10/2024 20:00	0.01	0	14.12	0.31	480051.6	91.09	44.92	47.14		
07/10/2024 21:00	0.06	0.01	14.09	0.33	484900.3	91.85	44.47	48.43		
07/10/2024 22:00	0.01	0.02	14.09	0.45	485577.3	92.46	44.83	49.49		
07/10/2024 23:00	0.01	0.05	14.07	0.5	483115.3	91.99	44.16	48.4		
Minimum	0	0	13.91	0.22	382097.5	84.86	42.19	34.94		
MinDate	00:00	13:00	07:00	16:00	00:00	05:00	07:00	00:00		
Maximum	0.06	0.16	14.18	0.66	485716.6	92.6	51.29	51.18		
MaxDate	21:00	05:00	16:00	00:00	14:00	14:00	09:00	09:00		
Avg	0	0.06	14.08	0.42	450076.2	89.46	45.43	44.06		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.2	44331.9	3.2	2.4	5.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_MOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
08/10/2024 00:00	0.01	0.05	14.03	0.44	475531.2	90.83	43.06	46.81		
08/10/2024 01:00	0.01	0.07	14.06	0.4	484420.1	91.59	43.54	48.29		
08/10/2024 02:00	0	0.09	14.07	0.4	485158.3	92	44.09	48.95		
08/10/2024 03:00	0.02	0.1	14.05	0.42	484071.6	91.84	43.82	48.58		
08/10/2024 04:00	0.05	0.1	14	0.41	466005.6	90.24	42.7	45.99		
08/10/2024 05:00	0.06	0.11	13.96	0.44	449703.7	88.93	41.99	44.29		
08/10/2024 06:00	0.04	0.11	13.96	0.46	451487.3	88.87	42.07	44.51		
08/10/2024 07:00	0.01	0.1	14	0.47	456501.4	89.17	42.49	44.91		
08/10/2024 08:00	0	0.11	14.09	0.41	478172.8	90.97	44.36	47.79		
08/10/2024 09:00	0	0.07	14.14	0.34	485626.5	92.52	46.08	49.27		
08/10/2024 10:00	0	0.04	14.15	0.31	485667.9	92.62	45.85	49.09		
08/10/2024 11:00	0	0.03	14.12	0.32	479828.1	92	44.36	46.67		
08/10/2024 12:00	0	0.01	14.09	0.3	466405.1	90.66	43.72	45.19		
08/10/2024 13:00	0	0	14.14	0.26	485202.2	92.26	46.56	48.38		
08/10/2024 14:00	0	0	14.12	0.27	485747	92.66	47.84	48.95		
08/10/2024 15:00	0	0	14.11	0.26	485720.6	92.6	48.96	49.24		
08/10/2024 16:00	0	0	14.09	0.24	485449.4	92.21	49.36	49.29		
08/10/2024 17:00	0	0	14.12	0.31	482917.1	91.62	44.49	47.22		
08/10/2024 18:00	0	0	14.1	0.41	483282	91.55	44.21	47.53		
08/10/2024 19:00	0	0.01	14.06	0.48	473555.3	90.75	43.35	46.3		
08/10/2024 20:00	0	0.01	14.06	0.46	482934.1	91.51	43.44	47.96		
08/10/2024 21:00	0	0.04	14.07	0.38	484933	92.07	44.5	48.99		
08/10/2024 22:00	0	0.04	14.08	0.38	485610.8	92.51	44.99	49.93		
08/10/2024 23:00	0	0.06	14.03	0.47	478575.7	91.42	43.11	47.62		
Minimum	0	0	13.96	0.24	449703.7	88.87	41.99	44.29		
MinDate	02:00	13:00	05:00	16:00	05:00	06:00	05:00	05:00		
Maximum	0.06	0.11	14.15	0.48	485747	92.66	49.36	49.93		
MaxDate	05:00	05:00	10:00	19:00	14:00	14:00	16:00	22:00		
Avg	0.01	0.05	14.07	0.38	477694.5	91.39	44.54	47.58		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.1	11276.3	1.1	2	1.7		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
09/10/2024 00:00	0	0.06	14	0.51	472116.9	90.44	42.24	46.62		
09/10/2024 01:00	0	0.07	14.04	0.53	484795.3	91.59	43.27	48.77		
09/10/2024 02:00	0	0.1	14.03	0.64	483425.4	91.35	43.15	48.33		
09/10/2024 03:00	0	0.09	14.04	0.58	481981.3	90.97	43.44	48.13		
09/10/2024 04:00	0	0.1	14	0.66	469084	89.56	42.9	46.45		
09/10/2024 05:00	0	0.1	13.94	0.74	444789.4	87.91	42.1	43.99		
09/10/2024 06:00	0	0.13	13.94	1.01	447825.1	87.71	42.1	44.41		
09/10/2024 07:00	0	0.14	13.96	0.71	456968.8	88.77	42.31	45.33		
09/10/2024 08:00	0	0.13	14.04	0.55	478662.5	90.32	43.77	47.94		
09/10/2024 09:00	0	0.1	14.05	0.48	481851.1	91.55	45.89	49.22		
09/10/2024 10:00	0	0.08	14.06	0.41	472415.3	90.72	43.92	46.76		
09/10/2024 11:00	0	0.06	14.04	0.39	456833	89.85	43.07	44.6		
09/10/2024 12:00	0	0.03	14.02	0.37	449946.2	89.23	42.53	43.86		
09/10/2024 13:00	0	0.02	14.07	0.35	471943.9	90.75	43.29	46.03		
09/10/2024 14:00	0	0.01	14.1	0.31	469334.3	90.71	43.87	45.43		
09/10/2024 15:00	0	0.01	14.1	0.32	473847.4	90.79	43.82	46.02		
09/10/2024 16:00	0	0	14.05	0.35	465037.1	90.55	43.07	45.21		
09/10/2024 17:00	0	0.01	13.95	0.4	443336.2	89.56	41.89	43.57		
09/10/2024 18:00	0	0.02	13.94	0.51	444875.5	89.21	42.12	43.86		
09/10/2024 19:00	0	0.05	13.93	0.54	445149.5	88.24	41.67	43.91		
09/10/2024 20:00	0	0.07	13.94	0.57	455484.7	89	41.63	45.02		
09/10/2024 21:00	0	0.08	13.95	0.75	457909.4	89.19	41.82	45.37		
09/10/2024 22:00	0	0.12	13.94	0.84	455829	89.04	41.95	45.13		
09/10/2024 23:00	0	0.11	13.94	0.75	447665.1	88.59	41.89	44.26		
Minimum	0	0	13.93	0.31	443336.2	87.71	41.63	43.57		
MinDate	00:00	16:00	19:00	14:00	17:00	06:00	20:00	17:00		
Maximum	0	0.14	14.1	1.01	484795.3	91.59	45.89	49.22		
MaxDate	00:00	07:00	14:00	06:00	01:00	01:00	09:00	09:00		
Avg	0	0.07	14	0.55	462921.3	89.73	42.82	45.76		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0.2	13989	1.2	1	1.7		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
10/10/2024 00:00	0	0.12	13.93	0.67	441574.4	88.01	41.62	43.59		
10/10/2024 01:00	0	0.13	13.94	0.57	447113.6	88.32	41.96	44.19		
10/10/2024 02:00	0	0.16	13.94	0.54	449429.4	88.5	41.77	44.46		
10/10/2024 03:00	0	0.13	13.93	0.57	442724.7	88.22	41.53	43.68		
10/10/2024 04:00	0	0.15	13.91	0.54	430466.1	87.34	41.43	42.29		
10/10/2024 05:00	0	0.14	13.9	0.55	423841.4	86.69	41.46	41.53		
10/10/2024 06:00	0	0.15	13.9	0.55	421570.3	86.65	41.44	41.26		
10/10/2024 07:00	0	0.15	13.91	0.55	425031.4	86.79	41.27	41.56		
10/10/2024 08:00	0	0.12	13.99	0.52	453261	88.73	42.13	44.51		
10/10/2024 09:00	0	0.1	14.03	0.48	458196	89.63	42.63	44.78		
10/10/2024 10:00	0	0.06	14.06	0.41	462961.8	90.1	42.88	45.04		
10/10/2024 11:00	0	0.04	14.06	0.4	457395.3	90.08	42.92	44.37		
10/10/2024 12:00	0	0.02	14.05	0.41	452378.5	89.58	42.66	43.73		
10/10/2024 13:00	0	0	14.12	0.35	471817.8	90.91	43.71	45.53		
10/10/2024 14:00	0	0	14.14	0.33	479085.9	91.43	44.13	46.24		
10/10/2024 15:00	0	0	14.1	0.37	480651.1	91.02	44.03	46.92		
10/10/2024 16:00	0	0.01	13.98	0.8	465011.4	89.5	42.6	46.05		
10/10/2024 17:00	0	0.03	13.92	1.17	442424	87.88	41.53	43.75		
10/10/2024 18:00	0	0.07	13.92	1.05	445063.2	87.93	41.66	44.04		
10/10/2024 19:00	0	0.09	13.94	0.85	447784	88.26	41.76	44.28		
10/10/2024 20:00	0	0.1	13.95	0.66	458907	89.03	41.88	45.49		
10/10/2024 21:00	0	0.1	13.95	0.64	460442.8	89.31	41.71	45.66		
10/10/2024 22:00	0	0.14	13.94	0.79	457533.3	89.09	41.85	45.37		
10/10/2024 23:00	0	0.14	13.93	0.82	445234	88.37	41.6	44.06		
Minimum	0	0	13.9	0.33	421570.3	86.65	41.27	41.26		
MinDate	00:00	13:00	05:00	14:00	06:00	06:00	07:00	06:00		
Maximum	0	0.16	14.14	1.17	480651.1	91.43	44.13	46.92		
MaxDate	00:00	02:00	14:00	17:00	15:00	14:00	14:00	15:00		
Avg	0	0.09	13.98	0.61	450829.1	88.81	42.17	44.27		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.2	15825.8	1.3	0.8	1.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
11/10/2024 00:00	0	0.15	13.92	0.87	443775.9	87.86	41.53	43.87		
11/10/2024 01:00	0	0.17	13.94	0.85	448026.1	88.22	41.74	44.4		
11/10/2024 02:00	0	0.15	13.94	0.66	444526.8	88.11	41.69	43.92		
11/10/2024 03:00	0	0.18	13.93	0.58	441715.2	87.94	41.64	43.58		
11/10/2024 04:00	0.01	0.16	13.9	0.55	427332.7	86.9	41.18	41.94		
11/10/2024 05:00	0	0.17	13.89	0.55	421754	86.46	41.3	41.31		
11/10/2024 06:00	0.01	0.18	13.88	0.55	421472.8	86.44	41.14	41.31		
11/10/2024 07:00	0	0.18	13.9	0.53	425425.8	86.87	40.99	41.64		
11/10/2024 08:00	0	0.16	13.99	0.47	451674.3	88.74	41.83	44.29		
11/10/2024 09:00	0	0.12	14.05	0.42	459416.8	89.82	42.85	44.8		
11/10/2024 10:00	0	0.09	14.08	0.38	462584.7	90.06	43.21	44.96		
11/10/2024 11:00	0	0.03	14.08	0.37	458819.1	90.3	42.97	44.34		
11/10/2024 12:00	0	0.02	14.1	0.35	466493.2	90.39	43.44	45.05		
11/10/2024 13:00	0	0	14.17	0.33	483727.8	91.9	44.79	46.9		
11/10/2024 14:00	0	0.07	14.15	0.2	478553.9	91.65	44.67	46.29		
11/10/2024 15:00	0	0.07	14.16	0.29	479717.8	91.32	44.54	46.25		
11/10/2024 16:00	0	0.09	14.12	0.34	466788.6	90.63	44.22	45.12		
11/10/2024 17:00	0	0.11	14.03	0.36	441424.8	88.7	42.76	42.66		
11/10/2024 18:00	0	0.12	13.99	0.45	432254.2	88.12	41.82	42.65		
11/10/2024 19:00	0	0.17	14.01	0.56	450954	88.86	42.21	44.04		
11/10/2024 20:00	0	0.22	14.03	0.6	466304.8	89.75	42.65	45.76		
11/10/2024 21:00	0	0.27	14	0.66	467105.3	90.06	41.97	45.97		
11/10/2024 22:00	0	0.31	13.98	0.67	462318.9	89.9	41.83	45.52		
11/10/2024 23:00	0	0.39	13.94	0.85	445647.9	88.87	41.48	43.88		
Minimum	0	0	13.88	0.2	421472.8	86.44	40.99	41.31		
MinDate	00:00	13:00	06:00	14:00	06:00	06:00	07:00	05:00		
Maximum	0.01	0.39	14.17	0.87	483727.8	91.9	44.79	46.9		
MaxDate	04:00	23:00	13:00	00:00	13:00	13:00	13:00	13:00		
Avg	0	0.15	14.01	0.51	452284	89.08	42.44	44.19		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.2	17913.9	1.6	1.2	1.6		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
12/10/2024 00:00	0	0.37	13.94	0.63	444600.7	88.43	41.16	43.72		
12/10/2024 01:00	0	0.43	13.94	0.6	447376.4	88.72	41.17	44.02		
12/10/2024 02:00	0	0.51	13.93	0.6	443330.3	88.54	40.94	43.53		
12/10/2024 03:00	0	0.48	13.92	0.62	435762.4	88.09	40.68	42.74		
12/10/2024 04:00	0.01	0.48	13.89	0.58	420438.7	87	40.69	40.96		
12/10/2024 05:00	0	0.53	13.92	0.59	409899.6	86.15	41.31	39.38		
12/10/2024 06:00	0	0.51	13.94	0.6	406017	85.99	41.42	38.73		
12/10/2024 07:00	0	0.5	14	0.55	403197.3	86.24	41.81	38.02		
12/10/2024 08:00	0	0.42	13.95	0.43	432137.8	87.89	41.01	42.02		
12/10/2024 09:00	0	0.35	14.02	0.37	442912	89.03	41.94	42.91		
12/10/2024 10:00	0	0.24	14.03	0.39	438187.5	88.73	42.1	42.31		
12/10/2024 11:00	0	0.19	14.04	0.35	442349	89.24	42.35	42.66		
12/10/2024 12:00	0	0.12	14.02	0.38	430039.4	88.36	42.32	41.25		
12/10/2024 13:00	0	0.1	14.05	0.34	450295.8	89.38	42.56	43.42		
12/10/2024 14:00	0	0.09	14.05	0.39	449814.2	89.67	42.72	43.43		
12/10/2024 15:00	0	0.1	14.05	0.36	445099.9	89.2	42.64	42.94		
12/10/2024 16:00	0	0.09	14	0.33	444539.8	88.77	42.17	43.22		
12/10/2024 17:00	0	0.12	13.9	0.66	426119	87.13	41.25	41.7		
12/10/2024 18:00	0	0.2	13.9	0.62	429744.2	87.28	41.05	42.12		
12/10/2024 19:00	0	0.26	13.89	0.67	421315.4	86.84	40.84	41.07		
12/10/2024 20:00	0	0.31	13.86	0.79	419071.3	86.78	40.33	40.87		
12/10/2024 21:00	0	0.39	13.87	0.61	416220.8	86.82	40.44	40.38		
12/10/2024 22:00	0	0.4	13.9	0.64	411664.1	86.24	40.81	39.77		
12/10/2024 23:00	0	0.43	13.91	0.68	409461.6	86.12	40.87	39.38		
Minimum	0	0.09	13.86	0.33	403197.3	85.99	40.33	38.02		
MinDate	00:00	14:00	20:00	16:00	07:00	06:00	20:00	07:00		
Maximum	0.01	0.53	14.05	0.79	450295.8	89.67	42.72	44.02		
MaxDate	04:00	05:00	13:00	20:00	13:00	14:00	14:00	01:00		
Avg	0	0.32	13.96	0.53	429983.1	87.78	41.44	41.69		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.2	0.1	0.1	15191.9	1.2	0.7	1.7		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSQ_CO	12HRSQ_SO2	12HRSQ_O2	12HRSQ_DUST	12HRSQ_FLOW	12HRSQ_TEMP	12HRSQ_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
13/10/2024 00:00	0	0.44	13.97	0.6	402259	85.94	41.25	38		
13/10/2024 01:00	0	0.48	13.97	0.73	401452.7	85.68	41.34	37.88		
13/10/2024 02:00	0	0.5	13.98	0.81	400151.6	85.65	41.65	37.76		
13/10/2024 03:00	0	0.51	14.01	0.77	396056.5	85.44	42.18	37.01		
13/10/2024 04:00	0	0.57	14.03	0.69	393132.1	85.35	42.67	36.5		
13/10/2024 05:00	0	0.55	14.06	0.62	389891.1	85.22	43.11	35.88		
13/10/2024 06:00	0	0.57	14.11	0.62	381447.8	85	44.65	34.28		
13/10/2024 07:00	0	0.53	14.23	0.65	366527.1	84.87	47.74	31.61		
13/10/2024 08:00	0	0.5	14.22	0.58	370724.7	85.41	46.94	32.13		
13/10/2024 09:00	0	0.43	14.22	0.49	372641.8	85.81	46.56	32.35		
13/10/2024 10:00	0	0.34	14.25	0.46	371700.9	85.72	46.87	32.13		
13/10/2024 11:00	0	0.24	14.25	0.46	373293.7	86.06	46.61	32.26		
13/10/2024 12:00	0	0.22	14.21	0.48	375396.9	85.76	45.9	32.76		
13/10/2024 13:00	0	0.19	14.23	0.55	371871.1	85.7	47.13	32.19		
13/10/2024 14:00	0	0.21	14.25	0.48	372950.7	85.82	46.59	32.28		
13/10/2024 15:00	0	0.17	14.25	0.43	374375.3	85.84	47.42	32.51		
13/10/2024 16:00	0	0.14	14.19	0.46	377970.9	84.93	46.49	33.38		
13/10/2024 17:00	0	0.16	14.17	0.54	377670.2	85.13	45.66	33.48		
13/10/2024 18:00	0	0.2	14.14	0.53	381400.4	85.43	44.57	34		
13/10/2024 19:00	0	0.25	14.14	0.53	382103.3	85.62	44.16	34.17		
13/10/2024 20:00	0	0.29	14.08	0.52	390849.8	85.86	42.58	35.67		
13/10/2024 21:00	0	0.3	14.05	0.53	393910.2	86	41.69	36.27		
13/10/2024 22:00	0	0.34	14.05	0.55	392333.3	85.97	41.61	36.05		
13/10/2024 23:00	0	0.39	14.06	0.71	390658.5	85.82	41.98	35.75		
Minimum	0	0.14	13.97	0.43	366527.1	84.87	41.25	31.61		
MinDate	00:00	16:00	00:00	15:00	07:00	07:00	00:00	07:00		
Maximum	0	0.57	14.25	0.81	402259	86.08	47.74	38		
MaxDate	00:00	04:00	10:00	02:00	00:00	11:00	07:00	00:00		
Avg	0	0.36	14.13	0.57	383365.4	85.59	44.47	34.43		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.1	11066.1	0.4	2.3	2.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSQ_CO	12HRSQ_SO2	12HRSQ_O2	12HRSQ_DUST	12HRSQ_FLOW	12HRSQ_TEMP	12HRSQ_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
14/10/2024 00:00	0	0.43	14.08	0.72	386539.2	85.74	42.53	35.04		
14/10/2024 01:00	0	0.46	14.04	0.62	391676.1	85.94	41.55	35.95		
14/10/2024 02:00	0	0.48	14.05	0.58	389967.5	85.87	41.72	35.72		
14/10/2024 03:00	0	0.47	14.06	0.57	389564.2	85.65	42.42	35.66		
14/10/2024 04:00	0	0.51	14.02	0.58	393787.6	85.68	41.61	36.47		
14/10/2024 05:00	0	0.48	14.06	0.63	387925.7	85.62	42.29	35.36		
14/10/2024 06:00	0	0.52	14.04	0.62	391235.5	85.83	41.71	35.99		
14/10/2024 07:00	0	0.5	14.05	0.55	390848.2	86.03	41.89	35.87		
14/10/2024 08:00	0	0.45	13.98	0.52	406430.7	86.74	40.87	38.39		
14/10/2024 09:00	0	0.37	13.96	0.43	418798.9	87.57	40.48	40.16		
14/10/2024 10:00	0	0.29	14.01	0.4	432023.3	88.64	41.45	41.47		
14/10/2024 11:00	0	0.23	14.04	0.4	414821.8	87.82	42.09	39.06		
14/10/2024 12:00	0	0.17	14.07	0.35	404878.9	87.32	42.02	37.6		
14/10/2024 13:00	0	0.13	14.06	0.33	419471.9	87.86	42.2	39.59		
14/10/2024 14:00	0	0.07	14.03	0.3	426590.2	87.82	42.16	40.74		
14/10/2024 15:00	0	0.09	13.96	0.59	436775.5	86.99	42.23	42.83		
14/10/2024 16:00	0	0.14	13.92	0.74	422476.6	86.62	41.85	41.24		
14/10/2024 17:00	0	0.2	13.95	0.72	408332.1	85.63	41.94	39.23		
14/10/2024 18:00	0	0.26	13.92	0.85	408745.2	85.74	41.39	39.31		
14/10/2024 19:00	0	0.3	13.93	0.83	409109.3	85.91	41.4	39.25		
14/10/2024 20:00	0	0.3	13.89	0.75	416309.6	86.28	41.28	40.57		
14/10/2024 21:00	0	0.38	13.89	0.82	414915.5	86.34	41.29	40.34		
14/10/2024 22:00	0	0.4	13.89	0.75	415239.4	86.39	41.12	40.35		
14/10/2024 23:00	0	0.38	13.89	0.66	419277.6	86.65	40.85	40.89		
Minimum	0	0.07	13.89	0.3	386539.2	85.62	40.48	35.04		
MinDate	00:00	14:00	20:00	14:00	00:00	05:00	09:00	00:00		
Maximum	0	0.52	14.08	0.85	436775.5	88.64	42.53	42.83		
MaxDate	00:00	06:00	00:00	18:00	15:00	10:00	00:00	15:00		
Avg	0	0.33	13.99	0.6	408155.9	86.53	41.68	38.63		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0.2	14945	0.9	0.5	2.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
15/10/2024 00:00	0	0.42	13.9	0.64	417284	86.75	41.08	40.49		
15/10/2024 01:00	0	0.42	13.88	0.59	415087.1	86.59	40.69	40.29		
15/10/2024 02:00	0	0.44	13.87	0.6	416674.8	86.74	40.47	40.53		
15/10/2024 03:00	0	0.44	13.88	0.67	416714.2	86.39	40.66	40.61		
15/10/2024 04:00	0	0.51	13.9	0.71	433353.8	87.6	40.55	42.53		
15/10/2024 05:00	0.01	0.51	13.87	0.79	418061.8	86.63	40.23	40.72		
15/10/2024 06:00	0.01	0.54	13.96	0.62	472149.4	90.28	41.35	47.27		
15/10/2024 07:00	0.01	0.5	14.21	0.65	373328.9	87.36	47.19	32.36		
15/10/2024 08:00	0.03	0.45	14.01	0.58	403547	89.8	41.48	37.19		
15/10/2024 09:00	0	0.36	13.96	0.48	421012.8	90.63	40.4	39.89		
15/10/2024 10:00	0.01	0.06	2.99	0.56	79468.18	17.43	7.87	34.54		
15/10/2024 11:00	0	0	0	0.47	0	0	0	45.51		
15/10/2024 12:00	0	0	0	0.54	0	0	0	42.62		
15/10/2024 13:00	0.39	0.4	10.67	0.5	363815	69.29	33.05	46.61		
15/10/2024 14:00	0.5	0.45	14.16	0.51	485546.3	92.52	44.67	47.68		
15/10/2024 15:00	0.52	0.35	14.11	0.49	484675.3	92.45	45.92	48.16		
15/10/2024 16:00	0.51	0.33	14.13	0.5	485430.3	92.37	45.27	48.15		
15/10/2024 17:00	0.54	0.31	14.02	0.57	456612.8	90.1	42.36	44.4		
15/10/2024 18:00	0.53	0.38	14.01	0.64	457475.2	89.69	41.91	44.65		
15/10/2024 19:00	0.57	0.47	13.96	0.65	442721.4	88.77	41.32	43.21		
15/10/2024 20:00	0.55	0.52	13.99	0.65	461078.8	89.58	41.65	45.17		
15/10/2024 21:00	0.57	0.56	14.02	0.65	473828.7	90.58	42.45	46.64		
15/10/2024 22:00	0.62	0.61	14.02	0.67	482772.6	91.35	42.76	47.89		
15/10/2024 23:00	0.54	0.64	14	0.72	470900.7	90.64	41.95	46.33		
Minimum	0	0	0	0.47	0	0	0	32.36		
MinDate	00:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	07:00		
Maximum	0.62	0.64	14.21	0.79	485546.3	92.52	47.19	48.16		
MaxDate	22:00	23:00	07:00	05:00	14:00	14:00	07:00	15:00		
Avg	0.25	0.4	12.23	0.6	388814.2	78.06	36.88	43.06		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.3	0.2	4.4	0.1	144631.3	28.4	13.5	4.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
16/10/2024 00:00	0.55	0.7	13.95	0.71	449593.4	89.25	41.42	44.16		
16/10/2024 01:00	0.58	0.69	13.98	0.67	466990	90.03	41.81	46.06		
16/10/2024 02:00	0.63	0.75	13.97	0.78	471651.3	89.97	41.63	46.76		
16/10/2024 03:00	0.63	0.8	13.95	0.84	462124.4	89.16	41.3	45.79		
16/10/2024 04:00	0.67	0.82	13.92	0.77	452499.9	89.27	40.77	44.7		
16/10/2024 05:00	0.73	0.81	13.87	0.67	426112.2	87.57	40.22	41.79		
16/10/2024 06:00	0.75	0.83	13.87	0.72	428850.8	87.23	39.92	42.13		
16/10/2024 07:00	0.69	0.78	13.88	0.74	427842.1	87.46	40.06	41.94		
16/10/2024 08:00	0.6	0.76	13.98	0.65	460805.2	89.53	41.04	45.32		
16/10/2024 09:00	0.54	0.65	14.04	0.49	475967.3	91.57	41.71	46.47		
16/10/2024 10:00	0.51	0.58	14.09	0.42	483866.9	92.79	44.58	48.1		
16/10/2024 11:00	0.44	0.5	14.04	0.5	468661.9	91.1	42.65	46.23		
16/10/2024 12:00	0.48	0.52	13.93	0.77	453122.1	88.44	41.89	45		
16/10/2024 13:00	0.48	0.71	14.02	0.8	483732.5	90.65	43.55	48.9		
16/10/2024 14:00	0.54	0.77	14.05	0.65	484868.4	91.59	44.46	49.56		
16/10/2024 15:00	0.5	0.81	14.05	0.45	483652.7	91.46	44.25	48.72		
16/10/2024 16:00	0.49	0.8	14.06	0.41	480053.5	90.93	44.18	47.81		
16/10/2024 17:00	0.54	0.74	13.98	0.55	450473.8	88.57	42.68	44.42		
16/10/2024 18:00	0.56	0.76	13.98	0.64	455161.7	88.62	42.51	45.08		
16/10/2024 19:00	0.58	0.79	13.96	0.65	445303.1	88.17	42.1	43.92		
16/10/2024 20:00	0.58	0.81	13.96	0.57	452102.6	88.37	42.08	44.78		
16/10/2024 21:00	0.57	0.83	13.99	0.52	471980.2	89.76	42.71	46.95		
16/10/2024 22:00	0.57	0.88	14.02	0.5	481722.9	90.68	43.45	48.28		
16/10/2024 23:00	0.61	0.86	14	0.57	476566.3	90.51	43.08	47.51		
Minimum	0.44	0.5	13.87	0.41	426112.2	87.23	39.92	41.79		
MinDate	11:00	11:00	05:00	16:00	05:00	06:00	06:00	05:00		
Maximum	0.75	0.88	14.09	0.84	484868.4	92.79	44.58	49.56		
MaxDate	06:00	22:00	10:00	03:00	14:00	10:00	10:00	14:00		
Avg	0.58	0.75	13.98	0.63	462237.3	89.7	42.25	45.85		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.1	18368	1.5	1.4	2.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
17/10/2024 00:00	0.64	0.86	13.94	0.62	447689.9	86.5	41.85	44.38		
17/10/2024 01:00	0.62	0.92	13.97	0.61	468146.5	89.56	42.34	46.6		
17/10/2024 02:00	0.63	0.92	13.98	0.72	474259.3	90.01	42.56	47.24		
17/10/2024 03:00	0.7	0.89	13.94	1.01	460444.2	89.09	41.83	45.83		
17/10/2024 04:00	0.75	0.97	13.91	1.18	445437.2	88.26	41.12	44.2		
17/10/2024 05:00	0.7	0.98	13.86	1.25	420882.1	86.4	41.06	41.38		
17/10/2024 06:00	0.66	0.96	13.88	1.22	426887.7	86.63	40.55	42.11		
17/10/2024 07:00	0.7	0.9	13.88	0.79	424655.3	86.88	40.4	41.67		
17/10/2024 08:00	0.61	0.91	13.97	0.59	454579	88.99	41.27	44.83		
17/10/2024 09:00	0.53	0.8	14.05	0.44	462420	90.22	43.07	45.14		
17/10/2024 10:00	0.47	0.72	14.14	0.33	477514.6	91.11	44.86	46.67		
17/10/2024 11:00	0.5	0.59	14.08	0.39	460289.2	90.41	42.88	44.56		
17/10/2024 12:00	0.51	0.47	14.07	0.45	450562.6	89.25	42.9	43.48		
17/10/2024 13:00	0.49	0.41	14.15	0.39	477216.5	91.06	44.46	46.01		
17/10/2024 14:00	0.46	0.31	14.19	0.37	482234.7	91.54	45.39	46.58		
17/10/2024 15:00	0.5	0.26	14.13	0.36	482444.5	91.49	49.03	48.12		
17/10/2024 16:00	0.49	0.21	14.11	0.37	485030.5	91.61	49.33	49.17		
17/10/2024 17:00	0.53	0.24	14.04	0.48	453844.9	89.45	43.04	44.18		
17/10/2024 18:00	0.53	0.34	14.04	0.53	462386.4	89.34	42.89	45.27		
17/10/2024 19:00	0.57	0.41	13.99	0.57	451317.3	89.02	42.47	44.32		
17/10/2024 20:00	0.54	0.47	13.99	0.65	460772.6	89.22	42	45.38		
17/10/2024 21:00	0.53	0.55	14	0.65	474600.9	90.52	42.31	46.95		
17/10/2024 22:00	0.54	0.59	14.02	0.67	483269.3	91.29	42.6	48.04		
17/10/2024 23:00	0.57	0.66	13.99	0.67	473959	90.76	42.26	46.9		
Minimum	0.46	0.21	13.86	0.33	420882.1	86.4	40.4	41.38		
MinDate	14:00	16:00	05:00	10:00	05:00	05:00	07:00	05:00		
Maximum	0.75	0.98	14.19	1.25	485030.5	91.61	49.33	49.17		
MaxDate	04:00	05:00	14:00	05:00	16:00	16:00	16:00	16:00		
Avg	0.57	0.64	14.01	0.64	460868.5	89.61	43.02	45.38		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.3	0.1	0.3	18548.9	1.5	2.3	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
18/10/2024 00:00	0.63	0.65	13.92	0.68	440453.1	88.64	40.94	43.35		
18/10/2024 01:00	0.6	0.7	13.98	0.67	466696.6	89.74	41.63	46.14		
18/10/2024 02:00	0.57	0.75	13.98	0.6	468614.6	90.28	41.88	46.24		
18/10/2024 03:00	0.64	0.72	13.94	0.53	453360.5	89.38	41.09	44.72		
18/10/2024 04:00	0.63	0.74	13.91	0.6	441465.7	88.6	40.53	43.43		
18/10/2024 05:00	0.65	0.76	13.86	0.76	420132	87.11	40.11	41.03		
18/10/2024 06:00	0.56	0.76	13.89	0.66	426912.1	87.11	40.3	41.81		
18/10/2024 07:00	0.52	0.72	13.89	0.7	424349.9	87.17	40.49	41.45		
18/10/2024 08:00	0.5	0.69	13.99	0.64	463574.6	89.44	41.75	45.65		
18/10/2024 09:00	0.5	0.69	14.08	0.51	483128.2	91.68	43.47	47.78		
18/10/2024 10:00	0.59	0.59	14.11	0.43	484601.5	92.33	44.31	48.43		
18/10/2024 11:00	0.53	0.55	14.09	0.4	475405.8	91.7	43.13	46.36		
18/10/2024 12:00	0.57	0.46	14.05	0.47	460735.1	90.05	42.32	44.79		
18/10/2024 13:00	0.51	0.5	14.08	0.41	485285.8	92.01	45.81	49.5		
18/10/2024 14:00	0.47	0.62	13.98	1.43	474662.6	87.24	43.25	47.86		
18/10/2024 15:00	0.52	0.69	13.97	1.54	471611.6	89.53	42.13	46.93		
18/10/2024 16:00	0.47	0.73	13.95	1.72	465301.5	89.51	41.73	46.26		
18/10/2024 17:00	0.48	0.78	13.9	1.43	416519	86.48	41.36	40.46		
18/10/2024 18:00	0.47	0.8	13.94	0.9	403546.3	85.17	42.2	38.64		
18/10/2024 19:00	0.51	0.81	13.93	0.86	404441.6	85.23	42.2	38.84		
18/10/2024 20:00	0.57	0.82	13.89	0.98	411668.5	85.53	41.47	40.06		
18/10/2024 21:00	0.59	0.87	13.86	1.2	418759.6	86.09	40.88	41.15		
18/10/2024 22:00	0.53	0.91	13.9	0.98	434212.2	87.19	40.69	42.9		
18/10/2024 23:00	0.53	0.89	13.88	1.1	426513.1	86.86	40.96	41.97		
Minimum	0.47	0.46	13.86	0.4	403546.3	85.17	40.11	38.64		
MinDate	14:00	12:00	05:00	11:00	18:00	18:00	05:00	18:00		
Maximum	0.65	0.91	14.11	1.72	485285.8	92.33	45.81	49.5		
MaxDate	05:00	22:00	10:00	16:00	13:00	10:00	13:00	13:00		
Avg	0.55	0.72	13.96	0.84	446748	88.5	41.86	43.99		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.4	27206.5	2.2	1.4	3.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/10/2024 00:00	0.57	0.92	13.89	1.34	411279.7	85.75	41.64	39.97		
19/10/2024 01:00	0.62	0.94	13.87	1.31	423987.9	86.36	40.6	41.73		
19/10/2024 02:00	0.59	0.96	13.87	1.19	425204.8	86.52	40.44	41.88		
19/10/2024 03:00	0.56	0.94	13.88	1.08	412028.9	85.72	41.48	40.1		
19/10/2024 04:00	0.55	0.96	13.89	1.14	408957.8	85.4	41.75	39.65		
19/10/2024 05:00	0.49	0.97	13.99	0.89	396314.6	84.99	42.54	37.36		
19/10/2024 06:00	0.53	0.97	13.97	0.91	398430.9	84.95	42.22	37.74		
19/10/2024 07:00	0.49	0.92	13.97	1.23	401294	85.11	41.94	38.21		
19/10/2024 08:00	0.49	0.9	13.9	0.81	431230.4	87.07	40.35	42.48		
19/10/2024 09:00	0.45	0.81	13.94	0.61	438659.4	88.16	40.74	43.04		
19/10/2024 10:00	0.42	0.71	13.96	0.52	442514.1	88.71	40.88	43.31		
19/10/2024 11:00	0.44	0.59	13.95	0.46	433726.6	88.49	40.8	42.2		
19/10/2024 12:00	0.43	0.54	13.94	0.42	423948.3	87.71	40.93	41.06		
19/10/2024 13:00	0.41	0.45	13.99	0.41	439010.4	88.64	41.39	42.62		
19/10/2024 14:00	0.44	0.38	14.01	0.38	440153.3	88.49	41.78	42.66		
19/10/2024 15:00	0.42	0.37	14	0.42	453216.8	89.11	42.03	44.32		
19/10/2024 16:00	0.47	0.38	13.93	0.77	444857.6	88.51	41.17	43.82		
19/10/2024 17:00	0.54	0.49	13.87	0.85	417996.1	86.85	40.58	40.81		
19/10/2024 18:00	0.51	0.52	13.87	0.68	417275.9	86.65	40.64	40.69		
19/10/2024 19:00	0.49	0.64	13.89	0.79	411447.8	85.94	41.4	39.84		
19/10/2024 20:00	0.47	0.66	13.92	1.2	407918.9	85.41	41.55	39.29		
19/10/2024 21:00	0.5	0.69	13.86	1.25	416805.3	86.09	40.7	40.79		
19/10/2024 22:00	0.45	0.74	13.87	1.83	425573.3	86.28	40.28	42		
19/10/2024 23:00	0.48	0.78	13.88	1.72	414929.8	85.93	40.96	40.46		
Minimum	0.41	0.37	13.86	0.38	396314.6	84.95	40.28	37.36		
MinDate	13:00	15:00	21:00	14:00	05:00	06:00	22:00	05:00		
Maximum	0.62	0.97	14.01	1.83	453216.8	89.11	42.54	44.32		
MaxDate	01:00	05:00	14:00	22:00	15:00	15:00	05:00	15:00		
Avg	0.49	0.72	13.92	0.93	422365.2	86.79	41.2	41.08		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0	0.4	15488.5	1.4	0.6	1.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/10/2024 00:00	0.47	0.82	13.9	1.3	407969.2	85.38	41.46	39.38		
20/10/2024 01:00	0.49	0.83	13.87	1.28	414316.7	85.81	41.12	40.51		
20/10/2024 02:00	0.49	0.85	13.88	1.21	410913	85.73	41.5	39.87		
20/10/2024 03:00	0.49	0.87	13.88	1.05	411507	85.58	41.34	40.06		
20/10/2024 04:00	0.47	0.89	13.89	1.25	410502.6	85.44	41.57	39.88		
20/10/2024 05:00	0.46	0.89	13.93	1.39	404926.3	85.07	41.92	38.86		
20/10/2024 06:00	0.44	0.88	14	1.27	394602.4	84.83	42.73	36.99		
20/10/2024 07:00	0.34	0.86	14.17	0.95	371940.7	84.5	46.56	32.84		
20/10/2024 08:00	0.25	0.85	14.27	0.88	361967.4	84.42	49.15	30.87		
20/10/2024 09:00	0.23	0.76	14.31	0.8	359984.8	84.24	49.73	30.41		
20/10/2024 10:00	0.23	0.64	14.33	0.69	360748.2	84.99	49.77	30.36		
20/10/2024 11:00	0.23	0.54	14.32	0.59	363078.7	85.34	49.31	30.71		
20/10/2024 12:00	0.23	0.47	14.3	0.55	365659.3	85.38	48.49	31.05		
20/10/2024 13:00	0.24	0.37	14.31	0.57	364780.5	85.24	48.72	30.83		
20/10/2024 14:00	0.25	0.33	14.28	0.63	365296	84.87	47.34	31.15		
20/10/2024 15:00	0.26	0.39	14.23	0.66	369517.5	84.98	46.71	31.96		
20/10/2024 16:00	0.24	0.44	14.22	0.65	368048.3	84.99	46.96	31.82		
20/10/2024 17:00	0.3	0.49	14.23	0.62	367848.3	84.84	46.95	31.78		
20/10/2024 18:00	0.32	0.54	14.2	0.84	369332.7	84.91	46.26	32.04		
20/10/2024 19:00	0.31	0.56	14.2	0.91	368504	84.9	46.56	31.94		
20/10/2024 20:00	0.31	0.57	14.17	1.15	371872.4	84.85	45.74	32.59		
20/10/2024 21:00	0.33	0.67	14.17	1.11	372020	84.89	45.89	32.7		
20/10/2024 22:00	0.32	0.7	14.16	1.03	372910.5	84.86	45.8	32.88		
20/10/2024 23:00	0.33	0.72	14.16	1.06	373041.3	84.84	45.83	32.89		
Minimum	0.23	0.33	13.87	0.55	359984.8	84.24	41.12	30.36		
MinDate	09:00	14:00	01:00	12:00	09:00	09:00	01:00	10:00		
Maximum	0.49	0.89	14.33	1.39	414316.7	85.81	49.77	40.51		
MaxDate	01:00	04:00	10:00	05:00	01:00	01:00	10:00	01:00		
Avg	0.33	0.66	14.14	0.94	379219.1	85.04	45.73	33.94		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.2	0.3	19376.6	0.4	2.9	3.7		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
21/10/2024 00:00	0.33	0.77	14.16	0.77	372642.9	84.92	45.81	32.75		
21/10/2024 01:00	0.37	0.77	14.16	0.83	372626	84.86	45.51	32.82		
21/10/2024 02:00	0.33	0.79	14.16	0.85	371537.2	84.78	45.98	32.7		
21/10/2024 03:00	0.32	0.79	14.16	0.97	372690.2	84.65	45.97	32.88		
21/10/2024 04:00	0.33	0.82	14.15	1.05	374030.1	84.64	45.83	33.1		
21/10/2024 05:00	0.34	0.83	14.14	1.04	375394.6	84.65	45.63	33.37		
21/10/2024 06:00	0.44	0.84	13.96	0.95	401667.2	85.34	41.61	38.15		
21/10/2024 07:00	0.45	0.81	13.97	0.81	406335.8	86.85	42.65	38.53		
21/10/2024 08:00	0.46	0.8	14.05	0.67	397254.2	88.82	42.66	36.42		
21/10/2024 09:00	0.4	0.66	14.05	0.49	406635	90.68	42.46	37.59		
21/10/2024 10:00	0.4	0.59	13.99	0.46	414318.5	90.89	41.61	38.89		
21/10/2024 11:00	0.33	0.48	14.14	0.46	391527	90.44	43.76	34.88		
21/10/2024 12:00	0.3	0.37	14.26	0.44	378461.2	90.27	47.05	32.55		
21/10/2024 13:00	0.41	0.3	14.09	0.36	406366.9	91.14	42.75	37.22		
21/10/2024 14:00	0.42	0.23	14.02	0.32	414287.8	90.92	41.4	38.66		
21/10/2024 15:00	0.4	0.2	13.97	0.51	426934	91.46	40.84	40.51		
21/10/2024 16:00	0.39	0.22	14.03	0.54	415957.5	90.9	42.06	38.8		
21/10/2024 17:00	0.4	0.29	14.04	0.57	404865.7	90.1	42.14	37.47		
21/10/2024 18:00	0.38	0.32	14.11	0.61	392691.3	89.68	43.53	35.31		
21/10/2024 19:00	0.4	0.37	14.15	0.57	388228.1	89.78	44.04	34.43		
21/10/2024 20:00	0.45	0.42	14.14	0.54	387353.3	89.89	44.07	34.35		
21/10/2024 21:00	0.43	0.47	14.13	0.52	387046.5	89.94	44.11	34.35		
21/10/2024 22:00	0.46	0.55	14.13	0.46	387536.4	90.04	44.23	34.36		
21/10/2024 23:00	0.48	0.56	14.07	0.48	395439.6	89.87	45.95	35.84		
Minimum	0.3	0.2	13.96	0.32	371537.2	84.84	40.84	32.55		
MinDate	12:00	15:00	06:00	14:00	02:00	04:00	15:00	12:00		
Maximum	0.48	0.84	14.26	1.05	426934	91.46	47.05	40.51		
MaxDate	23:00	06:00	12:00	04:00	15:00	15:00	12:00	15:00		
Avg	0.39	0.55	14.09	0.64	393409.5	88.56	43.74	35.67		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.2	16245.2	2.6	1.7	2.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
22/10/2024 00:00	0.46	0.59	14.12	0.59	388026.7	89.59	44.94	34.71		
22/10/2024 01:00	0.54	0.6	13.96	0.62	410783.4	90.3	42.19	38.7		
22/10/2024 02:00	0.5	0.61	13.98	0.64	407638.3	90.12	42.37	38.16		
22/10/2024 03:00	0.49	0.7	13.99	0.54	405386.8	90.23	42.57	37.79		
22/10/2024 04:00	0.46	0.67	14.12	0.5	385055.5	89.51	45.34	34.22		
22/10/2024 05:00	0.54	0.69	14.12	0.48	386795.2	89.65	44.54	34.43		
22/10/2024 06:00	0.53	0.72	14.09	0.49	389971	89.73	43.79	34.99		
22/10/2024 07:00	0.58	0.66	14.04	0.5	397417.2	90.05	42.61	36.31		
22/10/2024 08:00	0.67	0.67	13.92	0.48	422541.4	91.24	40.58	40.36		
22/10/2024 09:00	0.56	0.55	13.97	0.43	420022.8	91.6	40.87	39.66		
22/10/2024 10:00	0.54	0.48	13.97	0.35	420092.6	91.57	41.05	39.73		
22/10/2024 11:00	0.41	0.44	14.12	0.34	402614.1	91.14	43.71	36.5		
22/10/2024 12:00	0.29	0.27	14.18	0.28	392661.9	90.69	45.3	34.92		
22/10/2024 13:00	0.39	0.19	14.02	0.25	425051	92.05	41.75	40.01		
22/10/2024 14:00	0.41	0.14	14.04	0.26	421516.8	91.84	42.47	39.45		
22/10/2024 15:00	0.43	0.09	14.04	0.22	434898.4	92.47	42.47	41.16		
22/10/2024 16:00	0.42	0.08	14.08	0.24	417026.7	91.77	42.9	38.65		
22/10/2024 17:00	0.47	0.11	13.97	0.37	415550.8	91.07	40.25	39.12		
22/10/2024 18:00	0.51	0.15	13.98	0.56	412157.2	91	40.84	38.57		
22/10/2024 19:00	0.44	0.23	14.03	0.55	405854	90.41	42.24	37.6		
22/10/2024 20:00	0.47	0.25	14.04	0.46	409133	90.14	43.61	38.18		
22/10/2024 21:00	0.5	0.32	13.97	0.48	421773.4	90.7	42.37	40.2		
22/10/2024 22:00	0.49	0.33	13.96	0.54	417404.5	90.88	41.59	39.58		
22/10/2024 23:00	0.44	0.38	14.03	0.63	403124.7	90.45	42.4	37.07		
Minimum	0.29	0.08	13.92	0.22	385055.5	89.51	40.25	34.22		
MinDate	12:00	16:00	08:00	15:00	04:00	04:00	17:00	04:00		
Maximum	0.67	0.72	14.18	0.64	434898.4	92.47	45.34	41.16		
MaxDate	08:00	06:00	12:00	02:00	15:00	15:00	04:00	15:00		
Avg	0.48	0.41	14.03	0.45	408854	90.76	42.61	37.92		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.1	13571.9	0.8	1.4	2.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG CO ppm	12HRSG SO2 ppm	12HRSG O2 %Vol	12HRSG DUST mg/m3	12HRSG FLOW m3/h	12HRSG TEMP Degree C	12HRSG NOx@7%O2 ppm	12GT LOAD MW	Cause	Solution
23/10/2024 00:00	0.36	0.45	14.16	0.69	383317.7	89.93	44.34	33.66		
23/10/2024 01:00	0.54	0.48	13.92	0.61	416481.1	91.17	40.44	39.52		
23/10/2024 02:00	0.49	0.51	13.98	0.59	409125.8	90.38	42.51	38.44		
23/10/2024 03:00	0.43	0.52	13.99	2.15	402108.4	85.5	43.53	37.96		
23/10/2024 04:00	0.35	0.66	14.15	2.42	378464.7	88.01	47.89	33.41		
23/10/2024 05:00	0.42	0.7	14.18	1	375590.3	88.43	47.94	32.8		
23/10/2024 06:00	0.37	0.73	14.22	0.82	370918.5	88.66	48.82	31.79		
23/10/2024 07:00	0.22	0.74	14.4	0.72	348079.9	88.36	54.07	27.93		
23/10/2024 08:00										
23/10/2024 09:00										
23/10/2024 10:00										
23/10/2024 11:00										
23/10/2024 12:00										
23/10/2024 13:00										
23/10/2024 14:00										
23/10/2024 15:00										
23/10/2024 16:00										
23/10/2024 17:00										
23/10/2024 18:00										
23/10/2024 19:00										
23/10/2024 20:00										
23/10/2024 21:00										
23/10/2024 22:00										
23/10/2024 23:00										
Minimum	0.22	0.45	13.92	0.59	348079.9	85.5	40.44	27.93		
MinDate	07:00	00:00	01:00	13:00	07:00	03:00	01:00	12:00		
Maximum	0.54	0.74	14.4	2.42	416481.1	91.17	54.07	39.52		
MaxDate	01:00	07:00	07:00	04:00	01:00	01:00	07:00	01:00		
Avg	0.40	0.60	14.13	1.13	385510.80	88.81	46.19	34.44		
Num	8	8	8	24	8	8	8	24		
Data[%]	33.3	33.3	33.3	100	33.3	33.3	33.3	100		
STD	0.1	0.1	0.2	0.5	22549.5	1.7	4.3	16.4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG CO ppm	12HRSG SO2 ppm	12HRSG O2 %Vol	12HRSG DUST mg/m3	12HRSG FLOW m3/h	12HRSG TEMP Degree C	12HRSG NOx@7%O2 ppm	12GT LOAD MW	Cause	Solution
24/10/2024 00:00										
24/10/2024 01:00										
24/10/2024 02:00										
24/10/2024 03:00										
24/10/2024 04:00										
24/10/2024 05:00										
24/10/2024 06:00										
24/10/2024 07:00										
24/10/2024 08:00	0.55	0.61	14	0.62	404735.5	89.56	43.64	37.58		
24/10/2024 09:00	0.47	0.5	14.01	0.55	408756.1	88.69	42.95	38.48		
24/10/2024 10:00	0.44	0.38	14.05	0.47	414491.6	90.11	43.92	39.01		
24/10/2024 11:00	0.36	0.3	14.19	0.44	390640.6	89.95	46.93	34.8		
24/10/2024 12:00	0.37	0.25	14.23	0.4	385611.2	90.02	47.89	33.91		
24/10/2024 13:00	0.44	0.16	14.06	0.33	417128.5	91.36	43.61	38.98		
24/10/2024 14:00	0.43	0.1	14.08	0.34	415379.4	91.25	44.23	38.63		
24/10/2024 15:00	0.44	0.08	14.06	0.33	414520.3	90.97	43.91	38.63		
24/10/2024 16:00	0.39	0.06	14.17	0.32	396065.5	90.18	45.88	35.61		
24/10/2024 17:00	0.43	0.06	14.08	0.3	408588	90.41	44.49	37.82		
24/10/2024 18:00	0.44	0.09	14.11	0.34	403145.4	90.01	45.32	36.97		
24/10/2024 19:00	0.55	0.12	14.06	0.39	403977.8	89.96	43.13	37.31		
24/10/2024 20:00	0.69	0.14	13.99	0.51	414046.6	90.71	41.88	38.91		
24/10/2024 21:00	0.72	0.2	13.96	0.48	415970.4	91.01	41.21	39.27		
24/10/2024 22:00	0.75	0.24	13.94	0.51	418145.8	91.19	41.07	39.73		
24/10/2024 23:00	0.69	0.31	14.04	0.56	399766.7	90.43	42.96	36.63		
Minimum	0.36	0.06	13.94	0.3	385611.2	88.69	41.07	33.91		
MinDate	11:00	16:00	22:00	17:00	12:00	09:00	22:00	00:00		
Maximum	0.75	0.61	14.23	0.62	418145.8	91.36	47.89	39.73		
MaxDate	22:00	08:00	12:00	06:00	22:00	13:00	12:00	22:00		
Avg	0.51	0.23	14.06	0.43	406935.59	90.36	43.94	37.64		
Num	16	16	16	24	16	16	16	24		
Data[%]	66.7	66.7	66.7	100	66.7	66.7	66.7	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.2	9904.3	0.7	1.9	17.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
25/10/2024 00:00	0.67	0.37	14.11	0.61	389368.4	90.09	44.1	34.73		
25/10/2024 01:00	0.71	0.46	13.93	0.56	412988.7	90.91	40.93	39.04		
25/10/2024 02:00	0.64	0.47	13.95	0.56	408610.1	90.46	41.45	38.39		
25/10/2024 03:00	0.63	0.51	13.96	0.62	407310.9	90.29	41.69	38.21		
25/10/2024 04:00	0.56	0.57	14.08	0.65	389449.3	89.56	44.26	35.04		
25/10/2024 05:00	0.6	0.56	14.09	0.61	388375.8	89.62	44.14	34.89		
25/10/2024 06:00	0.58	0.57	14.2	0.64	373454.5	88.99	47.14	32.22		
25/10/2024 07:00	0.61	0.57	14.19	0.61	376337.4	89.38	46.61	32.6		
25/10/2024 08:00	0.63	0.49	14	0.48	409723.9	91.13	41.45	38.18		
25/10/2024 09:00	0.67	0.43	14	0.42	411985.7	91.25	41.16	38.5		
25/10/2024 10:00	0.65	0.35	13.97	0.45	420895	91.42	40.74	39.91		
25/10/2024 11:00	0.55	0.3	14.11	0.51	399082.1	90.49	43.59	36.02		
25/10/2024 12:00	0.46	0.25	14.23	0.48	385299	89.96	46.97	33.85		
25/10/2024 13:00	0.59	0.18	14.03	0.41	418710.7	91.45	42.3	39.25		
25/10/2024 14:00	0.57	0.15	14.04	0.41	411847	91.03	41.41	38.24		
25/10/2024 15:00	0.59	0.12	13.99	0.49	418662.3	91.41	40.79	39.31		
25/10/2024 16:00	0.44	0.12	14.19	0.6	383392.6	89.89	44.48	33.46		
25/10/2024 17:00	0.32	0.16	14.35	0.68	358631.1	89.05	49.04	29.43		
25/10/2024 18:00	0.39	0.2	14.3	0.7	364674.3	89.15	47.97	30.48		
25/10/2024 19:00	0.48	0.22	14.18	0.68	381253.5	89.99	44.9	33.35		
25/10/2024 20:00	0.56	0.28	13.98	0.68	410866.3	90.85	40.59	38.39		
25/10/2024 21:00	0.54	0.29	14	0.69	405498.5	90.67	41.09	37.6		
25/10/2024 22:00	0.54	0.31	13.98	0.66	410438.1	90.71	40.86	38.46		
25/10/2024 23:00	0.45	0.4	14.09	0.74	392501.8	89.9	43.01	35.4		
Minimum	0.32	0.12	13.93	0.41	358631.1	88.99	40.59	29.43		
MinDate	17:00	15:00	01:00	13:00	17:00	06:00	20:00	17:00		
Maximum	0.71	0.57	14.35	0.74	420895	91.45	49.04	39.91		
MaxDate	01:00	04:00	17:00	23:00	10:00	13:00	17:00	10:00		
Avg	0.56	0.35	14.08	0.58	397014.9	90.32	43.36	36.04		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.1	17862.6	0.8	2.6	3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
26/10/2024 00:00	0.38	0.42	14.14	0.84	385120.5	89.63	44.07	34.09		
26/10/2024 01:00	0.45	0.42	13.97	0.92	408281.6	90.58	40.05	38.18		
26/10/2024 02:00	0.45	0.45	14	0.92	402448.4	90.56	40.53	37.11		
26/10/2024 03:00	0.44	0.49	14.01	0.87	401490.9	90.63	40.74	36.93		
26/10/2024 04:00	0.35	0.47	14.32	0.84	358250	88.63	49.72	29.59		
26/10/2024 05:00	0.36	0.48	14.4	0.77	348887.8	88.1	52.86	28.08		
26/10/2024 06:00	0.32	0.48	14.39	0.77	350229	87.94	52.65	28.3		
26/10/2024 07:00	0.32	0.46	14.36	0.74	355976.3	88.26	51.45	29.27		
26/10/2024 08:00	0.41	0.45	14.2	0.66	379821.4	89.39	45.79	33		
26/10/2024 09:00	0.36	0.4	14.27	0.64	367020.8	89.04	48.03	26.86		
26/10/2024 10:00										
26/10/2024 11:00										
26/10/2024 12:00										
26/10/2024 13:00										
26/10/2024 14:00										
26/10/2024 15:00										
26/10/2024 16:00										
26/10/2024 17:00										
26/10/2024 18:00										
26/10/2024 19:00										
26/10/2024 20:00										
26/10/2024 21:00										
26/10/2024 22:00										
26/10/2024 23:00										
Minimum	0.32	0.4	13.97	0.64	348887.8	87.94	40.05	26.86		
MinDate	06:00	09:00	01:00	13:00	05:00	06:00	01:00	12:00		
Maximum	0.45	0.49	14.4	0.92	408281.6	90.63	52.86	38.18		
MaxDate	01:00	03:00	05:00	01:00	01:00	03:00	05:00	01:00		
Avg	0.384	0.452	14.206	0.797	375752.67	89.276	46.589	32.141		
Num	10	10	10	10	10	10	10	24		
Data[%]	41.7	41.7	41.7	100	41.7	41.7	41.7	100		
STD	0.1	0	0.2	0.2	22814.3	1.1	5.1	16.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
27/10/2024 00:00										
27/10/2024 01:00										
27/10/2024 02:00										
27/10/2024 03:00										
27/10/2024 04:00										
27/10/2024 05:00										
27/10/2024 06:00										
27/10/2024 07:00										
27/10/2024 08:00										
27/10/2024 09:00										
27/10/2024 10:00										
27/10/2024 11:00										
27/10/2024 12:00										
27/10/2024 13:00										
27/10/2024 14:00										
27/10/2024 15:00										
27/10/2024 16:00										
27/10/2024 17:00										
27/10/2024 18:00										
27/10/2024 19:00										
27/10/2024 20:00										
27/10/2024 21:00										
27/10/2024 22:00										
27/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.5	---	---	---	0.27		
MinDate	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	11:00		
Maximum	---	---	---	0.94	---	---	---	0.29		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	02:00		
Avg	---	---	---	0.64	---	---	---	0.28		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.1	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
28/10/2024 00:00										
28/10/2024 01:00										
28/10/2024 02:00										
28/10/2024 03:00										
28/10/2024 04:00										
28/10/2024 05:00										
28/10/2024 06:00										
28/10/2024 07:00										
28/10/2024 08:00										
28/10/2024 09:00										
28/10/2024 10:00										
28/10/2024 11:00										
28/10/2024 12:00										
28/10/2024 13:00										
28/10/2024 14:00										
28/10/2024 15:00										
28/10/2024 16:00										
28/10/2024 17:00										
28/10/2024 18:00										
28/10/2024 19:00										
28/10/2024 20:00										
28/10/2024 21:00										
28/10/2024 22:00										
28/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.32	---	---	---	0.27		
MinDate	00:00	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	---	---	---	2.69	---	---	---	0.3		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	05:00		
Avg	---	---	---	0.93	---	---	---	0.28		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.7	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12									Cause	Solution
Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW		
29/10/2024 00:00									S/D UNIT	
29/10/2024 01:00										
29/10/2024 02:00										
29/10/2024 03:00										
29/10/2024 04:00										
29/10/2024 05:00										
29/10/2024 06:00										
29/10/2024 07:00										
29/10/2024 08:00										
29/10/2024 09:00										
29/10/2024 10:00										
29/10/2024 11:00										
29/10/2024 12:00										
29/10/2024 13:00										
29/10/2024 14:00										
29/10/2024 15:00										
29/10/2024 16:00										
29/10/2024 17:00										
29/10/2024 18:00										
29/10/2024 19:00										
29/10/2024 20:00										
29/10/2024 21:00										
29/10/2024 22:00										
29/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.27	---	---	---	0.27		
MinDate	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	14:00		
Maximum	---	---	---	0.9	---	---	---	0.29		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0.6	---	---	---	0.28		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.2	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12									Cause	Solution
Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW		
30/10/2024 00:00									S/D UNIT	
30/10/2024 01:00										
30/10/2024 02:00										
30/10/2024 03:00										
30/10/2024 04:00										
30/10/2024 05:00										
30/10/2024 06:00										
30/10/2024 07:00										
30/10/2024 08:00										
30/10/2024 09:00										
30/10/2024 10:00										
30/10/2024 11:00										
30/10/2024 12:00										
30/10/2024 13:00										
30/10/2024 14:00										
30/10/2024 15:00										
30/10/2024 16:00										
30/10/2024 17:00										
30/10/2024 18:00										
30/10/2024 19:00										
30/10/2024 20:00										
30/10/2024 21:00										
30/10/2024 22:00										
30/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.4	---	---	---	0.27		
MinDate	00:00	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	---	---	---	1.24	---	---	---	0.3		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	05:00		
Avg	---	---	---	0.75	---	---	---	0.29		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.3	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
31/10/2024 00:00										
31/10/2024 01:00										
31/10/2024 02:00										
31/10/2024 03:00										
31/10/2024 04:00										
31/10/2024 05:00										
31/10/2024 06:00										
31/10/2024 07:00										
31/10/2024 08:00										
31/10/2024 09:00										
31/10/2024 10:00										
31/10/2024 11:00										
31/10/2024 12:00									S/D UNIT	
31/10/2024 13:00										
31/10/2024 14:00										
31/10/2024 15:00										
31/10/2024 16:00										
31/10/2024 17:00										
31/10/2024 18:00										
31/10/2024 19:00										
31/10/2024 20:00										
31/10/2024 21:00										
31/10/2024 22:00										
31/10/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.47	---	---	---	0.27		
MinDate	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	14:00		
Maximum	---	---	---	1.17	---	---	---	0.3		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	02:00		
Avg	---	---	---	0.74	---	---	---	0.29		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0.2	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
01/11/2024 00:00										
01/11/2024 01:00										
01/11/2024 02:00										
01/11/2024 03:00										
01/11/2024 04:00										
01/11/2024 05:00										
01/11/2024 06:00										
01/11/2024 07:00										
01/11/2024 08:00										
01/11/2024 09:00										
01/11/2024 10:00										
01/11/2024 11:00										
01/11/2024 12:00										
01/11/2024 13:00										
01/11/2024 14:00	0.49	0	14.06	0.48	407286.8	90.54	43.3	37.77		
01/11/2024 15:00	0.44	0	14.02	0.52	412643.8	90.66	42.66	38.64		
01/11/2024 16:00	0.36	0	14.11	0.54	395834.8	90.06	44.19	35.91		
01/11/2024 17:00	0.31	0	14.18	0.65	389949.2	89.44	45.38	33.45		
01/11/2024 18:00	0.31	0.01	14.19	0.59	377045.9	89.11	47.34	33.06		
01/11/2024 19:00	0.36	0.02	14.2	0.67	374375.5	88.49	47.39	32.69		
01/11/2024 20:00	0.42	0.04	14.05	0.83	394685.3	89.47	43.24	36.18		
01/11/2024 21:00	0.42	0.04	14.04	0.76	396435.2	89.58	43.01	36.49		
01/11/2024 22:00	0.43	0.06	14.02	0.68	401195.6	89.78	42.63	37.36		
01/11/2024 23:00	0.4	0.08	14.14	0.71	391614.8	88.97	45.74	33.88		
Minimum	0.31	0	14.02	0.48	374375.5	88.49	42.63	32.69		
MinDate	17:00	14:00	13:00	10:00	19:00	19:00	22:00	10:00		
Maximum	0.49	0.08	14.2	0.83	412643.8	90.66	47.39	38.64		
MaxDate	13:00	23:00	19:00	04:00	13:00	15:00	19:00	13:00		
Avg	0.394	0.025	14.101	0.643	392206.69	89.61	44.488	35.553		
Num	11	11	11	24	11	11	11	24		
Data[%]	45.8	45.8	45.8	100	45.8	45.8	45.8	100		
STD	0.1	0	0.1	0.2	14154	0.6	1.8	17.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
02/11/2024 00:00	0.33	0.09	14.2	0.72	376741.8	88.8	47.2	33.02		
02/11/2024 01:00	0.45	0.08	14.02	0.71	400437.3	89.67	42.58	37.18		
02/11/2024 02:00	0.51	0.11	14.05	0.72	392935	89.42	42.83	35.91		
02/11/2024 03:00	0.46	0.1	14.07	0.75	390893.5	89.36	43.34	35.52		
02/11/2024 04:00	0.3	0.13	14.28	0.71	359753.1	88.24	49.96	30.34		
02/11/2024 05:00	0.26	0.12	14.3	0.67	357553	88.39	50.47	29.84		
02/11/2024 06:00	0.22	0.14	14.42	0.87	341354.9	87.55	54.33	27.27		
02/11/2024 07:00										
02/11/2024 08:00										
02/11/2024 09:00										
02/11/2024 10:00										
02/11/2024 11:00										
02/11/2024 12:00										
02/11/2024 13:00										
02/11/2024 14:00										
02/11/2024 15:00										
02/11/2024 16:00										
02/11/2024 17:00										
02/11/2024 18:00										
02/11/2024 19:00										
02/11/2024 20:00										
02/11/2024 21:00										
02/11/2024 22:00										
02/11/2024 23:00										
Minimum	0.22	0.08	14.02	0.67	341354.9	87.55	42.58	27.27		
MinDate	07:00	01:00	01:00	11:00	07:00	06:00	01:00	13:00		
Maximum	0.51	0.14	14.42	0.87	400437.3	89.67	54.33	37.18		
MaxDate	02:00	06:00	07:00	06:00	01:00	01:00	07:00	01:00		
Avg	0.36	0.11	14.19	0.74	374238.37	88.78	47.24	32.73		
Num	8	8	8	24	8	8	8	24		
Data[%]	33.3	33.3	33.3	100	33.3	33.3	33.3	100		
STD	0.1	0	0.2	0.2	24316.5	0.8	5.4	15.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
03/11/2024 00:00										
03/11/2024 01:00										
03/11/2024 02:00										
03/11/2024 03:00										
03/11/2024 04:00										
03/11/2024 05:00										
03/11/2024 06:00										
03/11/2024 07:00										
03/11/2024 08:00										
03/11/2024 09:00										
03/11/2024 10:00										
03/11/2024 11:00										
03/11/2024 12:00										
03/11/2024 13:00										
03/11/2024 14:00										
03/11/2024 15:00										
03/11/2024 16:00										
03/11/2024 17:00										
03/11/2024 18:00										
03/11/2024 19:00										
03/11/2024 20:00										
03/11/2024 21:00										
03/11/2024 22:00										
03/11/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
04/11/2024 00:00										
04/11/2024 01:00										
04/11/2024 02:00										
04/11/2024 03:00										
04/11/2024 04:00										
04/11/2024 05:00										
04/11/2024 06:00										
04/11/2024 07:00										
04/11/2024 08:00	0.31	0.06	14.21	0.59	379625.4	86.76	49.95	33.89		
04/11/2024 09:00	0.34	0.04	14.09	0.51	399615.5	87.79	46.4	37.2		
04/11/2024 10:00	0.33	0.02	14.07	0.44	404937.8	88.69	45.65	38.03		
04/11/2024 11:00	0.29	0	14.14	0.44	396278.4	89.52	46.9	36.11		
04/11/2024 12:00	0.18	0	14.34	0.5	368636	88.64	52.08	31.29		
04/11/2024 13:00	0.25	0	14.2	0.42	390185.6	89.71	47.26	34.86		
04/11/2024 14:00	0.29	0	14.15	0.41	394931.3	89.8	45.61	35.72		
04/11/2024 15:00	0.3	0	14.15	0.45	397071.9	90.01	45.53	35.98		
04/11/2024 16:00	0.28	0	14.17	0.42	390871.1	89.71	46.11	35.06		
04/11/2024 17:00	0.26	0	14.23	0.44	380508.2	89.22	47.93	33.24		
04/11/2024 18:00	0.26	0	14.23	0.45	379835.9	89.13	48.44	33.21		
04/11/2024 19:00	0.25	0	14.29	0.47	371484.2	88.84	50.04	31.75		
04/11/2024 20:00	0.28	0	14.25	0.46	377937.5	89.24	48.61	32.87		
04/11/2024 21:00	0.31	0	14.21	0.49	381943.6	89.36	47.42	33.55		
04/11/2024 22:00	0.37	0.01	14.09	0.48	402816.6	90.23	45.25	37.03		
04/11/2024 23:00	0.36	0.02	14.11	0.49	393974.2	89.57	45.87	35.83		
Minimum	0.18	0	14.07	0.41	368636	88.76	45.25	31.29		
MinDate	12:00	11:00	10:00	14:00	07:00	07:00	22:00	00:00		
Maximum	0.37	0.06	14.34	0.59	404937.8	90.23	52.08	38.03		
MaxDate	07:00	07:00	12:00	06:00	10:00	22:00	07:00	10:00		
Avg	0.29	0.01	14.18	0.47	388165.83	89.14	47.44	34.73		
Num	17	17	17	24	17	17	17	24		
Data[%]	70.8	70.8	70.8	100	70.8	70.8	70.8	100		
STD	0.5	0	0.1	0.1	11962.5	1.2	2.9	15.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/11/2024 00:00	0.34	0.02	14.15	0.52	367898.4	89.27	46.56	34.77		
05/11/2024 01:00	0.39	0.03	14.01	0.6	406246.3	89.81	43.96	38.08		
05/11/2024 02:00	0.36	0.04	14.04	0.63	401610.4	89.54	44.38	37.37		
05/11/2024 03:00	0.35	0.06	14.05	0.6	399915.1	89.38	44.82	37.13		
05/11/2024 04:00	0.28	0.06	14.13	0.6	386259.2	88.79	47.02	34.64		
05/11/2024 05:00	0.21	0.06	14.23	0.64	372531.1	88.24	49.7	32.25		
05/11/2024 06:00	0.23	0.08	14.16	0.64	382318.3	88.54	47.96	34.08		
05/11/2024 07:00	0.19	0.08	14.17	0.6	382550	88.23	48.5	34.09		
05/11/2024 08:00	0.26	0.06	14.01	0.61	406996.3	89.31	44.93	38.31		
05/11/2024 09:00	0.24	0.05	14.06	0.69	400902.5	89.23	45.36	37.2		
05/11/2024 10:00	0.25	0.03	14.07	0.6	401011.9	89.57	45.21	37.06		
05/11/2024 11:00	0.21	0.02	14.17	0.5	386250.2	89.35	47.35	34.4		
05/11/2024 12:00	0.16	0.01	14.27	0.46	375019.9	89.24	49.19	32.43		
05/11/2024 13:00	0.25	0	14.1	0.42	400640.9	90.18	44.4	36.64		
05/11/2024 14:00	0.27	0	14.07	0.43	404817.8	90.22	43.85	37.43		
05/11/2024 15:00	0.28	0	14.05	0.44	409678.1	90.28	44.08	38.26		
05/11/2024 16:00	0.23	0	14.16	0.42	394339	89.77	46.29	35.54		
05/11/2024 17:00	0.27	0	14.16	0.42	392604.6	89.43	46.13	35.41		
05/11/2024 18:00	0.3	0	14.15	0.52	391790.8	89.08	46.11	35.53		
05/11/2024 19:00	0.26	0	14.22	0.54	380253.5	88.77	48.28	33.4		
05/11/2024 20:00	0.31	0	14.12	0.53	394106.2	89.39	45.53	35.82		
05/11/2024 21:00	0.31	0.02	14.09	0.5	396715.3	89.7	44.66	36.25		
05/11/2024 22:00	0.33	0.03	14	0.46	422297.8	91.18	43.3	40.22		
05/11/2024 23:00	0.34	0.04	14.08	0.5	395287.9	89.99	44.43	36.02		
Minimum	0.16	0	14	0.42	372531.1	88.23	43.3	32.25		
MinDate	12:00	13:00	22:00	13:00	05:00	07:00	22:00	05:00		
Maximum	0.39	0.08	14.27	0.69	422297.8	91.18	49.7	40.22		
MaxDate	01:00	06:00	12:00	09:00	22:00	22:00	05:00	22:00		
Avg	0.28	0.03	14.11	0.54	394668.4	89.44	45.92	35.92		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0.1	11714.3	0.7	1.8	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/11/2024 00:00	0.3	0.05	14.17	0.56	381473.5	89.54	46.12	33.64		
06/11/2024 01:00	0.4	0.06	13.96	0.55	409203.5	90.52	42.4	36.53		
06/11/2024 02:00	0.38	0.07	13.99	0.55	405780.4	90.33	42.73	37.94		
06/11/2024 03:00	0.35	0.08	14.03	0.54	400316.3	90.08	43.52	37.08		
06/11/2024 04:00	0.25	0.07	14.16	0.54	384503	89.17	46.96	34.25		
06/11/2024 05:00	0.21	0.09	14.18	0.55	381926.3	88.77	48.08	33.81		
06/11/2024 06:00	0.22	0.08	14.14	0.55	387287.1	88.8	47.17	34.83		
06/11/2024 07:00	0.2	0.08	14.18	0.54	381591.5	88.47	48.36	33.87		
06/11/2024 08:00	0.28	0.05	14.05	0.51	404848.5	89.53	45.1	37.82		
06/11/2024 09:00	0.28	0.04	14.03	0.48	408743.1	89.91	44.55	38.4		
06/11/2024 10:00	0.29	0.02	13.99	0.47	420633.6	90.59	43.52	40.19		
06/11/2024 11:00	0.25	0.02	14.04	0.49	406473	90.03	44.52	37.66		
06/11/2024 12:00	0.21	0.01	14.13	0.47	394232.5	89.58	46.11	35.79		
06/11/2024 13:00	0.28	0.01	14	0.44	436663.8	91.68	43.03	41.99		
06/11/2024 14:00	0.28	0.01	14.01	0.46	424040.3	91.4	43.01	40.31		
06/11/2024 15:00	0.29	0	14	0.42	423564.7	91.18	43.21	40.37		
06/11/2024 16:00	0.29	0	14.03	0.41	415443	91.05	43.6	39.03		
06/11/2024 17:00	0.28	0	14.04	0.41	405734.3	90.24	43.6	37.76		
06/11/2024 18:00	0.31	0.01	14.03	0.47	405224	90.09	43.41	37.64		
06/11/2024 19:00	0.3	0.01	14.09	0.52	395609.9	89.6	44.46	36.15		
06/11/2024 20:00	0.33	0.02	14.01	0.52	408208.5	90.16	43.43	38.4		
06/11/2024 21:00	0.36	0.02	13.97	0.52	412740.3	90.48	43.05	39.16		
06/11/2024 22:00	0.38	0.04	13.96	0.49	428423.8	91.4	42.8	41.21		
06/11/2024 23:00	0.33	0.04	14.05	0.52	400823.9	90.1	44.15	37.04		
Minimum	0.2	0	13.96	0.41	381473.5	88.47	42.4	33.64		
MinDate	07:00	15:00	01:00	16:00	00:00	07:00	01:00	00:00		
Maximum	0.4	0.09	14.18	0.56	436663.8	91.68	48.36	41.99		
MaxDate	01:00	05:00	05:00	00:00	13:00	13:00	07:00	13:00		
Avg	0.29	0.04	14.05	0.5	405145.4	90.11	44.45	37.64		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	15220.3	0.9	1.8	2.4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
07/11/2024 00:00	0.26	0.05	14.17	0.61	382121.3	89.03	46.71	33.88		
07/11/2024 01:00	0.33	0.05	13.98	0.72	408226.3	89.93	43.23	38.48		
07/11/2024 02:00	0.3	0.07	14.03	0.7	401322.3	89.55	43.99	37.3		
07/11/2024 03:00	0.29	0.08	14.03	0.65	402337.6	89.54	44.13	37.51		
07/11/2024 04:00	0.24	0.09	14.12	0.66	389426.5	88.85	46.36	35.13		
07/11/2024 05:00	0.19	0.07	14.19	0.69	378804	88.31	48.67	33.36		
07/11/2024 06:00	0.24	0.09	14.12	0.62	389001.8	88.48	46.64	35.3		
07/11/2024 07:00	0.21	0.08	14.17	0.64	381791.3	88.05	48.02	33.95		
07/11/2024 08:00	0.26	0.07	14.07	0.57	408512.4	89.26	45.09	37.1		
07/11/2024 09:00	0.26	0.04	14.05	0.5	406107.5	89.57	44.64	38.04		
07/11/2024 10:00	0.26	0.03	14.02	0.47	411013.9	89.98	44.09	38.78		
07/11/2024 11:00	0.24	0.01	14.1	0.47	401579	89.72	45.06	36.94		
07/11/2024 12:00	0.13	0	14.26	0.48	377421	89.09	48.57	32.72		
07/11/2024 13:00	0.22	0.15	14.08	0.44	406309.2	90.37	43.74	37.53		
07/11/2024 14:00	0.22	0.19	14.12	0.41	402001.5	90.18	44.33	36.76		
07/11/2024 15:00	0.19	0.14	14.23	0.44	386375.3	89.56	46.37	33.99		
07/11/2024 16:00	0.2	0.12	14.18	0.43	392245.8	89.75	45.35	35.13		
07/11/2024 17:00	0.26	0.16	14.08	0.45	405307.3	89.93	44.26	37.59		
07/11/2024 18:00	0.3	0.2	14.06	0.46	406205.2	89.77	44.11	37.86		
07/11/2024 19:00	0.26	0.26	14.14	0.49	392842.1	89.16	45.56	35.55		
07/11/2024 20:00	0.31	0.29	14.04	0.49	407075.5	89.83	44.04	38.13		
07/11/2024 21:00	0.32	0.33	14.01	0.48	410461.9	90.1	43.63	38.66		
07/11/2024 22:00	0.37	0.37	13.99	0.48	420453.7	90.61	43.12	40.1		
07/11/2024 23:00	0.31	0.41	14.06	0.5	400000.2	89.8	44.36	36.97		
Minimum	0.13	0	13.98	0.41	377421	88.05	43.12	32.72		
MinDate	12:00	12:00	01:00	14:00	12:00	07:00	22:00	12:00		
Maximum	0.37	0.41	14.26	0.72	420453.7	90.61	48.67	40.1		
MaxDate	22:00	23:00	12:00	01:00	22:00	22:00	05:00	22:00		
Avg	0.26	0.14	14.1	0.54	398247.7	89.52	45.17	36.53		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.1	11444.7	0.6	1.6	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
08/11/2024 00:00	0.3	0.47	14.1	0.48	392753.5	89.4	45.03	35.72		
08/11/2024 01:00	0.31	0.5	14.03	0.48	402864.1	89.63	43.98	37.61		
08/11/2024 02:00	0.34	0.49	14	0.48	407162	89.78	43.94	38.31		
08/11/2024 03:00	0.35	0.52	14.01	0.51	404356.8	89.61	44.21	37.9		
08/11/2024 04:00	0.26	0.62	14.13	0.49	384865.9	88.88	46.91	34.52		
08/11/2024 05:00	0.21	0.59	14.2	0.47	376385.3	88.46	49.24	32.98		
08/11/2024 06:00	0.25	0.62	14.15	0.48	384041.8	88.56	47.79	34.33		
08/11/2024 07:00	0.23	0.57	14.16	0.47	383644.3	88.4	48.15	34.28		
08/11/2024 08:00	0.24	0.5	14.09	0.47	396111.4	88.89	46.37	36.41		
08/11/2024 09:00	0.23	0.36	14.12	0.43	396304.5	89.24	46.24	36.29		
08/11/2024 10:00	0.23	0.29	14.11	0.39	399406.9	89.59	45.8	36.7		
08/11/2024 11:00	0.17	0.23	14.22	0.38	384255.3	89.33	48.29	33.89		
08/11/2024 12:00	0.08	0.16	14.36	0.36	365822.8	88.99	51.89	30.79		
08/11/2024 13:00	0.2	0.09	14.17	0.33	396300.3	90.35	45.55	35.7		
08/11/2024 14:00	0.2	0.08	14.18	0.31	394324.4	90.16	45.64	35.36		
08/11/2024 15:00	0.25	0.08	14.11	0.31	403977.9	90.39	44.51	37.15		
08/11/2024 16:00	0.19	0.11	14.2	0.34	388456.9	89.68	46.76	34.41		
08/11/2024 17:00	0.11	0.16	14.35	0.34	364784.5	88.66	51.6	30.64		
08/11/2024 18:00	0.13	0.2	14.33	0.38	365611.9	88.63	51.06	30.76		
08/11/2024 19:00	0.13	0.24	14.36	0.39	360129.4	88.5	52.4	29.94		
08/11/2024 20:00	0.25	0.3	14.2	0.38	382883.4	89.34	47.12	33.77		
08/11/2024 21:00	0.25	0.33	14.2	0.37	382033.6	89.24	47.53	33.68		
08/11/2024 22:00	0.36	0.35	14.08	0.39	399033.7	89.9	44.67	36.6		
08/11/2024 23:00	0.29	0.39	14.2	0.41	379578.3	89.19	47.74	33.3		
Minimum	0.08	0.08	14	0.31	360129.4	88.4	43.94	29.94		
MinDate	12:00	14:00	02:00	14:00	19:00	07:00	02:00	19:00		
Maximum	0.36	0.62	14.36	0.51	407162	90.39	52.4	38.31		
MaxDate	22:00	04:00	12:00	03:00	02:00	15:00	19:00	02:00		
Avg	0.23	0.34	14.17	0.41	387337.1	89.28	47.18	34.63		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.1	13527.6	0.6	2.5	2.4		

Site Report - CEMS Unit12										
Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
09/11/2024 00:00	0.26	0.45	14.24	0.4	375809.1	89	49.29	32.57		
09/11/2024 01:00	0.36	0.45	14.09	0.43	396248	89.57	44.85	36.31		
09/11/2024 02:00	0.33	0.52	14.12	0.53	390066.2	89.14	45.6	35.2		
09/11/2024 03:00	0.32	0.56	14.13	0.55	386126.7	89.07	46.25	34.65		
09/11/2024 04:00	0.25	0.58	14.26	0.55	366316.3	88.22	50.16	31.26		
09/11/2024 05:00	0.18	0.68	14.35	0.6	354572.1	87.58	53.35	29.22		
09/11/2024 06:00	0.13	0.69	14.39	0.59	348415.5	87.29	55.21	28.24		
09/11/2024 07:00	0.07	0.66	14.48	0.55	340909.3	87.15	59.06	27		
09/11/2024 08:00	0.29	0.51	14.06	0.45	404742.3	89.74	45.23	37.7		
09/11/2024 09:00	0.28	0.41	14.04	0.41	407816.4	90.11	44.48	38.12		
09/11/2024 10:00	0.28	0.34	14.04	0.37	410105.1	90.4	44.55	38.54		
09/11/2024 11:00	0.23	0.25	14.15	0.39	395902.8	90.1	46.32	35.83		
09/11/2024 12:00	0.13	0.17	14.3	0.59	374027.9	89.38	50.49	32.06		
09/11/2024 13:00	0.26	0.12	14.06	0.64	411800.4	91	44.13	38.44		
09/11/2024 14:00	0.28	0.06	14.06	0.63	413737.1	91.07	44.06	38.72		
09/11/2024 15:00	0.3	0.06	14.05	0.63	420477.3	91.51	43.99	39.72		
09/11/2024 16:00	0.24	0.04	14.19	0.61	394079.3	90.29	46.68	35.33		
09/11/2024 17:00	0.23	0.08	14.22	0.58	389727.9	89.81	47.75	34.79		
09/11/2024 18:00	0.27	0.1	14.19	0.61	390933.6	89.58	46.9	35.03		
09/11/2024 19:00	0.29	0.16	14.17	0.61	392422.2	89.75	46.39	35.3		
09/11/2024 20:00	0.37	0.19	14.13	0.59	397862.1	89.82	45.53	36.31		
09/11/2024 21:00	0.41	0.21	14.02	0.63	415114.1	90.36	44.26	39.35		
09/11/2024 22:00	0.37	0.26	14.06	0.67	405040.4	89.8	46.46	34.76		
09/11/2024 23:00									S/D UNIT	
Minimum	0.07	0.04	14.02	0.37	340909.30	87.15	43.99	27.00		
MinDate	07:00	16:00	21:00	10:00	07:00	07:00	15:00	23:00		
Maximum	0.41	0.69	14.48	0.67	420477.30	91.51	59.06	39.72		
MaxDate	21:00	06:00	07:00	22:00	15:00	15:00	07:00	15:00		
Avg	0.27	0.33	14.17	0.55	390532.74	89.55	47.43	34.98		
Num	23	23	23	24	23	23	23	24		
Data[%]	95.8	95.8	95.8	100	95.8	95.8	95.8	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.1	21683.1	1.1	3.9	7.7		

Site Report - CEMS Unit12										
Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
10/11/2024 00:00									S/D UNIT	
10/11/2024 01:00										
10/11/2024 02:00										
10/11/2024 03:00										
10/11/2024 04:00										
10/11/2024 05:00										
10/11/2024 06:00										
10/11/2024 07:00										
10/11/2024 08:00										
10/11/2024 09:00										
10/11/2024 10:00										
10/11/2024 11:00										
10/11/2024 12:00										
10/11/2024 13:00										
10/11/2024 14:00										
10/11/2024 15:00										
10/11/2024 16:00										
10/11/2024 17:00										
10/11/2024 18:00										
10/11/2024 19:00										
10/11/2024 20:00										
10/11/2024 21:00										
10/11/2024 22:00										
10/11/2024 23:00										
Minimum	----	----	----	0.38	----	----	----	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	----	----	----	0.6	----	----	----	0.3		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	03:00		
Avg	----	----	----	0	----	----	----	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	----	----	----	100	----	----	----	100		
STD	----	----	----	0.1	----	----	----	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW		Solution
11/11/2024 00:00										
11/11/2024 01:00										
11/11/2024 02:00										
11/11/2024 03:00										
11/11/2024 04:00										
11/11/2024 05:00										
11/11/2024 06:00										
11/11/2024 07:00										
11/11/2024 08:00	0.41	0.3	14.19	0.57	388193	87.57	50.17	33.99		
11/11/2024 09:00	0.31	0.21	14.19	0.54	395006.8	88.07	48.59	35.06		
11/11/2024 10:00	0.31	0.19	14.13	0.54	407164.3	89.79	46.71	36.89		
11/11/2024 11:00	0.23	0.13	14.22	0.5	394770.2	90.14	48.35	34.5		
11/11/2024 12:00	0.14	0.1	14.32	0.5	381545.9	89.76	51.52	32.15		
11/11/2024 13:00	0.25	0.05	14.1	0.43	414991.7	91.25	45.19	37.97		
11/11/2024 14:00	0.28	0.02	14.09	0.43	416343.3	91.3	45.17	38.41		
11/11/2024 15:00	0.29	0.01	14.09	0.46	420170.3	91.62	45.1	39.32		
11/11/2024 16:00	0.29	0.01	14.11	0.43	416791.5	91.55	45.45	38.82		
11/11/2024 17:00	0.27	0.03	14.14	0.41	402740.3	90.45	46.25	37.02		
11/11/2024 18:00	0.27	0.05	14.13	0.48	399521.5	90.14	45.52	36.68		
11/11/2024 19:00	0.25	0.11	14.2	0.47	386338.8	89.78	47.05	34.51		
11/11/2024 20:00	0.31	0.14	14.12	0.46	396726.9	90.18	45.25	36.34		
11/11/2024 21:00	0.39	0.17	14.04	0.46	406453	90.51	43.75	38.04		
11/11/2024 22:00	0.43	0.21	14.01	0.51	408485.1	90.48	43.34	38.49		
11/11/2024 23:00	0.44	0.26	14.03	0.49	409651.1	90.75	43.87	38.46		
Minimum	0.14	0.01	14.01	0.41	381545.9	87.57	43.34	32.15		
MinDate	12:00	15:00	22:00	17:00	12:00	08:00	22:00	00:00		
Maximum	0.44	0.3	14.32	0.57	420170.3	91.62	51.52	39.32		
MaxDate	23:00	08:00	12:00	07:00	15:00	15:00	12:00	15:00		
Avg	0.30	0.12	14.13	0.48	402805.86	90.21	46.33	36.67		
Num	16	16	16	24	16	16	16	24		
Data[%]	66.7	66.7	66.7	100	66.7	66.7	66.7	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.1	11691.4	1.1	2.3	17.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
12/11/2024 00:00	0.4	0.34	14.11	0.48	392085.2	89.76	45.87	35.86		
12/11/2024 01:00	0.43	0.41	13.98	0.5	413180.9	90.4	43.69	39.42		
12/11/2024 02:00	0.39	0.41	13.97	0.52	412291.5	90.32	43.53	39.29		
12/11/2024 03:00	0.41	0.47	13.97	0.53	409255.3	90.06	43.74	38.99		
12/11/2024 04:00	0.39	0.53	14.05	0.53	396413.2	89.64	45.05	36.69		
12/11/2024 05:00	0.42	0.51	14.1	0.49	390647.2	89.51	45.66	35.74		
12/11/2024 06:00	0.36	0.53	14.08	0.46	393028.7	89.46	45.75	36.19		
12/11/2024 07:00	0.38	0.52	14.12	0.48	389791.3	89.64	46.11	35.43		
12/11/2024 08:00	0.35	0.42	14.04	0.46	414226	90.66	44.26	39.23		
12/11/2024 09:00	0.31	0.29	14.04	0.47	437205.1	92.31	43.51	41.95		
12/11/2024 10:00	0.31	0.25	14.05	0.44	437772.9	92.6	43.82	41.97		
12/11/2024 11:00	0.26	0.15	14.12	0.4	415050.9	91.86	45.14	38.62		
12/11/2024 12:00	0.22	0.08	14.16	0.39	400750.7	90.81	46.27	36.7		
12/11/2024 13:00	0.27	0.05	14.07	0.4	418791.4	91.7	44.05	39.47		
12/11/2024 14:00	0.28	0.02	14.07	0.42	411137.4	91.24	44.13	38.58		
12/11/2024 15:00	0.31	0.02	14.05	0.41	419531.3	91.78	43.74	39.75		
12/11/2024 16:00	0.3	0.03	14.07	0.38	411440.6	91.28	44.11	38.63		
12/11/2024 17:00	0.27	0.06	14.11	0.38	401939.9	90.54	44.75	37.23		
12/11/2024 18:00	0.28	0.09	14.12	0.42	398235.3	90.28	44.93	36.79		
12/11/2024 19:00	0.28	0.15	14.17	0.43	388764.3	89.91	46.1	35.12		
12/11/2024 20:00	0.3	0.18	14.11	0.43	398742.4	90.3	44.73	36.81		
12/11/2024 21:00	0.33	0.18	14.08	0.41	401532.5	90.48	44.08	37.32		
12/11/2024 22:00	0.46	0.22	14.03	0.42	411608.9	90.91	43.14	38.86		
12/11/2024 23:00	0.55	0.27	14	0.41	417953.9	91.45	42.14	39.68		
Minimum	0.22	0.02	13.97	0.38	388764.3	89.46	42.14	35.12		
MinDate	12:00	14:00	02:00	16:00	19:00	06:00	23:00	19:00		
Maximum	0.55	0.53	14.17	0.53	437772.9	92.6	46.27	41.97		
MaxDate	23:00	04:00	19:00	03:00	10:00	10:00	12:00	10:00		
Avg	0.34	0.26	14.07	0.44	407557.4	90.7	44.51	38.1		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0	13480.4	0.9	1.1	1.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSQ_CO	12HRSQ_SO2	12HRSQ_O2	12HRSQ_DUST	12HRSQ_FLOW	12HRSQ_TEMP	12HRSQ_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
13/11/2024 00:00	0.52	0.3	14.05	0.44	398503.2	90.46	42.87	36.93		
13/11/2024 01:00	0.57	0.42	13.93	0.45	426456.4	91.62	41.37	41.19		
13/11/2024 02:00	0.63	0.5	13.94	0.48	422001.5	91.41	41.77	40.62		
13/11/2024 03:00	0.58	0.54	13.94	0.47	420863.1	91.37	41.69	40.47		
13/11/2024 04:00	0.54	0.56	14	0.46	405265.5	90.75	42.56	38.06		
13/11/2024 05:00	0.57	0.61	14.04	0.47	393308.1	90.08	43.1	36.23		
13/11/2024 06:00	0.63	0.63	14	0.49	399496.8	90.12	42.51	37.3		
13/11/2024 07:00	0.56	0.61	14	0.49	402076.1	90.36	42.73	37.69		
13/11/2024 08:00	0.48	0.57	14	0.41	414429.8	91.04	42.65	39.33		
13/11/2024 09:00	0.35	0.39	14.04	0.41	434989.9	92.56	42.65	41.66		
13/11/2024 10:00	0.32	0.27	14.04	0.37	433344.3	92.68	42.89	41.4		
13/11/2024 11:00	0.26	0.18	14.1	0.37	418424.8	92.09	43.58	39.09		
13/11/2024 12:00	0.25	0.1	14.14	0.36	404035.3	91.31	44.16	37.06		
13/11/2024 13:00	0.27	0.08	14.09	0.32	420724	92.47	43.25	39.29		
13/11/2024 14:00	0.26	0.04	14.13	0.31	399633.6	91.17	43.69	36.5		
13/11/2024 15:00	0.28	0.06	14.08	0.32	408534.9	91.46	43.35	37.9		
13/11/2024 16:00	0.27	0.05	14.14	0.3	399086.2	91.03	44.47	36.37		
13/11/2024 17:00	0.25	0.07	14.19	0.3	390864.3	90.52	45.09	35.14		
13/11/2024 18:00	0.32	0.12	14.18	0.36	389144.3	90.31	44.81	34.94		
13/11/2024 19:00	0.3	0.15	14.22	0.4	382202.7	90.06	46.04	33.79		
13/11/2024 20:00	0.35	0.19	14.14	0.39	394189.7	90.52	44.46	35.83		
13/11/2024 21:00	0.44	0.2	14.12	0.38	396134.9	90.53	43.7	36.14		
13/11/2024 22:00	0.48	0.24	14.04	0.39	416109.1	91.32	42.58	39.08		
13/11/2024 23:00	0.45	0.28	14.07	0.41	386302.5	90.34	43.19	36.67		
Minimum	0.25	0.04	13.93	0.3	382202.7	90.06	41.37	33.79		
MinDate	12:00	14:00	01:00	16:00	19:00	19:00	01:00	19:00		
Maximum	0.63	0.63	14.22	0.49	434989.9	92.68	46.04	41.66		
MaxDate	02:00	06:00	19:00	06:00	09:00	10:00	19:00	09:00		
Avg	0.41	0.3	14.07	0.4	407005.1	91.07	43.3	37.86		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.1	14374.6	0.8	1.1	2.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSQ_CO	12HRSQ_SO2	12HRSQ_O2	12HRSQ_DUST	12HRSQ_FLOW	12HRSQ_TEMP	12HRSQ_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
14/11/2024 00:00	0.41	0.35	14.19	0.39	381375.3	89.69	45.59	33.84		
14/11/2024 01:00	0.44	0.32	14.03	0.4	406497.9	90.73	42.21	36.02		
14/11/2024 02:00	0.51	0.33	14.06	0.39	400453.9	90.3	42.71	37.08		
14/11/2024 03:00	0.49	0.41	14.04	0.41	402151.7	90.29	42.58	37.45		
14/11/2024 04:00	0.36	0.38	14.12	0.39	388063.9	89.86	44.26	34.98		
14/11/2024 05:00	0.34	0.43	14.19	0.4	376096.3	89.57	45.78	33.11		
14/11/2024 06:00	0.44	0.46	14.13	0.4	384260	89.91	44.08	34.45		
14/11/2024 07:00	0.43	0.49	14.09	0.41	390332.3	90.24	42.84	35.42		
14/11/2024 08:00	0.48	0.42	13.99	0.38	406901.7	91.08	40.91	36.17		
14/11/2024 09:00	0.38	0.31	14.01	0.34	412163.1	91.14	41.56	38.82		
14/11/2024 10:00	0.31	0.27	13.98	0.35	424102.8	91.69	41.48	40.5		
14/11/2024 11:00	0.27	0.2	14.07	0.37	407620.7	91.01	42.81	37.79		
14/11/2024 12:00	0.19	0.16	14.23	0.4	379071	89.89	46.05	33.3		
14/11/2024 13:00	0.27	0.09	14.08	0.36	405561.6	91.4	42.41	37.46		
14/11/2024 14:00	0.28	0.09	14.09	0.28	403500.1	91.38	42.56	37.21		
14/11/2024 15:00	0.26	0.12	14	0.34	404246.5	90.59	42.07	37.96		
14/11/2024 16:00	0.24	0.2	14.15	0.46	383701.4	89.86	44.6	34.28		
14/11/2024 17:00	0.3	0.27	14.13	0.44	394884.8	90.06	43.92	34.5		
14/11/2024 18:00	0.3	0.36	14.12	0.43	386336	89.99	43.67	34.7		
14/11/2024 19:00	0.29	0.35	14.18	0.45	378234.5	89.81	45.27	33.32		
14/11/2024 20:00	0.3	0.44	14.12	0.47	384564.8	90.25	43.61	34.42		
14/11/2024 21:00	0.31	0.39	14.09	0.45	389746.5	90.46	42.76	35.3		
14/11/2024 22:00	0.26	0.44	14.12	0.48	379930.1	89.85	44.78	30.96		
14/11/2024 23:00	0.19	0.09	13.98	0.28	376096.3	89.57	40.91	30.96		
Minimum	0.19	0.09	13.98	0.28	376096.3	89.57	40.91	30.96		
MinDate	12:00	13:00	10:00	14:00	05:00	05:00	08:00	23:00		
Maximum	0.51	0.49	14.23	0.48	424102.8	91.69	46.05	40.5		
MaxDate	02:00	07:00	12:00	23:00	10:00	10:00	12:00	10:00		
Avg	0.34	0.32	14.10	0.40	393904.21	90.39	43.41	35.78		
Num	23	23	23	24	23	23	23	24		
Data[%]	95.8	95.8	95.8	100	95.8	95.8	95.8	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.1	13192.6	0.6	1.5	7.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
15/11/2024 00:00										
15/11/2024 01:00										
15/11/2024 02:00										
15/11/2024 03:00										
15/11/2024 04:00										
15/11/2024 05:00										
15/11/2024 06:00									S/D UNIT	
15/11/2024 07:00										
15/11/2024 08:00										
15/11/2024 09:00										
15/11/2024 10:00										
15/11/2024 11:00										
15/11/2024 12:00									S/U UNIT	
15/11/2024 13:00	0.33	0.29	14.02	0.44	420795.1	93.01	42.02	38.5		
15/11/2024 14:00	0.26	0.38	13.99	0.61	408997.8	90.6	41.84	37.54		
15/11/2024 15:00	0.28	0.49	14.03	0.58	403453.6	90.42	42.81	36.59		
15/11/2024 16:00	0.23	0.56	14.17	0.54	383478	89.72	45.67	32.89		
15/11/2024 17:00	0.21	0.58	14.28	0.53	369250	89.4	48.38	30.39		
15/11/2024 18:00	0.21	0.6	14.35	0.57	357528.3	89	50.41	28.37		
15/11/2024 19:00	0.24	0.61	14.25	0.57	371966.7	89.68	47.24	30.84		
15/11/2024 20:00	0.35	0.61	14.1	0.54	393467.8	90.42	42.82	34.67		
15/11/2024 21:00	0.3	0.61	14.09	0.54	394329.5	90.3	43.21	34.87		
15/11/2024 22:00	0.25	0.61	14.17	0.57	384253.5	89.68	46.03	33.23		
15/11/2024 23:00	0.4	0.69	13.95	0.49	469689.2	90.98	41.21	45.94		
Minimum	0.21	0.29	13.95	0.44	357528.3	89	41.21	28.37		
MinDate	17:00	13:00	23:00	10:00	18:00	18:00	23:00	00:00		
Maximum	0.4	0.69	14.35	0.61	469689.2	93.01	50.41	45.94		
MaxDate	23:00	23:00	18:00	12:00	23:00	13:00	18:00	23:00		
Avg	0.28	0.55	14.13	0.54	396109.95	90.29	44.69	34.89		
Num	11	11	11	24	11	11	11	24		
Data[%]	45.8	45.8	45.8	100	45.8	45.8	45.8	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.1	30571.8	1.1	3	17.6		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
16/11/2024 00:00	0.41	0.63	13.91	0.5	442810.8	88.07	40.39	43.21		
16/11/2024 01:00	0.37	0.71	13.94	0.49	462970.2	88.98	41.26	45.39		
16/11/2024 02:00	0.39	0.74	13.93	0.47	457834.7	88.98	41.06	44.85		
16/11/2024 03:00	0.43	0.69	13.92	0.5	452837.5	88.57	40.49	44.38		
16/11/2024 04:00	0.46	0.71	13.89	0.56	439879.1	87.71	39.97	42.92		
16/11/2024 05:00	0.46	0.73	13.91	0.58	412414	85.81	40.92	39.36		
16/11/2024 06:00	0.43	0.75	14	0.6	397505.1	84.99	42.17	36.7		
16/11/2024 07:00	0.4	0.7	14.05	0.57	393206.3	85.03	42.23	35.74		
16/11/2024 08:00	0.33	0.6	14.03	0.49	403235.1	85.74	41.74	37.23		
16/11/2024 09:00	0.29	0.52	14.04	0.41	444361.3	88.36	44.94	43.61		
16/11/2024 10:00	0.27	0.37	14.15	0.35	485432.2	92.22	44.9	48.42		
16/11/2024 11:00	0.26	0.28	14.12	0.36	484090	92.25	44.62	48.12		
16/11/2024 12:00	0.27	0.22	14.11	0.36	471266.3	91.17	43.86	45.98		
16/11/2024 13:00	0.28	0.13	14.08	0.34	485123.3	91.73	48.49	49.09		
16/11/2024 14:00	0.25	0.1	14.13	0.36	485478.1	92.27	45.74	48.52		
16/11/2024 15:00	0.25	0.1	14.12	0.37	485483.4	92.27	46.1	48.74		
16/11/2024 16:00	0.24	0.13	14.08	0.39	484980.7	91.89	46.27	48.82		
16/11/2024 17:00	0.24	0.15	14.08	0.46	480273.2	91.46	43.83	47.9		
16/11/2024 18:00	0.23	0.26	14.07	0.51	480920.5	91	42.45	47.1		
16/11/2024 19:00	0.25	0.26	14.05	0.5	468987.2	90.27	42.3	45.96		
16/11/2024 20:00	0.27	0.35	14.07	0.48	478549.2	90.61	43.02	47.25		
16/11/2024 21:00	0.25	0.35	14.08	0.48	481183.4	90.05	42.91	47.54		
16/11/2024 22:00	0.26	0.43	14.06	0.47	476663.1	90.23	42.78	47.15		
16/11/2024 23:00	0.26	0.43	14.03	0.47	469904.6	90.21	42.25	46.25		
Minimum	0.23	0.1	13.89	0.34	393206.3	84.99	39.97	35.74		
MinDate	18:00	14:00	04:00	13:00	07:00	06:00	04:00	07:00		
Maximum	0.46	0.75	14.15	0.6	485483.4	92.27	48.49	49.09		
MaxDate	04:00	06:00	10:00	06:00	15:00	14:00	13:00	13:00		
Avg	0.31	0.43	14.04	0.46	459387.5	89.58	43.11	45.01		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.1	30113.1	2.4	2.2	4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
17/11/2024 00:00	0.34	0.45	13.98	0.47	454100.1	88.99	41.72	44.75		
17/11/2024 01:00	0.41	0.52	13.98	0.45	459621.9	89.31	41.54	45.37		
17/11/2024 02:00	0.33	0.54	13.97	0.46	456310.1	89.08	41.54	45.05		
17/11/2024 03:00	0.34	0.6	13.96	0.48	448082.3	88.58	41.18	44.13		
17/11/2024 04:00	0.41	0.56	13.93	0.49	440438.2	88.13	40.62	43.38		
17/11/2024 05:00	0.44	0.57	13.88	0.5	421456.2	86.5	40.28	41.3		
17/11/2024 06:00	0.46	0.65	13.88	0.56	416594.6	86.19	40.44	40.64		
17/11/2024 07:00	0.37	0.56	14	0.52	398268.5	85.56	41.39	37.36		
17/11/2024 08:00	0.35	0.49	14	0.44	404649.7	86.1	40.65	38.2		
17/11/2024 09:00	0.28	0.43	14	0.42	409847.3	86.62	40.44	38.89		
17/11/2024 10:00	0.41	0.29	13.98	0.4	411312	86.4	40.46	39.26		
17/11/2024 11:00	0.26	0.25	14.07	0.5	400851.4	86.26	41.62	37.3		
17/11/2024 12:00	0.25	0.21	14	0.39	410699.5	86.51	40.44	38.93		
17/11/2024 13:00	0.28	0.2	14	0.45	409439.7	86.43	41.22	38.81		
17/11/2024 14:00	0.28	0.21	14	0.38	412380.4	86.43	41.58	39.31		
17/11/2024 15:00	0.31	0.2	13.97	0.4	414743.5	86.58	40.79	39.79		
17/11/2024 16:00	0.27	0.2	13.95	0.37	421896.8	86.78	41.17	40.93		
17/11/2024 17:00	0.27	0.32	13.92	0.52	410852.2	85.08	42.6	39.87		
17/11/2024 18:00	0.34	0.47	13.9	0.52	413087.5	85.23	42.16	40.25		
17/11/2024 19:00	0.31	0.56	13.93	0.52	407754.8	85.16	42.32	39.34		
17/11/2024 20:00	0.26	0.59	14.09	0.47	385543.8	84.71	44.51	35.15		
17/11/2024 21:00	0.29	0.65	14.09	0.45	386248.3	84.74	44.01	35.22		
17/11/2024 22:00	0.3	0.62	14.06	0.49	390343.5	84.86	43.13	36.02		
17/11/2024 23:00	0.29	0.61	14.02	0.56	394820.4	84.91	42.34	36.9		
Minimum	0.25	0.2	13.88	0.37	385543.8	84.71	40.28	35.15		
MinDate	12:00	13:00	05:00	16:00	20:00	20:00	05:00	20:00		
Maximum	0.46	0.65	14.09	0.56	459621.9	89.31	44.51	45.37		
MaxDate	06:00	06:00	20:00	06:00	01:00	01:00	20:00	01:00		
Avg	0.33	0.45	13.98	0.47	415810.1	86.46	41.6	39.84		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.1	21373.2	1.4	1.1	3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
18/11/2024 00:00	0.25	0.65	14.07	0.54	396016.7	84.84	43.3	35.25		
18/11/2024 01:00	0.28	0.7	14.09	0.5	384746.3	84.79	43.54	34.87		
18/11/2024 02:00	0.26	0.74	14.1	0.55	382188.1	84.63	43.88	34.52		
18/11/2024 03:00	0.29	0.71	14.07	0.5	386029.1	84.8	43.11	35.27		
18/11/2024 04:00	0.31	0.72	14.09	0.51	363185	84.58	43.53	34.71		
18/11/2024 05:00	0.36	0.72	14	0.52	395454.1	84.93	42.04	36.91		
18/11/2024 06:00	0.39	0.71	13.92	0.52	425809.3	86.42	40.69	41.62		
18/11/2024 07:00	0.33	0.66	14.09	0.53	389140.6	86.31	44.65	35.46		
18/11/2024 08:00	0.24	0.6	14.03	0.46	405464.4	89.48	43.68	37.8		
18/11/2024 09:00	0.25	0.48	14	0.39	417169.5	90.5	43.47	39.61		
18/11/2024 10:00	0.23	0.35	14.02	0.35	428148.6	90.95	43.43	40.91		
18/11/2024 11:00	0.19	0.22	14.09	0.36	410363.8	90.29	44.56	38.09		
18/11/2024 12:00	0.09	0.15	14.25	0.34	382642.4	89.11	48.11	33.31		
18/11/2024 13:00	0.16	0.11	14.14	0.37	398487.5	89.9	44.77	36.07		
18/11/2024 14:00	0.15	0.08	14.15	0.34	397939.8	89.94	44.47	35.86		
18/11/2024 15:00	0.17	0.07	14.11	0.32	404282.7	90.21	43.82	36.96		
18/11/2024 16:00	0.14	0.09	14.19	0.33	395553.3	89.72	46.18	35.47		
18/11/2024 17:00	0.14	0.09	14.23	0.32	387590.7	89.18	47.16	34.19		
18/11/2024 18:00	0.22	0.13	14.2	0.34	388741.3	89.13	46.35	34.51		
18/11/2024 19:00	0.21	0.16	14.24	0.37	381514.7	88.9	47.58	33.27		
18/11/2024 20:00	0.31	0.18	14.17	0.37	388356.9	89.23	45.68	34.49		
18/11/2024 21:00	0.28	0.22	14.18	0.39	386222.5	89.35	45.53	34.07		
18/11/2024 22:00	0.5	0.32	14.03	0.4	405617.6	90.21	42.82	37.7		
18/11/2024 23:00	0.39	0.38	14.11	0.42	392503.1	89.51	44.98	35.34		
Minimum	0.09	0.07	13.92	0.32	381514.7	84.58	40.69	33.27		
MinDate	12:00	15:00	06:00	15:00	19:00	04:00	06:00	19:00		
Maximum	0.5	0.74	14.25	0.55	428148.6	90.95	48.11	41.62		
MaxDate	22:00	02:00	12:00	02:00	10:00	10:00	12:00	06:00		
Avg	0.26	0.39	14.11	0.42	395965.4	88.2	44.47	36.09		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.3	0.1	0.1	13581.5	2.3	1.8	2.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/11/2024 00:00	0.27	0.43	14.23	0.41	376172.7	88.86	48.32	32.62		
19/11/2024 01:00	0.36	0.46	14.04	0.4	401937.8	89.75	43.39	37.13		
19/11/2024 02:00	0.37	0.48	14.06	0.43	399148.8	89.59	43.87	36.68		
19/11/2024 03:00	0.36	0.48	14.05	0.42	398781.6	89.59	43.84	36.71		
19/11/2024 04:00	0.33	0.55	14.13	0.43	387456.2	88.98	45.97	34.59		
19/11/2024 05:00	0.28	0.57	14.2	0.49	378077.1	88.37	48.34	32.65		
19/11/2024 06:00	0.32	0.57	14.13	0.53	385645.4	88.63	46.32	34.43		
19/11/2024 07:00	0.28	0.58	14.15	0.5	387052	88.68	46.66	34.52		
19/11/2024 08:00	0.27	0.46	14.04	0.45	407795.7	89.67	43.84	38.12		
19/11/2024 09:00	0.2	0.32	14.06	0.4	408764.3	90.03	44.1	38.11		
19/11/2024 10:00	0.21	0.25	14.04	0.36	412048.2	90.33	43.41	38.65		
19/11/2024 11:00	0.16	0.18	14.13	0.36	401259.6	90.13	44.56	36.52		
19/11/2024 12:00	0.09	0.1	14.23	0.35	386538.1	89.78	46.8	33.94		
19/11/2024 13:00	0.16	0.08	14.1	0.34	406477.2	90.68	43.84	37.34		
19/11/2024 14:00	0.16	0.03	14.11	0.31	407819.4	90.77	43.93	37.43		
19/11/2024 15:00	0.19	0.04	14.07	0.31	412108.9	90.81	43.41	38.3		
19/11/2024 16:00	0.16	0.03	14.14	0.32	400631.2	90.33	44.46	36.32		
19/11/2024 17:00	0.15	0.06	14.19	0.31	393216.5	89.92	45.34	35.09		
19/11/2024 18:00	0.19	0.1	14.17	0.34	393310.3	89.77	44.85	35.13		
19/11/2024 19:00	0.17	0.11	14.2	0.36	387378.9	89.68	45.44	34.14		
19/11/2024 20:00	0.25	0.15	14.16	0.37	391880.3	89.92	44.2	34.94		
19/11/2024 21:00	0.32	0.19	14.13	0.36	394071.2	90.09	43.75	35.42		
19/11/2024 22:00	0.46	0.2	13.98	0.35	417755.5	91.1	41.62	39.57		
19/11/2024 23:00	0.35	0.29	14.07	0.36	399840	90.39	42.85	36.49		
Minimum	0.09	0.03	13.98	0.31	379077.1	88.37	41.62	32.62		
MinDate	12:00	14:00	22:00	14:00	05:00	05:00	22:00	00:00		
Maximum	0.46	0.58	14.23	0.53	417755.5	91.1	48.34	39.57		
MaxDate	22:00	07:00	00:00	06:00	22:00	22:00	05:00	22:00		
Avg	0.25	0.28	14.12	0.39	397214	89.83	44.71	36.04		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.1	11179	0.7	1.7	1.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/11/2024 00:00	0.24	0.3	14.21	0.38	379575.1	89.54	46.06	33.01		
20/11/2024 01:00	0.31	0.28	14.03	0.38	406344.2	90.3	42.96	37.71		
20/11/2024 02:00	0.3	0.32	14.04	0.4	403064.2	89.88	43.41	37.25		
20/11/2024 03:00	0.29	0.39	14.05	0.42	399777.4	89.68	43.79	36.81		
20/11/2024 04:00	0.23	0.44	14.13	0.44	386756.6	89.13	45.89	34.48		
20/11/2024 05:00	0.16	0.48	14.21	0.46	377276.9	88.61	48.33	32.84		
20/11/2024 06:00	0.17	0.48	14.25	0.47	372067.1	88.09	49.78	31.9		
20/11/2024 07:00	0.17	0.45	14.23	0.45	375336.8	88.1	49.47	32.5		
20/11/2024 08:00	0.19	0.4	14.08	0.41	401261.6	89.11	45.41	37.07		
20/11/2024 09:00	0.2	0.28	14.02	0.38	410981.3	89.85	44.26	38.69		
20/11/2024 10:00	0.2	0.24	14.03	0.36	412776.4	90.19	43.79	38.64		
20/11/2024 11:00	0.14	0.18	14.15	0.37	396040.7	89.74	45.56	35.73		
20/11/2024 12:00	0.08	0.13	14.25	0.35	382288.3	89.5	47.58	33.19		
20/11/2024 13:00	0.15	0.06	14.1	0.33	405192.7	90.41	43.54	37.12		
20/11/2024 14:00	0.15	0.05	14.12	0.33	402294.3	90.38	43.82	36.63		
20/11/2024 15:00	0.17	0.05	14.1	0.31	404788.5	90.28	43.55	37.16		
20/11/2024 16:00	0.17	0.07	14.14	0.33	398033	90.05	44.25	35.91		
20/11/2024 17:00	0.17	0.09	14.17	0.33	390999.6	89.74	44.91	34.8		
20/11/2024 18:00	0.17	0.11	14.18	0.35	390013.9	89.46	45.28	34.68		
20/11/2024 19:00	0.15	0.13	14.21	0.36	384575.2	89.29	46.37	33.83		
20/11/2024 20:00	0.19	0.17	14.19	0.35	388212.1	89.43	45.87	34.33		
20/11/2024 21:00	0.22	0.21	14.17	0.36	390223.6	89.54	45.48	34.74		
20/11/2024 22:00	0.23	0.22	14.23	0.35	380606.8	89.21	47.62	33.26		
20/11/2024 23:00	0.32	0.27	14.1	0.36	395174.4	89.74	43.9	35.71		
Minimum	0.08	0.05	14.02	0.31	372067.1	88.09	42.96	31.9		
MinDate	12:00	14:00	09:00	15:00	06:00	06:00	01:00	06:00		
Maximum	0.32	0.48	14.25	0.47	412776.4	90.41	49.78	38.64		
MaxDate	23:00	05:00	06:00	06:00	10:00	13:00	06:00	10:00		
Avg	0.2	0.24	14.14	0.38	393069.2	89.55	45.45	35.34		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	11649.5	0.6	1.9	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
21/11/2024 00:00	0.31	0.33	14.14	0.37	388893.9	89.52	44.92	34.81		
21/11/2024 01:00	0.3	0.35	14.03	0.38	405500.9	89.87	43.15	37.76		
21/11/2024 02:00	0.25	0.37	14.04	0.43	403239.4	89.55	43.4	37.4		
21/11/2024 03:00	0.22	0.38	14.06	0.45	399170.3	89.28	44.06	36.75		
21/11/2024 04:00	0.18	0.45	14.15	0.47	385513.7	88.64	46.63	34.39		
21/11/2024 05:00	0.15	0.51	14.19	0.48	378882.5	88.29	48.2	33.2		
21/11/2024 06:00	0.18	0.47	14.16	0.48	383916	88.26	47.4	34.13		
21/11/2024 07:00	0.15	0.43	14.16	0.45	386402.7	88.33	47.54	34.48		
21/11/2024 08:00	0.16	0.33	14.07	0.38	402790	89.04	45.64	37.46		
21/11/2024 09:00	0.16	0.24	14.07	0.37	406279.9	89.3	45.09	37.84		
21/11/2024 10:00	0.17	0.18	14.08	0.36	405905.4	89.8	44.7	37.67		
21/11/2024 11:00	0.11	0.12	14.17	0.34	393148.8	89.53	46.43	35.22		
21/11/2024 12:00	0.04	0.07	14.3	0.34	376681.7	89.05	49.53	32.3		
21/11/2024 13:00	0.11	0.03	14.16	0.32	398495	90.18	44.68	35.95		
21/11/2024 14:00	0.13	0.02	14.15	0.31	399491.1	90.26	44.44	36.13		
21/11/2024 15:00	0.13	0.01	14.16	0.33	398987.5	90.37	44.4	35.97		
21/11/2024 16:00	0.11	0.02	14.22	0.31	388013.8	89.84	46.13	34.13		
21/11/2024 17:00	0.12	0.04	14.21	0.3	388263.2	89.64	46.27	34.24		
21/11/2024 18:00	0.11	0.07	14.22	0.33	383959	89.23	46.92	33.63		
21/11/2024 19:00	0.15	0.12	14.21	0.36	384944.5	89.34	46.73	33.84		
21/11/2024 20:00	0.15	0.12	14.2	0.36	386261.1	89.42	46.38	34.07		
21/11/2024 21:00	0.2	0.14	14.16	0.36	390822.8	89.64	45.26	34.89		
21/11/2024 22:00	0.24	0.17	14.08	0.36	403713.6	90.08	43.77	37.17		
21/11/2024 23:00	0.23	0.2	14.12	0.37	395073.4	89.65	44.98	35.73		
Minimum	0.04	0.01	14.03	0.3	376681.7	88.26	43.15	32.3		
MinDate	12:00	15:00	01:00	17:00	12:00	06:00	01:00	12:00		
Maximum	0.31	0.51	14.3	0.48	406279.9	90.37	49.53	37.84		
MaxDate	00:00	05:00	12:00	05:00	09:00	15:00	12:00	09:00		
Avg	0.17	0.22	14.15	0.38	393097.5	89.42	45.69	35.38		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.2	0.1	0.1	9025.3	0.6	1.6	1.6		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
22/11/2024 00:00	0.18	0.23	14.17	0.38	386314.1	89.36	46.05	34.28		
22/11/2024 01:00	0.23	0.24	14.05	0.37	404120.8	90.03	43.44	37.34		
22/11/2024 02:00	0.23	0.28	14.06	0.37	400815.5	89.7	44.12	36.91		
22/11/2024 03:00	0.28	0.3	14.07	0.38	398677.4	89.41	44.48	36.66		
22/11/2024 04:00	0.24	0.35	14.16	0.44	384837.8	88.65	46.81	34.24		
22/11/2024 05:00	0.11	0.4	14.24	0.45	374418.1	88.06	50.1	32.46		
22/11/2024 06:00	0.12	0.44	14.22	0.45	376409.1	88.01	49.67	32.74		
22/11/2024 07:00	0.08	0.37	14.29	0.44	368495.7	87.84	52.01	31.33		
22/11/2024 08:00	0.14	0.27	14.12	0.39	397118.7	89.03	46.66	36.26		
22/11/2024 09:00	0.14	0.21	14.11	0.37	400882.5	89.25	45.72	36.86		
22/11/2024 10:00	0.14	0.14	14.1	0.35	404071.2	89.66	45.15	37.32		
22/11/2024 11:00	0.1	0.11	14.19	0.34	391544.3	89.46	47.07	34.96		
22/11/2024 12:00	0.03	0.08	14.32	0.34	374655.9	89.1	50.35	31.85		
22/11/2024 13:00	0.1	0.04	14.17	0.3	397777.6	90.04	45.1	35.78		
22/11/2024 14:00	0.1	0.02	14.18	0.32	397710.5	90.3	45.33	35.67		
22/11/2024 15:00	0.13	0	14.16	0.3	401203.7	90.5	44.6	36.21		
22/11/2024 16:00	0.1	0.02	14.2	0.29	394002.4	89.85	45.78	35.17		
22/11/2024 17:00	0.08	0.04	14.28	0.33	373966.8	89.33	48.27	32.8		
22/11/2024 18:00	0.1	0.09	14.31	0.33	374340.7	89.12	49.27	31.81		
22/11/2024 19:00	0.09	0.1	14.34	0.34	368479.8	88.91	50.64	30.9		
22/11/2024 20:00	0.16	0.13	14.21	0.33	386624	89.53	46.73	34.01		
22/11/2024 21:00	0.22	0.15	14.17	0.34	390141.5	89.58	45.78	34.83		
22/11/2024 22:00	0.33	0.19	14.08	0.33	404655.8	90.15	43.75	37.28		
22/11/2024 23:00	0.27	0.17	14.13	0.33	394946.5	89.76	44.61	35.65		
Minimum	0.03	0	14.05	0.29	368479.8	87.84	43.44	30.9		
MinDate	12:00	15:00	01:00	16:00	19:00	07:00	01:00	19:00		
Maximum	0.33	0.44	14.34	0.45	404655.8	90.5	52.01	37.34		
MaxDate	22:00	06:00	19:00	05:00	22:00	15:00	07:00	01:00		
Avg	0.15	0.18	14.18	0.36	389671.3	89.36	46.73	34.72		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	11883.2	0.7	2.4	2.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
25/11/2024 00:00										
25/11/2024 01:00										
25/11/2024 02:00									S/D UNIT	
25/11/2024 03:00									S/U UNIT	
25/11/2024 04:00										
25/11/2024 05:00	0.33	0.51	14.33	0.49	350862.8	84.42	54.51	28.92		
25/11/2024 06:00	0.31	0.44	14.05	0.5	392942.7	83.5	44.84	37		
25/11/2024 07:00	0.25	0.43	13.99	0.49	401502.8	84.06	44.11	38.57		
25/11/2024 08:00	0.19	0.31	14.03	0.43	451289.8	87.07	43.55	44.57		
25/11/2024 09:00	0.14	0.25	14.11	0.4	472960	90.11	44.83	47.38		
25/11/2024 10:00	0.12	0.18	14.12	0.37	477154.7	90.35	44.29	46.88		
25/11/2024 11:00	0.13	0.14	14.1	0.36	461520.1	90.06	43.77	44.92		
25/11/2024 12:00	0.13	0.08	14.07	0.34	447374.8	88.62	43.12	43.47		
25/11/2024 13:00	0.09	0.05	14.18	0.34	484118.5	91.47	44.73	47.35		
25/11/2024 14:00	0.09	0.04	14.15	0.34	485492.1	92.27	47.24	49.18		
25/11/2024 15:00	0.12	0.04	14.12	0.33	485310.8	92.01	48.45	49.34		
25/11/2024 16:00	0.13	0.04	14.11	0.33	481236.8	91.12	47.18	48.06		
25/11/2024 17:00	0.18	0.07	14.02	0.37	435454.7	88.19	42.8	42.33		
25/11/2024 18:00	0.2	0.1	14.03	0.38	442897.2	88.04	42.56	43.18		
25/11/2024 19:00	0.26	0.16	13.98	0.4	428656.5	87.16	42.22	41.81		
25/11/2024 20:00	0.24	0.16	14	0.4	445803.7	87.51	42.36	43.84		
25/11/2024 21:00	0.25	0.2	14.03	0.39	463581.2	89	42.6	45.74		
25/11/2024 22:00	0.25	0.25	14.04	0.42	474009.7	90.16	42.77	46.78		
25/11/2024 23:00	0.27	0.26	13.98	0.42	453083.2	88.18	41.98	44.64		
Minimum	0.09	0.04	13.98	0.33	350862.80	83.50	41.98	28.92		
MinDate	13:00	14:00	19:00	15:00	05:00	06:00	23:00	00:00		
Maximum	0.33	0.51	14.33	0.50	485492.10	92.27	54.51	49.34		
MaxDate	05:00	05:00	05:00	04:00	14:00	14:00	05:00	15:00		
Avg	0.19	0.20	14.08	0.39	449213.27	88.65	44.63	43.89		
Num	19	19	19	24	19	19	19	24		
Data[%]	79.2	79.2	79.2	100	79.2	79.2	79.2	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.1	35734.5	2.6	3	18.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	cause	solution
26/11/2024 00:00	0.28	0.31	13.95	0.43	435165.5	87.55	41.36	42.79		
26/11/2024 01:00	0.22	0.33	14.01	0.38	448324.4	88.71	42.23	43.82		
26/11/2024 02:00	0.23	0.32	14	0.39	459573.5	88.79	42.22	45.45		
26/11/2024 03:00	0.21	0.34	13.98	0.38	452349.5	88.61	42.09	44.7		
26/11/2024 04:00	0.23	0.36	13.95	0.4	433980.8	87.29	41.57	42.69		
26/11/2024 05:00	0.23	0.34	13.97	0.44	406781.7	85.22	42.54	39.12		
26/11/2024 06:00	0.25	0.38	13.92	0.45	416407.5	85.42	41.83	40.72		
26/11/2024 07:00	0.24	0.38	13.93	0.45	417616.2	85.76	42.03	40.84		
26/11/2024 08:00	0.17	0.3	14	0.41	444027.6	87.44	42.41	43.72		
26/11/2024 09:00	0.14	0.21	14.05	0.37	458210	88.87	42.84	44.97		
26/11/2024 10:00	0.13	0.18	14.09	0.36	465582.6	89.63	43.12	45.55		
26/11/2024 11:00	0.14	0.13	14.06	0.35	443342.1	88.93	42.86	42.93		
26/11/2024 12:00	0.13	0.07	14.04	0.34	427486	87.15	42.37	41.14		
26/11/2024 13:00	0.08	0.03	14.17	0.3	480211.5	91.15	44.05	46.87		
26/11/2024 14:00	0.08	0.03	14.19	0.29	485017.6	92.19	44.7	47.8		
26/11/2024 15:00	0.1	0.02	14.18	0.29	484188.2	92.04	45.04	47.8		
26/11/2024 16:00	0.11	0.02	14.18	0.3	484186.6	91.84	44.38	47.23		
26/11/2024 17:00	0.15	0.04	14.08	0.3	457844.8	89.98	42.92	44.49		
26/11/2024 18:00	0.18	0.07	14.07	0.32	460366.8	89.66	42.64	44.84		
26/11/2024 19:00	0.23	0.1	14.03	0.33	442159.9	88.6	42.32	43.04		
26/11/2024 20:00	0.22	0.11	14.04	0.34	451760.3	88.73	42.29	44.2		
26/11/2024 21:00	0.28	0.14	14.04	0.34	461947.4	89.66	42.23	45.26		
26/11/2024 22:00	0.34	0.19	14.05	0.35	473957.7	90.39	42.22	46.63		
26/11/2024 23:00	0.29	0.2	14.03	0.38	461369.3	89.97	42.05	45.29		
Minimum	0.08	0.02	13.92	0.29	406781.7	85.22	41.36	39.12		
MinDate	13:00	15:00	06:00	14:00	05:00	05:00	00:00	05:00		
Maximum	0.34	0.38	14.19	0.45	485017.6	92.19	45.04	47.8		
MaxDate	22:00	06:00	14:00	06:00	14:00	14:00	15:00	14:00		
Avg	0.19	0.19	14.04	0.36	452160.7	88.9	42.68	44.25		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0.1	21832.5	1.9	1	2.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSQ_CO	12HRSQ_SO2	12HRSQ_O2	12HRSQ_DUST	12HRSQ_FLOW	12HRSQ_TEMP	12HRSQ_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
27/11/2024 00:00	0.36	0.21	13.97	0.34	437646.9	88.05	41.25	42.86		
27/11/2024 01:00	0.27	0.27	14.02	0.38	464969.2	89.4	41.99	45.85		
27/11/2024 02:00	0.23	0.27	14.01	0.39	457971	89.01	42.35	45.17		
27/11/2024 03:00	0.21	0.3	13.98	0.43	445121.3	87.99	42.02	43.94		
27/11/2024 04:00	0.2	0.27	13.95	0.41	430352.7	86.85	41.58	42.35		
27/11/2024 05:00	0.2	0.35	13.95	0.41	407768.8	85.2	42.72	39.44		
27/11/2024 06:00	0.24	0.32	13.92	0.43	413840	85.26	42.37	40.5		
27/11/2024 07:00	0.23	0.32	13.94	0.45	419932.8	85.77	42.04	41.16		
27/11/2024 08:00	0.16	0.27	14.01	0.38	448620.5	87.5	42.78	44.24		
27/11/2024 09:00	0.12	0.23	14.07	0.36	463076.9	89.26	43.25	45.56		
27/11/2024 10:00	0.11	0.18	14.06	0.34	456815.9	88.98	43.12	44.82		
27/11/2024 11:00	0.13	0.11	14.03	0.35	439110.9	88.16	42.63	42.76		
27/11/2024 12:00	0.14	0.07	14.01	0.32	429006.4	87.33	42.14	41.65		
27/11/2024 13:00	0.1	0.05	14.1	0.33	464280.1	89.59	42.9	45.14		
27/11/2024 14:00	0.09	0.01	14.15	0.29	478623.3	91.29	43.62	46.54		
27/11/2024 15:00	0.11	0.01	14.15	0.29	477250.3	91.03	43.53	46.26		
27/11/2024 16:00	0.09	0.02	14.17	0.28	480949.6	91.3	44.32	46.67		
27/11/2024 17:00	0.17	0.04	14.06	0.28	449460.9	89.11	42.85	43.55		
27/11/2024 18:00	0.17	0.06	14.05	0.31	451830.3	88.78	42.71	44.08		
27/11/2024 19:00	0.17	0.09	14.02	0.33	441329.6	88.12	42.37	43.13		
27/11/2024 20:00	0.19	0.12	14.02	0.33	446843.3	88.19	42.43	43.86		
27/11/2024 21:00	0.22	0.16	14.07	0.33	466722.1	89.51	43.07	45.88		
27/11/2024 22:00	0.23	0.14	14.09	0.32	480347.6	90.53	43.33	47.34		
27/11/2024 23:00	0.24	0.16	14.04	0.32	463821.1	89.8	42.49	45.54		
Minimum	0.09	0.01	13.92	0.28	407768.8	85.2	41.25	39.44		
MinDate	14:00	14:00	06:00	16:00	05:00	05:00	00:00	05:00		
Maximum	0.36	0.35	14.17	0.45	480949.6	91.3	44.32	47.34		
MaxDate	00:00	05:00	16:00	07:00	16:00	16:00	16:00	22:00		
Avg	0.18	0.17	14.04	0.35	450599.7	88.58	42.66	44.1		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	20654.9	1.7	0.7	2.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSQ_CO	12HRSQ_SO2	12HRSQ_O2	12HRSQ_DUST	12HRSQ_FLOW	12HRSQ_TEMP	12HRSQ_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
28/11/2024 00:00	0.3	0.17	13.96	0.38	429902.3	87.11	41.65	42.22		
28/11/2024 01:00	0.19	0.22	14.02	0.36	458383.8	88.53	42.7	45.33		
28/11/2024 02:00	0.18	0.23	14.01	0.36	456295.2	88.52	42.9	45.15		
28/11/2024 03:00	0.21	0.22	13.98	0.38	437994.8	87.26	42.3	43.21		
28/11/2024 04:00	0.21	0.23	13.96	0.37	424672.3	85.86	42.57	41.8		
28/11/2024 05:00	0.18	0.22	14	0.34	404586	84.29	45.19	39.09		
28/11/2024 06:00	0.19	0.19	13.96	0.36	415555.3	84.46	44.18	40.86		
28/11/2024 07:00	0.2	0.13	13.96	0.37	413750.6	84.43	44.53	40.6		
28/11/2024 08:00	0.16	0.12	14.02	0.36	444188.2	86.26	43.95	44.06		
28/11/2024 09:00	0.14	0.11	14.04	0.35	447729.3	87.34	43.85	44.24		
28/11/2024 10:00	0.14	0.08	14.05	0.34	438941.8	87.05	43.48	43.05		
28/11/2024 11:00	0.13	0.05	14.03	0.33	418181.1	85.91	43.85	40.47		
28/11/2024 12:00	0.12	0.02	14.04	0.32	413261.7	85.39	43.92	39.74		
28/11/2024 13:00	0.08	0	14.12	0.29	459089	88.56	43.98	44.65		
28/11/2024 14:00	0.08	0	14.14	0.29	462783.8	89.44	44.29	44.94		
28/11/2024 15:00	0.1	0	14.16	0.27	473431.7	89.89	44.65	46.21		
28/11/2024 16:00	0.11	0	14.15	0.27	475816.2	90.02	44.68	46.5		
28/11/2024 17:00	0.17	0.01	14.06	0.3	440430.7	87.64	43.54	42.97		
28/11/2024 18:00	0.15	0.03	14.06	0.3	445578	87.76	43.64	43.66		
28/11/2024 19:00	0.18	0.04	14.04	0.3	432056.5	86.83	43.41	42.23		
28/11/2024 20:00	0.18	0.04	14.05	0.31	444543.7	87.16	43.65	43.75		
28/11/2024 21:00	0.15	0.06	14.05	0.3	453119.6	87.79	44.02	44.76		
28/11/2024 22:00	0.15	0.06	14.05	0.31	455791.2	87.85	44.19	45.12		
28/11/2024 23:00	0.15	0.06	14.03	0.31	446510.5	87.34	43.92	44.21		
Minimum	0.08	0	13.96	0.27	404586	84.29	41.65	39.09		
MinDate	13:00	13:00	00:00	15:00	05:00	05:00	00:00	05:00		
Maximum	0.3	0.23	14.16	0.38	475816.2	90.02	45.19	46.5		
MaxDate	00:00	02:00	15:00	00:00	16:00	16:00	05:00	16:00		
Avg	0.16	0.1	14.04	0.33	441358.1	87.2	43.71	43.28		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0.1	0.1	0	19305.4	1.6	0.8	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
29/11/2024 00:00	0.18	0.07	13.98	0.32	422905.6	85.36	43.49	41.7		
29/11/2024 01:00	0.14	0.07	14.01	0.32	439174	86.08	43.84	43.56		
29/11/2024 02:00	0.13	0.05	14.01	0.32	435714.2	85.65	44.19	43.19		
29/11/2024 03:00	0.14	0.02	13.99	0.33	425955.1	84.75	44.05	42.19		
29/11/2024 04:00	0.15	0.02	13.97	0.33	415847.6	84.02	45.29	41.04		
29/11/2024 05:00	0.12	0.01	14.04	0.34	398053.1	82.77	47.72	38.24		
29/11/2024 06:00	0.11	0.01	14.03	0.35	398672.8	82.49	47.72	38.43		
29/11/2024 07:00	0.12	0	14.02	0.35	401074.3	82.57	47.82	38.84		
29/11/2024 08:00	0.12	0	14.02	0.33	423651.3	83.7	45.86	41.87		
29/11/2024 09:00	0.12	0	14.04	0.35	437482.7	85.57	44.76	43.35		
29/11/2024 10:00	0.11	0	14.05	0.3	437381.3	85.81	44.82	43.27		
29/11/2024 11:00	0.11	0	14.05	0.31	420388.1	85.27	45.61	40.98		
29/11/2024 12:00	0.1	0	14.05	0.31	410574.1	84.25	46.01	39.69		
29/11/2024 13:00	0.1	0	14.08	0.3	439967	86.58	44.47	43.07		
29/11/2024 14:00	0.11	0	14.08	0.29	436792.8	86.79	44.5	42.65		
29/11/2024 15:00	0.11	0	14.08	0.28	435881.8	86.63	44.4	42.47		
29/11/2024 16:00	0.13	0	14.07	0.27	431050.1	86.38	44.63	42.02		
29/11/2024 17:00	0.13	0	14.08	0.28	404815.9	84.5	46.36	38.62		
29/11/2024 18:00	0.18	0	14.07	0.33	400992.5	83.9	46.12	38.25		
29/11/2024 19:00	0.18	0	14.05	0.32	403465.5	83.94	45.91	38.68		
29/11/2024 20:00	0.17	0	14.02	0.3	424737.2	84.93	44.45	41.7		
29/11/2024 21:00	0.14	0	14.04	0.3	439451.9	85.99	44.56	43.41		
29/11/2024 22:00	0.12	0	14.05	0.29	451398.7	86.68	45.14	44.89		
29/11/2024 23:00	0.16	0	14.02	0.31	432163.8	85.65	44.56	42.72		
Minimum	0.1	0	13.97	0.27	398053.1	82.49	43.49	38.24		
MinDate	12:00	07:00	04:00	16:00	05:00	06:00	00:00	05:00		
Maximum	0.18	0.07	14.08	0.35	451398.7	86.79	47.82	44.89		
MaxDate	00:00	00:00	13:00	06:00	22:00	14:00	07:00	22:00		
Avg	0.13	0.01	14.04	0.31	423649.7	85.01	45.26	41.45		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0	0	15901.5	1.3	1.2	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
30/11/2024 00:00	0.17	0	13.98	0.3	412453.1	83.76	45.8	40.46		
30/11/2024 01:00	0.15	0	14	0.33	435955.9	85.25	43.94	43.36		
30/11/2024 02:00	0.19	0	13.98	0.34	429191.2	84.97	43.78	42.62		
30/11/2024 03:00	0.2	0	13.95	0.35	420227.7	83.98	44.35	41.71		
30/11/2024 04:00	0.2	0	13.95	0.4	410650.2	83.24	45.85	40.47		
30/11/2024 05:00	0.1	0	14.05	0.4	391901.9	82.18	48.26	37.29		
30/11/2024 06:00	0.08	0	14.07	0.39	388669.5	81.93	48.76	36.75		
30/11/2024 07:00	0.04	0	14.17	0.39	376697.2	81.59	51.96	34.41		
30/11/2024 08:00	0.08	0	14.06	0.36	395375.3	82.29	48.79	37.84		
30/11/2024 09:00	0.11	0	14.02	0.36	403863.6	82.95	47.24	39.09		
30/11/2024 10:00	0.11	0	14.03	0.34	404813.7	83.46	46.89	39.15		
30/11/2024 11:00	0.1	0	14.05	0.33	403223.1	83.81	46.67	38.65		
30/11/2024 12:00	0.05	0	14.15	0.31	391777.3	83.64	47.52	38.42		
30/11/2024 13:00	0.1	0	14.04	0.31	408614.3	84.44	45.67	39.23		
30/11/2024 14:00	0.12	0	14.03	0.3	412797.9	84.98	44.79	39.88		
30/11/2024 15:00	0.12	0	14.04	0.3	421085	85.61	44.19	40.8		
30/11/2024 16:00	0.12	0	14.06	0.29	427550.8	86.19	44.27	41.52		
30/11/2024 17:00	0.13	0	14.03	0.31	409103	84.82	45.03	39.4		
30/11/2024 18:00	0.15	0	14	0.35	416147.9	84.95	44.15	40.54		
30/11/2024 19:00	0.19	0	14.01	0.35	407351.7	84.34	45.15	39.35		
30/11/2024 20:00	0.2	0	14.01	0.37	406725.6	84.12	45.29	39.27		
30/11/2024 21:00	0.21	0	14	0.34	407940.1	84.2	45.09	39.45		
30/11/2024 22:00	0.21	0.01	14.01	0.35	405461	84.13	45.31	39.12		
30/11/2024 23:00	0.24	0.02	14.02	0.33	402214.7	84.03	45.17	38.49		
Minimum	0.04	0	13.95	0.29	376697.2	81.59	43.78	34.41		
MinDate	07:00	00:00	03:00	16:00	07:00	07:00	02:00	07:00		
Maximum	0.24	0.02	14.17	0.4	435955.9	86.19	51.96	43.36		
MaxDate	23:00	23:00	07:00	04:00	01:00	16:00	07:00	01:00		
Avg	0.14	0	14.03	0.34	407908	83.95	46	39.39		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	13477.4	1.2	2	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
01/12/2024 00:00	0.19	0.04	14.09	0.33	392128.2	83.66	46.2	36.73		
01/12/2024 01:00	0.22	0.04	14.03	0.33	399717.1	83.66	45.53	38.22		
01/12/2024 02:00	0.26	0.03	14.02	0.33	400151.7	83.64	45.5	38.3		
01/12/2024 03:00	0.31	0.05	14.03	0.36	396750.8	83.4	45.3	37.72		
01/12/2024 04:00	0.28	0.07	14.05	0.39	391814.8	83.23	45.71	36.96		
01/12/2024 05:00	0.27	0.06	14.14	0.39	379436.4	82.88	48.29	34.6		
01/12/2024 06:00	0.28	0.06	14.13	0.4	380091.6	82.69	48.13	34.76		
01/12/2024 07:00	0.19	0.07	14.28	0.42	363052.9	83.15	52.91	31.47		
01/12/2024 08:00	0.02	0.03	14.42	0.35	349451.6	82.42	57.9	29.04		
01/12/2024 09:00	0.01	0	14.35	0.33	361380.7	82.58	54.81	30.98		
01/12/2024 10:00	0	0	14.36	0.35	362791.1	83.4	54.4	31.06		
01/12/2024 11:00	0.02	0	14.34	0.34	371441.1	84.1	52.72	32.3		
01/12/2024 12:00	0	0	14.38	0.33	363129.6	83.93	54.05	30.88		
01/12/2024 13:00	0.02	0	14.34	0.32	372136.1	84.4	52.55	32.25		
01/12/2024 14:00	0.01	0	14.35	0.31	369209	84.3	52.58	31.81		
01/12/2024 15:00	0.04	0	14.31	0.32	375670.8	84.54	50.9	32.91		
01/12/2024 16:00	0.05	0	14.3	0.31	374609.1	84.44	50.73	32.85		
01/12/2024 17:00	0.06	0	14.3	0.31	372834.5	84	50.97	32.65		
01/12/2024 18:00	0.1	0	14.28	0.34	378119.8	84.14	50.52	33.49		
01/12/2024 19:00	0.09	0	14.29	0.35	370260.4	83.68	51.2	32.35		
01/12/2024 20:00	0.14	0	14.24	0.36	376363.1	83.83	49.59	33.44		
01/12/2024 21:00	0.22	0.02	14.18	0.33	385851.9	84.14	48.09	35.09		
01/12/2024 22:00	0.32	0.03	14.13	0.33	388923.4	84.22	46.69	35.79		
01/12/2024 23:00	0.32	0.06	14.2	0.33	373902.5	83.59	48.25	33.24		
Minimum	0	0	14.02	0.31	349451.6	82.42	45.3	29.04		
MinDate	10:00	09:00	02:00	14:00	08:00	08:00	03:00	08:00		
Maximum	0.32	0.07	14.42	0.42	400151.7	84.54	57.9	38.3		
MaxDate	22:00	04:00	08:00	07:00	02:00	15:00	08:00	02:00		
Avg	0.14	0.02	14.23	0.34	377050.8	83.67	50.15	33.7		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	13046.9	0.6	3.4	2.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
02/12/2024 00:00	0.29	0.16	14.21	0.38	372112.9	83.72	48.77	32.96		
02/12/2024 01:00	0.3	0.19	14.18	0.36	374868.2	83.7	47.79	33.49		
02/12/2024 02:00	0.42	0.26	14.15	0.35	384454.8	84.07	47.49	34.98		
02/12/2024 03:00	0.33	0.3	14.15	0.38	377723.6	83.56	47.45	34.03		
02/12/2024 04:00	0.33	0.39	14.14	0.38	378690.4	83.55	47.5	34.28		
02/12/2024 05:00	0.4	0.32	14.06	0.37	385488.3	84.02	45.13	37.18		
02/12/2024 06:00	0.48	0.3	13.94	0.39	410967.2	84.53	43.49	40.05		
02/12/2024 07:00	0.37	0.29	14.17	0.43	381427.7	84.6	49.18	34.33		
02/12/2024 08:00	0.19	0.24	14.22	0.36	381585.4	88.11	49.48	33.77		
02/12/2024 09:00	0.17	0.14	14.13	0.34	400016	89.51	46.49	36.81		
02/12/2024 10:00	0.18	0.07	14.11	0.33	406962.5	90.05	45.75	37.79		
02/12/2024 11:00	0.11	0.03	14.21	0.33	392011.8	89.66	48.44	35.07		
02/12/2024 12:00	0.04	0	14.34	0.33	374913.3	89.17	51.71	32.02		
02/12/2024 13:00	0.14	0	14.18	0.31	399306.1	90.29	46.37	36.05		
02/12/2024 14:00	0.16	0	14.14	0.31	406189	90.56	45.48	37.3		
02/12/2024 15:00	0.17	0	14.11	0.3	409906.9	90.71	45	37.92		
02/12/2024 16:00	0.16	0	14.15	0.3	403026.3	90.47	45.6	36.82		
02/12/2024 17:00	0.17	0	14.16	0.3	399253.7	90.01	45.8	36.33		
02/12/2024 18:00	0.21	0.01	14.16	0.34	396570.3	89.7	45.82	35.98		
02/12/2024 19:00	0.19	0.05	14.19	0.34	391198.3	89.55	46.79	34.97		
02/12/2024 20:00	0.24	0.06	14.15	0.34	395585	89.7	45.76	35.93		
02/12/2024 21:00	0.28	0.08	14.13	0.33	399750.9	89.79	45.48	36.61		
02/12/2024 22:00	0.31	0.08	14.06	0.34	407852.2	89.99	44.7	38.12		
02/12/2024 23:00	0.26	0.1	14.18	0.33	389126	89.26	47.21	34.83		
Minimum	0.04	0	13.94	0.3	372112.9	83.55	43.49	32.02		
MinDate	12:00	12:00	06:00	15:00	00:00	04:00	06:00	12:00		
Maximum	0.48	0.39	14.34	0.43	410967.2	90.71	51.71	40.05		
MaxDate	06:00	04:00	12:00	07:00	06:00	15:00	12:00	06:00		
Avg	0.25	0.13	14.15	0.34	392874.5	87.85	46.78	35.73		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	12130.4	2.9	1.8	1.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
03/12/2024 00:00	0.25	0.11	14.25	0.33	376759.2	88.85	49.67	32.79		
03/12/2024 01:00	0.34	0.12	14.07	0.34	400295	89.54	44.65	36.99		
03/12/2024 02:00	0.34	0.14	14.09	0.35	396760.1	89.33	45.16	36.44		
03/12/2024 03:00	0.34	0.17	14.08	0.38	395648.2	89.15	45.1	36.36		
03/12/2024 04:00	0.26	0.26	14.18	0.39	381998	88.72	48.05	33.82		
03/12/2024 05:00	0.36	0.19	14.21	0.35	377625.5	88.64	48.72	33.08		
03/12/2024 06:00	0.42	0.22	14.13	0.34	388201.4	88.98	46.18	34.97		
03/12/2024 07:00	0.37	0.24	14.14	0.36	385205.3	88.89	46.54	34.39		
03/12/2024 08:00	0.22	0.23	14.11	0.37	398171	89.48	45.97	36.49		
03/12/2024 09:00	0.17	0.15	14.1	0.37	404627.3	89.88	45.09	37.53		
03/12/2024 10:00	0.15	0.1	14.12	0.33	404468.1	90.18	45.11	37.29		
03/12/2024 11:00	0.1	0.07	14.22	0.32	391217.8	89.85	47.42	34.86		
03/12/2024 12:00	0.03	0.01	14.33	0.34	377799.7	89.69	50.58	32.47		
03/12/2024 13:00	0.14	0	14.13	0.31	407776.5	90.9	44.59	37.46		
03/12/2024 14:00	0.14	0	14.14	0.3	406448.2	90.95	44.86	37.24		
03/12/2024 15:00	0.18	0	14.08	0.28	422853	91.56	43.84	39.77		
03/12/2024 16:00	0.18	0	14.1	0.31	409735.7	90.89	44.44	37.92		
03/12/2024 17:00	0.21	0	14.14	0.33	401894.1	90.28	44.92	36.82		
03/12/2024 18:00	0.26	0.01	14.1	0.34	404569.2	90.25	44.2	37.36		
03/12/2024 19:00	0.28	0.04	14.17	0.32	392479.5	89.86	45.44	35.22		
03/12/2024 20:00	0.49	0.06	14.09	0.32	402830.6	90.13	43.87	37.13		
03/12/2024 21:00	0.5	0.08	14.04	0.34	408378	90.25	43.21	38.16		
03/12/2024 22:00	0.41	0.12	14.01	0.34	411611.1	90.46	43.08	38.78		
03/12/2024 23:00	0.44	0.13	14.08	0.33	399162.3	90.05	43.88	36.6		
Minimum	0.03	0	14.01	0.28	376759.2	88.64	43.08	32.47		
MinDate	12:00	13:00	22:00	15:00	00:00	05:00	22:00	12:00		
Maximum	0.5	0.26	14.33	0.39	422853	91.56	50.58	39.77		
MaxDate	21:00	04:00	12:00	04:00	15:00	15:00	12:00	15:00		
Avg	0.27	0.1	14.13	0.34	397771.4	89.87	45.61	36.25		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	11911.3	0.8	2	1.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
04/12/2024 00:00	0.36	0.16	14.18	0.35	384263.3	89.43	46.3	33.99		
04/12/2024 01:00	0.39	0.17	14.04	0.32	403002.4	90.1	43.17	37.39		
04/12/2024 02:00	0.34	0.19	14.05	0.34	400919.8	89.74	43.89	37.09		
04/12/2024 03:00	0.33	0.2	14.06	0.37	398090.5	89.61	43.8	36.62		
04/12/2024 04:00	0.24	0.28	14.2	0.37	377733.1	88.95	47.63	33.01		
04/12/2024 05:00	0.26	0.26	14.29	0.36	364019.5	88.49	50.38	30.68		
04/12/2024 06:00	0.36	0.29	14.25	0.37	368160.7	88.52	49.01	31.42		
04/12/2024 07:00	0.29	0.26	14.2	0.37	377215.3	89.02	47.59	33		
04/12/2024 08:00	0.22	0.2	14.08	0.33	402575.2	89.97	44.21	37.26		
04/12/2024 09:00	0.15	0.15	14.08	0.34	405536	90.11	44.25	37.66		
04/12/2024 10:00	0.15	0.11	14.08	0.33	408544	90.49	44.17	37.97		
04/12/2024 11:00	0.08	0.08	14.22	0.32	399149.1	90.02	47.04	34.61		
04/12/2024 12:00	0.04	0.01	14.28	0.31	383506.3	89.97	48.34	33.37		
04/12/2024 13:00	0.12	0	14.11	0.28	413163.1	90.98	44.24	38.33		
04/12/2024 14:00	0.12	0	14.1	0.28	412106.3	90.87	44.45	38.27		
04/12/2024 15:00	0.13	0	14.1	0.28	411687.3	90.85	44.43	38.23		
04/12/2024 16:00	0.09	0	14.2	0.28	394577.1	90.28	46.04	35.31		
04/12/2024 17:00	0.05	0	14.28	0.29	380074.6	89.64	48.23	32.94		
04/12/2024 18:00	0.09	0.01	14.31	0.33	373822.4	89.29	49.38	31.83		
04/12/2024 19:00	0.12	0.02	14.26	0.3	380120.7	89.62	47.81	33.1		
04/12/2024 20:00	0.23	0.04	14.13	0.31	398356.3	90.24	44.37	36.22		
04/12/2024 21:00	0.29	0.06	14.07	0.31	405475.7	90.47	43.5	37.52		
04/12/2024 22:00	0.34	0.07	14.02	0.29	410878.4	90.69	42.7	38.54		
04/12/2024 23:00	0.28	0.1	14.11	0.32	394582.6	90.07	44.02	35.74		
Minimum	0.04	0	14.02	0.28	364019.5	88.49	42.7	30.68		
MinDate	12:00	13:00	22:00	13:00	05:00	05:00	22:00	05:00		
Maximum	0.39	0.29	14.31	0.37	413163.1	90.98	50.38	38.54		
MaxDate	01:00	06:00	18:00	03:00	13:00	13:00	05:00	22:00		
Avg	0.21	0.11	14.15	0.32	393273.3	89.89	45.79	35.42		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Date[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0.1	0.1	0	14921.4	0.7	2.3	2.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSO ₂ CO	12HRSO ₂ SO ₂	12HRSO ₂ O ₂	12HRSO ₂ DUST	12HRSO ₂ FLOW	12HRSO ₂ TEMP	12HRSO ₂ NOx@7%O ₂	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
05/12/2024 00:00	0.23	0.12	14.16	0.32	383726.2	89.65	45.94	33.89		
05/12/2024 01:00	0.32	0.13	14.05	0.3	402764.7	90.18	42.86	37.23		
05/12/2024 02:00	0.33	0.15	14.05	0.33	401280.5	90.12	42.86	37.04		
05/12/2024 03:00	0.34	0.16	14.05	0.33	399492.1	89.98	43.06	36.79		
05/12/2024 04:00	0.33	0.18	14.13	0.34	387606.9	89.27	45.25	34.74		
05/12/2024 05:00	0.26	0.24	14.17	0.38	383319.7	88.84	46.84	34.08		
05/12/2024 06:00	0.14	0.21	14.23	0.41	374812.2	88.09	49.04	32.56		
05/12/2024 07:00	0.03	0.2	14.45	0.42	345780.1	86.95	56.33	27.76		
05/12/2024 08:00										
05/12/2024 09:00										
05/12/2024 10:00										
05/12/2024 11:00										
05/12/2024 12:00										
05/12/2024 13:00										
05/12/2024 14:00										
05/12/2024 15:00										
05/12/2024 16:00										
05/12/2024 17:00										
05/12/2024 18:00										
05/12/2024 19:00										
05/12/2024 20:00										
05/12/2024 21:00										
05/12/2024 22:00										
05/12/2024 23:00										
Minimum	0.03	0.12	14.05	0.3	345780.1	86.95	42.86	27.76		
MinDate	08:00	00:00	01:00	16:00	08:00	08:00	01:00	12:00		
Maximum	0.34	0.24	14.45	0.42	402764.7	90.18	56.33	37.23		
MaxDate	03:00	05:00	08:00	08:00	01:00	01:00	08:00	01:00		
Avg	0.25	0.17	14.16	0.35	384847.80	89.14	46.52	34.26		
Num	9	9	9	24	9	9	9	24		
Data[%]	37.5	37.5	37.5	100	37.5	37.5	37.5	100		
STD	0.1	0	0.2	0.1	23478	1.3	6	16.5		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSO ₂ CO	12HRSO ₂ SO ₂	12HRSO ₂ O ₂	12HRSO ₂ DUST	12HRSO ₂ FLOW	12HRSO ₂ TEMP	12HRSO ₂ NOx@7%O ₂	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
06/12/2024 00:00										
06/12/2024 01:00										
06/12/2024 02:00										
06/12/2024 03:00										
06/12/2024 04:00										
06/12/2024 05:00										
06/12/2024 06:00										
06/12/2024 07:00	2.02	0.18	14.4	0.48	379037.5	89.82	57.68	29.05		
06/12/2024 08:00	0.2	0.08	14.13	0.39	394636.1	87.82	47.16	36.08		
06/12/2024 09:00	0.11	0.06	14.17	0.37	393162.8	88.48	47.17	35.6		
06/12/2024 10:00	0.08	0.05	14.16	0.34	398902.5	89.35	46.83	36.42		
06/12/2024 11:00	0.03	0.01	14.28	0.34	382830.4	88.93	49.55	33.42		
06/12/2024 12:00	0	0	14.39	0.33	366967.9	88.58	52.92	30.52		
06/12/2024 13:00	0.03	0	14.27	0.32	385733	89.49	48.56	33.86		
06/12/2024 14:00	0.07	0	14.16	0.31	401941	90.13	45.34	36.5		
06/12/2024 15:00	0.11	0	14.11	0.31	408651.3	90.43	44.91	37.82		
06/12/2024 16:00	0.1	0	14.17	0.29	400537.9	89.91	45.85	36.41		
06/12/2024 17:00	0.08	0	14.27	0.32	383729.4	89.91	48.11	33.65		
06/12/2024 18:00	0.05	0	14.3	0.34	377111.4	88.5	49.98	32.54		
06/12/2024 19:00	0.11	0.01	14.26	0.34	382687.2	88.75	49.07	33.49		
06/12/2024 20:00	0.21	0.01	14.17	0.32	395058.2	89.26	46.24	35.78		
06/12/2024 21:00	0.27	0.02	14.13	0.32	397297.2	89.39	45.14	36.19		
06/12/2024 22:00	0.17	0.05	14.26	0.39	371289.4	88.5	49.7	27.95		
06/12/2024 23:00										
Minimum	0	0	14.11	0.29	366967.9	87.82	44.91	27.95		
MinDate	12:00	12:00	15:00	23:00	12:00	08:00	15:00	00:00		
Maximum	2.02	0.18	14.4	0.48	408651.3	90.43	57.68	37.82		
MaxDate	07:00	07:00	07:00	07:00	15:00	15:00	07:00	15:00		
Avg	0.23	0.03	14.23	0.34	388723.33	89.14	48.39	34.09		
Num	16	16	16	24	16	16	24	24		
Data[%]	66.7	66.7	66.7	100	66.7	66.7	66.7	100		
STD	0.5	0	0.1	0	11816.8	0.7	3.3	16.4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
07/12/2024 00:00										
07/12/2024 01:00										
07/12/2024 02:00										
07/12/2024 03:00										
07/12/2024 04:00										
07/12/2024 05:00										
07/12/2024 06:00										
07/12/2024 07:00										
07/12/2024 08:00										
07/12/2024 09:00										
07/12/2024 10:00										
07/12/2024 11:00										
07/12/2024 12:00										
07/12/2024 13:00										
07/12/2024 14:00										
07/12/2024 15:00										
07/12/2024 16:00										
07/12/2024 17:00										
07/12/2024 18:00										
07/12/2024 19:00										
07/12/2024 20:00										
07/12/2024 21:00										
07/12/2024 22:00										
07/12/2024 23:00										
Minimum	***	***	***	0.21	***	***	***	0.28		
MinDate	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	***	***	***	0.36	***	***	***	0.3		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	***	***	***	0.29	***	***	***	0.29		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	***	***	***	100	***	***	***	100		
STD	***	***	***	0	***	***	***	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
08/12/2024 00:00										
08/12/2024 01:00										
08/12/2024 02:00										
08/12/2024 03:00										
08/12/2024 04:00										
08/12/2024 05:00										
08/12/2024 06:00										
08/12/2024 07:00										
08/12/2024 08:00										
08/12/2024 09:00										
08/12/2024 10:00										
08/12/2024 11:00										
08/12/2024 12:00										
08/12/2024 13:00										
08/12/2024 14:00										
08/12/2024 15:00										
08/12/2024 16:00										
08/12/2024 17:00										
08/12/2024 18:00										
08/12/2024 19:00										
08/12/2024 20:00										
08/12/2024 21:00										
08/12/2024 22:00										
08/12/2024 23:00										
Minimum	***	***	***	0.23	***	***	***	0.28		
MinDate	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	***	***	***	0.36	***	***	***	0.3		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	03:00		
Avg	***	***	***	0.29	***	***	***	0.29		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	***	***	***	100	***	***	***	100		
STD	***	***	***	0	***	***	***	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
09/12/2024 00:00										
09/12/2024 01:00										
09/12/2024 02:00										
09/12/2024 03:00										
09/12/2024 04:00										
09/12/2024 05:00										
09/12/2024 06:00										
09/12/2024 07:00										
09/12/2024 08:00	0.14	0.01	14.12	0.38	393561.1	88.1	48.55	36.13		
09/12/2024 09:00	0.12	0	14.09	0.36	401409.8	88.87	47.27	37.38		
09/12/2024 10:00	0.13	0	14.02	0.31	418130.8	89.86	45.42	39.97		
09/12/2024 11:00	0.09	0	14.12	0.37	401725.4	89.5	47.03	36.98		
09/12/2024 12:00	0	0	14.33	0.35	370687.5	88.28	52.13	31.62		
09/12/2024 13:00	0.06	0	14.12	0.31	402108	89.7	45.81	36.93		
09/12/2024 14:00	0.07	0	14.13	0.31	401489.6	89.87	45.81	36.81		
09/12/2024 15:00	0.09	0	14.12	0.32	404001.1	90.06	45.24	37.14		
09/12/2024 16:00	0.04	0	14.19	0.29	392787.3	89.6	46.96	35.22		
09/12/2024 17:00	0.01	0	14.25	0.29	381702.2	88.96	48.61	33.44		
09/12/2024 18:00	0.04	0	14.23	0.32	382596.5	88.86	48.08	33.64		
09/12/2024 19:00	0.02	0	14.27	0.34	374404.5	88.47	49.32	32.29		
09/12/2024 20:00	0.06	0.01	14.16	0.35	390992.3	89.33	45.8	35.2		
09/12/2024 21:00	0.06	0.02	14.16	0.35	390268	89.18	46.27	35.05		
09/12/2024 22:00	0.14	0.02	14.1	0.32	399475.1	89.43	44.96	36.78		
09/12/2024 23:00	0.06	0.03	14.19	0.31	385100.8	88.64	48.05	34.32		
Minimum	0	0	14.02	0.29	370687.5	88.1	44.96	31.62		
MinDate	12:00	09:00	10:00	16:00	07:00	07:00	22:00	00:00		
Maximum	0.14	0.03	14.33	0.38	418130.8	90.06	52.13	39.97		
MaxDate	07:00	07:00	12:00	07:00	10:00	15:00	07:00	10:00		
Avg	0.07	0.01	14.16	0.33	393152.50	89.17	47.19	35.56		
Num	16	16	16	16	16	16	16	16		
Data[%]	70.8	70.8	70.8	100	70.8	70.8	70.8	100		
STD	0.5	0	0.1	0.1	13387.8	1	2.9	16.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
10/12/2024 00:00	0.03	0.03	14.3	0.32	370167	87.83	52.14	31.79		
10/12/2024 01:00	0.09	0.02	14.15	0.32	389565.2	88.36	47.58	35.23		
10/12/2024 02:00	0.1	0.02	14.16	0.34	385516.9	87.9	48.28	34.65		
10/12/2024 03:00	0.11	0.02	14.15	0.39	386332.7	87.86	48.09	34.78		
10/12/2024 04:00	0.04	0.03	14.29	0.38	366785.5	87.04	52.87	31.35		
10/12/2024 05:00	0	0.02	14.43	0.4	347185.4	86.27	57.45	28.22		
10/12/2024 06:00	0.02	0.02	14.31	0.42	362794.9	86.75	53.82	30.7		
10/12/2024 07:00	0.05	0.02	14.27	0.42	370550.1	87.1	51.9	32.06		
10/12/2024 08:00	0.1	0.01	14.1	0.38	398701.9	88.46	46.43	36.9		
10/12/2024 09:00	0.1	0	14.08	0.36	406253.2	89.28	45.39	37.97		
10/12/2024 10:00	0.09	0	14.1	0.33	407614.9	89.76	45.64	38.05		
10/12/2024 11:00	0.05	0	14.19	0.32	395052.5	89.3	47.69	35.68		
10/12/2024 12:00	0.01	0	14.33	0.33	375427.3	88.75	51.43	32.22		
10/12/2024 13:00	0.08	0	14.12	0.32	410738.7	90.25	45.53	38.19		
10/12/2024 14:00	0.1	0	14.1	0.31	418036.7	90.76	44.92	39.12		
10/12/2024 15:00	0.12	0	14.1	0.31	422103.7	91.08	44.71	39.68		
10/12/2024 16:00	0.12	0	14.12	0.29	413727.8	90.66	45.03	38.47		
10/12/2024 17:00	0.15	0	14.11	0.27	401196.3	89.68	43.81	36.88		
10/12/2024 18:00	0.22	0	14.06	0.35	402561.2	89.72	42.63	37.18		
10/12/2024 19:00	0.17	0.02	14.15	0.4	386816.1	89.13	44.23	34.47		
10/12/2024 20:00	0.21	0.04	14.05	0.42	400266.8	89.91	42.15	36.87		
10/12/2024 21:00	0.31	0.05	14.01	0.41	407644.2	90.31	41.36	38.03		
10/12/2024 22:00	0.36	0.06	13.98	0.41	412537	90.61	41.64	38.89		
10/12/2024 23:00	0.28	0.07	14.07	0.36	400726.6	89.98	43.54	36.92		
Minimum	0	0	13.98	0.27	347185.4	86.27	41.36	28.22		
MinDate	05:00	09:00	22:00	17:00	05:00	05:00	21:00	05:00		
Maximum	0.36	0.07	14.43	0.42	422103.7	91.08	57.45	39.68		
MaxDate	22:00	23:00	05:00	06:00	15:00	15:00	05:00	15:00		
Avg	0.12	0.02	14.16	0.36	393282.6	89.03	47.01	35.6		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	19440.7	1.4	4.3	3.1		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
11/12/2024 00:00	0.13	0.08	14.23	0.36	377920.6	88.95	48.07	32.92		
11/12/2024 01:00	0.21	0.07	14.05	0.34	404270.8	89.79	43.76	37.6		
11/12/2024 02:00	0.23	0.07	14.05	0.33	402865.5	89.63	44.04	37.41		
11/12/2024 03:00	0.23	0.08	14.06	0.33	399924.3	89.45	44.12	36.96		
11/12/2024 04:00	0.2	0.1	14.14	0.35	387040.6	88.94	45.92	34.64		
11/12/2024 05:00	0.23	0.09	14.2	0.37	378344.9	88.69	47.5	33.07		
11/12/2024 06:00	0.22	0.11	14.14	0.36	386353.3	88.81	45.87	34.55		
11/12/2024 07:00	0.22	0.1	14.13	0.37	388118.4	88.83	45.28	34.84		
11/12/2024 08:00	0.18	0.07	14.04	0.32	408549.9	89.82	43.87	38.3		
11/12/2024 09:00	0.17	0.05	14.04	0.32	412340.4	90.18	43.79	38.78		
11/12/2024 10:00	0.09	0.02	14.12	0.31	402935.5	89.98	44.83	37.01		
11/12/2024 11:00	0.06	0	14.17	0.3	399323.5	89.76	45.59	36.23		
11/12/2024 12:00	0.01	0	14.29	0.3	381850.8	89.18	49.19	33.3		
11/12/2024 13:00	0.08	0	14.08	0.29	418722.7	90.77	44.01	39.28		
11/12/2024 14:00	0.08	0	14.1	0.31	414767.4	90.7	44.44	38.62		
11/12/2024 15:00	0.07	0	14.14	0.29	405634.3	90.33	44.93	37.23		
11/12/2024 16:00	0.04	0	14.19	0.29	396419.2	90	45.54	35.7		
11/12/2024 17:00	0.06	0	14.16	0.3	400922.4	89.96	45.02	36.52		
11/12/2024 18:00	0.1	0	14.14	0.31	401329.2	89.78	44.8	36.73		
11/12/2024 19:00	0.13	0	14.16	0.32	396158.3	89.61	44.99	35.85		
11/12/2024 20:00	0.2	0	14.1	0.31	406194.6	90.16	44.12	37.58		
11/12/2024 21:00	0.17	0	14.07	0.3	410606.1	90.37	43.92	38.34		
11/12/2024 22:00	0.23	0	14.05	0.3	412628.9	90.38	43.52	38.75		
11/12/2024 23:00	0.25	0.01	14.1	0.3	400972.3	89.84	43.96	36.77		
Minimum	0.01	0	14.04	0.29	377820.6	88.69	43.52	32.92		
MinDate	12:00	11:00	08:00	13:00	00:00	05:00	22:00	00:00		
Maximum	0.25	0.11	14.29	0.37	418722.7	90.77	49.19	39.28		
MaxDate	23:00	06:00	12:00	05:00	13:00	13:00	12:00	13:00		
Avg	0.15	0.04	14.12	0.32	399758.1	89.75	45.05	36.54		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0.1	0	0.1	0	11387.1	0.6	1.4	1.9		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	cause	solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
12/12/2024 00:00	0.25	0.02	14.16	0.33	387612.1	89.34	45.24	34.61		
12/12/2024 01:00	0.24	0.03	14.06	0.34	403213.1	90	43.22	37.28		
12/12/2024 02:00	0.26	0.04	14.08	0.3	401555.3	89.82	44	37		
12/12/2024 03:00	0.17	0.03	14.08	0.3	400745	89.55	44.09	36.91		
12/12/2024 04:00	0.06	0.03	14.17	0.32	388224.4	89.08	46.07	34.64		
12/12/2024 05:00	0.02	0.04	14.21	0.31	380462.3	88.7	47.61	33.49		
12/12/2024 06:00	0.03	0.04	14.15	0.32	389434.7	88.71	45.92	35.03		
12/12/2024 07:00	0.08	0.04	14.13	0.35	390223	88.73	45.38	35.22		
12/12/2024 08:00	0.07	0.04	14.05	0.35	405591.2	89.38	44.1	37.88		
12/12/2024 09:00	0.06	0.02	14.02	0.32	411151.2	89.9	43.7	38.74		
12/12/2024 10:00	0.06	0.01	14.02	0.31	413004.6	90.03	43.44	38.91		
12/12/2024 11:00	0.01	0	14.13	0.32	396887.7	89.57	44.92	36.08		
12/12/2024 12:00	0	0	14.21	0.31	386213.7	89.19	46.23	34.19		
12/12/2024 13:00	0.01	0	5.72	0.32	167405.6	36.77	17.46	38.9		
12/12/2024 14:00	0.03	0	13.93	0.28	412819.7	90.13	34.51	39.13		
12/12/2024 15:00	0.02	0	14.08	0.3	405684.8	90.24	35.39	37.53		
12/12/2024 16:00	0.02	0	14.11	0.26	400785.2	89.94	35.91	36.7		
12/12/2024 17:00	0.01	0	14.11	0.29	400262.2	89.68	36.01	36.73		
12/12/2024 18:00	0.05	0	14.08	0.3	402442.5	89.7	35.71	37.16		
12/12/2024 19:00	0.08	0	14.12	0.31	397278	89.46	36.01	36.21		
12/12/2024 20:00	0.09	0	14.1	0.33	399075	89.6	35.89	36.61		
12/12/2024 21:00	0.09	0	14.16	0.33	388972.8	89.36	36.68	34.79		
12/12/2024 22:00	0.06	0.01	14.24	0.38	372184.2	89.04	39.38	28.26		
12/12/2024 23:00	0	0	5.72	0.26	167405.6	36.77	17.46	28.26		
Minimum	0	0	5.72	0.26	167405.6	36.77	17.46	28.26		
MinDate	12:00	11:00	13:00	16:00	13:00	13:00	13:00	23:00		
Maximum	0.26	0.04	14.24	0.38	413004.6	90.24	47.61	39.13		
MaxDate	02:00	02:00	22:00	22:00	10:00	15:00	05:00	14:00		
Avg	0.08	0.015	13.74	0.32	387001.23	87.21	40.30	36.17		
Num	23	23	23	24	23	23	23	24		
Data[%]	95.8	95.8	95.8	100	95.8	95.8	95.8	100		
STD	0.1	0	1.8	0	48962.8	11	6.7	7.7		

Site Report - CEMS Unit12										
Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	cause	solution
13/12/2024 00:00									S/D UNIT	
13/12/2024 01:00										
13/12/2024 02:00										
13/12/2024 03:00										
13/12/2024 04:00										
13/12/2024 05:00										
13/12/2024 06:00										
13/12/2024 07:00										
13/12/2024 08:00										
13/12/2024 09:00										
13/12/2024 10:00										
13/12/2024 11:00										
13/12/2024 12:00										
13/12/2024 13:00	0.03	0.02	14.23	0.39	382098.9	92.94	39.54	32.87		
13/12/2024 14:00	0.02	0.01	14.14	0.36	392410.4	89.36	36.6	35.43		
13/12/2024 15:00	0.01	0	14.13	0.36	393703.9	89.55	36.15	35.62		
13/12/2024 16:00	0	0	14.21	0.36	382122.3	89.02	36.06	33.58		
13/12/2024 17:00	0	0	14.28	0.37	371471.9	88.58	39.71	31.85		
13/12/2024 18:00	0	0.01	14.29	0.39	369662.3	88.56	39.95	31.51		
13/12/2024 19:00	0	0.01	14.3	0.4	367781.2	88.66	40.1	31.14		
13/12/2024 20:00	0.01	0.01	14.21	0.41	380729.2	89.12	37.99	33.32		
13/12/2024 21:00	0.03	0.02	14.18	0.4	384245.9	89.15	37.23	34.01		
13/12/2024 22:00	0.03	0.02	14.25	0.39	375641.4	88.9	39.69	32.57		
13/12/2024 23:00	0.11	0.02	13.97	0.38	438536	88.72	33.48	42.93		
Minimum	0	0	13.97	0.36	367781.2	88.56	33.48	31.14		
MinDate	16:00	15:00	23:00	00:00	19:00	18:00	23:00	00:00		
Maximum	0.11	0.02	14.3	0.41	438536	92.94	40.1	42.93		
MaxDate	23:00	13:00	19:00	12:00	23:00	13:00	19:00	23:00		
Avg	0.022	0.011	14.20	0.38	385309.39	89.32	38.05	34.08		
Num	11	11	11	24	11	11	11	24		
Data[%]	45.8	45.8	45.8	100	45.8	45.8	45.8	100		
STD	0	0	0.1	0	19578.1	1.2	2.1	17.1		

Site Report - CEMS Unit12											
Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution	
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW			
14/12/2024 00:00	0.09	0.03	13.94	0.37	417778.3	86.09	33.85	40.88			
14/12/2024 01:00	0.07	0.03	13.98	0.36	433427.9	86.57	33.94	42.72			
14/12/2024 02:00	0.09	0.03	13.97	0.36	426543.4	86.3	34.15	41.94			
14/12/2024 03:00	0.08	0.03	13.96	0.35	411541.2	84.83	35.17	40.05			
14/12/2024 04:00	0.03	0.03	14.05	0.38	396169.7	83.96	36.19	37.47			
14/12/2024 05:00	0.01	0.04	14.12	0.38	385959.9	83.58	37.23	35.58			
14/12/2024 06:00	0.01	0.03	14.15	0.38	382558.5	83.46	37.93	34.9			
14/12/2024 07:00	0	0.03	14.37	0.38	354268.3	82.62	44.17	29.89			
14/12/2024 08:00	0.05	0.02	14.04	0.36	446821.7	86.22	35.43	44.29			
14/12/2024 09:00	0.01	0.01	14.1	0.34	479331.7	89	36.61	48.42			
14/12/2024 10:00	0.01	0	14.1	0.34	477281.4	88.69	36.56	47.93			
14/12/2024 11:00	0.01	0	14.1	0.33	473694.6	88.63	36.15	47.31			
14/12/2024 12:00	0.02	0	14.05	0.32	450471	87.06	35.41	44.72			
14/12/2024 13:00	0.01	0	14.09	0.34	472317.6	88.53	35.9	47.15			
14/12/2024 14:00	0.01	0	14.13	0.31	483007.5	89.43	36.75	48.77			
14/12/2024 15:00	0.01	0	14.12	0.31	481460.8	88.94	37.52	49.06			
14/12/2024 16:00	0.01	0	14.14	0.32	481918.5	89.79	36.64	48.33			
14/12/2024 17:00	0.02	0	14.08	0.31	460520.4	88.03	35.65	45.62			
14/12/2024 18:00	0.02	0	14.08	0.32	463117.8	87.97	35.87	46.02			
14/12/2024 19:00	0.04	0	14.06	0.32	455935.6	87.55	35.45	45.26			
14/12/2024 20:00	0.04	0	14.06	0.32	466133.4	87.94	35.41	46.43			
14/12/2024 21:00	0.03	0	14.08	0.33	476796.6	88.81	36.02	47.93			
14/12/2024 22:00	0.03	0	14.08	0.35	481295.4	89.14	36.16	48.63			
14/12/2024 23:00	0.04	0	14.08	0.33	475475.1	88.85	36.18	47.64			
Minimum	0	0	13.94	0.31	354268.3	82.62	33.85	29.89			
MinDate	07:00	10:00	00:00	14:00	07:00	07:00	00:00	07:00			
Maximum	0.09	0.04	14.37	0.38	483007.5	89.79	44.17	49.06			
MaxDate	00:00	05:00	07:00	04:00	14:00	16:00	07:00	15:00			
Avg	0.03	0.01	14.08	0.34	447242.8	87.18	36.26	44.04			
Num	24	24	24	24	24	24	24	24			
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100			
STD	0	0	0.1	0	37630.5	2.1	2	5.2			

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
15/12/2024 00:00	0.05	0	14.06	0.32	455730.1	87.25	36.1	45.42		
15/12/2024 01:00	0.03	0	14.08	0.32	461414.8	87.17	36.58	46.05		
15/12/2024 02:00	0.01	0	14.09	0.31	468712	87.34	36.91	47.01		
15/12/2024 03:00	0.02	0	14.06	0.31	452258.7	86.58	36.65	45.22		
15/12/2024 04:00	0.03	0	14.03	0.32	435667.8	85.06	36.14	43.4		
15/12/2024 05:00	0.05	0	13.99	0.33	419612.6	83.51	36.91	41.59		
15/12/2024 06:00	0.02	0	14.05	0.34	397931.8	81.96	39.05	38.36		
15/12/2024 07:00	0	0	14.15	0.34	383565.6	81.34	41.08	35.77		
15/12/2024 08:00	0	0	14.19	0.34	378045.8	81.33	42.35	34.69		
15/12/2024 09:00	0	0	14.21	0.35	376512	81.88	42.78	34.21		
15/12/2024 10:00	0	0	14.22	0.36	377241.5	82.25	42.43	34.19		
15/12/2024 11:00	0	0	14.28	0.35	370970.4	82.43	43.62	32.88		
15/12/2024 12:00	0	0	14.3	0.35	369091.6	82.74	43.55	32.47		
15/12/2024 13:00	0	0	14.28	0.34	373480.8	83.06	42.34	33.15		
15/12/2024 14:00	0	0	14.26	0.33	377975.6	83.38	41.07	33.82		
15/12/2024 15:00	0	0	14.26	0.33	377099.5	83.57	40.96	33.66		
15/12/2024 16:00	0	0	14.21	0.31	383712.6	83.57	39.32	34.92		
15/12/2024 17:00	0	0	14.21	0.31	383138.8	83.25	39.56	34.92		
15/12/2024 18:00	0	0	14.19	0.33	384978.7	83.32	38.75	35.32		
15/12/2024 19:00	0	0	14.17	0.33	387172.9	83.4	38.32	35.68		
15/12/2024 20:00	0.02	0	14.06	0.32	414641.4	84.24	36.8	40.22		
15/12/2024 21:00	0.03	0	14.03	0.31	414350.3	84.22	37.14	40.46		
15/12/2024 22:00	0.04	0	14.02	0.32	410333.9	83.81	37.39	40.05		
15/12/2024 23:00	0.04	0	14.02	0.31	408228.3	83.61	37.96	39.78		
Minimum	0	0	13.99	0.31	369091.6	81.33	36.1	32.47		
MinDate	07:00	00:00	05:00	02:00	12:00	08:00	00:00	12:00		
Maximum	0.05	0	14.3	0.36	468712	87.34	43.62	47.01		
MaxDate	00:00	00:00	12:00	10:00	02:00	02:00	11:00	02:00		
Avg	0.01	0	14.14	0.33	402577.8	83.76	39.32	38.05		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	31415.4	1.8	2.6	4.7		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
16/12/2024 00:00	0.01	0	14.08	0.31	399454.3	83.02	38.68	38.3		
16/12/2024 01:00	0.02	0	14.04	0.31	405928.5	83.07	38.39	39.45		
16/12/2024 02:00	0.02	0	14.03	0.31	405946.1	82.97	38.41	39.51		
16/12/2024 03:00	0.02	0	14.03	0.31	417200.3	83.26	37.87	41.07		
16/12/2024 04:00	0.03	0	14	0.31	412049	83.19	38.09	40.6		
16/12/2024 05:00	0.01	0	14.01	0.31	417253.3	83.47	37.64	41.17		
16/12/2024 06:00	0	0	14.07	0.3	459986.8	86.34	37.7	46.77		
16/12/2024 07:00	0	0	14.29	0.33	377657.4	85.1	45.05	33.6		
16/12/2024 08:00	0	0	14.16	0.33	389488.2	87.52	41.75	35.57		
16/12/2024 09:00	0	0	14.2	0.34	384686.5	87.36	42.53	34.73		
16/12/2024 10:00	0	0	14.2	0.35	386700.5	87.82	41.68	34.97		
16/12/2024 11:00	0	0	14.27	0.34	378994.7	87.95	43.02	33.32		
16/12/2024 12:00	0	0	14.41	0.34	360089.8	87.06	46.72	30.14		
16/12/2024 13:00	0	0	14.29	0.35	378887.7	87.9	42.15	33.14		
16/12/2024 14:00	0	0	14.32	0.32	374539.7	87.82	42.97	32.99		
16/12/2024 15:00	0	0	14.19	0.31	392482.3	88.51	39.27	35.63		
16/12/2024 16:00	0	0	14.27	0.31	379992.4	87.86	41.25	33.43		
16/12/2024 17:00	0	0	14.28	0.34	376989.7	87.85	41.57	32.99		
16/12/2024 18:00	0	0	14.25	0.35	380860.9	87.86	40.76	33.7		
16/12/2024 19:00	0	0	14.29	0.34	373241.1	87.57	42.13	32.44		
16/12/2024 20:00	0	0	14.16	0.31	394232.5	88.33	39.07	36.09		
16/12/2024 21:00	0	0	14.16	0.31	394060.3	88.19	39.3	36.18		
16/12/2024 22:00	0.01	0	14.1	0.32	418590.6	89.39	37.99	39.8		
16/12/2024 23:00	0.01	0	14.19	0.32	388366	87.92	40.74	35.21		
Minimum	0	0	14	0.3	360089.8	82.97	37.64	30.14		
MinDate	06:00	00:00	04:00	05:00	12:00	02:00	05:00	12:00		
Maximum	0.03	0	14.41	0.35	459986.8	89.39	46.72	46.77		
MaxDate	04:00	00:00	12:00	10:00	06:00	22:00	12:00	06:00		
Avg	0.01	0	14.18	0.32	393653.3	86.56	40.61	36.26		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	21067.2	2.1	2.4	3.8		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
17/12/2024 00:00	0	0	14.24	0.32	379740.3	87.35	42.18	33.77		
17/12/2024 01:00	0.02	0	14.09	0.33	400131.9	88.17	38.82	37.44		
17/12/2024 02:00	0.02	0	14.1	0.34	396987.5	87.97	39.21	36.94		
17/12/2024 03:00	0	0	14.21	0.34	381251.9	87.15	42.2	34.06		
17/12/2024 04:00	0.01	0	14.21	0.34	379493.3	86.92	42.45	33.9		
17/12/2024 05:00	0	0	14.23	0.37	369491.5	86.23	45.01	32.2		
17/12/2024 06:00	0	0	14.2	0.36	381136.3	86.74	42.58	34.2		
17/12/2024 07:00	0	0	14.24	0.37	376632.9	86.44	43.47	33.42		
17/12/2024 08:00	0	0	14.16	0.37	389656.6	87.27	40.95	35.69		
17/12/2024 09:00	0.01	0	14.11	0.34	410679.2	88.58	38.82	38.72		
17/12/2024 10:00	0	0	14.15	0.33	397085	88.38	39.78	36.73		
17/12/2024 11:00	0	0	14.23	0.33	385371.7	87.96	41.24	34.53		
17/12/2024 12:00	0	0	14.36	0.34	369566.1	87.53	44.53	31.66		
17/12/2024 13:00	0	0	14.18	0.33	395957.5	88.93	38.99	36.09		
17/12/2024 14:00	0	0	14.27	0.33	383297.8	88.63	41.08	33.66		
17/12/2024 15:00	0.01	0	14.15	0.33	400794.6	89.42	38.01	36.9		
17/12/2024 16:00	0	0	14.26	0.32	384212.4	88.61	40.35	33.91		
17/12/2024 17:00	0	0	14.22	0.3	387912.8	88.65	39.36	34.79		
17/12/2024 18:00	0.01	0	14.21	0.33	387614.1	88.42	39.23	34.75		
17/12/2024 19:00	0	0	14.26	0.36	377563.7	88.06	40.86	33.11		
17/12/2024 20:00	0.07	0	14.09	0.35	402162.7	89.06	36.99	37.45		
17/12/2024 21:00	0.14	0	14.04	0.33	410420.2	89.46	36.26	38.88		
17/12/2024 22:00	0.12	0	14.02	0.33	418904.7	90.16	35.87	40.02		
17/12/2024 23:00	0.12	0	14.15	0.33	388378.8	88.72	38.59	35.07		
Minimum	0	0	14.02	0.3	369491.5	86.23	35.87	31.66		
MinDate	00:00	00:00	22:00	17:00	05:00	05:00	22:00	12:00		
Maximum	0.14	0	14.36	0.37	418904.7	90.16	45.01	40.02		
MaxDate	21:00	00:00	12:00	05:00	22:00	22:00	05:00	22:00		
Avg	0.02	0	14.19	0.34	389768.5	88.12	40.28	35.33		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	12912.5	1	2.4	2.2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
18/12/2024 00:00	0.08	0	14.19	0.37	384540.6	88.35	39.8	34.59		
18/12/2024 01:00	0.15	0	14.07	0.34	401088.6	88.92	37.53	37.49		
18/12/2024 02:00	0.14	0	14.04	0.33	403957.6	88.99	36.78	38.05		
18/12/2024 03:00	0.08	0	14.07	0.34	399877.1	88.67	37.51	37.36		
18/12/2024 04:00	0.05	0	14.2	0.34	381402	87.89	40.26	34.02		
18/12/2024 05:00	0.07	0	14.21	0.34	377838.8	87.65	40.6	33.38		
18/12/2024 06:00	0.09	0	14.17	0.34	382203.5	87.68	40.09	34.3		
18/12/2024 07:00	0.03	0	14.22	0.35	378503.1	87.38	41.19	33.65		
18/12/2024 08:00	0.01	0	14.13	0.34	394629.5	87.96	38.66	36.42		
18/12/2024 09:00	0.02	0	14.08	0.34	404724.7	88.73	37.61	37.98		
18/12/2024 10:00	0.02	0	14.09	0.33	405518.3	89.05	37.37	38.05		
18/12/2024 11:00	0	0	14.23	0.34	386890.4	88.54	39.86	34.57		
18/12/2024 12:00	0	0	14.36	0.35	369577.9	88.12	43.01	31.47		
18/12/2024 13:00	0	0	14.19	0.33	396463.3	89.35	37.96	35.93		
18/12/2024 14:00	0.01	0	14.16	0.31	400519.5	89.46	37.31	36.7		
18/12/2024 15:00	0.02	0	14.12	0.32	406129.1	89.78	36.92	37.66		
18/12/2024 16:00	0.03	0	14.13	0.3	404713.4	89.64	37.23	37.41		
18/12/2024 17:00	0.01	0	14.24	0.28	387268.2	88.71	39.33	34.59		
18/12/2024 18:00	0.05	0	14.2	0.31	390304.9	88.56	38.81	35.21		
18/12/2024 19:00	0.03	0	14.28	0.32	378697.1	88.02	40.96	33.19		
18/12/2024 20:00	0.07	0	14.18	0.33	392097.7	88.56	38.33	35.59		
18/12/2024 21:00	0.1	0	14.13	0.32	394952	88.69	37.44	36.19		
18/12/2024 22:00	0.13	0	14.09	0.32	402835.4	89.17	37.12	37.62		
18/12/2024 23:00	0.09	0	14.1	0.32	399421	89	37.47	36.86		
Minimum	0	0	14.04	0.28	369577.9	87.38	36.78	31.47		
MinDate	11:00	00:00	02:00	17:00	12:00	07:00	02:00	12:00		
Maximum	0.15	0	14.36	0.37	406129.1	89.78	43.01	38.05		
MaxDate	01:00	00:00	12:00	00:00	15:00	15:00	12:00	02:00		
Avg	0.05	0	14.16	0.33	392631.4	88.62	38.71	35.76		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	10689.1	0.6	1.7	1.8		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
19/12/2024 00:00	0.01	0	14.21	0.32	381447.7	87.95	40.32	33.97		
19/12/2024 01:00	0.08	0	14.04	0.33	405371.1	88.63	37.25	38.3		
19/12/2024 02:00	0.08	0	14.04	0.33	403578.4	88.46	37.59	38.11		
19/12/2024 03:00	0.06	0	14.07	0.34	399066.8	88.27	38.1	37.24		
19/12/2024 04:00	0.02	0	14.19	0.35	380809.1	87.34	41.15	34.05		
19/12/2024 05:00	0.01	0	14.22	0.38	375717.1	86.81	42.39	33.28		
19/12/2024 06:00	0.01	0	14.18	0.37	382021.8	86.87	41.39	34.43		
19/12/2024 07:00	0.01	0	14.2	0.38	380389.9	86.58	41.84	34.07		
19/12/2024 08:00	0.01	0	14.16	0.36	389681.2	87.09	40.34	35.61		
19/12/2024 09:00	0.01	0	14.16	0.36	391036.6	87.45	39.88	35.81		
19/12/2024 10:00	0	0	14.19	0.36	390116.4	87.6	40.12	35.42		
19/12/2024 11:00	0	0	14.24	0.35	384595.9	87.59	41.05	34.34		
19/12/2024 12:00	0	0	14.42	0.35	362253	87.02	45.69	30.31		
19/12/2024 13:00	0	0	14.22	0.34	392471.8	88.46	39.5	35.47		
19/12/2024 14:00	0	0	14.2	0.32	397028.6	88.66	38.97	36.18		
19/12/2024 15:00	0.01	0	14.22	0.31	395128.6	88.57	39.57	35.95		
19/12/2024 16:00	0.01	0	14.26	0.31	388568.3	88.23	40.85	34.69		
19/12/2024 17:00	0	0	14.32	0.3	377318.8	87.58	42.66	32.9		
19/12/2024 18:00	0.03	0	14.31	0.29	376497.2	87.26	42.48	32.88		
19/12/2024 19:00	0	0	14.37	0.32	366817.3	86.84	44.61	31.24		
19/12/2024 20:00	0.03	0	14.29	0.32	376309.5	87.06	42.54	32.99		
19/12/2024 21:00	0.02	0	14.25	0.32	378706.1	87.05	42.12	33.53		
19/12/2024 22:00	0.06	0	14.15	0.32	397145.4	87.89	39.79	36.7		
19/12/2024 23:00	0.04	0	14.22	0.32	383232.9	87.25	41.78	34.41		
Minimum	0	0	14.04	0.29	362253	86.58	37.25	30.31		
MinDate	10:00	00:00	01:00	18:00	12:00	07:00	01:00	12:00		
Maximum	0.08	0	14.42	0.38	405371.1	88.66	45.69	38.3		
MaxDate	01:00	00:00	12:00	05:00	01:00	14:00	12:00	01:00		
Avg	0.02	0	14.21	0.34	385637.9	87.6	40.92	34.66		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	10914.2	0.7	2	2		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
20/12/2024 00:00	0	0	14.32	0.32	368087.4	86.45	45.05	31.78		
20/12/2024 01:00	0.05	0	14.17	0.32	387919.3	87.08	40.82	35.3		
20/12/2024 02:00	0.14	0	14.16	0.35	385687.7	86.96	40.91	35.04		
20/12/2024 03:00	0.06	0	14.19	0.34	380042.1	86.45	42.34	34.16		
20/12/2024 04:00	0	0	14.26	0.37	369696.7	85.78	44.37	32.36		
20/12/2024 05:00	0	0	14.32	0.38	360009.8	85.32	46.36	30.69		
20/12/2024 06:00	0	0	14.29	0.39	364743.2	85.43	45.33	31.49		
20/12/2024 07:00	0	0	14.32	0.39	361351.6	85.38	46.09	30.83		
20/12/2024 08:00	0	0	14.24	0.37	373887.4	86.05	43.44	32.96		
20/12/2024 09:00	0	0	14.21	0.37	382410	86.73	41.59	34.3		
20/12/2024 10:00	0	0	14.22	0.37	382402.2	87.09	41.54	34.27		
20/12/2024 11:00	0	0	14.38	0.36	361625.3	86.67	45.83	30.55		
20/12/2024 12:00	0	0	14.49	0.36	348940.6	86.43	49.19	28.27		
20/12/2024 13:00	0	0	14.3	0.33	377175.8	87.61	42.6	32.88		
20/12/2024 14:00	0	0	14.32	0.34	375406.3	87.56	43.17	32.53		
20/12/2024 15:00	0	0	14.33	0.34	375719.6	87.79	43.38	32.5		
20/12/2024 16:00	0	0	14.41	0.32	363301.9	87.15	45.78	30.51		
20/12/2024 17:00	0	0	14.58	0.34	337337.1	85.98	51.92	26.36		
20/12/2024 18:00	0	0	14.5	0.37	344495.1	86.23	48.58	27.63		
20/12/2024 19:00	0	0	14.44	0.38	351486	86.54	46.89	28.74		
20/12/2024 20:00	0.02	0	14.32	0.37	367842.8	87.26	43.17	31.46		
20/12/2024 21:00	0.06	0	14.28	0.34	372738.6	87.56	42.36	32.38		
20/12/2024 22:00	0.16	0	14.2	0.34	382072.6	87.91	40.47	34.1		
20/12/2024 23:00	0.13	0	14.34	0.35	360538.6	86.95	44.28	30.36		
Minimum	0	0	14.16	0.32	337337.1	85.32	40.47	26.36		
MinDate	00:00	00:00	02:00	00:00	17:00	05:00	22:00	17:00		
Maximum	0.16	0	14.58	0.39	387919.3	87.91	51.92	35.3		
MaxDate	22:00	00:00	17:00	06:00	01:00	22:00	17:00	01:00		
Avg	0.03	0	14.32	0.35	368121.6	86.68	44.39	31.73		
Num	24	24	24	24	24	24	24	24		
Data[%]	100	100	100	100	100	100	100	100		
STD	0	0	0.1	0	13335.8	0.8	2.9	2.3		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
21/12/2024 00:00	0.05	0	14.3	0.37	367521.3	86.92	44.14	31.66		
21/12/2024 01:00	0.13	0	14.18	0.35	382624.4	87.43	40.77	34.34		
21/12/2024 02:00	0.13	0	14.25	0.34	373658.5	86.93	42.72	32.71		
21/12/2024 03:00	0.11	0	14.25	0.34	370302.7	86.81	42.94	32.26		
21/12/2024 04:00	0.07	0	14.39	0.37	349504.8	85.86	47.01	28.73		
21/12/2024 05:00	0.03	0	14.39	0.38	349437.7	85.73	47.54	28.7		
21/12/2024 06:00	0	0	14.46	0.41	339672.9	85.06	50.1	27.15		
21/12/2024 07:00	0	0	14.43	0.44	344423.2	84.96	49.13	27.96		
21/12/2024 08:00										
21/12/2024 09:00										
21/12/2024 10:00										
21/12/2024 11:00										
21/12/2024 12:00										
21/12/2024 13:00										
21/12/2024 14:00										
21/12/2024 15:00										
21/12/2024 16:00										
21/12/2024 17:00										
21/12/2024 18:00										
21/12/2024 19:00										
21/12/2024 20:00										
21/12/2024 21:00										
21/12/2024 22:00										
21/12/2024 23:00										
Minimum	0	0	14.18	0.34	339672.9	84.96	40.77	27.15		
MinDate	06:00	00:00	01:00	17:00	06:00	07:00	01:00	13:00		
Maximum	0.13	0	14.46	0.44	382624.4	87.43	50.1	34.34		
MaxDate	01:00	00:00	06:00	07:00	01:00	01:00	06:00	01:00		
Avg	0.07	0.00	14.33	0.38	359643.19	86.21	45.54	30.44		
Num	8	8	8	24	8	8	8	24		
Data[%]	33.3	33.3	33.3	100	33.3	33.3	33.3	100		
STD	0.1	0	0.1	0.1	15754.4	0.9	3.4	14.4		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	Cause	Solution
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW		
22/12/2024 00:00										
22/12/2024 01:00										
22/12/2024 02:00										
22/12/2024 03:00										
22/12/2024 04:00										
22/12/2024 05:00										
22/12/2024 06:00										
22/12/2024 07:00										
22/12/2024 08:00										
22/12/2024 09:00										
22/12/2024 10:00										
22/12/2024 11:00										
22/12/2024 12:00										
22/12/2024 13:00										
22/12/2024 14:00										
22/12/2024 15:00										
22/12/2024 16:00										
22/12/2024 17:00										
22/12/2024 18:00										
22/12/2024 19:00										
22/12/2024 20:00										
22/12/2024 21:00										
22/12/2024 22:00										
22/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.24	---	---	---	0.3		
MinDate	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	12:00		
Maximum	---	---	---	0.35	---	---	---	0.32		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00		
Avg	---	---	---	0.29	---	---	---	0.31		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
23/12/2024 00:00										
23/12/2024 01:00										
23/12/2024 02:00										
23/12/2024 03:00										
23/12/2024 04:00										
23/12/2024 05:00										
23/12/2024 06:00										
23/12/2024 07:00										
23/12/2024 08:00										
23/12/2024 09:00										
23/12/2024 10:00										
23/12/2024 11:00										
23/12/2024 12:00										
23/12/2024 13:00										
23/12/2024 14:00										
23/12/2024 15:00										
23/12/2024 16:00										
23/12/2024 17:00										
23/12/2024 18:00										
23/12/2024 19:00										
23/12/2024 20:00										
23/12/2024 21:00										
23/12/2024 22:00										
23/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.24	---	---	---	0.3		
MinDate	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	---	---	---	0.35	---	---	---	0.32		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	02:00		
Avg	---	---	---	0.3	---	---	---	0.31		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
24/12/2024 00:00										
24/12/2024 01:00										
24/12/2024 02:00										
24/12/2024 03:00										
24/12/2024 04:00										
24/12/2024 05:00										
24/12/2024 06:00										
24/12/2024 07:00										
24/12/2024 08:00										
24/12/2024 09:00										
24/12/2024 10:00										
24/12/2024 11:00										
24/12/2024 12:00										
24/12/2024 13:00										
24/12/2024 14:00										
24/12/2024 15:00										
24/12/2024 16:00										
24/12/2024 17:00										
24/12/2024 18:00										
24/12/2024 19:00										
24/12/2024 20:00										
24/12/2024 21:00										
24/12/2024 22:00										
24/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.23	---	---	---	0.29		
MinDate	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	---	---	---	0.33	---	---	---	0.32		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	05:00		
Avg	---	---	---	0.29	---	---	---	0.3		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
25/12/2024 00:00										
25/12/2024 01:00										
25/12/2024 02:00										
25/12/2024 03:00										
25/12/2024 04:00										
25/12/2024 05:00										
25/12/2024 06:00										
25/12/2024 07:00										
25/12/2024 08:00										
25/12/2024 09:00										
25/12/2024 10:00										
25/12/2024 11:00										
25/12/2024 12:00									S/D UNIT	
25/12/2024 13:00										
25/12/2024 14:00										
25/12/2024 15:00										
25/12/2024 16:00										
25/12/2024 17:00										
25/12/2024 18:00										
25/12/2024 19:00										
25/12/2024 20:00										
25/12/2024 21:00										
25/12/2024 22:00										
25/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.25	---	---	---	0.29		
MinDate	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	---	---	---	0.33	---	---	---	0.32		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	06:00		
Avg	---	---	---	0.29	---	---	---	0.3		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
26/12/2024 00:00										
26/12/2024 01:00										
26/12/2024 02:00										
26/12/2024 03:00										
26/12/2024 04:00										
26/12/2024 05:00										
26/12/2024 06:00										
26/12/2024 07:00										
26/12/2024 08:00										
26/12/2024 09:00										
26/12/2024 10:00										
26/12/2024 11:00										
26/12/2024 12:00									S/D UNIT	
26/12/2024 13:00										
26/12/2024 14:00										
26/12/2024 15:00										
26/12/2024 16:00										
26/12/2024 17:00										
26/12/2024 18:00										
26/12/2024 19:00										
26/12/2024 20:00										
26/12/2024 21:00										
26/12/2024 22:00										
26/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.25	---	---	---	0.3		
MinDate	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0.3	---	---	---	0.31		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	02:00		
Avg	---	---	---	0.28	---	---	---	0.3		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
27/12/2024 00:00										
27/12/2024 01:00										
27/12/2024 02:00										
27/12/2024 03:00										
27/12/2024 04:00										
27/12/2024 05:00										
27/12/2024 06:00										
27/12/2024 07:00										
27/12/2024 08:00										
27/12/2024 09:00										
27/12/2024 10:00										
27/12/2024 11:00										
27/12/2024 12:00										
27/12/2024 13:00										
27/12/2024 14:00										
27/12/2024 15:00										
27/12/2024 16:00										
27/12/2024 17:00										
27/12/2024 18:00										
27/12/2024 19:00										
27/12/2024 20:00										
27/12/2024 21:00										
27/12/2024 22:00										
27/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.23	---	---	---	0.28		
MinDate	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	14:00		
Maximum	---	---	---	0.36	---	---	---	0.31		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	05:00		
Avg	---	---	---	0.31	---	---	---	0.3		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
28/12/2024 00:00										
28/12/2024 01:00										
28/12/2024 02:00										
28/12/2024 03:00										
28/12/2024 04:00										
28/12/2024 05:00										
28/12/2024 06:00										
28/12/2024 07:00										
28/12/2024 08:00										
28/12/2024 09:00										
28/12/2024 10:00										
28/12/2024 11:00										
28/12/2024 12:00										
28/12/2024 13:00										
28/12/2024 14:00										
28/12/2024 15:00										
28/12/2024 16:00										
28/12/2024 17:00										
28/12/2024 18:00										
28/12/2024 19:00										
28/12/2024 20:00										
28/12/2024 21:00										
28/12/2024 22:00										
28/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
29/12/2024 00:00										
29/12/2024 01:00										
29/12/2024 02:00										
29/12/2024 03:00										
29/12/2024 04:00										
29/12/2024 05:00										
29/12/2024 06:00										
29/12/2024 07:00										
29/12/2024 08:00										
29/12/2024 09:00										
29/12/2024 10:00										
29/12/2024 11:00										
29/12/2024 12:00										
29/12/2024 13:00										
29/12/2024 14:00										
29/12/2024 15:00										
29/12/2024 16:00										
29/12/2024 17:00										
29/12/2024 18:00										
29/12/2024 19:00										
29/12/2024 20:00										
29/12/2024 21:00										
29/12/2024 22:00										
29/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MinDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Maximum	---	---	---	0	---	---	---	0		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Avg	---	---	---	0	---	---	---	0		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - CEMS Unit12

Date&Time	12HRSG_CO ppm	12HRSG_SO2 ppm	12HRSG_O2 %Vol	12HRSG_DUST mg/m3	12HRSG_FLOW m3/h	12HRSG_TEMP Degree C	12HRSG_NOx@7%O2 ppm	12GT_LOAD MW	Cause	Solution
30/12/2024 00:00										
30/12/2024 01:00										
30/12/2024 02:00										
30/12/2024 03:00										
30/12/2024 04:00										
30/12/2024 05:00										
30/12/2024 06:00										
30/12/2024 07:00										
30/12/2024 08:00										
30/12/2024 09:00										
30/12/2024 10:00										
30/12/2024 11:00										
30/12/2024 12:00										
30/12/2024 13:00										
30/12/2024 14:00										
30/12/2024 15:00										
30/12/2024 16:00										
30/12/2024 17:00										
30/12/2024 18:00										
30/12/2024 19:00										
30/12/2024 20:00										
30/12/2024 21:00										
30/12/2024 22:00										
30/12/2024 23:00										
Minimum	---	---	---	0.23	---	---	---	0.29		
MinDate	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	13:00		
Maximum	---	---	---	0.35	---	---	---	0.32		
MaxDate	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	03:00		
Avg	---	---	---	0.29	---	---	---	0.31		
Num	0	0	0	24	0	0	0	24		
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100		
STD	---	---	---	0	---	---	---	0		

Site Report - GEMS Unit12									
Date&Time	12HRSG_CO	12HRSG_SO2	12HRSG_O2	12HRSG_DUST	12HRSG_FLOW	12HRSG_TEMP	12HRSG_NOx@7%O2	12GT_LOAD	
	ppm	ppm	%Vol	mg/m3	m3/h	Degree C	ppm	MW	Cause
31/12/2024 00:00									
31/12/2024 01:00									
31/12/2024 02:00									
31/12/2024 03:00									
31/12/2024 04:00									
31/12/2024 05:00									
31/12/2024 06:00									
31/12/2024 07:00									
31/12/2024 08:00									
31/12/2024 09:00									
31/12/2024 10:00									
31/12/2024 11:00									
31/12/2024 12:00									S/D UNIT
31/12/2024 13:00									
31/12/2024 14:00									
31/12/2024 15:00									
31/12/2024 16:00									
31/12/2024 17:00									
31/12/2024 18:00									
31/12/2024 19:00									
31/12/2024 20:00									
31/12/2024 21:00									
31/12/2024 22:00									
31/12/2024 23:00									
Minimum	---	---	---	0.23	---	---	---	0	
MinDate	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	13:00	
Maximum	---	---	---	0.32	---	---	---	0	
MaxDate	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	02:00	
Avg	---	---	---	0.28	---	---	---	0	
Num	0	0	0	24	0	0	0	24	
Data[%]	---	---	---	100	---	---	---	100	
STD	---	---	---	0	---	---	---	0	