

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิฆทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็ม โพร เฟส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 11/07/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-21/07/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 23/07/2567
รหัสลูกค้า : JP-047-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.7	7.5	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	141	32	25	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	89	12	11	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	8.3	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	<0.01	13	47	47	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	54,000	92,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1538	WW 1539	WW 1540	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:42 น.	11:10 น.	11:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อดักก่อนระบาย)

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิฆทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มพี เพลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/08/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 16-28/08/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 29/08/2567
รหัสลูกค้า : JP-047-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.5	7.3	7.4	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	120	29	31	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	26	8.2	8.8	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	5.7	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	<0.01	12	43	38	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	54,000	54,000	92,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1798	WW 1799	WW 1800	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:38 น.	10:47 น.	10:53 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน	ขุ่น เหลือง	ขุ่น เหลือง	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อพักก่อนระบาย)

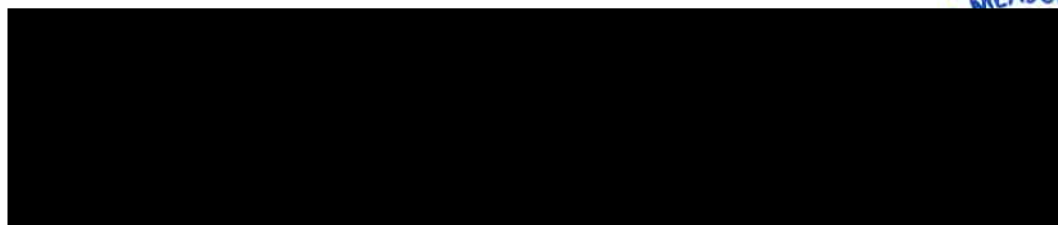

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิฆทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มไพร์ เฟลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 18/09/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19-30/09/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 01/10/2567
รหัสลูกค้า : JP-047-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.5	7.4	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	138	18	25	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	70	9.3	8.7	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	15	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	<0.01	13	47	45	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	400	17,000	24,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2110	WW 2111	WW 2112	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:45 น.	11:32 น.	11:38 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อดักก่อนระบาย)

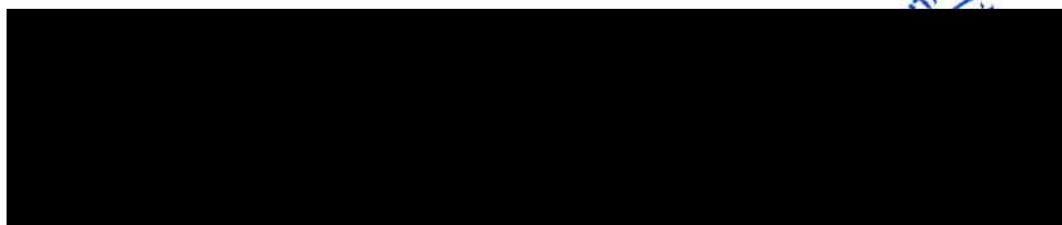

Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มไพร์ เฟส

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนราชมารดาซอยนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/10/2567

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-18/10/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่รายงาน : 22/10/2567

รหัสลูกค้า : JP-047-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	7.5	8.6	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	131	18	22	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	32	7.3	5.5	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	8.3	5.3	5.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	<0.01	7.8	44	42	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	400	54,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2284	WW 2285	WW 2286	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:29 น.	11:42 น.	11:48 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อดักก่อนระบาย)

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามอเตอร์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มพีเพลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนราชมรรคาซอยศรีนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/11/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-20/11/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 22/11/2567
รหัสลูกค้า : JP-047-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.4	7.2	7.2	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	98	8.9	11	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	42	5.3	6.7	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	16	3.3	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	<0.01	12	48	47	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2560	WW 2561	WW 2562	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:10 น.	11:02 น.	11:07 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่นขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่นเหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่นเหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อดักก่อนระบาย)

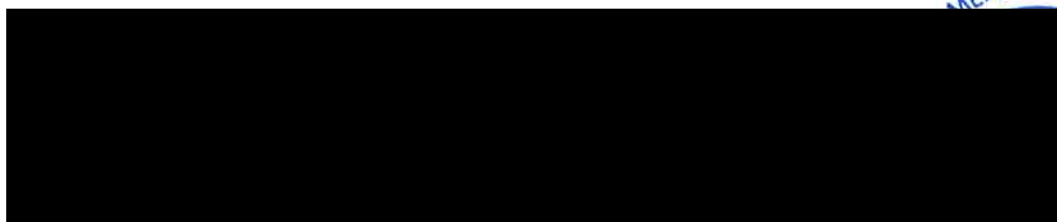

Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหม่) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็ม ไพร์ เฟลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/12/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-18/12/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 23/12/2567
รหัสลูกค้า : JP-047-12-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.5	7.3	7.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	106	13	8.5	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	179	15	12	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	11	6.5	5.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	<0.01	9.5	48	47	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	160,000	54,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2840	WW 2841	WW 2842	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:30 น.	11:38 น.	11:52 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา	ขุ่น เหลือง	ขุ่น เหลือง	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อดักก่อนระบาย)

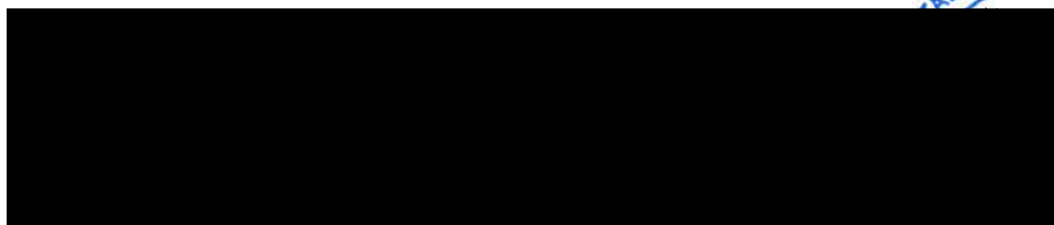

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY