

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดินและบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1. คุณภาพอากาศ 1.1 ฝุ่นละออง 1.2 มลพิษทางอากาศ	- ความสะอาด - ความสะอาด - ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด เช่น การตัดตกแต่งกิ่ง - สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบบเลือน - ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ถนนภายในพื้นที่โครงการ - ถนนภายในพื้นที่โครงการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น - อาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง	- ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ - อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง (หรือตามรอบที่นิติบุคคล จัดหามา) ตลอดระยะเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน (ดังรายงานบทที่ 3) - โครงการจัดให้มีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นประจำ (ดังรายงานบทที่ 3) - โครงการจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้บริเวณโดยรอบโครงการ (ดังรายงานบทที่ 3) - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งติดกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณโครงการ (ดังรายงานบทที่ 3 และภาคผนวกที่ 13)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
2. เสียง	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่บดบัง	- ภายในพื้นที่โครงการ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการได้จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้บริเวณโดยรอบโครงการ (ดังรายงานบทที่ 3)	-
3. น้ำใช้	- การแตก หรือรั่วซึมของท่อประปา - ความสะอาด - การปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. (ปรับได้ตามความเหมาะสม)	- เส้นท่อประปา - ถังเก็บน้ำใช้ - วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึมของท่อประปา โดยรอบบริเวณโครงการ ทั้งนี้หากพบว่ามี การชำรุดโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที (ดังรายงานบทที่ 3)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
4. น้ำเสีย 4.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- ถึงปรับอัตราการไหล	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการได้จ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ดังตารางที่ 4.4-1)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
(2) คุณภาพน้ำทิ้ง หลังการบำบัด	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- ถังพักน้ำใส	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ เปิดดำเนินการ	- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ดังตารางที่ 4.4-1)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
(3) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ดังตารางที่ 4.4-1)	-
4.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) - ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร) - ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร) - การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ	- โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ (ดังภาคผนวกที่ 17)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
4.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ได้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม) - การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) - การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) - การทำงานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) - การทำงานของเครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) - การทำงานของเครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) - อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) - ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลูกบาศก์เมตร) - ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 	ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น	(ผู้อำนวยการเขตบางนา) ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป	- โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ (ดังภาคผนวกที่ 17)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
5.การระบายน้ำ	- การสะสมของตะกอนดินในบ่อพักและท่อระบายน้ำ - สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- บ่อหน่วงน้ำ บ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำภายในโครงการ - เครื่องสูบน้ำภายในบ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้แผนการสูบน้ำตะกอนในบ่อพักน้ำ และแผนการทำความสะอาด บ่อพักท่อระบายน้ำ และถังเก็บน้ำ	-
6. มูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	- พื้นที่โครงการ ได้แก่ บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณ ห้องพักมูลฝอยเป็นประจำ (ดังรายงานบทที่ 3)	-
7. ระบบไฟฟ้า	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่บเลือน	- ป้ายเตือนระวังอันตราย	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่บเลือน (ดังรายงานบทที่ 3)	-
	- มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง - สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานเสมอ (ดังภาคผนวกที่ 5)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
8. การอนุรักษ์พลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพประหยัดพลังงานที่ระบุมากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า - อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่บเลือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนกลาง - ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ส่วนกลาง เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ - จุดติดประกาศ และป้ายประชาสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานติดบริเวณจุดต่างๆในโครงการ (ดังรายงานบทที่ 3) - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานเสมอ (ดังภาคผนวกที่ 5) 	<ul style="list-style-type: none"> - -
9. ระบบ ป้องกัน อักคิภัย	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพพร้อมใช้งาน - มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่บเลือน 	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนอัคคิภัย - ระบบจ่ายไฟสำรอง - ป้าย และเครื่องหมายแสดง การหนีไฟ และแผนผังเส้นทาง การหนีไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคิภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ดังรายงานบทที่ 3) - โครงการได้จัดให้มีบันไดหนีไฟ ถึงดับเพลิง พร้อมป้ายแนะนำ การใช้งาน และจัดให้มีการตรวจสอบสภาพ การใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา (ดังรายงานบทที่ 3) 	<ul style="list-style-type: none"> - -

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
9. ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน - สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก - สภาพพร้อมใช้งาน - สภาพพร้อมใช้งาน - สภาพพร้อมใช้งาน - สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง 	<ul style="list-style-type: none"> - ถังดับเพลิงแบบมือถือ - หัวรับน้ำดับเพลิง - สายฉีดน้ำดับเพลิง และตู้เก็บสายฉีด (FHC) - ถังเก็บน้ำใช้ และน้ำดับเพลิง - ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Sprinkler System - เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) - บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	- โครงการขอให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา (ดังภาคผนวกที่ 7)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
10. ระบบระบายอากาศ	- ไม่มีวัตถุ หรือสิ่งกีดขวาง - สภาพพร้อมใช้งาน	- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู - พัฒมระบายอากาศ/อัดอากาศ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู (ดังรายงานบทที่ 3)	-
11. ระบบปรับอากาศ	- ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง - แบคทีเรียทั้งหมด - เชื้อลีสโตโมเนลลา	- ระบบหอผึ่งเย็นซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำ คือ 1. จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมในระบบ 2. ในอ่างรองรับน้ำ 3. ท่อน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็นแต่ละเครื่อง	- 6 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการจะดำเนินการจัดทำในรอบถัดไป	-
12. การจราจร	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลื่น - สภาพความคล่องตัวในการเดินทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ป้ายและเครื่องหมายจราจร ภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการได้จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้บริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณโครงการ (ดังรายงานบทที่ 3)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
13. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม - ไม่มีสิ่งกีดขวาง - สภาพการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีภายในอาคารมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น - ระบบกล้องวงจรปิด 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงที่มีการปรับปรุง/ซ่อมแซม ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีการติดป้ายเตือนต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (ดังรายงานบทที่ 3) 	-
14. ทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ดังรายงานบทที่ 3) 	-
15. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและเปิดดำเนินการ โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ดังรายงานบทที่ 3 และภาคผนวกที่ 12) 	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
16. การบำบัดน้ำ กลิ่นวิทยุโทรทัศน์	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและเปิดดำเนินการ โดยความรับผิดชอบจะ สิ้นสุดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (ดังรายงานบทที่ 3 และภาคผนวกที่ 12-13)	-
17. คุณภาพชีวิต และ ความพึงพอใจของผู้ อาศัยข้างเคียง และการ รับเรื่องร้องเรียน	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้ มาใช้บริการภายในโครงการ	- ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (ดังรายงานบทที่ 3 และภาคผนวกที่ 12)	-
	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้ พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (ดังรายงานบทที่ 3 และภาคผนวกที่ 12)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
18. ศี ก ษ า ส ภา พ เศรษฐกิจสังคมและ ความคิดเห็นของ ประชาชนกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงภายหลัง เปิดดำเนินการ	- ดำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำ ชุมชน สถานประกอบการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความ ต้องการ รวมทั้งผลกระทบจาก โครงการในพื้นที่บริเวณบ้าน/อาคาร ระยะประชิดบ้าน/อาคารในพื้นที่ โดยรอบ และพื้นที่อ่อนไหวและ พื้นที่สำคัญต่างๆ ในรัศมีระยะ 1 กิโลเมตร	- ดำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ครั้ง ทั้ง ใน แ่ง ภา วะ การ เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความ เดือดร้อน ตลอดจนความ ต้องการ รวมทั้งผลกระทบจาก โครงการในพื้นที่บริเวณบ้าน/ อาคารระยะประชิด บ้าน/อาคาร ในพื้นที่โดยรอบ และพื้นที่ อ่อนไหว และพื้นที่สำคัญต่างๆ ในรัศมีระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนที่ มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ทุกครั้ง ก่อนที่มีการ เปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอด ระยะ เวลา เปิด ดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ทั้งนี้หากโครงการมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการ จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
19. ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ก ร ณี ที่ มี ก า ร เปลี่ยนแปลงภายหลัง เปิดดำเนินการ	สำรวจด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทุกครั้งให้ครอบคลุมทุก กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียจากโครงการ ในพื้นที่โครงการ พื้นที่บริเวณบ้าน/ อาคารระยะประชิดบ้าน/อาคารใน พื้นที่โดยรอบและพื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่สำคัญต่างๆ ในรัศมีระยะ 1 กิโลเมตร	สำรวจด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทุกครั้งให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียจาก โครงการในพื้นที่โครงการ พื้นที่บริเวณบ้าน/อาคารระยะ ประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่ โดยรอบ และพื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่สำคัญต่างๆ ก่อนที่มี การเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิธีการให้เป็นไปตาม แนวทางของสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) และตาม หลักวิชาการ	- ทุกครั้ง ก่อนที่มีการ เปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ทั้งนี้หากโครงการมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการ จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-

4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่วิเคราะห์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งแสดงตำแหน่งตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดัง ตารางที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวิเคราะห์	ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567					
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
คุณภาพน้ำทิ้ง 1.คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนบำบัด	pH BOD Total Suspended Solids (TSS) sulfide Total Dissolved Solids (TDS) Settleable Solids Oil & Grease TKN Total Coliform Bacteria (TCB) Fecal Coliform Bacteria (FCB)	Electrometric Method 5-Day BOD Test Dried at 103 – 105 °C Iodometric Method Dried at 103-105 °C Imhoff Cone Method Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method Macro Kjeldahl, Titrimetric - MPN test - MPN test	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวิเคราะห์	ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567					
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
คุณภาพน้ำทิ้ง 1.คุณภาพน้ำทิ้ง หลังบำบัด	pH	Electrometric Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BOD	5-Day BOD Test						
	Total Suspended Solids (TSS)	Dried at 103 – 105 °C						
	sulfide	Iodometric Method						
	Total Dissolved Solids (TDS)	Dried at 103-105 °C						
	Settleable Solids	Imhoff Cone Method						
	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method						
	TKN	Macro Kjeldahl, Titrimetric						
	Total Coliform Bacteria (TCB)	- MPN test Method						
	Fecal Coliform Bacteria (FCB)	- MPN test Method						

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวิเคราะห์	ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567					
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
คุณภาพน้ำทิ้ง 1.คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ภายนอก โครงการ	pH BOD Total Suspended Solids (TSS) sulfide Total Dissolved Solids (TDS) Settleable Solids Oil & Grease TKN Total Coliform Bacteria (TCB) Fecal Coliform Bacteria (FCB)	Electrometric Method 5-Day BOD Test Dried at 103 – 105 °C Iodometric Method Dried at 103-105 °C Imhoff Cone Method Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method Macro Kjeldahl, Titrimetric - MPN test Method - MPN test Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

4.3.1 วิธีการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการชักจูงเก็บตรงจุดที่กลางที่ระดับความลึกประมาณครึ่งหนึ่งของบ่อที่ต้องการเก็บตัวอย่าง (ในกรณีที่อยู่ในตำแหน่งจะชักได้ง่าย (เอื่อยไม่ถึง) อาจใช้เชือกผูกถึงพลาสติกดักตัวอย่างน้ำหรือใช้ไม้ยาวที่มีกระป๋องดักน้ำผูกปลายไม้เพื่อใช้การตักน้ำ) เก็บรักษาภาชนะด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน้ำแข็งเพื่อลดการทำงานของพวกจุลินทรีย์ และลดอัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำตามวิธีการวิเคราะห์

4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณถังบำบัดการไหล บริเวณถังพักน้ำใส และบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ คือ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, Settleable Solid, TKN, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria (TCB) และ Fecal Coliform Bacteria (FCB) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.4-1 ถึงตารางที่ 4.4-3 และรูปที่ 4.4-1 ถึงรูปที่ 4.4-30 และภาพที่ 4.4-1

ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บริเวณถังปรับอัตราการไหล ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์					
		13 กรกฎาคม 2567	24 สิงหาคม 2567	21 กันยายน 2567	23 ตุลาคม 2567	23 พฤศจิกายน 2567	14 ธันวาคม 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	8.07	6.20	8.55	8.17	7.98	7.98
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	96	145	129	224	334	93
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	41	52	64	236	95	46
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	276 ^{1/}	302 ^{1/}	234 ^{1/}	380	420	252
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	0.5	0.8	0.2	<0.2*	1.2	2.6
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	1.0	<0.1*	0.2	13.0	4.0	1.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	63.48	40.22	116.34	111.96	106.31	93.55
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	10.5	1.9	2.4	3.8	4.4	4.2
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	$>1.6 \times 10^5$	7.0×10^4	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	4.0×10^4	3.3×10^4	1.1×10^5	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

^{1/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

ตารางที่ 4.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บริเวณถังพักน้ำใส ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน ^{1/}	มาตรฐาน ^{2/}	ผลการวิเคราะห์					
				13 กรกฎาคม 2567	24 สิงหาคม 2567	21 กันยายน 2567	23 ตุลาคม 2567	23 พฤศจิกายน 2567	14 ธันวาคม 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	5.5 - 9.0	5.93	8.45	6.95	6.77	5.90	6.71
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	89**	52*	26**	65**	65**	26**
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 30	25	164*	30	3,075**	61**	11
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 1,000	380 ^{1/}	712 ^{1/} *	437 ^{2/}	505 ^{2/}	488 ^{2/}	532 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 1.0	<0.2*	2.7	<0.2*	<0.2*	<0.2*	1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	-	0.2 ^{1/}	6.5 ^{1/} *	0.5 ^{2/}	50.0 ^{2/}	2.5 ^{2/}	<0.1 ^{2/} *
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 35	31.44	25.40	40.45**	57.08**	37.32**	23.93
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	9.4	0.7	1.4	1.5	1.9	1.4
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	1.1 x 10 ⁴	4.9 x 10 ³	5.4 x 10 ⁴	>1.6 x 10 ⁵	1.1 x 10 ⁵	9.2 x 10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	7.0 x 10 ³	3.3 x 10 ³	2.4 x 10 ⁴	>1.6 x 10 ⁵	3.3 x 10 ⁴	3.5 x 10 ⁴

มาตรฐาน : ^{1/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

^{2/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน ^{1/}	มาตรฐาน ^{2/}	ผลการวิเคราะห์					
				13 กรกฎาคม 2567	24 สิงหาคม 2567	21 กันยายน 2567	23 ตุลาคม 2567	23 พฤศจิกายน 2567	14 ธันวาคม 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	5.5 - 9.0	6.58	6.49	6.26	6.41	5.70	6.38
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	12	63*	32**	39**	117**	32**
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 30	300**	50*	28	17	34**	26
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 1,000	<50* ^{1/}	302 ^{1/}	458 ^{2/}	466 ^{2/}	480 ^{2/}	524 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 1.0	0.4	0.5	<0.2*	<0.2*	0.3	0.9
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	-	23.0 ^{1/} **	0.2 ^{1/}	<0.1 ^{2/} *	1.3 ^{2/}	0.1 ^{2/}	<0.1 ^{2/} *
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 35	24.11	37.92*	38.39**	31.11	30.10	25.80
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	6.2	1.0	1.2	1.1	1.7	1.2
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	2.2 x 10 ⁴	1.3 x 10 ⁴	2.4 x 10 ⁴	1.3 x 10 ⁵	1.7 x 10 ⁴	9.2 x 10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	1.4 x 10 ⁴	7.9 x 10 ³	2.4 x 10 ⁴	3.5 x 10 ⁴	7.8 x 10 ³	9.2 x 10 ⁴


มาตรฐาน : ^{1/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

^{2/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)


หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน


- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

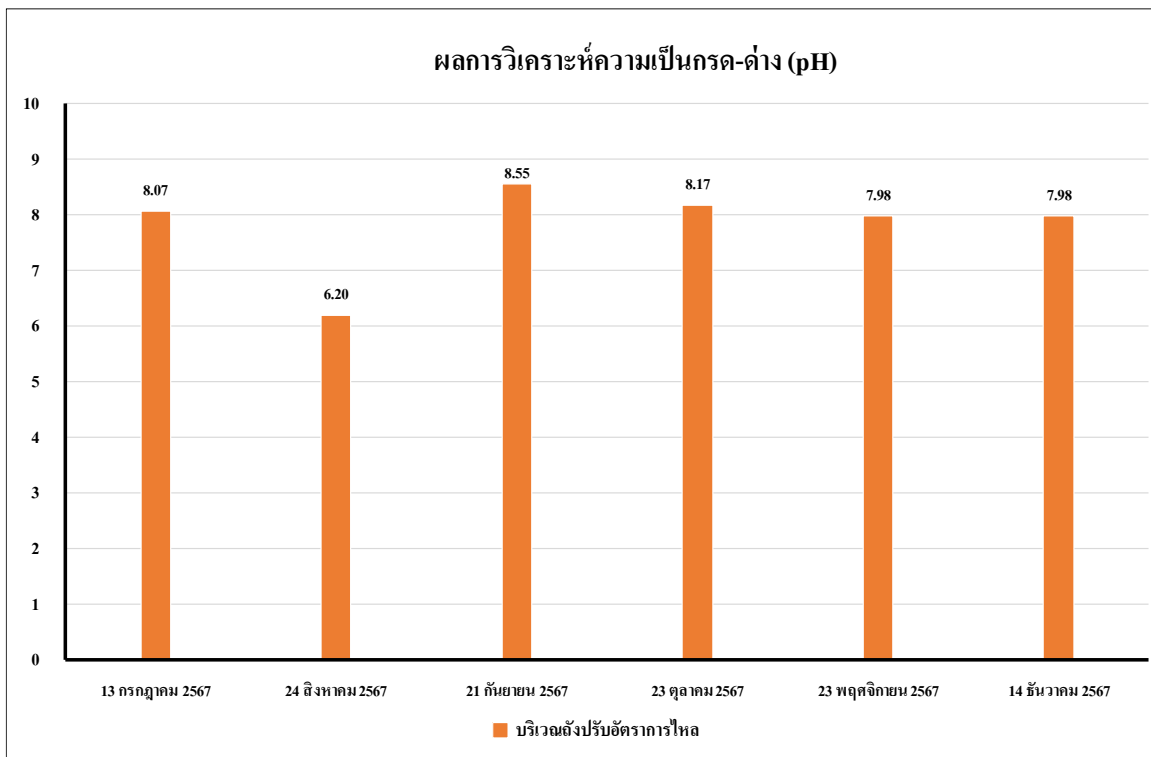


รูปที่ 4.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังปรับอัตราการไหล

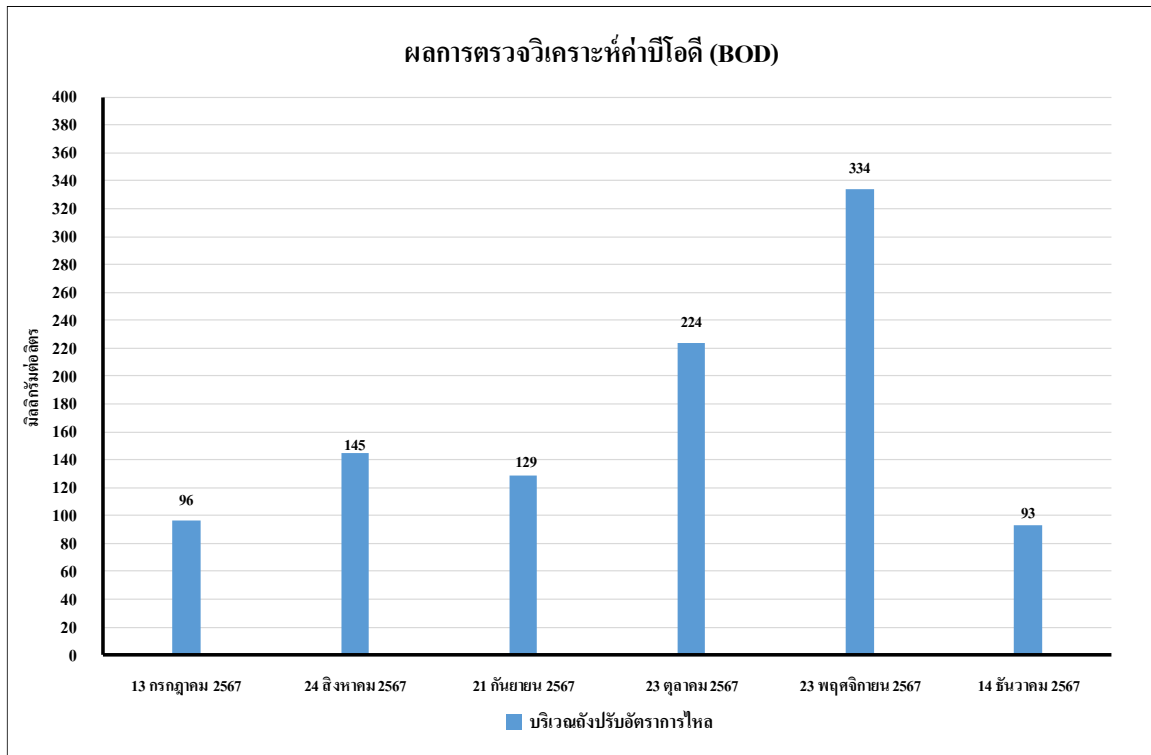


รูปที่ 4.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังปรับอัตราการไหล

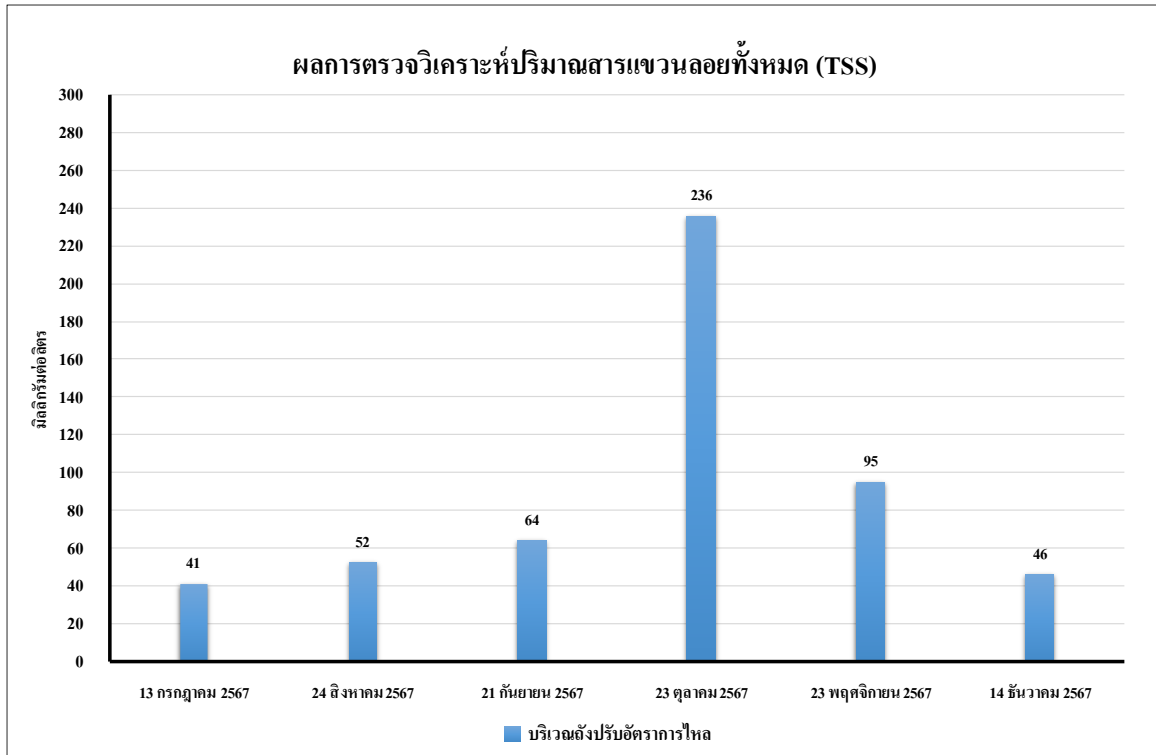


รูปที่ 4.4-3 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังปรับอัตราการไหล

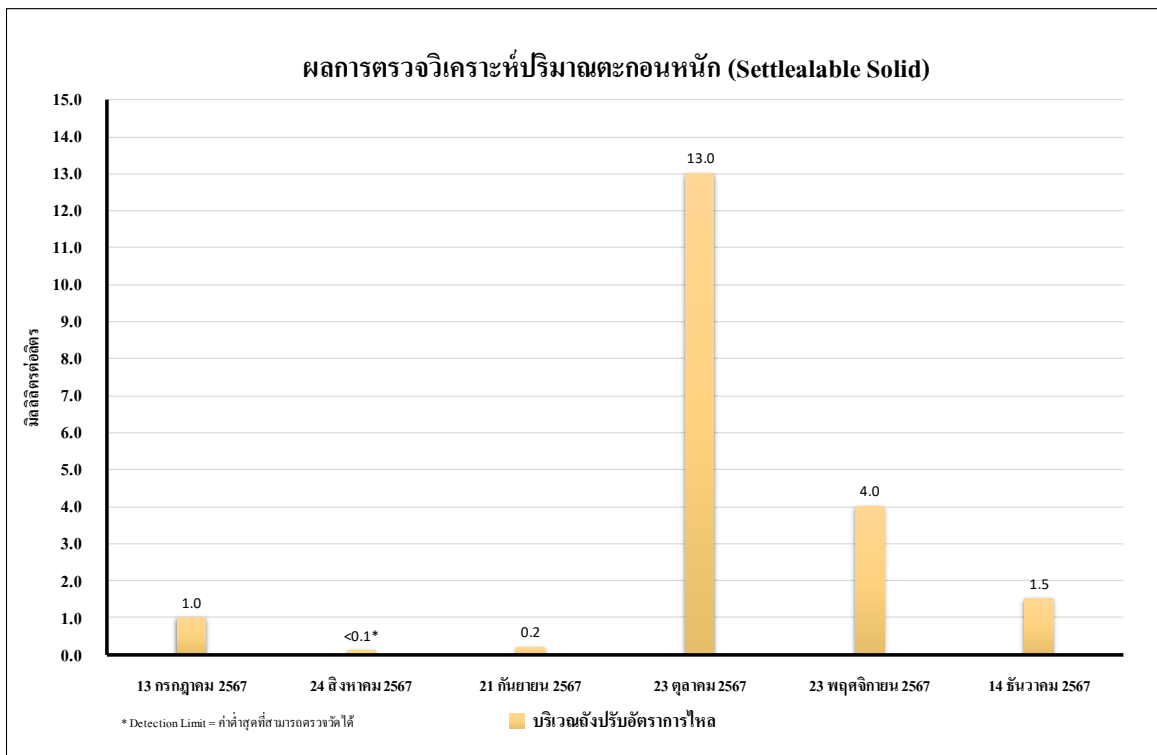


รูปที่ 4.4-4 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังปรับอัตราการไหล

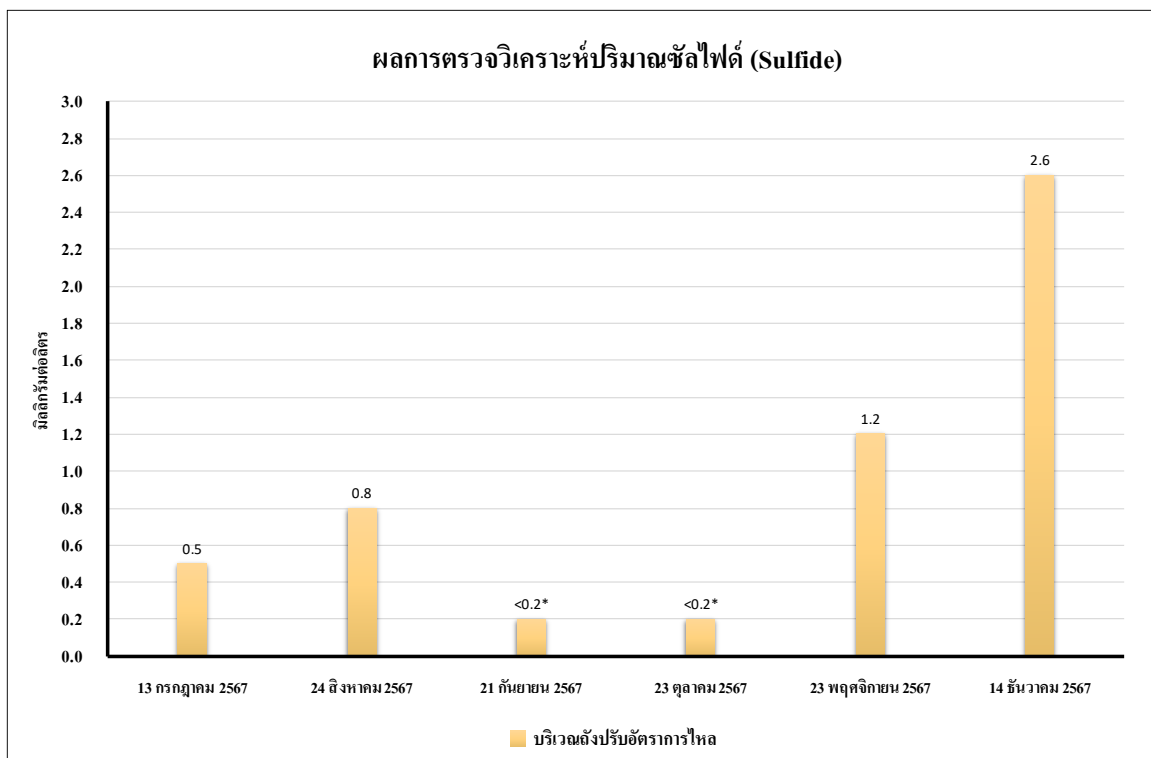


รูปที่ 4.4-5 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังปรับอัตราการไหล

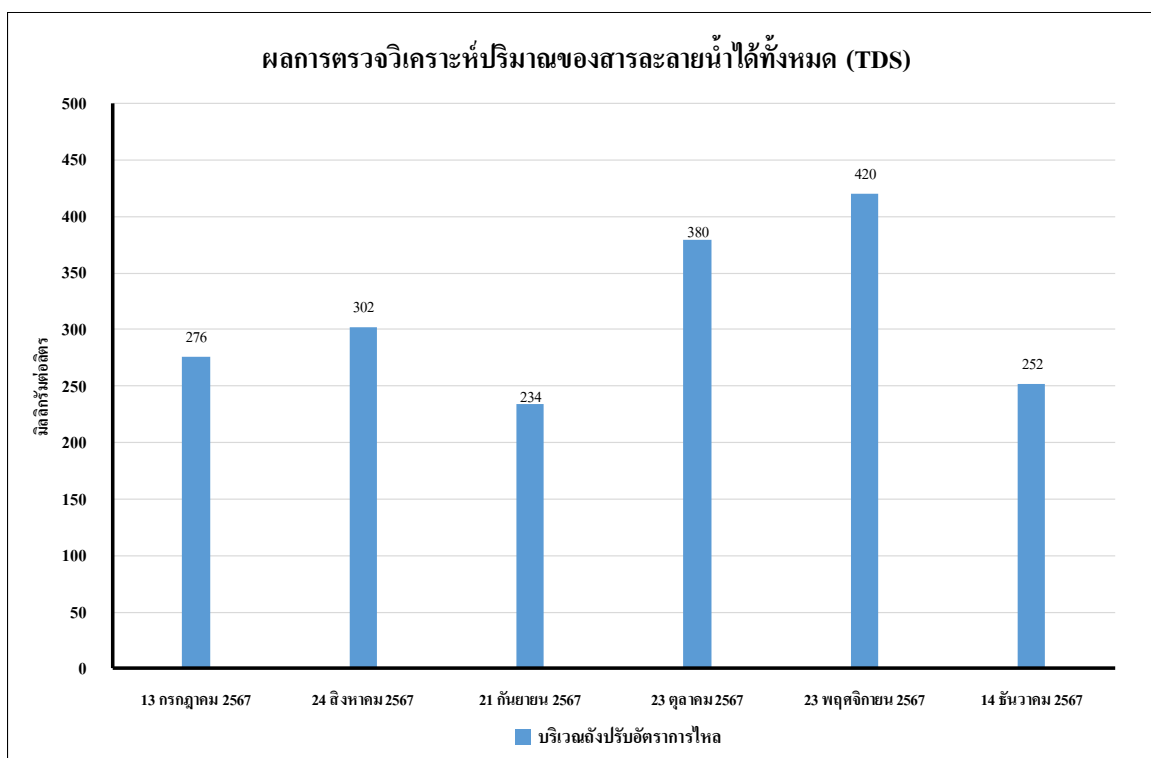


รูปที่ 4.4-6 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังปรับอัตราการไหล

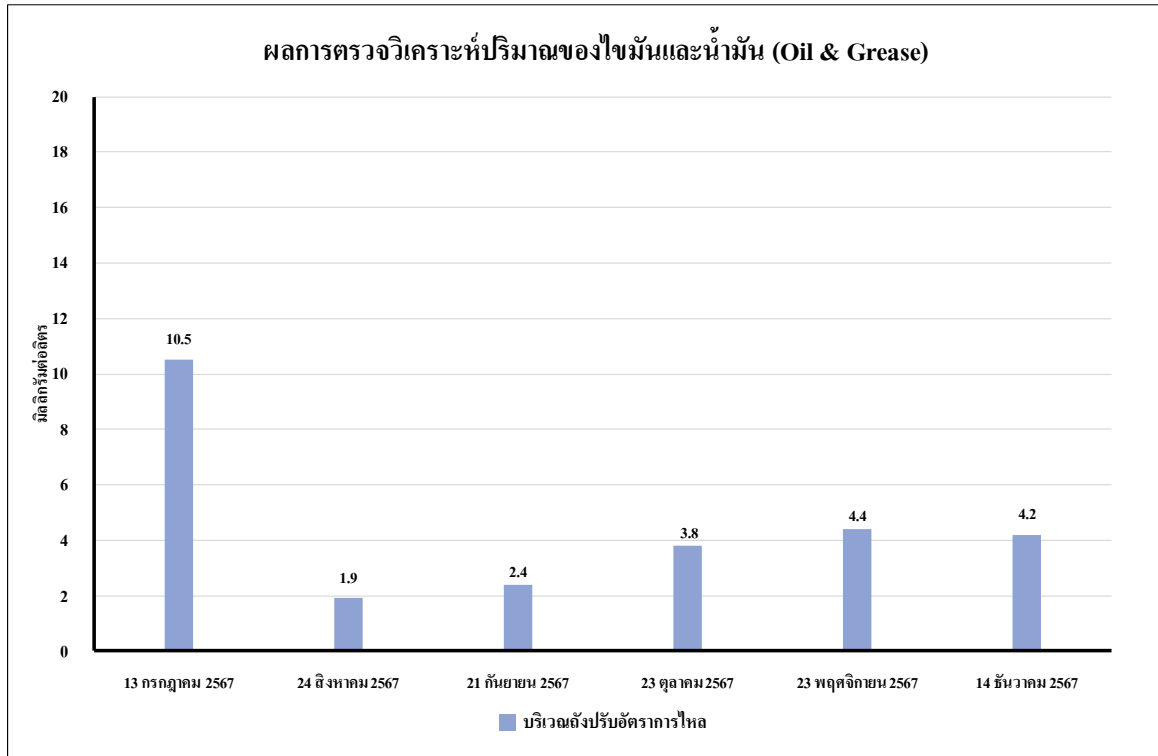


รูปที่ 4.4-7 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังปรับอัตราการไหล

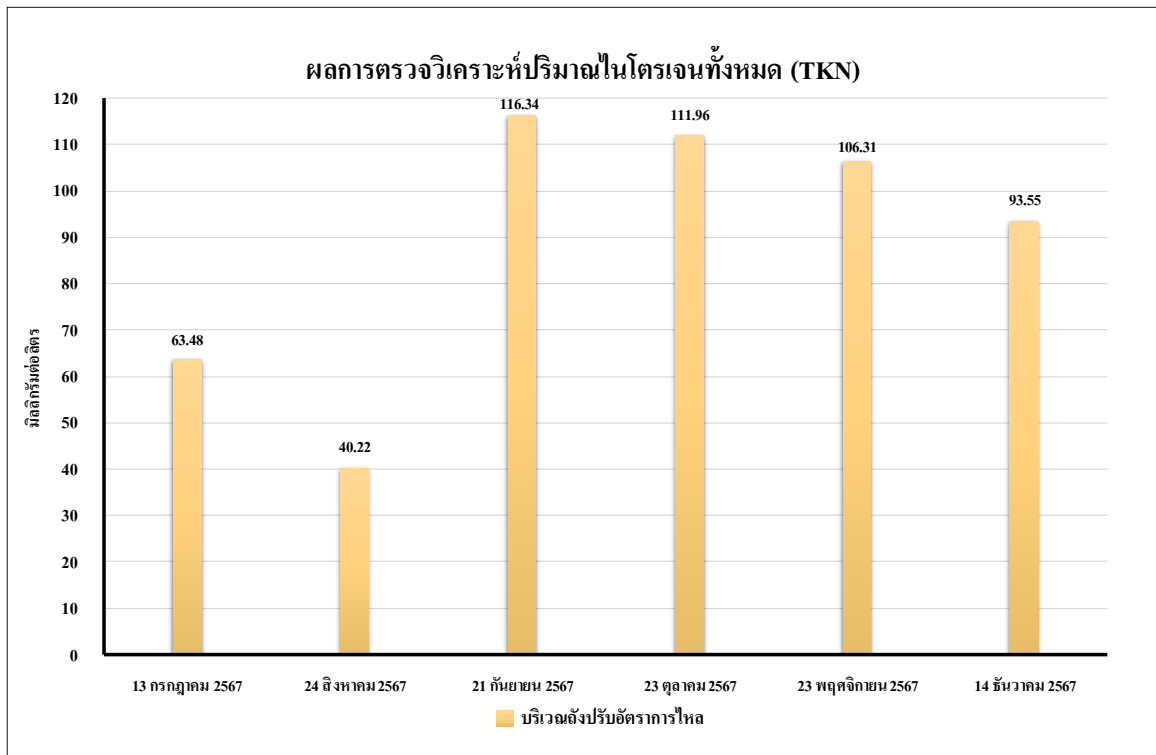


รูปที่ 4.4-8 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังปรับอัตราการไหล

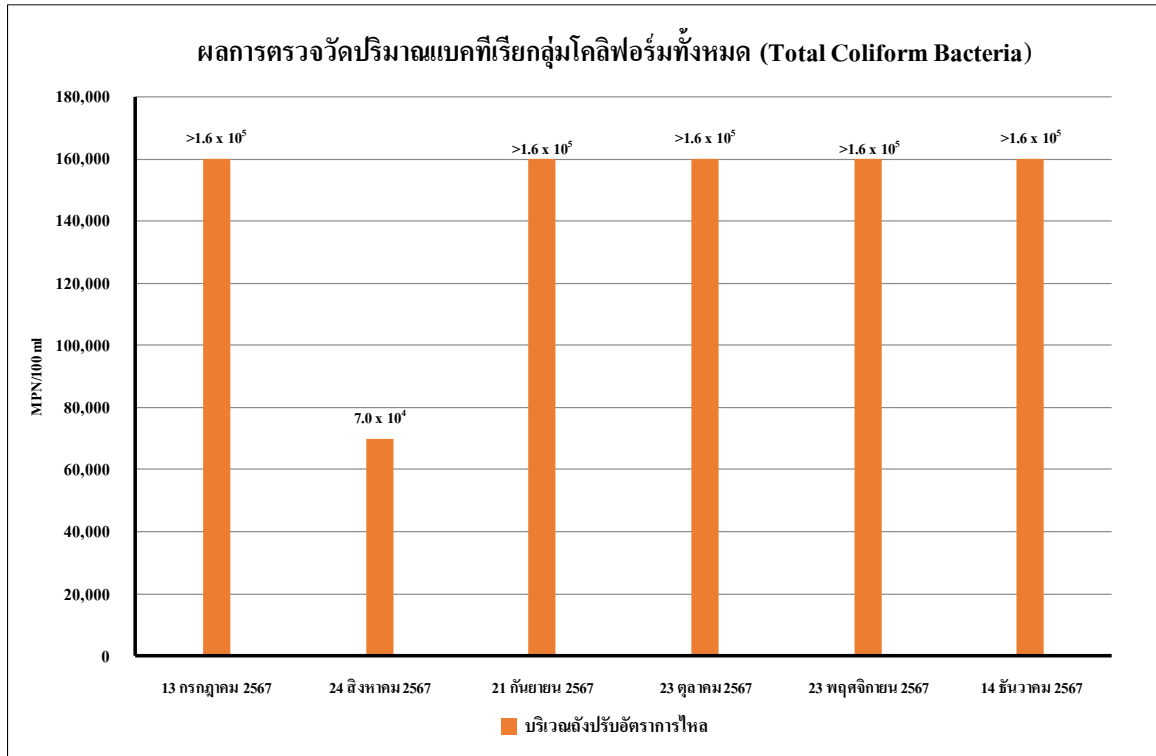


รูปที่ 4.4-9 ผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณดงปรับอัตราการใช้

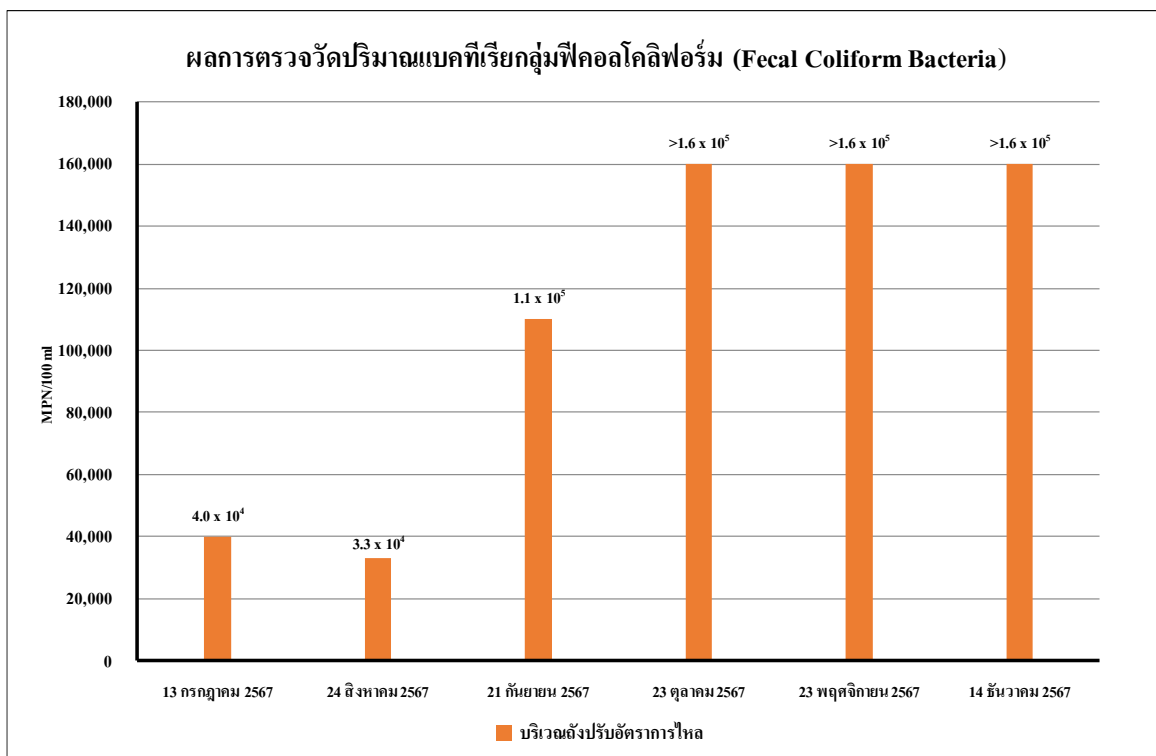


รูปที่ 4.4-10 ผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (FCB)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณดงปรับอัตราการใช้

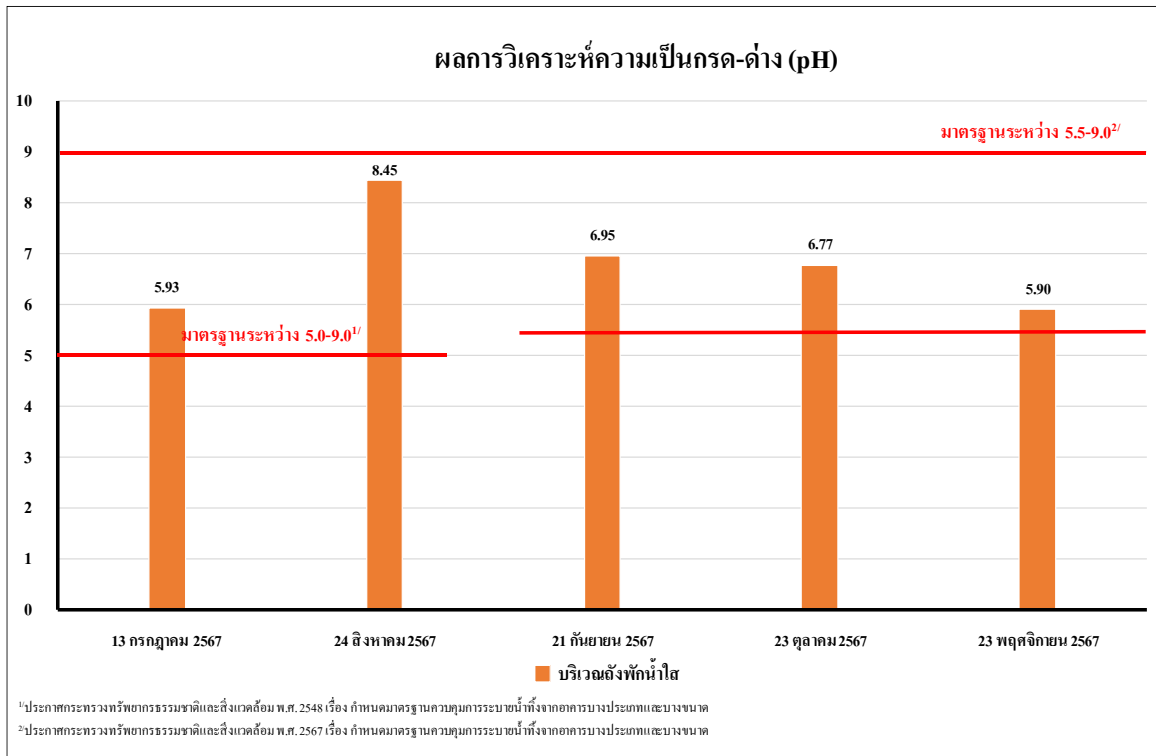


รูปที่ 4.4-11 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส

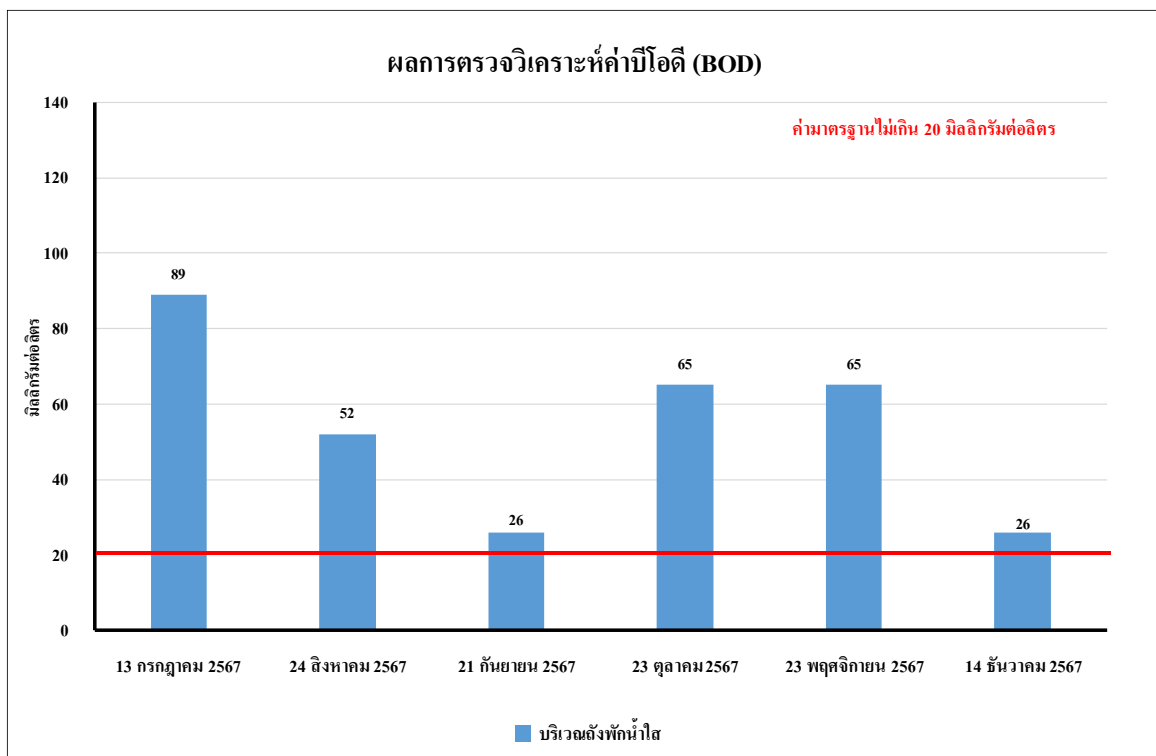


รูปที่ 4.4-12 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส

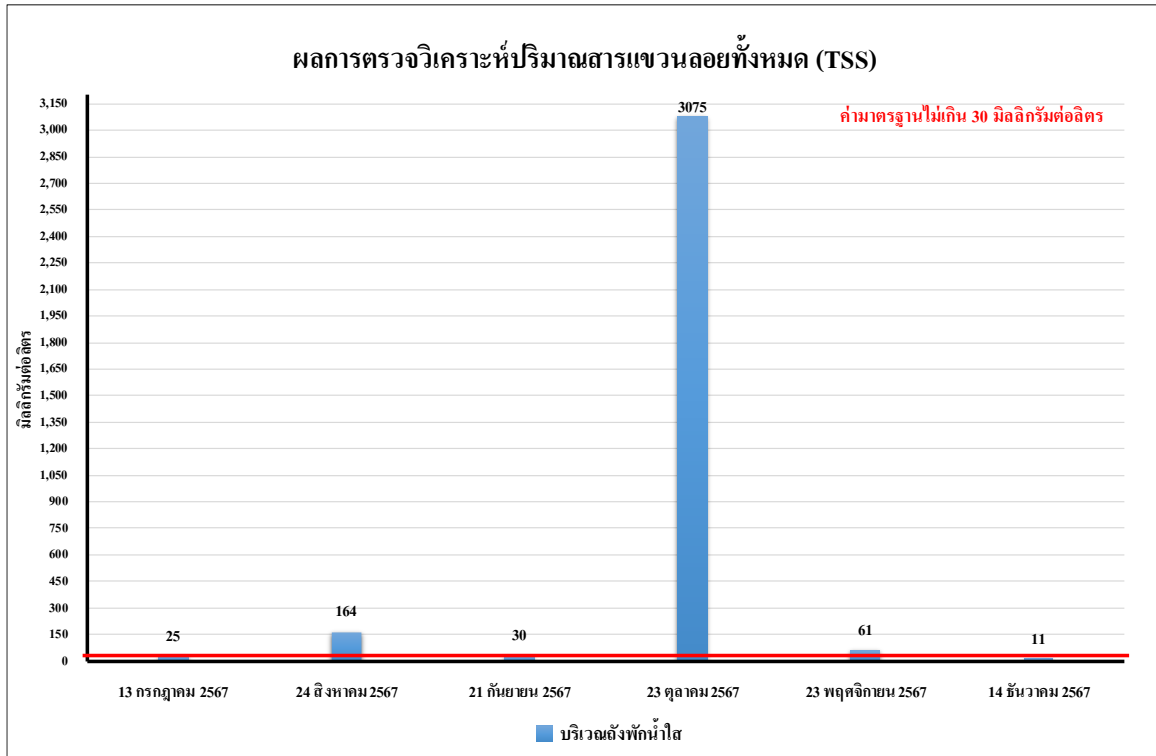


รูปที่ 4.4-13 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส

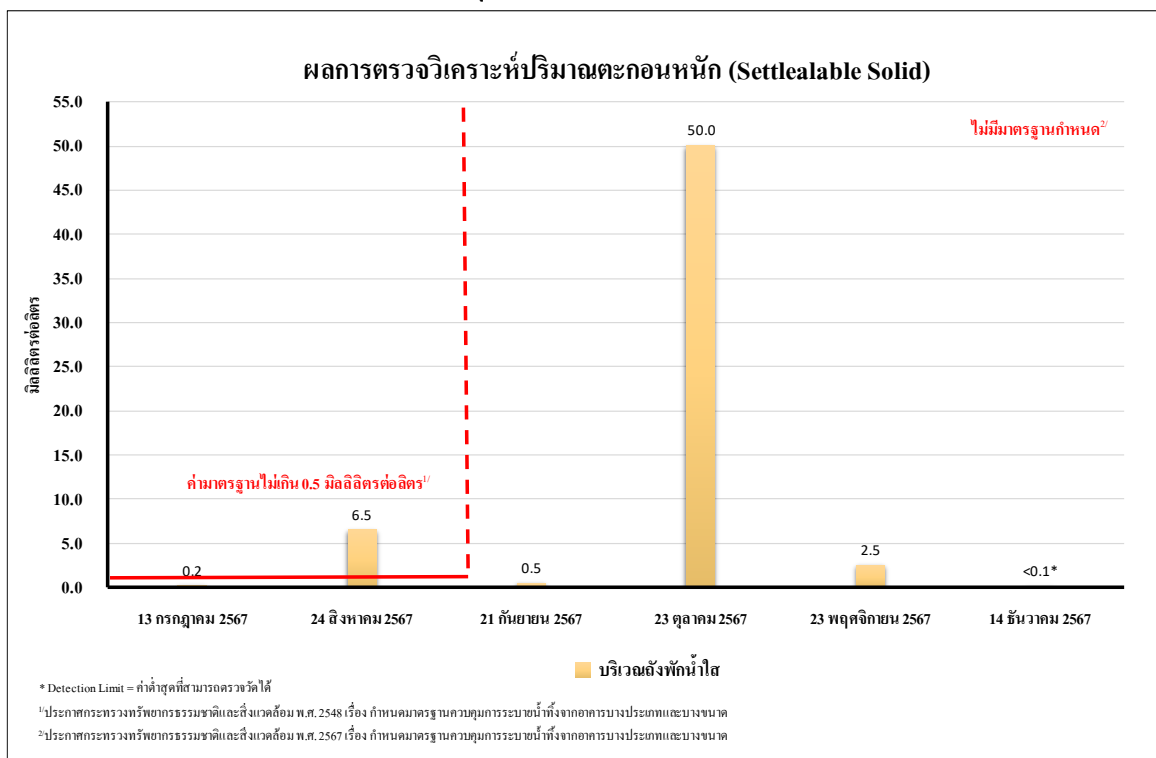


รูปที่ 4.4-14 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส

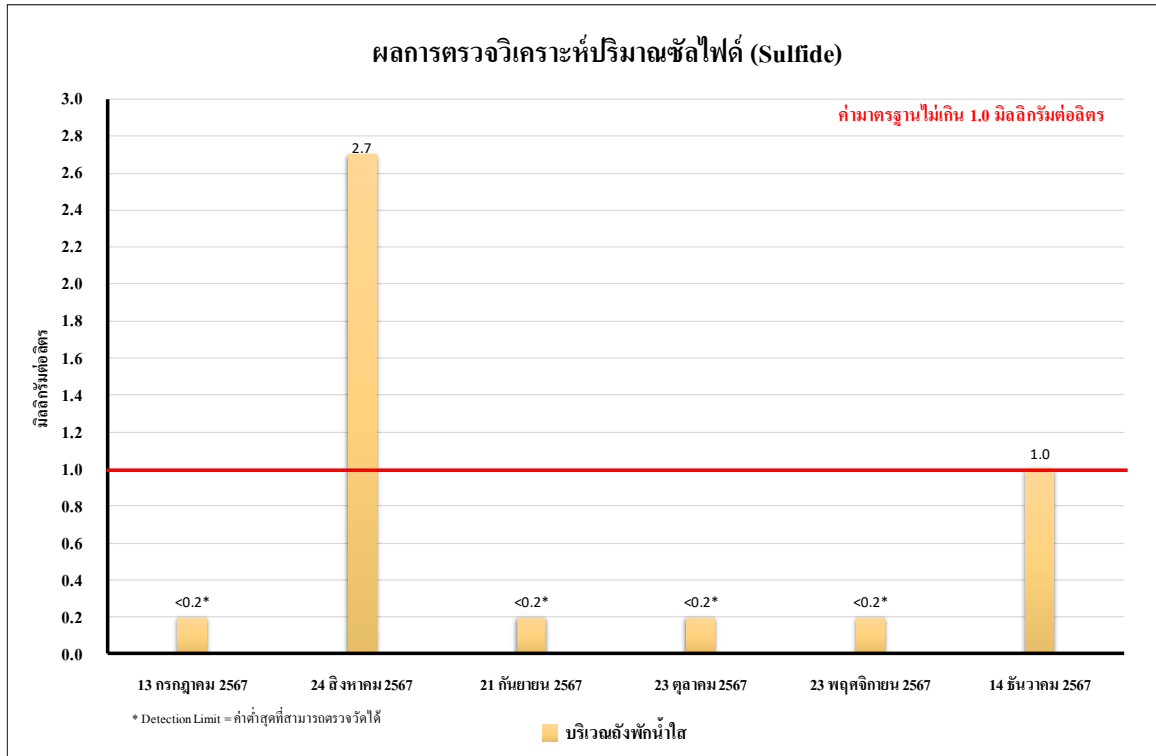


รูปที่ 4.4-15 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส

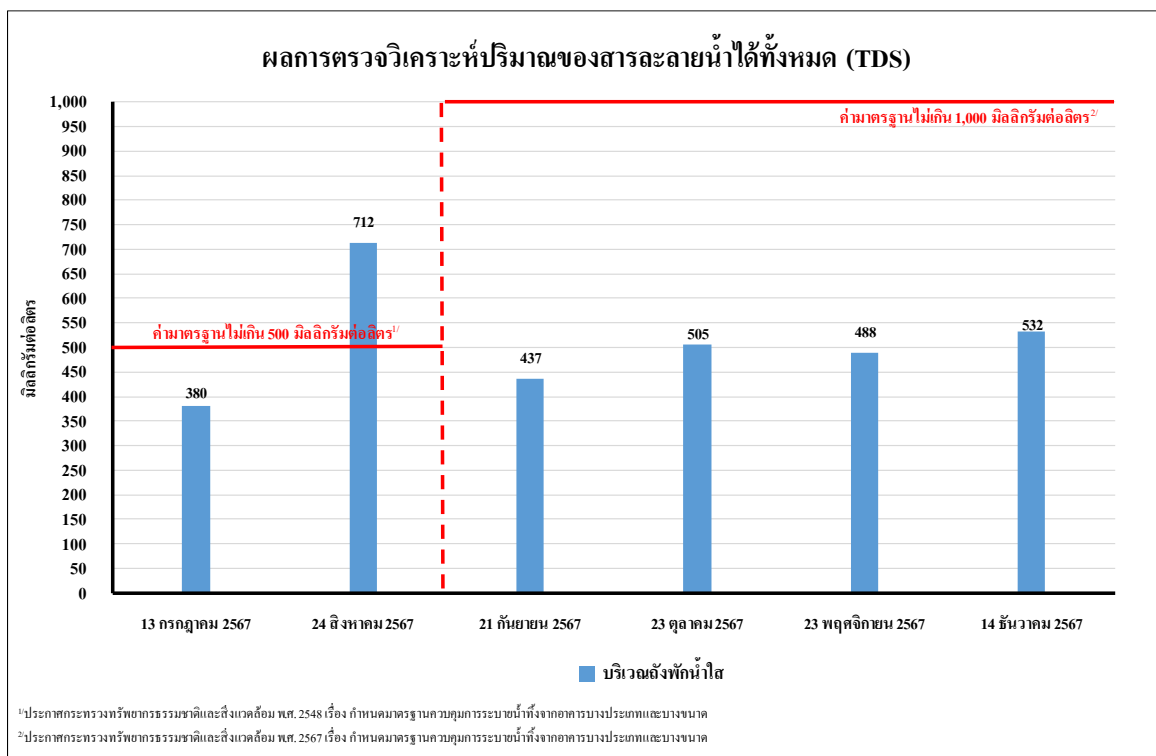


รูปที่ 4.4-16 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส

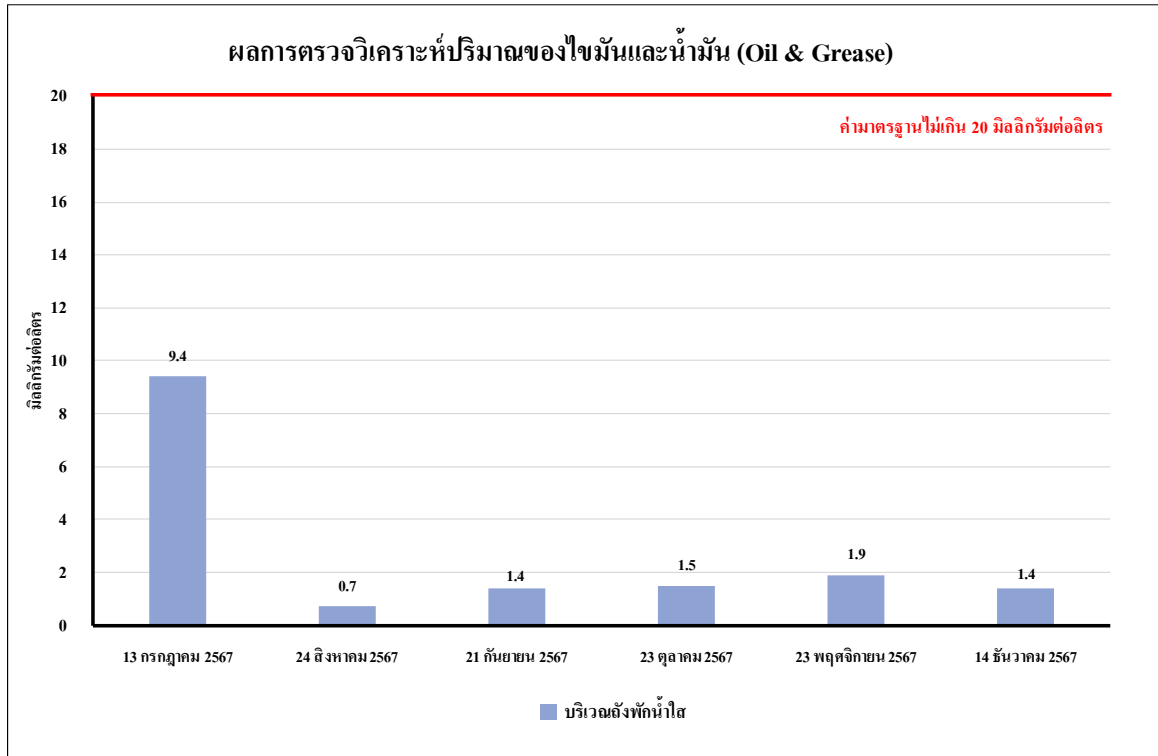

รูปที่ 4.4-17 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส

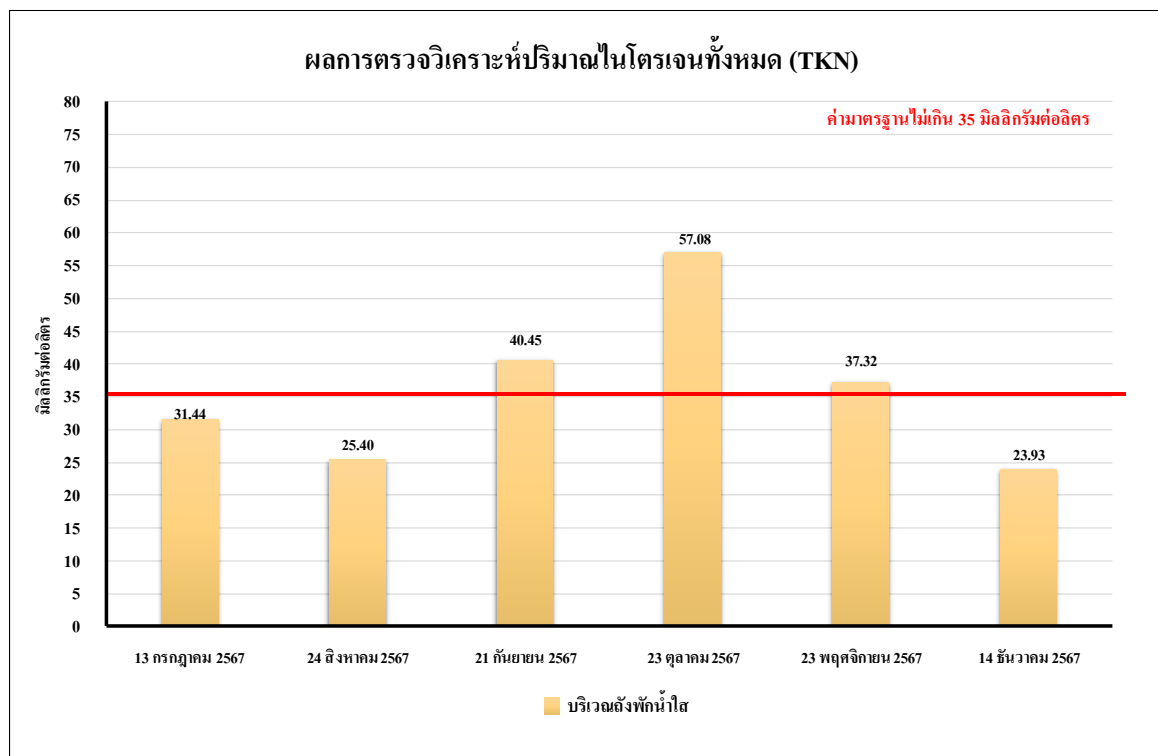


รูปที่ 4.4-18 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส

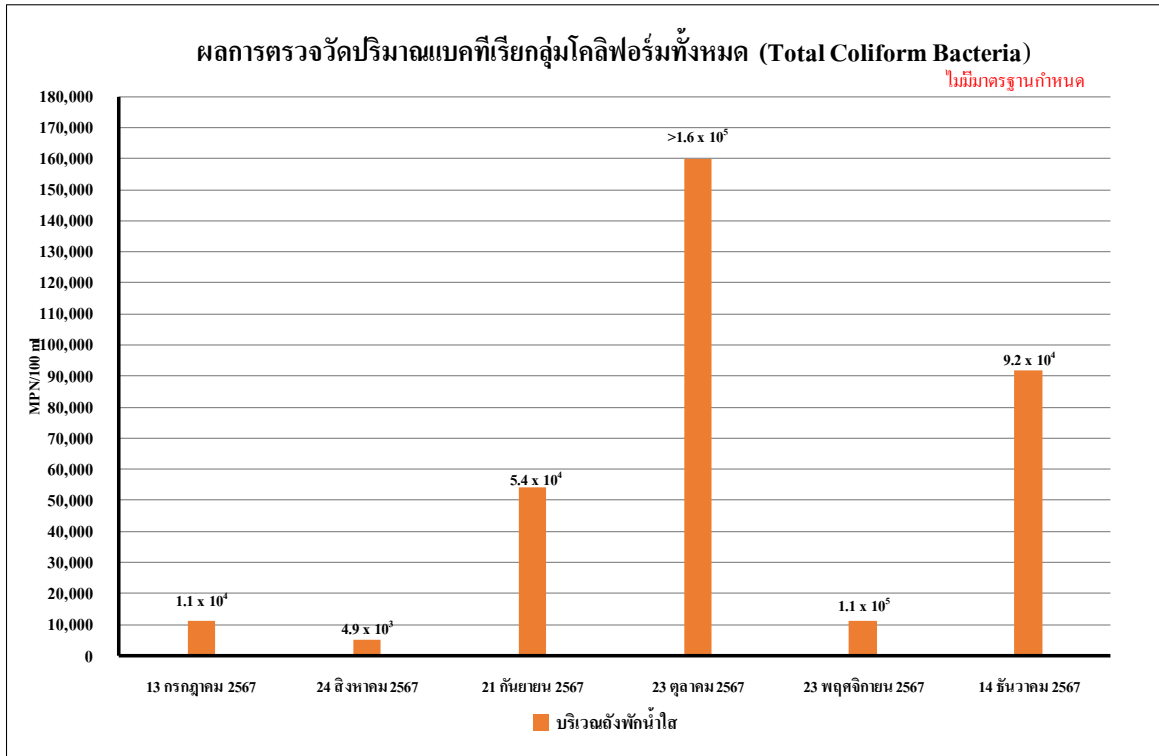

รูปที่ 4.4-19 ผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)


ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส

รูปที่ 4.4-20 ผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรีย

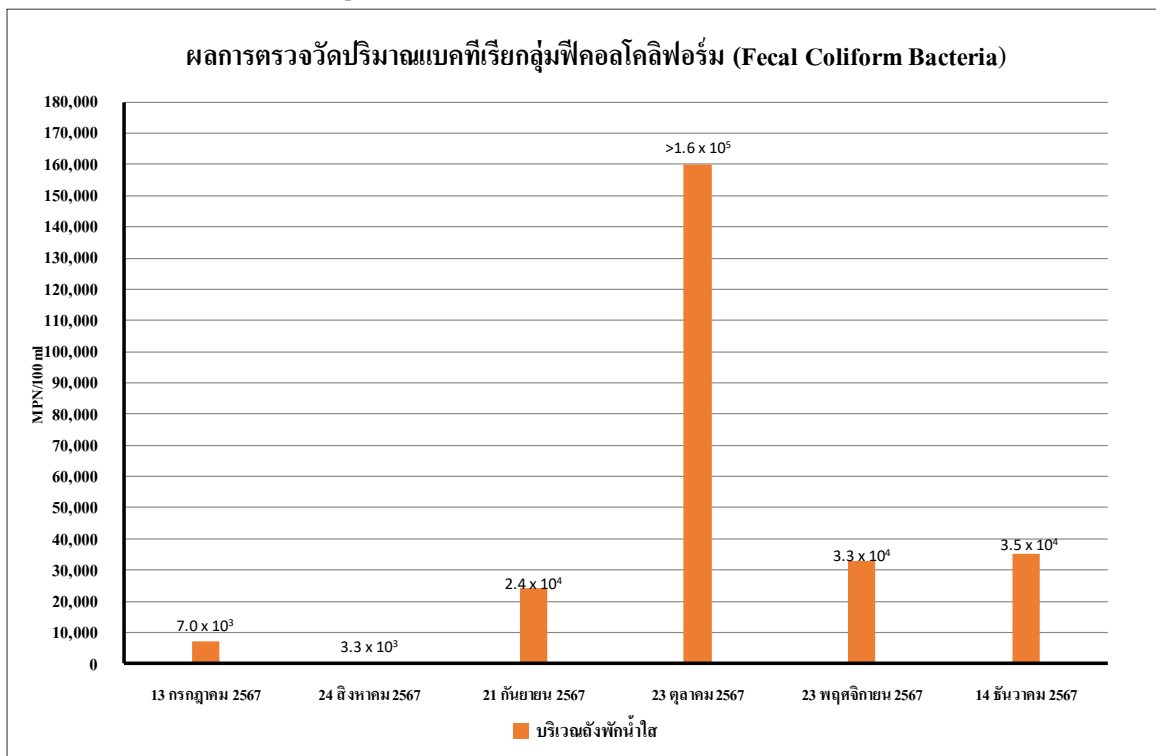


กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)


ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส

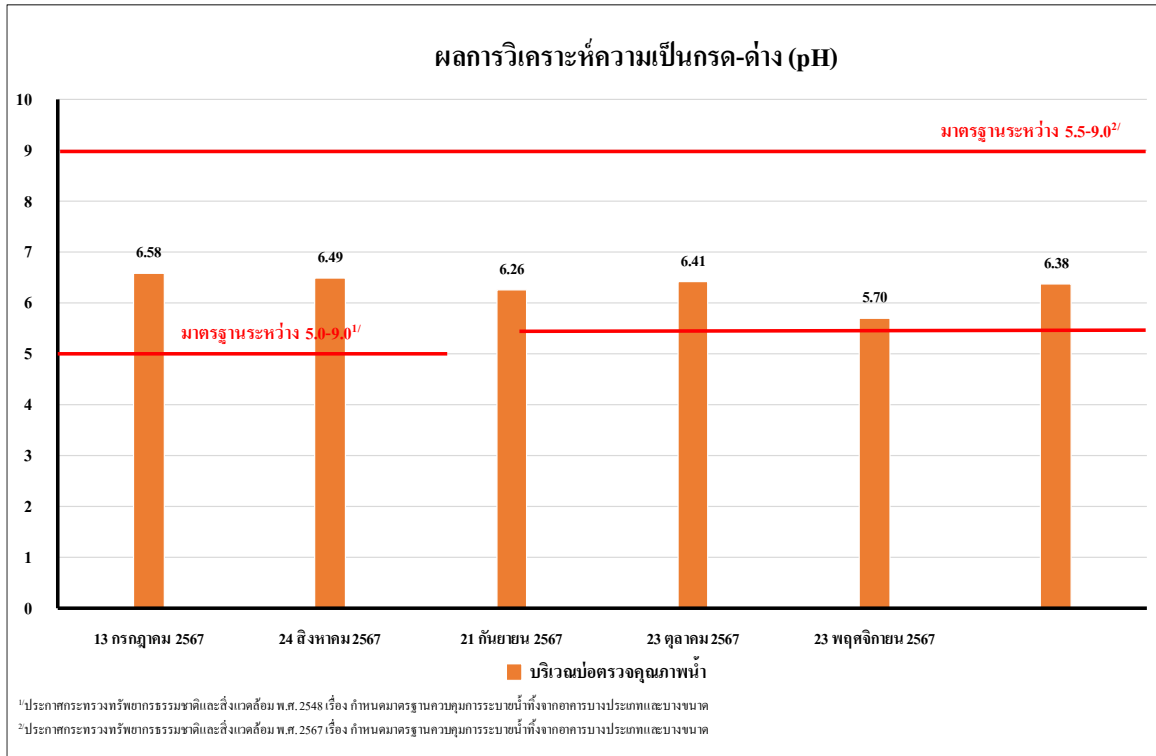


รูปที่ 4.4-21 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

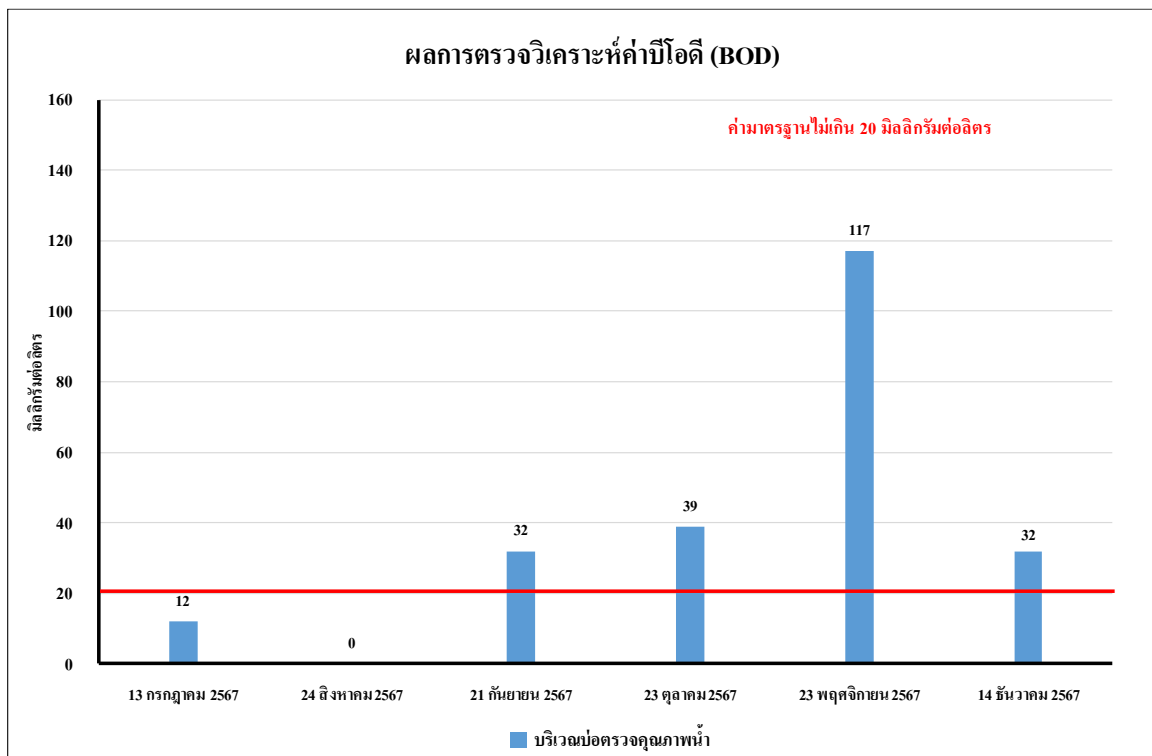


รูปที่ 4.4-22 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

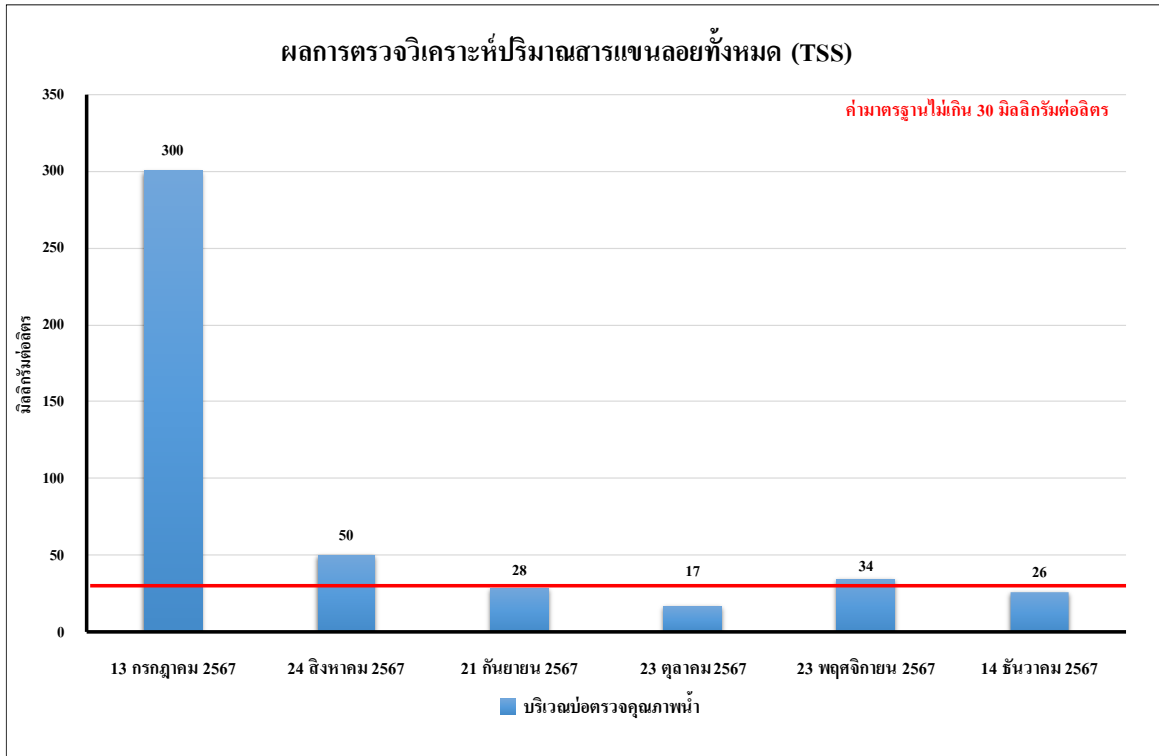


รูปที่ 4.4-23 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

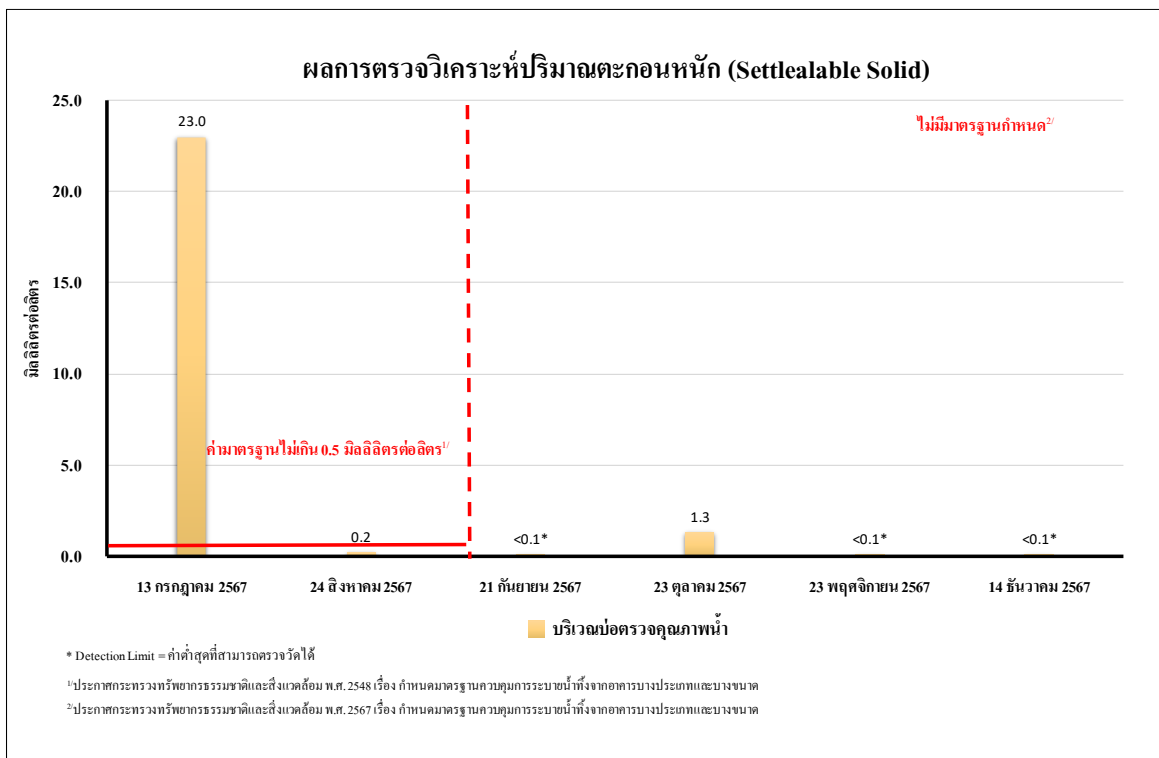


รูปที่ 4.4-24 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

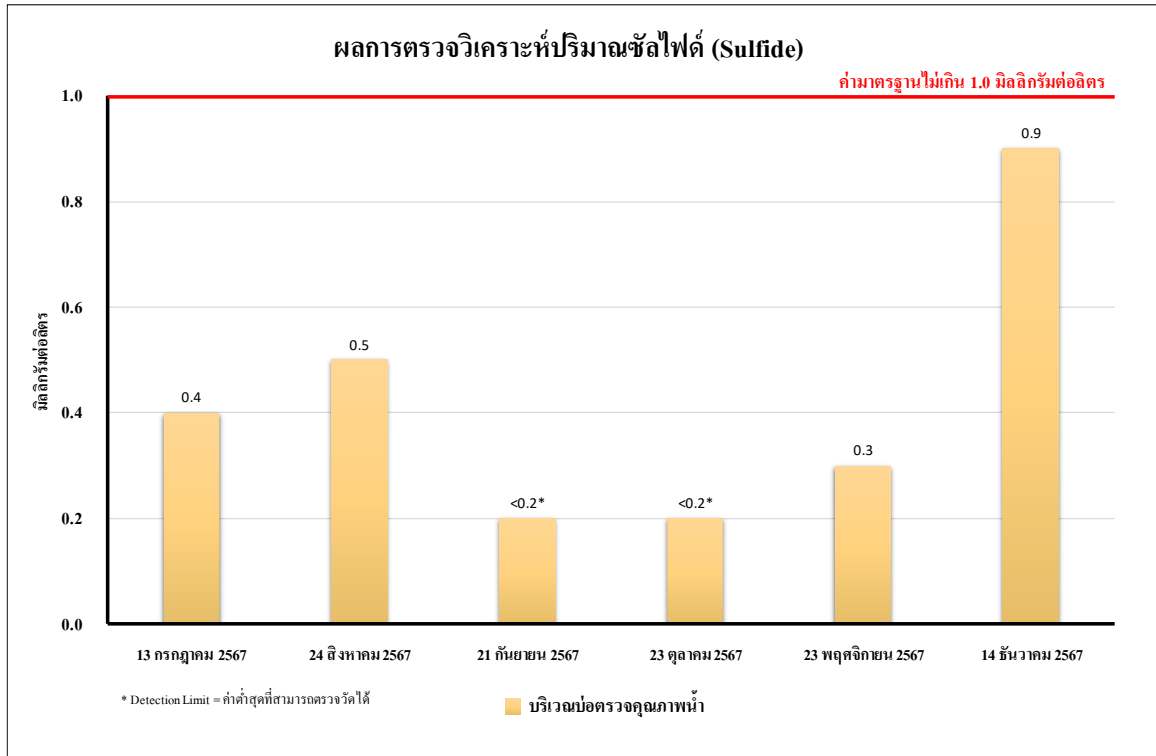


รูปที่ 4.4-25 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

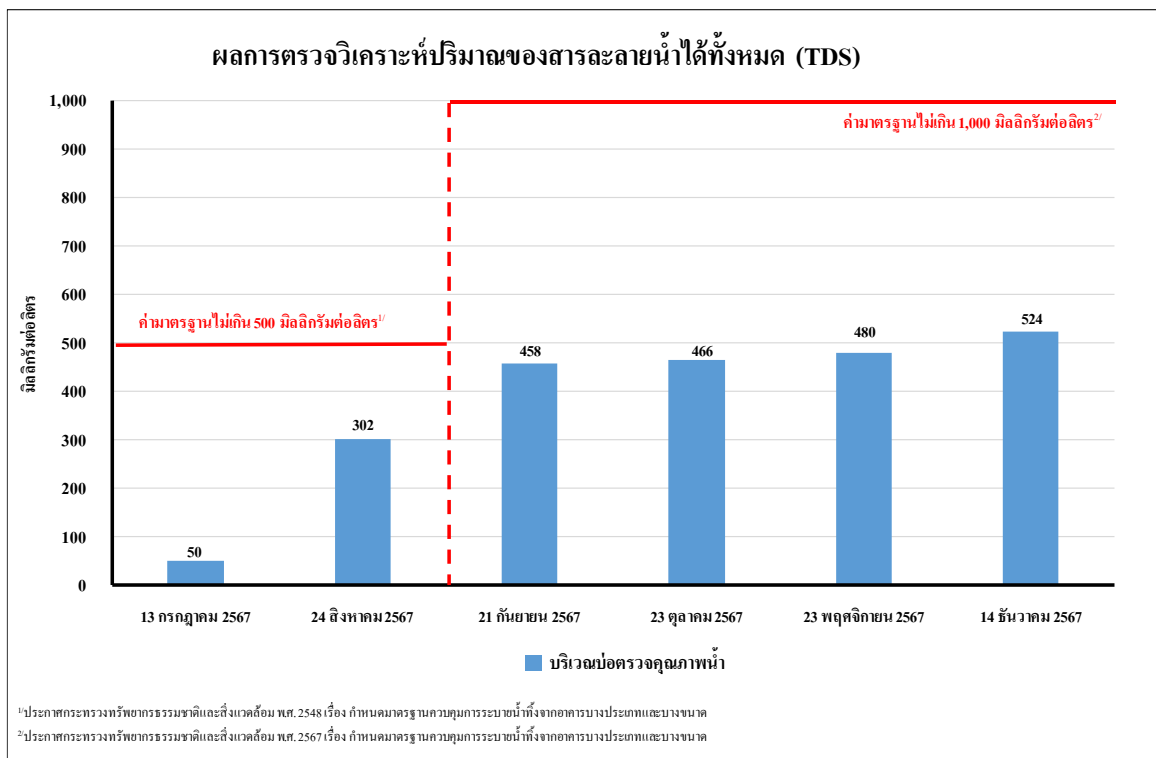


รูปที่ 4.4-26 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

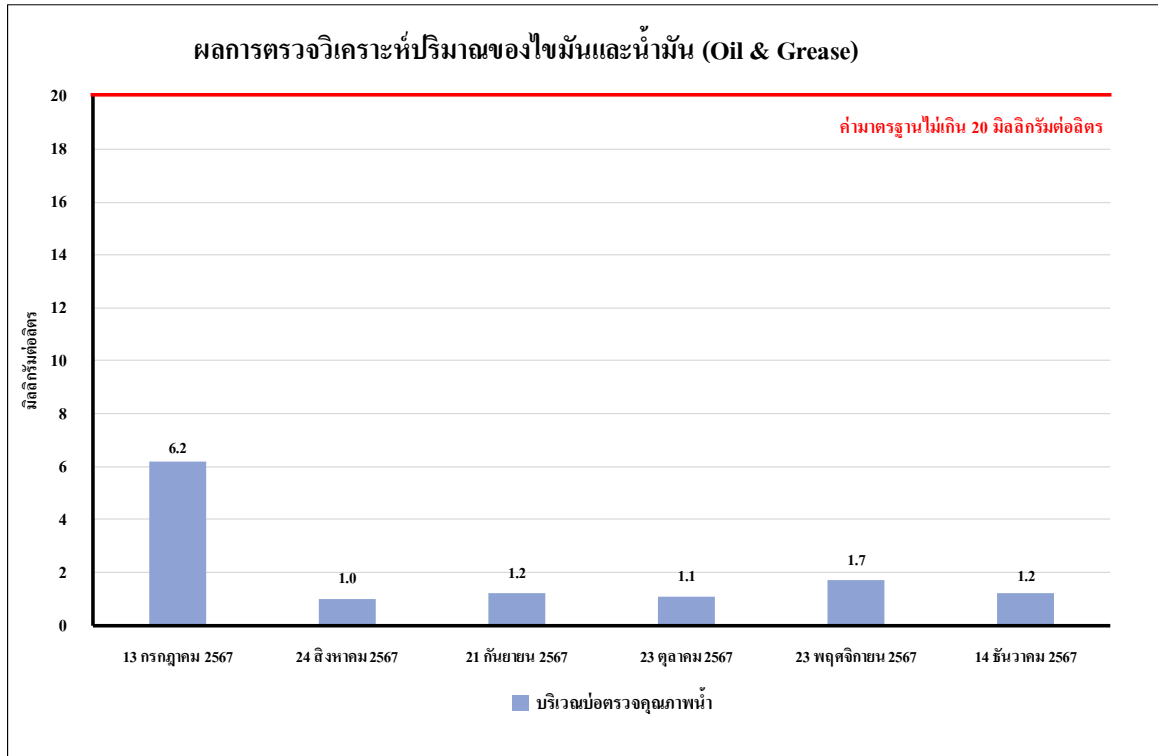


รูปที่ 4.4-27 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

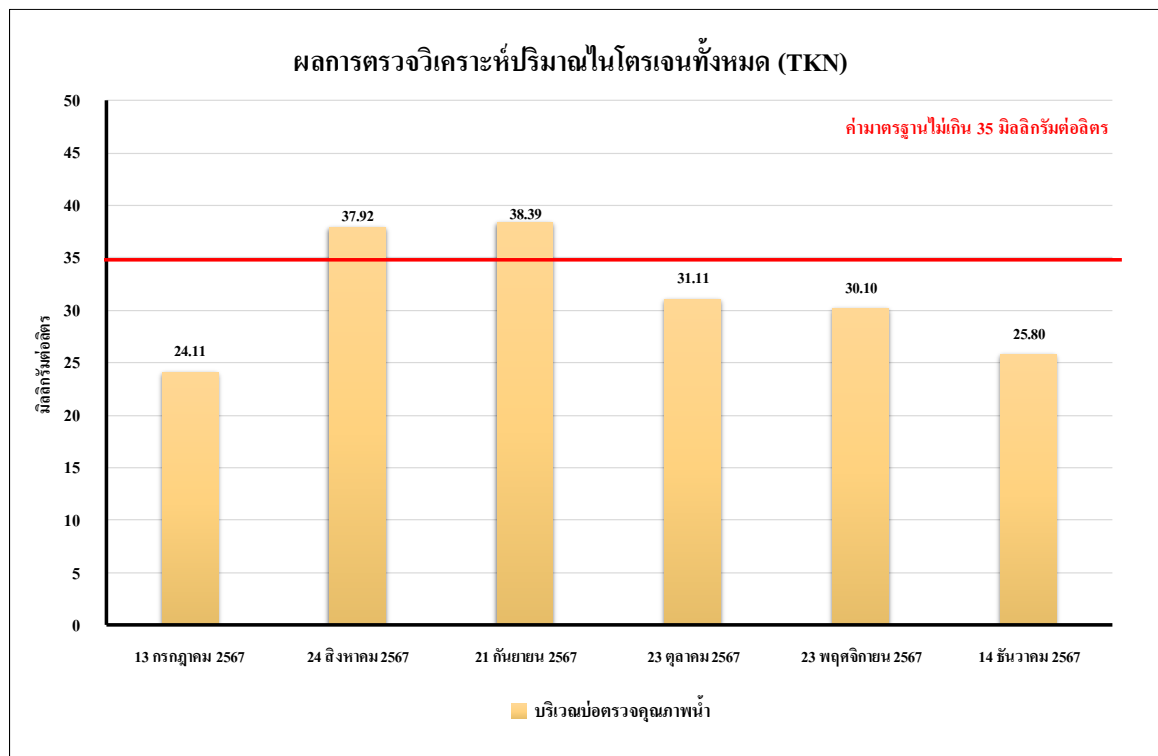

รูปที่ 4.4-28 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

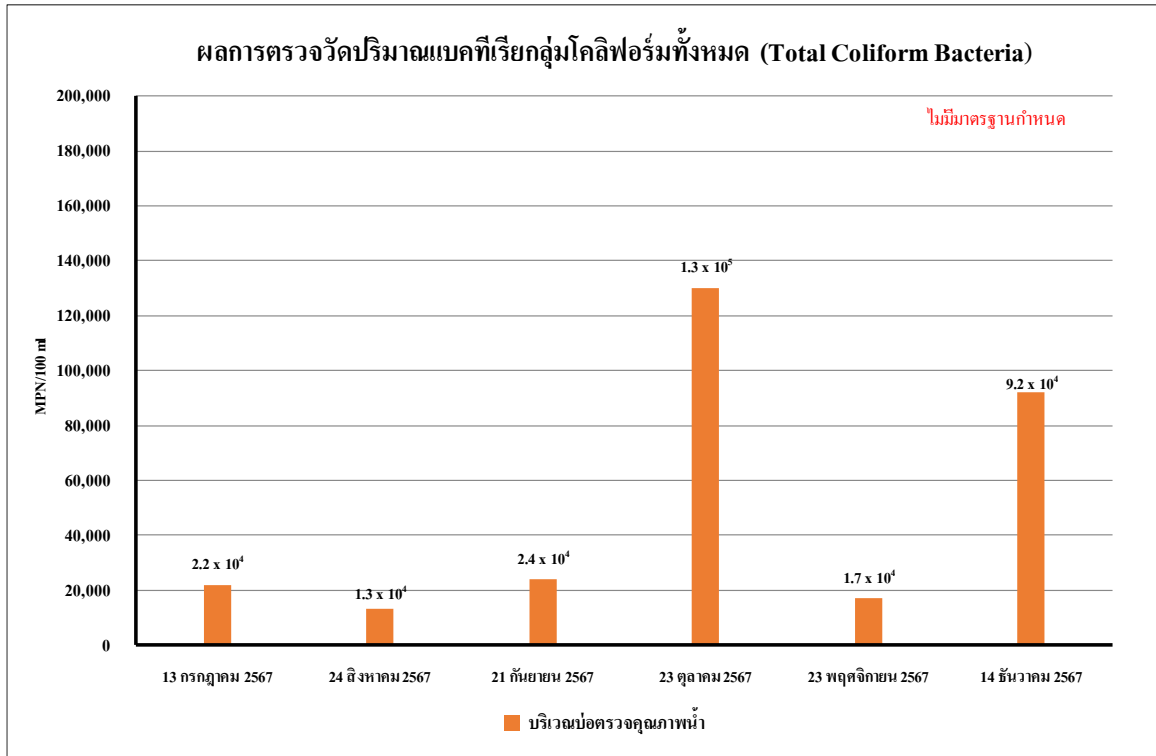

รูปที่ 4.4-29 ผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

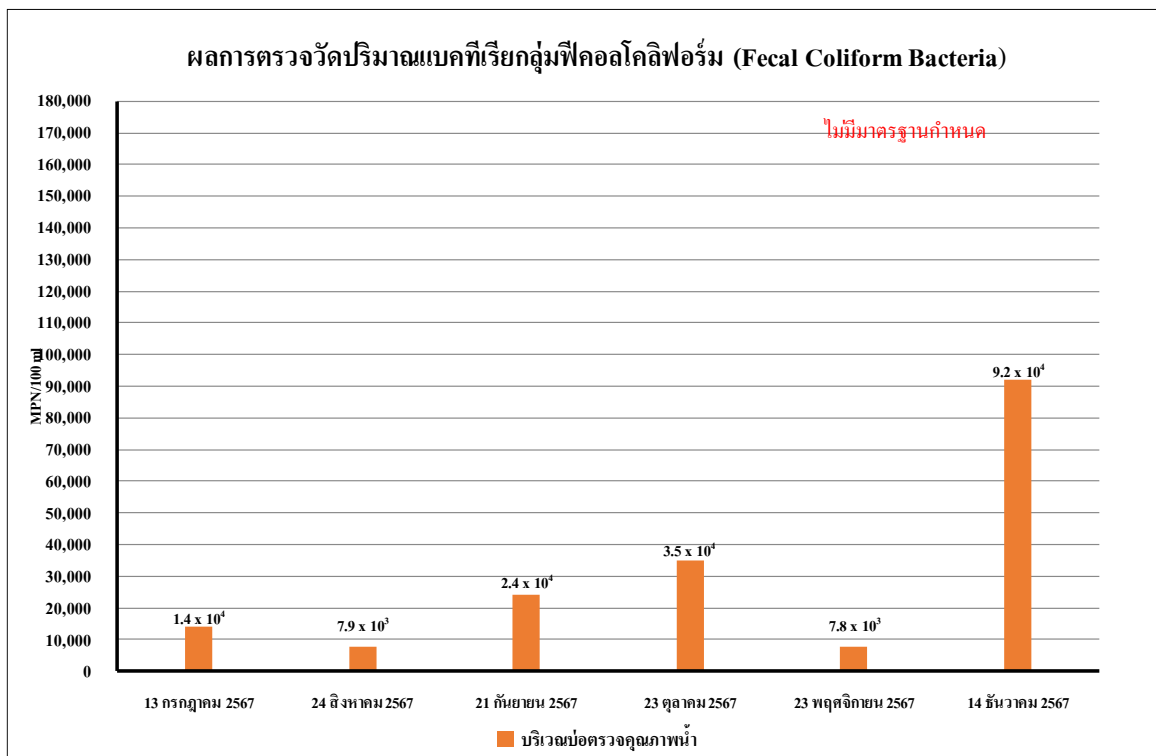

รูปที่ 4.4-30 ผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

4.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านมา

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณถังปรับอัตราการไหล บริเวณถังพักน้ำใส และบริเวณบ่อดักตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ คือ pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, Settleable Solid, TKN, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria (TCB) และ Fecal Coliform Bacteria (FCB) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.4-4 ถึงตารางที่ 4.4-5 และรูปที่ 4.4-31 ถึงรูปที่ 4.4-60 และภาพที่ 4.4-1

ตารางที่ 4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังปรับอัตราการไหล ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์					
		มกราคม 2564	กุมภาพันธ์ 2564	มีนาคม 2564	เมษายน 2564	พฤษภาคม 2564	มิถุนายน 2564
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	6.84	7.47	7.02	7.00	7.41	7.57
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	170	117	29	29	123	17
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	64	82	37	48	44	181
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	166 ^{2/}	348 ^{2/}	386 ^{2/}	256 ^{2/}	412 ^{2/}	262 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	<0.2 ^{**}	<0.2 ^{**}	<0.2 ^{**}	<0.2 ^{**}	<0.2 ^{**}	<0.2 ^{**}
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	<0.1 ^{**}	<0.1 ^{**}	<0.1 ^{***}	<0.1 ^{**}	<0.1 ^{**}	<0.1 ^{**}
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	68.06	27.14	<0.1 ^{**}	5.82	19.20	11.06
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	14.8	22.4	7.56	1.20	2.00	2.8
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	4.5	14	2.14	1.2x10 ¹	2.2x10 ³	1.1x10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	<1.8	11	1.2x10 ¹	1.4x10 ¹	1.7x10 ²	3.3x10 ³

หมายเหตุ: * วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

** Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังปรับอัตราการไหล ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์					
		13 กรกฎาคม 2564	20 สิงหาคม 2564	15 กันยายน 2564	14 ตุลาคม 2564	15 พฤศจิกายน 2564	13 ธันวาคม 2564
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.50	8.81	7.59	6.95	6.98	8.25
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	4	10	13	13	11	32
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	19	18	31	37	39	27
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	102 ^{2/}	394 ^{2/}	181 ^{2/}	470 ^{2/}	476 ^{2/}	590 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	<0.1*	<0.1*	0.1	<0.1*	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	1.60	1.16	0.79	9.57	6.14	9.33
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	3.1	2.3	0.7	1.4	2.2	1.6
เบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	7.0x10 ³	5.4x10 ⁴	3.3x10 ⁴	9.2x10 ³	3.3x10 ²	3.3x10 ²
เบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	2.6x10 ³	3.5x10 ⁴	1.7x10 ⁴	3.2x10 ²	7.8	2.3x10 ²

หมายเหตุ: * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังปรับอัตราการไหล ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์					
		มกราคม 2565	21 กุมภาพันธ์ 2565	7 มีนาคม 2565	7 เมษายน 2565	14 พฤษภาคม 2565	11 มิถุนายน 2565
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	-	7.76	6.10	6.88	7.30	6.80
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	-	20	11	8	25	33
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	-	14	16	15	13	12
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	-	408 ^{2/}	547 ^{2/}	178 ^{2/}	476 ^{2/}	274 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	-	<0.2 [*]	<0.2 [*]	<0.2 [*]	<0.2 [*]	<0.2 [*]
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	-	<0.1 [*]	<0.1 [*]	<0.1 [*]	<0.1 [*]	4.0
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	-	5.72	3.25	3.87	10.07	10.86
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	-	1.4	2.0	2.4	0.5	0.7
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	1.1x10 ³	3.3x10 ³	7.0x10 ²	3.3 x10 ³	3.3 x10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	6.8x10 ²	7.9x10 ²	4.6x10 ²	2.4x10 ³	1.7x10 ⁴

หมายเหตุ: * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

- โครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังปรับอัตราการไหล ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์					
		9 กรกฎาคม 2565	12 สิงหาคม 2565	11 กันยายน 2565	21 ตุลาคม 2565	11 พฤศจิกายน 2565	12 ธันวาคม 2565
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	6.96	7.35	7.60	7.86	8.19	7.08
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	14	84	15	12	25	35
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	11	16	11	22	16	23
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	304 ^{2/}	460 ^{1/}	202 ^{1/}	418 ^{1/}	565 ^{1/}	312 ^{1/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	0.7	4.2
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	11.50	12.13	4.41	16.15	21.32	41.77
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	2.0	3.1	1.2	1.8	1.3	2.4
เบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	2.4 x 10 ⁴	2.4 x 10 ⁵	1.3 x 10 ⁴	4.0 x 10 ¹	1.4 x 10 ⁴	>1.6 x 10 ⁵
เบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	7.9 x 10 ³	2.7 x 10 ⁴	7.9 x 10 ³	2.0 x 10 ¹	1.1 x 10 ⁴	3.3 x 10 ⁴

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังปรับอัตราการไหล ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์					
		13 มกราคม 2566	6 กุมภาพันธ์ 2566	3 มีนาคม 2566	28 เมษายน 2566	15 พฤษภาคม 2566	6 มิถุนายน 2566
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.23	7.31	7.56	6.82	7.34	7.78
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	25	11	55	9	9	33
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	18	28	43	16	33	19
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	382 ^{1/}	460 ^{1/}	410 ^{1/}	322 ^{1/}	342 ^{1/}	266 ^{1/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	0.6	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	8.15	7.85	7.85	13.41	16.77	15.79
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	1.6	1.7	1.7	1.2	1.6	1.6
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	5.4 x 10 ⁴	7.9 x 10 ³	4.9 x 10 ³	4.9 x 10 ⁴	2.3 x 10 ⁴	4.6 x 10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	3.5 x 10 ⁴	7.9 x 10 ³	4.9 x 10 ³	4.9 x 10 ⁴	2.3 x 10 ⁴	3.3 x 10 ⁴

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังปรับอัตราการไหล ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์					
		3 กรกฎาคม 2566	8 สิงหาคม 2566	1 กันยายน 2566	4 ตุลาคม 2566	3 พฤศจิกายน 2566	9 ธันวาคม 2566
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	4.77	7.16	8.37	7.98	7.24	7.32
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	15	35	31	32	100	48
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	18	27	38	30	28	22
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	346 ^{1/}	248 ^{1/}	344 ^{1/}	302 ^{1/}	320 ^{1/}	364 ^{1/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	0.2	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	<0.1*	0.1	<0.1*	0.1	3.0	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	12.00	19.24	26.58	23.41	30.37	21.31
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	2.6	2.8	1.2	1.2	1.2	2.0
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	1.7 x 10 ²	1.3 x 10 ⁵	2.4 x 10 ⁴	7.9 x 10 ³	5.4 x 10 ⁴	2.2 x 10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	68.0	1.3 x 10 ⁵	2.4 x 10 ⁴	7.9 x 10 ³	5.4 x 10 ⁴	2.2 x 10 ⁴

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังปรับอัตราการไหล ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์					
		3 มกราคม 2567	26 กุมภาพันธ์ 2567	18 มีนาคม 2567	6 เมษายน 2567	18 พฤษภาคม 2567	16 มิถุนายน 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.77	6.91	7.17	7.80	7.67	7.63
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	64	92	169	222	56	92
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	28	43	42	31	43	34
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	312 ^{1/}	360 ^{1/}	264 ^{1/}	180 ^{1/}	196 ^{1/}	218 ^{1/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	<0.2*	0.3	<0.2*	0.6	0.3	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	<0.1*	<0.1*	<0.1*	0.5	0.2	1.0
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	40.30	32.13	34.02	54.25	57.19	52.71
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	1.9	2.3	2.6	3.0	5.0	3.8
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	1.4 x 10 ⁵	>1.6 x 10 ⁵	5.4 x 10 ⁴	7.9 x 10 ³	3.3 x 10 ⁴	1.3 x 10 ⁵
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	7.0 x 10 ⁴	1.4 x 10 ⁴	1.7 x 10 ⁴	4.9 x 10 ³	3.3 x 10 ⁴	7.9 x 10 ⁴

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังปรับอัตราการไหล ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์					
		13 กรกฎาคม 2567	24 สิงหาคม 2567	21 กันยายน 2567	23 ตุลาคม 2567	23 พฤศจิกายน 2567	14 ธันวาคม 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	8.07	6.20	8.55	8.17	7.98	7.98
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	96	145	129	224	334	93
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	41	52	64	236	95	46
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	276 ^{1/}	302 ^{1/}	234 ^{1/}	380	420	252
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	0.5	0.8	0.2	<0.2*	1.2	2.6
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	1.0	<0.1*	0.2	13.0	4.0	1.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	63.48	40.22	116.34	111.96	106.31	93.55
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	10.5	1.9	2.4	3.8	4.4	4.2
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	$>1.6 \times 10^5$	7.0×10^4	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	4.0×10^4	3.3×10^4	1.1×10^5	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

^{1/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังปรับอัตราการไหล ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์					
		13 กรกฎาคม 2567	24 สิงหาคม 2567	21 กันยายน 2567	23 ตุลาคม 2567	23 พฤศจิกายน 2567	14 ธันวาคม 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	8.07	6.20	8.55	8.17	7.98	7.98
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	96	145	129	224	334	93
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	41	52	64	236	95	46
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	276 ^{1/}	302 ^{1/}	234 ^{1/}	380	420	252
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	0.5	0.8	0.2	<0.2*	1.2	2.6
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	1.0	<0.1*	0.2	13.0	4.0	1.5
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	63.48	40.22	116.34	111.96	106.31	93.55
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	10.5	1.9	2.4	3.8	4.4	4.2
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	$>1.6 \times 10^5$	7.0×10^4	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	4.0×10^4	3.3×10^4	1.1×10^5	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$	$>1.6 \times 10^5$

หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

^{1/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

ตารางที่ 4.4-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังพักน้ำใส ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			มกราคม 2564	กุมภาพันธ์ 2564	มีนาคม 2564	เมษายน 2564	พฤษภาคม 2564	มิถุนายน 2564
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	6.45	6.13	6.24	6.23	7.20	6.26
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	20	6	7	6	4	5
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	28	53**	56***	57***	34**	8
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	469 ^{2/}	664 ^{2/**}	500 ^{2/}	402 ^{2/}	440 ^{2/}	446 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.2**	<0.2***	<0.2**	<0.2**	0.32	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1**	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	14.78	5.14	7.34	5.82	2.36	1.89
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	4.2	3.6	3.40	2.00	1.60	<0.5*
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	6.0	14	1.7x10	1.7x10	9.4x10 ⁴	7.0x10 ²
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	<1.8	10	2.1x10	2.0x10	3.3x10 ⁴	4.9x10 ²

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : * วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

*** Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังพักน้ำใส ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			13 กรกฎาคม 2564	20 สิงหาคม 2564	15 กันยายน 2564	14 ตุลาคม 2564	15 พฤศจิกายน 2564	13 ธันวาคม 2564
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	7.24	8.94	7.92	7.52	6.75	6.19
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	1	6	3	7	2	5
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	9	6	6	11	30	22
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	60 ^{2/}	412 ^{2/}	380 ^{2/}	546 ^{2/**}	588 ^{2/**}	626 ^{2/**}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	0.6	<0.2*	<0.2*	<0.2*	0.9	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	0.87	0.43	0.71	1.37	1.35	2.06
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	<0.5*	2.6	0.8	0.8	1.8	1.0
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	2.4x10 ³	1.4x10 ²	4.9x10 ³	1.4x10 ³	4.5	4.5
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	7.9x10 ²	6.8x10 ¹	3.3x10 ³	1.2x10 ²	<1.8*	2.0

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังพักน้ำใส ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			มกราคม 2565	21 กุมภาพันธ์ 2565	7 มีนาคม 2565	7 เมษายน 2565	14 พฤษภาคม 2565	11 มิถุนายน 2565
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	***	7.68	6.51	7.00	7.37	6.24
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	***	2	6	2	3	3
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	***	12	10	5	9	7
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	***	480 ^{2/}	494 ^{2/}	470 ^{2/}	374 ^{2/}	466 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	***	<0.2 [*]	<0.2 [*]	<0.2 [*]	<0.2 [*]	<0.2 [*]
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มก./ล.	ไม่เกิน 0.5	***	<0.1 [*]	<0.1 [*]	<0.1 [*]	<0.1 [*]	<0.1 [*]
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	***	0.77	0.93	2.16	2.11	1.97
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	***	1.1	2.0	1.5	0.7	1.8
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	***	7.8	2.4x10 ²	2.3x10 ¹	7.9x10 ¹	2.4x10 ³
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	***	2.0	9.3	7.8	3.3x10 ¹	3.3x10 ²

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

*** โครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังพักน้ำใส ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			9 กรกฎาคม 2565	12 สิงหาคม 2565	11 กันยายน 2565	21 ตุลาคม 2565	11 พฤศจิกายน 2565	12 ธันวาคม 2565
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	5.04	4.94**	7.80	8.02	5.80	5.95
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	16	1	6	6	12	13
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	7	14	10	20	12	14
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	412 ^{2/}	645** ^{2/}	506** ^{2/}	450 ^{2/}	566 ^{2/} **	672 ^{2/} **
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	0.6	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	5.00	1.59	4.13	3.48	10.66	7.74
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	0.8	1.8	0.8	1.5	1.8	1.4
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	1.7 x 10 ⁴	4.9 x 10 ⁴	1.1 x 10 ⁴	1.3 x 10 ³	2.3 x 10 ²	7.9 x 10 ²
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	6.8 x 10 ³	3.3 x 10 ³	7.9 x 10 ³	7.9 x 10 ²	1.3 x 10 ²	3.4 x 10 ²

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังพักน้ำใส ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			13 มกราคม 2566	6 กุมภาพันธ์ 2566	3 มีนาคม 2566	28 เมษายน 2566	15 พฤษภาคม 2566	6 มิถุนายน 2566
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	6.49	5.19	6.04	5.98	5.83	5.19
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	10	8	18	6	2	20
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	18	22	27	19	27	17
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	382 ^{2/}	444 ^{2/}	498 ^{2/}	350 ^{2/}	412 ^{2/}	303 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มก./ล.	ไม่เกิน 0.5	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	3.14	3.85	4.65	6.38	9.49	8.40
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	1.1	1.3	1.3	0.8	1.5	1.4
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	2.4 x 10 ³	2.3 x 10 ²	7.9 x 10 ²	1.1 x 10 ²	<1.8*	3.5 x 10 ³
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	7.9 x 10 ²	78	3.3 x 10 ²	1.1 x 10 ²	<1.8*	7.9 x 10 ²

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังพักน้ำใส ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			3 กรกฎาคม 2566	8 สิงหาคม 2566	1 กันยายน 2566	4 ตุลาคม 2566	3 พฤศจิกายน 2566	9 ธันวาคม 2566
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	7.12	5.71	7.92	6.19	5.20	5.90
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	6	16	18	30**	47**	32**
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	25	24	27	46**	24	20
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	282 ^{2/}	316 ^{2/}	440 ^{2/}	278 ^{2/}	368 ^{2/}	426 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	<0.1*	<0.1*	0.2	0.2	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	10.98	10.26	10.12	12.02	18.58	16.56
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	1.7	1.0	1.3	2.5	1.6	0.9
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	1.3 x 10 ²	3.3 x 10 ³	4.9 x 10 ²	1.1 x 10 ³	9.2 x 10 ⁴	7.0 x 10 ³
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	20.0	3.3 x 10 ³	4.9 x 10 ²	1.1 x 10 ³	9.2 x 10 ⁴	7.0 x 10 ³

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังพักน้ำใส ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			3 มกราคม 2567	26 กุมภาพันธ์ 2567	18 มีนาคม 2567	6 เมษายน 2567	18 พฤษภาคม 2567	16 มิถุนายน 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	6.68	6.17	5.66	6.02	6.55	7.47
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	56**	69*	132**	65**	23*	16
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	18	49**	25	39**	37*	13
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	376 ^{2/}	382 ^{2/}	414 ^{2/}	468 ^{2/}	304 ^{2/}	102 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.2*	0.8	<0.2*	<0.2*	0.9	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	<0.1*	0.1	<0.1*	0.1	0.1	0.1
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	21.27	24.88	21.42	28.54	31.39	3.49
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	0.7	2.2	2.3	2.5	4.2	2.1
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	1.4 x 10 ³	3.5 x 10 ⁴	1.3 x 10 ³	3.3 x 10 ³	4.9 x 10 ³	4.9 x 10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	9.4 x 10 ²	2.1 x 10 ³	7.9 x 10 ²	1.7 x 10 ³	4.9 x 10 ³	1.7 x 10 ⁴

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บริเวณถังพักน้ำใส ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน ^{1/}	มาตรฐาน ^{2/}	ผลการวิเคราะห์					
				13 กรกฎาคม 2567	24 สิงหาคม 2567	21 กันยายน 2567	23 ตุลาคม 2567	23 พฤศจิกายน 2567	14 ธันวาคม 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	5.5 - 9.0	5.93	8.45	6.95	6.77	5.90	6.71
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	89**	52*	26**	65**	65**	26**
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 30	25	164*	30	3,075**	61**	11
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 1,000	380 ^{1/}	712 ^{1/*}	437 ^{2/}	505 ^{2/}	488 ^{2/}	532 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 1.0	<0.2*	2.7	<0.2*	<0.2*	<0.2*	1.0
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	-	0.2 ^{1/}	6.5 ^{1/*}	0.5 ^{2/}	50.0 ^{2/}	2.5 ^{2/}	<0.1 ^{2/*}
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 35	31.44	25.40	40.45**	57.08**	37.32**	23.93
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	9.4	0.7	1.4	1.5	1.9	1.4
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	1.1 x 10 ⁴	4.9 x 10 ³	5.4 x 10 ⁴	>1.6 x 10 ⁵	1.1 x 10 ⁵	9.2 x 10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	7.0 x 10 ³	3.3 x 10 ³	2.4 x 10 ⁴	>1.6 x 10 ⁵	3.3 x 10 ⁴	3.5 x 10 ⁴

มาตรฐาน : ^{1/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

^{2/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			มกราคม 2564	กุมภาพันธ์ 2564	มีนาคม 2564	เมษายน 2564	พฤษภาคม 2564	มิถุนายน 2564
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-		5.76	6.26	6.47	6.47	6.45	6.23
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	5 - 9	19	6	4	5	5	4
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	27	20	27	28	14	6
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	282 ^{2/}	672 ^{2/**}	500 ^{2/}	484 ^{2/}	448 ^{2/}	478 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	<0.2 ^{**}	<0.2 ^{***}	<0.2 ^{**}	<0.2 ^{**}	<0.2 [*]	<0.2 [*]
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.1 [*]	<0.1 [*]	<0.1 [*]	<0.1 ^{**}	<0.1 [*]	<0.1 [*]
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 0.5	22.75	3.53	4.80	5.00	2.22	1.89
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	4.4	2.8	4.00	1.60	0.82	0.8
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	ไม่เกิน 20	2.0	<1.8	1.0x10	8.2	3.9 x10 ²	7.9 x10 ²
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	<1.8	<1.8	1.1x10	1.2x10	1.3x10 ²	4.9x10 ²

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			13 กรกฎาคม 2564	20 สิงหาคม 2564	15 กันยายน 2564	14 ตุลาคม 2564	15 พฤศจิกายน 2564	13 ธันวาคม 2564
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-		7.66	8.63	7.79	8.01	6.44	6.14
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	5 - 9	<1*	5	4	7	<1*	4
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	6	7	15	9	9	19
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	<50 ^{2/*}	430 ^{2/}	312 ^{2/}	572 ^{2/**}	550 ^{2/**}	564 ^{2/**}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	0.6	<0.2*	<0.2*	<0.2*	1.0	0.2
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 0.5	0.29	0.72	0.71	0.91	0.90	1.58
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	1.5	2.4	0.9	1.0	1.0	1.8
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	ไม่เกิน 20	1.1 x10 ³	3.3 x10 ²	4.5 x10 ³	4.9 x10 ²	<1.8*	2.3x10 ¹
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	1.3x10 ²	2.3x10 ²	2.0x10 ³	7.8x10 ¹	<1.8*	<1.8*

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ: * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เกินไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			13 มกราคม 2565 ^{***}	21 กุมภาพันธ์ 2565	7 มีนาคม 2565	7 เมษายน 2565	14 พฤษภาคม 2565	11 มิถุนายน 2565
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-		6.20	7.60	6.53	7.40	7.40	5.95
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	5 - 9	1.51	3	5	3	4	4
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	9	14	10	<5 [*]	12	6
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	633 ^{2/**}	482 ^{2/}	620 ^{2/**}	480 ^{2/}	364 ^{2/}	422 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	<1.00	<0.2 [*]	0.4	0.5	<0.2 [*]	<0.2 [*]
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 1.0	****	<0.1 [*]	<0.1 [*]	<0.1 [*]	<0.1 [*]	<0.1 [*]
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 0.5	<4.00	1.48	0.77	2.32	10.07	2.47
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	1.30	1.2	1.6	3.0	0.7	1.5
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	ไม่เกิน 20	****	2.3x10 ¹	3.3x10 ¹	1.3x10 ¹	4.9x10 ¹	1.7x10 ³
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	****	1.3x10 ¹	6.8	2.0	1.7x10 ¹	4.0x10 ¹

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

*** ในเดือนมกราคม โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับบริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

**** โครงการไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดในพารามิเตอร์ดังกล่าว

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			9 กรกฎาคม 2565	12 สิงหาคม 2565	11 กันยายน 2565	21 ตุลาคม 2565	11 พฤศจิกายน 2565	12 ธันวาคม 2565
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-		5.12	4.74**	7.50	7.98	5.38	5.03
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	5 - 9	13	3	7	<1*	11	13
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	5	16	28	<5*	14	15
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	366 ^{2/}	452 ^{2/}	434 ^{2/}	53 ^{2/}	576 ^{2/**}	588 ^{2/**}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	0.8	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 0.5	3.16	3.50	3.27	1.58	10.66	7.58
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	1.8	0.6	0.7	0.9	1.0	1.6
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	ไม่เกิน 20	2.4 x 10 ³	3.3 x 10 ⁴	2.2 x 10 ⁴	4.9 x 10 ²	4.9 x 10 ²	<1.8*
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)*	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	2.2 x 10 ²	1.4 x 10 ³	3.3 x 10 ³	1.7 x 10 ²	3.3 x 10 ²	<1.8*

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			13 มกราคม 2566	6 กุมภาพันธ์ 2566	3 มีนาคม 2566	28 เมษายน 2566	15 พฤษภาคม 2566	6 มิถุนายน 2566
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-		5.48	5.23	5.87	5.76	5.62	5.55
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	5 - 9	8	4	15	6	6	19
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	11	12	22	14	26	25
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	338 ^{2/}	458 ^{2/}	464 ^{2/}	392 ^{2/}	398 ^{2/}	318 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	0.2	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 0.5	2.51	3.21	4.01	7.66	8.23	7.49
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	1.0	2.0	1.5	1.6	1.0	1.1
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	ไม่เกิน 20	7.9 x 10 ²	1.1 x 10 ²	1.7 x 10 ²	4.9 x 10 ²	<1.8*	2.2 x 10 ³
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	4.9 x 10 ²	68	1.7 x 10 ²	1.7 x 10 ²	<1.8*	1.3 x 10 ²

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน ^{1/}	มาตรฐาน ^{2/}	ผลการวิเคราะห์					
				13 กรกฎาคม 2567	24 สิงหาคม 2567	21 กันยายน 2567	23 ตุลาคม 2567	23 พฤศจิกายน 2567	14 ธันวาคม 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	5 - 9	6.58	6.49	6.26	6.41	5.70	6.38
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	12	63*	32**	39**	117**	32**
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 30	300**	50*	28	17	34**	26
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 1,000	<50* ^{1/}	302 ^{1/}	458 ^{2/}	466 ^{2/}	480 ^{2/}	524 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 1.0	0.4	0.5	<0.2*	<0.2*	0.3	0.9
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	-	23.0 ^{1/} **	0.2 ^{1/}	<0.1 ^{2/} *	1.3 ^{2/}	0.1 ^{2/}	<0.1 ^{2/} *
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 35	24.11	37.92*	38.39**	31.11	30.10	25.80
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	6.2	1.0	1.2	1.1	1.7	1.2
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	2.2 x 10 ⁴	1.3 x 10 ⁴	2.4 x 10 ⁴	1.3 x 10 ⁵	1.7 x 10 ⁴	9.2 x 10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	1.4 x 10 ⁴	7.9 x 10 ³	2.4 x 10 ⁴	3.5 x 10 ⁴	7.8 x 10 ³	9.2 x 10 ⁴

มาตรฐาน : ^{1/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

^{2/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			3 กรกฎาคม 2566	8 สิงหาคม 2566	1 กันยายน 2566	4 ตุลาคม 2566	3 พฤศจิกายน 2566	9 ธันวาคม 2566
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-		7.36	5.08	7.47	6.48	5.33	5.95
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	5 - 9	8	9	19	27**	47**	33**
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	30	20	29	15	23	23
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	276 ^{2/}	362 ^{2/}	424 ^{2/}	217 ^{2/}	370 ^{2/}	310 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	0.3	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.1*	<0.1*	0.3	0.2	0.1	0.2
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 0.5	15.44	9.30	11.39	10.12	17.88	17.17
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	1.3	2.5	2.0	1.1	1.2	1.6
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	ไม่เกิน 20	1.7 x 10 ³	2.3 x 10 ³	2.4 x 10 ³	3.3 x 10 ²	7.9 x 10 ³	2.7 x 10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	1.7 x 10 ³	2.3 x 10 ³	2.4 x 10 ³	2.7 x 10 ²	7.9 x 10 ³	2.7 x 10 ⁴

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์					
			3 มกราคม 2567	26 กุมภาพันธ์ 2567	18 มีนาคม 2567	6 เมษายน 2567	18 พฤษภาคม 2567	16 มิถุนายน 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	6.07	6.13	5.18	5.75	5.95	7.44
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	56**	65**	138**	22**	20	8
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	26	26	46**	16	44**	<5*
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500 ^{1/}	412 ^{2/}	429 ^{2/}	412 ^{2/}	346 ^{2/}	406 ^{2/}	68 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	<0.2*	0.3	0.5	<0.2*	<0.2*	<0.2*
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	<0.1*	<0.1*	0.3	<0.1*	0.1	<0.1*
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	19.92	23.00	26.78	29.03	31.39	4.08
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	1.0	2.0	2.0	1.7	2.0	1.7
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	3.3 x 10 ³	1.3 x 10 ⁵	2.4 x 10 ³	1.3 x 10 ³	4.9 x 10 ³	2.4 x 10 ³
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	3.3 x 10 ³	3.4 x 10 ⁴	2.4 x 10 ³	1.3 x 10 ³	4.9 x 10 ³	3.3 x 10 ²

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ: ^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา) โดยค่า TDS (น้ำเสีย) และค่า TDS (น้ำประปา)

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน ^{1/}	มาตรฐาน ^{2/}	ผลการวิเคราะห์					
				13 กรกฎาคม 2567	24 สิงหาคม 2567	21 กันยายน 2567	23 ตุลาคม 2567	23 พฤศจิกายน 2567	14 ธันวาคม 2567
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5 - 9	5.5 - 9.0	6.58	6.49	6.26	6.41	5.70	6.38
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	12	63*	32**	39**	117**	32**
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 30	300**	50*	28	17	34**	26
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 1,000	<50* ^{1/}	302 ^{1/}	458 ^{2/}	466 ^{2/}	480 ^{2/}	524 ^{2/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 1.0	0.4	0.5	<0.2*	<0.2*	0.3	0.9
ตะกอนหนัก (Settleable Solid)	มล./ล.	ไม่เกิน 0.5	-	23.0 ^{1/} **	0.2 ^{1/}	<0.1 ^{2/} *	1.3 ^{2/}	0.1 ^{2/}	<0.1 ^{2/} *
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 35	24.11	37.92*	38.39**	31.11	30.10	25.80
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	6.2	1.0	1.2	1.1	1.7	1.2
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	2.2 x 10 ⁴	1.3 x 10 ⁴	2.4 x 10 ⁴	1.3 x 10 ⁵	1.7 x 10 ⁴	9.2 x 10 ⁴
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	1.4 x 10 ⁴	7.9 x 10 ³	2.4 x 10 ⁴	3.5 x 10 ⁴	7.8 x 10 ³	9.2 x 10 ⁴


มาตรฐาน : ^{1/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

^{2/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)


หมายเหตุ : * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน


- ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

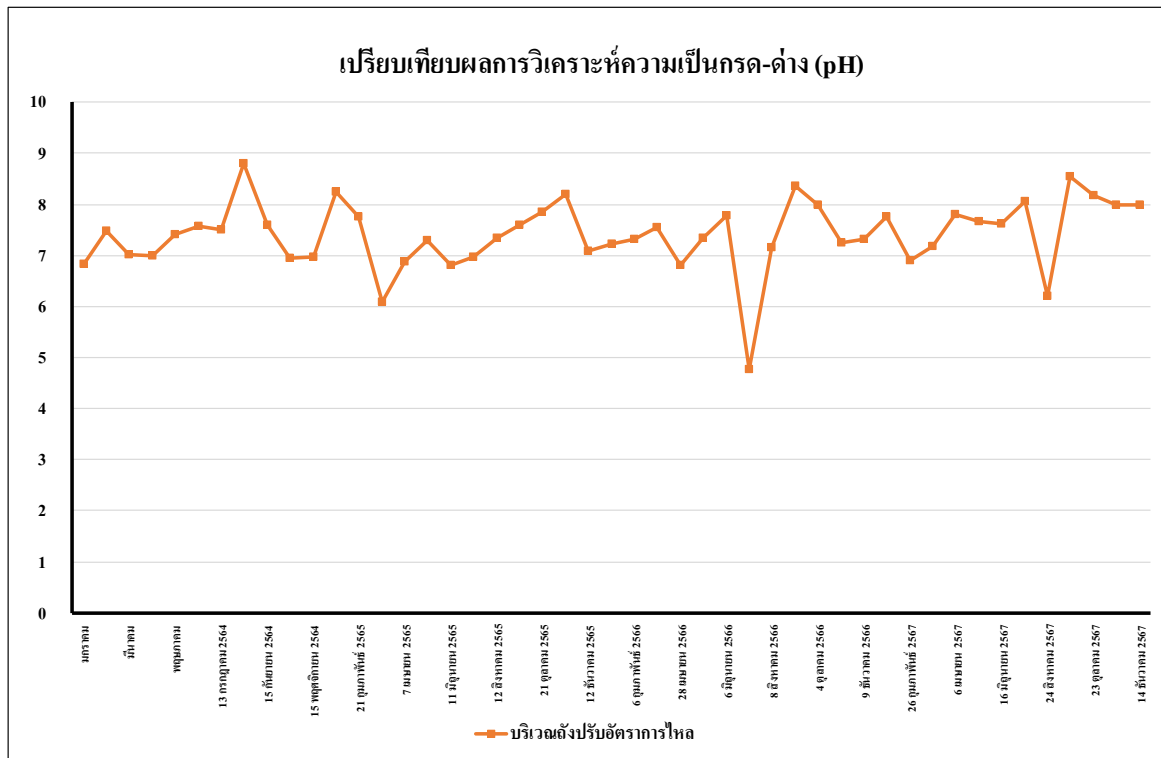


รูปที่ 4.4-31 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถึงปรับอัตราการไหล

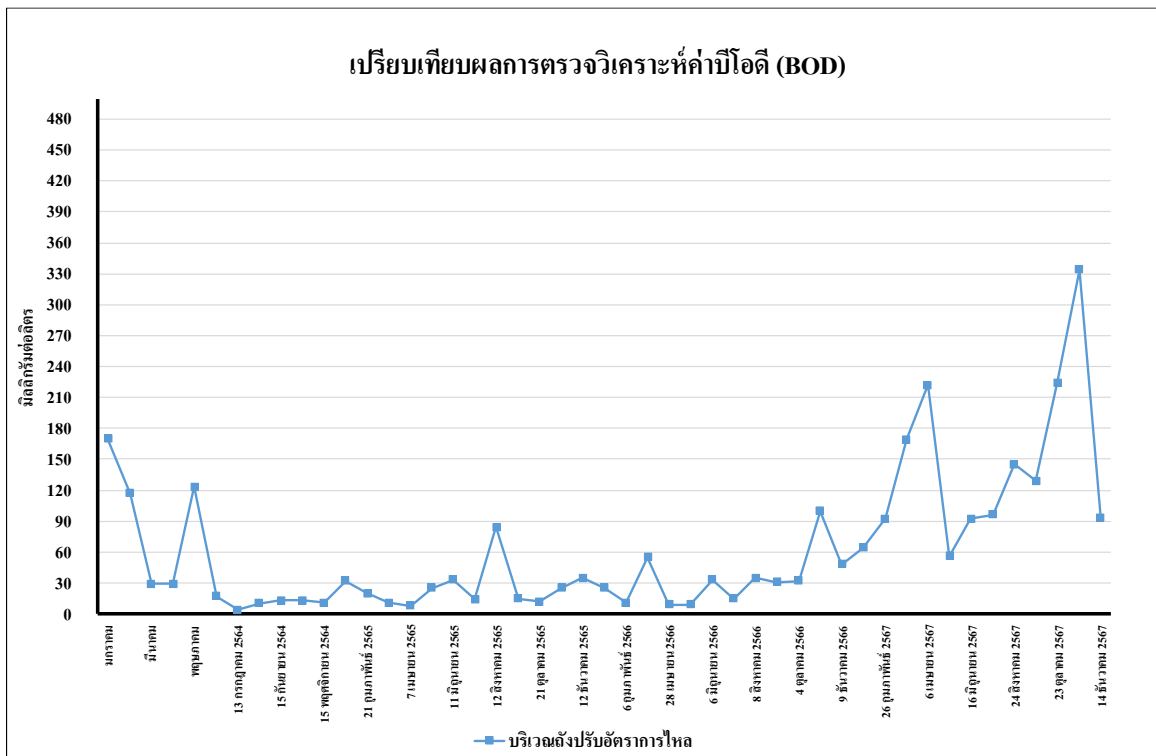



รูปที่ 4.4-32 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถึงปรับอัตราการไหล

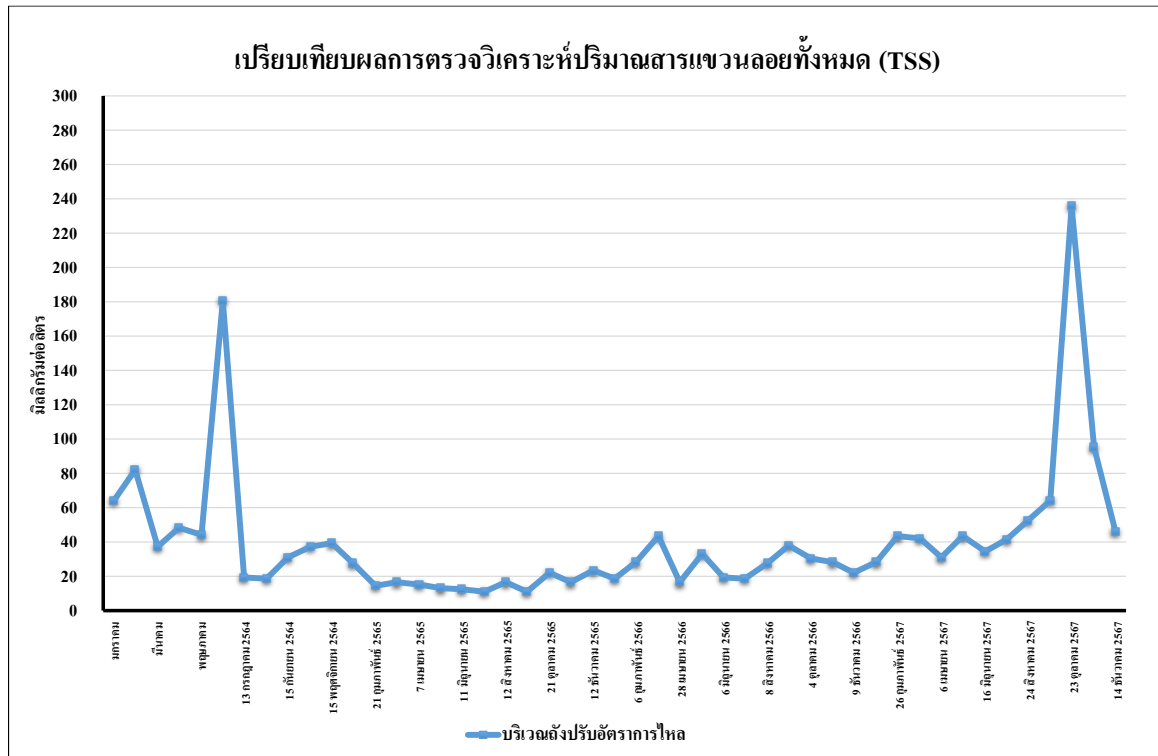


รูปที่ 4.4-33 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณดังปรับอัตราการไหล

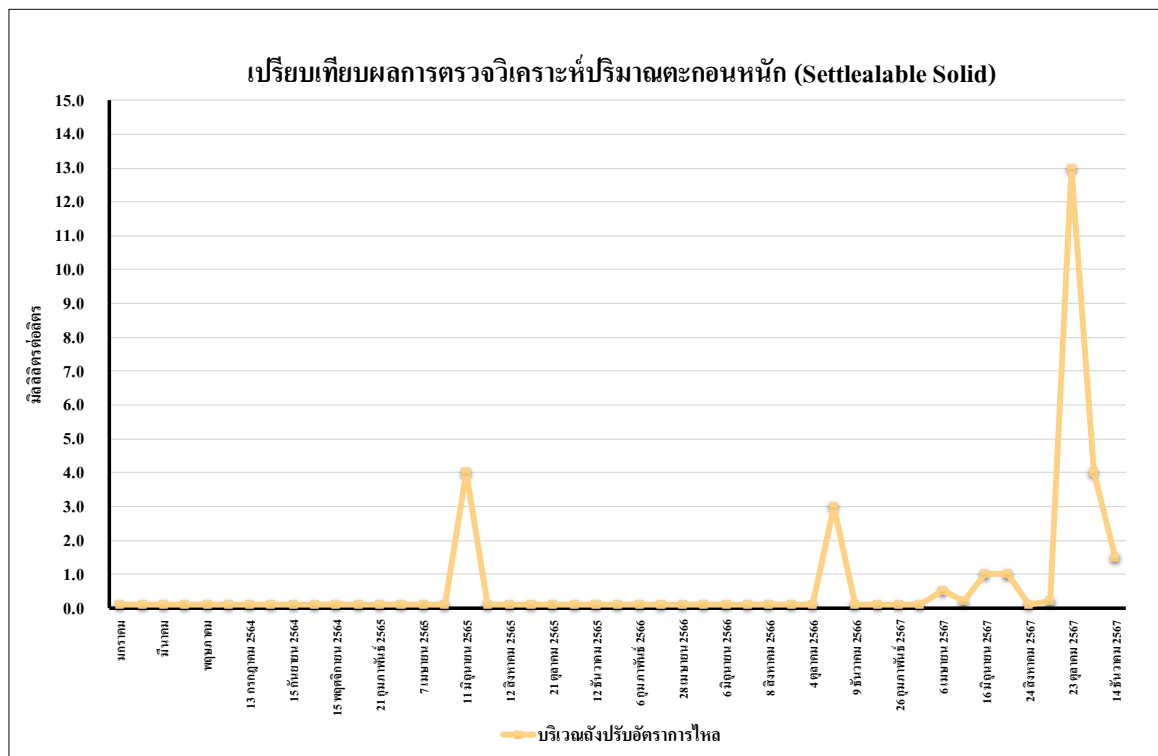


รูปที่ 4.4-34 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณดังปรับอัตราการไหล







รูปที่ 4.4-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถังปรับอัตราการไหล




รูปที่ 4.4-38 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถังบำบัดการไหล

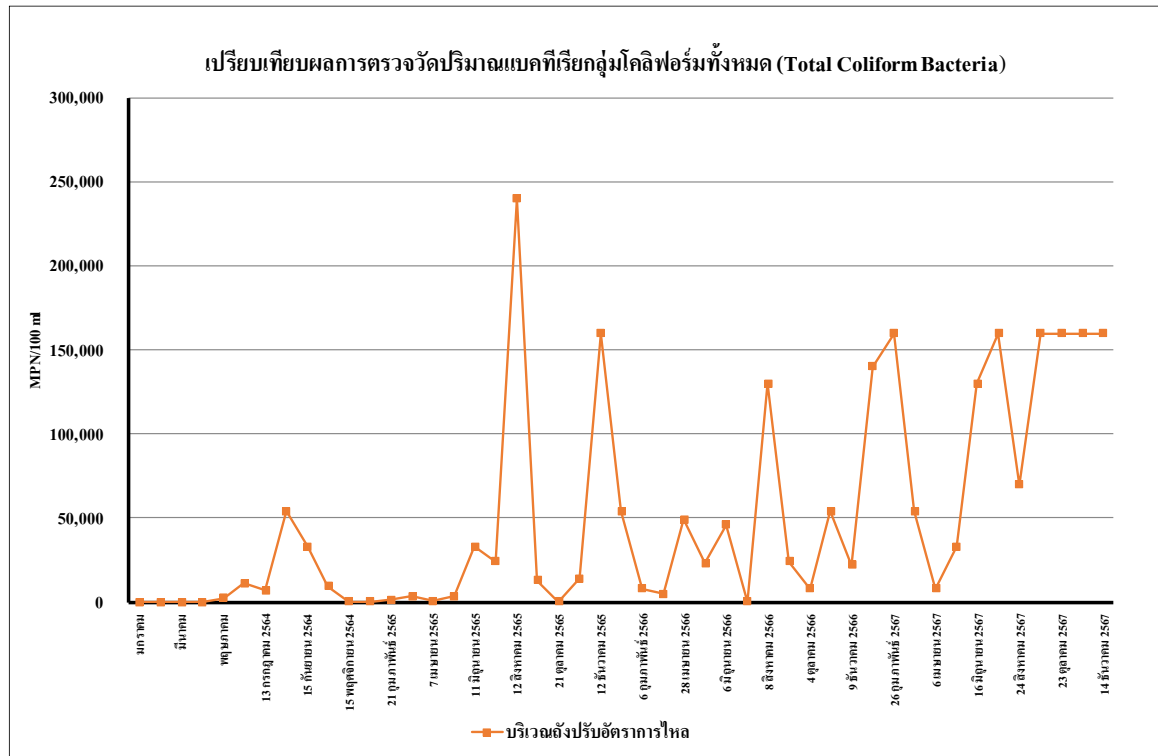


รูปที่ 4.4-39 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถึงปรับอัตราการไหล

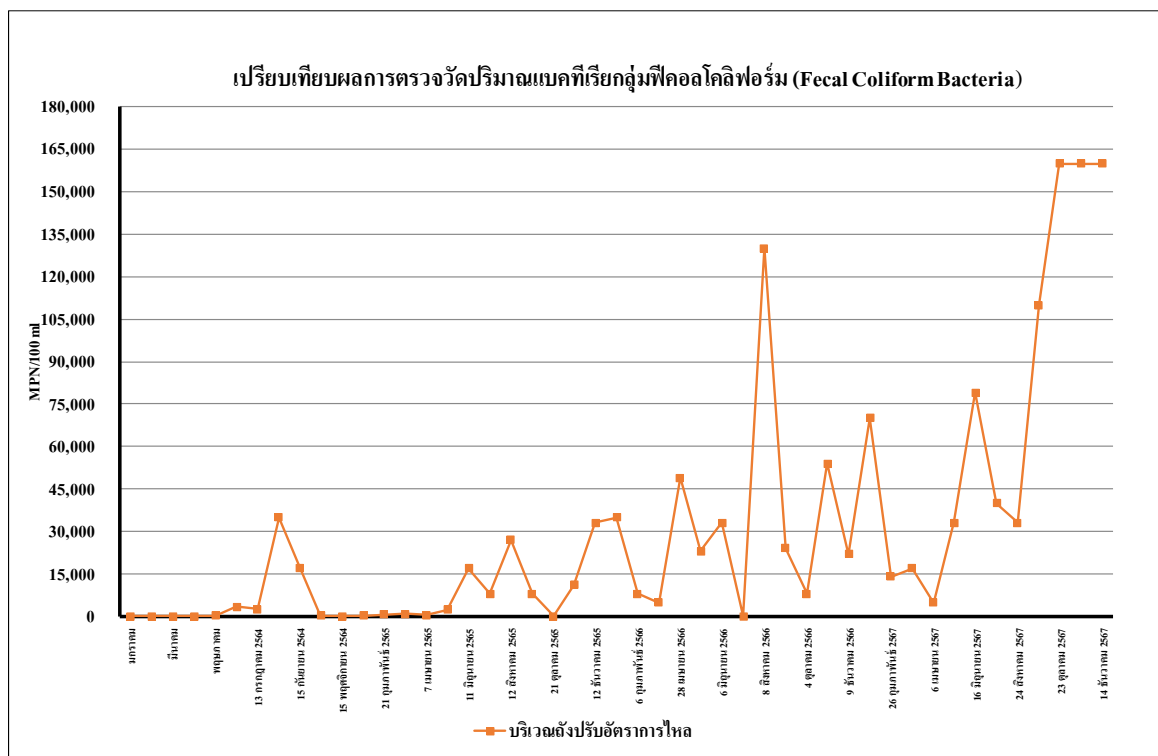

รูปที่ 4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถึงปรับอัตราการไหล

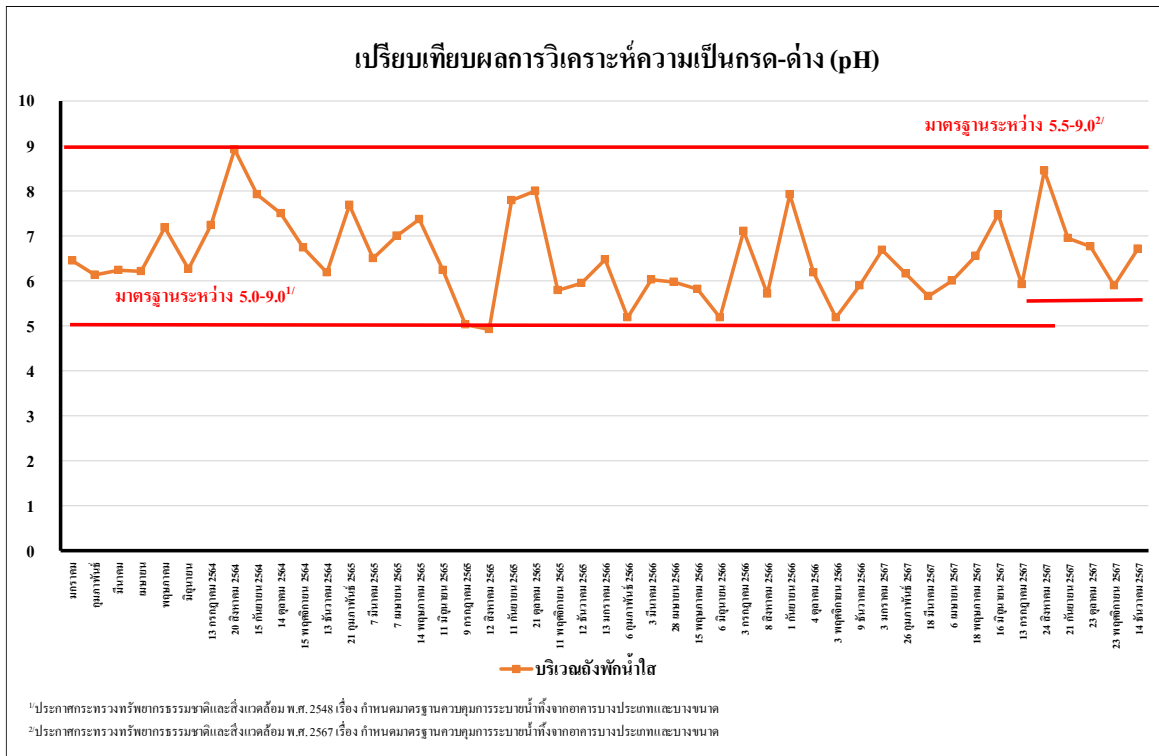


รูปที่ 4.4-41 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถึงพักน้ำโส

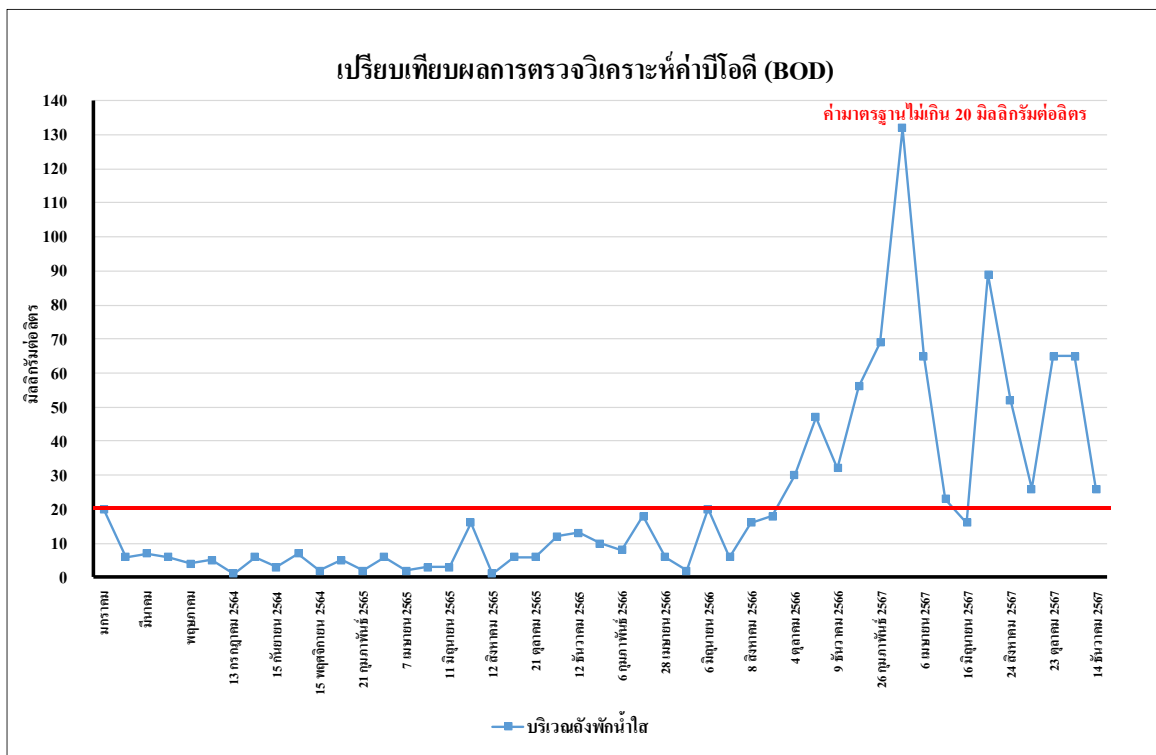


รูปที่ 4.4-42 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถึงพักน้ำโส



รูปที่ 4.4-43 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณดังักน้ำใส

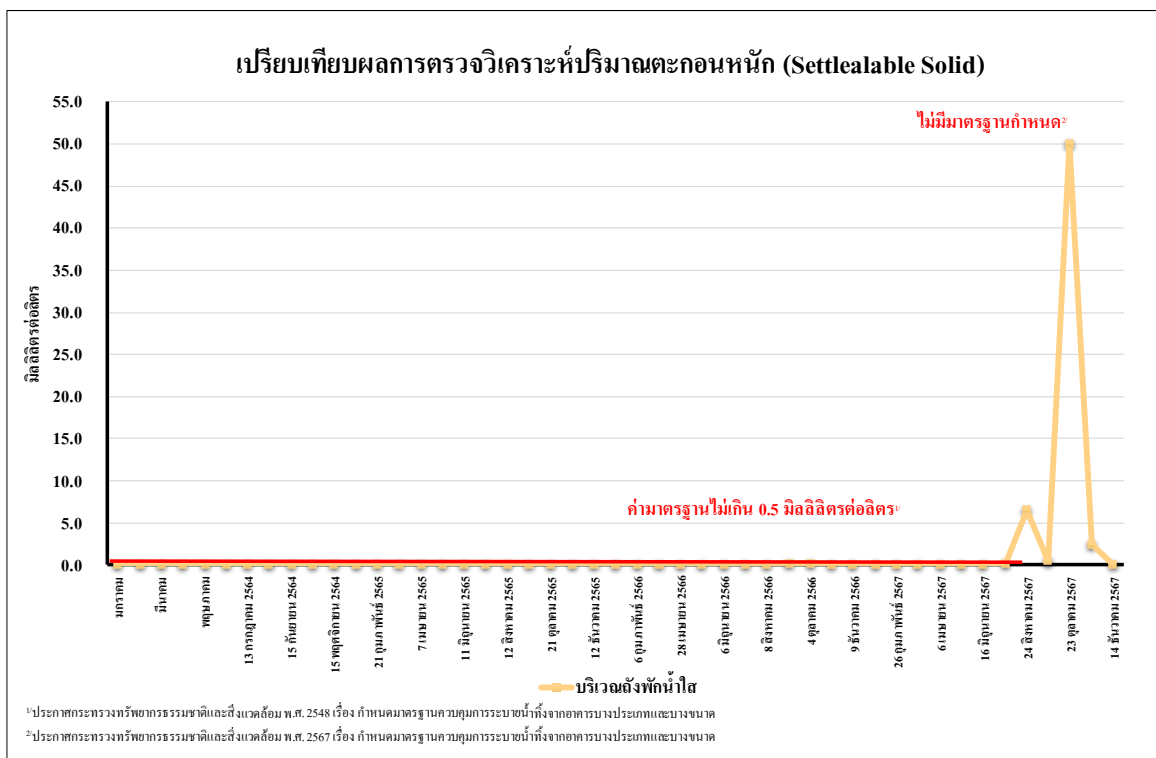

รูปที่ 4.4-44 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณดังักน้ำใส

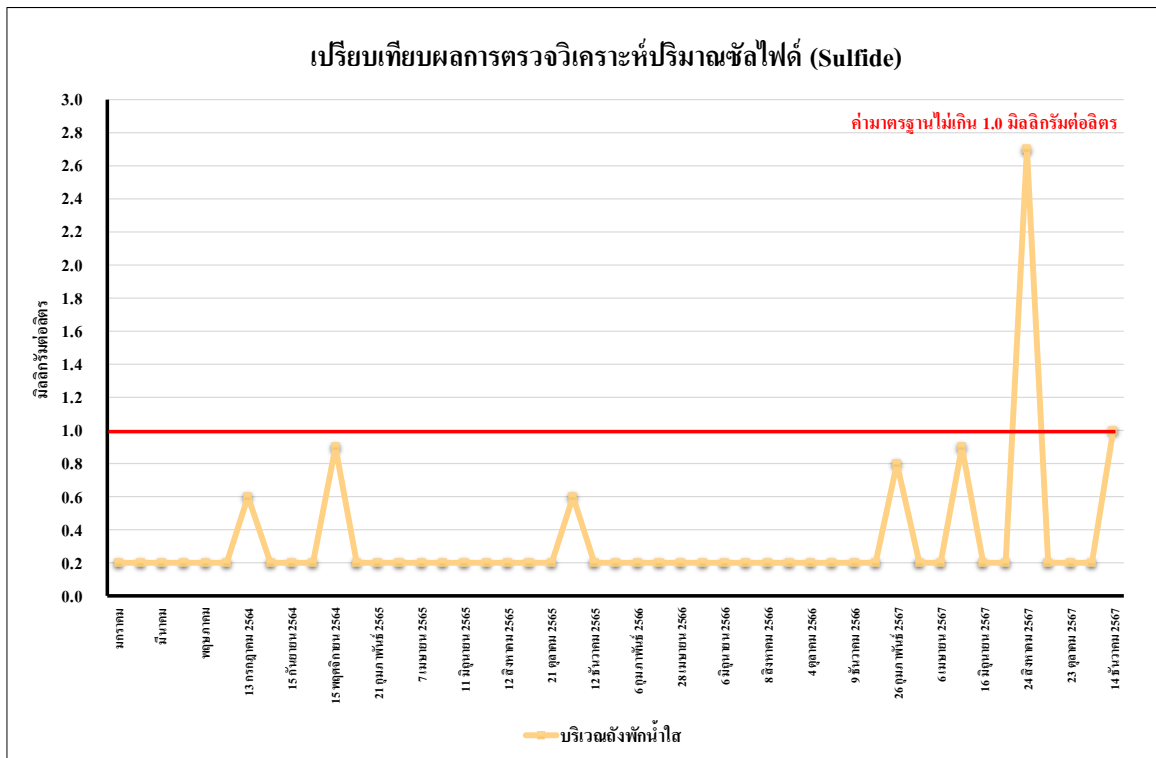

รูปที่ 4.4-45 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส




^{1/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด
^{2/}ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด


รูปที่ 4.4-46 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถังพักน้ำใส




รูปที่ 4.4-47 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถึงพักน้ำใส

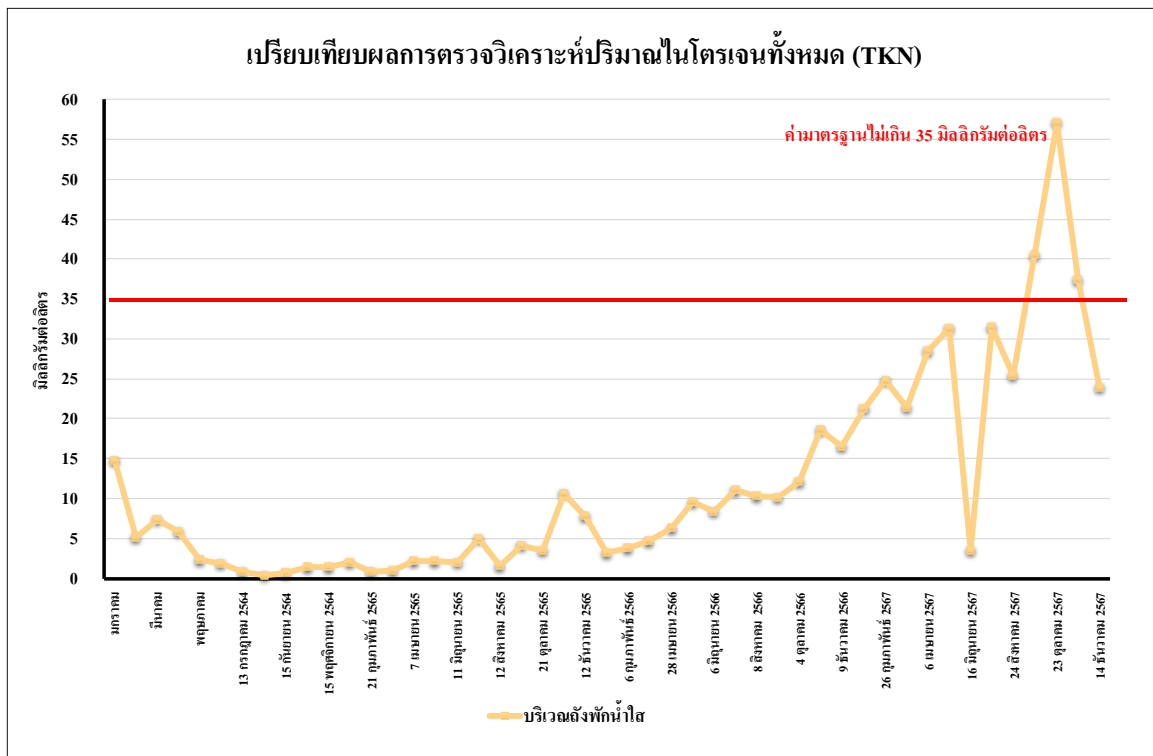


รูปที่ 4.4-48 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถึงพักน้ำใส

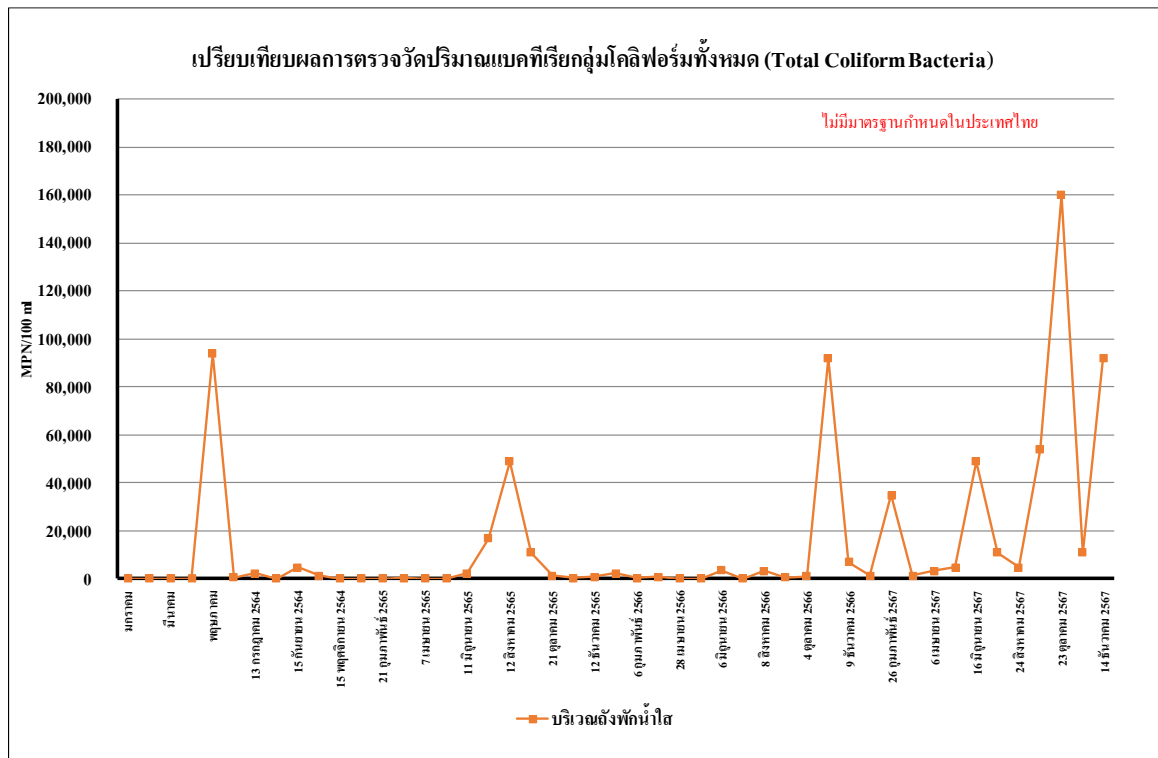


รูปที่ 4.4-49 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถึงพักน้ำใส

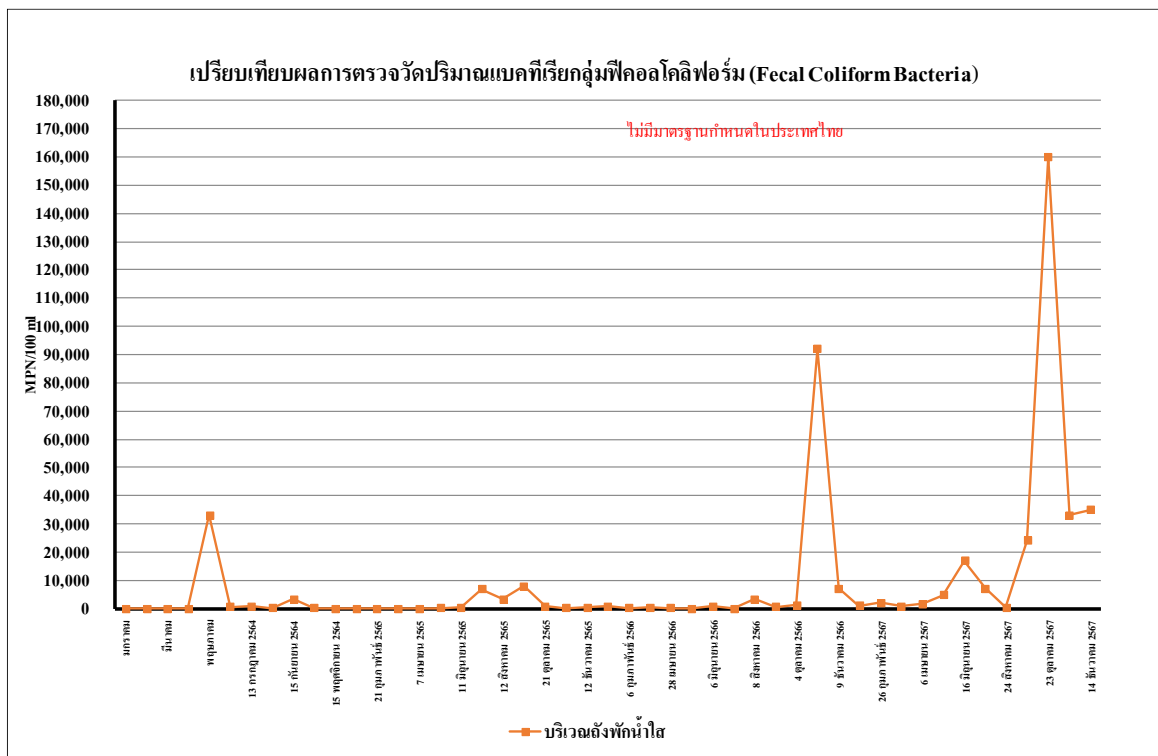


รูปที่ 4.4-50 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณถึงพักน้ำใส

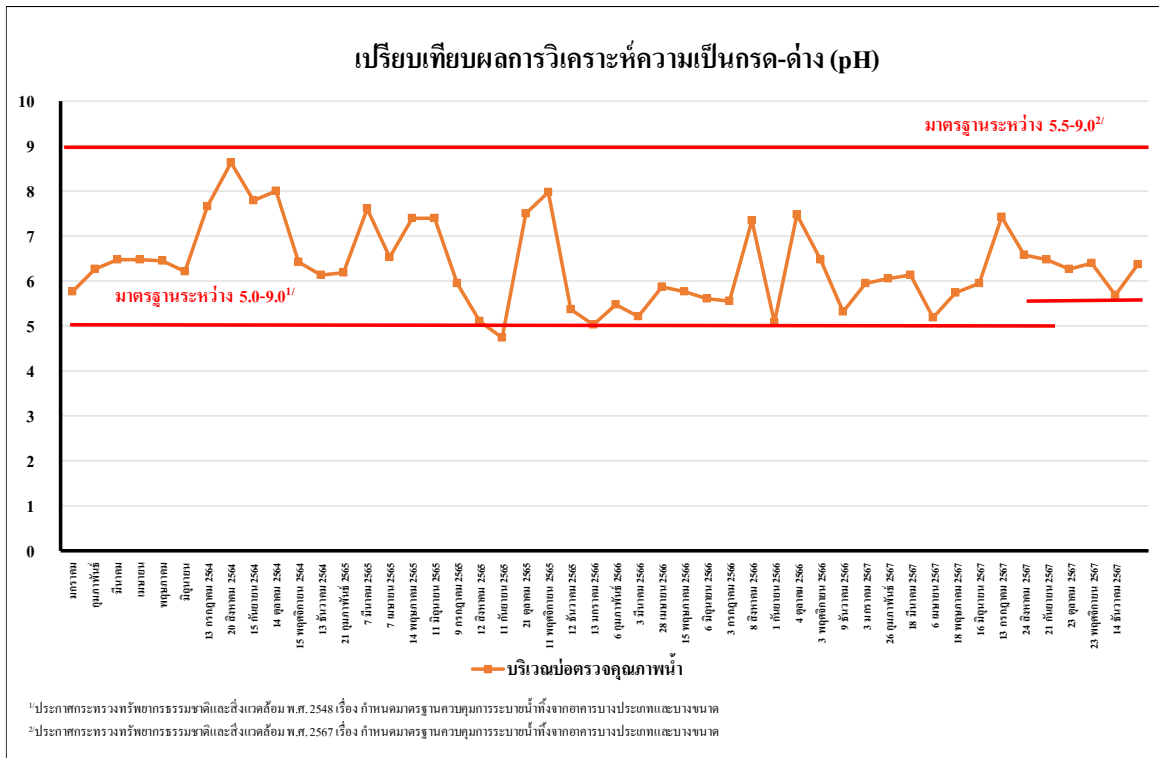


รูปที่ 4.4-51 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

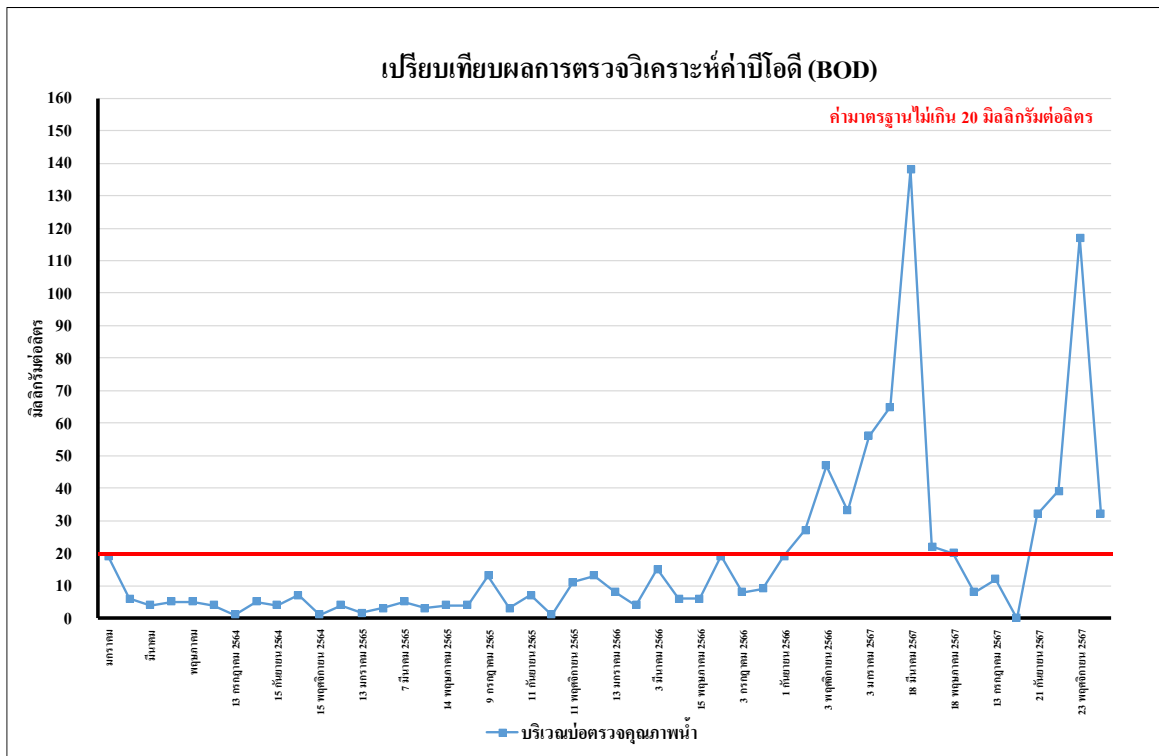


รูปที่ 4.4-52 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

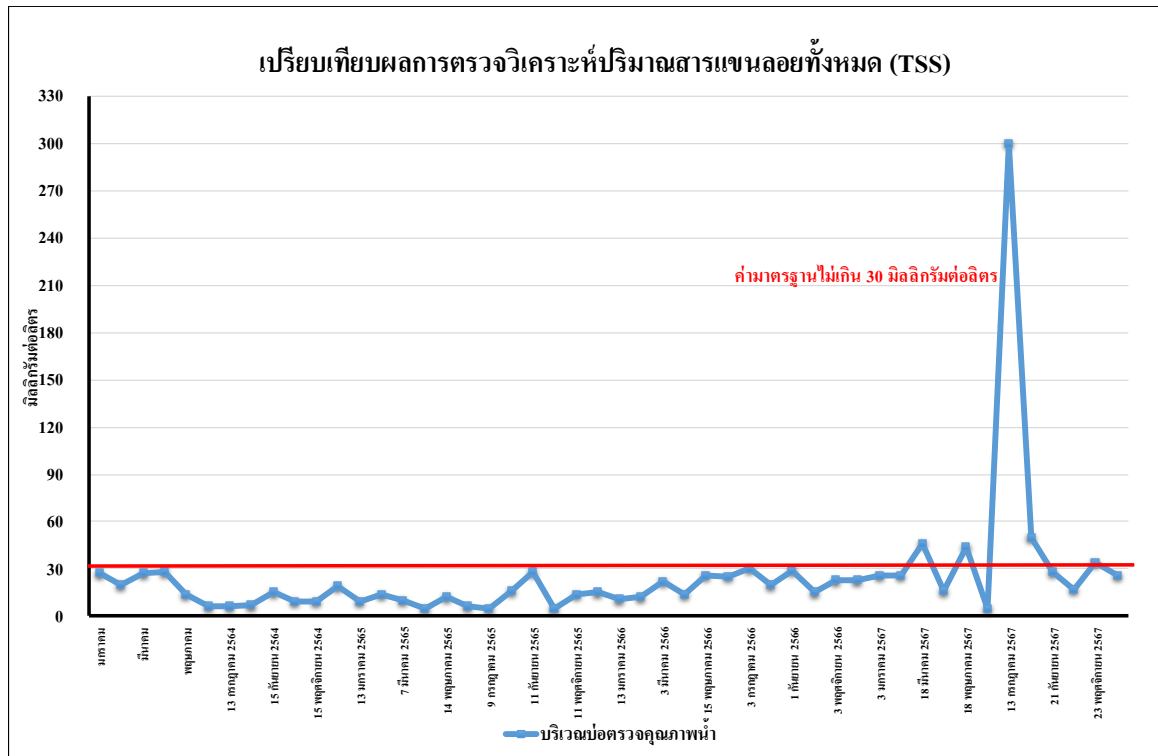

รูปที่ 4.4-53 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

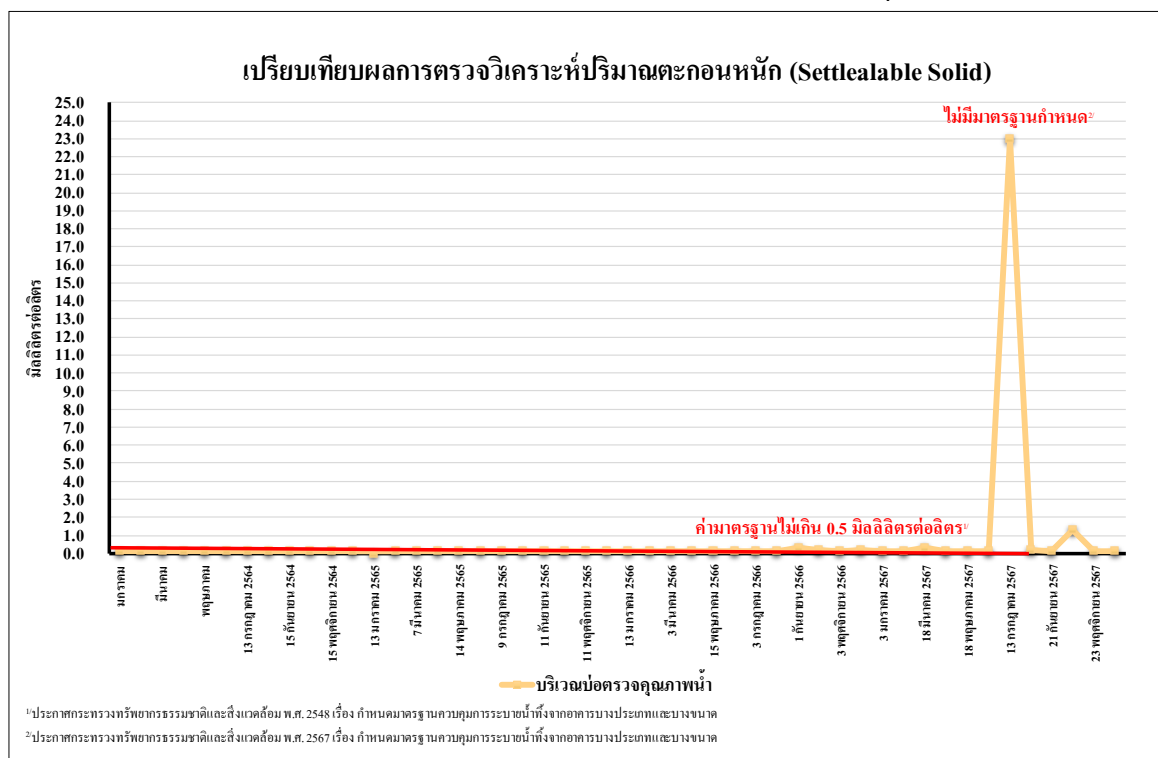

รูปที่ 4.4-54 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

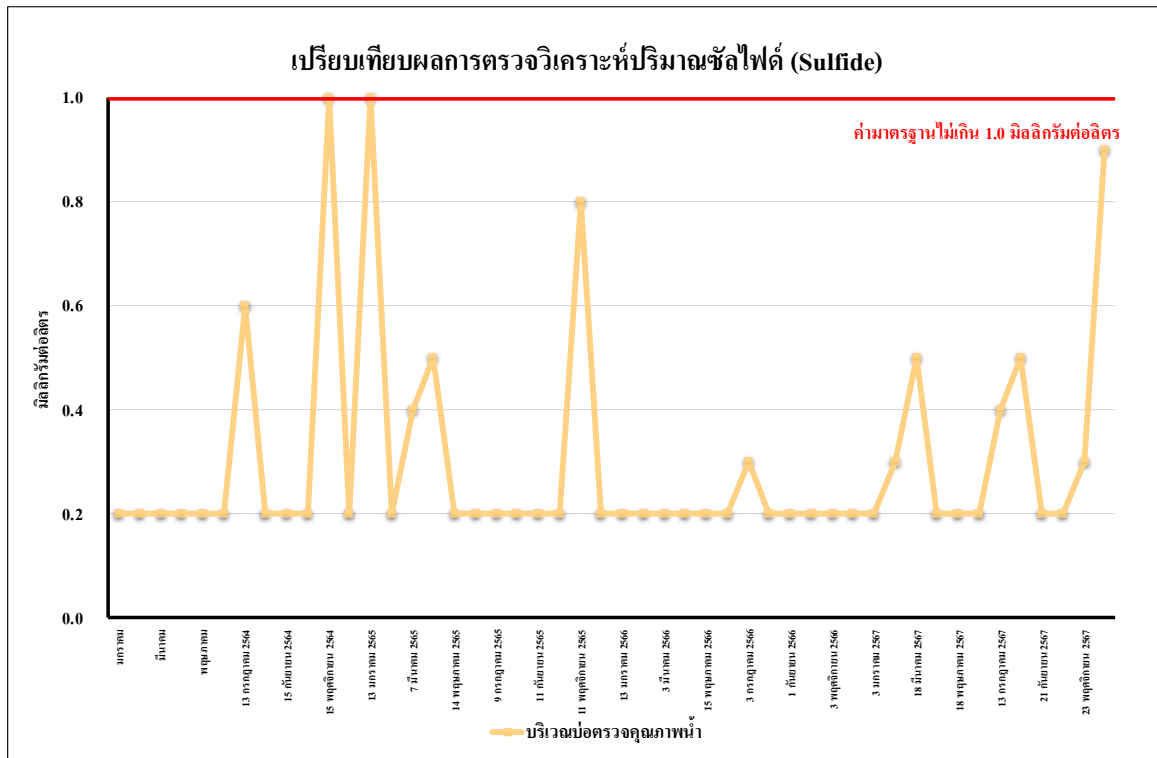


รูปที่ 4.4-55 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ




รูปที่ 4.4-56 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)
ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ




รูปที่ 4.4-57 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

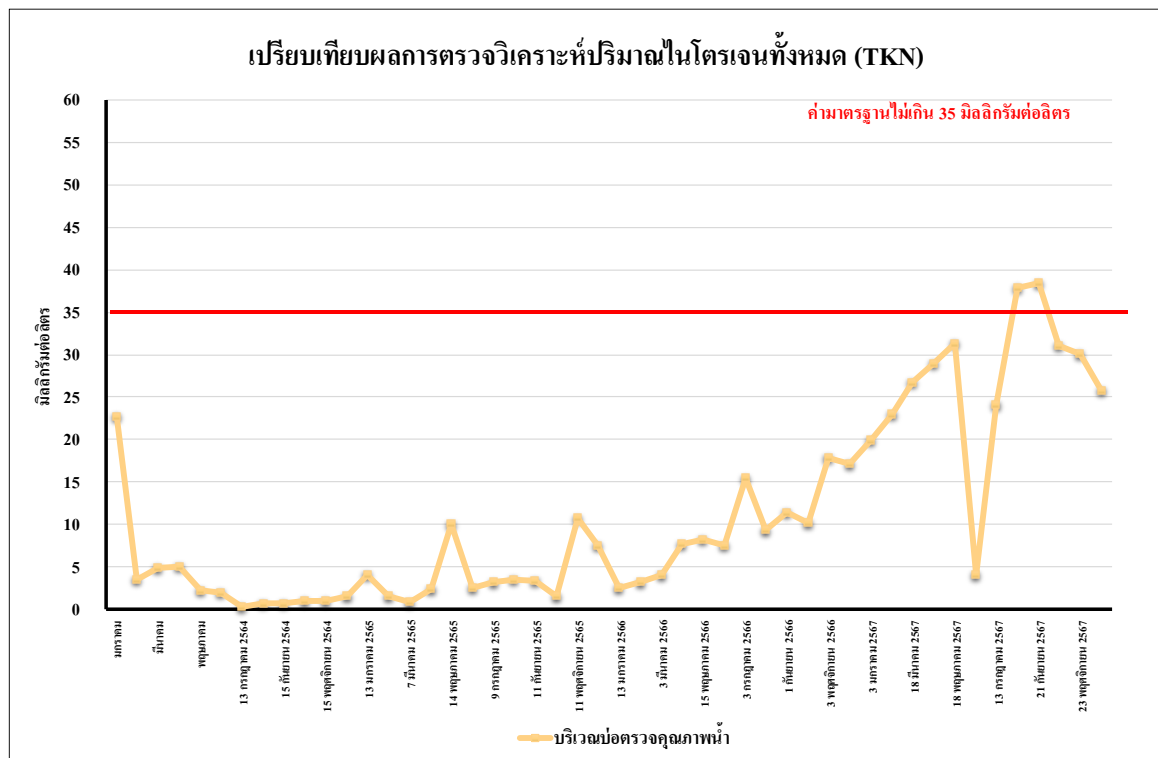

รูปที่ 4.4-58 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

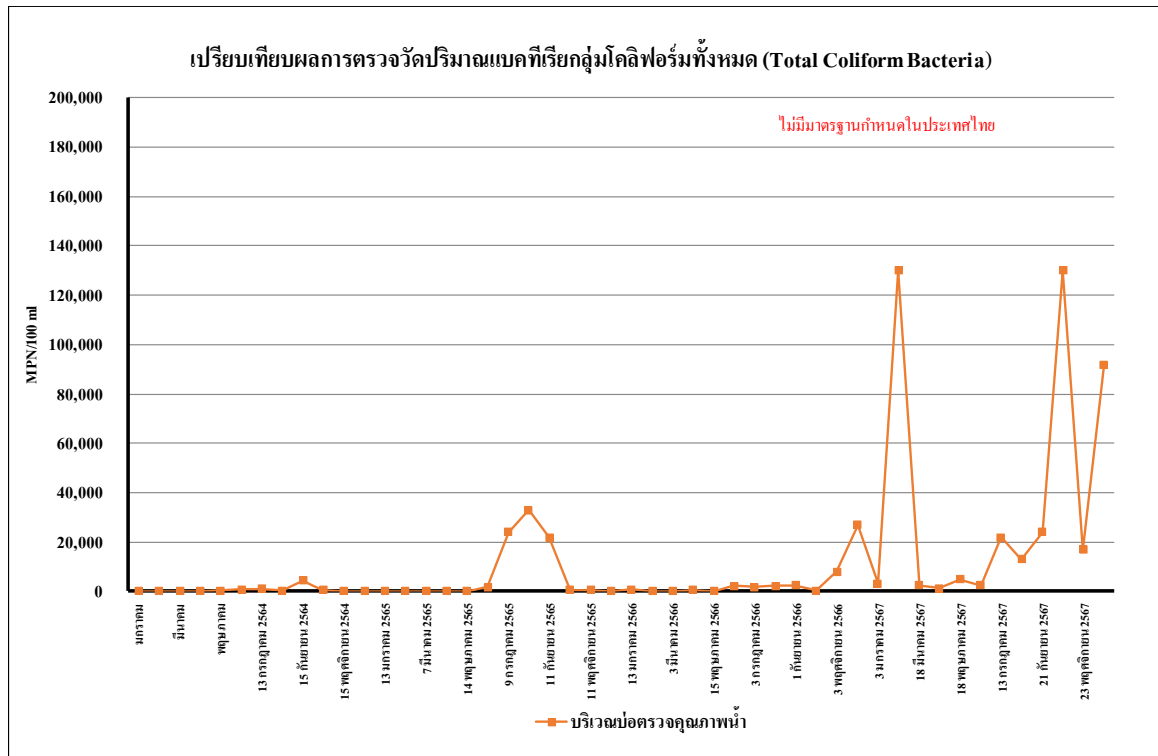

รูปที่ 4.4-59 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

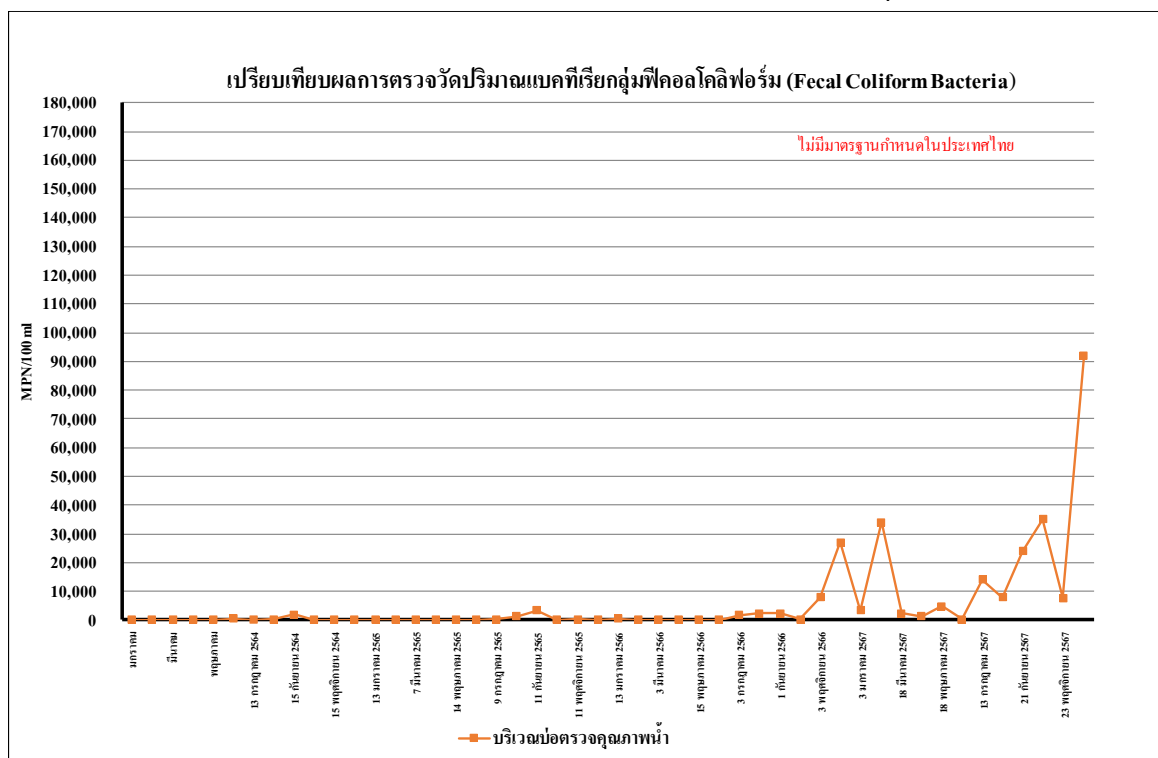

รูปที่ 4.4-60 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลโคลิฟอร์ม (FCB) ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ

	
เดือนกรกฎาคม 2567	เดือนสิงหาคม 2567
	
เดือนกันยายน 2567	เดือนตุลาคม 2567
	
เดือนพฤศจิกายน 2567	เดือนธันวาคม 2567
บริเวณถังปรับอัตราการไหล	
ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	

	
เดือนกรกฎาคม 2567	เดือนสิงหาคม 2567
	
เดือนกันยายน 2567	เดือนตุลาคม 2567
	
เดือนพฤศจิกายน 2567	เดือนธันวาคม 2567
บริเวณถังพักน้ำใส	
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ 66 TOWER (อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิท) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
เดือนกรกฎาคม 2567	เดือนสิงหาคม 2567
	
เดือนกันยายน 2567	เดือนตุลาคม 2567
	
เดือนพฤศจิกายน 2567	เดือนธันวาคม 2567
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	