


ภาคผนวกที่ 5

Fire Extinguisher Check List

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน มกราคม 2559 วันที่ ๒๕/๑/๕๙

ชนิดสารเคมี / ฝักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	ok				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	ok				
ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	-					
FIRE BLANKET/ฝักคลุมไฟ	1	ok				
รวม	54	ok				

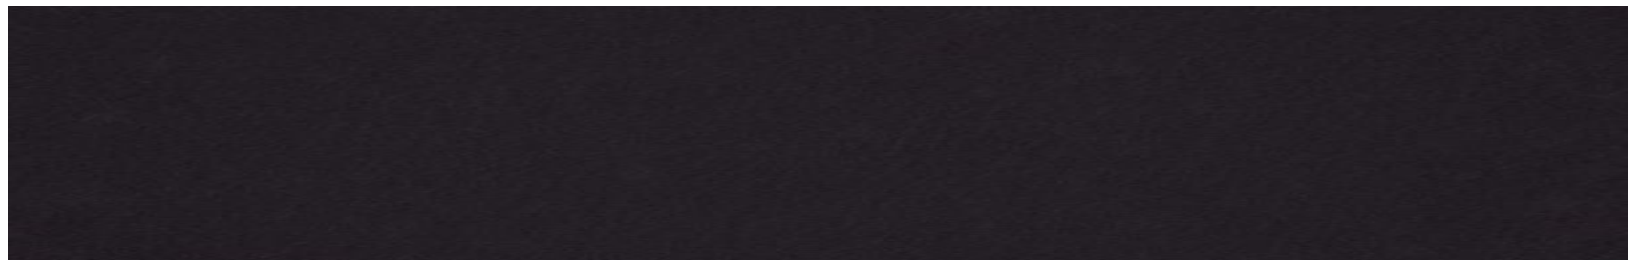


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST


LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน	ตรวจสอบแรงดันถัง (ถัง)		ตรวจสอบสภาพสารเคมี		สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
				(ถัง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
ออฟฟิศต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/		/				
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/		/				
	FO	ห้องเบลล์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	บ้อมยาม	บ้อมยาม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/		/				
			ผ้าคลุมไฟ	1					/		
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

Cottage Room		7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				

		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/					
Palm Villa		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/			/	} สภาท้องถิ่น	
		7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/			/		
		7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/			/		
		7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/			/		
		7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/			/		
		7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/			/		

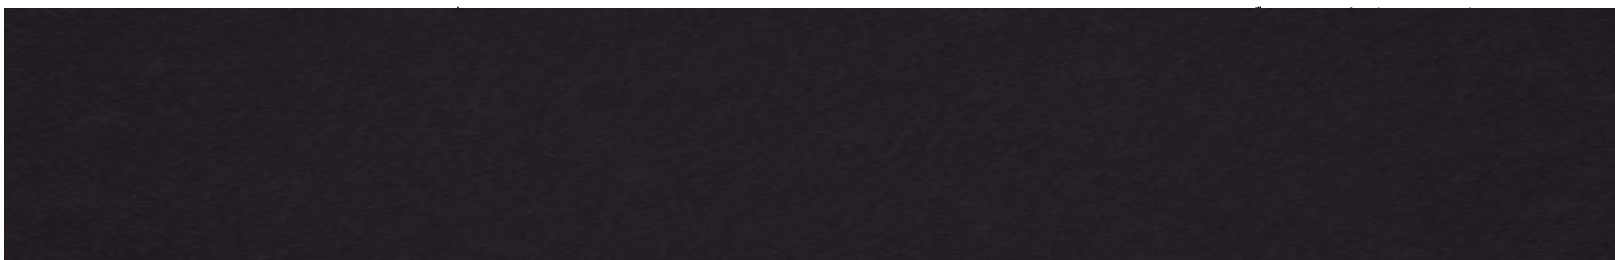

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน <i>กุมภาพันธ์ 2024</i>						
ชนิดสารเคมี / หัวดับเพลิง	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ถังบรรจุ (Refill)	ถังซ่อม (Repaired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	OK				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	OK				
ถังดำคาร์บอน ๑ CO2	-					
FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	1	OK				
รวม	54					

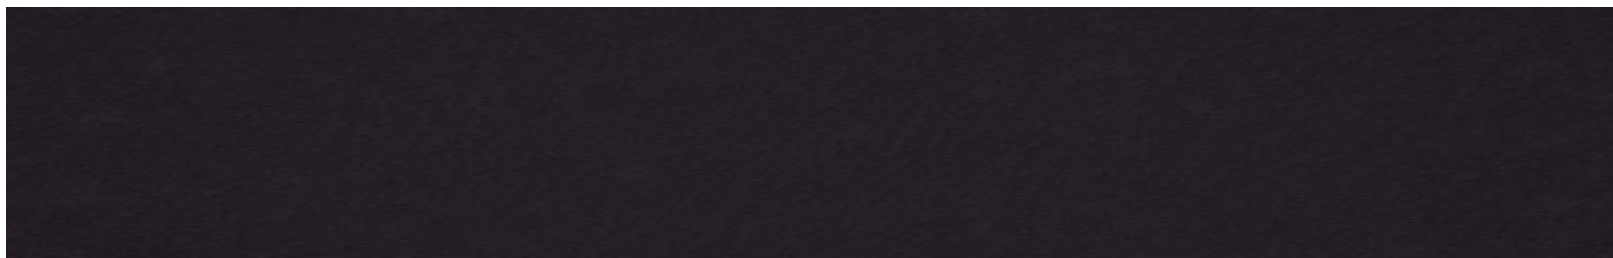


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST


LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน	ตรวจสอบแรงดันถัง (ดูจสอบสภาพสารเคมีใน)			สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
				(ถัง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ
หอพักต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/			
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/			
	FO	ห้องเบสร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	ป้อมยาม	ป้อมยาม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/			
			ผ้าคลุมไฟ	1					/	
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			

Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

Palm Villa	7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

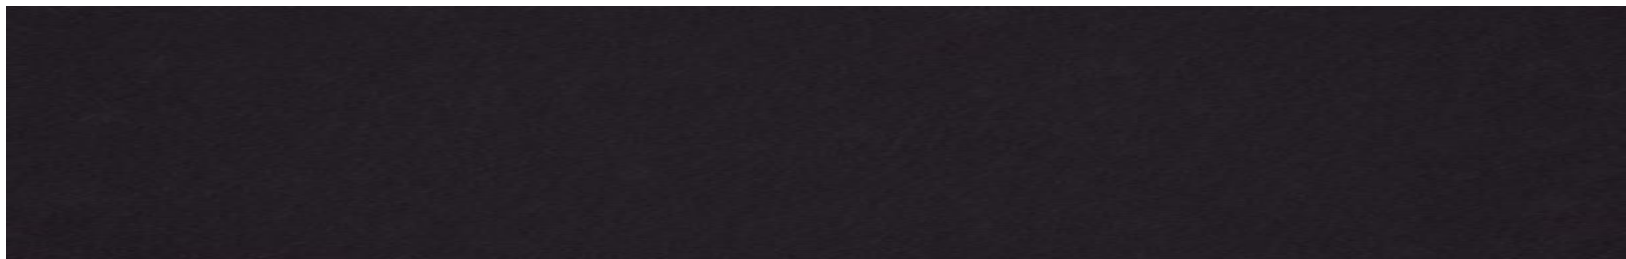

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน <u>มิถุนายน 2024</u>						
ชนิดสารเคมี / ฝักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ถังบรรจุ (Refill)	ถังซ่อม (Repaired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	OK				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	OK				
ถังสีขาว คาร์บอน ๑ CO2	-					
FIRE BLANKET/ฝักคลุมไฟ	1	OK				
รวม	54					

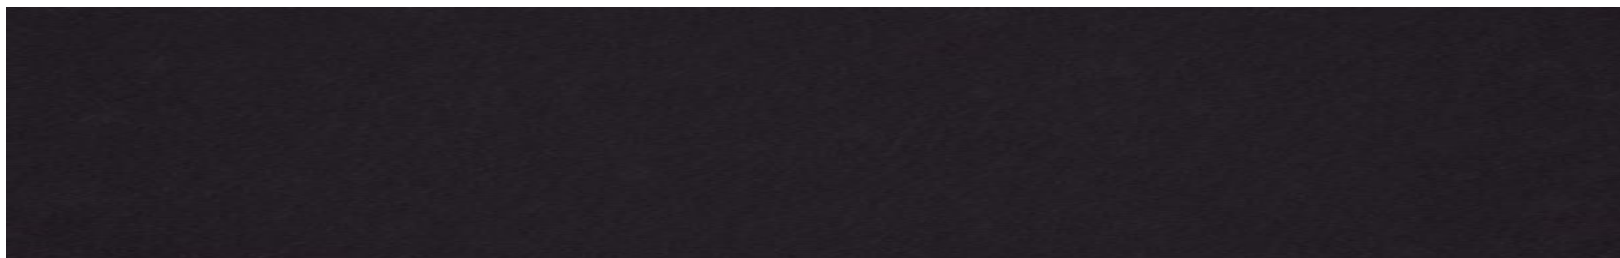

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST


LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน	ตรวจสอบแรงดันถัง (kg)			ตรวจสอบสภาพสารเคมี		สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
				(ถัง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ		
ออฟฟิศต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/					
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/					
	FO	ห้องเบสท์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
	บิ๋อมยวม	บิ๋อมยวม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/					
			ผ้าคลุมไฟ	1				/				
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					

Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

Palm Villa	7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน <u>15/10/2024</u>						
ชนิดสารเคมี / หัวดับเพลิง	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ถังบรรจุ (Refill)	ถังซ่อม (Repaired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง พงเคมีแห้ง	51	OK				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	OK				
ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	-					
FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	1	OK				
รวม	54					


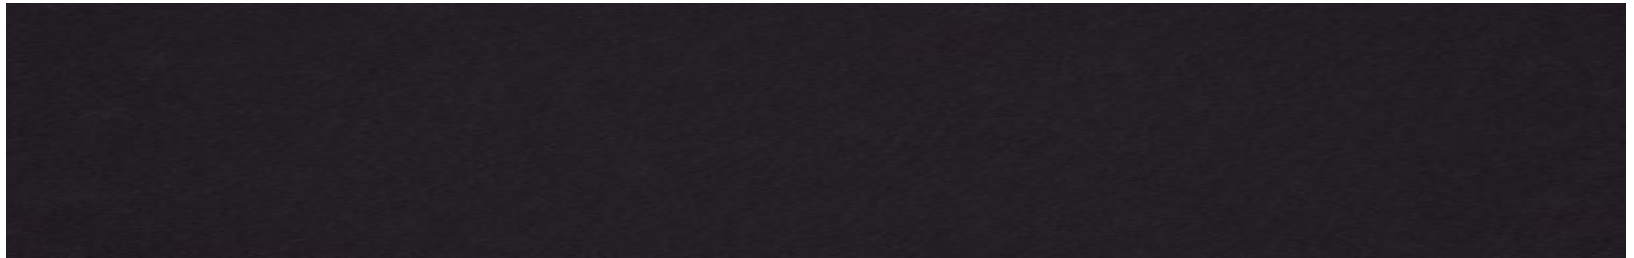


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน	ตรวจสอบแรงดันถัง (kg)			ตรวจสอบสภาพสารเคมีใน		สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
				(ถัง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ		
ออฟฟิศต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/					
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/					
	FO	ห้องเบสท์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
	บ่อมยาม	บ่อมยาม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)		1	/		/					
		ผ้าคลุมไฟ	1					/				
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/					
	7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/						
	7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/						


Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room ^{2ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room ^{3ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

Palm Villa	7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

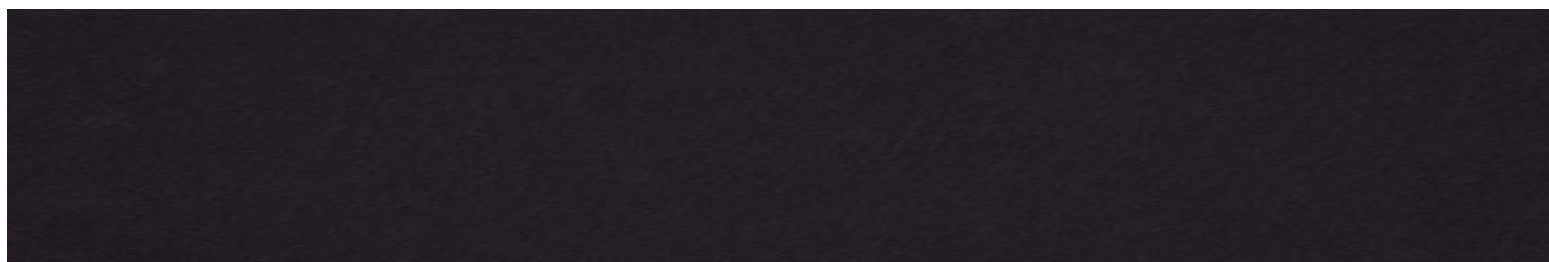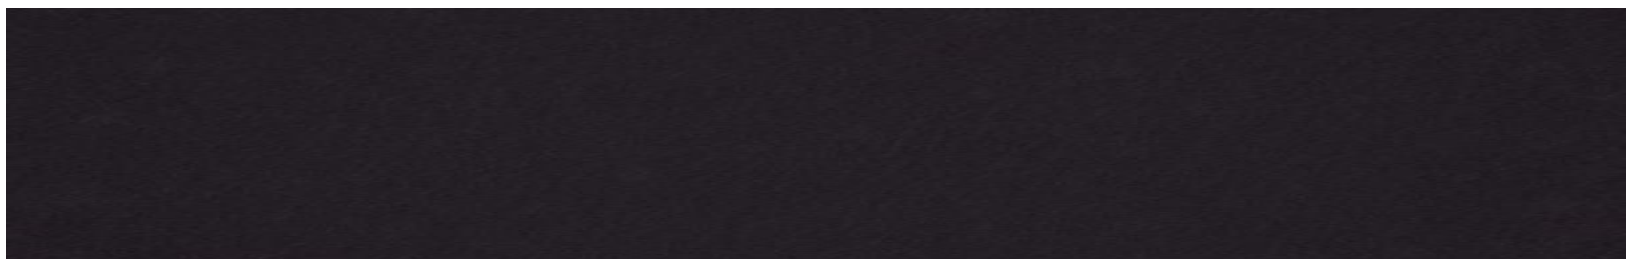


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน มกราคม-2559 ประจำภาค ๑๐๒4

ชนิดสารเคมี / ฝักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม(Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	OK				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	OK				
ถังคาร์บอน ๓ CO2	-					
FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	1	OK				
รวม	54					

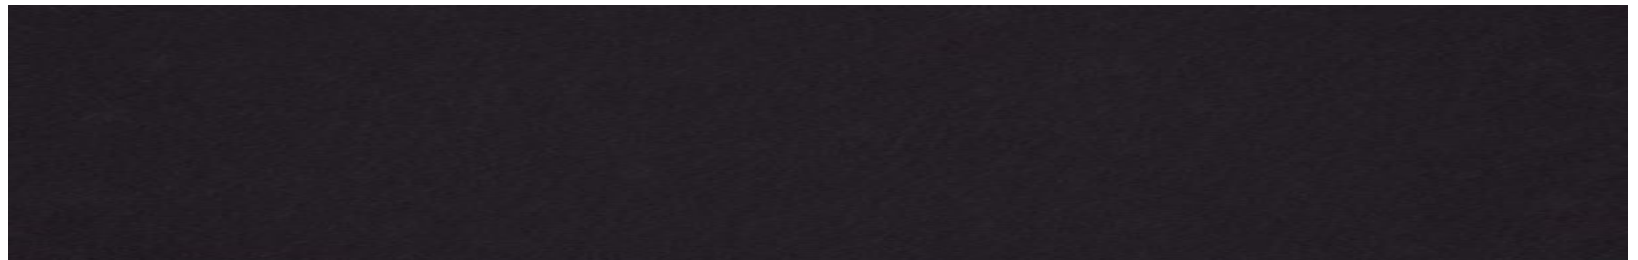


Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

Palm Villa	7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

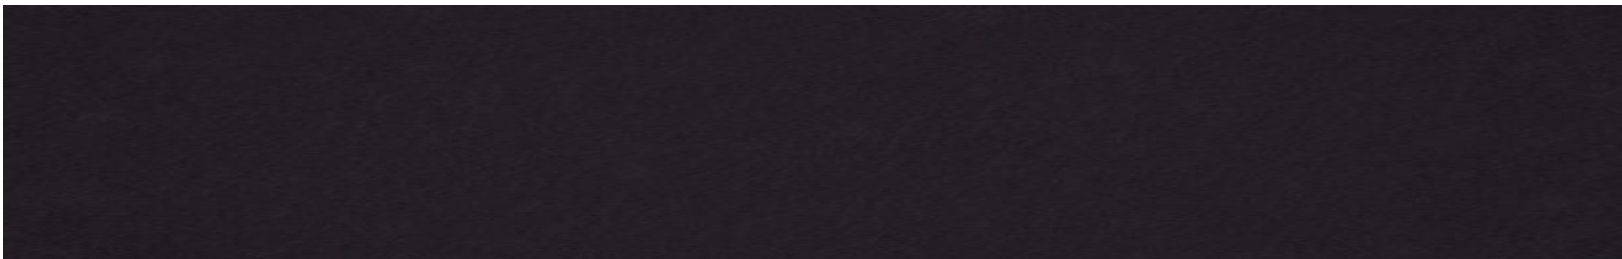

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน มกราคม-2559- มิถุนายน 2024

ชนิดสารเคมี / ผ้ามคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	OK				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	OK				
ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	-					
FIRE BLANKET/ผ้ามคลุมไฟ	1	OK				
รวม	54					

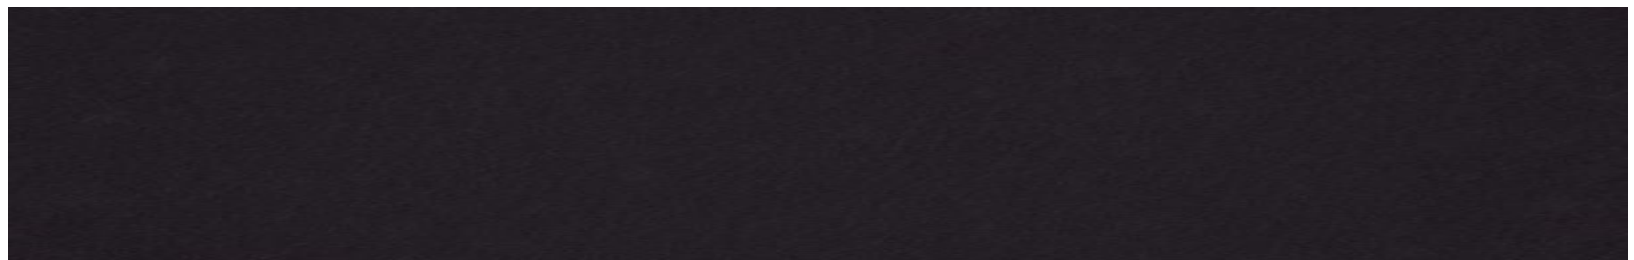


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน	ตรวจสอบแรงดันถัง (พิสูจน์สภาพสารเคมี)			สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
				(ถัง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	
ออฟฟิศต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	✓		✓			
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	✓		✓			
	FO	ห้องเบลล์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
	บิโอมยาม	บิโอมยาม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
		ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)		1	✓		✓			
		ผ้าคลุมไฟ	1					✓		
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓			
	7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
	7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				


Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
Garden Room ^{ชั้น2}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				

Palm Villa	7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
	7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
	7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
	7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
	7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				

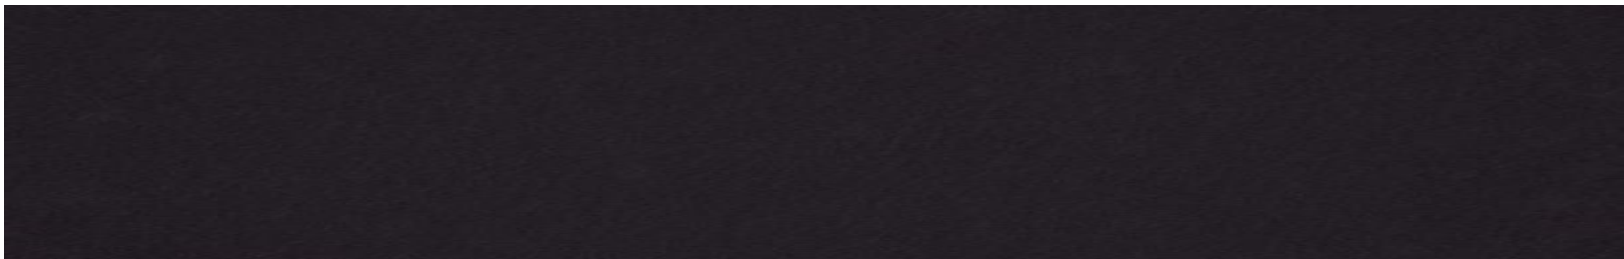

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน มกราคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560

ชนิดสารเคมี / ผ้ามคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	ok				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	ok				
ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	-					
FIRE BLANKET/ผ้ามคลุมไฟ	1	ok				
รวม	54					

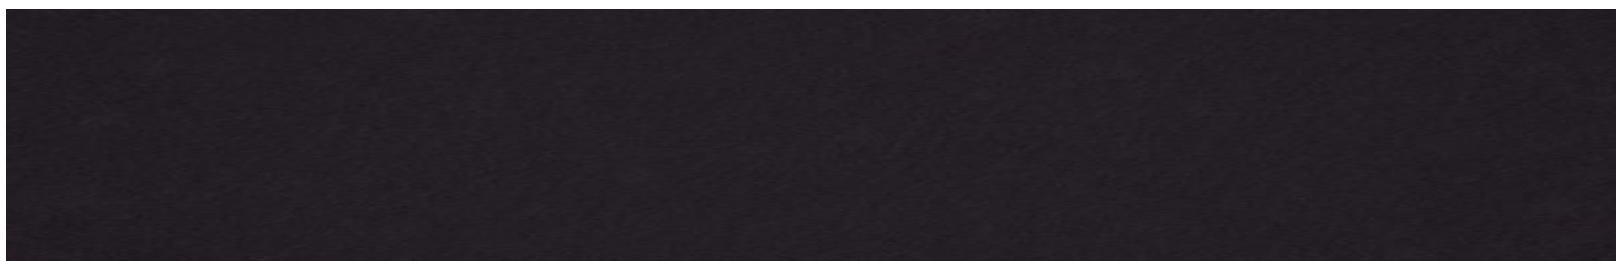


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ตรวจสอบแรงดันถัง (kg)			ตรวจสอบสภาพสารเคมี		สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
ออฟฟิศต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	✓			✓				
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	✓			✓				
	FO	ห้องบลอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
	บ่อมยาม	บ่อมยาม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	✓			✓				
			ผ้าคลุมไฟ	1						✓		
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				
		7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓			✓				


Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				

Palm Villa		7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				
		7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓				

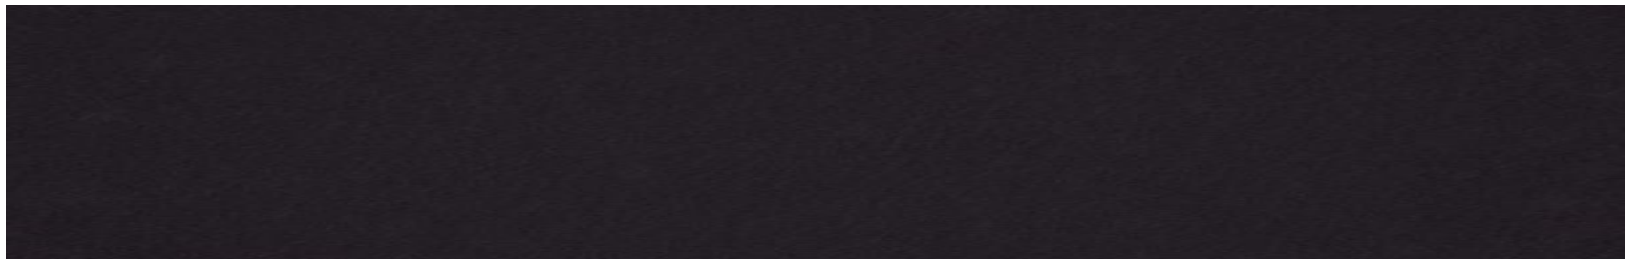

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน มกราคม 2559 วัน ๑๓ ๑๐๒๔

ชนิดสารเคมี / ฝักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	OK				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	OK				
ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	-					
FIRE BLANKET/ฝักคลุมไฟ	1	OK				
รวม	54					

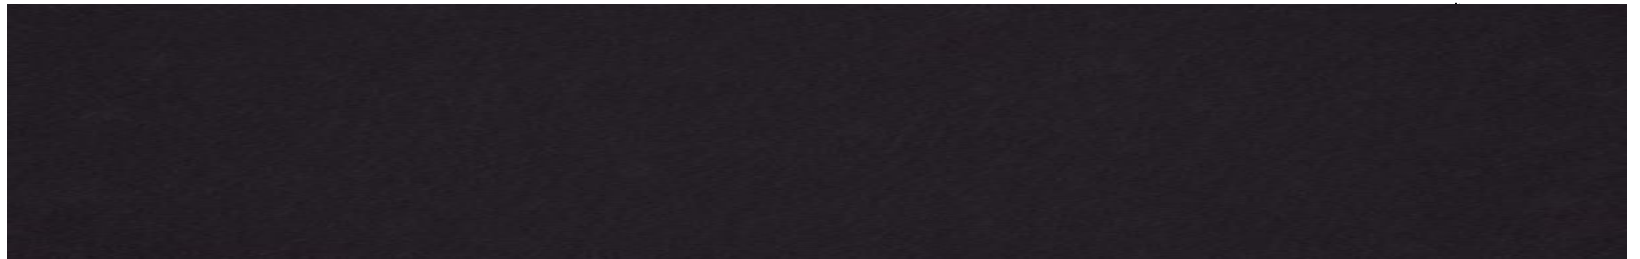


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน	ตรวจสอบแรงดันถัง (kg)			ทดสอบสภาพสารเคมี		สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
				(ถัง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
หอพักต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/			/				
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/			/				
	FO	ห้องเบียร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
	ป้อมยาม	ป้อมยาม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/			/				
			ผ้าคลุมไฟ	1						/		
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				


Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

Palm Villa	7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

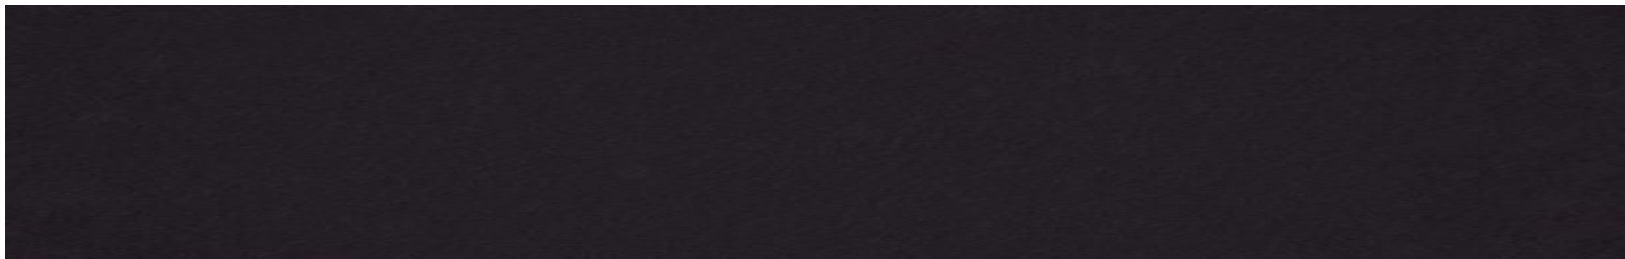

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน มกราคม 2559- 6155104 9024

ชนิดสารเคมี / ผ้ามคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ถังบรรจุ (Refill)	ถังซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	OK				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	OK				
ถังดำคาร์บอน ๓ CO2	-					
FIRE BLANKET/ผ้ามคลุมไฟ	1	OK				
รวม	54					

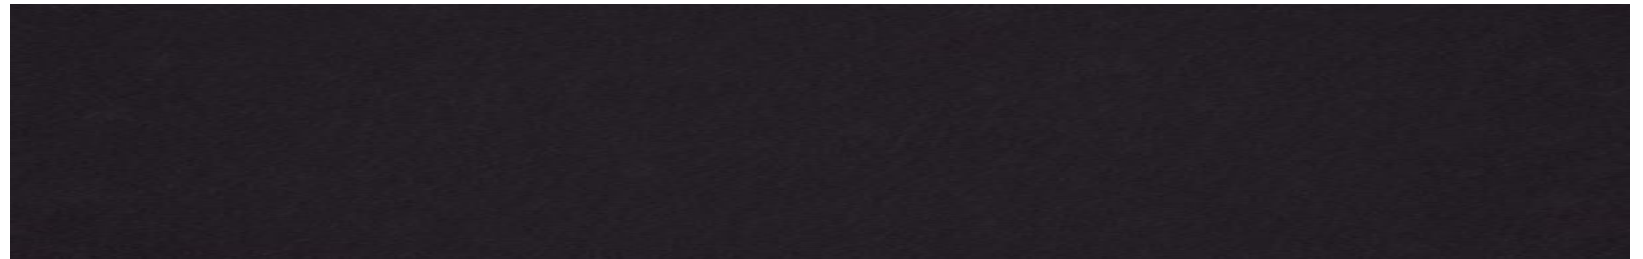


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน	ตรวจสอบแรงดันถัง (ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง)			สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
				(ถัง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	
ออฟฟิศต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/		/			
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/		/			
	FO	ห้องเบียร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	บ่อมยวม	บ่อมยวม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/		/			
			ผ้าคลุมไฟ	1				/		
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			


Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

Palm Villa	7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

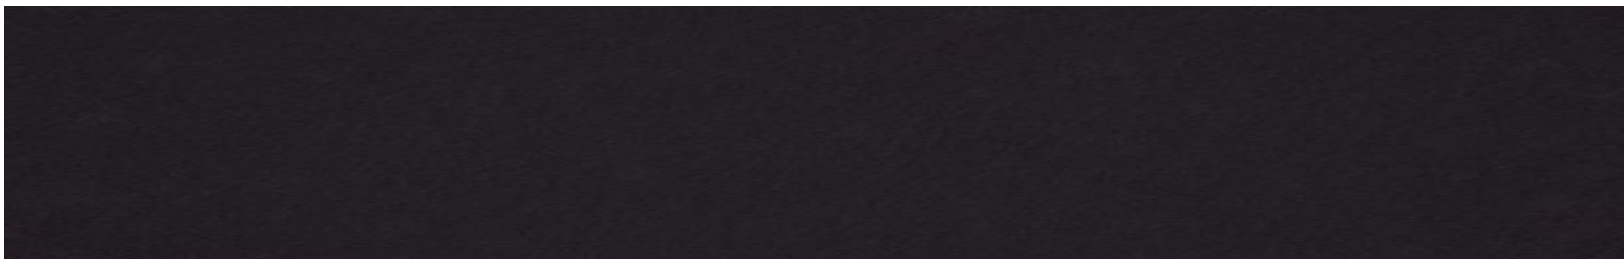

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน มกราคม-2559- ๑๗ ค.ย. ๒๐๒๑

ชนิดสารเคมี / ฝักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	OK				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	OK				
ถังดำคาร์บอน ๓ CO2	-					
FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	1	OK				
รวม	54					

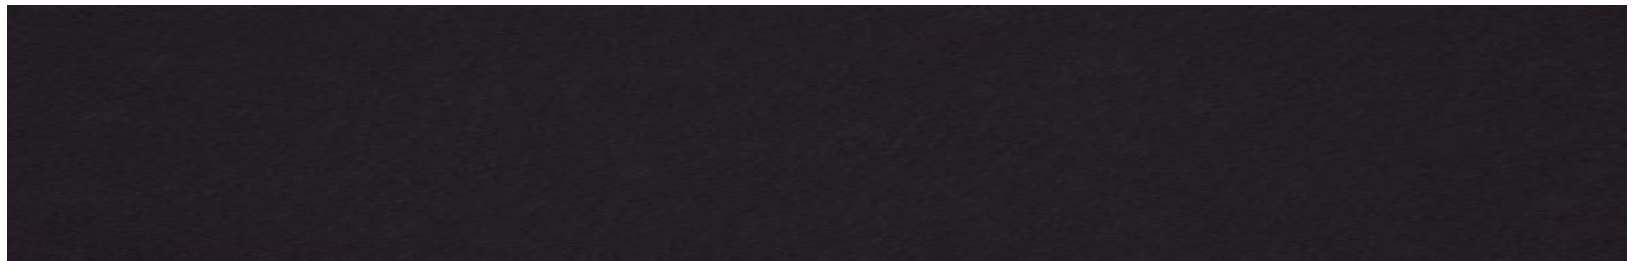


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST


LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน	ตรวจสอบแรงดันถัง (ถัง)		ตรวจสอบสภาพสารเคมี		สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
				(ถัง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
หอพักต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/		/				
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/		/				
	FO	ห้องเบสท์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	บิโอมยาม	บิโอมยาม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/		/				
			ผ้าคลุมไฟ	1					/		
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

Palm Villa	7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

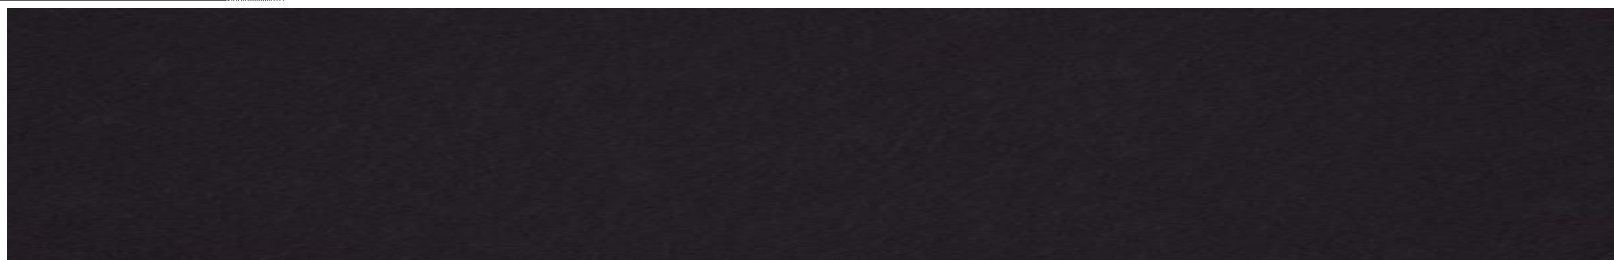

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน มกราคม 2559 พฤษภาคม 2024						
ชนิดสารเคมี / ผ้ามคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ถังบรรจุ (Refill)	ถังซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	OK				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	OK				
ถังดำ คาร์บอน ๓ CO2	-					
FIRE BLANKET/ผ้ามคลุมไฟ	1	OK				
รวม	54					

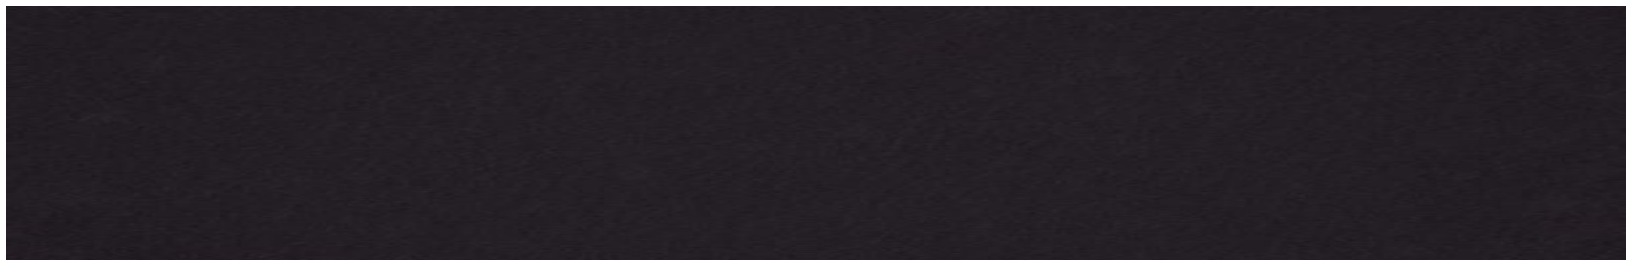


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน	ตรวจสอบแรงดันถัง (P)			ตรวจสอบสภาพสารเคมีใน		สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
				(ถัง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
ออฟฟิศต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/			/				
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/			/				
	FO	ห้องเบลร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
	บิ๋อมยาม	บิ๋อมยาม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200	1	/			/				
			ผ้าคลุมไฟ	1						/		
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				
		7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/			/				


Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

Palm Villa	7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
	7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				

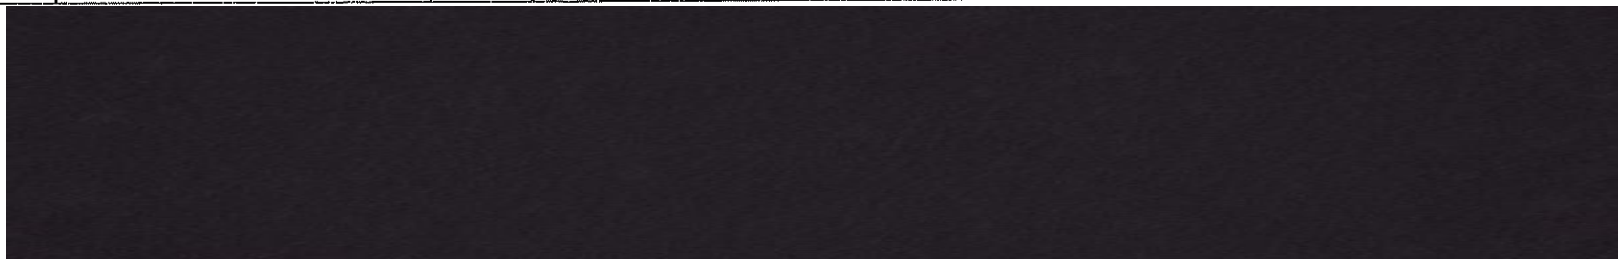

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน มกราคม 2559 วันที่ ๑๐/๑/๕๙

ชนิดสารเคมี / ผ้ามคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ถังบรรจุ (Refill)	ถังซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	51	ok				
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	3	ok				
ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	-					
FIRE BLANKET/ผ้ามคลุมไฟ	1	ok				
รวม	54					

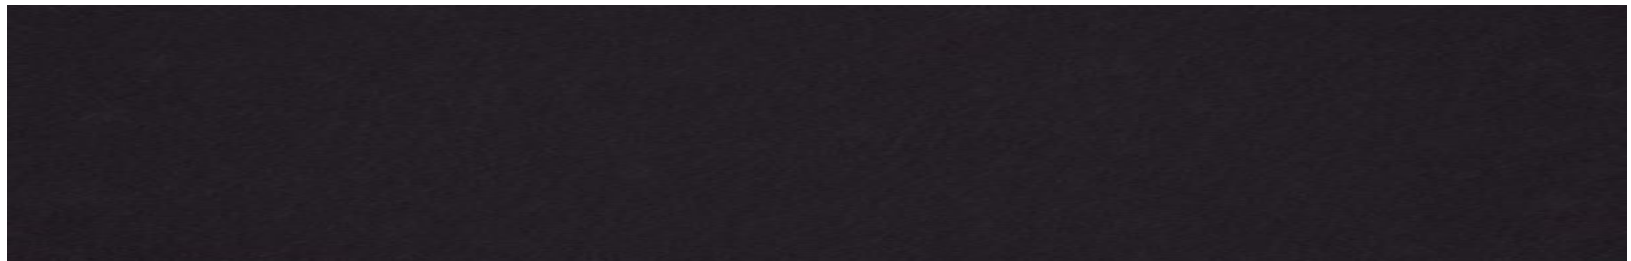


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน	ตรวจสอบแรงดันถัง (กิโลสอปสภาวะสารเคมี)		สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ	
				(ถัง)	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
ออฟฟิศต่างๆ	EN		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		EN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/			
	GEN	GEN	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	MDB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		MDB	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/			
	FO	ห้องเบสท์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	บ่อมยาม	บ่อมยาม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	HK	ห้องแม่บ้าน	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
	KC	ห้องครัว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 200)	1	/		/			
			ผ้าคลุมไฟ	1					/	
	FB	ห้องอาหาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
Cottage Room		7411-7412	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7413-7414	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7421-7422	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
Cottage Room		7423-7424	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7431-7432	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7433-7434	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7441-7442	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7443-7444	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7451-7452	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7453-7454	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			
		7461-7462	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/			

Cottage Room		7463-7464	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7471-7472	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7473-7474	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7481-7482	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7483-7484	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7491-7492	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7493-7494	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7125-7126	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7127-7128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7129-7130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Garden Room ^{ชั้น}		7225-7226	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7227-7228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7229-7230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room2 ^{ชั้น}		7113	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7119	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7122	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7213	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7216	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7222	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
Leaf Room3 ^{ชั้น}		7101	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7108	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		ทางขึ้นบันได	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7204	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7206	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7304	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7306	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				
		7502	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/				


Palm Villa	7504	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
	7506	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
	7508	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
	7510	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				
	7512	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/				

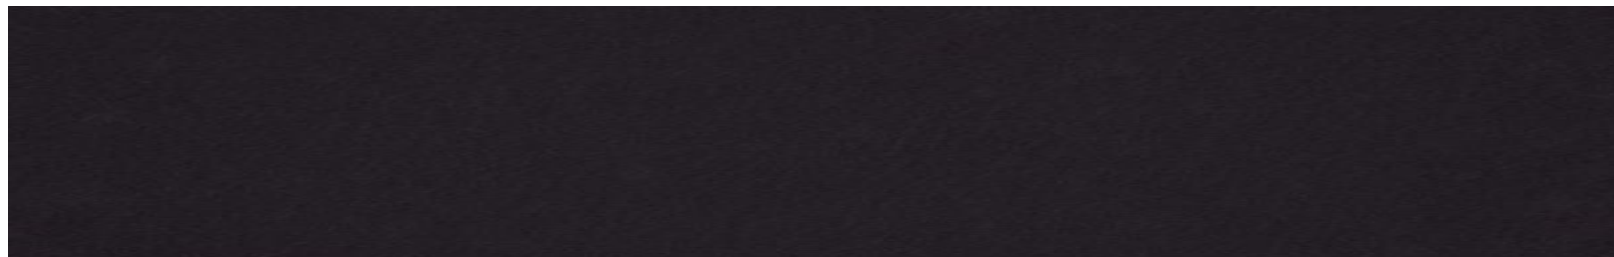

ภาคผนวกที่ 6

สรุปผลการตรวจสอบ Emergency Light

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มกราคม ๖๖				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	5	7		

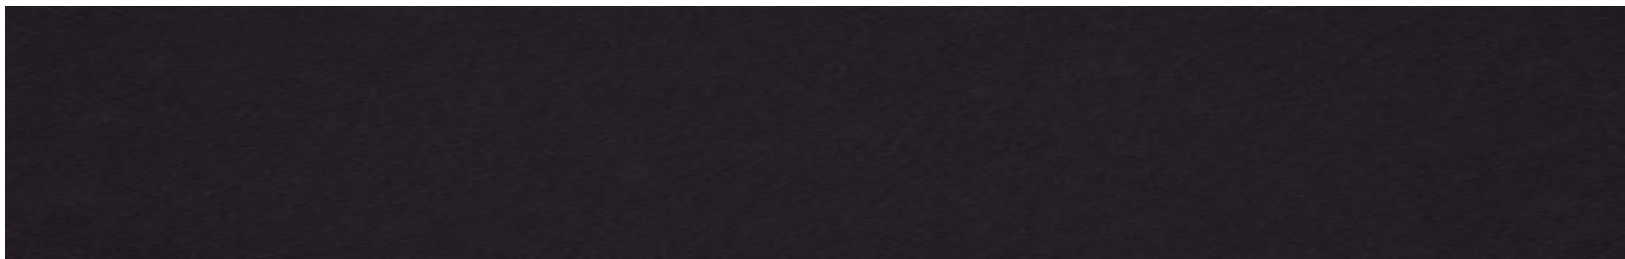

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT


DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ 12V50W		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Leaf 3 ชั้น	1	หน้าเพนติ	1	/		/		/		/		/		
	2	หน้าห้อง 7206	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7203	1		/		/		/		/		/	
	3	หน้าห้อง 7306	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7303	1		/		/		/		/		/	
Leaf 2 ชั้น	2	หน้าห้อง 7212	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7216	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7221	1		/		/		/		/		/	
ตึกGarden	1	หน้าห้อง 7125	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7130	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7225	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7230	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

Asst . Engineer.....
Date.....

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน ก.ย. ๖๖				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ชำรุด(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	5	-	๗	ชำรุด ๗ 1๑/๑๐

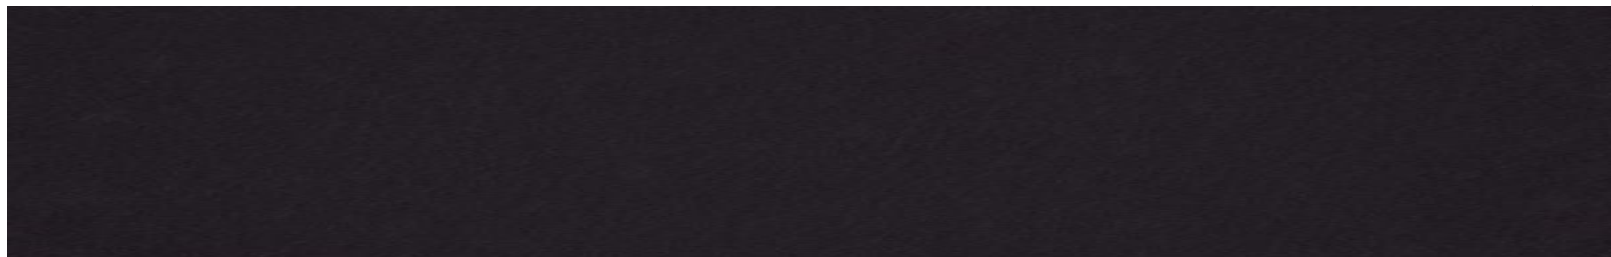

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ 12V50W		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Leaf 3 ชั้น	1	หน้าเพนตี	1	/		/		/		/		/		
	2	หน้าห้อง 7206	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7203	1		/		/		/		/		/	
	3	หน้าห้อง 7306	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7303	1		/		/		/		/		/	
Leaf 2 ชั้น	2	หน้าห้อง 7212	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7216	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7221	1		/		/		/		/		/	
ตึกGarden	1	หน้าห้อง 7125	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7130	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7225	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7230	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date. 25.02.24

Asst. Engineer.....
Date..... 25.02.24

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มีนาคม ๒๐๒4				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	5		๗	1. 4 ตัว 2. 3 ตัว 3. 1 ตัว



CHECK LIST EMERGENCY LIGHT


DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ 12V50W		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Leaf 3 ชั้น	1	หน้าเพนที้	1	/		/	X	/		/		/		
	2	หน้าห้อง 7206	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7203	1		/		/		/		/		/	
	3	หน้าห้อง 7306	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7303	1		/		/		/		/		/	
Leaf 2 ชั้น	2	หน้าห้อง 7212	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7216	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7221	1		/		/		/		/		/	
ตึกGarden	1	หน้าห้อง 7125	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7130	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7225	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7230	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

Asst. Engineer.....
Date.....

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๓ ๒๐๒๓				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	5	-	๗	ส่งซ่อม ๗ เครื่อง

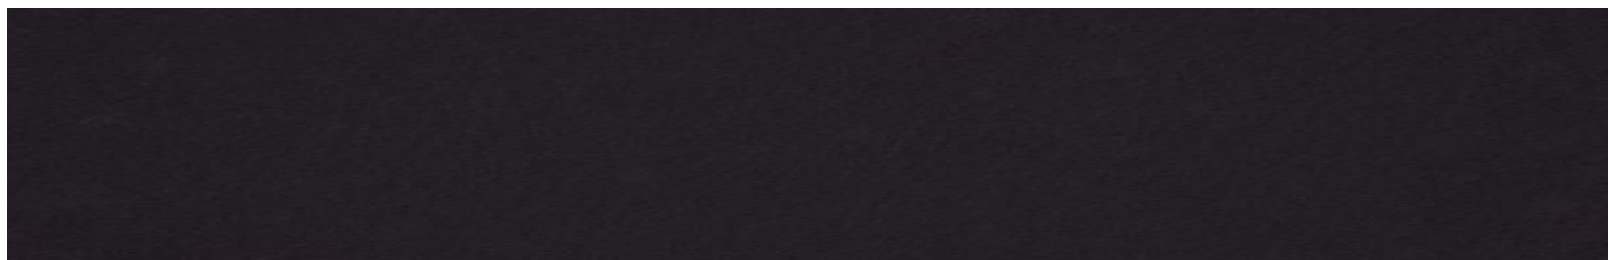

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT


DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ 12V50W			สภาพอุปกรณ์	
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ
Leaf 3 ชั้น	1	ทางเดินเพนคี่	1	/		/		/		/		/		
	2	หน้าห้อง 7206	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7203	1		/		/		/		/		/	
	3	หน้าห้อง 7306	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7303	1		/		/		/		/		/	
Leaf 2 ชั้น	2	หน้าห้อง 7212	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7216	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7221	1		/		/		/		/		/	
ตึกGarden	1	หน้าห้อง 7125	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7130	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7225	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7230	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

Asst. Engineer.....
Date.....

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน พฤษภาคม 2024				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	5	-	7	ส่งซ่อมใน 7 เดือ

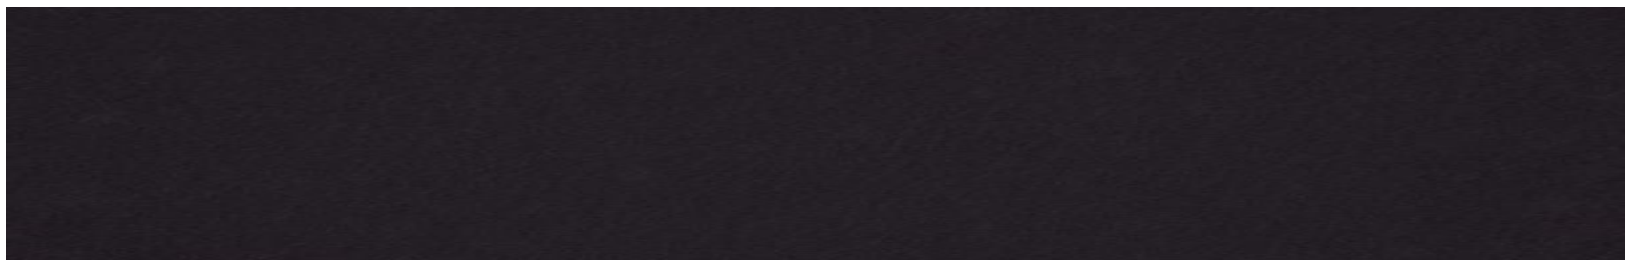

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT


DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ 12V50W		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Leaf 3 ชั้น	1	บนเพดาน	1	/		/		/		/		/		
	2	หน้าห้อง 7206	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7203	1		/		/		/		/		/	
	3	หน้าห้อง 7306	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7303	1		/		/		/		/		/	
Leaf 2 ชั้น	2	หน้าห้อง 7212	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7216	1		/		/		/		/		/	
		หน้าห้อง 7221	1		/		/		/		/		/	
ตึกGarden	1	หน้าห้อง 7125	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7130	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7225	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง 7230	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

Asst . Engineer.....
Date.....

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มิถุนายน 2024				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ต้องซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	5	-	7	ส่งซ่อมใหม่ 7 เครื่อง

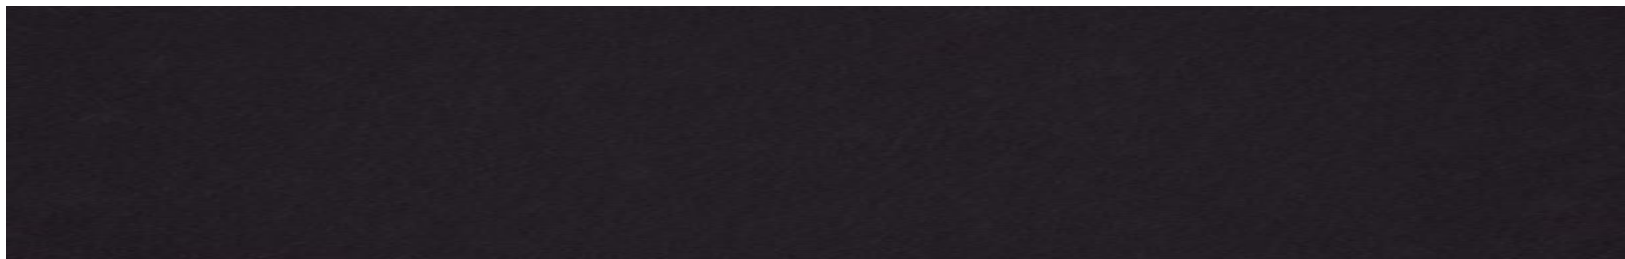

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT


DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ 12V50W		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Leaf 3 ชั้น	1	บนบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	2	หน้าห้อง 7206	1		✓		✓		✓		✓		✓	
		หน้าห้อง 7203	1		✓		✓		✓		✓		✓	
	3	หน้าห้อง 7306	1		✓		✓		✓		✓		✓	
		หน้าห้อง 7303	1		✓		✓		✓		✓		✓	
Leaf 2 ชั้น	2	หน้าห้อง 7212	1		✓		✓		✓		✓		✓	
		หน้าห้อง 7216	1		✓		✓		✓		✓		✓	
		หน้าห้อง 7221	1		✓		✓		✓		✓		✓	
ดึกGarden	1	หน้าห้อง 7125	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 7130	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 7225	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 7230	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

Asst. Engineer.....
Date.....


สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน กรกฎาคม 2024				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	5	-	7	ส่งซ่อมใหม่ 7 เครื่อง

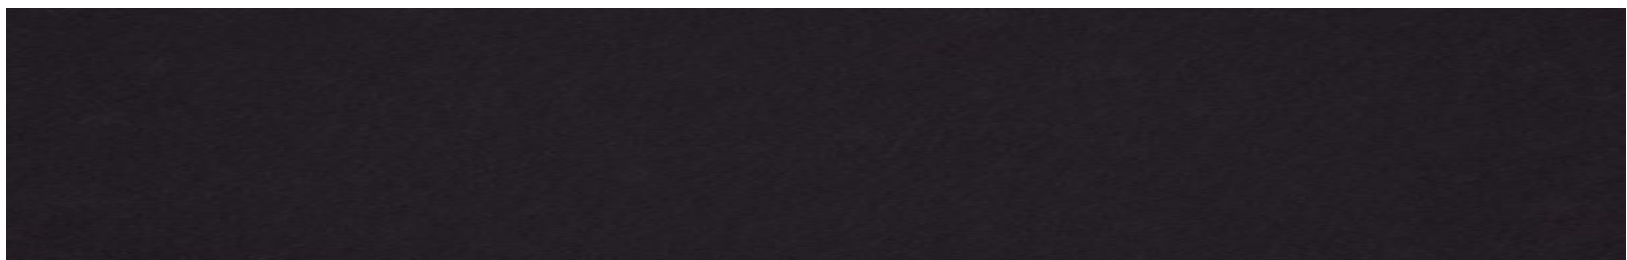

DATE _____

[illegible]


สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน ธันวาคม ๒๐๑๔				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ต้องซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	OK	-	-	

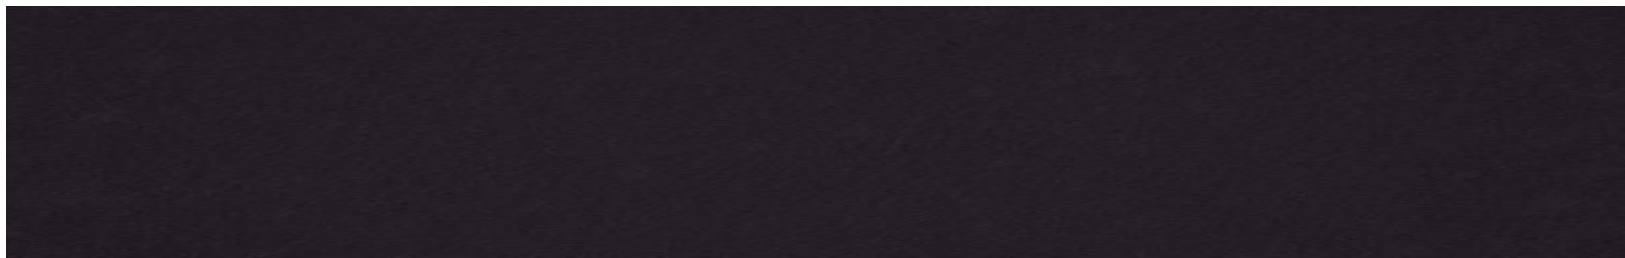

DATE

[illegible]


สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน กพ ๖๖ ๒๐๒๔				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	พังซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	OK	-	-	

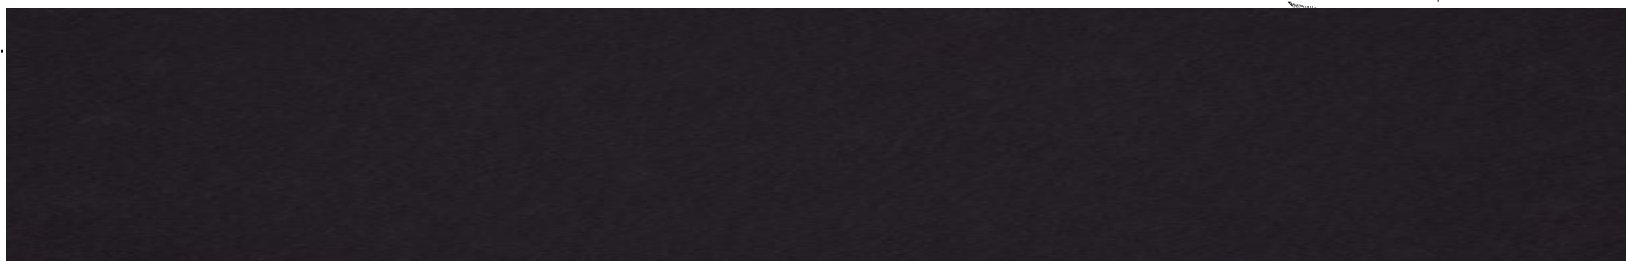

DATE

[illegible]


สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน <u>พฤศจิกายน 2024</u>				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	OK	-	-	

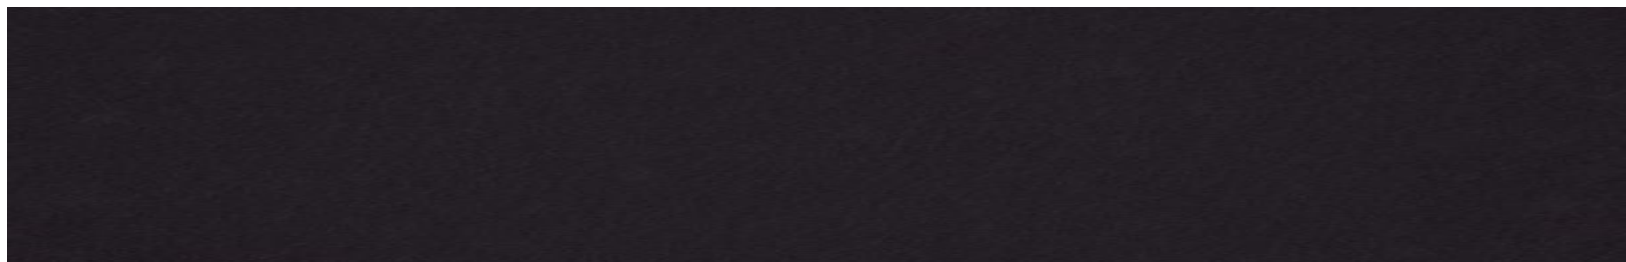

DATE

[illegible]


สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน กพ/ค ๒๐๒๔				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ถังซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	OK	-	-	

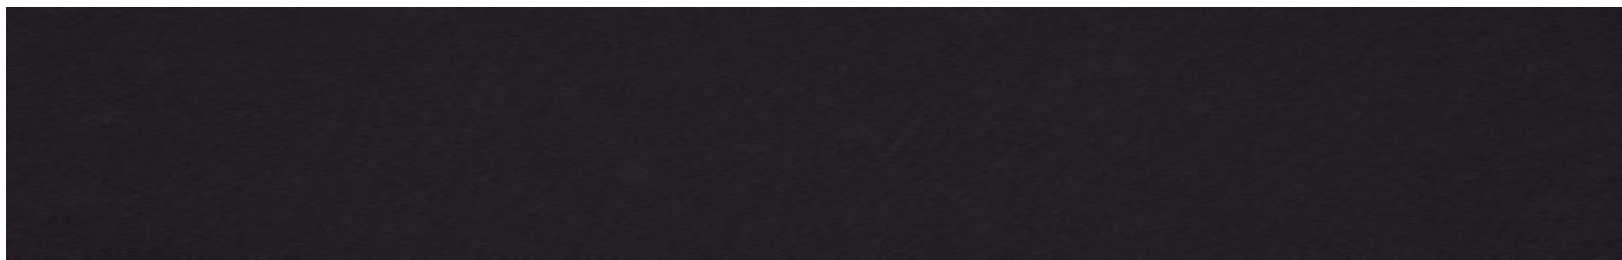

DATE

[illegible]

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน ธันวาคม 2024				
จำนวน EMERGENCY LIGHT ทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ชำรุด(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
12	ok	-	-	

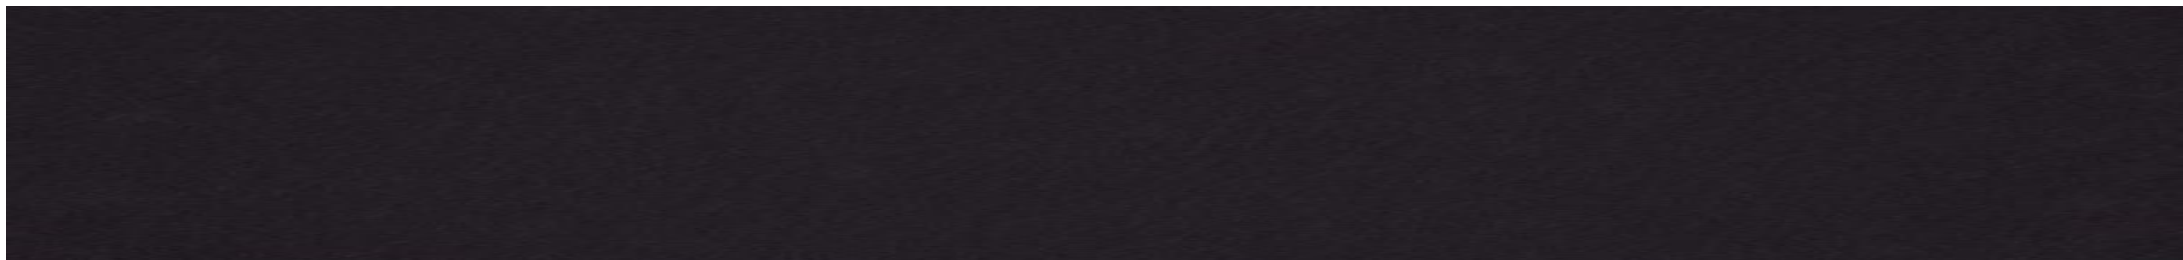

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT

DATE

[illegible]

ภาคผนวกที่ 7

สรุปผลการตรวจสอบ Fire Alarm System

สรุปผล การตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	-	-	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	/		
Cottage Room	/		
Garden Room	/		
Leaf Room		/	ตัว Leaf 3 ไม่ดังทั้งตัว

g

CHECK LIST FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	/		/		/		/		
		7129-7130	1	/		/		/		/		
		7225-7226	1	/		/		/		/		
		7229-7230	1	/		/		/		/		
Leaf 2&3ชั้น		7213	1	/		/		/		/		
		7217	1	/		/		/		/		
		7222	1	/		/		/		/		
		หน้าห้องเก็บของ	1		/		/		/		/	
		7206	1		/		/		/		/	
		7205	1		/		/		/		/	
		7203	1		/		/		/		/	
		7303	1		/		/		/		/	
Cottage Room		7411-7412	1	/		/		/		/		
		7413-7414	1	/		/		/		/		
		7431-7432	1	/		/		/		/		
		7433-7434	1	/		/		/		/		
		7441-7442	1	/		/		/		/		
		7443-7444	1	/		/		/		/		
		7461-7462	1	/		/		/		/		
		7463-7464	1	/		/		/		/		
		7481-7482	1	/		/		/		/		
		7483-7484	1	/		/		/		/		
Palm Villa		7505	1	/		/		/		/		
		7509	1	/		/		/		/		

สรุปผลการตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน <u>กุมภาพันธ์</u>				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	-	-	

ผลการตรวจสอบทั้งชั้น			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	/		
Cottage Room	/		
Garden Room	/		
Leaf Room		/	สีก Leaf 3 ชั้น ไม่ติดทั้งสีก

CHECK LISH FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	/		/		/		/		
		7129-7130	1	/		/		/		/		
		7225-7226	1	/		/		/		/		
		7229-7230	1	/		/		/		/		
Leaf 2&3 ชั้น		7213	1	/		/		/		/		
		7217	1	/		/		/		/		
		7222	1	/		/		/		/		
		หน้าห้องเก็บของ	1		/		/		/		/	
		7206	1		/		/		/		/	
		7205	1		/		/		/		/	
		7203	1		/		/		/		/	
		7303	1		/		/		/		/	
Cottange Room		7411-7412	1	/		/		/		/		
		7413-7414	1	/		/		/		/		
		7431-7432	1	/		/		/		/		
		7433-7434	1	/		/		/		/		
		7441-7442	1	/		/		/		/		
		7443-7444	1	/		/		/		/		
		7461-7462	1	/		/		/		/		
		7463-7464	1	/		/		/		/		
		7481-7482	1	/		/		/		/		
		7483-7484	1	/		/		/		/		
Palm Villa		7505	1	/		/		/		/		
		7509	1	/		/		/		/		

สรุปผลการตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน มิ.ย. ๖๒				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ตั้งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	—	—	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	/		
Cottage Room	/		
Garden Room	/		
Leaf Room		/	รัก Leaf 3 ชั้น ไม่ดังทั้ง 3 ชั้น

8

CHECK LISH FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	/		/		/		/		
		7129-7130	1	/		/		/		/		
		7225-7226	1	/		/		/		/		
		7229-7230	1	/		/		/		/		
Leaf 2&3 ชั้น		7213	1	/		/		/		/		
		7217	1	/		/		/		/		
		7222	1	/		/		/		/		
		หน้าห้องเก็บของ	1		/		/		/		/	
		7206	1		/		/		/		/	
		7205	1		/		/		/		/	
		7203	1		/		/		/		/	
		7303	1		/		/		/		/	
Cottange Room		7411-7412	1	/		/		/		/		
		7413-7414	1	/		/		/		/		
		7431-7432	1	/		/		/		/		
		7433-7434	1	/		/		/		/		
		7441-7442	1	/		/		/		/		
		7443-7444	1	/		/		/		/		
		7461-7462	1	/		/		/		/		
		7463-7464	1	/		/		/		/		
		7481-7482	1	/		/		/		/		
		7483-7484	1	/		/		/		/		
Palm Villa		7505	1	/		/		/		/		
		7509	1	/		/		/		/		

สรุปผลการตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน 12/15/64				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	—	—	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	/		
Cottage Room	/		
Garden Room	/		
Leaf Room		/	หัก Leaf 3 อัน ปลดทิ้ง

B

CHECK LISH FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	/		/		/		/		
		7129-7130	1	/		/		/		/		
		7225-7226	1	/		/		/		/		
		7229-7230	1	/		/		/		/		
Leaf 2&3 ชั้น		7213	1	/		/		/		/		
		7217	1	/		/		/		/		
		7222	1	/		/		/		/		
		หน้าห้องเก็บของ	1		/		/		/		/	
		7206	1		/		/		/		/	
		7205	1		/		/		/		/	
		7203	1		/		/		/		/	
		7303	1		/		/		/		/	
Cottange Room		7411-7412	1	/		/		/		/		
		7413-7414	1	/		/		/		/		
		7431-7432	1	/		/		/		/		
		7433-7434	1	/		/		/		/		
		7441-7442	1	/		/		/		/		
		7443-7444	1	/		/		/		/		
		7461-7462	1	/		/		/		/		
		7463-7464	1	/		/		/		/		
		7481-7482	1	/		/		/		/		
		7483-7484	1	/		/		/		/		
Palm Villa		7505	1	/		/		/		/		
		7509	1	/		/		/		/		

สรุปผล การตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน พฤษภาคม ๖				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	-	-	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	/		
Cottage Room	/		
Garden Room	/		
Leaf Room		✓	ติด Leaf 3 ชั้น ไม่ดังทั้งติด

CHECK LIST FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	/		/		/		/		
		7129-7130	1	/		/		/		/		
		7225-7226	1	/		/		/		/		
		7229-7230	1	/		/		/		/		
Lenf 2&3ชั้น		7213	1	/		/		/		/		
		7217	1	/		/		/		/		
		7222	1	/		/		/		/		
		บนฝ้าห้องเก็บของ	1		/		/		/		/	
		7206	1		/		/		/		/	
		7205	1		/		/		/		/	
		7203	1		/		/		/		/	
		7303	1		/		/		/		/	
Cottange Room		7411-7412	1	/		/		/		/		
		7413-7414	1	/		/		/		/		
		7431-7432	1	/		/		/		/		
		7433-7434	1	/		/		/		/		
		7441-7442	1	/		/		/		/		
		7443-7444	1	/		/		/		/		
		7461-7462	1	/		/		/		/		
		7463-7464	1	/		/		/		/		
		7481-7482	1	/		/		/		/		
		7483-7484	1	/		/		/		/		
Palm Villa		7505	1	/		/		/		/		
		7509	1	/		/		/		/		

สรุปผลการตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน มิถุนายน 2024				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	—	—	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	✓		
Cottage Room	✓		
Garden Room	✓		
Leaf Room		✓	ตึก Leaf 3 ชั้น ไม่ตรวจเช็ค

g

CHECK LISH FIRE ALARM SYSTEM


DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	✓		✓		✓		✓		
		7129-7130	1	✓		✓		✓		✓		
		7225-7226	1	✓		✓		✓		✓		
		7229-7230	1	✓		✓		✓		✓		
Leaf 2&3ชั้น		7213	1	✓		✓		✓		✓		
		7217	1	✓		✓		✓		✓		
		7222	1	✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้องเก็บของ	1		✓		✓		✓		✓	
		7206	1		✓		✓		✓		✓	
		7205	1		✓		✓		✓		✓	
		7203	1		✓		✓		✓		✓	
		7303	1		✓		✓		✓		✓	
Cottange Room		7411-7412	1	✓		✓		✓		✓		
		7413-7414	1	✓		✓		✓		✓		
		7431-7432	1	✓		✓		✓		✓		
		7433-7434	1	✓		✓		✓		✓		
		7441-7442	1	✓		✓		✓		✓		
		7443-7444	1	✓		✓		✓		✓		
		7461-7462	1	✓		✓		✓		✓		
		7463-7464	1	✓		✓		✓		✓		
		7481-7482	1	✓		✓		✓		✓		
		7483-7484	1	✓		✓		✓		✓		
Palm Villa		7505	1	✓		✓		✓		✓		
		7509	1	✓		✓		✓		✓		

สรุปผลการตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	—	—	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	✓		
Cottage Room	✓		
Garden Room	✓		
Leaf Room		✓	สวิต Leaf ๒ ชั้น ไม่ดังทั้ง ๒ ชั้น

B

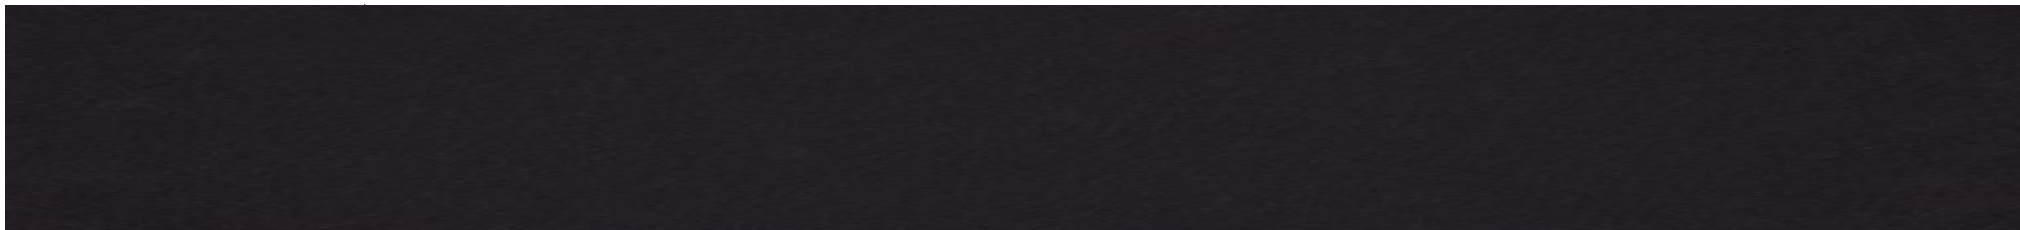

CHECK LIST FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	✓		✓		✓		✓		
		7129-7130	1	✓		✓		✓		✓		
		7225-7226	1	✓		✓		✓		✓		
		7229-7230	1	✓		✓		✓		✓		
Leaf 2&3ชั้น		7213	1	✓		✓		✓		✓		
		7217	1	✓		✓		✓		✓		
		7222	1	✓		✓		✓		✓		
		ท่อน้ำทิ้งเก็บของ	1		✓		✓		✓		✓	
		7206	1		✓		✓		✓		✓	
		7205	1		✓		✓		✓		✓	
		7203	1		✓		✓		✓		✓	
		7303	1		✓		✓		✓		✓	
Cottange Room		7411-7412	1	✓		✓		✓		✓		
		7413-7414	1	✓		✓		✓		✓		
		7431-7432	1	✓		✓		✓		✓		
		7433-7434	1	✓		✓		✓		✓		
		7441-7442	1	✓		✓		✓		✓		
		7443-7444	1	✓		✓		✓		✓		
		7461-7462	1	✓		✓		✓		✓		
		7463-7464	1	✓		✓		✓		✓		
		7481-7482	1	✓		✓		✓		✓		
		7483-7484	1	✓		✓		✓		✓		
Palm Villa		7505	1	✓		✓		✓		✓		
		7509	1	✓		✓		✓		✓		

สรุปผลการตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๐๒๔				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	✓	✓	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	✓		
Cottage Room	✓		
Garden Room	✓		
Leaf Room		✓	กด Leaf 3 ยังไม่ดังหรือสั่น

B

CHECK LIST FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	/		/		/		/		
		7129-7130	1	/		/		/		/		
		7225-7226	1	/		/		/		/		
		7229-7230	1	/		/		/		/		
Leuf 2&3ชั้น		7213	1	/		/		/		/		
		7217	1	/		/		/		/		
		7222	1	/		/		/		/		
		หน้าห้องเก็บของ	1		/		/		/		/	
		7206	1		/		/		/		/	
		7205	1		/		/		/		/	
		7203	1		/		/		/		/	
		7303	1		/		/		/		/	
Coffange Room		7411-7412	1	/		/		/		/		
		7413-7414	1	/		/		/		/		
		7431-7432	1	/		/		/		/		
		7433-7434	1	/		/		/		/		
		7441-7442	1	/		/		/		/		
		7443-7444	1	/		/		/		/		
		7461-7462	1	/		/		/		/		
		7463-7464	1	/		/		/		/		
		7481-7482	1	/		/		/		/		
		7483-7484	1	/		/		/		/		
Palm Villa		7505	1	/		/		/		/		
		7509	1	/		/		/		/		

สรุป ตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน ก.พ. ๖๕๖๖ ๒๐๒๔				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	—	—	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	/		
Cottage Room	/		
Garden Room	/		
Leaf Room		/	สีก Leaf 3 ไม่ดังหรือ

g

CHECK LISH FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจวัด								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Garden		7125-7126	1	/		/		/		/		
		7129-7130	1	/		/		/		/		
		7225-7226	1	/		/		/		/		
		7229-7230	1	/		/		/		/		
Leaf 2&3ชั้น		7213	1	/		/		/		/		
		7217	1	/		/		/		/		
		7222	1	/		/		/		/		
		หน้าห้องเก็บของ	1		/		/		/		/	
		7206	1		/		/		/		/	
		7205	1		/		/		/		/	
		7203	1		/		/		/		/	
		7303	1		/		/		/		/	
Lounge Room		7411-7412	1	/		/		/		/		
		7413-7414	1	/		/		/		/		
		7431-7432	1	/		/		/		/		
		7433-7434	1	/		/		/		/		
		7441-7442	1	/		/		/		/		
		7443-7444	1	/		/		/		/		
		7461-7462	1	/		/		/		/		
		7463-7464	1	/		/		/		/		
		7481-7482	1	/		/		/		/		
	7483-7484	1	/		/		/		/			
Palm Villa		7505	1	/		/		/		/		
		7509	1	/		/		/		/		

สรุป ตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน ตุลาคม 25 24				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	-	-	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	/		
Cottage Room	/		
Garden Room	/		
Leaf Room		/	Pin Leaf 3 ปลดทิ้ง Pin

g

CHECK LISH FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	/		/		/		/		
		7129-7130	1	/		/		/		/		
		7225-7226	1	/		/		/		/		
		7229-7230	1	/		/		/		/		
Leaf 2&3ชั้น		7213	1	/		/		/		/		
		7217	1	/		/		/		/		
		7222	1	/		/		/		/		
		หน้าห้องเก็บของ	1		/		/		/		/	
		7206	1		/		/		/		/	
		7205	1		/		/		/		/	
		7203	1		/		/		/		/	
		7303	1		/		/		/		/	
Cottange Room		7411-7412	1	/		/		/		/		
		7413-7414	1	/		/		/		/		
		7431-7432	1	/		/		/		/		
		7433-7434	1	/		/		/		/		
		7441-7442	1	/		/		/		/		
		7443-7444	1	/		/		/		/		
		7461-7462	1	/		/		/		/		
		7463-7464	1	/		/		/		/		
		7481-7482	1	/		/		/		/		
		7483-7484	1	/		/		/		/		
Palm Villa		7505	1	/		/		/		/		
		7509	1	/		/		/		/		

สรุปผลการตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	—	—	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	/		
Cottage Room	/		
Garden Room	/		
Leal Room		/	หัก Leaf 3 ไม่ส่งซ่อม

8


CHECK LIST FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาวะอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	/		/		/		/		
		7129-7130	1	/		/		/		/		
		7225-7226	1	/		/		/		/		
		7229-7230	1	/		/		/		/		
Leaf 2&3ชั้น		7213	1	/		/		/		/		
		7217	1	/		/		/		/		
		7222	1	/		/		/		/		
		หน้าห้องเก็บของ	1		/		/		/		/	
		7206	1		/		/		/		/	
		7205	1		/		/		/		/	
		7203	1		/		/		/		/	
		7303	1		/		/		/		/	
Lettange Room		7411-7412	1	/		/		/		/		
		7413-7414	1	/		/		/		/		
		7431-7432	1	/		/		/		/		
		7433-7434	1	/		/		/		/		
		7441-7442	1	/		/		/		/		
		7443-7444	1	/		/		/		/		
		7461-7462	1	/		/		/		/		
		7463-7464	1	/		/		/		/		
		7481-7482	1	/		/		/		/		
		7483-7484	1	/		/		/		/		
Palm Villa		7505	1	/		/		/		/		
		7509	1	/		/		/		/		

สรุป ตรวจสอบ FIRE ALARM SYSTEM ประจำเดือน ธันวาคม 20๒๕				
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์				
ประเภท	จำนวน	เสีย	ส่งซ่อม	หมายเหตุ
ALARM BELL	24	—	—	

ผลการตรวจสอบฟังก์ชัน			
อาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
Palm Villa	/		
Cottage Room	/		
Garden Room	/		
Leaf Room		/	ติด Leaf 3 ไม่ดังหรือติด

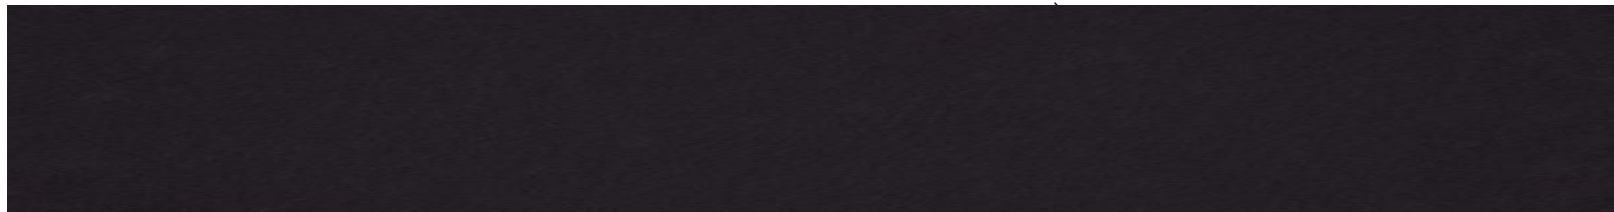

CHECK LIST FIRE ALARM SYSTEM

DATE

อาคาร		ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				MANUAL STATION		ALARM BELL		ADEPTOR (EE ROOM)		สภาวะอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Gardem		7125-7126	1	/		/		/		/		
		7129-7130	1	/		/		/		/		
		7225-7226	1	/		/		/		/		
		7229-7230	1	/		/		/		/		
Leaf 2&3ชั้น		7213	1	/		/		/		/		
		7217	1	/		/		/		/		
		7222	1	/		/		/		/		
		หน้าห้องเก็บของ	1		/		/		/		/	
		7206	1		/		/		/		/	
		7205	1		/		/		/		/	
		7203	1		/		/		/		/	
		7303	1		/		/		/		/	
Cottange Room		7411-7412	1	/		/		/		/		
		7413-7414	1	/		/		/		/		
		7431-7432	1	/		/		/		/		
		7433-7434	1	/		/		/		/		
		7441-7442	1	/		/		/		/		
		7443-7444	1	/		/		/		/		
		7461-7462	1	/		/		/		/		
		7463-7464	1	/		/		/		/		
		7481-7482	1	/		/		/		/		
		7483-7484	1	/		/		/		/		
Palm Villa		7505	1	/		/		/		/		
		7509	1	/		/		/		/		

ภาคผนวกที่ 8

แบบบันทึกสถิติสำรวจมลพิษ ทส.1

Date	Ammonium Nitrate		Ammonium Nitrate		Ammonium Nitrate		Border	Ammonium Nitrate		Ammonium Nitrate		Ammonium Nitrate		pH	Cl	pH	Cl	pH	Cl
	Ammonium	Nitrate	Ammonium	Nitrate	Ammonium	Nitrate		Ammonium	Nitrate	Ammonium	Nitrate	Ammonium	Nitrate						
01/01/67	24230	43	39413	66	8644	0	1.24	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
01/01/67	24241	51	39455	82	8644	0	0.42	24340	0	3.0	7.2	0.6	6.8						
03/01/67	24323	42	39489	34	8644	0	0.79	24340	0	3.0	7.2	0.6	6.8						
04/01/67	24340	44	39495	36	8644	0	0.42	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
05/01/67	24409	37	39457	32	8644	0	0.95	24340	0	3.0	7.2	0.6	6.8						
06/01/67	24451	42	39459	32	8644	0	0.48	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
07/01/67	24512	61	40035	46	8644	0	0.48	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
08/01/67	24560	48	40041	36	8644	0	0.43	24340	0	1.5	7.2	1.0	6.8						
09/01/67	24606	48	40106	35	8644	0	0.66	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
10/01/67	24631	23	40124	14	8644	0	0.48	24340	0	3.0	7.2	0.6	6.8						
11/01/67	24664	34	40153	29	8644	0	0.44	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
12/01/67	24734	65	40199	46	8644	0	0.68	24340	0	3.0	7.2	0.6	6.8						
13/01/67	24768	34	40224	25	8644	0	0.67	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
14/01/67	24807	59	40253	49	8644	0	0.44	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
15/01/67	24858	51	40289	36	8644	0	0.93	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
16/01/67	24894	41	40317	28	8644	0	0.08	24340	0	3.0	7.2	0.6	6.8						
17/01/67	24950	51	40355	38	8644	0	0.83	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
18/01/67	24916	66	40399	44	8644	0	0.77	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
19/01/67	24954	38	40426	27	8644	0	0.80	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
20/01/67	24917	53	40463	37	8644	0	0.83	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
21/01/67	24934	27	40481	18	8644	0	0.68	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
22/01/67	24948	54	40515	34	8644	0	0.72	24340	0	1.0	7.2	1.0	6.8						
23/01/67	24946	58	40558	43	8644	0	0.76	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
24/01/67	24962	16	40570	12	8644	0	0.95	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
25/01/67	24901	39	40596	26	8644	0	0.76	24340	0	3.0	7.2	0.6	6.8						
26/01/67	24916	65	40640	42	8644	0	0.93	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
27/01/67	24999	26	40656	10	8644	0	1.49	24340	0	3.0	7.2	0.6	6.8						
28/01/67	24941	49	40690	34	8644	0	0.77	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
29/01/67	24949	36	40717	27	8644	0	0.96	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
30/01/67	24931	52	40752	35	8644	0	0.71	24340	0	3.0	7.2	1.0	6.8						
31/01/67	24943	52	40781	34	8644	0	0.48	24340	0	3.0	7.2	0.6	6.8						

Date	Station 1		Station 2		Station 3	
	Time	Depth	Time	Depth	Time	Depth
01.03.24	31044	66	41694	29	8644	0
02.03.24	31124	50	41614	21	8644	0
03.03.24	31140	53	41642	24	8644	0
04.03.24	31231	51	41663	21	8644	0
05.03.24	31242	51	41644	21	8644	0
06.03.24	31346	64	41403	24	8644	0
07.03.24	31404	58	41430	22	8644	0
08.03.24	31468	64	41450	20	8644	0
09.03.24	31529	61	41468	14	8644	0
10.03.24	31559	26	41477	9	8644	0
11.03.24	31620	63	41444	20	8644	0
12.03.24	31645	55	41412	15	8644	0
13.03.24	31705	50	41426	14	8644	0
14.03.24	31748	63	41441	15	8644	0
15.03.24	31860	62	41456	14	8644	0
16.03.24	31904	54	41468	13	8644	0
17.03.24	31962	55	41481	13	8644	0
18.03.24	32015	53	41444	13	8644	0
19.03.24	32065	50	41406	12	8644	0
20.03.24	32115	50	41419	13	8644	0
21.03.24	32164	49	41430	11	8644	0
22.03.24	32210	46	41442	12	8644	0
23.03.24	32266	45	41453	11	8644	0
24.03.24	32295	40	41463	10	8644	0
25.03.24	32324	44	41473	10	8644	0
26.03.24	32361	42	41483	10	8644	0
27.03.24	32400	19	41448	6	8644	0
28.03.24	32449	49	41499	11	8644	0
29.03.24	32489	40	42009	10	8644	0
30.03.24	32629	40	42018	9	8644	0
31.03.24	32571	42	42029	11	8644	0

Depth	Station 1		Station 2		Station 3		pH	Temp
	Time	Depth	Time	Depth	Time	Depth		
0.40	24519	5	1.6	6.8	1.0	6.8	6.8	6.8
0.55	24560	41	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.56	24595	35	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.45	24634	39	1.5	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.54	24645	41	1.5	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.53	24645	0	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.60	24694	19	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.61	24704	13	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.60	24736	29	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.62	24736	0	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.53	24764	31	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.61	24791	24	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.62	24791	0	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.54	24823	32	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.50	24843	20	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.58	24843	30	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.49	24897	24	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.58	24894	0	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.56	24894	0	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.58	24894	0	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.54	24920	43	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.49	24935	15	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.48	24964	34	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.49	24998	35	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.62	24944	40	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.62	24958	14	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.64	24982	0	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.39	24982	0	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.56	24984	45	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.64	24992	25	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8
0.60	24952	0	3.0	4.2	0.6	6.8	6.8	6.8

633

T. A. P.	S. A. P. 1		S. A. P. 2		S. A. P. 3		S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A. P.	S. A
----------	------------	--	------------	--	------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

[illegible]

Galaxy A12

Date	Ammonium Nitrate 1		Ammonium Nitrate 2		Ammonium Nitrate 3		Berden	Ammonium Nitrate 4		CL	PH	Ammonium Nitrate 5		CL	PH	Ammonium Nitrate 6
	Ammonium Nitrate 1	Ammonium Nitrate 1	Ammonium Nitrate 2	Ammonium Nitrate 2	Ammonium Nitrate 3	Ammonium Nitrate 3		Ammonium Nitrate 4	Ammonium Nitrate 4			Ammonium Nitrate 5	Ammonium Nitrate 5			
01/06/24	34651	34651	34651	34651	34651	34651	0.54	128278	128278	1.0	6.8	128278	128278	1.0	6.8	
02/06/24	34776	34776	34776	34776	34776	34776	0.42	128958	128958	3.0	6.8	128958	128958	3.0	6.8	
03/06/24	34754	34754	34754	34754	34754	34754	0.61	129047	129047	3.0	6.4	129047	129047	3.0	6.4	
04/06/24	34771	34771	34771	34771	34771	34771	0.26	129062	129062	3.0	6.8	129062	129062	3.0	6.8	
05/06/24	34771	34771	34771	34771	34771	34771	0.42	129125	129125	3.0	6.8	129125	129125	3.0	6.8	
06/06/24	34756	34756	34756	34756	34756	34756	0.12	129145	129145	3.0	6.8	129145	129145	3.0	6.8	
07/06/24	34722	34722	34722	34722	34722	34722	0.71	129264	129264	3.0	6.8	129264	129264	3.0	6.8	
08/06/24	34744	34744	34744	34744	34744	34744	0.47	129341	129341	3.0	6.8	129341	129341	3.0	6.8	
09/06/24	35003	35003	35003	35003	35003	35003	0.29	129370	129370	3.0	6.8	129370	129370	3.0	6.8	
10/06/24	35030	35030	35030	35030	35030	35030	0.29	129399	129399	3.0	6.8	129399	129399	3.0	6.8	
11/06/24	35043	35043	35043	35043	35043	35043	0.26	129425	129425	3.0	6.8	129425	129425	3.0	6.8	
12/06/24	35061	35061	35061	35061	35061	35061	0.02	129417	129417	3.0	6.8	129417	129417	3.0	6.8	
13/06/24	35072	35072	35072	35072	35072	35072	0.26	129443	129443	3.0	6.8	129443	129443	3.0	6.8	
14/06/24	35042	35042	35042	35042	35042	35042	0.23	129466	129466	3.0	4.2	129466	129466	3.0	4.2	
15/06/24	35082	35082	35082	35082	35082	35082	0.33	129499	129499	3.0	6.8	129499	129499	3.0	6.8	
16/06/24	35104	35104	35104	35104	35104	35104	0.12	129524	129524	3.0	6.4	129524	129524	3.0	6.4	
17/06/24	35123	35123	35123	35123	35123	35123	0.53	129554	129554	3.0	6.8	129554	129554	3.0	6.8	
18/06/24	35139	35139	35139	35139	35139	35139	0.46	129608	129608	3.0	6.8	129608	129608	3.0	6.8	
19/06/24	35179	35179	35179	35179	35179	35179	0.33	129641	129641	3.0	6.8	129641	129641	3.0	6.8	
20/06/24	35216	35216	35216	35216	35216	35216	0.50	129691	129691	3.0	6.8	129691	129691	3.0	6.8	
21/06/24	35253	35253	35253	35253	35253	35253	0.47	129742	129742	3.0	6.8	129742	129742	3.0	6.8	
22/06/24	35233	35233	35233	35233	35233	35233	0.76	129798	129798	3.0	6.4	129798	129798	3.0	6.4	
23/06/24	35271	35271	35271	35271	35271	35271	0.37	129827	129827	3.0	6.8	129827	129827	3.0	6.8	
24/06/24	35286	35286	35286	35286	35286	35286	0.58	129883	129883	3.0	6.8	129883	129883	3.0	6.8	
25/06/24	35286	35286	35286	35286	35286	35286	0.58	129927	129927	3.0	6.8	129927	129927	3.0	6.8	
26/06/24	35285	35285	35285	35285	35285	35285	0.12	129948	129948	3.0	6.8	129948	129948	3.0	6.8	
27/06/24	35333	35333	35333	35333	35333	35333	0.21	129966	129966	3.0	6.8	129966	129966	3.0	6.8	
28/06/24	35336	35336	35336	35336	35336	35336	0.45	130121	130121	3.0	6.8	130121	130121	3.0	6.8	
29/06/24	35376	35376	35376	35376	35376	35376	0.22	130143	130143	3.0	6.8	130143	130143	3.0	6.8	
30/06/24	35381	35381	35381	35381	35381	35381	0.7	130136	130136	3.0	6.6	130136	130136	3.0	6.6	

วันที่	พื้นที่ปลูกทดลอง 1		พื้นที่ปลูกทดลอง 2		พื้นที่ปลูกทดลอง 3		Garden		พื้นที่ปลูกทดลอง 4		ค่าเฉลี่ย/ค่ารวม		ค่าเฉลี่ย/ค่ารวม		หมายเหตุ
	พื้นที่	จำนวนต้น	พื้นที่	จำนวนต้น	พื้นที่	จำนวนต้น	พื้นที่	จำนวนต้น	พื้นที่	จำนวนต้น	ค่าเฉลี่ย	ค่ารวม	ค่าเฉลี่ย	ค่ารวม	
01.07.24	30479	37	43426	35	0	0	1300.90	0.14	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	[REDACTED]
02.07.24	35426	10	43426	10	0	0	1301.13	0.33	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
03.07.24	35426	0	43426	0	0	0	1301.72	0.60	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
04.07.24	35461	38	43475	37	0	0	1302.18	0.58	28426	0	3.0	6.8	1.0	7.0	
05.07.24	35426	10	43426	10	0	0	1302.92	0.73	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
06.07.24	35512	36	43520	36	0	0	1302.55	0.23	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	
07.07.24	35524	11	43520	10	0	0	1302.76	0.21	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
08.07.24	35511	12	43524	9	0	0	1302.11	0.57	28426	0	3.0	7.2	1.0	6.4	
09.07.24	35568	57	43574	35	0	0	1303.43	0.30	28426	0	3.0	6.8	1.0	7.0	
10.07.24	35560	20	43596	34	0	0	1303.37	0.36	28426	0	3.0	6.4	1.0	7.0	
11.07.24	35588	0	43595	0	0	0	1304.06	0.27	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	
12.07.24	35566	0	43595	0	0	0	1304.54	0.48	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.4	
13.07.24	35625	37	43631	36	0	0	1304.90	0.31	28426	0	3.0	6.8	1.0	7.0	
14.07.24	35693	22	43632	21	0	0	1305.24	0.62	28426	0	3.0	6.4	1.0	7.0	
15.07.24	35649	1	43652	0	0	0	1305.74	0.49	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
16.07.24	35684	36	43688	36	0	0	1305.97	0.20	28426	0	3.0	6.8	1.0	7.0	
17.07.24	35749	36	43696	3	0	0	1306.22	0.85	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
18.07.24	35813	64	43695	0	0	0	1306.76	0.54	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	
19.07.24	35876	63	43695	0	0	0	1307.15	0.61	28426	0	3.0	6.8	1.0	7.0	
20.07.24	35941	65	43695	0	0	0	1307.65	0.50	28426	0	3.0	6.8	1.0	7.0	
21.07.24	36004	63	43695	0	0	0	1308.21	0.44	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
22.07.24	36069	65	43695	0	0	0	1308.68	0.66	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
23.07.24	36130	61	43695	0	0	0	1308.34	0.49	28426	0	3.0	7.2	1.0	6.4	
24.07.24	36195	63	43695	0	0	0	1309.46	0.38	28426	0	3.0	7.2	1.0	6.4	
25.07.24	36234	67	43696	0	0	0	1309.58	0.38	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
26.07.24	36272	38	43732	37	0	0	1310.81	0.48	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	
27.07.24	36288	16	43747	15	0	0	1311.44	0.42	28426	0	3.0	6.8	1.0	7.0	
28.07.24	36266	0	43747	0	0	0	1311.94	0.50	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.4	
29.07.24	36326	62	43747	0	0	0	1312.48	0.46	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
30.07.24	36387	61	43747	0	0	0	1312.46	0.36	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4	
31.07.24	36453	66	43747	0	0	0	1313.64	0.22	28426	0	3.0	6.8	1.0	7.0	

η.σ.λ	Διαστάσεις 1		Διαστάσεις 2		Διαστάσεις 3		Γέρδης	Διαστάσεις 17ε		Διαστάσεις 18ε		Διαστάσεις 19ε		Διαστάσεις 20ε		Συνολικό
	Διαστάσεις	Λίβες	Διαστάσεις	Λίβες	Διαστάσεις	Λίβες		Διαστάσεις	Λίβες	Διαστάσεις	Λίβες	Διαστάσεις	Λίβες	Διαστάσεις	Λίβες	
01.08.24	36480	27	43747	0	8677	0	0.52	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
02.08.24	36517	63	43747	0	8677	0	0.42	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
03.08.24	36581	64	43747	0	8677	0	1.20	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
04.08.24	36608	27	43747	0	8677	0	0.27	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
05.08.24	36648	0	43747	0	8677	0	1.13	28426	0	1.5	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
06.08.24	36670	0	43747	0	8677	0	0.9	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
07.08.24	36644	36	43747	0	8677	0	0.56	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
08.08.24	36661	17	43747	17	8677	0	0.74	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
09.08.24	36696	26	43747	34	8677	0	0.43	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
10.08.24	36760	64	43747	62	8677	0	0.56	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
11.08.24	36732	72	43747	11	8677	0	0.57	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
12.08.24	36732	0	43747	0	8677	0	0.24	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
13.08.24	36712	60	43747	67	8677	0	0.49	28426	0	1.6	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
14.08.24	36840	28	43747	26	8677	0	0.60	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
15.08.24	36876	36	43747	35	8677	0	0.64	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
16.08.24	36900	24	43747	22	8677	0	0.30	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
17.08.24	36936	36	44028	35	8677	0	0.82	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
18.08.24	36999	63	44066	60	8677	0	0.77	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
19.08.24	37035	64	44122	66	8677	0	0.450	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
20.08.24	37101	66	44145	63	8677	0	0.82	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
21.08.24	37142	41	44224	39	8677	0	2.03	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
22.08.24	37159	17	44240	16	8677	0	1.24	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
23.08.24	37159	0	44240	0	8677	0	0.28	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
24.08.24	37195	46	44276	36	8677	0	0.79	28426	0	1.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
25.08.24	37160	45	44340	76	8677	0	0.26	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
26.08.24	37323	37	44402	62	8677	0	0.52	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
27.08.24	37347	24	44425	23	8677	0	0.27	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
28.08.24	37366	19	44441	16	8677	0	0.25	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
29.08.24	37366	0	44441	0	8677	0	1.06	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
30.08.24	37413	47	44446	45	8677	0	0.45	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8
31.08.24	37479	66	44554	66	8677	0	0.49	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8	1.0	6.8	6.8

Date	Station 1		Station 2		Station 3		Barren	Station 4		CL	PH	CL	PH
	Station	Wt	Station	Wt	Station	Wt		Station	Wt				
01/10/24	346004	0	45542	0	8677	0	0.33	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4
02/10/24	34546	52	45592	50	8677	0	0.05	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
03/10/24	34588	42	45634	42	8677	0	0.50	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
04/10/24	34612	25	45652	24	8677	0	0.38	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
05/10/24	34649	36	45693	35	8677	0	0.24	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4
06/10/24	34719	69	45761	62	8677	0	0.96	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
07/10/24	34751	33	45797	36	8677	0	0.52	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
08/10/24	34787	36	45833	36	8677	0	0.58	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
09/10/24	34787	0	45833	0	8677	0	0.34	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4
10/10/24	34812	31	45869	29	8677	0	1.05	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
11/10/24	34882	64	45924	65	8677	0	0.55	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.4
12/10/24	34924	42	45969	42	8677	0	0.56	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
13/10/24	34962	38	46005	36	8677	0	0.38	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
14/10/24	34980	38	46041	36	8677	0	0.74	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
15/10/24	34987	37	46077	36	8677	0	0.64	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
16/10/24	34993	36	46111	34	8677	0	0.60	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4
17/10/24	34994	31	46142	31	8677	0	0.46	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
18/10/24	34994	36	46146	34	8677	0	1.04	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4
19/10/24	34994	34	46212	36	8677	0	0.08	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.4
20/10/24	34994	35	46246	34	8677	0	0.09	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4
21/10/24	34994	29	46244	24	8677	0	0.49	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4
22/10/24	34994	1	46275	1	8677	0	1.25	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
23/10/24	34994	61	46335	60	8677	0	0.46	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4
24/10/24	34994	24	46362	24	8677	0	1.24	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4
25/10/24	34994	38	46398	36	8677	0	0.20	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
26/10/24	34994	11	46436	18	8677	0	0.70	28426	0	1.5	6.4	1.0	6.4
27/10/24	34994	47	46473	37	8677	0	1.01	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
28/10/24	34994	37	46510	37	8677	0	0.68	28426	0	1.0	6.4	1.0	6.4
29/10/24	34994	38	46546	36	8677	0	0.79	28426	0	1.5	6.4	1.0	6.4
30/10/24	34994	34	46581	35	8677	0	0.49	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4
31/10/24	34994	4	46585	4	8677	0	0.44	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.4

1 2 3

Date	Station 1		Station 2		Station 3		Gerden	Station 4		Station 5		CL	PH	CL	PH
	Station	Wt	Station	Wt	Station	Wt		Station	Wt	Station	Wt				
01/11/24	39600	46	46624	39	8677	0	0.43	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
02/11/24	39634	26	46648	24	8674	0	0.40	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
03/11/24	39663	26	46669	21	8679	0	0.37	28426	0	28426	0	1.0	7.2	1.0	6.4
04/11/24	39405	42	46408	39	8674	0	0.45	28426	0	28426	0	3.0	6.4	1.0	6.8
05/11/24	39431	26	46431	23	8674	0	0.47	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
06/11/24	39460	29	46454	26	8674	0	0.46	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
07/11/24	39444	14	46440	13	86816	134	0.64	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
08/11/24	39818	44	46808	38	86816	0	0.38	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
09/11/24	39835	14	46822	14	86816	0	0.60	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
10/11/24	39878	43	46862	40	86816	0	0.64	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
11/11/24	39920	49	46899	34	86816	0	0.54	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
12/11/24	39963	43	46936	39	86816	0	0.54	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
13/11/24	40006	43	46944	39	86816	0	0.41	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
14/11/24	40021	19	46990	13	86850	304	0.48	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
15/11/24	40063	49	47029	39	86850	0	0.45	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
16/11/24	40104	41	47064	34	86850	0	0.43	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
17/11/24	40128	24	47090	23	86850	0	0.55	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
18/11/24	40169	41	47124	34	86850	0	0.41	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
19/11/24	40204	34	47165	34	86850	0	0.54	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
20/11/24	40249	49	47205	40	86850	0	0.46	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
21/11/24	40279	23	47224	22	86853	3	0.45	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
22/11/24	40311	39	47264	34	86853	0	1.13	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
23/11/24	40344	34	47301	34	86853	0	0.63	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
24/11/24	40362	14	47314	13	86853	0	0.72	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
25/11/24	40401	39	47362	36	86853	0	0.65	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
26/11/24	40436	35	47388	36	86853	0	0.61	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
27/11/24	40440	4	47412	24	86866	13	0.40	28426	0	28426	0	3.0	6.8	1.0	6.8
28/11/24	40440	0	47444	36	86866	0	0.46	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
29/11/24	40442	38	47445	34	86866	0	0.40	28426	0	28426	0	3.0	4.2	1.0	6.8
30/12/27	40443	1	47499	14	86914	49	0.49	28426	0	28426	0	1.0	6.8	1.0	6.4

Galaxy A12

Date	Bird Count		Bird Species		Total	Notes
	Count	Species	Count	Species		
01/12/67	23	40496	20	47719	43	
02/12/67	64	40563	50	44548	114	
03/12/67	15	40578	13	47591	28	
04/12/67	65	40643	59	44650	124	
05/12/67	34	40651	36	44686	70	
06/12/67	29	40720	26	47712	55	
07/12/67	0	40721	0	47722	0	
08/12/67	65	40786	61	47783	126	
09/12/67	46	40822	35	47818	81	
10/12/67	30	40862	36	44854	66	
11/12/67	34	40900	34	44892	68	
12/12/67	36	40936	35	44924	71	
13/12/67	23	40959	22	47949	45	
14/12/67	36	40995	36	47985	72	
15/12/67	44	41039	40	48025	84	
16/12/67	24	41067	34	48059	58	
17/12/67	0	41067	0	48059	0	
18/12/67	54	41120	59	48114	113	
19/12/67	34	41154	40	45159	74	
20/12/67	32	41190	24	48186	56	
21/12/67	34	41224	36	48222	70	
22/12/67	41	41265	44	48266	85	
23/12/67	26	41291	48	48297	74	
24/12/67	0	41291	0	48297	0	
25/12/67	30	41321	35	48332	65	
26/12/67	57	41344	62	48390	119	
27/12/67	33	41477	39	48437	72	
28/12/67	57	41462	60	48497	117	
29/12/67	29	41491	48	48519	77	
30/12/67	44	41535	74	48617	118	
31/12/67	90	41555	93	48640	183	

ภาคผนวกที่ 9

ภาพฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2567



ภาพฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2567

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567




ภาพฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2567

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567

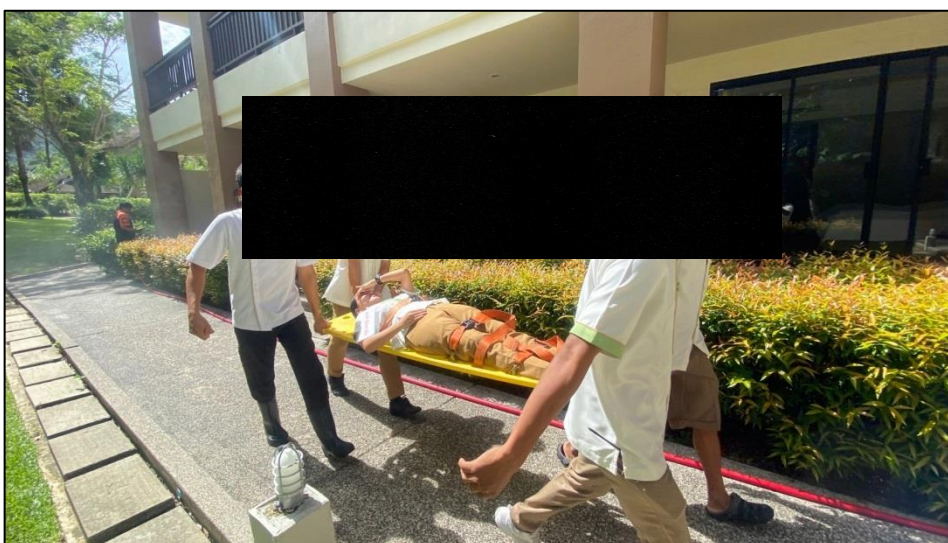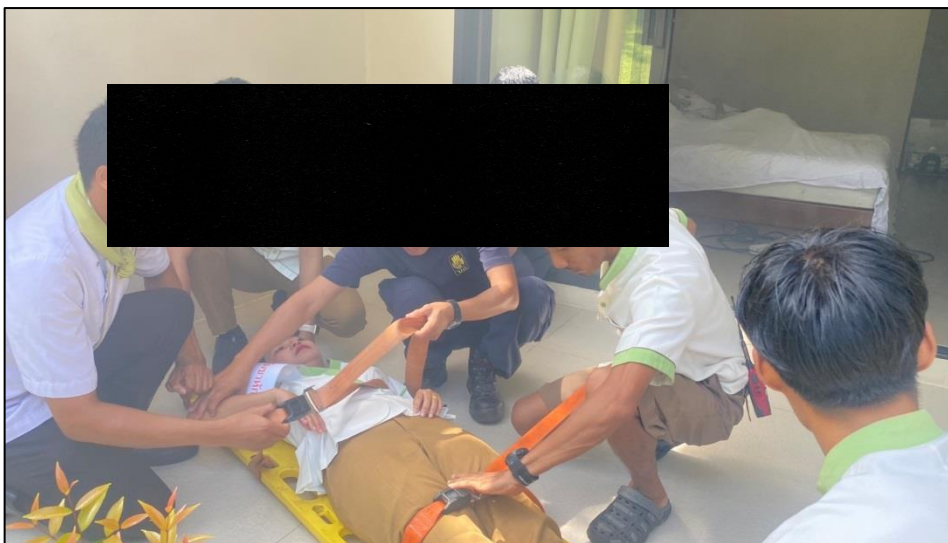

ภาพฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2567

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567

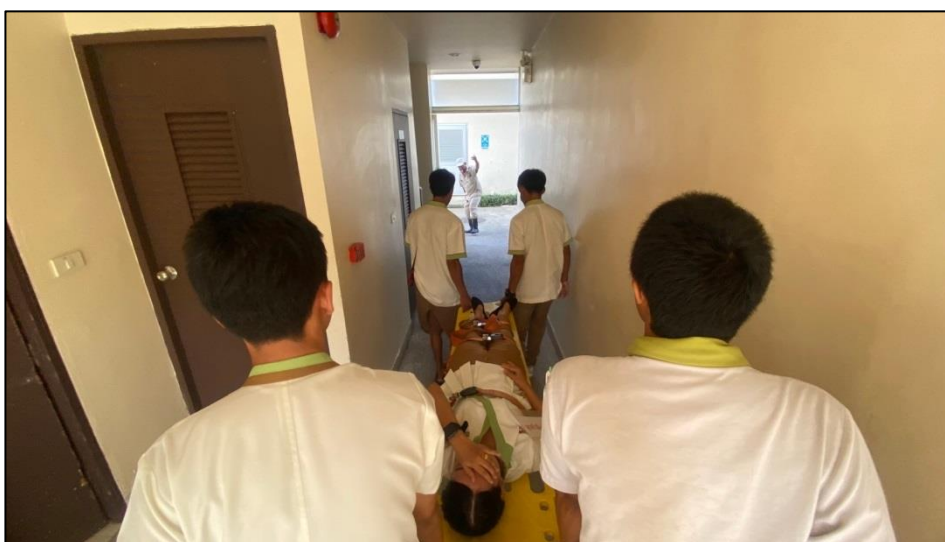

ภาพฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2567

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567

