SINGHA
COMPLEX

ภาคผนวก ข-2

เอกสารการตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบบำบัด

ตารางวิเคราะห์ค่า SV30 และPH

เดือน ก.ค พ.ศ. 2567

บ่อ แก๊ส / ตราย

วันที่	เวลา	ปริมาณ SV30 (ml) & ค่าPH				มาตรฐาน SV30 (ml)		ลงชื่อ	หมายเหตุ
		บ่อเติมอากาศ	PH (5-9)	บ่อตกตะกอน	PH (5-9)	บ่อเติมอากาศ	บ่อตกตะกอน		
1	13.00	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
2	13.00	300	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
3	13.00	300	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
4	13.00	350	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
5	12.30	250	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
6	13.00	270	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
7	13.30	210	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
8	13.10	210	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
9	13.30	250	9	≤30	9	≥100	≤30	[redacted]	
10	13.30	150	5	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
11	13.46	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
12	15.00	180	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
13	15.00	260	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
14	15.00	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
15	15.00	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
16	15.00	160	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
17	15.00	200	9	<30	7	≥100	≤30	[redacted]	
18	16.00	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
19	12.00	250	7	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
20	16.00	200	8	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
21	16.10	300	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
22	12.30	320	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
23	12.00	450	9	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
24	14.30	200	7	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
25	14.00	250	7	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
26	13.55	290	7	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
27	13.00	300	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
28	13.00	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
29	13.00	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
30	13.00	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
31	13.00	210	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	

pproved by [redacted] Date 1/8/67

ตารางวิเคราะห์ค่า SV30 และPH

เดือน ส.ค. พ.ศ. 2567

บ่อ ม่อน้ำ ม.

วันที่	เวลา	ปริมาณ SV30 (ml) & ค่าPH				มาตรฐาน SV30 (ml)		ลงชื่อ	หมายเหตุ
		บ่อเติมอากาศ	PH (5-9)	บ่อตกตะกอน	PH (5-9)	บ่อเติมอากาศ	บ่อตกตะกอน		
1	13.50	250	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
2	14.20	250	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
3	14.20	280	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
4	13.20	290	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
5	15.00	250	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
6	14.30	210	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
7	14.20	260	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
8	13:30	300	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
9	13.45	245	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
10	13.45	170	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
11	14.00	300	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
12	13:30	400	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
13	13.30	300	7	<30	7	≥100	≤30	[redacted]	
14	13.00	220	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
15	13:30	300	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
16	13:40	280	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
17	14.00	290	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
18	13.00	300	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
19	12.45	260	7	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
20	12.40	300	7	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
21	12.30	300	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
22	12.36	280	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
23	13.40	230	5	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
24	14.30	200	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
25	13.17	150	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
26	13.30	100	8	≤30	9	≥100	≤30	[redacted]	
27	13.30	300	8	≤30	9	≥100	≤30	[redacted]	
28	14.00	200	9	≤30	9	≥100	≤30	[redacted]	
29	14.00	400	7	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
30	14.10	250	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
31						≥100	≤30	[redacted]	

pproved by [redacted] Date 1/9/67

ตารางวิเคราะห์ค่า SV30 และPH

เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บ่อ ม้าม้อ

วันที่	เวลา	ปริมาณ SV30 (ml) & ค่าPH				มาตรฐาน SV30 (ml)		ลงชื่อ	หมายเหตุ
		บ่อเติมอากาศ	PH (5-9)	บ่อตกตะกอน	PH (5-9)	บ่อเติมอากาศ	บ่อตกตะกอน		
1	11.00	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
2	10.00	120	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
3	14.00	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
4	16.00	170	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
5	10.00	120	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
6	13.00	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
7	14.30	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
8	13.30	230	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
9	15.00	270	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
10	13.05	300	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
11	10.00	250	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
12	10.00	240	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
13	10.00	180	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
14	10.00	190	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
15	10.00	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
16	13.30	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
17	10.30	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
18	11.15	125	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
19	16.10	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
20	14.46	150	8	≤	8	≥100	≤30	[redacted]	
21	14.20	150	7	[illegible]	7	≥100	≤30	[redacted]	
22	13.30	140	7	≤	7	≥100	≤30	[redacted]	
23	10.10	150	7	≤	7	≥100	≤30	[redacted]	
24	10.10	120	7	≤	7	≥100	≤30	[redacted]	
25	13.40	140	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
26	16.00	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
27	15.30	120	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
28	15.40	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
29	12.30	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
30	10.30	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
31						≥100	≤30	[redacted]	

pproved by.......[redacted]....... Date 30/9/67

ตารางวิเคราะห์ค่า SV30 และPH

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บ่อ ม้าม้า

วันที่	เวลา	ปริมาณ SV30 (ml) & ค่าPH				มาตรฐาน SV30 (ml)		ลงชื่อ	หมายเหตุ
		บ่อเติมอากาศ	PH (5-9)	บ่อตกตะกอน	PH (5-9)	บ่อเติมอากาศ	บ่อตกตะกอน		
1	10.00	110	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
2	10:07	120	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
3	11.00	140	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
4	10.30	100	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
5	11.00	100	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
6	11.05	95	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
7	11.10	90	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
8	11.50	125	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
9	14.00	120	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
10	10.10	225	7	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
11	10.30	220	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
12	17.00	250	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
13	13.30	250	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
14	12.00	210	9	≤30	9	≥100	≤30	[redacted]	
15	11.20	180	9	≤30	9	≥100	≤30	[redacted]	
16	11.30		8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
17	10.00	120	8	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
18	14.00	120	6	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
19	10.00	90	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
20	13.40	65	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
21	11.00	80	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
22	11.30	80	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
23	11.00	110	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
24	11.55	90	9	≤30	9	≥100	≤30	[redacted]	
25	10.30	70	6	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
26	10.30	50	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
27	10.30	50	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
28	9.00	80	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
29	11.45	60	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
30	15.40	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
31	11.30	200	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	

pproved by.......[redacted]....... Date 31/10/67

ตารางวิเคราะห์ค่า SV30 และPH

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

บ่อ [illegible]

วันที่	เวลา	ปริมาณ SV30 (ml) & ค่าPH				มาตรฐาน SV30 (ml)		ลงชื่อ	หมายเหตุ
		บ่อเติมอากาศ	PH (5-9)	บ่อตกตะกอน	PH (5-9)	บ่อเติมอากาศ	บ่อตกตะกอน		
1	11.30	270	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
2	10.00	100	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
3	13.00	110	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
4	14.00	100	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
5	14.40	90	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
6	10.00	270	6	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
7	14.00	360	6	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
8	14.00	290	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
9	14.00	100	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
10	14.00	100	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
11	13:30	70	9	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
12	14:00	65	8	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
13	13.00	90	6	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
14	13.30	245	6	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
15	14.00	300	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
16	15.00	140	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
17	14.00	100	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
18	14.00	120	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
19	14.00	50	9	≤30	9	≥100	≤30	[redacted]	
20	15.00	30	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
21	13.30	25	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
22	14:30	50	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
23	14:00	30	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
24	14:00	350	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
25	14:00	350	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
26	14.30	200	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
27	13.40	190	6	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
28	14.00	220	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
29	14.10	220	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
30	14.15	210	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
31						≥100	≤30	[redacted]	

pproved by [redacted] Date 30 / 11 / 6

ตารางวิเคราะห์ค่า SV30 และPH

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

บ่อ [illegible]

วันที่	เวลา	ปริมาณ SV30 (ml) & ค่าPH				มาตรฐาน SV30 (ml)		ลงชื่อ	หมายเหตุ
		บ่อเติมอากาศ	PH (5-9)	บ่อตกตะกอน	PH (5-9)	บ่อเติมอากาศ	บ่อตกตะกอน		
1	14.05	220	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
2	14.20	220	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
3	14:00	250	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
4	14:00	210	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
5	14:00	300	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
6	13.50	300	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
7	14.10	250	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
8	16.30	300	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
9	14.00	250	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
10	14.20	200	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
11	14.00	150	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
12	14.00	280	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
13	14.30	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
14	14.30	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
15	17.30	160	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
16	14.30	250	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
17	14.30	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
18	14.00	170	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
19	14.30	100	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
20	14.10	100	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
21	14.20	100	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
22	14.30	150	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
23	13:30	390	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
24	13:00	290	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
25	14.10	120	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
26	14.00	100	6	≤30	6	≥100	≤30	[redacted]	
27	14.00	100	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
28	14.00	120	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	
29	14.00	60	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
30	16.00	50	8	≤30	8	≥100	≤30	[redacted]	
31	14.20	350	7	≤30	7	≥100	≤30	[redacted]	

pproved by [redacted] Date 31 / 12 / 67

ภาคผนวก ข-3

เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1-2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567

แบบ ทส. ๑

อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล บางกะปิ เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร - มี คุณโอหาร วัยอุดมวุฒิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ก อาคารสำนักงานให้เช่า ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .... ออกให้โดย .... หมดอายุ......................
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

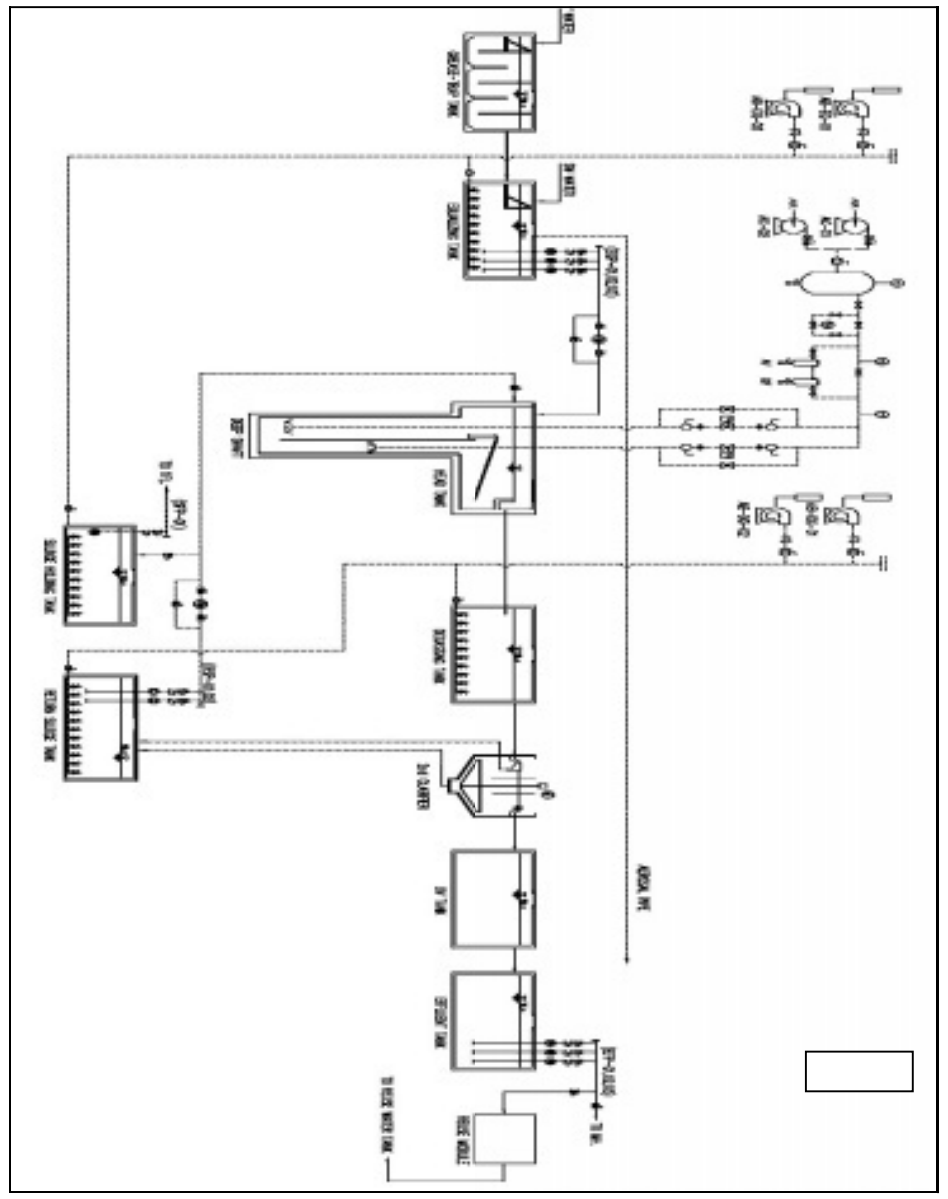

แบบ ทส. ๑

ได้จัดเก็บสถิติและข้อแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส. ๑

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/67	312	437.46	313.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2/7/67	312	406.95	312.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
3/7/67	312	316.66	90.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
4/7/67	312	375.31	260.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
5/7/67	312	192.88	163.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
6/7/67	312	158.99	81.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
7/7/67	312	394.94	253.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
8/7/67	312	404.07	239.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
9/7/67	312	373.13	251.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
10/7/67	312	391.67	247.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
11/7/67	312	427.14	239.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
12/7/67	312	216.71	111.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
13/7/67	312	161.00	88.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
14/7/67	312	389.01	234.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
15/7/67	312	409.21	245.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]

แบบ ทส. ๑

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
16/7/67	312	377.31	256.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
17/7/67	312	378.75	221.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
18/7/67	312	466.67	180.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
19/7/67	312	121.49	169.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
20/7/67	312	191.33	88.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
21/7/67	312	175.81	128.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
22/7/67	312	410.69	101.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
23/7/67	312	385.00	443.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
24/7/67	312	408.64	240.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
25/7/67	312	397.12	214.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
26/7/67	312	322.17	135.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
27/7/67	312	140.12	102.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
28/7/67	312	239.70	133.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
29/7/67	312	321.67	147.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
30/7/67	312	378.91	280.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
31/7/67	312	436.62	243.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]

แบบ ทส. ๑

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(คุณโอหาร วัยอุดมวุฒิ)
.............................–.................. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ ....–............. หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ ....–............. หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1788 หมู่ที่ : ซอย :
ถนน : เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล : บางกะปิ เขต/อำเภอ : เขตห้วยขวาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-0889099 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 120,000
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 52/2561 ออกให้โดย : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายโอหาร วัยอุดมวุฒิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ____________________ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ____________________ หมดอายุ ______________
ออกให้โดย ______________________________

ลงชื่อ ____________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ____________________ หมดอายุ ______________
ออกให้โดย ______________________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบกากจากกรุงเทพมหานครเข้าสูบและจัดเก็บ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 9,338.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10,207.150 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,206.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[ ] ปกติ	[X] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[ ] ปกติ	[X] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข แอร์คอมเสีย1 ตัว / ระบบริเทินเสีย 2 ตัว

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล บางกะปิ เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร - มี คุณโอหาร วัยอุดมวุฒิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ก อาคารสำนักงานให้เช่า ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .... ออกให้โดย .... หมดอายุ ....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

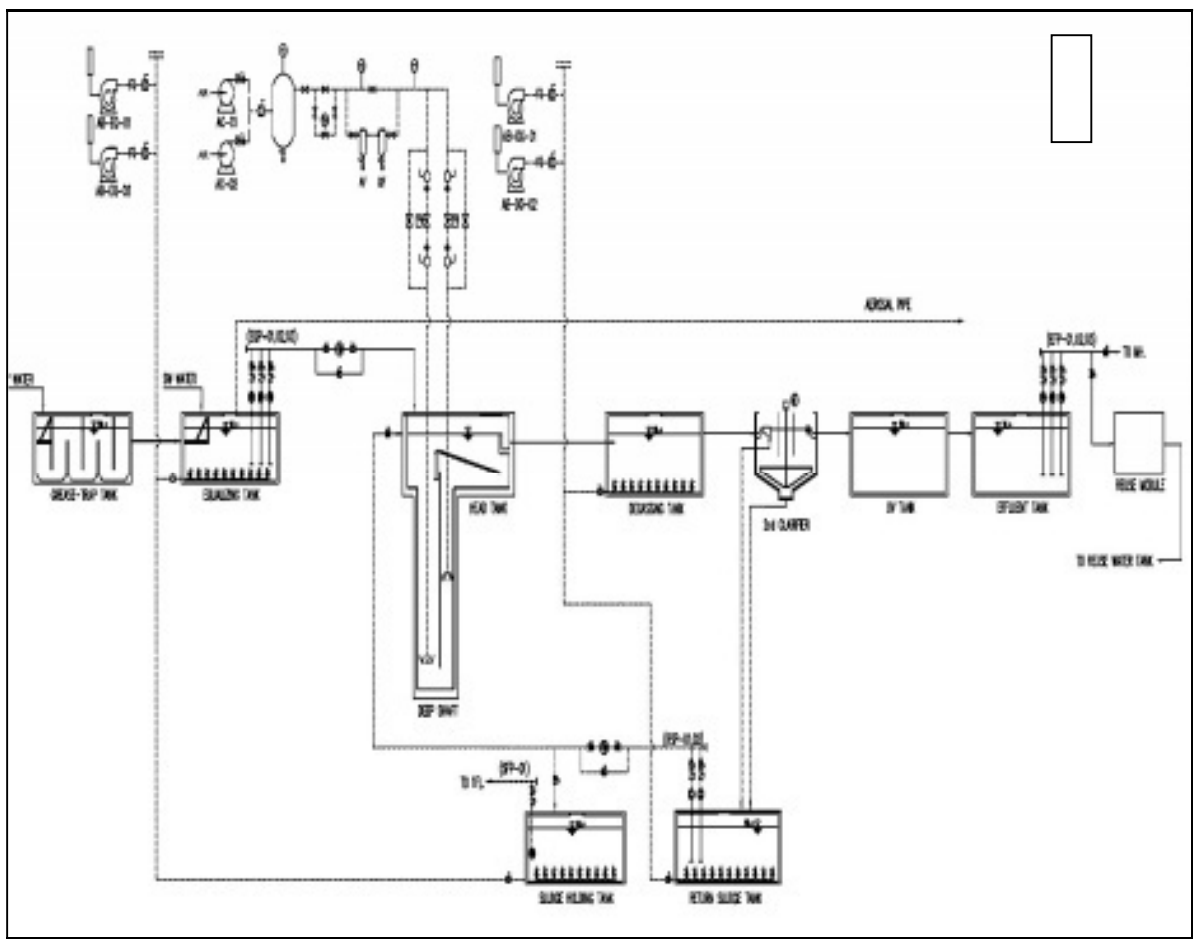

ได้จัดเก็บสถิติและข้อแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/67	318	549.53	252.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2/8/67	318	207.30	175.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
3/8/67	318	211.05	94.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
4/8/67	318	465.26	376.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
5/8/67	318	338.32	252.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
6/8/67	318	347.23	267.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
7/8/67	318	463.62	257.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
8/8/67	318	368.99	232.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
9/8/67	318	191.06	97.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
10/8/67	318	161.33	73.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
11/8/67	318	217.07	88.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
12/8/67	318	405.11	233.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
13/8/67	318	394.07	246.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
14/8/67	318	450.67	154.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
15/8/67	318	345.23	246.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]

	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
16/8/67	318	226.63	221.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
17/8/67	318	193.86	114.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
18/8/67	318	394.97	122.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
19/8/67	318	414.11	189.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
20/8/67	318	462.00	267.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
21/8/67	318	347.17	275.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
22/8/67	318	429.19	428.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
23/8/67	318	218.26	102.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
24/8/67	318	181.39	96.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
25/8/67	318	442.52	146.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
26/8/67	318	416.22	194.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
27/8/67	318	430.10	221.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
28/8/67	318	429.87	366.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
29/8/67	318	378.14	363.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
30/8/67	318	204.07	61.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
31/8/67	318	165.99	125.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]

แบบ ทส. ๑

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(คุณโอฬาร วัยอุดมวุฒิ)
.............................–....................... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ ....–.............. หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ ....–.............. หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1788 หมู่ที่ : ซอย :
ถนน : เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล : บางกะปิ เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-0889099 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 120,000
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 52/2561 ออกให้โดย : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ________________________ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ________________________ หมดอายุ ________________
ออกให้โดย ________________________________

ลงชื่อ ________________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ________________________ หมดอายุ ________________
ออกให้โดย ________________________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

---

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบกากจากกรุงเทพมหานครเข้าสูบและจัดเก็บ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 9,856.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10,450.360 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,332.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[ ] ปกติ	[X] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[ ] ปกติ	[X] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข แอร์คอมเสีย1 ตัว

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล บางกะปิ เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร - มี คุณโอหาร วัยอุดมวุฒิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ก อาคารสำนักงานให้เช่า ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .... ออกให้โดย .... หมดอายุ .... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

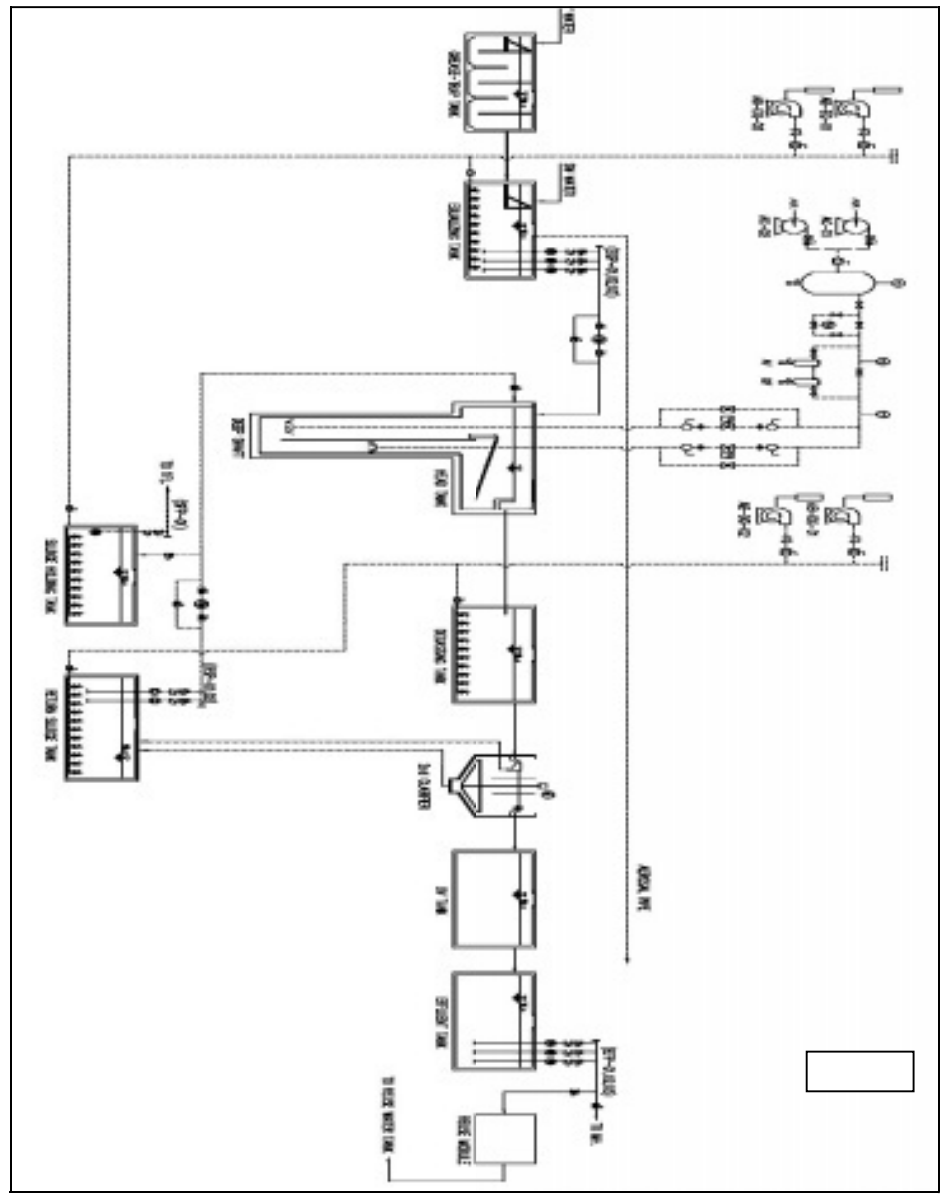

แบบ ทส. ๑

ได้จัดเก็บสถิติและข้อแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส. ๑

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/67	298.10	353.90	248.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2/9/67	298.10	362.27	254.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
3/9/67	298.10	364.55	207.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
4/9/67	298.10	412.37	-709.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
5/9/67	298.10	383.45	1153.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
6/9/67	298.10	207.24	194.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
7/9/67	298.10	189.77	114.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
8/9/67	298.10	401.99	247.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
9/9/67	298.10	397.30	247.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
10/9/67	298.10	434.06	267.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
11/9/67	298.10	368.30	254.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
12/9/67	298.10	396.33	227.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
13/9/67	298.10	197.59	133.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
14/9/67	298.10	194.01	82.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
15/9/67	298.10	422.48	245.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]

แบบ ทส. ๑

	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
16/9/67	298.10	381.22	248.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
17/9/67	298.10	366.62	265.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
18/9/67	298.10	386.18	256.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
19/9/67	298.10	388.58	232.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
20/9/67	298.10	212.89	23.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
21/9/67	298.10	196.70	167.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
22/9/67	298.10	402.54	236.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
23/9/67	298.10	352.36	281.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
24/9/67	298.10	412.72	265.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
25/9/67	298.10	327.24	231.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
26/9/67	298.10	361.33	230.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
27/9/67	298.10	194.71	96.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
28/9/67	298.10	199.34	74.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
29/9/67	298.10	364.29	234.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
30/9/67	298.10	432.29	260.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]

แบบ ทส. ๑

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(คุณโอฬาร วัยอุดมวุฒิ)
....–................... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(...)
ใบอนุญาตเลขที่ ....–.............. หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(...)
ใบอนุญาตเลขที่ ....–.............. หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1788 หมู่ที่ : ซอย :
ถนน : เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล : บางกะปิ เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-0889099 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 120,000
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 52/2561 ออกให้โดย : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ____________________ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ____________________ หมดอายุ ______________
ออกให้โดย ______________________________

ลงชื่อ ____________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ____________________ หมดอายุ ______________
ออกให้โดย ______________________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

---

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบกากจากกรุงเทพมหานครเข้าสูบและจัดเก็บ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,943.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10,064.600 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,261.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[ ] ปกติ	[X] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[ ] ปกติ	[X] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข แอร์คอมเสีย1 ตัว / ระบบริเทินเสีย 2 ตัว

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล บางกะปิ เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร - มี คุณโอหาร วัยอุดมวุฒิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ก อาคารสำนักงานให้เช่า ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .... ออกให้โดย .... หมดอายุ ....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

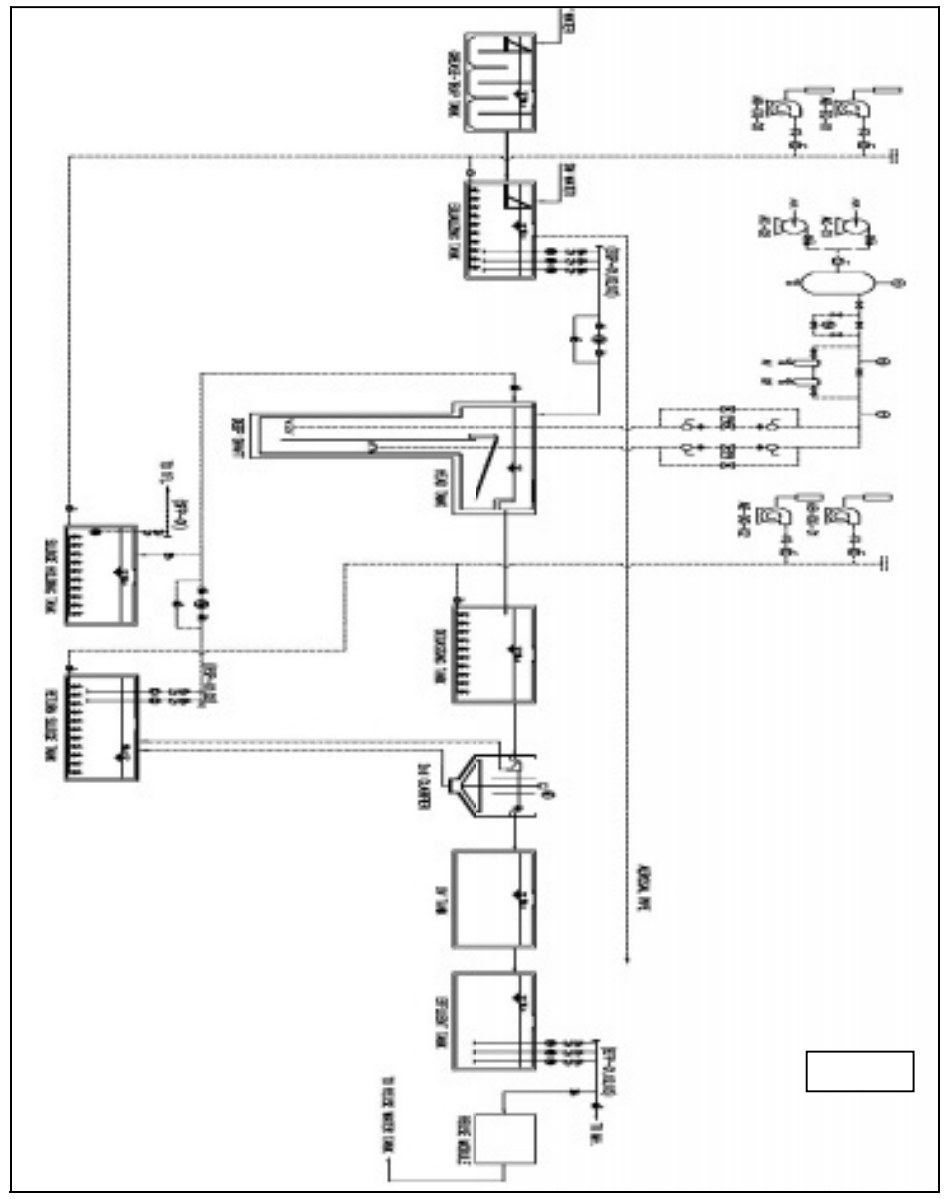

แบบ ทส. ๑

ได้จัดเก็บสถิติและข้อแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส. ๑

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/67	272.06	343.65	247.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2/10/67	272.06	377.87	238.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
3/10/67	272.06	387.01	242.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
4/10/67	272.06	146.09	99.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
5/10/67	272.06	169.33	90.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
6/10/67	272.06	406.72	244.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
7/10/67	272.06	492.54	260.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
8/10/67	272.06	358.40	213.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
9/10/67	272.06	389.82	243.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
10/10/67	272.06	321.45	246.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
11/10/67	272.06	217.70	106.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
12/10/67	272.06	152.44	80.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
13/10/67	272.06	168.10	147.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
14/10/67	272.06	366.91	190.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
15/10/67	272.06	370.48	254.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]

แบบ ทส. ๑

	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
16/10/67	272.06	401.71	479.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
17/10/67	272.06	396.26	68.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
18/10/67	272.06	166.54	37.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
19/10/67	272.06	154.41	66.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
20/10/67	272.06	377.92	258.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
21/10/67	272.06	448.80	251.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
22/10/67	272.06	151.77	71.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
23/10/67	272.06	379.85	268.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
24/10/67	272.06	395.13	212.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
25/10/67	272.06	165.12	142.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
26/10/67	272.06	190.43	77.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
27/10/67	272.06	374.24	244.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
28/10/67	272.06	401.13	247.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
29/10/67	272.06	407.18	232.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
30/10/67	272.06	380.10	220.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
31/10/67	272.06	397.70	345.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]

แบบ ทส. ๑

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(คุณโอฬาร วัยอุดมวุฒิ)
............................–............................ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ ....–............... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ ....–............... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1788 หมู่ที่ : ซอย :
ถนน : เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล : บางกะปิ เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-0889099 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 120,000
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 52/2561 ออกให้โดย : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ________________________ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ______________________ หมดอายุ ________________
ออกให้โดย ________________________________

ลงชื่อ ________________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ______________________ หมดอายุ ________________
ออกให้โดย ________________________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

---

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบกากจากกรุงเทพมหานครเข้าสูบและจัดเก็บ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,434.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10,614.760 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,592.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล บางกะปิ เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร - มี คุณโอหาร วัยอุดมวุฒิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ก อาคารสำนักงานให้เช่า ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .... ออกให้โดย .... หมดอายุ ....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

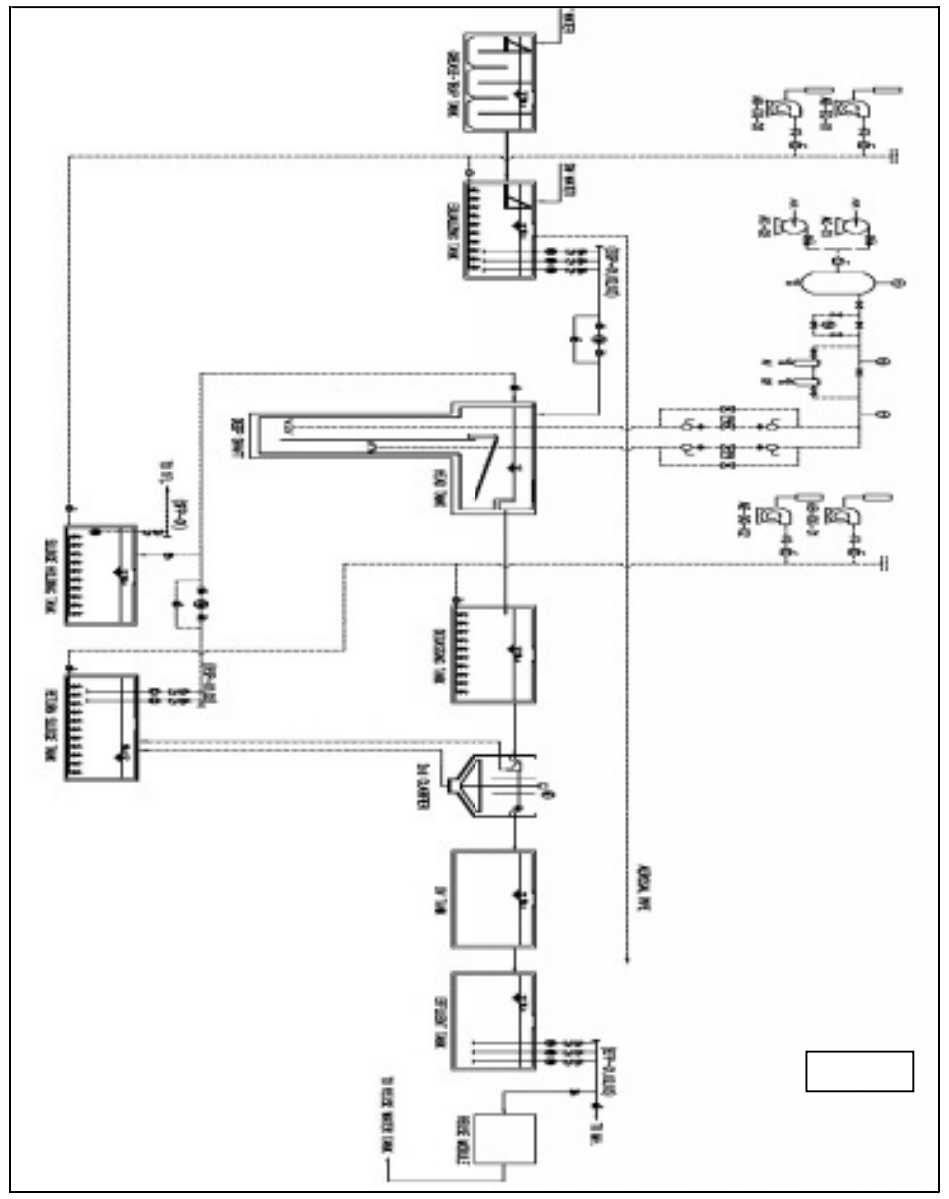

แบบ ทส. ๑

ได้จัดเก็บสถิติและข้อแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส. ๑

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/67	299.16	192.12	115.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2/11/67	299.16	167.45	93.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
3/11/67	299.16	413.71	227.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
4/11/67	299.16	369.29	263.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
5/11/67	299.16	364.62	235.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
6/11/67	299.16	454.81	260.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
7/11/67	299.16	407.02	279.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
8/11/67	299.16	225.27	110.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
9/11/67	299.16	163.73	104.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
10/11/67	299.16	410.20	221.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
11/11/67	299.16	419.03	296.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
12/11/67	299.16	425.06	259.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
13/11/67	299.16	399.82	256.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
14/11/67	299.16	345.49	232.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
15/11/67	299.16	199.35	102.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]

แบบ ทส. ๑

	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
16/11/67	299.16	161.29	87.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
17/11/67	299.16	371.19	195.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
18/11/67	299.16	382.34	207.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
19/11/67	299.16	380.06	245.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
20/11/67	299.16	390.50	240.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
21/11/67	299.16	366.58	221.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
22/11/67	299.16	291.92	198.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
23/11/67	299.16	195.21	94.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
24/11/67	299.16	442.48	250.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
25/11/67	299.16	408.85	275.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
26/11/67	299.16	399.64	245.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
27/11/67	299.16	330.17	177.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
28/11/67	299.16	419.85	307.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
29/11/67	299.16	194.36	98.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
30/11/67	299.16	152.79	93.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]

แบบ ทส. ๑

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(คุณโอฬาร วัยอุดมวุฒิ)
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(...)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(...)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1788 หมู่ที่ : ซอย :
ถนน : เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล : บางกะปิ เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-0889099 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 120,000
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 52/2561 ออกให้โดย : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ______________________ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ______________________ หมดอายุ ________________
ออกให้โดย ______________________________

ลงชื่อ ______________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ______________________ หมดอายุ ________________
ออกให้โดย ______________________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบกากจากกรุงเทพมหานครเข้าสูบและจัดเก็บ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,975.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,844.220 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,984.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปั๊มระบบ MBR ผิดปกติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1788 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล บางกะปิ เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-088-9099 โทรสาร - มี คุณโอหาร วัยอุดมวุฒิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ก อาคารสำนักงานให้เช่า ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .... ออกให้โดย .... หมดอายุ ....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

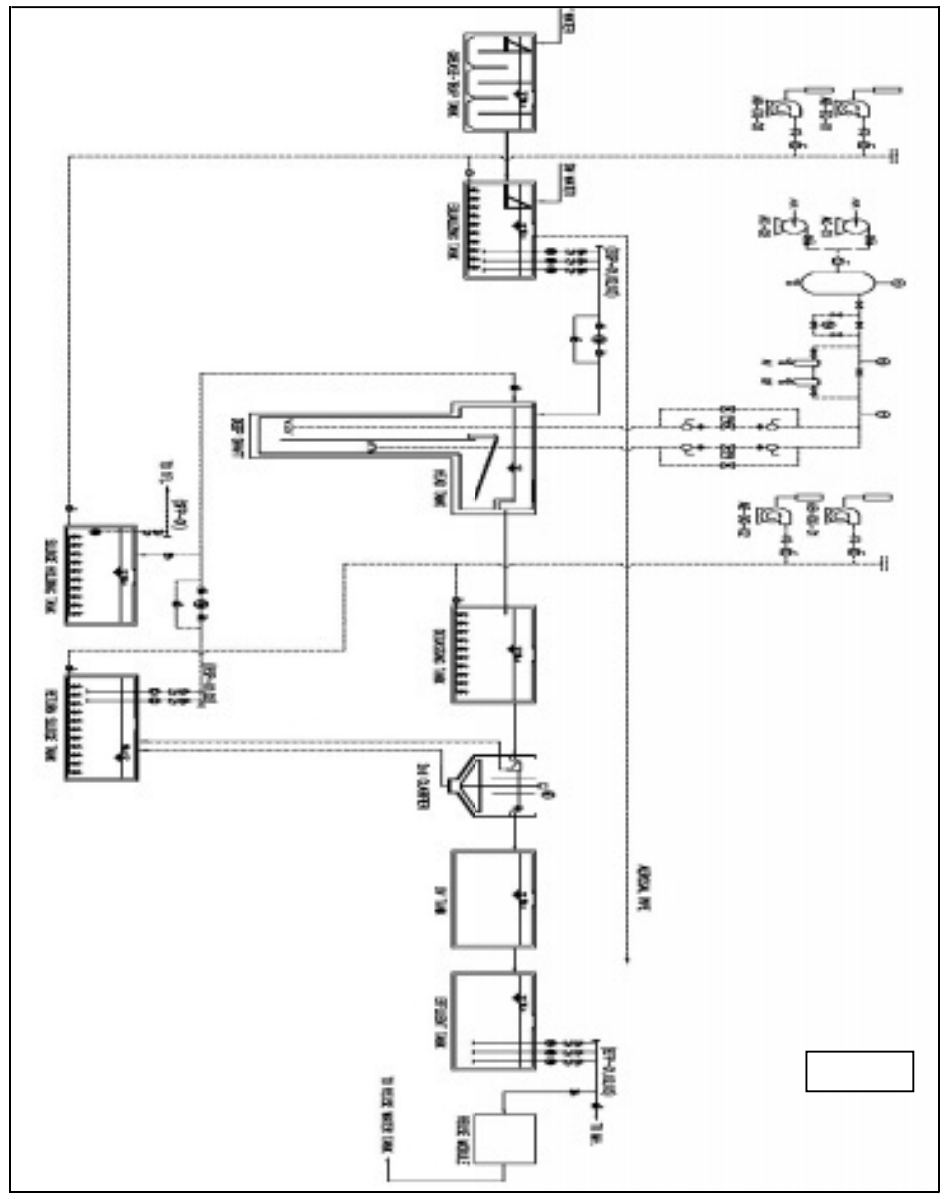

ได้จัดเก็บสถิติและข้อแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/67	295.71	393.59	236.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2/12/67	295.71	430.03	240.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
3/12/67	295.71	426.16	251.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
4/12/67	295.71	201.00	67.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
5/12/67	295.71	397.65	231.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
6/12/67	295.71	170.80	101.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
7/12/67	295.71	152.75	65.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]
8/12/67	295.71	381.09	245.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
9/12/67	295.71	318.82	167.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
10/12/67	295.71	384.04	217.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
11/12/67	295.71	370.86	252.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
12/12/67	295.71	330.20	244.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
13/12/67	295.71	235.83	99.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
14/12/67	295.71	190.25	84.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
15/12/67	295.71	394.94	183.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]

	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
16/12/67	295.71	357.34	224.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
17/12/67	295.71	404.04	236.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
18/12/67	295.71	360.41	230.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
19/12/67	295.71	375.94	304.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
20/12/67	295.71	213.54	93.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
21/12/67	295.71	160.78	90.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
22/12/67	295.71	367.20	212.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
23/12/67	295.71	412.61	276.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
24/12/67	295.71	461.22	187.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
25/12/67	295.71	338.56	272.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
26/12/67	295.71	317.27	149.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
27/12/67	295.71	208.32	159.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
28/12/67	295.71	159.05	0.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
29/12/67	295.71	204.72	164.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
30/12/67	295.71	142.39	0.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
31/12/67	295.71	177.47	75.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		[redacted]

แบบ ทส. ๑

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่บันทึกตามเครื่องมือตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามรายงานฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ

......................................เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(คุณโอฬาร วัยอุดมวุฒิ)
–

......................................ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(......................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ....–................. หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

......................................ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(......................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ....–................. หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1788 หมู่ที่ : ซอย :
ถนน : เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล : บางกะปิ เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-0889099 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 120,000
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 52/2561 ออกให้โดย : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ____________________ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ____________________ หมดอายุ ______________
ออกให้โดย ____________________________

ลงชื่อ ____________________ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ ____________________ หมดอายุ ______________
ออกให้โดย ____________________________

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบกากจากกรุงเทพมหานครเข้าสูบและจัดเก็บ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	9,167.000	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	9,438.880	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	5,353.000	ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

SINGHA
COMPLEX

ภาคผนวก ข-4

เอกสารการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโครงการ

SINGHA COMPLEX

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : Gen 01

สถานที่ติดตั้ง / Location : 12A

รายละเอียด / Description	สัปดาห์ / week											
	02/11/67	/ /	8/11/67	/ /	16/11/67	/ /	23/11/67	/ /	30/11/67	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตรวจเช็คก่อนสตาร์ทเครื่อง/ Pre-start Checking												
1 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	N		N		N		N		N			
2 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน / Check cooling water level	N		N		N		N		N			
3 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ / Check battery distilled water Level	N		N		N		N		N			
4 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil Leaks	N		N		N		N		N			
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	N		N		N		N		N			
6 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน / Check cooling water leaks	N		N		N		N		N			
7 การขันน็อตและขั้วต่อสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	N		N		N		N		N			
8 ตรวจสอบไส้กรองอากาศ / Check air cleaner element	N		N		N		N		N			
9 ตรวจสอบสภาพสายพาน /Check belts condition	N		N		N		N		N			
การทดสอบ / Testing Mode												
10 ทดสอบโดยการจ่ายโหลดจริง / Loaded												
11 ทดสอบโดยไม่จ่ายโหลด / Unloaded	N		N		N		N		N			
ตรวจเช็คขณะเครื่องทำงาน / Check engine is running (*สตาร์ทเครื่องยนต์นาน 10 -15 นาที และบันทึกตามรายการ / Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed 1500 RPM.	1800		1500		1500		1500		1500			
13 บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil pressure 70 Psi.	72		71		71		71		71			
14 บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil temperature 52 °C												
15 บันทึกแรงดันของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water pressure - Psi.												
16 บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water temperature 50 °C	54		52		51		52		52			
17 บันทึกกระแสและแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ / Record battery charging ___ Amps 28 Volts	28.3		28.2		28.2		28.2		28.2			
18 บันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด / Record out going voltage 400/400/400 Volts	[illegible]		404/403/404		404/404/403		[illegible]		[illegible]			
19 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า /Record frequency 50 Hz.	50		50		50		50		50			
20 ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations	N		N		N		N		N			
21 ตรวจสอบสภาพควันไอเสีย / Condition of smoke	N		N		N		N		N			
22 บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level 2700 liters	2380		2360		2350		2270		2260			
23 บันทึกชั่วโมงการทำงาน / Record running hour ___ hrs.	121h 29M		121h 48m		121h 51m		123h 9m		124h 7M			

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผชก. / Acknowledged by Assistant

[redacted]

ฝาหม้อน้ำชำรุด 02/11/67

SINGHA COMPLEX

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : Gen 1

สถานที่ติดตั้ง / Location : 12A

รายละเอียด / Description	สัปดาห์ / week											
	7/12/67	/ /	14/12/67	/ /	21/12/67	/ /	28/12/67	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตรวจเช็คก่อนสตาร์ทเครื่อง/ Pre-start Checking												
1 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	N		N		N		N					
2 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน / Check cooling water level	N		N		N		N					
3 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ / Check battery distilled water Level	N		N		N		N					
4 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil Leaks	N		N		N		N					
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	N		N		N		N					
6 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน / Check cooling water leaks	N		N		N		N					
7 การขันน็อตและขั้วต่อสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	N		N		N		N					
8 ตรวจสอบไส้กรองอากาศ / Check air cleaner element	N		N		N		N					
9 ตรวจสอบสภาพสายพาน /Check belts condition	N		N		N		N					
การทดสอบ / Testing Mode												
10 ทดสอบโดยการจ่ายโหลดจริง / Loaded												
11 ทดสอบโดยไม่จ่ายโหลด / Unloaded	N		N		N		N					
ตรวจเช็คขณะเครื่องทำงาน / Check engine is running (*สตาร์ทเครื่องยนต์นาน 10 -15 นาที และบันทึกตามรายการ / Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed 1500 RPM.	1500		1500		1500		1500					
13 บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil pressure 70 Psi.	72		71		71		71					
14 บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil temperature 52 °C												
15 บันทึกแรงดันของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water pressure - Psi.												
16 บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water temperature 50 °C	54		51		52		61					
17 บันทึกกระแสและแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ / Record battery charging ___ Amps 28 Volts	28.3		28.2		28.2		28.2					
18 บันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด / Record out going voltage 400/400/400 Volts	404/403/404		403/403/403		402/403/403		403/403/403					
19 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า /Record frequency 50 Hz.	50		50		50		50					
20 ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations	N		N		N		N					
21 ตรวจสอบสภาพควันไอเสีย / Condition of smoke	N		N		N		N					
22 บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level 2700 liters	2260		2250		2250		2250					
23 บันทึกชั่วโมงการทำงาน / Record running hour ___ hrs.	134h 32m		134h 47m		134h 53m		134h 56m					
หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown	461		463		466		465					

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผชก. / Acknowledged by Assistant

[redacted]

SINGHA COMPLEX

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : Gen 02

สถานที่ติดตั้ง / Location : 12A

รายละเอียด / Description	สัปดาห์ / week											
	02/11/67	/ /	9/11/67	/ /	16/11/67	/ /	23/11/67	/ /	30/11/67	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตรวจเช็คก่อนสตาร์ทเครื่อง/ Pre-start Checking												
1 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	N		N		N		N		N			
2 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน / Check cooling water level	N		N		N		N		N			
3 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ / Check battery distilled water Level	N		N		N		N		N			
4 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil Leaks	N		N		N		N		N			
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	N		N		N		N		N			
6 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน / Check cooling water leaks	N		N		N		N		N			
7 การขันน็อตและขั้วต่อสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	N		N		N		N		N			
8 ตรวจสอบไส้กรองอากาศ / Check air cleaner element	N		N		N		N		N			
9 ตรวจสอบสภาพสายพาน /Check belts condition	N		N		N		N		N			
การทดสอบ / Testing Mode												
10 ทดสอบโดยการจ่ายโหลดจริง / Loaded												
11 ทดสอบโดยไม่จ่ายโหลด / Unloaded	N		N		N		N		N			
ตรวจเช็คขณะเครื่องทำงาน / Check engine is running (*สตาร์ทเครื่องยนต์นาน 10 -15 นาที และบันทึกตามรายการ / Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed ___ RPM.	1500		1500		1500		1500		1500			
13 บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil pressure ___ Psi.	68		68		68		68		68			
14 บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil temperature ___ °C												
15 บันทึกแรงดันของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water pressure ___ Psi.												
16 บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water temperature ___ °C	55		51		51		52		52			
17 บันทึกกระแสและแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ / Record battery charging ___ Amps ___ Volts	28.2		28.2		28.2		28.2		28.3			
18 บันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด / Record out going voltage ___/___/___ Volts	402/402/402		402/402/402		402/402/402		402/402/402		402/402/402			
19 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า /Record frequency ___ Hz.	50		50		50		50		50			
20 ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations	N		N		N		N		N			
21 ตรวจสอบสภาพควันไอเสีย / Condition of smoke	N		N		N		N		N			
22 บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level ___ liters	2330		2320		2310		2210		2200			
23 บันทึกชั่วโมงการทำงาน / Record running hour ___ hrs.	105h 59M		106h 20M		106h 26M		107h 35M		107h 40M			

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผชก. / Acknowledged by Assistant

[redacted]

กรองน้ำมันดีเซลรั่วซึม (แก้ไขชั่วคราว) 02/11/67

SINGHA COMPLEX

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : Gen 2

สถานที่ติดตั้ง / Location : 12A

รายละเอียด / Description	สัปดาห์ / week											
	7/12/67	/ /	14/12/67	/ /	21/12/67	/ /	28/12/67	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตรวจเช็คก่อนสตาร์ทเครื่อง/ Pre-start Checking												
1 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	N		N		N		N					
2 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน / Check cooling water level	N		N		N		N					
3 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ / Check battery distilled water Level	N		N		N		N					
4 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil Leaks	N		N		N		N					
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	N		N		N		N					
6 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน / Check cooling water leaks	N		N		N		N					
7 การขันน็อตและขั้วต่อสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	N		N		N		N					
8 ตรวจสอบไส้กรองอากาศ / Check air cleaner element	N		N		N		N					
9 ตรวจสอบสภาพสายพาน /Check belts condition	N		N		N		N					
การทดสอบ / Testing Mode												
10 ทดสอบโดยการจ่ายโหลดจริง / Loaded												
11 ทดสอบโดยไม่จ่ายโหลด / Unloaded	N		N		N		N					
ตรวจเช็คขณะเครื่องทำงาน / Check engine is running (*สตาร์ทเครื่องยนต์นาน 10 -15 นาที และบันทึกตามรายการ / Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed ___ RPM.	1500		1500		1500		1500					
13 บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil pressure ___ Psi.	68		68		68		68					
14 บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil temperature ___ °C												
15 บันทึกแรงดันของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water pressure ___ Psi.												
16 บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water temperature ___ °C	53		51		51		51					
17 บันทึกกระแสและแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ / Record battery charging ___ Amps ___ Volts	28.2		28.3		28.2		28.2					
18 บันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด / Record out going voltage ___/___/___ Volts	402/402/402		402/402/402		402/402/402		402/402/402					
19 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า /Record frequency ___ Hz.	50		50		50		50					
20 ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations	N		N		N		N					
21 ตรวจสอบสภาพควันไอเสีย / Condition of smoke	N		N		N		N					
22 บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level ___ liters	2200		2180		2150		2150					
23 บันทึกชั่วโมงการทำงาน / Record running hour ___ hrs.	107h 51m		108h 10m		108h 12m		109h 19m					
หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown	469		471		472		473					

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผชก. / Acknowledged by Assistant

[redacted]

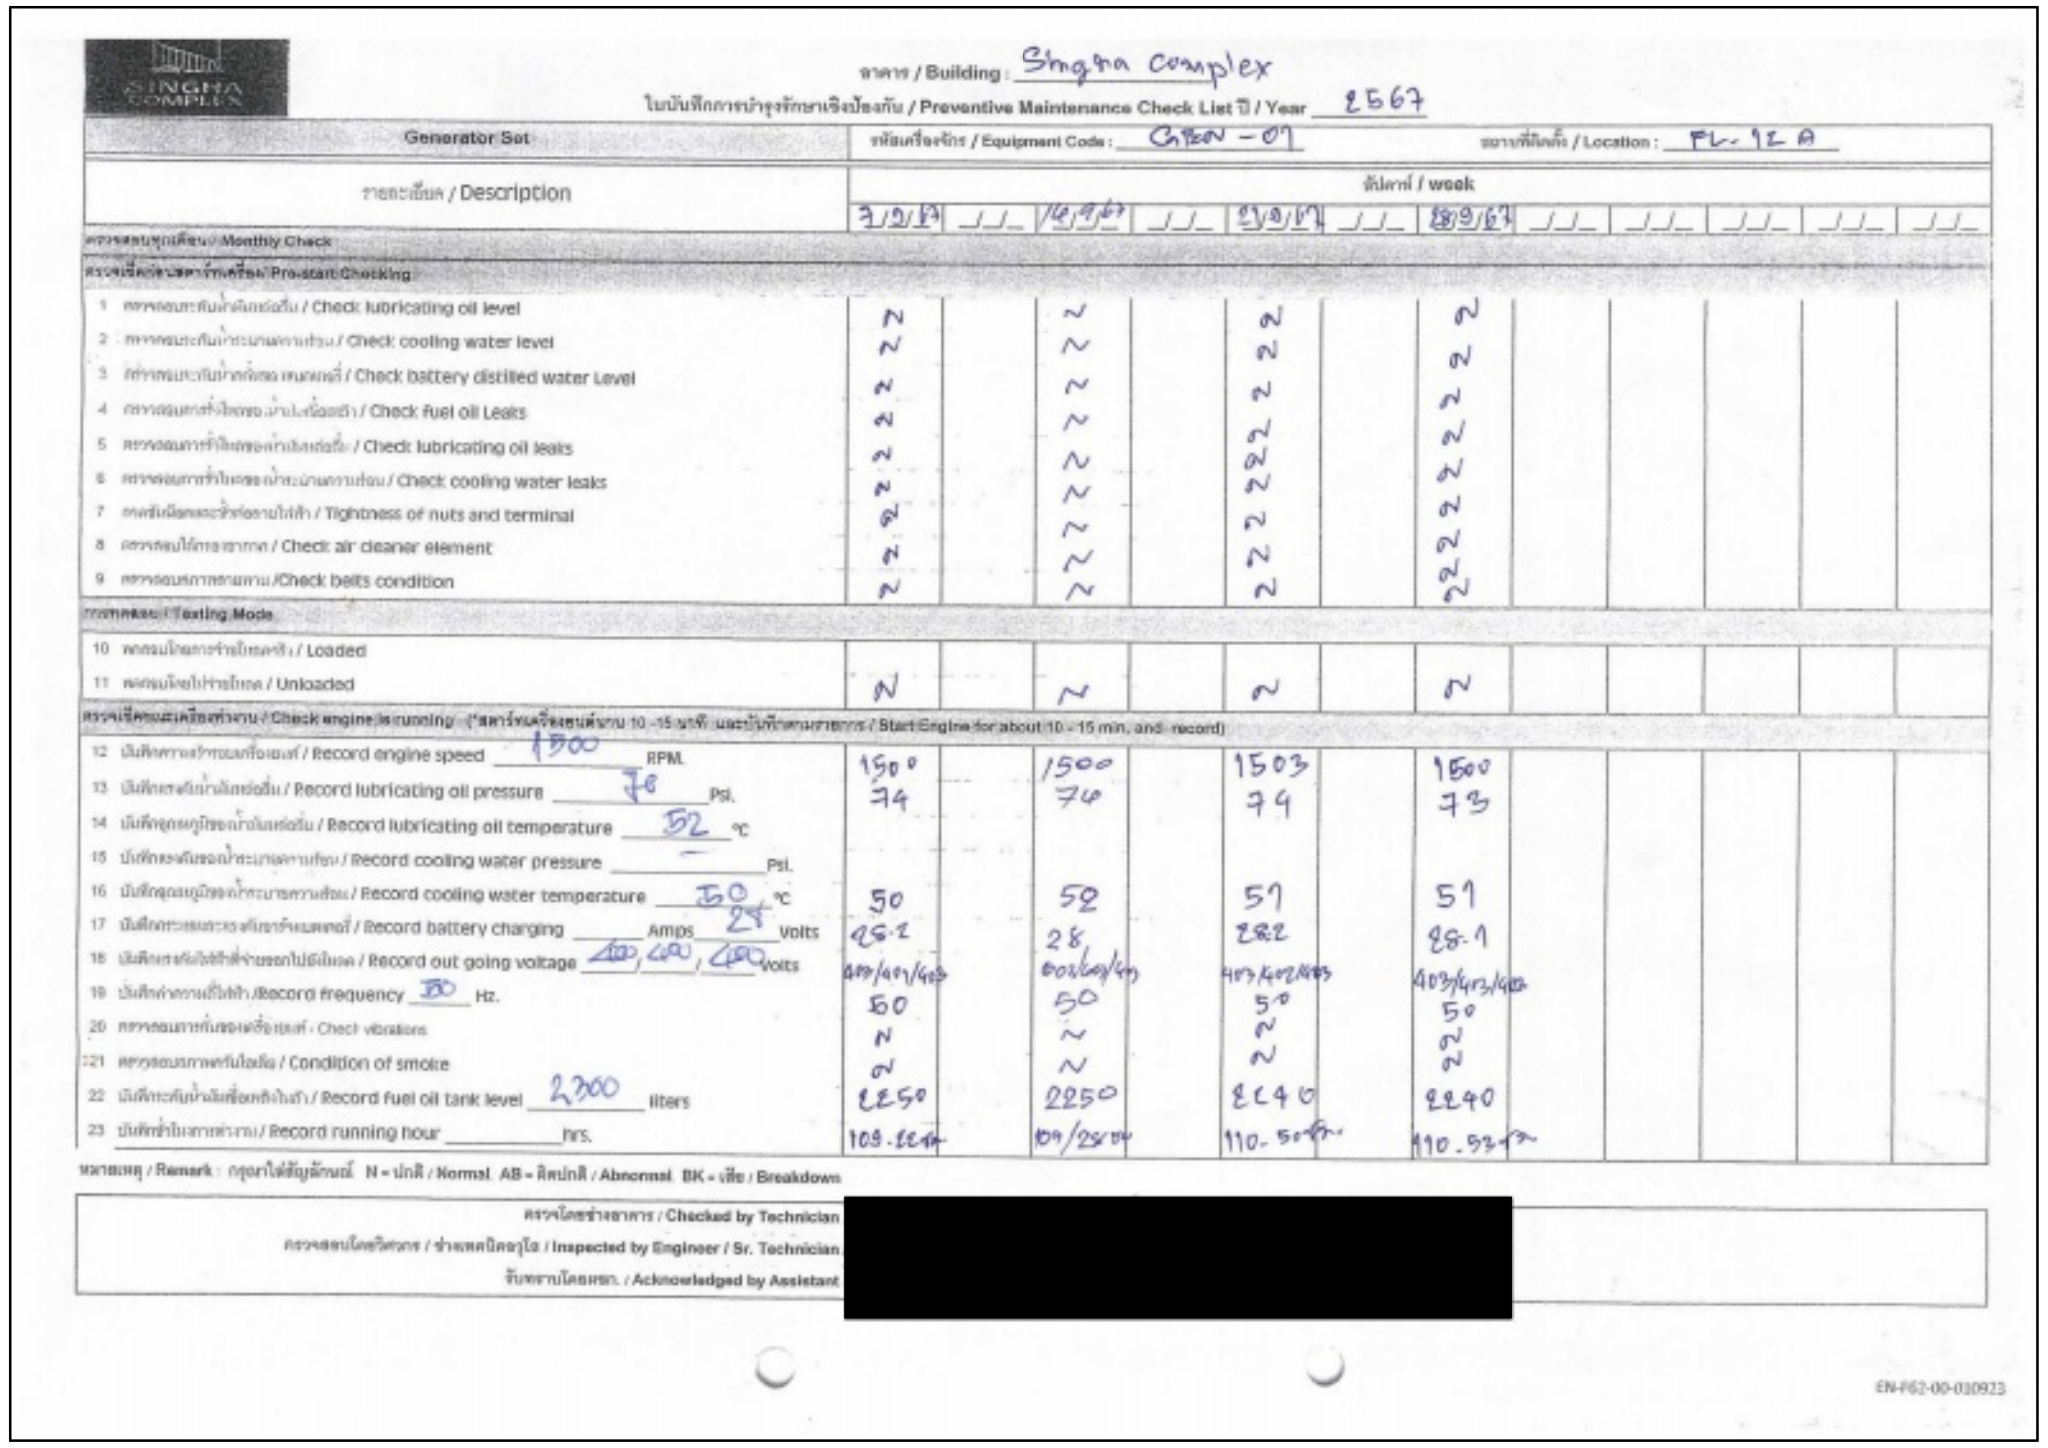

อาคาร / Building : Singha Complex
ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : GEN - 01 | สถานที่ติดตั้ง / Location : FL-12 A

รายละเอียด / Description	3/9/67	_/_	14/9/67	_/_	21/9/67	_/_	28/9/67	_/_	_/_	_/_	_/_	_/_
Monthly Check												
Pre-start Checking												
1 Check lubricating oil level	N		N		N		N					
2 Check cooling water level	N		N		N		N					
3 Check battery distilled water Level	N		N		N		N					
4 Check fuel oil Leaks	N		N		N		N					
5 Check lubricating oil leaks	N		N		N		N					
6 Check cooling water leaks	N		N		N		N					
7 Tightness of nuts and terminal	N		N		N		N					
8 Check air cleaner element	N		N		N		N					
9 Check belts condition	N		N		N		N					
Testing Mode												
10 Loaded												
11 Unloaded	N		N		N		N					
Check engine is running (Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 Record engine speed 1500 RPM.	1500		1500		1503		1500					
13 Record lubricating oil pressure 78 Psi.	74		70		79		73					
14 Record lubricating oil temperature 52 °C												
15 Record cooling water pressure – Psi.												
16 Record cooling water temperature 50 °C	50		52		51		51					
17 Record battery charging ___ Amps 24 Volts	25.2		28		28.2		28.1					
18 Record out going voltage 400, 400, 400 Volts	403/401/403		403/403/403		403/402/403		403/403/403					
19 Record frequency 50 Hz.	50		50		50		50					
20 Check vibrations	N		N		N		N					
21 Condition of smoke	N		N		N		N					
22 Record fuel oil tank level 2,300 liters	2250		2250		2240		2240					
23 Record running hour ___ hrs.	109.22 h		109/25 hr		110.50 hr.		110.53 hr.					

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผชก. / Acknowledged by Assistant

EN-F62-00-010923

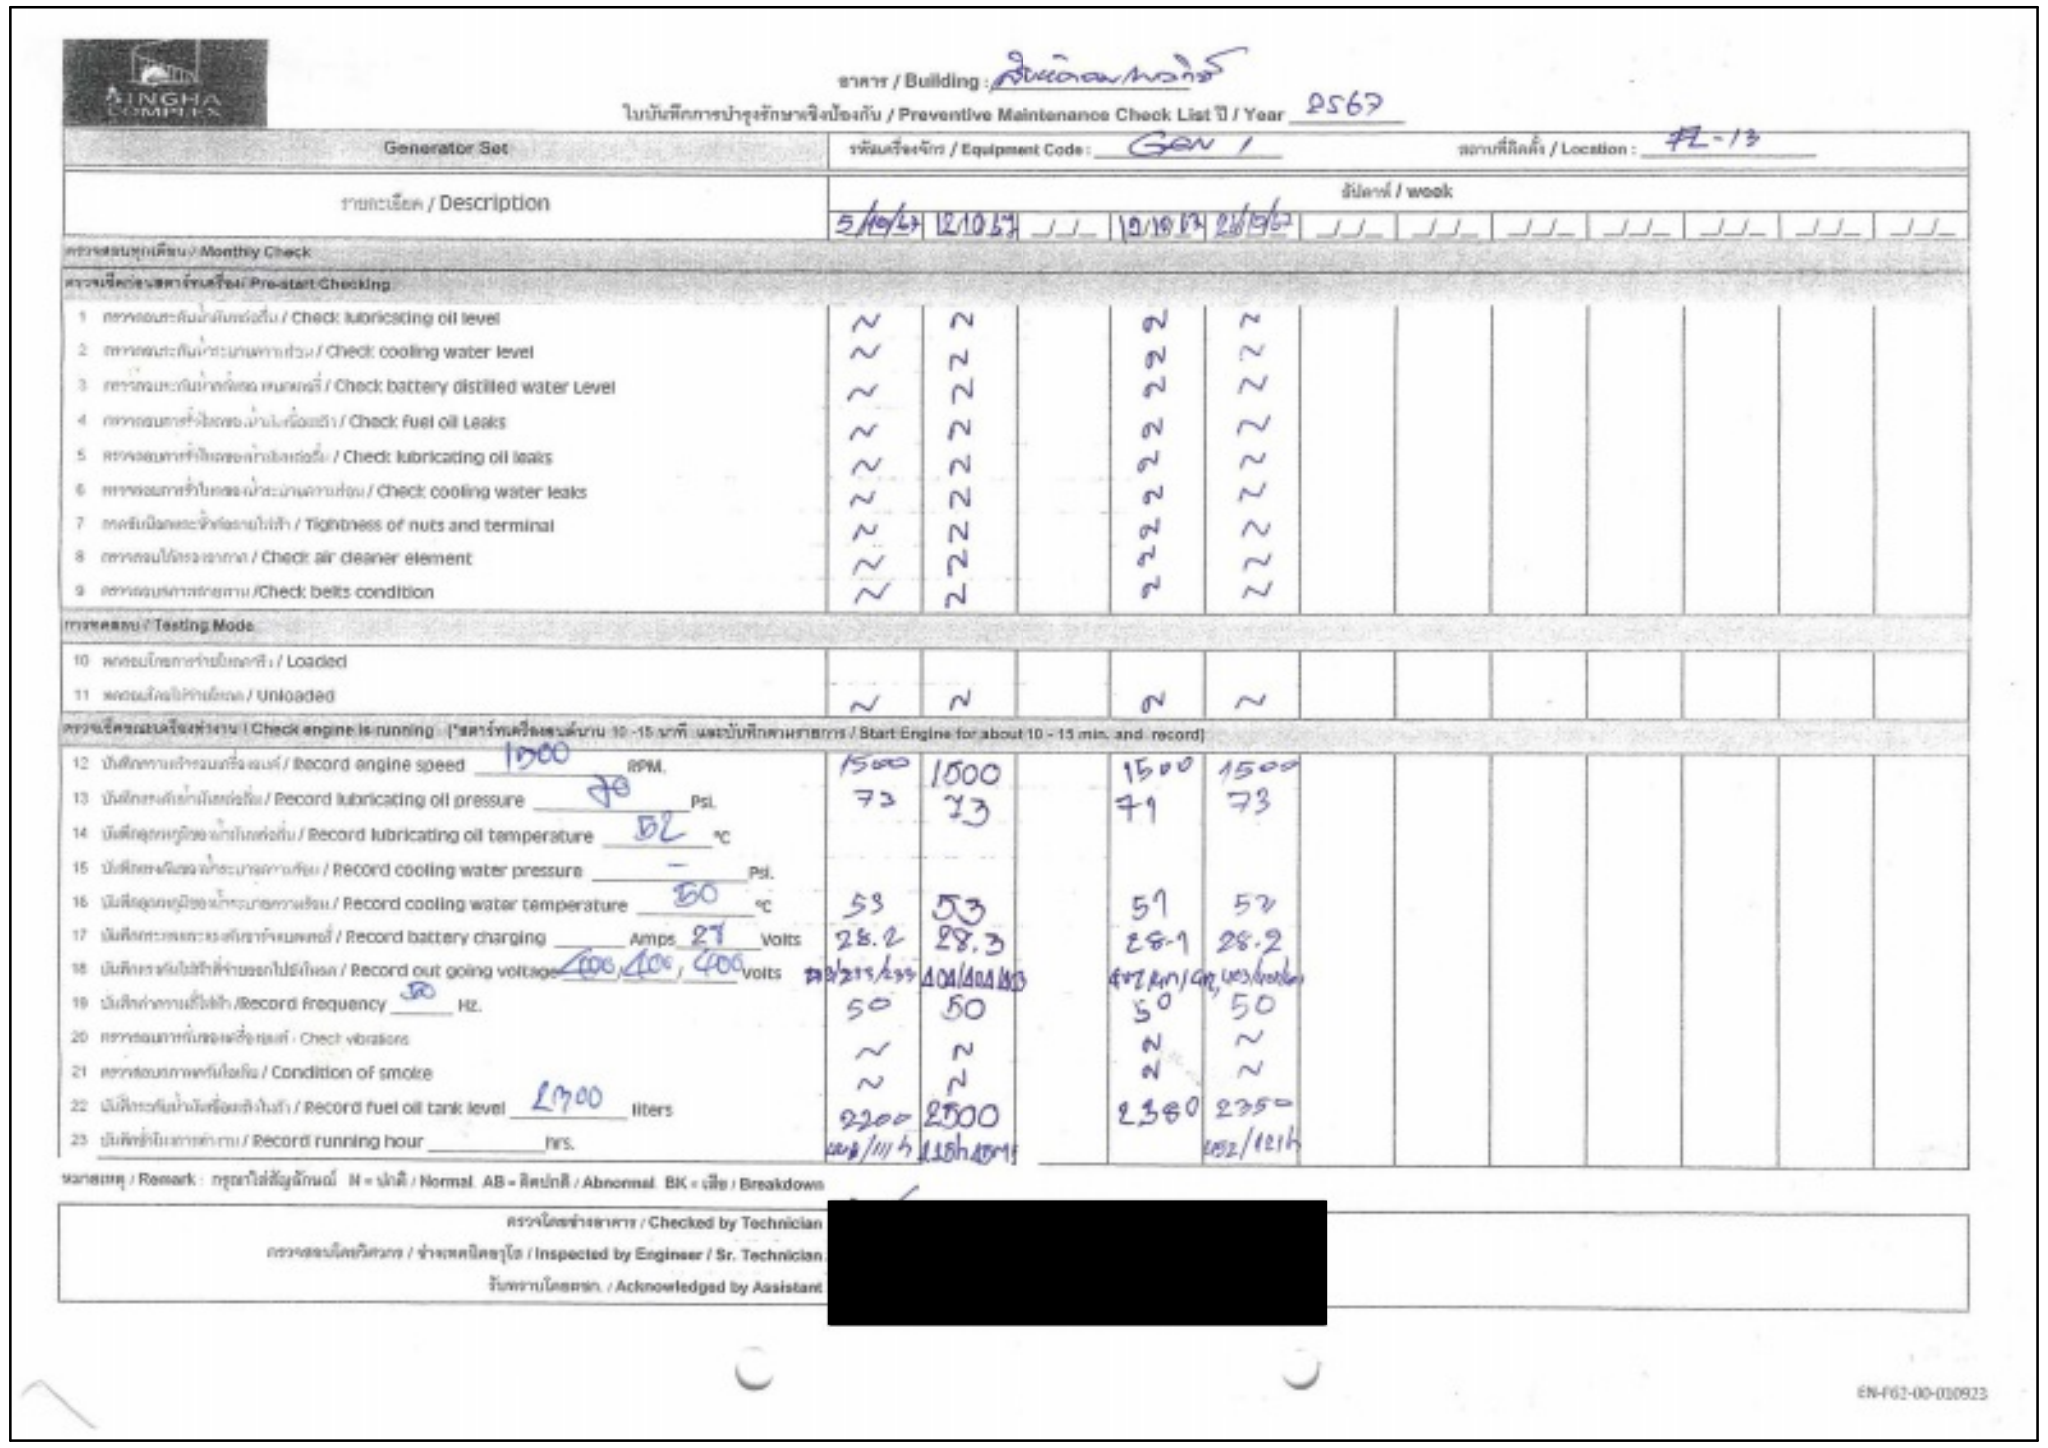

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์
ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : Gen 1 | สถานที่ติดตั้ง / Location : FL-13

รายละเอียด / Description	5/10/67	12/10/67	_/_	19/10/67	26/10/67	_/_	_/_	_/_	_/_	_/_	_/_	_/_
Monthly Check												
Pre-start Checking												
1 Check lubricating oil level	N	N		N	N							
2 Check cooling water level	N	N		N	N							
3 Check battery distilled water Level	N	N		N	N							
4 Check fuel oil Leaks	N	N		N	N							
5 Check lubricating oil leaks	N	N		N	N							
6 Check cooling water leaks	N	N		N	N							
7 Tightness of nuts and terminal	N	N		N	N							
8 Check air cleaner element	N	N		N	N							
9 Check belts condition	N	N		N	N							
Testing Mode												
10 Loaded												
11 Unloaded	N	N		N	N							
Check engine is running (Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 Record engine speed 1500 RPM.	1500	1500		1500	1500							
13 Record lubricating oil pressure 78 Psi.	73	73		71	73							
14 Record lubricating oil temperature 52 °C												
15 Record cooling water pressure – Psi.												
16 Record cooling water temperature 50 °C	53	53		51	52							
17 Record battery charging ___ Amps 27 Volts	28.2	28.3		28.1	28.2							
18 Record out going voltage 400, 400, 400 Volts	232/233/233	404/404/403		402/401/402	403/403/403							
19 Record frequency 50 Hz.	50	50		50	50							
20 Check vibrations	N	N		N	N							
21 Condition of smoke	N	N		N	N							
22 Record fuel oil tank level 2,700 liters	2200	2500		2380	2350							
23 Record running hour ___ hrs.	108/111 h	115h 45m			102/121h							

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผชก. / Acknowledged by Assistant

EN-F62-00-010923

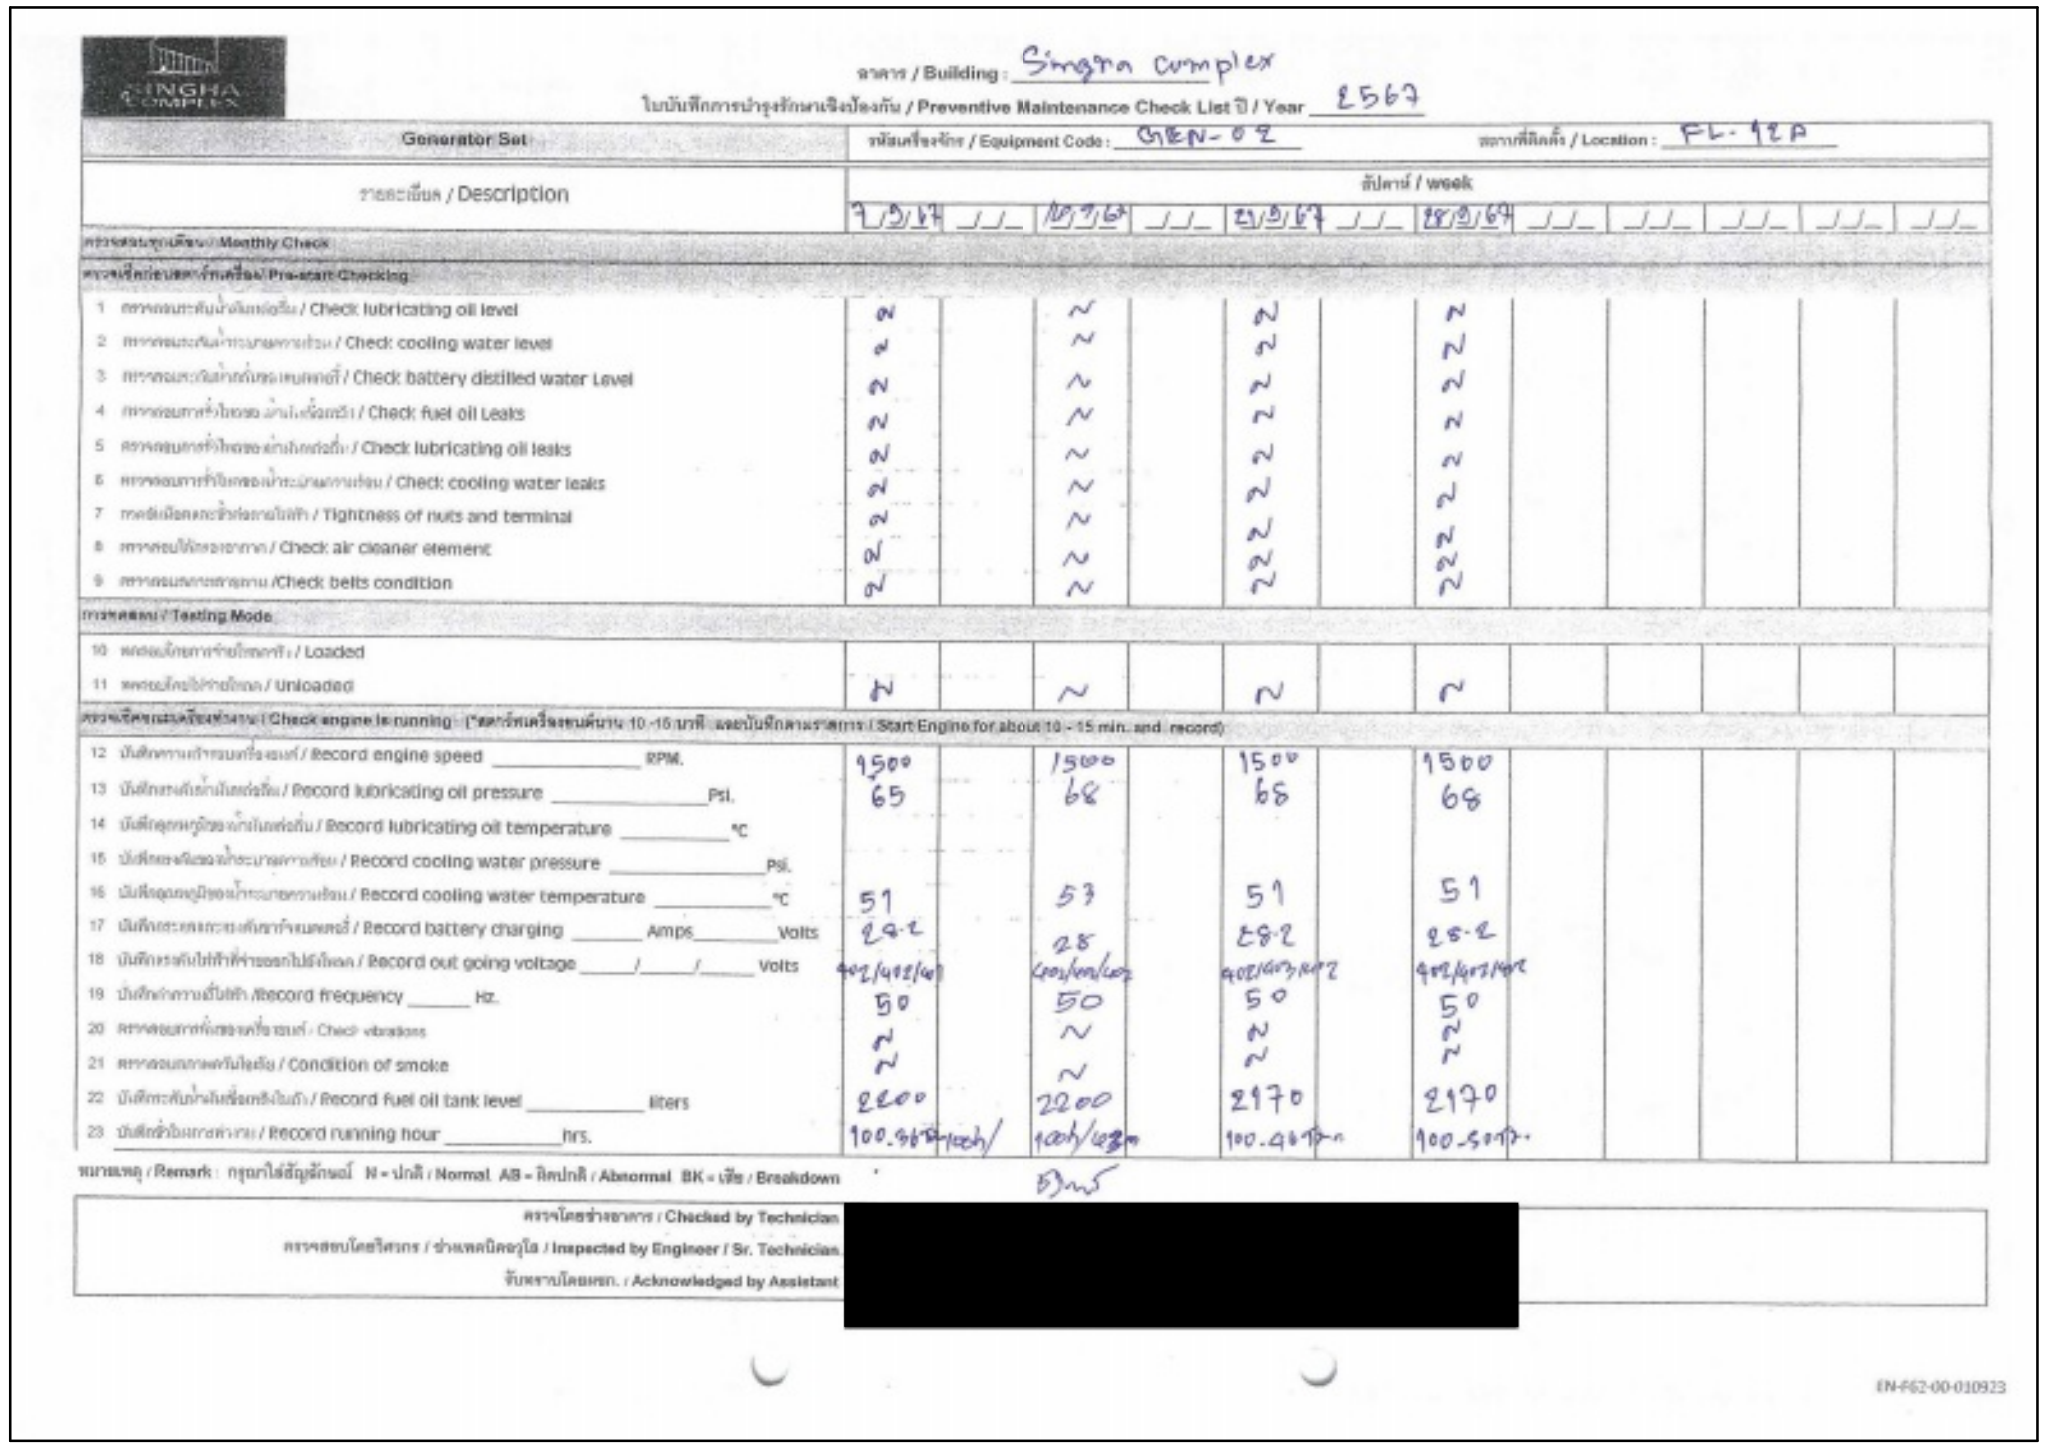

อาคาร / Building : Singha Complex
ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : GEN-02 | สถานที่ติดตั้ง / Location : FL-12A

รายละเอียด / Description	7/9/67	_/_	14/9/67	_/_	21/9/67	_/_	28/9/67	_/_	_/_	_/_	_/_	_/_
Monthly Check												
Pre-start Checking												
1 Check lubricating oil level	N		N		N		N					
2 Check cooling water level	N		N		N		N					
3 Check battery distilled water Level	N		N		N		N					
4 Check fuel oil Leaks	N		N		N		N					
5 Check lubricating oil leaks	N		N		N		N					
6 Check cooling water leaks	N		N		N		N					
7 Tightness of nuts and terminal	N		N		N		N					
8 Check air cleaner element	N		N		N		N					
9 Check belts condition	N		N		N		N					
Testing Mode												
10 Loaded												
11 Unloaded	N		N		N		N					
Check engine is running (Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 Record engine speed ___ RPM.	1500		1500		1500		1500					
13 Record lubricating oil pressure ___ Psi.	65		68		68		68					
14 Record lubricating oil temperature ___ °C												
15 Record cooling water pressure ___ Psi.												
16 Record cooling water temperature ___ °C	51		53		51		51					
17 Record battery charging ___ Amps ___ Volts	28.2		28		28.2		28.2					
18 Record out going voltage ___/___/___ Volts	402/402/401		403/403/403		402/403/402		402/403/402					
19 Record frequency ___ Hz.	50		50		50		50					
20 Check vibrations	N		N		N		N					
21 Condition of smoke	N		N		N		N					
22 Record fuel oil tank level ___ liters	2200		2200		2170		2170					
23 Record running hour ___ hrs.	100.36 hr / 100h/		100h/40m		100.40 hr.		100.50 hr.					

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผชก. / Acknowledged by Assistant

EN-F62-00-010923

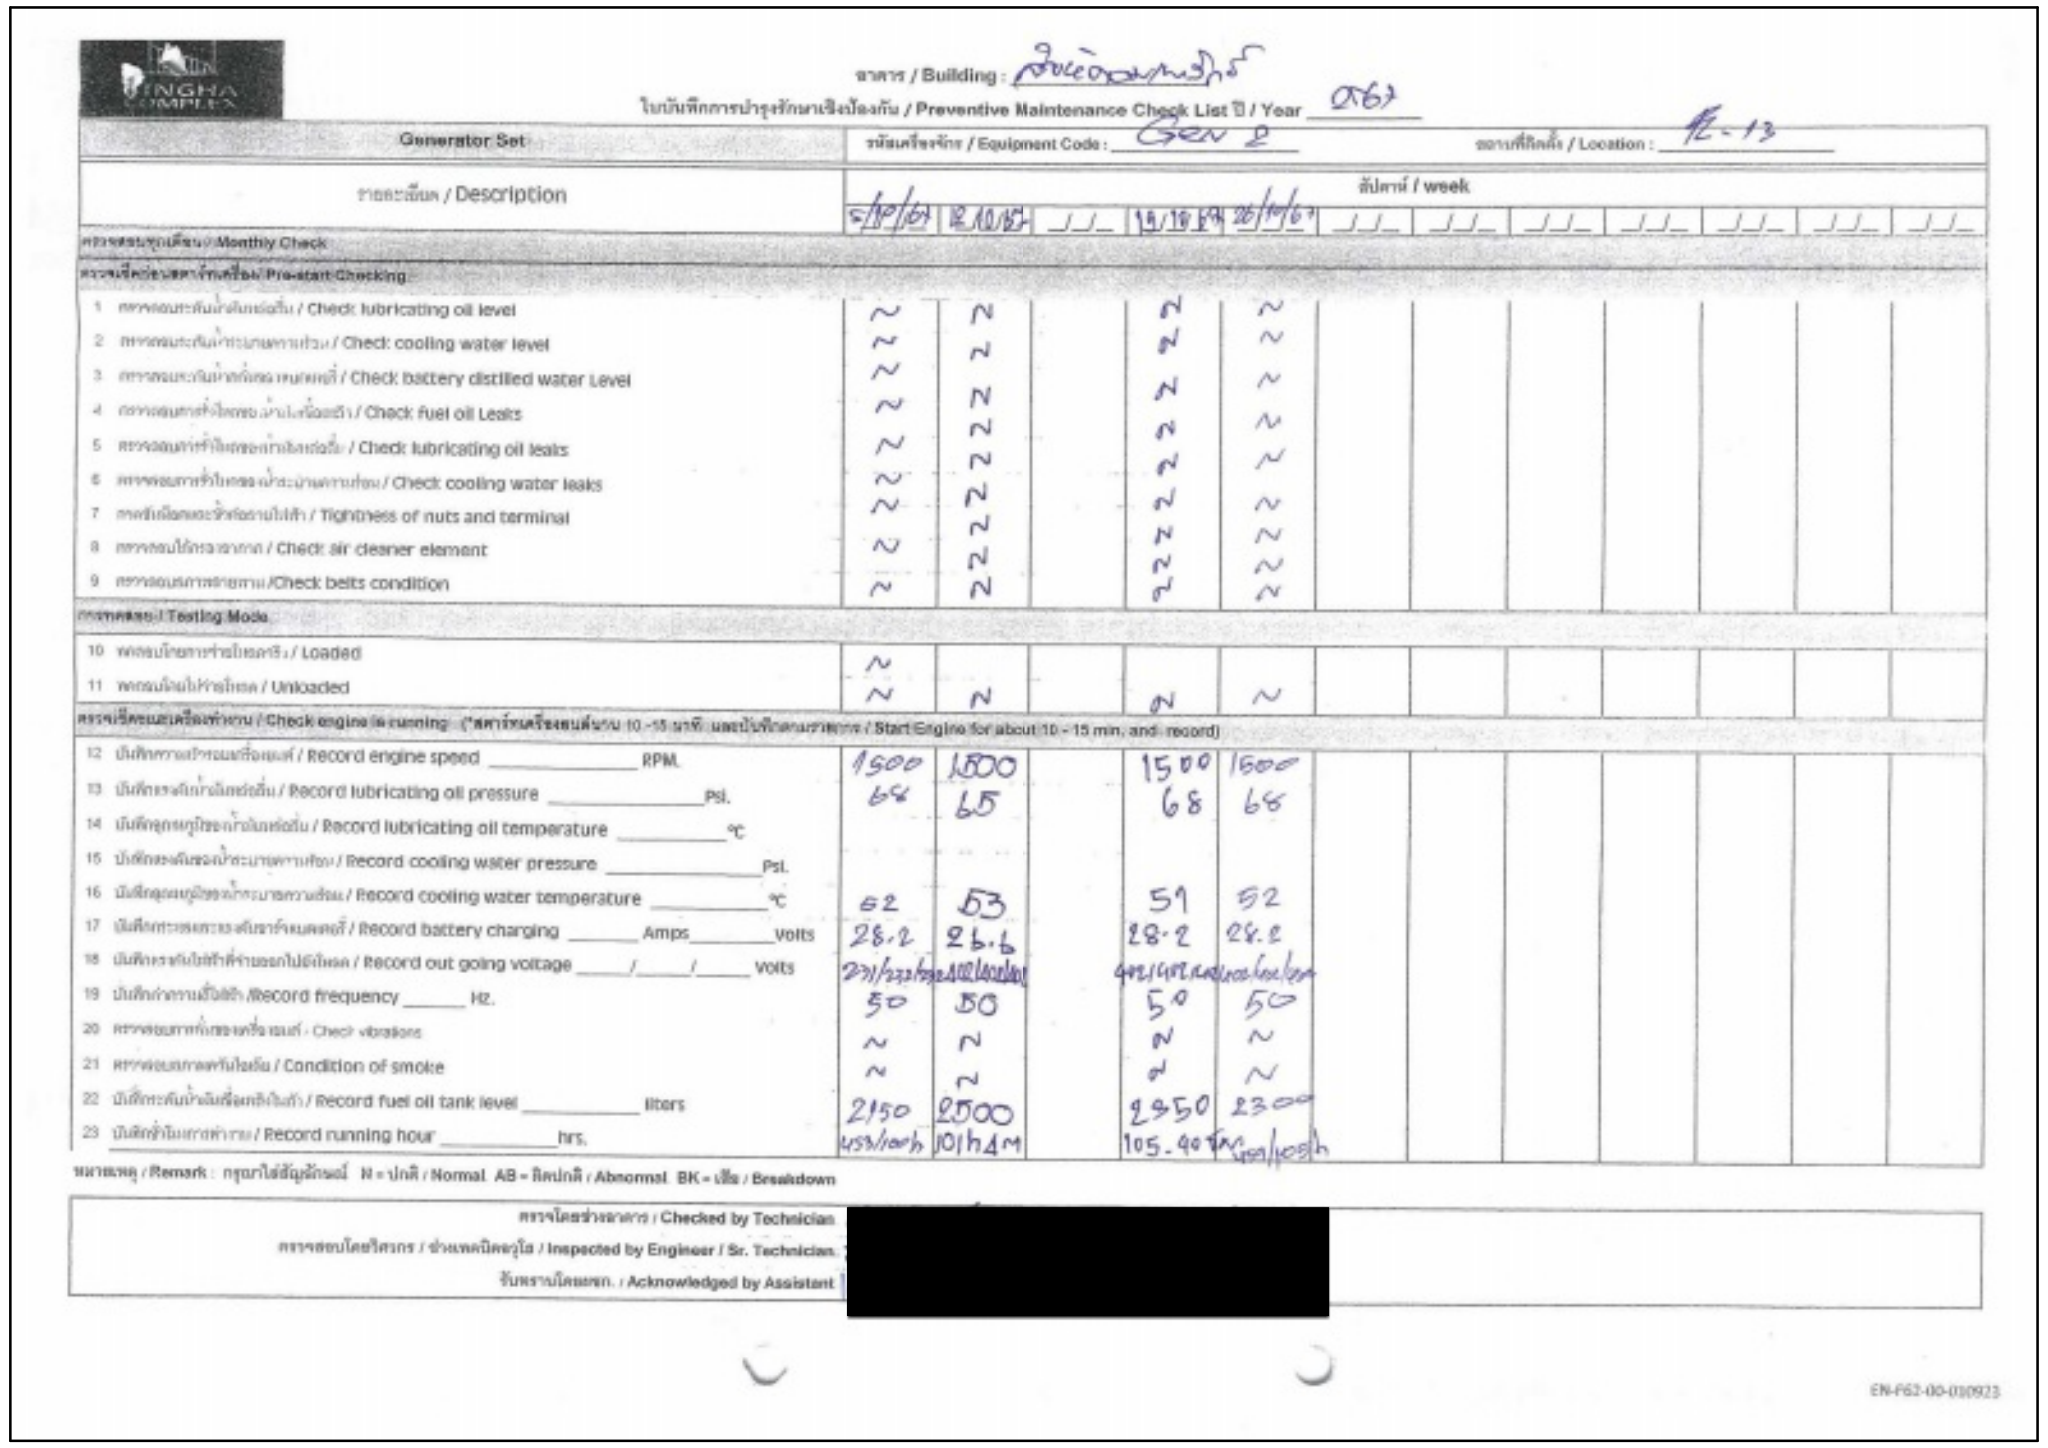

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์
ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : Gen 2 | สถานที่ติดตั้ง / Location : FL-13

รายละเอียด / Description	5/10/67	12/10/67	_/_	19/10/67	26/10/67	_/_	_/_	_/_	_/_	_/_	_/_	_/_
Monthly Check												
Pre-start Checking												
1 Check lubricating oil level	N	N		N	N							
2 Check cooling water level	N	N		N	N							
3 Check battery distilled water Level	N	N		N	N							
4 Check fuel oil Leaks	N	N		N	N							
5 Check lubricating oil leaks	N	N		N	N							
6 Check cooling water leaks	N	N		N	N							
7 Tightness of nuts and terminal	N	N		N	N							
8 Check air cleaner element	N	N		N	N							
9 Check belts condition	N	N		N	N							
Testing Mode												
10 Loaded	N											
11 Unloaded	N	N		N	N							
Check engine is running (Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 Record engine speed ___ RPM.	1500	1500		1500	1500							
13 Record lubricating oil pressure ___ Psi.	68	65		68	68							
14 Record lubricating oil temperature ___ °C												
15 Record cooling water pressure ___ Psi.												
16 Record cooling water temperature ___ °C	62	53		51	52							
17 Record battery charging ___ Amps ___ Volts	28.2	26.6		28.2	28.2							
18 Record out going voltage ___/___/___ Volts	231/232/233	402/400/401		402/401/402	402/403/403							
19 Record frequency ___ Hz.	50	50		50	50							
20 Check vibrations	N	N		N	N							
21 Condition of smoke	N	N		N	N							
22 Record fuel oil tank level ___ liters	2150	2500		2350	2300							
23 Record running hour ___ hrs.	103/105h	101h 4m		105.40 hr	103/105h							

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผชก. / Acknowledged by Assistant

EN-F62-00-010923

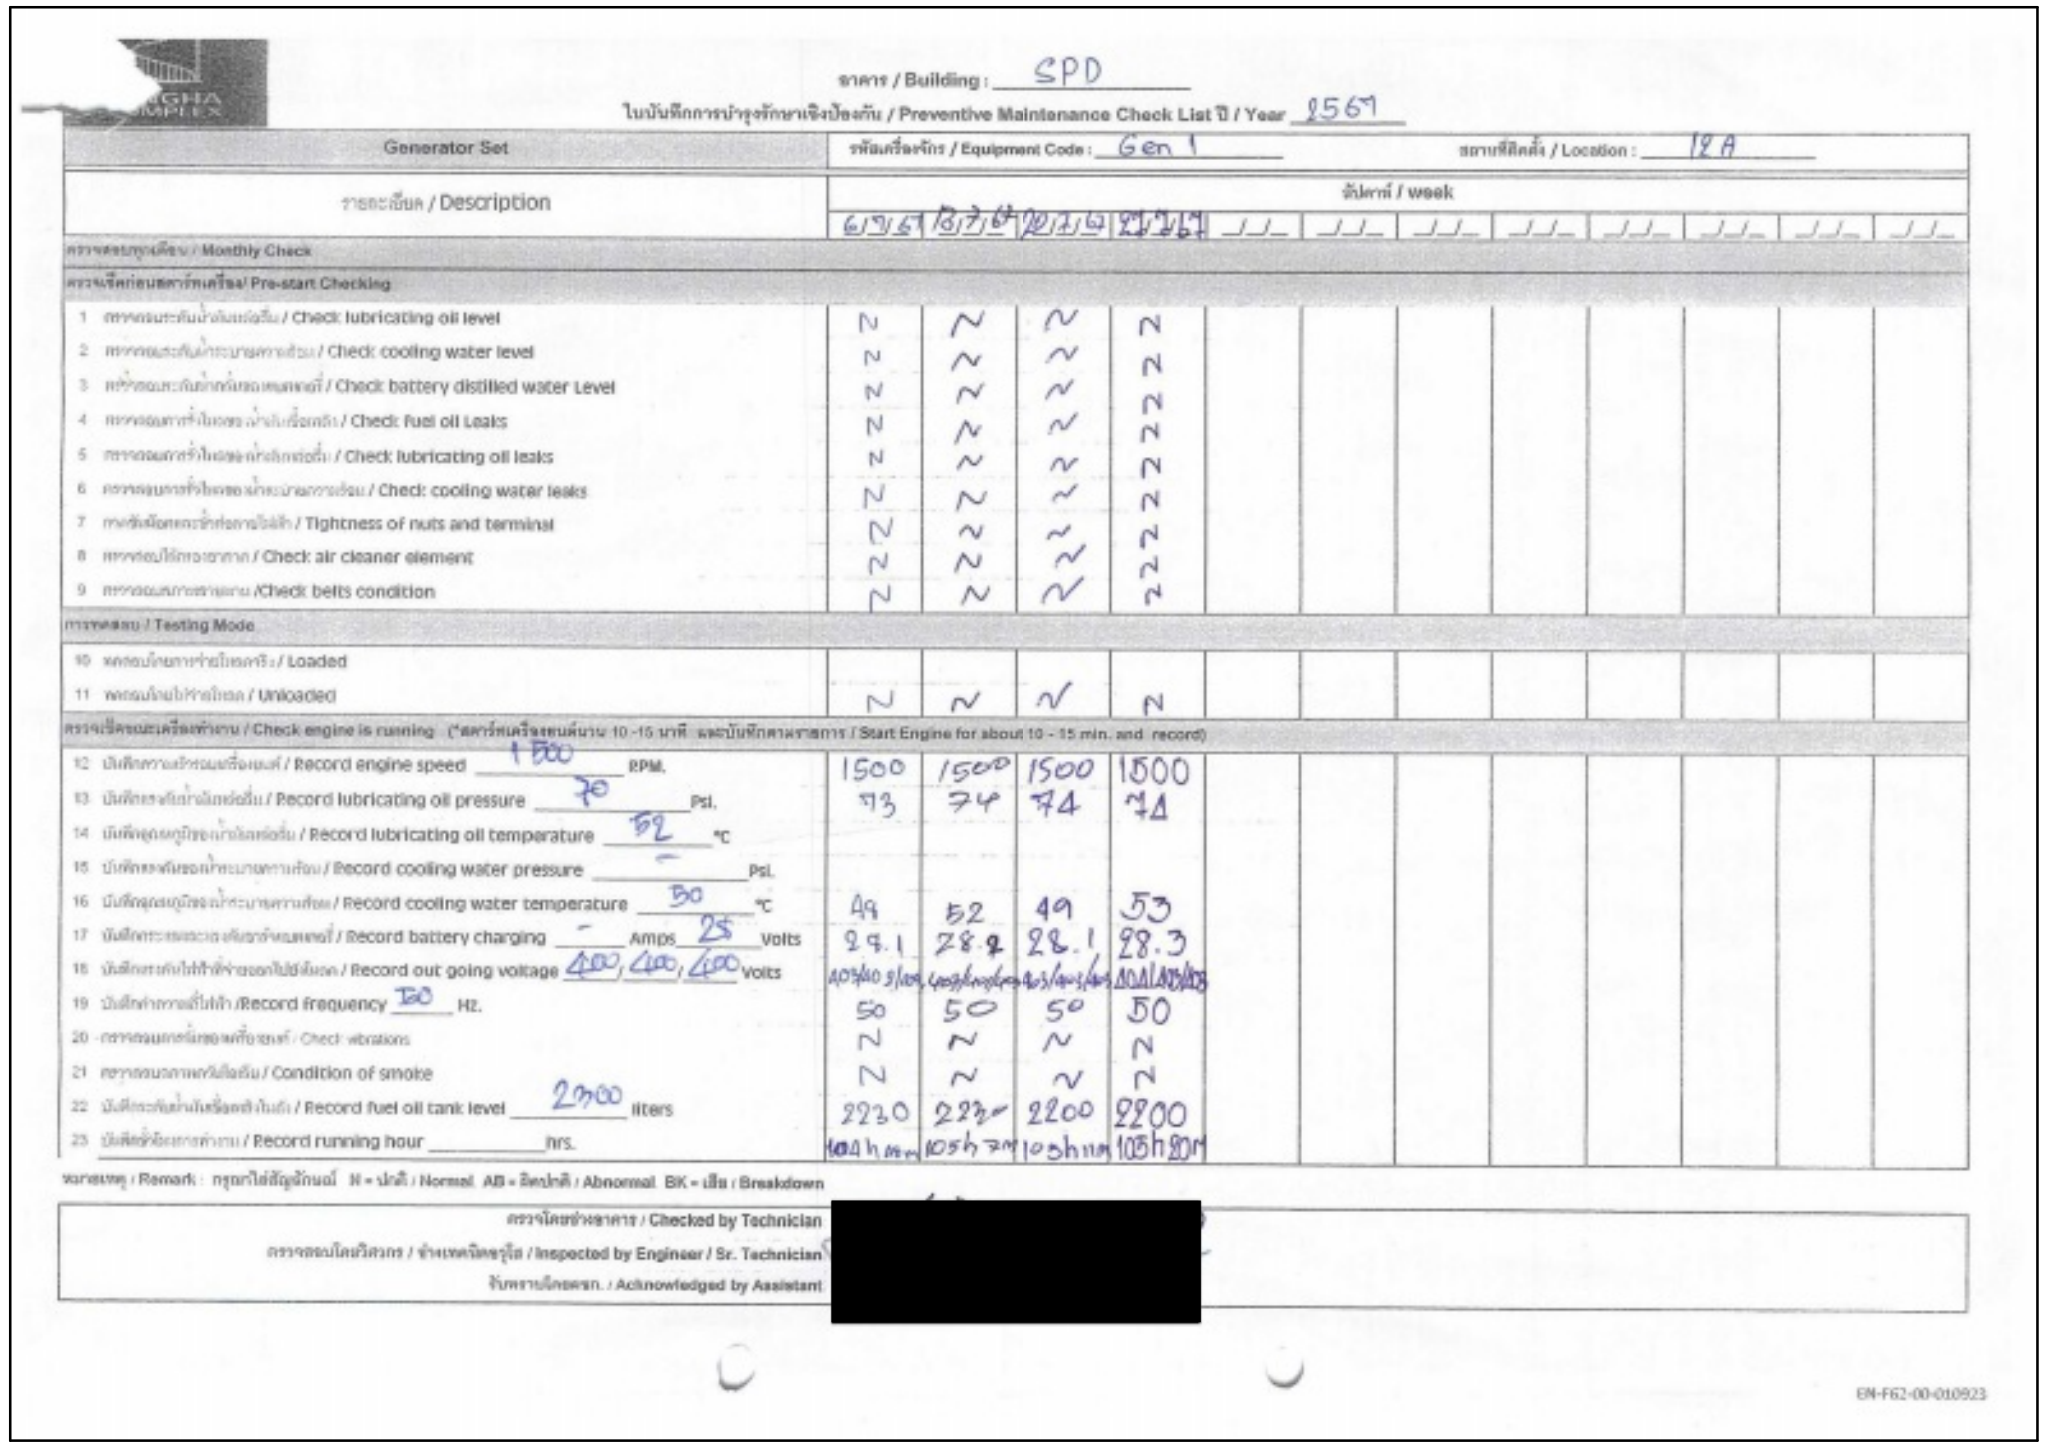

อาคาร / Building : SPD
ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set
รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : Gen 1
สถานที่ติดตั้ง / Location : 12 A

รายละเอียด / Description	สัปดาห์ / week											
	6/7/67	13/7/67	20/7/67	27/7/67	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตรวจเช็คก่อนสตาร์ทเครื่อง/ Pre-start Checking												
1 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	N	N	N	N								
2 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน / Check cooling water level	N	N	N	N								
3 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ / Check battery distilled water Level	N	N	N	N								
4 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil Leaks	N	N	N	N								
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	N	N	N	N								
6 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน / Check cooling water leaks	N	N	N	N								
7 การขันน็อตและขั้วต่อสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	N	N	N	N								
8 ตรวจสอบไส้กรองอากาศ / Check air cleaner element	N	N	N	N								
9 ตรวจสอบสภาพสายพาน /Check belts condition	N	N	N	N								
การทดสอบ / Testing Mode												
10 ทดสอบโดยการจ่ายโหลดจริง / Loaded												
11 ทดสอบโดยไม่จ่ายโหลด / Unloaded	N	N	N	N								
ตรวจเช็คขณะเครื่องทำงาน / Check engine is running (*สตาร์ทเครื่องยนต์นาน 10 -15 นาที และบันทึกตามรายการ / Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed 1500 RPM.	1500	1500	1500	1500								
13 บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil pressure 70 Psi.	73	74	74	74								
14 บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil temperature 52 °C												
15 บันทึกแรงดันของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water pressure - Psi.												
16 บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water temperature 50 °C	49	52	49	53								
17 บันทึกกระแสและแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ / Record battery charging - Amps 25 Volts	29.1	28.2	28.1	28.3								
18 บันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด / Record out going voltage 400/400/400 Volts	403/403/403	[illegible]	403/403/403	404/403/403								
19 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า /Record frequency 50 Hz.	50	50	50	50								
20 ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations	N	N	N	N								
21 ตรวจสอบสภาพควันไอเสีย / Condition of smoke	N	N	N	N								
22 บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level 2300 liters	2230	2230	2200	2200								
23 บันทึกชั่วโมงการทำงาน / Record running hour hrs.	104 h [illegible]	105 h 7 m	105 h 11 m	105 h 20 m								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician
ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผช. / Acknowledged by Assistant
[redacted]

EN-F62-00-010923

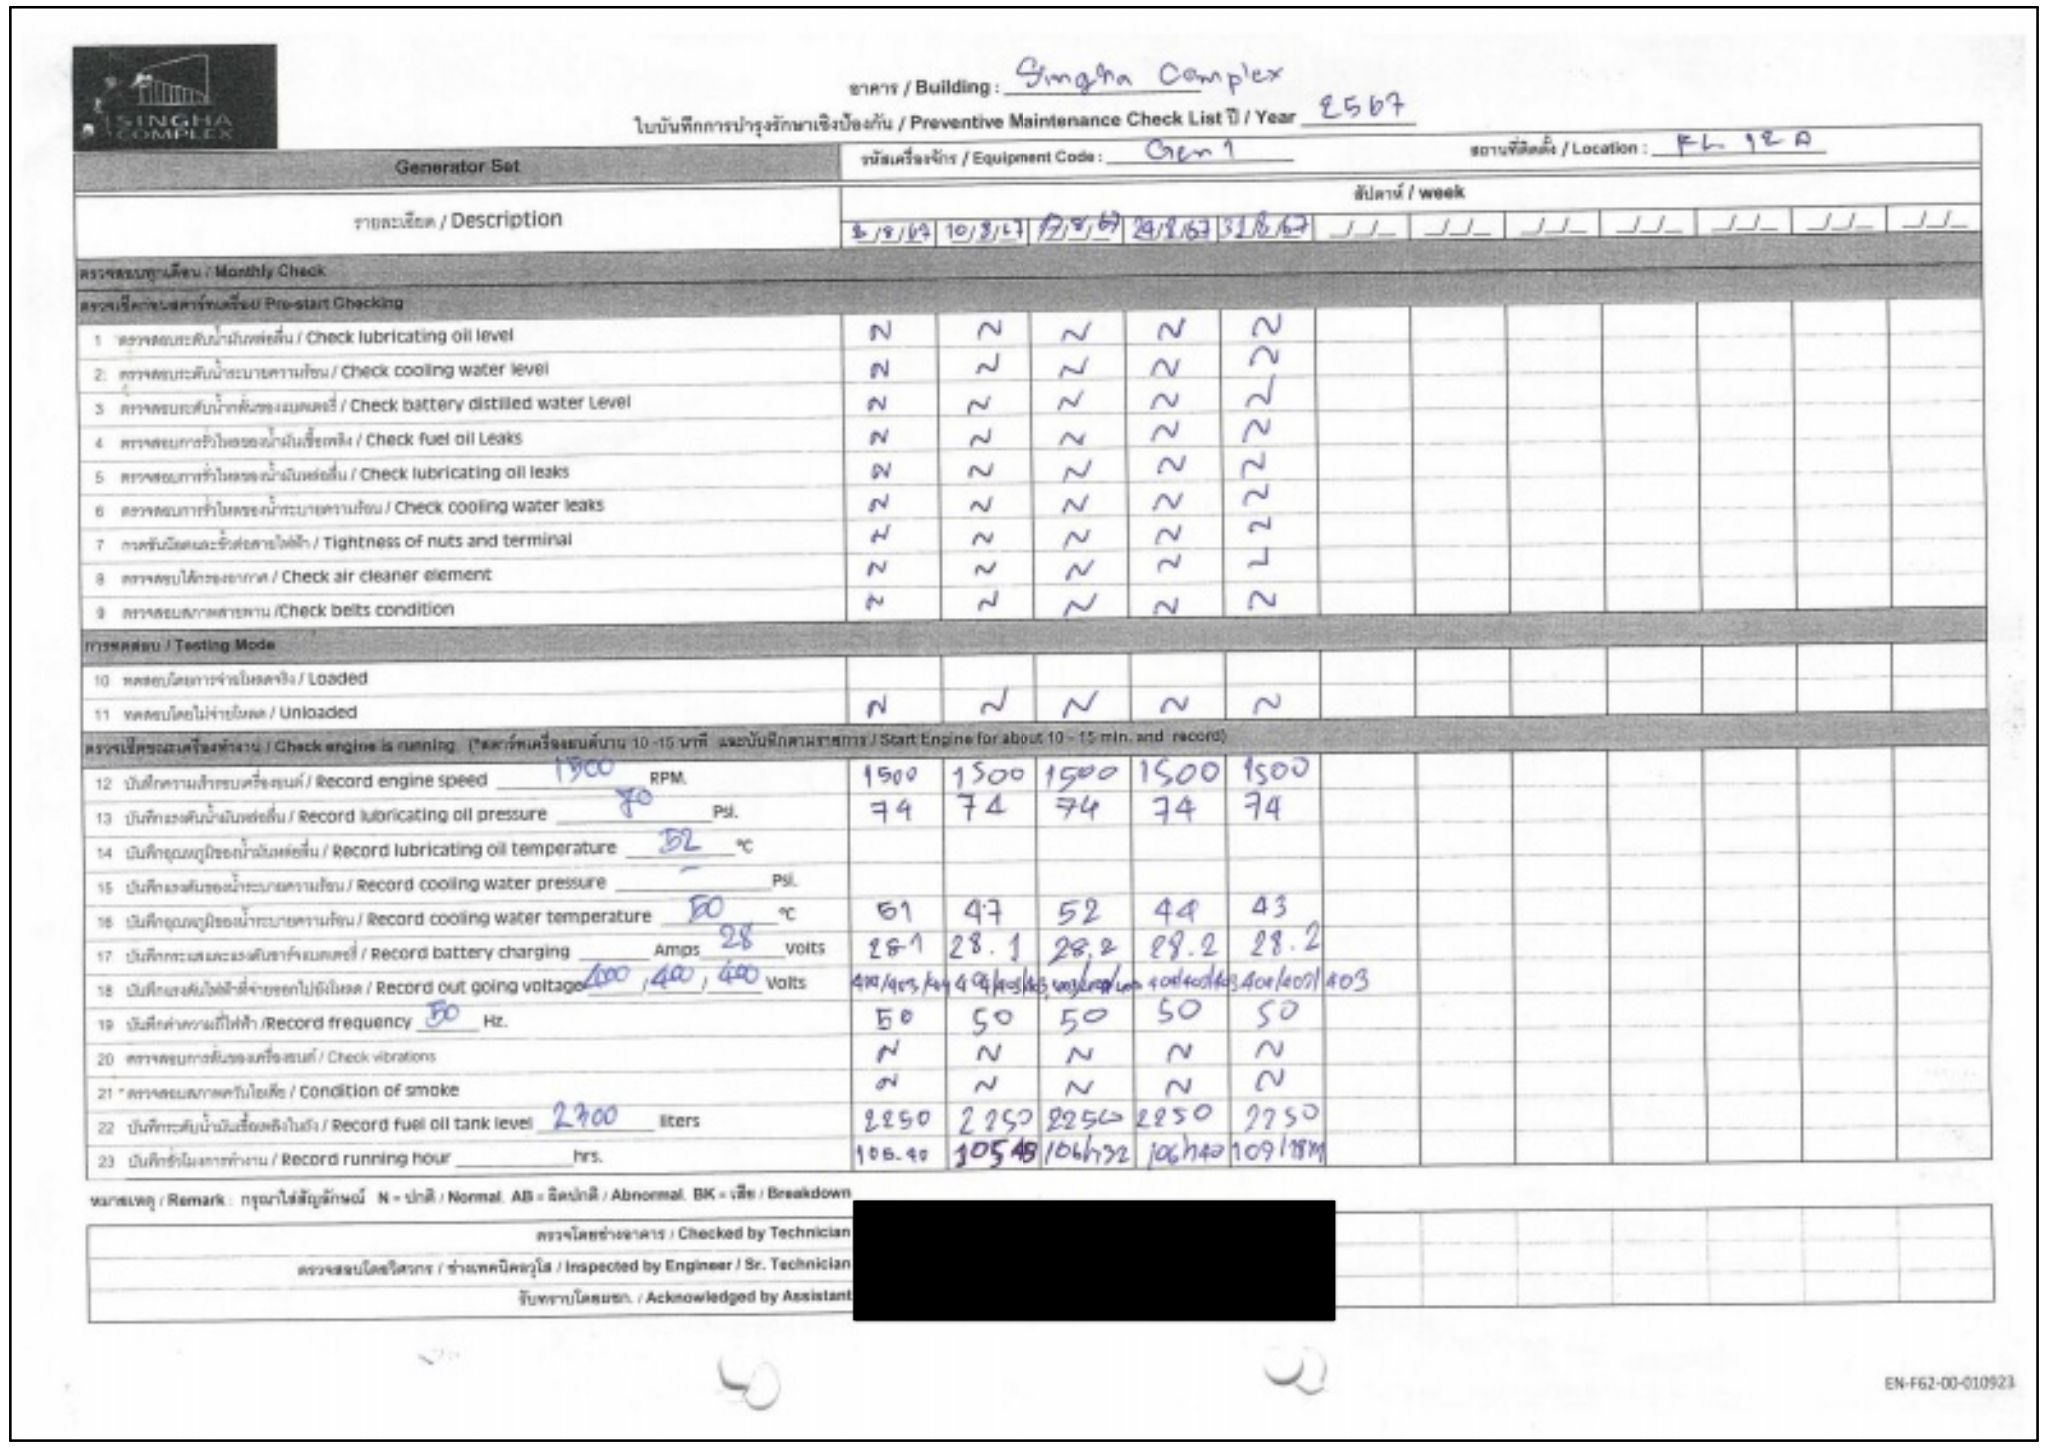

อาคาร / Building : Singha Complex
ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set
รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : Gen 1
สถานที่ติดตั้ง / Location : FL. 12 A

รายละเอียด / Description	สัปดาห์ / week											
	3/8/67	10/8/67	17/8/67	24/8/67	31/8/67	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตรวจเช็คก่อนสตาร์ทเครื่อง/ Pre-start Checking												
1 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	N	N	N	N	N							
2 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน / Check cooling water level	N	N	N	N	N							
3 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ / Check battery distilled water Level	N	N	N	N	N							
4 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil Leaks	N	N	N	N	N							
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	N	N	N	N	N							
6 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน / Check cooling water leaks	N	N	N	N	N							
7 การขันน็อตและขั้วต่อสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	N	N	N	N	N							
8 ตรวจสอบไส้กรองอากาศ / Check air cleaner element	N	N	N	N	N							
9 ตรวจสอบสภาพสายพาน /Check belts condition	N	N	N	N	N							
การทดสอบ / Testing Mode												
10 ทดสอบโดยการจ่ายโหลดจริง / Loaded												
11 ทดสอบโดยไม่จ่ายโหลด / Unloaded	N	N	N	N	N							
ตรวจเช็คขณะเครื่องทำงาน / Check engine is running (*สตาร์ทเครื่องยนต์นาน 10 -15 นาที และบันทึกตามรายการ / Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed 1500 RPM.	1500	1500	1500	1500	1500							
13 บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil pressure 70 Psi.	74	74	74	74	74							
14 บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil temperature 52 °C												
15 บันทึกแรงดันของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water pressure - Psi.												
16 บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water temperature 50 °C	51	47	52	44	43							
17 บันทึกกระแสและแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ / Record battery charging Amps 28 Volts	28.1	28.1	28.2	28.2	28.2							
18 บันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด / Record out going voltage 400/400/400 Volts	400/403/403	404/403/403	[illegible]	404/404/403	404/401/403							
19 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า /Record frequency 50 Hz.	50	50	50	50	50							
20 ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations	N	N	N	N	N							
21 *ตรวจสอบสภาพควันไอเสีย / Condition of smoke	N	N	N	N	N							
22 บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level 2300 liters	2250	2250	2250	2250	2250							
23 บันทึกชั่วโมงการทำงาน / Record running hour hrs.	106.40	105 48	106 h 32	106 h 40	109 / 18 m							

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician
ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผช. / Acknowledged by Assistant
[redacted]

EN-F62-00-010923

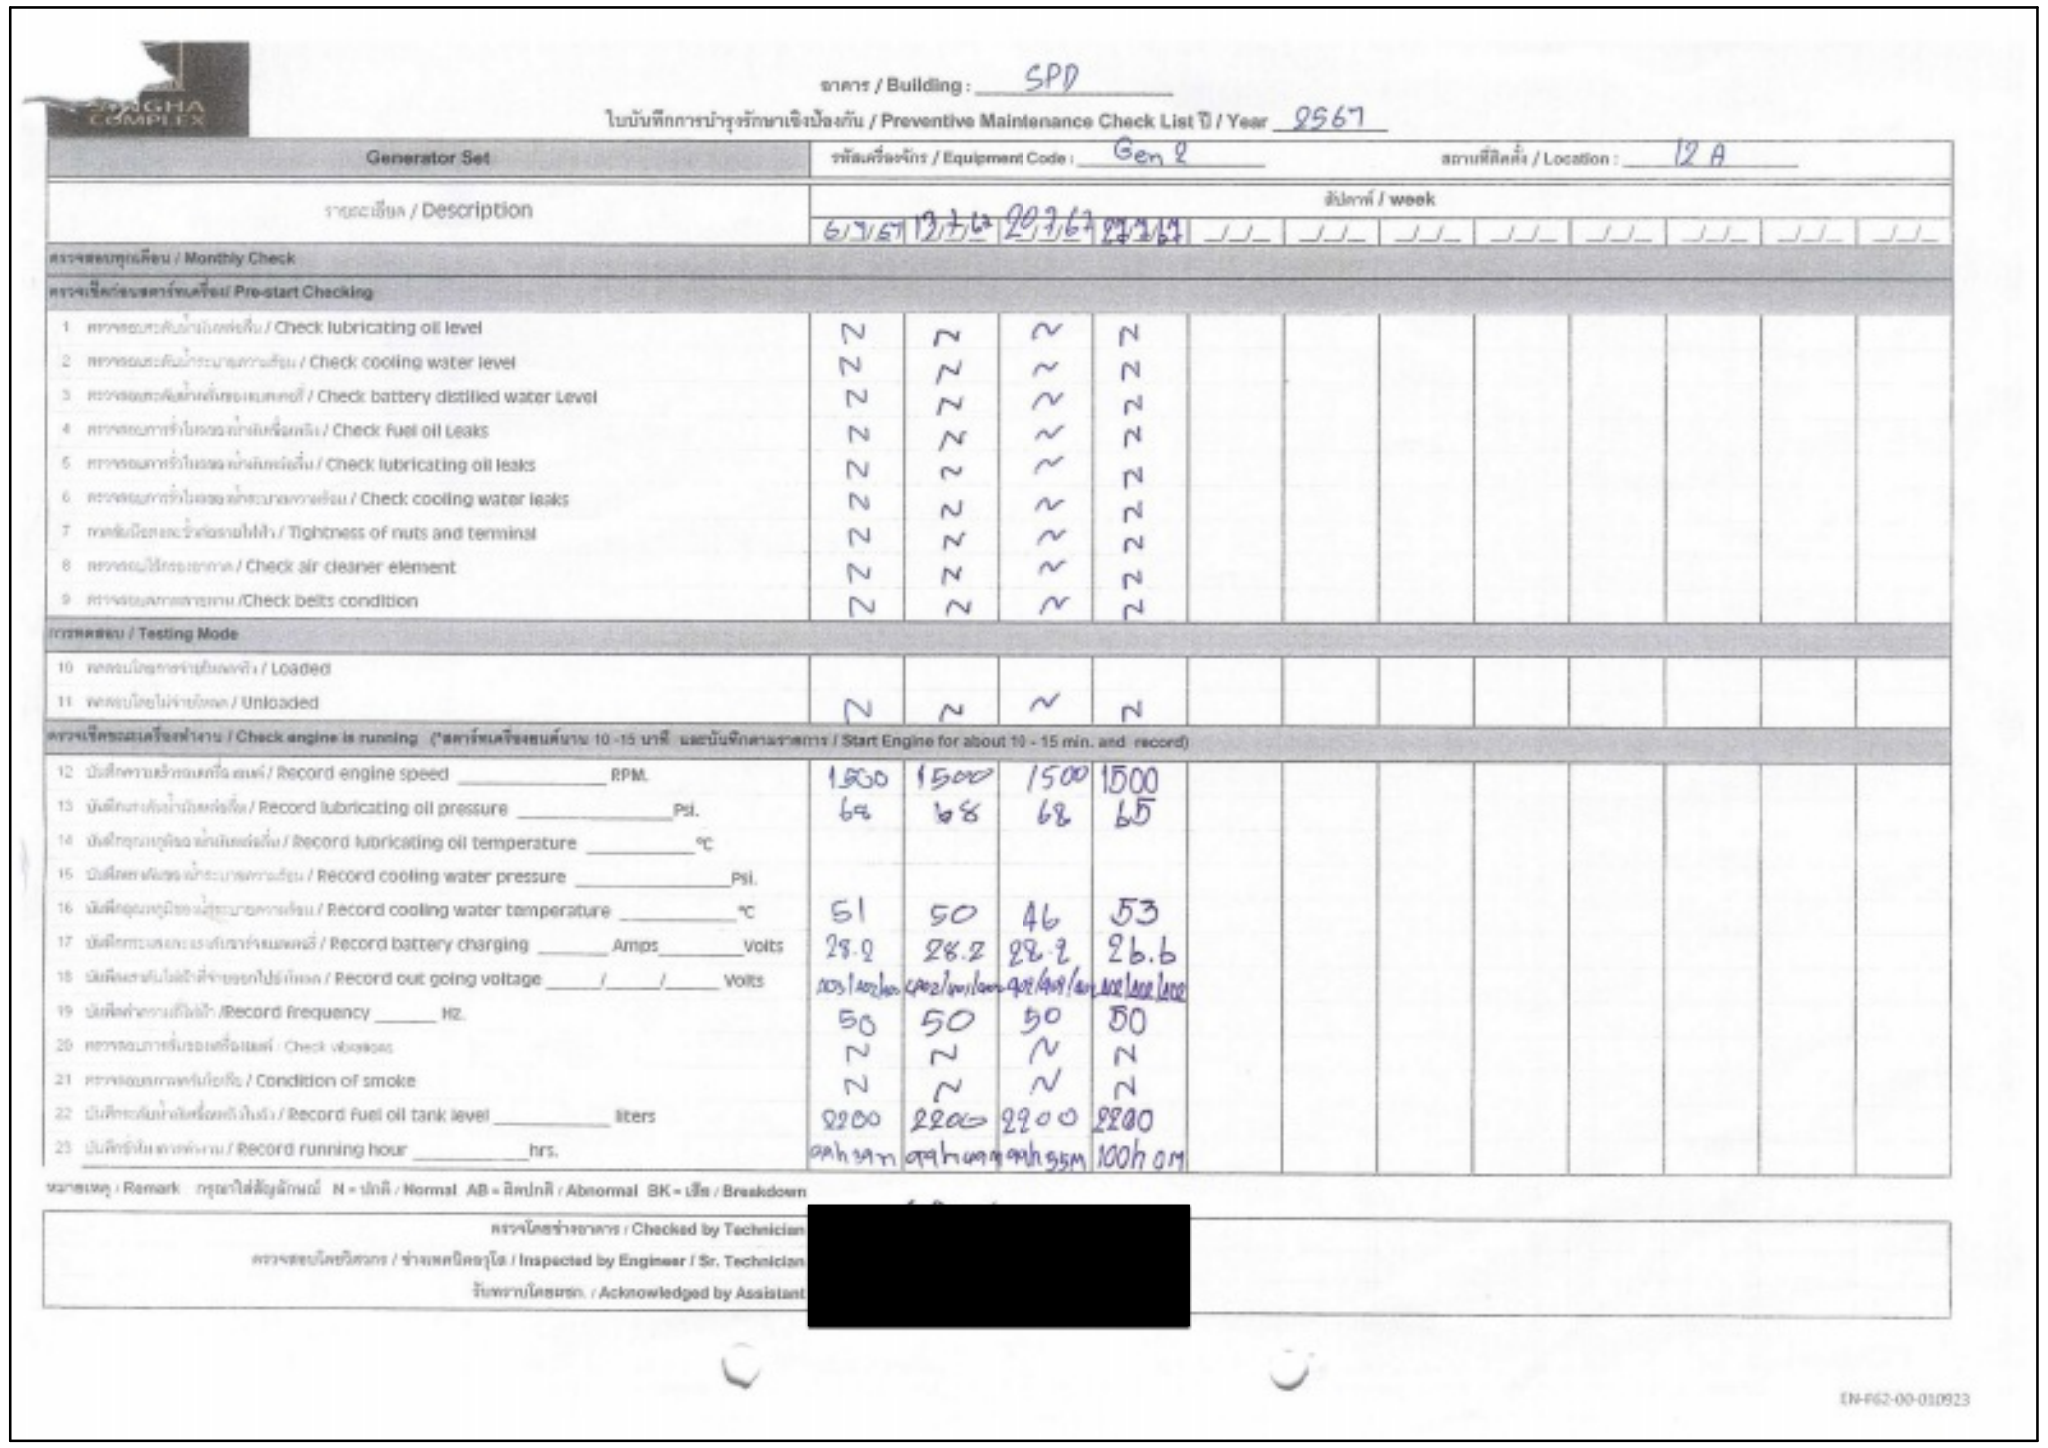

อาคาร / Building : SPD
ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set
รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : Gen 2
สถานที่ติดตั้ง / Location : 12 A

รายละเอียด / Description	สัปดาห์ / week											
	6/7/67	13/7/67	20/7/67	27/7/67	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตรวจเช็คก่อนสตาร์ทเครื่อง/ Pre-start Checking												
1 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	N	N	N	N								
2 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน / Check cooling water level	N	N	N	N								
3 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ / Check battery distilled water Level	N	N	N	N								
4 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil Leaks	N	N	N	N								
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	N	N	N	N								
6 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน / Check cooling water leaks	N	N	N	N								
7 การขันน็อตและขั้วต่อสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	N	N	N	N								
8 ตรวจสอบไส้กรองอากาศ / Check air cleaner element	N	N	N	N								
9 ตรวจสอบสภาพสายพาน /Check belts condition	N	N	N	N								
การทดสอบ / Testing Mode												
10 ทดสอบโดยการจ่ายโหลดจริง / Loaded												
11 ทดสอบโดยไม่จ่ายโหลด / Unloaded	N	N	N	N								
ตรวจเช็คขณะเครื่องทำงาน / Check engine is running (*สตาร์ทเครื่องยนต์นาน 10 -15 นาที และบันทึกตามรายการ / Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed RPM.	1500	1500	1500	1500								
13 บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil pressure Psi.	68	68	68	65								
14 บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil temperature °C												
15 บันทึกแรงดันของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water pressure Psi.												
16 บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water temperature °C	51	50	46	53								
17 บันทึกกระแสและแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ / Record battery charging Amps Volts	28.2	28.2	28.2	26.6								
18 บันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด / Record out going voltage / / Volts	403/402/400	402/401/400	402/401/401	402/402/402								
19 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า /Record frequency Hz.	50	50	50	50								
20 ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations	N	N	N	N								
21 ตรวจสอบสภาพควันไอเสีย / Condition of smoke	N	N	N	N								
22 บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level liters	2200	2200	2200	2200								
23 บันทึกชั่วโมงการทำงาน / Record running hour hrs.	99 h 39 m	99 h 49 m	99 h 55 m	100 h 0 m								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician
ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผช. / Acknowledged by Assistant
[redacted]

EN-F62-00-010923

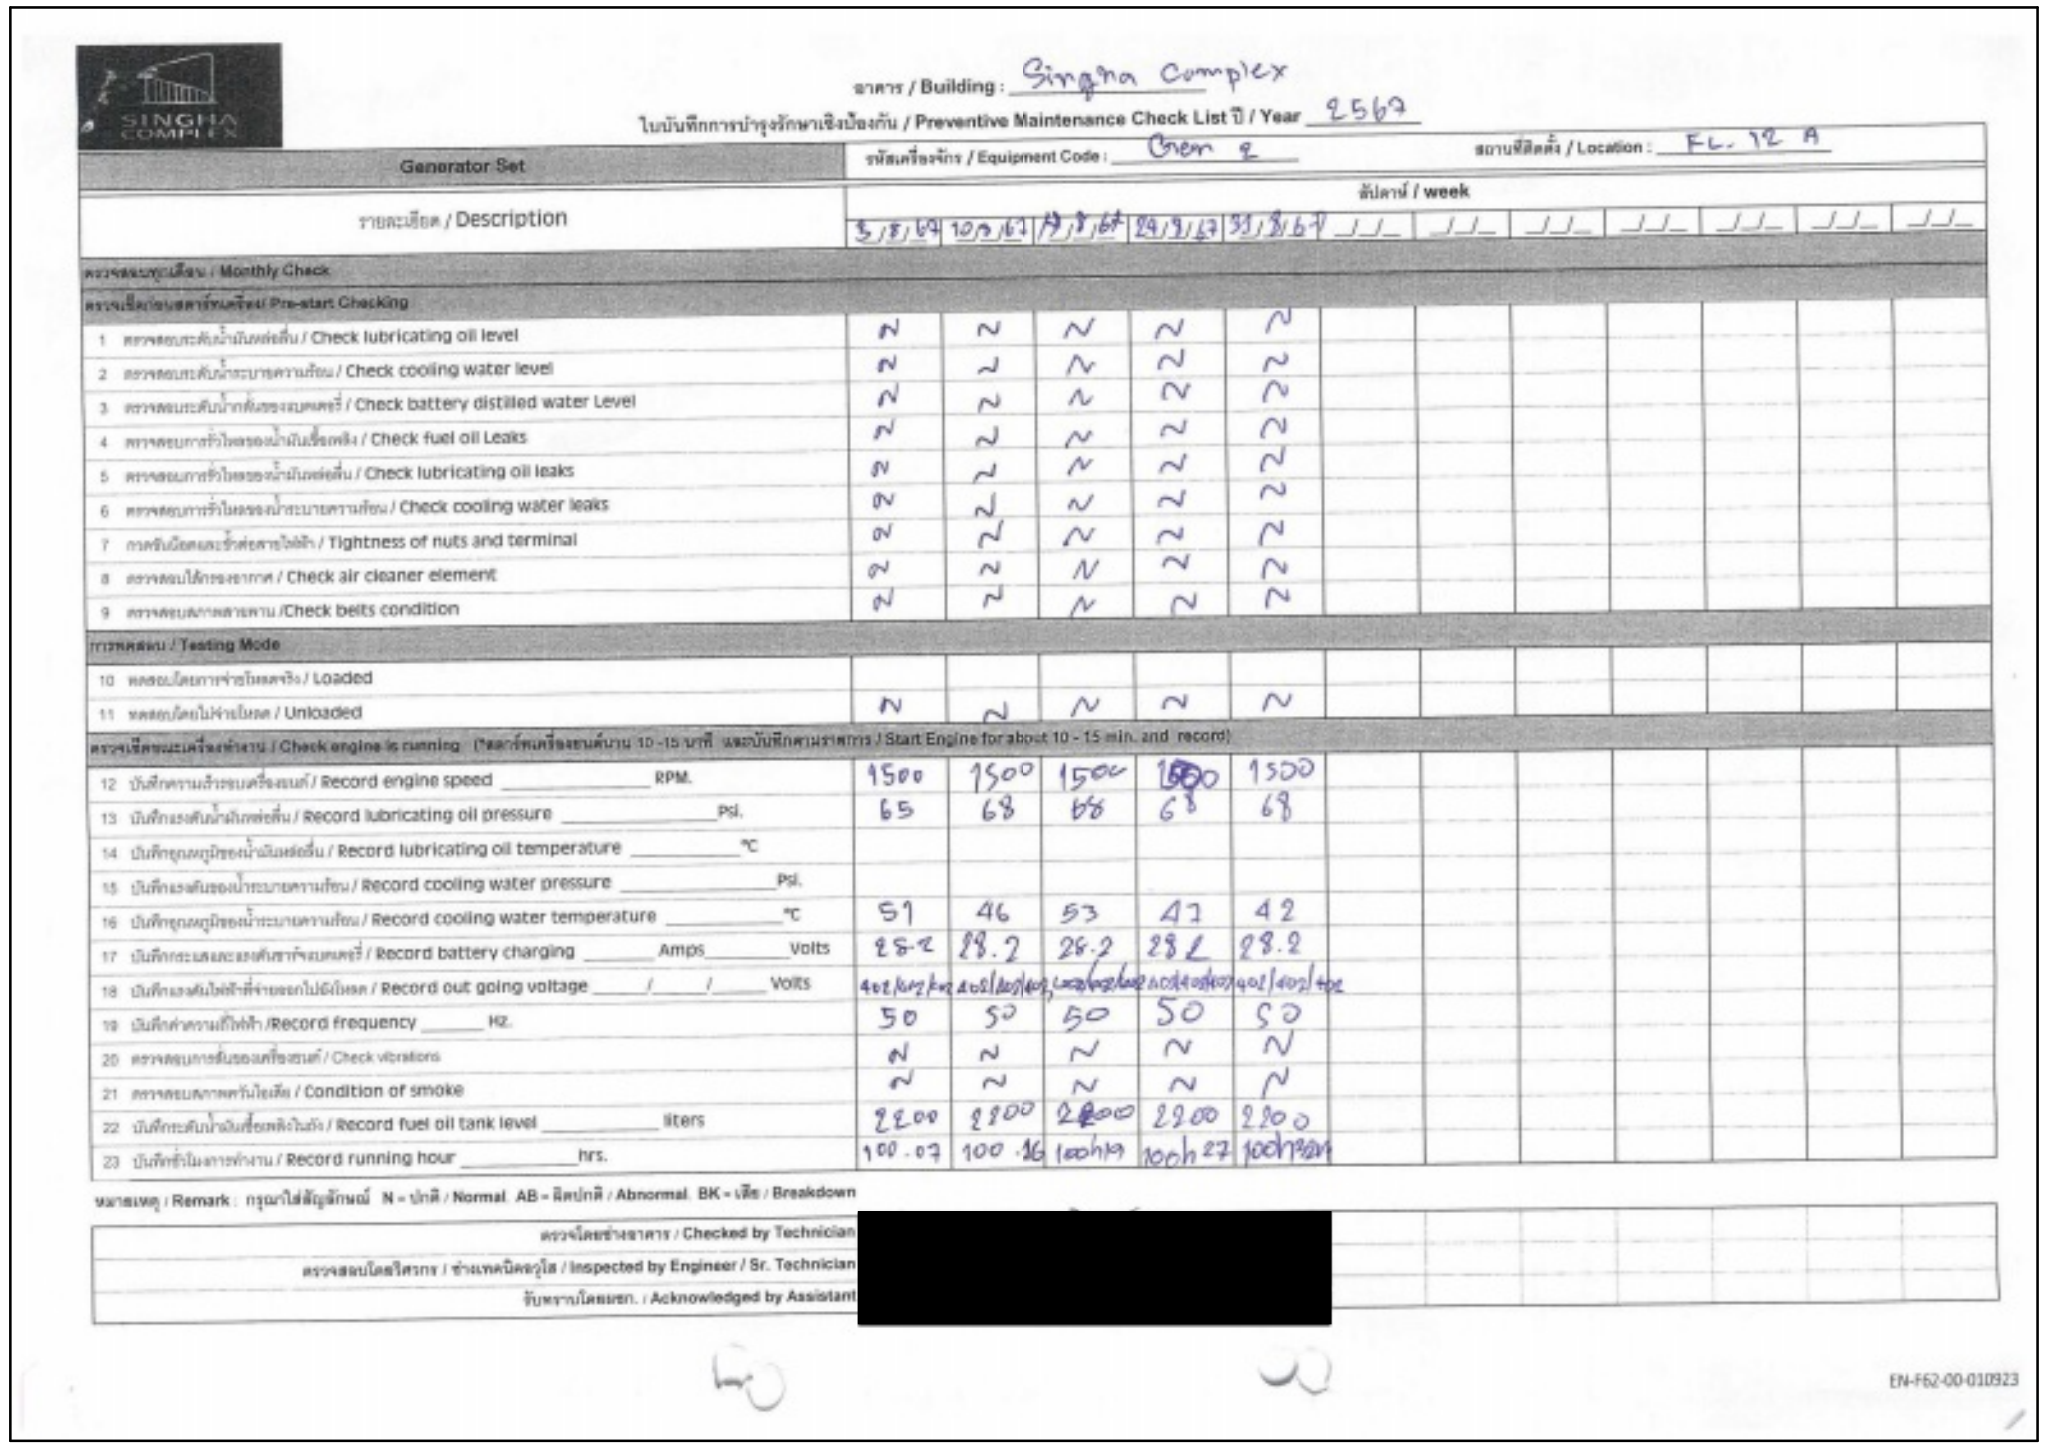

อาคาร / Building : Singha Complex
ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2567

Generator Set
รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : Gen 2
สถานที่ติดตั้ง / Location : FL. 12 A

รายละเอียด / Description	สัปดาห์ / week											
	3/8/67	10/8/67	17/8/67	24/8/67	31/8/67	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตรวจเช็คก่อนสตาร์ทเครื่อง/ Pre-start Checking												
1 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	N	N	N	N	N							
2 ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน / Check cooling water level	N	N	N	N	N							
3 ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ / Check battery distilled water Level	N	N	N	N	N							
4 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil Leaks	N	N	N	N	N							
5 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	N	N	N	N	N							
6 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน / Check cooling water leaks	N	N	N	N	N							
7 การขันน็อตและขั้วต่อสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	N	N	N	N	N							
8 ตรวจสอบไส้กรองอากาศ / Check air cleaner element	N	N	N	N	N							
9 ตรวจสอบสภาพสายพาน /Check belts condition	N	N	N	N	N							
การทดสอบ / Testing Mode												
10 ทดสอบโดยการจ่ายโหลดจริง / Loaded												
11 ทดสอบโดยไม่จ่ายโหลด / Unloaded	N	N	N	N	N							
ตรวจเช็คขณะเครื่องทำงาน / Check engine is running (*สตาร์ทเครื่องยนต์นาน 10 -15 นาที และบันทึกตามรายการ / Start Engine for about 10 - 15 min. and record)												
12 บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed RPM.	1500	1500	1500	1500	1500							
13 บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil pressure Psi.	65	68	68	68	68							
14 บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil temperature °C												
15 บันทึกแรงดันของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water pressure Psi.												
16 บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน / Record cooling water temperature °C	51	46	53	47	42							
17 บันทึกกระแสและแรงดันชาร์จแบตเตอรี่ / Record battery charging Amps Volts	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2							
18 บันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด / Record out going voltage / / Volts	402/402/402	402/402/402	[illegible]	404/404/403	402/402/402							
19 บันทึกค่าความถี่ไฟฟ้า /Record frequency Hz.	50	50	50	50	50							
20 ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations	N	N	N	N	N							
21 ตรวจสอบสภาพควันไอเสีย / Condition of smoke	N	N	N	N	N							
22 บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level liters	2200	2200	2200	2200	2200							
23 บันทึกชั่วโมงการทำงาน / Record running hour hrs.	100.07	100.16	100 h 19	100 h 27	100 h 30 m							

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician
ตรวจสอบโดยวิศวกร / ช่างเทคนิคอาวุโส / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผช. / Acknowledged by Assistant
[redacted]

EN-F62-00-010923

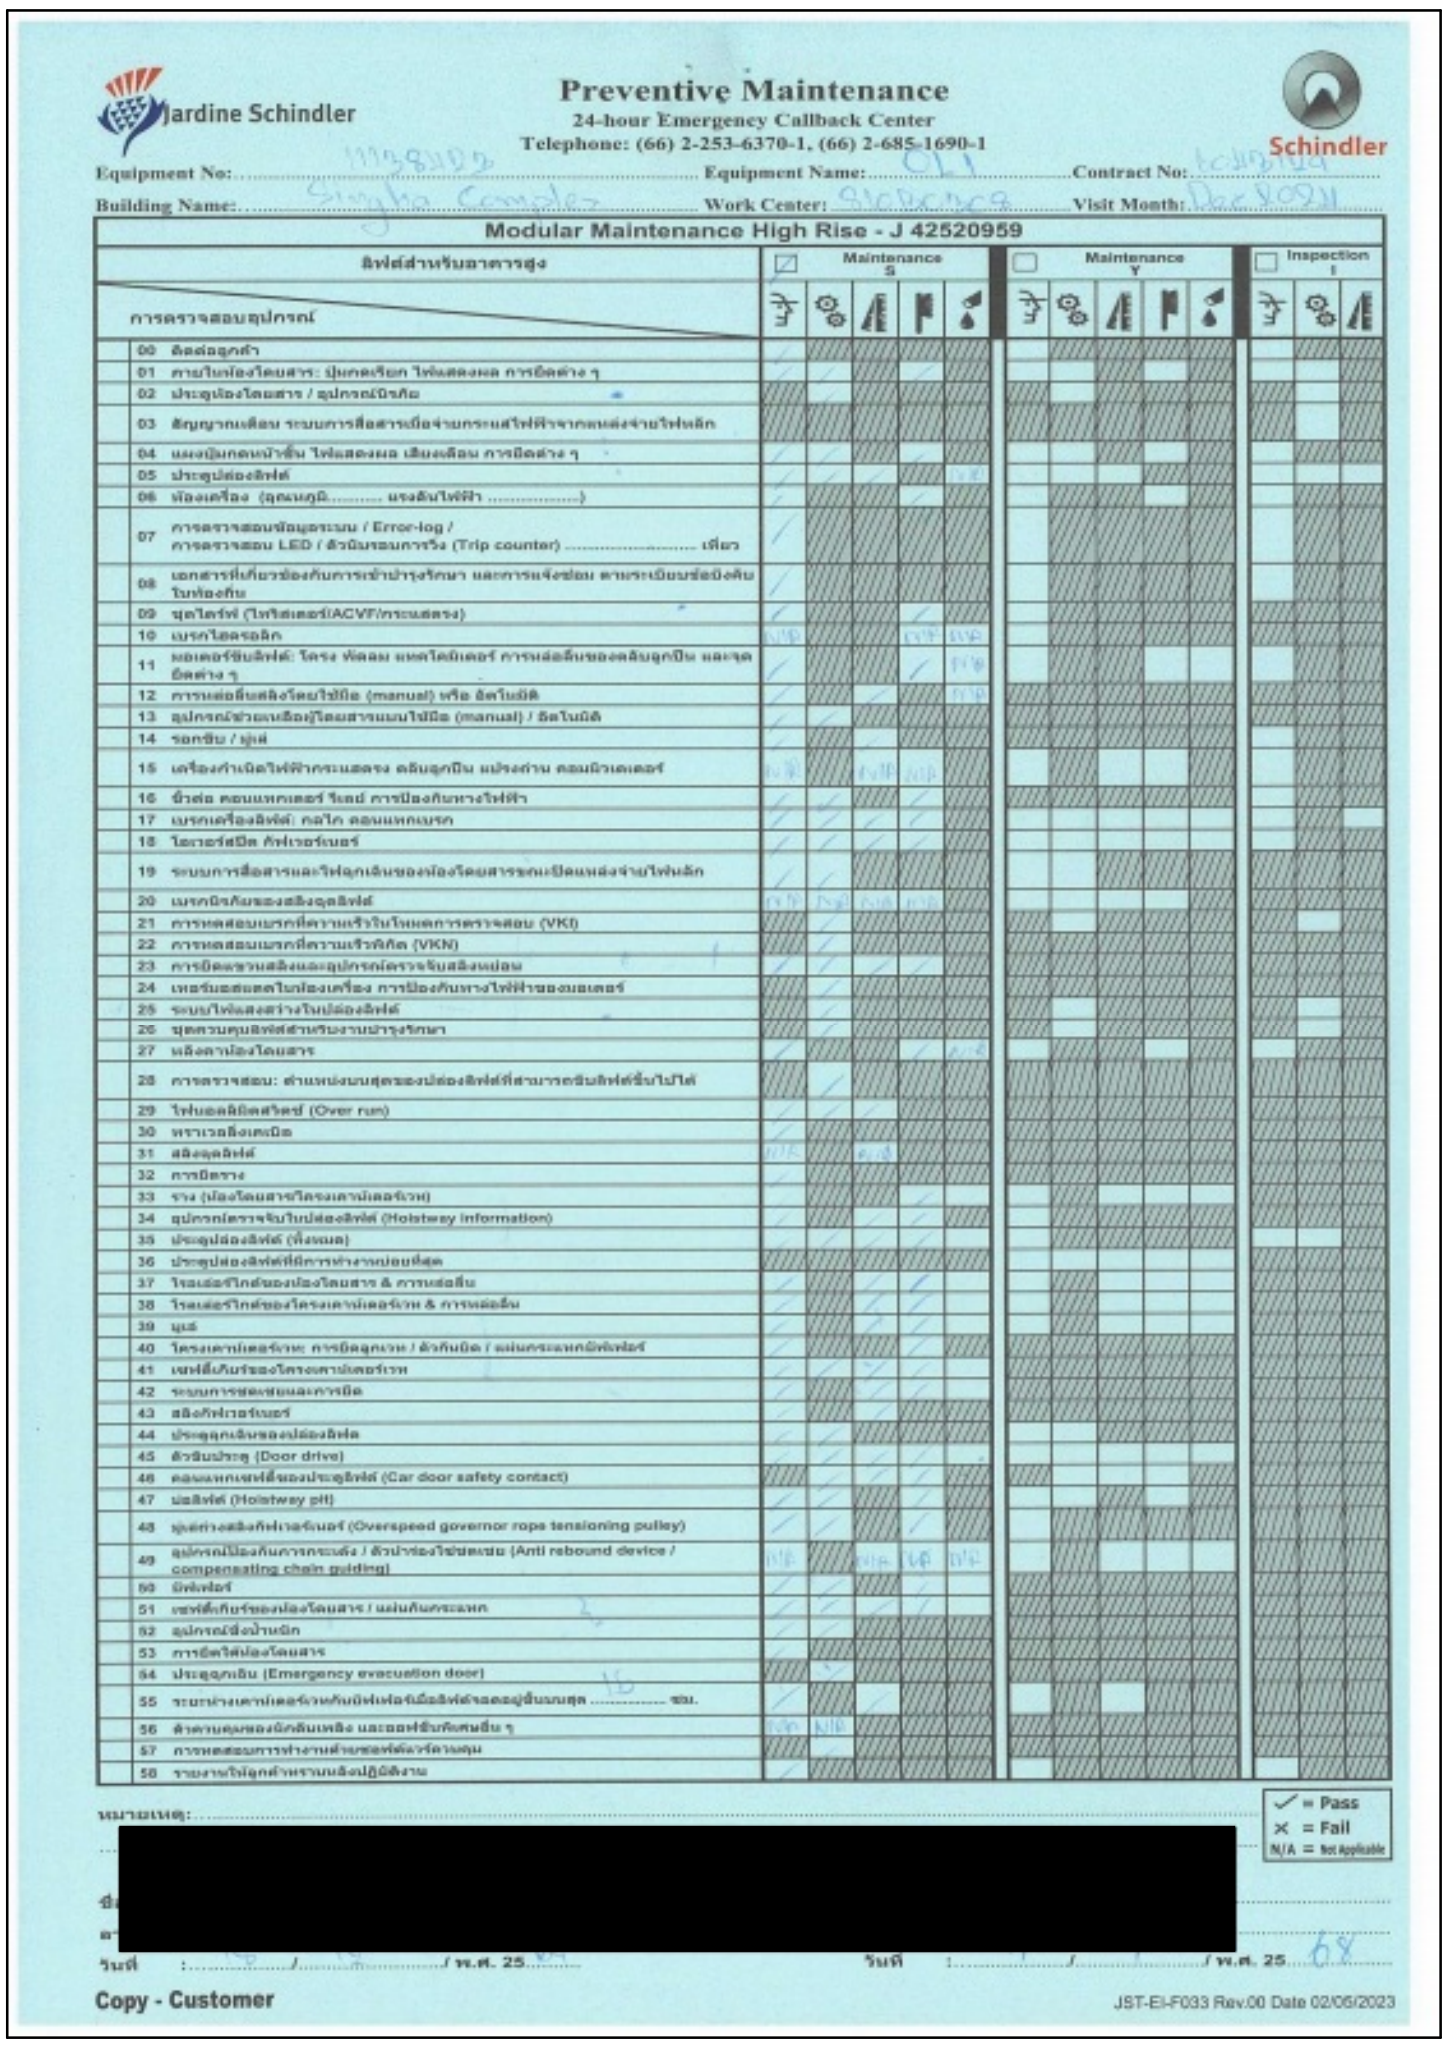

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138U02 Equipment Name: OL1 Contract No: 1C118114
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0308 Visit Month: Dec2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☑ Maintenance S | ☐ Maintenance Y | ☐ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

- 00 ติดต่อลูกค้า
- 01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
- 02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
- 03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
- 04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
- 05 ประตูช่องลิฟต์
- 06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า ....)
- 07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
- 08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
- 09 ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
- 10 เบรกไฮดรอลิก
- 11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
- 12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
- 13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
- 14 รอกขับ / มู่เล่
- 15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
- 16 ขั้วต่อ คอนแทคเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
- 17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทคเบรก
- 18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
- 19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
- 20 เบรกนิรภัยของสลิงชุดลิฟต์
- 21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
- 22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
- 23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
- 24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
- 25 ระบบไฟแสงสว่างในช่องลิฟต์
- 26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
- 27 หลังคาห้องโดยสาร
- 28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของช่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
- 29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
- 30 ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
- 31 สลิงชุดลิฟต์
- 32 การยึดราง
- 33 ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
- 34 อุปกรณ์ตรวจจับในช่องลิฟต์ (Hoistway information)
- 35 ประตูช่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
- 36 ประตูช่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
- 37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
- 38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
- 39 มู่เล่
- 40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
- 41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
- 42 ระบบการชดเชยและการยึด
- 43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
- 44 ประตูฉุกเฉินของช่องลิฟต์
- 45 ตัวขับประตู (Door drive)
- 46 คอนแทคเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
- 47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
- 48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
- 49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
- 50 บัฟเฟอร์
- 51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
- 52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
- 53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
- 54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
- 55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ....16.... ซม.
- 56 ตัวควบคุมของบันไดเลื่อน และซอฟต์แวร์กันชนอื่น ๆ
- 57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
- 58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✕ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ :........../........../ พ.ศ. 25........ วันที่ :........../........../ พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

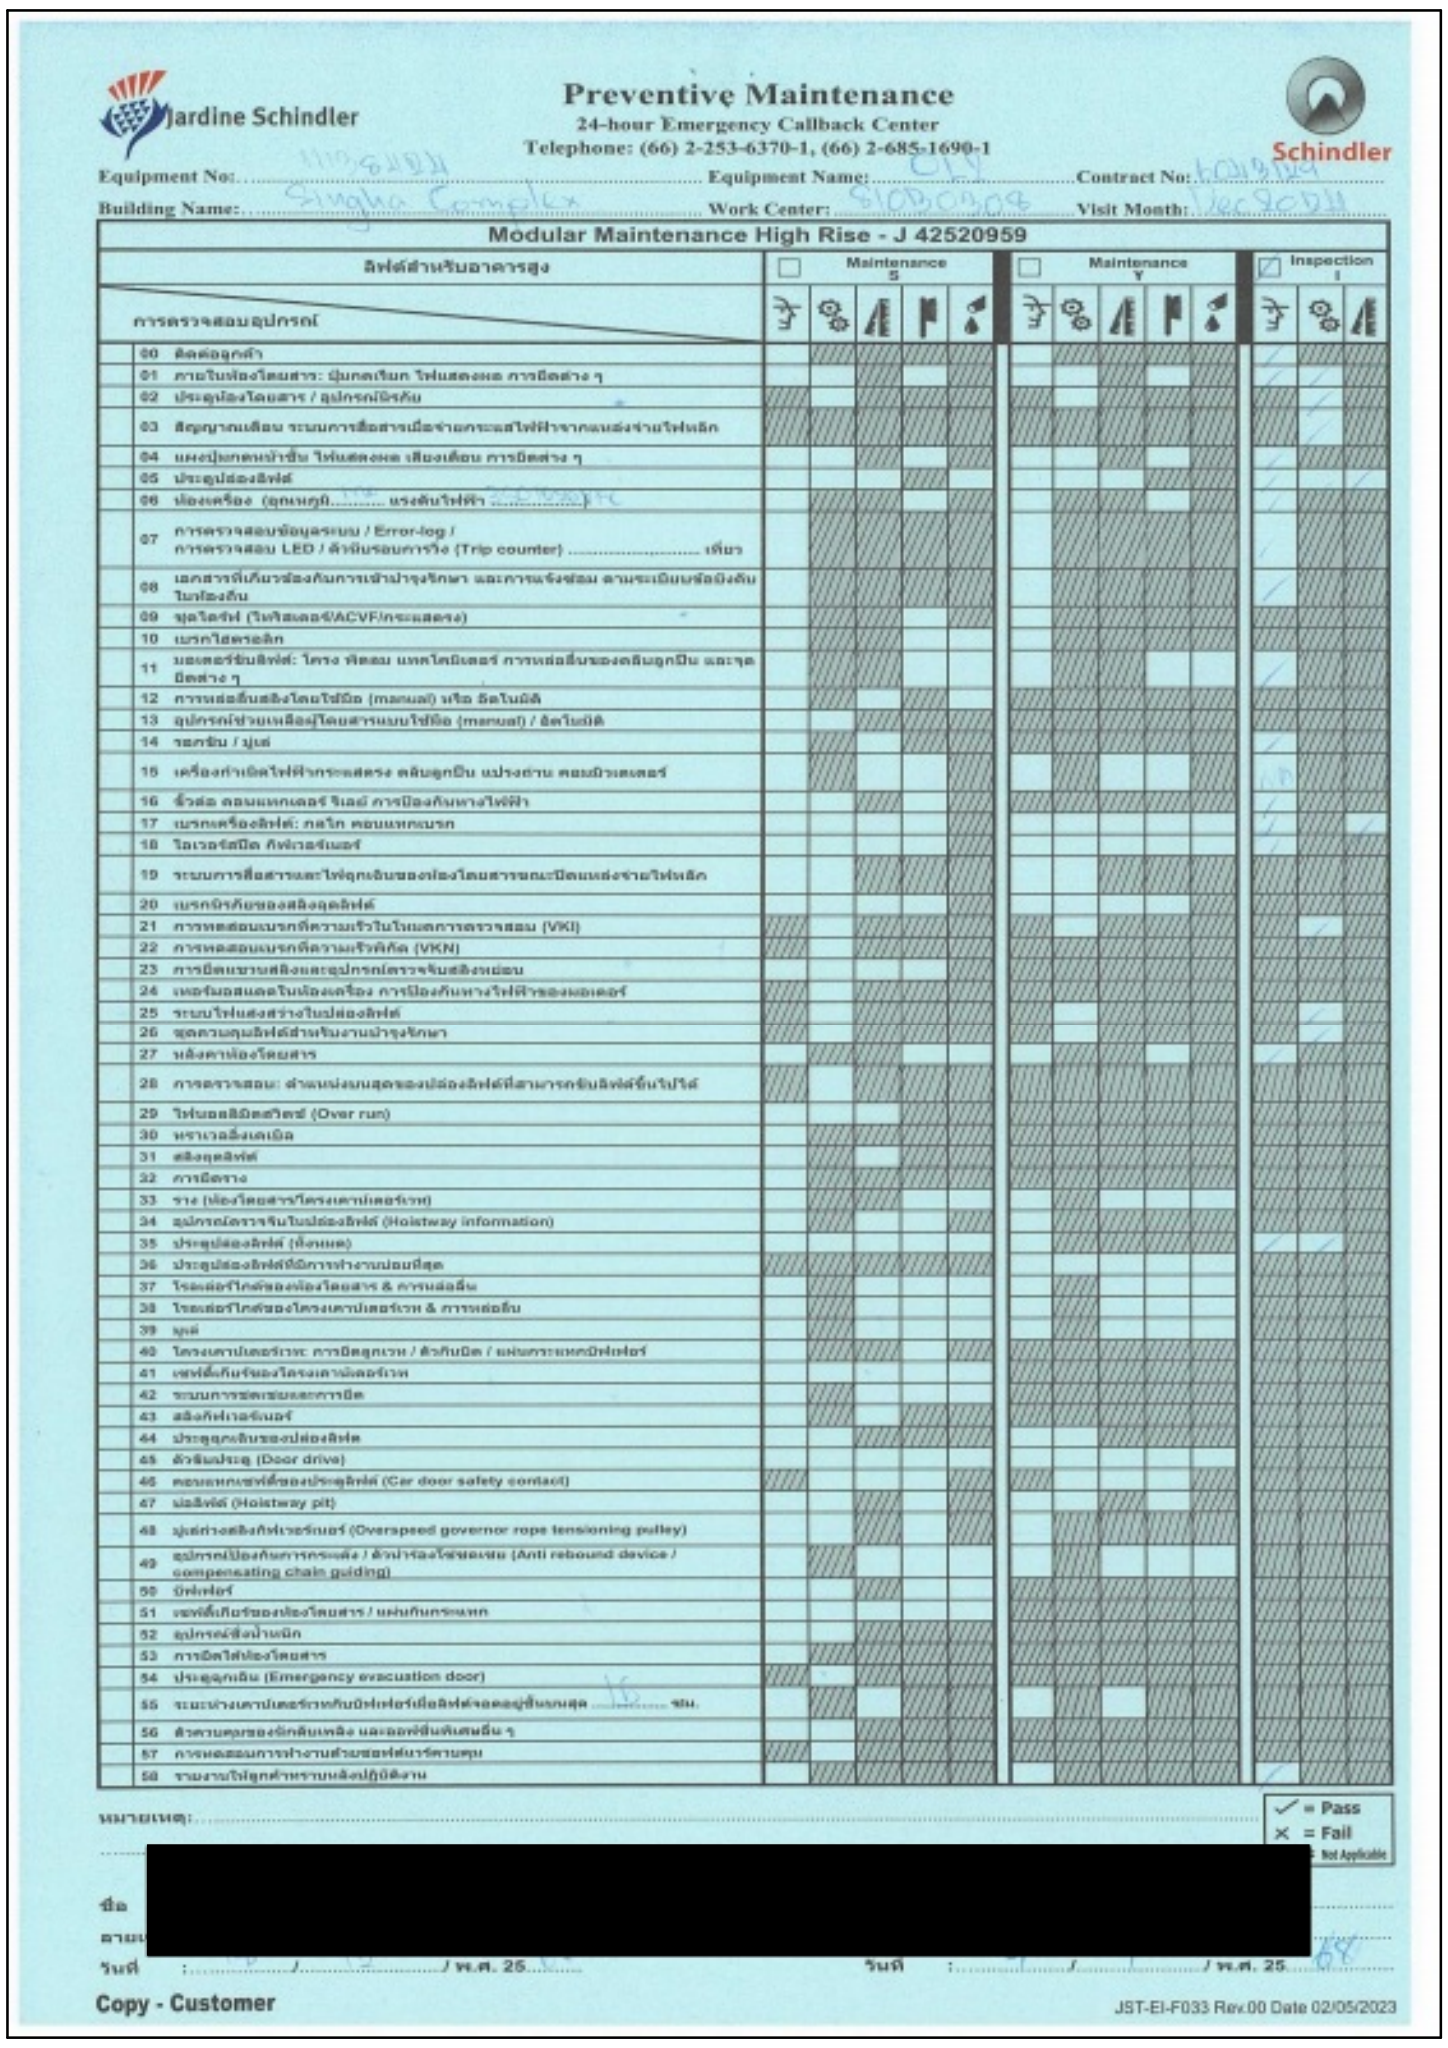

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138U04 Equipment Name: OL4 Contract No: 1C118114
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0308 Visit Month: Dec2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☐ Maintenance S | ☐ Maintenance Y | ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์
00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูช่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า ....)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทคเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทคเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงชุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในช่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของช่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31 สลิงชุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในช่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูช่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูช่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มู่เล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของช่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทคเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ....16.... ซม.
56 ตัวควบคุมของบันไดเลื่อน และซอฟต์แวร์กันชนอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน
✓ = Pass
✕ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ :........../........../ พ.ศ. 25........ วันที่ :........../........../ พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

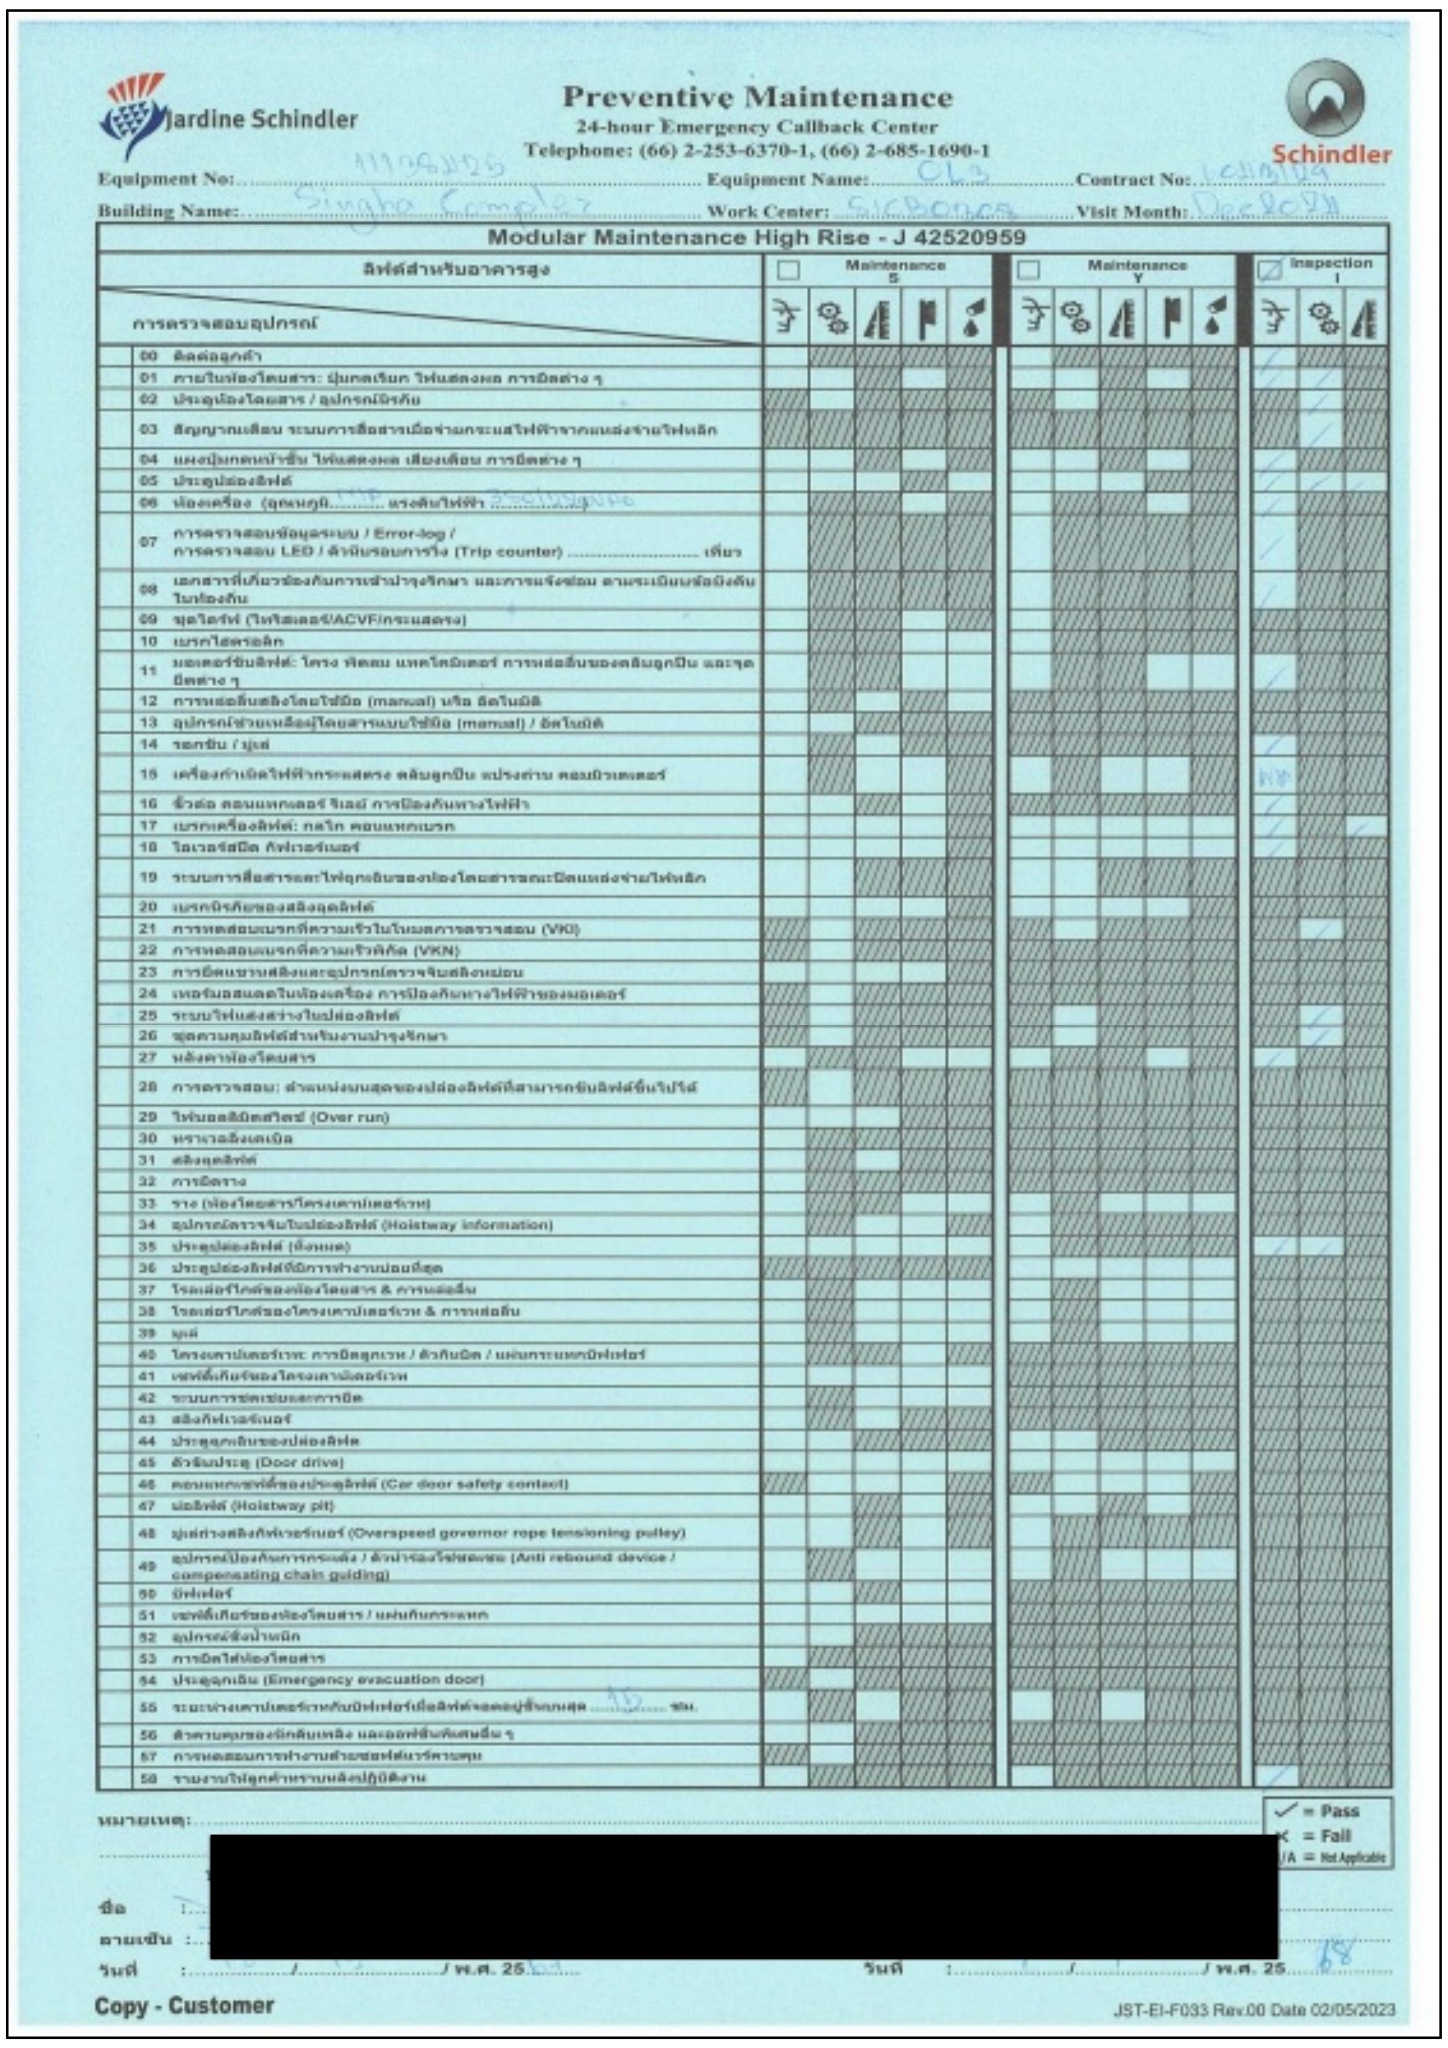

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138U05 Equipment Name: OL3 Contract No: 1C118114
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0308 Visit Month: Dec2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☐ Maintenance S | ☐ Maintenance Y | ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์
00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูช่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า ....)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทคเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทคเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงชุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในช่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของช่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31 สลิงชุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในช่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูช่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูช่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มู่เล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของช่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทคเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ....10.... ซม.
56 ตัวควบคุมของบันไดเลื่อน และซอฟต์แวร์กันชนอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน
✓ = Pass
✕ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ :........../........../ พ.ศ. 25........ วันที่ :........../........../ พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

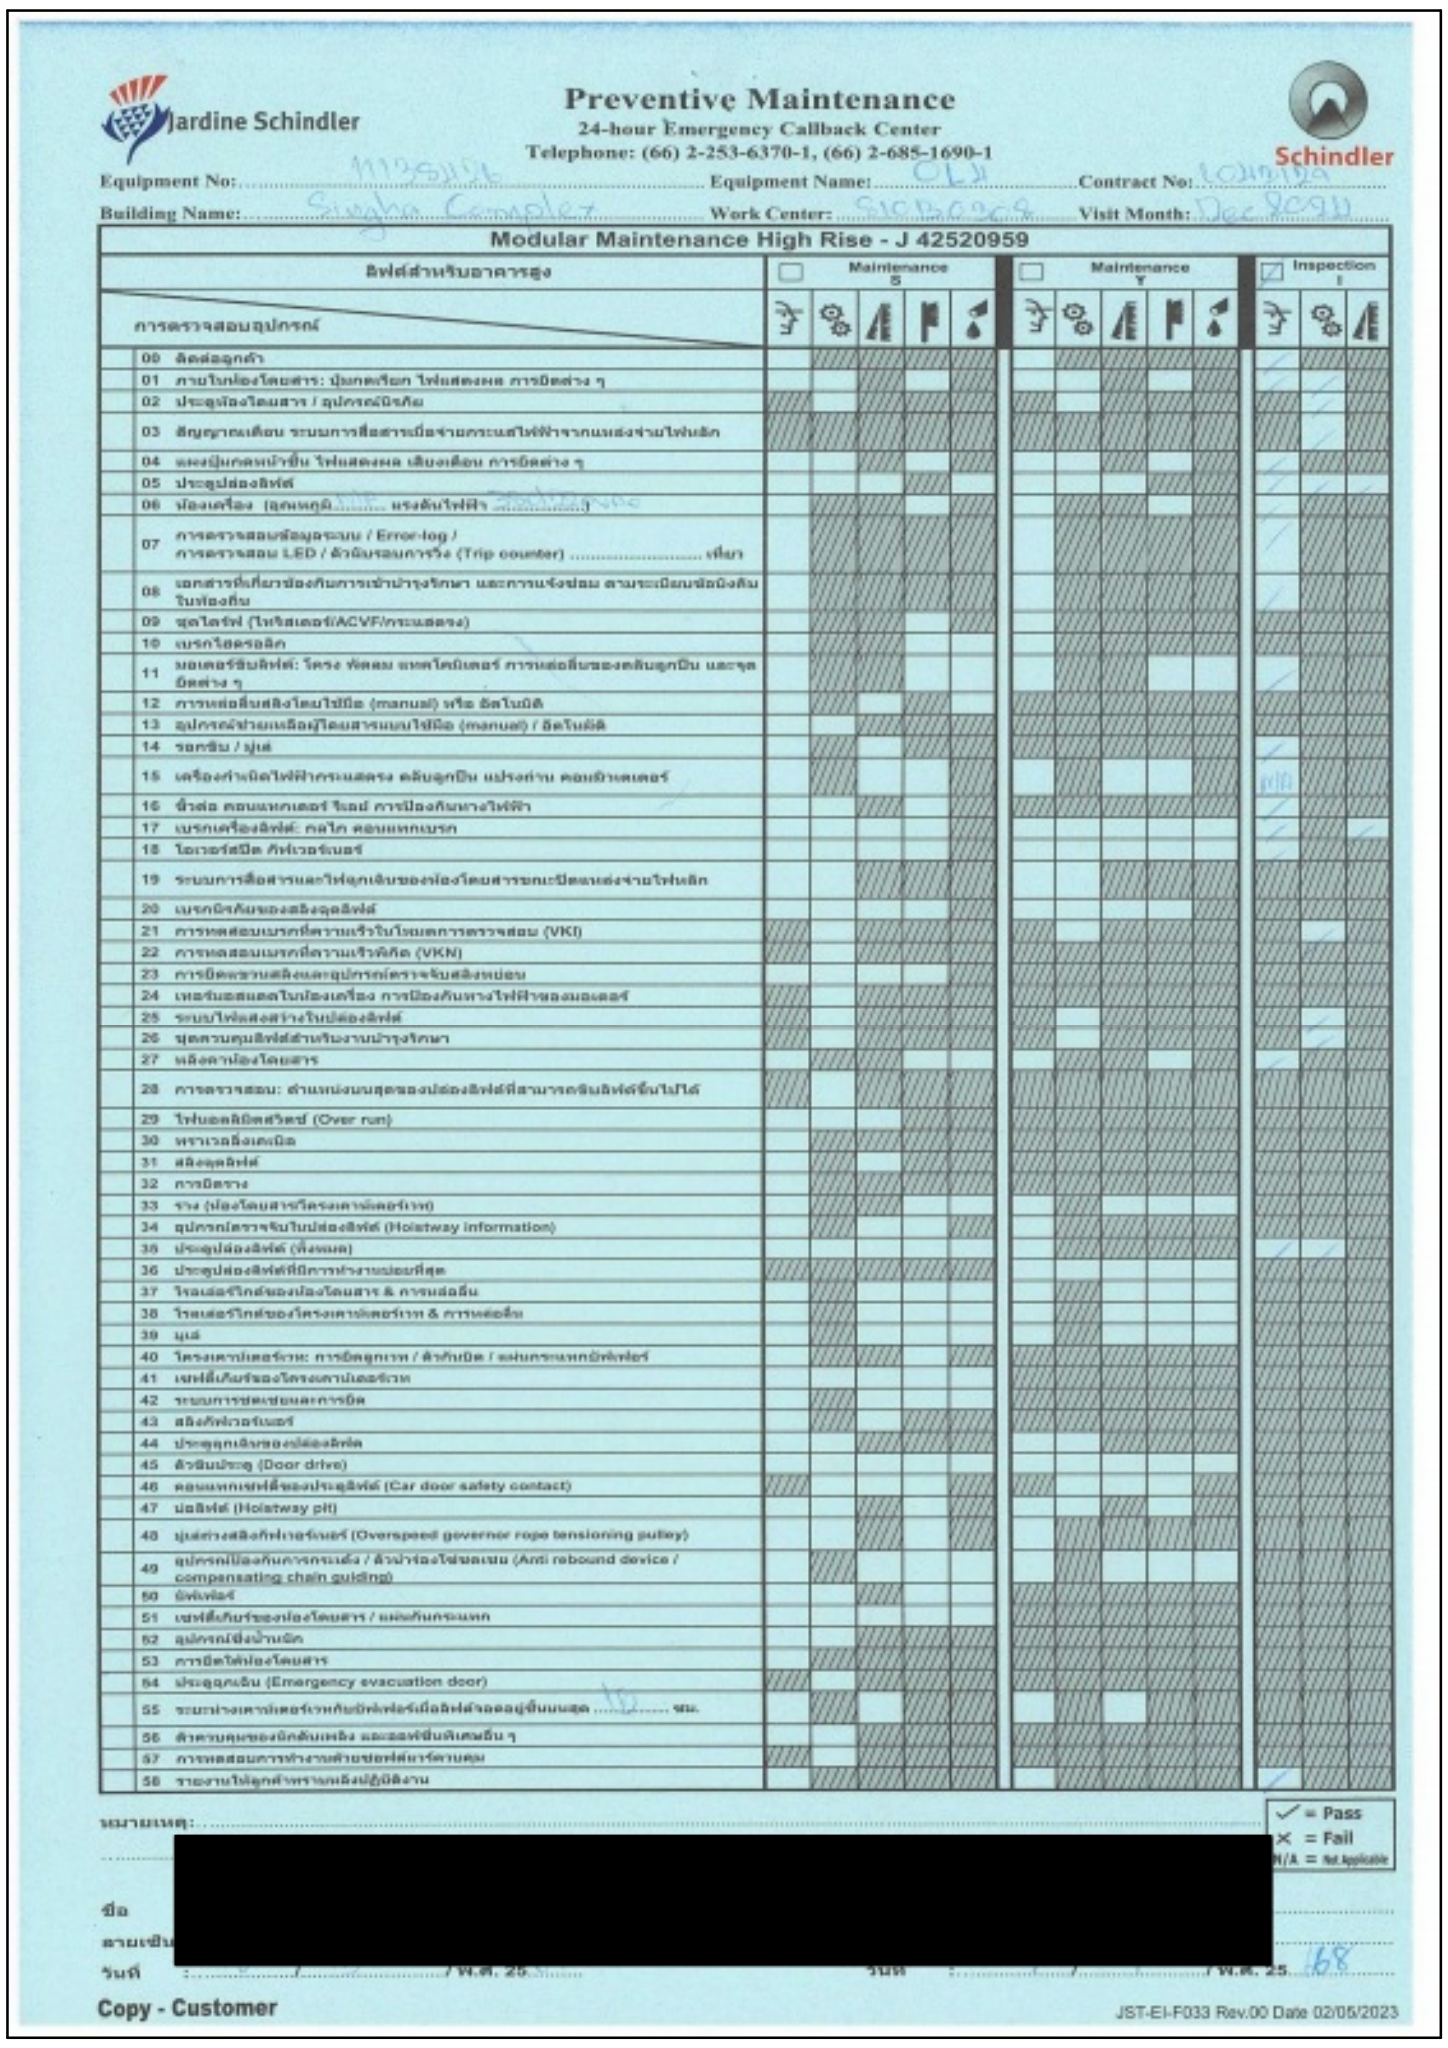

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138U06 Equipment Name: OL2 Contract No: 1C118114
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0308 Visit Month: Dec2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☐ Maintenance S | ☐ Maintenance Y | ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์
00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูช่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า ....)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทคเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทคเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงชุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในช่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของช่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31 สลิงชุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในช่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูช่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูช่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มู่เล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของช่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทคเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ....10.... ซม.
56 ตัวควบคุมของบันไดเลื่อน และซอฟต์แวร์กันชนอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน
✓ = Pass
✕ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ :........../........../ พ.ศ. 25........ วันที่ :........../........../ พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

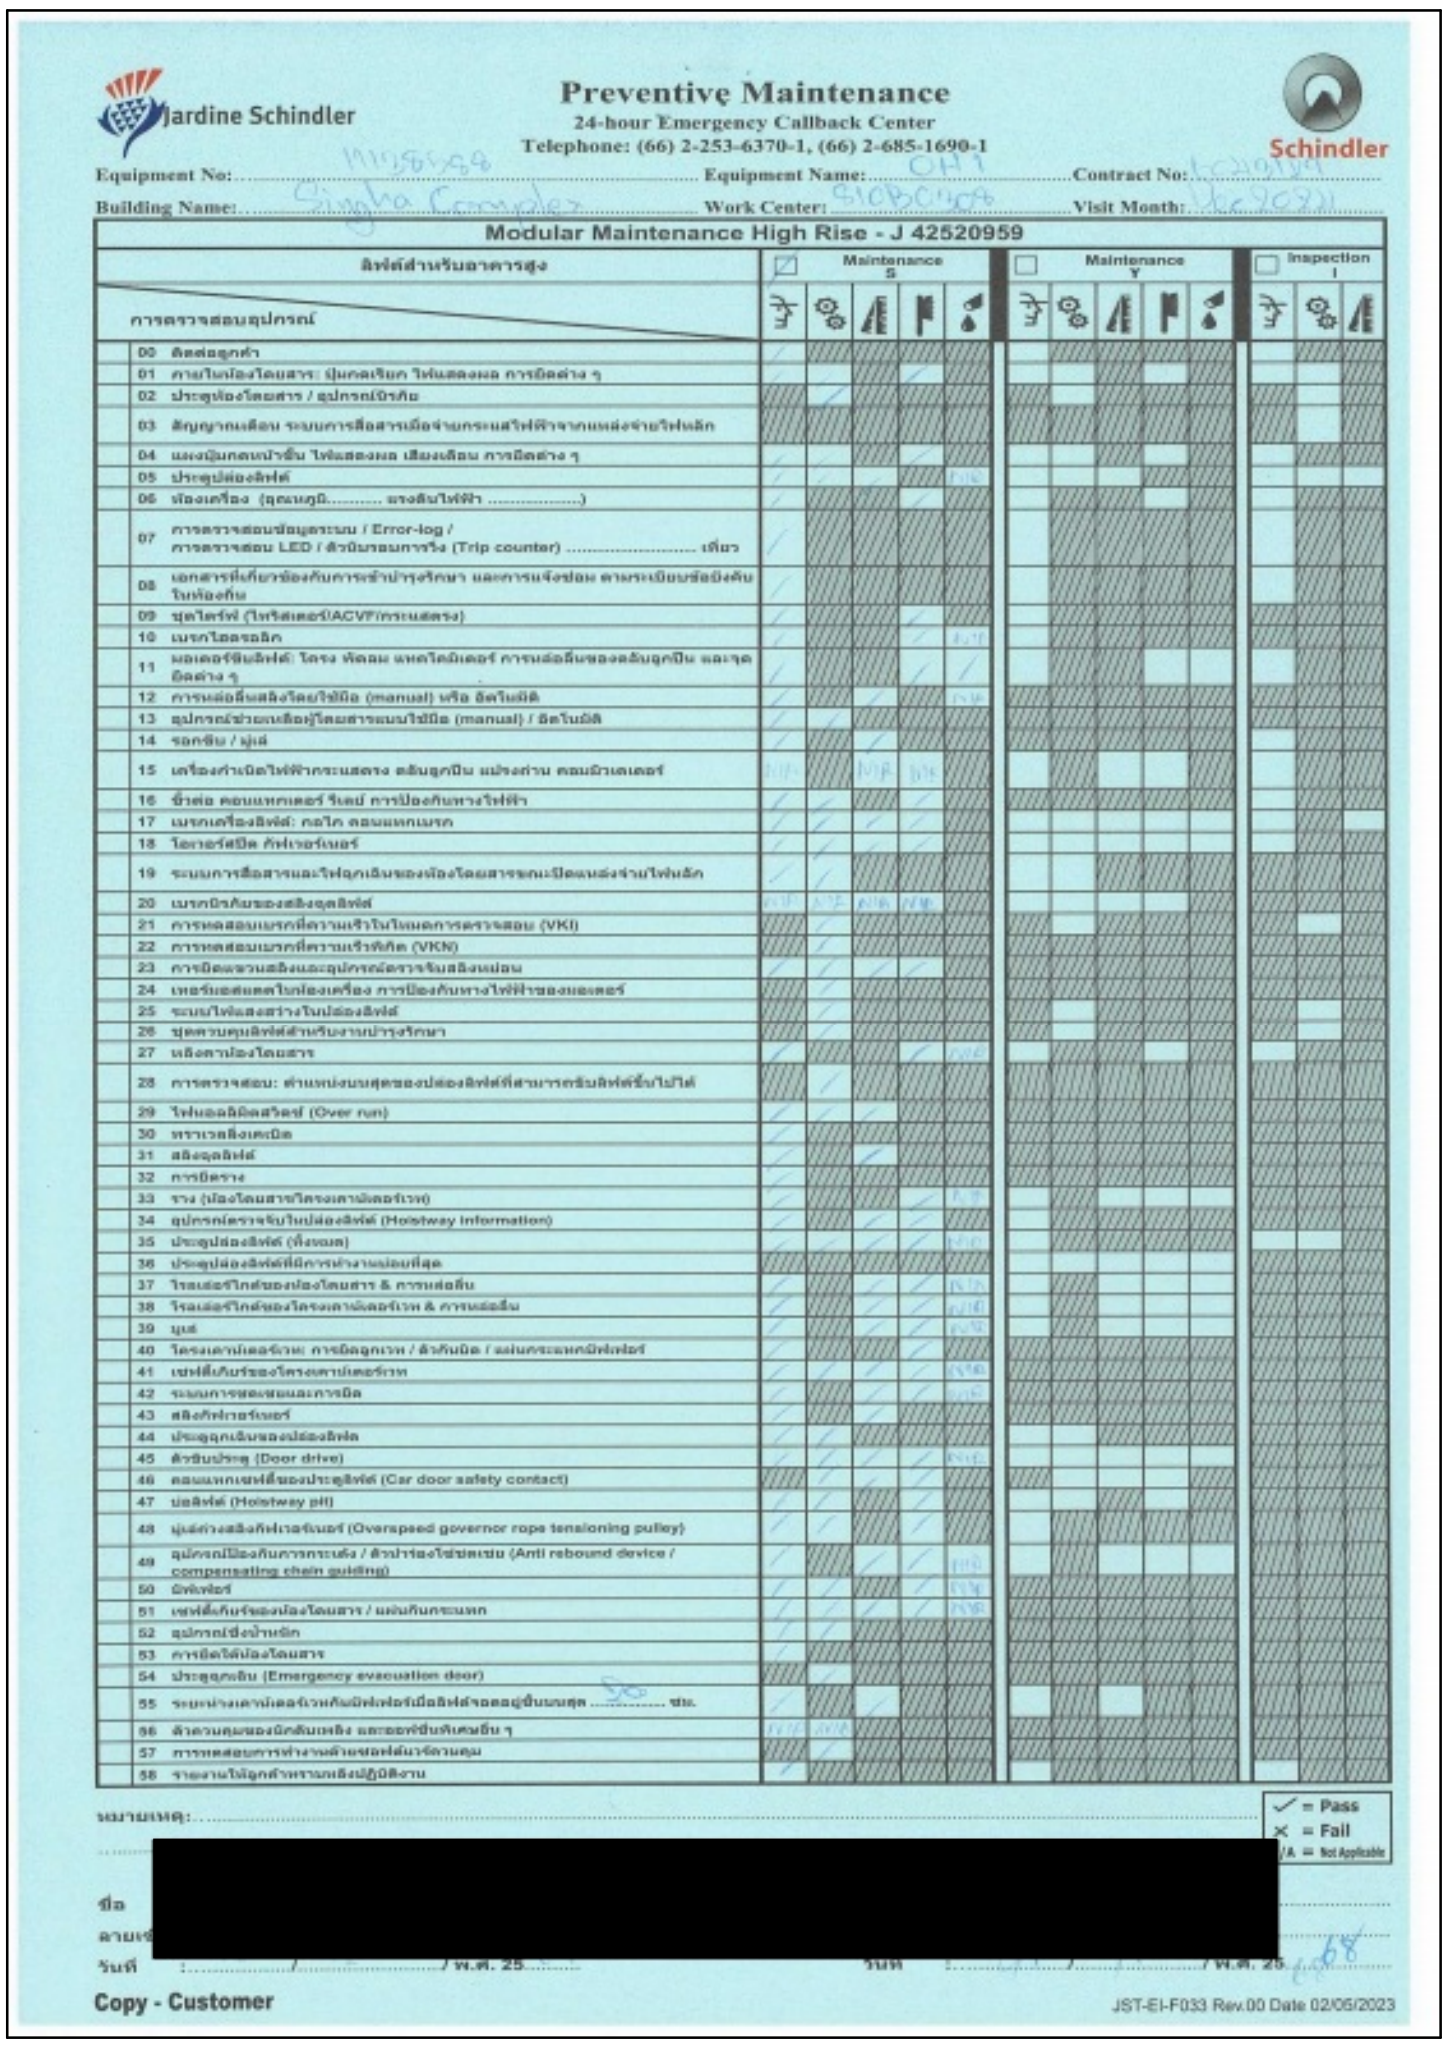

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No: 11138588 Equipment Name: OH1 Contract No: LC20194
Building Name: Singha Complex Work Center: S10BC908 Visit Month: Dec 2025

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง ☑ Maintenance S ☐ Maintenance Y ☐ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูปล่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า ....)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดรฟ์ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงชุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31 สลิงชุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสารโครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มู่เล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ...50... ซม.
56 ตัวควบคุมของปิกคันเหล็ง และอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✕ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ: ....

[redacted]

วันที่ : .... / .... / พ.ศ. 25........ วันที่ : .... / .... / พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/06/2023

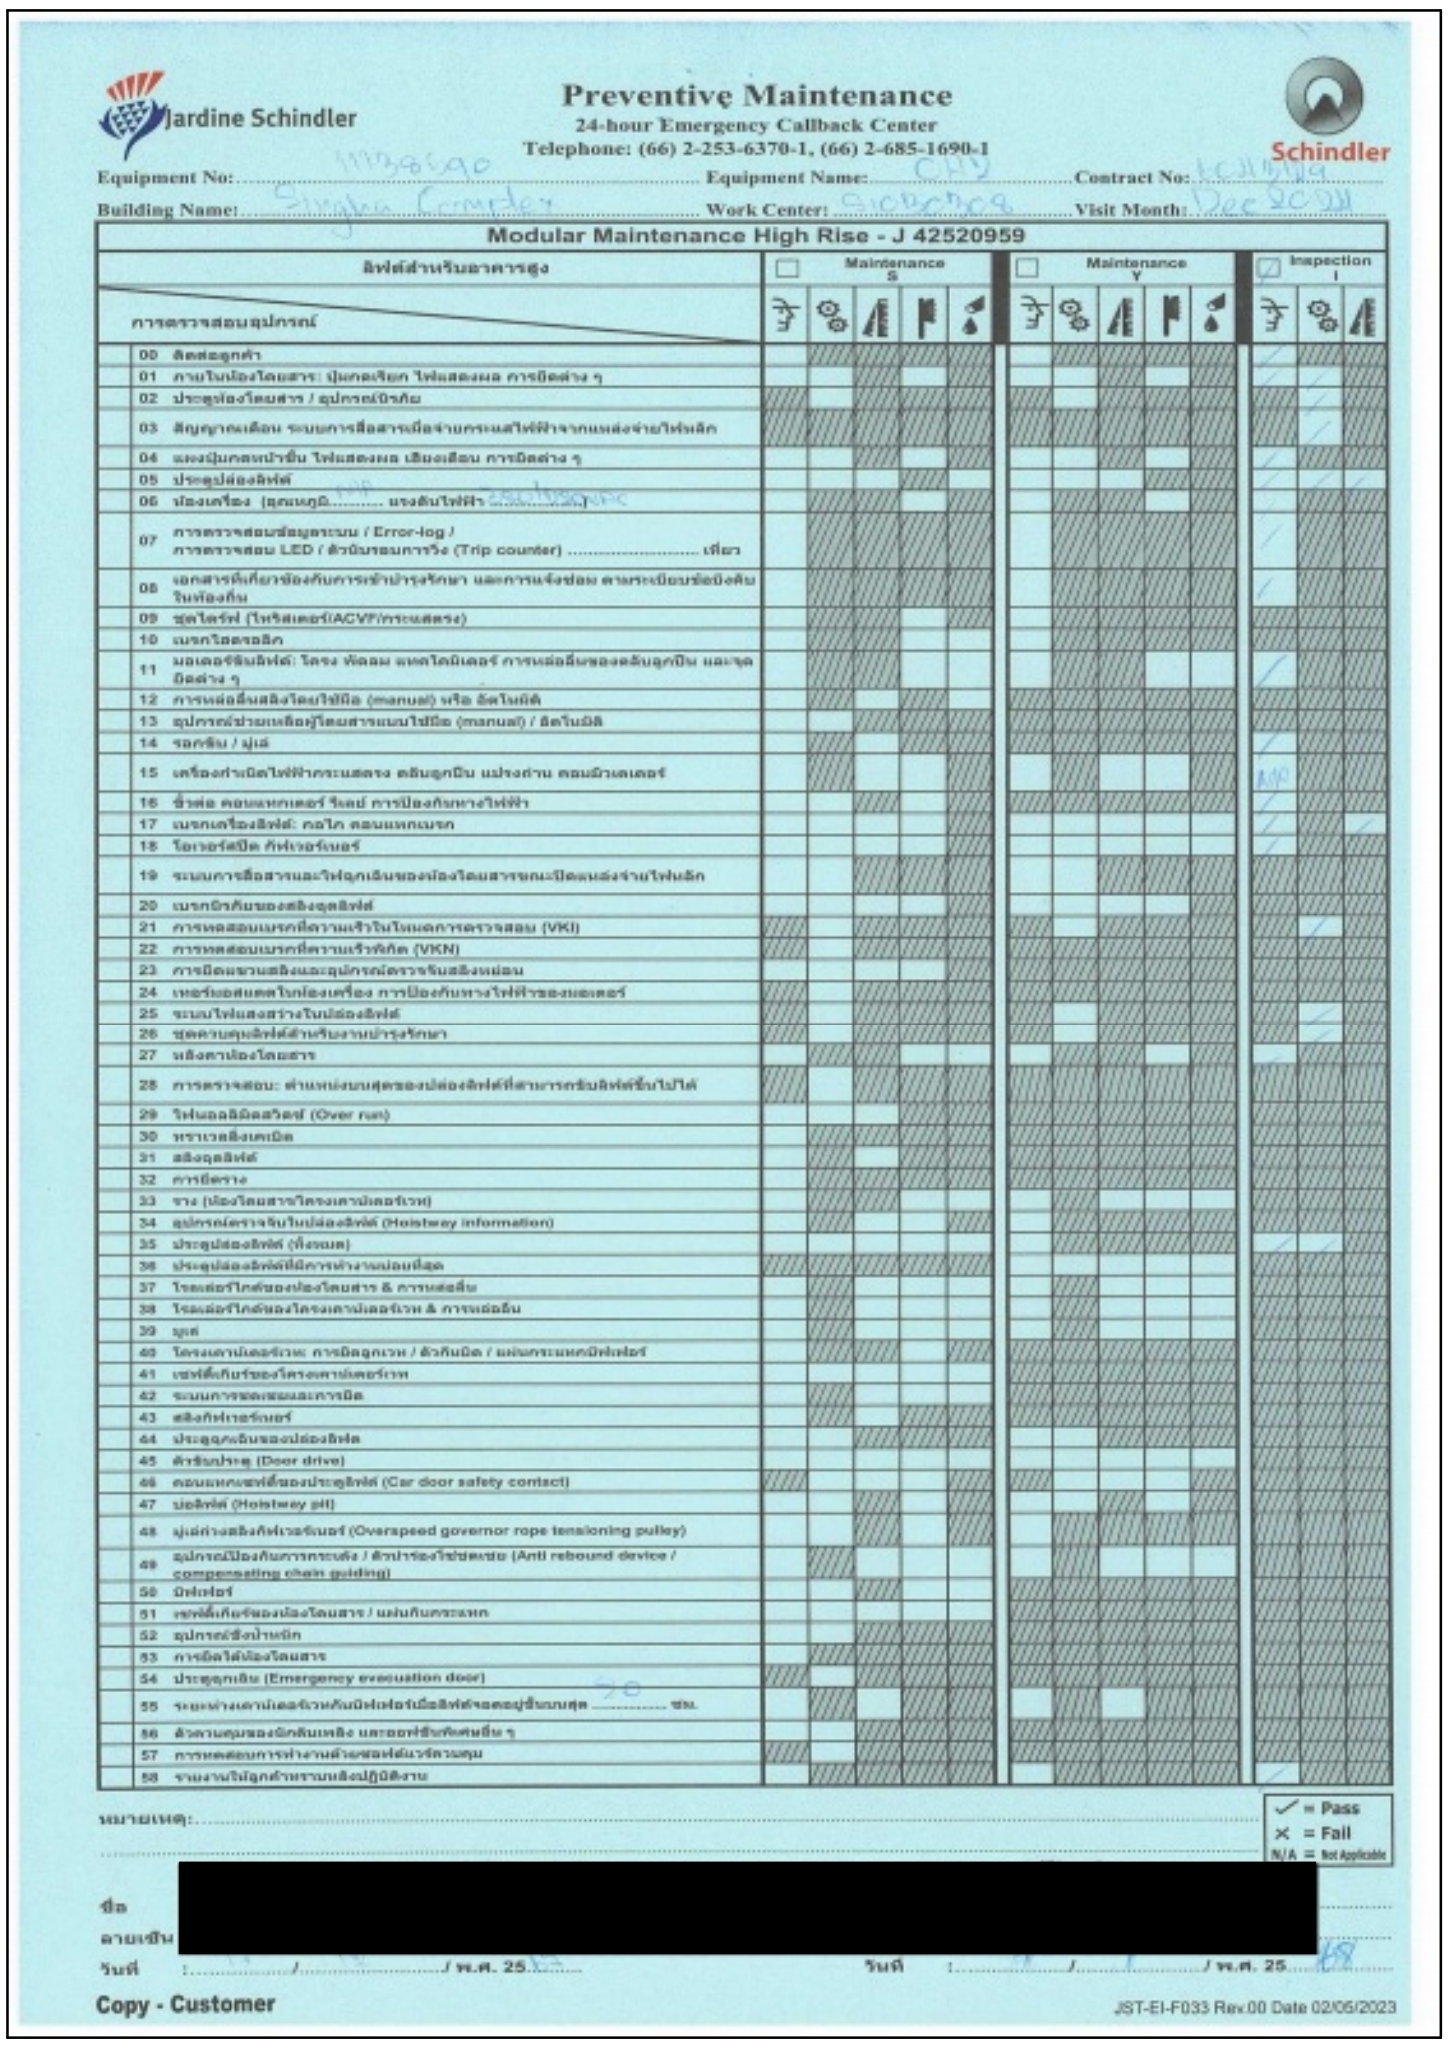

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No: 11138590 Equipment Name: OH9 Contract No: LC20194
Building Name: Singha Complex Work Center: S10BC908 Visit Month: Dec 2025

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง ☐ Maintenance S ☐ Maintenance Y ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูปล่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า ....)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดรฟ์ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงชุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31 สลิงชุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสารโครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มู่เล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ...50... ซม.
56 ตัวควบคุมของปิกคันเหล็ง และอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✕ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ: ....

[redacted]

วันที่ : .... / .... / พ.ศ. 25........ วันที่ : .... / .... / พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/06/2023

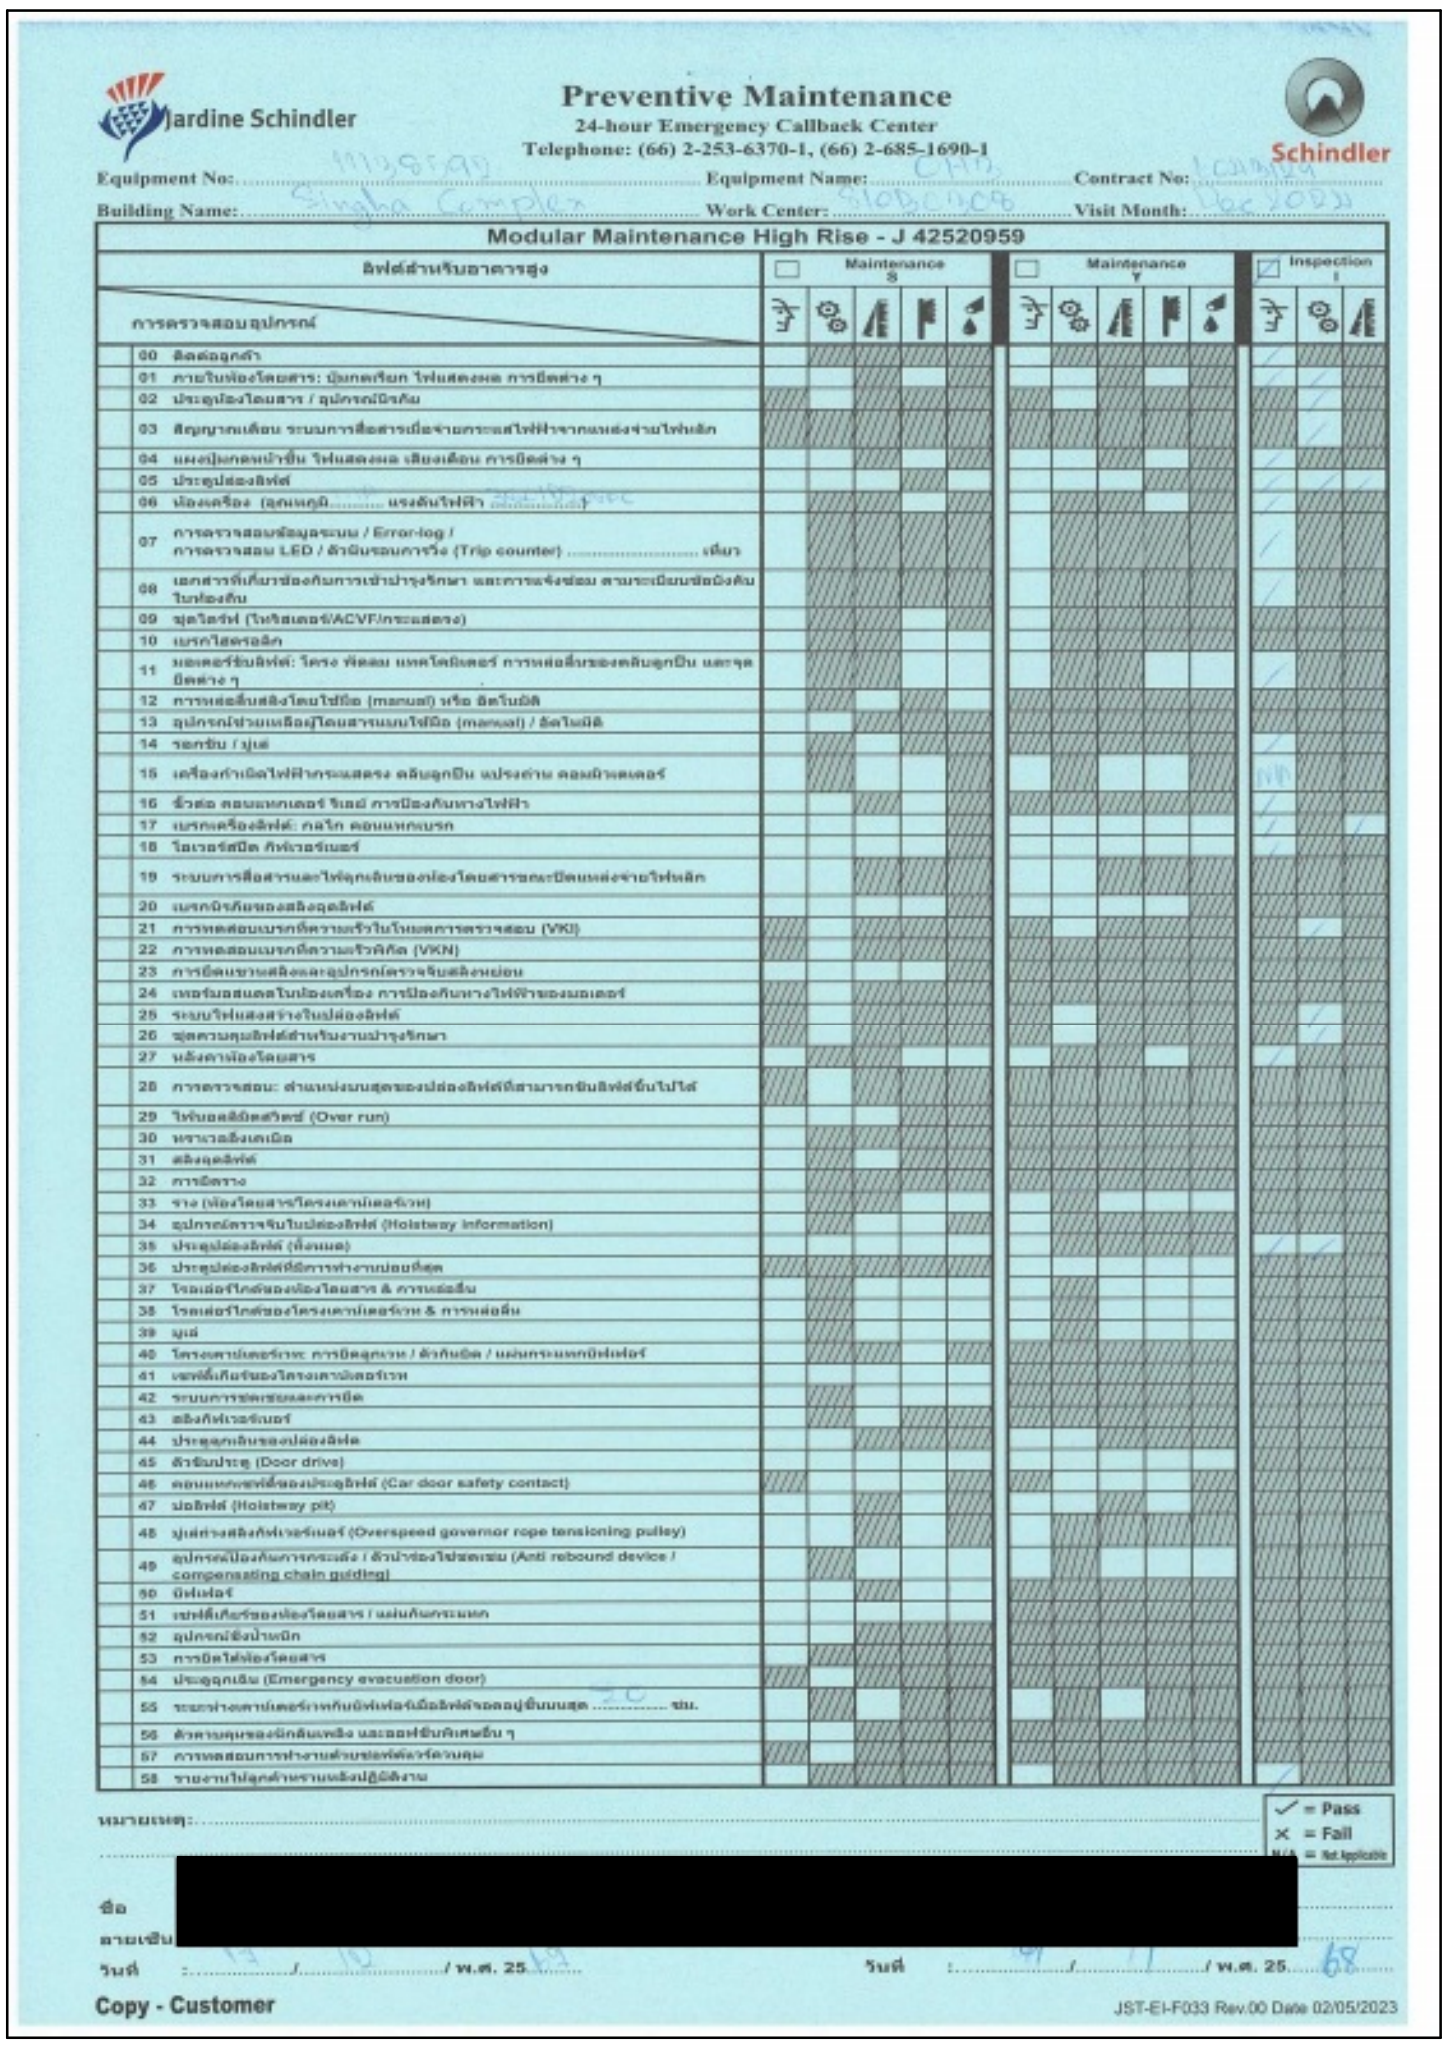

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No: 11138590 Equipment Name: OH10 Contract No: LC20194
Building Name: Singha Complex Work Center: S10BC908 Visit Month: Dec 2025

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง ☐ Maintenance S ☐ Maintenance Y ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูปล่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า ....)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดรฟ์ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงชุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31 สลิงชุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสารโครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มู่เล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ...50... ซม.
56 ตัวควบคุมของปิกคันเหล็ง และอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✕ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ: ....

[redacted]

วันที่ : .... / .... / พ.ศ. 25........ วันที่ : .... / .... / พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/06/2023

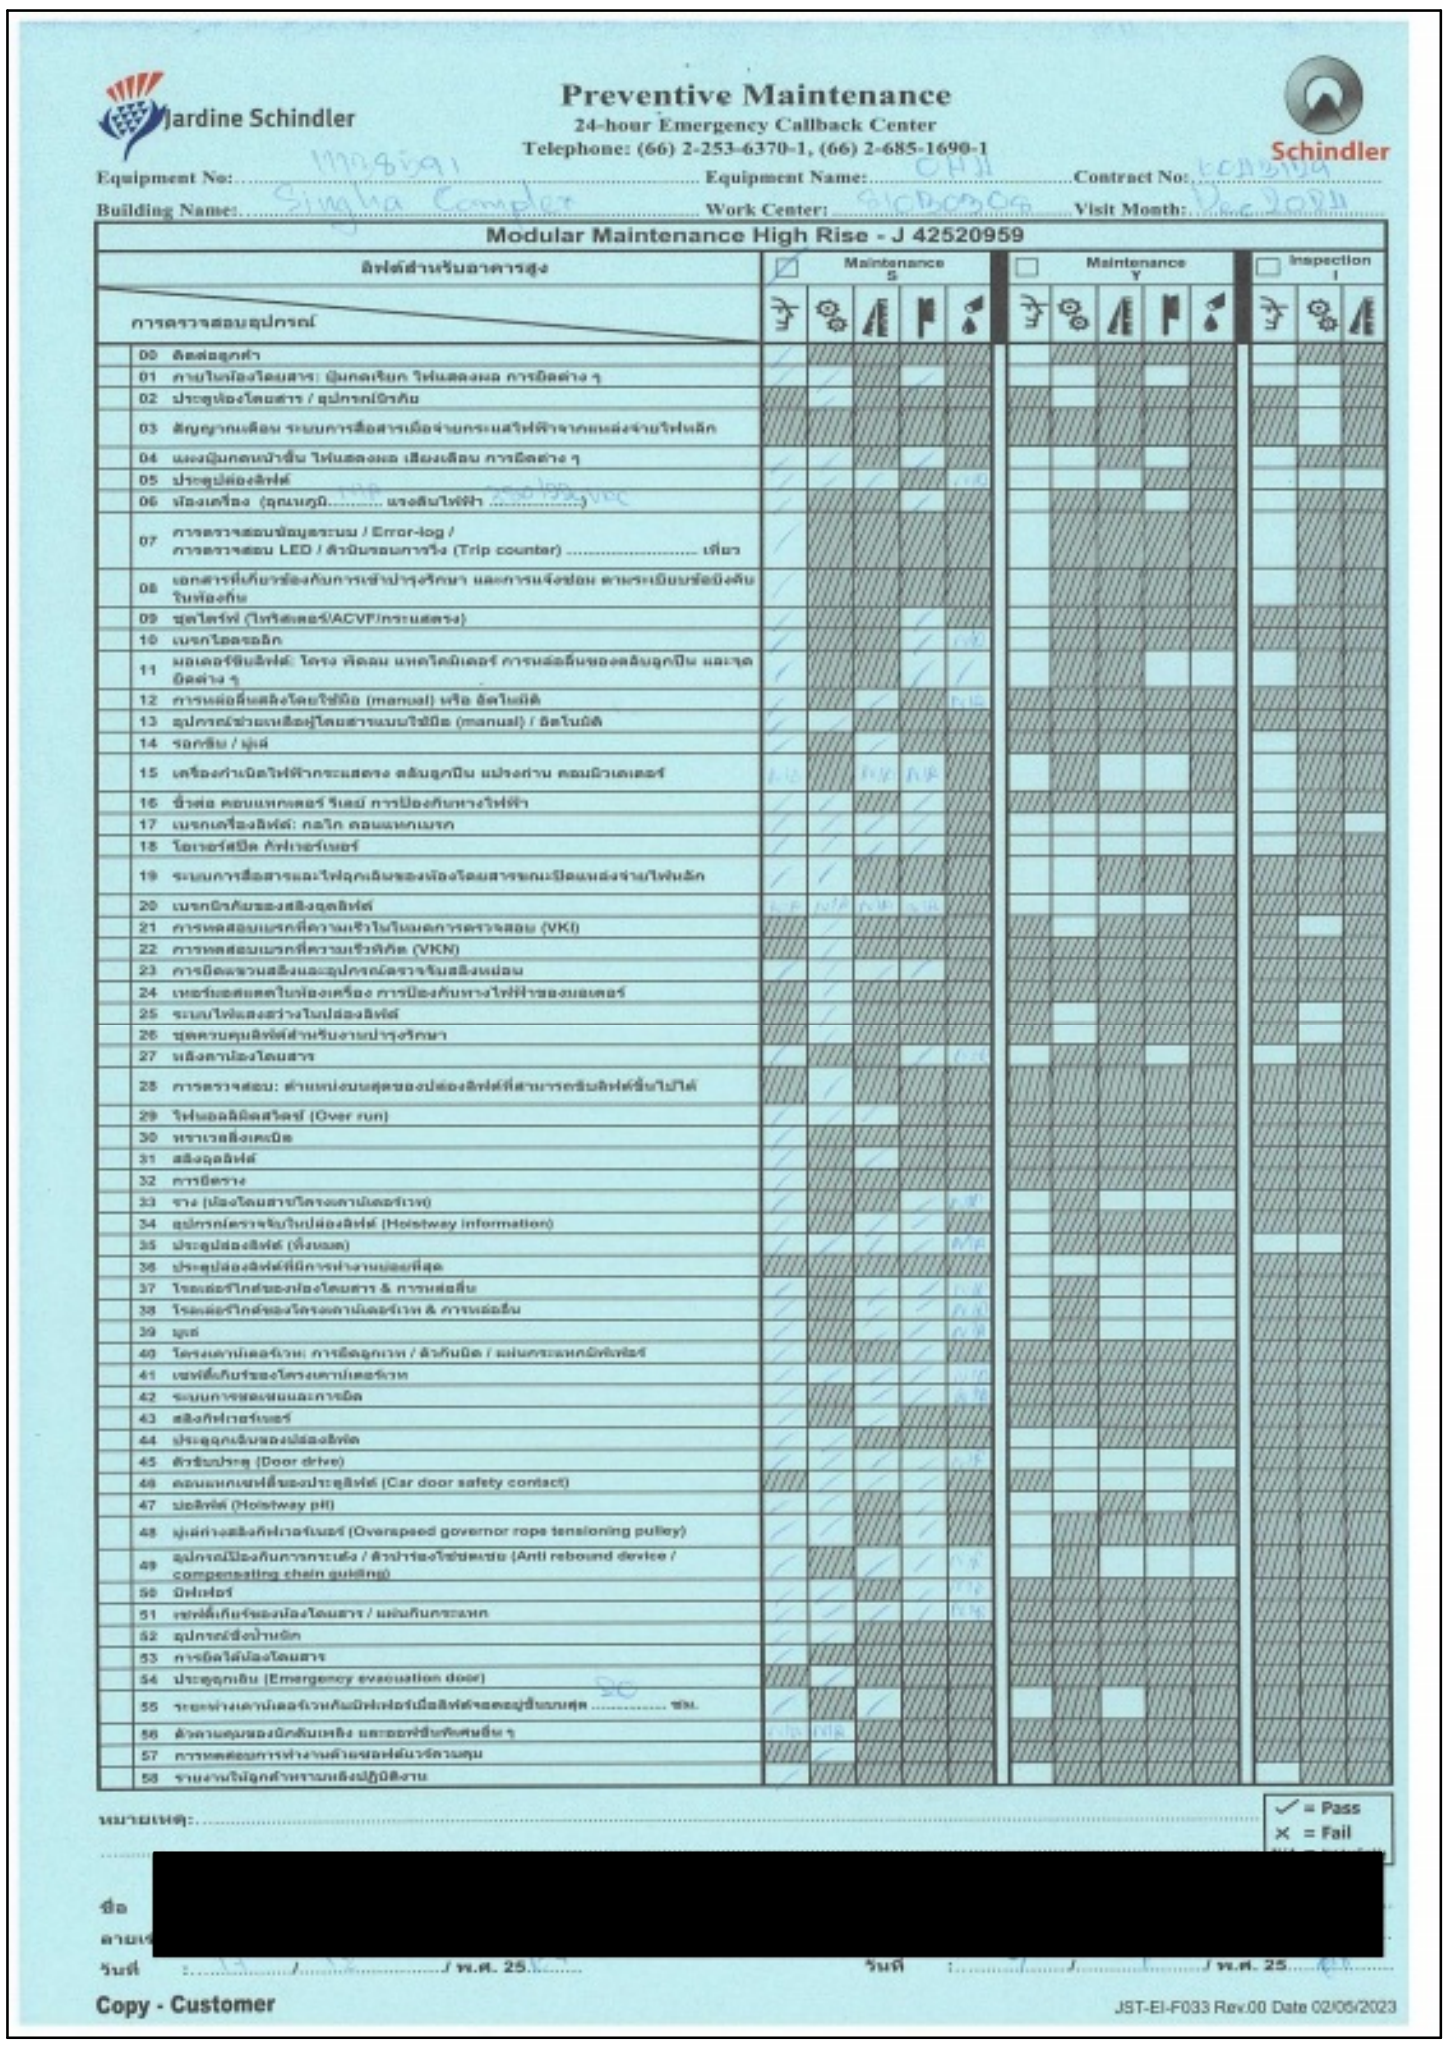

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No: 11138591 Equipment Name: OH11 Contract No: LC20194
Building Name: Singha Complex Work Center: S10BC908 Visit Month: Dec 2025

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง ☑ Maintenance S ☐ Maintenance Y ☐ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูปล่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า ....)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดรฟ์ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงชุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31 สลิงชุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสารโครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มู่เล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด ...50... ซม.
56 ตัวควบคุมของปิกคันเหล็ง และอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✕ = Fail

หมายเหตุ: ....

[redacted]

วันที่ : .... / .... / พ.ศ. 25........ วันที่ : .... / .... / พ.ศ. 25........

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/06/2023

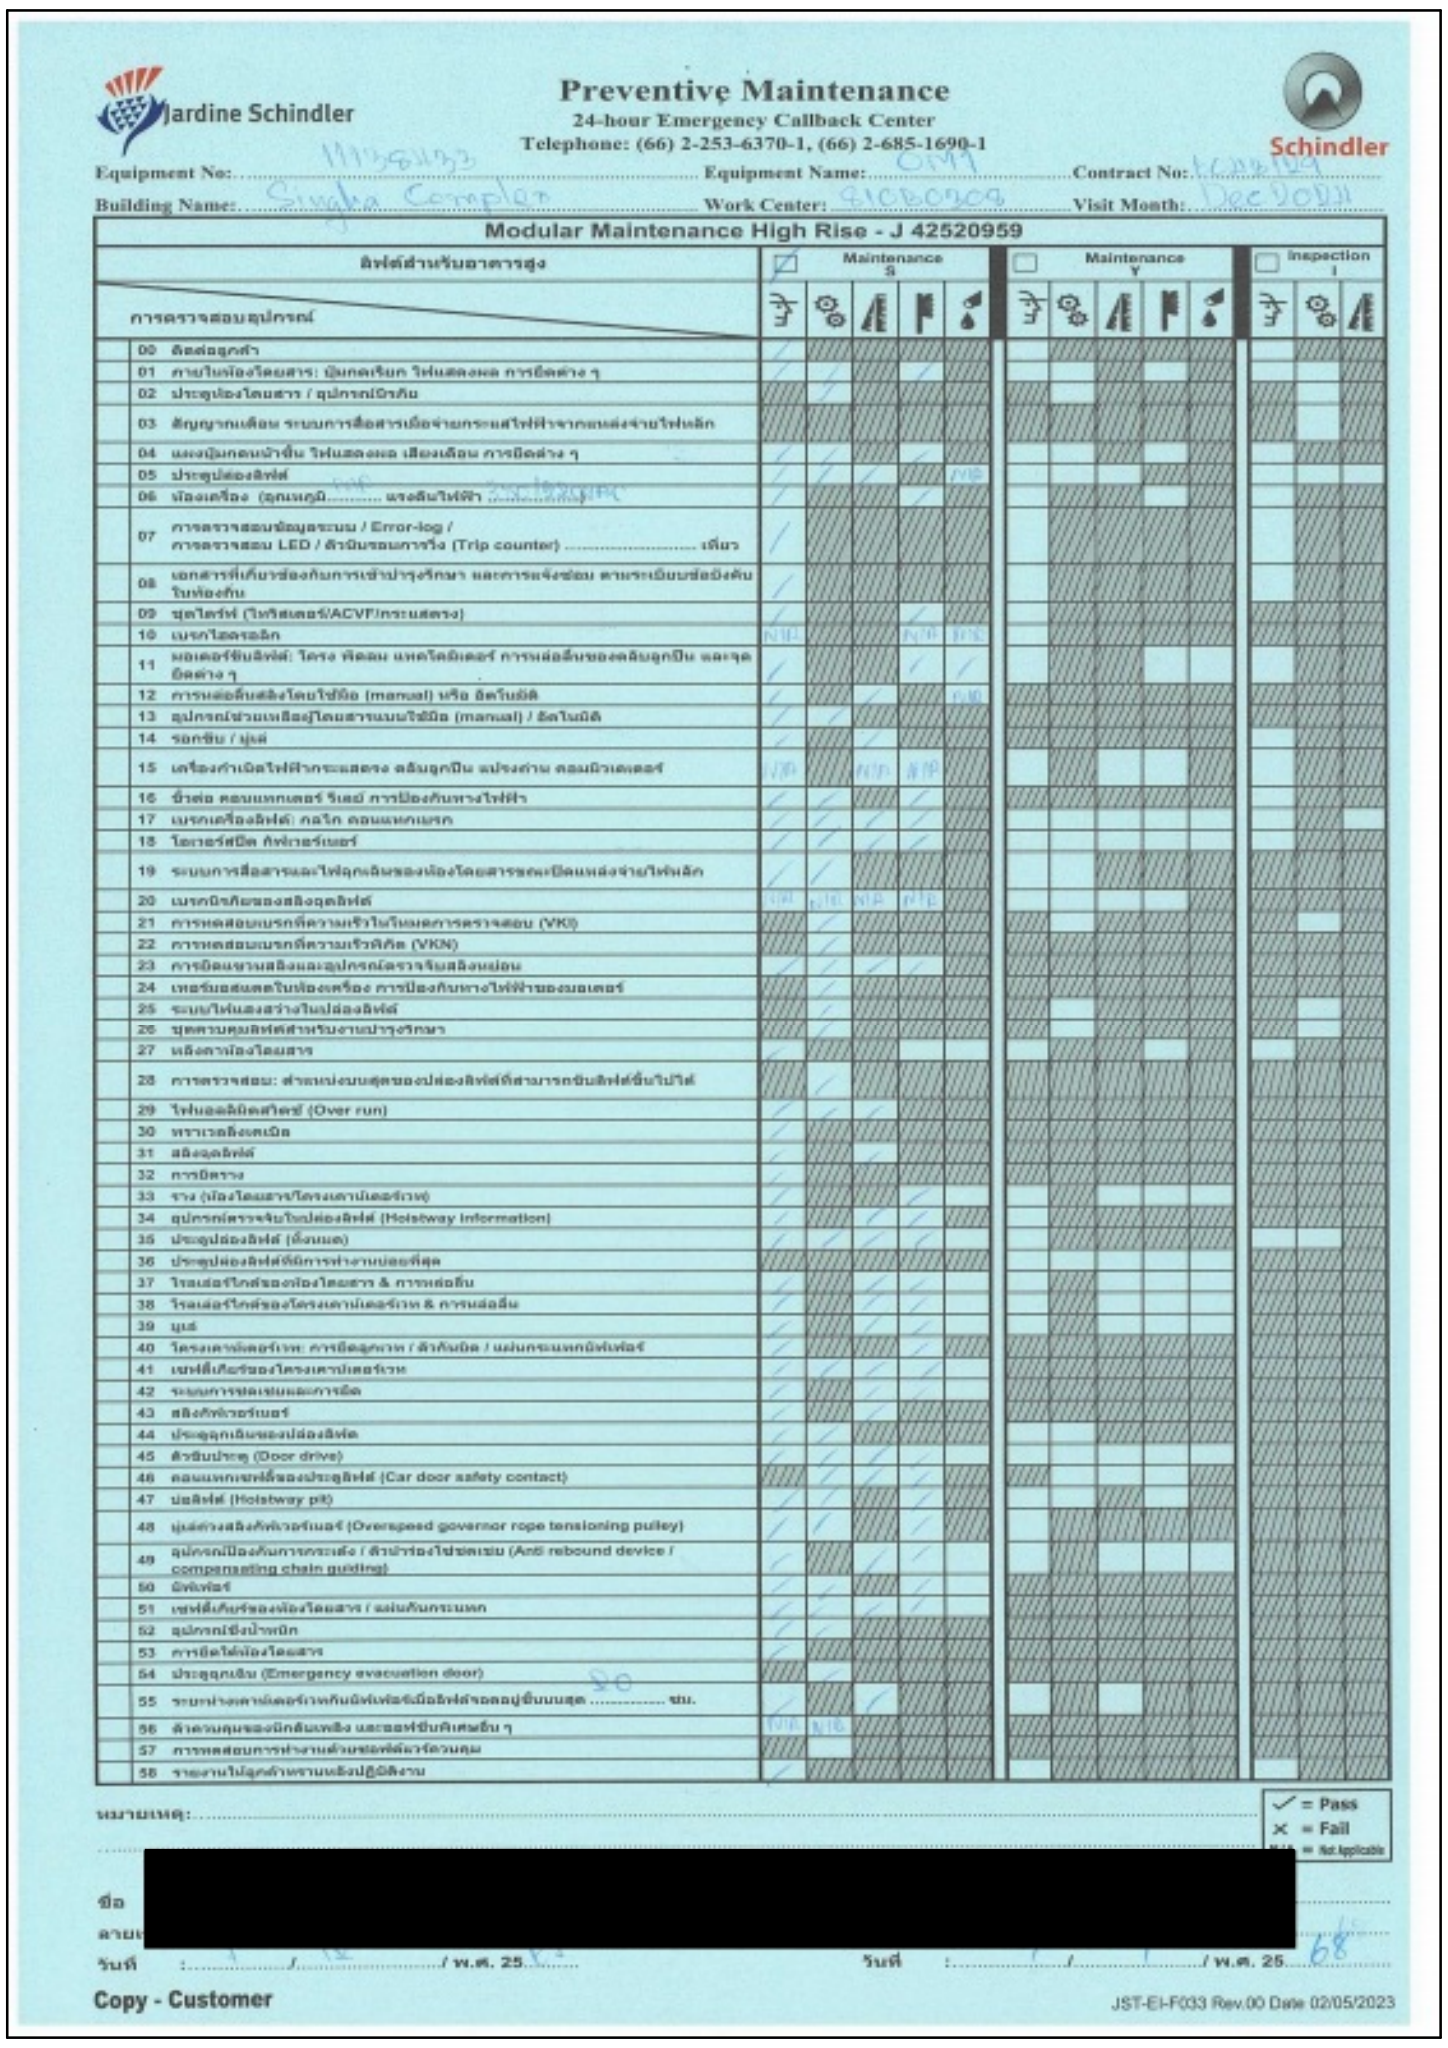

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138ม33 Equipment Name: OM1 Contract No: LC218109
Building Name: Singha Complex Work Center: 81080309 Visit Month: Dec 2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☑ Maintenance S ☐ Maintenance Y ☐ Inspection I

	การตรวจสอบอุปกรณ์
00	ติดต่อลูกค้า
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05	ประตูปล่องลิฟต์
06	ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า 380VAC)
07	การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09	ชุดไดรฟ์ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10	เบรกไฮดรอลิก
11	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12	การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14	รอกขับ / มู่เล่
15	เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก
18	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20	เบรกนิรภัยของสลิงฉุดลิฟต์
21	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22	การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23	การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24	เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27	หลังคาห้องโดยสาร
28	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29	ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30	ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31	สลิงฉุดลิฟต์
32	การยึดราง
33	ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35	ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36	ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37	โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38	โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39	มู่เล่
40	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41	เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42	ระบบการชดเชยและการยึด
43	สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44	ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45	ตัวขับประตู (Door drive)
46	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49	อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50	บัฟเฟอร์
51	เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53	การยึดใต้ห้องโดยสาร
54	ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 20 ซม.
56	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และซอฟต์ขับพิเศษอื่น ๆ
57	การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ : / 12 / พ.ศ. 25 วันที่ : / / พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

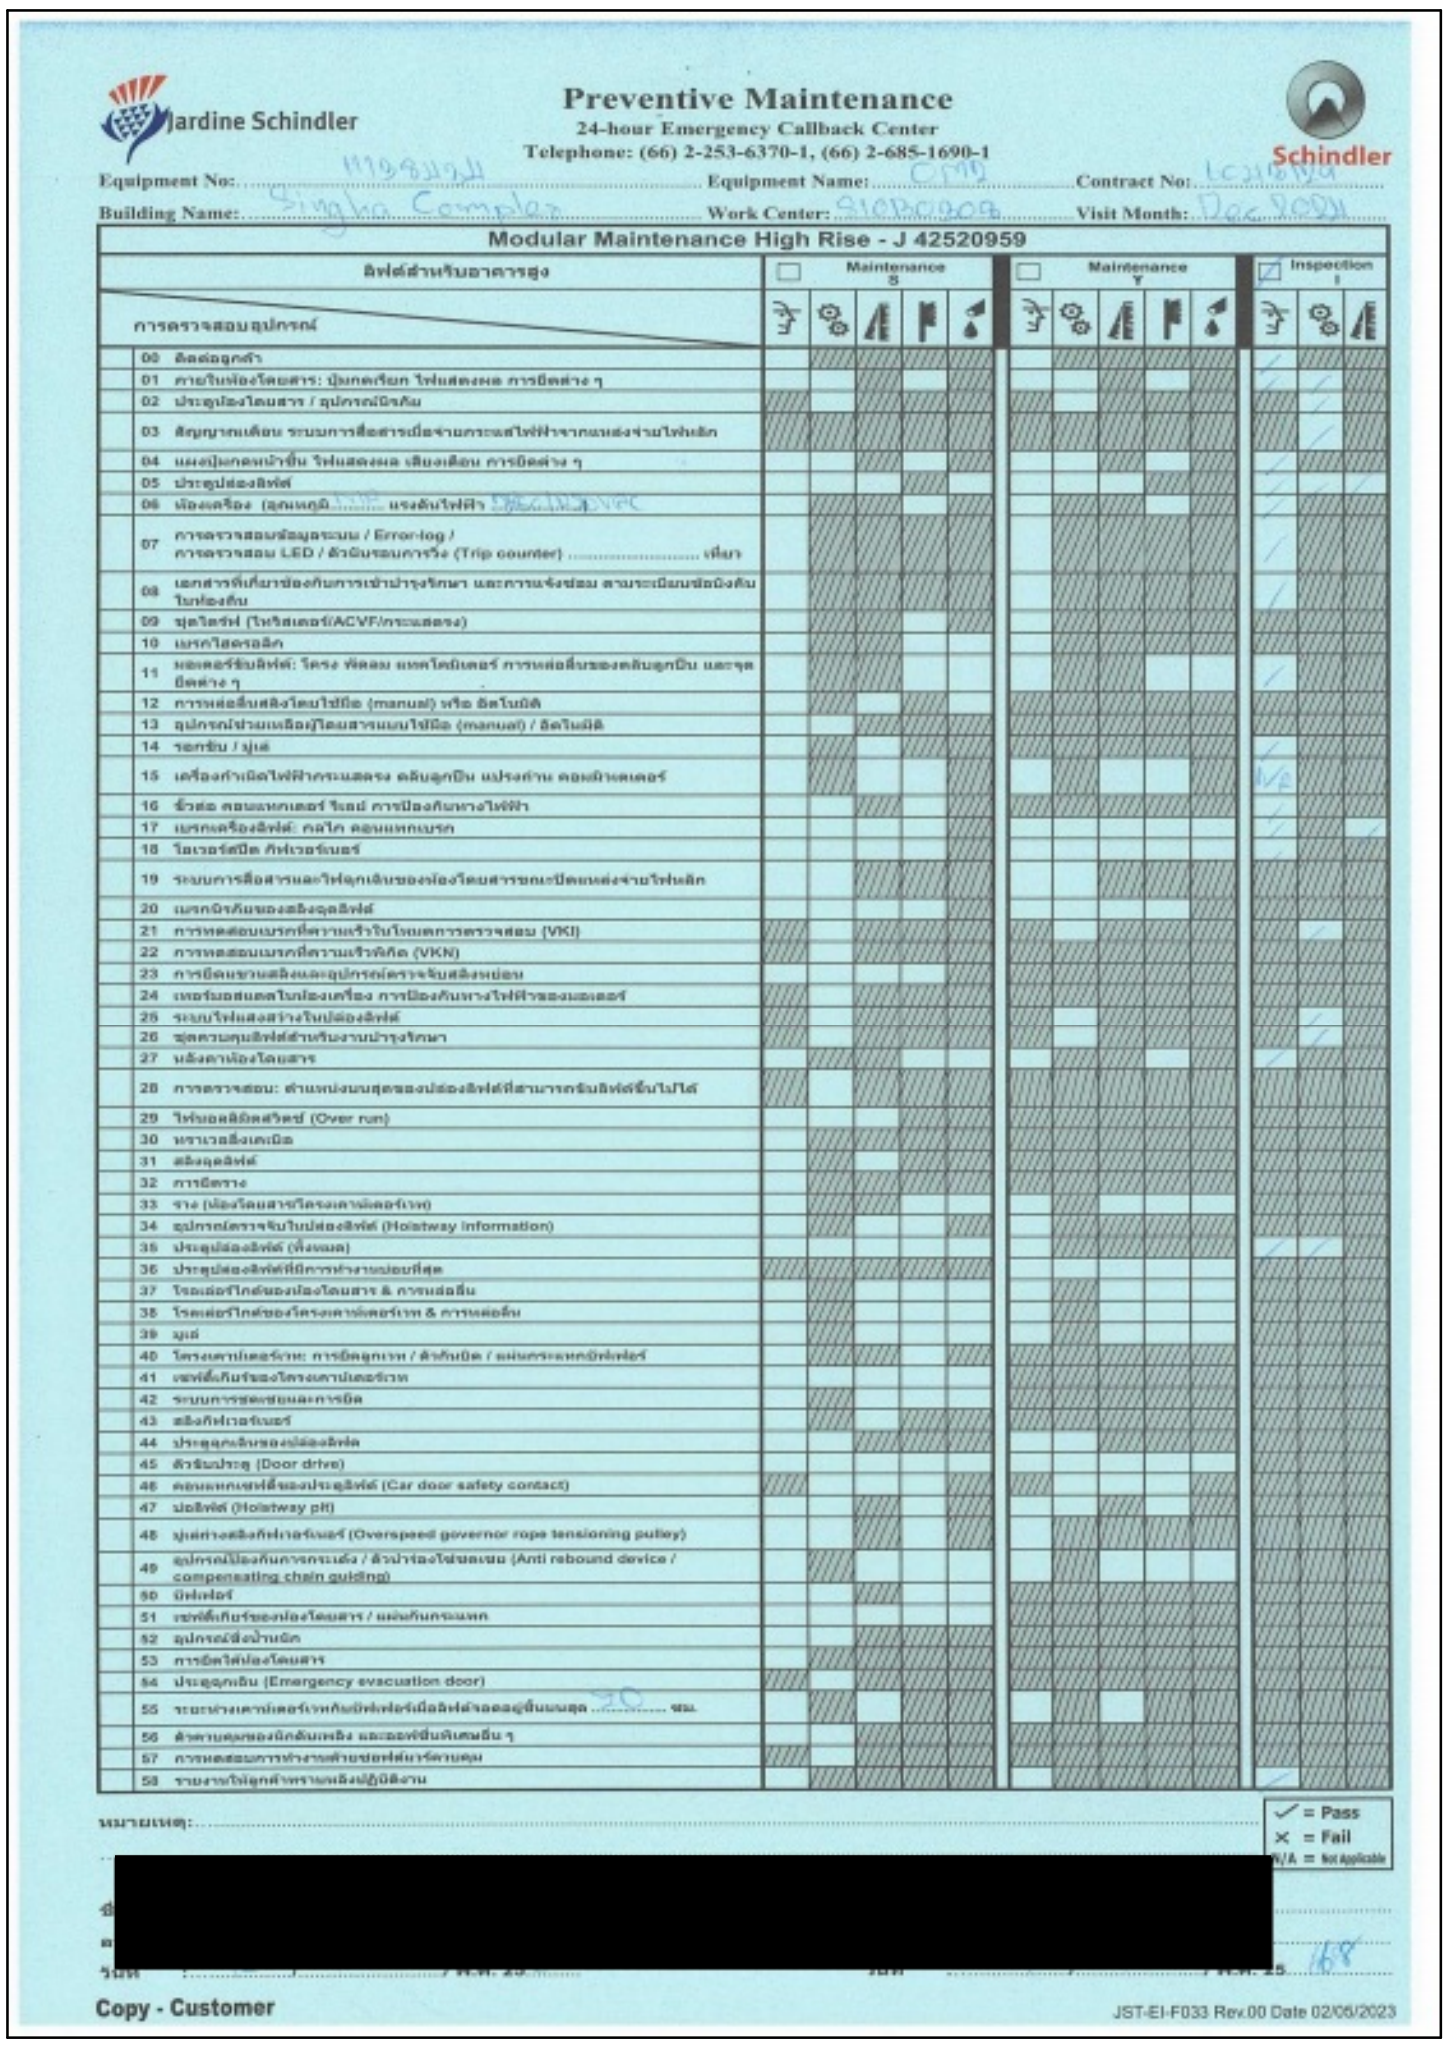

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138ม34 Equipment Name: OM2 Contract No: LC218109
Building Name: Singha Complex Work Center: 81080309 Visit Month: Dec 2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☐ Maintenance S ☐ Maintenance Y ☑ Inspection I

	การตรวจสอบอุปกรณ์
00	ติดต่อลูกค้า
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05	ประตูปล่องลิฟต์
06	ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า 380VAC)
07	การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09	ชุดไดรฟ์ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10	เบรกไฮดรอลิก
11	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12	การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14	รอกขับ / มู่เล่
15	เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก
18	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20	เบรกนิรภัยของสลิงฉุดลิฟต์
21	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22	การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23	การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24	เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27	หลังคาห้องโดยสาร
28	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29	ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30	ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31	สลิงฉุดลิฟต์
32	การยึดราง
33	ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35	ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36	ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37	โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38	โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39	มู่เล่
40	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41	เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42	ระบบการชดเชยและการยึด
43	สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44	ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45	ตัวขับประตู (Door drive)
46	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49	อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50	บัฟเฟอร์
51	เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53	การยึดใต้ห้องโดยสาร
54	ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 20 ซม.
56	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และซอฟต์ขับพิเศษอื่น ๆ
57	การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ : / / พ.ศ. 25 วันที่ : / / พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

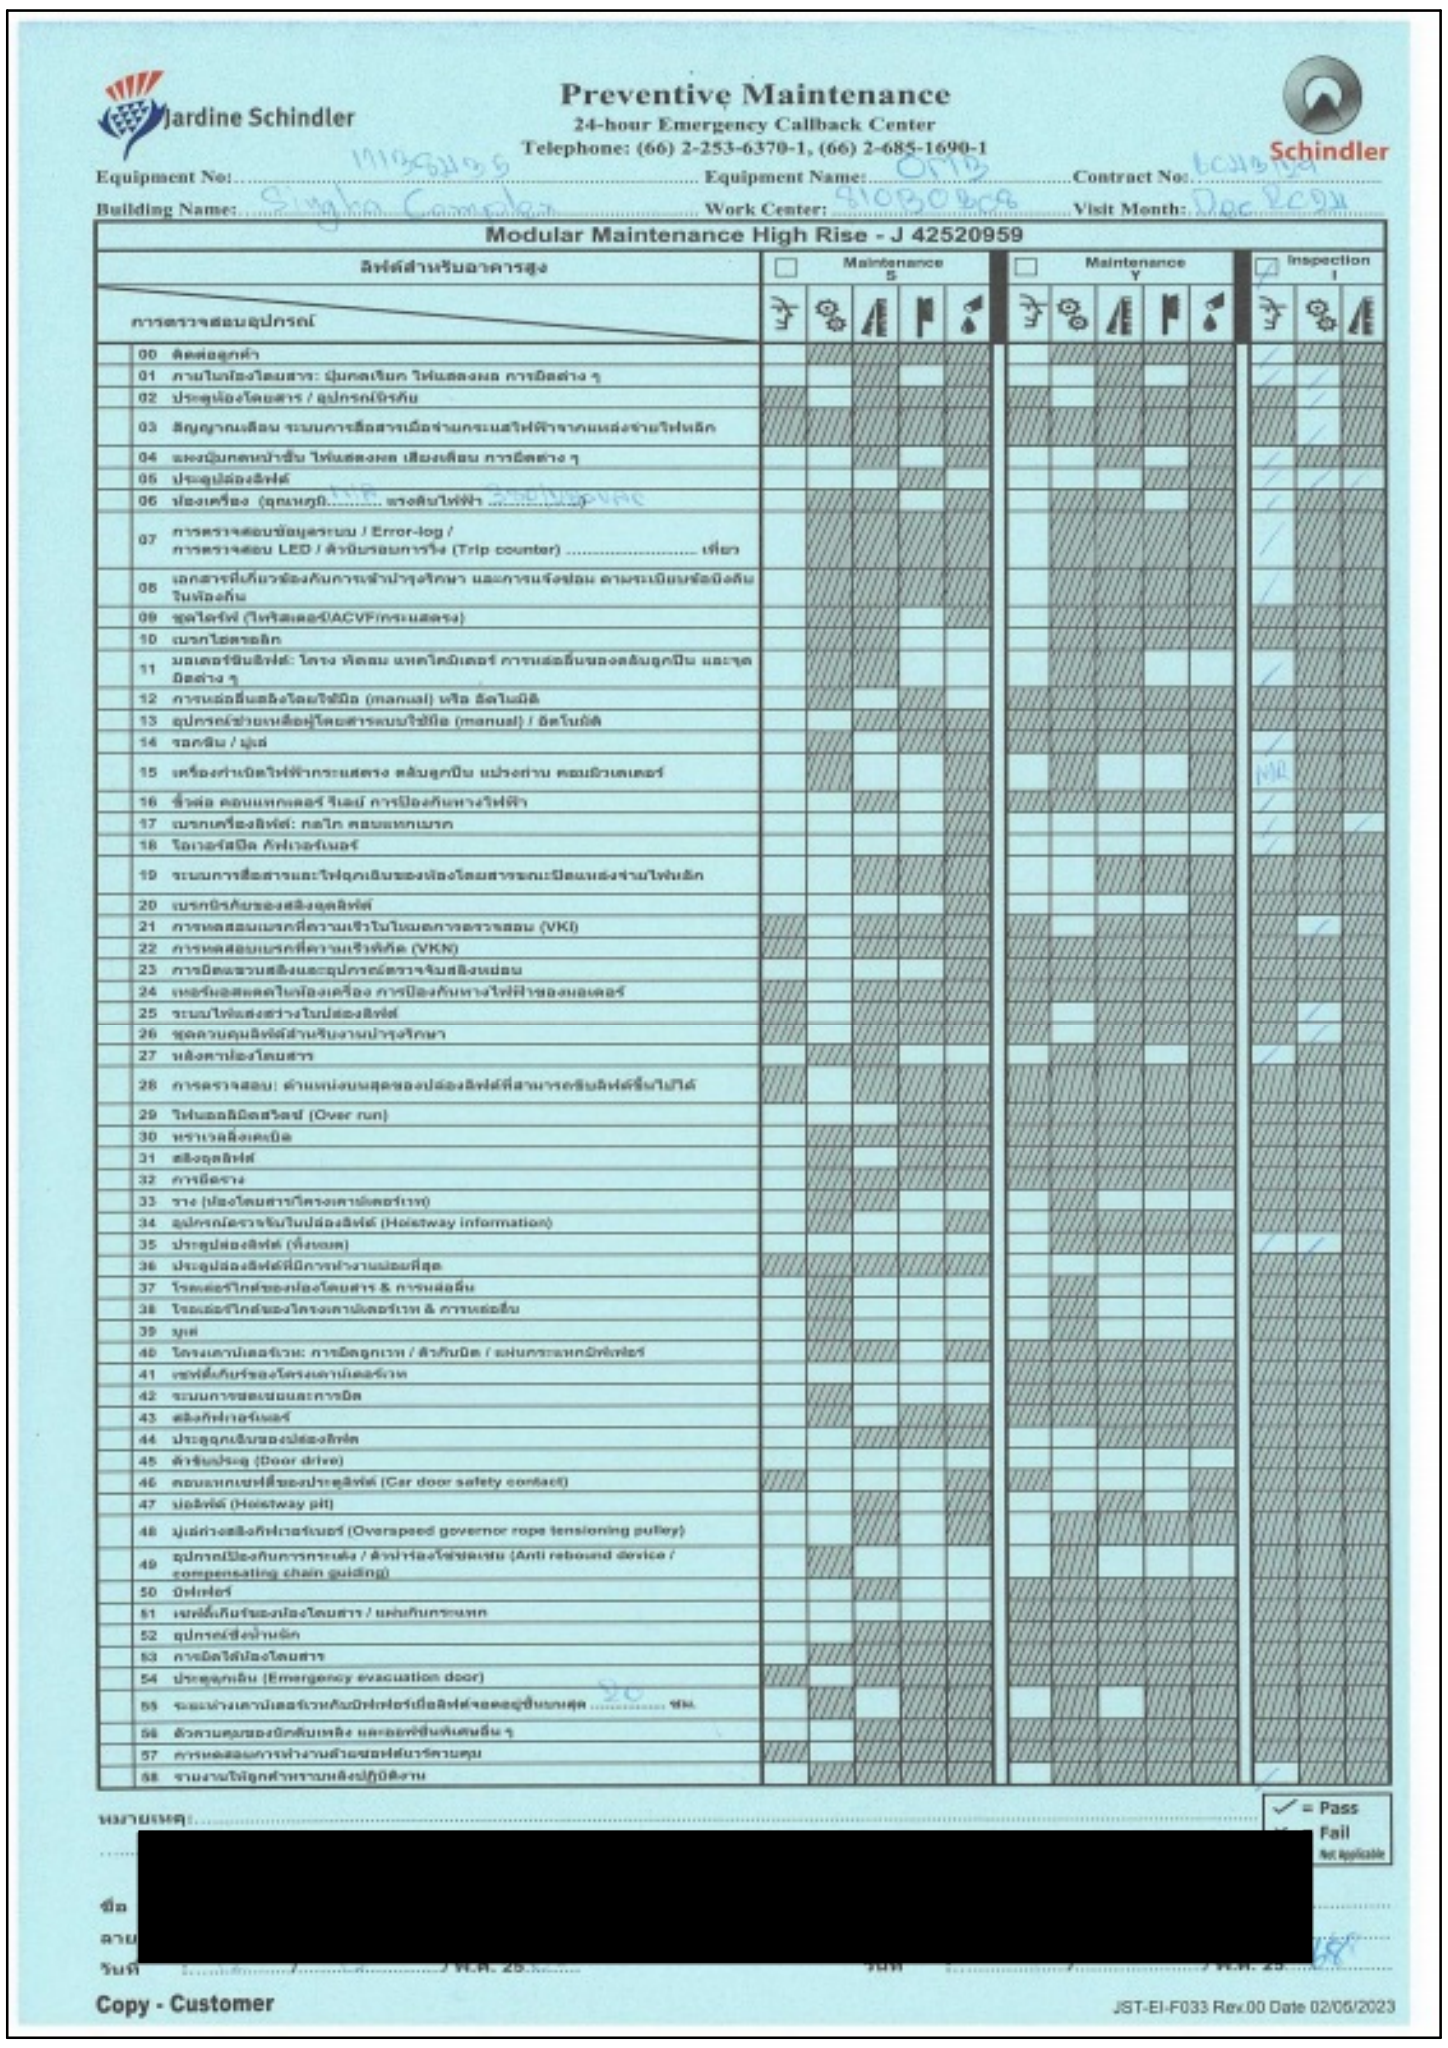

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138ม35 Equipment Name: OM3 Contract No: LC218109
Building Name: Singha Complex Work Center: 81080309 Visit Month: Dec 2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☐ Maintenance S ☐ Maintenance Y ☑ Inspection I

	การตรวจสอบอุปกรณ์
00	ติดต่อลูกค้า
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05	ประตูปล่องลิฟต์
06	ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า 380VAC)
07	การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09	ชุดไดรฟ์ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10	เบรกไฮดรอลิก
11	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12	การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14	รอกขับ / มู่เล่
15	เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก
18	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20	เบรกนิรภัยของสลิงฉุดลิฟต์
21	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22	การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23	การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24	เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27	หลังคาห้องโดยสาร
28	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29	ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30	ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31	สลิงฉุดลิฟต์
32	การยึดราง
33	ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35	ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36	ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37	โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38	โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39	มู่เล่
40	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41	เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42	ระบบการชดเชยและการยึด
43	สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44	ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45	ตัวขับประตู (Door drive)
46	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49	อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50	บัฟเฟอร์
51	เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53	การยึดใต้ห้องโดยสาร
54	ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 20 ซม.
56	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และซอฟต์ขับพิเศษอื่น ๆ
57	การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ : / / พ.ศ. 25 วันที่ : / / พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

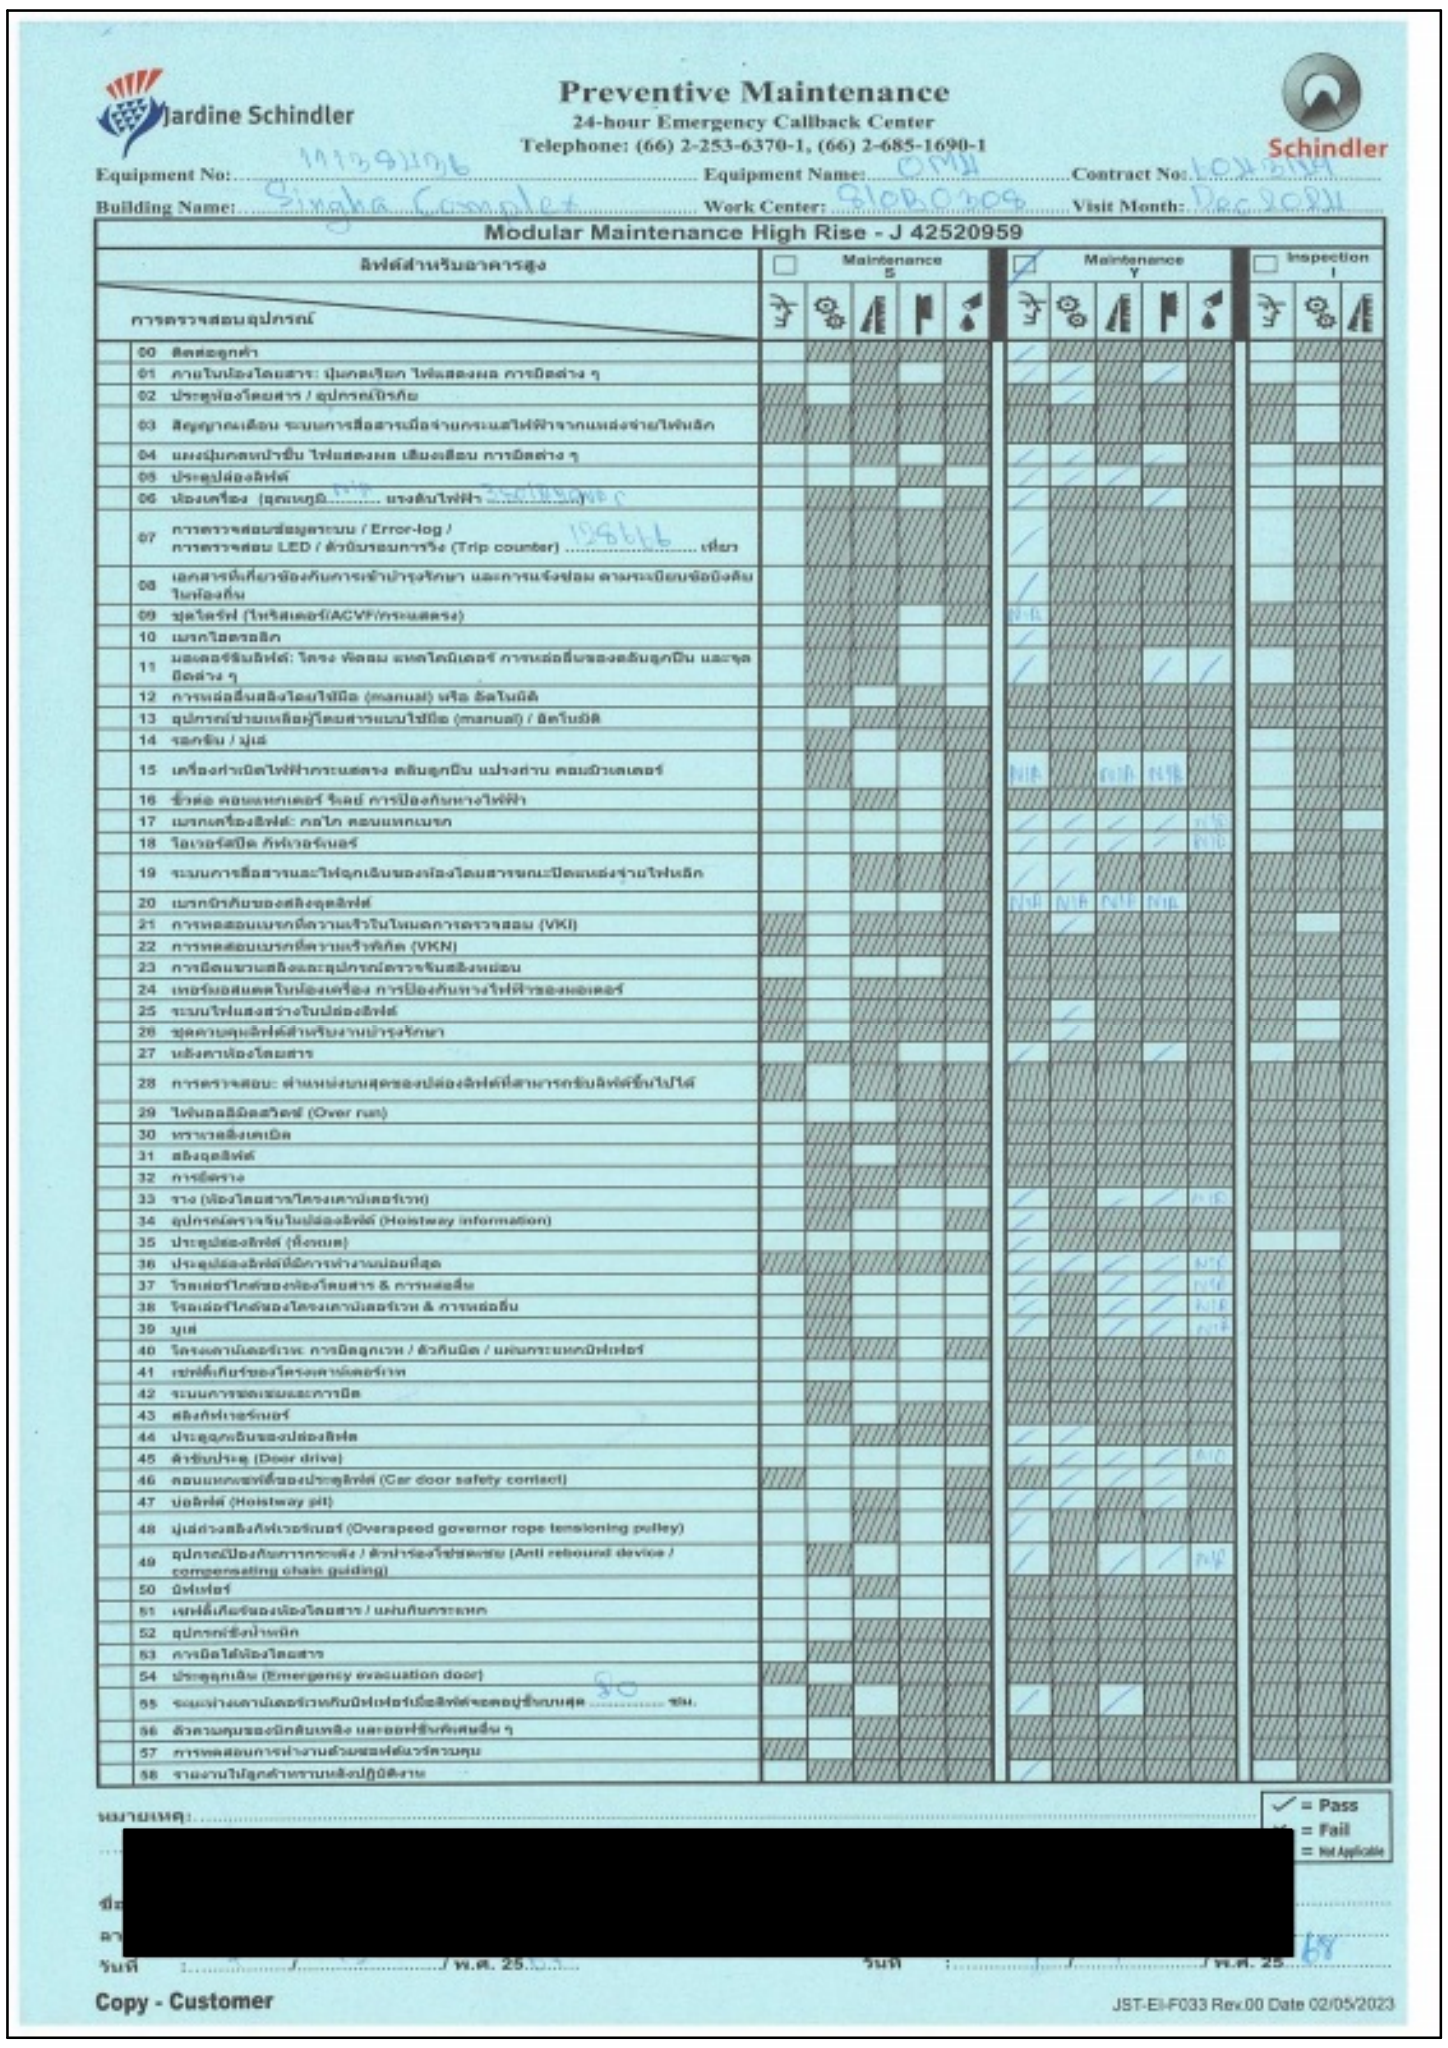

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138ม36 Equipment Name: OM4 Contract No: LC218109
Building Name: Singha Complex Work Center: 81080309 Visit Month: Dec 2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☐ Maintenance S ☑ Maintenance Y ☐ Inspection I

	การตรวจสอบอุปกรณ์
00	ติดต่อลูกค้า
01	ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02	ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03	สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04	แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05	ประตูปล่องลิฟต์
06	ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า 380VAC)
07	การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) 198466 เที่ยว
08	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09	ชุดไดรฟ์ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10	เบรกไฮดรอลิก
11	มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12	การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13	อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14	รอกขับ / มู่เล่
15	เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16	ขั้วต่อ คอนแทกเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17	เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทกเบรก
18	โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19	ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20	เบรกนิรภัยของสลิงฉุดลิฟต์
21	การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22	การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23	การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24	เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25	ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26	ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27	หลังคาห้องโดยสาร
28	การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29	ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30	ทราเวลลิ่งเคเบิ้ล
31	สลิงฉุดลิฟต์
32	การยึดราง
33	ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34	อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35	ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36	ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37	โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38	โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39	มู่เล่
40	โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41	เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42	ระบบการชดเชยและการยึด
43	สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44	ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45	ตัวขับประตู (Door drive)
46	คอนแทกเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47	บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48	มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49	อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50	บัฟเฟอร์
51	เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52	อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53	การยึดใต้ห้องโดยสาร
54	ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55	ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 20 ซม.
56	ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และซอฟต์ขับพิเศษอื่น ๆ
57	การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58	รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ : / / พ.ศ. 25 วันที่ : / / พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

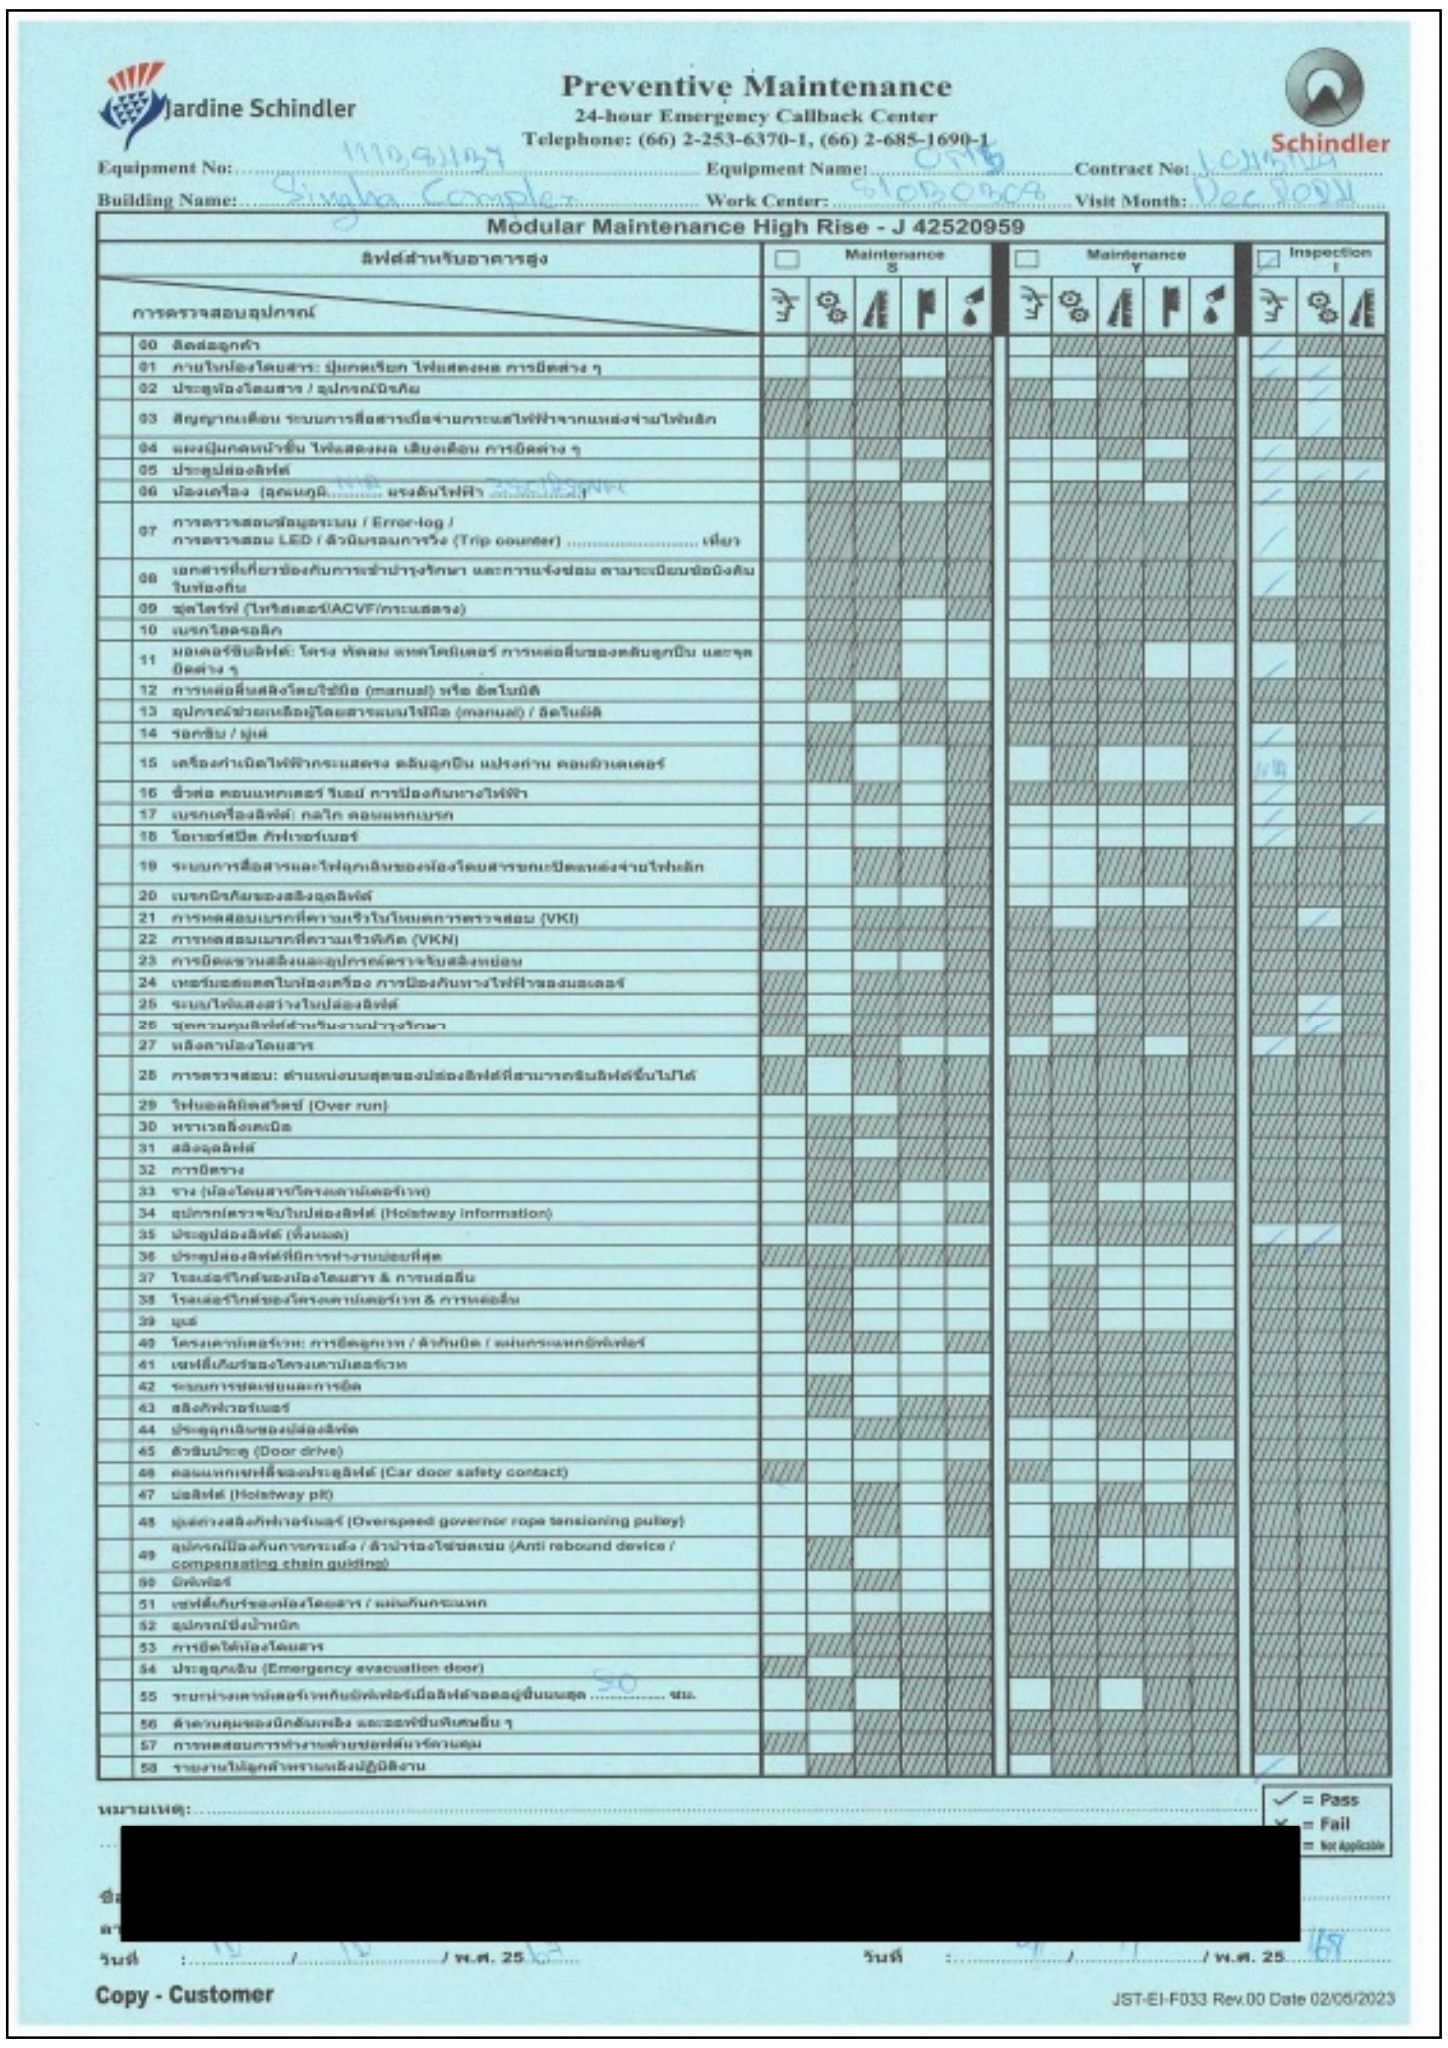

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138437 Equipment Name: OM5 Contract No: L0113104
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0308 Visit Month: Dec 2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☐ Maintenance S — ☐ Maintenance Y — ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูปล่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ N/A แรงดันไฟฟ้า 380/380 VAC)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทคเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทคเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงฉุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิล
31 สลิงฉุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มูเล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทคเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 50 ซม.
56 ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และซอฟต์ขั้นพิเศษอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✕ = Fail
= Not Applicable

หมายเหตุ: ....

[redacted]

วันที่ : 10 / 12 / พ.ศ. 2567 วันที่ : 9 / 1 / พ.ศ. 2568

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

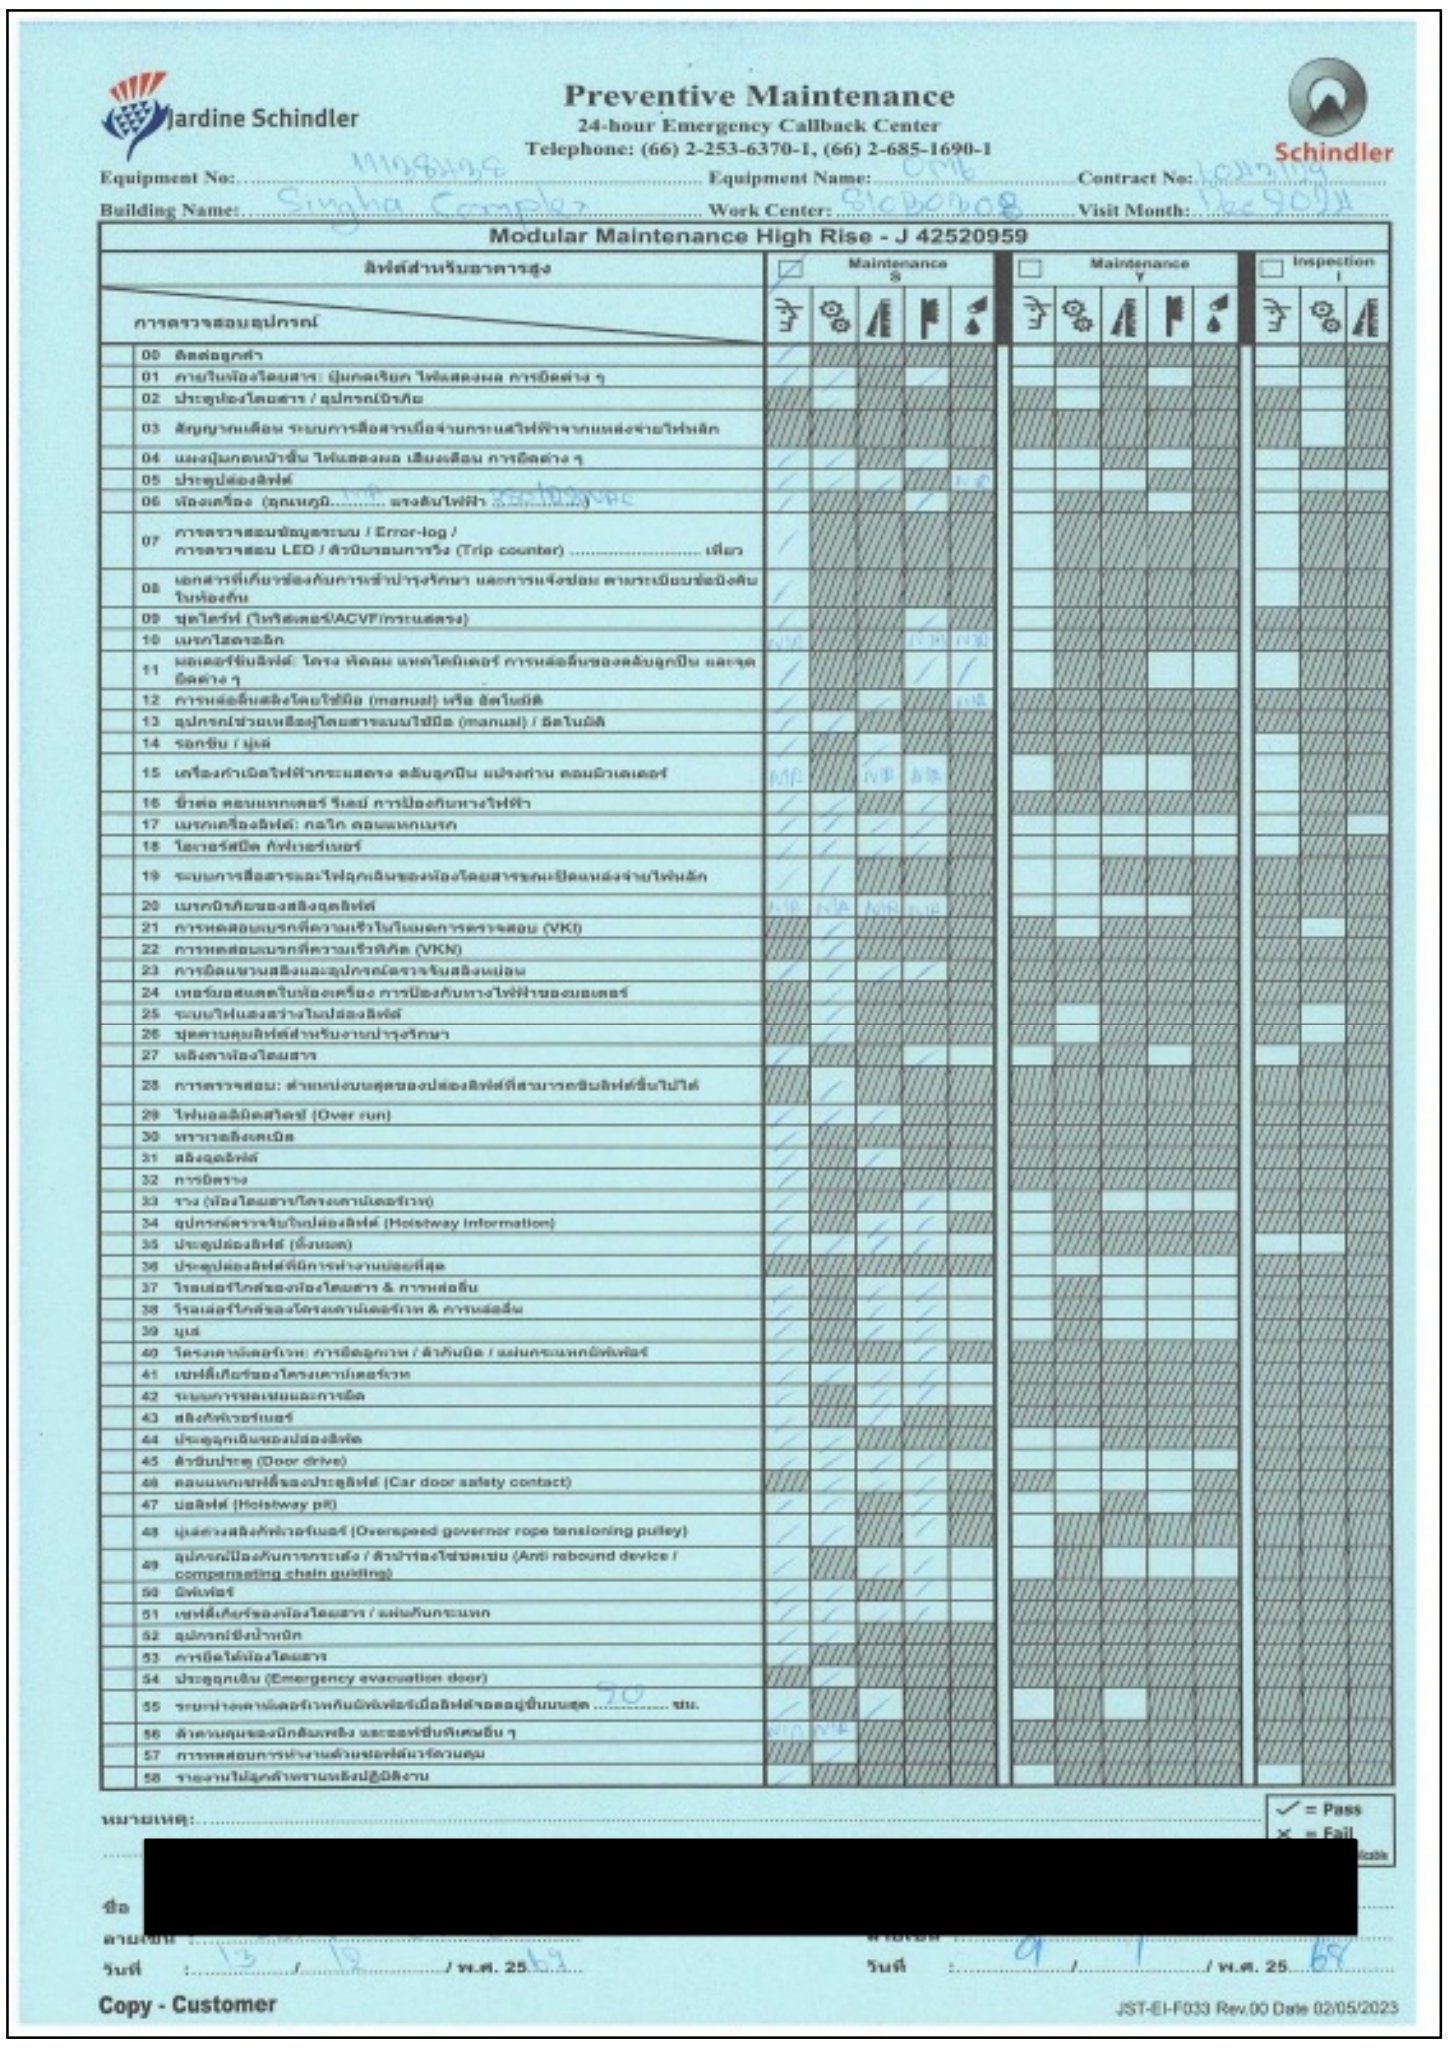

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138438 Equipment Name: OM6 Contract No: L0113104
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0308 Visit Month: Dec 2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☑ Maintenance S — ☐ Maintenance Y — ☐ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูปล่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า 380/380 VAC)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทคเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทคเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงฉุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิล
31 สลิงฉุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มูเล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทคเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 50 ซม.
56 ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และซอฟต์ขั้นพิเศษอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✕ = Fail

หมายเหตุ: ....

[redacted]

ชื่อ
ลายเซ็น
วันที่ : 13 / 12 / พ.ศ. 2567 วันที่ : 9 / 1 / พ.ศ. 2568

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

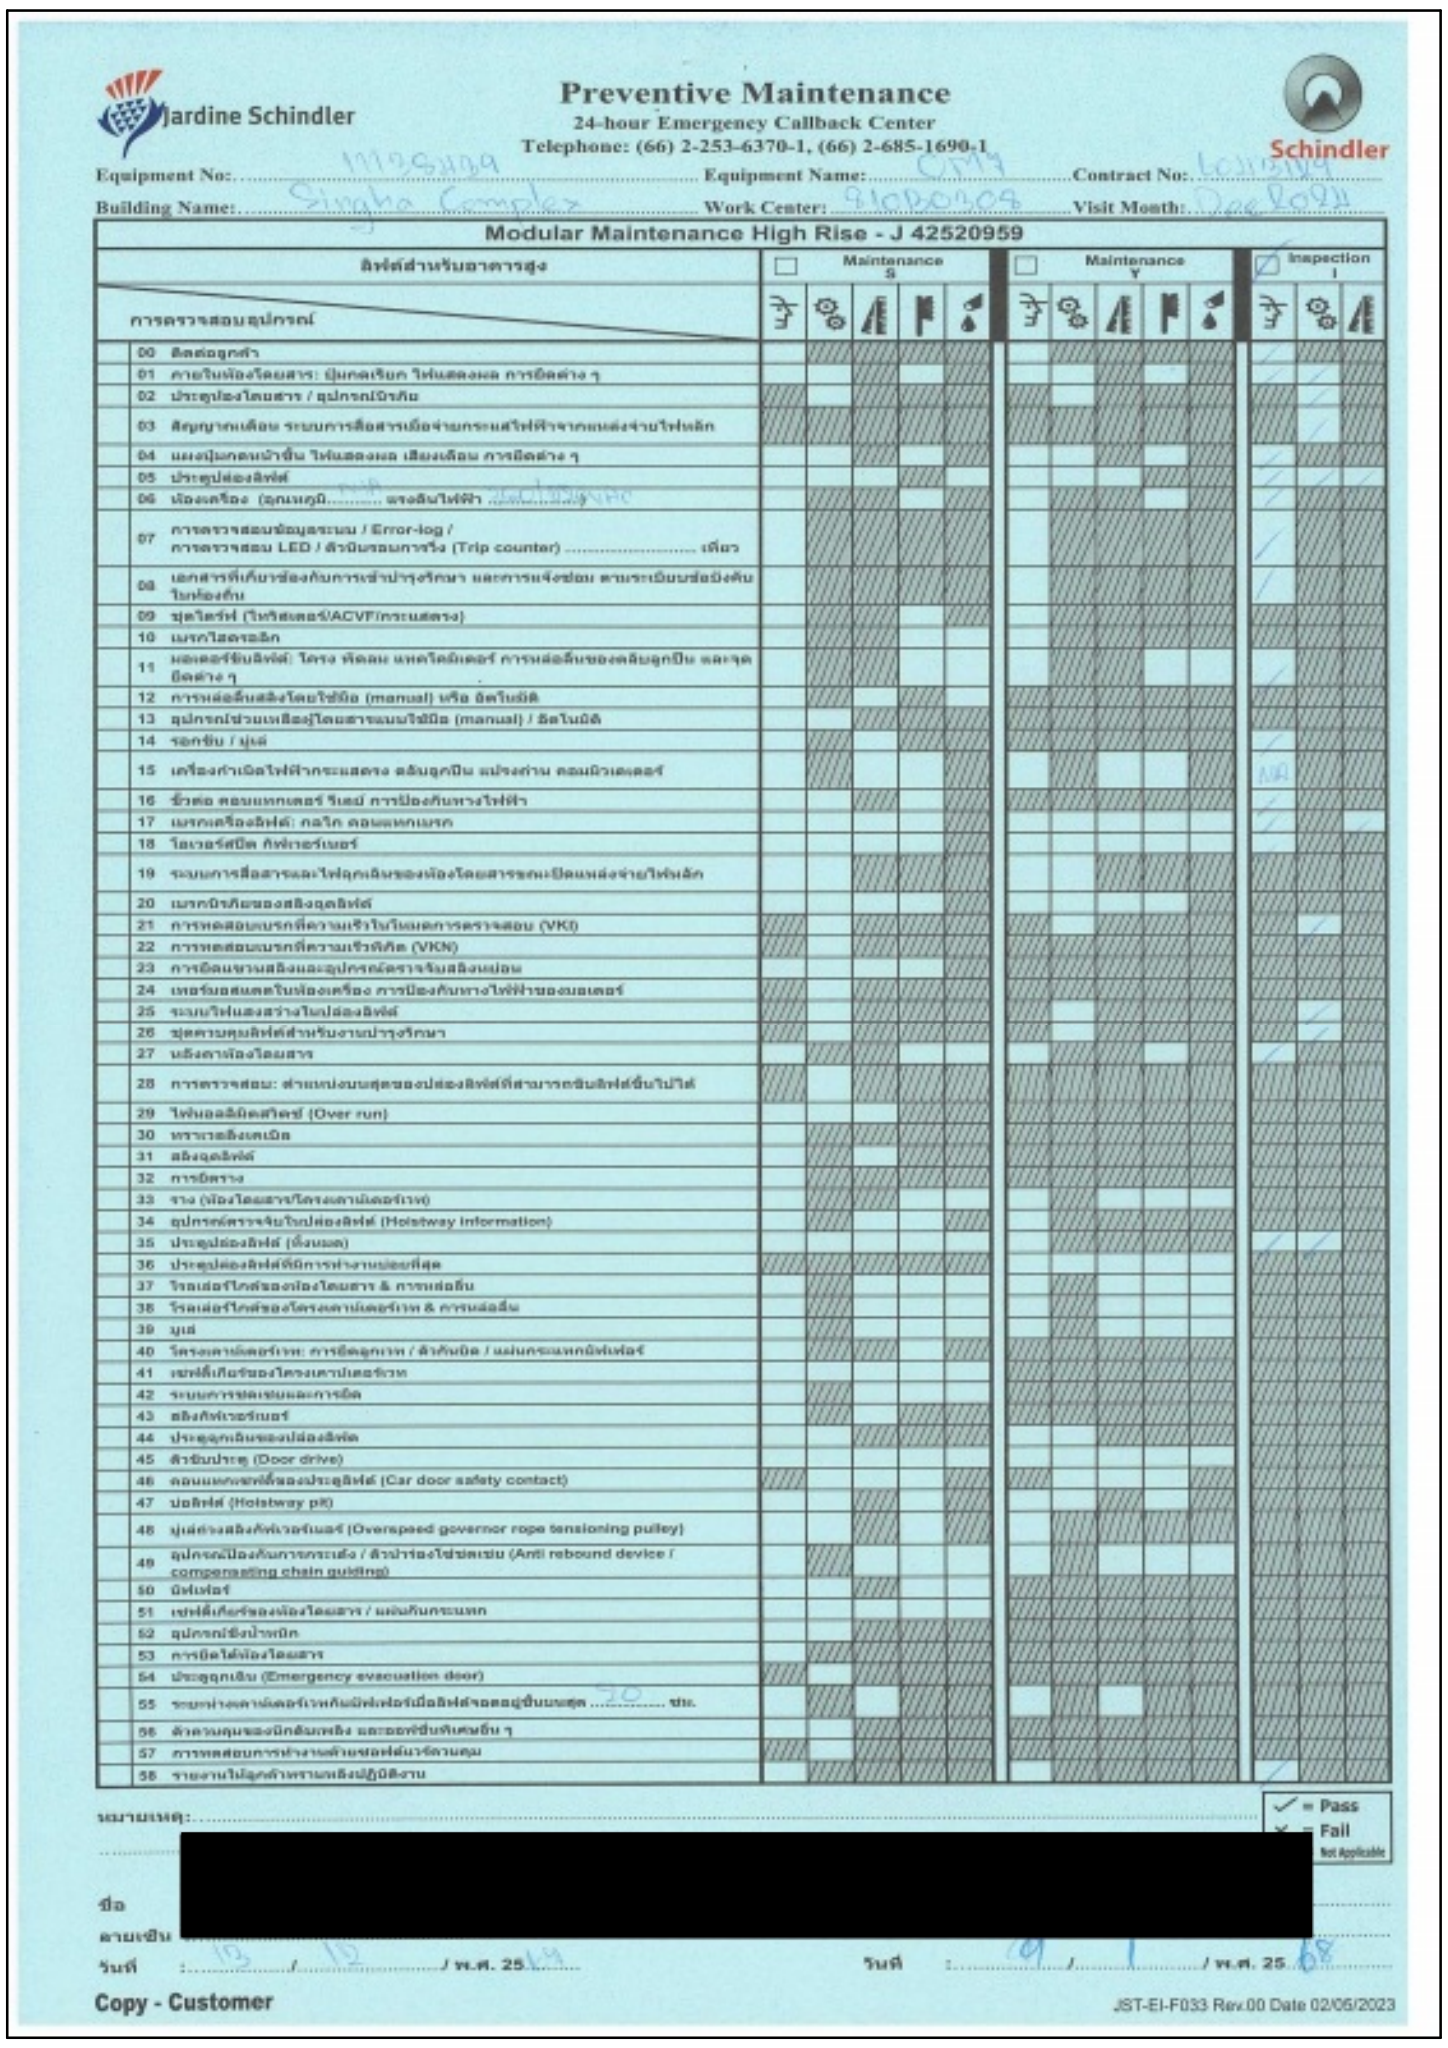

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138439 Equipment Name: OM7 Contract No: L0113104
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0308 Visit Month: Dec 2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☐ Maintenance S — ☐ Maintenance Y — ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูปล่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า 380/380 VAC)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทคเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทคเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงฉุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิล
31 สลิงฉุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มูเล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทคเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 20 ซม.
56 ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และซอฟต์ขั้นพิเศษอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✕ = Fail
= Not Applicable

หมายเหตุ: ....

[redacted]

ชื่อ
ลายเซ็น
วันที่ : 10 / 12 / พ.ศ. 2567 วันที่ : 9 / 1 / พ.ศ. 2568

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

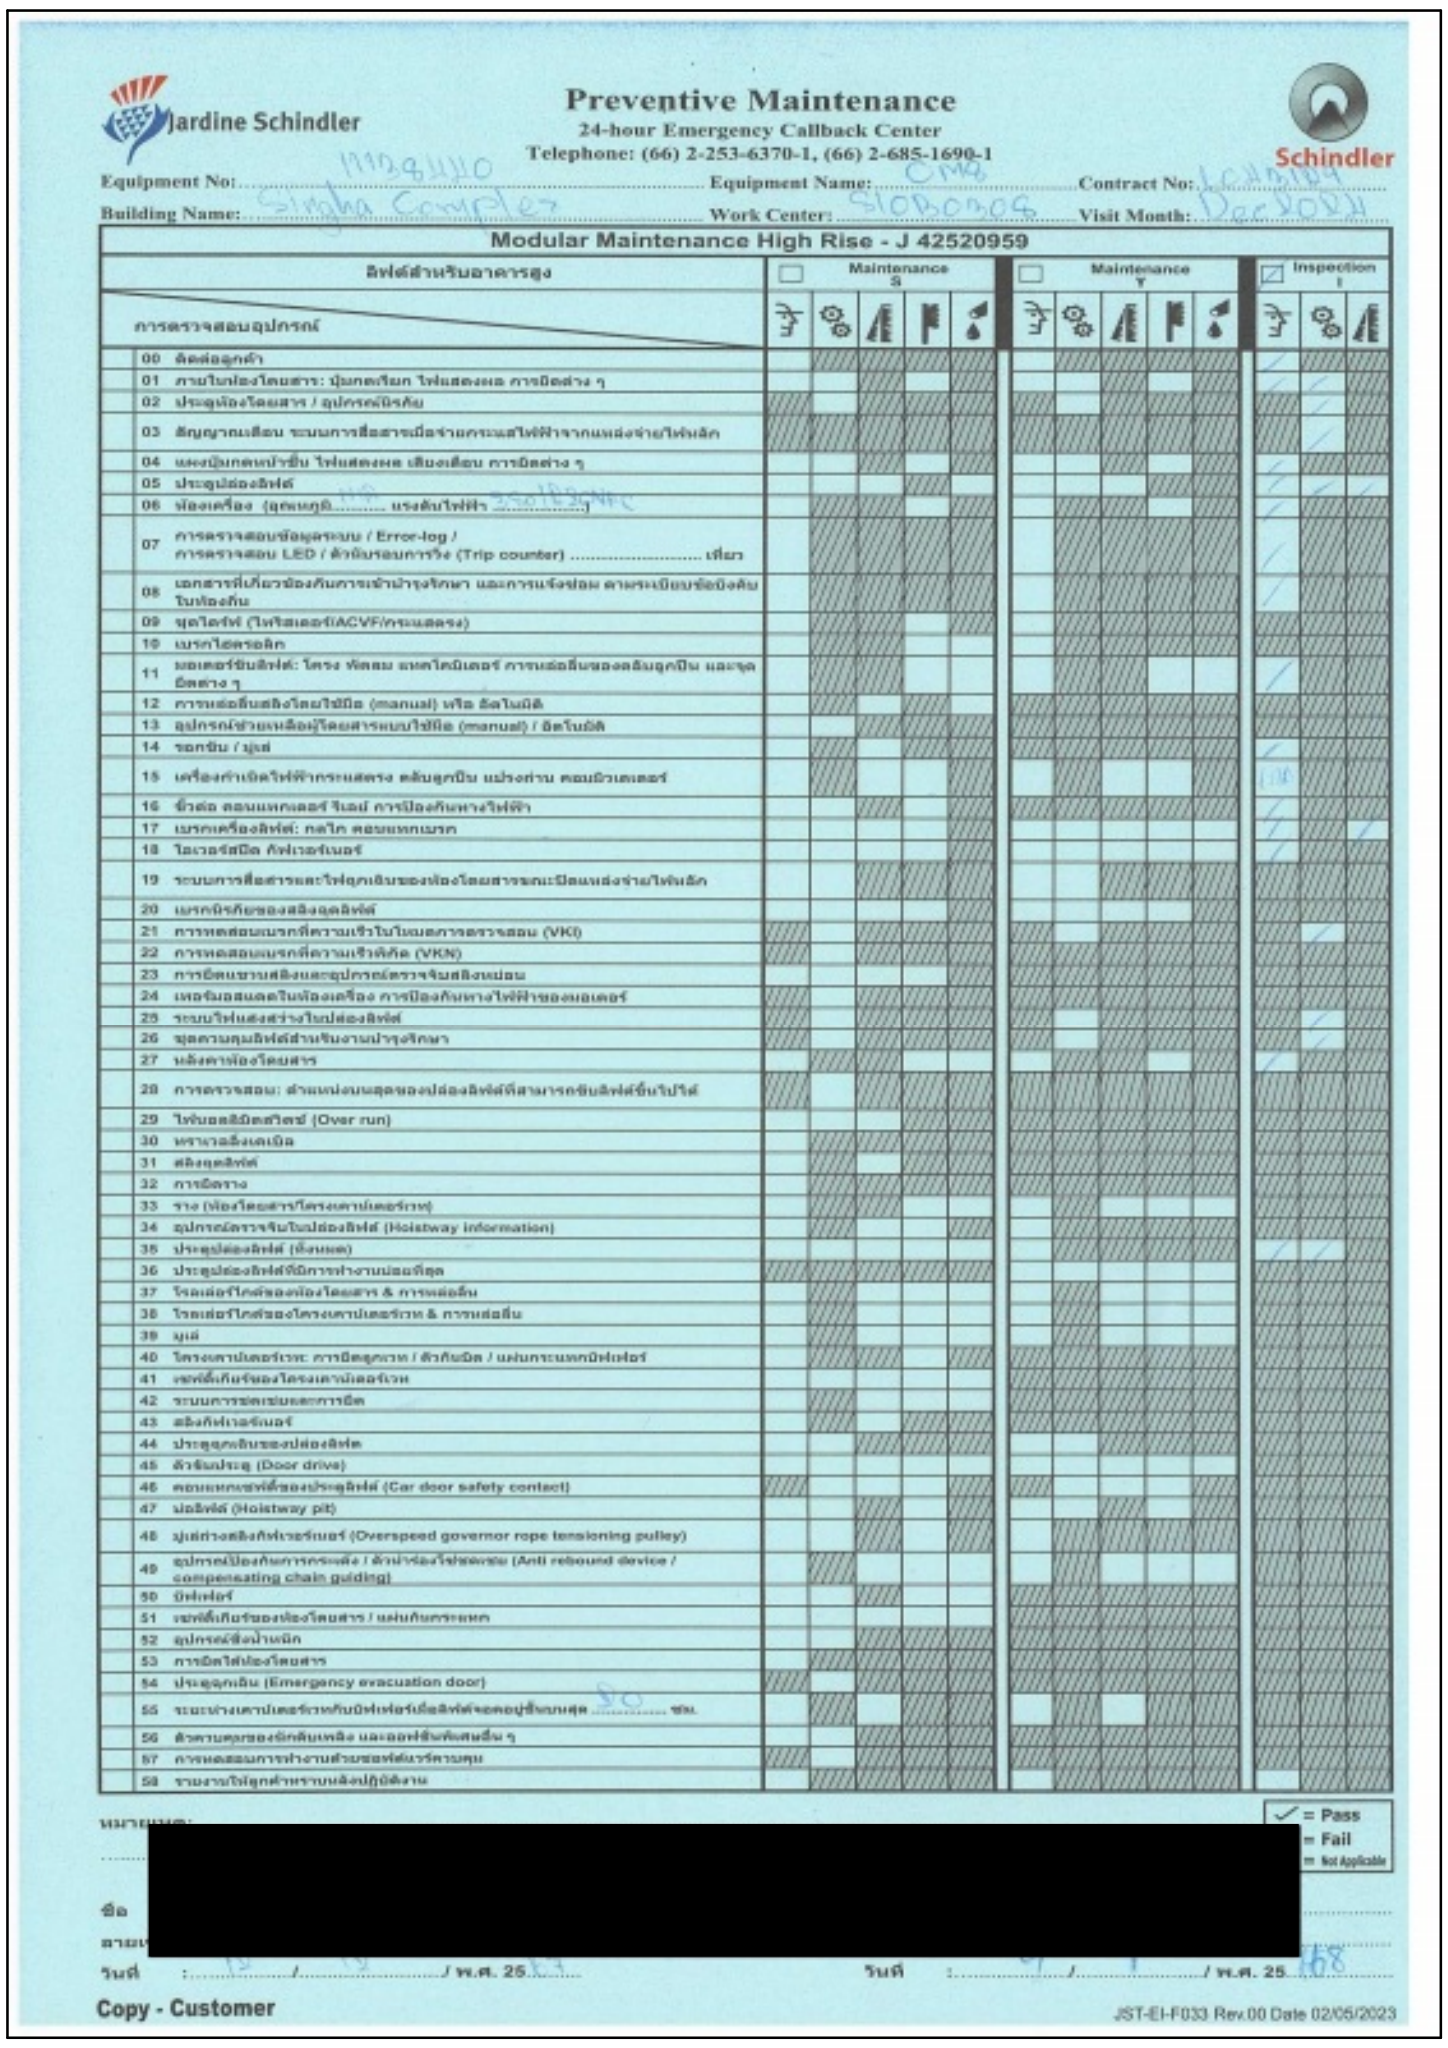

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138440 Equipment Name: OM8 Contract No: L0113104
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0308 Visit Month: Dec 2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง — ☐ Maintenance S — ☐ Maintenance Y — ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

00 ติดต่อลูกค้า
01 ภายในห้องโดยสาร: ปุ่มกดเรียก ไฟแสดงผล การยึดต่าง ๆ
02 ประตูห้องโดยสาร / อุปกรณ์นิรภัย
03 สัญญาณเตือน ระบบการสื่อสารเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
04 แผงปุ่มกดหน้าชั้น ไฟแสดงผล เสียงเตือน การยึดต่าง ๆ
05 ประตูปล่องลิฟต์
06 ห้องเครื่อง (อุณหภูมิ.......... แรงดันไฟฟ้า 380/380 VAC)
07 การตรวจสอบข้อมูลระบบ / Error-log / การตรวจสอบ LED / ตัวนับรอบการวิ่ง (Trip counter) .... เที่ยว
08 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษา และการแจ้งซ่อม ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
09 ชุดไดร์ฟ (ไทริสเตอร์/ACVF/กระแสตรง)
10 เบรกไฮดรอลิก
11 มอเตอร์ขับลิฟต์: โครง พัดลม แทคโคมิเตอร์ การหล่อลื่นของตลับลูกปืน และจุดยึดต่าง ๆ
12 การหล่อลื่นสลิงโดยใช้มือ (manual) หรือ อัตโนมัติ
13 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารแบบใช้มือ (manual) / อัตโนมัติ
14 รอกขับ / มู่เล่
15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ตลับลูกปืน แปรงถ่าน คอมมิวเตเตอร์
16 ขั้วต่อ คอนแทคเตอร์ รีเลย์ การป้องกันทางไฟฟ้า
17 เบรกเครื่องลิฟต์: กลไก คอนแทคเบรก
18 โอเวอร์สปีด กัฟเวอร์เนอร์
19 ระบบการสื่อสารและไฟฉุกเฉินของห้องโดยสารขณะปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
20 เบรกนิรภัยของสลิงฉุดลิฟต์
21 การทดสอบเบรกที่ความเร็วในโหมดการตรวจสอบ (VKI)
22 การทดสอบเบรกที่ความเร็วพิกัด (VKN)
23 การยึดแขวนสลิงและอุปกรณ์ตรวจจับสลิงหย่อน
24 เทอร์มอสแตตในห้องเครื่อง การป้องกันทางไฟฟ้าของมอเตอร์
25 ระบบไฟแสงสว่างในปล่องลิฟต์
26 ชุดควบคุมลิฟต์สำหรับงานบำรุงรักษา
27 หลังคาห้องโดยสาร
28 การตรวจสอบ: ตำแหน่งบนสุดของปล่องลิฟต์ที่สามารถขับลิฟต์ขึ้นไปได้
29 ไฟนอลลิมิตสวิตช์ (Over run)
30 ทราเวลลิ่งเคเบิล
31 สลิงฉุดลิฟต์
32 การยึดราง
33 ราง (ห้องโดยสาร/โครงเคาน์เตอร์เวท)
34 อุปกรณ์ตรวจจับในปล่องลิฟต์ (Hoistway information)
35 ประตูปล่องลิฟต์ (ทั้งหมด)
36 ประตูปล่องลิฟต์ที่มีการทำงานบ่อยที่สุด
37 โรลเลอร์ไกด์ของห้องโดยสาร & การหล่อลื่น
38 โรลเลอร์ไกด์ของโครงเคาน์เตอร์เวท & การหล่อลื่น
39 มูเล่
40 โครงเคาน์เตอร์เวท: การยึดลูกเวท / ตัวกันยึด / แผ่นกระแทกบัฟเฟอร์
41 เซฟตี้เกียร์ของโครงเคาน์เตอร์เวท
42 ระบบการชดเชยและการยึด
43 สลิงกัฟเวอร์เนอร์
44 ประตูฉุกเฉินของปล่องลิฟต์
45 ตัวขับประตู (Door drive)
46 คอนแทคเซฟตี้ของประตูลิฟต์ (Car door safety contact)
47 บ่อลิฟต์ (Hoistway pit)
48 มู่เล่ถ่วงสลิงกัฟเวอร์เนอร์ (Overspeed governor rope tensioning pulley)
49 อุปกรณ์ป้องกันการกระเด้ง / ตัวนำร่องโซ่ชดเชย (Anti rebound device / compensating chain guiding)
50 บัฟเฟอร์
51 เซฟตี้เกียร์ของห้องโดยสาร / แผ่นกันกระแทก
52 อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
53 การยึดใต้ห้องโดยสาร
54 ประตูฉุกเฉิน (Emergency evacuation door)
55 ระยะห่างเคาน์เตอร์เวทกับบัฟเฟอร์เมื่อลิฟต์จอดอยู่ชั้นบนสุด 50 ซม.
56 ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และซอฟต์ขั้นพิเศษอื่น ๆ
57 การทดสอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
58 รายงานให้ลูกค้าทราบหลังปฏิบัติงาน

✓ = Pass
✕ = Fail
= Not Applicable

หมายเหตุ: ....

[redacted]

ชื่อ
ลายเซ็น
วันที่ : 13 / 12 / พ.ศ. 2567 วันที่ : 9 / 1 / พ.ศ. 2568

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

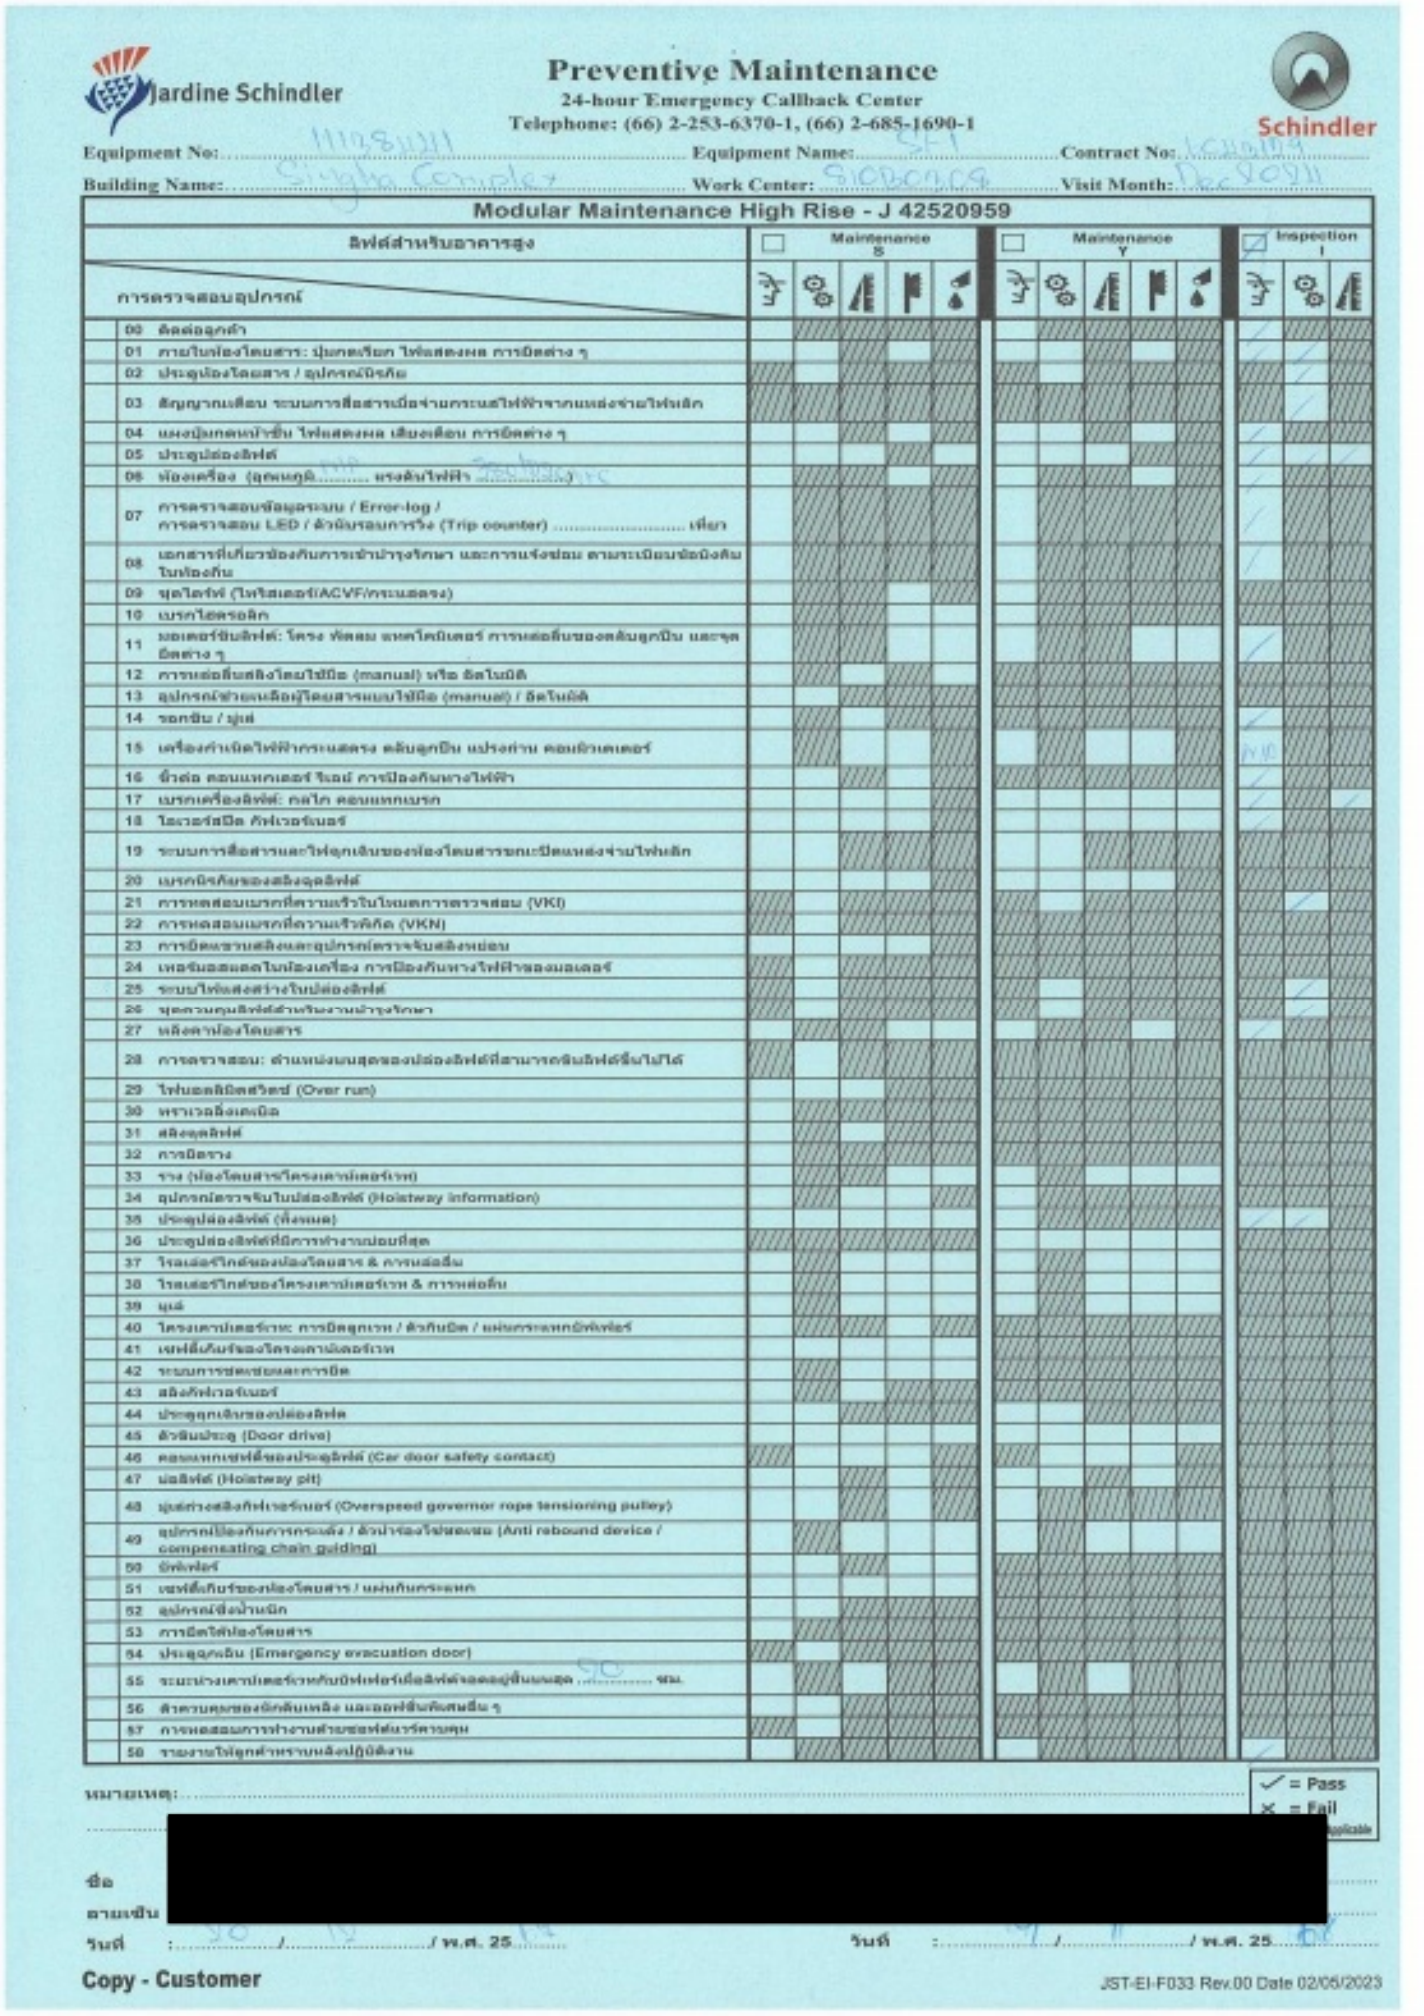

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138411 Equipment Name: SF1 Contract No: K0113129
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0309 Visit Month: Dec 2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง ☐ Maintenance S ☐ Maintenance Y ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

✓ = Pass
✕ = Fail

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ : 30 / 12 / พ.ศ. 2567 วันที่ : 4 / 1 / พ.ศ. 2568

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

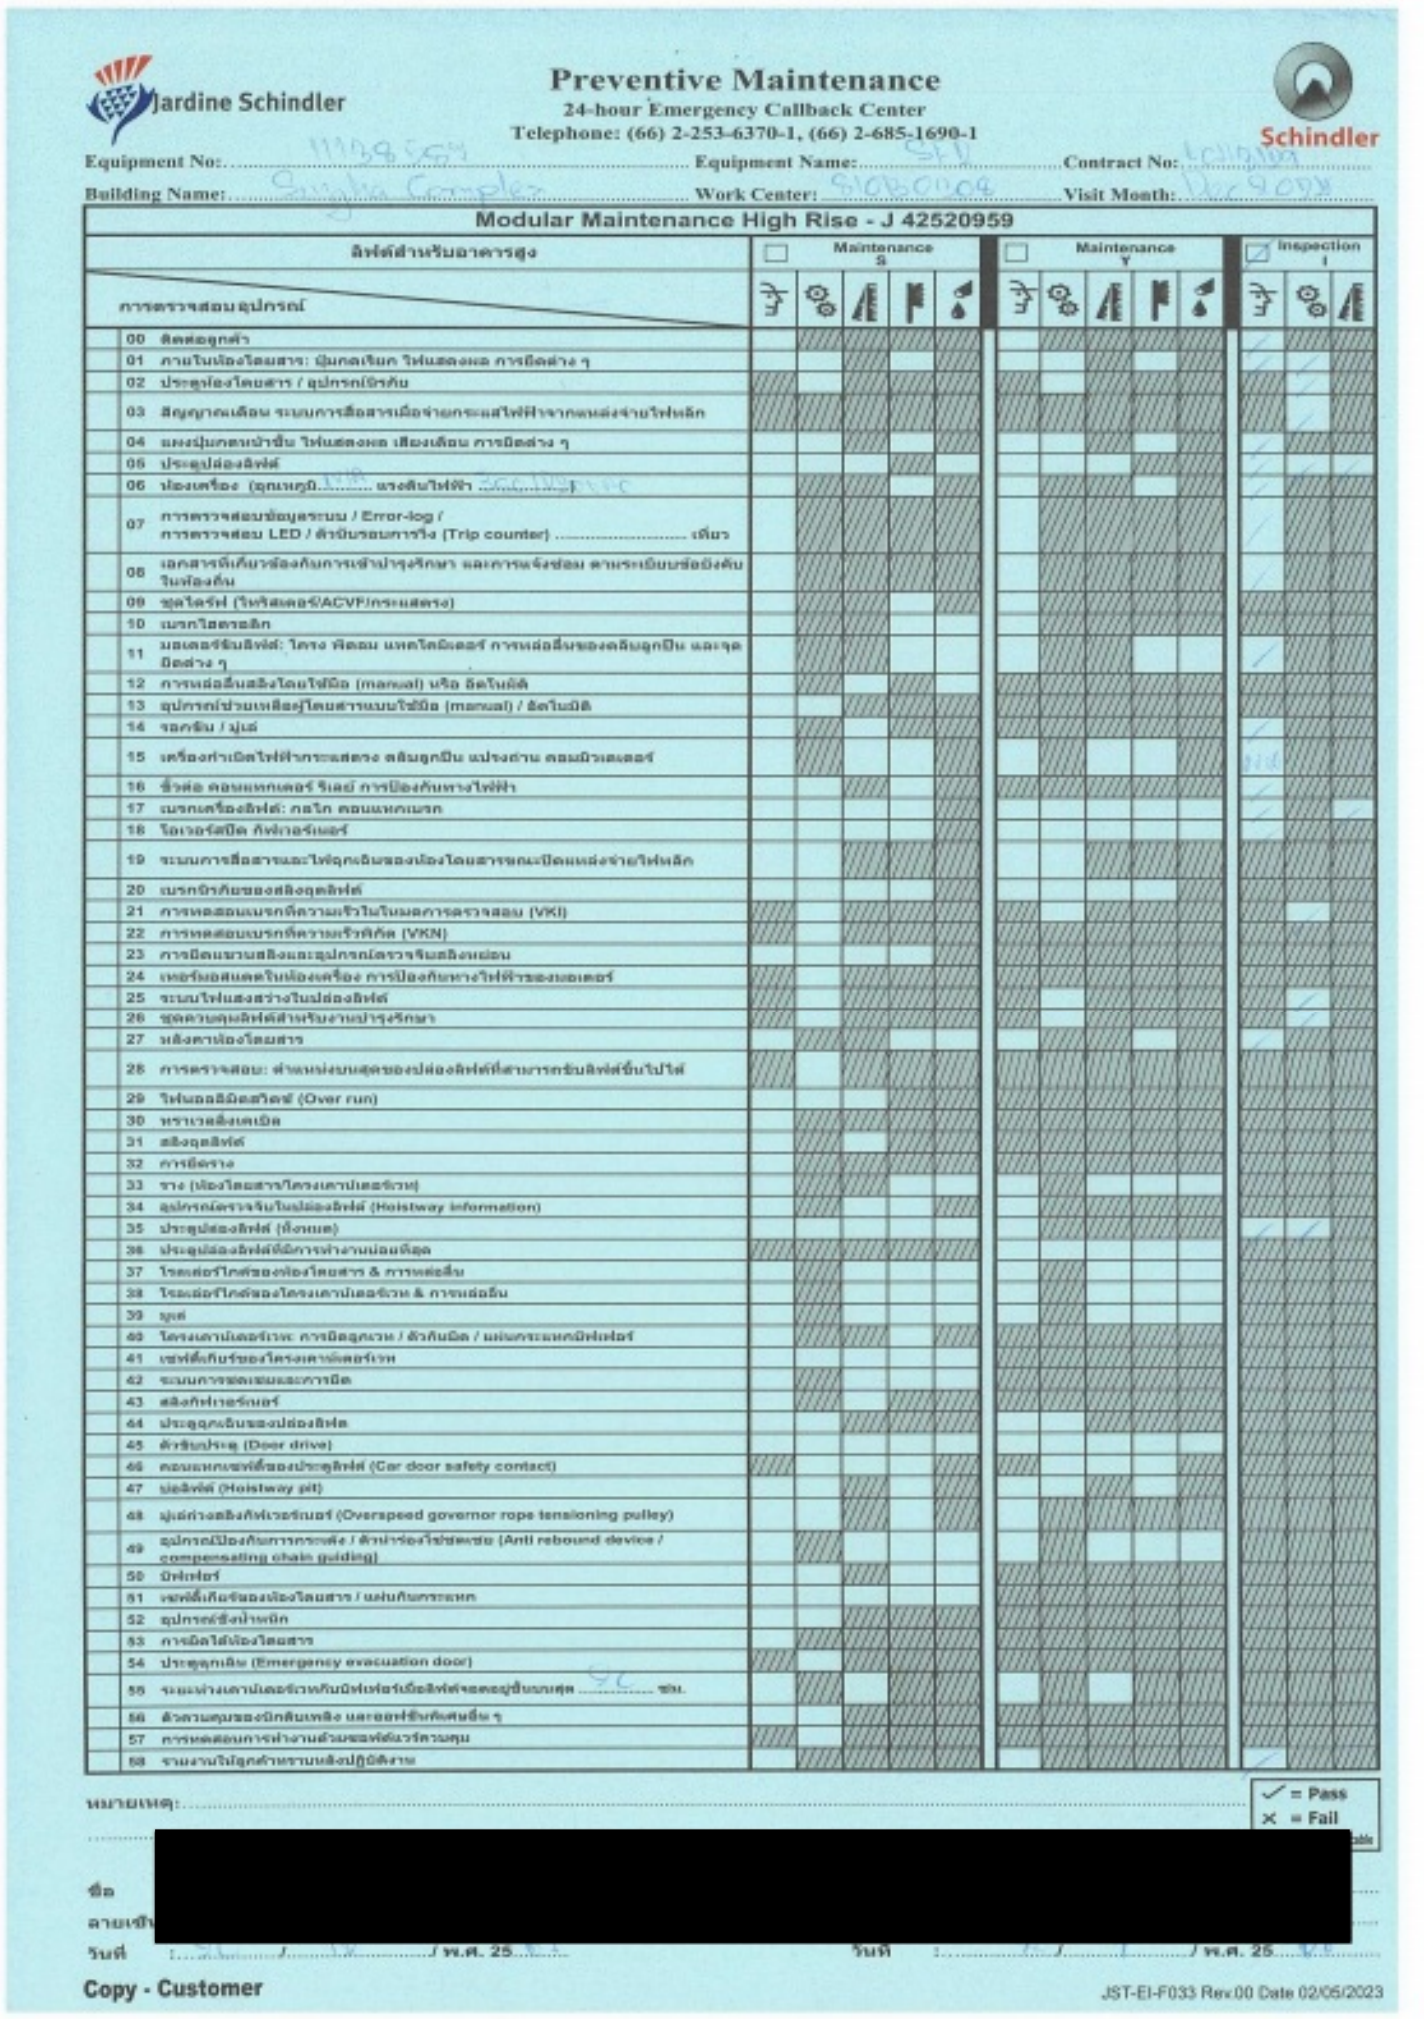

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138564 Equipment Name: SF2 Contract No: K0113129
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0309 Visit Month: Dec 2024

Modular Maintenance High Rise - J 42520959

ลิฟต์สำหรับอาคารสูง ☐ Maintenance S ☐ Maintenance Y ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

✓ = Pass
✕ = Fail

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ : / / พ.ศ. 25 วันที่ : / / พ.ศ. 25

Copy - Customer

JST-EI-F033 Rev.00 Date 02/05/2023

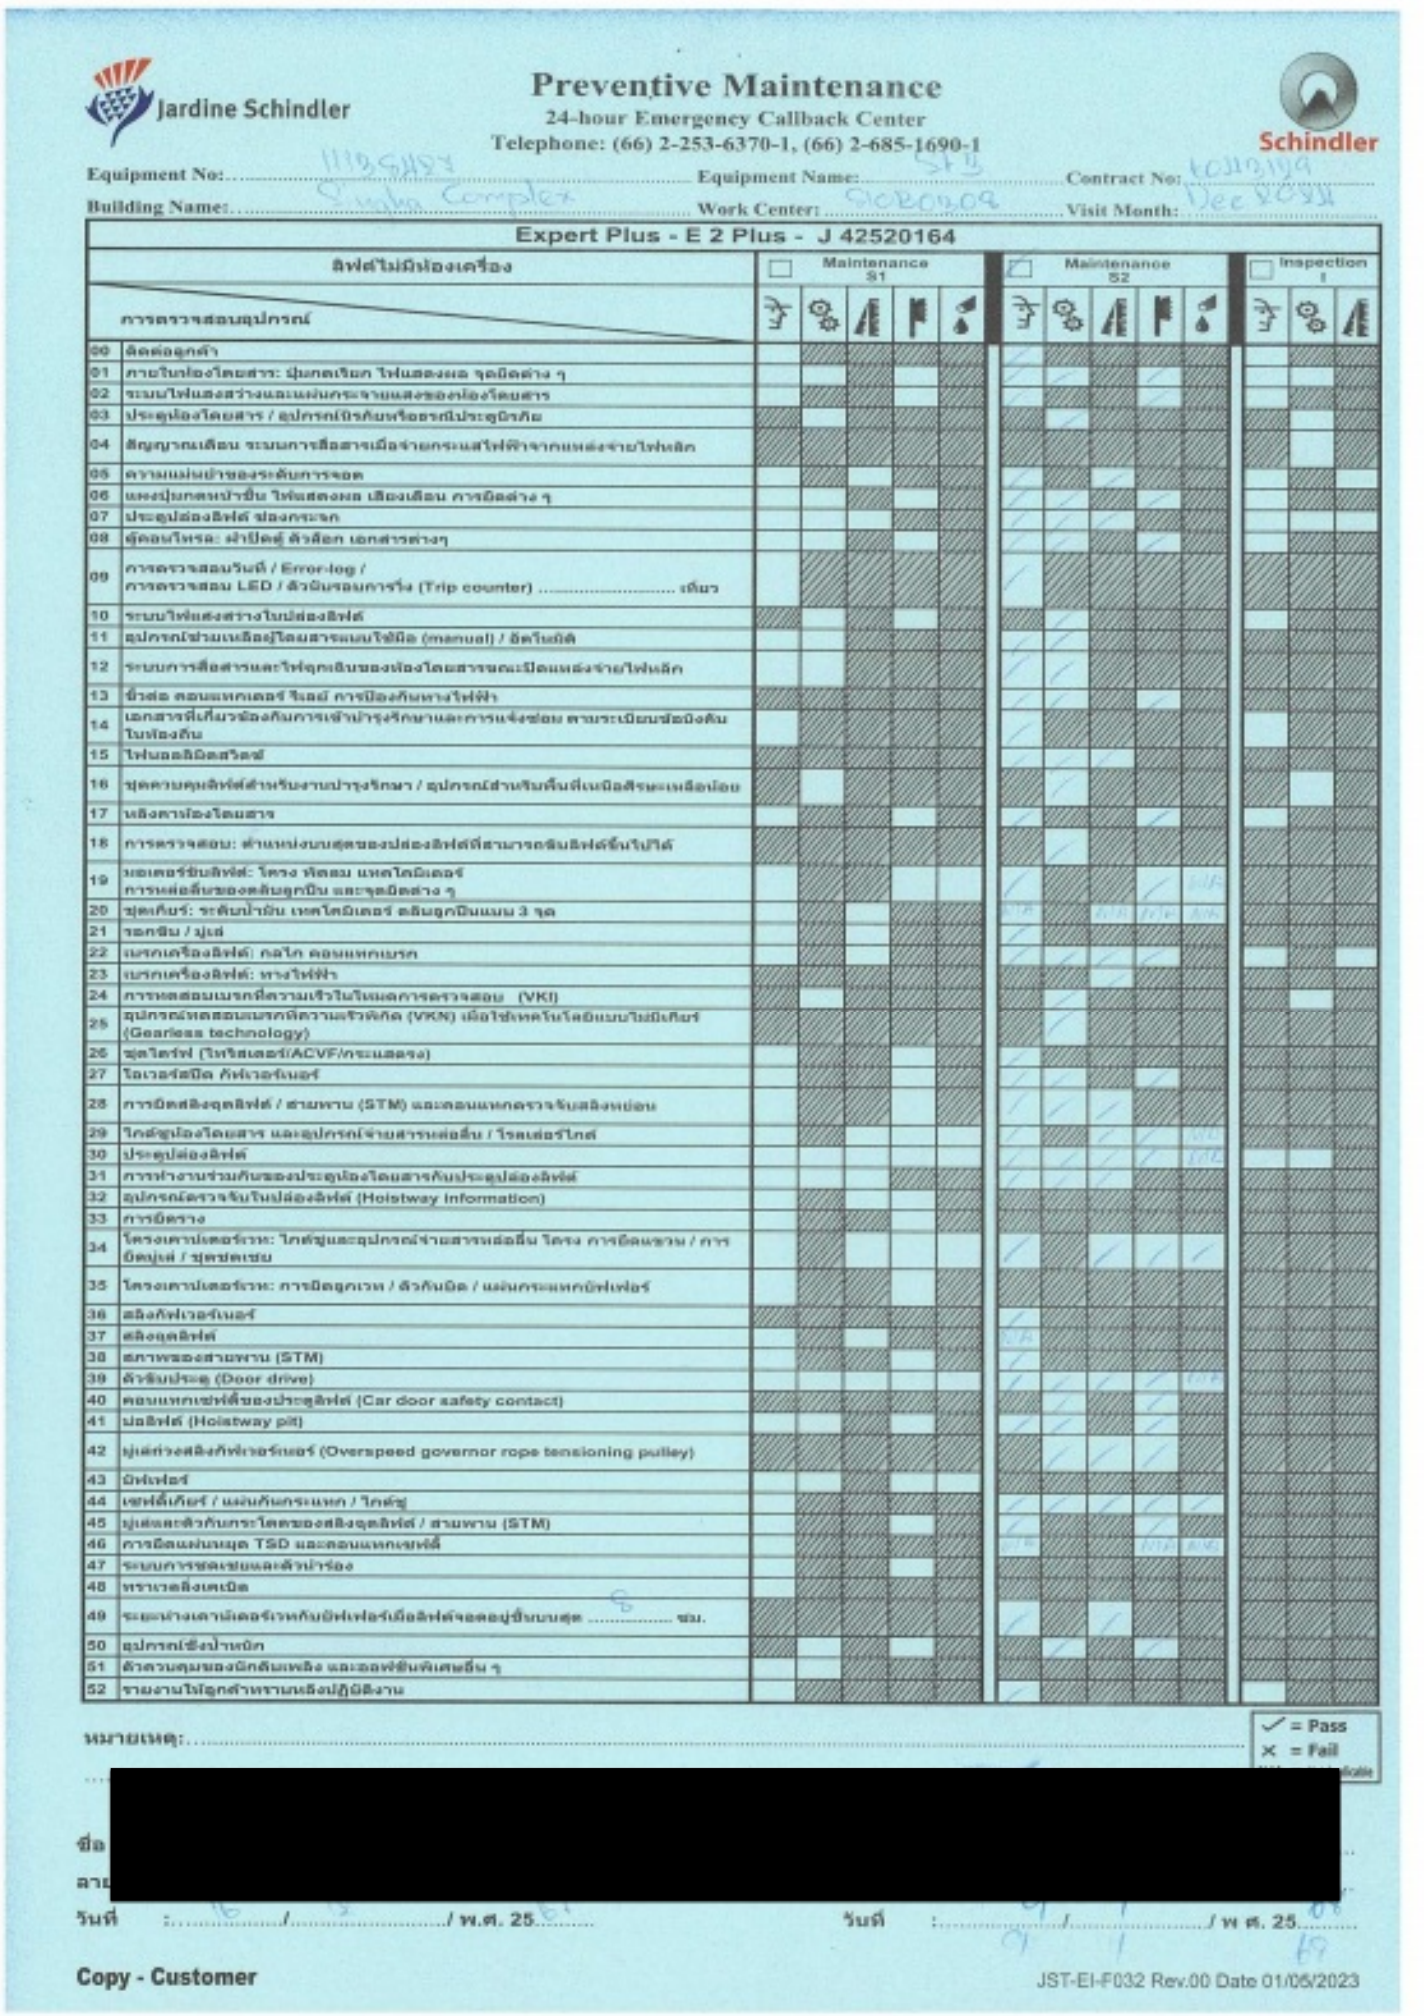

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138484 Equipment Name: SF3 Contract No: K0113129
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0309 Visit Month: Dec 2024

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง ☐ Maintenance S1 ☑ Maintenance S2 ☐ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

✓ = Pass
✕ = Fail

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ : 16 / 12 / พ.ศ. 2567 วันที่ : 9 / 1 / พ.ศ. 2568

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev.00 Date 01/05/2023

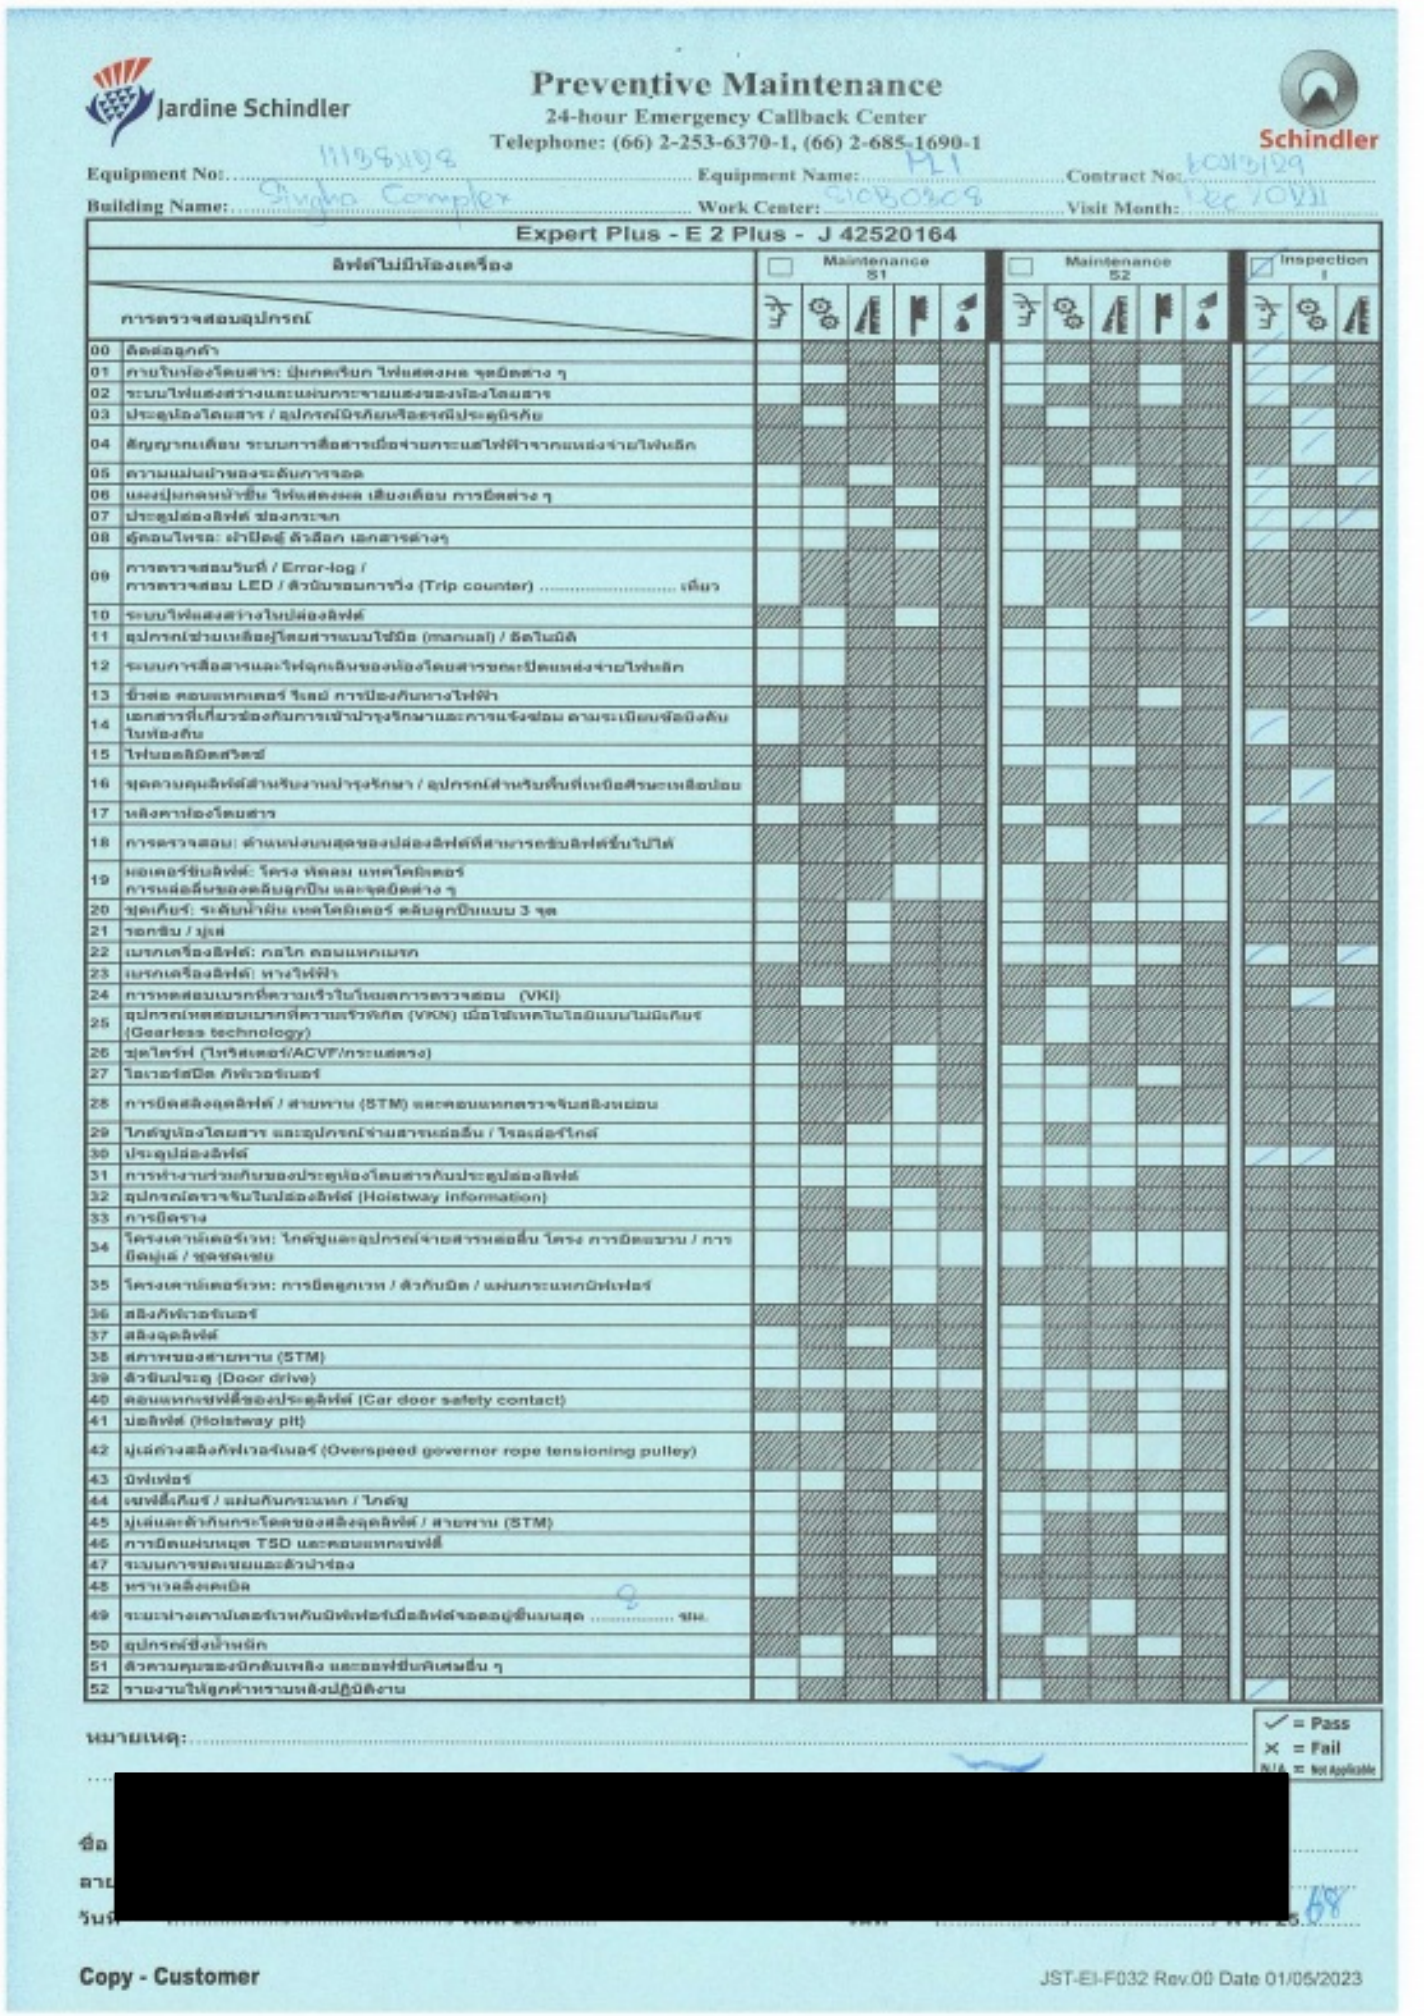

Jardine Schindler

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Schindler

Equipment No: 11138498 Equipment Name: PL1 Contract No: K0113129
Building Name: Singha Complex Work Center: S10B0309 Visit Month: Dec 2024

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง ☐ Maintenance S1 ☐ Maintenance S2 ☑ Inspection I

การตรวจสอบอุปกรณ์

✓ = Pass
✕ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

วันที่ : / / พ.ศ. 25 วันที่ : / / พ.ศ. 2568

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev.00 Date 01/05/2023

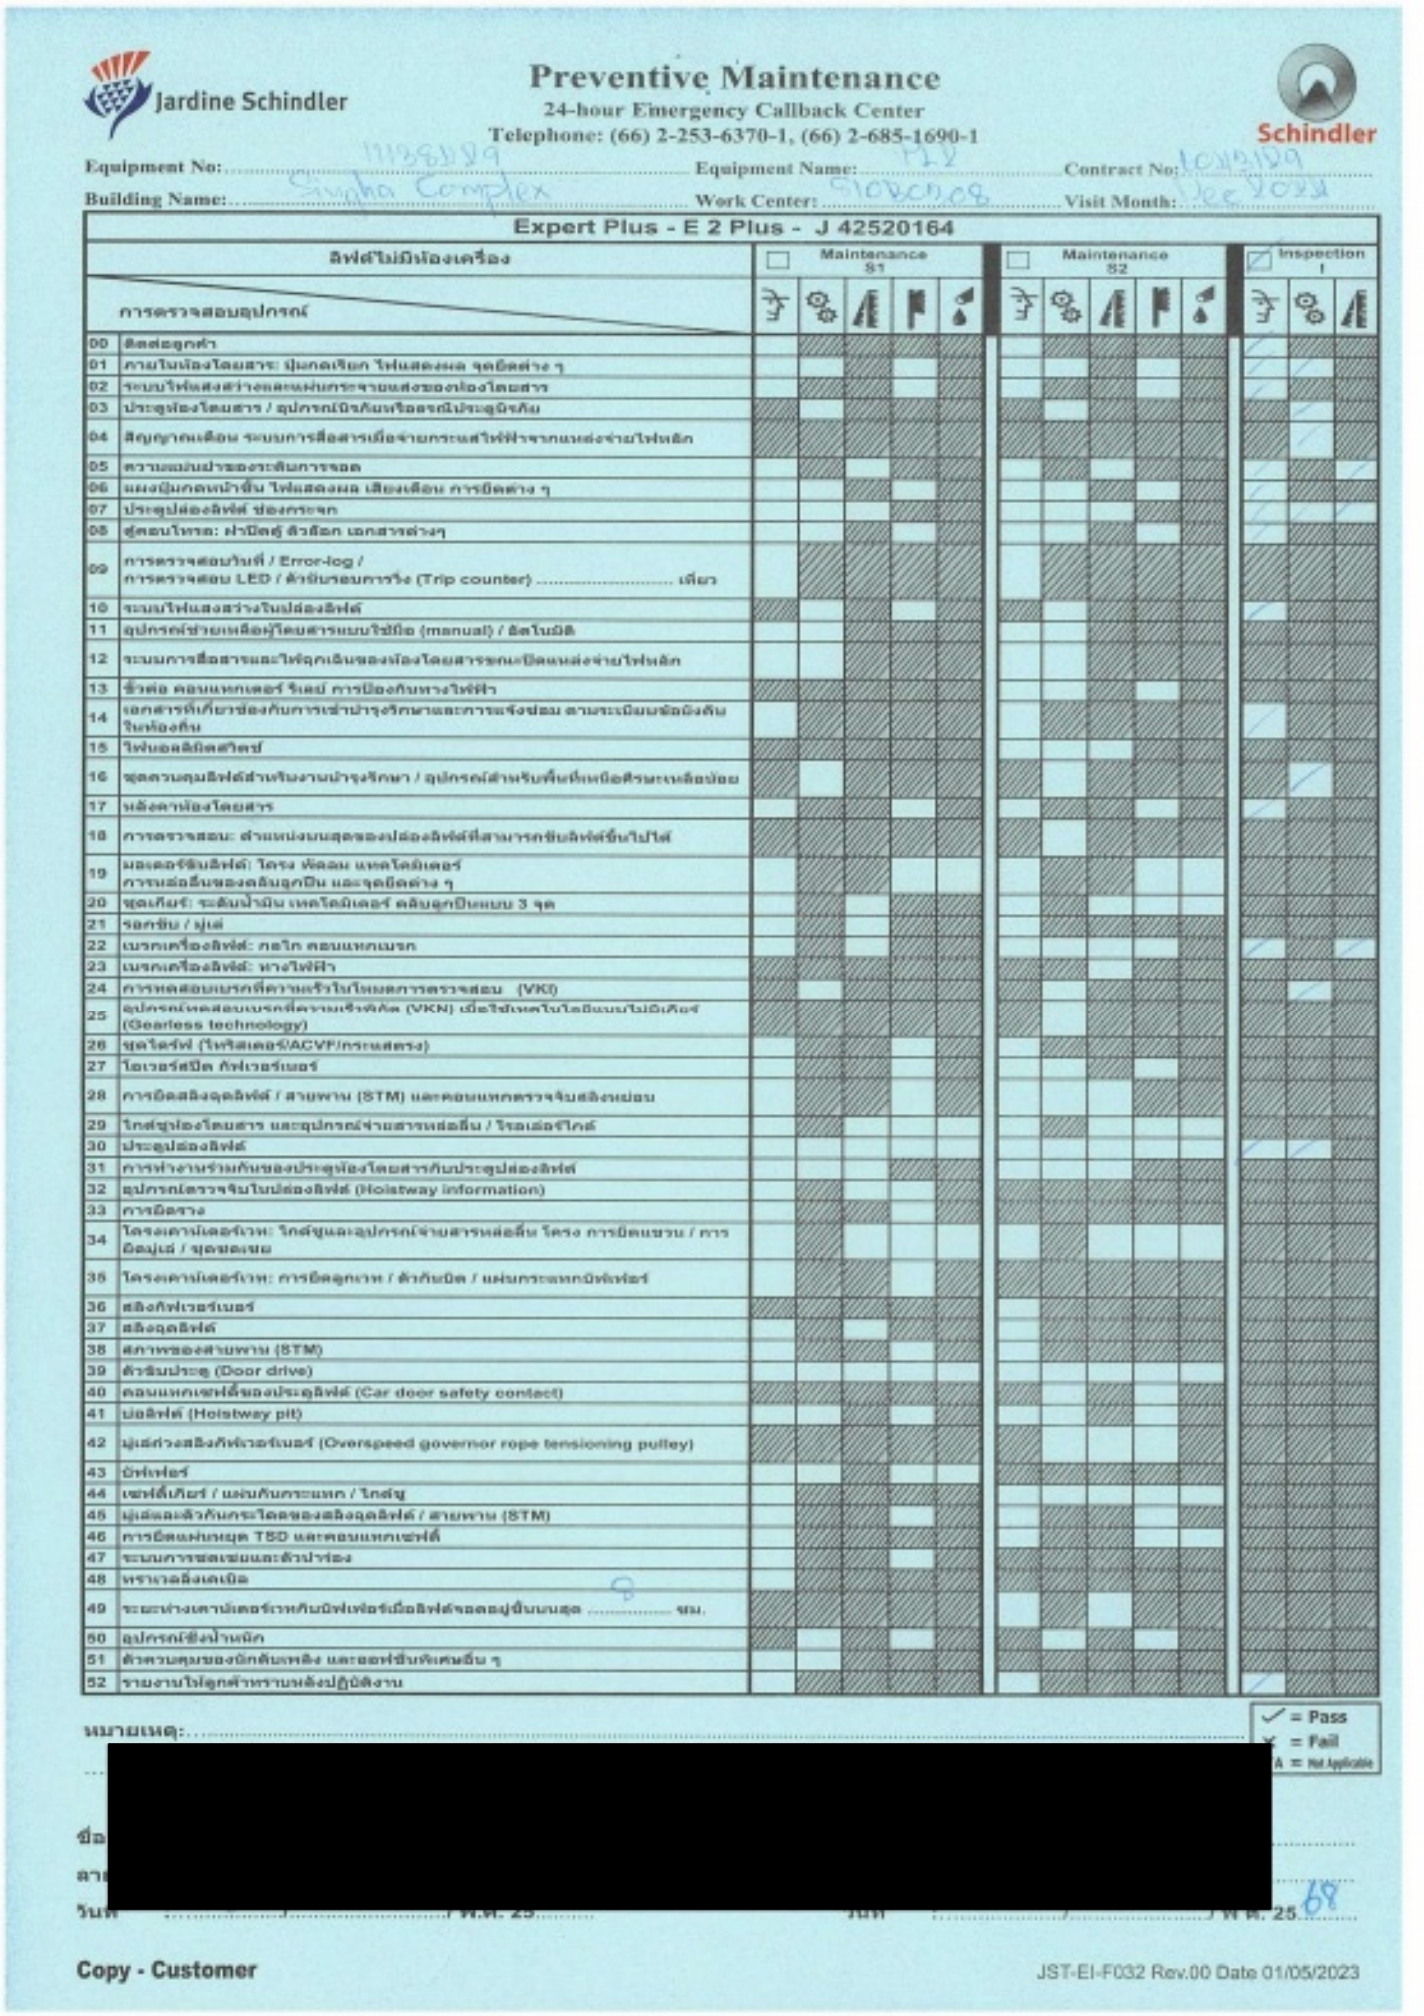

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No: 11138U89 Equipment Name: P12 Contract No: 10213189
Building Name: Singha Complex Work Center: S10BC308 Visit Month: Dec 2024

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

☐ Maintenance S1 ☐ Maintenance S2 ☑ Inspection I

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev.00 Date 01/05/2023

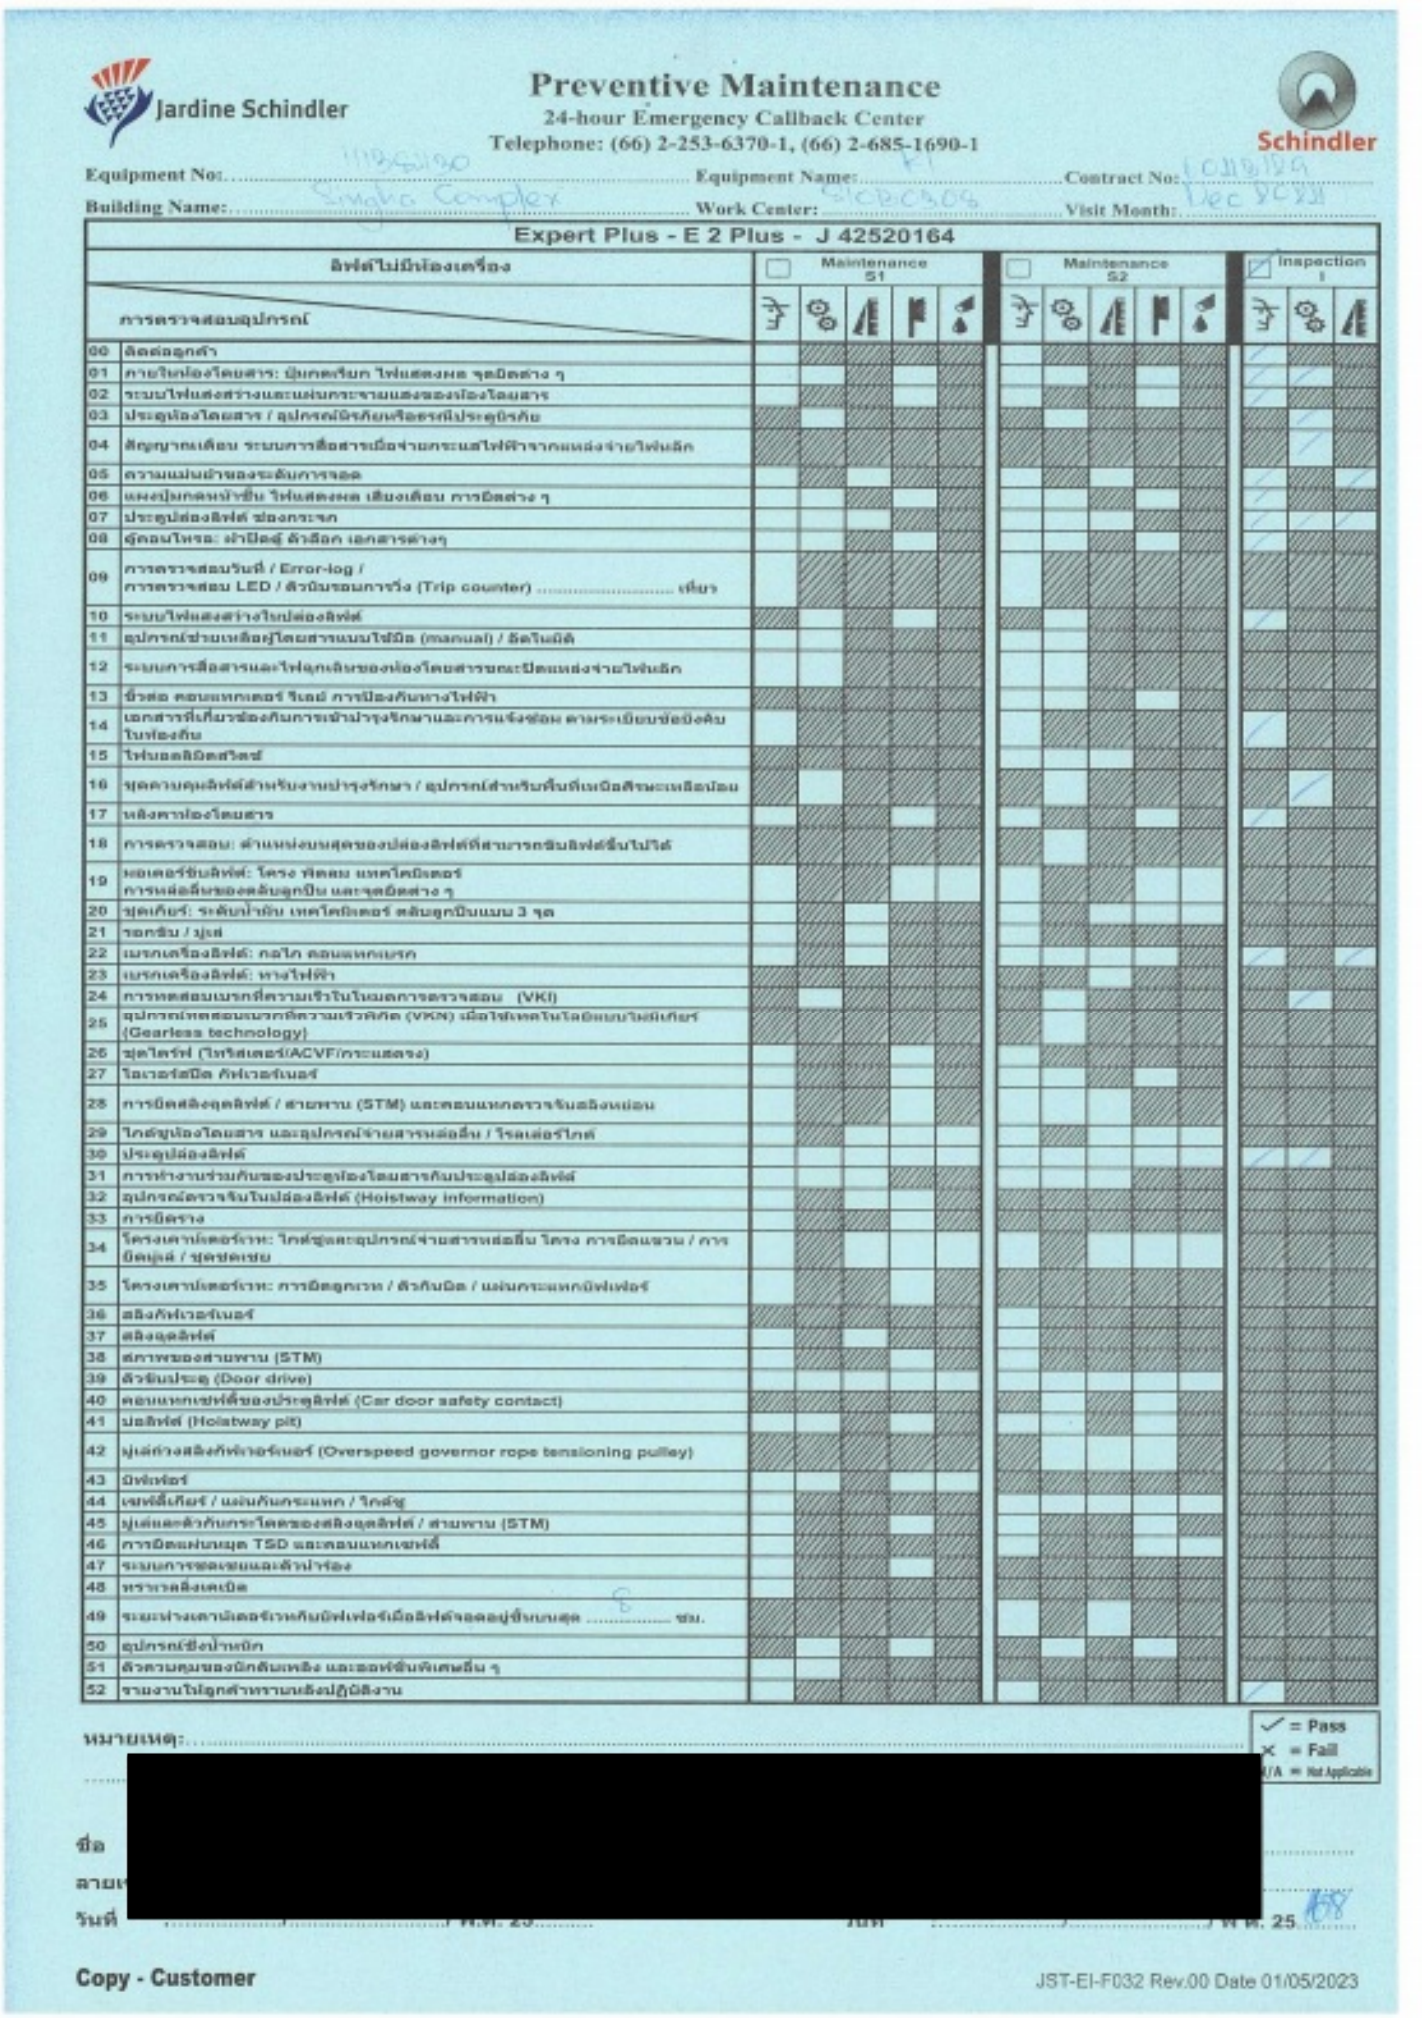

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No: 11138U90 Equipment Name: P1 Contract No: 10213189
Building Name: Singha Complex Work Center: S10BC308 Visit Month: Dec 2024

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

☐ Maintenance S1 ☐ Maintenance S2 ☑ Inspection I

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev.00 Date 01/05/2023

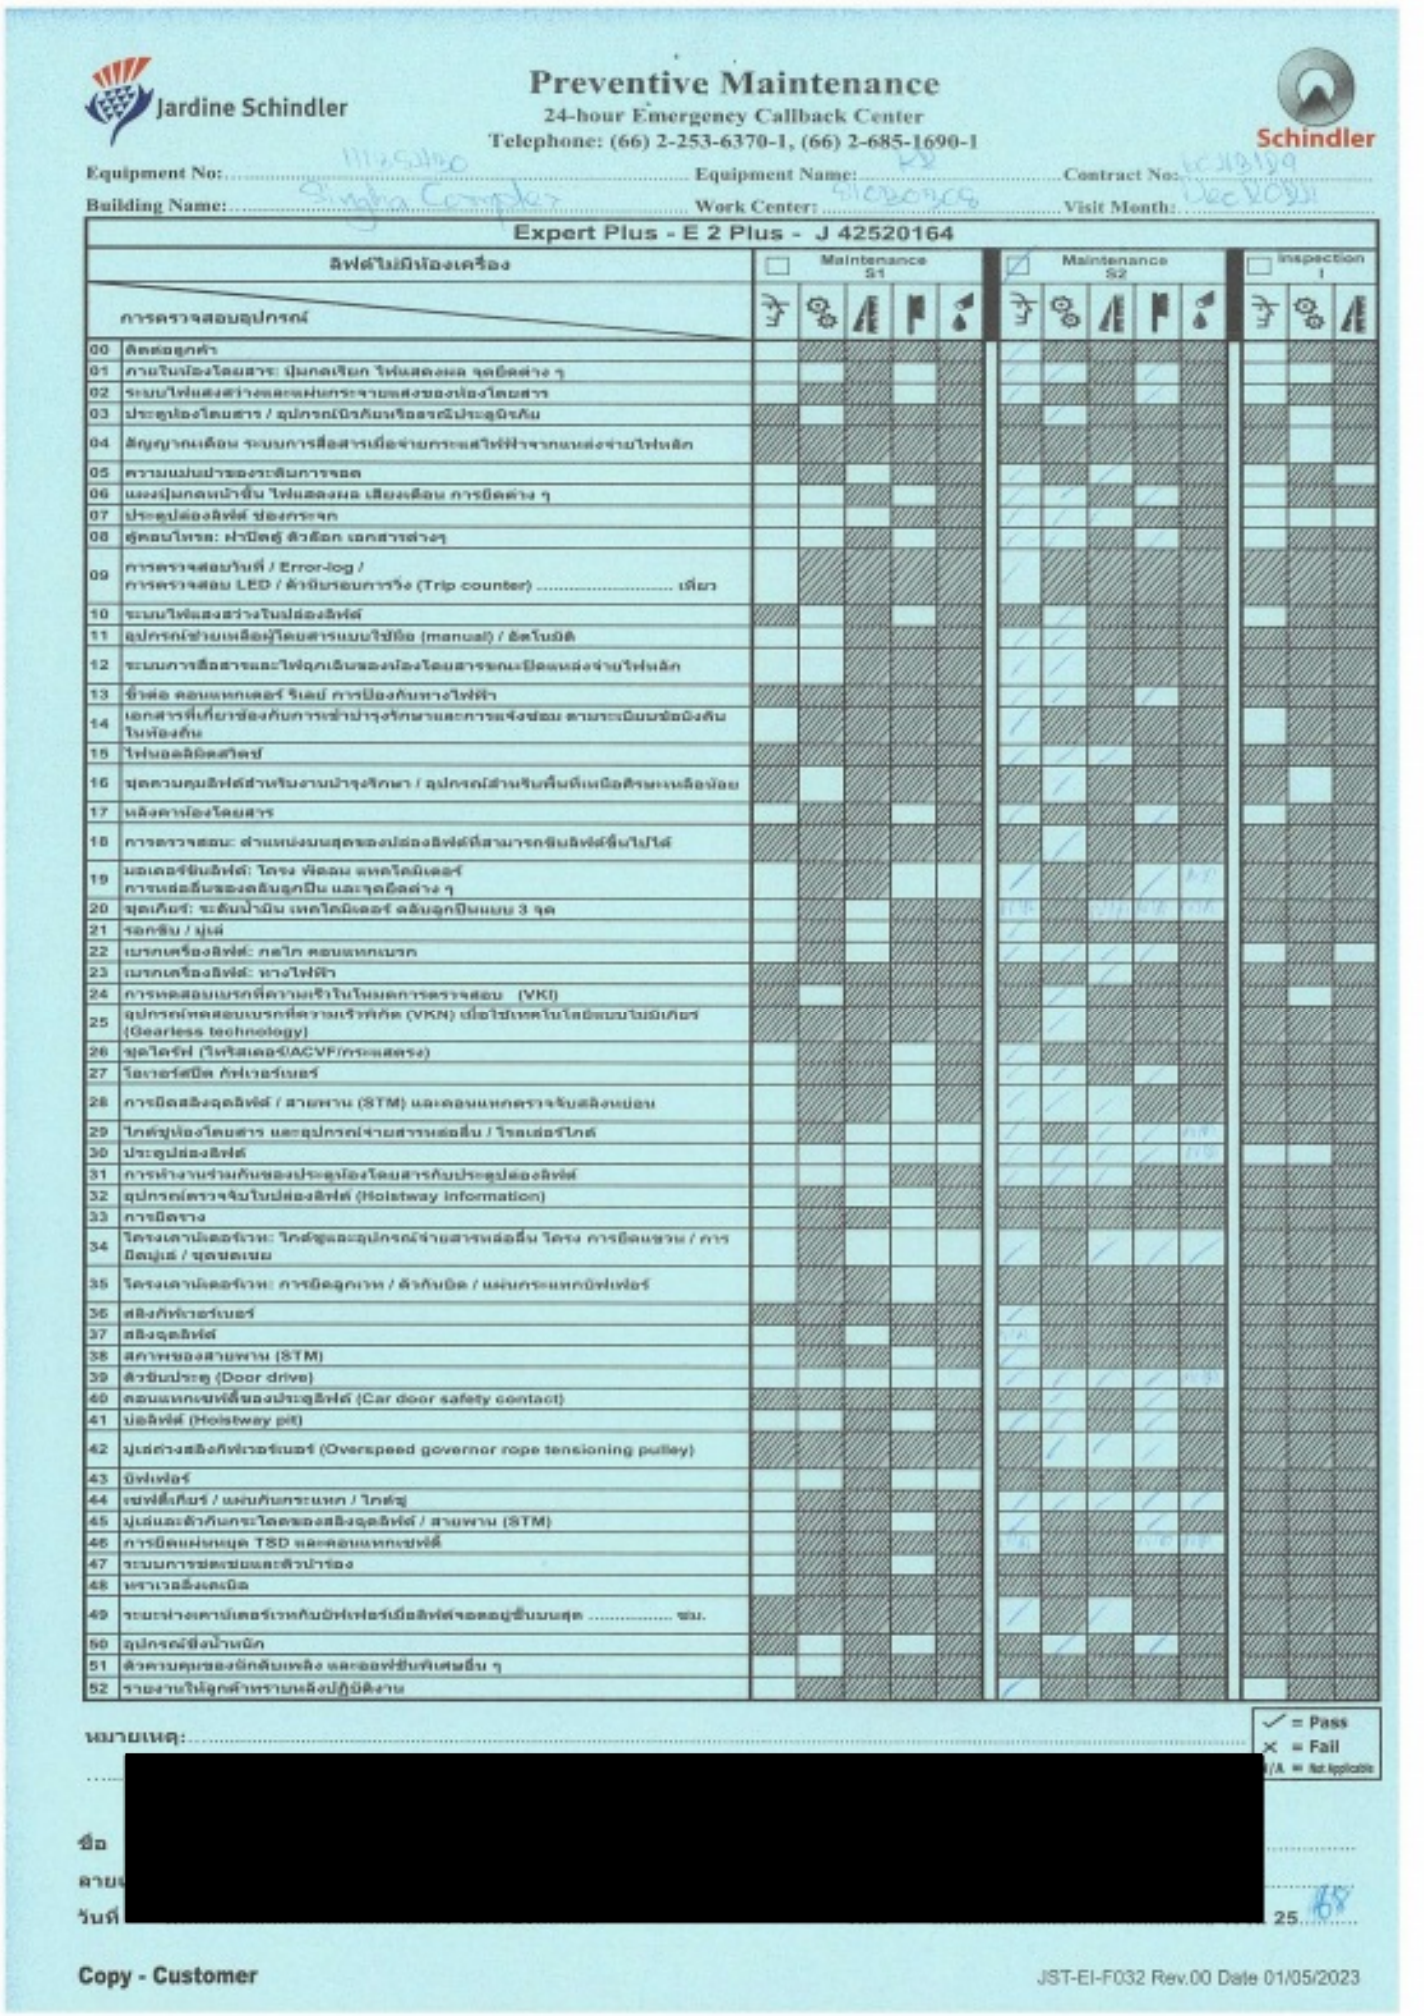

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No: 11125U90 Equipment Name: K2 Contract No: 10213189
Building Name: Singha Complex Work Center: S10BC308 Visit Month: Dec 2024

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

☐ Maintenance S1 ☑ Maintenance S2 ☐ Inspection I

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

25 68

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev.00 Date 01/05/2023

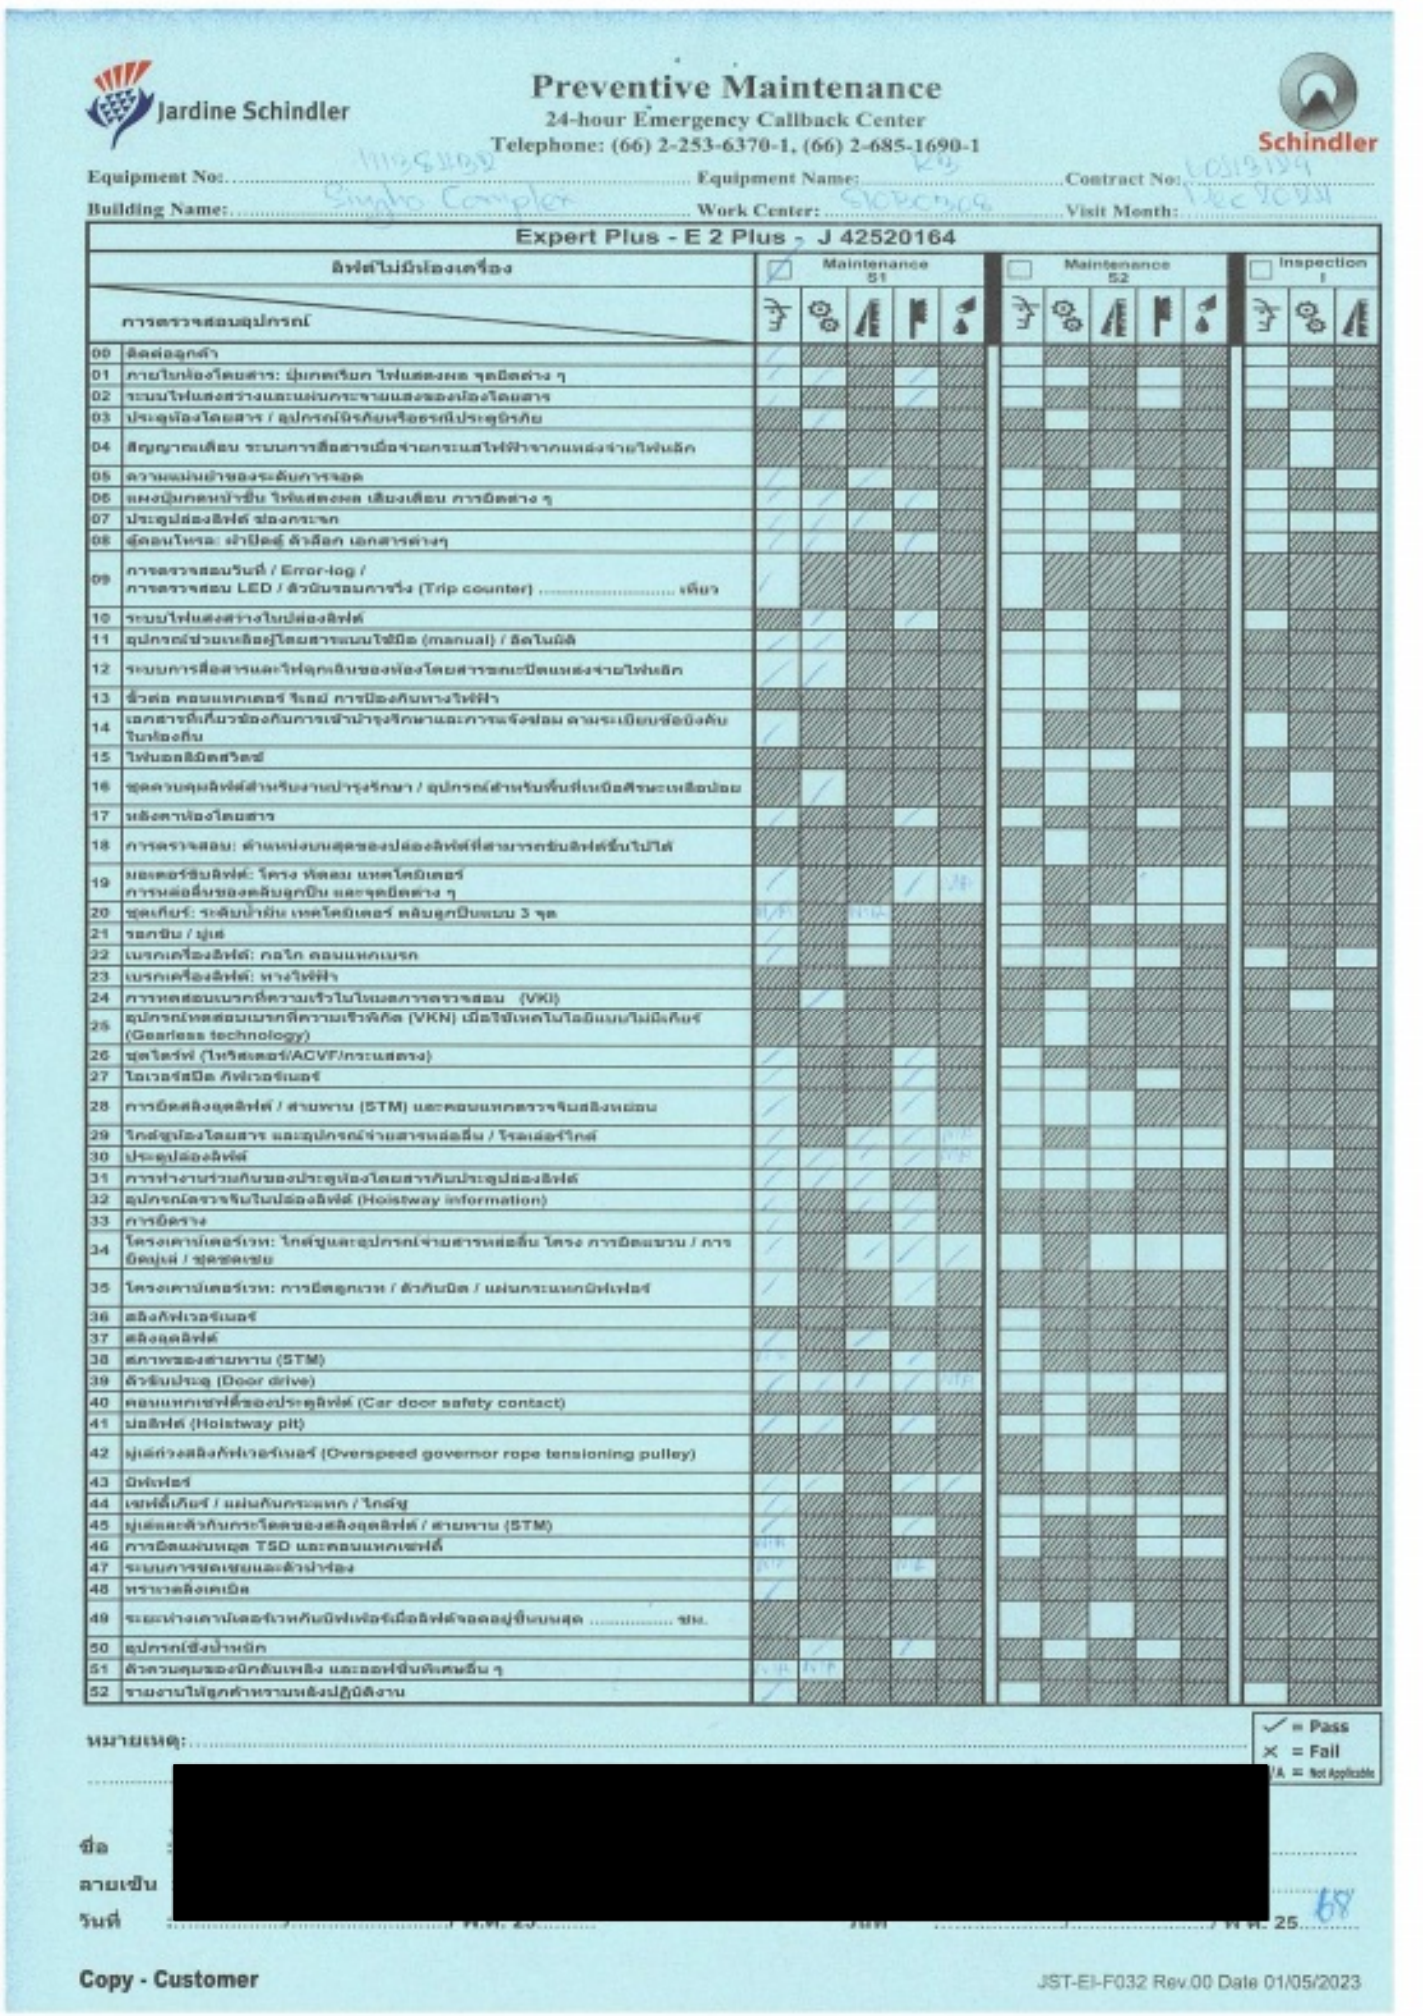

Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No: 11138U92 Equipment Name: K3 Contract No: 10213189
Building Name: Singha Complex Work Center: S10BC308 Visit Month: Dec 2024

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

☑ Maintenance S1 ☐ Maintenance S2 ☐ Inspection I

✓ = Pass
✗ = Fail
N/A = Not Applicable

หมายเหตุ:

[redacted]

พ.ศ. 25 68

Copy - Customer

JST-EI-F032 Rev.00 Date 01/05/2023

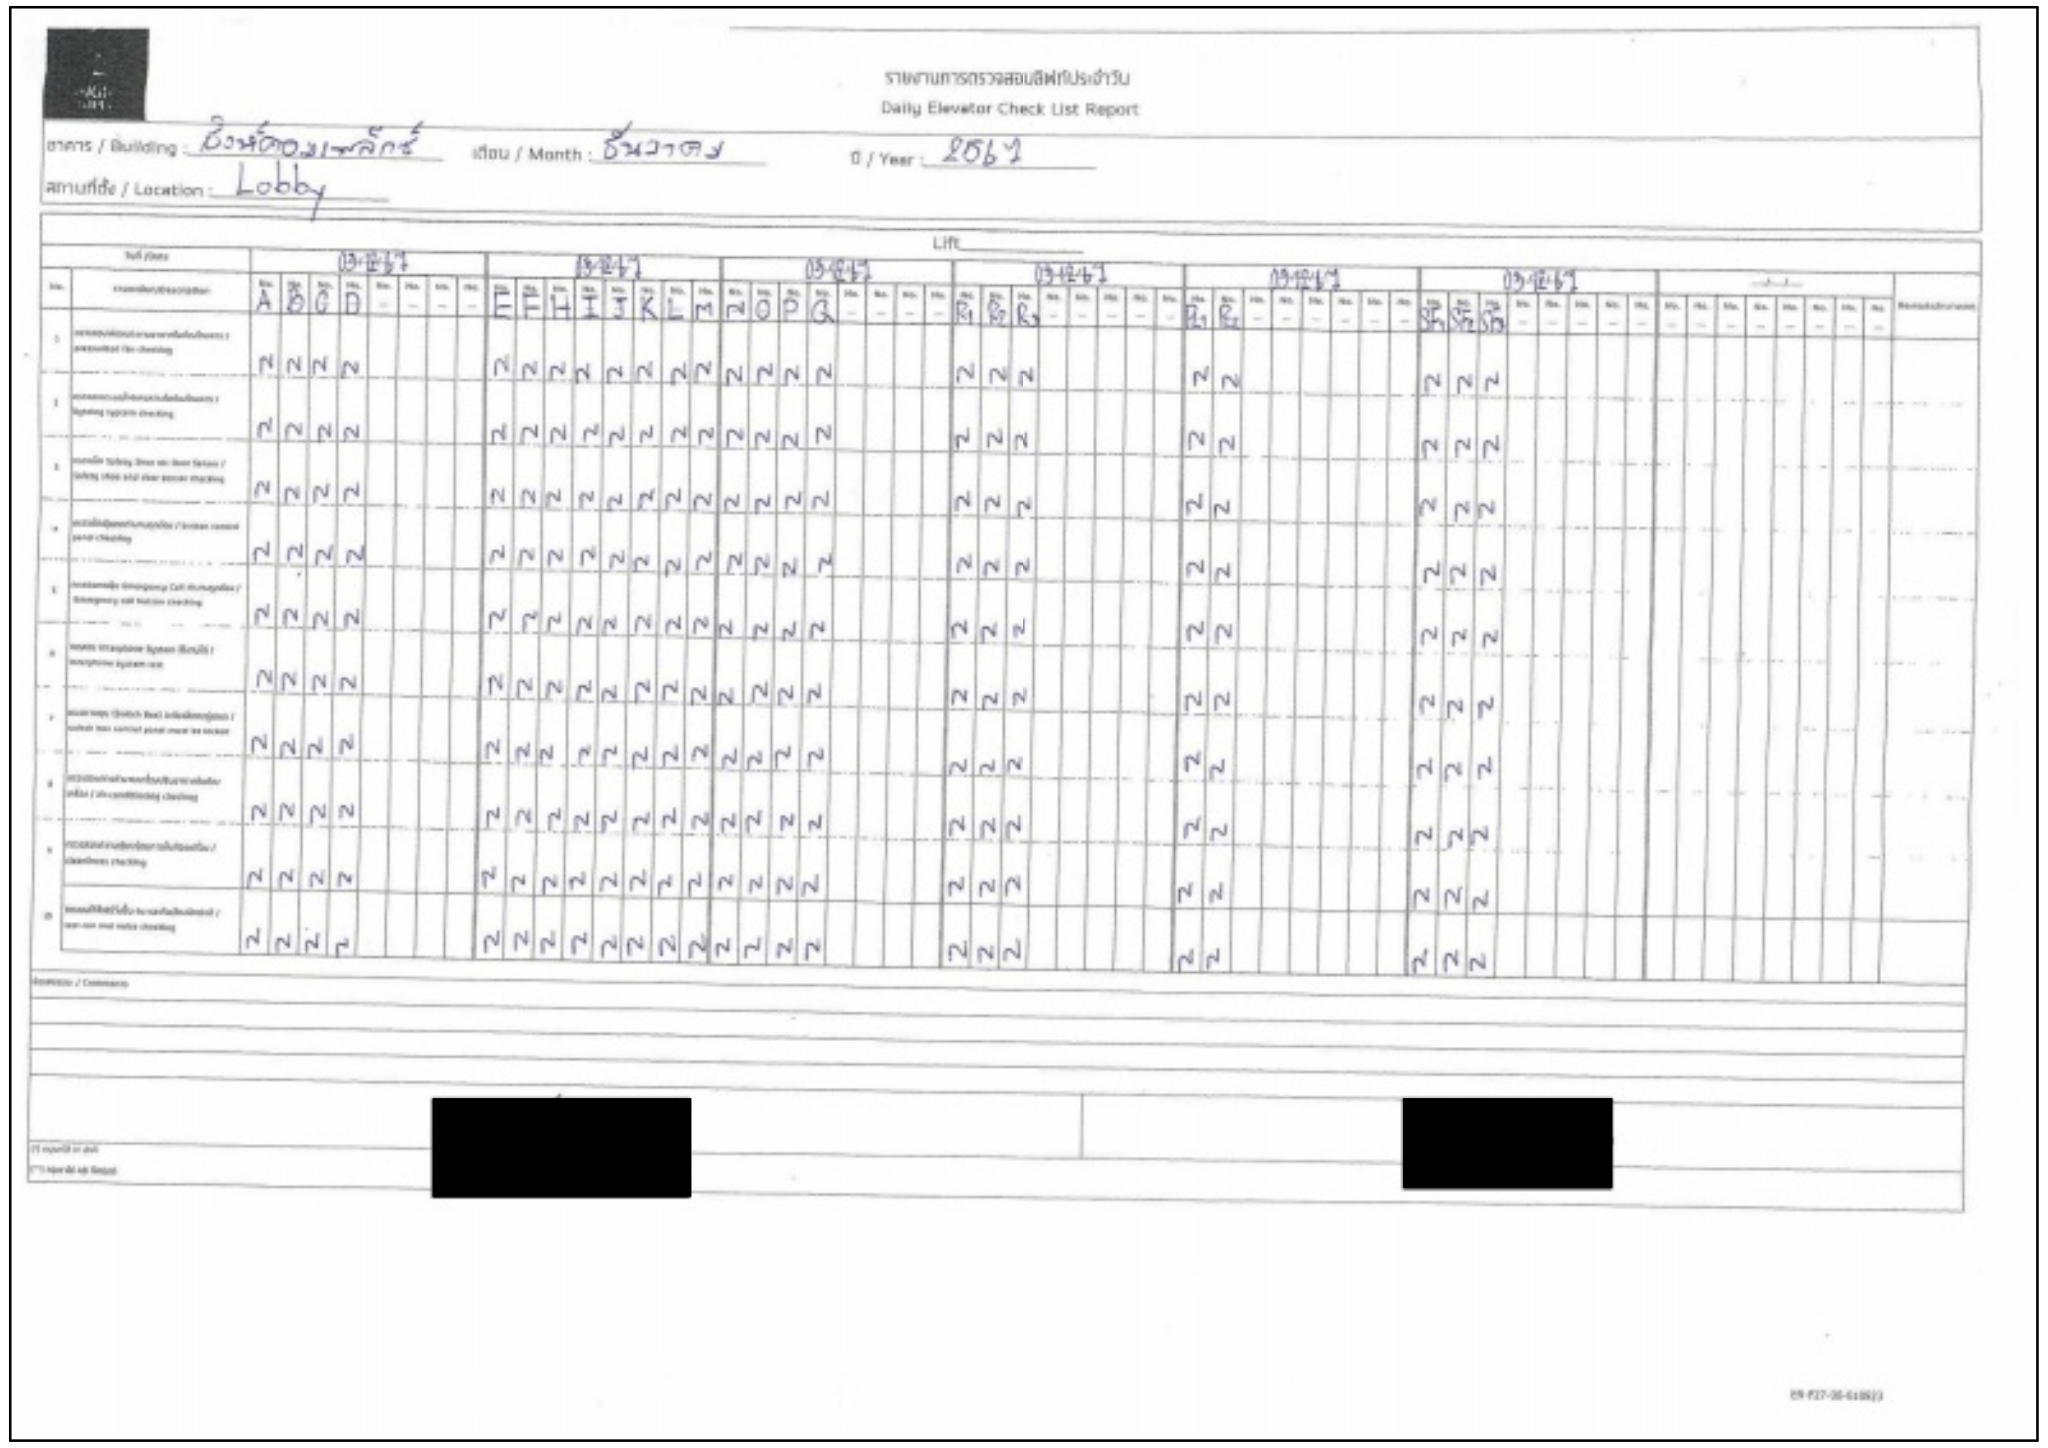

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : ธิงห์ตองเพลักซ์ เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift

		03-12-67				03-12-67								03-12-67				03-12-67			03-12-67		03-12-67		
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	R1	R2	SF1	SF2	SF3
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]

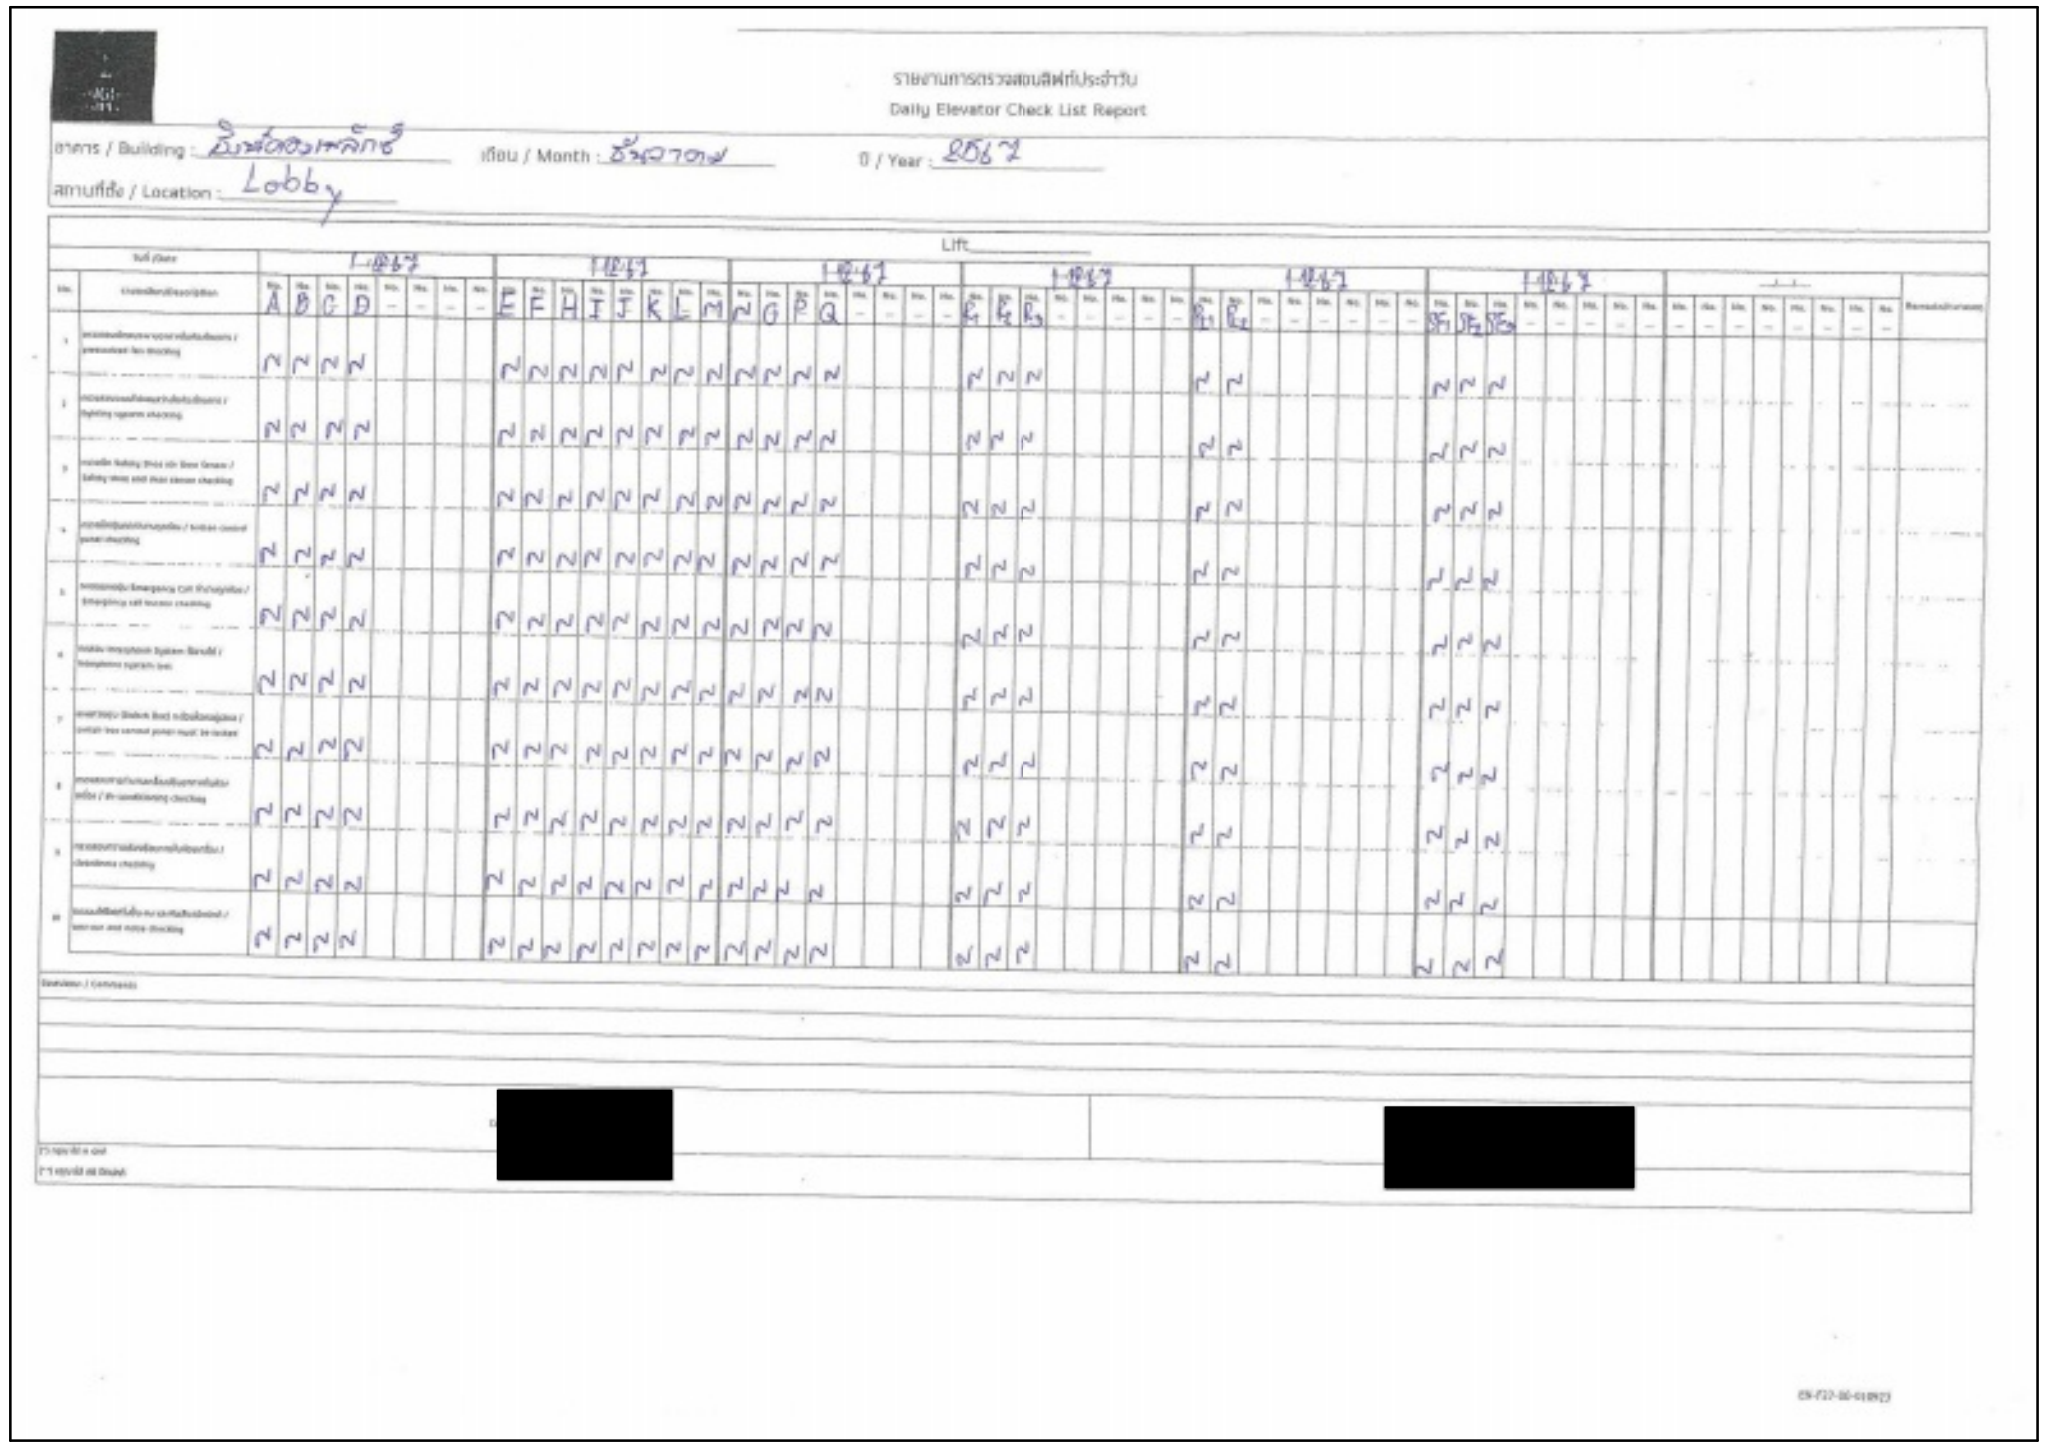

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : ธิงห์ตองเพลักซ์ เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift

		1-12-67				1-12-67								1-12-67				1-12-67			1-12-67		1-12-67		
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	R1	R2	SF1	SF2	SF3
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]

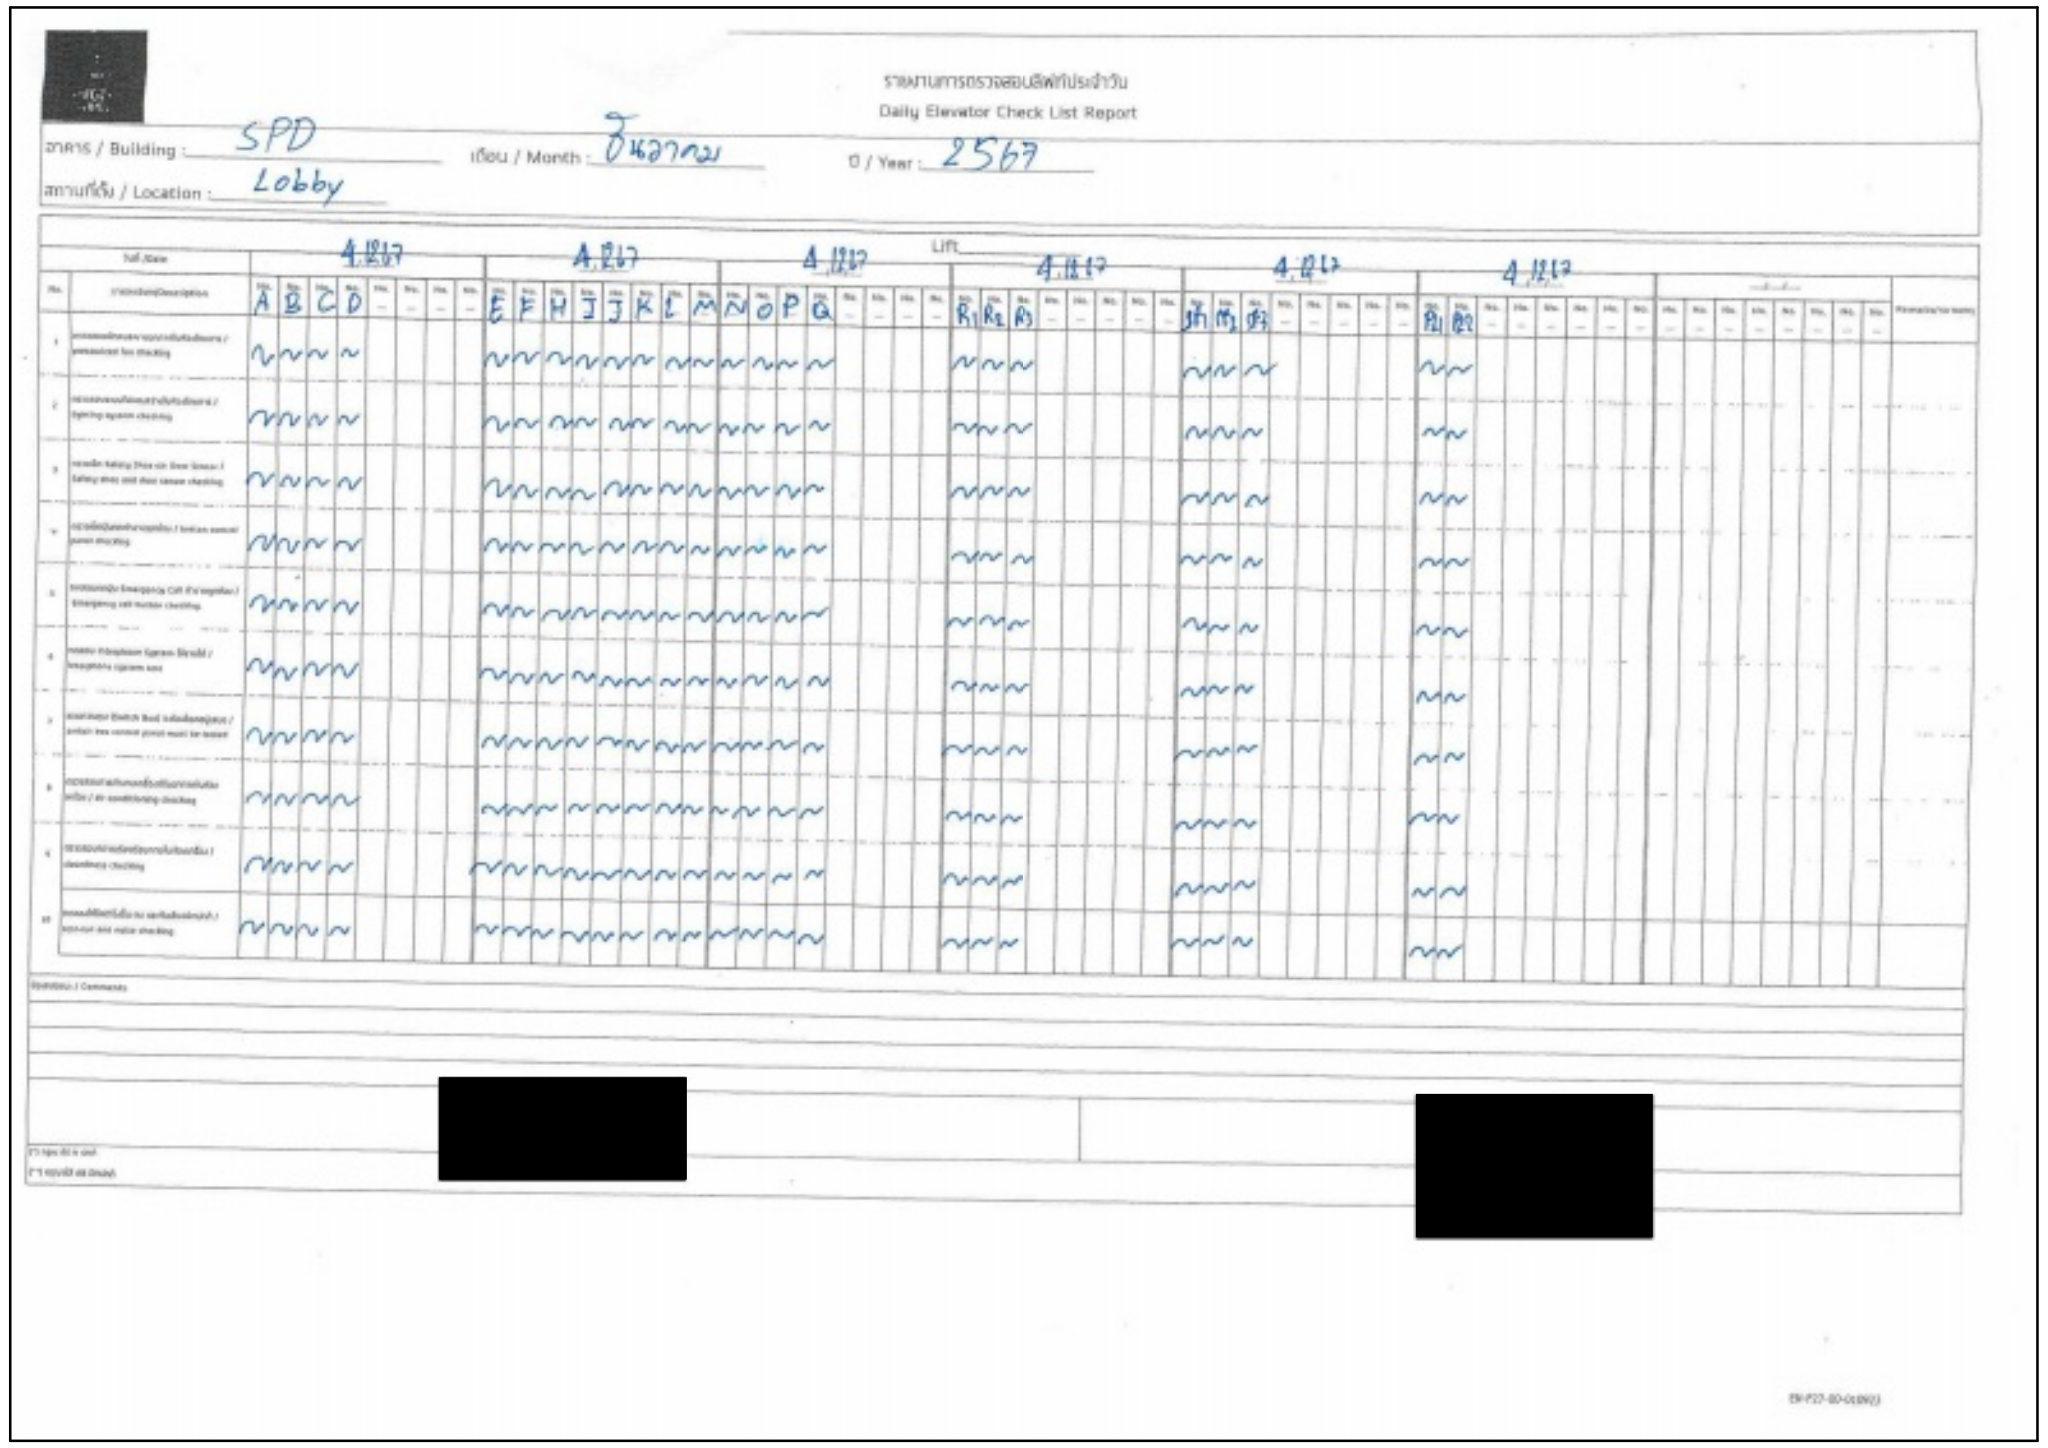

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : SPD เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift

		4.12.67				4.12.67								4.12.67				4.12.67			4.12.67			4.12.67	
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	R1	R2
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]

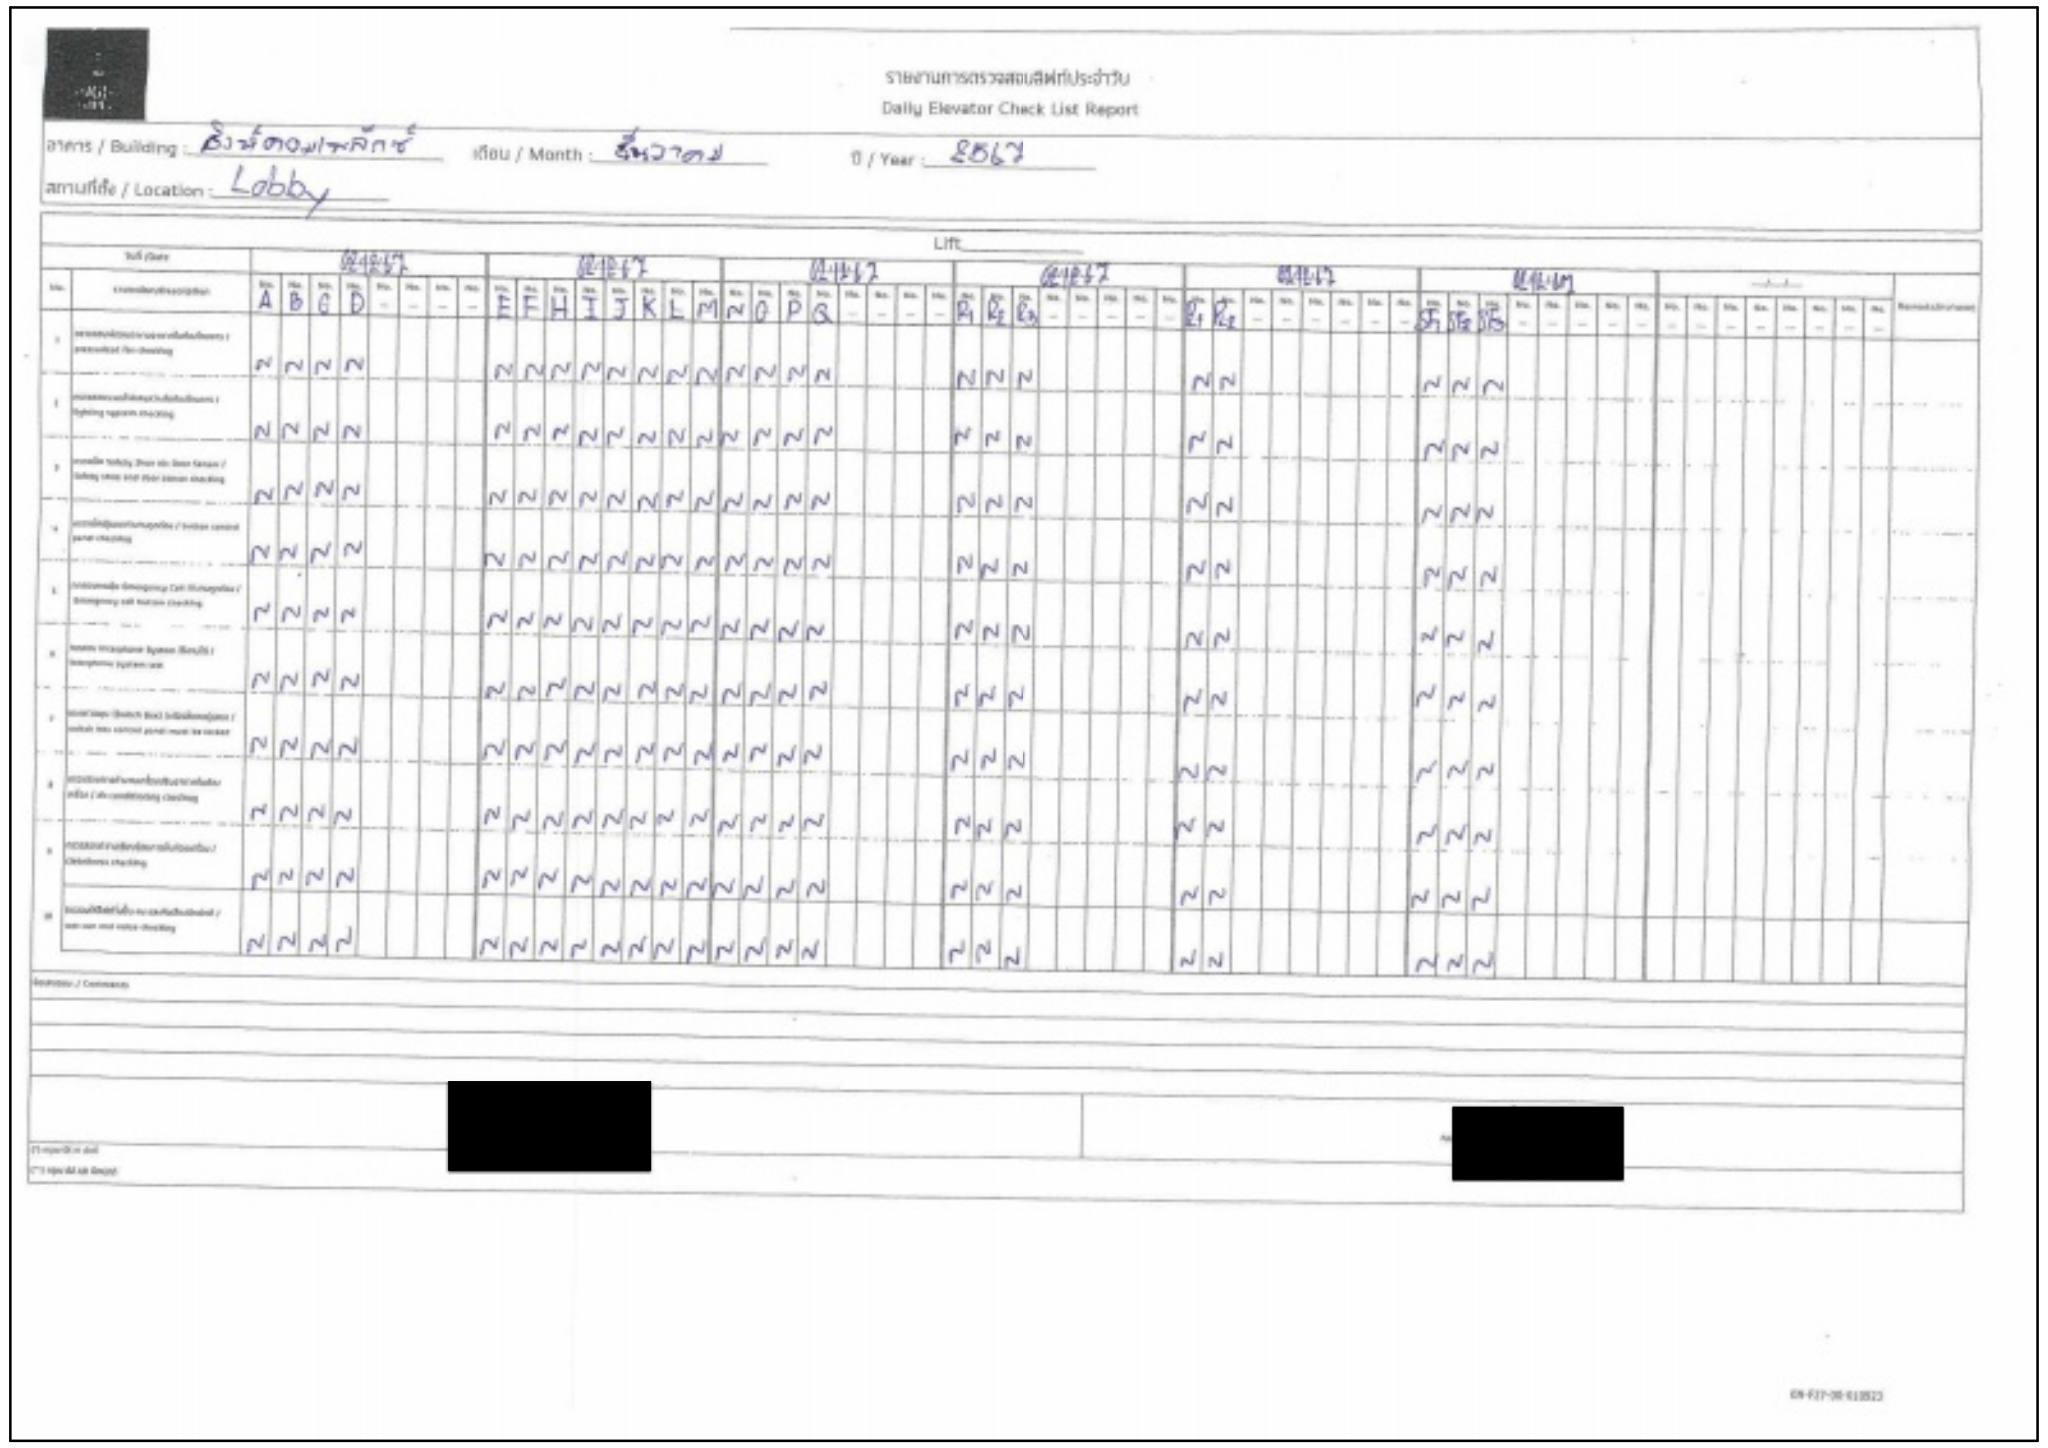

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : ธิงห์ตองเพลักซ์ เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift

		02-12-67				02-12-67								02-12-67				02-12-67			02-12-67		02-12-67		
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	R1	R2	SF1	SF2	SF3
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : SPD
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby
Lift

No.	วันที่ /Date	7.12.67				7.12.67								7.12.67				7.12.67			7.12.67			7.12.67			Remarks/หมายเหตุ
	รายละเอียด/Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	PL1	PL2	P	SF1	SF2	SF3	
1	[illegible] fan checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
2	[illegible] / lighting system checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
3	[illegible] Safety Shoe [illegible] Door Sensor / Safety shoe and door sensor checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
4	[illegible] / button control panel checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
5	[illegible] Emergency Call [illegible] / Emergency call button checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
6	[illegible] Interphone System [illegible] / Interphone system test	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
8	[illegible] / Air-conditioning checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
9	[illegible] / Cleanliness checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
10	[illegible] / car run and noise checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Remarks / Comments

[redacted]

[redacted]

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : SPD
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby
Lift

No.	วันที่ /Date	5.12.67				5.12.67								5.12.67				5.12.67			5.12.67			5.12.67		Remarks/หมายเหตุ
	รายละเอียด/Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	PL1	PL2	
1	[illegible] fan checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	[illegible] / lighting system checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	[illegible] Safety Shoe [illegible] Door Sensor / Safety shoe and door sensor checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	[illegible] / button control panel checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	[illegible] Emergency Call [illegible] / Emergency call button checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	[illegible] Interphone System [illegible] / Interphone system test	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	[illegible] / Air-conditioning checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	[illegible] / Cleanliness checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	[illegible] / car run and noise checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Remarks / Comments

Conducted By : ธีรพัฒน์
Date : 5.12.67

[redacted]

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : SPD
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location :
Lift

No.	วันที่ /Date	8.12.67				8.12.67								8.12.67				8.12.67			8.12.67			8.12.67		Remarks/หมายเหตุ
	รายละเอียด/Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	O	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	PL1	PL2	
1	[illegible] fan checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	[illegible] / lighting system checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	[illegible] Safety Shoe [illegible] Door Sensor / Safety shoe and door sensor checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	[illegible] / button control panel checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	[illegible] Emergency Call [illegible] / Emergency call button checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	[illegible] Interphone System [illegible] / Interphone system test	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	[illegible] / Air-conditioning checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	[illegible] / Cleanliness checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	[illegible] / car run and noise checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Remarks / Comments

[redacted]

[redacted]

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : SPP
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby
Lift

No.	วันที่ /Date	6.12.67				6.12.67								6.12.67				6.12.67			-/-/-			-/-/-		Remarks/หมายเหตุ
	รายละเอียด/Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	PL1	PL2	
1	[illegible] fan checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	[illegible] / lighting system checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	[illegible] Safety Shoe [illegible] Door Sensor / Safety shoe and door sensor checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	[illegible] / button control panel checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	[illegible] Emergency Call [illegible] / Emergency call button checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	[illegible] Interphone System [illegible] / Interphone system test	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	[illegible] / Air-conditioning checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	[illegible] / Cleanliness checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	[illegible] / car run and noise checking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Remarks / Comments

[redacted]

[redacted]

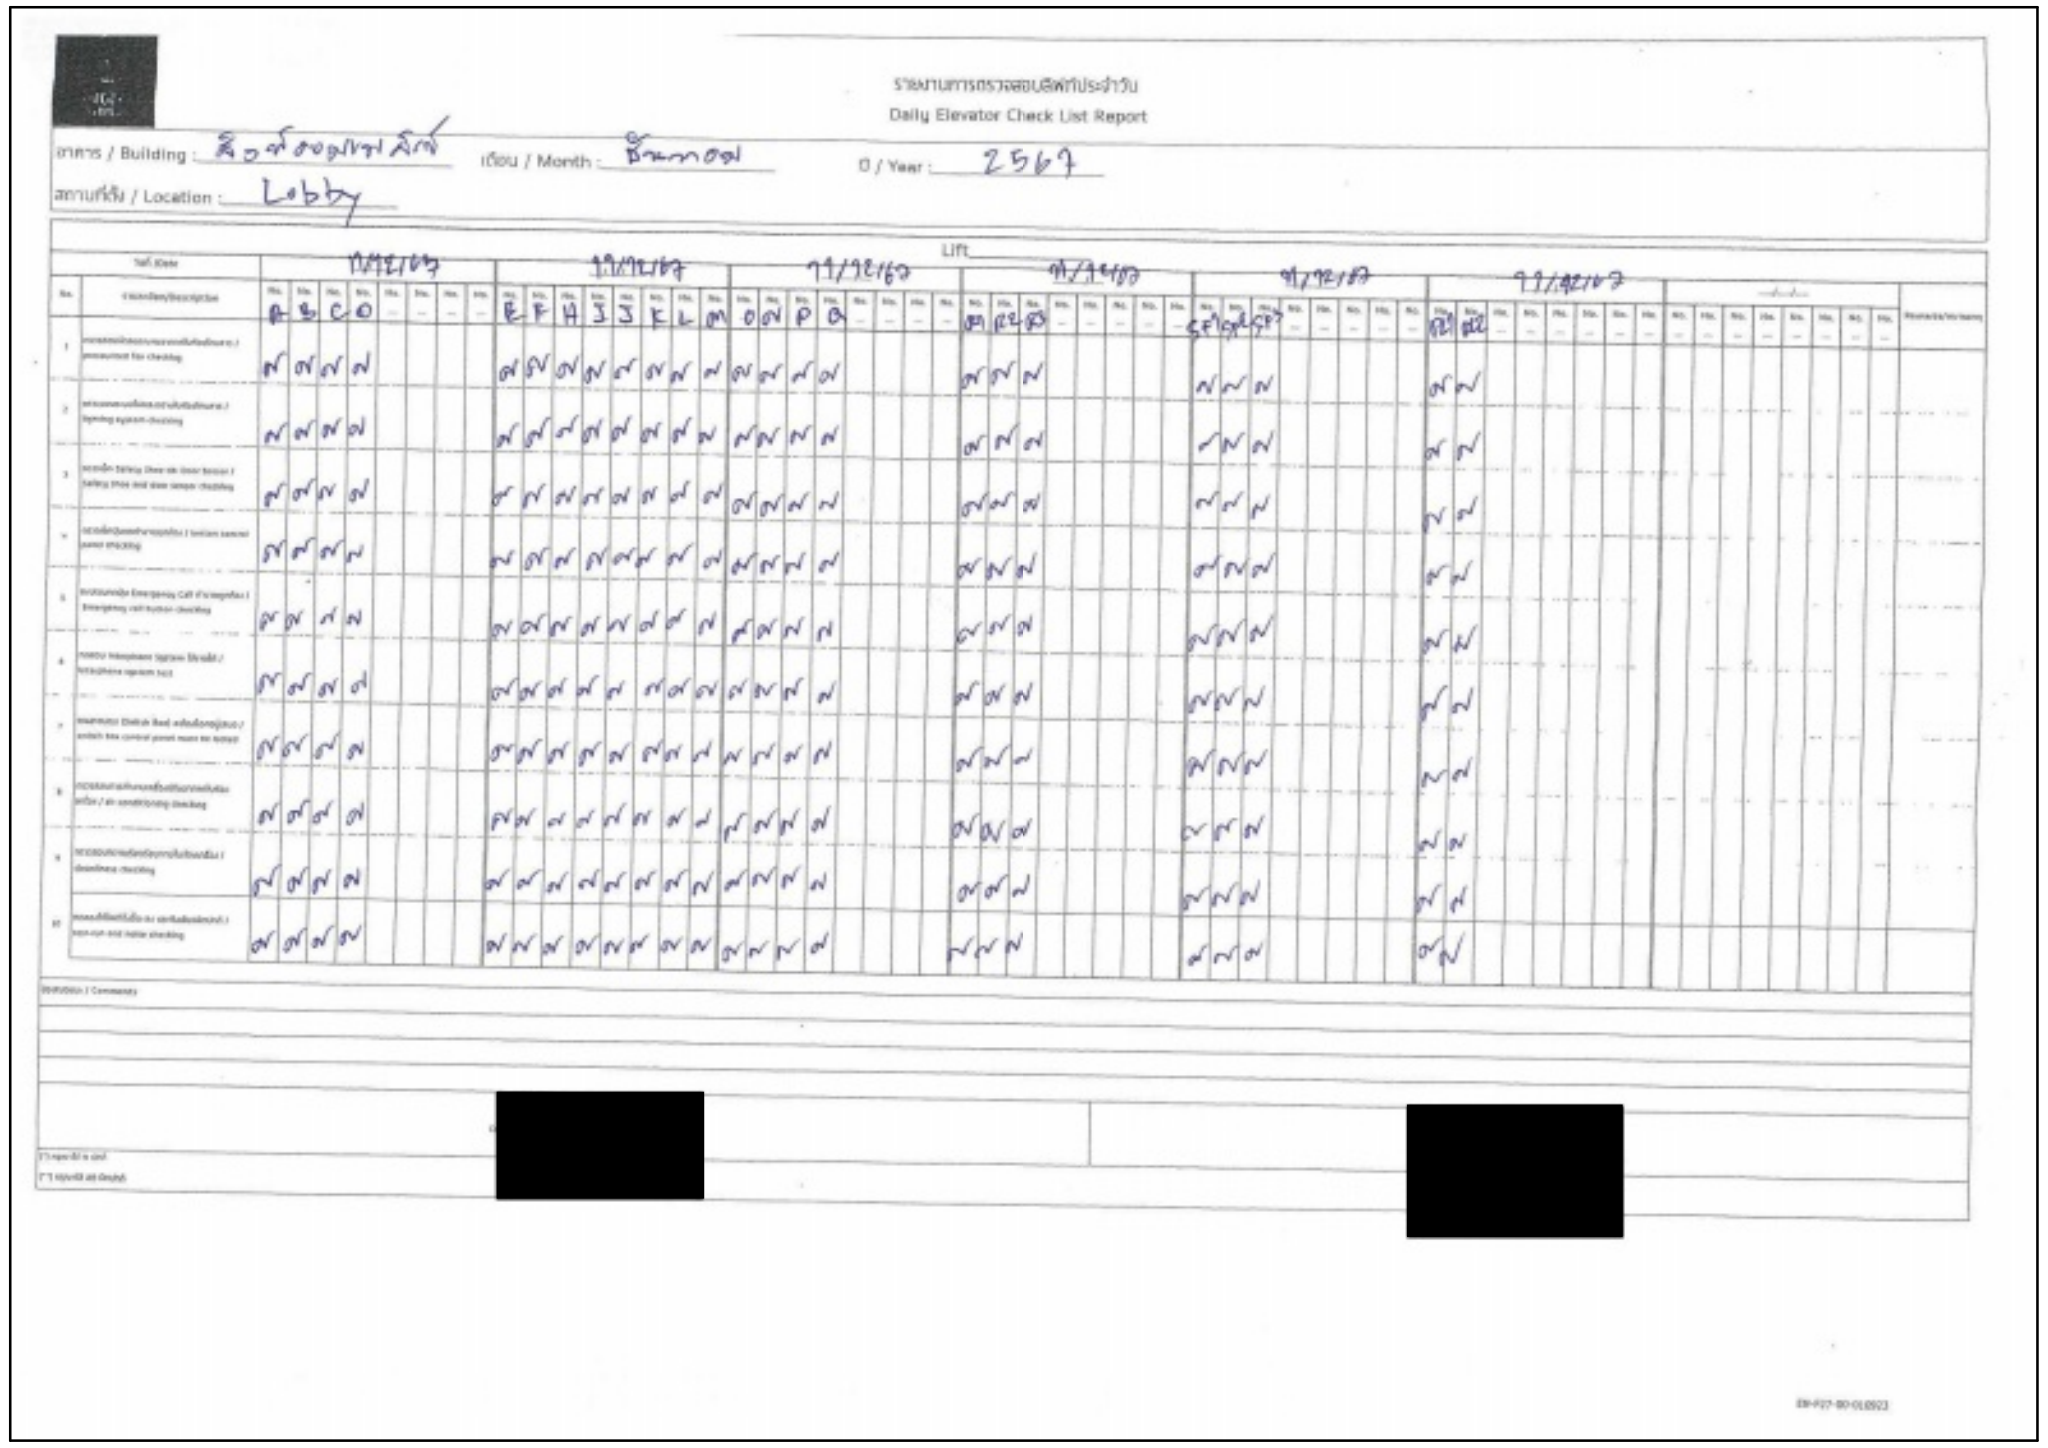
รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : [illegible]
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

วันที่ /Date: ๑๑/๑๒/๖๗

Lift: A B C D; E F H I J K L M; N O P Q; R1 R2 R3; SF1 SF2 SF3; R1 R2

หมายเหตุ / Comments

[redacted]

[redacted]

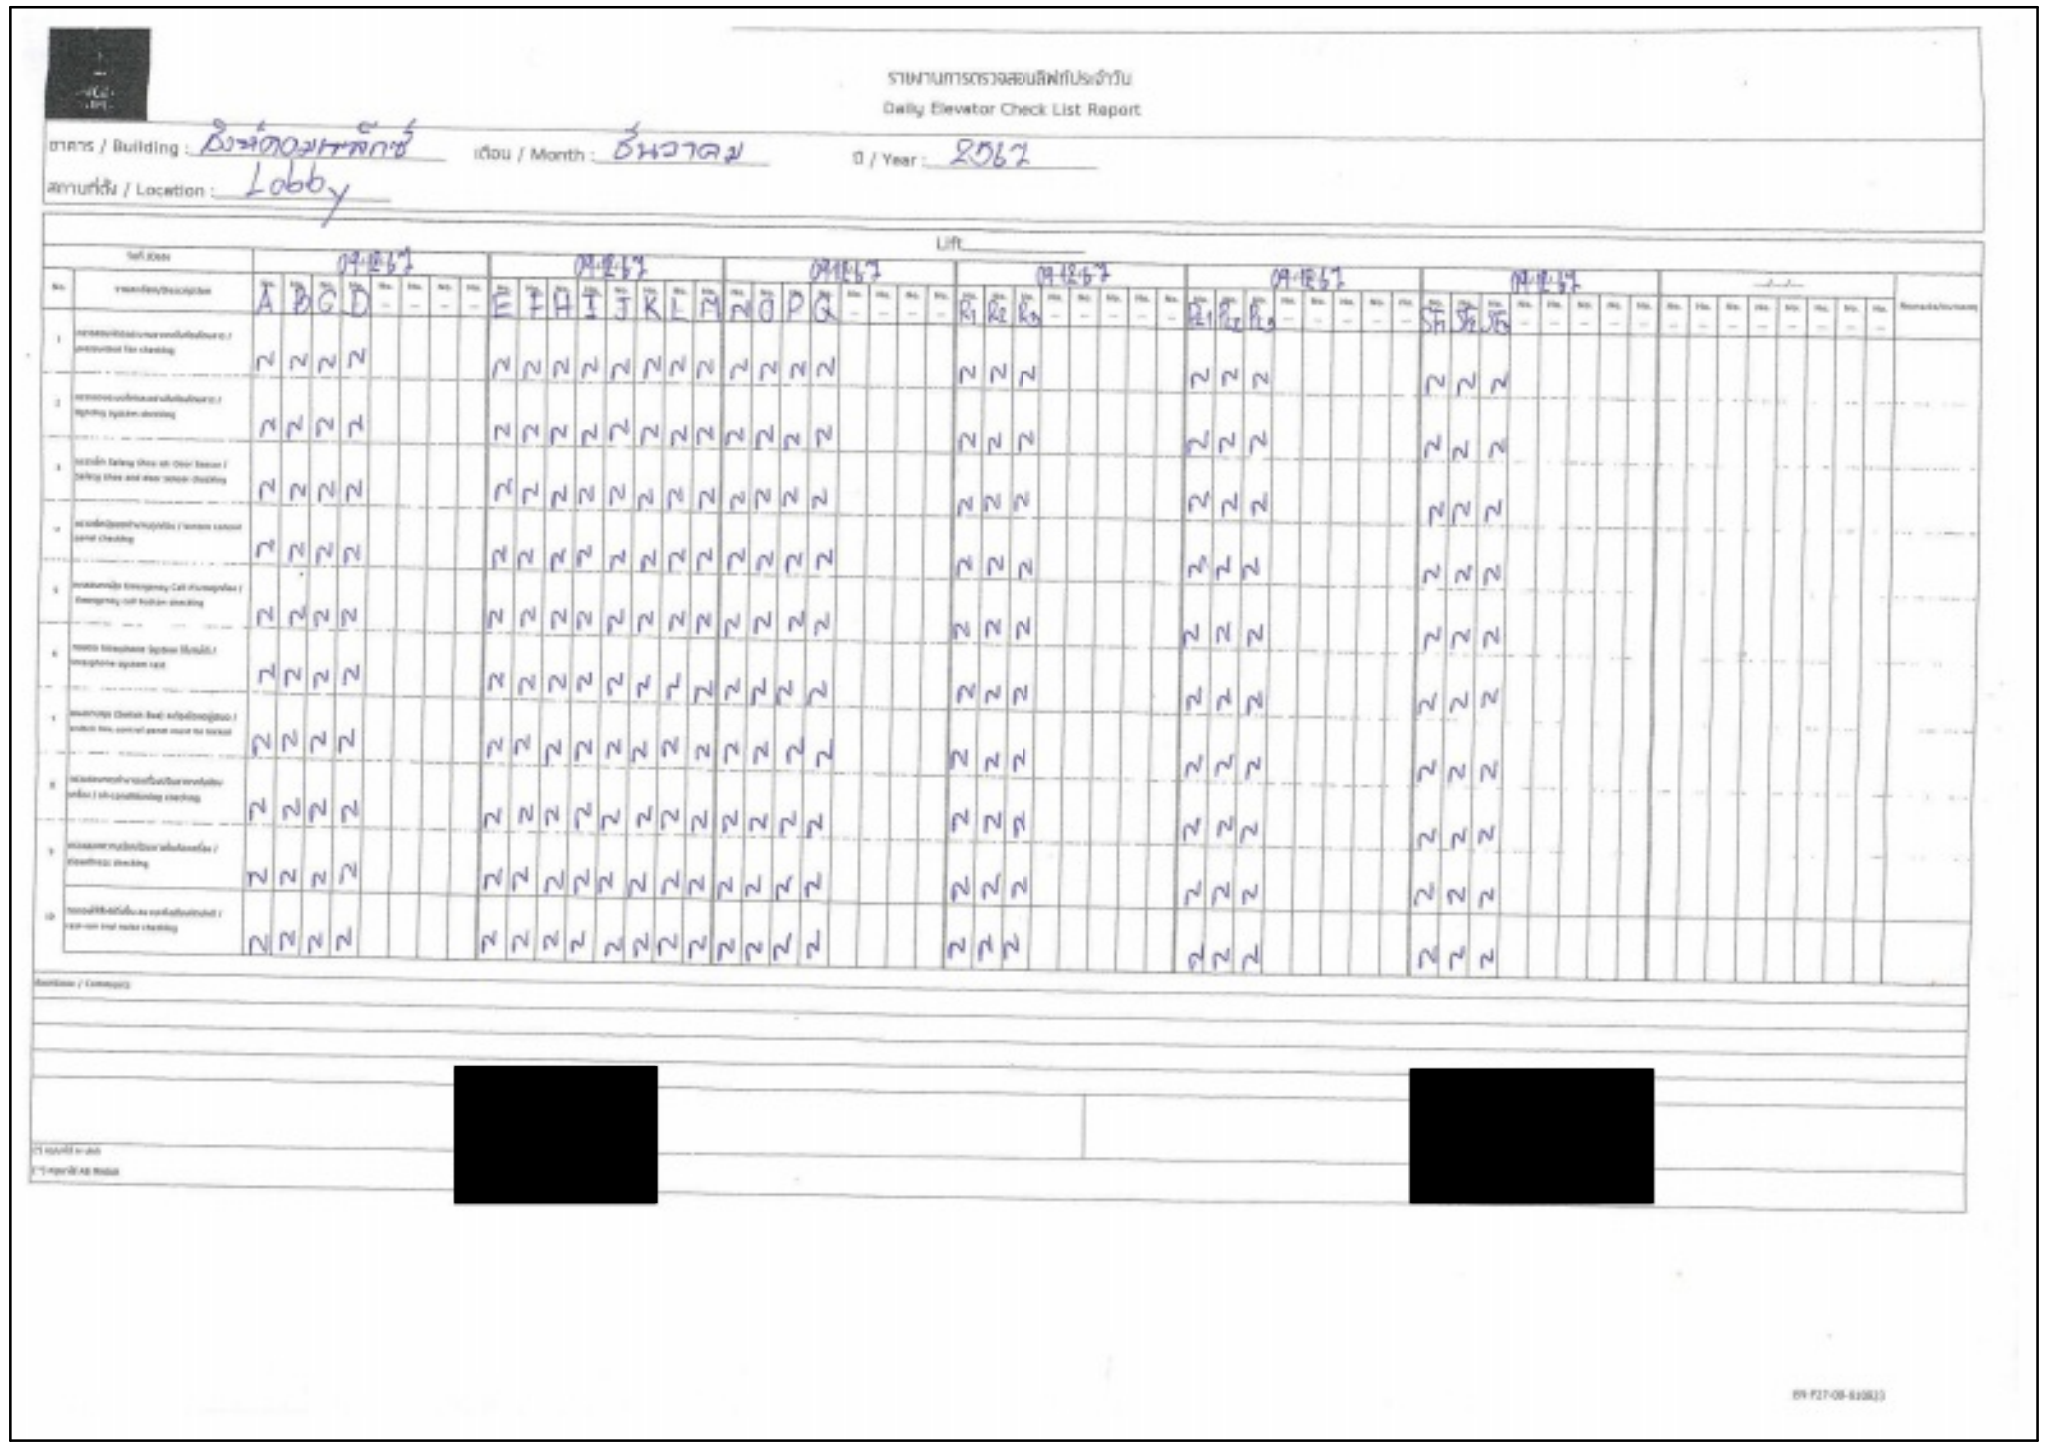
รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : [illegible]
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

วันที่ /Date: 09-12-67

Lift: A B C D; E F H I J K L M; N O P Q; R1 R2 R3; R1 R2 R3; SF1 SF2 SF3

หมายเหตุ / Comments

[redacted]

[redacted]

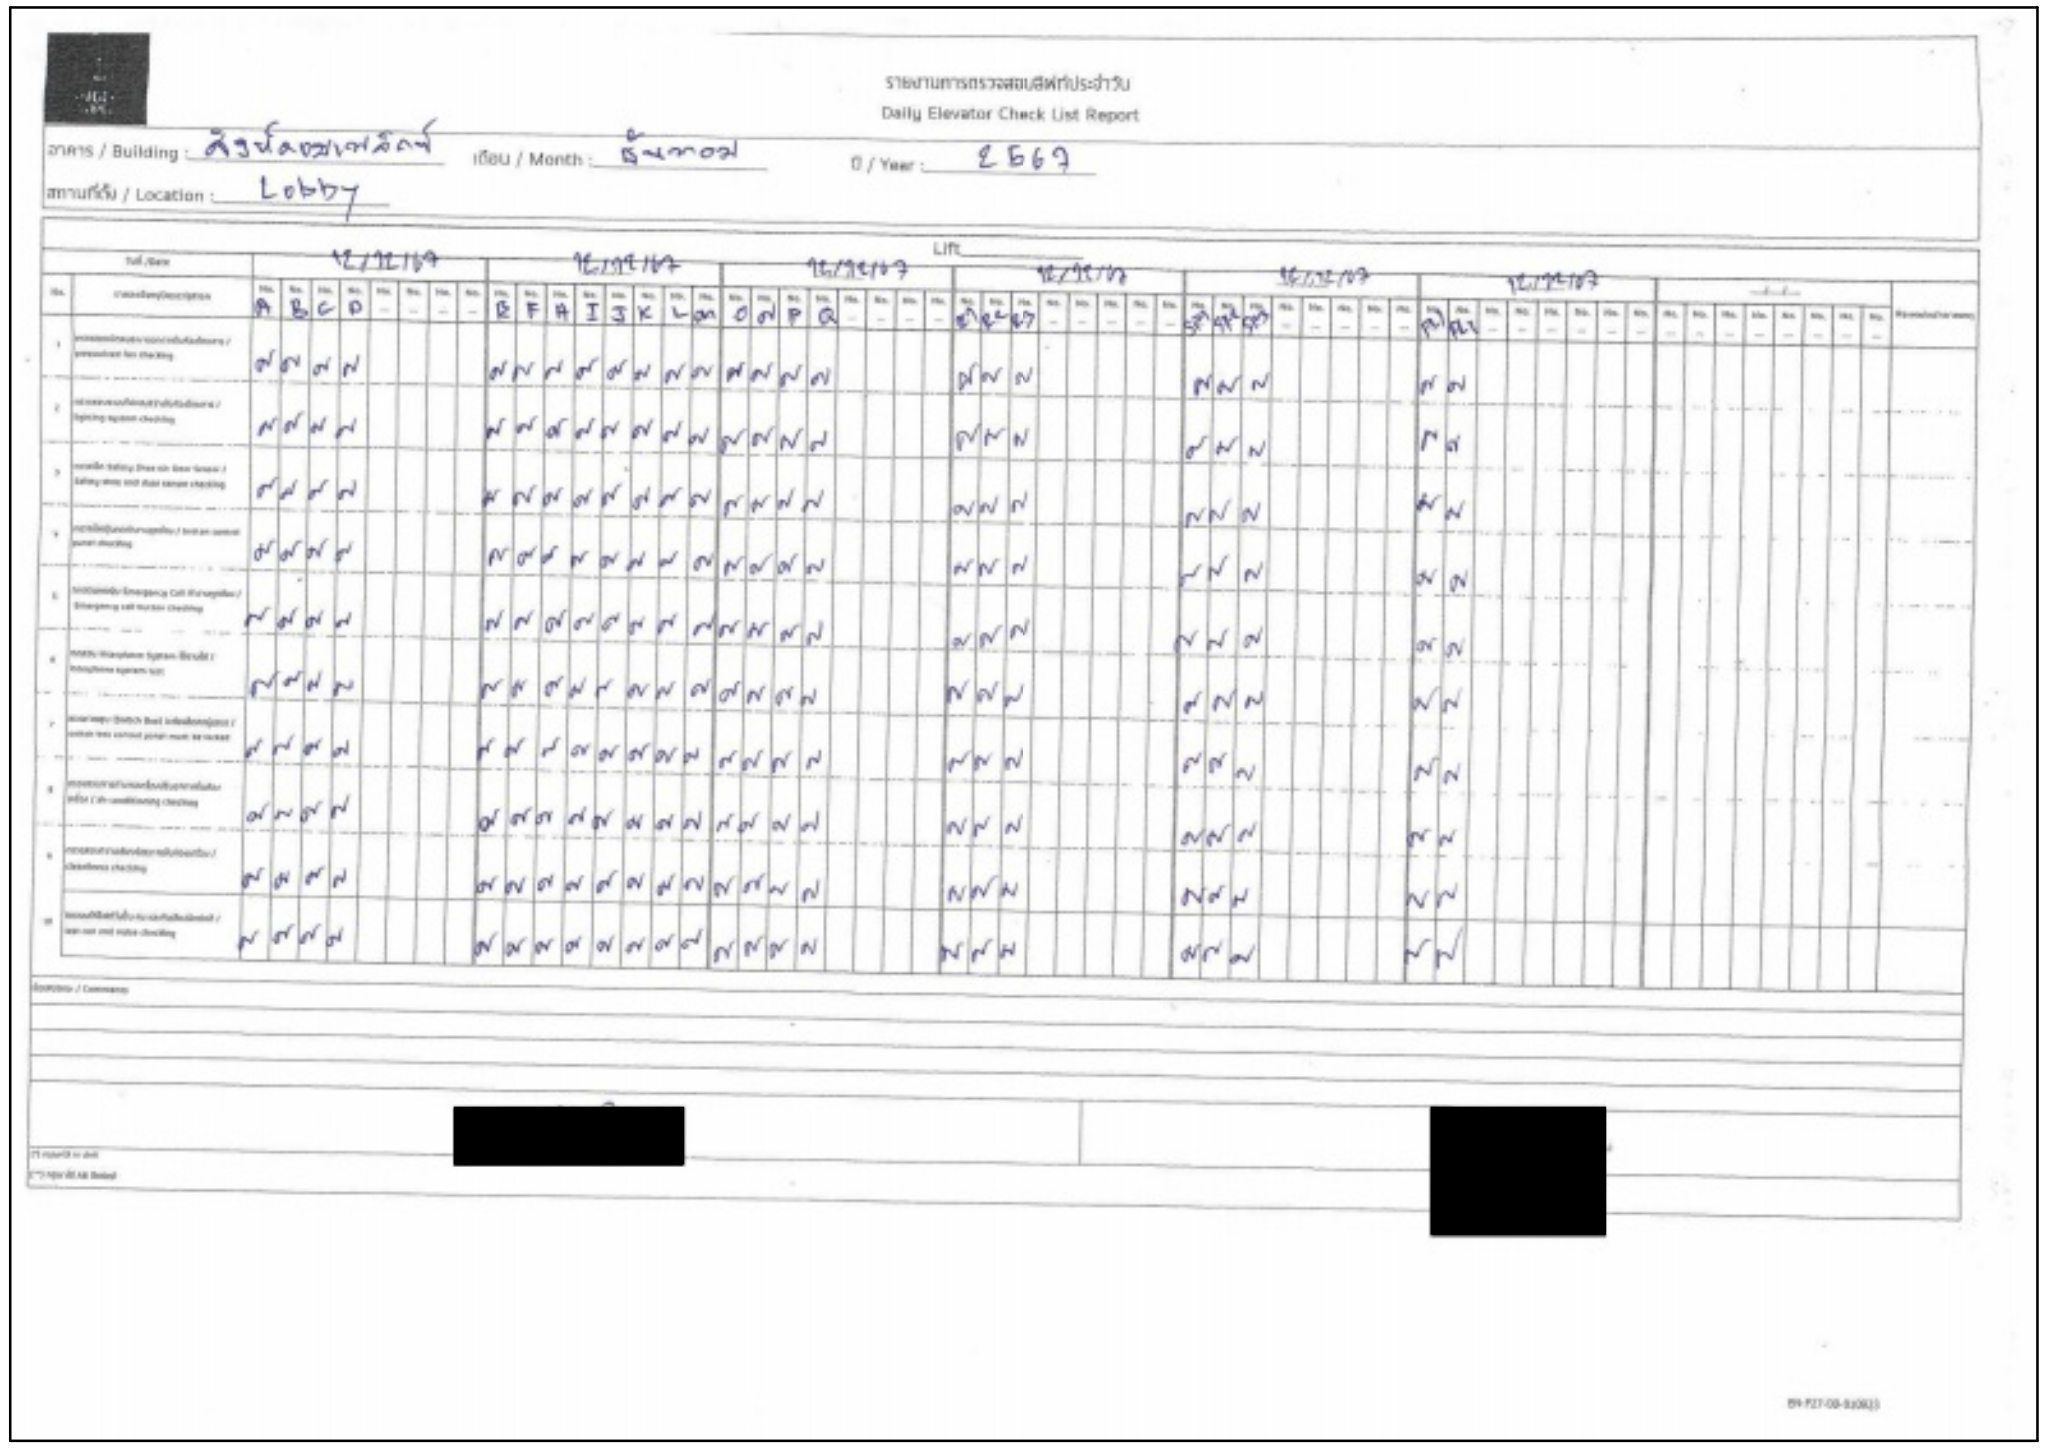
รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : [illegible]
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

วันที่ /Date: ๑๒/๑๒/๖๗

Lift: A B C D; E F H I J K L M; N O P Q; R1 R2 R3; SF1 SF2 SF3; R1 R2

หมายเหตุ / Comments

[redacted]

[redacted]

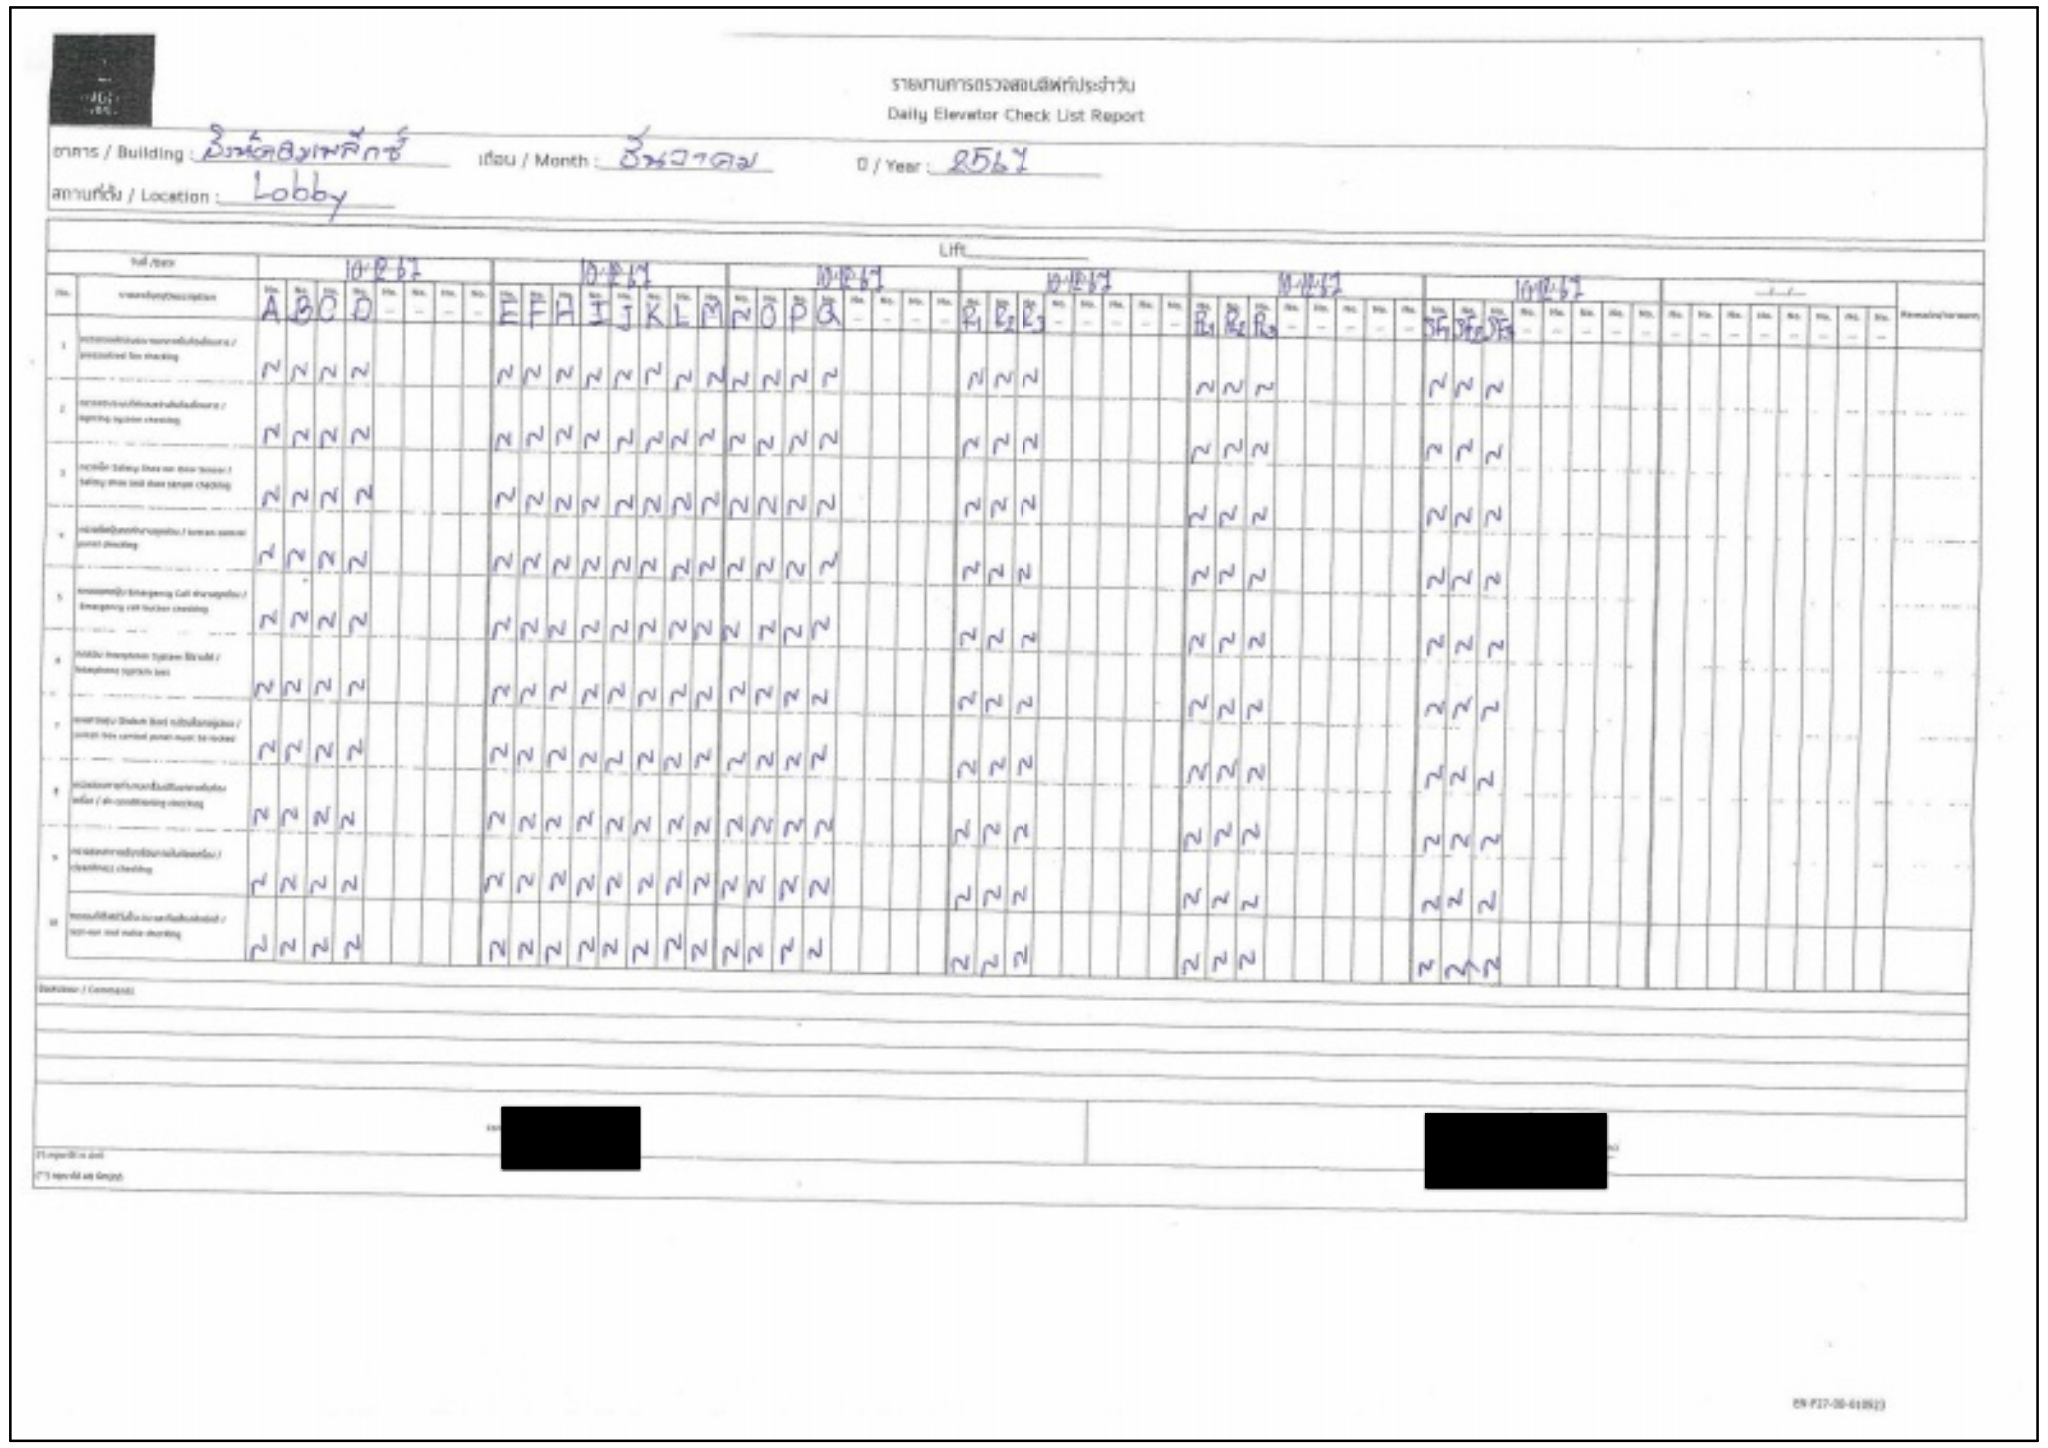
รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : [illegible]
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

วันที่ /Date: 10-12-67

Lift: A B C D; E F H I J K L M; N O P Q; R1 R2 R3; R1 R2 R3; SF1 SF2 SF3

หมายเหตุ / Comments

[redacted]

[redacted]

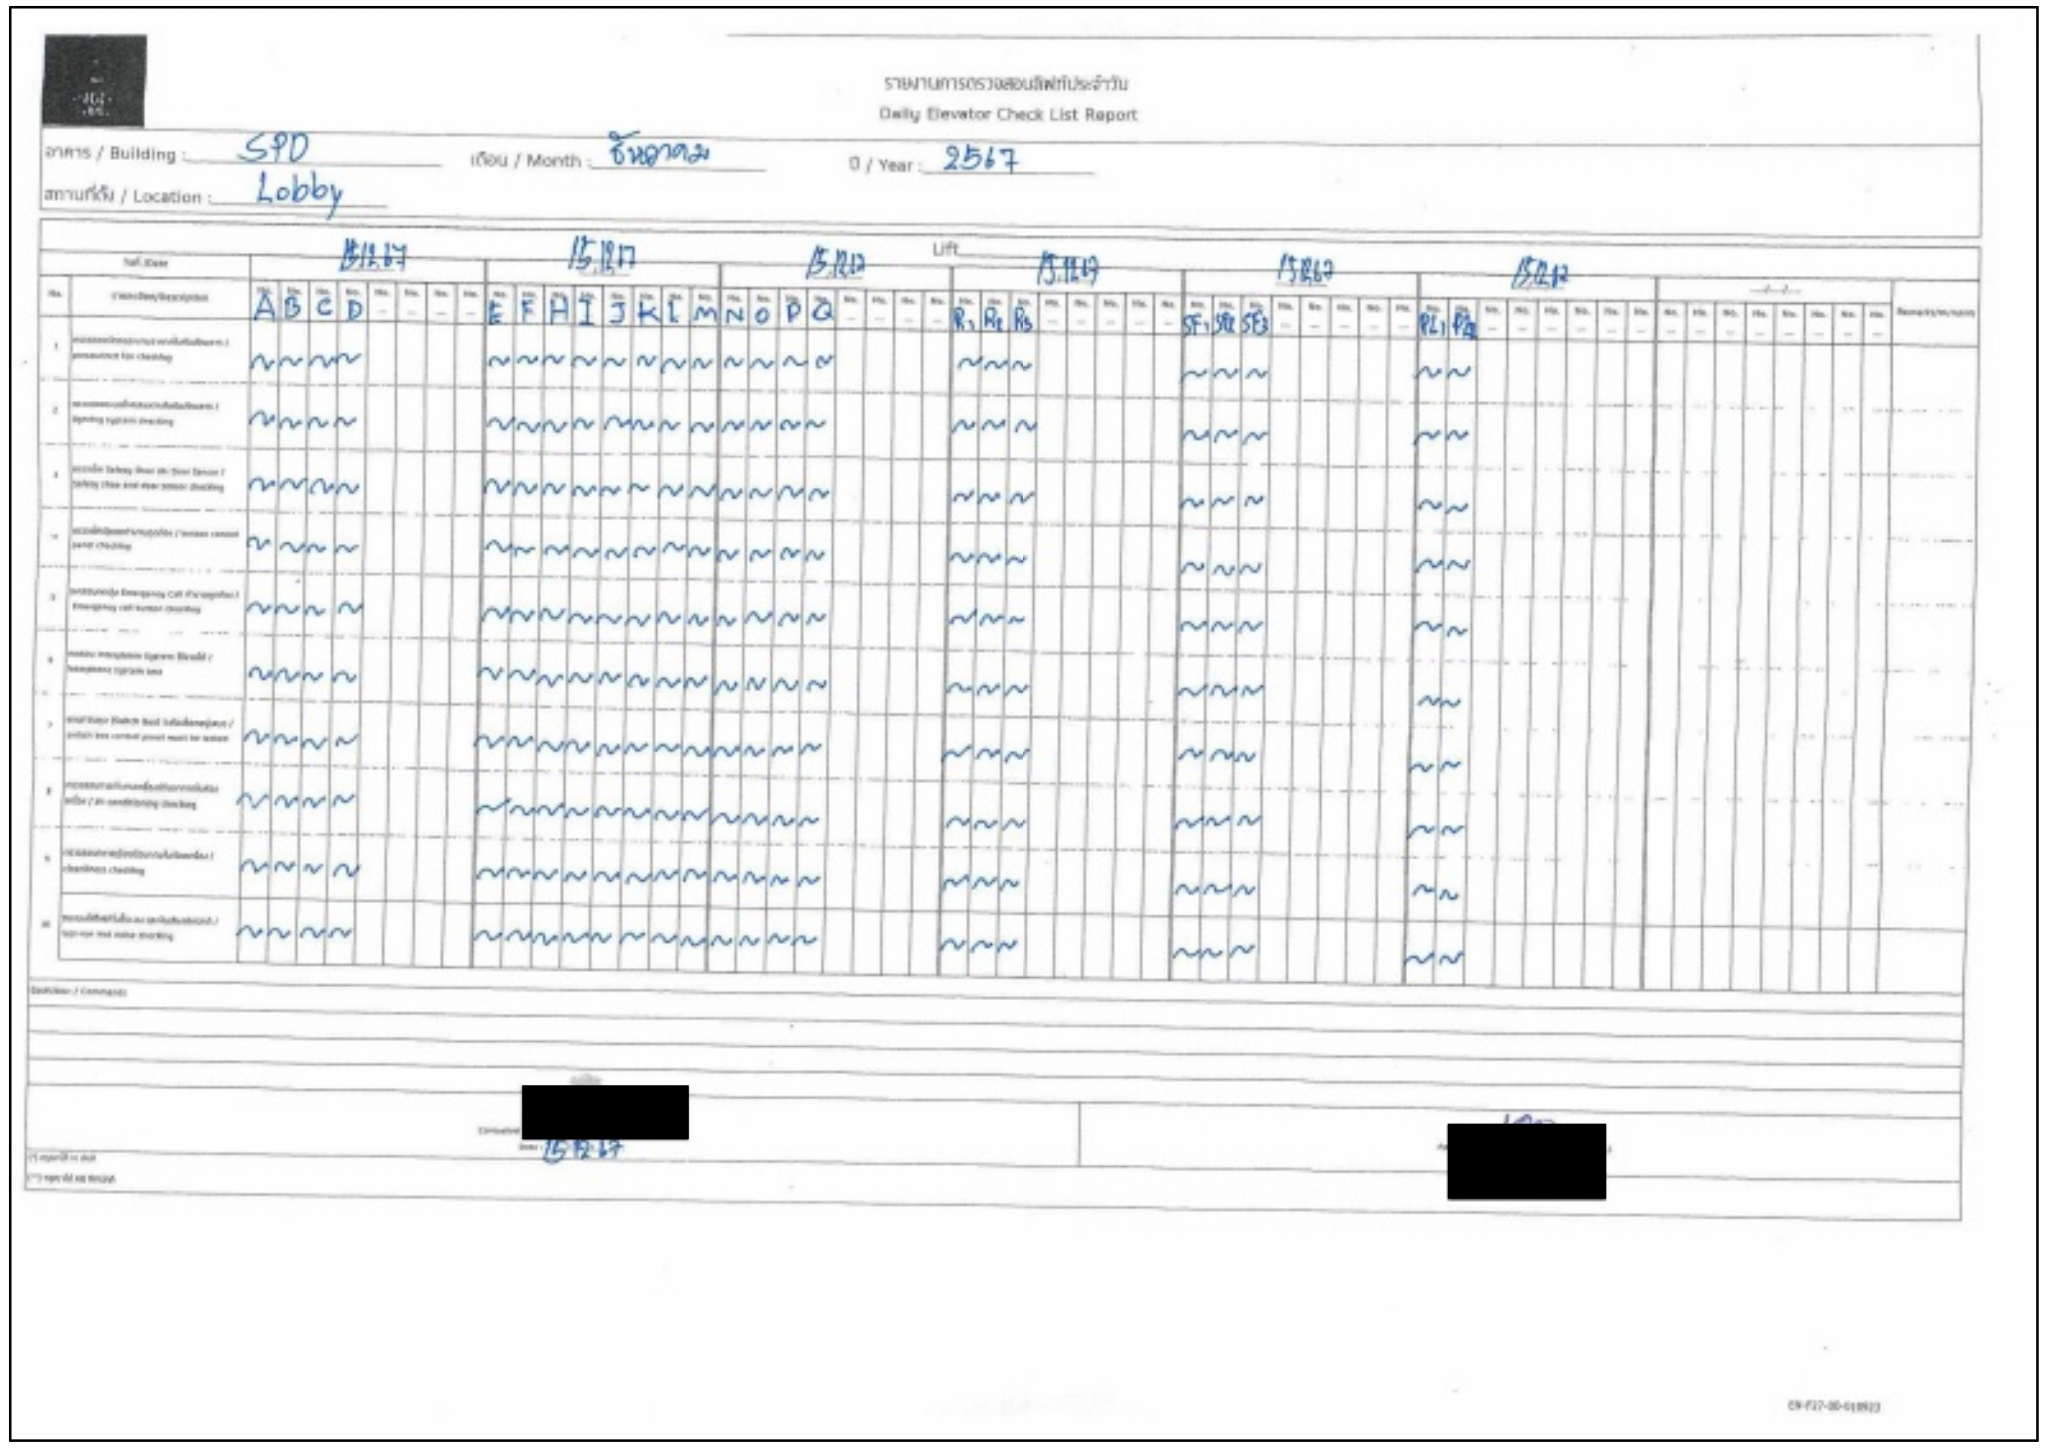

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : SPD　เดือน / Month : ธันวาคม　ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift

No.	Date	15.12.67				15.12.67								15.12.67				15.12.67			15.12.67			15.12.67		Remarks
	Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	PL1	PL2	
1	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

[redacted]
15.12.67

[redacted]

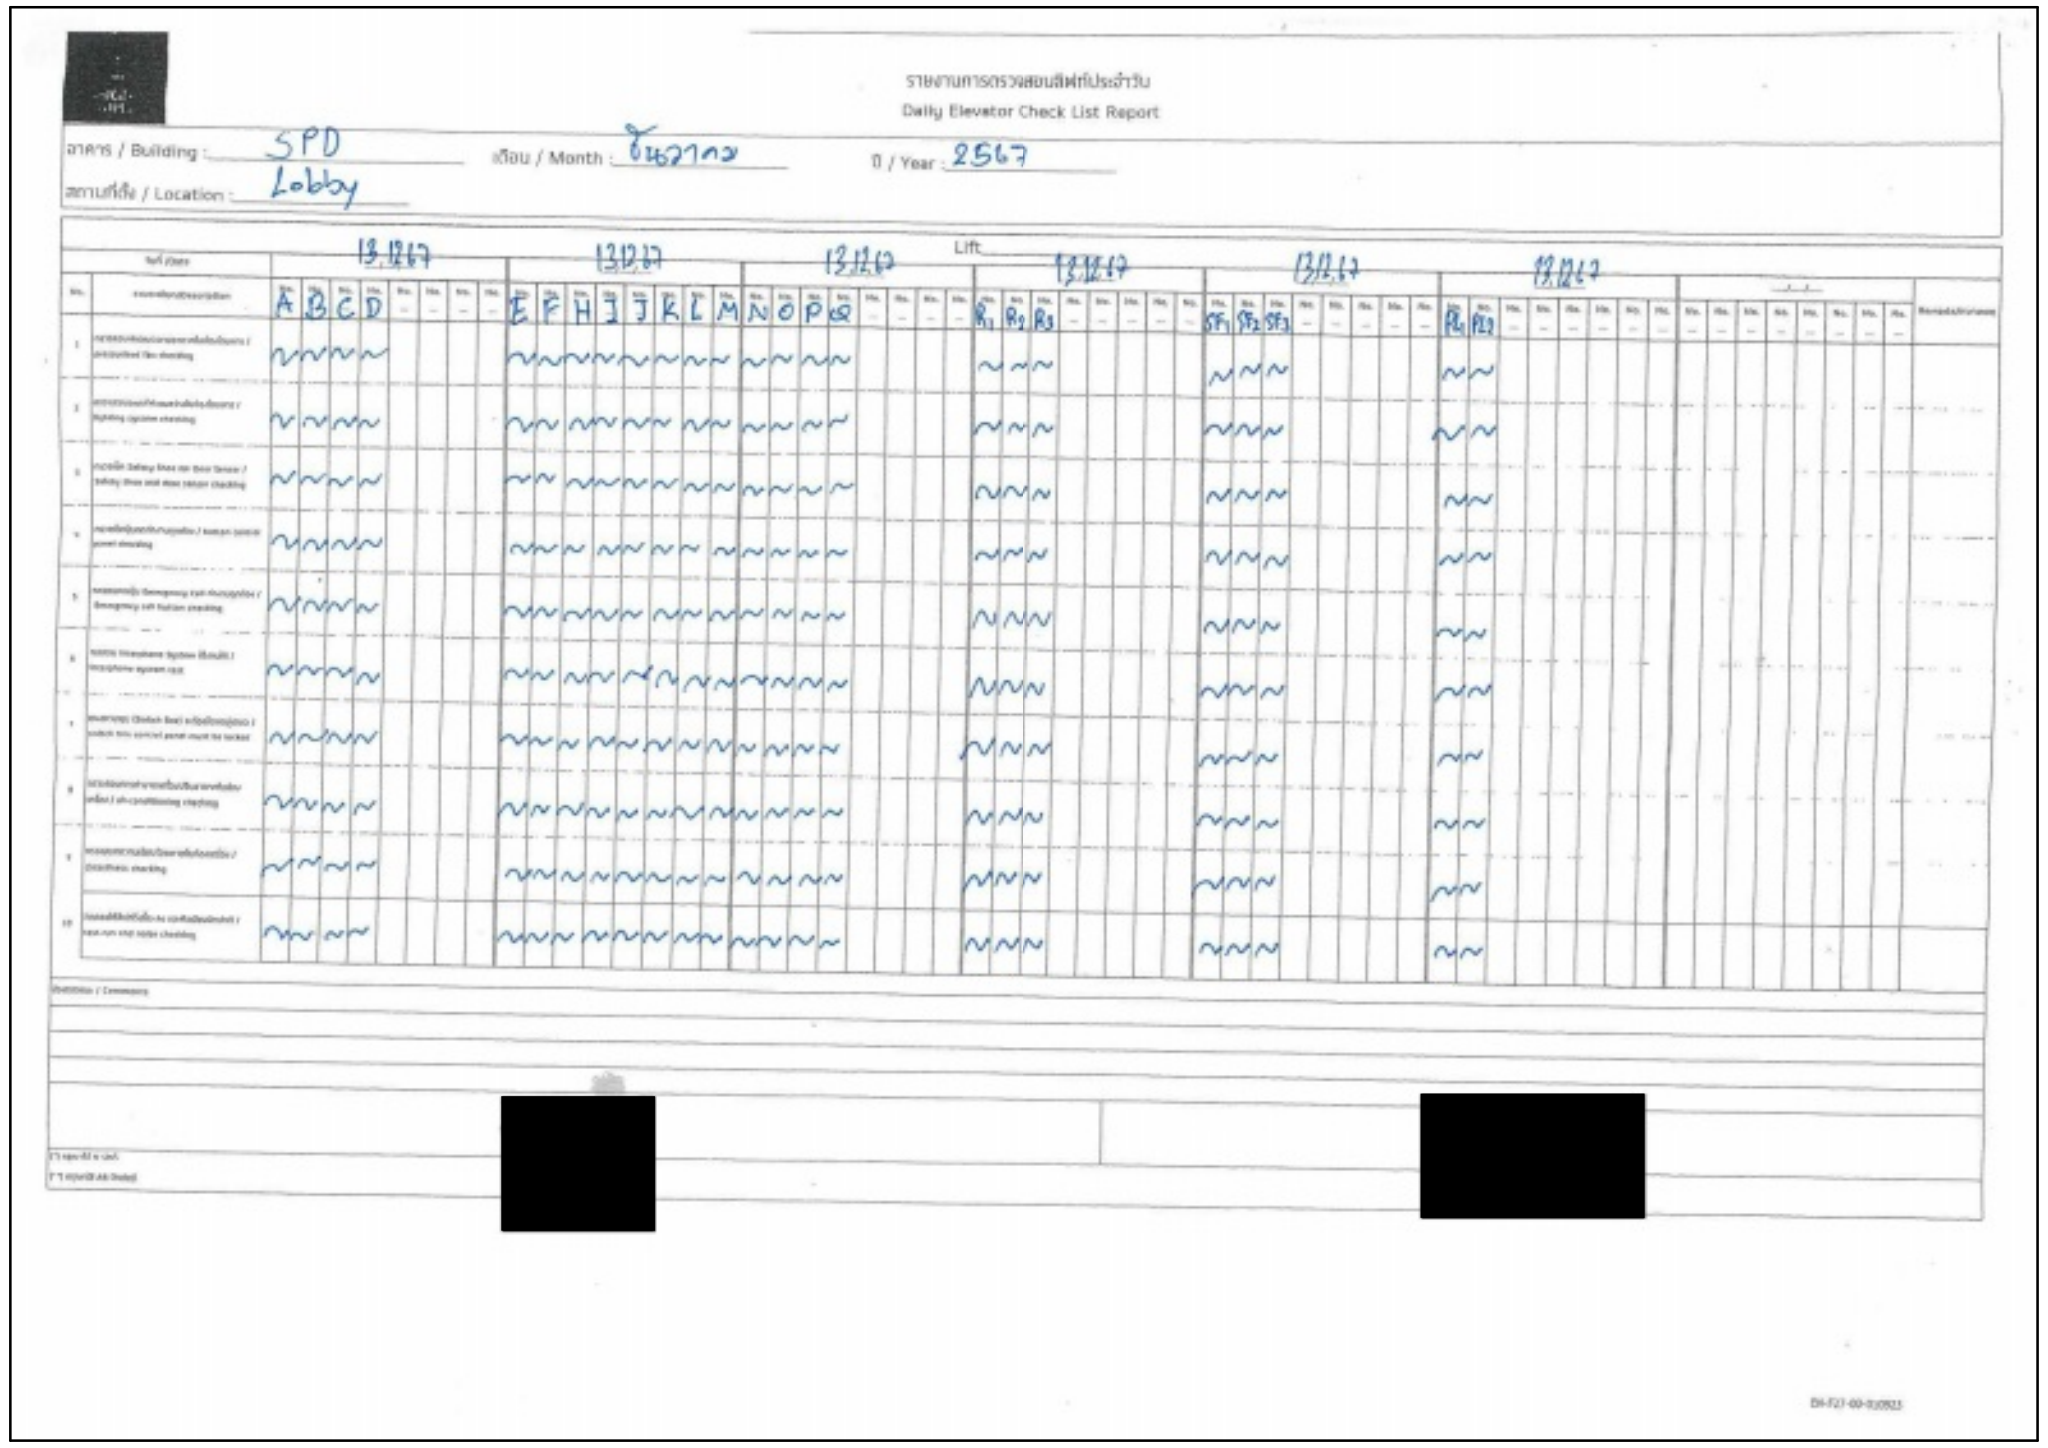

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : SPD　เดือน / Month : ธันวาคม　ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift

No.	Date	13.12.67				13.12.67								13.12.67				13.12.67			13.12.67			13.12.67		Remarks
	Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	PL1	PL2	
1	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

[redacted]

[redacted]

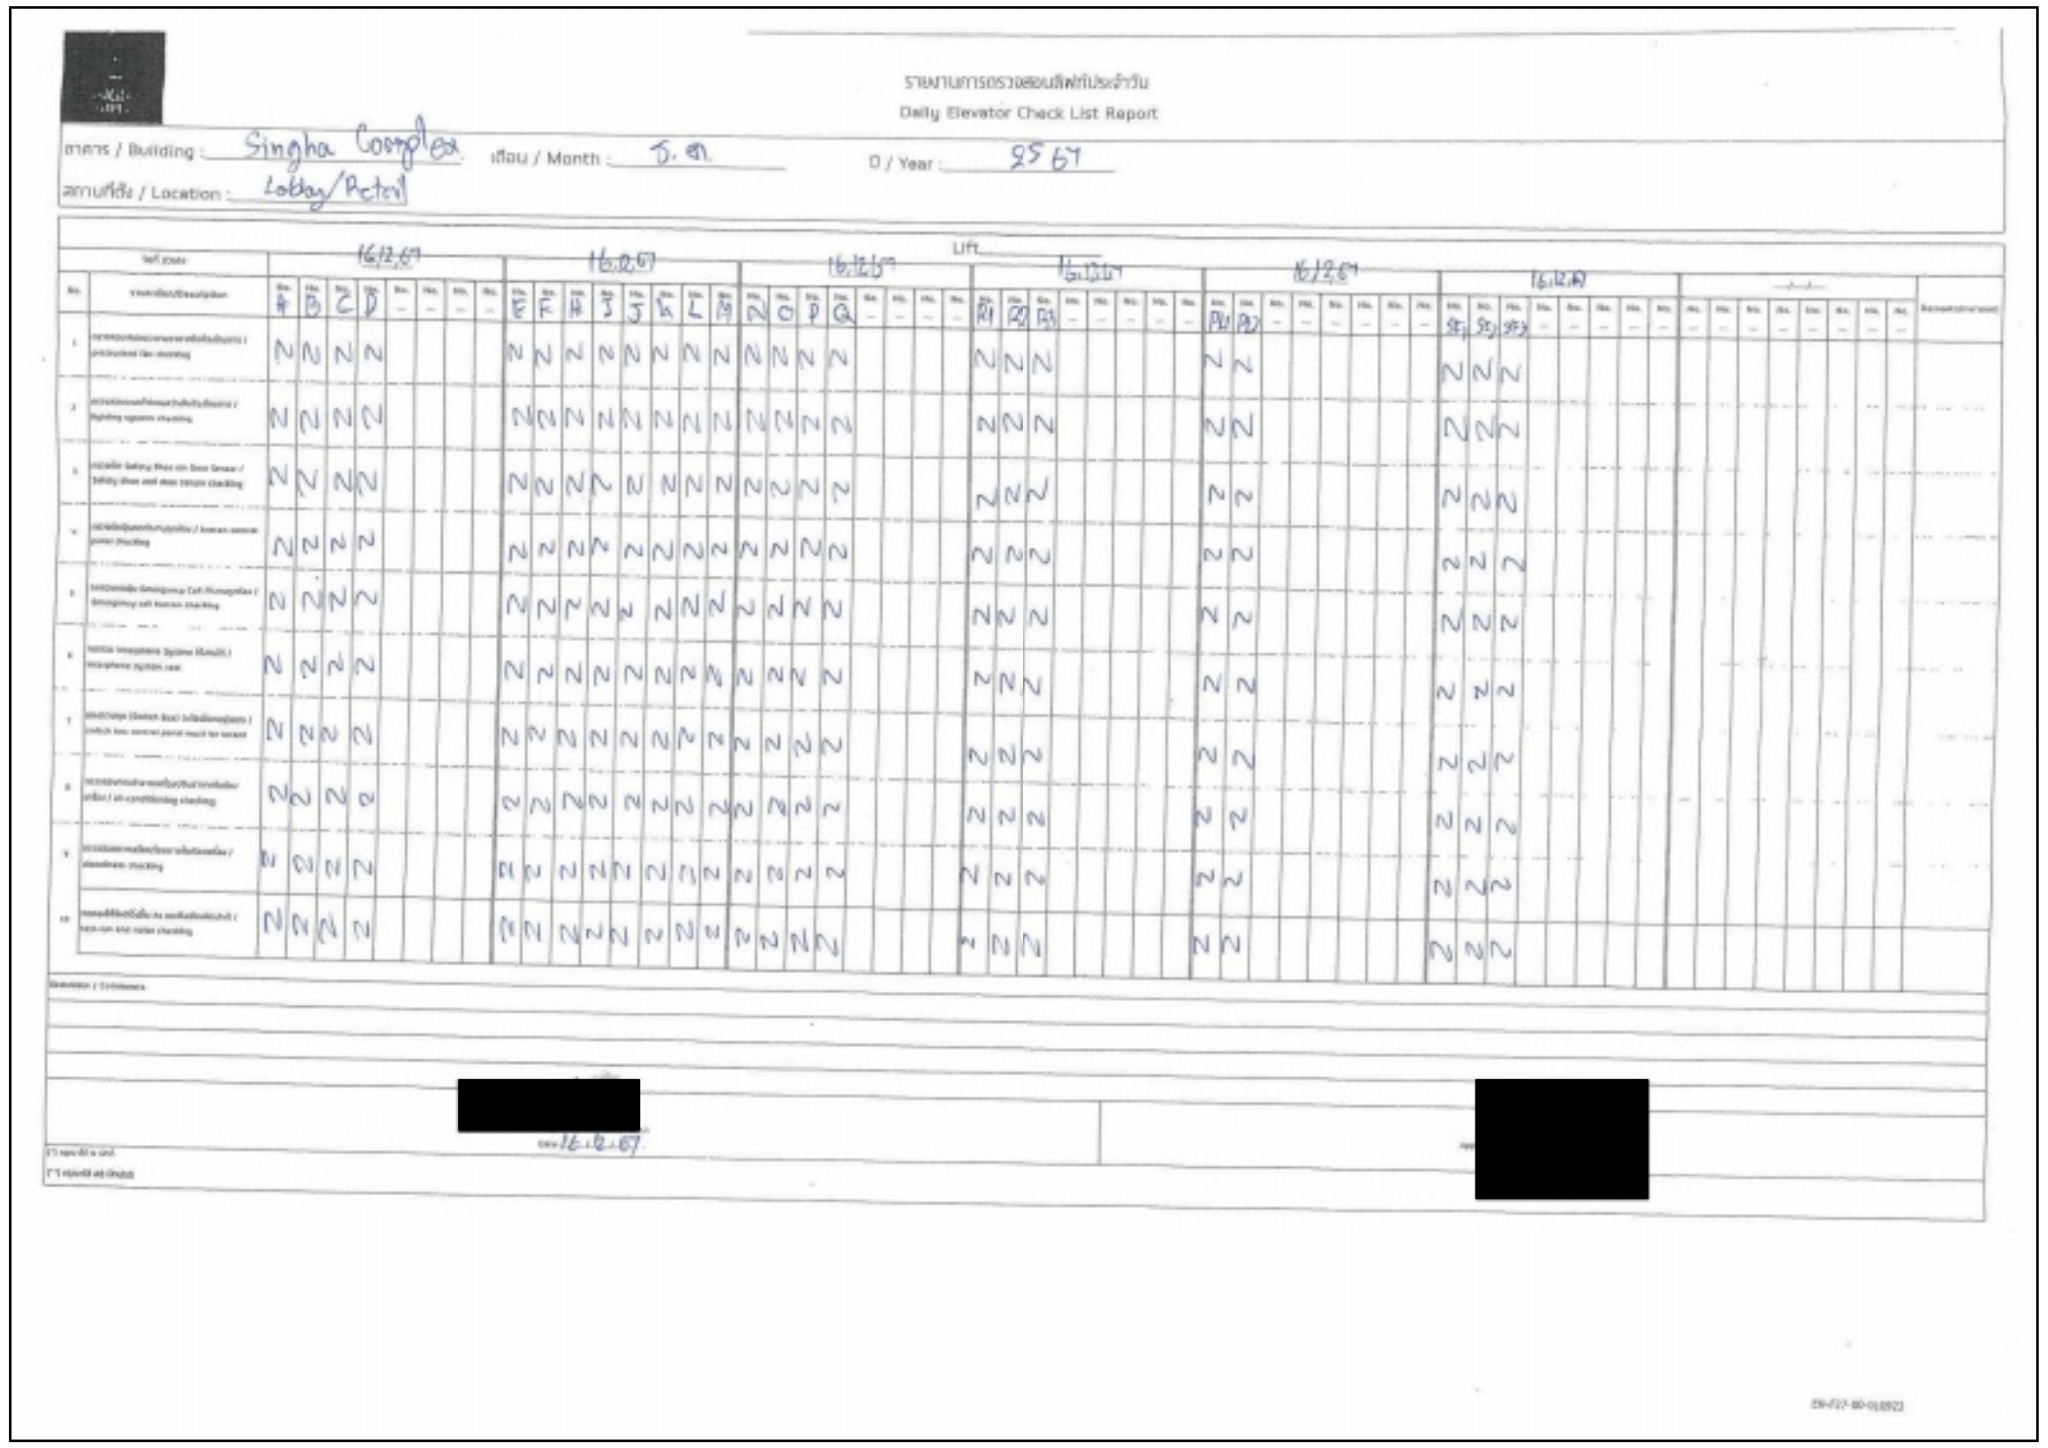

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : Singha Complex　เดือน / Month : ธ.ค.　ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby/Retail

Lift

No.	Date	16.12.67				16.12.67								16.12.67				16.12.67			16.12.67		16.12.67			Remarks
	Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	PL1	PL2	SF1	SF2	SF3	
1	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

[redacted]
16.12.67

[redacted]

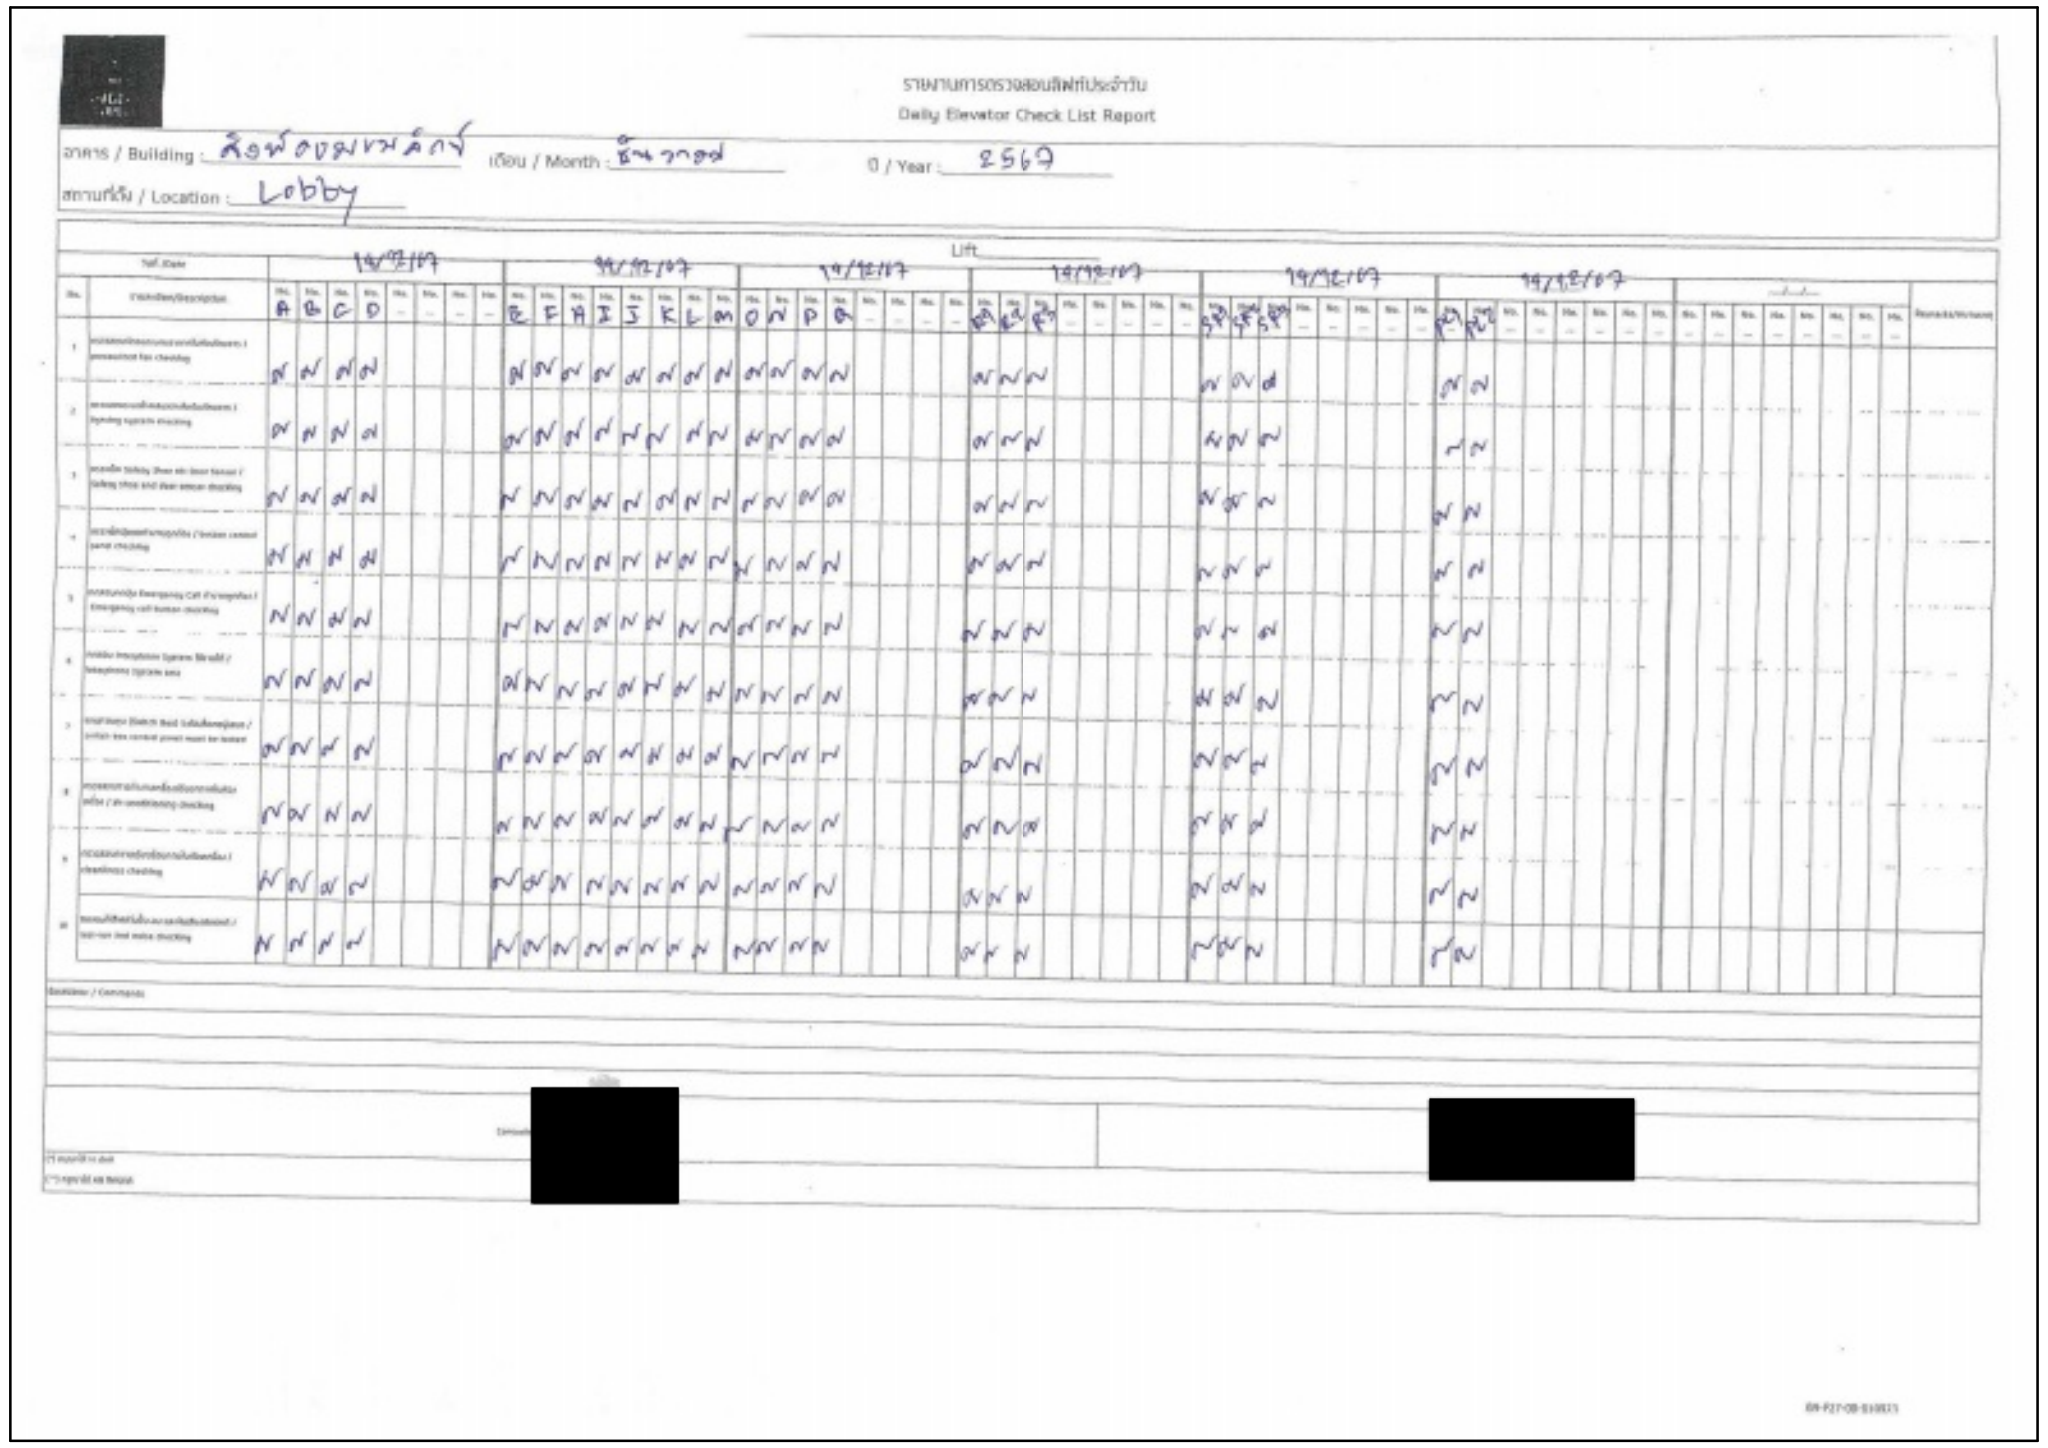

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : สิงห์คอมพลักซ์　เดือน / Month : ธันวาคม　ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift

No.	Date	19/12/67				19/12/67								19/12/67				19/12/67			19/12/67			19/12/67		Remarks
	Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	O	N	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	PL1	PL2	
1	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

[redacted]

[redacted]

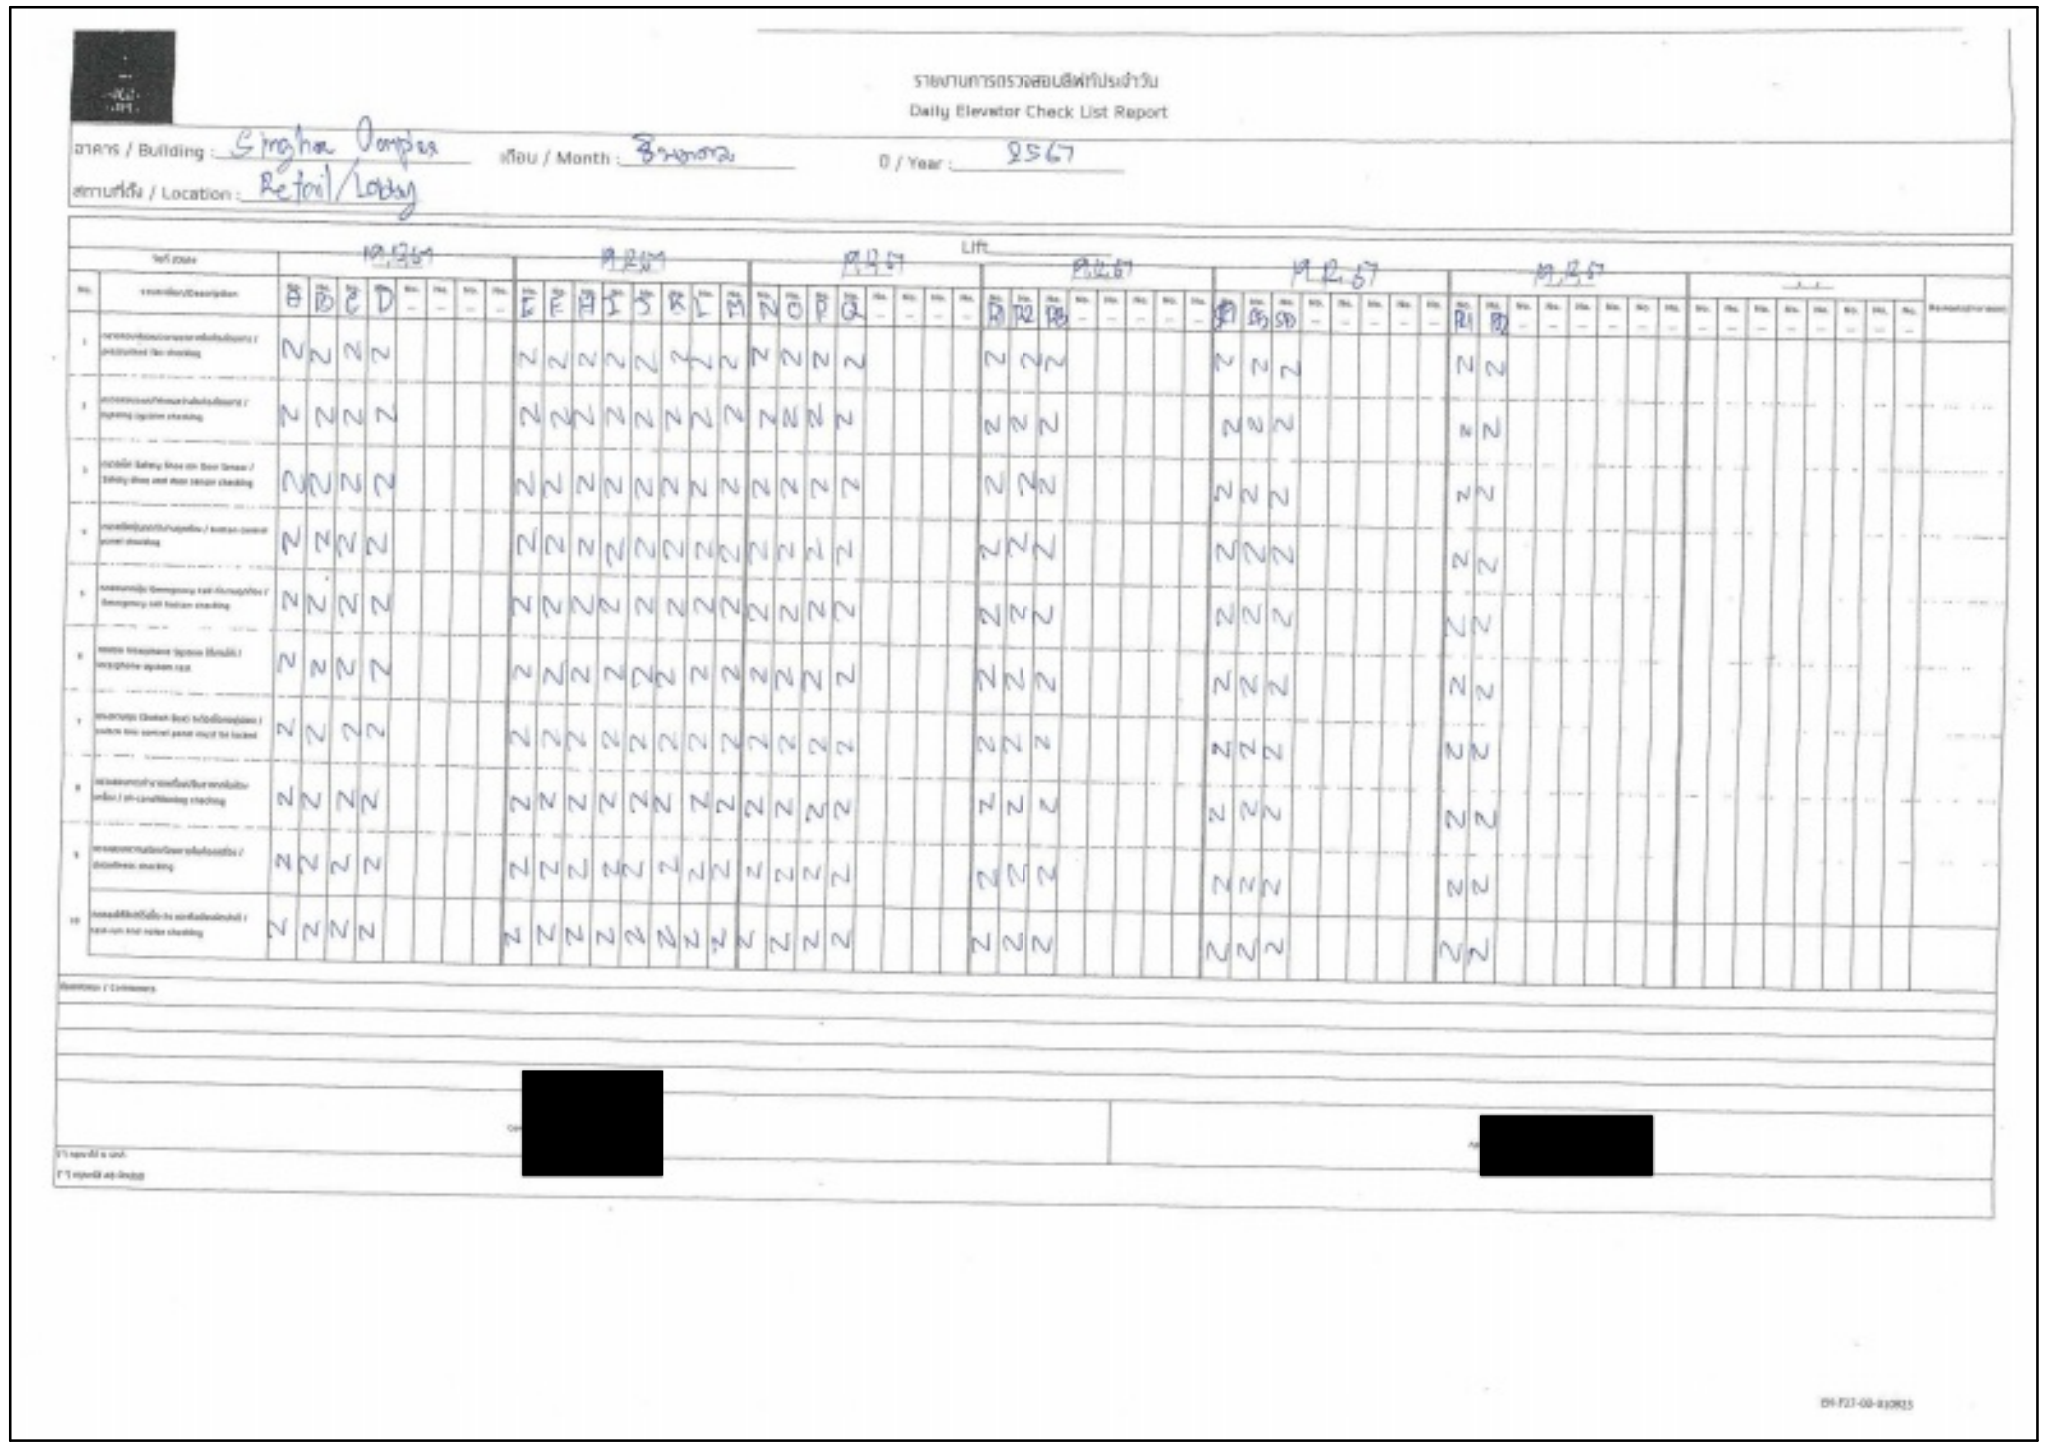

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : Singha Complex
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Retail/Lobby

		19.12.67				19.12.67								19.12.67				19.12.67			19.12.67			19.12.67		
No.	รายการ/Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	S1	S2	S3	R1	R2	Remarks
1	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

หมายเหตุ / Comments

[redacted]

[redacted]

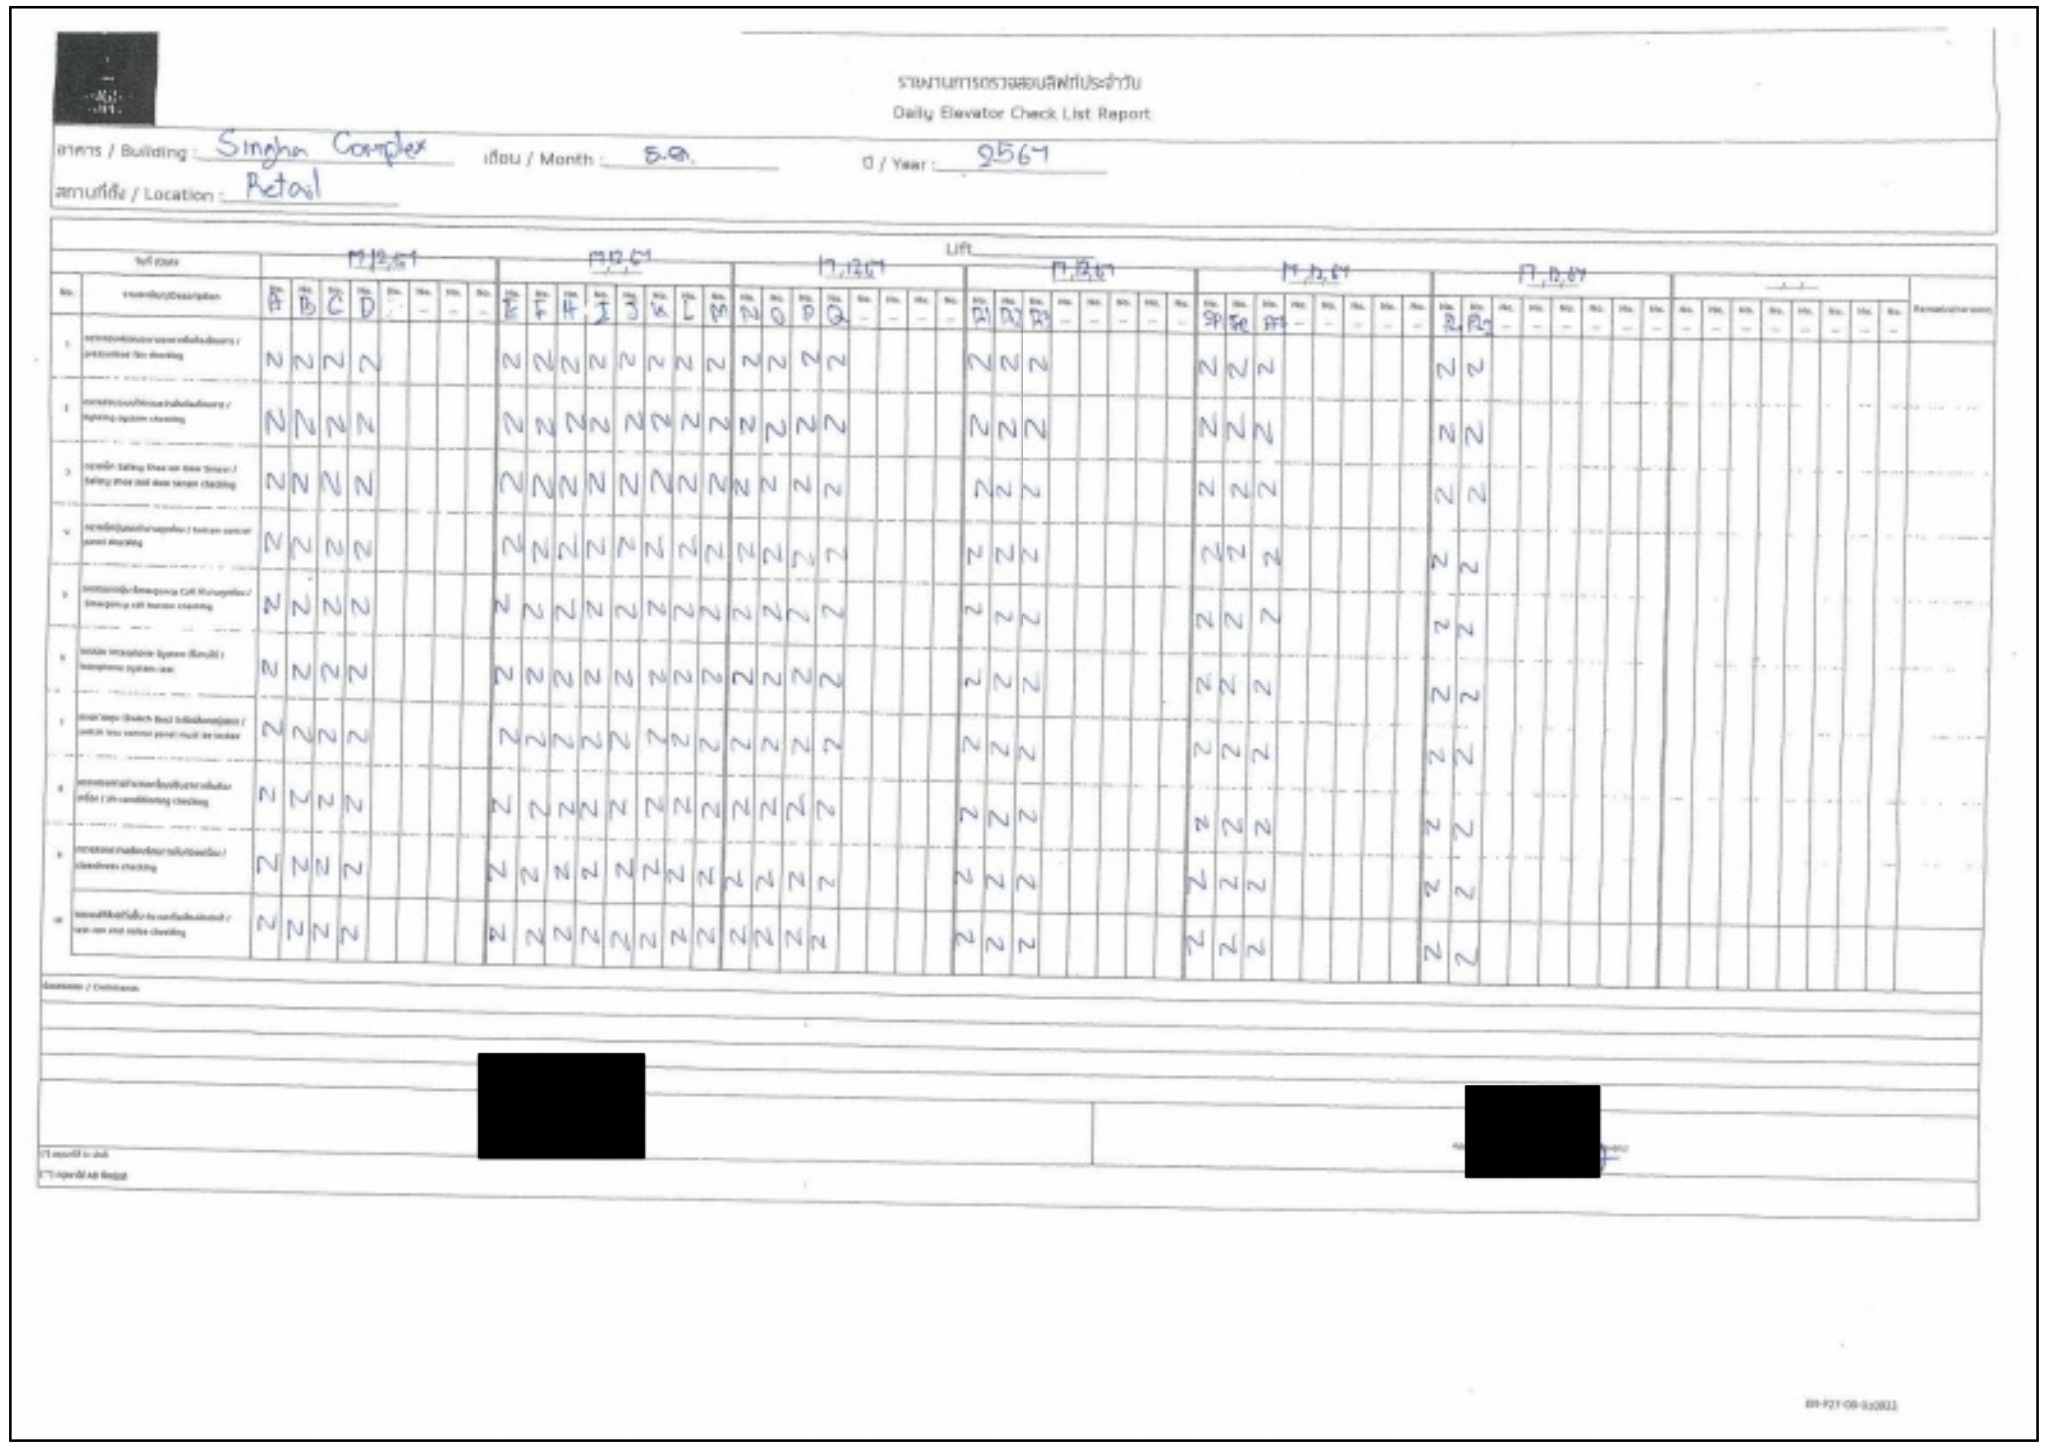

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : Singha Complex
เดือน / Month : ธ.ค.
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Retail

		17.12.67				17.12.67								17.12.67				17.12.67			17.12.67			17.12.67		
No.	รายการ/Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	S1	S2	S3	R1	R2	Remarks
1	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

หมายเหตุ / Comments

[redacted]

[redacted]

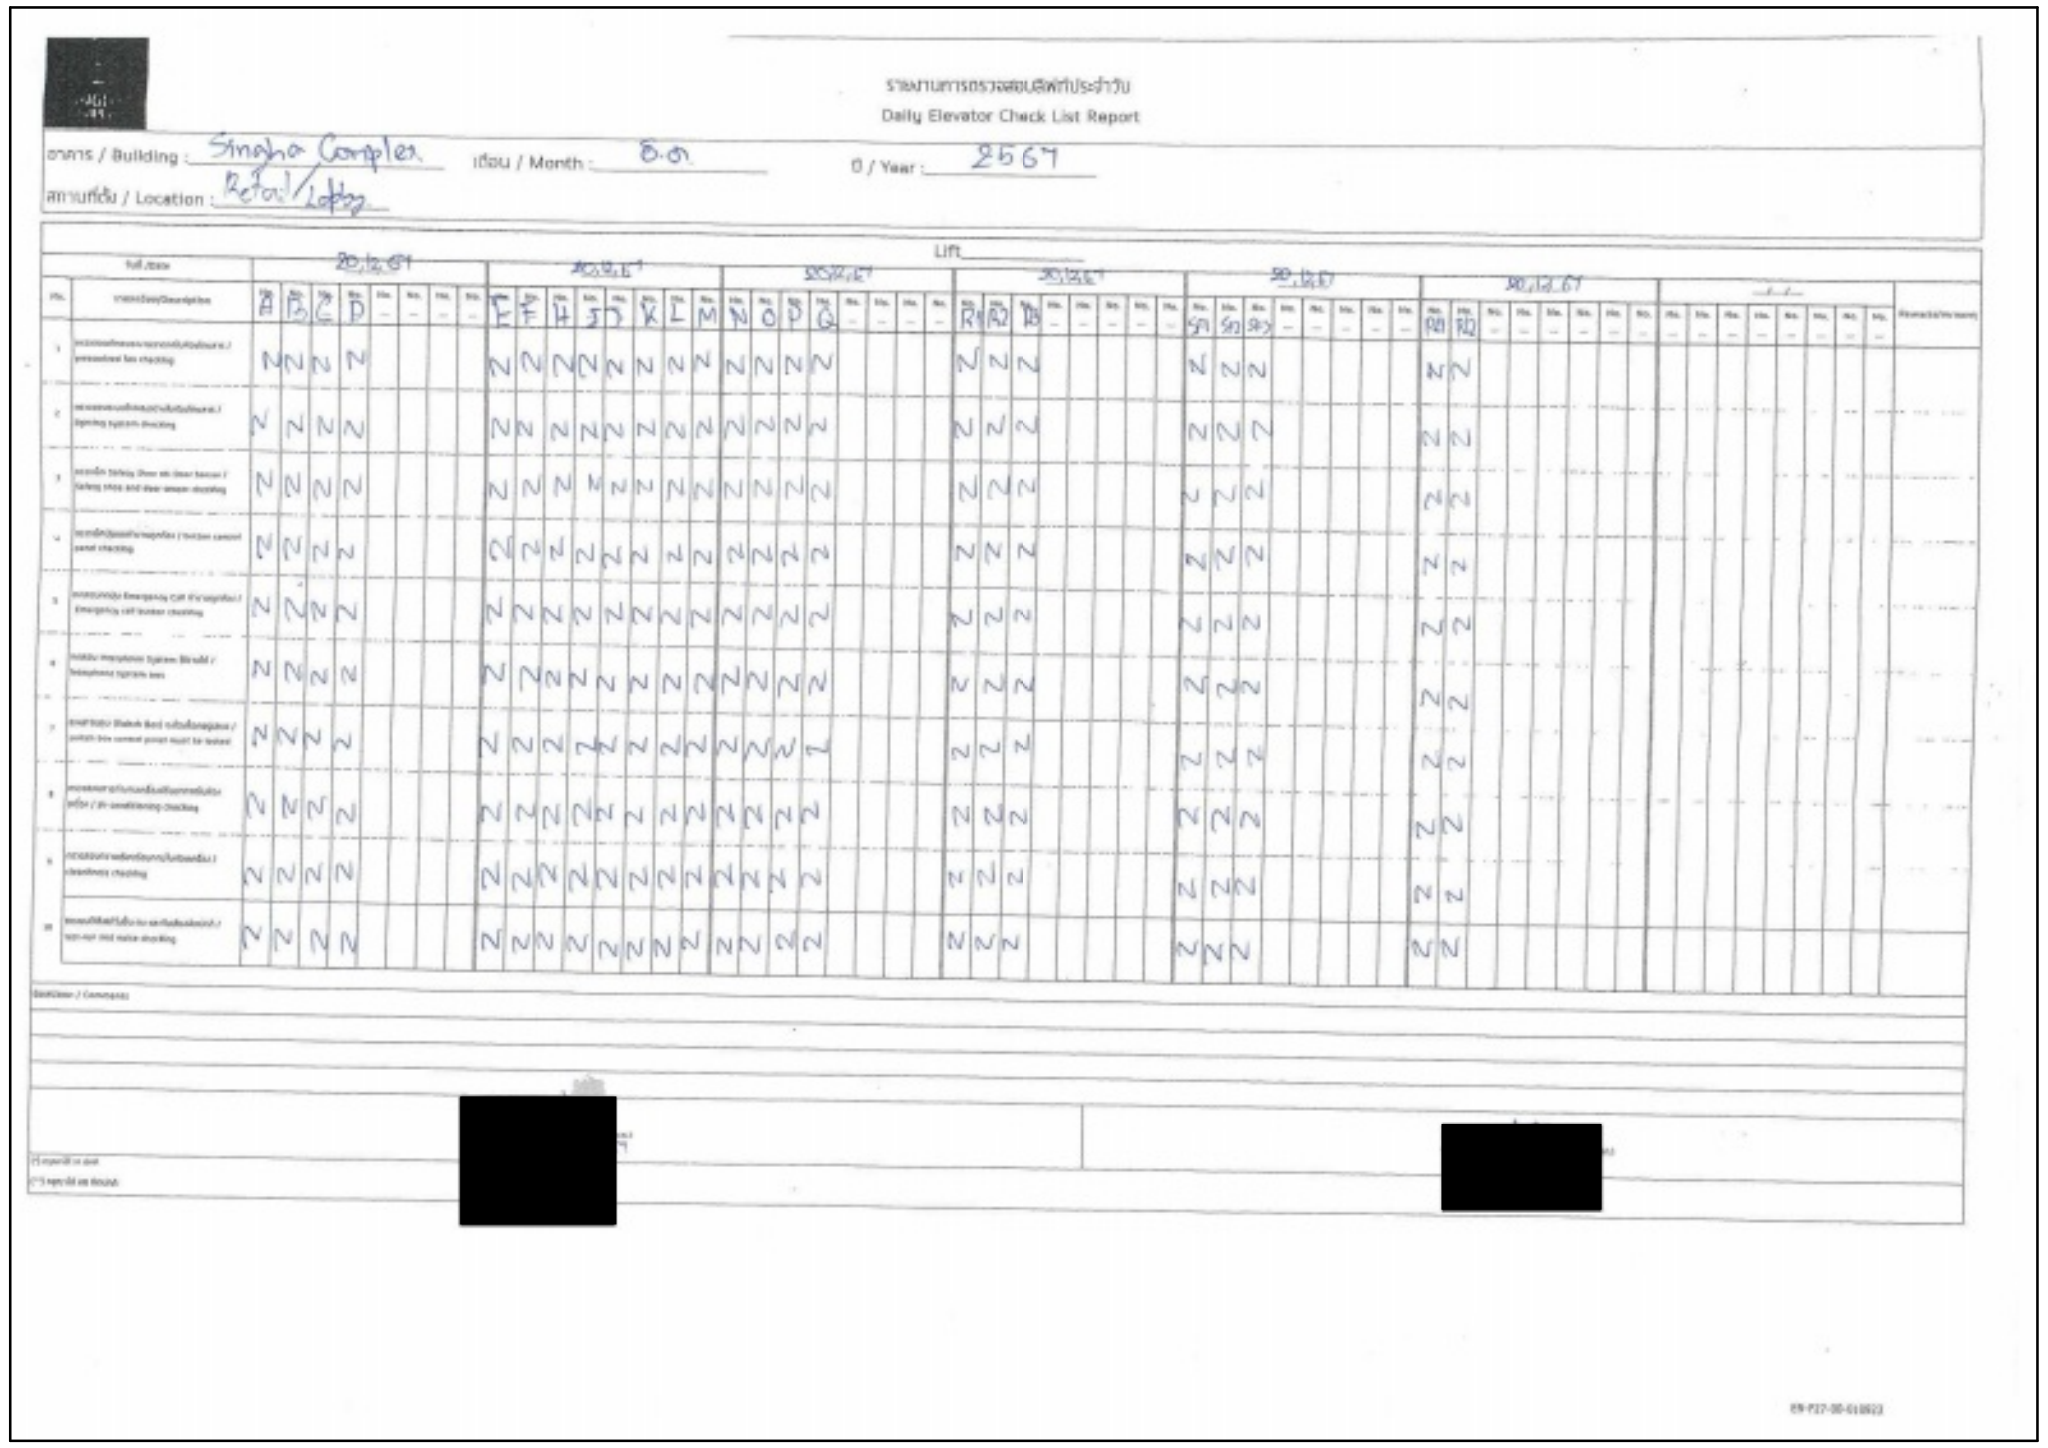

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : Singha Complex
เดือน / Month : ธ.ค.
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Retail/Lobby

		20.12.67				20.12.67								20.12.67				20.12.67			20.12.67			20.12.67		
No.	รายการ/Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	S1	S2	S3	R1	R2	Remarks
1	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

หมายเหตุ / Comments

[redacted]

[redacted]

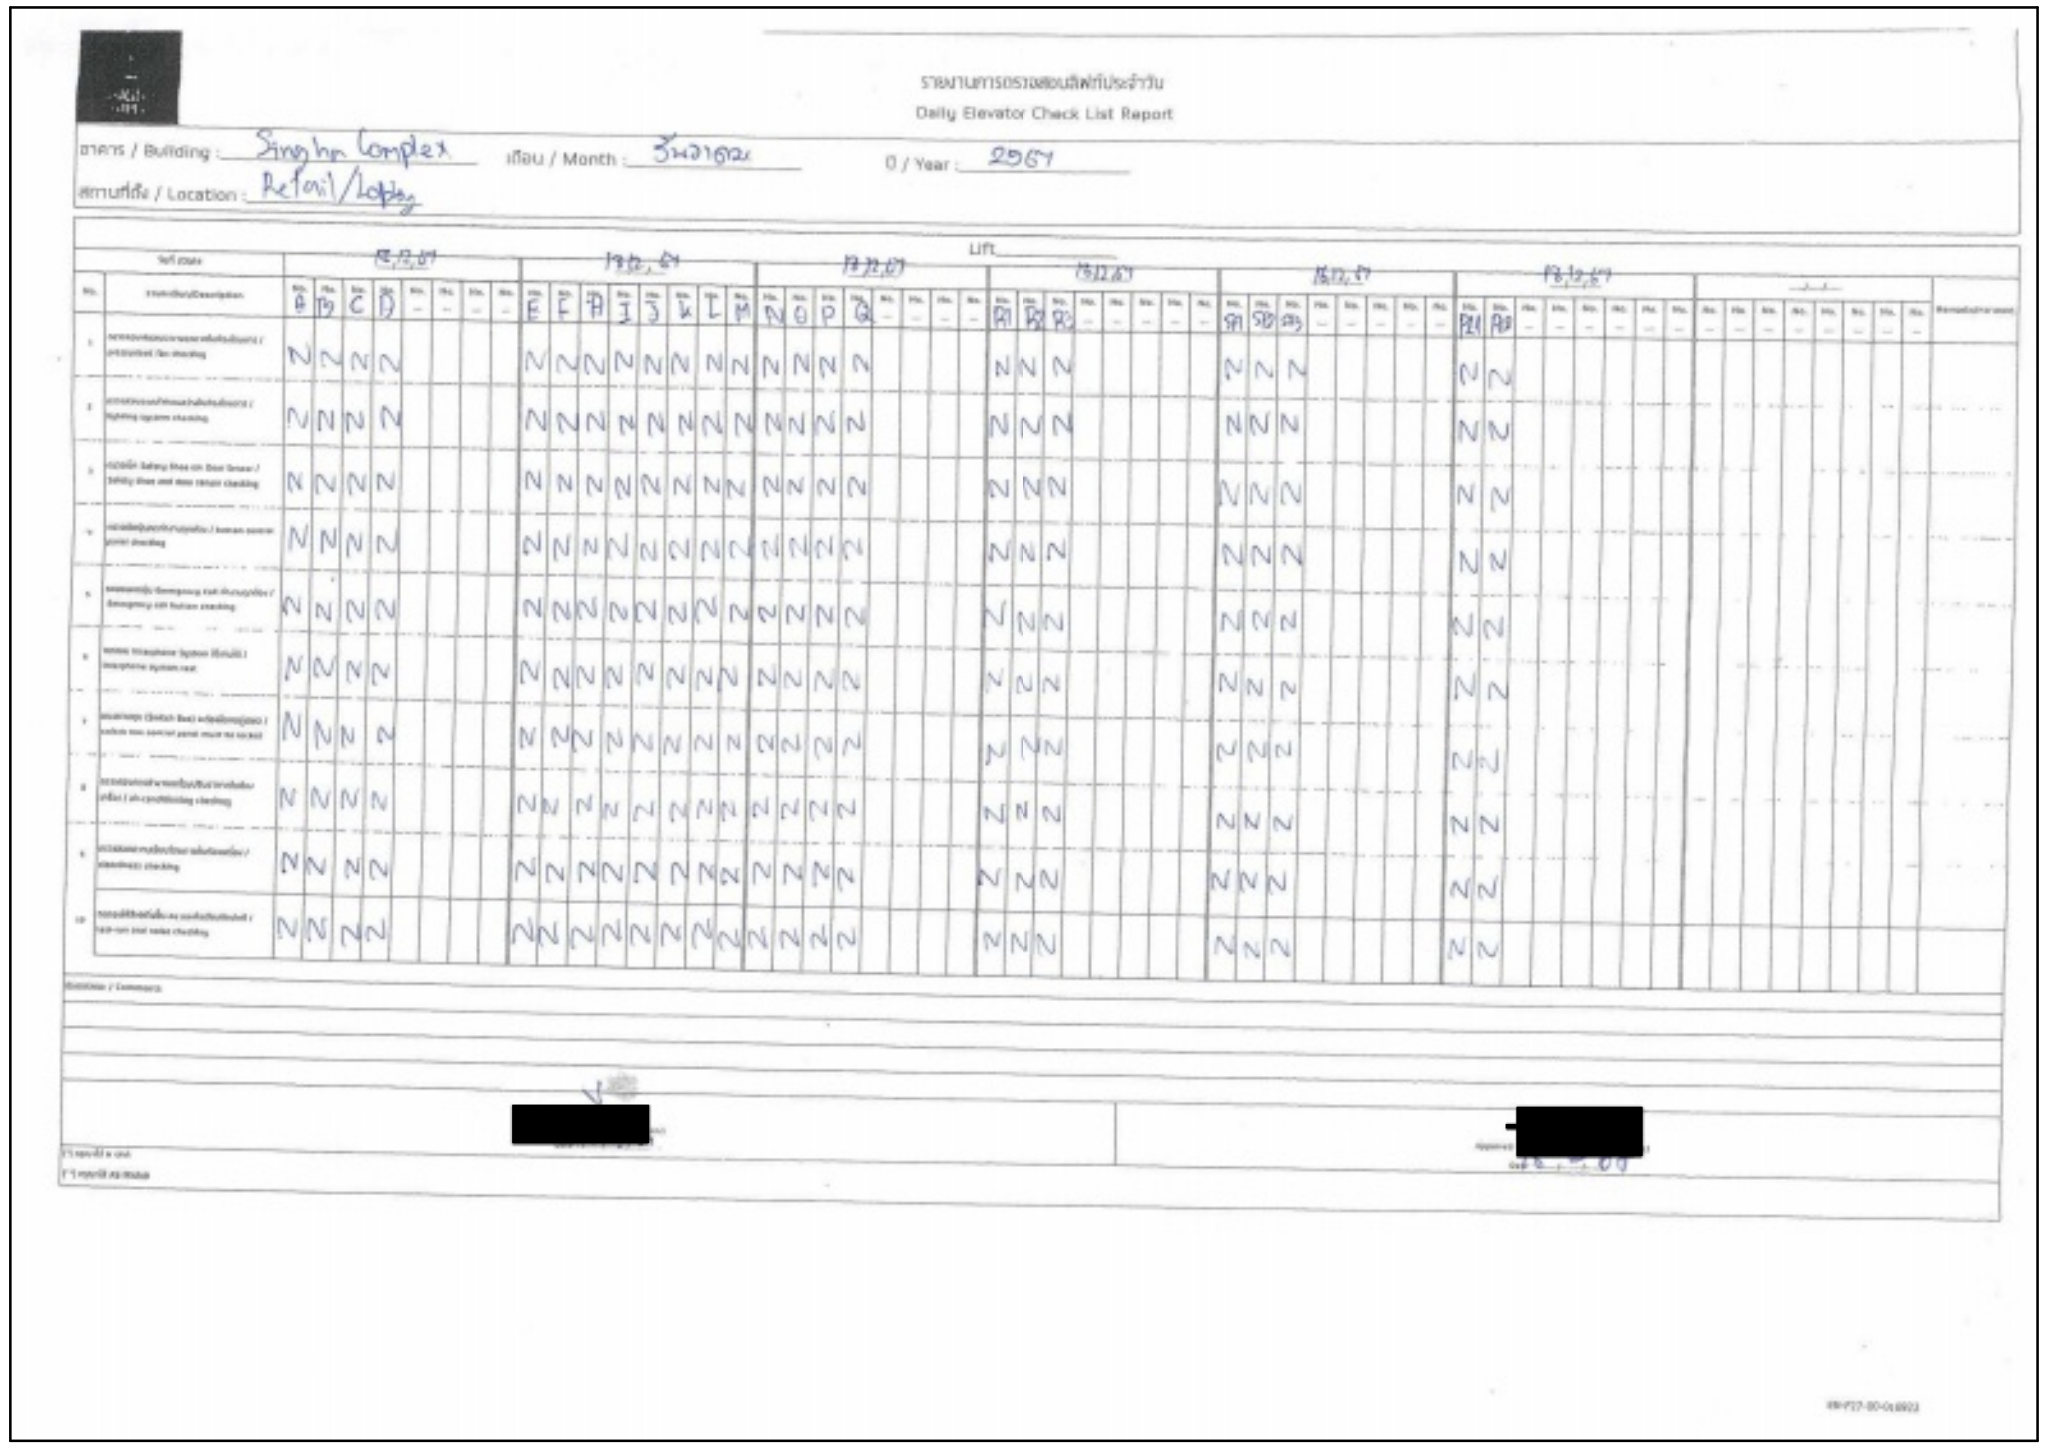

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : Singha Complex
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Retail/Lobby

		18.12.67				18.12.67								18.12.67				18.12.67			18.12.67			18.12.67		
No.	รายการ/Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	S1	S2	S3	R1	R2	Remarks
1	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

หมายเหตุ / Comments

[redacted]

[redacted]

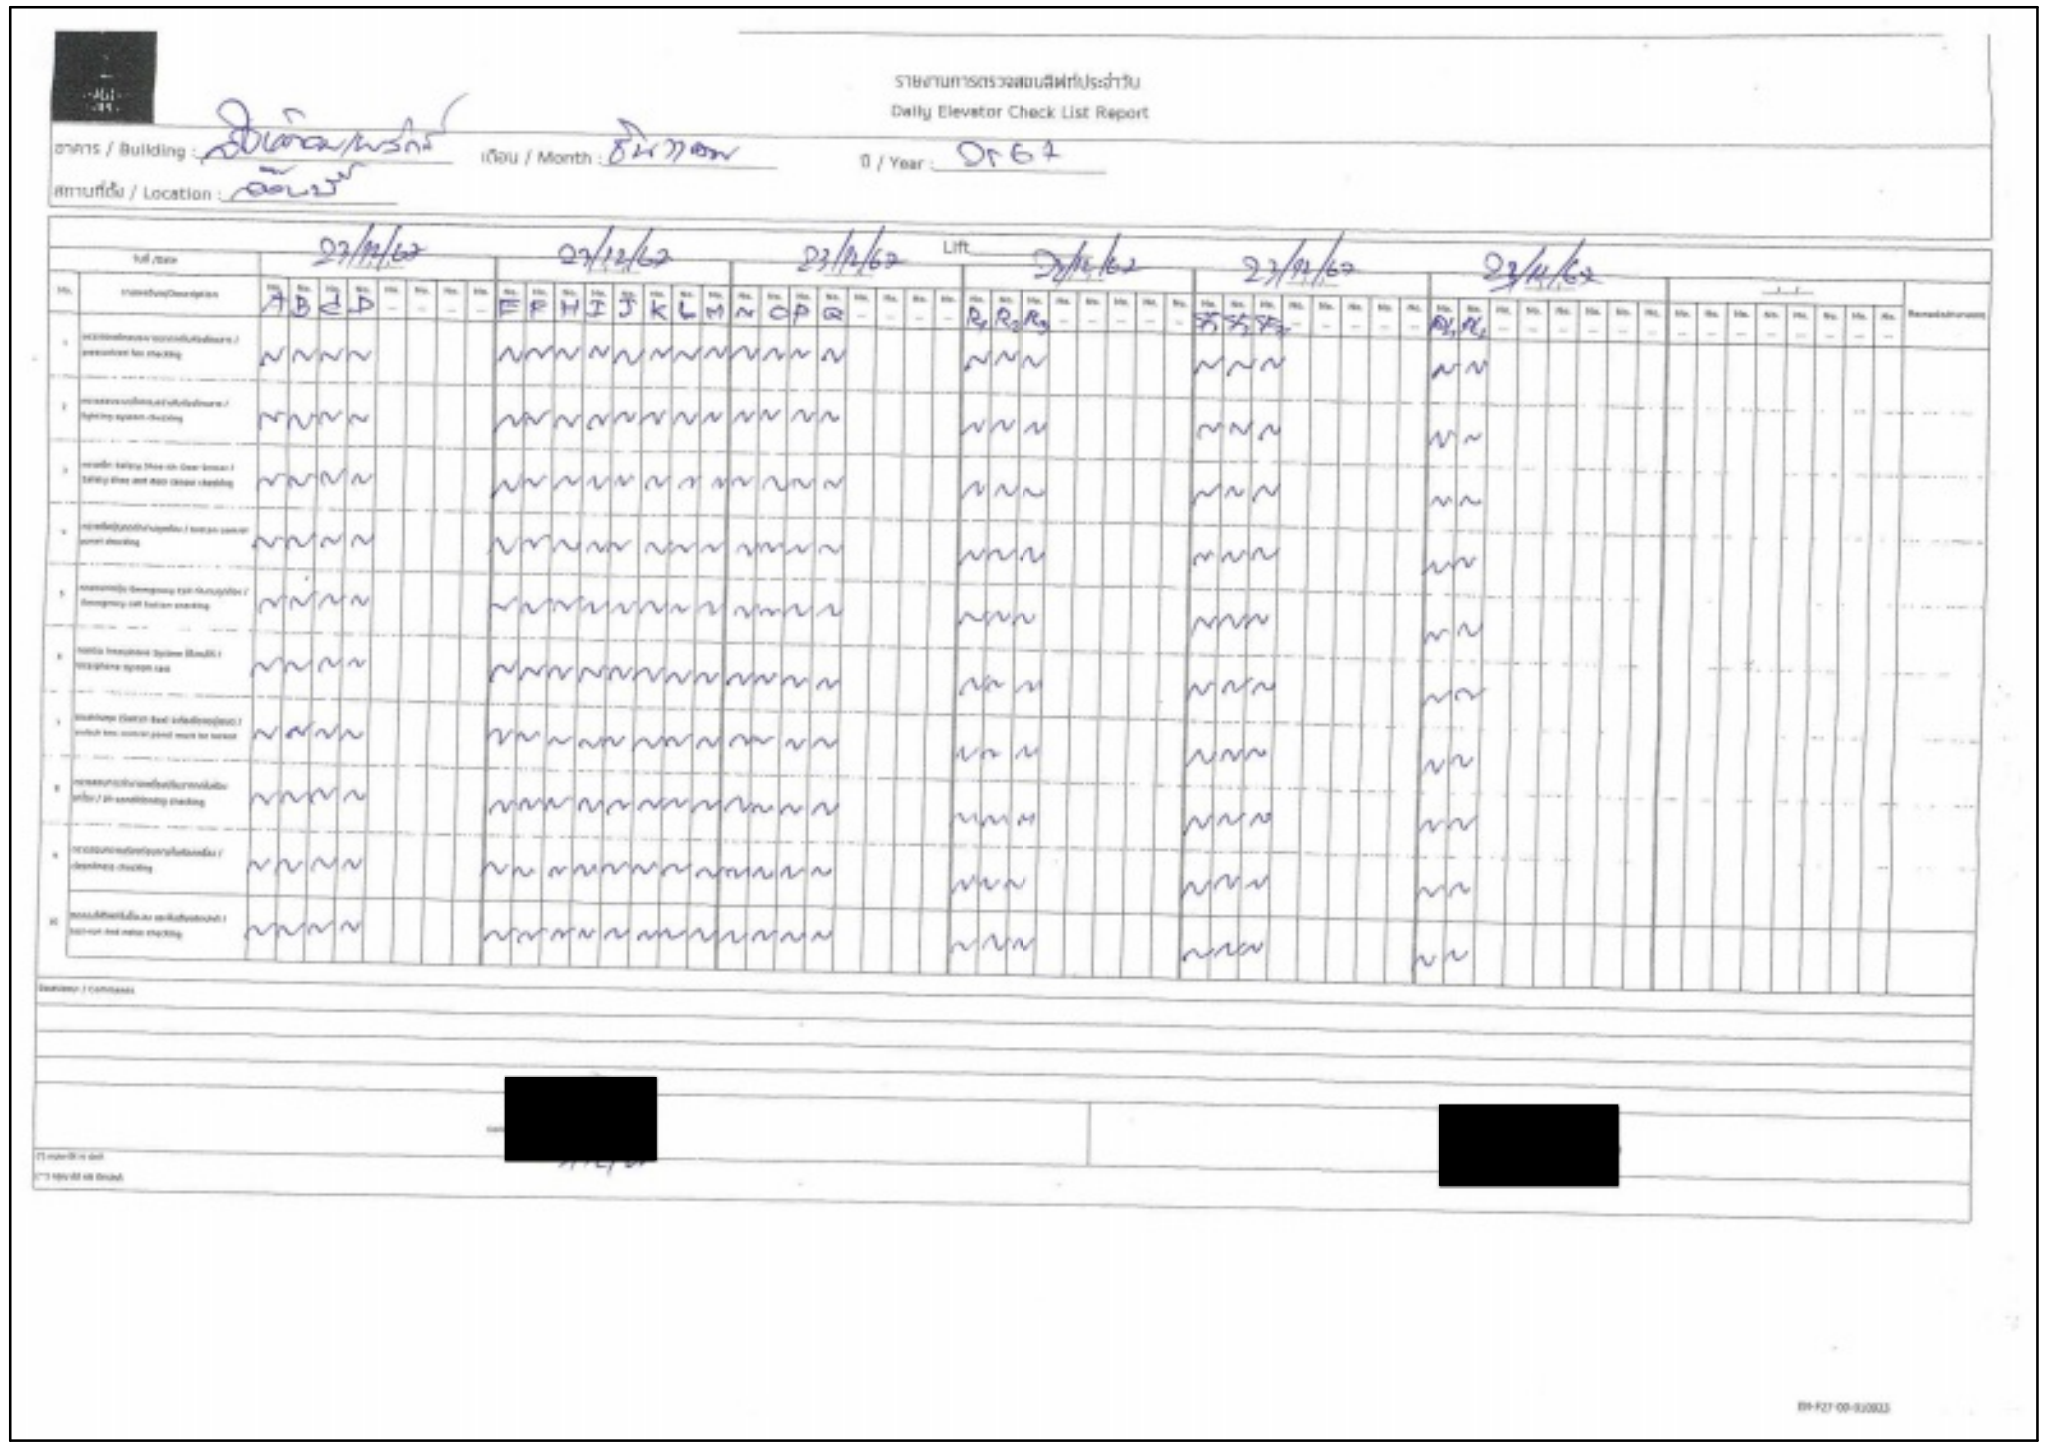

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : [illegible]
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : ๒๕๖๗
สถานที่ตั้ง / Location : ล็อบบี้

Lift

No.	รายละเอียด/Description	23/12/67				23/12/67												23/12/67			23/12/67			23/12/67	
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	PL1	PL2
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]

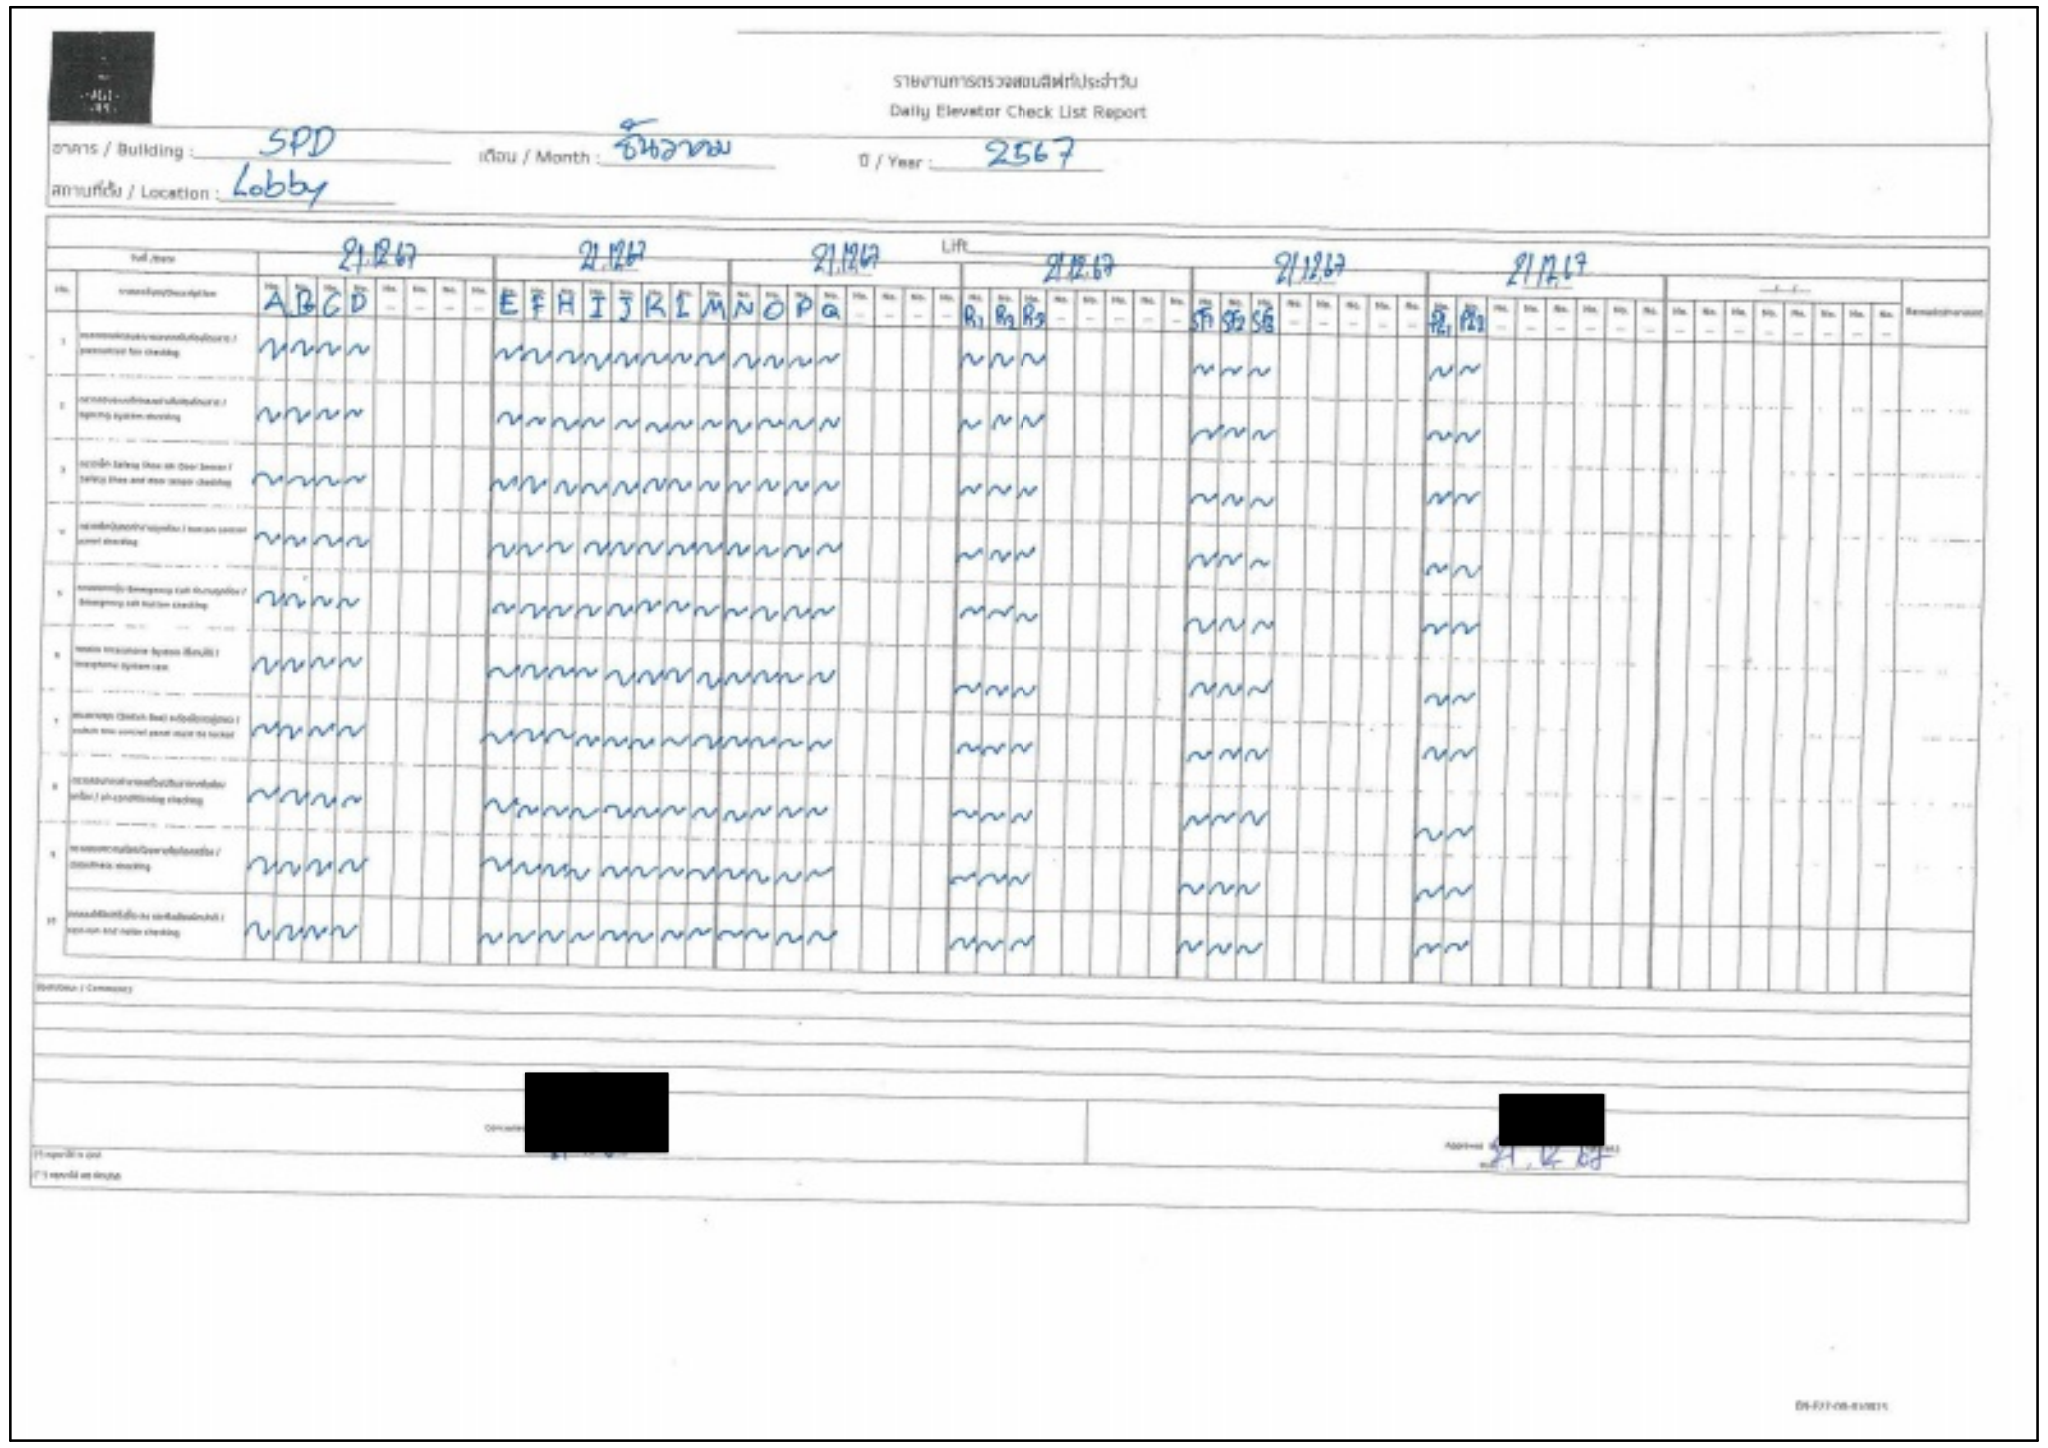

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : SPD
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift

No.	รายละเอียด/Description	21.12.67				21.12.67								21.12.67				21.12.67			21.12.67			21.12.67	
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	PL1	PL2
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]
21.12.67

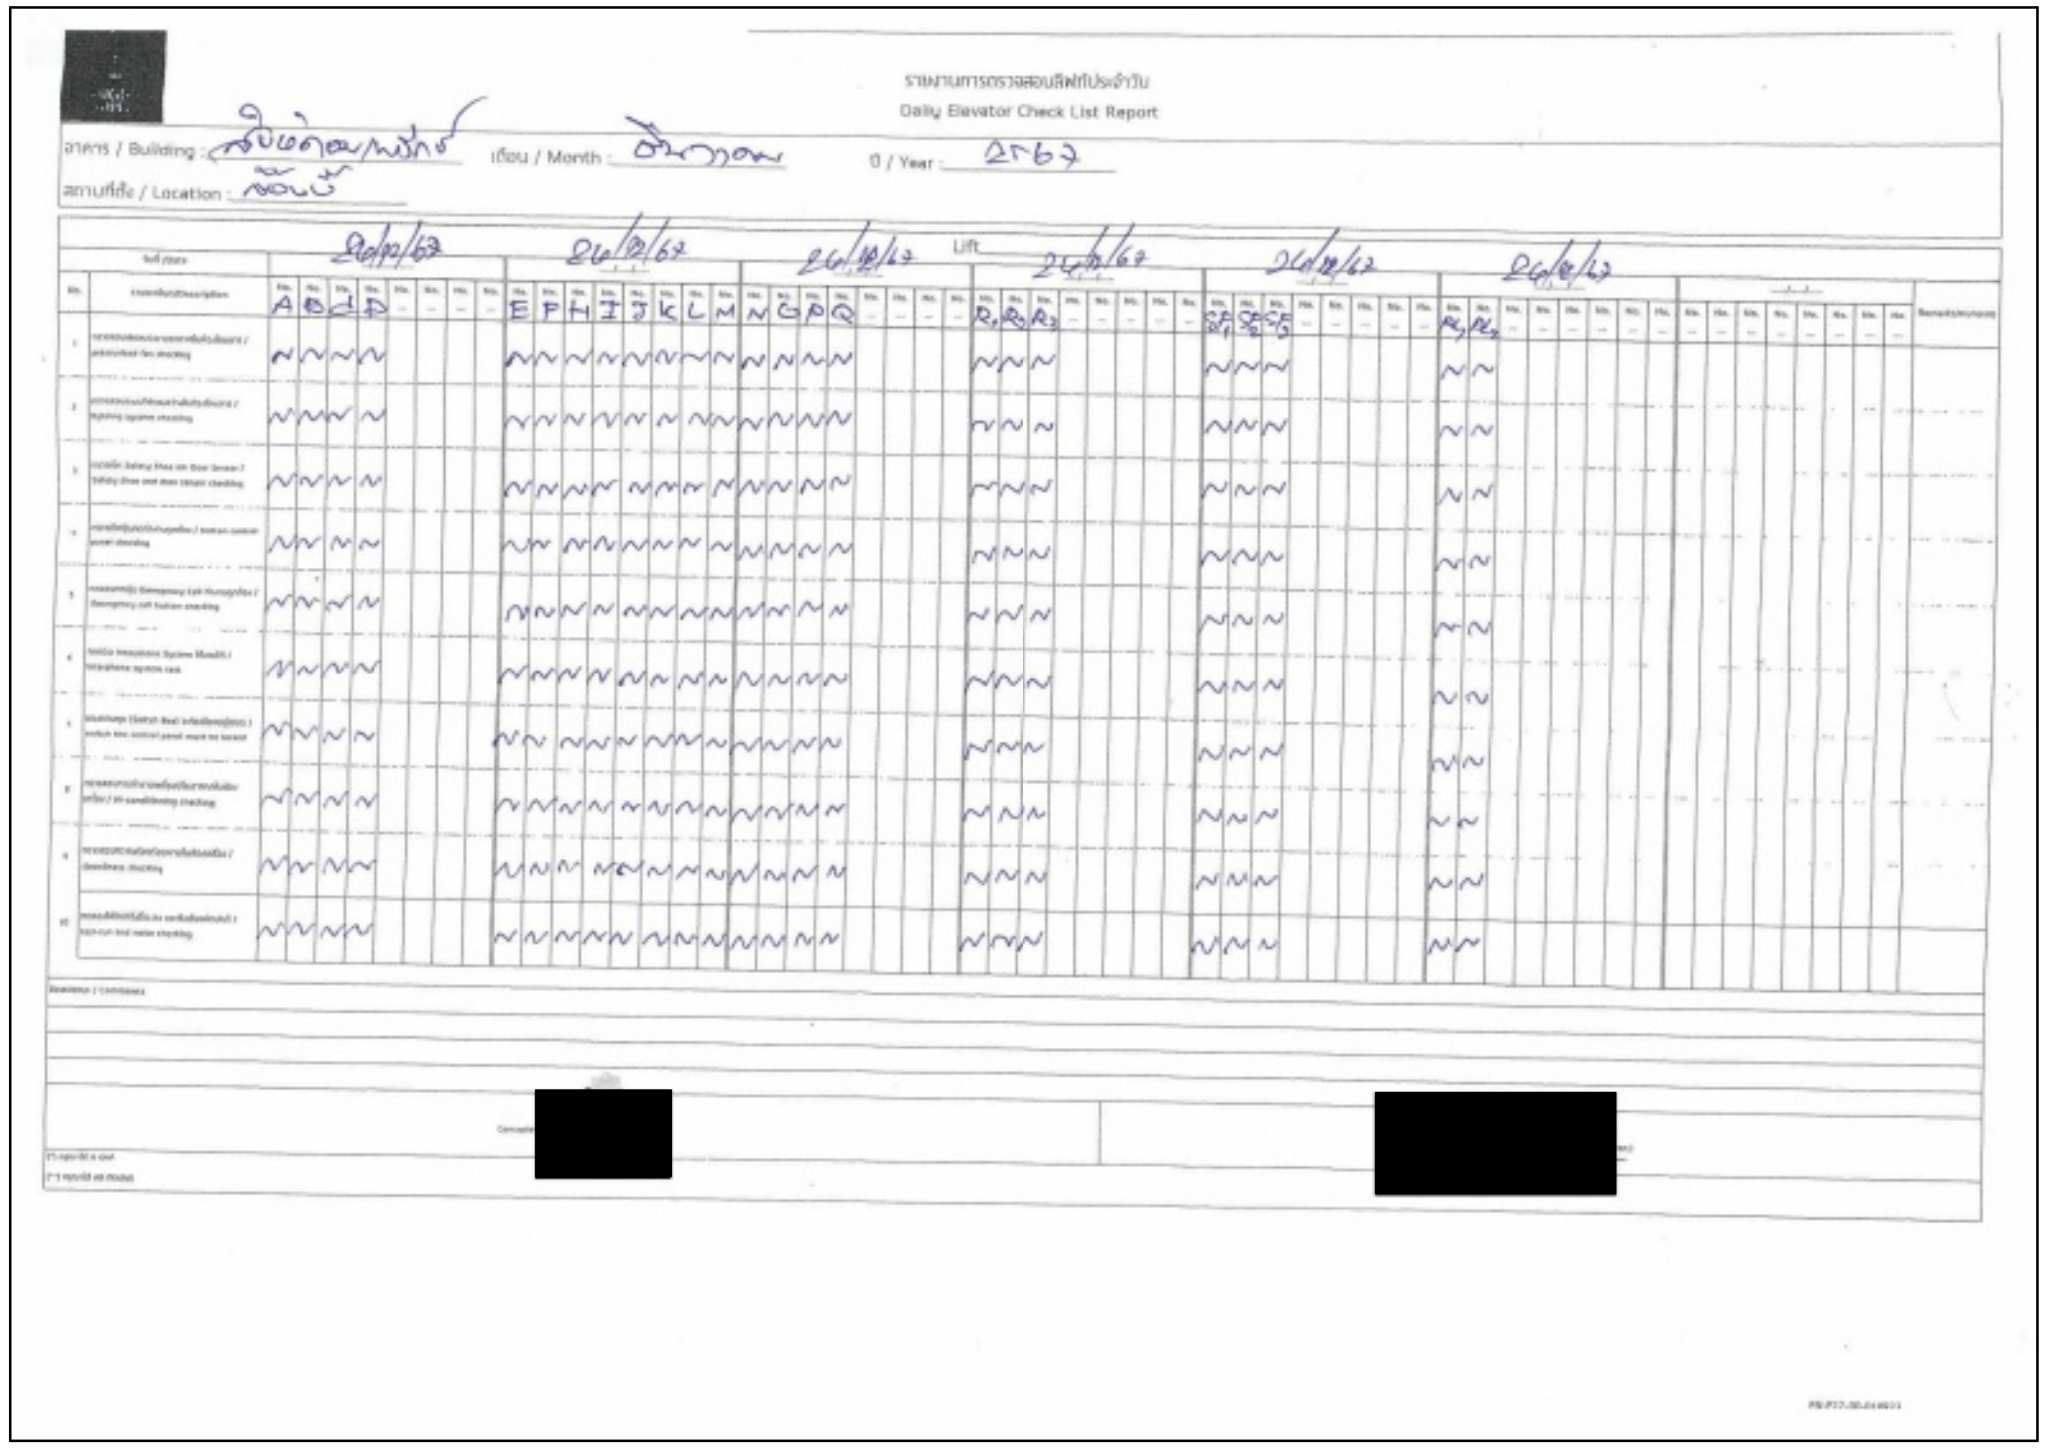

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : [illegible]
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : ๒๕๖๗
สถานที่ตั้ง / Location : ล็อบบี้

Lift

No.	รายละเอียด/Description	26/12/67				26/12/67								26/12/67				26/12/67			26/12/67			26/12/67	
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	PL1	PL2
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]

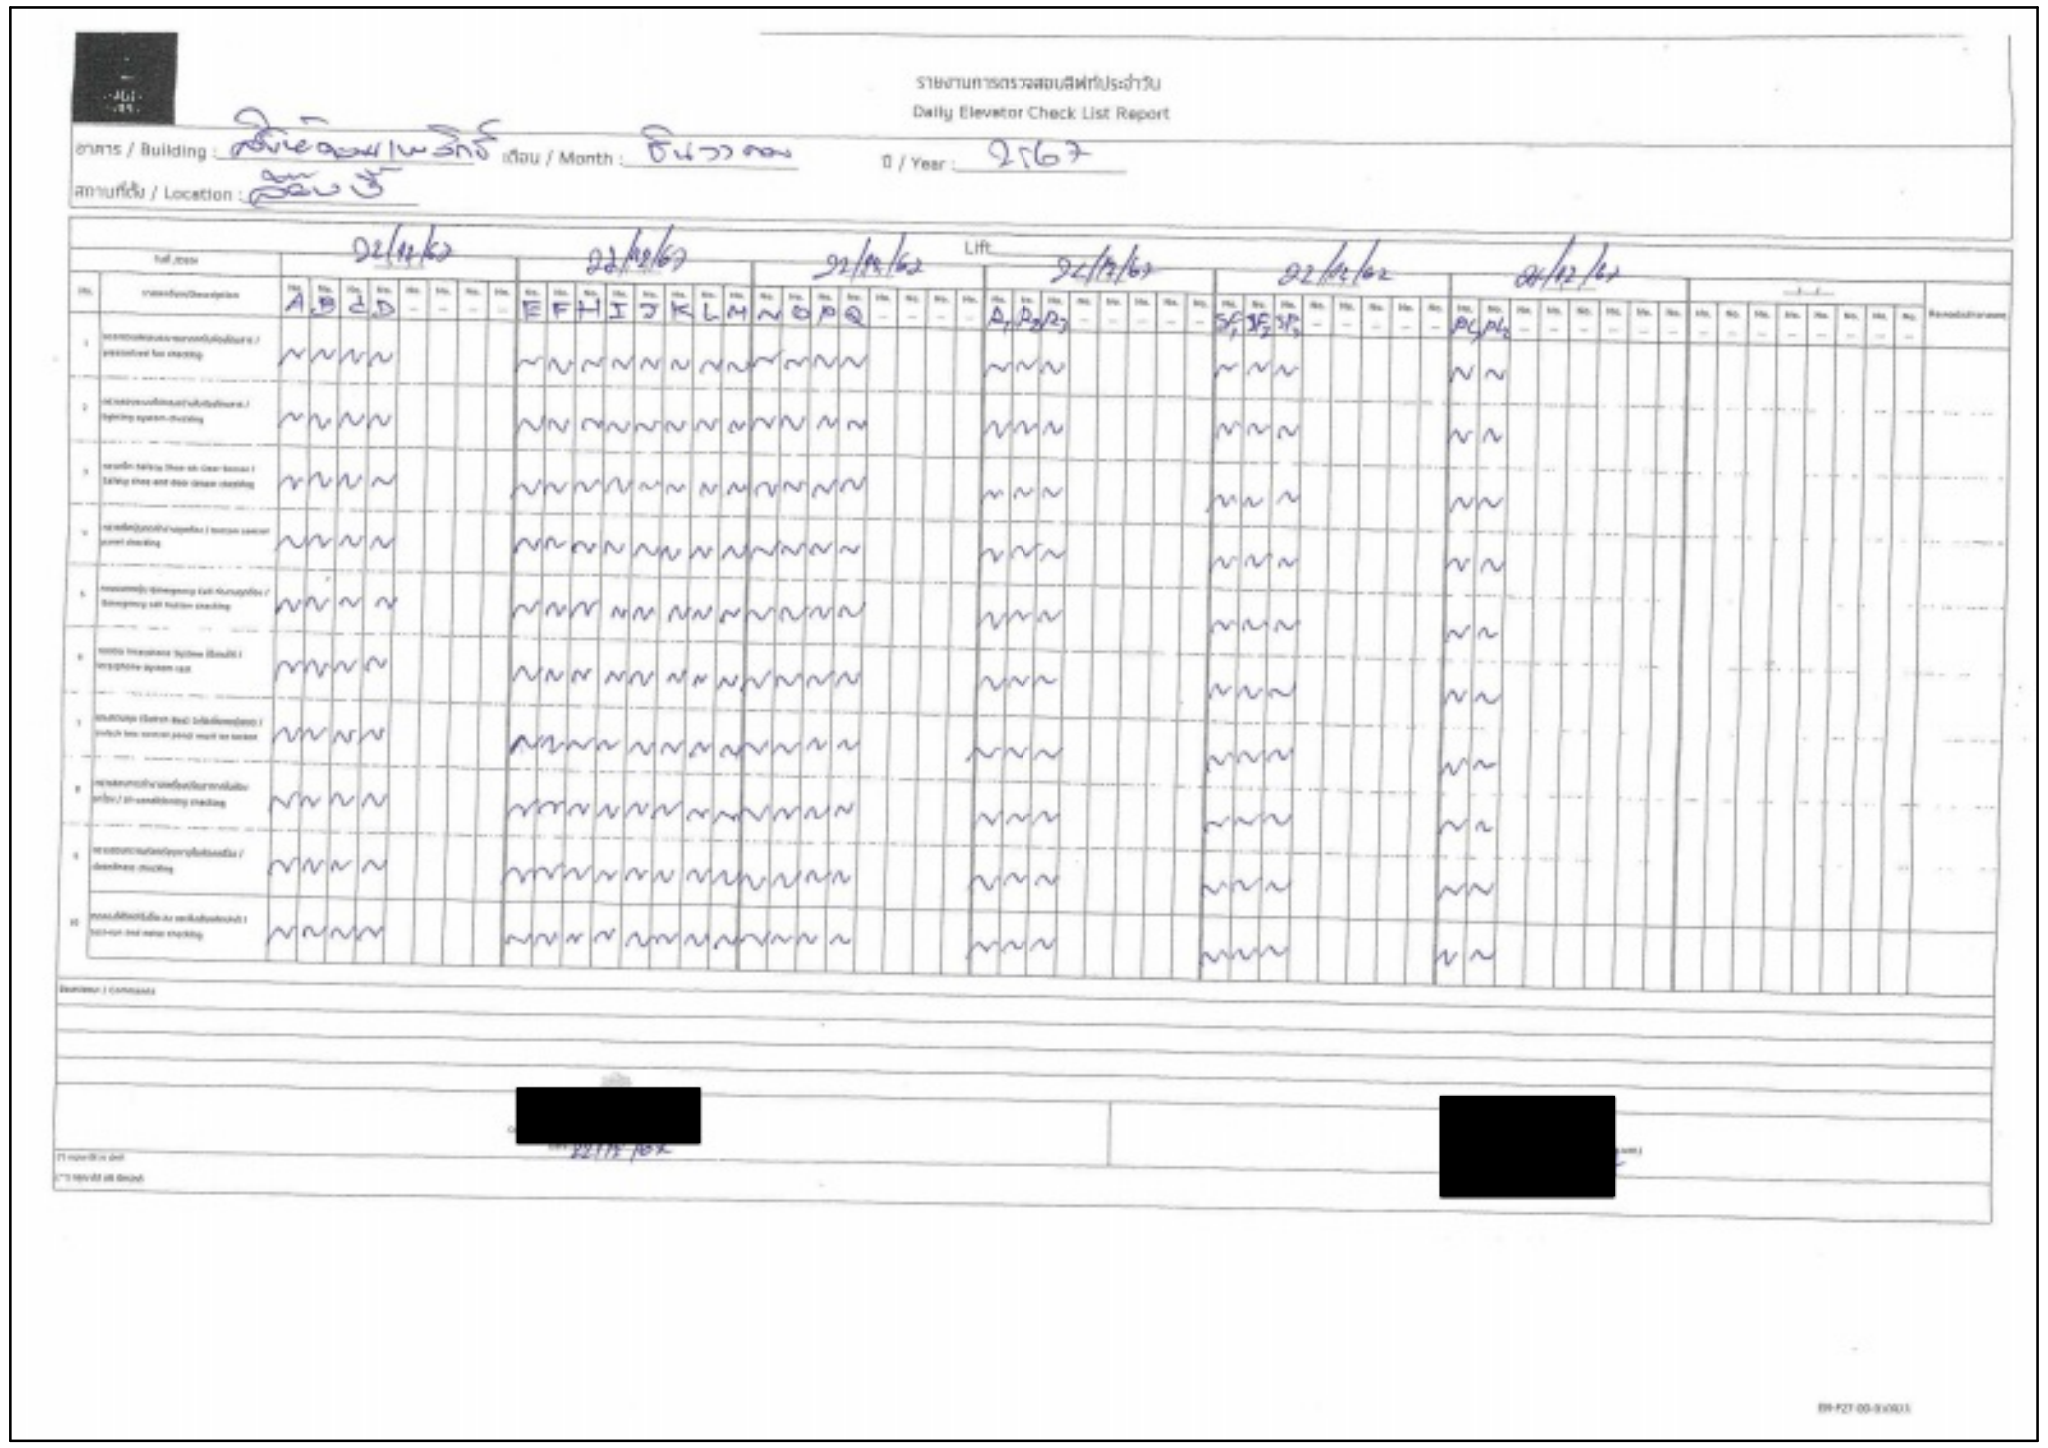

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : [illegible]
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : ๒๕๖๗
สถานที่ตั้ง / Location : ล็อบบี้

Lift

No.	รายละเอียด/Description	22/12/67				22/12/67								22/12/67				22/12/67			22/12/67			22/12/67	
		A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	PL1	PL2
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]
22/12/67

[redacted]

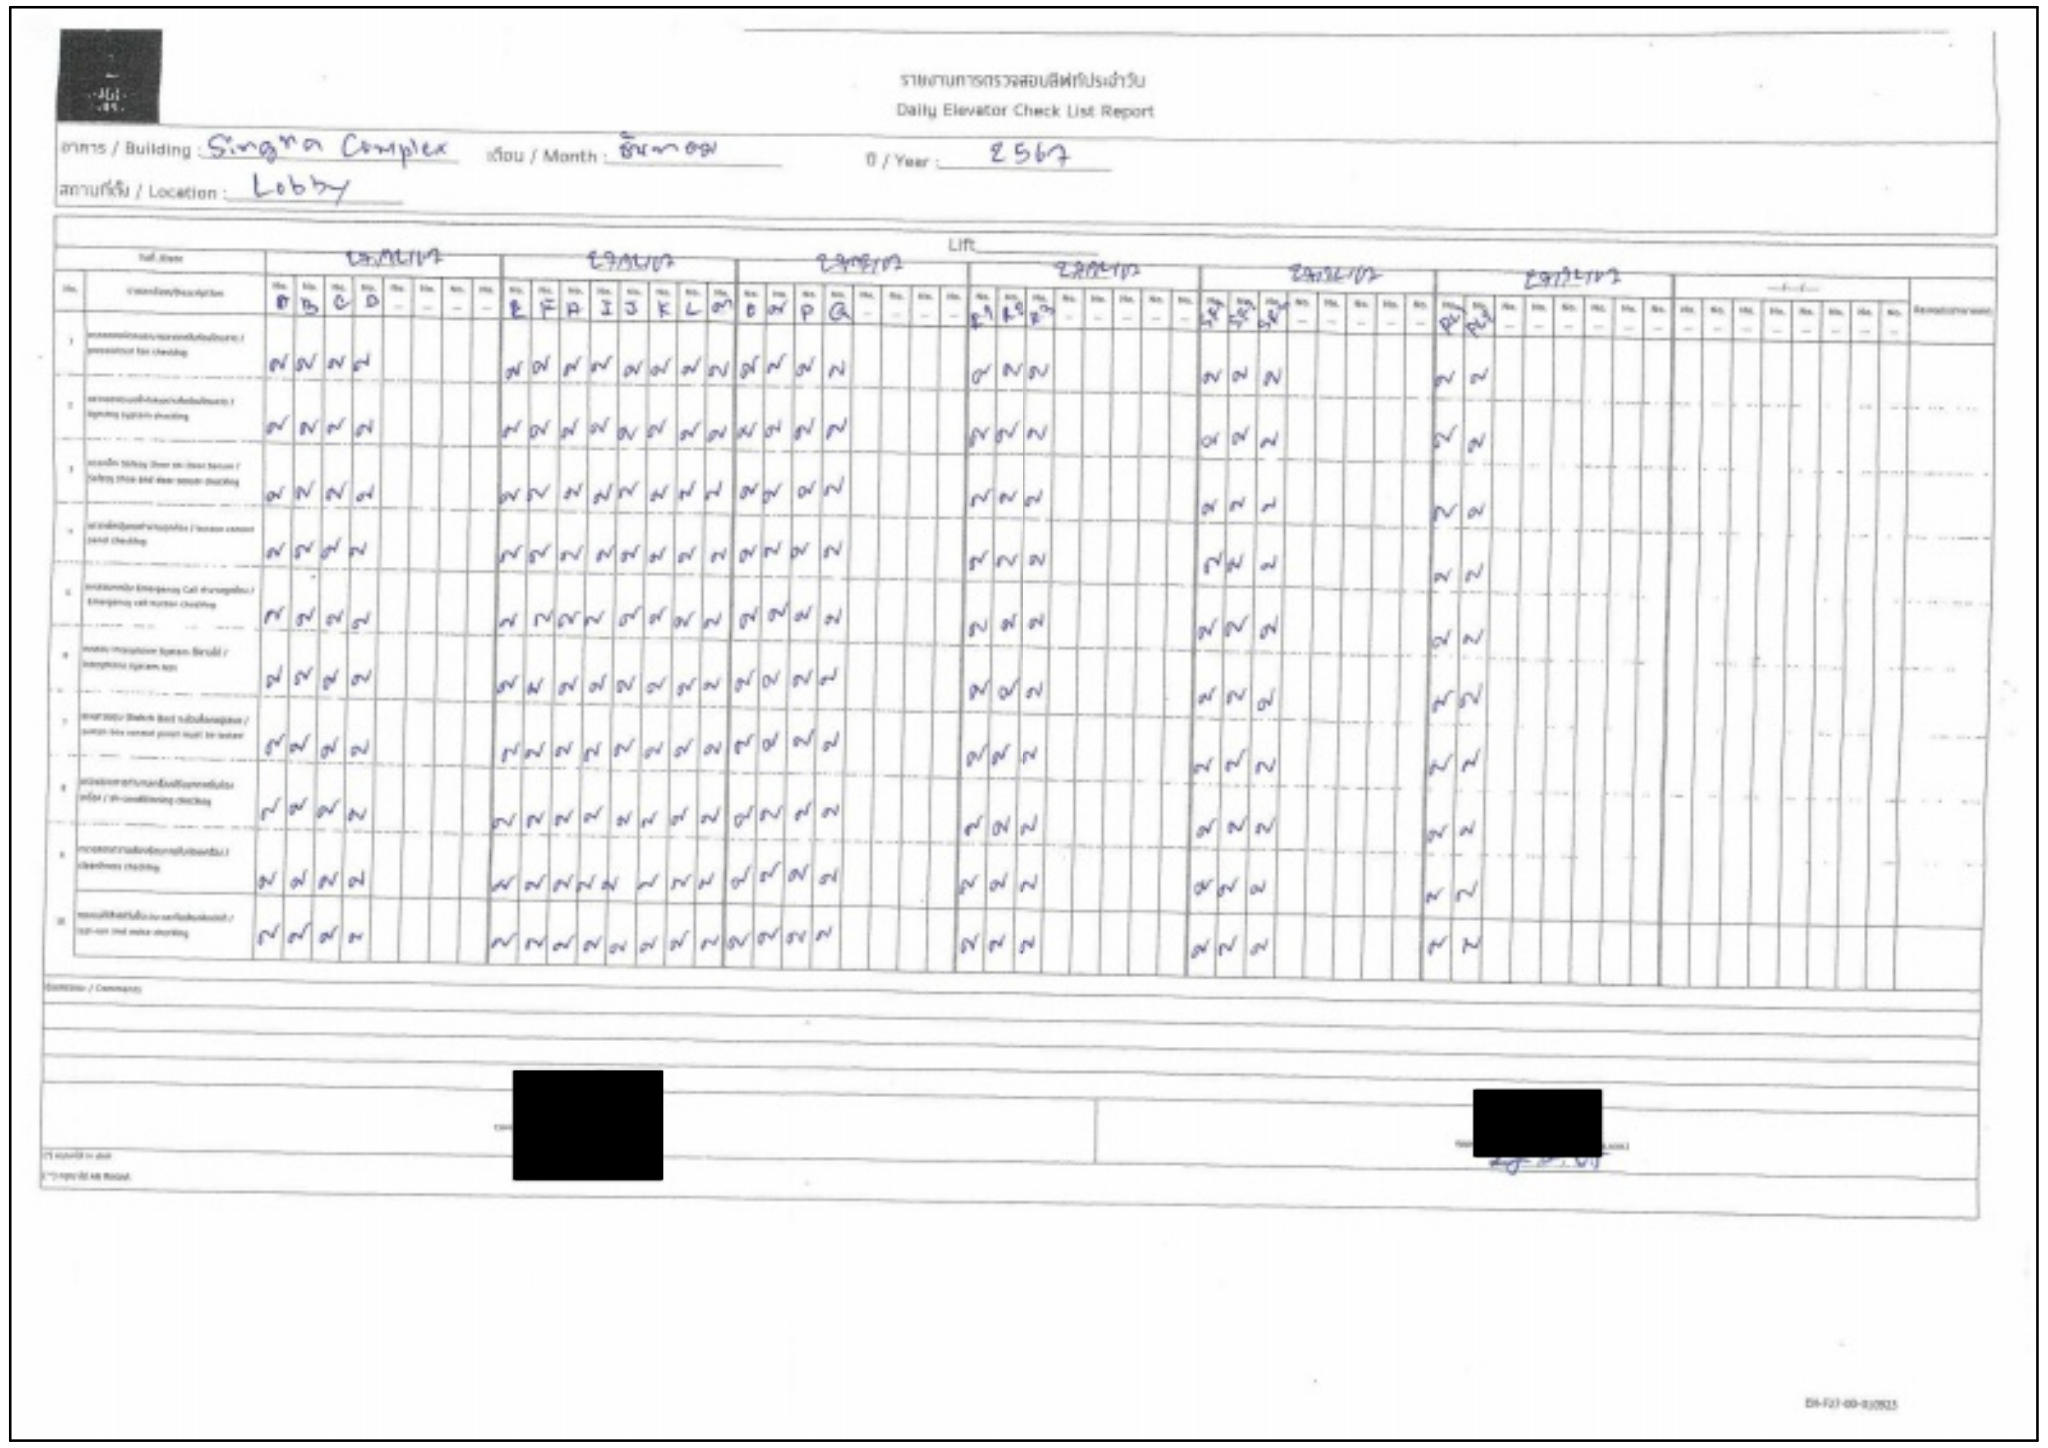

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : Singha Complex เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift

No.	Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	O	N	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	R1	R2
		๒๙ธ.ค.๖๗				๒๙ธ.ค.๖๗								๒๙ธ.ค.๖๗				๒๙ธ.ค.๖๗			๒๙ธ.ค.๖๗			๒๙ธ.ค.๖๗	
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]

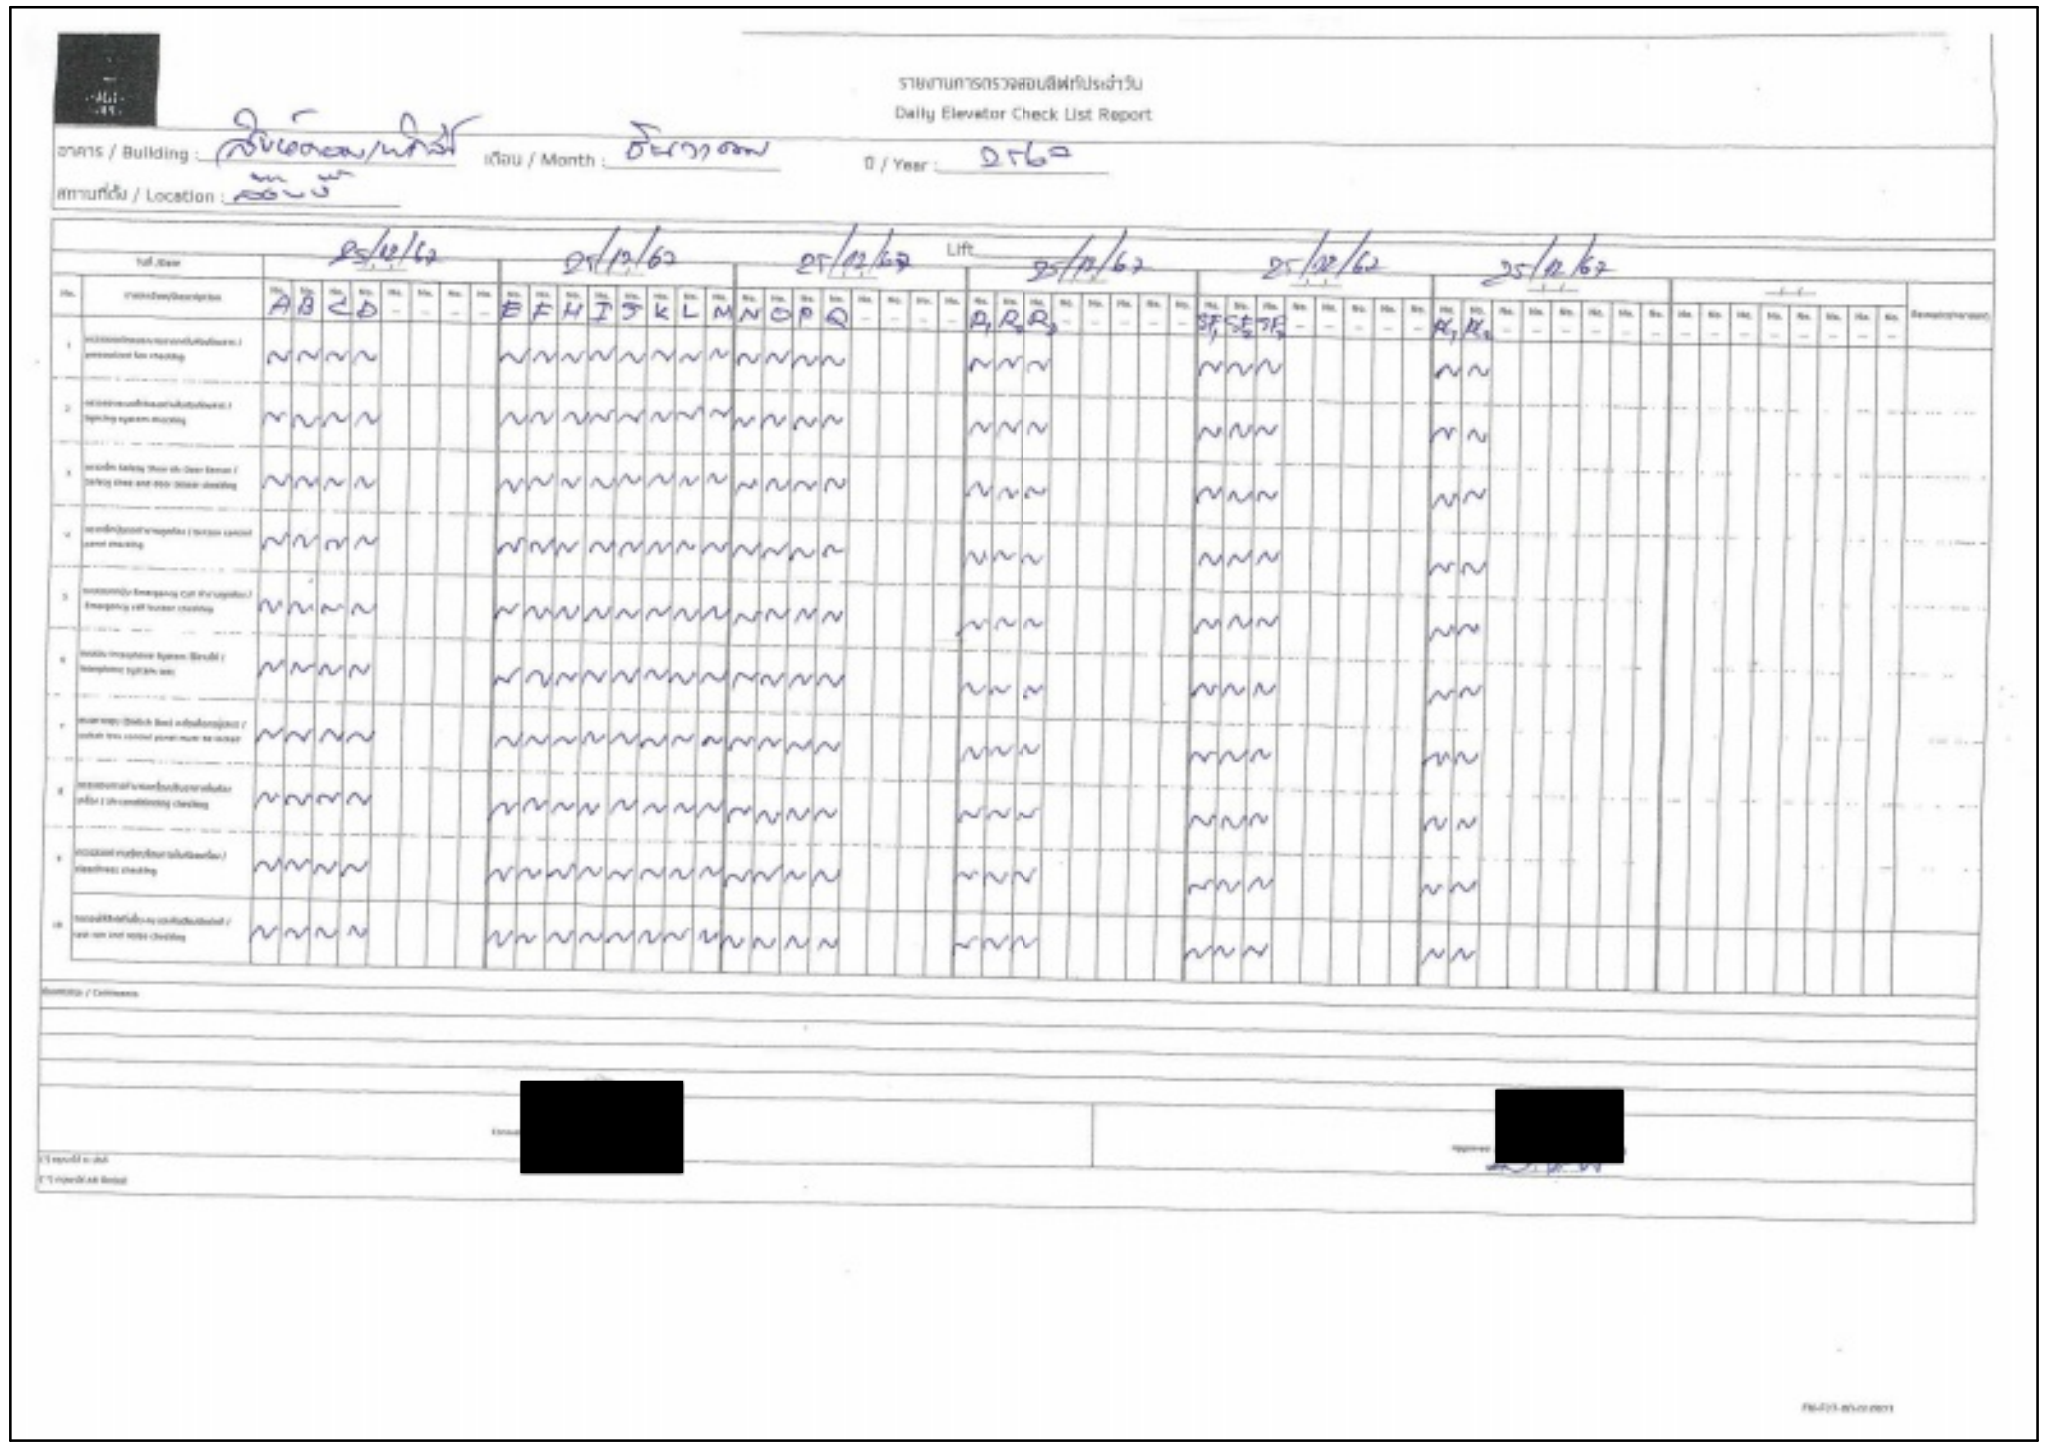

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : ล็อบบี้

Lift

No.	Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	R1	R2
		25/12/67				25/12/67								25/12/67				25/12/67			25/12/67			25/12/67	
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]

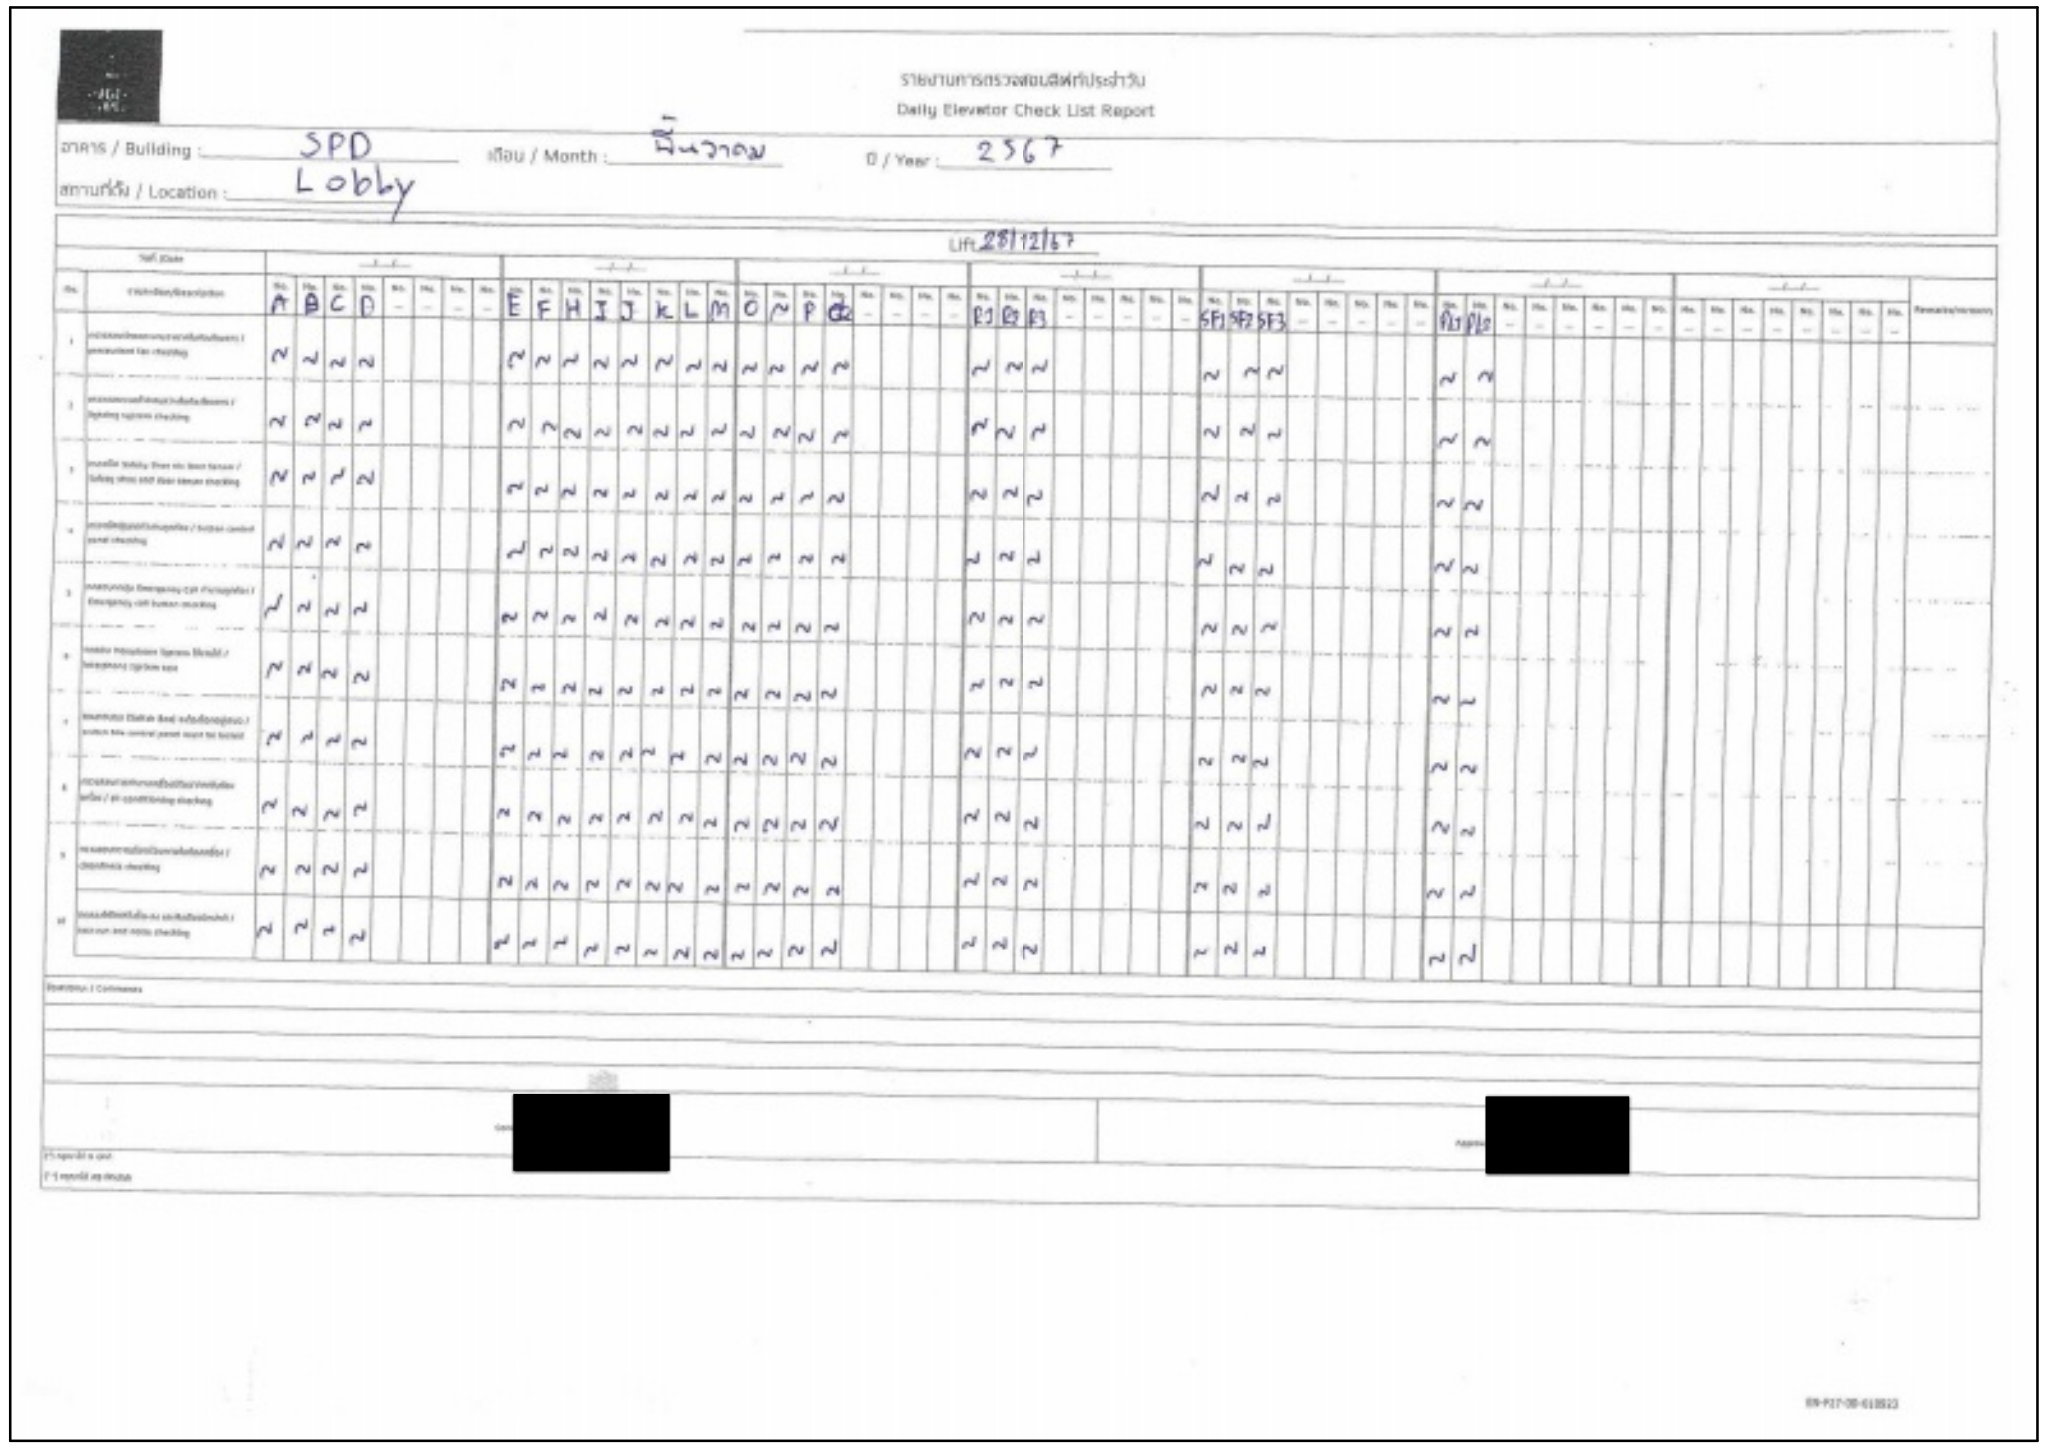

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : SPD เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift 28/12/67

No.	Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	O	N	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	R1	R2
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]

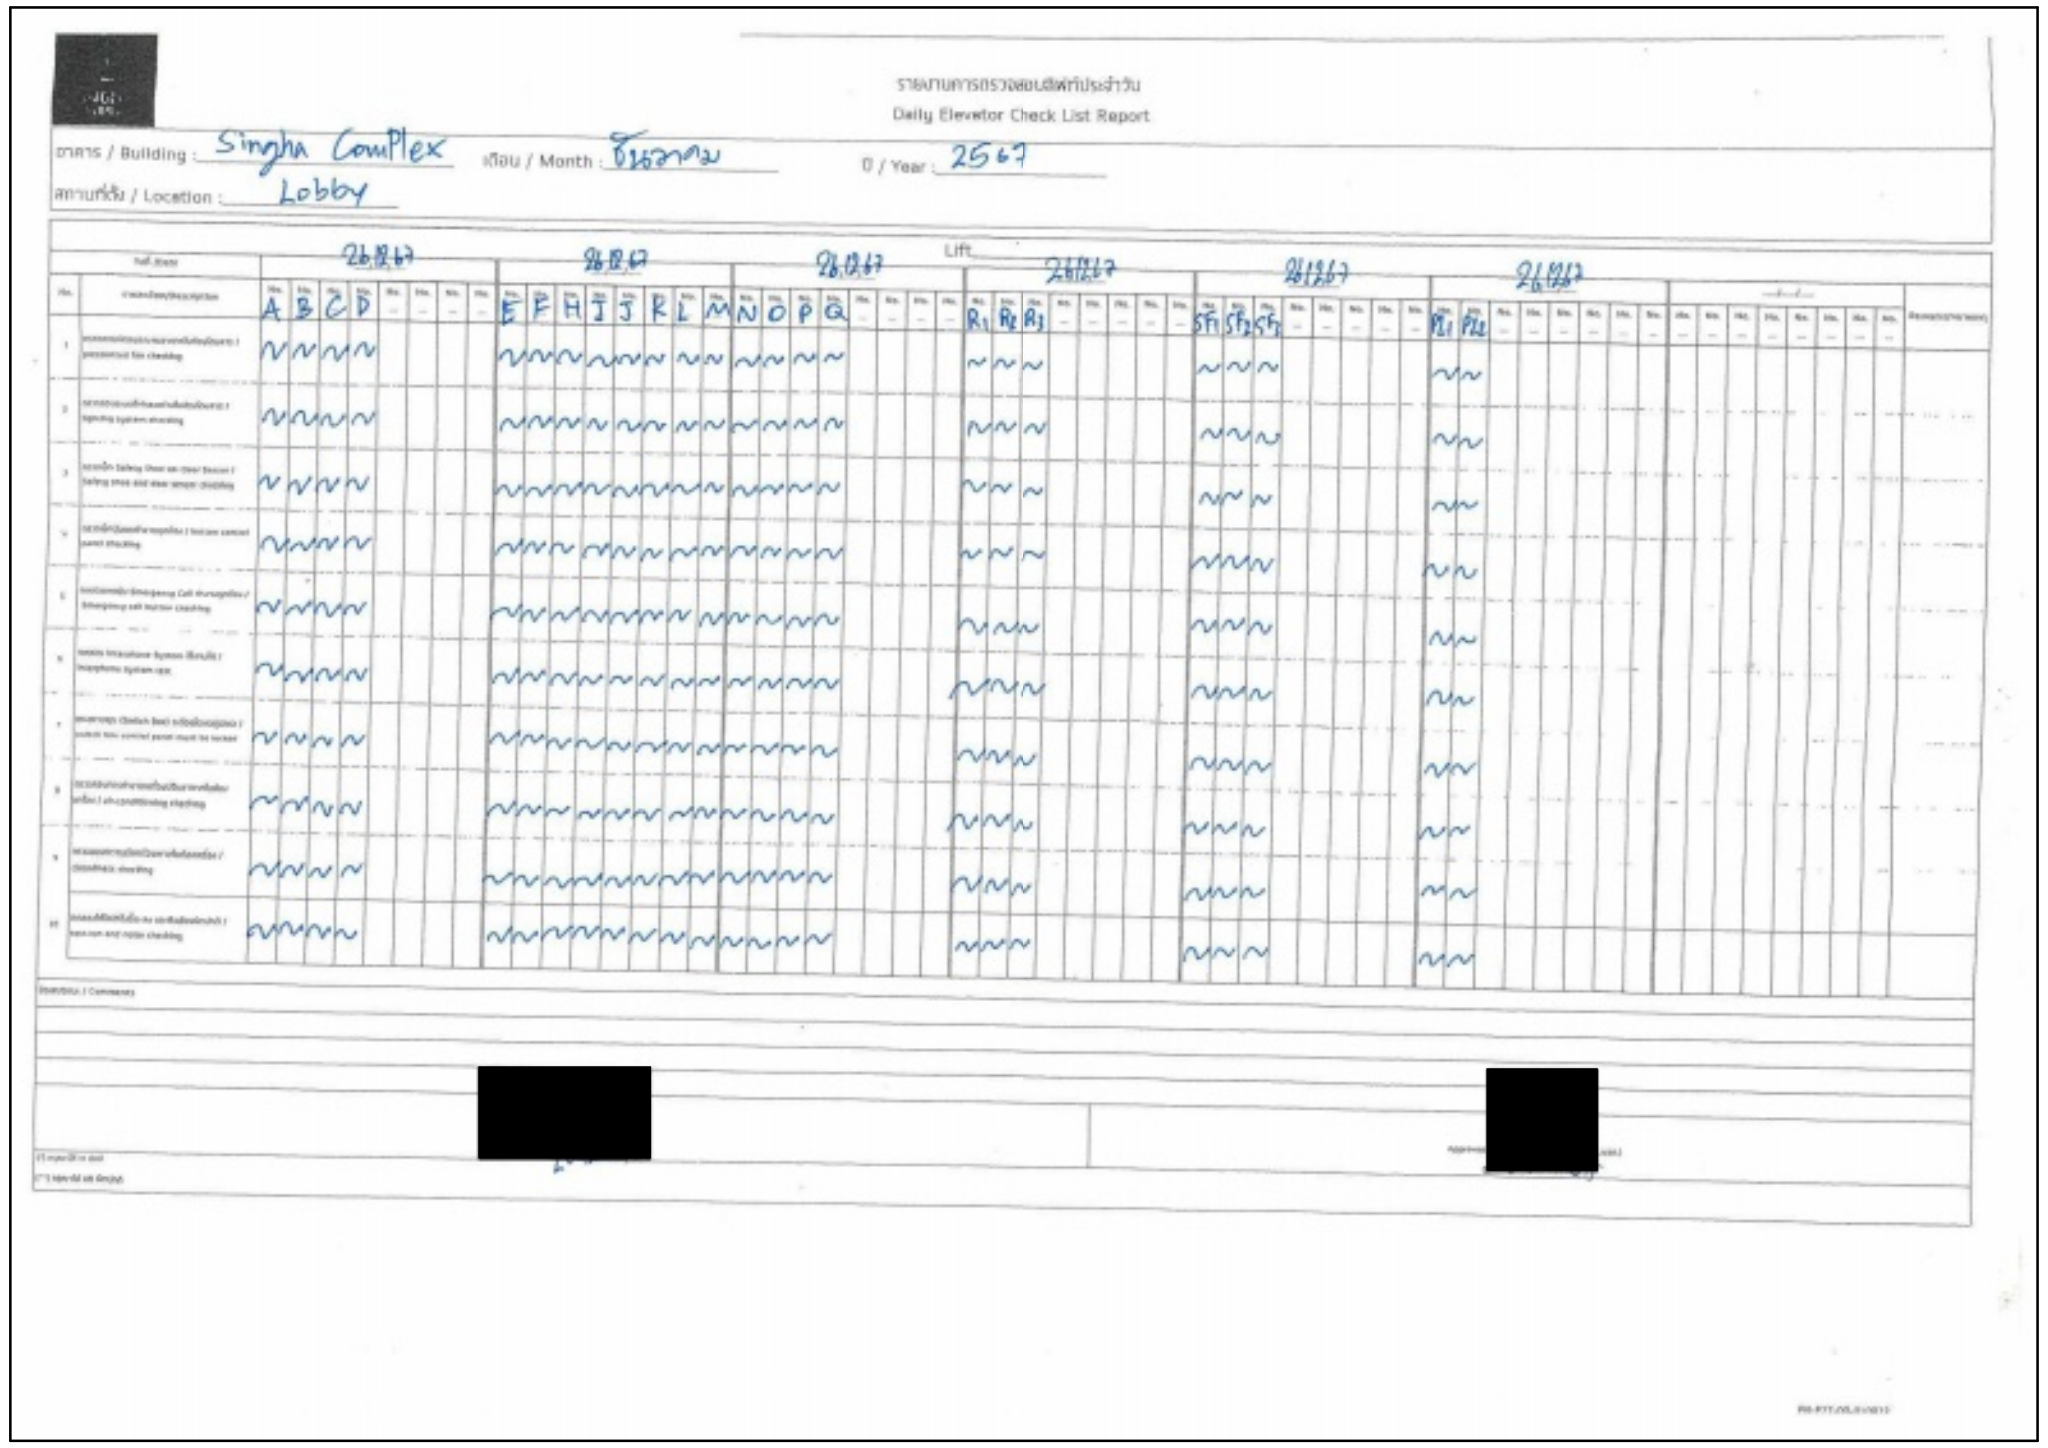

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : Singha Complex เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby

Lift

No.	Description	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2	R3	SF1	SF2	SF3	R1	R2
		26/12/67				26/12/67								26/12/67				26/12/67			26/12/67			26/12/67	
1	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted]

[redacted]

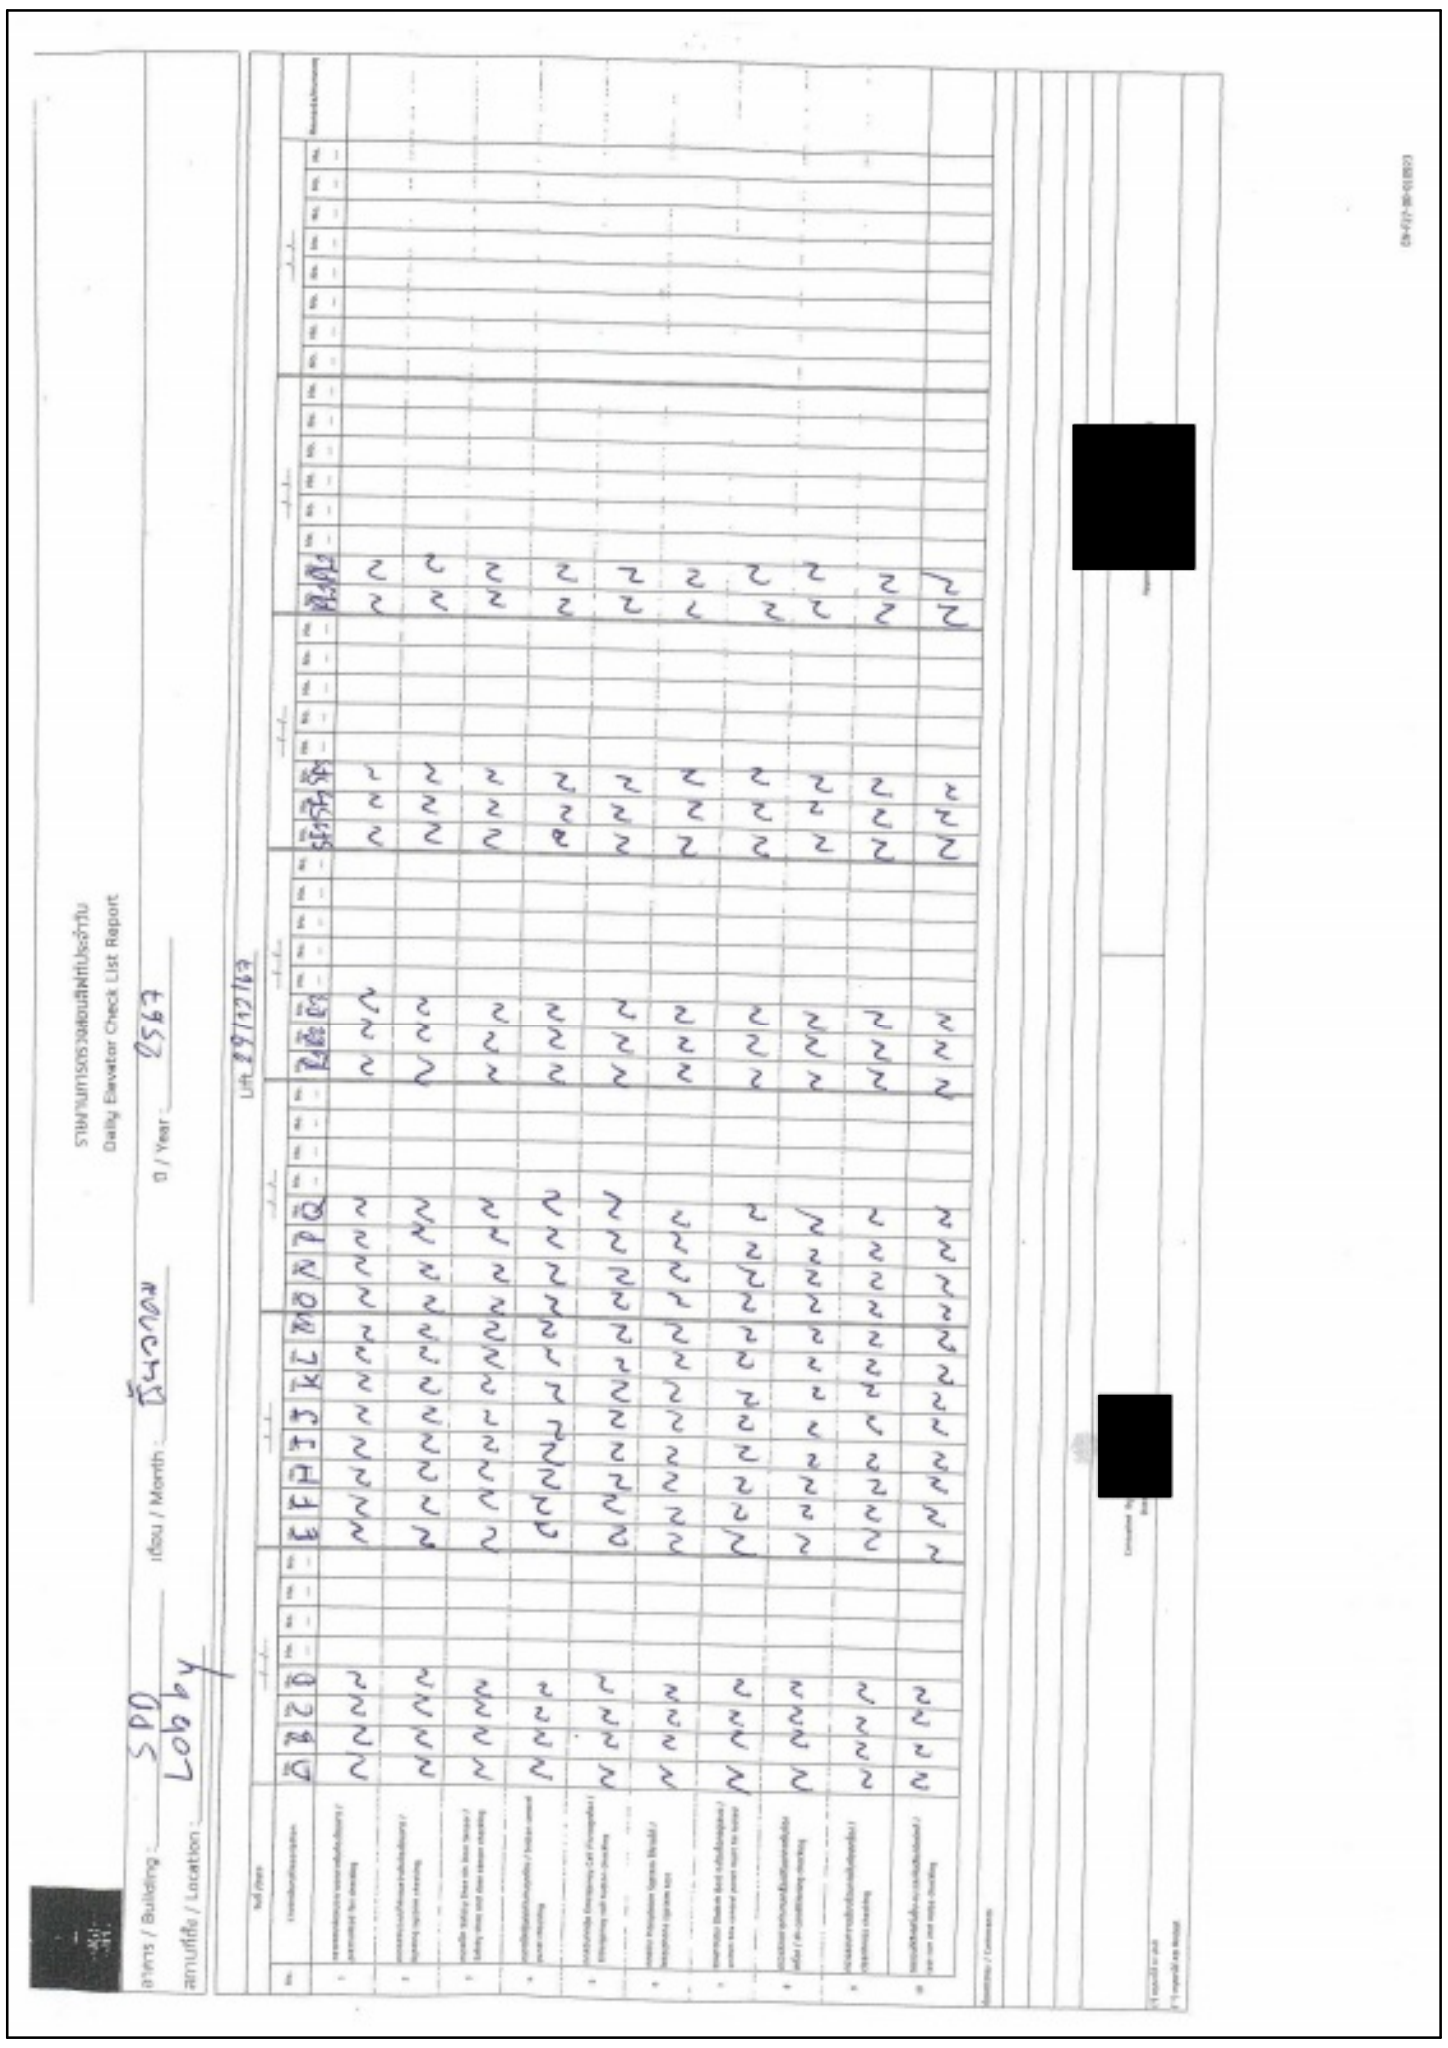

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : SPD
เดือน / Month : ธันวาคม
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby
Lift 29/12/67

[redacted]

[redacted]

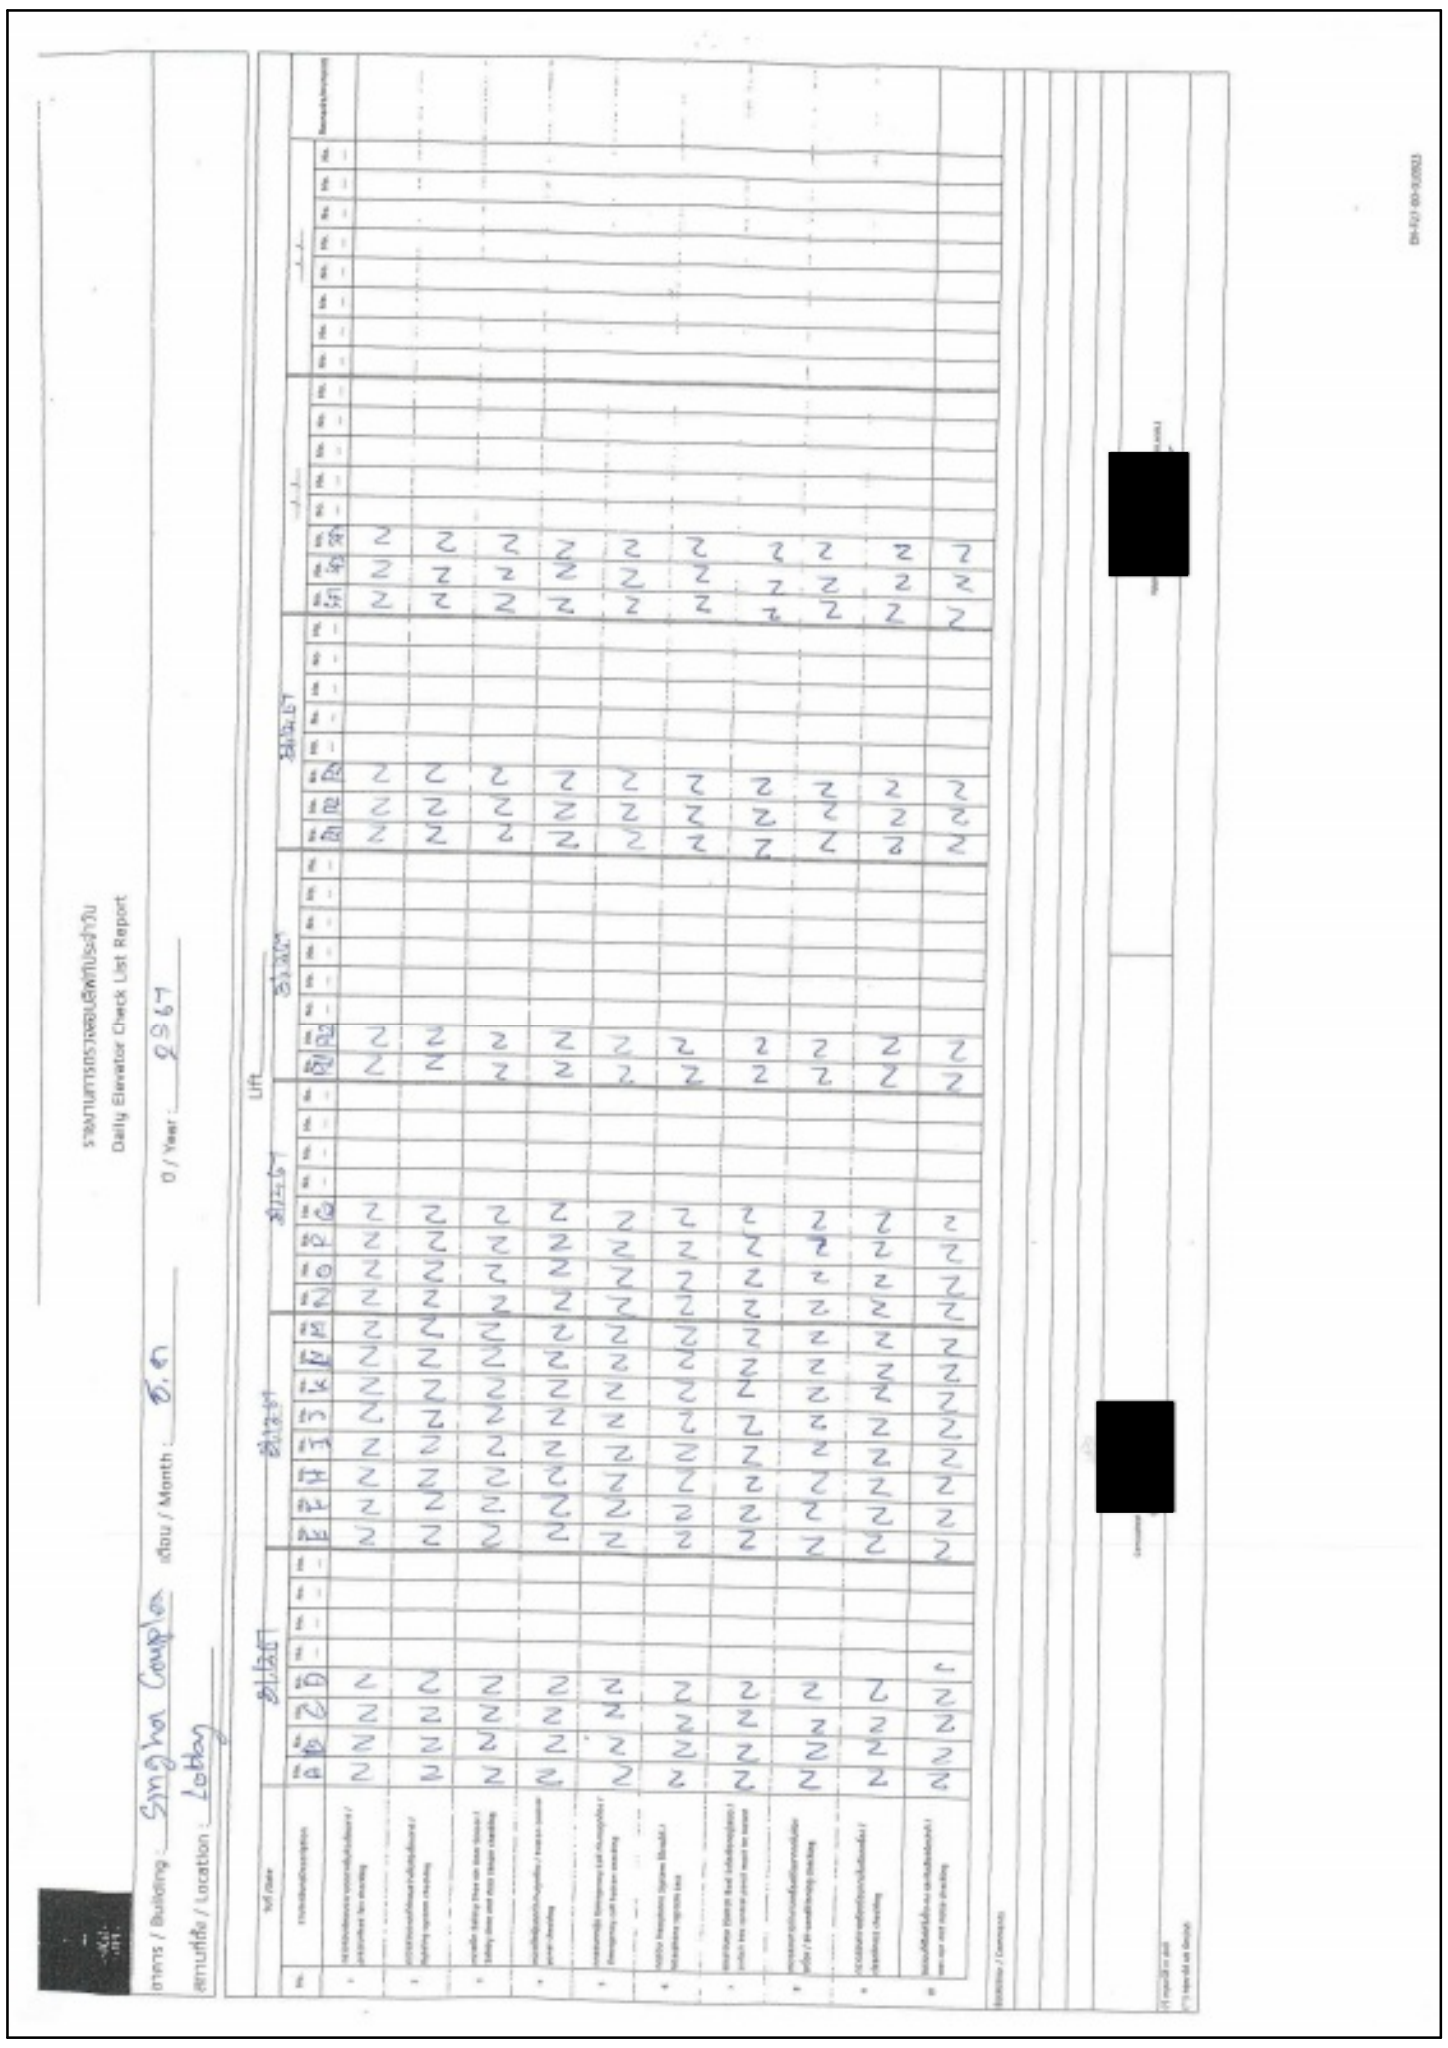

รายงานการตรวจสอบลิฟท์ประจำวัน
Daily Elevator Check List Report

อาคาร / Building : Singha Complex
เดือน / Month : ธ.ค
ปี / Year : 2567
สถานที่ตั้ง / Location : Lobby
Lift

[redacted]

[redacted]

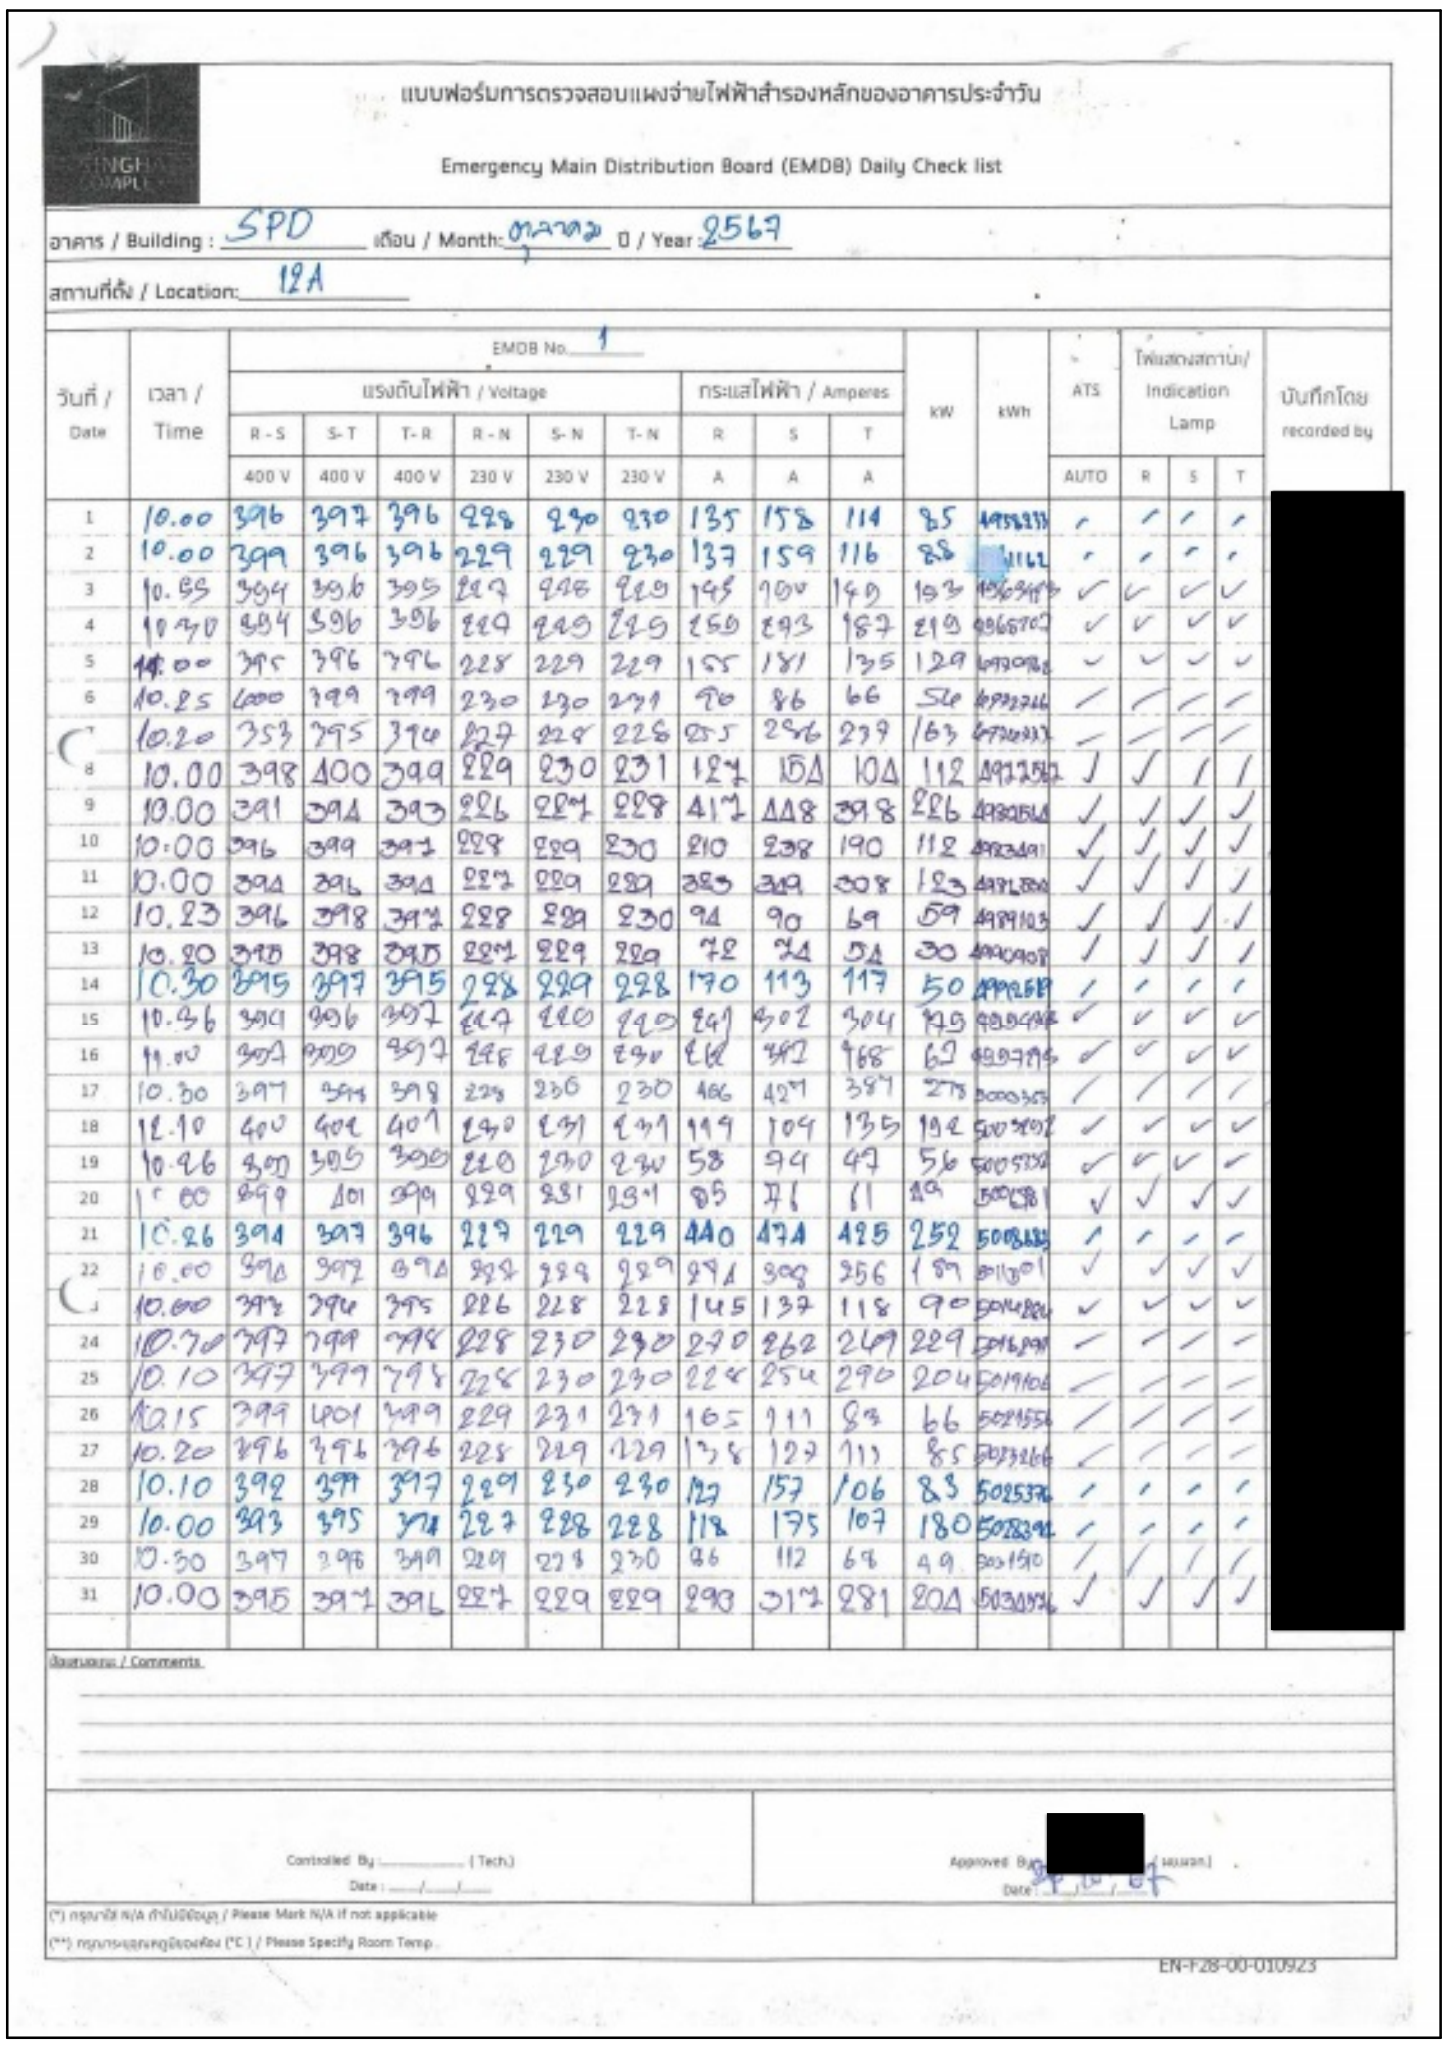

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าสำรองหลักของอาคารประจำวัน
Emergency Main Distribution Board (EMDB) Daily Check list

อาคาร / Building : SPD
เดือน / Month: ตุลาคม
ปี / Year: 2567
สถานที่ตั้ง / Location: 12A

EMDB No. 1

วันที่ / Date	เวลา / Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R-S 400 V	S-T 400 V	T-R 400 V	R-N 230 V	S-N 230 V	T-N 230 V	กระแสไฟฟ้า / Amperes R A	S A	T A	kW	kWh	ATS AUTO	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	บันทึกโดย recorded by
1	10.00	396	397	396	228	230	230	135	158	114	85	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
2	10.00	399	396	396	229	229	230	137	159	116	88	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
3	10.55	394	396	395	227	228	229	143	190	140	193	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
4	10.40	394	396	396	229	229	229	250	293	187	219	4965702	✓	✓	✓	✓	[redacted]
5	11.00	395	396	396	228	229	229	155	181	135	129	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
6	10.25	400	399	399	230	230	231	90	86	66	56	4972714	✓	✓	✓	✓	[redacted]
7	10.20	353	395	390	227	228	228	255	296	279	163	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
8	10.00	398	400	399	229	230	231	124	154	104	112	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
9	10.00	391	394	393	226	227	228	417	448	398	226	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
10	10.00	396	399	397	228	229	230	210	238	190	112	4983491	✓	✓	✓	✓	[redacted]
11	10.00	394	396	394	227	229	229	385	349	308	123	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
12	10.23	396	398	397	228	229	230	94	90	69	59	4989103	✓	✓	✓	✓	[redacted]
13	10.20	395	398	395	227	229	229	72	74	54	30	4990908	✓	✓	✓	✓	[redacted]
14	10.30	395	397	395	228	229	228	170	113	117	50	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
15	10.36	394	396	397	227	220	225	241	302	304	195	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
16	11.00	394	399	397	228	229	230	212	392	168	62	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
17	10.30	397	394	398	228	230	230	466	427	387	275	5000365	✓	✓	✓	✓	[redacted]
18	12.10	400	402	401	230	231	231	119	104	135	192	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
19	10.26	390	395	390	220	230	230	58	94	47	56	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
20	10.00	399	401	399	229	231	231	85	71	61	49	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
21	10.26	394	397	396	227	229	229	440	474	425	252	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
22	10.00	394	397	394	228	229	229	291	309	256	189	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
23	10.00	393	396	395	226	228	228	145	137	118	90	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
24	10.40	397	399	398	228	230	230	270	262	249	229	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
25	10.10	397	399	398	228	230	230	224	254	290	204	5019104	✓	✓	✓	✓	[redacted]
26	10.15	399	401	399	229	231	231	165	111	83	66	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
27	10.20	396	396	396	228	229	229	138	127	111	85	5023266	✓	✓	✓	✓	[redacted]
28	10.10	392	397	397	229	230	230	127	157	106	83	5025376	✓	✓	✓	✓	[redacted]
29	10.00	393	395	394	227	228	228	118	175	107	180	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
30	10.30	397	396	399	229	228	230	86	112	68	49	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
31	10.00	395	397	396	227	229	229	293	317	281	204	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By .... (Tech.)
Date : ..../..../....

Approved By [redacted] (ผจแ.อาคาร)
Date : 29/10/67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F28-00-010923

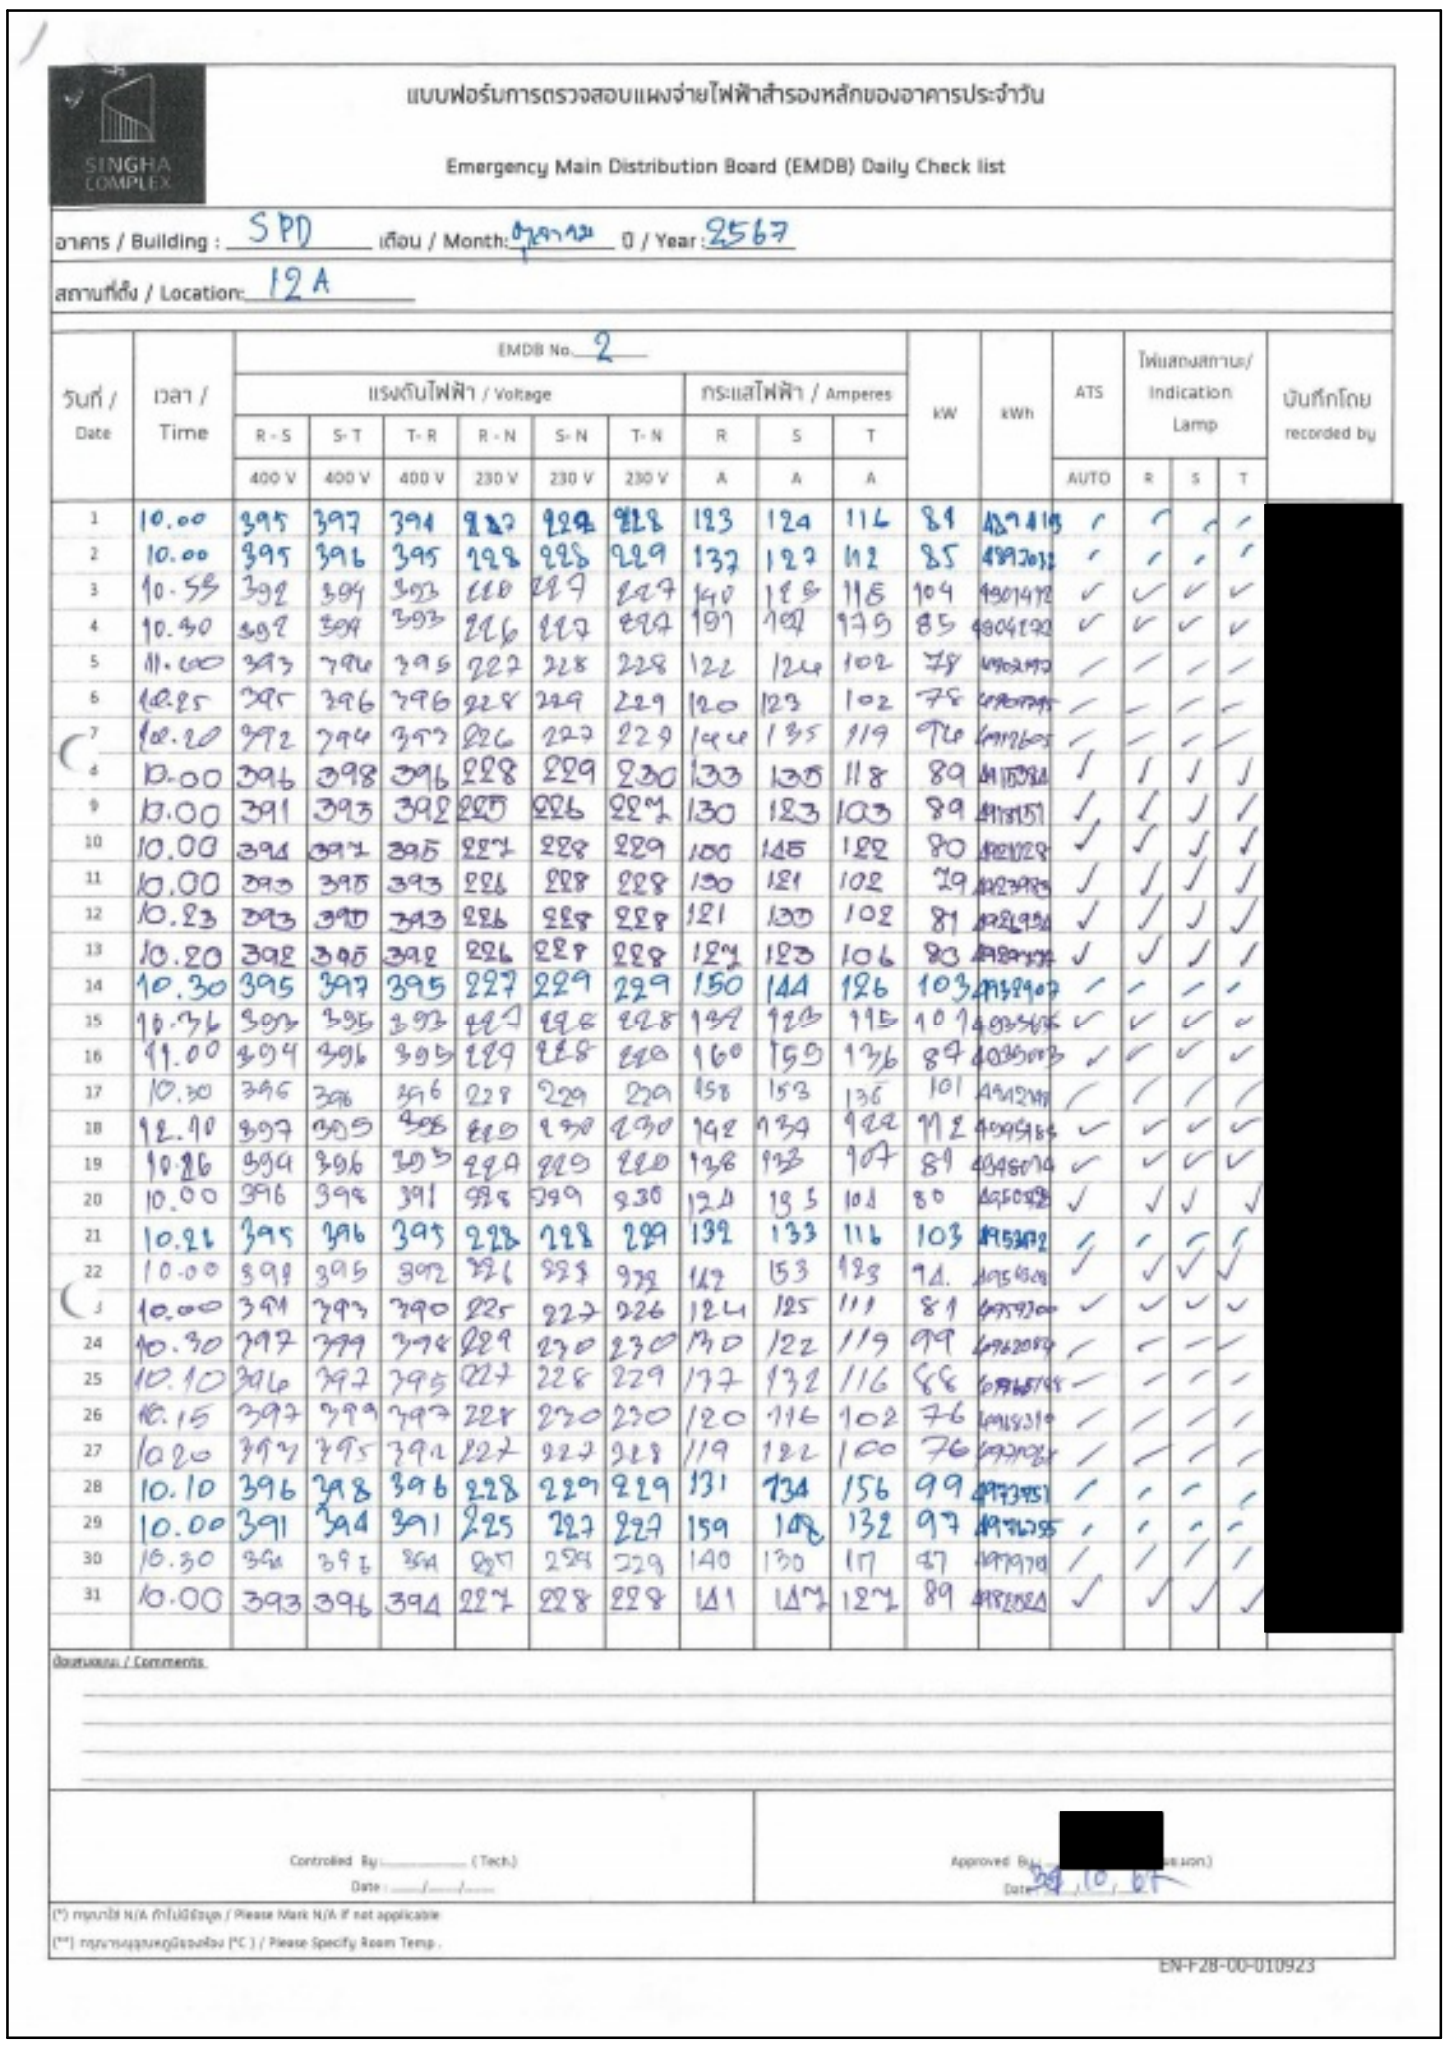

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าสำรองหลักของอาคารประจำวัน
Emergency Main Distribution Board (EMDB) Daily Check list

อาคาร / Building : SPD
เดือน / Month: ตุลาคม
ปี / Year: 2567
สถานที่ตั้ง / Location: 12 A

EMDB No. 2

วันที่ / Date	เวลา / Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R-S 400 V	S-T 400 V	T-R 400 V	R-N 230 V	S-N 230 V	T-N 230 V	กระแสไฟฟ้า / Amperes R A	S A	T A	kW	kWh	ATS AUTO	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	บันทึกโดย recorded by
1	10.00	395	397	394	227	229	228	123	124	116	84	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
2	10.00	395	396	395	228	228	229	132	127	112	85	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
3	10.55	392	394	393	220	229	227	140	125	115	104	4901472	✓	✓	✓	✓	[redacted]
4	10.40	392	394	393	226	227	224	191	192	175	85	4904192	✓	✓	✓	✓	[redacted]
5	11.00	393	396	395	227	228	228	122	124	102	78	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
6	10.25	395	396	396	228	229	229	120	123	102	78	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
7	10.20	392	394	393	226	227	229	144	135	119	90	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
8	10.00	396	398	396	228	229	230	133	135	118	89	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
9	10.00	391	393	392	225	226	227	130	123	103	89	4918151	✓	✓	✓	✓	[redacted]
10	10.00	394	397	395	227	228	229	100	145	122	80	4921028	✓	✓	✓	✓	[redacted]
11	10.00	393	395	393	226	228	228	130	121	102	79	4923985	✓	✓	✓	✓	[redacted]
12	10.23	393	390	393	226	228	228	121	130	102	81	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
13	10.20	392	395	392	226	228	228	124	123	106	80	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
14	10.30	395	397	395	227	229	229	150	144	126	103	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
15	10.36	393	395	393	227	228	228	132	125	115	107	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
16	11.00	394	396	395	229	228	220	160	159	136	84	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
17	10.30	396	396	396	228	229	229	158	153	136	101	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
18	12.10	397	395	395	220	230	230	142	134	122	112	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
19	10.26	394	396	395	224	229	220	138	133	107	81	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
20	10.00	396	398	391	228	229	230	124	135	104	80	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
21	10.21	395	396	395	228	228	229	132	133	116	103	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
22	10.00	398	395	392	226	228	232	142	153	128	94	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
23	10.00	391	393	390	225	227	226	124	125	111	81	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
24	10.30	397	399	398	229	230	230	140	122	119	99	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
25	10.10	396	397	395	227	228	229	177	132	116	88	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
26	10.15	397	399	397	228	230	230	120	116	102	76	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
27	10.20	397	395	392	227	227	228	119	122	100	76	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
28	10.10	396	398	396	228	229	229	131	134	156	99	4973951	✓	✓	✓	✓	[redacted]
29	10.00	391	394	391	225	227	227	159	148	132	97	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
30	10.30	394	396	394	227	229	229	140	130	117	47	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
31	10.00	393	396	394	227	228	228	141	147	127	89	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By .... (Tech.)
Date : ..../..../....

Approved By [redacted] (ผจแ.อาคาร)
Date : 29/10/67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F28-00-010923

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : SPD เดือน / Month : ตุลาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12 A

แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 1

วันที่ Date	เวลา Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	กระแสไฟฟ้า / Amperes R	S	T	kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85					
1	10.00	395	396	396	228	229	229	740	657	588	438	8718852	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
2	10.00	395	394	393	229	228	229	742	655	593	461	8719213	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]
3	10.40	394	396	395	229	228	229	721	640	548	429	8728896	0.96	✓	✓	✓	49	[redacted]
4	10.43	394	396	395	229	226	228	716	628	562	420	8734106	0.96	✓	✓	✓	39	[redacted]
5	11.00	398	396	396	228	229	229	322	294	252	190	8739856	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
6	10.25	397	398	399	230	230	231	187	166	135	104	8742823	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
7	10.25	397	396	395	227	226	226	729	667	610	468	8746511	0.96	✓	✓	✓	39	[redacted]
8	10.00	397	400	399	229	230	231	743	657	590	438	8758824	0.96	✓	✓	✓	45	[redacted]
9	10.00	393	398	394	227	227	228	745	649	586	434	8769134	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]
10	10.00	395	398	397	228	229	230	722	637	568	429	8765459	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
11	10.00	394	396	395	228	229	229	704	617	546	416	8771907	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]
12	10.24	396	398	396	228	229	229	197	170	162	118	8774208	0.97	✓	✓	✓	38	[redacted]
13	10.20	395	398	395	228	229	229	221	184	177	129	8779784	0.97	✓	✓	✓	40	[redacted]
14	10.30	396	398	396	228	229	229	240	202	156	134	8782743	0.97	✓	✓	✓	41	[redacted]
15	10.40	394	396	395	229	226	229	760	685	594	447	8786907	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]
16	10.55	396	396	397	228	229	230	740	657	593	440	8793350	0.99	✓	✓	✓	40	[redacted]
17	10.30	395	397	396	228	229	230	739	645	590	421	8799306	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
18	12.00	398	400	397	230	231	231	694	545	537	491	8806482	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
19	10.48	394	395	398	230	230	230	228	165	151	129	8810919	0.96	✓	✓	✓	37	[redacted]
20	10.00	398	401	398	229	230	231	184	154	139	104	8813413	0.98	✓	✓	✓	38	[redacted]
21	10.26	396	398	397	228	229	230	773	680	595	453	8817186	0.97	✓	✓	✓	39	[redacted]
	10.00	398	397	398	227	228	229	799	686	566	426	8823408	1	✓	✓	✓	40	[redacted]
23	10.00	393	395	392	226	227	228	265	209	157	139	8829451	1	✓	✓	✓	39	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : .... (Tech.)
Date : ...../...../.....

Approved By : [redacted] (ผจ.แผนก)
Date 31 / 10 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : SPD เดือน / Month : ตุลาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12 A

แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 1

วันที่ Date	เวลา Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	กระแสไฟฟ้า / Amperes R	S	T	kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85					
24/10	10.30	398	400	399	230	231	231	755	656	583	446	8833950	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]
25	10.15	395	398	397	228	229	230	779	686	584	452	8839695	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
26	10.15	399	400	398	230	231	231	224	204	162	133	8845065	0.96	✓	✓	✓	39	[redacted]
27	10.20	394	398	397	228	229	229	266	201	177	137	8847893	0.98	✓	✓	✓	39	[redacted]
28	10.10	397	399	398	229	230	230	782	701	617	463	8851785	0.97	✓	✓	✓	44	[redacted]
29	10.00	393	395	394	227	227	228	749	664	588	436	8855229	0.96	✓	✓	✓	45	[redacted]
30	10.30	395	396	397	228	229	229	745	659	501	449	8860612	0.96	✓	✓	✓	45	[redacted]
1	10.00	395	398	397	228	229	230	744	637	560	431	8871675	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : .... (Tech.)
Date : ...../...../.....

Approved By : [redacted] (ผจ.แผนก)
Date 31 / 10 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : SPD เดือน / Month : ตุลาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12 A

แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 2

วันที่ Date	เวลา Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	กระแสไฟฟ้า / Amperes R	S	T	kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85					
1	10.00	396	399	396	228	227	227	709	536	571	406	8659491	0.99	✓	✓	✓	40	[redacted]
2	10.00	399	391	393	229	230	227	706	539	575	453	8661413	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]
3	10.40	395	406	396	228	229	229	668	486	465	493	8669202	0.98	✓	✓	✓	43	[redacted]
4	10.43	395	396	395	229	229	229	559	416	415	336	8673975	0.99	✓	✓	✓	39	[redacted]
5	11.00	395	396	397	228	229	229	617	325	223	240	8680734	0.9	✓	✓	✓	41	[redacted]
6	10.25	397	398	398	229	230	230	259	191	178	135	8684316	0.9	✓	✓	✓	41	[redacted]
7	10.20	394	396	395	227	229	229	775	567	600	368	8688306	0.98	✓	✓	✓	40	[redacted]
8	10.00	398	400	399	229	231	231	758	590	606	372	8693941	0.99	✓	✓	✓	44	[redacted]
9	10.00	392	394	393	226	227	228	796	636	659	534	8699915	0.98	✓	✓	✓	42	[redacted]
10	10.00	396	398	397	228	229	230	604	456	483	448	8705909	0.99	✓	✓	✓	40	[redacted]
11	10.00	394	396	395	227	228	228	616	464	482	333	8711957	0.99	✓	✓	✓	42	[redacted]
12	10.25	395	397	396	228	229	229	329	216	207	168	8712802	0.97	✓	✓	✓	38	[redacted]
13	10.20	395	398	396	228	229	229	306	224	232	221	8720823	0.98	✓	✓	✓	37	[redacted]
14	10.30	395	397	395	227	229	229	350	244	253	163	8723953	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
15	10.40	395	397	396	227	229	229	671	465	498	400	8727629	0.97	✓	✓	✓	40	[redacted]
16	10.55	396	398	398	229	230	230	624	439	405	373	8733481	0.97	✓	✓	✓	40	[redacted]
17	10.30	396	398	397	228	229	229	504	399	385	268	8739529	0.97	✓	✓	✓	45	[redacted]
18	12.00	399	401	400	230	231	232	800	428	407	360	8746232	0.98	✓	✓	✓	40	[redacted]
19	10.48	398	399	398	230	231	230	305	204	407	159	8750979	0.97	✓	✓	✓	40	[redacted]
20	10.00	399	401	398	229	230	230	229	164	160	123	8753810	0.97	✓	✓	✓	40	[redacted]
21	10.26	396	398	397	229	230	230	656	497	503	392	8757628	0.98	✓	✓	✓	42	[redacted]
2	10.00	394	398	395	228	229	229	932	636	623	816	8763805	1	✓	✓	✓	43	[redacted]
23	10.00	393	394	395	226	228	228	739	236	227	178	8769045	1	✓	✓	✓	40	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : .... (Tech.)
Date : ...../...../.....

Approved By : [redacted] (ผจ.แผนก)
Date 31 / 10 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : SPD เดือน / Month : ตุลาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12 A

แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 2

วันที่ Date	เวลา Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	กระแสไฟฟ้า / Amperes R	S	T	kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85					
24/10	10.30	398	400	399	229	230	230	627	627	643	367	8779492	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
25	10.15	397	399	398	228	229	230	671	440	469	357	8779210	0.99	✓	✓	✓	41	[redacted]
26	10.15	399	401	398	229	231	231	374	274	277	206	8784602	0.99	✓	✓	✓	41	[redacted]
27	10.20	394	398	396	228	229	229	256	184	184	139	8787679	0.99	✓	✓	✓	41	[redacted]
28	10.10	397	399	397	229	229	230	861	604	641	328	8791200	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]
29	10.00	393	395	394	227	228	228	599	437	453	356	8797827	0.99	✓	✓	✓	44	[redacted]
30	10.00	396	399	397	228	229	230	695	589	541	376	8804021	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]
1	10.00	396	397	396	228	229	229	649	497	510	385	8809831	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : .... (Tech.)
Date : ...../...../.....

Approved By : [redacted] (ผจ.แผนก)
Date 31 / 10 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

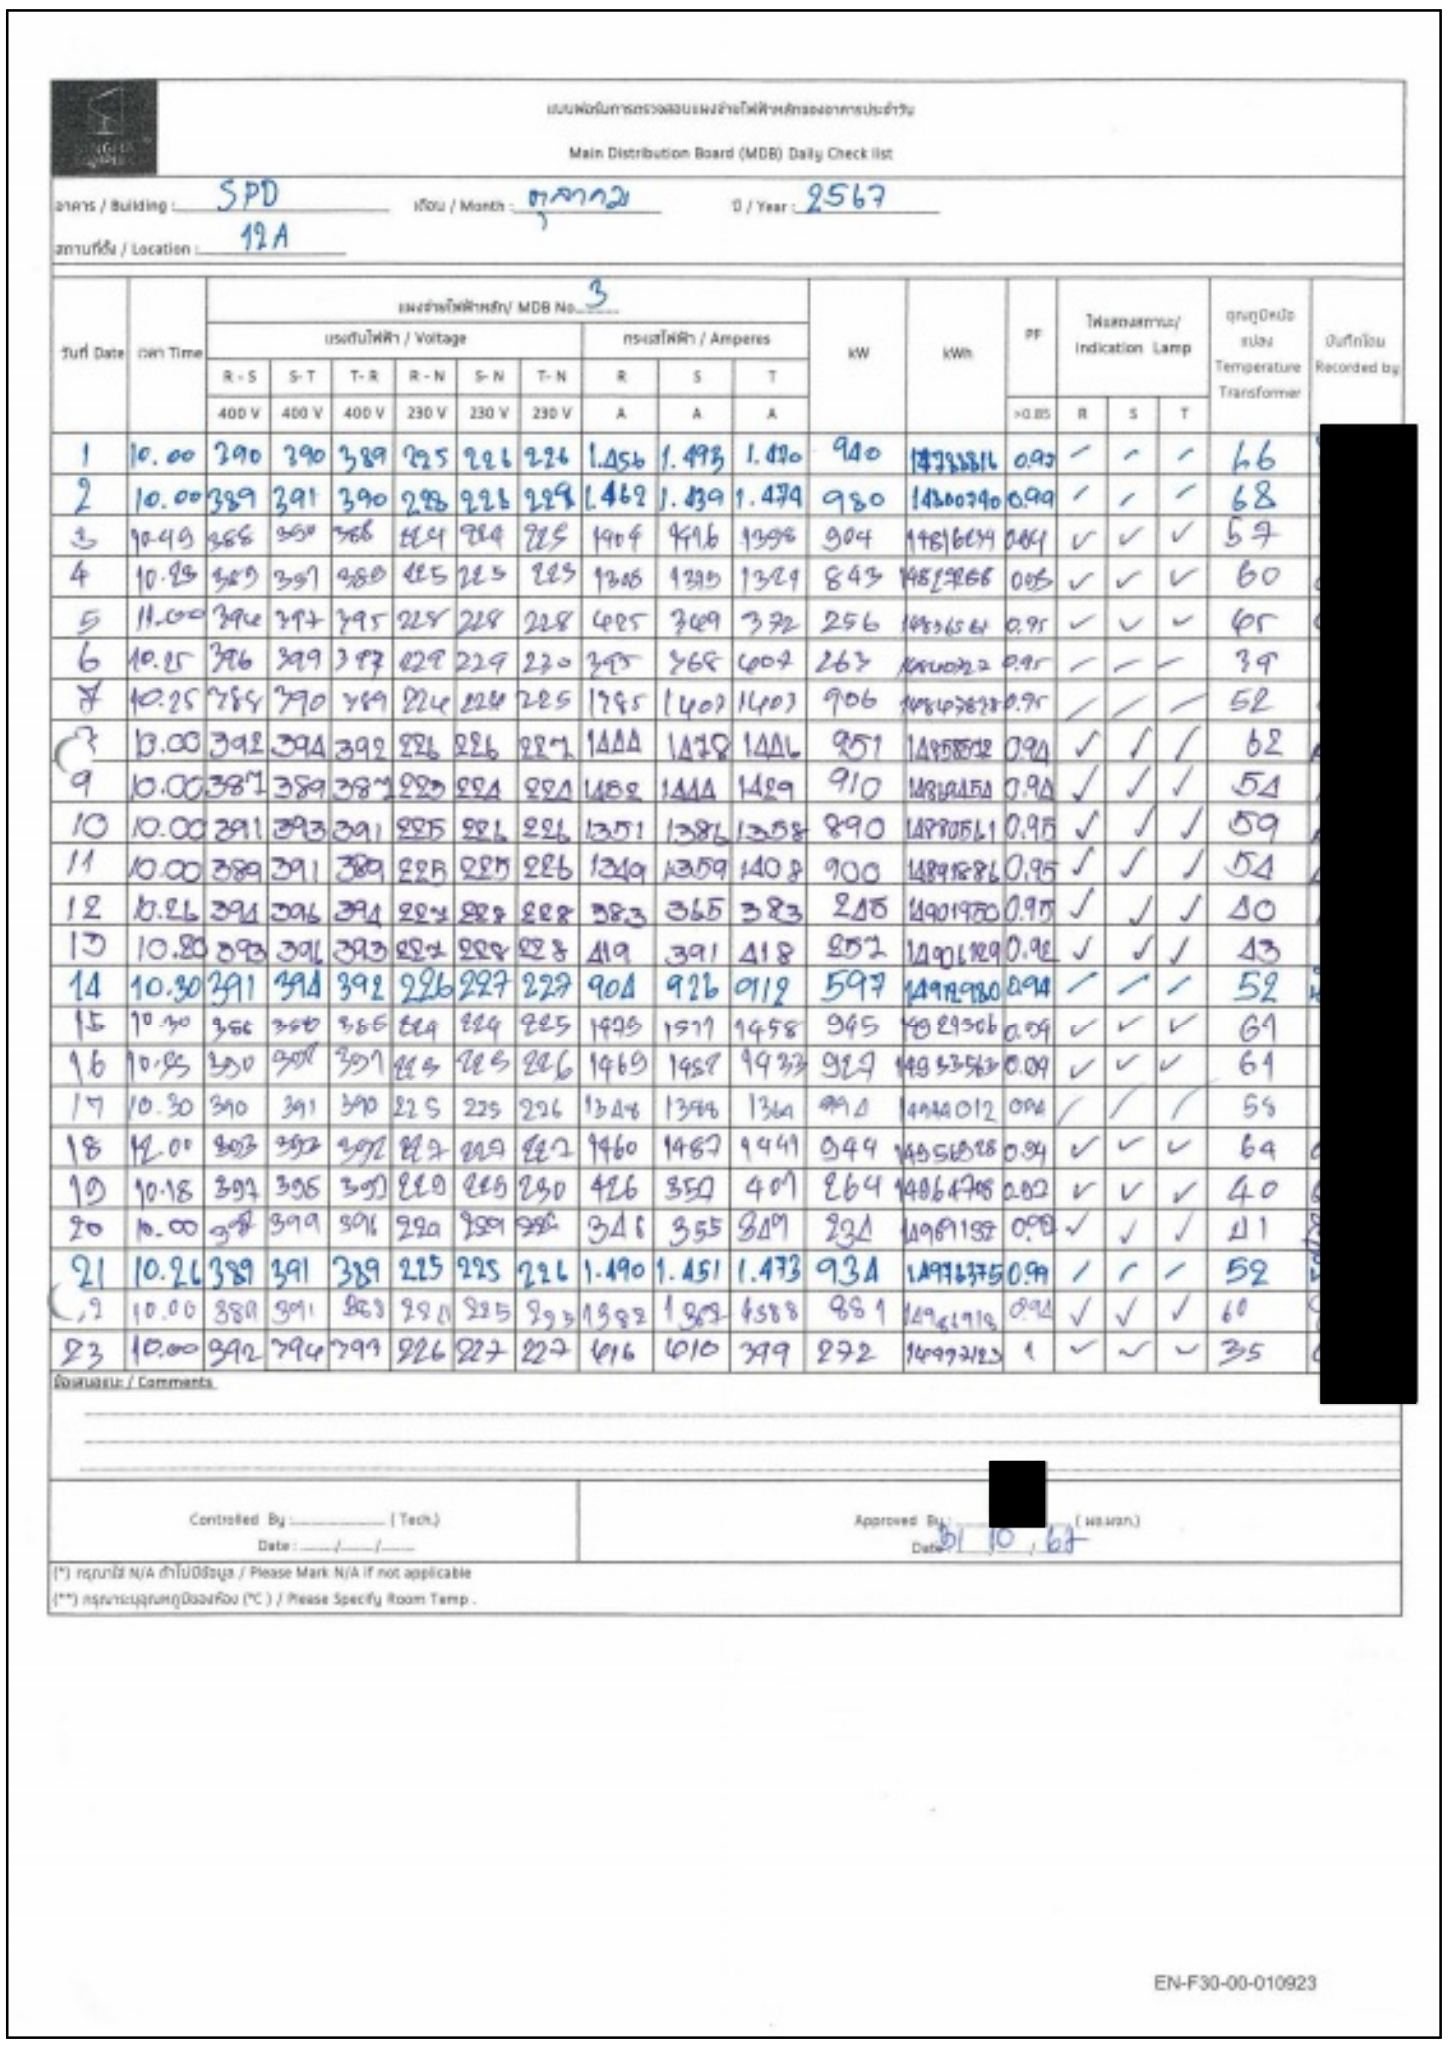

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : SPD เดือน / Month : ตุลาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12A

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 3									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
1	10.00	390	390	389	225	226	226	1.456	1.493	1.420	940	14733816	0.93	✓	✓	✓	66	[redacted]
2	10.00	389	391	390	228	228	229	1.462	1.439	1.474	980	14800740	0.99	✓	✓	✓	68	[redacted]
3	10.49	388	390	388	224	224	225	1404	1416	1398	904	14816634	0.94	✓	✓	✓	57	[redacted]
4	10.23	389	391	390	225	225	225	1308	1395	1329	843	14829268	0.95	✓	✓	✓	60	[redacted]
5	11.00	396	397	395	228	228	228	425	369	372	256	14836561	0.95	✓	✓	✓	65	[redacted]
6	10.25	396	399	397	229	229	230	395	368	407	263	14840822	0.95	✓	✓	✓	39	[redacted]
7	10.25	388	390	389	224	224	225	1385	1407	1407	906	14867838	0.95	✓	✓	✓	52	[redacted]
8	10.00	392	394	392	226	226	227	1444	1478	1446	951	14858812	0.94	✓	✓	✓	62	[redacted]
9	10.00	387	389	387	223	224	224	1482	1444	1429	910	14869454	0.94	✓	✓	✓	54	[redacted]
10	10.00	391	393	391	225	226	226	1351	1386	1358	890	14880561	0.95	✓	✓	✓	59	[redacted]
11	10.00	389	391	389	225	225	226	1349	1359	1408	900	14891886	0.95	✓	✓	✓	54	[redacted]
12	10.26	394	396	394	227	228	228	383	365	383	245	14901950	0.95	✓	✓	✓	40	[redacted]
13	10.20	393	396	393	227	228	228	419	391	418	257	14906129	0.92	✓	✓	✓	43	[redacted]
14	10.30	391	394	392	226	227	227	904	926	912	597	14912980	0.94	✓	✓	✓	52	[redacted]
15	10.30	386	388	386	224	224	225	1493	1511	1458	945	14929306	0.94	✓	✓	✓	61	[redacted]
16	10.25	390	392	391	225	225	226	1469	1458	1433	929	14953563	0.94	✓	✓	✓	61	[redacted]
17	10.30	390	391	390	225	225	226	1348	1396	1364	914	14944012	0.94	✓	✓	✓	58	[redacted]
18	12.00	393	392	392	227	229	227	1460	1467	1441	944	14956828	0.94	✓	✓	✓	64	[redacted]
19	10.18	397	395	397	229	225	230	426	350	401	264	14964798	0.92	✓	✓	✓	40	[redacted]
20	10.00	398	399	396	229	229	229	346	355	349	234	14969158	0.92	✓	✓	✓	41	[redacted]
21	10.26	389	391	389	225	225	226	1.490	1.451	1.473	934	14976375	0.94	✓	✓	✓	52	[redacted]
22	10.00	389	391	389	225	225	223	1382	1387	1388	881	14981919	0.94	✓	✓	✓	60	[redacted]
23	10.00	392	394	399	226	227	227	616	610	399	292	14992123	1	✓	✓	✓	35	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : .... (Tech.)
Date : ..../..../....

Approved By : [redacted] (ผจ.ฝอก.)
Date 31 / 10 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

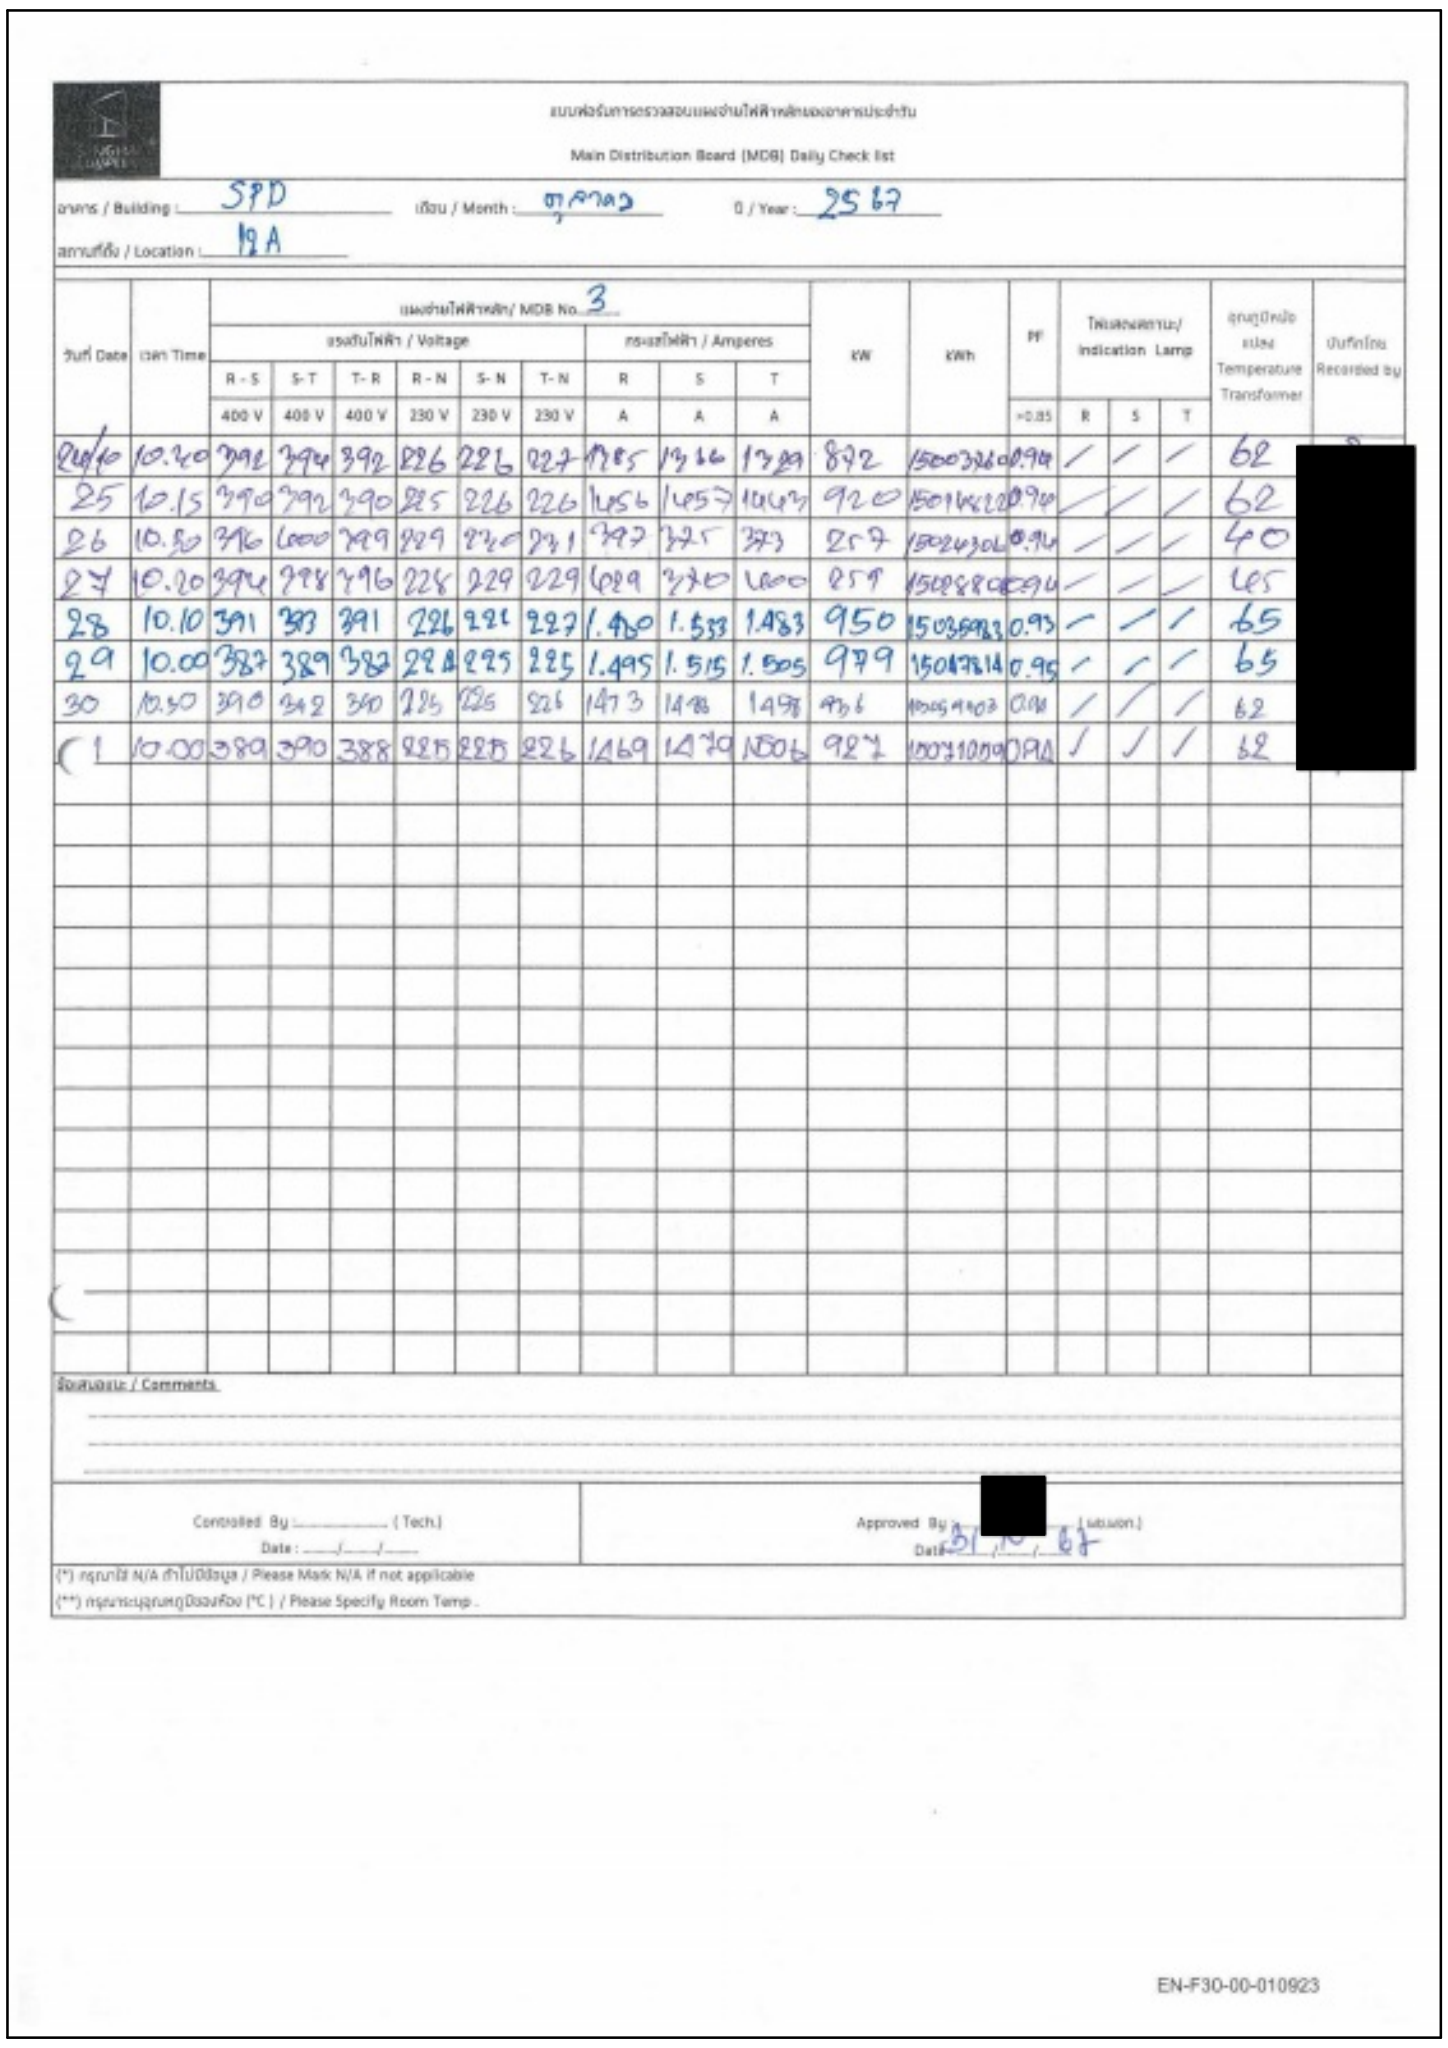

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : SPD เดือน / Month : ตุลาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12A

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 3									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
24/10	10.20	392	394	392	226	226	227	1385	1366	1389	892	15003260	0.94	✓	✓	✓	62	[redacted]
25	10.15	390	392	390	225	226	226	1456	1457	1443	920	15014820	0.94	✓	✓	✓	62	[redacted]
26	10.50	396	400	399	229	230	231	397	375	373	257	15024301	0.94	✓	✓	✓	40	[redacted]
27	10.20	394	398	396	228	229	229	429	370	400	259	15028800	0.94	✓	✓	✓	45	[redacted]
28	10.10	391	393	391	226	226	227	1.480	1.533	1.483	950	15036983	0.93	✓	✓	✓	65	[redacted]
29	10.00	387	389	387	224	225	225	1.495	1.515	1.505	979	15047814	0.95	✓	✓	✓	65	[redacted]
30	10.30	390	392	390	225	226	226	1473	1488	1498	936	15059403	0.94	✓	✓	✓	62	[redacted]
1	10.00	389	390	388	225	225	226	1469	1470	1506	927	15071009	0.94	✓	✓	✓	62	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : .... (Tech.)
Date : ..../..../....

Approved By : [redacted] (ผจ.ฝอก.)
Date 31 / 10 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

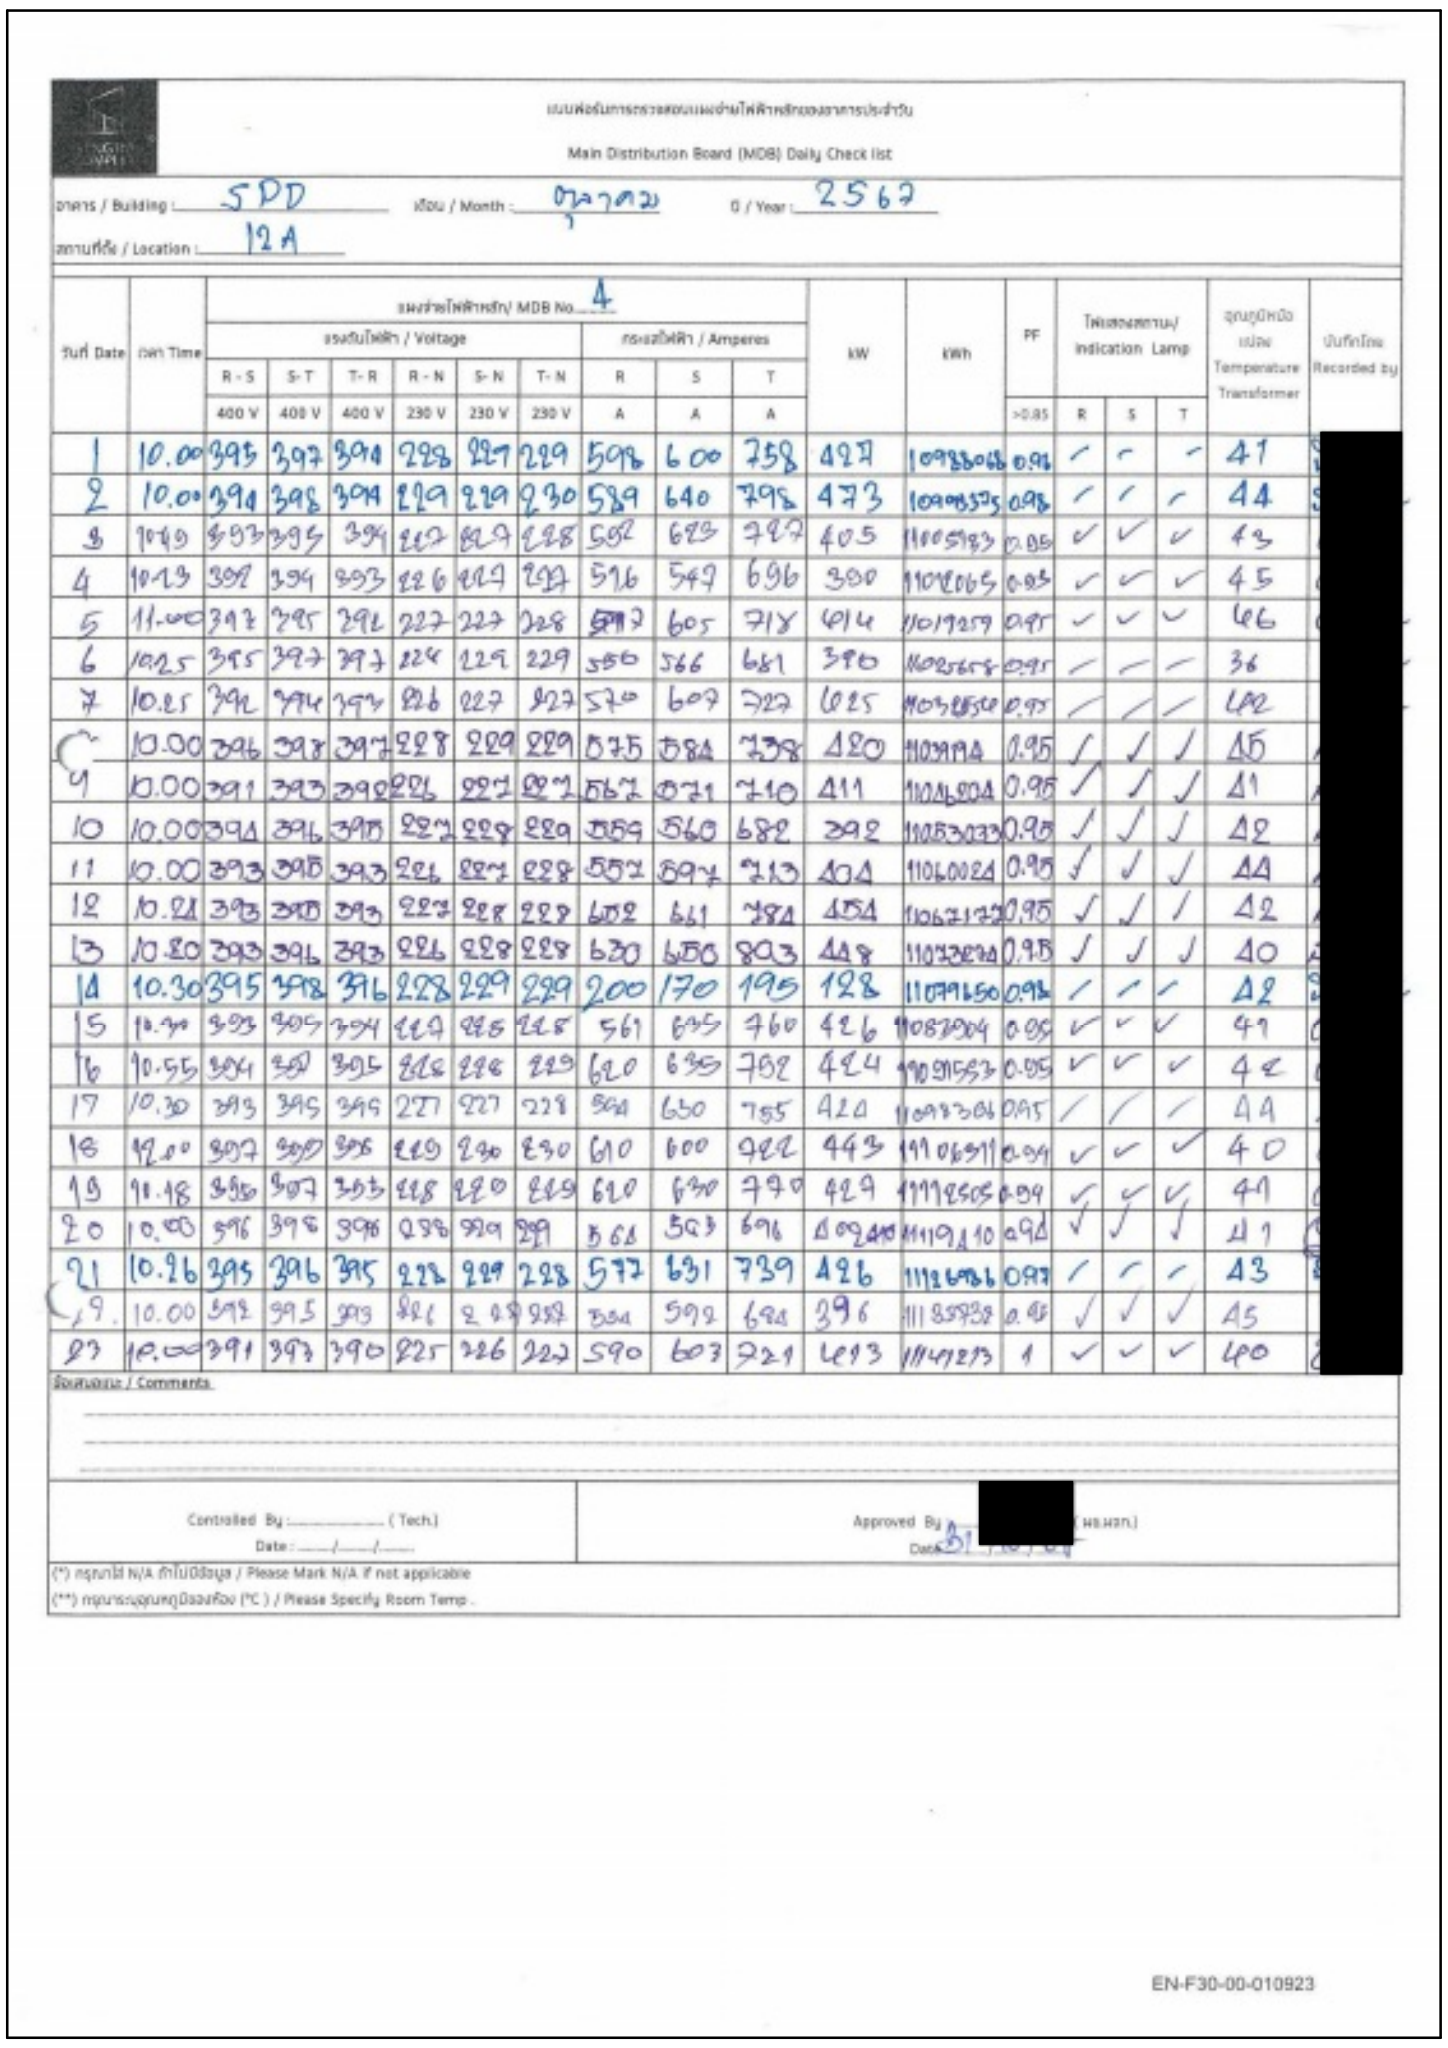

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : SPD เดือน / Month : ตุลาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12A

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 4									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
1	10.00	395	397	394	228	227	229	598	600	758	427	10988068	0.94	✓	✓	✓	41	[redacted]
2	10.00	394	398	394	229	229	230	589	640	798	473	10998575	0.98	✓	✓	✓	44	[redacted]
3	10.49	393	395	394	227	229	228	592	623	727	405	11005983	0.95	✓	✓	✓	43	[redacted]
4	10.23	392	394	393	226	227	227	516	549	696	380	11012065	0.93	✓	✓	✓	45	[redacted]
5	11.00	397	395	392	227	227	228	597	605	718	414	11019259	0.95	✓	✓	✓	46	[redacted]
6	10.25	395	397	397	228	229	229	550	566	681	390	11025658	0.95	✓	✓	✓	36	[redacted]
7	10.25	392	394	393	226	227	227	570	607	727	425	11038550	0.95	✓	✓	✓	42	[redacted]
8	10.00	396	398	397	228	229	229	575	584	738	420	11039194	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
9	10.00	391	393	392	226	227	227	567	571	710	411	11046204	0.95	✓	✓	✓	41	[redacted]
10	10.00	394	396	395	227	228	229	559	560	682	392	11053033	0.95	✓	✓	✓	42	[redacted]
11	10.00	393	395	393	226	227	228	557	597	713	404	11060024	0.95	✓	✓	✓	44	[redacted]
12	10.21	393	395	393	227	228	228	602	661	784	454	11067172	0.95	✓	✓	✓	42	[redacted]
13	10.20	393	396	393	226	228	228	630	650	803	448	11073874	0.95	✓	✓	✓	40	[redacted]
14	10.30	395	398	396	228	229	229	200	170	195	128	11079650	0.98	✓	✓	✓	42	[redacted]
15	10.30	393	395	394	227	225	228	561	635	760	426	11082904	0.95	✓	✓	✓	41	[redacted]
16	10.55	394	397	395	228	228	229	620	635	752	424	11091563	0.95	✓	✓	✓	42	[redacted]
17	10.30	393	395	395	227	227	228	594	630	755	424	11097306	0.95	✓	✓	✓	44	[redacted]
18	12.00	397	397	396	229	230	230	610	600	922	443	11106511	0.94	✓	✓	✓	40	[redacted]
19	10.18	396	397	393	228	220	229	620	630	770	429	11112505	0.94	✓	✓	✓	41	[redacted]
20	10.00	396	398	396	228	229	229	568	563	696	409	11119410	0.94	✓	✓	✓	41	[redacted]
21	10.26	395	396	395	228	229	228	577	631	739	426	11126986	0.97	✓	✓	✓	43	[redacted]
22	10.00	392	395	393	226	229	227	584	592	694	396	11135938	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
23	10.00	391	393	390	225	226	227	590	603	721	413	11141213	1	✓	✓	✓	40	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : .... (Tech.)
Date : ..../..../....

Approved By : [redacted] (ผจ.ฝอก.)
Date 31 / 10 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

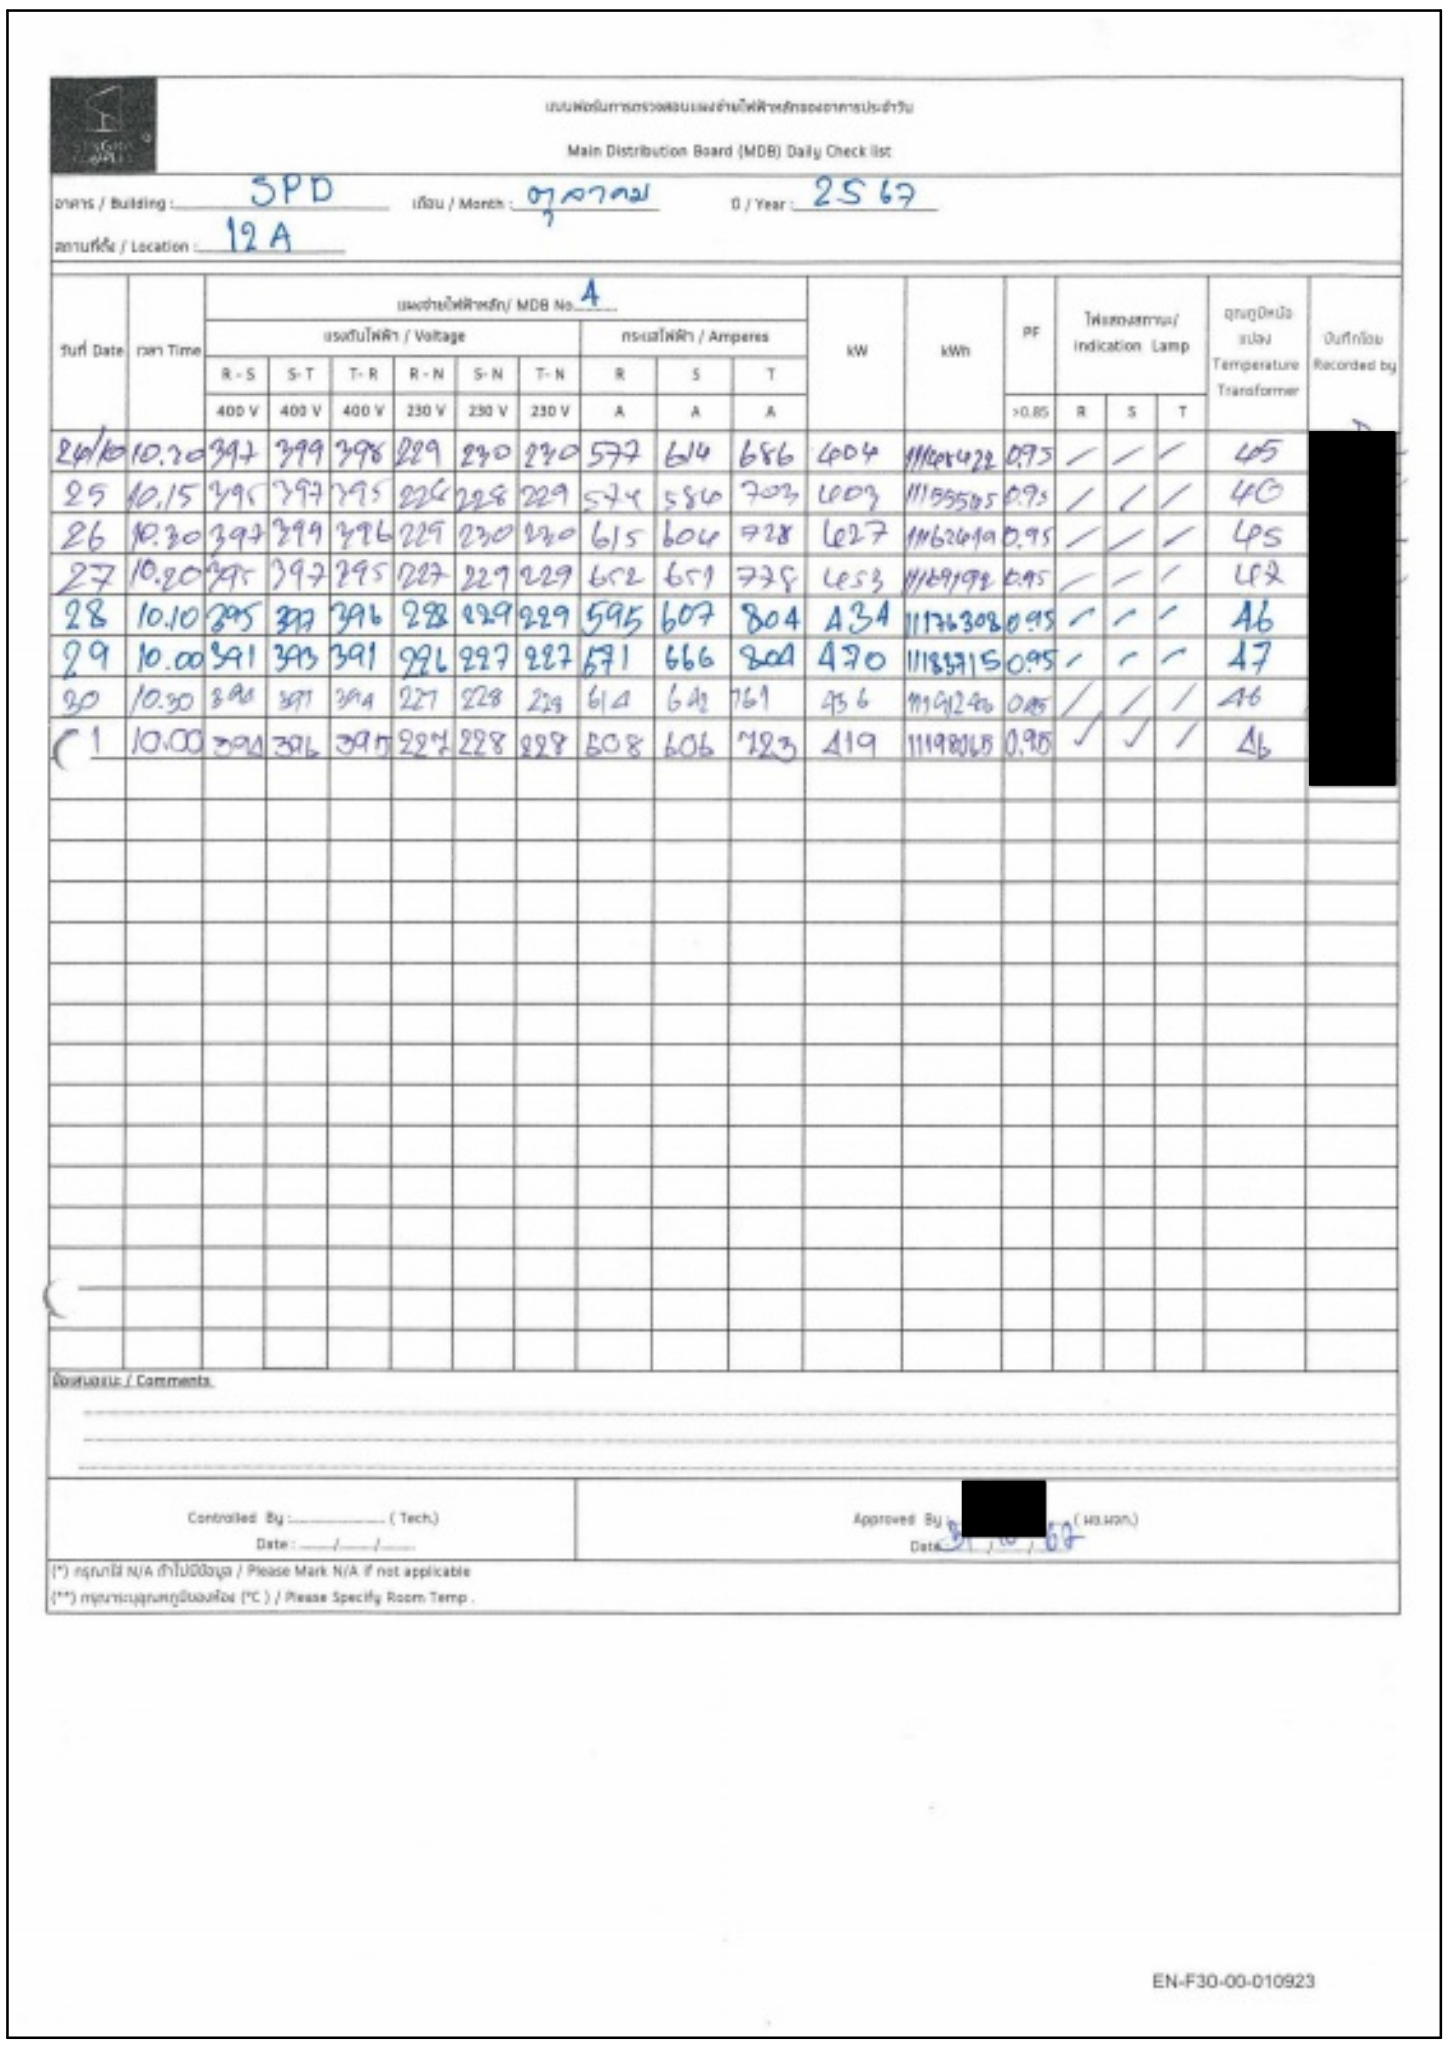

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : SPD เดือน / Month : ตุลาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12A

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 4									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
24/10	10.20	397	399	398	229	230	230	577	614	686	404	11148422	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
25	10.15	395	397	395	226	228	229	574	586	703	403	11155505	0.95	✓	✓	✓	40	[redacted]
26	10.30	397	399	396	229	230	230	615	604	728	427	11162619	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
27	10.20	395	397	395	227	229	229	652	651	778	453	11169192	0.95	✓	✓	✓	42	[redacted]
28	10.10	395	397	396	228	229	229	595	607	804	434	11176308	0.95	✓	✓	✓	46	[redacted]
29	10.00	391	393	391	226	227	227	571	666	804	470	11185915	0.95	✓	✓	✓	47	[redacted]
30	10.30	390	391	394	227	228	229	614	642	761	436	11191246	0.95	✓	✓	✓	46	[redacted]
1	10.00	394	396	395	227	228	228	608	606	723	419	11198065	0.95	✓	✓	✓	46	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : .... (Tech.)
Date : ..../..../....

Approved By : [redacted] (ผจ.ฝอก.)
Date 31 / 10 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าสำรองหลักของอาคารประจำวัน

Emergency Main Distribution Board (EMDB) Daily Check list

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month: พฤศจิกายน ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location: 12 A

EMDB No. 1

วันที่ / Date	เวลา / Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R-S 400 V	S-T 400 V	T-R 400 V	R-N 230 V	S-N 230 V	T-N 230 V	กระแสไฟฟ้า / Amperes R A	S A	T A	kW	kWh	ATS AUTO	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	บันทึกโดย recorded by
1	10.42	392	395	394	227	228	228	236	258	263	402	5037160	✓	✓	✓	✓	[redacted]
2	10.30	392	396	395	226	228	228	104	92	73	59	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
3	10.25	398	400	399	229	231	231	138	135	116	79	5041412	✓	✓	✓	✓	[redacted]
4	10.10	394	396	395	227	226	226	392	416	377	89	5043588	✓	✓	✓	✓	[redacted]
5	10.05	393	385	393	226	228	226	270	325	259	297	5046339	✓	✓	✓	✓	[redacted]
6	10.18	396	398	398	228	229	229	129	210	183	167	5049255	✓	✓	✓	✓	[redacted]
7	10.24	395	397	356	227	229	229	162	230	207	116	5052948	✓	✓	✓	✓	[redacted]
8	10.26	394	396	396	227	229	229	142	165	190	146	5055058	✓	✓	✓	✓	[redacted]
9	10.48	397	400	398	229	231	231	176	134	148	76	5059469	✓	✓	✓	✓	[redacted]
10	10.44	395	397	396	228	229	229	99	83	66	54	5060055	✓	✓	✓	✓	[redacted]
11	10.47	395	395	397	226	228	228	312	353	325	157	5061118	✓	✓	✓	✓	[redacted]
12	10.30	393	394	391	226	227	224	360	329	347	247	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
13	10.47	393	396	394	226	228	229	357	308	272	107	5067132	✓	✓	✓	✓	[redacted]
14	10.00	398	397	395	224	229	229	304	304	249	212	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
15	10.30	393	394	394	226	224	226	265	249	247	193	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
16	10.00	397	399	396	229	230	230	93	73	54	47	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
17	10.00	397	399	391	224	230	230	95	92	65	52	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
18	10.24	396	398	397	228	230	230	316	309	165	256	5078905	✓	✓	✓	✓	[redacted]
19	10.30	397	398	398	228	230	228	121	152	110	86	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
20	10.00	395	397	395	228	230	228	191	206	115	215	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
21	10.00	397	399	397	224	230	230	424	405	409	294	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
22	10.20	395	396	397	227	229	229	120	147	99	76	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
23	10.15	398	402	400	230	231	231	91	89	26	55	5092651	✓	✓	✓	✓	[redacted]
24	10.00	398	398	399	230	229	230	110	70	49	62	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
25	10:00	397	398	397	229	220	337	370	348	325	230	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
26	10:00	394	397	395	228	229	229	301	285	205	209	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
27	10.00	396	398	397	228	229	229	148	177	131	153	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
28	10.00	399	401	400	230	231	231	112	146	96	123	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
29	10.00	391	393	392	225	227	227	140	163	115	99	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
30	10.00	395	397	396	228	229	229	90	83	67	54	5110294	✓	✓	✓	✓	[redacted]
31																	

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By:............ (Tech.)
Date : ...../...../.....

Approved By: [redacted]
Date: 30 / 11 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F28-00-010923

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าสำรองหลักของอาคารประจำวัน

Emergency Main Distribution Board (EMDB) Daily Check list

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month: พฤศจิกายน ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location: 12 A

EMDB No. 2

วันที่ / Date	เวลา / Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R-S 400 V	S-T 400 V	T-R 400 V	R-N 230 V	S-N 230 V	T-N 230 V	กระแสไฟฟ้า / Amperes R A	S A	T A	kW	kWh	ATS AUTO	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	บันทึกโดย recorded by
1	10.42	392	393	392	226	227	227	142	129	125	92	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
2	10.30	392	396	395	227	228	228	119	113	100	76	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
3	10.25	396	400	399	229	231	231	129	127	110	84	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
4	10.10	392	394	392	226	227	227	150	130	198	108	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
5	10.05	392	394	392	226	227	227	136	125	127	83	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
6	10.18	394	396	394	227	228	228	201	193	178	115	4999512	✓	✓	✓	✓	[redacted]
7	10.24	393	396	394	227	228	228	131	133	133	94	5002562	✓	✓	✓	✓	[redacted]
8	10.26	393	395	393	226	228	228	142	162	197	103	5005465	✓	✓	✓	✓	[redacted]
9	10.48	396	400	397	228	229	230	129	124	105	83	5008295	✓	✓	✓	✓	[redacted]
10	10.44	394	396	394	227	228	228	137	136	112	84	5010052	✓	✓	✓	✓	[redacted]
11	10.47	392	394	392	225	227	227	191	188	175	121	5013784	✓	✓	✓	✓	[redacted]
12	10.30	392	394	392	226	227	227	178	175	161	116	5016095	✓	✓	✓	✓	[redacted]
13	10.37	393	395	392	226	220	227	137	135	117	97	5019296	✓	✓	✓	✓	[redacted]
14	10.00	392	395	393	226	228	228	142	139	129	97	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
15	10.30	392	394	392	226	227	227	151	163	162	111	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
16	10.00	397	399	397	228	230	230	128	117	111	81	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
17	10.00	397	399	397	228	230	230	151	133	115	96	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
18	10.24	395	397	395	228	229	229	183	167	175	107	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
19	10.30	399	400	397	229	230	230	158	170	182	190	5037982	✓	✓	✓	✓	[redacted]
20	10.00	394	396	394	229	230	230	136	169	143	86	5041119	✓	✓	✓	✓	[redacted]
21	10.00	396	399	397	228	229	230	164	155	141	104	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
22	10.20	393	395	393	227	227	228	156	148	107	102	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
23	10.15	400	400	403	231	233	236	129	128	110	84	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
24	10.15	400	398	399	230	229	230	134	131	114	98	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
25	10.00	394	396	394	134	135	121	181	175	125	88	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
26	10:00	393	395	393	226	227	227	163	215	172	110	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
27	10.00	393	395	393	226	227	228	229	219	218	160	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
28	10.00	396	398	397	229	230	230	161	152	144	121	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
29	10.00	389	391	390	224	225	226	163	162	151	107	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
30	10.00	395	397	395	227	228	229	143	143	126	94	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
31																	

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By:............ (Tech.)
Date : ...../...../.....

Approved By: [redacted]
Date: 30 / 11 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F28-00-010923

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month : พฤศจิกายน ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12 A

แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 1

วันที่ Date	เวลา Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R-S 400 V	S-T 400 V	T-R 400 V	R-N 230 V	S-N 230 V	T-N 230 V	กระแสไฟฟ้า / Amperes R A	S A	T A	kW	kWh	PF >0.85	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
1/11	10.42	394	395	394	227	228	228	713	612	557	421	8878814	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
02	10.35	393	395	397	226	227	228	269	217	161	139	8882303	0.96	✓	✓	✓	38	[redacted]
03	10.30	396	401	392	229	230	230	181	179	149	105	8885967	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]
04	11.15	394	396	395	227	226	225	956	682	593	444	8890114	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
05	10.10	392	394	393	226	227	224	762	668	575	479	8896079	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]
6	10.18	395	397	394	228	228	229	749	655	578	438	8902490	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
7	10.17	395	393	397	228	229	229	710	636	576	428	8908619	0.99	✓	✓	✓	42	[redacted]
8	10.19	395	396	396	228	228	229	736	657	549	424	8914972	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
	10.40	397	399	398	229	230	230	229	153	144	126	8920069	0.99	✓	✓	✓	38	[redacted]
10	10.47	396	398	396	228	229	230	163	142	138	98	[illegible]	0.96	✓	✓	✓	38	[redacted]
11	10.47	393	395	394	226	227	223	765	699	607	456	8926530	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
12	10.30	394	397	390	227	224	229	734	669	574	433	[illegible]	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
13	10.40	394	396	395	227	225	228	746	656	590	440	8939506	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]
14	10.00	399	396	397	229	229	229	767	663	592	441	[illegible]	0.95	✓	✓	✓	42	[redacted]
15	10.30	394	397	390	227	226	229	691	594	532	401	[illegible]	0.99	✓	✓	✓	42	[redacted]
16	10.00	397	399	397	229	230	230	207	177	146	118	[illegible]	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]
17	10.00	397	399	396	229	230	230	195	168	132	103	[illegible]	0.95	✓	✓	✓	42	[redacted]
18	10.24	397	399	399	229	230	230	758	660	597	445	8963647	0.96	✓	✓	✓	44	[redacted]
19	10.30	399	401	398	230	231	231	740	660	574	435	8970193	1	✓	✓	✓	44	[redacted]
20	10.00	395	396	397	230	231	231	782	682	559	410	8976989	1	✓	✓	✓	43	[redacted]
21	10.00	397	399	398	229	230	230	742	644	577	435	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	44	[redacted]
22	10.20	394	397	395	227	228	229	764	700	593	452	[illegible]	0.96	✓	✓	✓	41	[redacted]
23	10.15	401	402	403	231	233	232	228	180	163	124	[illegible]	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By:............ (Tech.)
Date : ...../...../.....

Approved By: [redacted]
Date: 30 / 11 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F30-00-010923

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month : พฤศจิกายน ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12 A

แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 1

วันที่ Date	เวลา Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R-S 400 V	S-T 400 V	T-R 400 V	R-N 230 V	S-N 230 V	T-N 230 V	กระแสไฟฟ้า / Amperes R A	S A	T A	kW	kWh	PF >0.85	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
24	10.00	398	397	398	229	230	230	186	160	134	108	8996346	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
25	10:00	396	398	396	228	229	228	768	675	603	452	9000786	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
26	10:00	394	395	396				746	663	667	445	9007488	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
27	10.00	395	397	398	228	229	229	772	680	588	454	[illegible]	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]
28	10.00	399	401	400	230	231	231	717	633	559	425	9020483	0.96	✓	✓	✓	44	[redacted]
29	10.00	396	397	396	228	229	229	712	622	564	415	9027480	0.96	✓	✓	✓	39	[redacted]
30	10.00	395	397	396	228	229	229	805	165	126	113	[illegible]	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By:............ (Tech.)
Date : ...../...../.....

Approved By: [redacted]
Date: 30 / 11 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F30-00-010923

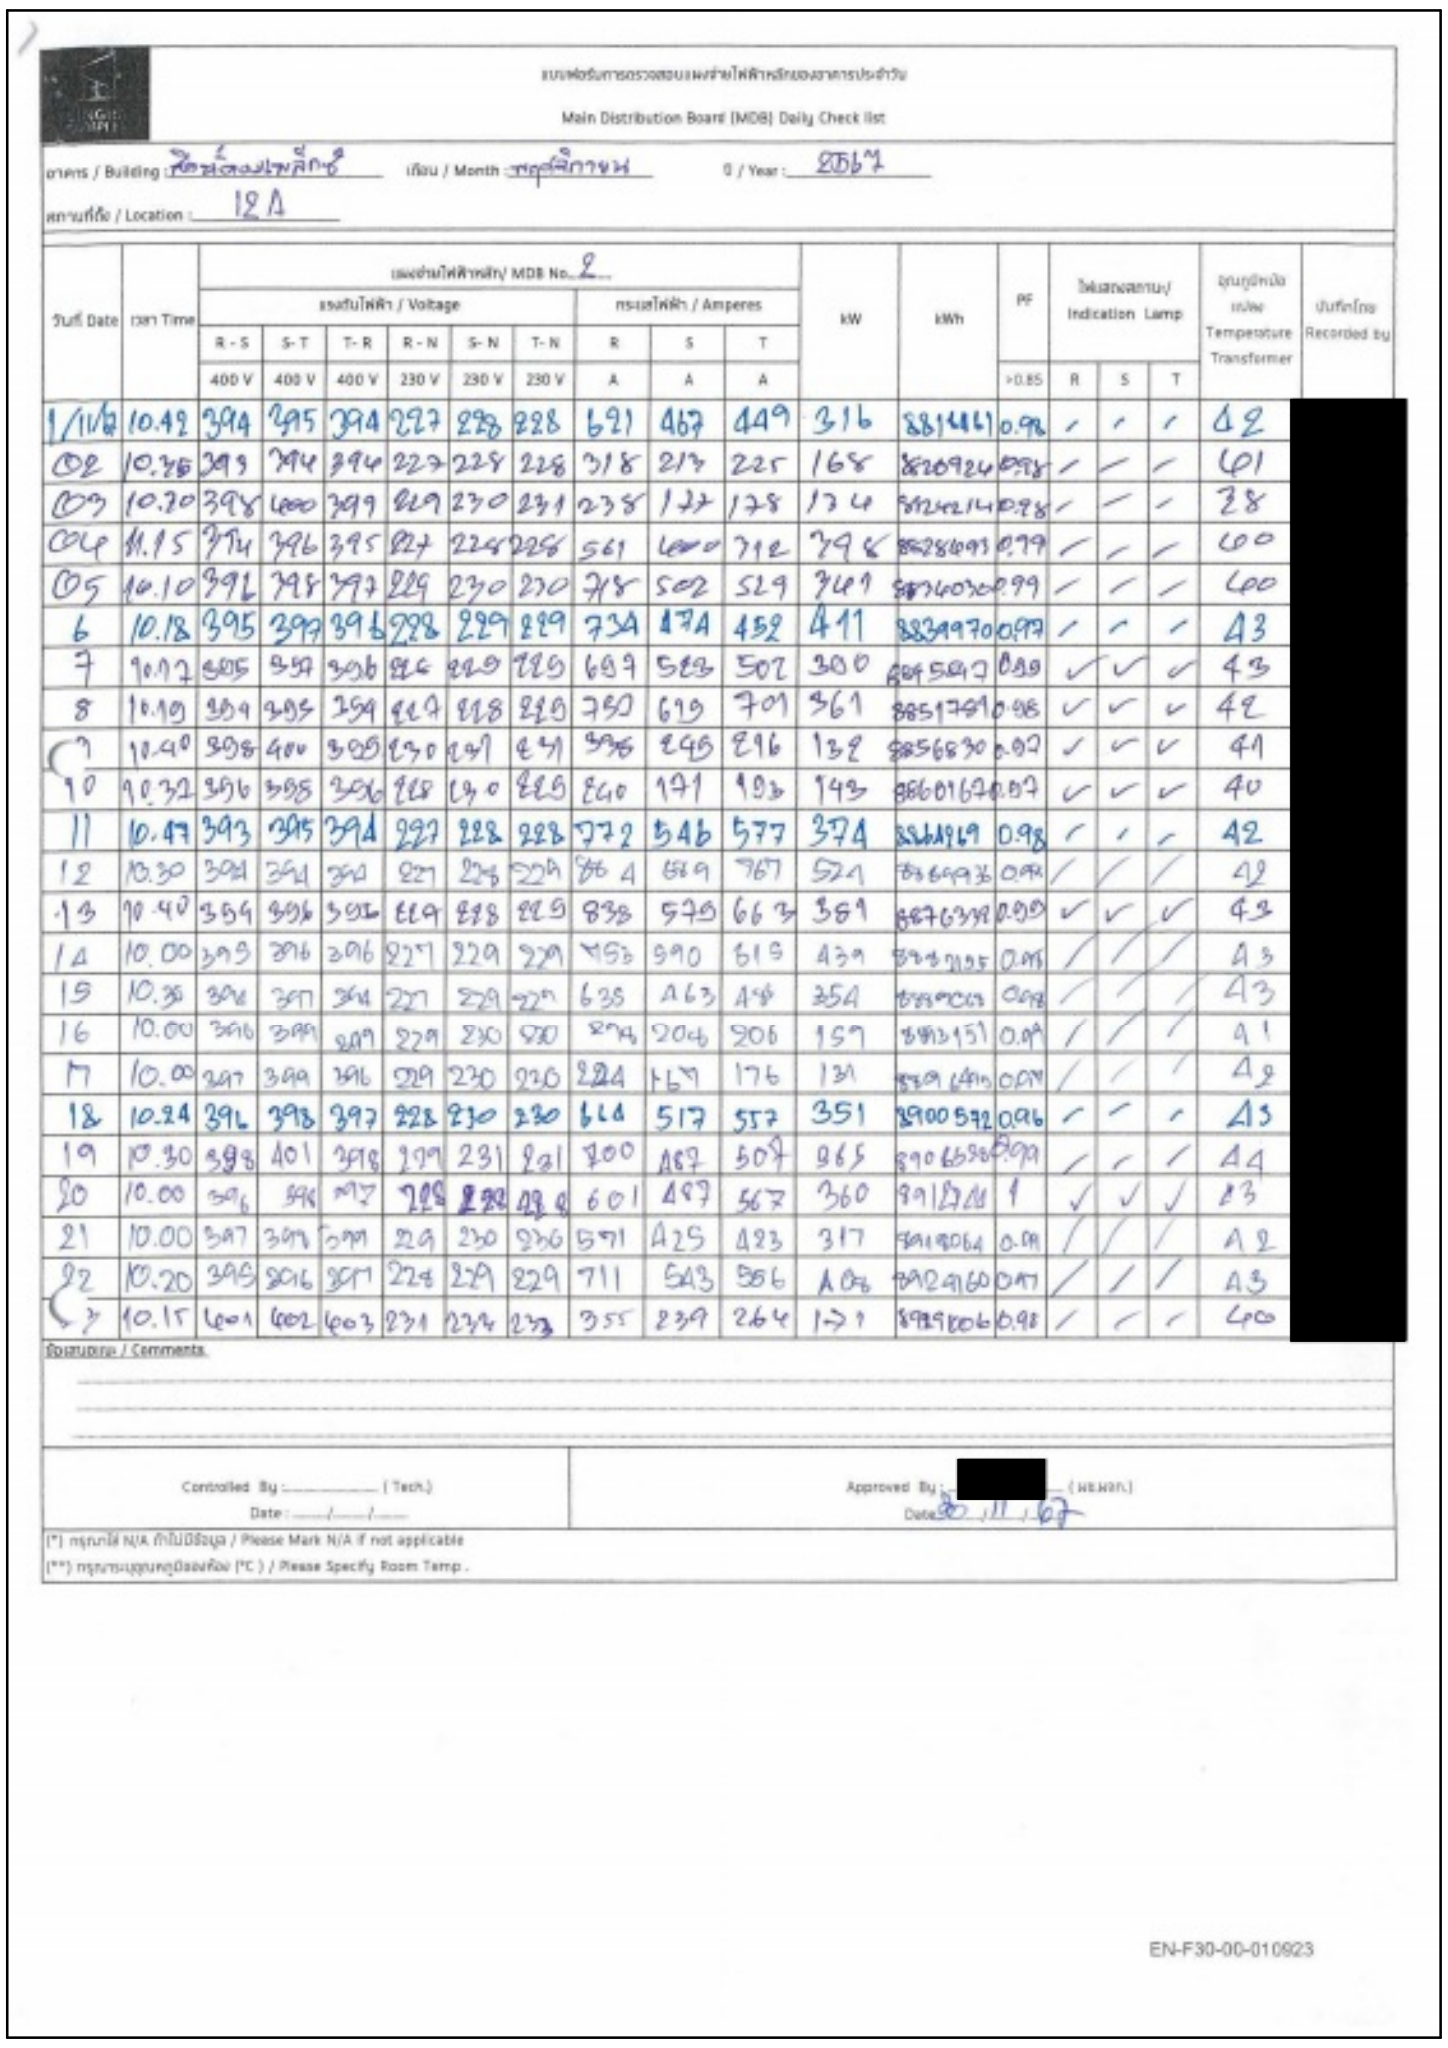

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month : พฤศจิกายน ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12 A

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 2									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
1/11/67	10.42	394	395	394	227	228	228	621	467	449	316	8814461	0.98	✓	✓	✓	42	[redacted]
02	10.35	393	394	394	227	228	228	318	213	225	168	8820924	0.98	✓	✓	✓	61	[redacted]
03	10.30	398	400	399	229	230	231	238	127	178	134	8824214	0.98	✓	✓	✓	38	[redacted]
04	11.15	394	396	395	227	228	228	561	600	712	798	8828693	0.99	✓	✓	✓	60	[redacted]
05	10.10	396	398	397	229	230	230	718	502	529	749	8836030	0.99	✓	✓	✓	60	[redacted]
6	10.18	395	397	396	228	229	229	734	474	452	411	8839970	0.97	✓	✓	✓	43	[redacted]
7	10.17	395	397	396	226	229	229	697	523	502	300	8845927	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]
8	10.19	394	395	394	229	228	229	750	619	701	361	8851791	0.98	✓	✓	✓	42	[redacted]
9	10.40	398	400	399	230	231	231	396	245	216	132	8856830	0.97	✓	✓	✓	41	[redacted]
10	10.32	396	395	396	228	230	229	240	171	193	143	8860167	0.97	✓	✓	✓	40	[redacted]
11	10.47	393	395	394	227	228	228	772	546	577	374	8864969	0.98	✓	✓	✓	42	[redacted]
12	10.30	394	394	394	227	228	229	864	669	767	521	8869936	0.98	✓	✓	✓	42	[redacted]
13	10.40	394	396	396	229	228	229	838	579	663	389	8876339	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]
14	10.00	393	396	396	227	229	229	453	590	619	439	8883125	0.98	✓	✓	✓	43	[redacted]
15	10.35	396	397	394	227	229	229	635	463	448	354	8889003	0.98	✓	✓	✓	43	[redacted]
16	10.00	396	399	397	229	230	230	274	204	206	157	8893151	0.99	✓	✓	✓	41	[redacted]
17	10.00	397	399	396	229	230	230	224	167	176	131	8894495	0.99	✓	✓	✓	42	[redacted]
18	10.24	396	398	397	228	230	230	614	517	557	351	8900572	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
19	10.30	398	401	398	229	231	231	800	487	507	265	8906598	0.99	✓	✓	✓	44	[redacted]
20	10.00	396	396	397	228	228	228	601	487	567	360	8912744	1	✓	✓	✓	43	[redacted]
21	10.00	397	397	397	229	230	230	571	425	423	317	8919064	0.99	✓	✓	✓	42	[redacted]
22	10.20	395	396	397	224	229	229	711	543	556	406	8924960	0.97	✓	✓	✓	43	[redacted]
23	10.15	401	402	403	231	232	233	355	239	264	171	8929606	0.98	✓	✓	✓	40	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By :............ (Tech.)
Date : ..../..../....

Approved By : [redacted] (ผช.ผจก.)
Date 30 / 11 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

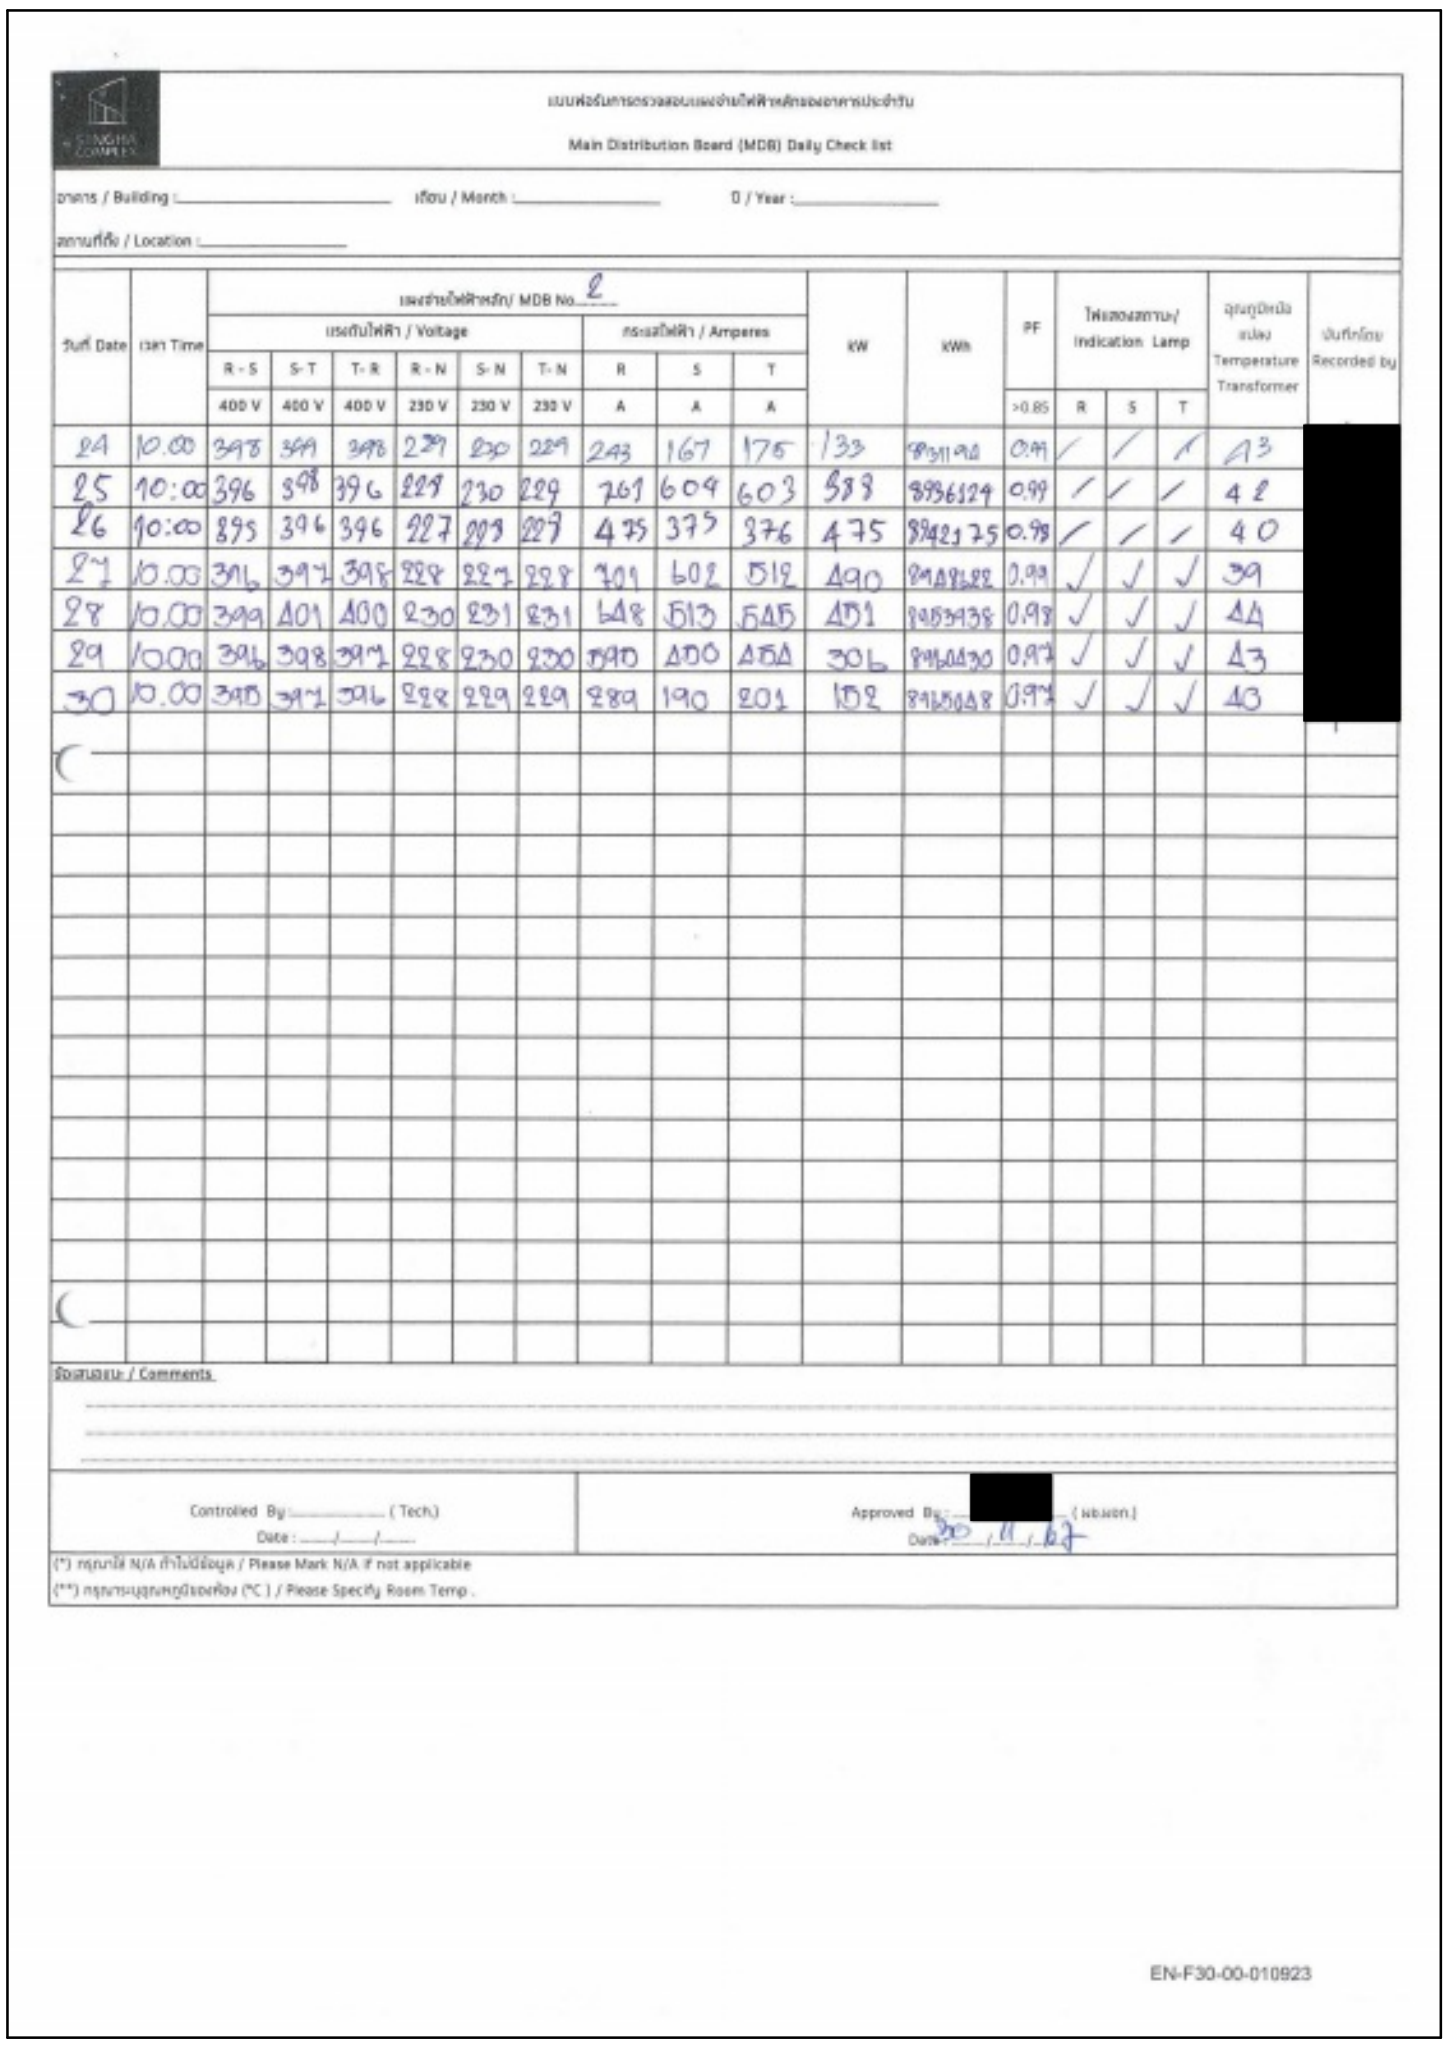

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : .... เดือน / Month : .... ปี / Year : ....

สถานที่ตั้ง / Location : ....

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 2									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
24	10.00	398	399	398	229	230	229	243	167	175	133	8931190	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]
25	10:00	396	398	396	229	230	229	761	604	603	588	8936124	0.99	✓	✓	✓	42	[redacted]
26	10:00	395	396	396	227	229	227	475	375	376	475	8942175	0.98	✓	✓	✓	40	[redacted]
27	10.00	396	397	398	228	227	228	701	602	512	490	8948822	0.99	✓	✓	✓	39	[redacted]
28	10.00	399	401	400	230	231	231	648	513	545	451	8953938	0.98	✓	✓	✓	44	[redacted]
29	10.00	396	398	397	228	230	230	590	400	454	306	8960430	0.97	✓	✓	✓	43	[redacted]
30	10.00	395	397	396	228	229	229	289	190	201	152	8965048	0.97	✓	✓	✓	40	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By :............ (Tech.)
Date : ..../..../....

Approved By : [redacted] (ผช.ผจก.)
Date 30 / 11 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

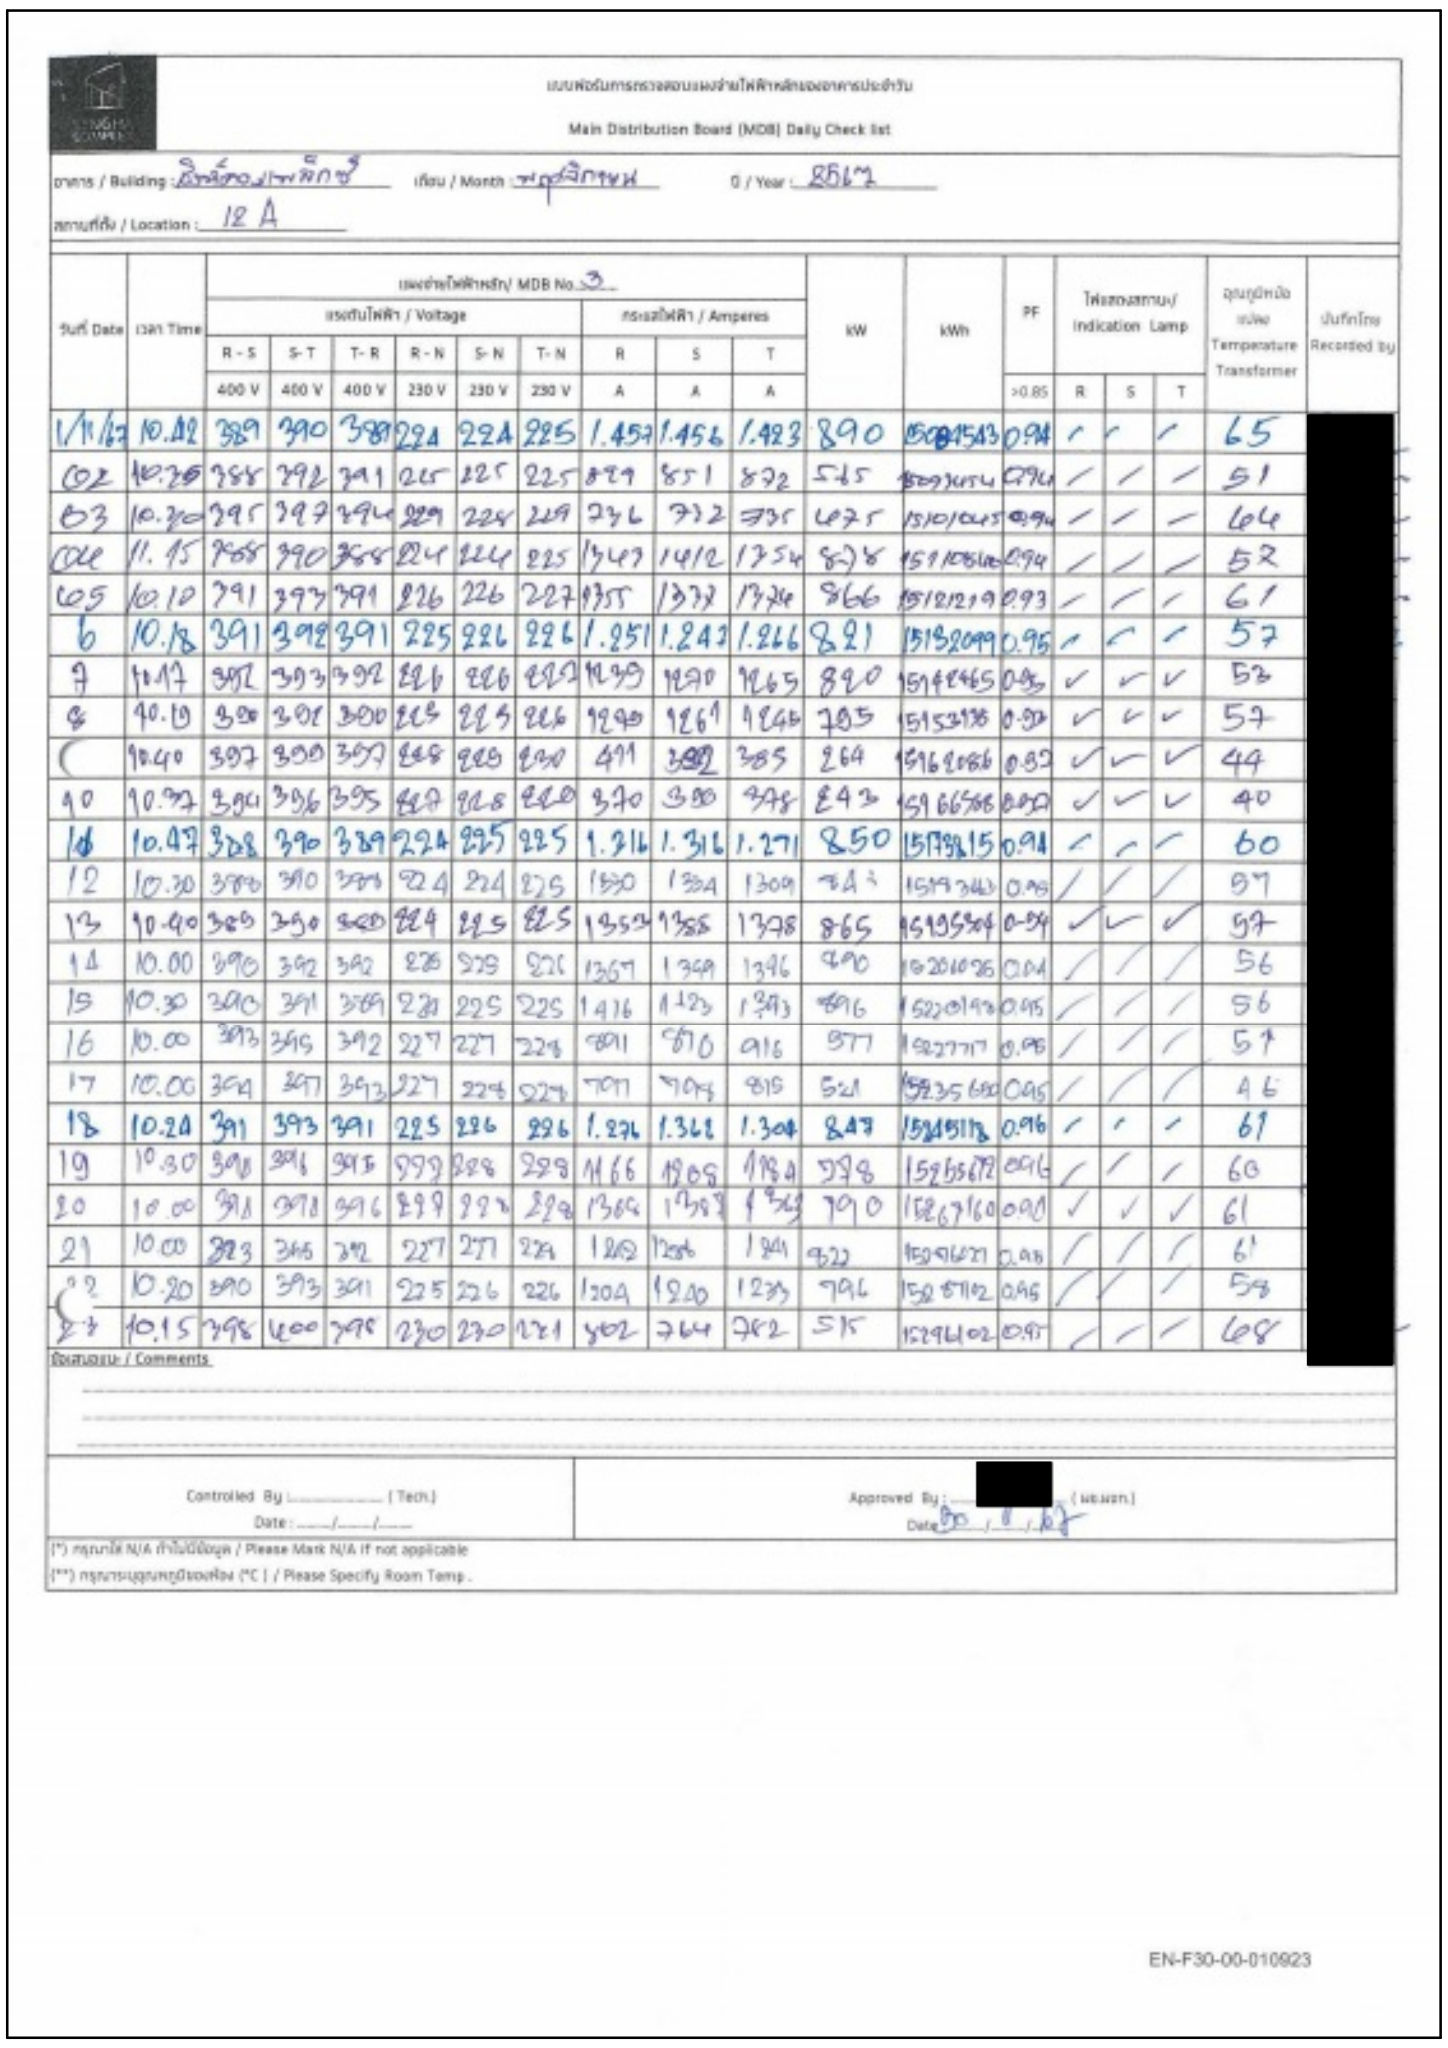

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month : พฤศจิกายน ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12 A

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 3									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
1/11/67	10.42	389	390	389	224	224	225	1.457	1.456	1.423	890	15084543	0.94	✓	✓	✓	65	[redacted]
02	10.35	388	392	391	225	225	225	829	851	832	545	15093454	0.94	✓	✓	✓	51	[redacted]
03	10.30	395	397	394	229	228	229	736	732	735	675	15101045	0.94	✓	✓	✓	64	[redacted]
04	11.15	388	390	388	224	224	225	1347	1412	1354	878	15110616	0.94	✓	✓	✓	52	[redacted]
05	10.10	391	393	391	226	226	227	1355	1372	1374	866	15121219	0.93	✓	✓	✓	61	[redacted]
6	10.18	391	392	391	225	226	226	1.251	1.242	1.266	821	15132099	0.95	✓	✓	✓	57	[redacted]
7	10.17	392	393	392	226	226	227	1239	1290	1265	820	15142465	0.95	✓	✓	✓	53	[redacted]
8	10.19	390	391	390	225	225	226	1290	1261	1246	785	15153136	0.92	✓	✓	✓	57	[redacted]
	10.40	397	399	397	228	229	230	411	382	385	264	15162086	0.92	✓	✓	✓	44	[redacted]
10	10.32	394	396	395	227	228	220	370	380	378	243	15166586	0.92	✓	✓	✓	40	[redacted]
11	10.47	388	390	389	224	225	225	1.316	1.316	1.271	850	15173815	0.94	✓	✓	✓	60	[redacted]
12	10.30	390	390	389	224	224	225	1330	1334	1309	843	15193443	0.98	✓	✓	✓	57	[redacted]
13	10.40	389	390	389	224	225	225	1353	1388	1378	865	15195304	0.94	✓	✓	✓	57	[redacted]
14	10.00	390	392	392	226	226	226	1367	1349	1396	890	15201026	0.94	✓	✓	✓	56	[redacted]
15	10.30	390	391	389	224	225	225	1416	1423	1393	896	15220193	0.95	✓	✓	✓	56	[redacted]
16	10.00	393	395	392	227	227	228	891	910	916	577	15227717	0.96	✓	✓	✓	57	[redacted]
17	10.00	394	397	393	227	224	227	707	704	815	521	15235600	0.95	✓	✓	✓	46	[redacted]
18	10.24	391	393	391	225	226	226	1.276	1.368	1.304	847	15245113	0.96	✓	✓	✓	61	[redacted]
19	10.30	398	396	395	229	228	228	1166	1208	1184	778	15265672	0.96	✓	✓	✓	60	[redacted]
20	10.00	391	398	396	229	228	229	1364	1387	1369	790	15267160	0.90	✓	✓	✓	61	[redacted]
21	10.00	393	395	392	227	227	229	1202	1286	1241	922	15276627	0.98	✓	✓	✓	61	[redacted]
22	10.20	390	393	391	225	226	226	1204	1200	1233	796	15287102	0.95	✓	✓	✓	58	[redacted]
23	10.15	398	400	398	230	230	231	802	764	782	515	15296102	0.95	✓	✓	✓	68	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By :............ (Tech.)
Date : ..../..../....

Approved By : [redacted] (ผช.ผจก.)
Date 30 / 11 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

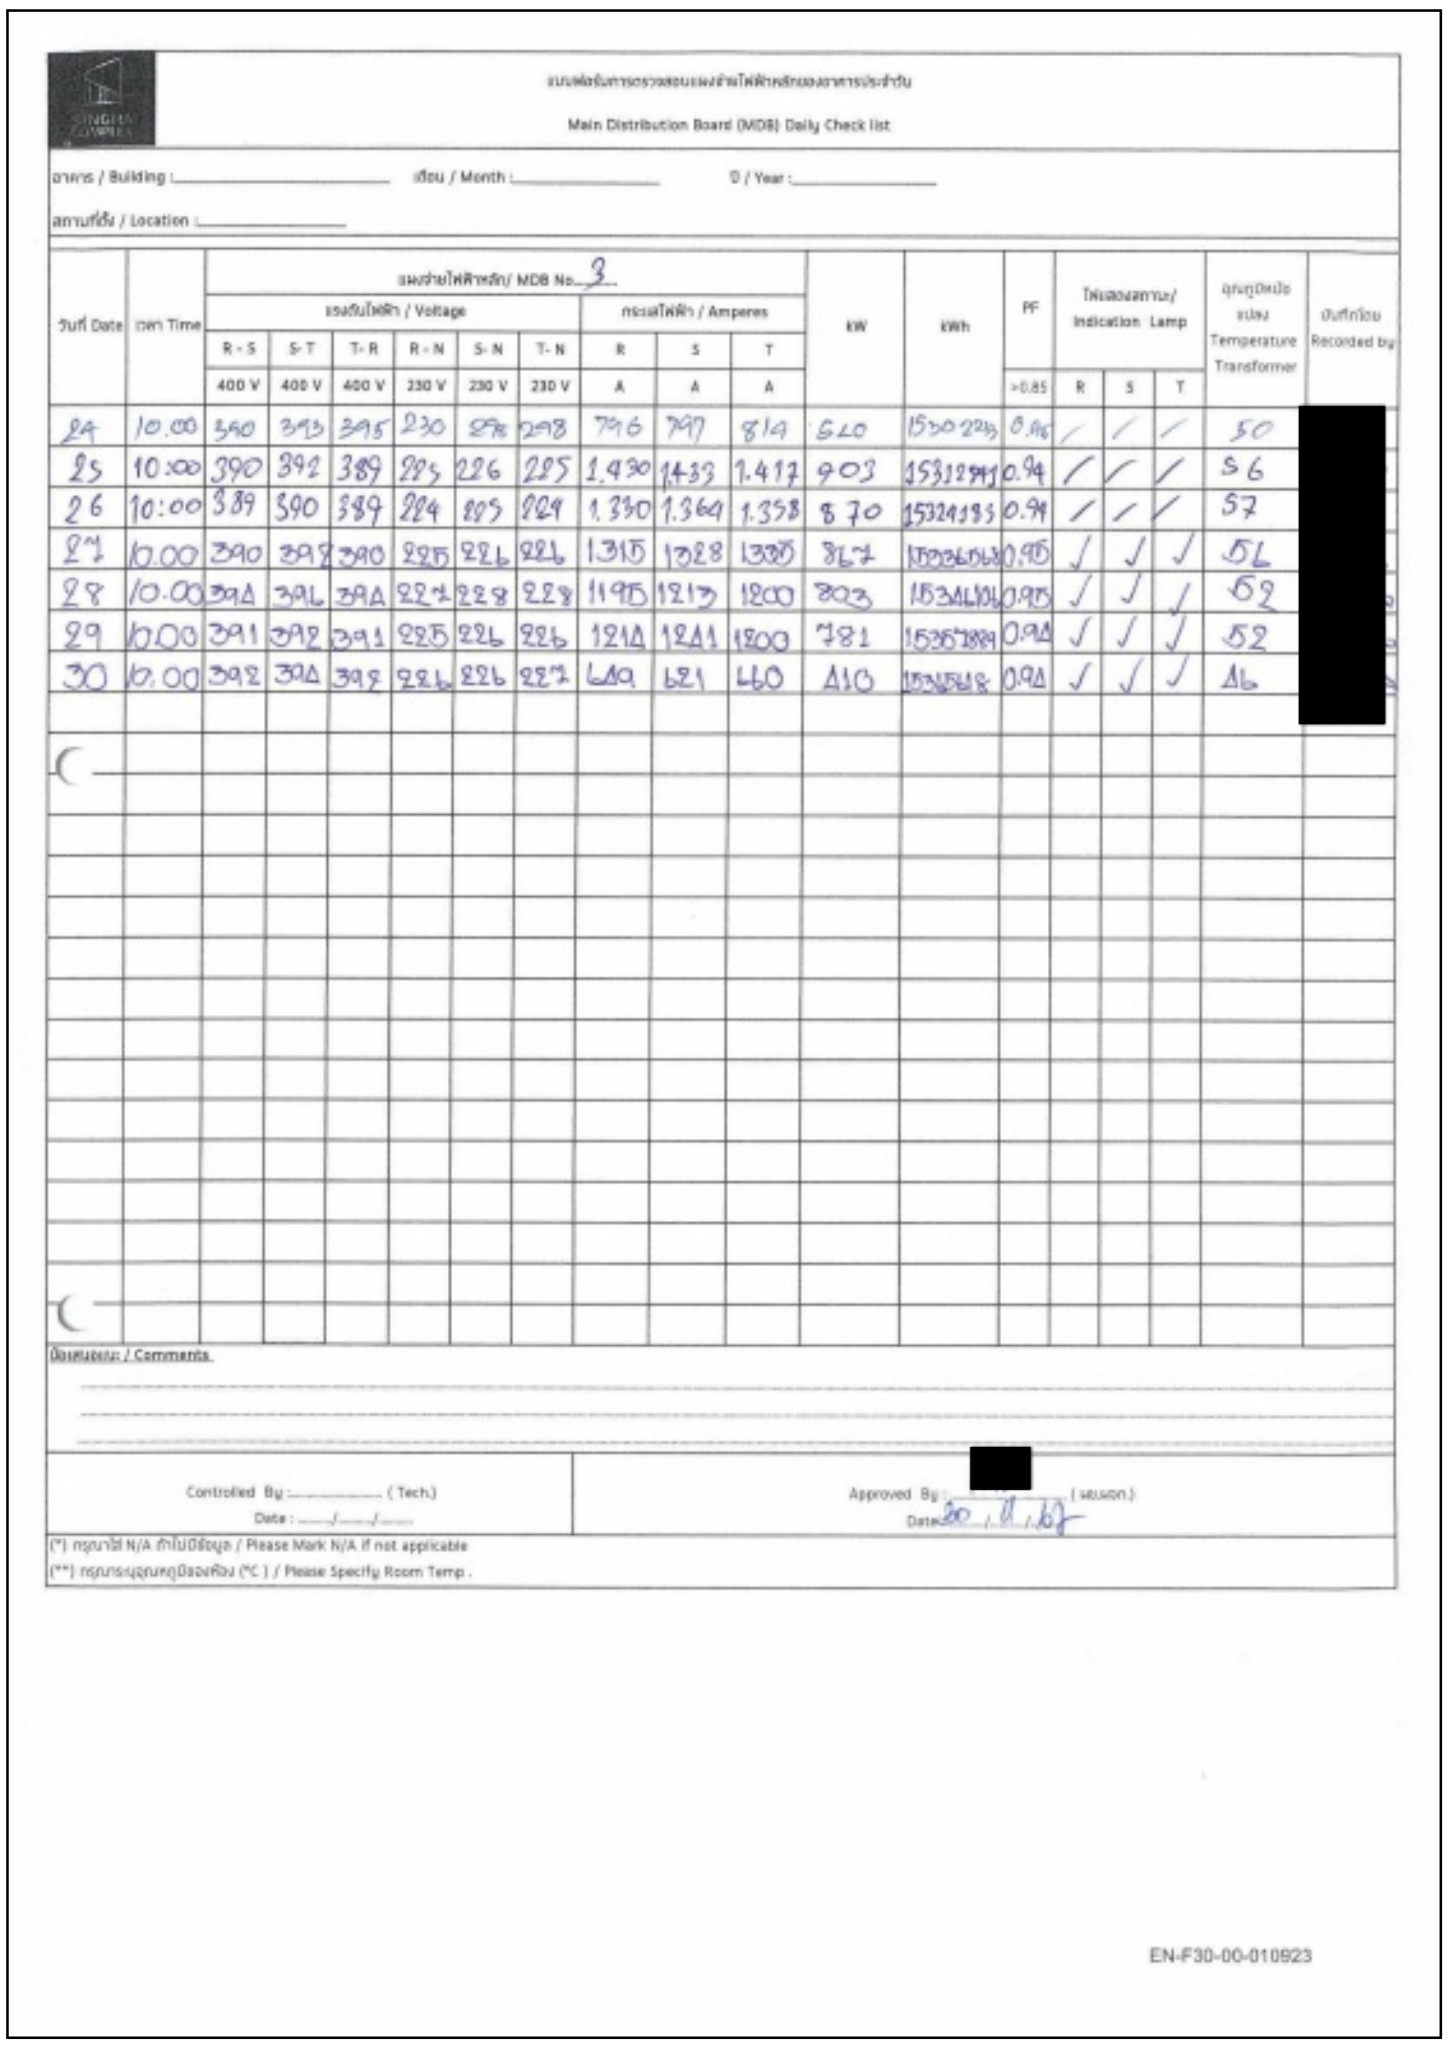

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : .... เดือน / Month : .... ปี / Year : ....

สถานที่ตั้ง / Location : ....

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 3									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
24	10.00	390	393	395	230	228	228	796	797	814	520	15302213	0.96	✓	✓	✓	50	[redacted]
25	10:00	390	392	389	225	226	225	1.430	1.433	1.417	903	15312941	0.94	✓	✓	✓	56	[redacted]
26	10:00	389	390	389	224	225	229	1.330	1.364	1.358	870	15324183	0.94	✓	✓	✓	57	[redacted]
27	10.00	390	392	390	225	226	226	1315	1328	1330	867	15336068	0.95	✓	✓	✓	56	[redacted]
28	10.00	394	396	394	227	228	228	1195	1213	1200	803	15344104	0.95	✓	✓	✓	52	[redacted]
29	10.00	391	392	391	225	226	226	1214	1241	1200	781	15357889	0.94	✓	✓	✓	52	[redacted]
30	10.00	392	394	392	226	226	227	649	621	660	410	15365518	0.94	✓	✓	✓	46	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By :............ (Tech.)
Date : ..../..../....

Approved By : [redacted] (ผช.ผจก.)
Date 30 / 11 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

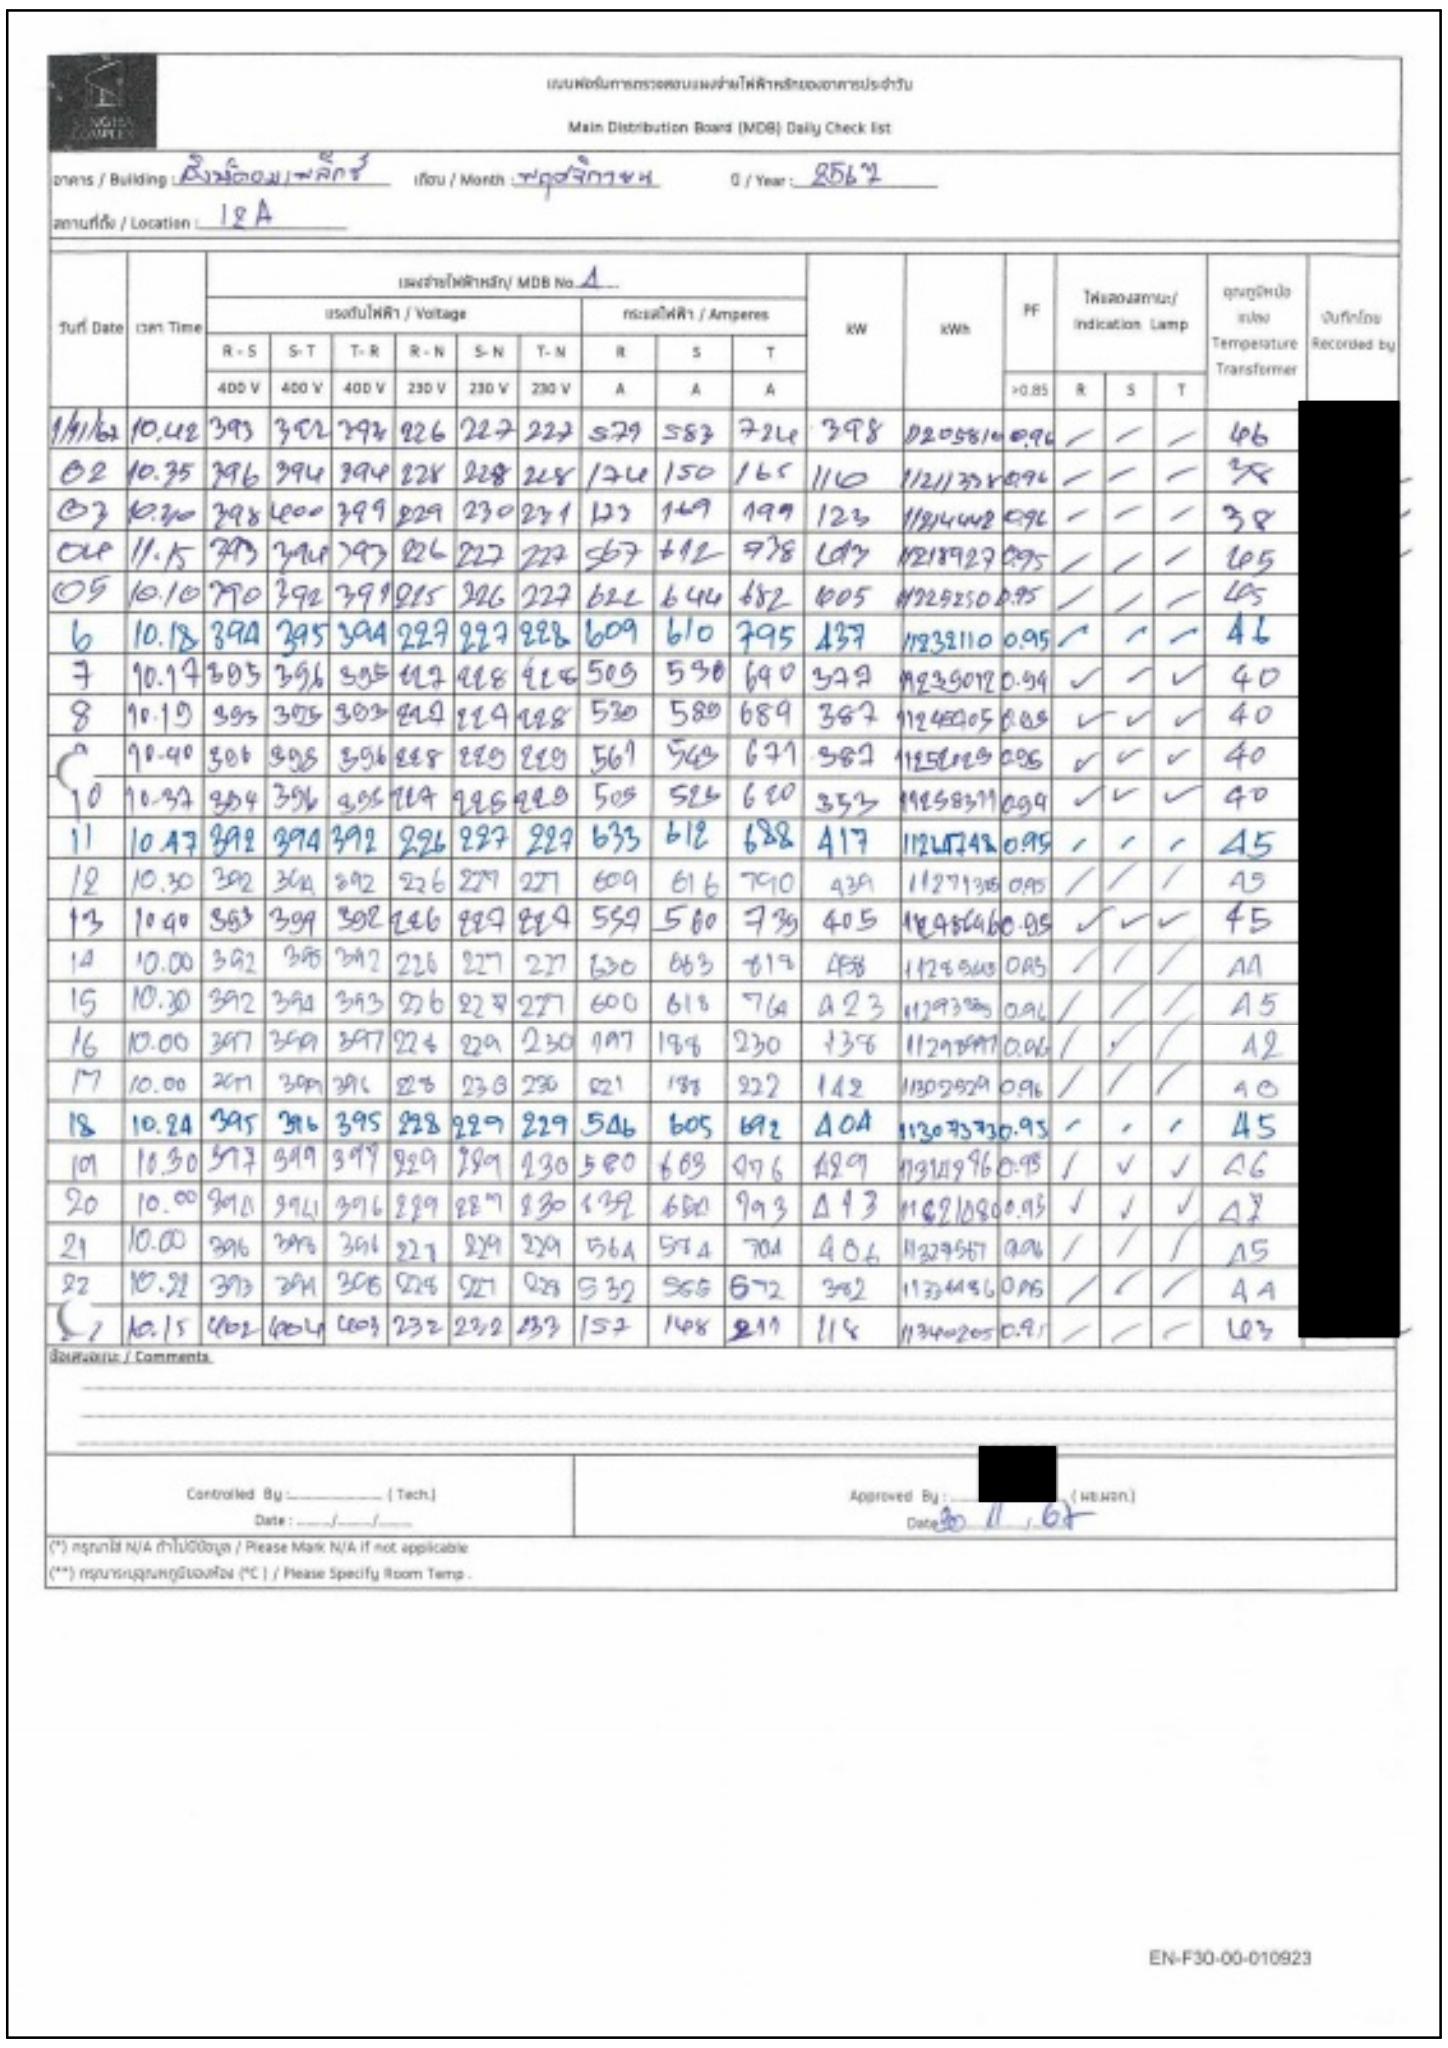

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month : พฤศจิกายน ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12A

แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 4

วันที่ Date	เวลา Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	กระแสไฟฟ้า / Amperes R	S	T	kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85					
1/11/67	10.42	393	392	392	226	227	227	579	587	724	398	1205814	0.96	✓	✓	✓	46	[redacted]
02	10.35	396	394	394	228	228	228	174	150	165	110	11211338	0.96	✓	✓	✓	38	[redacted]
03	10.40	398	400	399	229	230	231	123	149	199	123	11214442	0.96	✓	✓	✓	38	[redacted]
04	11.15	393	394	393	226	227	227	567	612	778	407	11218927	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
05	10.10	390	392	391	225	226	227	622	644	682	405	11225250	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
6	10.18	394	395	394	227	227	228	609	610	795	437	11232110	0.95	✓	✓	✓	46	[redacted]
7	10.17	395	396	395	227	228	226	509	530	690	349	11239012	0.94	✓	✓	✓	40	[redacted]
8	10.19	395	395	393	224	224	228	530	580	689	367	11245205	0.95	✓	✓	✓	40	[redacted]
9	10.40	396	398	396	228	229	229	561	563	671	382	11252129	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]
10	10.37	394	396	396	229	226	229	505	526	620	353	11258377	0.99	✓	✓	✓	40	[redacted]
11	10.47	392	394	392	226	227	227	633	612	688	417	11267248	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
12	10.30	392	394	392	226	227	227	609	616	790	439	11271318	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
13	10.40	393	399	392	226	227	224	559	580	739	405	11284646	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
14	10.00	392	395	392	226	227	227	630	663	819	458	11289503	0.95	✓	✓	✓	44	[redacted]
15	10.30	392	394	393	226	227	227	600	618	764	423	11293985	0.96	✓	✓	✓	45	[redacted]
16	10.00	397	399	397	224	229	230	197	188	230	138	11298997	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
17	10.00	397	399	396	228	230	230	221	188	222	142	11302929	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]
18	10.24	395	396	395	228	229	229	546	605	692	404	11307373	0.93	✓	✓	✓	45	[redacted]
19	10.30	397	399	397	229	229	230	580	603	796	429	11318996	0.93	✓	✓	✓	46	[redacted]
20	10.00	390	394	396	229	227	230	639	680	793	413	11621080	0.93	✓	✓	✓	48	[redacted]
21	10.00	396	393	391	227	229	229	564	574	704	406	11329567	0.96	✓	✓	✓	45	[redacted]
22	10.22	393	394	396	224	227	228	532	565	672	382	11334486	0.96	✓	✓	✓	44	[redacted]
23	10.15	402	404	403	232	232	233	157	148	211	118	11340205	0.91	✓	✓	✓	43	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : ________ (Tech.)
Date : __/__/__

Approved By : [redacted] (ผจ.ฝอก.)
Date 30 / 11 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F30-00-010923

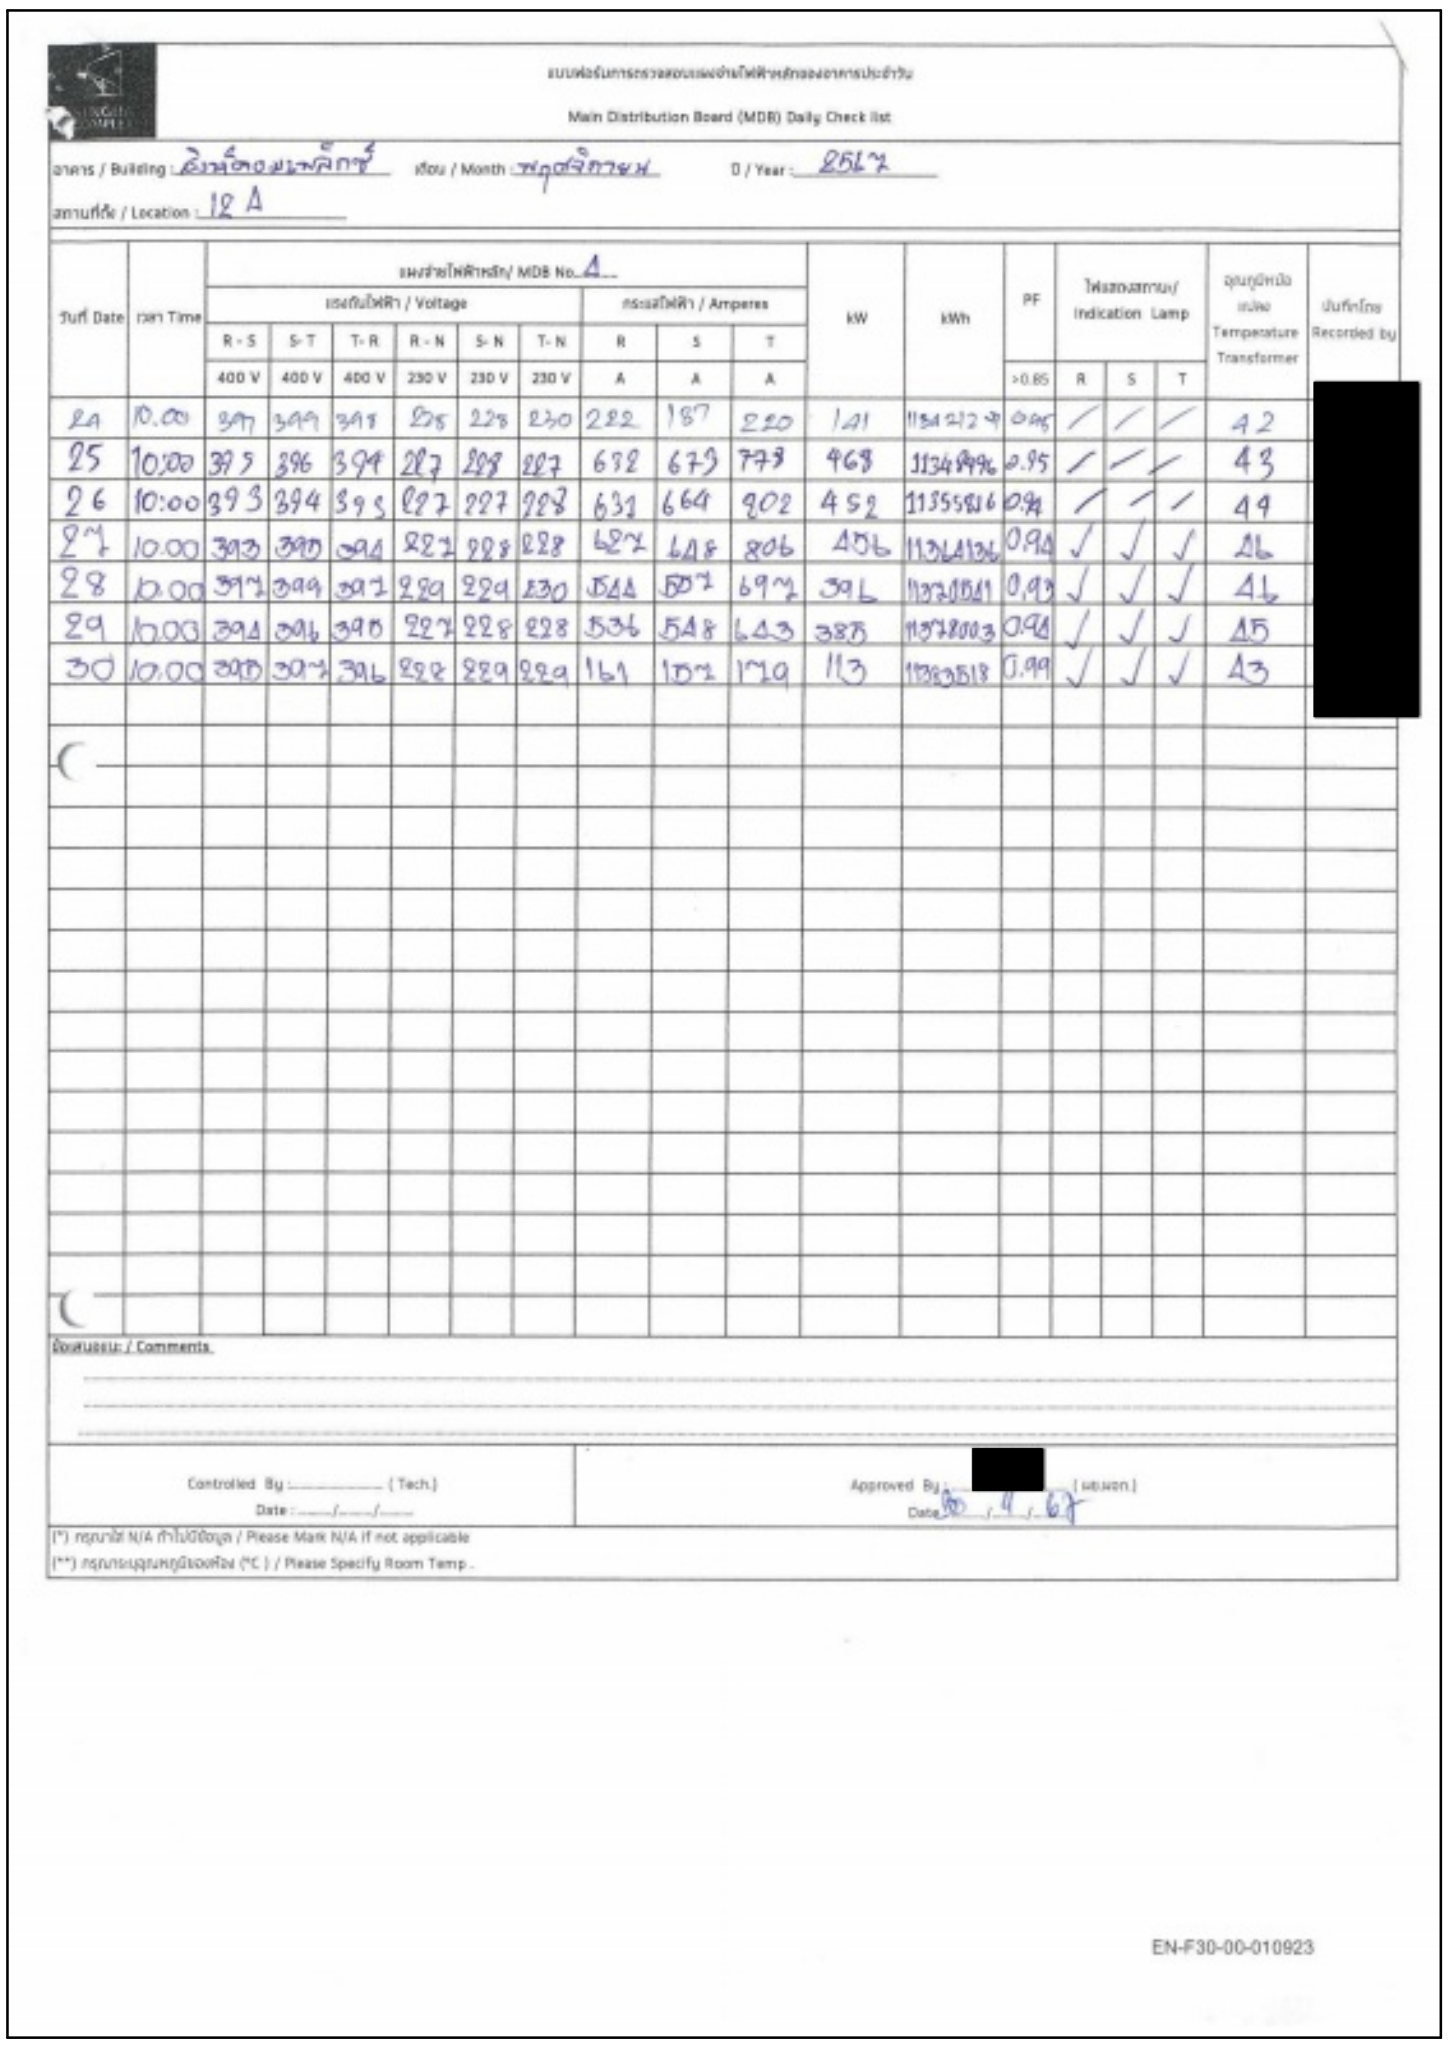

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month : พฤศจิกายน ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12A

แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 4

วันที่ Date	เวลา Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	กระแสไฟฟ้า / Amperes R	S	T	kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85					
24	10.00	397	399	398	225	228	230	222	187	220	141	11342129	0.95	✓	✓	✓	42	[redacted]
25	10.00	395	396	394	227	228	227	632	679	773	468	11348996	0.95	✓	✓	✓	43	[redacted]
26	10:00	393	394	395	227	227	228	631	664	902	452	11355816	0.94	✓	✓	✓	44	[redacted]
27	10.00	393	390	394	227	228	228	627	648	806	456	11364136	0.94	✓	✓	✓	46	[redacted]
28	10.00	397	399	397	229	229	230	544	507	697	396	11370841	0.93	✓	✓	✓	46	[redacted]
29	10.00	394	396	390	227	228	228	536	548	643	383	11378003	0.94	✓	✓	✓	45	[redacted]
30	10.00	390	397	396	228	229	229	161	157	179	113	11383518	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : ________ (Tech.)
Date : __/__/__

Approved By : [redacted] (ผจ.ฝอก.)
Date 30 / 11 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F30-00-010923

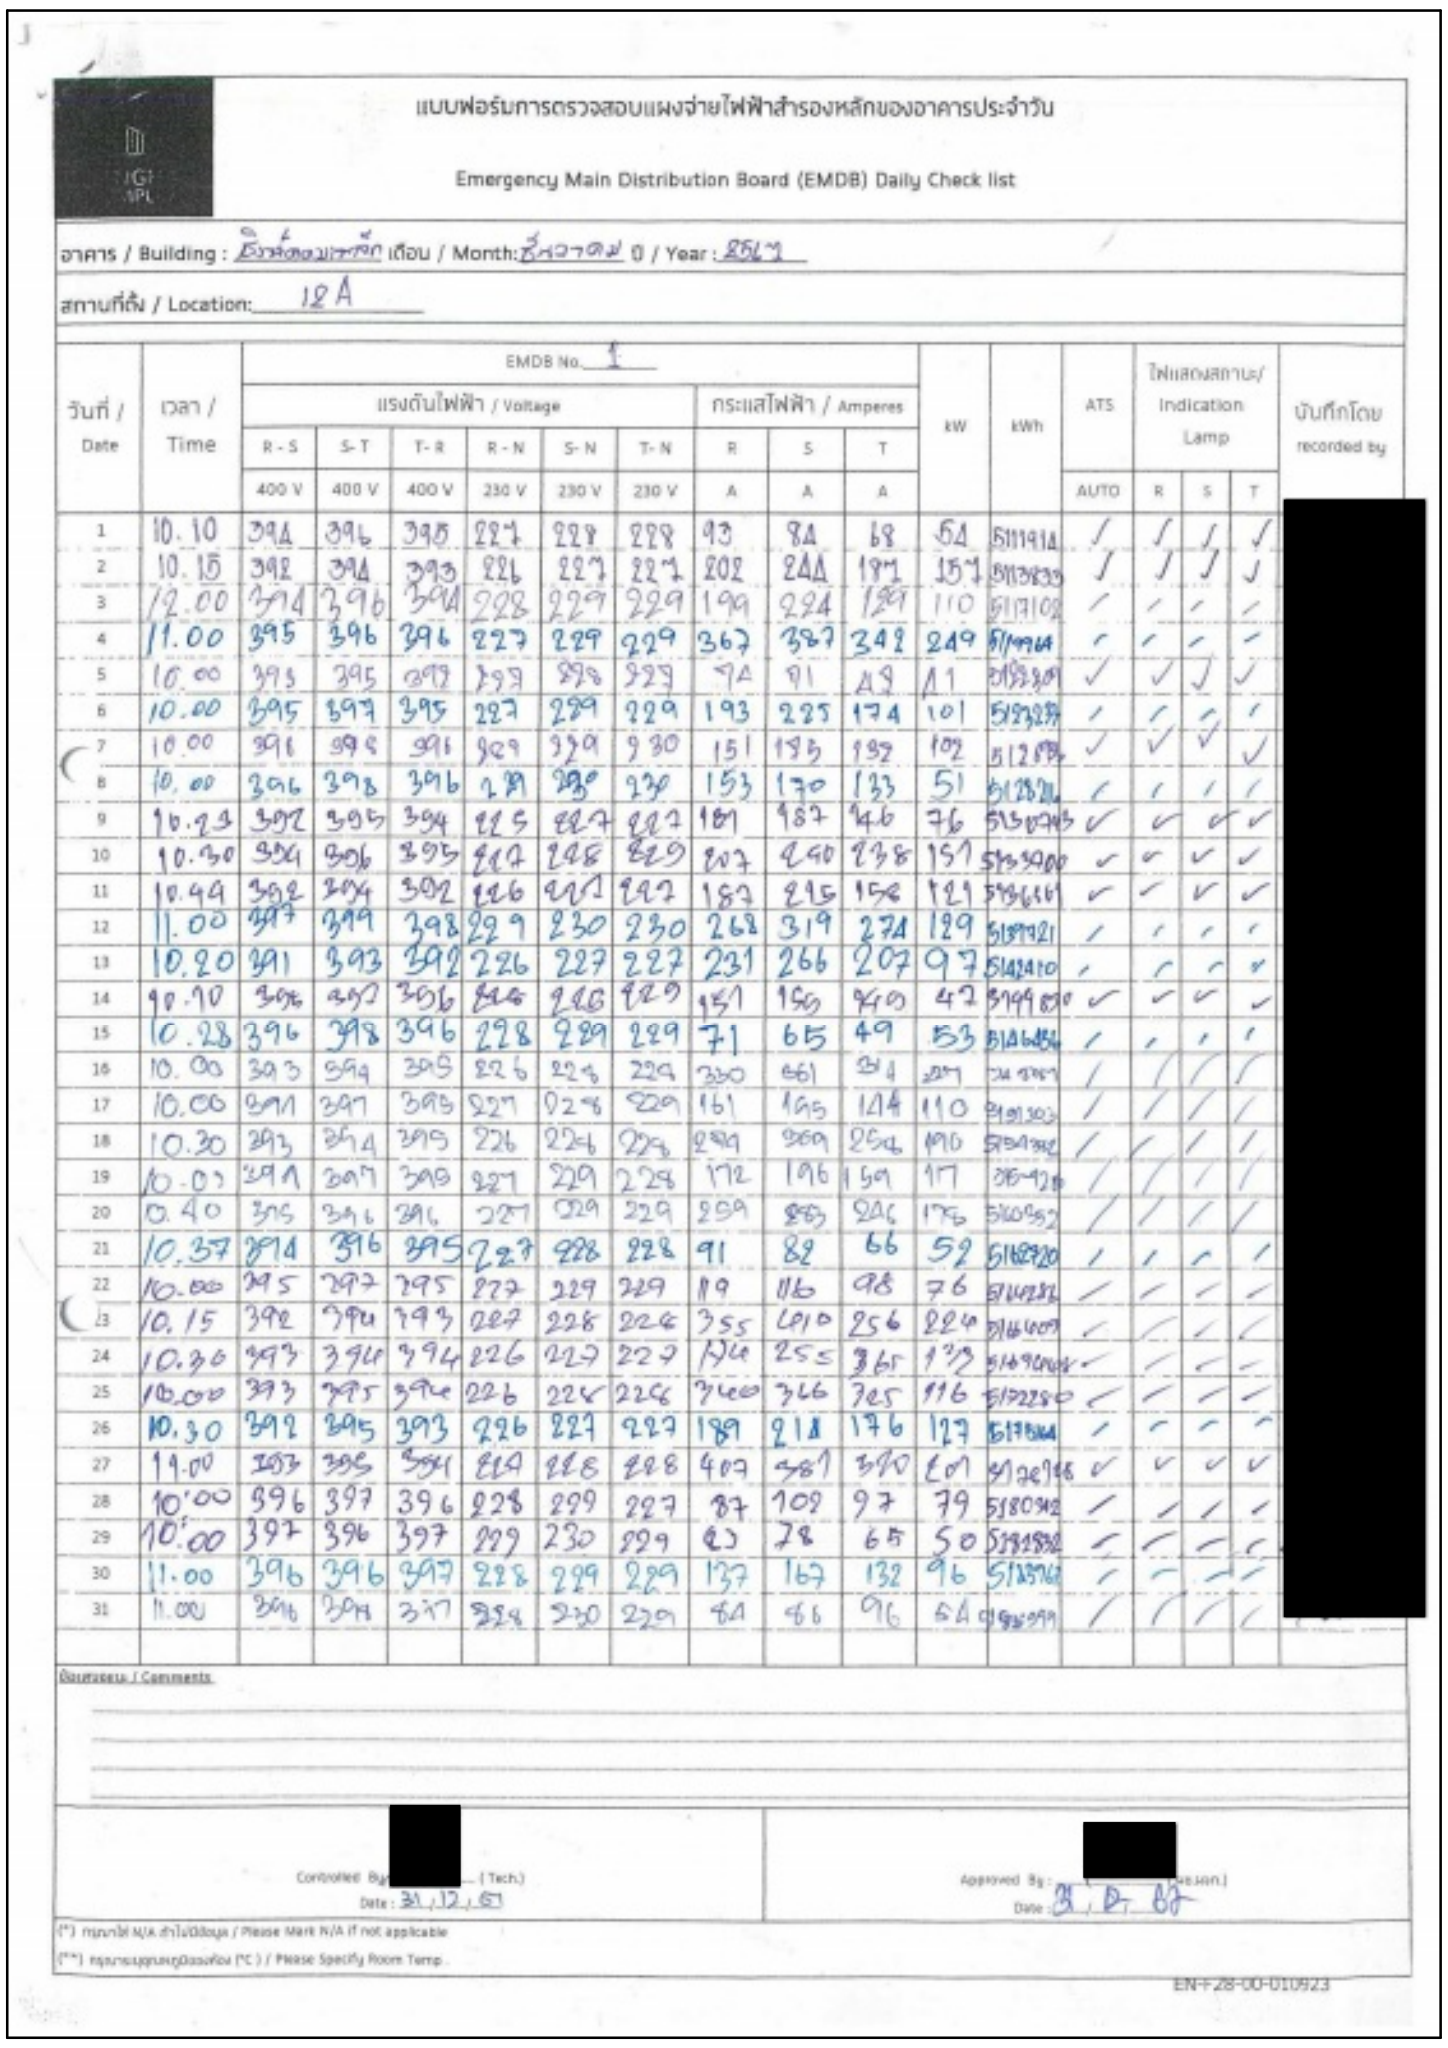

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าสำรองหลักของอาคารประจำวัน

Emergency Main Distribution Board (EMDB) Daily Check list

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12A

EMDB No. 1

วันที่ / Date	เวลา / Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	กระแสไฟฟ้า / Amperes R	S	T	kW	kWh	ATS	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	บันทึกโดย recorded by
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			AUTO				
1	10.10	394	396	395	227	228	228	93	84	68	54	5111914	✓	✓	✓	✓	[redacted]
2	10.15	392	394	393	226	227	227	202	244	197	157	5113833	✓	✓	✓	✓	[redacted]
3	12.00	394	396	394	228	229	229	199	224	189	110	5117102	✓	✓	✓	✓	[redacted]
4	11.00	395	396	396	227	229	229	367	387	342	249	5119964	✓	✓	✓	✓	[redacted]
5	10.00	393	395	392	229	228	229	94	91	49	41	5122809	✓	✓	✓	✓	[redacted]
6	10.00	395	397	395	227	229	229	193	225	174	101	5123239	✓	✓	✓	✓	[redacted]
7	10.00	396	398	396	229	229	230	151	185	192	102	512698	✓	✓	✓	✓	[redacted]
8	10.00	396	398	396	229	230	230	153	170	133	51	512821	✓	✓	✓	✓	[redacted]
9	10.23	392	395	394	225	227	227	181	187	146	76	5130743	✓	✓	✓	✓	[redacted]
10	10.30	394	396	395	227	228	229	207	240	238	157	5133900	✓	✓	✓	✓	[redacted]
11	10.44	392	394	392	226	227	227	187	215	156	121	5136661	✓	✓	✓	✓	[redacted]
12	11.00	397	399	398	229	230	230	268	319	274	129	5139921	✓	✓	✓	✓	[redacted]
13	10.20	391	393	392	226	227	227	231	266	207	97	5142410	✓	✓	✓	✓	[redacted]
14	10.10	396	397	396	226	226	229	151	156	140	47	5144810	✓	✓	✓	✓	[redacted]
15	10.28	396	398	396	228	229	229	71	65	49	53	5146454	✓	✓	✓	✓	[redacted]
16	10.00	393	394	395	226	224	224	330	661	314	207	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
17	10.00	391	397	393	227	228	229	161	195	144	110	5151303	✓	✓	✓	✓	[redacted]
18	10.30	393	394	395	226	224	229	299	269	254	190	5154342	✓	✓	✓	✓	[redacted]
19	10.00	394	397	399	227	229	228	172	196	159	117	5157420	✓	✓	✓	✓	[redacted]
20	10.40	395	396	396	227	229	229	259	283	246	175	5160352	✓	✓	✓	✓	[redacted]
21	10.37	394	396	395	227	228	228	91	82	66	52	5162920	✓	✓	✓	✓	[redacted]
22	10.00	395	397	395	227	229	229	119	116	98	76	5164282	✓	✓	✓	✓	[redacted]
23	10.15	392	394	393	227	228	226	355	410	256	224	5166409	✓	✓	✓	✓	[redacted]
24	10.30	393	394	394	226	227	227	174	255	365	173	5169606	✓	✓	✓	✓	[redacted]
25	10.00	393	395	394	226	226	226	340	366	325	116	5172280	✓	✓	✓	✓	[redacted]
26	10.30	392	395	393	226	227	227	189	218	176	127	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
27	11.00	393	395	394	224	228	228	407	387	390	201	5178948	✓	✓	✓	✓	[redacted]
28	10.00	396	397	396	228	229	227	87	109	97	79	5180942	✓	✓	✓	✓	[redacted]
29	10.00	397	396	397	229	230	229	83	78	65	50	5181882	✓	✓	✓	✓	[redacted]
30	11.00	396	396	397	228	229	229	137	167	132	96	5183968	✓	✓	✓	✓	[redacted]
31	11.00	396	394	397	228	230	229	84	86	96	64	5185099	✓	✓	✓	✓	

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : [redacted] (Tech.)
Date : 31 / 12 / 67

Approved By : [redacted] (ผจ.ฝอก.)
Date : 31 / 12 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F28-00-010923

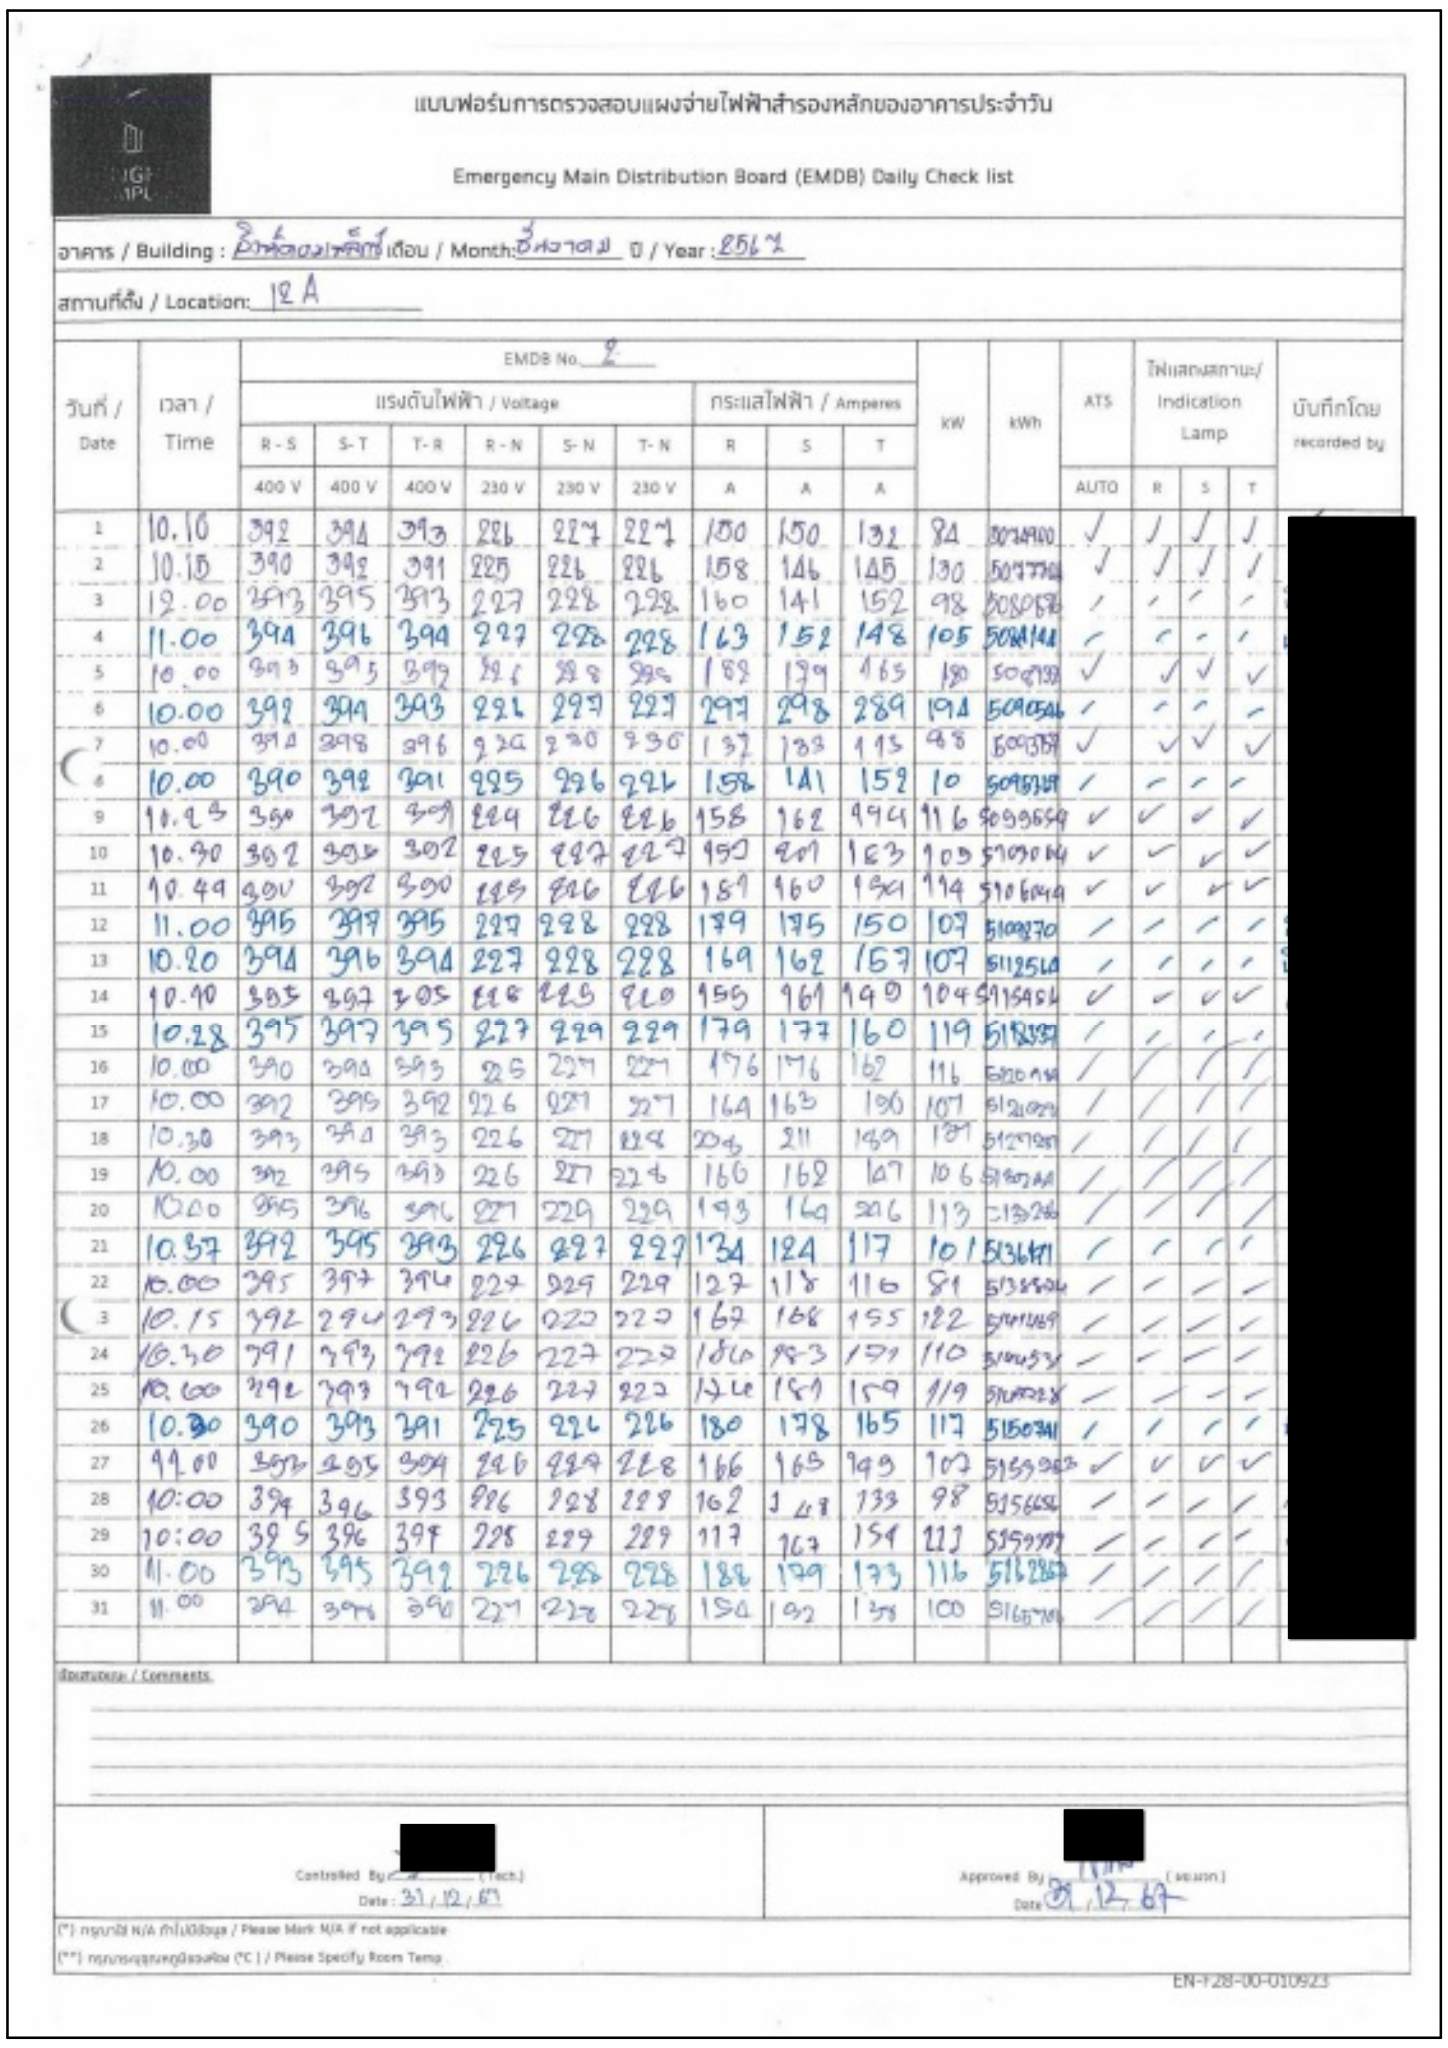

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าสำรองหลักของอาคารประจำวัน

Emergency Main Distribution Board (EMDB) Daily Check list

อาคาร / Building : สิงห์คอมเพล็กซ์ เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12A

EMDB No. 2

วันที่ / Date	เวลา / Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	กระแสไฟฟ้า / Amperes R	S	T	kW	kWh	ATS	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp R	S	T	บันทึกโดย recorded by
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			AUTO				
1	10.10	392	394	393	226	227	227	150	150	132	84	5074900	✓	✓	✓	✓	[redacted]
2	10.15	390	392	391	225	226	226	158	146	145	130	5077704	✓	✓	✓	✓	[redacted]
3	12.00	393	395	393	227	228	228	160	141	152	98	5080676	✓	✓	✓	✓	[redacted]
4	11.00	394	396	394	227	228	228	163	152	148	105	5084144	✓	✓	✓	✓	[redacted]
5	10.00	393	395	392	226	228	226	182	179	165	180	[illegible]	✓	✓	✓	✓	[redacted]
6	10.00	392	394	393	226	227	227	297	298	289	194	5090546	✓	✓	✓	✓	[redacted]
7	10.00	394	398	396	226	230	230	137	133	113	98	5093757	✓	✓	✓	✓	[redacted]
8	10.00	390	392	391	225	226	226	158	141	152	10	5095749	✓	✓	✓	✓	[redacted]
9	10.23	390	392	391	224	226	226	158	162	144	116	5099659	✓	✓	✓	✓	[redacted]
10	10.30	392	395	392	225	227	227	193	201	163	109	5103014	✓	✓	✓	✓	[redacted]
11	10.44	390	392	390	225	226	226	187	160	154	114	5106049	✓	✓	✓	✓	[redacted]
12	11.00	395	397	395	227	228	228	179	175	150	107	5109870	✓	✓	✓	✓	[redacted]
13	10.20	394	396	394	227	228	228	169	162	157	107	5112514	✓	✓	✓	✓	[redacted]
14	10.10	395	397	395	226	225	220	155	161	140	104	5115454	✓	✓	✓	✓	[redacted]
15	10.28	395	397	395	227	229	229	179	177	160	119	5118337	✓	✓	✓	✓	[redacted]
16	10.00	390	394	393	225	227	227	176	176	162	116	5120948	✓	✓	✓	✓	[redacted]
17	10.00	392	395	392	226	227	227	164	163	190	107	5124029	✓	✓	✓	✓	[redacted]
18	10.30	393	394	393	226	227	228	204	211	149	139	5127980	✓	✓	✓	✓	[redacted]
19	10.00	392	395	393	226	227	226	166	162	147	106	5130744	✓	✓	✓	✓	[redacted]
20	10.00	395	396	396	227	229	229	193	164	206	113	5133266	✓	✓	✓	✓	[redacted]
21	10.37	392	395	393	226	227	227	134	124	117	101	5136471	✓	✓	✓	✓	[redacted]
22	10.00	395	397	394	227	229	229	127	118	116	81	5138504	✓	✓	✓	✓	[redacted]
23	10.15	392	294	293	226	022	222	167	168	155	122	5141469	✓	✓	✓	✓	[redacted]
24	10.30	391	393	392	226	227	222	186	183	151	110	5144539	✓	✓	✓	✓	[redacted]
25	10.00	392	393	392	226	227	222	146	151	159	119	5147728	✓	✓	✓	✓	[redacted]
26	10.30	390	393	391	225	226	226	180	178	165	117	5150341	✓	✓	✓	✓	[redacted]
27	11.00	393	395	394	226	229	228	166	165	149	103	5153963	✓	✓	✓	✓	[redacted]
28	10:00	394	396	393	226	228	228	162	148	133	98	5156654	✓	✓	✓	✓	[redacted]
29	10:00	395	396	397	228	229	229	117	167	154	111	5159907	✓	✓	✓	✓	[redacted]
30	11.00	393	395	392	226	228	228	188	179	173	116	5162867	✓	✓	✓	✓	[redacted]
31	11.00	394	394	390	227	228	228	154	192	138	100	5165706	✓	✓	✓	✓	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By : [redacted] (Tech.)
Date : 31 / 12 / 67

Approved By : [redacted] (ผจ.ฝอก.)
Date 31 / 12 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F28-00-010923

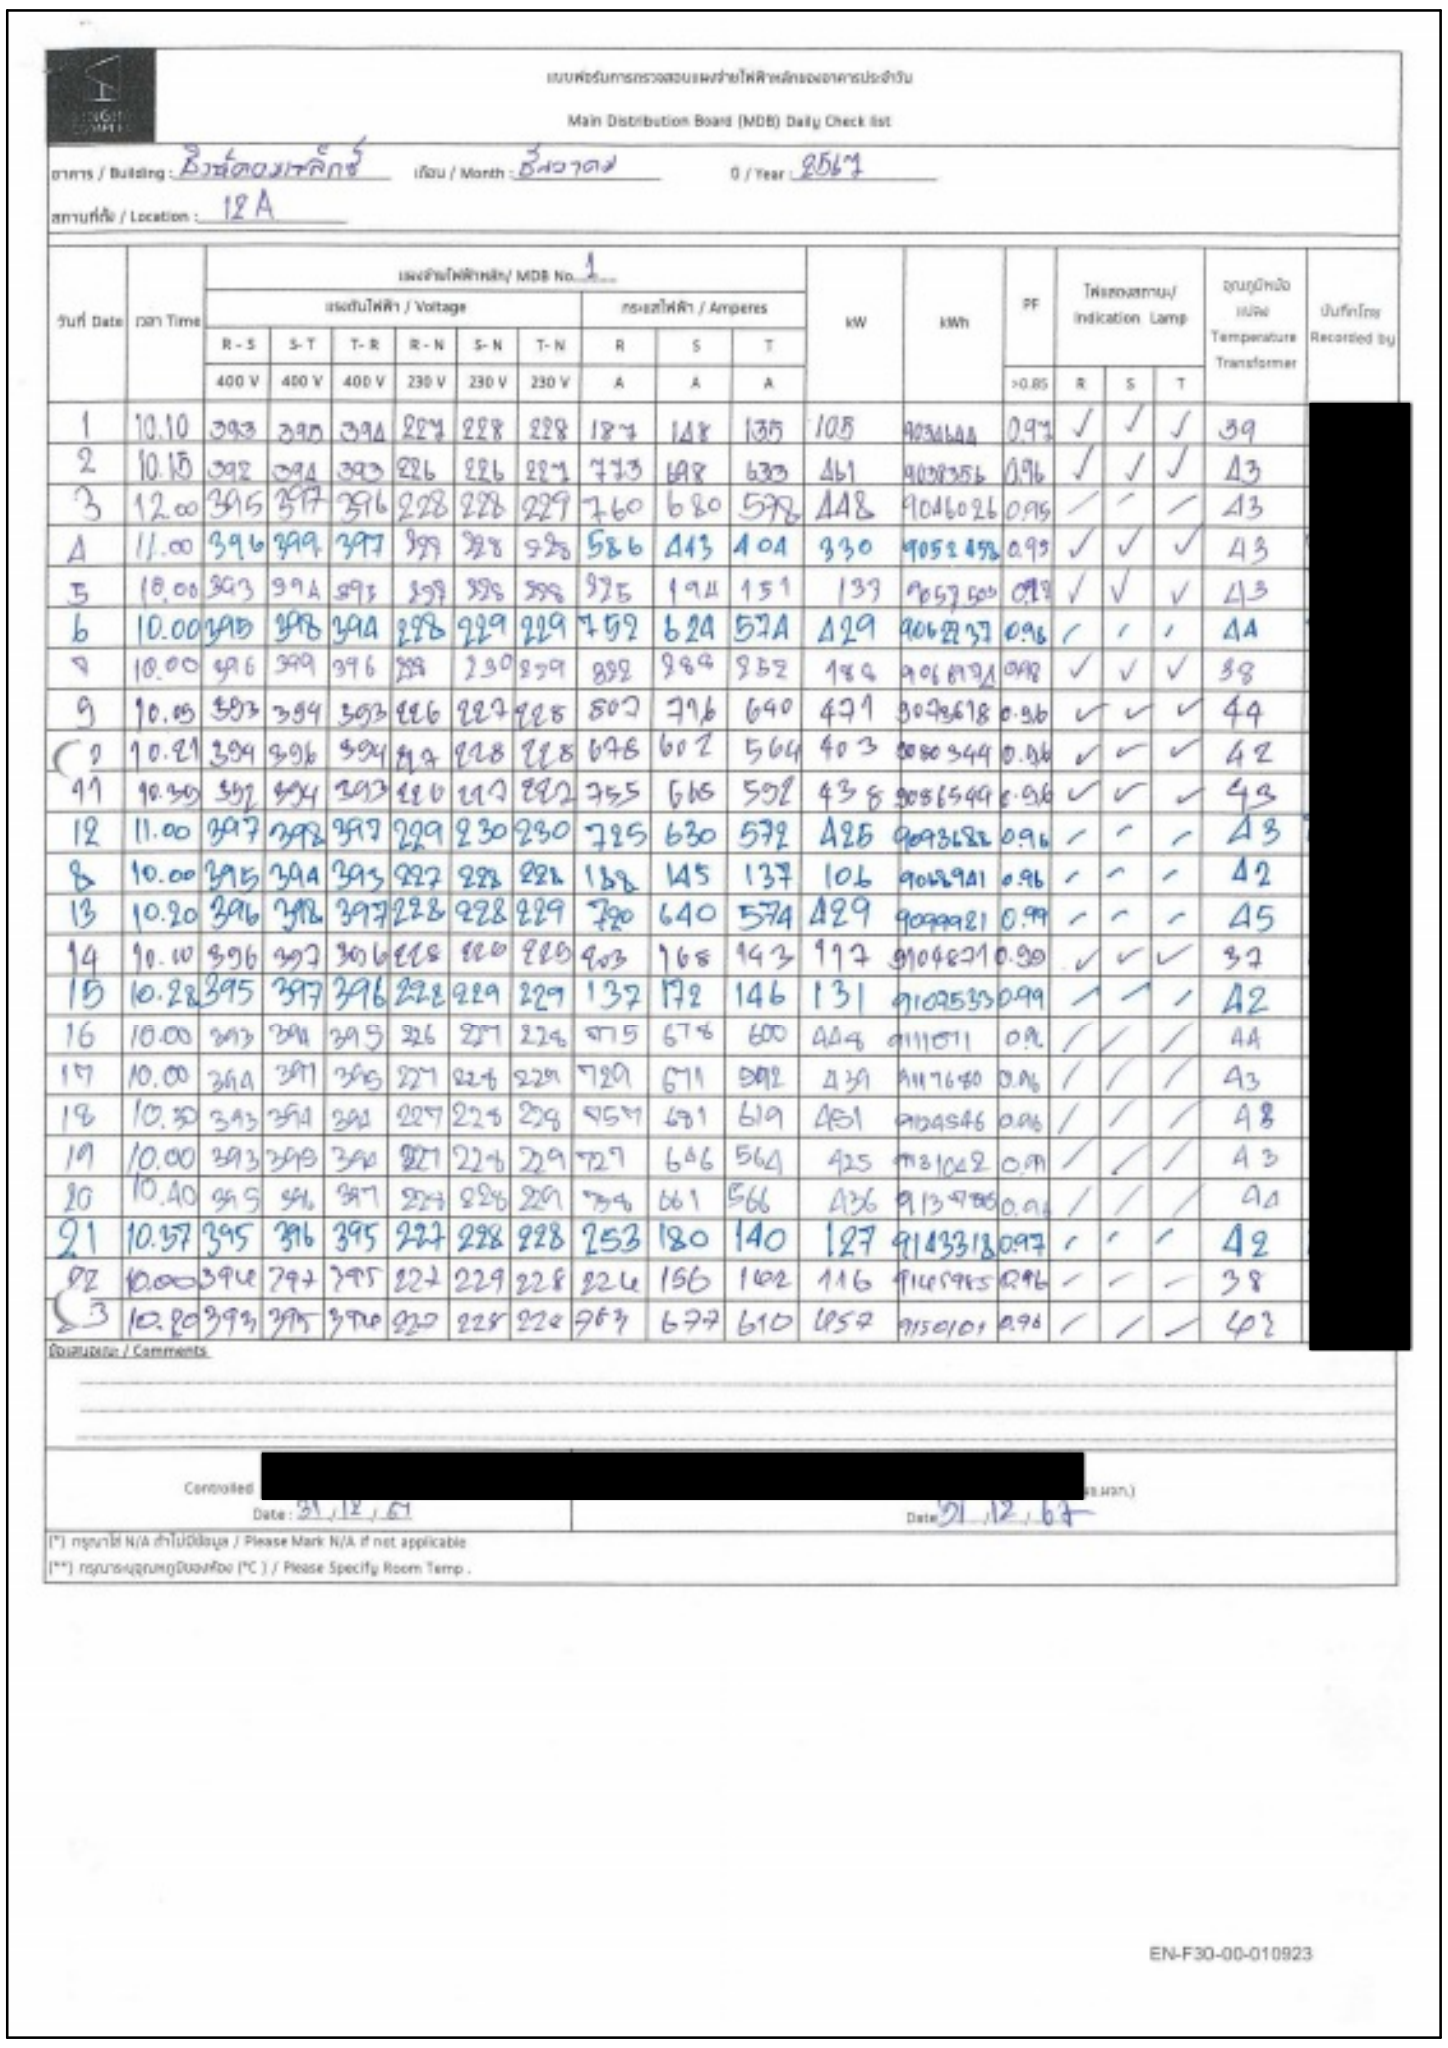

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : [illegible] เดือน / Month : ธันวาคม ปี / Year : 2567

สถานที่ตั้ง / Location : 12 A

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 1									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
1	10.10	393	390	394	227	228	228	187	148	135	105	9034644	0.97	✓	✓	✓	39	[redacted]
2	10.15	392	394	393	226	226	227	773	698	633	461	9038356	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
3	12.00	395	397	396	228	228	229	760	680	598	448	9046026	0.95	/	/	/	43	[redacted]
4	11.00	396	399	397	229	228	228	586	443	404	330	9052458	0.95	✓	✓	✓	43	[redacted]
5	10.00	393	394	393	229	228	228	225	194	151	137	9057505	0.97	✓	✓	✓	43	[redacted]
6	10.00	395	398	394	228	229	229	752	624	574	429	9062237	0.96	/	/	/	44	[redacted]
7	10.00	396	399	396	229	230	229	222	284	252	184	9066794	0.98	✓	✓	✓	38	[redacted]
9	10.05	393	394	393	226	227	228	807	796	640	471	9073618	0.96	✓	✓	✓	44	[redacted]
10	10.21	394	396	394	227	228	228	678	602	564	403	9080344	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]
11	10.30	392	394	393	220	227	222	755	665	592	438	9086544	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
12	11.00	397	398	397	229	230	230	725	630	572	425	9093682	0.96	/	/	/	43	[redacted]
8	10.00	395	394	393	227	228	228	138	145	137	106	9096941	0.96	/	/	/	42	[redacted]
13	10.20	396	398	397	228	228	229	790	640	574	429	9099921	0.99	/	/	/	45	[redacted]
14	10.10	396	397	396	228	220	229	203	168	143	117	9104821	0.99	✓	✓	✓	37	[redacted]
15	10.28	395	397	396	228	229	229	137	172	146	131	9102533	0.99	/	/	/	42	[redacted]
16	10.00	393	394	395	226	227	226	775	678	600	444	9111071	0.92	/	/	/	44	[redacted]
17	10.00	394	397	395	227	226	229	729	671	592	439	9117680	0.96	/	/	/	43	[redacted]
18	10.30	393	394	392	227	228	229	757	681	619	451	9124546	0.96	/	/	/	48	[redacted]
19	10.00	393	393	390	227	228	229	727	646	564	425	9131042	0.97	/	/	/	43	[redacted]
20	10.40	395	396	397	227	228	229	754	661	566	436	9137986	0.96	/	/	/	44	[redacted]
21	10.37	395	396	395	227	228	228	253	180	140	127	9143318	0.97	/	/	/	42	[redacted]
22	10.00	394	397	395	227	229	228	224	156	162	116	9145965	0.96	/	/	/	38	[redacted]
23	10.20	393	395	390	227	228	228	767	677	610	457	9150101	0.96	/	/	/	40	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled [redacted] ผจก.)

Date : 31 / 12 / 67

Date 31 / 12 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

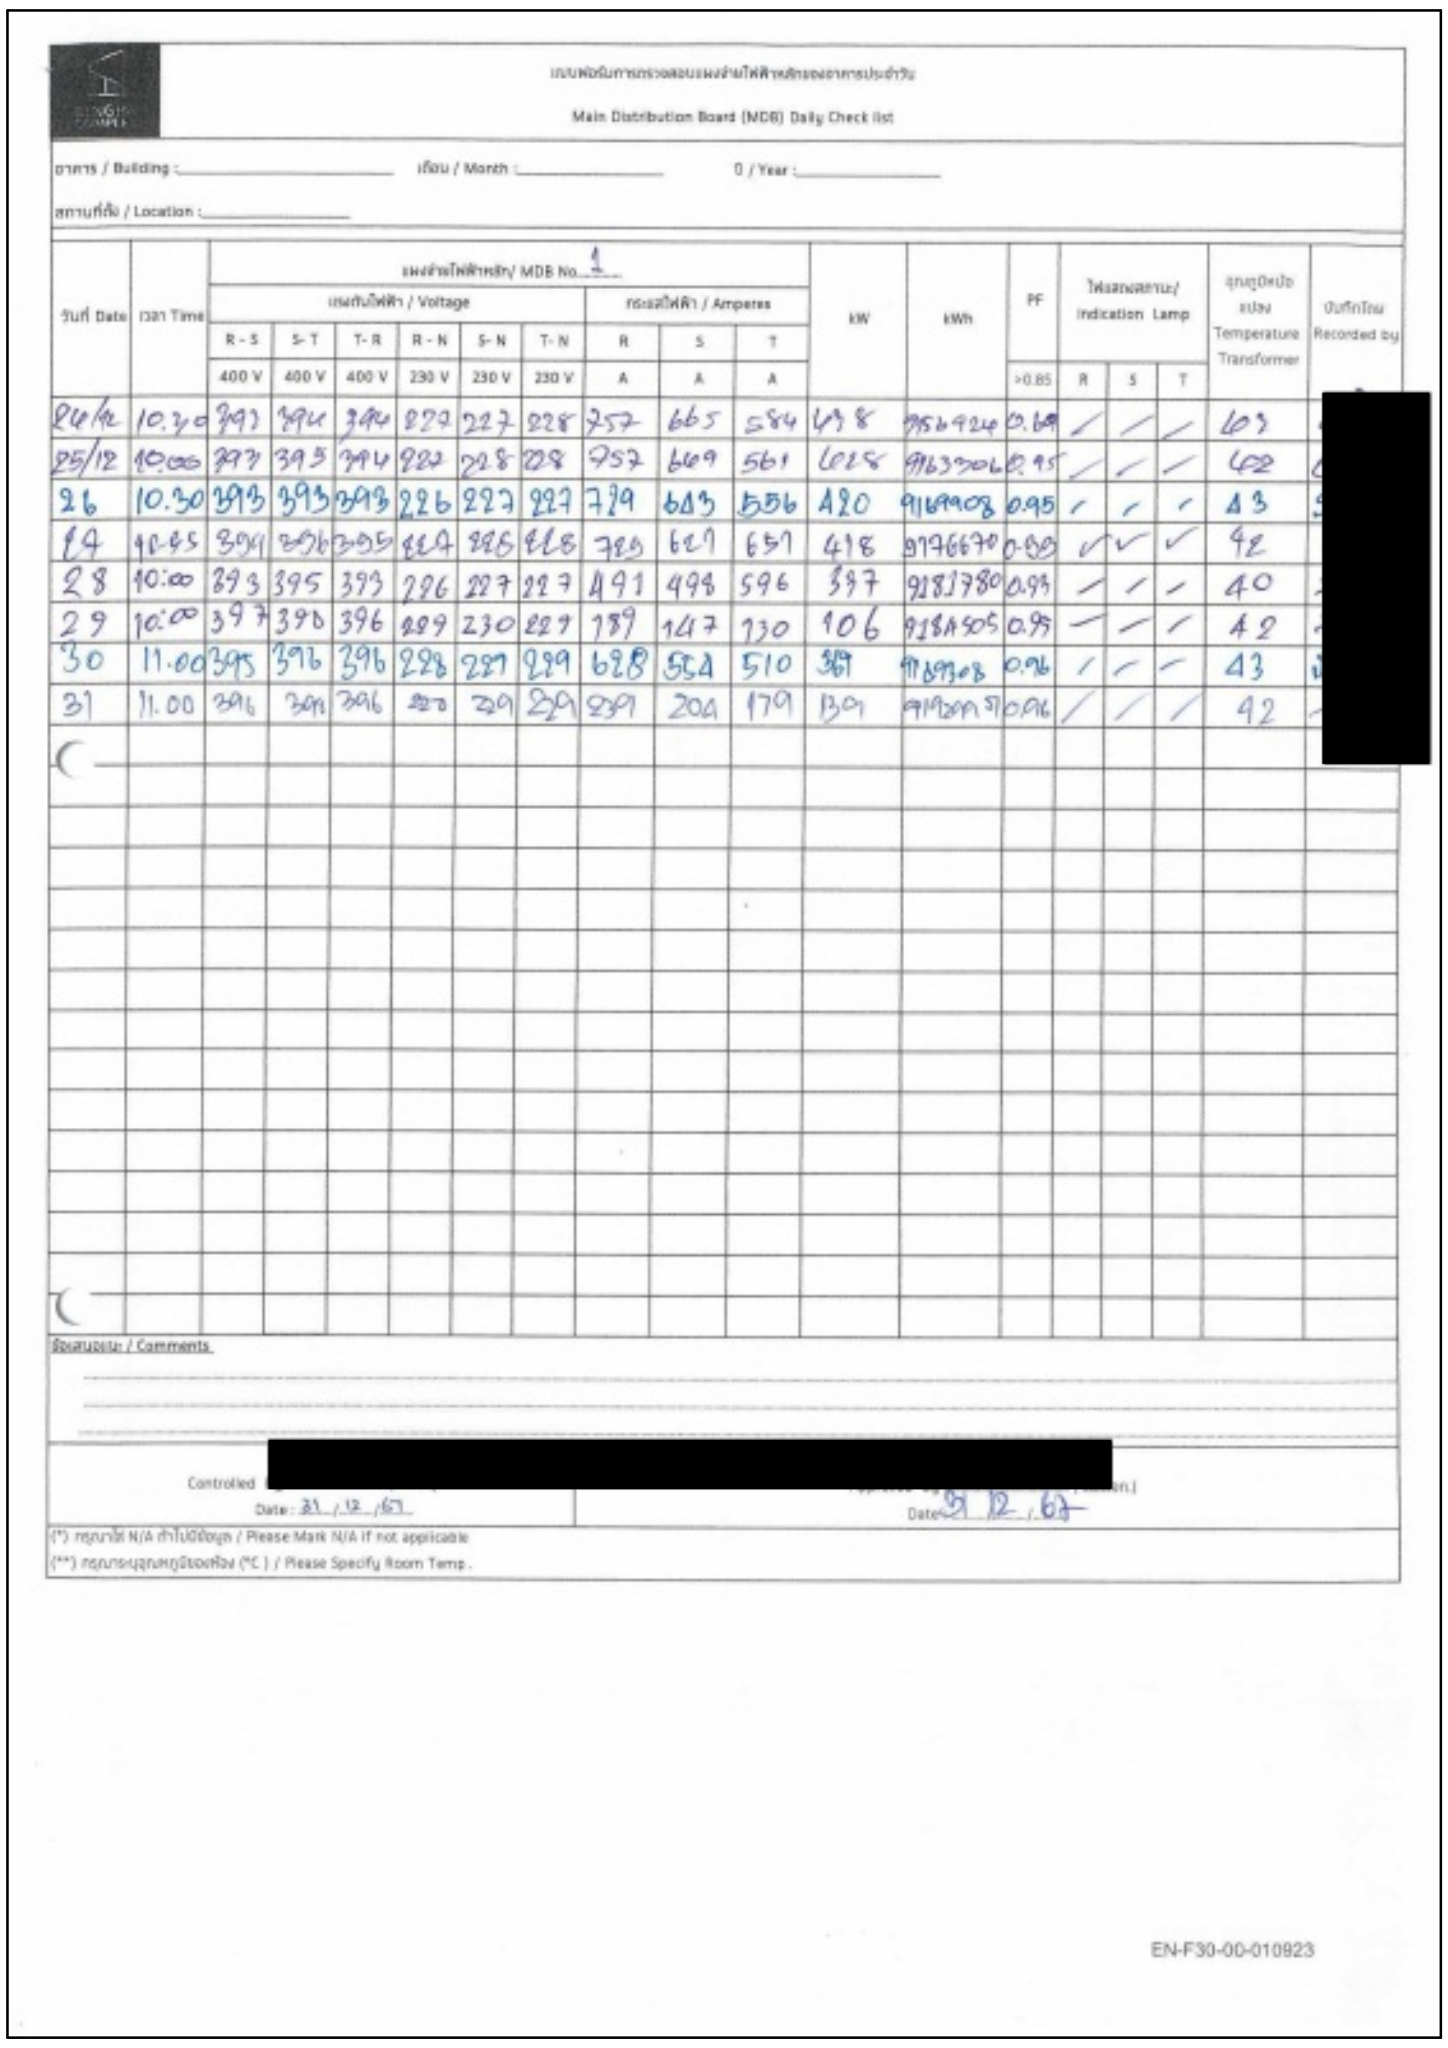

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : เดือน / Month : ปี / Year :

สถานที่ตั้ง / Location :

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 1									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
24/12	10.30	393	394	394	227	227	228	757	665	584	498	9156924	0.69	/	/	/	43	[redacted]
25/12	10.00	397	395	394	227	228	228	757	669	561	428	9163906	0.95	/	/	/	42	[redacted]
26	10.30	393	393	393	226	227	227	729	643	556	420	9169908	0.95	/	/	/	43	[redacted]
27	10.45	394	396	395	227	226	228	729	627	657	418	9176670	0.99	✓	✓	✓	42	[redacted]
28	10.00	393	395	393	226	227	227	491	498	596	397	9181780	0.93	/	/	/	40	[redacted]
29	10.00	397	390	396	229	230	227	189	147	130	106	9184505	0.95	/	/	/	42	[redacted]
30	11.00	395	396	396	228	227	229	628	554	510	369	9189308	0.96	/	/	/	43	[redacted]
31	11.00	396	399	396	220	229	229	239	204	179	139	9192097	0.96	/	/	/	42	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled [redacted] ผจก.)

Date : 31 / 12 / 67

Date 31 / 12 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

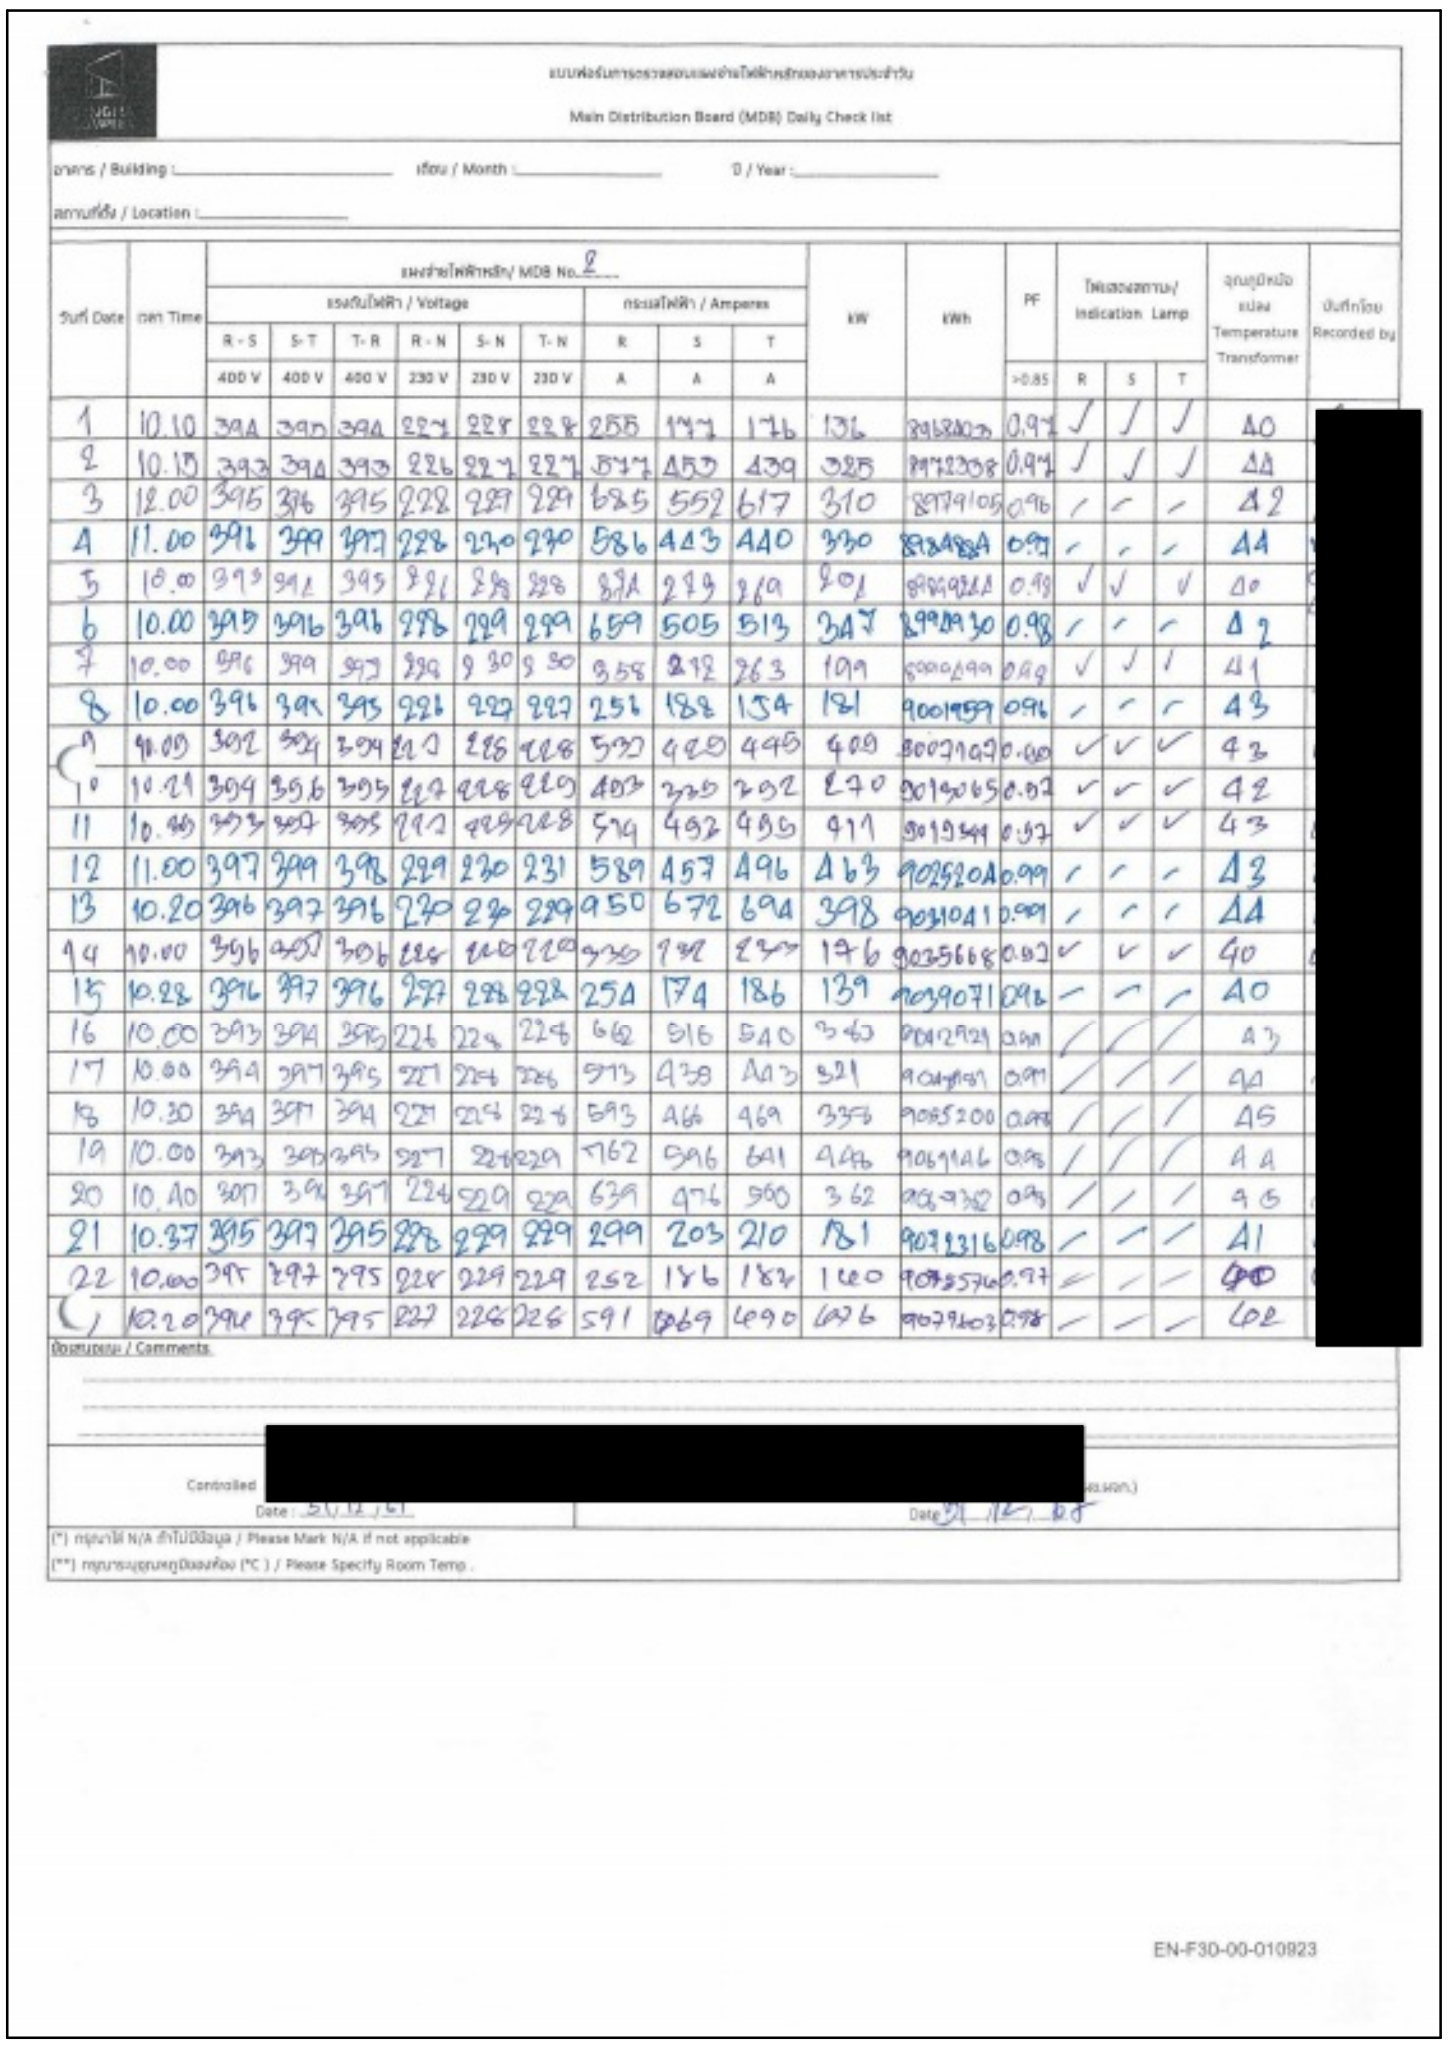

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : เดือน / Month : ปี / Year :

สถานที่ตั้ง / Location :

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 2									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
1	10.10	394	390	394	227	228	228	255	197	176	136	8968403	0.97	✓	✓	✓	40	[redacted]
2	10.15	393	394	393	226	227	227	577	453	439	325	8972308	0.97	✓	✓	✓	44	[redacted]
3	12.00	395	396	395	228	229	229	685	552	617	310	8979105	0.96	/	/	/	42	[redacted]
4	11.00	396	399	397	228	230	230	586	443	440	330	8984884	0.97	/	/	/	44	[redacted]
5	10.00	393	394	395	221	228	228	334	279	269	201	8989284	0.98	✓	✓	✓	40	[redacted]
6	10.00	395	396	396	228	229	229	659	505	513	347	8994930	0.98	/	/	/	42	[redacted]
7	10.00	396	399	393	229	230	230	358	242	263	199	9000499	0.98	✓	✓	✓	41	[redacted]
8	10.00	396	394	393	226	227	227	256	188	154	181	9001959	0.96	/	/	/	43	[redacted]
9	10.09	392	394	394	221	226	228	537	420	445	409	9007907	0.98	✓	✓	✓	43	[redacted]
10	10.21	394	396	395	227	228	229	403	325	292	270	9013065	0.97	✓	✓	✓	42	[redacted]
11	10.40	393	397	395	227	229	228	579	492	495	411	9019344	0.97	✓	✓	✓	43	[redacted]
12	11.00	397	399	398	229	230	231	589	457	496	463	9025204	0.99	/	/	/	43	[redacted]
13	10.20	396	397	396	230	230	229	950	672	694	398	9031041	0.99	/	/	/	44	[redacted]
14	10.00	396	401	396	226	220	220	330	192	237	176	9035668	0.92	✓	✓	✓	40	[redacted]
15	10.28	396	397	396	227	228	228	254	174	186	139	9039071	0.96	/	/	/	40	[redacted]
16	10.00	393	394	395	226	224	224	662	516	540	363	9042921	0.99	/	/	/	43	[redacted]
17	10.00	394	397	395	227	224	226	573	438	443	321	9046987	0.99	/	/	/	44	[redacted]
18	10.30	394	397	394	227	228	226	593	466	469	336	9055200	0.98	/	/	/	45	[redacted]
19	10.00	393	393	395	227	228	229	762	596	641	446	9061146	0.98	/	/	/	44	[redacted]
20	10.40	397	394	397	224	229	229	639	476	560	362	9066932	0.93	/	/	/	45	[redacted]
21	10.37	395	397	395	228	229	229	299	203	210	181	9071316	0.98	/	/	/	41	[redacted]
22	10.00	395	397	395	228	229	229	252	186	182	120	9073576	0.97	/	/	/	40	[redacted]
23	10.20	394	395	395	227	226	226	591	469	490	426	9079603	0.98	/	/	/	42	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled [redacted] ผจก.)

Date : 31 / 12 / 67

Date 31 / 12 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

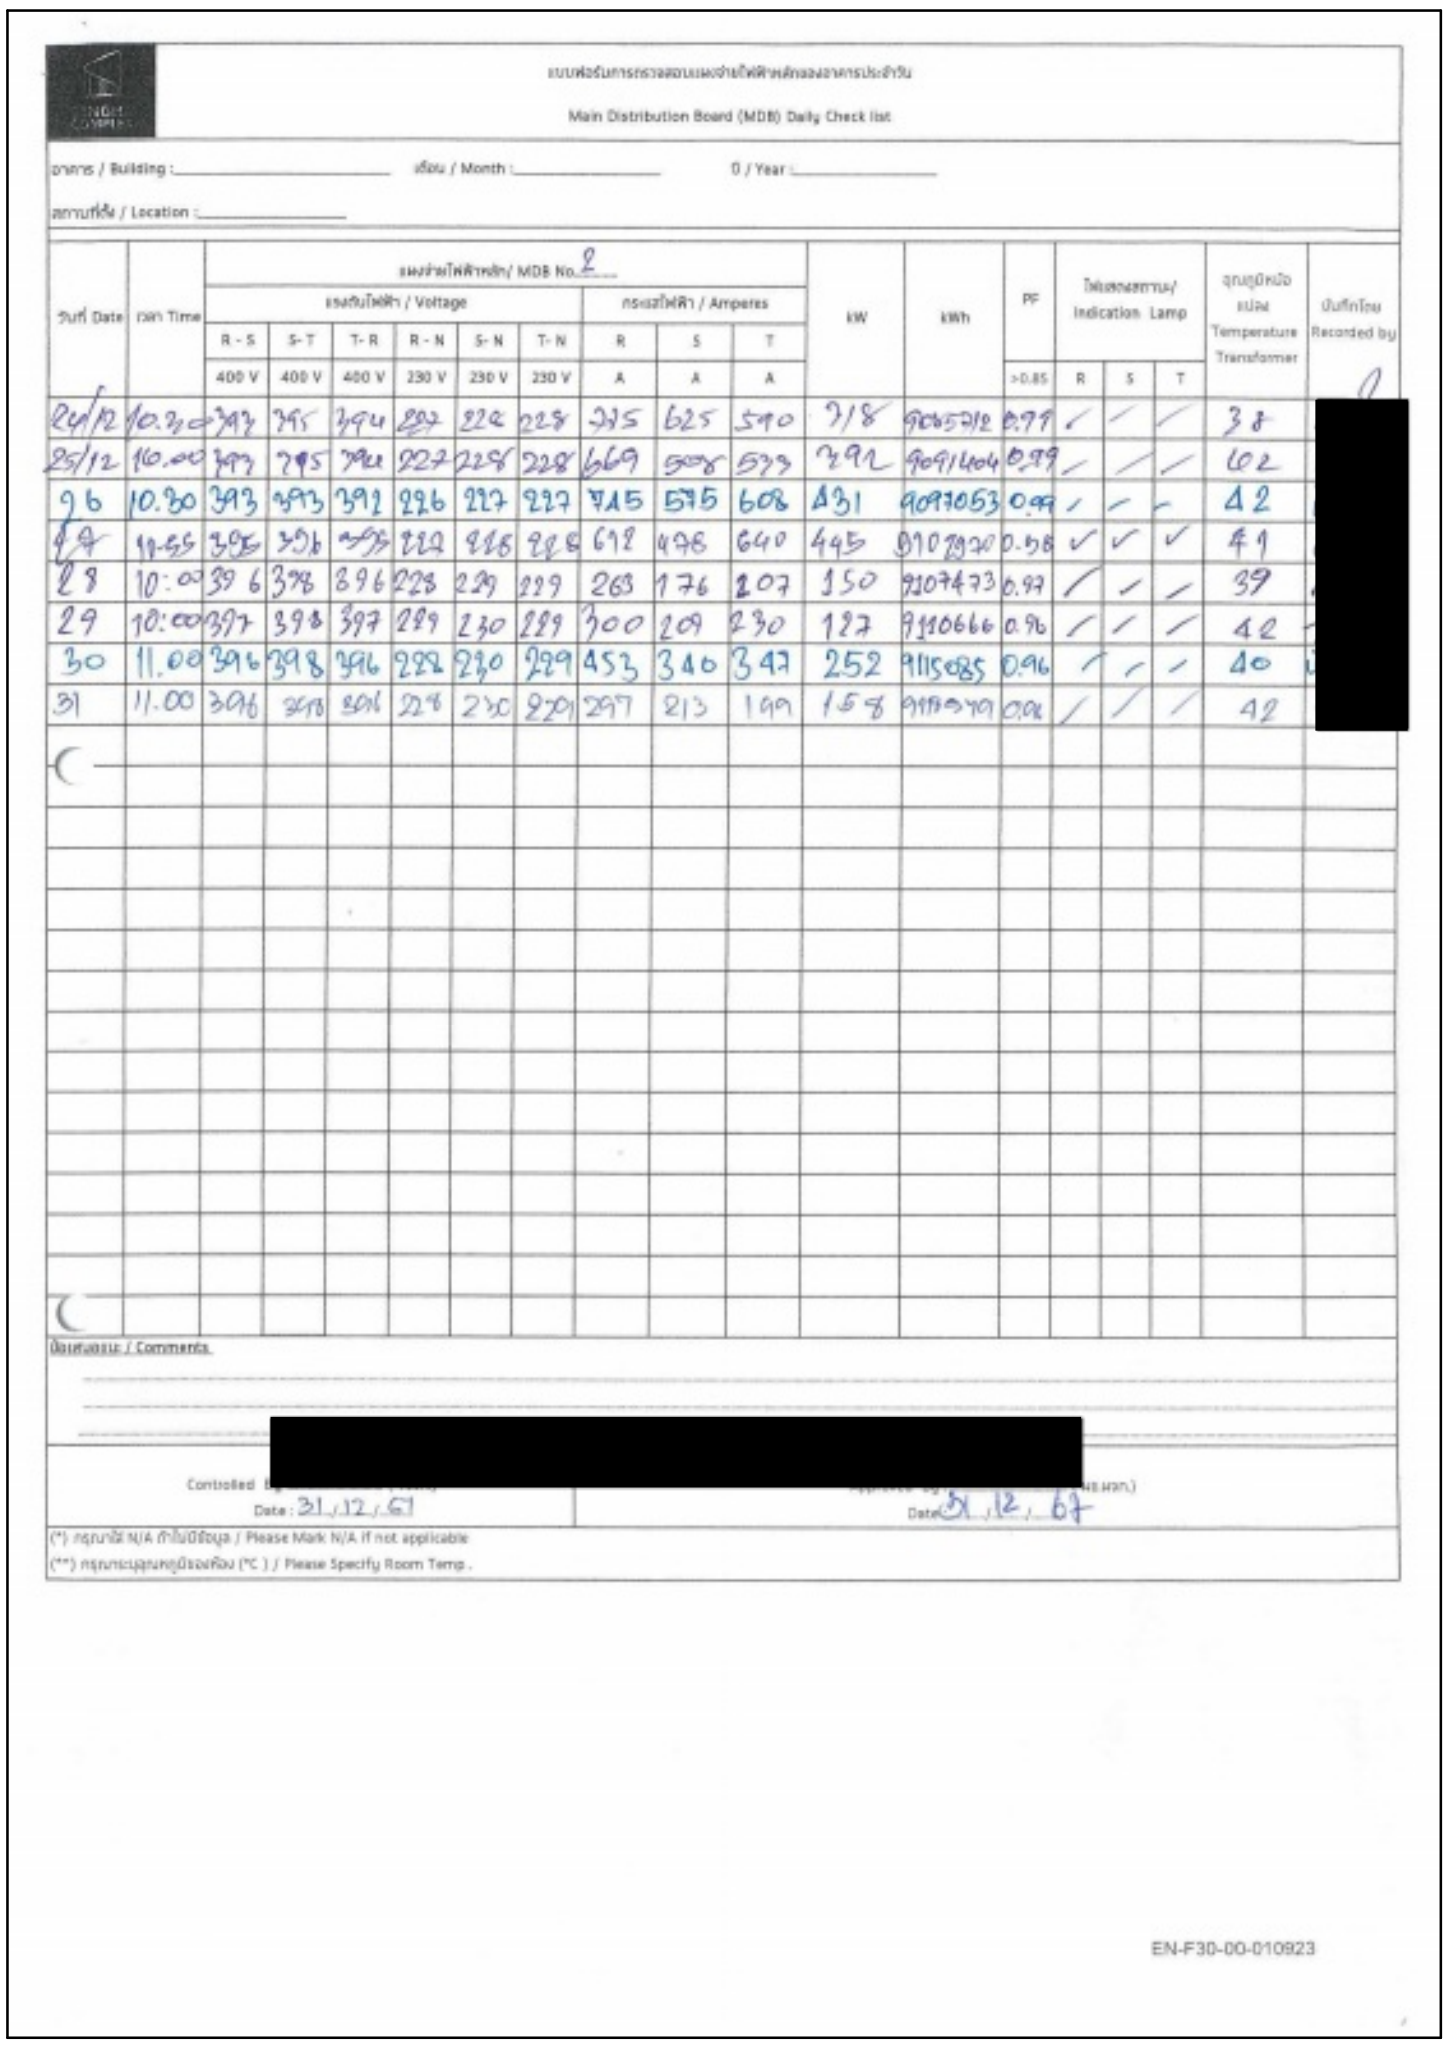

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : เดือน / Month : ปี / Year :

สถานที่ตั้ง / Location :

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 2									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
24/12	10.30	393	395	394	227	228	228	725	625	590	418	9085712	0.99	/	/	/	38	[redacted]
25/12	10.00	393	395	394	227	228	228	669	508	573	392	9091404	0.99	/	/	/	42	[redacted]
26	10.30	393	393	392	226	227	227	715	575	608	431	9097053	0.99	/	/	/	42	[redacted]
27	10.55	395	396	395	222	226	228	612	476	640	445	9102920	0.98	✓	✓	✓	41	[redacted]
28	10.00	396	398	396	228	229	229	263	176	207	150	9107473	0.97	/	/	/	39	[redacted]
29	10.00	397	398	397	229	230	229	300	209	230	127	9110666	0.96	/	/	/	42	[redacted]
30	11.00	396	398	396	228	230	229	453	340	347	252	9115085	0.96	/	/	/	40	[redacted]
31	11.00	396	398	396	228	230	229	297	213	199	158	9118979	0.98	/	/	/	42	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled [redacted] ผจก.)

Date : 31 / 12 / 67

Date 31 / 12 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp .

EN-F30-00-010923

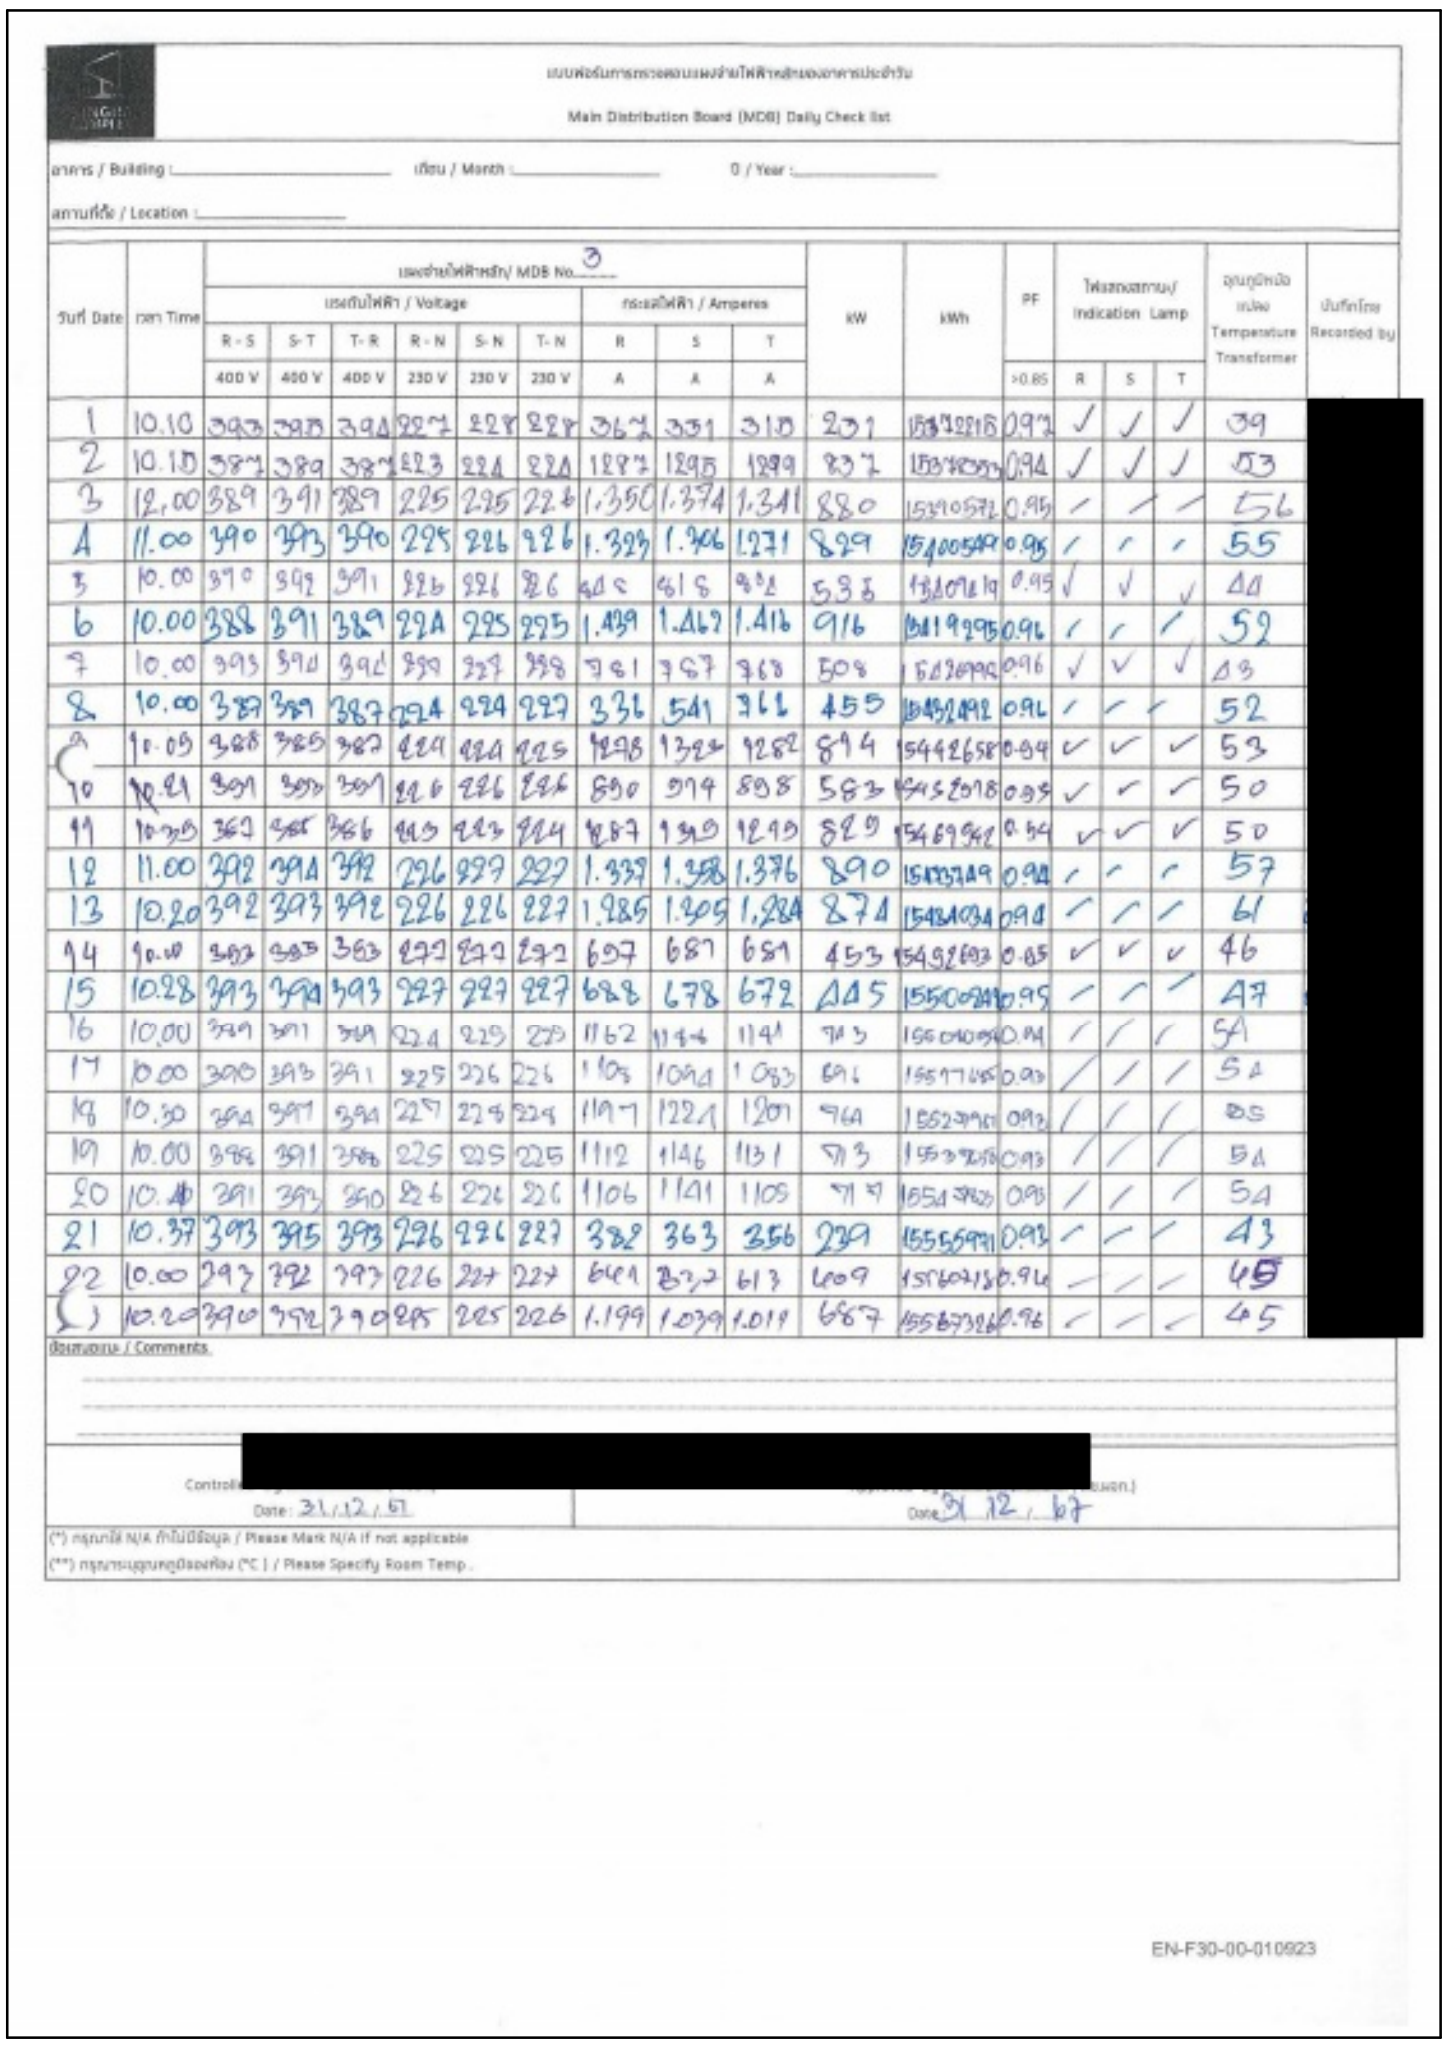

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : ________ เดือน / Month : ________ ปี / Year : ________

สถานที่ตั้ง / Location : ________

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 3									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
1	10.10	393	393	394	227	228	228	367	331	310	231	15372818	0.97	✓	✓	✓	39	[redacted]
2	10.10	387	389	387	223	224	224	1287	1295	1299	837	15378530	0.94	✓	✓	✓	53	[redacted]
3	12.00	389	391	389	225	225	226	1,350	1,374	1,341	880	15390572	0.95	✓	✓	✓	56	[redacted]
4	11.00	390	393	390	225	226	226	1.323	1.306	1.271	829	15400549	0.95	✓	✓	✓	55	[redacted]
5	10.00	390	392	391	226	226	226	845	818	804	538	15409819	0.95	✓	✓	✓	44	[redacted]
6	10.00	388	391	389	224	225	225	1.439	1.467	1.416	916	15419295	0.96	✓	✓	✓	59	[redacted]
7	10.00	393	394	394	229	227	228	781	767	768	508	15426992	0.96	✓	✓	✓	43	[redacted]
8	10.00	387	389	387	224	224	227	336	541	761	455	15432492	0.96	✓	✓	✓	52	[redacted]
9	10.09	388	385	387	224	224	225	1298	1324	1282	894	15442658	0.94	✓	✓	✓	53	[redacted]
10	10.21	391	393	391	226	226	226	890	974	898	583	15452078	0.93	✓	✓	✓	50	[redacted]
11	10.30	387	385	386	223	223	224	1287	1319	1249	829	15461942	0.94	✓	✓	✓	50	[redacted]
12	11.00	392	394	392	226	227	227	1.337	1.358	1.376	890	15473749	0.94	✓	✓	✓	57	[redacted]
13	10.20	392	393	392	226	226	227	1.285	1.305	1.284	874	15484034	0.94	✓	✓	✓	61	[redacted]
14	10.10	393	393	393	227	227	227	697	687	681	453	15492693	0.95	✓	✓	✓	46	[redacted]
15	10.28	393	394	393	227	227	227	688	678	672	445	15500240	0.95	✓	✓	✓	47	[redacted]
16	10.00	389	391	389	224	225	225	1162	1144	1141	743	15510090	0.94	✓	✓	✓	54	[redacted]
17	10.00	390	393	391	225	226	226	1105	1094	1083	696	15517765	0.93	✓	✓	✓	54	[redacted]
18	10.30	394	397	394	229	228	228	1197	1221	1201	764	15529961	0.93	✓	✓	✓	55	[redacted]
19	10.00	388	391	388	225	225	225	1112	1146	1131	713	15539250	0.93	✓	✓	✓	54	[redacted]
20	10.40	391	393	390	226	226	226	1106	1141	1105	717	15549960	0.93	✓	✓	✓	54	[redacted]
21	10.37	393	395	393	226	226	227	382	363	356	239	15555971	0.93	✓	✓	✓	43	[redacted]
22	10.00	393	392	393	226	227	227	649	632	613	409	15560218	0.94	✓	✓	✓	45	[redacted]
23	10.20	390	392	390	225	225	226	1.199	1.039	1.019	687	15567326	0.96	✓	✓	✓	45	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By [redacted] (ผจก.แผนก)

Date : 31 / 12 / 67 Date 31 / 12 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F30-00-010923

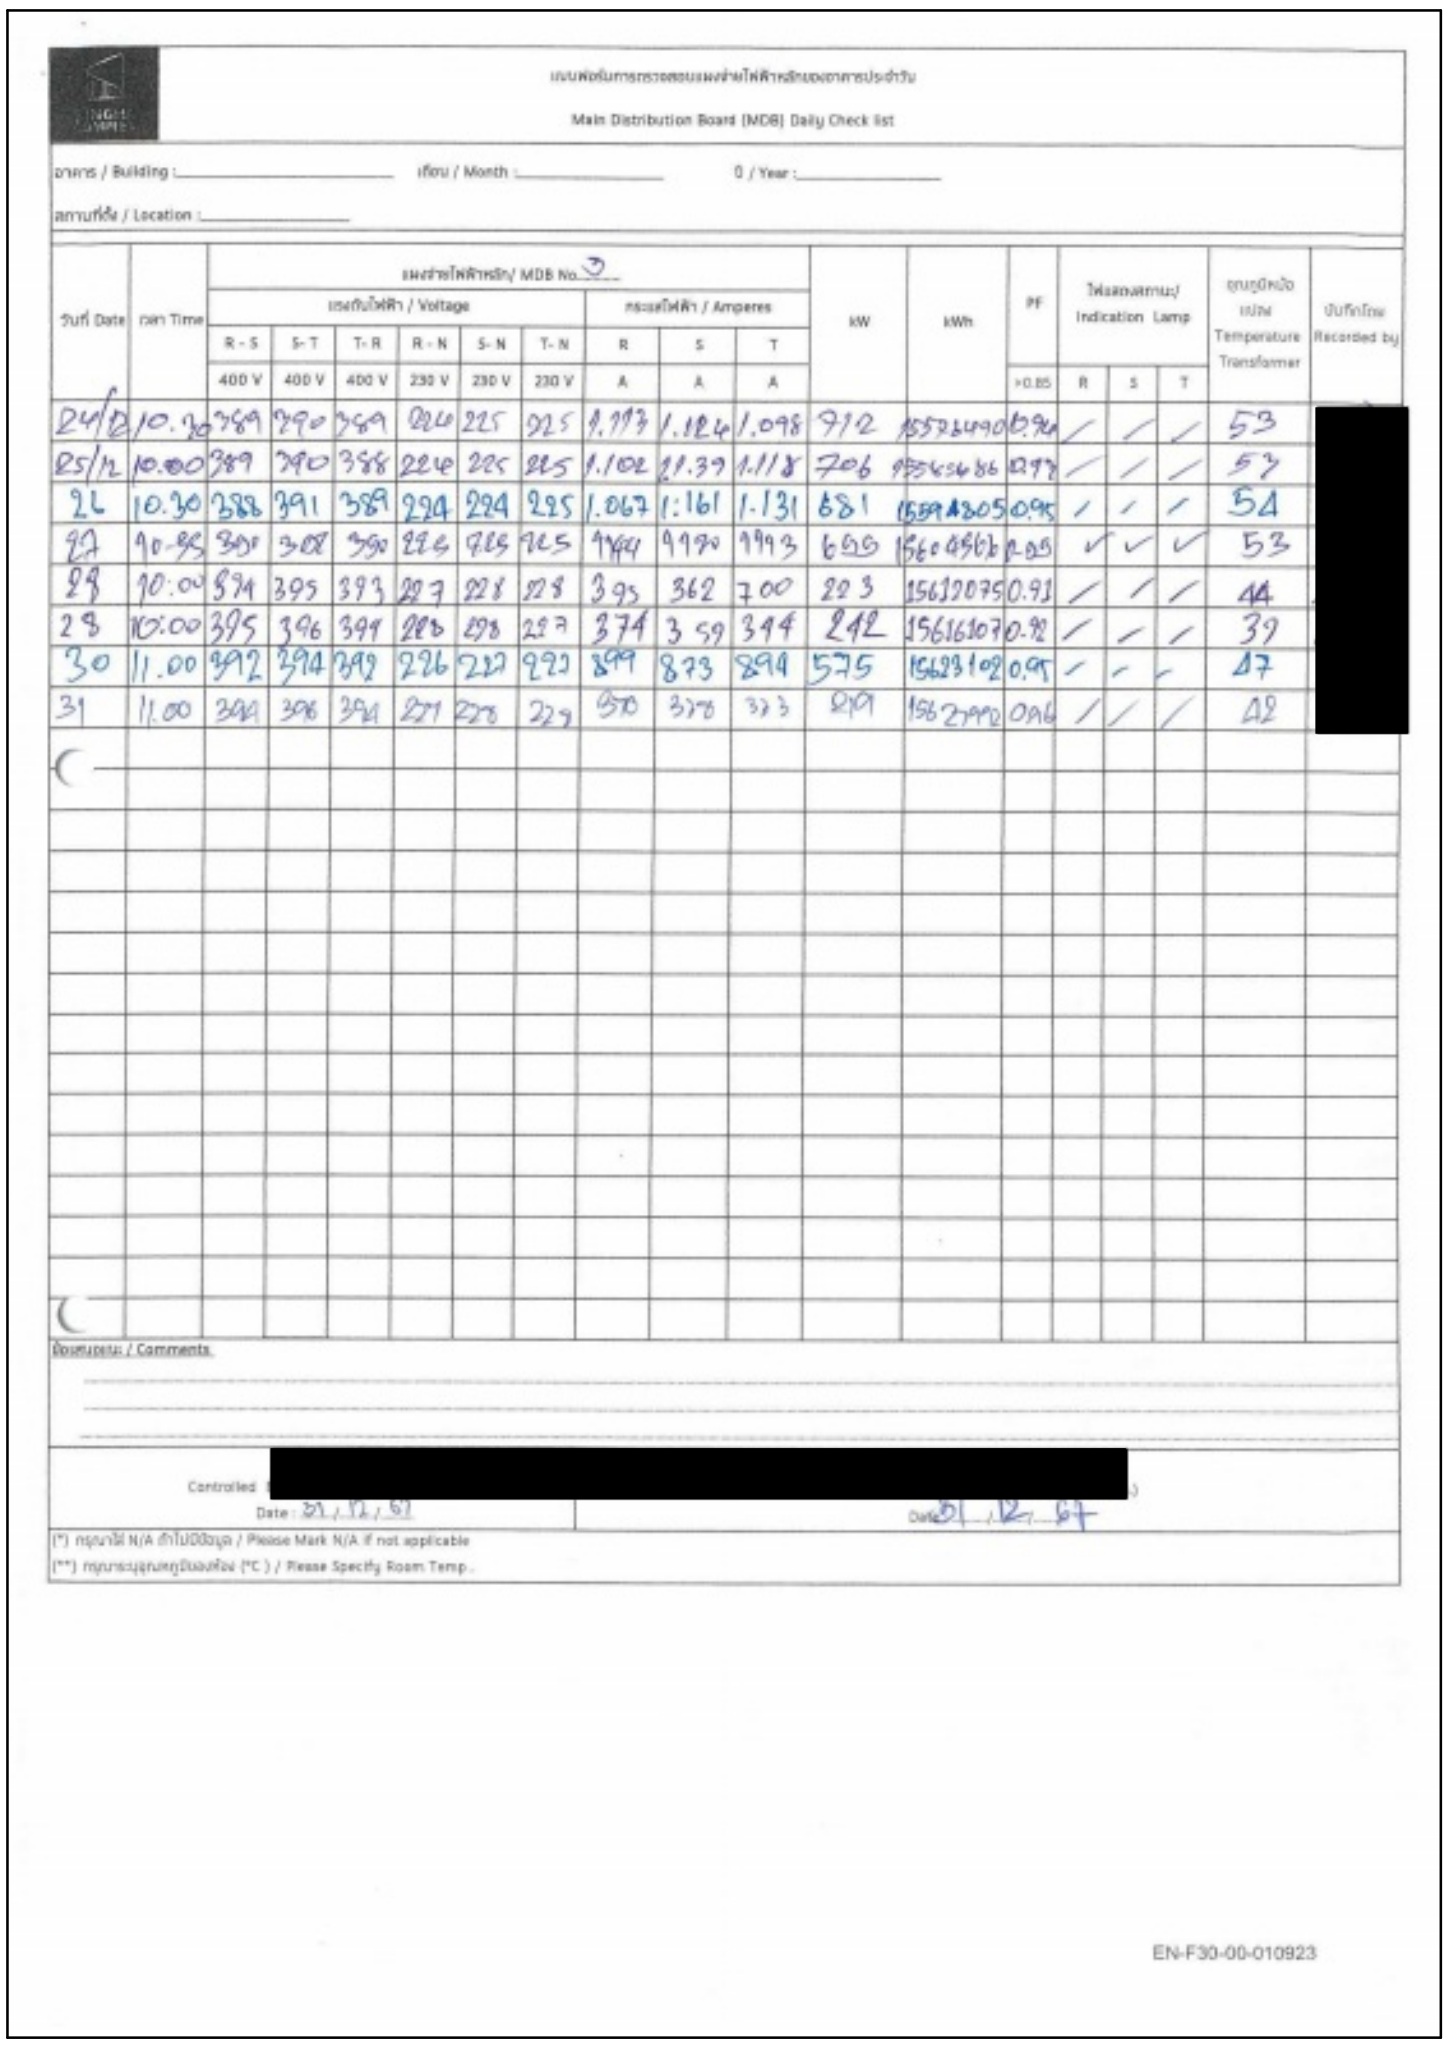

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : ________ เดือน / Month : ________ ปี / Year : ________

สถานที่ตั้ง / Location : ________

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 3									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
24/12	10.30	389	390	389	224	225	225	1.113	1.124	1.098	712	15576490	0.94	✓	✓	✓	53	[redacted]
25/12	10.00	389	390	388	224	225	225	1.102	1.139	1.118	706	15585686	0.97	✓	✓	✓	57	[redacted]
26	10.30	388	391	389	224	224	225	1.067	1.161	1.131	681	15594805	0.95	✓	✓	✓	54	[redacted]
27	10.35	390	392	390	226	225	225	1144	1170	1193	699	15604566	0.95	✓	✓	✓	53	[redacted]
28	10.00	394	395	393	227	228	228	393	362	700	223	15612075	0.93	✓	✓	✓	44	[redacted]
29	10.00	395	396	394	228	228	227	374	359	344	242	15616107	0.92	✓	✓	✓	39	[redacted]
30	11.00	392	394	392	226	227	227	899	873	894	575	15623102	0.95	✓	✓	✓	47	[redacted]
31	11.00	394	396	394	227	228	229	370	378	373	219	15627990	0.96	✓	✓	✓	42	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By [redacted] (ผจก.แผนก)

Date : 31 / 12 / 67 Date 31 / 12 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F30-00-010923

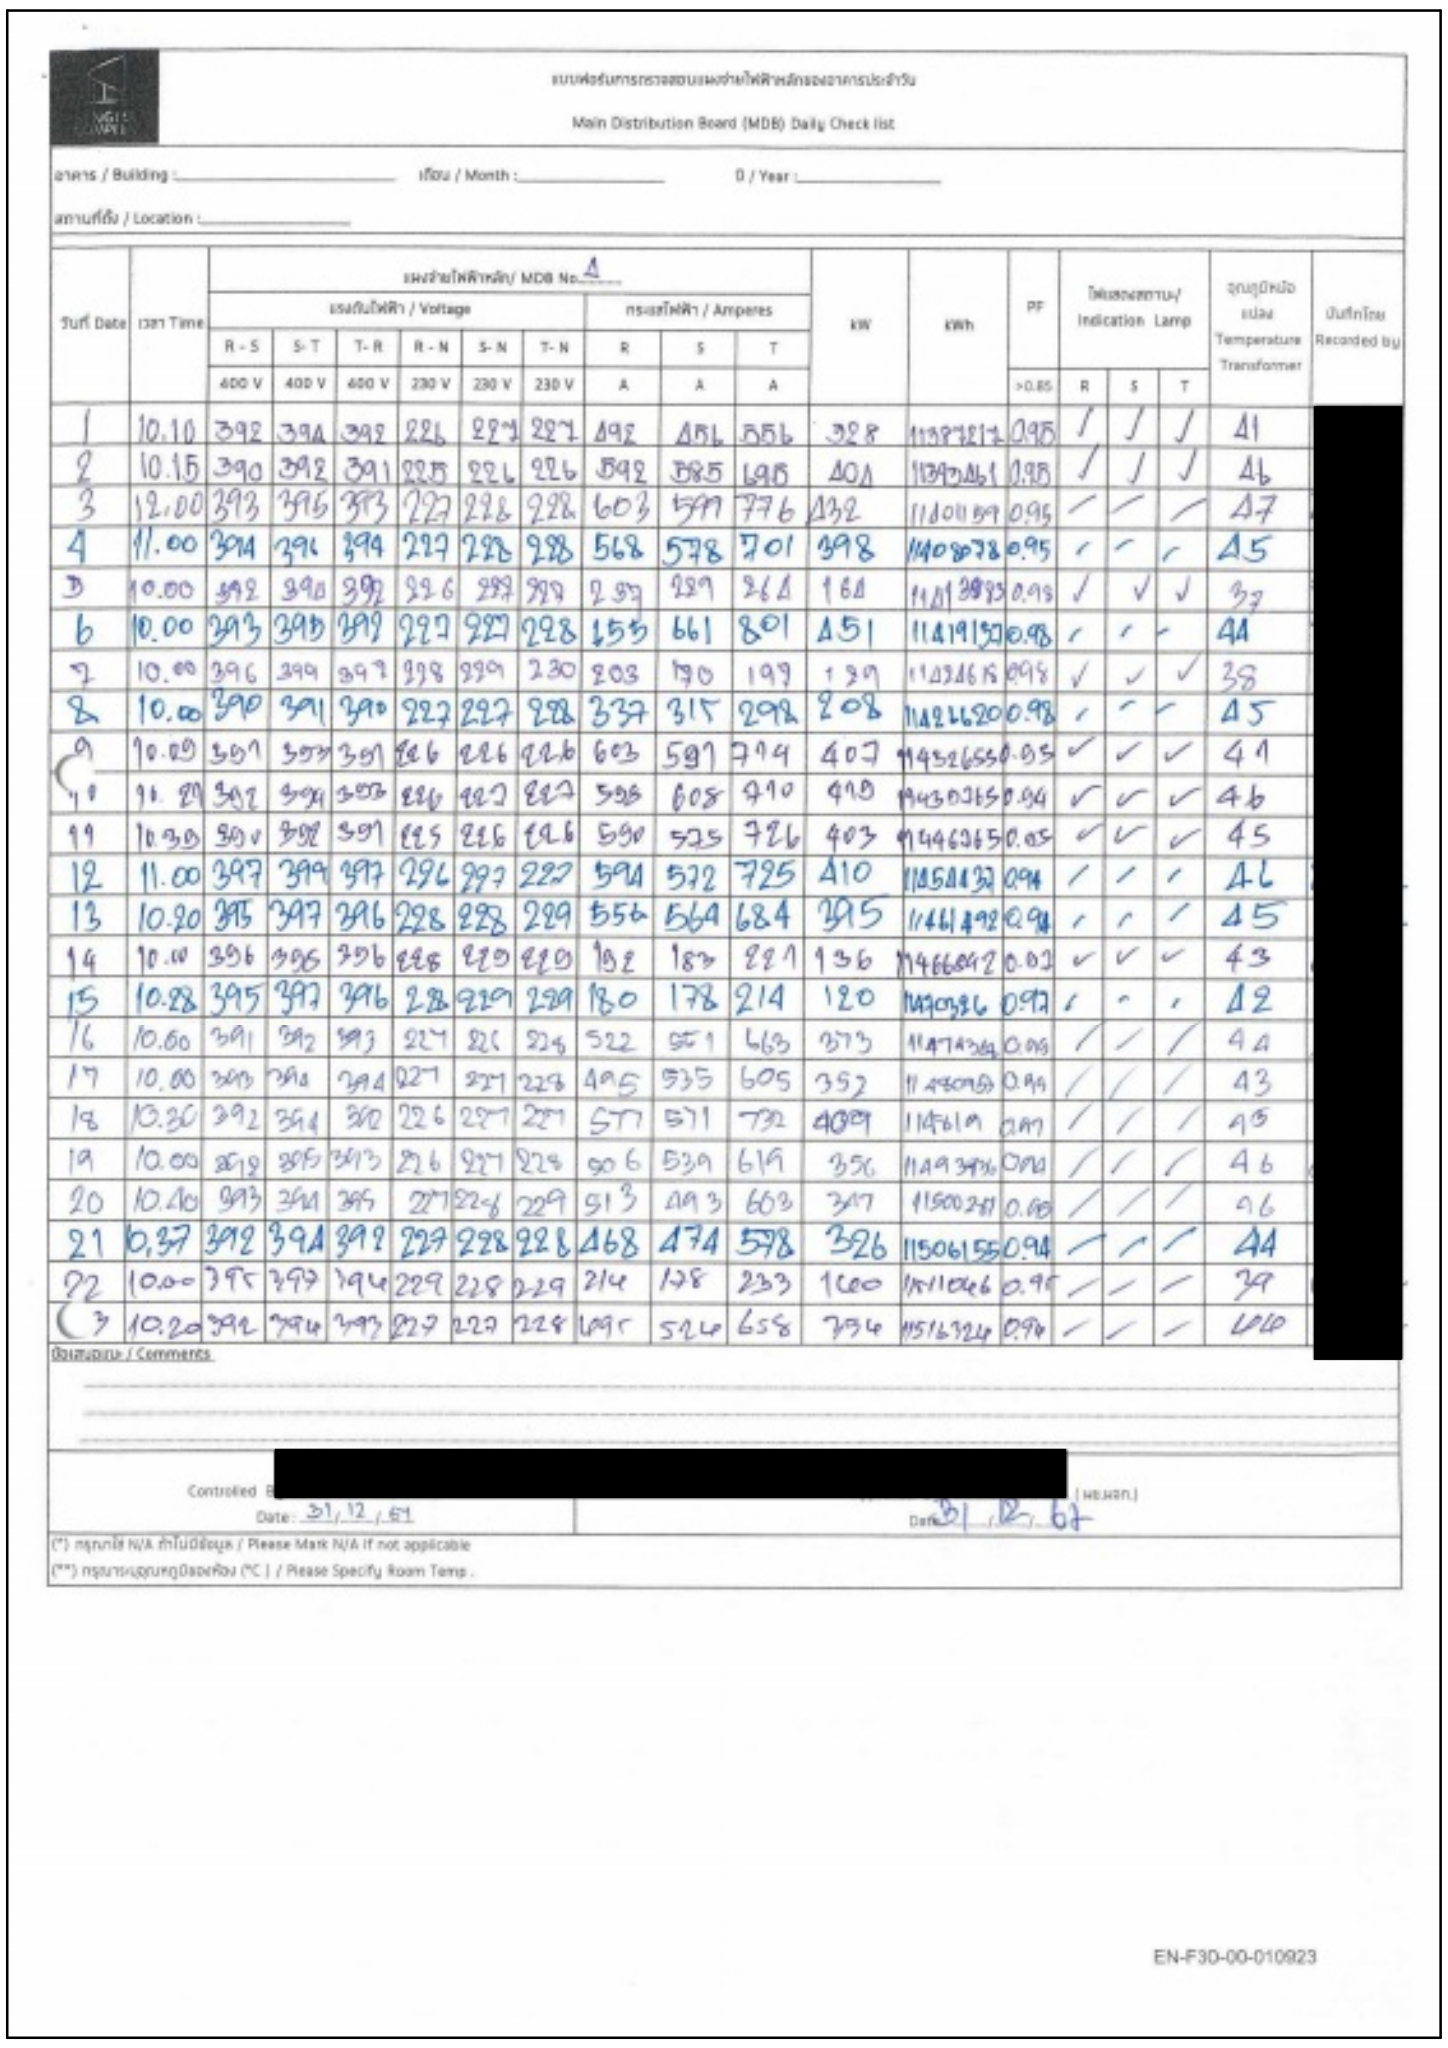

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : ________ เดือน / Month : ________ ปี / Year : ________

สถานที่ตั้ง / Location : ________

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 4									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
1	10.10	392	394	392	226	227	227	492	456	556	328	11387817	0.95	✓	✓	✓	41	[redacted]
2	10.15	390	392	391	225	226	226	592	585	698	404	11393461	0.95	✓	✓	✓	46	[redacted]
3	12.00	393	396	393	227	228	228	603	599	776	432	11401159	0.95	✓	✓	✓	47	[redacted]
4	11.00	394	396	394	227	228	228	568	578	701	398	11408078	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
5	10.00	392	390	392	226	227	228	259	229	264	164	11413893	0.93	✓	✓	✓	37	[redacted]
6	10.00	393	395	393	227	227	228	655	661	801	451	11419130	0.98	✓	✓	✓	44	[redacted]
7	10.00	396	399	397	228	229	230	203	190	199	139	11424616	0.98	✓	✓	✓	38	[redacted]
8	10.00	390	391	390	227	227	228	337	315	298	208	11426620	0.98	✓	✓	✓	45	[redacted]
9	10.09	391	393	391	226	226	226	603	597	714	407	11432655	0.95	✓	✓	✓	41	[redacted]
10	10.21	392	394	393	226	227	227	598	608	710	419	11439365	0.94	✓	✓	✓	46	[redacted]
11	10.30	390	392	391	225	226	226	590	525	726	403	11446365	0.95	✓	✓	✓	45	[redacted]
12	11.00	397	399	397	226	227	222	594	572	725	410	11454432	0.94	✓	✓	✓	46	[redacted]
13	10.20	395	397	396	228	228	229	556	564	684	395	11461492	0.94	✓	✓	✓	45	[redacted]
14	10.10	396	396	396	228	229	229	192	183	221	136	11466042	0.92	✓	✓	✓	43	[redacted]
15	10.28	395	397	396	228	229	229	180	178	214	120	11470326	0.97	✓	✓	✓	42	[redacted]
16	10.00	391	392	393	227	226	226	522	551	663	373	11474364	0.96	✓	✓	✓	44	[redacted]
17	10.00	393	394	394	227	227	228	495	535	605	352	11480969	0.99	✓	✓	✓	43	[redacted]
18	10.30	392	394	392	226	227	227	577	571	732	409	1148619	0.97	✓	✓	✓	43	[redacted]
19	10.00	392	395	393	226	227	228	606	539	619	356	11493496	0.96	✓	✓	✓	46	[redacted]
20	10.40	393	394	395	227	228	229	513	493	603	347	11500281	0.96	✓	✓	✓	46	[redacted]
21	10.37	392	394	392	227	228	228	468	474	578	326	11506155	0.94	✓	✓	✓	44	[redacted]
22	10.00	395	397	394	229	228	229	214	178	233	160	11511046	0.95	✓	✓	✓	39	[redacted]
23	10.20	392	394	393	227	227	228	495	524	658	354	11516324	0.96	✓	✓	✓	40	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By [redacted] (ผจก.แผนก)

Date : 31 / 12 / 67 Date 31 / 12 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F30-00-010923

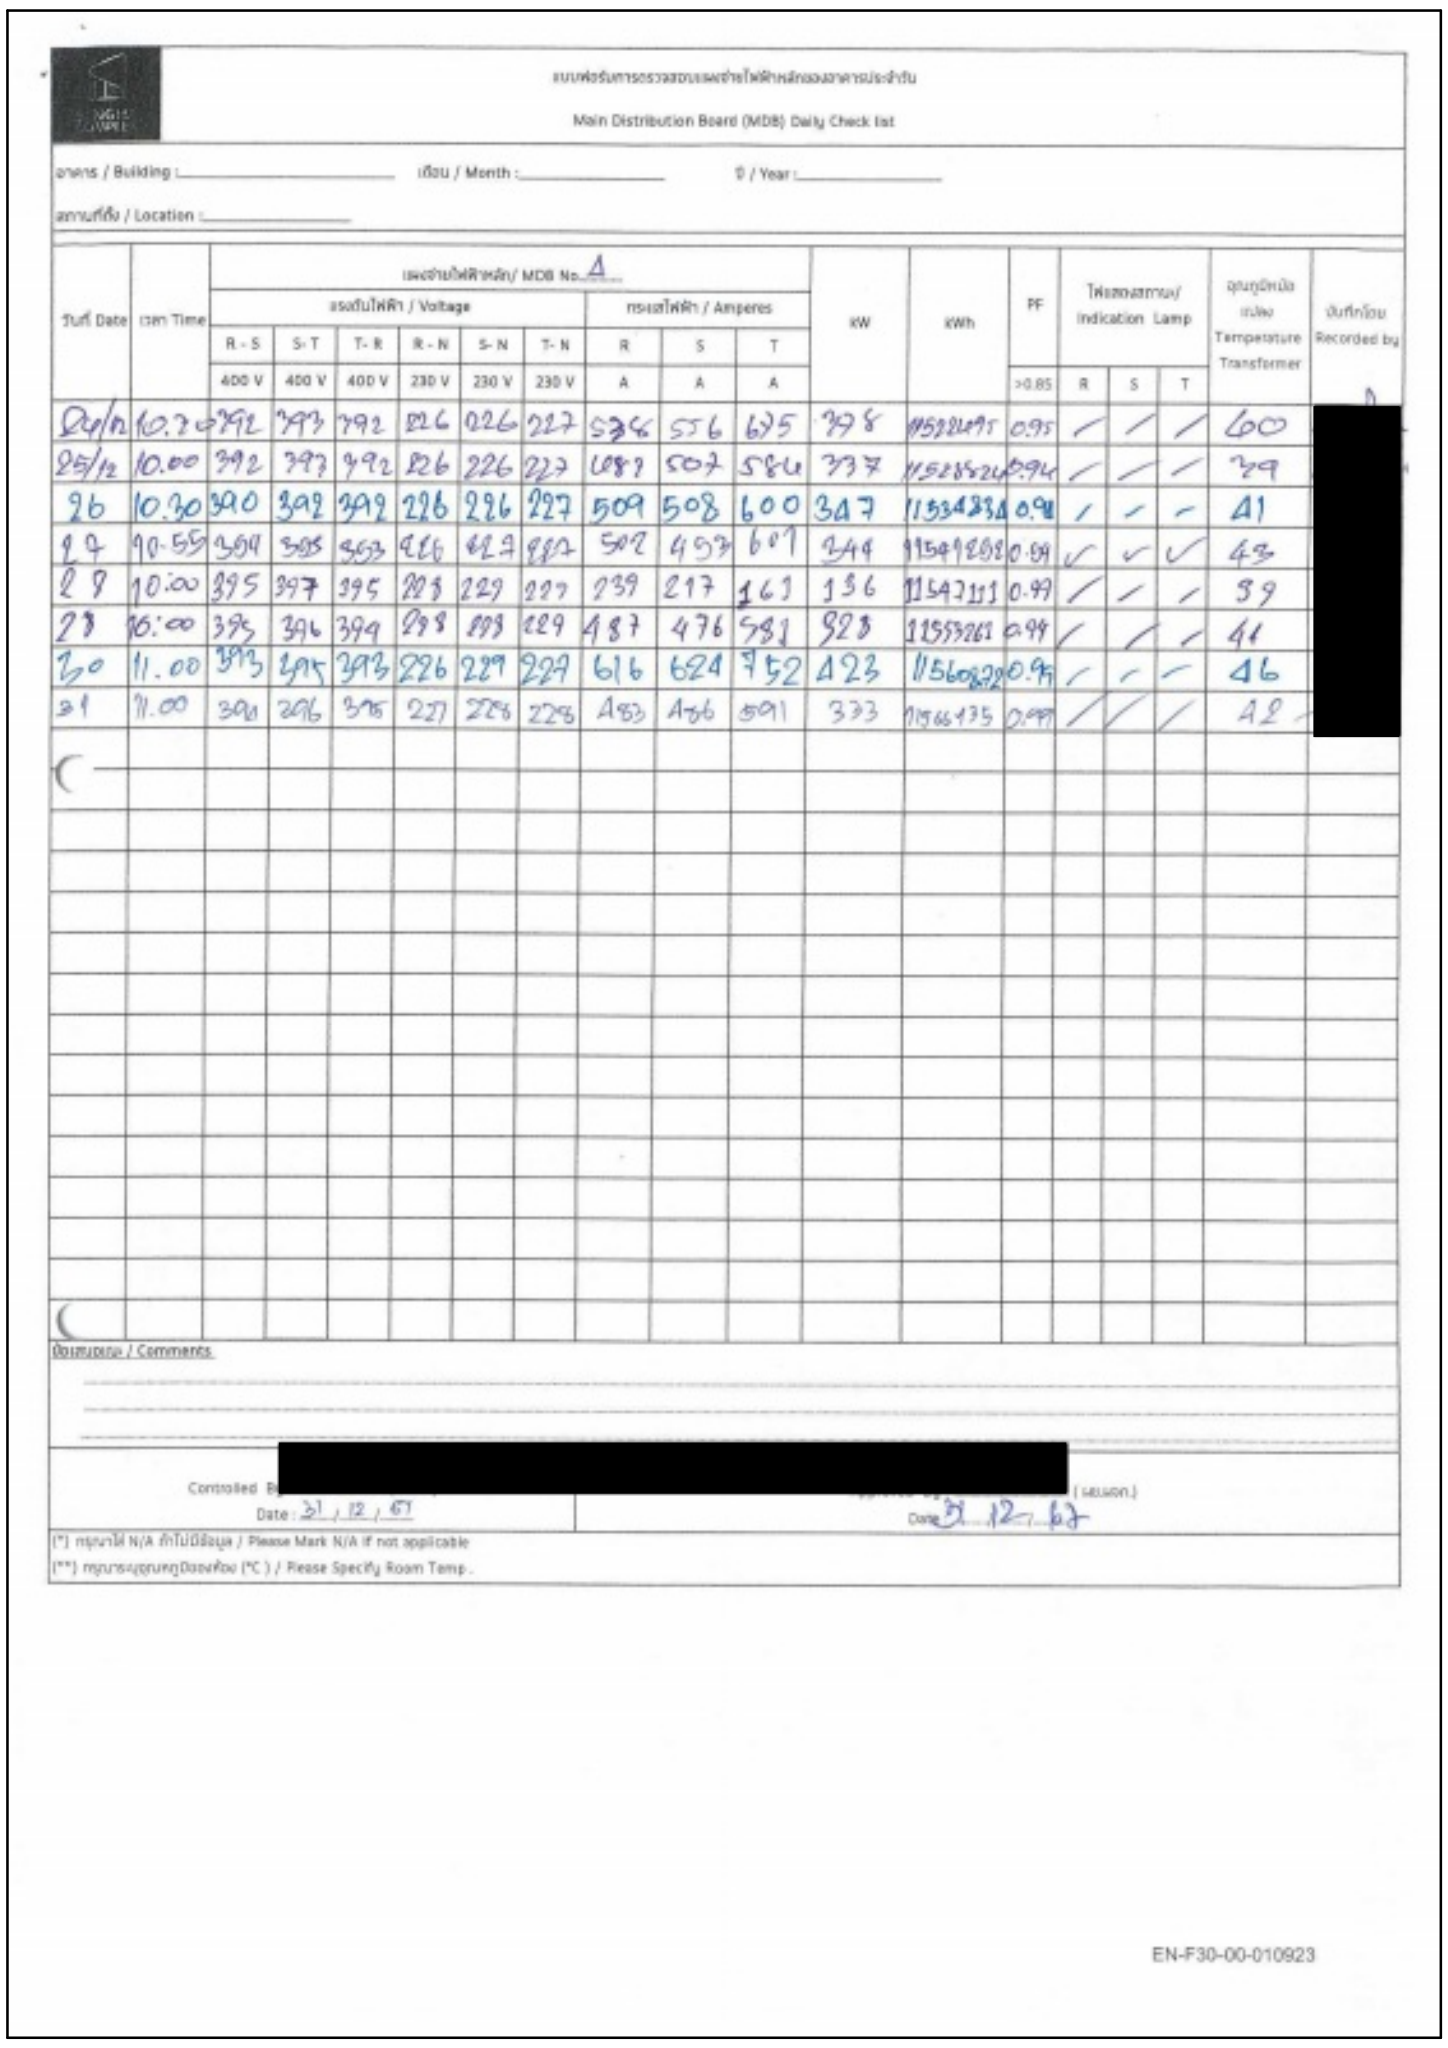

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

อาคาร / Building : ________ เดือน / Month : ________ ปี / Year : ________

สถานที่ตั้ง / Location : ________

วันที่ Date	เวลา Time	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก/ MDB No. 4									kW	kWh	PF	ไฟแสดงสถานะ/ Indication Lamp			อุณหภูมิหม้อแปลง Temperature Transformer	บันทึกโดย Recorded by
		แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes										
		R - S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T								
		400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			>0.85	R	S	T		
24/12	10.30	392	393	392	226	226	227	536	556	675	378	11522495	0.95	✓	✓	✓	40	[redacted]
25/12	10.00	392	393	392	226	226	227	489	507	584	337	11528824	0.94	✓	✓	✓	39	[redacted]
26	10.30	390	392	392	226	226	227	509	508	600	347	11534834	0.98	✓	✓	✓	41	[redacted]
27	10.55	394	395	393	226	227	227	502	493	607	344	11541208	0.94	✓	✓	✓	43	[redacted]
28	10.00	395	397	395	228	229	227	239	217	261	136	11547111	0.99	✓	✓	✓	39	[redacted]
29	10.00	395	396	394	228	228	229	487	476	581	328	11553261	0.94	✓	✓	✓	41	[redacted]
30	11.00	393	395	393	226	229	227	616	624	752	423	11560822	0.95	✓	✓	✓	46	[redacted]
31	11.00	396	396	395	227	228	228	483	486	591	333	11566435	0.97	✓	✓	✓	42	[redacted]

ข้อเสนอแนะ / Comments

Controlled By [redacted] (ผจก.แผนก)

Date : 31 / 12 / 67 Date 31 / 12 / 67

(*) กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

(**) กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C) / Please Specify Room Temp.

EN-F30-00-010923