
แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน อ่อนนุช แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950
ชื่อ [redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดจำนวน 673 ห้อง ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

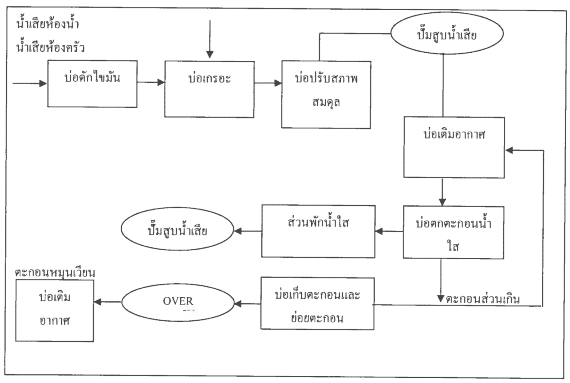

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลดิบที่ได้จากแหล่งน้ำเสีย

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในจุดที่ต้องการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนที่ถ่ายเทออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	ลายมือชื่อผู้บันทึก
				ระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ (เปิด/ปิด) (ทำงาน/ไม่ทำงาน)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอนเข้าเครื่องอัดน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ก.ค. 67	126.0	107.0	85.60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2 ก.ค. 67	52.0	161.0	128.80	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3 ก.ค. 67	53.0	143.0	114.40	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4 ก.ค. 67	84.0	109.0	87.20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5 ก.ค. 67	62.0	135.0	108.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6 ก.ค. 67	63.0	111.0	88.80	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7 ก.ค. 67	64.0	152.0	121.60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8 ก.ค. 67	79.0	103.0	82.40	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9 ก.ค. 67	67.0	171.0	136.80	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10 ก.ค. 67	61.0	140.0	112.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11 ก.ค. 67	39.0	135.0	108.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12 ก.ค. 67	9.0	124.0	99.20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13 ก.ค. 67	8.0	144.0	115.20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14 ก.ค. 67	35.0	141.0	112.80	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15 ก.ค. 67	47.0	108.0	86.40	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16 ก.ค. 67	47.0	146.0	116.80	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

สถิติและข้อมูลดิบที่ได้จากแหล่งน้ำเสีย

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในจุดที่ต้องการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนที่ถ่ายเทออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	ลายมือชื่อผู้บันทึก
				ระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ (เปิด/ปิด) (ทำงาน/ไม่ทำงาน)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอนเข้าเครื่องอัดน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 ก.ค. 67	45.0	142.0	113.60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18 ก.ค. 67	48.0	142.0	113.60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19 ก.ค. 67	47.0	145.0	116.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20 ก.ค. 67	48.0	108.0	86.40	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21 ก.ค. 67	49.0	137.0	109.60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22 ก.ค. 67	48.0	111.0	88.80	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23 ก.ค. 67	47.0	140.0	112.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24 ก.ค. 67	47.0	104.0	83.20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25 ก.ค. 67	43.0	144.0	115.20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26 ก.ค. 67	39.0	105.0	84.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27 ก.ค. 67	40.0	142.0	113.60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28 ก.ค. 67	64.0	108.0	86.40	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29 ก.ค. 67	45.0	140.0	112.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30 ก.ค. 67	48.0	106.0	84.80	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31 ก.ค. 67	56.0	145.0	116.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
รวม	1,610.0	4,049.0	3,239.2									

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการนับทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุขุมวิท 77 แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950 มี
[redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด 673 ห้องชุด ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. [redacted] ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอกติเวเต็ดสลัดจ์
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,610 หน่วย
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,049 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,239.2 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปั๊มเติมอากาศ ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว
อยู่ระหว่างการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ
.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน อ่อนนุช แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950
มี [redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดจำนวน 673 ห้อง ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

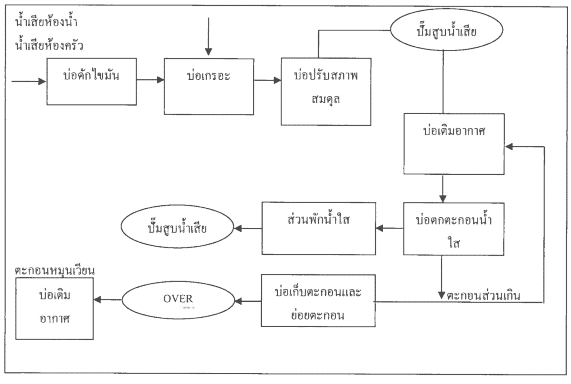

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายตลอดเวลา/ระบายเป็นช่วงเวลา)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์					ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)		
17 ส.ค. 67	241.0	191.0	152.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
18 ส.ค. 67	138.0	119.0	95.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
19 ส.ค. 67	108.0	143.0	114.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
20 ส.ค. 67	144.0	138.0	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
21 ส.ค. 67	203.0	125.0	100.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
22 ส.ค. 67	260.0	169.0	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
23 ส.ค. 67	194.0	177.0	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
24 ส.ค. 67	232.0	134.0	107.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
25 ส.ค. 67	178.0	111.0	88.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
26 ส.ค. 67	180.0	144.0	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
27 ส.ค. 67	170.0	107.0	85.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
28 ส.ค. 67	176.0	137.0	109.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
29 ส.ค. 67	190.0	111.0	88.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
30 ส.ค. 67	166.0	140.0	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
31 ส.ค. 67	192.0	148.0	118.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
รวม	4,768.0	4,443.0	3,554.4									

สถิติและข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ


| วันที่สังเกตุ | สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำเสีย | | | | | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | |

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ย่อนนุช แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950
มี [redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดจำนวน 673 ห้อง ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

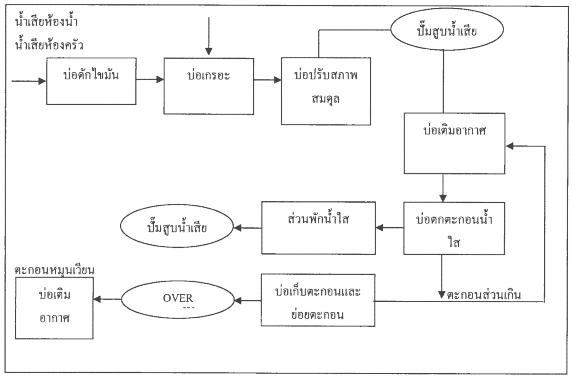

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำเข้าบ่อทุกจุดรวมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียในระบบ	ปริมาณสารเจือปนที่ปล่อยทิ้งจากระบบ (มิลลิกรัม/ลิตร)	การทำงานของระบบน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบน้ำเสีย: เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบน้ำเสีย: เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบน้ำเสีย: เครื่องตีตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบน้ำเสีย: เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบน้ำเสีย: เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบน้ำเสีย: เครื่องสูบตะกอนเกิน (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบน้ำเสีย: อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียครั้งต่อไป (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
17 ก.ย. 67	174.0	116.0	92.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
18 ก.ย. 67	132.0	131.0	104.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
19 ก.ย. 67	148.0	116.0	92.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
20 ก.ย. 67	135.0	114.0	91.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
21 ก.ย. 67	265.0	127.0	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
22 ก.ย. 67	182.0	158.0	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
23 ก.ย. 67	200.0	149.0	119.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
24 ก.ย. 67	185.0	107.0	85.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
25 ก.ย. 67	134.0	140.0	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
26 ก.ย. 67	64.0	133.0	106.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
27 ก.ย. 67	8.0	142.0	113.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
28 ก.ย. 67	117.0	142.0	113.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
29 ก.ย. 67	140.0	137.0	109.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
30 ก.ย. 67	203.0	129.0	103.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
รวม	**4,502.0**	**3,810.0**	**3,048.0**														

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุขุมวิท 77 แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950 มี
[redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด 673 ห้องชุด ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
( )
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
( )
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
( )
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอกติเว็ดสลัดจ์
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,502 หน่วย
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,810 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,048 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปั๊มสูบตะกอน ใช้งานไม่ได้ 1 ตัว อยู่ระหว่างการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน อ่อนนุช แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950
มี [redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดจำนวน 673 ห้อง ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

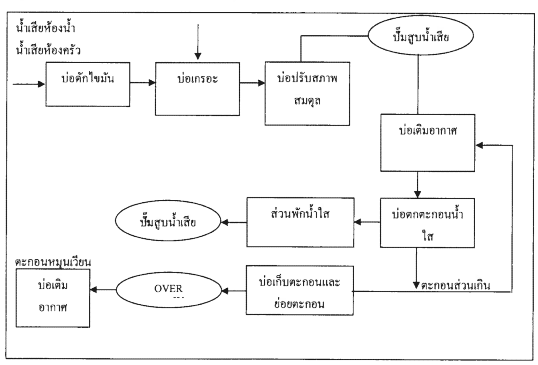

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย: การทำงานของระบบบำบัด: ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติมอากาศ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	เครื่องสูบตะกอน	อื่นๆ (ระบุ)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	อื่นๆ (ระบุ)
17 ต.ค. 67	267.0	142.0	113.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
18 ต.ค. 67	243.0	110.0	88.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
19 ต.ค. 67	167.0	140.0	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
20 ต.ค. 67	182.0	135.0	108.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
21 ต.ค. 67	159.0	112.0	89.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
22 ต.ค. 67	123.0	106.0	84.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
23 ต.ค. 67	120.0	142.0	113.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
24 ต.ค. 67	117.0	127.0	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
25 ต.ค. 67	62.0	124.0	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
26 ต.ค. 67	61.0	147.0	117.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
27 ต.ค. 67	105.0	123.0	98.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
28 ต.ค. 67	145.0	170.0	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
29 ต.ค. 67	153.0	148.0	118.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
30 ต.ค. 67	140.0	136.0	108.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
31 ต.ค. 67	138.0	117.0	93.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
รวม	**5,194.0**	**4,140.0**	**3,312.0**											

วันที่ต้องปฏิบัติ	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งน้ำเสีย: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ผลิตจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียออกนอกบริเวณ (ระบุ/ไม่ระบุ)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสียปกติ/ผิดปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ ผิดปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน ผิดปกติ/ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ต้องนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติ
1 ต.ค. 67	255.0	139.0	111.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2 ต.ค. 67	173.0	126.0	100.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3 ต.ค. 67	169.0	120.0	96.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4 ต.ค. 67	162.0	114.0	91.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5 ต.ค. 67	163.0	143.0	114.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6 ต.ค. 67	121.0	144.0	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7 ต.ค. 67	174.0	155.0	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8 ต.ค. 67	124.0	139.0	111.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9 ต.ค. 67	258.0	124.0	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10 ต.ค. 67	177.0	162.0	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11 ต.ค. 67	230.0	117.0	93.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12 ต.ค. 67	173.0	167.0	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13 ต.ค. 67	126.0	112.0	89.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14 ต.ค. 67	354.0	142.0	113.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15 ต.ค. 67	171.0	130.0	104.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16 ต.ค. 67	182.0	127.0	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน สุขุมวิท 77 แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950 มี

..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด 673 ห้องชุด ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

- เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอกติเวเต็ดสลัดจ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,194 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,140 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,312 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปั๊มสูบตะกอน ใช้งานไม่ได้ 1 ตัว

อยู่ระหว่างการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน อ่อนนุช แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950
มี [redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดจำนวน 673 ห้อง ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

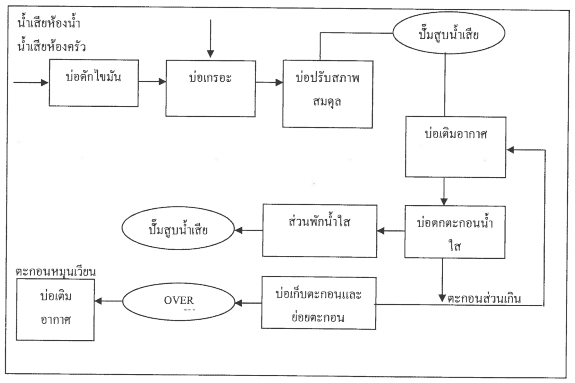

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งน้ำเสีย

| วัน/เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำที่ผ่านจุดวัดของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) จากมาตร | กระบวนการบำบัดที่ผ่านกระบวนการในระบบ | ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในรอบวัน (ถังบรรจุ) (ถังหรือกี่กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | |

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุขุมวิท 77 แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950 มี
[redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด 673 ห้องชุด ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอกติเวเต็ดสลัดจ์
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,496 หน่วย
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,158 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,326.4 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปั๊มสูบตะกอน ใช้งานไม่ได้ 1 ตัว
อยู่ระหว่างการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ย่อนนุช แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950
มี [redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดจำนวน 673 ห้อง ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

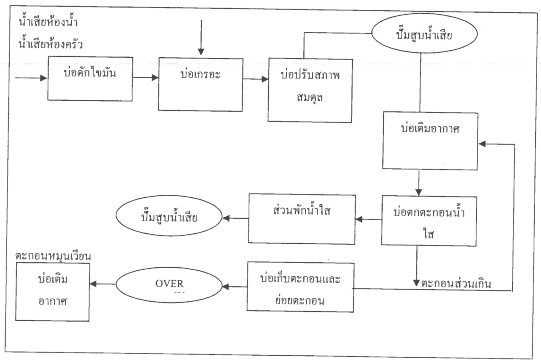

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย — การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติมอากาศ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	เครื่องสูบตะกอน	อื่นๆ	ปริมาณสารเคมีที่ใช้	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	สถิติข้อมูลที่เก็บได้
1 พ.ย. 67	174.0	133.0	106.40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
2 พ.ย. 67	87.0	146.0	116.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
3 พ.ย. 67	85.0	148.0	118.40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
4 พ.ย. 67	86.0	150.0	120.00	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
5 พ.ย. 67	86.0	143.0	114.40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
6 พ.ย. 67	82.0	146.0	116.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
7 พ.ย. 67	238.0	151.0	120.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
8 พ.ย. 67	192.0	141.0	112.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
9 พ.ย. 67	107.0	139.0	111.20	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
10 พ.ย. 67	139.0	126.0	100.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
11 พ.ย. 67	141.0	144.0	115.20	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
12 พ.ย. 67	170.0	143.0	114.40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
13 พ.ย. 67	389.0	138.0	110.40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
14 พ.ย. 67	-150.0	147.0	117.60	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
15 พ.ย. 67	95.0	119.0	95.20	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
16 พ.ย. 67	96.0	156.0	124.80	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	

สถิติและข้อมูลที่บันทึกจากแหล่งน้ำเสีย

วันที่เดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายทุกวัน ระบายบางวัน)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: อื่นๆ (ระบุ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติ
17 ธ.ค. 67	98.0	139.0	111.20	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
18 ธ.ค. 67	91.0	136.0	108.80	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
19 ธ.ค. 67	190.0	142.0	113.60	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
20 ธ.ค. 67	110.0	147.0	117.60	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
21 ธ.ค. 67	95.0	144.0	115.20	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
22 ธ.ค. 67	130.0	145.0	116.00	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
23 ธ.ค. 67	93.0	147.0	117.60	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
24 ธ.ค. 67	145.0	143.0	114.40	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
25 ธ.ค. 67	236.0	145.0	116.00	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
26 ธ.ค. 67	216.0	113.0	90.40	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
27 ธ.ค. 67	101.0	141.0	112.80	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
28 ธ.ค. 67	92.0	138.0	110.40	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
29 ธ.ค. 67	230.0	103.0	82.40	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
30 ธ.ค. 67	128.0	135.0	108.00	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
31 ธ.ค. 67	98.0	102.0	81.60	ระบายทุก	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	3,844.0	4,053.0	3,242.4												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน สุขุมวิท 77 แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-130-5750 โทรสาร 02-130-5950 มี

..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด 673 ห้องชุด ร้านค้า 3 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 7/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินสาขาประเวศ หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ดังนี้

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอกติเวเต็ดสลัดจ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย / แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย / เครื่องสูบน้ำ / เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

/ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,844 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,053 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,242.4 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ลิตร/กิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปั๊มสูบตะกอน ใช้งานไม่ได้ 1 ตัว

อยู่ระหว่างการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค ภายในห้องชุดประจำปี ฟรี



Free! Utilities Inspection Services of the year

AMB-028/2567

ขอเชิญชวนทุกท่าน

ลงทะเบียน ตรวจสุขภาพห้องชุดประจำปี 2567

เริ่มลงทะเบียนได้แล้ว

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

ณ สำนักงานนิติบุคคลฯ

We would like to invite everyone make a registration for utilities inspection of the year 2024.

Registration started 1st July - 31st August, 2024.

At Juristic Person Office



เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในห้องชุดของท่าน

For the safety of your property.

Knight Frank

สอบถามเพิ่มเติมโทร / For more information call : 02-130-5750 / 092-280-2896

FOLLOW US SOCIAL MEDIA

www.propertymanagement.knightfrank.co.th

Knight Frank

UNDER GROUND TANK PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน

รายการตรวจสอบถังเก็บน้ำหมายเลข.....UT-01..... อาคาร.....อาร์ทิมิส กรุงเทพ..... แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด		ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพของฝา Tank	(3M,Y)	สภาพปกติ	
2	ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมการจ่ายน้ำเข้า	(3M,Y)	ทำงานปกติ	
3	ตรวจสอบการทำงานของวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำเข้า-ออก	(3M,Y)	ทำงานปกติ	
4	ตรวจสอบการรั่วของระบบข้อต่อต่างๆ	(3M,Y)	ขีดระดับสูงสุด	
5	ทำความสะอาดล้างภายในถังพักน้ำ	(Y)	สะอาด	

สภาวะการทำงาน

ลำดับ	ปี พ.ศ.....2567.....											
	Status : Q	Status :	Status :	Status : Q	Status :	Status :	Status : Q	Status :	Status :	Status : Y	Status :	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	ปกติ			ปกติ			ปกติ			ปกติ		
2	ปกติ			ปกติ			ปกติ			ปกติ		
3	ปกติ			ปกติ			ปกติ			ปกติ		
4	ขีดระดับสูงสุด			ขีดระดับสูง			ขีดระดับสูง			ขีดระดับสูงสุด		
5	-			-						สะอาด		
ผู้ตรวจสอบ												
ว/ด/ป	12/1/67			16/1/67			19/7/67			16/10/67		
เวลา	13.35			10.45			14.14			15.15		
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ	/			/								

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PSN-011

Knight Frank

Roof Tank Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

รายการตรวจสอบถังเก็บน้ำหมายเลข.....RT-01..... อาคาร.....อาร์ทิมิส กรุงเทพ..... แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด		ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจเช็คสภาพของฝา Tank	(3M,Y)	สภาพปกติ	
2	ตรวจเช็คการทำงานของระบบควบคุมการจ่ายน้ำเข้า	(3M,Y)	ทำงานปกติ	
3	ตรวจเช็คการทำงานของวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำเข้า-ออก	(3M,Y)	ทำงานปกติ	
4	ตรวจเช็คการรั่วของระบบข้อต่อต่างๆ	(3M,Y)	ขีดระดับสูงสุด	
5	ทำความสะอาดล้างภายในถังพักน้ำ	(Y)	สะอาด	

สภาวะการทำงาน

ลำดับ	ปี พ.ศ.....2567.....											
	Status :	Status : Q	Status :	Status :	Status : Q	Status :	Status :	Status : Y	Status :	Status :	Status : Q	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1		ปกติ			ปกติ			ปกติ			ปกติ	
2		ปกติ			ปกติ			ปกติ			ปกติ	
3		ปกติ			ปกติ			ปกติ			ปกติ	
4		ขีดระดับสูง			ขีดระดับสูง			ขีดระดับสูงสุด			ขีดระดับสูงสุด	
5								สะอาด				
ผู้ตรวจสอบ												
ว/ด/ป		12/1/67			16/1/67			19/8/67			19/8/67	
เวลา		1400			1120			14.12			15.15	
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ		/			/							

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PSN-014

Knight Frank

Preventive Maintenance Master Plan for Year

ใบรายงานแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี

Year / ปี 2024

Building / อาคาร .... อาร์ทิมิส กรุงเทพ.....

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Item	Description	Code	Location	Quarter 1												Quarter 2												Quarter 3												Quarter 4											
				January					February				March			April				May				June				July				August				September				October				November				December			
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
	ระบบไฟฟ้า (Electrical System)																																																	
1	Ring Main Unit	R MU	ห้องไฟฟ้าชั้น 1																															Y/S	Y/S	Y/S	Y/S														
2	Transformers	TR 1,2	ห้องไฟฟ้าชั้น 1																																																	
3	Main Distribution Board	MDB 1,2	ห้องไฟฟ้าชั้น 1										H																																						
4	Essential Main Distribution Board	E MDB	ห้องไฟฟ้าชั้น 1										H																																						
5	Automatic Transfer Switch	ATS	ห้องไฟฟ้าชั้น 1										H									Q																													
6	Generator Set	Gen	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชั้น1					M				M				M				M				M				M				M				M				M				Y/S				M			
7	Bus Duct	Bus Duct 1,2	ห้องไฟฟ้าชั้น 1-30										H									Q																													
8	Plug In Unit	Plug In	ชั้น 6-30										H									Q																													
9	Load Center	LC	ห้องไฟฟ้าชั้น 1-ดาดฟ้า										H									Q																													
10	Emergency Light	EML	ชั้น 1-30			Q											Q										Q													Q											
11	Fire Exit Light	EXL	ชั้น 1-30			Q											Q										Q													Q											
12	Lightning Protection	LP	ชั้นดาดฟ้า		M					M				M			M				M				M				M				M				M				M				M				M			
13	Obstruction Linght	OBL	ชั้นดาดฟ้า		M					M				M			M				M				M				M				M				M				M				M				M			
14	2 Wire Remote Lighting	2 Wire	ห้องควบคุม		M					M				M			M				M				M				M				M				M				M				M				M			
	ระบบสื่อสาร (Communication System)																																																	
1	Master Antenna Television System	MATV	ห้องชาร์ปไฟฟ้า ชั้น 30				M					M				Q			M				M				Y				M				Q						M								M				Q
2	Closed circuit television System	CCTV	ห้องควบคุม		M					M				Q			M				M				Q				M				Q				M				Q				M				Q			
3	Access Control System	ACC	ชั้น1-6									Q								Q										Q																					

Note : M = Monthly / เดือน Q = Quarterly / 3 เดือน H = Half yearly / 6 เดือน Y = Yearly / ประจำปี S = Sub-Contractor / ผู้รับเหมา

Prepared By / จัดเตรียมโดย

Signature / ลายเซ็น .....

Date / วันที่ 23/11/66

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) .....

Date / วันที่ 24/11/66

Approved By / อนุมัติโดย

Signature / ลายเซ็น (Eng. Division / ฝ่ายวิศวกรรม) .....

Date / วันที่ .....

Knight Frank

Preventive Maintenance Master Plan for Year

ใบรายงานแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี

Year / ปี 2024

Building / อาคาร .... อาร์ทิมิส กรุงเทพ.....

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Item	Description	Code	Location	Quarter 1												Quarter 2												Quarter 3												Quarter 4											
				January					February				March			April				May				June				July				August				September				October				November				December			
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Telephone System	MDF,TC	ชั้น 1-30						Q										Q										Q										Q											
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm System)																																																	
1	Fire Alarm Set	FA	ชั้น 1-30						Q									H									Q										Y											
	ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)																																																	
1	Cold Water Pump	CWP1,2	ห้องเครื่องปั๊มสูบน้ำ ชั้น 1									H							Q										Y										Q											
2	Underground Tank	UT 1,2	ห้องเครื่องปั๊มสูบน้ำ ชั้น 1		Q												Q									Q										Y														
3	Roof Tank	RT 1	ชั้นดาดฟ้า						Q										Q										Y										Q											
4	Booster Pump	BP 1,2	ห้องเครื่องปั๊มชั้นดาดฟ้า			Q											H									Q										Y														
5	Drainage Pump	DP 1,2	บ่อหน่วงน้ำหน้าอาคาร				Q											H									Q										Y														
6	Pressure Reduesing Valve	PRV1-4	ชั้น 5C,9,15,21			H											Q									Y										Q														
	ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)																																																	
1	Engine Fire Pump	FP-1	ห้องเครื่องปั๊มสูบน้ำ ชั้น 1						Q										H									Q										Y/S											
2	Jocky Pump	JP-1	ห้องเครื่องปั๊มสูบน้ำ ชั้น 1						Q										H									Q										Y											
3	Fire Hose Cabinet	FHC	ชั้น 1-ดาดฟ้า		M					M				M			M				M				M				M				M				M				M				M				M			
4	Fire Extinguisher	FX	ชั้น 1-ดาดฟ้า		M					M				M			M				M				M				M				M				M				M				M				M			
	ระบบสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)																																																
1	Swimming Pool Pump	SWP-1,2	ห้องเครื่องสระว่ายน้ำ ชั้น 5B						Q										Y										Q										H											
2	Filter Set	F-1,2	ห้องเครื่องสระว่ายน้ำ ชั้น 5B						Q										Y										Q										H											
3	Cell Salt	CL-1,2,3	ห้องเครื่องสระว่ายน้ำ ชั้น 5B						Q										Y										Q										H											

Note : M = Monthly / เดือน Q = Quarterly / 3 เดือน H = Half yearly / 6 เดือน Y = Yearly / ประจำปี S = Sub-Contractor / ผู้รับเหมา

Prepared By / จัดเตรียมโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) .....

Date / วันที่ 23/11/66

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) .....

Date / วันที่ 24/11/66

Approved By / อนุมัติโดย

Signature / ลายเซ็น (Eng. Division / ฝ่ายวิศวกรรม) .....

Date / วันที่ .....

Preventive Maintenance Master Plan for Year

ใบรายงานแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี

Year / ปี 2024

Building / อาคาร Artemis Bangkok อาคาร Artemis

Item	Description	Quarter 1												Quarter 2												Quarter 3												Quarter 4											
		January					February				March			April				May					June				July					August				September				October					November				Decer	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2
1	หม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดแห้ง																																			Y/S													
2	สวิตช์สับจ่ายด้านแรงสูง																																			Y/S													
3	ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก																																			Y/S													
4	ตู้จ่ายไฟฟ้าสำรอง									6M																										Y/S													
5	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง				M				M				M				M					M				M					M				M				M				M					
6	สวิตช์สับจ่ายอัตโนมัติ									6M											3M															Y/S													
7	ตู้คอนซิเนอร์									6M											3M															Y/S													
8	ชุดกระตุ้นควบคุมไฟฟ้าระยะไกลแบบเสียบเข้า									6M											3M															Y/S													
9	ตู้ดูดย์กลางกาละ									6M											3M															Y/S													
10	ตู้ดูดย์กลางกาละสำรอง									6M											3M															Y/S													
11	โฟมดักระดับความสูงของอาคาร	M					M				M			M				M					M				M					M				M				M				M					
12	ไฟส่องสว่าง																																																	
13	ระบบโทรศัพท์รวม			M					M				3M				M				M				Y			M					M				3M				M				M					
14	ระบบโทรศัพท์วงจรปิด	M					M				3M			M				M					3M				M					M				3M				M				M				3M	
15	ระบบโทรศัพท์						3M											3M													3M												3M					
16	ระบบควบคุมการเข้า-ออก								3M											3M																													
17	ระบบไม่กันระดับอัตโนมัติ								3M											3M																													
18	ปั๊มสูบน้ำดี								6M											3M																													
19	ปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน		3M												6M										3M													Y											
20	วาล์วลดแรงดัน		6M												3M										Y													3M											
21	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้					3M											6M														3M													Y					
22	เครื่องยนต์สูบปั๊มน้ำดับเพลิง							3M										6M												3M														Y					
23	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	M					M				M			M				M					M				M					M				M				M				M					
24	ถังดับเพลิง	M					M				M			M				M					M				M					M				M				M				M					
25	ชุดกรณีตรวจจับสภาพะวาล์ว		M					M				M			M				M				M				M					M				M				M				M					
26	ชุดกรณีตรวจจับการไหลของน้ำ		M					M				M			M				M				M				M					M				M				M				M					
27	ปั๊มเติมอากาศ			3M												Y										3M											6M												
28	ปั๊มสูบน้ำเสีย			3M												Y										3M											6M												
29	ปั๊มสูบตะกอนเสีย			3M												Y										3M											6M												
30	ปั๊มสูบน้ำทิ้ง			3M												Y										3M											6M												
31	ปั๊มสูบตะกอน			3M												Y										3M											6M												
32	ปั๊มระบายน้ำทิ้ง			3M												Y										3M											6M												

Preventive Maintenance Master Plan for Year

ใบรายงานแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี

Year / ปี 2024

Building / อาคาร Artemis Bangkok อาคาร Artemis

Item	Description	Quarter 1												Quarter 2												Quarter 3												Quarter 4											
		January					February				March			April				May					June				July					August				September				October					November				Decer	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2
33	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	3M				M				M				Y				M					M				6M					M				M				6M					M				M	
34	พัดลมอัดอากาศ				3M												3M									3M																								
35	พัดลมดูดอากาศ				3M												3M									3M																								
36	ปั๊มสระว่ายน้ำ						3M											Y												3M												6M								
37	ชุดผลิตคลอรีนจากเกลือ						3M											Y												3M												6M								
38	ถังกรองชนิดแบบผ้า						3M											Y												3M												6M								
39	ลิฟต์					M/S				M/S				M/S				M/S					M/S				M/S					M/S				M/S				M/S					M/S				M/S	

Note : M = Monthly / เดือน Q = Quarterly / 3 เดือน H = Half yearly / 6 เดือน Y = Yearly / ประจำปี S = Sub-Contractor / ผู้รับเหมา

Prepared By / จัดเตรียมโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20/12/66

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21 ธ.ค. 66

Approved By / อนุมัติโดย

Signature / ลายเซ็น (Eng. Division / ฝ่ายวิศวกรรม)

Date / วันที่ 27 ธ.ค. 2567

Knight Frank

Split Type Air Conditioner Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

รายการตรวจสอบ เครื่องหมายเลข.....AC-02..... : สถานที่.....ห้องนิติฯ..... อาคาร...อาร์ทมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด		ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ทำความสะอาดแผงกรองอากาศ (Filter)	(M,3M,6M,Y)	สะอาด	
2	ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน (Condensing Coil)	(6M,Y)	สะอาด	
3	ตรวจสอบกระแสของมอเตอร์ด้านคอยล์เย็น (Fan Coil Unit)	(M,3M,6M,Y)	ตามพิกัดมาตรฐานเครื่อง	
4	ตรวจสอบกระแสของมอเตอร์ด้านคอยล์ร้อน (Condensing Unit)	(M,3M,6M,Y)	ตามพิกัดมาตรฐานเครื่อง	
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ที่จ่ายให้ Fan Coil Unit	(M,3M,6M,Y)	220 - 230 / 380 - 400 V.	
6	ตรวจสอบเทอร์โมสตัส (โดยการปรับตั้ง)	(M,3M,6M,Y)	22-24 C	
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ Condensing Unit	(M,3M,6M,Y)	220 - 230 / 380 - 400 V.	
8	ตรวจสอบการทำงานของวาล์วควบคุมน้ำยาทำความเย็น(Solinoid Valve)	(M,3M,6M,Y)	วาล์วเปิดขณะเครื่อง	
9	ตรวจสอบปริมาณน้ำยาภายในระบบจาก Sight Glasses	(M,3M,6M,Y)	มีน้ำยาเต็มระบบ	

สภาวะการทำงาน

ลำดับ	ปี พ.ศ.....2567											
	Status : G	Status : M	Status : M	Status : Y	Status : M	Status : M	Status : G	Status : M	Status : M	Status : H	Status : M	Status : M
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
3	6.0 A	6.0 A	6.0 A	0.6 A	0.6 A	0.6 A	0.6 A.	0.6 A	0.5 A	0.6 A	0.6 A	0.5 A
4	6.1 A	6.1 A	6.1 A	6.1	6.1	6.1 A	6.0 A.	6.1 A	6.1 A	6.1 A	6.1 A	6.1 A
5	223 V	224 V	223 V	224 V	222 V	224 V	223 V.	224 V.	224 V.	224 V.	223 V.	223 V.
6	23 °C	23 °C	24 °C	23 °C	24 °C	23 °C	24 °C	23 °C	24 °C	24 °C	23 °C	23 °C
7	224 V	223 V	224 V	223 V	224 V	223 V	224 V.	223 V.	223 V.	223 V.	224 V.	223 V.
8	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด	วาล์วเปิด
9	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม
ผู้ตรวจสอบ												
ว/ด/ป	5/1/67	7/2/67	2/3/67	3/4/67	4/5/67	2/6/67	2/7/67	4/8/67	8/9/67	7/10/67	4/11/67	4/12/67
เวลา	11.00	13.00	10.45	14.20	11.30	11.45	12.10	14.00	10.40	11.00	13.00	10.30
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ												

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-006

Knight Frank

Split Type Air Conditioner Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

รายการตรวจสอบ เครื่องหมายเลข.....AC-02..... : สถานที่.....ห้องนิติฯ..... อาคาร.....อาร์ทมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่ 2

ลำดับ	รายละเอียด		ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
19	ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำยาทำความเย็น R22	(3M,6M,Y)	ไม่รั่วซึม	
20	ทำความสะอาดภายนอกโดยทั่วไปของ Fan Coil และ Condensing Unit	(M,3M,6M,Y)	สะอาด	
21	ทำความสะอาดตู้ควบคุม	(6M,Y)	สะอาด	
22	ตรวจสอบตู้ควบคุม ขันอัดบริเวณจุดต่อสาย	(Y)	จุดยึดสายแน่น	

สภาวะการทำงาน

ลำดับ	ปี พ.ศ.....2567											
	Status : G	Status : M	Status : M	Status : Y	Status : M	Status : M	Status : G	Status : M	Status : M	Status : H	Status : M	Status : M
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
19	ไม่รั่วซึม	ไม่รั่วซึม	ไม่รั่วซึม	ไม่รั่วซึม	-	-	ไม่รั่วซึม	-	-	ไม่รั่วซึม	-	-
20	สะอาด	สะอาด	สะอาด	สะอาด	สะอาด	สะอาด	สะอาด	สะอาด	สะอาด	สะอาด	สะอาด	สะอาด
21	-	-	-	สะอาด	-	-	-	-	-	สะอาด	-	-
22	-	-	-	ขันน็อตจุดต่อสาย	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ตรวจสอบ												
ว/ด/ป	6/1/67	7/2/67	2/3/67	3/4/67	4/5/67	2/6/67	2/7/67	4/8/67	8/9/67	7/10/67	4/11/67	4/12/67
เวลา	11.00	13.00	10.15	14.20	11.30	11.15	12.15	14.00	11.00	11.05	13.10	10.45
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ												

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-006

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทิมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ														หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของ พัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์ และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสายพาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของมอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของพัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาดทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสายพาน (ไม่แตก)	เช็คแนวพูลเล่ย์และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้แน่น (แน่นกระชับ)	
1	VF-1-01	0.25 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
1	VF-1-02	0.15 A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
1	VF-1-03	0.15 A	222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
1	VF-1-04	0.25 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
1	VF-1-05	0.1 A	228 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
1	VF-1-06	0.1 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
1	VF-1-07	0.18 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
1	VF-1-08	0.1 A	222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
1	VF-1-09	0.1 A	222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
2A	VF-2A-10	0.18 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
2A	VF-2A-11	0.1 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
2A	VF-2A-12	0.1 A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
3A	VAF-3A-13	0.18 A	222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
3A	VAF-3A-14	0.1 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
3A	VAF-3A-15	0.1 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ :

ว/ด/ป : 24 / 7 / 67

เวลา : 16.16

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง :

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทิมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ														หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของ พัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์ และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสายพาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของมอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของพัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาดทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสายพาน (ไม่แตก)	เช็คแนวพูลเล่ย์และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้แน่น (แน่นกระชับ)	
4A	VAF-4A-16	0.25A	220 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
4A	VAF-4A-17	0.15A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
4A	VAF-4A-18	0.15A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
5A	VAF-5A-19	0.25A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
5A	VAF-5A-20	0.1A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
5A	VAF-5A-21	0.1A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
5C	VAF-5C-22	0.18A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
5C	VAF-5C-23	0.1A	223 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
5C	VAF-5C-24	0.1A	222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-25	0.18A	228 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-26	0.1A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-27	0.1A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-28	0.18A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-29	0.1A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-30	0.1A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ :

ว/ด/ป : 24 / 7 / 67

เวลา : 16 : 16

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง :

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ													หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของพัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสายพาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของมอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของพัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาดทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสายพาน (ไม่แตก)	เช็คแนวพูลเล่ย์และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้แน่น (แน่นกระชับ)	
6	VAF-6-31	0.25 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-32	0.15 A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-33	0.15 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-34	0.25 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
7	VAF-7-35	0.1 A	222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
7	VAF-7-36	0.1 A	222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
8	VAF-8-37	0.18 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
8	VAF-8-38	0.1 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
9	VAF-9-39	0.1A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
9	VAF-9-40	0.18 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
10	VAF-10-41	0.1 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
10	VAF-10-42	0.1 A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
11	VAF-11-43	0.18 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
11	VAF-11-44	0.1 A	222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
12	VAF-12-45	0.1 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ :

ว/ด/ป : 24/7/67

เวลา : 16:16

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง :

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ													หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของพัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสายพาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของมอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของพัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาดทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสายพาน (ไม่แตก)	เช็คแนวพูลเล่ย์และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้แน่น (แน่นกระชับ)	
12	VAF-12-46		224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
13	VAF-13-47		225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
13	VAF-13-48		226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
14	VAF-14-49		224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
14	VAF-14-50		222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
15	VAF-15-51		224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
15	VAF-15-52		225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
16	VAF-16-53		224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
16	VAF-16-54		225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
17	VAF-17-55		224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
17	VAF-17-56		224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
18	VAF-18-57		222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
18	VAF-18-58		222 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
19	VAF-19-59		224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
19	VAF-19-60		225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ :

ว/ด/ป : 24/7/67

เวลา : 16:16

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง :

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทิมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ													หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของ พัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์ และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสาย พาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของ มอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของ พัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาด ทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสาย พาน (ไม่แตก)	เช็คแนวพูลเล่ย์ และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้ แน่น (แน่นกระชับ)	
20	VAF-20-61		228 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
20	VAF-20-62		225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
21	VAF-21-63		226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
21	VAF-21-64		228 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
22	VAF-22-65		225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
22	VAF-22-66		226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
23	VAF-23-67		224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
23	VAF-23-68		225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
24	VAF-24-69		226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
24	VAF-24-70		224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
25	VAF-25-71		225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
25	VAF-25-72		226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
26	VAF-26-73		225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
26	VAF-26-74		226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
27	VAF-27-75		224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ : [redacted]

ว/ด/ป : 24/7/67

เวลา : 16:16

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง : [redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : [redacted]

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทิมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ													หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของ พัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์ และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสาย พาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของ มอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของ พัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาด ทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสาย พาน (ไม่แตก)	เช็คแนวพูลเล่ย์ และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้ แน่น (แน่นกระชับ)	
27	VF-27-76	0.95 A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
28	VF-28-77	0.15 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
28	VF-28-78	0.15 A	228 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
29	VF-29-79	0.95 A	228 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
29	VF-29-80	0.1 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
30	VF-30-81	0.1 A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
30	VF-30-82	0.18 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
R	VF-R-83	0.1 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
R	VF-R-01	0.1A	228 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
R	VF-R-02	0.1A	225 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
5B	VF-5B-03	0.1 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ : [redacted]

ว/ด/ป : 24/7/67

เวลา : 16:16

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง : [redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : [redacted]

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทิมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ													หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของพัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสายพาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของมอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของพัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาดทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสายพาน (ไม่แตก)	เช็คแนวพูลเล่ย์และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้แน่น (แน่นกระชับ)	
1	VF-1-01	0.16A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
1	VF-1-02	0.18 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
1	VF-1-03	0.16A	223 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
1	VF-1-04	0.16A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
1	VF-1-05	0.1 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
1	VF-1-06	0.1 A	227 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
1	VF-1-07	0.18 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
1	VF-1-08	0.1 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
1	VF-1-09	0.1 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
2A	VF-2A-10	0.18A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
2A	VF-2A-11	0.1 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
2A	VF-2A-12	0.1 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
3A	VAF-3A-13	0.18 A	223 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
3A	VAF-3A-14	0.1 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
3A	VAF-3A-15	0.1 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ : [redacted]

ว/ด/ป : 24/10/67

เวลา : 14:32

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง : [redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : [redacted]

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทิมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ													หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของพัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสายพาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของมอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของพัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาดทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสายพาน (ไม่แตก)	เช็คแนวพูลเล่ย์และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้แน่น (แน่นกระชับ)	
4A	VAF-4A-16	0.16 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
4A	VAF-4A-17	0.16 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
4A	VAF-4A-18	0.1 A	223 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
5A	VAF-5A-19	0.17 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
5A	VAF-5A-20	0.18 A	227 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
5A	VAF-5A-21	0.18 A	225 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
5C	VAF-5C-22	0.1 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
5C	VAF-5C-23	0.1 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
5C	VAF-5C-24	0.17 A	221 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
6	VAF-6-25	0.18 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
6	VAF-6-26	0.16 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
6	VAF-6-27	0.18 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
6	VAF-6-28	0.1 A	225 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
6	VAF-6-29	0.18A	223 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
6	VAF-6-30	0.19A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ : [redacted]

ว/ด/ป : 24/10/67

เวลา : 14:32

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง : [redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : [redacted]

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทิมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ														หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของพัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสายพาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของมอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของพัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาดทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสายพาน (ไม่แตก)	เช็คแนวพูลเล่ย์และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้แน่น (แน่นกระชับ)	
6	VAF-6-31	0.17 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-32	0.18 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-33	0.17 A	223 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
6	VAF-6-34	0.1 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
7	VAF-7-35	0.1 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
7	VAF-7-36	0.17 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
8	VAF-8-37	0.18 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
8	VAF-8-38	0.16 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
9	VAF-9-39	0.12 A	223 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
9	VAF-9-40	0.17 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
10	VAF-10-41	0.16 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
10	VAF-10-42	0.18 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
11	VAF-11-43	0.1 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
11	VAF-11-44	0.1 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
12	VAF-12-45	0.18 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ : [redacted]

ว/ด/ป : 24/10/67

เวลา : 14:32

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง : [redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : [redacted]

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทิมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ														หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของพัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสายพาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของมอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของพัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาดทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสายพาน (ไม่แตก)	เช็คแนวพูลเล่ย์และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้แน่น (แน่นกระชับ)	
12	VAF-12-46	0.16 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
13	VAF-13-47	0.18 A	223 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
13	VAF-13-48	0.18 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
14	VAF-14-49	0.1 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
14	VAF-14-50	0.16 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
15	VAF-15-51	0.16 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
15	VAF-15-52	0.19 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
16	VAF-16-53	0.18 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
16	VAF-16-54	0.18 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
17	VAF-17-55	0.1 A	223 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
17	VAF-17-56	0.17 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
18	VAF-18-57	0.16 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
18	VAF-18-58	0.17 A	224 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
19	VAF-19-59	0.18 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	
19	VAF-19-60	0.18 A	226 V	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	สะอาด	✓	N/A	✓	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ : [redacted]

ว/ด/ป : 24/10/67

เวลา : 14:32

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง : [redacted]

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : [redacted]

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทิมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ														หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของพัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสายพาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของมอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของพัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาดทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสายพาน (ไม่แตก)	เช็ดแนวพูลเล่ย์และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้แน่น (แน่นกระชับ)	
20	VAF-20-61	0.18 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
20	VAF-20-62	0.18 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
21	VAF-21-63	0.16 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
21	VAF-21-64	0.1 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
22	VAF-22-65	0.17 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
22	VAF-22-66	0.18 A	223 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
23	VAF-23-67	0.1 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
23	VAF-23-68	0.1 A	225 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
24	VAF-24-69	0.18 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
24	VAF-24-70	0.18 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
25	VAF-25-71	0.18 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
25	VAF-25-72	0.17 A	227 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
26	VAF-26-73	0.18 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
26	VAF-26-74	0.18 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
27	VAF-27-75	0.18 A	225 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ :

ว/ด/ป : 24/10/67

เวลา : 14:32

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง :

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007

Knight Frank

Ventilation Fan Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพัดลมระบายอากาศ

รายการตรวจสอบ PM.Status : 3M อาคาร.....อาร์ทิมิส.กรุงเทพ..... แผ่นที่.....

ชั้น	เครื่องหมายเลข	รายละเอียดการตรวจสอบ														หมายเหตุ
		กระแสมอเตอร์ (R,S,T)	แรงดันไฟฟ้า (220 - 230 / 380 - 400 V)	การทำงานของพัดลม (ปกติ)	สภาพพูลเล่ย์และใบพัด (ปกติ)	ตั้งความตึงสายพาน (ปกติ)	เสียงลูกปืนของมอเตอร์ (เสียงไม่ดัง)	เสียงลูกปืนของพัดลม (เสียงไม่ดัง)	การสั่นสะเทือน (ไม่สั่นมาก)	ทำความสะอาดทั่วไปทุกๆส่วน (สะอาด)	อัดจารบีทุกจุด (ปกติ)	สภาพของสายพาน (ไม่แตก)	เช็ดแนวพูลเล่ย์และพัดลม (แนวสมดุลย์)	ขันอัดน็อตให้แน่น (แน่นกระชับ)	
27	VF-27-76	0.18 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
28	VF-28-77	0.17 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
28	VF-28-78	0.18 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
29	VF-29-79	0.18 A	225 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
29	VF-29-80	0.18 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
30	VF-30-81	0.17 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
30	VF-30-82	0.1 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
R	VF-R-83	0.1 A	225 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
R	VF-R-01	0.1 A	224 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
R	VF-R-02	0.18 A	226 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	
5B	VF-5B-03	0.18 A	228 V	/	/	N/A	/	/	/	สะอาด	/	N/A	/	แน่น	

ผู้ตรวจสอบ :

ว/ด/ป : 24/10/67

เวลา : 14:32

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง :

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

หมายเหตุ :

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

F-ENG-PAV-007