ภาคผนวก 1

1.1 ใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1)

1.2 หนังสือรับรองการก่อสร้าง (อ.5)

1.3 ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

1.4 หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการเอกชน

1.5 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

1.6 หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช. 10)

1.7 เอกสารจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)

1.8 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)

ภาคผนวก 1

1.1 ใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1)



ก่อสร้างอาคาร

การประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32 อาคารชุดอยู่อาศัย

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ พข. 94/2563

แก้ไขฉบับที่ 1

ที่จอดรถยนต์

รั้ว ค.ส.ล. สระว่ายน้ำ

อนุญาตให้ บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด โดย นายราชัน โสตารัตน์, นายจิรวัชร์ โสตารัตน์ เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 249/42 ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร - ตรอก/ซอย - ถนน บางบอน 1 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองบางพราน อำเภอ/เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ 1 ทำการ ก่อสร้างอาคาร ที่บ้านเลขที่ - ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/นส.3 เลขที่/สค.1 เลขที่ 1931 ,1941 เลขที่ดิน 3353 ,3354 เป็นที่ดินของ บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด

ข้อ 2 เป็นอาคาร

(1) ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร A) จำนวน 1 หลัง (132 ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย พื้นที่/ความยาว 5,905.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 50 คัน พื้นที่ 1,080.00 ตารางเมตร

(2) ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร B) จำนวน 1 หลัง (147ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย พื้นที่/ความยาว 5,421.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 46 คัน พื้นที่ 1,020.00 ตารางเมตร

(3) ชนิด ที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถยนต์ พื้นที่/ความยาว 2,100.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 96 คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(4) ชนิด สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ พื้นที่/ความยาว 80.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(5) ชนิด รั้ว ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น กั้นแนวเขต พื้นที่/ความยาว 44.00 เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(6) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ พื้นที่/ความยาว 347.00 เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ พข. 94/2563 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ 3 มี นายธัชศักดิ์ ทองคำ (ส-สถ 3633) ,นายจตุรงค์ จิตต์ประเสริฐ (สย.9136) เป็นผู้ควบคุมงาน

มี นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล (ส-สถ 2318) ,นายสุภา สมสวัสดิ์ (วย.552) เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8(11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ค่าใบอนุญาต	20.00	บาท
ค่าตรวจแบบ	53,788.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	347.00	บาท
รวม	54,155.00	บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

(2) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ออกให้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

(ลายมือชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

เงื่อนไข บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด โดย
นายจิรวัชร์ โสตารัตน์ ,นายราชัน โสตารัตน์

(๑) ต้องปฏิบัติงานตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๑

(๒) จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่อง มาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารกั้นตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคารให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาต และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

(๓) จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้างรวมทั้งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่นอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นภยันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

(๔) ห้ามนำเศษวัสดุ หรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคาร กองไว้หรือทิ้งลงในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

(๕) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก่อนลงมือก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย

(๖) ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(๗) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก่อนทำการก่อสร้างอาคารต้องตรวจสอบแนวเวนคืนในท้องที่เขตฯ จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

(๘) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาต ต้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับทางเท้าหรือทำทางเชื่อม เพื่อเป็นทางเข้า-ออกรถยนต์ จากสำนักงานเขตท้องที่ และจากกรมทางหลวงก่อน

(๙) หากการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ ๖ มีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน

(๑๐) ต้องรื้อถอนอาคารเดิมออกทันทีที่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถือว่าก่อสร้างอาคารผิดแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาต

(๑๑) ต้องรื้อถอนอาคารเดิมออกทันทีที่ได้รับอนุญาต โดยต้องได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าก่อสร้างอาคารผิดแบบแปลน แผนผังที่ได้รับอนุญาต

(๑๒) การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมตามที่ขออนุญาตนั้น ผู้ขออนุญาตจะก่อสร้างได้แค่ไหน เพียงใดเป็นปัญหาทางแพ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องพิจารณา และรับผิดชอบต่อผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเอง

(๑๓) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

(๑๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงเอกสารแสดงผลการทดสอบค่าหน่วยแรงอัดประลัยคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๓ กก./ตร.ซม. จากสถาบันที่เชื่อถือได้ ก่อนทำการก่อสร้างส่วนโครงสร้างนั้น ๆ

(๑๕) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร พร้อมแบบที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๑ ชุด ไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อรับการตรวจสอบ

คำเตือน

(๑) ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ เพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อน

(๔) อาคารที่ได้รับอนุญาต ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้สอยอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนคำเตือนดังกล่าวจะเป็นการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ ซึ่งเป็นความผิดและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายผังเมือง

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวก 1

1.2 หนังสือรับรองการก่อสร้าง (อ.5)

ก่อสร้างอาคาร ต้นฉบับ

แบบ อ.5

อาคารชุดอยู่อาศัย

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๘ ที่จอดรถยนต์

สระว่ายน้ำ

รั้ว ค.ส.ล.

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ พย. 6/2564

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด โดยนายราชัน โสตารัตน์ ,นายจิรวัชร์ โสตารัตน์ ☑ เจ้าของอาคาร ☑ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 249/42 ตรอก/ซอย - ถนน บางบอน 1 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองบางพราน อำเภอ/เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 ได้ทำการก่อสร้างอาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต เลขที่ พย. 94/2563 ใบรับแจ้งเลขที่ - ลงวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เป็นอาคาร

(1) ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร A) จำนวน 1 หลัง (132 ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย พื้นที่อาคาร/ความยาว 5,905.00 ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 50 คัน

(2) ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร B) จำนวน 1 หลัง (147 ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย พื้นที่อาคาร/ความยาว 5,421.00 ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 46 คัน

(3) ชนิด ที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร/ความยาว 2,100.00 ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 96 คัน

(4) ชนิด สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ พื้นที่อาคาร/ความยาว 80.00 ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(5) ชนิด รั้ว ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น กั้นแนวเขต พื้นที่อาคาร/ความยาว 44.00 เมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 โดยมี บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร หรือเป็นผู้ครอบครองอาคาร ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน น.ส.3 ☐ น.ส.3 ก ☐ ส.ค.1 ☐ อื่นๆ - เลขที่ 1931 ,1941 เลขที่ดิน 3353 ,3354 เป็นที่ดินของ บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

(2) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

(ลายมือชื่อ).....ผู้ได้รับใบอนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ 1. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

2. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

คำเตือน

ข้อ 1 ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

ข้อ 2 ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 3 ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

ภาคผนวก 1

1.3 ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0 – 2893-4211-17 Fax : 0 – 2893-4218

SRR NO. 67DV2602

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Factory Site : The matt Sukhumvit 101/1 **Date :** 16 สิงหาคม 2567

Recommendation For : คุณภาพน้ำ เดือนกรกฎาคม 2567

Report Reference : R18063/67, R18064/67, R18097/67, R17914/67

RECOMMENDATION

1. **น้ำก่อนการบำบัด** : คุณภาพน้ำมีค่าตามความสกปรกในรูป BOD, ตะกอนแขวนลอย (TSS), สารละลาย (TDS) น้ำมัน/ไขมัน (Grease&Oil), ซัลไฟด์ (H_2S) และตะกอนหนักเป็นปกติ ปริมาณไนโตรเจน (TKN) และโคลิฟอร์มค่อนข้างสูง 920,000 MPN/100 ml.

2. **น้ำหลังการบำบัด** : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. ปริมาณสารละลายในน้ำประปา 218 mg/L ปริมาณสารละลายในน้ำทิ้งจึงเท่ากับ 852 – 218 = 634 mg/L ไม่ผ่านตามมาตรฐาน โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 9,400 MPN/100 ml.

3. **น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ** : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. ปริมาณสารละลายในน้ำทิ้งเท่ากับ 804 – 218 = 586 mg/L ไม่ผ่านมาตรฐาน โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 3,500 MPN/100 ml.

4. **น้ำสระว่ายน้ำ** : คุณภาพน้ำตรวจไม่พบแบคทีเรีย

ข้อแนะนำ

คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าไม่ผ่านตามมาตรฐาน

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The matt Sukhumvit 101/1 Juristic Person **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 17/07/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 17/07/2567 **Analytical Date** : 17 - 23/07/2567

Report Date : 24/07/2567 **Report No.** : R18063/67

Parameters	Unit	Method	TW16707 /67 น้ำก่อนการบำบัด	TW16708 /67 น้ำหลังการบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.5	5.4	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	37	28	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	28	12 *	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	588	852	500[xx]
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	6.5	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	66.5	5.6	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	1.88	0.32	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	< 0.5	≤ 0.5
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	9.2×10^5	5.4×10^3	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางขุ่น	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548,
[xx] เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG
Analyst
24/07/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss YUBUA
Technical Manager
24/07/2567

Reported results refer to the sample as received only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The matt Sukhumvit 101/1 Juristic Person **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 17/07/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 17/07/2567 **Analytical Date** : 17 - 23/07/2567

Report Date : 24/07/2567 **Report No.** : R18064/67

Parameters	Unit	Method	TW16709 /67 น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	a มาตรฐาน (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	6.0	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	20	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	25	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	804	500 xx
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	5.6	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	≤ 0.5
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.5×10^3	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจาง มีตะกอนแขวนลอย	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548,
xx เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG
Analyst
24/07/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
24/07/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The matt Sukhumvit 101/1 Juristic Person **Sample Type** : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 17/07/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 17/07/2567 **Analytical Date** : 17 - 22/07/2567

Report Date : 24/07/2567 **Report No.** : R18097/67

Parameters	Unit	Method	TW16706 /67
			น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	218
Sample Condition		**Observation**	ใส

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

24/07/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD.

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

24/07/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The matt Sukhumvit 101/1 Juristic Person

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 17/07/2567

Sampling Time : 11:00 น.

Received Date : 17/07/2567

Analytical Date : 17 - 22/07/2567

Report Date : 23/07/2567

Report No. : R17914/67

Parameters	Unit	Method	TW16705 /67 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
E. coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark :
1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.
3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.
4. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
23/07/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
23/07/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Sol 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0 – 2893-4211-17 Fax : 0 – 2893-4218

SRR NO. 67DV2890

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Factory Site : The matt Sukhumvit 101/1 **Date :** 14 กันยายน 2567

Recommendation For : คุณภาพน้ำ เดือนสิงหาคม 2567

Report Reference : R20793, R20794, R20704, R20720/67

RECOMMENDATION

1. **น้ำก่อนการบำบัด** : คุณภาพน้ำมีค่าตามความสกปรกในรูป BOD, ตะกอนแขวนลอย (TSS), สารละลาย (TDS) น้ำมัน/ไขมัน (Grease&Oil), ซัลไฟด์ (H_2S) และตะกอนหนักเป็นปกติ ปริมาณไนโตรเจน (TKN) และโคลิฟอร์มค่อนข้างสูง 1,100,000 MPN/100 ml.

2. **น้ำหลังการบำบัด** : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. ปริมาณสารละลายในน้ำประปา 196 mg/L ปริมาณสารละลายในน้ำทิ้งจึงเท่ากับ 580 – 196 = 384 mg/L ผ่านตามมาตรฐาน โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 920 MPN/100 ml.

3. **น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ** : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. ปริมาณสารละลายในน้ำทิ้งเท่ากับ 512 – 196 = 316 mg/L ผ่านมาตรฐาน โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 9,200 MPN/100 ml.

4. **น้ำสระว่ายน้ำ** : คุณภาพน้ำตรวจไม่พบแบคทีเรีย

ข้อแนะนำ

คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าผ่านตามมาตรฐาน

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The matt Sukhumvit 101/1 Juristic Person **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 19/08/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 19/08/2567 **Analytical Date** : 19 - 26/08/2567

Report Date : 27/08/2567 **Report No.** : R20793/67

Parameters	Unit	Method	TW19204 /67 น้ำก่อนการบำบัด	TW19205 /67 น้ำหลังการบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.5	7.0	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	45	26	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	30	13 *	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	424	580	500[xx]
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	8.7	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	67.9	23.8	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	0.49	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	< 0.5	≤ 0.5
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.1×10^6	9.2×10^2	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางขุ่น	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548,

[xx] เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG
Analyst
27/08/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
27/08/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมททท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The matt Sukhumvit 101/1 Juristic Person **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 19/08/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 19/08/2567 **Analytical Date** : 19 - 26/08/2567

Report Date : 27/08/2567 **Report No.** : R20794/67

Parameters	Unit	Method	TW19206 /67 น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.4	5.0 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	6.0	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	1	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	512	500[xx]
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	<3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	4.6	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	≤ 0.5
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	9.2×10^3	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางใส	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548,

[xx] เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG
Analyst
27/08/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

Miss ORAWA YUBUA
Technical Manager
27/08/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full. without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The matt Sukhumvit 101/1 Juristic Person **Sample Type** : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 19/08/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 19/08/2567 **Analytical Date** : 19 - 22/08/2567

Report Date : 24/08/2567 **Report No.** : R20704/67

Parameters	Unit	Method	TW19202 /67
			น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	196
Sample Condition		**Observation**	ใส

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Ployrung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
24/08/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
24/08/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The matt Sukhumvit 101/1 Juristic Person

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/08/2567

Sampling Time : 11:00 น.

Received Date : 19/08/2567

Analytical Date : 19 - 23/08/2567

Report Date : 26/08/2567

Report No. : R20720/67

Parameters	Unit	Method	TW19203 /67	มาตรฐาน [a]
			น้ำสระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria[@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
E. coli[@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus[#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa[#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
26/08/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORAWSA YUBUA
Technical Manager
26/08/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0 – 2893-4211-17 Fax : 0 – 2893-4218

SRR NO. 67DV3112

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแมททท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Factory Site : The matt Sukhumvit 101/1 **Date :** 3 ตุลาคม 2567

Recommendation For : คุณภาพน้ำ เดือนกันยายน 2567

Report Reference : R23388/67, R23389/67, R23314/67

RECOMMENDATION

1. น้ำก่อนการบำบัด : คุณภาพน้ำมีค่าตามความสกปรกในรูป BOD, ตะกอนแขวนลอย (TSS), สารละลาย (TDS) น้ำมัน/ไขมัน (Grease&Oil), ซัลไฟด์ (H_2S) และตะกอนหนักเป็นปกติ ปริมาณไนโตรเจน (TKN) และโคลิฟอร์มค่อนข้างสูง 1,700,000 MPN/100 ml.

2. น้ำหลังการบำบัด : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 1,700 MPN/100 ml.

3. น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 54,000 MPN/100 ml.

4. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำตรวจไม่พบแบคทีเรีย

ข้อแนะนำ

คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าผ่านตามมาตรฐาน

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 18/09/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 18/09/2567 **Analytical Date** : 18 - 24/09/2567

Report Date : 26/09/2567 **Report No.** : R23388/67

Parameters	Unit	Method	TW21577 /67 น้ำก่อนการบำบัด	TW21578 /67 น้ำหลังการบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.5	5.6	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	95	9.3 *	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	32	11 *	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	296	472	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	6.8	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	54.2	11.9	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	< 0.5	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.7×10^6	1.7×10^3	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางขุ่น	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

COPY

Remark :
1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation
3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
4. TW21578 /67 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1.

S. Ploylung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
26/09/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
26/09/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 18/09/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 18/09/2567 **Analytical Date** : 18 - 24/09/2567

Report Date : 26/09/2567 **Report No.** : R23389/67

Parameters	Unit	Method	TW21579 /67 น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.1	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	3	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	456	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	2.4	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	5.4×10^4	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Ploy rung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
26/09/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
26/09/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 18/09/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 18/09/2567 **Analytical Date** : 18 - 23/09/2567

Report Date : 24/09/2567 **Report No.** : R23314/67

Parameters	Unit	Method	TW21576 /67	มาตรฐาน [a]
			น้ำสระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria[@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
E. coli[@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus[#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa[#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
24/09/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
24/09/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0 – 2893-4211-17 Fax : 0 – 2893-4218

SRR NO. 67DV3399

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Factory Site : The matt Sukhumvit 101/1 **Date :** 30 ตุลาคม 2567

Recommendation For : คุณภาพน้ำ เดือนตุลาคม 2567

Report Reference : R25895/67, R25896/67, R25730/67

RECOMMENDATION

1. **น้ำก่อนการบำบัด** : คุณภาพน้ำมีค่าตามความสกปรกในรูป BOD, ตะกอนแขวนลอย (TSS), สารละลาย (TDS) น้ำมัน/ไขมัน (Grease&Oil), ซัลไฟด์ (H_2S) และตะกอนหนักเป็นปกติ ปริมาณไนโตรเจน (TKN) และโคลิฟอร์มค่อนข้างสูง 1,600,000 MPN/100 ml.

2. **น้ำหลังการบำบัด** : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 11,000 MPN/100 ml.

3. **น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ** : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 16,000 MPN/100 ml.

4. **น้ำสระว่ายน้ำ** : คุณภาพน้ำตรวจไม่พบแบคทีเรีย

ข้อแนะนำ

คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าผ่านตามมาตรฐาน แต่มีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูง

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 18/10/2567 **Sampling Time** : 11:30 น.

Received Date : 18/10/2567 **Analytical Date** : 18 - 24/10/2567

Report Date : 26/10/2567 **Report No.** : R25895/67

Parameters	Unit	Method	TW23944 /67 น้ำก่อนการบำบัด	TW23945 /67 น้ำหลังการบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.6	5.0	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	26	2.1 *	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	47	14 *	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	284	512	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	6.4	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	75.6	16.1	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	0.51	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	< 0.5	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.6×10^6	1.1×10^4	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางขุ่น	เหลืองจาง มีตะกอนแขวนลอย	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW23945 /67 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1...

S. Ploy rung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
26/10/2567

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

Miss. ORASA YUBUA
Technical Manager
26/10/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 18/10/2567 **Sampling Time** : 11:30 น.

Received Date : 18/10/2567 **Analytical Date** : 18 - 24/10/2567

Report Date : 26/10/2567 **Report No.** : R25896/67

Parameters	Unit	Method	TW23946 /67 น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.2	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	2	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	544	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	6.6	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	0.35	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.6×10^4	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Ploy rung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
26/10/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
26/10/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 18/10/2567 **Sampling Time** : 11:30 น.

Received Date : 18/10/2567 **Analytical Date** : 18 - 22/10/2567

Report Date : 24/10/2567 **Report No.** : R25730/67

Parameters	Unit	Method	TW23943 /67 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria[@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
E. coli[@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus[#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa[#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark :
1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.
3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.
4. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

E.Nisachol

Miss NISACHOL EUNGKLIENG
Analyst
24/10/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
24/10/2567

Reported results refer to the sample as received only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0 – 2893-4211-17 Fax : 0 – 2893-4218

SRR NO. 67DV3815

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Factory Site : The matt Sukhumvit 101/1 **Date :** 11 ธันวาคม 2567

Recommendation For : คุณภาพน้ำ เดือนพฤศจิกายน 2567

Report Reference : R28315/67, R28316/67, R28214/67

RECOMMENDATION

1. **น้ำก่อนการบำบัด** : คุณภาพน้ำมีค่าตามความสกปรกในรูป BOD, ตะกอนแขวนลอย (TSS), สารละลาย (TDS) น้ำมัน/ไขมัน (Grease&Oil), ซัลไฟด์ (H_2S) และตะกอนหนักเป็นปกติ ปริมาณไนโตรเจน (TKN) และโคลิฟอร์มค่อนข้างสูง 700,000 MPN/100 ml.

2. **น้ำหลังการบำบัด** : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 2,100 MPN/100 ml.

3. **น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ** : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 4,600 MPN/100 ml.

4. **น้ำสระว่ายน้ำ** : คุณภาพน้ำตรวจไม่พบแบคทีเรีย

ข้อแนะนำ

คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าผ่านตามมาตรฐาน แต่มีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูง

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 18/11/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 18/11/2567 **Analytical Date** : 18 - 25/11/2567

Report Date : 26/11/2567 **Report No.** : R28315/67

Parameters	Unit	Method	TW26157 /67 น้ำก่อนการบำบัด	TW26158 /67 น้ำหลังการบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.5	6.1	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	49	13 *	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	50	17 *	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	312	580	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	7.2	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	72.1	15.8	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	< 0.5	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	7.0×10^5	2.1×10^3	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางขุ่น	เหลืองจาง มีตะกอน แขวนลอย	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW26158 /67 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5e-1

Miss KUTTLEEYA HAWHAN
Analyst
26/11/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
26/11/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 18/11/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 18/11/2567 **Analytical Date** : 18 - 25/11/2567

Report Date : 26/11/2567 **Report No.** : R28316/67

Parameters	Unit	Method	TW26159 /67 น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	a มาตรฐาน (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	6.2	5.5 - 9.0
* BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	6.4	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	18	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	516	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	16.4	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	4.6×10^3	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจาง มีตะกอนแขวนลอย	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

4. TW26159 /67 ตัวอย่างมีการเติมสารเพื่อยับยั้งกระบวนการเกิด Nitrification ก่อนนำมาทดสอบ BOD วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Methods APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 : 5210 B ข้อ 5c-1.

Miss KUTTLEEYA HAWHAN
Analyst
26/11/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
26/11/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 18/11/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 18/11/2567 **Analytical Date** : 18 - 22/11/2567

Report Date : 23/11/2567 **Report No.** : R28214/67

Parameters	Unit	Method	TW26160 /67 น้ำสระว่ายน้ำ	มาตรฐาน [a]
Total Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
E. coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark :
1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.
3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.
4. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
23/11/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss OPASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
23/11/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 RAMA II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0 – 2893-4211-17 Fax : 0 – 2893-4218

SRR NO. 68DV0113

Messrs : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

Factory Site : The matt Sukhumvit 101/1 **Date :** 10 มกราคม 2568

Recommendation For : คุณภาพน้ำ เดือนธันวาคม 2567

Report Reference : R30814/67, R30815/67, R30638/67

RECOMMENDATION

1. น้ำก่อนการบำบัด : คุณภาพน้ำมีค่าตามความสกปรกในรูป BOD, ตะกอนแขวนลอย (TSS), สารละลาย (TDS) น้ำมัน/ไขมัน (Grease&Oil), ซัลไฟด์ (H_2S) และตะกอนหนักเป็นปกติ ปริมาณไนโตรเจน (TKN) และโคลิฟอร์มค่อนข้างสูง 540,000 MPN/100 ml.

2. น้ำหลังการบำบัด : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 17,000 MPN/100 ml.

3. น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ : คุณภาพน้ำมีค่าผ่านตามมาตรฐานอาคารประเภท ข. โคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า 5,400 MPN/100 ml.

4. น้ำสระว่ายน้ำ : คุณภาพน้ำตรวจไม่พบแบคทีเรีย

ข้อแนะนำ

คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าผ่านตามมาตรฐาน แต่มีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูง

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

TESTING NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 17/12/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 17/12/2567 **Analytical Date** : 17 - 24/12/2567

Report Date : 25/12/2567 **Report No.** : R30814/67

Parameters	Unit	Method	TW28516 /67 น้ำก่อนการบำบัด	TW28517 /67 น้ำหลังการบำบัด	มาตรฐาน[a] (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.5	6.4	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	33	23	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	39	14 *	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	396	484	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	5.5	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	72.8	7.0	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	< 0.5	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	5.4×10^5	1.7×10^4	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจางขุ่น	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Ploy rung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
25/12/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด
TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
25/12/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **TEST TECH CO.,LTD**
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING NO.0001 TEST TECH

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 17/12/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 17/12/2567 **Analytical Date** : 17 - 24/12/2567

Report Date : 25/12/2567 **Report No.** : R30815/67

Parameters	Unit	Method	TW28518 /67 น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	a มาตรฐาน (อาคารประเภท ข)
pH	-	SM 2023 (4500-H^+ B)	7.2	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	6.2	≤ 30
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	7	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	408	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N_{org} B)	5.2	≤ 35
* Sulfide	mg/L as H_2S	Iodometric	< 0.30	≤ 1.0
* Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5	-
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	5.4×10^3	-
Sample Condition		**Observation**	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย	

COPY

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Ploy rung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
25/12/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด TEST TECH CO., LTD.

Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
25/12/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด TEST TECH CO.,LTD
30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
30, 32 Rama II Soi 63 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel. 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4218

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1201/54

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท 101/1

Address : 649 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Sampling Site : The Matt Sukhumvit 101/1 **Sample Type** : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 17/12/2567 **Sampling Time** : 11:00 น.

Received Date : 17/12/2567 **Analytical Date** : 17 - 21/12/2567

Report Date : 23/12/2567 **Report No.** : R30638/67

Parameters	Unit	Method	TW28515 /67	มาตรฐาน [a]
			น้ำสระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria [@]	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
E. coli [@]	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	ไม่พบ
Staphylococcus aureus [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa [#]	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	ไม่พบ
Sample Condition		**Observation**	ใส	

Copy

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked "# " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLA-DSS.

3. Test marked "@ " on this report are Accredited International Standard ISO/IEC 17025 by BLQS-DMSc.

4. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH
Analyst
23/12/2567

บริษัท เทสท์เทค จำกัด

Miss [illegible]ASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
23/12/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ภาคผนวก 1

1.4 หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการเอกชน



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๗๓๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ แผ่น
๒. รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๒ แผ่น
๓. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๔๕ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐,๓๒ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๓ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ๔๔ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๗๐ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม ดำรงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๔๕

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗ ๓ ๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย

๑) นางสาวเรวดี ศิริมงคล	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวอรษา อยู่บัว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-ค-๐๐๐๒
๓) นางสาวณัฐวิภา อ่อนจัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-ค-๐๐๐๓
๔) นางสาวดวงกมล บุญยิ่ง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-ค-๐๐๐๔
๕) นางสาวจิตรา ลิ้มสืบพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-ค-๐๐๐๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **เลขทะเบียน ว-๒๔๕**

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗ ๓ ๕ **ลงวันที่** ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔๔ ราย

๑) นางสาวปรางค์ทิพย์ รักษาสุข ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๐๔
๒) นางสาวบุษยา ศรีสว่าง ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๐๕
๓) นางสาวมินตรา ทีภูงา ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๐๗
๔) นายเฉลิมชัย เจริญยิ่ง ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๐๘
๕) นายอภิสิทธิ์ คุณมาศ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๐๙
๖) นายชาญวิทย์ อุทัยเลี้ยง ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๑๐
๗) นางสาวบุญสิตา พราหมณ์นุช ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๑๑
๘) นางสาวณัฐนิชา ทองลอย ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๑๒
๙) นางสาวฐิติพร เชื้อรพ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๑๓
๑๐) นางสาวกนกพร มั่นนิยม ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๑๔
๑๑) นางสาวนันนิภา สิมพรักษ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๑๕
๑๒) นางสาวเบญจมาศ เชื้อหงษ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๑๖
๑๓) นางสาวสุภิมน ดวงอินทร์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๑๗
๑๔) นางสาวนุสรินทร์ สุคนธ์ภักดี ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๑๘
๑๕) นางสาวชรินทร์ทิพย์ สุขประทุมเนตร ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๑๙
๑๖) นางสาวพลอยรุ้ง สุทำมา ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๒๐
๑๗) นางสาวธิตยา ตีมาก ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๒๑
๑๘) นางสาวรัชนิกา ลือเฟื่อง ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๒๒
๑๙) นางสาวศิรินดา คำดี ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๒๓
๒๐) นางสาวลลิตา เสนานุช ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๒๔
๒๑) นางสาวโศภิษฐา ใจดีเฉย ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๒๕
๒๒) นายวัฒนา พันธ์เดช ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๒๖
๒๓) นางสาวอ้อยใจ สระจันทร์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๒๗
๒๔) นางสาวมาริสา วิเศษสังข์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๒๘
๒๕) นายณัฐวุฒิ ใจสุภาพ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๒๙
๒๖) นายกิจติพงษ์ เย็นงาม ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๓๐
๒๗) นายไกรทอง สีขอน ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๓๑
๒๘) นายสุริยา ชื่นบาน ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๓๒
๒๙) นางสาวรัตรินทร์ ก้องสุรินทร์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๓๓
๓๐) นางสาวนุสรา สุระเวก ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๓๔
๓๑) นางสาวนริศรา สอนบุญชู ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๓๕
๓๒) นางสาวผ่องอำไพ ยางงาม ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๓๖
๓๓) นางสาวนิศาชล อึ้งเกลี้ยง ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๓๗
๓๔) นางสาวนริศรา ผงพิลา ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๓๘
๓๕) นางสาวคัทลียา ห้าวหาญ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๓๙

๓๖) นางสาวกรกนก...

๓๖) นางสาวกรกนก ขุนพิทักษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๔๐
๓๗) นางสาวดวงหทัย เริ่มวานิชย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๔๑
๓๘) นางสาวจุไรรัตน์ จงประกอบกิจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๔๒
๓๙) นายกิตติพิชญ์ ไข่เกตุ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๔๓
๔๐) นางสาวเจนจิรา พลที	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๔๔
๔๑) นางสาวชลนิกานต์ สิทธิพรม	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๔๕
๔๒) นางสาวณัฐการณ์ ขวัญศรี	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๔๖
๔๓) นายดิษฐวัฒน์ นราวิชญ์ธำรงค์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๔๗
๔๔) นายธนพล สะเอียบคง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๕-จ-๐๐๔๘

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด **เลขทะเบียน ว-๒๔๕**

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๗ ๓๕ **ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗**

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๓๘ รายการ

<u>น้ำเสีย จำนวน 45 รายการ</u>

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
2	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
3	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
4	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
5	β-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
6	δ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
7	γ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[3] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[3]
9	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
10	Chemical Oxygen Demand	1) Open Reflux, Titrimetric Method[3] 2) Closed Reflux, Colorimetric Method[3] 3) Closed Reflux, Titrimetric Method[3]
11	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[3]
12	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[3]
14	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
15	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[3]
16	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
17	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
18	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
19	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
20	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
21	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
22	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
23	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
24	Endrin Aldehyde	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
25	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[2]
26	Free Chlorine	1) Iodometric Method[3] 2) DPD Colorimetric Method[3]
27	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
28	Heptachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
29	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[3]

30 Lead...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
30	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
31	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
32	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
33	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
34	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
35	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[3] 2) Soxhlet Extraction Method[3]
36	pH	Electrometric Method[3]
37	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[3]
38	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
39	Sulfide	1) Iodometric Method[3] 2) Methylene blue Method[3]
40	Temperature	Laboratory and Field Methods[3]
41	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[3]
42	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[3]
43	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C[3]
44	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[3]
45	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

น้ำใต้ดิน...

น้ำใต้ดิน จำนวน 56 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
2	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
3	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
4	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
5	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
6	Beryllium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
7	Bromodichloromethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
8	Bromoform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
9	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
10	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
11	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
12	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
13	Chlorodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
14	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

15 Chromium (III)...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
15	Chromium (III)	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[3]
16	Chromium (VI)	Colorimetric Method[3]
17	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[3]
18	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
19	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
20	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
21	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
22	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
23	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
24	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
25	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
26	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
27	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
28	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
29	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
30	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]

31 Hexachlorobenzene...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
31	Hexachlorobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
32	α-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
33	β- HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
34	γ- HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
35	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
36	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
37	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
38	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
39	Methylene chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
40	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
41	pH	Electrometric Method[3]
42	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method[3]
43	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
44	Silver	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
45	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
46	Tetrachloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]

47 Toluene...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
47	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
48	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
49	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
50	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
51	Vanadium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
52	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
53	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
54	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
55	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
56	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

<u>สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 20 รายการ</u>

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]

2 Arsenic...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,9] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[5,9]
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
4	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
5	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
6	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8]

3) Digestion...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
7	Chromium (III)	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method[1,4,7,10] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method[1,4,8,10] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,7,10] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,8,10]
8	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method[1,10] 2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method[6,10]
9	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
10	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]

11 Lead...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
11	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
12	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[1,11] 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[12]
13	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
14	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
15	pH	Electrometric Method[17,18]
16	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,13] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7]

4) Digestion ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[5,13]
17	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
18	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
19	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
20	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]

ดิน จำนวน 17 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
2	Arsenic	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[5,9]
3	Barium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
4	Beryllium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
5	Cadmium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
6	Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
7	Chromium (III)	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,7,10] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method[5,6,8,10]
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method[6,10]
9	Cyanide	Extraction, Distillation, Colorimetic Method[14,15,16]
10	Lead	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
11	Manganese	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]

12 Mercury ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
12	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[12]
13	Nickel	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
14	Selenium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[5,13]
15	Silver	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
16	Vanadium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]
17	Zinc	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5,7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[5,8]

<u>เอกสารอ้างอิง</u>

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2566. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. **ราชกิจจานุเบกษา.** 31 พฤษภาคม 2566. เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 126 ง.

2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

3. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

4. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846,** 2014.

5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B,** 2007.

6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A,** 1996.

7. United States...

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010C,** 2000.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B,** 2007.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062,** 1994.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A,** 1992.

11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7470A,** 1994.

12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B,** 2007.

13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742,** 1994.

14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Total and Amenable Cyanide: Distillation. SW-846 Method 9010C,** 2004.

15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oil. SW-846 Method 9013A,** 1996.

16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Cyanide in Waters and Extracts Using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014,** 2014.

17. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C,** 2004.

18. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D,** 2004.



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๘๔๘๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๔๕ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐,๓๒ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๓ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เพิ่มขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่วิเคราะห์ในดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรยศ กลั่นกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๔๕

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๘๔๘๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓ รายการ

ดิน จำนวน 3 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	TPH (C_5-C_8)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[2,3]
2	TPH ($C_{>8}$-C_{16})	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[1,4]
3	TPH ($C_{>16}$-C_{35})	Ultrasonic Extraction, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method[1,4]

เอกสารอ้างอิง

1. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Ultrasonic Extraction. SW-846 Method 3550C**, 2007.

2. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/ Chemical Methods. **Closed-System Purge-and-Trap and Extraction for Volatile Organics in Soil and Waste Samples. SW-846 Method 5035A**, 2002.

3. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/ Chemical Methods. **Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8260B**, 1996.

4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8270D**, 2007.



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๐๓๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๔๕ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐,๓๒ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๓ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เพิ่มขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่วิเคราะห์ในน้ำใต้ดินและดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๔๕
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๐๑๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๒ รายการ

น้ำใต้ดิน จำนวน 3 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	TPH (C_5-C_8)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[2,4]
2	TPH ($C_{>8}$-C_{16})	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,5]
3	TPH ($C_{>16}$-C_{35})	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,5]

ดิน จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
2	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
3	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
4	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
5	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
6	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
7	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
8	Methylene chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
9	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
10	Tetrachloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]

11 Toluene...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
11	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
12	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
13	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
14	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
15	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
16	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
17	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
18	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]
19	Xylene (Total)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3,4]

<u>เอกสารอ้างอิง</u>

1. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. SW-846 Method 3510C**, 1996.

2. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Purge-and-Trap for Aqueous Samples. SW-846 Method 5030C**, 2003.

3. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Closed-System Purge-and-Trap and Extraction for Volatile Organics in Soil and Waste Samples. SW-846 Method 5035A**, 2002.

4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8260B**, 1996.

5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8270D**, 2007.

ภาคผนวก 1

1.5 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

ช3

ใบรับรองการสอบเทียบ "ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน"

(Calibration Certificate of Standard Weights)

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250
TEL. 0-2717-3000-24 FAX. 0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Certificate No. : 24M150

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Corporate Services 3: Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment :	Standard Weight
Manufacturer:	LS
Model :	-
Serial No.:	-
ID No.:	EQL-121
Condition As-Received:	Used Item
Received Date:	18 January 2024
Calibration Date:	26 January 2024
Reference:	2401-0593DN
Ambient Temperature:	(23 ± 2) °C
Relative Humidity:	(50 ± 10) %
Atmospheric Pressure:	1017.0 hPa

Submitted by: TEST TECH CO.,LTD. (Head Office)

30, 32 Rama II Soi 63, Rama II Rd.,
Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Procedure used: Calibration were conducted using calibration procedure CP-M06 according to OIML R111-1 Edition 2004 (E).

Condition of this result of calibration

1.Reference standards instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
1) Standard weight Set (E2)	YCS31-712-00	50202965	MM-0109-22	11 Jul 2024

2.This certificate is not certified for any commercial transaction.

3.The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

4.This Certification is traceable to the International System of Unit maintained through:-

-National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Calibrated by : Suwat Wutthicharoenmongkol
Issue Date : 29 January 2024

Approved Signatory :

[ ] Phalinee Prabpaipal
[✓] Sura Suwannasri
[ ] Sorapong Koomkainam

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250
TEL. 0-2717-3000-24 FAX. 0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Certificate No. : 24M151

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Corporate Services 3: Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment :	Standard Weight
Manufacturer:	-
Model :	-
Serial No.:	-
ID No.:	EQL-258
Condition As-Received:	Used Item
Received Date:	18 January 2024
Calibration Date:	26 January 2024
Reference:	2401-0593DN
Ambient Temperature:	(23 ± 2) °C
Relative Humidity:	(50 ± 10) %
Atmospheric Pressure:	1016.7 hPa

Submitted by: TEST TECH CO.,LTD. (Head Office)

30, 32 Rama II Soi 63, Rama II Rd.,
Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Procedure used: Calibration were conducted using calibration procedure CP-M06 according to OIML R111-1 Edition 2004 (E).

Condition of this result of calibration

1.Reference standards instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
1) Standard weight Set (E2)	YCS31-712-00	50202965	MM-0109-22	11 Jul 2024

2.This certificate is not certified for any commercial transaction.

3.The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

4.This Certification is traceable to the international System of Unit maintained through:-

-National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Calibrated by : Suwat Wutthicharoenmongkol
Issue Date : 29 January 2024

Approved Signatory :

[ ] Phalinee Prabpaipal
[✓] Sura Suwannasri
[ ] Sorapong Koomkainam

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250
TEL. 0-2717-3000-24 FAX. 0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0009

Certificate of Calibration

Certificate No. : 23M1557

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Corporate Services 3: Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment :	Standard Weight
Manufacturer:	-
Model :	-
Serial No.:	M 0030/11
ID No.:	EQL-139
Condition As-Received:	Used item
Received Date:	10 August 2023
Calibration Date:	17 August 2023
Reference:	2308-0284DN
Ambient Temperature:	(23 ± 2) °C
Relative Humidity:	(50 ± 15) %
Atmospheric Pressure:	1006.2 hPa

Submitted by: TEST TECH CO.,LTD. (HEAD Office)

30, 32 Rama II Soi 63, Rama II Rd.,
Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Procedure used: Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-M01 according to comparison method against standard weights on the basis of weighings at an average air density of 1.2 kg/m³ and a temperature of 23.7 °C material density of weight is 8000 kg/m³.

Condition of this result of calibration

1.Reference standards instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
1) Standard Weight Set (E2)	73336	20026	MM-0018-22	28 Feb 2024

2.This certificate is not certified for any commercial transaction.

3.The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

4.This Certification is traceable to the International System of Unit maintained through:-

-National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Calibrated by : Thapakorn Thammachai
Issue Date : 17 August 2023

Approved Signatory :

[ ] Phalinee Prabpaipal
[✓] Sura Suwannasri
[ ] Sorapong Koomkainam

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250
TEL. 0-2717-3000-24 FAX. 0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Certificate No. : 23M1558

Equipment :	Standard Weight
Manufacturer:	Mettler Toledo
Model :	-
Serial No.:	11119459
ID No.:	EQL-149
Condition As-Received:	Used Item
Received Date:	10 August 2023
Calibration Date:	17 August 2023
Reference:	2308-0284DN
Ambient Temperature:	(23 ± 2) °C
Relative Humidity:	(50 ± 15) %
Atmospheric Pressure:	1005.75 hPa

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Corporate Services 3: Equipment Calibration and Testing Services.

Submitted by: TEST TECH CO.,LTD. (HEAD Office)

30, 32 Rama II Soi 63, Rama II Rd.,
Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Procedure used: Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-M01 according to comparison method against standard weights on the basis of weighings at an average air density of 1.2 kg/m³ and a temperature of 23.7 °C material density of weight is 8000 kg/m³.

Condition of this result of calibration

1.Reference standards instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
1) Standard Weight Set (E2)	73336	20026	MM-0018-22	28 Feb 2024

2.This certificate is not certified for any commercial transaction.

3.The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

4.This Certification is traceable to the International System of Unit maintained through:-

-National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Calibrated by : Thapakorn Thammachai
Issue Date : 17 August 2023

Approved Signatory :

[ ] Phalinee Prabpaipal
[✓] Sura Suwannasri
[ ] Sorapong Koomkainam

ช5

ใบรับรองการสอบเทียบ "เครื่องวัด pH"

(Calibration Certificate of pH Meter)

QUALITY CALIBRATION CO.,LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0049

CERTIFICATE No : 24E0681
REFERENCE No : 71961-1

Certificate of Calibration

EQUIPMENT	:	pH METER
MANUFACTURER	:	DKK TOA
MODEL	:	HM-25R
SERIAL No	:	760205
ID No	:	EQL-183
CONDITION AS RECEIVED	:	USED ITEM
SUBMITTED BY	:	TEST TECH CO., LTD. 30,32 RAMA II SOI 63, RAMA II RD., SAMAEDAM, BANGKHUNTHIAN, BANGKOK 10150

CALIBRATED BY	:	PRASERT D.
CALIBRATION DATE	:	23-Jan-24
APPROVED BY	:	PONGSAK J.
ISSUED DATE	:	24-Jan-24
RECEIVED DATE	:	23-Jan-24

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF QUALITY CALIBRATION CO. LTD.

Metrohm Siam Ltd.

Metrohm Siam Ltd.
979/111-115 S.M. Tower 33rd Floor,
Phahonyothin Rd., Phayathai,
Phyathai, Bangkok 10400 THAILAND
Phone (+66)0 2298 0864
Fax (+66)0 2298 0865
E-mail : service@metrohm.co.th
www.metrohm.co.th

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0376

Certificate of Calibration

Date of Issue	:	21 August 2023
Certificate No.	:	231872/ME
Customer Company	:	Test Tech Co., Ltd. 30,32 Rama II Soi 63, Rama II Rd.,Samaedam, Bangkhunthian,Bangkok 10150
Instrument Manufacturer	:	Metrohm
Instrument Type	:	pH meter
Model	:	781
Instrument Serial Number	:	1781001011219 (ID : EQL-131)
Calibration Place	:	Laboratory, Test Tech Co., Ltd. 30,32 Rama II Soi 63, Rama II Rd.,Samaedam, Bangkhunthian,Bangkok 10150
Environment Status	:	Temperature : 22.65°C ± 0.15°C Humidity : 63.25% ± 2.75%
Date of Receipt	:	18 August 2023
Date of Calibration	:	18 August 2023
Job Number	:	CAL230577/ME
Condition of Calibration Item	:	Used Item
Result of Calibration	:	[X] Without Adjustment [ ] Adjustment
Calibrated By	:	Mr. Monton Tontun
Approved By	:	Patipon M. Authorized Signatory

[ ] Mr. Kowit Photaeng
[/] Mr. Patipon Musigapala
[ ] Mr. Teerayut Cheepdamrong

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the issuing Laboratory Metrohm Siam Ltd.

Metrohm Siam Ltd.

Metrohm Siam Ltd.
979/111-115 S.M. Tower 33rd Floor,
Phahonyothin Rd., Phayathai,
Phyathai, Bangkok 10400 THAILAND
Phone (+66)0 2298 0864
Fax (+66)0 2298 0865
E-mail : service@metrohm.co.th
www.metrohm.co.th

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0376

Calibration Report

Certificate No: 231872/ME

1. Input I (DC Voltage)

Range (mV)	[1]STD Setting (mV)	[2]Tolerance (mV)	[3]UUC Reading (mV)	Uncertainty (± mV)
2 V	0.00	-1.0 to 1.0	0.1	0.092
	300.00	299.0 to 301.0	300.0	0.12
	600.00	599.0 to 601.0	599.9	0.14
	900.00	899.0 to 901.0	899.9	0.15
	1900.00	1899.0 to 1901.0	1899.7	0.19
	-1900.00	-1901.0 to -1899.0	-1899.7	0.19

2. Input I (pH)*

[1]STD Setting (mV)	Nominal Value (pH)	[2]Tolerance (pH)	[3]UUC Reading (pH)	Uncertainty (± pH)
414.12	0	-0.017 to 0.017	0.001	0.0019
354.96	1	0.983 to 1.017	1.001	0.0018
295.80	2	1.983 to 2.017	2.000	0.0015
236.64	3	2.983 to 3.017	3.000	0.0013
177.48	4	3.983 to 4.017	4.000	0.0011
118.32	5	4.983 to 5.017	5.000	0.0009
59.16	6	5.983 to 6.017	5.999	0.0008
0.00	7	6.983 to 7.017	7.000	0.0010
-59.16	8	7.983 to 8.017	7.999	0.0008
-118.32	9	8.983 to 9.017	8.999	0.0009
-177.48	10	9.983 to 10.017	9.999	0.0011
-236.64	11	10.983 to 11.017	10.998	0.0013
-295.80	12	11.983 to 12.017	11.998	0.0015
-354.96	13	12.983 to 13.017	12.998	0.0017
-414.12	14	13.983 to 14.017	13.997	0.0019

Reference Temperature : 25° C

QUALITY CALIBRATION CO.,LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584

NSC-TISI-TISI7025
CALIBRATION 0049

CERTIFICATE No : 24E2715
REFERENCE No : 72576-2

Certificate of Calibration

EQUIPMENT	:	pH METER
MANUFACTURER	:	TOA DKK
MODEL	:	HM-41X
SERIAL No	:	784787
ID No	:	EQL-199
CONDITION AS RECEIVED	:	USED ITEM
SUBMITTED BY	:	TEST TECH CO., LTD. 30,32 RAMA II SOI 63, RAMA II RD., SAMAEDAM, BANGKHUNTHIAN, BANGKOK 10150

CALIBRATED BY	:	ATSAWIN Y.
CALIBRATION DATE	:	15-Mar-24
APPROVED BY	:	PONGSAK J.
ISSUED DATE	:	19-Mar-24
RECEIVED DATE	:	15-Mar-24

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

ช6

ใบรับรองการสอบเทียบ "เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้นสัมพัทธ์"

(Calibration Certificate of Thermo - Hygrometer)

Result of Calibration:- Without Adjustment

Function: Humidity Measurement

Reference Temperature (°C)	Standard Humidity (%R.H.)	UUC* Reading (%R.H.)	Error (%R.H.)	Uncertainty of Measurement (±%R.H.)
25.0	30.1	30.0	-0.1	1.5
25.0	40.1	39.0	-1.1	1.5
25.0	50.1	49.0	-1.1	1.7
25.0	60.0	59.0	-1.0	1.7
25.0	75.2	75.5	0.3	1.8

Result of Calibration:- Without Adjustment

Function: Temperature Measurement

Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty of Measurement (±°C)
15.046	15.0	-0.046	0.72
19.975	20.0	0.025	0.72
25.022	25.0	-0.022	0.72
30.000	30.0	0.000	0.72

UUC* : Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was base on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2.00, providing confidence level approximately 95%.

-o0o-

ช7

ใบรับรองการสอบเทียบ "ตู้อบ"

(Calibration Certificate of Oven)

QUALITY CALIBRATION CO.,LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584
www.qcalibration.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0049

CERTIFICATE No : 23T8798
REFERENCE No : 70515-6

Certificate of Calibration

EQUIPMENT	:	HOT AIR OVEN
MANUFACTURER	:	MEMMERT
MODEL	:	UFE 500
SERIAL No	:	G508.0791
ID No	:	EQL-128
CONDITION AS RECEIVED	:	USED ITEM
SUBMITTED BY	:	TEST TECH CO., LTD. 30,32 RAMA II SOI 63, RAMA II RD., SAMAEDAM, BANGKHUNTHIAN, BANGKOK 10150

CALIBRATED BY	:	CHAICHARN CH.
CALIBRATION DATE	:	11-Sep-23

APPROVED BY	:	PONGSAK J.
ISSUED DATE	:	15-Sep-23
RECEIVED DATE	:	11-Sep-23

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

QUALITY CALIBRATION CO.,LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584
www.qcalibration.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0049

CERTIFICATE No : 23T8799
REFERENCE No : 70515-7

Certificate of Calibration

EQUIPMENT	:	HOT AIR OVEN
MANUFACTURER	:	MEMMERT
MODEL	:	UFE 500
SERIAL No	:	G512.2005
ID No	:	EQL-161
CONDITION AS RECEIVED	:	USED ITEM
SUBMITTED BY	:	TEST TECH CO., LTD. 30,32 RAMA II SOI 63, RAMA II RD., SAMAEDAM, BANGKHUNTHIAN, BANGKOK 10150

CALIBRATED BY	:	CHAICHARN CH.
CALIBRATION DATE	:	11-Sep-23

APPROVED BY	:	PONGSAK J.
ISSUED DATE	:	15-Sep-23
RECEIVED DATE	:	11-Sep-23

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

QUALITY CALIBRATION CO.,LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584
www.qcalibration.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0049

CERTIFICATE No : 23T8797
REFERENCE No : 70515-5

Certificate of Calibration

EQUIPMENT	:	HOT AIR OVEN
MANUFACTURER	:	MEMMERT
MODEL	:	UF 110
SERIAL No	:	B414.0764
ID No	:	EQL-169
CONDITION AS RECEIVED	:	USED ITEM
SUBMITTED BY	:	TEST TECH CO., LTD. 30,32 RAMA II SOI 63, RAMA II RD., SAMAEDAM, BANGKHUNTHIAN, BANGKOK 10150

CALIBRATED BY	:	CHAICHARN CH.
CALIBRATION DATE	:	11-Sep-23

APPROVED BY	:	PONGSAK J.
ISSUED DATE	:	15-Sep-23
RECEIVED DATE	:	11-Sep-23

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF QUALITY CALIBRATION CO.,LTD.

ฆ9

ใบรับรองการสอบเทียบ "ห้องเย็น"

(Calibration Certificate of Cool Room)

SCG

Metrology

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3, T.Banpa, A.Kaengkhoi, Saraburi 18110, Thailand.

Saraburi Tel : +66 3627 3096 Fax : +66 3627 3100

Bangkok Tel : +668 9205 6851 , +669 8247 2360

Website : www.scieco.co.th E-Mail : calibrate@scg.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0244

Certificate No. T240070

Certificate of Calibration


Equipment	:	Chamber (Cooling Room)
Manufacturer	:	-
Model	:	-
Serial No.	:	-
Customer Code	:	EQL-167
ID No.	:	T1447A1
Customer	:	Test Tech Co.,Ltd 30, 32 Rama II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian Bangkok 10150
Customer Location	:	LABORATORY FLOOR 3
Date of Receipt	:	12 January 2024
Calibrated By	:	Sujjar Naknakred (Site Calibration Manager)
Approved By	:	_____ / Boonchai Suriyawong (Site Calibration Manager)
Date of Issue	:	24 JAN 2024

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the Thai Laboratory Accreditation Scheme which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standard laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Metrolo

Certificate No. T240070

Calibration Report

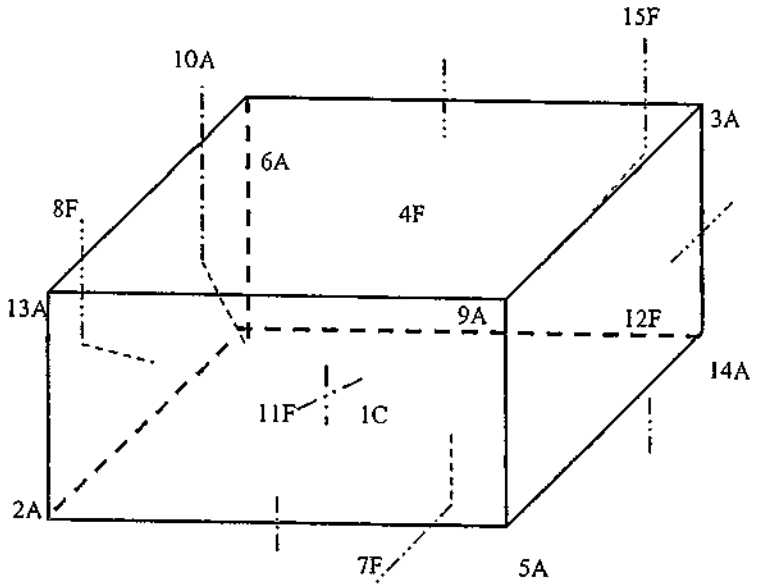

C = Centre , F = Centre of Face , A = Corner , E = Centre of Edge

1C	=	TN161
2A	=	TN162
3A	=	TN163
4F	=	TN164
5A	=	TN165
6A	=	TN166
7F	=	TN167
8F	=	TN168
9A	=	TN169
10A	=	TN170

11F	=	TN161
12F	=	TN162
13A	=	TN163
14A	=	TN164
15F	=	TN165

Approved By

SCG

Metrology

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3, T.Banpa, A.Kaengkhoi, Saraburi 18110, Thailand.

Saraburi Tel : +66 3627 3096 Fax : +66 3627 3100

Bangkok Tel : +668 9205 6851 , +669 8247 2360

Website : www.scieco.co.th E-Mail : calibrate@scg.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0244


Certificate of Calibration

Equipment	:	Chamber (Cooling Room)
Manufacturer	:	-
Model	:	-
Serial No.	:	-
Customer Code	:	EQL-181
ID No.	:	T0399A5
Customer	:	Test Tech Co.,Ltd 30, 32 Rama II Soi 63, Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian Bangkok 10150
Customer Location	:	LABORATORY FLOOR 4
Date of Receipt	:	24 January 2024
Calibrated By	:	Preecha Phisassutthikul (Temperature Calibration Manager)
Approved By	:	_____/ Boonchai Suriyawong (Site Calibration Manager)
Date of Issue	:	31 JAN 2024

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the Thai Laboratory Accreditation Scheme which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standard laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Metrology.

Calibration Report

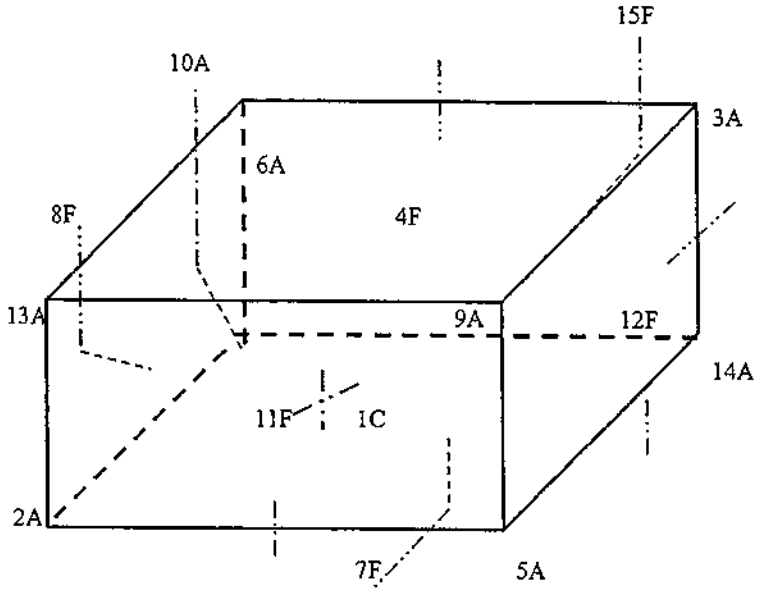

C = Centre , F = Centre of Face , A = Corner , E = Centre of Edge

1C	=	TN161
2A	=	TN162
3A	=	TN163
4F	=	TN164
5A	=	TN165
6A	=	TN166
7F	=	TN167
8F	=	TN168
9A	=	TN169
10A	=	TN170
11F	=	TN171

12F	=	TN172
13A	=	TN173
14A	=	TN174
15F	=	TN175

Approved By

ช12

ใบรับรองการทวนสอบ "เครื่องอังไอน้ำ"

(Calibration Certificate of Water bath)

QUALITY CALIBRATION CO.,LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584
www.qcalibration.com

ilac-MRA
THAILAND
NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0049

CERTIFICATE No : 23T8796
REFERENCE No : 70515-4

Certificate of Calibration

EQUIPMENT	:	WATER BATH
MANUFACTURER	:	MEMMERT
MODEL	:	WNE 45
SERIAL No	:	L720.0266
ID No	:	EQL-241
CONDITION AS RECEIVED	:	USED ITEM
SUBMITTED BY	:	TEST TECH CO., LTD. 30,32 RAMA II SOI 63, RAMA II RD., SAMAEDAM, BANGKHUNTHIAN, BANGKOK 10150

CALIBRATED BY	:	CHAICHARN CH.
CALIBRATION DATE	:	16-Aug-23

APPROVED BY	:	PONGSAK J.
ISSUED DATE	:	16-Aug-23
RECEIVED DATE	:	16-Aug-23

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

QUALITY CALIBRATION CO.,LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584
www.qcalibration.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0049

CERTIFICATE No : 24T6582
REFERENCE No : 73767-1

Certificate of Calibration

EQUIPMENT	:	WATER BATH
MANUFACTURER	:	MEMMERT
MODEL	:	WPE 45
SERIAL No	:	L711.0024
ID No	:	EQL-147
CONDITION AS RECEIVED	:	USED ITEM
SUBMITTED BY	:	TEST TECH CO., LTD. 30,32 RAMA II SOI 63, RAMA II RD., SAMAEDAM, BANGKHUNTHIAN, BANGKOK 10150
CALIBRATED BY	:	CHAICHARN CH.
CALIBRATION DATE	:	01-Jul-24
APPROVED BY	:	TONGSAK J.
ISSUED DATE	:	02-Jul-24
RECEIVED DATE	:	01-Jul-24

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

QUALITY CALIBRATION CO.,LTD.
235 Petchkasem 63/2 Road, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160
Tel (662) 421-5402, (662) 444-0152-3, Fax (662) 809-4584
www.qcalibration.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0049

CERTIFICATE No : 24T1183
REFERENCE No : 72116-1

Certificate of Calibration

EQUIPMENT	:	WATER BATH
MANUFACTURER	:	MEMMERT
MODEL	:	WNE 22
SERIAL No	:	L516.1016
ID No	:	EQL-198
CONDITION AS RECEIVED	:	USED ITEM
SUBMITTED BY	:	TEST TECH CO., LTD. 30,32 RAMA II SOI 63, RAMA II RD., SAMAEDAM, BANGKHUNTHIAN, BANGKOK 10150
CALIBRATED BY	:	CHAICHARN CH.
CALIBRATION DATE	:	09-Feb-24
APPROVED BY	:	PONGSAK J.
ISSUED DATE	:	12-Feb-24
RECEIVED DATE	:	09-Feb-24

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF QUALITY CALIBRATION CO., LTD.

ช15

ใบรับรองการทวนสอบ "เครื่องกลั่นไนโตรเจน"

(Calibration Certificate of Distillation Unit VAPODEST VAP20, VAP30s)

การดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance

Gerhardt

Analytical Systems

DKSH

บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด

ฝ่ายบริการหลังการขาย

โทร 0 2 639 7000 E-mail: service.tec.th@dksh.com

ฝ่ายขายและการตลาด

โทร 0 2 639 7000 E-Mail : marketing.tec.th@dksh.com

Website : www.dksh.co.th/technology/scientific-thailand

ช่องทางการติดต่อ

DKSH Technology Limited (บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด)
เลขที่ 2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-001-4547 (สำนักงานใหญ่)

LINE: @dkshscientific

Call center 0 2 639 7000

DKSH Scientific

www.dksh.com/scientific-thailand

marketing.tec.th@dksh.com


@dkshscientific

JOB No: LSPR2402246 MODEL: Vap30 S/N:GER003718

Part 1: Operational Qualification (OQ)

ตรวจสอบสภาพเครื่อง

FRONT

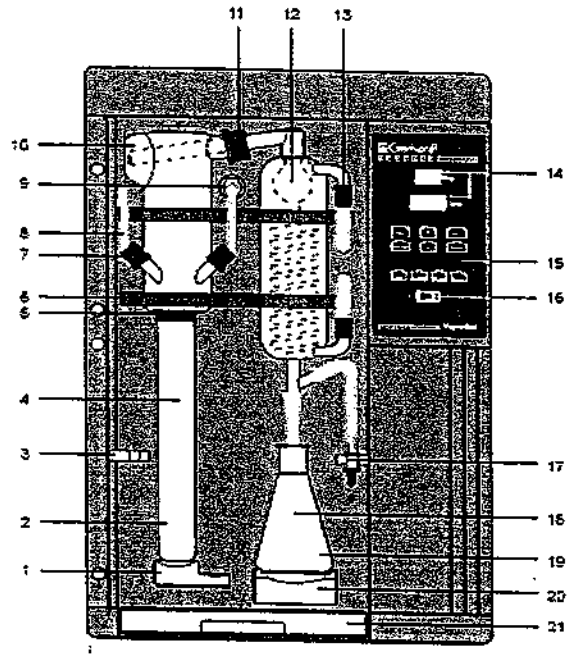

	Pass	Fail	N/A	Remark
1.Quick clamping device with wedge	☑	☐	☐	.....
2. Kjeldatherm digestion tube	☑	☐	☐	.....
3. Holder for steam inlet tubing	☑	☐	☐	.....
4. PTFP-Inlet tubing, steam	☑	☐	☐	.....
5. Viton-cone	☑	☐	☐	.....
6. Clamping for glassware	☑	☐	☐	.....
7. Screw cap GL18 with silicone seal	☑	☐	☐	.....
8. PTFP-Inlet tubing, NaOH	☑	☐	☐	.....
9. PP-Distributor with PP-threaded joint	☑	☐	☐	.....
10. Distribution head, glass	☑	☐	☐	.....
11. Screw cap GL32 with silicone seal	☑	☐	☐	.....
12. Distillation condenser	☑	☐	☐	.....
13. Screw cap GL14 with plastic screw connection	☑	☐	☐	.....
14. Display	☑	☐	☐	.....
15. Keyboard, chemical-resistant	☑	☐	☐	.....
16. Main switch, green	☑	☐	☐	.....
17. Ventilation valve	☑	☐	☐	.....
18. Distillate outlet tubing	☑	☐	☐	.....
19. Erlenmeyer flask	☑	☐	☐	.....
20. Platfrom	☑	☐	☐	.....
21. Drip tray	☑	☐	☐	.....

2 รายละเอียดการตรวจสอบ

2.1 ขั้นตอนการบริการ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Electrical Test)

- ความต้านทานทางไฟฟ้าของเครื่องกับกราวด์
- กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน

ตรวจสอบสภาพเครื่อง (Optical Test)

- Main cable
- Electric wiring
- Pumps
- Distribution Head
- Condensor
- Steam generator
- Tubing
- Viton cone

ตรวจสอบ Function การทำงาน (The FunctionTest)

- ระบบสร้างและควบคุมความดันของ Steam
- ระบบการเติมน้ำเข้า Sample Tube
- ระบบการเติม Na OH
- ระบบการ Suction ดึง Sample Tube และ Receiver

5. PUMP	Pass	Fail	N/A	Remark
Pump H_2O Steam	☑	☐	☐	.....
- Non-Return Valve	☑	☐	☐	.....
Pump H_2O Sample	☑	☐	☐	.....
- Non-Return Valve	☑	☐	☐	.....
Pump NaOH	☑	☐	☐	.....
- Non-Ruturn Valve	☑	☐	☐	.....
Pump H3BO3	☐	☐	☑	.....
- Non-Ruturn Valve	☐	☐	☑	.....
Pump Suction	☑	☐	☐	.....

6. The Following Program Run :		Pass	Fail	N/A	Remark
Addition H_2O	0-99 sec.	☑	☐	☐	.....
Addition NaOH	0-99 sec.	☑	☐	☐	.....
Addition H_3BO_3	0-99 sec.	☐	☐	☑	.....
Reaction Time	0-99 min.	☑	☐	☐	.....
Distillation Time	0-99 min	☑	☐	☐	.....
Steam Capacity	30%-100%	☑	☐	☐	.....
Suction Time	0-99 sec.	☑	☐	☐	.....
The Instrument is in perfect technical shape		☑	☐	☐	.....

Remark :

.....

.....

3.1 Error Code

The micro-processor continually surveys all the functions of the distillation system. As soon as an error arises it is shown on the display and accompanied by an acoustic signal.

Error message	Measures
No tap water	Check cooling water inlet for blockages. Ensure the tap is turned on → Enter
No sample tube	Insert tube → Enter
Check chemicals	Check set of tanks → Enter
Low water Press Enter	Check the water inlet distilled H_2O → Enter
↓	
Filling Steam generator	This message disappears as soon as steam generator is filled

After the above mentioned errors are corrected, the following message is displayed.

Error message	Measures
Stop Prog.No. x continue=Enter	Enter = continue of interrupted program Reset = Standby-mode

Other error messages

Error message	Measures
Wait for steam	Message disappears as soon as stand-by is reached
Add sol. > 1min Continue=Enter	Check programming Enter=continue of interrupted program Reset=Standby-mode
Program undefined	Check programming → Reset
Excess steam pressure	Switch the system off and call service
Sensor error	Switch the system off and call service

ภาคผนวก 1

1.6 หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช. 10)

(อ.ช.๑๐)



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท อัครบ้านและที่ดิน จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "เดอะ แมพท์ สุขุมวิท 101/1"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๑, ๑๙๔๑

ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๒ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๒๗๙ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))

- โครงสร้างเพื่อความมั่นคงของอาคาร โครงสร้างพื้น, คานและเสา

- สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ ๖๔๙ อาคารเอ

- ระบบไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และแท่นวางและมิเตอร์ไฟใหญ่, อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้MDB) ทั้งหมด ๒ อาคาร, สายไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าพร้อมท่อไฟฟ้าที่จ่ายไฟไปยังห้องชุดแต่ละห้อง, ห้องควบคุมระบบ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในทางเดินอาคารชุดและที่จอดรถ, อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า DB ชั้น๒ ถึง ชั้น ๘ ทั้งหมด ๒ อาคาร, อุปกรณ์นำไฟฟ้า Busduct ทั้งหมด ๒ อาคาร

- ระบบประปา ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้าทั้ง ๒ อาคาร, ปั๊มน้ำใต้ดินและดาดฟ้าทั้ง ๒ อาคาร, ระบบท่อจ่ายน้ำ, มาตรวัดน้ำของห้องชุดทั้งหมดและพื้นที่ส่วนกลาง

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ถังบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์, บ่อหน่วงน้ำ, ระบบท่อน้ำทิ้งส่วนกลางและอุปกรณ์

- ระบบสระว่ายน้ำในพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ สระว่ายน้ำและอุปกรณ์บริเวณชั้น ๑ ระหว่างอาคารเอและอาคารบี, ระบบปั๊มสระว่ายน้ำ, เครื่องกรองและอุปกรณ์ระบบสระว่ายน้ำ

- ทรัพย์สินส่วนกลางอื่นๆ ได้แก่ บันไดหลักและทางเดินระหว่างชั้นล่าง – ชั้น ๘, บันไดหนีไฟ, ลิฟท์โดยสารอาคารพร้อมอุปกรณ์, ทางเดินภายในอาคาร, ห้องน้ำรวมบริเวณชั้น ๒ อาคารเอ, ตู้จดหมายอยู่บริเวณชั้น ๑ ทั้งสองอาคาร, ห้องเครื่องไฟฟ้าและห้องระบบสุขาภิบาลพร้อมอุปกรณ์, ห้องพักขยะและห้องไฟฟ้าชั้น ๒ – ชั้น ๘ ทั้งสองอาคาร, ที่จอดรถยนต์ทั้งหมดจำนวน ๙๖ คัน (ไม่รวมซ้อนคัน), ที่จอดรถขยะรวมทางเดินรถ ถนนและทาง, ระบบความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (CCTV) ทั้งสองอาคาร, ระบบโทรทัศน์ สายสัญญาณโทรทัศน์ทั้งสองอาคาร, ระบบอินเตอร์เน็ตและเต้ารับทั้งสองอาคาร, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์ทั้งสองอาคาร, ระบบดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet) บริเวณทางเดินทุกชั้น, ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์, สวนชั้น ๑ อาคารเอ, สวนชั้นดาดฟ้าอาคารบี, ห้องซักผ้า (Laundry) ชั้น ๒ อาคารเอ, ห้องอ่านหนังสือ (Private Library) ชั้น ๒ อาคารเอ, ล็อบบี้ ชั้น ๑ อาคารเอ, ห้องสันทนาการ (Co – Working space & Meeting Studio)

/ห้องเก็บของ...

ห้องเก็บของชั้น ๒ อาคารเอ ห้องออกกำลังกาย ชั้น ๒ อาคารเอ รถรับส่ง (Shuttle Bus)
- ทรัพย์สินอื่นที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าเพื่อใช้เป็นประโยชน์ร่วมกัน สำหรับเจ้าของร่วม

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๒๗๙ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน - ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน - คัน

อื่น -

(ลงชื่อ) ..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางเบญจพร ชัยมิตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

ภาคผนวก 1

1.7 เอกสารจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)

รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ทะเบียนเลขที่	ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด	ที่ตั้งสำนักงาน	ชื่อ ที่อยู่ของผู้จัดการ	จดทะเบียน วัน เดือน ปี	พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
๑	เดอะ แมทท์ สุขุมวิท ๑๐๑/๑	๖๔๙ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐	นายนิติสิทธิ์ ศรีชื่นวงศ์ ๔๐/๓๔ ซอยนวลจันทร์ ๑๔ แยก ๑ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เจ้าพนักงาน	สำเนาถูกต้อง (นายเอกชัย เจียมกิเศษสุข) นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

ภาคผนวก 1

1.8 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)

(อ.ช.๑๓)



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "เดอะ แมทท์ สุขุมวิท 101/1"

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๖๔๙ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๑๐๑/๑ ถนน - ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) ..... พนักงานเจ้าหน้าที่
(นางสาวปัญจภัทร นิยมดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

ภาคผนวก 2

2.1 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1 , ทส.2) กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.2 บันทึกการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.3 บันทึกการตรวจสอบระบบสูบจ่ายน้ำประปา ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.4 บันทึกการตรวจเช็คห้องระบบควบคุม ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.5 บันทึกการตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.6 บันทึกการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.7 บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.8 บันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.9 บันทึกการตรวจสอบระบบอัคคีภัย ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.10 บันทึกการตรวจระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.11 บันทึกการตรวจสอบระบบกล้อง CCTV ภายในโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

2.12 บันทึกมิเตอร์ประปา ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.13 บันทึกการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.14 บันทึกการตรวจสอบระบบควบคุมการเข้า-ออกในโครงการเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567

2.15 บันทึกการตรวจสอบระบบลิฟต์ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2.16 บันทึกการตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายในอาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ภาคผนวก 2

2.1 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1, ทส.2) กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **649** หมู่ที่ **-** ซอย **สุขุมวิท 101/1**

ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **บางจาก** เขต/อำเภอ **พระโขนง**


จังหวัด **กรุงเทพมหานครฯ** โทรศัพท์ **092-455-4253** โทรสาร **-**

มี **นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมททร์ สุขุมวิท101/1** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท **(ช) อาคารชุดที่พักอาศัย จำนวน 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

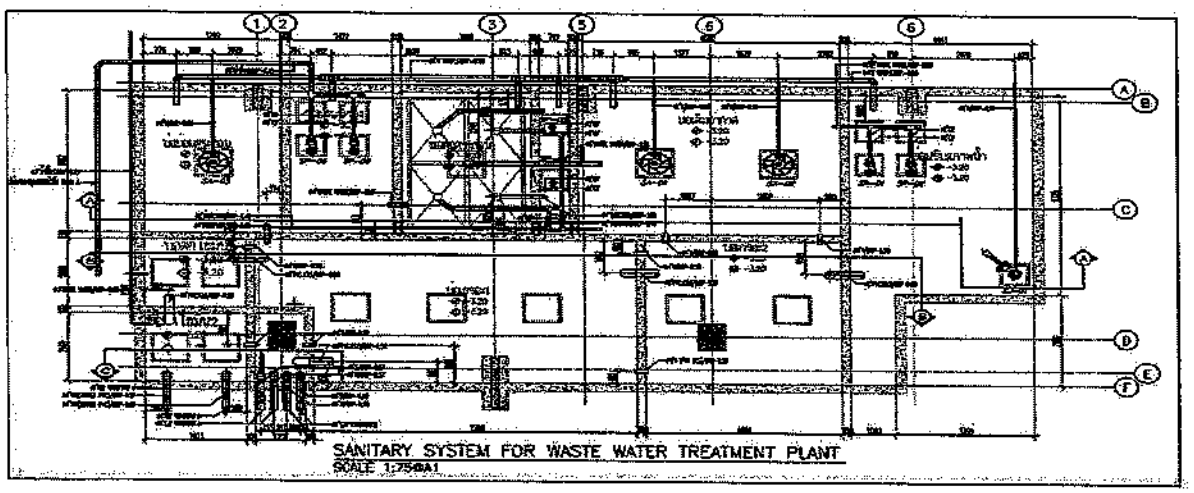

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/07/2567	84.4	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
02/07/2567	84.4	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
03/07/2567	84.4	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
04/07/2567	84.4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
05/07/2567	84.4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
06/07/2567	84.4	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
07/07/2567	84.4	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
08/07/2567	84.4	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
09/07/2567	84.4	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
10/07/2567	84.4	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
11/07/2567	84.4	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
12/07/2567	84.4	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
13/07/2567	84.4	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
14/07/2567	84.4	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
15/07/2567	84.4	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
16/07/2567	84.4	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/07/2567	84.4	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
18/07/2567	84.4	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
19/07/2567	84.4	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
20/07/2567	84.4	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
21/07/2567	84.4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
22/07/2567	84.4	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
23/07/2567	84.4	18	14.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
24/07/2567	84.4	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
25/07/2567	84.4	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
26/07/2567	84.4	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
27/07/2567	84.4	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
28/07/2567	84.4	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
29/07/2567	84.4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
30/07/2567	84.4	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
31/07/2567	84.4	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุก

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

(นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมนท์สุขุมวิท101/1)

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวังสพล นุ่มสังข์)

ใบอนุญาต _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาต _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ 649 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 101/1

ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 092-455-4253 โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมกซ์สุขุมวิท101/1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารห้องชุดที่พักอาศัย จำนวนตั้งแต่ 100ห้อง แต่ไม่ถึง 500ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมกซ์สุขุมวิท101/1)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวังสพล นุ่มสังข์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

( )

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนแร่ง

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 157 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติม

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำริมถนนซอยสุขุมวิท101/1

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,616.4 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.) 978 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) 782.4 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

_____

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **649** หมู่ที่ **-** ซอย **สุขุมวิท 101/1**

ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **บางจาก** เขต/อำเภอ **พระโขนง**


จังหวัด **กรุงเทพมหานครฯ** โทรศัพท์ **092-455-4253** โทรสาร **-**

มี **นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท101/1** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท **(ข) อาคารชุดที่พักอาศัย จำนวน 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

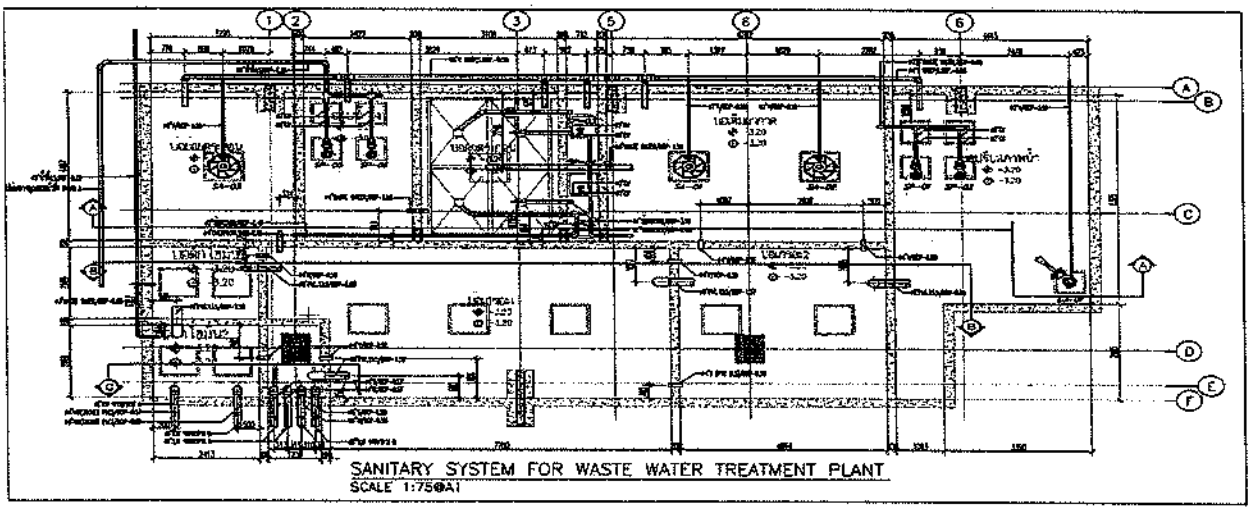

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/08/2024	84.4	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
02/08/2024	84.4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
03/08/2024	84.4	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
04/08/2024	84.4	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
05/08/2024	84.4	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
06/08/2024	84.4	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
07/08/2024	84.4	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
08/08/2024	84.4	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
09/08/2024	84.4	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
10/08/2024	84.4	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
11/08/2024	84.4	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
12/08/2024	84.4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
13/08/2024	84.4	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
14/08/2024	84.4	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
15/08/2024	84.4	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
16/08/2024	84.4	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/08/2024	84.4	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
18/08/2024	84.4	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
19/08/2024	84.4	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
20/08/2024	84.4	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
21/08/2024	84.4	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
22/08/2024	84.4	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
23/08/2024	84.4	18	14.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
24/08/2024	84.4	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
25/08/2024	84.4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
26/08/2024	84.4	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
27/08/2024	84.4	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
28/08/2024	84.4	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
29/08/2024	84.4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
30/08/2024	84.4	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
31/08/2024	84.4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุก

_____ เจ้าของหรือผู้ดูรอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์สุขุมวิท101/1)

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวังสพล นุ่มสังข์)

ใบอนุญาต _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาต _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 649 หมู่ที่ _____ ซอย สุขุมวิท 101/1

ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 092-455-4253 โทรสาร _____

มี นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์สุขุมวิท101/1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารห้องชุดที่พักอาศัย จำนวนตั้งแต่ 100ห้อง แต่ไม่ถึง 500ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) _____ ออกให้ _____ หมดอายุ _____

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำนิดมลพิษ

(นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์สุขุมวิท101/1)

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวังสพล นุ่มสังข์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 157 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำริมถนนซอยสุขุมวิท101/1

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด _____

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,616.40 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.) 896 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) 716.8 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **649** หมู่ที่ **-** ซอย **สุขุมวิท 101/1**

ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **บางจาก** เขต/อำเภอ **พระโขนง**


จังหวัด **กรุงเทพมหานครฯ** โทรศัพท์ **092-455-4253** โทรสาร **-**

มี **นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์ สุขุมวิท101/1** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท **(ข) อาคารชุดที่พักอาศัย จำนวน 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

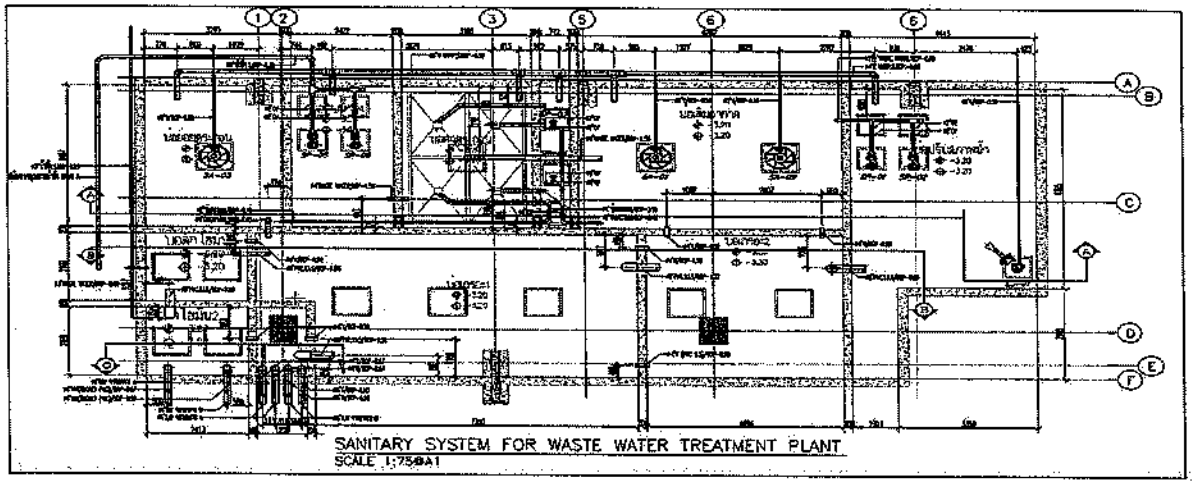

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/09/2567	84.4	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
02/09/2567	84.4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
03/09/2567	84.4	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
04/09/2567	84.4	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
05/09/2567	84.4	18	14.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
06/09/2567	84.4	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
07/09/2567	84.4	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
08/09/2567	84.4	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
09/09/2567	84.4	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
10/09/2567	84.4	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
11/09/2567	84.4	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
12/09/2567	84.4	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
13/09/2567	84.4	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
14/09/2567	84.4	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
15/09/2567	84.4	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
16/09/2567	84.4	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/09/2567	84.4	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
18/09/2567	84.4	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
19/09/2567	84.4	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
20/09/2567	84.4	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
21/09/2567	84.4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
22/09/2567	84.4	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
23/09/2567	84.4	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
24/09/2567	84.4	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
25/09/2567	84.4	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
26/09/2567	84.4	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
27/09/2567	84.4	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
28/09/2567	84.4	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
29/09/2567	84.4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
30/09/2567	84.4	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุก

_____ เจ้าของหรือผู้ดูรอบครองแหล่งกำเนิด

(นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมนท์ลุมพินีวิท101/1)

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวังสพล นุ่มสังข์)

ใบอนุญาต _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาต _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ 649 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 101/1

ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 092-455-4253 โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์สุขุมวิท101/1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

ประกอบกิจการประเภท (ช) อาคารห้องชุดที่พักอาศัย จำนวนตั้งแต่ 100ห้อง แต่ไม่ถึง 500ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์สุขุมวิท101/1)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวังสพล นุ่มสังข์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

( )

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 157 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติม

☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำริมถนนซอยสุขุมวิท101/1

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,532 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.) 908 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) 726.4 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

_____

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะแมทท์สุขุมวิท101/1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 649 หมู่ที่ : - ซอย : สุขุมวิท101/1

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/ตำบล : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0924554253 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 279

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

X

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์สุขุมวิท101/1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ขนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำริมถนนซอยสุขุมวิท101/1

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,650.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 950.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 760.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. -	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 621 หมู่ที่ 31 ซอย วิชิรธรรมสาธิต 35
ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0661645514 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเซนท์ 101/1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

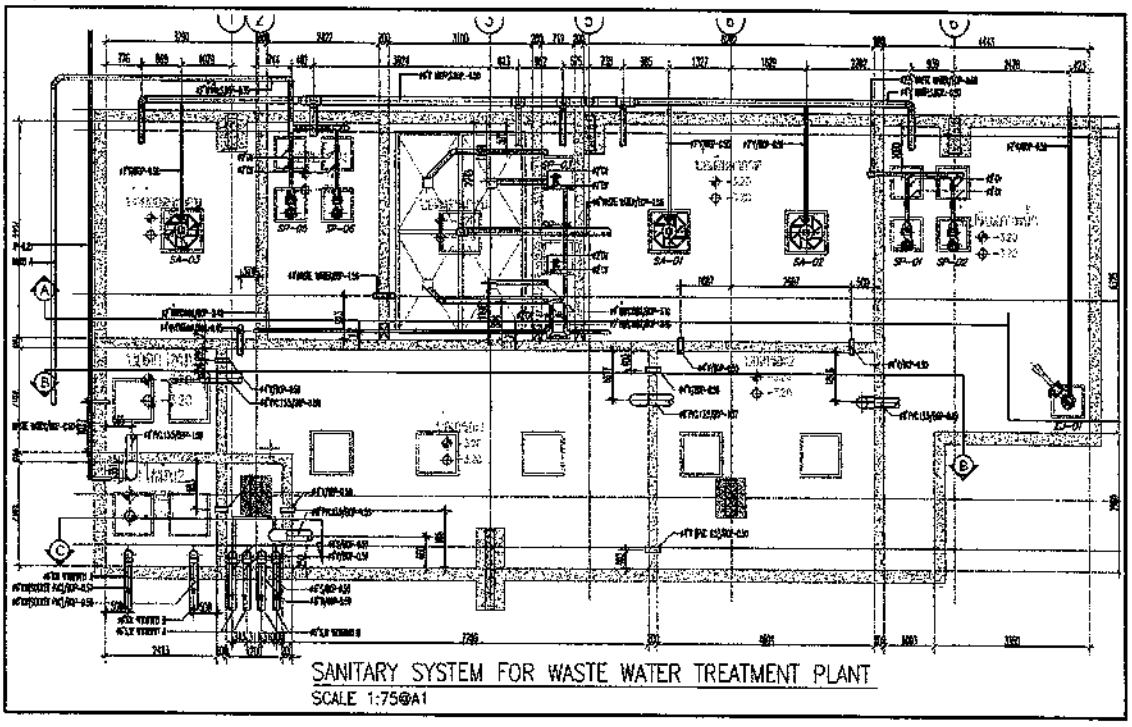

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/67	60	29	23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
2/11/67	60	24	19	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
3/11/67	60	23	18	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
4/11/67	60	22	17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
6/11/67	60	37	29	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
6/11/67	60	24	19	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
7/11/67	72	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
8/11/67	72	38	30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
9/11/67	60	17	13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
10/11/67	60	51	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
11/11/67	60	42	33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
12/11/67	72	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
13/11/67	60	29	23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
14/11/67	60	28	22	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
15/11/67	72	29	23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
16/11/67	60	32	25	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
18/11/67	72	29	23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
19/11/67	60	27	21	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
19/11/67	72	31	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
20/11/67	60	29	23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
21/11/67	72	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
22/11/67	60	29	23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
23/11/67	72	87	69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
24/11/67	72	22	17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
26/11/67	72	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
26/11/67	60	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
27/11/67	60	28	22	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
29/11/67	60	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
29/11/67	72	64	51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
30/11/67	72	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดเดอะแมทท์สุขุมวิท101/1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 649 หมู่ที่ : - ซอย : สุขุมวิท101/1

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : บางจาก เขต/ตำบล : เขตพระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0924554253 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 279

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแมทท์สุขุมวิท101/1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำริมถนนซอยสุขุมวิท101/1

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,004.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,008.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 806.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. -	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 621 หมู่ที่ 31 ซอย ชัยรอมสาธิต 35
ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0661645514 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุดเดอะไลฟ์ สุขุมวิท 101/1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

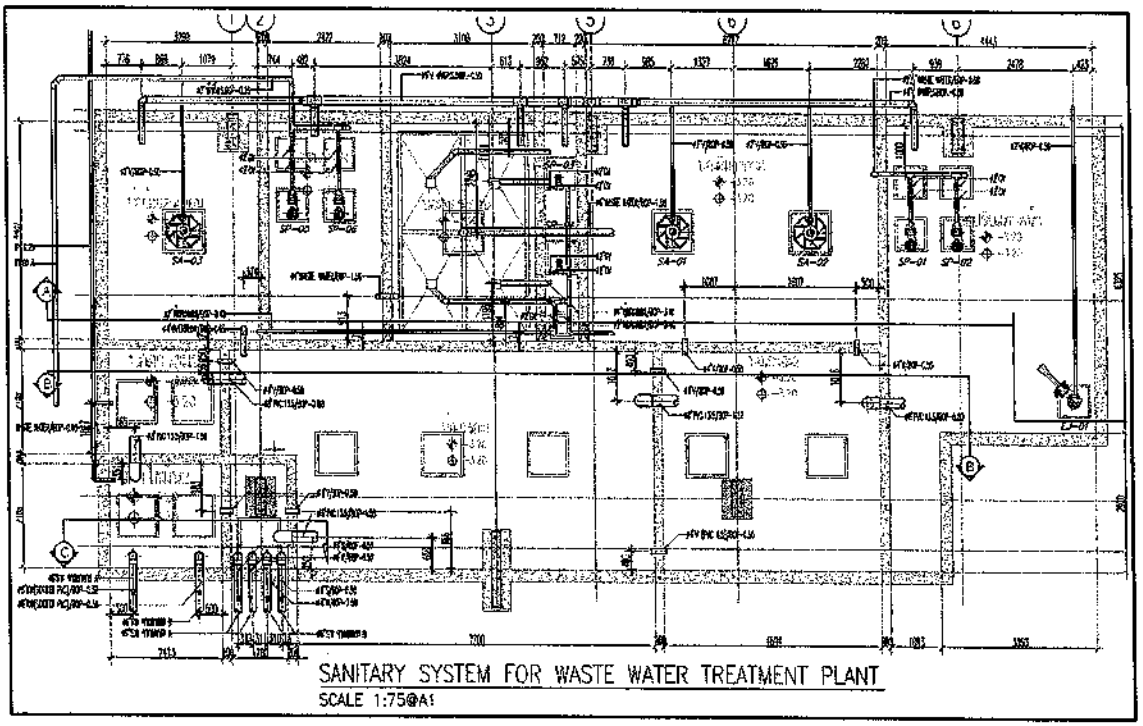

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารลดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/67	60	36	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
2/12/67	72	43	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
3/12/67	60	38	30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
4/12/67	72	26	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
5/12/67	60	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
6/12/67	72	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
7/12/67	72	37	29	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
8/12/67	60	36	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
9/12/67	72	27	21	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
10/12/67	60	32	25	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
11/12/67	60	36	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
12/12/67	72	36	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
13/12/67	72	36	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
14/12/67	72	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
16/12/67	72	34	27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
16/12/67	60	36	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารลดัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/12/67	60	33	26	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
18/12/67	72	36	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
19/12/67	60	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
20/12/67	72	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
21/12/67	60	22	17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
22/12/67	60	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
23/12/67	72	37	29	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
24/12/67	72	36	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
26/12/67	60	32	25	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
26/12/67	72	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
27/12/67	72	36	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
28/12/67	60	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
29/12/67	72	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
30/12/67	60	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
31/12/67	72	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ภาคผนวก 2

2.2 บันทึกการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

AKRA

THE MATT SUKHUMVIT 107

Month กรกฎาคม 2567 **Building / อาคาร** A-B Sheet No. 1

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
1	2/7/67	EL	หลอดเสีย ชั้น 4,5 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดใหม่ 4 หลอด	—	2/7/67	วิชัย	
2	3/7/67	MATV	ตรวจเช็ค MATV อาคาร A	เช็คการทำงาน	—	3/7/67	วิชัย	
3	3/7/67	ER	ตรวจเช็คป้ายไฟ Exit light A	เช็คการทำงาน	—	3/7/67	วิชัย	
4	3/7/67	ER	ตรวจเช็คไฟ Emergency light A	เช็คการทำงาน	—	3/7/67	วิชัย	
5	3/7/67	EL	ตรวจเช็คไฟทางเดินส่วนกลาง A	เช็คการทำงาน	—	3/7/67	วิชัย	
6	3/7/67	MATV	ตรวจเช็ค MATV อาคาร B	เช็คการทำงาน	—	3/7/67	Bas	
7	3/7/67	ER	ตรวจเช็คป้ายไฟ Exit light B	เช็คการทำงาน	—	3/7/67	Bas	
8	3/7/67	ER	ตรวจเช็คไฟ Emergency light B	เช็คการทำงาน	—	3/7/67	Bas	
9	3/7/67	EL	ตรวจเช็คไฟทางเดินส่วนกลาง B	เช็คการทำงาน	—	3/7/67	Bas	
10	3/7/67	EL	หลอดเสีย ชั้น 6 อาคาร B	เช็คการทำงาน	—	3/7/67	Bas	
11	5/7/67	FC	ตรวจเช็ค Fire Alarm อาคาร B	เช็คการทำงาน	—	5/7/67	วิชัย	
12	5/7/67	FC	ตรวจเช็ค Fire Hose อาคาร B	เช็คการทำงาน	—	5/7/67	วิชัย	
13	5/7/67	SAN	ตรวจเช็ค Transfer Pump อาคาร B	เช็คการทำงาน	—	5/7/67	วิชัย	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	BE	ระบบระบายอากาศ	VP	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 8-8-67 8-8-67.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

Month กรกฎาคม 2567 **Building / อาคาร** A - B Sheet No. ....2.....

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
14	5/7/67	SAN	ตรวจสอบท่อน้ำมันดีเซล	เช็คการทำงาน	-	5/7/67	โอ๊ก	
15	5/7/67	SAN	ตรวจเช็ค Booster Pump อาคาร B	เช็คการทำงาน	-	5/7/67	โอ๊ก.	
16	5/7/67	FC	ตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคาร B	เช็คการทำงาน	-	5/7/67	โอ๊ก.	
17	5/7/67	EE	ตรวจเช็คตู้ MDB อาคาร B	เช็คการทำงาน	-	5/7/67	โอ๊ก	
18	1/7/67	LT	ตรวจเช็คลิฟต์ อาคาร B	เช็คการทำงาน	-	1/7/67	ย.อาร์ทง.	
19	5/7/67	FC	ตรวจเช็ค Fire Alarm อาคาร A	เช็คการทำงาน	-	5/7/67	โอ๊ก.	
20	5/7/67	FC	ตรวจเช็คสาย Fire Hose อาคาร A	เช็คการทำงาน	-	5/7/67	โอ๊ก.	
21	5/7/67	FC	ตรวจเช็คถังดับเพลิง อาคาร A	เช็คการทำงาน	-	5/7/67	โอ๊ก.	
22	1/7/67	LT	ตรวจเช็คลิฟต์ อาคาร A	เช็คการทำงาน	-	1/7/67	ย.อาร์ทง.	
23	5/7/67	EE	ตรวจเช็คห้อง MDB อาคาร A	เช็คการทำงาน	-	5/7/67	โอ๊ก.	
24	5/7/67	SAN	ตรวจเช็คห้องน้ำ ชั้นกลาง	เช็คการทำงาน	-	5/7/67	โอ๊ก	
25	5/7/67	CCTV	ตรวจเช็ค CCTV อาคาร A,B	เช็คการทำงาน	-	5/7/67	โอ๊ก	
26	14/7/67	AC	ตรวจเช็ค แอร์ ชั้นกลาง	เช็คการทำงาน	-	14/7/67	โอ๊ก.	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 2-8-67 2-8-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

Month กรกฎาคม 2567 **Building / อาคาร** A-B Sheet No. 3

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
27	14/7/67	ACS	ตรวจเช็คระบบ Access Control A-B	เสือการเฝ้าระวัง	-	14/7/67	โอ๊ก	
28	14/7/67	OTH	ตรวจเช็คเครื่องการสำรวจ	เช็คการเฝ้าระวัง	-	14/7/67	โอ๊ก	
29	16/7/67	SAN	ตรวจเช็ค Transfer Pump A	เช็คการเฝ้าระวัง	-	16/7/67	โอ๊ก	
30	16/7/67	SAN	ตรวจเช็ค Booster Pump A	เช็คการเฝ้าระวัง	-	16/7/67	โอ๊ก	
31	16/7/67	SAN	ตรวจเช็คปั๊มสูบน้ำดับเพลิงไฟฟ้าอาคาร A	เช็คการเฝ้าระวัง	-	16/7/67	โอ๊ก	
32	16/7/67	OTH	ปรับโซ่ประตูอาคารจอดรถ A.			16-7-67		
33	17/7/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน ชั้น 4 อาคาร A.	เปลี่ยนหลอดไฟ		17-7-67		
34	18/7/67	OTH.	คุณต. เข้าซื้อ ทูเว ออฟฟิศอาคาร			18-7-67.	ช.พร้อมอาษา	
35	23/7/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน ชั้น 3 อาคาร A.	เปลี่ยนหลอดไฟ ติดตั้ง 2 หลอด		23-7-67	โอ๊ก	
36	24/7/67	OTH	เปลี่ยน ธ้อยสูบน้ำ อาคาร A.			24-7-67	ฟัน	
37	24/7/67	OTH	แก้ไขประตูหน้าหน้า หลังโครงการเปิดไม่สนิท			24-7-67	ฟัก	
38	24/7/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 5 อาคาร B 1 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟ		24-7-67	ฟัก	
39	25/7/67	EE	แก้ไขการหลอดไฟฟ้าจากวงจรเดียวเป็น 2 วงจร A1, B1	แก้ไขการเดินสาย		25-7-67	ฟัก	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 2-8-67 2-8-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

AKRA

THE MATT SUKHUMVIT SOI 71

Month กรกฎาคม 2567 **Building / อาคาร** A - B Sheet No. 4

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
40	26-7-67	MATV	ปรับสัญญาณ TV ช่อง Hi-end ช่อง A	หมุนสัญญาณหาคลื่น	-	26-7-67	พิท	
41	30-7-67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าลิฟต์ชั้น 4 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ	-	30-7-67	พิท	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 2-8-67 2-8-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

Month ส.ค. 67 **Building / อาคาร** ส่วนกลาง Sheet No. 1

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
1	1/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟ ทางเดิน ชั้น 2 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		1/8/67	[illegible]	
2	2/8/67	FC	ตรวจสอบตู้ Fire Hose อาคาร A	ทำความสะอาดและเช็ดถูตู้		2/8/67	[illegible]	
3	2/8/67	ER	ตรวจเช็คระบบ Emergency light อาคาร A ทั้งหมด	ตรวจเช็คไม่ต้องซ่อมบำรุง		2/8/67	[illegible]	
4	3/8/67	SW	ทำความสะอาดตู้ดักตะกอนสระว่ายน้ำ	ดักใบไม้ตะกอนที่สระ		3/8/67	[illegible]	
5	3/8/67	ACB	แก้ไขแม่เหล็กขั้นที่ 8 อาคาร B	ขยับแม่เหล็กขันแน่นไหม		3/8/67	[illegible]	
6	5/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 2 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		5/8/67	[illegible]	
7	5/8/67	OTH	ตัดต้นไม้ด้านหลังโครงการ	ตัดต้นไม้ที่ล้มทับ		5/8/67	[illegible]	
8	5/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 3 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		5/8/67	[illegible]	
9	5/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 4 อาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟ		5/8/67	[illegible]	
10	6/8/67	SW	ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	ดักใบไม้ตะกอนที่สระ		6/8/67	[illegible]	
11	6/8/67	OTH	ตัดต้นไม้ล้มคาดสัง	ตัดต้นไม้ที่ล้มทับ		6/8/67	[illegible]	
12	7/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 2 อาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟ		7/8/67	[illegible]	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น [signature] **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** [signature] **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 31/8/67 3-9-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

Month ส.ค. 67 **Building / อาคาร** ส่วนกลาง Sheet No. 2

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานเสร็จ Date / วันที่	Completed Job / งานเสร็จ By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
13	7/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 7 อาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟ		7/8/67	[illegible]	
14	7/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 8 อาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟ		7/8/67	[illegible]	
15	7/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 4 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		7/8/67	[illegible]	
16	8/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 2 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		8/8/67	[illegible]	
17	8/8/67	OTH	ตัดต้นไม้ลานละอองน้ำ	ตัดต้นไม้		8/8/67	ช่างผล, [illegible]	
18	8/8/67	SW	ทำความสะอาดสวนน้ำตกตะกอน	ล้างใบไม้ตกตะกอน		8/8/67	[illegible]	
19	8/8/67	MATV	ช่างเข้าปรับสัญญาณ TV อาคาร A	ปรับสัญญาณให้ชัดขึ้น		8/8/67	ช่างผล	
20	8/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินหน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	เปลี่ยนหลอดไฟ		8/8/67	[illegible]	
21	12/8/67	OTH	ถูพื้นหินบริเวณทางเข้าลิฟท์ชั้น 1 อาคาร A และ	ถูพื้นกระจกใหม่		12/8/67	[illegible]	
22			เครื่องโกระจกที่ติดอยู่กับบานกระจกออก					
22	14/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเข้าออกอาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		14/8/67	[illegible]	
23	14/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินลิฟท์กลางชั้น 3 A	เปลี่ยนหลอดไฟ		14/8/67	[illegible]	
24	16/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 5 อาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟ		16/8/67	[illegible]	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น [illegible] **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** [illegible] **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 31/8/67 5-9-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

AKRA

THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Month ส.ค. 67 **Building / อาคาร** ส่วนกลาง Sheet No. 3

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
25	17/8/67	ACS	ประตูไม่ล็อคทางออกเปิดเอง	หน่วยกฎีนครลูกบ้านใหม่		17/8/67	ช่างโม, ศักดิ์ชัย	
26	17/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 5 อาคาร A, ✓	เปลี่ยนหลอดไฟ ✓		18/8/67	ศักดิ์ชัย	
27	22/8/67	SW	เช็คน้ำขุ่นทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ		22/8/67	ช่างโม, ศักดิ์ชัย	
28	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 4 อาคาร A 2 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟ		23/8/67	ศักดิ์ชัย	
29	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 5 อาคาร A 1 หลอด	"		23/8/67	ศักดิ์ชัย	
30	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 6 หน้าห้องชุด อาคาร A	"		23/8/67	ศักดิ์ชัย	
31	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 6 ทางเดิน ST A อาคาร A	"		23/8/67	ศักดิ์ชัย	
32	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 7 หน้า ST3 อาคาร A	"		23/8/67	ศักดิ์ชัย	
33	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟโคมฝังฝ้าทางเดิน 1 หลอด	"		23/8/67	ศักดิ์ชัย	
34	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าลิฟท์ชั้น 3 อาคาร B	"		23/8/67	ศักดิ์ชัย	
35	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าลิฟท์ชั้น 5 อาคาร B	"		23/8/67	ศักดิ์ชัย	
36	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าหลังพัดลมชั้น 5 อาคาร B	"		23/8/67	ศักดิ์ชัย	
37	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน ST3 หน้า 7 อาคาร B	"		23/8/67	ศักดิ์ชัย	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น ศักดิ์ชัย **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 31/8/67 3-9-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

AKRA

THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Month ส.ค. 67 **Building / อาคาร** ส่วนกลาง Sheet No. 4

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ		Checked by ตรวจสอบโดย
						Date / วันที่	By / โดย	
38	23/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 8 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		23/8/67	[illegible]	
39	25/8/67	ER	Emergency ชั้น 4-3 (A) มีเสียง	กดปลั๊กไฟ		25/8/67	[illegible]	
40	25/8/67	ER	Emergency ชั้น 5-1 (A) มีเสียง	กดปลั๊กไฟ		25/8/67	[illegible]	
41	25/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำชายส่วนกลาง 1 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟ		25/8/67	[illegible]	
42	25/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 7 อาคาร B 1 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟ		25/8/67	[illegible]	
43	25/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 6 อาคาร A 1 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟ		25/8/67	[illegible]	
44	25/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 2 อาคาร B 1 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟ		25/8/67	[illegible]	
45	26/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 3 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		26/8/67	[illegible]	
46	27/8/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟหน้า ST 3 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		27/8/67	[illegible]	
47	28/8/67	SAN	ตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยประจำเดือน	ตรวจเช็คตามแผนงาน		28/8/67	[illegible]	
48	28/8/67	WT	ตรวจเช็คปั๊มน้ำเสียระบบ Transfer A	ตรวจเช็คตามแผนงาน		28/8/67	[illegible]	
49	28/8/67	WT	ตรวจเช็คปั๊มน้ำเสียระบบ Transfer B	ตรวจเช็คตามแผนงาน		28/8/67	[illegible]	
50	30/8/67	SAN	น้ำหยดตรงจุดรอยต่อท่อน้ำดับไฟ - ท่อ PVC+PE	ดูดต่อต่อออกมาทำความสะอาด		30/8/67	[illegible]	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น [illegible] **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** [illegible] **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 31/8/67 3-9-67.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

Month ส. ค. 67 **Building / อาคาร** ส่วนกลาง Sheet No. 5

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
51	30/8/67	MATV	ตรวจระบบประจำเดือนโทรทัศน์อาคาร A, B	ตรวจเช็คตามหน้างาน		30/8/67	ศักดิ์	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น ศักดิ์ Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 31/8/67 3-9-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Accident Report

แบบฟอร์มสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือน

Month ส.ค. 67 **Building / อาคาร** ส่วนกลาง Sheet No. .....

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหาที่เกิดขึ้น	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
1	12/8/67	OTH	ลูกบานกระจกบานเปิดอัฟกรีน 2 อาคาร A แตก	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว		16/8/67	[illegible]	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT	
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH	
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW			

Note _____

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น [illegible] **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** _____ **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร** _____

Date/วันที่ 31/8/67 **Date/วันที่** 3-9-67 **Date/วันที่** _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

AKRA

THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Month ก.ย. 67 **Building / อาคาร** ลวนกลาง Sheet No. 1

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
1	2/ก.ย/67	OTH	ทำความสะอาดคอยล์เครื่องสแตนดี้ B	ล้างโฟมแช่ผงซักฟอก		2/ก.ย/67	ink	ink
2	3/ก.ค/67	EL	หลอดไฟกลางเพดาน ทางเดิน ตึก B	เปลี่ยนหลอดใหม่		3/ก.ค/67	Tw	
3	3/ส.ค/67	OTH	ล้างแอร์ห้องน้ำชาย ตึก	ผงซักฟอก+โคลสติก		3/ก.ค/67	Tw	
4	3/ก.ค/67	EL	ปรับความเข้มไฟทางเดินลงไปเพื่อประหยัดพลังงาน	ตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ	538 บาท	3/ก.ค/67	Tw	
5	3/ก.ค/67	EL	ไฟสัญญาณเตือนดับ	เปลี่ยนหลอดไฟ E27		3/ก.ค/67	Tw	
6	3/ก.ค/67	EL	หลอดไฟกลางเพดาน ทางเดิน ตึก B	เปลี่ยนหลอดไฟ		3/ก.ค/67	Tw	
7	4/ส.ค/67	OTH	ไม้ค้ำเอียงเกินมาตรฐาน	แก้ไขไม้โครงสร้างเหล็กใหม่		4/ก.ย/67	ink	
8	4/ก.ย/67	EL	ไฟทางเดินชั้น 1 ไม่ติดสว่างเต็มที่	เปลี่ยนทั้งโคมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนครั้งหน้า		4/ก.ย/67	ink	
9	6/ก.ค/67	EE	ตรวจเช็คระบบ UPS MDB	ตรวจเช็ค		6/ก.ค/67	Tw	
10	6/9/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 8 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		6/9/67	วิสิทธิ์	
11	6/9/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 7 อาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟ		6/9/67	ภัทรพล	
12	6/9/67	OTH	ตรวจระบบ Fitness Room ประจำเดือน	ตรวจเช็คตามแผนงาน		6/9/67	ศักดิ์	
13	6/9/67	ER	ตรวจระบบ Emergency Light ประจำเดือน A	ตรวจเช็คตามแผนงาน		6/9/67	ศักดิ์	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น ศักดิ์, Tw **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 30/9/67 5-10-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

AKRA

THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Month กันยายน 2567 **Building / อาคาร** ห้างการค้า Sheet No. 2

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
1A	7/9/67	SW	ตรวจเช็ค ค่า CL, PH ของถังพักน้ำ			7/9/67	T	
1B	7/9/67	OTH	ตัดกิ่งไม้ยื่นยาว กีดขวางทางน้ำ	ฝ่ายบำรุงรักษา ดำเนินการ		7/9/67	T	
1B	9/9/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบันไดหนี้ไฟ 2A	เปลี่ยนหลอดไฟ		7/9/67	T	
13	7/9/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟ F61 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟ		7/9/67	T	
19	7/9/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟ F5 1 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟ		7/9/67	T	
1A	9/9/67	EL	เปลี่ยน หลอดไฟ F2 1 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟ		7/9/67	T	
20	9/9/67	SWT	ล้างแทงค์เก็บน้ำ ระบบสปริงเกอร์	เปลี่ยน ล้าง เรียบร้อย		7/9/67	T	
21	7/9/67	EE	ตรวจเช็ค ระบบ ดูดฝุ่นเรียบร้อย	ตามที่ B		7/9/67	T	
22	7/9/67	ER	ตรวจเช็ค ระบบปรับอากาศ	ตามที่ B		9/9/67	T	
23	7/9/67	EL	ตรวจเช็ค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	ตามที่ B		9/9/67	T	
2A	7/9/67	MATV	ตรวจเช็ค ระบบ โทรทัศน์เรียบร้อย	ตามที่ B		9/9/67	T	
25	7/9/67	VF	ตรวจเช็ค ระบบดับเพลิงเรียบร้อย	ตามที่ B		9/9/67	T	
26	7/9/67	AC	ตรวจเช็ค ระบบปรับอากาศเรียบร้อย	ตามที่ B		7/9/67	T	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 30/9/67 5-10-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

AKRA

THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Month ก.ย. 67 **Building / อาคาร** ส่วนกลาง Sheet No. 3

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
27	8/9/2567	WT	ท่อR2 บริเวณถัง MDB อาคารA มีน้ำรั่วไหลออกมา	เปิดฝาท่อสากลเพื่อระบายน้ำออก		8/9/2567	ink	
28	9/9/62	EL	หลอดไฟห้องซักผ้าดับ	เปลี่ยนหลอดไฟ 1หลอด		9/9/2567	Tw	
29	9/9/62	EL	หลอดไฟ ตึกหน้าห้อง 629/67	เปลี่ยน หลอดไฟ 1หลอด		9/9/2567	Tw	
30	10/9/62	OTH	ฝาท่อ ระบายน้ำ ตึกA ชั้น B	ปิดซ่อมฝาท่อ ด้วยแผ่นเหล็ก		10/9/67	Tw	
31	10/9/67	EL	หลอดไฟดับ ตึกA B ชั้น 3,6,7	เปลี่ยนหลอดไฟ 3 หลอด		10/9/67	Tw	
32	10/9/67	EL	หลอดไฟดับ ตึกA ชั้น 9	เปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด		10/9/67	Tw	
33	10/9/67	EL	หลอดไฟดับ ตึกA B ชั้น 9	เปลี่ยนหลอดไฟ 1หลอด		10/9/67	Tw	
34	11/9/67	SW	เปิดฝาท่อ Surge tank ตรวจสภาพ	ตรวจสภาพท่อ Tank		11/9/67	[illegible]	
35	11/9/67	SW	ไฟของปลาวาฬน้ำดับ	เปิดฝากล่องไฟ ไฟขาดสายไฟไหม้		11/9/67	[illegible]	
36	12/9/67	OTH	ตัดต้นไม้เนื่องจากสงกรานต์	หลังโครงการ		12/9/67	ink	
37	13/9/67	OTH	ท่อดูดในห้อง Booster Pump(A) ตัน	ใช้งานเหล็กแหย่ลงท่อ		13/9/67	ink	
38	15/9/67	OTH	เก้าอี้ของ รปภ. เกิดชำรุดเสียหาย	ทำการซ่อมแซมไม้ มาประกอบใหม่		15/9/67	ink	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น [signature] **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** [signature] **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 30/9/67 5-10-67

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

AKRA

THE MATT SUKHUMVIT ๑๑/๑

Month ก.ย. 67 **Building / อาคาร** ส่วนกลาง Sheet No. 4

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
39	17-9-67	ER	ตรวจระบบป้ายไฟฉุกเฉิน Exit Light อาคาร A	ตรวจเช็คตามแผนงาน		17-9-67	[illegible]	
40	17-9-67	ER	ตรวจระบบป้ายไฟฉุกเฉิน Exit Light อาคาร B	ตรวจเช็คตามแผนงาน		17-9-67	[illegible]	
41	17-9-67	CCTV	ตรวจระบบป้ายไฟฉุกเฉิน CCTV อาคาร A, B	ตรวจเช็คตามแผนงาน		17-9-67	[illegible]	
42	17-9-67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟ แสงสว่าง ชั้น 7 อาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟ		17-9-67	[illegible]	
43	17-9-67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 8 อาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟ		17-9-67	[illegible]	
44	17-9-67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 2 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		17-9-67	[illegible]	
45	18-9-67	SAN	ตรวจสุขภาพน้ำประจำเดือน ก.ย. 2567	เก็บตัวอย่างน้ำ		18-9-67	[illegible]	
46	19-9-67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินลานจอดรถ ชั้น 3 อาคาร B	เปลี่ยนหลอดไฟ		19-9-67	[illegible]	
47	19-9-67	OTH	ขัดเงาหินประจำเดือน ก.ย. 2567	ขัดเงาหินตามรอบโครงการ		19-9-67	[illegible]	
48	19-9-67	LT	ช่างลิฟท์ตรวจเช็คระบบ Safety ครั้ง 4 ตัว	ช่างลิฟท์ตรวจระบบ Safety ลิฟท์		19-9-67	[illegible]	
49	19-9-67	AC	ช่างแอร์ซ่อมเปลี่ยน แอร์ อาคาร A	เติมน้ำยา แอร์ ตรวจเช็คระบบแอร์		19-9-67	[illegible]	
50	19-9-67	EL	ปรับสวิทไฟแสงสว่าง	ปรับสวิทไฟแสงสว่างในส่วนกลาง		19-9-67	[illegible]	
51	20-9-67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง ชั้น 3 อาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟ		20-9-67	[illegible]	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น [signature] **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** [signature] **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 20/9/67 5-ต.ค.-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

AKRA

THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Month ก.ย. 67 **Building / อาคาร** ส่วนกลาง Sheet No. 5

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
51	23/9/67	EL	Lighting Monthly Checklist A	ตรวจสอบตามแผนงาน		23/9/67	[illegible]	
52	23/9/67	EL	Lighting Monthly Checklist B	ตรวจสอบตามแผนงาน		23/9/67	[illegible]	
53	23/9/67	OTH	หลังคาชั้นดาดฟ้าเมฆฝนประตูทางเข้าสิ่งกีดขวาง 2 B	ยิง PU เคลือบซีลรอยรั่ว 3 ตารางเมตร		23/9/67	[illegible]	
54	23/9/67	SAN	แก้ไขหัวหยดน้ำห้องน้ำหน้าสำนักงานกลาง	เปลี่ยนใหม่		23/9/67	[illegible]	
55	24/9/67	FC	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm อาคาร A, B	ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ของ Fire Alarm		24/9/67	[illegible]	
56	25/9/67	OTH	ทำความสะอาดอาคาร B ห้อง MDB	ขัดถู / เก็บขยะไปทิ้ง		25/9/67	ink	
57	25/9/67	OTH	รื้อฝ้าเพื่อเดินสายไฟกล้อง CCTV อาคาร B	ทำการเจาะฝ้าออก และทำความสะอาดใหม่		25/9/67	ink	
58	26/9/67	OTH	ตัดกิ่งไม้ข้างสระว่ายน้ำ	ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออก		26/9/67	[illegible]	
59	27/9/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลางหน้าห้องซักผ้า	เปลี่ยนหลอดไฟ / หลอด		27/9/67	[illegible]	
60	27/9/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลางชั้นลอย ชั้น 4	เปลี่ยนหลอดไฟ / หลอด		27/9/67	[illegible]	
61	27/9/67	OTH	แก้ไขแผงตาข่ายไม่เรียบร้อย	ยึดเสาแผงตาข่ายให้เรียบร้อย		27/9/67	[illegible]	
62	27/9/67	SAN	ห้องน้ำ ชาย สุขภัณฑ์โครกฮักน้ำไม่ทำงาน	ทำการตั้งลูกลอยใหม่		27/9/67	ink	
63	27/9/67	OTH	ห้องน้ำชาย ชักแนว สุขภัณฑ์เสื่อมสภาพ	ทำการ ชักแนว สุขภัณฑ์ใหม่		27/9/67	ink	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น [illegible] **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 30/9/67 5-10-67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Summary of monthly Work Order

แบบฟอร์มสรุปผลการซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำเดือน

AKRA

THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Month

Building / อาคาร

Sheet No. .....

Item ลำดับ	Date วันที่	System ระบบ	Description / Problem รายละเอียด / ปัญหา	Solution / การแก้ไขปัญหา	Budget งบประมาณในการบำรุงรักษา (บาท)	Completed Job / งานแล้วเสร็จ Date / วันที่	By / โดย	Checked by ตรวจสอบโดย
64	27/9/67	OTH	ท่อน้ำ ชน. ลดขนาดประตูเล็กซ่อมบ่อย	เสริมตัวกันกระแทก ไม่ให้ประตูโดน กำแพง ตามๆ		27/9/67	เกใจ	
65	28/9/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินสายกลางอาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าห้อง A308		28/9/67	[illegible]	
66	28/9/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินสายกลางอาคาร A	เปลี่ยนหลอดไฟหน้าห้อง A418		28/9/67	[illegible]	
67	28/9/67	EL	เปลี่ยนหลอดไฟห้อง Creative Space	เปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด		28/9/67	[illegible]	
68	28/9/67	EE	เปลี่ยนกล่อง Power Supply ไฟดูไม่ข้างละ	เปลี่ยนกล่องใหม่		28/9/67		
69	29/9/67	LT	ลิฟต์อาคาร B โรงงานไม่ได้เชื่อมงานธีน	Reset Lift อาคารมีปัญหา		29/9/67	[illegible]	

CODE OF SYSTEMS

System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE	System	CODE
ระบบไฟฟ้า	EE	ระบบระบายอากาศ	VF	ระบบไฟฟ้าสำรอง	GEN	ระบบลิฟต์	LT	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	ระบบประปา	WT
ระบบสุขาภิบาล	SAN	ระบบป้องกันอัคคีภัย	FC	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ER	ระบบ ACCET CONTROL	ACS	ระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม	MATV	ระบบอื่น ๆ	OTH
ระบบปรับอากาศ	AC	ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	TR	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	EL	ระบบโทรศัพท์	TEL	ระบบสระว่ายน้ำ	SW		

Note

Prepared by / จัดเตรียมโดย

Signature/ลายเซ็น [illegible] **Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง** [illegible] **Building Manager/ผู้จัดการอาคาร**

Date/วันที่ 30/9/67 5-10- 67

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

ภาคผนวก 2

2.3 บันทึกการตรวจสอบระบบสูบจ่ายน้ำประปา ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Booster Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ชั้นดาดฟ้า

Building :		Location :	Date:
Equipment name : CWP No.		Manufacture Motor :	Manufacture Pump :
Rate Power :	RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt : 380 / 50 Hz	Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	/			
	Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 399 ST: 401 RT: 398 V.	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	/			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 6.59 S: 5.92 T: 6.81 A.	/			
	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 6.87 S: 6.58 T: 5.87 A.	/			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์	/			
	Noise, vibration motor	/			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication system of the motor	/			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์	/			
	The insulation of the motor winding	/			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	/			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	/			
	Leaking pump seal and gasket	/			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม	/			
	Noise and vibration of the pump	/			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication of the pump	/			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด: x PSI, ท่อจ่าย: 40 PSI	/			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers				

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักเติมอากาศ (Pressure tank)	/			
2	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	/			
3	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองดาดฟ้า (Reserve water tank deck)	/			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	/			
5	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นดาดฟ้า	/			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	อาคิน	
ตำแหน่ง :	ช่างซ่อมบำรุง	
วันที่ :	3 ก.ค. 2567	8-8-67

Transfer Water Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดี ชั้นใต้ดิน

AKRA THE MATT

Building : 9		**Location :** The Matt 101/1	**Date:** ก.ค. 2562
Equipment name : CWP No.		**Manufacture Motor :**	**Manufacture Pump :**
Rate Power :	**RPM :**	**Model/Type :**	**Model/Type :**
Volt : 380 / 50 Hz	**Amp :**	**Serial no. :**	**Impeller :**

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 396 ST: 399 RT: 398 V.	✓			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetic Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	✓			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 9.64 S: 10.04 T: 10.52 A.	✓			
2	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 9.92 S: 10.8 T: 10.26 A.	✓			
3	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ Noise, vibration motor	✓			
4	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	✓			
5	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	✓			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	✓			
7	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	✓			
9	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	✓			
10	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	✓			
11	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	✓			
12	ตรวจสอบแรงดันทางท่อเข้า: .....PSI	-			
13	ตรวจสอบแรงดันทางท่อจ่าย: 40 PSI	✓			
14	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน (Underground water reserve tank)	✓			
2	ตรวจสอบ ลูกลอย น้ำประปา (Float water)	✓			
3	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นล่าง	✓			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	✓			
5	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	✓			
6	ตรวจสอบท่อทาง By pass เมื่อเปิดใช้งาน	✓			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
ตำแหน่ง :	ช่างซ่อมบำรุง	
วันที่ :	5 ก.ค. 2562	2-8-62

Booster Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ชั้นดาดฟ้า

Building : A	**Location :** The matt โซน 1	**Date:** 7 ก.ย 2567	
Equipment name : CWP No.	**Manufacture Motor :**	**Manufacture Pump :**	
Rate Power :	**RPM :**	**Model/Type :**	**Model/Type :**
Volt : 380 / 50 Hz	**Amp :**	**Serial no. :**	**Impeller :**

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 393 ST: 396 RT: 395 V.	✓			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	✓			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 5.83 S: 6.48 T: 6.64 A. เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 5.86 S: 6.18 T: 6.80 A.	✓			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	✓			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	✓			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	✓			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	✓			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	✓			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	✓			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: 40 PSI	✓			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักเติมอากาศ (Pressure tank)	✓			
2	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	✓			
3	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองดาดฟ้า (Reserve water tank deck)	✓			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	✓			
5	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นดาดฟ้า	✓			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลายชื่อ :	อาทิตย์	
ตำแหน่ง :	ช่างไฟฟ้า	
วันที่ :	15 ก.ย. 2567	8-9-67

Transfer Water Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดี ชั้นใต้ดิน

AKRA THE MATT

Building : A		**Location :** The matt 101/1	**Date:** 7 ก.ค 2567
Equipment name : CWP No.		**Manufacture Motor :**	**Manufacture Pump :**
Rate Power :	**RPM :**	**Model/Type :**	**Model/Type :**
Volt : 380 / 50 Hz	**Amp :**	**Serial no. :**	**Impeller :**

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	/			
	Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 394 ST: 398 RT: 396 V.	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	/			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 10.36 S: 11.01 T: 10.83 A.	/			
2	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 9.99 S: 10.91 T: 10.68 A.	/			
3	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์	/			
	Noise, vibration motor	/			
4	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication system of the motor	/			
5	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์	/			
	The insulation of the motor winding	/			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	/			
7	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	/			
9	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	/			
	Leaking pump seal and gasket	/			
10	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม	/			
	Noise and vibration of the pump	/			
11	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication of the pump	/			
12	ตรวจสอบแรงดันทางท่อเข้า: .....PSI				
13	ตรวจสอบแรงดันทางท่อจ่าย: 40 PSI	/			
14	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน (Underground water reserve tank)	/			
2	ตรวจสอบ ลูกลอย น้ำประปา (Float water)	/			
3	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นล่าง	/			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	/			
5	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	/			
6	ตรวจสอบท่อทาง By pass เมื่อเปิดใช้งาน	/			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	อาทิตย์	
ตำแหน่ง :	ช่างซ่อมบำรุง	
วันที่ :	16 ก.ค 2567	9-8-67

Transfer Water Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดี ชั้นใต้ดิน

AKRA THE MATT

Building : The MATT 101/1		**Location :** อาคาร A	**Date:** 28/8/17
Equipment name : CWP No.		**Manufacture Motor :**	**Manufacture Pump :**
Rate Power :	**RPM :**	**Model/Type :**	**Model/Type :**
Volt : 380 / 50 Hz	**Amp :**	**Serial no. :**	**Impeller :**

Control Panal

อ้างอิง/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	/			
	Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 228 ST: 230 RT: 229 V.	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	/			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 9.58 S: 10.57 T: 9.72 A.	/			
2	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 9.41 S: 10.18 T: 9.62 A.	/			
3	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์	/			
	Noise, vibration motor				
4	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication system of the motor				
5	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์	/			
	The insulation of the motor winding				
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	/			
7	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	/			
9	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	/			
	Leaking pump seal and gasket				
10	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม	/			
	Noise and vibration of the pump				
11	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication of the pump				
12	ตรวจสอบแรงดันทางท่อเข้า: P1 = 10 PSI P2 = 10	/			
13	ตรวจสอบแรงดันทางท่อจ่าย: P1. 40 PSI P2. 44	/			
14	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน (Underground water reserve tank)	/			
2	ตรวจสอบ ลูกลอย น้ำประปา (Float water)	/			
3	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นล่าง	/			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	/			
5	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	/			
6	ตรวจสอบท่อทาง By pass เมื่อเปิดใช้งาน	/			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
ตำแหน่ง :		
วันที่ :	28/8/17	

Transfer Water Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดี ชั้นใต้ดิน

AKRA THE MATT

Building : The MATT 101/1	Location : อาคาร B	Date: 28/8/67
Equipment name : CWP No.	Manufacture Motor :	Manufacture Pump :
Rate Power : / RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt : 380 / 50 Hz / Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 229 ST: 230 RT: 230 V.	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetic Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	/			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 9.72 S: 9.26 T: 9.76 A.	/			
2	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 9.71 S: 10.42 T: 9.98 A.	/			
3	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ Noise, vibration motor	/			
4	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	/			
5	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	/			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	/			
7	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	/			
9	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	/			
10	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	/			
11	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	/			
12	ตรวจสอบแรงดันทางท่อเข้า: -10 PSI	/			
13	ตรวจสอบแรงดันทางท่อจ่าย: P1 140 PSI P2 40	/			
14	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน (Underground water reserve tank)	/			
2	ตรวจสอบ ลูกลอย น้ำประปา (Float water)	/			
3	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นล่าง	/			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	/			
5	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	/			
6	ตรวจสอบท่อทาง By pass เมื่อเปิดใช้งาน	/			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ/	รับทราบโดย/
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
ตำแหน่ง :	ช่างซ่อมบำรุง	
วันที่ :	28/8/67	

Booster Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ชั้นดาดฟ้า

Building : The MATT 101/1		**Location :** อาคาร A	**Date:** 29-8-67
Equipment name : CWP No.		**Manufacture Motor :**	**Manufacture Pump :**
Rate Power :	**RPM :**	**Model/Type :**	**Model/Type :**
Volt : 380 / 50 Hz	**Amp :**	**Serial no. :**	**Impeller :**

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	สถานะการใช้งาน/Status ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	✓			
	Switch, button and Device controller				
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 227 ST: 229 RT: 228 V.	✓			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	✓			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 5.63 S: 6.65 T: 6.25 A.	✓			
	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 5.56 S: 6.42 T: 6.16 A.	✓			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์	✓			
	Noise, vibration motor				
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น)	✓			
	Lubrication system of the motor				
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์	✓			
	The insulation of the motor winding				
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	✓			
	Leaking pump seal and gasket				
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม	✓			
	Noise and vibration of the pump				
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น)	✓			
	Lubrication of the pump				
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:-PSI, ท่อจ่าย: -PSI	✓			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักเติมอากาศ (Pressure tank)	✓			
2	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	✓			
3	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองดาดฟ้า (Reserve water tank deck)	✓			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	✓			
5	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นดาดฟ้า	✓			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
ตำแหน่ง :	ช่างซ่อมบำรุง	
วันที่ :	29/8/67	

Booster Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ชั้นดาดฟ้า

Building : The MATT 101/1		**Location :** ดาดฟ้า B	**Date:** 29-8-67
Equipment name : CWP No.		**Manufacture Motor :**	**Manufacture Pump :**
Rate Power :	**RPM :**	**Model/Type :**	**Model/Type :**
Volt : 380 / 50 Hz	**Amp :**	**Serial no. :**	**Impeller :**

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	✓			
	Switch, button and Device controller				
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 229 ST: 230 RT: 230 V.	✓			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	✓			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 6.00 S: 6.34 T: 6.34 A.	✓			
	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 5.84 S: 6.64 T: 6.39 A.	✓			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์	✓			
	Noise, vibration motor				
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น)	✓			
	Lubrication system of the motor				
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์	✓			
	The insulation of the motor winding				
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	✓			
	Leaking pump seal and gasket				
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม	✓			
	Noise and vibration of the pump				
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น)	✓			
	Lubrication of the pump				
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: .....PSI	✓			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักเติมอากาศ (Pressure tank)	✓			
2	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	✓			
3	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองดาดฟ้า (Reserve water tank deck)	✓			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	✓			
5	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นดาดฟ้า	✓			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
ตำแหน่ง :	ช่างอาคาร	
วันที่ :	29/8/67	

Transfer Water Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดี ชั้นใต้ดิน

Building : A		**Location :** The MATT 10/11	**Date:** ตุลาคม/2567
Equipment name : CWP No.		**Manufacture Motor :**	**Manufacture Pump :**
Rate Power :	**RPM :**	**Model/Type :**	**Model/Type :**
Volt : 380 / 50 Hz	**Amp :**	**Serial no. :**	**Impeller :**

Control Panal

ลำดับ/ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	/			
	Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 398 V ST: 401 RT: 396 V.	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	/			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 10 A S: 10.95 T: 10 A.	/			
2	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 9.89 S: 10.81 T: 9.5 A.	/			
3	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์	/			
	Noise, vibration motor	/			
4	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication system of the motor	/			
5	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์	/			
	The insulation of the motor winding	/			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	/			
7	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	/			
9	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	/			
	Leaking pump seal and gasket	/			
10	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม	/			
	Noise and vibration of the pump	/			
11	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication of the pump	/			
12	ตรวจสอบแรงดันทางท่อเข้า: 0 PSI	/			
13	ตรวจสอบแรงดันทางท่อจ่าย: 40 PSI	/			
14	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน (Underground water reserve tank)	/			
2	ตรวจสอบ ลูกลอย น้ำประปา (Float water)	/			
3	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นล่าง	/			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	/			
5	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	/			
6	ตรวจสอบท่อทาง By pass เมื่อเปิดใช้งาน	/			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
ตำแหน่ง :	วิศวกรโครงการ	
วันที่ :	6-9-67	

Transfer Water Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดี ชั้นใต้ดิน

Building : B		**Location :** The Matt พหล1	**Date:** 8 กันยายน 2568
Equipment name : CWP No.		**Manufacture Motor :**	**Manufacture Pump :**
Rate Power :	**RPM :**	**Model/Type :**	**Model/Type :**
Volt : 380 / 50 Hz	**Amp :**	**Serial no. :**	**Impeller :**

Control Panal

ลำดับ/No	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 396 ST: 399 RT: 395 V.	✓			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	✓			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 9.73 S: 10.50 T: 10.05 A.	✓			
2	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 9.93 S: 10.62 T: 10.11 A.	✓			
3	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ Noise, vibration motor	✓			
4	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	✓			
5	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	✓			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	✓			
7	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	✓			
9	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	✓			
10	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	✓			
11	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	✓			
12	ตรวจสอบแรงดันทางท่อเข้า: -10 PSI	✓			
13	ตรวจสอบแรงดันทางท่อจ่าย: 91.5 PSI 92.50	✓			
14	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน (Underground water reserve tank)	✓			
2	ตรวจสอบ ลูกลอย น้ำประปา (Float water)	✓			
3	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นล่าง	✓			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	✓			
5	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	✓			
6	ตรวจสอบท่อทาง By pass เมื่อเปิดใช้งาน	✓			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
ตำแหน่ง :	วิศวกรไฟฟ้า	
วันที่ :	7-9-67	

Booster Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ชั้นดาดฟ้า

Building : A	**Location :** The MATT 10 1 1	**Date:** ตุลาคม 2567	
Equipment name : CWP No.	**Manufacture Motor :**	**Manufacture Pump :**	
Rate Power :	**RPM :**	**Model/Type :**	**Model/Type :**
Volt : 380 / 50 Hz	**Amp :**	**Serial no. :**	**Impeller :**

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Starus ปกติ/N	สถานะการใช้งาน/Starus ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 390 ST: 401 RT: 389 V.	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	/			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 6.30 S: 6.35 T: 6.25 A. เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 6.31 S: 6.34 T: 6.22 A.	/			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	/			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	/			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	/			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	/			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	/			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	/			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	/			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: 50 PSI	/			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักเติมอากาศ (Pressure tank)	/			
2	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	/			
3	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองดาดฟ้า (Reserve water tank deck)	/			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	/			
5	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นดาดฟ้า	/			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
ตำแหน่ง :	ช่างเทคนิค	
วันที่ :	6-9-67	5-10-67

Booster Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ชั้นดาดฟ้า

Building : 15	Location : The Matt ราชพฤกษ์	Date : กันยายน 9/2567
Equipment name : CWP No.	Manufacture Motor :	Manufacture Pump :
Rate Power : / RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt : 380 / 50 Hz / Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status: ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	/			
	Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 396 ST: 401 RT: 396 V.	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	/			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 5.85 S: 6.40 T: 6.57 A.	/			
	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 5.96 S: 6.46 T: 6.59 A.	/			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์	/			
	Noise, vibration motor	/			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication system of the motor	/			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์	/			
	The insulation of the motor winding	/			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	/			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ ของท่อทางระบบ (leak points)	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	/			
	Leaking pump seal and gasket	/			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม	/			
	Noise and vibration of the pump	/			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication of the pump	/			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: :40...PSI	/			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักเติมอากาศ (Pressure tank)	/			
2	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน (Pressure gauge)	/			
3	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองดาดฟ้า (Reserve water tank deck)	/			
4	ตรวจสอบวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งใช้งานปกติ	/			
5	ตรวจสอบ Electrode ถังพักน้ำชั้นดาดฟ้า	/			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[illegible]	
ตำแหน่ง :	ช่างซ่อมบำรุง	
วันที่ :	7-9-67	

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร (✓) Transfer pump No. 2B ( ) Booster pump No. .....

เดือน ตุลาคม ปี 2567

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตราฐาน BP..... / TP..... / JP.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตราฐาน BP..... / TP 40 / JP.....		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	224	223	226	226	224	222	225	223	224	226	223	222	224	225	223	224	226	222	226	223	224	228	229	227	228	228	227	228	226	227	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	399	396	397	399	398	399	397	399	396	398	399	399	397	398	397	399	398	397	396	396	398	399	399	399	399	399	399	399	399	
	คู่เฟส ST (380 Volts)	396	397	398	399	397	397	396	398	397	398	396	399	395	399	396	399	396	396	399	398	397	397	396	396	398	398	399	398	398	398	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	395	396	396	398	398	396	397	396	395	398	397	396	397	396	395	396	397	398	396	396	395	397	396	397	397	397	396	397	397	397	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP..... / TP 104 / JP.....	9.2	9.1	9.2	9.1	9.2	8.9	9.2	8.6	9.2	9.2	9.2	9.1	8.9	9.1	9.1	9.0	9.1	9.5	8.9	8.9	9.0	9.0	9.2	9.2	9.3	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	
	เฟส S BP..... / TP 104 / JP.....	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	8.9	9.5	9.3	9.1	9.2	9.3	9.2	8.9	9.2	9.1	9.2	9.1	9.5	8.8	8.9	9.1	9.4	9.1	9.1	9.3	9.1	9.3	9.1	9.3	9.2	
	เฟส T BP..... / TP 104 / JP.....	9.1	9.2	9.3	9.1	9.2	8.9	9.5	9.7	9.1	9.1	9.3	9.1	8.9	9.1	9.1	9.1	9.2	9.5	8.6	8.9	9.1	9.5	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3	9.1	9.6	9.3	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงต่ำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงต่ำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ระดับน้ำในแก้งค์	แก้งค์ใต้ดิน (ลงต่ำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แก้งค์ชั้นกลาง (ลงต่ำ H , M , L)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	แก้งค์ดาดฟ้า (ลงต่ำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	16.30		23:00		16.30		23:00		2.30		23:00		16.00		23:00		15.00		23:00												
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ P ปกติ

O ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
17 ธ.ค. 2567

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
1/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Transfer pump No. ..... (✓) Booster pump No. 2B

เดือน ตุลาคม /0 2566

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตราฐาน BP..... / TP..... / JP.....		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตราฐาน BP 40 / TP..... / JP.....		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	37	37	38	36	34	32	32	34	36	32	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	224	224	223	225	224	224	224	223	225	223	224	226	223	225	224	224	226	223	225	224	223	228	227	228	228	227	226	225	227	224	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	399	396	398	399	397	399	398	397	398	396	398	399	397	399	396	398	399	397	399	398	398	398	398	396	398	396	397	396	398	
	คู่เฟส ST (380 Volts)	396	396	398	396	395	395	397	395	396	396	398	396	395	399	396	398	398	395	396	396	396	396	399	397	397	397	397	397	397	397	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	399	397	395	397	397	396	395	397	398	397	396	397	397	395	397	398	395	396	399	396	397	397	399	399	399	399	399	399	399	399	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP 10A / TP..... / JP.....	6.5	6.4	6.9	6.4	6.4	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	6.7	6.5	6.6	6.5	6.7	6.7	7.1	6.9	6.8	7.1	6.8	6.5	6.5	6.4	6.7	6.7	6.7	
	เฟส S BP 10A / TP..... / JP.....	6.7	6.6	6.2	6.5	6.3	6.4	6.8	7.1	6.9	6.9	7.2	6.8	6.9	6.7	6.5	6.5	6.7	6.9	6.7	7.1	6.9	6.4	7.2	6.7	6.9	6.9	6.4	6.7	6.9	6.5	
	เฟส T BP 10A / TP..... / JP.....	6.8	6.4	6.4	6.8	6.4	6.8	6.7	7.1	6.8	6.9	7.3	6.6	6.7	6.4	6.5	6.7	6.6	6.9	7.1	7.1	6.6	6.5	7.1	6.8	6.6	6.9	6.3	6.3	6.4	6.6	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
	แท้งค์ชั้นกลาง (ลงคำ H , M , L)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	16.30		23:00		14.30		23:00		2.30		23:00		19.00		23:00		15.00		23:00												
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓																		
กลั่นกรองโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ p ปกติ

0 ไม่ปกติ

กรภัทร์ แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/10/67

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร (/) Transfer pump No. 1,2 ( ) Booster pump No. .....

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตรฐาน BP..... / TP..... / JP.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตรฐาน BP.....40..... / TP.....40..... / JP.....		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	224	227	229	225	223	220	224	225	223	224	223	225	225	224	222	223	226	224	224	226	228	228	228	229	228	223	228	228	228	228	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	396	397	397	396	397	397	397	396	397	394	396	399	398	397	398	397	396	398	396	398	396	396	399	398	398	398	398	398	398	
	คู่เฟส ST (380 Volts)	397	397	399	396	399	398	396	395	395	396	398	398	396	395	399	396	396	398	397	398	396	396	398	398	398	398	398	398	398	398	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	396	399	396	397	396	396	396	399	398	396	397	396	397	396	395	399	397	398	395	396	396	397	398	398	398	396	398	398	398	398	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP..... / TP.....104..... / JP.....	9.3	9.3	9.5	9.2	9.4	9.2	9.1	9.1	8.9	8.8	8.8	8.8	9.3	9.1	9.2	9.1	9.2	8.8	9.5	9.5	9.5	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	9.2	9.2	
	เฟส S BP..... / TP.....104..... JP.....	9.2	9.2	9.4	9.2	9.2	9.2	9.2	9.0	8.8	8.8	8.9	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	8.9	9.5	9.5	9.5	9.3	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	9.4	9.2	9.2	
	เฟส T BP..... / TP.....104..... JP.....	9.1	9.2	9.3	9.3	9.1	9.3	9.3	9.2	8.7	8.7	8.7	9.1	9.1	9.3	9.2	9.1	9.2	9.1	9.4	9.4	9.7	9.1	9.3	9.4	9.3	9.3	9.2	9.1	9.2	9.1	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
	แท้งค์ชั้นกลาง (ลงคำ H , M , L)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัย		วิรัช		ชัย		วิรัช		ชัย		วิรัช		ชัย		พิชัย		ชัย		พิชัย		วิรัช		ชัย		วิรัช						
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	16.30		23:00		14.30		23:00		2.30		23:00		16.00		23:00		15.00		23:00												
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ P ปกติ

O ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/10/67

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Transfer pump No. ____ (✓) Booster pump No. 1B

เดือน พฤศจิกายน / 2567

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตราฐาน BP..... / TP..... / JP.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตราฐาน BP 40 / TP..... / JP.....		37	36	36	35	32	34	36	37	37	36	37	32	35	34	34	36	37	23	36	37	38	40	38	39	37	40	38	37	32	34	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	223	224	225	222	226	223	225	222	225	223	224	226	222	226	224	223	225	222	225	229	224	228	228	226	226	228	228	227	227	228	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	397	399	397	399	398	396	398	396	398	399	396	398	398	395	398	398	399	396	397	398	398	398	398	398	396	396	397	395	398	
	คู่เฟส ST (380 Volts)	396	399	397	395	396	396	399	396	395	399	396	398	395	399	398	396	396	393	398	396	395	397	398	398	398	396	398	398	398	396	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	397	396	396	393	397	399	395	395	398	396	397	396	396	396	397	399	397	396	399	397	398	398	398	398	398	398	397	397	397	398	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP 10A / TP..... / JP.....	6.8	7.1	6.9	7.2	6.9	6.9	6.7	6.9	6.8	7.1	7.1	6.9	6.5	6.3	7.1	6.9	6.8	6.7	6.7	6.4	6.2	6.9	7.1	7.1	6.9	7.2	7.1	6.9	6.7	6.7	
	เฟส S BP 10A / TP..... / JP.....	6.9	7.1	6.9	7.2	6.9	6.7	6.7	7.1	6.8	7.1	6.9	6.9	6.4	6.3	7.2	6.9	6.9	6.8	6.8	6.3	7.1	6.8	6.9	6.8	6.8	7.4	7.3	6.8	6.6	6.6	
	เฟส T BP 10A / TP..... / JP.....	6.7	7.2	6.9	7.1	6.6	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	6.9	6.8	6.3	6.4	7.4	7.1	6.7	6.9	6.5	6.3	7.2	6.5	6.9	6.9	6.9	7.1	7.2	6.9	6.7	6.8	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ดิ้นดิน (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
	แท้งค์ชั้นกลาง (ลงคำ H , M , L)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ตั้ง			วิชัย		ตั้ง				วิชัย			ตั้ง			วิชัย			ตั้ง			วิชัย						วิชัย		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	16.30			23:00		14.30				23:00			2.30			23:09			15.30			23:00			15.00			23:09		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ P ปกติ

O ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

นายกาญจน์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร (/) Transfer pump No. 2A ( ) Booster pump No. .....

รายละเอียด		เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตรฐาน BP..... / TP..... / JP.....		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตรฐาน BP..... / TP40 / JP.....		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	224	226	225	224	226	225	224	223	226	224	225	224	226	224	222	224	226	222	226	226	224	228	228	228	228	228	228	228	228	228	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	397	396	397	396	396	396	395	394	396	396	395	396	397	398	397	398	397	397	398	397	396	398	398	398	398	398	399	399	399	399	
	คู่เฟส ST (380 Volts)	399	399	399	396	397	399	396	397	398	397	396	398	398	396	396	395	395	395	396	399	398	398	396	396	395	398	398	399	398	398	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	396	398	396	397	398	398	397	396	395	396	396	397	395	396	399	397	397	399	399	397	396	395	398	396	398	396	396	398	398	398	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP..... / TP10A / JP.....	8.8	9.1	8.9	9.1	8.7	8.9	8.7	8.8	9.1	9.2	9.1	9.9	8.8	8.6	8.8	9.2	8.7	9.5	9.3	9.3	8.9	8.8	8.1	9.1	8.1	8.1	8.9	8.8	8	8.9	
	เฟส S BP..... / TP10A / JP.....	8.7	9.2	9.7	9.9	8.8	8.9	9.1	8.9	9.1	9.3	9.1	9.7	8.9	8.7	8.9	8.9	8.6	9.2	9.2	9.1	8.9	8.7	8.2	9.1	8.9	9.1	9.1	8.7	9.1	8.7	
	เฟส T BP..... / TP10A / JP.....	8.6	9.3	8.9	9.9	8.8	8.9	9.2	9.0	9.2	9.3	9.1	9.3	8.7	8.6	8.9	8.7	8.7	9.3	9.1	9.2	8.7	8.9	8.4	9.3	8.8	9.1	8.7	8.7	9.8	8.7	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน (ลงค่า H , M , L)	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	แท้งค์ชั้นกลาง (ลงค่า H , M , L)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงค่า H , M , L)	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																															
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	16.30			23:00			14.30			22:00			2.30			23:00			16.00			23:09			15.00			23:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ P ปกติ

O ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
12 ธ.ค. 2567

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

PLUS

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Transfer pump No. ..... (✓) Booster pump No. 2A

เดือน ตุลาคม 2566

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
อายต่อพลา		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตรฐาน BP..... / TP..... / JP.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตรฐาน BP 40 / TP..... / JP.....		38	39	37	37	38	39	40	37	36	36	35	38	32	34	33	32	33	36	38	39	40	37	38	37	39	40	36	38	32	34	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	222	226	226	228	224	224	226	228	226	224	223	226	224	225	224	226	227	224	226	224	226	228	228	228	228	229	228	229	228	226	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	396	398	397	399	398	397	396	398	396	398	397	398	397	397	396	399	399	396	397	398	396	397	397	399	399	399	398	398	398	399	
	คู่เฟส ST (380 Volts)	399	396	399	398	397	396	398	396	398	399	396	399	399	396	399	398	396	398	399	399	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	397	396	396	396	395	399	399	396	396	398	396	399	397	398	396	396	397	396	396	397	397	397	397	397	397	397	397	398	397	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP 104 TP..... / JP.....	6.3	6.3	6.5	7.1	7.1	6.5	6.2	6.3	6.2	6.4	6.3	6.2	6.2	6.4	6.9	6.9	6.3	7.1	6.9	6.9	6.5	6.7	6.2	6.2	6.2	6.4	6.3	6.2	6.1	6.1	
	เฟส S BP 104 TP..... / JP.....	6.4	6.2	6.3	6.9	7.2	6.4	6.1	6.4	6.2	6.4	6.4	6.4	6.1	6.6	7.1	6.5	6.5	7.2	6.6	6.6	6.5	6.7	6.2	6.4	6.1	6.4	6.4	6.6	6.2	6.1	
	เฟส T BP 104 TP..... / JP.....	6.5	6.2	6.6	6.9	7.1	6.3	6.5	6.3	6.2	6.5	6.5	6.4	6.8	6.8	7.1	6.7	6.7	7.3	6.4	6.9	6.5	6.9	6.1	6.3	6.1	6.3	6.4	6.4	6.1	6.1	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน (ลงคำ H , M , L)	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แท้งค์ชั้นดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	16.30		22:00		14.30		23:00		2.30		23:00		15.00		23:00		15.00		22:00												
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓												
ทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ P ปกติ

0 ไม่ปกติ

ครภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
12 ธ.ค. 2567

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
วันที่

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร (/) Transfer pump No. 1A ( ) Booster pump No. .....

เดือน พฤศจิกายน / 2567

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อพลา		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตราฐาน BP..... / TP..... / JP.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตราฐาน BP..... / TP.....40..... / JP.....		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	224	226	224	226	224	226	225	224	224	226	224	225	224	226	224	226	226	224	224	224	225	226	228	228	228	228	228	228	228	228	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	396	398	396	398	396	399	397	396	398	396	398	396	398	396	398	396	397	398	397	398	399	399	399	399	399	398	398	399	399	399	
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	397	398	396	399	397	398	398	396	396	396	398	398	398	398	398	398	399	397	396	396	398	399	399	398	398	398	398	399	399	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	397	396	398	396	397	398	396	398	398	396	398	396	396	396	398	398	398	397	396	397	398	398	399	399	398	399	399	399	399	399	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP..... / TP.....104..... V JP.....	9.5	9.3	9.3	9.7	9.5	9.6	9.5	9.7	9.8	9.5	9.6	9.6	9.3	9.3	9.1	9.3	9.5	9.1	9.2	9.2	9.1	8.7	9.1	8.8	9.1	9.2	9.1	9.2	9.5	9.5	
	เฟส S BP..... / TP.....104..... A JP.....	9.2	9.5	9.2	9.5	9.5	9.6	9.5	9.6	9.2	9.5	9.6	9.7	9.2	9.2	9.2	9.3	9.5	9.2	9.3	9.3	8.7	8.8	8.9	9.2	9.2	9.3	9.5	9.1	9.4	9.3	
	เฟส T BP..... / TP.....104..... JP.....	9.1	9.5	9.2	9.6	9.6	9.7	9.5	9.2	9.4	9.7	9.7	9.8	9.7	9.1	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.5	8.7	8.9	9.2	9.5	9.4	9.3	9.3	9.1	9.3	9.4	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	★	A	A	A	A	
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน (ลงค่า H , M , L)	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แท้งค์ชั้นกลาง (ลงค่า H , M , L)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงค่า H , M , L)	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร				ปิยะ						ปิยะ						ปิยะ						ปิยะ			ปิยะ			ปิยะ			
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	16.30			23:00			14.30			23:00			1.40			23:00			16.00			23:00			23:00			23:00			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ P ปกติ

O ไม่ปกติ

นายภารณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

12 ธ.ค. 2567

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Transfer pump No. ..... (✓) Booster pump No. 1A

เดือน พฤศจิกายน /ปี 2566

รายละเอียด		วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																																
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																																
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																																
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																																
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																																
จาระบีต่อเพลา			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตรฐาน BP..... / TP..... / JP.....			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตรฐาน BP 40 / TP..... / JP.....			40	40	40	40	40	38	37	37	37	39	36	36	38	40	38	39	37	36	37	38	36	35	37	35	38	39	39	40	37	36	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)		224	226	226	225	223	224	224	225	224	224	223	224	225	224	225	227	224	227	224	224	225	228	227	228	229	228	227	228	228	228	
	คู่เฟส RS (380 Volts)		398	397	396	398	396	396	398	398	396	397	396	398	397	397	397	395	397	399	398	396	399	398	398	398	399	399	398	399	399	399	
	คู่เฟส ST (380 Volts)		396	398	398	397	397	395	396	397	397	395	398	396	398	397	395	399	395	396	398	399	397	398	398	398	398	398	399	399	398	398	
	คู่เฟส TR (380 Volts)		395	399	397	395	395	396	395	395	395	397	397	396	396	395	399	398	399	399	396	397	395	399	398	398	398	398	398	398	399	398	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP 10A / TP..... / JP.....		6.5	6.6	6.2	6.5	6.3	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	7.2	6.9	6.7	6.9	6.8	6.9	7.1	6.9	7.1	7.2	7.1	7.1	6.5	7.2	7.1	6.9	7.1	6.8	
	เฟส S BP 10A / TP..... / JP.....		6.9	6.8	6.1	6.5	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	7.1	7.1	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9	6.9	7.1	7.2	7.4	7.1	7.3	
	เฟส T BP 10A / TP..... / JP.....		7.1	5.9	6.7	6.7	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	7.2	7.1	6.9	6.7	6.9	6.9	7.1	7.1	7.8	7.2	6.9	6.8	6.8	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																																
	อัตโนมัติ (ลงค่า A)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน (ลงค่า H , M , L)		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แท้งค์ชั้นกลาง (ลงค่า H , M , L)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงค่า H , M , L)		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.		16.30		23:00		14.30		13:00		2.30		23:00		19:00		23:00		15.00		23:00												
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓												
กลั่นกรองโดย	ผู้จัดการอาคาร																																

หมายเหตุ P ปกติ

O ไม่ปกติ

นายการัณย์ฐ สุทธิประภัทร แก้วเอียด
หัวหน้าช่างอาคาร ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร (/) Transfer pump No. 2B ( ) Booster pump No. .....

เดือน ธ.ค. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตรฐาน BP..... / TP.10 / JP.....		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตรฐาน BP.....40 / TP..... / JP.....		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	38	38	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	228	228	226	228	228	228	228	228	226	226	226	228	228	228	226	226	226	228	228	228	226	228	228	228	228	228	228
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	397	396	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	397	397	397	397	397	397	398	396	396	397	397	397	397
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	396	397	398	398	398	398	398	398	398	398	398	397	397	397	397	397	397	398	396	396	398	398	398	398
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	396	396	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	397	397	398	397	397	397
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP..... / TP.10 / JP.....	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.5	9.6	8.9	9.2	9.2	8.7	8.7	8.7	9.1	9.2	9.1	8.3	8.3	8.3	8.9	9.3	9.1	8.9	9.1	9.6	9.1	9.1	9.1	9.1
	เฟส S BP..... / TP.10 / JP.....	9.1	9.1	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	8.6	9.1	9.1	8.9	8.9	8.9	9.3	9.3	9.1	8.7	8.7	8.7	9.1	9.3	9.2	9.2	9.4	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
	เฟส T BP..... / TP.10 / JP.....	9.1	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	9.4	9.1	9.2	9.2	8.6	8.6	8.6	9.1	9.3	9.1	8.5	8.5	8.5	9.1	9.1	9.1	9.1	9.3	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ระดับน้ำในถังดี	แท็งค์ใต้ดิน (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	แท็งค์ชั้นกลาง (ลงคำ H , M , L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	แท็งค์ดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	นิรุจ			ปิติ			ณัฐ			ไพรัช			ปิติ			ไพรัช			ณัฐ			นิรุจ			ณัฐ			ไพรัช		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ

(P) ปกติ

0 ไม่ปกติ

นายการัณย์ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/11/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร 03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Transfer pump No. ..... (✓) Booster pump No. 2B

เดือน ก.ค. /0 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกบิน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
ฉาบต่อเพลา																																
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตราฐาน BP 7 / TP..... / JP.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตราฐาน BP 40 / TP..... / JP.....		40	38	38	36	34	32	36	40	38	36	36	36	38	38	38	36	36	38	40	40	40	38	36	36	38	40	40	37	36	36	36
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	226	226	228	226	227	226	228	227	228	226	226	226	226	226	229	229	228	228	228	227	227	227	227	226	228	227	228	227	228	227
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	396	398	399	399	398	398	397	398	399	399	398	398	398	398	397	397	398	396	396	398	398	398	398	398	399	398	397	396	396	396
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	396	399	398	399	398	398	398	398	398	398	398	396	396	398	398	398	398	398	396	396	397	399	397	396
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	397	398	396	396	398	398	397	397	397	397	398	398	398	397	397	397	398	398	398	397	396	398	398	398	397	396
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP 10 / TP..... / JP.....	7.1	6.8	7.1	6.8	6.9	6.8	6.4	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	เฟส S BP 10 / TP..... / JP.....	6.9	6.6	7.2	6.7	6.9	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	7.2	7.2	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	6.9	7.3	7.2	6.9	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
	เฟส T BP 10 / TP..... / JP.....	7.2	6.9	6.9	6.6	7.1	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.6	7.1	7.1	7.2	7.2
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน (ลงค่า H , M , L)	H	H	H	M	M	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	แท้งค์ชั้นกลาง (ลงค่า H , M , L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงค่า H , M , L)	H	H	H	M	M	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ปิยะ			ตง		ตง				ปิยะ			ตง			ปิยะ			ตง			ปิยะ			ตง			ปิยะ		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00		23.00				14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

0 ไม่ปกติ

นายภาวัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร 03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร (/) Transfer pump No. 1B ( ) Booster pump No. .....

เดือน มี.ค. ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตราฐาน BP..... / TP..... / JP.....		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตราฐาน BP..... / TP40 / JP.....		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	38	38	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	228	228	226	228	228	228	228	226	226	226	226	228	228	228	226	226	226	228	228	228	226	228	228	228	228	228	228
	คู่เฟส RS (380 Volts)	396	398	398	398	398	396	398	396	397	396	396	396	398	398	398	398	398	398	397	397	398	397	397	397	398	398	396	396	397	397	397
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	396	398	398	398	396	396	396	396	398	398	398	398	398	398	396	397	397	397	396	398	396	398	397	396	396	396	396	398
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	396	398	398	398	398	398	396	396	396	396	396	398	397	397	397	398	398	398	398	398	398	398	396	397	396	396	398	396	396	397
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP..... / TP10 / JP.....	9.2	9.1	9.1	9.2	9.1	9.2	9.3	9.2	9.4	9.1	9.1	9.2	9.4	9.4	9.4	9.1	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.1	9.2	9.3	9.4	8.9	9.3	9.2	9.1
	เฟส S BP..... / TP10 / JP.....	9.3	9.0	9.1	9.3	9.2	9.2	9.2	9.5	9.6	9.2	9.1	9.2	9.6	9.6	9.6	9.2	9.3	9.3	9.5	9.5	9.5	9.1	9.3	9.2	9.2	9.2	9.6	9.1	9.1	9.2	9.2
	เฟส T BP..... / TP10 / JP.....	9.2	9.2	9.1	9.3	9.2	9.0	9.1	9.3	9.2	9.2	9.3	9.1	9.2	9.2	9.2	9.4	9.4	9.2	9.4	9.4	9.4	9.1	9.3	9.1	8.8	9.2	9.2	9.2	9.3	9.1	9.1
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	แท้งค์ชั้นกลาง (ลงคำ H , M , L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยยุ			ชัยยุ			ชัยยุ			ชัยยุ			ชัยยุ			ชัยยุ			ชัยยุ			ชัยยุ			ชัยยุ			ชัยยุ		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:09			23.00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ

P ปกติ

0 ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร 03 มี.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร ( ) Transfer pump No. ..... (/) Booster pump No. 1B

เดือน มี.ค. /0 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วซึมซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตรฐาน BP..... / TP..... / JP.....		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตรฐาน BP 40 / TP..... / JP.....		36	37	36	34	40	36	37	36	38	36	36	38	40	40	40	36	38	36	38	38	38	240	38	36	40	40	40	36	37	36	36
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	228	228	226	227	228	228	228	228	226	226	226	228	228	228	226	226	226	228	228	228	228	226	228	228	227	228	227
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	396	398	397	398	396	396	397	398	398	398	398	398	398	398	397	397	397	398	398	398	396	398	399	398	398	398	398
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	396	396	396	399	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	397	396	397	396	397	396
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	399	397	396	396	398	398	397	397	397	398	398	398	398	398	398	398	397	398	397	398	397	397	397	398	397
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP 10 / TP..... / JP.....	6.5	6.8	6.6	6.6	6.1	7.1	7.2	6.7	7.2	7.1	6.5	6.9	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	6.5	6.9	7.1	7.0	7.2	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1
	เฟส S BP 10 / TP..... / JP.....	7.1	6.9	6.7	6.4	6.2	6.8	6.9	6.6	6.9	6.9	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1	7.2	7.2	7.5	7.0	7.2	7.2	6.9	6.9
	เฟส T BP 10 / TP..... / JP.....	6.9	6.8	6.8	6.5	6.4	6.9	7.0	6.8	6.7	7.1	7.3	7.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.4	7.9	7.5	7.5	7.5	7.1	7.2	7.1	7.0	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	6.8
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน (ลงคำ H , M , L)	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	แท้งค์ชั้นกลาง (ลงคำ H , M , L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชิตร			ชิตร			ชิตร			ชิตร			ชิตร			ชิตร			ชิตร			ชิตร			ชิตร			ชิตร		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	22:00			14:00			22:00			14:00			22:00			14:00			22:00			14:00			22:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

O ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
2/11/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร 03 มี.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร (✓) Transfer pump No. 2A ( ) Booster pump No. .....

เดือน ต.ค. 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตรฐาน BP..... / TP..... / JP.....		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตรฐาน BP..... / TP 40 / JP.....		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	230	228	228	226	228	228	228	228	226	226	226	228	228	228	226	226	226	228	228	228	226	226	226	226	228	228	228
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	396	396	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	396	398	398	396	396
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	397	398	396	398	398	396	398	398	398	398	398	398	397	397	397	397	397	397	398	396	398	398	398	397	399
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	397	396	398	396	398	398	397	397	397	397	397	397	398	398	398	398	398	398	398	398	396	397	397	397	397
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP..... / TP.10 / JP.....	9.3	9.2	9.1	9.3	9.2	9.1	9.2	9.3	9.2	9.1	8.9	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.1	9.2	8.9	9.3	9.2	9.1	8.9	9.1
	เฟส S BP..... / TP.10 / JP.....	9.4	9.2	9.3	9.1	9.2	9.3	9.4	9.1	9.3	9.2	9.1	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	9.2	9.1	9.3	9.3	9.3	9.1	9.3	9.3	9.1	9.2	9.2	9.4	9.2	8.9	9.2
	เฟส T BP..... / TP.10 / JP.....	9.3	9.2	9.3	9.2	9.1	9.3	9.3	9.3	9.2	9.1	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.3	9.1	9.2	9.6	9.1	8.7	9.1
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	แท้งค์ชั้นกลาง (ลงคำ H , M , L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	A	H	H
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยวัฒน์			ศักดิ์			ชัยวัฒน์			ชัยวัฒน์			ศักดิ์	ชัยวัฒน์			ศักดิ์			ชัยวัฒน์			ศักดิ์			ชัยวัฒน์			
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23.00			14:00			23.00	14:00			23.00			14:00			23.00			14:00				
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	✓			✓			✓			✓			✓	✓			✓			✓			✓			✓				
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ (P) ปกติ

0 ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Transfer pump No. ..... (/) Booster pump No. 2A

เดือน ก.ย. / ต. 67.

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
ฉาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาหน่อยพลา																																
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)																																
ค่ามาตรฐาน BP.....7 / TP..... / JP.....		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)																																
ค่ามาตรฐาน BP.....40 / TP..... / JP.....		38	36	38	40	38	40	39	40	36	36	38	40	40	40	40	36	36	36	38	38	38	38	36	38	38	38	38	36	37	36	36
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	228	229	226	227	228	228	228	228	226	226	226	228	228	228	226	226	226	225	224	224	226	228	227	227	226	227	225
	คู่เฟส RS (380 Volts)	394	394	395	398	398	398	398	396	396	396	396	398	398	398	398	398	398	398	397	397	397	397	397	397	398	396	396	396	396	396	397
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	396	396	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	397	397	397	398	398	398	398	398	398	398
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	396	396	398	398	398	396	396	396	396	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP.10 / TP..... / JP.....	6.8	7.1	7.2	6.6	6.6	6.9	7.2	7.5	7.6	7.1	7.1	7.1	7.5	7.5	7.5	7.1	7.2	7.5	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9
	เฟส S BP.10 / TP..... / JP.....	7.1	7.2	7.1	6.8	6.9	6.9	6.7	7.2	6.7	6.9	6.8	7.2	6.9	6.9	6.9	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.1	6.8	7.2	7.2	7.2	6.9	6.8	6.7	6.7
	เฟส T BP.10 / TP..... / JP.....	7.3	7.3	6.9	6.8	7.1	7.1	6.9	6.9	6.6	6.7	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9	7.5	7.1	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	6.9	6.8
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ฮิตัดิน (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	แท้งค์อื่นกลาง (ลงคำ H , M , L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	H	H	A	H	M	M	M	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชิดชัย			ศักดิ์			ศักดิ์			ชิดชัย			ศักดิ์			ชิดชัย			ศักดิ์			ชิดชัย			ศักดิ์			ชิดชัย		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ P ปกติ

0 ไม่ปกติ

นายธารัณย์ศุ ศุหสิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
31/1/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร (/) Transfer pump No. 1 ( ) Booster pump No. .....

เดือน ตุลาคม /0 65

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
อายต่อเพลา																																
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)																																
ค่ามาตราฐาน BP..... / TP.....7 / JP.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)																																
ค่ามาตราฐาน BP..... / TP.....40 / JP.....		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	228	228	228	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	396	398	399	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	396	398	398	398	398	398
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	396	398	396	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	396	398	398	398	398	398
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	396	398	396	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	396	398	398	398	398	398
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP..... / TP.....10 / JP.....	9.2	9.5	9.2	9.2	9.2	9.3	9.4	9.2	9.3	9.2	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.1	8.9	9.3	9.1	9.2	9.2	9.2
	เฟส S BP..... / TP.....10 / JP.....	9.4	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.6	9.6	9.6	9.4	9.2	9.2	9.5	9.3	9.5	9.1	9.1	9.1	9.5	9.5	9.5	9.1	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.1	9.3	9.5
	เฟส T BP..... / TP.....10 / JP.....	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.5	9.6	9.7	9.8	9.4	9.2	9.2	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	9.1	9.1	9.2	9.4	9.5	9.1	9.2	8.9	9.3
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ระดับน้ำฟันแก๊งค์	แก๊งค์ชั้นต่ำ (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	แก๊งค์ชั้นกลาง (ลงคำ H , M , L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แก๊งค์ด้านบน (ลงคำ H , M , L)	H	H	H	M	M	H	H	H	H	M	M	H	H	H	H	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ

P ปกติ

0 ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประสาท
หัวหน้าช่างอาคาร

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 010
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Transfer pump No. ..... (/) Booster pump No. 1A .....

เดือน ธ.ค. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) ค่ามาตรฐาน BP..... / TP..... / JP.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกแรงดันทางออก (PSI) ค่ามาตรฐาน BP.10 / TP..... / JP.....		38	36	38	37	36	38	38	36	35	38	38	40	38	38	38	38	36	38	37	38	39	36	37	36	38	38	38	37	38	38	38
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	228	228	226	225	228	228	228	228	226	226	226	228	228	228	226	226	226	228	228	227	226	228	227	227	226	227	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	396	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	398	397	398	397	397
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	397	398	395	398	398	398	398	398	398	398	398	398	397	397	397	398	398	398	398	397	396	396	396	398	398
	คู่เฟส TR (380 Volts)	396	398	398	396	397	397	397	397	397	398	398	398	397	397	397	398	398	398	397	397	397	397	397	397	398	397	398	397	397	398	398
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R BP.10 / TP..... / JP.....	6.8	7.1	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.5	6.4	6.1	6.2	6.5	6.5	6.5	6.1	6.3	6.1	6.7	6.8	6.5	6.8	6.5	6.5	6.2	6.1	6.8	6.4	6.2	6.5	6.7
	เฟส S BP.10 / TP..... / JP.....	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.6	6.6	6.8	6.8	6.7	6.2	6.1	6.8	6.8	6.8	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3	6.9	6.7	6.4	6.5	6.4	6.3	6.1	6.2	6.3	6.3
	เฟส T BP.10 / TP..... / JP.....	6.6	6.9	6.7	6.9	6.8	6.6	6.5	6.4	6.2	6.5	6.5	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.1	9.5	6.3	6.8	6.6	6.3	6.7	6.7	6.2	6.5	6.3	6.3	6.7	6.8
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ดับดิน (ลงคำ H , M , L)	H	H	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	แท้งค์บันกลาง (ลงคำ H , M , L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แท้งค์ดาดฟ้า (ลงคำ H , M , L)	M	M	H	L	H	H	H	H	H	M	M	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
ตู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยรัช			ศักดิ์			ศักดิ์			ชัยรัช			ศักดิ์			ชัยรัช			ศักดิ์			ชัยรัช			ศักดิ์			ชัยรัช		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00		
ตู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	ณ.			ณ.			ณ.			ณ.			ณ.			ณ.			ณ.			ณ.			ณ.			ณ.		
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ P ปกติ

0 ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
5/11/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

ภาคผนวก 2

2.4 บันทึกการตรวจเช็คห้องระบบควบคุม ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ก.ค. 2567 Building/อาคาร A บริเวณ นอก MDB

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	9.29		17-11					
2	9.05		17.30		19:22			
3	9.09				19:23			
4	9.25		17.38					
5	9.33				19:04			
6	9.09		17.41					
7	08:49		17:14					
8	9.08				19:29			
9	9.20				19.02			
10	7.40				18:41			
11	9.11				18.01			
12	08:48				17:14			
13	9.09				17.33			
14	08.30				17:15			
15	9.20				17.27			
16	9.20				19:11			
17	08:48				19:10			
18	08:44				19:19			
19	09.06				19:11			
20	9.09				17.49			
21	9.12				17.47			
22	08:39				19:10			
23	08:54				19:02			
24	9.18				12.58			
25	08:57				17:06			
26	9.18				17.57			
27								
28					18.07			
29								
30	9.09				18.03			
31	9.26				17.55			

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	1-8-67	2-8-67

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ก.ย./2567 Building/อาคาร A บริเวณ ห้อง Transfer Pump

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	9.33	✓	17.10	Bay				
2	9.12	Bay	14.35	Bay	19:21	✓		
3	9.12	✓			17:24	✓		
4	9.22	✓	17.39	✓				
5	9.36	✓			19:06	✓		
6	9.05	✓	17.42	✓				
7	08:51	✓	17:16	✓				
8	9.12	✓			19:30	✓		
9	9.23	✓			19:04	✓		
10	9.49	✓			18.47	✓		
11	9.13	✓			18.08	✓		
12	08:50	✓			17:13	✓		
13	9.12	✓			18.34	✓		
14	08.53	✓			17:19	✓		
15	9.22	✓			17.28	✓		
16	9.26	Bay			19:12	✓		
17	08:31	✓			19:09	✓		
18	08:48	✓			17:21	✓		
19	09:09	✓			17:10	✓		
20	9.10	✓			17.53	✓		
21	9.15	✓			18.42	✓		
22	08:42	✓			17:10	✓		
23	08:56	✓			19:04	✓		
24	9.21	✓			18.05	✓		
25	09:00	✓			19:00	✓		
26	9.21	✓			17.59	✓		
27								
28					18.04	✓		
29								
30	9.12	✓			18.02	✓		
31	9.39	✓			19.58	✓		

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	✓	✓
วันที่ :	1-8-67	2-8-67.

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ม.ค./2567 Building/อาคาร A บริเวณ น้ำดี Booster Pump

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	9.23		19.16	Boy				
2	9.17	Boy	17.24	Boy	19:37			
3	9.05				19:20			
4	9.18		17.30					
5	9.31				19:00			
6	9.00		17.31					
7	06:46		17:12					
8	9.06				19:26			
9	9.17				18:58			
10	9.37				18:39			
11	9.07				18.06			
12	08:44				19:23			
13	9.06				17.30			
14	08:27				19:11			
15	9.12				17.23			
16	9.29	Boy			19:08			
17	08:45				19:19			
18	08:40				19:17			
19	09:03				19:17			
20	9.01				17.40			
21	9.08				17.50			
22	08:34				19:07			
23	08:50				16.58			
24	9.14				17.53			
25	08:54				16:53			
26	9.11				17.55			
27								
28					18.25			
29								
30	9.06				17.52			
31	9.25				17.50			

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	1-8-67	2-8-67

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ก.ย. 2567 Building/อาคาร สนามกลาง บริเวณห้อง Swimming Pool

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	10.19		17.09					
2	9.14		17.28		19:28			
3	9.09				19:22			
4	10.06		17.50					
5	10.10				19:02			
6	9.38		18.05					
7	08:47		19:13					
8	9.30				19:28			
9	9.19				19:00			
10	10.16				18:40			
11	9.52				18.03			
12	06:46				17:16			
13	9.26							
14	08:28				19:14			
15	10.06				18.26			
16	9.18				19:10			
17	06:47				17:12			
18	06:42				17:18			
19	09:05				19:12			
20	9.46				17.52			
21	9.49				17.44			
22	06:37				17:09			
23	06:52				17:01			
24	10.27				17.57			
25	08:55				16:55			
26	9.41							
27								
28					18.29			
29								
30	9.51				17.59			
31	10.19				17.53			

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	1-9-67	2-9-67

Daily Checklist

AKRA

THE MATT

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ก.ค. 2567 Building/อาคาร B บริเวณ ชั้น MDB

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	9.37		17-19					
2	9.22		17.36		19:20			
3	9.11				19:25			
4	9.29		17.40					
5	9.38				19:07			
6	9.05		17.43					
7	08:52				16.56			
8	9.13				19:31			
9	9.25				19:05			
10	9.44				18:19			
11	9.16				18.09			
12	08:51				19:12			
13	9.12				12.35			
14	08:34				19:18			
15	9.23				17.30			
16	9.21				19:13			
17	08:51				19:07			
18	08:47				19:22			
19	09:10				17:03			
20	9.13				17.54			
21	9.16				17.41			
22	08.43				17:18			
23	08:57				19:05			
24	9.24				18.08			
25	09:01				16.52			
26	9.23				18.00			
27								
28					18.03			
29								
30	9.13				18.03			
31	9.41				17.59			

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	1-8-67	2-8-67

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ก.ค..../..... Building/อาคาร...B..... บริเวณ ห้อง Transfer Pump.

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	9.44		14.20	Bas				
2	9.29	Bas	14.38	Bas	19:17			
3	9.14	Bas			19:20			
4	9.31		17.41					
5	9.41				19:08			
6	9.10		17.45					
7	08:55		17:17					
8	9.15				19:33			
9	9.29				19:00			
10	9.46				18:45			
11	9.17				17.11			
12	08:54				17:11			
13	9.15				17.40			
14	08:36				17:19			
15	9.26				17.30			
16	9.18				19:14			
17	08:54				19:06			
18	08:49				17:30			
19	09:13				19:04			
20	9.16				17.56			
21	9.18				17.36			
22	08:44				17:19			
23	09:01				19:06			
24	9.33				18.09			
25	09:03				16.50			
26	9.25				18.03			
27								
28					18.01			
29								
30	9.18				18:05			
31	9.48				18.01			

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	1-8-67	2-8-67

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ก.ค../2567 Building/อาคาร.....B..... บริเวณ ห้อง Booster Pump

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	10.00		17-22	Boy				
2	9 34	Boy	17-41	Boy	19:07			
3	9.22	Boy			19-28			
4	9.36		17.48					
5	9.17				19:10			
6	9.15		17.18					
7	08:58				19:20			
8	9.19				19:35			
9	9.32				19:10			
10	9.54				18:47			
11	9.22.				18.13			
12	08:56				19:08			
13	9.19				17.45			
14	08:39				17:22			
15	9.30				17.33			
16	9.29				19:16			
17	08:57				16:53			
18	08:52				17:32			
19	19:16				17:08			
20	9.25				17.58			
21	9.22				17.33			
22	08:48				17:23			
23	09:05				17:09			
24	9.37				18.12			
25	09:07				16.17			
26	9.24				18.08			
27								
28					17.58			
29								
30	9.21				18.02			
31	9.57				18.08			

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	1-8-67	2-8-67

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ส.ค./..61... Building/อาคาร.....B..... บริเวณ ห้อง Transfer pump

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.27	✓	17.21	✓				
2	09.10	✓	17.49	✓				
3	09.02	✓	17.35	✓				
4	09.23	✓	17.31	✓				
5	9.28	~			17.45	~		
6	09.14	✓			17.46	✓		
7	09.24	✓			17.30	✓		
8	8.56	~			17.50	✓		
9	09.11	✓			17.40	✓		
10	09.01	✓			17.49	✓		
11	09.12	✓			17.43	✓		
12	08.58	✓			18.30	✓		
13	09.15	✓			17.47	✓		
14	09.04	✓			17.53	✓		
15	9.10	~			17.50	~		
16	9.08	~			18.00	~		
17	08.58	✓			18.18	✓		
18	09.03	✓			17.44	✓		
19	08.54	✓			17.53	✓		
20	08.49	✓			17.49	✓		
21	08.57	✓			17.37	✓		
22	9.09	~			18.08	~		
23	09.07	✓			18.01	✓		
24	08.49	✓			17.37	✓		
25	08.56	✓			17.45	✓		
26	9.27	~			17.57	~		
27	08.46	✓			17.36	✓		
28	08.52	✓			17.47	ink		
29	09.44	ink			17.53	✓		
30	08.43	ink			17.49	ink		
31	08.45	ink			17.44	ink		

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	✓	~
วันที่ :	31/8/61	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ส.ค. / 67 Building/อาคาร B บริเวณ ห้อง MDB

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.23		17.13					
2	09.08		17.47					
3	09.00		17.33					
4	09.21		17.35					
5	9.21				17.43			
6	09.12				17.45			
7	09.21				17.28			
8	8.58				17.49			
9	09.09				17.37			
10	08.59				17.48			
11	09.09				17.41			
12	08.56				18.29			
13	09.13				17.45			
14	09.01				17.51			
15	9.09				17.49			
16	9.05				17.58			
17	08.57				18.16			
18	09.01				17.42			
19	08.53				17.52			
20	08.48				17.48			
21	08.56				17.36			
22	9.06				18.06			
23	09.01				18.00			
24	08.47				17.35			
25	08.53				17.42			
26	9:94				17.55			
27	08.45				17.34			
28	08.50				17.40	ink		
29	08.56	ink			17.52			
30	08.39	ink			17.47	ink		
31	08.43	ink			17.48	ink		

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	31/8/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ส.ค. / 67 Building/อาคาร A อาคารกลาง บริเวณ ห้อง Swimming Pool

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.33		17.28					
2	09.02		17.41					
3	08.50		17.27					
4	09.16		17.30					
5	9.18	=			18.03	=		
6	08.58				17.40			
7	09.07				17.18			
8	09.02				17.43			
9	09.00				17.29			
10	08.49				17.42			
11	08.59				17.35			
12	08.44				18.22			
13	09.01				17.38			
14	08.50				17.45			
15	9.39	=			17.46	=		
16	9.38	=			17.56	=		
17	08.48				18.10			
18	08.52				17.36			
19	08.45				17.48			
20	08.41				17.43			
21	08.48				17.31			
22	9.24	=			18.03	=		
23	08.51				17.52			
24	08.39				17.27			
25	08.45				17.38			
26	9.46	=			17.52	=		
27	08.36				17.30			
28	08.42				17.28	ink		
29	09.03	ink			17.48	ink		
30	08.21	ink			17.42	ink		
31	08.33	ink			17.30	ink		

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		=
วันที่ :	31/8/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ส.ค. / 67 Building/อาคาร A บริเวณ Booster pump

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.36	ศักดิ์	17.17	ศักดิ์				
2	08.59	ศักดิ์	18.01	ศักดิ์				
3	08.47	ศักดิ์	17.24	ศักดิ์				
4	09.14	ศักดิ์	17.28	ศักดิ์				
5	9.19	=			17.35	=		
6	09.01	ศักดิ์			17.38	ศักดิ์		
7	09.03	ศักดิ์			17.21	ศักดิ์		
8	08.59	ศักดิ์			17.40	ศักดิ์		
9	08.58	ศักดิ์			17.33	ศักดิ์		
10	08.47	ศักดิ์			17.31	ศักดิ์		
11	08.53	ศักดิ์			17.33	ศักดิ์		
12	08.41	ศักดิ์			18.18	ศักดิ์		
13	08.58	ศักดิ์			17.41	ศักดิ์		
14	08 47	ศักดิ์			17.47	ศักดิ์		
15	8.57	=			17.36	=		
16	8.54	=			17.51	=		
17	08.45	ศักดิ์			18.13	ศักดิ์		
18	08.50	ศักดิ์			17.34	ศักดิ์		
19	08.43	ศักดิ์			17.45	ศักดิ์		
20	08.39	ศักดิ์			17.41	ศักดิ์		
21	08.46	ศักดิ์			17.29	ศักดิ์		
22	8.58	=			17.56	=		
23	08.48	ศักดิ์			17.49	ศักดิ์		
24	08.39	ศักดิ์			17.31	ศักดิ์		
25	08.42	ศักดิ์			17.35	ศักดิ์		
26	9.10	=			17.44	=		
27	08.34	ศักดิ์			17.24	ศักดิ์		
28	08.40	ศักดิ์			17.34	ink		
29	09.09	ink			17.56	ink		
30	08.28	ink			17.37	ink		
31	08.29	ink			17.41	ink		

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ศักดิ์	=
วันที่ :	31/8/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ส.ค. / 67 Building/อาคาร A บริเวณ ห้อง Transfer pump

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.17		17.11					
2	09.04		17.46					
3	08.56		17.31					
4	09.18		17.34					
5	9.20	″			17.43	″		
6	09.08				17.44			
7	09.14				17.27			
8	09.09				17.47			
9	09.05				17.36			
10	08.55				17.46			
11	09.16				17.39			
12	08.50				18.24			
13	09.07				17.44			
14	08.57				17.50			
15	9.08	″			17.48	″		
16	9.02	″			17.57	″		
17	08.53				18.15			
18	08.58				17.44			
19	08.50				17.51			
20	08.45				17.47			
21	08.53				17.34			
22	9.04	″			18.04	″		
23	08.58				17.59			
24	08.44				17.34			
25	08.50				17.41			
26	9.80	″			17.54	″		
27	08.42				17.33			
28	08.47				17.39	ink		
29	09.51	ink			17.52	ink		
30	08.34	ink			17.45	ink		
31	08.38	ink			17.27	ink		

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		″
วันที่ :	31/8/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ส.ค./67 Building/อาคาร A บริเวณ ห้อง MPB

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.06	ศักดิ์	17.10	ศักดิ์				
2	08.56	ศักดิ์	17.43	ศักดิ์				
3	08.54	ศักดิ์	17.28	ศักดิ์				
4	09.10	ศักดิ์	17.32	ศักดิ์				
5	9.45	—			17.41	—		
6	09.06	ศักดิ์			17.33	ศักดิ์		
7	09.12	ศักดิ์			17.16	ศักดิ์		
8	09.07	ศักดิ์			17.45	ศักดิ์		
9	09.04	ศักดิ์			17.27	ศักดิ์		
10	08.53	ศักดิ์			17.44	ศักดิ์		
11	09.03	ศักดิ์			17.39	ศักดิ์		
12	08.48	ศักดิ์			18.24	ศักดิ์		
13	09.05	ศักดิ์			17.36	ศักดิ์		
14	08.54	ศักดิ์			17.41	ศักดิ์		
15	9.05	—			17.44	—		
16	8.57	—			17.56	—		
17	08.51	ศักดิ์			18.09	ศักดิ์		
18	08.56	ศักดิ์			17.39	ศักดิ์		
19	08.48	ศักดิ์			17.49	ศักดิ์		
20	08.44	ศักดิ์			17.45	ศักดิ์		
21	08.51	ศักดิ์			17.32	ศักดิ์		
22	9.01	—			18.02	—		
23	08.55	ศักดิ์			17.53	ศักดิ์		
24	08.42	ศักดิ์			17.26	ศักดิ์		
25	08.48	ศักดิ์			17.39	ศักดิ์		
26	9.13	—			17.51	—		
27	08.40	ศักดิ์			17.31	ศักดิ์		
28	08.46	ศักดิ์			17.25	ink		
29	09.02	ink			17.50	ink		
30	08.25	ink			17.43	ink		
31	08.36	ink			17.24	ink		

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ศักดิ์	—
วันที่ :	31/8/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ส.ค. / 67 Building/อาคาร B บริเวณ ห้อง Booster pump

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.30	ศักดิ์	17.24	ศักดิ์				
2	09.17	ศักดิ์	17.34	ศักดิ์				
3	09.07	ศักดิ์	17.39	ศักดิ์				
4	09.27	ศักดิ์	17.40	ศักดิ์				
5	9.32	=			17.50	=		
6	09.19	ศักดิ์			17.51	ศักดิ์		
7	09.29	ศักดิ์			17.35	ศักดิ์		
8	9.04	=			17.54	ศักดิ์		
9	09.13	ศักดิ์			17.45	ศักดิ์		
10	09.05	ศักดิ์			17.53	ศักดิ์		
11	09.16	ศักดิ์			17.48	ศักดิ์		
12	09.03	ศักดิ์			18.34	ศักดิ์		
13	09.20	ศักดิ์			17.51	ศักดิ์		
14	09.08	ศักดิ์			17.56	ศักดิ์		
15	9.12	=			17.52	=		
16	9.13	=			18.03	=		
17	09.02	ศักดิ์			18.20	ศักดิ์		
18	09.08	ศักดิ์			17.49	ศักดิ์		
19	08.58	ศักดิ์			17.56	ศักดิ์		
20	08.54	ศักดิ์			17.53	ศักดิ์		
21	09.00	ศักดิ์			17.40	ศักดิ์		
22	9.13	=			18.10	=		
23	09.06	ศักดิ์			18.05	ศักดิ์		
24	08.53	ศักดิ์			17.41	ศักดิ์		
25	09.00	ศักดิ์			17.58	ศักดิ์		
26	9.30	=			18.00	=		
27	08.51	ศักดิ์			17.39	ศักดิ์		
28	08.56	ศักดิ์			17.47	ink		
29	08.49	ink			17.54	ศักดิ์		
30	08.59	ink			17.52	ink		
31	08.57	ink			17.52	ink		

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ศักดิ์	=
วันที่ :	31/8/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ก.ย. / 67 Building/อาคาร A บริเวณ Booster pump

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.42	inle			18.03	inle		
2	08.54	inle			17.55	Tw		
3	09.14	Tw			17.38	Tw		
4	08.24	inle			17.25	inle		
5	08.37	inle			17.22	inle		
6	08.29	inle			17.37	Tw		
7	08.18	inle			17.55	inle		
8	08.46	inle			17.40	ditto		
9	09.04	inle			17.57	inle		
10	09.03	ditto			17.31	Tw		
11	08.42	inle			17.27	Tw		
12	08.53	inle			17.42	ditto		
13	08.32	inle			18.05	inle		
14	08.59	ditto			17.34	inle		
15	07.53	ditto			17.29	inle		
16	08.03	Tw			22.23	inle		
17	07.40	ditto	17.27	ditto	22.14	Tw		
18	07.49	ditto	17.12	inle	21.45	inle		
19	07.57	ditto	17.12	Tw	22.08	inle		
20	07.46	ditto	17.27	Tw	22.25	inle		
21	07.41	ditto	17.35	inle	22.00	inle		
22	07.59	Tw			21.59	inle		
23	07.41	ditto	17.10	ditto	22.34	inle		
24	07.58	ditto	17.06	ditto	21.58	Tw		
25	07.44	ditto	17.15	inle	22.06	inle		
26	07.54	ditto	17.54	Tw	22.03	inle		
27	07.47	ditto	17.09	Tw	21.51	inle		
28	07.51	ditto	17.31	inle	22.21	inle		
29	07.46	ditto			21.37	inle		
30	08.36	inle	16.50	inle	21.53	Tw		
31								

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ditto Tw	
วันที่ :	30/9/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ...ก.ย./67... Building/อาคาร...A...ส่วนกลาง... บริเวณ ห้อง Swimming Pool

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	08.47	ink			17.27	ink		
2	08.30	ink			17.30	T~		
3	09.19	T~			17.20	T~		
4	09.25	ink			17.29	ink		
5	08.41	ink			17.28	ink		
6	08.27	ink			17.23	ink		
7	08.08	ink			17.35	ink		
8	08.36	ink			17.38	ดำเนิน		
9	08.32	ink			17.20	ink		
10	09.02	ดำเนิน			17.36	T~		
11	08.32	ink			19.30	T~		
12	08.54	ink			17.46	ดำเนิน		
13	08.22	ink			17.29	ink		
14	07.54	ดำเนิน			17.43	ink		
15	07.55	ดำเนิน			17.33	ink		
16	08.10	T~			22.04	ink		
17	07.41	ดำเนิน	17.25	ดำเนิน	22.19	T~		
18	07.52	ดำเนิน	17.09	T~	22.06	ink		
19	07.59	ดำเนิน	17.15	T~	21.48	ink		
20	07.48	ดำเนิน	17.25	T~	22.26	ink		
21	07.43	ดำเนิน	17.27	ink	21.57	ink		
22	08.00	T~			21.56	ink		
23	07.44	ดำเนิน	17.06	ดำเนิน	22.32	ink		
24	08.00	ดำเนิน	17.08	ดำเนิน	22.01	T~		
25	07.46	ดำเนิน	17.11	T~	21.45	ink		
26	07.56	ดำเนิน	17.06	T~	21.30	ink		
27	07.49	ดำเนิน	17.16	T~	21.32	ink		
28	07.53	ดำเนิน	17.12	T~	21.47	ink		
29	07.48	ดำเนิน			21.19	ink		
30	08.00	ink	16.48	ink	21.55	T~		
31								

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ดำเนิน T~	
วันที่ :	30/9/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ก.ย. / 67 Building/อาคาร A บริเวณ ห้อง Transfer pump

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.01	ink			17.24	ink		
2	08.51	ink			17.30	T~		
3	09.12	T~			17.43	T~		
4	08.35	ink			17.45	ink		
5	08.46	ink			17.31	T~		
6	08.42	ink			17.25	ink		
7	08.26	ink			17.25	ink		
8	08.50	ก้ำกุล			17.35	ก้ำกุล		
9	08.47	ink			17.23	ink		
10	08.57	ก้ำกุล			17.30	T~		
11	08.54	ink			17.32	T~		
12	09.06	ก้ำกุล			17.49	ink		
13	08.43	ink			17.33	ink		
14	08.52	ก้ำกุล			17.48	ink		
15	07.59	ก้ำกุล			18.01	ink		
16	08.11	T~			21.57	ink		
17	07.46	ก้ำกุล	17.17	ก้ำกุล	23.07	T~		
18	07.58	ก้ำกุล	17.26	ink	22.17	ink		
19	08.05	ก้ำกุล	17.18	T~	21.45	ink		
20	07.53	ก้ำกุล	17.28	T~	21.40	ink		
21	07.48	ก้ำกุล	17.33	T~	21.51	ink		
22	08.05	T~			21.55	ink		
23	07.49	ก้ำกุล	17.14	ก้ำกุล	21.47	ink		
24	08.05	ก้ำกุล	17.11	ก้ำกุล	22.07	T~		
25	07.51	ก้ำกุล	17.17	ink	21.50	ink		
26	08.00	ก้ำกุล	17.05	ink	21.34	ink		
27	07.54	ก้ำกุล	17.17	T~	21.35	ink		
28	07.59	ก้ำกุล	17.16	ink	21.52	ink		
29	07.55	ก้ำกุล			21.23	ink		
30	08.08	ink	16.23	ink	21.59	T~		
31								

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ก้ำกุล T~	
วันที่ :	30/9/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ก.ย. 2567 Building/อาคาร 8 บริเวณห้อง MDB

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.08	ink			17.30	ink		
2	09.00	ink			17-31	ทิพย์		
3	09.26	ทิพย์			17-40	ทิพย์		
4	08.40	ink			17.43	ink		
5	08.42	ภัทรา			17.33	ทิพย์		
6	08.46	ink			17.30	ink		
7	08.37	ink			17.31	ink		
8	08.48	ภัทรา			17.33	ภัทรา		
9	08.57	ink			17.37	ทิพย์		
10	08.56	ภัทรา			17-27	ทิพย์		
11	08-58	ink			17-38	ทิพย์		
12	09.05	ภัทรา			17.42	ink		
13	08.50	ink			17.35	ink		
14	08.51	ภัทรา			17.49	ink		
15	08.07	ภัทรา			17.38	ink		
16	08.12	ทิพย์			21.56	ink		
17	07.49	ภัทรา	17.15	ภัทรา	22 22	ทิพย์		
18	08.01	ภัทรา	17.10	ทิพย์	22.14	ink		
19	08.08	ภัทรา	17.19	ทิพย์	21.42	ink		
20	07.56	ภัทรา	17.29	ทิพย์	21.38	ink		
21	07.52	ภัทรา	17.31	ทิพย์	21.48	ink		
22	08.06	ทิพย์			21.44	ink		
23	07.59	ภัทรา	17.15	ภัทรา	21.46	ink		
24	08.08	ภัทรา	17.12	ภัทรา	22.07	ทิพย์		
25	07.54	ภัทรา	17.13	ทิพย์	21.51	ink		
26	08.03	ภัทรา	17.07	ink	21.35	ink		
27	07.59	ภัทรา	17.19	ทิพย์	21.39	ink		
28	08.09	ภัทรา	17.14	ทิพย์	21.34	ink		
29	07.58	ภัทรา			21.25	ink		
30	08.10	ink	16.24	ink	22.00	ทิพย์		
31								

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ภัทรา ทิพย์	
วันที่ :	30/9/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ก.ย. /2567 Building/อาคาร B บริเวณ ห้อง Transfer pump

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.13	ink			17.34	ink		
2	09.04	ink			17.34	Tw		
3	08.44	Tw			17.46	Tw		
4	08.43	ink			17.40	ink.		
5	08.41	ดำเนิน			17.34	Tw		
6	08.58	ink			17.33	ink		
7	08.34	ink			17.33	ink		
8	08.45	ดำเนิน			17.27	ดำเนิน		
9	08.53	ink			17.35	Tw		
10	08.52	ดำเนิน			17.25	Tw		
11	09.00	ink			17.29	Tw		
12	08.59	ดำเนิน			17.45	ink		
13	08.54	ink			17.37	ink		
14	08.48	ดำเนิน			17.51	ink		
15	08.16	ดำเนิน			17.40	ink		
16	08.15	Tw			21.53	ink		
17	07.50	ดำเนิน	17.14	ดำเนิน	22.24	Tw		
18	08.02	ดำเนิน	17.12	Tw	22.27	ink		
19	08.12	ดำเนิน	17.20	Tw	21.40	ink		
20	07.58	ดำเนิน	17.30	Tw	21.35	ink		
21	07.54	ดำเนิน	17.30	Tw	21.46	ink		
22	08.16	Tw			21.43	ink		
23	07.52	ดำเนิน	17.17	ดำเนิน	21.41	ink		
24	08.09	ดำเนิน	17.14	ดำเนิน	22.09	Tw		
25	07.56	ดำเนิน	17.15	Tw	21.53	ink		
26	08.05	ดำเนิน	17.08	ink	21.37	ink		
27	07.59	ดำเนิน	17.20	Tw	21.41	ink		
28	08.05	ดำเนิน	17.16	Tw	21.56	ink		
29	08.00	ดำเนิน			21.27	ink		
30	08.14	ink	16.26	ink.	22.09	Tw		
31								

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ดำเนิน Tw	
วันที่ :	30/9/67	

Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจเช็คห้องระบบควบคุมประจำวัน

Month / YEAR ...ก.ย./.2567 Building/อาคาร.....B..... บริเวณ ...ห้อง Booster pump...

Day วันที่	Time เวลาบันทึก	Morning รอบเช้า	Time เวลาบันทึก	Afternoon รอบบ่าย	Time เวลาบันทึก	Night รอบดึก	Checked by ผู้ตรวจสอบ	Note หมายเหตุ
1	09.22	ink			17.40	ink		
2	09.23	ink			17.49	T~		
3	09.30	T~			17.50	T~		
4	09.10	ink			17.34	ink		
5	08.39	[illegible]			17.49	T~		
6	08.59	[illegible]			17.44	ink		
7	09.44	ink			17.10	[illegible]		
8	08.42	[illegible]			17.26	ink		
9	08.56	ink			17.25	T~		
10	08.50	[illegible]			17.21	T~		
11	09.12	ink			17.28	[illegible]		
12	08.56	[illegible]			17.42	ink		
13	09.27	ink			17.42	ink		
14	08.46	[illegible]			17.54	[illegible]		
15	08.19	[illegible]			17.36	[illegible]		
16	08.20	T~			21.47	ink		
17	07.56	[illegible]	17.12	[illegible]	22.27	T~		
18	08.06	[illegible]	17.20	T~	22.21	ink		
19	08.16	[illegible]	17.23	T~	21.36	ink		
20	08.01	[illegible]	17.35	T~	21.30	ink		
21	07.58	[illegible]	17.26	T~	21.44	ink		
22	08.15	T~			21.49	ink		
23	07.59	[illegible]	17.19	[illegible]	21.39	ink		
24	08.13	[illegible]	17.18	[illegible]	22.13	T~		
25	07.59	[illegible]	17.18	T~	21.59	ink		
26	08.09	[illegible]	17.12	ink	21.45	ink		
27	08.03	[illegible]	17.23	T~	21.46	ink		
28	08.09	[illegible]	17.19	T~	22.00	ink		
29	08.04	[illegible]			21.31	ink		
30	08.20	ink	16.35	ink	22.04	T~		
31								

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[illegible] T~	
วันที่ :	30/9/67	5-10-67

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน พฤศจิกายน **Year / ปี** 2567

Room : ห้อง MDB อาคาร A

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1	✓	✓			
2	✓	✓			
3	✓	✓			
4	✓	✓			✓
5	✓	✓			
6	✓	✓			
7	✓	✓			
8	✓	✓			
9	✓	✓			
10	✓	✓			✓
11	✓	✓			
12	✓	✓			
13	✓	✓			
14	✓	✓			
15	✓	-			
16	✓	✓			✓
17	✓	✓			
18	✓	-			
19	✓	✓			
20	✓	✓			
21	✓	✓			
22	✓	✓			✓
23		✓			
24	✓	✓			
25	✓	✓			
26	✓	✓			
27	✓	✓			
28	✓	✓			✓
29	✓	✓			
30	✓	✓			
31					✓

หมายเหตุ

นายการัณย์ส สทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
9/12/67

Note : Please Mark N/A if not Applicable /
กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ 9/12/67

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน พฤศจิกายน **Year / ปี** 2567 **Room : ห้อง Booster Pump อาคาร A**

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1		✓			
2		✓			
3		✓			
4		✓			
5		✓			
6		✓			
7		✓			
8		✓			
9		✓			
10		✓			
11		✓			
12		✓			
13		✓			
14		✓			
15		✓			
16		✓			
17		✓			
18		✓			
19		✓			
20		✓			
21		✓			
22		✓			
23		✓			
24		✓			
25		✓			
26		✓			
27		✓			
28		✓			
29		✓			
30		✓			
31					
หมายเหตุ					

Note : Please Mark N/A if not Applicable /
กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ 12 ธ.ค. 2567

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

นายการัณย์ บุตติประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน พฤศจิกายน **Year / ปี** 2567 **Room : ห้อง CWP อาคาร A**

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1	ปกติ	/			
2	ปกติ	/			
3	ปกติ	/			
4	ปกติ	/			
5	ปกติ	/			
6	ปกติ	/			
7	ปกติ	/			
8	ปกติ	/			
9	ปกติ	/			
10	ปกติ	/			
11	ปกติ	/			
12	ปกติ	/			
13	ปกติ	/			
14	ปกติ	/			
15	ปกติ	/			
16	ปกติ	/			
17	ปกติ	/			
18	ปกติ	/			
19	ปกติ	/			
20	ปกติ	/			
21	ปกติ	/			
22	ปกติ	/			
23	ปกติ	/			
24	ปกติ	/			
25	ปกติ	/			
26	ปกติ	/			
27	ปกติ	/			
28	ปกติ	/			
29	ปกติ	/			
30	ปกติ	/			
31					

หมายเหตุ

นายการัณย์ส สุหฤประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Note : Please Mark N/A if not Applicable /
กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Signature /ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

9/12/67

Date / วันที่ .....

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567 Room : ห้อง MDB อาคาร B

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1	✓	✓			
2	✓	✓			
3	✓	✓			
4	✓	✓			✓
5	✓	✓			
6	✓	✓			
7	✓	✓			
8	✓	✓			
9	✓	✓			
10	✓	✓			✓
11	✓	✓			
12	✓	✓			
13	✓	✓			
14	✓	✓			
15	✓	✓			
16	✓	✓			✓
17	✓	✓			
18	✓	✓			
19	✓	✓			
20	✓	✓			
21	✓	✓			
22	✓	✓			✓
23	✓	✓			
24	✓	✓			
25	✓	✓			
26	✓	✓			
27	✓	✓			
28	✓	✓			✓
29	✓	✓			
30	✓	✓			
31					

หมายเหตุ

นายการัณยสุ สหธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

Note : Please Mark N/A if not Applicable /
กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ 12 ธ.ค. 2567

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567 Room : ห้อง Swimming Pool Pump

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1	✓	✓			
2	✓	✓			
3	✓	✓			
4	✓	✓			✓
5	✓	✓			
6	✓	✓			
7	✓	✓			
8	✓	✓			
9	✓	✓			
10	✓	✓			✓
11	✓	✓			
12	✓	✓			
13	✓	✓			
14	✓	✓			
15	✓	✓			
16	✓	✓			✓
17	✓	✓			
18	✓	✓			
19	✓	✓			
20	✓	✓			
21	✓	✓			
22	✓	✓			✓
23	✓	✓			
24	✓	✓			
25	✓	✓			
26	✓	✓			
27	✓	✓			
28	✓	✓			✓
29	✓	✓			
30	✓	✓			
31					

หมายเหตุ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Note : Please Mark N/A if not Applicable /
กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ 9/12/67

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567 Room : ห้อง CWP อาคาร B

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1	ปกติ	/			
2	ปกติ	/			
3	ปกติ	/			
4	ปกติ	/			
5	ปกติ	/			
6	ปกติ	/			
7	ปกติ	/			
8	ปกติ	/			
9	ปกติ	/			
10	ปกติ	/			
11	ปกติ	/			
12	ปกติ	/			
13	ปกติ	/			
14	ปกติ	/			
15	ปกติ	/			
16	ปกติ	/			
17	ปกติ	/			
18	ปกติ	/			
19	ปกติ	/			
20	ปกติ	/			
21	ปกติ	/			
22	ปกติ	/			
23	ปกติ	/			
24	ปกติ	/			
25	ปกติ	/			
26	ปกติ	/			
27	ปกติ	/			
28	ปกติ	/			
29	ปกติ	/			
30	ปกติ	/			
31					

หมายเหตุ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

Note : Please Mark N/A if not Applicable /
กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ 12 ธ.ค. 2567

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน พฤศจิกายน **Year / ปี** 2567 **Room : ห้อง Booster Pump อาคาร B**

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1	ปกติ	/			
2	ปกติ	/			
3	ปกติ	/			
4	ปกติ	/			
5	ปกติ	/			
6	ปกติ	/			
7	ปกติ	/			
8	ปกติ	/			
9	ปกติ	/			
10	ปกติ	/			
11	ปกติ	/			
12	ปกติ	/			
13	ปกติ	/			
14	ปกติ	/			
15	ปกติ	/			
16	ปกติ	/			
17	ปกติ	/			
18	ปกติ	/			
19	ปกติ	/			
20	ปกติ	/			
21	ปกติ	/			
22	ปกติ	/			
23	ปกติ	/			
24	ปกติ	/			
25	ปกติ	/			
26	ปกติ	/			
27	ปกติ	/			
28	ปกติ	/			
29	ปกติ	/			
30	ปกติ	/			
31					

หมายเหตุ

นายการันย์ชุ ชุติประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

Note : Please Mark N/A if not Applicable /
กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ 2 ธ.ค. 2567

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน ธันวาคม **Year / ปี** 2567 **Room : ห้อง MDB อาคาร A**

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1		✓			
2		✓			
3		✓			
4		✓			
5		✓			
6		✓			
7		✓			
8		✓			
9		✓			
10		✓			
11		✓			
12		✓			
13		✓			
14		✓			
15		✓			
16		✓			
17		✓			
18		✓			
19		✓			
20		✓			
21		✓			
22		✓			
23		✓			
24		✓			
25		✓			
26		✓			
27		✓			
28		✓			
29		✓			
30		✓			
31		✓			

หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not Applicable /

กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....กรภัทร แก้วเอียด

Date / วันที่ .....ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน ธันวาคม **Year / ปี** 2567 **Room : ห้อง Booster Pump อาคาร A**

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1	✓	✓			
2	✓	✓			
3	✓	✓			
4	✓	✓			
5	✓	✓			
6	✓	✓			
7	✓	✓			✓
8	✓	✓			
9	✓	✓			
10	✓	✓			
11	✓	✓			
12	✓	✓			
13	✓	✓			
14	✓	✓			✓
15	✓	✓			
16	✓	✓			
17	✓	✓			
18	✓	✓			
19	✓	✓			
20	✓	✓			
21	✓	✓			✓
22	✓	✓			
23	✓	✓			
24	✓	✓			
25	✓	✓			
26	✓	✓			
27	✓	✓			
28	✓	✓			✓
29	✓	✓			
30	✓	✓			
31	✓	✓			

หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not Applicable /

กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....กรภัทร แก้วเอียด

Date / วันที่ .....ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน มีนาคม **Year / ปี** 2567 **Room : ห้อง CWP อาคาร A**

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1		✓			
2		✓			
3		✓			
4		✓			
5		✓			
6		✓			
7		✓			
8		✓			
9		✓			
10		✓			
11		✓			
12		✓			
13		✓			
14		✓			
15		✓			
16		✓			
17		✓			
18		✓			
19		✓			
20		✓			
21		✓			
22		✓			
23		✓			
24		✓			
25		✓			
26		✓			
27		✓			
28		✓			
29		✓			
30		✓			
31		✓			

หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not Applicable /

กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....กรภัทร แก้วเอียด

Date / วันที่ .....ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน มีนาคม **Year / ปี** 2567 **Room : ห้อง MDB อาคาร B**

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1		/			
2		/			
3		/			
4		/			
5		/			
6		/			
7		/			
8		/			
9		/			
10		/			
11		/			
12		/			
13		/			
14		/			
15					
16		/			
17		/			
18		/			
19		/			
20		/			
21		/			
22		/			
23		/			
24		/			
25		/			
26		/			
27		/			
28		/			
29		/			
30		/			
31		/			

หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not Applicable /

กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ .....

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน ..ธันวาคม..... **Year / ปี** 2567..... **Room : ห้อง Booster Pump อาคาร B**

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1		✓			
2		✓			
3		✓			
4		✓			
5		✓			
6		✓			
7		✓			✓
8		✓			
9		✓			
10		✓			
11		✓			
12		✓			
13		✓			
14		✓			✓
15		✓			
16		✓			
17		✓			
18		✓			
19		✓			
20		✓			
21		✓			✓
22		✓			
23		✓			
24		✓			
25		✓			
26		✓			
27		✓			
28		✓			✓
29		✓			
30		✓			
31		✓			

หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not Applicable /

กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

นายการัณย์สุ สุทธิประกา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ .....

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน ..... **Year / ปี** .....

Room : ห้อง CWP อาคาร B

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1		✓			
2		✓			
3		✓			
4		✓			
5		✓			
6		✓			
7		✓			✓
8		✓			
9		✓			
10		✓			
11		✓			
12		✓			
13		✓			
14		✓			✓
15		✓			
16		✓			
17		✓			
18		✓			
19		✓			
20		✓			
21		✓			✓
22		✓			
23		✓			
24		✓			
25		✓			
26		✓			
27		✓			
28		✓			✓
29		✓			
30		✓			
31		✓			
หมายเหตุ					

Note : Please Mark N/A if not Applicable /

กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

นายการัณย์รุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ .....

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

Systems Room Daily Record

ใบรายงานการตรวจเช็คห้องเครื่องจักรประจำวัน

Month / เดือน ธันวาคม **Year / ปี** 2567

Room : ห้อง Swimming Pool Pump

Date วันที่	ช่วงเวลา 08.00 - 24.00	สถานะเครื่องจักร ปกติ	 ไม่ปกติ	หมายเหตุ	Checked By Tech. Sup.
1		✓			
2		✓			
3		✓			
4		✓			
5		✓			
6		✓			
7		✓			✓
8		✓			
9		✓			
10		✓			
11		✓			
12		✓			
13		✓			
14		✓			✓
15		✓			
16		✓			
17		✓			
18		✓			
19		✓			
20		✓			
21		✓			✓
22		✓			
23		✓			
24		✓			
25		✓			
26		✓			
27		✓			
28		✓			✓
29		✓			
30		✓			
31		✓			

หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not Applicable /

กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่ .....

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

ภาคผนวก 2

2.5 บันทึกการตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Sanitary Ware Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

AKRA

THE MATT

Building : A - B | **Location :** The matt 101/1 | **Date :** 11 ก.ค. 2567

Visual inspection (ตรวจสอบโดยสายตา)

ลำดับ		รายละเอียด	สถานะการใช้งาน		หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
ห้องน้ำ รปภ.	1	อ่างล้างหน้า (ชั้น1)	✓			
	2	ก๊อกอ่างล้างหน้า (ชั้น1)	✓			
	3	P - Trap (ชั้น1)	✓			
	4	ชักโครก (แบบ Flush Tank ชั้น1)	✓			
	5	Stop Valve (ชั้น1)	✓			
	6	สายชำระ (ชั้น1)	✓			
	7	ราวแขวนผ้า (ชั้น1)		-	ไม่มี	
	8	กระจกเงา				
	9	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง (ชั้น1)	✓			
ห้องน้ำชาย (ชั้น2)	1	อ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	✓			
	2	ก๊อกอ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	✓			
	3	P - Trap ทั้ง2อ่าง	✓			
	4	ชักโครก (แบบ Flush Tank)	✓			
	5	Stop Valve	✓			
	6	สายชำระ	✓			
	7	ฝักบัวสายอ่อน (ห้องอาบน้ำ)	✓			
	8	โถปัสสาวะชาย	✓			
	9	ที่แขวนกระดาษชำระ	✓			
	10	ราวแขวนผ้า	✓			
	11	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	✓			
	12	อุปกรณ์อื่นๆ	✓			
ห้องน้ำหญิง (ชั้น2)	1	อ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	✓			
	2	ก๊อกอ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	✓			
	3	P - Trap ทั้ง2อ่าง	✓			
	4	ชักโครก (แบบ Flush Tank) ทั้ง2ห้อง	✓			
	5	Stop Valve ทั้ง2ห้อง	✓			
	6	สายชำระ ทั้ง2ห้อง	✓			
	7	ฝักบัวสายอ่อน (ห้องอาบน้ำ)	✓			
	8	ที่แขวนกระดาษชำระ ทั้ง2ห้อง	✓			
	9	ราวแขวนผ้า	✓			
	10	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	✓			
	11	อุปกรณ์อื่นๆ	✓			

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[illegible]	
วันที่ :	5 ก.ค. 2567	9-7-67

Sanitary Ware Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

AKRA

THE MATT

Building : The MATT โซน1 | **Location :** ส่วนกลาง | **Date :** 19-8-67

Visual Inspection (ตรวจสอบโดยสายตา)

ลำดับ		รายละเอียด	สถานะการใช้งาน		หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
ห้องน้ำ รปภ.	1	อ่างล้างหน้า (ชั้น1)	/			
	2	ก๊อกอ่างล้างหน้า (ชั้น1)	/			
	3	P - Trap (ชั้น1)	/			
	4	ชักโครก (แบบ Flush Tank ชั้น1)	/			
	5	Stop Valve (ชั้น1)	/			
	6	สายชำระ (ชั้น1)	/			
	7	ราวแขวนผ้า (ชั้น1)	/			
	8	กระจกเงา	/			
	9	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง (ชั้น1)	/			
ห้องน้ำชาย (ชั้น2)	1	อ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	/			
	2	ก๊อกอ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	/			
	3	P - Trap ทั้ง2อ่าง	/			
	4	ชักโครก (แบบ Flush Tank)	/			
	5	Stop Valve	/			
	6	สายชำระ	/			
	7	ฝักบัวสายอ่อน (ห้องอาบน้ำ)	/			
	8	โถปัสสาวะชาย	/			
	9	ที่แขวนกระดาษชำระ	/			
	10	ราวแขวนผ้า	/			
	11	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	/			
	12	อุปกรณ์อื่นๆ	/			
ห้องน้ำหญิง (ชั้น2)	1	อ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	/			
	2	ก๊อกอ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	/			
	3	P - Trap ทั้ง2อ่าง	/			
	4	ชักโครก (แบบ Flush Tank) ทั้ง2ห้อง	/			
	5	Stop Valve ทั้ง2ห้อง	/			
	6	สายชำระ ทั้ง2ห้อง	/			
	7	ฝักบัวสายอ่อน (ห้องอาบน้ำ)	/			
	8	ที่แขวนกระดาษชำระ ทั้ง2ห้อง	/			
	9	ราวแขวนผ้า	/			
	10	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	/			
	11	อุปกรณ์อื่นๆ	/			

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[illegible]	[illegible]
วันที่ :	19-8-67	

Sanitary Ware Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

AKRA

THE MATT

Building : ตึกA **Location :** The Matt โซน1/1 **Date :** 7/9/67

Visual inspection (ตรวจสอบโดยสายตา)

ลำดับ		รายละเอียด	สถานะการใช้งาน		หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
ห้องน้ำ รปภ.	1	อ่างล้างหน้า (ชั้น1)	✓			
	2	ก๊อกอ่างล้างหน้า (ชั้น1)	✓			
	3	P - Trap (ชั้น1)	✓			
	4	ชักโครก (แบบ Flush Tank ชั้น1)	✓			
	5	Stop Valve (ชั้น1)	✓			
	6	สายชำระ (ชั้น1)	✓			
	7	ราวแขวนผ้า (ชั้น1)	✓			
	8	กระจกเงา	✓			
	9	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง (ชั้น1)	✓			
ห้องน้ำชาย (ชั้น2)	1	อ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	✓			
	2	ก๊อกอ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	✓			
	3	P - Trap ทั้ง2อ่าง	✓			
	4	ชักโครก (แบบ Flush Tank)	✓			
	5	Stop Valve	✓			
	6	สายชำระ	✓			
	7	ฝักบัวสายอ่อน (ห้องอาบน้ำ)	✓			
	8	โถปัสสาวะชาย	✓			
	9	ที่แขวนกระดาษชำระ	✓			
	10	ราวแขวนผ้า	✓			
	11	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	✓			
	12	อุปกรณ์อื่นๆ	✓			
ห้องน้ำหญิง (ชั้น2)	1	อ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	✓			
	2	ก๊อกอ่างล้างหน้า ทั้ง2อ่าง	✓			
	3	P - Trap ทั้ง2อ่าง	✓			
	4	ชักโครก (แบบ Flush Tank) ทั้ง2ห้อง	✓			
	5	Stop Valve ทั้ง2ห้อง	✓			
	6	สายชำระ ทั้ง2ห้อง	✓			
	7	ฝักบัวสายอ่อน (ห้องอาบน้ำ)	✓			
	8	ที่แขวนกระดาษชำระ ทั้ง2ห้อง	✓			
	9	ราวแขวนผ้า	✓			
	10	ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	✓			
	11	อุปกรณ์อื่นๆ	✓			

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[illegible]	
วันที่ :	7-9-67	

หมายเลขเอกสาร	ENG-TL-030
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Sanitary Ware Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำประจำวัน

เดือน พฤศจิกายน /ปี 2567

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ห้องน้ำชาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชักโครก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
อ่างล้างมือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ที่แขวนกระดาษทิชชู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ฝักบัวอาบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
พัดลมดูดอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องน้ำหญิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชักโครก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
อ่างล้างมือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ที่แขวนกระดาษทิชชู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ฝักบัวอาบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
พัดลมดูดอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																														
เวลา	18.00 - 6.00 น.	18.30					21:00						18.30				23:00			18:30											
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																														
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																														

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/12/67.

ภาคผนวก 2

2.6 บันทึกการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Swimingpool daily checklist

บันทึกการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

AKRA

THE MATT

Building : ส่วนกลาง							Location : The matt 101/1				Date : ก.ค. 2567		
วันที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ดูดตระกอน	ตะกอน		ทำความสะอาดถังกรอง	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ค่าPH 7.2-7.6	ค่าCL 1.0-1.5	Press ถังกรอง	เติม กรดเกลือ	เติม Pool Salt	เติม คลอรีน	ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	มาก	น้อย				
1													
2													
3													
4													
5													
6	7.6	1.5					✓		✓	✓			
7									✓				
8													
9	7.6	1.5					✓		✓				
10													
11													
12									✓				
13	7.5	1.5					✓		✓				
14									✓				
15													
16													
17									✓				
18									✓				
19									✓				
20	7.6	1.5					✓		✓				
21													
22									✓				
23	7.6	1.6					✓		✓				
24													
25									✓				
26													
27													
28													
29													
30	7.6	1.6					✓		✓				
31													

Note.

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	1-8-67	2-8-67.

Swimingpool daily checklist

บันทึกการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

AKRA THE MATT

Building : ส่วนกลาง | **Location :** The matt 101/1 | **Date :**

วันที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ดูดตะกอน ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	ตะกอน		ทำความสะอาดถังกรอง	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ค่าPH 7.2-7.6	ค่าCL 1.0-1.5	Press ถังกรอง	เติม กรดเกลือ	เติม Pool Salt	เติม คลอรีน		มาก	น้อย				
1													
2													
3	7.6	1.5					/		/		โจ	ศักดา	
4													
5													
6	7.6	1.5					/		/		โจ	ศักดา	
7													
8	7.6	1.5			25 kg		/		/		โจ	ศักดา	
9													
10													
11													
12													
13	7.6	1.5					/		/		โจ	ศักดา	
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22	7.2	1.5					/		/		ล		
23													
24													
25	7.2	1.5					/		/		โจ	ศักดา	
26													
27													
28													
29	7.2	1.5					/		/		โจ	ศักดา	
30													
31													

Note.

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ศักดา	
วันที่ :	31/8/67	

Swimingpool daily checklist

บันทึกการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

AKRA

THE MATT

Building : ส่วนกลาง							Location : The matt 101/1				Date :		
วันที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ดูดตะกอน	ตะกอน		ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ค่าPH 7.2-7.6	ค่าCL 1.0-1.5	Press ถังกรอง	เติม กรดเกลือ	เติม Pool Salt	เติม คลอรีน	ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	มาก	น้อย				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7	7.2	1.5					✓		✓				
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14	7.2	1.5					✓		✓		✓		
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26	7.2	1.5		✓			✓		✓		✓		
27													
28													
29	7.2	1.5					✓		✓		✓		
30													
31													

Note.

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	30/9/67	

ภาคผนวก 2

2.7 บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Sanitary System Check List

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

AKRA THE MATT

Building : B | Location : The matt ปากเกร็ด | Date: 7 ต.ค. 2567

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (Control Panal)	สถานะการใช้งาน/Status: ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ตู้ควบคุม Wastewater treatment Plant System	1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
	2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	✓			
	3	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
	4	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
	5	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
	6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	7	ตรวจสอบ Relay	✓			
	8	ตรวจสอบการทำงานระบบ Maunal โดยการเปิดใช้งาน	✓			
	9	ตรวจสอบไฟระดับ LOW	✓			
	10	ตรวจสอบไฟระดับ HIGH	✓			
	11	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	✓			

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ตรวจเช็คปั๊ม EJ		ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 397 L2: 400 L3: 393 V.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม EJ-01. (V1) 4.88 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม EJ-01. (V2) 2.35 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม EJ-01. (V3) 5.11 A.	✓			

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (ปั๊มปรับรอบการหมุน)	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-01	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 397 L2: 399 L3: 392 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-01. (V1) 1.92 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-01. (V2) 1.89 A.				
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-01. (V3) 1.90 A.	✓			
ปั๊ม SP-02	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 397 L2: 400 L3: 393 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-02. (V1) 1.80 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-02. (V2) 1.85 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-02. (V3) 1.84 A.	✓			

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (ปั๊มเติมอากาศ)	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SA-01	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 398 L2: 399 L3: 394 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-01. (V1) 5.92 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-01. (V1) 6.42 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-01. (V1) 6.24 A.	✓			
ปั๊ม SA-02	I	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 397 L2: 398 L3: 392 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-02. (V1) 5.74 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-02. (V2) 6.24 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-02. (V3) 6.16 A.	✓			

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (ปั๊มระดับน้ำ)	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-03	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 396 L2: 399 L3: 395 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-03. (V1) 0.60 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-03. (V2) 0.77 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-03. (V3) 0,66 A.	✓			
ปั๊ม SP-04	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 400 L2: 399 L3: 396 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-04. (V1) 0.65 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-04. (V2) 0.66 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-04. (V3) 0.67 A.	✓			

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (ปั๊มระบายน้ำทิ้ง)	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-05	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 397 L2: 399 L3: 395 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-05. (V1) 4.14 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-05. (V2) 4.33 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-05. (V3) 4.46 A.	✓			

Sanitary System Check List

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

AKRA MATT

Building :	Location :	Date:

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (Control Panel)	สถานะการใช้งาน/Status: ปกติ/N	สถานะการใช้งาน/Status: ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-06	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 399 L2: 401 L3: 394 V.				
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-06. (V1) 4.58 A.				
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-06. (V2) 0.86 A.				
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-06. (V3) 4.92 A.				
ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (ปั๊มย่อยละเอียด):	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SA-03	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 398 L2: 399 L3: 392 V.				
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA03. (V1) 2.69 A.				
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA03. (V2) 2.89 A.				
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA03. (V3) 2.73 A.				

หมายเหตุ

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ	[signature]	[signature]
วันที่	5 ก.ค 2567	2-8-67

Sanitary System Check List

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

Building : The MATT 101/1 Location : ลงมาล่าง Date: 28/8/17

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (Control Panal)	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ตู้ควบคุม Wastewater treatment Plant System	1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
	2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	✓			
	3	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
	4	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
	5	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
	6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	7	ตรวจสอบ Relay	✓			
	8	ตรวจสอบการทำงานระบบ Maunal โดยการเปิดใช้งาน	✓			
	9	ตรวจสอบไฟระดับ LOW	✓			
	10	ตรวจสอบไฟระดับ HIGH	✓			
	11	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	✓			

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ตรวจเช็คปั๊ม EJ		ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 229 L2: 230 L3: 230 V.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม EJ-01. (V1) 3.12 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม EJ-01. (V2) 5.17 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม EJ-01. (V3) 3.18 A.	✓		

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (ปั๊มปรับสภาพน้ำ)	สถานะการใช้งาน/Status	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-01	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 229 L3: 229 V.	✓		
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-01. (V1) 0.63 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-01. (V2) 0.65 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-01. (V3) 0.61 A.	✓		
ปั๊ม SP-02	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 229 L2: 229 L3: 230 V.	✓		
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-02. (V1) 0.63 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-02. (V2) 0.65 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-02. (V3) 0.61 A.	✓		

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (บ่อเติมอากาศ)	สถานะการใช้งาน/Status	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SA-01	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 225 L2: 226 L3: 226 V.	✓		
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-01. (V1) 5.82 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-01. (V1) 6.29 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-01. (V1) 6.33 A.	✓		
ปั๊ม SA-02	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 230 L3: 229 V.	✓		
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-02. (V1) 5.72 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-02. (V2) 6.06 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-02. (V3) 5.87 A.	✓		

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (บ่อตะกอนย้อนกลับ)	สถานะการใช้งาน/Status	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-03	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 230 L3: 229 V.	✓		
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-03. (V1) 0.62 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-03. (V2) 0.61 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-03. (V3) 0.67 A.	✓		
ปั๊ม SP-04	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 230 L3: 230 V.	✓		
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-04. (V1) 0.63 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-04. (V2) 0.65 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-04. (V3) 0.18 A.	✓		

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (บ่อระบายน้ำทิ้ง)	สถานะการใช้งาน/Status	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-05	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 230 L3: 229 V.	✓		
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-05. (V1) 4.37 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-05. (V2) 4.50 A.	✓		
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-05. (V3) 4.59 A.	✓		

Sanitary System Check List

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

Building : The MATT 101/1	Location : ส่วนกลาง	Date: 28/8/67

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (Control Panal)			สถานะการใช้งาน/Status: ปกติ/	สถานะการใช้งาน/Status: ไม่ปกติ/X	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-06	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 230 L3: 229		V.	/			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-06. (V1)	4.53	A.	/			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-06. (V2)	4.78	A.	/			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-06. (V3)	4.81	A.	/			
ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (ปั๊มย่อยตะกอน)			สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SA-03	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 230 L3: 229		V.	/			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA03. (V1)	2.32	A.	/			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA03. (V2)	2.81	A.	/			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA03. (V3)	2.80	A.	/			

หมายเหตุ

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลายชื่อ	[signature]	[signature]
วันที่	28/8/67	

Drainage Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำทิ้ง (ลานจอดรถชั้น 1 อาคาร A)

Building : The MATT 101/1	Location : ลานจอดรถ อาคาร A	Date: 28/8/67
Equipment name : No.	Manufacture Motor :	Manufacture Pump :
Rate Power : / RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt : / Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	/			
	Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 228 ST: 230 RT: 229 V	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	/			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 11.59 S: 11.34 T: 11.30 A	/			
	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 11.12 S: 11.31 T: 11.07 A	/			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์	/			
	Noise, vibration motor				
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication system of the motor				
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์	/			
	The insulation of the motor winding				
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	/			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ (leak points)	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	/			
	Leaking pump seal and gasket				
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม	/			
	Noise and vibration of the pump				
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น)	/			
	Lubrication of the pump				
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: :.....PSI	/			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			

OTHER

1	ตรวจสอบบ่อพักกักเก็บน้ำใต้ดิน (Underground water reserve tank)	/			
2	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นล่าง	/			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
ตำแหน่ง :	ช่างซ่อมบำรุง	
วันที่ :	28/8/67	

Sanitary System Check List

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

AKRA MATT

Building : A-B | Location : The MATT 10 11 9 | Date: [illegible]/2567

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (Control Panal)			สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	สถานะการใช้งาน/Status ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-06	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 230 L3: 229		V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-06. (V1)	4.51	A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-06. (V2)	4.76	A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-06. (V3)	4.82	A.	✓			

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (บ่อย่อยละเอียด)			สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SA-03	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 230 L3: 229		V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA03. (V1)	2.31	A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA03. (V2)	2.82	A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA03. (V3)	2.81	A.	✓			

หมายเหตุ

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ	[signature]	[signature]
วันที่	29-9-67	

Sanitary System Check List

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

AKRA MATT

Building : A - B **Location :** The Matt 10/11 **Date:** 5 พฤษภาคม 2567

ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (Control Panal)	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ตู้ควบคุม Wastewater treatment Plant System	1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
	2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	✓			
	3	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
	4	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
	5	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
	6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	7	ตรวจสอบ Relay	✓			
	8	ตรวจสอบการทำงานระบบ Maunal โดยการเปิดใช้งาน	✓			
	9	ตรวจสอบไฟระดับ LOW	✓			
	10	ตรวจสอบไฟระดับ HIGH	✓			
	11	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	✓			
ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ตรวจเช็คปั๊ม		ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 229 L2: 228 L3: 230 V.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม EJ-01. (V1) 3.13 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม EJ-01. (V2) 5.16 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม EJ-01. (V3) 5.18 A.	✓			
ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (บ่อปรับสภาพน้ำ)	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-01	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 229 L3: 229 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-01. (V1) 0.63 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-01. (V2) 0.65 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-01. (V3) 0.61 A.	✓			
ปั๊ม SP-02	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 229 L3: 229 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-02. (V1) 0.63 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-02. (V2) 0.64 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-02. (V3) 0.62 A.	✓			
ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (บ่อเติมอากาศ)	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SA-01	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 226 L2: 225 L3: 226 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-01. (V1) 5.81 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-01. (V1) 6.30 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-01. (V1) 6.32 A.	✓			
ปั๊ม SA-02	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 230 L3: 229 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-02. (V1) 5.71 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-02. (V2) 6.06 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SA-02. (V3) 5.85 A.	✓			
ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (บ่อตะกอนย้อนกลับ)	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-03	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 228 L2: 230 L3: 229 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-03. (V1) 0.61 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-03. (V2) 0.62 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-03. (V3) 0.65 A.	✓			
ปั๊ม SP-04	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 229 L2: 230 L3: 229 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-04. (V1) 0.62 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-04. (V2) 0.63 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-04. (V3) 0.67 A.	✓			
ลำดับ/No.		รายละเอียด/Detail (บ่อระบายน้ำทิ้ง)	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
ปั๊ม SP-05	1	ตรวจสอบระดับแรงดัน L1: 229 L2: 230 L3: 229 V.	✓			
	2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-05. (V1) 4.35 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-05. (V2) 4.51 A.	✓			
		ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊ม SP-05. (V3) 4.58 A.	✓			

Drainage Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำทิ้ง (ลานจอดรถชั้น 1 อาคาร A)

Building : A	Location : The matt 90/1	Date: ธันวาคม/2567
Equipment name : No.	Manufacture Motor :	Manufacture Pump :
Rate Power : / RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt : / Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 398 ST: 401 RT: 397 V	✓			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	✓			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 11.26 S: 11.41 T: 11.48 A เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 11.13 S: 11.45 T: 11.41 A				
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	✓			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	✓			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	✓			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ (leak points)	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	✓			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	✓			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	✓			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: :.....PSI	✓			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			

OTHER

1	ตรวจสอบบ่อพักกักเก็บน้ำใต้ดิน (Underground water reserve tank)	✓			
2	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นล่าง	✓			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
ตำแหน่ง :	ช่างซ่อมบำรุง	
วันที่ :	6-9-67	

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SP-01

เดือน พ.ย. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
จานต่อเพลา																															
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	227	228	229	228	228	229	228	228	228	228	228	227	228	228	229	229	228	228	228	228	228	228	228	228	228	230
	คู่เฟส RS (380 Volts)	397	397	398	398	398	398	397	397	397	397	397	398	398	398	398	398	399	398	398	399	399	398	398	397	397	397	397	398	399	398
	คู่เฟส ST (380 Volts)	397	397	398	398	398	398	397	397	397	397	397	398	398	398	398	398	398	398	398	399	398	398	397	399	399	399	399	399	399	399
	คู่เฟส TR (380 Volts)	399	397	398	398	398	398	397	397	397	397	397	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	397	397	399	399	399	399	399	399	398
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AP SP-1A SLP.....	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7
	เฟส S AP SP-1A SLP.....	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5
	เฟส T AP SP-1A SLP.....	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																														
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ธีรภัทร			ศักดิ์			ธีรภัทร			ศักดิ์			ธีรภัทร			ศักดิ์			ธีรภัทร			ศักดิ์			ธีรภัทร			ศักดิ์	
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			22:00			14:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																														
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																														

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

นายการัณเยศ์ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร SP-02

เดือน พ.ย. 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
จานต่อเพลา																															
ปันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	224	226	227	228	225	226	225	224	226	224	227	226	224	227	226	224	228	227	224	226	224	225	228	224	226	227	226	227	224	226
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	396	399	397	399	398	397	398	397	398	397	399	397	396	398	397	396	398	398	396	398	397	397	396	398	398	397	396	398	396
	คู่เฟส ST (380 Volts)	397	397	397	397	396	396	397	397	397	398	396	399	398	399	398	397	396	396	396	396	399	398	398	398	396	397	399	398	397	397
	คู่เฟส TR (380 Volts)	397	399	396	398	398	397	396	397	396	397	399	398	396	395	396	396	398	397	396	397	399	399	398	396	396	396	396	397	397	398
ปันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AF SP 2.1 SLP.....	1.8	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	1.7	1.8	1.8
	เฟส S AF SP 2.1 SLP.....	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9
	เฟส T AF SP 2.1 SLP.....	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																														
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ช่างฯ			ช่างฯ			ช่างฯ			ช่างฯ			ช่างฯ			ช่างฯ			ช่างฯ			ช่างฯ			ช่างฯ			ช่างฯ	
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			22:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																														
กบกวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																														

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
12 ธ.ค. 2567

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
1/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2666

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร 6P-03

เดือน พ.ย. /0 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
ตาระบี่และลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
จานต่อเพลา																															
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	224	226	227	225	224	226	225	224	222	226	225	227	224	228	226	225	229	224	227	226	225	228	227	226	228	224	225	228	226	227
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	396	396	395	398	397	398	397	398	398	397	398	395	399	398	396	398	396	396	398	399	397	399	396	396	398	397	399	398	397
	คู่เฟส ST (380 Volts)	396	396	398	397	396	397	397	398	398	399	396	396	397	397	397	397	397	398	396	397	395	396	399	398	397	399	397	396	398	395
	คู่เฟส TR (380 Volts)	397	399	395	397	397	398	396	399	396	399	395	396	399	396	395	398	395	397	396	395	397	395	395	397	395	399	399	398	398	395
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AF SP 1.3 / SLP.....	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.2	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6
	เฟส S AF SP 1.5 / SLP.....	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6
	เฟส T AF SP 1.2 / SLP.....	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																														
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ไพรัช			ไพรัช			ไพรัช			ไพรัช			ไพรัช			ไพรัช			ไพรัช			ไพรัช			ไพรัช			ไพรัช	
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																														
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																														

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
9 ธ.ค. 2567

นายการัณย์ศุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SP-04

เดือน พ.ย. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																														
จานต่อเพลา																															
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	224	225	227	228	227	226	224	228	227	226	225	227	228	226	227	225	226	226	227	226	224	226	227	224	225	225	227	228	226
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	397	399	398	395	396	398	397	395	397	398	397	398	397	398	399	397	398	397	398	397	398	399	398	396	397	399	396	399	398
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	397	398	398	397	398	397	397	398	397	396	396	398	399	397	398	397	396	398	396	399	397	396	397	398	397	398	398
	คู่เฟส TR (380 Volts)	396	396	398	395	397	395	397	395	396	398	396	399	395	398	398	396	395	399	396	396	398	397	396	395	398	396	396	397	398	399
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AP / SP.1.9 / SLP.....	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
	เฟส S AP SP.1.9 SLP.....	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
	เฟส T AP SP.1.9 SLP.....	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																														
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยธร			ชัยธร			ชัยธร			ชัยธร			ชัยธร			ชัยธร			ชัยธร			ชัยธร			ชัยธร			ชัยธร	
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			11:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																														
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																														

หมายเหตุ ✓ ปกติ

x ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2666

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SP-05

เดือน มี.ค. / 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	224	227	226	228	226	227	224	228	225	226	227	228	224	226	227	225	228	224	225	224	226	228	225	224	228	225	224	228	226	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	397	398	397	399	398	399	396	399	396	398	397	398	395	397	398	396	397	396	398	396	396	397	399	397	399	396	398	398	398	
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	396	399	397	398	397	396	397	398	398	398	397	399	396	397	399	397	399	397	398	397	396	399	398	395	396	396	396	399	396	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	399	399	398	397	396	398	397	396	397	398	396	399	398	399	399	397	399	399	398	397	399	396	395	397	398	396	399	396	396	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AP SP 5 / SLP	4.18	4.1	4.3	4.3	4.1	4.4	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.6	4.7	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6	4.4	4.6	4.6	4.6	4.1	4.2	4.1	4.2	
	เฟส S AI SP 5 / SLP	4.42	4.3	4.4	4.4	4.2	4.3	4.6	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.4	4.4	4.6	4.6	4.3	4.3	4.3	4.1	4.6	4.5	4.3	4.3	4.6	4.2	4.1	4.2	4.2	
	เฟส T AI SP 5 / SLP	4.46	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6	4.6	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3	4.6	4.6	4.6	4.4	4.2	4.6	4.3	4.6	4.4	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:06			14:00			23:09			14:00			23:00			24:09			22:09			14:09			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
12 ธ.ค. 2567

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67.

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2666

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SP-01

เดือน ธ.ค. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
วัดกำลังไฟฟ้า	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	224	225	226	228	227	225	226	228	227	224	226	228	225	227	226	224	226	228	226	224	226	227	228	224	225	226	227	228	224	226	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	397	398	397	396	397	399	396	399	398	397	396	396	398	398	397	399	397	398	397	399	396	399	398	398	398	396	396	397	399	
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส ST (380 Volts)	397	396	398	396	398	397	398	398	397	396	397	398	397	397	398	398	397	396	399	396	398	397	397	395	396	398	396	399	396	398	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	396	398	398	399	397	398	396	396	396	396	398	397	399	397	397	396	395	399	396	398	399	397	395	397	397	397	399	398	398	396	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AF SP5 / SLP	4.4	4.7	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.4	4.9	4.6	4.6	4.7	4.7	4.4	4.3	4.2	4.4	4.6	4.7	4.8	4.7	4.6	4.7	4.8	
	เฟส S AF SP5 / SLP	4.7	4.7	4.4	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.7	4.4	4.5	4.7	4.7	4.5	4.8	4.6	4.6	4.8	4.6	4.3	4.4	4.4	4.4	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	
	เฟส T AF SP5 / SLP	4.7	4.7	4.3	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	4.4	4.6	4.3	4.4	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.4	4.3	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	4.8	4.7	4.6	4.7	
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช			ชัยรัช	
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

x ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
T 2 S.A. 2567

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2666

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร EJ-01

เดือน พ.ย. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวล์ท)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	228	224	225	227	226	224	228	226	225	227	224	228	226	225	227	224	228	226	227	224	226	227	228	225	226	224	226	228	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	397	398	399	399	398	397	399	398	397	396	396	396	398	396	398	396	395	396	396	398	398	397	396	397	398	398	396	397	396	
	คู่เฟส ST (380 Volts)	396	396	396	398	396	398	398	396	396	398	396	395	396	398	398	399	397	398	397	397	397	398	398	396	398	397	396	396	396	398	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	397	398	397	396	397	398	396	396	398	396	397	398	396	397	395	397	395	396	399	398	395	398	397	397	396	399	397	397	398	397	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AF / SP 5 / SLP.....	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.9	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	4.8	4.7	4.9	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.6	4.6	
	เฟส S AP / SP 5 / SLP.....	4.9	4.9	4.8	4.6	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.9	4.8	4.7	4.9	4.9	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	
	เฟส T AF / SP 5 / SLP.....	4.95	4.9	4.8	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.9	4.8	4.8	4.9	4.7	4.9	4.9	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.6	4.7	4.6	4.7	
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยฯ			ตั้ง			ชัยฯ			ตั้ง			ชัยฯ			ตั้ง			ชัยฯ			ตั้ง			ชัยฯ			ตั้ง		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
12 ธ.ค. 2567

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SA-01

เดือน พ.ย. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
อาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	224	224	228	227	226	226	227	224	228	226	226	227	225	224	226	228	227	226	224	229	226	227	224	228	226	226	227	224	228	229	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	396	396	397	396	396	398	396	398	397	397	397	398	398	396	398	396	398	397	396	397	398	398	396	397	396	398	398	396	397	396	
	คู่เฟส ST (380 Volts)	397	398	399	396	398	398	399	396	395	398	397	396	397	393	398	397	396	397	396	398	398	397	399	396	398	397	396	399	396	397	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	397	396	397	397	397	398	397	396	396	399	397	397	397	397	396	397	396	398	398	397	396	398	398	397	398	397	398	396	395	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AI SP 1 / SLP.....	5.6	6.1	6.2	6.6	5.8	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	6.2	5.7	6.1	6.1	6.1	5.9	6.1	6.2	5.7	5.6	5.8	5.6	6.1	6.2	5.8	6.2	6.2	5.6	5.8	6.1	
	เฟส S AI SP 1 / SLP.....	5.7	6.1	5.7	5.7	5.9	5.6	5.6	5.6	5.8	5.7	6.1	5.7	6.1	6.2	5.7	5.8	6.2	6.2	5.7	6.6	5.8	5.6	6.4	6.1	5.9	6.1	6.2	5.6	5.8	6.2	
	เฟส T AP SP 1 / SLP.....	6.1	6.2	5.9	5.8	6.1	6.1	5.9	5.9	5.8	5.9	6.1	5.9	6.2	5.8	5.9	5.9	6.1	6.2	6.1	5.9	5.8	5.7	6.3	6.3	5.9	6.1	6.1	5.8	5.9	6.2	
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชินวัฒ			ศักดิ์			ชินวัฒ			ศักดิ์			ชินวัฒ			ศักดิ์			ชินวัฒ			ศักดิ์			ชินวัฒ			ศักดิ์		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร 1 2 ธ.ค. 2567

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SA - 02

เดือน ก.ย. / 0 6

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	228	224	227	225	226	228	224	227	226	227	226	226	228	223	225	227	226	224	228	227	230	227	226	224	228	227	226	226	224	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	396	395	398	393	397	397	396	398	396	397	398	396	398	395	397	395	398	396	396	398	395	396	398	399	396	393	398	399	396	
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส ST (380 Volts)	397	397	398	396	397	398	395	396	398	397	398	398	396	399	397	396	399	397	397	397	396	399	396	398	396	395	395	397	397	398	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	395	396	397	397	395	398	396	397	396	398	399	395	396	399	398	399	398	398	399	398	397	397	396	399	397	397	397	393	397	393	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AF SP 9 / SLP	5.4	5.3	5.4	5.4	5.3	6.1	5.8	5.8	5.8	5.8	6.9	5.4	5.5	5.3	5.6	5.6	5.4	5.4	5.3	5.4	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	
	เฟส S AF SP 9 / SLP	5.7	5.7	5.6	5.6	5.7	6.2	5.9	5.8	5.7	5.7	5.8	5.7	5.7	5.7	6.1	6.1	5.9	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.8	
	เฟส T AF SP 9 / SLP	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	6.1	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.9	5.7	5.3	5.4	5.9	5.4	5.8	5.7	5.8	5.8	5.7	5.6	5.9	5.8	5.7	6.1	6.2	6.1	5.9	
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร		ช่างอาคาร	
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	22:00		14:00		23:00		14:00		23:00		14:00		23:00		14:00		23:00		14:00		23:00		14:00		23:00		14:00			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

x ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
12 ธ.ค. 2567

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SA-03

เดือน A.ย. ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	227	228	226	227	227	228	229	226	226	226	226	227	227	227	227	227	226	227	227	227	227	227	226	227	226	227	226	226	
	คู่เฟส RS (380 Volts)	396	396	396	398	396	396	396	398	396	396	396	396	397	398	396	396	398	398	398	397	398	398	396	398	398	398	397	398	398	398	
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส ST (380 Volts)	396	398	396	398	397	396	396	398	398	398	398	398	396	397	398	396	398	398	398	397	398	398	398	398	398	398	399	398	398	398	
	คู่เฟส TR (380 Volts)	396	396	396	396	398	396	396	396	396	398	398	398	396	395	396	398	398	396	396	398	398	398	398	399	398	398	398	398	399	399	
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AI SR 3.6 / SLP.....	2.5	2.4	2.5	2.6	2.7	2.5	2.5	2.5	2.4	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	
	เฟส S A SR 3.6 / SLP.....	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.6	
	เฟส T AP SR 3.6 / SLP.....	2.6	2.6	2.4	2.7	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.8	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยรัฐ			ตั้ง			ชัยรัฐ			ตั้ง			ชัยรัฐ			ตั้ง			ชัยรัฐ			ตั้ง			ชัยรัฐ			ตั้ง		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

x ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
7 ต.ค. 2567

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/10/67

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2686

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SP-01

เดือน ตุลาคม /ปี 2567

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
อาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
มันที่กแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	229	229	228	228	228	228	226	228	227	228	228	228	226	226	226	228	228	228	227	227	227	225	228	227	227	226	228	227	227	225	22
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	396	398	398	398	398	397	397	397	397	397	397	398	398	398	398	398	398	396	398	396	396	397	397	3
(Volts / โวลัท)	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	397	399	398	398	398	397	397	397	397	397	397	398	398	398	398	398	397	398	398	396	397	397	397	3
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	397	397	397	397	398	397	399	396	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	396	396	397	397	397	398	398	397	397	397	397	3
	เฟส R AP.....A / SP.....A / SLP.....	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6	1.8	1.9	2.0	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.
มันที่กกระแสไฟฟ้า	เฟส S AP.....A / SP.....A / SLP.....	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	1.
(Amp. / แอมป์)	เฟส T AP.....A / SP.....A / SLP.....	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.5	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยรัช			ตุ๊			ตุ๊			ชัยรัช			ตุ๊			ชัยรัช			ตุ๊			ชัยรัช			ตุ๊			ชัยรัช		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 – 6.00 น.	23:00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/11/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 มี.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SP-02

เดือน ต.ค. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	227	227	226	228	226	228	227	228	228	227	226	226	226	228	228	228	227	227	227	227	228	228	228	226	228	224	227	228	22
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	397	398	398	398	398	397	396	398	398	398	398	397	397	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	397	397	396	39
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	397	398	398	398	398	399	396	397	398	398	398	397	397	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	398	396	396	397	397	396	39
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	397	398	398	398	398	398	396	399	398	398	398	398	397	397	397	397	397	397	397	397	398	398	397	396	397	396	396	397	397	39
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AP.....A / SP.....A / SLP.....	1.7	1.9	1.7	1.6	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.4	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7
	เฟส S AP.....A / SP.....A / SLP.....	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.9	1.6	2.0	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.5	1.8	1.7	1.7
	เฟส T AP.....A / SP.....A / SLP.....	1.7	1.8	1.8	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	นิธิ			ต้น			ต้น			นิธิ			ต้น			นิธิ			ต้น			นิธิ			ต้น			นิธิ			
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/11/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 พ.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2666

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SP-03

เดือน ต.ค. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	226	227	228	226	227	228	228	228	226	226	226	228	227	228	227	227	227	228	227	227	226	228	227	227	227	228	228
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	397	398	397	398	397	398	398	398	398	397	397	397	397	397	397	398	398	398	398	398	398	398	397	398	397	397	397	397
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	399	398	398	396	398	398	398	398	398	397	397	397	397	398	397	398	398	398	398	398	397	398	396	398	398	398	399	397
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	397	396	397	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	398	396	397	397	397	398	396	397	396	396	396	397
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AP 1.3 / SP 1.3 / SLP	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	1.2	1.1	1.2	0.6	0.7	0.6	1.2	1.2	1.2	1.1	0.7	0.8	1.2	1.2	1.2	1.1	0.7	1.2	1.1	0.6	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8
	เฟส S AP 1.3 / SP 1.3 / SLP	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	1.2	1.1	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
	เฟส T AP 1.3 / SP 1.3 / SLP	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.4	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.1
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	นิรุจ			ณัฐ			ณัฐ			นิรุจ			วิทย์			นิรุจ			ณัฐ			นิรุจ			ณัฐ			วิทย์		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			20.00			14:00			22.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

x ไม่ปกติ

นายการัณย์ธุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
9/11/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 พ.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SP-04

เดือน ธ.ค. /0 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซึม	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
วัดที่กำแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	228	228	228	226	228	228	228	228	226	226	226	226	227	226	227	227	227	226	226	227	227	226	228	228	227	228	22
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	396	398	396	398	398	397	397	397	397	397	396	398	398	398	398	398	398	398	396	397	396	397	397	398	39
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	396	399	397	398	397	397	397	397	397	398	397	398	398	398	398	398	398	397	398	398	396	397	397	398	39
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	399	398	398	398	396	397	397	398	398	397	398	398	398	398	398	397	396	396	396	398	398	397	398	398	397	397	398	398	39
	เฟส R AP.___ / SP1.3 / SLP.___	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	1.2	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	1.2	0.5	0.7	0.8	0.6	0.
บันทึกกระแสไฟฟ้า	เฟส S AP.___ / SP1.3 / SLP.___	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.7	1.2	0.7	0.8	0.7	0.8	0.
(Amp. / แอมป์)	เฟส T AP.___ / SP1.3 / SLP.___	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชิตร			ตน			ตน			ชิตร			ตน			ชิตร			ตน			นิตร			ตน			ชิตร			
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

x ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2666

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SP-05

เดือน มี.ค. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซึม	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	227	228	228	226	228	227	228	228	228	226	226	226	228	228	228	227	227	227	228	228	228	226	228	227	228	228	228	228
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	396	397	398	398	398	397	397	397	397	397	397	398	398	398	398	398	398	397	397	396	398	398	398	397
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	399	398	398	397	397	398	396	398	398	396	398	397	397	397	397	397	398	398	398	398	398	398	398	398	396	396	398	397	398	397
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	396	398	398	397	397	398	398	398	398	398	398	397	397	397	397	397	398	398	397	397	398	397	397	397
	เฟส R AP.4.4 / SP.5 / SLP.4.4	4.4	4.6	4.5	4.3	4.3	4.2	4.7	4.6	4.7	4.2	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.1	4.2	4.1	4.6	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2
บันทึกกระแสไฟฟ้า	เฟส S AP.4.3 / SP.5 / SLP.4.4	4.3	4.8	4.6	4.2	4.3	4.4	4.3	4.6	4.6	4.4	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5	4.2	4.4	4.3	4.2	4.7	4.7	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.2	4.3	4.4	4.4
(Amp. / แอมป์)	เฟส T AP.4.4 / SP.5 / SLP.4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	4.2	4.5	4.5	4.5	4.1	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.1	4.3	4.4	4.7	4.5	4.7	4.5	4.2	4.7	4.2
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ช่าง5			ช่าง6			ช่าง2			ช่าง5			ช่าง6			ช่าง5			ช่าง6			ช่าง5			ช่าง6			ช่าง5		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

x ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 มี.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2666

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SP. 06

เดือน 11-ก.ค. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	229	228	227	228	226	227	228	228	228	226	226	226	226	228	228	227	227	227	228	228	228	225	226	226	228	228	228	229
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	396	398	396	398	398	398	398	398	397	397	397	398	398	399	398	398	398	398	397	398	396	398	396	396	396	398	397
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	396	397	396	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	399	398	398	398	398	396	398	398	398	398
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	396	398	399	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	396	396	398	396	397	398	398	397	398	397	397	397
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AP.....5 / SP.....5 / SLP.....	4.3	4.4	4.2	4.9	4.6	4.5	4.7	4.5	4.9	4.6	4.4	4.1	4.4	4.4	4.4	4.2	4.3	4.1	4.5	4.5	4.5	4.1	4.2	4.1	4.3	4.2	4.0	4.1	4.4	4.1	4.4
	เฟส S AP.....5 / SP.....5 / SLP.....	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.2	4.8	4.2	4.7	4.3	4.2	4.7	4.7	4.7	4.1	4.5	4.2	4.8	4.8	4.8	4.3	4.4	4.3	4.5	4.3	4.4	4.2	4.3	4.2	4.4
	เฟส T AP.....5 / SP.....5 / SLP.....	4.6	4.4	4.3	4.4	4.3	4.4	4.3	4.2	4.5	4.6	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.5	4.7	4.1	4.3	4.3	4.3	4.5	4.6	4.4	4.8	4.6	4.7	4.3	4.4	4.1	4.4
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	นิรช			ณัฐ			ณัฐ			นิรช			ณัฐ			นิรช			ณัฐ			นิรช			ณัฐ			นิรช		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
ก 3 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร EJ - 01

เดือน พ.ย. / ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	228	228	228	227	228	226	228	228	228	226	226	226	229	226	228	227	227	227	228	228	228	226	228	227	227	226	228	228
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	399	398	398	396	398	398	398	398	397	397	397	398	398	398	398	398	398	398	398	396	398	396	398	399	398	398	398
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	396	398	398	398	396	397	396	398	398	396	398	397	397	397	398	398	398	398	398	398	396	396	397	399	396	396	398	398	396	396
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	399	397	399	398	398	398	398	398	398	398	398	398	396	396	396	397	397	396	398	397	397	396	398	398	398
	เฟส R AP.4.6 / SP.5 / SLP.4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.2	4.5	4.9	4.6	4.1	4.2	4.7	4.7	4.7	4.1	4.2	4.1	4.5	4.5	4.5	4.6	4.7	4.6	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	4.3	4.1
บันทึกกระแสไฟฟ้า	เฟส S AP.4.4 / SP.5 / SLP.4.4	4.2	4.3	4.2	4.4	4.6	4.4	4.4	4.8	4.5	4.6	4.4	4.3	4.5	4.6	4.6	4.1	4.3	4.3	4.7	4.7	4.7	4.5	4.3	4.4	4.5	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2
(Amp. / แอมป์)	เฟส T AP.4.4 / SP.5 / SLP.4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.7	4.4	4.3	4.4	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.7	4.6	4.7	4.1	4.1	4.6	4.4
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงคำ M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงคำ A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยรัช			ศักดิ์			ศักดิ์			ชัยรัช			ศักดิ์			ชัยรัช			ศักดิ์			ชัยรัช			ศักดิ์			ชัยรัช		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18:00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
ก 3 ธ.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2666

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SA-01

เดือน พ.ค. ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	229	228	228	228	228	226	228	228	228	227	228	226	226	226	228	228	227	227	227	227	227	226	227	227	226	228	228	227	228	228
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	397	398	398	398	396	399	399	398	398	398	398	398	398	397	396	398	398	398	396	398	396	396	398	396	399	398	398	397
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	398	397	398	398	398	398	398	398	396	396	398	397	397	397	397	397	397	396	398	396	396	398	398	396
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	397	396	398	398	394	398	397	397	397	397	397	397	397	397	397	398	398	398	397	398	396	398	398	398	398
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AP.....A / SP.....A / SLP.....	5.6	6.1	6.2	5.7	5.9	5.7	5.8	5.9	5.3	5.1	5.1	5.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.4	6.3	6.3	6.3	6.1	7.1	6.9	6.9	6.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.4
	เฟส S AP.....A / SP.....A / SLP.....	5.6	6.2	6.4	5.8	6.1	6.1	6.0	6.2	6.2	6.1	6.1	6.3	5.7	5.7	5.7	6.3	6.2	6.3	5.9	6.9	6.9	6.3	6.8	6.7	6.1	6.2	6.7	7.2	7.3	7.1	7.3
	เฟส T AP.....A / SP.....A / SLP.....	5.7	5.9	6.3	5.9	5.8	5.7	6.7	6.7	5.7	6.1	6.2	5.7	6.0	6.0	6.0	6.3	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.2	6.7	7.1	6.3	6.5	6.8	7.1	7.5	7.1	7.1
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยรัช			ณัฐ			ณัฐ			ชัยรัช			ณัฐ			ชัยรัช			ณัฐ			ชัยรัช			ณัฐ			ชัยรัช		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
๓ ม.ค. ๒๕๖๘

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SA-02

เดือน ต.ค. /10 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
กินกึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	228	229	228	228	227	228	226	228	229	226	226	226	226	228	227	226	227	227	227	225	228	227	227	226	228	228	227	228	225
	ตู้เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	399	398	398	397	396	397	398	397	398	397	397	397	397	397	397	396	396	396	396	396	396	396	398	396	396	396	398	397
(Volts / โวลท์)	ตู้เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	399	398	398	398	396	398	398	397	398	398	398	398	398	398	398	396	396	396	397	397	397	396	398	397	397	398	398	397
	ตู้เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	396	396	398	396	398	398	398	398	398	398	397	397	397	398	398	398	397	397	397	398	398	398	398	398	398	397
	เฟส R AP..... / SP.....9 / SLP.....	5.3	5.4	5.9	5.7	5.7	6.1	5.3	4.9	4.7	4.6	5.3	5.2	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	5.1	4.7	4.7	4.7	4.6	4.9	4.7	4.7	4.5	4.6	4.7	4.6	4.7	4.5
บันทึกกระแสไฟฟ้า	เฟส S AP..... / SP.....9 / SLP.....	5.4	5.6	5.9	5.8	5.9	6.2	5.0	5.6	5.2	4.6	5.4	5.4	4.8	4.8	4.8	5.2	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	4.9	4.9	4.6	4.8	4.7	4.7	4.8	4.7
(Amp. / แอมป์)	เฟส T AP..... / SP.....9 / SLP.....	5.3	5.7	6.1	5.9	5.9	6.1	5.3	5.2	5.6	4.9	5.3	5.3	4.6	4.6	4.6	4.9	5.1	5.4	4.9	4.9	4.9	5.3	5.4	5.1	5.1	4.9	4.8	4.6	4.8	4.7	4.6
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	นิรุจ			ศักดิ์			ศักดิ์			นิรุจ			ศักดิ์			นิรุจ			ศักดิ์			นิรุจ			ศักดิ์			นิรุจ		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00			23.00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
ก 3 มค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 011
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

ชื่อเครื่องจักร SA-03

เดือน ต.ค. /ปี 67

รายละเอียด		วันที่ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	เครื่องสูบน้ำ																															
จานต่อเพลา																																
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	229	228	228	228	228	226	226	227	228	228	228	226	226	226	229	228	228	227	227	227	228	228	227	227	226	226	227	226	227	225
	คู่เฟส RS (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	398	396	399	398	398	398	398	398	398	398	398	397	396	396	396	398	398	398	396	398	396	397	397	398	397
	คู่เฟส ST (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	396	397	397	398	397	397	397	397	397	398	398	398	396	396	396	398	398	398	396	398	396	398	397	397	397
	คู่เฟส TR (380 Volts)	398	398	398	398	398	398	397	396	396	397	396	396	397	398	397	397	397	397	398	398	398	398	398	397	396	398	398	397	397	397	397
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R AP 2.6 / SP 2.6 / SLP.....	2.5	2.5	2.7	2.5	2.4	2.2	2.3	3.1	2.9	2.5	2.5	2.4	2.9	2.9	2.9	2.7	2.8	2.6	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.7	2.9	2.8	3.1	2.8
	เฟส S AP 2.6 / SP 2.6 / SLP.....	2.4	2.6	2.7	2.6	2.5	2.6	2.6	2.7	3.2	2.4	2.4	2.3	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.4	2.9	2.9	2.9	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.1	2.9	3.1	2.8
	เฟส T AP 2.6 / SP 2.6 / SLP.....	2.4	2.5	2.8	2.7	2.4	2.7	2.4	2.6	2.7	2.6	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.9	2.8	2.5	2.5	2.5	2.8	2.7	3.1	3.1	2.9	3.2	2.7	2.9	2.9	2.8
ตำแหน่ง	ด้วยมือ (ลงค่า M)																															
การเดินเครื่อง	อัตโนมัติ (ลงค่า A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ			ชัยรัฐ		
เวลา	ตรวจสอบ 1 รอบ/วัน 18.00 - 6.00 น.	23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00			23:00			14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/11/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
ก 3 บค 2588

ภาคผนวก 2

2.8 บันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มบันทึกมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงส่วนกลาง

AKRA THE MATT

Building : A | Location : The matt 101/1 | Date: ก.ค 2567

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่ .....

Date วันที่	Time เวลา	กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส			ค่าแรงดันไฟฟ้า			ค่าแรงดันไฟฟ้า							
		I1	I2	I3	U1	U2	U3	V1	V2	V3	Vavg	Iavg	P tot	E Del	ผู้ตรวจ
		A.	A.	A.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	mA	kW	Wh	
1	9.29	53.70	31.11	40.20	394.66	404.47	396.68	229.04	230.96	230.31	230.00	41.29	15.16	495.55	
2	9.05	30.72	41.93	31.00	395.28	397.35	393.84	227.38	229.17	228.41	228.65	37.00	24.72	426.24	Bas
3	9.09	43.82	34.35	39.58	395.23	397.61	393.45	227.19	229.41	228.56	228.50	38.16	2642	427.74	
4	9.25	37.04	31.79	34.62	399.33	401.22	398.01	229.55	231.45	230.21	230.51	32.19	21.06	427.31	
5	9.33	38.11	28.82	31.42	397.11	399.33	395.80	228.35	230.28	229.53	229.33	33.40	22.37	428.12	
6	9.02	41.28	34.31	44.57	395.54	397.90	394.19	227.46	229.42	228.61	228.57	43.55	29.72	428.72	
7	08:49	66.74	44.40	49.55	396.32	399.24	396.85	227.97	230.32	229.48	229.17	49.51	30.01	429.37	
8	9.08	39.86	25.64	29.22	395.29	397.06	393.48	227.08	229.17	228.05	228.14	36.68	24.60	430.16	
9	9.20	31.53	34.94	33.98	397.11	399.56	396.41	229.01	230.65	229.85	229.66	35.50	23.67	430.41	
10	9.40	38.88	32.00	44.87	396.71	398.01	394.76	227.95	229.62	228.42	228.54	35.01	25.63	431.46	
11	9.11	27.29	28.64	48.85	395.79	397.23	394.22	227.92	229.32	228.20	228.48	31.12	23.31	432.05	
12	08:48	44.38	29.02	22.85	397.63	399.29	396.14	228.71	230.55	229.57	229.79	32.20	21.90	433.67	
13	9.09	49.14	31.49	41.05	394.74	396.94	393.87	227.91	229.03	228.53	228.16	43.12	29.72	433.24	
14	08:30	58.96	30.07	49.96	395.12	397.49	393.00	227.87	229.49	228.43	228.29	35.99	25.86	433.86	
15	9.20	32.36	24.29	21.05	399.46	400.69	397.80	229.72	231.57	230.55	230.55	34.49	9633	434.10	
16	9.20	24.63	20.67	31.77	399.40	400.69	397.30	229.99	231.47	230.66	230.45	30.80	15.40	435.19	
17	08:48	40.98	29.98	33.14	395.9	397.27	393.81	227.51	229.02	228.23	228.46	29.85	22.11	435.88	
18	08:49	35.91	26.66	35.01	396.89	399.01	395.54	228.6	230.11	229.25	228.99	42.02	28.31	436.57	
19	09:06	39.99	29.60	44.08	398.19	400.54	396.79	228.95	230.74	230.07	229.83	38.85	26.22	436.98	
20	9.09	42.64	38.25	42.39	394.64	398.01	393.12	226.82	228.89	228.08	227.89	42.89	3130	437.54	
21	9.12	55.83	40.58	48.96	396.20	398.29	394.90	227.12	229.67	228.94	228.58	51.35	35.21	437.80	
22	08:39	37.62	37.57	43.24	397.35	399.86	395.85	228.49	230.61	229.88	229.44	38.61	25.72	438.84	
23	08:54	39.80	22.80	22.33	396.66	398.38	395.22	227.96	229.00	228.12	228.28	33.43	16.78	439.98	
24	9.18	31.20	24.44	42.01	397.60	399.86	396.49	228.74	230.25	229.28	229.42	35.86	26.33	440.10	
25	08:57	38.91	24.18	43.89	397.47	399.42	395.71	228.73	230.35	229.65	229.90	40.51	27.66	440.81	
26	9.18	36.25	21.39	28.51	396.72	398.64	395.02	228.02	229.96	229.08	229.03	25.12	13.14	441.30	
27															
28															
29															
30	9.09	37.36	30.94	44.58	398.61	399.62	396.66	228.02	230.77	230.09	229.85	37.41	24.18	443.92	
31	9.26	34.62	27.50	43.46	394.19	396.96	392.19	227.06	228.77	228.12	227.81	36.38	21.14	444.47	

Note

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ		
วันที่	1-8-67	2-8-67

Drainage Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำทิ้ง (ลานจอดรถชั้น 1 อาคาร A)

Building : A	Location : The matt 101/1	Date: 17 ก.ค 2567
Equipment name : No.	Manufacture Motor :	Manufacture Pump :
Rate Power : / RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt : / Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม	✓			
	Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 393 ST: 395 RT: 394 V	✓			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
10	ตรวจสอบจุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electical connectors)	✓			

Motor & PUMP

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ 1 R: 11.51 S: 11.50 T: 11.38 A	✓			
	เช็คกระแสของมอเตอร์ 2 R: 11.39 S: 11.60 T: 11.39 A	✓			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์	✓			
	Noise, vibration motor	✓			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น)	✓			
	Lubrication system of the motor	✓			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์	✓			
	The insulation of the motor winding	✓			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์ (Device of the moter)	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ (leak points)	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม	✓			
	Leaking pump seal and gasket	✓			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม	✓			
	Noise and vibration of the pump	✓			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น)	✓			
	Lubrication of the pump	✓			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: :.....PSI				
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			

OTHER

1	ตรวจสอบบ่อพักกักเก็บน้ำใต้ดิน (Underground water reserve tank)	✓			
2	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นล่าง	✓			

Note :

	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย:
ลงชื่อ :	[illegible]	[illegible]
ตำแหน่ง :	ช่างซ่อมบำรุง	
วันที่ :	16/ก.ค./2567	2-8-67

Main Distribution Board Check List (MDB.)

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

AKRA

THE MATT

Building : A	Location : The matt เอ1/1	Date: ก.ค 2567
Manufacture Engine :	Voltage :	

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
Main Disbution Board (MDB.)					
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room)	✓			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง (Ventilation system)	✓			
3	สภาพภายนอกตู้ (MDB Panel)	✓			
4	สภาพภายในตู้ (Inside MDB Panel)	✓			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
6	เครื่องวัด Metering Analog	✓			
7	เครื่องวัด Metering Digital	✓			
8	Main ACB.	✓			
9	Main Micrologic Trip Unit	✓			
10	Main Circuit Breaker	✓			
11	Main Mould Case Circuit breaker	✓			
12	สภาพบัสบาร์ (Busbar)	✓			
13	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	✓			
14	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)	✓			
Emergency Main Distribution Board (EMDB.)					
1	สภาพภายนอกตู้ (EMDB Panel)	✓			
2	สภาพภายในตู้ (Inside EMDB Panel)	✓			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
4	เครื่องวัด Metering Analog	✓			
5	เครื่องวัด Metering Digital	✓			
6	สภาพบัสบาร์ (Butbars)	✓			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	✓			
8	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)	✓			
9	ระบบควบคุม (Control system)	✓			
Cap Bank					
1	เครื่องวัด Power Factor Control	✓			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
3	สภาพปุ่มกด (Push Putton Switch)	✓			
4	สภาพฟิวส์ลิงค์ (HRC Fuse Link)	✓			
5	ฐานฟิวส์ (Base Fuse)	✓			
6	Magnetic Contactor	✓			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	✓			

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ตาสิทร์	
วันที่ :	5/ก.ค/2567	5-8-67.

Main Distribution Board Check List (MDB.)

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

AKRA THE MATT

Building : B	Location : The matt ขอนแก่น	Date: วัน ที่ 2567
Manufacture Engine :	Voltage :	

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
Main Disbution Board (MDB.)					
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room)	✓			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง (Ventilation system)	✓			
3	สภาพภายนอกตู้ (MDB Panel)	✓			
4	สภาพภายในตู้ (Inside MDB Panel)	✓			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
6	เครื่องวัด Metering Analog	✓			
7	เครื่องวัด Metering Digital	✓			
8	Main ACB.	✓			
9	Main Micrologic Trip Unit	✓			
10	Main Circuit Breaker	✓			
11	Main Mould Case Circuit breaker	✓			
12	สภาพบัสบาร์ (Busbar)	✓			
13	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	✓			
14	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)	✓			
Emergency Main Distribution Board (EMDB.)					
1	สภาพภายนอกตู้ (EMDB Panel)	✓			
2	สภาพภายในตู้ (Inside EMDB Panel)	✓			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
4	เครื่องวัด Metering Analog	✓			
5	เครื่องวัด Metering Digital	✓			
6	สภาพบัสบาร์ (Butbars)	✓			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	✓			
8	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)	✓			
9	ระบบควบคุม (Control system)	✓			
Cap Bank					
1	เครื่องวัด Power Factor Control	✓			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
3	สภาพปุ่มกด (Push Putton Switch)	✓			
4	สภาพฟิวส์ลิงค์ (HRC Fuse Link)	✓			
5	ฐานฟิวส์ (Base Fuse)	✓			
6	Magnetic Contactor	✓			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	✓			

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	อภิชาติ์	
วันที่ :	5/ก.ค./2567	2-8-67

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มบันทึกมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงส่วนกลาง

AKRA THE MATT

Building : B | Location : The matt 101/1 | Date: ก.ค. 2567

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่ .....

Date วันที่	Time เวลา	กระแสไฟฟ้า			ค่าแรงดันไฟฟ้า			ค่าแรงดันไฟฟ้า							
		I1	I2	I3	U1	U2	U3	V1	V2	V3	Vavg	Iavg	P tot	E Del	ผู้ตรวจ
		A	A	A	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	mA	kW	Wh	
1	9.34	08.16	36.04	38.10	397.63	399.22	395.44	229.28	229.90	229.30	229.62	31.12	20.92	4559.24	
2	9.22	32.80	26.31	33.99	399.07	401.22	397.11	229.36	230.09	230.22	230.04	31.57	23.75	4560	
3	9.11	26.03	40.76	30.30	395.29	397.35	393.42	227.07	228.66	228.02	227.71	27.14	19.81	4536.71	
4	9.29	21.32	20.08	32.24	398.35	400.51	397.13	229.53	231.14	230.53	229.99	25.84	17.77	4552.26	
5	9.38	22.93	25.93	29.84	395.43	397.44	393.72	227.24	229.21	228.28	228.37	34.27	21.97	4557.94	
6	9.05	46.58	33.48	32.63	395.45	397.26	393.73	227.28	229.17	228.60	228.41	46.63	27.88	4558.53	
7	08:52	43.59	32.61	41.42	396.06	398.41	394.46	227.21	229.57	228.86	228.95	62.81	29.30	4578.28	
8	9.25	20.24	20.44	27.32	397.82	398.79	395.69	228.60	230.05	229.14	229.31	28.68	19.136	4560.36	
9	9.44	25.29	28.60	27.51	395.50	396.72	394.01	227.46	228.56	228.36	228.36	31.80	20.58	4561.44	
10	9.15	22.20	25.40	37.78	396.34	397.46	394.62	228.31	229.60	228.83	228.96	29.98	20.08	4582.07	
11	08:51	33.98	25.46	28.19	397.58	398.77	395.49	228.21	229.43	228.15	228.41	43.42	26.97	4602.78	
12	9.12	34.54	30.06	43.60	39500	396.73	393.42	227.45	228.24	228.08	228.08	71.93	21.11	4583.44	
13	08:34	33.83	9600	35.41	395.58	397.31	393.97	227.25	228.93	228.33	228.21	32.29	21.22	4601.6	
14	9.23	30.72	36.88	49.36	399.33	400.45	396.94	229.65	231.13	230.02	230.45	38.57	24.38	4638	
15	9.21	30.36	26.29	26.98	397.37	400.52	397.92	229.96	231.22	230.32	230.60	29.51	1988	4658	
16															
17	08:51	31.08	22.88	23.49	395.26	396.74	393.76	227.65	229.91	228.19	228.28	23.72	15.58	4661.5	
18	08:47	29.81	28.39	46.83	397.00	398.41	394.95	228.32	229.17	228.37	228.62	21.52	1845	4666.2	
19	09:10	32.98	28.98	19.75	397.79	399.60	396.10	228.68	230.48	229.19	229.45	20.98	1612	4676	
20	9.13	35.24	33.20	31.82	394.63	396.31	393.18	227.16	228.22	228.04	227.91	34.32	22.84	4682.8	
21	9.16	31.29	36.92	37.45	395.98	398.14	394.51	227.64	229.52	228.87	228.56	35.26	24.09	4682.32	
22	08:57	22.38	20.15	38.17	396.19	398.11	395.11	228.11	228.99	228.18	228.80	36.27	29.0	4686.86	
23	08:58	18.71	16.81	25.98	396.23	398.17	394.15	228.16	229.09	228.36	228.87	21.31	13.2	4700.2	
24	9.24	28.34	28.92	32.88	394.41	398.48	395.06	228.10	229.93	228.95	229.01	32.90	22.02	4720.24	
25	09:01	24.36	22.30	32.52	396.90	398.48	395.89	228.37	229.78	229.15	229.09	26.59	17.57	4737.77	
26	9.28	46.22	38.28	28.48	396.14	397.93	394.25	228.88	229.45	229.02	228.85	32.96	22.62	4759.39	
27															
28															
29															
30	9.13	27.01	22.01	19.98	398.08	399.71	396.60	229.16	230.32	229.72	229.96	21.24	20.89	4784.57	
31	9.11	31.29	24.89	28.98	399.21	401.32	398.54	230.09	231.61	231.06	230.92	28.22	18.67	4815.19	

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ		
วันที่	1-8-67	2-8-67

Main Electricity Meter Daily Record (TOU.)

แบบฟอร์มบันทึกมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงส่วนกลาง

AKRA THE MATT

Building : A-B **Location :** The matt 401/1

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่ ..... สิงหาคม 2567

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh) TOTAL (CODE 10) Multiplier / ตัวคูณ 1000						Max. Kilowatts Demand (KW.Max) พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	Recorded By	Checked By
		ON-PEEK (9.00 - 22.00) CODE 011			OFF-PEEK (22.00 - 9.00) CODE 012					
		Current Reading หน่วยปัจจุบัน		Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Current Reading หน่วยปัจจุบัน		Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
		9.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	9.00 น.		CODE 31	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย
1	10.24	844		311			533	0.050		
2	9.54	846		312			533	0.084	Boy	
3	9.30	847		313			534	0.096	Boy	
4	10.40	849		313			535	0.096		
5	10.14	850		314			535	0.096		
6	9.55	851		315			536	0.096		
7	09:07	852		345			537	0.096		
8	9.36	854		315			539	0.096		
9	10.04	855		315			540	0.096		
10	10.22	857		316			540	0.096		
11	10.06	858		317			541	0.096		
12	09:06	859		317			542	0.096		
13	9.40	861		318			542	0.096		
14	08:47	862		318			544	0.096		
15										
16	10.16	865		319			548	0.096	Boy	
17	09:07	866		319			541	0096		
18	09:09	868		320			542	0.096		
19	09:07	869		320			548	0096		
20	10.06	870		321			549	0.096		
21	10.06	872		321			550	0.096		
22	08:57	873		321			551	0.096		
23	09:17	874		322			552	0.096		
24	10.15	876		323			553	0.096		
25	09:17	877		323			553	0.096		
26	9.54	878		324			554	0.096		
27										
28										
29										
30	9.57	0884		325			558	0.096		
31	10.39	885		326			559	0.096		

Note

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	1-9-67	2-9-67

Main Distribution Board Check List (MDB.)

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

AKRA

The MATT

Building : The Matt 101/1	Location : อาคาร A MDB	Date: 2-8-67
Manufacture Engine :		Voltage :

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
Main Disbution Board (MDB.)					
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room)	✓			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง (Ventilation system)	✓			
3	สภาพภายนอกตู้ (MDB Panel)	✓			
4	สภาพภายในตู้ (Inside MDB Panel)	✓			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
6	เครื่องวัด Metering Analog	✓			
7	เครื่องวัด Metering Digital	✓			
8	Main ACB.	✓			
9	Main Micrologic Trip Unit	✓			
10	Main Circuit Breaker	✓			
11	Main Mould Case Circuit breaker	✓			
12	สภาพบัสบาร์ (Busbar)	✓			
13	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	✓			
14	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)	✓			
Emergency Main Distribution Board (EMDB.)					
1	สภาพภายนอกตู้ (EMDB Panel)				
2	สภาพภายในตู้ (Inside EMDB Panel)				
3	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)				
4	เครื่องวัด Metering Analog				
5	เครื่องวัด Metering Digital				
6	สภาพบัสบาร์ (Butbars)				
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)				
8	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)				
9	ระบบควบคุม (Control system)				
Cap Bank					
1	เครื่องวัด Power Factor Control	✓			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	✓			
3	สภาพปุ่มกด (Push Putton Switch)	✓			
4	สภาพฟิวส์ลิงค์ (HRC Fuse Link)	✓			
5	ฐานฟิวส์ (Base Fuse)	✓			
6	Magnetic Contactor	✓			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	✓			

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ภัทรณ์	
วันที่ :	19-8-67	

Main Distribution Board Check List (MDB.)

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

AKRA THE MATT

Building : The Matt 161/1	Location : อาคาร B	Date: 2-8-67
Manufacture Engine :	Voltage :	

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
Main Disbution Board. (MDB.)					
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room)	/			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง (Ventilation system)	/			
3	สภาพภายนอกตู้ (MDB Panel)	/			
4	สภาพภายในตู้ (Inside MDB Panel)	/			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
6	เครื่องวัด Metering Analog	/			
7	เครื่องวัด Metering Digital	/			
8	Main ACB.	/			
9	Main Micrologic Trip Unit	/			
10	Main Circuit Breaker	/			
11	Main Mould Case Circuit breaker	/			
12	สภาพบัสบาร์ (Busbar)	/			
13	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	/			
14	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)	/			
Emergency Main Distribution Board (EMDB.)					
1	สภาพภายนอกตู้ (EMDB Panel)				
2	สภาพภายในตู้ (Inside EMDB Panel)				
3	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)				
4	เครื่องวัด Metering Analog				
5	เครื่องวัด Metering Digital				
6	สภาพบัสบาร์ (Butbars)				
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)				
8	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)				
9	ระบบควบคุม (Control system)				
Cap Bank					
1	เครื่องวัด Power Factor Control	/			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
3	สภาพปุ่มกด (Push Putton Switch)	/			
4	สภาพฟิวส์ลิงค์ (HRC Fuse Link)	/			
5	ฐานฟิวส์ (Base Fuse)	/			
6	Magnetic Contactor	/			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	/			

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[illegible]	
วันที่ :	19-8-67	

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มบันทึกมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงส่วนกลาง

AKRA

THE MATT

Building : The Matt 101/1 | Location : อาคาร A | Date:

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่ .....

Date วันที่	Time เวลา	กระแสไฟฟ้าที่ใช้			ค่าแรงดันไฟฟ้า			ค่าแรงดันไฟฟ้า							
		I1	I2	I3	U1	U2	U3	V1	V2	V3	Vavg	Iavg	P tot	E Del	ลงชื่อ
		A.	A.	A.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	mA	kW	Wh	
1	09.06	31.86	28.34	36.25	396.65	398.03	395.43	228.33	229.62	228.75	228.52	35.71	23.391	445.10	
2	08.54	31.03	44.37	33.44	397.15	398.60	395.68	228.71	230.28	229.65	229.45	32.82	25.883	445.71	
3	08.52	38.78	32.66	36.55	397.27	399.23	396.15	228.62	230.30	229.53	229.38	39.52	23.719	446.30	
4	09.08	55.71	33.39	45.93	397.02	399.67	395.77	228.53	230.47	229.69	229.90	45.94	30.915	446.98	
5	9.15	38.86	32.98	33.71	399.56	400.64	397.63	229.40	230.89	230.00	230.34	48.07	33.003	447.63	
6	09.04	32.57	24.47	35.44	394.64	396.90	393.66	227.17	228.99	228.25	228.24	27.32	21.568	448.24	
	09.09	61.09	25.98	45.12	397.70	399.32	395.88	228.48	230.35	229.44	229.49	35.43	27.762	448.83	
8	09.04	31.66	18.61	33.84	401.43	403.28	400.50	230.94	232.81	231.98	231.48	29.63	19.896	449.41	
9	09.02	48.11	28.14	51.40	399.36	401.61	398.03	230.02	232.18	230.82	230.98	34.84	27.055	450.11	
10	08.51	53.09	37.06	52.81	398.23	400.80	397.03	229.08	230.88	230.55	230.43	46.29	31.484	450.79	
11	09.01	53.31	33.23	53.84	395.49	398.70	394.12	227.24	229.74	229.19	228.80	46.67	31.614	451.63	
12	08.46	50.34	35.37	57.62	396.45	399.63	395.04	227.73	230.28	229.49	229.28	45.53	30.909	452.42	
13	09.03	36.46	34.71	28.43	395.51	397.44	393.77	227.46	229.38	228.54	228.42	32.15	21.513	453.18	
14	08.52	45.17	21.61	48.55	396.26	397.85	394.66	227.67	229.43	228.39	228.44	40.97	29.935	453.81	
15	9.05	34.90	26.20	36.02	399.17	401.57	397.08	229.88	231.54	230.2?	230.86	32.09	21.96	454.60	
16	8.57	44.93	36.64	51.61	396.96	398.49	396.02	228.24	230.13	229.02	229.04	41.55	28.129	465.22	
17	08.49	60.43	32.13	58.93	398.26	400.22	396.85	228.96	230.80	230.20	230.06	49.05	32.940	455.92	
18	08.54	52.08	42.99	45.41	395.98	398.43	394.30	227.27	229.54	228.67	228.52	45.84	30.803	456.70	
19	08.46	49.03	37.54	56.63	402.89	404.42	396.09	228.72	230.63	229.43	229.67	41.83	27.879	457.55	
20	08.49	45.24	26.98	33.38	396.27	397.83	394.63	228.05	229.86	228.90	228.82	34.79	23.259	458.26	
21	08.49	42.96	49.17	43.79	398.28	399.26	396.21	229.01	230.56	229.50	229.57	40.93	27.739	458.96	
	9.01	38.94	35.81	31.52	396.84	398.00	395.23	228.96	229.66	228.98	228.91	33.59	22.440	459.65	"
23	08.53	42.45	32.45	31.41	395.25	397.08	393.90	227.30	229.17	228.40	228.42	31.09	20.702	460.37	
24	08.41	46.95	35.32	34.44	395.50	398.15	393.71	227.21	229.49	228.75	228.58	47.19	33.705	461.08	
25	08.46	41.44	32.00	39.89	399.09	401.06	397.34	229.42	231.38	230.47	230.53	37.41	25.474	461.81	
26	9.13	34.02	35.92	28.58	398.92	400.28	397.69	229.24	231.21	230.09	230.05	35.62	24.13	462.4	
27	08.38	35.88	23.16	43.44	399.52	399.66	395.74	228.56	230.50	229.66	229.69	30.15	24.206	463.35	
28	08.44	43.60	31.47	22.75	395.91	397.77	394.67	227.83	229.55	228.89	228.74	32.41	21.597	464.08	
29	08.59	35.45	26.40	44.55	399.14	400.68	397.59	229.52	231.23	230.39	230.19	35.01	22.926	464.91	ink
30	09.23	45.79	28.71	34.06	400.24	401.64	399.17	229.98	231.81	230.96	230.99	37.20	20.303	465.64	ink
31	08.34	50.06	29.09	31.47	393.97	396.39	392.95	226.39	228.56	227.95	227.74	34.91	25.033	466.06	ink

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ		
วันที่	31/8/67	

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มบันทึกมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงส่วนกลาง

AKRA

MATT

Building : อาคาร B | Location : MDB | Date:

Meter No./เครื่องวัดเลขที่ .....

Date/วันที่	Time/เวลา	กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส			ค่าแรงดันไฟฟ้า			ค่าแรงดันไฟฟ้า							ลงชื่อ
		I1	I2	I3	U1	U2	U3	V1	V2	V3	Vavg	Iavg	P tot	E Del	
		A	A	A	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	mA	kW	Wh	
1	09.19	26.64	39.51	19.63	395.45	396.37	393.65	227.22	228.67	227.10	228.24	29.20	20.782	475.84	
2	09.06	41.28	38.87	31.17	396.10	397.13	394.66	227.93	229.19	228.31	228.38	33.79	22.619	476.50	
3	01.58	31.32	27.92	39.90	397.67	399.50	395.66	228.71	230.28	229.08	229.34	33.79	22.538	477.16	
4	09.19	33.98	32.23	47.84	396.35	398.35	394.97	228.19	229.73	229.08	228.92	34.74	23.503	477.78	
5	7.21	21.50	27.21	32.20	398.40	399.62	396.19	228.28	230.88	230.15	229.38	28.59	19.160	478.44	
6	09.10	21.49	24.68	22.97	395.09	396.14	393.83	227.52	228.82	228.41	227.59	32.39	23.704	479.11	
	09.16	33.92	40.83	33.55	397.18	398.65	395.44	228.26	229.83	229.14	229.24	29.70	22.381	479.80	
8	8.58	22.31	23.16	28.12	393.94	395.21	391.38	226.74	228.02	227.36	227.39	29.23	19.88	480.51	
9	9.07	31.23	26.85	21.44	399.88	401.35	398.03	229.77	231.44	230.67	230.61	24.72	16.641	481.23	
10	08.57	44.81	36.28	32.22	397.31	399.49	396.23	228.50	230.33	229.84	229.71	36.42	24.838	481.96	
11	09.07	42.77	34.76	38.48	394.55	397.06	393.31	226.04	228.84	228.52	228.18	41.19	27.336	482.81	
12	08.53	41.09	42.97	40.60	396.85	399.36	395.08	227.83	229.86	229.24	228.98	39.31	26.576	483.62	
13	09.10	26.77	16.61	16.02	395.67	396.89	393.66	227.34	228.81	228.14	228.16	22.69	14.373	484.40	
14	08.59	27.79	40.00	28.42	395.07	396.65	394.05	227.44	228.82	228.19	228.13	32.11	22.115	485.10	
15	9.09	23.70	26.65	24.06	399.53	400.92	398.90	229.38	231.35	230.60	230.37	24.28	16.841	485.37	
16	9.06	34.37	38.75	36.69	400.82	402.56	398.19	230.41	231.25	230.93	231.15	33.36	22.60	486.66	
17	08.54	41.35	39.41	43.95	397.77	399.67	396.51	229.07	230.44	229.99	229.96	40.34	26.683	487.44	
18	08.59	42.53	32.85	44.71	394.73	397.56	393.19	227.00	229.11	228.43	228.18	40.64	27.998	488.22	
19	08.51	29.30	34.60	42.75	397.95	399.52	396.02	228.81	230.31	229.53	229.56	34.65	23.134	489.06	
20	08.47	29.57	30.66	39.49	395.14	396.96	393.50	227.02	228.85	228.22	228.29	32.10	20.877	489.85	
21	08.54	27.36	31.60	29.40	398.01	398.70	396.11	228.09	230.12	229.24	229.41	25.48	18.209	490.59	
	9.06	30.61	38.47	25.86	395.89	397.22	394.16	227.56	228.86	228.18	228.17	30.78	20.593	491.32	
23	08.59	45.14	28.88	41.13	394.76	396.63	393.23	227.08	228.75	228.00	227.89	39.26	25.409	492.12	
24	08.46	53.28	40.11	38.11	398.56	401.05	397.40	229.23	231.19	230.66	230.32	47.35	31.990	492.93	
25	09.51	33.10	38.81	42.46	398.85	400.94	397.51	229.70	231.25	230.74	230.61	39.90	25.755	493.69	
26	9.24	38.69	35.28	40.63	398.11	399.32	395.24	228.65	230.22	229.50	229.65	29.60	19.03	494.52	
27	08.43	35.95	27.21	29.80	397.96	399.29	395.92	228.52	230.32	229.38	229.22	35.29	23.986	495.25	
28	08.48	27.90	29.81	27.89	395.17	396.74	393.79	228.22	228.13	228.60	228.33	36.24	19.907	495.97	
29	08.52	37.84	36.02	25.53	394.24	395.82	393.50	227.04	228.39	227.94	230.28	33.38	23.967	496.70	
30	09.37	39.04	46.88	40.16	397.89	399.53	396.10	229.04	230.48	229.98	229.78	39.99	27.815	497.39	
31	09.49	35.27	43.94	32.53	398.41	386.00	392.13	226.49	228.06	227.82	227.59	39.03	25.65	498.13	

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ		
วันที่	31/8/67	

Main Electricity Meter Daily Record (TOU.)

แบบฟอร์มบันทึกมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงส่วนกลาง

AKRA

THE MATT

Building : The MATT 101/1 **Location :** ส่วนกลาง

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่ .....

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh) TOTAL (CODE 10) Multiplier / ตัวคูณ 1000							Max. Kilowatts Demand (KW.Max) พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	Recorded By	Checked By
		CODE 10	ON-PEEK (9.00 - 22.00) CODE 011			OFF-PEEK (22.00 - 9.00) CODE 012					
			Current Reading การอ่านปัจจุบัน		Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Current Reading การอ่านปัจจุบัน		Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	CODE 31	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย
			9.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	9.00 น.				
1	10.33	876			327			559	0.046		
2	09.25	878			327			560	0.084		
3	11.10	869			328			561	0.084		
4	09.40	850			328			562	0.084		
5	10.05	899			328			563	0.084		
6	09.26	893			328			564	0.084		
7	09.56	894			329			565	0.088		
8	09.42	896			330			565	0.088		
9	09.44	897			331			566	0.088		
10	09.21	899			331			567	0.088		
11	09.25	900			331			569	0.088		
12	09.23	902			331			570	0.088		
13	09.29	904			331			572	0.086		
14	09.30	905			332			573	0.086		
15	9.47	907			333			573	0.09		
16	9.46	908			334			574	0.102		
17	09.13	897			334			575	0.102		
18	09.22	911			334			577	0.102		
19	09.05	913			334			578	0.102		
20	09.00	915			335			579	0.104		
21	09.07	916			336			580	0.104		
22	9.37	918			337			581	0.104		
23	09.11	919			337			581	0.104		
24	09.07	921			338			582	0.104		
25	09.09	922			337			584	0.104		
26	9.52	924			338			586	0.104		
27	09.11	926			339			586	0.104		
28	09.20	927			340			587	0.104		
29	10.05	929			340			588	0.104	ink	
30	09.35	930			341			588	0.104	ink	
31	09.29	931			342			589	0.104		

Note

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ :	31/8/67	

Main Distribution Board Check List (MDB.)

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

AKRA THE MATT

Building : A	Location : The Matt 1011	Date: ตุลาคม 2567
Manufacture Engine :		Voltage :

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
Main Disbution Board (MDB.)					
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room)	/			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง (Ventilation system)	/			
3	สภาพภายนอกตู้ (MDB Panel)	/			
4	สภาพภายในตู้ (Inside MDB Panel)	/			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
6	เครื่องวัด Metering Analog	/			
7	เครื่องวัด Metering Digital	/			
8	Main ACB.	/			
9	Main Micrologic Trip Unit	/			
10	Main Circuit Breaker	/			
11	Main Mould Case Circuit breaker	/			
12	สภาพบัสบาร์ (Busbar)	/			
13	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	/			
14	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)	/			
Emergency Main Distribution Board (EMDB.)					
1	สภาพภายนอกตู้ (EMDB Panel)	/			
2	สภาพภายในตู้ (Inside EMDB Panel)	/			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
4	เครื่องวัด Metering Analog	/			
5	เครื่องวัด Metering Digital	/			
6	สภาพบัสบาร์ (Butbars)	/			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	/			
8	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)	/			
9	ระบบควบคุม (Control system)	/			
Bank					
1	เครื่องวัด Power Factor Control	/			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
3	สภาพปุ่มกด (Push Putton Switch)	/			
4	สภาพฟิวส์ลิงค์ (HRC Fuse Link)	/			
5	ฐานฟิวส์ (Base Fuse)	/			
6	Magnetic Contactor	/			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	/			

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[illegible]	
วันที่ :	6-9-67	

Main Distribution Board Check List (MDB.)

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

AKRA THE MATT

Building : B	Location : The Matt โยธิน	Date: กันยายน/๒๐๒๖
Manufacture Engine :	Voltage :	

ลำดับ/No:	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remark
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
Main Disbution Board (MDB.)					
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room)	/			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง (Ventilation system)	/			
3	สภาพภายนอกตู้ (MDB Panel)	/			
4	สภาพภายในตู้ (Inside MDB Panel)	/			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
6	เครื่องวัด Metering Analog	/			
7	เครื่องวัด Metering Digital	/			
8	Main ACB.	/			
9	Main Micrologic Trip Unit	/			
10	Main Circuit Breaker	/			
11	Main Mould Case Circuit breaker	/			
12	สภาพบัสบาร์ (Busbar)	/			
13	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	/			
14	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)	/			
Emergency Main Distribution Board (EMDB.)					
1	สภาพภายนอกตู้ (EMDB Panel)	/			
2	สภาพภายในตู้ (Inside EMDB Panel)	/			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
4	เครื่องวัด Metering Analog	/			
5	เครื่องวัด Metering Digital	/			
6	สภาพบัสบาร์ (Butbars)	/			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	/			
8	จุดต่อกราวด์ (The ground connection)	/			
9	ระบบควบคุม (Control system)	/			
Bank					
1	เครื่องวัด Power Factor Control	/			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED indicator lights)	/			
3	สภาพปุ่มกด (Push Putton Switch)	/			
4	สภาพฟิวส์ลิงค์ (HRC Fuse Link)	/			
5	ฐานฟิวส์ (Base Fuse)	/			
6	Magnetic Contactor	/			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า (The electrical connectors)	/			

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	19-9-69	

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มบันทึกมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงส่วนกลาง

AKRA

THE MATT

Building : The Matt 101/1 | Location : MDB ชั้นที่ 8 | Date:

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่ .....

Date วันที่	Time เวลา	กระแสไฟฟ้าขาเข้า			ค่าแรงดันไฟฟ้า			ค่าแรงดันไฟฟ้า							
		I1	I2	I3	U1	U2	U3	V1	V2	V3	Vavg	Iavg	P tot	E Del	ลงชื่อ
		A	A	A	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	mA	kW	Wh	
1	08.53	46.86	26.53	37.68	394.43	397.49	393.46	226.87	229.05	228.53	227.04	37.24	24.991	466.73	ink
2	09.47	43.50	32.09	23.87	397.34	399.18	396.26	228.56	230.42	229.58	229.34	33.77	22.882	467.52	ink
3	09.17	23.25	19.48	21.86	398.66	400.19	397.84	229.46	231.26	230.53	230.36	25.43	16.350	469.12	Tw
4	08.31	44.01	26.58	22.10	395.53	397.22	394.46	227.48	229.27	228.51	228.52	32.60	21.107	468.74	ink
5	08.49	38.66	33.73	43.70	396.76	398.42	395.15	229.98	229.09	229.45	229.16	38.42	25.850	469.43	ink
6	08.32	42.09	41.44	21.27	393.76	395.46	392.04	226.25	228.03	227.64	227.03	32.16	21.328	470.10	ink
7	08.22	53.01	26.66	56.17	395.95	398.31	394.64	227.64	229.47	228.94	228.69	46.43	31.225	470.75	ink
8	08.50	54.57	44.59	45.49	399.53	401.88	398.19	229.62	231.80	231.16	230.90	49.51	32.695	471.50	ink
9	08.34	39.21	32.33	46.36	399.78	400.39	397.05	229.04	230.84	230.05	229.71	36.88	24.958	472.24	ink
10	08.58	41.01	33.30	28.56	395.11	396.97	393.49	226.94	229.03	228.46	228.02	35.28	23.819	472.96	ink
11	08.51	52.56	45.09	43.83	398.39	400.07	396.66	229.91	230.85	230.05	230.04	39.61	26.756	473.621	ink
12	09.04	26.56	27.00	29.04	398.89	400.43	397.47	229.36	231.23	230.59	230.24	29.54	20.576	474.29	ink
13	08.40	34.49	35.40	30.04	399.49	400.03	397.25	229.21	231.00	230.34	230.36	39.11	25.141	474.958	ink
14	08.55	36.02	21.17	30.20	394.78	397.26	393.82	227.10	229.22	228.65	228.23	30.58	20.431	475.54	ink
15	09.36	37.53	20.78	30.66	396.30	399.09	395.60	227.82	229.93	229.54	229.03	30.69	20.477	476.19	ink
16	08.06	40.45	18.27	39.19	397.23	403.52	400.55	231.55	233.38	232.69	232.46	27.02	23.198	476.93	Tw
17	09.43	51.21	40.64	43.02	395.28	397.01	394.27	227.62	229.10	228.65	228.46	42.89	28.234	477.58	ink
18	09.53	40.44	31.29	23.03	398.20	399.35	396.50	228.80	230.32	229.56	229.40	32.00	21.005	478.22	ink
19	08.02	42.89	25.95	26.24	398.70	399.91	397.30	229.39	230.90	230.15	230.19	31.65	22.208	478.82	ink
20	09.50	47.74	38.73	32.43	395.99	397.36	394.45	227.40	229.14	228.55	228.55	39.29	28.036	479.51	ink
21	09.45	49.59	30.50	28.38	393.79	395.32	392.85	226.71	228.28	227.94	227.50	41.93	22.866	480.16	ink
22	08.02	38.21	27.87	35.33	396.38	397.88	394.37	227.56	229.51	228.85	229.20	30.05	20.19	480.76	Tw
23	09.45	40.47	26.23	22.50	397.42	399.23	396.02	228.69	231.11	229.94	230.34	31.86	21.971	481.57	ink
24	08.02	34.96	39.14	40.83	395.84	397.25	394.19	227.57	229.31	228.43	228.27	34.26	20.091	482.23	ink
25	09.48	38.50	27.38	31.85	397.31	398.60	395.80	231.05	232.60	232.09	231.83	33.04	22.504	482.81	ink
26	09.58	33.14	23.42	29.28	399.17	400.18	397.76	229.54	231.17	230.26	230.24	26.72	17.834	483.40	ink
27	09.51	34.39	39.78	24.61	400.89	402.04	399.07	230.47	232.14	231.30	231.13	30.47	21.119	484.00	ink
28	09.55	42.36	22.32	29.93	395.02	396.83	394.03	227.23	228.94	228.26	228.09	30.70	20.279	484.60	ink
29	09.51	54.73	28.63	46.04	394.21	396.72	393.02	226.44	228.80	228.05	227.75	48.88	29.691	485.29	ink
30	08.04	28.46	20.62	23.62	396.50	398.14	395.20	228.14	230.04	229.18	229.04	29.61	19.825	485.90	ink
31															

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ	ink Tw	
วันที่	30/9/67	

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มบันทึกมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงส่วนกลาง

AKRA

THE MATT

Building : The Matt 101/1 | Location : MDB อาคาร B | Date:

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่ .....

Date วันที่	Time เวลา	กระแสไฟฟ้าขาเข้า			ค่าแรงดันไฟฟ้า			ค่าแรงดันไฟฟ้า							
		I1	I2	I3	U1	U2	U3	V1	V2	V3	Vavg	Iavg	P tot	E Del	ลงชื่อ
		A	A	A	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	mA	kW	Wh	
1	09.06	34.15	35.56	43.73	397.86	400.27	398.86	229.04	230.62	230.20	229.89	36.43	20.970	498.90	inle
2	08.58	20.55	26.89	28.62	400.56	402.32	399.30	230.47	232.19	231.65	231.42	22.82	15.236	499.04	inle
3	09.23	29.74	27.56	32.95	399.77	399.32	396.25	228.72	230.32	229.03	229.69	27.42	18.280	500.28	Tw
4	08.37	30.53	28.58	30.46	398.86	396.07	393.37	227.21	228.36	228.02	227.92	31.81	21.919	500.90	inle
5	08.45	32.51	29.38	30.59	397.19	398.59	395.65	228.53	229.93	229.42	229.14	25.10	20.649	501.62	[illegible]
6	08.44	38.50	40.81	45.52	396.73	399.06	395.07	227.96	229.96	229.01	228.74	35.14	23.697	502.30	inle
7	08.30	47.30	37.97	44.44	395.02	397.42	393.51	227.06	228.87	228.07	227.97	39.56	26.302	503.09	inle
8	09.47	35.48	35.98	34.13	395.56	397.60	394.26	227.50	229.37	228.89	228.58	37.24	24.981	503.89	[illegible]
9	08.49	31.69	31.69	37.49	397.14	398.97	395.98	228.52	230.14	229.60	229.35	33.52	24.213	504.70	inle
10	08.54	40.26	38.22	37.78	395.95	397.32	394.40	227.78	229.37	228.77	228.69	36.93	24.809	505.42	[illegible]
11	08.56	32.11	39.03	43.62	397.06	398.59	395.58	228.42	229.64	229.09	229.05	35.65	23.190	506.16	inle
12	09.03	35.98	46.31	31.59	399.28	400.84	439.70	229.56	231.17	230.60	230.48	31.04	23.405	506.85	[illegible]
13	08.50	29.69	31.32	27.85	394.16	398.63	395.40	228.56	230.32	229.78	229.69	27.17	18.117	507.54	inle
14	07.51	29.54	31.89	26.16	395.15	397.33	394.66	227.80	229.22	229.05	228.82	29.55	19.871	508.20	[illegible]
15	08.05	41.00	38.96	50.28	395.26	397.42	394.11	227.44	229.10	228.63	228.34	48.73	32.917	508.86	[illegible]
16	08.12	28.03	23.17	39.08	400.68	402.91	399.75	230.40	231.74	231.17	231.09	30.55	20.512	509.54	Tw
17	07.47	29.04	33.83	54.39	394.14	395.96	392.69	227.13	228.51	227.77	227.71	38.13	24.852	510.27	[illegible]
18	07.59	32.92	33.99	47.10	396.07	397.25	394.15	227.84	229.28	228.63	228.51	41.75	28.133	510.97	[illegible]
19	08.07	33.00	29.91	32.41	397.08	398.47	395.89	228.69	229.79	229.36	229.19	31.50	21.834	511.59	[illegible]
20	07.55	36.30	41.25	45.71	399.03	400.70	397.95	229.88	231.39	230.91	230.69	38.54	26.178	512.29	[illegible]
21	07.50	38.72	42.79	47.15	400.70	402.25	399.69	230.71	232.21	231.80	231.82	43.71	30.164	512.93	[illegible]
22	08.05	39.98	28.02	61.30	395.72	397.72	393.30	227.75	229.00	228.36	228.66	38.10	25.706	513.69	Tw
23	07.50	39.78	29.74	43.86	396.55	397.92	394.91	227.34	229.20	228.45	228.21	33.21	22.416	514.35	[illegible]
24	08.06	29.57	34.51	49.50	393.81	395.10	392.31	226.74	228.26	227.38	227.36	39.76	26.214	515.30	[illegible]
25	07.52	37.15	35.73	44.43	400.91	402.20	399.42	230.69	231.82	231.19	231.18	38.70	25.771	515.65	[illegible]
26	08.02	36.11	32.85	41.13	397.77	398.81	396.41	228.79	230.20	229.19	229.34	34.20	26.277	516.28	[illegible]
27	07.55	34.78	50.74	47.80	400.19	400.93	398.11	230.26	231.44	230.57	230.42	53.74	33.672	516.97	[illegible]
28	08.01	40.14	43.82	41.86	393.50	394.96	391.76	226.15	227.64	229.59	229.33	44.76	29.648	517.66	[illegible]
29	07.58	36.30	42.53	46.49	395.06	397.30	393.72	227.19	228.99	228.51	228.30	49.42	29.153	518.42	[illegible]
30	08.11	52.80	39.21	39.64	396.28	398.47	395.14	228.29	230.05	229.30	229.29	44.85	32.280	519.25	inle
31															

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ	[illegible] Tw	
วันที่	30/9/67	

Main Electricity Meter Daily Record (TOU.)

แบบฟอร์มบันทึกมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงส่วนกลาง

AKRA

THE MATT

Building : The Matt 101/1 **Location :** อาคาร A, B ชั้น 99

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่ .....

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh) TOTAL (CODE 10) Multiplier / ตัวคูณ 1000							Max. Kilowatts Demand (KW.Max) พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	Recorded By	Checked By
		CODE 10	ON-PEEK (9.00 - 22.00) CODE 011			OFF-PEEK (22.00 - 9.00) CODE 012					
			Current Reading การอ่านปัจจุบัน		Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Current Reading การอ่านปัจจุบัน		Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	CODE 31	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย
			9.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	9.00 น.				
1	10.15	933			342			591	0.000	inle	
2	09.50	935			342			592	0.046	inle	
3	08.58	936			342			593	0.088	Tw	
4	09.12	937			343			594	0.088	Tw	
5	09.00	939			344			594	0.090	Tw	
6	08.55	940			345			595	0.090	Tw	
7	08.55	942			345			596	0.090	Tw	
8	09.20	943			345			597	0.090	ภคพน	
9	09.13	945			345			599	0.090	inle	
10	09.01	946			346			600	0.090	Tw	
11	09.01	948			347			600	0.094	Tw	
12	09.05	949			348			600	0.094	inle	
13	09.40	951			348			602	0.094	inle	
14	09.01	952			349			602	0.094	Tw	
15	08.50	953			349			604	0.094	inle	
16	08.53	955			349			605	0.094	Tw	
17	08.12	956			350			604	0.094	ภคพน	
18	08.48	958			350			607	0.094	ภคพน	
19	08.59	959			351			607	0.094	ภคพน	
20	08.14	960			352			608	0.094	ภคพน	
21	08.34	962			352			609	0.094	ภคพน	
22	08.27	963			352			610	0.094	Tw	
23	08.22	965			352			612	0.094	ภคพน	
24	08.43	966			352			612	0.094	ภคพน	
25	08.15	967			354			613	0.094	ภคพน	
26	08.19	969			353			614	0.094	ภคพน	
27	08.37	965			353			614	0.094	ภคพน	
28	08.40	971			356			615	0.095	ภคพน	
29	08.38	973			356			616	0.094	ภคพน	
30	09.23	975			356			618	0.094	inle	
31											

Note

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ภคพน Tw	
วันที่ :	30/9/67	

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF- 003
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Main Electricity Meter WWT Daily Record

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1 เดือน / ปี : พฤศจิกายน 67

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ (CT Ratio 60/5) = 60/12 การอ่านปัจจุบัน	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ (CT Ratio 60/5) = 60/12 จำนวนหน่วยที่ใช้	พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/kW) ตัวคูณ 12	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
30	09:00	3743	5				
1	09:00	3748	5				
2	09:00	3753	5				
3	09:00	3758	5				
4	10:26	3713	5				
5	09:02	3718	5				
6	09:03	3723	5				
7	08:54	3729	6				
8	09:00	3735	6				
9	09:38	3740	5				
10	08:51	3745	5				
11	09:00	3750	5				
12	06:41	3756	6				
13	06:56	3761	5				
14	06:50	3766	5				
15	06:59	3772	6				
16	09:00	3777	5				
17	06:52	3783	6				
18	06:47	3788	5				
19	06:56	3794	6				
20	06:29	3799	5				
21	06:26	3805	6				
22	06:30	3810	5				
23	7.00	3816	6				
24	06:07	3822	6				
25	07:00	3828	6				
26	07:05	3833	5				
27	07:10	3838	5				
28	06:54	3843	5				
29	07:18	3849	6				
30	07:20	3855	6				
31							
		รวม kWh	900A		• เดือนปัจจุบัน		

5×19=95
6×12=72
∴ 167×12=900A

นายการัณย์สุ สุหริประภา
หัวหน้าช่างอาคาร

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

หมายเลข	ENG - SF -
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับ	1 ตุลาคม 2566

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวันแบบ TOU (Main Electricity Meter Daily Record)

อาคาร The matt เดือน / ปี พฤศจิกายน 2567

วันที่	การอ่านปัจจุบัน (10)	การอ่านก่อนหน้า (10)	จำนวนหน่วย (11)	จำนวนหน่วย (12)	จำนวนหน่วย (31)	จำนวนหน่วย (32)	จำนวนหน่วย (60)	จำนวนหน่วย (61)	บันทึกโดย ช่าง	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	ทบทวนโดย ผู้จัดการ
1	1023	1022	373	648	0.080	0.092	00041	00041	นิรช		
2	1024	1023	374	649	0.080	0.092	00041	00041	นิรช		
3	1025	1024	374	651	0.080	0.092	00041	00041	นิรช		
4	1027	1025	374	653	0.080	0.092	00041	00041	นิรช		
5	1029	1027	375	653	0.080	0.092	00042	00041	นิรช		
6	1030	1029	375	654	0.082	0.092	00042	00041	นิรช		
7	1031	1030	376	655	0.082	0.092	00042	00041	นิรช		
8	1032	1031	376	657	0.082	0.092	00042	00041	นิรช		
9	1034	1032	377	658	0.084	0.092	00042	00041	นิรช		
10	1035	1034	377	659	0.084	0.092	00042	00041	นิรช		
11	1037	1035	377	659	0.084	0.092	00042	00041	นิรช		
12	1038	1037	378	660	0.088	0.092	00042	00041	นิรช		
13	1040	1038	379	661	0.096	0.096	00042	00041	นิรช		
14	1042	1040	380	661	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
15	1043	1042	381	662	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
16	1045	1043	381	663	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
17	1046	1045	381	664	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
18	1048	1046	381	666	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
19	1049	1048	382	667	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
20	1051	1049	383	667	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
21	1052	1051	384	668	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
22	1054	1052	384	669	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
23	1055	1054	385	670	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
24	1057	1055	385	671	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
25	1059	1057	386	671	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
26	1060	1059	386	671	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
27	1062	1060	387	674	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
28	1063	1062	388	675	0.102	0.104	00042	00041	นิรช		
29	1065	1063	388	676	0.102	0.104	00043	00041	นิรช		
30	1066	1065	389	676	0.102	0.104	00043	00041	นิรช		
31											
รวม											

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร

หมายเหตุ...

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF- 003
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Main Electricity Meter WWT Daily Record

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1 เดือน / ปี : พฤษภาคม 67

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ (CT Ratio 60/5) = 12		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/kW) ตัวคูณ 12	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30	7.00	3855	6	72	[illegible]	[illegible]	
1	7.00	3860	5	60	[illegible]	[illegible]	
2	7.00	3866	6	72	[illegible]	[illegible]	
3	7.00	3871	5	60	[illegible]	[illegible]	
4	7.00	3877	6	72	[illegible]	[illegible]	
5	7.00	3882	5	60	[illegible]	[illegible]	
6	7.00	3888	6	72	[illegible]	[illegible]	
7	7.00	3894	6	72	[illegible]	[illegible]	
8	7.00	3899	5	60	[illegible]	[illegible]	
9	7.00	3905	6	72	[illegible]	[illegible]	
10	7.00	3910	5	60	[illegible]	[illegible]	
11	7.00	3915	5	60	[illegible]	[illegible]	
12	07:00	3921	6	72	[illegible]	[illegible]	
13	07:00	3927	6	72	[illegible]	[illegible]	
14	7.00	3932	6	72	[illegible]	[illegible]	
15	7.00	3938	6	72	[illegible]	[illegible]	
16	7.00	3943	5	60	[illegible]	[illegible]	
17	07:00	3948	5	60	[illegible]	[illegible]	
18	07:00	3954	6	72	[illegible]	[illegible]	
19	07:00	3959	5	60	[illegible]	[illegible]	
20	07:00	3965	6	72	[illegible]	[illegible]	
21	7.00	3970	5	60	[illegible]	[illegible]	
22	7.00	3975	5	60	[illegible]	[illegible]	
23	7.00	3981	6	72	[illegible]	[illegible]	
24	07:00	3987	6	72	[illegible]	[illegible]	
25	7.00	3991	5	60	[illegible]	[illegible]	
26	7.00	3997	6	72	[illegible]	[illegible]	
27	7.00	4003	6	72	[illegible]	[illegible]	
28	7.00	4008	5	60	[illegible]	[illegible]	
29	7.00	4014	6	72	[illegible]	[illegible]	
30	7.00	4019	5	60	[illegible]	[illegible]	
31	7.00	4025	6	72	[illegible]	[illegible]	
		ยอดรวม kWh	178	2,136	• เดือนปัจจุบัน		

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 มิ.ย. 2568

หมายเลข	ENG - SF -
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับ	1 ตุลาคม 2566

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวันแบบ TOU (Main Electricity Meter Daily Record)

อาคาร The matt 101/1 เดือน / ปี ธันวาคม 2567

วันที่	การอ่านปัจจุบัน (10)	การอ่านก่อนหน้า (10)	จำนวนหน่วย (11)	จำนวนหน่วย (12)	จำนวนหน่วย (31)	จำนวนหน่วย (32)	จำนวนหน่วย (60)	จำนวนหน่วย (61)	บันทึกโดย ช่าง	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	ทบทวนโดย ผู้จัดการ
1	1067	1066	389	678	0.000	0.090	00043	00043			
2	1069	1067	339	679	0.000	0.090	00043	00043			
3	1070	1069	390	680	0.094	0.090	00043	00043			
4	1072	1070	391	681	0.090	0.090	00043	00043			
5	1073	1072	391	681	0.090	0.090	00043	00043			
6	1075	1073	391	683	0.090	0.094	00043	00043			
7	1076	1075	392	684	0.090	0.094	00043	00043			
8	1078	1076	392	685	0.090	0.094	00043	00043			
9	1080	1078	392	687	0.090	0.094	00043	00043			
10	1081	1080	393	688	0.090	0.094	00043	00043			
11	1083	1081	393	689	0.090	0.094	00043	00043			
12	1084	1083	394	690	0.090	0.094	00043	00043			
13	1086	1084	394	691	0.092	0.094	00043	00043			
14	1087	1086	395	691	0.092	0.094	00043	00043			
15	1088	1087	395	692	0.092	0.094	00043	00043			
16	1089	1088	395	694	0.092	0.094	00043	00043			
17	1090	1089	396	694	0.092	0.094	00043	00043			
18	1092	1090	396	695	0.092	0.094	00044	00043			
19	1093	1092	397	695	0.092	0.094	00044	00043			
20	1094	1093	397	696	0.092	0.094	00044	00043			
21	1095	1094	398	696	0.092	0.094	00044	00043			
22	1096	1095	398	698	0.092	0.094	00044	00043			
23	1097	1096	398	699	0.092	0.094	00044	00043			
24	1098	1097	399	699	0.092	0.094	00044	00043			
25	1100	1098	400	700	0.092	0.094	00044	00043			
26	1101	1100	400	700	0.092	0.094	00044	00043			
27	1102	1101	400	700	0.092	0.094	00044	00043			
28	1103	1102	401	701	0.092	0.094	00044	00043			
29	1104	1103	401	703	0.092	0.094	00044	00043			
30	1105	1104	401	704	0.092	0.094	00044	00043			
31	1106	1105	402	704	0.092	0.094	00044	00043			
รวม											

หมายเหตุ...

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68

ภาคผนวก 2

2.9 บันทึกการตรวจสอบระบบอัคคีภัย ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

Building : อาคาร A	**Location :** The matt 101/1	**Date :** 7 ก.ค 2567
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Num of Supervisory Zone :	**Serial no. :**	**Power Supply :**
Other :		**Aux.Power Supply :**

Visual inspection

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remarks
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	/			
2	ตรวจเช็คตู้กราฟฟิค ผังอาคาร A , B Check the graphic cabinet building	/			
3	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	/			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะหน้าห้องพัก check the indicator lamp	/			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน :.....77.....จุด	/			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน :.....19.....จุด	/			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน :.....23.....จุด	/			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน :.....24.....จุด	/			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ :	อาคาร	
วันที่ :	5/ก.ค./2567	2-8-67

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

Building : อาคาร B	**Location :**	**Date :** 5 ก.ค. 2562
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Num of Supervisory Zone :	**Serial no. :**	**Power Supply :**
Other :		**Aux.Power Supply :**

Visual inspection

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remarks
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้กราฟฟิค ฝังอาคาร A , B Check the graphic cabinet building	✓			
3	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะหน้าห้องพัก check the indicator lamp	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน :.....68.....จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน :.....16.....จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน :.....23.....จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน :.....23.....จุด	✓			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ :	อาทิตย์	
วันที่ :	5 ก.ค. 2562	9-8-62

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

AKRA THE MATT

Month / YEAR ก.ค. / 2567 Building/อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 อาคาร A Sheet No. 1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซิล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
1/1	ลานจอดรถชั้น 1	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1/2	ลานจอดรถชั้น 1	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 2	✓						
3 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
3 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 3	✓						
4 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 4	✓	✓	✓		✓	✓	✓
4 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 4	✓						
5 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 5	✓	✓	✓		✓	✓	✓
5 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 5	✓						
6 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 6	✓	✓	✓		✓	✓	✓
6 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 6	✓						
7 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 7	✓	✓	✓		✓	✓	✓
7 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 7	✓						
8 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 8	✓	✓	✓		✓	✓	✓
8 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 8	✓						
	ดาดฟ้าอาคาร	✓						

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	5 ก.ค. 2567	5-8-67

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

AKRA THE MATT

Month / YEAR ก.ค./2567 Building/อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 อาคาร B Sheet No. 1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
1/1	ลานจอดรถชั้น 1	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1/2	ลานจอดรถชั้น 1	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 2	✓						
3 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
3 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 3	✓						
4 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 4	✓	✓	✓		✓	✓	✓
4 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 4	✓						
5 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 5	✓	✓	✓		✓	✓	✓
5 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 5	✓						
6 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 6	✓	✓	✓		✓	✓	✓
6 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 6	✓						
7 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 7	✓	✓	✓		✓	✓	✓
7 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 7	✓						
8 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 8	✓	✓	✓		✓	✓	✓
8 / 2	ST 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 8	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	ดาดฟ้าอาคาร	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	อาทิตย์	
วันที่ :	5 ก.ค. 2567	5-8-24

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

Month / Year มี.ค./2567 Building/อาคาร....A..... Sheet No. ....1....

Floor(ชั้น)	Location(สถานที่ติดตั้ง)	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด 12/5 (V/Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	
	อาคาร A								
1 / 1	โถง Lobby ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
1 / 2	ลาดจอดรถอาคาร A ทางออก	✓	✓		✓		✓		
1 / 3	ลาดจอดรถอาคาร A ตรงข้ามโถงลิฟต์	✓	✓		✓		✓		
1 / 4	โถงลิฟต์ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
1 / 5	ห้อง MDB	✓	✓		✓		✓		
1 / 6	ห้อง Transfer Pump อาคาร A	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 1	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 1	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
2 / 1	ห้องสมุด	✓	✓		✓		✓		
2 / 2	ห้องนิติบุคคล	✓	✓		✓		✓		
2 / 3	ห้องช่าง (ภายในห้องนิติฯ)	✓	✓		✓		✓		
2 / 4	ทางเดิน หน้าห้องนิติฯ	✓	✓		✓		✓		
2 / 5	ห้องฟิตเนส	✓	✓		✓		✓		
2 / 6	ห้องสันทนาการด้านใน	✓	✓		✓		✓		
2 / 7	ห้องสันทนาการด้านนอก	✓	✓		✓		✓		
2 / 8	ห้องซักผ้า	✓	✓		✓		✓		
2 / 9	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องซักผ้า	✓	✓		✓		✓		
2 / 10	ภายในห้องเก็บของ	✓	✓		✓		✓		
2 / 11	ห้องน้ำหญิง	✓	✓		✓		✓		
2 / 12	ห้องน้ำชาย	✓	✓		✓		✓		
2 / 13	ทางเดินส่วนกลางหน้าโถงลิฟต์ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 14	ทางเดินส่วนกลางหน้า ST 4 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 15	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 2	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 2	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 2	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
3 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 3	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 3	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 3	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
4 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 4	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 4	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 4	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

AKRA THE MATT

Month / Year ก.ค./2567 Building/อาคาร A Sheet No. 2

Floor(ชั้น)	Location(สถานที่ติดตั้ง)	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด 12/5 (V/Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	
อาคาร A									
5 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 5					/			11ชม.50น.
5 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 5	/	/		/		/		
5 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 5	/	/		/		/		
5 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 5	/	/		/		/		
5 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 5	/	/		/		/		
ST 2 / 5	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	/	/		/		/		
ST 3 / 5	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	/	/		/		/		
ST 4 / 5	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	/	/		/		/		
6 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 6	/	/		/		/		
6 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 6	/	/		/		/		
6 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 6	/	/		/		/		
6 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 6	/	/		/		/		
6 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 6	/	/		/		/		
ST 2 / 6	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	/	/		/		/		
ST 3 / 6	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 6	/	/		/		/		
ST 4 / 6	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 6	/	/		/		/		
7 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 7	/	/		/		/		
7 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 7	/	/		/		/		
7 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 7	/	/		/		/		
7 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 7	/	/		/		/		
7 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 7	/	/		/		/		
ST 2 / 7	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	/	/		/		/		
ST 3 / 7	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 7	/	/		/		/		
ST 4 / 7	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 7	/	/		/		/		
8 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 8	/	/		/		/		
8 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 8	/	/		/		/		
8 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 8	/	/		/		/		
8 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 8	/	/		/		/		
8 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 8	/	/		/		/		
ST 2 / 8	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	/	/		/		/		
ST 3 / 8	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 8	/	/		/		/		
ST 4 / 8	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 8	/	/		/		/		
ชั้นดาดฟ้าอาคารA	ห้อง Booster Pump อาคารA	/	/		/		/		
ชั้นดาดฟ้าอาคารA	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้นดาดฟ้า	/	/		/		/		

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ	[illegible]	
วันที่	3 ก.ค. 2567	3-8-67

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

AKRA THE MATT

Month / Year ก.ค./2567 Building/อาคาร B Sheet No. .....

Floor(ชั้น)	Location(สถานที่ติดตั้ง)	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	
		อาคาร B							
1 / 1	ลาดจอดรถอาคาร B ตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
1 / 2	ห้อง Transfer Pump อาคาร B	✓	✓		✓		✓		
1 / 3	ลาดจอดรถอาคาร B ตรงข้ามบันได ST 3	✓	✓		✓		✓		
1 / 4	ห้อง MDB อาคาร B	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 1	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 1	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 1	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
2 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 2	ทางเดินส่วนกลาง ตรงข้ามโถงลิฟต์ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 5	โถงลิฟต์ ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 6	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 2	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 2	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 2	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
3 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 3	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 3	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 3	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
4 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 4	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 4	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 4	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4					✓			กุญแจเสีย
5 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
5 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
5 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
5 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
5 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
5 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 5	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 5	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 5	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

Month / Year ก.ค./2567 Building/อาคาร B Sheet No. .....

Floor(ชั้น)	Location(สถานที่ติดตั้ง)	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	
		อาคาร B							
6 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
6 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
6 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
6 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
6 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
6 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 6	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 6	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 6	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
7 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
7 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
7 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
7 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
7 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
7 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 7	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 7	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 7	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
8 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
8 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
8 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
8 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
8 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
8 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 8	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 8	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 8	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
ดาดฟ้าอาคาร B	ห้อง Booster Pump อาคาร A	✓	✓		✓		✓		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้นดาดฟ้า	✓	✓		✓		✓		

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	3/ก.ค./67	2-8-67

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

Month / Year ก.ค./2567 Building / อาคาร A Sheet No. 1

ชั้น/Floor	สถานที่ติดตั้ง/ Installed	วิธีการตรวจสอบ /How to check		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Lastest Chang วันที่เปลี่ยนล่าสุด	หมายเหตุ/Remarks
		ทดด้วยรีโมท / Frared Remote Testing	ถอดปลั๊ก/ Unplug	ผลการทดสอบ/Test results ปกติ/N	ผิดข้อง/F	ชุดดวงโคม The Luminaire	หลอดชนิด SMD LED / ขนาด 10 w		
อาคาร A									
1/1	บันได ST3	✓		✓		✓	✓		
1/2	บันได ST2	✓		✓		✓	✓		
2/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
2/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
2/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
3/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
3/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
3/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
4/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
4/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
4/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
5/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
5/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
5/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
6/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
6/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
6/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
7/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
7/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
7/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
8/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
8/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
8/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
ดาดฟ้าอาคาร A		✓		✓		✓	✓		

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	อภิสิทธิ์ อ้อยสิ	
วันที่ :	3 ก.ค. 2567	2-8-67

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

Month / Year ก.ค./64 Building / อาคาร B Sheet No.....

ชั้น/Floor	ตำแหน่งที่ติดตั้ง/ Installed	วิธีการตรวจสอบ / How to check		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Lastest Chang วันที่ เปลี่ยนล่าสุด	หมายเหตุ/Remarks
		ทดสอบด้วยรีโมท / Prared Remote Testing	จอดปลั๊ก/ Unplug	ผลการทดสอบ/Test results ปกติ/N	ขัดข้อง/F	ชุดดวงโคม The Luminaire	หลอดชนิด SMD LED / ขนาด 10 w		
อาคาร B									
1/1	บันได ST3	✓		✓		✓	✓		
1/2	บันได ST2	✓		✓		✓	✓		
2/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
2/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
2/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
3/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
3/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
3/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
4/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
4/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
4/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
5/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
5/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
5/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
6/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
6/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
6/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
7/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
7/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
7/3	ทางเดิน ST 4	✓		✓		✓	✓		
8/1	ทางเดิน ST 2	✓		✓		✓	✓		
8/2	ทางเดิน ST 3	✓		✓		✓	✓		
8/3	ทางเดิน ST 4	✓				✓	✓		
ดาดฟ้าอาคาร A		✓		✓		✓	✓		

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	อัฐกิ อาสิตย์	
วันที่ :	3/ก.ค./64	2-8-64

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

Building : อาคาร A	Location :	Date :
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Visual inspection

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remarks
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้กราฟฟิค ผังอาคาร A , B Check the graphic cabinet building	✓			
3	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะหน้าห้องพัก check the indicator lamp	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน :.....77.....จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน :.....19.....จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน :.....23.....จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน :.....24.....จุด	✓			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ :	ink	
วันที่ :	29 / ส.ค / 2567	

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

Building : อาคาร B	**Location :**	**Date :**
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Num of Supervisory Zone :	**Serial no. :**	**Power Supply :**
Other :		**Aux.Power Supply :**

Visual inspection

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remarks
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้กราฟฟิค ผังอาคาร A , B Check the graphic cabinet building	✓			
3	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะหน้าห้องพัก check the indicator lamp	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน :.....68.....จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน :.....16.....จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน :.....23.....จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน :.....23.....จุด	✓			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ :	ink	
วันที่ :	29 / ต.ค / 2567	

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

AKRA THE MATT

Month / YEAR ..ก.ค../..67... Building/อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 อาคาร ..A.. Sheet No. .....

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
1/1	ลานจอดรถชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1/2	ลานจอดรถชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 2	✓	✓					
3 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 3	✓						
4 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 4	✓						
5 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 5	✓						
6 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 6	✓						
7 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 7	✓						
8 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 8	✓						
	ดาดฟ้าอาคาร							

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[illegible]	[illegible]
วันที่ :	2-8-67	

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

AKRA

THE MATT

Month / YEAR ...ส.ค./...67... Building/อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 อาคาร ...B... Sheet No. .....

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อส่งไป	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบ ทองเหลือง	Leakage / Seat รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก/กุญแจ
1/1	ลานจอดรถชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1/2	ลานจอดรถชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 2	✓						
3 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 3	✓						
4 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 4	✓						
5 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 5	✓						
6 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 6	✓						
7 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 7	✓						
8 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 8	✓						
	ดาดฟ้าอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ	[signature]	[signature]
วันที่	4-8-67	

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

Month / Year ส.ค. 67 Building/อาคาร A Sheet No. .....

Floor(ชั้น)	Location(สถานที่ติดตั้ง)	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	
อาคาร A									
1 / 1	โถง Lobby ชั้น 1	✓			✓		✓		
1 / 2	ลาดจอดรถอาคาร A ทางออก	✓			✓		✓		
1 / 3	ลาดจอดรถอาคาร A ตรงข้ามโถงลิฟต์	✓			✓		✓		
1 / 4	โถงลิฟต์ชั้น 1	✓			✓		✓		
1 / 5	ห้อง MDB	✓			✓		✓		
1 / 6	ห้อง Transfer Pump อาคาร A	✓			✓		✓		
ST 2 / 1	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 1	✓			✓		✓		
ST 3 / 1	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 1	✓			✓		✓		
2 / 1	ห้องสมุด	✓			✓		✓		
2 / 2	ห้องนิติบุคคล	✓			✓		✓		
2 / 3	ห้องช่าง (ภายในห้องนิติฯ)	✓			✓		✓		
2 / 4	ทางเดิน หน้าห้องนิติฯ	✓			✓		✓		
2 / 5	ห้องฟิตเนส	✓			✓		✓		
2 / 6	ห้องสันทนาการด้านใน	✓			✓		✓		
2 / 7	ห้องสันทนาการด้านนอก	✓			✓		✓		
2 / 8	ห้องซักผ้า	✓			✓		✓		
2 / 9	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องซักผ้า	✓			✓		✓		
2 / 10	ภายในห้องเก็บของ	✓			✓		✓		
2 / 11	ห้องน้ำหญิง	✓			✓		✓		
2 / 12	ห้องน้ำชาย	✓			✓		✓		
2 / 13	ทางเดินส่วนกลางหน้าโถงลิฟต์ชั้น 2	✓			✓		✓		
2 / 14	ทางเดินส่วนกลางหน้า ST 4 ชั้น 2	✓			✓		✓		
2 / 15	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	✓			✓		✓		
ST 2 / 2	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	✓			✓		✓		
ST 3 / 2	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	✓			✓		✓		
ST 4 / 2	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	✓			✓		✓		
3 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 3	✓			✓		✓		
3 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 3	✓			✓		✓		
3 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 3	✓			✓		✓		
3 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 3	✓			✓		✓		
3 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 3	✓			✓		✓		
ST 2 / 3	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	✓			✓		✓		
ST 3 / 3	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	✓			✓		✓		
ST 4 / 3	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	✓			✓		✓		
4 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 4	✓			✓		✓		
4 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 4	✓			✓		✓		
4 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 4	✓			✓		✓		
4 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 4	✓			✓		✓		
4 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 4	✓			✓		✓		
ST 2 / 4	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	✓			✓		✓		
ST 3 / 4	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	✓			✓		✓		
ST 4 / 4	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4	✓			✓		✓		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

AKRA

THE MATT

Month / Year ก.ค./.67. Building/อาคาร B Sheet No. 1

Floor(ชั้น)	Location(สถานที่ติดตั้ง)	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	
		อาคาร B							
1 / 1	ลานจอดรถอาคาร B ตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 1	/			/		/		
1 / 2	ห้อง Transfer Pump อาคาร B	/			/		/		
1 / 3	ลานจอดรถอาคาร B ตรงข้ามบันได ST 3	/			/		/		
1 / 4	ห้อง MDB อาคาร B								
ST 2 / 1	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 1	/			/		/		
ST 3 / 1	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 1	/			/		/		
ST 4 / 1	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 1	/			/		/		
2 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 2	/			/		/		
2 / 2	ทางเดินส่วนกลาง ตรงข้ามโถงลิฟต์ชั้น 2	/			/		/		
2 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 2	/			/		/		
2 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 2	/			/		/		
2 / 5	โถงลิฟต์ ชั้น 2	/			/		/		
2 / 6	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 2	/			/		/		
ST 2 / 2	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	/			/		/		
ST 3 / 2	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	/			/		/		
ST 4 / 2	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	/			/		/		
3 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 3	/			/		/		
3 / 2	ทางเดินส่วนกลางครงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 3	/			/		/		
3 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 3	/			/		/		
3 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 3	/			/		/		
3 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 3	/			/		/		
3 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 3	/			/		/		
ST 2 / 3	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	/			/		/		
ST 3 / 3	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	/			/		/		
ST 4 / 3	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	/			/		/		
4 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 4	/			/		/		
4 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 4	/			/		/		
4 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 4	/			/		/		
4 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 4	/			/		/		
4 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 4								
4 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 4	/			/		/		
ST 2 / 4	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	/			/		/		
ST 3 / 4	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	/			/		/		
ST 4 / 4	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4 *				/			/	
5 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 5	/			/		/		
5 / 2	ทางเดินส่วนกลางครงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 5	/			/		/		
5 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 5	/			/		/		
5 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 5	/			/		/		
5 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 5	/			/		/		
5 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 5	/			/		/		
ST 2 / 5	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	/			/		/		
ST 3 / 5	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	/			/		/		
ST 4 / 5	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	/			/		/		

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

Month / Year ส.ค./๖๗ Building / อาคาร A Sheet No.....

ชั้น/Floor	สถานที่ติดตั้ง/ Installed	วิธีการตรวจสอบ / How to check		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Lastest Chang วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	หมายเหตุ/Remarks
		เทสด้วยรีโมท / Trared Remote Testing	ถอดปลั๊ก/ Unplug	ผลการทดสอบ/Test results ปกติ/N	ผิดข้อง/F	ชุดดวงโคม The Luminaire	หลอดชนิด SMD LED / ขนาด 10 w		
อาคาร A									
1/1	บันได ST3			✓					
1/2	บันได ST2			✓					
2/1	ทางเดิน ST 2			✓					
2/2	ทางเดิน ST 3			✓					
2/3	ทางเดิน ST 4			✓					
3/1	ทางเดิน ST 2			✓					
3/2	ทางเดิน ST 3			✓					
3/3	ทางเดิน ST 4			✓					
4/1	ทางเดิน ST 2			✓					
4/2	ทางเดิน ST 3			✓					
4/3	ทางเดิน ST 4			✓					
5/1	ทางเดิน ST 2			✓					
5/2	ทางเดิน ST 3			✓					
5/3	ทางเดิน ST 4			✓					
6/1	ทางเดิน ST 2			✓					
6/2	ทางเดิน ST 3			✓					
6/3	ทางเดิน ST 4			✓					
7/1	ทางเดิน ST 2			✓					
7/2	ทางเดิน ST 3			✓					
7/3	ทางเดิน ST 4			✓					
8/1	ทางเดิน ST 2			✓					
8/2	ทางเดิน ST 3			✓					
8/3	ทางเดิน ST 4			✓					
ตาดฟ้าอาคาร A				✓					

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	2-9-๖๗	

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

AKRA

THE MATT

Month / Year ..ธ.ค./..67.. Building / อาคาร.....B..... Sheet No.:.....

ชั้น/Floor	สถานที่ติดตั้ง/ Installed	วิธีการตรวจสอบ / How to check		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Lastest Chang วันที่ เปลี่ยน ล่าสุด	หมายเหตุ/Remarks
		เทสด้วยรีโมท / Frared Remote Testing	ดอดปลั๊ก/ Unplug	ผลการทดสอบ/Test results		ชุดดวงโคม The Luminaire	หลอดชนิด SMD LED / ขนาด 10 w		
				ปกติ/N	ขัดข้อง/F				
อาคาร B									
1/1	บันได ST3			✓					
1/2	บันได ST2			✓					
2/1	ทางเดิน ST 2			✓					
2/2	ทางเดิน ST 3			✓					
2/3	ทางเดิน ST 4			✓					
3/1	ทางเดิน ST 2			✓					
3/2	ทางเดิน ST 3			✓					
3/3	ทางเดิน ST 4			✓					
4/1	ทางเดิน ST 2			✓					
4/2	ทางเดิน ST 3			✓					
4/3	ทางเดิน ST 4			✓					
5/1	ทางเดิน ST 2			✓					
5/2	ทางเดิน ST 3			✓					
5/3	ทางเดิน ST 4			✓					
6/1	ทางเดิน ST 2			✓					
6/2	ทางเดิน ST 3			✓					
6/3	ทางเดิน ST 4			✓					
7/1	ทางเดิน ST 2			✓					
7/2	ทางเดิน ST 3			✓					
7/3	ทางเดิน ST 4			✓					
8/1	ทางเดิน ST 2			✓					
8/2	ทางเดิน ST 3			✓					
8/3	ทางเดิน ST 4			✓					
ดาดฟ้าอาคาร B				✓					

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	4-8-67	

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

Building : อาคาร A	**Location :** The Matt 10/1	**Date :** ก.ย.ยายน 256 x
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Num of Supervisory Zone :	**Serial no. :**	**Power Supply :**
Other :		**Aux.Power Supply :**

Visual inspection

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remarks
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้กราฟฟิค ผังอาคาร A , B Check the graphic cabinet building	✓			
3	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะหน้าห้องพัก check the indicator lamp	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน :.....77.....จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน :.....19.....จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน :.....23.....จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน :.....24.....จุด	✓			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ :	[illegible]	
วันที่ :	29-9-67	5-10-67

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

Building : อาคาร B	**Location :** The Matt ทองหล่อ	**Date :** ตุลาคม/2567
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Num of Supervisory Zone :	**Serial no. :**	**Power Supply :**
Other :		**Aux.Power Supply :**

Visual inspection

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		ข้อเสนอแนะ/Suggestion	หมายเหตุ/Remarks
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้กราฟฟิค ผังอาคาร A , B Check the graphic cabinet building	✓			
3	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะหน้าห้องพัก check the indicator lamp	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน :.....68.....จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน :.....16.....จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน :.....23.....จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน :.....23.....จุด	✓			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ :	[illegible]	
วันที่ :	29-9-67	

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / YEAR วันที่หก 2567 Building/อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 อาคาร A Sheet No. 1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
1/1	ลานจอดรถชั้น 1							
1/2	ลานออดรถชั้น 1							
2 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 2	✓						
3 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓
3 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 3	✓						
4 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 4	✓						
5 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓		✓
5 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 5	✓						
6 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	✓		✓
6 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 6	✓						
7 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	✓		✓
7 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 7	✓						
8 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 / 2	ST 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 8	✓						
	ดาดฟ้าอาคาร	✓						

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	6-9-67	5-10-67

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / YEAR กันยายน / ๒๐๖๗ Building/อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 อาคาร B Sheet No. 1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก /กุญแจ
1/1	ลานจอดรถชั้น 1	✓						
1/2	ลานจอดรถชั้น 1	✓						
2 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 2	✓	/	/	/	/		/
2 / 2	ST 3	✓	/	/	/	/		/
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 2	✓						
3 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 3	X	/	/	/	/		/
3 / 2	ST 3	✓	/	/	/	/		/
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 3	✓						
4 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 4	✓	/	/	/	/		/
4 / 2	ST 3	✓	/	/	/	/		/
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 4	✓						
5 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 5	✓	/	/	/	/		/
5 / 2	ST 3	✓	/	/	/	/		/
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 5	✓						
6 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 6	✓	/	/	/	/		/
6 / 2	ST 3	/	/	/	/	/		/
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 6	/						
7 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 7	/	/	/	/	/		/
7 / 2	ST 3	/	/	/	/	/		/
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 7	/						
8 / 1	ทางเดินด้านข้างลิฟต์ ชั้น 8	/	/	/	/	/		/
8 / 2	ST 3	/	/	/	/	/		/
	ถังดับเพลิงทางเดิน ชั้น 8	/						
	ดาดฟ้าอาคาร	/	/	/	/	/		/

Note

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	7-9-67	

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

Month / Year ธันวาคม 2567 Building/อาคาร A Sheet No. 1

Floor(ชั้น)	Location(สถานที่ติดตั้ง)	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	
อาคาร A									
1 / 1	โถง Lobby ชั้น 1	/			/		/		
1 / 2	ลาดจอดรถอาคาร A ทางออก	/			/		/		
1 / 3	ลาดจอดรถอาคาร A ตรงข้ามโถงลิฟต์	/			/		/		
1 / 4	โถงลิฟต์ชั้น 1	/			/		/		
1 / 5	ห้อง MDB	/			/		/		
1 / 6	ห้อง Transfer Pump อาคาร A	/			/		/		
ST 2 / 1	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 1	/			/		/		
ST 3 / 1	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 1	/			/		/		
2 / 1	ห้องสมุด	/			/		/		
2 / 2	ห้องนิติบุคคล	/			/		/		
2 / 3	ห้องช่าง (ภายในห้องนิติฯ)	/			/		/		
2 / 4	ทางเดิน หน้าห้องนิติฯ	/			/		/		
2 / 5	ห้องฟิตเนส	/			/		/		
2 / 6	ห้องสันทนการด้านใน	/			/		/		
2 / 7	ห้องสันทนการด้านนอก	/			/		/		
2 / 8	ห้องซักผ้า	/			/		/		
2 / 9	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องซักผ้า	/			/		/		
2 / 10	ภายในห้องเก็บของ	/			/		/		
2 / 11	ห้องน้ำหญิง	/			/		/		
2 / 12	ห้องน้ำชาย	/			/		/		
2 / 13	ทางเดินส่วนกลางหน้าโถงลิฟต์ชั้น 2	/			/		/		
2 / 14	ทางเดินส่วนกลางหน้า ST 4 ชั้น 2	/			/		/		
2 / 15	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	/			/		/		
ST 2 / 2	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	/			/		/		
ST 3 / 2	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	/			/		/		
ST 4 / 2	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	/			/		/		
3 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 3	/			/		/		
3 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 3	/			/		/		
3 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 3	/			/		/		
3 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 3	/			/		/		
3 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 3	/			/		/		
ST 2 / 3	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	/			/		/		
ST 3 / 3	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	/			/		/		
ST 4 / 3	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	/			/		/		
4 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 4	/			/		/	X	
4 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 4	/			/		/		
4 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 4					/		/	
4 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 4	/			/		/		
4 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 4	/			/		/		
ST 2 / 4	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	/			/		/		
ST 3 / 4	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	/			/		/		
ST 4 / 4	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4	/			/		/		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

AKRA THE MATT

Month / Year กันยายน 2569 Building/อาคาร A Sheet No. 1

Floor(ชั้น)	Location(สถานที่ติดตั้ง)	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	
				อาคาร A					
5 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 5					✓		✓	
5 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 5	✓			✓		✓		
5 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 5	✓			✓		✓		
5 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 5	✓			✓		✓		
5 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 5	✓			✓		✓		
ST 2 / 5	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	✓			✓		✓		
ST 3 / 5	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	✓			✓		✓		
ST 4 / 5	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	✓			✓		✓		
6 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 6	✓			✓		✓		
6 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 6					✓		✓	
6 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 6	✓			✓		✓		
6 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 6	✓			✓		✓		
6 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 6								
ST 2 / 6	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	✓			✓		✓		
ST 3 / 6	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 6	✓			✓		✓		
ST 4 / 6	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 6	✓			✓		✓		
7 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 7	✓			✓		✓		
7 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 7	✓			✓		✓		
7 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 7	✓			✓		✓		
7 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 7	✓			✓		✓		
7 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 7								
ST 2 / 7	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	✓			✓		✓		
ST 3 / 7	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 7	✓			✓		✓		
ST 4 / 7	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 7	✓			✓		✓		
8 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 8	✓			✓		✓	✓	
8 / 2	ทางเดินส่วนกลาง หน้าห้องขยะชั้น 8	✓				✓		✓	
8 / 3	ทางเดินส่วนกลาง หน้าโถงลิฟต์ชั้น 8					✓		✓	
8 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 8					✓		✓	
8 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 8					✓		✓	
ST 2 / 8	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	✓			✓		✓		
ST 3 / 8	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 8	✓			✓		✓		
ST 4 / 8	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 8	✓			✓		✓		
ชั้นดาดฟ้าอาคารA	ห้อง Booster Pump อาคารA	✓			✓		✓	X	
ชั้นดาดฟ้าอาคารA	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้นดาดฟ้า	✓			✓		✓	X	

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ : 6-9-67		

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

Month / Year ตุลาคม / 2567 Building / อาคาร A Sheet No. 1

ชั้น/Floor	สถานที่ติดตั้ง/ Installed	วิธีการตรวจสอบ / How to check		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Lastest Chang วันที่ เปลี่ยน ล่าสุด	หมายเหตุ/Remarks
		เทสด้วยรีโมท / Frared Remote Testing	ถอดปลั๊ก/ Unplug	ผลการทดสอบ/Test results		ชุดดวงโคม The Luminaire	หลอดชนิด SMD LED / ขนาด 10 w		
				ปกติ/N	ขัดข้อง/F				
อาคาร A									
1/1	บันได ST3		✓	✓					
1/2	บันได ST2		✓	✓					
2/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
2/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
2/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
3/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
3/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
3/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
4/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
4/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
4/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
5/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
5/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
5/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
6/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
6/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
6/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
7/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
7/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
7/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
8/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
8/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
8/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
ดาดฟ้าอาคาร A			✓	✓					

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ : 19-9-67		

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

AKRA

THE MATT

Month / Year ตุลาคม/2567 Building / อาคาร B Sheet No. 1

ชั้น/Floor	สถานที่ติดตั้ง/ Installed	วิธีการตรวจสอบ / How to check		Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Lastest Chang วันที่เปลี่ยนล่าสุด	หมายเหตุ/Remarks
		ทดด้วยรีโมท / Frared Remote Testing	ถอดปลั๊ก/ Unplug	ผลการทดสอบ/Test results		ชุดดวงโคม The Luminaire	หลอดชนิด SMD LED / ขนาด 10 w		
				ปกติ/N	ขัดข้อง/F				
อาคาร B									
1/1	บันได ST3		✓	✓					
1/2	บันได ST2		✓	✓					
2/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
2/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
2/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
3/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
3/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
3/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
4/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
4/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
4/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
5/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
5/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
5/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
6/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
6/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
6/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
7/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
7/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
7/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
8/1	ทางเดิน ST 2		✓	✓					
8/2	ทางเดิน ST 3		✓	✓					
8/3	ทางเดิน ST 4		✓	✓					
ดาดฟ้าอาคาร B			✓	✓					

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	17-9-67	

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

Month / Year กันยายน 2567 Building/อาคาร B Sheet No. 1

Floor(ชั้น)	Location(สถานที่ติดตั้ง)	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V/Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ/N	ชัดข้อง/F	ปกติ/N	ชัดข้อง/F	
		อาคาร B							
1 / 1	ลานจอดรถอาคาร B ตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
1 / 2	ห้อง Transfer Pump อาคาร B	✓	✓		✓		✓		
1 / 3	ลานจอดรถอาคาร B ตรงข้ามบันได ST 3	✓	✓		✓		✓		
1 / 4	ห้อง MDB อาคาร B	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 1	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 1	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 1	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 1	✓	✓		✓		✓		
2 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 2	ทางเดินส่วนกลาง ตรงข้ามโถงลิฟต์ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 5	โถงลิฟต์ ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
2 / 6	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 2	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 2	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 2	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	✓	✓		✓		✓		
3 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
3 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 3	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 3	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 3	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	✓	✓		✓		✓		
4 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
4 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 4	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 4	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 4	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4								×ไม่ใช้
5 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
5 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
5 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
5 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
5 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
5 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 5	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 5	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 5	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	✓	✓		✓		✓		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

Month / Year กันยายน 2567 Building/อาคาร B Sheet No. 2

Floor(ชั้น)	Location(สถานที่ติดตั้ง)	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V/Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	ปกติ/N	ขัดข้อง/F	
อาคาร B									
6 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
6 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
6 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
6 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
6 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
6 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 6	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 6	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 6	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 6	✓	✓		✓		✓		
7 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
7 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
7 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
7 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
7 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
7 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 7	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 7	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 7	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 7	✓	✓		✓		✓		
8 / 1	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 4 ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
8 / 2	ทางเดินส่วนกลางตรงข้ามโถงลิฟต์ ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
8 / 3	ทางเดินส่วนกลาง ข้างห้องขยะ ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
8 / 4	ทางเดินส่วนกลาง หน้า ST 3 ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
8 / 5	ภายในห้องไฟฟ้า ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
8 / 6	โถงลิฟต์ ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
ST 2 / 8	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
ST 3 / 8	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
ST 4 / 8	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 8	✓	✓		✓		✓		
ดาดฟ้าอาคาร B	ห้อง Booster Pump อาคาร A	✓	✓		✓		✓		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้นดาดฟ้า	✓	✓		✓		✓		

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[illegible]	
วันที่ :	17-9-67	

The MATT

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำวัน

Daily Fire Alarm System Chack list

Month / เดือน พฤศจิกายน 67

Building / อาคาร The Matt Sukhumvit 101/1

วันที่	การตรวจสอบสถานะไฟ LED								ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ไฟแสดงสถานะทำงานปกติ		แสดงสถานะไม่มีสัญญาณเข้า		ไฟแสดงสถานะระบบ		Disable ระบบแจ้งเหตุ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓			
31										

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย

นายการัณย์สุ สุทธิประภา

หัวหน้าช่างอาคาร

7/12/67.

หบทวนโดย

ผู้จัดการอาคาร

กรภัทร แก้วเอียด

ผู้จัดการอาคาร

12 ธ.ค. 2567

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

แผ่นที่ 1

อาคาร The Matt อาคาร A เดือน 28 / 11 / 67

ชั้น	สถานที่	บันทึกค่าแบตเตอรี่		น้ำกลั่นแบตเตอรี่	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ
		แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (..... Volt)	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp)	H / M / L	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการทดสอบ	
1	ห้อง CWP	12 V	5 Ah.	M	1	4 Hrs.	✓
1	ลานจอดรถ	"	"	M	1	4 Hrs.	✓
1	ทางเดินลงจอดรถ	"	"	M	1	4 Hrs.	✓
1	ห้อง MDB	"	"	M	1	4 Hrs.	✓
1	Lobby	"	"	M	1	4 Hrs.	✓
1	บันได ST-2	"	"	M	1	4 Hrs.	✓
1	บันได ST-3	"	"	M	1	ระบบไฟเสียงม	✓
2	ห้องสงฆ์	"	"	M	2	ระบบไฟเสียงม	✓
2	ห้อง Control	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	ห้องสำนักงาน	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	หน้าห้องสำนักงาน	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	ห้อง สิรภาพ	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	ห้อง สันทนาการ	"	"	M	2	ระบบไฟเสียงม	✓
2	ห้อง สันทนาการ	"	"	M	2	ระบบไฟเสียงม	✓
2	ห้อง ซักผ้า	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	หน้าห้องซักผ้า	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	ห้อง Storage	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	ห้องน้ำสันทนาการ ช	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	ห้องน้ำสันทนาการ ญ	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	บันได ST-4	"	"	M	2	ระบบไฟเสียงม	✓
2	ทางเดิน	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	ทางเดิน	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	บันได ST-2	"	"	M	2	4 Hrs.	✓
2	ห้อง DB	"	"	M	2	ระบบไฟเสียงม	✓
3	บันได ST-4	"	"	M	3	ระบบไฟเสียงม	✓
3	ทางเดิน ST-4	"	"	M	3	ระบบไฟเสียงม	✓
3	ทางเดิน ST-4	"	"	M	3	ระบบไฟเสียงม	✓
3	บันได ST-2	"	"	M	3	ระบบไฟเสียงม	✓
3	ห้อง DB	"	"	M	3	ระบบไฟเสียงม	✓
3	ทางเดิน	"	"	M	3	4 Hrs.	✓
3	ทางเดิน	"	"	M	3	ระบบไฟเสียงม	✓
3	บันได ST-3	"	"	M	3	4 Hrs.	✓

ข้อแนะนำ

.....

.....

.....

ดูแลบันทึกโดย

ชื่อ อดิสรณ์ ชัยยม

วันที่ 28-11-67

ช่าง

ตรวจสอบโดย

ชื่อ นายการัณย์สุ สุทธิประภา

วันที่ หัวหน้าช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง

7/12/67

ทบทวนตรวจสอบโดย

ชื่อ .....

วันที่ 12 ธ.ค. 2567

ผู้จัดการอาคาร

กรภัทร แก้วเอียด

ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

แผ่นที่ 2

อาคาร the MATT อาคาร A เดือน 28 / 11 / 67

ชั้น	สถานที่	บันทึกค่าแบตเตอรี่		น้ำกลั่นแบตเตอรี่	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ
		แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (..... Volt)	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp)	H / M / L	ติดตั้งกี่ชั้น	ผลการทดสอบ	
4	บันได ST-4	12 V	5 Ah.	M	4	แมทๆ เสียงม	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	แมทๆ เสียงม	✓
4	บันได ST-2	〃	〃	〃	4	แมทๆ เสียงม	✓
4	ห้อง DB	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	บันได ST-3	〃	〃	〃	4	แมทๆ เสียงม	✓
5	บันได ST-4	〃	〃	〃	5	แมทๆ เสียงม	✓
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	แมทๆ เสียงม	✓
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	4 Hrs.	✓
5	บันได ST-2	〃	〃	〃	5	4 Hrs.	✓
5	ห้อง DB	〃	〃	〃	5	4 Hrs.	✓
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	4 Hrs.	✓
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	4 Hrs.	✓
5	บันได ST-3	〃	〃	〃	5	แมทๆ เสียงม	✓
6	บันได ST-4	〃	〃	〃	6	แมทๆ เสียงม	✓
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	แมทๆ เสียงม	✓
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	แมทๆ เสียงม	✓
6	บันได ST-2	〃	〃	〃	6	4 Hrs.	✓
6	ห้อง DB	〃	〃	〃	6	4 Hrs.	✓
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	4 Hrs.	✓
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	แมทๆ เสียงม	✓
6	บันได ST-3	〃	〃	〃	6	4 Hrs.	✓
7	บันได ST-4	〃	〃	〃	7	แมทๆ เสียงม	✓
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	แมทๆ เสียงม	✓
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	4 Hrs.	✓
7	บันได ST-2	〃	〃	〃	7	แมทๆ เสียงม	✓
7	ห้อง DB	〃	〃	〃	7	4 Hrs.	✓
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	แมทๆ เสียงม	✓
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	4 Hrs.	✓
7	บันได ST-3	〃	〃	〃	7	แมทๆ เสียงม	✓

คำแนะนำ

จดบันทึกโดย
ชื่อ อรวรรณ ชัยม
วันที่ 28-11-67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายการัณย์ฐ์ สุทธิประภา
วันที่ 7/12/67
หัวหน้าช่างอาคาร/หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย
ชื่อ
วันที่ 12 ธ.ค. 2567
ผู้จัดการอาคาร

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

แผ่นที่ 3

อาคาร The matt one A เดือน 28 / 11 / 67

ชั้น	สถานที่	บันทึกค่าแบตเตอรี่		น้ำกลั่นแบตเตอรี่	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ
		แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (..... Volt)	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp)	H / M / L	ติดตั้งกี่ชั้น	ผลการทดสอบ	
8	บันได ST-4	12 V	5 Ah.	M	8	ไม่ผ่าน เสียงดัง	✓
8	ทางเดิน	"	"	"	8	ไม่ผ่าน เสียงดัง	✓
8	ทางเดิน	"	"	"	8	ไม่ผ่าน เสียงดัง	✓
8	บันได ST-2	"	"	"	8	ไม่ผ่าน เสียงดัง	✓
8	ห้อง DB	"	"	"	8	4 Hrs.	✓
8	ทางเดิน	"	"	"	8	ไม่ผ่าน เสียงดัง	✓
8	ทางเดิน	"	"	"	8	ไม่ผ่าน เสียงดัง	✓
8	บันได ST-3	"	"	"	8	ไม่ผ่าน เสียงดัง	✓
Roof	บันได ST-2	"	"	"	Roof	ไม่ผ่าน เสียงดัง	✓
Roof	ห้อง BP	"	"	"	Roof	4 Hrs.	✓

คำแนะนำ

จดบันทึกโดย
ชื่อ ศราวุธ ชัยมี
วันที่ 28 / 11 - 67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายการัณย์สุ สุทธิประภา
วันที่ หัวหน้าช่างอาคาร
หัวหน้าช่าง 7/11/67

ทบทวนตรวจสอบโดย
ชื่อ กรภัทร แก้วเอียด
วันที่ ผู้จัดการอาคาร
ผู้จัดการอาคาร

12 ธ.ค. 2567

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

แผ่นที่ 1

อาคาร The matt อาคาร B เดือน 28/11/67

ชั้น	สถานที่	บันทึกค่าแบตเตอรี่		น้ำกลั่นแบตเตอรี่	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ
		แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (..... Volt)	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp)		ติดตั้งที่ชั้น	ผลการทดสอบ	
1	โถงลิฟท์	12 V	5 Ah.	M	1	ทดสอบ 1 ครั้ง	✓
1	บันได ST-3	〃	〃	〃	1	4 Hrs.	✓
1	บันได ST-2	〃	〃	〃	1	ทดสอบ 1 ครั้ง	✓
1	ลานจอด	〃	〃	〃	1	ทดสอบ 1 ครั้ง	✓
1	ลานจอด	〃	〃	〃	1	4 Hrs.	✓
1	ห้อง MDB	〃	〃	〃	1	ทดสอบ 1 ครั้ง	✓
1	ห้อง CWP	〃	〃	〃	1	4 Hrs.	✓
2	โถงลิฟท์	〃	〃	〃	2	4 Hrs.	✓
2	บันได ST-4	〃	〃	〃	2	4 Hrs.	✓
2	ทางเดิน	〃	〃	〃	2	4 Hrs.	✓
2	ทางเดิน	〃	〃	〃	2	4 Hrs.	✓
2	บันได ST-3	〃	〃	〃	2	4 Hrs.	✓
2	ทางเดิน	〃	〃	〃	2	4 Hrs.	✓
2	ทางเดิน	〃	〃	〃	2	4 Hrs.	✓
2	ห้อง DB	〃	〃	〃	2	4 Hrs.	✓
2	บันได ST-2	〃	〃	〃	2	4 Hrs.	✓
3	โถงลิฟท์	〃	〃	〃	3	4 Hrs.	✓
3	บันได ST-4	〃	〃	〃	3	4 Hrs.	✓
3	ทางเดิน	〃	〃	〃	3	4 Hrs.	✓
3	ทางเดิน	〃	〃	〃	3	4 Hrs.	✓
3	บันได ST-3	〃	〃	〃	3	4 Hrs.	✓
3	ทางเดิน	〃	〃	〃	3	ทดสอบ 1 ครั้ง	✓
3	ทางเดิน	〃	〃	〃	3	4 Hrs.	✓
3	ห้อง DB	〃	〃	〃	3	4 Hrs.	✓
3	บันได ST-2	〃	〃	〃	3	4 Hrs.	✓
4	โถงลิฟท์	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	บันได ST-4	〃	〃	〃	4	ทดสอบ 1 ครั้ง	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	บันได ST-3	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	ห้อง DB	〃	〃	〃	4	4 Hrs.	✓
4	บันได ST-2	〃	〃	〃	4	ทดสอบ 1 ครั้ง	✓

คำแนะนำ

จดบันทึกโดย
ชื่อ อรกาส ฟ้อง
วันที่ 28-11-67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายการัณย์ สุทธิประภา
วันที่ 7/12/67
หัวหน้าช่างอาคาร
หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย
ชื่อ กรวัทร์ แก้วเอียด
วันที่ 12 ธ.ค. 2567
ผู้จัดการอาคาร
ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 024
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แผ่นที่ 2

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

อาคาร The matt อาคาร B เดือน 28 / 11 / 67

ชั้น	สถานที่	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้ / กระจก /กุญแจ
1	ห้อง MDB	✓	–	–	–	–	–	–
1	ห้อง CNP	✓	–	–	–	–	–	–
1	ห้องโถงลิฟท์	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
1	ห้างหน้าลิฟ	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
2	หน้าบันไดหนี	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
2	ห้องห้อง DB	✓	–	–	–	–	–	–
2	ห้องลิฟท์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
3	หน้าบันได ST3	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
3	ห้องห้อง DB	✓	–	–	–	–	–	–
3	ห้องลิฟท์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
4	หน้าบันได ST3	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
4	ห้องห้อง DB	✓	–	–	–	–	–	–
4	ห้องลิฟท์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
5	หน้าบันได ST3	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
5	ห้องห้อง DB	✓	–	–	–	–	–	–
5	ห้องลิฟท์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
6	หน้าบันได ST3	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
6	ห้องห้อง DB	✓	–	–	–	–	–	–
6	ห้องลิฟท์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
7	หน้าบันได ST3	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
7	ห้องห้อง DB	✓	–	–	–	–	–	–
7	ห้องลิฟท์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
8	หน้าบันได ST3	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
8	ห้องห้อง DB	✓	–	–	–	–	–	–
8	ห้องลิฟท์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
ดาดฟ้า	ห้อง DP	✓	–	–	–	–	–	–
ดาดฟ้า	สวนหย่อม	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓

แนะนำ

.....

.....

.....

บันทึกโดย

ชื่อ ศรราวุธ สีสอน

วันที่ 28/11/67

ช่าง

ตรวจสอบโดย

ชื่อ นายการัณย์สุ สุทธิประภา

วันที่ หัวหน้าช่างอาคาร

หัวหน้าช่าง 7/12/67

ทบทวนตรวจสอบโดย

ชื่อ .....

วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร

กรภัทร แก้วเอียด

ผู้จัดการอาคาร

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำวัน

Daily Fire Alarm System Check list

Month / เดือน สิงหาคม **Year / ปี** 2567 **Building / อาคาร The Matt Sukhumvit 101/1**

วันที่	สถานะอุปกรณ์								ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ไฟแสดงสถานะหน้าตู้กราฟฟิค		ทดสอบไฟสัญญาณหน้าตู้		Troible ระบุโซน/สาเหตุ		Disable ระบุโซน/สาเหตุ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓			

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/11/67

วันที่	สถานะอุปกรณ์								ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ไฟแสดงสถานะหน้าตู้กราฟฟิก		ทดสอบไฟสัญญาณหน้าตู้		Trouble ระบุโซน/สาเหตุ		Disable ระบุโซน/สาเหตุ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
18	/		/		/		/		นิธุ	
19	/		/		/		/		นิธุ	
20	/		/		/		/		นิธุ	
21	/		/		/		/		นิธุ	
22	/		/		/		/			
23	/		/		/		/			
24	/		/		/		/			
25	/		/		/		/		นิธุ	
26	/		/		/		/		นิธุ	
27	/		/		/		/		นิธุ	
28	/		/		/		/		นิธุ	
29	/		/		/		/			
30	/		/		/		/			
31	/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable ,/ Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร

หัวหน้าช่างอาคาร

ทบทวนโดย

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 มค 2568

ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 024
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

แผ่นที่ 1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

อาคาร A เดือน 28 / 12 / 67

ชั้น	สถานที่	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้ / กระจก /กุญแจ
1	ห้อง MDB	✓	–	–	–	–	–	–
1	ห้อง CWP	✓	–	–	–	–	–	–
1	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
1	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
2	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
2	ห้องน้ำ DB	✓	–	–	–	–	–	–
2	ห้างลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
3	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
3	ห้องน้ำ DB	✓	–	–	–	–	–	–
3	ห้างลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
4	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
4	ห้องน้ำ DB	✓	–	–	–	–	–	–
4	ห้างลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
5	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
5	ห้องน้ำ DB	✓	–	–	–	–	–	–
5	ห้างลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
6	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
6	ห้องน้ำ DB	✓	–	–	–	–	–	–
6	ห้างลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
7	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
7	ห้องน้ำ DB	✓	–	–	–	–	–	–
7	ห้างลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
8	หน้าลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
8	ห้องน้ำ DB	✓	–	–	–	–	–	–
8	ห้างลิฟต์โดยสาร	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
ดาดฟ้า	ห้อง BP	✓	–	–	–	–	–	–

แนะนำ

บันทึกโดย
ชื่อ ศราวุธ นิ่มม่วง
วันที่ 28-12-67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายการัณย์ สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
วันที่ 3/1/68
หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย
ชื่อ กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
วันที่
ผู้จัดการอาคาร

03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน / Fire Exit Sign Monthly Check List

อาคาร/Building : A เดือน/Month : สิงหาคม ปี/Year : 67 แผ่นที่/Sheet No. 1

Floor ชั้น	Code รหัส	Location สถานที่	Brand ยี่ห้อ	Model รุ่น	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Operation of Control System สภาพชุดควบคุม	Light Bulbs / หลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนเวลาที่คายประจุ
					DC Voltage (load)	DC Amperes (แอมป์)	Capacity/ขนาด (V / Ah)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด		Type/ชนิด	Condition/สุภาพ	
1	–	บันได ST 3	Sunny	SLS1-10LED/D	3.6 V	–	1800 mAh	Apr-21.	✓	LEDSTRIPE	4.5V 10W /	120 Mins.
1	–	บันได ST 2	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
2	–	บันได ST 3	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
2	–	บันได ST 2	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
2	–	บันได ST 4	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
3	–	บันได ST 3	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
3	–	บันได ST 2	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
3	–	บันได ST 4	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
4	–	บันได ST 3	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
4	–	บันได ST 2	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
4	–	บันได ST 4	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
5	–	บันได ST 3	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
5	–	บันได ST 2	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃
5	–	บันได ST 4	〃	〃	〃	–	〃	〃	✓	〃	✓	〃

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ Normal / ปกติ , × Abnormal / ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ : 28-12-67

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

นายการัณย์ศุ สุหธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร

Date / วันที่ : 3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน / Fire Exit Sign Monthly Check List

อาคาร/Building : A เดือน/Month : สิงหาคม ปี/Year : 67 แผ่นที่/Sheet No. 2

Floor ชั้น	Code รหัส	Location สถานที่	Brand ยี่ห้อ	Model รุ่น	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Operation of Control System สภาพชุดควบคุม	Light Bulbs / หลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนเวลาที่คายประจุ
					DC. Voltage (โวลต์)	DC. Amperes (แอมป์)	Capacity/ขนาด (V / Ah)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด		Type/ชนิด	Condition/สภาพ	
6	—	บันไดST3	Sunny	S131-10LED/D	3.6V	—	1800 mAh.	Apr-21	✓	LEDSTRIPE 4.5 V 10M	✓	120 min.
6	—	บันไดST2	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
6	—	บันไดST4	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
7	—	บันไดST3	〃	〃	〃	✓	〃	〃	✓	〃	✓	〃
7	—	บันไดST2	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
7	—	บันไดST4	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
8	—	บันไดST3	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
8	—	บันไดST2	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
8	—	บันไดST4	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
ดาดฟ้า	—	บันไดST2	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ Normal / ปกติ , × Abnormal / ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ : 28-12-67

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

นายการัณย์ฐ์ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

แผ่นที่ 1

อาคาร A เดือน 28 / 12 / 67

ชั้น	สถานที่	บันทึกค่าแบตเตอรี่ แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (..... Volt)	บันทึกค่าแบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่นแบตเตอรี่ H/M/L	สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น	สภาพชุดควบคุม ผลการทดสอบ	สภาพชุดหลอดไฟ
1	ห้อง CWP	12 V	5 Ah.	M	1	4 hrs.	/
1	ทางออก	〃	〃	M	1	4 hrs.	/
1	ทางออก	〃	〃	M	1	4 hrs.	/
1	ห้อง MDB	〃	〃	M	1	4 hrs.	/
1	Lobby	〃	〃	M	1	4 hrs.	/
1	บันได ST-2	〃	〃	M	1	4 hrs.	/
1	บันได ST-3	〃	〃	M	1	แมมๆ เสียง	/
2	ห้องสมุด	〃	〃	M	2	แมมๆ เสียง	/
2	ห้องโถงชั้น 2	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	ห้องสำนักงาน	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	หน้าห้องสำนักงาน	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	ห้องพัดแอร์	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	ห้องสันทนาการ	〃	〃	M	2	แมมๆ เสียง	/
2	ห้องพักผ่อน	〃	〃	M	2	แมมๆ เสียง	/
2	ห้องซักผ้า	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	หน้าห้องซักผ้า	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	ห้อง Storge	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	ห้องน้ำข้างทางเดิน ข	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	ห้องน้ำข้างทางเดิน ก	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	บันได ST-4	〃	〃	M	2	แมมๆ เสียง	/
2	ทางเดิน	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	ทางเดิน	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	บันได ST-2	〃	〃	M	2	4 hrs.	/
2	ห้อง DB	〃	〃	M	2	แมมๆ เสียง	/
3	บันได ST-4	〃	〃	M	3	แมมๆ เสียง	/
3	ทางเดิน ST-4	〃	〃	M	3	แมมๆ เสียง	/
3	ทางเดิน ST-4	〃	〃	M	3	แมมๆ เสียง	/
3	บันได ST-2	〃	〃	M	3	แมมๆ เสียง	/
3	ห้อง DB	〃	〃	M	3	แมมๆ เสียง	/
3	ทางเดิน	〃	〃	M	3	4 hrs.	/
3	ทางเดิน	〃	〃	M	3	แมมๆ เสียง	/
3	บันได ST-3	〃	〃	M	3	4 hrs.	/

คำแนะนำ

บันทึกโดย
ชื่อ อลงกต ปัดชม
วันที่ 28-12-67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายการัญยสุ สุทธิประภา
วันที่ 2/1/68
หัวหน้าช่างอาคาร
หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย
ชื่อ กรภัทร แก้วเอียด
วันที่
ผู้จัดการอาคาร
ผู้จัดการอาคาร

03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

แผ่นที่ 2

อาคาร A เดือน 28 / 12 / 67

ชั้น	สถานที่	บันทึกค่าแบตเตอรี่ แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (..... Volt)	บันทึกค่าแบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่นแบตเตอรี่ H/M/L	สภาพชุดควบคุม ติดตั้งกี่ชั้น	สภาพชุดควบคุม ผลการทดสอบ	สภาพชุดหลอดไฟ
4	บันได ST-4	12 V	5 Ah.	M	4	หมดฯ เสื่อม	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	หมดฯ เสื่อม	✓
4	บันได ST-2	〃	〃	〃	4	หมดฯ เสื่อม	✓
4	ห้อง DB	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	บันได ST-3	〃	〃	〃	4	หมดฯ เสื่อม	✓
5	บันได ST-4	〃	〃	〃	5	หมดฯ เสื่อม	✓
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	หมดฯ เสื่อม	✓
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	4 hrs.	✓
5	บันได ST-2	〃	〃	〃	5	4 hrs.	✓
5	ห้อง DB	〃	〃	〃	5	4 hrs.	✓
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	4 hrs.	✓
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	4 hrs.	✓
5	บันได ST-3	〃	〃	〃	5	หมดฯ เสื่อม	✓
6	บันได ST-4	〃	〃	〃	6	หมดฯ เสื่อม	✓
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	หมดฯ เสื่อม	✓
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	หมดฯ เสื่อม	✓
6	บันได ST-2	〃	〃	〃	6	4 hrs.	✓
6	ห้อง DB	〃	〃	〃	6	4 hrs.	✓
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	4 hrs.	✓
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	หมดฯ เสื่อม	✓
6	บันได ST-3	〃	〃	〃	6	4 hrs.	✓
7	บันได ST-4	〃	〃	〃	7	หมดฯ เสื่อม	✓
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	หมดฯ เสื่อม	✓
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	4 hrs.	✓
7	บันได ST-2	〃	〃	〃	7	หมดฯ เสื่อม	✓
7	ห้อง DB	〃	〃	〃	7	4 hrs.	✓
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	หมดฯ เสื่อม	✓
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	4 hrs.	✓
7	บันได ST-3	〃	〃	〃	7	หมด/เสื่อม	✓

คำแนะนำ

จดบันทึกโดย
ชื่อ ศราวุธ มีเยม
วันที่ 28 / 12 - 67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายการัณย์รุ สุทธิประคำ
วันที่ 2/1/68
หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย
ชื่อ กรภัทร แก้วเอียด
วันที่ ผู้จัดการอาคาร
ผู้จัดการอาคาร

03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

แผ่นที่ 3

อาคาร A เดือน 28 / 12 / 67

ชั้น	สถานที่	บันทึกค่าแบตเตอรี่		น้ำกลั่นแบตเตอรี่	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ
		ธรงเกลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (____ Volt)	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (____ Amp)	H/M/L	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการทดสอบ	
8	บันได ST-4	12 V	5 Ah.	M	8	ทดสอบ 1 ชั่วโมง	✓
8	ทางเดิน	"	"	"	8	ทดสอบ 1 ชั่วโมง	✓
8	ทางเดิน	"	"	"	8	ทดสอบ 1 ชั่วโมง	✓
8	บันได ST-2	"	"	"	8	ทดสอบ 1 ชั่วโมง	✓
8	ห้อง DB	"	"	"	8	4 ชม.	✓
8	ทางเดิน	"	"	"	8	ทดสอบ 1 ชั่วโมง	✓
8	ทางเดิน	"	"	"	8	ทดสอบ 1 ชั่วโมง	✓
8	บันได ST-3	"	"	"	8	ทดสอบ 1 ชั่วโมง	✓
Roof	บันได ST-2	"	"	"	Roof	ทดสอบ 1 ชั่วโมง	✓
Roof	ห้อง BP	"	"	"	Roof	4 ชม.	✓

คำแนะนำ

จดบันทึกโดย
ชื่อ ศราวุธ ฮิยม
วันที่ 28 - 12 - 67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายการันย์ชุ สุทธิประภา
วันที่ 3/1/68.
หัวหน้าช่างอาคาร
หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย
ชื่อ ภรภัทร แก้วเอียด
วันที่
ผู้จัดการอาคาร
ผู้จัดการอาคาร

03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 024
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

แผ่นที่ 1

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

อาคาร B เดือน 28 / 12 / 67

ชั้น	สถานที่	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	สายฉีดแบบก้อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้ / กระจก /กุญแจ
1	ห้อง MDB	/	—	—	—	—	—	—
1	ห้อง CMP	/	—	—	—	—	—	—
1	ทางโถงลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/
1	ทางลาดจอดรถ	/	/	/	/	/	/	/
2	หน้าบันไดรีโว	/	/	/	/	/	/	/
2	ห้องห้อง DB	/	—	—	—	—	—	—
2	ห้องลิฟท์โดยสาร	/	/	/	/	/	/	/
3	หน้าบันไดรีโว	/	/	/	/	/	/	/
3	ห้องห้อง DB	/	—	—	—	—	—	—
3	ห้องลิฟท์โดยสาร	/	/	/	/	/	/	/
4	หน้าบันไดรีโว	/	/	/	/	/	/	/
4	ห้องห้อง DB	/	—	—	—	—	—	—
4	ห้องลิฟท์โดยสาร	/	/	/	/	/	/	/
5	หน้าบันไดรีโว	/	/	/	/	/	/	/
5	ห้องห้อง DB	/	—	—	—	—	—	—
5	ห้องลิฟท์โดยสาร	/	/	/	/	/	/	/
6	หน้าบันไดรีโว	/	/	/	/	/	/	/
6	ห้องห้อง DB	/	—	—	—	—	—	—
6	ห้องลิฟท์โดยสาร	/	/	/	/	/	/	/
7	หน้าบันไดรีโว	/	/	/	/	/	/	/
7	ห้องห้อง DB	/	—	—	—	—	—	—
7	ห้องลิฟท์โดยสาร	/	/	/	/	/	/	/
8	หน้าบันไดรีโว	/	/	/	/	/	/	/
8	ห้องห้อง DB	/	—	—	—	—	—	—
8	ห้องลิฟท์โดยสาร	/	/	/	/	/	/	/
ดาดฟ้า	ห้อง BP	/	—	—	—	—	—	—
ดาดฟ้า	สวนหย่อม	/	/	/	/	/	/	/

แนะนำ

บันทึกโดย
ชื่อ ศรายุทธ ปิดม
วันที่ 28-12-67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
วันที่ 31/12/67
หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย
ชื่อ กรภัทร์ แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 03 ม.ค. 2568
ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน / Fire Exit Sign Monthly Check List

อาคาร/Building : B เดือน/Month : ธันวาคม ปี/Year : 67 แผ่นที่/Sheet No. 3

Floor ชั้น	Code รหัส	Location สถานที่	Brand ยี่ห้อ	Model รุ่น	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Operation of Control System สภาพชุดควบคุม	Light Bulbs / หลอดไฟ		Discharge Hours. จำนวนชั่วโมงที่คายประจุ
					DC. Voltage (โวลต์)	DC. Amperes (แอมป์)	Capacity/ขนาด (V / Ah)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด		Type/ชนิด	Condition/สภาพ	
1	—	บันไดST 3	Sunny	SLS1-10LED/D	3.6 V	—	1800 mAh.	Apr-21	✓	LED STRIPE 4.5 V 10W	✓	120 Mins.
1	—	บันไดST 2	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
2	—	บันไดST 3	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
2	—	บันไดST 2	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
2	—	บันไดST 4	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
3	—	บันไดST 3	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
3	—	บันไดST 2	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
3	—	บันไดST 4	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
4	—	บันไดST 3	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
4	—	บันไดST 2	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
4	—	บันไดST 4	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
5	—	บันไดST 3	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
5	—	บันไดST 2	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃
5	—	บันไดST 4	〃	〃	〃	—	〃	〃	✓	〃	✓	〃

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ Normal / ปกติ , × Abnormal / ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ : 28-12-67

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

นายการิณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร

Date / วันที่ : 5/1/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร

03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน / Fire Exit Sign Monthly Check List

อาคาร/Building : B เดือน/Month : สิงหาคม ปี/Year : 67 แผ่นที่/Sheet No. 4

Floor ชั้น	Code รหัส	Location สถานที่	Brand ยี่ห้อ	Model รุ่น	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่				Operation of Control System สภาพชุดควบคุม	Light Bulbs / หลอดไฟ		Discharge Hours จำนวนเวลาที่คายประจุ
					DC. Voltage (โวลต์)	DC. Amperes (แอมป์)	Capacity/ขนาด (V / Ah)	Latest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด		Type/ชนิด	Condition/สภาพ	
6	-	ปันไดST 3	Sunny	SST-101ED/D	3.6V	-	1800 mAh	Apr-21	✓	LED STRIP 24V 10W	✓	120 Mins.
6	-	ปันไดST 2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	✓	〃	✓	〃
6	-	ปันไดST 4	〃	〃	〃	〃	〃	〃	✓	〃	✓	〃
7	-	ปันไดST 3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	✓	〃	✓	〃
7	-	ปันไดST 2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	✓	〃	✓	〃
7	-	ปันไดST 4	〃	〃	〃	〃	〃	〃	✓	〃	✓	〃
8	-	ปันไดST 3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	✓	〃	✓	〃
8	-	ปันไดST 2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	✓	〃	✓	〃
8	-	ปันไดST 4	〃	〃	〃	〃	〃	〃	✓	〃	✓	〃
ลานจอดฟ้า	-	ปันไดST2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	✓	〃	✓	〃

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ Normal / ปกติ , × Abnormal / ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ : 28-12-67

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

แผ่นที่ 1

อาคาร B เดือน 28 / 12 / 67

ชั้น	สถานที่	บับที่ตกำแบตเตอรี่ แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (..... Volt)	บับที่ตกำแบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp)	น้ำกลั่นแบตเตอรี่ H/M/L	สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น	สภาพชุดควบคุม ผลการทดสอบ	สภาพชุดหลอดไฟ
1	โถงลิฟท์	12 V	5 Ah.	M	1	หมดฯ เสื่อม	✓
1	บันได ST-3	〃	〃	〃	1	4 Hrs.	✓
1	บันได ST-2	〃	〃	〃	1	หมดฯ เสื่อม	✓
1	สกายวอค	〃	〃	〃	1	หมดฯ เสื่อม	✓
1	สกายวอค	〃	〃	〃	1	4 hrs.	✓
1	ห้อง MDB	〃	〃	〃	1	หมดฯ เสื่อม	✓
1	ห้อง CWP	〃	〃	〃	1	4 hrs.	✓
2	โถงลิฟท์	〃	〃	〃	2	4 hrs.	✓
2	บันได ST-4	〃	〃	〃	2	4 hrs.	✓
2	ทางเดิน	〃	〃	〃	2	4 hrs.	✓
2	ทางเดิน	〃	〃	〃	2	4 hrs.	✓
2	บันได ST-3	〃	〃	〃	2	4 hrs.	✓
2	ทางเดิน	〃	〃	〃	2	4 hrs.	✓
2	ทางเดิน	〃	〃	〃	2	4 hrs.	✓
2	ห้อง DB	〃	〃	〃	2	4 hrs.	✓
2	บันได ST-2	〃	〃	〃	2	4 hrs.	✓
3	โถงลิฟท์	〃	〃	〃	3	4 hrs.	✓
3	บันได ST-4	〃	〃	〃	3	4 hrs.	✓
3	ทางเดิน	〃	〃	〃	3	4 hrs.	✓
3	ทางเดิน	〃	〃	〃	3	4 hrs.	✓
3	บันได ST-3	〃	〃	〃	3	4 hrs.	✓
3	ทางเดิน	〃	〃	〃	3	หมดฯ เสื่อม	✓
3	ทางเดิน	〃	〃	〃	3	4 hrs.	✓
3	ห้อง DB	〃	〃	〃	3	4 hrs.	✓
3	บันได ST-2	〃	〃	〃	3	4 hrs.	✓
4	โถงลิฟท์	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	บันได ST-4	〃	〃	〃	4	หมดฯ เสื่อม	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	บันได ST-3	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	ทางเดิน	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	ห้อง DB	〃	〃	〃	4	4 hrs.	✓
4	บันได ST-2	〃	〃	〃	4	หมดฯ เสื่อม	✓

หมายเหตุ

จดบันทึกโดย
ชื่อ ศราวุธ ฉิยม
วันที่ 28 - 12 - 67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายการัณย์ลุ สุทธิประภา
วันที่ 3/1/68
หัวหน้าช่างอาคาร
หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย
ชื่อ กรภัทร แก้วเอียด
วันที่ 03 ม.ค. 2568
ผู้จัดการอาคาร
ผู้จัดการอาคาร

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

PLUS

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

แผ่นที่ 2

อาคาร B เดือน 28/12/67

ชั้น	สถานที่	บันทึกค่าแบตเตอรี่		น้ำกลั่นแบตเตอรี่	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ
		แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (..... Volt)	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp)	H/M/L	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการทดสอบ	
5	โถงลิฟท์	12 V	5 Ah.	M	5	4 hrs.	/
5	บันได ST-4	〃	〃	〃	5	4 hrs.	/
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	หมดทน เสียงม	/
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	4 hrs.	/
5	บันได ST-3	〃	〃	〃	5	4 hrs.	/
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	4 hrs.	/
5	ทางเดิน	〃	〃	〃	5	4 hrs.	/
5	ห้อง DB	〃	〃	〃	5	4 hrs.	/
5	บันได ST-2	〃	〃	〃	5	4 hrs.	/
6	โถงลิฟท์	〃	〃	〃	6	4 hrs.	/
6	บันได ST-4	〃	〃	〃	6	4 hrs.	/
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	หมดทน เสียงม	/
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	4 hrs.	/
6	บันได ST-3	〃	〃	〃	6	4 hrs.	/
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	4 hrs.	/
6	ทางเดิน	〃	〃	〃	6	4 hrs.	/
6	ห้อง DB	〃	〃	〃	6	4 hrs.	/
6	บันได ST-2	〃	〃	〃	6	4 hrs.	/
7	โถงลิฟท์	〃	〃	〃	7	หมดทน เสียงม	/
7	บันได ST-4	〃	〃	〃	7	4 hrs.	/
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	4 hrs.	/
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	4 hrs.	/
7	บันได ST-3	〃	〃	〃	7	หมดทน เสียงม	/
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	4 hrs.	/
7	ทางเดิน	〃	〃	〃	7	หมดทน เสียงม	/
7	ห้อง DB	〃	〃	〃	7	4 hrs.	/
7	บันได ST-2	〃	〃	〃	7	4 hrs.	/
8	โถงลิฟท์	〃	〃	〃	8	4 hrs.	/
8	บันได ST-4	〃	〃	〃	8	หมดทน เสียงม	/
8	ทางเดิน	〃	〃	〃	8	4 hrs.	/
8	ทางเดิน	〃	〃	〃	8	หมดทน เสียงม	/
8	บันได ST-3	〃	〃	〃	8	หมดทน เสียงม	/
8	ทางเดิน	〃	〃	〃	8	4 hrs.	/
8	ทางเดิน	〃	〃	〃	8	หมดทน เสียงม	/
8	ห้อง DB	〃	〃	〃	8	4 hrs.	/
8	บันได ST-2	〃	〃	〃	8	4 hrs.	/

ข้อแนะนำ

จดบันทึกโดย
ชื่อ ศราวุธ ศิรเดช
วันที่ 28-12-67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายการัณย์สุ สุทธิประภา
วันที่ หัวหน้าช่างอาคาร
หัวหน้าช่าง 5/1/68.

กบตรวจตรวจสอบโดย
ชื่อ กรภัทร แก้วเอียด
วันที่ ผู้จัดการอาคาร
ผู้จัดการอาคาร

03 M.A. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 022
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

แผ่นที่ 3

อาคาร B เดือน 28/12/67

ชั้น	สถานที่	บันทึกค่าแบตเตอรี่		น้ำกลั่นแบตเตอรี่	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ
		แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (..... Volt)	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (..... Amp)	H/M/L	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการทดสอบ	
Roof	ฮันโด ST-2	12 V	5 Ah.	M	Roof	ทดสอบเรียบร้อย	✓
Roof	ฮีอง BP	12 V	5 Ah.	M	Roof	4P ใหม่	✓

คำแนะนำ

จดบันทึกโดย
ชื่อ ศราวุฒิ สิงห์
วันที่ 28-12-67
ช่าง

ตรวจสอบโดย
ชื่อ นายณรัณยสุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
วันที่ 3/1/68
หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย
ชื่อ กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
วันที่
ผู้จัดการอาคาร

03 ม.ค. 2568

ภาคผนวก 2

2.10 บันทึกการตรวจระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Service Report For AirCondition Split Type

แบบฟอร์มการตรวจระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง

AKRA

THE MATT

Building : A | Location : The matt 101/1 | Date : ก.ค. 2567

ชั้น	สถานที่ติดตั้ง	ท่อส่งน้ำยา/น้ำยา		FCU				CDU				หมายเหตุ
		ปกติ	ขัดข้อง	ถาดรับน้ำ	ใบพัด	มอเตอร์	คอลย์เย็น	Com	ใบพัด	มอเตอร์	คอลย์ร้อน	
1	โถง Lobby อาคารA ชั้น 1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ห้องสมุด	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ห้องนิติบุคคล	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องคอนโทรล(ห้องช่าง)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องฟิตเนส A-1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องฟิตเนส A-2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องสันทนาการ A - 1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องสันทนาการ A - 2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องสันทนาการ A - 3 (ห้องประชุม)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Note:

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ	[signature]	[signature]
วันที่	14. ค. 67	8-8-67

Service Report For AirCondition Split Type

แบบฟอร์มการตรวจระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง

Building : The MATT 101/1 Location : สวนกลาง Date : 21-8-67

ชั้น	สถานที่ติดตั้ง	ท่อส่งน้ำยา/น้ำยา		FCU				CDU				หมายเหตุ
		ปกติ	ขัดข้อง	ถาดรับน้ำ	ใบพัด	มอเตอร์	คอยล์เย็น	Com	ใบพัด	มอเตอร์	คอยล์ร้อน	
1	โถง Lobby อาคารA ชั้น 1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ล้าง Filter
2	ห้องสมุด	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	〃
3	ห้องนิติบุคคล	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	〃
4	ห้องคอนโทรล(ห้องช่าง)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	〃
5	ห้องฟิตเนส A-1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	〃
6	ห้องฟิตเนส A-2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	〃
7	ห้องสันทนาการ A - 1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	〃
8	ห้องสันทนาการ A - 2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	〃
9	ห้องสันทนาการ A - 3 (ห้องประชุม)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	〃

Note:

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ		
วันที่ 21-8-67		

Service Report For AirCondition Split Type

แบบฟอร์มการตรวจระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง

AKRA

THE MATT

Building : A | Location : The Matt 10/1 | Date : กันยายน / 2567

ชั้น	สถานที่ติดตั้ง	ท่อส่งน้ำยา/น้ำยา		FCU				CDU				หมายเหตุ
		ปกติ	ขัดข้อง	ถาดรับน้ำ	ใบพัด	มอเตอร์	คอลย์เย็น	Com	ใบพัด	มอเตอร์	คอลย์ร้อน	
1	โถง Lobby อาคารA ชั้น 1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ห้องสมุด	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ห้องนิติบุคคล	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องคอนโทรล(ห้องช่าง)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องฟิตเนส A-1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องฟิตเนส A-2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องสันทนาการ A - 1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องสันทนาการ A - 2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องสันทนาการ A - 3 (ห้องประชุม)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Note:

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ		
วันที่ 29-9-67		5-10-67

หมายเลขเอกสาร	ENG-ACU-029
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Air Condition Unit Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ

เดือน พฤศจิกายน /ปี 2567

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ห้องOffice ชั้น 2A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องControl ชั้น 2A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องFitness ชั้น 2A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องPrivy Library 2A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องCreative 2A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องLobby ชั้น 1A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร			✓						✓						✓																
เวลา	18.00 - 6.00 น.			18.30						23:00						18.30																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง			✓						✓						✓																
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG-ACU-029
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Air Condition Unit Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ

เดือน สิงหาคม /ปี 2567

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ห้องOffice ชั้น 2A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องControl ชั้น 2A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องFitness ชั้น 2A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องPrivy Library 2A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องCreative 2A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องLobby ชั้น 1A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																															
เวลา	18.00 - 6.00 น.			23.00						16:30						23.09						16:30						23.09				
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

ภาคผนวก 2

2.11 บันทึกตรวจสอบระบบกล้อง CCTV ภายในโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

CCTV System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบกล้อง CCTVภายในโครงการ

Building : A-B	**Location :** The matt 101/1	**Date :** ๑๗ ก.ค. 2567
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Capacity/Rating :	**Other :**	**Serial no. :**

Visual inspection

ลำดับ/ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		หมายเหตุ/Remarks	ข้อเสนอแนะ/Suggestion
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ชุดจอภาพและเครื่องบันทึกอาคาร A จำนวน 40 ชุด	/			
	ชุดกล้องวงจรปิดอาคาร A จำนวน 40 ชุด	/			
2	ชุดจอภาพและเครื่องบันทึกอาคาร B จำนวน 36 ชุด	/			
	ชุดกล้องวงจรปิดอาคาร B จำนวน 36 ชุด	/			
3	สัญญาณภาพและความคมชัด	/			
4	มุมมองของกล้องอยู่ในตำแหน่งตามที่สมควร	/			
5	สภาพทั่วไปภายในห้องควบคุม	/			
6	ระบบระบายอากาศของตู้คอนโทรล	/			
7	สภาพโดยรอบนอกตู้คอนโทรล , ประตู	/			
8	สภาพภายในห้องคอนโทรล	/			
9	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า	/			
10	หลอดไฟแสดงสถานะ	/			
11	อุณหภูมิภายในห้อง	/			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ :	[illegible]	[illegible]
วันที่ :	๑๗ ก.ค. 2567	๑๗ ก.ค. 67

CCTV System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบกล้อง CCTVภายในโครงการ

Building : The Matt โซน 1	**Location :** อาคาร A / อาคาร B	**Date :** 19-8-67
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Capacity/Rating :	**Other :**	**Serial no. :**

Visual inspection

ลำดับ/ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		หมายเหตุ/Remarks	ข้อเสนอแนะ/Suggestion
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ชุดจอภาพและเครื่องบันทึกอาคาร A จำนวน 40 ชุด	/			
	ชุดกล้องวงจรปิดอาคาร A จำนวน 40 ชุด	/			
2	ชุดจอภาพและเครื่องบันทึกอาคาร B จำนวน 36 ชุด	/			
	ชุดกล้องวงจรปิดอาคาร B จำนวน 36 ชุด	/			
3	สัญญาณภาพและความคมชัด	/			
4	มุมมองของกล้องอยู่ในตำแหน่งตามที่สมควร	/			
5	สภาพทั่วไปภายในห้องควบคุม	/			
6	ระบบระบายอากาศของตู้คอนโทรล	/			
7	สภาพโดยรอบนอกตู้คอนโทรล , ประตู	/			
8	สภาพภายในห้องคอนโทรล	/			
9	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า	/			
10	หลอดไฟแสดงสถานะ	/			
11	อุณหภูมิภายในห้อง	/			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ	[signature]	[signature]
วันที่	19-8-67	

CCTV System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบกล้อง CCTVภายในโครงการ

Building : A-B	**Location :** The Matt 10/11	**Date :** [illegible]/2569
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Capacity/Rating :	**Other :**	**Serial no. :**

Visual inspection

ลำดับ/ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		หมายเหตุ/Remarks	ข้อเสนอแนะ/Suggestion
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ชุดจอภาพและเครื่องบันทึกอาคาร A จำนวน 40 ชุด	✓			
	ชุดกล้องวงจรปิดอาคาร A จำนวน 40 ชุด	✓			
2	ชุดจอภาพและเครื่องบันทึกอาคาร B จำนวน 36 ชุด	✓			
	ชุดกล้องวงจรปิดอาคาร B จำนวน 36 ชุด	✓			
3	สัญญาณภาพและความคมชัด	✓			
4	มุมมองของกล้องอยู่ในตำแหน่งตามที่สมควร	✓			
5	สภาพทั่วไปภายในห้องควบคุม	✓			
6	ระบบระบายอากาศของตู้คอนโทรล	✓			
7	สภาพโดยรอบนอกตู้คอนโทรล , ประตู	✓			
8	สภาพภายในห้องคอนโทรล	✓			
9	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า	✓			
10	หลอดไฟแสดงสถานะ	✓			
11	อุณหภูมิภายในห้อง	✓			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
ลงชื่อ :	[illegible]	
วันที่ :	17-9-67	

หมายเลขเอกสาร	ENG-SF-012.1
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Closed Circuit Television Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดประจำวัน

อาคาร : A

เดือน พฤศจิกายน /ปี 2567

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DVR.1 A.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.1-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.1-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.1-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.1-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.1-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.1-6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.1-7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.1-8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.1-9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.1-10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Lift.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Lift.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
DVR.2 A.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.2-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.2-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.2-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.2-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.3-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.3-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.3-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A3-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.4-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.4-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.4-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A.4-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
12 ธ.ค. 2567

นายการัณย์ฐ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG-SF-012.1
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Closed Circuit Television Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดประจำวัน

อาคาร : A

เดือน พฤศจิกายน ปี 2567

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.5-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.5-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.5-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.5-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DVR.3 A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.6-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.6-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.6-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.6-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.7-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.7-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.7-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.7-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.8-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.8-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.8-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.8-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้จดบันทึก — ช่างอาคาร	[illegible]						นิธิ						[illegible]						นิธิ							[illegible]				
เวลา — 18.00 - 6.00 น.	18.00						23:00						18.00						23:00							18.00				
ผู้ตรวจสอบ — หัวหน้าช่าง	[illegible]						[illegible]						[illegible]						[illegible]							[illegible]				
ทบทวนโดย — ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
12 ธ.ค. 2567

หมายเลขเอกสาร	ENG-SF-012.2
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Closed Circuit Television Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดประจำวัน

อาคาร : B

เดือน พฤศจิกายน /ปี 2567

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DVR.4 B.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.1-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.1-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.1-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.1-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.1-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.1-6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Lift.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Lift.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
DVR.5 B.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.2-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.2-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.2-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.2-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.3-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.3-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.3-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.3-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.4-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.4-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.4-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B.4-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/12/67

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
12 ธ.ค. 2567

หมายเลขเอกสาร	ENG-SF-012.2
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Closed Circuit Television Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดประจำวัน

อาคาร : B

เดือน กันยายน /ปี 2567

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
B.5-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.5-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.5-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.5-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DVR.6 B.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.6-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.6-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.6-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.6-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.7-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.7-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.7-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.7-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.8-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.8-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.8-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.8-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้จดบันทึก / ช่างอาคาร																															
เวลา / 18.00 - 6.00 น.	18.00						23:00						18.00						23:00						18.00						
ผู้ตรวจสอบ / หัวหน้าช่าง	✓						✓						✓						✓						✓						
ทบทวนโดย / ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
7/10/67

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
12 ต.ค. 2567

หมายเลขเอกสาร	ENG-SF-012.1
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Closed Circuit Television Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดประจำวัน

อาคาร : A

รายละเอียด	เดือน พฤศจิกายน /ปี 2567																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DVR.1 A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lift.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lift.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DVR.2 A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.2-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.2-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.2-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.3-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.3-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.3-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A3-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.4-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.4-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.4-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.4-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/11/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
3 พ.ย. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG-SF-012.1
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Closed Circuit Television Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดประจำวัน

อาคาร : A

เดือน พฤศจิกายน /ปี 2567

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.5-1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.5-2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.5-3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.5-4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DVR3 A.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.6-1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.6-2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.6-3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.6-4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.7-1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.7-2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.7-3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.7-4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.8-1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.8-2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.8-3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.8-4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																															
เวลา	18.00 - 6.00 น.			18.30						23:00						18.30						22:00						18.30				
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG-SF-012.2
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Closed Circuit Television Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดประจำวัน

อาคาร : B

เดือน ธันวาคม /ปี 2567

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DVR.4 B.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.1-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.1-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.1-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lift.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lift.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DVR.5 B.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.2-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.2-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.2-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.3-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.3-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.3-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.3-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.4-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.4-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.4-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.4-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG-SF-012.2
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Closed Circuit Television Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิดประจำวัน

อาคาร : B

เดือน ธันวาคม /ปี 2567

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
B.5-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.5-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.5-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.5-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DVR.6 B.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.6-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.6-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.6-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.6-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.7-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.7-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.7-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.7-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.8-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.8-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.8-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.8-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																														
		✓					✓						✓						✓												
เวลา	18.00 - 6.00 น.	18.30					23:00						18.39						23:00								18.30				
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	✓					✓						✓						✓								✓				
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																														

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

ภาคผนวก 2

2.12 บันทึกมิเตอร์ประปา ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Main CityWater Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ประปาส่วนกลาง

AKRA THE MATT

Month / Year ก.ค. 2567 **Building / อาคาร** A-B

Date / วันที่	Time / เวลา	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Privious reading จำนวนหน่วยครั้งก่อน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1	10.23.	11474.	11446.	28.		
2	9.56	11503	11474	29	Boy	
3	9.29	11539	11503	36	Boy	
4	10.40	11573	11539	34		
5	10.19	11599	11573	26		
6	9.54	11624	11599	25		
7	09:06	11654	11624	30		
8	9.35	11679	11654	25		
9	10.03	11704	11679	25		
10	10.21.	11731.	11704	27		
11	10.07	11779	11731	48.		
12	09:25	11794	11779	15		
13	9.39	11819	11794	25		
14	08:47	11830	11819	11		
15	10.90	11862	11830	32		
16	10.15	11915	11862	53	Boy	
17	09:08	11935	11915	20		
18	09:01	11950	11935	15		
19	09:27	12012	11950	62		
20	10.05	12041	12012	29		
21	10.06	12074	12041	33		
22	08:58	12196	12071	38		
23	09:16	12134	12116	18		
24	10.18	12156	12134	22		
25	09:15	12180	12156	24		
26	9.52	12209	12180	29		
27	9.50	12231	12209	22		
28	9.45	12266	12231	35.		
29	10.04	12292	12266	26		
30	9.56	12323	12292	31.		
31	10.27.	12368	12323	45		

Note:

Description	Inspected by	Accepted by
Signature		
Name		
Date	2-8-67	2-8-67.

Main CityWater Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ประปาส่วนกลาง

AKRA THE MATT

Month / Year ส.ค. 67 **Building / อาคาร** ส่วนกลาง

Date / วันที่	Time / เวลา	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Privious reading จำนวนหน่วยครั้งก่อน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1	10.36	12387	12368	19		
2	09.24	12413	12387	26		
3	11.09	12439	12413	13		
4	09.40	12474	12439	35		
5	10.04.	12501.	12474	27		
6	09.26	12544	12501	43		
7	09.55	12548	12544	4		
8	09.41	12573	12548	25		
9	09.43	12597	12573	24		
10	09.21	12624	12597	27		
11	09.25	12673	12624	49		
12	09.23	12699	12673	26		
13	09.31	12729	12699	30		
14	09.29	12764	12729	35		
15	9.45.	12795	12764	31		
16	9.43	12817	12795	22		
17	09.12	12859	12817	42		
18	09.22	12881	12839	22		
19	09.04	12920	12881	39		
20	08.59	12943	12920	23		
21	09.06	12986	12943	43		
22	9.35.	12998	12986	12		
23	09.10	13016	12998	18		
24	09.05	13058	13016	42		
25	09.07	13084	13058	26		
26	9.51.	13127	13084	43		
27	09.18	13150	13127	23		
28	09.19	13179	13150	29		
29	10.05	13212	13179	33		
30	09.34	13243	13212	31		
31	09.28	13277	13243	34		

Note:

Description	Inspected by	Accepted by
Signature		
Name		
Date	31/8/67	

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ประปาส่วนกลาง

AKRA THE MATT

Month / Year ต.ค. 67 **Building / อาคาร** A, B ส่วนกลาง

Date / วันที่	Time / เวลา	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Privious reading จำนวนหน่วยครั้งก่อน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1	10.15	13300	13277	23	ink	
2	09.50	13326	13300	26	ink	
3	09.05	13373	13326	47	T	
4	09.08	13411	13373	38	T	
5	08.55	13429	13411	18	T	
6	08.52	13457	13429	28	T	
7	08.55	13508	13457	51	T	
8	09.19	13538	13508	30	ภัทรา	
9	09.12	13560	13538	22	ink	
10	08.58	13608	13560	48	T	
11	08.58	13627	13608	19	T	
12	09.02	13662	13627	35	ink	
13	09.40	13687	13662	25	ink	
14	09.01	13724	13687	37	T	
15	08.39	13741	13724	17	ink	
16	08.50	13771	13741	30	T	
17	08.14	13818	13771	47	ภัทรา	
18	08.47	13831	13818	13	ภัทรา	
19	08.49	13853	13831	22	ภัทรา	
20	08.12	13884	13853	31	ภัทรา	
21	08.33	13910	13884	26	ภัทรา	
22	08.29	13958	13910	48	T	
23	08.22	13985	13958	27	ภัทรา	
24	08.42	14006	13985	21	ภัทรา	
25	08.11	14028	14006	22	ภัทรา	
26	08.16	14065	14028	37	ภัทรา	
27	08.40	14081	14065	24	ภัทรา	
28	08.50	14100	14081	19	ภัทรา	
29	08.38	14134	14100	34	ภัทรา	
30	09.22	14177	14134	43	ink	
31						

Note:

Description	Inspected by	Accepted by
Signature		
Name	ภัทรา T	
Date	30/9/67	

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 006
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1 เลขที่มิเตอร์ : 19A198354 เดือน/ปี : พฤศจิกายน 67

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน 15943	จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการฯ
1	09:06	15972	29			
2	09:59	15296	24			
3	09:03	15319	23			
4	09:03	15341	22			
5	08:57	15378	37			
6	08:58	15402	24			
7	09:03	15447	45			
8	09:00	15485	38			
9	09:34	15502	17			
10	08:54	15553	51			
11	09:00	15595	42			
12	06:54	15635	40			
13	06:57	15664	29			
14	06:53	15692	28			
15	07:02	15721	29			
16	07:11	15753	32			
17	06:49	15782	29			
18	06:45	15809	27			
19	06:58	15840	31			
20	06:22	15869	29			
21	06:38	15899	30			
22	06:39	15928	29			
23	7.00	16010	82			
24	08:10	16037	22			
25	07:00	16087	50			
26	07:08	16117	30			
27	07:13	16145	28			
28	06:57	16180	35			
29	07:21	16116	64			
30	07.00	16251	135			
31						
			1,008	• เดือนปัจจุบัน	นายการัณย์สุ สุทธิประภา หัวหน้าช่างอาคาร	กรภัทร แก้วเอียด ผู้จัดการอาคาร
				• เดือนที่ผ่านมา		

หมายเลขเอกสาร	ENG - SF - 006
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

อาคาร The Matt Sukhumvit 101/1 เลขที่มิเตอร์ MWA 6204482373528 เดือน/ปี ....12...../...2567...

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการฯ
31/11/2567	07.00	16251	136			
1/12/2567	07.00	16287	36			
2/12/2567	07.00	16330	43			
3/12/2567	07:00	16368	38			
4/12/2567	07:00	16394	26			
5/12/2567	06:44	16429	35			
6/12/2567	06:54	16464	35			
7/12/2567	7.00	16501	37			
8/12/2567	7.00	16537	36			
9/12/2567	7.00	16564	27			
10/12/2567	06:58	16596	32			
11/12/2567	07:00	16632	36			
12/12/2567	07:09	16668	36			
13/12/2567	07:25	16704	36			
14/12/2567	7.00	16734	30			
15/12/2567	7.00	16764	34			
16/12/2567	7.00	16800	36			
17/12/2567	7.00	16833	33			
18/12/2567	07.00	16869	36			
19/12/2567	07:00	16904	35			
20/12/2567	07:00	16934	30			
21/12/2567	7.00	16962	28			
22/12/2567	7.00	16987	35			
23/12/2567	7.00	17024	37			
24/12/2567	07:00	17060	36			
25/12/2567	7.00	17092	32			
26/12/2567	7.00	17122	30			
27/12/2567	7.00	17158	36			
28/12/2567	07.00	17193	35			
29/12/2567	07.00	17218	25			
30/12/2567	7.00	17243	25			
31/12/2567	7.00	17278	35			
			1,035	• เดือนปัจจุบัน		
			1,008	• เดือนที่ผ่านมา		

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68

ภาคผนวก 2

2.13 บันทึกการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year ก.ค./2567 Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No...1.... AKRA THE MATT

ชั้น / Floor	สถานที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ					หมายเหตุ/Remarks
		เปิด / ปิด	ผลการทดสอบ/Test results		ชุดหลอด LED E27 จำนวน	โฟลวแบบฝังฝ้า ชนิด LED จำนวน	โฟลวแบบโคมตั้งพื้น ชนิด LED จำนวน	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน	หลอดแบบเกลียว GU 10 จำนวน	
			ปกติ/N	ขัดข้อง/F						
	อาคาร A									
1	สวนทางเข้าโครงการ	✓	✓		10					
	โถง Lobby ชั้น 1	✓	✓		12					
	ป้อม รปภ.	✓	✓					1		
	ลานจอดรถใต้อาคาร A	✓	✓					34		
	ห้อง MDB	✓	✓					2		
	ห้อง Tranfer pump	✓	✓					1		
	สวนด้านหน้าโครงการ	✓	✓			17	6			
	โถงลิฟต์ชั้น 1 อาคารA	✓	✓		2					
	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	✓	✓					1		
	ไฟบริเวณสวนรอบสระว่ายน้ำ	✓	✓			23	10			ในสระ 13 ชุด
	ห้องขยะรวม	✓	✓							
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 1	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 1	✓	✓					2		
2	ทางเดินโซนส่วนกลางชั้น 2	✓	✓		10					
	ห้องสมุด	✓	✓		12					
	ห้องนิติฯ / ห้องช่าง	✓	✓		7					
	ห้องฟิตเนส	✓	✓						10	
	ห้องสันทนาการ	✓	✓		28					
	ห้องซักผ้า	✓	✓		2					
	ห้องเก็บของ (แม่บ้าน)	✓	✓		1					
	ห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	✓	✓		7					
	ห้องน้ำชายส่วนกลาง	✓	✓		7					
	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 2	✓	✓		19					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 2	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	✓	✓					2		
3	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 3	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 3	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	✓	✓					2		
4	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 4	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 4	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4	✓	✓					2		
5	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 5	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 5	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	✓	✓					2		

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year 7.0./2567 Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No... 2... AKRA

ชั้น / Floor	สถานที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ					หมายเหตุ/Remarks
		เปิด / ปิด	ผลการทดสอบ/Test results		ชุดหลอด LED E27	โฟลวนแบบปักฝ้า ชนิด LED	โฟลวนแบบโคมดังฝ้า ชนิด LED	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์	หลอดแบบเขี้ยว GU 10	
			ปกติ/N	ขัดข้อง/F	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
อาคาร A										
6	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 6	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 6	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 6	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 6	✓	✓					2		
7	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 7	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 7	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 7	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 7	✓	✓					2		
8	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 8	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 8	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	✓	✓					3		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 8	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 8	✓	✓					2		
ดาดฟ้า	ห้อง Booster Pump อาคาร A	✓	✓					2		
	ผลรวมทั้งหมด / Totals				309	40	16	102	10	477

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	อนิลล์ อิ่วอยู่	
วันที่ :	3 ก.ค. 2567	3-ก-67

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year ..ก.ค. 2567 Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No.....1...

AKRA

THE MATT

ชั้น / Floor	สถานที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ					หมายเหตุ/Remarks
		เปิด / ปิด	ผลการทดสอบ/Test results		ชุดหลอด LED E27	โฟลวนแบบปักพื้น ชนิด LED	โฟลวนแบบโคมตั้งพื้น ชนิด LED	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์	หลอดแบบเกี่ยว GU10	
			ปกติ/N	ขัดข้อง/F	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
	อาคาร B									
1	ลานเอนตรอนส์อาคาร B	/	/					31		
	ห้อง MDB	/	/					2		
	ห้อง Tranfer pump	/	/					1		
	ห้องน้ำ รปภ.	/	/					1		
	โถงลิฟต์ชั้น 1 อาคาร B	/	/		2					
	ไฟสวนอาคาร B	/	/							
2	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 2	/	/		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	/	/					1		
	ห้องขยะชั้น 2	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	/	/					2		
3	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 3	/	/		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	/	/					1		
	ห้องขยะชั้น 3	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	/	/					2		
4	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 4	/	/		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	/	/					1		
	ห้องขยะชั้น 4	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4	/	/					2		
5	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 5	/	/		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	/	/					1		
	ห้องขยะชั้น 5	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	/	/					2		
6	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 6	/	/		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	/	/					1		
	ห้องขยะชั้น 6	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 6	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 6	/	/					2		
7	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 7	/	/		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	/	/					1		
	ห้องขยะชั้น 7	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 7	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 7	/	/					2		
8	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 8	/	/		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	/	/							
	ห้องขยะชั้น 8	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	/	/					3		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 8	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 8	/	/					2		

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year ก.ค./๖๗ Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No. 2

ชั้น / Floor	สถานที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ					หมายเหตุ/Remarks
		เปิด / ปิด	ผลการทดสอบ/Test results		ชุดหลอด LED E27 จำนวน	โฟลวนแบบปักฝ้า ชนิด LED จำนวน	โฟลวนแบบโคมตั้งพื้น ชนิด LED จำนวน	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน	หลอดแบบเกลียว GU 10 จำนวน	
			ปกติ/N	ขัดข้อง/F						
อาคาร B										
	ห้อง Booster Pump อาคาร B	/	/					2		
	ชวนลอยฟ้า อาคาร B	/	/							
	ผลรวมทั้งหมด / Totals				198	0	0	93	0	291

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	อิทธิ, อาทิตย์	
วันที่ :	๖/ก.ค./๖๗	๒-๘-๖๗.

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year ก.ค./..๖๗ Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No...1.... AKRA THE MATT

ชั้น / Floor	สถานที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ เปิด/ปิด	สภาพชุดควบคุม ผลการทดสอบ/Test results ปกติ/N	ชำรุด/F	สภาพชุดหลอดไฟ ชุดหลอด LED E27 จำนวน	โฟลวนแบบปักฝัง ชนิด LED จำนวน	โฟลวนแบบโคมตั้งพื้น ชนิด LED จำนวน	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน	หลอดแบบเขี้ยว GU 10 จำนวน	หมายเหตุ/Remarks
	อาคาร A									
1	สวนทางเข้าโครงการ	/	/		10					
	โถง Lobby ชั้น 1	/	/		12					
	ป้อม รปภ.	/	/					1		
	ลานจอดรถใต้อาคาร A	/	/					34		
	ห้อง MDB	/	/					2		
	ห้อง Tranfer pump	/	/					1		
	สวนด้านหน้าโครงการ					17	6			
	โถงลิฟต์ชั้น 1 อาคารA	/	/		2					
	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	/	/					1		
	ไฟบริเวณสวนรอบสระว่ายน้ำ	/	/			23	10			ในสระ 13 ชุด
	ห้องขยะรวม	/	/							
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 1	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 1	/	/					2		
2	ทางเดินโซนส่วนกลางชั้น 2	/	/		10					
	ห้องสมุด	/	/		12					
	ห้องนิติฯ / ห้องช่าง	/	/		7					
	ห้องฟิตเนส	/	/						10	
	ห้องสันทนาการ	/	/		28					
	ห้องซักผ้า	/	/		2					
	ห้องเก็บของ (แม่บ้าน)	/	/		1					
	ห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	/	/		7					
	ห้องน้ำชายส่วนกลาง	/	/		7					
	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 2	/	/		19					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	/	/					1		
	ห้องขยะชั้น 2	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	/		/				2		
3	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 3	/	/		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	/	/					1		
	ห้องขยะชั้น 3	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	/		/				2		
4	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 4	/	/		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	/	/					1		
	ห้องขยะชั้น 4	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4	/		/				2		
5	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 5	/	/		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	/	/					1		
	ห้องขยะชั้น 5	/	/					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	/	/					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	/		/				2		

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year ธ.ค./...67 Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No. 2

ชั้น / Floor	สถานที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ เปิด/ปิด	สภาพชุดควบคุม ผลการทดสอบ/Test results ปกติ/N	ขัดข้อง/F	สภาพชุดหลอดไฟ ชุดหลอด LED E27 จำนวน	ไฟฉุกเฉินแบบ ปักฝ้า ชนิด LED จำนวน	ไฟฉุกเฉินแบบ โคมดาวน์ ชนิด LED จำนวน	ชุดหลอด ฟลูออเรสเซนต์ จำนวน	หลอดแบบ เกี่ยว GU 10 จำนวน	หมายเหตุ/Remarks
	อาคาร A									
6	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 6	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 6	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 6	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 6	✓		✓				2		
7	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 7	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 7	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	✓		✓				2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 7	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 7	✓		✓				2		
8	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 8	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 8	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	✓	✓					3		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 8	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 8	✓	✓					2		
ดาดฟ้า	ห้อง Booster Pump อาคาร A	✓	✓					2		
	ผลรวมทั้งหมด / Totals				309	40	16	102	10	477

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ศักดิ์	
วันที่ :	9-8-67	

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year ส.ค./..๖๔.. Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No...1.....

ชั้น / Floor	ลำดับที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ เปิด / ปิด	สภาพชุดควบคุม ผลการทดสอบ/Test results ปกติ/N	ขัดข้อง/F	สภาพชุดหลอดไฟ ชุดหลอด LED E27 จำนวน	ไฟสวนแบบฝังพื้น ชนิด LED จำนวน	ไฟสวนแบบโคมตั้งพื้น ชนิด LED จำนวน	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน	หลอดแบบเขี้ยว GU 10 จำนวน	หมายเหตุ/Remarks
	อาคาร B									
1	ลานจอดรถใต้อาคาร B	✓	✓					31		
	ห้อง MDB	✓	✓					2		
	ห้อง Tranfer pump	✓	✓					1		
	ห้องน้ำ รปภ.	✓	✓					1		
	โถงลิฟต์ชั้น 1 อาคาร B	✓	✓		2					
	ไฟสวนอาคาร B	✓	✓							
2	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 2	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 2	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	✓		✓				2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	✓		✓				2		
3	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 3	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 3	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	✓		✓				2		
4	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 4	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 4	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4	✓		✓				2		
5	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 5	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 5	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	✓		✓				2		
6	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 6	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 6	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 6	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 6	✓		✓				2		
7	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 7	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 7	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 7	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 7	✓		✓				2		
8	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 8	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	✓	✓							
	ห้องขยะชั้น 8	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	✓	✓					3		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 8	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 8	✓		✓				2		

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year ส.ค./...67 Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No. 2

ชั้น / Floor	สถานที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ						หมายเหตุ/Remarks
		เปิด / ปิด	ผลการทดสอบ/Test results		ชุดหลอด LED E27 จำนวน	ไฟสวนแบบปักพื้น ชนิด LED จำนวน	ไฟสวนแบบโคมตั้งพื้น ชนิด LED จำนวน	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน	หลอดแบบเขี้ยว GU 10 จำนวน		
			ปกติ/N	ขัดข้อง/F							
อาคาร B											
	ห้อง Booster Pump อาคาร B	✓	✓					2			
	สวนลอยฟ้า อาคาร B	✓	✓								
	ผลรวมทั้งหมด / Totals				198	0	0	93	0	291	

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	19-8-67	

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year ธันวาคม 2567 Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No. 1

AKRA THE MATT

ชั้น / Floor	สถานที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ เปิด / ปิด	สภาพชุดควบคุม ผลการทดสอบ/Test results ปกติ/N	ขัดข้อง/F	สภาพชุดหลอดไฟ ชุดหลอด LED E27 จำนวน	โฟสวนแบบปักพื้น ชนิด LED จำนวน	โฟสวนแบบโคมตั้งพื้น ชนิด LED จำนวน	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน	หลอดแบบเขี้ยว GU 10 จำนวน	หมายเหตุ/Remarks
	อาคาร B									
1	ลานจอดรถใต้อาคาร B	✓	✓					31		
	ห้อง MDB	✓	✓					2		
	ห้อง Tranfer pump	✓	✓					1		
	ห้องน้ำ รปภ.	✓	✓					1		
	โถงลิฟต์ชั้น 1 อาคาร B	✓	✓		2					
	ไฟสวนอาคาร B	✓	✓							
2	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 2	✓		✓	28					เปลี่ยน 1 หลอด
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 2	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	✓		✓				2		
3	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 3	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 3	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	✓		✓				2		
4	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 4	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 4	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4	✓		✓				2		
5	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 5	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 5	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	✓		✓				2		
6	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 6	✓		✓	28					เปลี่ยน 1 หลอด
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 6	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 6	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 6	✓		✓				2		
7	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 7	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 7	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 7	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 7	✓		✓				2		
8	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 8	✓	✓		28					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	✓	✓							
	ห้องขยะชั้น 8	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	✓	✓					3		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 8	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 8	✓		✓				2		

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year กันยายน/2567 Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No. 1

ชั้น / Floor	สถานที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ					หมายเหตุ/Remarks
		เปิด / ปิด	ผลการทดสอบ/Test results		ชุดหลอด LED E27	โฟลวแบบปักพื้น ชนิด LED	โฟลวแบบโคมตั้งพื้น ชนิด LED	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์	หลอดแบบเขี้ยว GU 10	
			ปกติ/N	ขัดข้อง/F	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
อาคาร B										
	ห้อง Booster Pump อาคาร B	✓	✓					2		
	สวนลอยฟ้า อาคาร B	✓	✓							
	ผลรวมทั้งหมด / Totals				198	0	0	93	0	291

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :		
วันที่ : 23-9-67		

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year ตุลาคม 2017 Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No. 1

AKRA THE MATT

ชั้น / Floor	ฉนวนที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ					หมายเหตุ/Remarks
		เปิด / ปิด	ผลการทดสอบ/Test results		ชุดหลอด LED E27 จำนวน	ไฟสวนแบบปักพื้น ชนิด LED จำนวน	ไฟสวนแบบโคมตั้งพื้น ชนิด LED จำนวน	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน	หลอดแบบเขี้ยว GU 10 จำนวน	
			ปกติ/N	ขัดข้อง/F						
อาคาร A										
6	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 6	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 6	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 6	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 6	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 6	✓		✓				2		
7	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 7	✓		✓	32					ไม่ใช้งาน (ปรับปรุง)
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 7	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 7	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 7	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 7	✓		✓				2		
8	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 8	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 8	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 8	✓	✓					3		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 8	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 8	✓		✓				2		
ดาดฟ้า	ห้อง Booster Pump อาคาร A	✓	✓					2		
	ผลรวมทั้งหมด / Totals				309	40	16	102	10	477

Note :

Description :	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ชื่อ : [illegible]		
วันที่ : 23-9-17		

Lighthing Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

Month / Year ตุลาคม 2567 Building / อาคาร The Matt สุขุมวิท 101/1 Sheet No. 1

AKRA THE MATT

ชั้น / Floor	สถานที่ติดตั้ง Installation location	วิธีการตรวจสอบ เปิด / ปิด	สภาพชุดควบคุม ผลการทดสอบ/Test results ปกติ/N	ขัดข้อง/F	สภาพชุดหลอดไฟ ชุดหลอด LED E27 จำนวน	โฟสวนแบบปักพื้น ชนิด LED จำนวน	โฟสวนแบบโคมตั้งพื้น ชนิด LED จำนวน	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน	หลอดแบบเขี้ยว GU 10 จำนวน	หมายเหตุ/Remarks
	อาคาร A									
1	สวนทางเข้าโครงการ	✓	✓		10					
	โถง Lobby ชั้น 1	✓	✓		12					
	ป้อม รปภ.	✓	✓					1		
	สานจอดรถใต้อาคาร A	✓	✓					34		
	ห้อง MDB	✓	✓					2		
	ห้อง Tranfer pump	✓	✓					1		
	สวนด้านหน้าโครงการ	✓	✓			17	6			
	โถงลิฟต์ชั้น 1 อาคารA	✓	✓		2					
	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	✓	✓					1		
	ไฟบริเวณสวนรอบสระว่ายน้ำ	✓	✓			23	10			ในสระ 13 ชุด
	ห้องขยะรวม	✓	✓							
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 1	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 1	✓	✓					2		
2	ทางเดินโซนส่วนกลางชั้น 2	✓	✓		10					
	ห้องสมุด	✓	✓		12					
	ห้องนิติฯ / ห้องช่าง	✓	✓		7					
	ห้องฟิตเนส	✓	✓						10	
	ห้องสันทนาการ	✓	✓		28					
	ห้องซักผ้า	✓	✓		2					
	ห้องเก็บของ (แม่บ้าน)	✓	✓		1					
	ห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	✓	✓		7					
	ห้องน้ำชายส่วนกลาง	✓	✓		7					
	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 2	✓	✓		19					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 2	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 2	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 2	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 2	✓		✓				2		
3	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 3	✓		✓	32					เปลี่ยน 1 หลอด
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 3	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 3	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 3	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 3	✓		✓				2		
4	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 4	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 4	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 4	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 4	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 4	✓		✓				2		
5	โถงลิฟต์และโซนทางเดินชั้น 5	✓	✓		32					
	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	✓	✓					1		
	ห้องขยะชั้น 5	✓	✓					1		
	บันไดหนีไฟ ST 2 ชั้น 5	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 3 ชั้น 5	✓	✓					2		
	บันไดหนีไฟ ST 4 ชั้น 5	✓		✓				2		

หมายเลขเอกสาร	ENG-LT-028
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Ligthing System Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

เดือน พฤศจิกายน /ปี 2567

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
อาคาร A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
อาคาร B.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้จดบันทึก / ช่างอาคาร																															
เวลา 18.00 - 6.00 น.	18.30						23:00						18.30						23:00						18.30						
ผู้ตรวจสอบ / หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย / ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG-LT-028
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Ligthing System Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคาร

เดือน มีนาคม /ปี 68

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
อาคาร A.																															
ชั้น G																															
ชั้น 2																															
ชั้น 3																															
ชั้น 4																															
ชั้น 5																															
ชั้น 6																															
ชั้น 7																															
ชั้น 8																															
อาคาร B.																															
ชั้น G																															
ชั้น 2																															
ชั้น 3																															
ชั้น 4																															
ชั้น 5																															
ชั้น 6																															
ชั้น 7																															
ชั้น 8																															
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																														
เวลา	18.00 - 6.00 น.	23.00						16:30						23.00						16:30						23.00					
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																														
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																														

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 มี.ค. 2568

ภาคผนวก 2

2.14 บันทึกการตรวจสอบระบบควบคุมการเข้า-ออกในโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม2567

Access Control System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบควบคุมการเข้า-ออกภายในอาคาร

AKRA THE MATT

Building : A - B	Location : The matt 101/1	Date : ๑.๑. 2567
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Capacity/Rating :	Other :	Serial no. :

Visual inspection

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		หมายเหตุ / Remarks	ข้อเสนอแนะ / Suggestion
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ชุดควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบ	/			
2	หัวอ่านข้อมูล	/			
3	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร A ชั้น 1 / 1	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร A ชั้น 1 / 2	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	/			
4	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า A ชั้น 1/1	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า A ชั้น 1/2	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า A ชั้น 2	/			
5	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น A ชั้น 1/1	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น A ชั้น 1/2	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น A ชั้น 2	/			
6	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร B ชั้น 1 / 1	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร B ชั้น 1 / 2	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	/			
7	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า B ชั้น 1/1	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า B ชั้น 1/2	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า B ชั้น 8	/			
8	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น B ชั้น 1/1	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น B ชั้น 1/2	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น B ชั้น 8	/			
6	การจัดสายภายนอกของระบบทั้งหมด ก่อนเข้าชุดควบคุม	/			
7	เสียงการปิด-เปิดของแม่เหล็กหน้าชั้นแต่ละชั้น	/			

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	1 ส.ค. 2567	2-8-67

Access Control System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบควบคุมการเข้า-ออกภายในอาคาร

AKRA

THE MATT

Building : The MATT 101/1	Location : อาคาร A / B	Date : 21-8-67
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Capacity/Rating :	Other :	Serial no. :

Visual inspection

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status		หมายเหตุ / Remarks	ข้อเสนอแนะ / Suggestion
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ชุดควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบ		/	Lift A2 ไม่รับข้อมูล	
2	หัวอ่านข้อมูล	/			
3	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร A ชั้น 1 / 1	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร A ชั้น 1 / 2	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	/			
4	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า A ชั้น 1/1	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า A ชั้น 1/2	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า A ชั้น 2	/			
5	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น A ชั้น 1/1	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น A ชั้น 1/2	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น A ชั้น 2	/			
6	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร B ชั้น 1 / 1	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร B ชั้น 1 / 2	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	/			
7	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า B ชั้น 1/1	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า B ชั้น 1/2	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า B ชั้น 8	/			
8	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น B ชั้น 1/1	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น B ชั้น 1/2	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น B ชั้น 8	/			
6	การจัดสายภายนอกของระบบทั้งหมด ก่อนเข้าชุดควบคุม	/			
7	เสียงการปิด-เปิดของแม่เหล็กหน้าชั้นแต่ละชั้น	/			

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	21-8-67	

Access Control System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบควบคุมการเข้า-ออกภายในอาคาร

Building : A-B	**Location :** The Matt ladprao 111	**Date :** ตุลาคม 2567
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Capacity/Rating :	**Other :**	**Serial no. :**

Visual inspection

ลำดับ/No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		หมายเหตุ / Remarks	ข้อเสนอแนะ / Suggestion
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ชุดควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบ	/			
2	หัวอ่านข้อมูล	/			
3	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร A ชั้น 1 / 1	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร A ชั้น 1 / 2	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	/			
4	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า A ชั้น 1/1	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า A ชั้น 1/2	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า A ชั้น 2	/			
5	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น A ชั้น 1/1	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น A ชั้น 1/2	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น A ชั้น 2	/			
6	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร B ชั้น 1 / 1	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร B ชั้น 1 / 2	/			
	ชุดระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โถงลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	/			
7	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า B ชั้น 1/1	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า B ชั้น 1/2	/			
	แบตเตอรี่สำรองไฟของชุดระบบกลอนไฟฟ้า B ชั้น 8	/			
8	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น B ชั้น 1/1	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น B ชั้น 1/2	/			
	ตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำตำแหน่งชั้น B ชั้น 8	/			
6	การจัดสายภายนอกของระบบทั้งหมด ก่อนเข้าชุดควบคุม	/			
7	เสียงการปิด-เปิดของแม่เหล็กหน้าชั้นแต่ละชั้น	/			

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	29-9-67	

หมายเลขเอกสาร	ENG-ACC-026
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Access Control System Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบควบคุมการเข้า-ออกประจำวัน

เดือน ตุลาคม /ปี 2567

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
อาคาร A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.LIFT 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.LIFT 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
อาคาร B.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.LIFT 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.LIFT 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ไม้กระดกเข้า-ออก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้จดบันทึก / ช่างอาคาร			✓				ชัยรัช							✓					ชัยรัช								✓			
เวลา			18.30				23:00							18.30					23:00								18.30			
ผู้ตรวจสอบ / หัวหน้าช่าง			กพ.				กพ.							กพ.					กพ.								กพ.			
ทบทวนโดย / ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 มี.ค. 2568

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
8/10/67

หมายเลขเอกสาร	ENG-ACC-026
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

Access Control System Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบควบคุมการเข้า-ออกประจำวัน

เดือน ธันวาคม ปี 67

รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
อาคาร A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.LIFT 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.LIFT 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
อาคาร B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.LIFT 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.LIFT 4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ไม้กระดกเข้า-ออก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จดบันทึก / ช่างอาคาร																															
เวลา 18.00 - 6.00 น.	23.00						16:30						23.00						16,30						23.00						
ผู้ตรวจสอบ / หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย / ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

ภาคผนวก 2

2.15 บันทึกการตรวจสอบระบบลิฟต์ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Elevator System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบลิฟต์

Building : A	**Location :** โอ ตลาด 101/1	**Date :** ๗ ก.ค 2567
Equipment name :	**Manufacture Motor :**	**Rate Power :**
Manufacture Lift :	**Model/Type :**	**Volt :**
Capacity :	**Serial no. :**	**Amp :**
Other :		**RPM :** **Hz:**

Visual inspection

ลำดับ	รายละเอียด	สถานะการใช้งาน		หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
1	ระบบความปลอดภัย				
	- เซฟตี้เกียร์ของลิฟต์	✓			
	- อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบด้วยเซ็นเซอร์ประตู	✓			
	- ไฟแสดงน้ำหนักเกิน (Over Load)	✓			
	- สัญญาณเตือนน้ำหนักเกินพิกัด (Over Load)	✓			
2	การทำงานของแผงควบคุมภายในลิฟต์				
	- แผงแสดงทิศทางและเลขชั้นภายในตู้ลิฟต์	✓			
	- ปุ่มกดชั้นจอดลิฟต์	✓			
	- ปุ่มเปิด / ปิด	✓			
3	การทำงานของปุ่มกดหน้าลิฟต์				
	- แผงปุ่มกดชั้น	✓			
	- แผงไฟบอกชั้น	✓			
4	ฟังชันการทำงานทั่วไป				
	- Full Load Bypass	✓			
	- Stop / Run	✓			
	- Reservation	✓			
	- ไฟแสงสว่าง/พัดลม หยุดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งาน	✓			
	- เสียงพูดในลิฟต์ (ถ้ามี)	✓			
5	การทำงานในกรณีไฟฟ้าดับ				
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	✓			
	- ปุ่มขอความช่วยเหลือ	✓			
	- อินเตอร์คอมในตู้ Controller	✓			
	- อินเตอร์คอมในตู้ลิฟต์	✓			
	- อินเตอร์คอมหน้าโถงลิฟต์	✓			
	- ระบบ Automatic Rescue Device (ถ้ามี)	✓			
	- เมื่อไฟฟ้าดับลิฟต์จะขับไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด	✓			
6	ฟังชันการทำงานอื่นๆ				
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ลิฟต์จะลงมาจอดที่ชั้น1)	✓			
	- โดยมือ (กดไฟร์สวิทช์ที่หน้าลิฟต์)	✓			
	- โดยอัตโนมัติ (สัญญาณ F/Aจากทางอาคาร)	✓			
	- ระบบล็อคการทำงานของลิฟต์ด้วยกุญแจ	✓			
	- ลิฟต์ถูกล็อคการทำงานจอดไว้ที่ชั้น1	✓			
	- สายสัญญาณรองรับระบบ CCTV	✓			
	- อุปกรณ์รองรับระบบ Accese Control (ถ้ามี)	✓			
	- ระบบแสดงผล Supervisory Panel (ถ้ามี)	✓			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
Signature		
Name	อาลีย์	
Date	10 ก.ค 2567	9-9-67

Elevator System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบลิฟต์

AKRA MATT

Building : 6	Location : The matt 101/1	Date : 17 ต.ค. 2567
Equipment name :	Manufacture Motor :	Rate Power :
Manufacture Lift :	Model/Type :	Volt :
Capacity :	Serial no. :	Amp :
Other :		RPM : Hz:

Visual Inspection

ลำดับ	รายละเอียด	สถานะการใช้งาน		หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
1	ระบบความปลอดภัย	✓			
	- เซฟตี้เกียร์ของลิฟต์	✓			
	- อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบด้วยเซ็นเซอร์ประตู	✓			
	- ไฟแสดงน้ำหนักเกิน (Over Load)	✓			
	- สัญญาณเตือนน้ำหนักเกินพิกัด (Over Load)	✓			
2	การทำงานของแผงควบคุมภายในลิฟต์				
	- แผงแสดงทิศทางและเลขชั้นภายในตู้ลิฟต์	✓			
	- ปุ่มกดชั้นจอดลิฟต์	✓			
	- ปุ่มเปิด / ปิด	✓			
3	การทำงานของปุ่มกดหน้าลิฟต์				
	- แผงปุ่มกดชั้น	✓			
	- แผงไฟบอกชั้น	✓			
4	ฟังชันการทำงานทั่วไป				
	- Full Load Bypass	✓			
	- Stop / Run	✓			
	- Reservation	✓			
	- ไฟแสงสว่าง/พัดลม หยุดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งาน	✓			
	- เสียงพูดในลิฟต์ (ถ้ามี)	✓			
5	การทำงานในกรณีไฟฟ้าดับ				
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	✓			
	- ปุ่มขอความช่วยเหลือ	✓			
	- อินเตอร์คอมในตู้ Controller	✓			
	- อินเตอร์คอมในตู้ลิฟต์	✓			
	- อินเตอร์คอมหน้าโถงลิฟต์	✓			
	- ระบบ Automatic Rescue Device (ถ้ามี)	✓			
	- เมื่อไฟฟ้าดับลิฟต์จะขับไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด	✓			
6	ฟังชันการทำงานอื่นๆ				
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ลิฟต์จะลงมาจอดที่ชั้น1)	✓			
	- โดยมือ (กดไฟร์สวิทช์ที่หน้าลิฟต์)	✓			
	- โดยอัตโนมัติ (สัญญาณ F/Aจากทางอาคาร)	✓			
	- ระบบล็อคการทำงานของลิฟต์ด้วยกุญแจ	✓			
	- ลิฟต์ถูกล็อคการทำงานจอดไว้ที่ชั้น1	✓			
	- สายสัญญาณรองรับระบบ CCTV	✓			
	- อุปกรณ์รองรับระบบ Accese Control (ถ้ามี)	✓			
	- ระบบแสดงผล Supervisory Panel (ถ้ามี)	✓			
		✓			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
Signature		
Name	อาทิตย์	
Date	17 ต.ค. 2567	2-8-67

Elevator System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบลิฟต์

Building : The MATT 101/1	Location : 09(9) A	Date : 28/8/67
Equipment name :	Manufacture Motor :	Rate Power :
Manufacture Lift :	Model/Type :	Volt :
Capacity :	Serial no. :	Amp :
Other :		RPM : Hz:

Visual inspection

ลำดับ	รายละเอียด	สถานะการใช้งาน ปกติ	สถานะการใช้งาน ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ
1	ระบบความปลอดภัย				
	- เซฟตี้เกียร์ของลิฟต์	/			
	- อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบด้วยเซ็นเซอร์ประตู	/			
	- ไฟแสดงน้ำหนักเกิน (Over Load)	/			
	- สัญญาณเตือนน้ำหนักเกินพิกัด (Over Load)	/			
2	การทำงานของแผงควบคุมภายในลิฟต์				
	- แผงแสดงทิศทางและเลขชั้นภายในตู้ลิฟต์	/			
	- ปุ่มกดชั้นจอดลิฟต์	/			
	- ปุ่มเปิด / ปิด	/			
3	การทำงานของปุ่มกดหน้าลิฟต์				
	- แผงปุ่มกดชั้น	/			
	- แผงไฟบอกชั้น	/			
4	ฟังชันการทำงานทั่วไป				
	- Full Load Bypass	/			
	- Stop / Run	/			
	- Reservation	/			
	- ไฟแสงสว่าง/พัดลม หยุดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งาน	/			
	- เสียงพูดในลิฟต์ (ถ้ามี)	/			
5	การทำงานในกรณีไฟฟ้าดับ				
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	/			
	- ปุ่มขอความช่วยเหลือ	/			
	- อินเตอร์คอมในตู้ Controller	/			
	- อินเตอร์คอมในตู้ลิฟต์	/			
	- อินเตอร์คอมหน้าโถงลิฟต์	/			
	- ระบบ Automatic Rescue Device (ถ้ามี)	/			
	- เมื่อไฟฟ้าดับลิฟต์จะขับไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด	/			
6	ฟังชันการทำงานอื่นๆ				
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ลิฟต์จะลงมาจอดที่ชั้น1)	/			
	- โดยมือ (กดไฟร์สวิทช์ที่หน้าลิฟต์)	/			
	- โดยอัตโนมัติ (สัญญาณ F/Aจากทางอาคาร)	/			
	- ระบบล็อคการทำงานของลิฟต์ด้วยกุญแจ	/			
	- ลิฟต์ถูกล็อคการทำงานจอดไว้ที่ชั้น1	/			
	- สายสัญญาณรองรับระบบ CCTV	/			
	- อุปกรณ์รองรับระบบ Accese Control (ถ้ามี)	ไม่มี			
	- ระบบแสดงผล Supervisory Panel (ถ้ามี)				

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
Signature		
Name	สันติ แสงวิทยพิพัฒน์	
Date	28/8/67	

Elevator System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบลิฟต์

Building : The MATT ปาก 1	**Location :** อาคาร B	**Date :** 28/8/67
Equipment name :	**Manufacture Motor :**	**Rate Power :**
Manufacture Lift :	**Model/Type :**	**Volt :**
Capacity :	**Serial no. :**	**Amp :**
Other :		**RPM :** **Hz:**

Visual inspection

ลำดับ	รายละเอียด	สถานะการใช้งาน		หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
1	ระบบความปลอดภัย				
	- เซฟตี้เกียร์ของลิฟต์	✓			
	- อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบด้วยเซ็นเซอร์ประตู	✓			
	- ไฟแสดงน้ำหนักเกิน (Over Load)	✓			
	- สัญญาณเตือนน้ำหนักเกินพิกัด (Over Load)	✓			
2	การทำงานของแผงควบคุมภายในลิฟต์				
	- แผงแสดงทิศทางและเลขชั้นภายในตู้ลิฟต์	✓			
	- ปุ่มกดชั้นจอดลิฟต์	✓			
	- ปุ่มเปิด / ปิด	✓			
3	การทำงานของปุ่มกดหน้าลิฟต์				
	- แผงปุ่มกดชั้น	✓			
	- แผงไฟบอกชั้น	✓			
4	ฟังชันการทำงานทั่วไป				
	- Full Load Bypass	✓			
	- Stop / Run	✓			
	- Reservation	✓			
	- ไฟแสงสว่าง/พัดลม หยุดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งาน	✓			
	- เสียงพูดในลิฟต์ (ถ้ามี)	✓			
5	การทำงานในกรณีไฟฟ้าดับ				
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	✓			
	- ปุ่มขอความช่วยเหลือ	✓			
	- อินเตอร์คอมในตู้ Controller	✓			
	- อินเตอร์คอมในตู้ลิฟต์	✓			
	- อินเตอร์คอมหน้าโถงลิฟต์	✓			
	- ระบบ Automatic Rescue Device (ถ้ามี)	✓			
	- เมื่อไฟฟ้าดับลิฟต์จะขับไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด	✓			
6	ฟังชันการทำงานอื่นๆ				
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ลิฟต์จะลงมาจอดที่ชั้น1)	✓			
	- โดยมือ (กดไฟร์สวิทช์ที่หน้าลิฟต์)	✓			
	- โดยอัตโนมัติ (สัญญาณ F/Aจากทางอาคาร)	✓			
	- ระบบล็อกการทำงานของลิฟต์ด้วยกุญแจ	✓			
	- ลิฟต์ถูกล็อกการทำงานจอดไว้ที่ชั้น1	✓			
	- สายสัญญาณรองรับระบบ CCTV	✓			
	- อุปกรณ์รองรับระบบ Accese Control (ถ้ามี)	ไม่มี			
	- ระบบแสดงผล Supervisory Panel (ถ้ามี)	ไม่มี			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
Signature		
Name	ภัทรชาย [illegible]	
Date	28/8/67	

Elevator System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบลิฟต์

Building : A	**Location :** The Matt 10/11	**Date :** [illegible]
Equipment name :	**Manufacture Motor :**	**Rate Power :**
Manufacture Lift :	**Model/Type :**	**Volt :**
Capacity :	**Serial no. :**	**Amp :**
Other :		**RPM :** **Hz:**

Visual Inspection

ลำดับ	รายละเอียด	สถานะการใช้งาน ปกติ	สถานะการใช้งาน ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ
1	ระบบความปลอดภัย				
	- เซฟตี้เกียร์ของลิฟต์	✓			
	- อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบด้วยเซ็นเซอร์ประตู	✓			
	- ไฟแสดงน้ำหนักเกิน (Over Load)	✓			
	- สัญญาณเตือนน้ำหนักเกินพิกัด (Over Load)	✓			
2	การทำงานของแผงควบคุมภายในลิฟต์				
	- แผงแสดงทิศทางและเลขชั้นภายในตู้ลิฟต์	✓			
	- ปุ่มกดชั้นจอดลิฟต์	✓			
	- ปุ่มเปิด / ปิด	✓			
3	การทำงานของปุ่มกดหน้าลิฟต์				
	- แผงปุ่มกดชั้น	✓			
	- แผงไฟบอกชั้น	✓			
4	ฟังชันการทำงานทั่วไป				
	- Full Load Bypass	✓			
	- Stop / Run	✓			
	- Reservation	✓			
	- ไฟแสงสว่าง/พัดลม หยุดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งาน	✓			
	- เสียงพูดในลิฟต์ (ถ้ามี)	✓			
5	การทำงานในกรณีไฟฟ้าดับ				
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	✓			
	- ปุ่มขอความช่วยเหลือ	✓			
	- อินเตอร์คอมในตู้ Controller	✓			
	- อินเตอร์คอมในตู้ลิฟต์	✓			
	- อินเตอร์คอมหน้าโถงลิฟต์	✓			
	- ระบบ Automatic Rescue Device (ถ้ามี)	✓			
	- เมื่อไฟฟ้าดับลิฟต์จะขับไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด	✓			
6	ฟังชันการทำงานอื่นๆ				
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ลิฟต์จะลงมาจอดที่ชั้น1)	✓			
	- โดยมือ (กดไฟร์สวิทช์ที่หน้าลิฟต์)	✓			
	- โดยอัตโนมัติ (สัญญาณ F/Aจากทางอาคาร)	✓			
	- ระบบล็อกการทำงานของลิฟต์ด้วยกุญแจ	✓			
	- ลิฟต์ถูกล็อกการทำงานจอดไว้ที่ชั้น1	✓			
	- สายสัญญาณรองรับระบบ CCTV	✓			
	- อุปกรณ์รองรับระบบ Accese Control (ถ้ามี)	✓			
	- ระบบแสดงผล Supervisory Panel (ถ้ามี)	ไม่มี			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
Signature		
Name	[illegible]	
Date	29-9-17	5-10-17

Elevator System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบลิฟต์

Building : 15	Location : The Matt 101'1	Date : [illegible]
Equipment name :	Manufacture Motor :	Rate Power :
Manufacture Lift :	Model/Type :	Volt :
Capacity :	Serial no. :	Amp :
Other :		RPM : Hz:

Visual inspection

ลำดับ	รายละเอียด	สถานะการใช้งาน ปกติ	สถานะการใช้งาน ไม่ปกติ	หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ
1	ระบบความปลอดภัย				
	- เซฟตี้เกียร์ของลิฟต์	✓			
	- อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบด้วยเซ็นเซอร์ประตู	✓			
	- ไฟแสดงน้ำหนักเกิน (Over Load)	✓			
	- สัญญาณเตือนน้ำหนักเกินพิกัด (Over Load)	✓			
2	การทำงานของแผงควบคุมภายในลิฟต์				
	- แผงแสดงทิศทางและเลขชั้นภายในตู้ลิฟต์	✓			
	- ปุ่มกดชั้นจอดลิฟต์	✓			
	- ปุ่มเปิด / ปิด	✓			
	การทำงานของปุ่มกดหน้าลิฟต์				
	- แผงปุ่มกดชั้น	✓			
	- แผงไฟบอกชั้น	✓			
4	ฟังชันการทำงานทั่วไป				
	- Full Load Bypass	✓			
	- Stop / Run	✓			
	- Reservation	✓			
	- ไฟแสงสว่าง/พัดลม หยุดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งาน	✓			
	- เสียงพูดในลิฟต์ (ถ้ามี)	✓			
5	การทำงานในกรณีไฟฟ้าดับ				
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	✓			
	- ปุ่มขอความช่วยเหลือ	✓			
	- อินเตอร์คอมในตู้ Controller	✓			
	- อินเตอร์คอมในตู้ลิฟต์	✓			
	- อินเตอร์คอมหน้าโถงลิฟต์	✓			
	- ระบบ Automatic Rescue Device (ถ้ามี)	✓			
	- เมื่อไฟฟ้าดับลิฟต์จะขับไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด	✓			
	ฟังชันการทำงานอื่นๆ				
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ลิฟต์จะลงมาจอดที่ชั้น1)	✓			
	- โดยมือ (กดไฟร์สวิทช์ที่หน้าลิฟต์)	✓			
	- โดยอัตโนมัติ (สัญญาณ F/Aจากทางอาคาร)	✓			
	- ระบบล็อคการทำงานของลิฟต์ด้วยกุญแจ	✓			
	- ลิฟต์ถูกล็อกการทำงานจอดไว้ที่ชั้น1	✓			
	- สายสัญญาณรองรับระบบ CCTV	✓			
	- อุปกรณ์รองรับระบบ Accese Control (ถ้ามี)	✓			
	- ระบบแสดงผล Supervisory Panel (ถ้ามี)	ไม่มี			

Note :

Description	Inspected by	Accepted by
Signature		
Name	[illegible]	
Date	29-9-67	

ภาคผนวก 2

2.16 บันทึกการตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายในอาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

MATV System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายในอาคาร

Building : The MATT 101/1	**Location :** อาคาร A	**Date :** 30/8/67
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Capacity/Rating :	**Other :**	**Serial no. :**

Visual inspection (ตรวจสอบโดยสายตา)

ลำดับ/No.	รายละเอียด / Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		หมายเหตุ / Remarks	ข้อเสนอแนะ / Suggestion
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ชุดระบบการรับสัญญาณดาวเทียม				
	ระบบอนาล็อก	/			
	ระบบดิจิตอล	/			
2	ชุดระบบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอนาล็อก				
	จำนวน .....10..... ชุด	/			
3	สัญญาณภาพและเสียง	/			
4	ช่องสัญญาณโทรทัศน์ที่เปิดใช้บริการ(อนาล็อก)				
	-ช่อง 30	/			
	-ช่อง 35	/			
	-ช่อง 1	/			
	-ช่อง 33	/			
	-ช่อง 32	/			
	-ช่อง 31	/			
	-ช่อง 27	/			
	-ช่อง Amarin 34	/			
	-ช่อง Workpiont 23	/			
	-ช่อง Mono 29	/			
5	จุดเชื่อมต่อหัว RG ตามจุดต่างๆในห้องคอนโทรล	/			
6	สภาพทั่วไปภายในห้องควบคุม	/			
7	ระบบระบายอากาศภายในห้องคอนโทรล	/			
8	สภาพภายนอกตู้ , ประตู	/			
9	สภาพภายในตู้	/			
	หลอดไฟแสดงสถานะ	/			
11	อุณหภูมิภายในห้อง	/			

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	ศักดิ์	
วันที่ :	30/8/67	

MATV System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายในอาคาร

Building : A	**Location :** The matt ratchada	**Date :** กันยายน 2567
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Capacity/Rating :	**Other :**	**Serial no. :**

Visual inspection (ตรวจสอบโดยสายตา)

ลำดับ/No.	รายละเอียด / Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		หมายเหตุ / Remarks	ข้อเสนอแนะ / Suggestion
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ชุดระบบการรับสัญญาณดาวเทียม	/			
	ระบบอนาล็อก	/			
	ระบบดิจิตอล	/			
2	ชุดระบบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอนาล็อก	/			
	จำนวน ..... 10 ..... ชุด	/			
3	สัญญาณภาพและเสียง	/			
4	ช่องสัญญาณโทรทัศน์ที่เปิดใช้บริการ(อนาล็อก)	/			
	-ช่อง 30	/			
	-ช่อง 35	/			
	-ช่อง 1	/			
	-ช่อง 33	/			
	-ช่อง 32	/			
	-ช่อง 31	/			
	-ช่อง 27	/			
	-ช่อง Amarin 34	/			
	-ช่อง Workpiont 23	/			
	-ช่อง Mono 29	/			
5	จุดเชื่อมต่อหัว RG ตามจุดต่างๆในห้องคอนโทรล	/			
6	สภาพทั่วไปภายในห้องควบคุม	/			
7	ระบบระบายอากาศภายในห้องคอนโทรล	/			
8	สภาพภายนอกตู้ , ประตู	/			
9	สภาพภายในตู้	/			
	หลอดไฟแสดงสถานะ	/			
11	อุณหภูมิภายในห้อง	/			

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[signature]	[signature]
วันที่ :	6-9-67	

MATV System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายในอาคาร

Building : B	**Location :** The Matt 10/11	**Date :** กันยายน/2567
Equipment name :	**Manufacture :**	**Model/Type :**
Capacity/Rating :	**Other :**	**Serial no. :**

Visual inspection (ตรวจสอบโดยสายตา)

ลำดับ/No.	รายละเอียด / Detail	สถานะการใช้งาน/ Status		หมายเหตุ / Remarks	ข้อเสนอแนะ / Suggestion
		ปกติ/N	ไม่ปกติ/A		
1	ชุดระบบการรับสัญญาณดาวเทียม	/			
	ระบบอนาล็อก	/			
	ระบบดิจิตอล	/			
2	ชุดระบบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอนาล็อก	/			
	จำนวน ..10..... ชุด	/			
3	สัญญาณภาพและเสียง	/			
4	ช่องสัญญาณโทรทัศน์ที่เปิดใช้บริการ(อนาล็อก)	/			
	-ช่อง 30	/			
	-ช่อง 35	/			
	-ช่อง 1	/			
	-ช่อง 33	/			
	-ช่อง 32	/			
	-ช่อง 31	/			
	-ช่อง 27	/			
	-ช่อง Amarin 34	/			
	-ช่อง Workpiont 23	/			
	-ช่อง Mono 29	/			
5	จุดเชื่อมต่อหัว RG ตามจุดต่างๆในห้องคอนโทรล	/			
6	สภาพทั่วไปภายในห้องควบคุม	/			
7	ระบบระบายอากาศภายในห้องคอนโทรล	/			
8	สภาพภายนอกตู้ , ประตู	/			
9	สภาพภายในตู้	/			
10	หลอดไฟแสดงสถานะ	/			
11	อุณหภูมิภายในห้อง	/			

Note :

Description	ผู้ตรวจสอบ	รับทราบโดย
ลงชื่อ :	[illegible]	[illegible]
วันที่ :	17-9-67	

หมายเลขเอกสาร	ENG-MATV-027.1
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

อาคาร / A

Master Antenna Television System Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกระจายสัญญาณทีวีประจำวัน

เดือน พฤศจิกายน /ปี 2567

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เสาอากาศ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Booters.		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Splitter		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																															
เวลา	18.00 - 6.00 น.	18.30						23:00						18.30						23:00						18.30						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG-MATV-027.2
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

อาคาร / B

Master Antenna Television System Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกระจายสัญญาณทีวีประจำวัน

เดือน ธันวาคม /ปี 2567

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เสาอากาศ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Booters.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Splitter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]						[illegible]						[illegible]						[illegible]						[illegible]						
เวลา	18.00 - 6.00 น.	18.30						23:00						18.30						23:00						18.30						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]						[illegible]						[illegible]						[illegible]						[illegible]						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

นายการัณย์สุ สุทธิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
6/12/67

หมายเลขเอกสาร	ENG-MATV-027.2
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

อาคาร / B

Master Antenna Television System Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกระจายสัญญาณทีวีประจำวัน

เดือน สิงหาคม /ปี 67

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เสาอากาศ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Booters.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Splitter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																															
เวลา	18.00 - 6.00 น.																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายการัณย์สุ สุพลิประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68.

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

หมายเลขเอกสาร	ENG-MATV-027.1
แก้ไขครั้งที่	0
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2566

อาคาร : THE MATT SUKHUMVIT 101/1

อาคาร / A

Master Antenna Television System Check list Equipment Daily

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกระจายสัญญาณทีวีประจำวัน

เดือน ธันวาคม /ปี 67

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เสาอากาศ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Booters.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Splitter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																															
เวลา	18.00 - 6.00 น.																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ ✓ ปกติ

× ไม่ปกติ

นายสารัณย์ สุขศิริประภา
หัวหน้าช่างอาคาร
3/1/68

กรภัทร แก้วเอียด
ผู้จัดการอาคาร
03 ม.ค. 2568

ภาคผนวก 3

รูปที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม, พืชคลุมดิน)

รูปที่ 2.2 รั้วแนวเขตรอบพื้นที่โครงการ

รูปที่ 2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

รูปที่ 2.4 ระบบจราจรภายในโครงการ

รูปที่ 2.5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกโครงการ

รูปที่ 2.6 พนักงานทำความสะอาดบริเวณถนนและที่จอดรถ

รูปที่ 2.7 พื้นที่จอดรถในโครงการ

รูปที่ 2.8 ระบบน้ำเสียในโครงการ

รูปที่ 2.9 ระบบน้ำใช้ในโครงการ

รูปที่ 2.10 ระบบระบายน้ำในโครงการ

รูปที่ 2.11 การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ

รูปที่ 2.12 ระบบไฟฟ้าในโครงการ

รูปที่ 2.13 การอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ

รูปที่ 2.14 ระบบป้องกันอัคคีภัย

รูปที่ 2.15 ระบบกล้องวงจรปิดภายในของโครงการ

รูปที่ 2.16 ระบบสระว่ายน้ำในโครงการ

รูปที่ 2.17 พนักงานดูแลทำความสะอาดภายในโครงการ

รูปที่ 2.18 ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบภายในโครงการ








รูปที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม, พืชคลุมดิน)




รูปที่ 2.2 รั้วแนวเขตรอบพื้นที่โครงการ





รูปที่ 2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว



ป้ายดับรถยนต์ภายในโครงการ



ป้ายเตือนห้ามขับรถย้อนศรภายในโครงการ



ไม้กั้นบริเวณทางเข้า-ออก





สัญลักษณ์จราจรบนพื้นในโครงการ

รูปที่ 2.4 ระบบจราจรภายในโครงการ





รูปที่ 2.5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกโครงการ




รูปที่ 2.6 พนักงานทำความสะอาดบริเวณถนนและที่จอดรถ

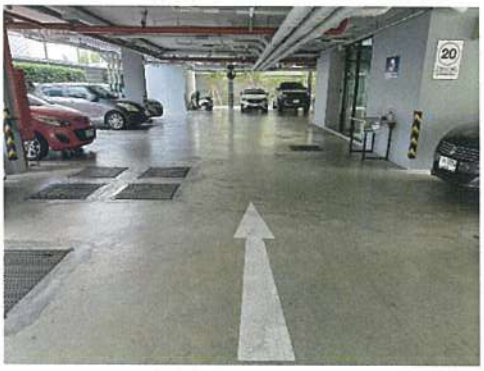


รูปที่ 2.7 พื้นที่จอดรถโครงการ



เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำเสียไปวิเคราะห์



ระบบ Aerosol

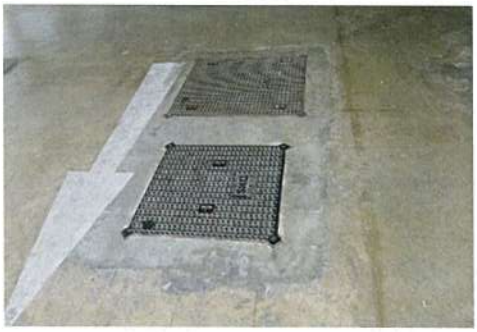

ระบบบำบัดน้ำเสีย



เจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปที่ 2.8 ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ



ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน



ระบบสูบน้ำใช้ในอาคาร




ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า



เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คระบบน้ำใช้

รูปที่ 2.9 ระบบน้ำใช้ในโครงการ

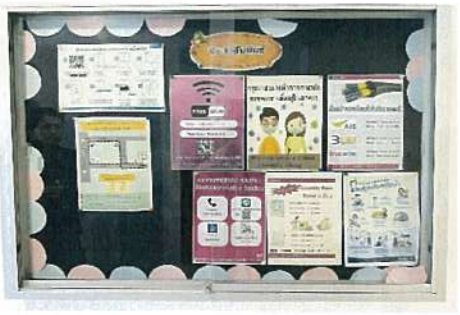

ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ



เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพประหยัดน้ำ

รูปที่ 2.9 ระบบน้ำใช้ในโครงการ (ต่อ)



บ่อหน่วงน้ำก่อนระบายออก



รางระบายน้ำภายในโครงการ

รูปที่2.10 ระบบระบายน้ำในโครงการ



ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น



ป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะ



รวบรวมมูลฝอยประจำชั้น

รูปที่ 2.11 การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ



มัดปากถุงดำให้แน่นสนิท



การเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต

รูปที่ 2.11 การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ (ต่อ)



หม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ



ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง






ไฟส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ



ตู้ MOB

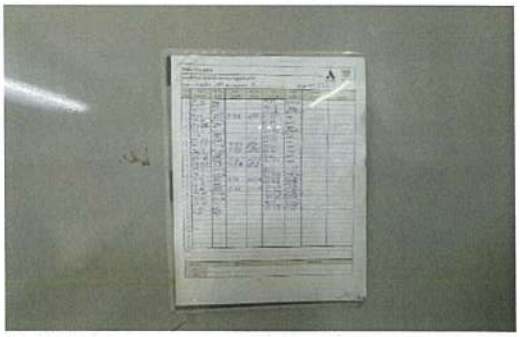

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

รูปที่ 2.12 ระบบไฟฟ้าในโครงการ



เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5



การออกแบบอาคารในโครงการ




แสงสว่างจากธรรมชาติ



หน้าต่างเปิดระบายอากาศ


รูปที่ 2.13 การอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ

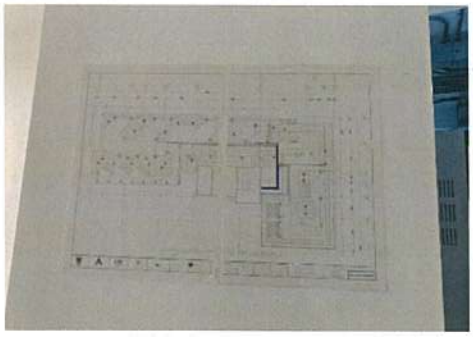

แผนผังบอกเส้นทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิง



ป้ายห้ามใช้ลิฟต์จะเกิดเพลิงไหม้

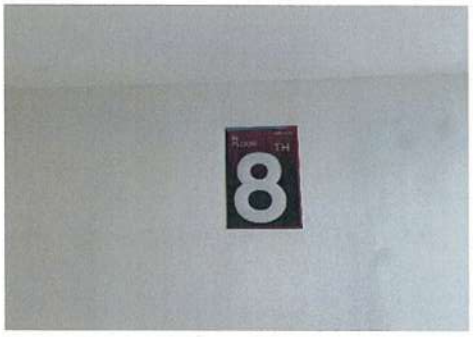


ป้ายบอกเลขชั้น



ตู้ FHC และป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์

รูปที่ 2.14 ระบบป้องกันอัคคีภัย

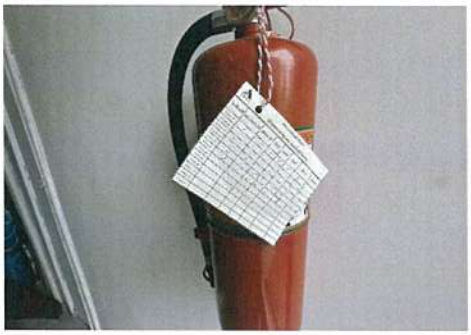

ถังดับเพลิง



กริ่งส่งเสียงสัญญาน



อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ



ป้ายบอกทางหนีไฟ



บันไดหนีไฟ



จุดรวมพล



ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



ประตูฉุกเฉิน

รูปที่ 2.14 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)










ซักซ้อมอพยพหนีไฟ

รูปที่ 2.14 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)





รูปที่ 2.15 ระบบกล้องวงจรปิดภายในของโครงการ



สระว่ายน้ำในโครงการ



ป้ายแจ้งระดับความลึก



ป้ายข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำ



ห่วงชูชีพ



ทางเดินข้างสระว่ายน้ำ




ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ

รูปที่ 2.16 ระบบสระว่ายน้ำในโครงการ



บริเวณจุดล้างตัว

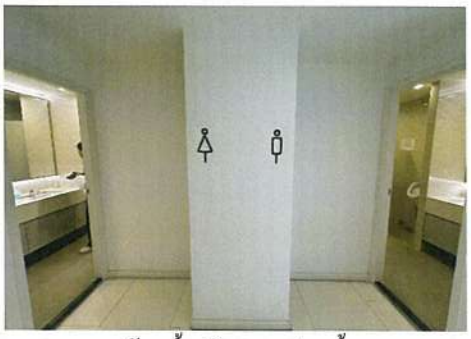

ห้องน้ำบริเวณสะว่ายน้ำ



เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำสระไปวิเคราะห์



ไม้ช่วยชีวิต

รูปที่ 2.16 ระบบสระว่ายน้ำในโครงการ (ต่อ)





รูปที่ 2.17 พนักงานดูแลทำความสะอาดภายในโครงการ





รูปที่ 2.18 ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบภายในโครงการ