

ภาคผนวกที่ 6

เอกสารประกอบมาตรการ

6.1 สถิติการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โครงการ

ELECTRICITY COST (UNIT)	2024		
	September	October	November
Building-A (CHN)	16,181	14,700	16,544
Building-B	10,366	9,509	9,500
Building-C(CHN)	15,160	12,500	12,582
Building-D	11,189	8,941	10,410
Building-E	5,991	5,815	6,658
Building-F	7,245	7,797	9,248
Building-G	10,870	9,689	9,750
Building-H	8,268	7,057	8,756
Building-I	11,047	10,469	10,673
Building-J (CHN)	13,649	10,933	12,361
Building-K(CHN)	11,428	10,421	11,279
Building-L (CHN)	12,382	9,963	12,134
Building-M	12,227	11,067	12,290
Building-N (CHN)	17,875	18,112	17,512
Building-O	0	595	1,619
Building-P (CHN)	16,219	14,194	15,237
Building-Q	8,450	7,209	8,691
Building-R	8,114	7,561	7,994
Building-S	9,296	8,808	9,170
Building-T	5,062	4,692	4,734
Total-UNIT	211,019	190,032	207,142
EE-Cost(\$)	1,579,181.48	1,420,798.95	1,550,299.34

ELECTRICITY COST (UNIT)	2024		
	September	October	November
Vending Area	2,352	2,407	2,595
Revenue-Vending	17,585.05	17,996.26	19,401.87
7-Eleven	8,400	8,640	9,000
Revenue-7-Eleven	62,803.74	64,598.13	67,289.72
Shop House	9,425	8,709	8,711
Revenue-Shop House	70,467.29	65,114.02	65,128.97
AIS	553	1,302	1,256
Revenue-AIS	4,134.58	9,734.58	9,390.65
Total Revenue	1,734,172.14	1,578,241.94	1,711,510.55
Laundry	70	187	187

6.2 ใบเสร็จการจ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.)

ชื่อ (Name) บริษัท อีเอสบี หู จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.)

สาขา (Branch No.) 00001

รหัสลูกค้า (Contract Account)

รหัสการไฟฟ้า H19101

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

เลขที่ (No.) XH0722412001449

วันที่ (Date) 19/12/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 870005023801

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2567 รหัสเครื่องวัด 6000168756 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/11/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 495.080 เลขที่อ่านครั้งก่อน 483.330 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 43100.17บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 385599.00 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 108510.00	108,510.00	428,699.17
หักบัญชี ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยบ่อวิน ชลบุรี เลขที่บัญชี 002184XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		428,699.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		30,008.94
สี่แสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	458,708.11

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--

6.3 เอกสารตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO., LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024
Electrical Power Supply System & Grounding System Building A

Sheet no. 1
Rev.No 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Standard Specification, Location, Standard, NO., Check Item, Method, Period, and 12 monthly columns (27/1/24 to 10/7/24). Rows include Out Side Building, Transformer Area, Main MDB, Load Center Panel, Grounding Terminal Cabinet, and Electric pipe.

REMARK
Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager
Engineer
Manager

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-006
Facility Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO.,LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024
Electrical Power Supply System & Grounding System Building B

Sheet no. 2
Rev.No. 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

						Month											
						9/1/24	20/2/24	20/3/24	20/4/24	20/5/24	20/6/24	20/7/24	20/8/24	20/9/24	20/10/24	20/11/24	20/12/24
Picture Item	Standard Specification	NO.	Check Item.	Method	Period												
	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period											
	Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่พบผดไหมไฟ	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	1	-ตรวจสอบสภาพหัวโหม่งบนหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	2	-ตรวจสอบสกรูบนหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	5	-ตรวจสอบสวิตช์ของหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	1	-ตรวจสอบหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลตู้สวิตช์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างสวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	6	-ตรวจสอบสภาพตู้สวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรกเกอร์กับสวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	1	-ตรวจสอบหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	2	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	3	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	4	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	6	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	8	-ตรวจสอบสภาพตู้สวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	9	-ตรวจสอบสภาพตู้สวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	10	-ตรวจสอบสภาพตู้สวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	11	-ตรวจสอบสภาพตู้สวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Check by Technician																	
Incharge by Chief Technician																	
Inspected by Supervisor Technician																	
Approve by Building Manager																	

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006	
Equipment Classification	Facility	
Sheet Type	Monthly Check Sheet	
Section / Department	Facility / Operation	
Equipment No. / Area	Apex Group	
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounding System	
Maker	Tom's Workers CO., LTD	
Making date		
ESB ONE	ESB TWO	APX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Electrical Power Supply System & Grounding System Building C

Sheet no.	3	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item	Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
	Location	Standard	NO.				24/1/24	26/2/24	28/3/24	29/4/24	30/5/24	31/6/24	29/7/24	30/8/24	30/9/24	30/10/24	30/11/24	30/12/24
	Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่พบสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพแผงสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบจุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบจุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบจุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่พบจุดและเปื้อนสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพหัวเข้าภายในของหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบคราบไขมันความร่อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบจุดและเปื้อนบนลูกถ้วย	3	-ตรวจสอบสภาพดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ลูกถ้วยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Main MDB (Check Point 3)	ปกติดี	1	-ตรวจสอบหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลตู้ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่น(รวมมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่น(รวมมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรกเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Load Center Panel (Check Point 4)	ปกติดี	1	-ตรวจสอบหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบจุดและเปื้อนบนหัวเบรก	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบจุดและเปื้อนบน	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่น(รวมมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายคราฟต์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่น(รวมมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Grounding Terminal Cabinet (Check Point 5)	ต้องไม่พบจุดและเปื้อนบน	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่น(รวมมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพทราบดีส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่น(รวมมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพงานลูกถ้วยกับทราบดีส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่น(รวมมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายทราบดีสกับทราบดีส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบจุดและเปื้อนบน	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้ทราบดีส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบจุดและเปื้อนบน	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้ทราบดีสทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดกับตู้ทราบดีส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบจุดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพขั้วสายฟาส์กับตู้ทราบดีส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบจุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพฟิวส์กับสายทราบดีส Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่พบจุด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดกับสายทราบดีส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องแน่นไม่ขาด																
REMARK					Check by Technician													
					Incharge by Chief Technician													
					Inspected by Supervisor Technician													
					Approve by Building Manager													

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006	
Equipment Classification	Facility	
Sheet Type	Monthly Check Sheet	
Section / Department	Facility / Operation	
Equipment No. / Area	Apex Group	
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounding System	
Maker	Tom's Workers CO.,LTD	
Making date		
ESP-ONE	ESP-TWO	APEX-THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Electrical Power Supply System & Grounding System Building D.

Sheet no.	4	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month											
							27/1/24	16/2/24	26/3/24	24/4/24	05/05/24	29/6/24	27/7/24	26/8/24	17/09/24	19/10/24	26/11/24	20/12/24
	Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่พ่นไฟ	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ขาดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ขาด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ขาดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ขาดและเปื้อนสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพหัวไปภายในหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีมน้ำมันความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ขาดและเปื้อนสนิม	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ลูกถ้วยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ปกติดี	1	-ตรวจสอบไฟแต่ละฟาส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Main MDB (Check Point 3)	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเทอร์มิเนลคอนเนกเตอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรกเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ปกติดี	1	-ตรวจสอบไฟแต่ละฟาส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Load Center Panel (Check Point 4)	ต้องไม่พบฝุ่นหรือเปียกหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเทอร์มิเนลคอนเนกเตอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องไม่ขาดและเปื้อนสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องไม่ขาดและเปื้อนสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grounding Terminal Cabinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพแผงงานลูกถ้วยรับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องไม่พบฝุ่นหรือเปียกหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องไม่พบฝุ่นหรือเปียกหรือเป็นร	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดยึดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพขั้วสายนำปัดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ขาดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดยึดท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REMARK	Check by Technician																	
	Incharge by Chief Technician																	
	Inspected by Supervisor Technician																	
	Approve by Building Manager																	

Engineer

Manager

Doc. no. AFX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO.,LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024
Electrical Power Supply System & Grounding System Building

Sheet no. 5
Rev.No 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Location, Standard Specification, NO., Check Item, Method, Period, and a grid for monthly checks from 24/1/24 to 20/12/24. Rows include Out Side Building, Transformer Area, Main MDB, Load Center Panel, Grounding Terminal Cabinet, and Electric pipe.

REMARK
Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager
Engineer
Manager

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO.,LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024
Electrical Power Supply System & Grounding System Building F

Sheet no. 6
Rev.No 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Location, Standard Specification, NO., Check Item, Method, Period, and 12 monthly columns (27/1/24 to 26/12/24). Rows include Out Side Building, Transformer Area, Main MDB, Load Center Panel, and Grounding Terminal Cabinet.

REMARK
Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Signature lines for Engineer and Manager.

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006	
Equipment Classification	Facility	
Sheet Type	Monthly Check Sheet	
Section / Department	Facility / Operation	
Equipment No. / Area	Apex Group	
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounding System	
Maker	Tom's Workers CO., LTD	
Making date		
BSB ONE	BSB TWO	APX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Electrical Power Supply System & Grounding System Building G

Sheet no.	Detail	Date
Rev.No	New Check Sheet	1-Jul-19
00		

Picture Item	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month													
							27/1/24	26/2/24	26/3/24	29/4/24	19/05/24	29/6/24	29/7/24	26/8/24	18/09/24	17/10/24	16/11/24	06/12/24		
	Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่พบดินร่วน	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ต้องไม่พบดินร่วน	2	-ตรวจสอบสภาพทุกตัว	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ต้องไม่พบดินร่วน	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ต้องไม่พบดินร่วน	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่พบดินร่วน	1	-ตรวจสอบสภาพหัวในภายในหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบดินร่วน	2	-ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ต้องไม่พบดินร่วน	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ลูกลอยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		สีน้ำมันใสสะอาด	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ปลั๊กดีด	1	-ตรวจสอบหลอดไฟแต่ละฟอส R,S,T.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Main MDB (Check Point 3)	ปลั๊กดีด	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลตู้สวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างสายภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ปลั๊กดีด	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ปลั๊กดีด	6	-ตรวจสอบสภาพเบรกเกอร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรกเกอร์กับสายภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ปลั๊กดีด	1	-ตรวจสอบหลอดไฟแต่ละฟอส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Load Center Panel (Check Point 4)	ต้องไม่พบดินร่วน	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ปลั๊กดีด	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของสายภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของสายภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Grounding Terminal Cabinet (Check Point 5)	ต้องไม่พบดินร่วน	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	2	-ตรวจสอบสภาพงานเชื่อมกับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	4	-ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงสร้าง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	8	-ตรวจสอบสภาพขีลภายในตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	9	-ตรวจสอบสภาพที่รับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่พบดินร่วน	1	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสาย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	2	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสาย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	3	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสาย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ต้องไม่พบดินร่วน	4	-ตรวจสอบสภาพท่อร้อยสาย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
REMARK	Check by Technician																			
	Incharge by Chief Technician																			
	Inspected by Supervisor Technician																			
	Approve by Building Manager																			

Engineer

Manager

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO., LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024
Electrical Power Supply System & Grounding System Building

Sheet no. 8
Rev.No 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Standard Specification, Check Item, Method, Period, and 12 monthly columns (2024/1 to 2024/12). Rows include Out Side Building, Transformer Area, Main MDB, Load Center Panel, Grounding Terminal Cabinet, and Electric pipe.

REMARK section with signature lines for Engineer, Manager, and other roles.

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006	
Equipment Classification	Facility	
Sheet Type	Monthly Check Sheet	
Section / Department	Facility / Operation	
Equipment No. / Area	Apex Group	
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounding System	
Maker	Tom's Workers CO., LTD	
Making date		
ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Electrical Power Supply System & Grounding System Building I

Sheet no.	9
Rev. No	00
Detail	New Check Sheet
Date	1-Jul-19

Picture Item	Standard Specification	NO.	Check Item.	Method	Period	Month												
						24/1/24	26/2/24	28/3/24	29/4/24	30/5/24	31/6/24	29/7/24	30/8/24	29/9/24	30/10/24	29/11/24	30/12/24	
	Out Side Building (Check Point 1)	1	ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Transformer Area (Check Point 2)	1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	ตรวจสอบครีมน้ำมันและสนิม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขุดดิน	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5	ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6	ตรวจสอบเสียงของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Main MDB (Check Point 3)	ปกติดี	1	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและเฟส R,S,T.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	ตรวจสอบสภาพคอนโทรลลิ่งภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5	ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6	ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรกเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Load Center Panel (Check Point 4)	ปกติดี	1	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ			-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ			-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	ตรวจสอบจุดต่อระหว่างรางสายไฟ			-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center			-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7		ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8		ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Grounding Terminal Cabinet (Check Point 5)		ปกติดี	1	ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส		-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส		-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส		-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส		-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ต้องแน่น		7	ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Electric pipe (Check Point 6)	9	ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REMARK	Check by Technician																	
	Incharge by Chief Technician																	
	Inspected by Supervisor Technician																	
	Approve by Building Manager																	

Engineer

Manager

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO.,LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024
Electrical Power Supply System & Grounding System Building J

Sheet no. 10
Rev.No. 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Standard Specification, Location, Standard, NO., Check Item, Method, Period, and 12 monthly columns (27/1/24 to 30/6/24). Rows include Out Side Building, Transformer Area, Main MDB, Load Center Panel, Grounding Terminal Cabinet, and Electric pipe.

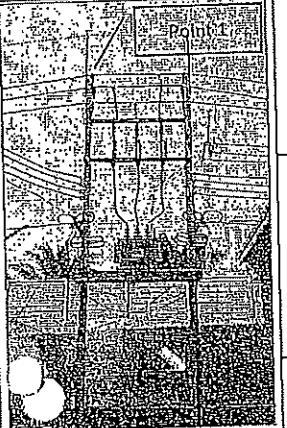





REMARK section with signature lines for Check by Technician, Incharge by Chief Technician, Inspected by Supervisor Technician, Approve by Building Manager, Engineer, and Manager.

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No. / Area	Apex Group
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	ESB ONE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Electrical Power Supply System & Grounding System Building k

Sheet no.	11
Rev.No	00
Detail	New Check Sheet
Date	1-Jul-19

Picture Item		Standard Specification			Check Item.			Method		Period		Month											
		Location	Standard	NO.							24/1/24	26/2/24	28/3/24	29/4/24	30/5/24	29/6/24	24/7/24	25/8/24	18/9/24	19/10/24	16/11/24	10/12/24	
	Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่พบสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพสนิม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพหลุดร่วง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพหลุดร่วง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพชำรุดและเป็นสนิม	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่มีคราบไขมันและสิ่งสกปรก	2	-ตรวจสอบคราบไขมันและสิ่งสกปรก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุดและไม่มีคราบไขมัน	3	-ตรวจสอบสภาพชำรุดและไม่มีคราบไขมัน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ลูกกลิ้งอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับลูกกลิ้ง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Main MDB (Check Point 3)	สวิตช์เปิด	1	-ตรวจสอบสวิตช์เปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		สวิตช์ปิด	2	-ตรวจสอบสวิตช์ปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องแน่น(รวมบาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		สวิตช์ใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Load Center Panel (Check Point 4)	ต้องแน่น(รวมบาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		สวิตช์ใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องแน่น(รวมบาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรกเกอร์กับบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		สวิตช์เปิด	1	-ตรวจสอบสวิตช์เปิด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Grounding Terminal Cabinet (Check Point 5)	ต้องไม่พบสนิมหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		สวิตช์ใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพแรงรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องแน่น(รวมบาร์คต้องตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Electric Pipe (Check Point 6)	ต้องแน่น(รวมบาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพแรงรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องแน่น(รวมบาร์คต้องตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องแน่น(รวมบาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพพ่วงลงกับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Grounding Terminal Cabinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รวมบาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่พบสนิมหรือเป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่พบสนิมหรือเป็นร	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่พบสนิมหรือเป็นร	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดกับตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Grounding Terminal Cabinet (Check Point 5)	ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของโครงสร้าง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนนำปัดตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุดหรือหลุด	9	-ตรวจสอบสภาพพ่วงสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ต้องไม่ชำรุดหรือหลุด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดของสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REMARK						Check by Technician																	
						Incharge by Chief Technician																	
						Inspected by Supervisor Technician																	
						Approve by Building Manager																	

Engineer

Manager

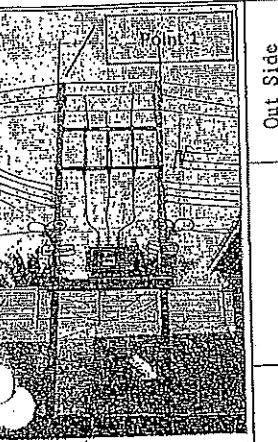
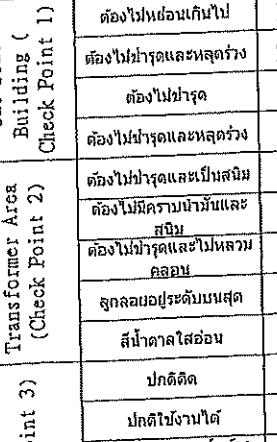
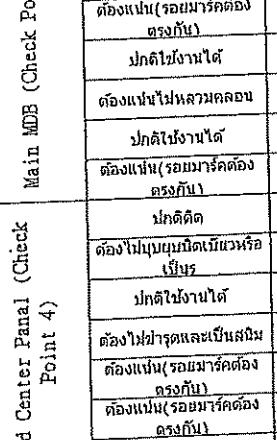
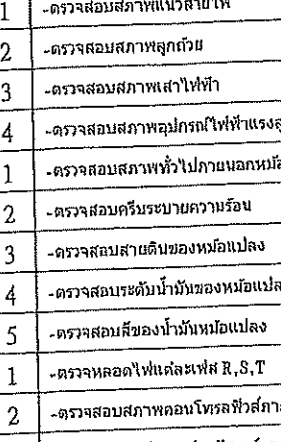
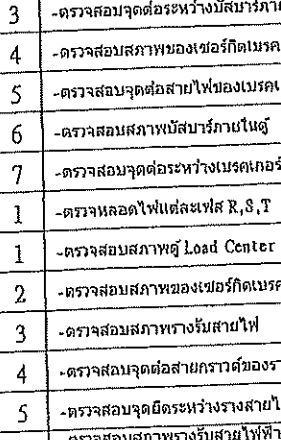
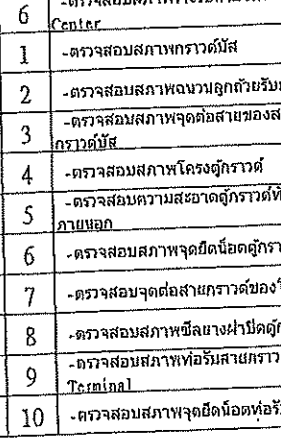
Doc. no. APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO., LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024
Electrical Power Supply System & Grounding System Building L

Sheet no. 12
Rev.No. 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Standard Specification, Location, Standard, NO., Check Item, Method, Period, and monthly check dates from 9/1/24 to 10/1/24. Rows include Out Side Building, Transformer Area, Main MDB, Load Center Panel, Grounding Terminal Cabinet, and Electric pipe.

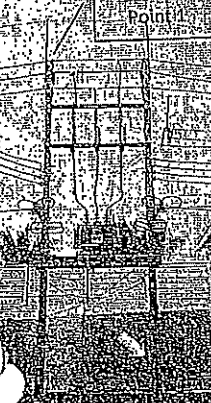


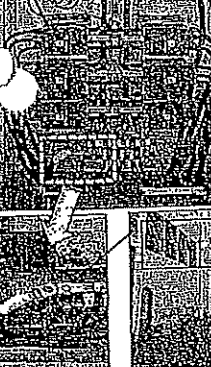

REMARK
Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager
Engineer
Manager

Picture Item	Standard Specification			○ Normal	×
	Location	Standard	NO.	Check Item.	
	Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่พ่นจนเกินไป	1	- ตรวจส่องสภาพแนวสายไฟ	
		ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	- ตรวจส่องสภาพลูกถ้วย	
		ต้องไม่ชำรุด	3	- ตรวจส่องสภาพเสาไฟฟ้า	
		ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	- ตรวจส่องสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	
	Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและบิ่นสนิม	1	- ตรวจส่องสภาพหัวไปภายในนอกหม้อแปลง	
		ต้องไม่มีความน้ำมันและสกปรก	2	- ตรวจส่องตรับระบายความร้อน	
		ต้องไม่ชำรุดและไม่มีสนิม	3	- ตรวจส่องสายดินของหม้อแปลง	
		ลูกถ้วยต้องระดับบนสุด	4	- ตรวจส่องระดับน้ำมันหม้อแปลง	
		สีน้ำตาลใสอ่อน	5	- ตรวจส่องสีของน้ำมันหม้อแปลง	
	Main MDB (Check Point 3)	ปกติดี	1	- ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R, S, T	
		ปกติไม่งานไฟ	2	- ตรวจส่องสภาพคอนโทรลตู้สวิตช์ภายในตู้	
		ต้องแน่น (รวมมาร์คต้องตรงกัน)	3	- ตรวจส่องจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	
		ปกติไม่งานไฟ	4	- ตรวจส่องสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	
		ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	- ตรวจส่องจุดต่อสายไฟของเบรกเกอร์	
		ปกติไม่งานไฟ	6	- ตรวจส่องสภาพบัสบาร์ภายในตู้	
		ต้องแน่น (รวมมาร์คต้องตรงกัน)	7	- ตรวจส่องจุดต่อระหว่างเบรกเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	
	Load Center Panel (Check Point 4)	ปกติดี	1	- ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R, S, T	
		ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	1	- ตรวจส่องสภาพตู้ Load Center	
		ปกติไม่งานไฟ	2	- ตรวจส่องสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	
		ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	- ตรวจส่องสภาพรางรับสายไฟ	
		ต้องแน่น (รวมมาร์คต้องตรงกัน)	4	- ตรวจส่องจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	
		ต้องแน่น (รวมมาร์คต้องตรงกัน)	5	- ตรวจส่องจุดยึดระหว่างรางสายไฟ	
		ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	- ตรวจส่องสภาพรางรับสามไฟฟ้าจากตู้ Load Center	
		ต้องแน่น (รวมมาร์คต้องตรงกัน)	1	- ตรวจส่องสภาพกราวด์บัส	
	Grouming Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น (รวมมาร์คต้องตรงกัน)	2	- ตรวจส่องสภาพฉนวนลูกถ้วยกับกราวด์บัส	
		ต้องแน่น (รวมมาร์คต้องตรงกัน)	3	- ตรวจส่องสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	
		ต้องไม่บุบยุบบิดเบี้ยวหรือเป็นรู	4	- ตรวจส่องสภาพโครงตู้กราวด์	
		ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	- ตรวจส่องความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	
		ต้องแน่น	6	- ตรวจส่องสภาพจุดยึดกับตู้ตู้กราวด์	
		ต้องแน่น	7	- ตรวจส่องจุดต่อสายกราวด์ของโครงตู้	
		ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	- ตรวจส่องสภาพซีลยางฝาปิดตู้กราวด์	
	Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	- ตรวจส่องสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Ground Terminal	
		ต้องแน่นไม่ขาด	10	- ตรวจส่องสภาพจุดยึดกับตู้หรือรับสายกราวด์	
REMARK					

Month

[illegible]

Manager

Picture Item	Standard Specification			☐ Normal ☒
	Location	Standard	No.	
 point 1	Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่หย่อนดินไป	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ
		ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย
		ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า
		ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสกรูอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา
	Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพหีตัวนำภายในหม้อแปลง
		ต้องมีรั้วความมั่นคงและ สนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน
ต้องไม่ชำรุดและไม่หลวม คอลอน		3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	
สุขภาพเมื่ออยู่ระดับบนสุด		4	-ตรวจสอบระบบน้ำในหม้อแปลง ,	
สีน้ำตาลใสอ่อน		5	-ตรวจสอบสิ่งสกปรกในหม้อแปลง	
 Point 3	Main MDB (Check Point 3)	ปกติติด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T
		ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลฟิวส์ภายในตู้
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้อง ตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้
		ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์
		ต้องแน่นไม่หลวมคลอน	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรกเกอร์
		ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้อง ตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรกเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้
 Point 4	Load Center Panel (Check Point 4)	ปกติดีด	1	-ตรวจหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T
		ต้องไม่หมุนเขี้ยวเดิมหรือเป็นร	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center
		ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์
		ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	3	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ
 Point 5	Grounding Terminal Carbinet (Check Point 5)	ต้องแน่น(รอยมาร์คต้อง ตรงกัน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสามเกลียวของรางสายไฟ
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้อง ตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดยึดระหว่างรางสายไฟ
		ต้องไม่ชำรุดและเป็นสนิม	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้อง ตรงกัน)	1	-ตรวจสอบสภาพการวัดมิเตอร์
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้อง ตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพทวนกลึงด้วยรีบกาวด์มิเตอร์
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้อง ตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสามเกลียวของสายกราวด์กับ กราวด์มิเตอร์
		ต้องใช้ปูนชนิดเหนียวหรือ เป็นร	4	-ตรวจสอบสภาพโครงสร้างราวด์
		ต้องไม่มีฝุ่นขยะ	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก
		ต้องแน่น	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดน็อตตู้กราวด์
		ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสามเกลียวของโครงตู้
		ต้องไม่ขาดหรือหลุด	8	-ตรวจสอบสภาพเหลี่ยมฝ้าปิดตู้กราวด์
		 Point 6	Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด
ต้องแนบไม่ขาด	10			-ตรวจสอบสภาพจุดยึดนอตท่อรับสายกราวด์
 REMARK				

[illegible][illegible]

Doc. no. APX-CP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO.,LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024
Electrical Power Supply System & Grounding System Building

Sheet no. 15
Rev.No. 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Standard Specification, Location, Standard, NO., Check Item, Method, Period, and 12 monthly columns (24/1/24 to 24/12/24). Rows include Out Side Building, Transformer Area, Main MDB, Load Center Panel, Grounding Terminal Cabinet, and Electric pipe.

REMARK
Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager
Engineer
Manager

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO., LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Electrical Power Supply System & Grounding System Building P

Sheet no. 16
Rev. No. 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Standard Specification, Location, Standard, NO., Check Item, Method, Period, and 12 monthly columns (29/1/24 to 30/11/24). Rows include Out Side Building (Check Point 1), Transformer Area (Check Point 2), Main MDB (Check Point 3), Load Center Panel (Check Point 4), Grounding Terminal Cabinet (Check Point 5), and Electric pipe (Check Point 6).

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO., LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Electrical Power Supply System & Grounding System Building

Sheet no. 17
Rev.No 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Picture Item		Standard Specification			Normal			Abnormal			Repair to normal			Month											
		Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	27/1/24	26/2/24	26/3/24	29/4/24	15/5/24	29/6/24	29/7/24	26/8/24	18/9/24	14/10/24	16/11/24	10/12/24						
	Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่พบดินเปียก	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบจุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบจุดและหลอดรั่ว	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนหัวเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่พบจุดและดินบนดิน	1	-ตรวจสอบสภาพหัวไปภายในหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบคราบไขมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบจุดและน้ำมันหล่อลื่น	3	-ตรวจสอบสายดินของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ลูกกลิ้งอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		สีน้ำตาลใสอ่อน	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Main MDB (Check Point 3)	ปกติดี	1	-ตรวจสอบหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ปกติไม่ทำงานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลตู้สวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างสายภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ปกติไม่ทำงานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเทอร์มิสเตอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเทอร์มิสเตอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ปกติไม่ทำงานได้	6	-ตรวจสอบสภาพของสวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเทอร์มิสเตอร์กับสวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Load Center Panel (Check Point 4)	ปกติดี	1	-ตรวจสอบหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	1	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ปกติไม่ทำงานได้	2	-ตรวจสอบสภาพของเทอร์มิสเตอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	3	-ตรวจสอบสภาพตู้รับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	4	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	5	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Grounding Terminal Cabinet (Check Point 5)	ต้องไม่พบจุดและดินบนดิน	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟฟ้าจากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	1	-ตรวจสอบสภาพกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	2	-ตรวจสอบสภาพของวงลูปกับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายของสายกราวด์กับกราวด์บัส	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	4	-ตรวจสอบสภาพโครงสร้างคาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้คานทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบจุดและดินบนดิน	6	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดตู้คาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของตู้คาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	8	-ตรวจสอบสภาพขั้วสายฟ้ายึดตู้คาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)	9	-ตรวจสอบสภาพฟ่อนรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่พบจุดและดินบนดิน	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดตู้รับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		ต้องไม่พบ(รอยไหม้หรือจุดร้อน)																							
REMARK							Check by Technician																		
							Incharge by Chief Technician																		
							Inspected by Supervisor Technician																		
							Approve by Building Manager																		

Engineer
Manager

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO.,LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024
Electrical Power Supply System & Grounding System Building R

Sheet no. 18
Rev.No 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Standard Specification, Location, Standard, NO., Check Item, Method, Period, and 12 monthly columns (Jan to Dec). Rows include Out Side Building, Transformer Area, Main MDB, Load Center Panel, and Grounding Terminal Cabinet.

REMARK
Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager
Engineer
Manager

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-006
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Electrical Power Supply System & Grounding System
Maker Tom's Workers CO.,LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Electrical Power Supply System & Grounding System Building S

Sheet no. 19
Rev.No. 00
Detail New Check Sheet
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Location, Standard, NO., Check Item, Method, Period, and 12 monthly columns (27/1/24 to 26/12/24). Rows include Out Side Building, Transformer Area, Main MDB, Load Center Panel, Grounding Terminal Cabinet, and Electric pipe.

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-006	
Equipment Classification	Facility	
Sheet Type	Monthly Check Sheet	
Section / Department	Facility / Operation	
Equipment No. / Area	Apex Group	
Equipment name	Electrical Power Supply System & Grounding System	
Maker	Tom's Workers CO.,LTD	
Making date		
ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Electrical Power Supply System & Grounding System Building T

Sheet no.	20	Date
Rev.No	00	1-Jul-19
	New Check Sheet	

Picture Item	Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to normal		9/1/24	26/2/24	26/3/24	29/4/24	25/5/24	29/6/24	29/7/24	26/8/24	26/9/24	26/10/24	26/11/24	26/12/24
	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method												
	Out Side Building (Check Point 1)	ต้องไม่พบดินปนเปื้อน	1	-ตรวจสอบสภาพแนวสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	2	-ตรวจสอบสภาพลูกถ้วย	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	3	-ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้า	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุดและหลุดร่วง	4	-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนเสา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transformer Area (Check Point 2)	ต้องไม่ชำรุดและเปื้อนสนิม	1	-ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอกหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่มีคราบน้ำมันและสนิม	2	-ตรวจสอบครีบนระบายความร้อน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุดและชำรุดไหม้ไหม้	3	-ตรวจสอบสายพานของหม้อแปลง	-ขยับเบาๆ	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ลูกถ้วยอยู่ระดับบนสุด	4	-ตรวจสอบระดับน้ำมันของหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		สีน้ำมันใสสะอาด	5	-ตรวจสอบสีของน้ำมันหม้อแปลง	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Main MDB (Check Point 3)	ปกติดี	1	-ตรวจสอบหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ปกติใช้งานได้	2	-ตรวจสอบสภาพคอนโทรลตู้สวิตช์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ปกติใช้งานได้	4	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายไฟของเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ปกติใช้งานได้	6	-ตรวจสอบสภาพบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	7	-ตรวจสอบจุดต่อระหว่างเบรกเกอร์กับบัสบาร์ภายในตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Load Center Panel (Check Point 4)	ปกติดี	1	-ตรวจสอบหลอดไฟแต่ละเฟส R,S,T	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่พบฝุ่นหรือสิ่งสกปรก	2	-ตรวจสอบสภาพตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ปกติใช้งานได้	3	-ตรวจสอบสภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุดและเปื้อนสนิม	4	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	5	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์ของรางสายไฟ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	6	-ตรวจสอบสภาพรางรับสายไฟที่จากตู้ Load Center	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grounding Terminal Cabinet (Check Point 5)	ต้องไม่พบฝุ่นหรือสิ่งสกปรก	1	-ตรวจสอบสภาพตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	2	-ตรวจสอบสภาพของสายกราวด์กับตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องแน่น(รอยมาร์คต้องตรงกัน)	3	-ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายกราวด์กับตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่พบฝุ่นหรือสิ่งสกปรก	4	-ตรวจสอบสภาพตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่พบฝุ่นหรือสิ่งสกปรก	5	-ตรวจสอบความสะอาดตู้กราวด์ทั้งภายในและภายนอก	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่พบฝุ่นหรือสิ่งสกปรก	6	-ตรวจสอบสภาพตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องแน่น	7	-ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์กับตู้	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่พบฝุ่นหรือสิ่งสกปรก	8	-ตรวจสอบสภาพตู้กราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Electric pipe (Check Point 6)	ต้องไม่ชำรุดหรือขาด	9	-ตรวจสอบสภาพท่อรับสายกราวด์จากตู้ Grounding Terminal	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.											
		ต้องแน่นไม่ขาด	10	-ตรวจสอบสภาพจุดยึดท่อรับสายกราวด์	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.											
	REMARK					Check by Technician											
						Incharge by Chief Technician											
						Inspected by Supervisor Technician											
						Approve by Building Manager											

Engineer

Manager

6.4 ใบเสร็จการจ่ายค่าน้ำประจำเดือน



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

การประปา.บอวิน



ชำระตามอัตรา
การรวมเงิน 2 บาท

V2

ชำระค่าน้ำประปา

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
6710351095	0154761	1020001-13

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
05/12/67 06:13	15/12/67	021007.13

ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท อีเอสพี ยู จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	05/11/67	05/12/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	896083	910661
หน่วยน้ำที่ใช้		14,578,000 ลิตร
ค่าน้ำประปา T29(12/67)		391,615.88 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		550.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		27,451.61 บาท
รวมเงินครั้งนี้		419,617.49 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		419,617.49 บาท

010753900031600 10200010154761



6710351095151267 41961749

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 06/12/67-15/12/67

ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 19/12/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรวัดบุคคล

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

สาขาบ่อวิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ 1 ขอยวิภาวดีรังสิต 5

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
โทรศัพท์-

วันเดือนปี: 21 พ.ย. 2567

เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 0154761

ชื่อผู้ใช้น้ำ: บริษัท อีเอสพี ยู จำกัด

เลขที่ 1/157 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105556132193 สาขาที่ 00001

จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้ 14,839,000 ลิตร

ค่าน้ำประจำเดือน 11/2567

ค่าน้ำ 398,613.29 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการ 550.00 บาท

รวมเงิน 399,163.29 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 27,941.43 บาท

รวมทั้งสิ้น 427,104.72 บาท

ชำระผ่าน หักบัญชีธนาคาร

ผู้รับเงิน ศนิสา อโนตายุ 32

สำนักงานประปาบ่อวิน

6.5 เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

Doc. No. APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Waste Water Treatment System
Maker Tom's Workers CO.,LTD
Making date

3

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Waste Water Treatment

Sheet no. 1
Rev. No. 00
Date 1-Jul-19

Table with columns: Picture Item, Standard Specification, Location, Standard, NO., Check Item, Method, Period, and 12 monthly columns (27/1/24 to 20/12/24). Rows are categorized by 'อาคาร' (Building) A, B, C, D, and E, each containing 8 items.

REMARK
Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager
Engineer
Manager

Doc. no. APX-OP-MA-F-M-002
Equipment Classification Facility
Sheet Type Monthly Check Sheet
Section / Department Facility / Operation
Equipment No. / Area Apex Group
Equipment name Waste Water Treatment System
Maker Tom's Workers CO.,LTD
Making date

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Waste Water Treatment

Table with 3 columns: Sheet no., Rev. No., Date. Values include 2, 00, New Check Sheet, 1-Jul-19.

Main table with columns: Picture Item, Standard Specification, Location, Standard, NO., Check Item, Method, Period, and 12 monthly columns (29/1/24 to 10/12/24). Rows are categorized by diagrams (F, G, H, I, J) and include various equipment checks like Aerator Pump, Re-Turn Pump, and Air Blower.

REMARK section and signature lines for Check by Technician, Incharge by Chief Technician, Inspected by Supervisor Technician, Approve by Building Manager, Engineer, and Manager.

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-002	
Equipment Classification	Facility	
Sheet Type	Monthly Check Sheet	
Section / Department	Facility / Operation	
Equipment No. / Area	Apex Group	
Equipment name	Waste Water Treatment System	
Maker	Tom's Workers CO.,LTD	
Making date		
PSB: ONI	PSB: WVO	APEX: THRB

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Waste Water Treatment

Sheet no.	3
Rev. No.	00
Date	1-Jul-19

Picture Item	Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month															
	Location	Standard	NO.				27/1/24	27/2/24	28/3/24	29/4/24	29/5/24	29/6/24	29/7/24	29/8/24	29/9/24	29/10/24	29/11/24	20/11/24				
	อาคาร K	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง	12/1/24	12/2/24	10/1/24	10/5/24	10/11/24	10/6/24	10/12/24	10/1/25	10/6/25	10/11/25	10/12/25					
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		ต้องไม่ขาด	6	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าควบคุมการทำงานเป็น	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า Aerator Pump	-ใช้มือจับตึง	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า Re-Turn Pump	-ใช้มือจับตึง	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	อาคาร L	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง	12/1/24	12/2/24	10/1/24	10/5/24	10/11/24	10/6/24	10/12/24	10/1/25	10/6/25	10/11/25	10/12/25					
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		0.03-0.08 Kgf.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		ต้องไม่ขาด	6	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าควบคุมการทำงานเป็น	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า Aerator Pump	-ใช้มือจับตึง	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า Re-Turn Pump	-ใช้มือจับตึง	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	อาคาร M	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง	03/10/105	03/10/205	05/10/102	05/10/105	05/10/108	06/02/01	03/03/01	01/05/01	10/1/01/01	10/1/01/01	10/2/01/02	10/2/01/02				
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง	05/05/05	05/06/04	06/04/05	06/05/06	05/06/06	06/06/06	05/06/06	05/06/06	05/06/06	05/06/06	05/06/06	05/06/06				
		0.03-0.08 Kgf.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ต้องไม่ขาด	6	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าควบคุมการทำงานเป็น	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า Aerator Pump	-ใช้มือจับตึง	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า Re-Turn Pump	-ใช้มือจับตึง	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	อาคาร N	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง	03/10/204	03/10/304	01/10/03	03/10/03	01/10/03	05/03/04	06/01/02	02/05/04	10/2/02/01	10/2/02/01	10/2/09/01	10/2/05/02				
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง	05/04/03	06/04/05	02/05/06	04/05/06	05/06/06	06/06/06	06/06/06	05/06/06	06/06/06	06/06/06	06/06/06	06/06/06				
		0.03-0.08 Kgf.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ต้องไม่ขาด	6	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าควบคุมการทำงานเป็น	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า Aerator Pump	-ใช้มือจับตึง	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า Re-Turn Pump	-ใช้มือจับตึง	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	อาคาร O	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง	44/42/43	42/44/43	45/46/49	44/43/42	45/44/43	46/45/44	45/45/44	45/46/48	45/45/46	44/46/49	44/46/49	44/46/49				
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง	05/03/03	03/05/05	02/05/06	05/03/04	06/03/05	05/06/06	06/06/05	05/06/05	06/06/05	05/06/05	06/06/05	05/06/05				
		0.03-0.08 Kgf.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		ต้องไม่ขาด	6	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าควบคุมการทำงานเป็น	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	7	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า Aerator Pump	-ใช้มือจับตึง	1 เดือน./ครั้ง	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		ต้องไม่ขาดหรือผิดปกติ	8	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า Re-Turn Pump	-ใช้มือจับตึง	1 เดือน./ครั้ง	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

REMARK	Check by Technician	
	Incharge by Chief Technician	
	Inspected by Supervisor Technician	
	Approve by Building Manager	
	Engineer	
	Manager	

Doc. no.

Equipment Classification

Sheet Type

Section / Department

Equipment No. / Area

Equipment name

Maker

Making date

APX-OP-MA-F-M-002

Facility

Monthly Check Sheet

Facility / Operation

Apex Group

Waste Water Treatment System

Tom's Workers CO.,LTD

PSB-ONE

PSB-TWO

APX-THREE

Facility MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2024

Waste Water Treatment

Sheet no. 4

Rev. No. 00

Detail New Check Sheet

Date 1-Jul-19

Picture Item	Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month														
	Location	Standard	NO.				☐ Normal	☒ Abnormal	☒ Repair to nomal use	29/1/24	27/2/24	28/3/24	29/4/24	29/5/24	29/6/24	29/7/24	28/8/24	28/9/24	28/10/24	28/11/24	2012/12/24
	อาคาร P	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	2.4/4.6/48	1.6/4.4/46	1.8/4.4/46	4.4/4.8/46	4.6/4.4/48	4.5/4.9/46	4.7/4.7/25	4.5/4.7/25	4.9/4.9/45	4.9/4.9/45	4.5/4.9/45	4.9/4.9/45	4.9/4.9/45		
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.4/0.5/6.6	0.6/6.6/6.4	0.8/0.4/0.6	0.6/6.4/6.8	0.6/0.9/6.8	0.6/0.5/6.5	0.5/0.6/0.5	0.5/0.6/0.6	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	0.5/0.6/0.5	0.5/0.6/0.5	0.5/0.6/0.5	
		0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานมี	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือหุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพไซมิด Aerator Pump	-ไม่มีฉนวน	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือหุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพไซมิด Re-Turn Pump	-ไม่มีฉนวน	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร Q	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.6/4.5/4.8	4.8/4.6/4.8	4.4/4.8/4.6	4.6/4.8/4.6	4.6/4.8/4.6	4.7/4.5/4.5	4.6/4.8/4.5	4.5/4.7/4.5	4.6/4.9/4.5	4.5/4.7/4.5	4.6/4.9/4.5	4.6/4.9/4.5	4.6/4.9/4.5		
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	0.6/0.5/0.4	0.8/0.6/0.4	0.8/0.4/0.6	0.4/0.6/0.8	0.8/0.6/0.6	0.6/0.5/0.5	0.7/0.5/0.6	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	0.6/0.5/0.5	
		0.03-0.08 Kg.f.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานมี	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือหุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพไซมิด Aerator Pump	-ไม่มีฉนวน	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือหุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพไซมิด Re-Turn Pump	-ไม่มีฉนวน	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร R	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.5/4.8/4.6	4.8/4.6/4.5	4.4/4.8/4.6	4.4/4.8/4.8	4.5/4.6/4.8	4.7/4.5/4.6	4.6/4.6/4.6	4.5/4.5/4.6	4.6/4.9/4.9	4.5/4.9/4.6	4.8/4.5/4.6	4.9/4.5/4.6	4.9/4.5/4.5		
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		0.03-0.08 Kg.f.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานมี	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือหุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพไซมิด Aerator Pump	-ไม่มีฉนวน	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือหุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพไซมิด Re-Turn Pump	-ไม่มีฉนวน	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร S	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		0.03-0.08 Kg.f.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานมี	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือหุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพไซมิด Aerator Pump	-ไม่มีฉนวน	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือหุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพไซมิด Re-Turn Pump	-ไม่มีฉนวน	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	อาคาร T	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	4.5/4.9/4.5	4.8/4.5/4.6	4.8/4.4/4.6	4.6/4.8/4.4	4.8/4.6/4.6	4.6/4.5/4.6	4.5/4.5/4.6	4.8/4.6/4.5	4.6/4.9/4.6	4.6/4.9/4.6	4.5/4.9/4.6	4.6/4.9/4.6	4.6/4.9/4.6		
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		0.03-0.08 Kg.f.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Normal	5	-ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานมี	-ตรวจสอบด้วยสายดา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ต้องไม่ขาดหรือหุกร่อน	7	-ตรวจสอบสภาพไซมิด Aerator Pump	-ไม่มีฉนวน	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ต้องไม่ขาดหรือหุกร่อน	8	-ตรวจสอบสภาพไซมิด Re-Turn Pump	-ไม่มีฉนวน	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

Doc. No.

APX-OP-MA-F-M-002

Equipment Classification

Facility

Sheet Type

Monthly Check Sheet

Section / Department

Facility / Operation

Equipment No. / Area

Apex Group

Equipment name

Waste Water Treatment System

Maker

Tom's Workers CO.,LTD

Making date

ESB-ONE

ESB-TWO

APEX-THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR :

Waste Water Treatment

Picture Item	Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal use			Month												
	Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period													
	อาคาร U	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.													
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.													
		0.02-0.08 Mpa (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ขาดหรือหมุน	7	-ตรวจสอบสภาพไฟฟัด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ขาดหรือหมุน	8	-ตรวจสอบสภาพไฟฟัด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.													
	อาคาร V	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.													
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.													
		0.03-0.08 Kg.f.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ขาดหรือหมุน	7	-ตรวจสอบสภาพไฟฟัด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ขาดหรือหมุน	8	-ตรวจสอบสภาพไฟฟัด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.													
	อาคาร W	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.													
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.													
		0.03-0.08 Kg.f.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ขาดหรือหมุน	7	-ตรวจสอบสภาพไฟฟัด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ขาดหรือหมุน	8	-ตรวจสอบสภาพไฟฟัด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.													
	อาคาร X	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.													
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.													
		0.03-0.08 Kg.f.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ขาดหรือหมุน	7	-ตรวจสอบสภาพไฟฟัด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ขาดหรือหมุน	8	-ตรวจสอบสภาพไฟฟัด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.													
	อาคาร Y	2.0-5.0 Amp. (V)	1	-ตรวจสอบกระแสของ Aerator Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.													
		1.0-3.0 Amp. (V)	2	-ตรวจสอบกระแสของ Re-Turn Pump ทำงาน	-ตรวจสอบด้วย Clamp Meter	1 เดือน./ครั้ง.													
		0.03-0.08 Kg.f.m (V)	3	-ตรวจสอบแรงดัน Air Blower	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		Auto	4	-Selector Switch อยู่ในสถานะ "Auto"	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		Normal	5	-ตรวจสอบดูไฟฟ้าควบคุมต้องมี Alarm หรือ Over Load	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ชำรุด	6	-ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าควบคุมการทำงาน	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ขาดหรือหมุน	7	-ตรวจสอบสภาพไฟฟัด Aerator Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.													
		ต้องไม่ขาดหรือหมุน	8	-ตรวจสอบสภาพไฟฟัด Re-Turn Pump	-ไขมี้อจับตั้ง	1 เดือน./ครั้ง.													
REMARK				Check by Technician															
				Incharge by Chief Technician															
				Inspected by Supervisor Technician															
				Approve by Building Manager															

6.6 แบบบันทึกผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1)
และแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เอเพ็กซ์ อพาร์ทเมนต์ บ่อวิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1/157

หมู่ที่ : 3

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บ่อวิน

เขต/ตำบล : ศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 033005967

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวศิริกร สุขสำราญ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic Biological Treatment) 1,120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 20.2 ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะประโยชน์บริเวณทิศตะวันออกของที่ดิน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สuibออกไปทั้งนอกโครงการโดยผู้รับจ้างเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

17,112.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

13,974.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

15,251.380 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำลอก

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 90.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองหินปูน (แยกพื้นที่ บ่อหิน)															ปริมาณ ตะกอน ตามดิน ที่เก็บบันทึกจาก รวมปริมาณ น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม หรือ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำออกจาก ระบบ น้ำใต้ดิน (ตรวจพบ) ไม่ระบาย	ปริมาณ สารเคมีหรือ อันตราย จากพื้นที่ ขุดบ่อกำเนิด (ชนิด ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของบริษัทน้ำเสียง						
ปี เดือน	ปริมาณ การนำเข้าของ แร่ลิกไนต์ รวมบาทต่อตัน (หน่วย)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เข้าระบบ บำบัด (ลบ.ม.)													
1/5/2024	552.00	509.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
2/5/2024	552.00	563.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
3/5/2024	552.00	443.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
4/5/2024	552.00	445.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
5/5/2024	552.00	244.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
6/5/2024	552.00	493.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
7/5/2024	552.00	743.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
8/5/2024	552.00	757.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
9/5/2024	552.00	-	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
10/5/2024	552.00	461.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
11/5/2024	552.00	592.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
12/5/2024	552.00	575.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
13/5/2024	552.00	507.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
14/5/2024	552.00	540.00	491.98	ระบอบ	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
15/5/2024	552.00	543.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
16/5/2024	552.00	443.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
17/5/2024	552.00	-	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
18/5/2024	552.00	-	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
19/5/2024	552.00	909.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
20/5/2024	552.00	525.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
21/5/2024	552.00	901.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
22/5/2024	552.00	517.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
23/5/2024	552.00	448.00	491.98	ระบอบ	*	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
24/5/2024	552.00	288.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
25/5/2024	552.00	492.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
26/5/2024	552.00	456.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
27/5/2024	552.00	515.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
28/5/2024	552.00	488.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
29/5/2024	552.00	-	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
30/5/2024	552.00	663.00	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
31/5/2024	552.00	-	491.98	ระบอบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-										
17.112.00	13	974.00	15,251.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เอเพ็กซ์ อพาร์ทเมนต์ บ่อวิน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1/157

หมู่ที่ : 3

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บ่อวิน

เขต/ตำบล : ศรีราชา

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 033005967

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรังษิณี บำเพ็ญผล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic Biological Treatment) 1,120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 20.2 ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะประโยชน์บริเวณทิศตะวันออกของที่ดิน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สับออกไปทิ้งนอกโครงการโดยผู้รับจ้างเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 16,560.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,761.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 14,759.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลำตัว	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เฉพาะปี ปัจจุบัน)														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของ แหล่งกำเนิด (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษที่ ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก น้ำเสียที่ ไม่กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/6/2024	552.00	490.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
2/6/2024	552.00	489.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
3/6/2024	552.00	481.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
4/6/2024	552.00	580.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
5/6/2024	552.00	494.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
6/6/2024	552.00	457.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
7/6/2024	552.00	-	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
8/6/2024	552.00	500.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
9/6/2024	552.00	497.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
10/6/2024	552.00	626.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
11/6/2024	552.00	494.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
12/6/2024	552.00	534.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
13/6/2024	552.00	515.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
14/6/2024	552.00	487.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
15/6/2024	552.00	473.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
16/6/2024	552.00	484.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
17/6/2024	552.00	533.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
18/6/2024	552.00	193.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
19/6/2024	552.00	458.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
20/6/2024	552.00	492.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
21/6/2024	552.00	472.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
22/6/2024	552.00	469.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
23/6/2024	552.00	496.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
24/6/2024	552.00	545.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
25/6/2024	552.00	188.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
26/6/2024	552.00	472.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
27/6/2024	552.00	469.00	491.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (เอเพิร์ส บ่อวิน)

[illegible]

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำประปา (ประจำวัน)

DAILY LOG SHEET FOR EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN

Project : APEX-BOWIN

Project : P2 Month : สิงหาคม Year : 2567

Date	Time (7.00)	ตัวเลขตามมาตรวัด							จำนวนหน่วย การใช้น้ำ Q/day	รวมหน่วย การใช้น้ำ	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		1M	100K	10K	1K	100	10	1				
30/31			8	2	6	6	0	2	523			
1			8	2	7	7	2	5	490			
2			8	2	7	6	1	5	469			
3			8	2	8	0	8	4	461			
4			8	2	8	5	4	5	580			
5			8	2	9	1	2	5	494			
6			8	2	9	6	1	9	457			
7			8	3	0	0	7	6	0			
8			8	3	0	0	7	6	500			
9			8	3	0	5	7	6	497			
10			8	3	1	0	7	0	626			
11			8	3	1	6	9	6	494			
12			8	3	2	1	9	0	561			
13			8	3	2	7	2	1	515			
14			8	3	3	2	3	9	487			
15			8	3	3	7	2	6	473			
16			8	3	4	1	9	9	484			
17			8	3	4	6	8	3	533			
18			8	3	5	2	1	6	193			
19			8	3	5	4	0	9	458			
20			8	3	5	8	6	4	492			
21			8	3	6	3	5	9	472			
22			8	3	6	8	3	1	469			
23			8	3	7	3	0	0	496			
24			8	3	7	7	9	6	545			
25			8	3	8	3	4	1	188			
26			8	3	8	5	2	9	442			
27			8	3	9	0	0	1	469			
28			8	3	9	4	9	0	493			
29			8	3	9	9	6	3	426			
30			9	4	0	3	8	9	494			
31												

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่างอาคาร

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร

6.7 คู่มือกฎระเบียบการเข้าพักอาศัยของโครงการ



RULE BOOK

ระเบียบการเข้าพักอาศัย



ระเบียบการเข้าพักอาศัย

ระเบียบการเข้าพักอาศัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่า

กรณีฝ่าฝืนระเบียบนี้ โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ใน “รายการค่าปรับกรณีฝ่าฝืนระเบียบการเข้าพักอาศัย” และอาจดำเนินการตามขั้นตอนอื่นด้วย

A

ระเบียบการย้ายเข้า

1. วันที่ย้ายเข้า ผู้พักอาศัยต้องกรอกเอกสารสำหรับการเข้าพักอาศัย ชำระเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรับชุดกุญแจ
2. ก่อนย้ายเข้าผู้พักอาศัยต้องแสดงแบบฟอร์มการย้ายเข้าต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการ และตรวจรับห้องพัก
3. ผู้พักอาศัยสามารถขนย้ายสิ่งของเข้าได้ระหว่างเวลา 08.00 น. – 20.00 น. ภายในวันที่ระบุในแบบฟอร์มย้ายเข้าที่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของโครงการเท่านั้น

B

ระเบียบการย้ายออก

1. กรณียกเลิกสัญญา ผู้พักอาศัยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อทำการยกเลิกสัญญากับเจ้าหน้าที่ของโครงการ
2. ผู้พักอาศัยสามารถขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการได้ระหว่างเวลา 08.00 น. – 19.00 น. ภายในวันที่ระบุในแบบฟอร์มย้ายออกที่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของโครงการเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการโดยเด็ดขาด
3. ภายหลังที่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาหรือแจ้งย้ายออกและผู้พักอาศัยได้ชำระค่าใช้จ่ายจนครบถ้วนแล้ว ผู้พักอาศัยสามารถย้ายออกก่อนระยะเวลาที่สิ้นสุดในสัญญาได้
4. เมื่อย้ายออก ผู้พักอาศัยต้องแสดงใบขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ขนย้ายสิ่งของออกจากโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เจ้าหน้าที่ของโครงการจะดำเนินการตรวจรับคืนห้องพักพร้อมกรอกแบบฟอร์มตรวจรับมอบห้องพัก
6. ผู้พักอาศัยต้องส่งมอบชุดกุญแจคืนให้โครงการ ณ วันที่ย้ายออก มิฉะนั้นผู้พักอาศัยต้องชำระค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
7. กรณีต้องการเปลี่ยนห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องทำการยกเลิกสัญญาเดิมก่อนและเริ่มทำสัญญาใหม่สำหรับห้องใหม่

8. กรณีย้ายออกหรือเปลี่ยนห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องชำระค่าทำความสะอาดห้องพักในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

C

ระเบียบการพักอาศัย

1. ห้ามพักอาศัยเกิน 2 ท่านต่อ 1 ห้อง
2. กรณีผู้ที่เข้าพักค้างแรมเกิน 5 วันต่อเดือน ให้ถือว่าเป็นผู้พักอาศัย
3. ห้ามให้อาหารสัตว์ ห้ามเลี้ยงสัตว์ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในโครงการ
4. ห้ามมียาเสพติด อาวุธ และสิ่งผิดกฎหมายในครอบครอง ห้ามเล่นการพนันในพื้นที่ภายในโครงการ ตรวจพบแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ห้ามกดสัญญาณเตือนภัยโดยไม่มีเหตุอันควร
6. ห้ามนำสิ่งของอันก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาภายในอาคารและห้องพัก เช่น ถังแก๊ส ถังน้ำมัน วัตถุระเบิด เป็นต้น ห้ามถอดอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย หรือกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้น หากฝ่าฝืนปรับและแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายและระงับสิทธิการเช่า
7. ห้ามส่งเสียงดังยามวิกาล (เวลา 22.00 น. – 07.00 น.)
8. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่โครงการ ตรวจพบแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมาย
9. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร ยกเว้นบริเวณที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้เท่านั้น
10. ห้ามเปิดเครื่องเสียง โทรทัศน์ หรือเล่นดนตรีเสียงดังเกินควร จนเป็นเหตุรบกวนผู้พักอาศัยท่านอื่น
11. ห้ามกวาดขยะจากในห้องมาทิ้งไว้หน้าห้อง หรือทิ้งสิ่งสกปรกในพื้นที่ส่วนกลาง
12. ห้ามนำสิ่งของส่วนตัว เช่น รองเท้า เสื้อผ้า กระถางต้นไม้ กล้อง จักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ ไว้บริเวณหน้าห้องหรือทางเดิน ทางโครงการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
13. ผู้พักอาศัยต้องทำการทิ้งขยะในบริเวณที่โครงการจัดให้เท่านั้น
14. ก่อนออกจากห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำประปาให้เรียบร้อย และล็อกห้องพักทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้พักอาศัยเอง หากผู้พักอาศัยมิได้ปิดน้ำปิดไฟฟ้าในห้องพักให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องพัก ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั่นเอง
15. ห้ามทิ้งผ้าอ้อมผ้า เศษอาหาร เศษวัสดุ วัสดุแปลกปลอม ลงในอ่างล้างหน้า ท่อน้ำหรือชักโครก หากเกิดการอุดตัน ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด
16. ห้ามปิดประกาศ ป้าย หรือโฆษณาใดๆ ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากโครงการ
17. ห้ามตากผ้าในพื้นที่ส่วนกลางที่โครงการไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

18. ห้ามใช้ไฟฟ้าและหรือน้ำประปาส่วนกลาง
19. ห้ามเจาะ ปะ ปิด ตอกตะปู ตัด แต่ง ดัดแปลง ทาสี หรือกระทำการอย่างอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะห้องพัก รวมถึงผนัง พื้น เพอร์นิเจอร์ ฝ้าผืนปรับตามอัตราที่โครงการกำหนด
20. กรณีส่งอาหารหรือบริการอื่นจากภายนอก โครงการขอสงวนสิทธิให้ผู้พักอาศัยลงมารับอาหารหรือบริการอื่น ๆ เองเท่านั้น ทางโครงการไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวเข้าภายในอาคาร
21. การขนย้ายสิ่งของเข้า - ออกโครงการ จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของโครงการก่อนทุกครั้ง
22. กรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ผู้พักอาศัยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการทันที
23. กรณีผู้พักอาศัยต้องการยืมกุญแจสำรองห้องพัก ผู้พักอาศัยต้องชำระค่ายืมกุญแจในอัตราที่กำหนดไว้และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการพร้อมแสดงบัตรประชาชน ในระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยไม่คิดค่าบริการ ส่วนนอกเวลาทำการคิดค่าบริการ ครั้งละ 100 บาท
24. ห้ามผู้พักอาศัยเปลี่ยนห้องหรือสลับห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
25. ห้ามผู้พักอาศัยและผู้เช่าห้องพักออกไปให้เช่าช่วง โอน หรือให้บุคคลอื่นเข้าใช้ประโยชน์ในห้องพักแทนตน
26. ห้องพักมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อพักอาศัยเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ห้องพักสำหรับประกอบกิจการหรือการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโครงการเด็ดขาด
27. ผู้พักอาศัยต้องรักษาห้องพัก รวมทั้งอุปกรณ์ภายในห้องพักเสมือนเป็นทรัพย์สินของตน หากเกิดความชำรุดอันเกิดจากผู้พักอาศัย ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบชดเชยค่าความเสียหายตามอัตราที่โครงการกำหนดหรือซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม
28. ผู้พักอาศัยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการเมื่อพบเห็นข้อบกพร่องหรือการชำรุดของตัวอาคาร ห้องพัก หรืออุปกรณ์ใดๆ ทันที หากผู้พักอาศัยไม่แจ้งเมื่อพบเห็นข้อบกพร่องและการชำรุดดังกล่าว และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นในห้องพัก ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง
29. ผู้พักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สินของโครงการจากตนเอง ญาติ เพื่อน ผู้มาเยี่ยม หรือบริวารของผู้พักอาศัย
30. โครงการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและ/หรือ บริวารทั้งสิ้น
31. โครงการผู้ให้เช่าหรือตัวแทนขอสงวนสิทธิในการเข้าห้องพัก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทุกกรณี
32. ผู้พักอาศัยมีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้สะอาดและใช้การได้ตามปกติเสมอ
33. โครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระเบียบการเข้าพักอาศัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า

34. ใบแจ้งยอดค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และอื่นๆ จะส่งให้ผู้พักอาศัยทุกสิ้นเดือน และผู้พักอาศัยมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
35. กรณีชำระค่าใช้จ่ายเกินกว่าวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
36. หากผู้พักอาศัยทำกุญแจห้องสูญหายหรือชำรุด ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าปรับในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
37. ห้ามนำสิ่งของ และ/หรือ ขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ

กรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการทันที

D

ระเบียบการยานพาหนะ

1. รถของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ของผู้พักอาศัยที่เข้ามาจอดภายในโครงการ ต้องแลกบัตรจอดรถชั่วคราวของบุคคลภายนอกและเอกสารอื่นตามที่โครงการกำหนดซึ่งจอดได้ไม่เกินเวลาที่โครงการกำหนด หากจอดเกินเวลาจะต้องเสียค่าบริการในอัตราที่โครงการกำหนด
2. หากจอดรถซ้อนคัน ต้องปลดเกียร์ว่าง
3. สิทธิในการจอดรถให้เป็นไปตามที่ทางโครงการกำหนดเท่านั้น
4. หากจอดรถกีดขวางการจราจรจนเป็นเหตุให้รถตำรวจ รถพยาบาล รถของหน่วยงานราชการ หรือรถฉุกเฉินอื่นๆ ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ผู้ขับขี่ดังกล่าวจะถูกปรับและโครงการขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ผู้พักอาศัยต้องแจ้งข้อมูลยานพาหนะที่นำเข้ามาภายในโครงการให้โครงการทราบตามความเป็นจริงทุกประการ และไม่นำอุปกรณ์ในการผ่านเข้า – ออกโครงการไปใช้กับยานพาหนะอื่นใดนอกเหนือจากที่แจ้งไว้
6. ทางโครงการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายหรือสูญหายต่อยานพาหนะไม่ว่ากรณีใดๆ

**กรณีฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาเช่า
ดังนั้น ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินประกัน ไม่ว่ากรณีใดๆ**



6.8 ตัวอย่างใบเสร็จการเก็บขนขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค้ำคูณฝอย

เล่มที่ 10/68 เลขที่ 50



สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ได้รับเงินค้ำคูณฝอยอัตรา.....ลิตร.....๐1.....เดือน
ประจำเดือน.....ก.ย. 67.....จาก บริษัท อี 105 บก จำกัด (10/พภช)
บ้านเลขที่ 1/155 ถนน.....พ.บ. ตำบล.....บ่อวิน
อำเภอ.....ศรีราชา.....เป็นเงิน - 14820 - บาท.....สตางค์
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 67 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

เวียงงานคลัง

6.9 แบบ Form รับเรื่องร้องเรียน



Suggestion ข้อเสนอแนะ

พวกเราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะ ขอบคุณค่ะ 😊
We are grateful to hear your comments and suggestion for our further improvement. Thank you. 😊

วันที่ / เวลา Date / Time	พักอยู่อาคาร / ชั้น / ห้อง Staying at Building / Floor / Room

เรื่องที่ดีอยู่แล้ว ควรทำต่อไป! 😊 Apex's Good stuff to keep going!	เรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 😞 Apex's issues to be resolved

อื่น ๆ Others

รบกวนลูกบ้านโปรดระบุรายละเอียดให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปนะคะ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ ^_^
Please provide specific details as much as possible for the better improvement. Thank you very much.



Suggestion ข้อเสนอแนะ

พวกเราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะ ขอบคุณค่ะ 😊
We are grateful to hear your comments and suggestion for our further improvement. Thank you. 😊

วันที่ / เวลา Date / Time	พักอยู่อาคาร / ชั้น / ห้อง Staying at Building / Floor / Room

เรื่องที่ดีอยู่แล้ว ควรทำต่อไป! 😊 Apex's Good stuff to keep going!	เรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 😞 Apex's issues to be resolved

อื่น ๆ Others

รบกวนลูกบ้านโปรดระบุรายละเอียดให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปนะคะ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ ^_^
Please provide specific details as much as possible for the better improvement. Thank you very much.