


6.14 เอกสารการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (หอหล่อเย็น)

รายงานบำรุงรักษา Cooling Tower No. 1-12 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567



วันที่_17/_12_/2567

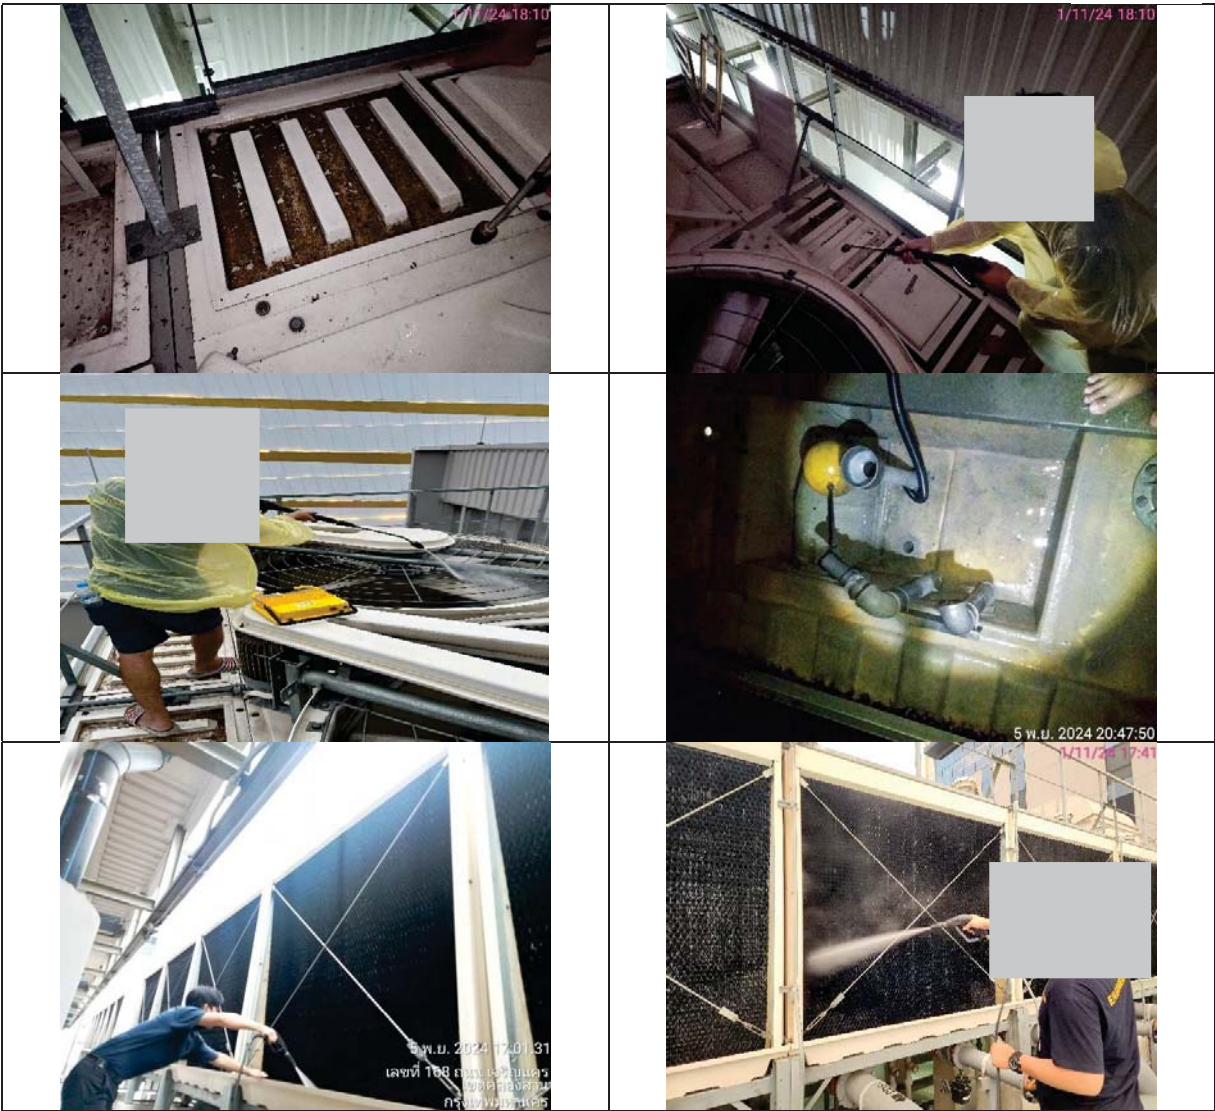

วันที่_17/_12_/2567

6.15 บันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้า



DAILY ELECTRICAL METER RECORD OF ICS

BuildingICS F-023..... Monthพฤศจิกายน.....2567

MEA Meter S-No. 96755555 - Brand - ABB															
Code	10	Sum	11	Sum	12	Sum	31	Sum	32	Sum	71	Sum	72	Sum	Record by
Date	Total-kWh.	kWh x 1000	On-Peak kWh	kWh x 1000	Off-Peak kWh	kWh x 1000	Demand On-Peak	kW x 1000	Demand Off-Peak	kW x 1000	On-Peak kVar	kVar x 1000	Off-Peak kVar	kVar x 1000	
31 ตุลาคม 67	15820	15820000	8817	#VALUE!	7003	#VALUE!	1.736	#VALUE!	1.747	#VALUE!	0.581	0	0.572	0	
1 พย. 67	15843	23000	8836	19000	7007	4000	1.631	-105	0.930	0	0.503	0	0.231	0	
2 พย. 67	15865	22000	8836	0	7029	22000	1.631	0	1.632	702	0.503	0	0.520	0	
3 พย. 67	15886	21000	8836	0	7050	21000	1.631	0	1.632	0	0.503	0	0.520	0	
4 พย. 67	15909	23000	8855	19000	7054	4000	1.631	0	1.632	0	0.503	0	0.520	0	
5 พย. 67	15932	23000	8874	19000	7058	4000	1.631	0	1.632	0	0.503	0	0.520	0	
6 พย. 67	15956	24000	8892	18000	7064	6000	1.631	0	1.632	0	0.530	0	0.520	0	
7 พย. 67	15976	20000	8910	18000	7066	2000	1.631	0	1.632	0	0.530	0	0.520	0	
8 พย. 67	15999	23000	8928	18000	7071	5000	1.631	0	1.632	0	0.530	0	0.520		
9 พย. 67	16020	21000	8928	0	7092	21000	1.631	0	1.632	0	0.530	0	0.520	0	
10 พย. 67	16042	22000	8928	0	7114	22000	1.631	0	1.632	0	0.530	0	0.520	0	
11 พย. 67	16065	23000	8946	18000	7119	5000	1.631	0	1.632	0	0.530	0	0.520	0	
12 พย. 67	16088	23000	8964	18000	7124	5000	1.631	0	1.632	0	0.534	0	0.520	0	
13 พย. 67	16110	22000	8982	18000	7128	4000	1.631	0	1.632	0	0.534	0	0.520	0	
14 พย. 67	16133	23000	9001	19000	7132	4000	1.631	0	1.632	0	0.534	0	0.520	0	
15 พย. 67	16157	24000	9019	18000	7138	6000	1.631	0	1.632	0	0.534	0	0.520	0	
16 พย. 67	16180	23000	9019	0	7161	23000	1.631	0	1.653	21	0.534	0	0.520	0	
17 พย. 67	16202	22000	9019	0	7183	22000	1.631	0	1.653	0	0.534	0	0.520	0	
18 พย. 67	16224	22000	9037	18000	7187	4000	1.631	0	1.653	0	0.534	0	0.520	0	
19 พย. 67	16247	23000	9056	19000	7191	4000	1.631	0	1.653	0	0.534	0	0.520	0	
20 พย. 67	16270	23000	9074	18000	7196	5000	1.631	0	1.653	0	0.534	0	0.520	0	
21 พย. 67	16292	22000	9091	17000	7201	5000	1.631	0	1.653	0	0.534	0	0.520	0	
22 พย. 67	16314	22000	9109	18000	7205	4000	1.631	0	1.653	0	0.534	0	0.520	0	
23 พย. 67	16336	22000	9109	0	7227	22000	1.631	0	1.653	0	0.534	0	0.520	0	
24 พย. 67	16357	21000	9109	0	7248	21000	1.631	0	1.653	0	0.534	0	0.520	0	
25 พย. 67	16380	23000	9127	18000	7253	5000	1.631	0	1.653	0	0.534	0	0.520	0	
26 พย. 67	16402	22000	9145	18000	7257	4000	1.631	0	1.653	0	0.540		0.520	0	
27 พย. 67	16426	24000	9163	18000	7263	6000	1.631	0	1.653	0	0.546	0	0.520	0	
28 พย. 67	16448	22000	9181	18000	7267	4000	1.631	0	1.653	0	0.546	0	0.520	0	
29 พย. 67	16470	22000	9199	18000	7271	4000	1.631	0	1.653	0	0.546	0	0.520	0	
30 พย. 67	16491	21000	9199	0	7292	21000	1.631	0	1.653	0	0.546	0	0.520	0	
Total		671000		382000		289000		-105		0		0		0	

6.16 แผนมวลชนสัมพันธ์

บริษัท ไอซีเอส จำกัด
แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567

ลำดับ Item	รายการ/Description	การปฏิบัติ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
		Action	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	ก.ย. 67	ต.ค. 67	พ.ย. 67			
1	การรับมือและประสานชุมชนพื้นที่ข้างเคียงอาคาร ICS												
1.1	การประสานงานชุมชนพื้นที่ข้างเคียงอาคาร ICS	PLAN ACTUAL									ทุกวัน	ชุมชนพื้นที่ข้างเคียง อาคาร ICS (CSV)	ฝ่ายสนับสนุนสังคม (CSV)
1.2	การรับมือชุมชนพื้นที่ข้างเคียงอาคาร ICS	PLAN ACTUAL									ทุกวัน	ชุมชนพื้นที่ข้างเคียง อาคาร ICS (CSV)	ฝ่ายสนับสนุนสังคม (CSV)
2	การประชุม												
2.1	การประชุมชุมชนสัมพันธ์	PLAN ACTUAL									2 ครั้ง/ปี	ชุมชนพื้นที่ข้างเคียง อาคาร ICS (CSV)	ฝ่ายสนับสนุนสังคม (CSV)
3	กิจกรรมส่งเสริมเพื่อชุมชนสัมพันธ์												
3.1	โครงการช่างไฟฟ้าอาสาเพื่อชุมชน	PLAN ACTUAL									4 ครั้ง/ปี	ชุมชนพื้นที่ข้างเคียง อาคาร ICS ระบบและบริการ ICS	ส่วนวิศวกรรมงาน ระบบและบริการ ICS
3.2	โครงการชุดออกท่อระบายน้ำ	PLAN ACTUAL									4 ครั้ง/ปี	ชุมชนพื้นที่ข้างเคียง อาคาร ICS ระบบและบริการ ICS	ส่วนวิศวกรรมงาน ระบบและบริการ ICS
3.3	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นชุมชนสัมพันธ์	PLAN ACTUAL									2 ครั้ง/ปี	ชุมชนพื้นที่ข้างเคียง อาคาร ICS ส่วนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	ส่วนป้องกันและระงับ อัคคีภัย
3.4	โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟชุมชนสัมพันธ์	PLAN ACTUAL									2 ครั้ง/ปี	ชุมชนพื้นที่ข้างเคียง อาคาร ICS ส่วนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	ส่วนป้องกันและระงับ อัคคีภัย
3.5	โครงการจิตอาสาพาเสิร์ฟเพื่อชุมชน	PLAN ACTUAL									4 ครั้ง / ปี	ชุมชนพื้นที่ข้างเคียง อาคาร ICS (CSV)	ฝ่ายสนับสนุนสังคม (CSV)
3.6	โครงการรักษาคูคลองที่คลองสาน	PLAN ACTUAL									4 ครั้ง / ปี	ชุมชนพื้นที่ข้างเคียง อาคาร ICS (CSV)	ฝ่ายสนับสนุนสังคม (CSV)
รวมงบประมาณ													



อนุมัติโดย.....
รวมการผู้จัดการ

(...12 / 2566)

6.17 เอกสารตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง

บันทึกข้อความ
บริษัท ไอซีเอส จำกัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ที่ ICS/SFD/0021/2567

เรื่อง สรุป MONTHLY CHECKLIST ถึงดับเพลิงและตู้ FHC ส่วนกลาง

เรียน คุณ [REDACTED] ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ

สำเนา พ.อ.(พิเศษ) [REDACTED] ผู้บริหารกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร,ฝ่ายประสานงานผู้เช่า

,Command Post,[REDACTED]

ตามที่แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย ส่วน/ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ได้รับนโยบายจากบริษัท ไอซีเอส จำกัด ให้ทำการตรวจเช็คความพร้อมถึงดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE ประจำพื้นที่ อาคาร ไอซีเอส ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ถึงดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE พร้อมใช้งาน ตามเอกสารแนบ

รายการ	จำนวน	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้งาน	หมายเหตุ
1.ถึงดับเพลิงประจำพื้นที่	83 ถัง	83	-	
2.FIRE HOSE ประจำพื้นที่	95 ตู้	85	10	Fireman ทำการถอดข้อต่อสวม เร็วออกเพื่อป้องกันการสูญหาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เสนอ



พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

พิจารณา



ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เห็นชอบ



ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ



แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายงานการตรวจความพร้อมผู้ Fire Hose ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

FIRE HOSE ชั้น B2

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B2-01	F-ST-06	FA-15-089	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B2-02	F-ST-01	FA-15-090	1	1	1	1	1	1	1	
3	FHC-B2-03	LIFT - No. 06	FA-15-091	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-B2-04	LIFT - No. 10	FA-15-092	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-B2-05	หน้าห้อง Fire Pump	FA-15-093	1	1	0	1	1	1	1	
6	FHC-B2-06	F-ST-05	FA-15-094	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น B1

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B1-01	F-ST-06	FA-15-082	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B1-02	F-ST-01	FA-15-083	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-B1-03	LIFT - No. 06	FA-15-084	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-B1-04	LIFT - No. 10	FA-15-085	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-B1-05	F-ST-04	FA-15-086	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-B1-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-087	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-B1-07	F-ST-05	FA-15-088	1	1	1	1	1	1	1	
8	FHC-B1-08	Stors Lotus	1 เคมีแห้ง								(ของ Lotus)

FIRE HOSE ชั้น BA

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-BA-01	F-ST-06	FA-15-078	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-BA-02	F-ST-01	FA-15-079	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-BA-03	LIFT - No. 06	FA-15-080	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-BA-04	LIFT - No. 10	FA-15-081	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น G

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-G-01	F-ST-06	FA-15-071	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-G-02	F-ST-01	FA-15-072	1	1	1	1	0	1	1	
3	FHC-G-03	LIFT - No. 06	FA-15-073	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-G-04	LIFT - No. 10	FA-15-074	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-G-05	F-ST-04	FA-15-075	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-G-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-076	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-G-07	F-ST-05	FA-15-077	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GA-01	F-ST-06	FA-15-067	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GA-02	F-ST-01	FA-15-068	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GA-03	LIFT - No. 06	FA-15-069	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-GA-04	LIFT - No. 10	FA-15-070	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GB											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GB-01	F-ST-06	FA-15-063	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GB-02	F-ST-01	FA-15-064	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GB-03	LIFT - No. 06	FA-15-065	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-GB-04	LIFT - No. 10	FA-15-066	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น M											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-M-01	F-ST-06	FA-15-056	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-M-02	F-ST-01	FA-15-057	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-M-03	LIFT - No. 06	FA-15-058	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-M-04	LIFT - No. 10	FA-15-059	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-M-05	F-ST-04	FA-15-060	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-M-06	เชื่อม BTS	FA-15-061	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-M-07	F-ST-05	FA-15-062	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น MA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-MA-01	F-ST-06	FA-15-052	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-MA-02	F-ST-01	FA-15-053	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-MA-03	LIFT - No. 06	FA-15-054	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-MA-04	LIFT - No. 10	FA-15-055	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1-01	F-ST-06	FA-15-045	1	1	0	1	1	1	0	
2	FHC-1-02	F-ST-01	FA-15-046	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1-03	LIFT - No. 06	FA-15-047	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1-04	LIFT - No. 10	FA-15-048	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-1-05	F-ST-04	FA-15-049	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-1-06	ห้อง 103	FA-15-050	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-1-07	F-ST-05	FA-15-051	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1A

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1A-01	F-ST-06	FA-15-041	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-1A-02	F-ST-01	FA-15-042	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1A-03	LIFT - No. 06	FA-15-043	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1A-04	LIFT - No. 10	FA-15-044	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2-01	F-ST-06	FA-15-034	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-2-02	F-ST-01	FA-15-035	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-2-03	LIFT - No. 06	FA-15-036	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-2-04	LIFT - No. 10	FA-15-037	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-2-05	F-ST-04	FA-15-038	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-2-06	หน้าห้อง 202	FA-15-039	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-2-07	F-ST-05	FA-15-040	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2A

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2A-01	LIFT - No. 06	FA-15-032	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-2A-02	LIFT - No. 10	FA-15-033	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 3

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-3-01	F-ST-01	FA-15-026	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-3-02	LIFT - No. 06	FA-15-027	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-3-03	LIFT - No. 10	FA-15-028	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-3-04	F-ST-04	FA-15-029	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-3-05	ห้อง 303	FA-15-030	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-3-06	F-ST-05	FA-15-031	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 4

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-4-01	F-ST-01	FA-15-020	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-4-02	LIFT - No. 06	FA-15-021	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-4-03	LIFT - No. 10	FA-15-022	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-4-04	F-ST-04	FA-15-023	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-4-05	ห้อง 403	FA-15-024	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-4-06	F-ST-05	FA-15-025	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5-01	F-ST-01	FA-15-015	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5-02	LIFT - No. 06	FA-15-016	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5-03	LIFT - No. 10	FA-15-017	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-5-04	F-ST-04	FA-15-018	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-5-05	F-ST-05	FA-15-019	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5M

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5M-01	F-ST-01	FA-15-012	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5M-02	LIFT - No. 06	FA-15-013	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5M-03	LIFT - No. 10	FA-15-014	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5R

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5R-01	หลัง LIFT	FA-15-010	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-5R-02	LIFT - No. 10	FA-15-011	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 6

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-6-01	F-ST-01	FA-15-007	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-6-02	LIFT - No. 10	FA-15-008	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-6-03	F-ST-02	FA-15-009	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 7

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-7-01	F-ST-01	FA-15-004	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-7-02	LIFT - No. 10	FA-15-005	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-7-03	F-ST-02	FA-15-006	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 8

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-8-01	F-ST-01	FA-15-001	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-8-02	Lift -No.10	FA-15-002	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-8-03	F-ST-02	FA-15-003	1	1	0	1	1	1	1	

หมายเหตุ

ตรวจเช็ค 
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตรวจสอบ 
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B2

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 032	ห้อง LOST & FOUND	1	
2	CO2	10	CO2-10- 038	หน้าห้อง ผู้เข้าสัมพันธ	1	
3	CO2	10	CO2-10- 039	หน้าห้อง จราจร	1	
4	CO2	10	CO2-10-041 CO2-10-042	ห้องทีม	0	
5	CO2	15	CO2-15- 027	ST-02 (Fireman)	0	
6	เคมีแห้ง	15	DC-15_____	หน้าห้อง Firepump	0	
7	CO2	15	CO2-15-____	หน้าห้อง Firepump	0	
รวม	8 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B1

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	CO2-15 026	ST-02(ลานจอด)ชั้น B1	0	
2	CO2	15	CO2-15 025	ST-02(ลานจอด)ชั้น BA	0	
รวม	2 ถัง				0	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น G-GB

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	Co2-15-028	Station Gas 1	0	
2	CO2	15	CO2-15-029	Station Gas 2	0	
3	เคมีแห้ง	15	DC-15-001	Station ที่ 1	0	
4	เคมีแห้ง	15	DC-15-002 DC-15-003	Station ที่ 2	0	
5	CO2	10	CO2-10- 001	หน้าประตู 1	1	
6	CO2	10	CO2-10- 002	หน้าประตู 2	1	
7	CO2	10	CO2-10- 003	หน้าประตู 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 004	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
9	CO2	10	CO2-10- 005	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
10	CO2	10	CO2-10- 030	บันไดทางขึ้นชั้นลอย	1	
11	CO2	15	CO2-15-____	Lobby โรงแรม	0	
12	CO2	15	CO2-15-____	ST-02 (โรงแรม)ชั้น G	0	
13	CO2	15	CO2-15 024	ST-02(ลานจอด)ชั้น GA	0	
14	CO2	15	CO2-15 021	ST-02(ลานจอด)ชั้น GB	0	
15	CO2	15	CO2-15- 022	ST-04 ชั้น GB	0	
16	CO2	15	CO2-15- 023	ST-05 ชั้น GB	0	
รวม	17 ถัง				6	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น M-MA						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 006	ทางเชื่อม BTS	1	
2	CO2	10	CO2-10- 007	ทางเชื่อม BTS	1	
3	CO2	10	CO2-10- 008	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
4	CO2	10	CO2-10- 009	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
5	CO2	10	CO2-10- 010	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
6	CO2	10	CO2-10- 011	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
7	CO2	15	CO2-15- 020	ST-02(ลานจอด)ชั้น M	0	
8	CO2	15	CO2-15- 017	ST-02(ลานจอด)ชั้น MA	0	
9	CO2	15	CO2-15- 018	ST-04 ชั้น MA	0	
10	CO2	15	CO2-15- 019	ST-05 ชั้น MA	0	
รวม	10 ถัง				6	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 1-1A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 012	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
2	CO2	10	CO2-10- 013	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
3	CO2	10	CO2-10- 014	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
4	CO2	10	CO2-10- 015	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 040	หน้าลิฟท์ ชั้น 1 L1	1	
6	CO2	15	CO2-15- 016	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1	0	
7	CO2	15	CO2-15- 013	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1A	0	
8	CO2	15	CO2-15- 014	ST-04 ชั้น 1A	0	
9	CO2	15	CO2-15- 015	ST-05 ชั้น 1A	0	
รวม	9 ถัง				5	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 2-2A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	50	CO2-50-31	ST-03 ชั้น 2	0	
2	CO2	50	CO2-50-11	หน้าลิฟท์ L10 ชั้น 2	0	
3	CO2	50	CO2-50-40	ST-06 ชั้น 2	0	
4	CO2	10	CO2-10- 016	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 017	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
6	CO2	10	CO2-10- 018	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
7	CO2	10	CO2-10- 019	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 028	หน้าลิฟท์ ชั้น 2 L1	1	
9	CO2	15	CO2-15- 012	ST-02(ลานจอด) ชั้น 2	0	
10	CO2	15	CO2-15- 009	ST-02 ชั้น 2A	0	
11	CO2	15	CO2-15- 010	ST-04 ชั้น 2A	0	
12	CO2	15	CO2-15- 011	ST-05 ชั้น 2A	0	
รวม	12 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 3

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 020	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
2	CO2	10	CO2-10- 021	หน้าลิฟท์ ชั้น 3 L1	1	
3	CO2	10	CO2-10- 027	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
4	CO2	10	CO2-10- 022	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 023	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
6	CO2	15	CO2-15- 008	ST-02	0	
รวม	6 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 4

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 024	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
2	CO2	10	CO2-10- 025	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
3	CO2	10	CO2-10- 026	บันไดเลื่อน 4 ขึ้น 5	1	
4	CO2	10	CO2-10- 029	หน้าลิฟท์ ชั้น 4	1	
5	CO2	15	CO2-15- 007	ST-02	0	
รวม	5 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 5-5R

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 033	บันไดเลื่อน 5 ลง 4	1	
2	CO2	10	CO2-10-034	โถงลิฟท์ ชั้น 5	1	
3	CO2	15	CO2-15- 006	ST-02 ชั้น 5	0	
4	CO2	15	CO2-15- 005	ST-02 ชั้น 5M	0	
5	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
6	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
7	CO2	10	CO2-10- 031	โถงลิฟท์ ชั้น 5R	1	
8	CO2	15	CO2-15- 004	ST-02 ชั้น 5R	0	
รวม	8 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 6

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 035	โถงลิฟท์	1	
2	CO2	15	CO2-15- 003	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 7

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 036	โถงลิฟ	1	
2	CO2	15	CO2-15- 002	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 8

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 037	โถงลิฟ	1	
2	CO2	15	CO2-15- 001	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	
รวมทั้งหมด	83 ถัง				1	

**หมายเหตุ

ตรวจสอบใช้

(

พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตรวจสอบ

(น

พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

บันทึกข้อความ
บริษัท ไอซีเอส จำกัด

วันที่ 7 สิงหาคม 2567

ที่ ICS/SFD/0024/2567

เรื่อง สรุป MONTHLY CHECKLIST ถังดับเพลิงและตู้ FHC ส่วนกลาง

เรียน [REDACTED] ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ

ตำนาน พ.อ.(พิเศษ) [REDACTED] ผู้บริหารกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร, Command Post, [REDACTED]

ตามที่แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย ส่วน/ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ได้รับนโยบายจากบริษัท ไอซีเอส จำกัด ให้ทำการตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE ประจำพื้นที่ อาคาร ไอซีเอส ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567 ถังดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE พร้อมใช้งาน ตามเอกสารแนบ

รายการ	จำนวน	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้งาน	หมายเหตุ
1.ถังดับเพลิงประจำพื้นที่	83 ถัง	83	-	
2.FIRE HOSE ประจำพื้นที่	95 ตู้	85	10	Fireman ทำการถอดข้อต่อสวม เร็วออกเพื่อป้องกันการสูญหาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เสนอ

(น

พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

พิจารณา

(คุณ

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เห็นชอบ

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ



แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายงานการตรวจความพร้อมตู้ Fire Hose ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

FIRE HOSE ชั้น B2

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B2-01	F-ST-06	FA-15-089	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B2-02	F-ST-01	FA-15-090	1	1	1	1	1	1	1	
3	FHC-B2-03	LIFT - No. 06	FA-15-091	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-B2-04	LIFT - No. 10	FA-15-092	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-B2-05	หน้าห้อง Fire Pump	FA-15-093	1	1	0	1	1	1	1	
6	FHC-B2-06	F-ST-05	FA-15-094	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น B1

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B1-01	F-ST-06	FA-15-082	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B1-02	F-ST-01	FA-15-083	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-B1-03	LIFT - No. 06	FA-15-084	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-B1-04	LIFT - No. 10	FA-15-085	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-B1-05	F-ST-04	FA-15-086	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-B1-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-087	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-B1-07	F-ST-05	FA-15-088	1	1	1	1	1	1	1	
8	FHC-B1-08	Stors Lotus	1 เคมีแห้ง								(ของ Lotus)

FIRE HOSE ชั้น BA

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-BA-01	F-ST-06	FA-15-078	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-BA-02	F-ST-01	FA-15-079	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-BA-03	LIFT - No. 06	FA-15-080	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-BA-04	LIFT - No. 10	FA-15-081	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น G

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-G-01	F-ST-06	FA-15-071	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-G-02	F-ST-01	FA-15-072	1	1	1	1	0	1	1	
3	FHC-G-03	LIFT - No. 06	FA-15-073	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-G-04	LIFT - No. 10	FA-15-074	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-G-05	F-ST-04	FA-15-075	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-G-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-076	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-G-07	F-ST-05	FA-15-077	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GA-01	F-ST-06	FA-15-067	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GA-02	F-ST-01	FA-15-068	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GA-03	LIFT - No. 06	FA-15-069	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-GA-04	LIFT - No. 10	FA-15-070	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GB											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GB-01	F-ST-06	FA-15-063	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GB-02	F-ST-01	FA-15-064	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GB-03	LIFT - No. 06	FA-15-065	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-GB-04	LIFT - No. 10	FA-15-066	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น M											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-M-01	F-ST-06	FA-15-056	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-M-02	F-ST-01	FA-15-057	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-M-03	LIFT - No. 06	FA-15-058	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-M-04	LIFT - No. 10	FA-15-059	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-M-05	F-ST-04	FA-15-060	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-M-06	เชื่อม BTS	FA-15-061	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-M-07	F-ST-05	FA-15-062	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น MA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-MA-01	F-ST-06	FA-15-052	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-MA-02	F-ST-01	FA-15-053	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-MA-03	LIFT - No. 06	FA-15-054	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-MA-04	LIFT - No. 10	FA-15-055	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1-01	F-ST-06	FA-15-045	1	1	0	1	1	1	0	
2	FHC-1-02	F-ST-01	FA-15-046	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1-03	LIFT - No. 06	FA-15-047	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1-04	LIFT - No. 10	FA-15-048	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-1-05	F-ST-04	FA-15-049	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-1-06	ห้อง 103	FA-15-050	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-1-07	F-ST-05	FA-15-051	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1A

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1A-01	F-ST-06	FA-15-041	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-1A-02	F-ST-01	FA-15-042	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1A-03	LIFT - No. 06	FA-15-043	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1A-04	LIFT - No. 10	FA-15-044	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2-01	F-ST-06	FA-15-034	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-2-02	F-ST-01	FA-15-035	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-2-03	LIFT - No. 06	FA-15-036	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-2-04	LIFT - No. 10	FA-15-037	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-2-05	F-ST-04	FA-15-038	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-2-06	หน้าห้อง 202	FA-15-039	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-2-07	F-ST-05	FA-15-040	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2A

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2A-01	LIFT - No. 06	FA-15-032	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-2A-02	LIFT - No. 10	FA-15-033	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 3

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-3-01	F-ST-01	FA-15-026	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-3-02	LIFT - No. 06	FA-15-027	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-3-03	LIFT - No. 10	FA-15-028	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-3-04	F-ST-04	FA-15-029	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-3-05	ห้อง 303	FA-15-030	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-3-06	F-ST-05	FA-15-031	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 4

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-4-01	F-ST-01	FA-15-020	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-4-02	LIFT - No. 06	FA-15-021	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-4-03	LIFT - No. 10	FA-15-022	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-4-04	F-ST-04	FA-15-023	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-4-05	ห้อง 403	FA-15-024	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-4-06	F-ST-05	FA-15-025	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5-01	F-ST-01	FA-15-015	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5-02	LIFT - No. 06	FA-15-016	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5-03	LIFT - No. 10	FA-15-017	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-5-04	F-ST-04	FA-15-018	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-5-05	F-ST-05	FA-15-019	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5M

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5M-01	F-ST-01	FA-15-012	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5M-02	LIFT - No. 06	FA-15-013	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5M-03	LIFT - No. 10	FA-15-014	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5R

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5R-01	หลัง LIFT	FA-15-010	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-5R-02	LIFT - No. 10	FA-15-011	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 6

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-6-01	F-ST-01	FA-15-007	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-6-02	LIFT - No. 10	FA-15-008	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-6-03	F-ST-02	FA-15-009	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 7

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-7-01	F-ST-01	FA-15-004	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-7-02	LIFT - No. 10	FA-15-005	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-7-03	F-ST-02	FA-15-006	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 8

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-8-01	F-ST-01	FA-15-001	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-8-02	Lift -No.10	FA-15-002	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-8-03	F-ST-02	FA-15-003	1	1	0	1	1	1	1	

หมายเหตุ

ตรวจเช็ค 
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตรวจสอบ 
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย



แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย

ใบตรวจเช็คความพร้อม ถังดับเพลิง ประจำ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B2

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 032	ห้อง LOST & FOUND	1	
2	CO2	10	CO2-10- 038	หน้าห้อง ผู้เข้าสัมพันธ	1	
3	CO2	10	CO2-10- 039	หน้าห้อง จราจร	1	
4	CO2	10	CO2-10-041 CO2-10-042	ห้องทีม	0	
5	CO2	15	CO2-15- 027	ST-02 (Fireman)	0	
6	เคมีแห้ง	15	DC-15_____	หน้าห้อง Firepump	0	
7	CO2	15	CO2-15-_____	หน้าห้อง Firepump	0	
รวม	8 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B1

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	CO2-15 026	ST-02(ลานจอด)ชั้น B1	0	
2	CO2	15	CO2-15 025	ST-02(ลานจอด)ชั้น BA	0	
รวม	2 ถัง				0	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น G-GB

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	Co2-15-028	Station Gas 1	0	
2	CO2	15	CO2-15-029	Station Gas 2	0	
3	เคมีแห้ง	15	DC-15-001	Station ที่ 1	0	
4	เคมีแห้ง	15	DC-15-002 DC-15-003	Station ที่ 2	0	
5	CO2	10	CO2-10- 001	หน้าประตู 1	1	
6	CO2	10	CO2-10- 002	หน้าประตู 2	1	
7	CO2	10	CO2-10- 003	หน้าประตู 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 004	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
9	CO2	10	CO2-10- 005	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
10	CO2	10	CO2-10- 030	บันไดทางขึ้นชั้นลอย	1	
11	CO2	15	CO2-15-_____	Lobby โรงแรม	0	
12	CO2	15	CO2-15-_____	ST-02 (โรงแรม)ชั้น G	0	
13	CO2	15	CO2-15 024	ST-02(ลานจอด)ชั้น GA	0	
14	CO2	15	CO2-15 021	ST-02(ลานจอด)ชั้น GB	0	
15	CO2	15	CO2-15- 022	ST-04 ชั้น GB	0	
16	CO2	15	CO2-15- 023	ST-05 ชั้น GB	0	
รวม	17 ถัง				6	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น M-MA						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 006	ทางเชื่อม BTS	1	
2	CO2	10	CO2-10- 007	ทางเชื่อม BTS	1	
3	CO2	10	CO2-10- 008	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
4	CO2	10	CO2-10- 009	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
5	CO2	10	CO2-10- 010	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
6	CO2	10	CO2-10- 011	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
7	CO2	15	CO2-15- 020	ST-02(ลานจอด)ชั้น M	0	
8	CO2	15	CO2-15- 017	ST-02(ลานจอด)ชั้น MA	0	
9	CO2	15	CO2-15- 018	ST-04 ชั้น MA	0	
10	CO2	15	CO2-15- 019	ST-05 ชั้น MA	0	
รวม	10 ถัง				6	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 1-1A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 012	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
2	CO2	10	CO2-10- 013	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
3	CO2	10	CO2-10- 014	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
4	CO2	10	CO2-10- 015	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 040	หน้าลิฟท์ ชั้น 1 L1	1	
6	CO2	15	CO2-15- 016	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1	0	
7	CO2	15	CO2-15- 013	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1A	0	
8	CO2	15	CO2-15- 014	ST-04 ชั้น 1A	0	
9	CO2	15	CO2-15- 015	ST-05 ชั้น 1A	0	
รวม	9 ถัง				5	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 2-2A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	50	CO2-50-31	ST-03 ชั้น 2	0	
2	CO2	50	CO2-50-11	หน้าลิฟท์ L10 ชั้น 2	0	
3	CO2	50	CO2-50-40	ST-06 ชั้น 2	0	
4	CO2	10	CO2-10- 016	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 017	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
6	CO2	10	CO2-10- 018	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
7	CO2	10	CO2-10- 019	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 028	หน้าลิฟท์ ชั้น 2 L1	1	
9	CO2	15	CO2-15- 012	ST-02(ลานจอด) ชั้น 2	0	
10	CO2	15	CO2-15- 009	ST-02 ชั้น 2A	0	
11	CO2	15	CO2-15- 010	ST-04 ชั้น 2A	0	
12	CO2	15	CO2-15- 011	ST-05 ชั้น 2A	0	
รวม	12 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 3

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 020	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
2	CO2	10	CO2-10- 021	หน้าลิฟท์ ชั้น 3 L1	1	
3	CO2	10	CO2-10- 027	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
4	CO2	10	CO2-10- 022	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 023	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
6	CO2	15	CO2-15- 008	ST-02	0	
รวม	6 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 4

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 024	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
2	CO2	10	CO2-10- 025	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
3	CO2	10	CO2-10- 026	บันไดเลื่อน 4 ขึ้น 5	1	
4	CO2	10	CO2-10- 029	หน้าลิฟท์ ชั้น 4	1	
5	CO2	15	CO2-15- 007	ST-02	0	
รวม	5 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 5-5R

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 033	บันไดเลื่อน 5 ลง 4	1	
2	CO2	10	CO2-10-034	โถงลิฟท์ ชั้น 5	1	
3	CO2	15	CO2-15- 006	ST-02 ชั้น 5	0	
4	CO2	15	CO2-15- 005	ST-02 ชั้น 5M	0	
5	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
6	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
7	CO2	10	CO2-10- 031	โถงลิฟท์ ชั้น 5R	1	
8	CO2	15	CO2-15- 004	ST-02 ชั้น 5R	0	
รวม	8 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 6

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 035	โถงลิฟท์	1	
2	CO2	15	CO2-15- 003	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 7

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 036	โถงลิฟท์	1	
2	CO2	15	CO2-15- 002	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 8

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 037	โถงลิฟ	1	
2	CO2	15	CO2-15- 001	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	
รวมทั้งหมด	83 ถัง				1	

**หมายเหตุ

ตรวจสอบใช้

(น

พนักงานช่างเทคนิคและระงับอัคคีภัย

ตรวจสอบ

(น

พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

บันทึกข้อความ
บริษัท ไอซีเอส จำกัด

วันที่ 5 กันยายน 2567

ที่ ICS/SFD/0027/2567
เรื่อง สรุป MONTHLY CHECKLIST ถังดับเพลิงและตู้ FHC ส่วนกลาง
เรียน [redacted] ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ
ตำนาน พ.อ.(พิเศษ) [redacted] ผู้บริหารกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร, Command Pos [redacted]
[redacted]

ตามที่แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย ส่วน/ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ได้รับนโยบายจากบริษัท ไอซีเอส จำกัด ให้ทำการตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE ประจำพื้นที่ อาคาร ไอซีเอส ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2567 ถังดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE พร้อมใช้งาน ตามเอกสารแนบ

รายการ	จำนวน	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้งาน	หมายเหตุ
1.ถังดับเพลิงประจำพื้นที่	83 ถัง	83	-	
2.FIRE HOSE ประจำพื้นที่	95 ตู้	85	10	Fireman ทำการถอดข้อต่อสวม เร็วออกเพื่อป้องกันการสูญหาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เสนอ [redacted]
(น [redacted]
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

พิจารณา [redacted]
(คุณ [redacted]
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เห็นชอบ [redacted]
([redacted]
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ



แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายงานการตรวจความพร้อมตู้ Fire Hose ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2567

FIRE HOSE ชั้น B2

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B2-01	F-ST-06	FA-15-089	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B2-02	F-ST-01	FA-15-090	1	1	1	1	1	1	1	
3	FHC-B2-03	LIFT - No. 06	FA-15-091	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-B2-04	LIFT - No. 10	FA-15-092	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-B2-05	หน้าห้อง Fire Pump	FA-15-093	1	1	0	1	1	1	1	
6	FHC-B2-06	F-ST-05	FA-15-094	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น B1

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B1-01	F-ST-06	FA-15-082	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B1-02	F-ST-01	FA-15-083	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-B1-03	LIFT - No. 06	FA-15-084	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-B1-04	LIFT - No. 10	FA-15-085	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-B1-05	F-ST-04	FA-15-086	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-B1-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-087	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-B1-07	F-ST-05	FA-15-088	1	1	1	1	1	1	1	
8	FHC-B1-08	Stors Lotus	1 เคมีแห้ง								(ของ Lotus)

FIRE HOSE ชั้น BA

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-BA-01	F-ST-06	FA-15-078	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-BA-02	F-ST-01	FA-15-079	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-BA-03	LIFT - No. 06	FA-15-080	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-BA-04	LIFT - No. 10	FA-15-081	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น G

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-G-01	F-ST-06	FA-15-071	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-G-02	F-ST-01	FA-15-072	1	1	1	1	0	1	1	
3	FHC-G-03	LIFT - No. 06	FA-15-073	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-G-04	LIFT - No. 10	FA-15-074	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-G-05	F-ST-04	FA-15-075	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-G-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-076	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-G-07	F-ST-05	FA-15-077	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GA-01	F-ST-06	FA-15-067	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GA-02	F-ST-01	FA-15-068	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GA-03	LIFT - No. 06	FA-15-069	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-GA-04	LIFT - No. 10	FA-15-070	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GB											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GB-01	F-ST-06	FA-15-063	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GB-02	F-ST-01	FA-15-064	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GB-03	LIFT - No. 06	FA-15-065	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-GB-04	LIFT - No. 10	FA-15-066	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น M											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-M-01	F-ST-06	FA-15-056	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-M-02	F-ST-01	FA-15-057	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-M-03	LIFT - No. 06	FA-15-058	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-M-04	LIFT - No. 10	FA-15-059	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-M-05	F-ST-04	FA-15-060	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-M-06	เชื่อม BTS	FA-15-061	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-M-07	F-ST-05	FA-15-062	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น MA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-MA-01	F-ST-06	FA-15-052	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-MA-02	F-ST-01	FA-15-053	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-MA-03	LIFT - No. 06	FA-15-054	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-MA-04	LIFT - No. 10	FA-15-055	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1-01	F-ST-06	FA-15-045	1	1	0	1	1	1	0	
2	FHC-1-02	F-ST-01	FA-15-046	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1-03	LIFT - No. 06	FA-15-047	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1-04	LIFT - No. 10	FA-15-048	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-1-05	F-ST-04	FA-15-049	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-1-06	ห้อง 103	FA-15-050	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-1-07	F-ST-05	FA-15-051	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1A

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1A-01	F-ST-06	FA-15-041	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-1A-02	F-ST-01	FA-15-042	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1A-03	LIFT - No. 06	FA-15-043	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1A-04	LIFT - No. 10	FA-15-044	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2-01	F-ST-06	FA-15-034	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-2-02	F-ST-01	FA-15-035	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-2-03	LIFT - No. 06	FA-15-036	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-2-04	LIFT - No. 10	FA-15-037	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-2-05	F-ST-04	FA-15-038	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-2-06	หน้าห้อง 202	FA-15-039	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-2-07	F-ST-05	FA-15-040	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2A

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2A-01	LIFT - No. 06	FA-15-032	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-2A-02	LIFT - No. 10	FA-15-033	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 3

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-3-01	F-ST-01	FA-15-026	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-3-02	LIFT - No. 06	FA-15-027	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-3-03	LIFT - No. 10	FA-15-028	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-3-04	F-ST-04	FA-15-029	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-3-05	ห้อง 303	FA-15-030	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-3-06	F-ST-05	FA-15-031	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 4

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-4-01	F-ST-01	FA-15-020	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-4-02	LIFT - No. 06	FA-15-021	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-4-03	LIFT - No. 10	FA-15-022	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-4-04	F-ST-04	FA-15-023	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-4-05	ห้อง 403	FA-15-024	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-4-06	F-ST-05	FA-15-025	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5-01	F-ST-01	FA-15-015	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5-02	LIFT - No. 06	FA-15-016	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5-03	LIFT - No. 10	FA-15-017	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-5-04	F-ST-04	FA-15-018	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-5-05	F-ST-05	FA-15-019	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5M

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5M-01	F-ST-01	FA-15-012	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5M-02	LIFT - No. 06	FA-15-013	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5M-03	LIFT - No. 10	FA-15-014	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5R

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5R-01	หลัง LIFT	FA-15-010	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-5R-02	LIFT - No. 10	FA-15-011	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 6

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-6-01	F-ST-01	FA-15-007	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-6-02	LIFT - No. 10	FA-15-008	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-6-03	F-ST-02	FA-15-009	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 7

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-7-01	F-ST-01	FA-15-004	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-7-02	LIFT - No. 10	FA-15-005	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-7-03	F-ST-02	FA-15-006	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 8

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-8-01	F-ST-01	FA-15-001	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-8-02	Lift -No.10	FA-15-002	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-8-03	F-ST-02	FA-15-003	1	1	0	1	1	1	1	

หมายเหตุ

ตรวจเช็ค				ตรวจสอบ			
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย				(นก.ย.67)			
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย				พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย			

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B2

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 032	ห้อง LOST & FOUND	1	
2	CO2	10	CO2-10- 038	หน้าห้อง ผู้เข้าสัมพันธ	1	
3	CO2	10	CO2-10- 039	หน้าห้อง จราจร	1	
4	CO2	10	CO2-10-041 CO2-10-042	ห้องทีม	0	
5	CO2	15	CO2-15- 027	ST-02 (Fireman)	0	
6	เคมีแห้ง	15	DC-15____	หน้าห้อง Firepump	0	
7	CO2	15	CO2-15-____	หน้าห้อง Firepump	0	
รวม	8 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B1

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	CO2-15 026	ST-02(ลานจอด)ชั้น B1	0	
2	CO2	15	CO2-15 025	ST-02(ลานจอด)ชั้น BA	0	
รวม	2 ถัง				0	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น G-GB

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	Co2-15-028	Station Gas 1	0	
2	CO2	15	CO2-15-029	Station Gas 2	0	
3	เคมีแห้ง	15	DC-15-001	Station ที่ 1	0	
4	เคมีแห้ง	15	DC-15-002 DC-15-003	Station ที่ 2	0	
5	CO2	10	CO2-10- 001	หน้าประตู 1	1	
6	CO2	10	CO2-10- 002	หน้าประตู 2	1	
7	CO2	10	CO2-10- 003	หน้าประตู 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 004	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
9	CO2	10	CO2-10- 005	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
10	CO2	10	CO2-10- 030	บันไดทางขึ้นชั้นลอย	1	
11	CO2	15	CO2-15-____	Lobby โรงแรม	0	
12	CO2	15	CO2-15-____	ST-02 (โรงแรม)ชั้น G	0	
13	CO2	15	CO2-15 024	ST-02(ลานจอด)ชั้น GA	0	
14	CO2	15	CO2-15 021	ST-02(ลานจอด)ชั้น GB	0	
15	CO2	15	CO2-15- 022	ST-04 ชั้น GB	0	
16	CO2	15	CO2-15- 023	ST-05 ชั้น GB	0	
รวม	17 ถัง				6	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น M-MA						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 006	ทางเชื่อม BTS	1	
2	CO2	10	CO2-10- 007	ทางเชื่อม BTS	1	
3	CO2	10	CO2-10- 008	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
4	CO2	10	CO2-10- 009	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
5	CO2	10	CO2-10- 010	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
6	CO2	10	CO2-10- 011	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
7	CO2	15	CO2-15- 020	ST-02(ลานจอด)ชั้น M	0	
8	CO2	15	CO2-15- 017	ST-02(ลานจอด)ชั้น MA	0	
9	CO2	15	CO2-15- 018	ST-04 ชั้น MA	0	
10	CO2	15	CO2-15- 019	ST-05 ชั้น MA	0	
รวม	10 ถัง				6	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 1-1A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 012	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
2	CO2	10	CO2-10- 013	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
3	CO2	10	CO2-10- 014	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
4	CO2	10	CO2-10- 015	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 040	หน้าลิฟท์ ชั้น 1 L1	1	
6	CO2	15	CO2-15- 016	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1	0	
7	CO2	15	CO2-15- 013	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1A	0	
8	CO2	15	CO2-15- 014	ST-04 ชั้น 1A	0	
9	CO2	15	CO2-15- 015	ST-05 ชั้น 1A	0	
รวม	9 ถัง				5	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 2-2A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	50	CO2-50-31	ST-03 ชั้น 2	0	
2	CO2	50	CO2-50-11	หน้าลิฟท์ L10 ชั้น 2	0	
3	CO2	50	CO2-50-40	ST-06 ชั้น 2	0	
4	CO2	10	CO2-10- 016	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 017	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
6	CO2	10	CO2-10- 018	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
7	CO2	10	CO2-10- 019	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 028	หน้าลิฟท์ ชั้น 2 L1	1	
9	CO2	15	CO2-15- 012	ST-02(ลานจอด) ชั้น 2	0	
10	CO2	15	CO2-15- 009	ST-02 ชั้น 2A	0	
11	CO2	15	CO2-15- 010	ST-04 ชั้น 2A	0	
12	CO2	15	CO2-15- 011	ST-05 ชั้น 2A	0	
รวม	12 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 3

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 020	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
2	CO2	10	CO2-10- 021	หน้าลิฟท์ ชั้น 3 L1	1	
3	CO2	10	CO2-10- 027	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
4	CO2	10	CO2-10- 022	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 023	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
6	CO2	15	CO2-15- 008	ST-02	0	
รวม	6 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 4

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 024	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
2	CO2	10	CO2-10- 025	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
3	CO2	10	CO2-10- 026	บันไดเลื่อน 4 ขึ้น 5	1	
4	CO2	10	CO2-10- 029	หน้าลิฟท์ ชั้น 4	1	
5	CO2	15	CO2-15- 007	ST-02	0	
รวม	5 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 5-5R

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 033	บันไดเลื่อน 5 ลง 4	1	
2	CO2	10	CO2-10-034	โถงลิฟท์ ชั้น 5	1	
3	CO2	15	CO2-15- 006	ST-02 ชั้น 5	0	
4	CO2	15	CO2-15- 005	ST-02 ชั้น 5M	0	
5	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
6	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
7	CO2	10	CO2-10- 031	โถงลิฟท์ ชั้น 5R	1	
8	CO2	15	CO2-15- 004	ST-02 ชั้น 5R	0	
รวม	8 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 6

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 035	โถงลิฟท์	1	
2	CO2	15	CO2-15- 003	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 7

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 036	โถงลิฟท์	1	
2	CO2	15	CO2-15- 002	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 8

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 037	โถงลิฟ	1	
2	CO2	15	CO2-15- 001	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	
รวมทั้งหมด	83 ถัง				1	

**หมายเหตุ

ตรวจใช้
(U

พนักงานป้องกันและระจับอัคคีภัย

ตรวจสอบ
(

พนักงานป้องกันและระจับอัคคีภัย

บันทึกข้อความ
บริษัท ไอซีเอส จำกัด

วันที่ 7 ตุลาคม 2567

ที่ ICS/SFD/0031/2567
เรื่อง สรุป MONTHLY CHECKLIST ถังดับเพลิงและตู้ FHC ส่วนกลาง
เรียน [redacted] ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ
ตำนาน พ.อ.(พิเศษ) [redacted] ผู้บริหารกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร, Command Post. [redacted]
[redacted]

ตามที่แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย ส่วน/ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ได้รับนโยบายจากบริษัท ไอซีเอส จำกัด ให้ทำการตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE ประจำพื้นที่ อาคาร ไอซีเอส ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถังดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE พร้อมใช้งาน ตามเอกสารแนบ

รายการ	จำนวน	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้งาน	หมายเหตุ
1.ถังดับเพลิงประจำพื้นที่	83 ถัง	83	-	
2.FIRE HOSE ประจำพื้นที่	95 ตู้	85	10	Fireman ทำการถอดข้อต่อสวม เร็วออกเพื่อป้องกันการสูญหาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เสนอ [redacted]
([redacted])
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

พิจารณา [redacted]
(คุณ [redacted])
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เห็นชอบ [redacted]
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ



แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายงานการตรวจความพร้อมตู้ Fire Hose ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

FIRE HOSE ชั้น B2

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B2-01	F-ST-06	FA-15-089	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B2-02	F-ST-01	FA-15-090	1	1	1	1	1	1	1	
3	FHC-B2-03	LIFT - No. 06	FA-15-091	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-B2-04	LIFT - No. 10	FA-15-092	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-B2-05	หน้าห้อง Fire Pump	FA-15-093	1	1	0	1	1	1	1	
6	FHC-B2-06	F-ST-05	FA-15-094	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น B1

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B1-01	F-ST-06	FA-15-082	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B1-02	F-ST-01	FA-15-083	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-B1-03	LIFT - No. 06	FA-15-084	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-B1-04	LIFT - No. 10	FA-15-085	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-B1-05	F-ST-04	FA-15-086	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-B1-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-087	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-B1-07	F-ST-05	FA-15-088	1	1	1	1	1	1	1	
8	FHC-B1-08	Stors Lotus	1 เคมีแห้ง								(ของ Lotus)

FIRE HOSE ชั้น BA

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-BA-01	F-ST-06	FA-15-078	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-BA-02	F-ST-01	FA-15-079	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-BA-03	LIFT - No. 06	FA-15-080	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-BA-04	LIFT - No. 10	FA-15-081	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น G

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคอ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-G-01	F-ST-06	FA-15-071	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-G-02	F-ST-01	FA-15-072	1	1	1	1	0	1	1	
3	FHC-G-03	LIFT - No. 06	FA-15-073	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-G-04	LIFT - No. 10	FA-15-074	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-G-05	F-ST-04	FA-15-075	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-G-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-076	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-G-07	F-ST-05	FA-15-077	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GA-01	F-ST-06	FA-15-067	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GA-02	F-ST-01	FA-15-068	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GA-03	LIFT - No. 06	FA-15-069	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-GA-04	LIFT - No. 10	FA-15-070	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GB											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GB-01	F-ST-06	FA-15-063	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GB-02	F-ST-01	FA-15-064	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GB-03	LIFT - No. 06	FA-15-065	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-GB-04	LIFT - No. 10	FA-15-066	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น M											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-M-01	F-ST-06	FA-15-056	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-M-02	F-ST-01	FA-15-057	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-M-03	LIFT - No. 06	FA-15-058	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-M-04	LIFT - No. 10	FA-15-059	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-M-05	F-ST-04	FA-15-060	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-M-06	เชื่อม BTS	FA-15-061	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-M-07	F-ST-05	FA-15-062	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น MA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-MA-01	F-ST-06	FA-15-052	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-MA-02	F-ST-01	FA-15-053	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-MA-03	LIFT - No. 06	FA-15-054	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-MA-04	LIFT - No. 10	FA-15-055	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1-01	F-ST-06	FA-15-045	1	1	0	1	1	1	0	
2	FHC-1-02	F-ST-01	FA-15-046	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1-03	LIFT - No. 06	FA-15-047	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1-04	LIFT - No. 10	FA-15-048	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-1-05	F-ST-04	FA-15-049	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-1-06	ห้อง 103	FA-15-050	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-1-07	F-ST-05	FA-15-051	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1A

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1A-01	F-ST-06	FA-15-041	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-1A-02	F-ST-01	FA-15-042	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1A-03	LIFT - No. 06	FA-15-043	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1A-04	LIFT - No. 10	FA-15-044	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2-01	F-ST-06	FA-15-034	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-2-02	F-ST-01	FA-15-035	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-2-03	LIFT - No. 06	FA-15-036	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-2-04	LIFT - No. 10	FA-15-037	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-2-05	F-ST-04	FA-15-038	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-2-06	หน้าห้อง 202	FA-15-039	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-2-07	F-ST-05	FA-15-040	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2A

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2A-01	LIFT - No. 06	FA-15-032	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-2A-02	LIFT - No. 10	FA-15-033	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 3

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-3-01	F-ST-01	FA-15-026	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-3-02	LIFT - No. 06	FA-15-027	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-3-03	LIFT - No. 10	FA-15-028	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-3-04	F-ST-04	FA-15-029	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-3-05	ห้อง 303	FA-15-030	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-3-06	F-ST-05	FA-15-031	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 4

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-4-01	F-ST-01	FA-15-020	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-4-02	LIFT - No. 06	FA-15-021	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-4-03	LIFT - No. 10	FA-15-022	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-4-04	F-ST-04	FA-15-023	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-4-05	ห้อง 403	FA-15-024	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-4-06	F-ST-05	FA-15-025	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5-01	F-ST-01	FA-15-015	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5-02	LIFT - No. 06	FA-15-016	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5-03	LIFT - No. 10	FA-15-017	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-5-04	F-ST-04	FA-15-018	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-5-05	F-ST-05	FA-15-019	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5M

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5M-01	F-ST-01	FA-15-012	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5M-02	LIFT - No. 06	FA-15-013	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5M-03	LIFT - No. 10	FA-15-014	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5R

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5R-01	หลัง LIFT	FA-15-010	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-5R-02	LIFT - No. 10	FA-15-011	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 6

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-6-01	F-ST-01	FA-15-007	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-6-02	LIFT - No. 10	FA-15-008	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-6-03	F-ST-02	FA-15-009	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 7

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-7-01	F-ST-01	FA-15-004	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-7-02	LIFT - No. 10	FA-15-005	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-7-03	F-ST-02	FA-15-006	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 8

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-8-01	F-ST-01	FA-15-001	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-8-02	Lift -No.10	FA-15-002	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-8-03	F-ST-02	FA-15-003	1	1	0	1	1	1	1	

หมายเหตุ

ตรวจเช็ค

พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B2

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 032	ห้อง LOST & FOUND	1	
2	CO2	10	CO2-10- 038	หน้าห้อง ผู้เข้าสัมพันธ	1	
3	CO2	10	CO2-10- 039	หน้าห้อง จราจร	1	
4	CO2	10	CO2-10-041 CO2-10-042	ห้องทีม	0	
5	CO2	15	CO2-15- 027	ST-02 (Fireman)	0	
6	เคมีแห้ง	15	DC-15____	หน้าห้อง Firepump	0	
7	CO2	15	CO2-15-____	หน้าห้อง Firepump	0	
รวม	8 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B1

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	CO2-15 026	ST-02(ลานจอด)ชั้น B1	0	
2	CO2	15	CO2-15 025	ST-02(ลานจอด)ชั้น BA	0	
รวม	2 ถัง				0	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น G-GB

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	Co2-15-028	Station Gas 1	0	
2	CO2	15	CO2-15-029	Station Gas 2	0	
3	เคมีแห้ง	15	DC-15-001	Station ที่ 1	0	
4	เคมีแห้ง	15	DC-15-002 DC-15-003	Station ที่ 2	0	
5	CO2	10	CO2-10- 001	หน้าประตู 1	1	
6	CO2	10	CO2-10- 002	หน้าประตู 2	1	
7	CO2	10	CO2-10- 003	หน้าประตู 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 004	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
9	CO2	10	CO2-10- 005	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
10	CO2	10	CO2-10- 030	บันไดทางขึ้นชั้นลอย	1	
11	CO2	15	CO2-15-____	Lobby โรงแรม	0	
12	CO2	15	CO2-15-____	ST-02 (โรงแรม)ชั้น G	0	
13	CO2	15	CO2-15 024	ST-02(ลานจอด)ชั้น GA	0	
14	CO2	15	CO2-15 021	ST-02(ลานจอด)ชั้น GB	0	
15	CO2	15	CO2-15- 022	ST-04 ชั้น GB	0	
16	CO2	15	CO2-15- 023	ST-05 ชั้น GB	0	
รวม	17 ถัง				6	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น M-MA						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 006	ทางเชื่อม BTS	1	
2	CO2	10	CO2-10- 007	ทางเชื่อม BTS	1	
3	CO2	10	CO2-10- 008	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
4	CO2	10	CO2-10- 009	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
5	CO2	10	CO2-10- 010	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
6	CO2	10	CO2-10- 011	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
7	CO2	15	CO2-15- 020	ST-02(ลานจอด)ชั้น M	0	
8	CO2	15	CO2-15- 017	ST-02(ลานจอด)ชั้น MA	0	
9	CO2	15	CO2-15- 018	ST-04 ชั้น MA	0	
10	CO2	15	CO2-15- 019	ST-05 ชั้น MA	0	
รวม	10 ถัง				6	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 1-1A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 012	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
2	CO2	10	CO2-10- 013	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
3	CO2	10	CO2-10- 014	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
4	CO2	10	CO2-10- 015	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 040	หน้าลิฟท์ ชั้น 1 L1	1	
6	CO2	15	CO2-15- 016	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1	0	
7	CO2	15	CO2-15- 013	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1A	0	
8	CO2	15	CO2-15- 014	ST-04 ชั้น 1A	0	
9	CO2	15	CO2-15- 015	ST-05 ชั้น 1A	0	
รวม	9 ถัง				5	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 2-2A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	50	CO2-50-31	ST-03 ชั้น 2	0	
2	CO2	50	CO2-50-11	หน้าลิฟท์ L10 ชั้น 2	0	
3	CO2	50	CO2-50-40	ST-06 ชั้น 2	0	
4	CO2	10	CO2-10- 016	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 017	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
6	CO2	10	CO2-10- 018	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
7	CO2	10	CO2-10- 019	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 028	หน้าลิฟท์ ชั้น 2 L1	1	
9	CO2	15	CO2-15- 012	ST-02(ลานจอด) ชั้น 2	0	
10	CO2	15	CO2-15- 009	ST-02 ชั้น 2A	0	
11	CO2	15	CO2-15- 010	ST-04 ชั้น 2A	0	
12	CO2	15	CO2-15- 011	ST-05 ชั้น 2A	0	
รวม	12 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 3

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 020	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
2	CO2	10	CO2-10- 021	หน้าลิฟท์ ชั้น 3 L1	1	
3	CO2	10	CO2-10- 027	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
4	CO2	10	CO2-10- 022	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 023	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
6	CO2	15	CO2-15- 008	ST-02	0	
รวม	6 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 4

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 024	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
2	CO2	10	CO2-10- 025	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
3	CO2	10	CO2-10- 026	บันไดเลื่อน 4 ขึ้น 5	1	
4	CO2	10	CO2-10- 029	หน้าลิฟท์ ชั้น 4	1	
5	CO2	15	CO2-15- 007	ST-02	0	
รวม	5 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 5-5R

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 033	บันไดเลื่อน 5 ลง 4	1	
2	CO2	10	CO2-10-034	โถงลิฟท์ ชั้น 5	1	
3	CO2	15	CO2-15- 006	ST-02 ชั้น 5	0	
4	CO2	15	CO2-15- 005	ST-02 ชั้น 5M	0	
5	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
6	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
7	CO2	10	CO2-10- 031	โถงลิฟท์ ชั้น 5R	1	
8	CO2	15	CO2-15- 004	ST-02 ชั้น 5R	0	
รวม	8 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 6

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 035	โถงลิฟท์	1	
2	CO2	15	CO2-15- 003	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 7

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 036	โถงลิฟท์	1	
2	CO2	15	CO2-15- 002	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 8

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 037	โถงลิฟ	1	
2	CO2	15	CO2-15- 001	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	
รวมทั้งหมด	83 ถัง				1	

**หมายเหตุ

ตรวจสอบใช้
(น
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตรวจสอบ
(น
หัวหน้าหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย

บันทึกข้อความ
บริษัท ไอซีเอส จำกัด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ที่ ICS/SFD/0034/2567

เรื่อง สรุป MONTHLY CHECKLIST ถังดับเพลิงและตู้ FHC ส่วนกลาง

เรียน [REDACTED] ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ

ตำนาน พ.อ.(พิเศษ) [REDACTED] ผู้บริหารกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร, Command Pos [REDACTED]

ตามที่แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย ส่วน/ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ได้รับนโยบายจากบริษัท ไอซีเอส จำกัด ให้ทำการตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE ประจำพื้นที่ อาคาร ไอซีเอส ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ถังดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE พร้อมใช้งาน ตามเอกสารแนบ

รายการ	จำนวน	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้งาน	หมายเหตุ
1.ถังดับเพลิงประจำพื้นที่	83 ถัง	83	-	
2.FIRE HOSE ประจำพื้นที่	95 ตู้	85	10	Fireman ทำการถอดข้อต่อสวม เร็วออกเพื่อป้องกันการสูญหาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เสนอ

พนักงานของแผนกและระงับอัคคีภัย

พิจารณา

(

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เห็นชอบ

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ



แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายงานการตรวจความพร้อมตู้ Fire Hose ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

FIRE HOSE ชั้น B2

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B2-01	F-ST-06	FA-15-089	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B2-02	F-ST-01	FA-15-090	1	1	1	1	1	1	1	
3	FHC-B2-03	LIFT - No. 06	FA-15-091	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-B2-04	LIFT - No. 10	FA-15-092	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-B2-05	หน้าห้อง Fire Pump	FA-15-093	1	1	0	1	1	1	1	
6	FHC-B2-06	F-ST-05	FA-15-094	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น B1

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B1-01	F-ST-06	FA-15-082	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B1-02	F-ST-01	FA-15-083	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-B1-03	LIFT - No. 06	FA-15-084	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-B1-04	LIFT - No. 10	FA-15-085	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-B1-05	F-ST-04	FA-15-086	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-B1-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-087	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-B1-07	F-ST-05	FA-15-088	1	1	1	1	1	1	1	
8	FHC-B1-08	Stors Lotus	1 เคมี่แห้ง								(ของLotus)

FIRE HOSE ชั้น BA

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-BA-01	F-ST-06	FA-15-078	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-BA-02	F-ST-01	FA-15-079	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-BA-03	LIFT - No. 06	FA-15-080	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-BA-04	LIFT - No. 10	FA-15-081	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น G

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-G-01	F-ST-06	FA-15-071	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-G-02	F-ST-01	FA-15-072	1	1	1	1	0	1	1	
3	FHC-G-03	LIFT - No. 06	FA-15-073	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-G-04	LIFT - No. 10	FA-15-074	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-G-05	F-ST-04	FA-15-075	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-G-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-076	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-G-07	F-ST-05	FA-15-077	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาลกรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GA-01	F-ST-06	FA-15-067	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GA-02	F-ST-01	FA-15-068	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GA-03	LIFT - No. 06	FA-15-069	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-GA-04	LIFT - No. 10	FA-15-070	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GB											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาลกรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GB-01	F-ST-06	FA-15-063	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GB-02	F-ST-01	FA-15-064	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GB-03	LIFT - No. 06	FA-15-065	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-GB-04	LIFT - No. 10	FA-15-066	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น M											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาลกรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-M-01	F-ST-06	FA-15-056	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-M-02	F-ST-01	FA-15-057	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-M-03	LIFT - No. 06	FA-15-058	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-M-04	LIFT - No. 10	FA-15-059	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-M-05	F-ST-04	FA-15-060	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-M-06	เชื่อม BTS	FA-15-061	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-M-07	F-ST-05	FA-15-062	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น MA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาลกรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-MA-01	F-ST-06	FA-15-052	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-MA-02	F-ST-01	FA-15-053	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-MA-03	LIFT - No. 06	FA-15-054	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-MA-04	LIFT - No. 10	FA-15-055	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1-01	F-ST-06	FA-15-045	1	1	0	1	1	1	0	
2	FHC-1-02	F-ST-01	FA-15-046	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1-03	LIFT - No. 06	FA-15-047	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1-04	LIFT - No. 10	FA-15-048	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-1-05	F-ST-04	FA-15-049	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-1-06	ห้อง 103	FA-15-050	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-1-07	F-ST-05	FA-15-051	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1A											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1A-01	F-ST-06	FA-15-041	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-1A-02	F-ST-01	FA-15-042	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1A-03	LIFT - No. 06	FA-15-043	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1A-04	LIFT - No. 10	FA-15-044	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2-01	F-ST-06	FA-15-034	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-2-02	F-ST-01	FA-15-035	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-2-03	LIFT - No. 06	FA-15-036	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-2-04	LIFT - No. 10	FA-15-037	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-2-05	F-ST-04	FA-15-038	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-2-06	หน้าห้อง 202	FA-15-039	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-2-07	F-ST-05	FA-15-040	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2A											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2A-01	LIFT - No. 06	FA-15-032	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-2A-02	LIFT - No. 10	FA-15-033	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 3											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-3-01	F-ST-01	FA-15-026	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-3-02	LIFT - No. 06	FA-15-027	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-3-03	LIFT - No. 10	FA-15-028	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-3-04	F-ST-04	FA-15-029	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-3-05	ห้อง 303	FA-15-030	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-3-06	F-ST-05	FA-15-031	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 4											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-4-01	F-ST-01	FA-15-020	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-4-02	LIFT - No. 06	FA-15-021	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-4-03	LIFT - No. 10	FA-15-022	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-4-04	F-ST-04	FA-15-023	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-4-05	ห้อง 403	FA-15-024	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-4-06	F-ST-05	FA-15-025	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5-01	F-ST-01	FA-15-015	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5-02	LIFT - No. 06	FA-15-016	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5-03	LIFT - No. 10	FA-15-017	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-5-04	F-ST-04	FA-15-018	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-5-05	F-ST-05	FA-15-019	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5M											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5M-01	F-ST-01	FA-15-012	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5M-02	LIFT - No. 06	FA-15-013	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5M-03	LIFT - No. 10	FA-15-014	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5R											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5R-01	หลัง LIFT	FA-15-010	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-5R-02	LIFT - No. 10	FA-15-011	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 6											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-6-01	F-ST-01	FA-15-007	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-6-02	LIFT - No. 10	FA-15-008	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-6-03	F-ST-02	FA-15-009	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 7											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-7-01	F-ST-01	FA-15-004	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-7-02	LIFT - No. 10	FA-15-005	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-7-03	F-ST-02	FA-15-006	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 8											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-8-01	F-ST-01	FA-15-001	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-8-02	Lift -No.10	FA-15-002	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-8-03	F-ST-02	FA-15-003	1	1	0	1	1	1	1	

หมายเหตุ

ตรวจเช็ค
(1) 
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตรวจสอบ 
(1) 
หัวหน้าหน่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ใบตรวจเช็คความพร้อม ถังดับเพลิง ประจำ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B2

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 032	ห้อง LOST & FOUND	1	
2	CO2	10	CO2-10- 038	หน้าห้อง ผู้เช่าสัมพันธ	1	
3	CO2	10	CO2-10- 039	หน้าห้อง จราจร	1	
4	CO2	10	CO2-10-041 CO2-10-042	ห้องทีม	0	
5	CO2	15	CO2-15- 027	ST-02 (Fireman)	0	
6	เคมีแห้ง	15	DC-15____	หน้าห้อง Firepump	0	
7	CO2	15	CO2-15-____	หน้าห้อง Firepump	0	
รวม	8 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B1

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	CO2-15 026	ST-02(ลานจอด)ชั้น B1	0	
2	CO2	15	CO2-15 025	ST-02(ลานจอด)ชั้น BA	0	
รวม	2 ถัง				0	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น G-GB

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	Co2-15-028	Station Gas 1	0	
2	CO2	15	CO2-15-029	Station Gas 2	0	
3	เคมีแห้ง	15	DC-15-001	Station ที่ 1	0	
4	เคมีแห้ง	15	DC-15-002 DC-15-003	Station ที่ 2	0	
5	CO2	10	CO2-10- 001	หน้าประตู 1	1	
6	CO2	10	CO2-10- 002	หน้าประตู 2	1	
7	CO2	10	CO2-10- 003	หน้าประตู 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 004	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
9	CO2	10	CO2-10- 005	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
10	CO2	10	CO2-10- 030	บันไดทางขึ้นชั้นลอย	1	
11	CO2	15	CO2-15-____	Lobby โรงแรม	0	
12	CO2	15	CO2-15-____	ST-02 (โรงแรม)ชั้น G	0	
13	CO2	15	CO2-15 024	ST-02(ลานจอด)ชั้น GA	0	
14	CO2	15	CO2-15 021	ST-02(ลานจอด)ชั้น GB	0	
15	CO2	15	CO2-15- 022	ST-04 ชั้น GB	0	
16	CO2	15	CO2-15- 023	ST-05 ชั้น GB	0	
รวม	17 ถัง				6	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น M-MA						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 006	ทางเชื่อม BTS	1	
2	CO2	10	CO2-10- 007	ทางเชื่อม BTS	1	
3	CO2	10	CO2-10- 008	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
4	CO2	10	CO2-10- 009	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
5	CO2	10	CO2-10- 010	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
6	CO2	10	CO2-10- 011	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
7	CO2	15	CO2-15- 020	ST-02(ลานจอด)ชั้น M	0	
8	CO2	15	CO2-15- 017	ST-02(ลานจอด)ชั้น MA	0	
9	CO2	15	CO2-15- 018	ST-04 ชั้น MA	0	
10	CO2	15	CO2-15- 019	ST-05 ชั้น MA	0	
รวม	10 ถัง				6	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 1-1A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 012	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
2	CO2	10	CO2-10- 013	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
3	CO2	10	CO2-10- 014	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
4	CO2	10	CO2-10- 015	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 040	หน้าลิฟท์ ชั้น 1 L1	1	
6	CO2	15	CO2-15- 016	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1	0	
7	CO2	15	CO2-15- 013	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1A	0	
8	CO2	15	CO2-15- 014	ST-04 ชั้น 1A	0	
9	CO2	15	CO2-15- 015	ST-05 ชั้น 1A	0	
รวม	9 ถัง				5	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 2-2A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	50	CO2-50-31	ST-03 ชั้น 2	0	
2	CO2	50	CO2-50-11	หน้าลิฟท์ L10 ชั้น 2	0	
3	CO2	50	CO2-50-40	ST-06 ชั้น 2	0	
4	CO2	10	CO2-10- 016	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 017	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
6	CO2	10	CO2-10- 018	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
7	CO2	10	CO2-10- 019	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 028	หน้า ลิฟท์ ชั้น 2 L1	1	
9	CO2	15	CO2-15- 012	ST-02(ลานจอด) ชั้น 2	0	
10	CO2	15	CO2-15- 009	ST-02 ชั้น 2A	0	
11	CO2	15	CO2-15- 010	ST-04 ชั้น 2A	0	
12	CO2	15	CO2-15- 011	ST-05 ชั้น 2A	0	
รวม	12 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 3

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 020	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
2	CO2	10	CO2-10- 021	หน้าลิฟท์ ชั้น 3 L1	1	
3	CO2	10	CO2-10- 027	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
4	CO2	10	CO2-10- 022	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 023	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
6	CO2	15	CO2-15- 008	ST-02	0	
รวม	6 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 4

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 024	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
2	CO2	10	CO2-10- 025	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
3	CO2	10	CO2-10- 026	บันไดเลื่อน 4 ขึ้น 5	1	
4	CO2	10	CO2-10- 029	หน้าลิฟท์ ชั้น 4	1	
5	CO2	15	CO2-15- 007	ST-02	0	
รวม	5 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 5-5R

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 033	บันไดเลื่อน 5 ลง 4	1	
2	CO2	10	CO2-10-034	โถงลิฟ ชั้น 5	1	
3	CO2	15	CO2-15- 006	ST-02 ชั้น 5	0	
4	CO2	15	CO2-15- 005	ST-02 ชั้น 5M	0	
5	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
6	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
7	CO2	10	CO2-10- 031	โถงลิฟ ชั้น 5R	1	
8	CO2	15	CO2-15- 004	ST-02 ชั้น 5R	0	
รวม	8 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 6

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 035	โถงลิฟ	1	
2	CO2	15	CO2-15- 003	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 7

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 036	โถงลิฟ	1	
2	CO2	15	CO2-15- 002	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 8

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	CO2	10	CO2-10- 037	โถงลิฟ	1	
2	CO2	15	CO2-15- 001	ST-02	0	
รวม	2 ถัง				1	
รวมทั้งหมด	83 ถัง				1	


**หมายเหตุ

ตรวจใช้ค



พนักงานป้องกันและระจับอัคคีภัย

ตรวจสอบ



(น

หัวหน้าหน่วยป้องกันและระจับอัคคีภัย

บันทึกข้อความ
บริษัท ไอซีเอส จำกัด

วันที่ 4 ธันวาคม 2567

ที่ ICS/SFD/0037/2567

เรื่อง สรุป MONTHLY CHECKLIST ถังดับเพลิงและตู้ FHC ส่วนกลาง

เรียน [REDACTED] ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ

ดำเนินา พ.อ.(พิเศษ) [REDACTED] ผู้บริหารกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร, Command Post, [REDACTED]

ตามที่แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย ส่วน/ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ได้รับนโยบายจากบริษัท ไอซีเอส จำกัด ให้ทำการตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE ประจำพื้นที่ อาคาร ไอซีเอส ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 ถังดับเพลิงและตู้ FIRE HOSE พร้อมใช้งาน ตามเอกสารแนบ

รายการ	จำนวน	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้งาน	หมายเหตุ
1.ถังดับเพลิงประจำพื้นที่	92 ถัง	92	-	
2.FIRE HOSE ประจำพื้นที่	95 ตู้	85	10	Fireman ทำการถอดข้อต่อสวม เร็วออกเพื่อป้องกันการสูญหาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เสนอ



พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

พิจารณา



ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เห็นชอบ



ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิเศษ



แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายงานการตรวจความพร้อมตู้ Fire Hose ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

FIRE HOSE ชั้น B2

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B2-01	F-ST-06	FA-15-089	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B2-02	F-ST-01	FA-15-090	1	1	1	1	1	1	1	
3	FHC-B2-03	LIFT - No. 06	FA-15-091	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-B2-04	LIFT - No. 10	FA-15-092	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-B2-05	หน้าห้อง Fire Pump	FA-15-093	1	1	0	1	1	1	1	
6	FHC-B2-06	F-ST-05	FA-15-094	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น B1

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-B1-01	F-ST-06	FA-15-082	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-B1-02	F-ST-01	FA-15-083	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-B1-03	LIFT - No. 06	FA-15-084	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-B1-04	LIFT - No. 10	FA-15-085	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-B1-05	F-ST-04	FA-15-086	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-B1-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-087	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-B1-07	F-ST-05	FA-15-088	1	1	1	1	1	1	1	
8	FHC-B1-08	Stors Lotus	1 เคมี่แห้ง								(ของLotus)

FIRE HOSE ชั้น BA

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-BA-01	F-ST-06	FA-15-078	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-BA-02	F-ST-01	FA-15-079	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-BA-03	LIFT - No. 06	FA-15-080	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-BA-04	LIFT - No. 10	FA-15-081	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น G

ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-G-01	F-ST-06	FA-15-071	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-G-02	F-ST-01	FA-15-072	1	1	1	1	0	1	1	
3	FHC-G-03	LIFT - No. 06	FA-15-073	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-G-04	LIFT - No. 10	FA-15-074	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-G-05	F-ST-04	FA-15-075	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-G-06	เสาใต้บันไดเลื่อน	FA-15-076	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-G-07	F-ST-05	FA-15-077	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาลกรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GA-01	F-ST-06	FA-15-067	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GA-02	F-ST-01	FA-15-068	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GA-03	LIFT - No. 06	FA-15-069	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-GA-04	LIFT - No. 10	FA-15-070	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น GB											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาลกรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-GB-01	F-ST-06	FA-15-063	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-GB-02	F-ST-01	FA-15-064	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-GB-03	LIFT - No. 06	FA-15-065	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-GB-04	LIFT - No. 10	FA-15-066	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น M											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาลกรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-M-01	F-ST-06	FA-15-056	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-M-02	F-ST-01	FA-15-057	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-M-03	LIFT - No. 06	FA-15-058	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-M-04	LIFT - No. 10	FA-15-059	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-M-05	F-ST-04	FA-15-060	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-M-06	เชื่อม BTS	FA-15-061	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-M-07	F-ST-05	FA-15-062	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น MA											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาลกรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-MA-01	F-ST-06	FA-15-052	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-MA-02	F-ST-01	FA-15-053	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-MA-03	LIFT - No. 06	FA-15-054	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-MA-04	LIFT - No. 10	FA-15-055	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1-01	F-ST-06	FA-15-045	1	1	0	1	1	1	0	
2	FHC-1-02	F-ST-01	FA-15-046	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1-03	LIFT - No. 06	FA-15-047	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1-04	LIFT - No. 10	FA-15-048	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-1-05	F-ST-04	FA-15-049	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-1-06	ห้อง 103	FA-15-050	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-1-07	F-ST-05	FA-15-051	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 1A											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-1A-01	F-ST-06	FA-15-041	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-1A-02	F-ST-01	FA-15-042	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-1A-03	LIFT - No. 06	FA-15-043	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-1A-04	LIFT - No. 10	FA-15-044	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2-01	F-ST-06	FA-15-034	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-2-02	F-ST-01	FA-15-035	1	1	0	1	1	1	1	
3	FHC-2-03	LIFT - No. 06	FA-15-036	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
4	FHC-2-04	LIFT - No. 10	FA-15-037	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-2-05	F-ST-04	FA-15-038	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-2-06	หน้าห้อง 202	FA-15-039	1	1	1	1	1	1	1	
7	FHC-2-07	F-ST-05	FA-15-040	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 2A											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคออบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-2A-01	LIFT - No. 06	FA-15-032	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-2A-02	LIFT - No. 10	FA-15-033	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 3											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-3-01	F-ST-01	FA-15-026	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-3-02	LIFT - No. 06	FA-15-027	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-3-03	LIFT - No. 10	FA-15-028	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-3-04	F-ST-04	FA-15-029	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-3-05	ห้อง 303	FA-15-030	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-3-06	F-ST-05	FA-15-031	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 4											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-4-01	F-ST-01	FA-15-020	1	1	1	1	1	1	1	
2	FHC-4-02	LIFT - No. 06	FA-15-021	1	0	0	1	0	1	1	Fireman ถอดออก
3	FHC-4-03	LIFT - No. 10	FA-15-022	1	1	1	1	1	1	1	
4	FHC-4-04	F-ST-04	FA-15-023	1	1	1	1	1	1	1	
5	FHC-4-05	ห้อง 403	FA-15-024	1	1	1	1	1	1	1	
6	FHC-4-06	F-ST-05	FA-15-025	1	1	1	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5-01	F-ST-01	FA-15-015	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5-02	LIFT - No. 06	FA-15-016	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5-03	LIFT - No. 10	FA-15-017	1	1	0	1	1	1	1	
4	FHC-5-04	F-ST-04	FA-15-018	1	1	0	1	1	1	1	
5	FHC-5-05	F-ST-05	FA-15-019	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5M											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝารอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5M-01	F-ST-01	FA-15-012	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-5M-02	LIFT - No. 06	FA-15-013	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-5M-03	LIFT - No. 10	FA-15-014	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 5R											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-5R-01	หลัง LIFT	FA-15-010	1	0	0	1	1	1	1	Fireman ถอดออก
2	FHC-5R-02	LIFT - No. 10	FA-15-011	1	1	0	1	0	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 6											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-6-01	F-ST-01	FA-15-007	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-6-02	LIFT - No. 10	FA-15-008	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-6-03	F-ST-02	FA-15-009	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 7											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-7-01	F-ST-01	FA-15-004	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-7-02	LIFT - No. 10	FA-15-005	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-7-03	F-ST-02	FA-15-006	1	1	0	1	1	1	1	

FIRE HOSE ชั้น 8											
ลำดับ	NO.	ติดตั้ง	ถังดับเพลิง	อุปกรณ์ประจำตู้ FIRE HOSE							หมายเหตุ
				HOSE REEL	ข้อต่อ 2.5"	ฝาคูรอบ 2.5"	Fire Ade2000	ประแจตัว F	วิธีการใช้	หมายเลข	
1	FHC-8-01	F-ST-01	FA-15-001	1	1	0	1	1	1	1	
2	FHC-8-02	Lift -No.10	FA-15-002	1	1	0	1	0	1	1	
3	FHC-8-03	F-ST-02	FA-15-003	1	1	0	1	1	1	1	

หมายเหตุ

ตรวจเช็ค

พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตรวจสอบ

พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย



แผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย

ใบตรวจเช็คความพร้อม ถังดับเพลิง ประจำ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B2

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-01	ห้องทีม	0	
2	WM	50	WM-50-02	ห้องทีม	0	
3	CO2	10	CO2-10- 032	ห้อง LOST & FOUND	1	
4	CO2	10	CO2-10- 038	หน้าห้อง ผู้เข้าสัมพันธ์	1	
5	CO2	10	CO2-10- 039	หน้าห้อง จราจร	1	
6	CO2	10	CO2-10-041	ห้องทีม	0	
7	CO2	15	CO2-15- 027	ST-02 (Fireman)	0	
8	เคมีแห้ง	15	DC-15_____	หน้าห้อง Firepump	0	
9	CO2	15	CO2-15-____	หน้าห้อง Firepump	0	
รวม	9 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น B1

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	CO2	15	CO2-15 026	ST-02(ลานจอด)ชั้น B1	0	
2	CO2	15	CO2-15 025	ST-02(ลานจอด)ชั้น BA	0	
รวม	2 ถัง				0	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น G-GB

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-04	หน้าประตู 1	0	
2	WM	50	WM-50-03	หน้าประตู 2	0	
3	CO2	15	Co2-15-028	Station Gas 1	0	
4	CO2	15	CO2-15-029 CO2-15-030	Station Gas 2	0	
5	เคมีแห้ง	15	DC-15-001	Station ที่ 1	0	
6	เคมีแห้ง	15	DC-15-002	Station ที่ 2	0	
7	CO2	10	CO2-10- 001	หน้าประตู 1	1	
8	CO2	10	CO2-10- 002	หน้าประตู 2	1	
9	CO2	10	CO2-10- 003	หน้าประตู 3	1	
10	CO2	10	CO2-10- 004	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
11	CO2	10	CO2-10- 005	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
12	CO2	10	CO2-10- 030	บันไดทางขึ้นชั้นลอย	1	
13	CO2	15	CO2-15-____	Lobby โรงแรม	0	
14	CO2	15	CO2-15-____	ST-02 (โรงแรม)ชั้น G	0	
15	CO2	15	CO2-15 024	ST-02(ลานจอด)ชั้น GA	0	
16	CO2	15	CO2-15 021	ST-02(ลานจอด)ชั้น GB	0	
17	CO2	15	CO2-15- 022	ST-04 ชั้น GB	0	
18	CO2	15	CO2-15- 023	ST-05 ชั้น GB	0	
รวม	19 ถัง				6	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น M-MA						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-05	ST-04 ชั้น MA	0	
2	WM	50	WM-50-07	ST-05 ชั้น MA	0	
3	CO2	10	CO2-10- 006	ทางเชื่อม BTS	1	WM-50-06
4	CO2	10	CO2-10- 007	ทางเชื่อม BTS	1	
5	CO2	10	CO2-10- 008	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
6	CO2	10	CO2-10- 009	บันไดเลื่อน G ขึ้น M	1	
7	CO2	10	CO2-10- 010	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
8	CO2	10	CO2-10- 011	บันไดเลื่อน M ลง G	1	
9	CO2	15	CO2-15- 020	ST-02(ลานจอด)ชั้น M	0	
10	CO2	15	CO2-15- 017	ST-02(ลานจอด)ชั้น MA	0	
11	CO2	15	CO2-15- 018	ST-04 ชั้น MA	0	
12	CO2	15	CO2-15- 019	ST-05 ชั้น MA	0	
รวม	12 ถัง				6	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 1-1A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-08	ST-04 ชั้น 1A	0	
2	WM	50	WM-50-09	ST-05 ชั้น 1A	0	
3	CO2	10	CO2-10- 012	บันไดเลื่อน M ขึ้น 1	1	
4	CO2	10	CO2-10- 013	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
5	CO2	10	CO2-10- 014	บันไดเลื่อน 1 ลง M	1	
6	CO2	10	CO2-10- 015	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
7	CO2	10	CO2-10- 040	หน้าลิฟท์ ชั้น 1 L1	1	
8	CO2	15	CO2-15- 016	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1	0	
9	CO2	15	CO2-15- 013	ST-02(ลานจอด)ชั้น 1A	0	
10	CO2	15	CO2-15- 014	ST-04 ชั้น 1A	0	
11	CO2	15	CO2-15- 015	ST-05 ชั้น 1A	0	
รวม	11 ถัง				5	
ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 2-2A						
ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-10	ST-04 ชั้น 2A	0	
2	WM	50	WM-50-11	ST-05 ชั้น 2A	0	
4	CO2	10	CO2-10- 016	บันไดเลื่อน 1 ขึ้น 2	1	
5	CO2	10	CO2-10- 017	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
6	CO2	10	CO2-10- 018	บันไดเลื่อน 2 ลง 1	1	
7	CO2	10	CO2-10- 019	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
8	CO2	10	CO2-10- 028	หน้าลิฟท์ ชั้น 2 L1	1	
9	CO2	15	CO2-15- 012	ST-02(ลานจอด) ชั้น 2	0	
10	CO2	15	CO2-15- 009	ST-02 ชั้น 2A	0	
11	CO2	15	CO2-15- 010	ST-04 ชั้น 2A	0	
12	CO2	15	CO2-15- 011	ST-05 ชั้น 2A	0	
รวม	12 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 3

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-13	ST-04 ชั้น 3	0	
2	WM	50	WM-50-14	ST-05 ชั้น 3	0	
3	CO2	10	CO2-10- 020	บันไดเลื่อน 2 ขึ้น 3	1	
4	CO2	10	CO2-10- 021	หน้าลิฟท์ ชั้น 3 L1	1	
5	CO2	10	CO2-10- 027	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
6	CO2	10	CO2-10- 022	บันไดเลื่อน 3 ลง 2	1	
7	CO2	10	CO2-10- 023	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
8	CO2	15	CO2-15- 008	ST-02	0	
รวม	8 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 4

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-14	ST-04 ชั้น 4	0	
2	WM	50	WM-50-15	ST-05 ชั้น 4	0	
3	CO2	10	CO2-10- 024	บันไดเลื่อน 4 ลง 3	1	
4	CO2	10	CO2-10- 025	บันไดเลื่อน 3 ขึ้น 4	1	
5	CO2	10	CO2-10- 026	บันไดเลื่อน 4 ขึ้น 5	1	
6	CO2	10	CO2-10- 029	หน้าลิฟท์ ชั้น 4	1	
7	CO2	15	CO2-15- 007	ST-02	0	
รวม	7 ถัง				5	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 5-5R

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-16	บันไดเลื่อน 5 ลง 4	0	
2	WM	50	WM-50-17	โถงลิฟท์ ชั้น 5	0	
3	CO2	10	CO2-10- 033	บันไดเลื่อน 5 ลง 4	1	
4	CO2	10	CO2-10-034	โถงลิฟท์ ชั้น 5	1	
5	CO2	15	CO2-15- 006	ST-02 ชั้น 5	0	
6	CO2	15	CO2-15- 005	ST-02 ชั้น 5M	0	
7	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
8	CO2	15	CO2-15- ____	หน้าลิฟท์ L9 ชั้น 5M	0	
9	CO2	10	CO2-10- 031	โถงลิฟท์ ชั้น 5R	1	
10	CO2	15	CO2-15- 004	ST-02 ชั้น 5R	0	
รวม	10 ถัง				3	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 6

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถึง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-18	โถงลิฟท์	0	
2	CO2	10	CO2-10- 035	โถงลิฟท์	1	
3	CO2	15	CO2-15- 003	ST-02	0	
รวม	3 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 7

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-19	โถงลิฟ	0	
2	CO2	10	CO2-10- 036	โถงลิฟ	1	
3	CO2	15	CO2-15- 002	ST-02	0	
รวม	3 ถัง				1	

ถังดับเพลิงประจำ ชั้น 8

ลำดับ	ชนิด	ขนาด/ปอนด์	ถังเบอร์	ติดตั้ง	ขาดังถัง	หมายเหตุ
1	WM	50	WM-50-20	โถงลิฟ	0	
2	CO2	10	CO2-10- 037	โถงลิฟ	1	
3	CO2	15	CO2-15- 001	ST-02	0	
รวม	3 ถัง				1	
รวมทั้งหมด	99 ถัง				1	

**หมายเหตุ

ตรวจสอบ

(

พนักงานป้องกันและระจับอัคคีภัย

ตรวจสอบ

(

พนักงานป้องกันและระจับอัคคีภัย

6.18 แผนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



THE ICON UNRIVALED



THE ICON OF
ETERNAL PROSPERITY

การฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
ขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567
ศูนย์การค้า ไอ ซี เอส ถนนเจริญนคร
แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ICS

ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ
ครั้งที่ 1 / 2567
ศูนย์การค้า ICS
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567

กำหนดการ

- เวลา 08.00 น. : พนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ เข้าประจำแต่ละชั้น
เวลา 08.35 น. : เริ่มฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ICS 2567
เวลา 08.53 น. : ประกาศใช้แผนอพยพ สัญญาณเตือนภัยดัง
เวลา 09.10 น. : พนักงานอพยพออกจากพื้นที่ไป ณ จุดรวมพลจุดที่ 2
ลานจอดรถแก้ว
เวลา 09.15 น. : ผู้อำนวยการ การฝึกซ้อมแผนฯ กล่าวสรุปรายงานการฝึกซ้อม
เวลา 09.20 น. : กล่าวปิดการฝึกซ้อม และถ่ายภาพร่วมกัน

“ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง”



สอบถามเพิ่มเติม [REDACTED]
พช.พชก.ส่วนป้องกันและระงับอัคคีภัย 7191 Firefighting Team

ICONSIAM
THE ICON OF ETERNAL PROSPERITY

Special Operations Department

การเตรียมการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระดับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2567

ขั้นตอนการเตรียมงานดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 อาคาร ไอซีเอส ถนนเจริญนคร							
ลำดับ	หัวข้อ	มิถุนายน				กรกฎาคม	
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2
1	ขออนุมัติหลักการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	07/06/2024					
2	ตรวจสอบความพร้อมของประตูปหนีไฟทางหนีไฟ	ทุกวัน					
3	จัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง,ป้ายต่าง,เตือนท์				23/06/2024		
4	อบรมดับเพลิงขั้นต้น พนักงานและผู้เช่า				27-28/06/2024		
5	ประชุม EOT ผู้เช่ารายใหญ่					05/07/2024	
6	ประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อม ผ่าน E Mail					08/07/2024	
7	ทำการฝึกซ้อมย่อย					10/07/2024	
8	ทำการฝึกซ้อมแผนอพยพ						12/07/2024

กำหนดการ

- วันพฤหัสบดี ที่ 27 และ วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 อบรมดับเพลิงขั้นต้น พนักงานผู้เข้า,ออฟฟิศ และรปภ. ตั้งเป้าจำนวน 120 คน ภาคนทฤษฎีและปฏิบัติ **ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว**
- วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ประชุมทีม EOT และผู้เข้ารายใหญ่ชี้แจงแผนและขั้นตอนการฝึกฯ
- วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 ซ้อมย่อยทีมงาน
- วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 วันฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งการฝึกซ้อมสมมุติจุดเกิดเหตุห้องน้ำ ชั้น 2 ลานจอดรถ

อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น พนักงานร้านค้า อาคาร ICS ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2567



Special Operations Department

อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น พนักงานร้านค้า อาคาร ICS ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2567



กำหนดการ

การฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ไอซีเอส

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567

ศูนย์การค้า ไอ ซี เอส เลขที่ 168 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

- เวลา 08.30 น. - พนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ เข้าประจำแต่ละชั้น
- เวลา 08.35 น. - เริ่มฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ICS ครั้งที่ 1/2567
- เวลา 08.40 น. - ได้รับแจ้งศูนย์ Command Post มีสัญญาณ Alarm Smoke ที่ห้องน้ำชั้น 2 ลานจอดรถ ทีม Fireman ทีม ,สปก.ศูนย์การค้า ตรวจสอบพบกลุ่มควันที่ห้องน้ำ ใช้ถังดับเพลิง
- เวลา 08.50 น. - ทีมพจญเพลิงเข้าระงับเหตุ
- เวลา 08.53 น. - **ประกาศใช้แผนอพยพ สัญญาณเตือนภัยดัง**
- เวลา 09.10 น. - อพยพออกจากพื้นที่ ณ จุดรวมพลจุดที่ 2 เช็คนัดจำนวนคน
- เวลา 09.15 น. - ผู้อำนวยการการฝึกซ้อมแผนฯ กล่าวสรุปรายงานการฝึกซ้อม
- เวลา 09.20 น. - กล่าวปิดการฝึกซ้อม และถ่ายภาพร่วมกัน

ฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระดับเหตุอัคคีภัย

หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย พ.ศ. 2555 **ข้อ 29** ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ในหมวด 2

ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ

เนื่องด้วยศูนย์การค้า ICS เป็นอาคารที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยึดมั่นในฐานะเป็นศูนย์การค้าอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ จึงมีความสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเป็นศูนย์การค้าอันดับหนึ่ง และเกิดความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการอื่นๆ

ดังนั้นกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร สายงานปฏิบัติการ จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระดับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการขึ้นภายในอาคาร ไอ ซี เอส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

กำหนดการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2567

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
- 2) เพื่อสร้างความมั่นใจและไว้วางใจกับหน่วยงานราชการ
- 3) สร้างความมั่นใจและไว้วางใจให้กับพนักงานทุกคนและผู้ใช้บริการ
- 4) เพื่อซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ของอาคารร่วมกัน
- 5) เพื่อซักซ้อมแผนอพยพลูกค้าและพนักงาน
- 6) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการ

กำหนดการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2567

วิธีการดำเนินการ

1. ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ทุกคน
2. พนักงานทุกคนเข้าประจำพื้นที่ที่ปฏิบัติงานทุกวัน
3. เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะช่วยกันนำพาลูกค้าและผู้ใช้บริการไปสู่อันดไนไฟ และนำพาออกจากอาคารเข้าสู่จุดรวมพล
4. พนักงานที่ทำหน้าที่เป็นทีมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน (EOT) จะทำหน้าที่ตามแผนที่ได้กำหนดไว้
5. จัดแบ่งทีมทำหน้าที่ฝึกซ้อมฯ ตามแผนดังนี้

5.1 หน่วยสนับสนุน ภายใน/ภายนอก

5.2 จุดรวมพล

5.3 หน่วยอพยพ

5.4 ทีมพจญเพลิง

5.5 ทีมรักษาความปลอดภัย

5.6 หน่วยจราจร

5.7 หน่วยประชาสัมพันธ์/การตลาด

5.8 หน่วยช่าง/งานระบบ

ICONSIAM
THE ICON OF ETERNAL PROSPERITY

Special Operations Department

กำหนดการ

วัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สถานการณ์ เวลา 08.40 น. ศูนย์ Command Post แจ้งมีสัญญาณ Alarm Smoke ที่ชั้น 2 ห้องน้ำลานจอดรถ ทีม Fireman ทีม สปภ.เร่งรัด ตรวจสอบพบกลุ่มควันและแสงเพลิงที่ห้องดังกล่าว Fire Leader แจ้งกลับศูนย์ Command Post และทีม Fireman ทีม สปภ. ใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ถังดับเพลิงยังไม่สามารถระงับเหตุได้ ทีม Fireman ขอตัดกระแสไฟบริเวณโซนพื้นที่เกิดเหตุ, ขอใช้น้ำจากสาย Hose Reel และแจ้งทีมพจญเพลิงชุดใหญ่ จาก Icon Siam เตรียมอุปกรณ์รอสับสนุน ศูนย์ Command Post รับแจ้ง Duty อนุญาตให้ใช้น้ำระงับเหตุได้และช่างงานระบบได้ทำการตัดกระแสไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีม Fireman จึงใช้น้ำจากสาย Hose Reel เข้าระงับเหตุแต่ไม่เป็นผล Fire Leader แจ้งขอสนับสนุน ชุดพจญเพลิงชุดใหญ่ Icon Siam เข้าระงับเหตุ ชุดพจญเพลิงชุดใหญ่ถึงที่เกิดเหตุได้ต่อสายน้ำจากตู้ Fire Hose จำนวนสองหัวฉีดเข้าระงับเหตุ ไฟยังคงลุกลามจึงแจ้ง Duty ขอใช้แผนอพยพหนีไฟขั้นรุนแรง ไปที่จุดรวมพลที่ 2 จนสามารถ ควบคุมเพลิงไว้ได้ เพลิงสงบ Duty ได้รับแจ้งจากชุดค้นหาพบผู้บาดเจ็บมีแจ้งชุดปฐมพยาบาลทำการเคลื่อนย้ายนำส่งต่อ เพลิงสงบแจ้งยกเลิกสถานการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติ

เวลา	การปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติ
08.40 น.	เริ่มสถานการณ์ ศูนย์ Command Post รับแจ้งมีสัญญาณ Alarm Smoke ที่ห้องห้องน้ำชั้น 2 ลานจอดรถ	ศูนย์ Command Post/ งานระบบ
08.42 น.	ทีม Fireman ทีม สปภ.กลางคืน ตรวจสอบพบกลุ่มควันและแสงเพลิงที่ห้องน้ำ ลานจอดรถชั้น 2 Fire Leader แจ้งศูนย์ Command Postทราบ	ศูนย์ Command Post ทีม Fireman สปภ.
08.44 น.	ทีม Fireman ทีม สปภ.ใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ถังดับเพลิงยังไม่สามารถระงับเหตุได้	ศูนย์ Command Post ทีม Fireman สปภ.
08.46 น.	ทีม Fireman ขอตัดกระแสไฟบริเวณโซนพื้นที่เกิดเหตุ และขอใช้น้ำจากสาย Hose Reel พร้อมแจ้งทีมพจญเพลิงชุดใหญ่ จากICONSIAM ให้เตรียมอุปกรณ์รอสับสนุนเข้าระงับเหตุ ,สปภ.ปิดกั้นพื้นที่	ศูนย์ Command Post Duty ทีมFireman,สปภ. ช่างระบบวิศวะ
08.48 น.	ศูนย์ Command Post รับแจ้ง พอ.ดับเพลิง อนุญาตให้ใช้น้ำระงับเหตุได้ และช่างงานระบบได้ทำการตัดกระแสไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีม Fireman จึงใช้น้ำจากสาย Hose Reel เข้าระงับเหตุ	ศูนย์ Command Post พอ,ดับเพลิง ,Duty ทีมFireman

ขั้นตอนการปฏิบัติ

08.50 น.	น้ำจากสาย Hose Reel เข้าระงับเหตุแต่ไม่เป็นผล Fire Leader แจ้งขอสนับสนุน ชุดพจญเพลิงชุดใหญ่ ICON SIAM เข้าระงับเหตุ และแจ้งขอสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ (ส.ดพ.ปากคลองสาน)	ศูนย์ Command Post Duty ทีมดับเพลิง ICONSIAM
08.53 น.	ชุดพจญเพลิงชุดใหญ่ ICON SIAM ถึงที่เกิดเหตุได้ต่อสายน้ำจากตู้ Fire Hose จำนวนสองหัวฉีดเข้าระงับเหตุ ไฟยังคงลุกลาม จึงขอพว.ดับเพลิง ใช้แผนอพยพหนีไฟขั้นรุนแรง ไปที่จุดรวมพลที่ 2	ศูนย์ Command Post พว.ดับเพลิง,Duty ทีมดับเพลิง ICON วิศวะกสสม
08.54 น.	“ประกาศใช้แผนอพยพหนีไฟขั้นรุนแรง ไปที่จุดรวมพลที่ 2”	ศูนย์ Command Post ทีม EOT และทุกส่วนงาน
08.56 น.	ได้รับแจ้งจากชุดค้นหาพบผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย บริเวณชั้น 2 ทีมปฐมพยาบาลทำการเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งรพ.ใกล้เคียง	ศูนย์ Command Post ทีมปฐมพยาบาล ทีมรปภ.
09.00 น.	ทีมดับเพลิง ICONSIAM สามารถเข้าควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด “เพลิงสงบ”	ศูนย์ Command Post ทีมดับเพลิง ICON
09.05 น.	พว.ดับเพลิงแจ้งยกเลิกสถานการณ์	ศูนย์ Command Post พว.ดับเพลิง,Duty



ภาระหน้าที่การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ICS


หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	สังกัด-หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ภาระหน้าที่
FIRE EXECUTIVE		ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ	บริหารเหตุ
FIRE DIRECTOR		ผู้บริหารกลุ่มงานรปภ./จร.	ผู้อำนวยการ
ควบคุม EOT		ผจก.รปภ.ฝ่ายอาวุโส	อำนวยการทีม EOT
ควบคุมการฝึก		พช.ผจก.ส่วน ปรอ.	ดูแลภาพรวม
FIRECOMMANDER		ผจก.ส่วนปฏิบัติการพิเศษ	ควบคุมสั่งการ
ดำเนินการฝึก		หน.หน่วยปรอ.	ดำเนินการฝึก
สื่อสารประสานงานหลัก		ศูนย์ Command post	ประสานงานทุกทีม
พบเหตุ-แจ้งเหตุ		Fire Man	ตรวจสอบเหตุ-ระงับเหตุ
ทีมดับเพลิง		Fire Leader	ควบคุมทีมดับเพลิง
ทีมดับเพลิง	ขอ 2 นาย	สปภ.	ตรวจสอบเหตุ-ระงับเหตุ
ทีมดับเพลิง		Fire Fighter	ชุดพจญเพลิง ชุดชำระดับเหตุ

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	สังกัด-หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ภาระหน้าที่
ทีมปิดกั้นพื้นที่	สปก.MT	สปก.กลางคืน	ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า
ทีมกองอำนวยความสะดวก		สปก.	สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งต่างๆให้กับทีมอื่นๆ
จำลองเหตุการณ์		Fire Man	ไฟจำลอง,คว้น
เครื่องปั่นไฟ		Fire Man	เปิดแสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟ
พัดลมระบายคว้น		Fire Man	ใช้พัดลมระบายคว้น
ประกาศเสียงตามสาย		CR	ประกาศเสียงตามสาย
จัดเตรียมลงทะเบียน		HR/แอดมิน/ธุรการ	
ประสานงาน		TC / ฝ่ายอาคาร	
หัวหน้าทีม EOT		สปก.	หัวหน้าทีมอพยพ
EOT ชั้น 8		สปก.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 7		สปก.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 6		สปก.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 5		สปก.	ประจำประตูหนีไฟ

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	สังกัด-หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ภาระหน้าที่
EOT ชั้น 4		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 3		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 2		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 1		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น M		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น G		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น B1		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น B2		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
ชุดปฐมพยาบาล		ศูนย์การค้า	ปฐมพยาบาลผู้ป่วย
รถพยาบาล		ศูนย์การค้า	เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ประจำจุดรวมพล		รปภ.จราจร	จัดทำสิ่งดูแลการอพยพ
ดูแลภาพรวม		จป.วิชาชีพ	ภาพรวม

งานระบบไฟฟ้า		วิศวกรรม	ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ
งานระบบCC		วิศวกรรม	ควบคุมระบบALARM
งานระบบปรับอากาศ		วิศวกรรม	ควบคุมระบบ
วิศวกรรม		วิศวกรรม	ดูแลภาพรวมงานระบบ
สุขาภิบาลและดับเพลิง		วิศวกรรม	ระบบน้ำดับเพลิง
จัดการจราจร		สปก.จราจร	ควบคุมจุดรวมพล
จุดรวมพล			ใช้คอยจุดรวมพล
ควบคุมจุดรวมพล		ส่วนจราจร	บริหารจุดรวมพล
ประสานงานชุมชน		CSV	รับผู้นำชุมชน
บันทึกภาพ		การตลาด	ถ่ายภาพ

จุดสมมุติเหตุชั้น 2 ห้องน้ำลานจอดรถ

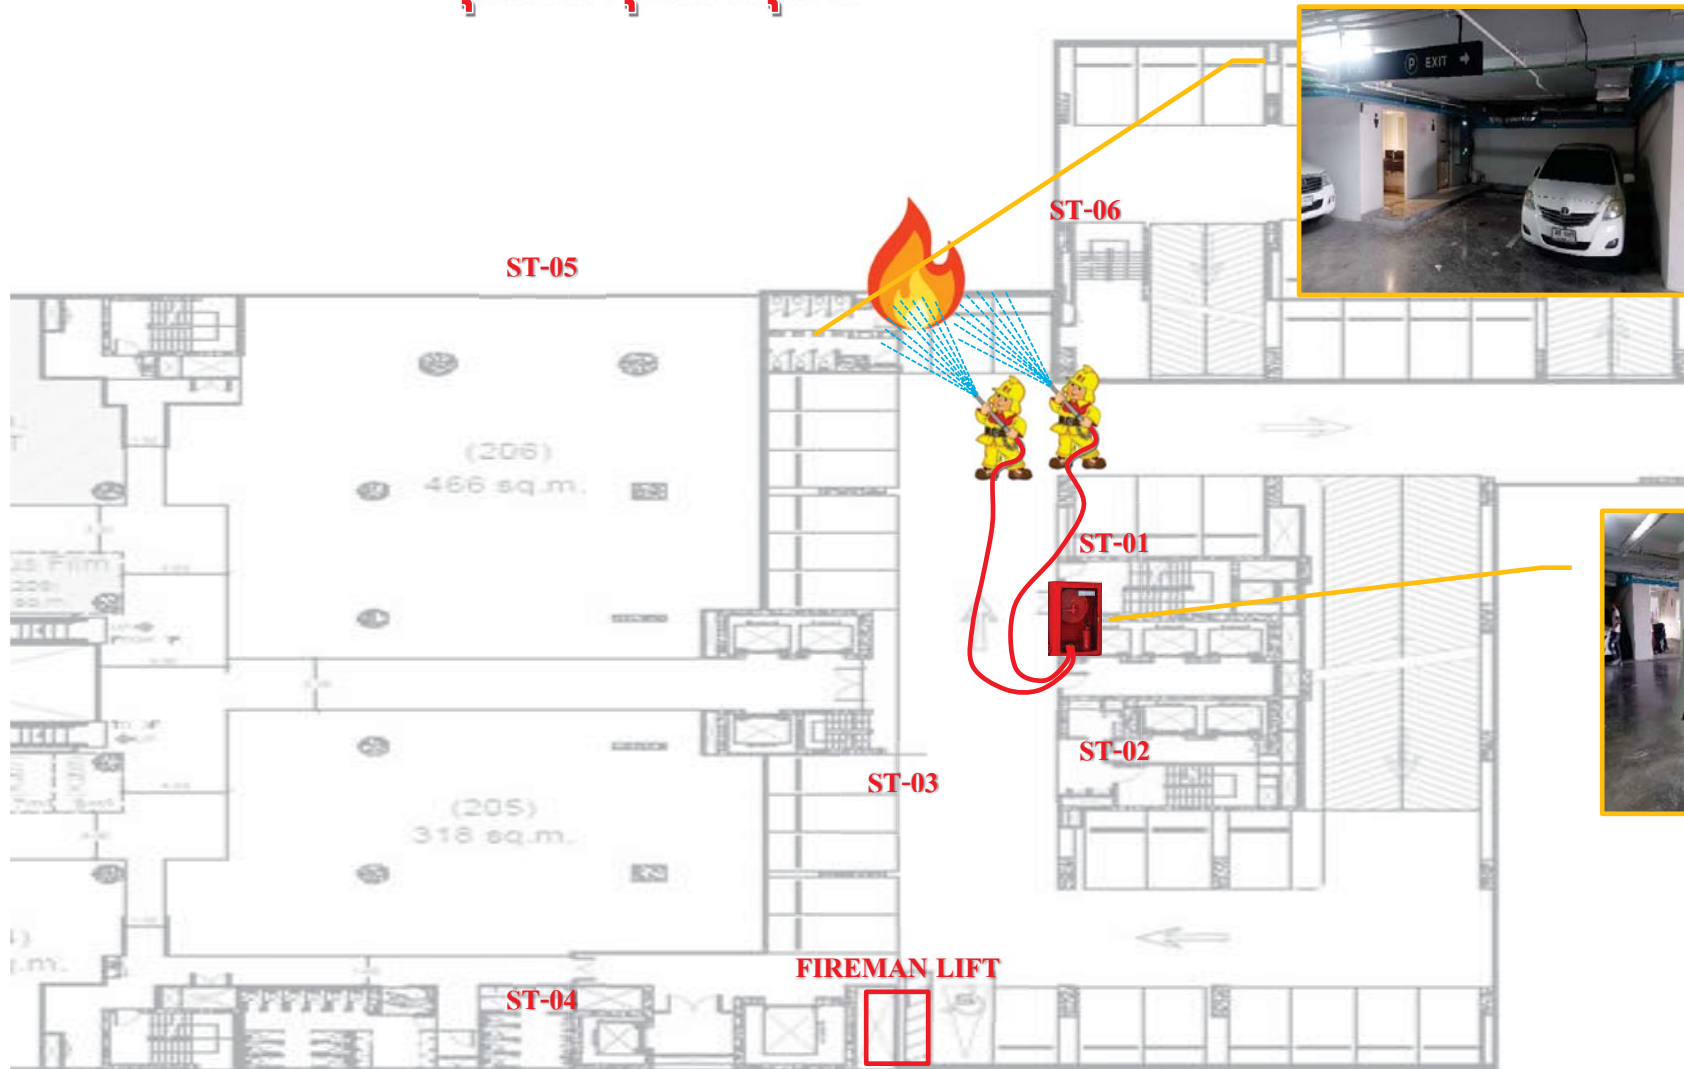

EMRT

(Emergency Management Response Team)

EOT

(Emergency Operation Team)

EMRT

- CEO
- ผู้บริหาร N-1
- ผู้บริหารสายงาน
- ผู้เช่ารายใหญ่ ไอซีเอส
- LOTUS'S PRIVE
- SIRIRAJ H SOLUTIONS
- โรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินน์บางกอกริเวอร์ไซด์



EOT

- พนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทุกนาย
 - ทีมดูแลเส้นทางการอพยพ
 - ทีมดูแลการอพยพ
 - ทีมดับเพลิง
 - ทีมจราจร
- ตัวแทนทุกหน่วยงานของไอซีเอส
 - ทีมประชาสัมพันธ์/การตลาด
 - ทีมวิศวกรรมระบบ
 - ทีมทรัพยากรบุคคล
 - ทีมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 - ทีมบัญชีและการเงิน
 - ทีมจัดซื้อและทรัพย์สิน
 - ทีมตรวจสอบภายใน
 - ทีมฝ่ายขาย
- ตัวแทนผู้เช่า

ภาระหน้าที่ของ EMRT (Emergency Management Respond Team)

1. รับนโยบายจาก Mission Commander (CEO/MD) (ซึ่งประมวลจากข้อมูลของ EMRT) เพื่อประสานงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติ รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบจากผู้เกี่ยวข้องในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีผลกระทบ/ ผลเสียต่อธุรกิจ และภาพลักษณ์น้อยที่สุด
2. ร่วมประชุมวางแผน/ กำหนดแนวทางแก้ไขร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. รับผิดชอบความปลอดภัยของพนักงานในสังกัด ให้เกิดความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติให้มากที่สุด
4. รายงาน/ ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ พนักงาน ต่อ EOT



ภาระหน้าที่ของ EOT (Emergency Operations Team)

1. เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของหน่วยงาน/ Area ที่รับผิดชอบ
 - ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ระเบียบปฏิบัติ และนโยบายต่างๆ ให้พนักงานในสังกัด ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานเข้าใหม่ รับทราบและตระหนักรู้
 - ดำรงและตรวจสอบเส้นทางหนีไฟภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อพบปัญหา แจ้งให้ศูนย์ Command Post ทราบ
2. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องมีการอพยพ
 - เป็น Contact Person รับข่าวสารจาก EMRT/ Command Post
 - กระจายข่าวสารให้พนักงานในสังกัดทราบ
 - ตรวจสอบสถานภาพของพนักงานในสังกัด และรายงานสถานะความปลอดภัยของพนักงานในสังกัดต่อ EMRT/ Command Post
 - เป็นผู้แนะนำเส้นทางอพยพ/ ตรวจสอบพื้นที่ที่ครั้งสุดท้ายก่อนออกจากพื้นที่ ว่ามีผู้ตกค้าง/ บาดเจ็บ/ ทรมานสูญหาย และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา/ EMRT
3. อัปเดตรายชื่อ EOT ในหน่วยงาน/ ทบทวนบทบาทหน้าที่จนมั่นใจว่า EOT ทุกคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้
4. อื่นๆ ตามที่ EMRT สั่งการ



ป้ายบอกทางหนีไฟ/ทางออกฉุกเฉิน FIRE EXIT/ EMERGENCY EXIT



ทางหนีไฟในพื้นที่มีทั้งหมด 6 ประตู

ICONSIAM
THE ICON OF ETERNAL PROSPERITY

Special Operations Department


แผนผังเส้นทางหนีไฟ

FIRE EXIT ROUTING




B2

FIRE EXIT ICS

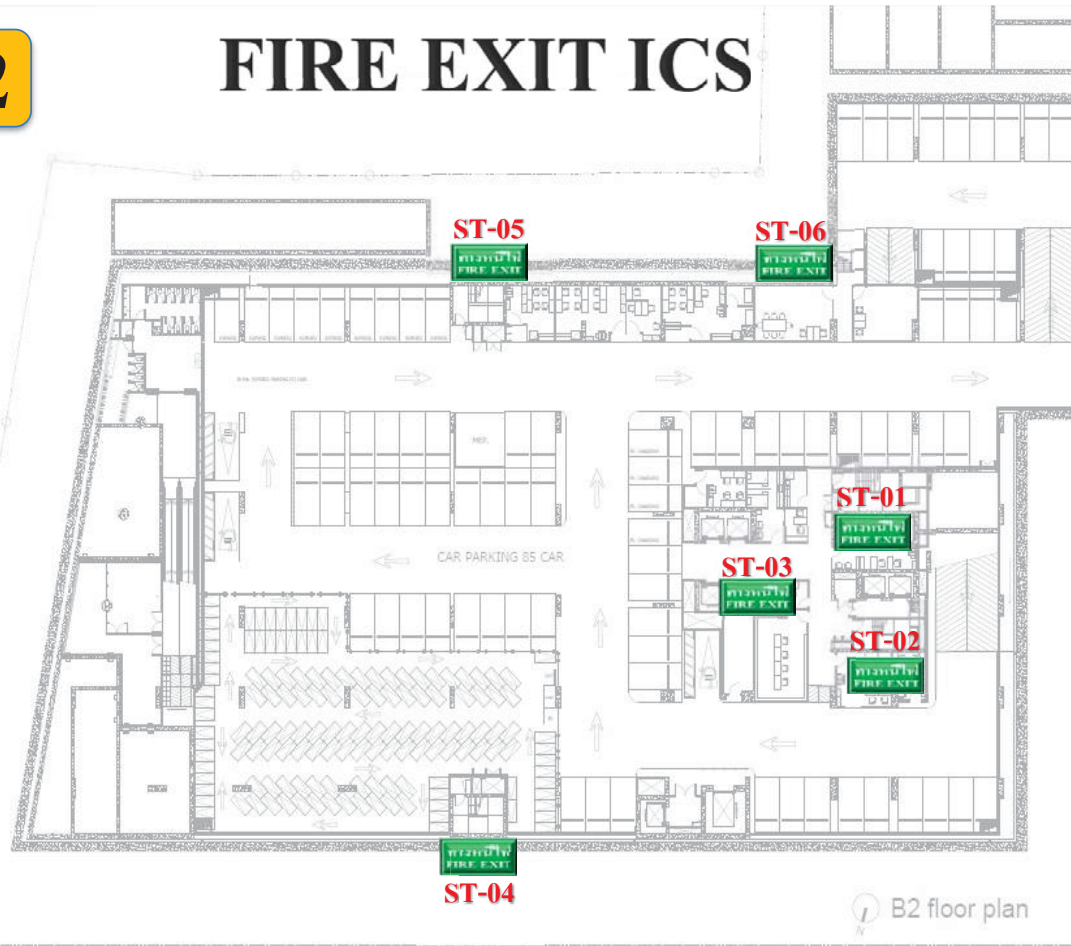


B1

FIRE EXIT ICS

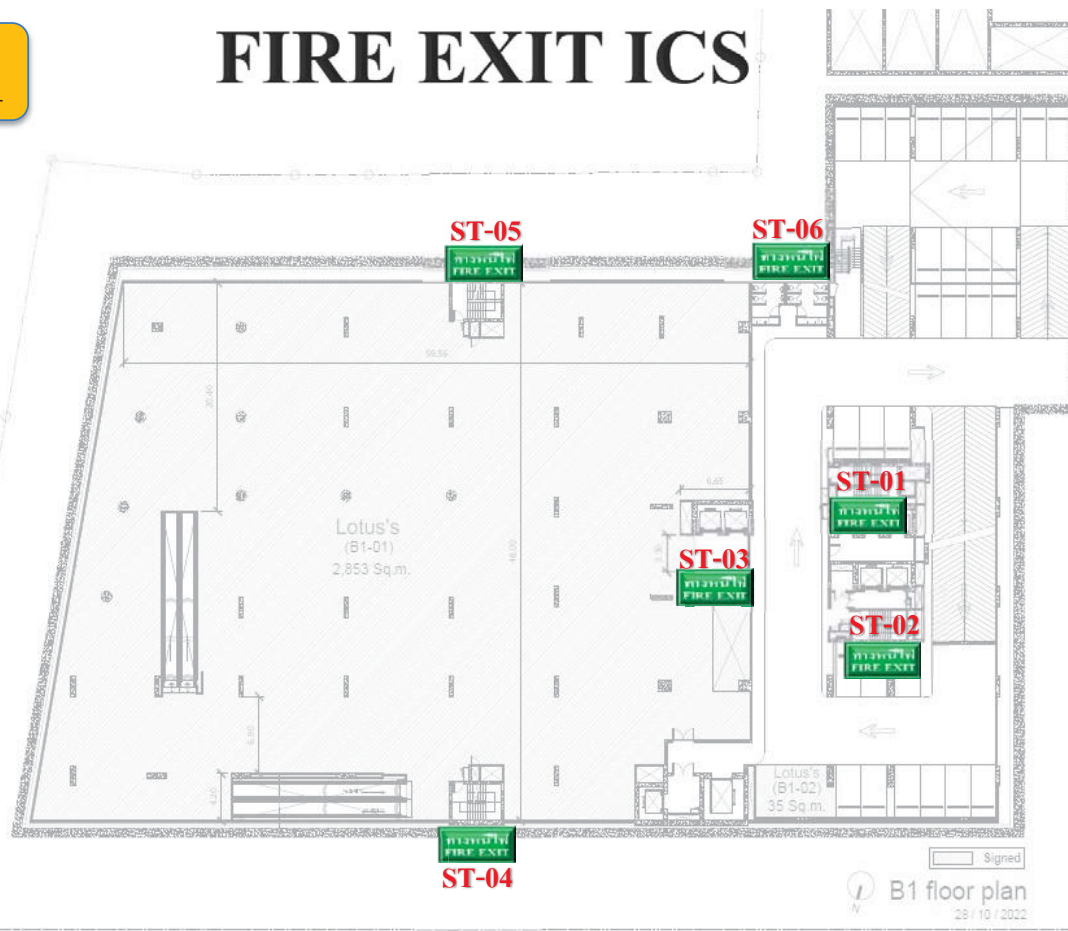


M

FIRE EXIT ICS

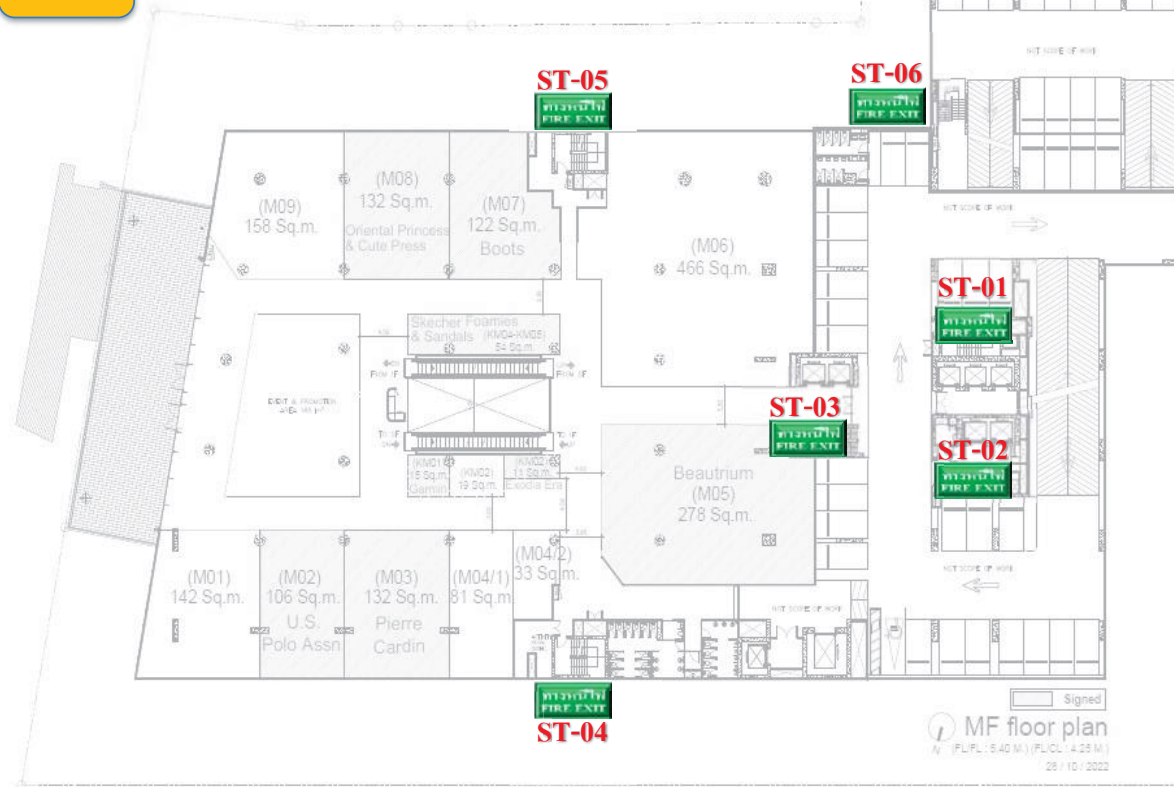


1

FIRE EXIT ICS

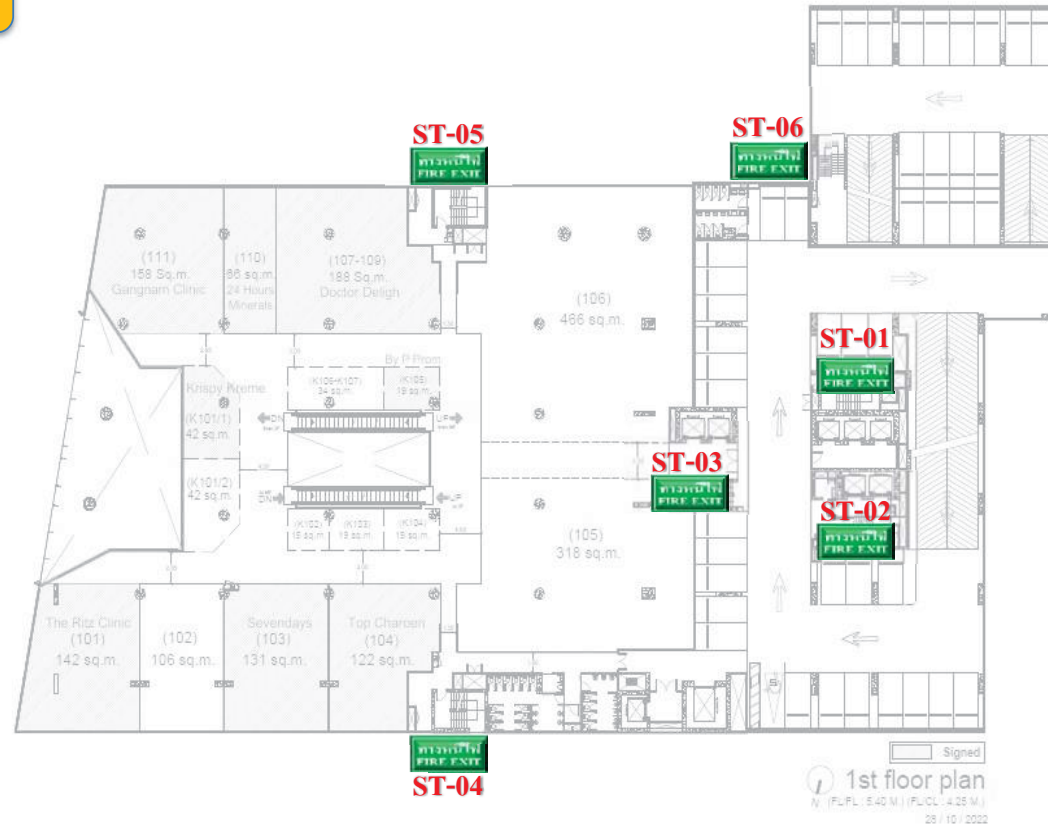


2

FIRE EXIT ICS

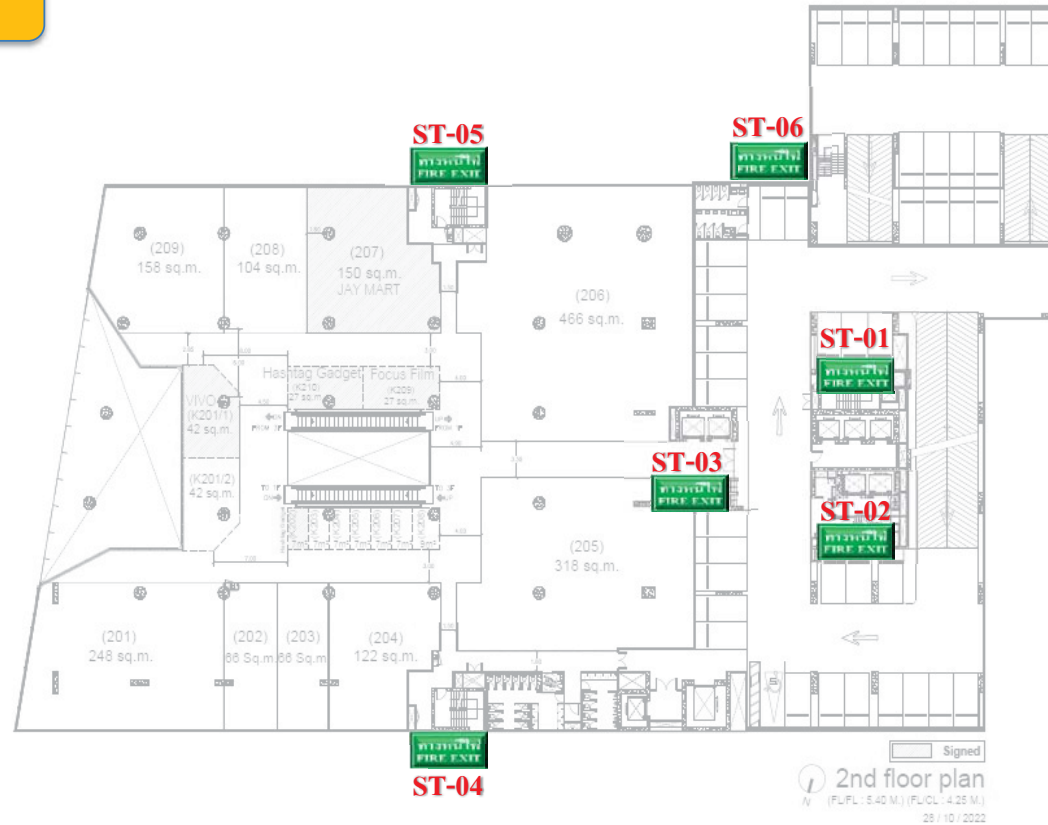


3

FIRE EXIT ICS

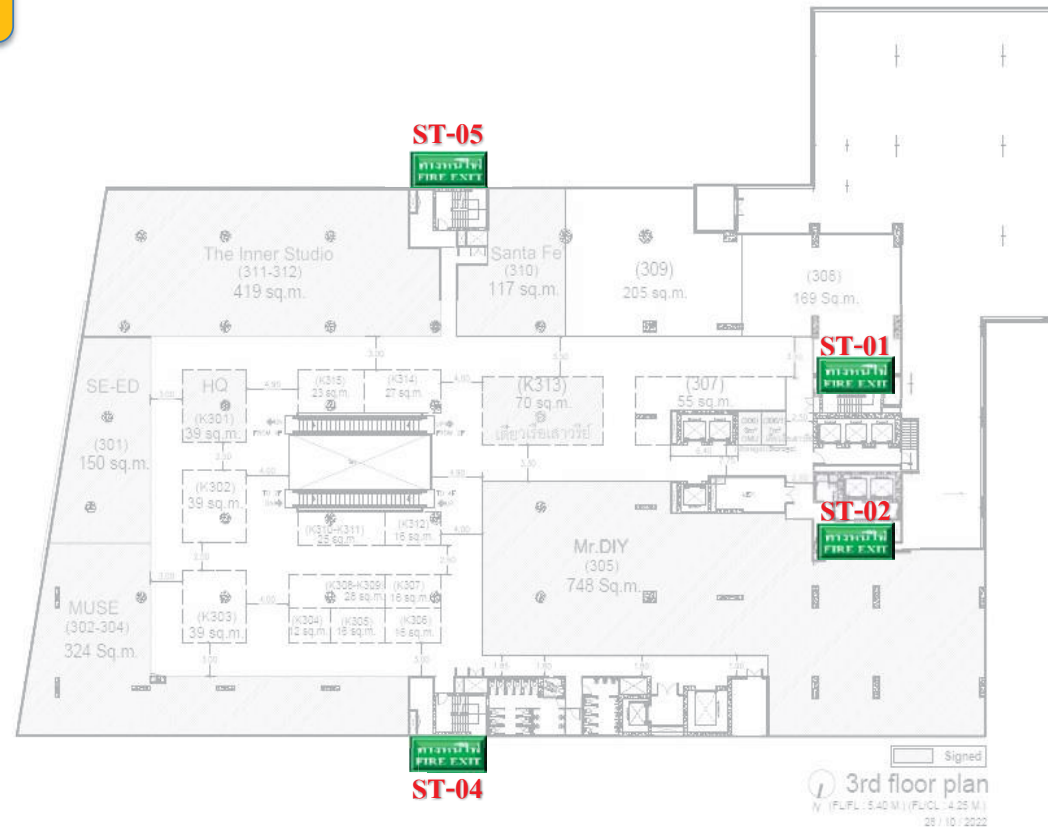


4

FIRE EXIT ICS

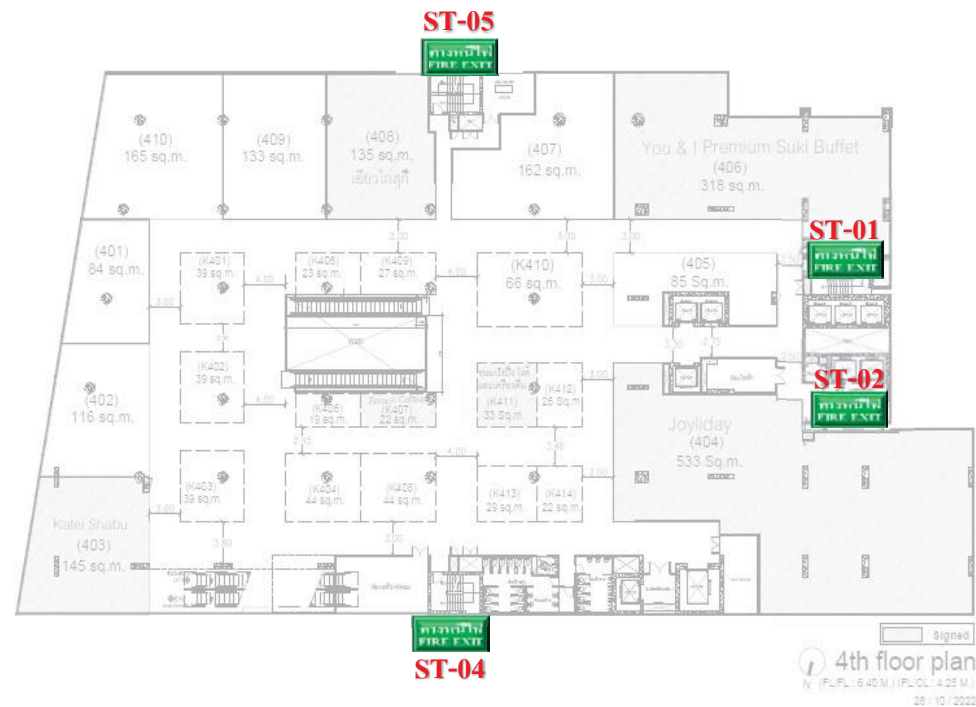


5

FIRE EXIT ICS

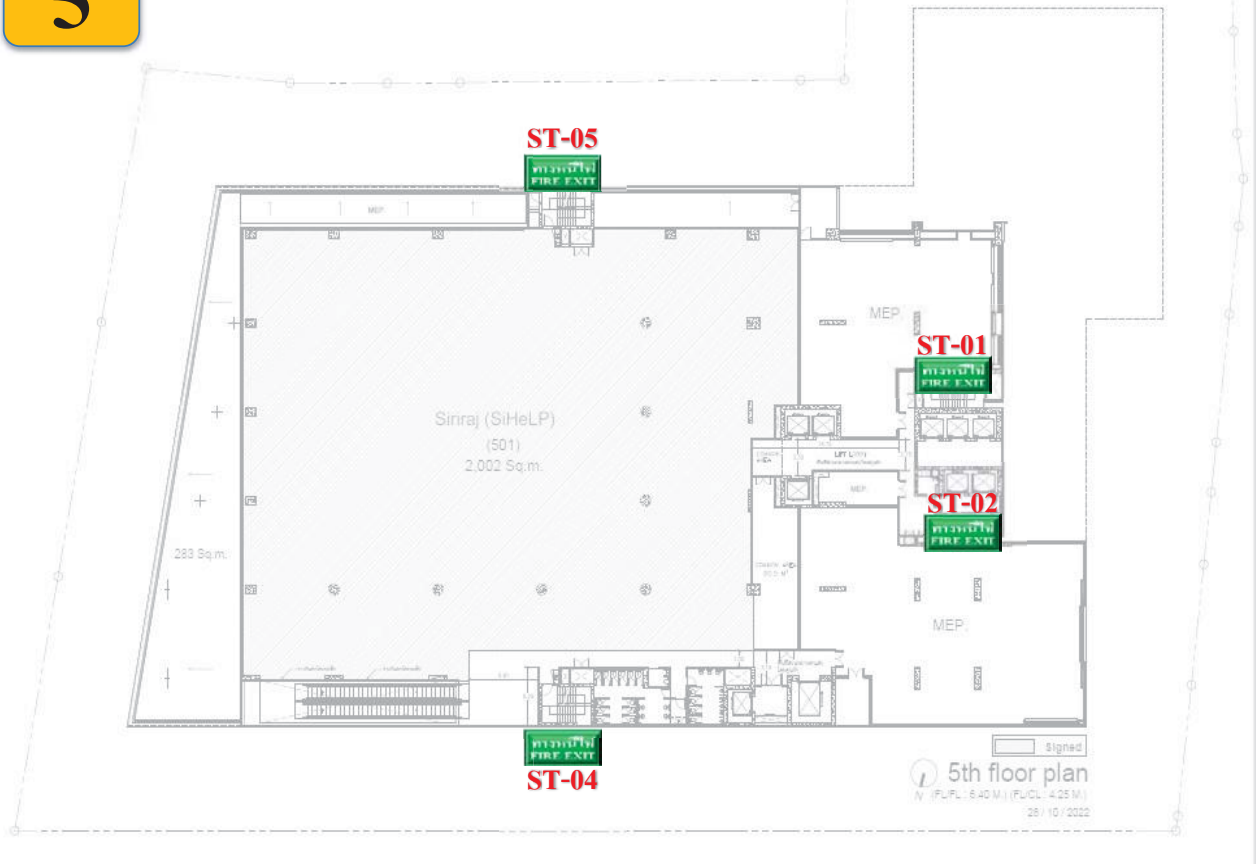


5M

FIRE EXIT ICS

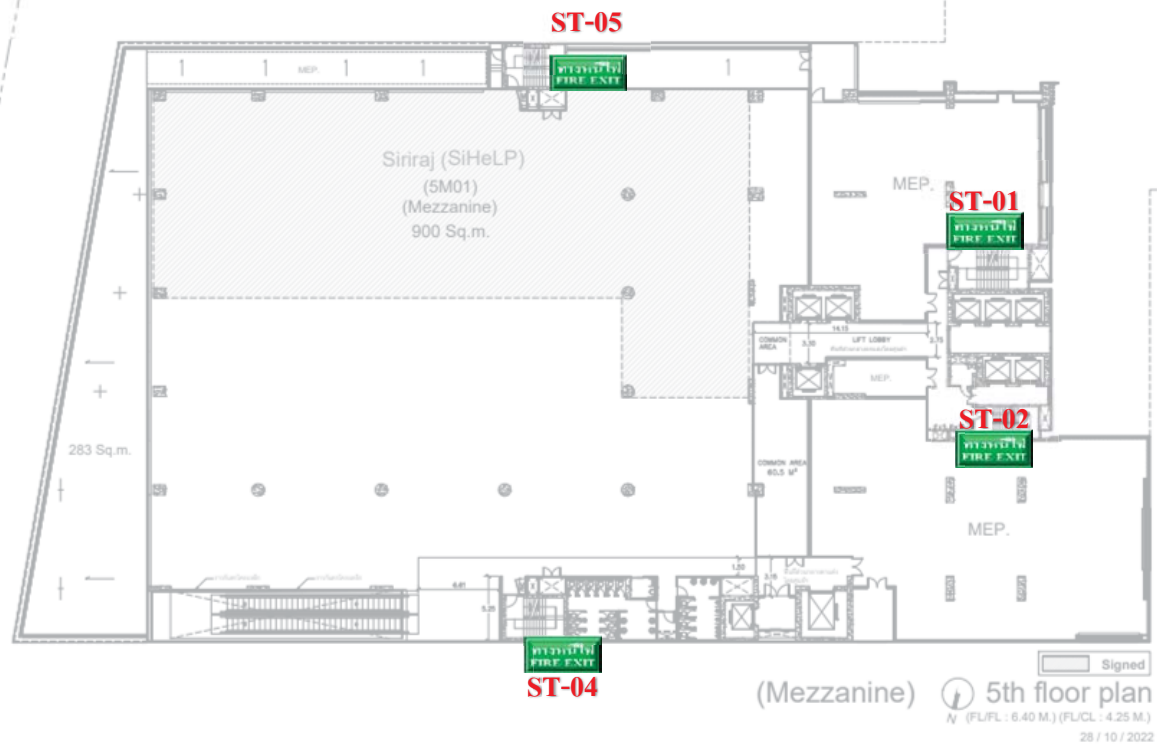


5R

FIRE EXIT ICS

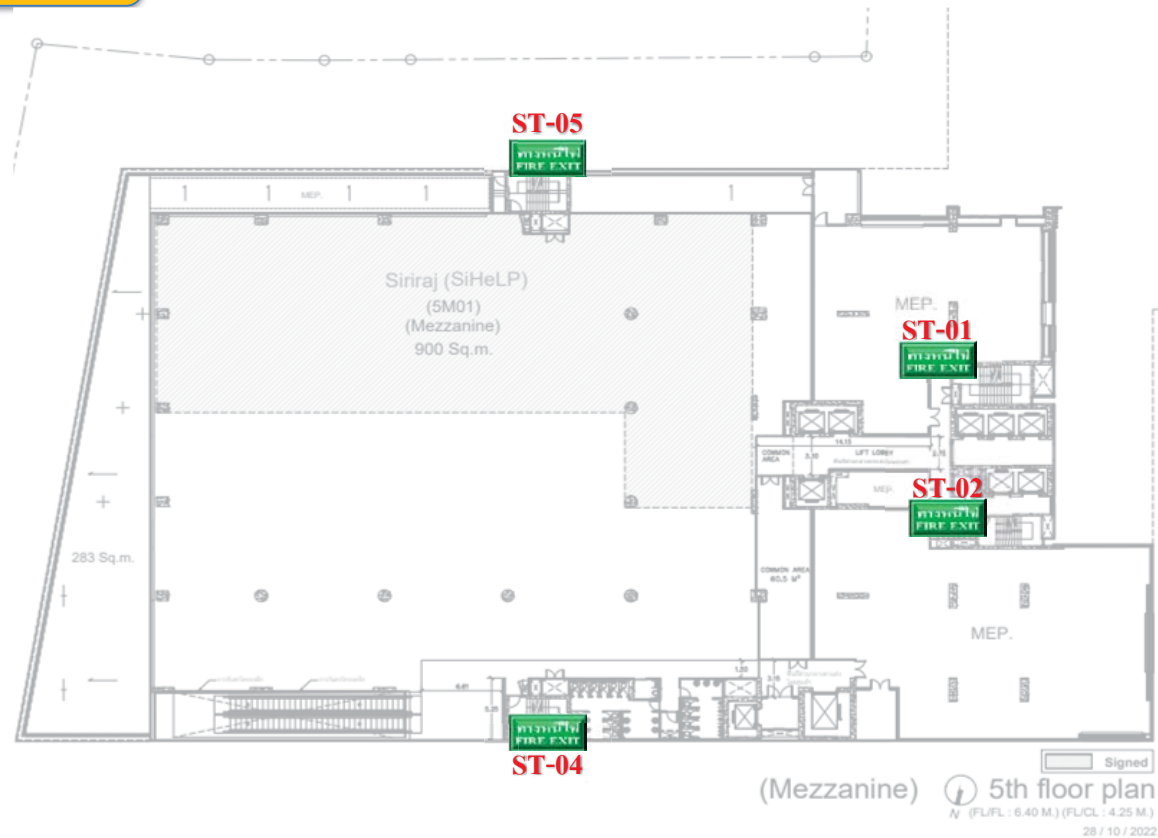


6

FIRE EXIT ICS

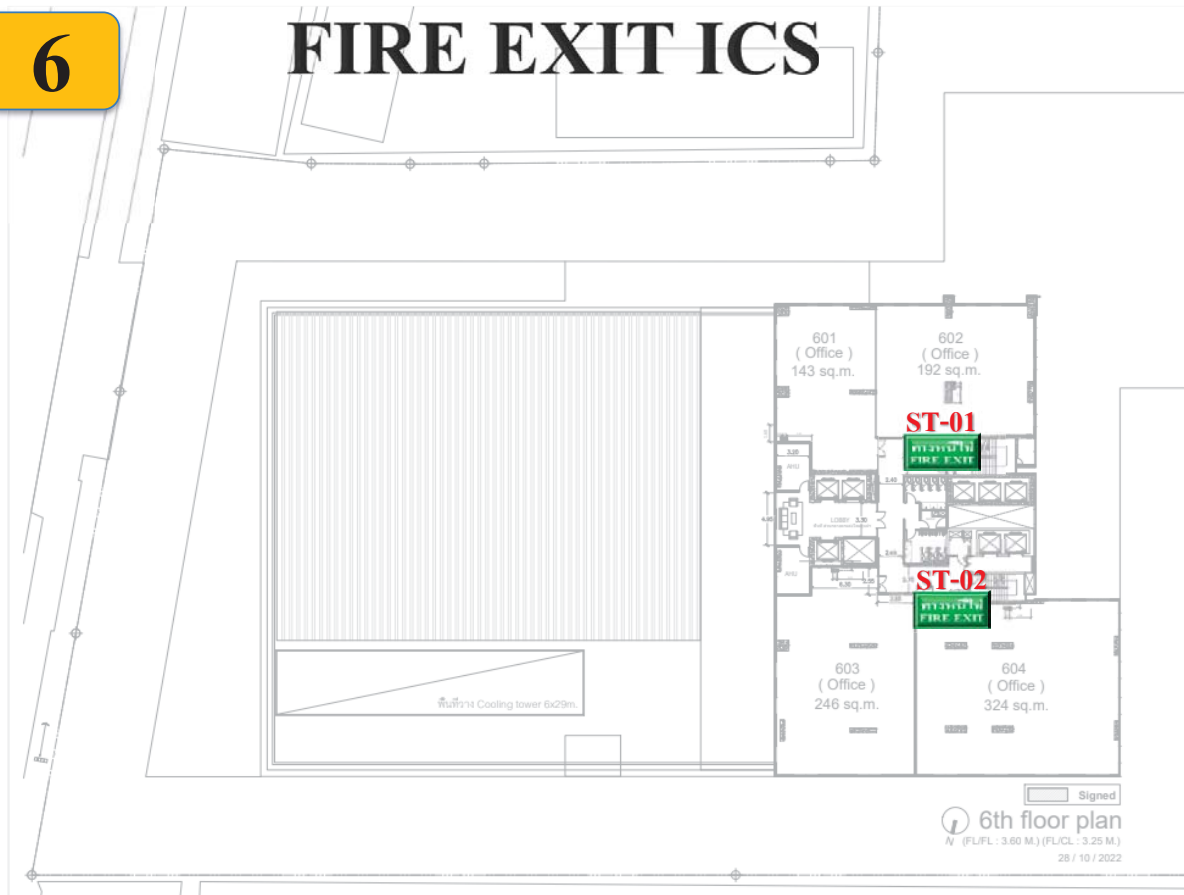


7-8

FIRE EXIT ICS

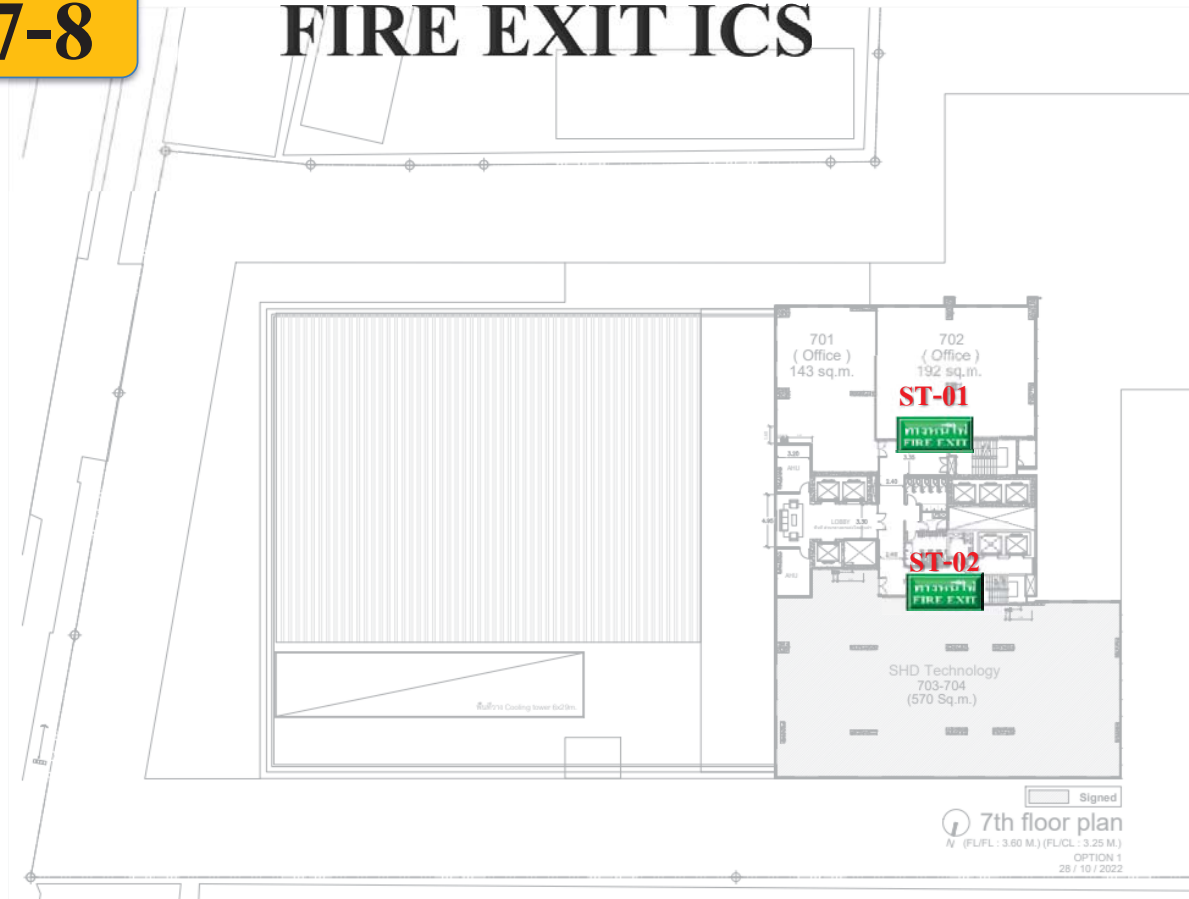

9-30


FIRE EXIT ICS

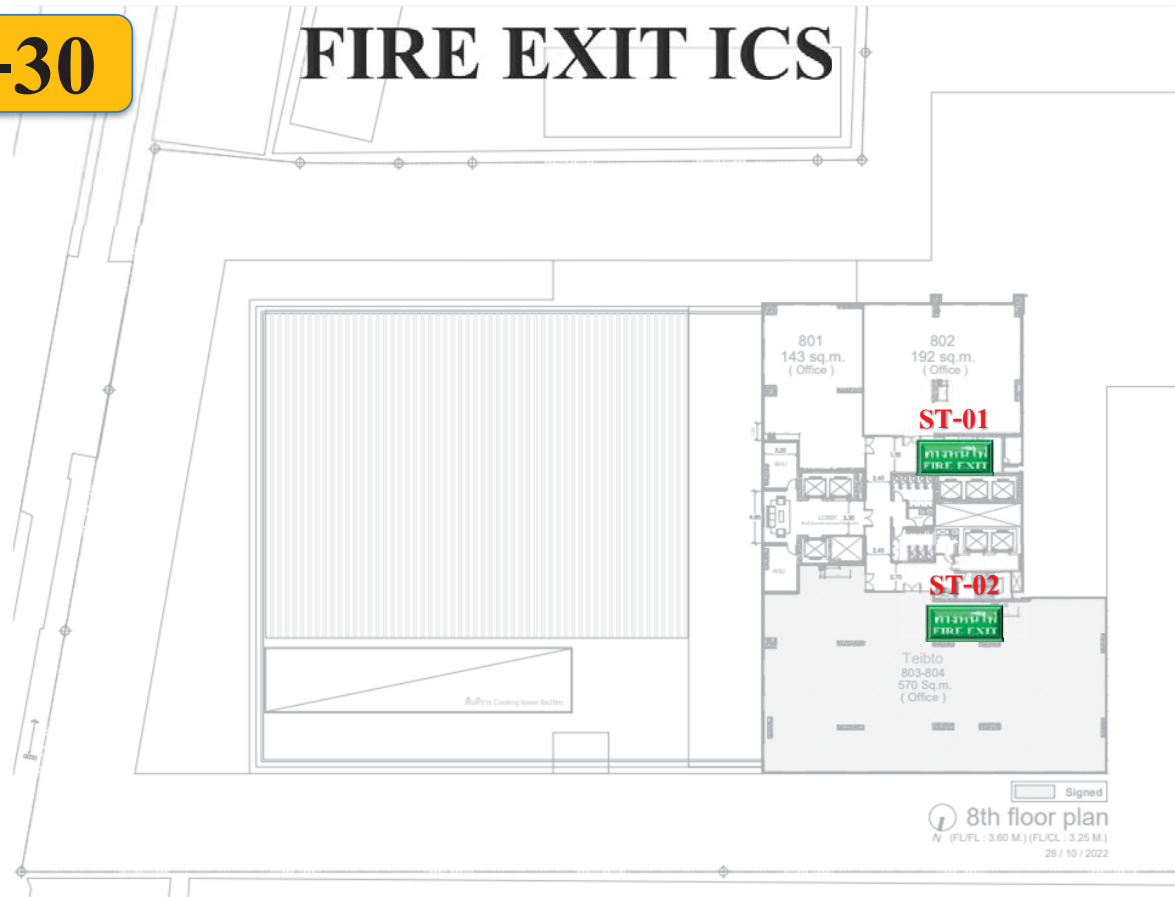

จุดรวมพล จุดที่ 2



จุดรวมพลที่ 2

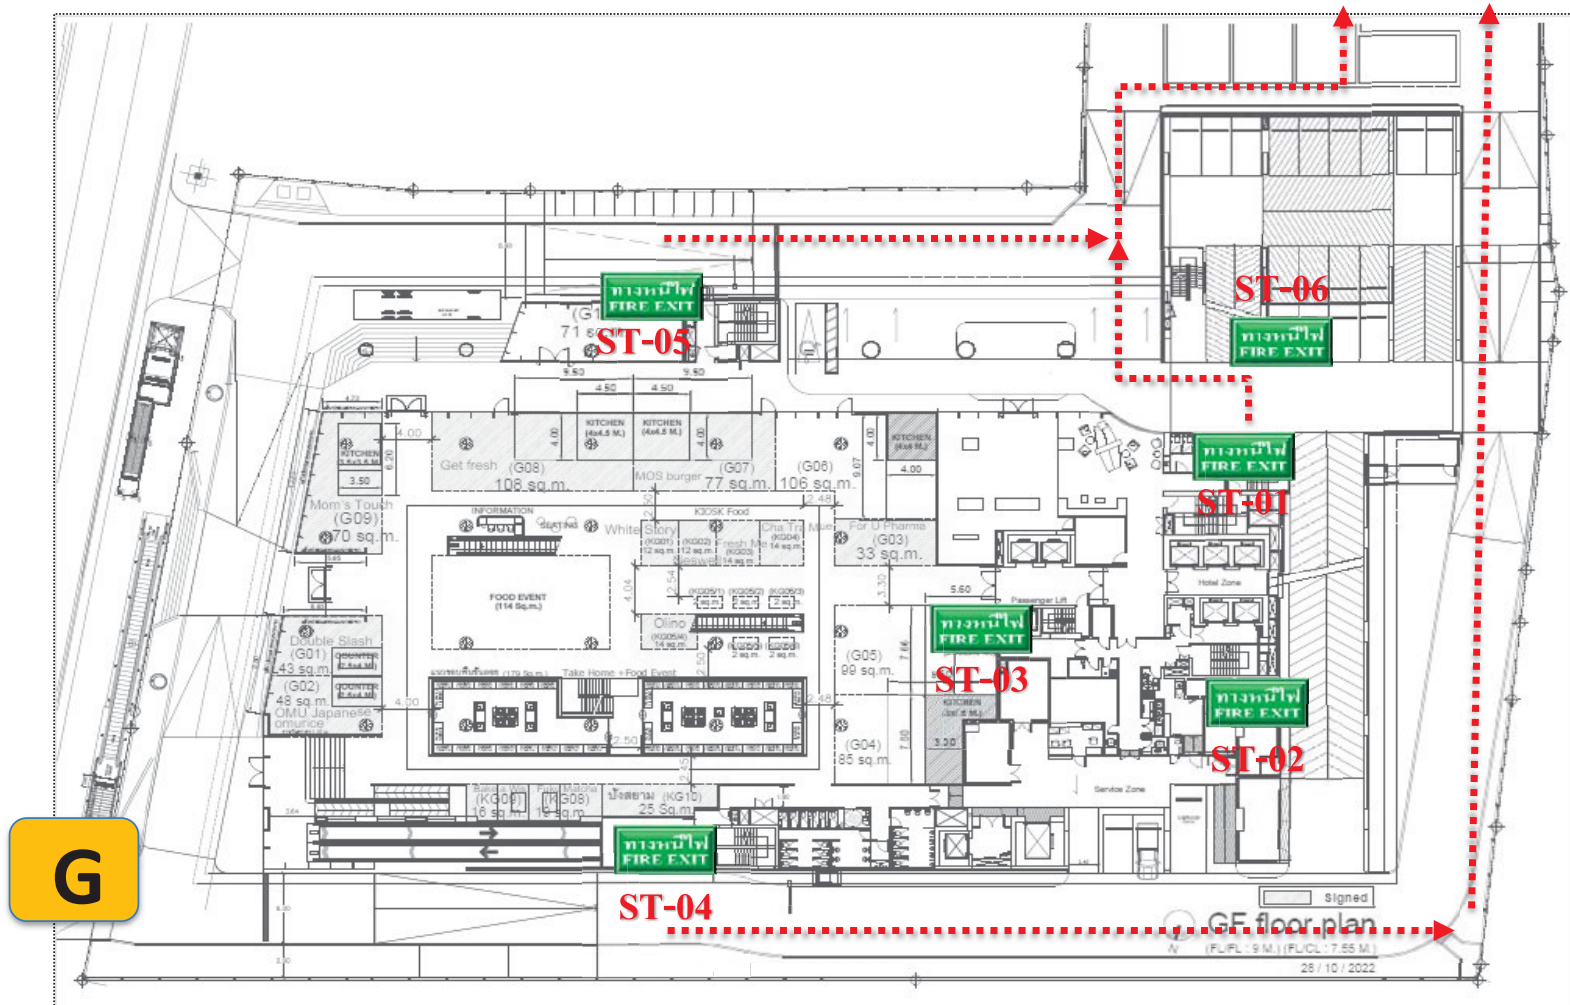

จุดติดป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด



จุดรวมพลที่ 2


จุดที่ 1

จุดที่ 2

ICS
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง
ในสถานประกอบการ
บริษัท ไอซีเอส จำกัด
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 10.00 น.
FIRE DRILL AND EVACUATION PRACTICE ON JUL 12, 2024

จุดที่ 3

G

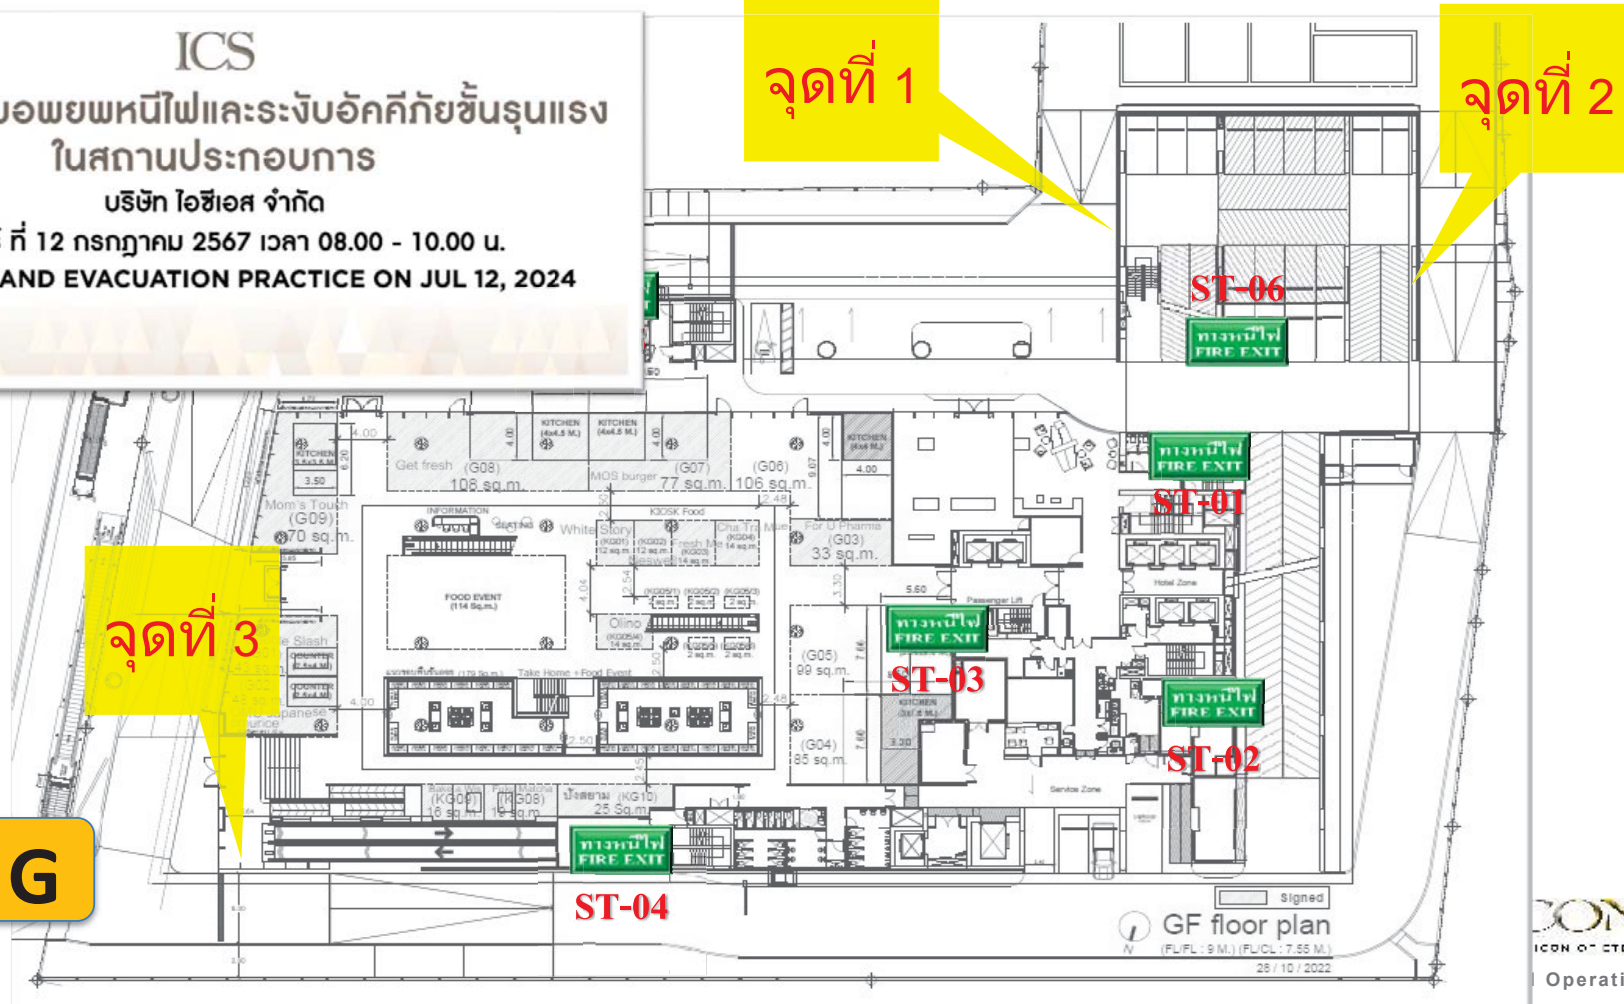

ICS


**การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง
ในสถานประกอบการ**

บริษัท ไอซีเอส จำกัด

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 10.00 น.

FIRE DRILL AND EVACUATION PRACTICE ON JUL 12, 2024

จุดรวมพล

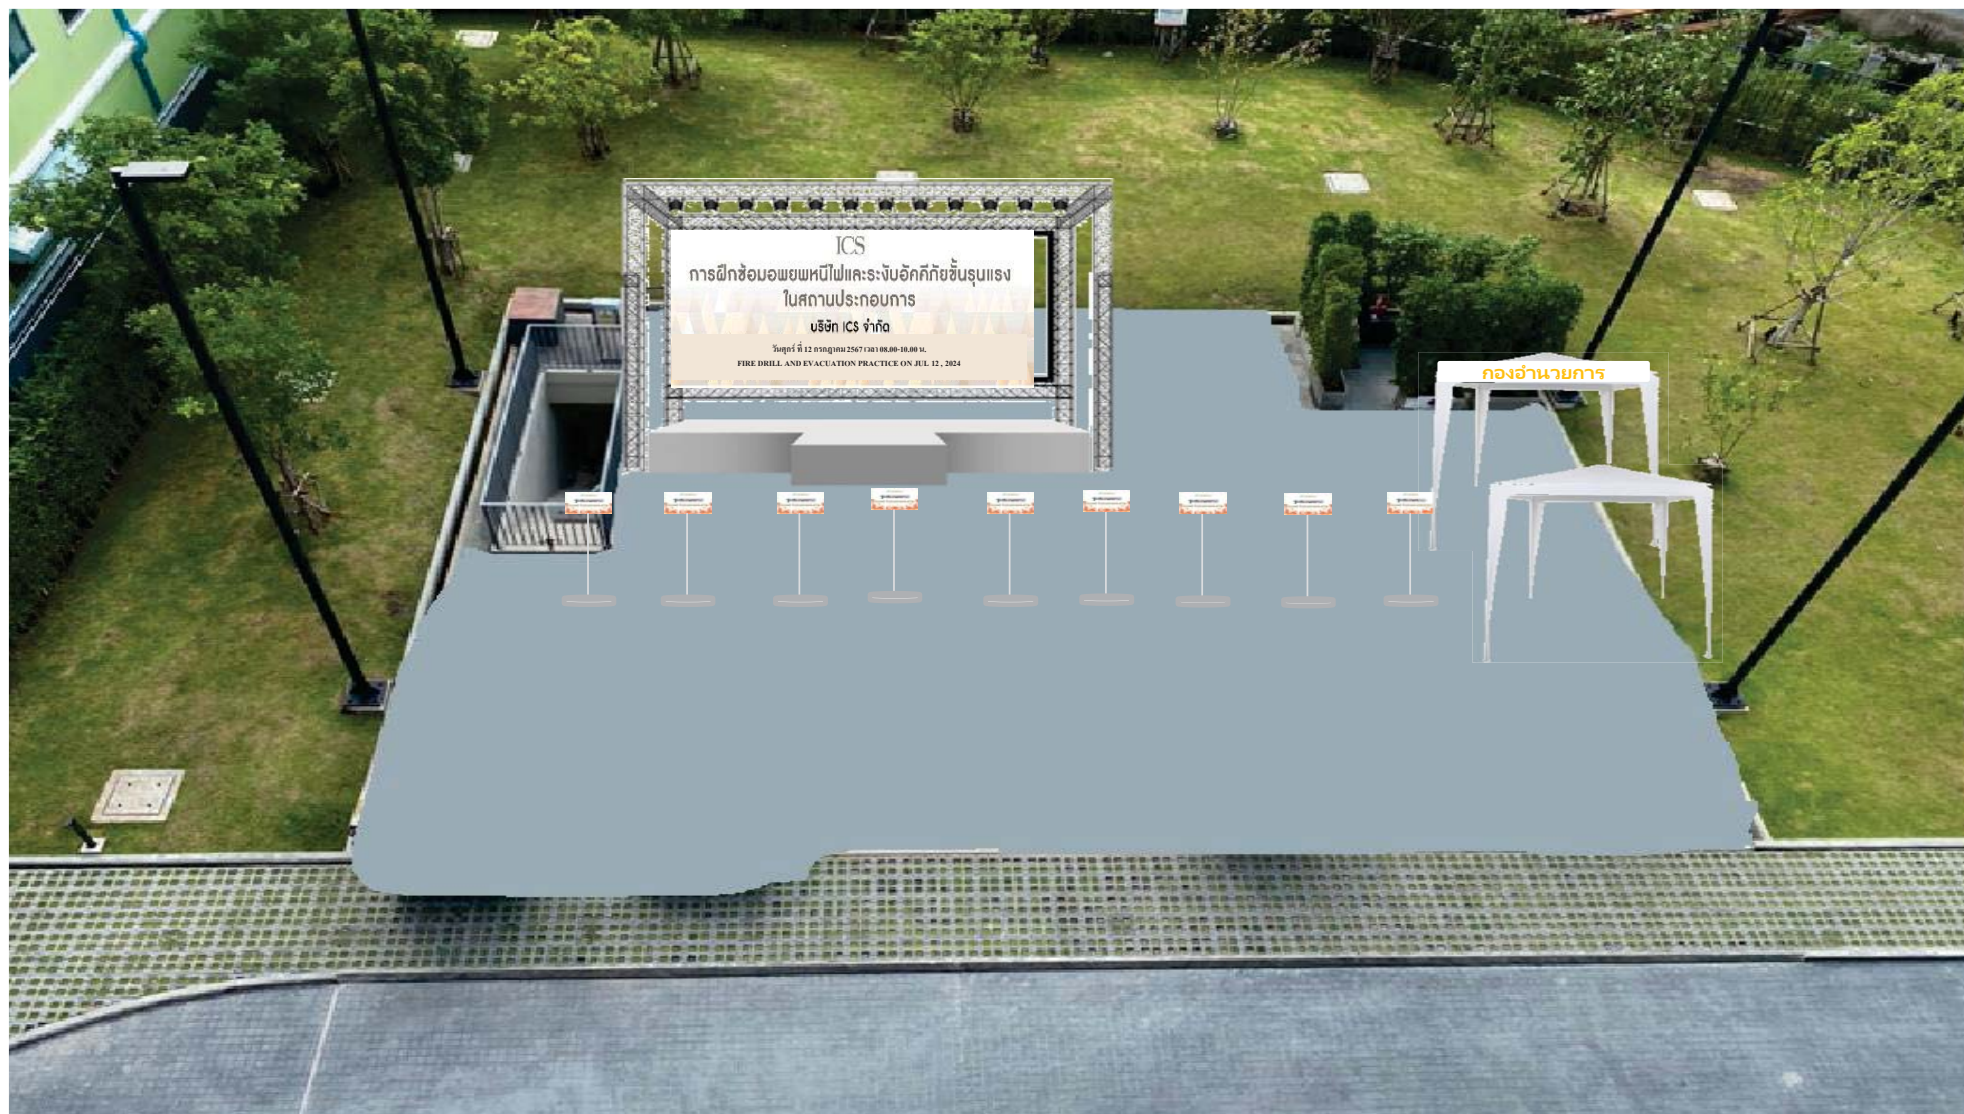

รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมสังเกตการณ์

1. ประธานชุมชนหลังตลาดศิริรินทร์
- 2..สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน (2 ฉบับ)
3. สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จพระยา
4. ฝ่ายตรวจสอบอาคาร (บริษัท ก๊าซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
5. ผู้บริหาร LOTUS'S PRIVE
6. ผู้บริหารโรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินน์บางกอกริเวอร์ไซด์
7. ผู้บริหาร SIRIRAJ H SOLUTIONS



THANK YOU

**6.19 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยระบุวิธีอพยพผู้อาศัยในอาคาร
ได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง**

ICS



แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน : การอพยพผู้ใช้งานอาคารได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
“กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยภายในอาคาร ICS (โครงการ RTWO)”

ICS

ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ
ครั้งที่ 1 / 2567
ศูนย์การค้า ICS
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567

กำหนดการ

- เวลา 08.00 น. : พนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ เข้าประจำแต่ละชั้น
เวลา 08.35 น. : เริ่มฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ICS 2567
เวลา 08.53 น. : ประกาศใช้แผนอพยพ สัญญาณเตือนภัยดัง
เวลา 09.10 น. : พนักงานอพยพออกจากพื้นที่ไป ณ จุดรวมพลจุดที่ 2
ลานจอดรถแก้ว
เวลา 09.15 น. : ผู้อำนวยการ การฝึกซ้อมแผนฯ กล่าวสรุปรายงานการฝึกซ้อม
เวลา 09.20 น. : กล่าวปิดการฝึกซ้อม และถ่ายภาพร่วมกัน

“ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง”



สอบถามเพิ่มเติม
พช.พชก.ส่วนป้องกันและระงับอัคคีภัย TIS Firefighting Team

ICONSIAM
THE ICON OF ETERNAL PROSPERITY

Special Operations Department

กำหนดการ

การฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ไอซีเอส

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567

ศูนย์การค้า ไอ ซี เอส เลขที่ 168 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

- เวลา 08.30 น. - พนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ เข้าประจำแต่ละชั้น
- เวลา 08.35 น. - เริ่มฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ICS ครั้งที่ 1/2567
- เวลา 08.40 น. - ได้รับแจ้งศูนย์ Command Post มีสัญญาณ Alarm Smoke ที่ห้องน้ำชั้น 2 ลานจอดรถ ทีม Fireman ทีม ,สปก.ศูนย์การค้า ตรวจสอบพบกลุ่มควันที่ห้องน้ำ ใช้ถังดับเพลิง
- เวลา 08.50 น. - ทีมพจญเพลิงเข้าระงับเหตุ
- เวลา 08.53 น. - **ประกาศใช้แผนอพยพ สัญญาณเตือนภัยดัง**
- เวลา 09.10 น. - อพยพออกจากพื้นที่ ณ จุดรวมพลจุดที่ 2 เช็คนัดจำนวนคน
- เวลา 09.15 น. - ผู้อำนวยการการฝึกซ้อมแผนฯ กล่าวสรุปรายงานการฝึกซ้อม
- เวลา 09.20 น. - กล่าวปิดการฝึกซ้อม และถ่ายภาพร่วมกัน

ฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระดับเหตุอัคคีภัย

หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย พ.ศ. 2555 **ข้อ 29** ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ในหมวด 2

ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ

เนื่องด้วยศูนย์การค้า ICS เป็นอาคารที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในฐานะเป็นศูนย์การค้าอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ จึงมีความสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเป็นศูนย์การค้าอันดับหนึ่ง และเกิดความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการอื่นๆ

ดังนั้นกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจร สายงานปฏิบัติการ จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระดับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการขึ้นภายในอาคาร ไอ ซี เอส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

กำหนดการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2567

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
- 2) เพื่อสร้างความมั่นใจและไว้วางใจกับหน่วยงานราชการ
- 3) สร้างความมั่นใจและไว้วางใจให้กับพนักงานทุกคนและผู้ใช้บริการ
- 4) เพื่อซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ของอาคารร่วมกัน
- 5) เพื่อซักซ้อมแผนอพยพลูกค้าและพนักงาน
- 6) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการ

กำหนดการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรง ในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2567

วิธีการดำเนินการ

1. ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ทุกคน
2. พนักงานทุกคนเข้าประจำพื้นที่ที่ปฏิบัติงานทุกวัน
3. เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะช่วยกันนำพาลูกค้าและผู้ใช้บริการไปสู่อันดไนไฟ และนำพาออกจากอาคารเข้าสู่จุดรวมพล
4. พนักงานที่ทำหน้าที่เป็นทีมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน (EOT) จะทำหน้าที่ตามแผนที่ได้กำหนดไว้
5. จัดแบ่งทีมทำหน้าที่ฝึกซ้อมฯ ตามแผนดังนี้

5.1 หน่วยสนับสนุน ภายใน/ภายนอก

5.2 จุดรวมพล

5.3 หน่วยอพยพ

5.4 ทีมพจญเพลิง

5.5 ทีมรักษาความปลอดภัย

5.6 หน่วยจราจร

5.7 หน่วยประชาสัมพันธ์/การตลาด

5.8 หน่วยช่าง/งานระบบ

ICONSIAM
THE ICON OF ETERNAL PROSPERITY

Special Operations Department

กำหนดการ

วัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สถานการณ์ เวลา 08.40 น. ศูนย์ Command Post แจ้งมีสัญญาณ Alarm Smoke ที่ชั้น 2 ห้องน้ำลานจอดรถ ทีม Fireman ทีม สปภ.เร่งรัด ตรวจสอบพบกลุ่มควันและแสงเพลิงที่ห้องดังกล่าว Fire Leader แจ้งกลับศูนย์ Command Post และทีม Fireman ทีม สปภ. ใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ถังดับเพลิงยังไม่สามารถระงับเหตุได้ ทีม Fireman ขอตัดกระแสไฟบริเวณโซนพื้นที่เกิดเหตุ, ขอใช้น้ำจากสาย Hose Reel และแจ้งทีมพจญเพลิงชุดใหญ่ จาก Icon Siam เตรียมอุปกรณ์รอสับสนุน ศูนย์ Command Post รับแจ้ง Duty อนุญาตให้ใช้น้ำระงับเหตุได้และช่างงานระบบได้ทำการตัดกระแสไฟเป็นที่เรียบร้อย ทีม Fireman จึงใช้น้ำจากสาย Hose Reel เข้าระงับเหตุแต่ไม่เป็นผล Fire Leader แจ้งขอสนับสนุน ชุดพจญเพลิงชุดใหญ่ Icon Siam เข้าระงับเหตุ ชุดพจญเพลิงชุดใหญ่ถึงที่เกิดเหตุได้ต่อสายน้ำจากตู้ Fire Hose จำนวนสองหัวฉีดเข้าระงับเหตุ ไฟยังคงลุกลามจึงแจ้ง Duty ขอใช้แผนอพยพหนีไฟขั้นรุนแรง ไปที่จุดรวมพลที่ 2 จนสามารถ ควบคุมเพลิงไว้ได้ เพลิงสงบ Duty ได้รับแจ้งจากชุดค้นหาพบผู้บาดเจ็บมีแจ้งชุดปฐมพยาบาลทำการเคลื่อนย้ายนำส่งต่อ เพลิงสงบแจ้งยกเลิกสถานการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติ

เวลา	การปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติ
08.40 น.	เริ่มสถานการณ์ ศูนย์ Command Post รับแจ้งมีสัญญาณ Alarm Smoke ที่ห้องห้องน้ำชั้น 2 ลานจอดรถ	ศูนย์ Command Post/ งานระบบ
08.42 น.	ทีม Fireman ทีม สปภ.กลางคืน ตรวจสอบพบกลุ่มควันและแสงเพลิงที่ห้องน้ำ ลานจอดรถชั้น 2 Fire Leader แจ้งศูนย์ Command Postทราบ	ศูนย์ Command Post ทีม Fireman สปภ.
08.44 น.	ทีม Fireman ทีม สปภ.ใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ถังดับเพลิงยังไม่สามารถระงับเหตุได้	ศูนย์ Command Post ทีม Fireman สปภ.
08.46 น.	ทีม Fireman ขอตัดกระแสไฟบริเวณโซนพื้นที่เกิดเหตุ และขอใช้น้ำจากสาย Hose Reel พร้อมแจ้งทีมพจญเพลิงชุดใหญ่ จากICONSIAM ให้เตรียมอุปกรณ์รอสับสนุนเข้าระงับเหตุ ,สปภ.ปิดกั้นพื้นที่	ศูนย์ Command Post Duty ทีมFireman,สปภ. ช่างระบบวิศวะ
08.48 น.	ศูนย์ Command Post รับแจ้ง พอ.ดับเพลิง อนุญาตให้ใช้น้ำระงับเหตุได้ และช่างงานระบบได้ทำการตัดกระแสไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีม Fireman จึงใช้น้ำจากสาย Hose Reel เข้าระงับเหตุ	ศูนย์ Command Post พอ,ดับเพลิง ,Duty ทีมFireman

ขั้นตอนการปฏิบัติ

08.50 น.	น้ำจากสาย Hose Reel เข้าระงับเหตุแต่ไม่เป็นผล Fire Leader แจ้งขอสนับสนุน ชุดพจญเพลิงชุดใหญ่ ICON SIAM เข้าระงับเหตุ และแจ้งขอสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ (ส.ดพ.ปากคลองสาน)	ศูนย์ Command Post Duty ทีมดับเพลิง ICONSIAM
08.53 น.	ชุดพจญเพลิงชุดใหญ่ ICON SIAM ถึงที่เกิดเหตุได้ต่อสายน้ำจากตู้ Fire Hose จำนวนสองหัวฉีดเข้าระงับเหตุ ไฟยังคงลุกลาม จึงขอพว.ดับเพลิง ใช้แผนอพยพหนีไฟขั้นรุนแรง ไปที่จุดรวมพลที่ 2	ศูนย์ Command Post พว.ดับเพลิง,Duty ทีมดับเพลิง ICON วิศวะกสสม
08.54 น.	“ประกาศใช้แผนอพยพหนีไฟขั้นรุนแรง ไปที่จุดรวมพลที่ 2”	ศูนย์ Command Post ทีม EOT และทุกส่วนงาน
08.56 น.	ได้รับแจ้งจากชุดค้นหาพบผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย บริเวณชั้น 2 ทีมปฐมพยาบาลทำการเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งรพ.ใกล้เคียง	ศูนย์ Command Post ทีมปฐมพยาบาล ทีมรปภ.
09.00 น.	ทีมดับเพลิง ICONSIAM สามารถเข้าควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด “เพลิงสงบ”	ศูนย์ Command Post ทีมดับเพลิง ICON
09.05 น.	พว.ดับเพลิงแจ้งยกเลิกสถานการณ์	ศูนย์ Command Post พว.ดับเพลิง,Duty



ภาระหน้าที่การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ICS


หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	สังกัด-หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ภาระหน้าที่
FIRE EXECUTIVE		ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ	บริหารเหตุ
FIRE DIRECTOR		ผู้บริหารกลุ่มงานรปภ./จร.	ผู้อำนวยการ
ควบคุม EOT		พจก.รปภ.ฝ่ายอาวุโส	อำนวยการทีม EOT
ควบคุมการฝึก		พช.พจก.ส่วน ปรอ.	ดูแลภาพรวม
FIRECOMMANDER		พจก.ส่วนปฏิบัติการพิเศษ	ควบคุมสั่งการ
ดำเนินการฝึก		หน.หน่วยปรอ.	ดำเนินการฝึก
สื่อสารประสานงานหลัก		ศูนย์ Command post	ประสานงานทุกทีม
พบเหตุ-แจ้งเหตุ		Fire Man	ตรวจสอบเหตุ-ระงับเหตุ
ทีมดับเพลิง		Fire Leader	ควบคุมทีมดับเพลิง
ทีมดับเพลิง	ขอ 2 นาย	สปก.	ตรวจสอบเหตุ-ระงับเหตุ
ทีมดับเพลิง		Fire Fighter	ชุดพจญเพลิง ชุดชำระดับเหตุ

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	สังกัด-หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ภาระหน้าที่
ทีมปิดกั้นพื้นที่		สปก.กลางคืน	ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า
ทีมกองอำนวยความสะดวก		สปก.	สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งต่างๆให้กับทีมอื่นๆ
จำลองเหตุการณ์		Fire Man	ไฟจำลอง,คว้น
เครื่องปั่นไฟ		Fire Man	เปิดแสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟ
พัดลมระบายคว้น		Fire Man	ใช้พัดลมระบายคว้น
ประกาศเสียงตามสาย		CR	ประกาศเสียงตามสาย
จัดเตรียมลงทะเบียน		HR/แอดมิน/ธุรการ	
ประสานงาน		TC / ฝ่ายอาคาร	
หัวหน้าทีม EOT		สปก.	หัวหน้าทีมอพยพ
EOT ชั้น 8		สปก.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 7		สปก.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 6		สปก.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 5		สปก.	ประจำประตูหนีไฟ

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	สังกัด-หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ภาระหน้าที่
EOT ชั้น 4		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 3		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 2		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น 1		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น M		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น G		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น B1		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
EOT ชั้น B2		รปภ.	ประจำประตูหนีไฟ
ชุดปฐมพยาบาล		ศูนย์การค้า	ปฐมพยาบาลผู้ป่วย
รถพยาบาล		ศูนย์การค้า	เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ประจำจุดรวมพล		รปภ.จราจร	จัดทำสิ่งดูแลการอพยพ
ดูแลภาพรวม		จป.วิชาชีพ	ภาพรวม

งานระบบไฟฟ้า		วิศวกรรม	ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ
งานระบบCC		วิศวกรรม	ควบคุมระบบALARM
งานระบบปรับอากาศ		วิศวกรรม	ควบคุมระบบ
วิศวกรรม		วิศวกรรม	ดูแลภาพรวมงานระบบ
สุขาภิบาลและดับเพลิง		วิศวกรรม	ระบบน้ำดับเพลิง
จัดการจราจร		สปก.จราจร	ควบคุมจุดรวมพล
จุดรวมพล			ใช้ยึดจุดรวมพล
ควบคุมจุดรวมพล		ส่วนจราจร	บริหารจุดรวมพล
ประสานงานชุมชน		CSV	รับผู้นำชุมชน
บันทึกภาพ		การตลาด	ถ่ายภาพ

จุดสมมุติเหตุชั้น 2 ห้องน้ำลานจอดรถ

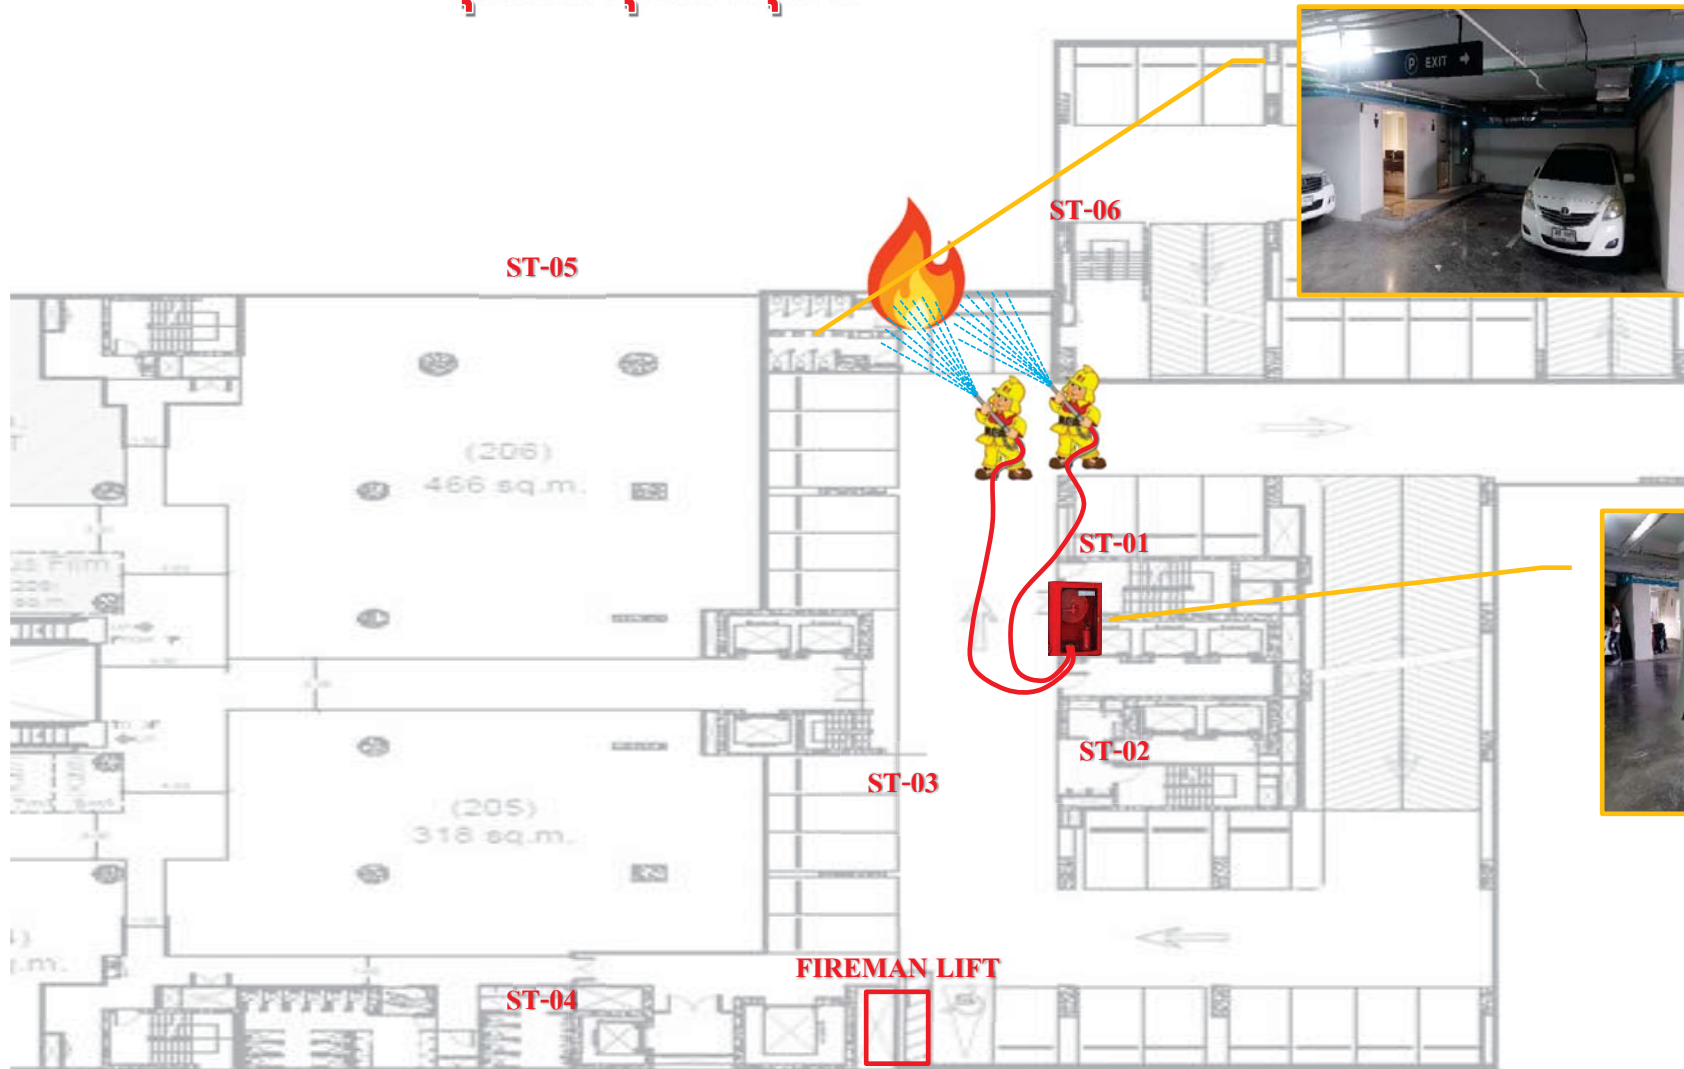

EMRT

(Emergency Management Response Team)

EOT

(Emergency Operation Team)

EMRT

- CEO
- ผู้บริหาร N-1
- ผู้บริหารสายงาน
- ผู้เช่ารายใหญ่ ไอซีเอส
- LOTUS'S PRIVE
- SIRIRAJ H SOLUTIONS
- โรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินน์บางกอกริเวอร์ไซด์



EOT

- พนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทุกนาย
 - ทีมดูแลเส้นทางการอพยพ
 - ทีมดูแลการอพยพ
 - ทีมดับเพลิง
 - ทีมจราจร
- ตัวแทนทุกหน่วยงานของไอซีเอส
 - ทีมประชาสัมพันธ์/การตลาด
 - ทีมวิศวกรรมระบบ
 - ทีมทรัพยากรบุคคล
 - ทีมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 - ทีมบัญชีและการเงิน
 - ทีมจัดซื้อและทรัพย์สิน
 - ทีมตรวจสอบภายใน
 - ทีมฝ่ายขาย
- ตัวแทนผู้เช่า

ภาระหน้าที่ของ EMRT (Emergency Management Respond Team)

1. รับนโยบายจาก Mission Commander (CEO/MD) (ซึ่งประมวลจากข้อมูลของ EMRT) เพื่อประสานงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติ รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบจากผู้เกี่ยวข้องในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีผลกระทบ/ ผลเสียต่อธุรกิจ และภาพลักษณ์น้อยที่สุด
2. ร่วมประชุมวางแผน/ กำหนดแนวทางแก้ไขร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. รับผิดชอบความปลอดภัยของพนักงานในสังกัด ให้เกิดความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติให้มากที่สุด
4. รายงาน/ ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ พนักงาน ต่อ EOT



ภาระหน้าที่ของ EOT (Emergency Operations Team)

1. เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของหน่วยงาน/ Area ที่รับผิดชอบ
 - ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ระเบียบปฏิบัติ และนโยบายต่างๆ ให้พนักงานในสังกัด ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานเข้าใหม่ รับทราบและตระหนักรู้
 - ดำรงและตรวจสอบเส้นทางหนีไฟภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อพบปัญหา แจ้งให้ศูนย์ Command Post ทราบ
2. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องมีการอพยพ
 - เป็น Contact Person รับข่าวสารจาก EMRT/ Command Post
 - กระจายข่าวสารให้พนักงานในสังกัดทราบ
 - ตรวจสอบสถานภาพของพนักงานในสังกัด และรายงานสถานะความปลอดภัยของพนักงานในสังกัดต่อ EMRT/ Command Post
 - เป็นผู้แนะนำเส้นทางอพยพ/ ตรวจสอบพื้นที่ที่ครั้งสุดท้ายก่อนออกจากพื้นที่ ว่ามีผู้ตกค้าง/ บาดเจ็บ/ ทรมานสูญหาย และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา/ EMRT
3. อัปเดตรายชื่อ EOT ในหน่วยงาน/ ทบทวนบทบาทหน้าที่จนมั่นใจว่า EOT ทุกคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้
4. อื่นๆ ตามที่ EMRT สั่งการ



ป้ายบอกทางหนีไฟ/ทางออกฉุกเฉิน
FIRE EXIT/ EMERGENCY EXIT



ทางหนีไฟในพื้นที่มีทั้งหมด 6 ประตู


แผนผังเส้นทางหนีไฟ

FIRE EXIT ROUTING




B2

FIRE EXIT ICS

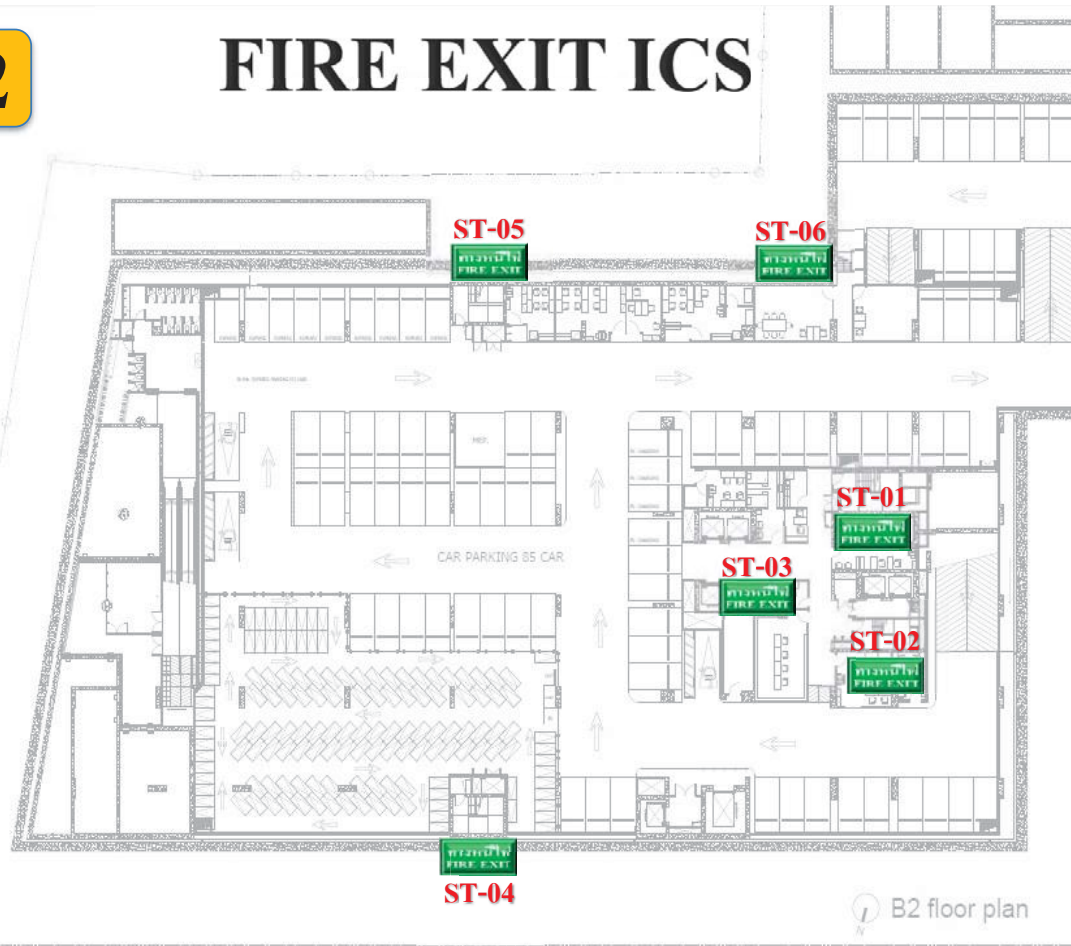


B1

FIRE EXIT ICS

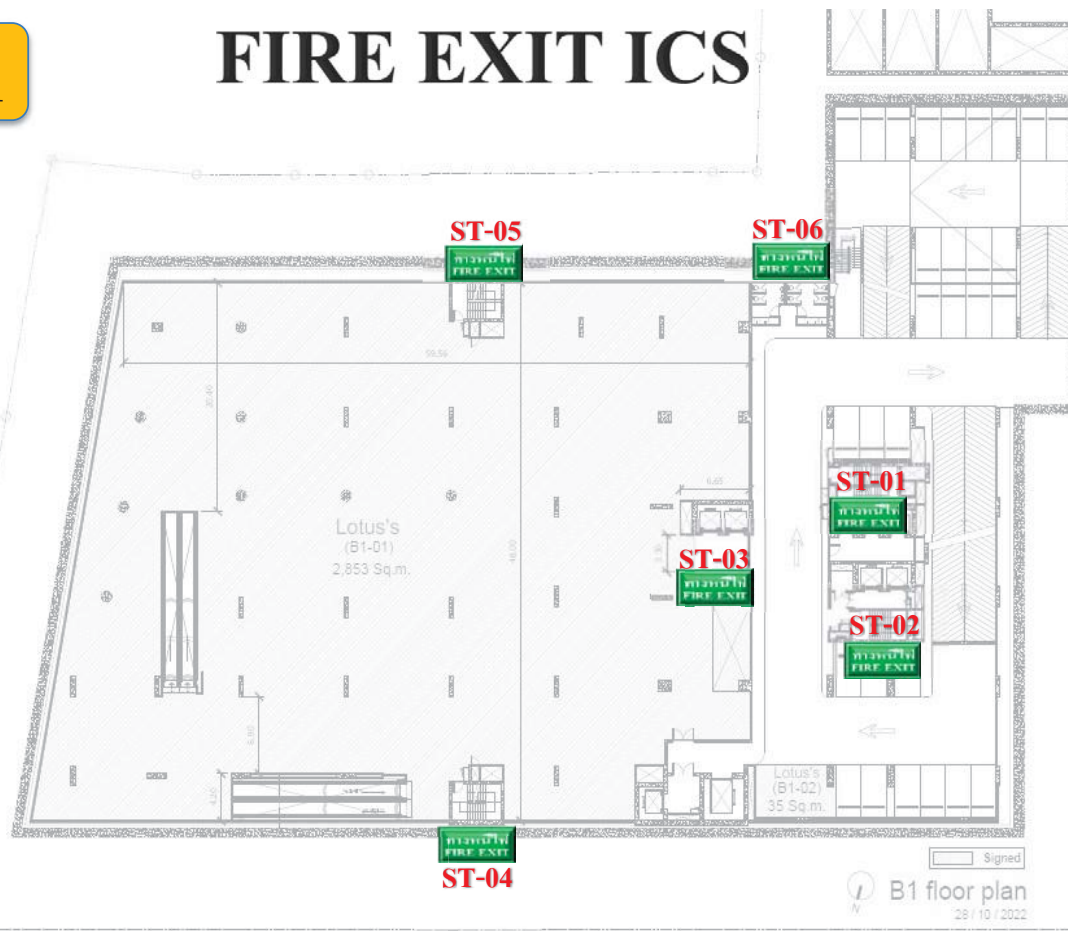


M

FIRE EXIT ICS

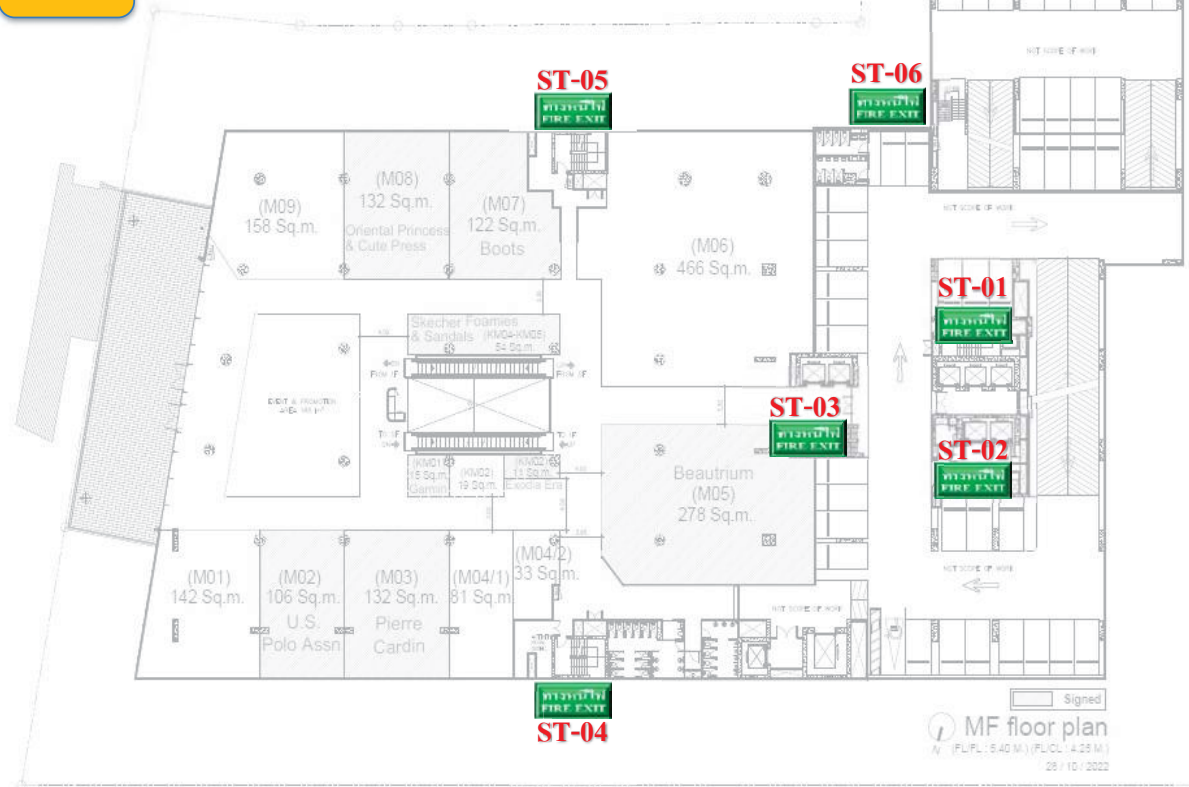


1

FIRE EXIT ICS

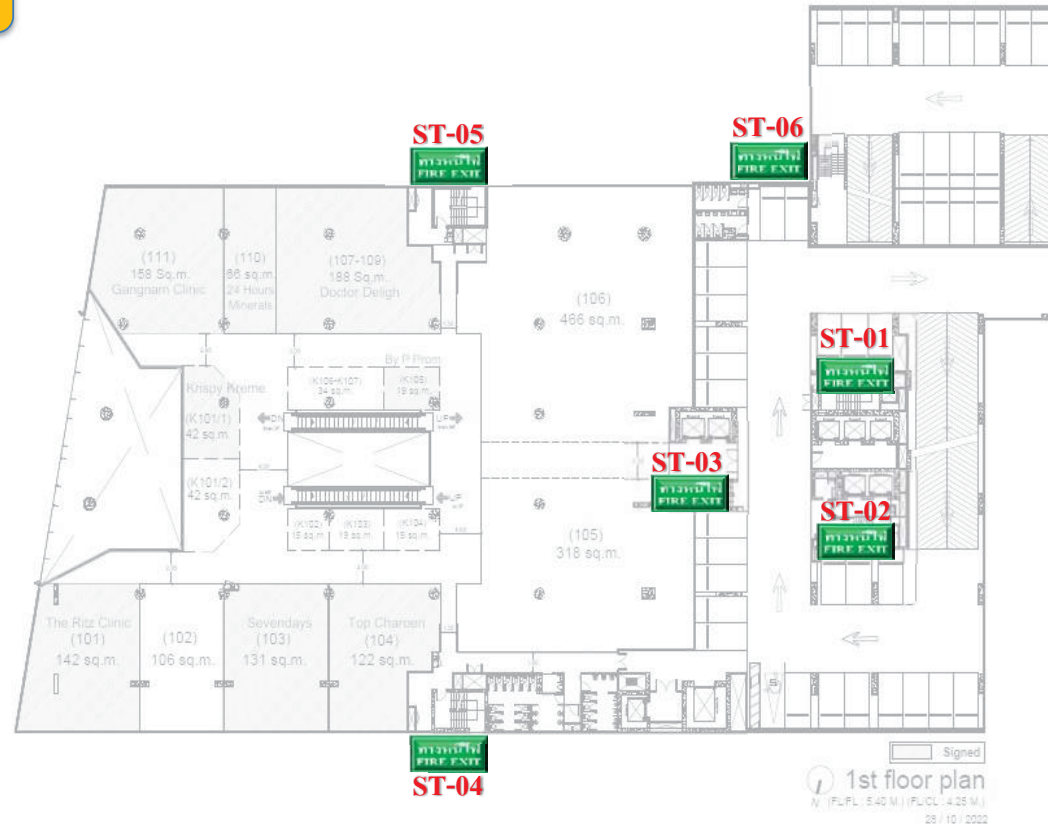


2

FIRE EXIT ICS

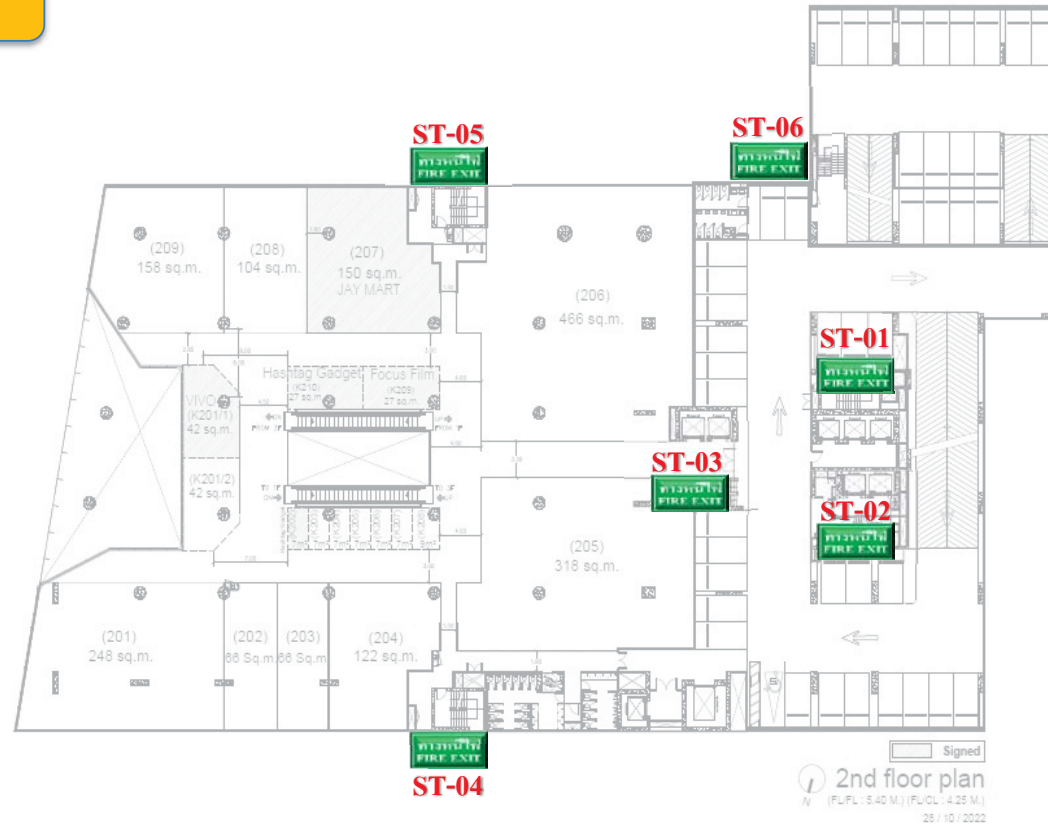


3

FIRE EXIT ICS

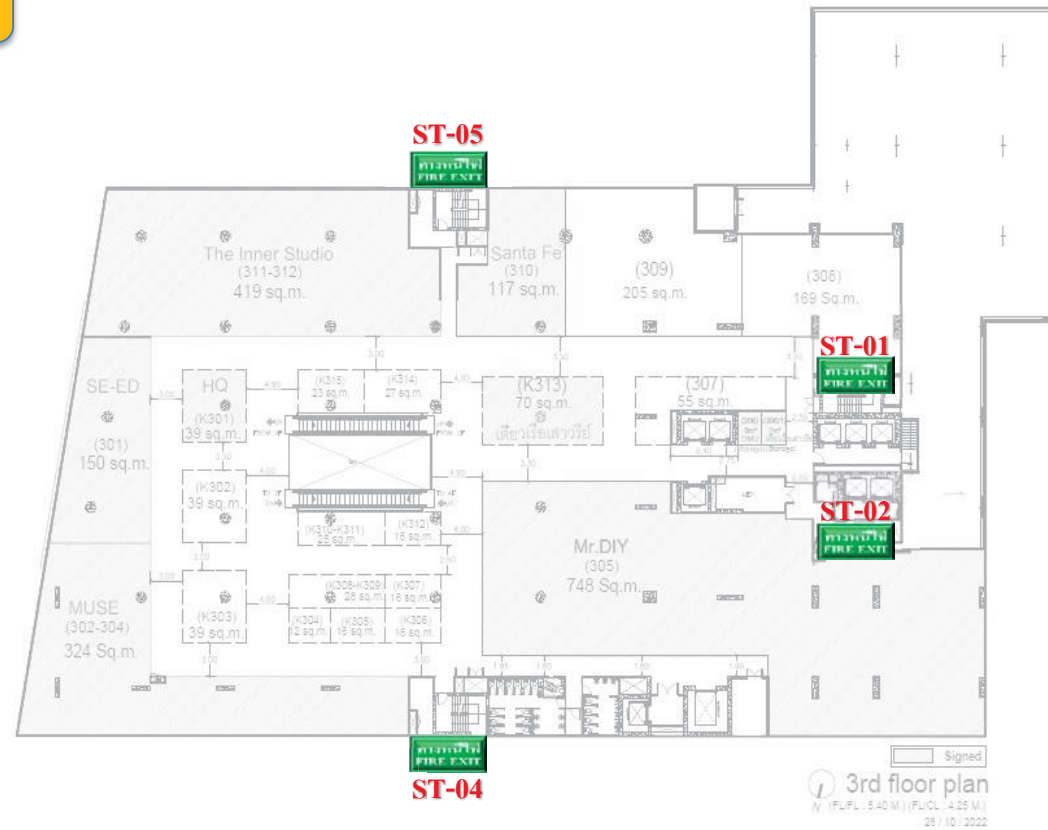


4

FIRE EXIT ICS

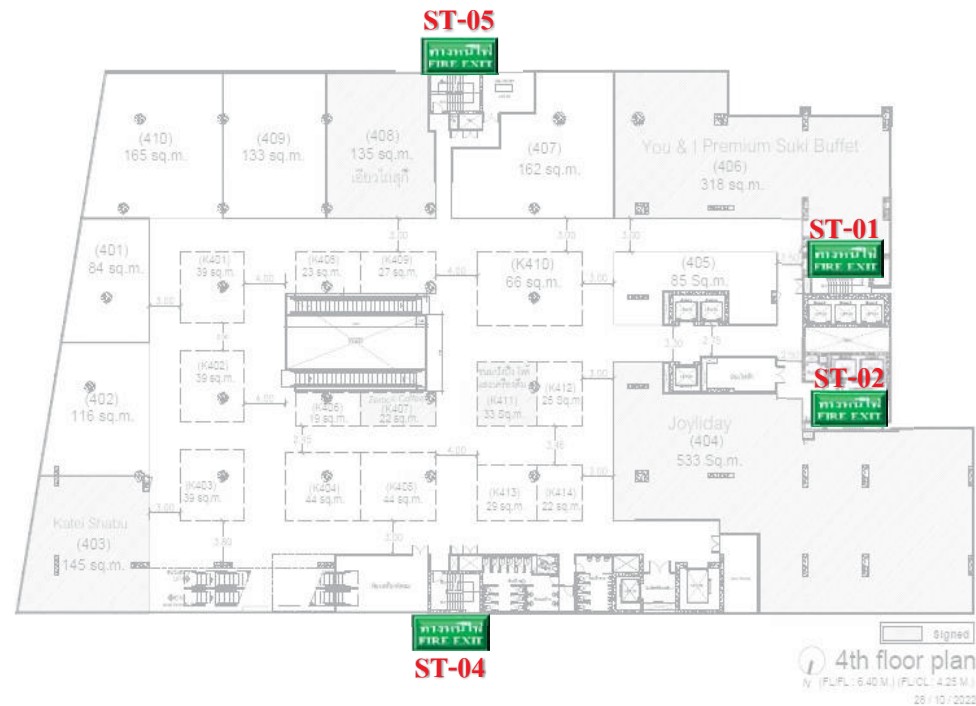


5

FIRE EXIT ICS

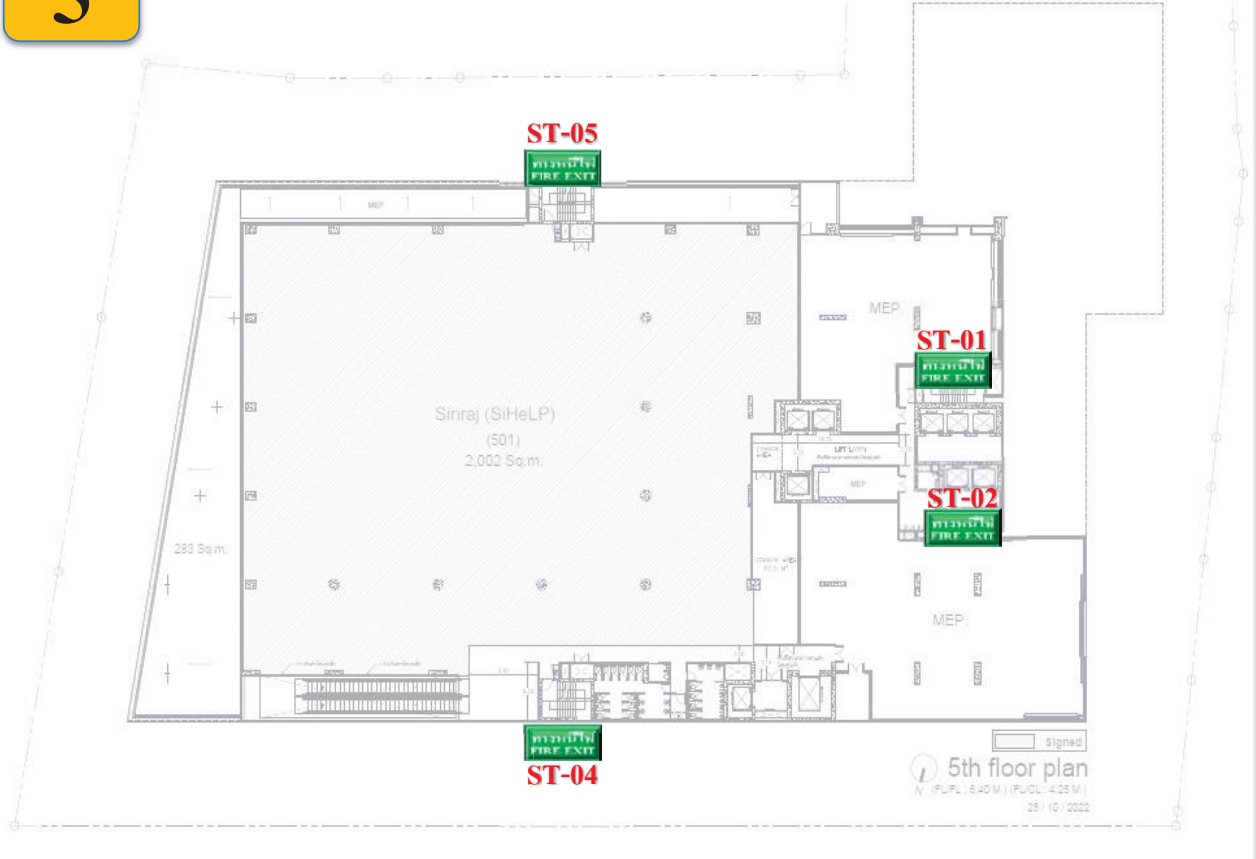


5M

FIRE EXIT ICS

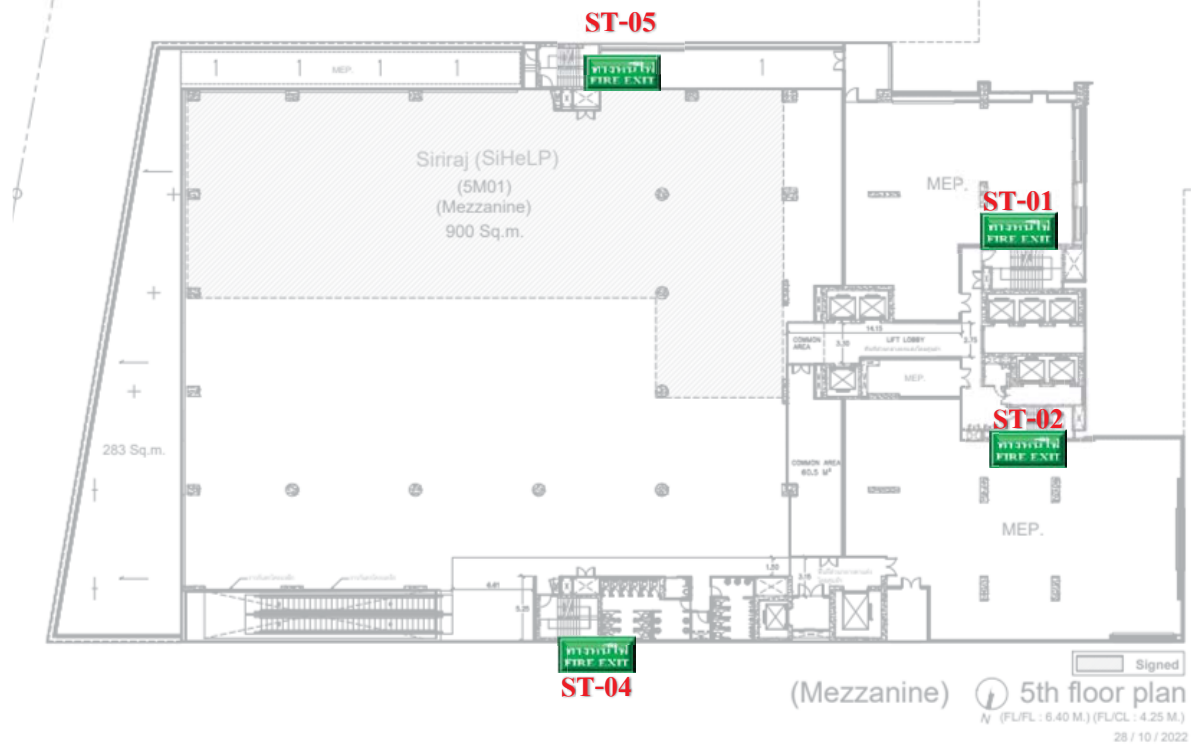


5R

FIRE EXIT ICS

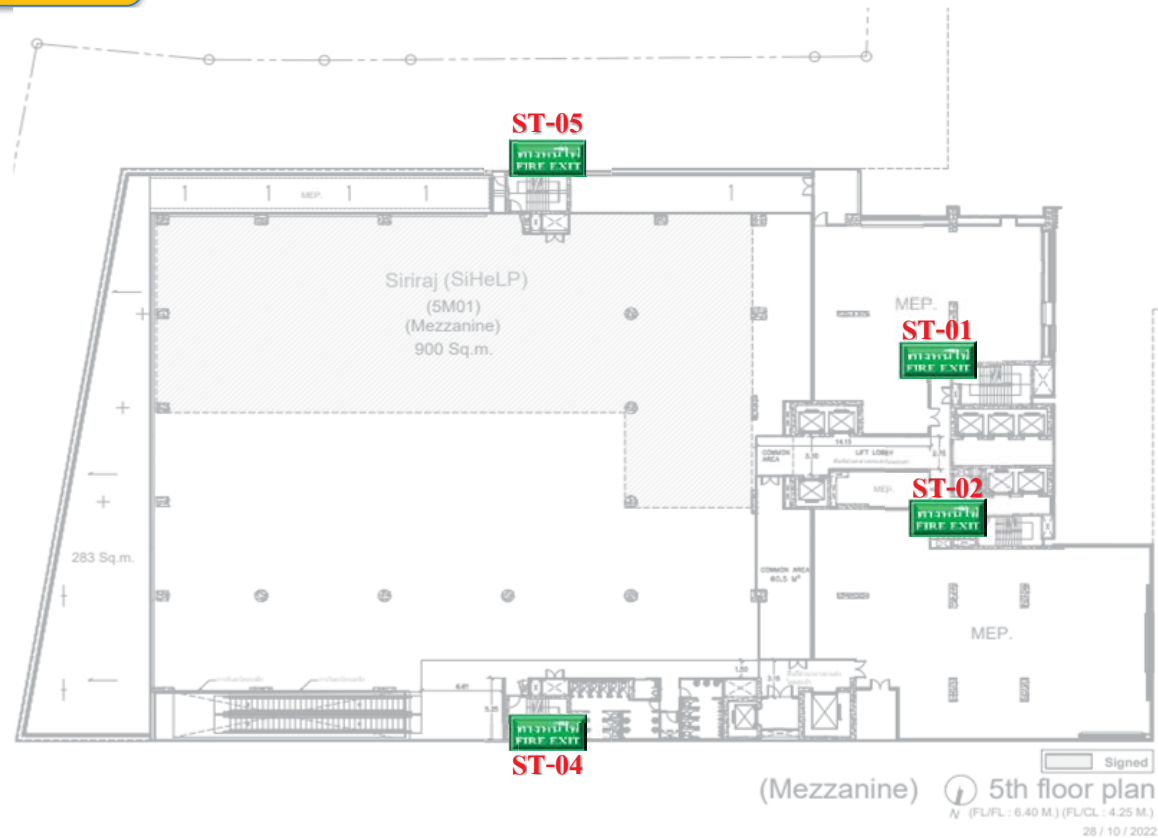


6

FIRE EXIT ICS

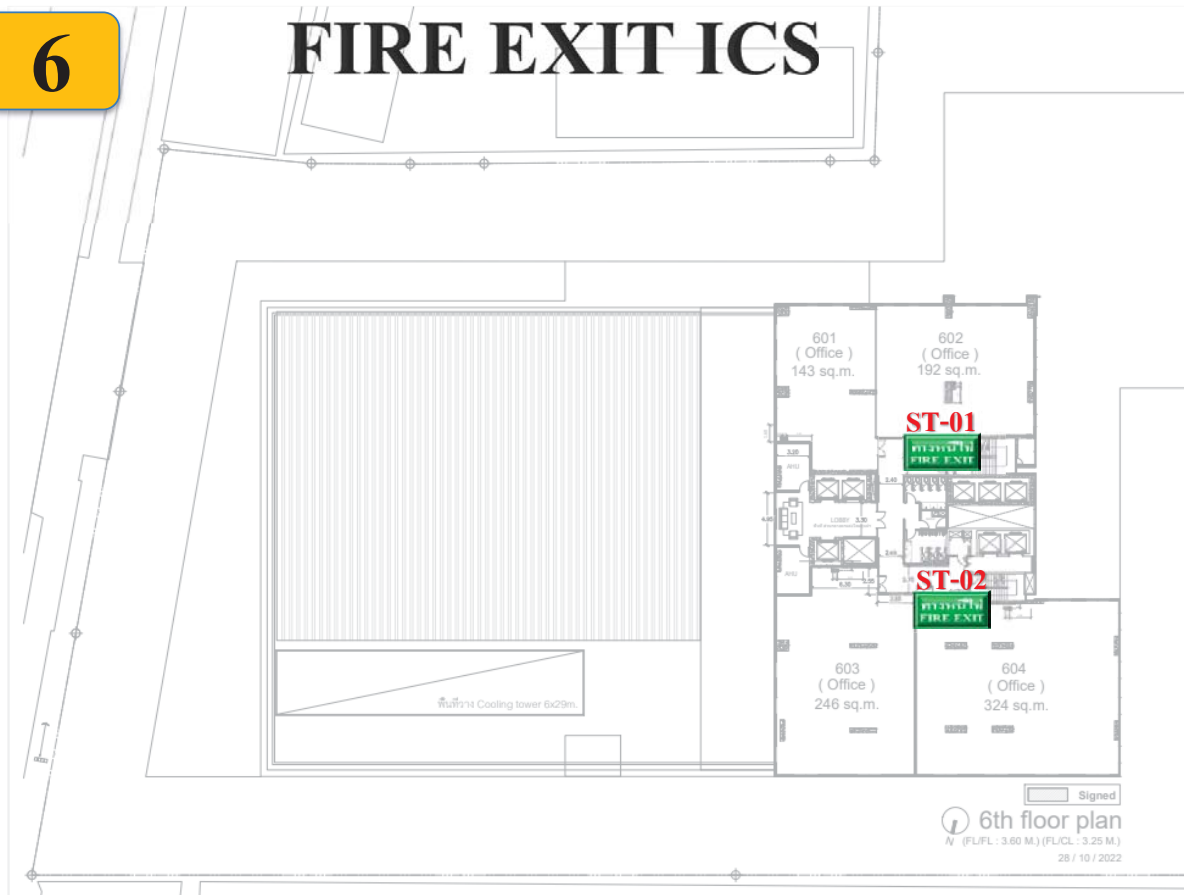


7-8

FIRE EXIT ICS

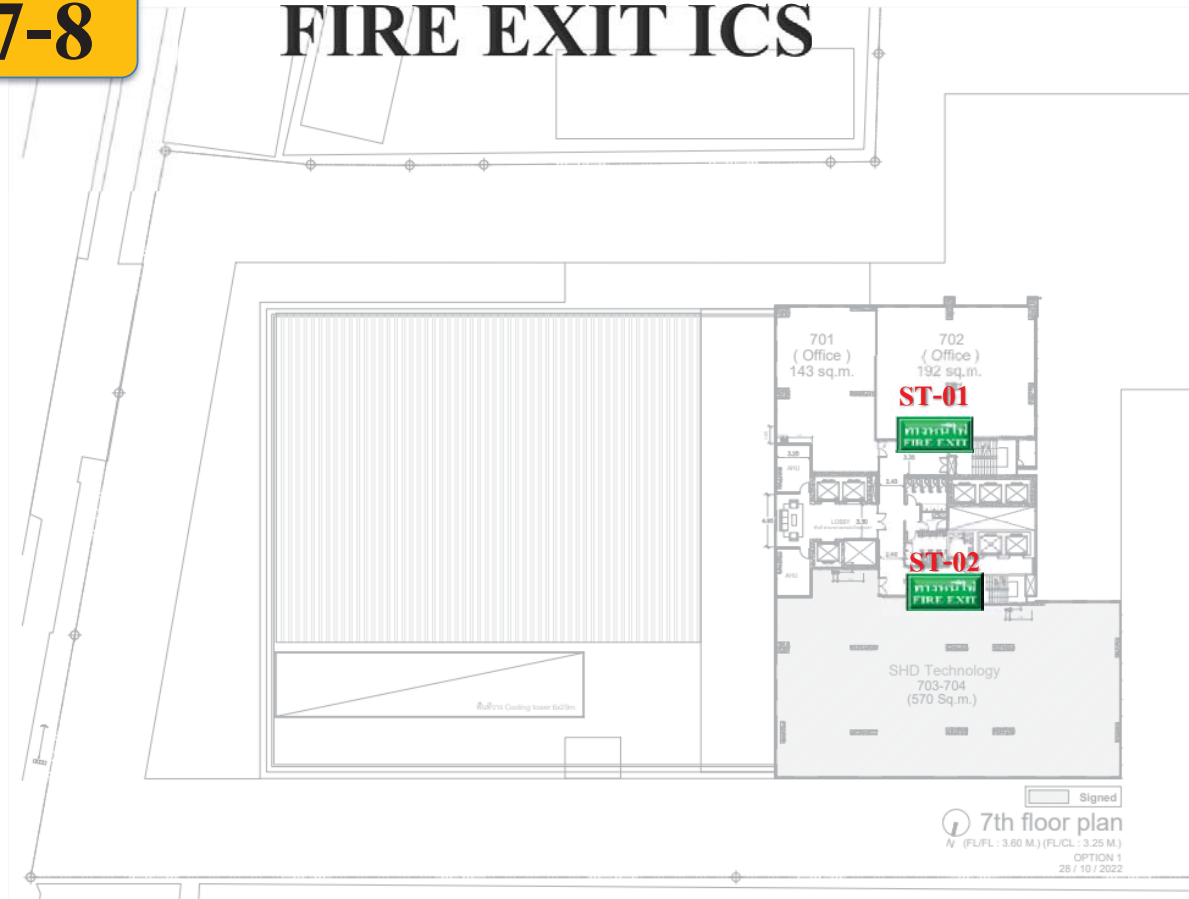

9-30


FIRE EXIT ICS

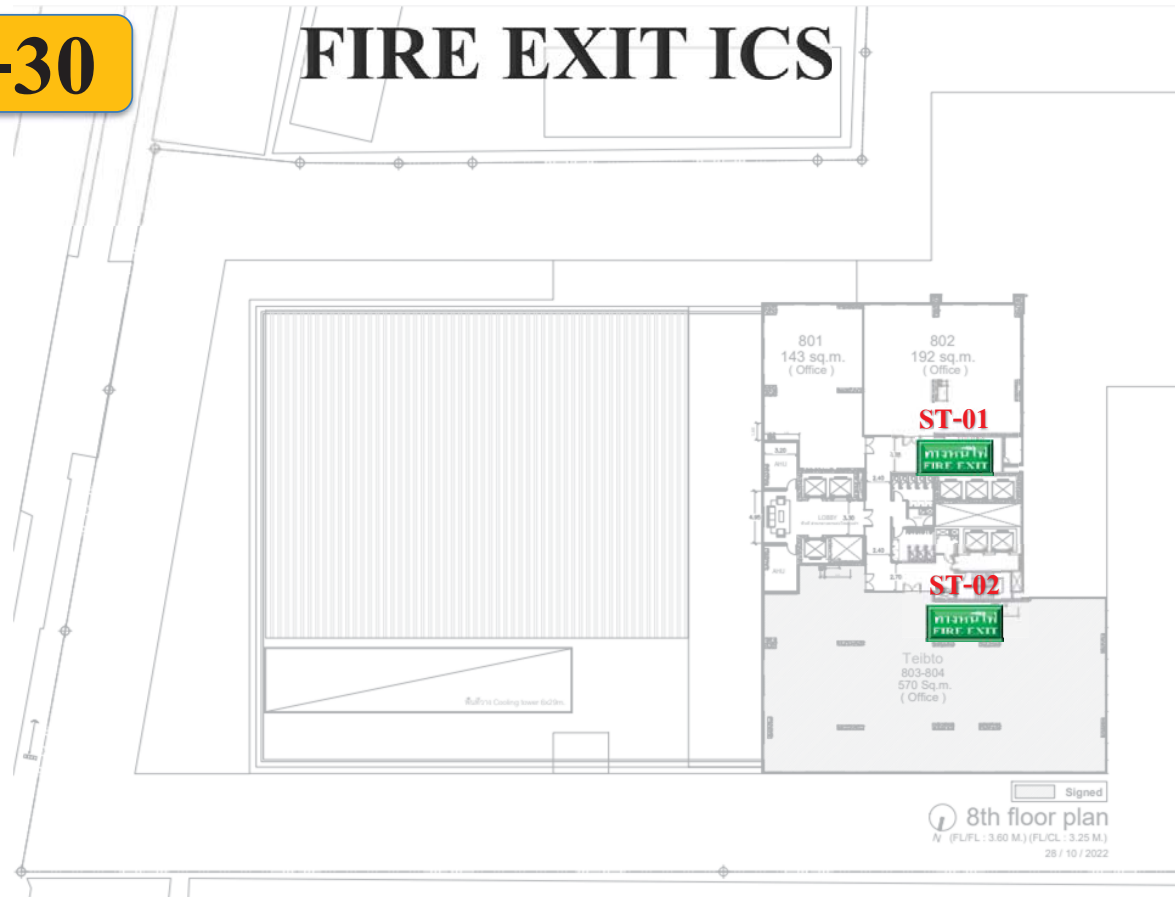

จุดรวมพล จุดที่ 2



จุดรวมพลที่ 2

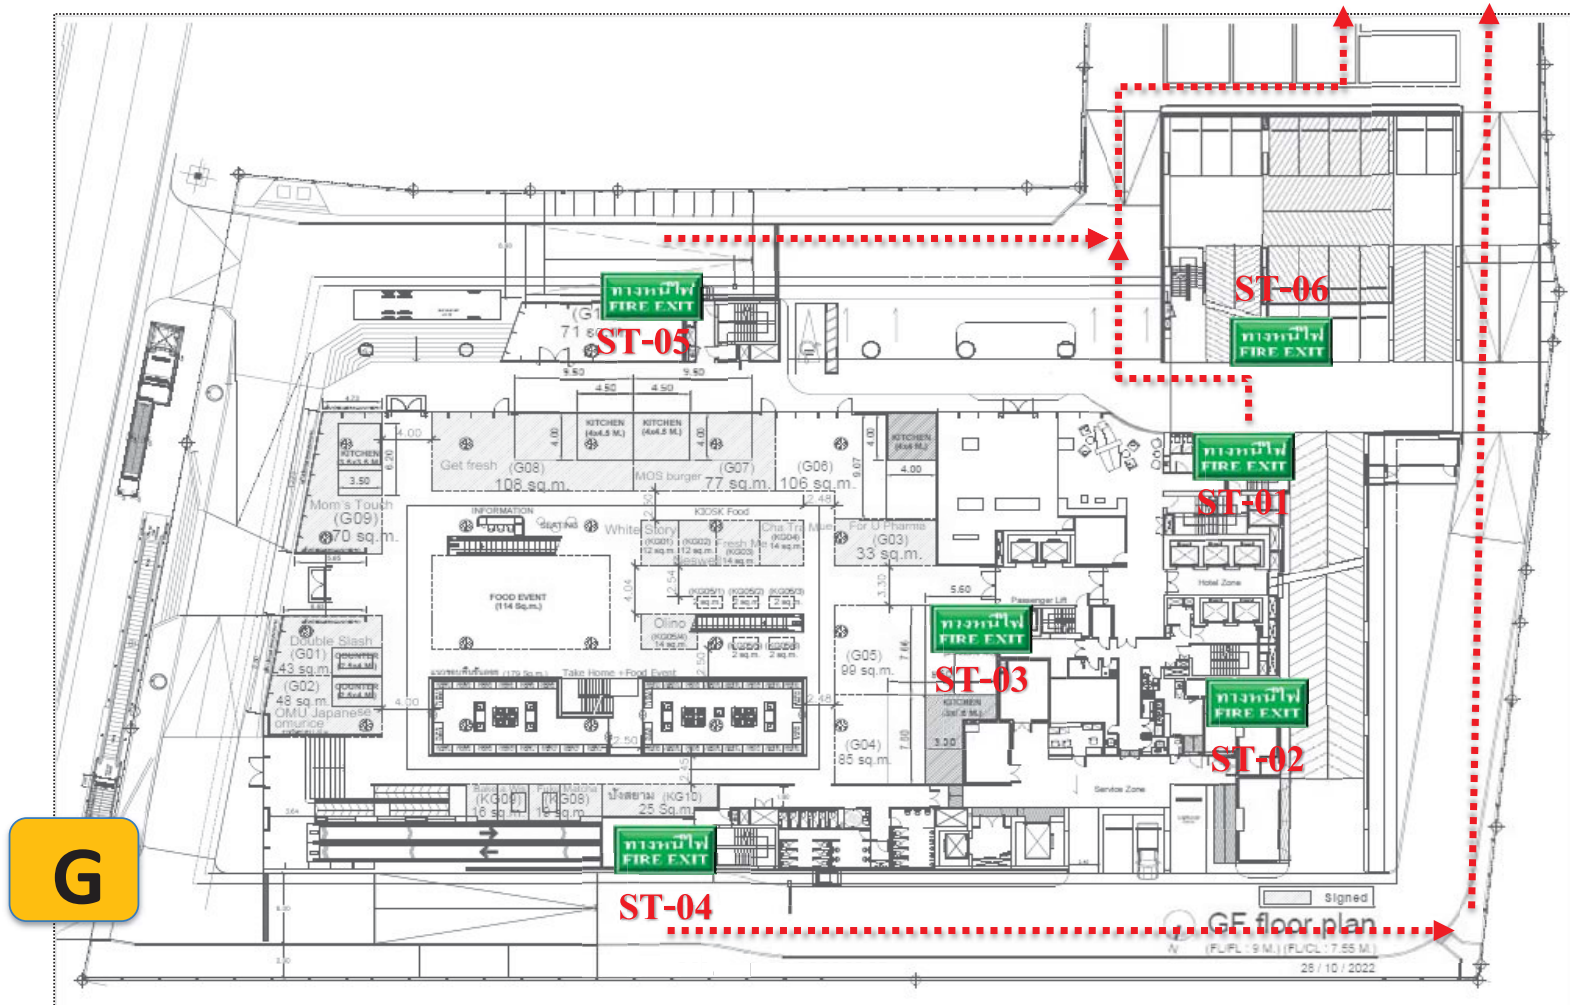

ICS


**การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง
ในสถานประกอบการ**

บริษัท ไอซีเอส จำกัด

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 10.00 น.

FIRE DRILL AND EVACUATION PRACTICE ON JUL 12, 2024

จุดรวมพล

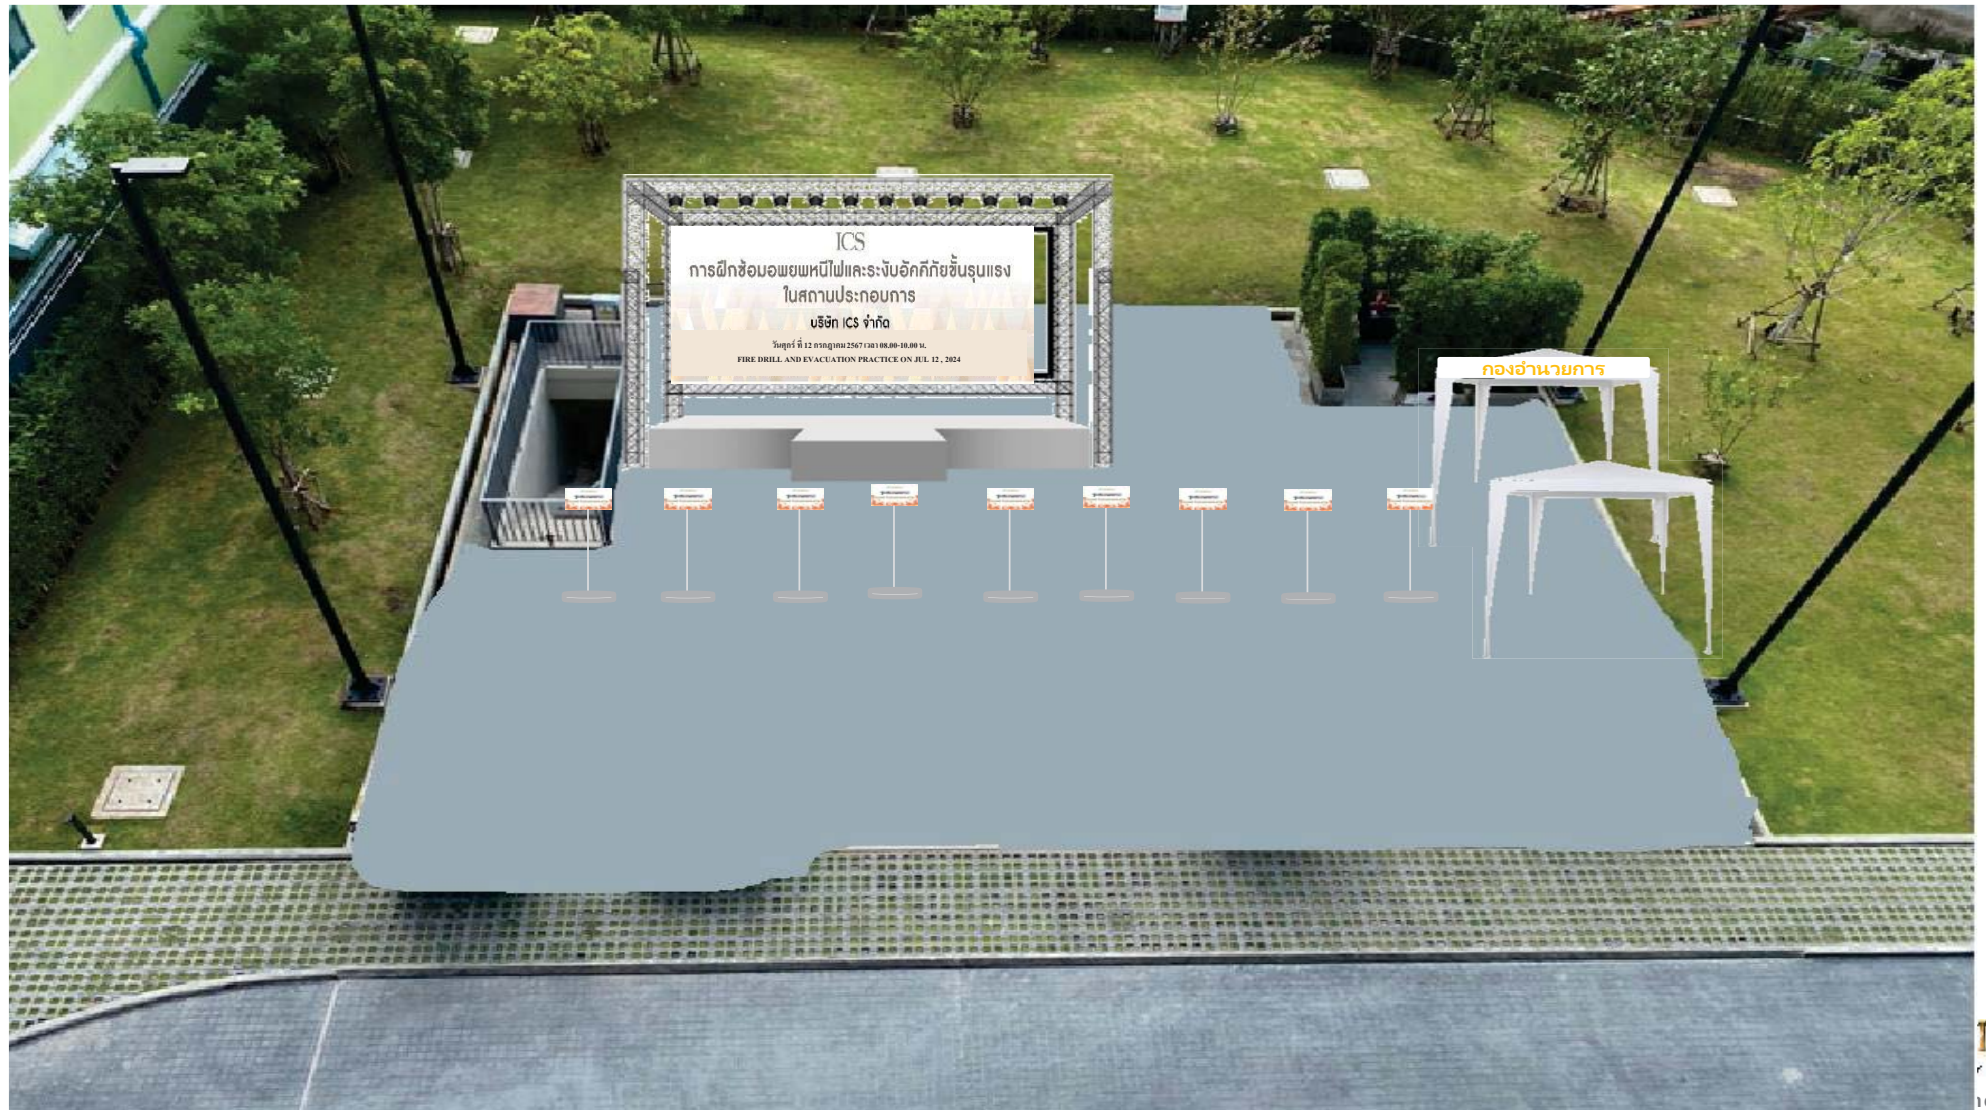

รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมสังเกตการณ์

1. ประธานชุมชนหลังตลาดศิริรินทร์
- 2..สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน (2 ฉบับ)
3. สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จพระยา
4. ฝ่ายตรวจสอบอาคาร (บริษัท ก๊าซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
5. ผู้บริหาร LOTUS'S PRIVE
6. ผู้บริหารโรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินน์บางกอกริเวอร์ไซด์
7. ผู้บริหาร SIRIRAJ H SOLUTIONS



THANK YOU

6.20 แผนการปฏิบัติและการป้องกันกรณีตรวจพบเชื้อสีจิโอเนลลา

บริษัท ไอซีเอส จำกัด
แผนปฏิบัติและการป้องกันกรณีตรวจพบเชื้อลิจิโอนেলাประจำปี 2567

ลำดับ Item	รายการ/Description	การปฏิบัติ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
		Action	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	การจัดเก็บรวบรวมสถิติ ข้อมูล และประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ																
1.1	การจัดเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลและจาบันทึกที่รายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	PLAN												1 ครั้ง/เดือน	ช่างปรับอากาศหลัก และบริกาาร	ส่วนวิศวกรรมงานระบบ และบริกาาร ICS	
		ACTUAL							✓ 31-7-67	✓ 31-8-67	✓ 30-9-67	✓ 31-10-67	✓ 30-11-67				✓ 31-12-67
1.2	การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของโรคลีเจียนเนรี	PLAN												-	เจ้าหน้าที่สุขศาสตร์ฯปว	ส่วนวิศวกรรม ICS/ส่วน SH	
		ACTUAL							✓ 15-7-67	✓ 19-8-67	✓ 9-9-67	✓ 14-10-67	✓ 11-11-67				✓ 9-12-67
2	มาตรการควบคุมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน																
2.1	ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานหอฝ่เย็นในด้านการป้องกันและควบคุมเชื้อลิจิโอนেলাที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคกำหนดร่วมกัน	PLAN												-	ช่างปรับอากาศหลัก และบริกาาร	ส่วนวิศวกรรมงานระบบ และบริกาาร ICS	
		ACTUAL							✓ 10-7-67	✓ 14-8-67	✓ 25-9-67	✓ 16-10-67	✓ 6-11-67				✓ 18-12-67
2.2	จัดให้มีผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอฝ่เย็นด้านการป้องกันเชื้อลิจิโอนেলা (คุณวุฒิและประสบการณ์ตามประกาศกรมอนามัย)	PLAN												-	เจ้าหน้าที่สุขศาสตร์ฯปว	ส่วนวิศวกรรม ICS/ส่วน SH	
		ACTUAL							✓	✓	✓	✓	✓				✓
2.3	จัดจ้างผู้รับจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกันและควบคุมเชื้อลิจิโอนেলাที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคกำหนดร่วมกัน	PLAN												-	Vendor ที่ผ่านการ อบรมมีCertificate	ส่วนวิศวกรรมงานระบบ และบริกาาร ICS	
		ACTUAL							✓	✓	✓	✓	✓				✓
3	การบำรุงรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง																
3.1	การตรวจสอบระบบหอฝ่เย็น (BAS&Visual) เป็นประจำทุกวัน	PLAN												1 ครั้ง/วัน	ช่างปรับอากาศหลัก และบริกาาร	ส่วนวิศวกรรมงานระบบ และบริกาาร ICS	
		ACTUAL							✓	✓	✓	✓	✓				✓
3.2	การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบหอฝ่เย็น (PM)	PLAN												1 ครั้ง/3 เดือน	ช่างปรับอากาศหลัก และบริกาาร	ส่วนวิศวกรรมงานระบบ และบริกาาร ICS	
		ACTUAL									✓						✓
3.3	การทำความสะอาดหอฝ่เย็น	PLAN												1 ครั้ง/3 เดือน	ช่างปรับอากาศหลัก และบริกาาร	ส่วนวิศวกรรมงานระบบ และบริกาาร ICS	
		ACTUAL							✓			✓					
4	เอกสารประกอบ																
4.1	ดำเนินการจัดทำคู่มือในการบำรุงรักษาระบบหอฝ่เย็น	PLAN												-	ช่างปรับอากาศหลัก และบริกาาร	ส่วนวิศวกรรมงานระบบ และบริกาาร ICS	
		ACTUAL								✓			✓				
4.2	จัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานหอฝ่เย็น	PLAN												-	ช่างปรับอากาศหลัก และบริกาาร	ส่วนวิศวกรรมงานระบบ และบริกาาร ICS	
		ACTUAL							✓	✓	✓	✓	✓				✓
4.3	ใบอนุญาตทำงาน Work permit (Hotwork,High work,LOTO,Confined space)	PLAN												-	ช่างปรับอากาศหลัก และบริกาาร	ส่วนวิศวกรรมงานระบบ และบริกาาร ICS	
		ACTUAL							✓	✓	✓	✓	✓				✓
รวมงบประมาณ																	

จัดทำและเสนอโดย

(...2.../... กุมภาพันธ์ /... 2567)

(...5.../... กุมภาพันธ์ /... 2567)

(...9.../... กุมภาพันธ์ /... 2567)

6.21 บันทึกการดูแลระบบหล่อเย็นและน้ำในระบบ

	วัน/เดือน/ปี	เติม CDPในห้องซิลเลอร์ ชั้น 5	เติมในถาด Cooling Tower ชั้น 5R	จำนวนที่ใช้ KG
1	02/01/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		14
2	21/01/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		14
3	09/02/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		14
4	27/02/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		14
5	14/02/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		14
6	05/04/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		14
7	09/04/2024		ใช้น้ำยาเคมี SCT-C51111	20
8	23/04/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		14
9	09/05/2024		ใช้น้ำยาเคมี SCT-C51111	20
10	10/05/2024		ใช้น้ำยาเคมี SCT-C51112	7
11	20/06/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		14
12	23/06/2024		ใช้น้ำยาเคมี SCT-C51111	20
13	12/07/2024		ใช้น้ำยาเคมี SCT-C51112	40
14	12/08/2024		ใช้น้ำยาเคมี SCT-C51111	20
15	20/07/2024		ใช้น้ำยาเคมี SCT-C51112	60
16	30/08/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		20
17	14/09/2024		ใช้น้ำยาเคมี SCT-C51112	20
18	03/10/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		20
19	04/10/2024	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		20
20	06/11/1967	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1111		20
21	13/11/1967	ใช้น้ำยาเคมี SCT-C1112		20
22	08/12/2024		ใช้น้ำยาเคมี SCT-C51112	40

6.22 บันทึกและแผนการล้างทำความสะอาดหอหล่อเย็น

ICS

ITEM	EQUIPMENT NO.	EQUIPMENT NAME	FLOOR	LOCATION	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	BUILDING
1	ICS-CT-5-MP1-01	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT	Q			S			Q			S			ICS
2	ICS-CT-5-MP1-02	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT	Q			S			Q			S			ICS
3	ICS-CT-5-MP1-03	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT	Q			S			Q			S			ICS
4	ICS-CT-5-MP1-04	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT	Q			S			Q			S			ICS
5	ICS-CT-5-MP1-05	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT		Q			S			Q			S		ICS
6	ICS-CT-5-MP1-06	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT		Q			S			Q			S		ICS
7	ICS-CT-5-MP1-07	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT		Q			S			Q			S		ICS
8	ICS-CT-5-MP1-08	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT		Q			S			Q			S		ICS
9	ICS-CT-5-MP1-09	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT			Q			S			Q			S	ICS
10	ICS-CT-5-MP1-10	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT			Q			S			Q			S	ICS
11	ICS-CT-5-MP1-11	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT			Q			S			Q			S	ICS
12	ICS-CT-5-MP1-12	COOLING TOWER	5R	COOLING TOWER PLANT			Q			S			Q			S	ICS


[illegible]

6.23 ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบที่รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันไทร เขต/อำเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-491-2500 ต่อ 7825 โทรสาร
มี นิติบุคคล บริษัท ไอซีเอส จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ก) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย กระทรวงพาณิชย์ หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

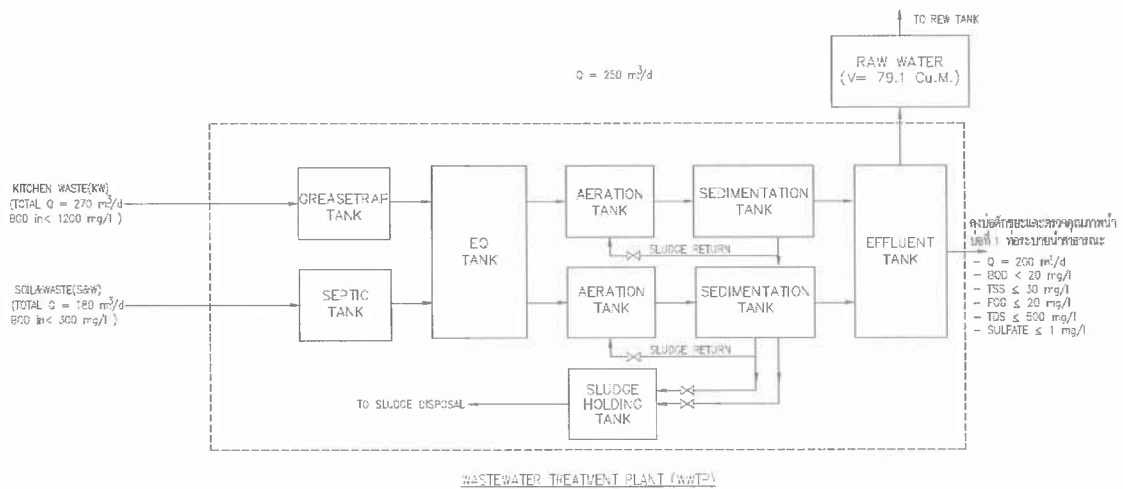


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) (80%)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/11/67	268	250	200.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
2/11/67	265	243	194.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
3/11/67	261	243	194.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
4/11/67	314	234	187.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
5/11/67	278	210	168.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
6/11/67	259	232	185.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
7/11/67	275	209	167.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
8/11/67	270	224	179.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
9/11/67	291	248	198.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
10/11/67	266	254	203.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
11/11/67	272	292	233.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
12/11/67	286	223	178.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
13/11/67	261	192	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
14/11/67	309	249	199.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
15/11/67	261	261	208.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
16/11/67	301	236	188.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) (80%)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/11/67	252	217	173.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
18/11/67	283	239	191.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
19/11/67	279	249	199.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
20/11/67	292	220	176.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
21/11/67	256	221	176.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
22/11/67	281	227	181.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
23/11/67	267	240	192.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
24/11/67	285	216	172.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
25/11/67	251	250	200.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
26/11/67	293	271	216.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
27/11/67	251	251	200.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
28/11/67	312	242	193.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
29/11/67	226	226	180.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
30/11/67	303	240	192.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-491-2500 ต่อ 7825 โทรสาร
 มีนิติบุคคล บริษัท ไอซีเอส จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท (ก) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 0105557073662 ออกให้โดย กระทรวงพาณิชย์ หมดอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปดังนี้

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....กรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process: AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 250 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถสูบน้ำไป
 ทิ้งยังระบบกำจัดตะกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ...7,109 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...8,268 (ลบ.ม.)
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ...5,687.2 (ลบ.ม.)
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท ไอซีเอส จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 168

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : เจริญนคร

แขวง/ตำบล : คลองตันโพธิ์

เขต/ตำบล : เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 024912500-7825

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 63164

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0105557073662

ออกให้โดย : กระทรวงพาณิชย์

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายพงศ์พัฒน์ สรสิงห์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

.. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน☐ [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] เครื่องสูบน้ำ☒ [X] ระบบเติมอากาศ☐ [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ [X] เครื่องสูบลตะกอน☐ [] อื่นๆ☐ [] อื่นๆ☐ [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,109.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8,268.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,687.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

6.24 เอกสารบันทึกปริมาณคลอรีนในสระว่ายน้ำ

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

Engineering Department

SWIMMING POOL

MONTH

December 2024



Morning Shift														Night Shift														
DATE	CHECK				REFILL			CONDITION		FILTER TANK		CLEANING		Check by	CHECK				REFILL			CONDITION		FILTER TANK		CLEANING		Check by
	CL	PH	Salt	Filter Pressure	Salt	Chlorin	Hydrochloric acid	P1	P2	P1	P2	YES	NO		CL	PH	Salt	Filter Pressure	Salt	Chlorin	Hydrochloric acid	P1	P2	P1	P2	YES	NO	
	CL (1.0-1.5)	7.2-7.6	3,000-3,500 ppm	(15-20 psi)												CL (1.0-1.5)	7.2-7.6	3,000-3,500 ppm	(15-20 psi)									
1	1.5	7.6	3300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.6	3300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
2	1.5	7.6	3,300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.6	3200	18	2	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
3	1.5	7.6	3,300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.6	3800	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
4	1.5	7.6	3800	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.6	3500	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
5	1.5	7.6	3800	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.6	3500	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
6	1.5	7.6	3500	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.6	3500	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
7	1.5	7.6	3400	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.6	3400	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
8	1.5	7.6	3,300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.6	3300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
9	1.5	7.6	3,300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.2	3500	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
10	1.5	7.6	3300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.2	3500	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
11	1.5	7.6	3300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.2	3400	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
12	1.5	7.6	3300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.2	3200	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
13	1.5	7.6	3200	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.2	3200	18	2	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
14	1.5	7.6	3200	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.2	3300	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	
15	1.5	7.2	3500	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-		1.5	7.2	3500	18	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

Engineering Department

SWIMMING POOL

MONTH.....November 2024.....



Morning Shift														Night Shift														
DATE	CHECK				REFILL			CONDITION		FILTER TANK		CLEANING		Check by	CHECK				REFILL			CONDITION		FILTER TANK		CLEANING		Check by
	CL	PH	Salt	Filter Pressure	Salt	Chlorin	Hydrochloric acid	P1	P2	P1	P2	YES	NO		CL	PH	Salt	Filter Pressure	Salt	Chlorin	Hydrochloric acid	P1	P2	P1	P2	YES	NO	
	CL (1.0-1.5)	7.2-7.6	3,000-3,500 ppm	(15-20 psi)											CL (1.0-1.5)	7.2-7.6	3,000-3,500 ppm	(15-20 psi)										
1	1.5	7.6	3100	18	-	-	-	✓		✓		✓			1.5	7.6	3100	18	-	-	-	✓		✓		✓		
2	1.5	7.2	3000	18	-	-	-	✓		✓		✓			1.5	7.2	3000	18	-	-	-	✓		✓		✓		
3	1.5	7.2	3000	18	-	-	-	✓		✓		✓			1.5	7.2	3000	18	✓	-	-	✓		✓		✓		
4	1.5	7.2	3200	18	-	-	-	✓		✓		✓			1.5	7.2	3200	18	-	-	-	✓		✓		✓		
5	1.5	7.2	3200	18	-	-	-	✓		✓		✓			1.5	7.6	3400	18	-	-	20 L.	✓		✓		✓		
6	1.5	7.6	3300	20	-	-	-		✓		✓	✓			1.5	7.6	3200	18	-	-	-	✓		✓		✓		
7	1.5	7.6	3200	20	-	-	-		✓		✓	✓			1.5	7.6	3400	18	-	-	-	✓		✓		✓		
8	1.5	7.6	3200	20	-	-	-		✓		✓	✓			1.5	7.6	3200	18	-	-	-	✓		✓		✓		
9	1.5	7.6	3200	18	-	-	-		✓		✓	✓			1.5	7.6	3000	18	50 kg	-	-	✓		✓		✓		
10	3.0	7.8	3500	18	-	-	-		✓		✓	✓			1.5	7.6	3700	18	-	-	-	✓		✓		✓		
11	1.5	7.6	3600	18	-	-	-		✓		✓	✓			1.5	7.6	3600	18	-	-	-	✓		✓		✓		
12	1.5	7.6	3600	18	-	-	-		✓		✓	✓			1.5	7.6	3600	18	-	-	-	✓		✓		✓		
13	3.0	7.6	3500	18	-	-	-		✓		✓	✓			3.0	7.6	3600	18	-	-	-	✓		✓		✓		
14	3.0	7.6	3500	18	-	-	-		✓		✓	✓			1.5	7.6	3200	18	-	-	-	✓		✓		✓		
15	1.5	7.6	3300	18	-	-	-		✓		✓	✓			1.5	7.6	3300	18	-	-	-	✓		✓		✓		

Morning Shift														Night Shift															
DATE	CHECK				REFILL			CONDITION		FILTER TANK		CLEANING			Check by	CHECK				REFILL			CONDITION		FILTER TANK		CLEANING		Check by
	CL	PH	Salt	Filter Pressure	Salt	Chlorin	Hydrochloric acid	P1	P2	P1	P2	YES	NO	CL		PH	Salt	Filter Pressure	Salt	Chlorin	Hydrochloric acid	P1	P2	P1	P2	YES	NO		
	CL (1.0-1.5)	7.2-7.6	3,000-3,500 ppm	(15-20 psi)										CL (1.0-1.5)		7.2-7.6	3,000-3,500 ppm	(15-20 psi)											
16	1.5	7.6	3300	18	-	-	-	/	-	/	-	/			5	7.6	3300	18	-	-	-	/		/		/			
17	1.5	7.6	3200	18	-	-	-	/	-	/	-	/			5	7.6	3200	18	-	-	-	/		/		/			
18	1.5	7.6	3200	18	-	-	-	/	-	/	-	/			5	7.6	3300	18	1	-	-	/		/		/			
19	1.5	7.6	3300	18	-	-	-	/	-	/	-	/			5	7.6	3300	18	-	-	-	/		/		/			
20	1.5	7.6	3300	18	-	-	-	/	-	-	/	/			5	7.6	3300	18	-	-	-	/		/		/			
21	1.5	7.6	3300	18	-	-	-	-	/	-	/	/			5	7.6	3400	18	-	-	-	/		/		/			
22	1.5	7.6	3300	18	-	-	-	-	/	-	/	/			5	7.2	3200	18	-	-	-	/		/		/			
23	1.5	7.6	3200	18	-	-	-	-	/	-	/	/			5	7.2	3200	18	2	-	-	/		/		/			
24	1.5	7.6	3800	18	-	-	-	-	/	-	/	/			5	7.2	3800	18	-	-	-	/		/		/			
25	1.5	7.6	3800	18	-	-	-	-	/	-	/	/			5	7.6	3700	18	-	-	-	/		/		/			
26	1.5	7.6	3700	18	-	-	-	-	/		/	/			5	7.2	3600	18	-	-	-	/		/		/			
27	1.5	7.6	3600	18	-	-	-	-	/		/	/			5	7.2	3600	18	-	-	-	/		/		/			
28	1.5	7.2	3600	18	-	-	-	-	/		/	/			5	7.2	3500	18	-	-	-	/		/		/			
29	1.5	7.2	3500	18	-	-	-	-	/		/	/			5	7.2	3500	18	-	-	-	/		/		/			
30	1.5	7.2	3500	18	-	-	-	-	/		/	/			5	7.2	3400	18	-	-	-	/		/		/			
31																													

Remark: _____

Duty Engineer _____

Date _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Check Overflow w Gutter	Remark
1/10/67	Chorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter Standard <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1/2	N/AB
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1/2	N
				18	3000					OK!

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark
2/10/67	Chorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	- 100% OK - 90% OK
	1.5	7.8	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	2800						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark
3/10/67	Chorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	1.5	7.2	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
					3000						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark
4/10/67	Chorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	1.5	7.2	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	2000						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark
5/10/67	Chorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	2000						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Check Overflow w Gutter	Remark
6/10/67	Chlorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter Standard <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB
	9.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N
				18	9000					

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark
7/10/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	/	N/AB
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No	/	N
			18		3000						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter					Water Condition(/)			Number	Check Overflow w Gutter	Remark	
8/10/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	1	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi									
	1.5	7.2	In	After Cleaned	PPM				Pump No	1	N	
			18		3000							

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark	
9:10/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	1	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi									
	1.5	7.7	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No	1	N	
			18		3000							

Record by: _____

D/M/Y	Parameter					Water Condition(/)			Number	Check Overflow w Gutter	Remark
10/10/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	1	N/AB
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1.5	7.9	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No	1	2
			18		3200						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Check Overflow Gutter	Remark	
11/10/24	Chlorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	Standard <15 Psi								
	1.5	7.2	In	After Cleaned	PPM				Pump No	N	
				18	2800						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark	
12/10/24	Chlorine	pH	Pressure Filter	Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	N/AB	10/2/1/1/1/1	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1.5	7.6	In	After Cleaned				PPM	Pump No		N
				18				3500			

Record by: _____

D/M/Y	Parameter					Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark			
13/10/24	Chlorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	1	N/AB	ดูหน้าเครื่อง - ฟ้าหน้าเครื่อง		
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi											
	1.5	7.2	In	After Cleaned	PPM						Pump No		1	N
				18	3200									

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow w Gutter	Remark	
14/10/24	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM				Pump No	N	
				18	3200						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter					Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark		
15/10/24	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	1	N/AB		
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi										
	1.5	7.2	In	After Cleaned	PPM						Pump No	1	N
				18	3200								

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Check Overflow Gutter	Remark	
16/10/24	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	Standard <15 Psi								
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	3100						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark
17/10/24	Chlorine	pH	Pressure Filter	Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi							
	1.5	7.2	In	After Cleaned	PPM	✓		Pump No 1	N	
				18	1200					

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark	
18/10/24	Chlorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	10/10/24 No 2 No
	(1-2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	2000						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark	
19/10/24	Chorine	pH	Pressure Filter	Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB		
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1		N
				18	3400						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark	
20/10/24	Chlorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	3400						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Check Overflow w Gutter	Remark
21/10/67	Chlorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter Standard <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB
	1.2	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N
			18		3460					2022

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark
22/10/67	Chlorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	1.2	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
			18		3200						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark
23/10/67	Chlorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	3900						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark
24/10/67	Chlorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	990						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark
25/10/67	Chlorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	1.5	7.2	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	2900						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Check Overflo w Gutter	Remark
26/10/67	Chorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter Standard <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB
	1.5	7.2	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N
			18	18	2900					

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflo w Gutter	Remark
27/10/67	Chorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	10/10/10 2.10 10/10/10 2.10
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	3100						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflo w Gutter	Remark
28/10/67	Chorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	1.5	7.2	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
					3500						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflo w Gutter	Remark
29/10/67	Chorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	3500						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflo w Gutter	Remark
30/10/67	Chorine (1-2)	pH (7.2-7.8)	Pressure Filter <15 Psi		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	3200						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Check Overflow w Gutter	Remark	
9/9/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	Standard <15 Psi								
	1.0	7.8	In	After Cleaned	PPM				Pump No 1	N	
				12	-	✓					

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow w Gutter	Remark
15/9/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi							
	1	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N
			20	-	2200					

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow w Gutter	Remark
16/9/67	Chlorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi							
	1	7.2	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	✓
			20		2200					

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow w Gutter	Remark	
17/9/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	Add salt 1 bag OK
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1	7.2	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
				18	2700						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow w Gutter	Remark	
23/9/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1.5	7.8	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
			18		2700						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter					Water Condition(/)				Check Overflow w Gutter	Remark	
24/9/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	1	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	Standard <15 Psi									
	1.5	7.8	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No	1	N	
			18		2500							

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)				Number	Check Overflow w Gutter	Remark	
25/9/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	1	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi									
	1.5	7.8	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No	1	N	
			18		2800							

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark	
26/9/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 2	N/AB	
	(1-2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1.5	7.8	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 2	N	
			18		2700						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark	
27/9/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 2	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
	1.5	7.8	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 2	N	
			18		2700						

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark		
28/9/67	Chorine	pH	Pressure Filter	Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	2	N/AB	Add Salt 2 bag	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi									
	1.5	7.8	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No	2		N
			18		2800							

Record by: _____

D/M/Y	Parameter					Water Condition(/)				Check Overflow w Gutter	Remark
30/9/67	Chorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No 1	N/AB	
	(1 - 2)	(7.2-7.8)	Standard <15 Psi								
	1.5	7.6	In	After Cleaned	PPM	✓			Pump No 1	N	
			r	18							

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark	
	Chlorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
			In	After Cleaned	PPM				Pump No		

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark	
	Chlorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
			In	After Cleaned	PPM				Pump No		

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark	
	Chlorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
			In	After Cleaned	PPM				Pump No		

Record by: _____

D/M/Y	Parameter				Water Condition(/)			Number	Check Overflow Gutter	Remark	
	Chlorine	pH	Pressure Filter		Salt	Clear	Turbid	Green	Filter No	N/AB	
	(1 – 2)	(7.2-7.8)	<15 Psi								
			In	After Cleaned	PPM				Pump No		

Record by: _____

Save nature for the future.

Environment Research & Technology Co., Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.



CONTACT



25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210



0-2954-7745-6



0-2954-7747



www.enviresearch.co.th



enviresearch ERTC



Envi research



@enviresearch