

ภาคผนวกที่ 6

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


**6.1 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1)
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)**

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31
ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเชอร์ตัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท พักอาศัย ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) ค.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง -
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

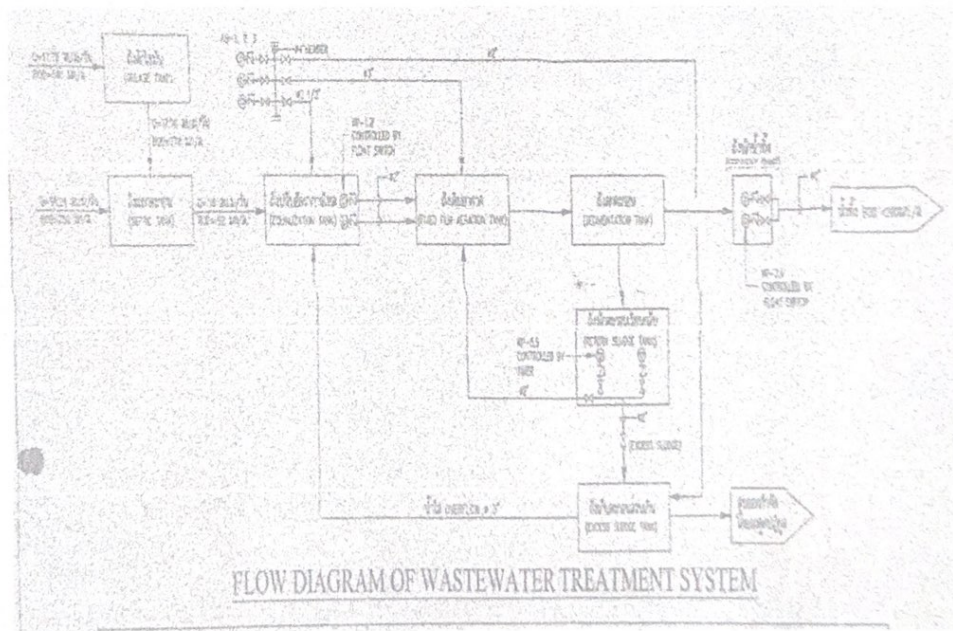

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กรกฎาคม 2567														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
2/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
3/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
4/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
5/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
6/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
7/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
8/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
9/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
10/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
11/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
12/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
13/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
14/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
15/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
16/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
17/7/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บ้านสิริเฮอร์ตัน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเฮอร์ตันหมู่ที่ : เลขที่ 47

ซอย : สวัสดิ์ดี

ถนน : สุขุมวิท 31

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 108

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1312

ออกให้โดย : 3904 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโ ทมตอายุ : 23/06/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

X ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 808.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 646.400 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตัว | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ครอบครัวแห่งกำเนิดมลพิษ

.)

...ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

..

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31
 ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ โทรสาร
 มีนิติอาคารชุด บ้านสิริเชอร์ตัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท พักอาศัย ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ด.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาความสะอาดสิ่งแวดลอมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเต็ดสลัดจ์
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบละกอนปีละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 808.000 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 646.400 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มสูบออกท่อระบายน้ำทิ้งของ กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) เขตพัฒนาอุตสาหกรรม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31
ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 087-352-5058 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเรอร์ตัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท แพคเกจจิ้ง ใบบน ญา ต
เลขที่ (ถ้ามี) ค.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

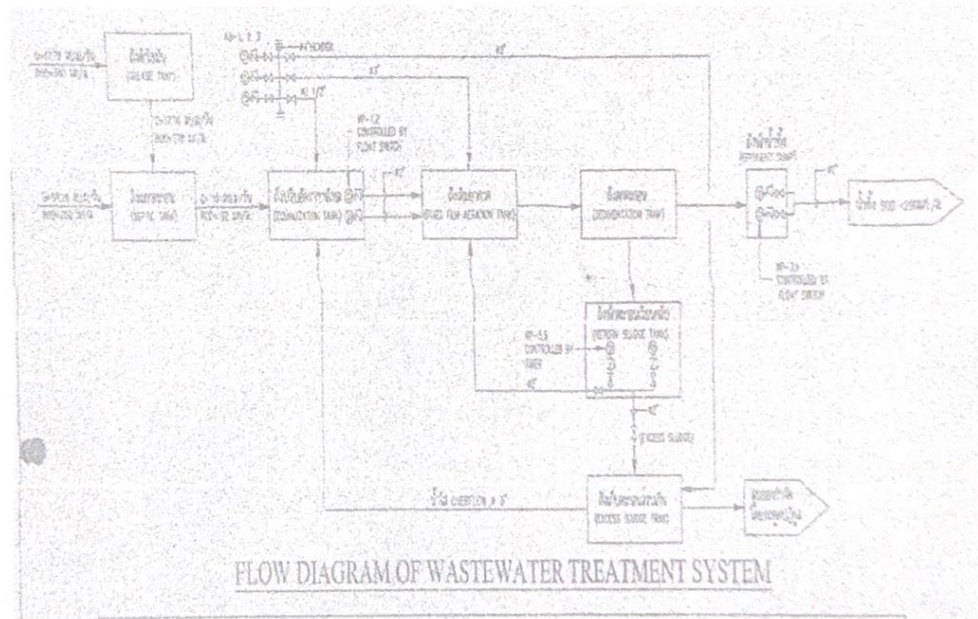

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างกำนคมลพิน เดือน สิงหาคม 2567

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม 2567															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ส่งระบบ บำบัดน้ำเสีย	การระบาย น้ำจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ สูตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ (ลบม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลบ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลบ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	1	0.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
2/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
3/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	47	37.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
4/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	1	0.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
5/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	44	35.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
6/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	41	32.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
7/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	5	4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
8/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	40	32	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
9/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	5	4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
10/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	45	36	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
11/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	2	1.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
12/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
13/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	1	0.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
14/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	47	37.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
15/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	50	40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
16/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	44	35.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	
17/8/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุริยะ	

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม 2567

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บ้านสิริเรอร์ตัน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเรอร์ตันที่ : เลขที่ 47

ซอย : สวัสดิ์ดี

ถนน : สุขุมวิท 31

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 108

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1312

ออกให้โดย : 3904 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโ ทมตอายุ : 23/06/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

X ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาต

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 894.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 715.200 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตัว | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นนิติบุคคลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
รอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31
 ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรสาร
 มีนิติอาคารชุด บ้านสิริเรอรัววัน แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท พักอาศัย ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ด.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

✕ [Redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (...)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (...)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเตดสลัดจ์
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนปีละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 894,000 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 715,200 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มสูบน้ำออกท่อระบายน้ำทิ้งของ กทม.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) เขตวัฒนาสูบทิ้ง.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31
ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด บ้านเสรีเรอร์ตัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท พักอาศัย ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) ค.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

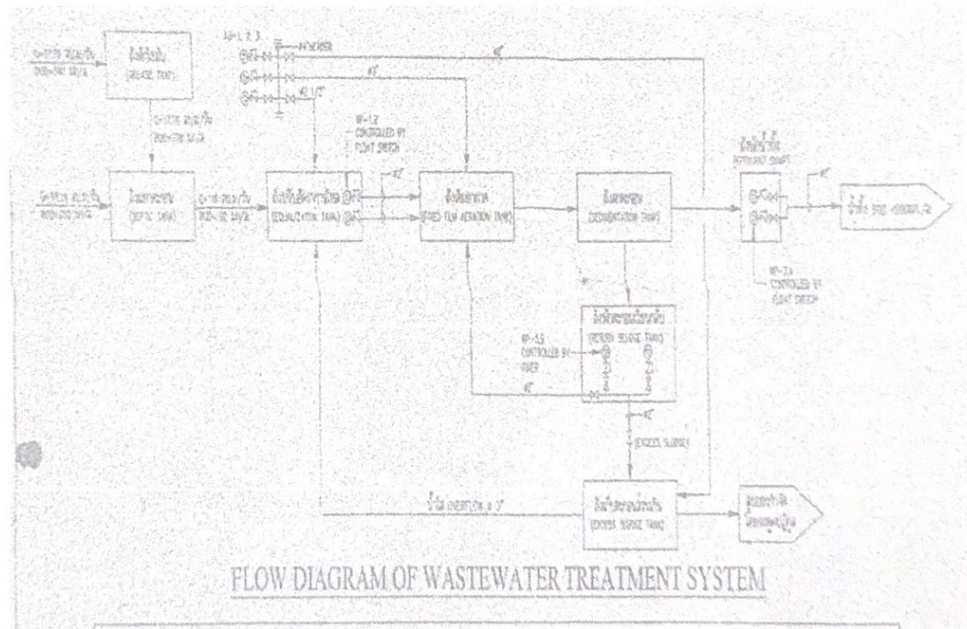

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กันยายน 2567

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (กบม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (กบม)	การระบาย น้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (กบม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	41	32.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
2/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	3	2.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
3/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	42	33.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
4/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
5/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	30	24	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
6/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	44	35.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
7/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	41	32.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
8/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	2	1.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
9/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	44	35.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
10/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	1	0.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
11/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
12/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	45	36	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
13/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
14/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	42	33.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
15/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	1	0.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
16/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
17/9/2567	ไม่มีใช้มอเตอร์	44	35.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ

สถิติและข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กันยายน 2567

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานหลังดำเนินการผลิตยว เค็มน กัณยาน 2567															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ส่งระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบบ/ไม่ ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
18/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	1	0.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
19/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	47	37.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
20/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	38	30.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
21/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	6	4.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
22/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	44	35.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
23/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	1	0.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
24/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
25/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	40	32	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
26/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	5	4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
27/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
28/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	34	27.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
29/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	12	9.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
30/9/2567	ไม่ใช้มิเตอร์	39	31.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ
	0	868	694.4		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุวิยะ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บ้านสิริเรอร์ตัน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเรอร์ตันที่ : เลขที่ 47

ชอย : สวัสดิ์ดี

ถนน : สุขุมวิท 31

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 108

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1312

ออกให้โดย : 3904 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโ ทมดอายุ : 23/06/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายอัศวิน ตั้งตรงจิตร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

✕ ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 868.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 694.400 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตัว | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
X  ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ชอย สุขุมวิท31
 ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ โทรสาร
 มีนิติอาคารชุด บ้านสิริเชอร์รี่วัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ด.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวตต์สลัดจ์
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำ กทม.
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สุกตะกอนเป็ละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 868,000 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 694,400 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มสูบออกท่อระบายน้ำทิ้งของ กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) เขตลาดพร้าว
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการประเมินผลของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
ถนน แขวง/ตำบล คลองต้นเหิน เขต/อำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ โทรสาร
มี นิตยภัตอาคารชุด บ้านสีเรอรัววัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท พิกัด
เลขที่ (ถ้ามี) ค.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

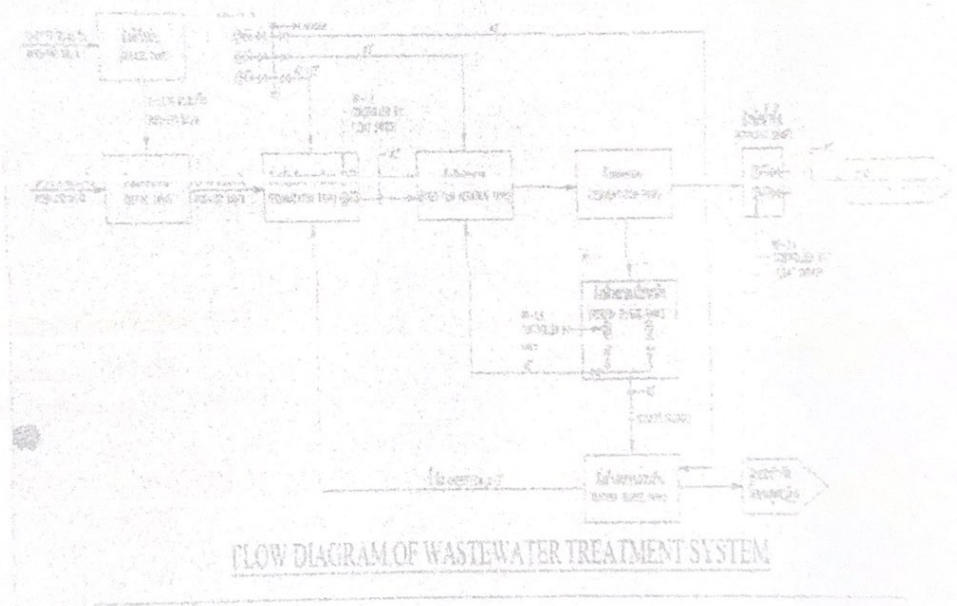

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บ้านสิริเธอร์วัน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเธอร์วัน หมู่ที่ : เลขที่ 47

ซอย : สวัสดิ์ดี

ถนน : สุขุมวิท 31

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 108

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1312

ออกให้โดย : 3904 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโหมดอายุ : 23/06/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายอัครพจน์ ตั้งตรงจิตร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลง

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบลบตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 889.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 711.200 ลบ.ม.

- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลบตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งงานเดิมเดิม เดือน ตุลาคม 2567

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานหลักงานนิคมเคพิษ เดือน ตุลาคม 2567															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การให้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ส่งระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่ส่ง ให้ใช้ (ชื่อปริมาณ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลบ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลบ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
2/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
3/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
4/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
5/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
6/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
7/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
8/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
9/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
10/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
11/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
12/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
13/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
14/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
15/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
16/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
17/10/2567	ไม่ใช้มอเตอร์	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ

สถิติและข้อมูลทางเกษตรและป่าไม้ กรมป่าไม้ เดือน ตุลาคม 2567

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31
 ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ โทรสาร
 มีนิติอาคารชุด บ้านสิริเชอร์รี่วัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท แพคเกจจิ้ง ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ด.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

() เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 () ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวเตดสลัดจ์
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนปีละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 889.000 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 711.200 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มสูบออกท่อระบายน้ำทิ้งของ กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) เขตพัฒนาสูบทิ้ง
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 31
ถนน แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ โทรสาร
มี นิตินุคคลอาคารชุด บ้านสิริเชอร์ตัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท พักอาศัย ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) ค.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
..... หมตอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

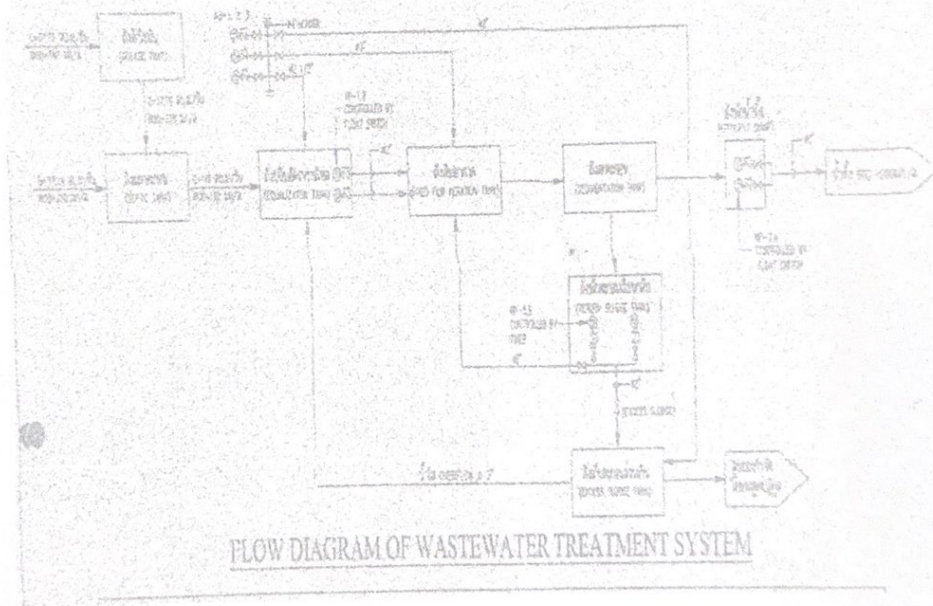

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลสภาพแหล่งกำเนิดมลพิษ ก่อน พหุศักราช 2567

จำนวน เดือน	ปริมาณ การไฟฟ้า ของระบบ น้ำดิบ น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เสาะระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบบ/ไม่ ระบบ (๑))	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสัค ชิกภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ ใช้หรือ ใช้โดย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	ปัญหา และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ/ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องกลบ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบบ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	10	8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
2/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	39	31.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
3/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
4/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	68	54.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
5/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	23	18.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
6/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	1	0.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
7/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	45	36	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
8/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	31	24.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
9/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	1	0.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
10/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
11/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	44	35.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
12/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	1	0.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
13/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	49	39.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
14/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	42	33.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
15/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
16/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	45	36	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
17/1 /2567	ไม่ใช้มอเตอร์	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ

สถิติและข้อมูลทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2567												
รุ่น เดือน ปี	ปริมาณ การใช้น้ำ ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในปฏิบัติการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (กม.ม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (กม.ม)	การระบาย น้ำจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบบ/ไม่ ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ สูตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ-ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องกวม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ ผิดปกติ)
18/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	45	36	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
19/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
20/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	49	39.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
21/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
22/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
23/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
24/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
25/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
26/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	45	36	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
27/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
28/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	48	38.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
29/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	0	0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
30/1/2567	ไม่ใช้มีเตอร์	43	34.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
	ไม่ใช้มีเตอร์		0	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
	0	813	650.4									

ผู้บันทึก

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บ้านสิริเฮอร์ดีวัน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเฮอร์ดีวัน : เลขที่ 47

ซอย : สวัสดิ์ดี

ถนน : สุขุมวิท 51

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขต วัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 108

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1312

ออกให้โดย : 3904 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโ ทมดอายุ : 23/06/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายอักรพันธ์ ตั้งตรงจิตร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละออง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างสูบตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ไปทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 813.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 650.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
.....) ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....)

.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31
 ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร
 มีนิติอาคารชุด บ้านสิริเชอร์ตัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ด.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[REDACTED] ... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
 [REDACTED] ... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูทิกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบลูทิกอนปีละ 1 ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 813.000 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 650.400 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้มีสับออกท่อระบายน้ำทิ้งของ กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) เขตวัฒนาสุขทั้ง
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

6.2 ใบเสร็จการชำระเงินเก็บขนมูลฝอย

Baan
SiriThirtyOne

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเชอร์ดีวัน
ใบสำคัญจ่าย/Payment Voucher

เลขที่/No. PC20241001
Date: 1-Oct-2024

จ่ายให้ / Paid to :



ลำดับที่/Item No.	รายการ Description	จำนวนเงิน Amount บาท Baht / ส.ด.	หมายเหตุ / Remark
1	ค่าบริการขนขยะ กทม. เดือน กย.67	600.00	
หรือรวมบาทถ้วน		Total	600.00

ลงชื่อ/Sign ผู้รับเงิน/Received

ลงชื่อ/Sign ผู้จ่ายเงิน/Payer
(Udomporn Kaewsri)

ลงชื่อ/Sign.....ผู้อนุมัติเงิน/Approved by
(1/10/2567)

6.3 ใบเสร็จที่ประธานร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับขยะรีไซเคิล

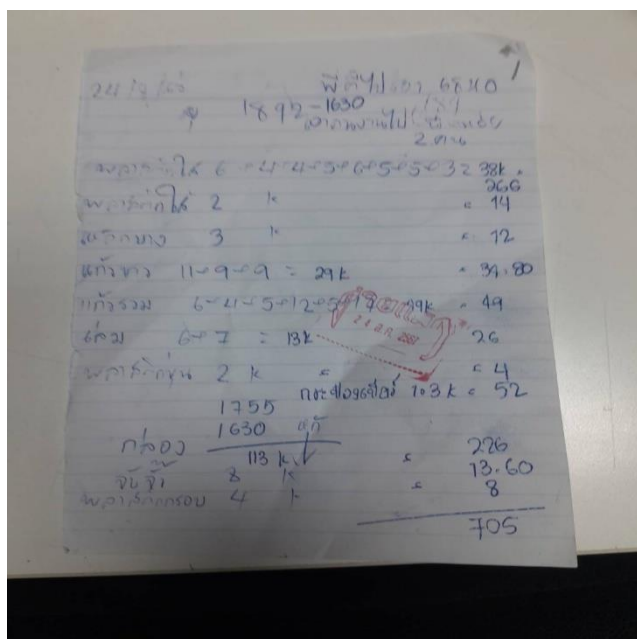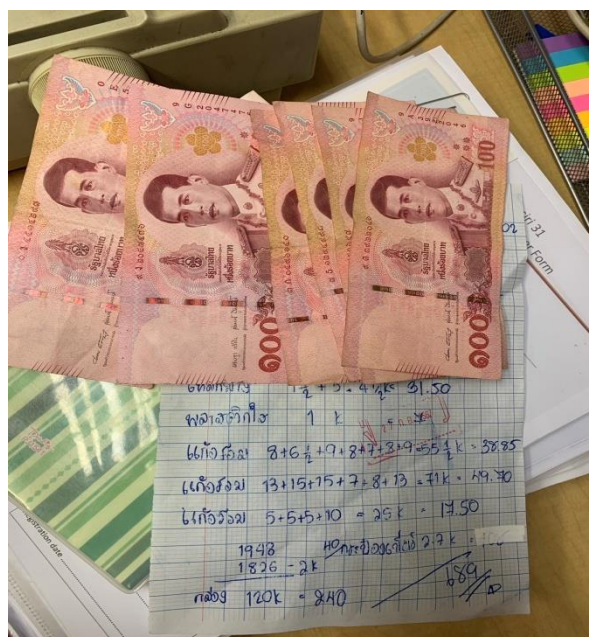

6.4 ใบเสร็จการชำระเงินค่าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

นาม CUSTOMER	สุทิน ดอดดาบงชด.	วันที่ DATE	31/7/68
ที่อยู่ ADDRESS	บ้านสีริ่ง 608 สีริ่ง	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID No.	

6.5 เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและระบบเตือนอัคคีภัย

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2567






ลำดับชั้น	สรุปรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำปี										
	ตู้ Fire Hose	ถังดับเพลิง (หน่วย)	ถังดับเพลิง CO2	ไฟ Emergency Light ST-1	ไฟ Emergency Light ST-2	ไฟ Emergency Lift Service	ไฟ Exit ST-1	ไฟ Exit ST-2	ไฟ Exit ตามจุด (ป้ายเขียว)	ไฟ Exit ตามจุด (สีฟ้า)	หมายเหตุ
1	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	ปกติ (FP, MDR 2 ถัง)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	เป็นป้ายรวม	-	-	
2	ปกติ 2 ตู้	(ถัง) Lift Service	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	
3	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	
4	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	
5	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	
5รวม	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-
6	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15	ปกติ 2 ตู้	(ถัง) Low Zone	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	ปกติ (Lift, Low Zone)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
25	-	-	ปกติ (Booster Pump)	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
26	-	-	ปกติ (Lift, High Zone)	-	-	ปกติ (Booster Pump)	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	ปกติ (Lift, High Zone)	-	-	-	-	
รวม	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	


Check by / Engineering Manager / วิศวกร
 Signature / Building Manager / ผู้จัดการอาคาร
 Date / วันที่ 25/10/2567

สรุป..... 1. ถังดับเพลิง (หน่วย) เครื่องสภาพ 2 ถัง
 2. ไฟ Emergency Light ST-2 เครื่องสภาพ 0 ปี
 3. ไฟ Exit ST-1 เครื่องสภาพ 0 ปี


6.6 การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี

การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2567

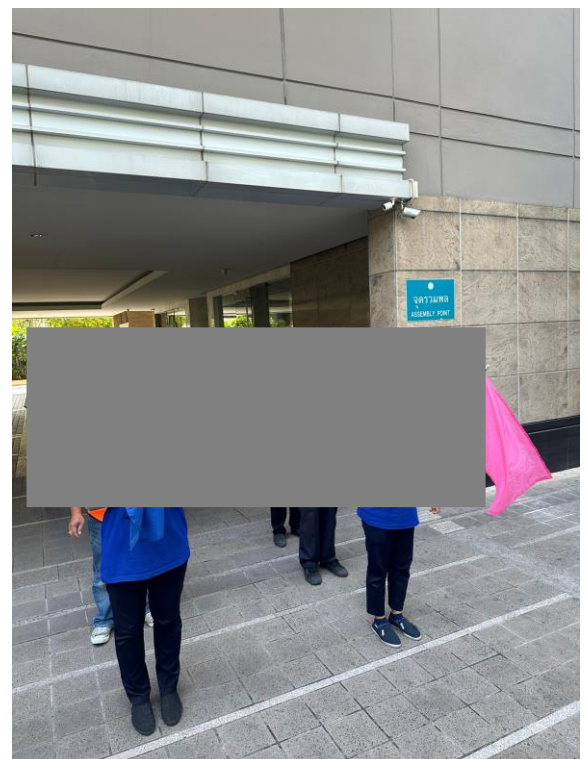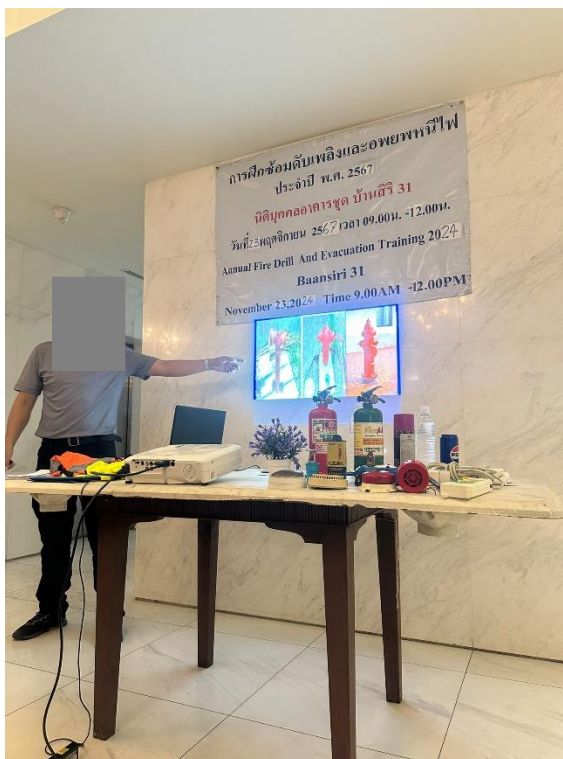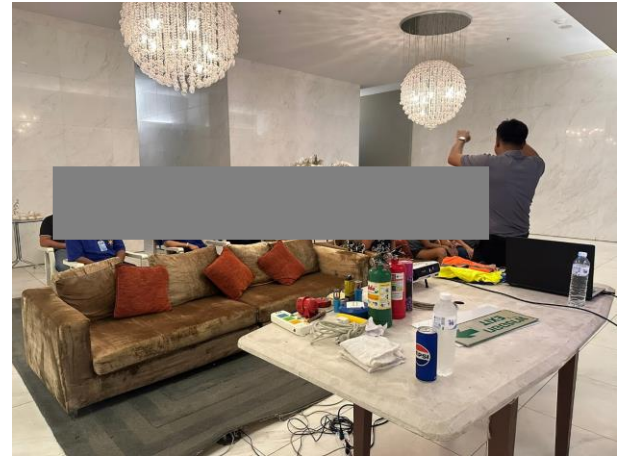

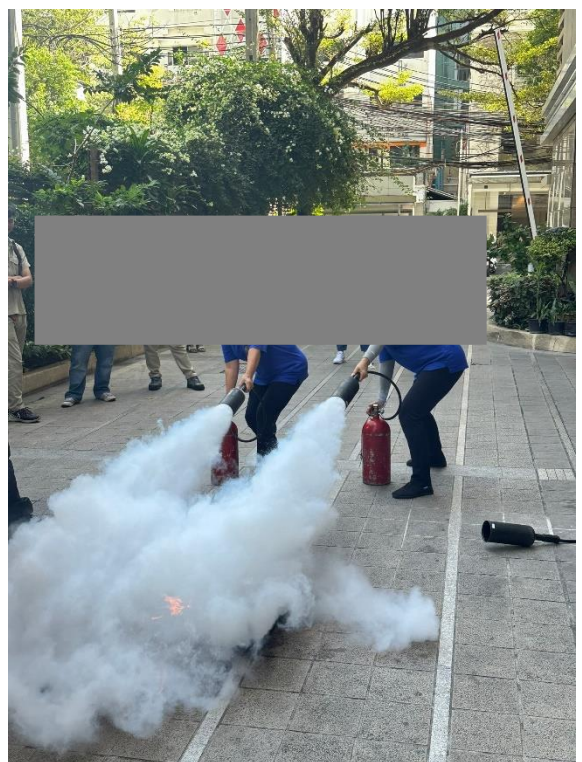

**6.7 เอกสารประสานงานกับสถานีดับเพลิงเขตวัฒนา
ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ**



Baan Siri 31 Juristic Person Condominium

47 Sukhumvit 31 (Sawasdee) Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

47 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

office mobile phone: 087 352 5058 / Fax: 02 352 5058 / email: baansiri31.office1@gmail.com

วันที่ 20 ตุลาคม 2567

ที่ BSR001/671020

ฝ่ายบริหารอาคารบ้านสิริ เออร์ดีวัน คอนโดมิเนียม

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่วิทยากรนำซ่อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

เรียน หัวหน้าดับเพลิงพระโขนง

เนื่องด้วยอาคาร บ้านสิริ เออร์ดีวัน คอนโดมิเนียม เลขที่ 47 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นสถานประกอบการอาคารสูง เพื่อให้สอดคล้อง กับข้อบังคับของกรุงเทพมหานคร และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงลูกค้าผู้พักอาศัย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็น ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่วิทยากร นำซ่อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟประจำปี ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเออร์ดีวัน คอนโดมิเนียม

นายสิทธิภูมิ พงษ์ศิลา
2009/32 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-89917-9189

ใบแจ้งหนี้ Invoice				
เรียน/Attention: ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด บ้านลิริเธอร์ดีวัน คอนโดเนียม 47 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			เลขที่/ No. : Q08102567 หมายเหตุ/Remark : TEL. : 0-89917-9189 FAX :	
ขอเสนอราคาและเงื่อนไขสำหรับท่านดังนี้ We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :				
ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	ราคา/วัน Price/Day	จำนวน/วัน Quantity	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการ จ้างเหมาในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 -12.00 น.	7,000.00	1	7,000.00
เจ็ดพันบาทถ้วน			รวมเงิน	7,000.00
ผู้อนุมัติ : _____ ตำแหน่ง : _____		ผู้เสนอ : _____		

ตารางการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

โดยวิทยากร จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสิทธิภูมิ พงษ์ศิลา

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น.	ลงทะเบียนและพิธีเปิดการฝึกอบรม	๓๐ นาที	
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.	- ระบบดับเพลิงภายในอาคาร - การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ - การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	๑.๓๐ นาที	
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง	๑๕ นาที	
๑๐.๔๕-๑๑.๑๕ น.	- ซักซ้อมแผนและจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	๓๐ นาที	
๑๑.๑๕-๑๒.๓๐ น.	ฝึกภาคปฏิบัติ - วิธีการดับเพลิง - การดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือและสายน้ำดับเพลิงที่มี	๑.๑๕ นาที	
๑๒.๓๐ น	- สรุปและปิดการฝึกอบรม		

*** หมายเหตุกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปก.(กปภ.๑) ๒๖๕๒ ๒๕๖๗

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริ เฮอร์ตีวัน คอนโดมิเนียม

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๒ คน

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

6.8 เอกสารรายงานการตรวจสอบอาคารประจำปี

คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร ๑.)

อ้างอิง
๐๐๐๐๐๐๕๖๕๕/๒๕๖๗
เลขรับที่ 3279
วันที่ 5 ต.ค. 67
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

เขียนที่.....สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานการโยธา

วันที่.....จ.ศ. เดือน.....กันยายน พ.ศ.....๒๕๖๗

ข้าพเจ้า.....นิติบุคคล อาคารชุด บ้านสิริมิตรดีวัน คอนโดเนียม โดณ นวยสิทธิ์พันธุ์ ตั้งตรงจิตร

☒ เจ้าของอาคาร ☐ ตัวแทนเจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร ☐ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร

☒ เป็นนิติบุคคลประเภท.....จดทะเบียนเมื่อ.....๗ ก.ย. ๒๕๕๐ เลขทะเบียน.....๘/๒๕๕๐

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....๕๗ ตรอก/ซอย.....สุขุมวิท ๓๓ (สีวิสัย) ถนน.....สุขุมวิท หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....คลองเตยเหนือ

อำเภอ/เขต.....วัฒนา จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร โดย.....นายสิทธิ์พันธุ์ ตั้งตรงจิตร

ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่.....๔๓๐/๓๓-๓๒ ตรอก/ซอย.....ถนน.....อิสรภาพ หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง.....วัดอรุณ อำเภอ/เขต.....บางกอกใหญ่ จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....โทร

ขอยื่นคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ต่อกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อาคารที่ขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ เป็นอาคารตามแบบ.....ใบอนุญาต

เลขที่.....๕๖๖๖/๒๕๕๐ ลงวันที่.....๑๕ เดือน.....เมษายน พ.ศ.....๒๕๕๐

ที่บ้านเลขที่.....๕๗ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....สุขุมวิท ๓๓ (สีวิสัย) ถนน.....สุขุมวิท ตำบล/แขวง

คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต.....วัฒนา จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ชนิด.....อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นดิน ๒๕ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน.....๑ หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อยู่อาศัยรวม

โดย ☒ เป็นการตรวจสอบประจำปี ☐ เป็นการตรวจสอบใหญ่ ☐ เป็นการตรวจป้าย

ข้อ ๓ โดยมี.....บริษัท โออีคิว เอ็นจิเนียริง จำกัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่.....๑๖๖๖/๕๖

สำนักงานชื่อ.....บริษัท โออีคิว เอ็นจิเนียริง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่.....๔๗/๓๕๗ ตรอก/ซอย.....ถนน.....กรุงเทพ-ปทุมธานี

ตำบล/แขวง.....บางหลวง เขต.....เมืองใหม่สวนหิน จังหวัด.....ปทุมธานี เลขทะเบียนเลขที่.....๑๖๖๖/๒๕๕๐ ออกให้ วันที่.....๑๗

เดือน.....กรกฎาคม พ.ศ.....๒๕๖๖ เป็นผู้ตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่.....๑๕ เดือน.....สิงหาคม พ.ศ.....๒๕๖๗

ข้อ ๔ หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตรวจสอบสภาพอาคารประกอบด้วย

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ จำนวน ๑ ชุด

(๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ
ออกไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

(๓) สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ของผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๑ ชุด

(๔) สำเนาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๒ ชุด

(๕) รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และบันทึกในระบบดิจิทัล จำนวน ๒ ชุด

6.9 บันทึกสถิติปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า

< กลับ

MEASmartLife

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเธอร์รี่วัน คอนโดมิเนียม

010399311



47/1-108 โครงการสิริ เธอร์รี่วัน ช.สุขุมวิท 31 (ช.สวัสดี) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทการใช้ไฟ 3.2

ประวัติการใช้ไฟฟ้า



จำนวนหน่วย



ค่าไฟฟ้า

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา



ยอดค่าไฟฟ้า(x1000 บาท)



รอบบิล	วันที่ จากเลขอ่าน	ยอดเงินที่ต้องชำระ (บาท)	ส่วนต่าง ระหว่างเดือน
09/2567	03/10/2567	94,359.21	▼ 4,655.81
08/2567	03/09/2567	99,015.02	▲ 3,608.59
07/2567	03/08/2567	95,406.43	▼ 804.87
06/2567	03/07/2567	96,211.30	▼ 7,791.90
05/2567	03/06/2567	104,003.20	▲ 2,073.14
04/2567	03/05/2567	101,930.06	-