ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

“แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย”


โครงการ อาคารชุด ออกัส
(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
ช่วงเปิดดำเนินการ
เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568

แบบ กส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ - ซอย เชิงกรง 80
ถนน เชิงกรง แขวง/ตำบล บางด้วนหลวม เขต/อำเภอ บางด้วนหลวม
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-2504491 โทรสาร - มี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ตามประเภท 8 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

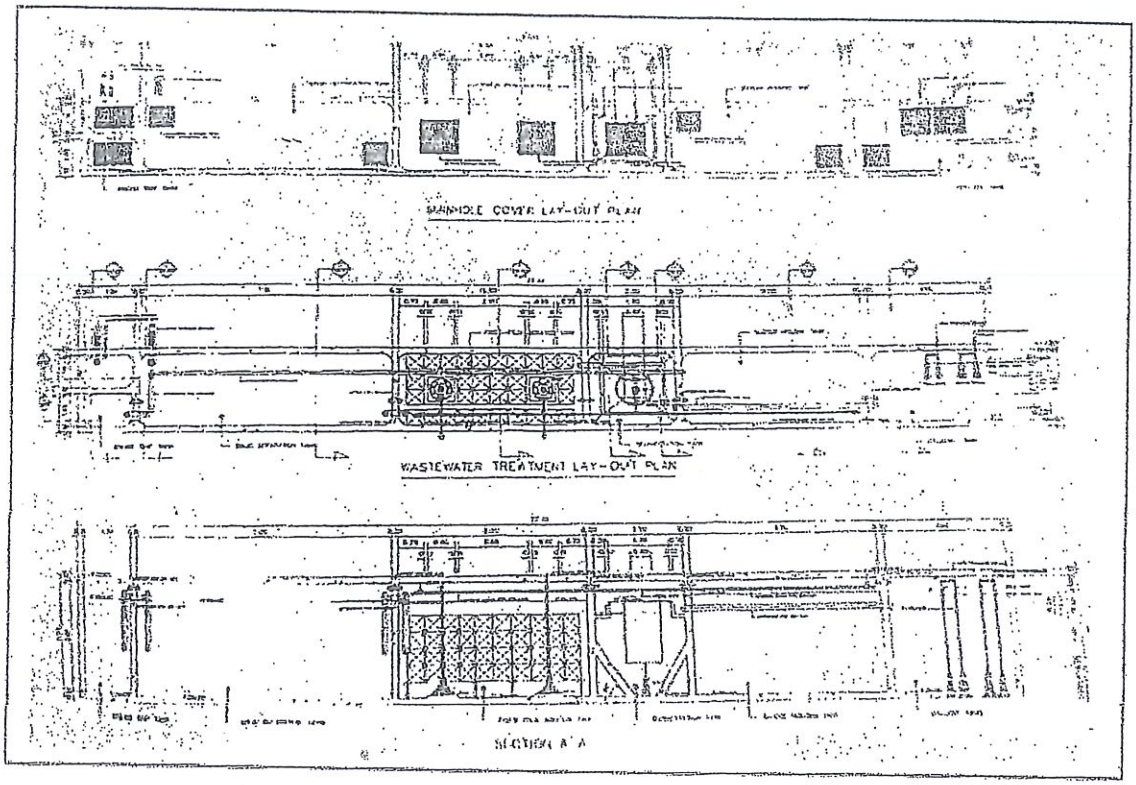

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ - ซอย เทียนทอง-80
ถนน เทียนทอง แขวง/ตำบล บางเขาหลม เขต/อำเภอ บางเขาหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-1501191 โทรสาร - มี
แบบแสดงรายการชุดที่ 1 ก.ส. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อาหารประเภท ร ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(ทรงกิตติ ปรีชาคม.)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,350 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,880 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ว. .....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวัฒศักดิ์ ปัญญาดม.)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1.01.68	-	58	46.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
2.01.68	-	34	27.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
3.01.68	-	64	43.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
4.01.68	-	56	44.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
5.01.68	-	56	44.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
6.01.68	-	77	61.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
7.01.68	-	53	42.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
8.01.68	-	59	47.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
9.01.68	-	52	41.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
10.01.68	-	162	129.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
11.01.68	-	128	102.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
12.01.68	-	80	64	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
13.01.68	-	70	56	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
14.01.68	-	77	61.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
15.01.68	-	80	64	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
16.01.68	-	73	58.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	

PUG 303

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17-01-68	-	75	60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
18-01-68	-	81	61	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
19-01-68	-	86	68.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
20-01-68	-	78	62.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
21-01-68	-	81	64.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
22-01-68	-	82	56.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
23-01-68	-	72	57.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
24-01-68	-	81	64.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
25-01-68	-	76	60.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
26-01-68	-	84	67.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
27-01-68	-	48	38.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
28-01-68	-	71	56.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
29-01-68	-	66	52.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
30-01-68	-	99	79.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
31-01-68	-	101	80.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
										-					

* ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรม = 1,350 *

* ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย *

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41 หมู่ที่ : ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง แขวง/ตำบล : บางคอแหลม เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-250-4494 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวฆฤณ ศิระยรรยง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถดูดตะกอน 3เดือนต่อครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,350.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,880.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ - ซอย เพิ่มกรุง 80
ถนน เพิ่มกรุง แขวง/ตำบล บางอ้อ เขต/อำเภอ บางอ้อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-3504491 โทรสาร - มี
บริษัทคลังอาคารธุรกิจ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อาคารประเภท ย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

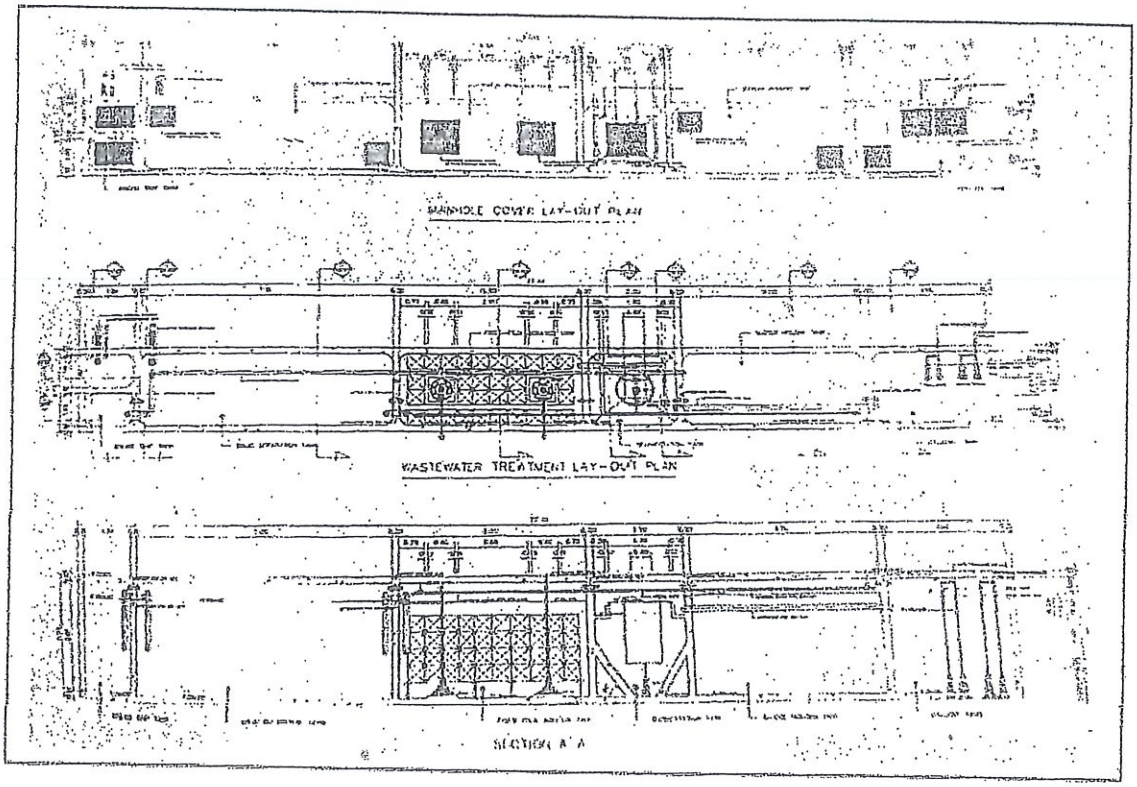

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ กส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ - ซอย เทศบาล 80 ถนน เทศบาล แขวง/ตำบล บางเขน เขต/อำเภอ บางเขน จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-4504491 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุดเดอะกัส เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(ภาสกร ปรีชาวงษ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,142 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,713.60 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายปกติ.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายทิตศักดิ์ ปรีชาชม.)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1.ต.ค.68	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
2.ต.ค.68	-	76	60.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
3.ต.ค.68	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
4.ต.ค.68	-	92	73.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
5.ต.ค.68	-	104	83.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
6.ต.ค.68	-	61	48.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
7.ต.ค.68	-	73	58.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
8.ต.ค.68	-	110	88	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
9.ต.ค.68	-	45	36	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
10.ต.ค.68	-	46	36.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
11.ต.ค.68	-	47	37.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
12.ต.ค.68	-	170	136	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
13.ต.ค.68	-	95	76	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
14.ต.ค.68	-	59	47.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
15.ต.ค.68	-	85	68	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
16.ต.ค.68	-	104	83.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17.01.68	-	๘๘	35.10	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
18.01.68	-	108	86.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
19.01.68	-	38	30.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
20.01.68	-	115	92	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
21.01.68	-	๔๖	36.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
22.01.68	-	87	69.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
23.01.68	-	71	56.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
24.01.68	-	53	๔๒.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
25.01.68	-	103	๘๒.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
26.01.68	-	๖๔	51.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
27.01.68	-	79	63.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
28.01.68	-	๔๒.	33.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	

ก96-312

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41 หมู่ที่ : ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง แขวง/ตำบล : บางคอแหลม เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-250-4494 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวฆฤณ ศิระยรรยง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,142.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,716.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ กส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ - ซอย เอี่ยมกรุง 80
ถนน เอี่ยมกรุง แขวง/ตำบล บางอ้อ เขต/อำเภอ บางอ้อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-3500491 โทรสาร - มี
นิติบุคคลอาคารชุดเอ็นทัส เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อาคารประเภท ธ. ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

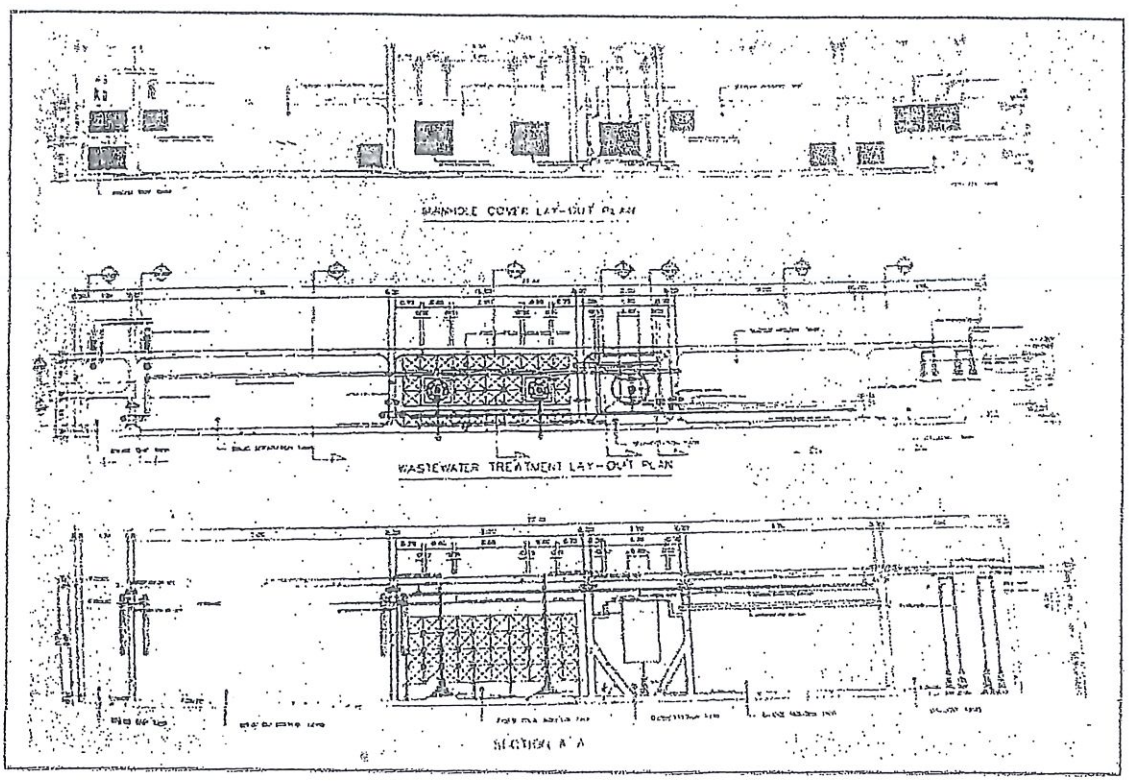

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย เพชรเกษม 80 ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล บางแคเหนือ เขต/อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-3508191 โทรสาร - มี แสนบุตรคาราโอเกะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายจักรศักดิ์ ปรางคม.)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....-.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,235 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,758 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายชัดสกด์ ปรีชาคม)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1.03.68	–	81	61.80	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
2.03.68	–	49	39.20	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
3.03.68	–	43	34.40	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
4.03.68	–	143	114.40	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
5.03.68	–	99	79.20	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
6.03.68	–	52	41.60	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
7.03.68	–	95	76	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
8.03.68	–	72	57.60	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
9.03.68	–	85	68	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
10.03.68	–	75	60	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
11.03.68	–	87	69.60	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
12.03.68	–	91	72.80	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
13.03.68	–	94	75.20	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
14.03.68	–	98	78.40	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
15.03.68	–	90	72	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	
16.03.68	–	78	62.40	ระบาย	–	ปกติ	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17.03.68	-	82	65.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
18.03.68	-	81	67.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
19.03.68	-	81	64.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
20.03.68	-	85	68	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
21.03.68	-	82	65.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
22.03.68	-	68	64.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
23.03.68	-	91	72.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
24.03.68	-	75	60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
25.03.68	-	95	76	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
26.03.68	-	82	65.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
27.03.68	-	81	64.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
28.03.68	-	84	67.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
29.03.68	-	92	73.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
30.03.68	-	101	80.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
31.03.68	-	84.	67.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41 หมู่ที่ : ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง แขวง/ตำบล : บางคอแหลม เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-250-4494 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวฆฤณ ศิระยรรยง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,599.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,079.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ - ซอย เพิ่มทรง 80
ถนน เพิ่มทรง แขวง/ตำบล บางกอกใหญ่ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-3508191 โทรสาร - มี
นิติบุคคลอาคารชุดออกัส เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

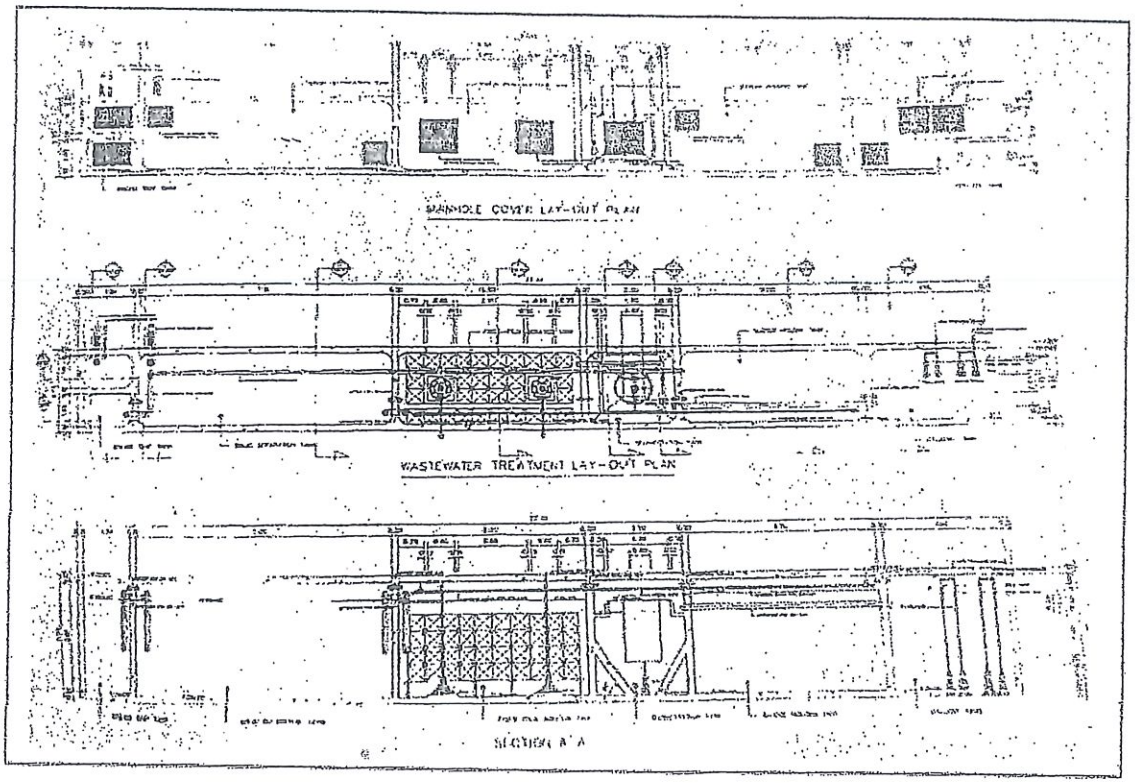

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ - ซอย เทอร์มทรง 80 ถนน เทอร์มทรง แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-350๓๙๔ โทรสาร - มี บริษัทอาหารสุดอร่อย จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาหารประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ไม่มี ออกให้โดย ๒๕๖๘ หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ไม่มี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายรัตสักดิ์ ปรีชาชม.)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,192

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1833.6

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายพัดสกล ฟอนาม.)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1.ม.ค.68	-	67	53.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
2.ม.ค.68	-	77	61.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
3.ม.ค.68	-	82	65.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
4.ม.ค.68	-	69	55.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
5.ม.ค.68	-	75	60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
6.ม.ค.68	-	85	68	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
7.ม.ค.68	-	78	62.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
8.ม.ค.68	-	78	62.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
9.ม.ค.68	-	94	75.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
10.ม.ค.68	-	72	57.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
11.ม.ค.68	-	77	61.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
12.ม.ค.68	-	63	50.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
13.ม.ค.68	-	66	52.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
14.ม.ค.68	-	57	45.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
15.ม.ค.68	-	61	48.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
16.ม.ค.68	-	73	58.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓

ÌÚé 327

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41 หมู่ที่ : ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง แขวง/ตำบล : บางคอแหลม เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-250-4494 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวฆฤณ ศิระยรรยง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,292.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,834.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ กส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ - ซอย เอิร์ลกรุง 80
ถนน เอิร์ลกรุง แขวง/ตำบล บางเขาแหลม เขต/อำเภอ บางเขาแหลม.
จังหวัด กรุงเทพฯ. โทรศัพท์ 095-3501191 โทรสาร - มี
โรงแรมดาราอาหารอัลเบิร์ต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อาหารประเภท ๘ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

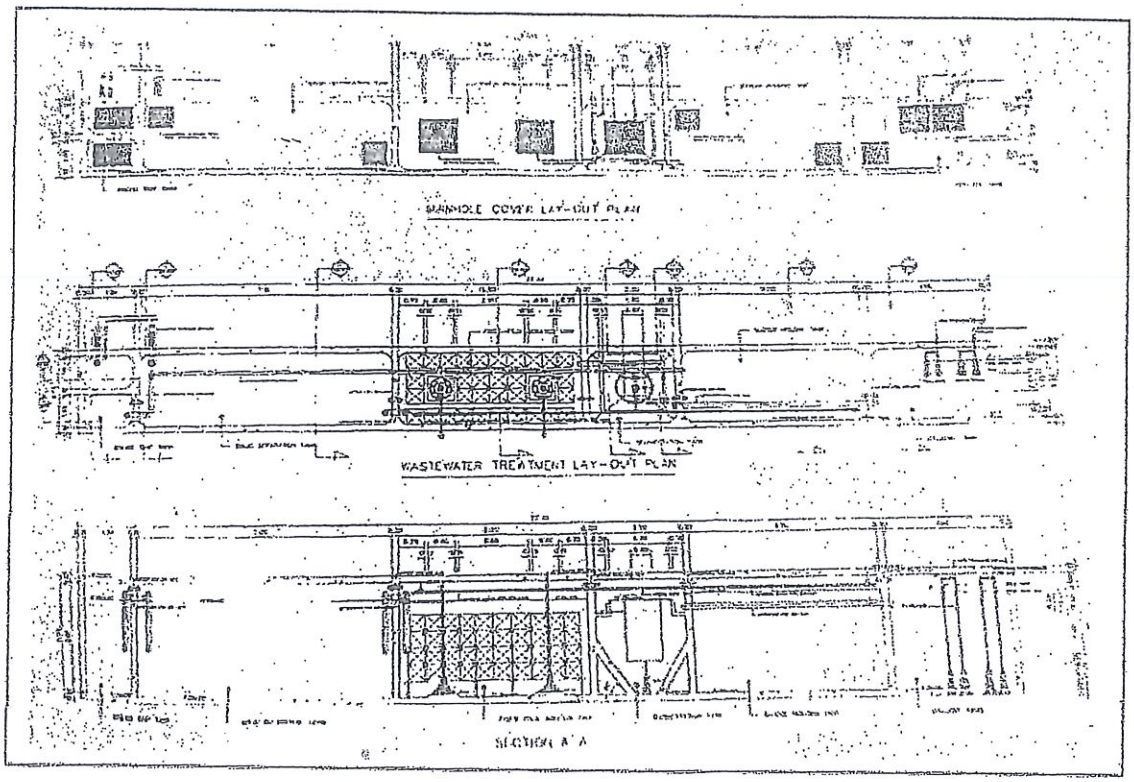

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ - ซอย เพชรเกษม 80
ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล บางดอกไม้หลวม เขต/อำเภอ บางดอกไม้หลวม
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-3504191 โทรสาร - มี
ในฐานะเจ้าของกิจการโรงแรมดอกไม้ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ตามรายการประเภท ๘. ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) พฤษภาคม ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายชาติศักดิ์ ปรีชาดม)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process.
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....-.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 2,329 ลบ.ม. .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 1,863.2 ลบ.ม. .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบายปกติ. .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....-.....

.....

คำเตือน ๑. **เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. **ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายทัดศักดิ์ ปรีชาวณ.)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1.05.68	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
2.05.68	-	85	68	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
3.05.68	-	72	57.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
4.05.68	-	61	48.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
5.05.68	-	84	67.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
6.05.68	-	83	66.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
7.05.68	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
8.05.68	-	82	65.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
9.05.68	-	79	63.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
10.05.68	-	72	57.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
11.05.68	-	82	65.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
12.05.68	-	64	51.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
13.05.68	-	87	69.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
14.05.68	-	64	51.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
15.05.68	-	72	57.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
16.05.68	-	66	52.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓

ÌÚé 335

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อน้ำตื้นของประชาชน

| ลำดับที่ | รหัสบ่อน้ำตื้น | ชื่อเจ้าของบ่อน้ำตื้น | ที่อยู่ | ประเภทบ่อน้ำตื้น | ความลึกของบ่อน้ำตื้น (ม.) | ลักษณะการใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น | การใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นเพื่อการอุปโภค | | |

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41 หมู่ที่ : ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง แขวง/ตำบล : บางคอแหลม เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-250-4494 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวฆฤณ ศิระยรรยง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,329.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,863.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี ๒๕๖๕


| ที่ | วันที่เก็บตัวอย่าง | ชื่อแหล่งน้ำ | ประเภทแหล่งน้ำ | ค่าพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด | | |

แบบ กส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย เทริญทอง 33
ถนน เทริญทอง แขวง/ตำบล บางเขนแหลม เขต/อำเภอ บางเขนแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 025-350119 โทรสาร - มี
บริษัทตัวอย่างจำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อาคารประเภท ย. ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

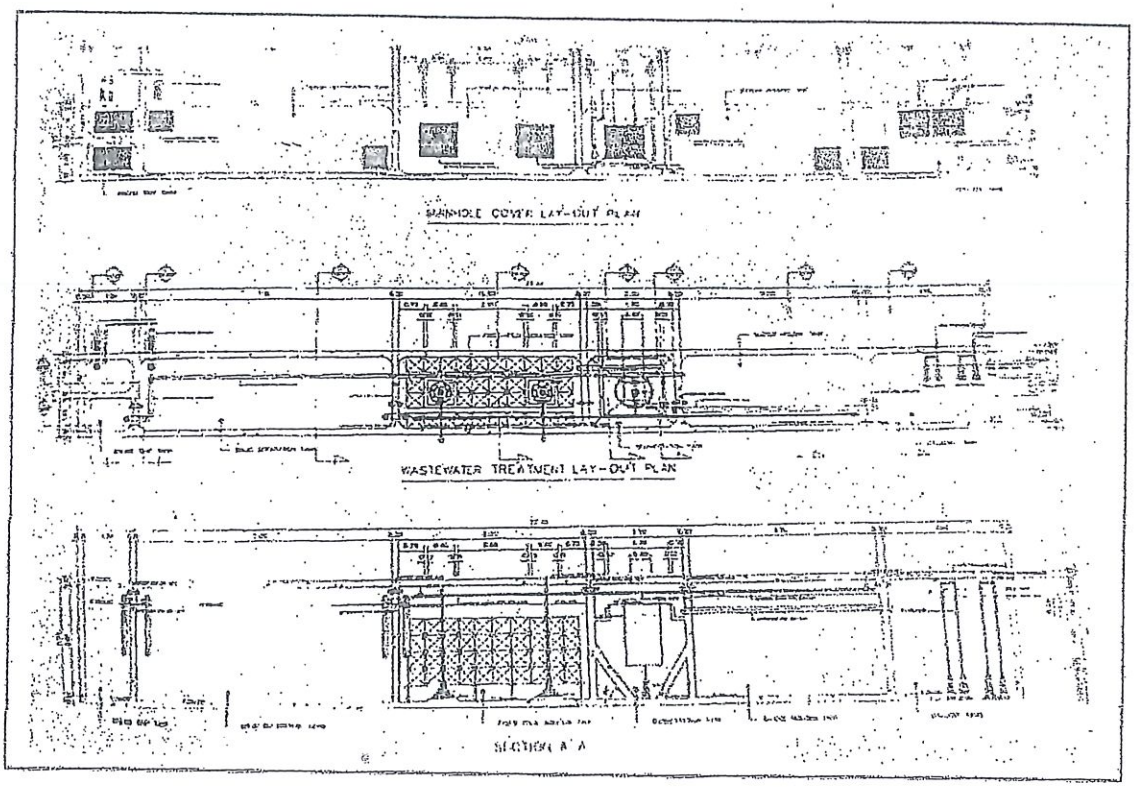

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ กส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ - ซอย เจริญกรุง 80 ถนน เจริญกรุง แขวง/ตำบล บางยี่เรือ เขต/อำเภอ บางยี่เรือ จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-2504191 โทรสาร - มี บริษัท ดาต้าซอฟต์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ดาต้าประมวลผล ข้อมูล ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายภัทรศักดิ์ ปรีชาดม)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2288 คน.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,830.4 คน.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายชาตศักดิ์ ปวงคม)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1-06-68	-	67	53.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
2-06-68	-	79	63.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
3-06-68	-	81	64.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
4-06-68	-	66	52.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
5-06-68	-	81	64.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
6-06-68	-	76	60.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
7-06-68	-	62	49.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
8-06-68	-	83	66.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
9-06-68	-	80	64	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
10-06-68	-	97	77.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
11-06-68	-	82	65.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
12-06-68	-	74	59.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
13-06-68	-	72	57.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
14-06-68	-	72	57.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
15-06-68	-	68	54.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
16-06-68	-	79	63.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓

ÌÚé 344

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17.06.68	-	78	62.10	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
18.06.68	-	60	48	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
19.06.68	-	86	68.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
20.06.68	-	77	61.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
21.06.68	-	66	52.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
22.06.68	-	85	68	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
23.06.68	-	83	66.40	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
24.06.68	-	80	64	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
25.06.68	-	65	52	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
26.06.68	-	77	61.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
27.06.68	-	76	60.80	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
28.06.68	-	67	53.60	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
29.06.68	-	84	67.20	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
30.06.68	-	85	68	ระบาย	-	ปกติ	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓

ìÚé 345

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41 หมู่ที่ : ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง แขวง/ตำบล : บางคอแหลม เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-250-4494 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวฆฤณ ศิระยรรยง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,288.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,830.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 2

“เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย”

โครงการ อาคารชุด ออกัส

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ

เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

IMPORTANT	บริหารงานโดย บริษัท BK Mananagement and Service.co.,Ltd

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT

EMERGENCY LIGHT NO. EmL-A/01-02.

LOCATION อาคาร A

วันที่/เดือน/ปี	ผลการตรวจเช็ค กา ✓ X					ผู้ตรวจเช็ค Inspectot	หมายเหตุ Remark
	เช็คแหล่งไฟจ่ายตู้ Emer พร้อมเสียบปลั๊ก	ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	เช็คหลอด LED AC ตู้ Emer โชว์ปกติ	เช็คหลอด LED Full ตู้โชว์ ปกติ	Lamp 2 x50 W ติดปกติเมื่อกดปุ่ม Test		
16 / 01 /68	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
16 / 02 /68	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
18 / 03 /68	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
20 / 04 /68	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
20 / 05 /68	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
21 / 06 /68	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
22 / 07 /68	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
..... / 08 /68							
..... / 09 /68							
..... / 10 /68							
..... / 11 /68							
..... / 12 /68							

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

IMPORTANT	บริหารงานโดย บริษัท BK Mananagement and Service.co.,Ltd

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS fire extinguisher

INSPECTION DATA

รหัสตู้ดับเพลิง FE-A/01-01 ยี่ห้อ / รุ่น 10 LB

ตำแหน่งที่ตั้ง อาคาร - A.

วันที่	ผลการตรวจเช็ค กา ✓ X											ผู้ตรวจเช็ค Inspectot	หมายเหตุ Remark
	ฝาปิดตู้ FHC	กระจกฝาปิดตู้ FHC	ตัวล็อกฝาปิดตู้ FHC	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	วาล์วน้ำดับเพลิง (ด้านบน)	วาล์วน้ำดับเพลิง (ด้านล่าง)	หัวรับน้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิงแบบมือถือ	ที่แขวนสายดับเพลิง	ขวาน		
16 / 01 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	ว.	
16 / 02 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	ว.	
18 / 03 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	ว.	
20 / 04 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
20 / 05 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
21 / 06 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
22 / 07 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	ว.	
..... / 08 /68													
..... / 09 /68													
..... / 10 /68													
..... / 11 /68													
..... / 12 /68													

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

IMPORTANT	บริหารงานโดย บริษัท BK Mananagement and Service.co.,Ltd
DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT	
EMERGENCY LIGHT NO.	EM-B-01-01
LOCATION	B.

วันที่/เดือน/ปี	ผลการตรวจเช็ค กา ✓ X					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark
	เช็คแมนไฟจ่ายตู้ Emer พร้อมเสียบปลั๊ก	ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	เช็คหลอด LED AC ตู้ Emer โชว์ปกติ	เช็คหลอด LED Full ตู้โชว์ปกติ	Lamp 2 x50 W ติดปกติเมื่อกดปุ่ม Test		
16 / 01 /68	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
16 / 02 /68	✓	✓	✓	✓	✓	ว.	
16 / 03 /68	✓	✓	✓	✓	✓		
16 / 04 /68	✓	✓	✓	✓	✓		
16 / 05 /68	✓	✓	✓	✓	✓		
16 / 06 /68	✓	✓	✓	✓	✓		
..... / 07 /68							
..... / 08 /68							
..... / 09 /68							
..... / 10 /68							
..... / 11 /68							
..... / 12 /68							

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

IMPORTANT	บริหารงานโดย บริษัท BK Mananagement and Service.co.,Ltd
DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS fire extinguisher	
INSPECTION DATA	
รหัสตู้ดับเพลิง FE-B-01-01	ยี่ห้อ / รุ่น 10-LB.
ตำแหน่งที่ตั้ง B.	

วันที่	ผลการตรวจเช็ค กา✓ X											ผู้ตรวจเช็ค Inspectot	หมายเหตุ Remark
	ฝาปิดตู้ FHC	กระจกฝาปิดตู้ FHC	ตัวล็อกฝาปิดตู้ FHC	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	วาล์วน้ำดับเพลิง (ด้านบน)	วาล์วน้ำดับเพลิง (ด้านล่าง)	หัววัดน้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิงแบบมือถือ	ที่แขวนสายดับเพลิง	ขวาน		
16 / 01 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	ว.	
16 / 02 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	ว.	
16 / 03 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X		
16 / 04 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	ว.	
16 / 05 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	ว.	
16 / 06 /68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	ว.	
..... / 07 /68													
..... / 08 /68													
..... / 09 /68													
..... / 10 /68													
..... / 11 /68													
..... / 12 /68													

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

BKMS

IMPORTANT

บริหารงานโดย

บริษัท BK Mananagement and Service.co.,Ltd

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT

EMERGENCY LIGHT NO. EmL-C/01-05

LOCATION C.

วันที่/เดือน/ปี	ผลการตรวจเช็ค ☐ √ X					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark
	เช็คแบตไฟฉายตู้ Emer พร้อมเสียบปลั๊ก	ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	เช็คหลอด LED AC ตู้ Emer โชว์ปกติ	เช็คหลอด LED Full ตู้โชว์ปกติ	Lamp 2 x50 W ติดปกติเมื่อกดปุ่ม Test		
1.. / 01 /68	/	/	/	/	/	พ	
1.. / 02 /68	/	/	/	/	/	พ	
1.. / 03 /68	/	/	/	/	/	พ	
1.. / 04 /68	/	/	/	/	/	พ	
1.. / 05 /68	/	/	/	/	/	พ	
1.. / 06 /68	/	/	/	/	/	พ	
..... / 07 /68							
..... / 08 /68							
..... / 09 /68							
..... / 10 /68							
..... / 11 /68							
..... / 12 /68							

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

BKMS

IMPORTANT

บริหารงานโดย

บริษัท BK Mananagement and Service.co.,Ltd

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS fire extinguisher

INSPECTION DATA

รหัสตู้ดับเพลิง FE-C-01-01 ยี่ห้อ / รุ่น 10-LB.

ตำแหน่งที่ตั้ง C.

วันที่	ผลการตรวจเช็ค ☐√ X											ผู้ตรวจเช็ค Inspectot	หมายเหตุ Remark
	ฝาปิดตู้ FHC	กระจกฝาปิดตู้ FHC	ตัวล็อกฝาปิดตู้ FHC	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	วาล์วน้ำดับเพลง (ด้านบน)	วาล์วน้ำดับเพลง (ด้านล่าง)	หัวรับน้ำดับเพลิง	ถังดับเพลิงแบบมือถือ	ที่แขวนสายดับเพลิง	ขวาน		
16 / 01 /68									✓			ว.	
16 02 /68									✓			ว.	
16 03 /68									✓			ว.	
16 04 /68									✓			ว.	
16 05 /68									✓			ว.	
16 06 /68									✓			ว.	
..... / 07 /68													
..... / 08 /68													
..... / 09 /68													
..... / 10 /68													
..... / 11 /68													
..... / 12 /68													

ì Úé 349

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร A. วันที่ : 16.01.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : _____ รหัสอุปกรณ์ : _____

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H			
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Fire hose cabinet : ตรวจสอบ : สภาพ ปกติ

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : _____
วันที่ : 16.01.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร : _____
วันที่ : 31/1/68

เพิ่มศักดิ์ ปรีชาคม
วิศวกร

ไม่ได้ 350

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร. B วันที่ : 16.01.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : _____ รหัสอุปกรณ์ : _____

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H			
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Fire hose Cabinet : สภาพ : ตรวจสอบ. ปกติ.

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : _____
วันที่ : 16.01.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร : _____
วันที่ : 31/1/68

เทิดศักดิ์ ปรีชาคม วิศวกร

ไม่มี 351

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร C. วันที่ : 16.01.68.

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : _____ รหัสอุปกรณ์ : _____

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H			
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Fire hose cabinet : ตรวจสอบ 1 สลาย 1 ปกติ

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : _____
วันที่ : 16.01.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร : _____
วันที่ : 31/1/68

เทิดศักดิ์ ปรีชาคม
วิศวกร

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร A. วันที่ : 18.01.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องรวมชน + ห้องทางอาคาร. รหัสอุปกรณ์ : NFS-320-A.

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	✓		
7	กวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	-	-	
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire alarm System & Equipment : สมบูรณ์ดี.

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : รก.	หัวหน้าช่าง : ว.	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 18 01 68	วันที่ : 18.01.68	วันที่ : 31/1/68

เทิดศักดิ์ ปรีชาคม
วิสวกร

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร B. วันที่ : 18.01.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องนิติฯ อาคารออฟฟิศ. รหัสอุปกรณ์ : NFS-320-B.

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	✓		
7	กวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	✓	-	
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire Alarm control & Equipment : สมบรณ์ : ปกติ

ดำเนินการโดย
ช่างอาคาร : ชาย
วันที่ : 18 01 68.

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง :
วันที่ : 18.01.68.

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 31/1/68

เทคนิคศักดิ์ ปรีชาคม
วิศวกร

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. A วันที่ : 16.01.68.

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : รหัสอุปกรณ์ :

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินดิดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		
	(Comment).				
-	A. ชั้น.6. : EmL-A/06-08		✓		บันไดหนี้ไฟ ST3
-	A ชั้น.5 : EmL-A/05-08		✓		หน้าห้องRE: ST3
-	A ชั้น.4 : EmL-A/04-01		✓		ทางหนีไฟ ST2
-	A ชั้น.4 : EmL-A/04-04		✓		" ST1.
-	A ชั้น.4 : EmL-A/04-02		✓		" ST3.
-	A ชั้น.3 : EmL-A/03-01		✓		หน้าห้อง A1/A8
-	A ชั้น.2 : EmL-A/02-04		✓		ทางหนีไฟ ST2.
-	A ชั้น.2 : EmL-A/02-04		✓		ทางหนีไฟ ST3.

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Exit Light : ตรวจสอบสภาพ : ปกติ.
- Emergency Light. : ทดสอบ/ปรับปรุง. ตามความเหมาะสม. (Comment). (Done)

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ชาติ.	หัวหน้าช่าง : ชาติ.	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 16.01.68.	วันที่ : 16.01.68.	วันที่ :

IU0 355
เทิดศักดิ์ ปรีชาคม
วิศวกร

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. B. วันที่ : 16.01.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : รหัสอุปกรณ์ :

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		
	(Comment).				
-	B ชั้น.8 ทางหนี้ฟ. ST1.		✓		
-	B ชั้น.8 : EmL-B-08-02		✓		ทางหนี้ฟ ST2.
-	B ชั้น.4 : EmL-B-04-01.		✓		หน้าห้อง 4/286.
-	B ชั้น. 4 : EmL-B-04-04		✓		ทางหนี้ฟ ST3.
-	B ชั้น. 3 : EmL-B-03-02		✓		" ST1.
-	B ชั้น. 3 : EmL-B-03-04		✓		" ST2.
-	B ชั้น. 3 : EmL-B-03-01		✓		หน้าห้อง 4/258
-	B ชั้น.2 : EmL-B-02-03		✓		ทางหนี้ฟ ST2.
-	B ชั้น.2 : EmL-B-02-06		✓		หน้าห้องวย: ST2.
-	B ชั้น.1 : EmL-B-01-02		✓		หน้าทางเข้าประตู ฉุกเฉิน (คู่สัมพันธ์)

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Exit Light : ทรงสอบแสงสว่าง. (Done)
- EmL : แก้ไข/ปรับปรุง : ทรงความสัดเสีย. (Comment). (Done)

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ช่าง.	หัวหน้าช่าง : ช่าง.	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 16/1/68	วันที่ : 16.01.68	วันที่ : 17/1/68

IU0 356
เทิดศักดิ์ ปรีชาคม
วิศวกร

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. C วันที่ : 16.01.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : _____ รหัสอุปกรณ์ : _____

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		
	(Comment).				
-	C ชั้น. 4 : EmL-C/04-01		✓		หน้าลิฟท์ ชั้น. 4.
-	C ชั้น. 4 : EmL-C/04-03		✓		ห้องควบคุมระบบน้ำ.

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Exit Light : ชั้น: 4 ทุกจุด.
- EmL : แก้ไข/ปรับปรุง ตามความเหมาะสม. (Comment). (Done).

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ช่าง.	หัวหน้าช่าง : ช่าง.	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 16/1/68.	วันที่ : 16.01.68	วันที่ : 31/1/68

IU0357

เทิดศักดิ์ ปรีชาคม

วิศวกร

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร A วันที่ : 12.02.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : -ตามจุดที่กำหนด.- รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Fire hose cabinet : ตรวจสอบแล้ว ปกติ.

ตรวจสอบโดย นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
หัวหน้าช่าง : สฟก 9144
วันที่ : 12 ก.พ. 2568

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 28 ก.พ. 2568

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร. A. วันที่ : 15.02.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	✓		
7	ทวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	✓		
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Alarm Control : ปกติ

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 15 ก.พ. 2568	วันที่ : เทิดศักดิ์ ปรีชาคม วิศวกร 15.02.68	วันที่ : 28 ก.พ. 2568

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. A วันที่ : 12.02.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : โถงลิฟท์ในหน้าของอาคาร A รหัสอุปกรณ์ : –

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

–

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Emergency light : ตรวจพบว่า : ทางหนีไฟ อาคาร A มี น.1 ชำรุด 1 หน่วย

Exit light : พบว่า : ปกติ นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย สามัญวิศวกรไฟฟ้า	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ช่าง.	หัวหน้าช่าง : วิศวกร	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 12/2/68.	วันที่ : 12.02.68	วันที่ : 28 ก.พ. 2568

เทิดศักดิ์ ปรีชาคม
วิศวกร
12 ก.พ. 2568

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร B ! วันที่ : 12-07-68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : - ตามจุดที่กำหนด - รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Fire hose : ตรวจสอบแล้ว ปกติ

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

ตรวจสอบโดย สามัญวิศวกรไฟฟ้า รับทราบโดย

หัวหน้าช่าง : วันที่ : 28/2/68

วันที่ : 12 ก.พ. 2568 28 ก.พ. 2568

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร B วันที่ : 15-02-68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องอาหาร, ห้องนิทรรศ. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	✓		
7	กวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	✓		
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)		✓		
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire Alarm Control Panel & Equipment.

หมายเหตุ : ปกติ.

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : [illegible]	หัวหน้าช่าง : สามัญวิศวกรไฟฟ้า ว.ฟก 9144	ผู้จัดการอาคาร : [illegible]
วันที่ : 15 ก.พ. 2568	วันที่ : เทิดศักดิ์ ปรีชาคม วิศวกร 15-02-68	วันที่ :

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร B. วันที่ : 12. 02. 68.

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : โถงลิฟต์ในพื้นที่ของอาคาร. B รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Emergency Light : พม่า : ตรวจสอบหลังทำงาน ปกติ,

Exit Light : ตรวจสอบหลังทำงาน ปกติ

ดำเนินการโดย นายพีรศักดิ์ ปรีชาคม ตรวจสอบโดย สามัญวิศวกรไฟฟ้า รับทราบโดย

ช่างอาคาร : จก. หัวหน้าช่าง : จ. สฟก 9144 ผู้จัดการอาคาร : จ.ร.

วันที่ : 12/2/68 วันที่ : วันที่ : 28 ก.พ. 2568

นายพีรศักดิ์ ปรีชาคม
วิศวกร
12 ก.พ. 2568

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร. C วันที่ : 12.02.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : - ตามจุดที่กำหนด - รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

-Fire hose- : สภาพปกติ

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง :
วันที่ : เทิดศักดิ์ ปรีชาคม วิศวกร 12 ก.พ. 2568

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : ~~01~~ 29/1/68 28 ก.พ. 2568

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร C วันที่ : 12.02.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : โถงลิฟต์ในพื้นที่ของอาคาร C รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Emergency Light : พบว่า : ตรวจสอบพร้อม : ปกติ.

Exit Light : ตรวจสอบพร้อม : นายพิสิฐกิตติ์ ปรีชาคม

ดำเนินการโดย ตรวจสอบโดย สามัญวิศวกรไฟฟ้า รับทราบโดย

ช่างอาคาร : [illegible] หัวหน้าช่าง : [illegible] ผู้จัดการอาคาร : [illegible]

วันที่ : 12 12 68 วันที่ : วันที่ : 28 ก.พ. 2568

นายพิสิฐกิตติ์ ปรีชาคม
วิศวกร
12 ก.พ. 2568

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร. A1 วันที่ : 17.03.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : บริเวณจุดที่กำหนด รหัส. 1-8 รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่				
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์				
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่				
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่				
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย				
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		
	-. รห. 6. ST 2.				
	Fe-A/06-01. ขาด Tag.				

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

: Fire hose. : ตรวจสอบ พบว่า สภาพการใช้งานปกติ.

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : ...
วันที่ : 17.03.68

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สถานัญวิศวกรไฟฟ้า ใบอนุญาต 366
สฟก 9144

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร : ...
วันที่ :

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร A วันที่ : 18-03-68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางขึ้นของอาคารตามที่กำหนด 1-8. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	-	✓	
7	กวดบันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	✓		
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Alarm Control : พบว่ามีการ trouble ในวงจร ep. 06 แจ้งเหตุ
ทรานสเฟอร์ และแจ้งให้มีการตรวจสอบของบริษัทฯ ตรงนี้ต่อไป.

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 18-3-68	วันที่ : 18-03-68	วันที่ :

(นายวิศักดิ์ ปรีชาคม)
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. A วันที่ : 17.03.68.

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : บริเวณจุดที่กำหนด ชั้น. 1-8 รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		
-	Emerg. - ชั้น. 3 หน้าห้องยG:				
①	ST-3 (Em1-a-03-06).			✓	
②	Emerg. - ชั้น. 1 ทางหนีไฟ				
	ST-3. (Em1-a-01-05).			✓	

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

: Emerg. หมายเลข ชั้น. 3 มีน็อตหนีไฟดวง ST-3 (Em1-a-03-06). ชำรุด
: Emerg. หมายเลข ชั้น-1 มีน็อตหนีไฟดวง ST-3 (Em1-a-01-05). ชำรุด.

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : อิศร.	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 17-3-68	วันที่ : 17.03.68	วันที่ :

ไม่ 368

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร. B วันที่ : 17.03.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : พื้นที่ทางเดิน ชั้น. 1-8. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่				
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์				
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่				
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่				
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย				
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

: Fire hose : ตรวจสอบ ผลิต : สมบูรณ์ / ชำรุด

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง : [signature]

วันที่ : 17.03.68

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร : [signature]

วันที่ :

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

สามัญวิศวกรไฟฟ้า ใบอนุญาต 369

สฟก 9144

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร B, วันที่ : 18-03-68,

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : — รหัสอุปกรณ์ : —

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q		✓	
7	กวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	✓		
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

—

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire Alarm Control : พบว่า Trouble Inveep

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 18-3-68	วันที่ : 18.03.68	วันที่ :

ì Ú0370

นายวิศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. B.1 วันที่ : 17.03.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : บริเวณจุดที่กำหนด. ชั้น. 1-8 รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		
-	Emer - STd. หน้าห้องRC ไม่มี tag. ชั้น.2				
-	Emer - ST3 ชั้น.1 ไม่มี tag.				

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Emer : & Exit Light. : ตรวจสอบสภาพโดยรวม : ปกติ.

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 17-3-68	วันที่ : 17.03.68	วันที่ :

ชนาธิศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

ไม่ได้ตรวจ

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร. C วันที่ : 17.03.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : บริเวณตามจุดที่กำหนด 1-4. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่				
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์				
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่				
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่				
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย				
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

"Fire hose. ↓ ตรวจสอบ พบว่า : สภาพ! ดี : สภาพการใช้งาน ปกติ.

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : [signature]
วันที่ : 17.03.68

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ :

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. C.1 วันที่ : 17.03.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : บริเวณจุดชั้นหอ สน. 1-8 รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

: Emer. & Exit light : พบว่า ตรวจสอบสภาพการใช้งาน + สวมปลั๊ก
การใช้งาน : ปกติ.

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ชัย.	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 17-3-68	วันที่ :	วันที่ :

นายนิติพัฒน์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144
17-03.68

100 373

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร. A วันที่ : 18. 04. 68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : - รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire hose Cabinet. : ตรวจสอบ (PM) ตามรอบ ปกติ

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : ...
วันที่ : 18-04-68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร : ...
วันที่ : 30/4/68

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า ใบอนุญาตที่ 374
สฟก 9144

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร A. วันที่ : 21.04.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องควบคุม / ห้องชั้น. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	✓		
7	กวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q			
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Alarm Control & Equipment. : ระบบโดยรวมทำงานปกติ.

สมร. table ของระบบ ทำการทำงานปกติ.

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร : 30/4/68
21/4/68	21.04.68	
	นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม	
	สามัญวิศวกรไฟฟ้า	
	สฟก 9144	

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร A. วันที่ : 18.04.68.

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางออกหน้าห้องน้ำชั้น 1 รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Emerg./Exit. ชั้น ทางออก ปกติ

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม	นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม	
สามัญวิศวกรไฟฟ้า	สามัญวิศวกรไฟฟ้า	
สฟก 9144	สฟก 9144	
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 18.04.68	วันที่ : 18.04.68	วันที่ : 30/4/68

ไม่ 376

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร. B วันที่ : 18-04-68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : - รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire hose. : ปกติ.

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง :
วันที่ : 18-04-68
นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า สฟก 9144

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 30/4/68

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร B. วันที่ : 21-04-68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องควบคุม / ชั้น 1 รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	✓		
7	กวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	✓		
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Alarm Control Panel & Equipment : ปกติ
table หายดี รอการซ่อมบำรุง

ดำเนินการโดย ช่างอาคาร : [illegible] 21/4/68

ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง : [signature] 21.04.68

รับทราบโดย ผู้จัดการอาคาร : [signature] 20/4/68

ณัฐศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร B | วันที่ : 18.01.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางออกที่กำหนด | รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Emerg./Exit. (PM). ทางออกที่กำหนด : ปกติ

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม	นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม	
สามัญวิศวกรไฟฟ้า	สามัญวิศวกรไฟฟ้า	
สฟก 9144	สฟก 9144	
ช่างอาคาร :	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 18.01.68	วันที่ : 18.01.68	วันที่ : 30/1/68

ไม่ 379

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. C วันที่ : 18.01.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางออกด้านหน้า, รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Emerg./Exit (pm) ตรวจรอบ ปกติ.

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ทพพ	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 27/4/68	วันที่ : 18-01-68	วันที่ : 30/4/68

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร C วันที่ : 18.01.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : - รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire hose : ทรง.(DM). ทหมรอม ปกติ

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง :
วันที่ : 18.01.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 30/1/68

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า ใบอนุญาตที่ 381
สฟก 9144

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร. A. วันที่ : 16.05.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องควบคุมสัน. อาคาร. กละ. ทมสัน รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่				
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์				
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่				
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่				
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย				
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire hose cabinet : สภาพปกติ.

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

สามัญวิศวกรไฟฟ้า

ตรวจสอบโดย สฟก 9144

หัวหน้าช่าง : ...

วันที่ : 16.05.68

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร : ...

วันที่ :

ì Úé 382

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร A. วันที่ : 18-05-68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องควบคุม ชั้นอาคาร รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	✓		
7	กวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	✓		
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire Alarm : โดยรวมปกติ, มีชำรุดเล็กน้อยดำเนินการซ่อม

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

สามัญวิศวกรไฟฟ้า

สมาชิกที่ (05,06.68).

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ภาพ	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
19/5/68	สฟก 9144 18.05.68.	

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. A วันที่ : 16.05.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางหนี 1-8 ทั่วทั้งหมด. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินดิดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		
-	Emerg. - ชั้น. 3 หน้าห้องVC:			✓	
	- ST-3 (Em1-a-03-b).				
-	ST-3 (Em1-a-01-05)			✓	

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Emerg. ตรวจพบ : ชำรุด ชั้น. 3 หน้า: 1 บันไดหนีไฟด้าน ST-3

หน้า: ST-3 (a-03-06) (Em1-a-01-05).

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : กฤษ	หัวหน้าช่าง : สามัญวิศวกรไฟฟ้า สฟก 9144	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 16/5/68	วันที่ : 16 พ.ค. 68	วันที่ :

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร. B วันที่ : 16. 05. 68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องสวมหอม. และทางเดิน 1-8. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire hose : ตรวจสอบ ผ่าน : สภาพการใช้งาน ปกติ

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง :
วันที่ : นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144
16. 05. 68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ :

ไม่ 385

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร. B. วันที่ : 18.05.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องไฟฟ้า. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	✓		
7	กวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	✓		
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire Alarm : ปกติ. มีชำรุด. ทดแทนเข้าติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย

ประชาชื่น (01.06.68)

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาลม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ณัฐ	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
18/5/68	18.05.68	

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. B วันที่ : 16-05-68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางหนี. 1-8 ชั้นที่กำหนด รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		
-	Emer - Stz หน้าห้องน:				
	ไม่มี tag ชั้น 1.				
-	Emer - Stz ชั้น 1				
	ไม่มี tag				

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Emerg. ชั้นที่: ทางหนี ชั้น 1 ปกติ ไม่พบ tag ที่ประตู

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : [illegible]	หัวหน้าช่าง : [illegible] สฟก 9144	ผู้จัดการอาคาร : [illegible]
วันที่ : 16/5/68	วันที่ : 16-05-68.	วันที่ :

IU0387

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร C. วันที่ : 16.05.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางหนี. 1-4 ทั่วทุกชั้น. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินดิดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

: Emer & Exit light : พบว่า ตรวจสอบระบบปกติ เท่าพบว่า Emer ชั้น.1 บริเวณทางออกอาคาร ใช้งานได้ปกติ

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ภาส	หัวหน้าช่าง : สฟก 9144	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 16/5/68	วันที่ : 16.05.68	วันที่ :

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร C. วันที่ : 16.05.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางเดิน 1-A. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Fire hose : ตรวจสอบสภาพ : ปกติ.

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

สามัญวิศวกรไฟฟ้า

สฟก 9144

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : [signature]
วันที่ : 16.05.68.

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร : [signature]
วันที่ :

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร. A วันที่ : 16.06.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางเดิน, ทางออกที่หนด. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Fire hose Cabinet : หมด : สภาพการทำงานปกติ.

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

ตรวจสอบโดย สามัญวิศวกรไฟฟ้า รับทราบโดย

หัวหน้าช่าง : สฟก 9144 ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 16.06.68. วันที่ :

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร. A. วันที่ : 17.06.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องควบคุม ห้องช่าง. รหัสอุปกรณ์ :

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	✓		
7	กวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	✓		
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

- Fire Alarm : มีการตรวจสอบเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยสำนักงานตรวจสอบ ปตท. น. อัคคีภัย ตรวจสอบอาคารอุปกรณ์ที่ชำรุด.

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : [illegible] 17/6/68	หัวหน้าช่าง : [illegible] 17.06.68	ผู้จัดการอาคาร :

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. A วันที่ : 16.06.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางเดิน, หลังคาอาคารที่ทำงาน. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินดิดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

-Exit Light & Emer. Light : พบว่า:- Emer Light. ชำรุด. 1 หัว.
หน้าทางหนี้ไฟ. อาคาร. A ชั้น. 1 St. 2 นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย สามัญวิศวกรไฟฟ้า	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ชาติ	หัวหน้าช่าง : สฟก 9144	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 16/6/68	วันที่ : 16.06.68	วันที่ :

IU6 392

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร B. 1 วันที่ : 17.06.68.

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางขึ้น ทางออกที่ทางหนี. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

: Fire hose cabinet : ปกติ

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

สามัญวิศวกรไฟฟ้า

ตรวจสอบโดย สฟก 9144

หัวหน้าช่าง : ธ.

วันที่ : 17.06.68.

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

ì Úé 393

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM CONTROL PANEL & EQUIPMENT

อาคาร : อาคาร B. วันที่ : 18.06.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ห้องนิติ 9. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
	CONTROL PANEL PART				
	SWITCH OFF MAIN POWER SUPPLY ก่อนทำการซ่อมบำรุง				
1	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป, NAME PLATE	Q	✓		
2	ตรวจสอบแรงดัน INPUT, CIRCUIT BREAKER, FUSE ต่างๆ และหม้อแปลง	Q	✓		
3	ตรวจสอบแผงวงจรควบคุม, อุปกรณอิเล็คทรอนิกส์	Q	✓		
4	ตรวจสอบ BATTERY (ตามระบุของบริษัทผู้ผลิต)	Q	✓		
5	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลต่างๆ	Q	✓		
6	ตรวจสอบสภาพตู้, สี, การเกิดสนิม, กุญแจ	Q	✓		
7	กวดขันน็อตต่างๆ ที่ TERMINAL ให้แน่น	Y	✓		
8	ทำความสะอาดตู้, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	Y	✓		
9	จัดสายเคเบิลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย	Y	✓		
	SWITCH ON MAIN POWER SUPPLY แล้วตรวจสอบการทำงาน				
10	สังเกต LED แสดงสถานะถูกต้องหรือไม่	Q	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายใน FS-90 เช่น TOGGLE SWITCH, LED STATUS	Q	✓		
12	บันทึกเวลาเริ่มทำงาน และเวลาที่จบงาน	Q	✓		
	EQUIPMENT PART				
13	ตรวจสอบสภาพก่อนบำรุงรักษาว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่ (สังเกตุจากจะต้องมีไฟแดง	Y	✓		
	กระพริบแสดงสถานะ)				
14	ทำความสะอาดหัว Detector โดยถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาดโดยใช้ Blower เท่านั้น	Y	✓		
	ห้ามเช็ดเลนส์เด็ดขาด				
15	ทำความสะอาด Housing และ Casing ของอุปกรณ์แต่เพียงภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด	Y	✓		
	สิ่งสกปรกออก				
16	เมื่อติดตั้งกลับคืน ให้ตรวจสอบ Address ของอุปกรณ์เทียบกับแบบ Drawing และตั้ง Dip	Y	✓		
	switch ที่ Sensor ให้ถูกต้อง				

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

: Fire Alarm : ม. ตรวจสอบการทำงานของ DM. เพื่องดับ พบว่าปกติ

นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาคม

ช่างเทคนิคชำนาญงานไฟฟ้า

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ภาคิน	หัวหน้าช่าง : สฟก 9144	ผู้จัดการอาคาร :
18/6/68	18.06.68	

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร. B.1 วันที่ : 17.06.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางเข้า, ทางออกที่กำหนดต่างๆ รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

Exit & Emer Light. : สภาพการใช้งาน ปกติ

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : [signature]	หัวหน้าช่าง : นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม สามัญวิศวกรไฟฟ้า สฟก 9144 [signature]	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 17/6/68	วันที่ : 17.06.68	วันที่ :

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ EXIT LIGHT & EMERGENCY LIGHT

อาคาร : อาคาร C. วันที่ : 18.06.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางลง 1-A. ทางออกทางหนี. รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟฉุกเฉินโดยการกดปุ่ม TESTER	Q	✓		
2	ตรวจสอบชุดโคมไฟฉุกเฉินโดยการถอดปลั๊กออก แล้วพิจารณาว่าโคมไฟฉุกเฉินติดหรือไม่	Q	✓		
3	ตรวจสอบจุดยึดต่อโคมไฟฉุกเฉินและสภาพโดยทั่วไป	Q	✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่(ตามคำแนะนำของผู้ผลิต)	H	✓		
5	ขันน็อตและโบลท์ที่จุดยึดทางไฟฟ้า	H	✓		
6	ทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉินและสภาพทั่วไป	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

: Emer A. : พบว่า ตรวจสอบระบบปกติ. มีระบบสำรอง ① ศว. สน. ใช้ได้ดี

มีวงจรคาดออกมอเตอร์ใน

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9114

ดำเนินการโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
ช่างอาคาร : ชาญ	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 18/6/68	วันที่ : 18.06.68	วันที่ :

แบบฟอร์มบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE HOSE CABINET

อาคาร : อาคาร C. วันที่ : 18.06.68

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ : ทางเดิน 1-4. ทางออกฝั่งเหนือ รหัสอุปกรณ์ : -

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจเช็ค	ความถี่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิงว่าปกติหรือไม่	H	✓		
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง โดยมาหัวข้อการตรวจเช็คดังนี้	H	✓		
	- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีโดยดูเกจวัดที่ตัวถังว่าเพียงพอหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบสลักที่ก้านฉีดว่ายังมีครบสมบูรณ์		✓		
	- ตรวจสอบสภาพของสายฉีดว่าชำรุดหรือไม่		✓		
	- ตรวจสอบรูฉีดสารเคมีว่ามีแมลงเข้าไปทำรังหรือไม่		✓		
	- สำหรับถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งให้ลองผลิกถังไปมา แล้วดูว่าคุณภาพของสารเคมีภาย		✓		
	ในถังยังไม่เสื่อมสภาพ				
3	ดูว่ามีสายดับเพลิงครบหรือไม่	H	✓		
4	ดูว่ามีหัวฉีดน้ำที่ปลายสายดับเพลิงหรือไม่	H	✓		

ให้บันทึกเครื่องหมาย √ ลงช่องสถานะ ถ้าผิดปกติ ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่างด้วย

บันทึกผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมของช่าง

-

บันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าช่าง

: Fire hose Cabinet : หมอนหอบทรายงาน : ปกติ.

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม

ตรวจสอบโดย สามัญวิศวกรไฟฟ้า รับทราบโดย

หัวหน้าช่าง : วิศวกร วิศวกร ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 18.06.68. วันที่ :

ไม่มี 397

ภาคผนวก 3

“รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และน้ำประปาประจำวัน”

โครงการ อาคารชุด ออกัส

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ

เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568

31.12.67. (10) 3215.109 (11)(12) 1100.871 2318.248 (31)(32) 0.191 0.198 (61) 358.021

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

BUILDING : August 80. METER NO : - TIME : - MONTH : January 25.

DATE		TIME	10		11		12		31	32	61		RECORD BY
			KW h (On Peak+Off peak)		KW h (On peak)		KWh (Off peak)		KW (On peak)	KW(Off peak)	KVAr		
			Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
			11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
			Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Max KW x.....	Max KW x.....	Unit x.....	Sum KVAR-H	
1 Jan 25	Sun	09.00น.	3217.115	2.006	1100.871	0	2316.225	1.997	0.000	0.192	361.660		ด.
2 Jan 25	Mon	09.00น.	3219.302	2.189	1100.871	0	2318.032	2.167	0.000	0.192	361.660		ด.
3 Jan 25	Tue	09.00น.	3221.707	2.405	1102.043	1.212	2319.636	1.194	0.146	0.148	361.660		ด.
4 Jan 25	Wed	09.00น.	3224.286	2.579	1103.310	1.227	2320.978	1.352	0.146	0.148	361.660		ด.
5 Jan 25	Thu	09.00น.	3226.632	2.346	1103.310	0	2323.322	2.344	0.146	0.148	361.660		ด.
6 Jan 25	Fri	09.00น.	3229.174	2.542	1103.310	0	2325.860	2.538	0.146	0.148	361.660		ด.
7 Jan 25	Sat	09.00น.	3231.296	2.195	1104.494	1.184	2327.045	1.181	0.146	0.148	361.660		ด.
8 Jan 25	Sun	09.00น.	3233.778	2.302	1105.539	1.115	2328.230	1.189	0.150	0.151	363.440		ด.
9 Jan 25	Mon	09.00น.	3236.172	2.404	1106.744	1.205	2329.433	1.199	0.150	0.155	361.664	1.776	ด.
10 Jan 25	Tue	09.00น.	3238.680	2.505	1107.915	1.171	2330.766	1.333	0.152	0.159	361.664		ด.
11 Jan 25	Wed	09.00น.	3241.002	2.322	1109.041	1.121	2331.963	1.197	0.152	0.159	361.664		ด.
12 Jan 25	Thu	09.00น.	3243.111	2.107	1109.041	0	2334.070	2.107	0.152	0.159	361.664		ด.
13 Jan 25	Fri	09.00น.	3244.957	0.846	1109.041	0	2335.916	1.846	0.152	0.159	361.664		ด.
14 Jan 25	Sat	09.00น.	3246.855	1.898	1110.012	0.971	2336.843	0.927	0.152	0.159	361.664		ด.
15 Jan 25	Sun	09.00น.	3248.674	1.819	1110.960	0.948	2337.714	0.871	0.152	0.159	361.664		ด.
16 Jan 25	Mon	09.00น.	3250.768	2.094	1111.971	1.011	2338.798	1.084	0.152	0.159	361.664		ด.
17 Jan 25	Tue	09.00น.	3253.921	2.153	1113.078	1.107	2339.843	1.045	0.152	0.159	361.664		ด.
18 Jan 25	Wed	09.00น.	3256.930	2.009	1114.121	1.043	2340.849	1.006	0.152	0.159	361.664		ด.
19 Jan 25	Thu	09.00น.	3257.338	2.368	1114.121	0	2343.217	2.368	0.152	0.159	361.664		ด.
20 Jan 25	Fri	09.00น.	3259.591	2.254	1114.121	0	2345.467	2.250	0.152	0.159	361.664		ด.
21 Jan 25	Sat	09.00น.	3261.856	2.264	1115.243	1.122	2346.613	1.146	0.152	0.159	361.664		ด.
22 Jan 25	Sun	09.00น.	3264.256	2.4	1116.348	1.105	2347.908	1.294	0.152	0.159	361.664		ด.
23 Jan 25	Mon	09.00น.	3266.444	2.188	1117.511	1.163	2348.933	1.025	0.159	0.159	361.664		ด.
24 Jan 25	Tue	09.00น.	3268.766	2.32	1118.673	1.162	2350.091	1.158	0.159	0.159	361.664		ด.
25 Jan 25	Wed	09.00น.	3271.075	2.321	1119.810	1.137	2351.274	1.183	0.159	0.159	361.664		ด.
26 Jan 25	Thu	09.00น.	3273.655	2.57	1119.810	0	2353.845	2.571	0.159	0.159	361.664		ด.
27 Jan 25	Fri	09.00น.	3276.539	2.884	1119.810	0	2356.729	2.884	0.159	0.179	361.664		ด.
28 Jan 25	Sat	09.00น.	3278.814	2.275	1120.947	1.137	2357.867	1.138	0.159	0.179	361.664		ด.
29 Jan 25	Sun	09.00น.	3281.047	2.233	1122.067	1.12	2358.980	1.113	0.159	0.179	361.664		ด.
30 Jan 25	Mon	09.00น.	3283.244	2.197	1123.205	1.138	2360.035	1.055	0.159	0.179	361.664		ด.
31 Jan 25	Tue	09.00น.	3285.566	2.32	1124.300	1.095	2361.264	1.229	0.159	0.179	361.664		ด.
Total 1-31													Total 1-31
Max.													Max.
Min.													Min.
Aver.													Aver.

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : ด.
วันที่ : 31.01.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 31/01/68

ปิยะ 399

เพิ่มเติมที่ ปรีชาคม วิสาหร

31.12.67. = 94821. = 63.

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD WATER METER

BUILDING : METER NO : TIME : MONTH : January 25

DATE		TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 Jan 25	Sun	09.00น.	94879	58	ช.
2 Jan 25	Mon	น	94913	34	ช.
3 Jan 25	Tue	น	94967	54.	ช.
4 Jan 25	Wed	น	95023	56.	ช.
5 Jan 25	Thu	น	95079	56.	ช.
6 Jan 25	Fri	น	95156	77.	ช.
7 Jan 25	Sat	น	95209	53.	ช.
8 Jan 25	Sun	น	95268	59.	ช.
9 Jan 25	Mon	น	95320	52.	ช.
10 Jan 25	Tue	น	95482	162.	ช.
11 Jan 25	Wed	น	95610	128	ช.
12 Jan 25	Thu	น	95690	80	ช.
13 Jan 25	Fri	น	95760	70	ช.
14 Jan 25	Sat	น	95837	77	ช.
15 Jan 25	Sun	น	95917	80	ช.
16 Jan 25	Mon	น	95990	73	ช.
17 Jan 25	Tue	น	96065	75	ช.
18 Jan 25	Wed	น	96146	81	ช.
19 Jan 25	Thu	น	96232	86	ช.
20 Jan 25	Fri	น	96310	78	ช.
21 Jan 25	Sat	น	96391	81	ช.
22 Jan 25	Sun	น	96473	82.	ช.
23 Jan 25	Mon	น	96545	72.	ช.
24 Jan 25	Tue	น	96626	81	ช.
25 Jan 25	Wed	น	96702	76	ช.
26 Jan 25	Thu	น	96786	84.	ช.
27 Jan 25	Fri	น	96834	48	ช.
28 Jan 25	Sat	น	96905	71	ช.
29 Jan 25	Sun	น	96971	66	ช.
30 Jan 25	Mon	น	97070	99	ช.
31 Jan 25	Tue	น	97171	101	ช.

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : ช.
วันที่ : 31.01.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 31/1/68

เทิดศักดิ์ ปรีชาคม
วิศวกร

ì Úé 400

31.01.68 : 10 : 3485.568 | 11 : 1124.300 | 12 : 2361.268 | 31 : 0.159 | 32 : 0.179 | 61 : 361.668

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

เดือน กุมภาพันธ์ 68

BUILDING : August. 80. METER NO : 9602A8008 TIME : 9.00 น. MONTH : February 25.

DATE		TIME	10		11		12		31	32	61		RECORD BY
			KW h (On Peak+Off peak)		KW h (On peak)		KWh (Off peak)		KW (On peak)	KW(Off peak)	KVAr		
			Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
			11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
			Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Max KW x.....	Max KW x.....	Unit x.....	Sum KVAR-H	
1 Feb 25	Sat	9.00น.	3487.837	2.273	1125.453	1.152	2362.385	1.021	0.000	0.129	368.401	0	ด.
2 Feb 25	Sun	9.00น.	3490.529	2.692	1125.453	0	2365.077	2.792	0.000	0.139	368.401	0	ด.
3 Feb 25	Mon	9.00น.	3493.334	2.805	1126.453	0	2367.882	2.905	0.000	0.168	368.401	0	ด.
4 Feb 25	Tue	9.00น.	3496.112	2.78	1126.779	1.327	2369.235	1.453	0.191	0.185	368.401	0	ด.
5 Feb 25	Wed	9.00น.	3498.940	2.828	1128.107	1.328	2370.833	1.598	0.191	0.185	368.401	0	ด.
6 Feb 25	Thu	9.00น.	3501.709	2.767	1129.465	1.358	2372.242	1.409	0.191	0.185	368.401	0	ด.
7 Feb 25	Fri	9.00น.	3504.567	2.858	1130.818	1.353	2373.747	1.505	0.191	0.185	368.401	0	ด.
8 Feb 25	Sat	9.00น.	3507.369	2.804	1132.121	1.303	2375.247	1.5	0.191	0.185	368.401	0	ด.
9 Feb 25	Sun	9.00น.	3510.048	2.678	1132.121	0	2377.926	2.679	0.191	0.185	368.401	0	ด.
10 Feb 25	Mon	9.00น.	3512.887	2.84	1132.121	0	2380.765	2.839	0.191	0.185	368.401	0	ด.
11 Feb 25	Tue	9.00น.	3515.572	2.69	1133.429	1.301	2382.127	1.362	0.191	0.185	368.401	0	ด.
12 Feb 25	Wed	9.00น.	3518.315	2.738	1134.751	1.324	2383.568	1.441	0.191	0.185	368.401	0	ด.
13 Feb 25	Thu	9.00น.	3521.473	3.158	1134.751	0	2386.722	3.154	0.191	0.185	368.401	0	ด.
14 Feb 25	Fri	9.00น.	3524.244	2.771	1136.131	1.38	2388.113	1.391	0.193	0.187	368.401	0	ด.
15 Feb 25	Sat	9.00น.	3527.134	2.99	1137.525	1.394	2389.708	1.595	0.193	0.187	368.401	0	ด.
16 Feb 25	Sun	9.00น.	3530.133	3.199	1137.525	0	2392.908	3.2	0.193	0.187	368.401	0	ด.
17 Feb 25	Mon	9.00น.	3533.611	3.183	1137.525	0	2396.019	3.111	0.193	0.189	368.401	0	ด.
18 Feb 25	Tue	9.00น.	3536.710	3.099	1138.990	1.465	2397.725	1.706	0.193	0.197	368.401	0	ด.
19 Feb 25	Wed	9.00น.	3539.604	2.894	1140.360	1.374	2399.284	1.559	0.194	0.197	368.401	0	ด.
20 Feb 25	Thu	9.00น.	3542.683	2.979	1141.825	1.461	2400.802	1.518	0.194	0.197	368.401	0	ด.
21 Feb 25	Fri	9.00น.	3545.711	3.087	1143.278	1.453	2402.441	1.639	0.202	0.197	368.401	0	ด.
22 Feb 25	Sat	9.00น.	3548.431	2.72	1144.801	1.523	2403.828	1.387	0.202	0.197	368.401	0	ด.
23 Feb 25	Sun	9.00น.	3551.433	2.999	1144.806	0.005	2406.827	2.999	0.202	0.197	368.401	0	ด.
24 Feb 25	Mon	9.00น.	3554.822	3.388	1144.806	0	2410.216	3.389	0.202	0.203	368.401	0	ด.
25 Feb 25	Tue	9.00น.	3557.470	2.649	1145.903	1.297	2411.567	1.351	0.202	0.203	368.401	0	ด.
26 Feb 25	Wed	9.00น.	3559.661	2.191	1147.024	1.121	2412.637	1.07	0.202	0.203	368.401	0	ด.
27 Feb 25	Thu	9.00น.	3562.220	2.559	1148.235	1.211	2413.985	1.348	0.202	0.203	368.401	0	ด.
28 Feb 25	Fri	9.00น.	3565.031	2.811	1149.553	1.318	2415.477	1.492	0.202	0.203	368.401	0	ด.
			= 79.467 =										
Total 1-31													Total 1-31
Max.													Max.
Min.													Min.
Aver.			นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม สามัญวิศวกรไฟฟ้า สฟก 9144										Aver.

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : ด.
วันที่ : 28.02.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร : Q. S.
วันที่ : 28 ก.พ. 2568

เทิดศักดิ์ ปรีชาคม วิศวกร

ไม่ 401

31.01.68 : 97171 : 101 Units.

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD WATER METER

เดือน กุมภาพันธ์ 68

BUILDING : Bangkok 80. METER NO : 6A0A012A. TIME : 9.00 น. MONTH : February 25.

DATE		TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 Feb 25	Sat	09.00น.	97231	60	ช.
2 Feb 25	Sun	09.00น.	97307	76	ช.
3 Feb 25	Mon	09.00น.	97372	65	ช.
4 Feb 25	Tue	09.00น.	97486	92.	ช.
5 Feb 25	Wed	09.00น.	97568	104.	ช.
6 Feb 25	Thu	09.00น.	97629	61.	ช.
7 Feb 25	Fri	09.00น.	97702	73.	ช.
8 Feb 25	Sat	09.00น.	97812	110.	ช.
9 Feb 25	Sun	09.00น.	97857	45	ช.
10 Feb 25	Mon	09.00น.	97903	46	ช.
11 Feb 25	Tue	09.00น.	97950	47	ช.
12 Feb 25	Wed	09.00น.	98120	170	ช.
13 Feb 25	Thu	09.00น.	98215	95	ช.
14 Feb 25	Fri	09.00น.	98274	59	ช.
15 Feb 25	Sat	09.00น.	98359	85	ช.
16 Feb 25	Sun	09.00น.	98463	104	ช.
17 Feb 25	Mon	09.00น.	98507	44	ช.
18 Feb 25	Tue	09.00น.	98615	108	ช.
19 Feb 25	Wed	09.00น.	98653	38	ช.
20 Feb 25	Thu	09.00น.	98768	115	ช.
21 Feb 25	Fri	09.00น.	98814	46	ช.
22 Feb 25	Sat	09.00น.	98901	87	ช.
23 Feb 25	Sun	09.00น.	98972	71	ช.
24 Feb 25	Mon	09.00น.	99025	53	ช.
25 Feb 25	Tue	09.00น.	99128	103	ช.
26 Feb 25	Wed	09.00น.	99192	64	ช.
27 Feb 25	Thu	09.00น.	99271	79	ช.
28 Feb 25	Fri	09.00น.	99313	42.	ช.
				= 2,142 = หน่วย.	
			หน่วย = (2,142)−(80) = 2,062		
			นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม		

สามัญวิศวกรไฟฟ้า

สฟก 9144

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง :
วันที่ : 28.02.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 28 ก.พ. 2568

เทิดศักดิ์ ปรีชาคม
วิศวกร

ìÚé 402

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

เดือน มีนาคม 68.

BUILDING : August. 80. METER NO : 9602A008 TIME : 09.00 น. MONTH : March 25.

DATE		TIME	10		11		12		31	32	61		RECORD BY
			KW h (On Peak+Off peak)		KW h (On peak)		KWh (Off peak)		KW (On peak)	KW(Off peak)	KVAr		
			Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
			11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
			Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Max KW x.....	Max KW x.....	Unit x.....	Sum KVAR-H	
1 Mar 25	Sat	09.00น.	3567.910	2.879	1150.891	1.338	2017.019	1.542	0.000	0.170	376.006	7.605	ต.
2 Mar 25	Sun	09.00น.	3571.097	3.187	1150.891	0	2020.206	3.187	0.000	0.170	376.006	0	ต.
3 Mar 25	Mon	09.00น.	3574.359	3.253	1150.891	0	2023.458	3.252	0.000	0.198	376.006	0	ต.
4 Mar 25	Tue	09.00น.	3577.731	3.371	1153.029	1.538	2025.298	1.834	0.204	0.201	376.006	0	ต.
5 Mar 25	Wed	09.00น.	3580.804	3.073	1153.937	1.508	2026.865	1.573	0.204	0.201	376.006	0	ต.
6 Mar 25	Thu	09.00น.	3583.978	3.175	1155.066	1.529	2028.510	1.645	0.207	0.201	376.006	0	ต.
7 Mar 25	Fri	09.00น.	3587.238	3.260	1157.006	1.54	2030.226	1.375	0.207	0.205	376.006	0	ต.
8 Mar 25	Sat	09.00น.	3589.890	2.652	1158.306	1.3	2031.584	1.358	0.207	0.205	376.006	0	ต.
9 Mar 25	Sun	09.00น.	3592.732	2.841	1158.306	0	2033.025	2.841	0.207	0.205	376.006	0	ต.
10 Mar 25	Mon	09.00น.	3595.957	3.226	1158.306	0	2034.651	3.226	0.207	0.205	376.006	0	ต.
11 Mar 25	Tue	09.00น.	3599.280	3.509	1159.996	1.59	2036.344	1.693	0.213	0.226	376.006	0	ต.
12 Mar 25	Wed	09.00น.	3602.680	3.38	1161.828	1.585	2038.139	1.795	0.213	0.226	376.006	0	ต.
13 Mar 25	Thu	09.00น.	3606.072	3.454	1163.057	1.576	2039.914	1.775	0.219	0.226	376.006	0	ต.
14 Mar 25	Fri	09.00น.	3609.288	3.216	1164.657	1.6	2041.631	1.617	0.219	0.226	376.006	0	ต.
15 Mar 25	Sat	09.00น.	3612.502	3.214	1166.200	1.543	2043.302	1.671	0.219	0.226	376.006	0	ต.
16 Mar 25	Sun	09.00น.	3615.981	3.479	1166.200	0	2047.731	3.429	0.219	0.226	376.006	0	ต.
17 Mar 25	Mon	09.00น.	3619.595	3.614	1166.200	0	2053.344	3.613	0.219	0.226	376.006	0	ต.
18 Mar 25	Tue	09.00น.	3623.443	3.848	1167.782	1.582	2055.210	1.866	0.219	0.226	376.006	0	ต.
19 Mar 25	Wed	09.00น.	3626.838	3.395	1169.439	1.657	2056.999	1.789	0.227	0.238	376.006	0	ต.
20 Mar 25	Thu	09.00น.	3629.513	3.074	1170.982	1.543	2058.630	1.631	0.227	0.238	376.006	0	ต.
21 Mar 25	Fri	09.00น.	3632.265	2.753	1172.173	1.191	2060.092	1.462	0.227	0.238	376.006	0	ต.
22 Mar 25	Sat	09.00น.	3634.563	2.298	1173.439	1.266	2061.424	1.332	0.227	0.238	376.006	0	ต.
23 Mar 25	Sun	09.00น.	3637.863	3.300	1173.439	0	2064.439	3.015	0.227	0.238	376.006	0	ต.
24 Mar 25	Mon	09.00น.	3641.348	3.485	1173.439	0	2067.910	3.471	0.227	0.238	376.006	0	ต.
25 Mar 25	Tue	09.00น.	3644.694	3.346	1175.040	1.601	2069.653	1.743	0.227	0.238	376.006	0	ต.
26 Mar 25	Wed	09.00น.	3648.033	3.339	1176.587	1.547	2071.446	1.793	0.227	0.238	376.006	0	ต.
27 Mar 25	Thu	09.00น.	3651.123	3.090	1178.163	1.576	2073.260	1.814	0.227	0.238	376.006	0	ต.
28 Mar 25	Fri	09.00น.	3654.725	3.602	1179.774	1.611	2075.951	1.691	0.227	0.238	376.006	0	ต.
29 Mar 25	Sat	09.00น.	3657.943	3.218	1181.285	1.511	2076.658	2.293	0.227	0.238	376.006	0	ต.
30 Mar 25	Sun	09.00น.	3661.451	3.508	1181.285	0	2080.165	3.507	0.227	0.238	376.006	0	ต.
31 Mar 25	Mon	09.00น.	3665.948	3.497	1181.285	0	2083.662	3.497	0.227	0.238	376.006	0	ต.
Total 1-31			2100.113	2									Total 1-31
Max.													Max.
Min.													Min.
Aver.													Aver.

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
ต. สฟก 9144

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง :
วันที่ : 31.03.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 31/3/68

ไม่มี 403

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD WATER METER

เดือน มีนาคม 68

BUILDING : August 80. METER NO : 6ΔΟΔΟ12Δ. TIME : 09.00น. MONTH : March 25.

DATE		TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 Mar 25	Sat	09.00น.	99394	81.	ด.
2 Mar 25	Sun	09.00น.	994Δ3.	Δ9.	ด.
3 Mar 25	Mon	09.00น.	994Δ6	Δ3.	ด.
4 Mar 25	Tue	09.00น.	99629	1Δ3	ด.
5 Mar 25	Wed	09.00น.	99728	99.	ด.
6 Mar 25	Thu	09.00น.	99780	52.	ด.
7 Mar 25	Fri	09.00น.	99875.	95.	ด.
8 Mar 25	Sat	09.00น.	999Δ7.	72.	ด.
9 Mar 25	Sun	09.00น.	100032	85.	ด.
10 Mar 25	Mon	09.00น.	100107	75.	ด.
11 Mar 25	Tue	09.00น.	10019Δ	87.	ด.
12 Mar 25	Wed	09.00น.	100285	91.	ด.
13 Mar 25	Thu	09.00น.	100379	9Δ.	ด.
14 Mar 25	Fri	09.00น.	100Δ77	98	ด.
15 Mar 25	Sat	09.00น.	100567.	90	ด.
16 Mar 25	Sun	09.00น.	1006Δ5.	78	ด.
17 Mar 25	Mon	09.00น.	100727.	82	ด.
18 Mar 25	Tue	09.00น.	100811	8Δ.	ด.
19 Mar 25	Wed	09.00น.	100892	81.	ด.
20 Mar 25	Thu	09.00น.	100977	85.	ด.
21 Mar 25	Fri	09.00น.	101059	82.	ด.
22 Mar 25	Sat	09.00น.	101127	68	ด.
23 Mar 25	Sun	09.00น.	101218	91.	ด.
24 Mar 25	Mon	09.00น.	101293	75.	ด.
25 Mar 25	Tue	09.00น.	101388	95.	ด.
26 Mar 25	Wed	09.00น.	101470	82.	ด.
27 Mar 25	Thu	09.00น.	101551	81.	ด.
28 Mar 25	Fri	09.00น.	101635.	8Δ.	ด.
29 Mar 25	Sat	09.00น.	101727	92.	ด.
30 Mar 25	Sun	09.00น.	101828	101	ด.
31 Mar 25	Mon	09.00น.	101912	8Δ	ด.
		นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม	2,235 หน่วย 2		

ตรวจสอบโดย สามัญวิศวกรไฟฟ้า
หัวหน้าช่าง : สพฟ. 9144
วันที่ : 31. 03. 68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 31/3/68

เทิดศักดิ์ ปรีชาคม วิศวกร

ì Úé 404

ท.ร.1. (2,235) − (207.)2 1,788. 2

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

BUILDING : August 80. METER NO : 9602A098 TIME : 09.00 น. MONTH : April 25

DATE		TIME	10		11		12		31	32	61		RECORD BY
			KW h (On Peak+Off peak)		KW h (On peak)		KWh (Off peak)		KW (On peak)	KW(Off peak)	KVAr		
			Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
			11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
			Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Max KW x.....	Max KW x.....	Unit x.....	Sum KVAR-H	
1 Apr 25	Tue	09.00 น.	3667.963	3.015	1182.773	1.088	2485.190	1.528	0.000	0.227	381.655	8.609	
2 Apr 25	Wed	น	3671.291	3.328	1180.358	1.585	2486.933	1.743	0.200	0.215	381.655	0	
3 Apr 25	Thu	น	3674.432	3.146	1185.883	1.525	2488.552	1.621	0.201	0.001	381.655	0	
4 Apr 25	Fri	น	3677.738	3.306	1187.423	1.54	2490.314	1.76	0.204	0.215	381.655	0	
5 Apr 25	Sat	น	3680.894	3.156	1188.920	1.497	2491.974	1.66	0.204	0.215	381.655	0	
6 Apr 25	Sun	น	3684.088	3.194	1188.920	0	2495.166	3.192	0.201	0.215	381.655	0	
7 Apr 25	Mon	น	3687.656	3.568	1188.920	0	2498.734	3.568	0.204	0.215	381.655	0	
8 Apr 25	Tue	น	3690.916	3.261	1190.570	1.65	2500.344	1.61	0.207	0.215	381.655	0	
9 Apr 25	Wed	น	3694.411	3.496	1192.193	1.623	2502.218	1.874	0.207	0.215	381.655	0	
10 Apr 25	Thu	น	3697.509	3.098	1193.772	1.579	2503.737	1.519	0.207	0.215	381.655	0	
11 Apr 25	Fri	น	3700.863	3.354	1195.392	1.535	2505.499	1.762	0.207	0.215	381.655	0	
12 Apr 25	Sat	น	3703.738	2.875	1196.789	1.082	2506.938	1.439	0.207	0.215	381.655	0	
13 Apr 25	Sun	น	3706.725	2.986	1196.789	0	2509.925	2.987	0.207	0.215	381.655	0	
14 Apr 25	Mon	น	3709.639	2.915	1196.789	0	2512.839	2.914	0.207	0.215	381.655	0	
15 Apr 25	Tue	น	3712.395	2.756	1196.789	0	2515.595	2.756	0.207	0.215	381.655	0	
16 Apr 25	Wed	น	3715.281	2.886	1196.789	0	2518.479	2.884	0.207	0.215	381.655	0	
17 Apr 25	Thu	น	3718.503	3.181	1198.427	1.638	2520.022	1.543	0.207	0.215	381.655	0	
18 Apr 25	Fri	น	3721.788	3.338	1200.019	1.592	2521.769	1.747	0.207	0.215	381.655	0	
19 Apr 25	Sat	น	3725.006	3.218	1201.582	1.563	2523.425	1.656	0.207	0.215	381.655	0	
20 Apr 25	Sun	น	3728.484	3.478	1201.582	0	2526.903	3.478	0.207	0.215	381.655	0	
21 Apr 25	Mon	น	3732.473	3.99	1201.582	0	2530.892	3.989	0.207	0.219	381.655	0	
22 Apr 25	Tue	น	3736.078	3.604	1203.327	1.745	2532.758	1.86	0.227	0.231	381.655	0	
23 Apr 25	Wed	น	3739.749	3.731	1205.094	1.767	2534.685	1.903	0.227	0.231	381.655	0	
24 Apr 25	Thu	น	3743.663	3.914	1206.909	1.815	2536.753	2.068	0.231	0.234	381.655	0	
25 Apr 25	Fri	น	3747.301	3.638	1208.709	1.8	2538.593	1.839	0.231	0.234	381.655	0	
26 Apr 25	Sat	น	3751.062	3.761	1210.477	1.768	2540.585	1.993	0.231	0.234	381.655	0	
27 Apr 25	Sun	น	3755.032	3.974	1210.477	0	2544.559	3.974	0.231	0.234	381.655	0	
28 Apr 25	Mon	น	3758.778	3.746	1210.477	0	2548.305	3.746	0.231	0.234	381.655	0	
29 Apr 25	Tue	น	3762.456	3.678	1212.224	1.747	2550.232	1.931	0.238	0.238	381.655	0	
30 Apr 25	Wed	น	3765.958	3.502	1213.781	1.557	2552.177	1.945	0.238	0.238	381.655	0	
			=101.0 = หน่วย.										
Total 1-31													Total 1-31
Max.													Max.
Min.													Min.
Aver.													Aver.

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง :
วันที่ : 30.04.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 30/4/68

ไม่ได้ 405

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD WATER METER

12/05/64 68

BUILDING : August 80. METER NO : 6A0A012A. TIME : 09.00 น. MONTH : April

DATE		TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 Apr 25	Tue	09.00น.	101979	69.	ด.
2 Apr 25	Wed	"	102056	77.	ด.
3 Apr 25	Thu	"	102138	82	ด.
4 Apr 25	Fri	"	102207	69	ด.
5 Apr 25	Sat	"	102282	75	ด.
6 Apr 25	Sun	"	102367.	85.	ด.
7 Apr 25	Mon	"	102445.	78	ด.
8 Apr 25	Tue	"	102523	78	ด.
9 Apr 25	Wed	"	102617	94.	ด.
10 Apr 25	Thu	"	102689	72.	ด.
11 Apr 25	Fri	"	102766	77.	ด.
12 Apr 25	Sat	"	102829	63.	ด.
13 Apr 25	Sun	"	102895.	66.	ด.
14 Apr 25	Mon	"	102952	57.	ด.
15 Apr 25	Tue	"	103013	61	ด.
16 Apr 25	Wed	"	103086	73	ด.
17 Apr 25	Thu	"	103152.	66	ด.
18 Apr 25	Fri	"	103225.	73	ด.
19 Apr 25	Sat	"	103297.	72	ด.
20 Apr 25	Sun	"	103374	77	ด.
21 Apr 25	Mon	"	103461	87.	ด.
22 Apr 25	Tue	"	103533	72.	ด.
23 Apr 25	Wed	"	103612	79.	ด.
24 Apr 25	Thu	"	103685	73.	ด.
25 Apr 25	Fri	"	103775	90	ด.
26 Apr 25	Sat	"	103853	78	ด.
27 Apr 25	Sun	"	103952	99	ด.
28 Apr 25	Mon	"	104039	87.	ด.
29 Apr 25	Tue	"	104120	81.	ด.
30 Apr 25	Wed	"	104204	84.	ด.
			นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม		
			สามัญวิศวกรไฟฟ้า	= 2,292 MLTG2	

สฟก 9144

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : ด.
วันที่ : 30.04.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 30/4/68

ภาษี 406

ภาษี 2. (2,292) - (20%) = 1,833.6 MLTG.

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

เดือน.. พฤษภาคม 68

BUILDING : August 80 METER NO : 9602-A008 TIME : 09.00 น. MONTH : May 68

DATE		TIME	10		11		12		31	32	61		RECORD BY
			KW h (On Peak+Off peak)		KW h (On peak)		KWh (Off peak)		KW (On peak)	KW(Off peak)	KVAr		
			Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
			11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
			Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Max KW x.....	Max KW x.....	Unit x.....	Sum KVAR-H	
1 May 25	Thu	09.00 น.	3769.493	3.447	215.430	1.639	2553.985	1.808	0.000	0.209	392.869	8.214	ช.
2 May 25	Fri	น	3772.9583	3.553	215.430	0	2557.538	3.553	0.000	0.213	392.869	0	ช.
3 May 25	Sat	น	3776.087	3.129	216.909	1.479	2559.118	1.58	0.179	0.213	392.869	0	ช.
4 May 25	Sun	น	3779.036	2.949	216.909	0	2562.126	3.008	0.179	0.213	392.869	0	ช.
5 May 25	Mon	น	3782.406	3.37	216.909	0	2565.496	3.37	0.179	0.213	392.869	0	ช.
6 May 25	Tue	น	3786.138	3.732	218.770	1.861	2567.369	1.873	0.221	0.219	392.869	0	ช.
7 May 25	Wed	น	3789.468	3.33	220.441	1.671	2569.027	1.658	0.223	0.226	392.869	0	ช.
8 May 25	Thu	น	3793.893	3.425	222.058	1.617	2570.835	1.808	0.227	0.230	392.869	0	ช.
9 May 25	Fri	น	3796.346	3.453	223.655	1.597	2572.691	1.856	0.227	0.230	392.869	0	ช.
10 May 25	Sat	น	3799.960	3.614	225.368	1.713	2574.592	1.901	0.227	0.230	392.869	0	ช.
11 May 25	Sun	น	3803.255	3.295	225.368	0	2577.887	3.295	0.227	0.230	392.869	0	ช.
12 May 25	Mon	น	3806.247	2.992	225.368	0	2580.878	2.991	0.227	0.230	392.869	0	ช.
13 May 25	Tue	น	3809.313	3.066	226.917	1.549	2582.426	1.548	0.227	0.230	392.869	0	ช.
14 May 25	Wed	น	3812.185	2.872	228.312	1.395	2583.873	1.447	0.227	0.230	392.869	0	ช.
15 May 25	Thu	น	3814.831	2.646	229.532	1.22	2585.300	1.427	0.227	0.230	392.869	0	ช.
16 May 25	Fri	น	3817.570	2.739	230.828	1.296	2587.711	2.411	0.227	0.230	392.869	0	ช.
17 May 25	Sat	น	3820.302	2.732	232.065	1.237	2588.298	0.496	0.227	0.230	392.869	0	ช.
18 May 25	Sun	น	3823.337	3.035	232.065	0	2591.321	3.023	0.227	0.230	392.869	0	ช.
19 May 25	Mon	น	3826.755	3.418	232.065	0	2594.603	3.418	0.227	0.230	392.869	0	ช.
20 May 25	Tue	น	3830.089	3.284	233.609	1.544	2596.434	1.742	0.227	0.230	392.869	0	ช.
21 May 25	Wed	น	3833.473	3.388	235.291	1.597	2598.233	1.791	0.229	0.230	392.869	0	ช.
22 May 25	Thu	น	3836.655	3.228	236.661	1.458	2599.993	1.77	0.229	0.230	392.869	0	ช.
23 May 25	Fri	น	3839.991	3.339	238.261	1.599	2601.733	1.74	0.229	0.230	392.869	0	ช.
24 May 25	Sat	น	3843.158	3.164	239.809	1.548	2603.349	1.616	0.229	0.230	392.869	0	ช.
25 May 25	Sun	น	3846.513	3.354	239.809	0	2606.703	3.354	0.229	0.230	392.869	0	ช.
26 May 25	Mon	น	3849.695	3.182	239.809	0	2609.885	3.182	0.229	0.230	392.869	0	ช.
27 May 25	Tue	น	3852.560	2.866	241.217	1.408	2611.343	1.458	0.229	0.230	392.869	0	ช.
28 May 25	Wed	น	3855.603	3.06	242.587	1.37	2613.033	1.69	0.229	0.230	392.869	0	ช.
29 May 25	Thu	น	3858.788	3.168	244.196	1.519	2614.681	1.649	0.229	0.230	392.869	0	ช.
30 May 25	Fri	น	3861.971	3.183	245.559	1.425	2616.440	1.758	0.229	0.230	392.869	0	ช.
31 May 25	Sat	น	3864.901	2.93	246.914	1.383	2617.987	1.547	0.229	0.230	392.869	0	ช.
Total 1-31													Total 1-31
Max.													Max.
Min.													Min.
Aver.													Aver.

(= 98.938 หน่วย.)

นายเทิดศักดิ์ ปริยาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : ช.
วันที่ : 31.05.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ :

ไม่มี 407

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD WATER METER

เดือน..พฤษภาคม 68.

BUILDING : August 80 METER NO : 6A0A012A. TIME : 09.00 น. MONTH : May 68

DATE		TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 May 25	Thu	09.00 น.	10A269	65.	ด.
2 May 25	Fri	"	10A35A	85.	ด.
3 May 25	Sat	"	10AA26	72.	ด.
4 May 25	Sun	"	10AA87	61.	ด.
5 May 25	Mon	"	10A571	8A.	ด.
6 May 25	Tue	"	10A65A	93.	ด.
7 May 25	Wed	"	10A71A	60	ด.
8 May 25	Thu	"	10A796	82	ด.
9 May 25	Fri	"	10A875	79.	ด.
10 May 25	Sat	"	10A9A7	72.	ด.
11 May 25	Sun	"	105029	82	ด.
12 May 25	Mon	"	105097.	68	ด.
13 May 25	Tue	"	10518A	97.	ด.
14 May 25	Wed	"	105251	68	ด.
15 May 25	Thu	"	10532A	72	ด.
16 May 25	Fri	"	105390	66	ด.
17 May 25	Sat	"	105A59	69	ด.
18 May 25	Sun	"	1055A1	82	ด.
19 May 25	Mon	"	10562A	83	ด.
20 May 25	Tue	"	105697	73	ด.
21 May 25	Wed	"	105776	79	ด.
22 May 25	Thu	"	105853	77.	ด.
23 May 25	Fri	"	105929	76.	ด.
24 May 25	Sat	"	106008	79.	ด.
25 May 25	Sun	"	106087	79	ด.
26 May 25	Mon	"	106172	85.	ด.
27 May 25	Tue	"	106238	66	ด.
28 May 25	Wed	"	106315	77	ด.
29 May 25	Thu	"	10638A.	69	ด.
30 May 25	0-ม.ค.-00	"	106A6A.	80	ด.
31 May 25	Sat	"	106533	69	ด.
				= 1,329 หน่วย	

นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม
สามัญวิศวกรไฟฟ้า
สฟก 9144

ตรวจสอบโดย
หัวหน้าช่าง : ด.
วันที่ : 31.05.68

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร : ด. ร.
วันที่ :

ì Úé 408

2 ท.ค.-2 (1,329 หน่วย) − (20%) = (1,863.2) ร

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

เดือน... มิถุนายน 68

BUILDING : August 80. METER NO : 9602-10098 TIME : 09.00 น. MONTH : June 68

DATE		TIME	10		11		12		31	32	61		RECORD BY
			KW h (On Peak+Off peak)		KW h (On peak)		KWh (Off peak)		KW (On peak)	KW(Off peak)	KVAr		
			Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
			11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
			Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Unit x.....	Sum KW - H	Max KW x.....	Max KW x.....	Unit x.....	Sum KVAR-H	
1 Jun 25	Sun	09.00น.	3667.993	3.091	1246.914	0	2621.058	3.072	0.000	0.116	100.852	7985	ช.
2 Jun 25	Mon	น.	3671.115	3.123	1246.914	0	2624.196	3.137	0.000	0.176	100.852	0	ช.
3 Jun 25	Tue	น.	3674.179	3.064	1248.487	1.573	2625.691	1.495	0.175	0.181	100.852	0	ช.
4 Jun 25	Wed	น.	3677.833	3.654	1248.487	0	2627.335	3.644	0.175	0.212	100.852	0	ช.
5 Jun 25	Thu	น.	3681.211	3.388	1250.095	1.608	2631.115	1.78	0.206	0.113	100.852	0	ช.
6 Jun 25	Fri	น.	3684.536	3.325	1251.706	1.611	2632.828	1.713	0.208	0.113	100.852	0	ช.
7 Jun 25	Sat	น.	3687.592	3.056	1253.204	1.498	2634.467	1.639	0.208	0.113	100.852	0	ช.
8 Jun 25	Sun	น.	3691.316	3.724	1253.204	0	2638.112	3.645	0.208	0.113	100.852	0	ช.
9 Jun 25	Mon	น.	3695.206	3.89	1253.204	0	2641.092	3.89	0.208	0.113	100.852	0	ช.
10 Jun 25	Tue	น.	3698.662	3.456	1254.823	1.619	2643.869	1.817	0.224	0.137	100.852	0	ช.
11 Jun 25	Wed	น.	3702.146	3.484	1256.418	1.641	2646.679	1.83	0.229	0.137	100.852	0	ช.
12 Jun 25	Thu	น.	3705.493	3.347	1257.996	1.578	2647.580	1.821	0.229	0.131	100.852	0	ช.
13 Jun 25	Fri	น.	3708.402	2.909	1259.397	1.401	2649.085	1.505	0.229	0.137	100.852	0	ช.
14 Jun 25	Sat	น.	3711.269	2.867	1260.711	1.314	2650.638	1.553	0.229	0.137	100.852	0	ช.
15 Jun 25	Sun	น.	3714.295	3.026	1260.711	0	2653.591	2.956	0.229	0.137	100.852	0	ช.
16 Jun 25	Mon	น.	3717.719	3.424	1260.711	0	2657.008	3.434	0.229	0.137	100.852	0	ช.
17 Jun 25	Tue	น.	3720.937	3.218	1262.224	1.513	2658.714	1.706	0.229	0.137	100.852	0	ช.
18 Jun 25	Wed	น.	3724.261	3.324	1263.798	1.574	2660.463	1.751	0.229	0.137	105.698	0	ช.
19 Jun 25	Thu	น.	3727.675	3.414	1265.358	1.56	2662.317	1.854	0.229	0.137	100.852	0	ช.
20 Jun 25	Fri	น.	3730.958	3.283	1266.958	1.599	2664.100	1.783	0.229	0.137	100.852	0	ช.
21 Jun 25	Sat	น.	3734.165	3.207	1268.320	1.362	2665.846	1.746	0.229	0.137	100.852	0	ช.
22 Jun 25	Sun	น.	3737.796	3.631	1268.320	0	2669.427	3.631	0.229	0.137	100.852	0	ช.
23 Jun 25	Mon	น.	3741.520	3.724	1268.320	0	2673.200	3.773	0.229	0.137	100.852	0	ช.
24 Jun 25	Tue	น.	3744.717	3.197	1269.869	1.549	2676.878	1.678	0.229	0.137	100.852	0	ช.
25 Jun 25	Wed	น.	3747.975	3.258	1271.357	1.488	2676.619	1.741	0.229	0.137	100.852	0	ช.
26 Jun 25	Thu	น.	3751.305	3.33	1272.861	1.504	2678.444	1.825	0.229	0.137	100.852	0	ช.
27 Jun 25	Fri	น.	3754.588	3.283	1274.382	1.521	2680.206	1.762	0.229	0.137	100.852	0	ช.
28 Jun 25	Sat	น.	3757.872	3.284	1275.755	1.373	2681.692	1.486	0.229	0.137	100.852	0	ช.
29 Jun 25	Sun	น.	3760.611	3.164	1275.755	0	2684.858	3.164	0.229	0.137	100.852	0	ช.
30 Jun 25	Mon	น.	3763.694	3.083	1275.755	0	2687.935	3.079	0.229	0.137	100.852	0	ช.
Total 1-31													Total 1-31
Max.			Grand total - 98.797 หน่วย										Max.
Min.													Min.
Aver.													Aver.

ตรวจสอบโดย นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม สามัญวิศวกรไฟฟ้า

หัวหน้าช่าง : ช. สุฟก 9144

วันที่ : 30.06.68

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

ì Úé 409

G659 MANAGEMENT AND ENGINEERING CO., LTD.

DAILY RECORD WATER METER

BUILDING : August 80. METER NO : 6ΔΟΔΟ12Δ. TIME : 09.00 น. MONTH : June 68

DATE		TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 Jun 25	Sun	09.00น.	106600	67	ช.
2 Jun 25	Mon	"	106679	79	ช.
3 Jun 25	Tue	"	106760	81	ช.
4 Jun 25	Wed	"	106826	66	ช.
5 Jun 25	Thu	"	106907	81	ช.
6 Jun 25	Fri	"	106983	76	ช.
7 Jun 25	Sat	"	107045	62	ช.
8 Jun 25	Sun	"	107128	83	ช.
9 Jun 25	Mon	"	107208	80	ช.
10 Jun 25	Tue	"	107305	97	ช.
11 Jun 25	Wed	"	107387	82.	ช.
12 Jun 25	Thu	"	107461	74.	ช.
13 Jun 25	Fri	"	107533	72	ช.
14 Jun 25	Sat	"	107605	72	ช.
15 Jun 25	Sun	"	107673	68	ช.
16 Jun 25	Mon	"	107752	79	ช.
17 Jun 25	Tue	"	107830	78	ช.
18 Jun 25	Wed	"	107890	60	ช.
19 Jun 25	Thu	"	107976	86	ช.
20 Jun 25	Fri	"	108053	77	ช.
21 Jun 25	Sat	"	108119	66	ช.
22 Jun 25	Sun	"	108204	85	ช.
23 Jun 25	Mon	"	108287	83	ช.
24 Jun 25	Tue	"	108367	80	ช.
25 Jun 25	Wed	"	108432	65.	ช.
26 Jun 25	Thu	"	108509	77.	ช.
27 Jun 25	Fri	"	108585	76.	ช.
28 Jun 25	Sat	"	108652	67	ช.
29 Jun 25	Sun	"	108736	84.	ช.
30 Jun 25	Mon	"	108821	85.	ช.
			นายเทิดศักดิ์ ปรีชาคม	= Grand total = 1,288 = หน่วย	

ตรวจสอบโดย สามัญวิศวกรไฟฟ้า
หัวหน้าช่าง : ธสฟก 9144
วันที่ : 30-06-68.

รับทราบโดย
ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ :

ไม่ได้ 410

หน่วย (1,288) − (207) = 1,830.4 หน่วย

ภาคผนวก 4

“การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่างๆของโครงการ”

โครงการ อาคารชุด ออกัส
(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
ช่วงเปิดดำเนินการ
เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568


ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)


(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568



ภาคผวนกที่ 1

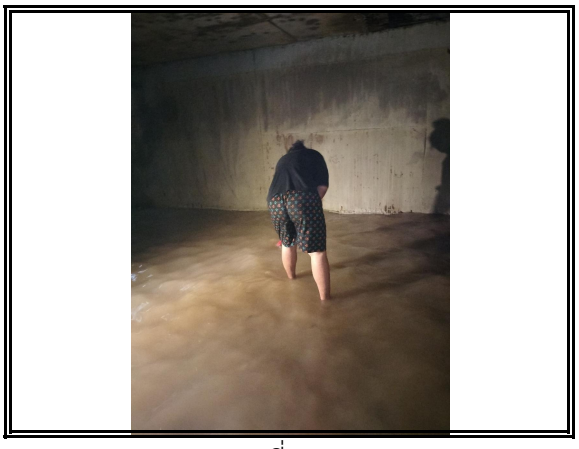

ภาคผวนกที่ 2

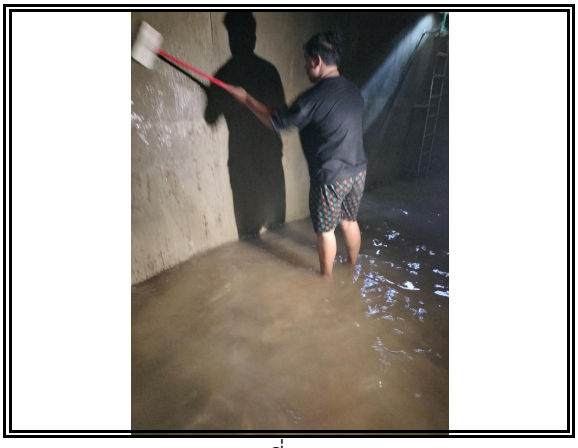

ภาคผวนกที่ 3



ภาคผวนกที่ 4



ภาคผวนกที่ 5



ภาคผวนกที่ 6

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีต่างๆ ของโครงการ


ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)


(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568



ภาคผนวกที่ 1

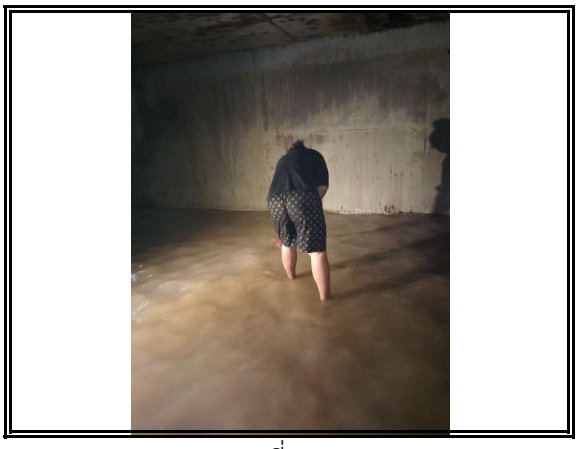

ภาคผนวกที่ 2

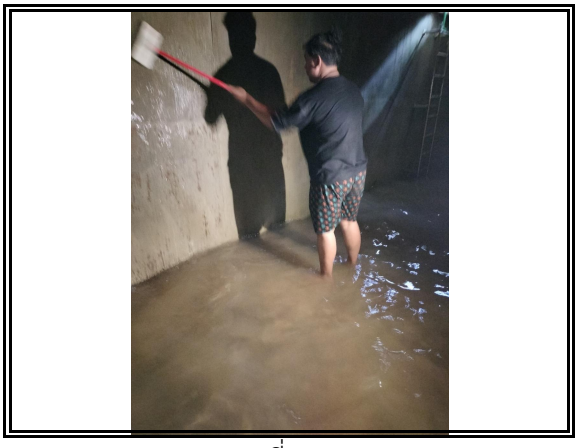

ภาคผนวกที่ 3



ภาคผนวกที่ 4



ภาคผนวกที่ 5



ภาคผนวกที่ 6

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีต่างๆ ของโครงการ

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568



ภาคผนวกที่ 7



ภาคผนวกที่ 8



ภาคผนวกที่ 9



ภาคผนวกที่ 10



ภาคผนวกที่ 11



ภาคผนวกที่ 12

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีต่างๆ ของโครงการ

ภาคผนวก 5

“อุปกรณ์ช่วยชีวิต ประจำสระว่ายน้ำ และการดูแล”

โครงการ อาคารชุด ออกัส
(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
ช่วงเปิดดำเนินการ
เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568




ภาคผนวกที่ 1



ภาคผนวกที่ 2




ภาคผนวกที่ 3

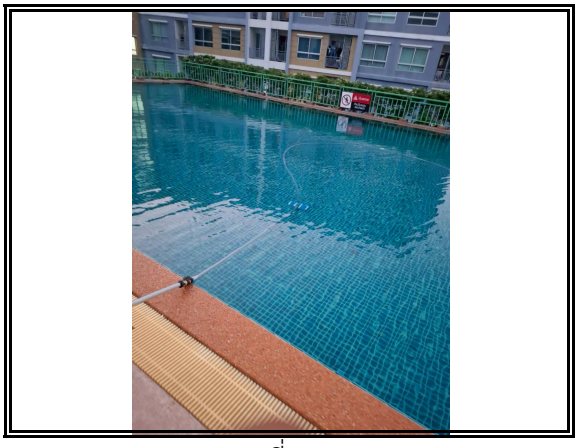

ภาคผนวกที่ 4



ภาคผนวกที่ 5

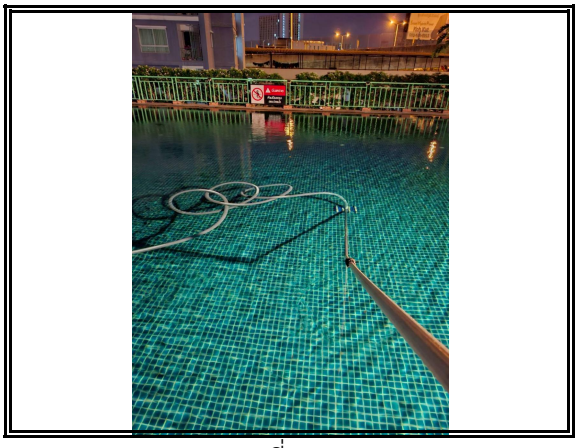

ภาคผนวกที่ 6

อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำและการดูแล

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)


(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568



ภาคผนวกที่ 7




ภาคผนวกที่ 8

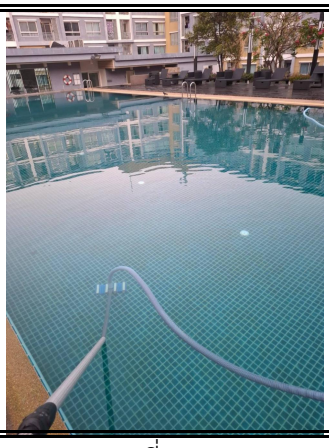


ภาคผนวกที่ 9



ภาคผนวกที่ 10

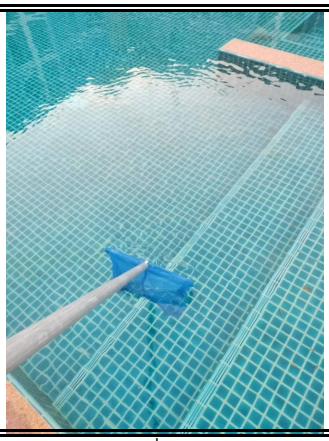

ภาคผนวกที่ 11

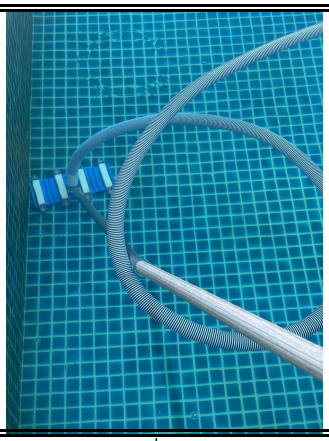

ภาคผนวกที่ 12

อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำและการดูแล

ภาคผนวก 6

“พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน”

โครงการ อาคารชุด ออกัส

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)


ช่วงเปิดดำเนินการ

เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568

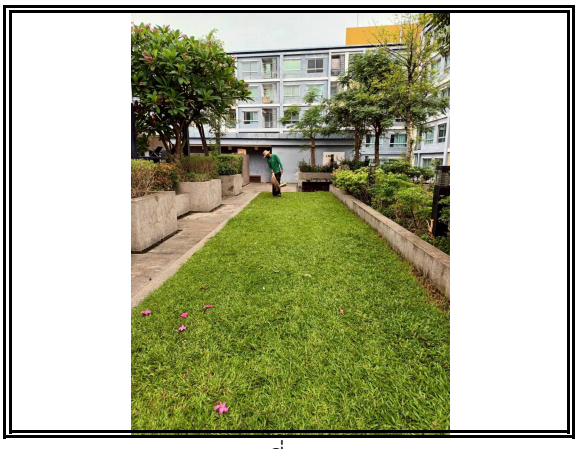


ภาคผนวกที่ 1




ภาคผนวกที่ 2



ภาคผนวกที่ 3

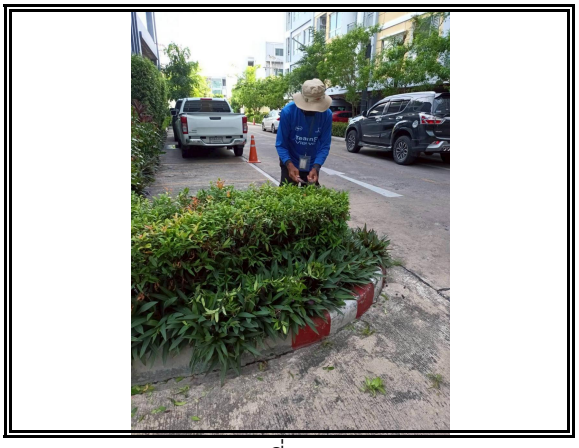

ภาคผนวกที่ 4

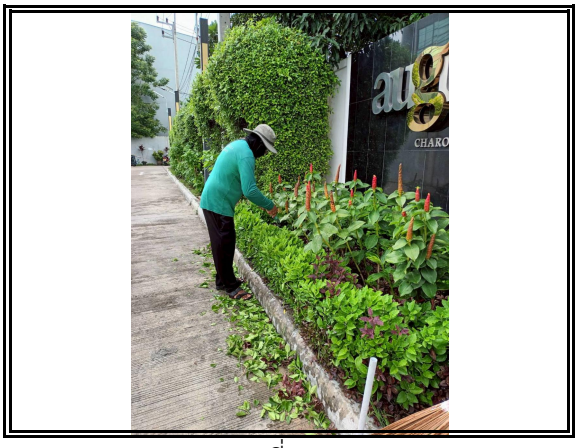

ภาคผนวกที่ 5




ภาคผนวกที่ 6

พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน


ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568

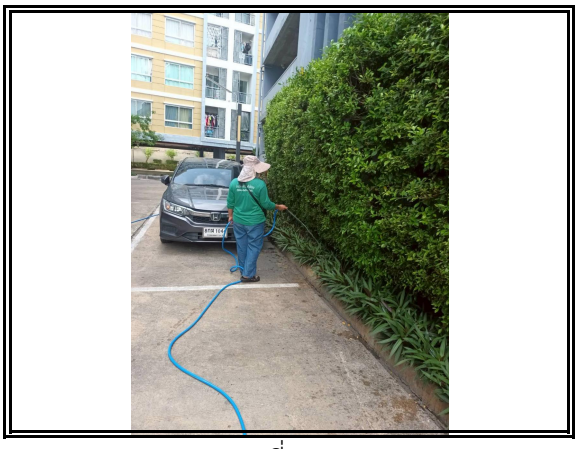


ภาคผนวกที่ 7

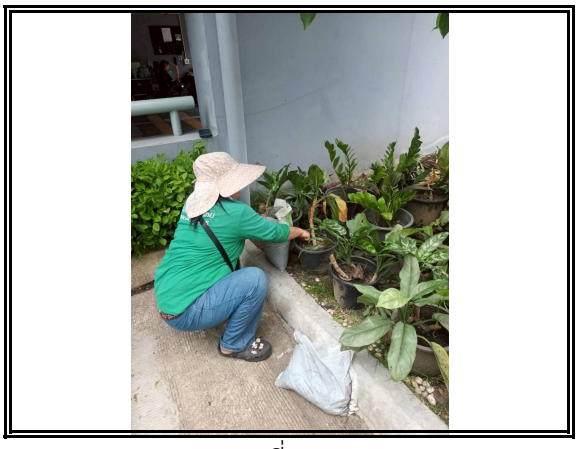


ภาคผนวกที่ 8




ภาคผนวกที่ 9

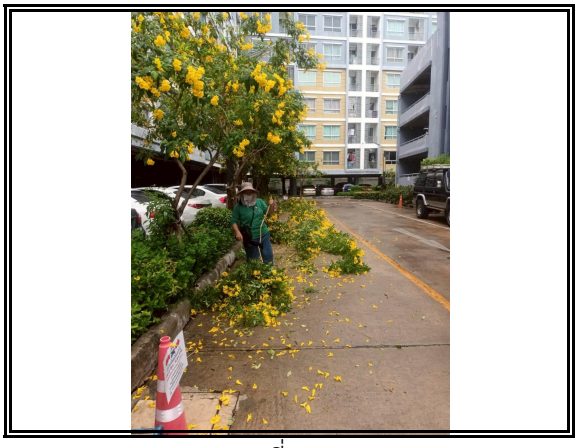

ภาคผนวกที่ 10

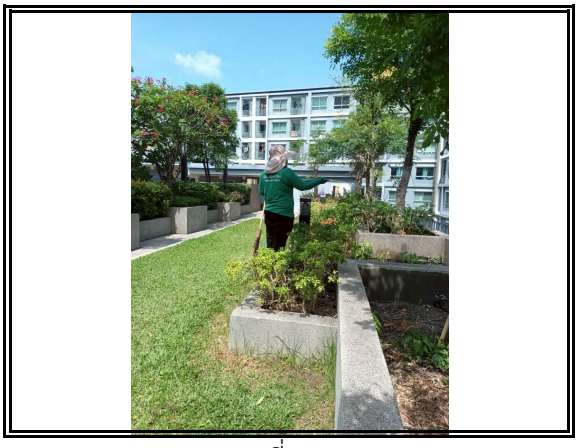

ภาคผนวกที่ 11

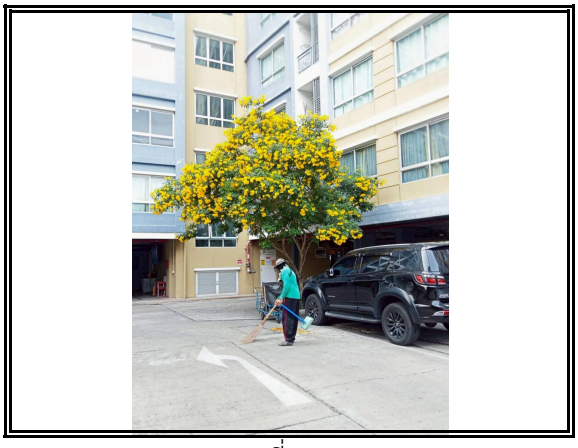

ภาคผนวกที่ 12

พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน

ภาคผนวก 7

“ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ”

โครงการ อาคารชุด ออกัส

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ

เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568



ภาคผนวกที่ 1



ภาคผนวกที่ 2



ภาคผนวกที่ 3



ภาคผนวกที่ 4



ภาคผนวกที่ 5



ภาคผนวกที่ 6

ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568



ภาคผนวกที่ 7



ภาคผนวกที่ 8



ภาคผนวกที่ 9



ภาคผนวกที่ 10



ภาคผนวกที่ 11



ภาคผนวกที่ 12

ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

ภาคผนวก 8


“ความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอย”

โครงการ อาคารชุด ออกัส
(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
ช่วงเปิดดำเนินการ
เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568


ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)


(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568

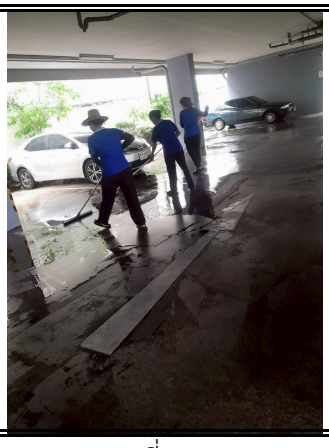

ภาคผนวกที่ 1

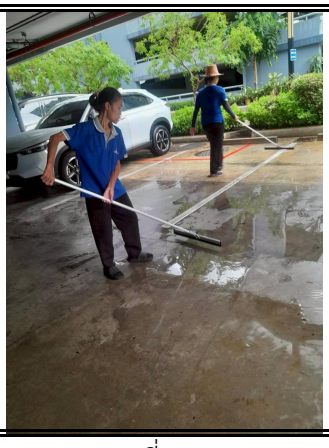


ภาคผนวกที่ 2

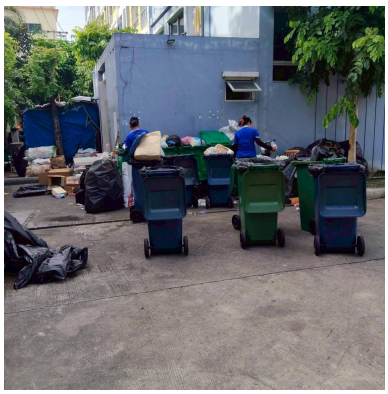

ภาคผนวกที่ 3



ภาคผนวกที่ 4

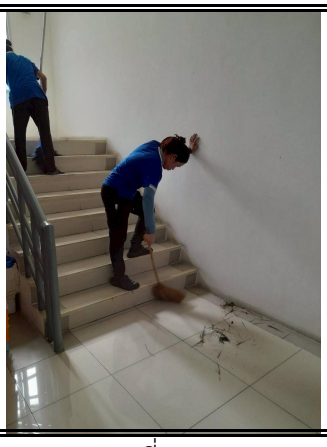

ภาคผนวกที่ 5



ภาคผนวกที่ 6

ความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568



ภาคผนวกที่ 7




ภาคผนวกที่ 8




ภาคผนวกที่ 9



ภาคผนวกที่ 10

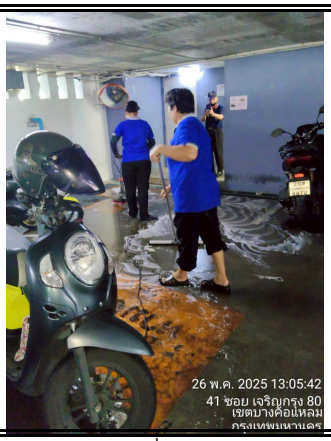

ภาคผนวกที่ 11

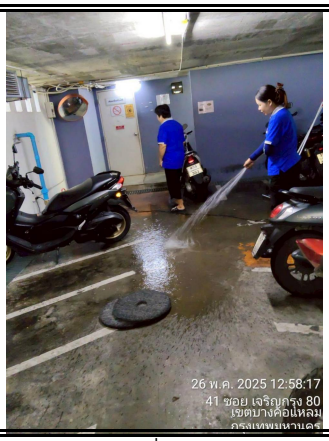

ภาคผนวกที่ 12

ความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวก 9

“กิจกรรมซ้อมหนีไฟและสภาพเศรษกิจและสังคม”

โครงการ อาคารชุด ออกัส

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ

เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568

รอบนี้ยังไม่ถึงกำหนดการซ้อมหนีไฟ จะดำเนินการ ในเดือนตุลาคม 2568

ภาคผนวก 10

“การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร”

โครงการ อาคารชุด ออกัส

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ

เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร ที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ และรายละเอียดการตรวจสอบอาคาร ประจำ 2568

ส่วนที่ 5

สรุปผลการตรวจสอบอาคาร

รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม

อาคารชุด ออกัส (อาคาร D) เป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงของอาคารดี ใช้งานตามประเภท ระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคารมีสมรรถนะการทำงานพร้อมใช้งานใน วันที่ทำการตรวจสอบ มีการดูแลรักษาและทดสอบสม่ำเสมอตามแผนงาน มีป้ายหนีไฟและไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟและประตูหนีไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีการตรวจสอบจากทางฝ่ายอาคาร หัวรับน้ำดับเพลิง รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้สะดวก อาคารมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร มีช่างอาคารที่มีความรู้ด้านความปลอดภัยประจำอาคาร

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

จากการประมวลข้อมูลทุกด้านที่เข้าทำการตรวจสภาพอาคาร และพิจารณาจากสภาพการใช้งานเป็นหลักในวันที่ตรวจสอบอาคาร สรุปว่า "อาคารมีสภาพปลอดภัยตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคารเพียงพอในการใช้งาน โดยผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารถูกต้องและเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคารได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคารและข้อเสนอแนะตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนเป็นเอกสารที่ส่งให้กับฝ่ายอาคารแล้ว"

ลงชื่อ ..... เจ้าของอาคารผู้จัดการ/นิติบุคคลอาคารชุด

(นายชิติภัทร บุญคุณ) ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้รับมอบหมาย

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบอาคาร

(นายสมภพ คูประเสริฐ)

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทบุคคลธรรมดา ใบอนุญาตเลขที่ น.๓๕๗๖/๒๕๖๖

ประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ น.๐๓๕๗/๒๕๖๖

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม

อาคารชุด ออกัส (อาคาร E) เป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงของอาคารดี ใช้งานตามประเภท ระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคารมีสมรรถนะการทำงานพร้อมใช้งานใน วันที่ทำการตรวจสอบ มีการดูแลรักษาและทดสอบสม่ำเสมอตามแผนงาน มีป้ายหนีไฟและไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟและประตูหนีไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีการตรวจสอบจากทางฝ่ายอาคาร หัวรับน้ำดับเพลิง รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้สะดวก อาคารมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร มีช่างอาคารที่มีความรู้ด้านความปลอดภัยประจำอาคาร

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

จากการประมวลข้อมูลทุกด้านที่เข้าทำการตรวจสภาพอาคาร และพิจารณาจากสภาพการใช้งานเป็นหลักในวันที่ตรวจสอบอาคาร สรุปว่า "อาคารมีสภาพปลอดภัยตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคารเพียงพอในการใช้งาน โดยผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารถูกต้องและเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคารได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคารและข้อเสนอแนะตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนเป็นเอกสารที่ส่งให้กับฝ่ายอาคารแล้ว"

ลงชื่อ ..... เจ้าของอาคารผู้จัดการ/นิติบุคคลอาคารชุด

(นายชิติภัทร บุญคุณ) ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้รับมอบหมาย

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบอาคาร

(นายสมภพ คูประเสริฐ)

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทบุคคลธรรมดา ใบอนุญาตเลขที่ น.๓๕๗๖/๒๕๖๖

ประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ น.๐๓๕๗/๒๕๖๖

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รายละเอียดหรือข้อเสนอเพิ่มเติม

อาคารชุด ออกัส (อาคาร F) เป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงของอาคารดี ใช้งานตามประเภท ระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคารมีสมรรถนะการทำงานพร้อมใช้งานใน วันที่ทำการตรวจสอบ มีการดูแลรักษาและทดสอบสม่ำเสมอตามแผนงาน มีป้ายหนีไฟและไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟและประตูหนีไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีการตรวจสอบจากทางฝ่ายอาคาร หัวรับน้ำดับเพลิง รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้สะดวก อาคารมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร มีช่างอาคารที่มีความรู้ด้านความปลอดภัยประจำอาคาร

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

จากการประมวลข้อมูลทุกด้านที่เข้าทำการตรวจสภาพอาคาร และพิจารณาจากสภาพการใช้งานเป็นหลักในวันที่ตรวจสอบอาคาร สรุปว่า "อาคารมีสภาพปลอดภัยตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคารเพียงพอในการใช้งาน โดยผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารถูกต้องและเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคารได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคารและข้อเสนอแนะตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนเป็นเอกสารที่ส่งให้กับฝ่ายอาคารแล้ว"

ลงชื่อ ..... เจ้าของอาคารผู้จัดการ/นิติบุคคลอาคารชุด

(นายชิติภัทร บุญคุณ) ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้รับมอบหมาย

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบอาคาร

(นายสมภพ คูประเสริฐ)

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทบุคคลธรรมดา ใบอนุญาตเลขที่ น.๓๕๗๖/๒๕๖๖


ประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ น.๐๓๕๗/๒๕๖๖

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568

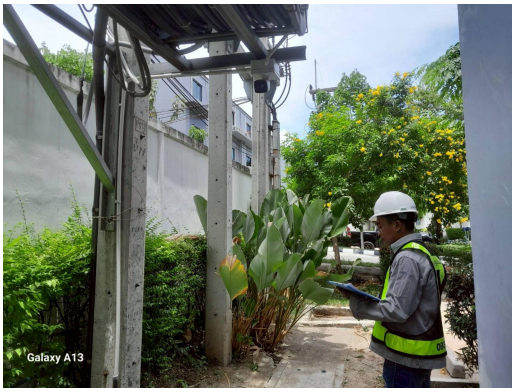


ภาคผนวกที่ 1



ภาคผนวกที่ 2




ภาคผนวกที่ 3

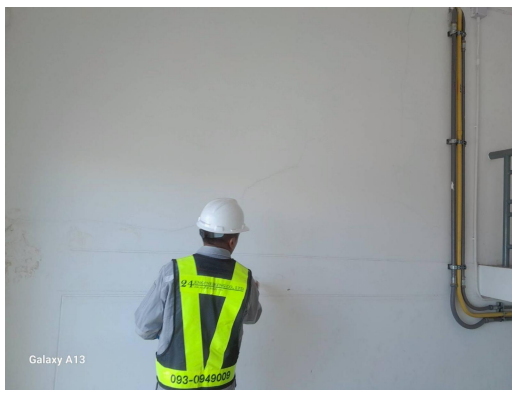

ภาคผนวกที่ 4



ภาคผนวกที่ 5

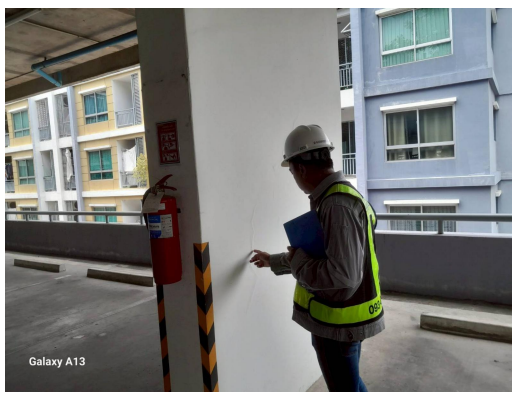

ภาคผนวกที่ 6

การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

(ช่วงเปิดกำเนินการ) เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมิถุนายน2568



ภาคผนวกที่ 7



ภาคผนวกที่ 8



ภาคผนวกที่ 9



ภาคผนวกที่ 10



ภาคผนวกที่ 11



ภาคผนวกที่ 12

การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร

ภาคผนวก 11

“ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม”

โครงการ อาคารชุด ออกัส

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ

เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด				
Address	:41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120				
Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 14/01/2025	**Sampling By#**	: RATTAPOL (ว-190-จ-0015)	**Receive Date**	: 14/01/2025
Analysis Date	: 14-22/01/2025	**Report Date**	: 22/01/2025	**Report No.**	: R 00376/68

Parameter	Unit	Method	WC 00390/68 บ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	86	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	40	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	666	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	13	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax. : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด				
Address	:41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120				
Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 11/02/2025	**Sampling By#**	: TANAKIT (ว-190-จ-0020)	**Receive Date**	: 11/02/2025
Analysis Date	: 11-19/02/2025	**Report Date**	: 19/02/2025	**Report No.**	: R 01125/68

Parameter	Unit	Method	WC 01304/68 บ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	34	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	36	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	388	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	4	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	33	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Suwalee Bangsaengorn)
Chemist
ว-190-จ-0003

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด				
Address	:41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120				
Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 11/03/2025	**Sampling By#**	: MANOP (ว-190-จ-0011)	**Receive Date**	: 12/03/2025
Analysis Date	: 12-18/03/2025	**Report Date**	: 18/03/2025	**Report No.**	: R 01872/68

Parameter	Unit	Method	WC 02217/68 บ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	76	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	26	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	448	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	9	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด				
Address	:41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120				
Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 23/04/2025	**Sampling By#**	: Rungsasikorn (ว-190-จ-0002)	**Receive Date**	: 23/04/2025
Analysis Date	: 23/04/2025-02/05/2025	**Report Date**	: 02/05/2025	**Report No.**	: R 02925/68

Parameter	Unit	Method	WC 03483/68 บ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	95	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	13	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	476	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	35	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
' ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด				
Address	:41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120				
Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 19/05/2025	**Sampling By#**	: KRISSANA (ว-190-จ-0029)	**Receive Date**	: 19/05/2025
Analysis Date	: 19-27/05/2025	**Report Date**	: 27/05/2025	**Report No.**	: R 03620/68

Parameter	Unit	Method	WC 04315/68 บ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	103	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	14	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	424	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	35	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด				
Address	:41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120				
Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 16/06/2025	**Sampling By#**	: KRISSANA (ว-190-จ-0029)	**Receive Date**	: 16/06/2025
Analysis Date	: 16-23/06/2025	**Report Date**	: 23/06/2025	**Report No.**	: R 04341/68

Parameter	Unit	Method	WC 05193/68 บ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	86	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	20	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	546	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	7	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ตานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name :นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด
Address :41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 16/06/2025	**Sampling By#**	: WAC	**Receive Date**	: 16/06/2025
Analysis Date	: 16-24/06/2025	**Report Date**	: 24/06/2025	**Report No.**	: RWS 01753/68

Parameter	Unit	Method	PWS 03518/68 สระว่ายน้ำ	Standard *
Alkalinity	mg/L as $CaCO_3$	Titration	< 1 #	80 - 100
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	125 #	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl^-	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017 , part 4500-Cl- B	339	< 600
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Brucine	10 #	≤ 50
Ammonia	mg/L as NH_3	Titrimetric	< 0.10 #	< 20
Calcium Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Tritrimetric	286 #	250 - 600
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : Limit of Quantitation ; LOQ (Cl^-=6 mg/L as Cl^-,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด				
Address	:41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120				
Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 16/06/2025	**Sampling By#**	: WAC	**Receive Date**	: 16/06/2025
Analysis Date	: 16-25/06/2025	**Report Date**	: 25/06/2025	**Report No.**	: RWS 01752/68

Parameter	Unit	Method	PWS 03514/68 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร A	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	6.5 - 8.5
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.00 #	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	4.0 #	≤ 15
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	220	≤ 1000
Chloride	mg/L as Cl^-	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017 , part 4500-Cl- B	39	≤ 250
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Brucine	5.7 #	≤ 50
Sulfate	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric	21 #	≤ 250
Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	< 0.01 #	≤ 0.3
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017 , part 3111 B,3030 E	< 0.05	≤ 0.08
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (TDS=25 mg/L, Mn=0.05 mg/L as Mn, Cl^-=6 mg/L as Cl^-,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff
.....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด				
Address	:41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120				
Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 16/06/2025	**Sampling By#**	: WAC	**Receive Date**	: 16/06/2025
Analysis Date	: 16-25/06/2025	**Report Date**	: 25/06/2025	**Report No.**	: RWS 01752/68

Parameter	Unit	Method	PWS 03515/68 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร A	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	6.5 - 8.5
Turbidity	NTU	Nephelometric	2.70 #	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	6.5 #	≤ 15
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	244	≤ 1000
Chloride	mg/L as Cl^-	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017 , part 4500-Cl- B	32	≤ 250
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Brucine	5.9 #	≤ 50
Sulfate	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric	21 #	≤ 250
Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	< 0.01 #	≤ 0.3
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017 , part 3111 B,3030 E	< 0.05	≤ 0.08
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (TDS=25 mg/L, Mn=0.05 mg/L as Mn, Cl^-=6 mg/L as Cl^-,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff
.....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด				
Address	:41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120				
Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 16/06/2025	**Sampling By#**	: WAC	**Receive Date**	: 16/06/2025
Analysis Date	: 16-25/06/2025	**Report Date**	: 25/06/2025	**Report No.**	: RWS 01752/68

Parameter	Unit	Method	PWS 03516/68 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร B	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	6.5 - 8.5
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.00 #	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	3.2 #	≤ 15
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	316	≤ 1000
Chloride	mg/L as Cl^-	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017 , part 4500-Cl- B	30	≤ 250
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Brucine	4.7 #	≤ 50
Sulfate	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric	20 #	≤ 250
Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	< 0.01 #	≤ 0.3
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017 , part 3111 B,3030 E	< 0.05	≤ 0.08
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (TDS=25 mg/L, Mn=0.05 mg/L as Mn, Cl^-=6 mg/L as Cl^-,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff
.....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด				
Address	:41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120				
Contact	:คุณเจน	**Phone**	:095-250-4494	**E.mail**	:condoaugust@gmail.com
Samply Type	: Water	**Sample Site#**	: โครงการ ออกัส คอนโด	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 16/06/2025	**Sampling By#**	: WAC	**Receive Date**	: 16/06/2025
Analysis Date	: 16-25/06/2025	**Report Date**	: 25/06/2025	**Report No.**	: RWS 01752/68

Parameter	Unit	Method	PWS 03517/68 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร B	Standard *
pH ·	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	6.5 - 8.5
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.92 #	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	3.8 #	≤ 15
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	230	≤ 1000
Chloride	mg/L as Cl^-	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017 , part 4500-Cl- B	29	≤ 250
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Brucine	5.2 #	≤ 50
Sulfate	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric	19 #	≤ 250
Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	< 0.01 #	≤ 0.3
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017 , part 3111 B,3030 E	< 0.05	≤ 0.08
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (TDS=25 mg/L, Mn=0.05 mg/L as Mn, Cl^-=6 mg/L as Cl^-,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก 12

“เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน”

โครงการ อาคารชุด ออกัส

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ

เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568



ที่ อก ๐๓๑๐/ ๔๖๗

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งกำหนดตรวจการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๙๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นคำขอต่ออายุห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ ทองกลึง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ เข้าตรวจการดำเนินงานห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลและนำตรวจตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม ดำรงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๑๒๗๑๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๙๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางนีรมล ผดุงสงฆ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวเปรมฤดี ชีวเศรษฐ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๒
๓) นางสาวนิตยา ขันธบุตร	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๓
๔) นางสาวจุฑารัตน์ ภูผ่าน	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๔

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวอนุสรา แพงดวงแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๑
๒) นายรังศศิกร โกสุมภ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๒
๓) นางสาวสุวลี บังแสงอ่อน	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาววราพร วันวิเศษ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๔
๕) นางสุนันทา แจ่มมิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๕
๖) นายพุฒิพงศ์ วรสุมันต์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๖
๗) นางสาวอรวรรณ สีไต้	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๗
๘) นายวชิราวุฒิ อุไรวรรณ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๘
๙) นางสาวคณิตศรา สร้อยจิตร	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๙
๑๐) นางสาวรณกร ผดุงเวียง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๐
๑๑) นายมานพ สลามซอ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๑
๑๒) นายจตุเมธ อินทรโอภาส	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๒
๑๓) นางสาวแคทรียา มีแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๓
๑๔) นางสาวอัญชิสา แผลงศรี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๔
๑๕) นายรัตพล ใบไกร	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๕

๑๖) นางสาวสมมาต...

๑๖) นางสาวสมมาต อยู่สา ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๖
๑๗) นายภูเบศร์ สารยศ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๗
๑๘) นางสาวกันชฎา อาจโยธา ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๘
๑๙) นายสุทิวัส ใจธีรภาพกุล ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๙
๒๐) นายธนกฤต สุจริต ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๐
๒๑) นางสาวกนกพร หลวงประมูล ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๑
๒๒) นางสาววณิชยา แก้วรุ่งฟ้า ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๒
๒๓) นางสาวสุธาสินี หอมสวาท ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๓
๒๔) นางสาวเครือวัลลี สมภิพงษ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๔

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เตชะศรินทร์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๙๐
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๑๒๗๑๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒๙ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 44 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
2	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
3	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide Acetylene Flame Method[3]
4	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
5	β-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
6	γ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
7	δ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[3] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[3]
9	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
10	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[3]
11	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]
12	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[3]
13	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]
14	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[3]
15	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
16	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]

17 4,4'-DDT ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
18	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
19	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
20	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
21	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
22	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
23	Endrin Aldehyde	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
24	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[2]
25	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method[3]
26	Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method[3]
27	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
28	Heptachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
29	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
30	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]
31	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
32	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
33	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]
34	Oil & Grease	Soxhlet Extraction Method[3]
35	pH	Electrometric Method[3]

เล่ม 452

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
36	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method[3]
37	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
38	Sulfide	Precipitation, Iodometric Method[3]
39	Temperature	Laboratory and Field Methods[3]
40	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C [3]
41	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method[3]
42	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[3]
43	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation[3]
44	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]

น้ำใต้ดิน จำนวน 31 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
2	Antimony	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]
3	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
4	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3]
5	Beryllium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3]
6	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
7	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]
8	Chromium (III)	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation[3]
9	Chromium (VI)	Filtration, Colorimetric Method[3]
10	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[3]
11	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
12	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
13	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
14	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
15	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
16	α-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
17	β-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
18	γ-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
19	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
20	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
21	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
22	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]
23	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
24	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[3]
25	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]
26	pH	Electrometric Method[3]
27	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[3]
28	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[3]
29	Silver	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
30	Vanadium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[3]
31	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 25 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,6,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
2	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
3	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method[1,9] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[4,9]
4	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[4,8]
5	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[4,8]
6	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
7	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
8	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method[1,10] 2) Digestion, Colorimetric Method[7,10]

9 Copper...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
9	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
10	DDD	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
11	DDE	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
12	DDT	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
13	Dieldrin	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
14	Endrin	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
15	Heptachlor	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
16	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	Lindane	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
18	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[1,11] 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[4,12]
19	Methoxychlor	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
20	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
21	pH	Electrometric Method[16]
22	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method[1,13] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[4,13]
23	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
24	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
25	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]

ดิน...

ดิน จำนวน 29 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
2	Antimony	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
3	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[4,9]
4	Barium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
5	Beryllium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
6	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
7	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
8	Chromium (III)	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame, Colorimetric Method; Calculation[4,5,7,10]
9	Chromium (VI)	Digestion, Colorimetric Method[7,10]
10	Cyanide	Cyanide Extraction Method[15]
11	DDD	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
12	DDE	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
13	DDT	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
14	Dieldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
15	Endrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
16	α-HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
17	β-HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
18	γ-HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Heptachlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
20	Heptachlor epoxide	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
21	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
22	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
23	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[4,12]
24	Methoxychlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[6,14]
25	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
26	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[4,13]
27	Silver	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
28	Vanadium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]
29	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4,8]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. **ราชกิจจานุเบกษา**. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.

2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

3. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.

5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. SW-846 Method 3510C**, 1996.

6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3540C**, 1996.

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A**, 1996.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B**, 2007.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062**, 1994.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A**, 1992.

11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Liquid Waste (Manual Cold Vapor Technique). SW-846 Method 7470A**, 1994.

12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B**, 2007.

13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742**, 1994.

14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8270D**, 2014.

15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils. SW-846 Method 9013A**, 2014.

16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D**, 2004.

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗๗๗ ๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๙๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔ ราย

๑) นายจตุเมธ อินทรโอภาส	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๒
๒) นางสาววณิชยา แก้วรุ่งฟ้า	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๒
๓) นางสาวสุธาสินี หอมสวาท	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๓
๔) นางสาวเครือวัลลี สมภิพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๔

๒. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย

๑) นางสาวอาภรณ์ แซ่เฮ้อ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๕
๒) นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๖
๓) นายนิเทศ พูลศรี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๗
๔) นายจิตตวีร์ วงศ์หมากเห็บ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๘
๕) นายกฤษณะ ธรรมชัย	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๙

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน คือในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ประสม ดำรงพงษ์

(นายประสม ดำรงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม
"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



Ref No. : 0303/17008

CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY ACCREDITATION

This is to certify that

Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

has successfully undergone assessment according to ISO/IEC 17025 : 2017
and under the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service
for the requirements, regulations and criteria for the competence of testing laboratories

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS

Accreditation Number TESTING - 0029

The scope of accreditation is as annexed hereto

Issue date : *7th November 2022*

Expired date : *6th November 2026*

Signature :

(Mrs. Pochaman Tagheen)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service,
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

IUθ 462

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
1	Bottled drinking water	- Chloride 6 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-Cl^- B
		- Total hardness (Calculated as $CaCo_3$) 5 mg/L to 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2340 C
		- Total solids dried at 103 °C to 105 °C 25 mg/L to 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 B

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
1 (cont.)	Bottled drinking water	- Manganese 0.05 mg/L to 5 mg/L - Iron 0.10 mg/L to 5 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3111 B, 3030 E
		- Cadmium 1 µg/L to 5 µg/L - Lead 10 µg/L to 50 µg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3113 B, 3030 E
		- pH 6.0 to 8.0	In - house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-H^+ B

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2	Water	- pH 6.0 to 10.0	In - house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-H^+ B
		- Total suspended solids dried at 103 °C to 105 °C 10 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D
		- Total dissolved solids dried at 180 °C 25 mg/L to 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2 (cont.)	Water	- Cadmium 0.02 mg/L to 0.9 mg/L - Copper 0.05 mg/L to 5 mg/L - Zinc 0.05 mg/L to 5 mg/L - Chromium 0.05 mg/L to 5 mg/L - Nickel 0.10 mg/L to 4 mg/L - Manganese 0.05 mg/L to 5 mg/L - Lead 0.10 mg/L to 2 mg/L - Iron 0.10 mg/L to 5 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3111 B, 3030 E

Initial Issue Date 23rd September 2008 Issue Number 13

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2 (cont.)	Water	- Water soluble silica (Calculated as SiO_2) 1.1 mg/L to 26 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-SiO_2 C
		- Chloride 6 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-Cl^- B
		- Total hardness (Calculated as $CaCO_3$) 5 mg/L to 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2340 C

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2 (cont.)	Water	- BOD 2 mg/L to 500 mg/L	In - house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B
		- BOD 2 mg/L to 500 mg/L	In - house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500-O C
		- COD 40 mg/L to 200 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 C

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,

Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2 (cont.)	Water	- Total Kjeldahl Nitrogen 5 mg/L to 200 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-NH_3 C, part 4500-N_{org} B
		- Oil and grease 2 mg/L to 100 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 D
		- Total solids dried at 103 °C to 105 °C 25 mg/L to 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 B

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,

Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2 (cont.)	Water	- Selenium 5 µg/L to 50 µg/L - Arsenic 5 µg/L to 50 µg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3114 C
		- Barium 0.5 mg/L to 5 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3111 D, 3030 E
		- Cadmium 1 µg/L to 5 µg/L - Lead 10 µg/L to 50 µg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3113 B, 3030 E

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3	Wastewater	- pH 4.0 to 10.0	In - house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H^+ B
		- Total suspended solids dried at 103 °C to 105 °C 10 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D
		- Total dissolved solids dried at 180 °C 50 mg/L to 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3 (cont.)	Wastewater	- Cadmium 0.02 mg/L to 0.9 mg/L - Copper 0.05 mg/L to 5 mg/L - Zinc 0.05 mg/L to 5 mg/L - Chromium 0.05 mg/L to 5 mg/L - Nickel 0.10 mg/L to 4 mg/L - Manganese 0.05 mg/L to 5 mg/L - Lead 0.10 mg/L to 2 mg/L - Iron 0.10 mg/L to 5 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3111 B, 3030 E

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3 (cont.)	Wastewater	- Total hardness (Calculated as $CaCO_3$) 5 mg/L to 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2340 C
		- BOD 4 mg/L to 7 000 mg/L	In - house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B
		- BOD 4 mg/L to 7 000 mg/L	In - house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500-O C

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3 (cont.)	Wastewater	- COD 40 mg/L to 3 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 C
		- Total Kjeldahl Nitrogen 5 mg/L to 200 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-NH_3 C, 4500-N_{org} B
		- Oil and grease 2 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 D

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,

Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3 (cont.)	Wastewater	- Total solids dried at 103 °C to 105 °C 25 mg/L to 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 B
		- Selenium 5 µg/L to 50 µg/L - Arsenic 5 µg/L to 50 µg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3114 C
		- Barium 0.5 mg/L to 5 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3111 D, 3030 E

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☐ Permanent ☑ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
4	Environmental noise	- Sound level Equivalent sound level $L_{eq,T}$ 30 dB (A) to 120 dB (A) Maximum sound level L_{max} 30 dB (A) to 120 dB (A)	In - house method : TM 201 based on ISO 1996-2 : 2017

Issue Date : 7th November 2022

Signature :

(Mrs. Pochaman Tagheen)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

ภาคผนวก 13

“เอกสารสำคัญนิติบุคคลฯ”

โครงการ อาคารชุด ออกัส

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ

เดือนมกราคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568

ค.ช.๑๐

26

คู่ฉบับ



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท มันคงเคหะการ จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด ออกัส

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๕, ๓๗๘๒, ๓๗๘๓ ตำบล/แขวง บางกอแหลม อำเภอ/เขต บางกอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๓ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๔๑๖ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕ (๕), (๖), (๗))

สำเนาถูกต้อง

(นายวิรุต ฉิมเรือง)

ผู้อำนวยการที่ดินปฏิบัติการ

1 ก.ค. 2568

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๔๑๔ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน ๒ ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน - คัน

อื่นๆ

(ลงชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่

( )

ตำแหน่ง

ìÚé 478

แบบพิมพ์หมายเลข 0568

อ.ช. ๑๓

คู่ฉบับ

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ออกัส

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย เจริญกรุง ๘๐ ถนน เจริญกรุง ตำบล/แขวง บางคอแหลม อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

(ลงชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่
( )
ตำแหน่ง

สำเนาถูกต้อง
(นายวิรุต ฉิมเรือง)
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
- 1 ก.ค. 2568

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	ชื่อ	ทะเบียนเลขที่			
๓๓.	จดทะเบียนเปลี่ยน	ออก๊ส	๑๖/๒๕๕๘	ออก๊ส	๑๗/๒๕๕๘	บริษัท โปรเอ็คทีฟ	บริษัท บีเค แมเนจเม้นท์	
	ผู้จัดการนิติบุคคล					แมเนจเม้นท์ จำกัด	แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	(นางสาวเพลินพิศ วงษ์แก้ว)
	อาคารชุด					โดยนายชิติภัทร บุญคุณ	โดยนายชิติภัทร บุญคุณ	นักวิชาการพัฒนาฐานการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
						ผู้ดำเนินการแทน	ผู้ดำเนินการแทน	- ๑ ก.ค. ๒๕๖๗
	หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๖๗							
	เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗						สำเนาถูกต้อง	
			นางสาวเพลินพิศ วงษ์แก้ว				(นายวิรุต นิมเรือง)	
			- ๑ ก.ค. ๒๕๖๗				นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	
							- 1 ก.ค. 2568	

ปึก 480

ต้นฉบับ
แบบ อ.๖
๘๕๖๕/๕๘



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ร.บล. ๕๗ / ๒๕๕๘

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน) เจ้าของอาคาร/ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๗๑๙ ซอย - ถนน บรรทัดทอง หมู่ที่ - แขวง บางคอแหลม เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ บล.๑๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคารชุด ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคาร D) จำนวน ๑ หลัง (๒๑๒ ห้อง) เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัย จำนวน ๒๑๑ ห้อง - พาณิชย์(ร้านค้า) จำนวน ๑ ห้อง พื้นที่/ความยาว ๙,๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๐ คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด อาคารชุด ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคารE) จำนวน ๑ หลัง(๑๙๔ ห้อง) เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัย จำนวน ๑๙๓ ห้อง – พาณิชย์(ร้านค้า) จำนวน ๑ ห้อง พื้นที่/ความยาว ๘,๒๐๖.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๕ คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด ค.ส.ล. ๔ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น จอดรถยนต์ – สระว่ายน้ำ พื้นที่/ความยาว ๔,๘๖๗.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๙๕ คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๔) ชนิด ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางวิ่ง-ที่จอดรถยนต์ พื้นที่/ความยาว ๓,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ที่บ้านเลขที่ - ซอย เจริญกรุง ๘๐ ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๕๗๕,๓๗๘๒,๓๗๘๓ เลขที่ดิน ๒๘๗,๓๖๓,๓๖๒ เป็นที่ดินของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) -

ค่าใบรับรองการก่อสร้าง ๑๐.๐๐ บาท ค่าตรวจแบบ - บาท

รวม ๑๐.๐๐ บาท (-สิบบาทถ้วน-)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้รับใบรับรอง

(.....)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

ìÚé 481

สัญญา ชุดที่ 1
แบบ อ.๑
๑๐๒๓๔/๕๗

ดัดแปลงอาคาร

อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ บล.๑๑๔/๒๕๕๗

อนุญาตให้ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๗๑๙ ซอย - ถนน บรรทัดทอง หมู่ที่ -
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ดัดแปลงอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - ซอย เจริญกรุง ๘๐ ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม เขต บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๕๗๕,๓๗๘๒,๓๗๘๓ เลขที่ดิน
๒๘๗,๓๖๓,๓๖๒ เป็นที่ดินของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคารชุด ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคาร D) จำนวน ๑ หลัง (๒๑๒ ห้อง) เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัย
จำนวน๒๑๑ ห้อง - พาณิชย์(ร้านค้า) จำนวน ๑ ห้อง พื้นที่/ความยาว ๙,๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับ
และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๐ คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด อาคารชุด ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคารE) จำนวน ๑ หลัง(๑๙๔ ห้อง) เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัย
จำนวน๑๙๓ ห้อง – พาณิชย์(ร้านค้า) จำนวน ๑ ห้อง พื้นที่/ความยาว ๘,๒๐๖.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๕ คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด ค.ส.ล. ๔ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น จอดรถยนต์ - สระว่ายน้ำ
พื้นที่/ความยาว ๔,๘๖๗.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๙๕ คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

(๔) ชนิด ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางวิ่ง-ที่จอดรถยนต์
พื้นที่/ความยาว ๓,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

(๕) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ
พื้นที่/ความยาว ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายปฏิญญา แสงสุข ส-สถ ๒๒๒๐,นายทิพญ เพชรรักษา สย.๘๔๑๑ เป็นผู้ควบคุมงาน อาคาร D,F ,
นายธนกร โมสิกรัตน์ ส-สถ ๑๘๑๕,ว่าที่ ร.ต.ปฏิพันธ์ ปันคำ ภย ๖๐๗๑๐ เป็นผู้ควบคุมงาน อาคาร E
นายพรชัย วงศ์วรรณดิลก ส-สถ ๑๔๓๓ , นายอดินันท์ ธีรานุพัฒนา วย.๑๘๗๗ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ค่าใบอนุญาต ๑๐.๐๐ บาท ค่าตรวจแบบ ๙๔,๐๔๒.๐๐ บาท
รวม ๙๔,๐๕๒.๐๐ บาท (-เก้าหมื่นสี่พันห้าสิบสองบาทถ้วน-)

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ พ.ศ.
ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ พ.ศ.

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับใบอนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(.....)
ตำแหน่ง .....

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับมอบอำนาจ

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 1005 วันที่ - 9 มี.ค. 2566
เวลา 9.44 รับ

august

นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส
(August Condominium Juristic Person)
ที่ตั้ง 41 ซ.เจริญกรุง 80 ถ.เจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.10120 Tax ID : 099-4-00107444-5

AGT.002.03/2566

7 มีนาคม 2566

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
รับที่ 121 วันที่ 09 มี.ค. 2566
เวลา 15:13 น. รับ

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของโครงการ

เรียน ท่านผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่แนบมา : หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด (อช.๑๐)

เนื่องจากทางโครงการอาคารชุด ออกัส ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของโครงการซึ่งมีชื่อเจ้าของโครงการเดิม เป็น บริษัทมั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการเป็น นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส ทะเบียนเลขที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เพื่อให้ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาตโครงการหรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงค์เข้าใช้งานระบบเพื่อดำเนินการยื่นหรือมอบหมายสิทธิการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ได้ถูกต้องและไม่ล่าช้า

ทั้งนั้น นิติบุคคลฯ ออกัส ได้ส่งเอกสารประกอบในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการ แนบมาให้ตรวจสอบตามที่แจ้งข้างต้นแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นางสาวฆฤณ ศิระยรรยง)
ผู้จัดการอาคารชุด ออกัส

☐ เรียน หน.ก.บริหารทั่วไป
☐ เรียน ผอ.ก.พัฒนาหลักเกณฑ์
☑ เรียน ผอ.ก.วิชาการและฐานข้อมูล
☐ เรียน ผอ.ก.พิจารณาผู้มีสิทธิฯ
☐ เรียน ผอ.ก.ประสานการติดตามฯ

เพื่อโปรด
☐ เรียน ☐ ทราบ/รวบรวม ☑ โปรดดำเนินการต่อไป เรียน คุณกรรณิการ์
☐ โปรดพิจารณาและสั่งการ ☐ โปรดเข้าร่วม/มอบหมาย
☐ .....

โปรดดำเนินการ

(นางเสาวภา หิญชีระนันทน์)
ผอ. กพส.
- 9 มี.ค. 2566

(นางพรรณนิภา ศิบสิงห์)
ผอ.กวช.
09 มี.ค. 2566

august Charone Krung 80

เรียน คุณชวเรศ
ประชุมร่วมกับ โดยแก้ไข ข.
เสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไปด้วย

10 มี.ค. 66

E-mail : Condoaugust@gmail.com โทร : 02-015-7643 Mobile : 095-250-4494

สำเนาถูกต้อง ปวค.