


ภาคผนวก 4



การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่าง ๆ ของโครงการ

แผนงานล้างทำความสะอาดถังพักน้ำประจำปี 2568 ช่วงเดือน สิงหาคม 2568

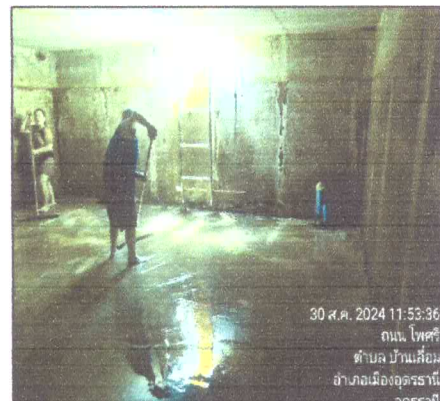


ภาคผนวก 5

อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และการดูแล

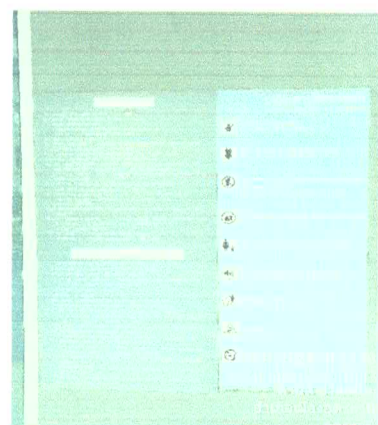
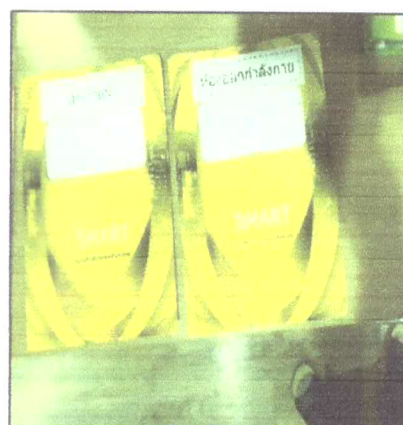


รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ล้างระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ Back Wash ถึงกรองทราย เป็นประจำทุกวัน



จัดเก็บสารเคมีสำหรับเติมสระว่ายน้ำให้มิดชิดเป็นสัดส่วน

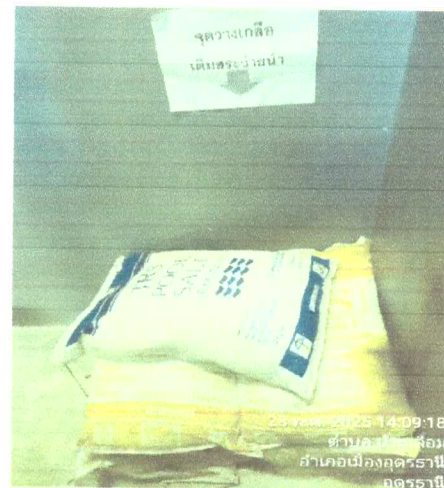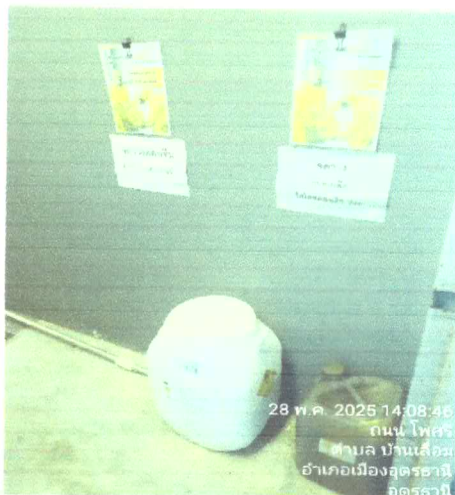

เก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ(ความถี่ 6 เดือน /ครั้ง)



ตารางวัดค่าน้ำประจ่ายน้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน มกราคม 2568

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)

ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)

วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	1	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
2	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	2	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
3	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	3	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
4	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	4	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
5	09.00 น.	7.2	1.0	ปริญญาน	5	21.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน
6	09.00 น.	7.2	1.0	ปริญญาน	6	21.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน
7	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	7	21.00 น.	7.0	1.0	ปริญญาน
8	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	8	21.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน
9	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	9	21.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน
10	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	10	21.00 น.	7.0	1.5	ปริญญาน
11	09.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน	11	21.00 น.	7.0	1.5	ปริญญาน
12	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	12	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
13	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	13	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
14	09.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน	14	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
15	09.00 น.	7.2	1.0	ปริญญาน	15	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
16	09.00 น.	7.2	1.0	ปริญญาน	16	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
17	09.00 น.	7.2	1.0	ปริญญาน	17	21.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน
18	09.00 น.	7.0	1.5	ปริญญาน	18	21.00 น.	7.2	1.0	ปริญญาน
19	09.00 น.	7.0	1.5	สุริยา	19	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
20	09.00 น.	7.0	1.5	ปริญญาน	20	21.00 น.	7.2	1.0	ปริญญาน
21	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	21	21.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน
22	09.00 น.	7.4	1.0	สุริยา	22	21.00 น.	7.0	1.0	ปริญญาน
23	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	23	21.00 น.	7.0	1.5	ปริญญาน
24	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	24	21.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน
25	09.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน	25	21.00 น.	7.0	1.0	ปริญญาน
26	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	26	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
27	09.00 น.	7.2	1.0	ปริญญาน	27	21.00 น.	7.0	1.0	สุริยา
28	09.00 น.	7.0	1.0	ปริญญาน	28	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
29	09.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน	29	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
30	09.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน	30	21.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน
31	09.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน	31	21.00 น.	7.2	1.5	ปริญญาน

aspire

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0-3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2-7.6

11/2/68

สำนักงานนิติบุคคล

ตารางวัดค่าน้ำประเว้า น้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)

ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)

วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	1	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
2	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	2	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
3	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	3	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
4	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	4	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
5	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	5	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
6	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	6	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
7	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	7	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
8	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	8	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร
9	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	9	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
10	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	10	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
11	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	11	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
12	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	12	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
13	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	13	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
14	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	14	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
15	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	15	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
16	09.00 น.	7.0	1.5	สุริยา	16	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
17	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	17	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
18	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	18	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
19	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	19	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
20	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	20	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร
21	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	21	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
22	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	22	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
23	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	23	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
24	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	24	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
25	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	25	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
26	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	26	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
27	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	27	21.00 น.	7.0	1.0	สุริยา
28	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	28	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
29	09.00 น.				29	21.00 น.			
30	09.00 น.				30	21.00 น.			
31	09.00 น.				31	21.00 น.			

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2- 7.6

21/2/68

aspire
สำนักงานนิติบุคคล

ตารางวัดค่าน้ำประเว้า น้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน มีนาคม 2568

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)

ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)

วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	1	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
2	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	2	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
3	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	3	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
4	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	4	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
5	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	5	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
6	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	6	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
7	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	7	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
8	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	8	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
9	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	9	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
10	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	10	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
11	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	11	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
12	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	12	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
13	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	13	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
14	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	14	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
15	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	15	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
16	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	16	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
17	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	17	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
18	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	18	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
19	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	19	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
20	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	20	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
21	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	21	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
22	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	22	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
23	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	23	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
24	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	24	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
25	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	25	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
26	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	26	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
27	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	27	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
28	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	28	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
29	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	29	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
30	09.00 น.	7.0	1.5	สุริยา	30	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
31	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	31	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2-7.6

11/4/69

aspire

สำนักงานนิติบุคคล

ตารางวัดค่าน้ำประเว้า น้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน เมษายน 2568

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)

ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)

วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	1	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
2	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	2	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
3	09.00 น.	7.0	1.0	สุริยา	3	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
4	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	4	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
5	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	5	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
6	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	6	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
7	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	7	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
8	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	8	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
9	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	9	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
10	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	10	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
11	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	11	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
12	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	12	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
13	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	13	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
14	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	14	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
15	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	15	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
16	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	16	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
17	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	17	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
18	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	18	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
19	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	19	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
20	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	20	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
21	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	21	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
22	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	22	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
23	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	23	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
24	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	24	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
25	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	25	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
26	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	26	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
27	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	27	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
28	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	28	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
29	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	29	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
30	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	30	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
31	09.00 น.				31	21.00 น.			

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2- 7.6

1/5/68

aspire

สำนักงานนิติบุคคล

ตารางวัดค่าน้ำประเว้า น้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)					ครั้งที่ 2 (ปิดสระ)				
วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.4	1.5	ประจักษ์	1	21.00 น.	7.4	1.5	ประจักษ์
2	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	2	21.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์
3	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	3	21.00 น.	7.2	1.0	ประจักษ์
4	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	4	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
5	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	5	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
6	09.00 น.	7.0	1.5	ประจักษ์	6	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
7	09.00 น.	7.2	1.0	ประจักษ์	7	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
8	09.00 น.	7.2	1.0	ประจักษ์	8	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
9	09.00 น.	7.0	1.5	ประจักษ์	9	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
10	09.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์	10	21.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์
11	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	11	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
12	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	12	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
13	09.00 น.	7.0	1.0	ประจักษ์	13	21.00 น.	7.2	1.0	ประจักษ์
14	09.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์	14	21.00 น.	7.0	1.5	ประจักษ์
15	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	15	21.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์
16	09.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์	16	21.00 น.	7.2	1.0	ประจักษ์
17	09.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์	17	21.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์
18	09.00 น.	7.0	1.5	ประจักษ์	18	21.00 น.	7.0	1.5	สุริยา
19	09.00 น.	7.2	1.0	ประจักษ์	19	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
20	09.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์	20	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
21	09.00 น.	7.2	1.0	ประจักษ์	21	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
22	09.00 น.	7.0	1.0	ประจักษ์	22	21.00 น.	7.0	1.0	สุริยา
23	09.00 น.	7.2	1.0	ประจักษ์	23	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
24	09.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์	24	21.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์
25	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	25	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
26	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	26	21.00 น.	7.0	1.5	ประจักษ์
27	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	27	21.00 น.	7.2	1.0	ประจักษ์
28	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	28	21.00 น.	7.2	1.0	ประจักษ์
29	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	29	21.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์
30	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	30	21.00 น.	7.0	1.5	ประจักษ์
31	09.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์	31	21.00 น.	7.2	1.5	ประจักษ์

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2-7.6

aspire

ตารางวัดค่าน้ำประเว้า น้ำ นิติบุคคลอาคารชุดแอสปายอุดรธานีประจำเดือน มิถุนายน 2568

ครั้งที่ 1 (เปิดสระ)

ครั้งที่ 2 (เปิดสระ)

วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ	วันที่	เวลา	PH	CL	ผู้ตรวจ
1	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	1	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
2	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	2	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
3	09.00 น.	7.0	1.0	สุริยา	3	21.00 น.	7.0	1.0	สุริยา
4	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	4	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
5	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	5	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
6	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	6	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
7	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	7	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
8	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	8	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
9	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	9	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
10	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	10	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
11	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	11	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร
12	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	12	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
13	09.00 น.	7.2	1.0	สุริยา	13	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
14	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	14	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
15	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	15	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
16	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	16	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
17	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	17	21.00 น.	7.0	1.0	สุริยา
18	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	18	21.00 น.	7.2	1.5	สุริยา
19	09.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร	19	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
20	09.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร	20	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
21	09.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร	21	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
22	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	22	21.00 น.	7.4	1.5	สุริยา
23	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	23	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
24	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	24	21.00 น.	7.0	1.5	ประทุมพร
25	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	25	21.00 น.	7.2	1.0	ประทุมพร
26	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	26	21.00 น.	7.0	1.0	ประทุมพร
27	09.00 น.	7.4	1.5	สุริยา	27	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
28	09.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร	28	21.00 น.	7.2	1.5	ประทุมพร
29	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	29	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
30	09.00 น.	7.2	1.5	สุริยา	30	21.00 น.	7.2	1.0	สุริยา
31	09.00 น.				31	21.00 น.			

ค่ามาตรฐาน CL : 1.0 -3.0 ppm ค่ามาตรฐาน PH: 7.2- 7.6

11/7/68

aspire
สำนักงานนิติบุคคล

ภาคผนวก 6

พื้นที่สีเขียว และงานสวน




ภาคผนวก 7

ป้ายสัญลักษณ์ต่าง

ภาพแสดงจุดรวมพล



ป้ายเตือน และป้ายต่างๆภายในโครงการ

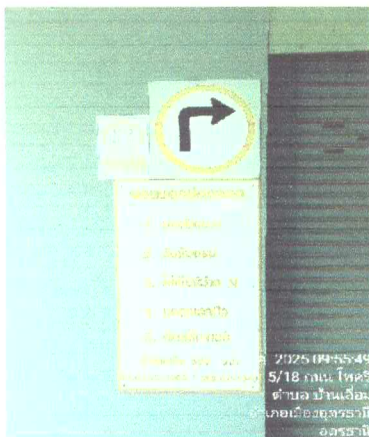



ภาพแสดงหัวรับน้ำดับเพลิงของอาคาร A และ B




ภาคผนวก 8

ความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย

การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล :

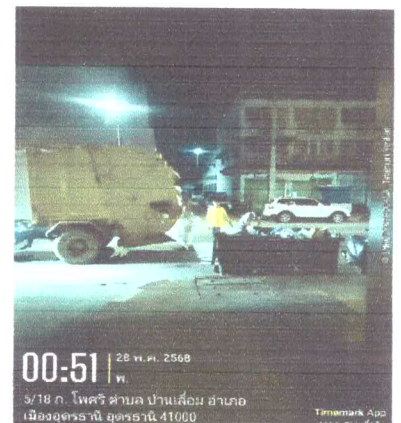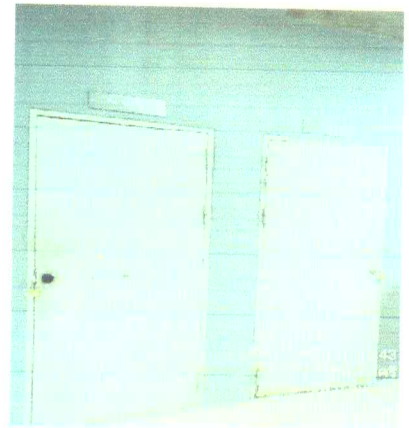

ห้องพักขยะแห้งและห้องพักขยะเปียก

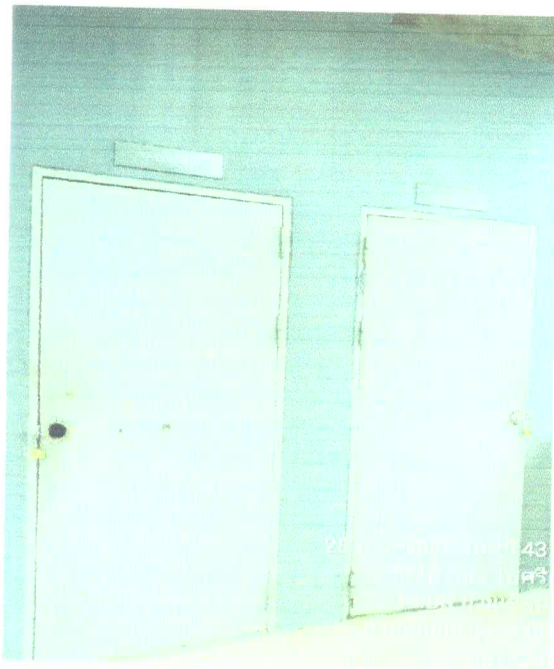

แนวทางจัดการขยะรีไซเคิล



ภาคผนวก 9

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568 วันที่ 23/3/2568



งานทำบุญอาคารและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

