

เอกสารแนบ 11
ผลการตรวจวัดจากห้องปฏิบัติการ



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ส.ศิลาเพชร จำกัด
ประทานบัตรที่ 26557/16298 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 26578/16510

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เก็บตัวอย่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์ 2568

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : บ้านคีรีวงศ์ : UTM 47 5 832 30 P 14 728 90
: บ้านอู่ตะเภา : UTM 47 5 812 15 P 14 723 10
: บ้านเนินรัก : UTM 47 5 800 05 P 14 732 20
: โรงโม่หินของโครงการ : UTM 47 5 820 25 P 14 732 10

ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	สถานีตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง			ค่ามาตรฐาน*
			24-25 ก.พ. 68	25-26 ก.พ. 68	26-27 ก.พ. 68	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มก./ลบ.ม.	บ้านคีรีวงศ์	0.087	0.083	0.082	0.33 มก./ลบ.ม.
		บ้านอู่ตะเภา	0.056	0.055	0.056	
		บ้านเนินรัก	0.064	0.061	0.063	
		โรงโม่หินของโครงการ	0.188	0.187	0.186	
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM-10)	มก./ลบ.ม.	บ้านคีรีวงศ์	0.040	0.043	0.042	0.12 มก./ลบ.ม.
		บ้านอู่ตะเภา	0.040	0.040	0.038	
		บ้านเนินรัก	0.043	0.042	0.041	
		โรงโม่หินของโครงการ	0.077	0.075	0.076	

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง - TSP And PM-10 High Volume Air Sampler with Recorder

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ - US EPA CFR 40 Part 50

หมายเหตุ : รายงานวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะพื้นที่ตรวจวัดในวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น



ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ส.ศิลาเพชร จำกัด
ประทานบัตรที่ 26557/16298 รวมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 26578/16510

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เก็บตัวอย่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์ 2568

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : บ้านศรีวงศ์ : UTM 47 5 832 30 P 14 728 90

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	24-25 ก.พ. 68		25-26 ก.พ. 68		26-27 ก.พ. 68	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
11.00-12.00	57.4	78.5	56.4	79.6	56.3	73.3
12.00-13.00	57.7	78.6	55.4	82.4	55.3	83.4
13.00-14.00	56.5	76.4	54.6	81.6	56.3	76.7
14.00-15.00	57.9	79.6	55.3	78.5	57.6	81.3
15.00-16.00	55.7	82.4	54.5	78.3	56.2	78.1
16.00-17.00	55.3	77.3	54.3	72.5	56.2	78.6
17.00-18.00	56.8	75.3	53.4	85.3	56.4	79.4
18.00-19.00	55.9	80.4	54.4	78.2	54.1	81.3
19.00-20.00	55.9	76.8	53.5	75.4	53.1	65.5
20.00-21.00	55.0	75.2	52.3	66.3	53.4	64.7
21.00-22.00	54.8	85.5	51.8	67.3	52.2	62.4
22.00-23.00	53.6	73.9	50.0	64.5	50.6	66.8
23.00-00.00	52.5	78.2	49.9	66.3	49.3	64.9
00.00-01.00	51.4	64.6	49.0	69.4	50.6	66.1
01.00-02.00	50.4	68.8	48.8	67.5	49.2	61.8
02.00-03.00	47.3	67.7	49.4	62.4	48.8	60.7
03.00-04.00	46.4	58.5	46.6	59.7	48.4	58.7
04.00-05.00	49.7	57.8	48.6	58.7	49.9	59.5
05.00-06.00	51.8	59.3	52.4	59.8	52.0	66.6
06.00-07.00	54.9	58.9	53.0	64.9	53.9	66.4
07.00-08.00	55.9	65.4	54.3	78.4	54.7	79.4
08.00-09.00	55.8	77.8	56.7	80.0	55.5	77.2
09.00-10.00	57.6	78.3	55.4	78.9	55.3	78.1
10.00-11.00	56.4	81.7	57.3	80.4	56.8	79.6
LEQ.24 hr	55.2		53.6		54.3	
LDN	59.1		57.8		58.2	
Standard 24 hr.*	70		70		70	
Standard-Max*	115		115		115	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป (ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540)

ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 70 dBA หมายถึงในการตรวจวัด -Weighting A -Time Constant SLOW



ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ส.ศิลาเพชร จำกัด

ประทานบัตรที่ 26557/16298 รวมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 26578/16510

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เก็บตัวอย่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์ 2568

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : โรงโม่หินของโครงการ : UTM 47 5 820 25 P 14 732 10

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	24-25 ก.พ. 68		25-26 ก.พ. 68		26-27 ก.พ. 68	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
11.00-12.00	65.5	95.3	65.4	93.0	64.3	88.1
12.00-13.00	64.4	86.5	63.6	93.5	63.4	95.3
13.00-14.00	65.3	92.3	64.3	89.1	64.4	88.4
14.00-15.00	65.5	88.8	64.8	86.2	65.2	85.3
15.00-16.00	64.2	86.4	65.4	84.4	63.5	86.5
16.00-17.00	64.7	86.9	64.9	83.4	64.7	85.3
17.00-18.00	60.6	78.0	58.9	88.1	60.7	81.4
18.00-19.00	58.5	74.3	57.1	79.3	58.4	79.4
19.00-20.00	56.8	79.7	57.0	78.3	56.9	77.2
20.00-21.00	56.1	73.3	55.3	79.2	55.0	80.3
21.00-22.00	55.9	78.5	55.9	76.2	54.6	73.3
22.00-23.00	54.6	74.5	55.6	73.7	54.9	74.1
23.00-00.00	55.6	69.4	54.6	68.0	53.0	66.1
00.00-01.00	54.2	68.5	53.5	69.8	52.6	70.3
01.00-02.00	55.3	68.4	53.7	67.3	53.6	69.6
02.00-03.00	54.6	64.3	52.2	68.0	53.4	70.2
03.00-04.00	53.2	66.8	52.7	67.0	53.5	68.8
04.00-05.00	52.6	67.7	52.3	76.4	54.5	65.4
05.00-06.00	53.1	66.5	53.6	76.6	56.8	66.9
06.00-07.00	55.3	66.3	54.6	77.4	57.3	68.6
07.00-08.00	57.2	80.8	56.3	79.7	58.6	79.8
08.00-09.00	63.3	87.5	63.5	85.2	62.2	81.7
09.00-10.00	65.4	87.6	64.7	92.9	64.0	94.6
10.00-11.00	65.6	92.8	65.8	92.3	65.3	89.6
LEQ .24 hr	61.5		61.3		61.0	
LDN	63.7		63.3		63.4	
Standard 24 hr.*	70		70		70	
Standard-Max*	115		115		115	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป (ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540)



ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ส.ศิลาเพชร จำกัด
ประทานบัตรที่ 26557/16298 รวมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 26578/16510

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เก็บตัวอย่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2568

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : บ้านอุตะเกา : UTM 47 5 812 15 P 14 723 10

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	24-25 ก.พ. 68		25-26 ก.พ. 68		26-27 ก.พ. 68	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
12.00-13.00	56.5	77.3	57.5	78.4	56.2	77.5
13.00-14.00	55.4	76.6	56.6	76.0	55.0	74.3
14.00-15.00	56.1	77.4	56.4	78.5	56.5	77.4
15.00-16.00	55.6	75.5	55.4	69.3	56.5	77.3
16.00-17.00	54.5	78.7	55.6	68.6	54.5	76.2
17.00-18.00	54.4	74.5	53.3	59.4	52.2	78.2
18.00-19.00	53.6	67.4	52.9	68.7	51.3	69.1
19.00-20.00	52.6	64.8	51.4	59.2	50.6	69.4
20.00-21.00	50.7	60.6	51.0	64.4	50.4	69.3
21.00-22.00	50.8	64.1	49.0	72.8	46.4	61.5
22.00-23.00	47.8	59.9	47.3	59.2	47.7	61.2
23.00-00.00	46.7	64.7	46.6	59.5	46.0	59.6
00.00-01.00	46.2	62.0	45.0	58.7	45.8	60.2
01.00-02.00	45.9	60.1	45.4	56.7	46.3	59.7
02.00-03.00	45.5	58.8	46.4	56.6	47.5	58.0
03.00-04.00	46.9	60.5	48.3	58.5	48.7	59.8
04.00-05.00	50.4	66.9	51.7	68.4	50.4	66.8
05.00-06.00	52.3	66.4	52.5	60.2	53.5	70.7
06.00-07.00	54.7	74.9	53.1	59.3	53.6	78.5
07.00-08.00	55.1	80.4	54.5	63.7	54.4	77.6
08.00-09.00	56.5	78.8	56.7	68.9	56.5	78.4
09.00-10.00	56.2	78.9	56.8	77.0	55.6	79.3
10.00-11.00	55.3	78.4	55.7	79.3	56.7	79.2
11.00-12.00	57.6	79.3	57.3	78.4	56.3	79.4
LEQ.24 hr	53.8		53.9		53.5	
LDN	57.5		57.5		57.3	
Standard 24 hr.*	70		70		70	
Standard-Max*	115		115		115	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป (ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540)

ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 70 dBA หมายถึงในการตรวจวัด -Weighting A -Time Constant SLOW



ผู้จัดทำรายงานผลวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ส.ศิลาเพชร จำกัด
ประทานบัตรที่ 26557/16298 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 26578/16510

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เก็บตัวอย่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์ 2568

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : บ้านเนินรัก : UTM 47 5 800 05 P 14 732 20

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	24-25 ก.พ. 68		25-26 ก.พ. 68		26-27 ก.พ. 68	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
12.00-13.00	56.5	77.5	55.5	78.3	56.4	78.6
13.00-14.00	56.4	76.5	56.6	78.3	56.5	78.2
14.00-15.00	57.2	81.6	57.4	75.3	56.0	79.4
15.00-16.00	56.5	79.4	58.5	78.4	56.4	78.5
16.00-17.00	58.4	76.3	55.3	78.2	55.3	75.3
17.00-18.00	56.6	77.2	55.4	79.7	54.3	76.5
18.00-19.00	55.3	78.5	54.2	66.5	53.3	77.4
19.00-20.00	55.7	68.2	53.4	69.8	52.0	69.2
20.00-21.00	54.8	68.2	53.2	65.7	54.2	69.3
21.00-22.00	53.8	66.3	52.3	64.9	52.2	65.3
22.00-23.00	52.6	67.5	51.7	64.3	52.4	66.4
23.00-00.00	51.8	68.3	50.1	62.0	50.7	62.4
00.00-01.00	50.3	64.4	49.8	61.4	50.3	65.5
01.00-02.00	50.5	64.6	48.2	60.0	49.1	62.4
02.00-03.00	48.4	65.4	48.9	59.8	48.5	60.6
03.00-04.00	47.5	60.5	48.0	58.5	47.4	61.3
04.00-05.00	49.3	63.8	47.8	63.4	48.4	59.5
05.00-06.00	52.2	65.5	52.1	63.2	48.5	68.3
06.00-07.00	53.3	68.6	53.7	64.9	50.3	68.2
07.00-08.00	54.4	76.4	55.4	67.3	53.6	76.2
08.00-09.00	56.6	78.6	55.6	79.4	56.7	79.1
09.00-10.00	57.7	81.8	56.0	78.5	55.9	77.6
10.00-11.00	55.3	79.5	55.6	81.9	57.6	81.6
11.00-12.00	56.6	77.8	57.5	78.4	57.6	82.3
LEQ,24 hr	55.0		54.4		54.1	
LDN	58.7		58.0		57.6	
Standard 24 hr.*	70		70		70	
Standard-Max*	115		115		115	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป (ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540)

ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 70 dBA หมายเหตุในการตรวจวัด -Weighting A -Time Constant SLOW



ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ส.ศิลาเพชร จำกัด

ประทานบัตรที่ 26557/16298 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 26578/16510

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เก็บตัวอย่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : บ้านคีรีวงศ์ : UTM 47 5 832 30 P 14 728 90

สถานี	วัน/เดือน/ปี	แกน	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาค มม./วินาที	ค่ามาตรฐาน*	ระยะขจัด (มม.)	ค่ามาตรฐาน*
ขอบแปลง ประทานบัตร	24 ก.พ.2568	TRANSVERSE	11	1.200	<13.8	0.012	<0.20
		VERTICAL	7	1.100	<12.7	0.010	<0.29
		LONGITUDINAL	3	0.850	<12.7	0.080	<0.67
บริเวณบ้านคีรี วงศ์	24 ก.พ.2568	TRANSVERSE	2	0.760	<9.4	0.007	<0.75
		VERTICAL	9	0.540	<12.7	0.005	<0.23
		LONGITUDINAL	15	0.250	<18.8	0.002	<0.20

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน จากการทำเหมืองหิน



ผลการวิเคราะห์ของแผนผังตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW 069/68

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของบริษัท ส.ศิลาเพชร จำกัด

ประทานบัตรที่ 26557/16298 รวมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 26578/16510

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เก็บตัวอย่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี

1 บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ	: UTM 47 5 823 05 P 14 728 30
2 บ่อดักตะกอนโรงโม่หิน	: UTM 47 5 818 75 P 14 733 20
3 ห้วยอู่ตะเภา	: UTM 47 5 819 85 P14 781 80
4 ฝายน้ำล้นลำห้วยอู่ตะเภา	: UTM 47 5 812 95 P14 742 10

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				ค่ามาตรฐาน น้ำผิวดิน การ ใช้ประโยชน์ ประเภทที่ 2*
			1	2	3	4	
1.pH	-	Electrometric Method	น้ำแห่ง	7.40	7.55	7.60	5-9
2.Turbidity	NTU	Nephelometric Method	น้ำแห่ง	11.5	17.4	18.8	-
3.Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	EDTA Titrimetric Method	น้ำแห่ง	110.0	125.0	140.0	-
4.Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 180 °C	น้ำแห่ง	15.0	17.0	22.0	-
5.Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C	น้ำแห่ง	170.0	222.0	210.0	-
6.Sulfate	mg/l	Gravimetric Method with Drying of Residue	น้ำแห่ง	13.5	15.0	12.0	-
7.Arsenic (As)	mg/l	Hydride Generation AAS Method	น้ำแห่ง	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
8.Iron (Fe)	mg/l	Flame AAS	น้ำแห่ง	0.028	0.030	0.030	-
9.Cadmium (Cd)	mg/l	Flame AAS	น้ำแห่ง	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05
10.Lead (Pb)	mg/l	Flame AAS	น้ำแห่ง	<0.05	<0.05	<0.05	0.05


หมายเหตุ : รายงานผลการวิเคราะห์น้ำใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างดัชนี 1 ทำการวิเคราะห์ทันที ดัชนี 2,4,5 แขนงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ดัชนี 3 เติม H₂SO₄ ให้ pH<2 และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ดัชนี 6,7,8,9,10 เติม HNO₃ ให้ pH<2 และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

- ไม่ได้กำหนดในมาตรฐาน

* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

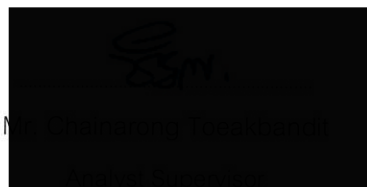



บริษัท จี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW 069/68

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท ส.ศิลาเพชร จำกัด ประทานบัตรที่ 26557/16298

ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 26578/16510

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เก็บตัวอย่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี

1 : บ่อบาดาลหมู่ที่ 4 บ้านศรีวังค์ : UTM 47 5 832 10 P 14 729 05

2 : บ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บ้านเนินรัก : UTM 47 5 812 05 P 14 738 35

ดัชนี	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน น้ำบาดาล*
			1	2	
1.pH	-	Electrometric Method	7.35	7.45	7.0-8.5
2.Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.70	0.60	5
3.Total Hardness as Ca CO ₃	mg/l	EDTA Titrimetric Method	280	248	ไม่เกิน 300
4.Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 180 °C	3.0	5.5	-
4.Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C	515.0	522.0	ไม่เกิน 600
5.Iron (Fe)	mg/l	Flame AAS	<0.05	<0.05	ไม่เกิน 0.5
6.Sulfate	mg/l	Gravimetric Method with Drying of Residue	4.0	6.7	ไม่เกิน 200
7.Arsenic (As)	mg/l	Hydride Flame AAS	<0.01	<0.01	ไม่มี
8.Cadmium (Cd)	mg/l	Flame AAS	<0.05	<0.05	ไม่มี
9.Lead (Pb)	mg/l	Flame AAS	<0.05	<0.05	ไม่มี

หมายเหตุ : รายงานผลการวิเคราะห์นี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง

ดัชนี 1 ทำการวิเคราะห์ทันที

ดัชนี 2,4,6 แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ดัชนี 3 เติม H₂ SO₄ ให้ pH<2 และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ดัชนี 5,7,8,9,10 เติม HNO₃ ให้ pH<2 และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2543) ออกตามความพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ดัชนีที่ 1-10 ขก.จ.ร.น.ก.ฯ เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543



เอกสารแนบ 12

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๕๒๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด


อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด ขอต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๗๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๙/๔๐-๔๑ ตำบลบางคูเวียง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

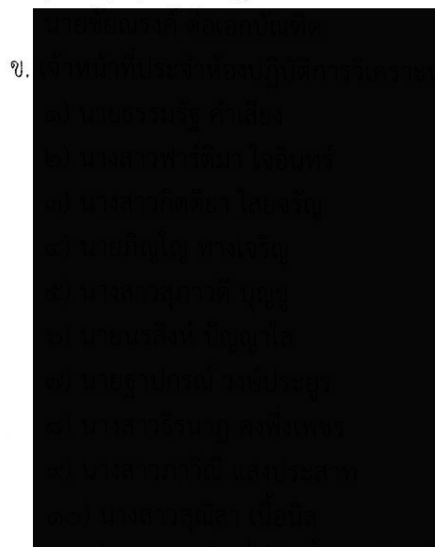

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-ค-๐๐๐๑

ข.

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๐๒

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๐๓

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๐๔

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๐๕

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๐๖

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๐๗

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๐๘

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๐๙

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๑๐

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๗๐-จ-๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย อากาศเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช่แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ทนาย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๗๐

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๕ ๒ ๕

ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๖๗ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
3	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[4]
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ^[4]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
7	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[4]
8	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
9	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[4]
10	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
11	Free Chlorine	Iodometric Method ^[4]
12	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[4]
13	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
14	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
15	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[4]
17	pH	Electrometric Method ^[4]
18	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ^[4]
19	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]
20	Sulfide	Iodometric Method ^[4]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[4]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[4]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method ^[4]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[4]
25	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[4]
26	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[4]

อากาศเสีย...

อากาศเสีย (ปล่อยระบาย) จำนวน 14 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
2	Arsenic	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
3	Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method ^[5]
4	Copper	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
5	Cresol	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method ^[5]
6	Hydrogen Chloride	Absorption Sampling, Ion Chromatographic Method ^[5]
7	Hydrogen Sulfide	Absorption Sampling, Iodometric Method ^[5]
8	Lead	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
9	Opacity	Ringelmann's Method ^[2]
10	Oxides of Nitrogen	Instrumental Analyzer Method ^[5]
11	Sulfur Dioxide	Instrumental Analyzer Method ^[5]
12	Sulfuric Acid	Isokinetic Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method ^[5]
13	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^[5]
14	Xylene	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method ^[5]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 12 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,9]
2	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,9]
3	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,9]
4	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,6,7,9,10]
5	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[1,7,10]
6	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,9]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,9]
8	pH	Electrometric Method ^[12,13]
9	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,9]
10	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,9]
11	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,9]
12	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,6,9]

ดิน จำนวน 15 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]
3	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]
4	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]
5	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[6,7,9,10]
6	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[7,10]
7	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]
8	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]
9	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]
10	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]
11	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]
12	TPH (C ₈ - C ₁₆)	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method ^[8,11]
13	TPH (C ₁₆ - C ₃₅)	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method ^[8,11]
14	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]
15	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6,9]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2566. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. ราชกิจจานุเบกษา. 31 พฤษภาคม 2566. เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 126 ง.
2. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2549. เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้กลายเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.
3. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
4. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
5. United States Environmental Protection Agency. Standards of Performance for New Stationary Sources. 40 CFR 60. Appendix A, 2023.
6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B, 2007.
7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.
8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3540C, 1996.
9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D, 2018.
10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992.
11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Nonhalogenated Organics Using GC/FID. SW-846 Method 8015D, 2003.
12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C, 2004.
13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D, 2004. *Sim*

เอกสารแนบ 13
ใบสอบเทียบเครื่องมือ



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

TSP High Volume Sampler Calibration

☐ PM ☒ Onsite

Verification Report No. 12/2025

Site: ENVI.
Sampler: TSP
Recorder: Bohuwech D.

Date: 22/2/2025
Technical: Rakpong N.
Approval: Bohuwech D.

CONDITIONS

Sea Level Pressure (hPa):	1006.0	Corrected Pressure (mm Hg):	754.6
Temperature (deg C):	28.0	Temperature (deg K):	301.0
Seasonal SL Press. (hPa):	1013.0	Corrected Seasonal (mm Hg):	759.8
Seasonal Temp. (deg C):	30.0	Seasonal Temp. (deg K):	303.0

CALIBRATION ORIFICE


Make: Staplex Company, Inc
Model: CkHV810
Serial#: 713447

Qstd Slope: 2.07890
Qstd Intercept: -0.04410
Date Certified: 18 Aug 17

CALIBRATIONS

Plate or Test #	H2O (in)	Qstd (m3/min)	I (chart)	IC (corrected)	LINEAR REGRESSION
1	10.80	1.588	54.0	53.54	Slope = 26.8598
2	7.20	1.301	49.0	48.58	Intercept = 12.1297
3	5.40	1.129	44.0	43.62	Corr. coeff.= 0.9917
4	3.60	0.926	36.0	35.69	
5	1.40	0.585	28.0	27.76	# of Observations: 5

Range of Chart at 1.1 - 1.7 m3/min.	43
	58

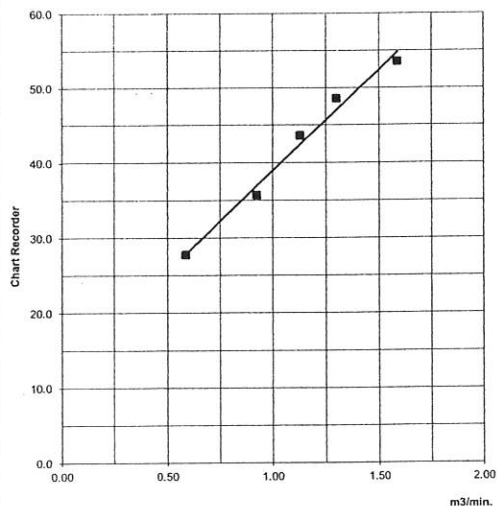

Calibrated :

Approved :



Bohuwech D.



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

PM10 High Volume Sampler Calibration

☐ PM ☒ Onsite

Verification Report No. 12/2025

Site: ENVI.
Sampler: TSP
Recorder: Bohuwech D.

Date: 22/2/2025
Technical: Rakpong N.
Approval: Bohuwech D.

CONDITIONS

Sea Level Pressure (hPa):	1029.0	Corrected Pressure (mm Hg):	771.8
Temperature (deg C):	28.8	Temperature (deg K):	301.8
Seasonal SL Press. (hPa):	1013.0	Corrected Seasonal (mm Hg):	759.8
Seasonal Temp. (deg C):	30.0	Seasonal Temp. (deg K):	303.0

CALIBRATION ORIFICE

Make: Staplex Company, Inc
Model: CkHV810
Serial#: 713447


Qstd Slope: 2.07890
Qstd Intercept: -0.04410
Date Certified: 22 Feb 25

CALIBRATIONS

Plate or Test #	H2O (in)	Qstd (m3/min)	I (chart)	IC (corrected)	LINEAR REGRESSION
1	10.30	1.567	46.0	46.06	Slope = 28.4252
2	8.90	1.458	40.0	40.06	Intercept = 0.2279
3	7.20	1.314	38.0	38.05	Corr. coeff. = 0.9911
4	4.20	1.008	28.0	28.04	
5	2.70	0.813	24.0	24.03	

of Observations: 5

Range of Chart at 1.1 - 1.7 m3/min. 32 48

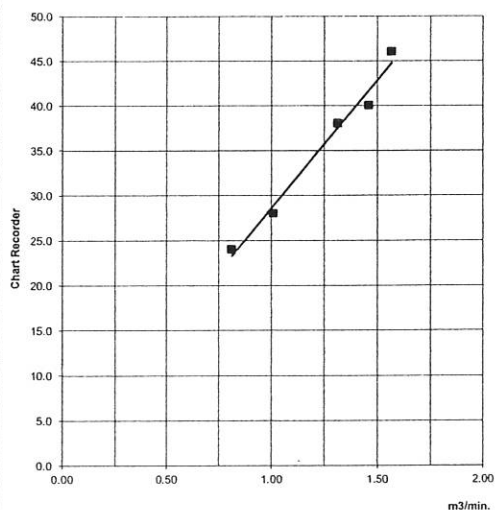

Calibrated :

Approved :



SP METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.

SP Metrology System (Thailand) Co., Ltd. Certificate of Calibration

Order Number : SP224020104-8

Page : 1 of 1

Customer : Safety Lab Co., Ltd.

20 Soi Borommaratchachonnani 34, Taling Chan Sub-district, Taling
Chan District, Bangkok 10170 Thailand

Equipment Name : Sound Calibrator

Manufacturer : PONPE

Model : N/A

Serial Number : N753415

ID. Number : N/A

Environmental Conditions

Ambient Temperature : 23 °C ± 3 °C

Received Date : 25 Jan 2024

Relative Humidity : 60 % ± 15 %

Calibration Date : 26 Jan 2024

Location of Calibration : In-Lab

Recommend Due Date : 26 Jan 2025

Calibration Procedure : In-House Method

Date of Issue : 25 Jan 2024

Method of Calibration

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the calibration system requirement of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with reference procedure. Standards used to perform this calibration are certified by to NIST or equivalent, National metrology institute. Natural physical constants, and all standards. The result reported herein apply only to the calibration of the item described above as

and the decision rule is to contact the customer if the item pass and fail calibration when the results are not within the limits, and the customer must determine if the results meets their needs.

Calibration is performed within manufacture's specifications. The calibration certificate shall not be reissued except in full without written approval of SP Metrology System (Thailand).

Calibrated by

Approved by

Authorized Signatory

METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.



Calibration Report

Certificate No. SPR24020104-8

Page 2 of 3

Reference Standards

Equipment Name	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Measuring Receiver	8902A	2960A02471	EF-0005-22	15 Feb 2025
Analyzer	8903B	3011A08975	EL05815/22	20 Feb 2025

Traceability

This certification is traceable to the International System of Unit maintained at :

NIMT - The National Institute of Metrology, Thailand.

PCAL - Professional Calibration & Services Co.,Ltd

Result of Calibration

Certificate No. : PR24020104-B

Page : 3 of 3

Item : Sound Level

UUC Setting (\pm dB)	Standard Reading (dB)	Error (dB)	Uncertainty (\pm dB)
94	93.9	0.10	1.5
114	114.1	-0.10	1.5

Note:

The result of calibration was found accurate as show on date and place of calibration only.
This Certificate is not certified for any commercial transaction.

Measurement Uncertainty

The reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence approximately 95%.

End of Certificate



Certificate of Calibration

Certificate Number : SPR24010155-3

Page 1 of 1

Customer : Safety Lab Co., Ltd.

20 Soi Borommaratchachonnani 34, Taling Chan Sub-district, Taling Chan District, Bangkok 10170 Thailand

Equipment Name : Sound Level Meter

Manufacturer : Pulsar

Model : 44

Serial Number : PN1916

ID. Number : N/A

Environmental Conditions

Ambient Temperature : $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$

Received Date : 11 Jan 2024

Relative Humidity : $50\% \pm 15\%$

Calibration Date : 12 Jan 2024

Location of Calibration : In-Lab

Recommend Due Date : 12 Jan 2025

Calibration Procedure : SP-CPE-04-01

Date of Issue : 11 Jan 2024

Method of Calibration

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the calibration system requirement of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with reference procedure. Standards used to perform this calibration are certified by NIST or equivalent, National metrology institute, Natural physical constants, consensus standards. The result reported herein apply only to the calibration of the item described above as received. Our decision rule is to contact the customer if the item pass and fail calibration when the results are on the uncertainty and the customer must determine if the results meets their needs.

Calibrations are performed within manufacture's specifications. The calibration certificate shall not be reissued except in full without written approval of SP Metrology System (Thailand).

Calibrated by




Calibration Officer

Approved by :



Authorized Signatory



Calibration Report

Certificate No. SPR24010155-3

Page : 2 of 3

Reference Standards

Equipment Name	Model	Serial No.	Certificate No.	Due. Date
Sound Level Calibrator	SC-942	B014059	EEL.BP. 34/1264	29 Dec 2025

Traceability

This certification is traceable to the International System of Unit maintained at :
TISTR - Thailand Institute of Scientific and Technological Research

Office 110/111 Moo 1 Klongkiet Suburb Bangkok 10110 (Thailand) Tel: 02-010-1111 Fax: 02-010-1112 E-mail: info@ms-thailand.com

Result of Calibration

Certificate No. SPR24040155-3

Page 1 of 1

Repeatability: 94 to 114 dB

Function: @1kHz

Table A Unit: dB

Standard Setting	UUC Reading		Error		Uncertainty (±)
	Fast	Slow	Fast	Slow	
94	94.0	94.0	0.0	0.0	0.15
114	114.1	114.0	0.1	0.0	0.15

Select C Unit: dB

Standard Setting	UUC Reading		Error		Uncertainty (±)
	Fast	Slow	Fast	Slow	
94	94.0	94.0	0.0	0.0	0.15
114	114.2	114.1	0.2	0.1	0.15

Note:

The result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.
This Certificate is not certified for any commercial transaction.

Measurement Uncertainty

The reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibration Certificate

Part Number: 721A2601

Description: Micromate with DIN Geophone

Serial Number: UM22376

Calibration Date: JAN 19 2024

Calibration Reference Equipment: 714J7402

Instantel certifies that the above product was calibrated in accordance with the applicable Instantel procedures. These procedures are part of a quality system that is designed to assure that the product listed above meets or exceeds Instantel specifications.

Instantel further certifies that the measurement instruments used during the calibration of this product are traceable to the National Institute of Standards and Technology; or National Research Council of Canada. Evidence of traceability is on file at Instantel and is available upon request.

The environment in which this product was calibrated is maintained within the operating specifications of the instrument.

Please note that the sensor check function is intended to check that the sensors are connected to the unit, installed in the proper orientation and sufficiently level to operate properly. This function should not be confused with a formal calibration, which requires the sensors be checked against a reference that is traceable to a known standard. Instantel recommends that products be returned to Instantel or an authorized service and calibration facility for annual calibration.

Calibrated By: _____



Instantel

309 Legget Drive, Ottawa, Ontario, K2K 3A3, (613) 592-4642

Frequency Response of UM22376

