ภาคผนวก จ

เอกสารสำคัญ

เอกสารรับรองการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโครงการฯ

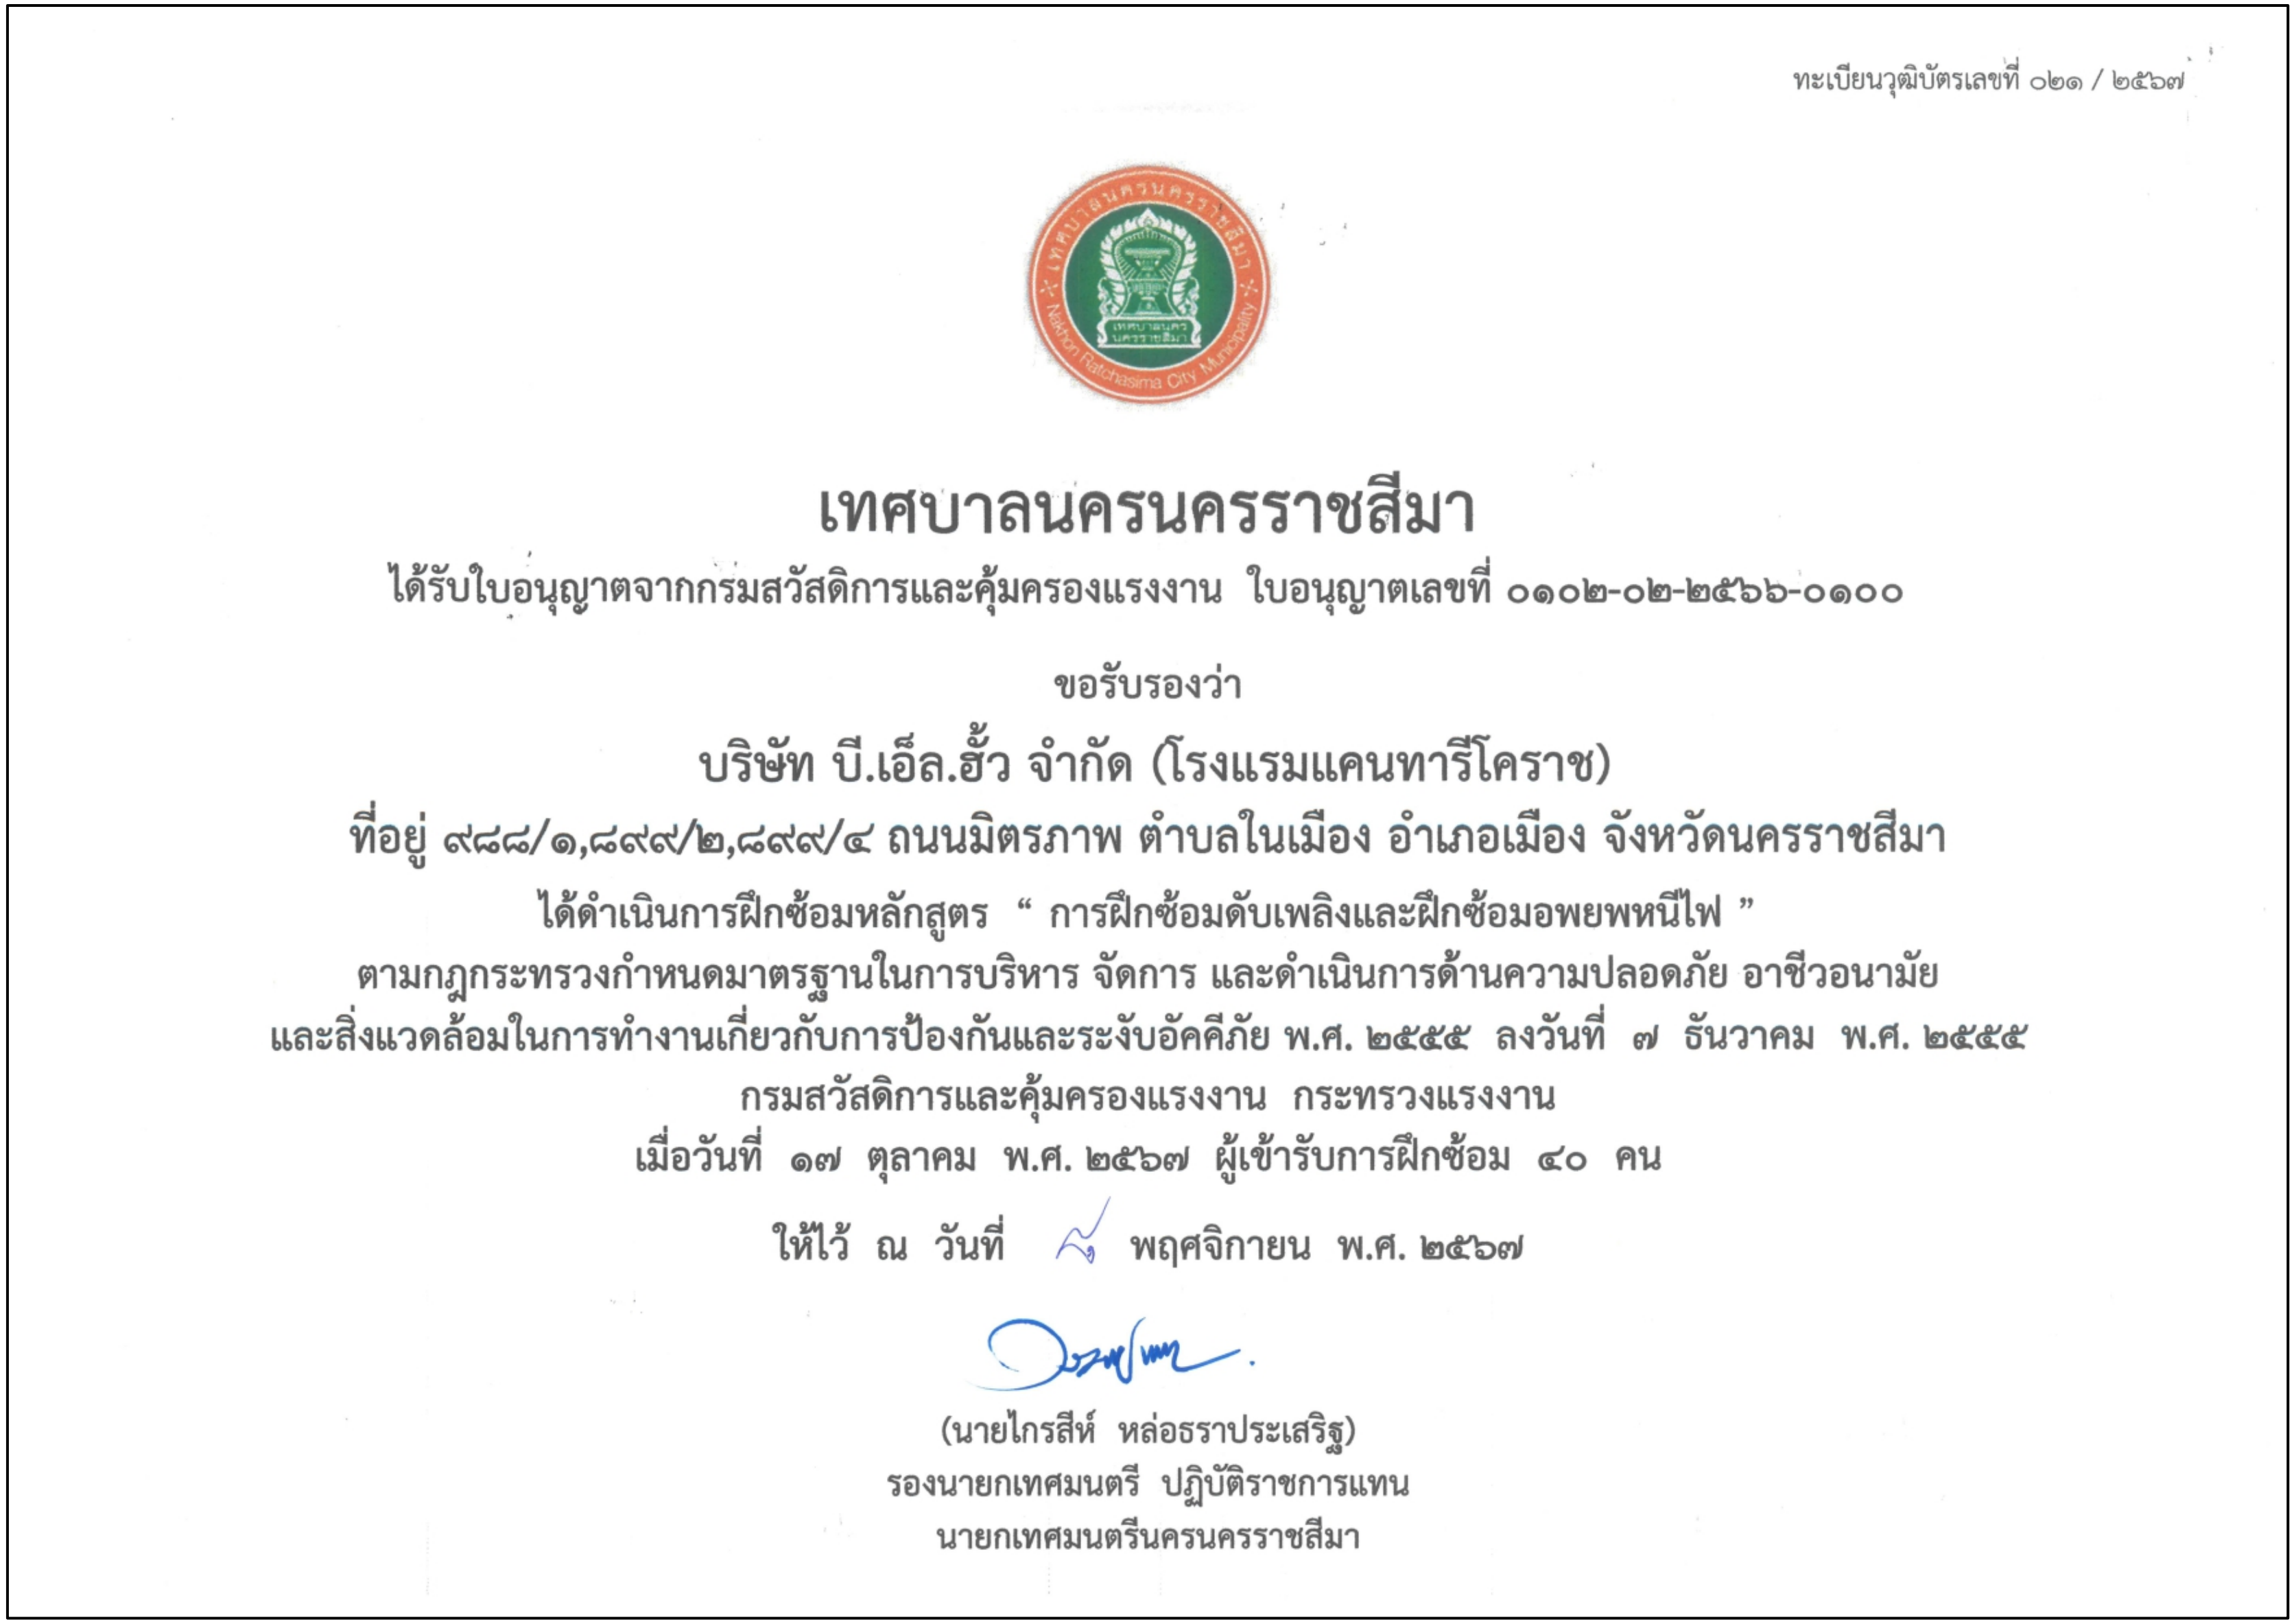

ทะเบียนวุฒิบัตรเลขที่ ๐๒๑ / ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครราชสีมา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๑๐๐

ขอรับรองว่า

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (โรงแรมแคนทารีโคราช)

ที่อยู่ ๙๘๘/๑,๘๙๙/๒,๘๙๙/๔ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมหลักสูตร " การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ "
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๔๐ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ที่ นม ๕๒๐๐๑/ ๕๖๔๓

สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง นม ๓๐๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (โรงแรมแคนทารี โคราช) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙๙/๑,๘๙๙/๒,๘๙๙/๔ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ให้กับบุคลากรและพนักงานของโรงแรมฯ ตามข้อ ๒๗ แห่งกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา ในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่บุคลากรของโรงแรมฯดังกล่าว *ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗* ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผลการฝึกอบรมฯ ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๔๐ คน โดยแบ่งแยกเป็น *ชาย ๒๖ คนและ หญิง ๑๔ คน* ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมแนบท้ายหนังสือนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ภาพประกอบการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโครงการฯ

ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการฯ

1. Fire pump

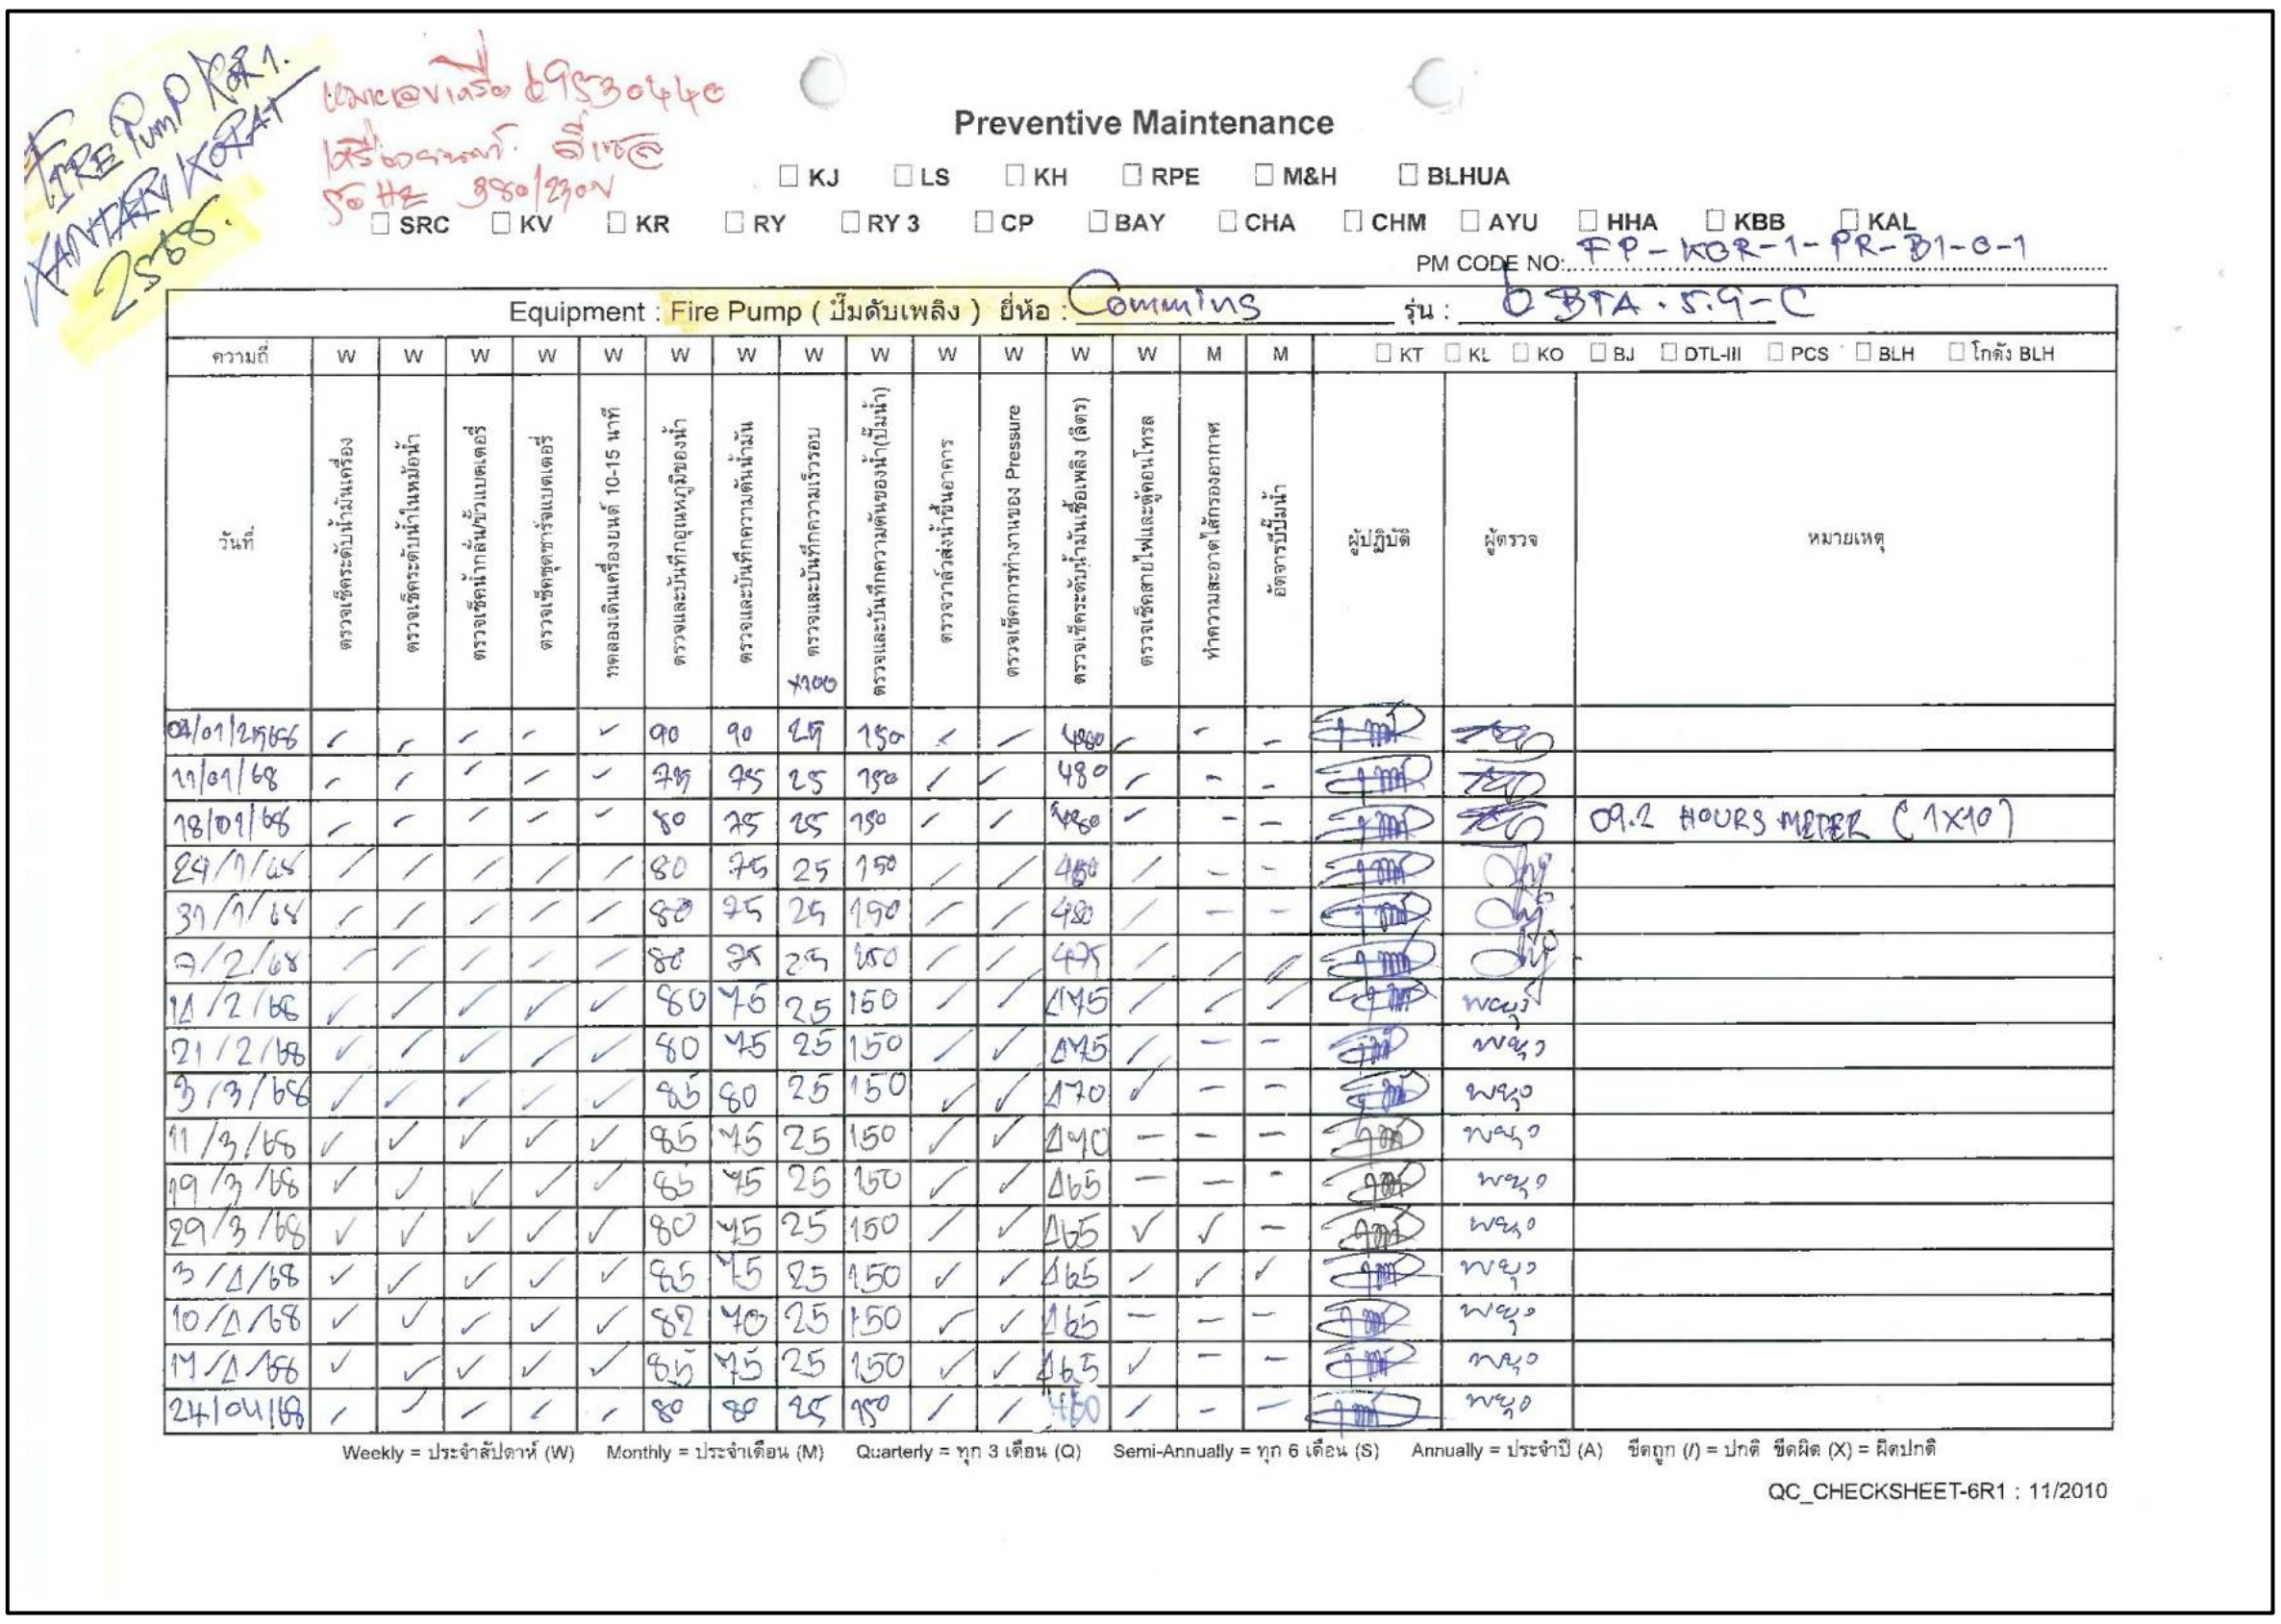

FIRE PUMP KOR1.
KANTARY KORAT
2568.

หมายเลขเครื่อง 69530440
เครื่องยนต์ ดีเซล
50 Hz 380/230V

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ M&H ☐ BLHUA
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY 3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☐ KAL

PM CODE NO: FP-KOR-1-PR-B1-0-1

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) ยี่ห้อ : Commins รุ่น : 6 BTA . 5.9-C

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-III ☐ PCS ☐ BLH ☐ โกดัง BLH		
วันที่	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตรวจเช็คน้ำกลั่น/ขั้วแบตเตอรี่	ตรวจเช็คชุดชาร์จแบตเตอรี่	ทดลองเดินเครื่องยนต์ 10-15 นาที	ตรวจและบันทึกอุณหภูมิของน้ำ	ตรวจและบันทึกความดันน้ำมัน	ตรวจและบันทึกความเร็วรอบ x100	ตรวจและบันทึกความดันของน้ำ(ปั๊มน้ำ)	ตรวจวาล์วส่งน้ำขึ้นอาคาร	ตรวจเช็คการทำงานของ Pressure	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	ตรวจเช็คสายไฟและตู้คอนโทรล	ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ	อัดจารบีปั๊มน้ำ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
04/01/2568	✓	✓	✓	✓	✓	90	90	25	150	✓	✓	480	✓	-	-			
11/01/68	✓	✓	✓	✓	✓	75	75	25	150	✓	✓	480	✓	-	-			
18/01/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	75	25	150	✓	✓	480	✓	-	-			09.2 HOURS METER (1X10)
24/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	75	25	150	✓	✓	480	✓	-	-			
31/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	75	25	150	✓	✓	480	✓	-	-			
9/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	75	25	150	✓	✓	475	✓	✓	✓			
14/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	75	25	150	✓	✓	475	✓	✓	✓		พยุง	
21/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	75	25	150	✓	✓	475	✓	-	-		พยุง	
3/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	80	25	150	✓	✓	470	✓	-	-		พยุง	
11/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	75	25	150	✓	✓	470	-	-	-		พยุง	
19/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	75	25	150	✓	✓	465	-	-	-		พยุง	
29/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	75	25	150	✓	✓	465	✓	✓	-		พยุง	
3/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	75	25	150	✓	✓	465	✓	✓	✓		พยุง	
10/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	82	70	25	150	✓	✓	465	-	-	-		พยุง	
17/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	75	25	150	✓	✓	465	✓	-	-		พยุง	
24/04/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	80	25	150	✓	✓	460	✓	-	-		พยุง	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-6R1 : 11/2010

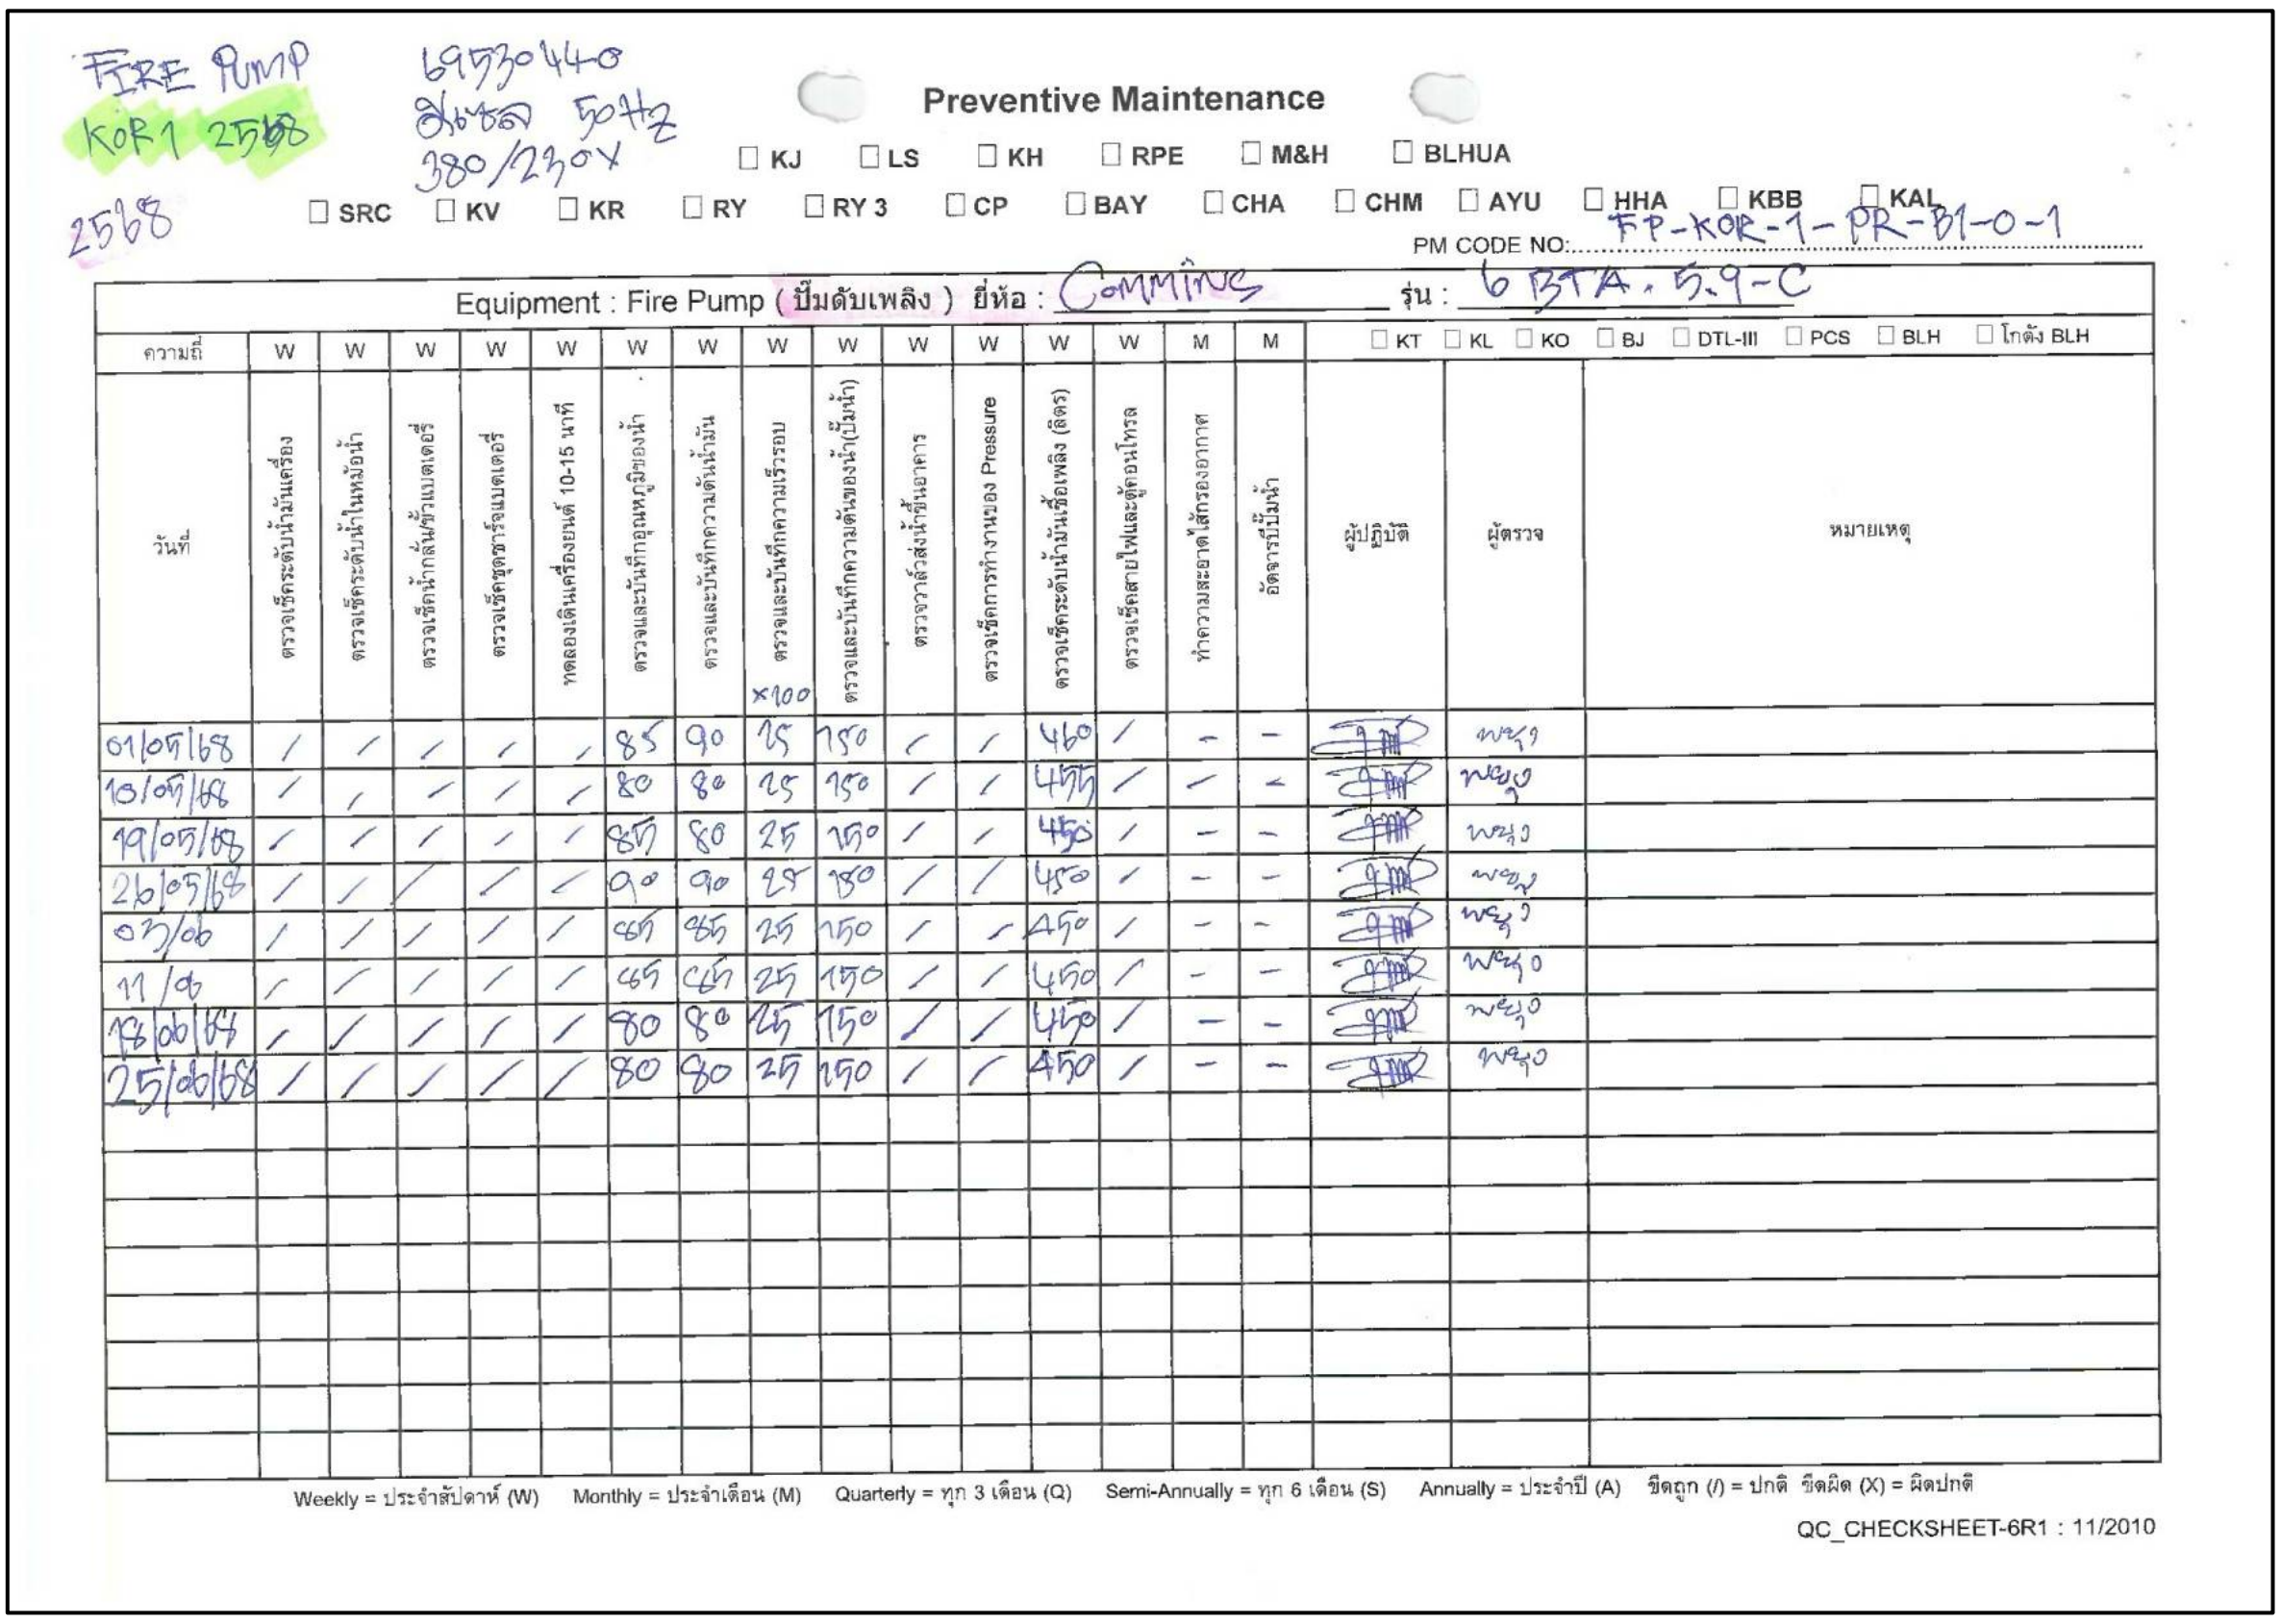

FIRE PUMP
KOR1 2568
2568

69530440
ดีเซล 50Hz
380/230V

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ M&H ☐ BLHUA
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY 3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☐ KAL

PM CODE NO: FP-KOR-1-PR-B1-0-1

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) ยี่ห้อ : Commins รุ่น : 6 BTA . 5.9-C

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-III ☐ PCS ☐ BLH ☐ โกดัง BLH		
วันที่	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตรวจเช็คน้ำกลั่น/ขั้วแบตเตอรี่	ตรวจเช็คชุดชาร์จแบตเตอรี่	ทดลองเดินเครื่องยนต์ 10-15 นาที	ตรวจและบันทึกอุณหภูมิของน้ำ	ตรวจและบันทึกความดันน้ำมัน	ตรวจและบันทึกความเร็วรอบ x100	ตรวจและบันทึกความดันของน้ำ(ปั๊มน้ำ)	ตรวจวาล์วส่งน้ำขึ้นอาคาร	ตรวจเช็คการทำงานของ Pressure	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	ตรวจเช็คสายไฟและตู้คอนโทรล	ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ	อัดจารบีปั๊มน้ำ	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
01/05/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	90	25	150	✓	✓	460	✓	-	-		พยุง	
10/05/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	80	25	150	✓	✓	455	✓	✓	-		พยุง	
19/05/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	80	25	150	✓	✓	450	✓	-	-		พยุง	
26/05/68	✓	✓	✓	✓	✓	90	90	25	150	✓	✓	450	✓	-	-		พยุง	
03/06	✓	✓	✓	✓	✓	85	85	25	150	✓	✓	450	✓	-	-		พยุง	
11/06	✓	✓	✓	✓	✓	85	85	25	150	✓	✓	450	✓	-	-		พยุง	
18/06/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	80	25	150	✓	✓	450	✓	-	-		พยุง	
25/06/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	80	25	150	✓	✓	450	✓	-	-		พยุง	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-6R1 : 11/2010

2. Fire Alarm

Fire Alarm Control Panal

2568

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV

☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☒KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

Battery Supply 24 VDC

PM CODE NO: FA - KOR-1-01T- ฮ-0-1

Equipment : Fire Alarm (สัญญาณเตือนเพลิงไหม้)

ยี่ห้อ : Nohmi / FAPN 104N - B34 - 100 L

ความถี่	S	S	M	M	M	M	A	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
วันที่	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	ตรวจเช็คและทดสอบ Heat Detector	ตรวจเช็คปุ่มกด	ตรวจเช็คกระดิ่ง	ตรวจเช็คระบบควบคุมตาม ZONE	ตรวจเช็คหลอดไฟโชว์กราฟฟิก	ทดสอบการทำงานของระบบ General Alarm	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
8 มกราคม 68	/	/	/	/	/	/	-			
7 กุมภาพันธ์ 68	-	-	/	/	/	/	-			
18 มีนาคม 68	-	-	/	/	/	/	-			
11 เมษายน	✓	/	✓	✓	/	/	✓			
4 พฤษภาคม	-	-	/	/	/	/	-			เป่าฝุ่น / ทำความสะอาด
19 มิถุนายน	/	-	/	/	/	/	-			
กรกฎาคม										
สิงหาคม										
กันยายน										
ตุลาคม										
พฤศจิกายน										
ธันวาคม										

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 09/2019

3. ผลการตรวจสอบ Smoke& Heat Detector ประจำปีของโครงการฯ

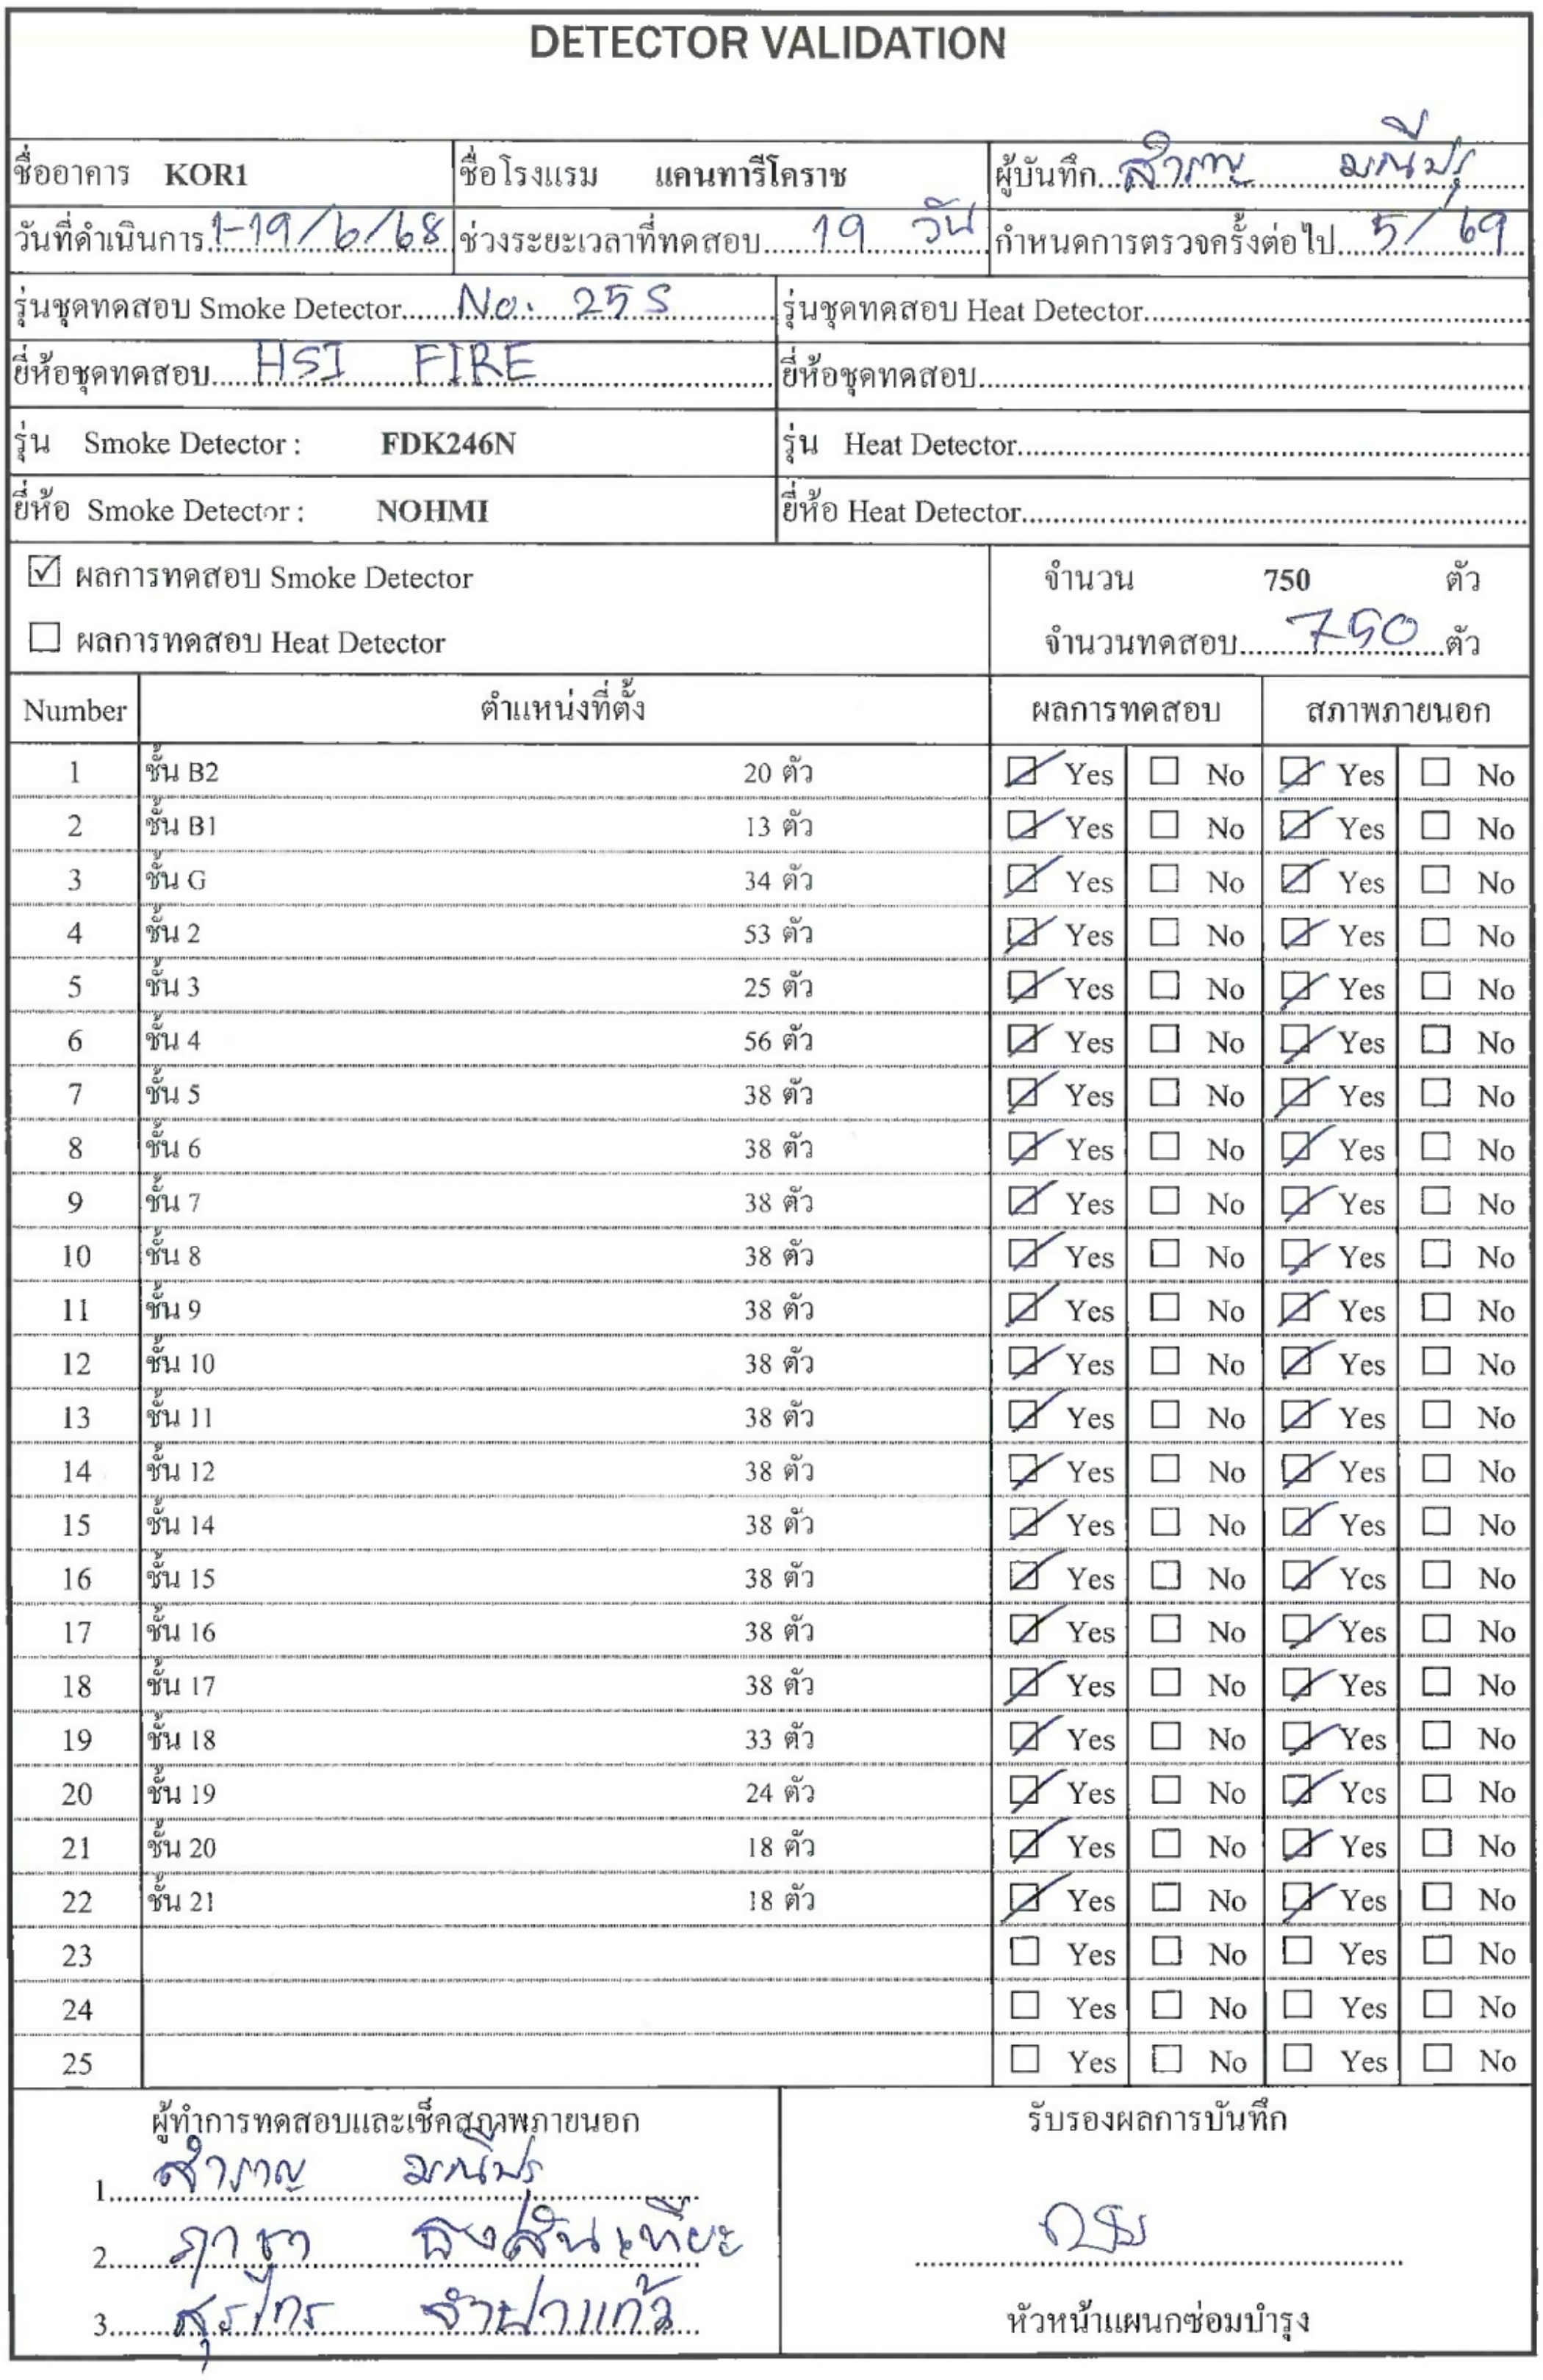

DETECTOR VALIDATION

ชื่ออาคาร **KOR1** | ชื่อโรงแรม **แคนทารีโคราช** | ผู้บันทึก สำราญ มณีมุ่ง

วันที่ดำเนินการ 1-19/6/68 | ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบ 19 วัน | กำหนดการตรวจครั้งต่อไป 5/69

รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector No. 25S | รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector

ยี่ห้อชุดทดสอบ HSI FIRE | ยี่ห้อชุดทดสอบ

รุ่น Smoke Detector : **FDK246N** | รุ่น Heat Detector

ยี่ห้อ Smoke Detector : **NOHMI** | ยี่ห้อ Heat Detector

☑ ผลการทดสอบ Smoke Detector

☐ ผลการทดสอบ Heat Detector

จำนวน **750** ตัว

จำนวนทดสอบ 750 ตัว

Number	ตำแหน่งที่ตั้ง		ผลการทดสอบ		สภาพภายนอก	
1	ชั้น B2	20 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
2	ชั้น B1	13 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
3	ชั้น G	34 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
4	ชั้น 2	53 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
5	ชั้น 3	25 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
6	ชั้น 4	56 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
7	ชั้น 5	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
8	ชั้น 6	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
9	ชั้น 7	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
10	ชั้น 8	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
11	ชั้น 9	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
12	ชั้น 10	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
13	ชั้น 11	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
14	ชั้น 12	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
15	ชั้น 14	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
16	ชั้น 15	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
17	ชั้น 16	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
18	ชั้น 17	38 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
19	ชั้น 18	33 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
20	ชั้น 19	24 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
21	ชั้น 20	18 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
22	ชั้น 21	18 ตัว	☑ Yes	☐ No	☑ Yes	☐ No
23			☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
24			☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
25			☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No

ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก

1. สำราญ มณีมุ่ง
2. ฤาชา ลิ่งสินเพี้ยะ
3. สุรไกร จำปาแก้ว

รับรองผลการบันทึก

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

4. Emergency Light

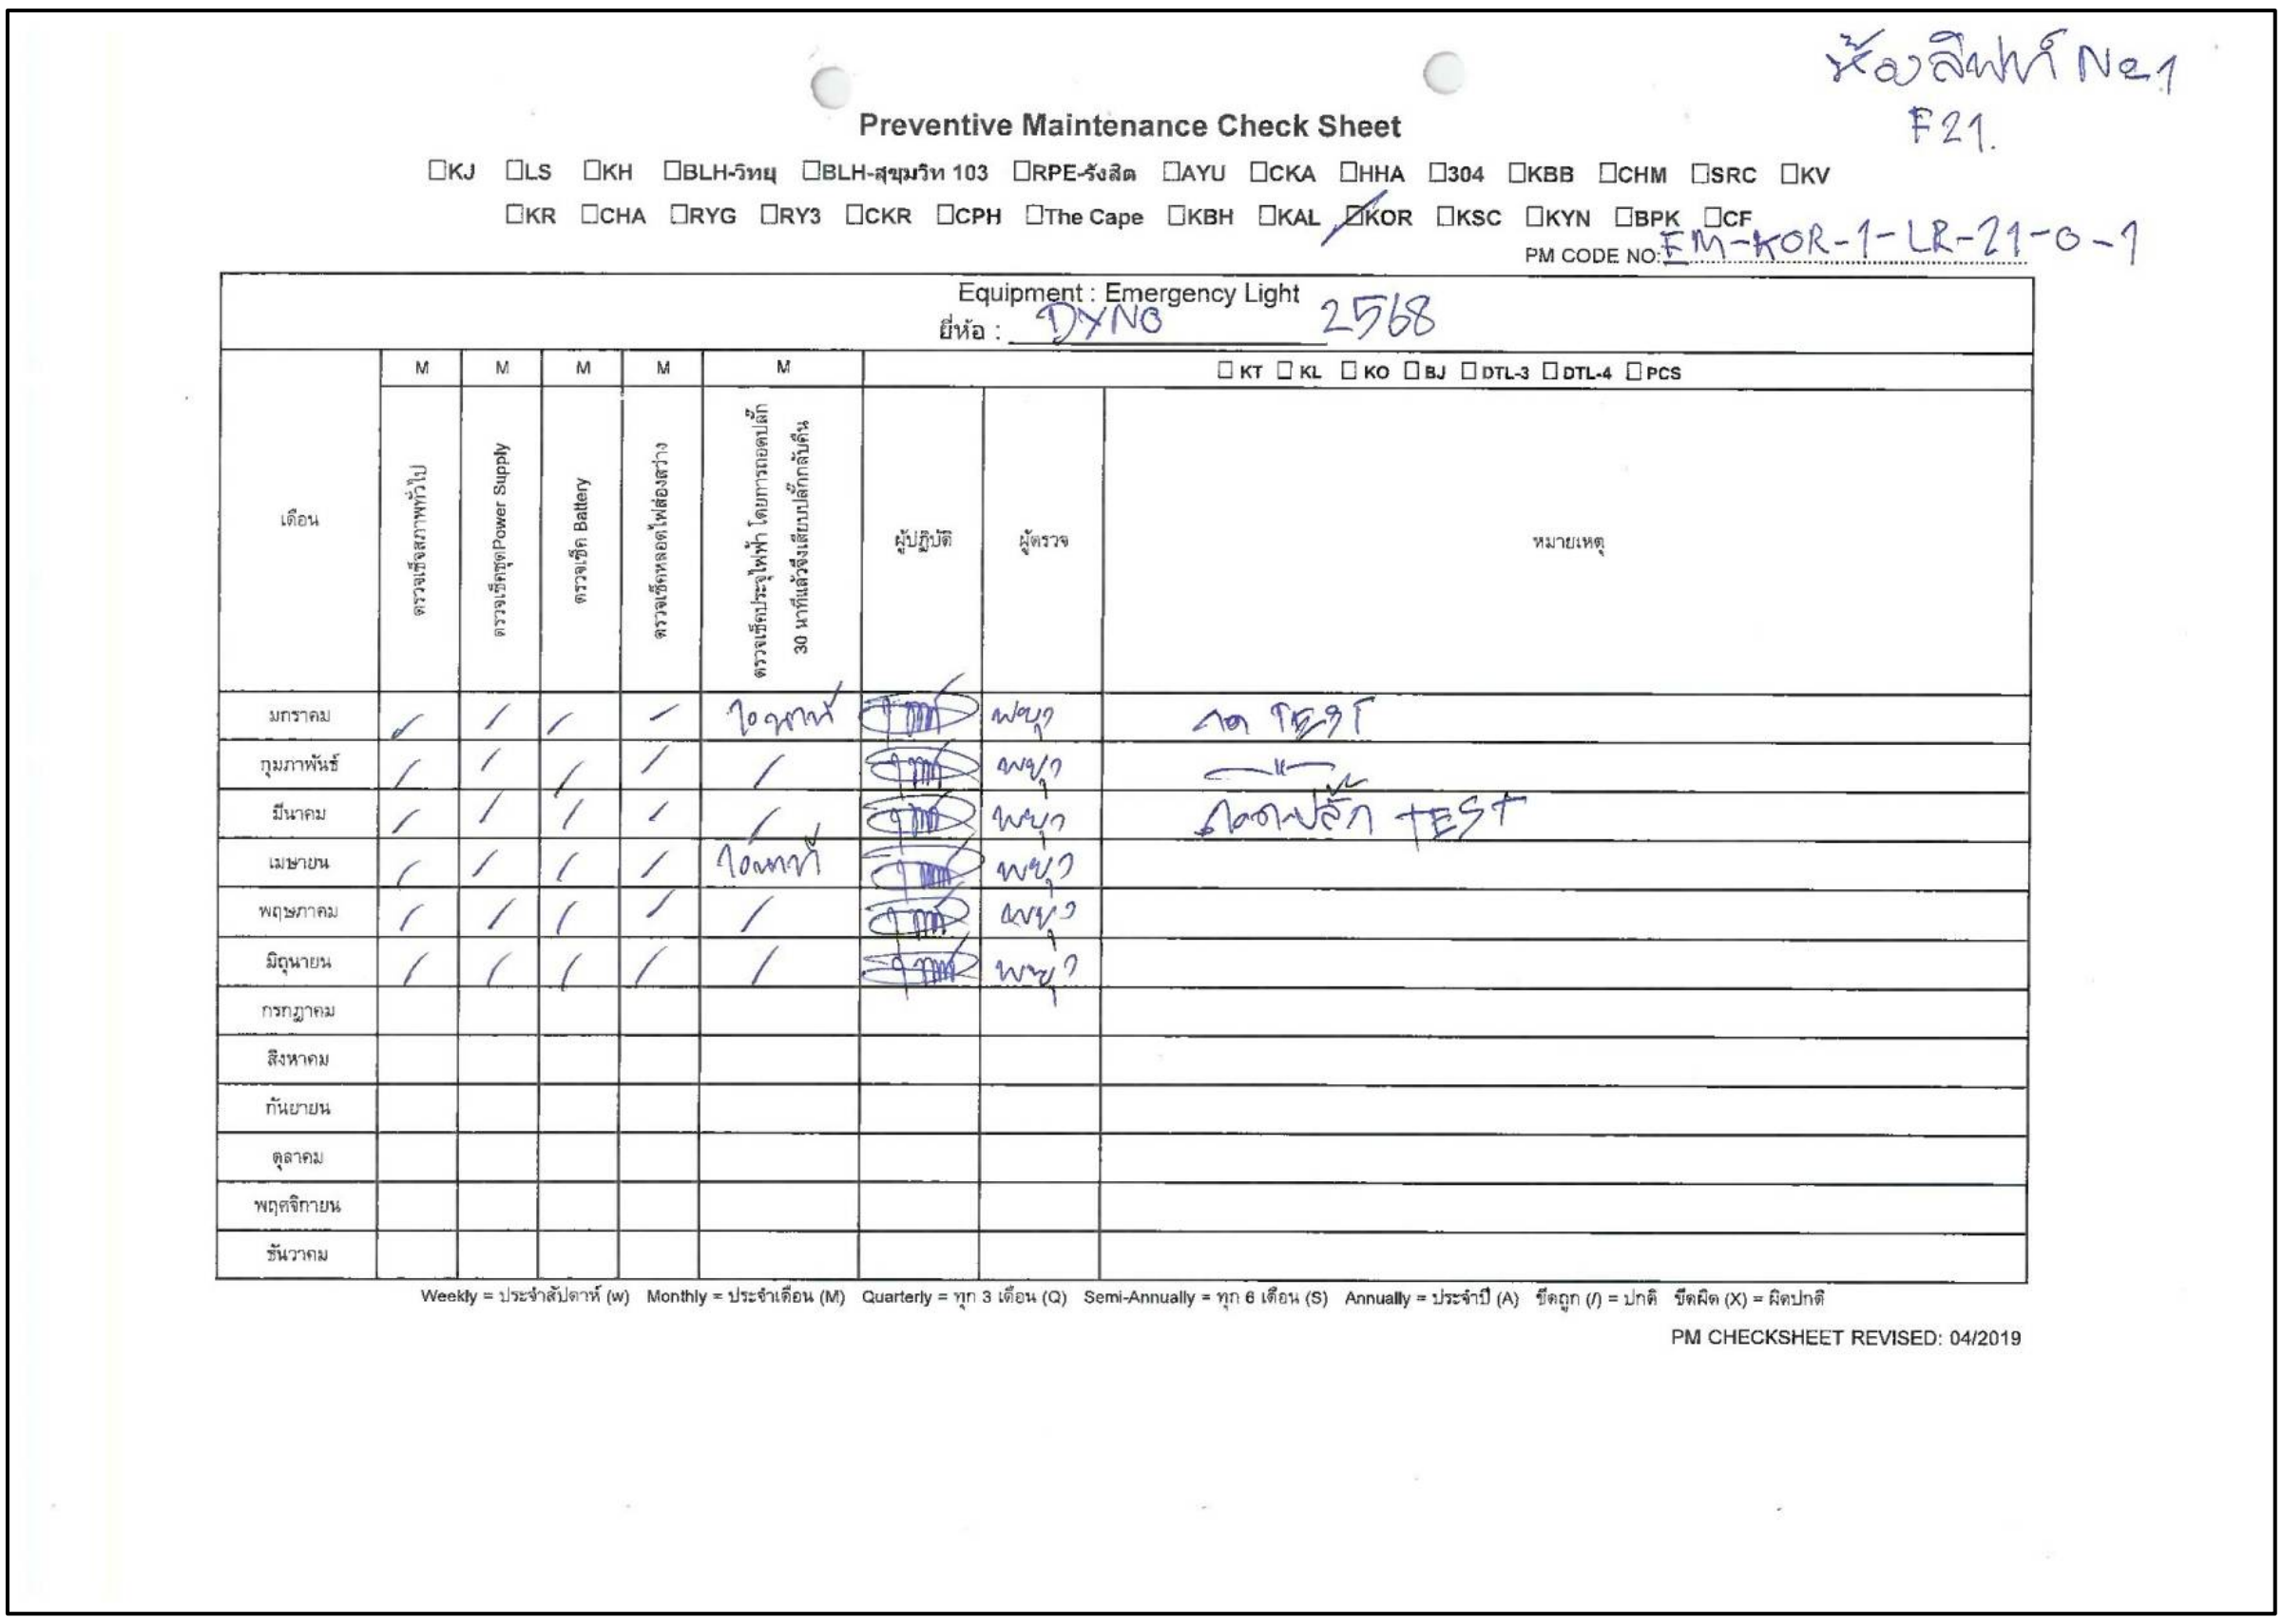

ห้องลิฟท์ No1
F21.

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☒KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

PM CODE NO: EM-KOR-1-LR-21-0-1

Equipment : Emergency Light
ยี่ห้อ : DYNO 2568

	M	M	M	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
เดือน	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	ตรวจเช็คชุดPower Supply	ตรวจเช็ค Battery	ตรวจเช็คหลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า โดยการถอดปลั๊ก 30 นาทีแล้วจึงเสียบปลั๊กกลับคืน	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
มกราคม	/	/	/	/	10 นาที		พยุง	กด TEST
กุมภาพันธ์	/	/	/	/	/		พยุง	— 〃 —
มีนาคม	/	/	/	/	/		พยุง	ถอดปลั๊ก TEST
เมษายน	/	/	/	/	10 นาที		พยุง	
พฤษภาคม	/	/	/	/	/		พยุง	
มิถุนายน	/	/	/	/	/		พยุง	
กรกฎาคม								
สิงหาคม								
กันยายน								
ตุลาคม								
พฤศจิกายน								
ธันวาคม								

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

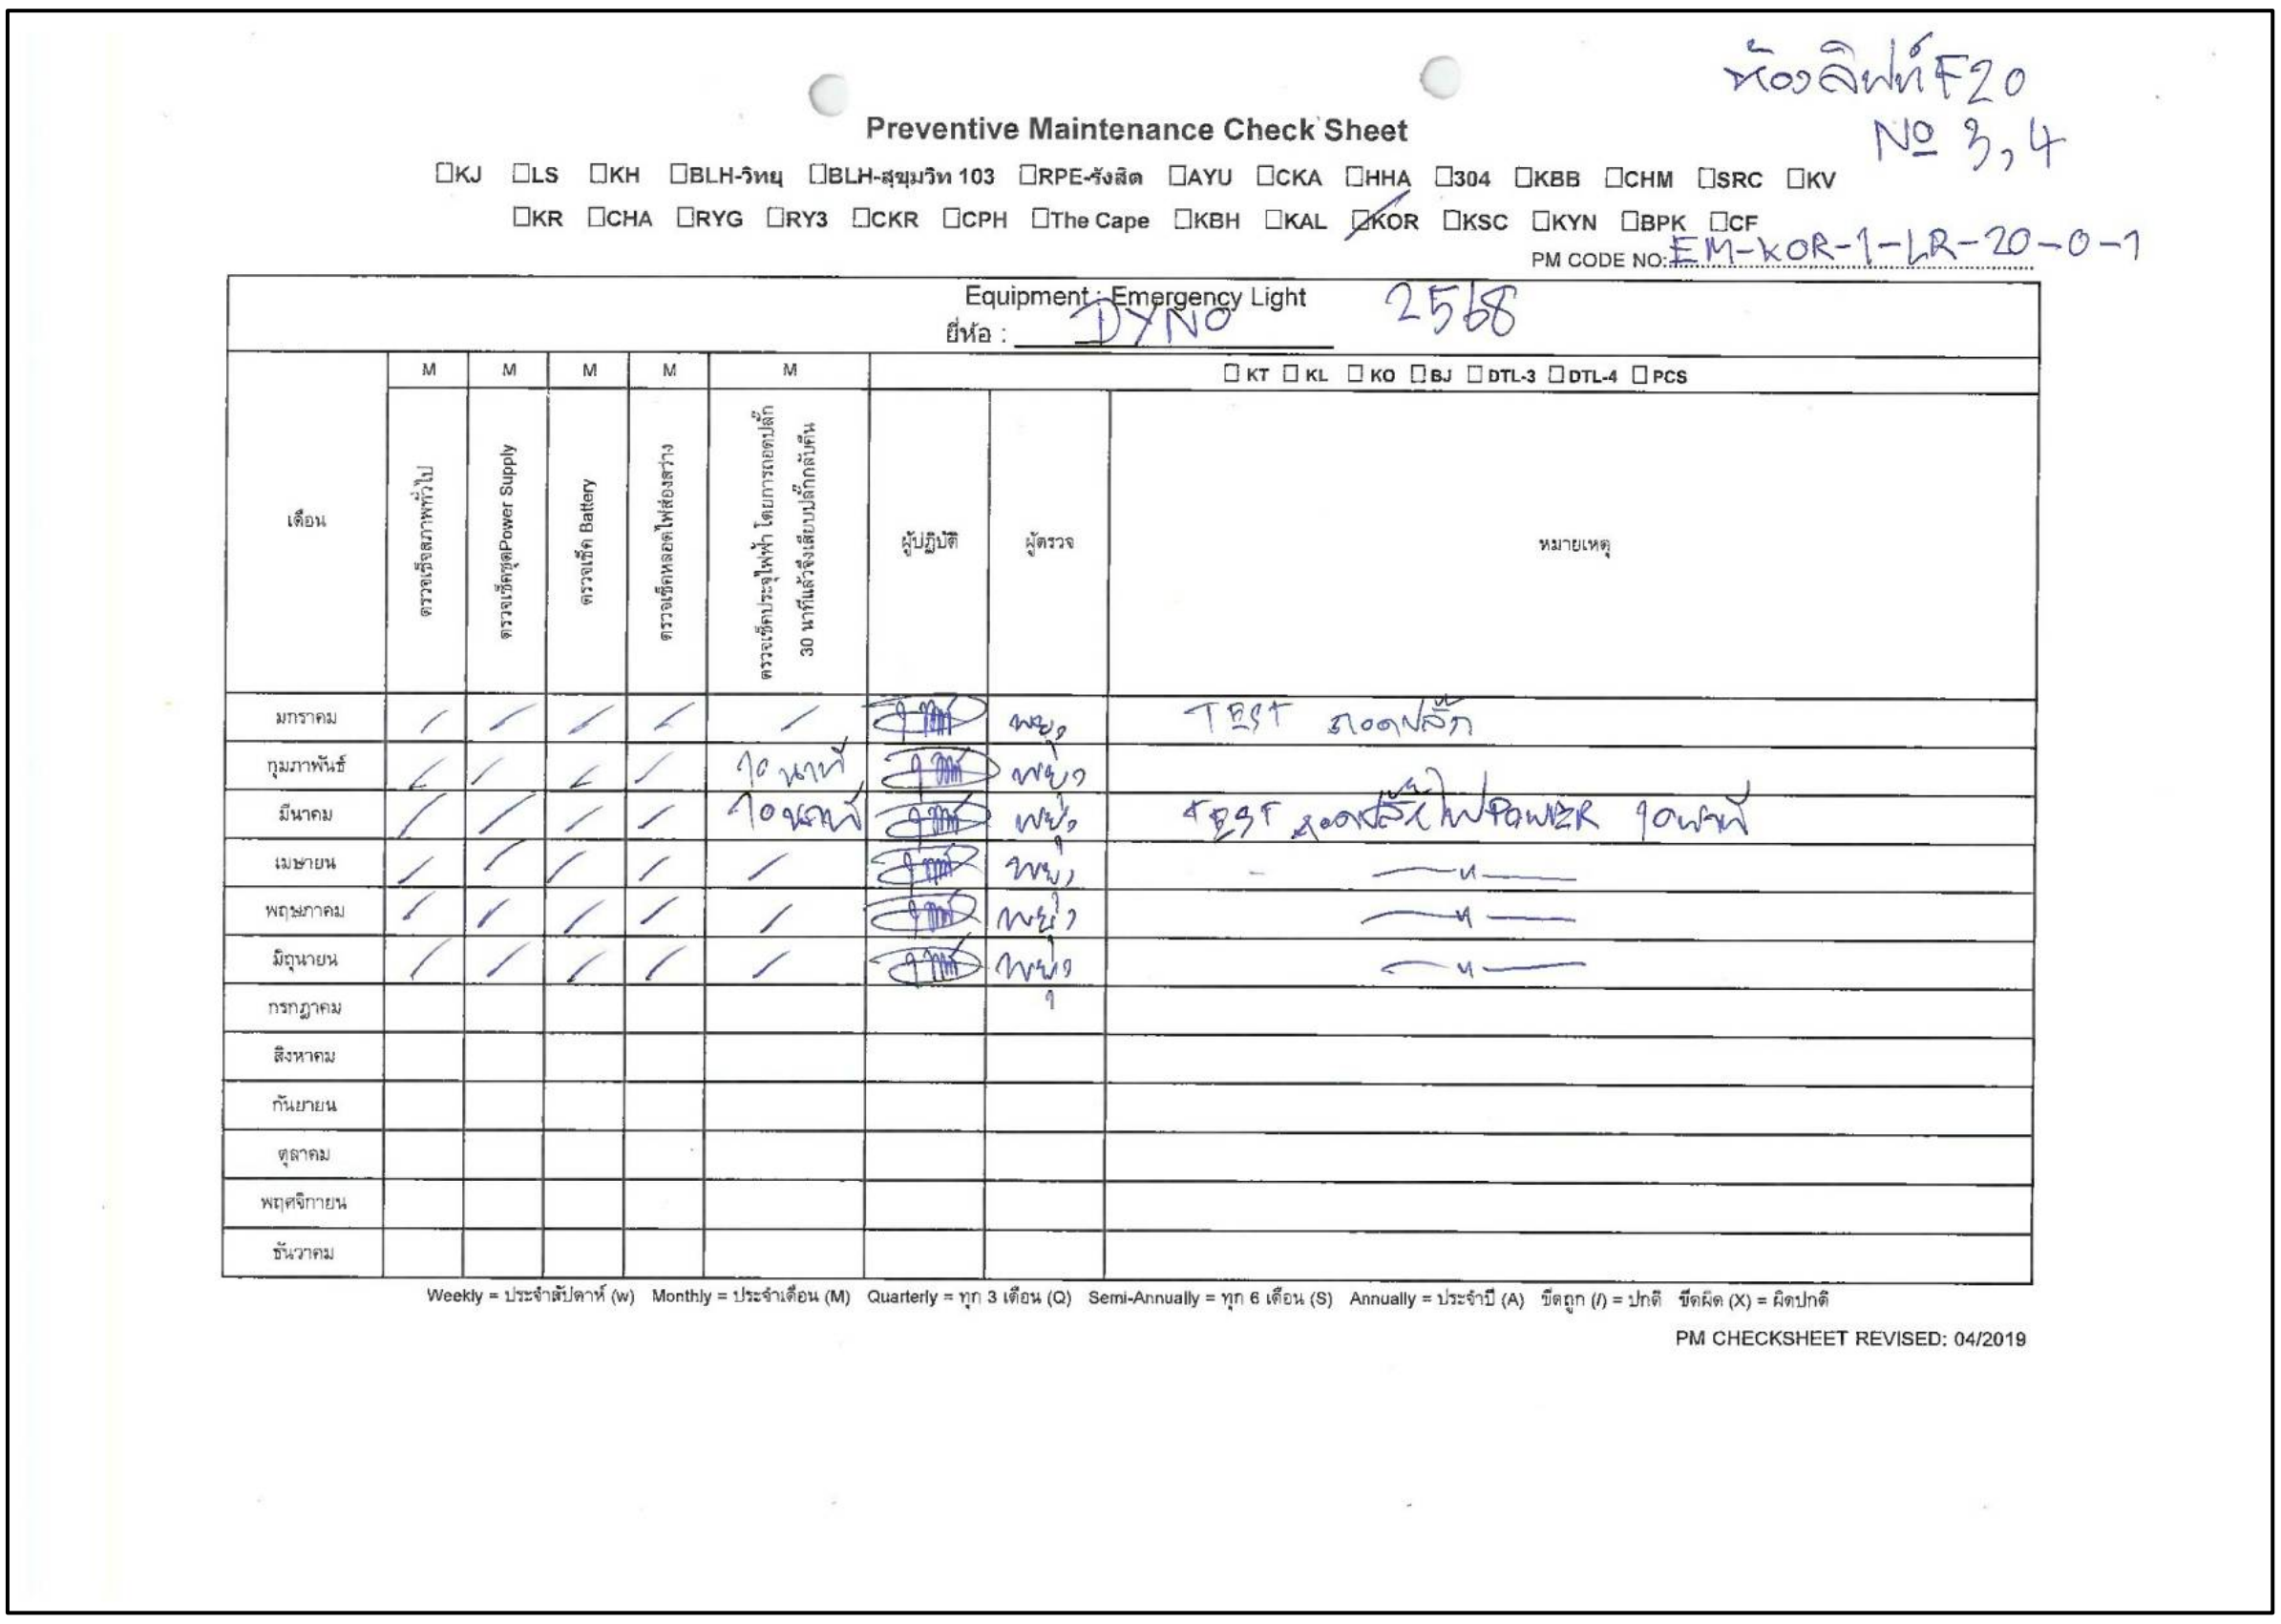

ห้องลิฟท์ F20
No 3,4

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☒KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

PM CODE NO: EM-KOR-1-LR-20-0-1

Equipment : Emergency Light
ยี่ห้อ : DYNO 2568

	M	M	M	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
เดือน	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	ตรวจเช็คชุดPower Supply	ตรวจเช็ค Battery	ตรวจเช็คหลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า โดยการถอดปลั๊ก 30 นาทีแล้วจึงเสียบปลั๊กกลับคืน	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
มกราคม	/	/	/	/	/		พยุง	TEST ถอดปลั๊ก
กุมภาพันธ์	/	/	/	/	10 นาที		พยุง	
มีนาคม	/	/	/	/	10 นาที		พยุง	TEST ถอดปลั๊กไฟPOWER 10นาที
เมษายน	/	/	/	/	/		พยุง	— 〃 —
พฤษภาคม	/	/	/	/	/		พยุง	— 〃 —
มิถุนายน	/	/	/	/	/		พยุง	— 〃 —
กรกฎาคม								
สิงหาคม								
กันยายน								
ตุลาคม								
พฤศจิกายน								
ธันวาคม								

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

5. MDB

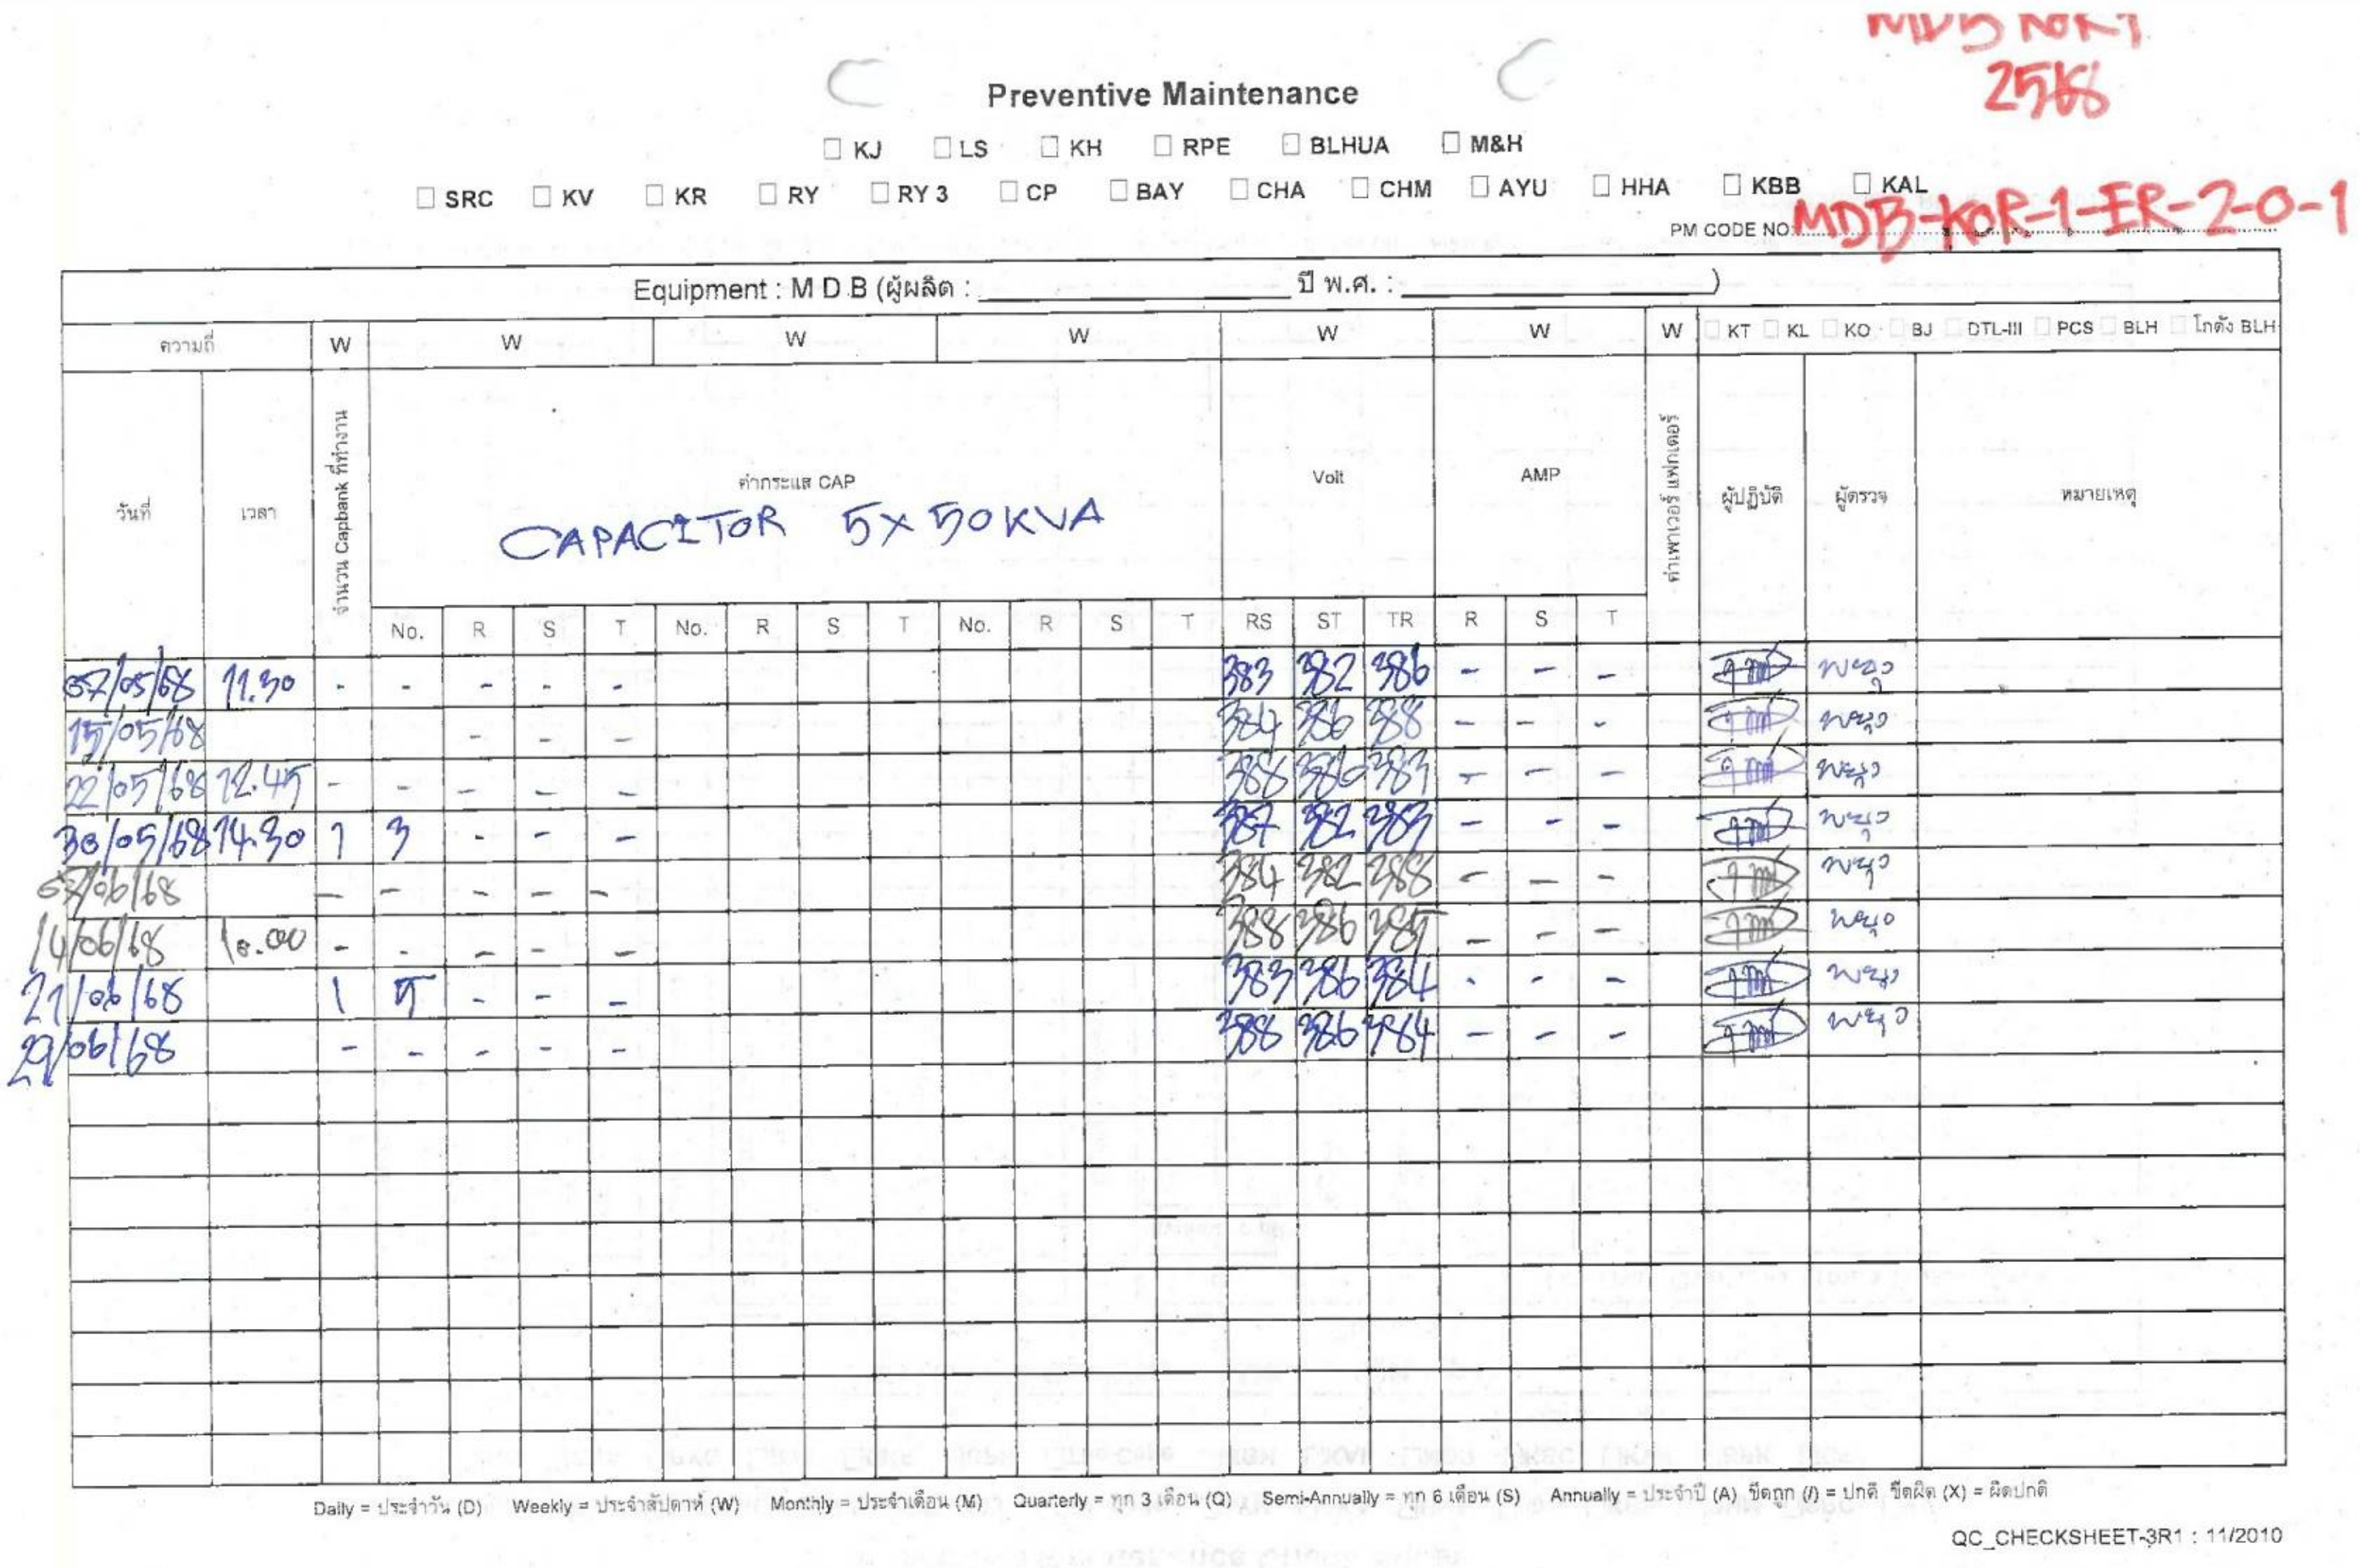

MDB KOR-1
2568

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ BLHUA ☐ M&H

☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY 3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☐ KAL

PM CODE NO: MDB-KOR-1-ER-2-0-1

Equipment : M D B (ผู้ผลิต : ____________ ปี พ.ศ. : ____________)

ความถี่		W	W				W				W				W			W			W	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-III ☐ PCS ☐ BLH ☐ โกดัง BLH		
วันที่	เวลา	จำนวน Capbank ที่ทำงาน	ค่ากระแส CAP CAPACITOR 5×50KVA												Volt			AMP			ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T				
07/05/68	11.30	-	-	-	-	-									383	382	386	-	-	-				
15/05/68				-	-	-									384	386	388	-	-	-				
22/05/68	12.45	-	-	-	-	-									388	386	383	-	-	-				
30/05/68	14.30	1	3	-	-	-									387	382	383	-	-	-				
05/06/68		-	-	-	-	-									384	382	388	-	-	-				
14/06/68	10.00	-	-	-	-	-									388	386	385	-	-	-				
21/06/68		1	5	-	-	-									383	386	384	-	-	-				
29/06/68		-	-	-	-	-									388	386	384	-	-	-				

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-3R1 : 11/2010

MDB KOR1
2568

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☑KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

PM CODE NO: MDB-KOR-1-ER-2-0-1

Equipment : M D B

ผู้ผลิต : ______________ ปี พ.ศ. : ______________

ความถี่		D	D				D				D				D			D			D	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
วันที่	เวลา	จำนวน Capbank ที่ทำงาน	ค่ากระแส CAP CAPACITOR 5x50KVA												Volt			AMP			ค่าเพาเวอร์ แฟกเตอร์	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T				
04/1/68	11.30		-	-	-	-									383	384.1	382.4	-	-	-				
11/04/68	16.00		-	-	-	-	-								384	381.2	385	-	-	-				
21/01/68	13.00		-	-	-	-									382	383	381.1	-	-	-				
29/01/68															382.1	384.5	385.2	-	-	-				
06/02/68	10.30	1	2	81	79	80									384	382	385	[illegible]	294.5	311.8	0.98			
14/02/68		-	-	-	-	-									385	386	383	-	-	-				
22/02/68		1	1	-	-	-									385	384	381	-	-	-				
02/03/68															386	383	384	-	-	-				
10/03/68			-	-	-	-									383	382	386	-	-	-				
19/03/68	11.00	1	2	81	80	80									384	382	383	313	307	301	0.96			
28/03/68	09.30	1	3	77	78	78									383	382	382	329	292	294	0.96			
05/04/68				-	-	-									383	386	383	-	-	-				
13/04/68															382	384	386	-	-	-				
22/04/68	15.30	-	-	-											386	385	384	-	-	-				
02/05/68		-	-	-	-	-									384	381	381	-	-	-				

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

6. ตัวอย่างป้ายตรวจสอบถังดับเพลิง

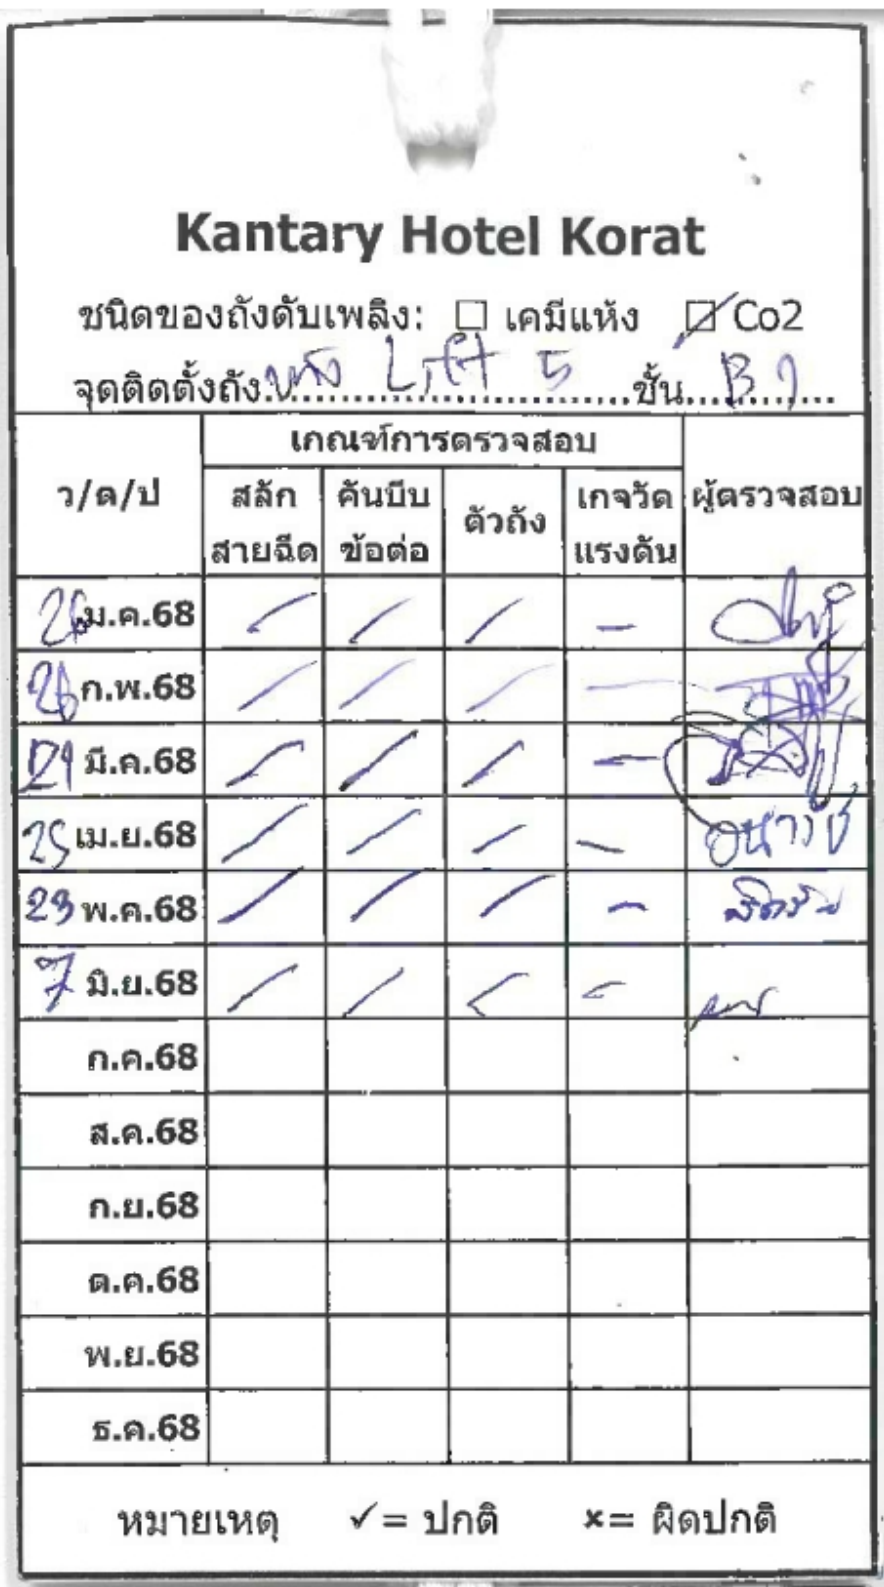

Kantary Hotel Korat

ชนิดของถังดับเพลิง: ☐ เคมีแห้ง ☑ Co2

จุดติดตั้งถัง หน้า Lift 5 ชั้น B1

ว/ด/ป	เกณฑ์การตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	ตัวถัง	เกจวัด แรงดัน	
26 ม.ค.68	✓	✓	✓	–	
26 ก.พ.68	✓	✓	✓	–	
21 มี.ค.68	✓	✓	✓	–	
25 เม.ย.68	✓	✓	✓	–	
23 พ.ค.68	✓	✓	✓	–	
7 มิ.ย.68	✓	✓	✓	–	
ก.ค.68					
ส.ค.68					
ก.ย.68					
ต.ค.68					
พ.ย.68					
ธ.ค.68					

หมายเหตุ ✓= ปกติ ×= ผิดปกติ

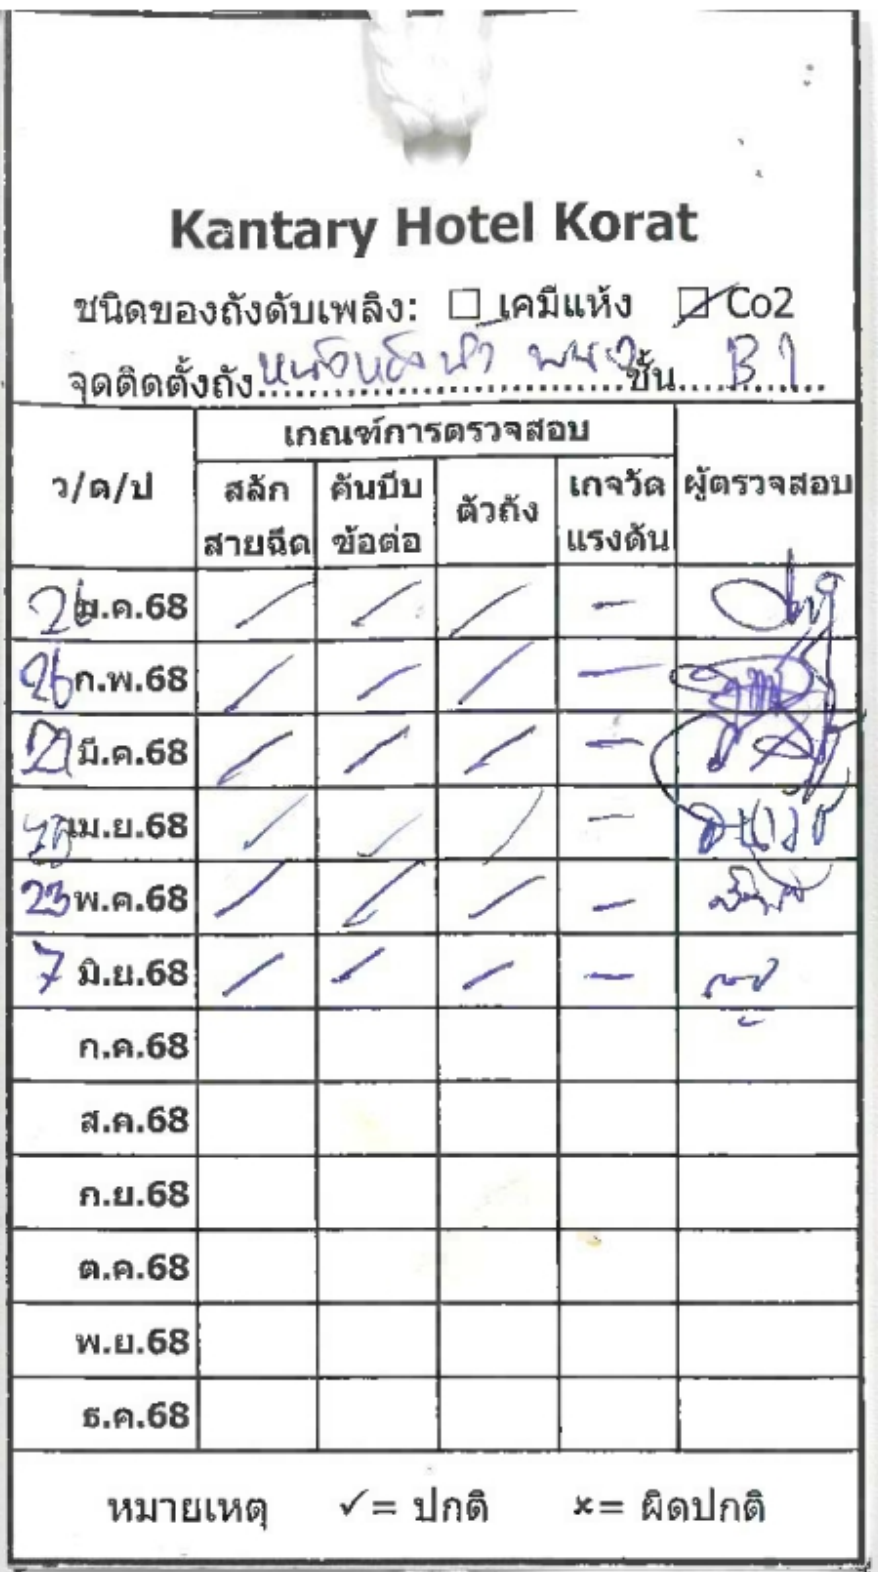

Kantary Hotel Korat

ชนิดของถังดับเพลิง: ☐ เคมีแห้ง ☑ Co2

จุดติดตั้งถัง หน้าห้องน้ำ พนง ชั้น B1

ว/ด/ป	เกณฑ์การตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	ตัวถัง	เกจวัด แรงดัน	
26 ม.ค.68	✓	✓	✓	–	
26 ก.พ.68	✓	✓	✓	–	
21 มี.ค.68	✓	✓	✓	–	
25 เม.ย.68	✓	✓	✓	–	
23 พ.ค.68	✓	✓	✓	–	
7 มิ.ย.68	✓	✓	✓	–	
ก.ค.68					
ส.ค.68					
ก.ย.68					
ต.ค.68					
พ.ย.68					
ธ.ค.68					

หมายเหตุ ✓= ปกติ ×= ผิดปกติ

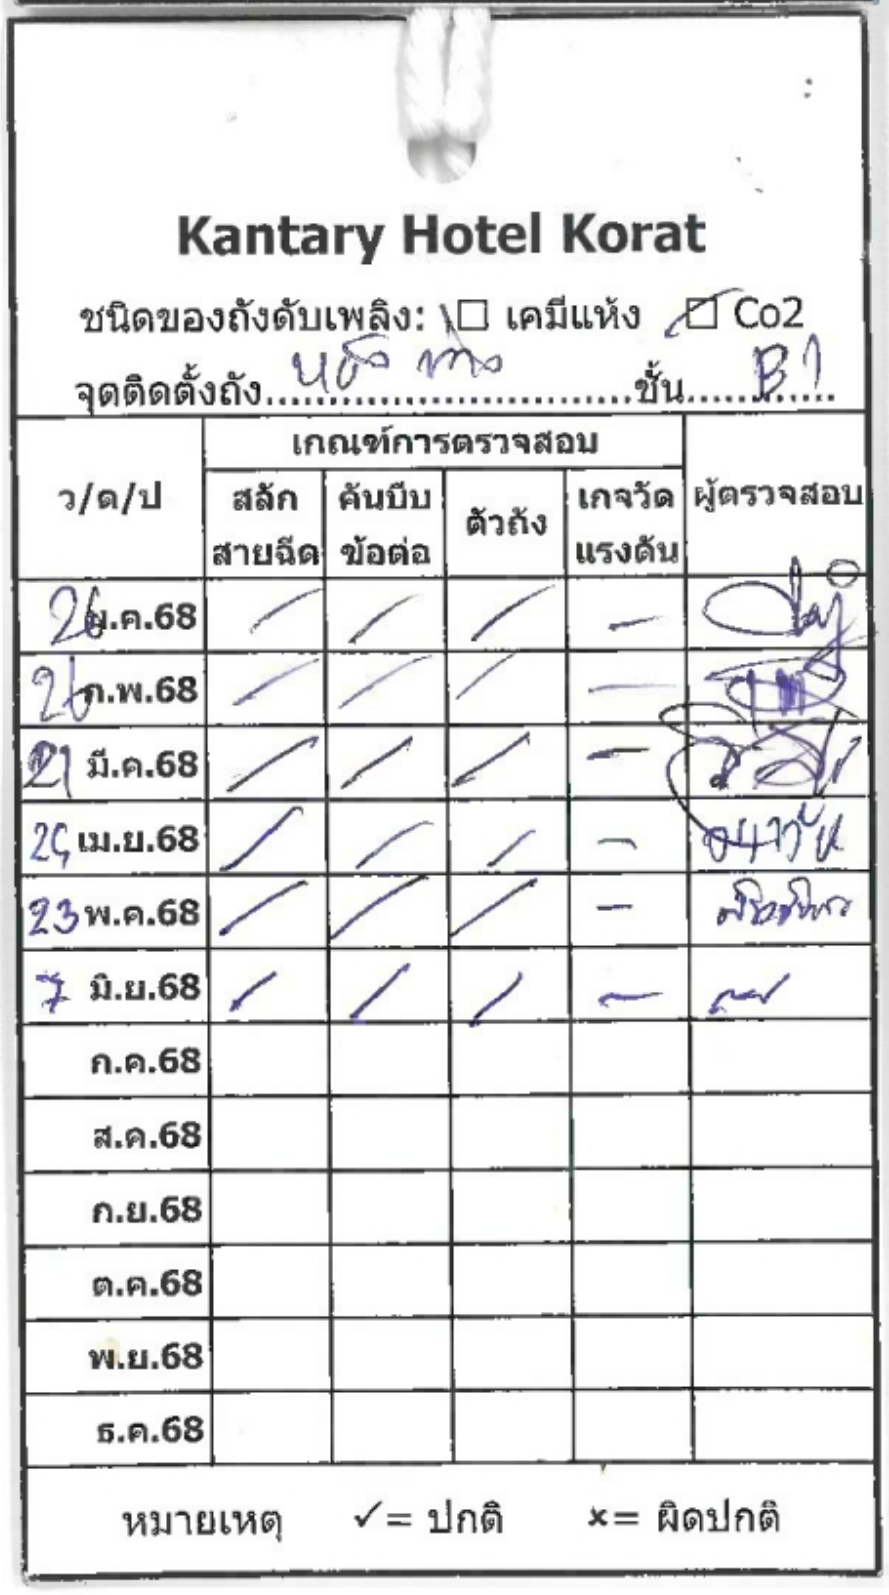

Kantary Hotel Korat

ชนิดของถังดับเพลิง: ☐ เคมีแห้ง ☑ Co2

จุดติดตั้งถัง หน้า ห้อง ชั้น B1

ว/ด/ป	เกณฑ์การตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	ตัวถัง	เกจวัด แรงดัน	
26 ม.ค.68	✓	✓	✓	–	
26 ก.พ.68	✓	✓	✓	–	
21 มี.ค.68	✓	✓	✓	–	
25 เม.ย.68	✓	✓	✓	–	
23 พ.ค.68	✓	✓	✓	–	
7 มิ.ย.68	✓	✓	✓	–	
ก.ค.68					
ส.ค.68					
ก.ย.68					
ต.ค.68					
พ.ย.68					
ธ.ค.68					

หมายเหตุ ✓= ปกติ ×= ผิดปกติ

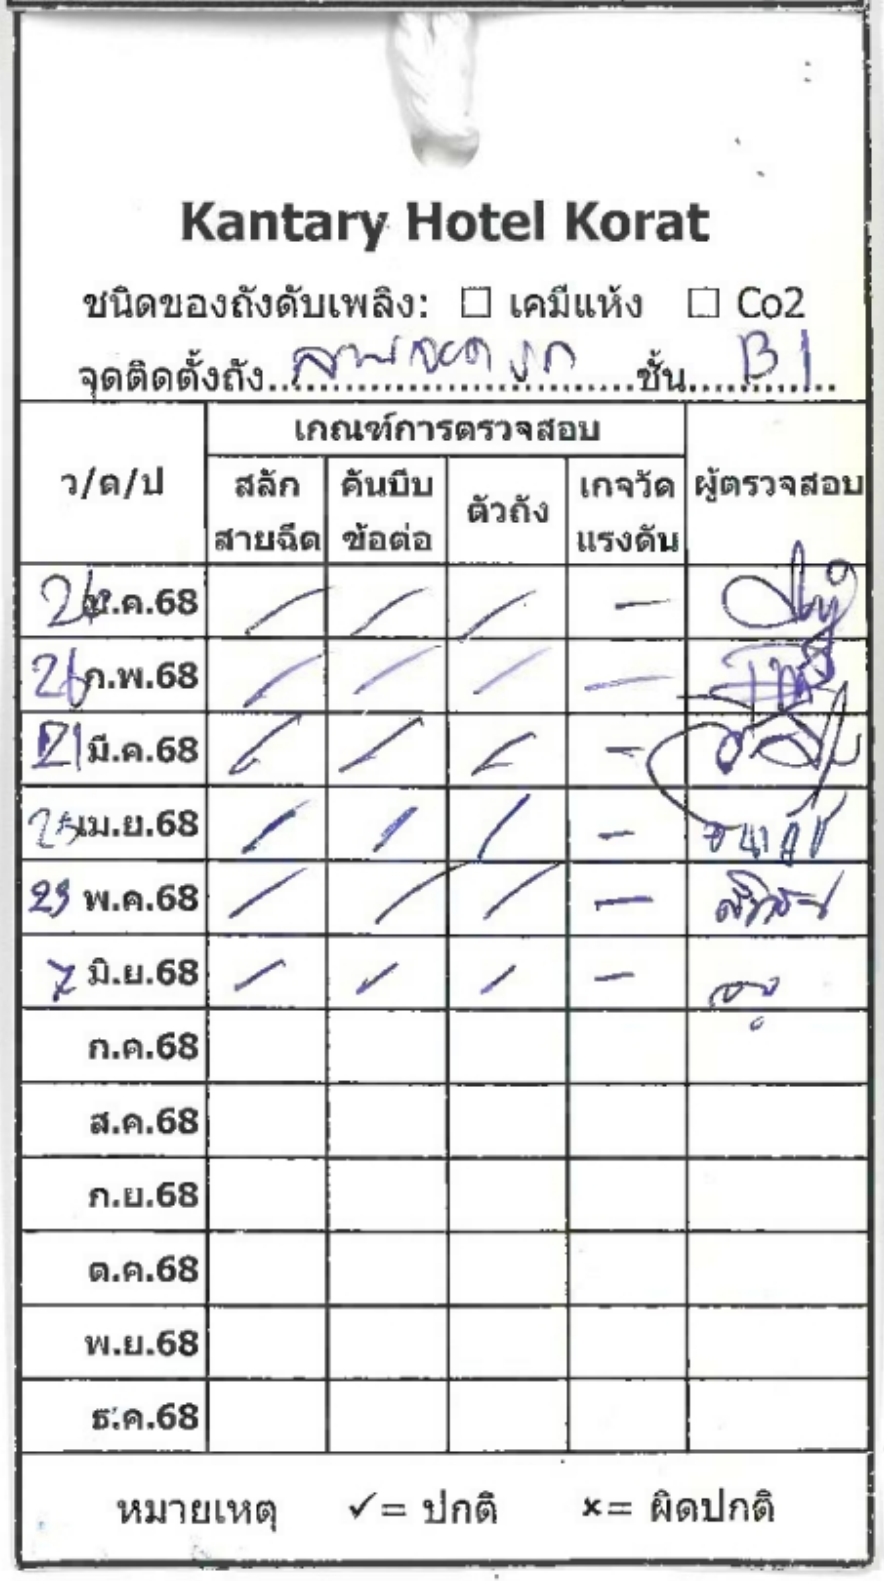

Kantary Hotel Korat

ชนิดของถังดับเพลิง: ☐ เคมีแห้ง ☐ Co2

จุดติดตั้งถัง ลานจอดรถ ชั้น B1

ว/ด/ป	เกณฑ์การตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	ตัวถัง	เกจวัด แรงดัน	
26 ม.ค.68	✓	✓	✓	–	
26 ก.พ.68	✓	✓	✓	–	
21 มี.ค.68	✓	✓	✓	–	
25 เม.ย.68	✓	✓	✓	–	
23 พ.ค.68	✓	✓	✓	–	
7 มิ.ย.68	✓	✓	✓	–	
ก.ค.68					
ส.ค.68					
ก.ย.68					
ต.ค.68					
พ.ย.68					
ธ.ค.68					

หมายเหตุ ✓= ปกติ ×= ผิดปกติ

เอกสาร Preventive Maintenance ปั๊มน้ำเสีย

[illegible]
ปั๊มเติมอากาศ/KOR1
No 1 KOR1

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☑KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

PM CODE NO. AP-KOR-1-AETR-G-O-1

No 15497702010

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☐ ปั๊มน้ำดี ☑ ปั๊มน้ำเสีย ☐ Jocky Pump
ยี่ห้อ : TSURUMI รุ่น : 37-BAK-E1 Capacity : 8.9A 380/415

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
เดือน 2568	ตรวจเช็คระบบไฟ สายไฟ และตู้ควบคุม	ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน	ตรวจเช็คมอเตอร์	ตรวจเช็คซีล	ตรวจเช็ค pressure tank	ตรวจเช็ควาล์วน้ำ	ตรวจเช็คข้อต่อต่างๆ	ตรวจเช็คท่อน้ำในช่องชาร์ป	ตรวจเช็คถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คลูกลอย	ตรวจเช็ค Pressure Guage น้ำเข้า - ออก	เช็คฟุตวาวล์	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16 มกราคม 68	/	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-			
14 กุมภาพันธ์ 68	/	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-			
15 มีนาคม 68	/	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-			
20 เมษายน 68	/	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-			
10 พฤษภาคม	/	-	/	-	-	/	/	-	-	-	-	-		พยุง	
16 มิถุนายน	/	-	/	-	-	/	/	-	-	-	-	-		พยุง	
กรกฎาคม															
สิงหาคม															
กันยายน															
ตุลาคม															
พฤศจิกายน															
ธันวาคม															

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

เติมตามฎีกา No2

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☑KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

PM CODE NO: AP-KOR-1-AETK-G-0-2

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☐ ปั๊มน้ำดี ☑ ปั๊มน้ำเสีย ☐ Jocky Pump
ยี่ห้อ : TSURUMI รุ่น : T-SURUMI 5HP 2P Capacity : 380V 3.7KW #15049702011

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
2568 เดือน	ตรวจเช็คระบบไฟ สายไฟ และตู้ควบคุม	ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน	ตรวจเช็คมอเตอร์	ตรวจเช็คซีล	ตรวจเช็ค pressure tank	ตรวจเช็ควาล์วน้ำ	ตรวจเช็คข้อต่อต่างๆ	ตรวจเช็คท่อน้ำในช่องชาร์ป	ตรวจเช็คถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คลูกลอย	ตรวจเช็ค Pressure Guage น้ำเข้า - ออก	เช็คฟุตวาวล์	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16 มกราคม 68	/	—	/	—	—	—	/	—	—	—	—	—			
14 กุมภาพันธ์ 68	/	—	/	—	—	—	/	—	—	—	—	—			
16 มีนาคม 68	/	—	/	—	—	—	/	—	—	—	—	—			
20 เมษายน 68	/	—	/	—	—	—	/	—	—	—	—	—			
20 พฤษภาคม	/	—	/	—	—	—	/	—	—	—	—	—		[illegible]	
16 มิถุนายน	/	—	/	—	—	—	/	—	—	—	—	—		[illegible]	
กรกฎาคม															
สิงหาคม															
กันยายน															
ตุลาคม															
พฤศจิกายน															
ธันวาคม															

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

เอกสาร Preventive Maintenance ปั๊มน้ำประปา

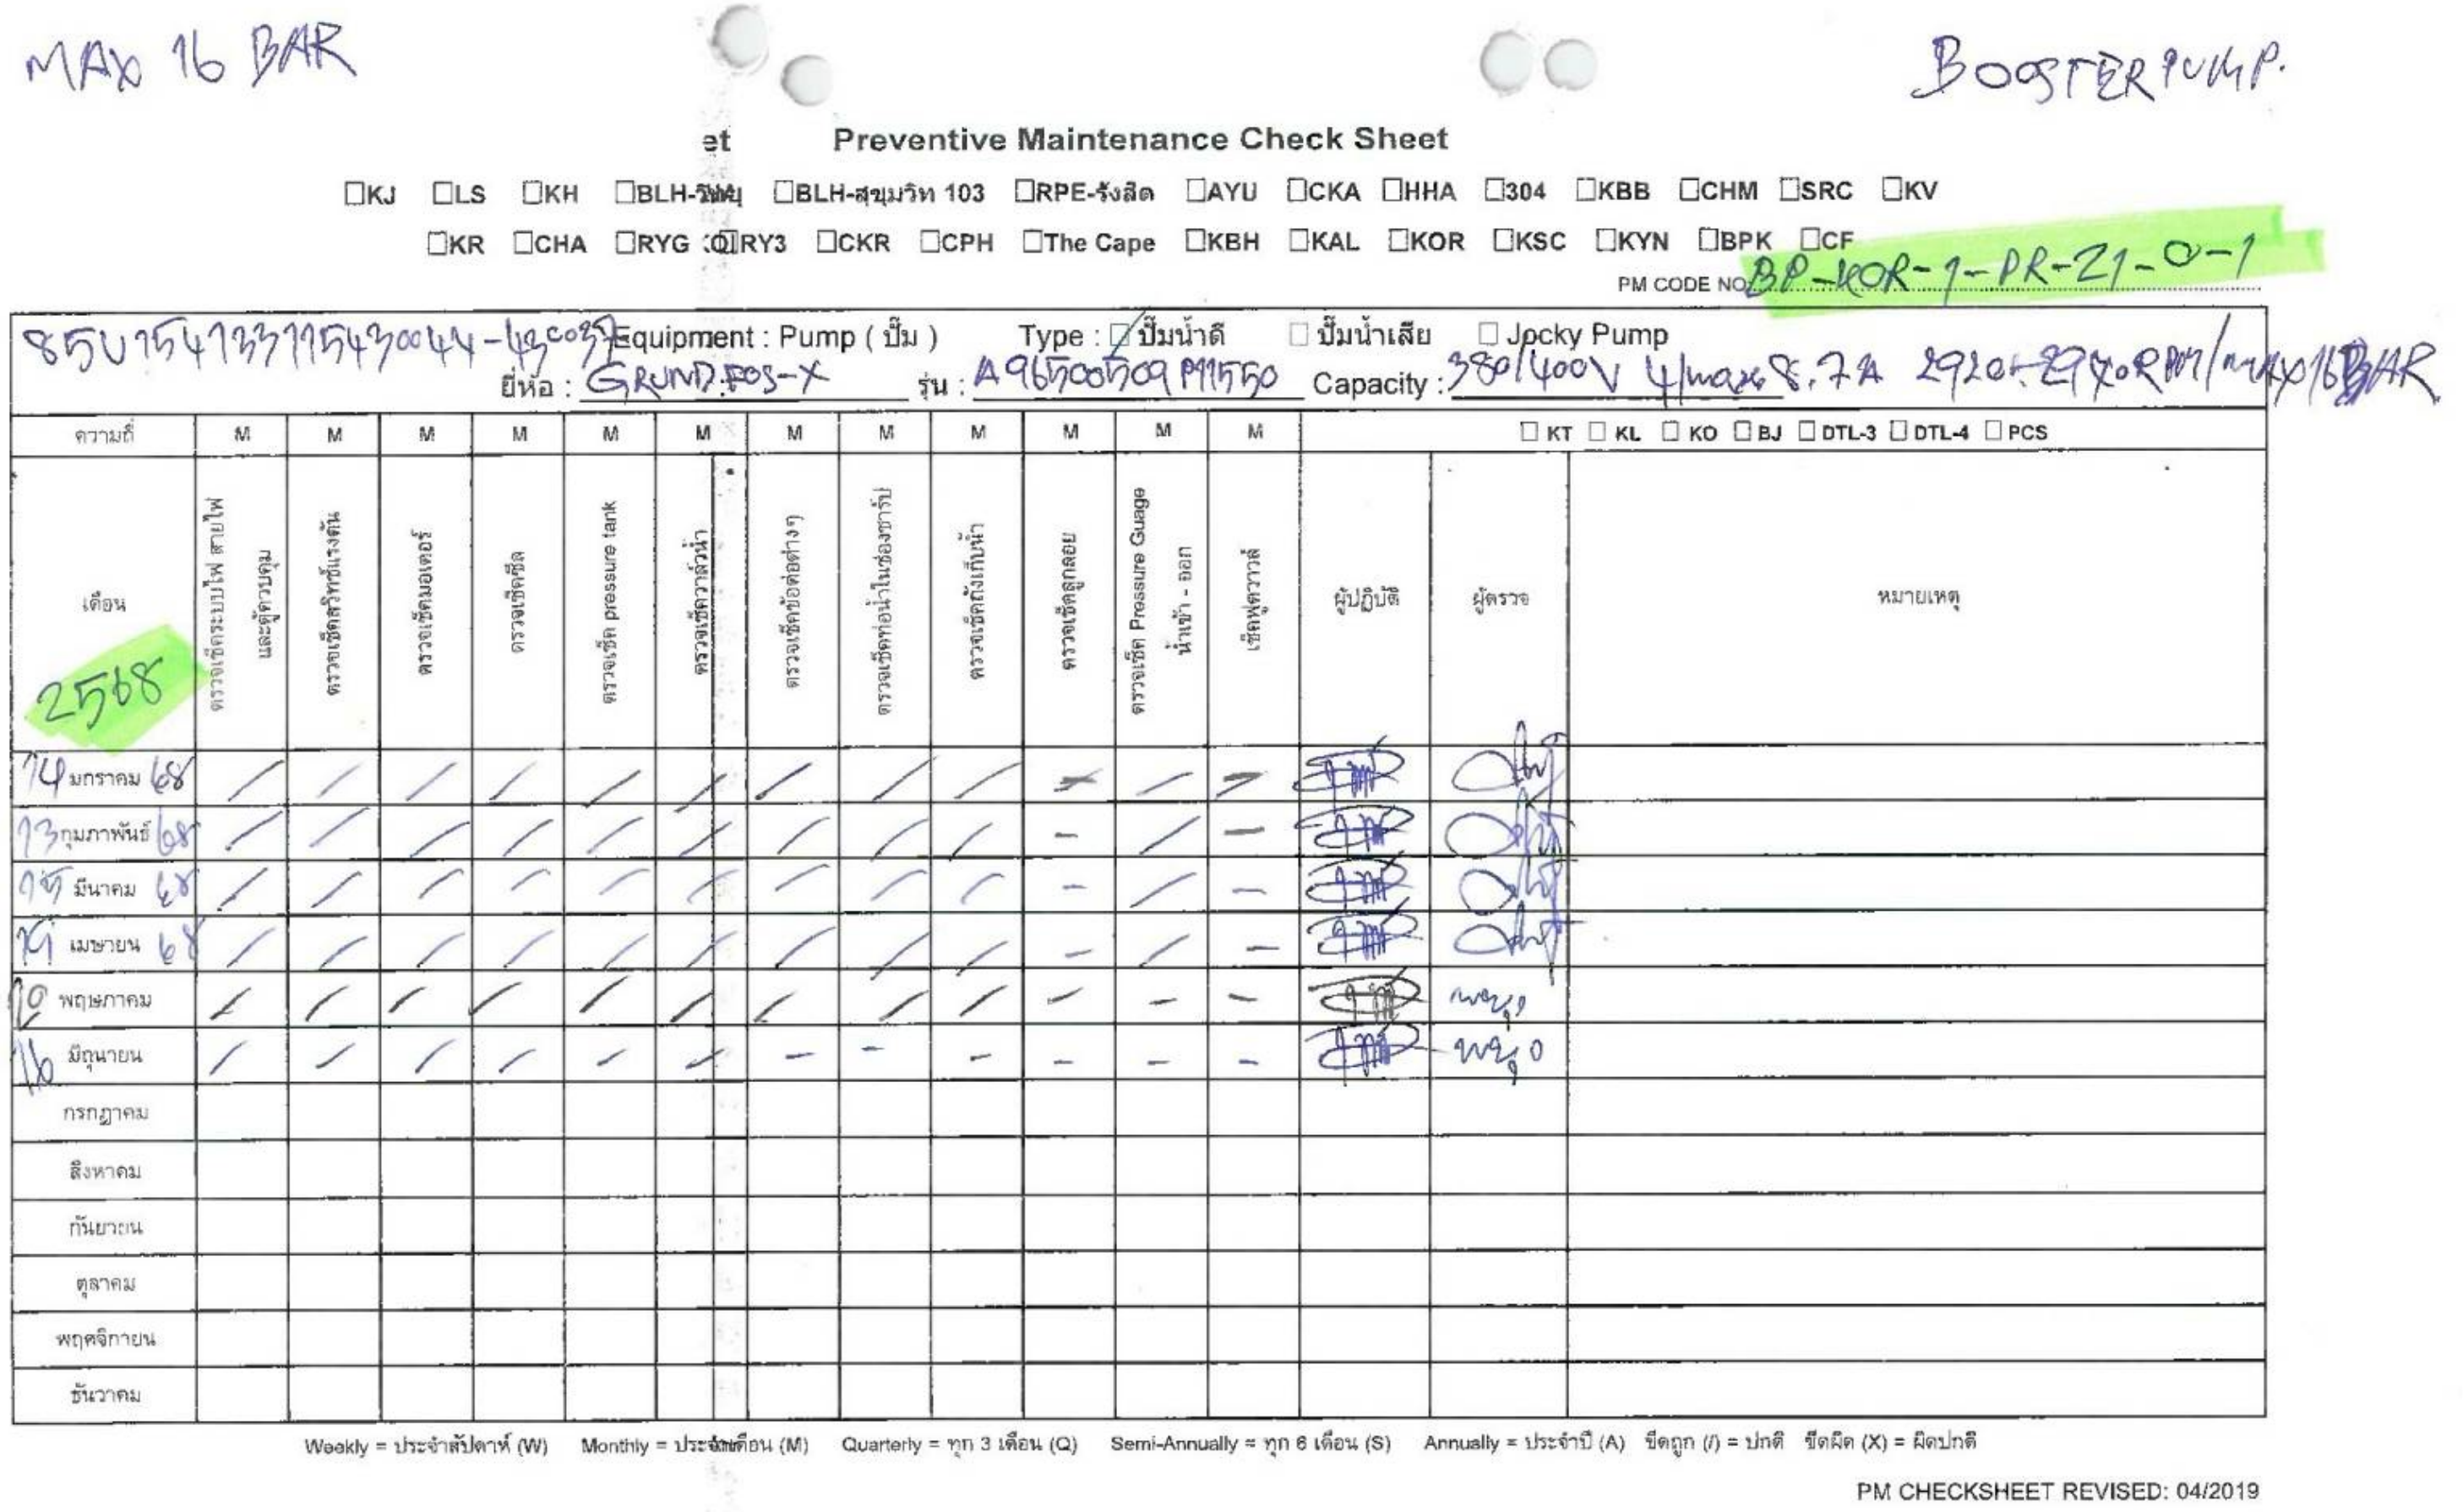

MAX 16 BAR

BOOSTERPUMP.

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิภาฯ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV

☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

PM CODE NO. BP-KOR-1-PR-21-0-1

85U1541331154300044-43co39

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☑ ปั๊มน้ำดี ☐ ปั๊มน้ำเสีย ☐ Jocky Pump

ยี่ห้อ : GRUNDFOS-X รุ่น : A96500509 P11550 Capacity : 380/400V 4/max 8.7A 2920-2970RPM/max16BAR

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
เดือน 2568	ตรวจเช็คระบบไฟ สายไฟ และตู้ควบคุม	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	ตรวจเช็คมอเตอร์	ตรวจเช็คซีล	ตรวจเช็ค pressure tank	ตรวจเช็ควาล์วน้ำ	ตรวจเช็คข้อต่อต่างๆ	ตรวจเช็คท่อน้ำในช่องชาร์ป	ตรวจเช็คถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คลูกลอย	ตรวจเช็ค Pressure Guage น้ำเข้า - ออก	เช็คฟุตวาวล์	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
14 มกราคม 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-			
13 กุมภาพันธ์ 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-			
15 มีนาคม 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-			
14 เมษายน 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-			
10 พฤษภาคม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-		พงุ0	
16 มิถุนายน	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-		พงุ0	
กรกฎาคม															
สิงหาคม															
กันยายน															
ตุลาคม															
พฤศจิกายน															
ธันวาคม															

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

R21

Booster Pump KOR 7.
NO. 2.

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☒KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

PM CODE NO: BP-KOR-7-PR-21-O-2

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☒ ปั๊มน้ำดี ☐ ปั๊มน้ำเสีย ☐ Jocky Pump
ยี่ห้อ GRUNDFOS-X รุ่น : A-96500709 P11950 Capacity : 380/400V

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
เดือน 2568.	ตรวจเช็คระบบไฟ สายไฟ และตู้ควบคุม	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	ตรวจเช็คมอเตอร์	ตรวจเช็คซีล	ตรวจเช็ค pressure tank	ตรวจเช็ควาล์วน้ำ	ตรวจเช็คข้อต่อต่างๆ	ตรวจเช็คท่อน้ำในช่องชาร์ป	ตรวจเช็คถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คลูกลอย	ตรวจเช็ค Pressure Guage น้ำเข้า - ออก	เช็คฟุตวาล์ว	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
14 มกราคม 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
9 กุมภาพันธ์ 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	–	/	–			
15 มีนาคม 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	–	/	–			
19 เมษายน 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	–	/	–			
20 พฤษภาคม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	–			
16 มิถุนายน		–	/	–	/	/	/	/	/	/	/	–			
กรกฎาคม															
สิงหาคม															
กันยายน															
ตุลาคม															
พฤศจิกายน															
ธันวาคม															

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

#7816002
× 1577064422
UCI274#
bcTAA 8.7 G2

ประจำปี
2568

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☑KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

PM CODE NO: GN-KOR-1-GR-2-0-1

DISEL 800 ลิตร.

Equipment : Generator (เจนเนอเรอเตอร์)

ยี่ห้อ : Cummis/DURAGEN Capacity : 400/230V 1500 RPM. 200/160 KVA/kW 50Hz

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
วันที่	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตรวจเช็คน้ำกลั่น / ขั้วแบตเตอรี่	ทดลองเดินเครื่องยนต์ 10-15 นาที และปล่อยไฟไป Load	ตรวจเช็คระบบชาร์จแบตเตอรี่	ตรวจบันทึกอุณหภูมิน้ำ (°C)	ตรวจบันทึกความดันน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คแรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลท์)	ตรวจเช็คความถี่ (Hz)	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ	ตรวจเช็คสายพาน	ตรวจเช็ค Transfer Switch	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
04/01/2568	✓	✓	✓	✓	✓	80	85	380/230	50	✓	405	–	–	–			
11/01/2568	✓	✓	✓	✓	✓	70	70	380/230	50	✓	405	–	–	–			
18/01/2568	✓	✓	✓	✓	✓	85	90	380/230	50	✓	405	✓	–	–			HOUR METER 47.01
24/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	90	380/230	50	✓	405	–	–	–			
31/1/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	90	380/230	50	✓	405	–	–	–			
7/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	90	380/230	50	✓	405	✓	✓	–			
14/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	80	85	380/230	50	✓	405	–	–	–			
21/2/68	✓	✓	✓	✓	✓	83	90	380/230	50	✓	405	–	–	–			
3/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	90	380/230	50	✓	405	✓	✓	✓			
11/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	90	380/230	50	✓	405	–	–	✓			
19/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	90	380/230	50	✓	400	–	–	✓			
29/3/68	✓	✓	✓	✓	✓	83	85	380/230	50	✓	380	✓	✓	✓			
3/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	90	380/230	50	✓	380	–	✓	✓			
10/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	84	90	380/230	50	✓	380	–	✓	–			
17/4/68	✓	✓	✓	✓	✓	85	85	380/230	50	✓	380	✓	✓	–			
18/4/68		เติมน้ำมันเชื้อเพลิง				50	ลิตร			จาก	380 L	เป็น			430 L		[illegible]

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

#7166002
X 1533064422

GEN ตัว1
2568

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐AY3 ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐CKR ☐CKA ☐SRC ☐KV

☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐RY-OR ☐CPH ☐The Cape ☐BAY ☐KAL ☑KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

UCI 274# 6CTAA 8.3 G2

PM CODE NO: GN-KOR-1-GR-2-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรอเตอร์)

DISEL 800 ลิตร

ยี่ห้อ : COMMINS / DURAGEN Capacity : 400/230V 1500 RPM 200/160 KVA/KW 50Hz

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
วันที่	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตรวจเช็คน้ำกลั่น / ขั้วแบตเตอรี่	ทดลองเดินเครื่องยนต์ 10-15 นาที และปล่อยไฟไป Load	ตรวจเช็คระบบชาร์จแบตเตอรี่	ตรวจบันทึกอุณหภูมิน้ำ (°C)	ตรวจบันทึกความดันน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คแรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลท์)	ตรวจเช็คความถี่ (Hz)	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ	ตรวจเช็คสายพาน	ตรวจเช็ค Transfer Switch	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
26/4/68	/	/	/	/	/	51	5.0	401	51.17	/	430	-	-	-		พยุง	
1/5/68	/	/	/	/	/	51	5.0	401	51.17	/	430	/	/	-		พยุง	
7/5/68	/	/	/	/	/	51	5.0	401	51.17	/	425	-	-	-		พยุง	
13/5/68	/	/	/	/	/	51	5.0	401	51.17	/	425	-	-	-		พยุง	
22/5/68	/	/	/	/	/	51	5.0	401	51.17	/	420	-	-	-		พยุง	
26/5/68	/	/	/	/	/	51	5.0	401	51.17	/	420	-	-	-		พยุง	เติมน้ำกลั่น 2 ขวด
31/5/68	✓	✓	✓	/	/	37	5.0	401	51.12	✓	415	-	-	-		พยุง	
7/06/68	/	/	/	/	/	70	5.	380/25	50	/	415	-	-	-		พยุง	
14/06/68	/	/	/	/	/	70	5.	380/220	50	/	415	-	-	-		พยุง	
22/06/68	/	/	/	/	/	80	5.7	380/220	50	/	415	-	-	-		พยุง	
30/06/68	/	/	/	/	/	75	5.	380/220	50	/	415	-	-	-		พยุง	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2016

เอกสาร Preventive Maintenance ระบบปรับอากาศ ชนิด AHU ของโครงการฯ

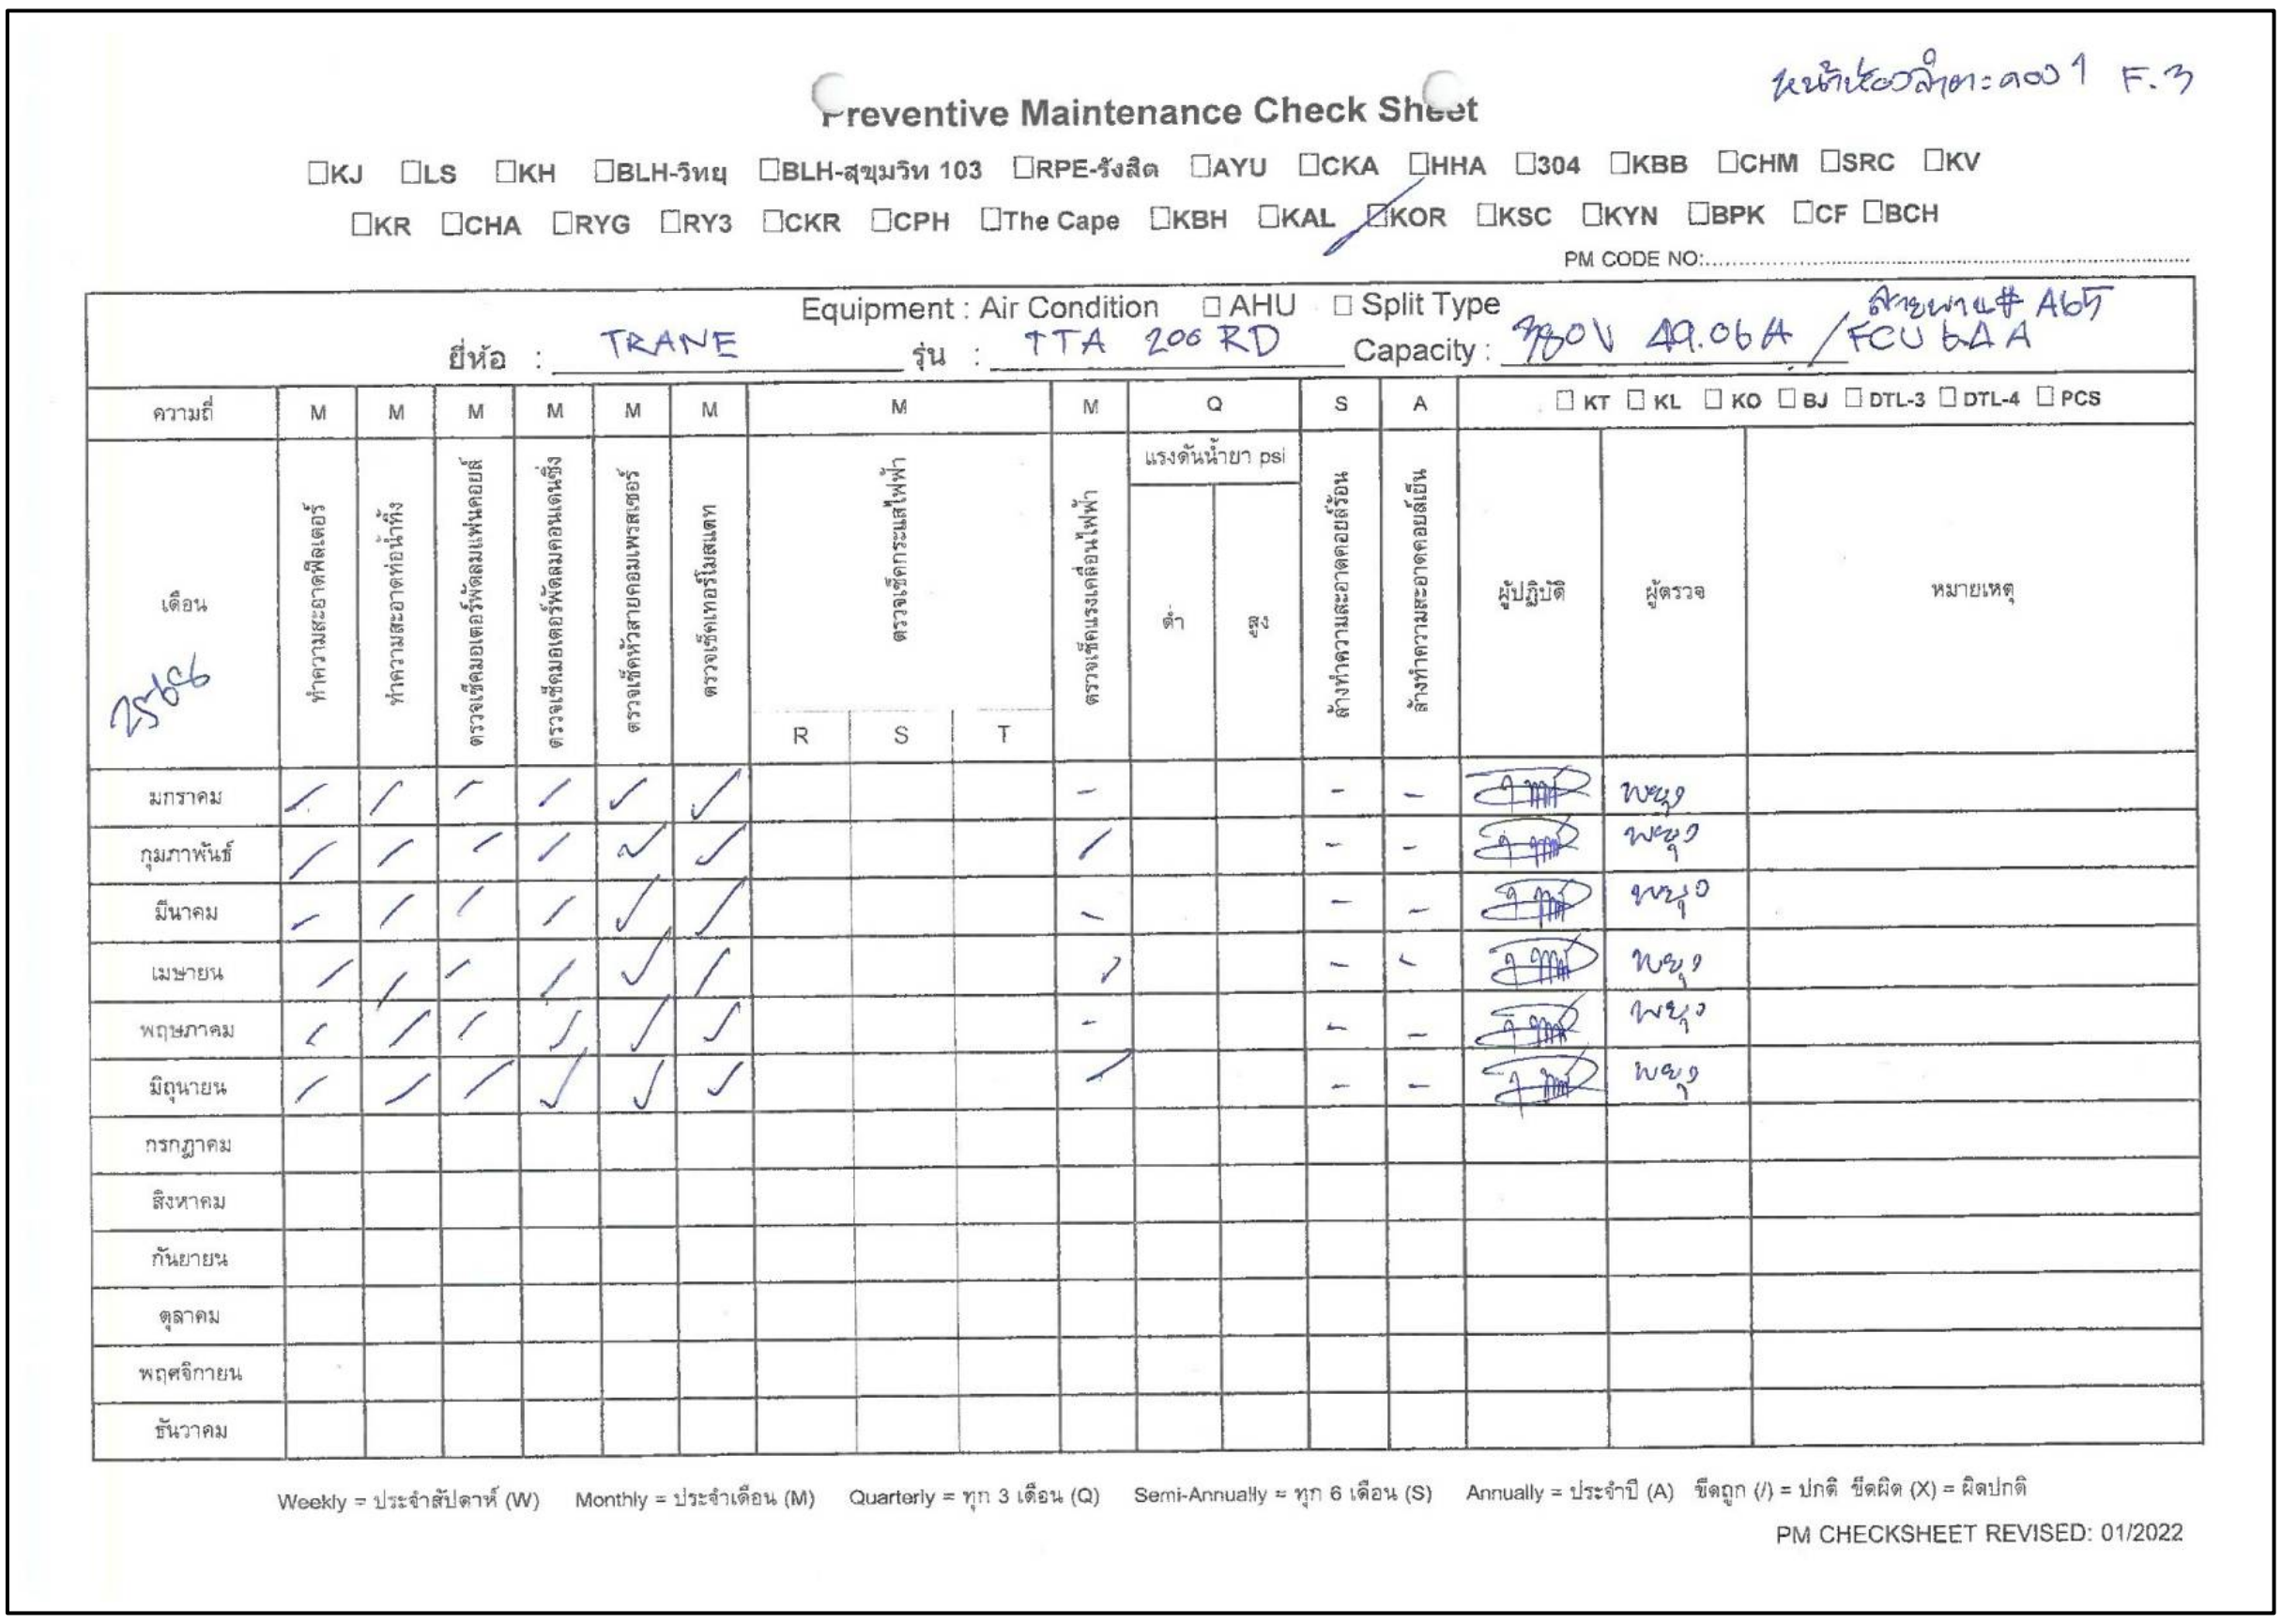

หน้าห้องล้างตะกอน 1 F.3

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☑KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO:……

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☐ Split Type
ยี่ห้อ : TRANE รุ่น : TTA 206 RD Capacity : 380V 49.06A / FCU 6AA สายพาน# A65

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M			M	Q		S	A	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
เดือน 2566	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมแฟนคอยล์	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมคอนเดนซิ่ง	ตรวจเช็คหัวสายคอมเพรสเซอร์	ตรวจเช็คเทอร์โมสแตท	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			ตรวจเช็คแรงเคลื่อนไฟฟ้า	แรงดันน้ำยา psi		ล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อน	ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
							R	S	T		ต่ำ	สูง					
มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓				-			-	-		พยุง	
กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			-	-		พยุง	
มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓				-			-	-		พยุง	
เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			-	-		พยุง	
พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓				-			-	-		พยุง	
มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			-	-		พยุง	
กรกฎาคม																	
สิงหาคม																	
กันยายน																	
ตุลาคม																	
พฤศจิกายน																	
ธันวาคม																	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 01/2022

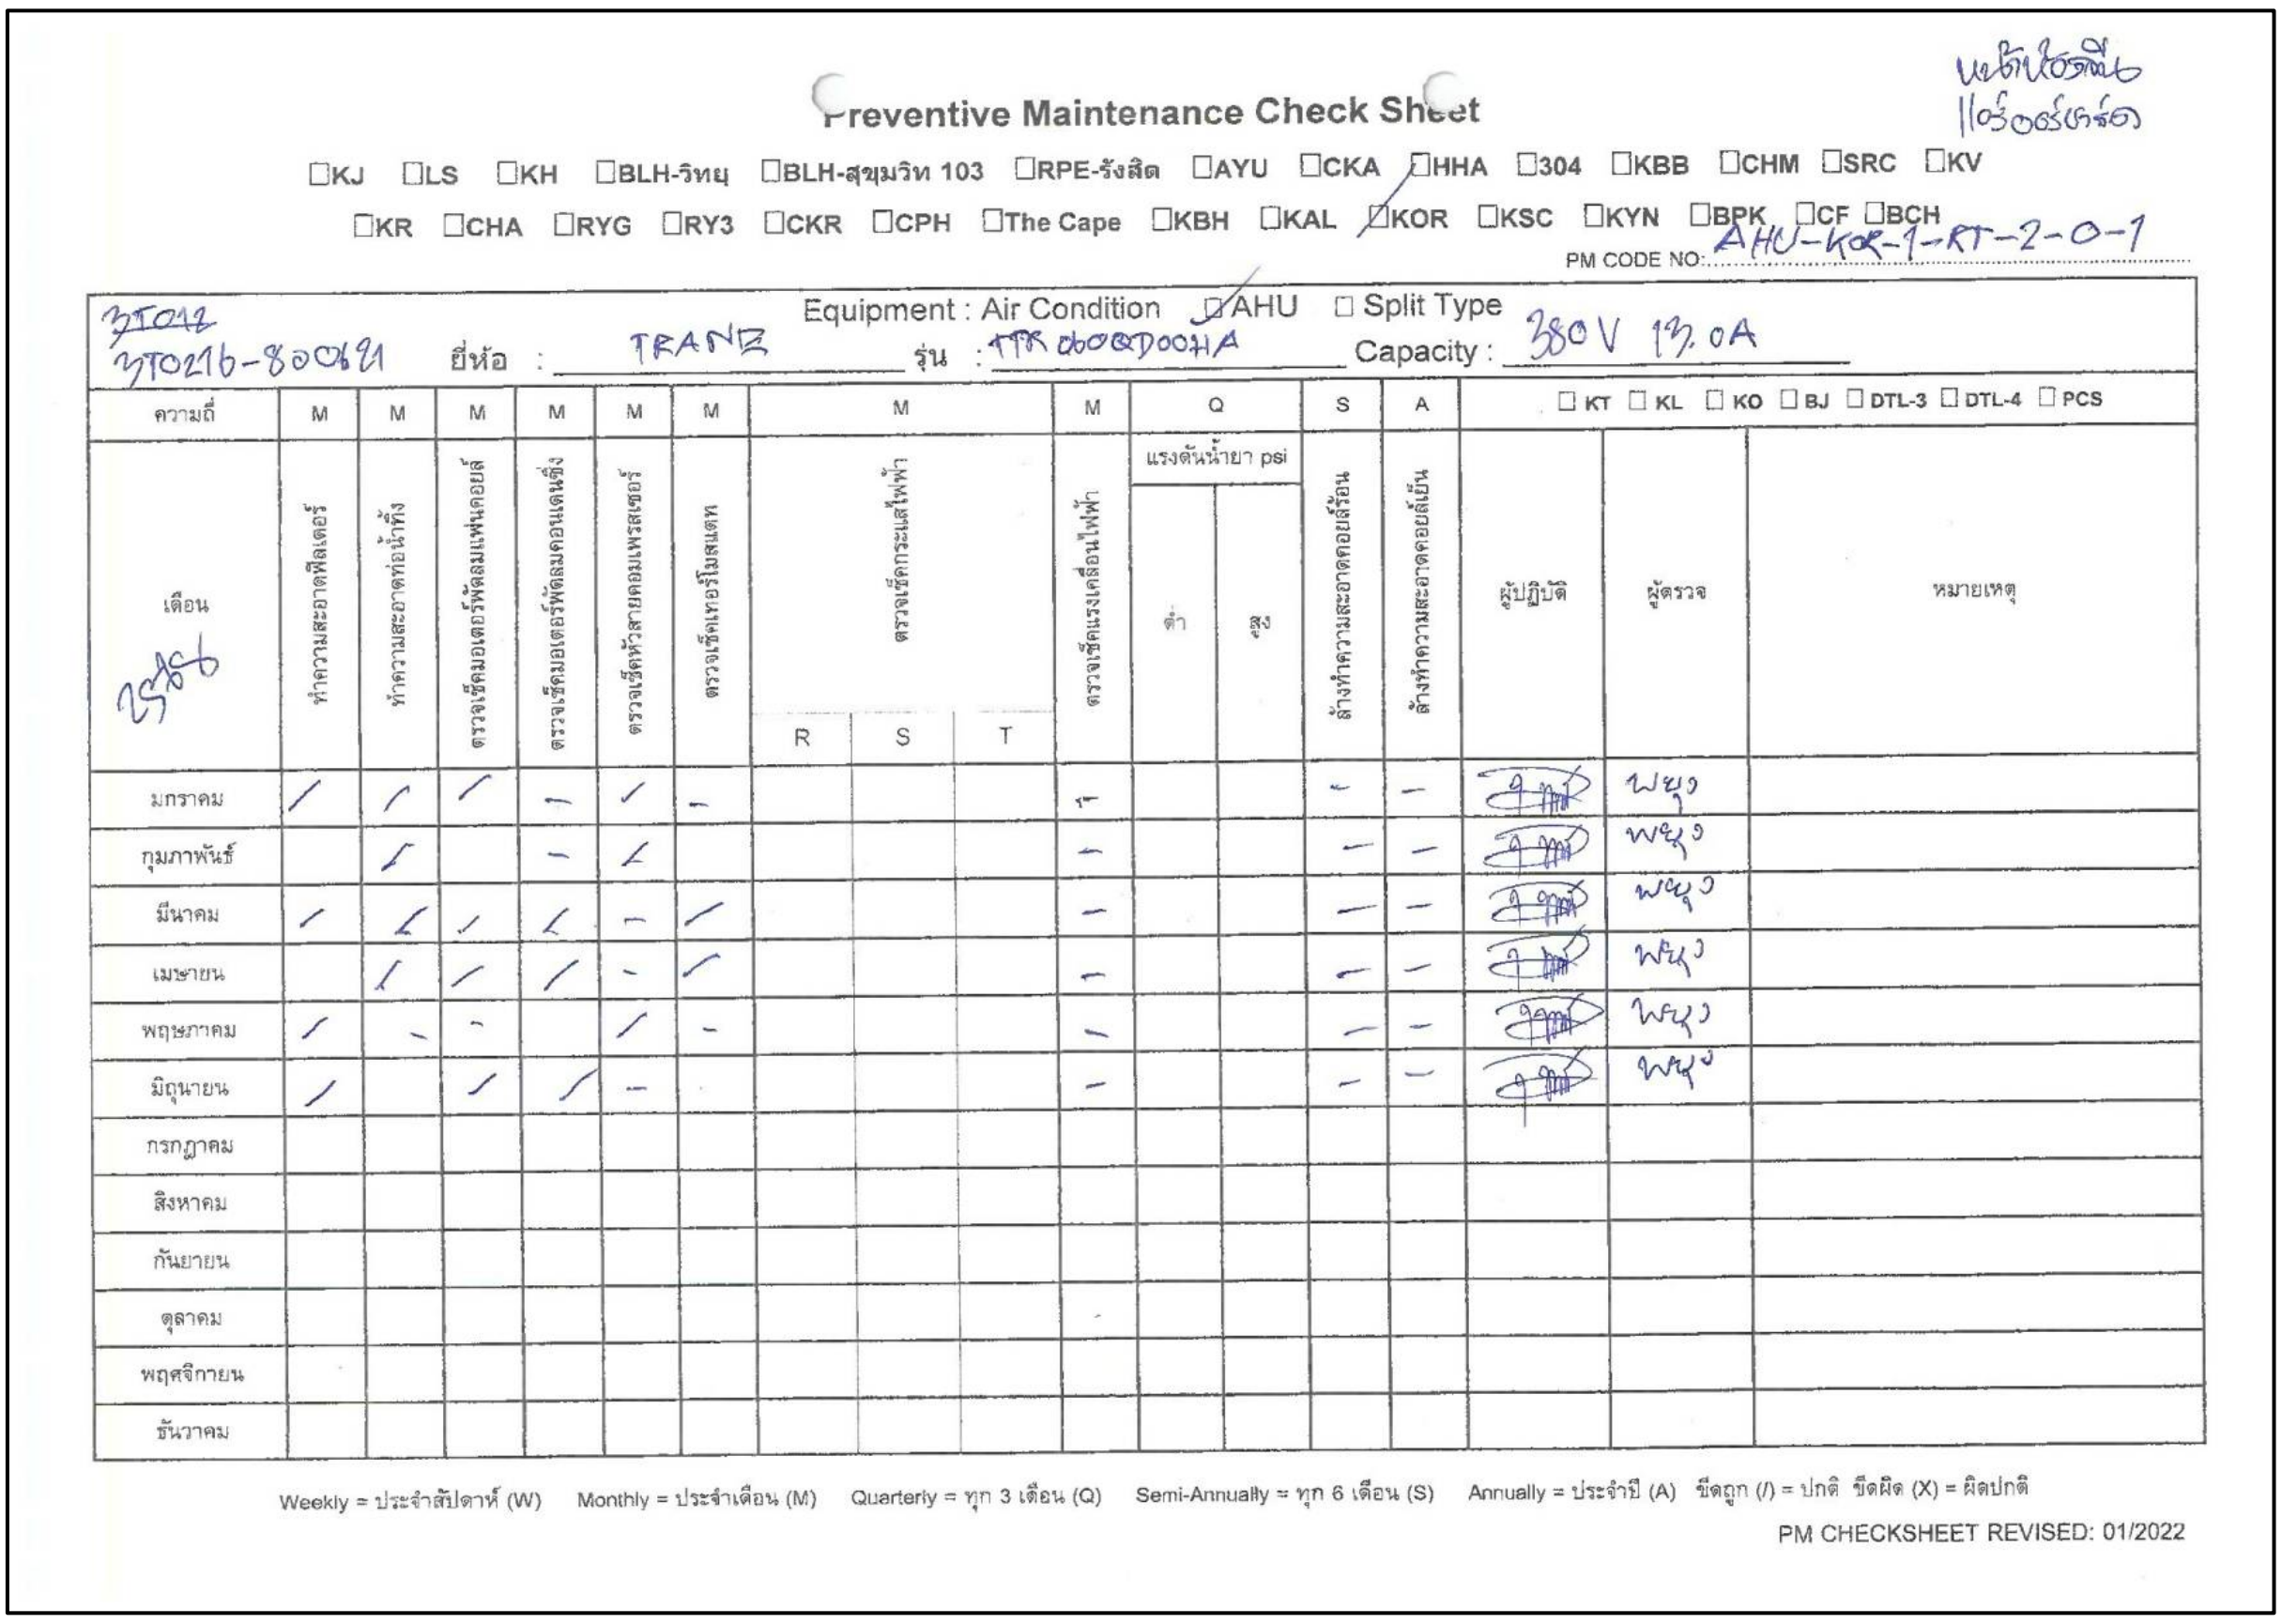

[illegible]

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☑KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO: AHU-KOR-1-RT-2-0-1

3TO12
3TO216-800621

Equipment : Air Condition ☑ AHU ☐ Split Type
ยี่ห้อ : TRANE รุ่น : TTK 060QD00HA Capacity : 380V 13.0A

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M			M	Q		S	A	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
เดือน 2566	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมแฟนคอยล์	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมคอนเดนซิ่ง	ตรวจเช็คหัวสายคอมเพรสเซอร์	ตรวจเช็คเทอร์โมสแตท	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			ตรวจเช็คแรงเคลื่อนไฟฟ้า	แรงดันน้ำยา psi		ล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อน	ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
							R	S	T		ต่ำ	สูง					
มกราคม	✓	✓	✓	-	✓	-				-			-	-		พยุง	
กุมภาพันธ์		✓		-	✓					-			-	-		พยุง	
มีนาคม	✓	✓	✓	✓	-	✓				-			-	-		พยุง	
เมษายน		✓	✓	✓	-	✓				-			-	-		พยุง	
พฤษภาคม	✓	-	-		✓	-				-			-	-		พยุง	
มิถุนายน	✓		✓	✓	-					-			-	-		พยุง	
กรกฎาคม																	
สิงหาคม																	
กันยายน																	
ตุลาคม																	
พฤศจิกายน																	
ธันวาคม																	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 01/2022

เอกสาร Preventive Maintenance เครื่องปรับอากาศ ห้องขยะของโครงการฯ

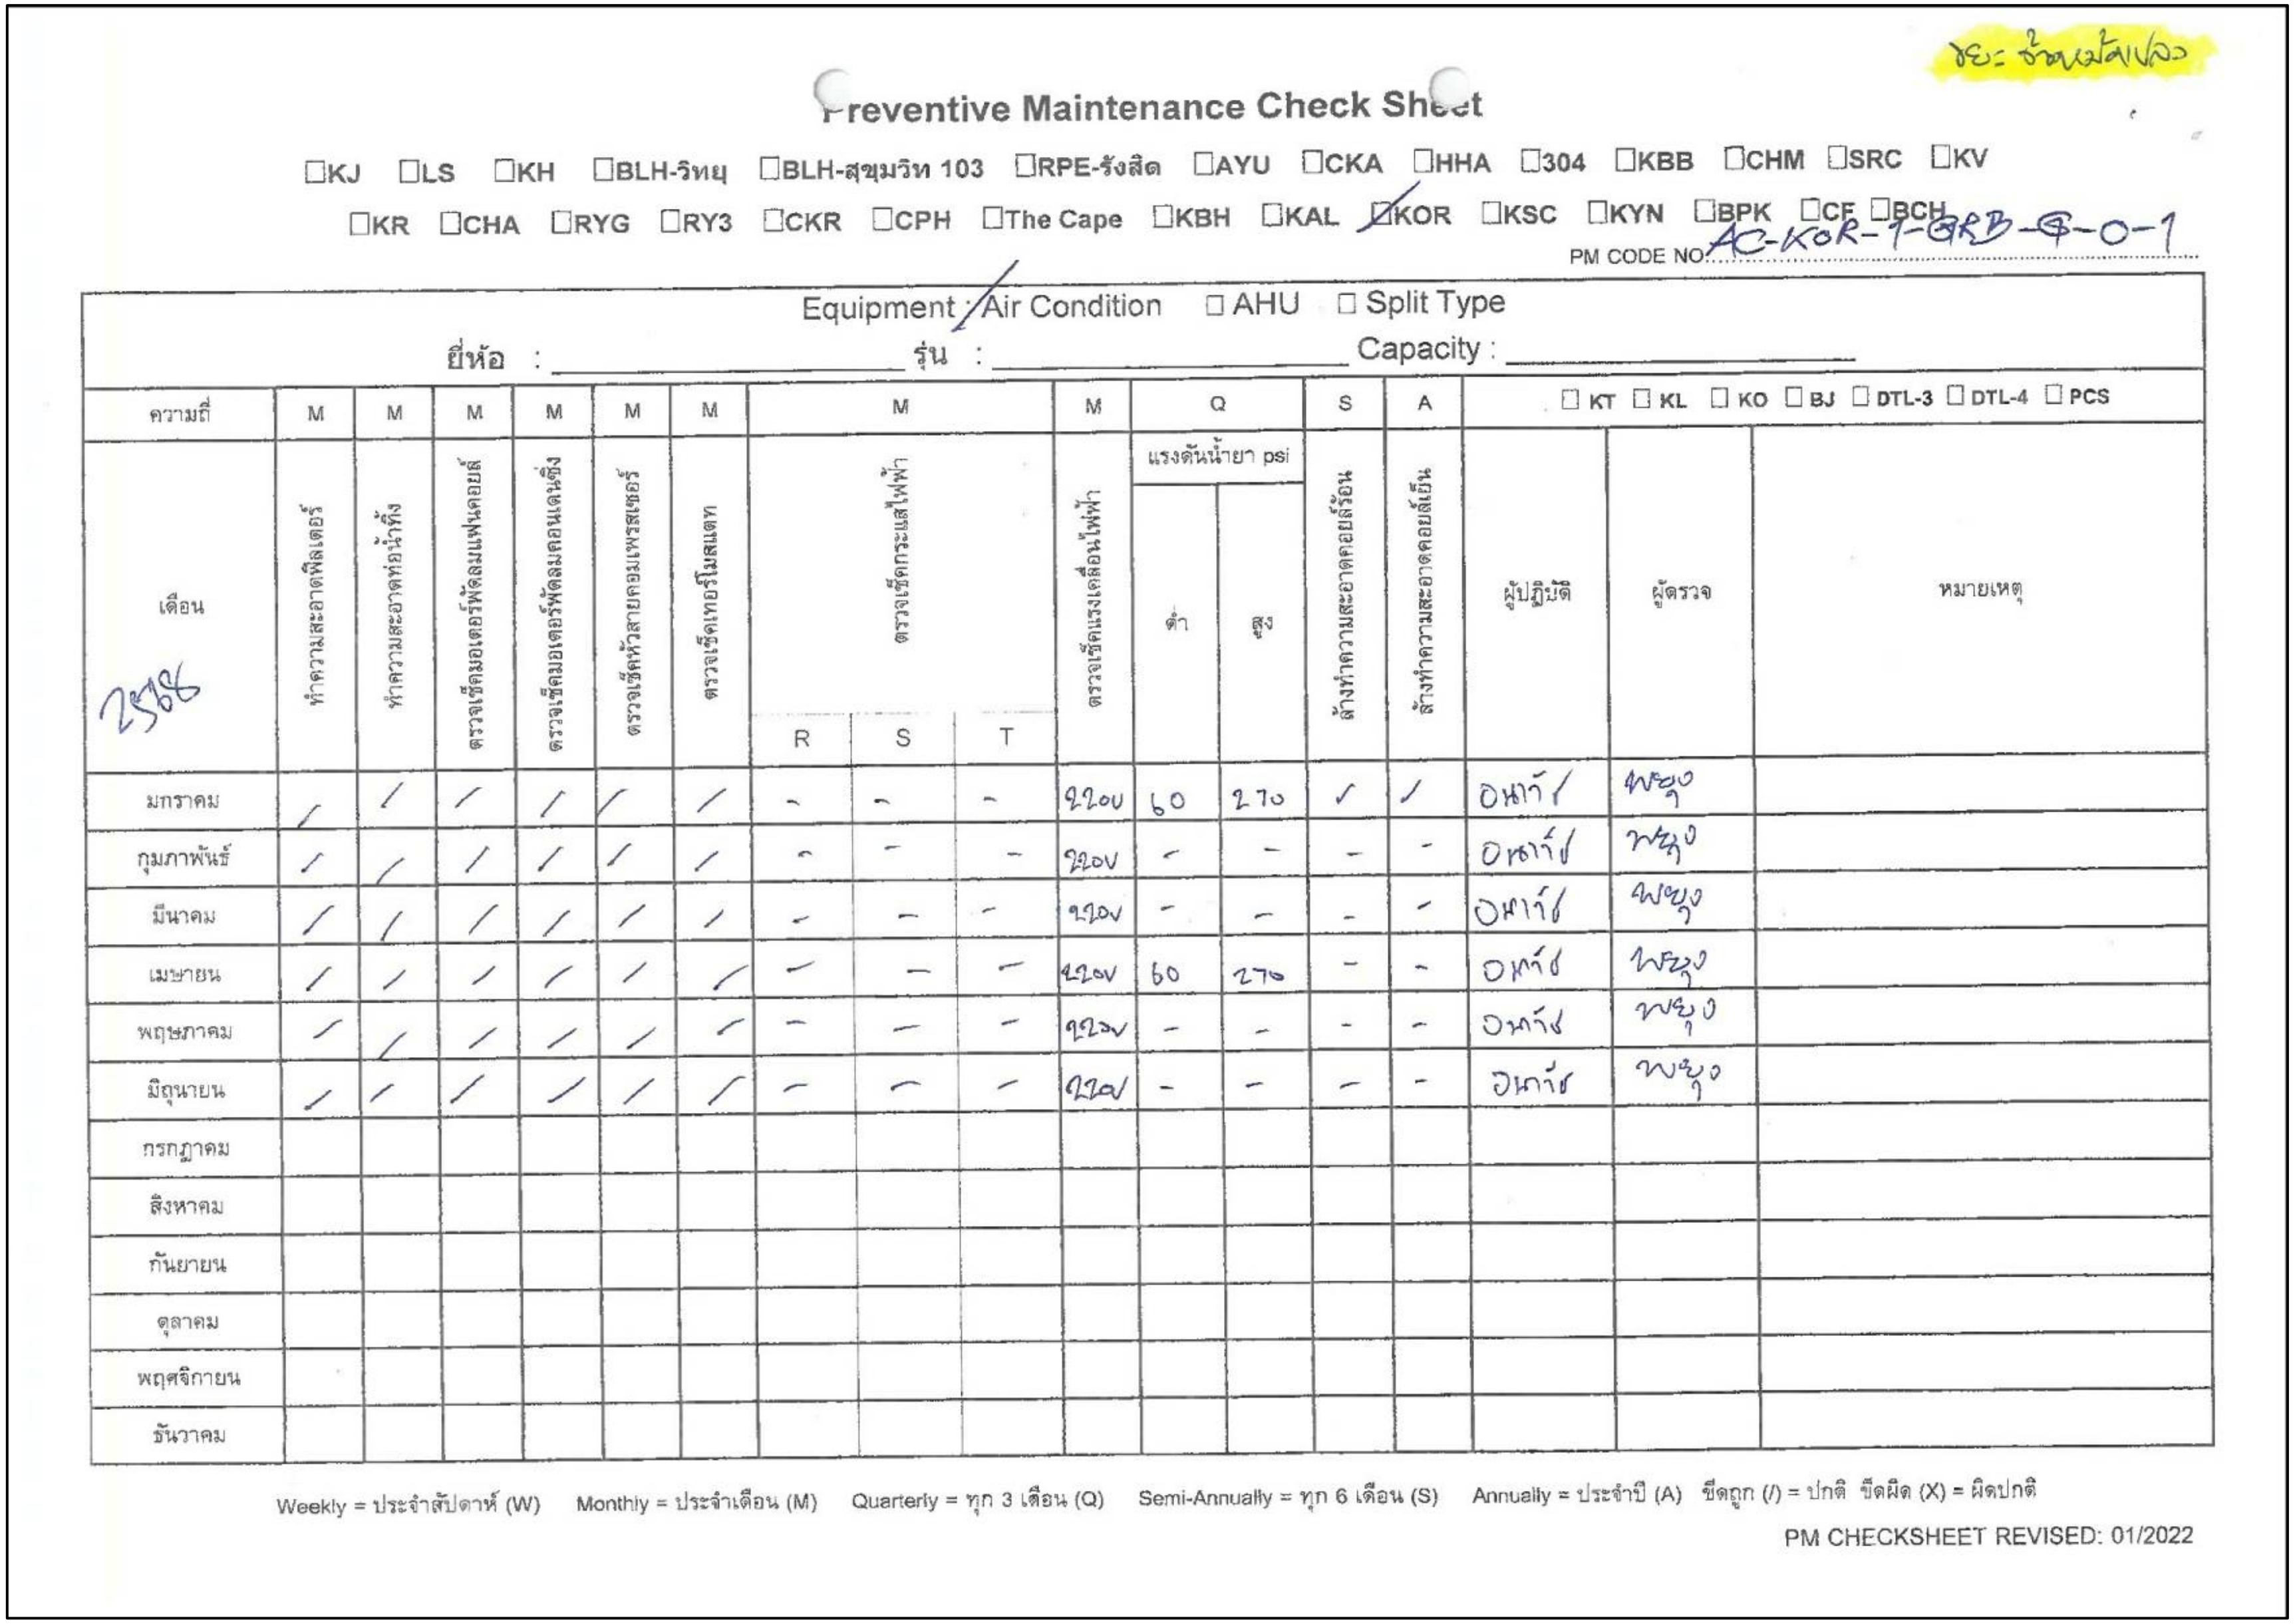

ขยะ: [illegible]

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิทยุ ☐BLH-สุขุมวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☑KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO: AC-KOR-1-GRB-G-0-1

Equipment : [✓ Air Condition] ☐ AHU ☐ Split Type
ยี่ห้อ : ______ รุ่น : ______ Capacity : ______

☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M			M	Q		S	A			
เดือน 2568	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมแฟนคอยล์	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมคอนเดนซิ่ง	ตรวจเช็คหัวสายคอมเพรสเซอร์	ตรวจเช็คเทอร์โมสตาท	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า			ตรวจเช็คแรงเคลื่อนไฟฟ้า	แรงดันน้ำยา psi		ล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อน	ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
							R	S	T		ต่ำ	สูง					
มกราคม	/	/	/	/	/	/	-	-	-	220V	60	270	✓	/	อนาวัช	พยุง	
กุมภาพันธ์	/	/	/	/	/	/	-	-	-	220V	-	-	-	-	อนาวัช	พยุง	
มีนาคม	/	/	/	/	/	/	-	-	-	220V	-	-	-	-	อนาวัช	พยุง	
เมษายน	/	/	/	/	/	/	-	-	-	220V	60	270	-	-	อนาวัช	พยุง	
พฤษภาคม	/	/	/	/	/	/	-	-	-	220V	-	-	-	-	อนาวัช	พยุง	
มิถุนายน	/	/	/	/	/	/	-	-	-	220V	-	-	-	-	อนาวัช	พยุง	
กรกฎาคม																	
สิงหาคม																	
กันยายน																	
ตุลาคม																	
พฤศจิกายน																	
ธันวาคม																	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ขีดถูก (/) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 01/2022

ใบเสร็จค่าเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการฯ

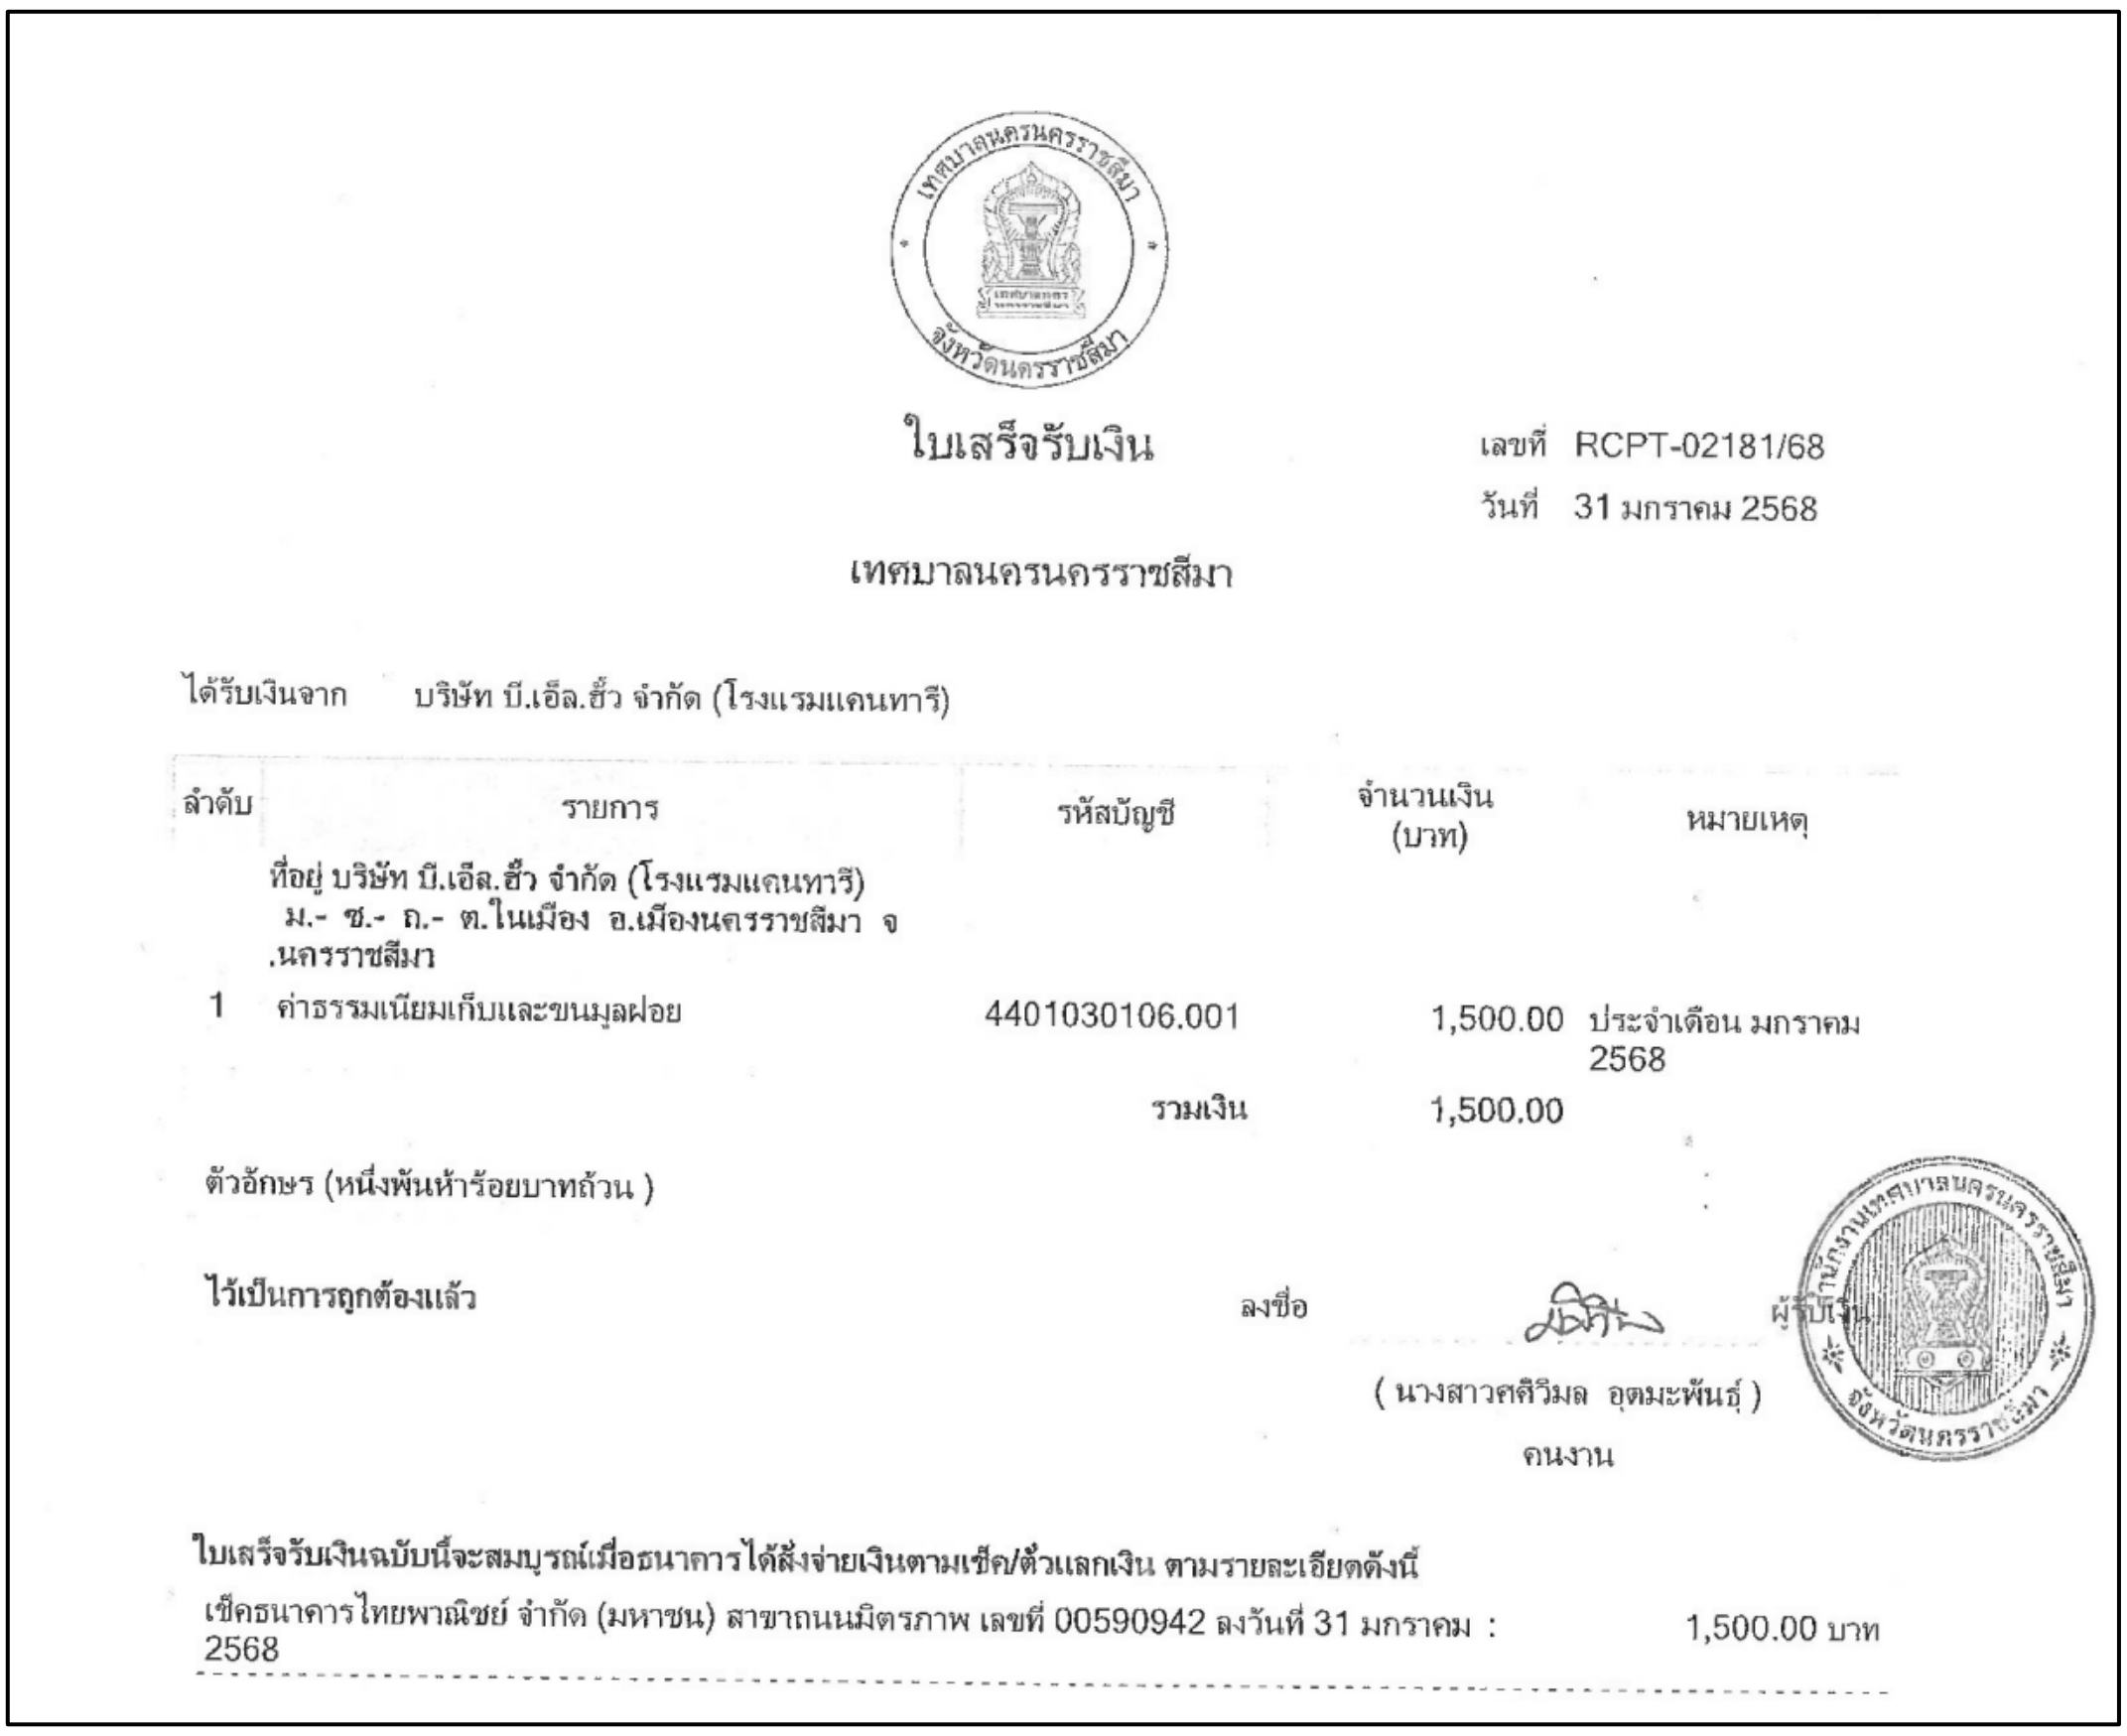

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02181/68
วันที่ 31 มกราคม 2568

เทศบาลนครนครราชสีมา

ได้รับเงินจาก บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (โรงแรมแคนทารี)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (โรงแรมแคนทารี) ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,500.00	ประจำเดือน มกราคม 2568
		รวมเงิน	1,500.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวศศิวิมล อุตมะพันธุ์)

คนงาน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ เลขที่ 00590942 ลงวันที่ 31 มกราคม : 2568 — 1,500.00 บาท

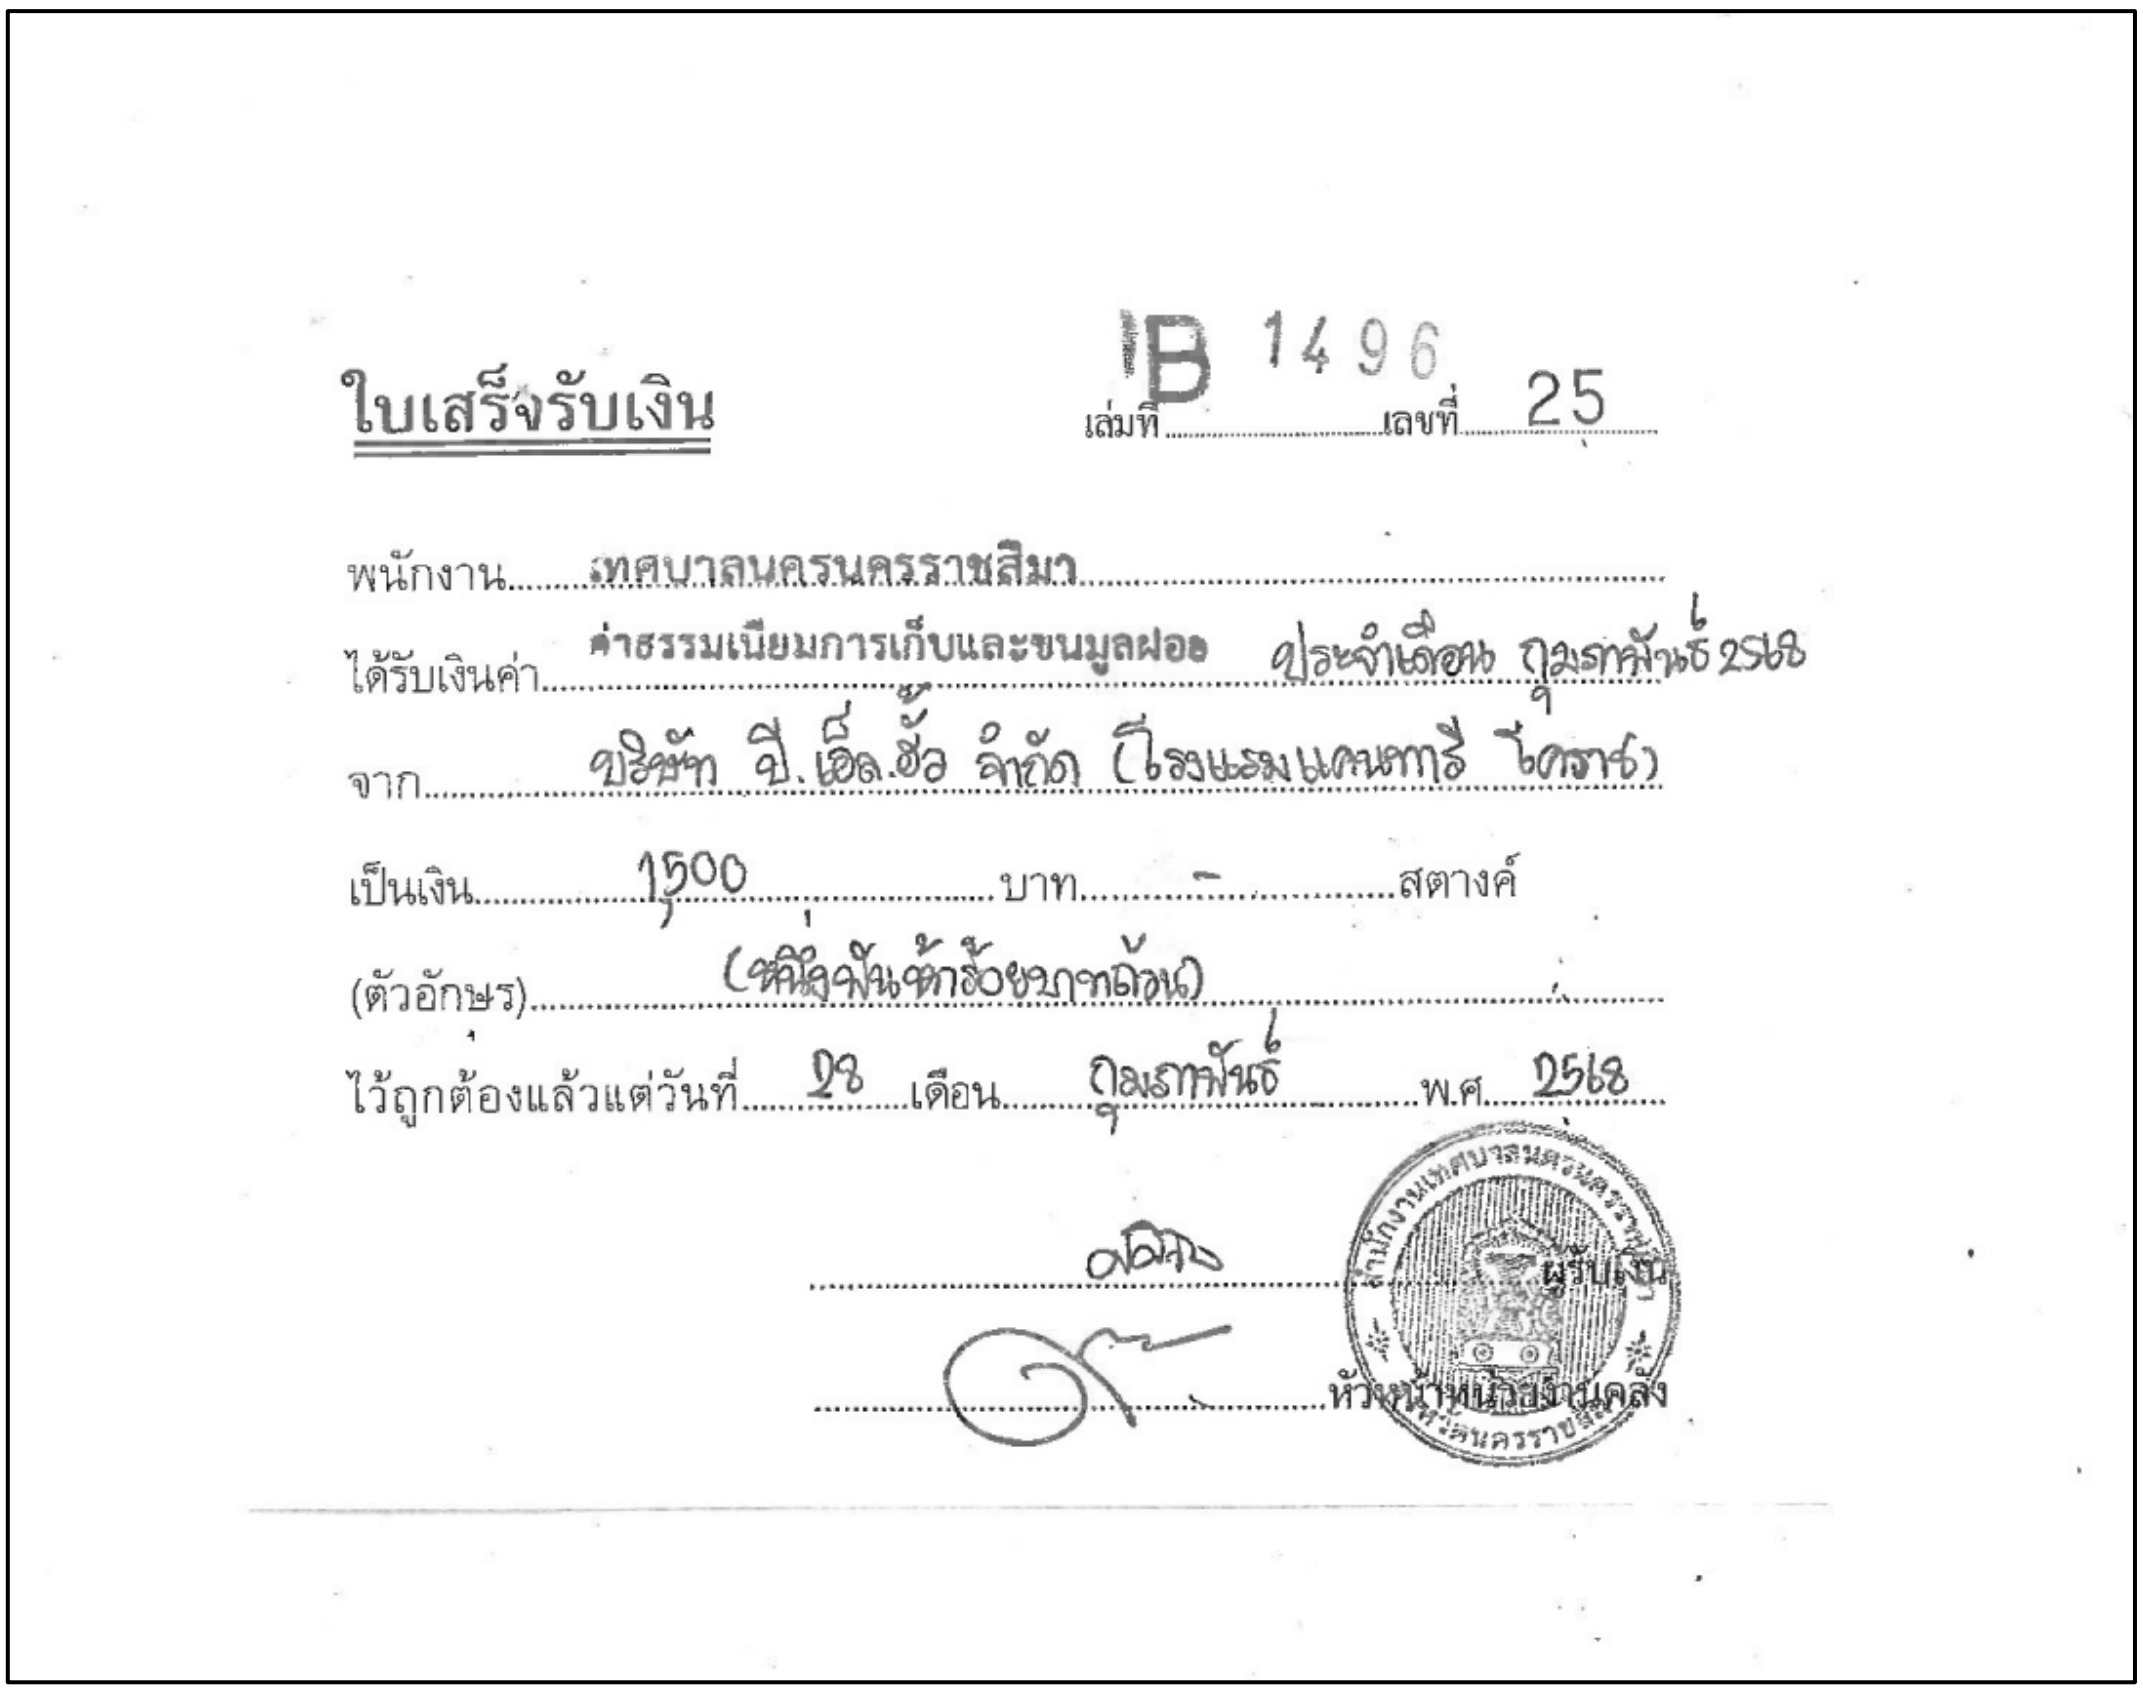

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ B 1496 เลขที่ 25

พนักงาน เทศบาลนครนครราชสีมา

ได้รับเงินค่า ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

จาก บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (โรงแรมแคนทารี โคราช)

เป็นเงิน 1500 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

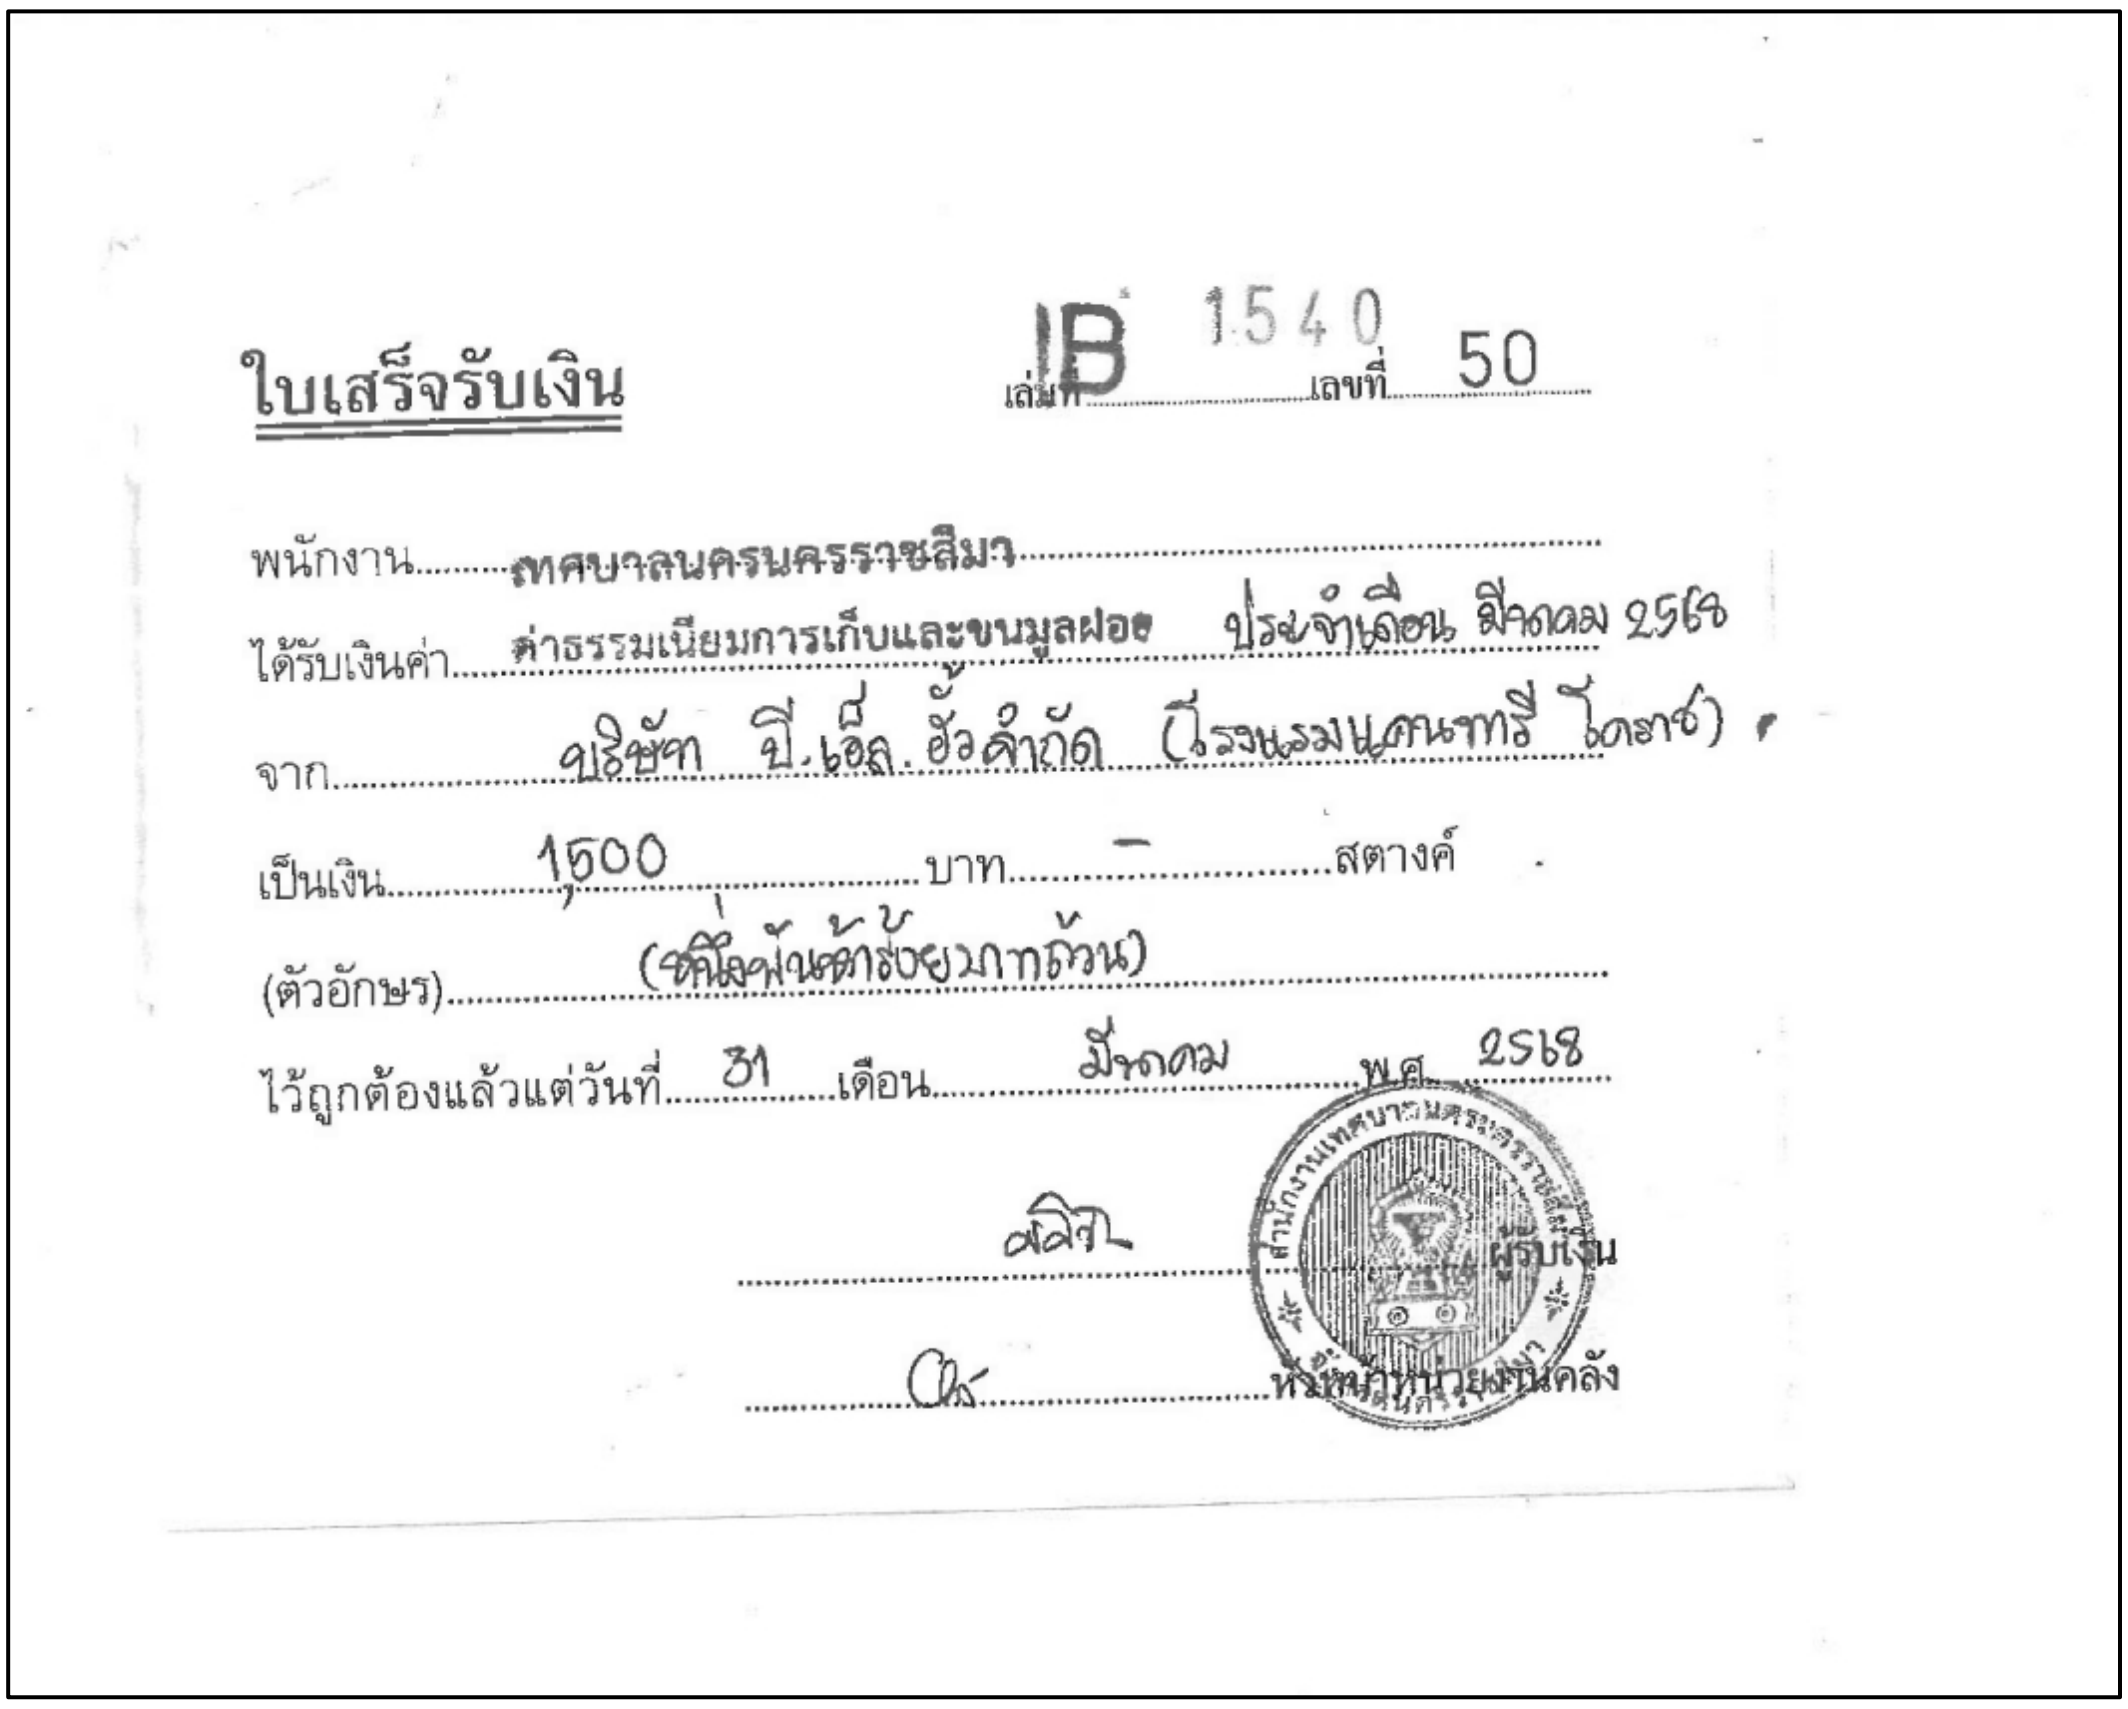

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ IB 1540 เลขที่ 50

พนักงาน เทศบาลนครนครราชสีมา

ได้รับเงินค่า ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2568

จาก บริษัท ปี.เอ็ล. ฮั้ว จำกัด (โรงแรมแคนทารี โคราช)

เป็นเงิน 1,500 บาท – สตางค์

(ตัวอักษร) (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

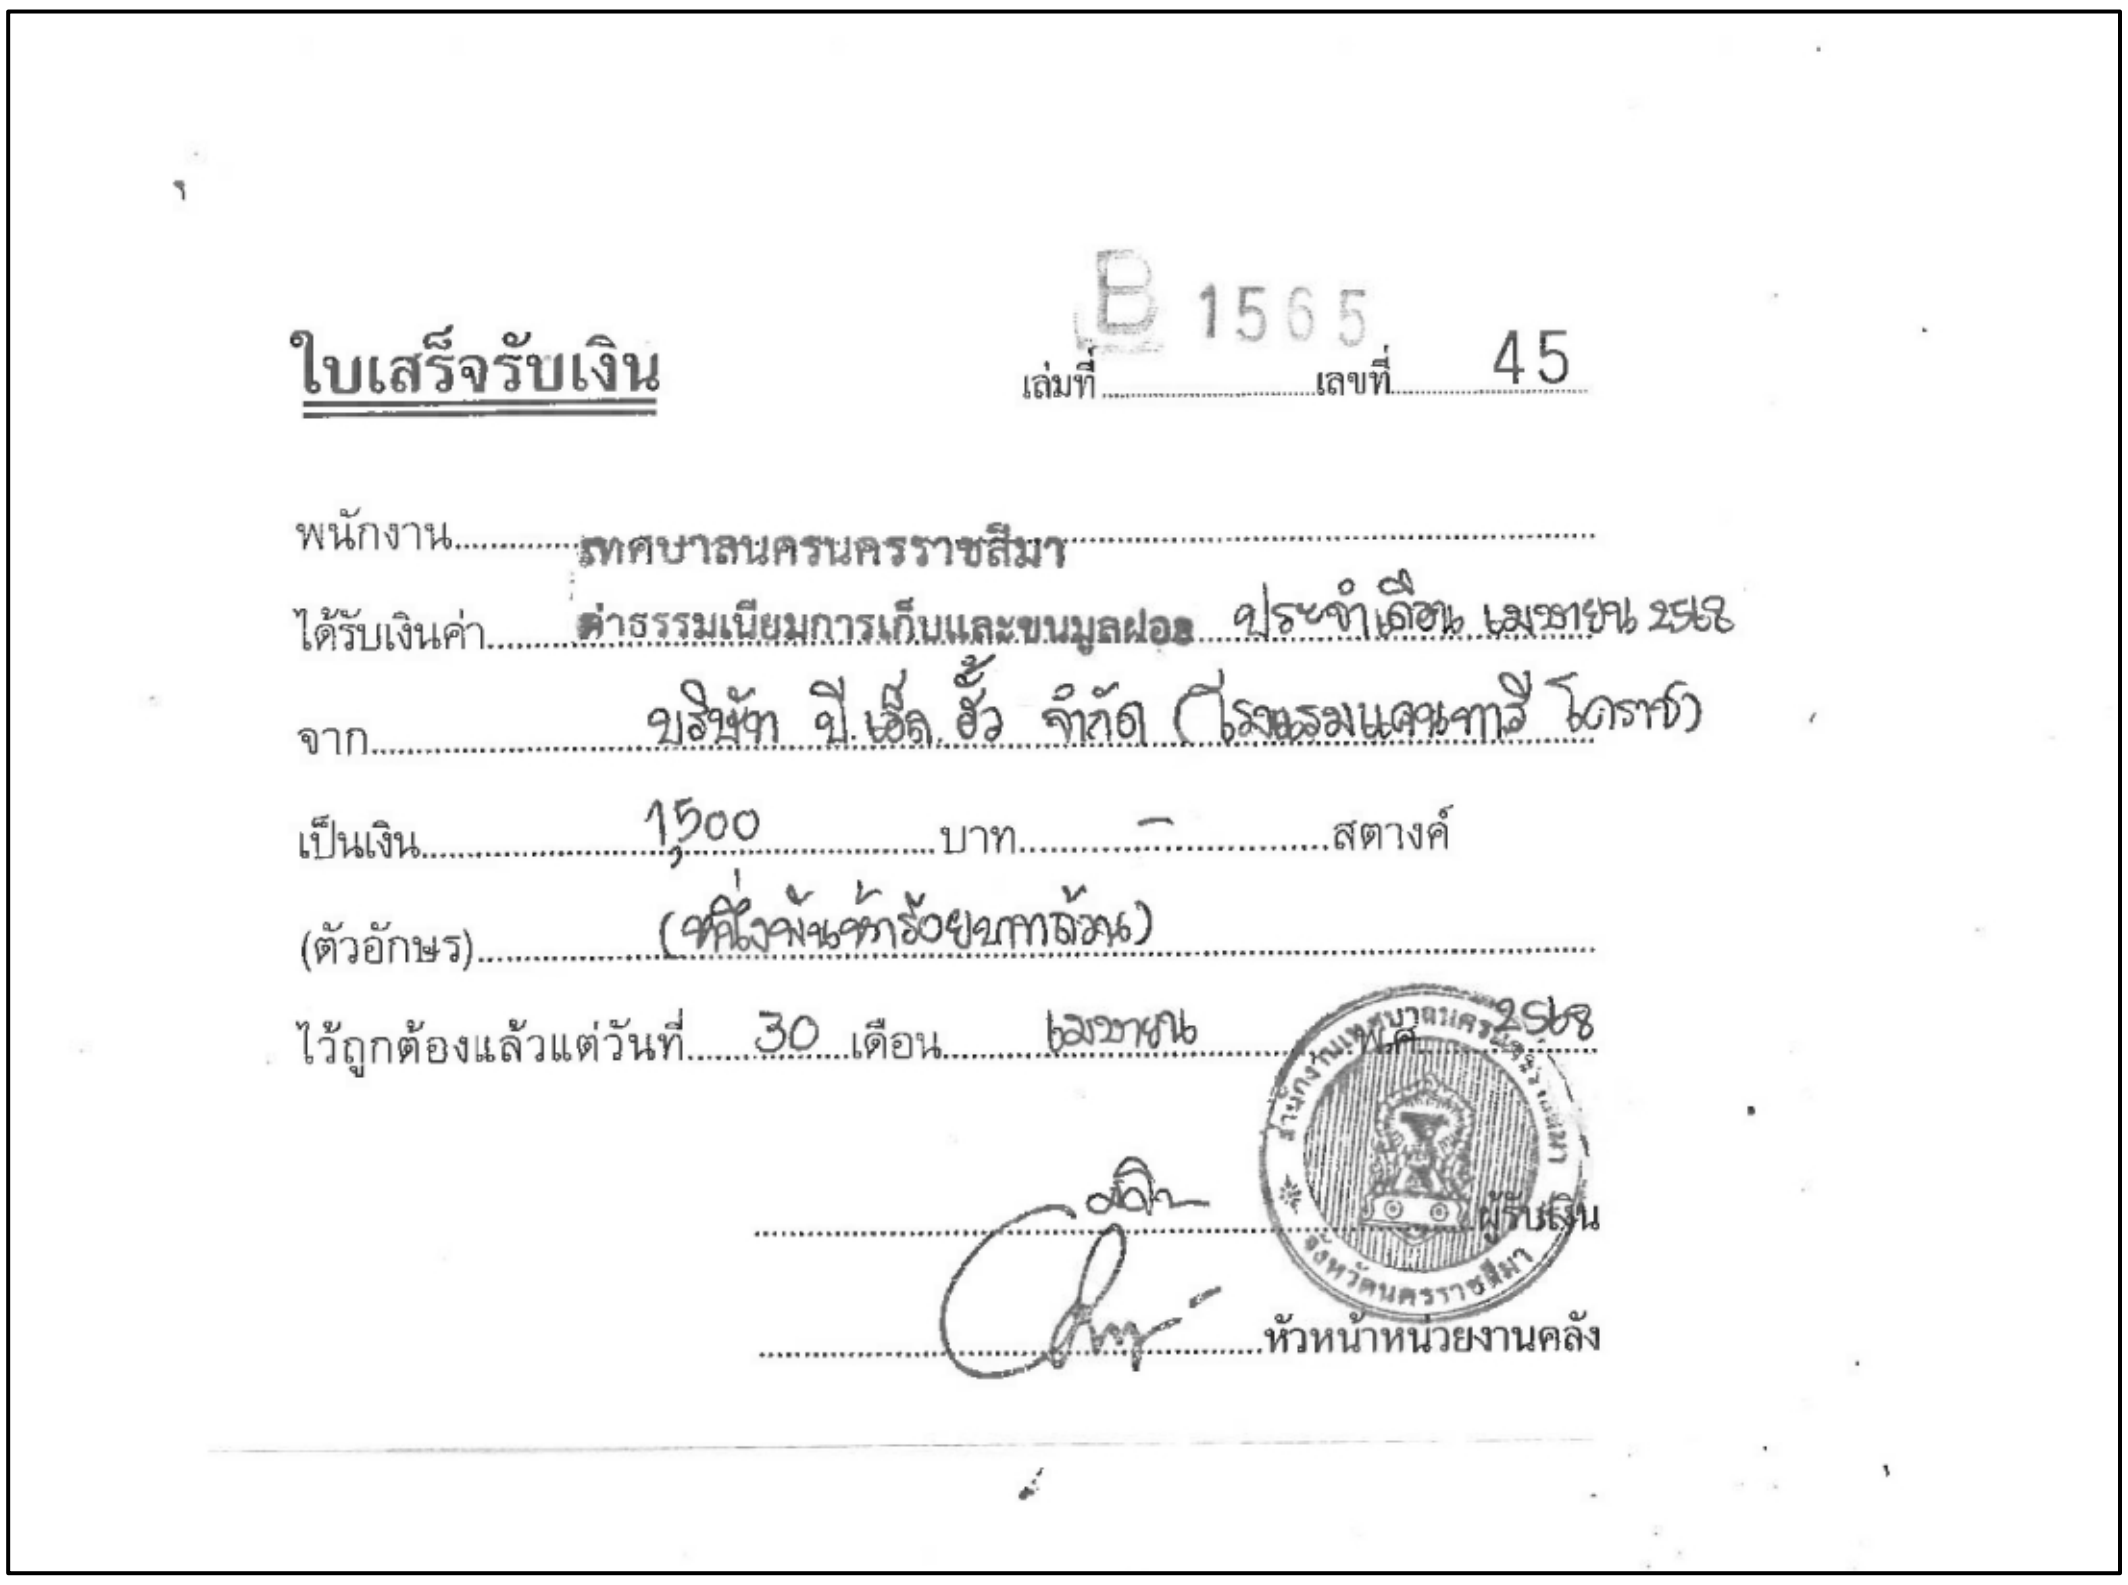

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ B 1565 เลขที่ 45

พนักงาน เทศบาลนครนครราชสีมา

ได้รับเงินค่า ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2568

จาก บริษัท ปี.เอ็ล. ฮั้ว จำกัด (โรงแรมแคนทารี โคราช)

เป็นเงิน 1,500 บาท – สตางค์

(ตัวอักษร) (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

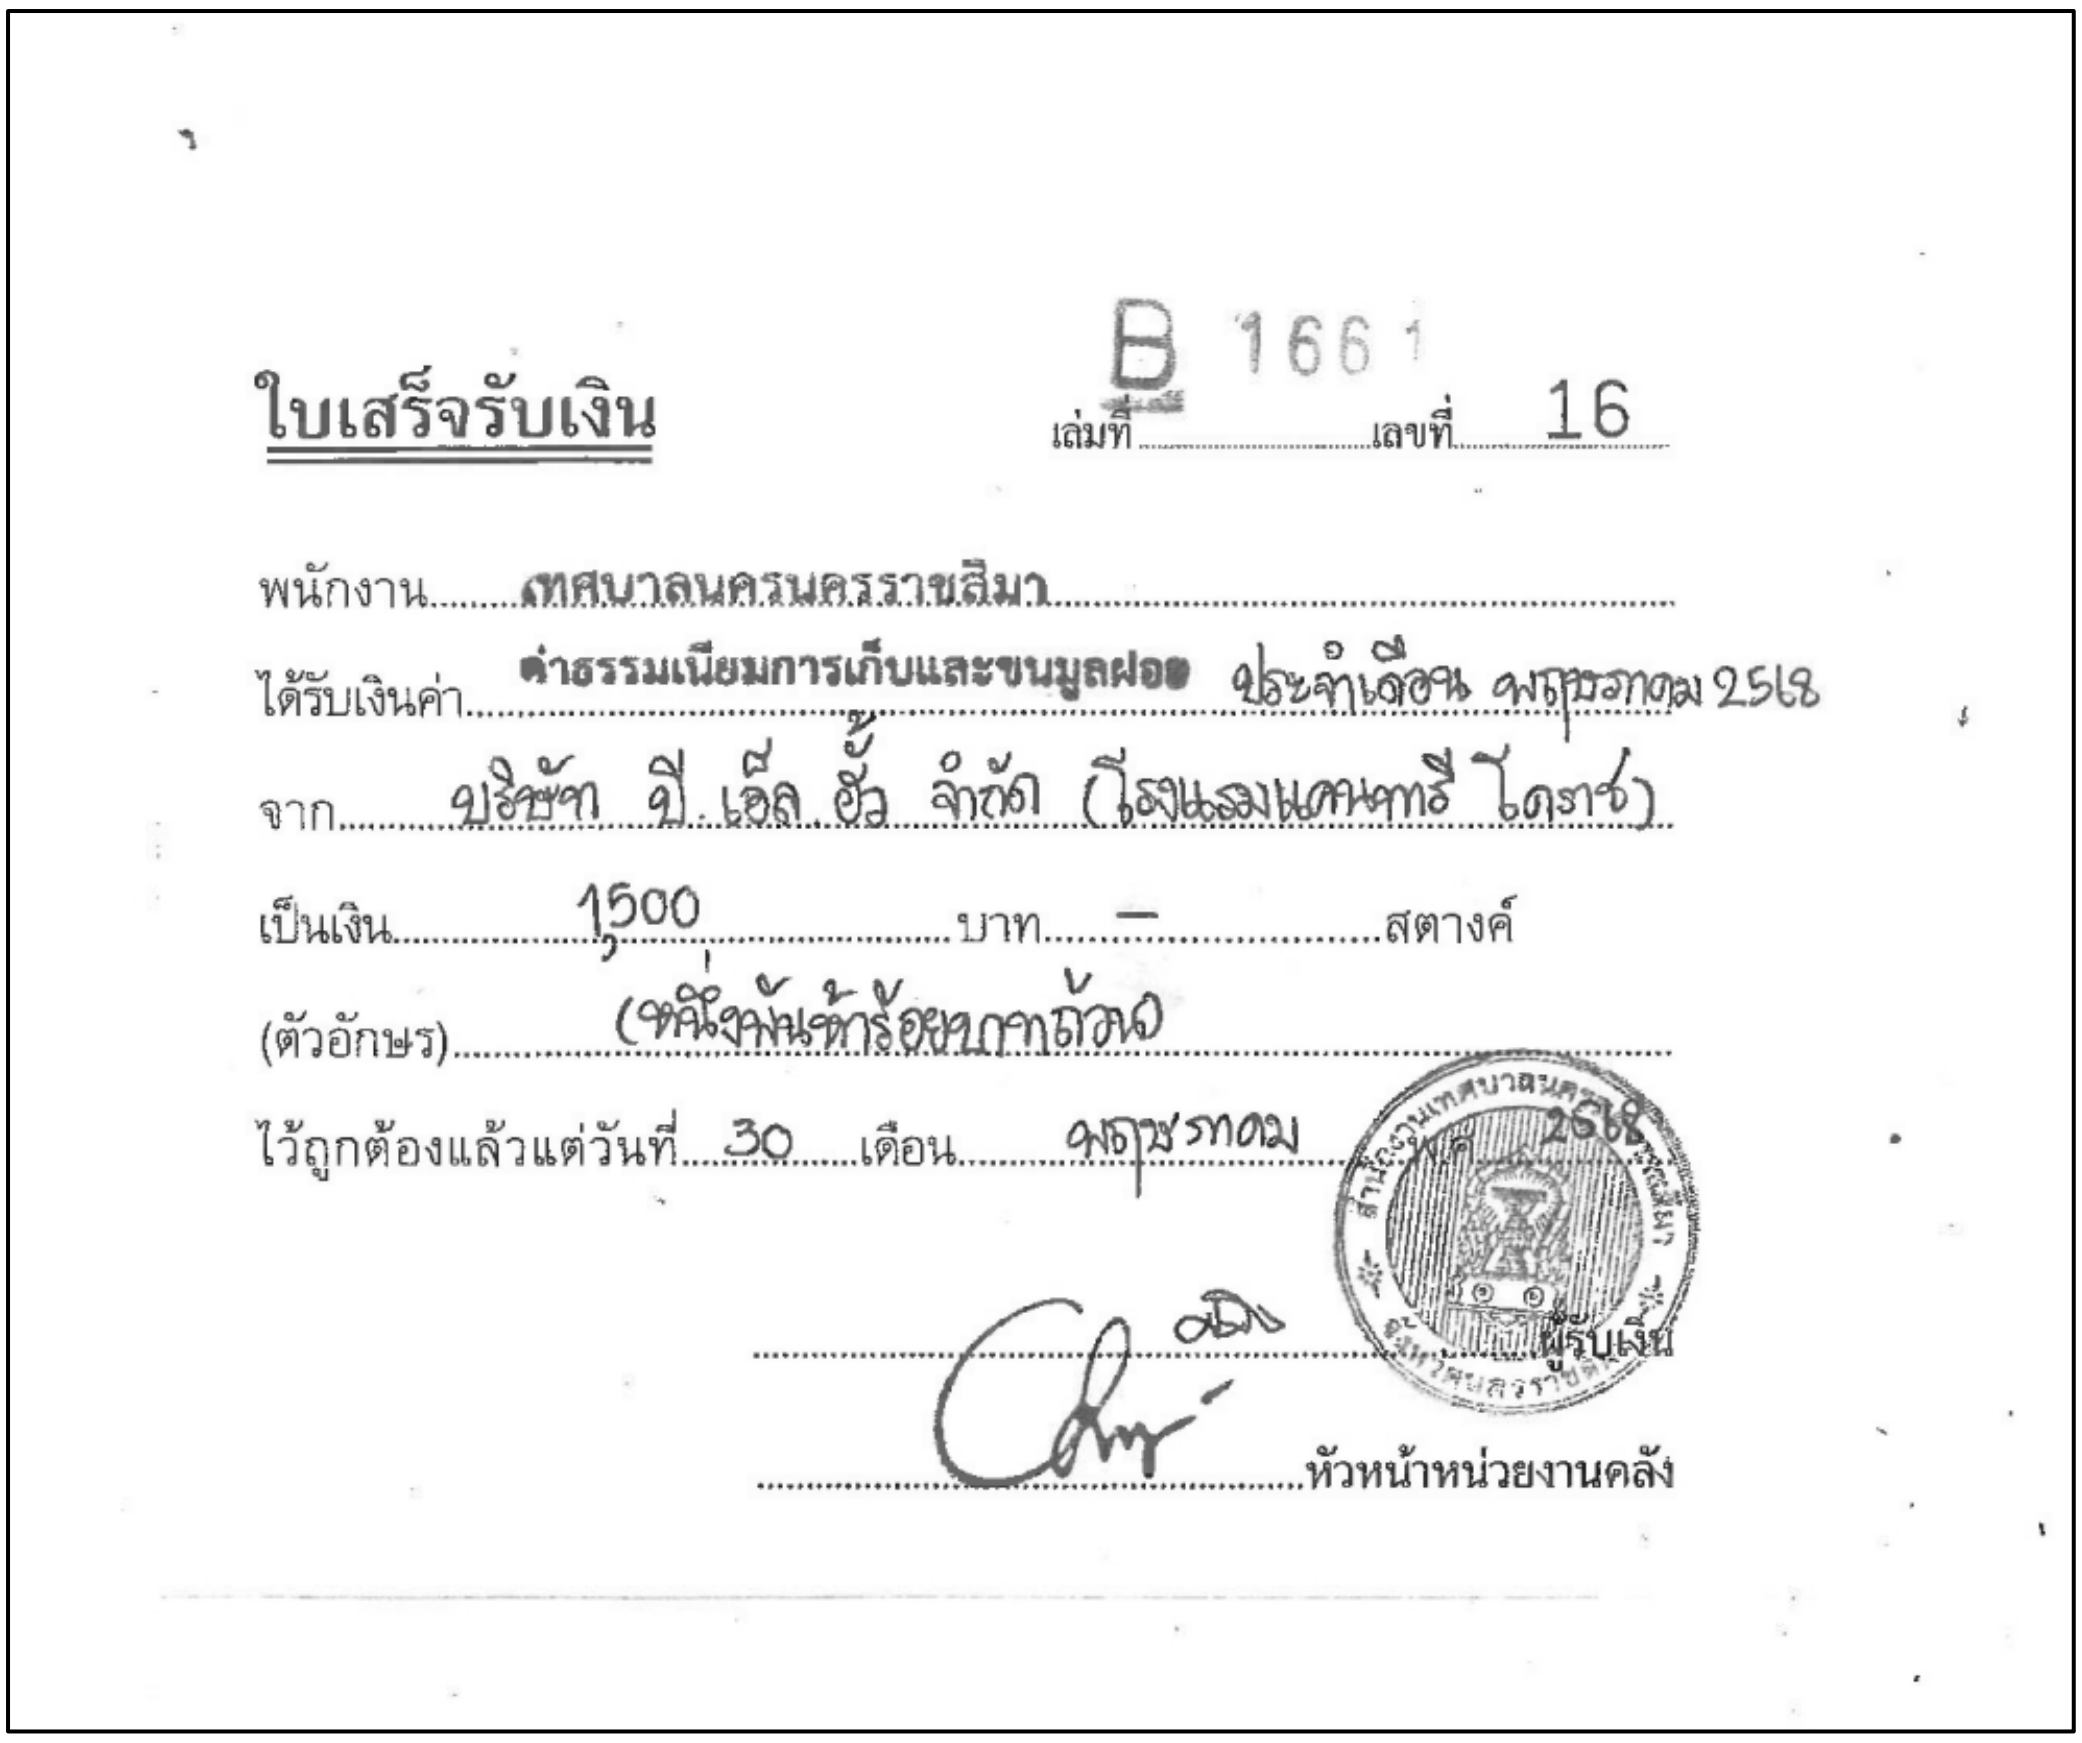

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ B 1661 เลขที่ 16

พนักงาน เทศบาลนครนครราชสีมา

ได้รับเงินค่า ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

จาก บริษัท ซี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัด (โรงแรมแคนทารี โคราช)

เป็นเงิน 1,500 บาท — สตางค์

(ตัวอักษร) (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

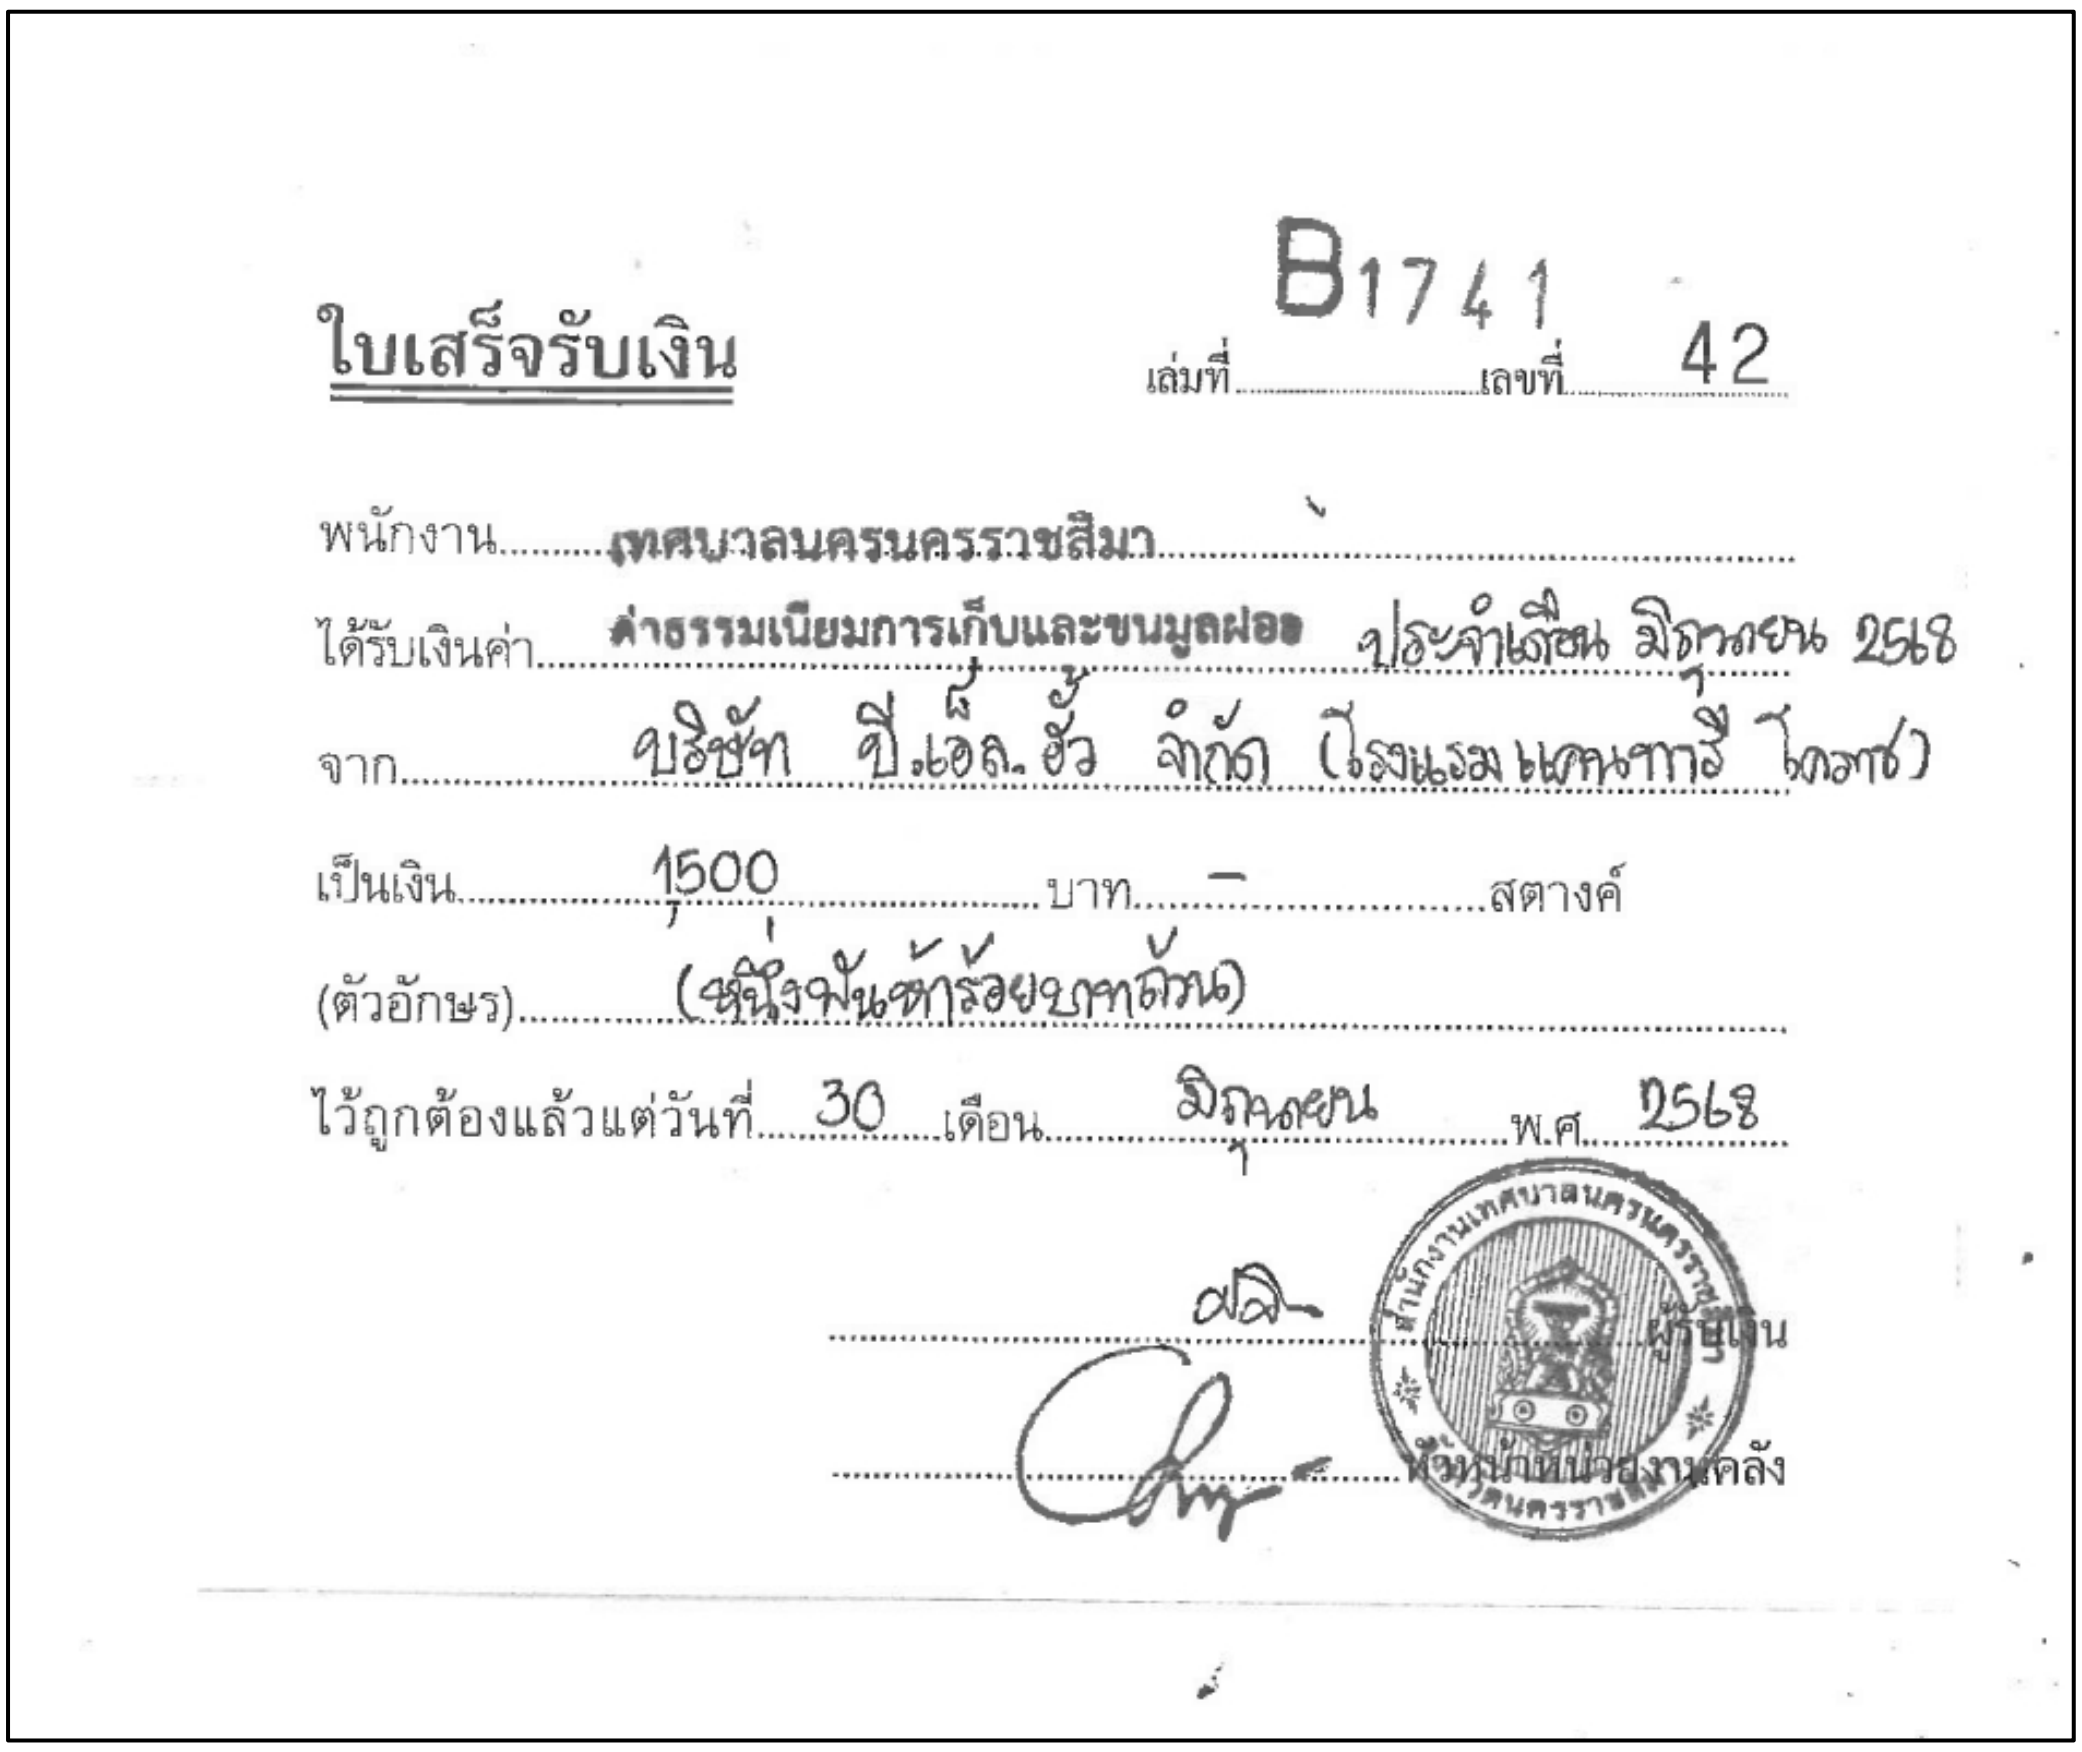

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ B1741 เลขที่ 42

พนักงาน เทศบาลนครนครราชสีมา

ได้รับเงินค่า ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน 2568

จาก บริษัท ซี. เอ็ล. ฮั้ว จำกัด (โรงแรมแคนทารี โคราช)

เป็นเงิน 1,500 บาท — สตางค์

(ตัวอักษร) (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รถขนขยะมูลฝอยเพื่อการกำจัดของโครงการ

ใบเสร็จสูบตะกอน-สิ่งปฏิกูล และสูบไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ

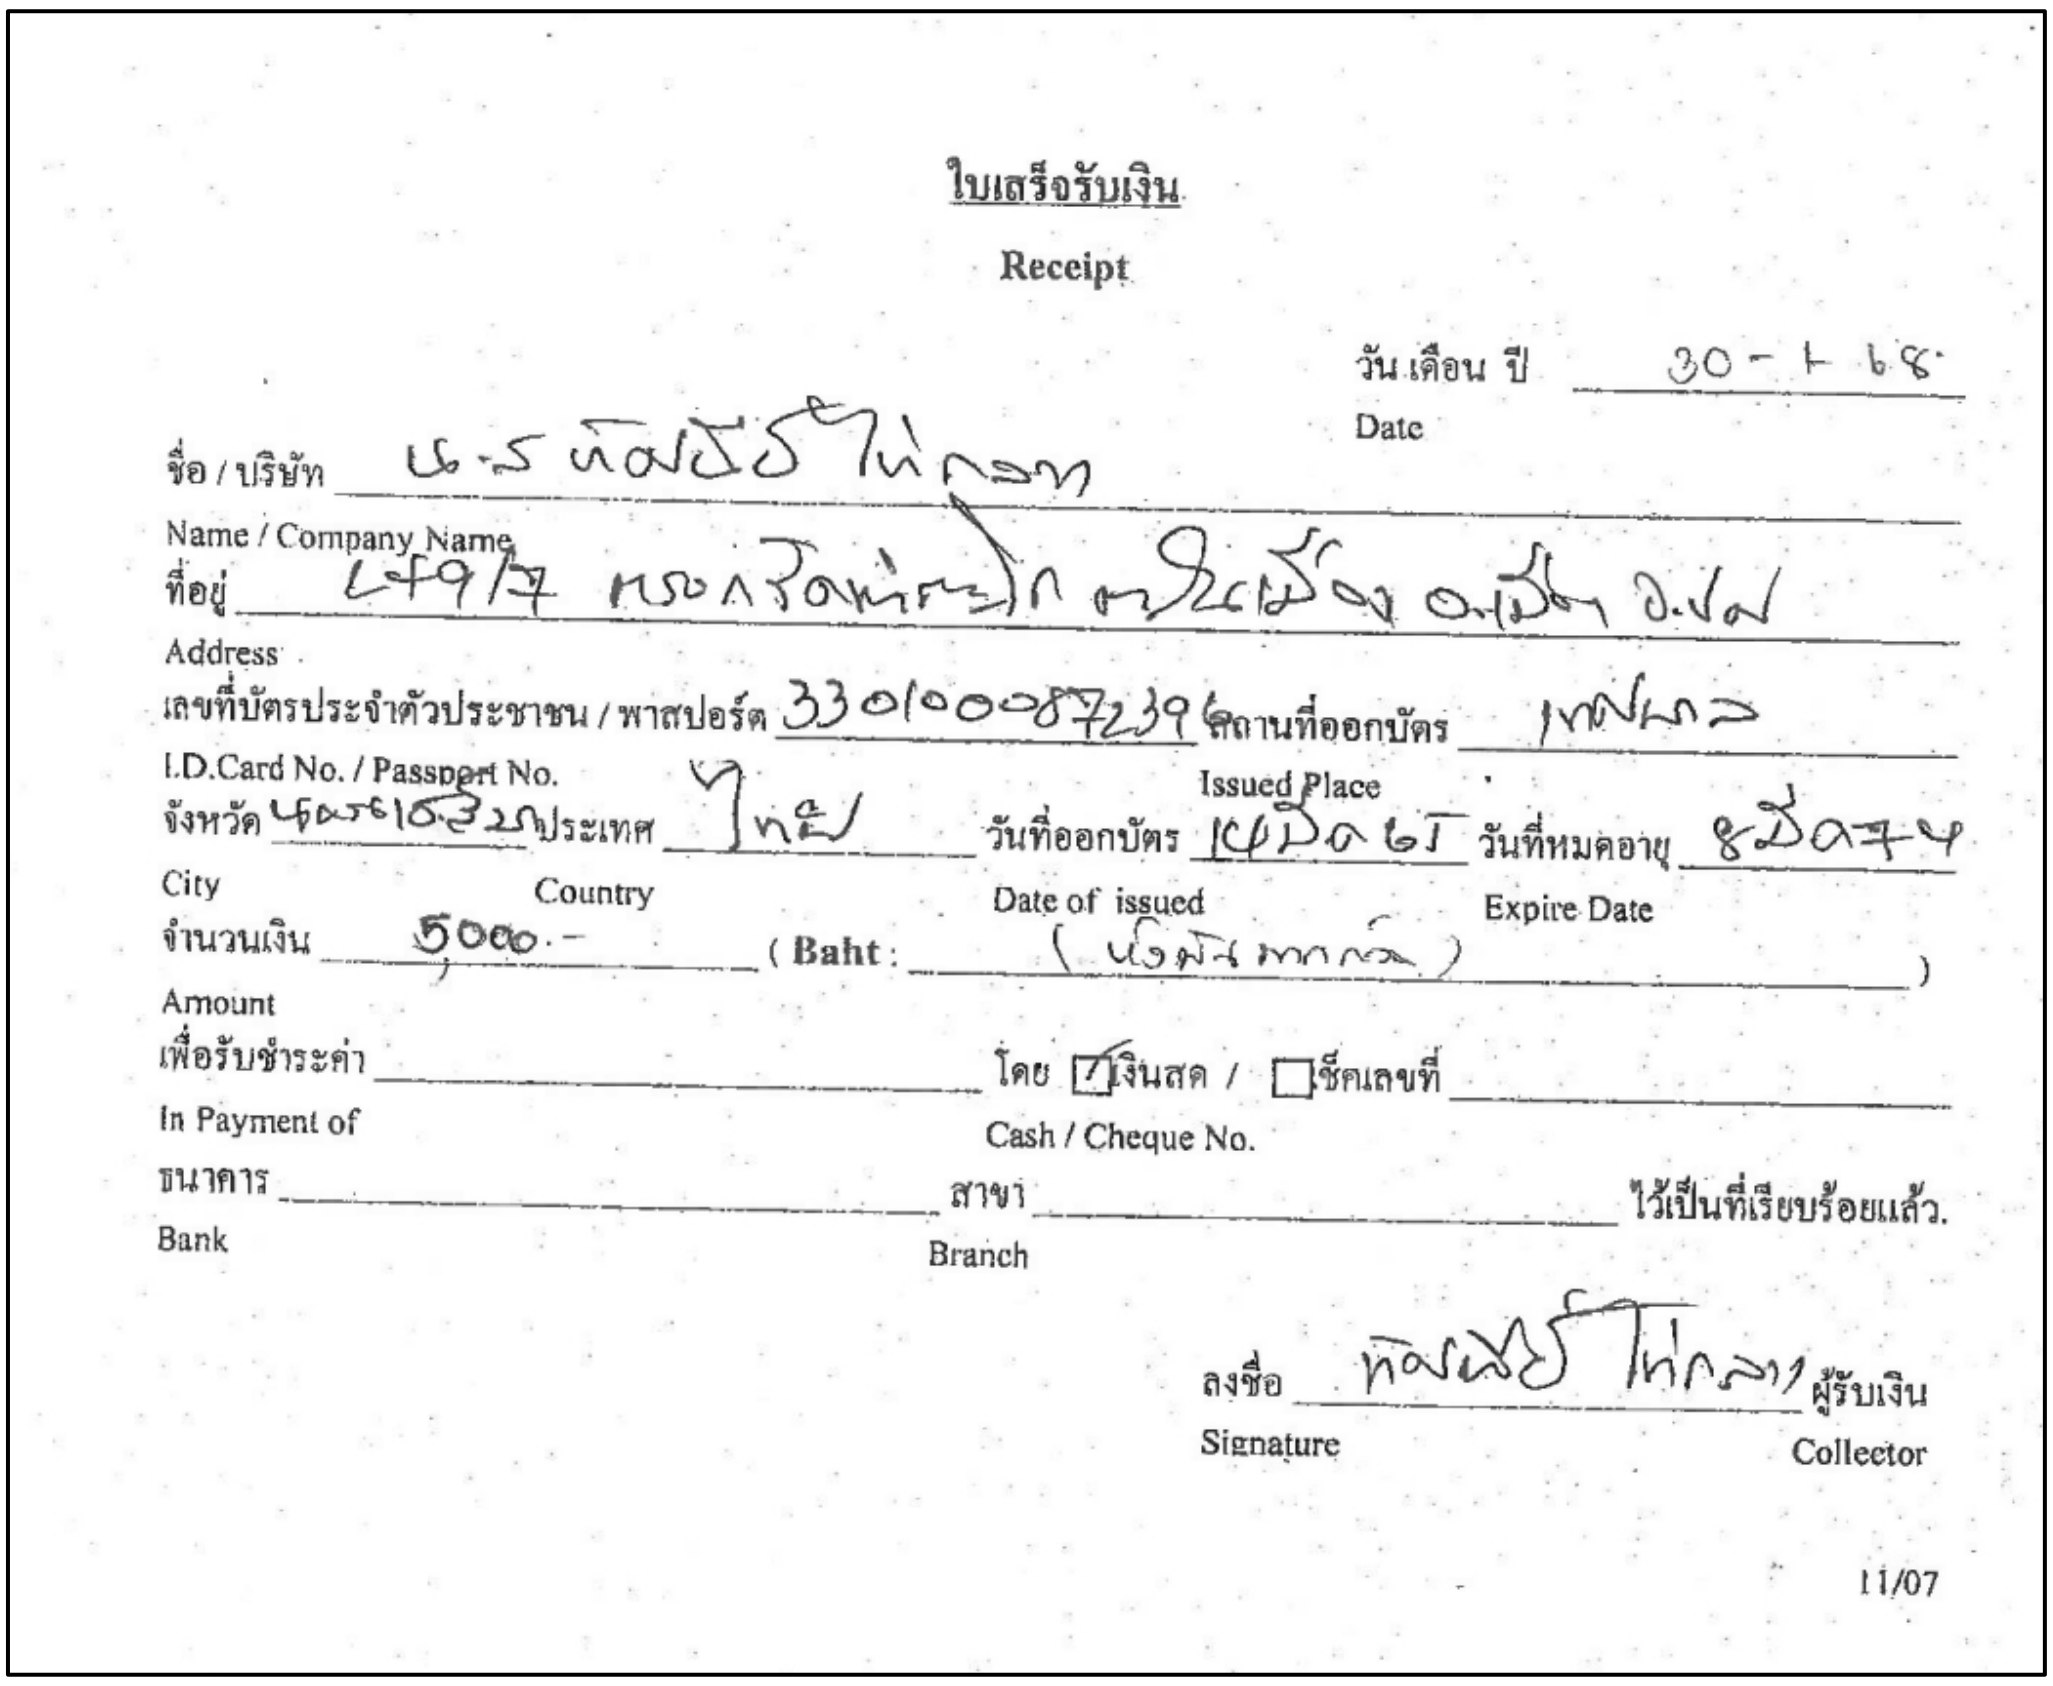

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

วัน เดือน ปี 30-1-68
Date

ชื่อ / บริษัท น.ส. ทิพย์ปรีย์ ไผ่กลาง
Name / Company Name

ที่อยู่ 249/7 หนองกรวดท่าตะโก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นม
Address

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 330100087239 สถานที่ออกบัตร เทศบาล
I.D.Card No. / Passport No. Issued Place

จังหวัด นครราชสีมา ประเทศ ไทย วันที่ออกบัตร 14 มี.ค. 65 วันที่หมดอายุ 8 มี.ค. 74
City Country Date of issued Expire Date

จำนวนเงิน 5,000.- (Baht : (ห้าพันบาทถ้วน))
Amount

เพื่อรับชำระค่า ______ โดย ☑ เงินสด / ☐ เช็คเลขที่ ______
In Payment of Cash / Cheque No.

ธนาคาร ______ สาขา ______ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
Bank Branch

ลงชื่อ ทิพย์ปรีย์ ไผ่กลาง ผู้รับเงิน
Signature Collector

11/07

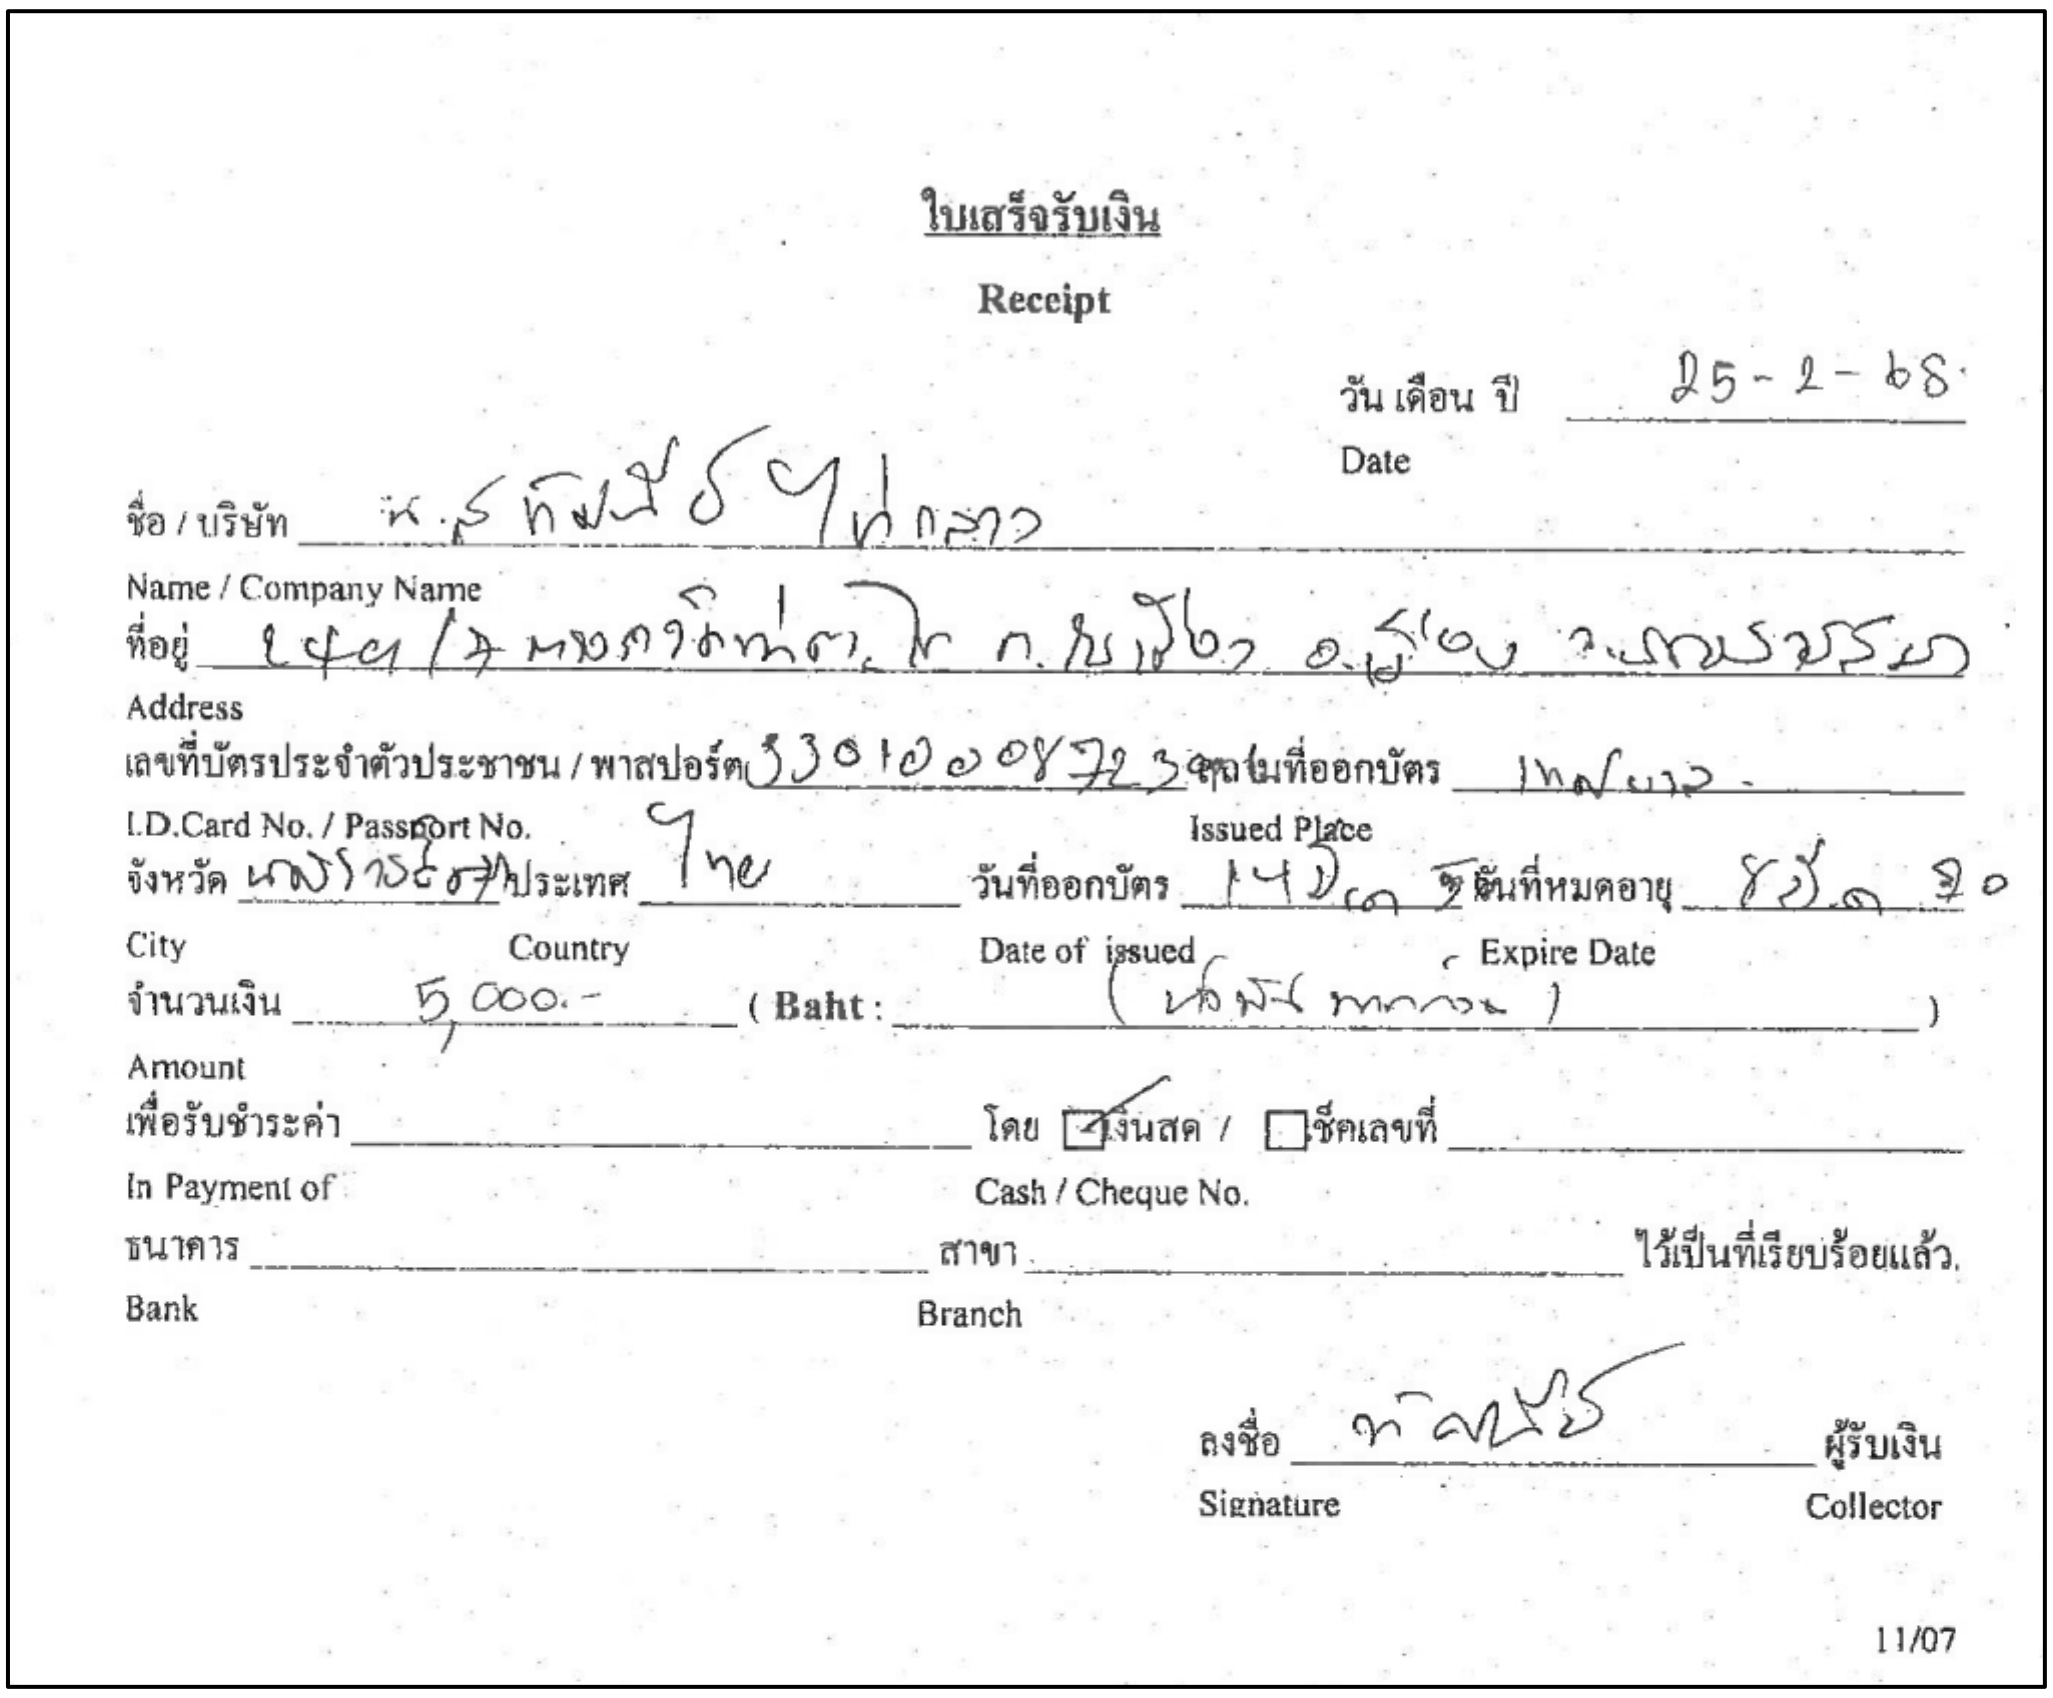

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

วัน เดือน ปี 25-2-68
Date

ชื่อ / บริษัท น.ส. ทิพย์ปรีย์ ไผ่กลาง
Name / Company Name

ที่อยู่ 249/7 หนองกรวดท่าตะโก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Address

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 33010008723 สถานที่ออกบัตร เทศบาล.
I.D.Card No. / Passport No. Issued Place

จังหวัด นครราชสีมา ประเทศ ไทย วันที่ออกบัตร 14 มี.ค. 65 วันที่หมดอายุ 8 มี.ค. 70
City Country Date of issued Expire Date

จำนวนเงิน 5,000.- (Baht : (ห้าพันบาทถ้วน))
Amount

เพื่อรับชำระค่า ______ โดย ☑ เงินสด / ☐ เช็คเลขที่ ______
In Payment of Cash / Cheque No.

ธนาคาร ______ สาขา ______ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
Bank Branch

ลงชื่อ ทิพย์ปรีย์ ผู้รับเงิน
Signature Collector

11/07

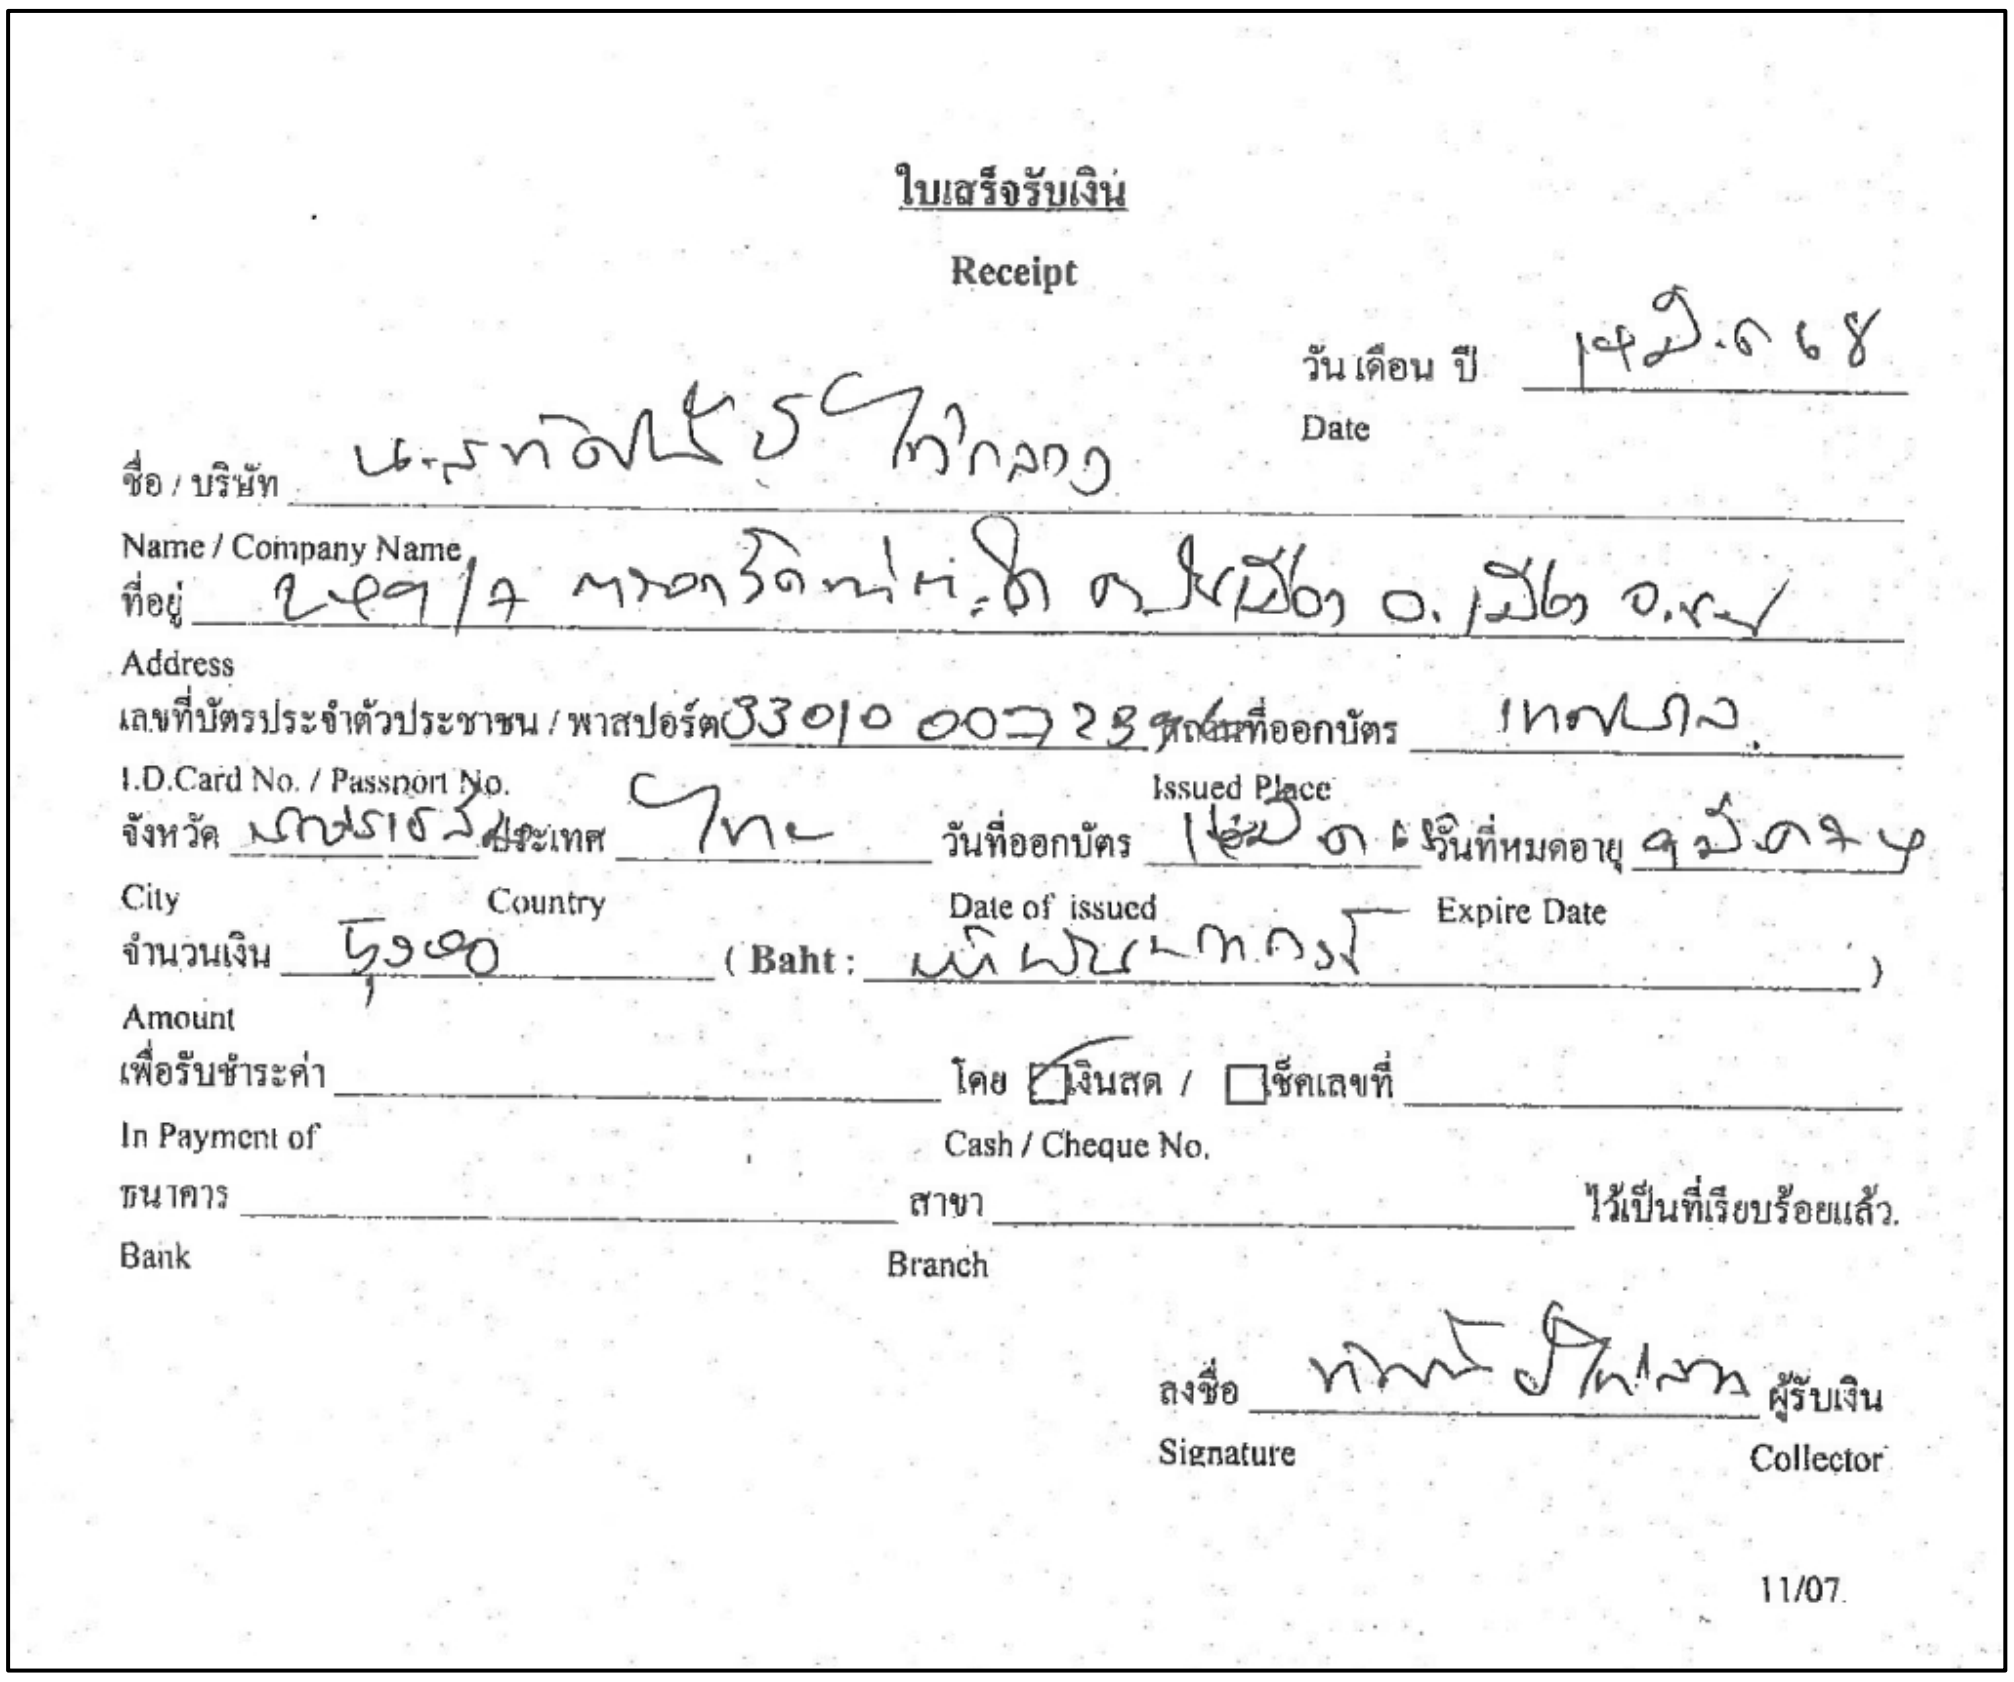

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

วัน เดือน ปี 14 มี.ค. 68
Date

ชื่อ / บริษัท น.ส ทิพย์ประภา ไก่กลาง
Name / Company Name

ที่อยู่ 249/7 หมู่บ้านวัดท่าพระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นม
Address

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 33010 00723 96 สถานที่ออกบัตร เทศบาล
I.D.Card No. / Passport No. Issued Place

จังหวัด นครราชสีมา ประเทศ ไทย วันที่ออกบัตร 14 มี.ค. 65 วันที่หมดอายุ 9 มี.ค. 74
City Country Date of issued Expire Date

จำนวนเงิน 5000 (Baht : ห้าพันบาทถ้วน)
Amount

เพื่อรับชำระค่า ________ โดย ☑ เงินสด / ☐ เช็คเลขที่ ________
In Payment of Cash / Cheque No.

ธนาคาร ________ สาขา ________ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
Bank Branch

ลงชื่อ ________ ผู้รับเงิน
Signature Collector

11/07

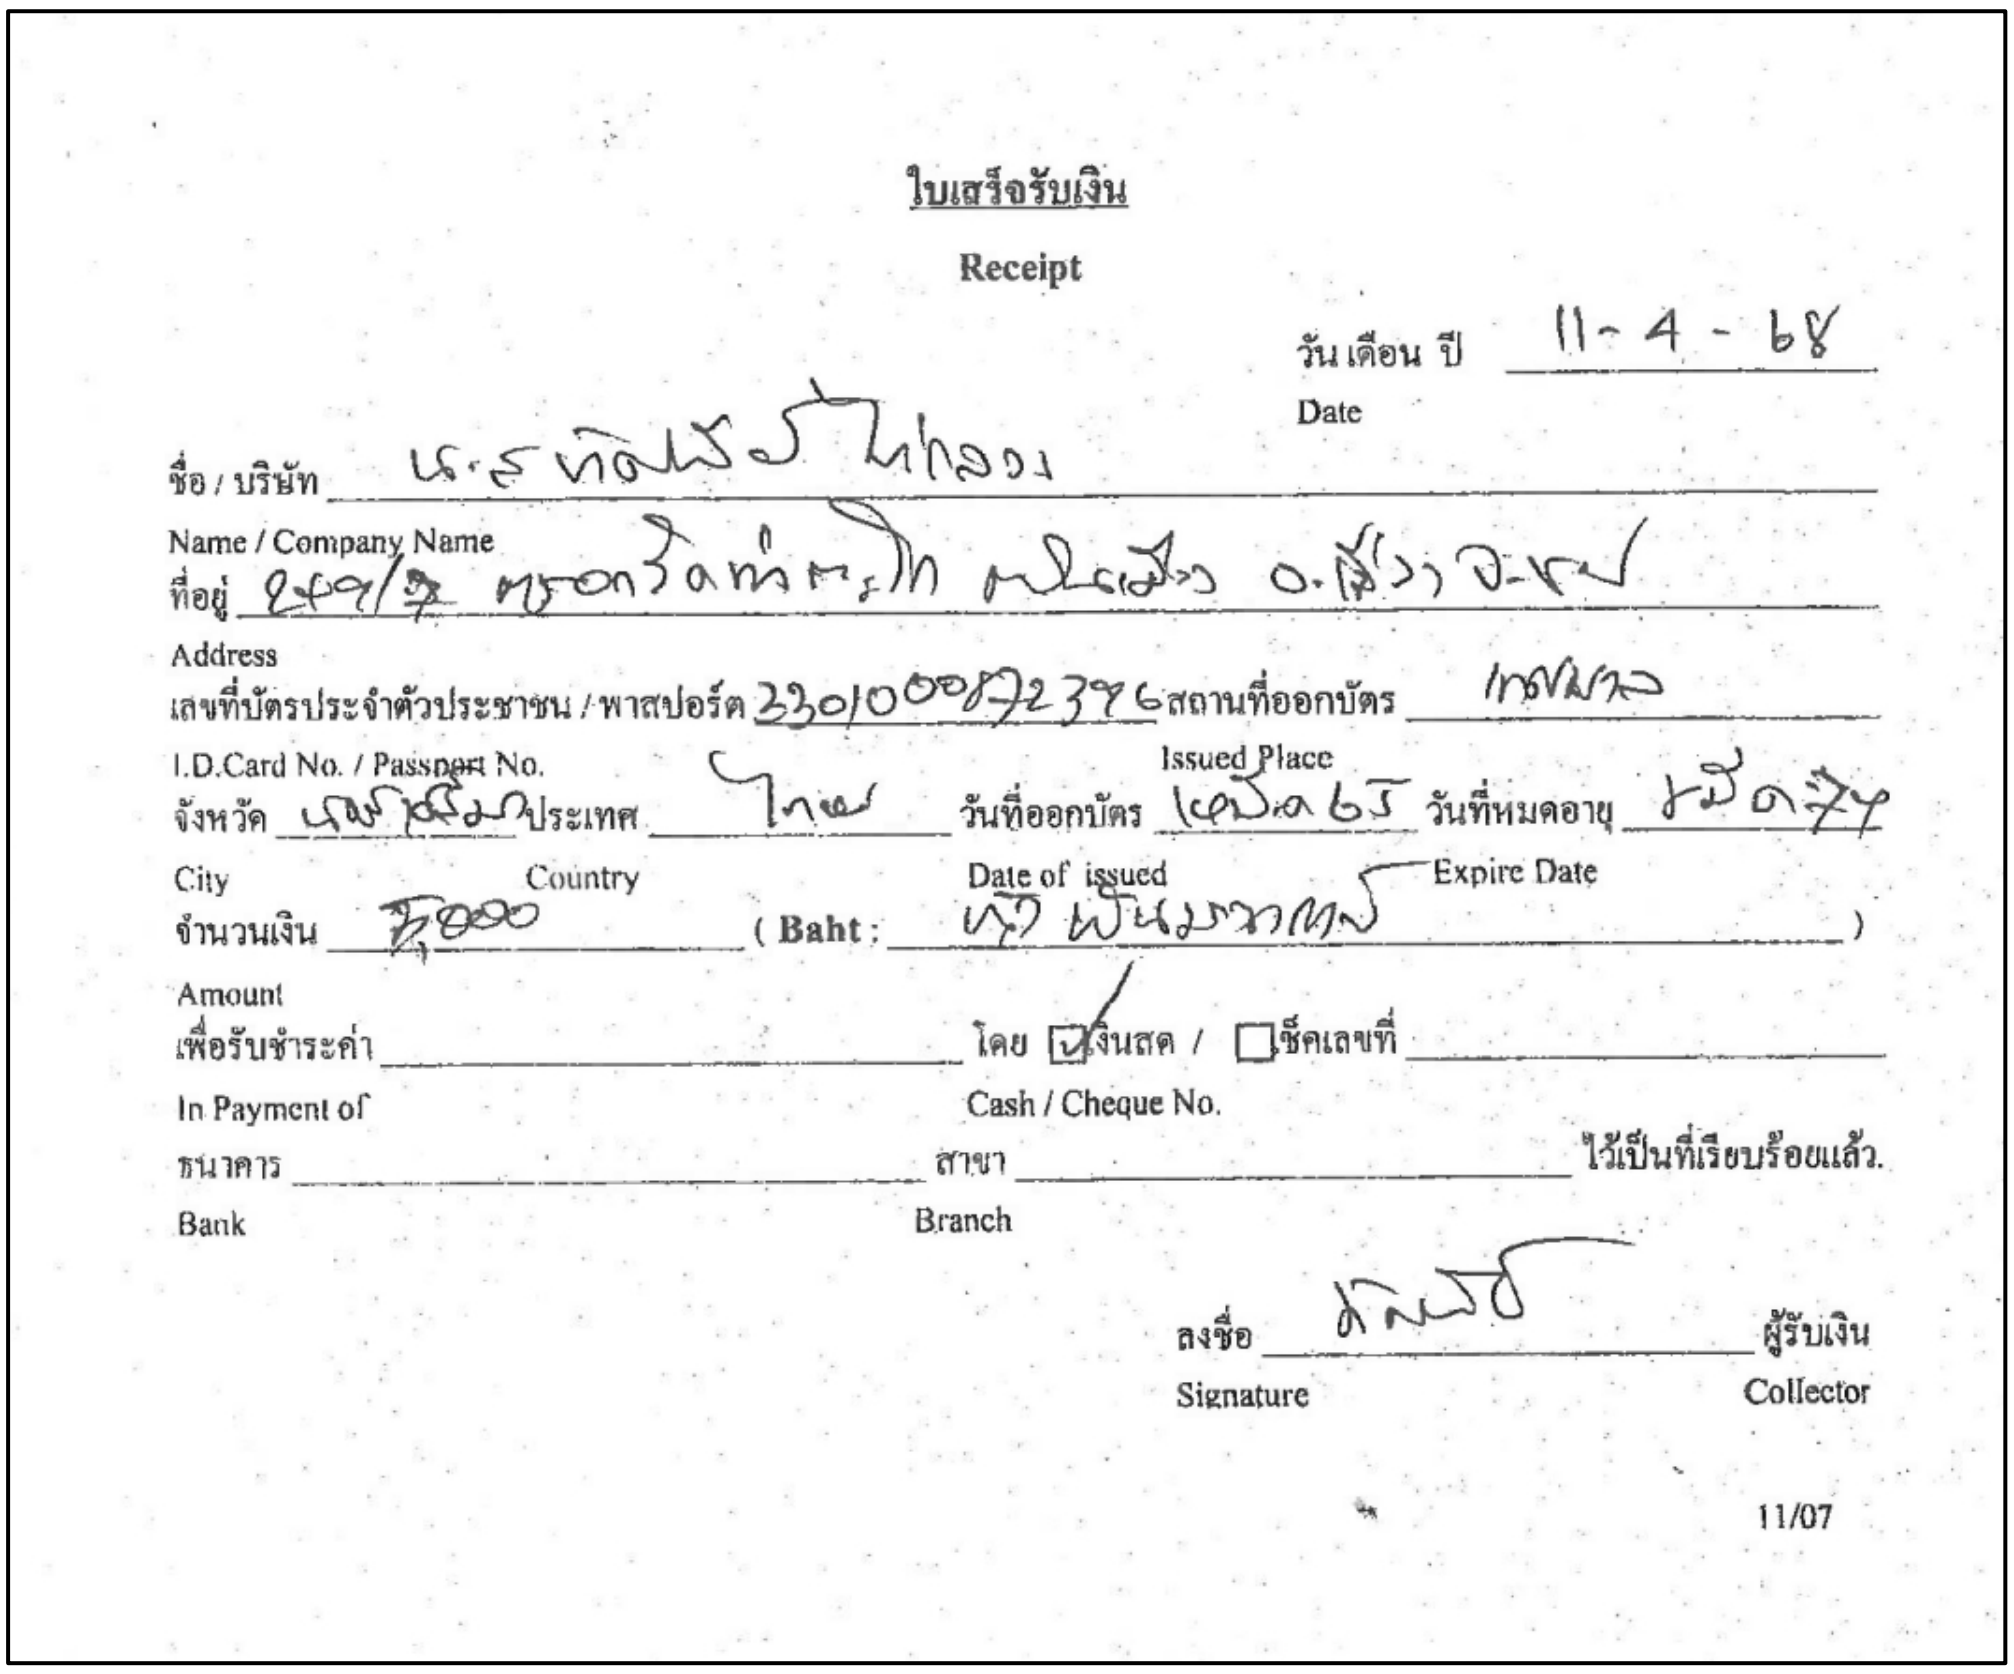

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

วัน เดือน ปี 11-4-68
Date

ชื่อ / บริษัท น.ส ทิพย์วรรณ ไพ่หลวง
Name / Company Name

ที่อยู่ 249/7 หมู่บ้านวัดท่าพระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นม
Address

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 3301000872396 สถานที่ออกบัตร เทศบาล
I.D.Card No. / Passport No. Issued Place

จังหวัด นครราชสีมา ประเทศ ไทย วันที่ออกบัตร 14 มี.ค. 65 วันที่หมดอายุ 13 มี.ค. 74
City Country Date of issued Expire Date

จำนวนเงิน 5000 (Baht : ห้าพันบาทถ้วน)
Amount

เพื่อรับชำระค่า ________ โดย ☑ เงินสด / ☐ เช็คเลขที่ ________
In Payment of Cash / Cheque No.

ธนาคาร ________ สาขา ________ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
Bank Branch

ลงชื่อ ________ ผู้รับเงิน
Signature Collector

11/07

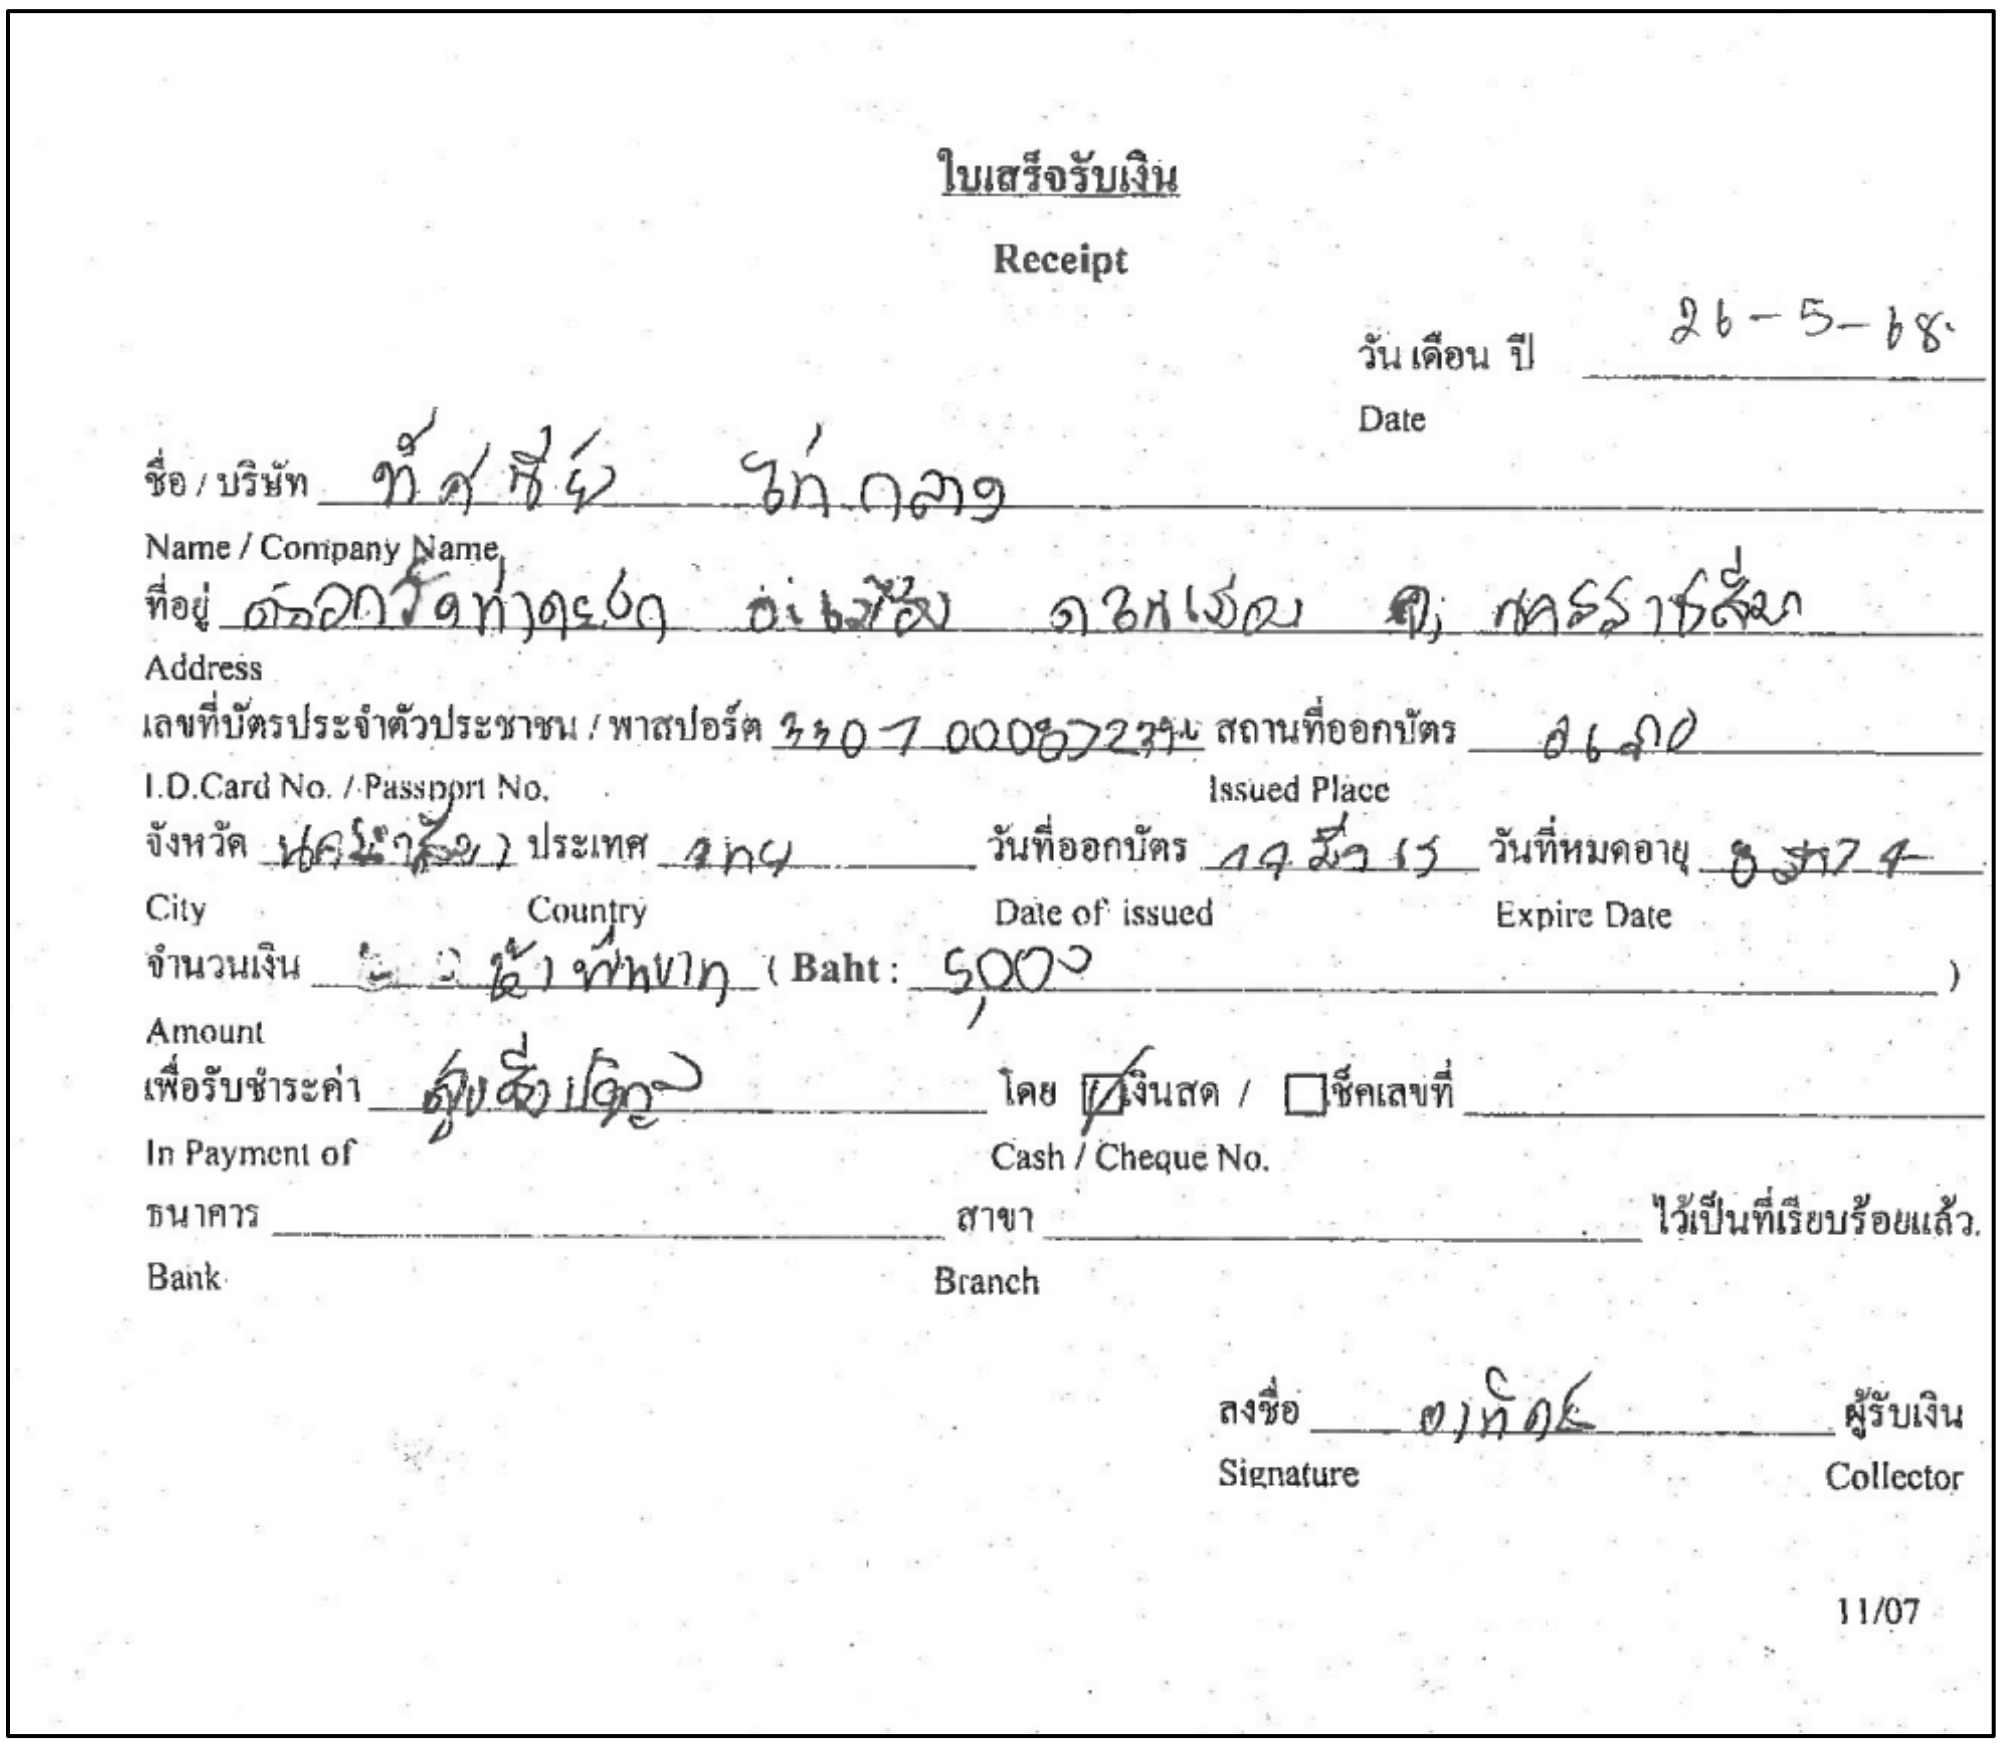

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

วัน เดือน ปี 26-5-68.
Date

ชื่อ / บริษัท ทัศนีย์ ไก่กลาง
Name / Company Name
ที่อยู่ ต.ดอกรักท่าคระจก อ.เฉลิม ดวงเจริญ จ.นครราชสีมา
Address
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 3307 000872[illegible] สถานที่ออกบัตร [illegible]
I.D.Card No. / Passport No. Issued Place
จังหวัด นครราชสีมา ประเทศ ไทย วันที่ออกบัตร 19 มี.ค. 65 วันที่หมดอายุ 8 ธ.ค. 74
City Country Date of issued Expire Date
จำนวนเงิน ห้าพันบาท (Baht : 5000)
Amount
เพื่อรับชำระค่า อุปกรณ์ปลูก โดย ☑ เงินสด / ☐ ชี่คเลขที่
In Payment of Cash / Cheque No.
ธนาคาร สาขา ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
Bank Branch

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
Signature Collector

11/07

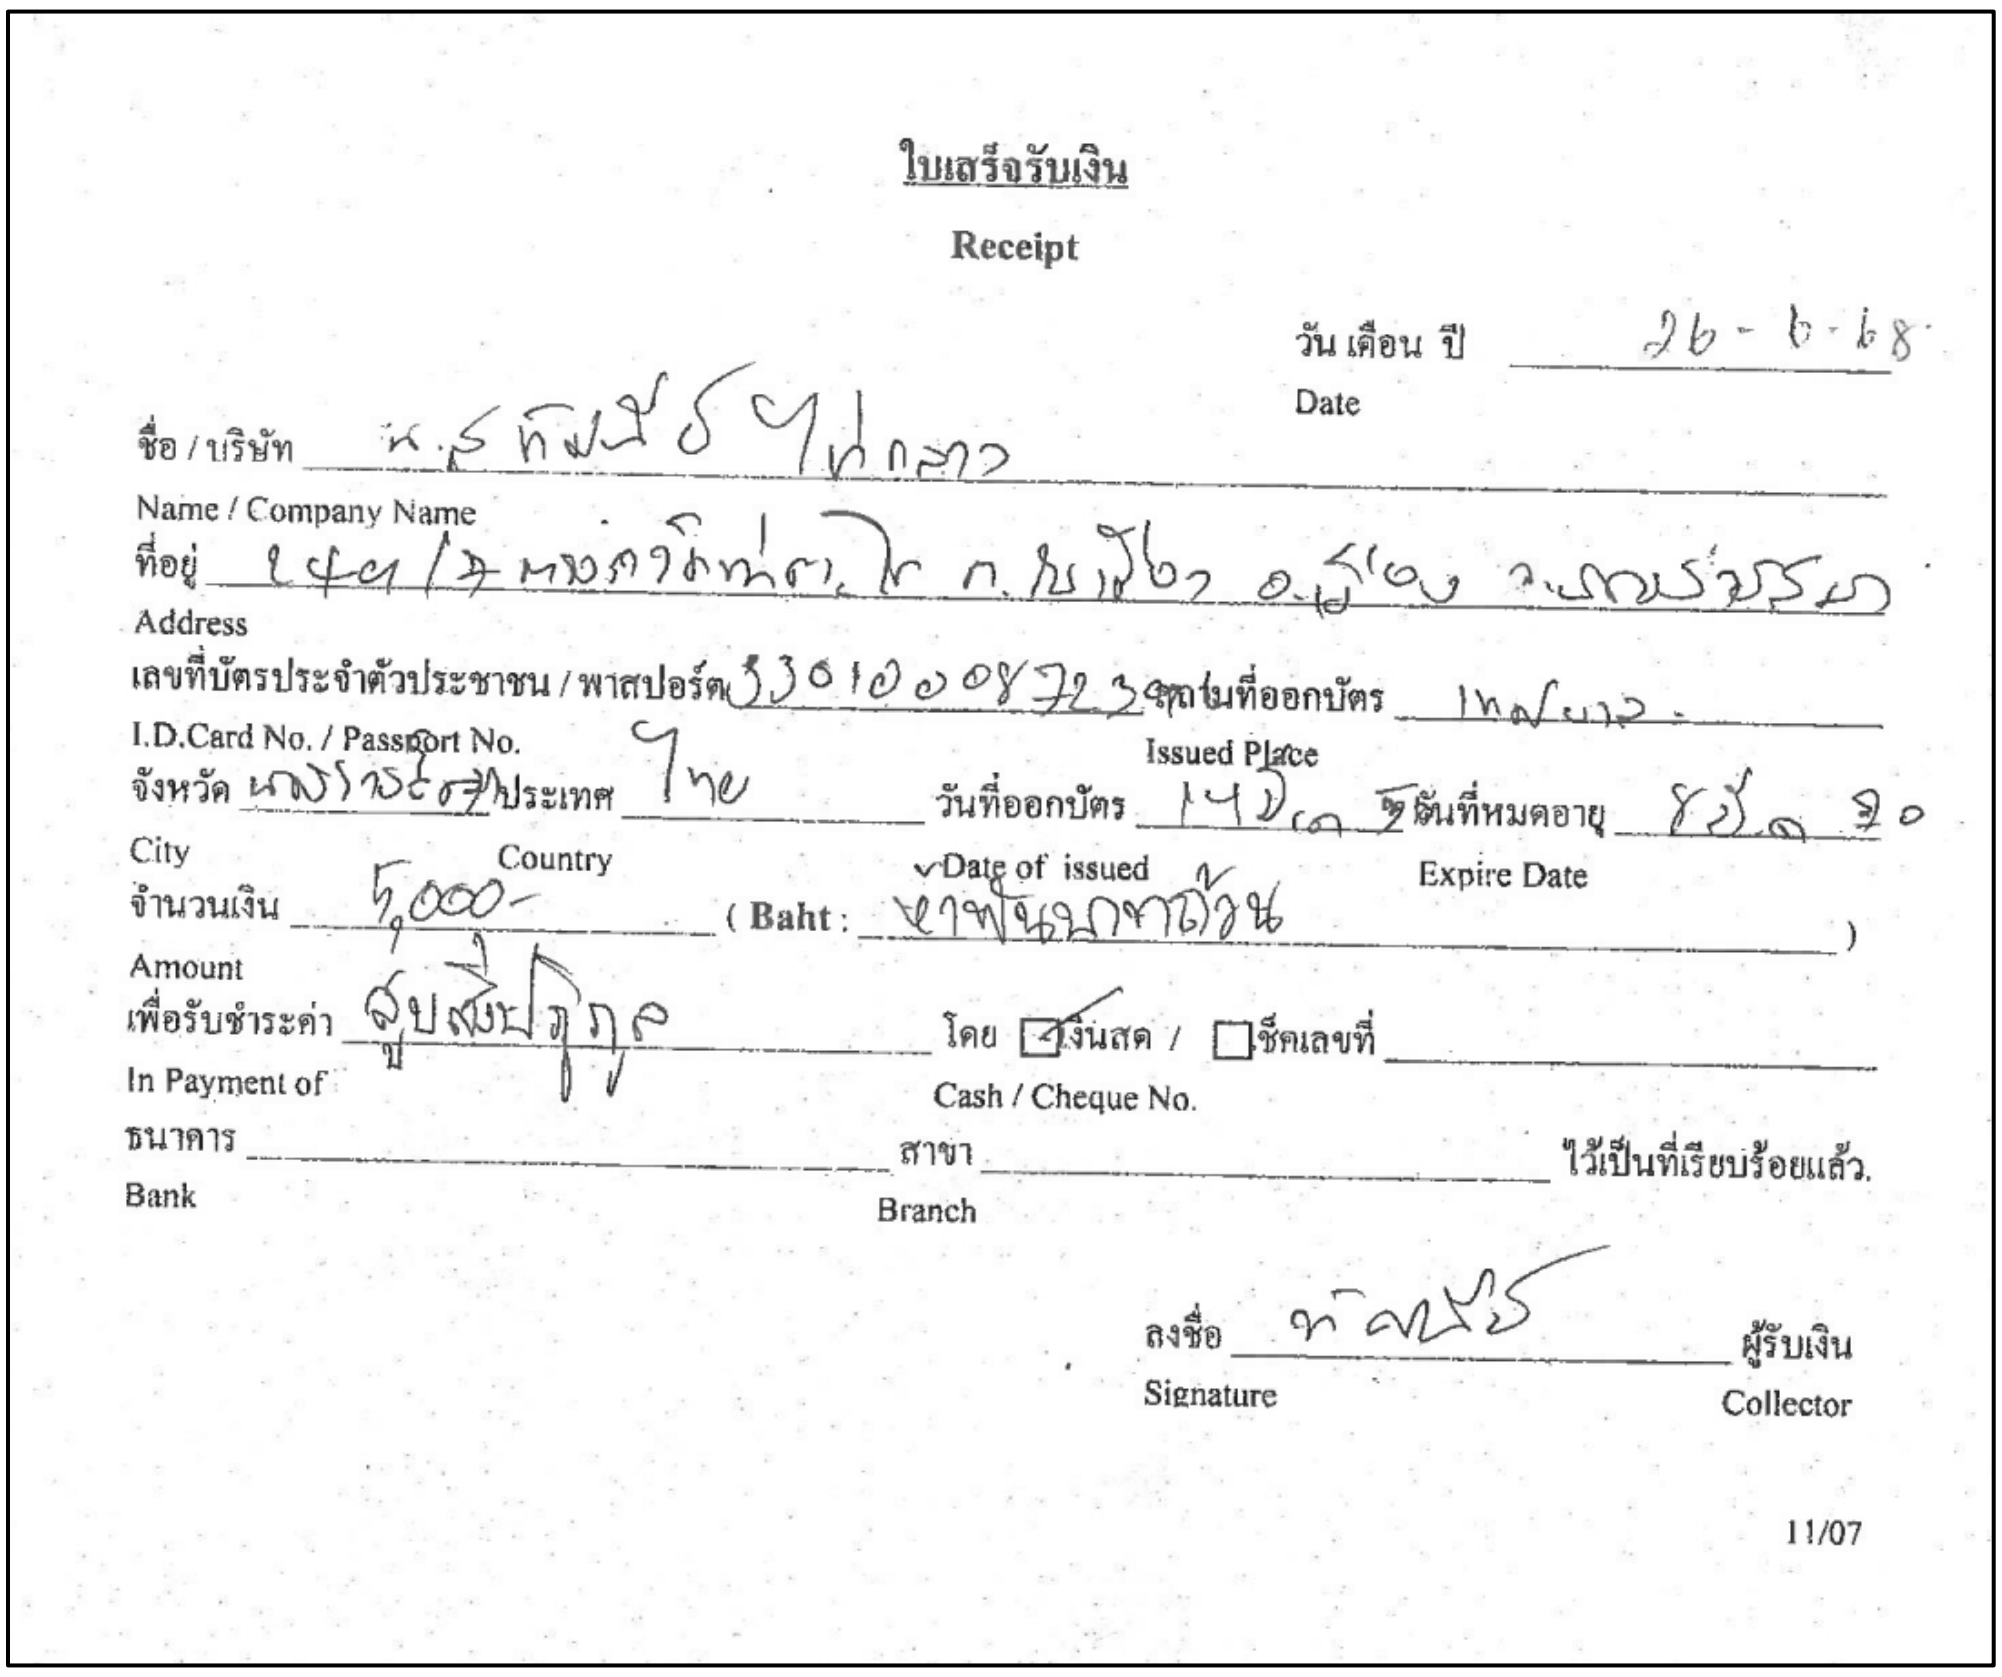

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

วัน เดือน ปี 26-6-68.
Date

ชื่อ / บริษัท น.ส.ทัศนีย์ ไก่กลาง
Name / Company Name
ที่อยู่ 141/7 หนองกาวิ่งท่า ม.7 ต.[illegible] อ.[illegible] จ.นครราชสีมา
Address
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 3301000872 3 สถานที่ออกบัตร เทศบาล.
I.D.Card No. / Passport No. Issued Place
จังหวัด นครราชสีมา ประเทศ ไทย วันที่ออกบัตร 14 มี.ค. 65 วันที่หมดอายุ 8 ธ.ค. 70
City Country Date of issued Expire Date
จำนวนเงิน 5,000- (Baht : ห้าพันบาทถ้วน)
Amount
เพื่อรับชำระค่า อุปกรณ์ปลูก โดย ☑ เงินสด / ☐ ชี่คเลขที่
In Payment of Cash / Cheque No.
ธนาคาร สาขา ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
Bank Branch

ลงชื่อ ทัศนีย์ ผู้รับเงิน
Signature Collector

11/07

เอกสาร ตรวจสอบสระว่ายน้ำโครงการ

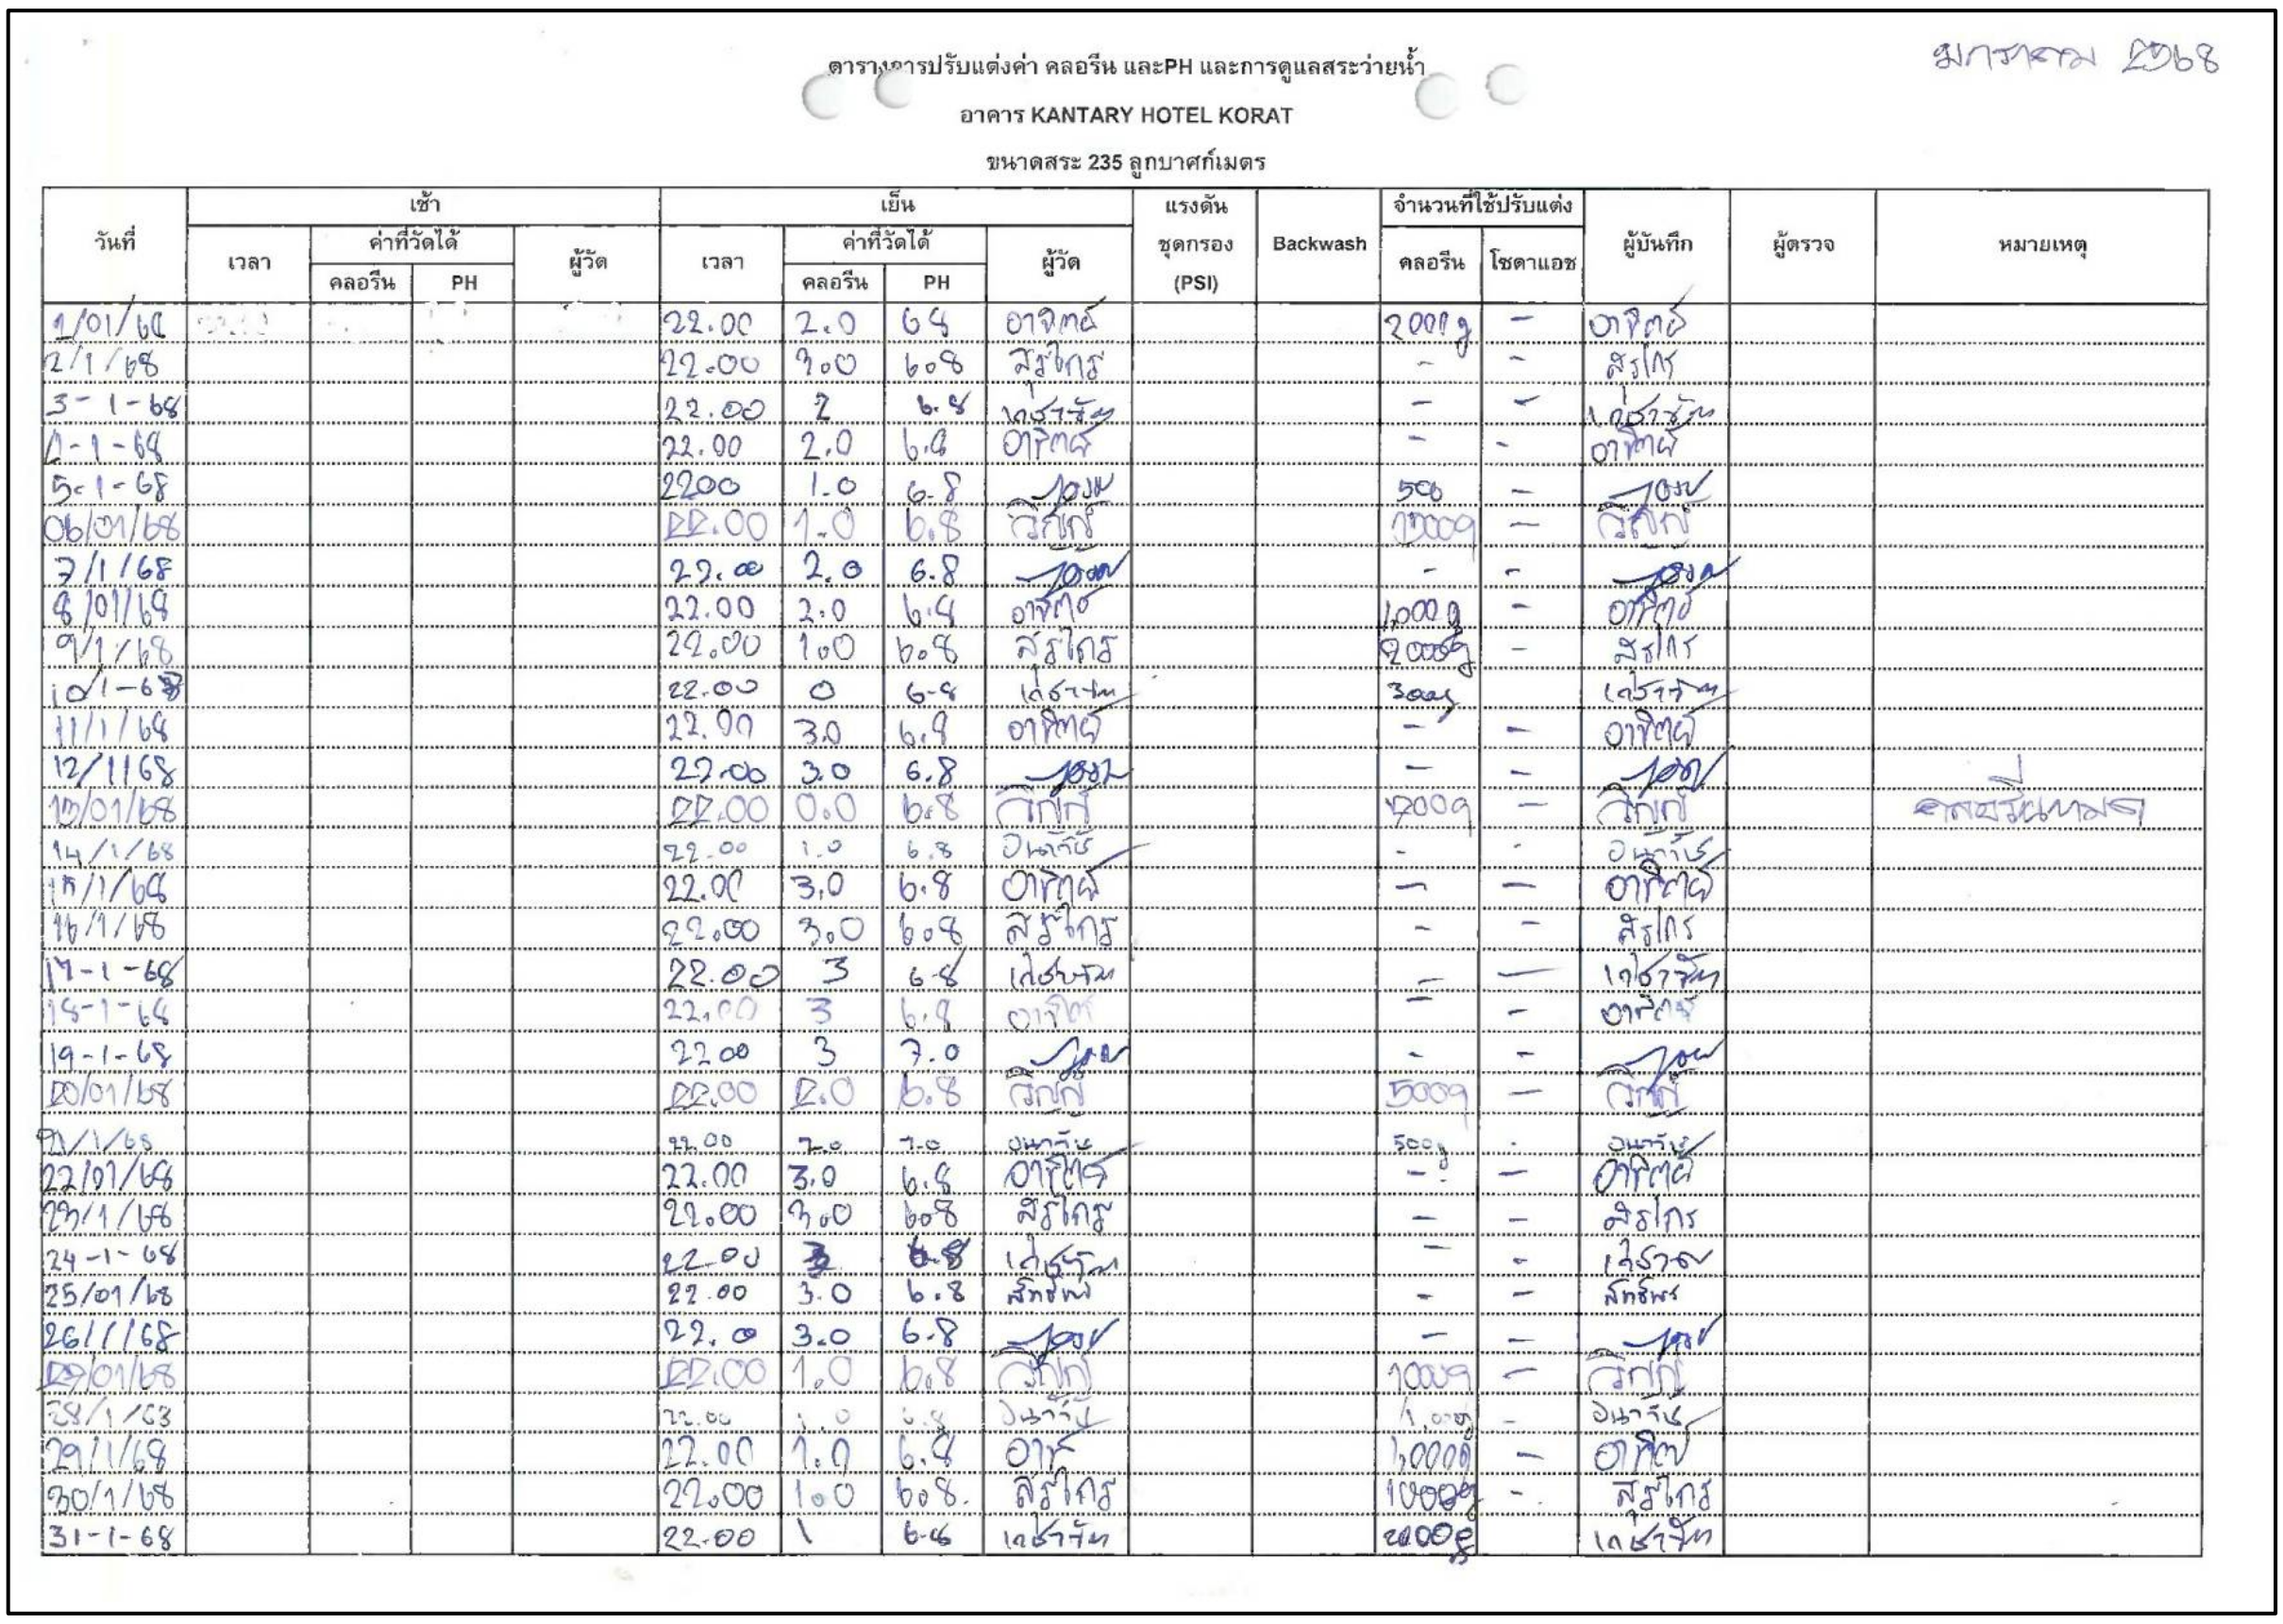

ตารางการปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระว่ายน้ำ
อาคาร KANTARY HOTEL KORAT
ขนาดสระ 235 ลูกบาศก์เมตร

มกราคม 2568

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
1/01/68					22.00	2.0	6.4	อาทิตย์			2000 g	–	อาทิตย์		
2/1/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
3-1-68					22.00	2	6.8	เดชาวัน			–	–	เดชาวัน		
4-1-68					22.00	2.0	6.4	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
5-1-68					2200	1.0	6.8				500	–			
06/01/68					22.00	1.0	6.8	วิทย์			1000g	–	วิทย์		
7/1/68					22.00	2.0	6.8				–	–			
8/01/68					22.00	2.0	6.4	อาทิตย์			1000 g	–	อาทิตย์		
9/1/68					22.00	1.0	6.8	สุรไกร			2000g	–	สุรไกร		
10/1-68					22.00	0	6-4	เดชาวัน			300g		เดชาวัน		
11/1/68					22.00	3.0	6.4	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
12/1/68					22.00	3.0	6.8				–	–			
13/01/68					22.00	0.0	6.8	วิทย์			2000g	–	วิทย์		คลอรีนหมด
14/1/68					22.00	1.0	6.8	อนุรักษ์			-	-	อนุรักษ์		
15/1/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
16/1/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
17-1-68					22.00	3	6.8	เดชาวัน			–	–	เดชาวัน		
18-1-68					22.00	3	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
19-1-68					22.00	3	7.0				-	-			
20/01/68					22.00	2.0	6.8	วิทย์			500g	–	วิทย์		
21/1/68					22.00	2.0	7.0	อนุรักษ์			500g	-	อนุรักษ์		
22/01/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
23/1/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
24-1-68					22.00	3	6.8	เดชาวัน			–	-	เดชาวัน		
25/01/68					22.00	3.0	6.8	สิทธิพร			-	–	สิทธิพร		
26/1/68					22.00	3.0	6.8				–	–			
27/01/68					22.00	1.0	6.8	วิทย์			1000g	–	วิทย์		
28/1/68					22.00	1.0	6.8	อนุรักษ์			1,000g	-	อนุรักษ์		
29/1/68					22.00	1.0	6.4	อาทิตย์			1,000g	–	อาทิตย์		
30/1/68					22.00	1.0	6.8.	สุรไกร			1000g	-.	สุรไกร		
31-1-68					22.00	1	6.6	เดชาวัน			2000g		เดชาวัน		

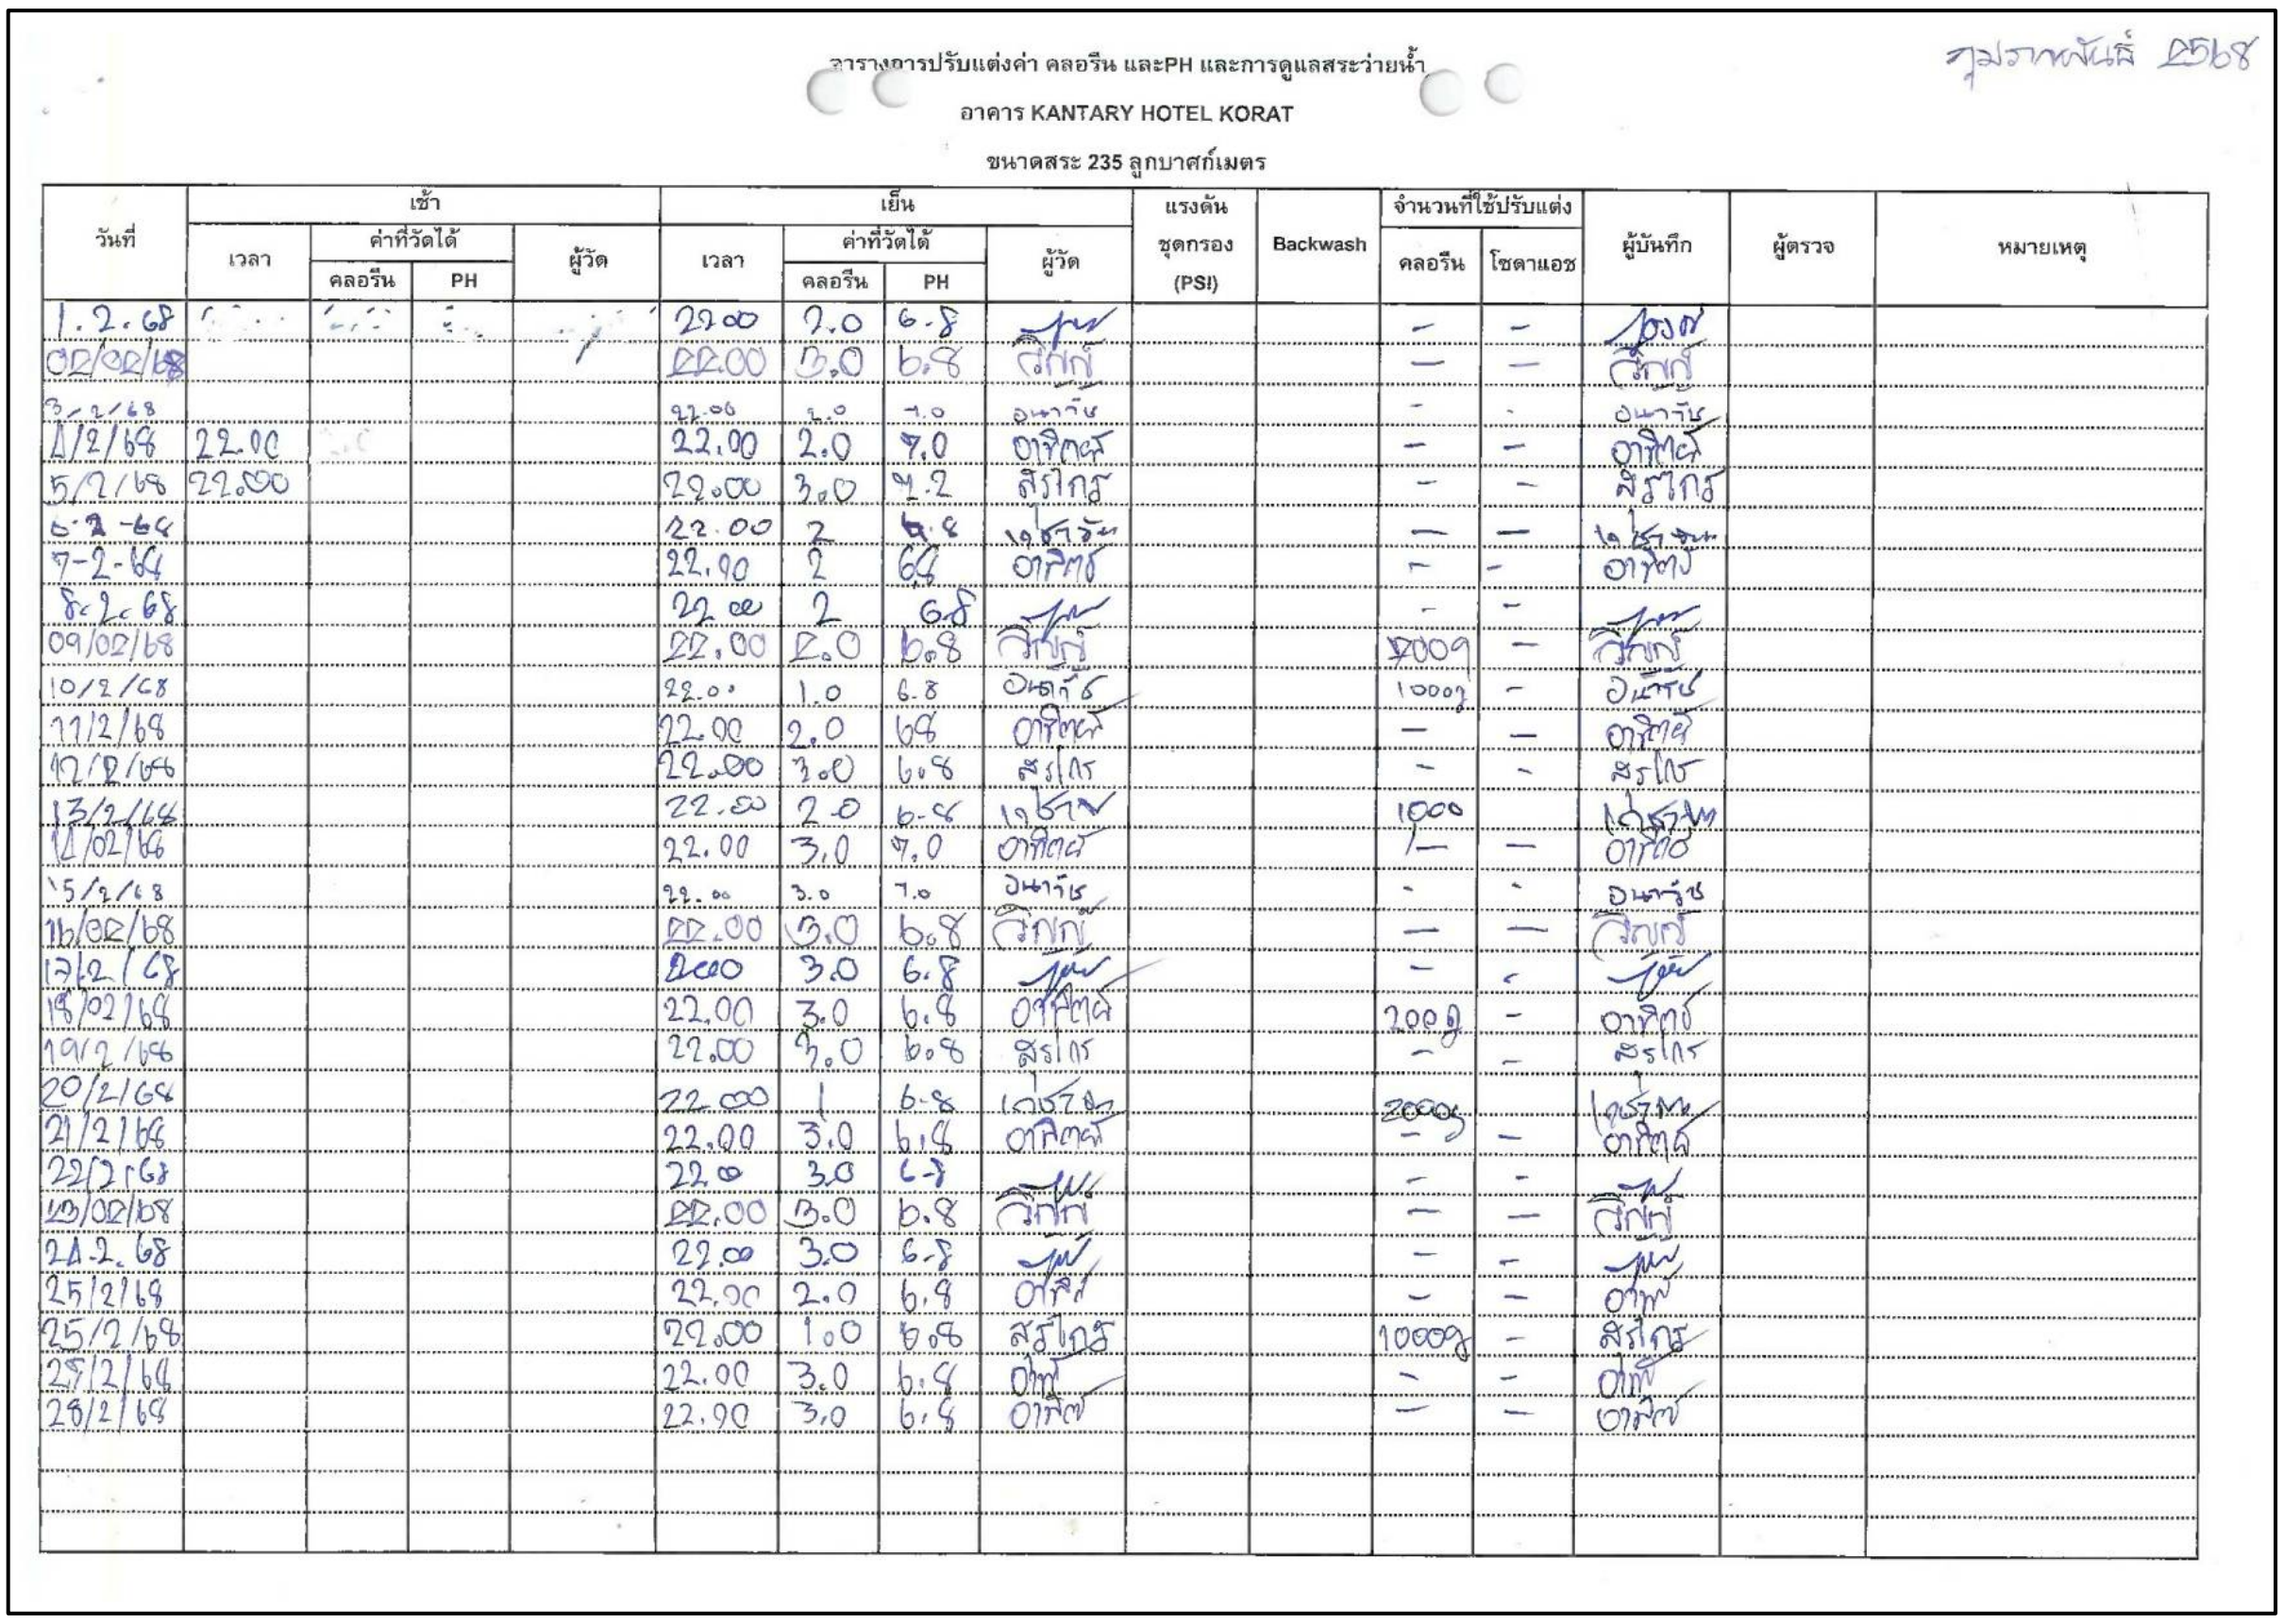

ตารางการปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระว่ายน้ำ
อาคาร KANTARY HOTEL KORAT
ขนาดสระ 235 ลูกบาศก์เมตร

กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
1.2.68					22.00	2.0	6.8				–	–			
02/02/68					22.00	3.0	6.8	วิทย์			–	–	วิทย์		
3-2-68					22.00	2.0	7.0	อนุรักษ์			-	-	อนุรักษ์		
4/2/68	22.00				22.00	2.0	7.0	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
5/2/68	22.00				22.00	3.0	7.2	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
6-2-68					22.00	2	6.8	เดชาวัน			–	–	เดชาวัน		
7-2-68					22.00	2	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
8-2-68					22.00	2	6.8				-	-			
09/02/68					22.00	2.0	6.8	วิทย์			2000g	–	วิทย์		
10/2/68					22.00	1.0	6.8	อนุรักษ์			1000g	–	อนุรักษ์		
11/2/68					22.00	2.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
12/2/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			-	-	สุรไกร		
13/2/68					22.00	2.0	6.8	เดชาวัน			1000		เดชาวัน		
14/02/68					22.00	3.0	7.0	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
15/2/68					22.00	3.0	7.0	อนุรักษ์			-	-	อนุรักษ์		
16/02/68					22.00	3.0	6.8	วิทย์			–	–	วิทย์		
17/2/68					2200	3.0	6.8				–	-			
18/02/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			200g	–	อาทิตย์		
19/2/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
20/2/68					22.000	1	6.8	เดชาวัน			200g		เดชาวัน		
21/2/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
22/2/68					22.00	3.0	6.8				-	-			
23/02/68					22.00	3.0	6.8	วิทย์			–	–	วิทย์		
24-2-68					22.00	3.0	6.8				–	–			
25/2/68					22.00	2.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
25/2/68					22.00	1.0	6.8	สุรไกร			1000g	–	สุรไกร		
27/2/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
28/2/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		

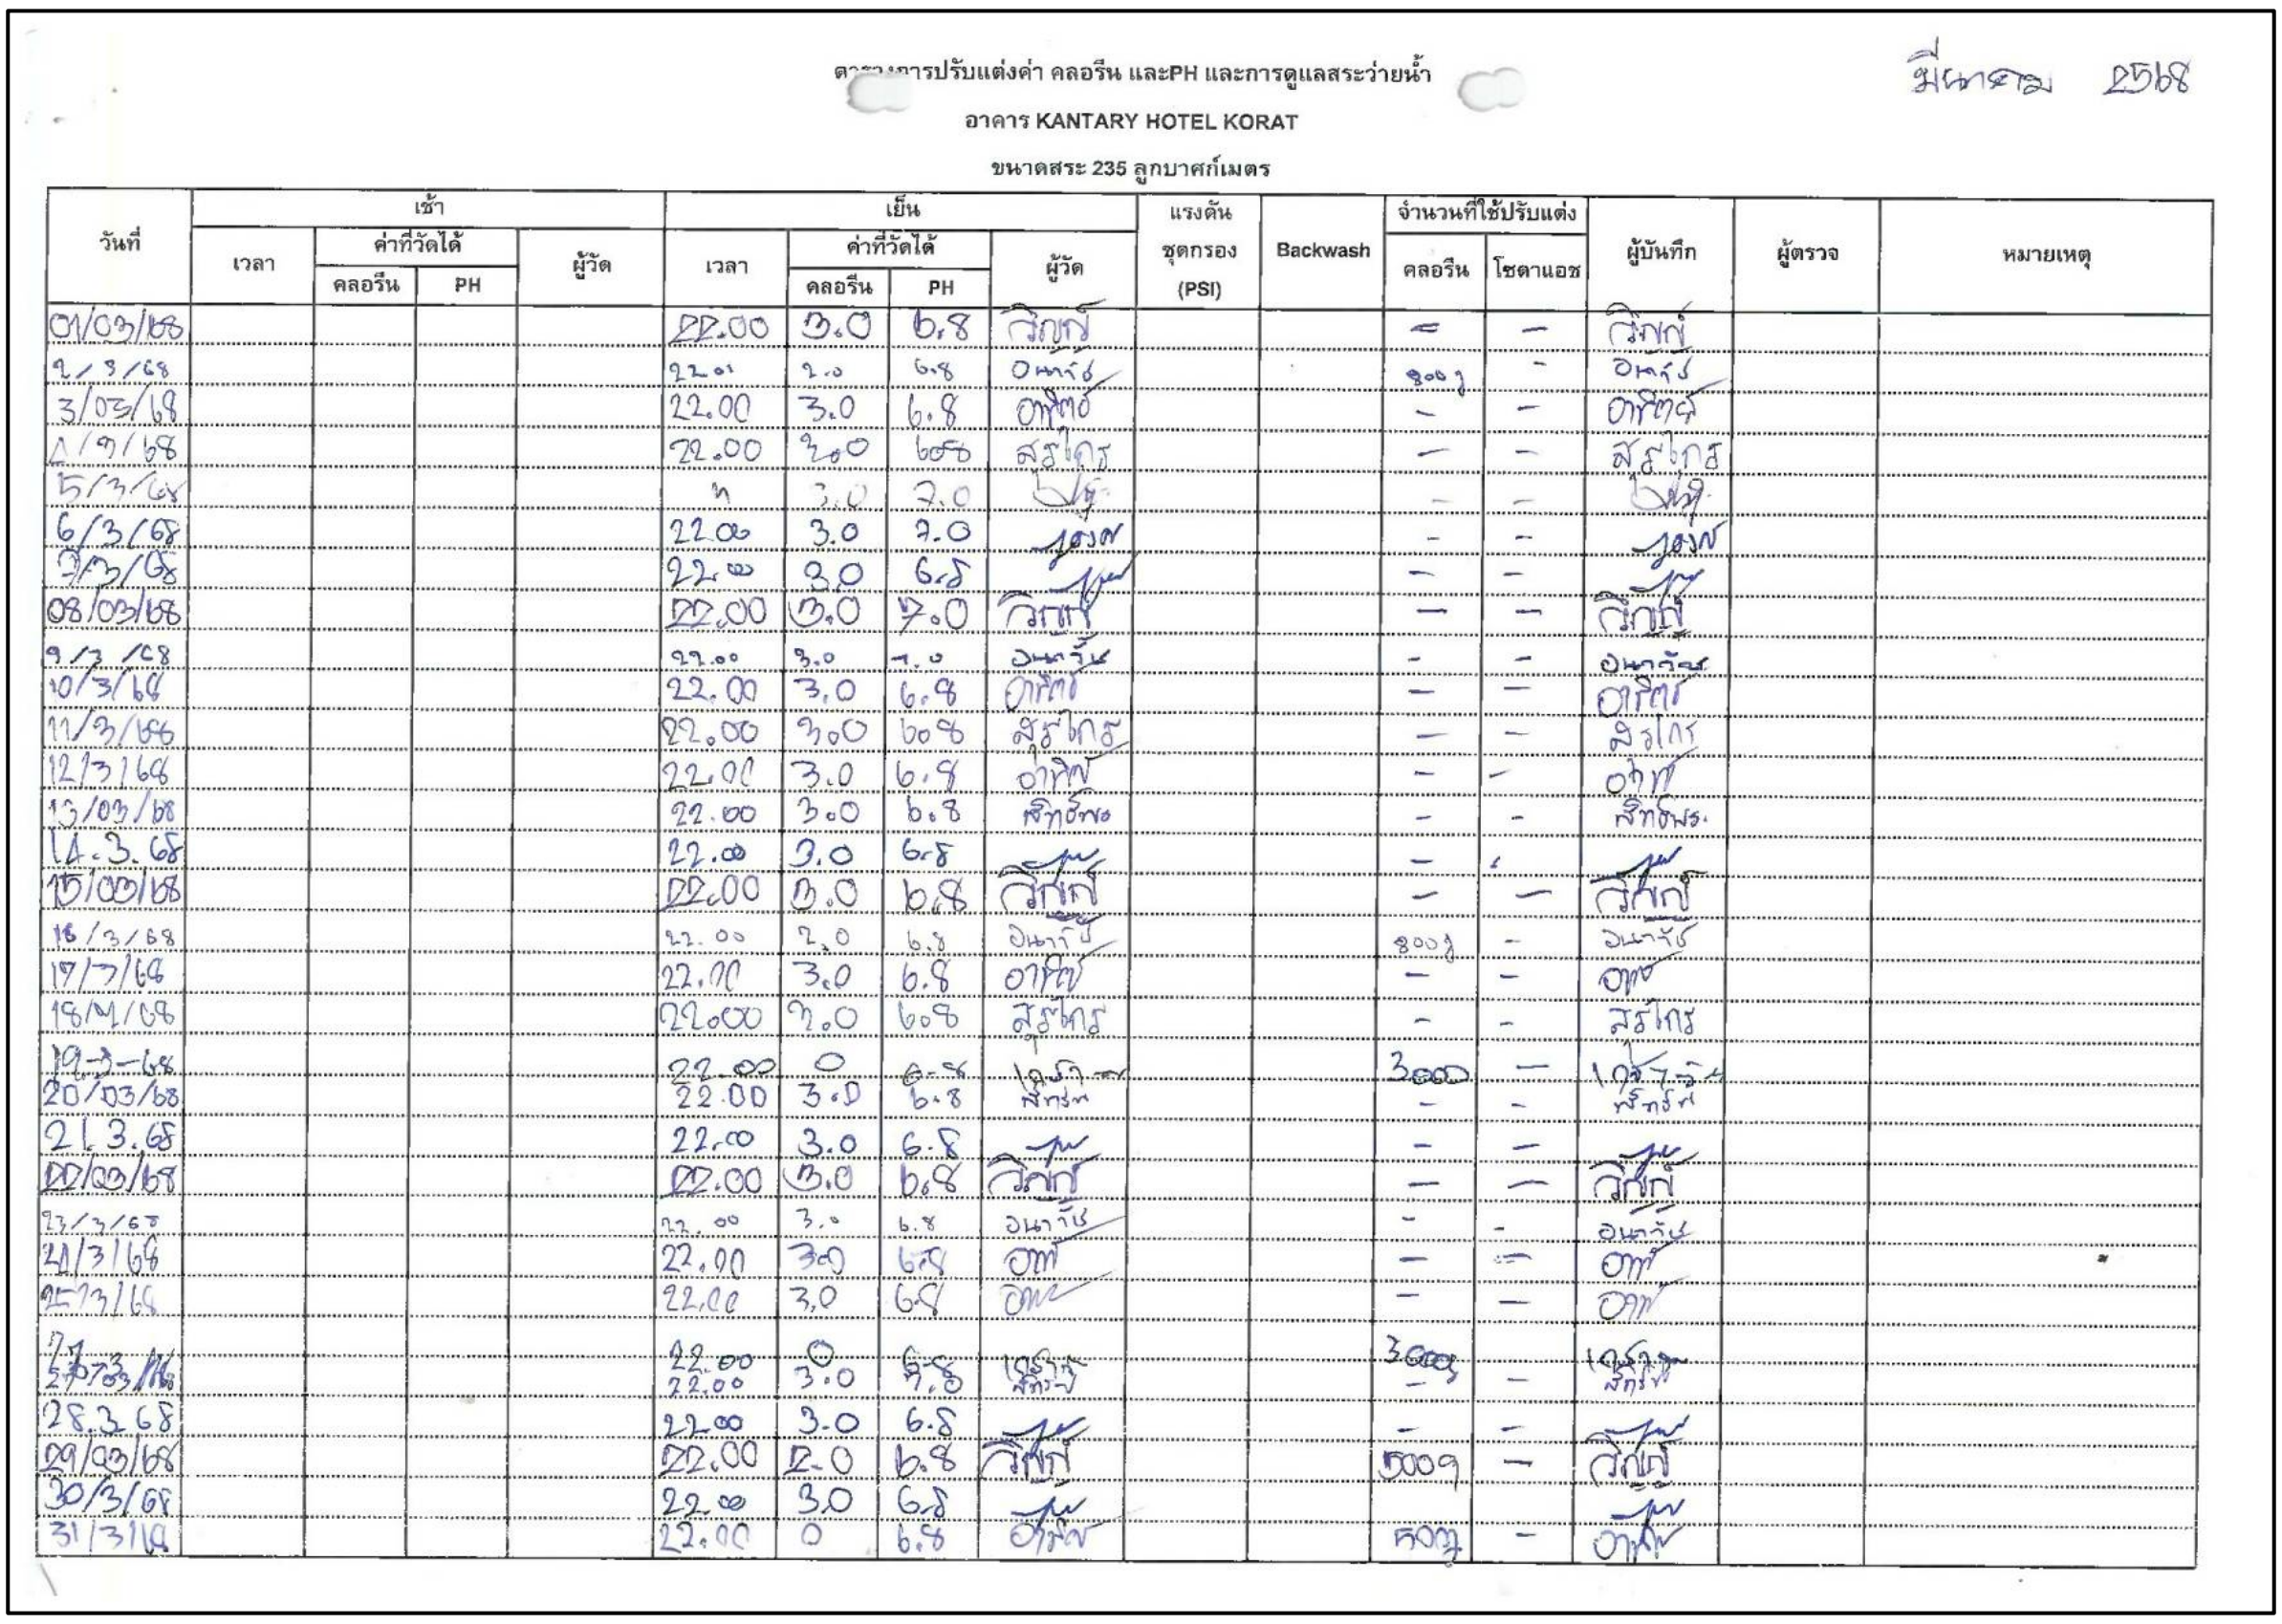

ตาราง การปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระว่ายน้ำ

มีนาคม 2568

อาคาร KANTARY HOTEL KORAT

ขนาดสระ 235 ลูกบาศก์เมตร

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
01/03/68					22.00	3.0	6.8	วิภัส			–	–	วิภัส		
2/3/68					22.01	2.0	6.8	อนาวัช			800 g	–	อนาวัช		
3/03/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
4/3/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
5/3/68					〃	3.0	7.0				–	–			
6/3/68					22.00	3.0	7.0				–	–			
7/3/68					22.00	3.0	6.8				–	–			
08/03/68					22.00	3.0	7.0	วิภัส			–	–	วิภัส		
9/3/68					22.00	3.0	7.0	อนาวัช			–	–	อนาวัช		
10/3/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
11/3/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
12/3/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
13/03/68					22.00	3.0	6.8	สิทธิพร			–	–	สิทธิพร.		
14.3.68					22.00	3.0	6.8				–				
15/03/68					22.00	3.0	6.8	วิภัส			–	–	วิภัส		
16/3/68					22.00	2.0	6.8	อนาวัช			800 g	–	อนาวัช		
17/3/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
18/3/68					22.000	2.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
19-3-68					22.00	0	6.8	เกรียง			3000	–	เกรียง		
20/03/68					22.00	3.0	6.8	สิทธิพร			–	–	สิทธิพร		
21.3.68					22.00	3.0	6.8				–	–			
22/03/68					22.00	3.0	6.8	วิภัส			–	–	วิภัส		
23/3/68					22.00	3.0	6.8	อนาวัช			–	–	อนาวัช		
24/3/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
25/3/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
26/03/68					22.00	0	6.8	เกรียง			3000g	–	เกรียง		
27					22.00	3.0	7.8	สิทธิพร			–		สิทธิพร		
28.3.68					22.00	3.0	6.8				–	–			
29/03/68					22.00	2.0	6.8	วิภัส			500g	–	วิภัส		
30/3/68					22.00	3.0	6.8								
31/3/68					22.00	0	6.8	อาทิตย์			500g	–	อาทิตย์		

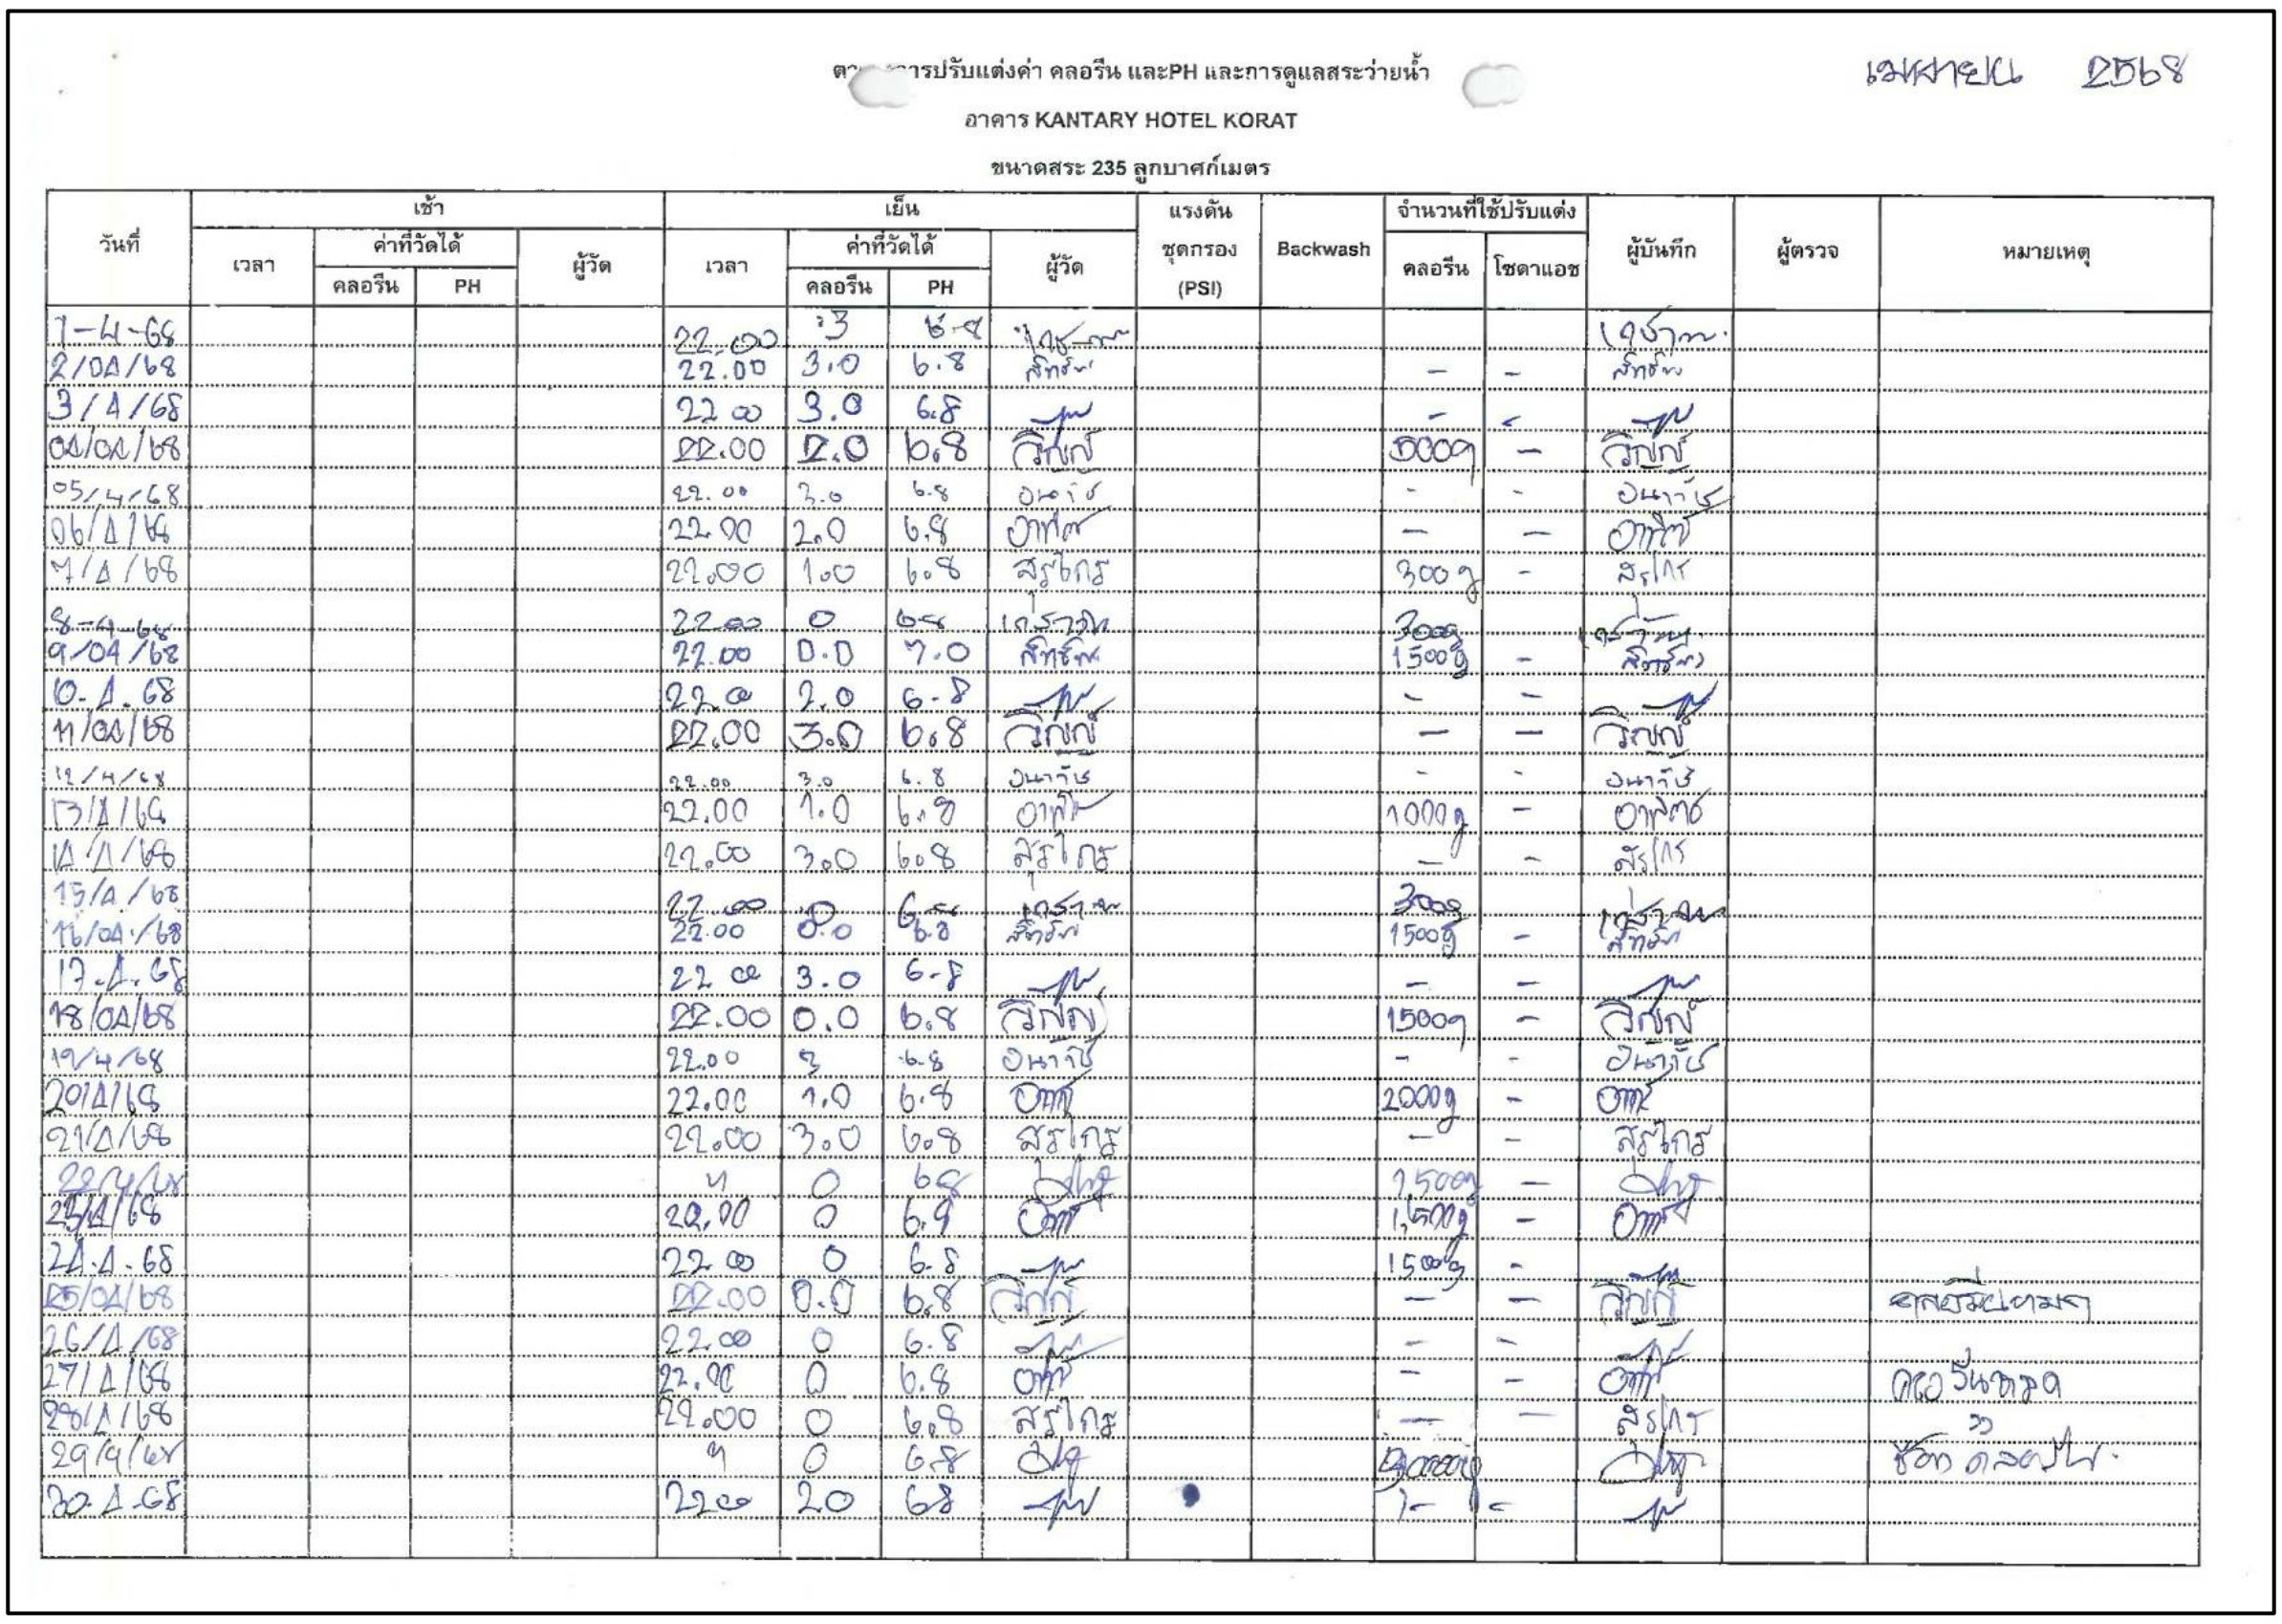

ตาราง การปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระว่ายน้ำ

เมษายน 2568

อาคาร KANTARY HOTEL KORAT

ขนาดสระ 235 ลูกบาศก์เมตร

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
1-4-68					22.00	3	6.8	เกรียง					เกรียง		
2/04/68					22.00	3.0	6.8	สิทธิพร			–	–	สิทธิพร		
3/4/68					22.00	3.0	6.8				–	–			
04/04/68					22.00	2.0	6.8	วิภัส			500g	–	วิภัส		
05/4/68					22.00	3.0	6.8	อนาวัช			–	–	อนาวัช		
06/4/68					22.00	2.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
7/4/68					22.000	1.0	6.8	สุรไกร			300 g	–	สุรไกร		
8-4-68					22.00	0	6.8	เกรียง			3000		เกรียง		
9/04/68					22.00	0.0	7.0	สิทธิพร			1500g	–	สิทธิพร		
10.4.68					22.00	2.0	6.8				–	–			
11/04/68					22.00	3.0	6.8	วิภัส			–	–	วิภัส		
12/4/68					22.00	3.0	6.8	อนาวัช			–	–	อนาวัช		
13/4/68					22.00	1.0	6.8	อาทิตย์			1000g	–	อาทิตย์		
14/4/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
15/4/68					22.00	0	6.8	เกรียง			3000		เกรียง		
16/04/68					22.00	0.0	6.8	สิทธิพร			1500g	–	สิทธิพร		
17.4.68					22.00	3.0	6.8				–	–			
18/04/68					22.00	0.0	6.8	วิภัส			1500g	–	วิภัส		
19/4/68					22.00	3	6.8	อนาวัช			–	–	อนาวัช		
20/4/68					22.00	1.0	6.8	อาทิตย์			2000g	–	อาทิตย์		
21/4/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
22/4/68					〃	0	6.8				1500g	–			
23/4/68					22.00	0	6.9	อาทิตย์			1,500g	–	อาทิตย์		
24.4.68					22.00	0	6.8				1500g	–			
25/04/68					22.00	0.0	6.8	วิภัส			–	–	วิภัส		คลอรีนหมด
26/4/68					22.00	0	6.8				–	–			
27/4/68					22.00	0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		[illegible] วันหยุด
28/4/68					22.000	0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		〃
29/4/68					〃	0	6.8				[illegible]				ซื้อ คลอรีน
30.4.68					22.00	2.0	6.8				–	–			

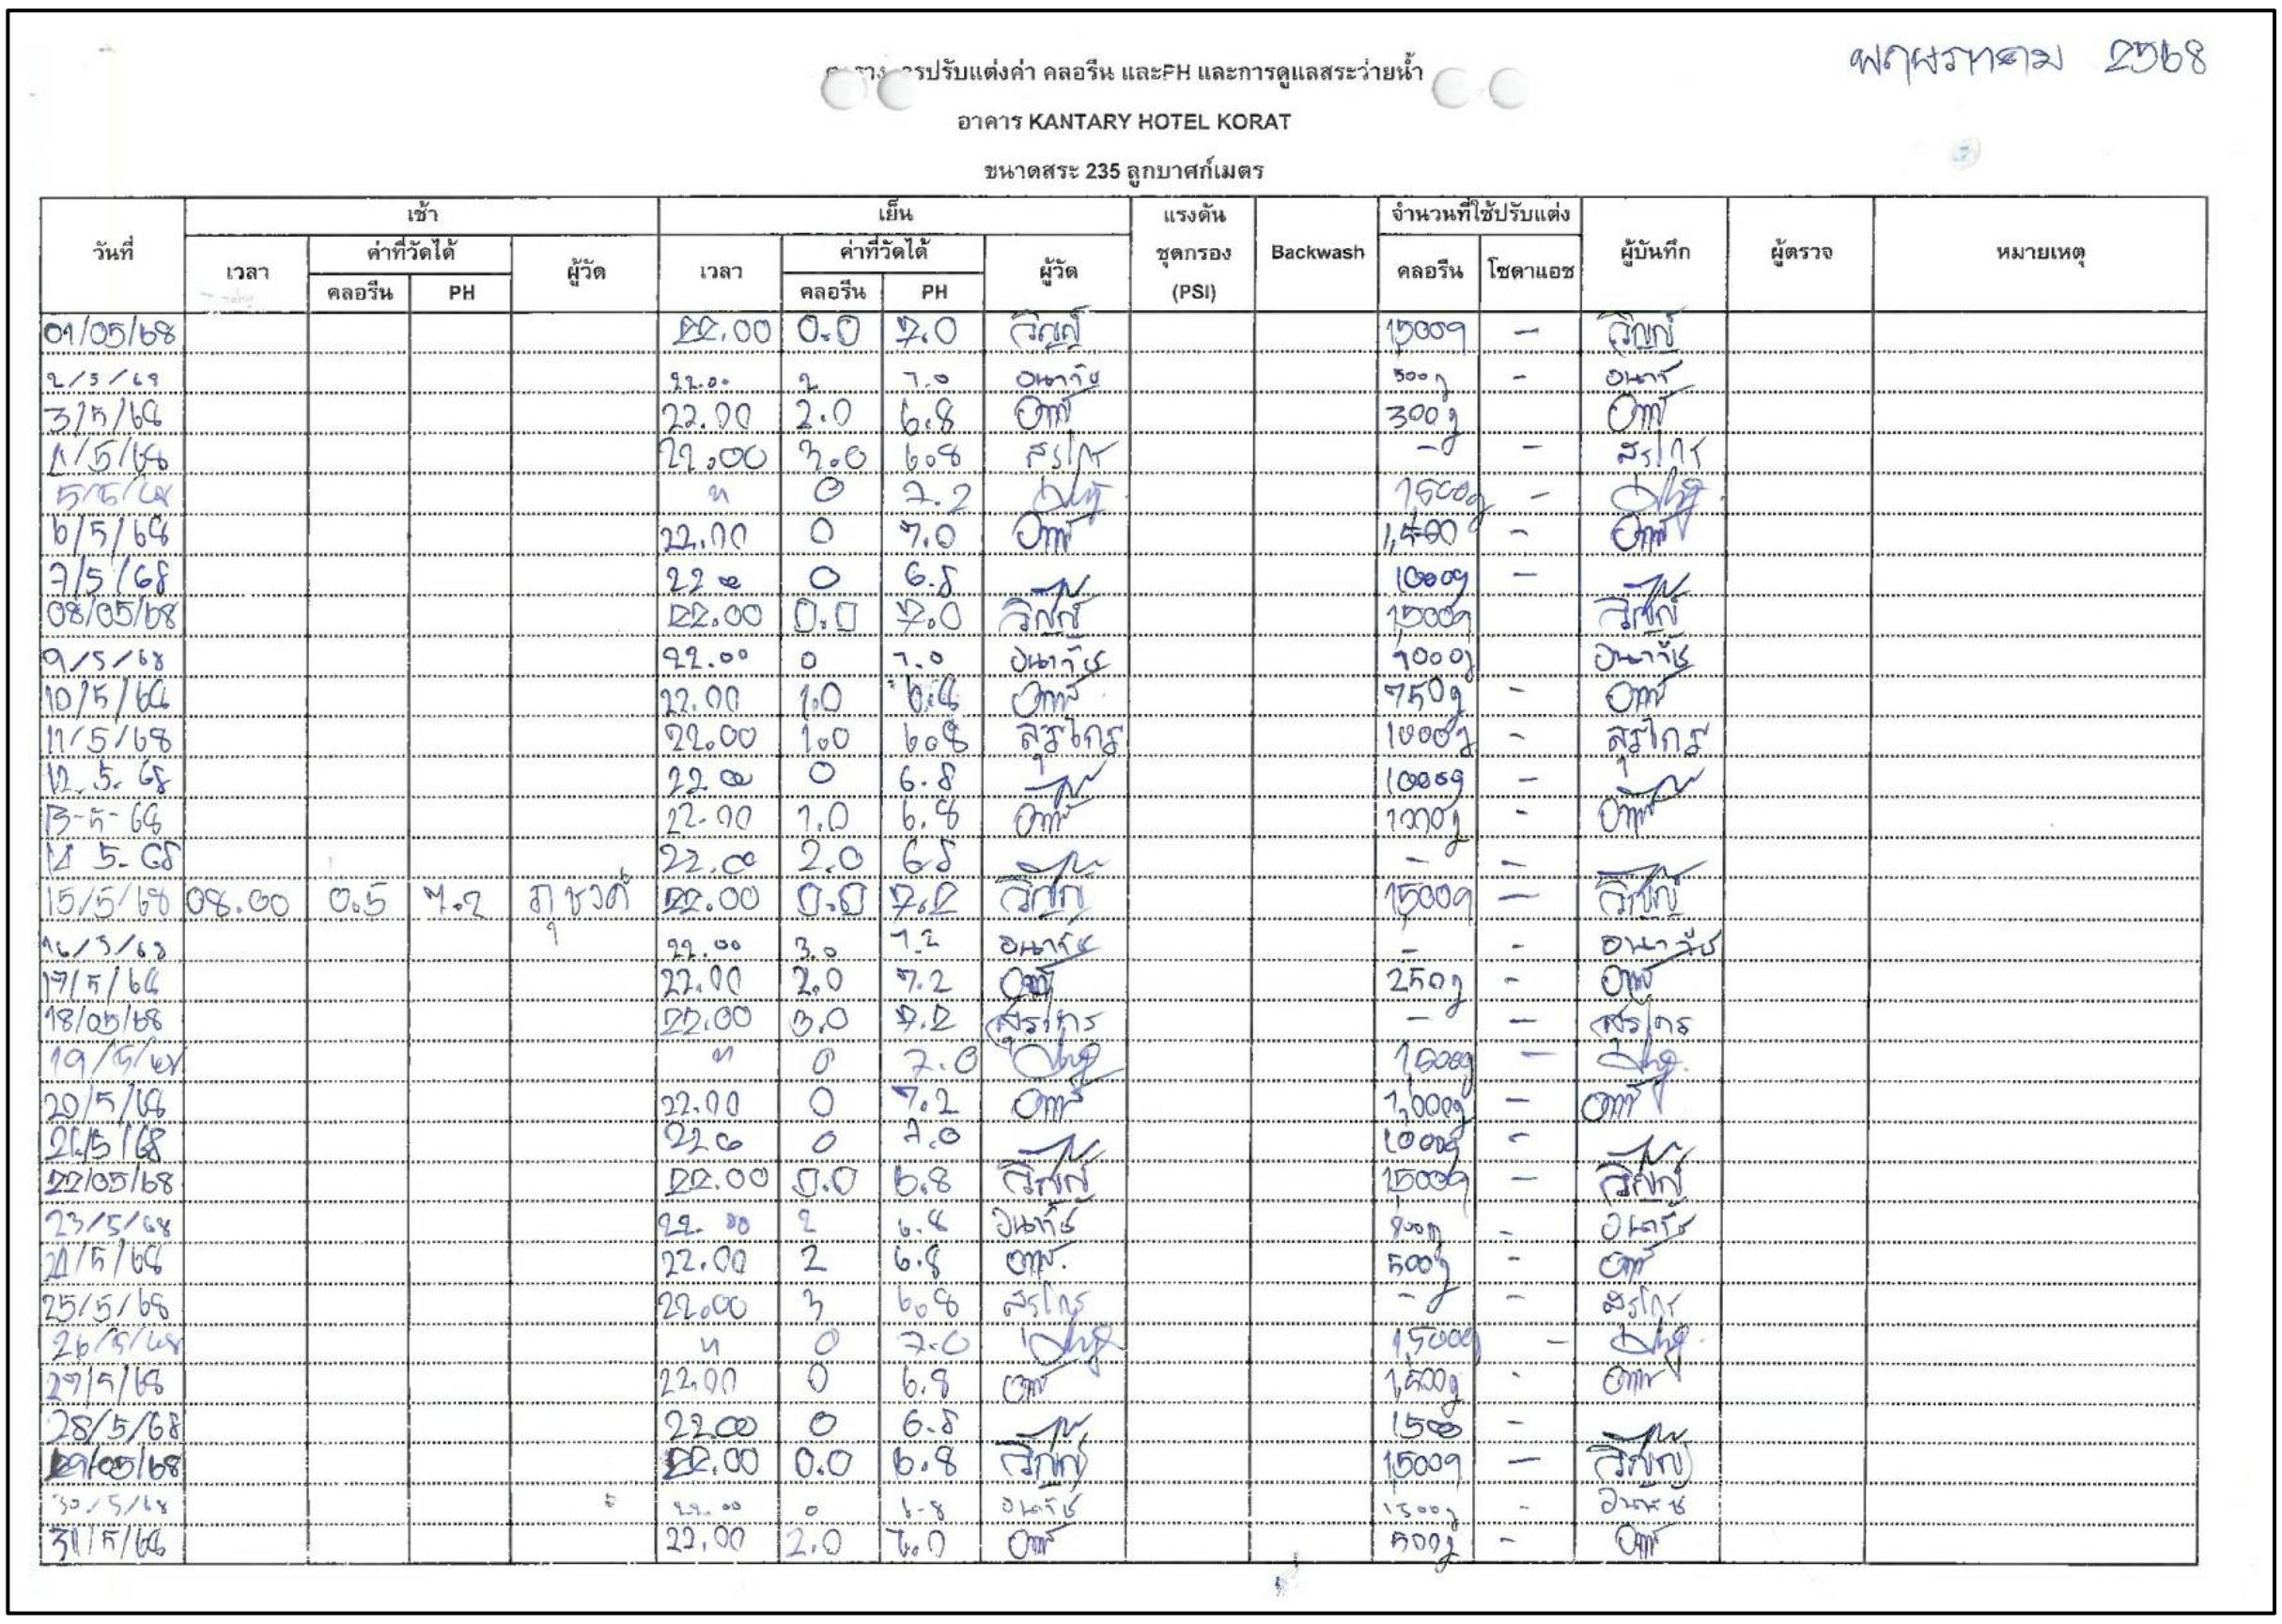

พฤษภาคม 2568

ตารางการปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระว่ายน้ำ

อาคาร KANTARY HOTEL KORAT

ขนาดสระ 235 ลูกบาศก์เมตร

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
01/05/68					22.00	0.0	7.0	วิญญ์			1500g	-	วิญญ์		
2/5/68					22.00	2	7.0	อนาวัช			500g	-	อนาวัช		
3/5/68					22.00	2.0	6.8				300g				
4/5/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			-	-	สุรไกร		
5/5/68					"	0	7.2				1500g	-			
6/5/68					22.00	0	7.0				1,400	-			
7/5/68					22.00	0	6.8				1000g	-			
08/05/68					22.00	0.0	7.0	วิญญ์			1500g		วิญญ์		
9/5/68					22.00	0	7.0	อนาวัช			1000g		อนาวัช		
10/5/68					22.00	1.0	6.8				750g	-			
11/5/68					22.00	1.0	6.8	สุรไกร			1000g	-	สุรไกร		
12.5.68					22.00	0	6.8				1000g	-			
13-5-68					22.00	1.0	6.8				1000g	-			
14 5.68					22.00	2.0	6.8				-	-			
15/5/68	08.00	0.5	7.2	ภูชวด์	22.00	0.0	7.2	วิญญ์			1500g	-	วิญญ์		
16/5/68					22.00	3.0	7.2	อนาวัช			-	-	อนาวัช		
17/5/68					22.00	2.0	7.2				250g	-			
18/05/68					22.00	3.0	7.2	สุรไกร			-	-	สุรไกร		
19/5/68					"	0	7.0				1500g	-			
20/5/68					22.00	0	7.2				1,000g	-			
21/5/68					22.00	0	7.0				1000g	-			
22/05/68					22.00	0.0	6.8	วิญญ์			1500g	-	วิญญ์		
23/5/68					22.00	2	6.8	อนาวัช			800g	-	อนาวัช		
24/5/68					22.00	2	6.8				500g	-			
25/5/68					22.00	3	6.8	สุรไกร			-	-	สุรไกร		
26/5/68					"	0	7.0				1,500g	-			
27/5/68					22.00	0	6.8				1,500g	-			
28/5/68					22.00	0	6.8				1500	-			
29/05/68					22.00	0.0	6.8	วิญญ์			1500g	-	วิญญ์		
30/5/68					22.00	0	6.8	อนาวัช			1500g	-	อนาวัช		
31/5/68					22.00	2.0	6.0				500g	-			

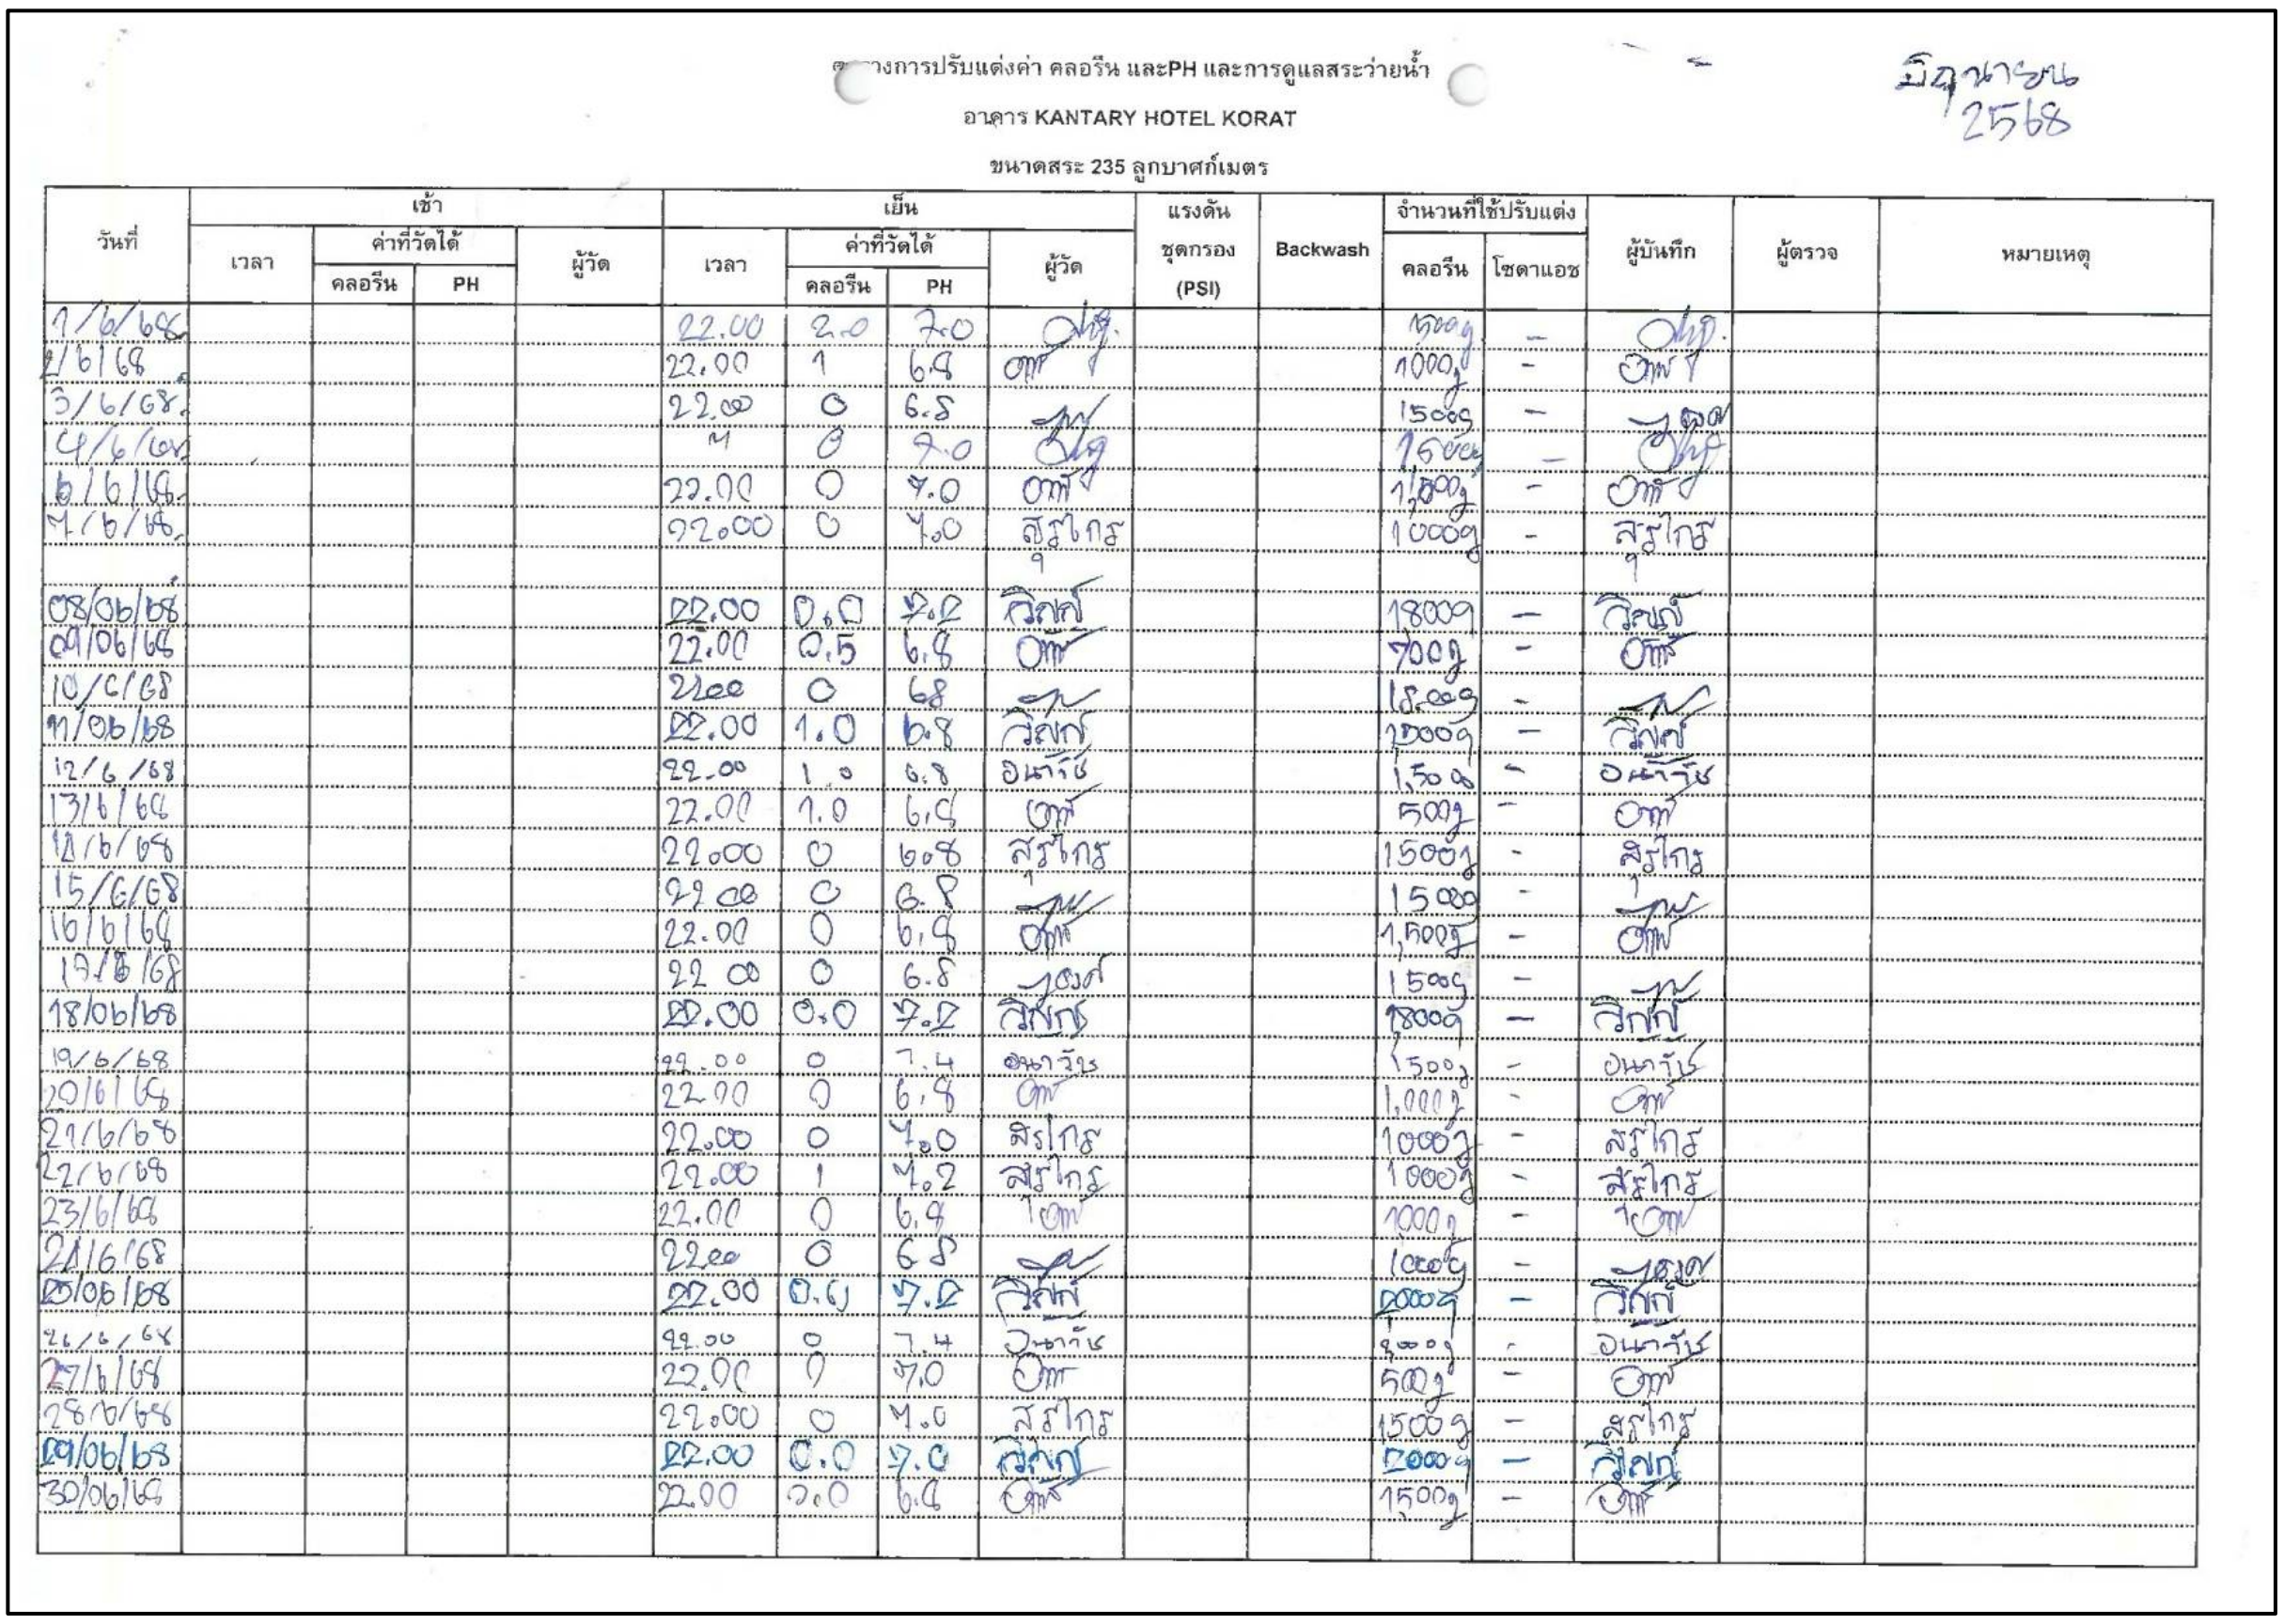

มิถุนายน 2568

ตารางการปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระว่ายน้ำ

อาคาร KANTARY HOTEL KORAT

ขนาดสระ 235 ลูกบาศก์เมตร

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
1/6/68					22.00	2.0	7.0				1500g	-			
2/6/68					22.00	1	6.8				1000g	-			
3/6/68					22.00	0	6.8				1500g	-			
4/6/68					"	0	7.0				1500g	-			
6/6/68					22.00	0	7.0				1,500g	-			
7/6/68					22.00	0	7.0	สุรไกร			1000g	-	สุรไกร		
08/06/68					22.00	0.0	7.2	วิญญ์			1800g	-	วิญญ์		
09/06/68					22.00	0.5	6.8				700g	-			
10/6/68					22.00	0	6.8				1500g	-			
11/06/68					22.00	1.0	6.8	วิญญ์			1000g	-	วิญญ์		
12/6/68					22.00	1.0	6.8	อนาวัช			1,500	-	อนาวัช		
13/6/68					22.00	1.0	6.8				500g	-			
14/6/68					22.000	0	6.8	สุรไกร			1500g	-	สุรไกร		
15/6/68					22.00	0	6.8				1500g	-			
16/6/68					22.00	0	6.8				1,500g	-			
17/6/68					22.00	0	6.8				1500g	-			
18/06/68					22.00	0.0	7.2	วิญญ์			1800g	-	วิญญ์		
19/6/68					22.00	0	7.4	อนาวัช			1500g	-	อนาวัช		
20/6/68					22.00	0	6.8				1,000g	-			
21/6/68					22.00	0	7.0	สุรไกร			1000g	-	สุรไกร		
22/6/68					22.00	1	7.2	สุรไกร			1000g	-	สุรไกร		
23/6/68					22.00	0	6.8				1000g	-			
24/6/68					22.00	0	6.8				1000g	-			
25/06/68					22.00	0.0	7.2	วิญญ์			2000g	-	วิญญ์		
26/6/68					22.00	0	7.4	อนาวัช			1000g	-	อนาวัช		
27/6/68					22.00	0	7.0				500g	-			
28/6/68					22.000	0	7.0	สุรไกร			1500g	-	สุรไกร		
29/06/68					22.00	0.0	7.0	วิญญ์			2000g	-	วิญญ์		
30/06/68					22.00	2.0	6.4				1500g	-			

มกราคม 2568

ตารางการปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระจากุซซี่

อาคาร KANTARY HOTEL KORAT

ขนาดสระ 9.5 ลูกบาศก์เมตร

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
1/01/68					22.00	3.0	7.6	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
2/1/68					22.00	3.0	7.0	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
3-1-68					22.00	0	7.0	เกษราภรณ์			300g	–	เกษราภรณ์		
4-1-68					22.00	3.0	7.2	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
5-1-68					22.00	3.0	7.0				–	–			
06/01/68					22.00	0.0	6.8	สิทธิ์			300g	–	สิทธิ์		เติมเคมีเพิ่ม 1.0.0
7/1/68					22.00	3.0	7.2				–	–			
8/01/68					22.00	2.0	6.8	อาทิตย์			500g	–	อาทิตย์		
9/1/68					22.00	2.0	6.8	สุรไกร			200g	-	สุรไกร		
10-1-68					22.00	0	6.8	เกษราภรณ์			300g		เกษราภรณ์		
11/1/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
12/1/68					22.00	3.0	6.8				–	–			
13/01/68					22.00	0.0	>6.8	สิทธิ์			300g	–	สิทธิ์		
14/1/68					22.00	2.0	6.8	อนารักษ์			–	–	อนารักษ์		
15/1/68					22.00	3.0	7.4	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
16/1/68					22.00	3.0	7.0	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
17-1-68					22.00	3	7.2	เกษราภรณ์			–	–	เกษราภรณ์		
18-1-68					22.00	3	7.4	อาทิตย์			–	-	อาทิตย์		
19-1-68					22.00	0	7.2				500g	–			
20/01/68					22.00	0.0	7.4	สิทธิ์			300g	–	สิทธิ์		
21/1/68					22.00	2.0	7.4	อนารักษ์			200g	–	อนารักษ์		
22/01/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
23/1/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
24-1-68					22.00	2	7.5	เกษราภรณ์			–	–	เกษราภรณ์		
25/01/68					22.00	0.0	8.4	สิทธิ์			200	-	สิทธิ์		
26/1/68					22.00	3.0	7.2				–	–			
27/01/68					22.00	0.0	7.4	สิทธิ์			300g	–	สิทธิ์		
28/1/68					22.00	0	7.2	อนารักษ์			300g	-	อนารักษ์		
29/1/68					22.00	2.0	7.2	อาทิตย์			1,000g	–	อาทิตย์		
30/1/68					22.00	1.0	7.0	สุรไกร			500g	–	สุรไกร		
31-1-68					22.00	3	7.2	เกษราภรณ์			–		เกษราภรณ์		

กุมภาพันธ์ 2568

ตารางการปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระจากุซซี่

อาคาร KANTARY HOTEL KORAT

ขนาดสระ 9.5 ลูกบาศก์เมตร

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
1-2-68					22.00	3	7.6				300g	–			
02/02/68					22.00	0.0	7.4	สิทธิ์			300g	–	สิทธิ์		
3/2/68					22.00	0	7.6	อนารักษ์			200g	-	อนารักษ์		
4/2/68					22.00	3.0	7.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
5/2/68					22.00	3.0	7.0	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
6-2-68					22.00	2	6.6	เกษราภรณ์			–	–	เกษราภรณ์		
7-2-68					22.00	0	6.8	อาทิตย์			300g	–	อาทิตย์		
8-2-68					22.00	0	7.5				300g	–			
09/02/68					22.00	0.0	7.6	สิทธิ์			300g	–	สิทธิ์		
10/2/68					22.00	0	7.6	อนารักษ์			200g		อนารักษ์		
11/2/68					22.00	0	7.2	อาทิตย์			500g	–	อาทิตย์		
12/2/68					22.00	0	7.2	สุรไกร			200g	–	สุรไกร		
13-2-68					22.00	0	6.6	เกษราภรณ์			500g		เกษราภรณ์		
14/02/68					22.00	0	6.8	อาทิตย์			500g	–	อาทิตย์		
15/2/68					22.00	3	6.8	อนารักษ์			-	-	อนารักษ์		
16/02/68					22.00	3.0	7.0	สิทธิ์			–	–	สิทธิ์		
17-2-68					22.00	0	7.0				500g	-			
18/02/68					22.00	0	7.0	อาทิตย์			500g	–	อาทิตย์		
19/2/68					22.00	3.0	7.0	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
20/2/68					22.00	0	6.5	เกษราภรณ์			500g		เกษราภรณ์		
21/2/68					22.00	3.0	7.0	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
22/2/68					22.00	0	6.8				300	–			
23/02/68					22.00	0.0	>6.8	สิทธิ์			300g	–	สิทธิ์		
24-2-68					22.00	2.	7.0				300	-			
25/2/68					22.00	2.	7.0	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
26/2/68					22.00	0	7.0	สุรไกร			500g	–	สุรไกร		
27/2/68					22.00	0	6.8	อาทิตย์			500g	–	อาทิตย์		
28/2/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		

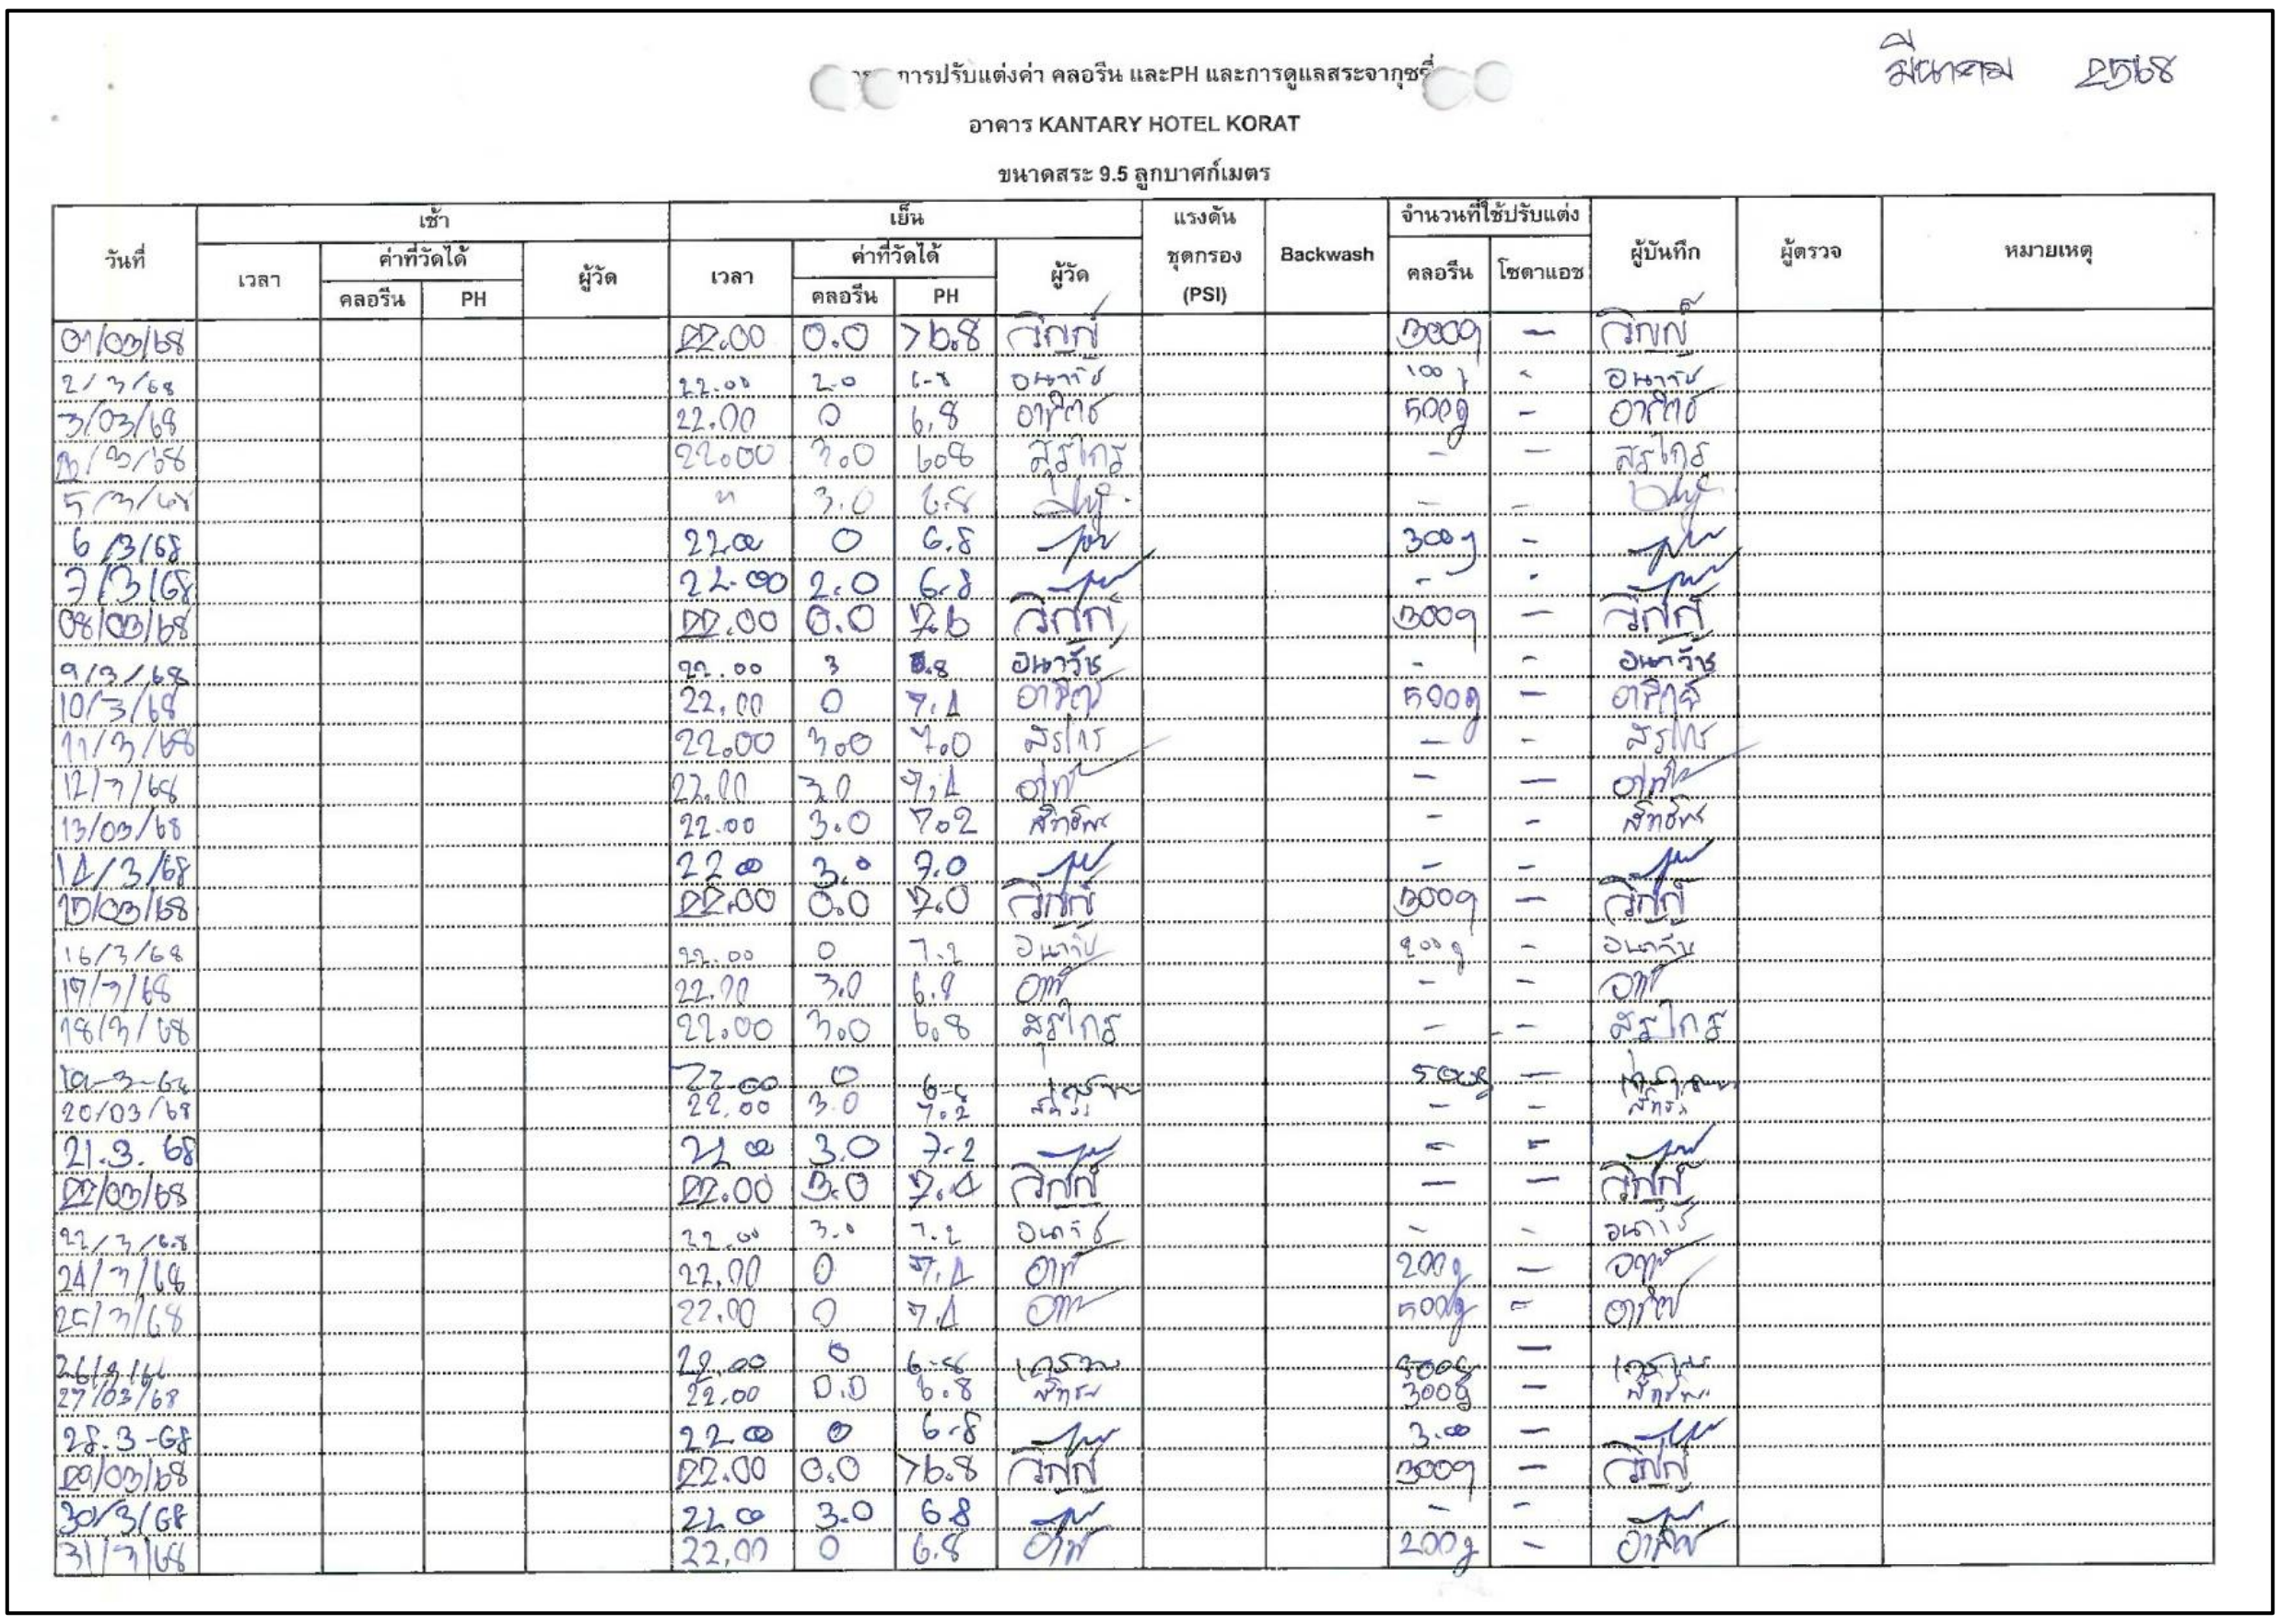

มีนาคม 2568

ตาราง การปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระจากุชชี่

อาคาร KANTARY HOTEL KORAT

ขนาดสระ 9.5 ลูกบาศก์เมตร

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
01/03/68					22.00	0.0	>6.8	วิภณ์			300g	–	วิภณ์		
2/3/68					22.00	2.0	6.8	อนาวัช			100g	-	อนาวัช		
3/03/68					22.00	0	6.8	อาทิตย์			500g	–	อาทิตย์		
4/03/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
5/3/68					〃	3.0	6.8				–	–			
6/3/68					22.00	0	6.8				300g	–			
7/3/68					22.00	2.0	6.8				–	-			
08/03/68					22.00	0.0	7.6	วิภณ์			300g	–	วิภณ์		
9/3/68					22.00	3	6.8	อนาวัช			-	–	อนาวัช		
10/3/68					22.00	0	7.4	อาทิตย์			500g	–	อาทิตย์		
11/3/68					22.00	3.0	7.0	สุรไกร			–	-	สุรไกร		
12/3/68					22.00	3.0	7.4	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
13/03/68					22.00	3.0	7.2	สิทธิพร			-	-	สิทธิพร		
14/3/68					22.00	3.0	7.0				–	–			
15/03/68					22.00	0.0	7.0	วิภณ์			300g	–	วิภณ์		
16/3/68					22.00	0	7.2	อนาวัช			400g	-	อนาวัช		
17/3/68					22.00	3.0	6.8	อาทิตย์			–	–	อาทิตย์		
18/3/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
19-3-68					22.00	0	6.8	เกรียง			500g	–	เกรียง		
20/03/68					22.00	3.0	7.2	สิทธิพร			–	–	สิทธิพร		
21.3.68					22.00	3.0	7.2				–	–			
22/03/68					22.00	3.0	7.4	วิภณ์			–	–	วิภณ์		
23/3/68					22.00	3.0	7.2	อนาวัช			–	-	อนาวัช		
24/3/68					22.00	0	7.4	อาทิตย์			200g	–	อาทิตย์		
25/3/68					22.00	0	7.4	อาทิตย์			500g	–	อาทิตย์		
26/3/68					22.00	0	6.8	เกรียง			500g	–	เกรียง		
27/03/68					22.00	0.0	6.8	สิทธิพร			300g	–	สิทธิพร		
28.3-68					22.00	0	6.8				3.00	–			
29/03/68					22.00	0.0	>6.8	วิภณ์			300g	–	วิภณ์		
30/3/68					22.00	3.0	6.8				–	–			
31/3/68					22.00	0	6.8	อาทิตย์			200g	–	อาทิตย์		

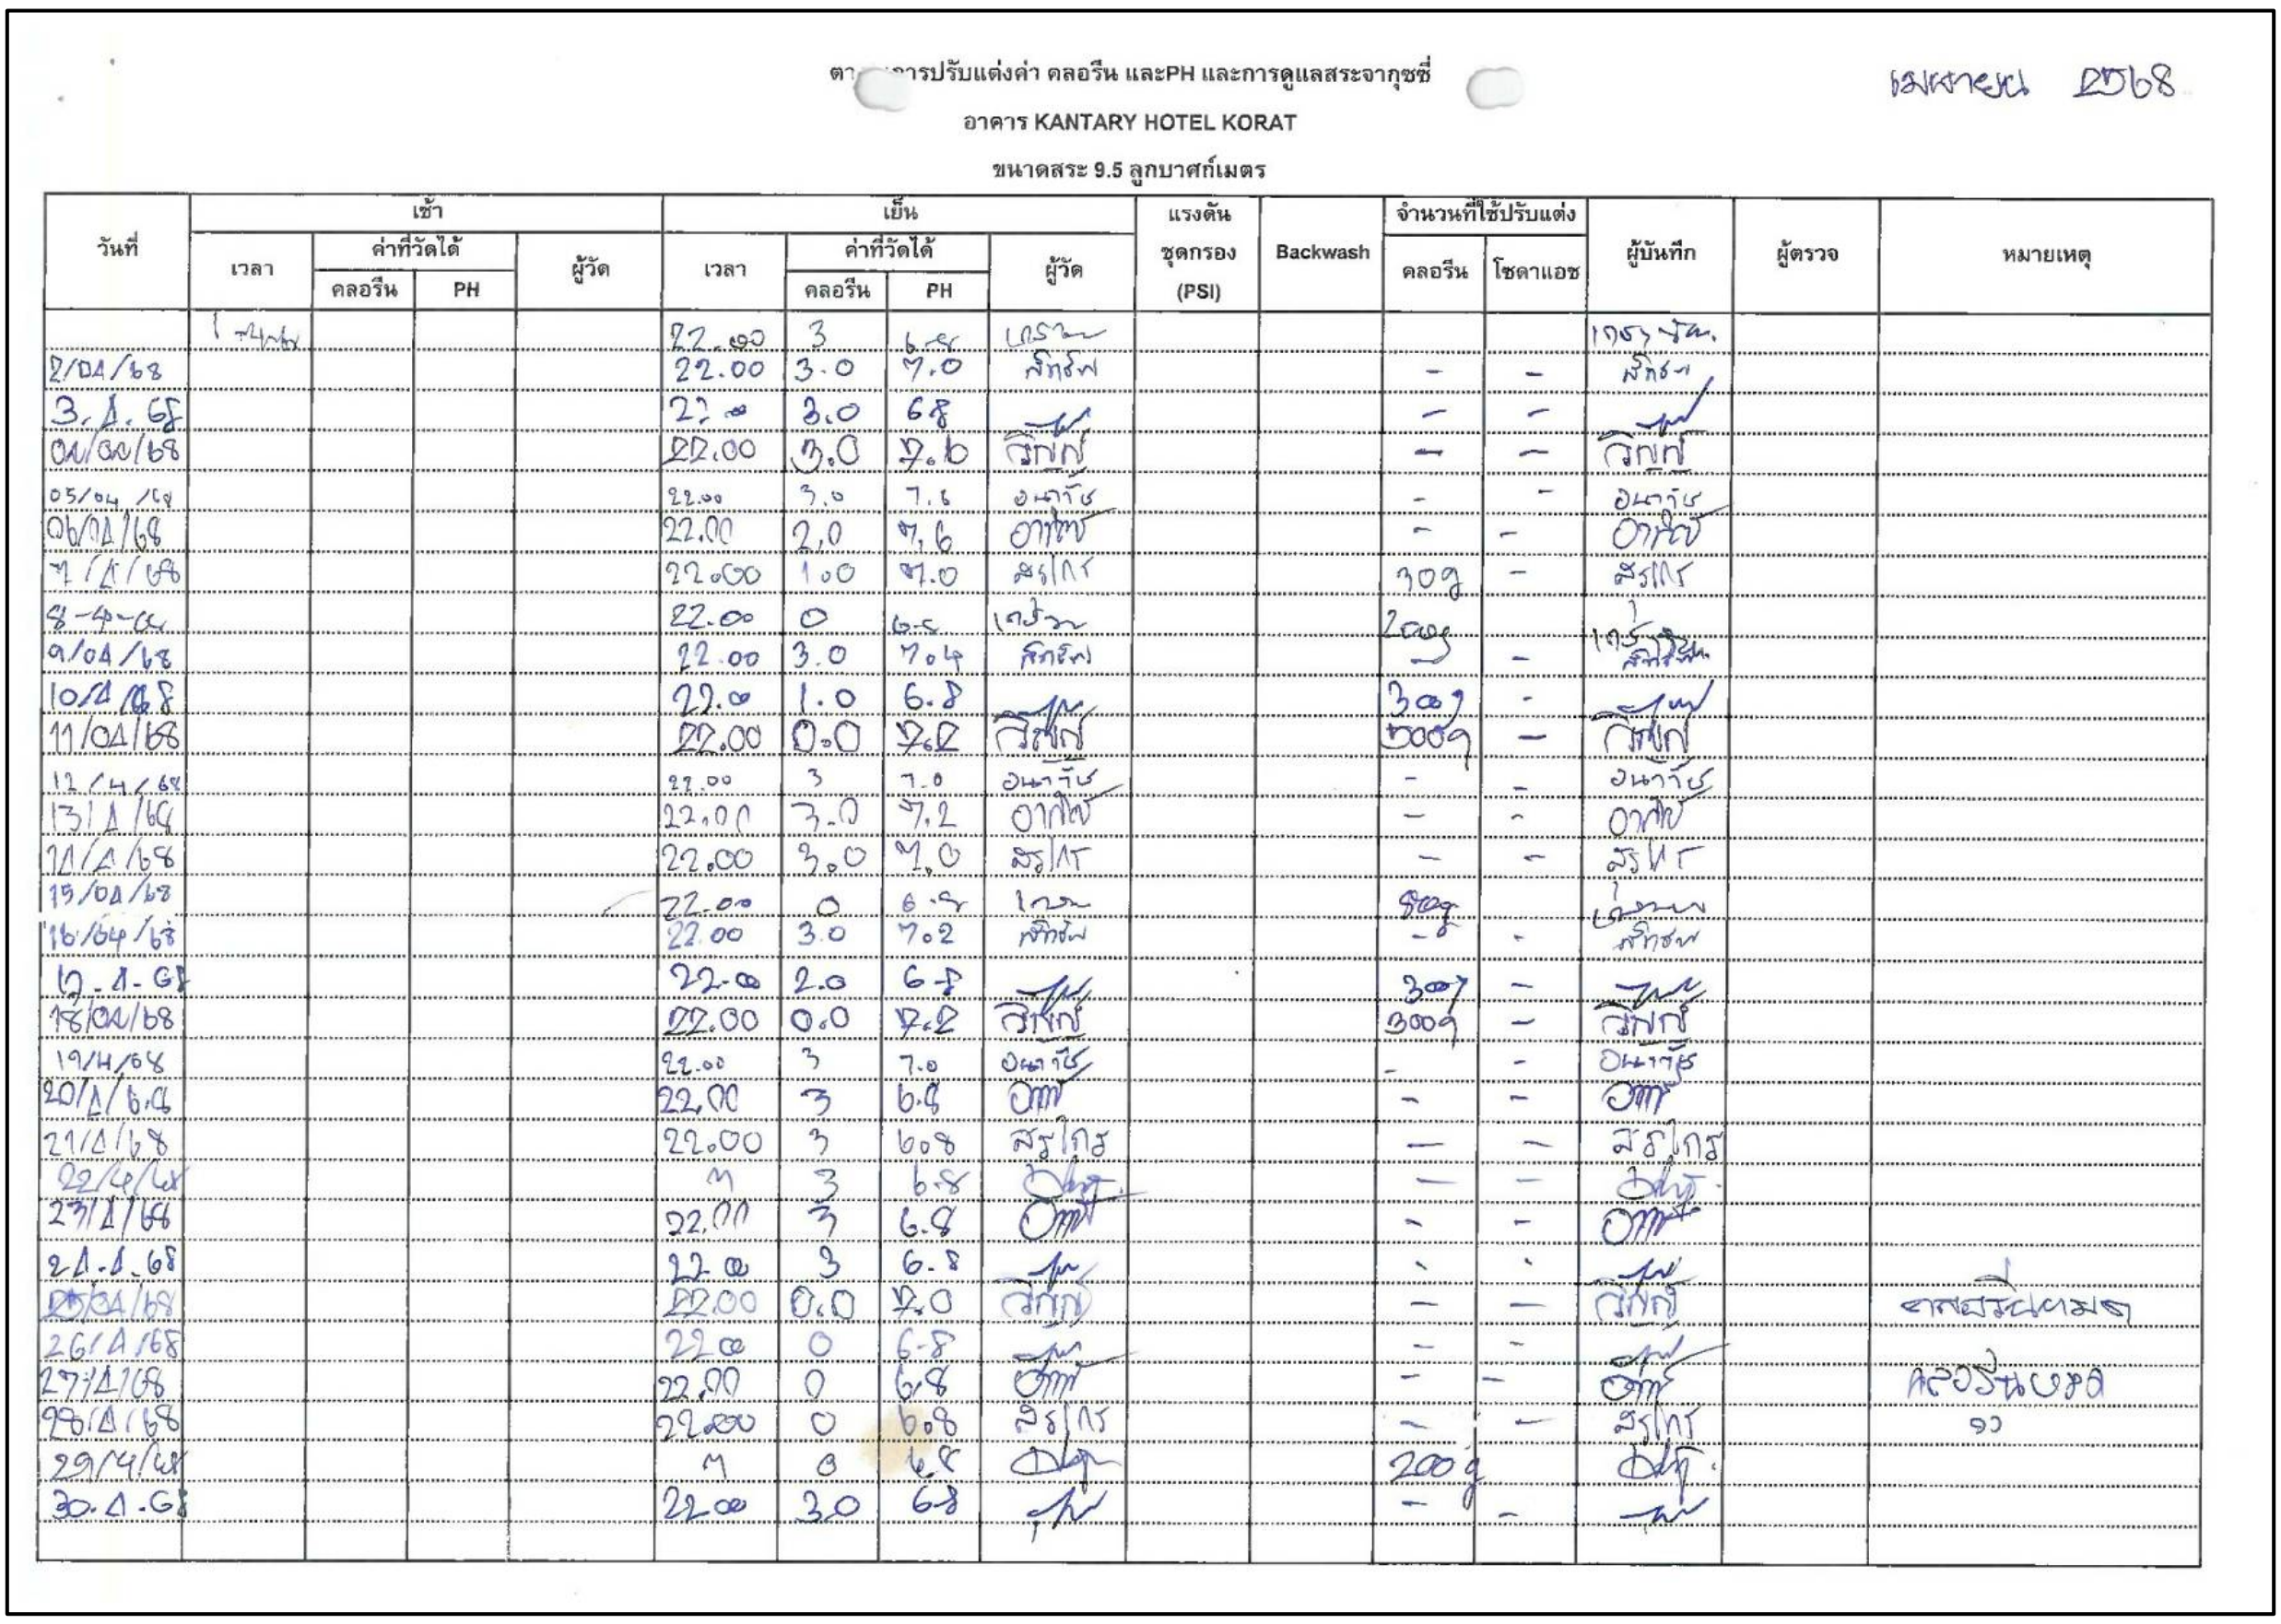

เมษายน 2568

ตาราง การปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระจากุชชี่

อาคาร KANTARY HOTEL KORAT

ขนาดสระ 9.5 ลูกบาศก์เมตร

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
	1-4-68				22.00	3	6.8	เกรียง					เกรียงไกร		
2/04/68					22.00	3.0	7.0	สิทธิพร			–	–	สิทธิพร		
3.4.68					22.00	3.0	6.8				–	–			
04/04/68					22.00	3.0	7.6	วิภณ์			–	–	วิภณ์		
05/04/68					22.00	3.0	7.6	อนาวัช			-	-	อนาวัช		
06/04/68					22.00	2.0	7.6	อาทิตย์			-	–	อาทิตย์		
7/4/68					22.00	1.0	7.0	สุรไกร			300g	–	สุรไกร		
8-4-68					22.00	0	6.8	เกรียง			200g		เกรียง		
9/04/68					22.00	3.0	7.4	สิทธิพร				–	สิทธิพร		
10/4/68					22.00	1.0	6.8				300g	-			
11/04/68					22.00	0.0	7.2	วิภณ์			300g	–	วิภณ์		
12/4/68					22.00	3	7.0	อนาวัช			-	–	อนาวัช		
13/4/68					22.00	3.0	7.2	อาทิตย์			–	-	อาทิตย์		
14/4/68					22.00	3.0	7.0	สุรไกร			–	-	สุรไกร		
15/04/68					22.00	0	6.8	เกรียง			500g		เกรียง		
16/04/68					22.00	3.0	7.2	สิทธิพร			-	-	สิทธิพร		
17.4.68					22.00	2.0	6.8				300g	–			
18/04/68					22.00	0.0	7.2	วิภณ์			300g	–	วิภณ์		
19/4/68					22.00	3	7.0	อนาวัช			-	-	อนาวัช		
20/4/68					22.00	3	6.8	อาทิตย์			-	–	อาทิตย์		
21/4/68					22.00	3	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		
22/4/68					〃	3	6.8				–	–			
23/4/68					22.00	3	6.8	อาทิตย์			-	-	อาทิตย์		
24.4.68					22.00	3	6.8				-	-			
25/04/68					22.00	0.0	7.0	วิภณ์			–	–	วิภณ์		ยาฆ่าเชื้อหมด
26/4/68					22.00	0	6.8				–	–			
27/4/68					22.00	0	6.8	อาทิตย์			-	–	อาทิตย์		คลอรีนบอล
28/4/68					22.00	0	6.8	สุรไกร			–	–	สุรไกร		๑๐
29/4/68					〃	0	6.8				200g				
30.4.68					22.00	3.0	6.8				–	–			

พฤษภาคม 2568

ตา การปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระจากุซซี่

อาคาร KANTARY HOTEL KORAT

ขนาดสระ 9.5 ลูกบาศก์เมตร

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
01/05/68					22.00	0.0	7.6				300g	—			
2/5/68					22.00	3	7.6	อนารีย์			-	-	อนารีย์		
3/5/68					22.00	0	6.8				500g				
4/5/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			—	—	สุรไกร		
5/5/68					"	0	6.8				200g	—			
6/5/68					22.00	0	7.0				500g	-			
7/5/68					22.00	0	6.8				500	-			
08/05/68					22.00	0.0	6.8				300g				
9/5/68					22.00	0	6.8	อนารีย์			200g	-	อนารีย์		
10/5/68					22.00	0	6.8				200g	-			
11/5/68					22.00	0	6.8	สุรไกร			200g	-	สุรไกร		
12/5/68					22.00	0	6.8				200g	-			
13/5/68					22.00	1.0	6.8				300g	-			
14/5/68					22.00	3.0	6.8				-	100g			
15/5/68	08.00	3.0	7.4	ภูชงค์	22.00	3.0	7.4				—	—			
16/5/68					22.00	3.0	7.4	อนารีย์			-	-	อนารีย์		
17/5/68					22.00	3.0	7.4				—	-			
18/05/68					22.00	3.0	7.2	สุรไกร			—	—	สุรไกร		
19/5/68					"	1.5	7.6				100g	—			
20/5/68					22.00	3.0	7.4				-	-			
21/5/68					22.00	2.0	7.2				-	-			
22/05/68					22.00	0.0	7.0				200g	—			
23/5/68					22.00	3	7.0	-			-	-	อนารีย์		
24/5/68					22.00	3	6.8				—	—			
25/5/68					22.00	3	6.8	สุรไกร			—	-	สุรไกร		
26/5/68					"	3	6.8				—	—			
27/5/68					22.00	7	6.8				—	—			
28/5/68					22.00	2	6.8				-	-			
29/05/68					22.00	0.0	6.8				300g	—			
30/5/68					22.00	0	6.8	อนารีย์			200g	-	อนารีย์		
31/5/68					22.00	3.0	7.0				-	-			

มิถุนายน 2568

ต การปรับแต่งค่า คลอรีน และPH และการดูแลสระจากุซซี่

อาคาร KANTARY HOTEL KORAT

ขนาดสระ 9.5 ลูกบาศก์เมตร

วันที่	เช้า				เย็น				แรงดันชุดกรอง (PSI)	Backwash	จำนวนที่ใช้ปรับแต่ง		ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด	เวลา	ค่าที่วัดได้		ผู้วัด			คลอรีน	โซดาแอช			
		คลอรีน	PH			คลอรีน	PH								
1/6/68					22.00	3.0	7.0				—	—			
2/6/68					22.00	3.0	6.8				—	—			
3/6/68					22.00	3.0	6.8				—	—			
4/6/68					"	3.0	7.8				—	—			
6/6/68					22.00	0.	7.4				200g	-			
7/6/68					22.00	0	7.8	สุรไกร			200g	-	สุรไกร		
08/06/68					22.00	0.0	7.8				300g	—			
09/06/68					22.00	3.0	7.4				—	—			
10/6/68					22.00	0	6.8				200	-			
11/06/68					22.00	0.0	7.6				300g	—			
12/6/68					22.00	2	7.8	อนารีย์			200g	-	อนารีย์		
13/6/68					22.00	3.0	6.8					—			
14/6/68					22.00	3.0	6.8	สุรไกร			-	—	สุรไกร		
15/6/68					22.00	3.0	6.8				—	—			
16/6/68					22.00	2.0	6.8				—	-			
17/6/68					22.00	1.0	6.8				200g	-			
18/06/68					22.00	0.0	7.6				—	—			
19/6/68					22.00	2	7.6	อนารีย์			200g	-	อนารีย์		
20/6/68					22.00	0	7.6				200g	-			
21/6/68					22.00	0	7.2	สุรไกร			200g	-	สุรไกร		
22/6/68					22.00	1	7.2	สุรไกร			100g	-	สุรไกร		
23/6/68					22.00	1.5	7.4				200g	—			
24/6/68					22.00	1.5	7.2				200g	-			
25/06/68					22.00	0.0	7.6				300g	—			
26/6/68					22.00	0	7.6	อนารีย์			300g	-	อนารีย์		
27/6/68					22.00	0	7.4				200g	-			
28/6/68					22.00	0	7.2	สุรไกร			200g	-	สุรไกร		
29/06/68					22.00	0.0	7.6				300g	—			
30/06/68					22.00	0.0	6.6				500g	-			

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ แคนทารี่ โคราช ที่ ทส. 1009.5/13486

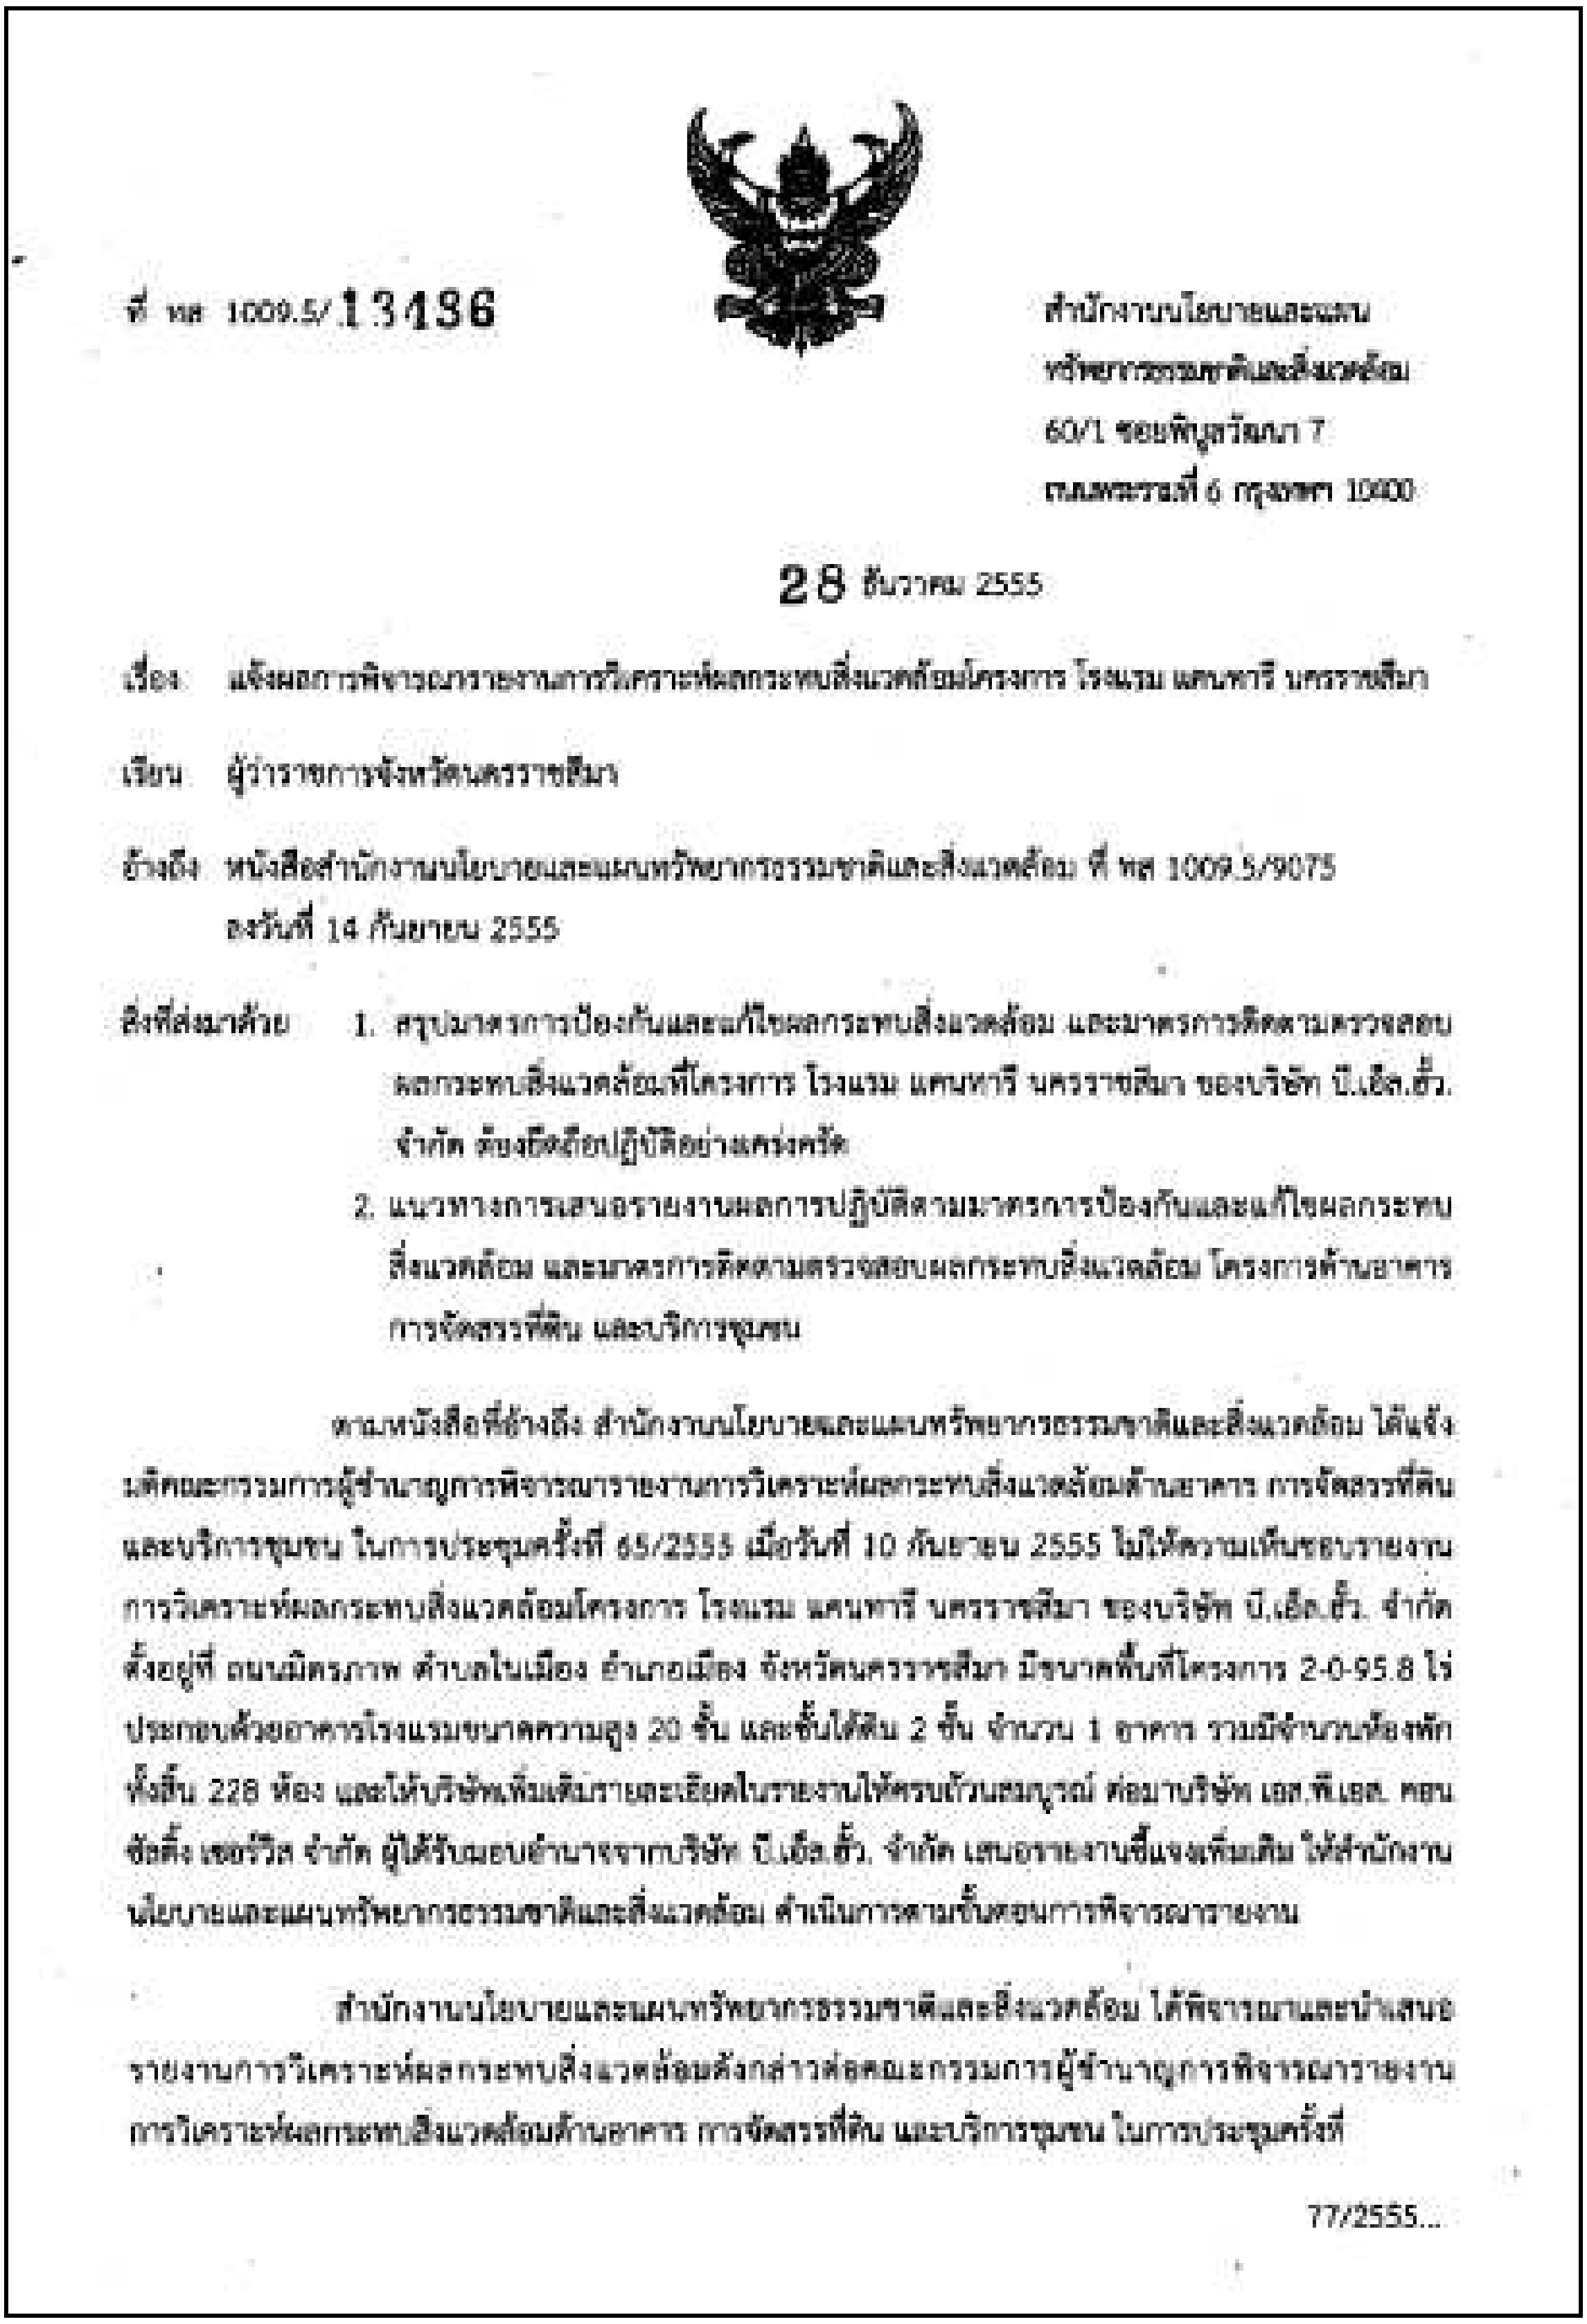

ที่ ทส 1009.5/13486

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

28 ธันวาคม 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/9075 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 65/2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดพื้นที่โครงการ 2-0-95.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารโรงแรมขนาดความสูง 20 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 228 ห้อง และให้บริษัทเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่

77/2555...

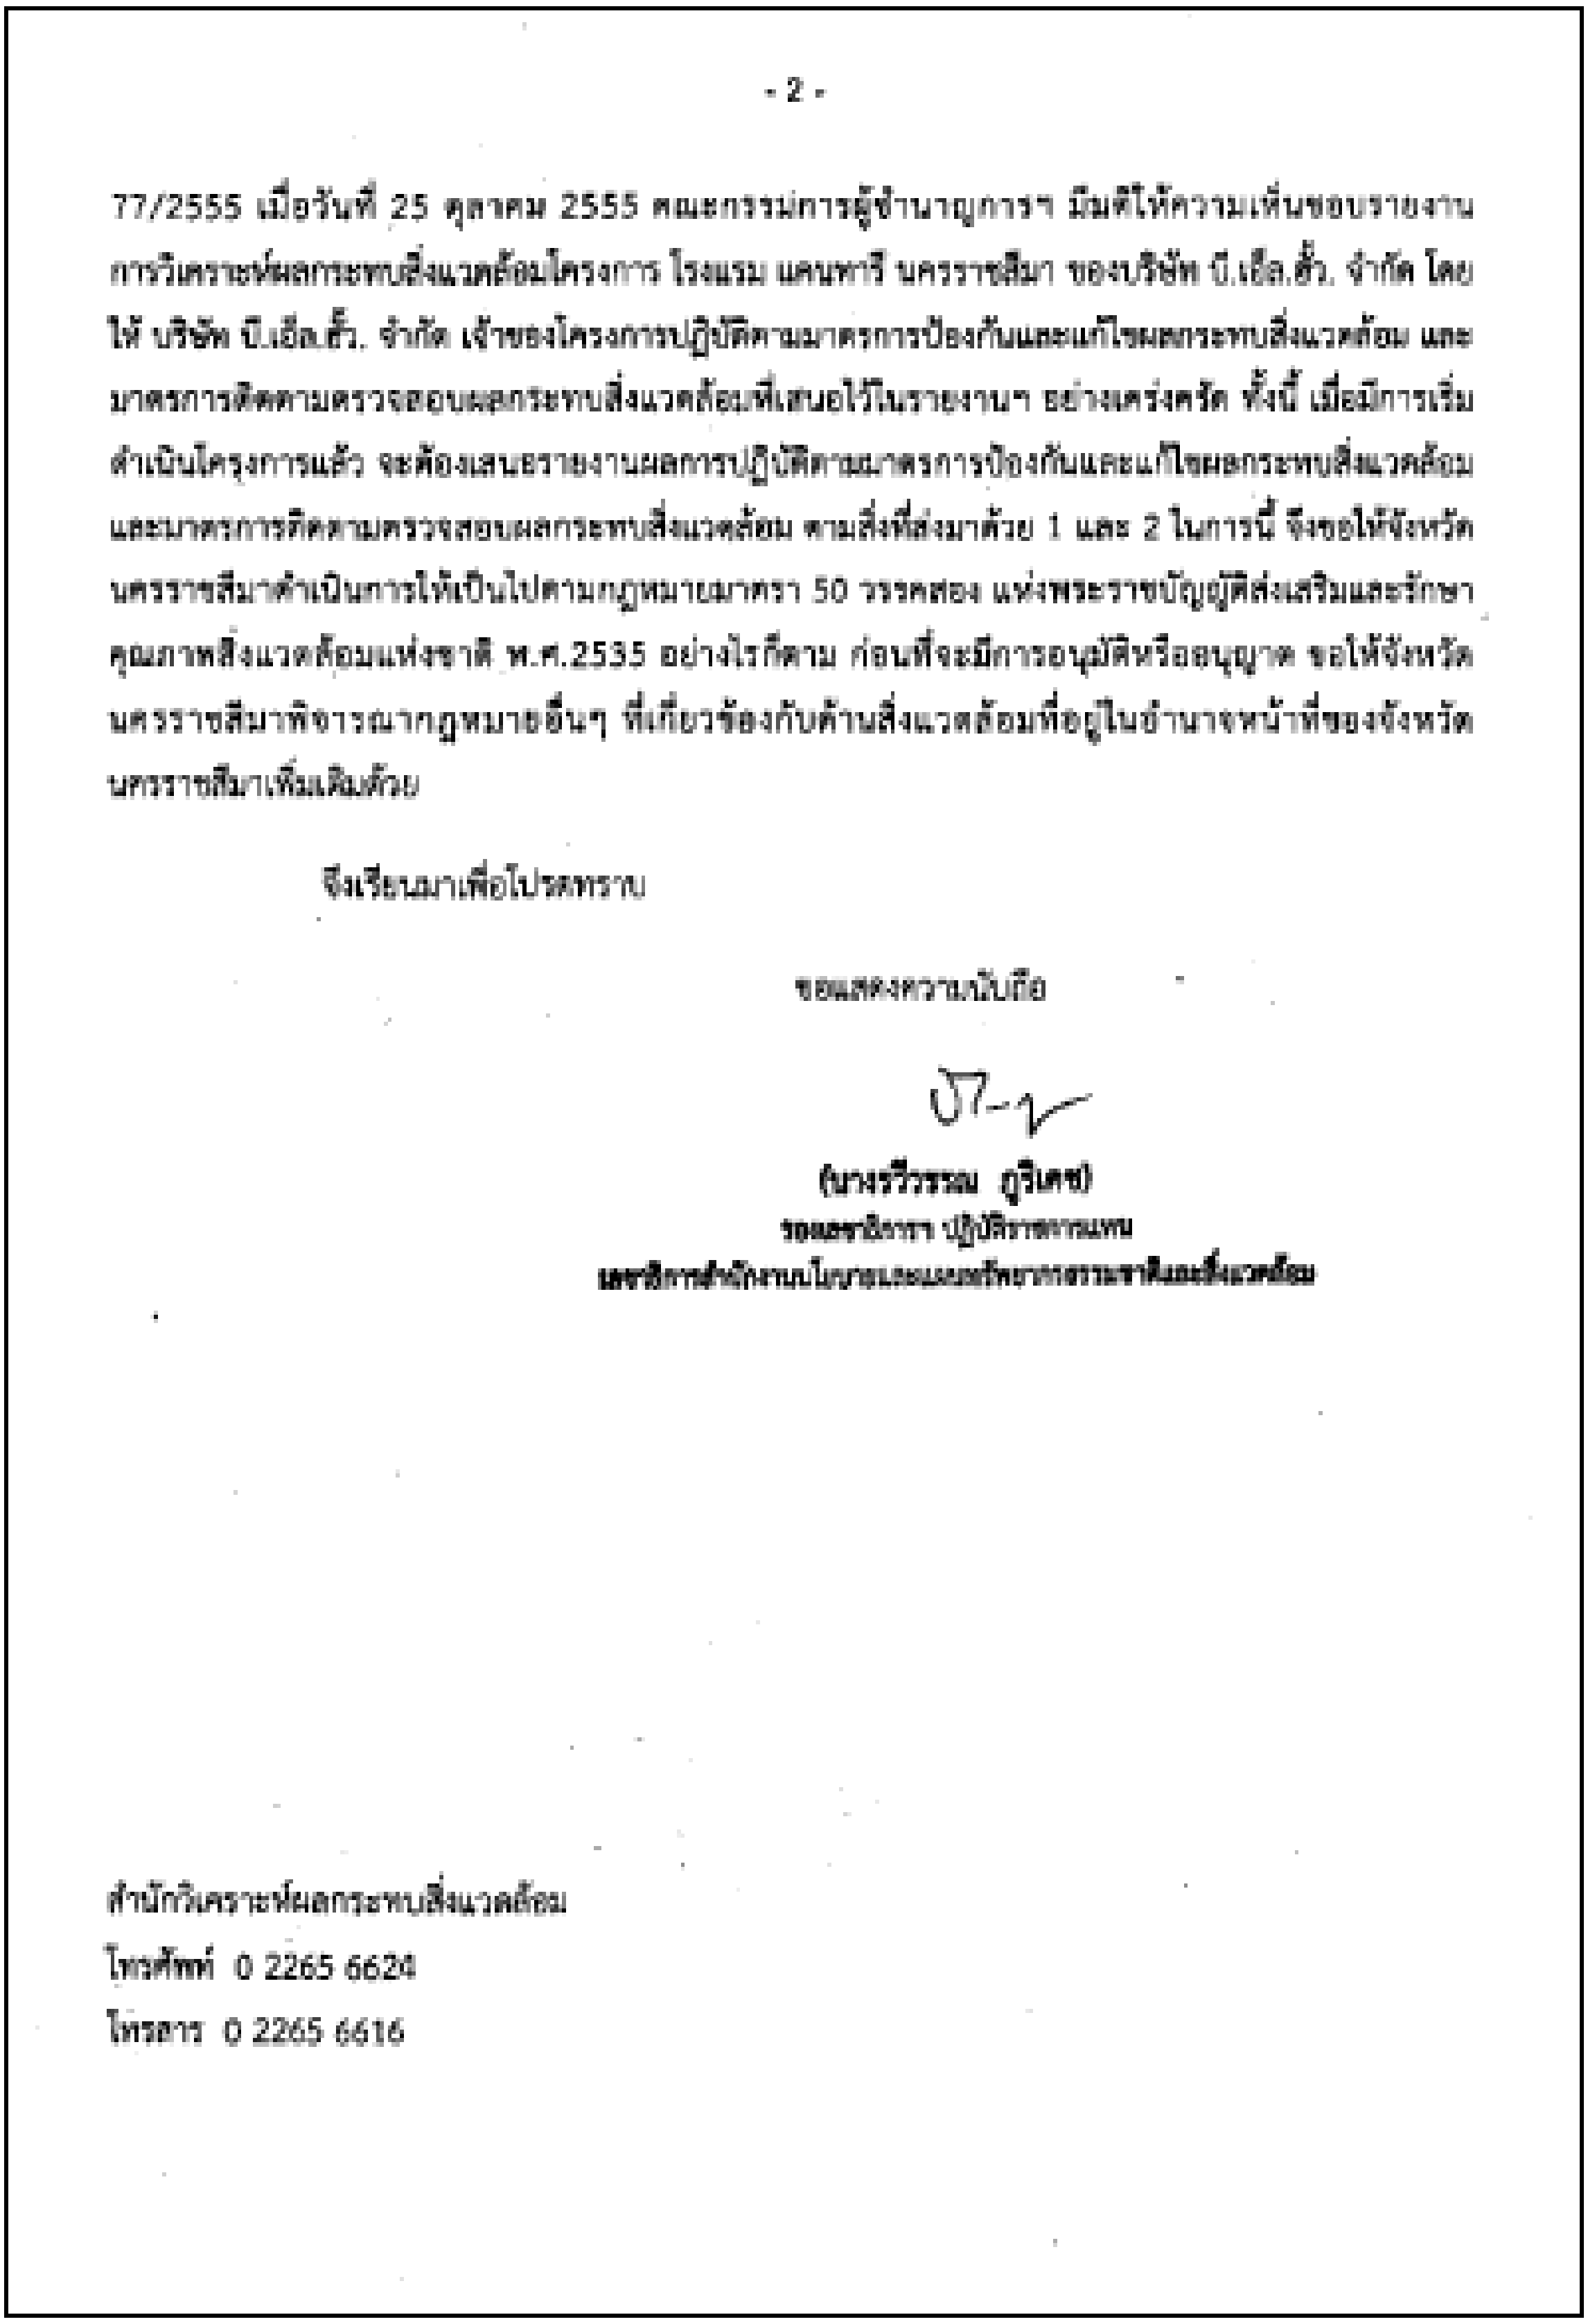

- 2 -

77/2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด โดยให้ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดนครราชสีมาพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวีวรรณ ภูริเดช)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6624
โทรสาร 0 2265 6616

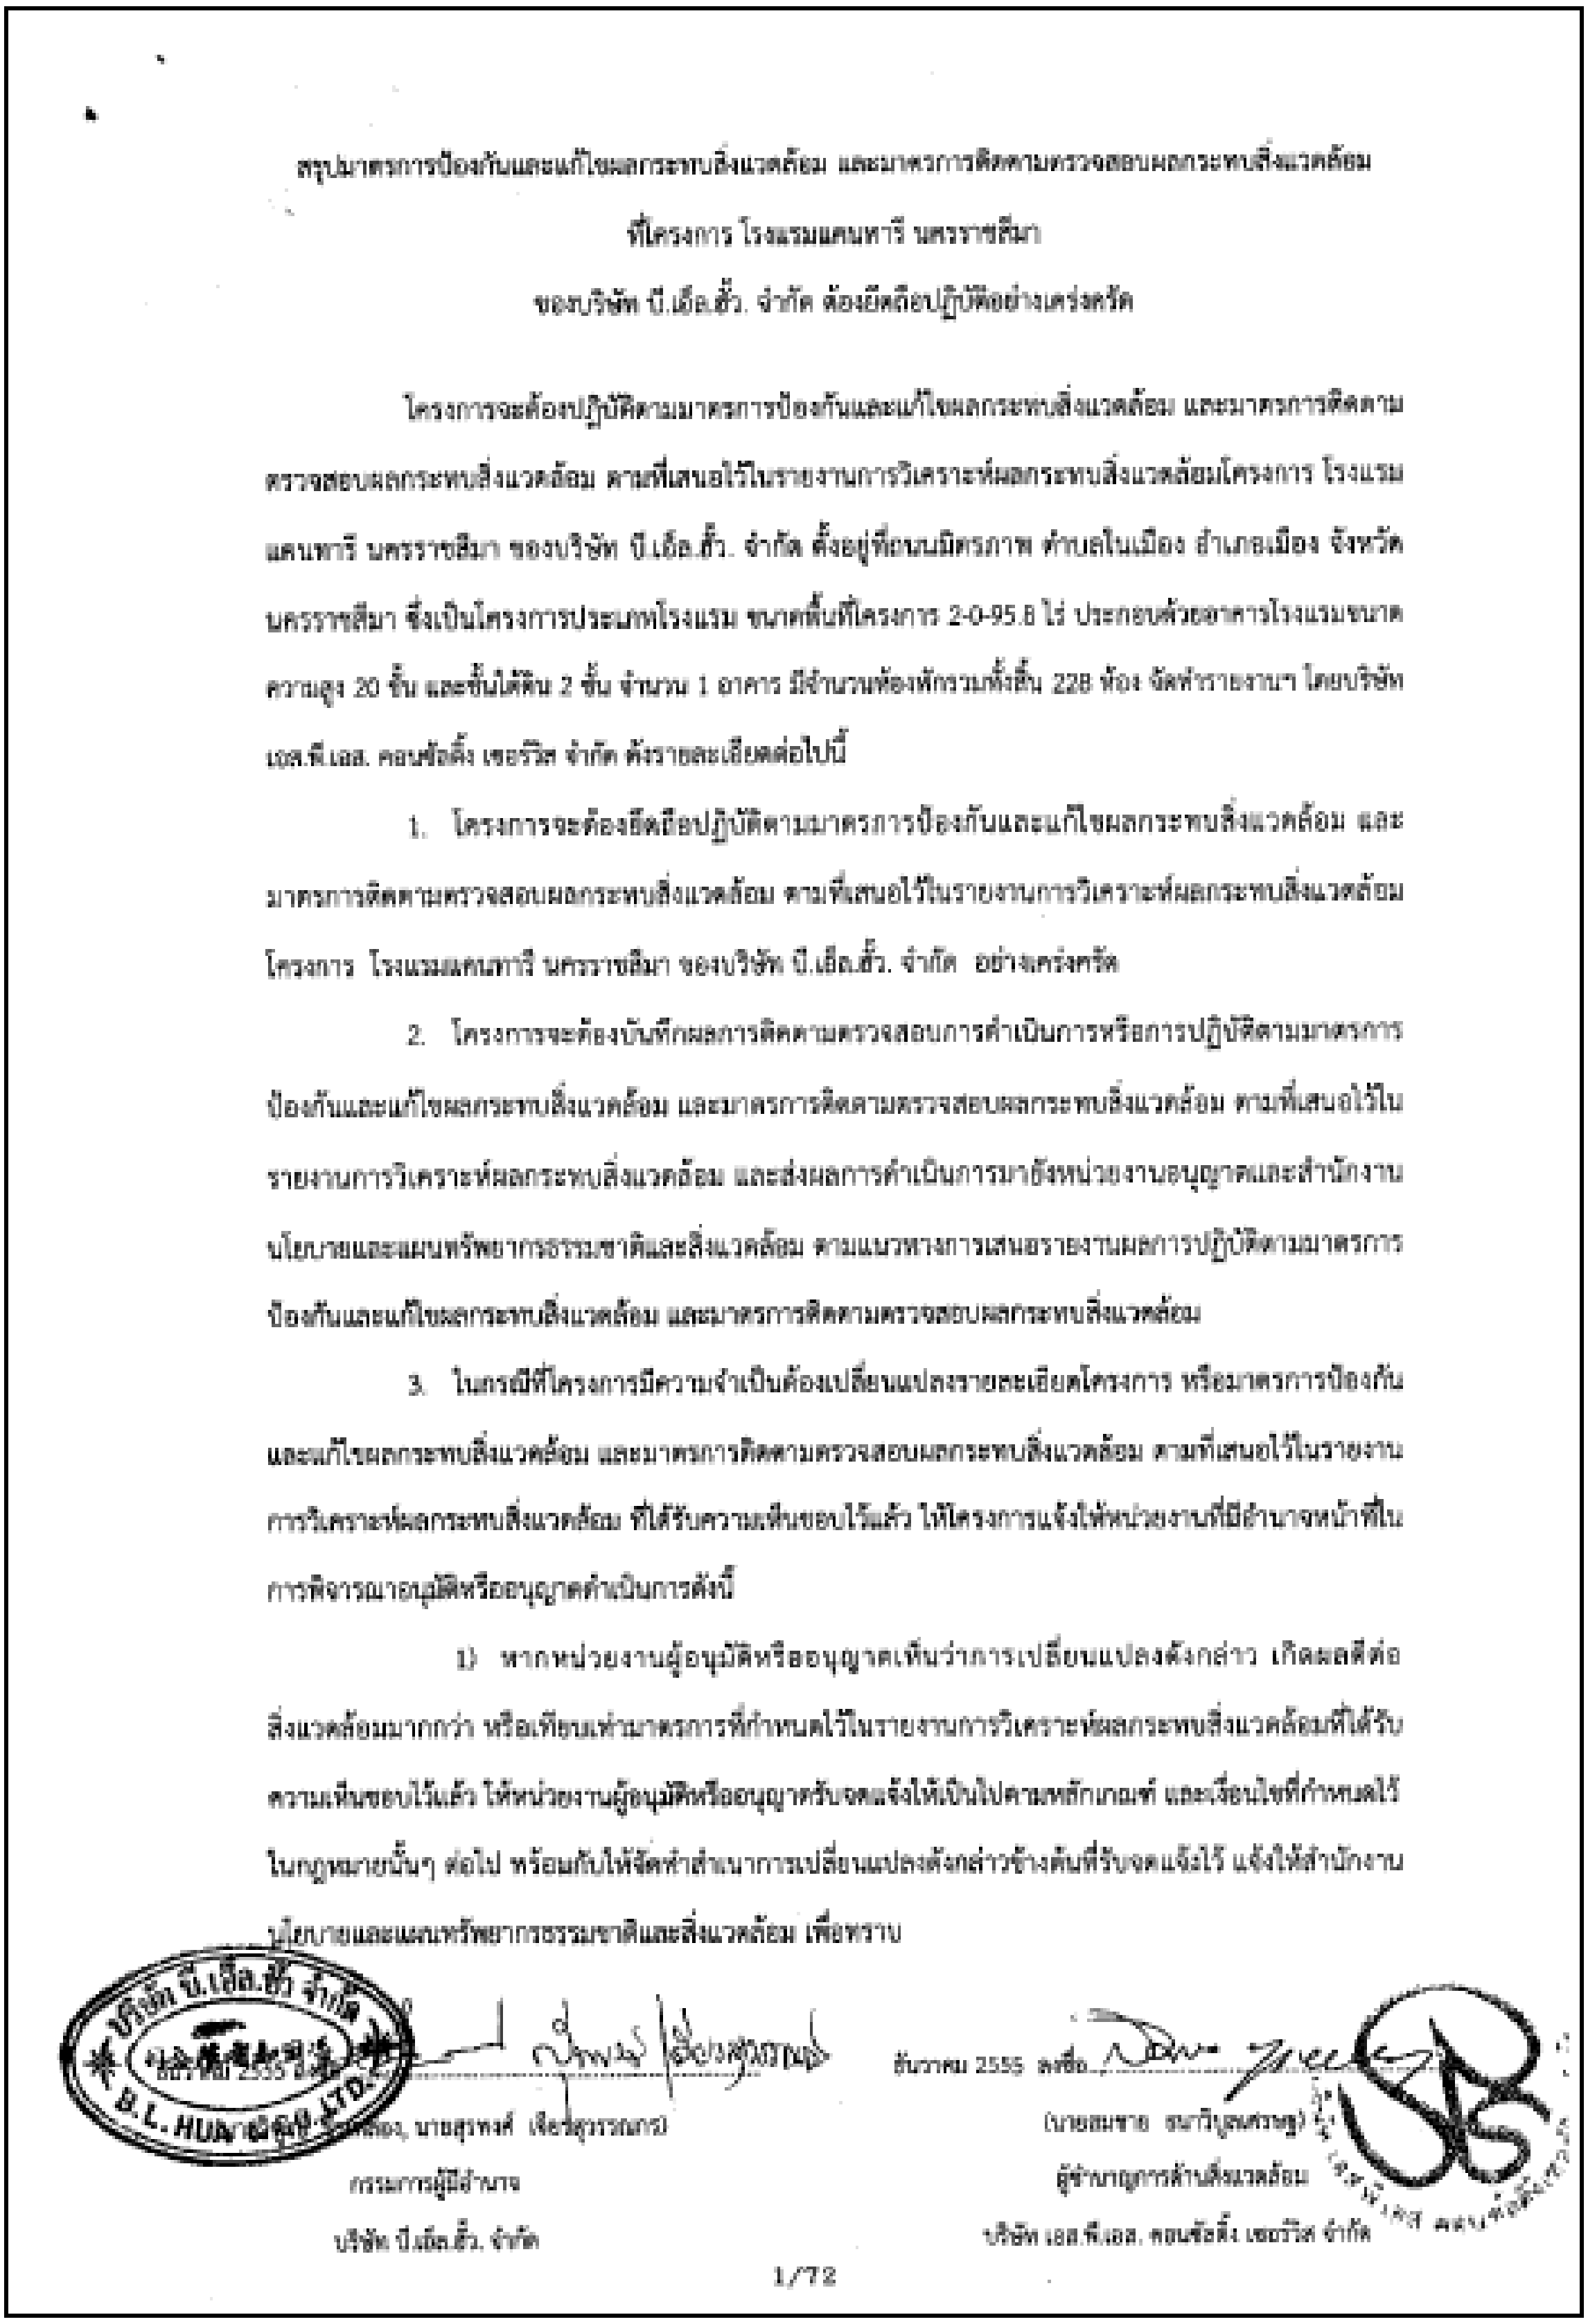

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา
ของบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรม ขนาดพื้นที่โครงการ 2-0-95.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารโรงแรมขนาดความสูง 20 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 228 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

ธันวาคม 2555 ลงชื่อ
([illegible], นายสุรพงศ์ เลียวสุวรรณกร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด

ธันวาคม 2555 ลงชื่อ
(นายสมชาย ธนาวิบูลศรษฐ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่า เจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ธันวาคม 2555 ลงชื่อ สุรพงศ์ เจียรสุวรรณกร
([illegible] [illegible]เหลือง, นายสุรพงศ์ เจียรสุวรรณกร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด

ธันวาคม 2555 ลงชื่อ
(นายสมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

หนังสือผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแคนทารี โคราช ฉบับเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2566

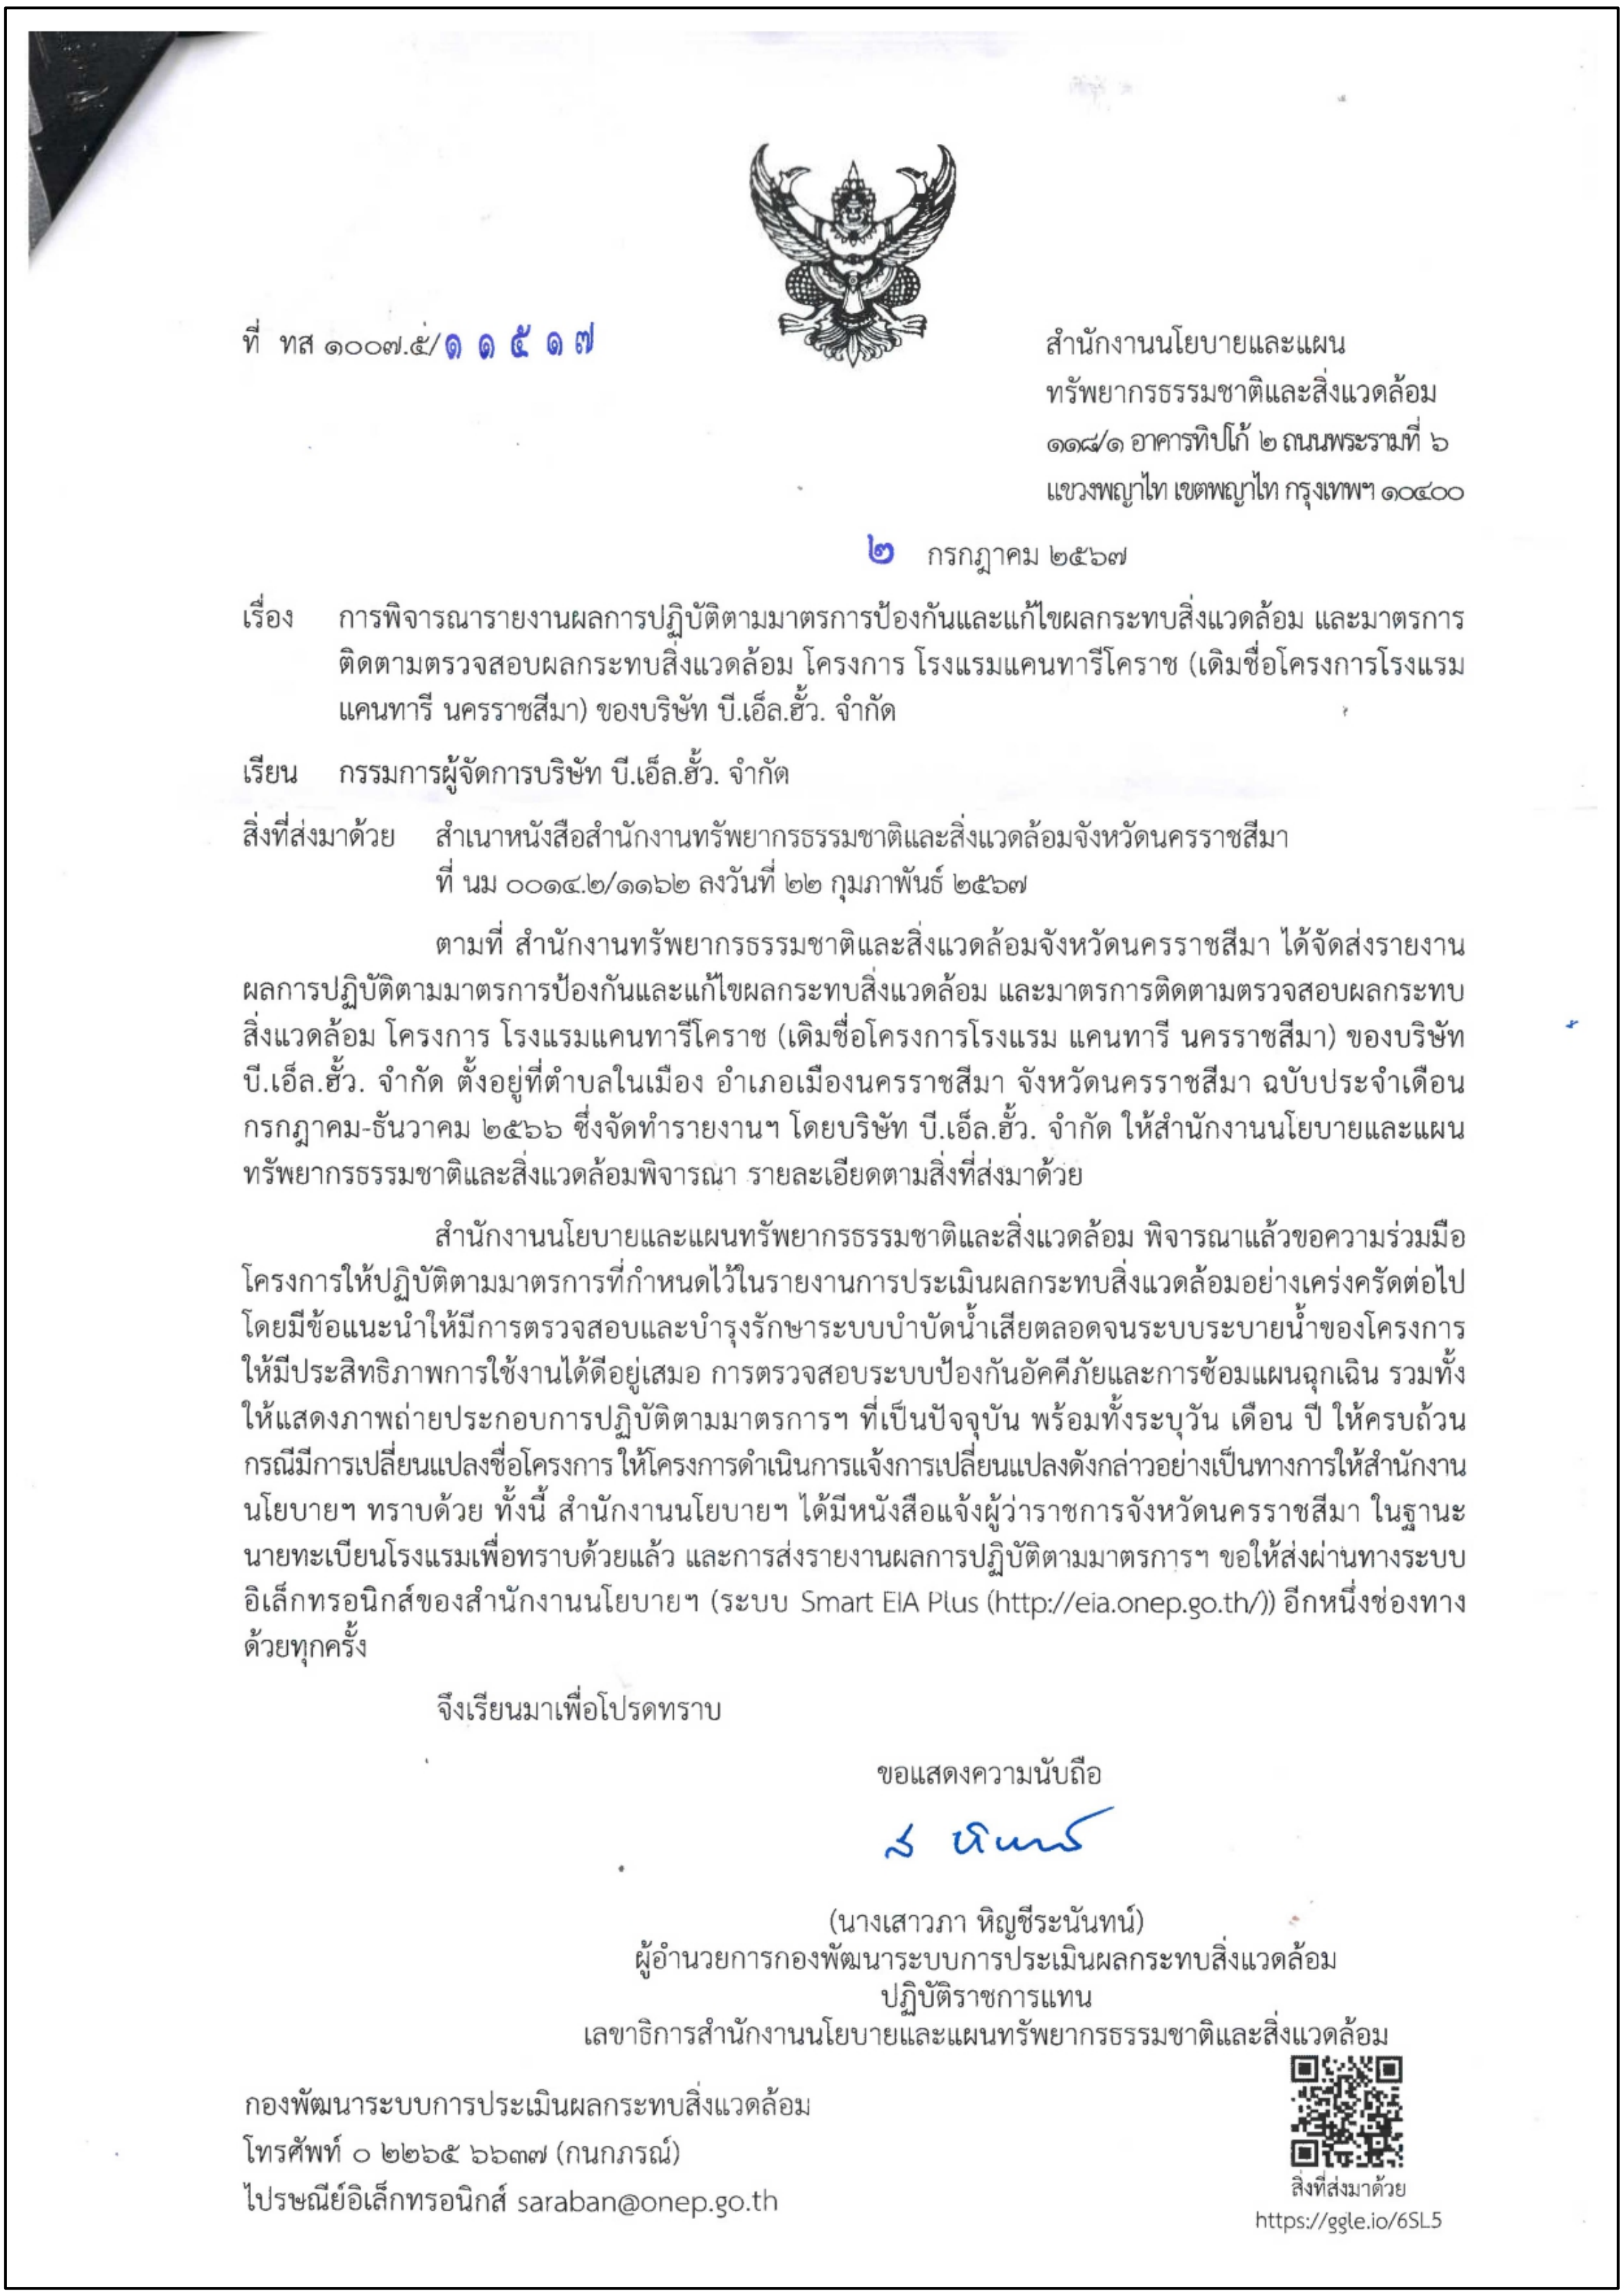

ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/๑๑๕๑๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมแคนทารีโคราช (เดิมชื่อโครงการโรงแรม แคนทารี นครราชสีมา) ของบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๐๐๑๔.๒/๑๑๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมแคนทารีโคราช (เดิมชื่อโครงการโรงแรม แคนทารี นครราชสีมา) ของบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยมีข้อแนะนำให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนระบบระบายน้ำของโครงการให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนฉุกเฉิน รวมทั้งให้แสดงภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุวัน เดือน ปี ให้ครบถ้วน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ให้โครงการดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะนายทะเบียนโรงแรมเพื่อทราบด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (http://eia.onep.go.th/)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเสาวภา หิญชีระนันทน์)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ (กนกภรณ์)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย
https://ggle.io/6SL5

แนวท่อการรวบรวมน้ำเสีย (Soil, Waste) และ Vent ของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการฯ

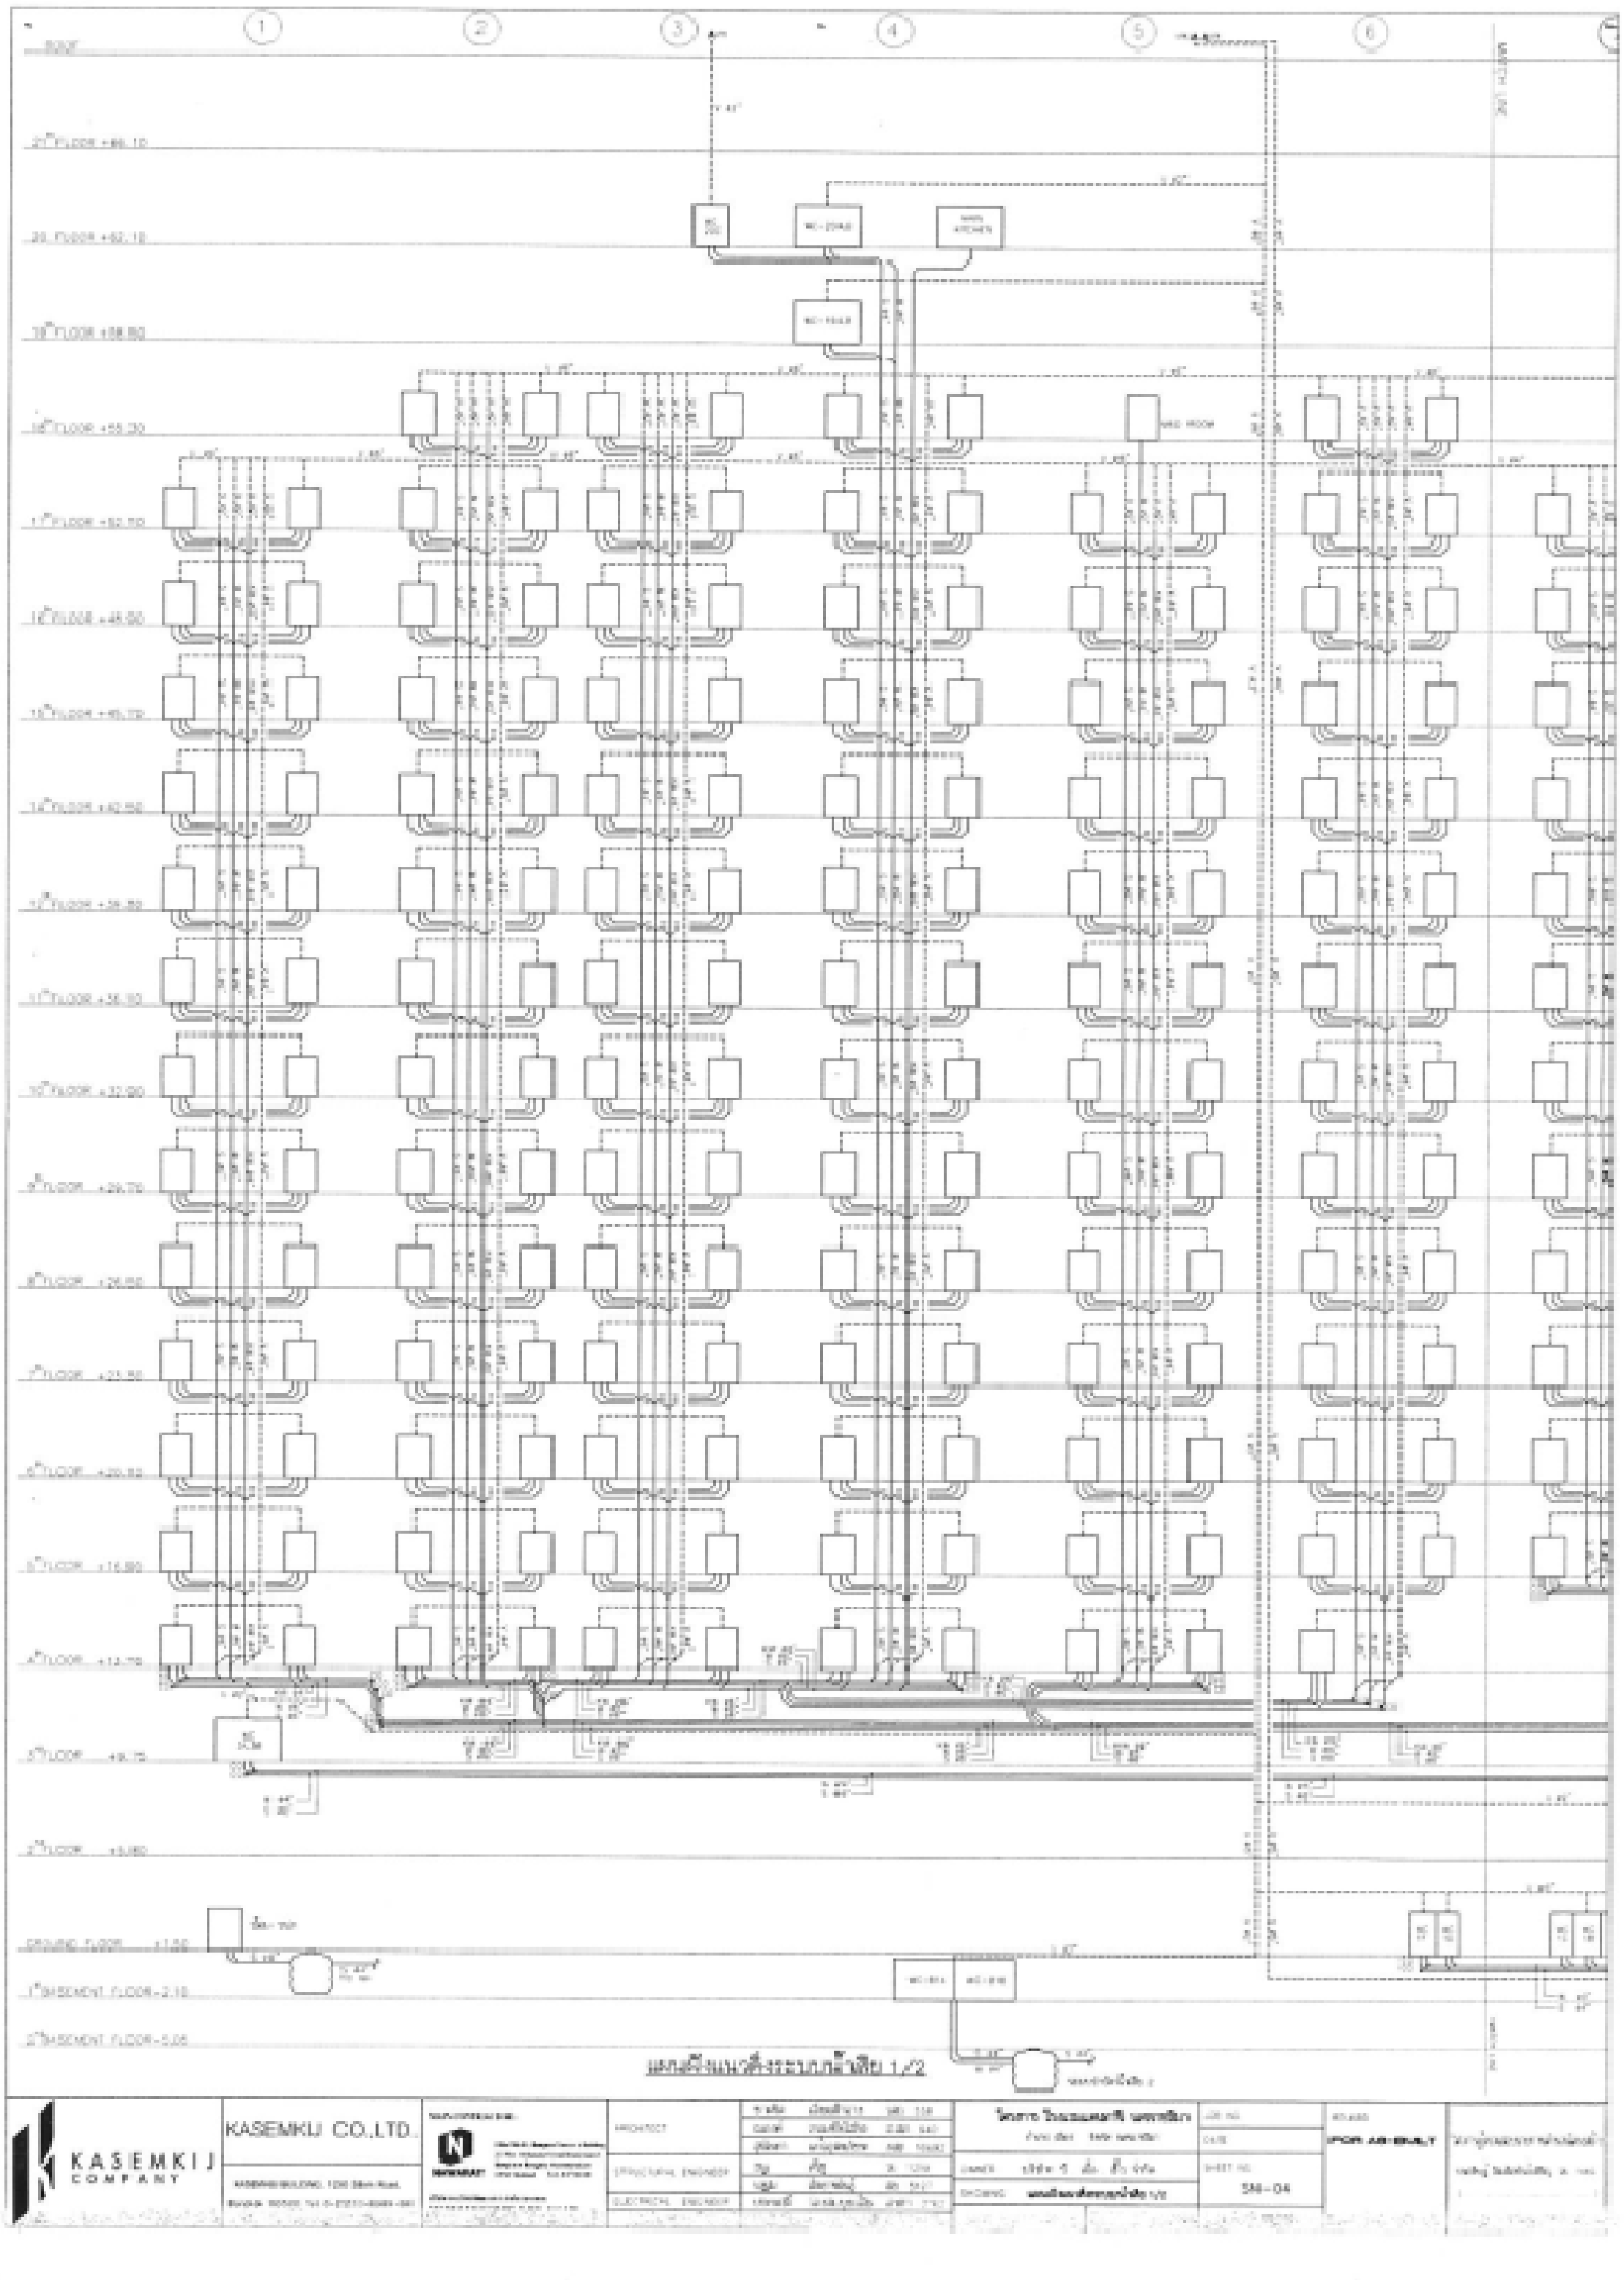

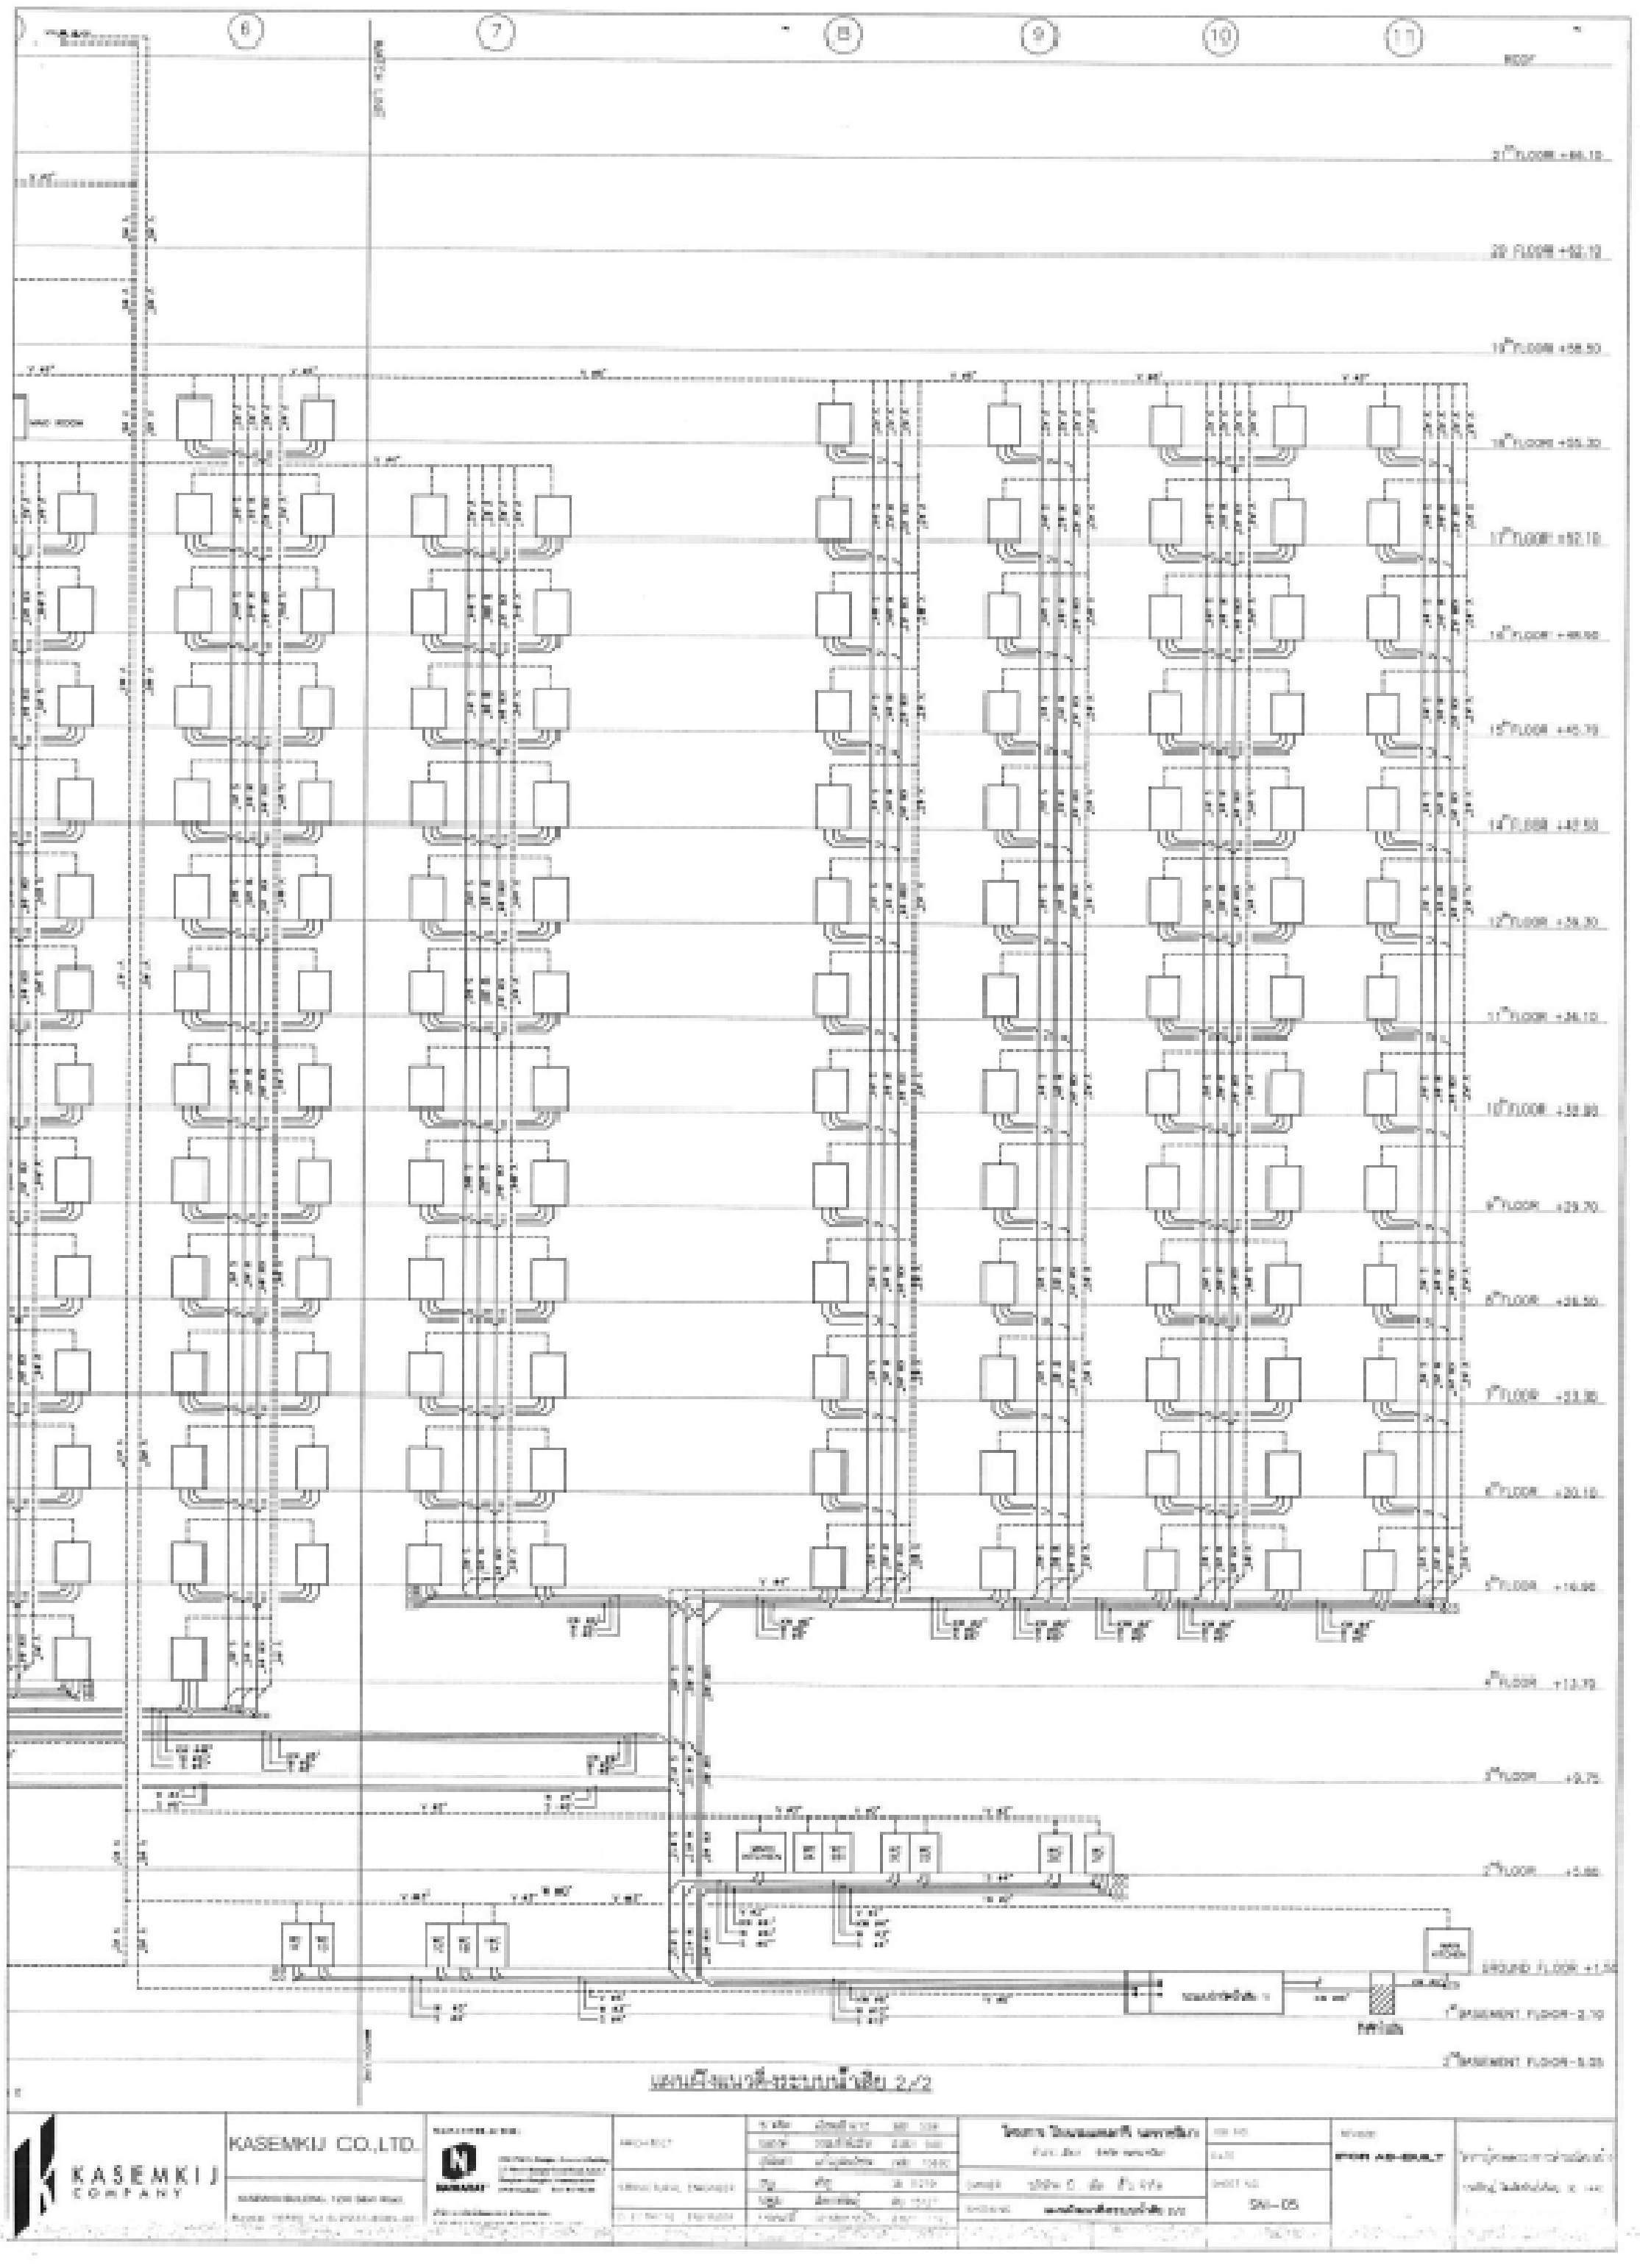
6
7
8
9
10
11
ROOF
21st FLOOR +66.10
20 FLOOR +62.10
19th FLOOR +58.50
18th FLOOR +55.30
17th FLOOR +52.10
16th FLOOR +48.90
15th FLOOR +45.70
14th FLOOR +42.50
12th FLOOR +39.30
11th FLOOR +36.10
10th FLOOR +32.90
9th FLOOR +29.70
8th FLOOR +26.50
7th FLOOR +23.30
6th FLOOR +20.10
5th FLOOR +16.90
4th FLOOR +13.70
3rd FLOOR +9.75
2nd FLOOR +5.80
GROUND FLOOR +1.50
1st BASEMENT FLOOR -2.10
2nd BASEMENT FLOOR -5.05
แผนผังแนวดิ่งระบบท่อน้ำเสีย 2/2
KASEMKIJ COMPANY
KASEMKIJ CO.,LTD.
FOR AS-BUILT
SN-05

แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย-เดิม

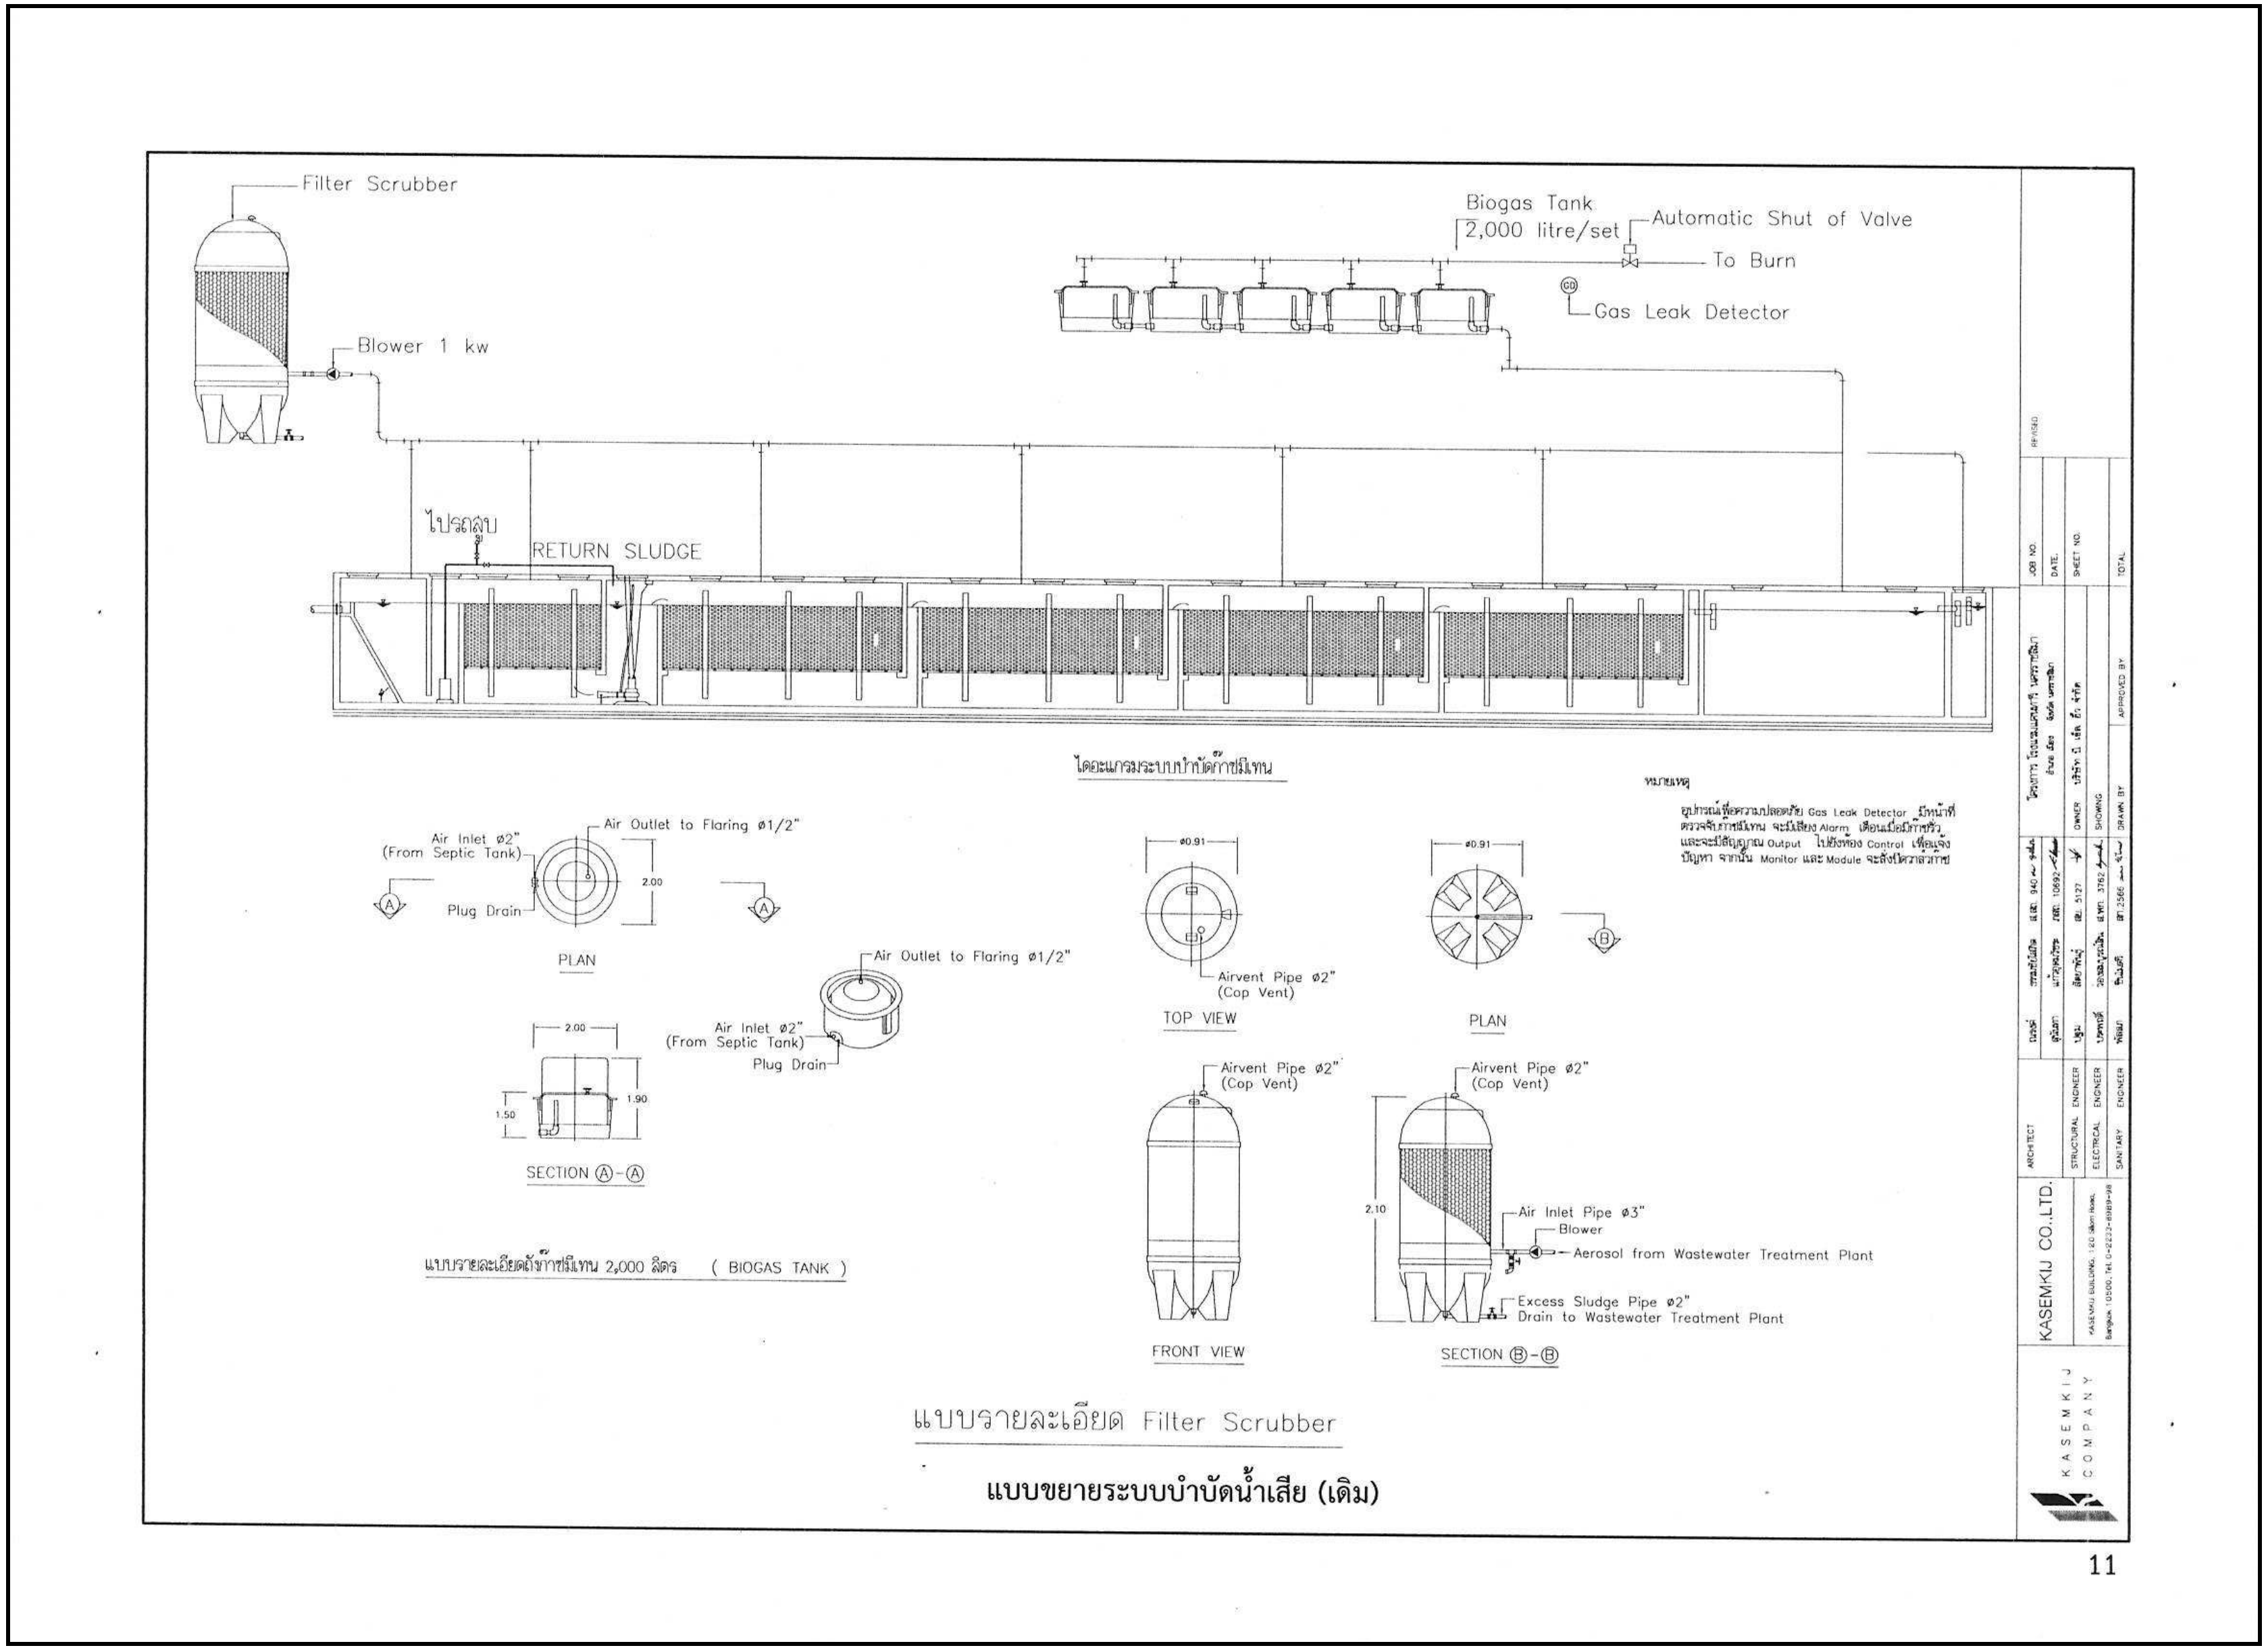

หมายเหตุ

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย Gas Leak Detector มีหน้าที่ตรวจจับก๊าซมีเทน จะมีเสียง Alarm เตือนเมื่อมีก๊าซรั่ว และจะมีสัญญาณ Output ไปยังห้อง Control เพื่อแจ้งปัญหา จากนั้น Monitor และ Module จะสั่งปิดวาล์วก๊าซ

แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย (เดิม)

แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย-ใหม่

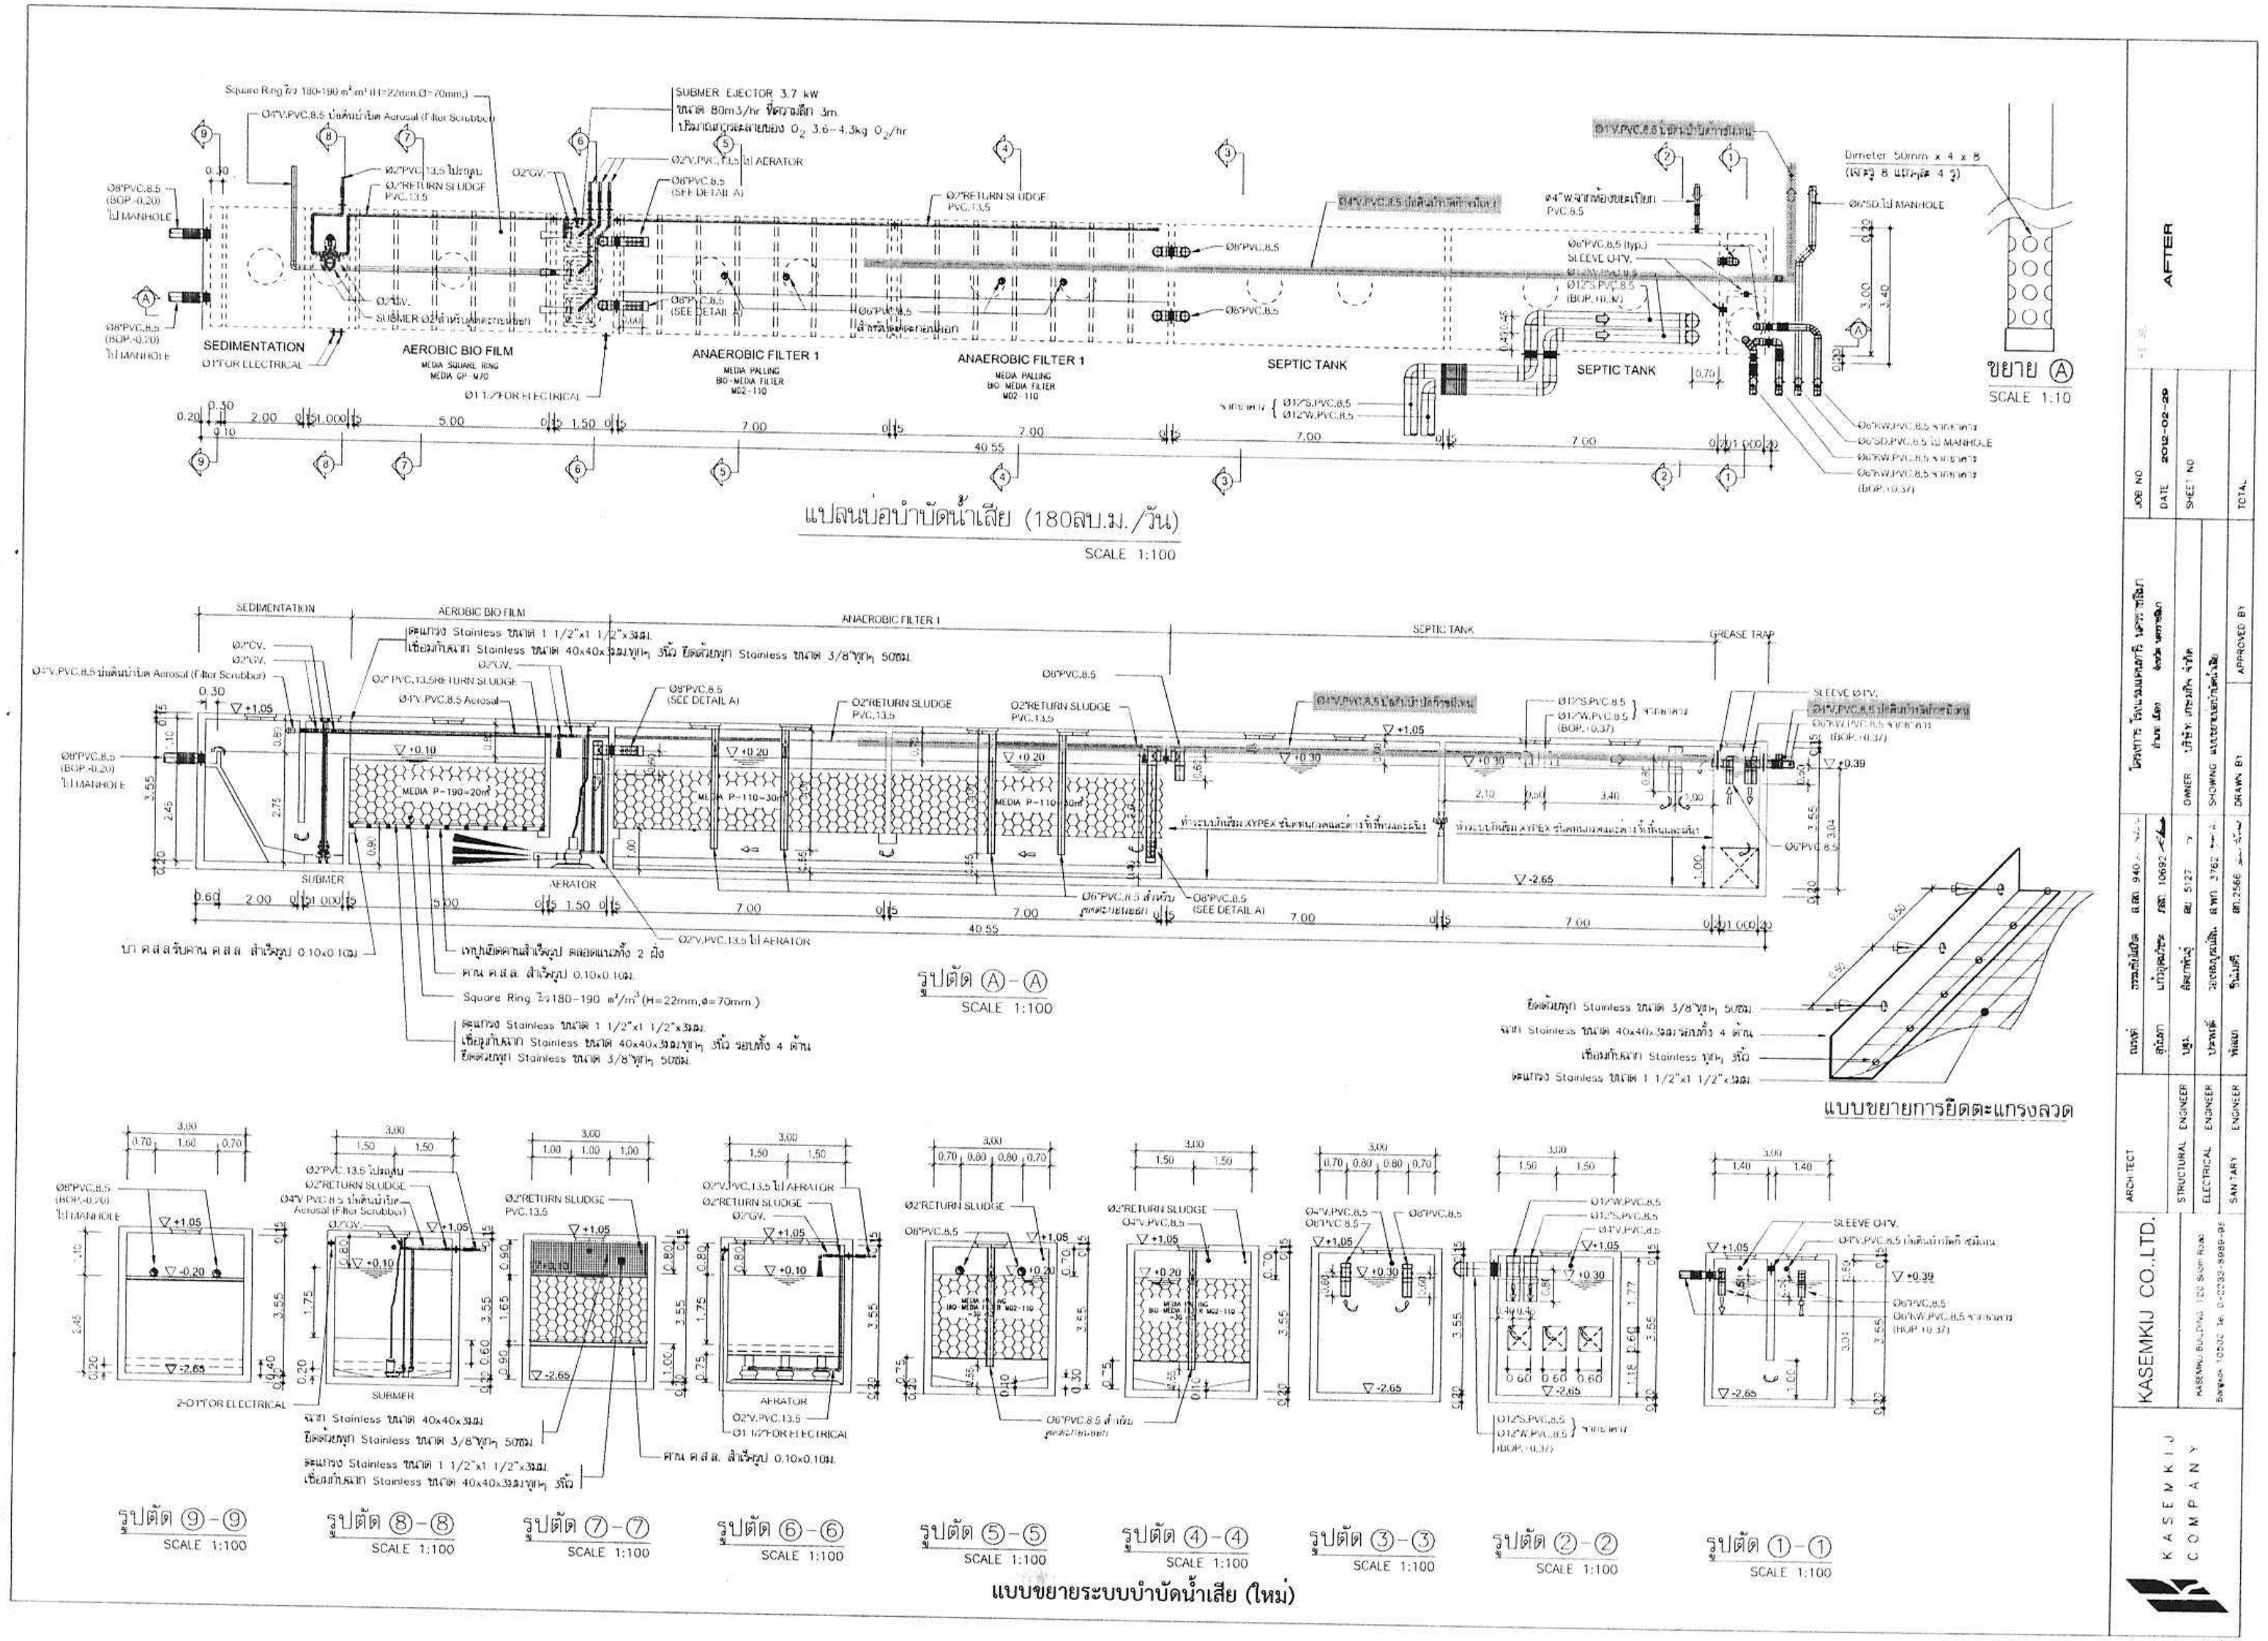

ผังระบบระบายน้ำของโครงการ-เดิม

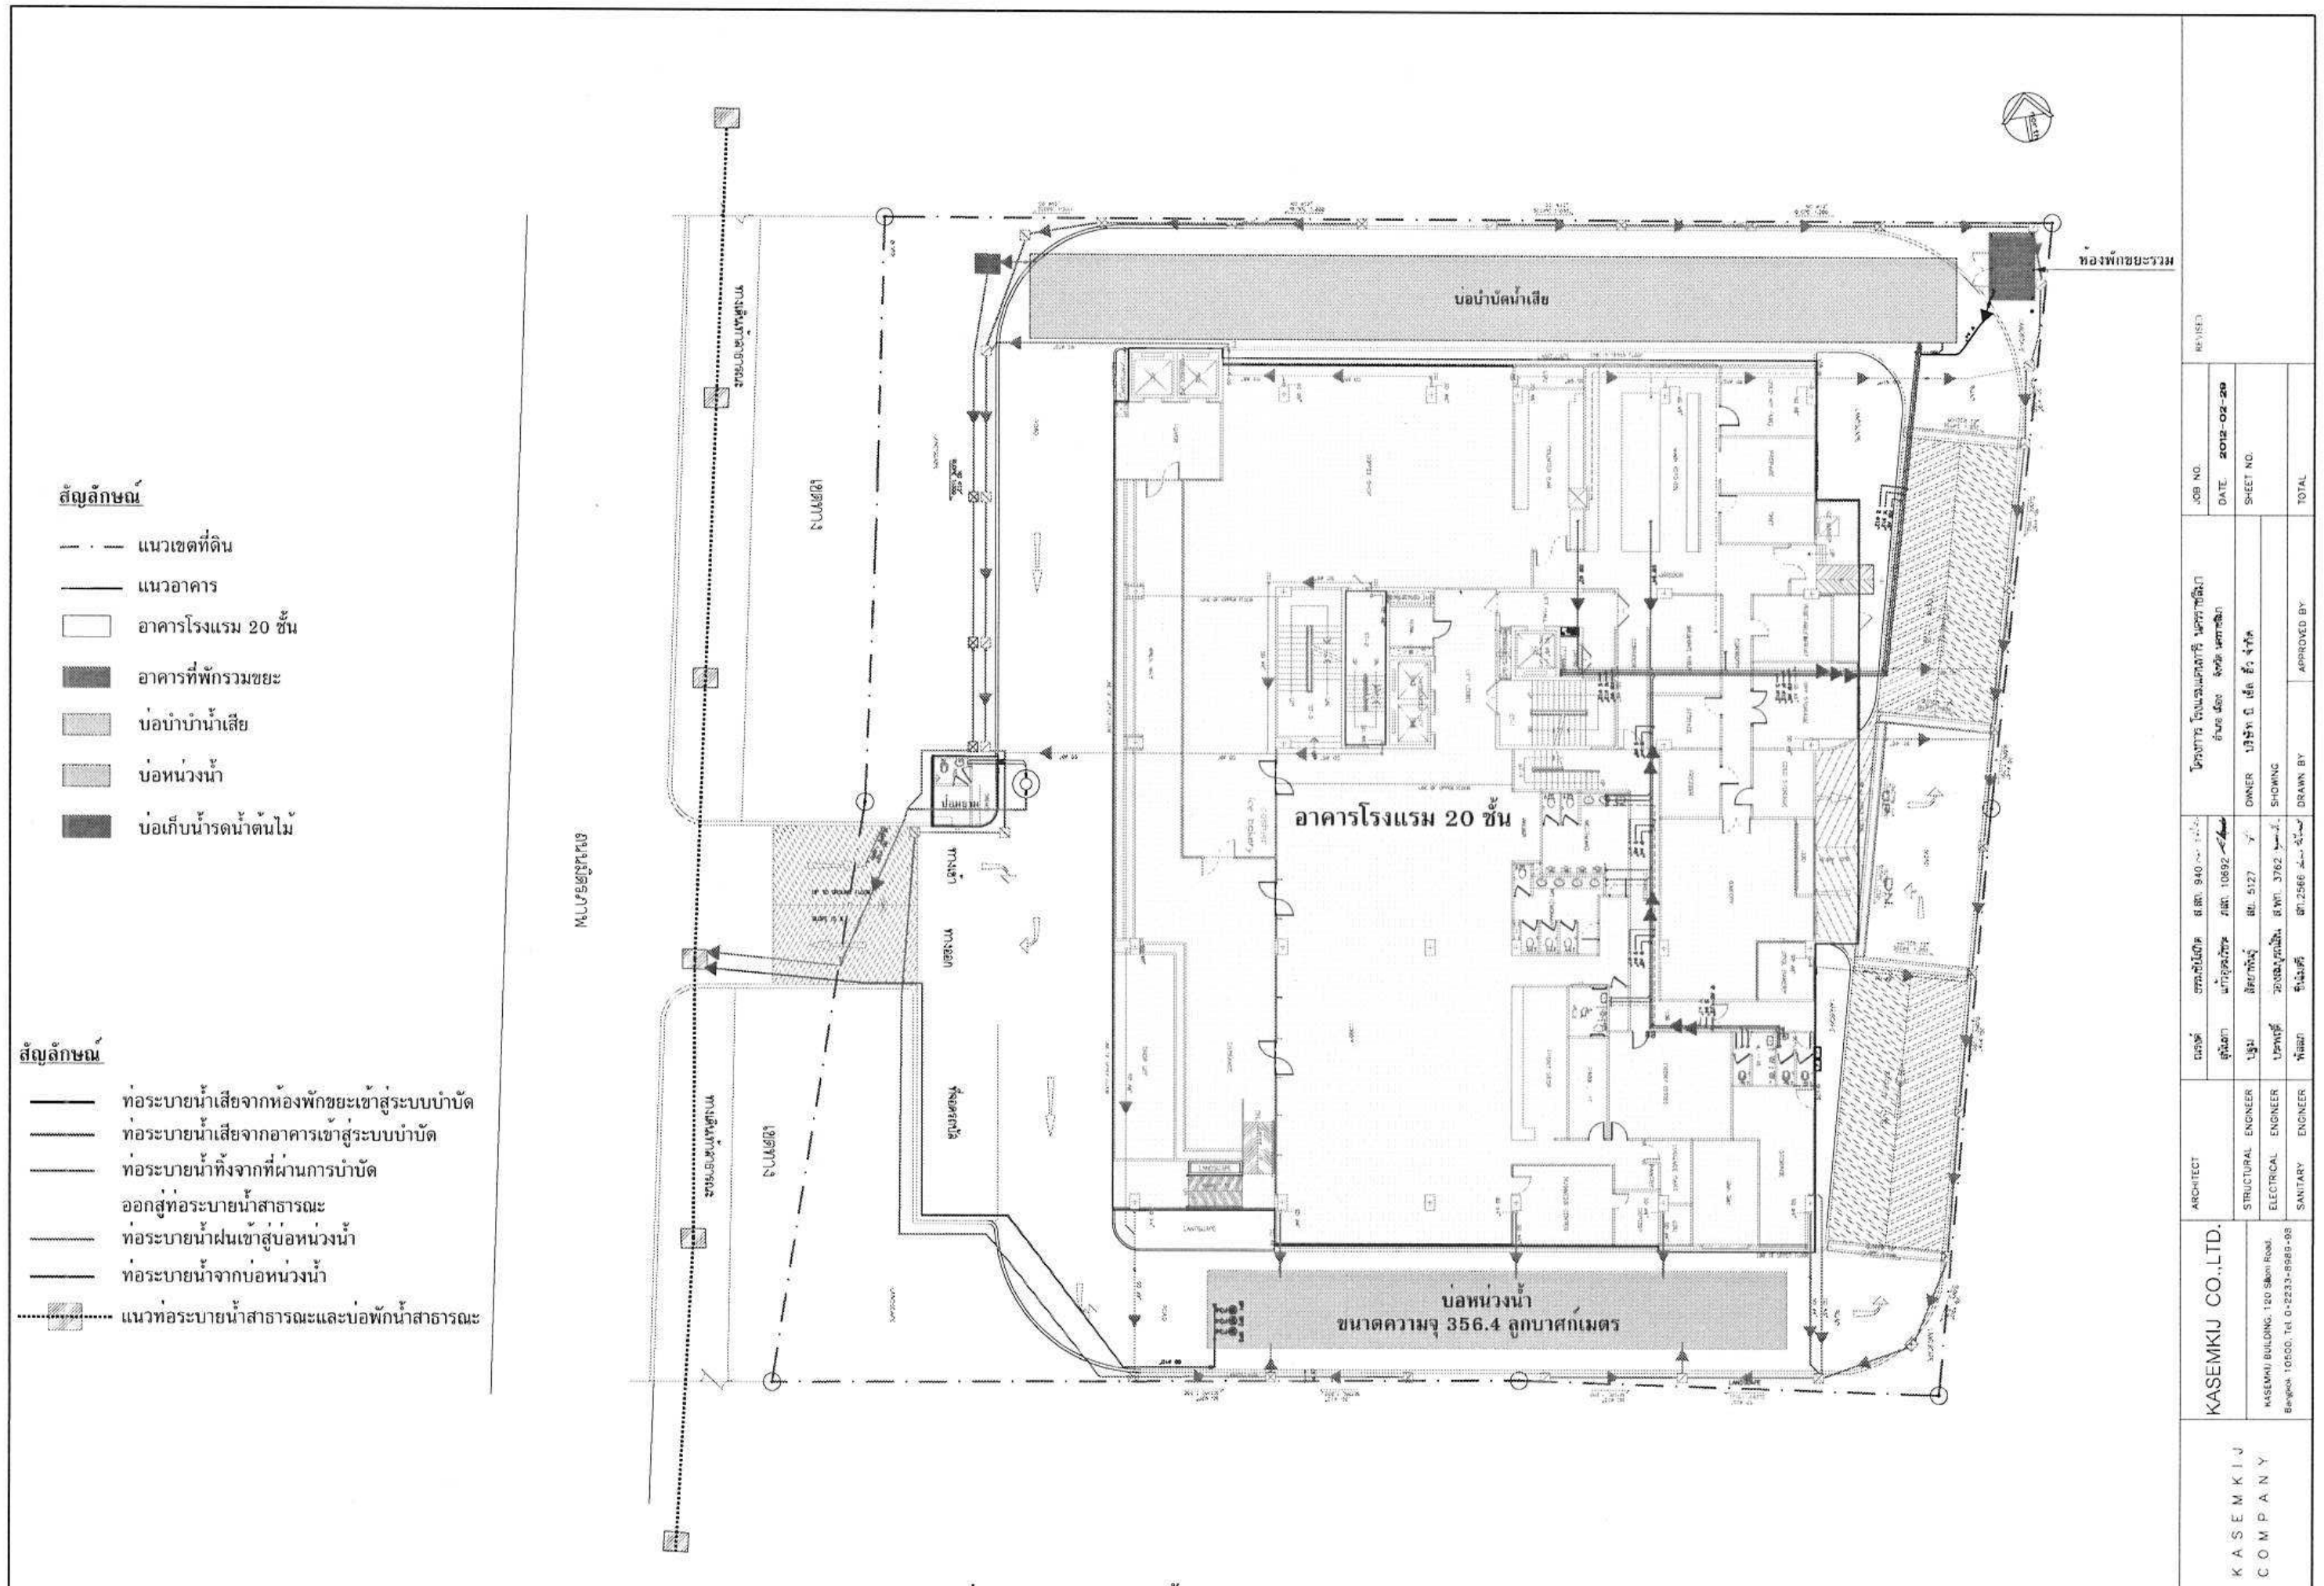

รูปที่ 3-2 ผังระบบระบายน้ำของโครงการ (เดิม)

ผังระบบระบายน้ำของโครงการ-ใหม่

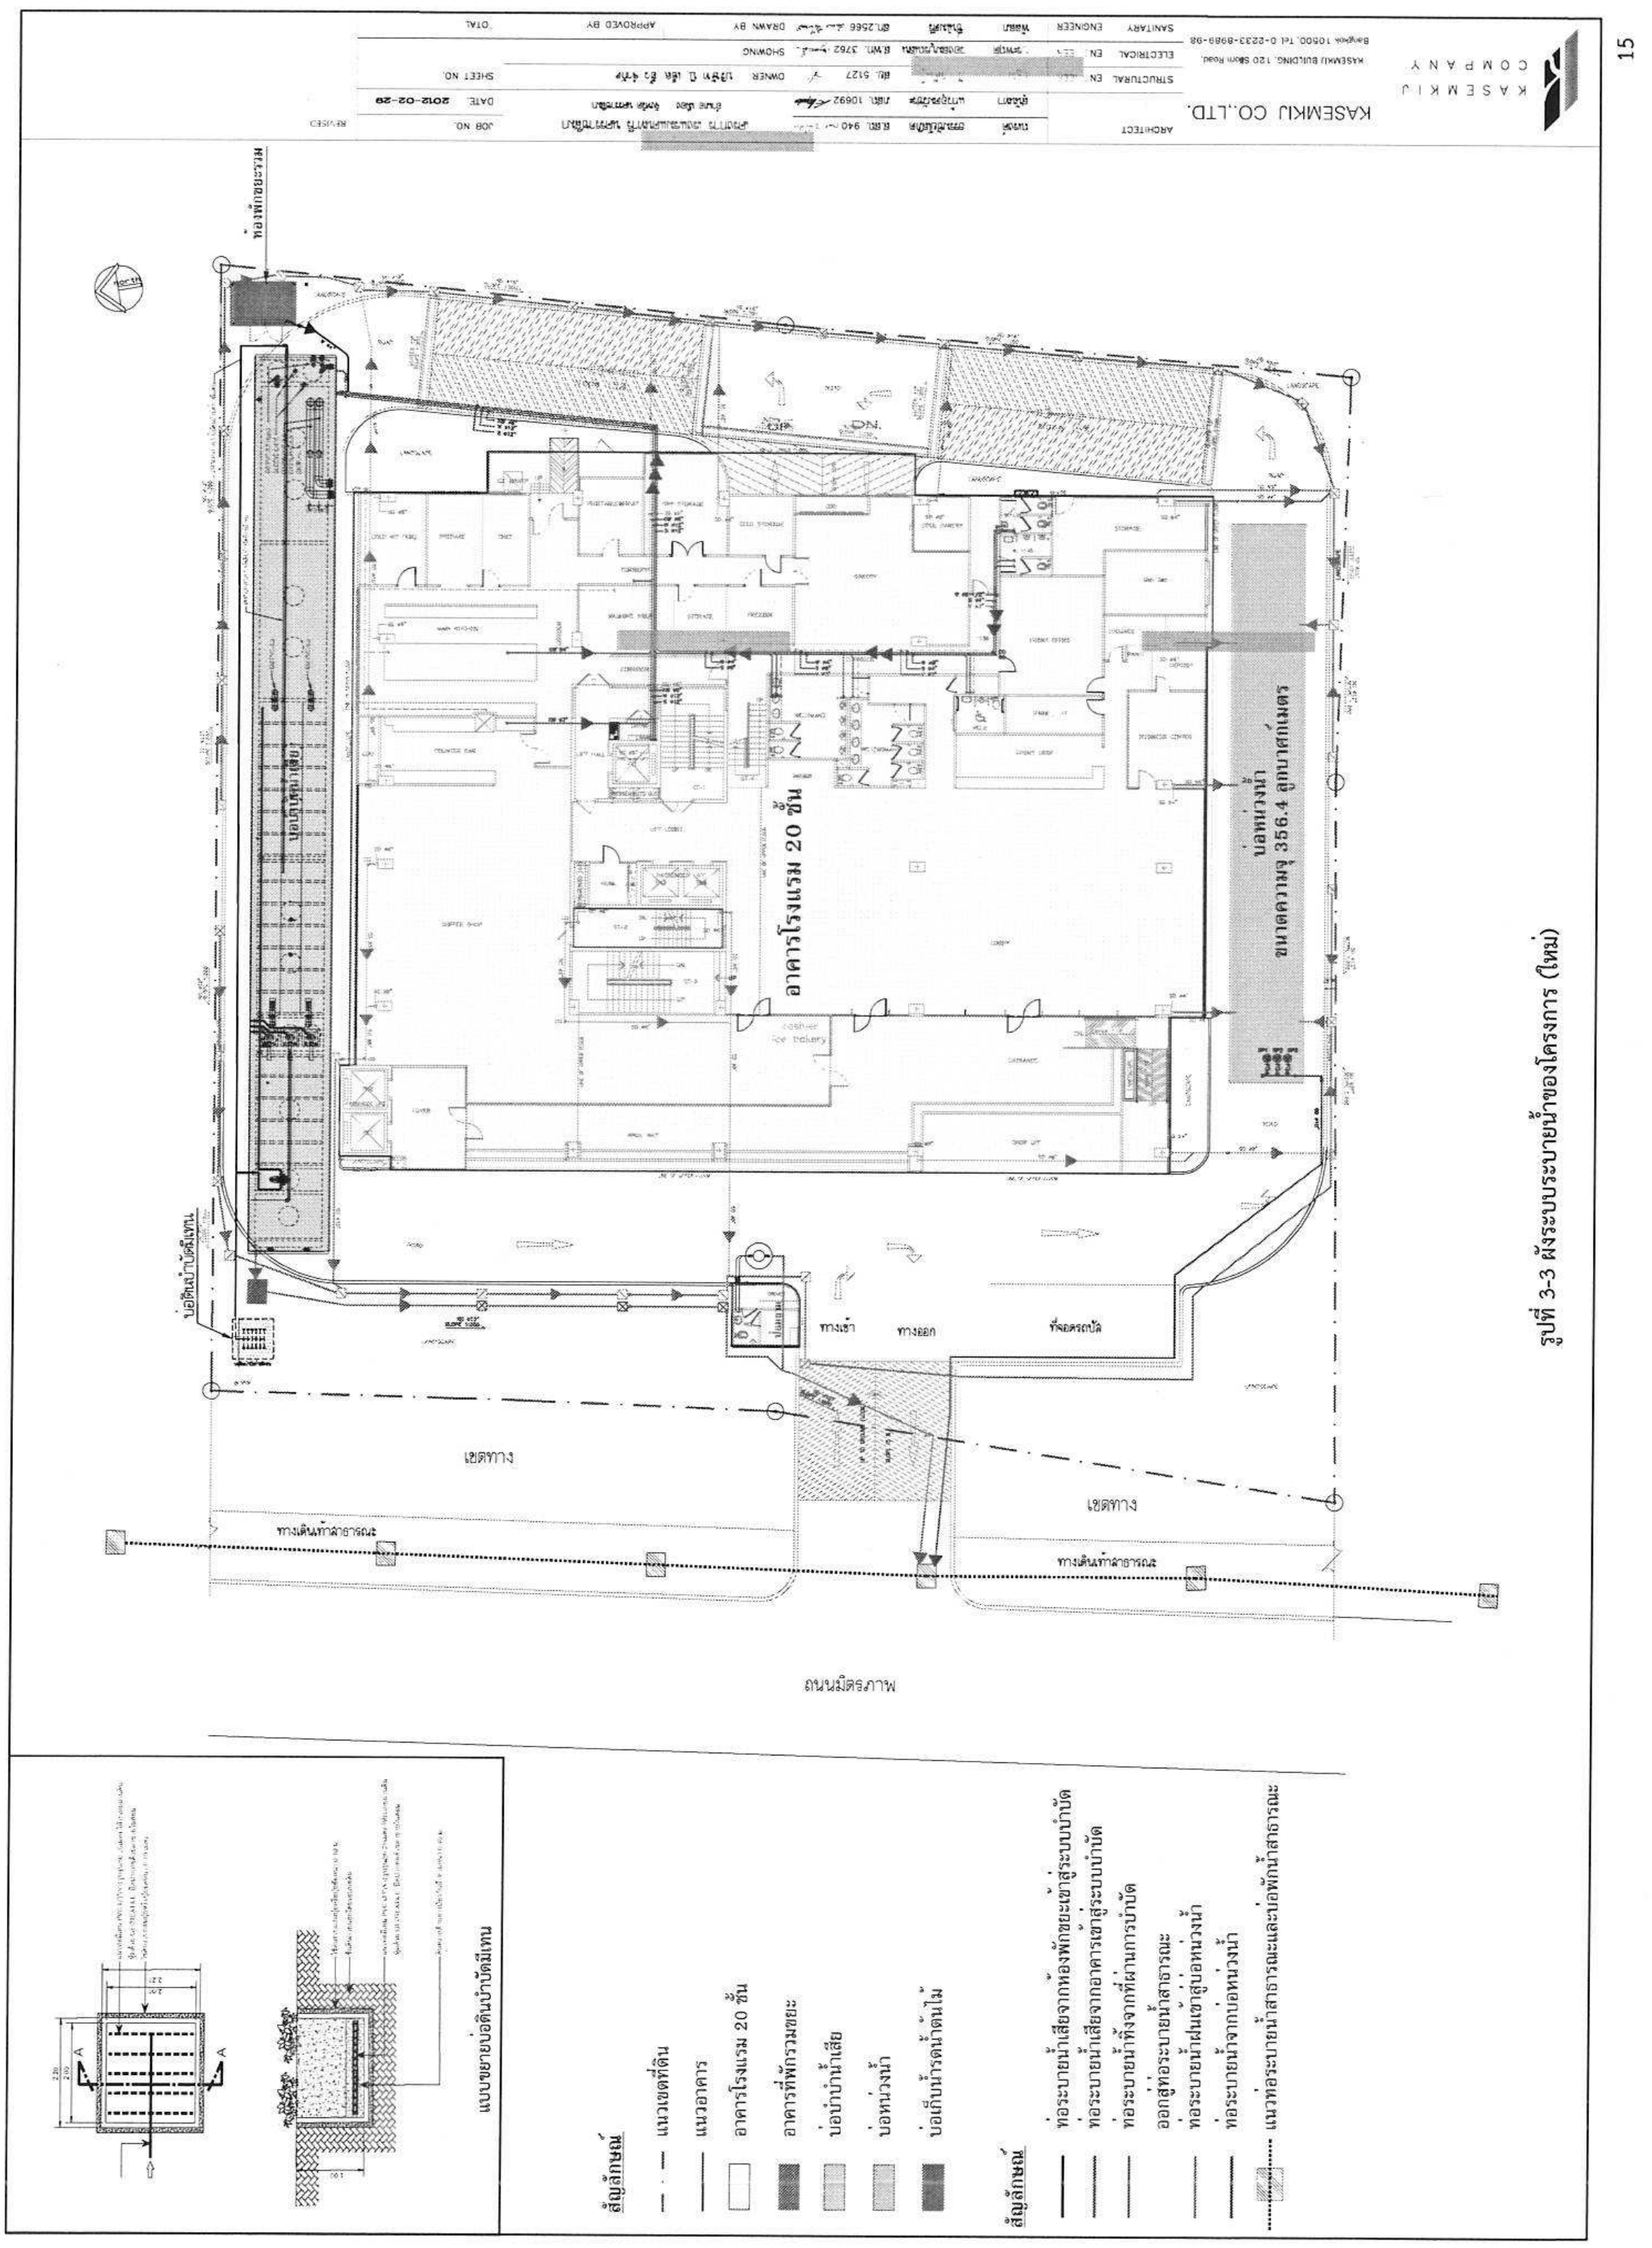

รูปที่ 3-3 ผังระบบระบายน้ำของโครงการ (ใหม่)

หนังสือพิจารณาผลการเปลี่ยนชื่อโครงการ ทส. 1010.5/1598

(ลงวันที่-เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

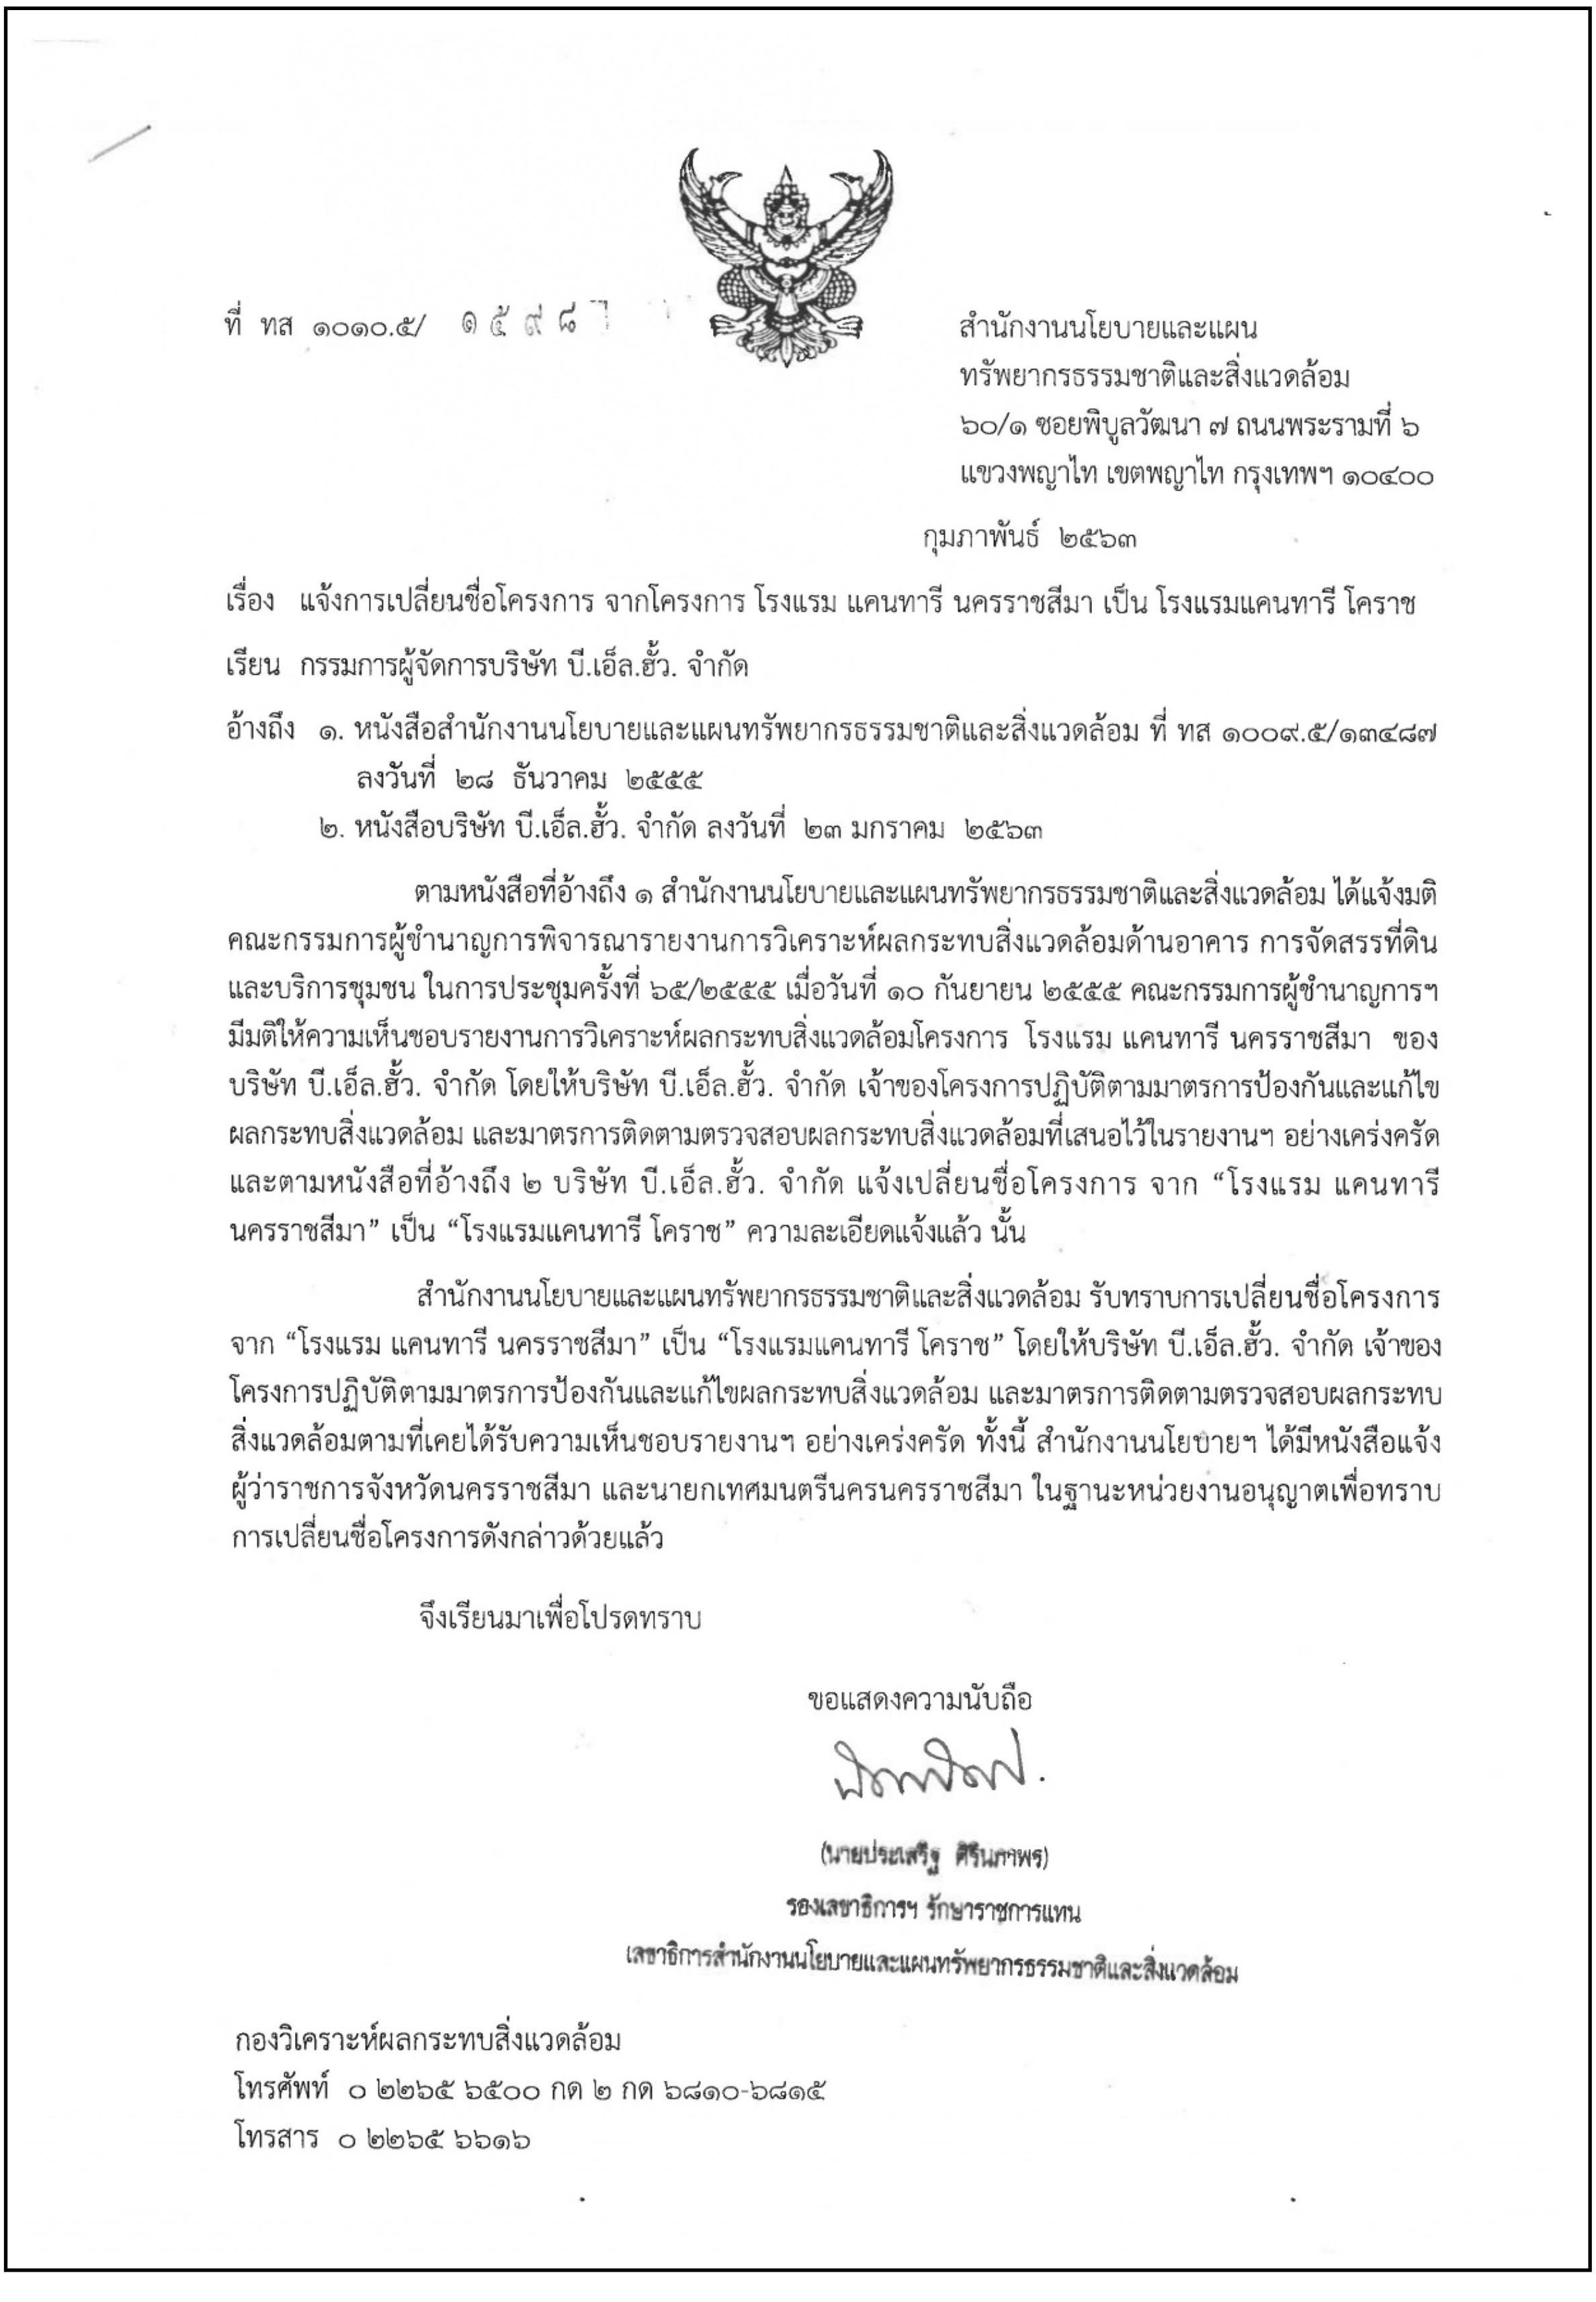

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๕๙๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อโครงการ จากโครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา เป็น โรงแรมแคนทารี โคราช

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๓๔๘๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
๒. หนังสือบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา ของบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด โดยให้บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ จาก “โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา” เป็น “โรงแรมแคนทารี โคราช” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการ จาก “โรงแรม แคนทารี นครราชสีมา” เป็น “โรงแรมแคนทารี โคราช” โดยให้บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เคยได้รับความเห็นชอบรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานอนุญาตเพื่อทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ ศิรินภาพร)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๕
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

หนังสืออนุญาตให้ลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามเงื่อนไขมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรมแคนทารี่ โคราช

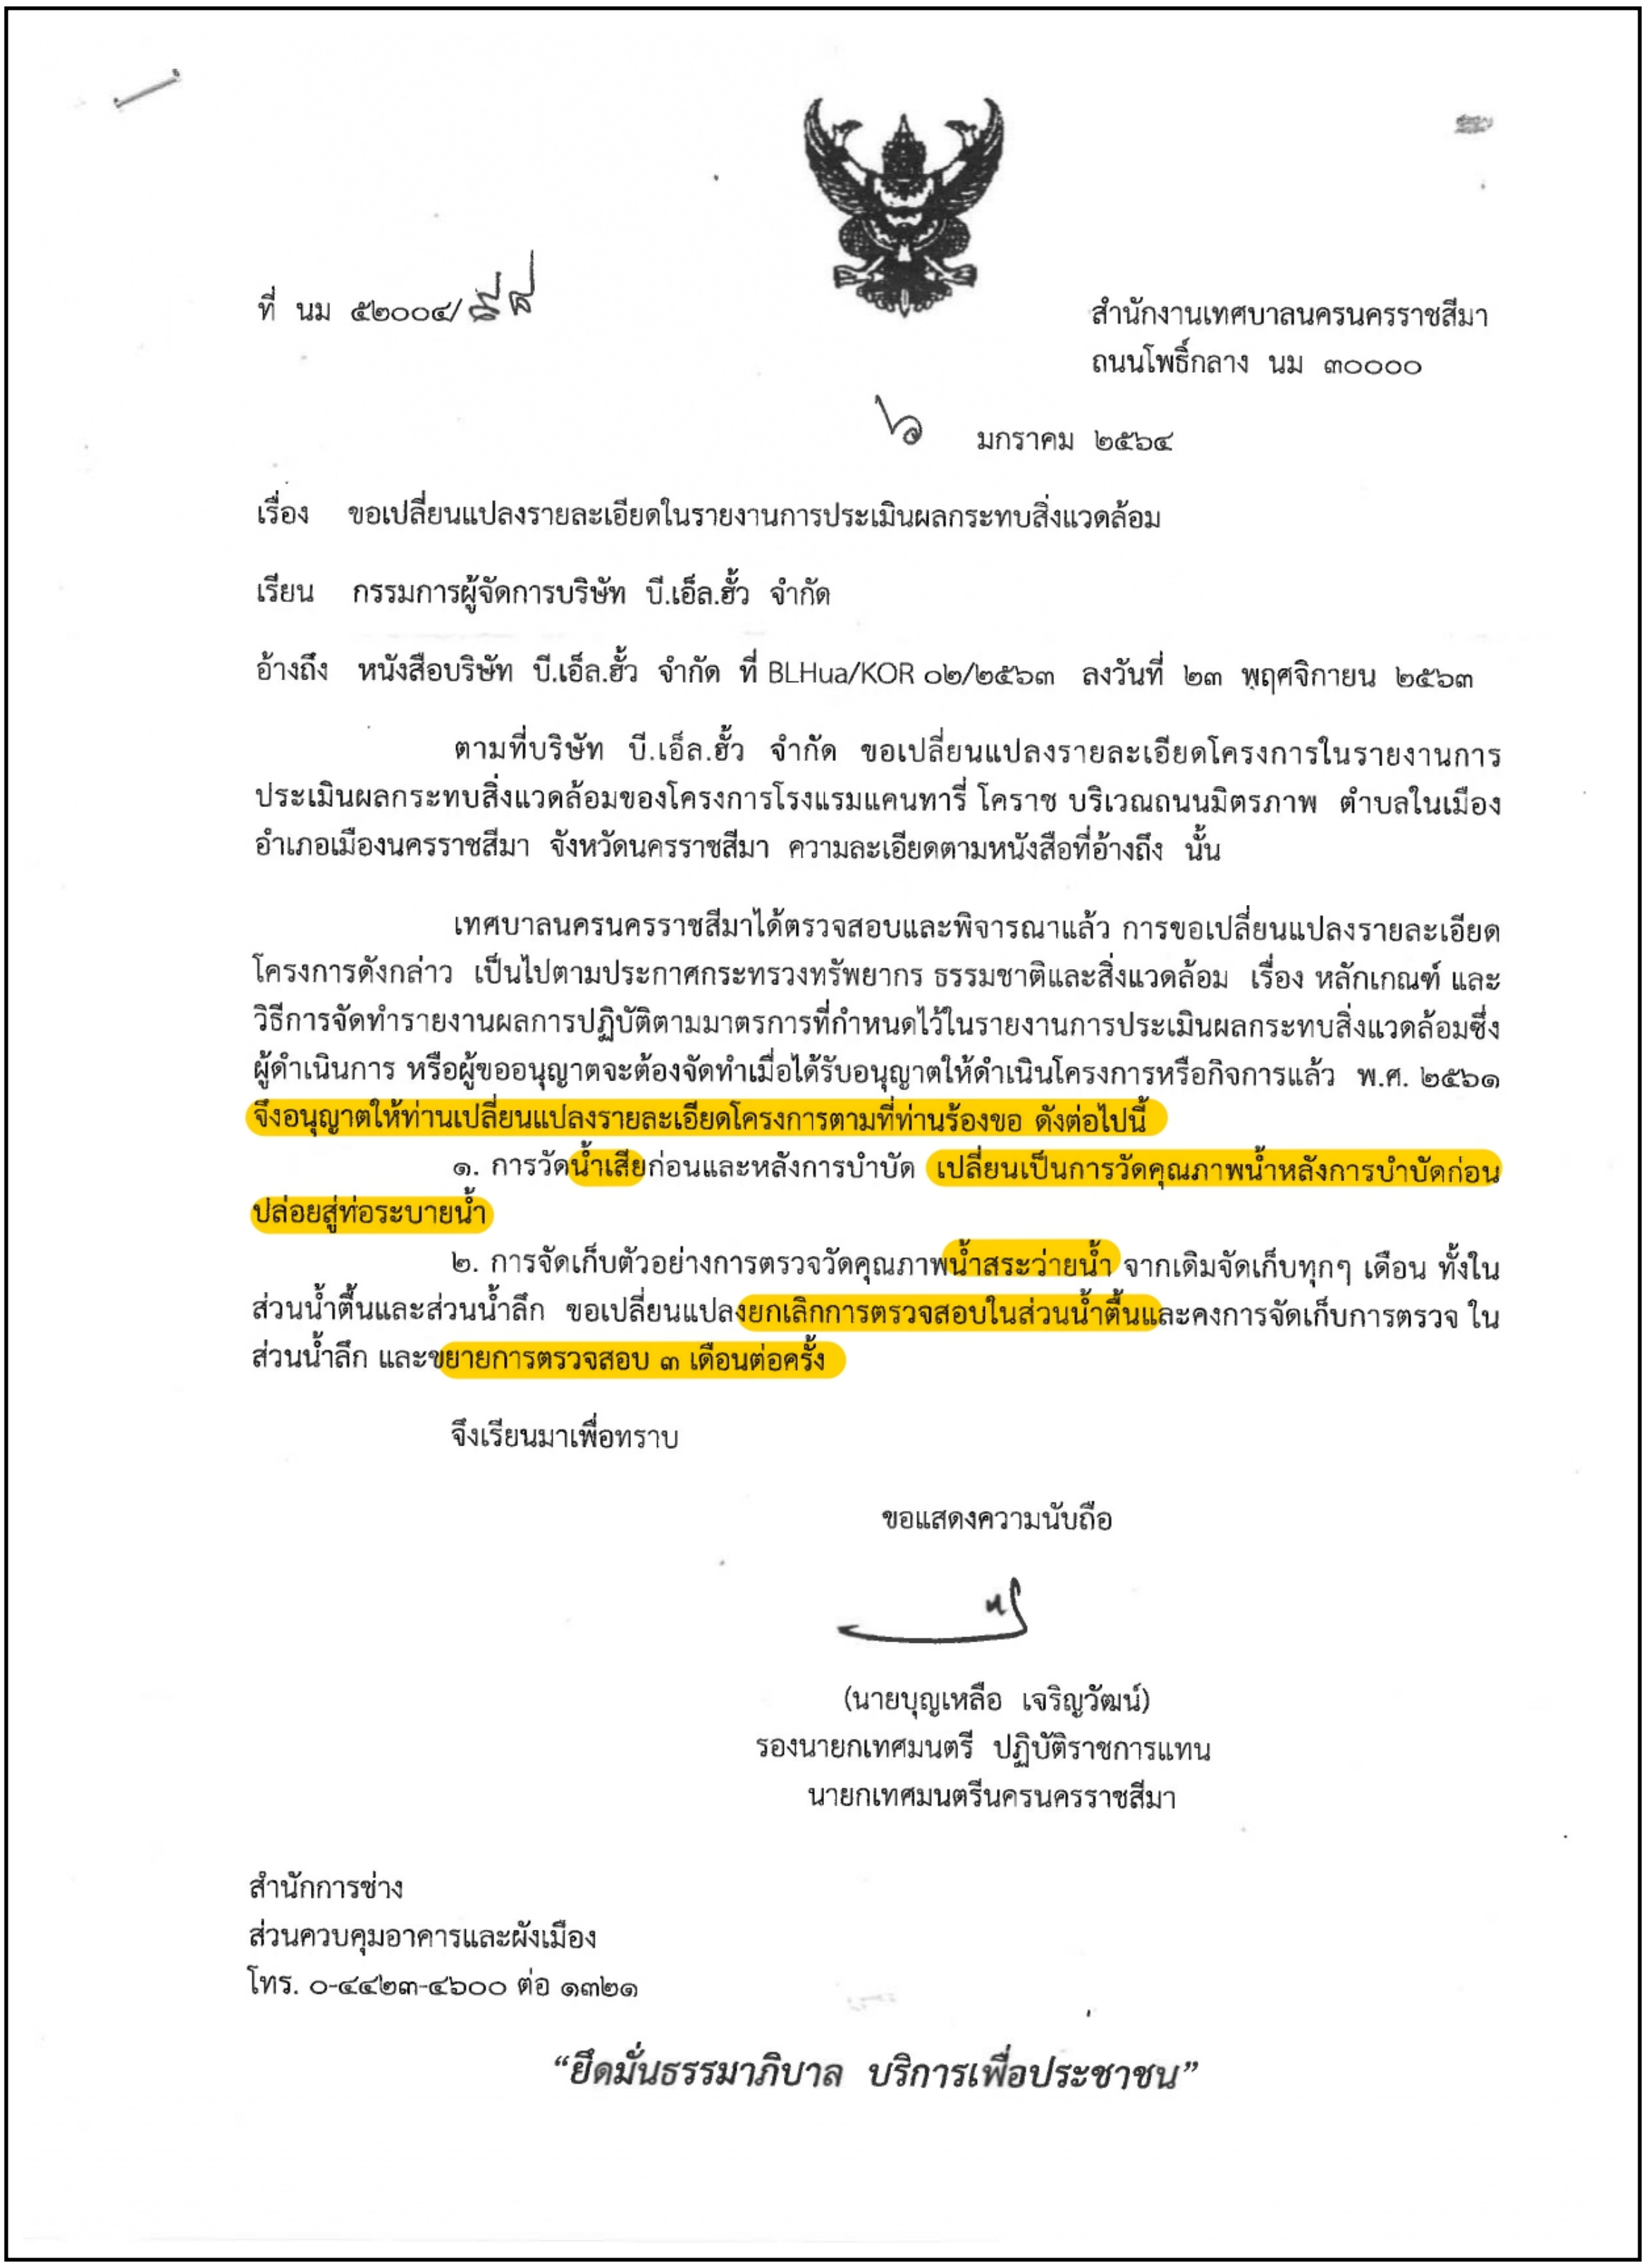

ที่ นม ๕๒๐๐๔/๕๘

สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง นม ๓๐๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ที่ BLHua/KOR ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามที่บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรมแคนทารี่ โคราช บริเวณถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เทศบาลนครนครราชสีมาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่ท่านร้องขอ ดังต่อไปนี้

๑. การวัดน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด เปลี่ยนเป็นการวัดคุณภาพน้ำหลังการบำบัดก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำ

๒. การจัดเก็บตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จากเดิมจัดเก็บทุกๆ เดือน ทั้งในส่วนน้ำตื้นและส่วนน้ำลึก ขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกการตรวจสอบในส่วนน้ำตื้นและคงการจัดเก็บการตรวจ ในส่วนน้ำลึก และขยายการตรวจสอบ ๓ เดือนต่อครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

สำนักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร. ๐-๔๔๒๓-๔๖๐๐ ต่อ ๑๓๒๑

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"