เอกสารแนบที่ 8

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์เก็บคราบน้ำมัน

มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้วยตนเอง

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 1	ยี่ห้อ:	รุ่น:

Power Pack

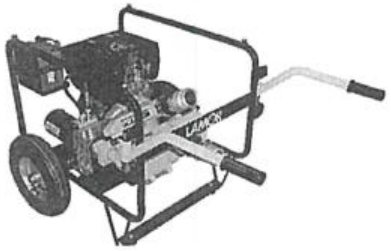

Brush skimmer

สายพาน

(ใส่ภาพประกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

น้ำมันเครื่อง

น้ำมันไฮดรอนิก



No.	รายการ	มาตรฐานการทำความสะอาด	วิธีการ	ความถี่
1	Power Pack	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
2	Brush skimmer	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
3	สายพาน	สภาพทั่วไป	ตรวจเช็ค	1 M

No.	รายการ	มาตรฐานการหล่อลื่น	วิธีการ	ความถี่
1	น้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเครื่องต้องถูกต้องตามมาตรฐานไม้วัด	ตรวจเช็ค	1 M
2	น้ำมันไฮดรอนิก	ระดับน้ำมันต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน / สังเกตุดูสีของน้ำมัน	ตรวจเช็ค	1 M

หมายเหตุ ความถี่: W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; Y = ปี

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 1	ยี่ห้อ:	รุ่น:

เครื่องยนต์

ล้อ

สายท่อดูดน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

ซีลข้อต่อ

แบตเตอรี่

กรองอากาศ

ระกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

ระดับน้ำมันไฮดรอนิก

ชุดแปรงขน



สายน้ำมันไฮดรอลิค

No.	รายการ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วิธีการ	ความถี่
1	เครื่องยนต์	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
2	ล้อ	สภาพทั่วไป	ตาดู	1 W
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวน	1 W
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม่วัด	ตาดู	1 W
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	ตาดู	1 W
6	ซีลข้อต่อ	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	ตาดู	1 W
7	แบตเตอรี่	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
8	กรองอากาศ	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	ตาดู	1 W
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W
10	ชุดแปรงขน	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	ตาดู	1 W
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W

หมายเหตุ ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน

มกราคม

แบบฟอร์มการตรวจส[illegible] เครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน _[illegible]าคม__ พ.ศ. _2568_

ชื่อเครื่องจักร:	เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 1			ยี่ห้อ:																													รุ่น:		
รหัสเครื่องจักร:	Power Pack 11346 ,Brush skimmer 6597			ผู้รับผิดชอบ: นายธนานนท์ เทียงปาน																													คลัง: คป.บจ.		
No.	รายการ	วิธีตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	เครื่องยนต์	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	ทำงานได้ปกติ	1 W								✓							✓							✓							✓				
2	ล้อ	ตาดู	สภาพทั่วไป	1 W								✗							✗							✗							✗				
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ตาดู/นับจำนวน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	1 W								✓							✓							✓							✓				
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ตาดู	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม้วัด	1 W								✓							✓							✓							✓				
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ตาดู	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	1 W								✓							✓							✓							✓				
6	ซีลข้อต่อ	ตาดู	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	1 W								✓							✓							✓							✓				
7	แบตเตอรี่	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	ทำงานได้ปกติ	1 W								✓							✓							✓							✓				
8	กรองอากาศ	ตาดู	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	1 W								✓							✓							✓							✓				
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ตาดู/นับจำนวนครบ	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	1 W								✓							✓							✓							✓				
10	ชุดแปรงขน	ตาดู	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	1 W								✓							✓							✓							✓				
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	ตาดู/นับจำนวนครบ	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	1 W								✗							✗							✗							✗				

มกราคม

แบบฟอร์มการตรวจส[illegible] เครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน _[illegible]าคม__ พ.ศ. _2568_

ชื่อเครื่องจักร:	ยี่ห้อ:	รุ่น:
รหัสเครื่องจักร: Power Pack 11346 ,Brush skimmer 6597	ผู้รับผิดชอบ: [redacted]	คลัง: คป.บจ.

วันที่พบความผิดปกติ	จุดที่พบความผิดปกติ	ลักษณะความผิดปกติ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง)								อื่นๆ (ความผิดปกติอื่นนอกจากรายการด้านหน้า ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)	การแก้ไขและป้องกัน	วันที่แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		สกปรก	สนิม	แตกหัก-ร้าวซึม	ฝืด-อุดตัน	สายพานหย่อน	สึหรอ-ชำรุดเสียหาย	อาการผิดปกติ	ชิ้นส่วนขาดหาย				
8/1/68	สายรั่ว+สายไฮดรอลิค							✓		รายไฮดรอลิคขาย	ลงบันทึก และทำการเปิกยาซื้อแล้ว	9/1/68	[redacted]
29/1/68	ซ่อมยางแล้ว												

มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้วยตนเอ

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 1	ยี่ห้อ:	รุ่น:

Power Pack

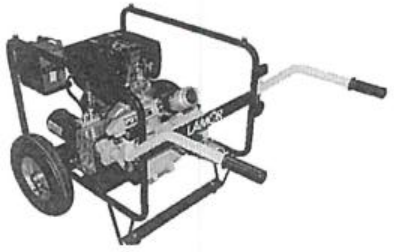

Brush skimmer

สายพาน

(ใส่ภาพประกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

น้ำมันเครื่อง

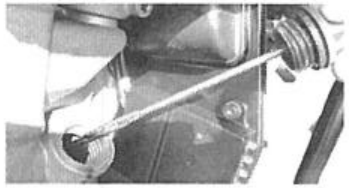

น้ำมันไฮดรอนิก



No.	รายการ	มาตรฐานการทำความสะอาด	วิธีการ	ความถี่
1	Power Pack	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
2	Brush skimmer	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
3	สายพาน	สภาพทั่วไป	ตรวจเช็ค	1 M

No.	รายการ	มาตรฐานการหล่อลื่น	วิธีการ	ความถี่
1	น้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเครื่องต้องถูกต้องตามมาตรฐานไม้วัด	ตรวจเช็ค	1 M
2	น้ำมันไฮดรอนิก	ระดับน้ำมันต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน / สังเกตุดูสีของน้ำมัน	ตรวจเช็ค	1 M

หมายเหตุ ความถี่: W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; Y = ปี

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 1	ยี่ห้อ:	รุ่น:

เครื่องยนต์

ล้อ

สายท่อดูดน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

ซีลข้อต่อ

แบตเตอรี่

กรองอากาศ

(ระบุชื่อชิ้นส่วนประกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

ระดับน้ำมันไฮดรอนิก

ชุดแปรงขน



สายน้ำมันไฮดรอลิค

No.	รายการ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วิธีการ	ความถี่
1	เครื่องยนต์	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
2	ล้อ	สภาพทั่วไป	ตาดู	1 W
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวน	1 W
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม่วัด	ตาดู	1 W
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	ตาดู	1 W
6	ซีลข้อต่อ	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	ตาดู	1 W
7	แบตเตอรี	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
8	กรองอากาศ	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	ตาดู	1 W
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W
10	ชุดแปรงขน	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	ตาดู	1 W
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W

หมายเหตุ ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน

แบบฟอร์มการตรวจเครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ชื่อเครื่องจักร:	เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 1			ยี่ห้อ:																													รุ่น:		
รหัสเครื่องจักร:	Power Pack 11346 ,Brush skimmer 6597			ผู้รับผิดชอบ:																													คลัง:	คป.บจ.	
No.	รายการ	วิธีตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	เครื่องยนต์	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	ทำงานได้ปกติ	1 W					✓							✓							✓						✓							
2	ล้อ	ตาดู	สภาพทั่วไป	1 W					✓							✓							✓						✓							
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ตาดู/นับจำนวน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	1 W					✓							✓							✓						✓							
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ตาดู	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม้วัด	1 W					✓							✓							✓						✓							
5	ระดับน้ำมันเชือเพลิง	ตาดู	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	1 W					✓							✓							✓						✓							
6	ซีลข้อต่อ	ตาดู	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	1 W					✓							✓							✓						✓							
7	แบตเตอรี่	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	ทำงานได้ปกติ	1 W					✓							✓							✓						✓							
8	กรองอากาศ	ตาดู	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	1 W					✓							✓							✓						✓							
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ตาดู/นับจำนวนครบ	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	1 W					✓							✓							✓						✓							
10	ชุดแปรงขน	ตาดู	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	1 W					✓							✓							✓						✓							
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	ตาดู/นับจำนวนครบ	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	1 W					✗							✗							✗						✗							

หมายเหตุ *1) ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; * ให้ลงข้อมูลเป็นตัวเลข*
2) ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ถ้าปกติ ✗ ถ้าผิดปกติ – ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
3) กรณีพบความผิดปกติ ให้บันทึกรายละเอียดในหน้าที่ 2/2

ลงชื่อผู้ตรวจ

ทุมจากมนต์

แบบฟอร์มการตรวจ[redacted]งเครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน _[redacted]__ พ.ศ. _2568_

ชื่อเครื่องจักร:	ยี่ห้อ:	รุ่น:
รหัสเครื่องจักร: Power Pack 11346 ,Brush skimmer 6597	ผู้รับผิดชอบ: [redacted]	คลัง: คป.บจ.

วันที่พบความผิดปกติ	จุดที่พบความผิดปกติ	ลักษณะความผิดปกติ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง)									การแก้ไขและป้องกัน	วันที่แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		สกปรก	สนิม	แตกร้าว-หัก-ชำรุด	ผิดจุดประสงค์	สายพานหย่อน/ขาด	สึกหรอ-ฉีกขาด	อาการผิดปกติ	การบำรุงรักษาแบบทั่วไป	อื่นๆ (ความผิดปกตินอกจากรายการด้านหน้า ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)			
12/2/68	สกปรกมาก								✓		ลงน้ำมันหล่อลื่นและทำความสะอาดเพื่อใช้งานต่อ	12/2/68	[redacted]
19/2/68	สายไฮดรอลิก								✓		ซ่อมแล้ว	19/2/68	

หมายเหตุ 1) อาการผิดปกติ ได้แก่ เสียงดัง, สั่นกว่าปกติ, มีกลิ่นไหม้, แรงดันสูงหรือต่ำกว่าปกติ, อุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าปกติ เป็นต้น
2) ขาดสภาวะพื้นฐาน ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำหล่อเย็น/น้ำกลั่นไม่อยู่ในระดับที่กำหนด, น็อตคลายตัวจากรอยมาร์ค เป็นต้น
3) ใช้แบบฟอร์มหน้า 2/2 ควบคู่กับแบบฟอร์มหน้า 1/2 เสมอ โดยสั่งพิมพ์เป็นด้านหน้าและด้านหลัง

มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้วยตนเอ

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 2	ยี่ห้อ:	รุ่น:

Power Pack

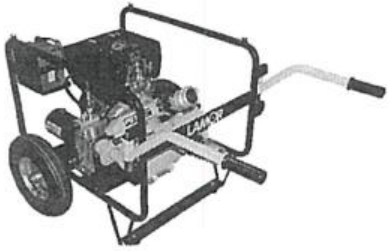

สายพาน

(ใส่ภาพประกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

น้ำมันเครื่อง

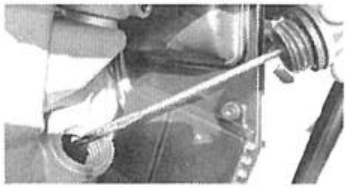

น้ำมันไฮดรอนิก



No.	รายการ	มาตรฐานการทำความสะอาด	วิธีการ	ความถี่
1	Power Pack	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
2	Brush skimmer	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
3	สายพาน	สภาพทั่วไป	ตรวจเช็ค	1 M

No.	รายการ	มาตรฐานการหล่อลื่น	วิธีการ	ความถี่
1	น้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเครื่องต้องถูกต้องตามมาตรฐานไม้วัด	ตรวจเช็ค	1 M
2	น้ำมันไฮดรอนิก	ระดับน้ำมันต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน / สังเกตดูสีของน้ำมัน	ตรวจเช็ค	1 M

หมายเหตุ ความถี่: W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; Y = ปี

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 2	ยี่ห้อ:	รุ่น:

เครื่องยนต์

ล้อ

สายท่อดูดน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

ซีลข้อต่อ



แบตเตอรี่

กรองอากาศ

ระกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

ระดับน้ำมันไฮดรอนิก



Disc

สายน้ำมันไฮดรอลิค

No.	รายการ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วิธีการ	ความถี่
1	เครื่องยนต์	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
2	ล้อ	สภาพทั่วไป	ตาดู	1 W
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวน	1 W
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม่วัด	ตาดู	1 W
5	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิง	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	ตาดู	1 W
6	ซีลข้อต่อ	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	ตาดู	1 W
7	แบตเตอรี่	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
8	กรองอากาศ	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	ตาดู	1 W
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W
10	ชุดแปรงขน	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	ตาดู	1 W
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W

หมายเหตุ ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน

แบบฟอร์มการตรวจบเครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน มีนาคม __ พ.ศ. _2568_

ชื่อเครื่องจักร:	เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 2			ยี่ห้อ:																																		
รหัสเครื่องจักร:	Power Pack 11350 ,Disc skimmer 280165355			ผู้รับผิดชอบ:																																		
No.	รายการ	วิธีตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	เครื่องยนต์	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	ทำงานได้ปกติ	1 W					✓							✓							✓						✓										
2	ล้อ	ตาดู	สภาพทั่วไป	1 W					✓							✓							✓						✓										
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ตาดู/นับจำนวน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	1 W					✓							✓							✓						✓										
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ตาดู	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม้วัด	1 W					✓							✓							✓						✓										
5	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิง	ตาดู	ระดับน้ำมันเชื่อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	1 W					✓							✓							✓						✓										
6	ซีลข้อต่อ	ตาดู	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	1 W					✓							✓							✓						✓										
7	แบตเตอรี่	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	ทำงานได้ปกติ	1 W					✓							✓							✓						✗										
8	กรองอากาศ	ตาดู	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	1 W					✓							✓							✓						✓										
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ตาดู/นับจำนวนครบ	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	1 W					✓							✓							✓						✓										
10	ชุดแปรงขน	ตาดู	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	1 W					✓							✓							✓						✓										
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	ตาดู/นับจำนวนครบ	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	1 W					✓							✓							✓						✓										

หมายเหตุ 1) ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; * ให้ลงข้อมูลเป็นตัวเลข
2) ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ถ้าปกติ × ถ้าผิดปกติ – ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
3) กรณีพบความผิดปกติ ให้บันทึกรายละเอียดในหน้าที่ 2/2

ลงชื่อผู้ตรวจ

ปีงบประมาณ

แบบฟอร์มการตรวจบเครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ชื่อเครื่องจักร:	ยี่ห้อ:	รุ่น:
รหัสเครื่องจักร: Power Pack 11350 ,Disc skimmer 280165355	ผู้รับผิดชอบ: [redacted]	คลัง: คป.บจ.

วันที่พบความผิดปกติ	จุดที่พบความผิดปกติ	ลักษณะความผิดปกติ (ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ในช่อง)								การแก้ไขและป้องกัน	วันที่แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		สกปรก	สนิม	แตกหัก-ชำรุด	ผิด-ขาดตัน	สายพานหย่อน	สึกหัก-ป่นหลุด	อาการผิดปกติ	ขาดสภาวะพื้นฐาน	อื่นๆ (ความผิดปกตินอกจากรายการด้านหน้า ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)		
26/3/68	ลูกปรก	✓								เชื่อมต่อสายไฟและทดสอบเครื่อง	26/3/68	[redacted]
26/3/68	แผงหมด								✓	นำแบตฯ ไปชาร์จและเปลี่ยนแบตฯ ใหม่	26/3/68	

หมายเหตุ 1) อาการผิดปกติ ได้แก่ เสียงดัง, สั่นกว่าปกติ, มีกลิ่นไหม้, แรงดันสูงหรือต่ำกว่าปกติ, อุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าปกติ เป็นต้น
2) ขาดสภาวะพื้นฐาน ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำหล่อเย็น/น้ำกลั่นไม่อยู่ในระดับที่กำหนด, น็อตคลายตัวจากรอยมาร์ค เป็นต้น
3) ใช้แบบฟอร์มหน้า 2/2 ควบคู่กับแบบฟอร์มหน้า 1/2 เสมอ โดยสั่งพิมพ์เป็นด้านหน้าและด้านหลัง

มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้วยตนเอง

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 2	ยี่ห้อ:	รุ่น:

Power Pack

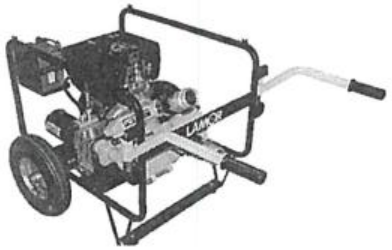

สายพาน

(ใส่ภาพประกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

น้ำมันเครื่อง

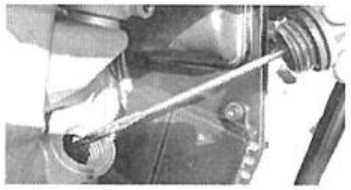

น้ำมันไฮดรอนิก



No.	รายการ	มาตรฐานการทำความสะอาด	วิธีการ	ความถี่
1	Power Pack	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
2	Brush skimmer	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
3	สายพาน	สภาพทั่วไป	ตรวจเช็ค	1 M

No.	รายการ	มาตรฐานการหล่อลื่น	วิธีการ	ความถี่
1	น้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเครื่องต้องถูกต้องตามมาตรฐานไม่วัด	ตรวจเช็ค	1 M
2	น้ำมันไฮดรอนิก	ระดับน้ำมันต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน / สังเกตุดูสีของน้ำมัน	ตรวจเช็ค	1 M

หมายเหตุ ความถี่: W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; Y = ปี

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 2	ยี่ห้อ:	รุ่น:

เครื่องยนต์

ล้อ

สายท่อดูดน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

ซีลข้อต่อ

แบตเตอรี่

กรองอากาศ

ระกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

ระดับน้ำมันไฮดรอนิก



Disc

สายน้ำมันไฮดรอลิค



No.	รายการ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วิธีการ	ความถี่
1	เครื่องยนต์	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
2	ล้อ	สภาพทั่วไป	ตาดู	1 W
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวน	1 W
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม่วัด	ตาดู	1 W
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	ตาดู	1 W
6	ซีลข้อต่อ	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	ตาดู	1 W
7	แบตเตอรี่	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
8	กรองอากาศ	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	ตาดู	1 W
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W
10	ชุดแปรงขน	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	ตาดู	1 W
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W

หมายเหตุ ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน

แบบฟอร์มการตรวจส[illegible] ครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน __[illegible]__ พ.ศ. _2568_

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 2				ยี่ห้อ:																																
รหัสเครื่องจักร: Power Pack 11350 ,Disc skimmer 280165355				ผู้รับผิดชอบ: [redacted]																																
No.	รายการ	วิธีตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	เครื่องยนต์	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	ทำงานได้ปกติ	1 W		✓							✓														✓							✓	
2	ล้อ	ตาดู	สภาพทั่วไป	1 W		✓							✓														✓							✓	
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ตาดู/นับจำนวน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	1 W		✓							✓														✓							✓	
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ตาดู	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม้วัด	1 W		✓							✓														✓							✓	
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ตาดู	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	1 W		✓							✓														✓							✓	
6	ซีลข้อต่อ	ตาดู	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	1 W		✓							✓														✓							✓	
7	แบตเตอรี่	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	ทำงานได้ปกติ	1 W		✓							✓														✓							✓	
8	กรองอากาศ	ตาดู	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	1 W		✓							✓														✓							✓	
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ตาดู/นับจำนวนครบ	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	1 W		✓							✓														✓							✓	
10	ชุดแปรงขน	ตาดู	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	1 W		✓							✓														✓							✓	
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	ตาดู/นับจำนวนครบ	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	1 W		✓							✓														✓							✓	

หมายเหตุ *1) ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; * ให้ลงข้อมูลเป็นตัวเลข*
2) ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ถ้าปกติ × ถ้าผิดปกติ – ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
3) กรณีพบความผิดปกติ ให้บันทึกรายละเอียดในหน้าที่ 2/2

ลงชื่อผู้ตรวจ [redacted]

แบบฟอร์มการตรวจส[redacted] ครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน __[redacted]เมษายน__ พ.ศ. _2568_

ชื่อเครื่องจักร:	ยี่ห้อ:	รุ่น:
รหัสเครื่องจักร: Power Pack 11350 ,Disc skimmer 280165355	ผู้รับผิดชอบ: [redacted]	คลัง: คป.บจ.

วันที่พบความผิดปกติ	จุดที่พบความผิดปกติ	ลักษณะความผิดปกติ (ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ในช่อง)										การแก้ไขและป้องกัน	วันที่แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		สกปรก	สนิม	แตกหัก-ชำรุด	ผิด-ฉุดดัน	สายพานหย่อน	สึกอ-ปายหลุด	อาการผิดปกติ	ขาดสภาวะพื้นฐาน	อื่นๆ (ความผิดปกติอื่นนอกจากรายการด้านหน้า ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)			
2/4/69	ปั๊ม	✓										เช็ดทำความสะอาด	2/4/69	[redacted]

มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้วยตนเอ

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 3	ยี่ห้อ:	รุ่น:

Power Pack

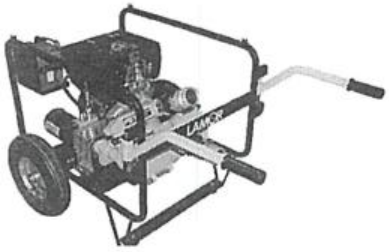

Brush Skimmer
Rock Cleaner

สายพาน

(ใส่ภาพประกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

น้ำมันเครื่อง

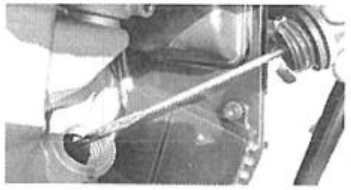

น้ำมันไฮดรอนิก



No.	รายการ	มาตรฐานการทำความสะอาด	วิธีการ	ความถี่
1	Power Pack	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
2	Brush skimmer	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
3	สายพาน	สภาพทั่วไป	ตรวจเช็ค	1 M

No.	รายการ	มาตรฐานการหล่อลื่น	วิธีการ	ความถี่
1	น้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเครื่องต้องถูกต้องตามมาตรฐานไม้วัด	ตรวจเช็ค	1 M
2	น้ำมันไฮดรอนิก	ระดับน้ำมันต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน / สังเกตุดูสีของน้ำมัน	ตรวจเช็ค	1 M

หมายเหตุ ความถี่: W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; Y = ปี

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 3	ยี่ห้อ:	รุ่น:

เครื่องยนต์

ล้อ

สายท่อดูดน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

ซีลข้อต่อ

แบตเตอรี่

กรองอากาศ

ะกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

ระดับน้ำมันไฮดรอนิก

ชุดแปรงขน

สายน้ำมันไฮดรอลิค

No.	รายการ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วิธีการ	ความถี่
1	เครื่องยนต์	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
2	ล้อ	สภาพทั่วไป	ตาดู	1 W
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวน	1 W
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม่วัด	ตาดู	1 W
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	ตาดู	1 W
6	ซีลข้อต่อ	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	ตาดู	1 W
7	แบตเตอรี่	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
8	กรองอากาศ	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	ตาดู	1 W
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W
10	ชุดแปรงขน	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	ตาดู	1 W
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W

หมายเหตุ ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน

พฤษภาคม

แบบฟอร์มการตรวจ[illegible]เครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน [illegible]พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ชื่อเครื่องจักร:	เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 3			ยี่ห้อ:																																		
รหัสเครื่องจักร:	Power Pack 0039203 , Brush Skimmer Rock Cleaner 0040214			ผู้รับผิดชอบ: [redacted]																																		
No.	รายการ	วิธีตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	เครื่องยนต์	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	ทำงานได้ปกติ	1 W							✓							✓							✓							✓			
2	ล้อ	ตาดู	สภาพทั่วไป	1 W							✓							✓							✓							✓			
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ตาดู/นับจำนวน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	1 W							✓							✓							✓							✓			
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ตาดู	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม้วัด	1 W							✓							✓							✓							✓			
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ตาดู	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	1 W							✓							✓							✓							✓			
6	ซีลข้อต่อ	ตาดู	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	1 W							✓							✓							✓							✓			
7	แบตเตอรี่	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	ทำงานได้ปกติ	1 W							✗							✗							✗							✗			
8	กรองอากาศ	ตาดู	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	1 W							✓							✓							✓							✓			
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ตาดู/นับจำนวนครบ	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	1 W							✓							✓							✓							✓			
10	ชุดแปรงขน	ตาดู	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	1 W							✓							✓							✓							✓			
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	ตาดู/นับจำนวนครบ	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	1 W							✓							✓							✓							✓			

หมายเหตุ *1) ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; * ให้ลงข้อมูลเป็นตัวเลข*
2) ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ถ้าปกติ ✗ ถ้าผิดปกติ – ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
3) กรณีพบความผิดปกติ ให้บันทึกรายละเอียดในหน้าที่ 2/2

ลงชื่อผู้ตรวจ [redacted]

พฤษภาคม

แบบฟอร์มการตรวจ[illegible]บเครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน [illegible]เดือน__ พ.ศ. _2568

ชื่อเครื่องจักร:	ยี่ห้อ:	รุ่น:
รหัสเครื่องจักร: Power Pack 0039203 , Brush Skimmer Rock Cleaner 0040214	ผู้รับผิดชอบ: [redacted]	คลัง: คป.บจ.

วันที่พบความผิดปกติ	จุดที่พบความผิดปกติ	ลักษณะความผิดปกติ (ให้ลงเครื่องหมาย ✓ ในช่อง)									การแก้ไขและป้องกัน	วันที่แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		สกปรก	สนิม	แตกหัก-ชำรุด	ผิด-จุดต่ำ	สายหลวมหลุด	สึหรอ-ฉีกขาด	อาการผิดปกติ	ขาดสภาวะที่เหมาะสม	อื่นๆ (ความผิดปกตินอกจากรายการด้านหน้า ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)			
7/5/25	พื้นเครื่อง	✓									เช็ดทำความสะอาด	7/5/25	[redacted]
	แบตเตอรี่							✓			ลงอินดิเคเตอร์ใหม่	7/5/25	
14/5/25	แบตเตอรี่							✓			แจ้งซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่	20/5/25	
								✓					
21/5/25	แบตเตอรี่							✓			ให้แจ้งซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่	21/5/25	

หมายเหตุ 1) อาการผิดปกติ ได้แก่ เสียงดัง, สั่นกว่าปกติ, มีกลิ่นใหม่, แรงดันสูงหรือต่ำกว่าปกติ, อุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าปกติ เป็นต้น
2) ขาดสภาวะพื้นฐาน ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำหล่อเย็น/น้ำกลั่นไม่อยู่ในระดับที่กำหนด, น็อตคลายตัวจากรอยมาร์ค เป็นต้น
3) ใช้แบบฟอร์มหน้า 2/2 ควบคู่กับแบบฟอร์มหน้า 1/2 เสมอ โดยสั่งพิมพ์เป็นด้านหน้าและด้านหลัง

มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้วยตนเอง

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 3	ยี่ห้อ:	รุ่น:

Power Pack

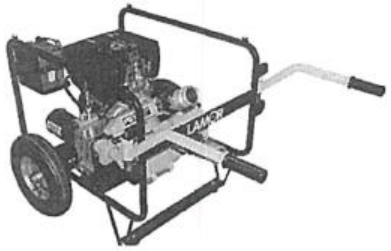

Brush Skimmer
Rock Cleaner

สายพาน

(ใส่ภาพประกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

น้ำมันเครื่อง

น้ำมันไฮดรอนิก



No.	รายการ	มาตรฐานการทำความสะอาด	วิธีการ	ความถี่
1	Power Pack	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
2	Brush skimmer	สะอาดพร้อมใช้งาน	เช็ดทำความสะอาด	1 M
3	สายพาน	สภาพทั่วไป	ตรวจเช็ค	1 M

No.	รายการ	มาตรฐานการหล่อลื่น	วิธีการ	ความถี่
1	น้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเครื่องต้องถูกต้องตามมาตรฐานไม้วัด	ตรวจเช็ค	1 M
2	น้ำมันไฮดรอนิก	ระดับน้ำมันต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน / สังเกตุดูสีของน้ำมัน	ตรวจเช็ค	1 M

หมายเหตุ ความถี่: W = สัปดาห์ ; M = เดือน ; Y = ปี

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 3	ยี่ห้อ:	รุ่น:

เครื่องยนต์

ล้อ

สายท่อดูดน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

ซีลข้อต่อ

แบตเตอรี่

กรองอากาศ

ระกอบ พร้อมระบุตำแหน่งตามหมายเลข)

ระดับน้ำมันไฮดรอนิก

ชุดแปรงขน

สายน้ำมันไฮดรอลิค

No.	รายการ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วิธีการ	ความถี่
1	เครื่องยนต์	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
2	ล้อ	สภาพทั่วไป	ตาดู	1 W
3	สายดูดน้ำมัน (จำนวน 2 เส้น)	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวน	1 W
4	ระดับน้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามมาตรฐานไม่วัด	ตาดู	1 W
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	ตาดู	1 W
6	ซีลข้อต่อ	ซีลข้อต่อไม่แตกลาย	ตาดู	1 W
7	แบตเตอรี	ทำงานได้ปกติ	สตาร์ทเครื่องทดสอบ	1 W
8	กรองอากาศ	กรองสะอาดต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน	ตาดู	1 W
9	สายท่อดูดน้ำมัน	ไม่รั่วไม่ซึม / นับจำนวนครบ	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W
10	ชุดแปรงขน	ชุดแปรงขนต้องไม่กรอบหักง่าย	ตาดู	1 W
11	สายน้ำมันไฮดรอลิค	สายน้ำมันไฮดรอลิคไม่แตกลาย	ตาดู/นับจำนวนครบ	1 W

หมายเหตุ ความถี่: D = วัน ; W = สัปดาห์ ; M = เดือน

แบบฟอร์มการตรวจ[illegible]บเครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน [illegible] พ.ศ. _2568

| ชื่อเครื่องจักร: | เครื่องจักรขจัดคราบน้ำมัน 3 | | | ยี่ห้อ: | – | | |

แบบฟอร์มการตรวจบเครื่องจักรอุปกรณ์ (Check Sheet) ประจำเดือน _มกราคม__ พ.ศ. _2568

ชื่อเครื่องจักร:		ยี่ห้อ:		รุ่น:	
รหัสเครื่องจักร:	Power Pack 0039203 , Brush Skimmer Rock Cleaner 0040214	ผู้รับผิดชอบ:		คลัง:	คป.บจ.

วันที่พบความผิดปกติ	จุดที่พบความผิดปกติ	ลักษณะความผิดปกติ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง)									การแก้ไขและป้องกัน	วันที่แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		สกปรก	สนิม	แตกหัก-ร้าวซึม	ฝืด-อุดตัน	สายพานหย่อน	สึกหัด-ป่ายเสด	อาการผิดปกติ	ชำรุดเสียหาย	อื่นๆ (ความผิดปกตินอกจากรายการด้านหน้า ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)			
4/1/68	ตัวเครื่อง	✓									เช็ดทำความสะอาด	4/1/68	
	แบตเตอรี่								✓		ทำการล้างและเช็ดเปลี่ยนแล้ว	4/1/68	

เอกสารแนบที่ 9

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน

คลังปิโตรเลียมบางจาก

อมรมความปลอดภัย ผู้รับเหมา

ชื่อผู้อบรม/แนะนำ : ..... **บริษัท :** .....

วันที่ ...../...../..... **เวลา :** จาก ..... น. ถึง ..... น. **ครั้งที่** ...../.....

สัญญาการจ้างเหมาเลขที่ : .....

ลักษณะงาน .....

.....

.....

วันทำงานตั้งแต่ วันที่ ..... ถึง .....

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน :	**หัวข้ออบรม**
1.	1. ก่อนเข้าพื้นที่คลังฯ (5นาที)
2.	2. นโยบาย QSHE (10 นาที)
3.	3. กฎระเบียบข้อบังคับของคลังฯ (10 นาที)
4.	4. กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน (5นาที)
5.	5. การสวมใส่ PPE / การตกแต่งกาย (5นาที)
6.	6. การขับขี่รถ กฎจารจรภายในคลังฯ (5 นาที)
7.	7. การบาดเจ็บ ปฐมพยาบาล (5 นาที)
8.	8. เหตุฉุกเฉิน การแจ้งเหตุ จุดรวมพล (5 นาที)
9.	9. การป้องกัน การระวังการรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี (15 นาที)
10.	10. พื้นที่หวงห้าม (5 นาที)
11.	11. อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้รับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและกฎระเบียบการทำงานภายในคลังฯ OR ตามหัวข้อข้างต้นโดยชัดเจนแล้วยินดีที่จะปฏิบัติและควบคุมพนักงานในหน่วยงานของข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป

ผู้อบรม/แนะนำ ..... หัวหน้าควบคุมงาน .....

(.....) .....

เบอร์โทร. .....

ต้นฉบับ : ผู้ควบคุมงาน OR สำเนา : 1. หน่วยงาน รปภ.ประจำพื้นที่ 2. ผู้อบรม

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณงานจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ทางเดินหายใจหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

เส้นทางอพยพพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

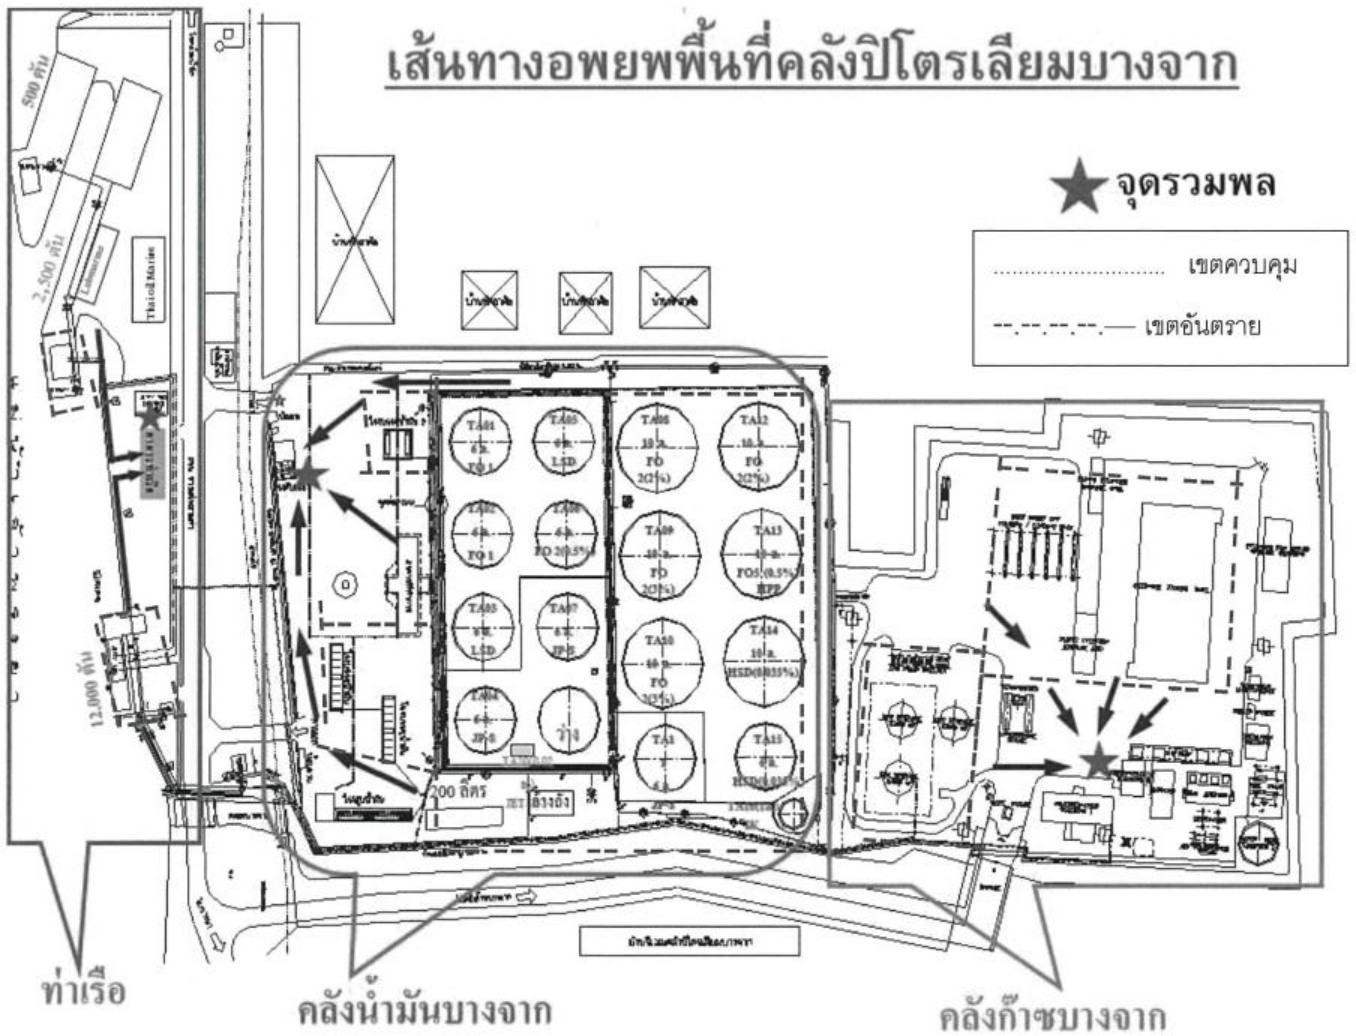

<u>พื้นที่ควบคุม</u> คือ พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคลังปิโตรเลียมบางจาก ต้องขออนุญาตการเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

<u>พื้นที่อันตราย</u> คือ พื้นที่อาจมีไอระเหยน้ำมัน ซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้ต้องมีการตรวจก๊าซก่อนการเข้าปฏิบัติงานหรือได้รับอนุญาตจากผู้จัดการแผนก

จุดรวมพล กรณีเหตุฉุกเฉินคลังปิโตรเลียมบางจาก มี 3 จุด ดังนี้

1. จุดรวมพลพื้นที่ท่าเรือ อยู่หน้าอาคารสำนักงานท่าเรือ
2. จุดรวมพลคลังน้ำมัน อยู่บริเวณหน้าอาคารดับเพลิง
3. จุดรวมพลคลังก๊าซ อยู่บริเวณหน้าอาคารคลังก๊าซ

<u>สัญญาณไฟไหม้ และการอพยพในภาวะฉุกเฉิน</u>

- ถ้าได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเสียงประกาศ โดยมีพนักงานห้องควบคุมประกาศให้หยุดทำงานทุกอย่างทันที และไปยังจุดรวมพล
- ห้ามวิ่งและเก็บของส่วนตัว
- รออยู่ที่จุดรวมพลและให้ทำการเช็คชื่อกับพนักงานที่จุดรวมพล

<u>ยานพาหนะที่นำเข้ามาจอด</u>

- ยานพาหนะทุกคันที่จอดอยู่ในที่จอดของคลังจะต้องหันหัวรถออก
- สำหรับผู้มาติดต่อแจ้งเลขทะเบียนของรถต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนที่จะนำเข้ามาจอด

<u>การขับขี่ในคลัง</u>

- ผู้ขับขี่ / ผู้รับเหมาที่จะนำรถเข้าไปในเขตอันตรายของคลังจะต้องติดต่อกับผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะก่อน
- จำกัดความเร็วที่ 20 กิโลเมตร / ชั่วโมง

<u>การขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน</u>

1. ต้องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานกับผู้มีหน้าที่และได้รับแต่งตั้งจาก ผจ.คป.บจ. เท่านั้น
2. ผู้รับเหมาต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยจากคลังปิโตรเลียมบางจากก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกคน
3. ต้องจัดให้มีการประชุมชี้แจงขอบเขตการทำงานต่อคลังปิโตรเลียมบางจาก โดยมีพนักงานปตท. รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมด้วย
4. อุปกรณ์เครื่องจักรที่นำเข้ามาต้องผ่านการตรวจสอบและอนุญาตจากได้รับแต่งตั้งจาก ผจ.คป.บจ. เท่านั้นก่อนทุกครั้งที่นำมา
5. การทำงานที่อาจเกิดประกายไฟหรือความร้อนบริเวณจุดอันตรายต้องมีการตรวจวัดก๊าซทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน และต้องมีผู้ควบคุมตลอดเวลา
6. ในการเข้าทำงานในถังน้ำมัน ให้มีการตรวจเช็คก๊าซ ออกซิเจน ก่อนการทำงานและทุก 4 ชั่วโมง
7. ในการปฏิบัติงานในเขตอันตรายห้ามนำอุปกรณ์ที่อาจทำให้เกิดประกายไฟ

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล .....ตำแหน่ง..... สังกัด .....
หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก.....
ระยะเวลา .....วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)
2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✕ หน้าข้อที่ผิด

_____ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ
_____ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
_____ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
_____ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด
_____ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย
_____ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
_____ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน
_____ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ
_____ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล
_____ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ ..... ผู้สอน
(.....)
...../...../.....

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

เอกสารแนบที่ 10

คู่มือการนำเรือเทียบท่า

เอกสารสนับสนุน	หน่วยงาน คลังปิโตรเลียมบางจาก
หัวข้อเรื่อง แนวทางการนำเรือเข้าเทียบท่าสำหรับเรือในประเทศ	รหัสเอกสาร S-คป.บจ.ปกธ.-99-0003
ประกาศใช้ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567	หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 10 หน้า

แนวทางการนำเรือเข้าเทียบท่าสำหรับเรือในประเทศ

คลังปิโตรเลียมบางจาก

ท่าเทียบเรือ 18G, SL1,SL2

ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลางและภาคตะวันออก

เอกสารสนับสนุน	หน่วยงาน คลังปิโตรเลียมบางจาก
หัวข้อเรื่อง แนวทางการนำเรือเข้าเทียบท่าสำหรับเรือในประเทศ	รหัสเอกสาร S-คป.บจ.ปกธ.-99-0003
ประกาศใช้ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567	หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 10 หน้า

แนวทางโดยทั่วไปของการเข้าเทียบท่าคลังปิโตรเลียมบางจาก

- เรือทุกลำที่เทียบท่าคลังปิโตรเลียมบางจาก จะต้องนำเรือเข้าด้วยความเร็วที่ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
- ข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลก่อนนำเรือเข้าเทียบท่า เรือจะต้องส่งข้อมูลก่อนออกจากท่าต้นทาง และแลกเปลี่ยนข้อมูลอีกครั้งก่อนเรือถึงท่า 3 ชม. ผ่านทางช่องทาง e-mail
- เรือที่เข้าเทียบท่าคลังปิโตรเลียมบางจากทุกลำแนะนำให้ขึ้นเชือกเรือหักที่หัวและท้ายเรือก่อนเรือจะเข้ามาถึงท่าเรือ ให้พร้อมดึง – ดัน ตลอดเวลาที่เรือเข้าเทียบท่าหรือออกจากท่าและปรดเชือกเรือหักเมื่อพิจารณาแล้วว่าสถานะการณ์ของเรืออยู่บนความปลอดภัย
- กรณีการนำเรือเข้าเทียบท่าด้านซ้าย/ขวาในขณะที่มีเรือเทียบท่าติดกันให้ระยะห่างระหว่างเรือกำลังเทียบทั้ง 2 ลำไม่ต่ำกว่า 15 เมตร ระยะปลอดภัย
- แนะนำให้นำเรือให้ห่างจากท่าเทียบเรือไม่น้อยกว่า 30 เมตร และระยะทิ้งสมอไม่น้อยกว่า 30 เมตร จากท่าเพื่อช่วยในการเข้าเทียบท่า ออกจากท่าและช่วยจัดการในกรณีฉุกเฉิน
- ในกรณีที่กลับลำเข้าเทียบท่า แนะนำให้ใช้เรือหัก ดึง-ดัน เพื่อกลับลำ โดยให้ท้ายเรือหมุนไปในทิศทางตรงข้ามกับท่าและกลับลำในบริเวณที่กำหนด (Turning basin) รูปที่ 1,2 (ภาพที่3 สำหรับเรือ SL2 ที่ใช้เรือ Tug)
- นายเรือมีหน้าและความรับผิดชอบในการนำเรือเข้าเทียบท่าอย่างปลอดภัย ทั้งนี้นายเรือจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะชาวเรือที่ดีในการการนำเรือเข้าเทียบท่า
- International Flag Code จุดสังเกตตำแหน่งต่อท่อ Hose เพื่อสูบถ่ายผลิตภัณฑ์

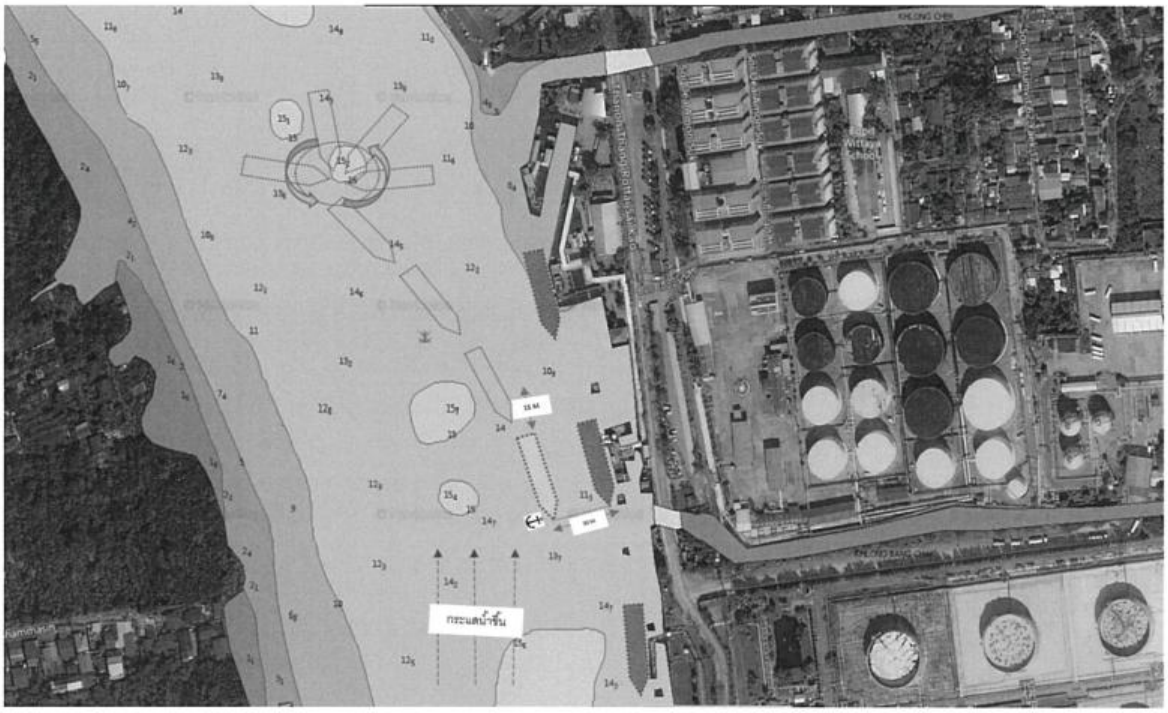

รูปที่ 1 (Turning basin) สำหรับท่า 18 G

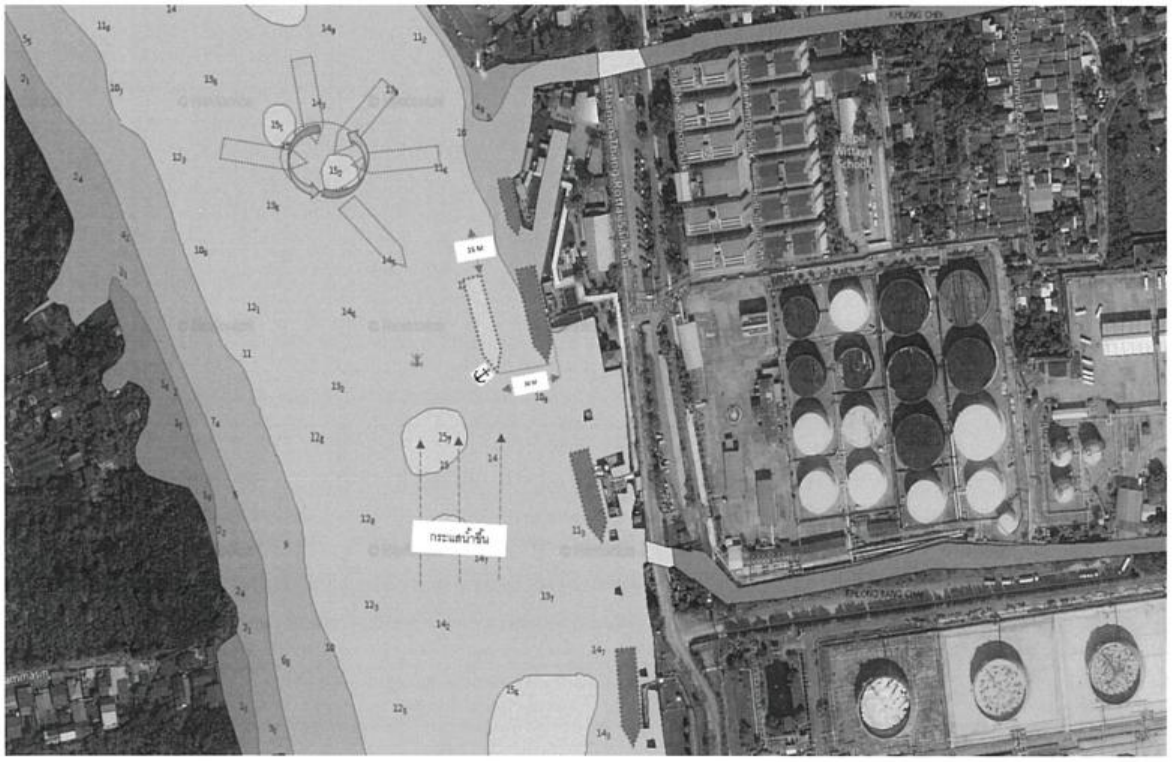

รูปที่ 2 (Turning basin) สำหรับท่า SL1

เอกสารสนับสนุน	หน่วยงาน คลังปิโตรเลียมบางจาก
หัวข้อเรื่อง แนวทางการนำเรือเข้าเทียบท่าสำหรับเรือในประเทศ	รหัสเอกสาร S-คป.บจ.ปกธ.-99-0003
ประกาศใช้ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567	หน้าที่ 4 ของทั้งหมด 10 หน้า

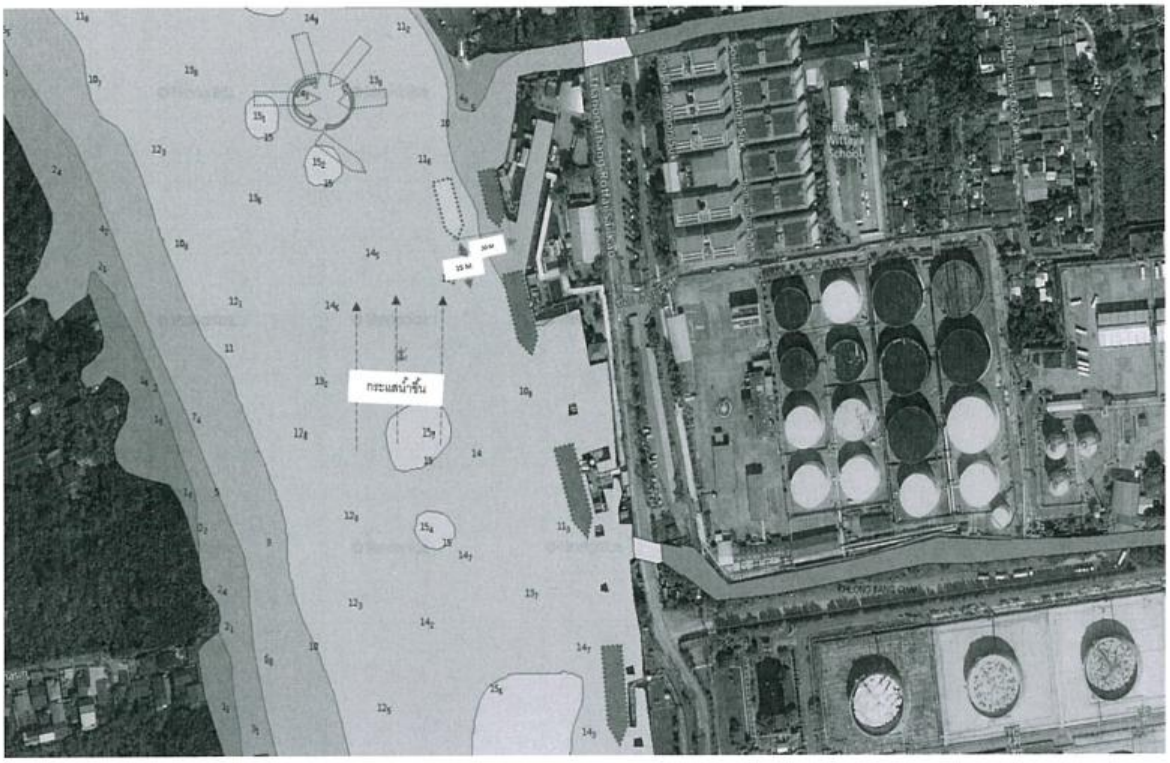

รูปที่ 3 (Turning basin) สำหรับท่า SL2 ที่ใช้เรือ Tug

การนำเรือเข้าเทียบท่า 18G

1. กรณีน้ำขึ้น หรือ กระแสลมใต้มีอิทธิพลมากกว่ากระแสน้ำ

    - แนะนำให้เทียบเรือกราบซ้าย โดยนำเรือเข้าเทียบทวนกระแสน้ำ หรือ กระแสลม เพื่อให้จุด pivot point อยู่ทางหัวเรือจะทำให้สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางได้ดี รูปที่ 4
    - ทิ้งสมอขวาที่ระยะอย่างน้อย 30 เมตรจากท่า เพื่อช่วยในการเข้าเทียบท่า การออกจากเทียบ
    - ควบคุมให้เรือขนานกับท่า และใช้เรือทัก ดึง-ดัน เพื่อนำเรือเข้าเทียบท่าอย่างปลอดภัย

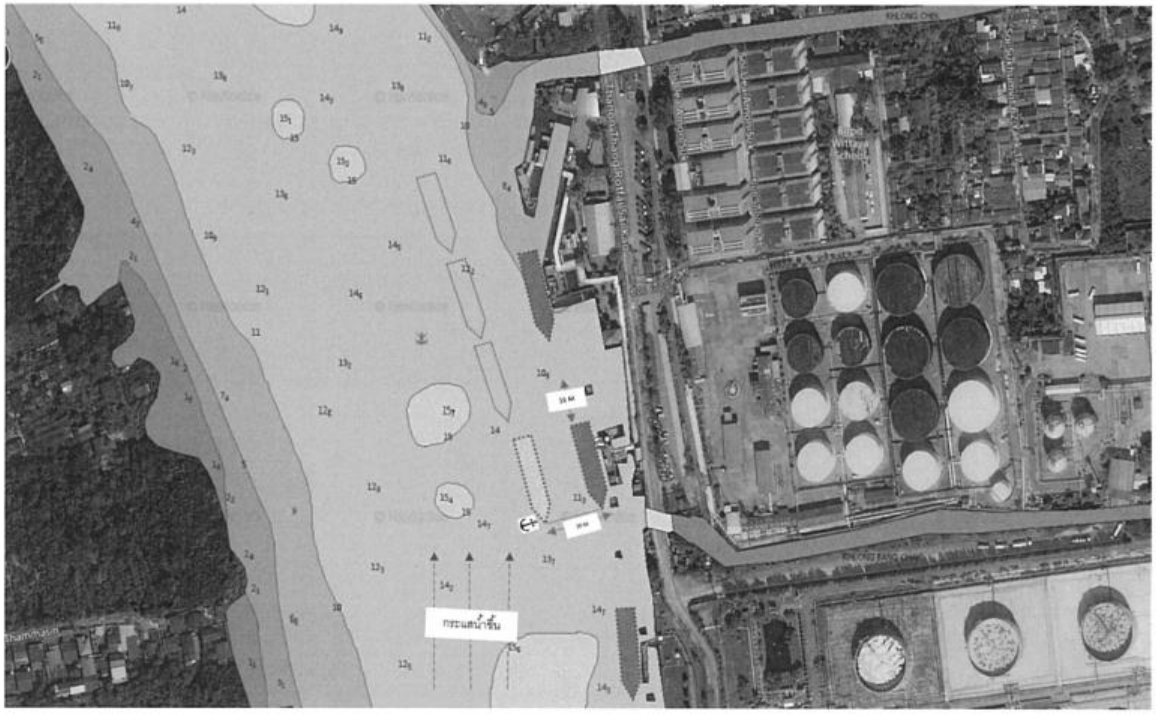

รูปที่ 4 การเทียบท่ากรณีน้ำขึ้น ท่า18 G

2. กรณีน้ำลง หรือ กระแสลมเหนืออิทธิพลมากกว่ากระแสน้ำ

    - แนะนำให้เทียบเรือกราบขวา โดยนำเรือเข้าเทียบทวนกระแสน้ำ หรือ กระแสลม เพื่อให้จุด pivot point อยู่ทางหัวเรือจะทำให้สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางได้ดี รูปที่ 5
    - ทิ้งสมอซ้ายที่ระยะอย่างน้อย 30 เมตรจากท่า เพื่อช่วยในการเข้าเทียบท่า การออกจากเทียบ
    - ควบคุมให้เรือขนานกับท่า และใช้เรือทัก ดึง-ดัน เพื่อนำเรือเข้าเทียบท่าอย่างปลอดภัย

เอกสารสนับสนุน	หน่วยงาน คลังปิโตรเลียมบางจาก
หัวข้อเรื่อง แนวทางการนำเรือเข้าเทียบท่าสำหรับเรือในประเทศ	รหัสเอกสาร S-คป.บจ.ปกธ.-99-0003
ประกาศใช้ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567	หน้าที่ 6 ของทั้งหมด 10 หน้า

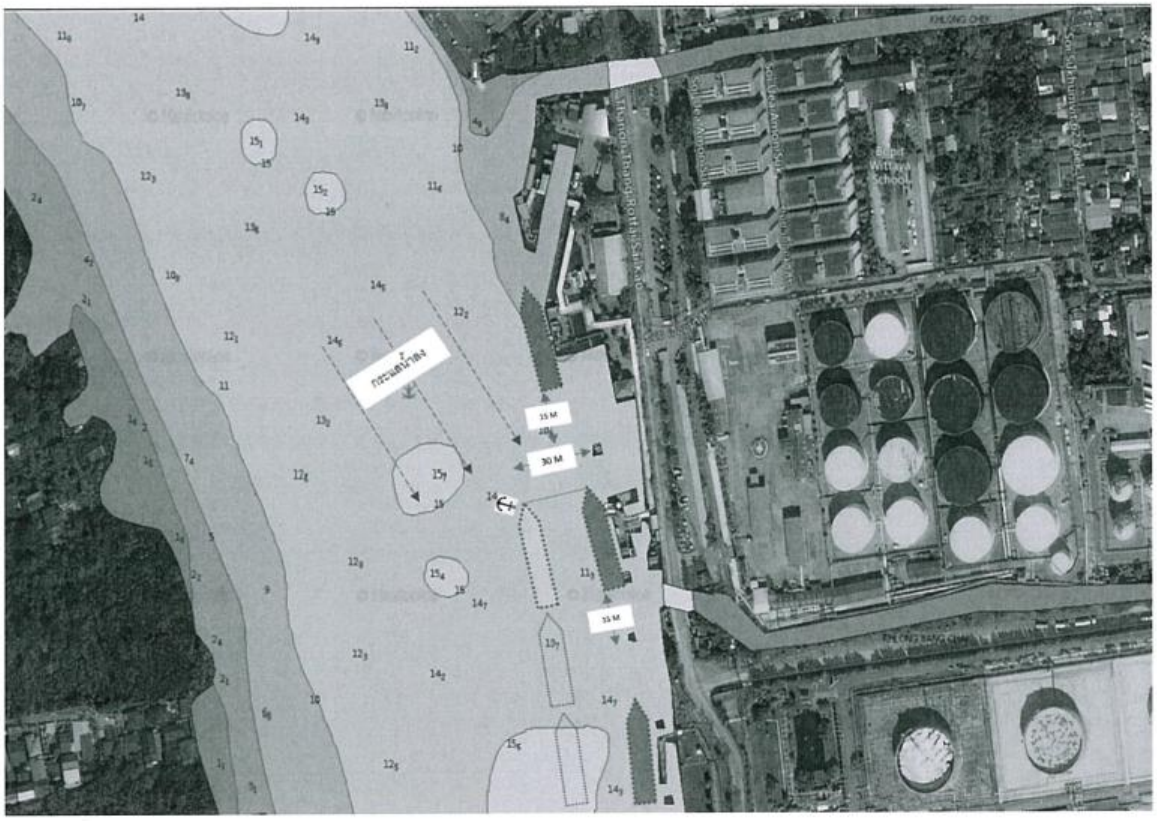

รูปที่ 5 การเทียบท่ากรณีน้ำลง ท่า 18G

การนำเรือเข้าเทียบท่า SL1

1. กรณีน้ำขึ้น หรือ กระแสลมใต้มีอิทธิพลมากกว่ากระแสน้ำ
    - แนะนำให้เทียบเรือกราบซ้าย โดยนำเรือเข้าเทียบทวนกระแสน้ำ หรือ กระแสลม เพื่อให้จุด pivot point อยู่ทางหัวเรือจะทำให้สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางได้ดี รูปที่ 6
    - ทิ้งสมอขวาที่ระยะอย่างน้อย 30 เมตรจากท่า เพื่อช่วยในการเข้าเทียบท่า การออกจากเทียบ
    - ควบคุมให้เรือขนานกับท่า และใช้เรือทัก ดึง-ดัน เพื่อนำเรือเข้าเทียบท่าอย่างปลอดภัย

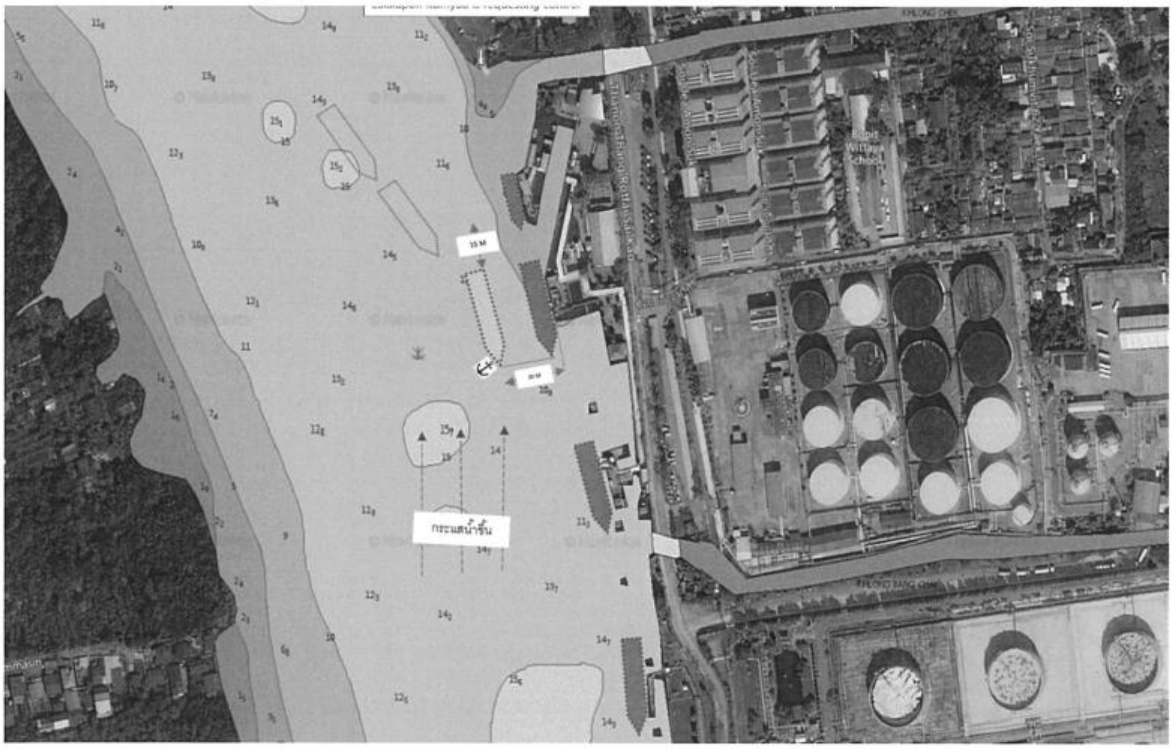

รูปที่ 6 การเทียบท่ากรณีน้ำขึ้น ท่า SL1

2. กรณีน้ำลง หรือ กระแสลมเหนืออิทธิพลมากกว่ากระแสน้ำ
    - แนะนำให้เทียบเรือกราบขวา โดยนำเรือกลับลำและเข้าเทียบทวนกระแสน้ำ หรือ กระแสลม เพื่อให้จุด pivot point อยู่ทางหัวเรือจะทำให้สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางได้ดี รูปที่ 7
    - ใช้เรือทัก ดึง-ดัน เพื่อกลับลำโดยให้ท้ายเรือหมุนไปในทิศทางตรงข้ามกับท่า และกลับลำใน Turning basin ที่กำหนด

- ทิ้งสมอซ้ายที่ระยะอย่างน้อย 30 เมตรจากท่า เพื่อช่วยในการเข้าเทียบท่า การออกจากเทียบ
- ควบคุมให้เรือขนานกับท่า และใช้เรือทัก ดึง-ดัน เพื่อนำเรือเข้าเทียบท่าอย่างปลอดภัย

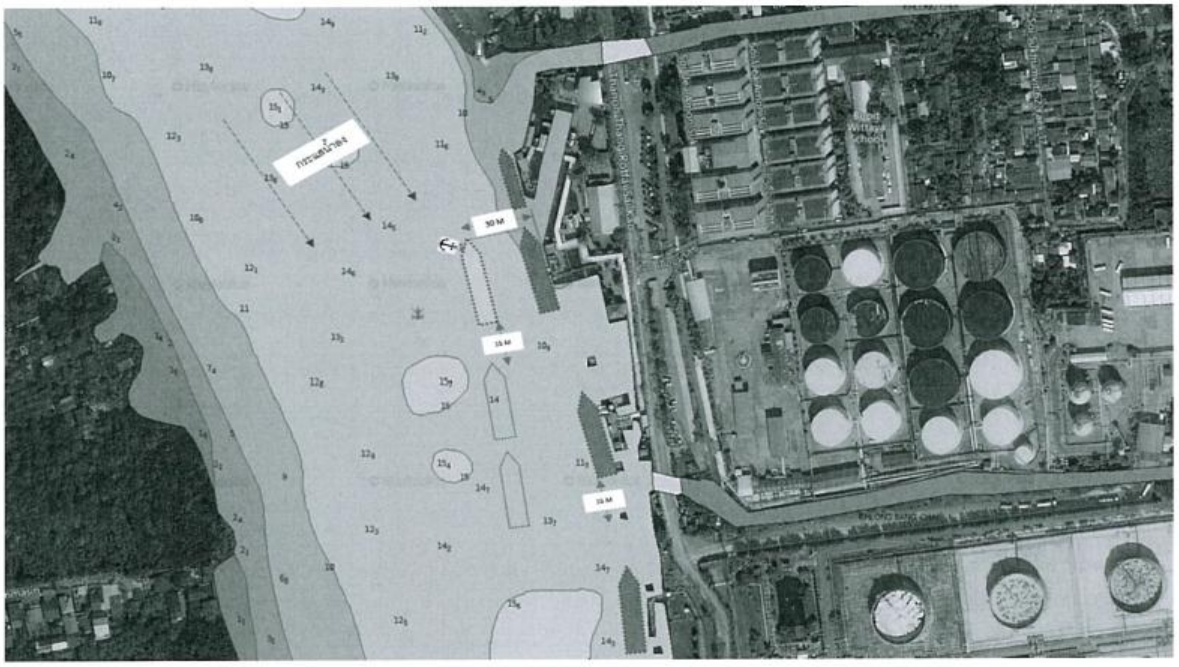

รูปที่ 7 การเทียบท่ากรณีน้ำลง ท่า SL1

การนำเรือเข้าเทียบท่า SL2

1. กรณีน้ำขึ้น หรือ กระแสลมใต้มีอิทธิพลมากกว่ากระแสน้ำ
    - แนะนำให้เทียบเรือกราบซ้าย โดยนำเรือเข้าเทียบทวนกระแสน้ำ หรือ กระแสลม เพื่อให้จุด pivot point อยู่ทางหัวเรือจะทำให้สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางได้ดี รูปที่ 8
    - ทิ้งสมอขวาที่ระยะอย่างน้อย 30 เมตรจากท่าเพื่อช่วยในการเข้าเทียบท่ การออกจากเทียบ (กรณีทิ้งสมอ)
    - ควบคุมให้เรือขนานกับท่า และใช้เรือทัก ดึง-ดัน เพื่อนำเรือเข้าเทียบท่อย่างปลอดภัย (กรณีใช้เรือ Tug)

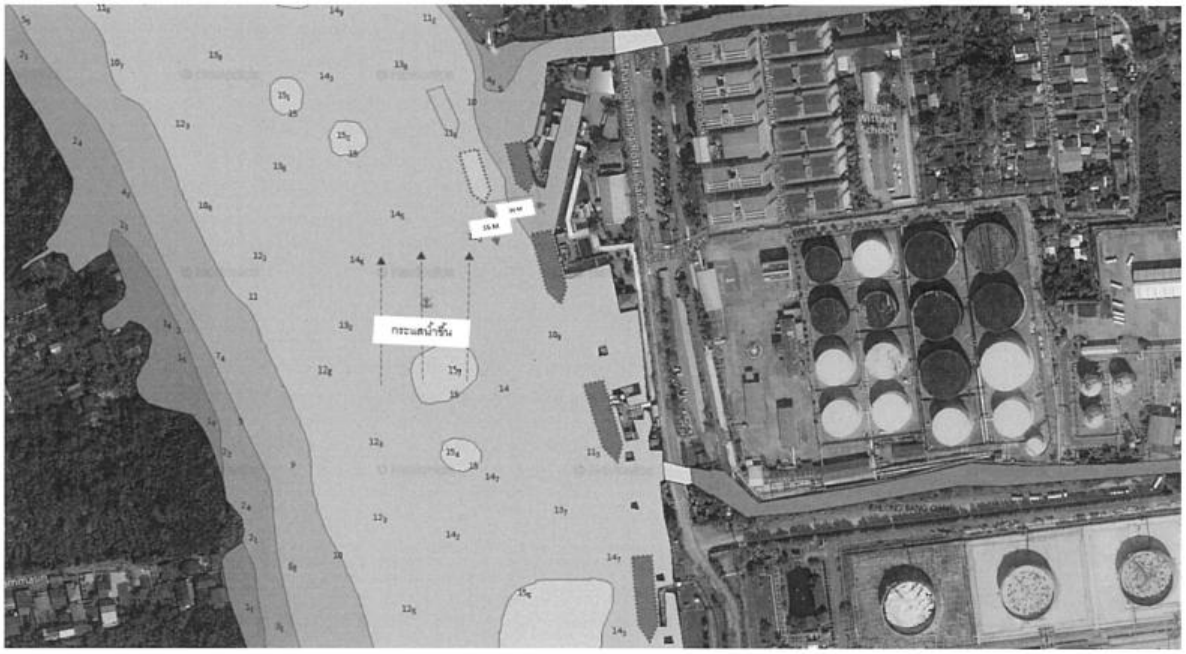

รูปที่ 8 การเทียบท่ากรณีน้ำขึ้น ท่า SL2 กรณีใช้เรือ Tug

2. กรณีน้ำลง หรือ กระแสลมเหนืออิทธิพลมากกว่ากระแสน้ำ
    - แนะนำให้เทียบเรือกราบขวา โดยนำเรือกลับลำและเข้าเทียบทวนกระแสน้ำ หรือ กระแสลม เพื่อให้จุด pivot point อยู่ทางหัวเรือจะทำให้สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางได้ดี รูปที่ 9
    - ใช้เรือทัก ดึง-ดัน เพื่อกลับลำโดยให้ท้ายเรือหมุนไปในทิศทางตรงข้ามกับท่าและกลับลำใน Turning basin ที่กำหนด(กรณีใช้เรือ Tug)

- ทิ้งสมอซ้ายที่ระยะอย่างน้อย 30 เมตรจากท่า เพื่อช่วยในการเข้าเทียบท่า การออกจากเทียบ
- ควบคุมให้เรือขนานกับทำ และใช้เรือทัก ดึง-ดัน เพื่อนำเรือเข้าเทียบทำาอย่างปลอดภัย

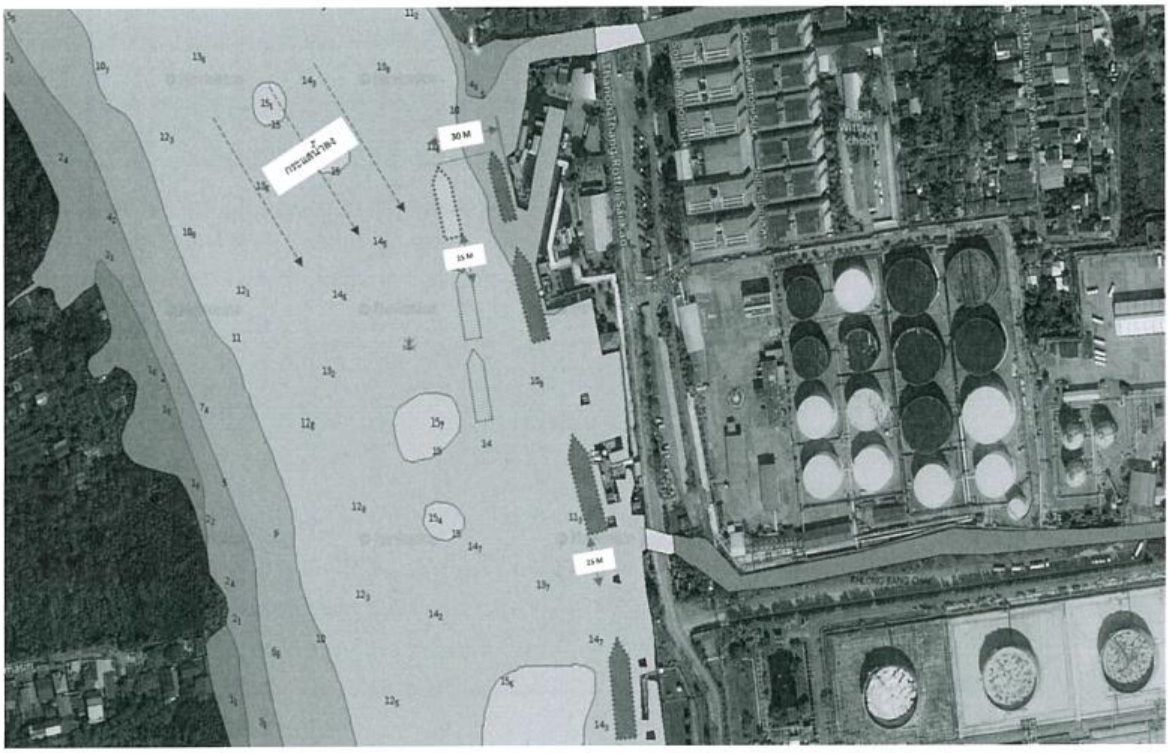

รูปที่ 9 การเทียบท่ากรณีน้ำลง ท่า SL2

เอกสารแนบที่ 11

ใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขนมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800006795
วันที่ 3 เมษายน 2568

สำนักงานเขต พระโขนง โทร 0-2311-4472
ที่อยู่สำนักงานเขต 1792 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) รหัสระบบ : 0035152
ที่อยู่ 2/84 (บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ปริมาณมูลฝอย -
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน พ.ย. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 16,500 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเช็บและขนมูลฝอย	16,500
2	ค่าทำลัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	16,500

จำนวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 68

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	1,500
พ.ย.	1,500	พ.ค.	1,500
ธ.ค.	1,500	มิ.ย.	1,500
ม.ค.	1,500	ก.ค.	1,500
ก.พ.	1,500	ส.ค.	1,500
มี.ค.	1,500	ก.ย.	1,500

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

นางรัชนี แวงวรรณ
ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 03 เมษายน 2568 เวลา 13:27 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

เอกสารแนบที่ 12

ตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 1/2568

วันที่ 8-9 มกราคม 2568

คลังปิโตรเลียมบางจาก ลงพื้นที่ชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบคลังปิโตรเลียมบางจาก มอบของขวัญวันเด็ก จำนวนทั้งสิ้น1000 ชิ้น

คุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ
(ผจ.คป.บจ.)

ภาพกิจกรรม

วันที่8-9 มกราคม2568 นำโดยคุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ ผจ.คปบจ. พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ชุมชน 5 ชุมชนและโรงเรียน 7 โรงเรียนรอบคลังปิโตรเลียมบางจาก มอบของขวัญวันเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ชิ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแทนในการการรับมอบของขวัญเพื่อส่งมอบให้กับเด็กๆในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนต่อไป

เผยแพร่โดย: คณะทำงาน CSR คลังปิโตรเลียมบางจาก #7163

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 2 /2568

คุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ
(ผจ.คป.บจ.)

คลังปิโตรเลียมบางจาก
ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568
แจกของรางวัล และแจกเครื่องดื่มอเมซอน

วันที่ 10-11 มกราคม 2568

คุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ ผจ.คป.บจ. มอบหมายให้ คุณนฤดี เนื่องจำนงค์ ผจ.ผ.บข. คุณสำราญฤทธิ์ สุลำนาจ และ คุณสิทธิชาติ สวัสดินาม ผจ.ผ.ปก พร้อมทีมงานคลังปิโตรเลียมบางจาก ร่วมกับ สค.สสญ. เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 กับทางโรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อน อุปถัมภ์) และ ชุมชนเอื้ออมรสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์การชงเครื่องดื่มจาก สค.สสญ โดยทางคลังได้จัดบูธเล่นเกมส์พร้อมแจกของรางวัล แจกเครื่องดื่มอเมซอน และป๊อบคอร์นให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนต่อไป

เผยแพร่โดย: คณะทำงาน CSR คลังปิโตรเลียมบางจาก #7163

CSR Activity

We Share

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ฉบับที่ 5/2568

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ ผจ.คป.บจ.และคุณนฤดี เนื่องจำนงค์ ผจ.บข.คป.บจ.มอบหมายให้ทีมงานคลังปิโตรเลียมบางจาก ลงพื้นที่ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจากเพื่อตรวจสอบถังดับเพลิง พร้อมติดตั้ง Check List อุปกรณ์ถังดับเพลิงพร้อมคณะกรรมการชุมชุมและให้ความรู้ในการตรวจสอบถังดับเพลิงเพิ่มความเชื่อมั่นความปลอดภัยในเบื้องต้นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนต่อไป

เผยแพร่โดย: คณะทำงาน CSR คลังปิโตรเลียมบางจาก #7163

ข่าวประชาสัมพันธ์
คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยางห่วงใย ไอห่วงยูว์

ฉบับที่9 วันที่ 6 มีนาคม 2568

ร่วมกิจกรรมยางห่วงใย ไอห่วงยูว์

วันที่ 6 มีนาคม 2568 นำโดยคุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ ผจ.คป.บจ. พร้อมพนักงานคลังปิโตรเลียมบางจากเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในพื้นที่จัดกิจกรรมบริเวณโถงอาคารสำนักงานพระโขนงและผู้ที่ปฏิบัติงานภายในคลังปิโตรเลียมบางจาก อาสาทำยางยืดเหยียดเพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุสำหรับการออกกำลังกายและฟื้นฟูสมรรถภาพ

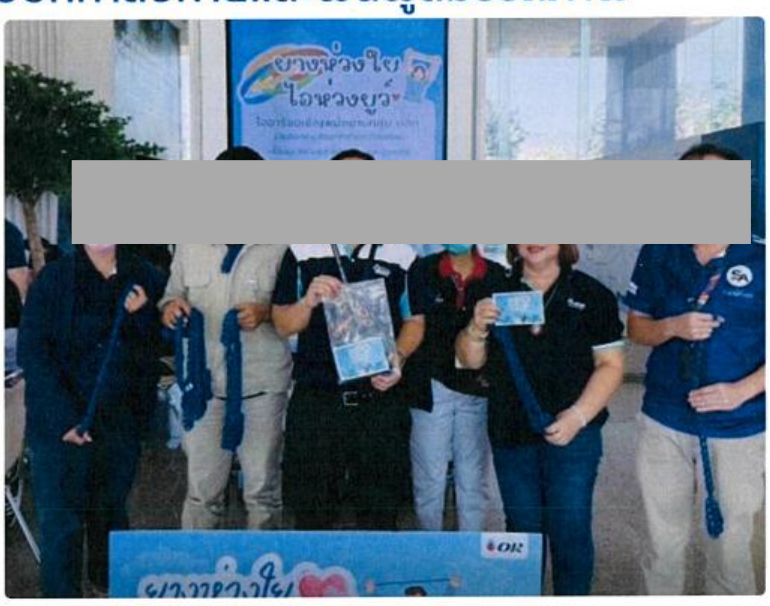

คณะทำงาน CSR คลังปิโตรเลียมบางจาก #7163

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังปิโตรเลียมบางจาก

ประจำวันที่ 4 เมษายน 2568 ฉบับที่ 15/2568

ร่วมกิจกรรมกีฬาสีชุมชนโรงหมู

วันที่ 4 เมษายน 2568 คลังน้ำมันพระโขนง คลังปิโตรเลียมบางจาก และส่วนบริหารงานคลังภาคกลางและภาคตะวันออก นำโดย คุณเริญ ทิฏฐิวิสุทธิ์ ผจ.คน.พข. พนักงาน และสค.สสญ ร่วมกิจกรรมกีฬาสีชุมชนโรงหมู โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเอกชนในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนโรงหมู OR สน. ท่าเรือ และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายในงานประกอบกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน พร้อมด้วยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป

เผยแพร่โดย: คณะทำงาน CSR คลังปิโตรเลียมบางจาก #7060

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังปิโตรเลียมบางจาก

ประจำวันที่ 4 เมษายน 2568 ฉบับที่16/2568

ศึกษาการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน

วันที่ 4 เมษายน 2568 คลังน้ำมันพระโขนง คลังปิโตรเลียมบางจาก และส่วนบริหารงานคลังภาคกลางและภาคตะวันออก นำโดย คุณเริญ ทิฏฐิวิสุทธิ์ ผจ.คน.พข. พนักงาน และสค.สสญ. ลงพื้นที่ สำนักงานเขตคลองเตย โดยมีคุณแหวน เพ็ชรตะกั่ว ผู้ช่วย ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูลไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ทั้งนี้ ยังศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับใช้กับพื้นที่ สำนักงานพระโขนง และชุมชนรอบคลังต่อไป

ฉบับที่ 17/2568 วันที่ 9 เมษายน 2568

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 เมษายน 2568 คลังปิโตรเลียมบางจาก ร่วมกับคลังน้ำมันพระโขนงและส่วนปฏิบัติการและตรวจสอบการขนส่ง นำโดย คุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ ผจ.คป.บจ.และคุณเริญ ทิฏฐิวิสุทธิ์ ผจ.คน.พข.พร้อมพนักงาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมในครั้งนี้มีการปล่อยขบวนรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและยังมีการมอบกรวยจราจร จำนวน 100 ชิ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านงานจราจรของ สน.พระโขนง โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.นพพร สัมพันธ์แพ รอง ผกก.จร. สน.พระโขนง เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: คณะทำงาน CSR คลังปิโตรเลียมบางจาก 7060

ฉบับที่ 17/2568 วันที่ 9 เมษายน 2568

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประชาสัมพันธ์

ง่วงไม่ขับ

ดื่มไม่ขับ

เผยแพร่โดย: คณะทำงาน CSR คลังปิโตรเลียมบางจาก 7060

ฉบับที่18/2568

ร่วมสืบสานประเพณีไทย
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนรอบคลังปิโตรเลียมบางจาก

- วันที่ 11 เมษายน 2568 คลังปิโตรเลียมบางจาก นำโดย คุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ ผจ.คป.บจ. พร้อมพนักงานร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชนรอบคลังปิโตรเลียมบางจาก5 ชุมชนเนื่อง ในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ณ ลานกิจกรรมชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา ชุมชนหน้าวัดบุญรอดและหลังวัดบุญรอดพร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยและร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามและทรงคุณค่าสืบไป

เผยแพร่โดย คณะทำงานCSR คลังปิโตรเลียมบางจาก #7060

คุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ
ผจ.คป.บจ.

NEWSLETTER

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 21 ประวันที่ 25 เมษายน 2568

คลังปิโตรเลียมบางจาก และส่วนกิจการเพื่อสังคม มอบกรวยจราจร สภ.สำโรงใต้

คุณศรีญาภา หุตวณิช
ผจ.สค.สสญ.

วันที่ 25 เมษายน 2568 คลังปิโตรเลียมบางจากและส่วนกิจการเพื่อสังคม นำโดย คุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ ผจ.คป.บจ. คุณศรีญาภา หุตวนิช ผจ.สค.สสญ. พร้อมพนักงาน คป.บจ.และทีมงานสค.สสญ.ร่วมมอบกรวยจราจร จำนวน 100 ชิ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านงานจราจรของสภ.สำโรงใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.ไพรัตน์ แป้นจำนัก รองสว.จร.สภ.สำโรงใต้ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

เผยแพร่โดย : คณะทำงาน CSR
คลังปิโตรเลียมบางจาก 02-239-7163

PR By : ชัยวัฒน์ ศรีโรจน์กุล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 22/2568

โครงการเก็บขยะลำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าเทียบเรือ คป.บจ.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 คุณกานต์ ศรัทธากุล ผจ.ปกธ. ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเก็บขยะลำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าเทียบเรือ คป.บจ. เพื่อช่วยลดปัญหาขยะที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวภิญญดา กรวิจิตรกุล ผจ.ปส., นายอภิรัฐ ศิลปพินิจ ผจ.คป.บจ. พร้อมพนักงานและทีม บยญ. เข้าร่วมโครงการเก็บขยะในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเก็บขยะ 2 ครั้ง/สัปดาห์ และส่งต่อให้กับหน่วยงานภายนอก (ผู้รับกำจัด) ต่อไป

02-239-7276

PR by : คณะ CSR & Safety Team

-17

อภิรัฐ ศิลปพินิจ
ผจ.คป.บจ.

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

คลังปิโตรเลียมบางจาก

กิจกรรมให้ความรู้

การคัดแยกขยะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 คลังปิโตรเลียมบางจาก ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), พร้อมทีมงาน สค.สสญ,และบยญ. ลงพื้นที่ชุมชนคอนโดเอื้ออมรสุข ดำเนินกิจกรรมโครงการ "บอกรักษ์เจ้าพระยา บอกลาขยะลำน้ำ ปี 2 "

โดยกิจกรรมในวันนี้มุ่งเน้นการคัดแยกขยะและการสร้างมูลค่าจากการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อสังคม ชุมชน ต่อไป

เผยแพร่โดย
คณะทำงาน CSR คลังปิโตรเลียมบางจาก

ข่าวประชาสัมพันธ์
คลังปิโตรเลียมบางจาก

ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

วันที่ 30 พ.ค.2568 คลังปิโตรเลียมบางจาก
นำโดย คุณนฤดี เนื่องจำนงค์ ผจ.ผ.บง. คป.บจ.พนักงาน และสค.สสญ. ลง
พื้นที่ชุมชนเอื้ออมรสุข ร่วมกับ GC ติดตามโครงการ บอกรักษ์เจ้าพระยา...
บอกลาขยะแม่น้ำพร้อมกันนี้ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ
จำกัด หรือ Waste buy Delivery ซึ่งเป็น Partner ในโครงการฯ ได้รับซื้อขยะ
จากชุมชนถึงที่พักอาศัย โดยขยะที่ชุมชนนำมาขาย ได้แก่ ขวดแก้ว ขวด
พลาสติก กระดาษลัง เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้าง
นิสัยในการแยกขยะ นำไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่โดยคณะทำงาน CSR
คลังปิโตรเลียมบางจาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 27/2568

OR ขับเคลื่อน "บอกรักษ์เจ้าพระยา บอกลาขยะแม่น้ำ ปี 2"

OR เดินหน้าร่วมขับเคลื่อน "บอกรักษ์เจ้าพระยา บอกลาขยะแม่น้ำ ปี 2"
ต่อยอดความร่วมมือกับ GC และภาคีเครือข่าย สู่การจัดการขยะจากต้นทางอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน

ตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืน ผ่านการสานต่อโครงการ "บอกรักษ์เจ้าพระยา บอกลาขยะแม่น้ำ" เป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนวัดบางนานอก โดยมุ่งเน้นการสร้างต้นแบบชุมชนที่สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน โรงเรียน จนถึงคลังปิโตรเลียมของ OR

ในปีนี้ OR ได้ขยายกิจกรรมไปยังชุมชนโดยรอบคลังปิโตรเลียมบางจาก รวมถึงโรงเรียนวัดบางนานอก ด้วยแนวทางที่ครอบคลุมทั้ง

- ✔ การให้ความรู้เรื่องการแยกขยะอย่างถูกวิธี
- ✔ การเปิดจุดรับบริจาคขวดพลาสติกใช้แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
- ✔ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับแนวคิด "Living Community" ที่ OR ยึดถือมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงร่วมกับชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดการรั่วไหลของขยะลงสู่แม่น้ำและทะเล และเชื่อมโยงคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

OR มุ่งมั่นเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อสังคม สะท้อนจุดยืนองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างให้เกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่

02-239-7276

PR by : คณะ CSR & Safety Team

ข่าวประชาสัมพันธ์
คลังปิโตรเลียมบางจาก

ฉบับที่ 29/68

ลงพื้นที่ชุมชนรอบคลัง ตรวจสอบถังดับเพลิง

วันที่ 24 มิถุนายน 2568 คุณอภิรัฐ ศิลปพินิจ ผจ.คป.บจ.และคุณนฤดี เนื่องจำนงค์ ผ.บง.คป.บจ. มอบหมายให้ทีมงาน คลังปิโตรเลียมบางจากลงพื้นที่ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจากร่วมกับ สค.สสญ ตรวจสอบถังดับเพลิง พร้อมติดตั้ง Check List อุปกรณ์ถังดับเพลิง เพิ่มความเชื่อมั่นความปลอดภัยในการใช้งานเบื้องต้นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนต่อไป โดยมีกำหนดการตรวจสอบ 3 เดือน /ครั้ง

เผยแพร่โดย : คณะทำงาน CSR คลังปิโตรเลียมบางจาก #7060

เอกสารแนบที่ 13

คู่มืออบรมพนักงาน

OR

คลังปิโตรเลียมบางจาก

อบรมความปลอดภัย ผู้รับเหมา

ชื่อผู้อบรม/แนะนำ : เดช ธนการ นิแพศ์ (จม.) บริษัท : อินเทอร์เทค เทคนิค เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 9 / 09 / 2568 เวลา : จาก 10.00 น. ถึง 12.00 น. ครั้งที่ ...../.....

สัญญาการจ้างเหมาเลขที่ : .....

ลักษณะงาน Tank Calibration

.....

.....

วันทำงานตั้งแต่ วันที่ ..... ถึง .....

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน :	หัวข้ออบรม
1. [redacted]	1. ก่อนเข้าพื้นที่คลังฯ (5นาที)
2. [redacted]	2. นโยบาย QSHE (10 นาที)
3. [redacted]	3. กฎระเบียบข้อบังคับของคลังฯ (10 นาที)
4. [redacted]	4. กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน (5นาที)
5. [redacted]	5. การสวมใส่ PPE / การตกแต่งกาย (5นาที)
6. [redacted]	6. การขับขี่รถ กฎจราจรภายในคลังฯ (5 นาที)
7.	7. การบาดเจ็บ ปฐมพยาบาล (5 นาที)
8.	8. เหตุฉุกเฉิน การแจ้งเหตุ จุดรวมพล (5 นาที)
9.	9. การป้องกัน การระวังการรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี (15 นาที)
10. APPROVED	10. พื้นที่หวงห้าม (5 นาที)
11.	11. อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้รับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและกฎระเบียบการทำงานภายในคลังฯ OR ตามหัวข้อข้างต้นโดยชัดเจนแล้วยินดีที่จะปฏิบัติและควบคุมพนักงานในหน่วยงานของข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป

ผู้อบรม/แนะนำ [redacted] .....

(.....)

หัวหน้าควบคุมงาน [redacted] .....

เบอร์โทร. .....

.....

ต้นฉบับ : ผู้ควบคุมงาน OR สำเนา : 1. หน่วยงาน รปภ.ประจำพื้นที่ 2. ผู้อบรม

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. หน่วยงาน แรงงานข้ามหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองชิ้นส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นเหตุที่ไม่ปลอดภัยจากงานให้แจ้งเหตุที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการขอตรวจเพื่อนำอุปกรณ์เครื่องมือชิ้น-ส่วน ต้องไม่ขวางทางออก และห้ามจับต้องโดยเด็ดขาด (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่นำงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนดปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่นำงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดกับในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกที่บริเวณด่านต้องผ่านการตรวจคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดบุคคล แออัด ถ้าหากมีความจำเป็นการสื่อสารต้องเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวร่วมกันของบุคคลที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นที่ตามจุดที่กำหนด ตื่นหรือตื่นตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มีหัวการใด ๆ ทั้งลงนามและไม่ลงนามที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานหรือมีระยะรับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวก็ตาม

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยนี้อย่างเคร่งครัด และยินยอมรับการควบคุมที่เกี่ยวข้องข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมรับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

[redacted]

OR

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น

สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัตพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานช้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัตพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานช้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถขนส่งมาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แฮอัค ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถขนส่งมาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แฮอัค ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Proof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลัง และถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เนื่องเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Proof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลัง และถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เนื่องเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง Inspector สังกัด Intertek

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา ..... วัน วันที่ 09/01/2025 ถึงวันที่ 09/01/2026

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✕ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✕ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✕ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✕ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

[redacted]

...../...../.....

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง Inspector สังกัด Intertek

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา ..... วัน วันที่ 9/1/25 ถึงวันที่ 9/1/25

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✕ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✕ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✕ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✕ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

[redacted]

...../...../.....

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง Inspector สังกัด อินเทอร์เทค

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา 10.00-12.00 วัน วันที่ 9/01/2568 ถึงวันที่ 9/01/2568

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

...../...../.....

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง Inspector สังกัด .....

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา 10.00 10.00-12.00 วัน วันที่ 9/1/68 ถึงวันที่ 9/1/68

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

[redacted]

...../...../.....

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง Inspector สังกัด Intertek

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา 10.00-12.00 วัน วันที่ 9/1/2025 ถึงวันที่ 9/1/2025

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

/ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

X 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

/ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

/ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

X 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

/ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

X 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

/ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

/ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

/ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

...../...../.....

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง Inspector สังกัด Intertek

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา ..... วัน วันที่ 9/01/2568 ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

X 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

X 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

X 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

...../...../.....

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง Inspector สังกัด Intertek

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา 10:00 - 18:00 วัน วันที่ 9/1/65 ถึงวันที่ 9/1/65

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

...../...../.....

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

OR

คลังปิโตรเลียมบางจาก

อบรมความปลอดภัย ผู้รับเหมา

ชื่อผู้อบรม/แนะนำ : [redacted] **บริษัท :** CM-7

วันที่ 6/2/65 **เวลา :** จาก ..... น. ถึง ..... น. **ครั้งที่** ...../.....

สัญญาการจ้างเหมาเลขที่ : .....

ลักษณะงาน PM ระบบ TAS ตลอดว:

.....

.....

วันทำงานตั้งแต่ วันที่ ..... ถึง .....

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน :

1. [redacted]
2.
3.
4.
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....

APPROVED

หัวข้ออบรม

1. ก่อนเข้าพื้นที่คลังฯ (5นาที)
2. นโยบาย QSHE (10 นาที)
3. กฎระเบียบข้อบังคับของคลังฯ (10 นาที)
4. กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน (5นาที)
5. การสวมใส่ PPE / การตกแต่งกาย (5นาที)
6. การขับขี่รถ กฎจราจรภายในคลังฯ (5 นาที)
7. การบาดเจ็บ ปฐมพยาบาล (5 นาที)
8. เหตุฉุกเฉิน การแจ้งเหตุ จุดรวมพล (5 นาที)
9. การป้องกัน การระวังการรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี (15 นาที)
10. พื้นที่หวงห้าม (5 นาที)
11. อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้รับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและกฎระเบียบการทำงานภายในคลังฯ OR ตามหัวข้อข้างต้นโดยชัดเจนแล้วยินดีที่จะปฏิบัติและควบคุมพนักงานในหน่วยงานของข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป

ผู้อบรม/แนะนำ [redacted]

(.....)

หัวหน้าควบคุมงาน [redacted]

เบอร์โทร. .....

.....

ต้นฉบับ : ผู้ควบคุมงาน OR สำเนา : 1. หน่วยงาน รปภ.ประจำพื้นที่ 2. ผู้อบรม

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณงานจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซขนางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการบันทึกแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ทางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____
วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณงานจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซขนางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการบันทึกแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ทางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____
วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณงานจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรอไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามสิดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณงานจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรอไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามสิดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ..... สังกัด .....
หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก
ระยะเวลา ..... วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)
2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ
✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด
✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย
✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน
✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ
✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล
✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้สอน
(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ..... สังกัด .....
หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก
ระยะเวลา ..... วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)
2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ
✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด
✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย
✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน
✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ
✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล
✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้สอน
(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ..... สังกัด .....

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก .....

ระยะเวลา .....วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน 10/10

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล ..... ตำแหน่ง ..... สังกัด .....

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก .....

ระยะเวลา .....วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน 10/10

ลงชื่อ [redacted] สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

OR

คลังปิโตรเลียมบางจาก

อมรมความปลอดภัย ผู้รับเหมา

ชื่อผู้อบรม/แนะนำ : [redacted] บริษัท : ไอราวัล เทคนิคอล ซิสเท็ม จำกัด

วันที่ 27 / 3 / 68 เวลา : จาก 9.00 น. ถึง 10.00 น. ครั้งที่ ...../.....

สัญญาการจ้างเหมาเลขที่ : 4170012737

ลักษณะงาน PM LPG Comp. / Air Comp. คลังปิโตรเลียม บางปะกง.

วันทำงานตั้งแต่ วันที่ 27/3/68 ถึง 28/3/68

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน :

1. [redacted]
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

APPROVED

หัวข้ออบรม

1. ก่อนเข้าพื้นที่คลังฯ (5นาที)
2. นโยบาย QSHE (10 นาที)
3. กฎระเบียบข้อบังคับของคลังฯ (10 นาที)
4. กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน (5นาที)
5. การสวมใส่ PPE / การตกแต่งกาย (5นาที)
6. การขับขี่รถ กฎจราจรภายในคลังฯ (5 นาที)
7. การบาดเจ็บ ปฐมพยาบาล (5 นาที)
8. เหตุฉุกเฉิน การแจ้งเหตุ จุดรวมพล (5 นาที)
9. การป้องกัน การระวังการรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี (15 นาที)
10. พื้นที่หวงห้าม (5 นาที)
11. อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้รับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและกฎระเบียบการทำงานภายในคลังฯ OR ตามหัวข้อข้างต้นโดยชัดเจนแล้วยินดีที่จะปฏิบัติและควบคุมพนักงานในหน่วยงานของข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป

ผู้อบรม/แนะนำ .... [redacted] .....
(.....)

หัวหน้าควบคุมงาน ..... [redacted] .....
เบอร์โทร. ..... [redacted] .....

ต้นฉบับ : ผู้ควบคุมงาน OR สำเนา : 1. หน่วยงาน รปภ.ประจำพื้นที่ 2. ผู้อบรม

บริษัท ไอราวัล เทคนิคอล ซิสเท็ม จำกัด
IRAWAN TECHNICAL SYSTEM CO.,LTD.
608/278 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจอมพล เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
608/278 Ladplakao Rd, Chorakhebua, Lat Phrao, Bangkok 10230
TAX ID(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) 0105552055020 Branch(สาขา) สำนักงานใหญ่
Tel. 02-1900805, 02-1900897 Fax. 02-1900907 E-mail. sales.irawan@gmail.com

รายชื่อผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานความคุม พร้อมกับรายชื่อผู้เปิด Work เพื่อทำงาน PM เครื่อง LPG Compressor คลังปโตรเลียม บางจาก ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4170012737

1. นายศุภร อารยพงศ์ (ทางบริษัทฯ แต่งตั้ง นายศุภร ให้เป็นหัวหน้างาน และเปิด Work ทำงาน)
2. นายชวาน สวนดอกไม้
3. นายเอกวิทย์ เงินสันเทียะ
4. นายวิโรจน์ สวนดอกไม้
5. มงคลเดช คนที

ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะขอเข้าอบรมในวันที่ 27/03/2568 ครับ เพื่อจะเข้าทำงานในวันที่ 27/03/2568 – 28/03/2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอบคุณครับ

บริษัท ไอราวัล เทคนิคอล ซิสเท็ม จำกัด
Irawan Technical System Company Limited

บริษัท ไอราวัณ เทคนิคอล ซีสเท็ม จำกัด
IRAWAN TECHNICAL SYSTEM CO.,LTD
608/278 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจตุจักร เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
608/278 Ladplakao Road, Chorakhebua, Lat phrao, Bangkok 10230
Tax ID. / เลขผู้เสียภาษี 0105552055020 Branch / สาขา สำนักงานใหญ่
Tel: 02-1900805,02-1900897 Fax: 02-1900907 E-mail : sales.irawan@gmail.com

JOB SAFETY ANALYSIS

ชื่อสถานที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซ บางจาก

ชื่องานที่วิเคราะห์ PM LPG COMPRESSORS.

วันที่ทำการวิเคราะห์.....27-28 / 03 / 2568.....

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	อันตรายที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการการแก้ไข/ป้องกันอันตราย
	ขออนุญาติการทำงาน		
1	การถอดมีการยก Valve Valve cover, Cylinder head	อุปกรณ์ตก ทำให้ร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ	-การยกหลีกเลี่ยงการยกตามลำพัง -การยกใช้อุปกรณ์ทุ่นแรง เช่น รอกโซ่ -การใช้เครื่องมือต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งาน -สวมใส่ถุงมือผ้าหรือหนัง
2	เปิดฝา Cylinder Head	อุปกรณ์ตก ทำให้ร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ	-ต้องแน่ใจว่าไม่มีแรงดันอยู่ด้านใน -สวมถุงมือหนังหรือผ้า -ใส่แว่นตานิรภัย -ใช้รอกยกหรืออุปกรณ์ช่วยแรง
3	แรงดันตกค้างในระบบ	เสียงดังที่เกิดขึ้น และ ดัน ที่ยังค้างในระบบ	-สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล -สวมที่กรองอากาศหรือผ้าปิดจมูก -สวมถุงมือหนังหรือถุงมือผ้า -ปล่อยลมออกจากระบบให้หมดก่อน -ไม่ทำ PM ขณะเครื่องมีแรงดันค้างในระบบ
4	เศษสนิมหรือฝุ่นสนิม	ได้รับบาดเจ็บฝุ่นเข้าตา	-หลีกเลี่ยงการใช้ลมเป่า -สวมใส่แว่นตานิรภัย -สวมที่กรองอากาศหรือผ้าปิดจมูก -สวมใสหน้ากากกันสนิม
5	การถ่ายเดรนน้ำมันเครื่อง (มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน)	การระคายเคืองต่อร่างกาย หกรั่วทำให้เกิดมลภาวะ	-ใช้ภาชนะรองและเก็บให้ดี -ใส่ถุงมือยางเฉพาะที่ป้องกันน้ำมัน -ใช้ถาชนะจัดเก็บถุงมือที่ใช้แล้ว พร้อมกับเศษผ้าที่ใช้แล้วเก็บออกนอกพื้นที่
6	การถ่ายเดรนก๊าซและน้ำในระบบเครื่อง	หน้ามืด และ เวียนหัว	-สวมหน้ากาก / ให้ทำงานเหนือลม -นำสายยางปล่อยน้ำทิ้งตามจุดทิ้งน้ำ
7	ตัดกระแสไฟฟ้า	เกิดไฟฟ้าช็อต / เครื่องจักรทำงานในเวลาปฏิบัติงาน	-มีป้ายเตือนการตัดไฟฟ้า -ใช้เครื่องมือเช็คกระไฟฟ้าว่ายังมีอยู่หรือไม่ก่อนปฏิบัติงาน -กด Emergency Swich ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....[redacted]

วันที่.....17 / 03 / 2568.....

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียต่อทรัพย์สินและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ติดตั้งไว้ และพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และนำอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิด (Explosion Proof) ในพื้นที่อันตราย
3. ผู้ที่จะทำงานในที่อับอากาศ ต้องได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยในที่อับอากาศ และได้รับใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space Work Permit) ก่อนเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศทุกครั้ง
4. ห้ามนำวัตถุไวไฟ / ไพโรฟอริก / ไพโรฟิก เข้ามาในพื้นที่คลังฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่เข้ามาในพื้นที่ของคลังฯ ต้องมีเครื่องป้องกันประกายไฟ (ยกเว้นยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่อันตราย)
6. ห้ามจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต (บุคคลภายนอก) ทุกรณีต้องนำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่ออกนอกพื้นที่ของคลังฯ
7. ห้ามสูบบุหรี่ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ของคลังฯ
8. ห้ามนำวัตถุไวไฟ ไวไฟสูง ไวไฟเองได้ ติดไฟได้ง่าย ระเบิดได้ ออกซิไดซ์ และวัตถุอันตรายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่คลังฯ
9. ห้ามนำเครื่องมือช่างที่ทำให้เกิดประกายไฟ เช่น ค้อน ประแจ ไขควง ฯลฯ เข้าพื้นที่คลังฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ
10. ห้ามนำยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่คลังฯ โดยเด็ดขาด
11. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าพื้นที่คลังฯ โดยเด็ดขาด
12. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ และสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้าพื้นที่คลังฯ โดยเด็ดขาด
13. ห้ามนำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าพื้นที่คลังฯ โดยเด็ดขาด
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย, ถาวร หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด เข้าพื้นที่คลังฯ โดยเด็ดขาด

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน และงานร้านค้าต่างๆ และบุคคลภายนอก ที่ทำงานข้างนอก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดเวลาในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลังฯ
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ตามที่คลังฯ กำหนดในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย หรือมีการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ให้รีบแจ้งหัวหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่พนักงานคลังฯ โทร 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรพราในการขอรถเพื่อนำงานอุปกรณ์เครื่องยืนขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำยับยั้งเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่บ่วงงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้เข้ามาจะต้องถูกคัดกรองด้านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงสถานะผลการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกข้อมูลประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลต่างชาวต้องต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเสียนหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงที่ที่บุคคล เช่น ตั้งมือถ้าความสะดวกตามจุดที่กำหนดไว้ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
5. ใช้ระบบจุดที่กำหนด อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายการใช้งานระบบ
6. มีงานใดๆ ทั้งตอนและไม่ตอนที่ปฏิบัติการสื่อให้ทั่วงานเป็นการเห็น

มาตรการควบคุมโรคจากนี้ หากพนักงานหมดเวลาระเว้นการเข้าทั้งที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าระเบียบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติความปลอดภัยนี้ และมาตรการควบคุมที่กำหนดข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อบังคับดังกล่าวแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คลังฯ ได้กำหนดไว้ทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คลังฯ ได้กำหนดไว้ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อการกระทำนี้ด้วยตนเอง

ชื่อ : [redacted]

วันที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก
พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Proof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรมน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลัง และถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : [redacted]
วันที่ : [redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Proof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรมน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลัง และถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : [redacted]
วันที่ : [redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อบำบนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้อง ได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มีทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : [redacted]
วันที่ :

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณงานจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามหยกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลัง และถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามกลองเข็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ สังกัด โอเปอเรชั่น
หัวข้อเรื่อง ข้อสอบเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยในโรงเรียนบางจาก
ระยะเวลา 2 วัน วันที่ 23/9/68 ถึงวันที่ 23/9/68

เกณฑ์การผ่านผู้สอบ การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)
คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)
2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้ทำ ✓ หน้าข้อที่ถูกและทำ ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. หน้างาน/พนง. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ
✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
✗ 4. จะต้องมีใบอนุญาตปฏิบัติงานในพื้นที่ปลอดภัยเสมอ ถึงแม้จะเป็นงานที่ทำเป็นประจำ อย่างเคร่งครัด
✗ 5. ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย
✓ 6. ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกต้องแต่งกายชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อน
✓ 8. ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอก ห้ามนำรถที่ใช้เครื่อง + อุปกรณ์สื่อสารเข้ามาในพื้นที่คลังฯ
✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และไปรวมพลยังจุดรวมพล
✗ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุมัติในขณะยังการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ✓ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอบ
( )
10/10

หมายเหตุ การที่ไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกข้อคน โดยใช้แบบทดสอบฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง พนักงานขาย สังกัด ปลาจ้ม.

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา 2 วัน วันที่ 27 - 3 - 68 ถึงวันที่ 28 - 3 - 68

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)
2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ
✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด
✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย
✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน
✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ
✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล
✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน
(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง พนักงานขาย. สังกัด ปลาจ้ม.

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 27/3/68 ถึงวันที่ 28/3/68

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)
2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ
✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด
✓ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย
✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน
✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ
✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล
✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

9/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน
(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด ไอราวัณ

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา 2 วัน วันที่ 27/03/68 ถึงวันที่ 28/03/68

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✕ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✕ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✕ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✕ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

OR

คลังปิโตรเลียมบางจาก

อบรมความปลอดภัย ผู้รับเหมา

ชื่อผู้อบรม/แนะนำ : [redacted] บริษัท : เชอชี เทคโนโลยี คก.

วันที่ 29/04/2568 เวลา : จาก 09.00 น. ถึง ..... น. ครั้งที่ 1/2568

สัญญาการจ้างเหมาเลขที่ : 4150009726 1

ลักษณะงาน PM. แคร ตรวจซ่อมรอง สะพานชั่ง รถบรรทุก.

วันทำงานตั้งแต่ วันที่ 29/4/68 ถึง 4/5/68.

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน :

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]
4. [redacted]
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....

APPROVED

หัวข้ออบรม

1. ก่อนเข้าพื้นที่คลังฯ (5นาที)
2. นโยบาย QSHE (10 นาที)
3. กฎระเบียบข้อบังคับของคลังฯ (10 นาที)
4. กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน (5นาที)
5. การสวมใส่ PPE / การตกแต่งกาย (5นาที)
6. การขับขี่รถ กฎจราจรภายในคลังฯ (5 นาที)
7. การบาดเจ็บ ปฐมพยาบาล (5 นาที)
8. เหตุฉุกเฉิน การแจ้งเหตุ จุดรวมพล (5 นาที)
9. การป้องกัน การระวังการรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี (15 นาที)
10. พื้นที่หวงห้าม (5 นาที)
11. อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้รับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและกฎระเบียบการทำงานภายในคลังฯ OR ตามหัวข้อข้างต้นโดยชัดเจนแล้วยินดีที่จะปฏิบัติและควบคุมพนักงานในหน่วยงานของข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป

ผู้อบรม/แนะนำ .... [redacted] .....

(.....)

หัวหน้าควบคุมงาน .... [redacted]

เบอร์โทร. ....

ต้นฉบับ : ผู้ควบคุมงาน OR สำเนา : 1. หน่วยงาน รปภ.ประจำพื้นที่ 2. ผู้อบรม

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัคพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานข้ามคลองเจ็ดถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานช่างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องทำการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัคพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานข้ามคลองเจ็ดถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานช่างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องทำการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลัง และถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานข้ามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเสพติดอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ทางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลัง และถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานข้ามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเสพติดอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ทางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ช่าง สังกัด J.E.C.

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา .....วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

.....

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ช่าง สังกัด JEC

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา .....วัน วันที่ 29/04/68 ถึงวันที่ 29/04/68

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

.....

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ช่าง สังกัด JEC

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา ..... วัน วันที่ 29 เม.ย. 68 ถึงวันที่ 29 เม.ย. 68

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ช่าง สังกัด บ. JEC

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา ..... วัน วันที่ 29/4/68 ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

OR

คลังปิโตรเลียมบางจาก

อบรมความปลอดภัย ผู้รับเหมา

ชื่อผู้อบรม/แนะนำ : [redacted] บริษัท : ศิริชัย เทสลิโอ

วันที่ 29 / พ.ค. / 2568 เวลา : จาก 09.00 น. ถึง ..... น. ครั้งที่ ...../.....

สัญญาการจ้างเหมาเลขที่ : .....

ลักษณะงาน ทดสอบอุดรอยรั่ว 5 ปี Tank GS-03

.....

.....

วันทำงานตั้งแต่ วันที่ ..... ถึง .....

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน :

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....

APPROVED

หัวข้ออบรม

1. ก่อนเข้าพื้นที่คลังฯ (5นาที)
2. นโยบาย QSHE (10 นาที)
3. กฎระเบียบข้อบังคับของคลังฯ (10 นาที)
4. กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน (5นาที)
5. การสวมใส่ PPE / การตกแต่งกาย (5นาที)
6. การขับขี่รถ กฎจราจรภายในคลังฯ (5 นาที)
7. การบาดเจ็บ ปฐมพยาบาล (5 นาที)
8. เหตุฉุกเฉิน การแจ้งเหตุ จุดรวมพล (5 นาที)
9. การป้องกัน การระวังการรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี (15 นาที)
10. พื้นที่หวงห้าม (5 นาที)
11. อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้รับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและกฎระเบียบการทำงานภายในคลังฯ OR ตามหัวข้อข้างต้นโดยชัดเจนแล้วยินดีที่จะปฏิบัติและควบคุมพนักงานในหน่วยงานของข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป

ผู้อบรม/แนะนำ ... [redacted]

([redacted])

หัวหน้าควบคุมงาน ... [redacted]

เบอร์โทร. ... [redacted]

F-คป.บจ.ปกธ.-0003 ประกาศใช้ครั้งที่ 3 F1

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อกับรถในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบริเวณหน้าเท่านั้น ห้ามเข้าไปในเขตพื้นที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ได้รับป้องกันระเบิด (Explosion Proof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ติดเข้าหรือออกจากบริเวณลานจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามสูบบุหรี่ / ไฟแช็ก เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. อาบหลายและทุกจุดที่ด่านตรวจคลัง ต้องสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในคลัง
6. ห้ามจอดรถยนต์และรถยนต์ขนส่ง (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดค่อนข้างพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดในคลัง
8. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลัง และถนนทางเข้าคลังตลอดจนถึงบริเวณด่านตรวจจากถนนทางเข้าคลังน้ำมันเท่านั้น
9. ปิดวิทยุโทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อมีการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดพลังไหม้
10. ใช้งานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
12. ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใดๆ ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่นั้น
13. ห้ามนำสารเสพติดมาครอบครอง หรือจัดจำหน่ายในพื้นที่โดยเด็ดขาด ไม่ได้รับอนุญาต
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเสียงอาวุธ เข้าในพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ต้องเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์ที่ถูกต้องกับตำแหน่งบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยงานให้รีบแจ้งที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ขับควรหรานในการจอดรถต้องเข้าหน้าอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และห้ามจอดน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่ผ่านงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อสำหรับการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการคัดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติชุดกาก หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการกำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล เหตุผล ดังนี้ทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้สิ่งตามจุดที่กำหนด มีมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มีอาการไข้ ๆ ทั้งตลอดและไม่ตลอดมาที่เป็นการสื่อให้ทำงานที่เป็นการผิดปกติ

มาตรการควบคุมโรคของบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ของข้าพเจ้าจะรับการตรวจและยินยอมกับผลตรวจหากเกิดขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : .....

วันที่ : .....

OR

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น

สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณงานจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานชามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการคัดแสลงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : [redacted]
วันที่ : [redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณงานจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานชามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการคัดแสลงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : [redacted]
วันที่ : [redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานข้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่ โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ทางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : [redacted]
วันที่ : [redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานข้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้นระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่ โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ทางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : [redacted]
วันที่ : [redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ..... สังกัด .....

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา .....วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ..... สังกัด .....

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา .....วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ..... สังกัด .....
หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก
ระยะเวลา .....วัน วันที่..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)
2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ
✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด
✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย
✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน
✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ
✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล
✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน
(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ..... สังกัด .....
หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก
ระยะเวลา .....วัน วันที่..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)
2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ
✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด
✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย
✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน
✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ
✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล
✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน
(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ..... สังกัด .....

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา ..... วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✕ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✓ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✕ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✕ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

OR

คลังปิโตรเลียมบางจาก

อบรมความปลอดภัย ผู้รับเหมา

ชื่อผู้อบรม/แนะนำ : นายธนากร หินแก้ว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย **บริษัท :** บ. ช.ท.ว. จำกัด

วันที่ 5/6/68 **เวลา :** จาก 09.30 น. ถึง 19.30 น. **ครั้งที่** 1

สัญญาการจ้างเหมาเลขที่ : .....

ลักษณะงาน - งานซ่อมเปลี่ยนลิ้นสัญญาณ XV-Valve - 20-05 คน.ขว.

- งาน - 06 คน.ขว

วันทำงานตั้งแต่ วันที่ ..... ถึง .....

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน :

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]
6. [redacted]
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....

APPROVED

หัวข้ออบรม

1. ก่อนเข้าพื้นที่คลังฯ (5นาที)
2. นโยบาย QSHE (10 นาที)
3. กฎระเบียบข้อบังคับของคลังฯ (10 นาที)
4. กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน (5นาที)
5. การสวมใส่ PPE / การตกแต่งกาย (5นาที)
6. การขับขี่รถ กฎจราจรภายในคลังฯ (5 นาที)
7. การบาดเจ็บ ปฐมพยาบาล (5 นาที)
8. เหตุฉุกเฉิน การแจ้งเหตุ จุดรวมพล (5 นาที)
9. การป้องกัน การระวังการรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี (15 นาที)
10. พื้นที่หวงห้าม (5 นาที)
11. อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้รับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและกฎระเบียบการทำงานภายในคลังฯ OR ตามหัวข้อข้างต้นโดยชัดเจนแล้วยินดีที่จะปฏิบัติและควบคุมพนักงานในหน่วยงานของข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป

ผู้อบรม/แนะนำ [redacted]

(.....เจ้)

หัวหน้าควบคุมงาน [redacted]

เบอร์โทร. [redacted]

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัตพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับบัตพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการคัดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : [redacted]

วันที่ [redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดรนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการคัดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : [redacted]

วันที่ :

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Proof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Proof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานขามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. พนักงาน แรงงานจ้างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการติดแสดงหลักฐานการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ใช้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : _____

วันที่ : _____

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน
คลังปิโตรเลียมบางจาก

คู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น
สำหรับพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจาก

ยินดีต้อนรับสู่
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คลังปิโตรเลียมบางจาก

พื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากถือเป็นพื้นที่ควบคุมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้นจึงขอความกรุณาทุกท่านใช้เวลาในการอ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผ่นพับนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของท่านขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

ขอบคุณและขอให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก
โทรศัพท์ 02-239-7074, 02-239-7071-2

Safety First

ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่คลัง

1. หนักงาน แรงงานช่างเหมา และบุคคลภายนอก ที่ผ่านเข้า-ออก และปฏิบัติงานภายในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากต้องติดบัตรแสดงตนตลอดในพื้นที่ปฏิบัติงานของคลัง
2. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น ระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ปฏิบัติการคลัง
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ปตท. ทราบทันที ที่หมายเลข 02 239 7071-2, 02 239 7192, 02 239 7200
4. การกระทำต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ปตท.
5. ข้อควรทราบในการจอดรถเพื่อนำขนอุปกรณ์เครื่องมือขึ้น-ลง ต้องไม่ขวางทางออก และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant)
6. ปฏิบัติตามป้ายเตือน และข้อแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยทุกครั้งตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในข้อกำหนด

มาตรการการควบคุมโรคระบาด

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ใกล้เคียง คลังปิโตรเลียมบางจากประกาศใช้มาตรการเพื่อทำการควบคุมและป้องกันในพื้นที่โดยมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. จุดคัดกรอง บุคคลผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ต้องผ่านการตรวจตามมาตรการ ณ จุดคัดกรองที่กำหนดไว้และต้องได้รับการคัดแสดงผลลัพธ์ตามการตรวจผ่านในแต่ละวัน
2. ลงบันทึกหลักฐานประวัติสุขภาพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรการที่กำหนดไว้ ณ จุดคัดกรอง
3. บุคคลผ่านเข้าออกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ทางเดินหายใจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่บุคคล แออัด ล้างมือทำความสะอาดตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังการมีปฏิสัมพันธ์
5. ไร้พื้นตามจุดที่กำหนด ยืนหรือเดินตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
6. มิทำการใด ๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ หากพนักงานพบเห็นจะระงับการเข้าพื้นที่ของบุคคลดังกล่าวทันที

หมายเหตุ :
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมกับผลกระทบที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ข้างต้น

ชื่อ : [redacted]
วันที่ : _____

กฎข้อห้ามด้านความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

1. ผู้มาติดต่อพักรอในพื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับนัดพบเท่านั้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาต
2. ห้ามใช้และเปิดอุปกรณ์ / เครื่องมือสื่อสารและไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันระเบิด (Explosion Poof) ในพื้นที่อันตราย
3. เมื่อนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณจอดรถของคลังฯ ห้ามมิให้จอดรถไว้ภายในเขตพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพกพาบุหรี่ / ไฟแช็ค เข้ามาภายในคลัง โดยให้ฝากไว้กับป้อมยามรักษาการณ์
5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ของคลัง ต้องสวมฝาครอบท่อไอเสียทุกครั้ง
6. ห้ามจักรยานยนต์และรถยนต์เบนซิน (บุคคลภายนอก) ทุกชนิดผ่านเข้าพื้นที่อันตรายของคลัง
7. ห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถบริเวณลานจอดรถและที่จอดรถผู้มาติดต่อ
8. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเครนน้ำมันในบริเวณลานจอดรถภายในคลังและถนนหน้าคลังตั้งแต่สะพานชามคลองเจ็กถึงแยกเข้าคลังก๊าซบางจากถนนทางรถไฟสายเก่า
9. ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
10. ใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
11. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ห้ามพนักงานทำการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่กระทำโดย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
12. ห้ามนำสารเคมีอันตราย หรือวัตถุไวไฟ หรือสารพิษเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ห้ามถ่ายรูปในพื้นที่ทุกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย , อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าพื้นที่

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมบางจาก

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล .....[redacted]..... ตำแหน่ง ..... สังกัด .....
หัวข้อที่อบรม ข้อแนะนำเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
ระยะเวลา ..... วัน วันที่ ..... ถึง วันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)
กำหนด 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)
2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้ทำ ✓ หน้าข้อที่ถูกและทำ ✕ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. หนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ
✓ 2. หากพบที่มาตรการระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
✓ 3. หากพบที่มาสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามข้อความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด
✓ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย
✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องนำมาตรการความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
✓ 7. หากมีการนำอุปกรณ์เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน
✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ
✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล
✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในระยะเวลาการปฏิบัติงาน Work Permit

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

10/10

ลงชื่อ .....
(.....)
ผู้สอบ

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ช่าง สังกัด CM 7

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา .....วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✕ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✕ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✕ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✕ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง ช่าง สังกัด CM-7

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา .....วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✕ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✕ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✕ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✕ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง AV. สังกัด บ. CM-7

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา .....วัน วันที่.....ถึงวันที่.....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัด CM-7

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา.....วัน วันที่.....ถึงวันที่.....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

/ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

/ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

/ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

/ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

/ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

/ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

/ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....นายธนากร หินแก้ว.....)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง Engineering /เครื่องกล สังกัด CM-7

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา .....วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

แบบทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ .....

ชื่อ – นามสกุล [redacted] ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด M·CM7

หัวข้อเรื่อง ข้อเสนอเรื่อง กฎความปลอดภัยทั่วไปและกฎความปลอดภัยคลังปิโตรเลียมบางจาก

ระยะเวลา .....วัน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....

เกณฑ์การตัดสิน การสอบผ่านต้องได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ)

คำสั่ง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (10 คะแนน)

2. ข้อสอบเป็นแบบให้เลือกถูกหรือผิดให้กา ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา ✗ หน้าข้อที่ผิด

✓ 1. พนักงาน/พขร. หากไม่ทราบขั้นตอนต้องถาม และห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ ปตท.เป็นผู้แนะนำ

✗ 2. หากพบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. หลังจากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

✓ 3. หากพบเห็นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ปตท. ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

✓ 4. จะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ อย่างเคร่งครัด

✗ 5. ผู้รับเหมาสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังฯ โดยไม่ต้องเปิด Work เข้าทำงาน สามารถกระทำการได้เลย

✓ 6. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยพื้นที่ ถึงจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

✗ 7. หากมีการนำอุปกรณ์/เครื่องจักร เข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องตรวจความปลอดภัยก่อน

✓ 8. ผู้รับเหมา/พขร. ห้ามนำบุหรี่ ไฟแช็ค + อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่คลังฯ

✓ 9. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, แก๊สรั่ว ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยต้องหยุดปฏิบัติงานทันที แล้วไปรวมพลยังจุดรวมพล

✓ 10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตในละเอียดการปฏิบัติงาน Work Permit

10/10

สรุปผลประเมิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ [redacted] ผู้สอน

(.....)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก ต้องทดสอบใหม่ทุกขั้นตอน โดยใช้แบบฟอร์มฉบับใหม่ (1 ครั้ง ต่อ 1 ฉบับ)

เอกสารแนบที่ 14

แผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2568

กำหนดการบำรุงรักษาก่อนเกิดเหตุประจำปี 2568

(PREVENTIVE MAINTENANCE YEAR PLANNER 2025)

Bangchak Petro Terminal (Oil)

DD/MM/YYYY

No.	MACHINE AND EQUIPMENT	PLAN NO.	FRQ	UOM	MONTH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ผู้รับผิดชอบ
1	อุปกรณ์ในตู้ MDB และ MCC คน.บจ. @ 1 ปี	20000005	1	YR	Plan													
					Actual													
2	สอบเทียบ Pressure & Temp Unit คน.บจ.	20000084	1	YR	Plan													
					Actual													
3	สอบเทียบ Meter คน.บจ.(ท่าเรือ)	20000106	1	YR	Plan													
					Actual													
4	สอบเทียบ Meter คน.บจ.	20000107	6	MON	Plan													
					Actual													
5	สอบเทียบ Automatic Tank Gauging คน.บจ.	20000137	1	YR	Plan													
					Actual													
6	สอบเทียบ Additive Injec คป.บจ.(ท่าเรือ)	20000147	6	MON	Plan													
					Actual													
7	รับรองราชการ ATG คน.บจ.	20000164	2	YR	Plan													
					Actual													
8	บำรุงรักษา Level Switch คน.บจ.	20000183	1	YR	Plan													
					Actual													

กำหนดการบำรุงรักษาก่อนเกิดเหตุประจำปี 2568

(PREVENTIVE MAINTENANCE YEAR PLANNER 2025)

Bangchak Petro Terminal (Oil)

DD/MM/YYYY

No.	MACHINE AND EQUIPMENT	PLAN NO.	FRQ	UOM	MONTH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ผู้รับผิดชอบ
9	คป.บจ. Tank Ext Inspection + Vent @ 1 Yr	20000230	1	YR	Plan													
					Actual													
10	TANK 04 คน.บจ. CLEAN&INSPEC @5ปี	20000371	5	YR	Plan													
					Actual													
11	Relief Valve คน.บจ.	20000438	1	YR	Plan													
					Actual													
12	PUMP คป.บจ.	20000441	1	YR	Plan													
					Actual													
13	PM Hose คป.บจ.	20000620	1	YR	Plan													
					Actual													
14	PM Fire Alarm คน.บจ.	20000677	1	YR	Plan													
					Actual													
15	PM Crane คป.บจ.	20000689	6	MON	Plan													
					Actual													
16	Grounding System คน.บจ. @ 1 ปี	20000742	1	YR	Plan													
					Actual													

กำหนดการบำรุงรักษาก่อนเกิดเหตุประจำปี 2568

(PREVENTIVE MAINTENANCE YEAR PLANNER 2025)

Bangchak Petro Terminal (Oil)

DD/MM/YYYY

No.	MACHINE AND EQUIPMENT	PLAN NO.	FRQ	UOM	MONTH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ผู้รับผิดชอบ
17	Generator คน.บจ. @ 1 ปี	20000761	1	YR	Plan													
					Actual													
18	Cathodic Protection System คน.บจ. @ 1 ปี	20000785	1	YR	Plan													
					Actual													
19	Activated Sludge คป.บจ. @ 4เดือน	20000796	4	MON	Plan													
					Actual													
20	PM UPS คน.บจ.	20000842	1	YR	Plan													
					Actual													
21	Jetty Inspection คป.บจ. @ 1 ปี	20000870	1	YR	Plan													
					Actual													

กำหนดการบำรุงรักษาก่อนเกิดเหตุประจำปี 2568

(PREVENTIVE MAINTENANCE YEAR PLANNER 2025)

Bangchak Petro Terminal (LPG)

DD/MM/YYYY

No.	MACHINE AND EQUIPMENT	PLAN NO.	FRQ	UOM	MONTH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ผู้รับผิดชอบ
1	อุปกรณ์ในโรงบรรจุ-ซ่อมส์ คก.บจ. @ 3เดือน	20000001	3	MON	Plan													
					Actual													
2	อุปกรณ์ในตู้ MDB และ MCC คก.บจ. @ 1 ปี	20000006	1	YR	Plan													
					Actual													
3	หม้อแปลงไฟฟ้า คก.บจ. @ 1 ปี	20000023	1	YR	Plan													
					Actual													
4	สอบเทียบ Truck Scale คก.บจ.	20000036	1	YR	Plan													
					Actual													
5	สอบเทียบ Pressure & Temp Unit คก.บจ.	20000091	1	YR	Plan													
					Actual													
6	สอบเทียบ Gas Detector คก.บจ.	20000114	6	MON	Plan													
					Actual													
7	สอบเทียบ Filling Scale คก.บจ.	20000118	1	YR	Plan													
					Actual													
8	สอบเทียบ Automatic Tank Gauging คก.บจ.	20000144	1	YR	Plan													
					Actual													

กำหนดการบำรุงรักษาก่อนเกิดเหตุประจำปี 2568

(PREVENTIVE MAINTENANCE YEAR PLANNER 2025)

Bangchak Petro Terminal (LPG)

DD/MM/YYYY

No.	MACHINE AND EQUIPMENT	PLAN NO.	FRQ	UOM	MONTH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ผู้รับผิดชอบ
9	รับรองราชการ ATG คก.บจ.	20000171	2	YR	Plan													
					Actual													
10	บำรุงรักษา Level Switch คก.บจ.	20000189	1	YR	Plan													
					Actual													
11	ทดสอบ ESD คป.บจ.	20000195	1	YR	Plan													
					Actual													
12	Sphere GS-03 คป.บจ. @5ปี	20000407	5	YR	Plan													
					Actual													
13	Safety Valve คก.บจ. @ 1 ปี	20000424	1	YR	Plan													
					Actual													
14	PM FIRE PUMP คป.บจ.	20000639	1	YR	Plan													
					Actual													
15	PM Fire Alarm คก.บจ.	20000683	1	YR	Plan													
					Actual													
16	PM Air Compressor คป.บจ.	20000702	1	YR	Plan													
					Actual													

กำหนดการบำรุงรักษาก่อนเกิดเหตุประจำปี 2568

(PREVENTIVE MAINTENANCE YEAR PLANNER 2025)

Bangchak Petro Terminal (LPG)

DD/MM/YYYY

No.	MACHINE AND EQUIPMENT	PLAN NO.	FRQ	UOM	MONTH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ผู้รับผิดชอบ
17	PERFORMANCE TEST FIRE PUMP คป.บจ.	20000706	1	YR	Plan													
					Actual													
18	LPG Pump คก.บจ.	20000715	1	YR	Plan													
					Actual													
19	Grounding System คก.บจ. @ 1 ปี	20000748	1	YR	Plan													
					Actual													
20	Generator คก.บจ. @ 1 ปี	20000767	1	YR	Plan													
					Actual													
21	PM UPS คก.บจ.	20000843	1	YR	Plan													
					Actual													
22	Sphere Column Inspection คป.บจ. @ 3 ปี	20000872	3	YR	Plan													
					Actual													
23	PM Air Compressor คป.บจ.	20000930	1	YR	Plan													
					Actual													
24	PM Air Compressor (Screw Type) คป.บจ.	20000931	1	YR	Plan													
					Actual													