



บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูละเส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดของประตูละเส้นทางหนีไฟ

รหัส:

สถานที่ติดตั้ง:

ชั้น 15

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ											ผู้ตรวจ		
	ประตูทางหนีไฟ			ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ			ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ			สิ่งกีดขวาง			อื่นๆ	
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ			B
96-1-68	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ	สุรศักดิ์
13-2-68	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ	สุรศักดิ์
12-3-68	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ	สุรศักดิ์
4-4-68	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ	สุรศักดิ์
20-5-68	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ	สุรศักดิ์
99-6-68	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เสร็จ	สุรศักดิ์
											</			

ภาพประตูละหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด สาเหตุการชำรุด () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">ผู้รายงาน</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td> </td> </tr> </table>	ผู้รายงาน		ตำแหน่ง		วันที่	
ผู้รายงาน							
ตำแหน่ง							
วันที่							

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตูละหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง: ชั้น 15

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
26-1-68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
13-2-68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
12-3-68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
4-4-68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
20-5-68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์
22-6-68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สุรศักดิ์

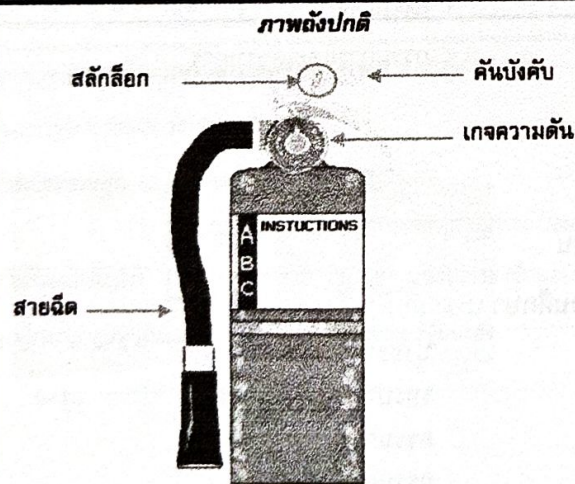

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.ป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รหัส:


ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง:

3/86 15

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ			สิ่งกีดขวาง			
	A	๒	B	A	๒	B	A	๒	B	A	๒	B	A	๒	B	
๒๖-๑-๖๘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
๑๖-๒-๖๘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
๑๒-๓-๖๘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
๔-๔-๖๘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
๒๐-๕-๖๘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม
๒๑-๖-๖๘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พร้อม

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทหมดอายุ

() อื่นๆ


ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที



१४७६ १

-หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที




รหัส:

ชนิด: Harotron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

596 9

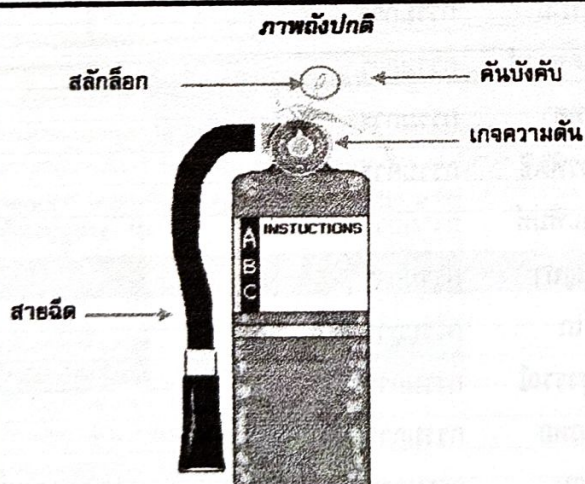[illegible]

หมายเหตุ: ดังคับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำระ

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รหัส:



ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง:

๙
๘๙๖ ๙

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ			
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ				สิ่งกีดขวาง		
	A	๒	B	A	๒	B	A	๒	B	A	๒	B		A	๒	B
๑๖-๑-๖๘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สุวภักดิ์
๑๙-๒-๖๘	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	/	/	/	สุวภักดิ์
๑๒-๓-๖๘	/	/	/	✓	/	/	/	✓	✓	/	/	/	✓	/	/	สุวภักดิ์
๑๑-๔-๖๘	✓	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	สุวภักดิ์
๑๐-๕-๖๘	✓	/	/	/	/	/	✓	/	✓	/	/	/	/	/	✓	สุวภักดิ์
๑๑-๖-๖๘	/	/	/	/	/	✓	/	✓	✓	/	/	/	/	/	/	สุวภักดิ์

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และคูดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูละเส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดของประตูละเส้นทางหนีไฟ

รหัส:

สถานที่ติดตั้ง: ๓๗๖๐๐๖๖ ๕

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ		
	ประตูทางหนีไฟ			ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ			ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ			สิ่งกีดขวาง		อื่นๆ	
	A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		A			โดย B
26-1-68	/		/				/	/	/	/			สุรศักดิ์
13-2-68	/		/				/	/	/	/			สุรศักดิ์
12-3-68	/		/				/	/	/	/			สุรศักดิ์
4-4-68	/		/				/	/	/	/			สุรศักดิ์
20-5-68	/		/				/	/	/	/			สุรศักดิ์
22-6-68	/		/				/	/	/	/			สุรศักดิ์

ภาพประตูละเส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด สาเหตุการชำรุด () ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">ผู้รายงาน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td></td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td></td> </tr> </table>	ผู้รายงาน		ตำแหน่ง		วันที่	
ผู้รายงาน							
ตำแหน่ง							
วันที่							

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตูละเส้นทางหนีไฟ ทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

สถานที่ติดตั้ง: กว6จ00ตราช 5

รหัส: ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ												ผู้ตรวจ
	สายฉีด			คันบังคับ			ตัวถัง			เกจความดัน/น้ำหนัก			สิ่งกีดขวาง
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
26-1-68	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	พร้อมใช้
13-2-68	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	พร้อมใช้
12-3-68	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	พร้อมใช้
4-4-68	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	พร้อมใช้
20-5-68	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	พร้อมใช้
22-6-68	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	พร้อมใช้

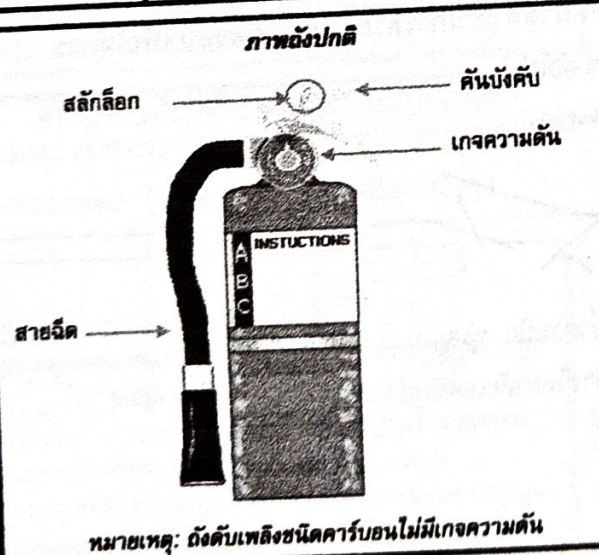

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด
() ใช้งาน () ทนอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน
ตำแหน่ง
วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้เจ.ป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง



สถานที่ติดตั้ง: พน.๑๐๑๓๓ ๕

รหัส:

ขนาดหัวจ่าย:

เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ	
วันที่ตรวจ	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ			สิ่งกีดขวาง			
	A	๒	B	A	๒	B	A	๒	B	A	๒	B	A	๒		B
๒๖-๑-๖๘	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	สงัด
๑๓-๒-๖๘	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	สงัด
๑๒-๓-๖๘	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	สงัด
๔-๔-๖๘	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	สงัด
๒๐-๕-๖๘	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	สงัด
๒๒-๖-๖๘	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	สงัด

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ


- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที



สถานที่ติดตั้ง: ภาวณวชา ๖๑

ขนาดหัวจ่าย:

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และชุดดับเพลิง



รายละเอียดการชำระ

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง	
---------	--

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพทั่วจ่าน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับวัน

รหัส เครื่องตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	มี	ไม่มี	
202	3-1-68	✓		✓		✓			✓	ช่างโชน่ง
217		✓		✓		✓			✓	
304		✓		✓		✓			✓	
323		✓		✓		✓			✓	
411		✓		✓		✓			✓	
420		✓		✓		✓			✓	
506		✓		✓		✓			✓	
508		✓		✓		✓			✓	
612		✓		✓		✓			✓	
614		✓		✓		✓			✓	
703		✓		✓		✓			✓	
704		✓		✓		✓			✓	
803		✓		✓		✓			✓	
819		✓		✓		✓			✓	
916		✓		✓		✓			✓	
927		✓		✓		✓			✓	

ภาพเครื่องตรวจจับวัน



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ช่างโชน่ง

ตำแหน่ง

ช่างอาวุธ

วันที่

3-1-68

หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยตัวจริง

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับวันทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

รหัส เครื่องตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	มี	ไม่มี	
1002	3-1-68	✓		✓		✓			✓	ช่างโหนด
1011		✓		✓		✓			✓	
1107		✓		✓		✓			✓	
1117		✓		✓		✓			✓	
1208		✓		✓		✓			✓	
1212		✓		✓		✓			✓	
12A10		✓		✓		✓			✓	
12A20		✓		✓		✓			✓	
1416		✓		✓		✓			✓	
1428		✓		✓		✓			✓	
1515		✓		✓		✓			✓	
1526		✓		✓		✓			✓	
1601		✓		✓		✓			✓	
1620		✓		✓		✓			✓	
1723		✓		✓		✓			✓	
1725		✓		✓		✓			✓	

ภาพเครื่องตรวจจับควัน



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ช่างโหนด

ตำแหน่ง

ช่างอาคาร

วันที่

3-1-68

หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที

[illegible]

ภาพเครื่องตรวจจับควัน  หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง	รายละเอียดการชำรุด สาเหตุการชำรุด ☐ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">ผู้รายงาน</td> <td>ช่างโชนง</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td>ช่างอาคาร</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>3-1-68</td> </tr> </table>	ผู้รายงาน	ช่างโชนง	ตำแหน่ง	ช่างอาคาร	วันที่	3-1-68
ผู้รายงาน	ช่างโชนง						
ตำแหน่ง	ช่างอาคาร						
วันที่	3-1-68						

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันหุญปี และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับวัน

รหัส เครื่องตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	มี	ไม่มี	
222	6-4-68	✓		✓		✓			✓	ช่างโหม่ง
224		✓		✓		✓			✓	
316		✓		✓		✓			✓	
327		✓		✓		✓			✓	
409		✓		✓		✓			✓	
412		✓		✓		✓			✓	
526		✓		✓		✓			✓	
529		✓		✓		✓			✓	
611		✓		✓		✓			✓	
620		✓		✓		✓			✓	
714		✓		✓		✓			✓	
718		✓		✓		✓			✓	
812		✓		✓		✓			✓	
815		✓		✓		✓			✓	
912		✓		✓		✓			✓	
916		✓		✓		✓			✓	

ภาพเครื่องตรวจจับวัน



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ช่างโหม่ง

ตำแหน่ง

ช่างอาคาร

วันที่

6-4-68

หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยตัวจริง

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับวันทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน


รหัส เครื่องตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	มี	ไม่มี	
1009	6-4-68	✓		✓		✓			✓	ช่างโหนด
1010		✓		✓		✓			✓	
1114		✓		✓		✓			✓	
1120		✓		✓		✓			✓	
1205		✓		✓		✓			✓	
1227		✓		✓		✓			✓	
12A05		✓		✓		✓			✓	
12A29		✓		✓		✓			✓	
1414		✓		✓		✓			✓	
1415		✓		✓		✓			✓	
1506		✓		✓		✓			✓	
1508		✓		✓		✓			✓	
1608		✓		✓		✓			✓	
1629		✓		✓		✓			✓	
1717		✓		✓		✓			✓	
1720		✓		✓		✓			✓	

ภาพเครื่องตรวจจับควัน  หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง	รายละเอียดการชำรุด สาเหตุการชำรุด ☐ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; font-size: small;">ผู้รายงาน</td> <td style="width: 50%;">ช่างโหนด</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ตำแหน่ง</td> <td>ช่าง ๑๑๑๕</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">วันที่</td> <td>6-4-68</td> </tr> </table>	ผู้รายงาน	ช่างโหนด	ตำแหน่ง	ช่าง ๑๑๑๕	วันที่	6-4-68
ผู้รายงาน	ช่างโหนด						
ตำแหน่ง	ช่าง ๑๑๑๕						
วันที่	6-4-68						

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกปี และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที

[illegible]

ภาพเครื่องตรวจจับควัน 	รายละเอียดการชำรุด						
หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง	สาเหตุการชำรุด () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ						
	<table border="1"> <tr> <td>ผู้รายงาน</td> <td>ช่างโหนด</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td>ช่างอาคาร</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>6-4-68</td> </tr> </table>	ผู้รายงาน	ช่างโหนด	ตำแหน่ง	ช่างอาคาร	วันที่	6-4-68
ผู้รายงาน	ช่างโหนด						
ตำแหน่ง	ช่างอาคาร						
วันที่	6-4-68						

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันพิษ และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ท.ทันที



บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส: 02

ชนิด: Vertical

ขนาด: 1800 RPM

สถานที่ติดตั้ง: FIRE POUND

หัวข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	/		
3	วาล์วทางดูด (foot valve)	/		
4	วาล์วทางจ่าย (discharge valve)	/		
5	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	/		
6	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)	/		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	/		ระบุจำนวน 250
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	/		
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	/		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	/		
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	/		
13	ระดับความดันล้งงานของ pressure switch	/		ระบุ
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	/		ระบุ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch	/		ระบุ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	/		
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง	/		
	- อุณหภูมิเครื่องยนต์	/		
	- แรงดันไฟฟ้าของ Battery	/		
	- ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	/		
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	/		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On / Off)	/		
19	สภาพการทำงาน of เครื่องยนต์โดยรวม	/		
20	อื่นๆ ระบุ			

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ โปรดระบุ.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

26/5/68

ช่างประจำกอง

26/5/68

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ท.ทันที



บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส: 02

ชนิด: Vertical

ขนาด: 1800 RPM

สถานที่ติดตั้ง: FIRE POUND

หัวข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	✓		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	✓		
3	วาล์วทางด้านดูด (foot valve)	✓		
4	วาล์วทางด้านจ่าย (discharge valve)	✓		
5	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	✓		
6	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)	✓		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	✓		
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓		ระบุจำนวน 250
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	✓		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	✓		
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	✓		
13	ระดับความดันสั่งงานของ pressure switch	✓		
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	✓		ระบุ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch	✓		ระบุ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	✓		ระบุ
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓		
	- อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓		
	- แรงดันไฟฟ้าของ Battery	✓		
	- ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	✓		
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	✓		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On /Off)	✓		
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	✓		
20	อื่นๆ ระบุ			

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ โปรดระบุ.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

8/4/68

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่

ตรวจไฟฉุกเฉิน ประจำเดือน

13 กุมภาพันธ์

พ.ศ.

2568

ชั้น	ไฟฉุกเฉินA		ไฟฉุกเฉินกลาง		ไฟฉุกเฉินB		บันไดหนีไฟกลาง		ลงชื่อผู้ตรวจ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
22		X		X		X		X	
21		X	✓			X		X	
20		X	✓			X		X	
19	/		✓		✓			ไขว้ได้	
18	/		✓		✓			X	
17		X		X		X		X	
16	/			X		X		X	
15		X	✓		✓			X	
14	/		✓			X		X	
12A	/			X	✓			X	
12	/			X	✓			X	ช่างสวิตช์
11		X		X		X	/		
10	/			X		X		X	
9	/			X	/		/		
8		X		X	/			X	
7		X		X		X		X	
6		X		X		X		X	
5		X		X		X		X	
4		X	✓		/			X	
3	/		✓		/			X	
2	/		/			X		X	
M	.							X	
ออฟฟิศ	/								

หมายเหตุ

ไฟฉุกเฉินไฟกลางทั้งหมด 36 ตัว
 9 ตัว
 31 ตัว
 55 ตัว - แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ตรวจเช็คถังดับเพลิงในอาคารประจำเดือน

ชั้น	ถังดับเพลิง โซนA	ถังดับเพลิง โซนกลาง	ถังดับเพลิง ลิฟท์ชั้นของ	หมายเหตุ
2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12A	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
21	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
22	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

ตรวจเช็คถังดับเพลิงอาคารจอดรถประจำเดือน[illegible]

บ่อบำบัดน้ำเสีย

ZONE A

[illegible]

ZONE B

[illegible]

STATIONER: _____


[illegible]

ห้องระบบ

၁၄၁၀၇၇၇၇

[illegible]

MD3

ว/ด/ป	เวลา	รายงานการตรวจเช็ค	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
~~4/2/68~~ 4/2/68	09.13น.	ตู้ MDB 0-1 กรรปสไฟฟ้า เฟส R 225.7 S 226.4 T 226.7 ฉนวนสายไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่าความถี่ Vกคส 440V 60HZ	
		ตู้ MDB-02 กรรปสไฟฟ้า เฟส R 226.3 S 227.2 T 227.2 ฉนวนสายไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่าความถี่ Vกคส 400V. 60 HZ.	
		ตู้ MDB - 03 กรรปสไฟฟ้า เฟส R 240 S 240 T 240 ฉนวนสายไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่าความถี่ Vกคส 400V. 60 HZ.	

ห้องระบบ.....

ว/ด/ป	เวลา	รายงานการตรวจเช็ค	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
18/3/68	09.16 น.	ตู้ MDB 0-1	
		กระแสไฟฟ้า เฟส R	
		S	
		T	ปกติ
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า	
		สีฉนวนหุ้มไฟฟ้า	
		สีฉนวนหุ้ม	
		ตู้ MDB-02	
		กระแสไฟฟ้า เฟส R	
		S	ปกติ
		T	
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า	
		สีฉนวนหุ้มไฟฟ้า	
		สีฉนวนหุ้ม	
		ตู้ MDB-03	
		กระแสไฟฟ้า เฟส R	
		S	
		T	ปกติ
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า	
		สีฉนวนหุ้มไฟฟ้า	
		สีฉนวนหุ้ม	

ในวันที่ 10/3/68 ได้ตรวจสอบวัดอุณหภูมิของตู้
 ควบคุมระบบไฟฟ้าในตู้ไฟฟ้า พบว่าอุณหภูมิของตู้ไฟฟ้าใน อาคาร ๑๖
 ๒๑๗ องศาเซลเซียส และ ทำความสะอาด ๖๕๖ มร ๐๔

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)

ครั้งที่ 3 เดือน 3.7
 หน่วยงาน 00045 วันที่เข้าดำเนินการ 18 เวลา 09.30 น
 ชนิดคัท 10/15/1705 หมายเลขเครื่อง (S/N) 74

ตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิด	
ระบบระบายความร้อน		จุดควบคุมความถี่รอบ	
ระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
สายต่อเข้าระบบ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
ความแข็งแรงของพัดลม	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
เครื่องป้องกันพัดลม	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
ตรวจสอบร่องรอยระบบระบายความร้อน	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
ระบบสายพาน		จุดควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	
ตรวจสอบสภาพสายพานตามจุดต่างๆ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
ระบบน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์		จุดทดสอบค่าต่างๆ	
ระดับน้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	เกาต์อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบน้ำหล่อเย็น		เกาต์แรงดันน้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
สภาพน้ำในถังน้ำหล่อเย็น	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	เกาต์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ตรวจสอบร่องรอยของน้ำในถังน้ำหล่อเย็น	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	มิเตอร์วัดความถี่รอบ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบท่อไอเสีย		มิเตอร์วัดชั่วโมงการทำงาน	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
สภาพท่อไอเสียและท่อพักไอเสีย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	มิเตอร์วัดแรงดันแบตเตอรี่	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบป้องกันน้ำฝน	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	มิเตอร์วัดกระแสแบตเตอรี่	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบแบตเตอรี่		เช็ก Wiring และจุดต่อสายไฟตามจุดต่างๆ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระดับน้ำกรด	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ดูความถูกต้องของสัญญาณไฟ	
สภาพขั้วแบตเตอรี่	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ทดสอบการสวิตช์ไฟขณะไม่มีโหลด	
ระบบเครื่องต่างๆ		(** ก่อนสวิตช์ต้อง Off CB Output ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง **)	
กรองอากาศ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	แรงดัน VAC	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
กรองน้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ความถี่ HZ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
กรองมาสเตอร์	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	อุณหภูมิเครื่องยนต์ C	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
กรองน้ำมันหล่อเย็น	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ระดับน้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
กรองน้ำยาหมึก	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ความเร็วรอบ RPM	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
กรองน้ำยาหมึก	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	แรงดันชาร์จแบตเตอรี่ VDC	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
		ตรวจสอบระดับความผิดปกติของระบบ	
		อุปกรณ์ต่างๆภายในตู้	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
		ตำแหน่งการใช้งานอยู่ที่ AUTO	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
		ตำแหน่ง CB Output อยู่ที่ ON	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
		หลอดไฟสัญญาณในตู้ ALARM	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
		ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้เครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุปผลการดำเนินงาน
 () เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่เพียงพอ () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว
 เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ดูแลบำรุงรักษา
 วันที่:/...../..... เวลา: น. วันที่: 18 / 3 / 68 เวลา: 09.30 น.

02กรกฎาคม 9 ชั่วโมง / 12 ชั่วโมง.

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)

ครั้งที่ 2 เดือน มิ.ย 68

หน่วยงาน ๓๓๙๙ วันที่เข้าดำเนินการ 4 มิ.ย เวลา 09.07 น.

ผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่อง (S/N) 71

ตรวจเช็คระบบเครื่องหลัก		ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเครื่องหลัก	
ระบบระบายความร้อน		ชุดควบคุมความถี่รอบ	
ระดับน้ำระบายความร้อน	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
สายต่อเข้าระบบ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ชุดควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ความแข็งแรงของพัดลม	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ชุดเทอร์โมคัทต่างๆ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องป้องกันพัดลม	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	เกาต์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ตรวจรอบรั้วของระบบระบายความร้อน	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	เกาต์แรงดันน้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบสาขาสพาน		เกาต์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ตรวจสอบสภาพสาขาสพานตามจุดต่างๆ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	มิเตอร์วัดความถี่รอบ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์		มิเตอร์วัดชั่วโมงการทำงาน	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	มิเตอร์วัดแรงดันแบตเตอรี่	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง		มิเตอร์วัดกระแสแบตเตอรี่	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
สภาพถังน้ำมันเชื้อเพลิง	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	รีเลย์ Wiring และจุดต่อสายไฟตามจุดต่างๆ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ตรวจเช็ครอบรั้วของน้ำมันเชื้อเพลิง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	
ระบบท่อไอเสีย		ทดสอบการสับสวิตช์จะไม่ให้โหลด	
สภาพท่อไอเสียและท่อพักไอเสีย	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	(** ก่อนสับสวิตช์ต้อง Off CB Output ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง **)	
ระบบป้องกันน้ำฝน	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	แรงดัน	VAC ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบแบตเตอรี่		ความถี่	HZ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระดับน้ำกรด	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	อุณหภูมิเครื่องยนต์	C ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
สภาพขั้วแบตเตอรี่	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ระดับน้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเครื่องต่างๆ		ความเร็วรอบ	RPM ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
กรองอากาศ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	แรงดันวอร์มแบตเตอรี่	VDC ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
กรองน้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ตรวจเช็คความถี่รอบของระบบ	
กรองเบรค	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	อุปกรณ์ต่างๆภายในตู้	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ตำแหน่งการใช้งานอยู่ที่ AUTO	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
กรองน้ำยาหม้อน้ำ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	ตำแหน่ง CB Output อยู่ที่ ON	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
		หลอดไฟที่หน้าตู้ไม่เกิด ALARM	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
		ตรวจเช็คและทำความสะอาดตู้เครื่อง	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุปผลการทำงาน

() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว

เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผู้ดูแลระบบ

()

เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ดูแลบำรุงรักษา

()

วันที่: / / เวลา: น.

วันที่: 10 มิ.ย 68 เวลา: 09.07 น.

ยืนยันรอบ 9 ชั่วโมง 17.5