

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ที่ 81 โรงแรมอินดิโก ถนนวิฑู กรุงเทพฯ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน นายทะเบียน โรงแรม กรุงเทพฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 2 เล่ม
2) แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น

ตามที่บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ดำเนินโครงการ โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้โครงการต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนเดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายประจักษ์ วงศ์อุตะ)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ



27 ม.ค. 68

ห. 504,

ที่ 81 โรงแรมอินดิโก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568



เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เล่ม

2) แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/12220 ให้ดำเนินโครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้โครงการต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ วงศ์อุตะ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ

ภาคผนวก ก-3

เอกสารการตรวจสอบประสิทธิภาพ
และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)ปกติ/ผิดปกติ			
1	0.02544	0.0911	0.0911	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
2	0.019	0.08664	0.08664	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
3	0.01976	0.093	0.093	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
4	0.02048	0.08872	0.08872	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
5	0.01516	0.08356	0.08356	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
6	0.01168	0.08704	0.08704	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
7	0.01456	0.10076	0.10076	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
8	0.01136	0.07824	0.07824	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
9	0.012	0.09568	0.09568	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
10	0.0116	0.08084	0.08084	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
11	0.0116	0.08084	0.08084	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
12	0.01368	0.09256	0.09256	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
13	0.013	0.09076	0.09076	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
14	0.01576	0.10024	0.10024	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
15	0.00888	0.1128	0.1128	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
16	0.00992	0.09748	0.09748	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
17	0.01088	0.08788	0.08788	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
18	0.0152	0.08264	0.08264	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
19	0.01804	0.08836	0.08836	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
20	0.00788	0.08748	0.08748	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
21	0.01104	0.08724	0.08724	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
22	0.01812	0.08864	0.08864	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	suphachai
23	0.01652	0.09184	0.09184	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
24	0.01804	0.0886	0.0886	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
25	0.01996	0.084	0.084	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
26	0.01136	0.09364	0.09364	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
27	0.01408	0.09244	0.09244	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
28	0.01912	0.09168	0.09168	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
29	0.01772	0.08828	0.08828	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
30	0.01428	0.09508	0.09508	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak
31	0.01272	0.093	0.093	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	eerasak

Wast Water Treatment



Month : January 2025

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		ตักเชื้อ(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N					
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
31	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุปกติ/ผิดปกติ)			
1	0.09236	119	95.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeesarak
2	0.09288	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeesarak
3	0.0938	107	85.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeesarak
4	0.09276	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
5	0.09216	118	94.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
6	0.09968	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
7	0.08596	135	108	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
8	0.0918	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
9	0.0912	136	108.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
10	0.09008	144	115.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
11	0.09008	99	79.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
12	0.08992	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
13	0.09056	94	75.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeesarak
14	0.09148	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeesarak
15	0.09392	84	67.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeesarak
16	0.08752	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
17	0.09088	119	95.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
18	0.0984	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
19	0.0948	117	93.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
20	0.10496	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
21	0.08564	127	101.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
22	0.09624	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
23	0.09644	195	156	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeesarak
24	0.09328	126	100.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeesarak
25	0.09728	110	88	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
26	0.09068	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
27	0.09684	100	80	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
28	0.0942	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit

Wast Water Treatment



Month : February 2025

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		ตักเชื้อ(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N					
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jesarak		
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jesarak		
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jesarak		
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jesarak		
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jesarak		
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jesarak		
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Thawatchai		
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Thawatchai		
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jesarak		
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jesarak		
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) ปกติ/ผิดปกติ			
1	0.09236	111	88.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Sorawit
2	0.09288	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
3	0.0938	129	103.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
4	0.09276	142	113.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
5	0.09216	109	87.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
6	0.09968	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
7	0.08596	165	132	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
8	0.0918	149	119.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
9	0.0912	149	119.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
10	0.09008	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
11	0.09008	150	120	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
12	0.08992	182	145.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
13	0.09056	127	101.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
14	0.09148	136	108.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
15	0.09392	134	107.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
16	0.08752	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
17	0.09088	137	109.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
18	0.0984	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
19	0.0948	117	93.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
20	0.10496	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
21	0.08564	157	125.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
22	0.09624	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
23	0.09644	128	102.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
24	0.09328	126	100.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
25	0.09728	134	107.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
26	0.09068	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
27	0.09684	157	125.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
28	0.0942	160	128	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
29	2.6058	136	108.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
30	0.09684	157	125.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
31	0.0942	127	101.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai

Wast Water Treatment



Month : March 2025

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		ค่าเฉลี่ย(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N			
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	กรวิช		
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	ท้าวทชา		
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	ท้าวทชา		
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	อนุวัต		
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	อนุวัต		
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	ท้าวทชา		
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	ท้าวทชา		
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	ท้าวทชา		
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	ท้าวทชา		
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	ท้าวทชา		
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	ท้าวทชา		
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	เจรัสสะ		
31	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	ท้าวทชา		

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)ปกติ/ผิดปกติ			
1	0.10444	139	111.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
2	0.10912	136	108.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
3	0.10264	122	97.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
4	0.096792	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
5	0.101808	124	99.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
6	0.10644	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
7	0.096	183	146.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
8	0.09412	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
9	0.09168	132	105.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
10	0.0928	128	102.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
11	0.0928	117	93.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
12	0.08868	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
13	0.09052	100	80	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
14	0.09428	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
15	0.0958	113	90.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
16	0.10036	157	125.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
17	0.09744	128	102.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
18	0.08712	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
19	0.09288	126	100.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
20	0.0952	128	102.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
21	0.09268	117	93.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
22	0.09628	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
23	0.10176	101	80.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
24	0.10052	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
25	0.08672	138	110.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
26	0.09844	155	124	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
27	0.09896	211	168.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
28	0.09696	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
29	0.09796	276	220.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Thawatchai
30	0.09796	169	135.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat

Wast Water Treatment



Month : April 2025

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		ค่าเฉลี่ย(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N					
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	hawatchai	
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X	300	nuwat	

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)ปกติ/ผิดปกติ			
1	0.0944	111	88.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
2	0.09772	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
3	0.1008	147	117.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
4	0.10356	177	141.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
5	0.09876	148	118.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
6	0.09624	152	121.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
7	0.095	147	117.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
8	0.09356	146	116.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
9	0.09128	132	105.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
10	0.1008	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
11	0.1008	116	92.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
12	0.09252	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
13	0.09948	108	86.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
14	0.09804	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
15	0.09744	129	103.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
16	0.086	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Jeerasak
17	0.10392	136	108.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
18	0.09724	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
19	0.10624	139	111.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
20	0.1018	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
21	0.10144	157	125.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
22	0.1094	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
23	0.09452	127	101.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Suphachai
24	0.10208	155	124	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Suphachai
25	0.08568	264	211.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
26	0.06896	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
27	0.07032	156	124.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
28	0.069	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
29	0.06988	138	110.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Anuwat
30	0.06252	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Suphachai
31	0.0686	133	106.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Suphachai

Wast Water Treatment



Month : May 2025

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		ตักเชื้อ(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N			
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Jeerasak		
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Anuwat		
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
31	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		

ว/ด/ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุปกติ/ผิดปกติ)			
1	0.07472	134	107.2	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	orawit
2	0.07456	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	orawit
3	0.07224	225	180	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
4	0.06708	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
5	0.07032	122	97.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
6	0.07756	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	orawit
7	0.07688	133	106.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	orawit
8	0.06868	184	147.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
9	0.0682	250	200	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
10	0.06612	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
11	0.06612	117	93.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
12	0.06888	130	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
13	0.06828	135	108	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	orawit
14	0.07116	158	126.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	orawit
15	0.06136	128	102.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hawatchai
16	0.0672	157	125.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hawatchai
17	0.07092	125	100	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
18	0.06728	131	104.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
19	0.06496	148	118.4	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
20	0.07376	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	orawit
21	0.06304	90	72	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	orawit
22	0.06492	143	114.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
23	0.07072	120	96	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
24	0.06759	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
25	0.06572	181	144.8	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
26	0.07729	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
27	0.08244	160	128	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	orawit
28	0.07052	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	orawit
29	0.06448	132	105.6	ระบาย	100 g	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai
30	0.07392	163	130.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	uphachai

Wast Water Treatment




Month : June 2025

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		ตักเชื้อ(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N			
1	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
2	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
3	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
4	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
5	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
6	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
7	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
8	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
9	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
10	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
11	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
12	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
13	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
14	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
15	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Thawatchai		
16	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Thawatchai		
17	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
18	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
19	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
20	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
21	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
22	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
23	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
24	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
25	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
26	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
27	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
28	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Sorawit		
29	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		
30	√			X		X		X		X		X		X		X		X		√			X		X		X		X	300	Suphachai		

ภาคผนวก ข-1

เอกสารการสุบตะกอนจากบ่อเกรอะ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

รูปภาพการสูบน้ำตะกอนจากบ่อเกรอะ ระหว่าง เดือนมกราคม – มิถุนายน 2568

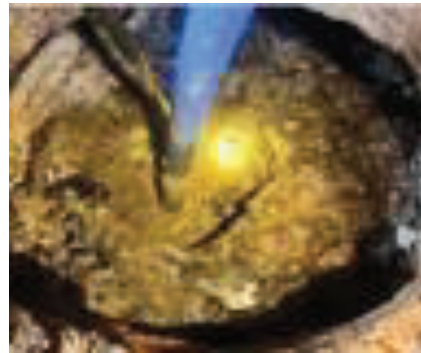


WASTE WATER TREATMENT PLANT

ช่างผู้มีหน้าที่ดูแลความสะอาดในห้องและบริเวณพื้นที่


นายสรวิศ ช้างเจริญ(อดัม)
Technician

096-354-7862

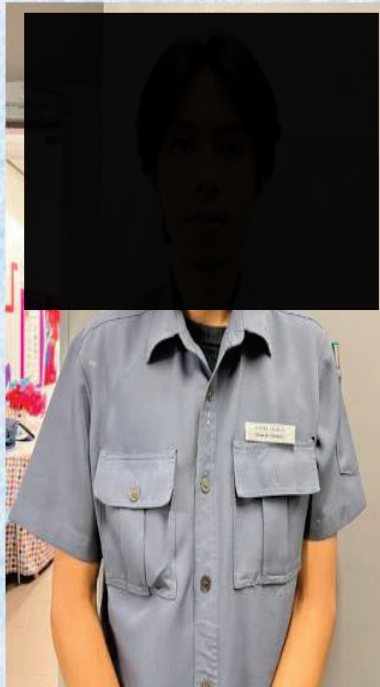

นายอนุวัฒน์ สุขเจริญ(ฟาดิว)
Technician

083-906-6496

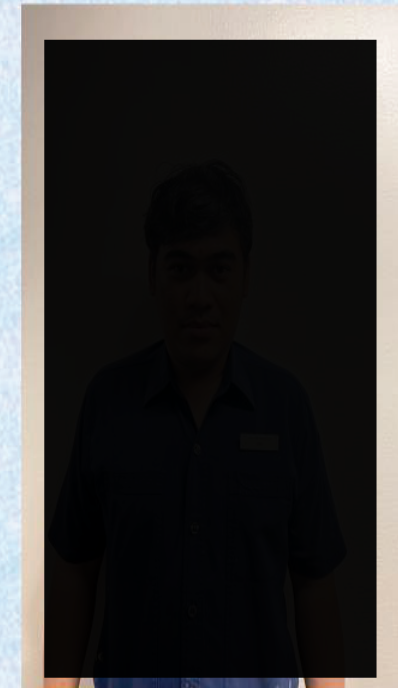

ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่

- ให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน
- ห้ามนำอาหารมากินในพื้นที่
- ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่
- ห้ามหยิบจับโยกย้ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต

Engineering Department

Routine MC : Estimated Cost Expense in 2025

Routine MC : Estimated Cost Expense in 2025

Item	Description	Frequency	Supplier Name	Cost (THB)	2025											
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Grease Waste Tank Treatment สือบไขมัน	quarterly	K.Supoj	9,000.00												
2	Septic Waste Tank Treatment สือบเกรอะ	quarterly	K.Supoj	13,000.00												
3	Sludge Waste Tank Treatment สือบตะกอน	quarterly	K.Supoj	13,000.00												

ภาคผนวก ข-2


เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

WASTE WATER TREATMENT PLANT

ช่างผู้มีหน้าที่ดูแลความสะอาดในห้องและบริเวณพื้นที่

นายสรวิศ ช้างเจริญ(อดัม)
Technician

096-354-7862

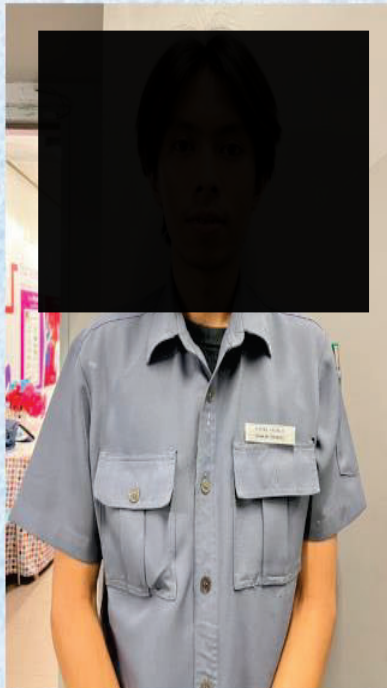

นายอนุวัฒน์ สุขเจริญ(ฟาดิว)
Technician

083-906-6496



ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่

- ให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน
- ห้ามนำอาหารมากินในพื้นที่
- ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่
- ห้ามหยิบจับโยกย้ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต

Engineering Department

ภาคผนวก ข-3

แผนผังการติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก ข-4


เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา
และบันทึกการตรวจสอบดูแลระบบเส้นท่อประปา

ช่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบและความสะอาดบริเวณพื้นที่ **Plumbing system**



นายสุภชัย อ่างคำ(บอล)
Technician

095-584-7366

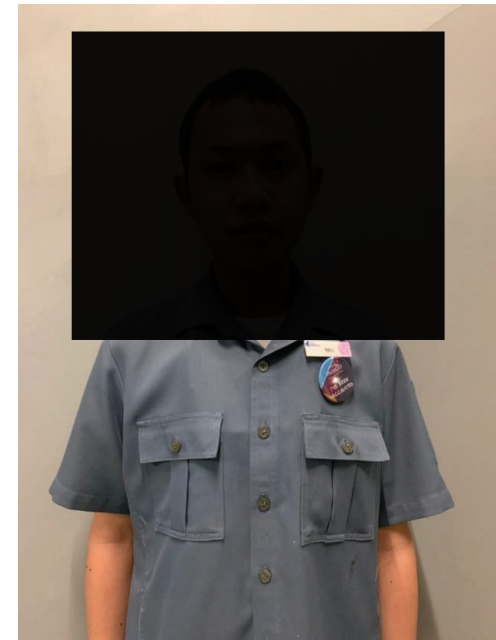

นายจิรศักดิ์ บุรีธาร (บอล)
Technician

095-554-7716

ภาคผนวก ข-5

เอกสารการรณรงค์ เรื่อง การประหยัดน้ำและพลังงาน



ลดใช้พลังงาน

ปาก

ถามเพื่อนบ้านว่า
เดินทางไปทางเดียวกันมั๊ย



ตา

สอดส่องหาวิธีประหยัดพลังงาน
แล้วนำมาใช้

นิ้ว

คอยปิดสวิตช์ไฟ
เมื่อไม่ใช้งาน



ประหยัดพลังงาน
ได้ด้วยตัวเรา



มือ

ถอดปลั๊กไฟ
เมื่อเลิกใช้งาน

ขา

วิ่งหรือปั่นจักรยาน
ออกกำลังกายไม่ใช้น้ำมัน



ใจ

ระลึกอยู่เสมอว่า
พลังงานมีค่า
ต้องส่งต่อถึงลูกหลาน



เท้า

เดินไปก็ได้ถ้าไม่ไกลมาก



กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

ภาคผนวก ข-6

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการส่งปฏิภูมหรือวัสดุไม้ใช้แล้ว

และมูลฝอยอันตราย

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

1 - 31 June, 2025

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1	2:26	5:37	เจ๊อว	65-5553
2				
3				
4				
5	2:29	5:03	เจ๊อว	65-5553
6				
7				
8				
9	02-40	05-30	เจ๊อว	65-5553
10				
11				
12	01.27	01.41	เจ๊อว	เจ๊อว
13	02-25	04-30	เจ๊อว	65-5553
14				
15	01-41		เจ๊อว	65-5553
16				
17	01:41	4:50	เจ๊อว	65-5553
18				
19				
20				
21				
22	01.01	04.30	เจ๊อว	65-5553
23				
24				
25				
26	01.35	04.30	เจ๊อว	65-5553
27				
28	02.02	02.20	เจ๊อว	เจ๊อว
29				
30				

Check by :

(Security & Risk Supervisor)

Date : 30/6/2025

1 - 31 May, 2025

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1				
2	01.55	04.02	LAL	65-5553
3				
4				
5	02.54	04.58	LAL	65-5553
6				
7				
8	01.16	04.30	Yiam	65-5553
9				
10				
11				
12				
13				
14	01.25	04.30	LAL	65-5553
15				
16	02.20	05.00	LAL	65-5553
17				
18				
19				
20				
21	01.06	04.04	LAL	65-5553
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28	02.47	06.00	LAL	65-5553
29				
30				
31				

Check by : 

(Security & Risk Supervisor)

Date : 31/5/2025

1 - 30 April....2025

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1				
2				
3				
4	03.17	05.38	LEI-	65-5553
5				
6				
7	01.49	04.30	LEK	65-5553.
8				
9				
10	01.23	03.10	LEI-	65-5553
11				
12				
13				
14	23.45	23.56	Ying	05-5553
15				
16				
17	02.44		Ying	05-5553
18				
19				
20				
21				
22				
23	02.32	03.44	LEI-	67-7492
24				
25				
26				
27	02.20	05.31	Ying	05-5553
28				
29				
30				

Check by :

Date : 30/4/2025

1 - 31 March, 2025

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1				
2				
3				
4	02.00	05.40	LAL	GS-5553
5				
6				
7				
8	02.42	06.20	Yiam	GS-5553
9				
10	02.48	06.20	Banyan	GS-5553
11				
12	03.00	06.04	LAL	GS-5553
13				
14				
15	02.47	05.40	LAL	GS-5550
16				
17				
18				
19	03.14	05.53	LAL	GS-5553
20				
21				
22	00.30	01.49	Yiam	GS-74912
23				
24				
25				
26				
27	02.00	05.13	LAL	GS-5553
28	00.00	00.15	LAL	GS-5553
29				
30				
31	02.45	05.00	Yiam	GS-5553

Check by :

(Security & Risk Supervisor)

Date : 31/3/2025

1- 28 Feb,2025

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1				
2				
3	02.52	06.25.	ชัชวาล	65-555
4				
5				
6				
7				
8	03.20	06.12	LEK	65-555
9				
10	01.24	05.02	ชัชวาล	65-555
11				
12				
13	01.36	04.41	LEK	65-555
14				
15				
16	02.55	06.20	ชัชวาล	65-555
17				
18				
19				
20				
21	02.00	05.48	LEK	65-555
22				
23				
24				
25				
26	01.15	05.30	LEK	65-555
27				
28	03.27	05.48	LEK	65-555

Check by :
(Security & Risk Supervisor)

Date : 28/2/2025

ตารางเวลารอขยเข้า - ออก

HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

1-31 January 2025

Date/วันที่	Time in / เวลาเข้า	Time out / เวลาออก	ตรวจเช็คโดย	Remarks/หมายเหตุ
1	23.01	23.15	Boonyiam	65-555
2				
3				
4				
5				
6	02.00	06.16	LEB	35-555
7				
8	02.07	05.10	Yiam	65-555
9				
10				
11				
12	03.16	06.45	Yiam	65-555
13				
14				
15				
16	02.06	05.17	LEB	65-555
17				
18				
19	02.20		Yiam	65-555
20				
21				
22				
23	02.14	05.50	LEB	65-555
24				
25				
26	03.09	06.32	Yiam	65-555
27				
28				

31

01.55
Check by :
(Security & Risk Supervisor)

LEB
Date : 31/1/2025

การแยกห้องเก็บขยะไว้อย่างชัดเจน

ห้องขยะเปียก



ห้องขยะรีไซเคิล



ห้องขยะแห้ง







ห้องขยะอันตราย



ภาคผนวก ข-7

การขุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำ
และกิจกรรม Big Cleaning Day
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568


ภาพถ่ายการขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดบริเวณรางระบายน้ำ
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568

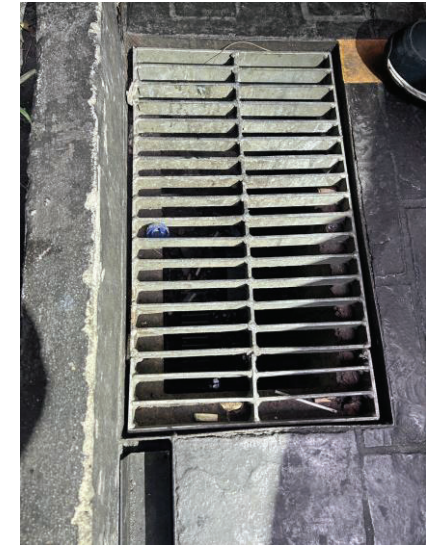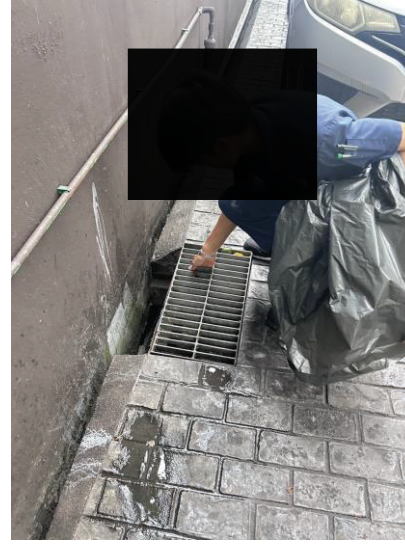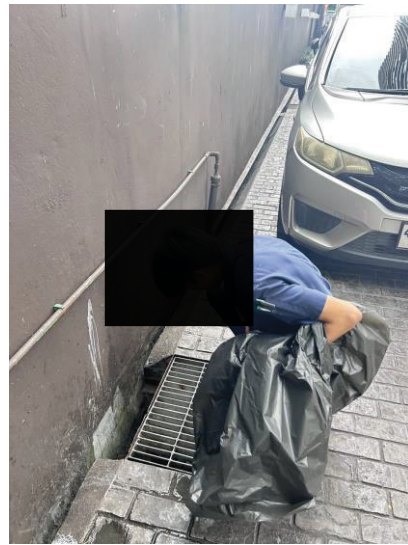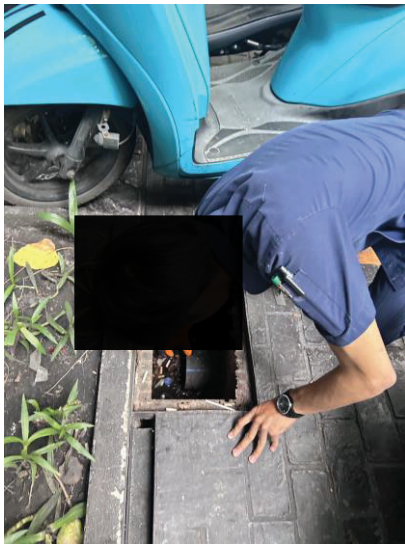

ภาคผนวก ข-8

แผนผังการจัดการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

แผนผังการจัดการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้ประสบความเดือดร้อน

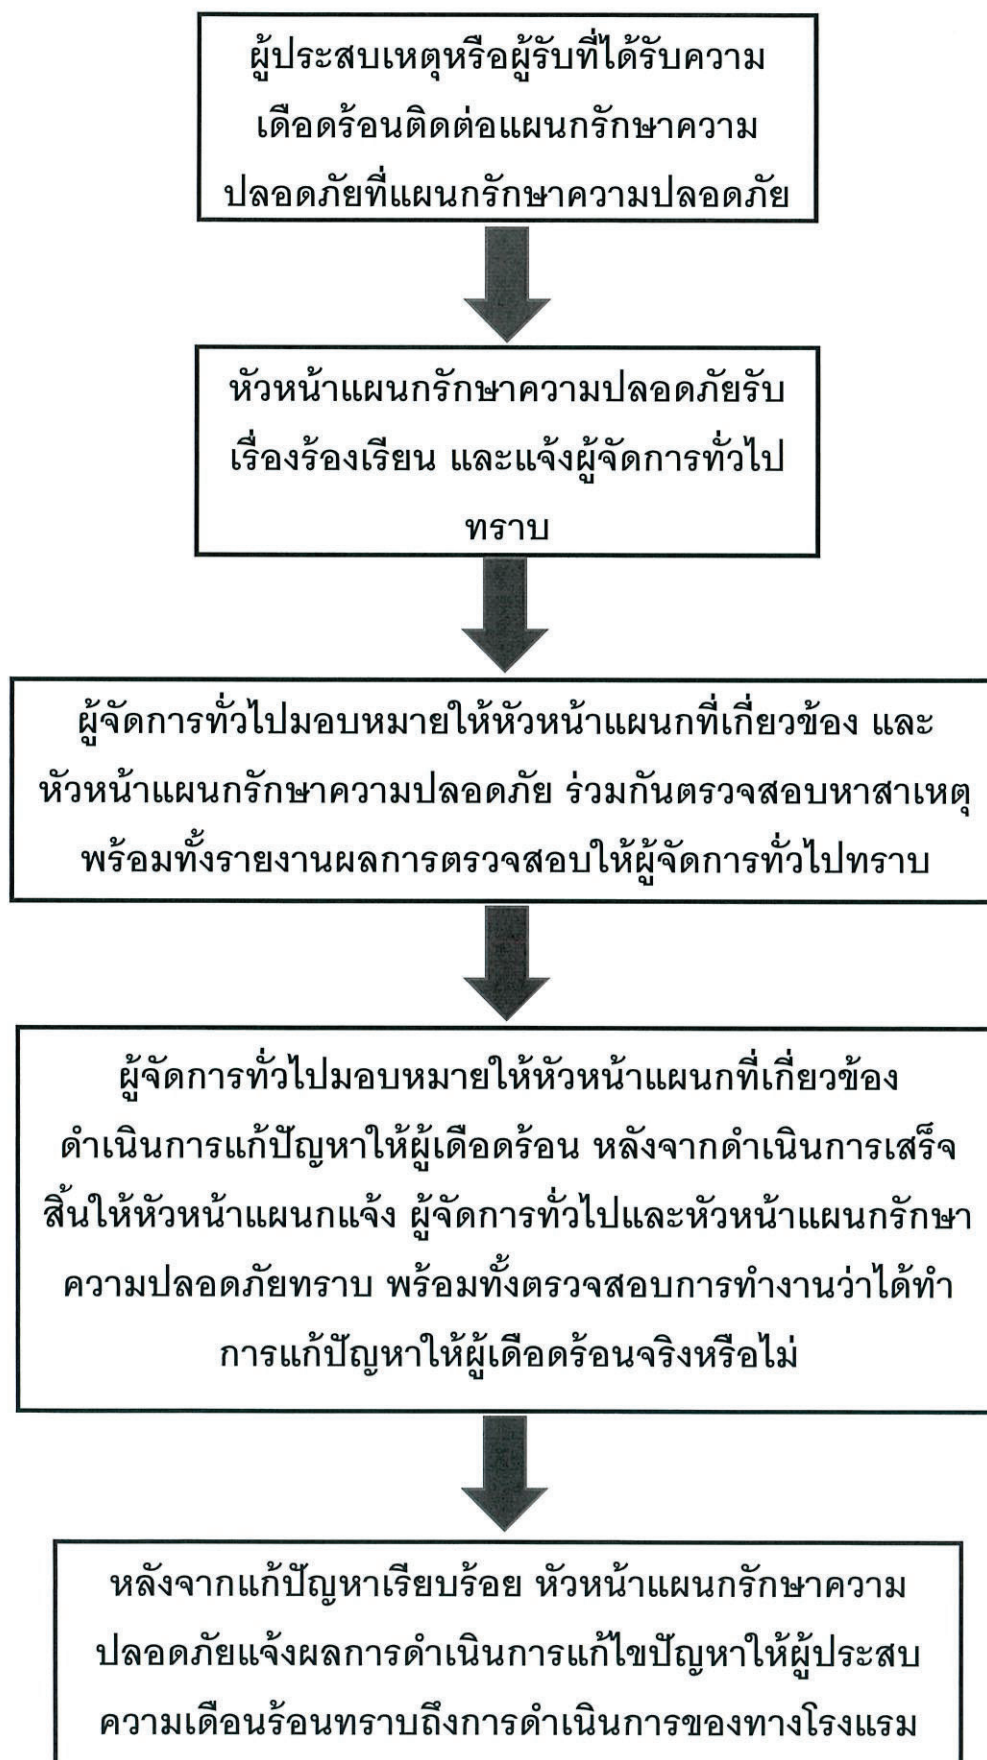

ภาคผนวก ข-9

เอกสารแผนการตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

Date 21/1/25

N=Normal (ปกติ) C=Cleaned (ทำความสะอาด) A=Adjusted (ปรับแต่ง) L=Lubricated (หล่อลื่น)
R=Replaced (เปลี่ยน) To be corrected (ต้องแก้ไข)

[illegible]

Note : _____

Checked by : Pongphat

Date: 21/1/25

Asst.Chief Engineering : _____

Date : _____

**HOTEL
INDIGO**
BANGKOK WIRELESS ROAD

N=Normal (ปกติ) C=Cleaned (ทำความสะอาด) A=Adjusted (ปรับแต่ง) L=Lubricated (หล่อลื่น)
R=Replaced (เปลี่ยน) To be corrected (ต้องแก้ไข)

Date 21/2/25

[illegible]

Note : _____

Checked by

Date : 21/2/25

Asst.Chief Engineering

Date : _____

Date 21/3/25

N=Normal (ปกติ) C=Cleaned (ทำความสะอาด) A=Adjusted (ปรับแต่ง) L=Lubricated (หล่อลื่น)
R=Replaced (เปลี่ยน) To be corrected (ต้องแก้ไข)

Note : _____

Suphachal

Date: 21/3/25

Date :

**HOTEL
INDIGO**
BANGKOK WIRELESS ROAD

Date 29/4/25

[illegible]

Note : _____

Suphechai

Date: 21/4/25

Date : _____

Date 21/6/25

N=Normal (ปกติ) C=Cleaned (ทำความสะอาด) A=Adjusted (ปรับแต่ง) L=Lubricated (หล่อลื่น)
R=Replaced (เปลี่ยน) To be corrected (ต้องแก้ไข)

Note : _____

Date: 27/6/25

Date : _____

ภาคผนวก ข-10

เอกสารแผนการตรวจสอบการทำความสะอาดหอฝึ่งเย็น
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

Schedule Plan for Cleaning Cooling Tower

[illegible]

Daily check cooling log sheet

Month : January

Year: 2025

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำในถาด(สีและความสะอาด)	ค่าความเข้มข้นของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1240	eerasak		
2	A	ฟ้า	ใส	1200	eerasak		
3	A	ฟ้า	ใส	1200	eerasak		
4	A	ฟ้า	ใส	1280	eerasak		
5	A	ฟ้า	ใส	1280	Suphachai		
6	A	ฟ้า	ใส	1240	Suphachai		
7	A	ฟ้า	ใส	1200	Suphachai		
8	A	ฟ้า	ใส	1200	Suphachai		
9	A	ฟ้า	ใส	1250	eerasak		
10	A	ฟ้า	ใส	1240	Suphachai		
11	A	ฟ้า	ใส	1280	Suphachai		
12	A	ฟ้า	ใส	1280	Suphachai		
13	A	ฟ้า	ใส	1240	Suphachai		
14	A	ฟ้า	ใส	1250	Suphachai		
15	A	ฟ้า	ใส	1280	Suphachai		
16	A	ฟ้า	ใส	1280	Suphachai		
17	A	ฟ้า	ใส	1240	eerasak		
18	A	ฟ้า	ใส	1240	Suphachai		
19	A	ฟ้า	ใส	1250	Suphachai		
20	A	ฟ้า	ใส	1280	Suphachai		
21	A	ฟ้า	ใส	1240	Suphachai		
22	A	ฟ้า	ใส	1280	Suphachai		
23	A	ฟ้า	ใส	1280	eerasak		
24	A	ฟ้า	ใส	1240	eerasak		
25	A	ฟ้า	ใส	1240	eerasak		
26	A	ฟ้า	ใส	1250	eerasak		
27	A	ฟ้า	ใส	1240	eerasak		
28	A	ฟ้า	ใส	1250	eerasak		
29	A	ฟ้า	ใส	1240	eerasak		
30	A	ฟ้า	ใส	1250	eerasak		
31	A	ฟ้า	ใส	1240	eerasak		

Chemical log sheet

Month : January

Year: 2025

Date	CMS1500	CMS2000	CMS2020S	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
	ตะไคร้	ตะกรัน	กั๊ดกร้อน (Chiller)				
1	✓	-	-	-	-	Jeerasak	
2	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-		
5	-	-	-	-	-		
6	-	-	-	-	-		
7	-	-	-	-	-		
8	-	-	-	-	-		
9	-	-	-	✓	-	Jeerasak	
10	✓	✓	-	-	-	Suphachai	
11	-	-	-	-	-		
12	-	-	-	-	-		
13	-	-	-	-	-		
14	-	-	-	-	-		
15	-	-	-	-	-		
16	-	-	-	-	-		
17	-	-	-	-	-		
18	-	-	-	-	-		
19	-	-	-	✓	-	Suphachai	
20	✓	✓	-	-	-	Suphachai	
21	-	-	-	-	-		
22	-	-	-	-	-		
23	-	-	-	-	-		
24	-	-	-	-	-		
25	-	-	-	-	-		
26	-	-	-	-	-		
27	-	-	-	-	-		
28	-	-	-	-	-		
29	-	-	-	✓	-	Jeerasak	
30	✓	-	-	-	-	Jeerasak	
31	-	-	-	-	-		

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร้สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันๆอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกรันสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถังที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการกัดกร่อนสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุกๆ 6 เดือน
- 4.เตรนน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์

Daily check cooling log sheet

Month : Feb

Year: 2025

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำใน ถาด(สีและความสะอาด)	ค่าความเข้มข้นของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1350	eesarak		
2	A	ฟ้า	ใส	1300	eesarak		
3	A	ฟ้า	ใส	1440	eesarak		
4	A	ฟ้า	ใส	1460	Sorawit		
5	A	ฟ้า	ใส	1450	Sorawit		
6	A	ฟ้า	ใส	1400	Sorawit		
7	A	ฟ้า	ใส	1400	Sorawit		
8	A	ฟ้า	ใส	1300	Sorawit		
9	A	ฟ้า	ใส	1350	Sorawit		
10	A	ฟ้า	ใส	1200	Sorawit		
11	A	ฟ้า	ใส	1240	Anuwat		
12	A	ฟ้า	ใส	1240	Anuwat		
13	A	ฟ้า	ใส	1240	eesarak		
14	A	ฟ้า	ใส	1240	eesarak		
15	A	ฟ้า	ใส	1300	eesarak		
16	A	ฟ้า	ใส	1300	hawatchai		
17	A	ฟ้า	ใส	1300	hawatchai		
18	A	ฟ้า	ใส	1300	Sorawit		
19	A	ฟ้า	ใส	1320	Sorawit		
20	A	ฟ้า	ใส	1350	Sorawit		
21	A	ฟ้า	ใส	1400	Sorawit		
22	A	ฟ้า	ใส	1400	Sorawit		
23	A	ฟ้า	ใส	1400	eesarak		
24	A	ฟ้า	ใส	1420	eesarak		
25	A	ฟ้า	ใส	1450	Sorawit		
26	A	ฟ้า	ใส	1400	Sorawit		
27	A	ฟ้า	ใส	1400	Sorawit		
28	A	ฟ้า	ใส	1400	Sorawit		

Chemical log sheet

Month: Feb

Year: 2025

Date	CMS1500	CMS2000	CMS2020S	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
	ตะไคร่	ตะกรัน	ก๊ัดกรอน (Chiller)				
1	✓	✓	-	-		eesarak	
2	-	-	-	-			
3	-	-	-	-			
4	-	-	-	-			
5	-	-	-	-			
6	-	-	-	-			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9	-	-	-	✓		Sorawit	
10	✓	✓	-	-		Sorawit	
11	-	-	-	-			
12	-	-	-	-			
13	-	-	-	-			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			
16	-	-	-	-			
17	-	-	-	-			
18	-	-	-	-			
19	-	-	-	✓		Sorawit	
20	✓	✓	-	-		Sorawit	
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	-	-	-	-			
24	-	-	-	-			
25	-	-	-	-			
26	-	-	-	-			
27	-	-	-	-			
28	-	-	-	-			

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร่สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกรันสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถังที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการกัดกร่อนสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุกๆ 6 เดือน
- 4.เติมน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์

Daily check cooling log sheet

Month : Mar

Year: 2025

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำใน ถาด(สีและความสะอาด)	ค่าความเข้มข้นของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1340	Sorawit		
2	A	ฟ้า	ใส	1350	Jeerasak		
3	A	ฟ้า	ใส	1340	Thawatchai		
4	A	ฟ้า	ใส	1320	Thawatchai		
5	A	ฟ้า	ใส	1400	Anuwat		
6	A	ฟ้า	ใส	1420	Anuwat		
7	A	ฟ้า	ใส	1450	Jeerasak		
8	A	ฟ้า	ใส	1500	Jeerasak		
9	A	ฟ้า	ใส	1520	Jeerasak		
10	A	ฟ้า	ใส	1480	Thawatchai		
11	A	ฟ้า	ใส	1440	Thawatchai		
12	A	ฟ้า	ใส	1400	Jeerasak		
13	A	ฟ้า	ใส	1450	Jeerasak		
14	A	ฟ้า	ใส	1450	Jeerasak		
15	A	ฟ้า	ใส	1450	Jeerasak		
16	A	ฟ้า	ใส	1420	Jeerasak		
17	A	ฟ้า	ใส	1400	Thawatchai		
18	A	ฟ้า	ใส	1500	Thawatchai		
19	A	ฟ้า	ใส	1500	Jeerasak		
20	A	ฟ้า	ใส	1400	Jeerasak		
21	A	ฟ้า	ใส	1400	Jeerasak		
22	A	ฟ้า	ใส	1400	Jeerasak		
23	A	ฟ้า	ใส	1450	Jeerasak		
24	A	ฟ้า	ใส	1450	Jeerasak		
25	A	ฟ้า	ใส	1450	Thawatchai		
26	A	ฟ้า	ใส	1460	Thawatchai		
27	A	ฟ้า	ใส	1460	Jeerasak		
28	A	ฟ้า	ใส	1460	Jeerasak		
29	A	ฟ้า	ใส	1460	Jeerasak		
30	A	ฟ้า	ใส	1400	Jeerasak		
31	A	ฟ้า	ใส	1400	Thawatchai		

Chemical log sheet

Month: March

Year: 2025

Date	CMS1500	CMS2000	CMS2020S	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
	ตะไคร้	ตะกรัน	ก๊ัดกรอน (Chiller)				
1	✓	✓	-	-		Sorawit	
2	-	-	-	-			
3	-	-	-	-			
4	-	-	-	-			
5	-	-	-	-			
6	-	-	-	-			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9	-	-	-	✓		Jeerasak	
10	✓	✓	-	-		Thawatchai	
11	-	-	-	-			
12	-	-	-	-			
13	-	-	-	-			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			
16	-	-	-	-			
17	-	-	-	-			
18	-	-	-	-			
19	-	-	-	✓		Jeerasak	
20	✓	✓	-	-		Jeerasak	
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	-	-	-	-			
24	-	-	-	-			
25	-	-	-	-			
26	-	-	-	-			
27	-	-	-	-			
28	-	-	-	-			
29	-	-	-	✓		Jeerasak	
30	✓	✓	-	-		Jeerasak	
31	-	-	-	-			

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร้สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันๆอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกรันสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถึงที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการกัดกร่อนสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุกๆ 6 เดือน
- 4.เตรนน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์

Daily check cooling log sheet

Month : April

Year: 2025

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำใน ถาด(สีและความสะอาด)	ค่าความเข้มข้นของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1280	Thawatchai		
2	A	ฟ้า	ใส	1240	Anuwat		
3	A	ฟ้า	ใส	1250	Anuwat		
4	A	ฟ้า	ใส	1240	Thawatchai		
5	A	ฟ้า	ใส	1250	Thawatchai		
6	A	ฟ้า	ใส	1240	Thawatchai		
7	A	ฟ้า	ใส	1240	Anuwat		
8	A	ฟ้า	ใส	1250	Anuwat		
9	A	ฟ้า	ใส	1260	Anuwat		
10	A	ฟ้า	ใส	1260	Anuwat		
11	A	ฟ้า	ใส	1240	Thawatchai		
12	A	ฟ้า	ใส	1240	Thawatchai		
13	A	ฟ้า	ใส	1250	Thawatchai		
14	A	ฟ้า	ใส	1250	Thawatchai		
15	A	ฟ้า	ใส	1240	Thawatchai		
16	A	ฟ้า	ใส	1260	Anuwat		
17	A	ฟ้า	ใส	1260	Anuwat		
18	A	ฟ้า	ใส	1240	Thawatchai		
19	A	ฟ้า	ใส	1250	Thawatchai		
20	A	ฟ้า	ใส	1240	Thawatchai		
21	A	ฟ้า	ใส	1240	Thawatchai		
22	A	ฟ้า	ใส	1250	Thawatchai		
23	A	ฟ้า	ใส	1250	Anuwat		
24	A	ฟ้า	ใส	1250	Anuwat		
25	A	ฟ้า	ใส	1240	Thawatchai		
26	A	ฟ้า	ใส	1240	Thawatchai		
27	A	ฟ้า	ใส	1260	Thawatchai		
28	A	ฟ้า	ใส	1250	Thawatchai		
29	A	ฟ้า	ใส	1250	Thawatchai		
30	A	ฟ้า	ใส	1250	Anuwat		

Chemical log sheet

Month: April

Year: 2025

Date	CMS1500 ตะไคร่	CMS2000 ตะกรัน	CMS2020S ก๊ัดกรอน (Chiller)	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
1	✓	✓	-	-		hawatchai	
2	-	-	-	-			
3	-	-	-	-			
4	-	-	-	-			
5	-	-	-	-			
6	-	-	-	-			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9			-	✓		anuwat	
10	✓	✓	-	-		anuwat	
11	-	-	-	-			
12	-	-	-	-			
13	-	-	-	-			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			
16	-	-	-	-			
17	-	-	-	-			
18	-	-	-	-			
19	-	-	-	✓		hawatchai	
20	✓	✓	-	-		hawatchai	
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	-	-	-	-			
24	-	-	-	-			
25	-	-	-	-			
26	-	-	-	-			
27	-	-	-	-			
28	-	-	-	-			
29	-	-	-	✓		hawatchai	
30	✓	✓	-	-		anuwat	
31	-	-	-	-			

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร่สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันๆอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกรันสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถังที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการก๊ัดกรอนสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุกๆ 6 เดือน
- 4.เตรนน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์

Daily check cooling log sheet

Month : May

Year: 2025

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำใน ถาด(สีและความสะอาด)	ค่าความเข้มข้นของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1300	Anuwat		
2	A	ฟ้า	ใส	1350	Anuwat		
3	A	ฟ้า	ใส	1400	Anuwat		
4	A	ฟ้า	ใส	1420	Anuwat		
5	A	ฟ้า	ใส	1420	Anuwat		
6	A	ฟ้า	ใส	1420	Anuwat		
7	A	ฟ้า	ใส	1420	Anuwat		
8	A	ฟ้า	ใส	1500	Anuwat		
9	A	ฟ้า	ใส	1500	Anuwat		
10	A	ฟ้า	ใส	1450	Anuwat		
11	A	ฟ้า	ใส	1450	Jeerasak		
12	A	ฟ้า	ใส	1450	Jeerasak		
13	A	ฟ้า	ใส	1450	Jeerasak		
14	A	ฟ้า	ใส	1450	Anuwat		
15	A	ฟ้า	ใส	1450	Anuwat		
16	A	ฟ้า	ใส	1480	Jeerasak		
17	A	ฟ้า	ใส	1480	Anuwat		
18	A	ฟ้า	ใส	1480	Anuwat		
19	A	ฟ้า	ใส	1480	Anuwat		
20	A	ฟ้า	ใส	1480	Anuwat		
21	A	ฟ้า	ใส	1500	Anuwat		
22	A	ฟ้า	ใส	1520	Anuwat		
23	A	ฟ้า	ใส	1520	Suphachai		
24	A	ฟ้า	ใส	1500	Suphachai		
25	A	ฟ้า	ใส	1500	Anuwat		
26	A	ฟ้า	ใส	1500	Anuwat		
27	A	ฟ้า	ใส	1500	Anuwat		
28	A	ฟ้า	ใส	1500	Anuwat		
29	A	ฟ้า	ใส	1500	Anuwat		
30	A	ฟ้า	ใส	1500	Suphachai		
31	A	ฟ้า	ใส	1500	Suphachai		

Chemical log sheet

Month: May

Year: 2025

Date	CMS1500	CMS2000	CMS2020S	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
	ตะไคร่	ตะกรัน	ก๊ัดกร้อน (Chiller)				
1	✓	✓	-	-		Anuwat	
2	-	-	-	-			
3	-	-	-	-			
4	-	-	-	-			
5	-	-	-	-			
6	-	-	-	-			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9	-	-	-	✓		Anuwat	
10	✓	✓	-	-		Anuwat	
11	-	-	-	-			
12	-	-	-	-			
13	-	-	-	-			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			
16	-	-	-	-			
17	-	-	-	-			
18	-	-	-	-			
19	-	-	-	✓		Anuwat	
20	✓	✓	-	-		Anuwat	
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	-	-	-	-			
24	-	-	-	-			
25	-	-	-	-			
26	-	-	-	-			
27	-	-	-	-			
28	-	-	-	-			
29	-	-	-	✓		Anuwat	
30	✓	✓	-	-		Suphachai	
31	-	-	-	-			

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร่สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันๆอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกรันสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถึงที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการกัดกร่อนสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุกๆ 6 เดือน
- 4.เตรนน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์

Daily check cooling log sheet

Month : June

Year: 2025

Date	Working line	Harness (0 ppm)	สภาพน้ำใน ถาด(สีและความสะอาด)	ค่าความเข้มข้นของน้ำ <2000	Inspect by	Supervisor	Remark
1	A	ฟ้า	ใส	1500	Sorawit		
2	A	ฟ้า	ใส	1520	Sorawit		
3	A	ฟ้า	ใส	1520	Suphachai		
4	A	ฟ้า	ใส	1500	Suphachai		
5	A	ฟ้า	ใส	1500	Suphachai		
6	A	ฟ้า	ใส	1500	Sorawit		
7	A	ฟ้า	ใส	1500	Sorawit		
8	A	ฟ้า	ใส	1540	Suphachai		
9	A	ฟ้า	ใส	1540	Suphachai		
10	A	ฟ้า	ใส	1540	Suphachai		
11	A	ฟ้า	ใส	1460	Suphachai		
12	A	ฟ้า	ใส	1460	Suphachai		
13	A	ฟ้า	ใส	1460	Sorawit		
14	A	ฟ้า	ใส	1460	Sorawit		
15	A	ฟ้า	ใส	1460	Thawatchai		
16	A	ฟ้า	ใส	1500	Thawatchai		
17	A	ฟ้า	ใส	1540	Suphachai		
18	A	ฟ้า	ใส	1520	Suphachai		
19	A	ฟ้า	ใส	1520	Suphachai		
20	A	ฟ้า	ใส	1520	Sorawit		
21	A	ฟ้า	ใส	1520	Sorawit		
22	A	ฟ้า	ใส	1520	Suphachai		
23	A	ฟ้า	ใส	1520	Suphachai		
24	A	ฟ้า	ใส	1500	Suphachai		
25	A	ฟ้า	ใส	1540	Suphachai		
26	A	ฟ้า	ใส	1540	Suphachai		
27	A	ฟ้า	ใส	1500	Sorawit		
28	A	ฟ้า	ใส	1540	Sorawit		
29	A	ฟ้า	ใส	1500	Suphachai		
30	A	ฟ้า	ใส	1540	Suphachai		

Chemical log sheet

Month: June

Year: 2025

Date	CMS1500 ตะไคร่	CMS2000 ตะกรัน	CMS2020S ก๊ัดกร้อน (Chiller)	Drain water cooling	Maintenance cooling tower	Inspect by	Supervisor
1	✓	✓	-	-		Sorawit	
2	-	-	-	-			
3	-	-	-	-			
4	-	-	-	-			
5	-	-	-	-			
6	-	-	-	-			
7	-	-	-	-			
8	-	-	-	-			
9	-	-	-	✓		Suphachai	
10	✓	✓	-	-		Suphachai	
11	-	-	-	-			
12	-	-	-	-			
13	-	-	-	-			
14	-	-	-	-			
15	-	-	-	-			
16	-	-	-	-			
17	-	-	-	-			
18	-	-	-	-			
19	-	-	-	✓		Suphachai	
20	✓	✓	-	-		Sorawit	
21	-	-	-	-			
22	-	-	-	-			
23	-	-	-	-			
24	-	-	-	-			
25	-	-	-	-			
26	-	-	-	-			
27	-	-	-	-			
28	-	-	-	-			
29	-	-	-	✓		Suphachai	
30	✓	✓	-	-		Suphachai	

Remark

- 1.เคมีป้องกันตะไคร่สำหรับ Cooling CMS 1500 เติมทุกวันๆอาทิตย์
- 2.เคมีป้องกันตะกรันสำหรับ Cooling CMS 2000 เติมลงถังที่เกือบหมด 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร
- 3.เคมีป้องกันการกัดกร่อนสำหรับ Chiller CMS 2020S เติมทุกๆ 6 เดือน
- 4.เตรนน้ำ Cooling ทุกๆวันอาทิตย์