

ภาคผนวก ก-2

สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลง

ด่วนที่สุด

ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/ ๕๙๖๖



ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

๕๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงแรมพรีเมียร์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Premier Inn Phuket Bangtao)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงแรมพรีเมียร์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Premier Inn Phuket Bangtao) จำนวนห้องพัก ๑๗๗ ห้อง ตั้งอยู่ที่ ซอยเชิงทะเล ๑๖ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๘.๕/๑๑๗๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมพรีเมียร์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Premier Inn Phuket Bangtao) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการ โรงแรมพรีเมียร์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Premier Inn Phuket Bangtao)” เปลี่ยนเป็น “โครงการโรงแรม ฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao)” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว อยู่ในข่ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ จึงมีมติรับทราบอนุญาต และขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ต่อโครงการฯ เพื่อทราบและให้โครงการฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

๑. โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๒. โครงการฯ ต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

๔. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ กระทบการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภคพงศ์ ทวีพัฒน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

เลขที่ ๐๐๙๗
วันที่ ๑๕/๐๕/๖๓ เวลา ๑๖.๓๐
ผู้รับ

1/10 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทร. 061-8799556
แฟกซ์. 0-7668-9400

25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao)

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงทะเล

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11747 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
2. หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0014.2/5791 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao) จำนวน 2 ชุด

เนื่องด้วยข้าพเจ้า บริษัท สโตน บีทีเออร์ จำกัด กำลังจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao) ซึ่งเป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีห้องพักจำนวน 177 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือที่ ทส 1009.5/11747 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แจ้งผลพิจารณารายงานฯ ต่อมาโครงการขอเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิมชื่อโครงการโรงแรมพรีเมียร์ อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Premier Inn Phuket Bangtao) เปลี่ยนเป็น โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวอยู่ในข่ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ จึงมีมติรับทราบอนุญาต และแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0014.2/5791 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

-/บัดนี้...

บัดนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ บางเทา (Hillton Garden Inn Bangtao) (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอส่งรายงานฯ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาวิศร์ ชาร์ลส์ เบลล์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



ภาคผนวก ก-3

สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานราชการ

เลขที่ 0125/003

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต	สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต
เลขที่รับ..... ๕๕๕	เลขที่รับ..... ๕๕๕
วันที่..... ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	วันที่..... ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา..... ๑๕.๒๕	เวลา..... ๑๕.๒๕

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ฉบับ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

เนื่องด้วยโครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ตั้งอยู่ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว.....
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด

เลขที่ 0125/001

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ฉบับ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

เนื่องด้วยโครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ตั้งอยู่ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวมาลี สิตไวย์ จูลี เบิร์ท)

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด

เลขที่ 0125/002

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน นายอำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ฉบับ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

เนื่องด้วยโครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ตั้งอยู่ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อย
แ ล้ ว
จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวมารี สิดไวน์ จูลี เบิร์ท)
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด


31 ส.ก. 68

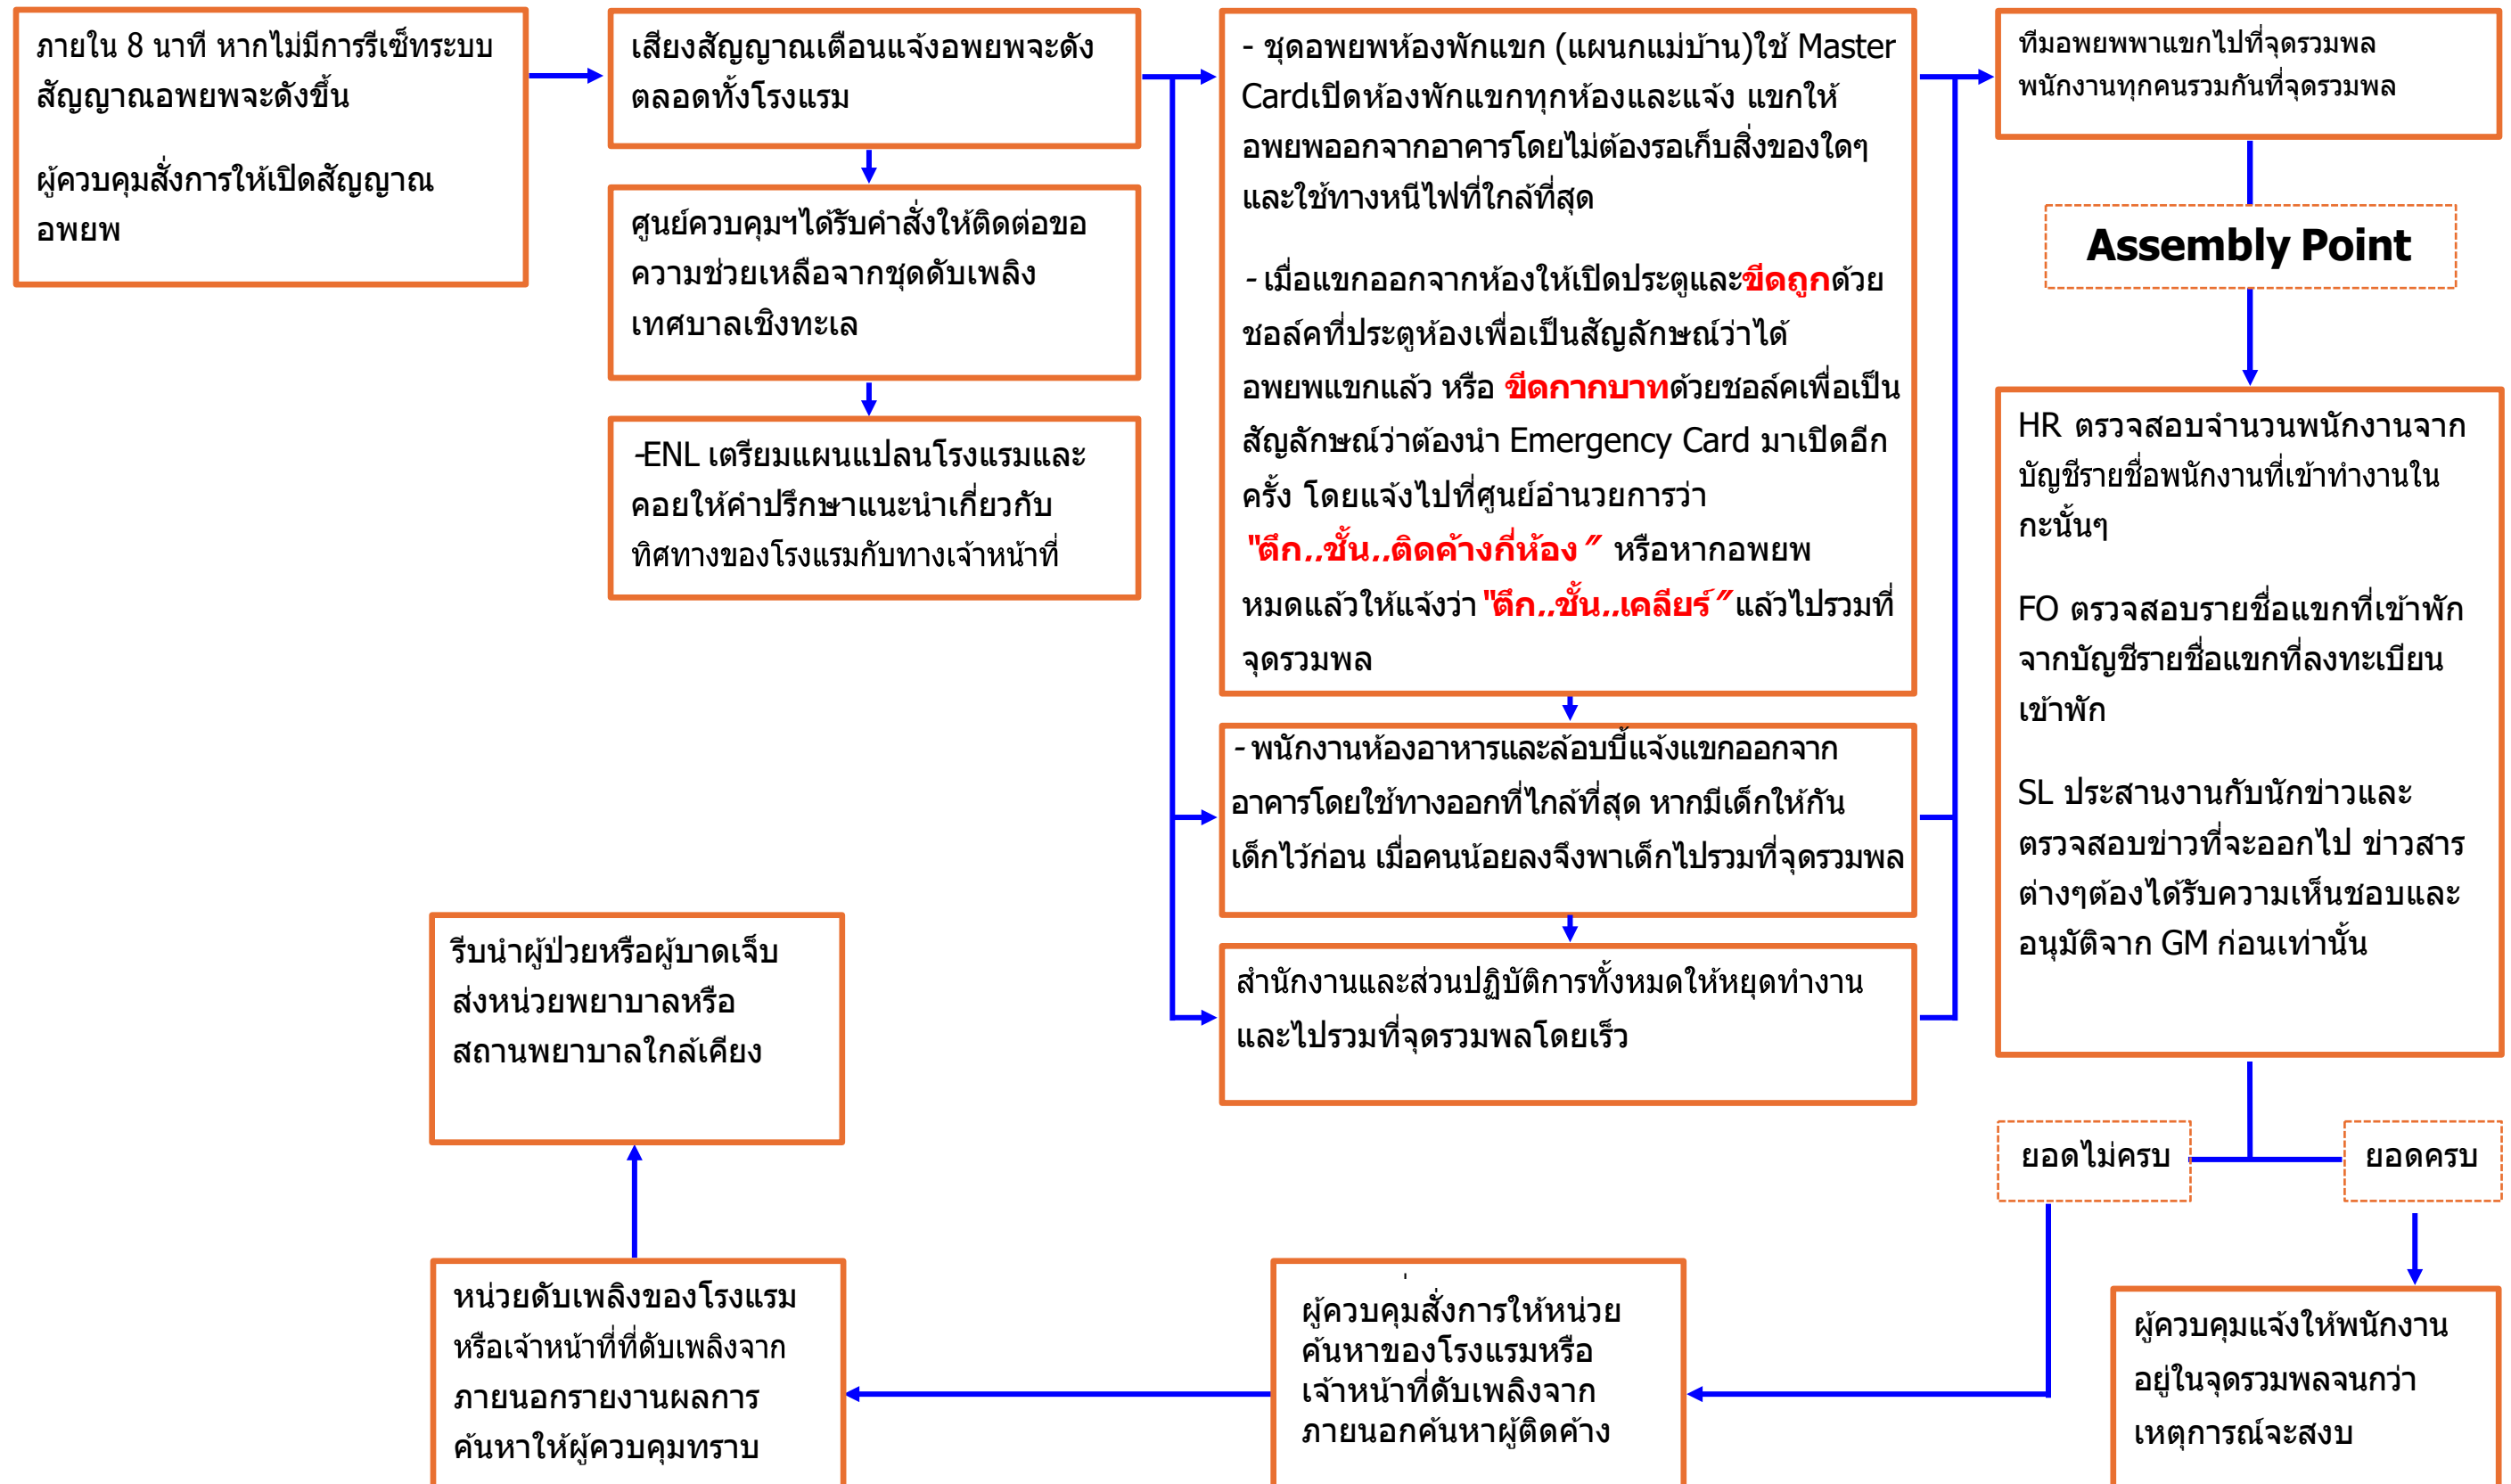
ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

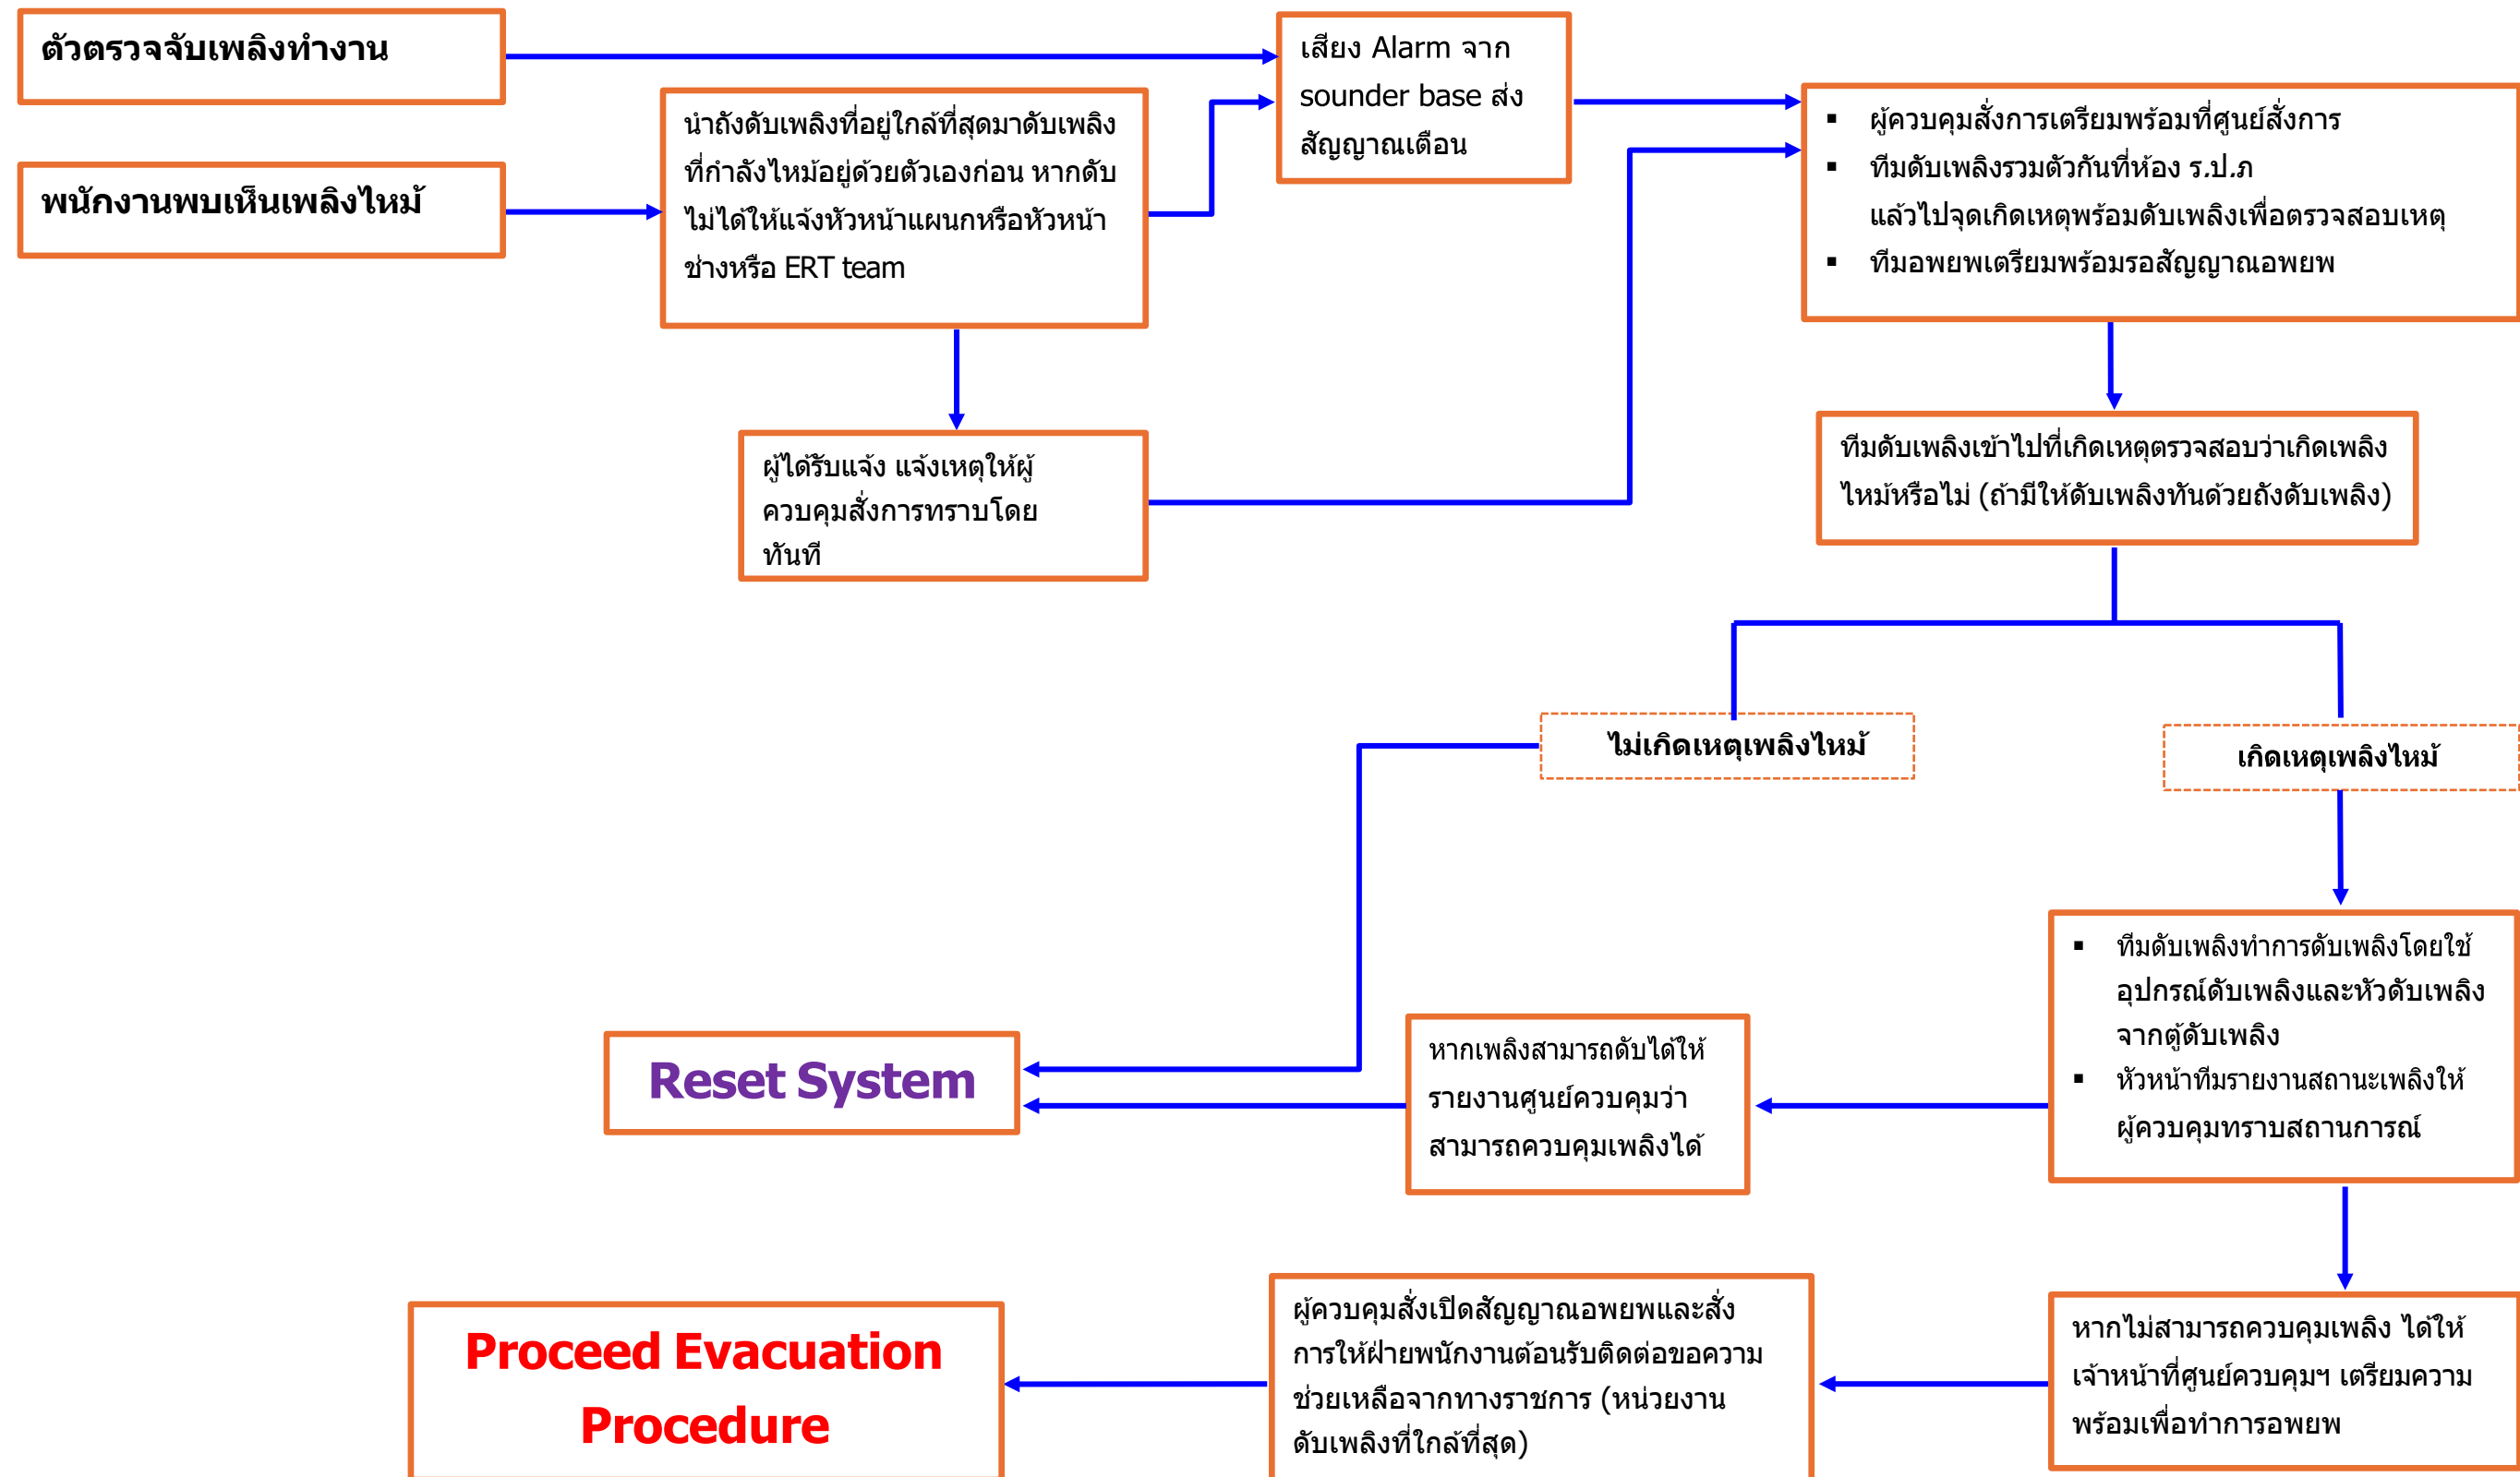
ภาคผนวก ข-1

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว
และแผนการซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว

แผนอพยพ (Evacuation Procedure)



แผนดับเพลิง (Fire Procedure)



ภาคผนวก ข-2

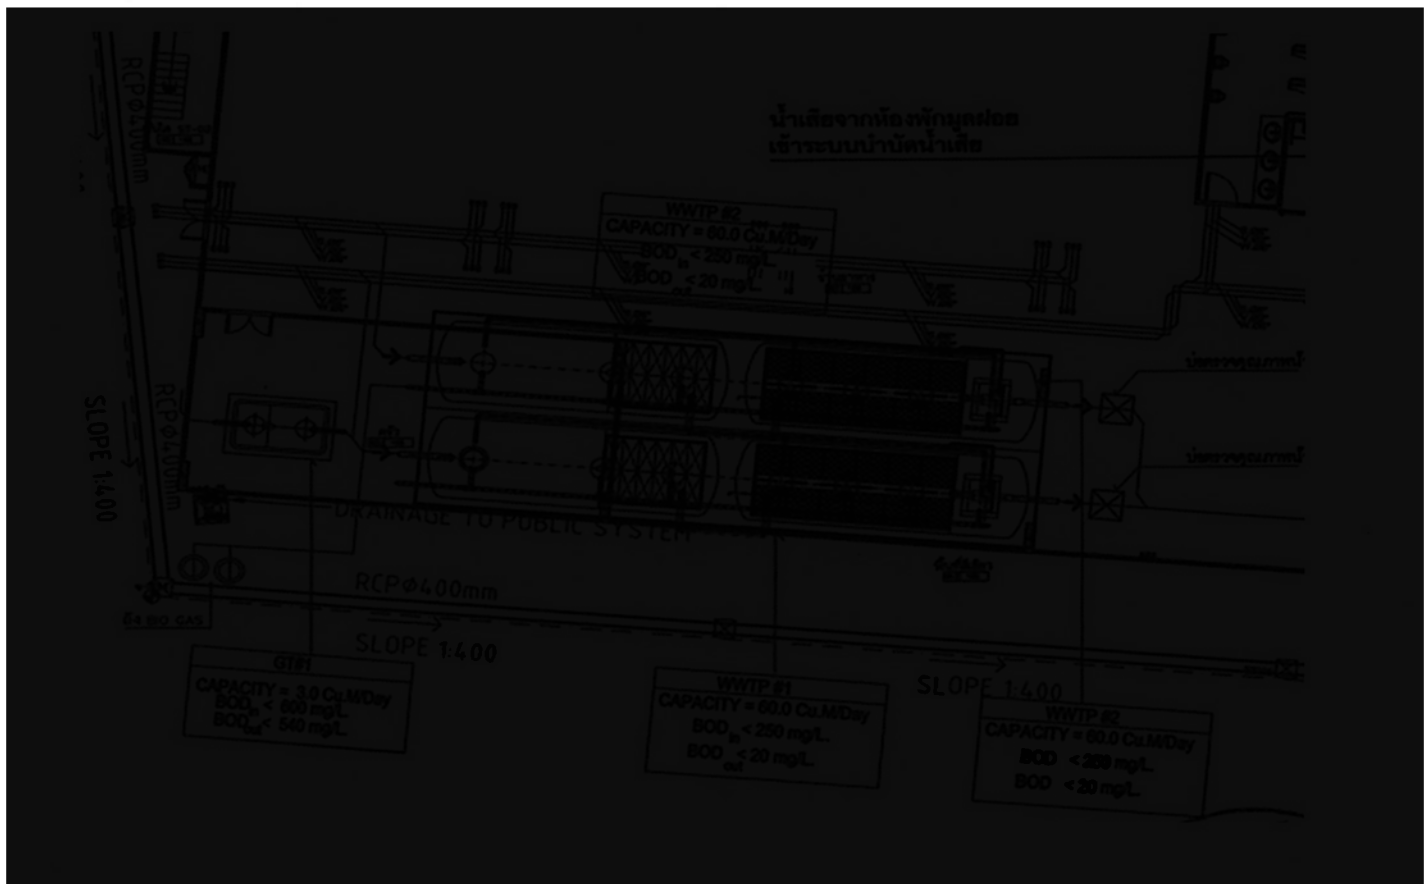
แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. 1

และเอกสารการรายงานผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตามแบบ ทส. 2
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ซอย เจริญทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เจริญทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790
โทรสาร..... มี นางสาว มารี ลิดไวน์ จุติเบิร์ต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นาวสถานศิริ สดไว้บุญบริษัท.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 12/2563 หมดยุค 24 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย เจริญทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เจริญทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790 โทรสาร
มี นางสาว มารี ลิดไวน์ จูลี เบิร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 ก.พ. 2568
.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

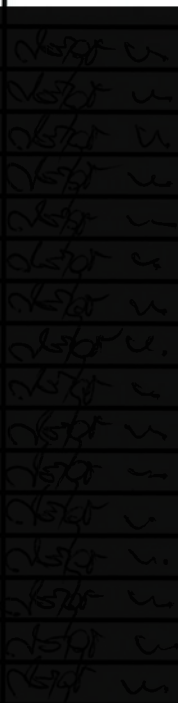
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้งโดยรถร่วมที่ได้รับอนุญาต

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,483.10 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,555.00 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2044.00 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำออก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.221
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟภ. จัดซื้อเป็นบางช่วงเวลา

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

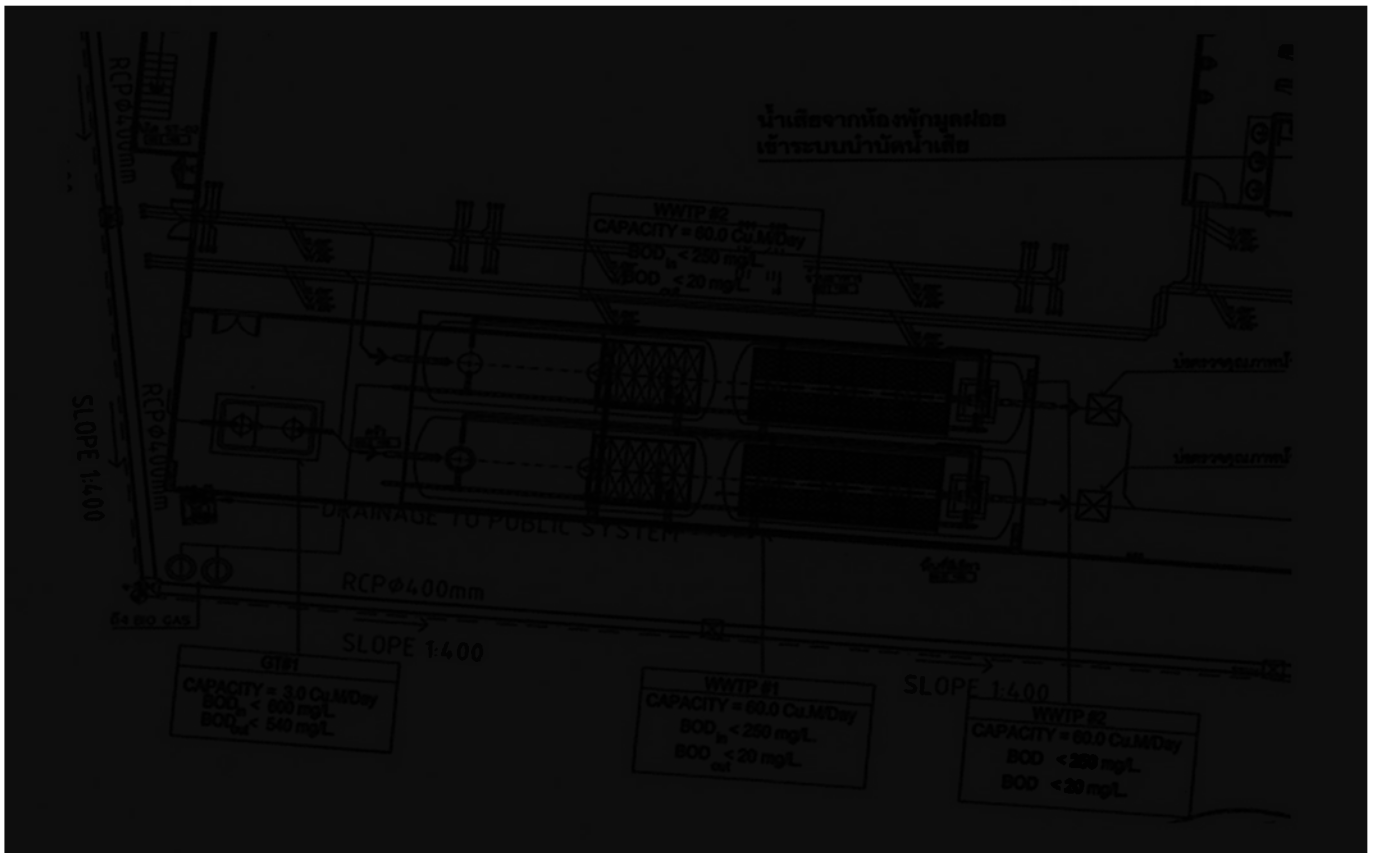
วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/01/2025	80.1	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
02/01/2025	80.1	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
03/01/2025	80.1	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
04/01/2025	80.1	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
05/01/2025	80.1	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	น.ส.ดร. น.
06/01/2025	80.1	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
07/01/2025	80.1	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	น.ส.ดร. น.
08/01/2025	80.1	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	น.ส.ดร. น.
09/01/2025	80.1	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
10/01/2025	80.1	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
11/01/2025	80.1	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
12/01/2025	80.1	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
13/01/2025	80.1	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	น.ส.ดร. น.
14/01/2025	80.1	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
15/01/2025	80.1	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/01/2025	80.1	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
17/01/2025	80.1	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
18/01/2025	80.1	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
19/01/2025	80.1	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
20/01/2025	80.1	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
21/01/2025	80.1	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
22/01/2025	80.1	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
23/01/2025	80.1	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
24/01/2025	80.1	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
25/01/2025	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
26/01/2025	80.1	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
27/01/2025	80.1	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
28/01/2025	80.1	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
29/01/2025	80.1	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
30/01/2025	80.1	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
31/01/2025	80.1	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.012	-	
รวม	2,483.10	2,555.00	2,044.00										0.221		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 16 ซอย เจริญทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เจริญทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790
โทรสาร..... มี นางสาว มริ ลิค ไวน์ จูลี เบิร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาวสาว มารี, ลัด โวน, จุติ เบิร์ท)

ใบอนุญาตเลขที่ 12/2563 หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย เจริญทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เจริญทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790 โทรสาร
มี นางสาว มารี ลิดไวน์ จูลี เบิร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 ก.พ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นางสาว มารี ลิดไวน์ จูลี เบิร์ท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง โดยรถร่วมที่ได้รับอนุญาต
จากเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,242.8 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,038.00 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1630.4 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มน้ำสูบออก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ~~0.221~~ 0.174
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟภ. จัดซื้อเป็นบางช่วงเวลา

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

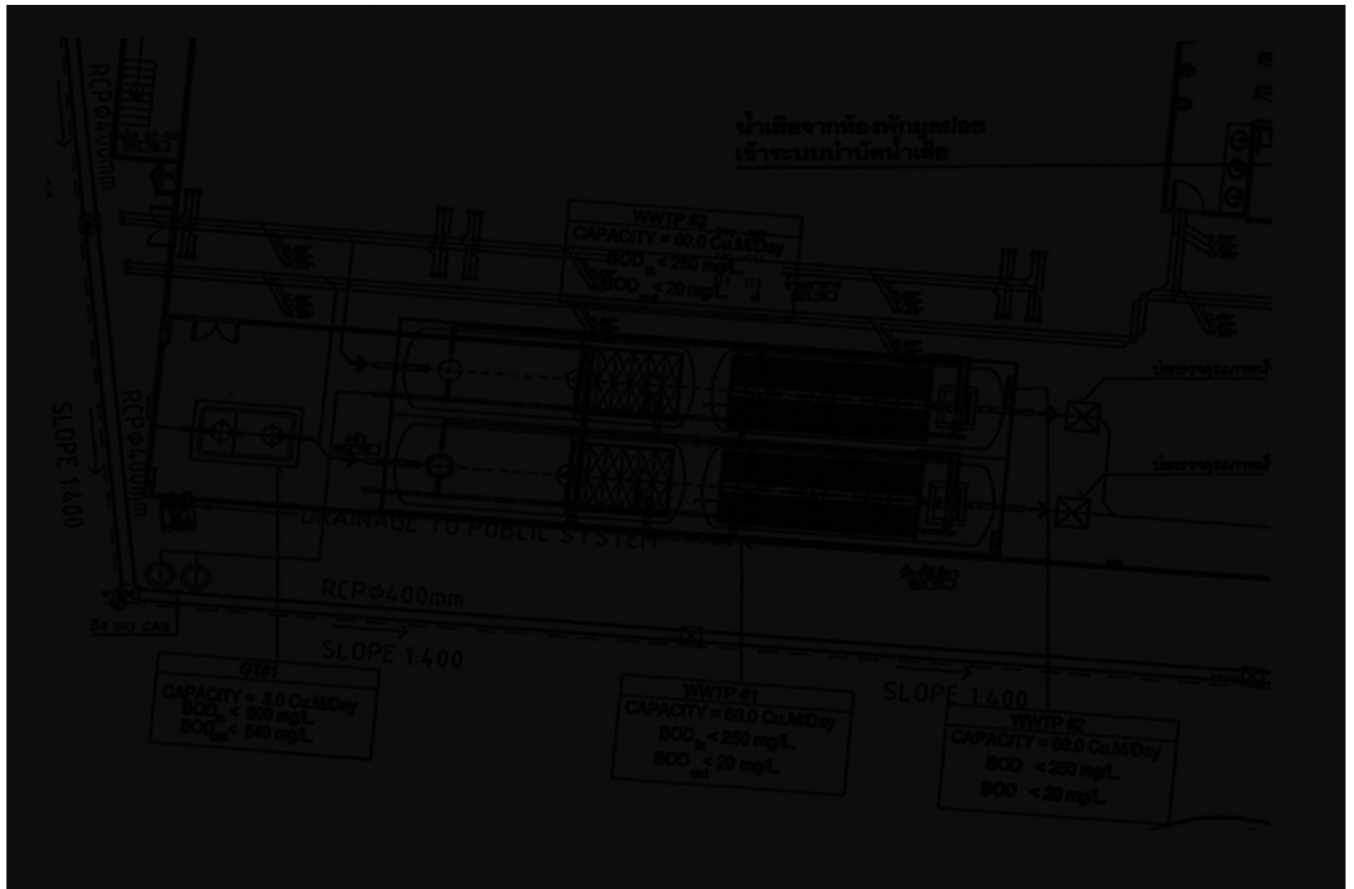
วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำตะกอน	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/02/2025	80.1	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	ฉ.ก.ร.น.
02/02/2025	80.1	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	ฉ.ก.ร.น.
03/02/2025	80.1	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	ฉ.ก.ร.น.
04/02/2025	80.1	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	ฉ.ก.ร.น.
05/02/2025	80.1	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	ฉ.ก.ร.น.
06/02/2025	80.1	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	ฉ.ก.ร.น.
07/02/2025	80.1	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	ฉ.ก.ร.น.
08/02/2025	80.1	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	ฉ.ก.ร.น.
09/02/2025	80.1	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.009	-	ฉ.ก.ร.น.
10/02/2025	80.1	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	ฉ.ก.ร.น.
11/02/2025	80.1	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	ฉ.ก.ร.น.
12/02/2025	80.1	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	ฉ.ก.ร.น.
13/02/2025	80.1	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	ฉ.ก.ร.น.
14/02/2025	80.1	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	ฉ.ก.ร.น.
15/02/2025	80.1	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	ฉ.ก.ร.น.

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องฟอสเฟต	เครื่องฟอสเฟตน้ำ	เครื่องสูบน้ำตะกอน	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/02/2025	80.1	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
17/02/2025	80.1	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
18/02/2025	80.1	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
19/02/2025	80.1	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
20/02/2025	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
21/02/2025	80.1	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
22/02/2025	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
23/02/2025	80.1	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.009	-	
24/02/2025	80.1	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
25/02/2025	80.1	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
26/02/2025	80.1	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
27/02/2025	80.1	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
28/02/2025	80.1	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
รวม	2,242.80	2,038.00	1,630.40									0.176			

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย เจริญทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เจริญทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790
โทรสาร - มี นางสาว มารี, ลิดไวน์, จุติ เบิร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางสาวศิริกมล ไชยสิทธิ์.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 12/2563หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่หมดอายุ

ออกให้โดย

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสม สารเคมี	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/03/2025	80.1	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	นาย วิชาญ น. 6605 น.
02/03/2025	80.1	65	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
03/03/2025	80.1	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
04/03/2025	80.1	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
05/03/2025	80.1	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
06/03/2025	80.1	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
07/03/2025	80.1	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-	
08/03/2025	80.1	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
09/03/2025	80.1	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.009	-	
10/03/2025	80.1	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
11/03/2025	80.1	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
12/03/2025	80.1	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
13/03/2025	80.1	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
14/03/2025	80.1	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
15/03/2025	80.1	66	52.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย เชียงทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790 โทรสาร -
มี นางสาว มารี ลิดไวน์ จูลี เบิร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 ก.พ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นางสาว มารี ลิดไวน์ จูลี เบิร์ท) (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่าระบายน้ำเทศบาล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้งโดยรถร่วมที่ได้รับอนุญาต

จากเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

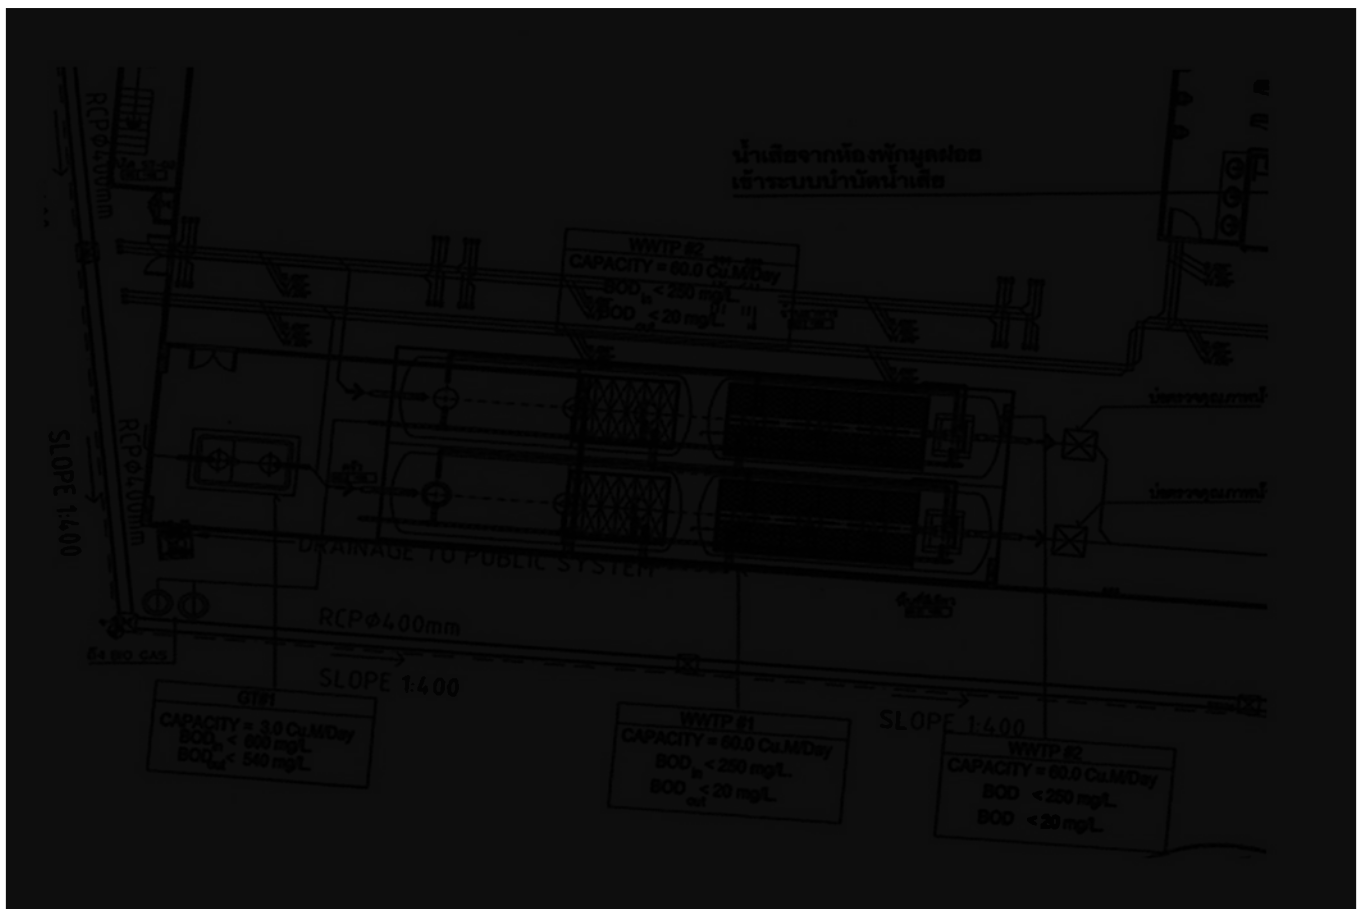
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,483.10 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,061.00 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1648.80 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำออก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.178
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟภ.ขัดข้องเป็นบางช่วงเวลา

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย... จังหวัด 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล... จังหวัด... เขต/อำเภอ... ถ้าง... จังหวัด... โทรศัพท์ 076-609790
โทรสาร..... มี นางสาว มริ... ฤดี ไวน... จุติ เบิร์ท... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม... ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายสมาน ใจดี ใจดี ใจดี.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 12/2563หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย เจริญทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เจริญทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790 โทรสาร-.....
มี นาวสาว มารี. ดิดไวน์. จูดี เบิร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 ก.พ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นาวสาว มารี. ดิดไวน์. จูดี เบิร์ท.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเดิมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง โดยรถร่วมที่ได้รับอนุญาต

จากเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,403 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,101 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1680.80 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มน้ำสูบออก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.182
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟภ. ขัดข้องเป็นบางช่วงเวลา

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

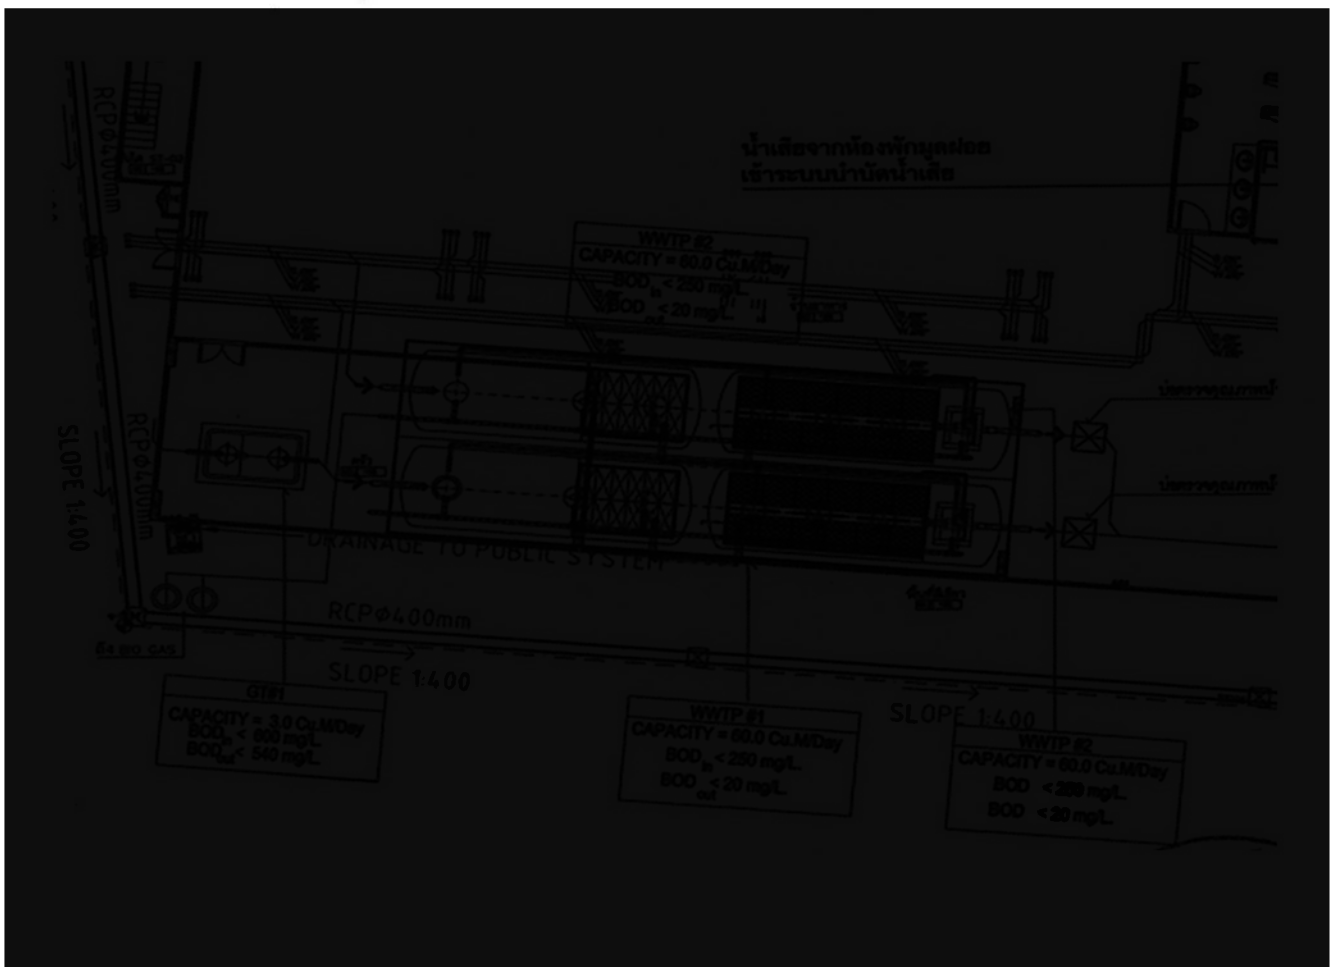
วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข		
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)				
01/04/2025	80.1	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.000	-		
02/04/2025	80.1	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
03/04/2025	80.1	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
04/04/2025	80.1	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.003	-		
05/04/2025	80.1	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
06/04/2025	80.1	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-		
07/04/2025	80.1	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
08/04/2025	80.1	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-		
09/04/2025	80.1	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.002	-		
10/04/2025	80.1	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-		
11/04/2025	80.1	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
12/04/2025	80.1	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
13/04/2025	80.1	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		
14/04/2025	80.1	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.008	-		
15/04/2025	80.1	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-		

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด (ลบ.ม.)	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/04/2025	80.1	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	ปกติ
17/04/2025	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	ปกติ
18/04/2025	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	ปกติ
19/04/2025	80.1	128	102.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.011	-	ปกติ
20/04/2025	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	ปกติ
21/04/2025	80.1	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	ปกติ
22/04/2025	80.1	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	ปกติ
23/04/2025	80.1	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	ปกติ
24/04/2025	80.1	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.009	-	ปกติ
25/04/2025	80.1	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	ปกติ
26/04/2025	80.1	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.010	-	ปกติ
27/04/2025	80.1	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	ปกติ
28/04/2025	80.1	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	ปกติ
29/04/2025	80.1	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.010	-	ปกติ
30/04/2025	80.1	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	ปกติ
รวม	2,403.00	2,101.00	1,680.80										0.182		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย เจริญทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เจริญทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790
โทรสาร..... มี นางสาว มารี ลิดไวน์ จูลี เบิร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
(นาวาสวรรค์ ธิเบต ธิเบต)

ใบอนุญาตเลขที่ 12/2563 หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568
ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย เชียงทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790 โทรสาร
มี นางสาว มารี. ลิดไวน์ จูลี เบิร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 ก.พ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นางสาว เบิร์ท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทำนบกั้นน้ำเทศบาล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้งโดยรถร่วมที่ได้รับอนุญาต

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,403 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,862 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,489.60 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำออก.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.161
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟภ.ขัดข้องเป็นบางช่วงเวลา

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

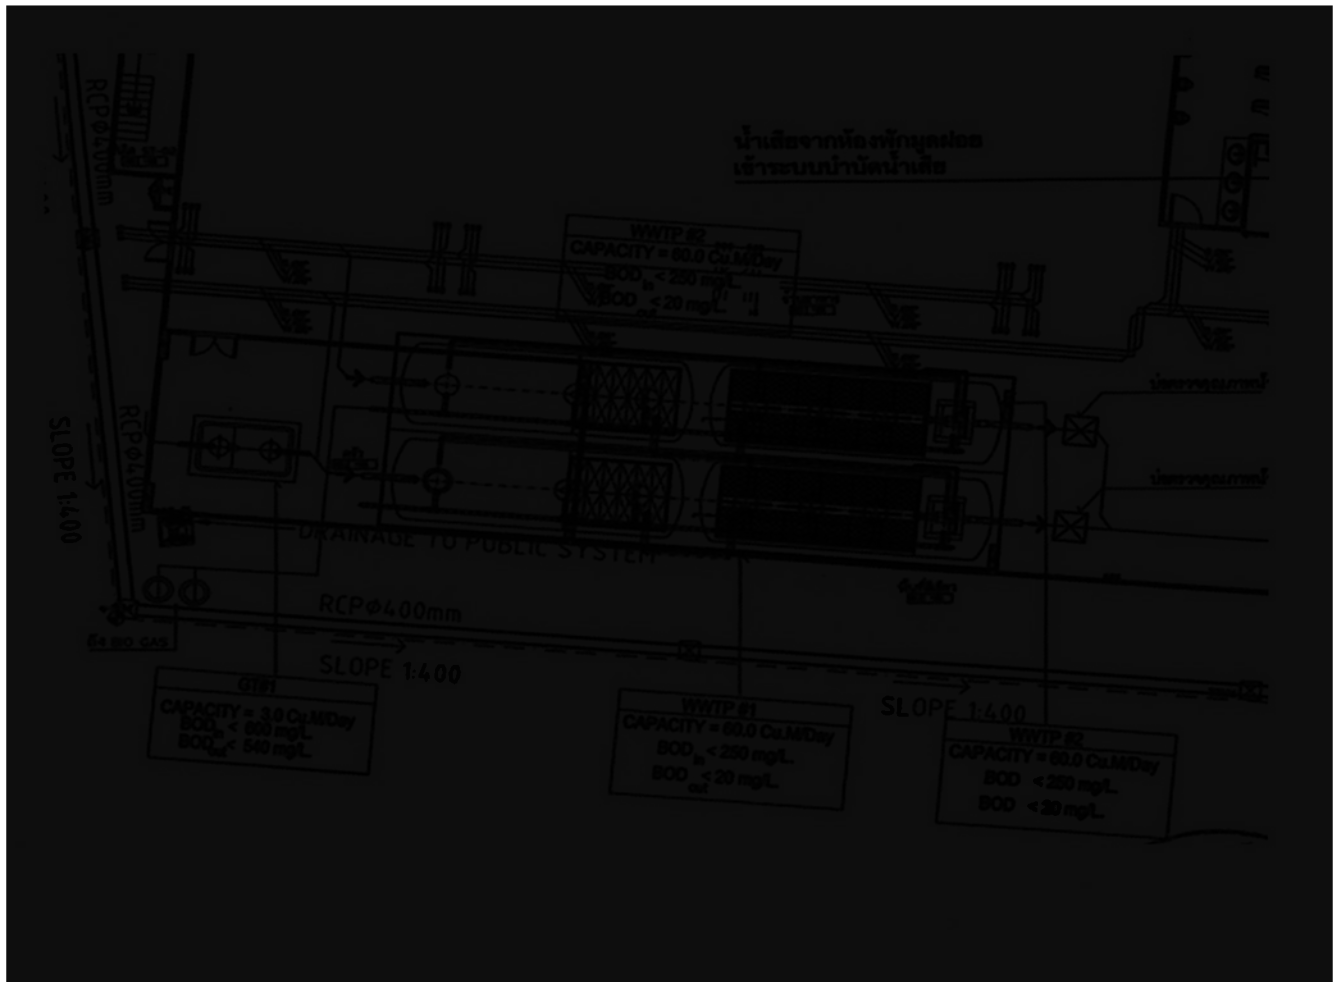
วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/05/2025	80.1	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	น.ส.ดร. น.
02/05/2025	80.1	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.009	-	น.ส.ดร. น.
03/05/2025	80.1	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	น.ส.ดร. น.
04/05/2025	80.1	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.011	-	น.ส.ดร. น.
05/05/2025	80.1	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	น.ส.ดร. น.
06/05/2025	80.1	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	น.ส.ดร. น.
07/05/2025	80.1	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	น.ส.ดร. น.
08/05/2025	80.1	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	น.ส.ดร. น.
09/05/2025	80.1	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	น.ส.ดร. น.
10/05/2025	80.1	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.010	-	น.ส.ดร. น.
11/05/2025	80.1	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	น.ส.ดร. น.
12/05/2025	80.1	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	น.ส.ดร. น.
13/05/2025	80.1	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	น.ส.ดร. น.
14/05/2025	80.1	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.
15/05/2025	80.1	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.ดร. น.

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/05/2025	80.1	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	น.ส.กชกร น.
17/05/2025	80.1	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.กชกร น.
18/05/2025	80.1	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	น.ส.กชกร น.
19/05/2025	80.1	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	น.ส.กชกร น.
20/05/2025	80.1	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	น.ส.กชกร น.
21/05/2025	80.1	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	น.ส.กชกร น.
22/05/2025	80.1	56	44.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	น.ส.กชกร น.
23/05/2025	80.1	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	น.ส.กชกร น.
24/05/2025	80.1	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	น.ส.กชกร น.
25/05/2025	80.1	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	น.ส.กชกร น.
26/05/2025	80.1	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.003	-	น.ส.กชกร น.
27/05/2025	80.1	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	น.ส.กชกร น.
28/05/2025	80.1	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	น.ส.กชกร น.
29/05/2025	80.1	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.003	-	น.ส.กชกร น.
30/05/2025	80.1	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	น.ส.กชกร น.
31/05/2025	80.1	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	น.ส.กชกร น.
รวม	2,403.00	1,862.00	1,489.60									0.161		1	

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย เจริญทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เจริญทะเล เขต/อำเภอ ภูเก็จ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790
โทรสาร - มี นางสาว มารี ลิดไวน์ จุฬิเบิร์ต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นาวสาว..... อ...... จ......) 

ใบอนุญาตเลขที่ 12/2563 หมดอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 - ซอย เชียงทะเล 16 ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชียงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609790 โทรสาร
มี นาวสาว มารี. ลิดไวน์. จูลี เบิร์ท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12/2563 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 ก.พ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาวสาว มารี. ลิดไวน์. จูลี เบิร์ท)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเทศบาล

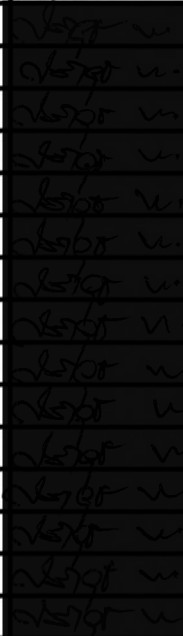
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้งโดยรถร่วมที่ได้รับอนุญาต

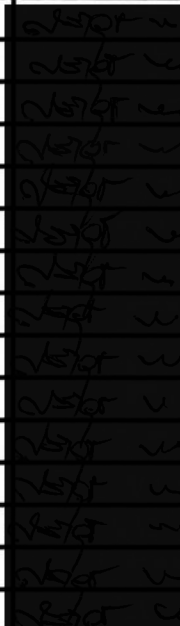
จากเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,403 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,627 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,301.60 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ปั๊มน้ำสูบออก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2 กก.
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.141
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไฟฟ้าจาก กฟภ. จัดซื้อเป็นบางช่วงเวลา

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/06/2025	80.1	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
02/06/2025	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
03/06/2025	80.1	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
04/06/2025	80.1	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
05/06/2025	80.1	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
06/06/2025	80.1	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
07/06/2025	80.1	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
08/06/2025	80.1	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
09/06/2025	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
10/06/2025	80.1	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
11/06/2025	80.1	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
12/06/2025	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
13/06/2025	80.1	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.003	-	
14/06/2025	80.1	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
15/06/2025	80.1	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/06/2025	80.1	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
17/06/2025	80.1	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
18/06/2025	80.1	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
19/06/2025	80.1	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
20/06/2025	80.1	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
21/06/2025	80.1	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.007	-	
22/06/2025	80.1	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
23/06/2025	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
24/06/2025	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
25/06/2025	80.1	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
26/06/2025	80.1	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.005	-	
27/06/2025	80.1	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
28/06/2025	80.1	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.006	-	
29/06/2025	80.1	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
30/06/2025	80.1	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	0.004	-	
รวม	2,403.00	1,627.00	1,301.60								0.141				

ภาคผนวก ข-3

เอกสารการสุบกากตะกอน

HILTON GARDEN INN PHUKET BANGTAO PURCHASE ORDER

Date: 08/01/2025

PO No: EN0125/005

er Name/Address: sudawan septictank cleaning Phuket Co.,LTD.
65/408 M.2, Suanluang villa, Wichit, Muang, Phuket 83000

Delivery Date: 11/01/2025[illegible]**rm of Payment**

☐	Cash
☒	Credit
☐	Bank Transfer

Subtotal	12,000.00
Vat 7%	840.00
TOTAL	12,840.00

Date: 8/1/20

Date: 08 JAN 2025

Date: 08 JAN 2025



PO No: EN0325/004

Delivery Date: TBC

Subtotal	8,000.00
Vat 7%	560.00
TOTAL	8,560.00

Term of Payment

Cash
Credit
Bank Transfer

Head of Department

Financial Controller

~~General Manager~~

Date:

Date: 05 MAR 2025

Date: 05 MAR 2025



PO No: EN0525/005

Delivery Date: TBC

Subtotal	8,000.00
Vat 7%	560.00
TOTAL	8,560.00

Cash
Credit
Bank Transfer

~~General Manager~~

Date:

HILTON GARDEN INN PHUKET BANGTAO PURCHASE ORDER

Date: 28/05/2025

PO No: EN0525/019

Supplier Name/Address: sudawan septictank cleaning Phuket Co.,LTD.
65/408 M.2 , Suanluang villa , Wichit , Muang , Phuket 83000

Delivery Date: **TBC**

[illegible]

Term of Payment

Cash

Credit

Bank Transfer

Subtotal	8,000.00
----------	----------

Vat 7%	560.00
--------	--------

TOTAL	8,560.00
-------	----------

Head of Department

Financial Controller

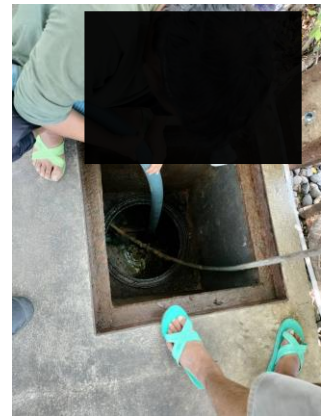
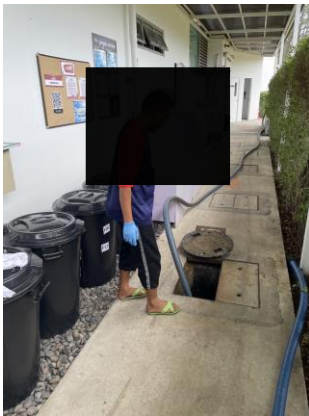
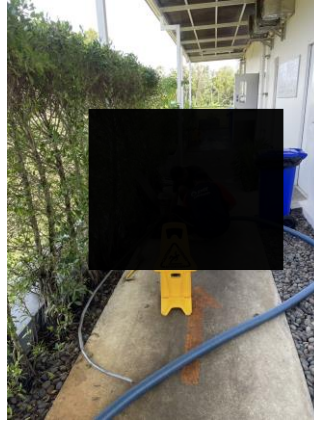
General Manager

Date:

Date:

Date:


การสูบน้ำก่อน



ภาคผนวก ข-4

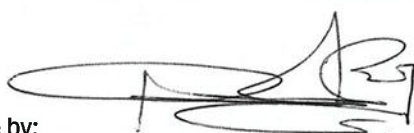
เอกสารการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า
บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (คลอรีน, pH)

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo				result				check by
		Pool 1	Pool 2	Pool 1		Pool 2				
				PH	Chl.	PH	Chl.			
01/01/2025	7.00			6.9	0.3	6.9	0.3	Internal		
02/01/2025	9.17			7.2	1	7.8	0.3	outsourse		
03/01/2025	9.08			6.8	3	7.8	0.3	outsourse		
04/01/2025	9.2			6.8	3	6.8	0.3	outsourse		
05/01/2025	9.02			6.8	1.5	6.8	0.5	outsourse		
06/01/2025	9.16			6.8	3	7.2	0.5	outsourse		
07/01/2025	9.07			7.2	1.5	8.2	1	outsourse		
08/01/2025	9.07			7.2	1.5	8.2	0.5	outsourse		
09/01/2025	9.17			7.2	1	8.2	0.5	outsourse		
10/01/2025	9.22			7.2	0.5	8.2	0.5	outsourse		
11/01/2025	9.15			7.2	1.5	8.2	0.5	outsourse		

12/01/2025	15.47			6.8	0.3	7.2	0.3	outsource
13/01/2025	9.15			7.2	1	8.2	0.5	outsource
14/01/2025	9.32			7.2	1	7.8	1	outsource
15/01/2025	9.16			7.2	1.5	7.8	1	outsource
16/01/2025	9.26			7.2	1	8.2	0.3	outsource
17/01/2025	9.20			7.2	1	7.2	1	outsource
18/01/2025	9.24			7.2	1.5	7.2	1.5	outsource
19/01/2025	9.23			7.2	1.5	8.2	1.5	outsource
20/01/2025	9.06			8.2	1	7.8	1	outsource
21/01/2025	9.18			7.2	1.5	7.8	0.5	outsource
22/01/2025	9.02			7.2	1	7.8	1	outsource
23/01/2025	9.00			8.2	1	7.2	0.3	outsource

24/01/2025	9.05			8.2	1	7.2	0.3	outsource
25/01/2025	9.27			8.2	1	7.2	0.3	outsource
26/01/2025	8.10			8.2	0.3	7.2	0.3	outsource
27/01/2025	9.13			6.8	0.3	6.8	0.3	outsource
28/01/2025	9.09			6.8	0.3	6.8	0.3	outsource
29/01/2025	9.04			6.8	0.3	6.8	0.3	outsource
30/01/2025	9.12			6.8	0.5	7.2	0.3	outsource
31/01/2025	9.17			7.2	0.5	7.2	0.3	Internal

Prepare by: 
Director of Engineer

Acknowledge by: 
General Manager

Monthly chlorine record of domestic water.

dd/mm/yy	receiving area		
	Location	Chlorine	
		6.30 am.	5.30 pm.
01/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0.4	0.2
02/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0.2	0.4
03/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
04/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
05/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
06/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
07/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
08/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
09/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0.4
10/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0.2	1.0
11/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0.7	1.2
12/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	1.8	2.0
13/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	1.8	1.2
14/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	1.2	0.8
15/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0.7	0.6
16/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0.3	0.1
17/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0.1	0
18/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
19/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
20/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0.1
21/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0.3
22/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0.4	0.6
23/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
24/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
25/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
26/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
27/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
28/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
29/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0
30/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0	0.1
31/01/2025	วชิรธานี / วชิรธานี	0.1	0.2

Check by

Acknowledged by




Monthly chlorine record of swimming pool.




dd/mm/yy	swimming pool1				swimming pool2			
	PH		Chlorine		PH		Chlorine	
	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.
01/01/2025	6.8	6.8	0.2	0.2	7.2	7.2	0.2	0.1
02/01/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.8	0.3	0.3
03/01/2025	6.6	6.8	0.3	0.3	7.6	8.8	0.2	0.3
04/01/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.3	0.3
05/01/2025	6.8	6.8	0.1	0.5	6.8	6.8	0.1	0.2
06/01/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.1	0.3
07/01/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.1	0.3
08/01/2025	6.8	6.8	0.5	0.4	7.2	6.8	0.1	0.2
09/01/2025	6.6	6.8	0.3	0.2	7.2	7.2	0.1	0.2
10/01/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0.1	0.1
11/01/2025	6.8	6.8	0.3	0.5	7.2	6.8	0.2	0.3
12/01/2025	6.8	6.8	1.0	0.5	6.8	6.8	0.3	0.3
13/01/2025	6.8	6.8	0.5	0.3	6.8	7.2	0.3	0.2
14/01/2025	6.8	7.2	1.0	0.3	7.6	7.6	0.3	0.3
15/01/2025	6.8	7.2	0.3	0.2	8.2	6.8	0.3	0.2
16/01/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.2	0.2
17/01/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	7.2	6.8	0.3	0.2
18/01/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	7.2	6.8	0.3	0.3
19/01/2025	7.2	6.8	0.3	0.2	7.2	6.8	0.2	0.2
20/01/2025	7.2	7.2	0.5	0.5	6.8	7.2	0.3	0.3
21/01/2025	7.2	7.2	0.5	0.3	6.8	7.6	0.3	0.3
22/01/2025	6.8	6.8	0.5	0.2	6.8	6.8	0.3	0.1
23/01/2025	7.2	7.2	0.5	0.5	7.2	7.2	0.3	0.3
24/01/2025		7.2		0.5		7.2		0.3
25/01/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0.3	0.3
26/01/2025	7.2	6.8	0.3	0.1	6.8	6.8	0.2	0.3
27/01/2025	6.8	6.8	0.2	0.3	6.8	6.8	0.2	0.1
28/01/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	7.2	0.2	0.1
29/01/2025	6.8	6.8	0.1	0.1	6.8	6.8	0.2	0.1
30/01/2025								
31/01/2025								

Check by... 

Acknowledge by... 

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo		result				check by
		Pool 1	Pool 2	Pool 1		Pool 2		
				PH	Chl.	PH	Chl.	
01/02/2025	9.19			7.2	3	7.2	1	Internal
02/02/2025	3.30			6.8	0.3	7.2	0.3	outsourse
03/02/2025	9.21			7.2	3	7.2	0.3	outsourse
04/02/2025	9.22			7.2	1	7.2	0.5	outsourse
05/02/2025	9.19			7.2	1	7.2	0.5	outsourse
06/02/2025	9.11			7.2	1.5	7.2	0.5	outsourse
07/02/2025	9.22			7.2	1	7.2	0.3	outsourse
08/02/2025	9.19			7.2	1	7.8	0.3	outsourse
09/02/2025	8.14			8.2	1	8.2	0.3	outsourse
10/02/2025	9.14			8.2	1	7.2	0.5	outsourse
11/02/2025	9.17			8.2	1	7.6	0.5	outsourse

12/02/2025	9.17			7.8	0.5	7.8	0.3	outsource
13/02/2025	9.25			7.8	0.3	7.8	0.3	outsource
14/02/2025	9.15			7.8	0.3	7.6	0.3	outsource
15/02/2025	9.24			7.8	0.3	6.8	0.3	outsource
16/02/2025	11.09			7.6	0.3	6.8	0.3	outsource
17/02/2025	10.42			7.2	0.3	6.8	0.3	outsource
18/02/2025	9.33			7.8	0.3	7.8	0.3	outsource
19/02/2025	9.21			7.2	0.3	8.2	0.3	outsource
20/02/2025	9.26			6.8	0.3	6.8	0.3	outsource
21/02/2025	9.23			6.8	0.3	6.8	0.3	outsource
22/02/2025	9.20			7.2	1.5	6.8	0.3	outsource
23/02/2025	14.00			6.8	0.3	6.8	0.3	outsource

24/02/2025	9.19			8.2	0.3	8.2	0.5	outsource
25/02/2025	9.17			7.2	1	7.2	1	outsource
26/02/2025	10.38			7.2	1	7.2	1	outsource
27/02/2025	9.19			7.2	0.3	7.2	0.5	outsource
28/02/2025	9.16			7.2	0.3	8.2	0.3	outsource

Prepare by

Director of Engineer

Acknowledge by:

General Manager

Monthly chlorine record of swimming pool.

dd/mm/yy	swimming pool1				swimming pool2			
	PH		Chlorine		PH		Chlorine	
	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.
01/02/2025	7.9	7.2	1	0.3	7.6	7.6	0.5	0.5
02/02/2025	6.8	7.2	0.3	0.3	7.6	7.6	0.5	0.5
03/02/2025	7.2	7.2	0.3	0.3	7.6	7.6	0.3	0.3
04/02/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.6	7.6	0.1	0.2
05/02/2025	7.2	7.2	0.3	0.3	7.6	7.6	0.1	0.1
06/02/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	7.6	6.8	0.1	0.1
07/02/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	7.6	6.8	0.1	0.1
08/02/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	7.6	7.2	0.1	0.1
09/02/2025	7.2	7.2	0.3	0.3	7.2	7.2	0	0.1
10/02/2025	7.2	7.2	0.3	0.2	7.2	7.6	0	0.1
11/02/2025	7.2	6.8	0.3	0.1	7.2	7.6	0	0.1
12/02/2025	7.2	7.2	0.3	0.2	7.2	7.2	0	0.1
13/02/2025	6.8	6.8	0.1	0.2	6.8	6.8	0	0.2
14/02/2025	7.2	6.8	0.2	0.3	7.6	7.2	0.2	0.1
15/02/2025	6.8	7.2	0.3	0.3	7.2	6.8	0.1	0.3
16/02/2025	6.8	7.2	0.3	0.3	7.2	6.8	0.1	0.3
17/02/2025	6.8	7.2	0.3	0.3	7.2	7.2	0.3	0.3
18/02/2025	6.8	7.2	0	0.3	6.8	7.2	0	0.3
19/02/2025	7.2	6.8	0.1	0.1	6.8	6.8	0.1	0.1
20/02/2025	6.8	6.8	0.3	0.5	6.8	6.8	0.1	0.3
21/02/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.3	0.3
22/02/2025	6.8	6.8	0.0	0.3	6.8	6.8	0.2	0.2
23/02/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	6.8	0.3	0.2
24/02/2025	6.8	6.8	0.3	0.5	6.8	7.2	0.3	0.5
25/02/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	7.2	6.8	0.3	0.3
26/02/2025	6.8	6.8	0.3	0.2	6.8	6.8	0.3	0.2
27/02/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	6.8	0.2	0.3
28/02/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.2	0.2

Check by

Acknowledge by


Monthly chlorine record of domestic water.

dd/mm/yy	receiving area		
	Location	Chlorine	
		6.30 am.	5.30 pm.
01/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.3	0.8
02/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.4	0.6
03/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.3	0.4
04/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.5	0.7
05/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.4	0.6
06/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.3	0.1
07/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0	0
08/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0	0
09/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0	0
10/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0	0
11/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0	0
12/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0	0
13/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0	0
14/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0	0.1
15/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0	0.9
16/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.8	0.6
17/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.9	1.4
18/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	1.4	1.4
19/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	1.4	1.2
20/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	1.7	1.2
21/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	1.2	0.6
22/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.4	0.1
23/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.7	0
24/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.1	0.1
25/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	0.4	0.4
26/02/2025	บึงน้ำ / บึงน้ำ	2.4	2.6
27/02/2025	บึงน้ำ	2.8	2.8
28/02/2025	บึงน้ำ	3.0	3.1

Check by

Acknowledge by

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo		result				check by
		Pool 1	Pool 2	Pool 1		Pool 2		
				PH	Chl.	PH	Chl.	
01/03/2025	12.03 pm.			7.2	0.5	8.2	0.3	Internal
02/03/2025	10.03 am.			7.2	0.5	6.8	0.3	outsourse
03/03/2025	9.33 am.			6.8	0.3	6.8	0.3	outsourse
04/03/2025	10.29 am.			6.8	0.3	6.8	0.3	outsourse
05/03/2025	9.17 am.			6.8	0.5	7.2	0.3	outsourse
06/03/2025	9.2 am.			6.8	1	7.2	0.3	outsourse
07/03/2025	4.52 pm.			6.8	1	7.2	0.3	outsourse
08/03/2025	11.17 am.			6.8	1	7.2	0.3	outsourse
09/03/2025	5.52 pm.			6.8	1	7.2	0.3	outsourse
10/03/2025	9.12 am.			6.8	1	7.2	0.3	outsourse
11/03/2025	10.46 am.			7.2	0.3	7.2	0.3	outsourse

12/03/2025	10.54 am.			6.8	0.5	8.2	0.3	outsource
13/03/2025	9.55 am.			7.2	0.5	8.2	0.3	outsource
14/03/2025	9.19 am.			7.2	0.5	8.2	0.3	outsource
15/03/2025	10.44 am.			7.2	0.5	8.2	0.3	outsource
16/03/2025	6.14 pm.			7.2	0.3	8.2	0	outsource
17/03/2025	11.59 am.			7.2	0.3	8.2	0.3	outsource
18/03/2025	10.13 am.			7.2	0.3	7.8	0.3	outsource
19/03/2025	10.47 am.			6.8	0.5	6.8	0.3	outsource
20/03/2025	9.18 am.			7.2	0.3	8.2	0.3	outsource
21/03/2025	9.17 am.			6.8	0.3	6.8	0.3	outsource
22/03/2025	9.18 am.			6.8	1	6.8	0.3	outsource
23/03/2025	9.18 am.			6.8	1	6.8	0.3	outsource

24/03/2025	9.49 am.			6.8	1	7.2	0.3	outsource
25/03/2025	8.44 am.			6.8	1	7.2	0.3	outsource
26/03/2025	10.11			6.8	1	7.2	0.3	outsource
27/03/2025	9.25			6.8	0.5	7.2	0.3	outsource
28/03/2025	9.46			6.8	1	6.8	0.3	outsource
29/03/2025	10.02			6.8	1	6.8	0.3	outsource
30/03/2025	10.24			6.8	1	6.8	0.3	outsource
31/03/2025	9.2			6.8	1	7.2	0.3	outsource

Prepare by:



Director of Engineer

Acknowledge by:



General Manager

Monthly chlorine record of swimming pool.

dd/mm/yy	swimming pool1				swimming pool2			
	PH		Chlorine		PH		Chlorine	
	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.
01/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.2	0.2
02/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.2	0.2
03/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.2	0.2
04/03/2025	6.8	6.8	0.1	0.1	6.8	6.8	0.1	0.1
05/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.5	6.8	6.8	0	0.2
06/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	7.2	0.1	0.1
07/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0.1	0.1
08/03/2025	6.8	6.8	0.5	0.3	7.2	7.2	0.3	0.3
09/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.5	8.2	8.2	0.1	0.3
10/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	6.8	0.1	0.7
11/03/2025	6.8	7.2	0.3	0.5	6.8	7.6	0.1	0.3
12/03/2025	6.8	6.8	0.5	0.3	7.2	7.1	0	0.1
13/03/2025	6.8	7.2	0.5	0.3	8.2	7.2	0.1	0.1
14/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0.1	0.1
15/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.6	7.2	0.1	0.1
16/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	6.8	0.1	0.1
17/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.1	0.1
18/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0.1	0.1
19/03/2025	6.8	6.8	0.1	0.2	7.2	6.8	0	0.1
20/03/2025	6.8	6.8	0.2	0.3	6.8	6.8	0.3	0.1
21/03/2025	6.8	6.8	0.1	0.3	6.8	6.8	0.3	0.2
22/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.1	0.1
23/03/2025	6.8	6.8	0.5	0.5	7.2	6.8	0.1	0.1
24/03/2025	6.8	6.8	0.5	0.5	7.2	6.8	0.1	0.1
25/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	6.8	0.1	0.1
26/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0	0.1
27/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0	0
28/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0.1	0
29/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0	0
30/03/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.3	0.2
31/03/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.3	0.3

Check by.....

Acknowledge by.....



Monthly chlorine record of domestic water.


dd/mm/yy	receiving area		
	Location	Chlorine	
		6.30 am.	5.30 pm.
01/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	2.8	2.0
02/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	2.8	1.0
03/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	1.0	0.1
04/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.4	0.1
05/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.1	0
06/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0	
07/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.1	1.6
08/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	1.0	1.6
09/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	3.0	1.6
10/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	2.0	0.8
11/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.7	0.6
12/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.3	0.2
13/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.3	0
14/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0	0
15/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0	0
16/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0	0
17/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0	0
18/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0	0
19/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0	
20/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.2	0.2
21/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.1	0.2
22/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.1	0.3
23/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.4	0.7
24/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.4	0.4
25/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.4	0.2
26/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	0.7	1.2
27/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	2.0	3.0
28/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	3.0	3.0
29/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	3.0	3.0
30/03/2025	พื้นที่ / พื้นที่	3.0	2.8
31/03/2025	พื้นที่ /	3.0	2.0





Check by 

Acknowledge by 

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo		result				check by
		Pool 1	Pool 2	Pool 1		Pool 2		
				PH	ChL	PH	ChL	
01/04/2025	12.03			7.2	0.3	6.8	0.3	Internal
02/04/2025	10.25			7.2	0.3	6.8	0.3	outsourse
03/04/2025	11.27			7.2	0.3	6.8	0.3	outsourse
04/04/2025	16.45			8.2	0.3	6.8	0.3	outsourse
05/04/2025	10.33			7.2	0.5	7.2	1	outsourse
06/04/2025	12.3			7.2	0.3	8.2	0.3	outsourse
07/04/2025	10.34			7.2	1	8.2	3	outsourse
08/04/2025	11.02			7.2	1	8.2	3	outsourse
09/04/2025	10.06			7.2	1	8.2	1.5	outsourse
10/04/2025	9.42			7.2	0.3	8.2	0.3	outsourse
11/04/2025	10.18			7.2	0.5	8.2	1	outsourse

12/04/2025	9.5			6.8	1.5	8.2	1	outsource
13/04/2025	11.07			6.8	0.5	8.2	0.5	outsource
14/04/2025	11.08			6.8	0.3	8.2	0.5	outsource
15/04/2025	10.02			7.2	0.5	7.8	0.5	outsource
16/04/2025	10.24			6.8	1	7.8	0.5	outsource
17/04/2025	10.14			8.2	1.5	7.2	0.3	outsource
18/04/2025	10.2			7.2	0.5	7.2	0.3	outsource
19/04/2025	10.03			7.2	1	7.2	0.5	outsource
20/04/2025	11.40			7.2	0.5	7.2	0.3	outsource
21/04/2025	10.22			7.2	1	8.2	0.5	outsource
22/04/2025	11.18			7.2	0.5	7.2	0.3	outsource
23/04/2025	10.24			7.2	0.5	7.2	0.3	outsource

24/04/2025	12.01			7.2	1	7.2	0.3	outsource
25/04/2025	10.55			7.2	0.5	7.2	0.3	outsource
26/04/2025	10.40			8.2	1	7.2	0.3	outsource
27/04/2025	10.53			8.2	1	7.2	0.3	outsource
28/04/2025	16.44			7.2	0.5	7.2	3	outsource
29/04/2025	10.19			7.2	1	6.8	1.5	outsource
30/04/2025	10.19			7.2	1	8.2	1.5	outsource

Prepare by

Director of Engineer

Acknowledge by:

General Manager

Monthly chlorine record of swimming pool.

dd/mm/yy	swimming pool1				swimming pool2			
	PH		Chlorine		PH		Chlorine	
	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.
01/04/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	6.8	6.8	0.1	0.1
02/04/2025	7.2	7.2	0.1	0.3	6.8	6.8	0	0.1
03/04/2025	6.8	7.2	0.2	0.4	6.8	6.8	0.3	0.1
04/04/2025	7.2	7.2	0.2	0.3	6.8	6.8	0	0.1
05/04/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	6.8	7.2	0.1	0.3
06/04/2025	6.8	6.8	0.2	0.5	7.2	7.2	0.3	1.5
07/04/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	1.5	1.0
08/04/2025	7.2	7.2	0.3	0.3	7.2	7.2	1.0	1.0
09/04/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	1.0	0.3
10/04/2025	6.8	7.2	0.3	0.3	7.2	7.2	0.3	0.2
11/04/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0.3	0.3
12/04/2025	7.2	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0.3	0.3
13/04/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0.1	0.2
14/04/2025	6.8	6.8	0.2	0.2	7.2	7.2	0.5	0.3
15/04/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.2	0.5	0.2
16/04/2025	6.8	6.8	0.3	0.5	7.2	7.2	0.1	0.3
17/04/2025	6.8	6.8	1.0	0.3	7.2	7.2	0.3	0.3
18/04/2025	6.8	7.2	1.0	1.0	7.2	7.2	0.3	0.1
19/04/2025	7.2	7.2	0.5	1.0	7.2	7.2	0.1	0.5
20/04/2025	7.2	7.2	1.0	0.3	7.2		0.3	
21/04/2025		7.2		0.3		7.2		0.3
22/04/2025	7.2	7.2	0.3	0.3	7.2	7.2	0.2	0.3
23/04/2025	8.2	7.2	0.5	0.5	8.2	8.2	0.3	0.1
24/04/2025	7.2	7.2	0.3	1.0	7.2	7.2	0.5	0.5
25/04/2025	7.2	7.2	0.5	1.0	7.2	7.2	0.3	0.5
26/04/2025	6.8	7.2	0.3	0.3	7.2	6.8	0.3	0.2
27/04/2025	7.2	8.2	1.0	0.3	6.8	6.8	0.1	0.1
28/04/2025	7.2	7.2	0.5	0.5	6.8	7.2	0.1	1.5
29/04/2025	7.2	7.2	0.5	1.0	6.8	6.8	1.5	0.3
30/04/2025	7.2	7.2	0.5	0.5	7.2	7.2	1.0	0.2

Check by.....

Acknowledge by.....

Monthly chlorine record of domestic water.


dd/mm/yy	receiving area		
	Location	Chlorine	
		6.30 am.	5.30 pm.
01/04/2025	1/11/2025/2025	1.4	1.1
02/04/2025	2/11/2025/2025	1.2	1.2
03/04/2025	3/11/2025/2025	1.2	1.0
04/04/2025	4/11/2025/2025	0.8	0.4
05/04/2025	5/11/2025/2025	0.8	1.0
06/04/2025	6/11/2025/2025	0.6	0.8
07/04/2025	7/11/2025/2025	0.8	0.7
08/04/2025	8/11/2025/2025	0.8	0.9
09/04/2025	9/11/2025/2025	0.7	0.1
10/04/2025	10/11/2025/2025	0.8	0.9
11/04/2025	11/11/2025/2025	1.0	0
12/04/2025	12/11/2025/2025	0	0.8
13/04/2025	13/11/2025/2025	1.0	1.0
14/04/2025	14/11/2025/2025	1.1	1.2
15/04/2025	15/11/2025/2025	1.2	1.2
16/04/2025	16/11/2025/2025	1.2	1.2
17/04/2025	17/11/2025/2025	1.2	1.6
18/04/2025	18/11/2025/2025	1.0	1.0
19/04/2025	19/11/2025/2025	0.1	
20/04/2025	20/11/2025/2025	0	
21/04/2025	21/11/2025/2025	0.1	0.1
22/04/2025	22/11/2025/2025	0.2	0.1
23/04/2025	23/11/2025/2025	0.1	0.3
24/04/2025	24/11/2025/2025	0.2	0.5
25/04/2025	25/11/2025/2025	0.3	0.3
26/04/2025	26/11/2025/2025	0	1.0
27/04/2025	27/11/2025/2025	1.2	1.3
28/04/2025	28/11/2025/2025	1.3	0.7
29/04/2025	29/11/2025/2025	0.8	0.8
30/04/2025	30/11/2025/2025		1.2

Check by

Acknowledge by

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo		result				check by
		Pool 1	Pool 2	Pool 1		Pool 2		
				PH	Chl.	PH	Chl.	
01/05/2025	10.03			7.2	1	7.2	1	outsourse
02/05/2025	12.06			7.2	1.5	7.2	1	outsourse
03/05/2025	13.28			7.2	0.5	7.2	0.5	outsourse
04/05/2025	10.4			7.2	1	8.2	0.5	outsourse
05/05/2025	10.39			8.2	3	7.2	0.5	outsourse
06/05/2025	10.12			8.2	1.5	8.2	0.5	outsourse
07/05/2025	11.02			7.8	1	7.2	0.3	outsourse
08/05/2025	11.42			7.2	1	8.2	0.5	outsourse
09/05/2025	10.26			8.2	1	8.2	0.5	outsourse
10/05/2025	10.44			8.2	0.3	8.2	0.3	outsourse
11/05/2025	10.03			8.2	0.5	8.2	0.3	outsourse

12/05/2025	10.22			8.2	0.5	7.2	1	outsource
13/05/2025	9.46			8.2	1	7.2	0.5	outsource
14/05/2025	10.16			7.2	1.5	7.2	0.5	outsource
15/05/2025	10.02			7.6	1.5	8.2	0.3	outsource
16/05/2025	10.00			8.2	1	7.8	0.3	outsource
17/05/2025	10.51			7.6	1.5	8.2	0.3	outsource
18/05/2025	11.29			8.2	1	7.2	0.3	outsource
19/05/2025	10.08			8.2	1.5	7.2	0.3	outsource
20/05/2025	10.23			8.2	1.5	8.2	0.5	outsource
21/05/2025	10.49			7.2	1	8.2	0.3	outsource
22/05/2025	10.50			8.2	1	8.2	0.3	outsource
23/05/2025	11.26			8.2	1	7.8	0.5	outsource

24/05/2025	10.2			7.8	3	8.2	1	outsource
25/05/2025	13.17			7.8	3	8.2	1	outsource
26/05/2025	10.24			7.6	3	8.2	0.5	outsource
27/05/2025	10.08			7.6	3	7.6	0.5	outsource
28/05/2025	10.07			8.2	1.5	7.6	0.3	outsource
29/05/2025	10.06			7.2	1	7.6	0.3	outsource
30/05/2025	9.48			8.2	1.5	8.2	0.5	outsource
31/05/2025	10.15			7.2	1.5	8.2	0.5	outsource

Prepare by:



Director of Engineer

Acknowledge by:



General Manager

Monthly chlorine record of swimming pool.

dd/mm/yy	swimming pool1				swimming pool2			
	PH		Chlorine		PH		Chlorine	
	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.
01/05/2025	6.8	7.2	0.3	1.0	7.2	7.2	1.0	0.5
02/05/2025	7.2	7.2	0.5	0.5	7.2	7.2	1.0	1.0
03/05/2025	7.2	7.2	0.5	0.3	7.2	7.8	0.4	0.3
04/05/2025	7.6	7.2	1.0	0.5	7.6	7.2	0.5	0.2
05/05/2025	6.8	7.2	0.5	1.0	7.2	7.2	1.0	0.3
06/05/2025	7.2	6.8	0.5	0.5	7.2	7.2	0.5	0.3
07/05/2025	6.8	6.8	0.3	0.3	7.2	7.8	0.5	0.3
08/05/2025	7.2	7.2	0.3	0.2	7.8	7.6	0.5	0.5
09/05/2025	7.2	8.2	0.3	0.1	7.6	8.2	0.5	0
10/05/2025	7.2	7.2	0.3	0.3	7.6	7.2	0.3	0.3
11/05/2025	7.2	7.2	0.3	0.3	7.6	7.2	0.3	0.3
12/05/2025	7.2	7.2	1.0	1.0	7.6	7.6	1.0	1.0
13/05/2025	7.2	7.2	1.0	0.8	7.8	7.6	1.0	0.3
14/05/2025	7.2	7.2	0.5	1.0	7.8	7.2	0.3	0.3
15/05/2025	7.2		1.0		7.2		0.5	
16/05/2025	7.2	6.8	0.5		7.2		0.5	
17/05/2025	7.2	6.8	1.0	0.3	7.6	7.2	0.5	0.3
18/05/2025	7.2	7.2	1.0	0.3	7.8	7.2	0.5	0.3
19/05/2025	7.2	7.2	6.8	0.3	7.2	6.8	0.3	0.3
20/05/2025	7.2	7.2		0.3	7.6			0.3
21/05/2025	7.2	7.2	0.5	0.5	7.2	7.6	0.5	0.4
22/05/2025	7.2	7.2	1.0	1.0	7.8	7.2	1.0	1.0
23/05/2025	7.2		0.5		7.2		0.5	
24/05/2025	7.2	7.2	0.3	0.3	7.6	7.2	0.3	0.3
25/05/2025	7.2		1.0		7.2		0.5	
26/05/2025	7.2		1.0		7.8		0.5	
27/05/2025		7.2		1.0		7.6		0.3
28/05/2025	7.6		1.0		7.2		0.3	
29/05/2025	7.2	6.8	1.0	0.5	7.2	7.2	0.5	0.3
30/05/2025	7.2	6.8	0.5	0.5	7.6	6.8	0.4	0.3
31/05/2025	7.2	6.8	1.0	1.0	7.6	6.8	0.5	0.1

Check by.....

Acknowledge.....

Monthly chlorine record of domestic water.

dd/mm/yy	receiving area		
	Location	Chlorine	
		6.30 am.	5.30 pm.
01/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.6	0.8
02/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.4	0.7
03/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.4	0.6
04/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.6	0.6
05/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.4	0.1
06/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
07/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
08/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
09/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
10/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
11/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
12/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
13/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.2
14/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.2	0.2
15/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.4	0.3
16/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
17/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน		0.3
18/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.3	0.2
19/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.3	0.2
20/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
21/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
22/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.1	0.1
23/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.2	0.2
24/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.2	0.2
25/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.2	0.2
26/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.3	0.3
27/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.4	0.3
28/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.3	0.1
29/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.3	0.1
30/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.3	0.1
31/05/2025	พื้นที่สวน / พื้นที่สวน	0.4	0.2

Check by

Acknowledge by

daily pool chemical recording

dd/mm/yy	time	Photo				result				check by
		Pool 1		Pool 2		Pool 1		Pool 2		
						PH	Chl.	PH	Chl.	
01/06/2025	13.10					8.2	0.3	7.6	0.3	outsourse
02/06/2025	11.22					7.6	0.3	8.2	3	outsourse
03/06/2025	10.1					8.2	0.5	8.2	1.5	outsourse
04/06/2025	10.18					8.2	1.5	7.2	1.5	outsourse
05/06/2025	10.45					6.8	3	6.8	3	outsourse
06/06/2025	10.28					7.6	3	7.8	1	outsourse
07/06/2025	11.40					7.2	1.5	7.2	1.5	outsourse
08/06/2025	11.23					8.2	3	8.2	1.5	outsourse
09/06/2025	10.09					8.2	1.5	8.2	1	outsourse
10/06/2025	11.03					7.2	1	7.2	1	outsourse
11/06/2025	10.32					7.2	1	7.2	0.5	outsourse

12/06/2025	11.16				8.2	0.3	8.2	0.5	outsource
13/06/2025	10.37				7.6	1	8.2	0.3	outsource
14/06/2025	10.30				8.2	1	7.8	0.3	outsource
15/06/2025	12.33				7.6	0.3	7.6	0.3	outsource
16/06/2025	10.30				7.6	0.3	7.2	0.3	outsource
17/06/2025	12.33				8.2	3	7.2	1.5	outsource
18/06/2025	10.11				7.2	3	7.8	1.5	outsource
19/06/2025	16.57				7.6	1.5	8.2	1.5	outsource
20/06/2025	10.33				8.2	1.5	8.2	1.5	outsource
21/06/2025	5.47				8.2	1	7.2	0.5	outsource
22/06/2025	11.22				7.6	3	8.2	3	outsource
23/06/2025	9.47				7.6	1.5	8.2	1.5	outsource

24/06/2025	13.53			8.2	1.5	7.8	1.5	outsource
25/06/2025	10.27			8.2	1.5	7.6	1	outsource
26/06/2025	18.19			8.2	1.5	8.2	1	outsource
27/06/2025	10.35			7.2	1	7.6	1	outsource
28/06/2025	10.21			8.2	1.5	8.2	0.3	outsource
29/06/2025	9.53			8.2	1.5	7.5	0.5	outsource
30/06/2025	9.58			7.8	1.5	8.2	0.3	outsource

Prepare by:



Director of Engineer

Acknowledge by:

General Manager

Monthly chlorine record of swimming pool.

dd/mm/yy	swimming pool1				swimming pool2			
	PH		Chlorine		PH		Chlorine	
	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.	6.00 am.	5.30 pm.
01/06/2025	6.8	6.8	1.0	1.0	6.8	6.8	0.5	0.5
02/06/2025	6.8	6.8	1.0	0.5	6.8	6.8	0.5	0.3
03/06/2025	7.2	7.2	1.0	1.0	6.8	6.8	0.5	1.0
04/06/2025	7.2	6.8	1.0	1.0	6.8	6.8	1.0	1.0
05/06/2025	6.8	6.8	1.5	1.0	6.8	6.8	1.5	1.0
06/06/2025	6.8	6.8	1.5	1.0	6.8	6.8	1.5	1.5
07/06/2025	6.8	6.8	1.0	1.0	6.8	6.8	0.5	0.5
08/06/2025	6.8	6.8	1.5	1.0	7.2	7.2	1.5	1.0
09/06/2025	6.8	7.2	1.5	1.0	7.2	7.2	1.5	0.3
10/06/2025	7.2	7.2	1.0	0.3	7.2	7.2	1.0	0.5
11/06/2025	7.2	7.2	1.0	0.3	7.2	7.2	1.5	0.3
12/06/2025	7.2	7.2	0.5	0.5	7.2	7.2	1.0	0.5
13/06/2025	7.2	7.2	0.3	0.3	7.2	7.2	0.3	0.1
14/06/2025	7.2	7.2	1.0	0.3	7.2	6.8	1.0	0.2
15/06/2025	7.2	7.2	0.5	0.3	7.2	6.8	0.3	0.1
16/06/2025	7.2	6.8	0.5	0.5	7.2	6.8	0.3	0.2
17/06/2025	7.2	6.8	0.5	0.5	7.2	7.2	0.3	0.5
18/06/2025	7.2	7.2	0.5	0.3	6.8	7.2	0.5	0.5
19/06/2025	6.8	6.8	1.0	1.0	6.8	6.8	1.0	0.5
20/06/2025	7.2	7.2	1.0	0.5	7.2	7.2	1.0	0.5
21/06/2025	7.2	7.2	1.0	1.0	7.2	7.2	1.0	1.0
22/06/2025	6.8	6.8	1.0	1.0	7.2	7.2	1.0	1.0
23/06/2025	6.8	6.8	1.0	1.0	7.2	7.2	1.0	0.5
24/06/2025	6.8	7.2	1.0	1.0	7.2	7.2	1.0	1.0
25/06/2025	6.8	7.2	1.0	0.5	6.8	7.2	0.5	0.3
26/06/2025	7.2	7.2	1.0	1.0	7.2	7.2	0.5	0.5
27/06/2025	7.2	7.2	1.0	1.0	7.2	7.2	0.5	0.5
28/06/2025	7.2	7.2	1.0	1.0	7.2	7.2	0.5	0.5
29/06/2025	7.2	7.2	1.0	1.0	7.2	7.2	0.5	0.5
30/06/2025	7.2	6.8	1.0	0.3	7.2	6.8	0.5	0.2

Check by.....

Acknowledge by.....

Monthly chlorine record of domestic water.

dd/mm/yy	receiving area		
	Location	Chlorine	
		6.30 am.	5.30 pm.
01/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.5	0.4
02/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.4	0.4
03/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.3	0.3
04/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
05/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
06/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
07/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.1	0.1
08/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.1	0.1
09/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
10/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.3	0.3
11/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.3	0.3
12/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
13/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.1	0.1
14/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.1	0.1
15/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.3	0.2
16/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
17/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
18/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
19/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
20/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.3	0.2
21/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
22/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.1	0.1
23/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.1	0.1
24/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.1	0.1
25/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.3
26/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
27/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.1	0.1
28/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
29/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.2	0.2
30/06/2025	วชิระ / วชิระ	0.3	0.3

Check By.....

Acknowledge by