

ภาคผนวก ฉ

อาชีพอนามัยและความปลอดภัย

ภาคผนวก ฉ.1 วิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

โรงไฟฟ้ากระบี่	รหัสเอกสาร EI-446-35 วันที่มีผลบังคับใช้ 30 มิถุนายน 2568	1/35
-----------------------	--	------

เอกสารควบคุม

เรื่อง

วิธีปฏิบัติในการจัดการภาวะวิกฤติ
แผนกบริหารท่าเรือ โรงไฟฟ้ากระบี่

จัดทำโดย	 (นายอานิต ชุมเชื้อ) ช.7 หบตด-ฟ.	
รับรองโดย	 (นายกำฤษณชัย ไสไทย)	
ตำแหน่ง	หบตด-ฟ.	
อนุมัติให้ใช้โดย	 (นายฉัตรชัย เอียคนุสรณ์)	
ตำแหน่ง	กบหตด-ฟ.	
วันที่เผยแพร่	23 มิถุนายน 2568	สำเนาหมายเลข
ทบทวนโดย	หบตด-ฟ.	วันที่ทบทวนครั้งต่อไป 29 มิถุนายน 2571

เอกสารฉบับนี้เป็นของโรงไฟฟ้ากระบี่ ห้ามทำสำเนาหรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

วิธีปฏิบัติงานการจัดการภาวะวิกฤติ (EI-446-35)

ภาคผนวก ฉ.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย



คำสั่งโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ ค. 8 /2568

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ (จป.บริหาร)

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ซึ่งในข้อ 10 ได้กำหนดให้สถานประกอบกิจการแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) ของสถานประกอบกิจการ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิกคำสั่งโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่ ค. 12/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารโรงไฟฟ้ากระบี่ (จป.บริหาร) และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ข้อ 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ เรียกชื่อว่า “จป.บริหาร” ประกอบด้วย

(1) นายธัญญ์	สกลกิตติวัฒน์	อ.พ.
(2) นายประภากร	เดชะประดิษฐ์	ช.อ.พ.
(3) นายเอียรชัย	สำอองศรี	ก.ม.บ.ด-พ.
(4) นายฉัตรชัย	เอียนสุรณ	ก.บ.ก.ด-พ.
(5) นายอมรเทพ	ศิริไพบุลย์	ท.ด.บ.ด1-พ.
(6) นายสุรวิทย์	เพชรฤทธิ์	ท.ด.บ.ด2-พ.
(7) นายสวัสดิ์	อุยสุย	ท.ด.บ.ด3-พ.
(8) นายธันวา	การแข็ง	ท.ด.บ.ด4-พ.
(9) นายชาตินันท์	คงสุข	ว.ศ.9 ท.น.ท.ท.ด.บ.ด-พ.
(10) นางสาวรัตน์จิต	สุวรรณรัตน์	ท.บ.พ.ด-พ.
(11) นายมนูญ	เพชรกลม	ท.บ.ก.บ.ด-พ.
(12) นายวีระศักดิ์	ทองทิพย์	ท.ร.บ.ด-พ.
(13) นายกฤษณชัย	ไสไทย	ท.บ.ท.ด-พ.
(14) นางสาวประติภา	ศิริเกียรติกุล	ท.อบ.ด-พ.
(15) นายจิตติพงศ์	ใจรังษี	ท.ป.อบ.ด-พ.
(16) นางสาววิษุตา	สีจันทา	ท.ส.ล.ก-พ.
(17) นายยุทธพงศ์	ศรีบุญญา	ท.ช.พ.ก-ย.
(18) นางสาวกนกพร	คูศิริวานิชกร	ท.ค.ก.ด-ธ.
(19) นางวิไลวรรณ	เอ่งฉ้วน	ท.ง.ก.ด-ท.
(20) นายเกียรติภูมิ	เอ่งฉ้วน	ท.จ.พ.ก-ท.
(21) นายฤต	อารยโกศล	ท.บ.ด.ด1-ท.

ข้อ 3. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ ดังนี้

- (1) กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน
- (2) เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง

- (3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ
- (4) กำกับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคณะกรรมการความปลอดภัย หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2568



(นายฉันทยบูรณ์ สกลกิตติวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้

โรงไฟฟ้าภาคใต้

โทร.03 735 3230





คำสั่งโรงไฟฟ้าภาคใต้

ที่ ค. 6 /2567

เรื่อง แต่งตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินโรงไฟฟ้ากระบี่

เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินโรงไฟฟ้ากระบี่ รวมทั้งฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิกคำสั่งโรงไฟฟ้าภาคใต้ที่ ค. 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉิน
โรงไฟฟ้ากระบี่ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ข้อ 2. แต่งตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินโรงไฟฟ้ากระบี่ ประกอบด้วย

1. แต่งตั้งให้มี ทีมดับเพลิง จำนวน 7 ทีม ดังนี้

1.1 ทีมดับเพลิง 1 ประกอบด้วย

(1) นายอมรเทพ	ศิริไพบุลย์	หตบต1-ฟ.
(2) นายสมชาย	ควนวิสัย	ช.8 หตบต1-ฟ.
(3) นายอำนาจ	จิรกิจบุญญา	ช.7 หตบต1-ฟ.
(4) นายอิทธิพงศ์	พลสมบัติ	ช.7 หตบต1-ฟ.
(5) นายศรายุทธ	กองประดิษฐ์	ช.6 หตบต1-ฟ.
(6) นายธนพันธ์	นำเยี่ยม	ช.5 หตบต1-ฟ.

1.2 ทีมดับเพลิง 2 ประกอบด้วย

(1) นายสุรวิทย์	เพชรฤทธิ	หตบต2-ฟ.
(2) นายชัยฤทธิ์	อริยวงศ์	ช.7 หตบต2-ฟ.
(3) นายชัยพร	เครือจันทร์	ช.7 หตบต2-ฟ.
(4) นายสุรวิทย์	เกลี้ยงเกล้า	ช.6 หตบต2-ฟ.
(5) นายวัชรพันธ์	ไชยมูติ	ช.5 หตบต2-ฟ.

1.3 ทีมดับเพลิง 3 ประกอบด้วย

(1) นายสวัสดิ์ดี	อูยสุย	หตบต3-ฟ.
(2) นายสมพร	กุลเก็ก	ช.7 หตบต3-ฟ.
(3) นายไพบุลย์	เกิดปากแพรก	ช.7 หตบต3-ฟ.
(4) นายพิทยา	รักซ้อน	ช.6 หตบต3-ฟ.
(5) นายทวีวุฒิ	มีอิน	ช.6 หตบต3-ฟ.
(6) นายกรวิทย์	บุญคงเกิด	ช.4 หตบต3-ฟ.

1.4 ทีมดับเพลิง 4 ประกอบด้วย

(1) นายนาดธรรม	หนูทอง	ช.8 หตบต4-ฟ.
(2) นายสุวัฒน์	สุวรรณปรีชา	ช.7 หตบต4-ฟ.
(3) นายพงษ์รัช	มุตตาทหาริช	ช.6 หตบต4-ฟ.
(4) นายณรงค์ชัย	ทวีทอง	ช.6 หตบต4-ฟ.
(5) นายสราวุธ	แสงรัตน์	ช.5 หตบต4-ฟ.
(6) นายพรพล	บาลทิพย์	วศ.4 หตบต4-ฟ.

1.5 ทีมดับเพลิง 5 ประกอบด้วย

(1) นายสุวัตร	สุขใจ	ข.6 หบคต-ฟ.
(2) นายวชิระ	บัวชุม	ข.5 หบคต-ฟ.
(3) นายสันติภาพ	นาบิน	ข.5 หบคต-ฟ.
(4) นายดลเสาะ	ลิ้มอาหลิ	ลูกจ้าง

1.6 ทีมดับเพลิง 6 ประกอบด้วย

(1) นายรุ่งโรจน์	อรุณรัตน์	ข.7 หบคต-ฟ.
(2) นายพุทธิพร	ชูอัน	ข.7 หบคต-ฟ.
(3) นายธีระยุทธ	สงคง	ข.6 หบคต-ฟ.
(4) นายภาณุศร	กั๊ววานเกียรติกุล	ข.6 หบคต-ฟ.

1.7 ทีมดับเพลิง 7 ประกอบด้วย

(1) นายอานิตร	ชุมเชื้อ	ข.7 หบคต-ฟ.
(2) นายภาณุวัฒน์	พลายนีน	ข.6 หบคต-ฟ.
(3) นายพรศักดิ์	เรือทอง	จร.1 หบคต-ฟ.
(4) นายอุเสิน	มารณโอสถ	ลูกจ้าง หบคต-ฟ.
(5) นายจักรพงษ์	นาคะวิสุทธิ	ลูกจ้าง หบคต-ฟ.

หน้าที่

- (1) รายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ก่อนเข้าปฏิบัติการ
- (2) ปฏิบัติตามผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการ
- (3) ดับเพลิงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- (4) ประสานงานกับทีมดับเพลิงภายนอก

2. แต่งตั้งให้มี ทีมประจำรดดับเพลิง จำนวน 2 ทีม ดังนี้

2.1 ทีมประจำรดดับเพลิง 1 ประกอบด้วย

(1) นายวีรศักดิ์	นบนอบ	จรป.1 กรป-อพก.
(2) นายธิตี	ทิพย์สุวรรณสิริ	รป. กรป-อพก.
(3) นายรุ่งโรจน์	อุษาวีลาวัฒน์	พนักงานขับรถดับเพลิง
(4) นายวรวิทย์	เชื้อทะเล	พนักงานดับเพลิง
(5) นายอดิสร	มาศโอสถ	พนักงานดับเพลิง
(6) นายทะนุศักดิ์	ระวังชา	พนักงานดับเพลิง
(7) นายสิทธิชัย	เกลาเกลี้ยง	พนักงานดับเพลิง
(8) นายดนัย	จันทร์ศรีนาค	พนักงานดับเพลิง

2.2 ทีมประจำรดดับเพลิง 2 ประกอบด้วย

(1) นายอภิรุณ	ประสมศรี	จรป.1 กรป-อพก.
(2) นายอรชัย	ภูผา	รป กรป-อพก.
(3) นายธีรยุทธ	ทิพย์สุวรรณสิริ	พนักงานขับรถดับเพลิง
(4) นายรุ่งโรจน์	สาระภี	พนักงานดับเพลิง
(5) นายสันติ	ทิพย์สุวรรณสิริ	พนักงานดับเพลิง
(6) นายดำริ	กาน้ำ	พนักงานดับเพลิง
(7) นายอภิชาติ	มะหยี่	พนักงานดับเพลิง
(8) นายผจญ	กุลติ	พนักงานดับเพลิง

หน้าที่

- (1) เตรียมระดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน
- (2) รายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินก่อนเข้าปฏิบัติการ
- (3) ปฏิบัติตามผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินสั่งการ
- (4) ดับเพลิงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- (5) ประสานงานกับทีมดับเพลิงภายนอก

3. แต่งตั้งให้มี ทีมแก้ไขจุดน้ำมันหกรั่วไหล จำนวน 2 ทีม ดังนี้

3.1 ทีมแก้ไขจุดน้ำมันหกรั่วไหล 1 ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| (1) นายณรงค์ | ตรีประพัฒน์ | ช.7 หบคต-ฟ. |
| (2) นายณัฐวุฒิ | บัวแก้ว | ช.6 หบคต-ฟ. |
| (3) นายเปี่ยมศักดิ์ | คลองรวั | ลูกจ้าง |

3.2 ทีมแก้ไขจุดน้ำมันหกรั่วไหล 2 ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| (1) นายภูมิศักดิ์ | วิริยะรอนันต์ | วศ.7 หบคต-ฟ. |
| (2) นายอำนาจ | มณีนัย | ช.7 หบคต-ฟ. |
| (3) นายเสริมวิทย์ | รองชูเพ็ง | ช.6 หบคต-ฟ. |
| (4) นายมะหะมะยารี | เซงปี | ลูกจ้าง |

หน้าที่

- (1) รายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินก่อนเข้าปฏิบัติการ
- (2) ปฏิบัติตามผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินสั่งการ
- (3) ระงับเหตุฉุกเฉินน้ำมันหกรั่วไหล ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- (4) ประสานงานกับทีมสนับสนุน

4. แต่งตั้งให้มี ทีมจัดเก็บน้ำมันหกรั่วไหล จำนวน 2 ทีม ดังนี้

4.1 ทีมจัดเก็บน้ำมันหกรั่วไหล 1 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|---------|-------------|
| (1) นางสาวอริศรา | แสนเสนา | ช.6 หอบต-ฟ. |
| (2) นายบุญฤทธิ์ | เดชอรุณ | ช.5 หอบต-ฟ. |

4.2 ทีมจัดเก็บน้ำมันหกรั่วไหล 2 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------|----------------|
| (1) นายอนันต์ | ชุมเชื้อ | ช.7 หบต-ฟ. |
| (2) นายภาณุวัฒน์ | พลายนีน | ช.6 หบต-ฟ. |
| (3) นายพรศักดิ์ | เรือทอง | จร.1 หบต-ฟ. |
| (4) นายอุเสิน | มารธโอสถ | ลูกจ้าง หบต-ฟ. |
| (5) นายจักรพงษ์ | นาคะวิสุทธิ | ลูกจ้าง หบต-ฟ. |

หน้าที่

- (1) นำอุปกรณ์จัดเก็บน้ำมันไปยังสถานที่เกิดเหตุ
- (2) ควบคุมการแพร่กระจายตัวของน้ำมัน
- (3) จัดเก็บน้ำมันใส่ภาชนะปิด
- (4) จัดเก็บขยะปนเปื้อนน้ำมันใส่ถุงดำ
- (5) ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่บริเวณเกิดเหตุ
- (6) น้ำมันและขยะปนเปื้อนให้นำไปเก็บที่อาคารเก็บขยะอันตราย
- (7) ตรวจสอบพื้นที่จนมั่นใจว่าไม่มีคราบน้ำมันหลงเหลือบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ

5. แต่งตั้งให้มี ทีมจัดเก็บสารเคมีรั่วไหล จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

(1) นายชัยวุฒิ	อริยวงศ์	ข.7 หตบต2-ฟ.
(2) นายสมพร	กุลเถกิง	ข.7 หตบต3-ฟ.
(3) นายศรายุทธ	กองประดิษฐ์	ข.6 หตบต1-ฟ.
(4) นายสราวุธ	แสงรัตน์	ข.5 หตบต4-ฟ.

หน้าที่

- (1) รายงานตัวกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ก่อนเข้าปฏิบัติการ
- (2) ปฏิบัติตามผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการ
- (3) ระบุเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- (4) ประสานงานกับทีมสนับสนุน

6. แต่งตั้งให้มี ทีมค้นหาและกู้ภัย จำนวน 3 ทีม ดังนี้

6.1 ทีมค้นหาและกู้ภัย 1 ประกอบด้วย

(1) นายอำนาจ	จิรกิจบุญญา	ข.7 หตบต1-ฟ.
(2) นายสุรวิทย์	เกลี้ยงเกลา	ข.6 หตบต2-ฟ.
(3) นายณรงค์ชัย	ทวีทอง	ข.6 หตบต4-ฟ.
(4) นายกรวิทย์	บุญคงเกิด	ข.4 หตบต3-ฟ.

6.2 ทีมค้นหาและกู้ภัย 2 ประกอบด้วย

(1) นายหิรัญญ	วรรณพันธ์	วศ.7 หตบต-ฟ.
(2) นายพุทธิพร	ชูอิน	ข.7 หตบต-ฟ.
(3) นายอิวัฒน์	ศรีงาม	ข.6 หตบต-ฟ.
(4) นายภาณุสร	กังวานเกียรติกุล	ข.6 หตบต-ฟ.

6.3 ทีมค้นหาและกู้ภัย 3 ประกอบด้วย

(1) นายภาณุวัฒน์	พลายนีน	ข.6 หตบต-ฟ.
(2) นายพรศักดิ์	เรือทอง	จร.1 หตบต-ฟ.
(3) นายสมศักดิ์	คลองรวี	จร.1 หตบต-ฟ.
(4) นายสุรรัตน์	มารณโอสถ	จร.1 หตบต-ฟ.

หน้าที่

- (1) รับคำสั่งจากผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน หรือผู้บัญชาการเหตุการณ์
- (2) ค้นหาผู้ประสบภัยตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์
- (3) เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากที่เกิดเหตุ

7. แต่งตั้งให้มี ทีมควบคุมกระแสไฟฟ้า / ควบคุมเครื่องจักร จำนวน 2 ทีม ดังนี้

7.1 ทีมควบคุมกระแสไฟฟ้า/ควบคุมเครื่องจักร 1 ประกอบด้วย

(1) นายสมชาย	ควนวิลัย	ข.8 หตบต1-ฟ.
(2) นายนาถธรรม	หนูทอง	ข.8 หตบต4-ฟ.
(3) นายทวีวุฒิ	มีอิน	ข.6 หตบต3-ฟ.
(4) นายสุรวิทย์	เกลี้ยงเกลา	ข.6 หตบต2-ฟ.

7.2 ทีมควบคุมกระแสไฟฟ้า/ควบคุมเครื่องจักร 2 ประกอบด้วย

(1) นายอรรถกร	อัยสกุล	วศ.7 หตบต-ฟ.
(2) นายพงษ์พันธ์	แผ้วพันธ์ชู	ข.7 หตบต-ฟ.
(3) นายสุรพล	ผกามาศ	ข.7 หตบต-ฟ.

หน้าที่

- (1) ควบคุมระบบดับเพลิงต่าง ๆ ให้ทำงานได้ขณะเกิดเหตุตามสถานการณ์
- (2) ตัดกระแสไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัยการภาวะฉุกเฉิน หรือผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินสั่ง
- (3) หยุดเดินเครื่องจักรตามที่อยู่อาศัยการภาวะฉุกเฉิน หรือผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินสั่ง
- (4) ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานต่อไป

8. แต่งตั้งให้มี ทีมสื่อสาร จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|--------------|---------------|
| (1) นายฤต | อารยโกศล | ทบตต1-ท. |
| (2) นายติยากร | จันทร์สุคนธ์ | นค.6 ทบตต1-ท. |
| (3) นางสาวนิศาชล | ไพโรพฤกษ์ | ช.6 ทบตต1-ท. |

หน้าที่

- (1) รายงานตัวต่อผู้บัญชาการดับเพลิง
- (2) ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการสื่อสารและการใช้อุปกรณ์สื่อสารและจัดหาอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
- (3) อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือสื่อสาร
- (4) เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือสื่อสาร
- (5) สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. แต่งตั้งให้มี ทีมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|------------|--------------|
| (1) นายยุทธพงศ์ | ศรีบุญญา | หขฟภ-ย. |
| (2) นายประวิทย์ | โตะสัน | ช.7 หขฟภ-ย. |
| (3) นายพัฒน์นันท | รัศมีทิต | ช.7 หขฟภ-ย. |
| (4) นางสาวมนต์ประไพ | หิรัญบุรณะ | วก.7 หขฟภ-ย. |
| (5) นางสาววรรณุช | วีระขจร | วก.4 หขฟภ-ย. |

หน้าที่

- (1) ติดต่อหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ภายใน เช่น รปภ. ทีมฉุกเฉิน ทีมดับเพลิง เป็นต้น
- (2) แจ้งข่าวเป็นระยะ ๆ
- (3) ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกตามที่อยู่อาศัยการภาวะฉุกเฉินสั่ง / ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินสั่ง
- (4) ถ่ายภาพ
- (5) เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราว
- (6) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดับเพลิง
- (7) หาหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานสำคัญและหน่วยงานราชการ (หน่วยดับเพลิง สถานีตำรวจ ศูนย์ควบคุมสารพิษโรงพยาบาล และหน่วยงานข้างเคียง เป็นต้น)

10. แต่งตั้งให้มี ทีมอพยพ (ผู้นำทางหนีไฟ) จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|-----------|---------------|
| (1) นายฉัตรชัย | เอียนสุรณ | กบพทต-ฟ. |
| (2) นายมนูญ | เพ็ชรกลม | ทปภตต-ฟ. |
| (3) นายกฤตภาส | ภิรมย์พร | วต.7 ทปภตต-ฟ. |
| (4) นางกศิภิมา | อุยสุย | ช.5 ทปภตต-ฟ. |

หน้าที่

- (1) นำทางให้ผู้อพยพหนีไฟไปตามเส้นทางหนีไฟ
- (2) นำพาผู้ตกค้างให้หนีออกไป
- (3) ช่วยอำนวยความสะดวก และควบคุมการหนีไฟไปจุดรวมพล
- (4) รายงานผลการตรวจนับต่อผู้ควบคุมจุดรวมพล
- (5) ให้ข้อมูลผู้สูญหาย

11. แต่งตั้งให้มี ทีมควบคุมจุดรวมพล จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|----------|--------------------------|
| (1) นายวีระศักดิ์ | ทองทิพย์ | ทชบภต-ฟ. |
| (2) นางวิไลวรรณ | เอ่งฉ้วน | ทงภต-ท. |
| (3) นางสาวเดือนตา | รักษามณี | พช.5 ทนท. เลขานุการ อฟภ. |

หน้าที่

- (1) ควบคุม ดูแล ผู้อพยพให้อยู่ในความสงบ เพื่อตรวจนับอย่างรวดเร็ว
- (2) กำหนดวิธีการตรวจนับจำนวนคนอย่างรวดเร็ว
- (3) รับรายงานการตรวจนับจำนวนผู้ปฏิบัติงานจากผู้ตรวจนับ
- (4) รายงานผลการตรวจนับต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์

12. แต่งตั้งให้มี ทีมพยาบาล จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|---------|------------------|
| (1) นางลดาวัลย์ | บุญชะดา | งสพ-อฟภ. |
| (2) นางสาวสโรชา | ผลบุญ | พยาบาล part time |
| (3) นายยุทธนา | ดาวิน | ลูกจ้าง |

หน้าที่

- (1) จัดเครื่องมือ / อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้น
- (2) ตรวจสอบอุปกรณ์ในรถพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
- (3) รักษาพยาบาลผู้ประสบภัย
- (4) นำผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

13. แต่งตั้งให้มี ทีมจราจร จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|------|--------------|
| (1) นายอรัชย์ | ภูผา | รป งบรป-อฟภ. |
|---------------|------|--------------|

หน้าที่

- (1) มอบหมาย รปภ.จ้างเหมา ให้ควบคุมการ เข้า – ออก ของรถยนต์
- (2) ควบคุมไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการปฏิบัติงาน
- (3) อำนวยความสะดวกต่อรถเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ
- (4) กำหนดจุดจอดรถดับเพลิง / รถพยาบาล
- (5) จัดจราจรและประสานงานร่วมมือกับตำรวจจราจร

14. แต่งตั้งให้มี ทีมรักษาบริเวณ จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------|-----------------|
| (1) นายอภิรุณ | ประสมศรี | จรป.1 งบรป-อฟภ. |
| (2) นายนิวัฒน์ | ยาปริง | รป งบรป-อฟภ. |

หน้าที่

- (1) มอบหมาย รปภ.จ้างเหมา ให้ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณเกิดเหตุ
- (2) กันผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ
- (3) ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ขนย้าย
- (4) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องการจราจรและรักษาความปลอดภัย

15. แต่งตั้งให้มี ทีมโยธา จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| (1) นางสาวพิมลรัตน์ | เผ่าศรีเจริญ | วศ.6 หอบต-ฟ. |
| (2) นางสาวอริศรา | แสนเสนา | ช.6 หอบต-ฟ. |
| (3) นายบุญฤทธิ์ | เดชอรุณ | ช.5 หอบต-ฟ. |

หน้าที่

- (1) ตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน
- (2) จัดหาอุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ โฟเตียม เติ้นท์
- (3) จัดหาอุปกรณ์ กระดาษ ปากกา ป้ายศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน โทรศัพท์
- (4) จัดหาแบบอาคาร แผนผังสถานที่
- (5) อุปกรณ์แสดงทิศทางลม

16. แต่งตั้งให้มี ทีมบริการ จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|----------|----------|
| (1) นายวีระศักดิ์ | ทองทิพย์ | หอบภต-ฟ. |
| (2) นางปริณดา | มาศโอสถ | ลูกจ้าง |
| (3) นางวนิดา | ชุมเชื้อ | ลูกจ้าง |

หน้าที่

- (1) จัดเตรียมน้ำดื่มและเสบียงอาหาร ตามความเหมาะสม

17. แต่งตั้งให้มี ทีมจัดซื้อ/จัดหา จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| (1) นายเกียรติภูมิ | เอ่งฉ้วน | หจฟภ-ท. |
| (2) นางสาวกรณิการ์ | โป๊ซัว | วก.7 หจฟภ-ท. |
| (3) นางสาวสาธิตา | อินทร์ภักดี | วก.6 หจฟภ-ท. |
| (4) นายนิวัฒน์ | จันแก่นแก้ว | ช.6 หจฟภ-ท. |
| (5) นายพงษ์พัฒน์ | เม่งบุตร | ช.5 หจฟภ-ท. |

หน้าที่

- (1) จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ตามผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉินหรือผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินสั่งการ

18. แต่งตั้งให้มี ทีมยานพาหนะ / ขนย้าย จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|-------------|----------------|
| (1) นายอสนัย | วงศ์สวัสดิ์ | จขร.1 หอบภต-ฟ. |
| (2) นายสมรัก | หลีตี | จขร.1 หอบภต-ฟ. |
| (3) นายอศุลย์ | สิทธิมนต์ | จขก.1 หอบภต-ฟ. |

หน้าที่

- (1) จัดเตรียมเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่จะใช้ในการขนย้าย
- (2) ขนย้ายอุปกรณ์สำคัญ ๆ ตามแผนที่กำหนด หรือตามคำสั่ง
- (3) นำรถมาสนับสนุนในเหตุฉุกเฉิน
- (4) จัดเตรียมรถพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
- (5) รอรับคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน

19. แต่งตั้งให้มี ทีมตรวจสอบความเสียหายและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|---------------|-------------|
| (1) นายจิตติพงศ์ | ใจรังษี | หบภต-ฟ. |
| (2) นายธันวา | การแข็ง | หสภ-ฟ. |
| (3) นางสาวกนกพร | คูศิริวานิชกร | หคภต-ธ |
| (4) นางสาวชนิภา | ยศตันติ | วท.7 หสภ-ฟ. |

หน้าที่

- (1) เข้าสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่วิชาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ / ตำรวจ
- (2) ประเมินความเสียหายภายนอก รายงานผลต่อผู้อำนวยการดับเพลิง
- (3) ดูแลสิ่งแวดลอมภายหลังเหตุสงบไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง

- (4) สอบสวนและค้นหาสาเหตุ
- (5) เป็นกรรมการในการสอบสวนอุบัติเหตุต่าง ๆ
- (6) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัย
ในการทำงานของลูกจ้าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567



(นายสมเกียรติ ย้อยเสรีสุทธิ)
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้

โรงไฟฟ้าภาคใต้
โทร. 03 735 3260

ภาคผนวก ฉ.3 รายละเอียดการซ่อมแผนฉุกเฉิน

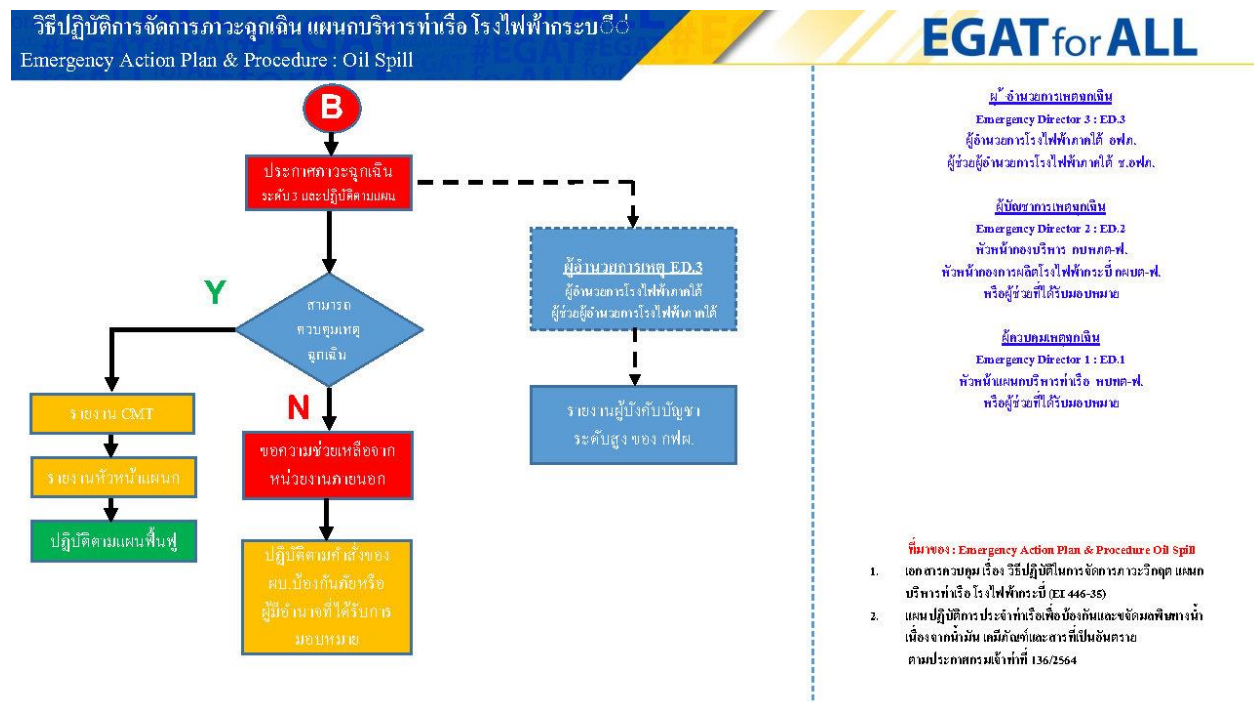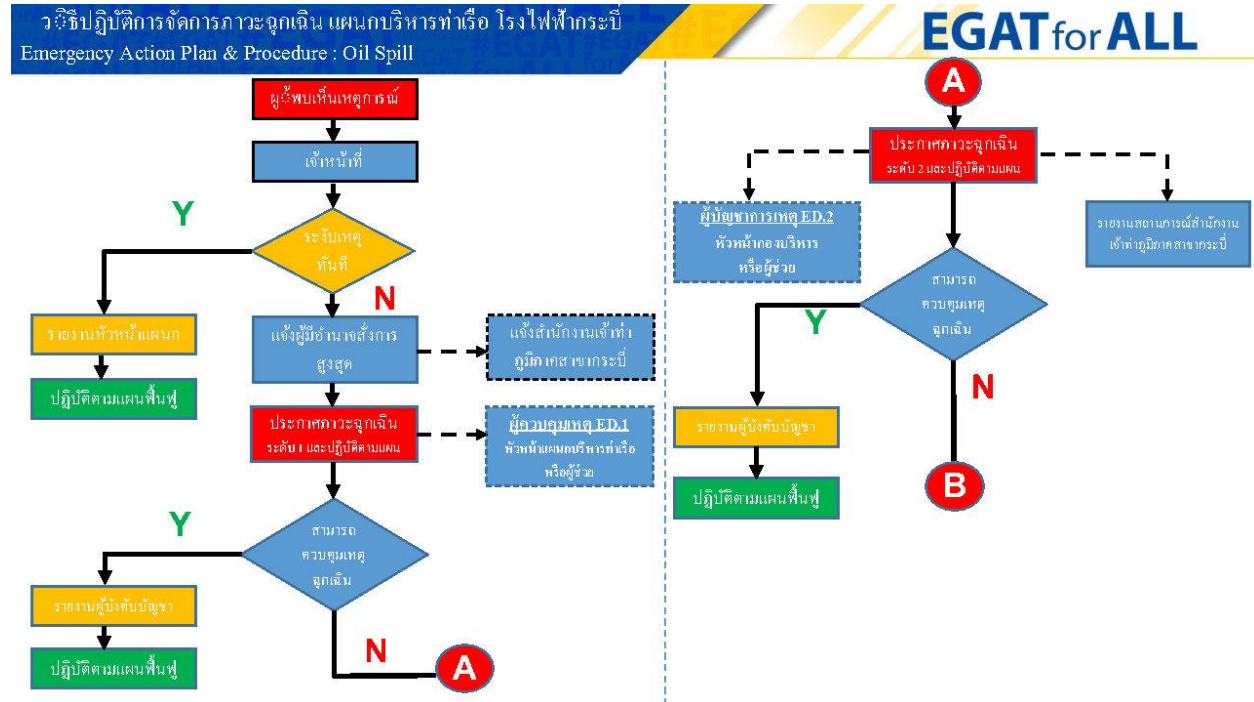

สถานการณ์จำลองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมัน
ทางท่อลงคลองยวน

EGAT for ALL

ลำดับ	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	ติดต่อสื่อสาร	รูปภาพ
	สถานการณ์สมมุติ มีสถานการณ์รั่วไหลของน้ำมัน จากท่อส่งน้ำมันใต้ดินไปยังโรงไฟฟ้ากระบี่ทำให้มีน้ำมันรั่วไหลประมาณ 300 ลิตรลงไปยังบริเวณสะพานคลองยวน				
1	เวลา ประมาณ 09.00 น. ขณะทำการสูบ-ถ่ายน้ำมันจากคลังน้ำมันบ้านคลองรีร่วมช่างโรงไฟฟ้ากระบี่ ระบบ Leak Detection Show Status Leak ที่ Location ประมาณ กิโลเมตรที่ 6 ของแนวท่อส่งน้ำมัน (บริเวณสะพานคลองยวน) ระบบ SCADA Auto Stop pump และ Block Valve	พนักงานแผนกบริหารท่าเรือ	1.นายกฤษฎวัฒน์	UHF-10	


สถานการณ์จำลองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมัน
ทางท่อลงคลองยวน

EGAT for ALL

ลำดับ	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	ติดต่อสื่อสาร	รูปภาพ
2	เมื่อหัวหน้าแผนกบริหารสถานการณ์ในเบื้องต้น ได้สั่งให้หยุดการสูบ-ถ่ายน้ำมันไปโรงไฟฟ้ากระบี่และการปฏิบัติงานในพื้นที่	หัวหน้าแผนกพนักงานป้องกันควบคุม	1.นายกฤษฎวัฒน์ 2.นายกฤษณชัย (หบพท-ฟ.)	วิทยุ UHF.CH 10	
3	เมื่อเหตุการณ์ระบบการปฏิบัติงานทั้งหมดแล้ว หัวหน้าแผนกจัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานโดยมีบุคลากรดังต่อไปนี้ - ผู้ควบคุมเหตุ (ED.1) - ชุดตรวจการณ์ - หัวหน้าชุดการป้องกันการกระจายตัวของน้ำมัน (ด้อม Boom) - หัวหน้าชุดขจัดคราบน้ำมัน (Skimmer)	พนักงานแผนกบริหารท่าเรือ	1. หบพท-ฟ. 2. นายอานันท์ 3. นายกฤษฎวัฒน์ 4. นายพรศักดิ์	วิทยุ UHF.CH 10	

สถานการณ์จำลองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมัน
ทางท่อลงคลองยวน

EGAT for ALL

ลำดับ	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	ติดต่อสื่อสาร	รูปภาพ
4	ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินประจำภาวะฉุกเฉินและปฏิบัติตัวต่อไปนี้ ➢ สรุปสถานการณ์เบื้องต้นให้กับทุกชุดปฏิบัติการทราบ ➢ รายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้กับผู้บังคับบัญชาทราบในการฝึกซ้อมครั้งนี้คือ กบหคค-ฟ. และจะทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน(ED.2) ➢ ผู้ควบคุมเหตุ (ED.1)ติดต่อประสานงานขอทีมสนับสนุนจากโรงไฟฟ้ากระบี่ ➢ ทรบคค-ฟ. เพื่อขอรถบรรทุกติดเครน 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน และ รถพยาบาล 1 คัน ➢ กรป-อ.ฟก. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ดำรง เพื่อขออำนวยความสะดวกจราจร ขณะปฏิบัติงานระดมเหตุฉุกเฉิน ➢ ทีม กรป-อ.ฟก. เพื่อช่วยในการควบคุมและจัดควาบน้ำมัน จำนวน 4 คน ➢ ทีมเคมีและสิ่งแวดล้อมเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำรั่ว จุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง ➢ ทรบคค-ฟ. ทีมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือกรณีเกิด ➢ ทรบคค-ฟ. ทีมควบคุมความปลอดภัย ➢ ทรบคค-ฟ.,ทรบฟคค-ฟ.,ทรบคคค-ฟ. ช่วยสนับสนุนงานล้อมรั้วกันน้ำมันและ จัดเก็บ ➢ ทรฟคค-อ. ทีมประชาสัมพันธ์	พนักงานแผนกบริหาร ท่าเรือ	ทรบคค-ฟ. กบหคค-ฟ.	เบอร์โทรศัพท์ กบหคค-ฟ. 3200	
				1.3240 2.3201 3.3260 4.3120 5.3202 6.3230 7.3170 8.3270 9.3140,3150 สก.คลองขนาน 075-656100	

สถานการณ์จำลองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมัน
ทางท่อลงคลองยวน

EGAT for ALL

ลำดับ	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	ติดต่อสื่อสาร	รูปภาพ
5	ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินสั่งการดังต่อไปนี้ (ED.1) ➢ ให้อุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลเข้าสู่จุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดพร้อมกับประเมินสถานการณ์นำ Boom (Absorb) ไปล้อมกักน้ำมันยังจุดเกิดเหตุเพื่อควบคุมการกระจายตัวของน้ำมัน และผู้ควบคุมเหตุ เดินทางไปพร้อมกันเพื่อตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินยังจุดเกิดเหตุทันที และให้นำเรือดูดน้ำมันแบบดูด Boom (Absorb) และเรือขูดจากท่าเทียบเรือไปทางทะเลบริเวณเขื่อนฝายหน้าคลองยวนเพื่อสำรวจทิศทางการรั่วของน้ำมันอีกทางหนึ่ง ➢ สั่งชุดควบคุมการกระจายตัวของน้ำมันและ ชุดขจัดควาบน้ำมันให้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ดังต่อไปนี้ - ฟันกันน้ำมันขนตาความยาว (Fence Boom) 40 เมตร จำนวน 2 ชุด - อังคิกเก็บน้ำมันชั่วคราว จำนวน 3 อัน - แผ่นซับควาบน้ำมัน - เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง - น้ำยาขจัดควาบน้ำมัน - ถุงดำสำหรับแยกขยะปนเปื้อนจำนวน 30 ถุง	พนักงานแผนกบริหารท่าเรือ	1. ทรบคค-ฟ. 2. นายอ.ณิศ 3. นายภาณุวัฒน์ 4. นายพรศักดิ์ 1. ชุดควบคุมการกระจายตัวของน้ำมัน 2. ชุดขจัดควาบน้ำมัน	กาดิคือสื่อสารจะใช้ระบบวิทยุสื่อสาร ย่าน UHF.10	

สถานการณ์จำลองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมัน
ทางท่อลงคลองขยาน

EGAT for ALL

ลำดับ	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	ติดต่อสื่อสาร	รูปภาพ
6	พื้นที่ที่รอบรั้วทุกคิดครวนมาถึงที่คังน้ำมันให้ชุดปฏิบัติการขนอุปกรณ์ช่วยเหลือและ ผู้ปฏิบัติงานในชุดปฏิบัติการทุกคนเดินทางไปยังที่เกิดเหตุในพื้นที่	พนักงานแผนก หมอบด-ฟ.	1. พนักงานขับ รถบรรทุกคิดครวน ,รถบรรทุก 6 ล้อ	กาติดต่อสื่อสาร จะใช้ระบบวิทยุ สื่อสาร ย่าน UHF.10	
7	เมื่อถึงที่เกิดเหตุผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน (ED.1) สั่งการให้ทุกชุดปฏิบัติการเข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ เมื่อทีมสนับสนุนจาก โรงไฟฟ้าทุกชุดปฏิบัติงานมาถึงให้รายงานตัวกับผู้ ควบคุมเหตุ (ED.1) พร้อมกันนี้ผู้ควบคุมเหตุสั่งการให้ทีม จรป-อฟก. เข้าร่วม ปฏิบัติงานกับทีมของคังน้ำมันเพื่อควบคุมการกระจายตัวและขจัดคราบน้ำมัน ในพื้นที่	ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน	1. หมอบด-ฟ. 2. จสท-อฟก. 3. จรป-อฟก.(เจ้าอาว) 4. ทสอ-ฟ.,ทสอ-จ. 5. จรป-อฟก.,หมอบด-ฟ.	กาติดต่อสื่อสาร จะใช้ระบบวิทยุ สื่อสาร ย่าน UHF.10	

สถานการณ์จำลองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมัน
ทางท่อลงคลองขยาน

EGAT for ALL

ลำดับ	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	ติดต่อสื่อสาร	รูปภาพ
8	ชุดควบคุมการกระจายตัวของน้ำมัน(ลิ้ม Boom) นำลงจากรถตู้คูลงและปิดลิ้ม น้ำมันที่รั่วไหลลงเพื่อป้องกันการกระจายสู่คลองขยานในบริเวณใต้สะพาน	พนักงานแผนกบริหาร ท่าเรือและทีม สนับสนุนจาก จรป- อฟก.	1. นายภาณุวัฒน์ 2. นายพวศักดิ์	วิทยุ UHF.10	
	ขณะลิ้มบูมกับน้ำมันมีผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากบูมกับน้ำมันกระแทกมือ ผู้ควบคุมเหตุขอทีมพยาบาลเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที	นายอุสิน ผู้บาดเจ็บ	3. จสท-อฟก. (ทีมพยาบาล)		 

สถานการณ์จำลองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมัน
ทางท่อคลองยวน

EGAT for ALL

ลำดับ	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	ติดต่อสื่อสาร	รูปภาพ
9	เมื่อชุดปฏิบัติการทำการล้อมท่อน้ำมันที่รั่วไหลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำอุปกรณ์สำหรับขจัดคราบน้ำมัน และใช้เครื่องสูบน้ำมัน (Oil Skimmer) ทำให้น้ำมันเก็บในถังเก็บน้ำมันชั่วคราว ส่วนน้ำมันที่ไม่สามารถใส่เครื่องสูบน้ำมันได้ให้เก็บด้วยแผ่นจับน้ำมัน และที่ติดอยู่ตามคันไม้ให้ติดด้วยเครื่องฉีบน้ำมันแรงดันสูง	พนักงานแผนกบริหาร ท่าเรือและทีม สนับสนุน	1. นายภาณุ วัฒนวิทย์ 2. นายพรศักดิ์	วิทยุ UHF.10	
10	เมื่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ED.2) กบพล.ฟ. ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ ผู้ควบคุมเหตุ(ED.1) รายงานสถานการณ์ในขณะนั้นให้ทราบ	กบพล.ฟ. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ED.2)	1. กบพล.ฟ. (ED.2) 2. ทบพล.ฟ. (ED.1)	ศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์	

สถานการณ์จำลองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมัน
ทางท่อคลองยวน

EGAT for ALL

ลำดับ	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	ติดต่อสื่อสาร	รูปภาพ
11	หัวหน้าชุดปฏิบัติการ สรุปสถานการณ์และเมื่อแน่ใจว่าสามารถขจัดคราบน้ำมันได้แล้ว ให้รายงานให้กับผู้บัญชาการเหตุการณ์(ED.2) โดยหัวหน้าชุดของคลังน้ำมันเป็นผู้รายงาน	หัวหน้าชุดปฏิบัติการผู้ บัญชาการเหตุการณ์	1. นายพรศักดิ์ (หน. ชุดขจัดคราบน้ำมัน) 2. กบพล.ฟ.(ED.2)	วิทยุ UHF.10	
12	ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ED.2) สั่งให้นำขยะที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมด น้ำมันที่ดูดจากคลองเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ำมันชั่วคราว และแผ่นจับคราบน้ำมันจัดเก็บไว้ในจุดที่กำหนด ให้นำส่งแผนกพิสูจน์ไฟฟ้ากระบี่ และสั่งให้ทีมเวดล้อมเก็บด้วยน้ำตรงจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง	ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ	1.กบพล.ฟ.(ED.2) 2.ทสภ.ฟ.,ทสภ.ช.	วิทยุ UHF.10	

สถานการณ์จำลองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมัน
ทางท่อคลองขยวน

EGAT for ALL

ลำดับ	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	ติดต่อสื่อสาร	รูปภาพ
13	ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการทุกชุดมารายงานเหตุการณ์สรุปให้กับผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน	ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน	1. กบภคต-ฟ.(ED.2) 2. หบทต-ฟ.(ED.1) 3. หัวหน้าชุดปฏิบัติการทุกชุด	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน	
14	ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (ED.2) ให้ข่าว กับนักข่าวและประกาศยกเลิกแผนการฝึกซ้อมกรณีน้ำมันทกรั่วไหลลงคลองขยวน	ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน แผนกประชาสัมพันธ์	1. กบภคต-ฟ.(ED.2) 2. หรฟภ-ย.	ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน	

สถานการณ์จำลองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากระบบขนส่งน้ำมัน
ทางท่อคลองขยวน

EGAT for ALL

ลำดับ	เหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ	ติดต่อสื่อสาร	รูปภาพ
15	ให้ทุกทีมปฏิบัติการร่วมประชุมสรุปการซ้อมแผน และการฟื้นฟูสภาพหลังการกำจัดขยะที่ปนเปื้อนควมามันที่ห้องประชุมแผนกบริหารท่าเรือ โดย กบภคต-ฟ. เป็นประธาน			รฐภค ข จด บันทึกการ ประชุม เพื่อทำ รายงาน	

ผู้ควบคุมการซ้อมแผน หบทต-ฟ.
ผู้บันทึกเวลา หบภคต-ฟ.