

ตารางที่ 4: เกณฑ์การทดสอบทางสถิติของ Dust correlation

รูปแบบความสัมพันธ์	เกณฑ์การทดสอบ		
	Correlation coefficient (r)	Confident Interval Half Range (CI)	Tolerance Interval (TI)
Linear correlation	- แหล่งกำเนิดที่มีการปล่อยมลพิษ		
Logarithmic correlation	น้อยกว่า 50% ของค่ามาตรฐาน $r \geq 0.75$	$\leq 10\%$ ของค่า	$\leq 25\%$ ของค่า
Polynomial correlation		มาตรฐาน	มาตรฐาน
Exponential correlation	- แหล่งกำเนิดที่มีการปล่อยมลพิษ		
Power	มากกว่า 50% ของค่ามาตรฐาน $r \geq 0.85$		

6.มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1 ค่ามาตรฐานการระบายสารมลพิษจากปล่อง ของปล่องหม้อเผา 2 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานปูนซีเมนต์ขาว เขาวง) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในส่วนของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำงานของระบบ CEMS ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5: ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
SO₂	450 ¹	ppm at 7% O ₂
NO_x	450 ¹	ppm at 7% O ₂
CO	690 ^{2/}	ppm at 7% O ₂
Particulate Matter	108 ¹	mg/Nm ³ at 7% O ₂

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงจากมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายกำลังการผลิต โรงงานปูนซีเมนต์ขาว

2/ อ้างอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต (พ.ศ 2549)

7. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง

ตารางที่ 6: อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMS

พารามิเตอร์	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์	การใช้งาน	รายละเอียดเครื่องมือ
ก๊าซ	Gas analyzer	- ตรวจวัด SO ₂	Thermo 43i-HL
		- ตรวจวัด NO _x	Thermo 42i HL
		- ตรวจวัด CO, O ₂	Thermo 48i
	EPA Protocol standard calibration gas	- Calibrate SO ₂	Cylinder No. CC746448
		- Calibrate NO _x	Cylinder No. CC746860
		- Calibrate CO	Cylinder No. CC746448
		- Calibrate O ₂	Cylinder No. ET0049453
ฝุ่น	Stack sampler	ตรวจวัดฝุ่นละออง	APEX Instruments

8. ผลการตรวจสอบ

8.1 ผลการตรวจสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ของ CEMS

ผลการตรวจสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ของ CEMS สำหรับตรวจวัดก๊าซ SO₂ NO_x O₂ CO และ Flow rate ในปล่องหม้อเผา 2 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานปูนซีเมนต์ขาว เขาวง) อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7: ข้อกำหนดการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์

ข้อกำหนด	เกณฑ์	ผลการทดสอบ	ผ่าน/ไม่ผ่าน
RA Test Condition	≥50% ของการทำงานปกติ	≥ 50%	ผ่าน
การเก็บตัวอย่าง	≥21 นาที/ชุดตัวอย่าง	≥ 21 นาที	ผ่าน
จำนวนชุดตัวอย่าง	≥12 ชุดตัวอย่าง	≥ 12 ชุดตัวอย่าง	ผ่าน

ข้อมูลที่ได้จาก RM กับ CEMS ทั้ง 12 ชุดตัวอย่างในช่วงเวลาเดียวกันจะถูกนำไปคำนวณและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทางสถิติ โดยรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละชุดตัวอย่างแสดงไว้ในภาคผนวก ก และสามารถสรุปผลการคำนวณเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8: สรุปผลการคำนวณเปรียบเทียบกับค่าทางสถิติของปล่องหม้อเผา 2

พารามิเตอร์	วันที่	หน่วย	RM	CEMS	Diff.	CC	RA	RA Criteria	ผ่าน/ไม่ผ่าน
SO ₂ ^{2/}	19 Dec 24	ppm	0.52	-0.7	0.58	0.11	0.15	≤ 10	ผ่าน
NO _x ^{1/}	19 Dec 24	ppm	832.66	682.98	149.68	15.98	19.90	≤ 20	ผ่าน
CO ^{2/}	19 Dec 24	ppm	86.54	62.57	23.97	9.77	4.89	≤ 5	ผ่าน
O ₂ ^{1/}	19 Dec 24	%	16.38	15.60	0.78	-	0.78	≤ 1	ผ่าน
Flow rate ^{1/}	21-22 Dec 24	Nm ³ /Hr	127,244.20	144,326.65	-17,082.44	4,106.94	16.65	≤ 20	ผ่าน

หมายเหตุ: 1/ เปรียบเทียบกับค่า RM

2/ เปรียบเทียบกับค่า Standard

8.2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ Dust correlation

ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ Dust correlation สำหรับตรวจวัดค่าฝุ่นละอองจากปล่องของปล่องหม้อเผา 2 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานปูนซีเมนต์ขาว เขาวง) อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความสัมพันธ์ ดังแสดงในตารางที่ 9

ตารางที่ 9: ข้อกำหนดการทดสอบความสัมพันธ์ Dust correlation

ข้อกำหนด	เกณฑ์	ผลการทดสอบ	ผล
จำนวน sample	15 sample	15 sample	ผ่าน
อย่างน้อย 20% ของจำนวน Paired sample (หรืออย่างน้อย 3 คู่ตัวอย่าง)	Level 1: 0-50% of maximum PM	26.67%	ผ่าน
ในแต่ละ Level	Level 2: 25-75% of maximum PM	46.67%	ผ่าน
	Level 3: 50-100% of maximum PM	26.67%	ผ่าน

จากการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้นของฝุ่นละอองโดยใช้ RM ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2567 สามารถแสดงผลดังตารางที่ 10 และภาคผนวก ค

ตารางที่ 10: ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยวิธีอ้างอิง เรียงลำดับตามค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง

ที่	วันที่	เวลา	ความเข้มข้นฝุ่น (mg/m ³)*	%เทียบ ค่าสูงสุด	Dust Level
1	22-Dec-24	12:40-13:16	6.02	17.62	Level 1
2	23-Dec-24	10:30-11:06	6.03	17.66	
3	21-Dec-24	13:20-14:02	6.25	18.29	
4	22-Dec-24	10:36-11:12	6.62	19.38	
5	22-Dec-24	13:20-13:56	9.16	26.84	Level 2
6	21-Dec-24	11:46-12:28	10.58	30.99	
7	21-Dec-24	14:07-14:49	10.86	31.80	
8	23-Dec-24	09:50-10:26	10.97	32.11	
9	23-Dec-24	11:51-12:27	11.00	32.22	
10	23-Dec-24	13:15-13:51	11.88	34.79	Level 3
11	21-Dec-24	11:00-11:42	16.43	48.11	
12	22-Dec-24	09:55-10:31	17.77	52.05	
13	21-Dec-24	12:33-13:15	23.51	68.84	
14	22-Dec-24	11:57-12:33	26.60	77.89	
15	21-Dec-24	10:14-10:56	34.15	100.00	

*ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองจากการตรวจวัดที่สถานะ 7% O₂, dry basis

เมื่อนำค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้ไปเปรียบเทียบกับค่าการตอบสนองของระบบ CEMS หรือค่าความทึบแสงในช่วงเวลาเดียวกันจะได้ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 11 ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณ Dust Correlation เพื่อหาค่าทางสถิติและเลือกสมการที่เหมาะสม

ผลการคำนวณเปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบต่างๆรวมทั้งเกณฑ์ที่กำหนดใน PS11 ดังแสดงในตารางที่ 12 และภาคผนวก จ

ตารางที่ 11: แสดงการเปรียบเทียบค่าความทึบแสงกับปริมาณฝุ่นละอองจากวิธีอ้างอิง


ลำดับที่	วันที่	เวลา	ค่าความทึบแสง (%)	ความเข้มข้นฝุ่น(mg/m ³)*
1	21-Dec-24	10:14-10:56	4.11	34.15
2	21-Dec-24	11:00-11:42	2.88	16.43
3	21-Dec-24	11:46-12:28	3.87	10.58
4	21-Dec-24	12:33-13:15	3.43	23.51
5	21-Dec-24	13:20-14:02	2.95	6.25
6	21-Dec-24	14:07-14:49	3.07	10.86
7	22-Dec-24	09:55-10:31	3.96	17.77
8	22-Dec-24	10:36-11:12	2.66	6.62
9	22-Dec-24	11:57-12:33	3.97	26.60
10	22-Dec-24	12:40-13:16	2.76	6.02
11	22-Dec-24	13:20-13:56	3.63	9.16
12	23-Dec-24	09:50-10:26	3.13	10.97
13	23-Dec-24	10:30-11:06	2.97	6.03
14	23-Dec-24	11:51-12:27	2.80	11.00
15	23-Dec-24	13:15-13:51	4.04	11.88

*ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองจากการตรวจวัดที่สภาวะ 7% O₂, dry basis

ตารางที่ 12: ผลการคำนวณ Dust correlation เปรียบเทียบความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

Correlation	Equation	Correlation coefficient (r)	Confidence interval half range percentage (%CI)	Tolerance interval half range percentage (%TI)
Linear	$Y = 10.036x - 19.75$	0.618	2.24	9.01
Polynomial	$Y = 5.9957x^2 - 30.812x + 48.228$	0.612	2.98	9.22
Logarithmic	$Y = 33.498\ln(x) - 26.239$	0.613	2.25	9.06
Exponential	$Y = 1.1828e^{0.6902x}$	0.648	1.72	7.32
Power	$Y = 0.7417x^{2.321}$	0.647	1.72	7.33
Criteria		≥ 0.85	$\leq 10\%$	$\leq 25\%$

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์ของค่า r, CI, TI พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้งานคือ Exponential correlation (พิจารณาจากข้อจำกัดของระบบบำบัด Bag Filter) เนื่องจากมีค่า r สูงที่สุด และค่า CI, TI ที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ เมื่อเทียบกับสมการรูปแบบอื่น โดยกราฟความสัมพันธ์สามารถแสดงได้ตามรูปที่ 1

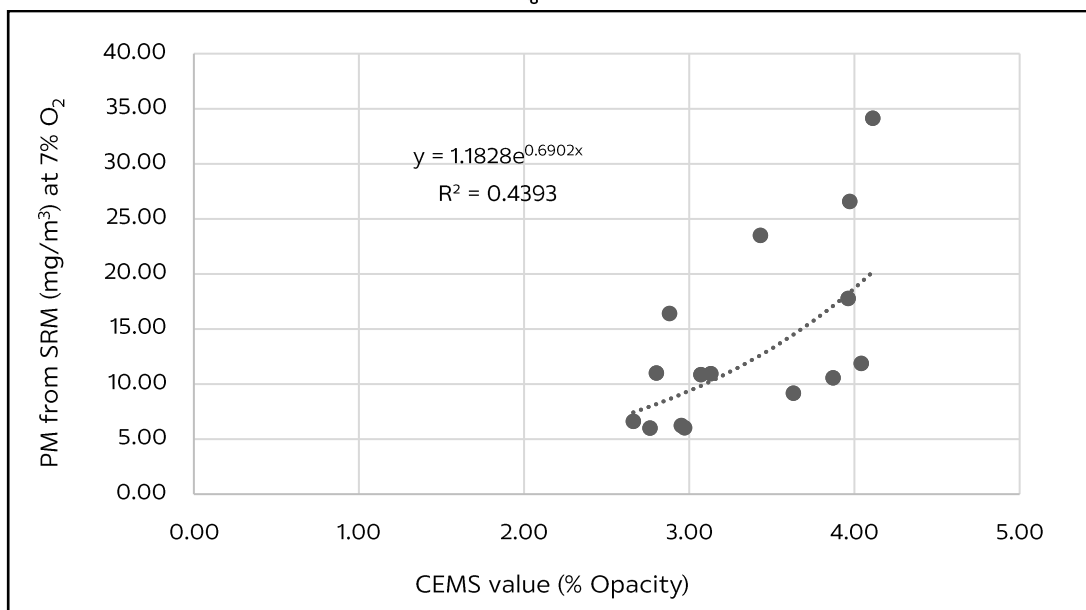

ภาพที่ 1: กราฟแสดงความสัมพันธ์แบบ Exponential correlation ระหว่างค่าการตอบสนองจาก CEMS กับความเข้มข้นฝุ่นละอองจากการตรวจวัดด้วย RM ที่สภาวะ 7% O₂ ของปล่องหม้อเผา 2

9. สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้อง

ผลการทดสอบข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า CEMS ของปล่องหม้อเผา 2 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานปูนซีเมนต์ขาว เขาวง) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ผ่านการทดสอบการทำงาน (RATA) ตามเกณฑ์ Relative Accuracy เป็นไปตามข้อกำหนดของ 40 CFR 60 Appendix B

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างค่าความทึบแสงกับความเข้มข้นฝุ่นละออง (Dust correlation) รูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมเป็นความสัมพันธ์แบบ Exponential correlation เนื่องจากมีค่า มีค่า r สูงที่สุดและค่า CI, TI ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดการเลือกรูปแบบสมการในเอกสาร 40 CFR Part 60 Appendix B : Performance Specification 11 : Specification and Test Procedure for Particulate Matter Continuous Emission Monitoring System at Stationary Sources



*Environmental Laboratory
Metrological Center, SCI Eco Services Co.,Ltd
33/2 Moo 3, Banpa, Kaengkhoi, Saraburi 18110*

ภาคผนวก ก

ผลคำนวณและวิเคราะห์ค่า Relative Accuracy

SO₂ Relative Accuracy Test Report


Customer	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)	Location	Stack Kiln 2
Address	28 M. 4, Khao Wong, Phra Putthabath, Saraburi 18120	Date	19-Dec-24
Report No.	TREL24/00082	Parameter	SO ₂
Reference	US EPA Method 6C	Tester	Pramot S.
Attn	Warunya P.		ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๙

Run	Date	Time		Concentration (ppm) ¹⁾		di (ppm)	di ²	Sample status
		Start	Stop	CEMS	RM			
1	19-Dec-24	12:25	12:45	0.05	0.89	0.84	0.70	Rejected
2	19-Dec-24	12:46	13:06	-0.01	0.72	0.73	0.53	Used
3	19-Dec-24	13:07	13:27	-0.04	0.67	0.71	0.51	Used
4	19-Dec-24	13:28	13:48	-0.06	0.78	0.84	0.70	Rejected
5	19-Dec-24	13:49	14:09	-0.06	0.46	0.52	0.27	Used
6	19-Dec-24	14:10	14:30	-0.05	0.51	0.56	0.32	Used
7	19-Dec-24	14:31	14:51	-0.09	0.63	0.73	0.53	Used
8	19-Dec-24	14:52	15:12	-0.13	0.42	0.55	0.30	Used
9	19-Dec-24	15:13	15:33	-0.11	0.74	0.85	0.72	Rejected
10	19-Dec-24	15:34	15:54	-0.11	0.57	0.68	0.46	Used
11	19-Dec-24	15:55	16:15	-0.06	0.40	0.46	0.21	Used
12	19-Dec-24	16:16	16:36	-0.04	0.27	0.31	0.10	Used
Average				-0.07	0.52	0.58	0.36	-
Sum				-0.59	4.66	5.26	3.23	-
t0.975,n=9						2.306		
N						9		
SD						0.14		
SO ₂ Emission standard value						450 ppm		
Compared with RM or Standard ²⁾						450		
CC						0.11		
RA Criteria (%)						10.00		
RA Value (%)						0.15		
Result						Pass		


Remark :

- 1) Concentration at Dry, 7% Oxygen
- 2) RM or Standard value, In cases where the average emissions for the test are less than 50% of the
- 3) Calculate the RA of a set of data as follows. Eq1. RA = [(absolute di_{average}) + (absolute CC)]/(absolute RM)
- 4) For RA criteria : if emission standard value is in place of RM, RA criteria is ≤ 10. In other cases, use ≤ 20
- 5) All performance specifications and criterion as required by USEPA 40 CFR Part 60 Appendix B.

Environmentalist


.....
(Anuwat Kruangam)
ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๖

Approval


.....
(Natthapon Ngamgala)
ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๕


NO_x Relative Accuracy Test Report

Customer Address	The Siam Cement (Tha Luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant) 28 M. 4, Khao Wong, Phra Putthabath, Saraburi 18120		Location Date	Stack Kiln 2 19-Dec-24	
Report No.	TREL24/00082		Parameter	NO _x	
Reference	US EPA Method 7E		Tester	Pramot S.	
Attn	Warunya P.			ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๖๙-๖-๐๐๐๙	


Run	Date	Time		Concentration (ppm) ¹⁾		di (ppm)	di^2	Sample status
		Start	Stop	CEMS	RM			
1	19-Dec-24	12:25	12:45	709.25	930.20	220.96	48821.17	Rejected
2	19-Dec-24	12:46	13:06	674.75	884.97	210.22	44192.61	Rejected
3	19-Dec-24	13:07	13:27	673.40	846.42	173.02	29936.77	Rejected
4	19-Dec-24	13:28	13:48	727.40	900.18	172.78	29853.62	Used
5	19-Dec-24	13:49	14:09	690.13	849.52	159.40	25407.74	Used
6	19-Dec-24	14:10	14:30	686.26	857.25	170.99	29238.41	Used
7	19-Dec-24	14:31	14:51	748.20	862.54	114.34	13073.41	Used
8	19-Dec-24	14:52	15:12	662.37	815.03	152.67	23306.61	Used
9	19-Dec-24	15:13	15:33	690.67	825.20	134.54	18099.69	Used
10	19-Dec-24	15:34	15:54	631.66	799.64	167.98	28217.49	Used
11	19-Dec-24	15:55	16:15	648.39	796.63	148.24	21973.63	Used
12	19-Dec-24	16:16	16:36	661.75	787.96	126.21	15928.59	Used
Average				682.98	832.66	149.68	22788.80	-
Sum				6146.83	7493.96	1347.14	205099.19	-
t0.975,n=9						2.306		
N						9		
SD						20.79		
NO _x Emission standard value						450 ppm		
Compared with RM or Standard ²⁾						832.66		
CC						15.98		
RA Criteria (%)						20		
RA Value (%)						19.90		
Result						Pass		

- Remark :
- 1) Concentration at Dry, 7% Oxygen
 - 2) RM or Standard value, In cases where the average emissions for the test are less than 50% of the applicable standard, substitute the emission standard value in the denominator in Eq.1 in place of RM. In all other cases, use RM
 - 3) Calculate the RA of a set of data as follows. Eq1. $RA = [(absolute\ di_{average}) + (absolute\ CC)] / (absolute\ RM)$
 - 4) For RA criteria : if emission standard value is in place of RM, RA criteria is ≤ 10 . In other cases, use ≤ 20
 - 5) All performance specifications and criterion as required by USEPA 40 CFR Part 60 Appendix B.

Environmentalist


.....
(Anuwat Kruangam)
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๖๙-๖-๐๐๐๖

Approval


.....
(Natthapon Ngamgala)
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๖๙-๖-๐๐๐๕


CO Relative Accuracy Test Report

Customer	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)	Location	Stack Kiln 2
Address	28 M. 4, Khao Wong, Phra Putthabath, Saraburi 18120	Date	19-Dec-24
Report No.	TREL24/00082	Parameter	CO
Reference	US EPA Method 10	Tester	Pramot S.
Attn	Warunya P.		ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๙


Run	Date	Time		Concentration (ppm) ¹⁾		di (ppm)	di^2	Sample status
		Start	Stop	CEMS	RM			
1	19-Dec-24	12:25	12:45	64.11	77.14	13.02	169.64	Used
2	19-Dec-24	12:46	13:06	63.01	65.02	2.01	4.05	Used
3	19-Dec-24	13:07	13:27	60.84	75.30	14.45	208.86	Used
4	19-Dec-24	13:28	13:48	62.38	78.70	16.32	266.26	Used
5	19-Dec-24	13:49	14:09	60.85	107.94	47.09	2217.75	Rejected
6	19-Dec-24	14:10	14:30	64.46	100.65	36.20	1310.17	Used
7	19-Dec-24	14:31	14:51	62.49	92.48	30.00	899.82	Used
8	19-Dec-24	14:52	15:12	61.17	92.42	31.25	976.55	Used
9	19-Dec-24	15:13	15:33	61.80	97.30	35.50	1260.33	Used
10	19-Dec-24	15:34	15:54	61.77	106.99	45.22	2044.79	Rejected
11	19-Dec-24	15:55	16:15	62.68	103.63	40.95	1677.10	Rejected
12	19-Dec-24	16:16	16:36	62.84	99.86	37.02	1370.25	Used
Average				62.57	86.54	23.97	718.44	-
Sum				563.11	778.88	215.77	6465.93	-
t0.975,n=9						2.306		
N						9		
SD						12.71		
CO Emission standard value						690 ppm		
Compared with RM or Standard ²⁾						690		
CC						9.77		
RA Criteria (%)						5		
RA Value (%)						4.89		
Result						Pass		

- Remark :
- 1) Concentration at Dry, 7% Oxygen
 - 2) RM or Standard value, In cases where the average emissions for the test are less than 50% of the applicable standard, substitute the emission standard value in the denominator in Eq.1 in place of RM. In all other cases, use RM
 - 3) Calculate the RA of a set of data as follows.Eq1. $RA = [(absolute\ di_{average}) + (absolute\ CC)] / (absolute\ RM)$
 - 4) For RA criteria : if emission standard value is in place of RM, RA criteria is ≤ 5 . In other cases, use ≤ 10
 - 5) All performance specifications and criterion as required by USEPA 40 CFR Part 60 Appendix B.

Environmentalist


.....
(Anuwat Kruangam)
ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๖

Approval


.....
(Natthapon Ngamgala)
ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๕


O₂ Relative Accuracy Test Report

Customer	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)	Location	Stack Kiln 2
Address	28 M. 4, Khao Wong, Phra Putthabath, Saraburi 18120	Date	19-Dec-24
Report No.	TREL24/00082	Parameter	O ₂
Reference	US EPA Method 3A	Tester	Pramot S.
Attn	Warunya P.		ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๙


Run	Date	Time		Concentration (%) ¹⁾		di (%)	di^2	Sample status
		Start	Stop	CEMS	RM			
1	19-Dec-24	12:25	12:45	15.66	16.41	0.75	0.57	Used
2	19-Dec-24	12:46	13:06	15.61	16.40	0.78	0.61	Used
3	19-Dec-24	13:07	13:27	15.52	16.32	0.80	0.64	Used
4	19-Dec-24	13:28	13:48	15.59	16.37	0.78	0.61	Used
5	19-Dec-24	13:49	14:09	15.52	16.35	0.83	0.68	Rejected
6	19-Dec-24	14:10	14:30	15.67	16.41	0.74	0.55	Used
7	19-Dec-24	14:31	14:51	15.59	16.32	0.73	0.54	Used
8	19-Dec-24	14:52	15:12	15.53	16.42	0.89	0.79	Rejected
9	19-Dec-24	15:13	15:33	15.56	16.38	0.82	0.67	Rejected
10	19-Dec-24	15:34	15:54	15.56	16.38	0.82	0.67	Used
11	19-Dec-24	15:55	16:15	15.60	16.38	0.78	0.61	Used
12	19-Dec-24	16:16	16:36	15.60	16.42	0.82	0.67	Used
Average				15.60	16.38	0.78	0.61	-
Sum				-	-	-	-	-
t0.975,n=9						-		
N						-		
SD						-		
Compared with RM or Standard					Direct RM comparing			
CC					-			
RA Criteria					1			
RA Value (%)					0.78			
Result					Pass			

Remark : 1) Concentration at Dry, 7% Oxygen
 2) Calculate the RA of a set of data as follows.Eq1. RA = (average RM) - (average CEMS)
 4) All performance specifications and criterion as required by USEPA 40 CFR Part 60 Appendix B.
 Performance Specification 3

Environmentalist


 (Anuwat Kruangam)
 ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๖

Approval


 (Natthapon Ngamgala)
 ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๕

Flow rate Relative Accuracy Test Report

Customer	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)	Location	Stack Kiln 2
Location Address	28 M. 4, Khao Wong, Phra Putthabath, Saraburi 18120	Date	21-22 Dec 24
Report No.	TREL 24/00082	Parameter	Flow rate
Reference	US EPA Method 2	Tester	Pramot S.
Attn	Warunya P.		ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๖

Run	Date	Time		Flow rate (m ³ /h) ¹⁾		di (ppm)	di ²	Sample status
		Start	Stop	CEMS	RM			
1	21-Dec-24	10:14	10:56	141609.47	118860.96	-22748.51	517494648.98	Used
2	21-Dec-24	11:00	11:42	143505.18	121894.09	-21611.08	467038920.71	Used
3	21-Dec-24	11:46	12:28	145590.46	118481.82	-27108.64	734878338.69	Rejected
4	21-Dec-24	12:33	13:15	146348.74	121514.95	-24833.79	616717060.50	Used
5	21-Dec-24	13:20	14:02	145969.60	119808.81	-26160.79	684386673.28	Rejected
6	21-Dec-24	14:07	14:49	147865.31	122652.38	-25212.93	635691864.30	Rejected
7	22-Dec-24	9:55	10:31	149002.73	130993.50	-18009.24	324332583.82	Used
8	22-Dec-24	10:36	11:12	144073.89	130993.50	-13080.39	171096668.32	Used
9	22-Dec-24	11:16	11:52	144263.46	130045.64	-14217.82	202146347.26	Used
10	22-Dec-24	11:57	12:33	145400.88	127012.51	-18388.38	338132441.13	Used
11	22-Dec-24	12:40	13:16	143126.03	132320.49	-10805.54	116759730.18	Used
12	22-Dec-24	13:20	13:56	141609.47	131562.21	-10047.26	100947393.68	Used
Average				144326.65	127244.20	-17082.44	317185088.29	-
Sum				1298939.85	1145197.84	-153742.00	2854665794.59	-
t0.975,n=9						2.31		
N						9		
SD						5342.94		
Flow rate Emission standard value						-		
Compared with RM or Standard ²⁾						127244.20		
CC						4106.94		
RA Criteria (%)						20.00		
RA Value (%)						16.65		
Result						Pass		


Remar 1) Flow rate at actual.

- 2) RM or Standard value, In cases where the average emissions for the test are less than 50% of the applicable standard, substitute the emission standard value in the denominator in Eq.1 in place of RM. In all other cases, use RM.
- 3) Calculate the RA of a set of data as follows. Eq1. $RA = [(absolute\ di_{average}) + (absolute\ CC)] / (absolute\ RM)$
- 4) For RA criteria : if emission standard value is in place of RM, RA criteria is ≤ 20 .
- 5) All performance specifications and criterion as required by USEPA 40 CFR Part 60 Appendix B.

Environmentalist


.....
(Anuwat Kruangam)
ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๖

Approval


.....
(Natthapon Ngamgala)
ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-ค-๐๐๐๕



*Environmental Laboratory
Metrological Center, SCI Eco Services Co.,Ltd
33/2 Moo 3, Banpa, Kaengkhoi, Saraburi 18110*

ภาคผนวก ข

ผลคำนวณและวิเคราะห์ Dust correlation

Correlation data


Run	CEMS value (%Opacity) x	PM form SRM (mg/m ³) ^{1/} y
1A	4.11	34.15
1B	4.11	34.15
2A	2.88	16.43
2B	2.88	16.43
3A	3.87	10.58
3B	3.87	10.58
4A	3.43	23.51
4B	3.43	23.51
5A	2.95	6.25
5B	2.95	6.25
6A	3.07	10.86
6B	3.07	10.86
7A	3.96	17.77
7B	3.96	17.77
8A	2.66	6.62
8B	2.66	6.62
9A	3.97	26.60
9B	3.97	26.60
10A	2.76	6.02
10B	2.76	6.02
11A	3.63	9.16
11B	3.63	9.16
12A	3.13	10.97
12B	3.13	10.97
13A	2.97	6.03
13B	2.97	6.03
14A	2.80	11.00
14B	2.80	11.00
15A	4.04	11.88
15B	4.04	11.88

Site Information

Plant name : *The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd (White Cement Plant)*
Address : *28 Moo 4, Khao Wong, Phra Phutthabat,
Saraburi 18120*
Location : *Stack Kiln 2*
Date : *21-23 December 2024*
Attn : *Warunya P.*

Emission Limit : 108 mg/m³

Graph

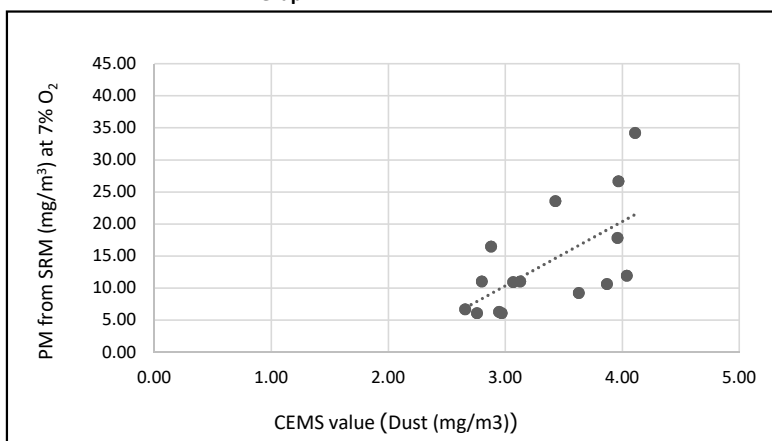

Remark : Number of Run 30
1/ Concentration (mg/m³) at 7% Oxygen

Sample train first evaluate

Plant Name The Siam Cement (Tha Luang) Co.,Ltd (White Cement Plant)

Location


Stack Kiln 2

Run	Sample		Statistic Parameter				
	Train A	Train B					
	x	y	$(X_i - \bar{X})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	y^{\wedge}	$(y^{\wedge}_i - y_i)^2$
1	34.15	34.15	411.94	411.94	411.94	34.15	0.00
2	16.43	16.43	6.63	6.63	6.63	16.43	0.00
3	10.58	10.58	10.71	10.71	10.71	10.58	0.00
4	23.51	23.51	93.19	93.19	93.19	23.51	0.00
5	6.25	6.25	57.90	57.90	57.90	6.25	0.00
6	10.86	10.86	8.98	8.98	8.98	10.86	0.00
7	17.77	17.77	15.36	15.36	15.36	17.77	0.00
8	6.62	6.62	52.37	52.37	52.37	6.62	0.00
9	26.60	26.60	162.48	162.48	162.48	26.60	0.00
10	6.02	6.02	61.45	61.45	61.45	6.02	0.00
11	9.16	9.16	22.01	22.01	22.01	9.16	0.00
12	10.97	10.97	8.35	8.35	8.35	10.97	0.00
13	6.03	6.03	61.24	61.24	61.24	6.03	0.00
14	11.00	11.00	8.14	8.14	8.14	11.00	0.00
15	11.88	11.88	3.90	3.90	3.90	11.88	0.00
Average	13.86	13.86	65.64	65.64	65.64	13.86	0.00
Sum	207.84	207.84	984.64	984.64	984.64	207.84	0.00

Variable	Equation	Value
Sxx	$S_{xx} = \sum((x_i - \bar{x})^2)$	984.64
Sxy	$S_{xy} = \sum((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}))$	984.64
b1	$b_1 = S_{xy}/S_{xx}$	1
b0	$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$	0
SL	$S_L = \sqrt{1/(n-2)(\sum(y_i^{\wedge} - y_i)^2)}$	0
Sy	$S_y = \sqrt{S_{yy}/(n-1)}$	8.38638639
Syy	$S_{yy} = \sum((y_i - \bar{y})^2)$	984.64
r2	$r^2 = 1 - (S_L^2/S_y^2)$	1
r	$r = \sqrt{(1 - S_L^2/S_y^2)}$	1

Precision Criteria		
Is $r \geq 0.75$		Yes
No. of Meet Criteria		4
Percent of Meet Criteria		26.67

Correlation Equation
 $y = 0.0000 + 1.0000 x$
 Linear Regression Line

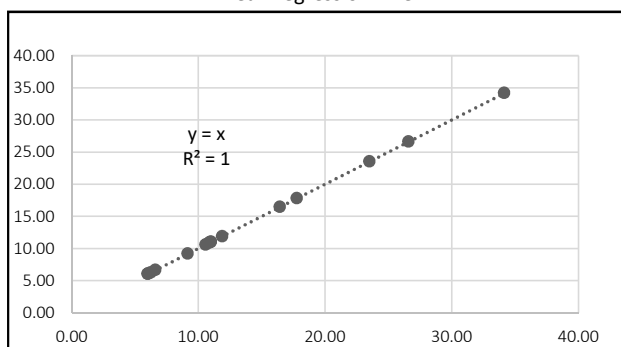

Calculations for Linear Correlation

Plant Name	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)		Location		Stack Kiln 2		
Run	CEMS value	PM form	Statistical parameter				
	(%Opacity)	SRM (mg/m ³)	(X _i -X [~]) ²	(y _i -y [~]) ²	(xi-x [~])(yi-y [~])	y [^]	(y [^] _i -yi) ²
1A	4.11	34.15	0.58	411.94	15.45	21.497	160.167
1B	4.11	34.15	0.58	411.94	15.45	21.497	160.167
2A	2.88	16.43	0.22	6.63	-1.21	9.153	52.963
2B	2.88	16.43	0.22	6.63	-1.21	9.153	52.963
3A	3.87	10.58	0.27	10.71	-1.71	19.088	72.323
3B	3.87	10.58	0.27	10.71	-1.71	19.088	72.323
4A	3.43	23.51	0.01	93.19	0.79	14.672	78.096
4B	3.43	23.51	0.01	93.19	0.79	14.672	78.096
5A	2.95	6.25	0.16	57.90	3.03	9.855	13.018
5B	2.95	6.25	0.16	57.90	3.03	9.855	13.018
6A	3.07	10.86	0.08	8.98	0.84	11.059	0.040
6B	3.07	10.86	0.08	8.98	0.84	11.059	0.040
7A	3.96	17.77	0.37	15.36	2.40	19.991	4.912
7B	3.96	17.77	0.37	15.36	2.40	19.991	4.912
8A	2.66	6.62	0.47	52.37	4.98	6.945	0.106
8B	2.66	6.62	0.47	52.37	4.98	6.945	0.106
9A	3.97	26.60	0.39	162.48	7.92	20.092	42.397
9B	3.97	26.60	0.39	162.48	7.92	20.092	42.397
10A	2.76	6.02	0.35	61.45	4.61	7.948	3.729
10B	2.76	6.02	0.35	61.45	4.61	7.948	3.729
11A	3.63	9.16	0.08	22.01	-1.32	16.679	56.470
11B	3.63	9.16	0.08	22.01	-1.32	16.679	56.470
12A	3.13	10.97	0.05	8.35	0.63	11.662	0.483
12B	3.13	10.97	0.05	8.35	0.63	11.662	0.483
13A	2.97	6.03	0.14	61.24	2.96	10.056	16.205
13B	2.97	6.03	0.14	61.24	2.96	10.056	16.205
14A	2.80	11.00	0.30	8.14	1.57	8.350	7.037
14B	2.80	11.00	0.30	8.14	1.57	8.350	7.037
15A	4.04	11.88	0.48	3.90	-1.37	20.794	79.455
15B	4.04	11.88	0.48	3.90	-1.37	20.794	79.455
Sum	100.46	415.68	7.89	1,969.28	79.17	415.683	1,174.802
Mean	3.35	13.86	0.26	65.64	2.64	13.856	39.160

Linear correlation result

Plant Name The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)


Location Stack Kiln 2

Variable	Equation	Value
n	Number of run	30
\bar{x}	$\bar{x} = 1/n * (\text{Sum of } (x_i))$	3.3487
S_{xx}	$S_{xx} = \text{Sum}((x_i - \bar{x})^2)$	7.89
\bar{y}	$\bar{y} = 1/n * (\text{Sum of } (y_i))$	13.856
S_{yy}	$S_{yy} = \text{Sum}((y_i - \bar{y})^2)$	1969
S_{xy}	$S_{xy} = \text{Sum}((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}))$	79.17
b_0	$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$	-19.7502
b_1	$b_1 = S_{xy} / S_{xx}$	10.0357
S_L	$S_L = \sqrt{1/(n-2) * (\text{Sum}(y_i^2 - y_i^2))}$	6.4774
y^{\wedge} mean	y^{\wedge} at mean value	13.856
t_f	t_{df} from table	2.048
CI	$CI = t_{df} * S_L * \sqrt{1/n}$	2.4220
EL	Emission Limit	108
CI%	$CI\% = CI / EL * 100$	2.24
n'	$n' = n$	30
v_f	$v_{df95\%, n-2}$ from table	1.286
$u_{n'}$	$u_{n'75\%, n}$ from table	1.168
k_T	$k_T = u_{n'} * v_f$	1.5020
TI	$TI = k_T * S_L$	9.7294
TI%	$TI\% = TI / EL * 100$	9.01
S_y	$S_y = \sqrt{S_{yy} / (n-1)}$	8.241
r^2	$r^2 = 1 - (S_L^2 / S_y^2)$	0.3821
r	$r = \sqrt{(1 - S_L^2 / S_y^2)}$	0.6182

Correlation equation
 $y = -19.75017528 + 10.0357134 x$

Acceptable criteria for PS11			
Criterion	Actual	Allowable	Acceptable
Correlation coefficient	0.618	≥ 0.85	No
Confidence interval	2.24	$\leq 10\%$	Yes
Tolerance interval	9.01	$\leq 25\%$	Yes


Linear Regression Line

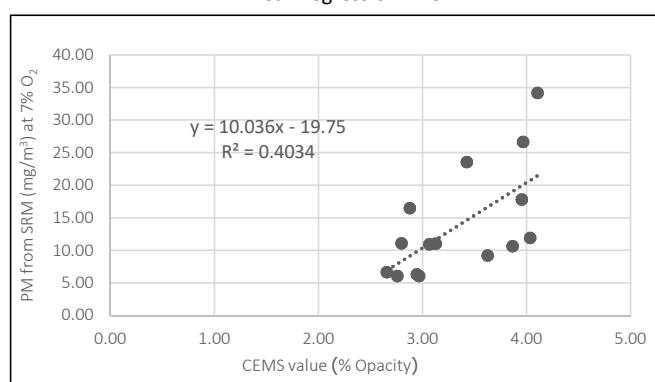

Calculations for Polynomial Correlation

Plant Name			The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)							Location	Stack Kiln 2		
Run	CEMS value	PM form	Statistical parameter										
	(%Opacity)	SRM (mg/m ³)	x ²	x ³	x ⁴	xy	x ² y	y [^]	(y [^] -y) ²	delta	(yi-y~) ²	CI	
	x	y											
1A	4.11	34.15	17	69	285	140	577	22.870	127.296	0.175	411.94	5.60	
1B	4.11	34.15	17	69	285	140	577	22.870	127.296	0.175	411.94	5.60	
2A	2.88	16.43	8	24	69	47	136	9.220	51.991	0.061	6.63	3.31	
2B	2.88	16.43	8	24	69	47	136	9.220	51.991	0.061	6.63	3.31	
3A	3.87	10.58	15	58	224	41	159	18.782	67.208	0.071	10.71	3.57	
3B	3.87	10.58	15	58	224	41	159	18.782	67.208	0.071	10.71	3.57	
4A	3.43	23.51	12	40	138	81	277	13.081	108.753	0.127	93.19	4.76	
4B	3.43	23.51	12	40	138	81	277	13.081	108.753	0.127	93.19	4.76	
5A	2.95	6.25	9	26	76	18	54	9.510	10.644	0.058	57.89	3.22	
5B	2.95	6.25	9	26	76	18	54	9.510	10.644	0.058	57.89	3.22	
6A	3.07	10.86	9	29	89	33	102	10.144	0.512	0.074	8.98	3.64	
6B	3.07	10.86	9	29	89	33	102	10.144	0.512	0.074	8.98	3.64	
7A	3.96	17.77	16	62	246	70	279	20.234	6.046	0.083	15.36	3.85	
7B	3.96	17.77	16	62	246	70	279	20.234	6.046	0.083	15.36	3.85	
8A	2.66	6.62	7	19	50	18	47	8.691	4.293	0.204	52.37	6.05	
8B	2.66	6.62	7	19	50	18	47	8.691	4.293	0.204	52.37	6.05	
9A	3.97	26.60	16	63	248	106	419	20.401	38.461	0.086	162.48	3.92	
9B	3.97	26.60	16	63	248	106	419	20.401	38.461	0.086	162.48	3.92	
10A	2.76	6.02	8	21	58	17	46	8.859	8.077	0.107	61.44	4.38	
10B	2.76	6.02	8	21	58	17	46	8.859	8.077	0.107	61.44	4.38	
11A	3.63	9.16	13	48	174	33	121	15.385	38.684	0.105	22.01	4.33	
11B	3.63	9.16	13	48	174	33	121	15.385	38.684	0.105	22.01	4.33	
12A	3.13	10.97	10	31	96	34	107	10.525	0.195	0.087	8.35	3.94	
12B	3.13	10.97	10	31	96	34	107	10.525	0.195	0.087	8.35	3.94	
13A	2.97	6.03	9	26	78	18	53	9.603	12.766	0.059	61.24	3.25	
13B	2.97	6.03	9	26	78	18	53	9.603	12.766	0.059	61.24	3.25	
14A	2.80	11.00	8	22	61	31	86	8.960	4.171	0.085	8.14	3.90	
14B	2.80	11.00	8	22	61	31	86	8.960	4.171	0.085	8.14	3.90	
15A	4.04	11.88	16	66	266	48	194	21.606	94.591	0.118	3.90	4.59	
15B	4.04	11.88	16	66	266	48	194	21.606	94.591	0.118	3.90	4.59	
Sum	100.46	415.68	344	1,207	4,318	1,471	5,315	415.741	1,147.377	3.000	1,969.28		
Average	3.35	13.86	11	40	144	49	177	13.858	38.246	0.1000	65.64		

Polynomial correlation result

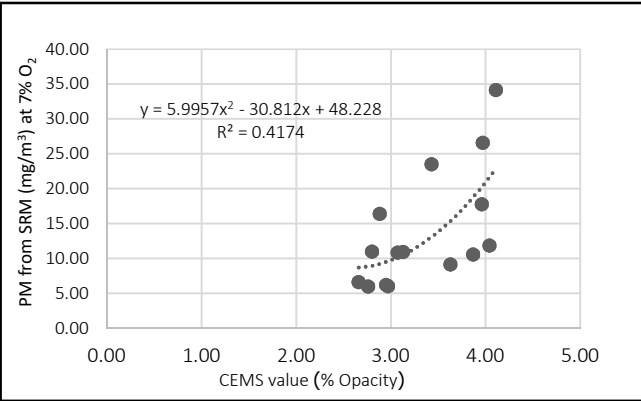Plant Name	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)		Location	Stack Kiln 2
Variable	Equation	Value	Correlation equation	
n	Number of Run	30	$y = 48.228 + -30.81 X + 5.9957 X^2$	
S ₁	S1=Sum(xi)	100	Acceptable criteria for PS11	
S ₂	S2= Sum(xi2)	344		
S ₃	S3= Sum(xi3)	1,207		
S ₄	S4= Sum(xi4)	4,318		
S ₅	S5= Sum(yi)	416	Criterion	Actual Allowable Acceptable
S ₆	S6= Sum(xi2yi)	1,471	Correlation coefficient	0.612 >=0.85 No
S ₇	S7= Sum(xi2yi)	5,315	Confidence interval	2.98 <=10% Yes
detA	detA=nS2S4-S2S2S2+S1S3S2-S3S3n+S2S1S3-S4S1S1	1.805E+02	Tolerance interval	9.22 <=25% Yes
b ₀	b ₀ =(S5S2S4+S1S3S7+S2S6S3-S7S2S2-S3S3S5-S4S6S1)/detA	48.228	Polynomial Regression Curve	
b ₁	b ₁ =(nS6S4+S5S3S2+S2S1S7-S2S6S2-S7S3n-S4S1S5)/detA	-30.812		
b ₂	b ₂ =(nS2S7+S1S6S2+S5S1S3-S2S2S5-S3S6n-S7S1S1)/detA	5.99565		
S _p	S _p =sqrt(((n-3)Sum of (y [^] -y) ²)/D)	6.519		
D	D=n(S2S4-S3 ²)+S1(S3S2-S1S4)+S2(S1S3-S2 ²)	1.805E+02		
C ₀	C ₀ =(S2S4-S3 ²)/D	169.949		
C ₁	C ₁ =(S3S2-S1S4)/D	-101.6735		
C ₂	C ₂ =(S1S3-S2 ²)/D	1.486E+01		
C ₃	C ₃ =(nS4-S2 ²)/D	6.097E+01	Delta min = 0.0579	
C ₄	C ₄ =(S1S2-nS3)/D	-8.930E+00		
C ₅	C ₅ =(nS2-S1 ²)/D	1.311E+00	Correlation curve Minimum/Maximum check	
t _f	t _{f,n-3} from table	2.052		
EL	Emission limit	108		
CI	CI=tf*Sp*sqrt(delta _{min})	3.218		
CI%	CI%=CI/EL*100	2.98	Correlation curve minimum point	
v _{df}	V _{df95%,n'-3} from table	1.293		
u _{n'}	u _{n',75%,n'-3} from table	1.181	Minimum allowable x value	
n'	n'=1/(delta _{min})	17.28	Correlation curve min < min of x value	
k _T	k _T =u _{n'} *v _{df}	1.527	Correlation curve maximum point	
TI	TI=k _T *Sp	9.955	Extrapolation x limit (1.25*max of x value)	
TI%	TI%=TI/EL*100	9.22	Correlation curve max > extrapolation limit	
y [~]	y [~] =1/n*(Sum of (Yi))	13.856		
S _y	S _y =sqrt(Sum of (yi-y [~]) ² /(n-1))	8.24		
r ²	r ² =1-(Sp ² /Sy ²)	0.374		
r	r=sqrt(1-(Sp ² /Sy ²))	0.612		
Max-min	b2>0 ?	Minimum		
x _{max-min}	y=-b ₁ /2b ₂	2.57		
1.25x _{max}		5.14		

Calculations for Logarithmic Correlation

Plant Name	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)				Location	Stack Kiln 2		
Run	CEMS value		PM form	Statistical parameter				
	(%Opacity)		SRM (mg/m ³)					
	x	x' = ln(x)	y	(x'-x'~) ²	(y-y~) ²	(x'-x'~)(y-y~)	y^	(y^_y_i) ²
1A	4.11	1.41	34.15	0.05	411.94	4.38	21.11	170.06
1B	4.11	1.41	34.15	0.05	411.94	4.38	21.11	170.06
2A	2.88	1.06	16.43	0.02	6.63	-0.36	9.19	52.47
2B	2.88	1.06	16.43	0.02	6.63	-0.36	9.19	52.47
3A	3.87	1.35	10.58	0.02	10.71	-0.51	19.10	72.46
3B	3.87	1.35	10.58	0.02	10.71	-0.51	19.10	72.46
4A	3.43	1.23	23.51	0.00	93.19	0.35	15.07	71.30
4B	3.43	1.23	23.51	0.00	93.19	0.35	15.07	71.30
5A	2.95	1.08	6.25	0.01	57.90	0.88	9.99	14.03
5B	2.95	1.08	6.25	0.01	57.90	0.88	9.99	14.03
6A	3.07	1.12	10.86	0.01	8.98	0.23	11.34	0.23
6B	3.07	1.12	10.86	0.01	8.98	0.23	11.34	0.23
7A	3.96	1.38	17.77	0.03	15.36	0.70	19.87	4.38
7B	3.96	1.38	17.77	0.03	15.36	0.70	19.87	4.38
8A	2.66	0.98	6.62	0.05	52.38	1.59	6.50	0.01
8B	2.66	0.98	6.62	0.05	52.38	1.59	6.50	0.01
9A	3.97	1.38	26.60	0.03	162.48	2.32	19.97	44.00
9B	3.97	1.38	26.60	0.03	162.48	2.32	19.97	44.00
10A	2.76	1.02	6.02	0.03	61.45	1.43	7.74	2.98
10B	2.76	1.02	6.02	0.03	61.45	1.43	7.74	2.98
11A	3.63	1.29	9.16	0.01	22.01	-0.43	16.95	60.55
11B	3.63	1.29	9.16	0.01	22.01	-0.43	16.95	60.55
12A	3.13	1.14	10.97	0.00	8.35	0.16	11.98	1.02
12B	3.13	1.14	10.97	0.00	8.35	0.16	11.98	1.02
13A	2.97	1.09	6.03	0.01	61.24	0.85	10.23	17.62
13B	2.97	1.09	6.03	0.01	61.24	0.85	10.23	17.62
14A	2.80	1.03	11.00	0.03	8.14	0.48	8.25	7.60
14B	2.80	1.03	11.00	0.03	8.14	0.48	8.25	7.60
15A	4.04	1.40	11.88	0.04	3.90	-0.39	20.54	75.00
15B	4.04	1.40	11.88	0.04	3.90	-0.39	20.54	75.00
Sum	100.46	35.91	415.68	0.69	1969.28	23.31	415.62	1187.43
Average	3.35	1.20	13.86	0.02	65.64	0.78	13.85	39.58

Logarithmic correlation result

Plant Name The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)

Location

Stack Kiln 2


Variable	Equation	Value
n	Number of Run	30
\bar{x}	$\bar{x} = 1/n * (\text{Sum of } x_i)$	1.197
$S_{x'x'}$	$S_{x'x'} = \text{Sum}((x_i - \bar{x})^2)$	0.694
\bar{y}	$\bar{y} = 1/n * (\text{Sum of } y_i)$	13.8561
S_{yy}	$S_{yy} = \text{Sum}((y_i - \bar{y})^2)$	1969.278
$S_{x'y}$	$S_{x'y} = \text{Sum}((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}))$	23.312
b_0	$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$	-26.35206138
b_1	$b_1 = S_{x'y}/S_{x'x'}$	33.5907781
S_L	$S_L = \sqrt{1/(n-2) * (\text{Sum}(y_i - \hat{y}_i)^2)}$	6.512169926
y^{\wedge}_{mean}	$y^{\wedge} = \text{at mean } x \text{ value}$	13.85386061
t_{df}	$t_{df} = \text{at } t_{n-2} \text{ from table}$	2.048
CI	$CI = t_{df} * S_L * \sqrt{1/n}$	2.434978042
EL	Emission Limit	108
CI%	$CI\% = CI/EL * 100$	2.25
n'	$n' = n$	30
v_f	$v_f = v_{df, 95\%, n-2} \text{ from table}$	1.286
$u_{n'}$	$u_{n'} = u_{n', 75\%, n} \text{ from table}$	1.168
k_T	$k_T = u_{n'} * v_f$	1.502048
TI	$TI = k_T * S_L$	9.781591813
TI%	$TI\% = TI/EL * 100$	9.06
S_y	$S_y = \sqrt{S_{yy}/(n-1)}$	8.240518062
r^2	$r^2 = 1 - (S_L^2/S_y^2)$	0.375485657
r	$r = \sqrt{1 - (S_L^2/S_y^2)}$	0.612768844

Correlation equation
 $y = -26.3520614 + 33.590778 \ln(x)$

Acceptable criteria for PS11

Criterion	Actual	Allowable	Acceptable
Correlation coefficient	0.613	≥ 0.85	No
Confidence interval	2.25	$\leq 10\%$	Yes
Tolerance interval	9.06	$\leq 25\%$	Yes

Logarithmic Regression Curve

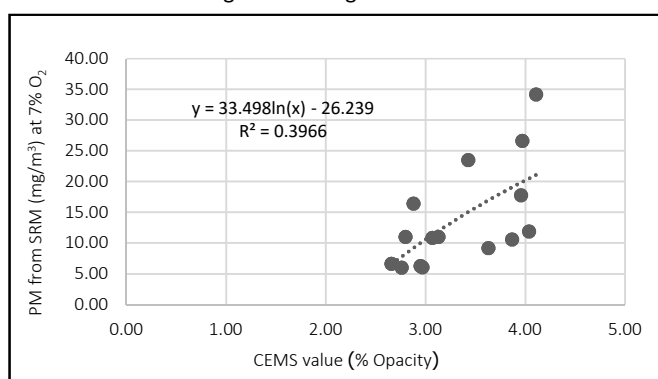

Calculations for Exponential Correlation

Plant Name		The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)				Location	Stack Kiln 2	
Run	CEMS value	PM form		Statistical parameter				
	(%Opacity)	SRM (mg/m ³)						
	x	y	y' = ln(y)	(x _i -x̄) ²	(y' _i -y'̄) ²	(x _i -x̄)(y' _i -y'̄)	y'^	(y'^-y'̄) ²
1A	4.11	34.15	3.531	0.580	1.106	0.801	3.005	0.277
1B	4.11	34.15	3.531	0.580	1.106	0.801	3.005	0.277
2A	2.88	16.43	2.799	0.220	0.102	-0.150	2.156	0.414
2B	2.88	16.43	2.799	0.220	0.102	-0.150	2.156	0.414
3A	3.87	10.58	2.359	0.272	0.014	-0.062	2.839	0.230
3B	3.87	10.58	2.359	0.272	0.014	-0.062	2.839	0.230
4A	3.43	23.51	3.157	0.007	0.460	0.055	2.535	0.387
4B	3.43	23.51	3.157	0.007	0.460	0.055	2.535	0.387
5A	2.95	6.25	1.832	0.159	0.419	0.258	2.204	0.138
5B	2.95	6.25	1.832	0.159	0.419	0.258	2.204	0.138
6A	3.07	10.86	2.385	0.078	0.009	0.026	2.287	0.010
6B	3.07	10.86	2.385	0.078	0.009	0.026	2.287	0.010
7A	3.96	17.77	2.878	0.374	0.159	0.244	2.901	0.001
7B	3.96	17.77	2.878	0.374	0.159	0.244	2.901	0.001
8A	2.66	6.62	1.890	0.474	0.347	0.406	2.004	0.013
8B	2.66	6.62	1.890	0.474	0.347	0.406	2.004	0.013
9A	3.97	26.60	3.281	0.386	0.643	0.498	2.908	0.139
9B	3.97	26.60	3.281	0.386	0.643	0.498	2.908	0.139
10A	2.76	6.02	1.795	0.347	0.469	0.403	2.073	0.077
10B	2.76	6.02	1.795	0.347	0.469	0.403	2.073	0.077
11A	3.63	9.16	2.215	0.079	0.070	-0.074	2.673	0.210
11B	3.63	9.16	2.215	0.079	0.070	-0.074	2.673	0.210
12A	3.13	10.97	2.395	0.048	0.007	0.018	2.328	0.004
12B	3.13	10.97	2.395	0.048	0.007	0.018	2.328	0.004
13A	2.97	6.03	1.797	0.143	0.466	0.258	2.218	0.177
13B	2.97	6.03	1.797	0.143	0.466	0.258	2.218	0.177
14A	2.80	11.00	2.398	0.301	0.007	0.044	2.100	0.089
14B	2.80	11.00	2.398	0.301	0.007	0.044	2.100	0.089
15A	4.04	11.88	2.475	0.478	0.000	-0.003	2.956	0.232
15B	4.04	11.88	2.475	0.478	0.000	-0.003	2.956	0.232
Sum	100.46	415.68	74.375	7.888	8.556	5.445	74.375	4.796
Average	3.35	13.86	2.479	0.263	0.285	0.181	2.479	0.160

Exponential correlation result

Plant Name The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)

Location


Stack Kiln 2

Variable	Equation	Value
n	Number of Run	30
\bar{x}	$\bar{x} = 1/n * (\text{Sum of } (x_i))$	3.348666667
S_{xx}	$S_{xx} = \text{Sum}((x_i - \bar{x})^2)$	7.888346667
\bar{y}	$\bar{y} = 1/n * (\text{Sum of } (y_i))$	2.479152529
S_{yy}	$S_{yy} = \text{Sum}((y_i - \bar{y})^2)$	8.556
S_{xy}	$S_{xy} = \text{Sum}((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}))$	5.444662538
b_0'	$b_0' = \bar{y} - b_1 \bar{x}$	0.167849448
b_0	$b_0 = e^{b_0'}$	1.182758531
b_1	$b_1 = S_{xy}/S_{xx}$	0.690215931
S_L	$S_L = \sqrt{1/(n-2) * (\text{Sum}(y_i^2 - y_i^2))}$	0.413847169
$y'^{\wedge}_{\text{mean}}$	$y' \text{ at mean } x \text{ value}$	2.479152529
t_f	$t_f = t_{df, n-2} \text{ from table}$	2.048
CI'	$CI' = t_f * S_L * \sqrt{1/n}$	0.154742395
LCL'	$LCL' = \bar{y} - CI'$	2.324410134
UCL'	$UCL' = \bar{y} + CI'$	2.633894924
CI	$CI = (e^{UCL'} - e^{LCL'})/2$	1.853631527
EL	Emission Limit	108
$CI\%$	$CI\% = CI/EL * 100$	1.72
n'	$n' = \text{Number of Run}$	30
v_f	$v_f = v_{df, 95\%, n-2} \text{ from table}$	1.286
$u_{n'}$	$u_{n'} = u_{n', 75\%, n} \text{ from table}$	1.168
k_T	$k_T = u_{n'} * v_f$	1.502048
TI'	$TI' = k_T * S_L$	0.621618313
LTL'	$LTL' = \bar{y} - TI'$	1.857534216
UTL'	$UTL' = \bar{y} + TI'$	3.100770842
TI	$TI = (e^{UTL'} - e^{LTL'})/2$	7.903576122
$TI\%$	$TI\% = TI/EL * 100$	7.32
S_y	$S_y = \sqrt{S_{yy}/(n-1)}$	0.543170768
r^2	$r^2 = 1 - (S_L^2/S_y^2)$	0.419493349
r	$r = \sqrt{1 - (S_L^2/S_y^2)}$	0.647683063

Correlation equation
 $y = 1.182758531 e^{0.6902 x}$

Acceptable criteria for PS11			
Criterion	Actual	Allowable	Acceptable
Correlation coefficient	0.648	≥ 0.85	No
Confidence interval	1.72	$\leq 10\%$	Yes
Tolerance interval	7.32	$\leq 25\%$	Yes

Exponential Regression Curve

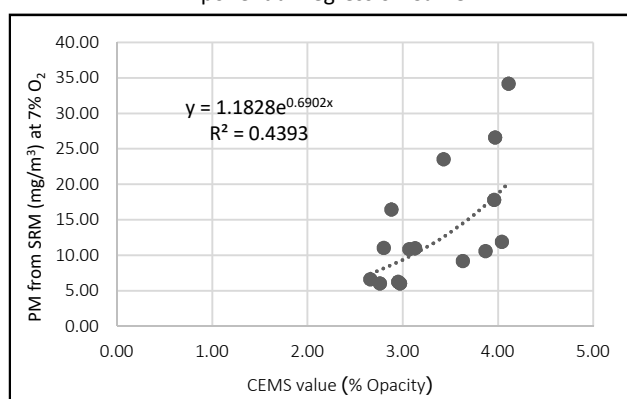

Calculations for Power Correlation

Plant Name	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)					Location	Stack Kiln 2		
Run	CEMS value		PM form		Statistical parameter				
	(%Opacity)		SRM (mg/m ³)						
	x	x'=ln(x)	y	y'=ln(y)	(x'-x' [~]) ²	(y'-y' [~]) ²	(x'-x' [~])(y'-y' [~])	y'^^	(y'^^ -y' [~]) ²
1A	4.11	1.413	34.15	3.531	0.047	1.106	0.228	2.982	0.3016
1B	4.11	1.413	34.15	3.531	0.047	1.106	0.228	2.982	0.3016
2A	2.88	1.058	16.43	2.799	0.019	0.102	-0.045	2.156	0.4133
2B	2.88	1.058	16.43	2.799	0.019	0.102	-0.045	2.156	0.4133
3A	3.87	1.353	10.58	2.359	0.024	0.014	-0.019	2.842	0.2330
3B	3.87	1.353	10.58	2.359	0.024	0.014	-0.019	2.842	0.2330
4A	3.43	1.233	23.51	3.157	0.001	0.460	0.024	2.562	0.3547
4B	3.43	1.233	23.51	3.157	0.001	0.460	0.024	2.562	0.3547
5A	2.95	1.082	6.25	1.832	0.013	0.419	0.074	2.212	0.1443
5B	2.95	1.082	6.25	1.832	0.013	0.419	0.074	2.212	0.1443
6A	3.07	1.122	10.86	2.385	0.006	0.009	0.007	2.305	0.0065
6B	3.07	1.122	10.86	2.385	0.006	0.009	0.007	2.305	0.0065
7A	3.96	1.376	17.77	2.878	0.032	0.159	0.071	2.895	0.0003
7B	3.96	1.376	17.77	2.878	0.032	0.159	0.071	2.895	0.0003
8A	2.66	0.978	6.62	1.890	0.048	0.347	0.129	1.972	0.0067
8B	2.66	0.978	6.62	1.890	0.048	0.347	0.129	1.972	0.0067
9A	3.97	1.379	26.60	3.281	0.033	0.643	0.146	2.901	0.1443
9B	3.97	1.379	26.60	3.281	0.033	0.643	0.146	2.901	0.1443
10A	2.76	1.015	6.02	1.795	0.033	0.469	0.124	2.057	0.0691
10B	2.76	1.015	6.02	1.795	0.033	0.469	0.124	2.057	0.0691
11A	3.63	1.289	9.16	2.215	0.009	0.070	-0.024	2.693	0.2285
11B	3.63	1.289	9.16	2.215	0.009	0.070	-0.024	2.693	0.2285
12A	3.13	1.141	10.97	2.395	0.003	0.007	0.005	2.349	0.0021
12B	3.13	1.141	10.97	2.395	0.003	0.007	0.005	2.349	0.0021
13A	2.97	1.089	6.03	1.797	0.012	0.466	0.074	2.228	0.1856
13B	2.97	1.089	6.03	1.797	0.012	0.466	0.074	2.228	0.1856
14A	2.80	1.030	11.00	2.398	0.028	0.007	0.014	2.091	0.0944
14B	2.80	1.030	11.00	2.398	0.028	0.007	0.014	2.091	0.0944
15A	4.04	1.396	11.88	2.475	0.040	0.000	-0.001	2.942	0.2180
15B	4.04	1.396	11.88	2.475	0.040	0.000	-0.001	2.942	0.2180
Sum	100.46	35.908	415.68	74.375	0.696	8.554	1.615	74.375	4.805
Average	3.35	1.197	13.86	2.479	0.023	0.285	0.054	2.479	0.160

Power correlation result

Plant Name The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)

Location

Stack Kiln 2

Variable	Equation	Value
n	Number of Run	30
\bar{x}	$\bar{x} = 1/n * (\text{Sum of } (x_i))$	1.196917964
$S_{x'x'}$	$S_{x'x'} = \text{Sum}((x_i - \bar{x})^2)$	0.695959714
\bar{y}	$\bar{y} = 1/n * (\text{Sum of } (y_i))$	2.479152529
$S_{y'y'}$	$S_{y'y'} = \text{Sum}((y_i - \bar{y})^2)$	8.553538244
$S_{x'y'}$	$S_{x'y'} = \text{Sum}((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}))$	1.615290755
b_0'	$b_0' = \bar{y} - b_1\bar{x}$	-0.298839475
b_0	$b_0 = e^{b_0'}$	0.741678458
b_1	$b_1 = S_{x'y'} / S_{x'x'}$	2.320954391
S_L	$S_L = \sqrt{1/(n-2) * (\text{Sum}(y_i^2 - y_i'^2))}$	0.414234323
$y'^{\wedge}_{\text{mean}}$	y'^{\wedge} at mean x value	2.479152529
t_f	$t_f = t_{n-2}$ from table	2.048
CL'	$CL' = t_f * S_L * \sqrt{1/n}$	0.154887156
LCL'	$LCL' = \bar{y} - CL'$	2.324265373
UCL'	$UCL' = \bar{y} + CL'$	2.634039685
CI	$CI = (e^{UCL'} - e^{LCL'}) / 2$	1.855379436
EL	Emission Limit	108
CI%	$CI\% = CI / EL * 100$	1.72
n'	$n' = \text{Number of Run}$	30
v_f	$v_f = v_{95\%, n-2}$ from table	1.286
$u_{n'}$	$u_{n'} = u_{n'75\%, n}$	1.168
k_T	$k_T = u_{n'} * v_f$	1.502048
TI'	$TI' = k_T * S_L$	0.622199836
LTL'	$LTL' = \bar{y} - TI'$	1.856952693
UTL'	$UTL' = \bar{y} + TI'$	3.101352365
TI	$TI = (e^{UTL'} - e^{LTL'}) / 2$	7.911899925
TI%	$TI\% = TI / EL * 100$	7.326
$S_{y'}$	$S_{y'} = \sqrt{S_{y'y'} / (n-1)}$	0.543092621
r^2	$r^2 = 1 - (S_L^2 / S_{y'}^2)$	0.418239329
r	$r = \sqrt{1 - (S_L^2 / S_{y'}^2)}$	0.646714256


Correlation equation

$$y = 0.74167846 X^{2.320954391}$$

Acceptable criteria for PS11

Criterion	Actual	Allowable	Acceptable
Correlation coefficient	0.647	≥ 0.85	No
Confidence interval	1.72	$\leq 10\%$	Yes
Tolerance interval	7.33	$\leq 25\%$	Yes

Power Regression Curve

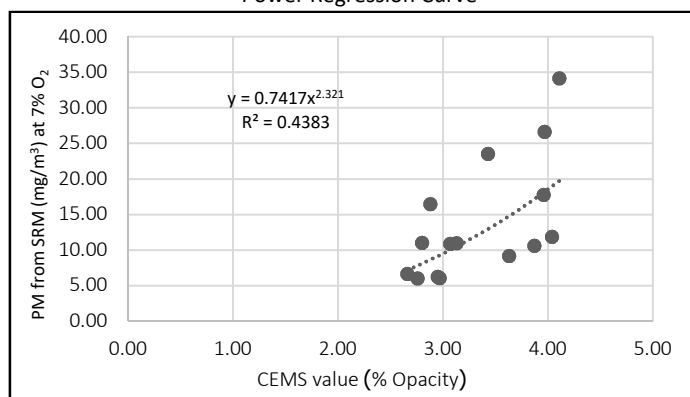

Predicted PM Concentrations

Plant Name	Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Pla				Location	Stack Kiln 2
CEMS Value (Dust (mg/m ³))	Linear	Polynomial	Logarithmic	Exponential	Power	
0	-19.75	48.23	#NUM!	1.18	0.00	
1	-9.71	23.41	-26.35	2.36	0.74	
2	0.32	10.59	-3.07	4.70	3.71	
3	10.36	9.75	10.55	9.38	9.50	
4	20.39	20.91	20.21	18.70	18.52	
5	30.43	44.06	27.71	37.30	31.08	
6	40.46	79.20	33.83	74.38	47.45	
7	50.50	126.33	39.01	148.32	67.87	
8	60.54	185.45	43.50	295.77	92.52	
9	70.57	256.57	47.45	589.81	121.61	
10	80.61	339.67	50.99	1176.16	155.30	
11	90.64	434.77	54.20	2345.43	193.75	
12	100.68	541.86	57.12	4677.13	237.11	
13	110.71	660.94	59.81	9326.89	285.51	
14	120.75	792.01	62.30	18599.17	339.10	
15	130.79	935.07	64.61	37089.47	397.99	
16	140.82	1090.12	66.78	73961.82	462.30	
17	150.86	1257.17	68.82	147490.68	532.15	
18	160.89	1436.20	70.74	294117.96	607.64	
19	170.93	1627.23	72.55	586514.19	688.88	
20	180.96	1830.25	74.28	1169594.97	775.97	
21	191.00	2045.26	75.92	2332343.23	869.01	
22	201.04	2272.26	77.48	4651033.11	968.09	
23	211.07	2511.25	78.97	9274839.47	1073.31	
24	221.11	2762.23	80.40	18495384.82	1184.74	
25	231.14	3025.21	81.77	36882499.22	1302.48	
26	241.18	3300.18	83.09	73549091.40	1426.61	
27	251.21	3587.13	84.36	146667632.63	1557.20	
28	261.25	3886.08	85.58	292476685.34	1694.35	
29	271.29	4197.02	86.76	583241236.88	1838.12	
30	281.32	4519.95	87.90	1163068228.83	1988.60	
31	291.36	4854.88	89.00	2319327954.52	2145.84	
32	301.39	5201.79	90.06	4625078759.16	2309.94	
33	311.43	5560.69	91.10	9223082698.05	2480.95	
34	321.46	5931.59	92.10	18392174249.26	2658.94	
35	331.50	6314.48	93.07	36676682264.46	2843.98	

Model Selection

Plant Name	The Siam Cement (Tha Luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)					Location	Stack Kiln 2	
Model	Correlation Coefficient	≥ 0.85	Confidence interval half range percentage	$\leq 10\%$	Tolerance interval half range percentage	$\leq 25\%$	Min/Max within allowable range	Does model meet all criteria
Linear	0.618	No	2.24	Yes	9.01	Yes	N/A	No
Polynomial	0.612	No	2.98	Yes	9.22	Yes	Yes	No
Logarithmic	0.613	No	2.25	Yes	9.06	Yes	N/A	No
Exponential	0.648	No	1.72	Yes	7.32	Yes	N/A	No
Power	0.647	No	1.72	Yes	7.33	Yes	N/A	No

Used model : Exponential correlation

ภาคผนวก ค

ผลตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้นของฝุ่นละออง

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง

จุดตรวจวัด : หม้อเผาปูนซีเมนต์ขาว 2

โรงงาน/บริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานปูนซีเมนต์ขาว เขาวง)
ที่อยู่ 28 หมู่ 4 ถ.หน้าพระลาน-บ้านควัว ด.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
หมายเลขตัวอย่าง AEL24/021311

Report No. TREL24/00082

วันที่รับตัวอย่าง 24/12/67
วันที่วิเคราะห์ 25 - 27/12/67

พิกัด UTM แขน (X) : 0699619 แขน (Y) : 1623001

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

รายละเอียดของปล่อง	หน่วย	ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4	ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6	วิธีวิเคราะห์/ทดสอบ
		วัน/เดือน/ปี (เวลา) 21/12/67 (10:14 น. – 10:56 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 21/12/67 (11:00 น. – 11:42 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 21/12/67 (11:46 น. – 12:28 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 21/12/67 (12:33 น. – 13:15 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 21/12/67 (13:20 น. – 14:02 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 21/12/67 (14:07 น. – 14:49 น.)	
Diameter	m	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	—
Shape	—	Circular	Circular	Circular	Circular	Circular	Circular	—
Temperature (Ts)	°C	138.50	140.67	144.66	137.00	145.67	147.00	—
Pressure (Ps)	mmHg	754.06	753.46	753.55	751.91	751.20	750.40	—
Gas Velocity (Vs)	m/s	6.27	6.91	6.25	6.96	7.22	7.41	—
Moisture (B _{WS})	%	13.86	13.93	14.87	14.06	14.71	14.98	—
Flow Rate (Std)	m ³ /s	20.45	22.38	19.83	22.66	22.83	23.25	—
Flow Rate (Std)	m ³ /day	1,766,506.79	1,933,494.16	1,713,399.67	1,957,913.19	1,972,086.17	2,009,045.09	—
Oxygen (O ₂)	%	16.83	16.67	16.96	16.17	16.45	17.06	—
CO	ppm	55.67	50.67	48.00	57.33	47.00	47.00	—
Excess Air (EA)	%	403.65	384.58	420.60	334.36	360.55	343.88	—
ฝุ่นละออง ^I	mg/m ³	10	5	3	8	2	3	U.S.EPA Method 5
ฝุ่นละออง ^{II}	mg/m ³	33	15	10	22	5	12	U.S.EPA Method 5

หมายเหตุ I. : ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ : สภาวะ Std คือ สภาวะอ้างอิง อุณหภูมิ 25 °C, ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ที่สภาวะแห้ง (dry basis)
 II. : ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ : สภาวะ Std คือ สภาวะอ้างอิง อุณหภูมิ 25 °C, ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ที่สภาวะแห้ง (dry basis) และ Excess Oxygen 7%

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุรศักดิ์ การบรรจง เลขทะเบียน ๖-๑๖๙-๖-๐๐๓๔
ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเอส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๑๖๙


(รับรองเฉพาะผลการวิเคราะห์เท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์


 (นางสาวปิยดา มินารี)

เลขทะเบียน ๖-๑๖๙-๖-๐๐๑๔
10.../....01.../....68....

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์


 (นายถิรพล จามกลาง)

เลขทะเบียน ๖-๑๖๙-๖-๐๐๐๔
10.../....01.../....68....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



SCC

Industrial Service and Lab
SCI ECO Services Company Limited
 33/2 Moo 3, Bangpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
 Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
 www.scceco.co.th E-Mail : environmentlabht@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง

จุดตรวจวัด : หม้อเผาปูนซีเมนต์ขาว 2

โรงงาน/บริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานปูนซีเมนต์ขาว เขาวง)
ที่อยู่ 28 หมู่ 4 ถ.หน้าพระลาน-บ้านควัว ด.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
หมายเลขตัวอย่าง AEL24/021311

Report No. TREL24/00082

วันที่รับตัวอย่าง 24/12/67
วันที่วิเคราะห์ 25 - 27/12/67

พิกัด UTM แกน (X) : 0699619 แกน (Y) : 1623001

รายละเอียดของปล่อง	หน่วย	ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 4	ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6	วิธีวิเคราะห์/ทดสอบ
		วัน/เดือน/ปี (เวลา) 22/12/67 (09:55 น. – 10:31 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 22/12/67 (10:36 น. – 11:12 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 22/12/67 (11:57 น. – 12:33 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 22/12/67 (12:40 น. – 13:16 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 22/12/67 (13:20 น. – 13:56 น.)	
Diameter	m	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	–
Shape	–	Circular	Circular	Circular	Circular	Circular	–
Temperature (Ts)	°C	141.00	141.50	147.50	149.00	144.50	–
Pressure (Ps)	mmHg	753.63	753.44	753.25	752.41	752.74	–
Gas Velocity (Vs)	m/s	7.26	6.91	6.70	6.67	6.94	–
Moisture (B _{WS})	%	14.75	13.84	12.97	14.35	14.16	–
Flow Rate (Std)	m ³ /s	23.27	22.36	21.58	21.04	22.19	–
Flow Rate (Std)	m ³ /day	2,010,924.13	1,931,588.96	1,864,334.20	1,818,034.62	1,917,098.97	–
Oxygen (O ₂)	%	16.99	16.70	16.72	16.28	16.35	–
CO	ppm	38.00	41.00	49.33	53.00	47.00	–
Excess Air (EA)	%	424.73	388.45	390.56	344.22	351.18	–
ฝุ่นละออง ^I	mg/m ³	5	2	8	2	3	U.S.EPA Method 5
ฝุ่นละออง ^{II}	mg/m ³	17	7	26	4	8	U.S.EPA Method 5

หมายเหตุ I. : ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ : สภาวะ Std คือ สภาวะอ้างอิง อุณหภูมิ 25 °C, ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ที่สภาวะแห้ง (dry basis)
 II. : ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ : สภาวะ Std คือ สภาวะอ้างอิง อุณหภูมิ 25 °C, ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ที่สภาวะแห้ง (dry basis) และ Excess Oxygen 7%

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุศักดิ์ การบรรจง เลขทะเบียน ๖-๑๖๙-๖-๐๐๓๔
ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เอส ซี ไอ ไซด์ เซอร์วิส เซส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๑๖๙


(รับรองเฉพาะผลการวิเคราะห์เท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์


 (นางสาวปิยดา มินารี)

เลขทะเบียน ๖-๑๖๙-๖-๐๐๓๔
10.../....01..../....68....

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์


 (นายณัฐพล งามกาละ)

เลขทะเบียน ๖-๑๖๙-๖-๐๐๐๔
10.../....01..../....68....

ห้ามคัดทำรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Industrial Service and Lab
SCI ECO Services Company Limited
 33/2 Moo 3, Bangpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
 Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
 www.scieco.co.th E-Mail : environmentlabht@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง

จุดตรวจวัด : หม้อเผาปูนซีเมนต์ขาว 2

โรงงาน/บริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานปูนซีเมนต์ขาว เขาวง)
ที่อยู่ 28 หมู่ 4 ถ.หน้าพระลาน-บ้านควี ด.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
หมายเลขตัวอย่าง AEL24/021311

Report No. TREL24/00082

วันที่รับตัวอย่าง 24/12/67
วันที่วิเคราะห์ 25 - 27/12/67
พิกัด UTM แกน (X) : 0699619 แกน (Y) : 1623001

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

รายละเอียดของปล่อง	หน่วย	ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 4	ตัวอย่างที่ 6	วิธีวิเคราะห์/ทดสอบ
		วัน/เดือน/ปี (เวลา) 23/12/67 (09:50 น. – 10:26 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 23/12/67 (10:30 น. – 11:06 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 23/12/67 (11:51 น. – 12:27 น.)	วัน/เดือน/ปี (เวลา) 23/12/67 (13:15 น. – 13:51 น.)	
Diameter	m	2.59	2.59	2.59	2.59	–
Shape	–	Circular	Circular	Circular	Circular	–
Temperature (Ts)	°C	150.50	153.50	150.66	155.00	–
Pressure (Ps)	mmHg	753.67	753.28	752.81	751.41	–
Gas Velocity (Vs)	m/s	6.85	7.01	7.23	7.45	–
Moisture (B _{WS})	%	13.84	13.96	13.03	14.22	–
Flow Rate (Std)	m ³ /s	21.70	22.01	23.08	23.18	–
Flow Rate (Std)	m ³ /day	1,874,696.27	1,901,352.59	1,994,263.42	2,002,545.33	–
Oxygen (O ₂)	%	15.83	16.29	17.11	16.22	–
CO	ppm	71.00	39.00	42.00	61.00	–
Excess Air (EA)	%	304.19	345.33	441.54	338.33	–
ฝุ่นละออง ^I	mg/m ³	4	2	3	4	U.S.EPA Method 5
ฝุ่นละออง ^{II}	mg/m ³	10	6	12	11	U.S.EPA Method 5

หมายเหตุ I. : ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ : สภาวะ Std คือ สภาวะอ้างอิง อุณหภูมิ 25 °C, ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ที่สภาวะแห้ง (dry basis)
 II. : ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ : สภาวะ Std คือ สภาวะอ้างอิง อุณหภูมิ 25 °C, ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ที่สภาวะแห้ง (dry basis) และ Excess Oxygen 7%

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุศักดิ์ การบรรจง เลขทะเบียน ๖-๑๖๙-๖-๐๐๓๔
ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๑๖๙


(รับรองเฉพาะผลการวิเคราะห์เท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์


 (นางสาวปิยดา มินารี)

เลขทะเบียน ๖-๑๖๙-๖-๐๐๓๔
10.../....01.../....68....

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์


 (นายณัฐพล งามกาละ)

เลขทะเบียน ๖-๑๖๙-๖-๐๐๐๔
10.../....01.../....68....

ห้ามคัดทำรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



SCC

Industrial Service and Lab
SCI ECO Services Company Limited
 33/2 Moo 3, Bangpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
 Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
 www.scceco.co.th E-Mail : environmentlabht@scg.com

ผลการตรวจ

ข้อมูลดิบจาก CEMS ของโรงงานและข้อมูล RM

RM data

Run	Date	Time	Count (Min)	Actual concentration (ppm at dry, actual O ₂)			
				SO ₂	NO _x	CO	O ₂ (%)
1	19-Dec-24	12:25	1	1.15	305.85	40.42	15.77
	19-Dec-24	12:26	2	1.22	282.73	27.84	15.81
	19-Dec-24	12:27	3	1.18	280.72	32.01	15.82
	19-Dec-24	12:28	4	1.09	290.16	24.90	15.79
	19-Dec-24	12:29	5	1.19	295.93	25.96	15.79
	19-Dec-24	12:30	6	1.17	294.51	23.73	15.80
	19-Dec-24	12:31	7	1.15	299.46	20.65	15.83
	19-Dec-24	12:32	8	1.13	303.08	23.06	15.84
	19-Dec-24	12:33	9	1.15	301.88	32.19	15.91
	19-Dec-24	12:34	10	1.15	300.27	21.39	15.98
	19-Dec-24	12:35	11	1.10	300.06	20.42	15.95
	19-Dec-24	12:36	12	1.03	300.47	18.62	15.88
	19-Dec-24	12:37	13	1.15	296.93	25.86	15.87
	19-Dec-24	12:38	14	1.10	291.62	27.11	15.91
	19-Dec-24	12:39	15	1.09	293.08	17.29	15.92
	19-Dec-24	12:40	16	1.05	292.81	19.96	15.82
	19-Dec-24	12:41	17	1.08	290.21	21.84	15.89
	19-Dec-24	12:42	18	1.06	286.16	22.48	15.85
	19-Dec-24	12:43	19	1.12	284.72	17.74	15.98
	19-Dec-24	12:44	20	0.99	284.15	21.58	15.89
	19-Dec-24	12:45	21	1.11	283.94	30.21	15.90
2	19-Dec-24	12:46	1	1.14	276.32	23.19	15.88
	19-Dec-24	12:47	2	1.14	277.63	14.40	15.96
	19-Dec-24	12:48	3	0.99	285.01	25.77	15.80
	19-Dec-24	12:49	4	1.09	286.63	26.28	15.87
	19-Dec-24	12:50	5	1.06	278.37	26.37	15.86
	19-Dec-24	12:51	6	1.10	278.41	22.73	15.91
	19-Dec-24	12:52	7	0.98	277.63	17.67	15.86
	19-Dec-24	12:53	8	1.07	278.21	19.03	15.80
	19-Dec-24	12:54	9	1.04	273.05	16.67	15.82
	19-Dec-24	12:55	10	1.04	273.33	14.10	15.91
	19-Dec-24	12:56	11	0.95	277.54	16.95	15.82
	19-Dec-24	12:57	12	1.02	279.83	20.44	15.88
	19-Dec-24	12:58	13	1.09	275.77	23.15	15.86
	19-Dec-24	12:59	14	1.11	276.48	12.60	15.93
	19-Dec-24	13:00	15	1.06	281.06	19.99	15.84
	19-Dec-24	13:01	16	1.09	285.22	22.75	15.83
	19-Dec-24	13:02	17	1.16	283.00	18.83	15.82
	19-Dec-24	13:03	18	1.09	285.20	27.26	15.87
	19-Dec-24	13:04	19	1.03	288.24	22.66	15.78
	19-Dec-24	13:05	20	1.06	286.76	22.87	15.81
	19-Dec-24	13:06	21	1.02	280.28	22.58	15.77
	19-Dec-24	13:07	1	1.03	277.64	23.35	15.74

3	19-Dec-24	13:08	2	1.02	274.73	24.74	15.77
	19-Dec-24	13:09	3	1.06	274.41	27.30	15.76
	19-Dec-24	13:10	4	1.03	271.74	21.26	15.81
	19-Dec-24	13:11	5	1.09	273.31	20.93	15.83
	19-Dec-24	13:12	6	1.01	272.86	23.96	15.77
	19-Dec-24	13:13	7	1.08	272.91	26.76	15.75
	19-Dec-24	13:14	8	1.05	267.67	23.18	15.74
	19-Dec-24	13:15	9	1.02	271.64	28.07	15.70
	19-Dec-24	13:16	10	0.96	275.62	23.92	15.66
	19-Dec-24	13:17	11	1.06	274.79	27.03	15.70
	19-Dec-24	13:18	12	1.06	266.68	26.96	15.67
	19-Dec-24	13:19	13	1.03	267.78	22.02	15.72
	19-Dec-24	13:20	14	1.05	270.99	24.86	15.70
	19-Dec-24	13:21	15	1.07	271.88	30.02	15.74
	19-Dec-24	13:22	16	1.02	271.90	32.31	15.72
	19-Dec-24	13:23	17	1.06	274.49	27.30	15.76
	19-Dec-24	13:24	18	1.00	274.09	20.02	15.92
	19-Dec-24	13:25	19	1.06	274.79	21.47	15.92
	19-Dec-24	13:26	20	1.16	271.29	18.68	15.99
	19-Dec-24	13:27	21	1.12	273.33	19.41	15.95
4	19-Dec-24	13:28	1	1.02	282.20	15.25	15.90
	19-Dec-24	13:29	2	1.05	288.97	19.69	15.86
	19-Dec-24	13:30	3	1.05	284.44	25.77	15.88
	19-Dec-24	13:31	4	1.06	281.20	23.91	15.88
	19-Dec-24	13:32	5	1.09	279.25	23.70	15.84
	19-Dec-24	13:33	6	1.13	278.48	22.02	15.86
	19-Dec-24	13:34	7	1.17	279.71	23.20	15.77
	19-Dec-24	13:35	8	1.16	286.18	26.81	15.85
	19-Dec-24	13:36	9	1.15	291.76	12.69	15.85
	19-Dec-24	13:37	10	1.15	297.12	22.21	15.84
	19-Dec-24	13:38	11	1.12	294.93	27.00	15.82
	19-Dec-24	13:39	12	1.10	296.15	22.93	15.87
	19-Dec-24	13:40	13	0.96	295.81	24.59	15.88
	19-Dec-24	13:41	14	1.12	293.43	28.32	15.84
	19-Dec-24	13:42	15	1.12	280.18	26.58	15.77
	19-Dec-24	13:43	16	1.13	279.62	32.36	15.76
	19-Dec-24	13:44	17	1.03	284.87	32.98	15.77
	19-Dec-24	13:45	18	1.09	287.99	32.02	15.78
	19-Dec-24	13:46	19	1.03	285.31	33.86	15.74
	19-Dec-24	13:47	20	1.05	286.43	32.10	15.76
	19-Dec-24	13:48	21	0.96	285.27	22.82	15.83
	19-Dec-24	13:49	1	1.06	285.23	24.13	15.81
	19-Dec-24	13:50	2	0.96	280.53	40.25	15.74
	19-Dec-24	13:51	3	1.05	279.63	43.98	15.77
	19-Dec-24	13:52	4	1.04	277.22	42.68	15.74
	19-Dec-24	13:53	5	1.02	280.24	40.20	15.73
	19-Dec-24	13:54	6	1.05	281.77	31.05	15.77
	19-Dec-24	13:55	7	0.96	282.08	26.15	15.77

5	19-Dec-24	13:56	8	0.79	284.73	36.21	15.72
	19-Dec-24	13:57	9	0.96	281.25	37.89	15.65
	19-Dec-24	13:58	10	1.01	266.10	33.37	15.74
	19-Dec-24	13:59	11	1.00	264.71	38.86	15.75
	19-Dec-24	14:00	12	0.93	271.85	25.53	15.81
	19-Dec-24	14:01	13	0.97	273.33	26.15	15.90
	19-Dec-24	14:02	14	1.00	267.39	30.22	15.87
	19-Dec-24	14:03	15	1.01	266.57	37.36	15.87
	19-Dec-24	14:04	16	0.78	270.34	36.60	15.99
	19-Dec-24	14:05	17	0.94	270.49	39.97	15.81
	19-Dec-24	14:06	18	1.02	254.18	35.50	15.87
	19-Dec-24	14:07	19	0.99	249.70	32.34	15.85
	19-Dec-24	14:08	20	0.99	260.48	37.82	15.84
6	19-Dec-24	14:09	21	1.06	264.89	35.03	15.84
	19-Dec-24	14:10	1	1.08	268.68	28.77	15.87
	19-Dec-24	14:11	2	1.00	276.38	34.44	15.80
	19-Dec-24	14:12	3	0.93	282.13	30.64	15.82
	19-Dec-24	14:13	4	1.01	282.98	27.93	15.87
	19-Dec-24	14:14	5	1.00	278.12	28.11	15.85
	19-Dec-24	14:15	6	1.06	277.68	31.53	15.89
	19-Dec-24	14:16	7	1.01	279.98	29.24	15.89
	19-Dec-24	14:17	8	1.00	281.86	30.35	15.90
	19-Dec-24	14:18	9	1.05	279.06	23.78	15.92
	19-Dec-24	14:19	10	0.98	278.54	34.40	15.90
	19-Dec-24	14:20	11	0.96	279.32	23.26	15.89
	19-Dec-24	14:21	12	0.99	276.32	35.74	15.85
	19-Dec-24	14:22	13	0.98	271.78	26.45	15.86
	19-Dec-24	14:23	14	0.96	271.06	26.02	15.85
	19-Dec-24	14:24	15	0.76	267.24	41.09	15.94
	19-Dec-24	14:25	16	0.90	262.63	47.28	15.78
	19-Dec-24	14:26	17	1.04	245.10	37.87	15.87
	19-Dec-24	14:27	18	1.04	240.58	32.06	15.94
	19-Dec-24	14:28	19	0.98	252.92	45.29	15.88
	19-Dec-24	14:29	20	1.08	262.79	33.41	15.89
	19-Dec-24	14:30	21	1.06	263.23	24.18	15.81
7	19-Dec-24	14:31	1	1.09	271.93	29.90	15.85
	19-Dec-24	14:32	2	0.89	276.33	26.77	15.82
	19-Dec-24	14:33	3	1.00	281.65	35.16	15.72
	19-Dec-24	14:34	4	1.08	270.94	34.17	15.77
	19-Dec-24	14:35	5	1.03	269.52	29.13	15.79
	19-Dec-24	14:36	6	0.93	276.83	28.17	15.76
	19-Dec-24	14:37	7	1.04	278.47	30.57	15.77
	19-Dec-24	14:38	8	1.12	268.88	27.33	15.82
	19-Dec-24	14:39	9	1.01	271.63	27.85	15.77
	19-Dec-24	14:40	10	1.01	278.83	34.10	15.79
	19-Dec-24	14:41	11	1.16	279.58	26.01	15.83
	19-Dec-24	14:42	12	1.17	278.38	27.88	15.81
	19-Dec-24	14:43	13	1.15	287.12	26.07	15.90

	19-Dec-24	14:44	14	1.02	294.85	32.53	15.78
	19-Dec-24	14:45	15	1.04	296.80	33.05	15.74
	19-Dec-24	14:46	16	1.01	288.00	28.75	15.75
	19-Dec-24	14:47	17	0.99	283.36	25.72	15.79
	19-Dec-24	14:48	18	0.92	277.80	29.13	15.76
	19-Dec-24	14:49	19	0.98	272.34	37.29	15.71
	19-Dec-24	14:50	20	1.10	263.37	30.96	15.71
	19-Dec-24	14:51	21	1.04	260.47	29.27	15.78
8	19-Dec-24	14:52	1	0.94	266.61	30.58	15.77
	19-Dec-24	14:53	2	1.03	268.10	33.96	15.73
	19-Dec-24	14:54	3	0.99	264.77	34.19	15.76
	19-Dec-24	14:55	4	0.97	267.24	37.68	15.79
	19-Dec-24	14:56	5	0.90	267.91	43.88	15.84
	19-Dec-24	14:57	6	0.96	263.49	40.55	15.79
	19-Dec-24	14:58	7	0.95	254.96	28.09	15.90
	19-Dec-24	14:59	8	0.96	249.16	26.23	15.97
	19-Dec-24	15:00	9	0.90	251.73	26.36	15.96
	19-Dec-24	15:01	10	0.99	250.62	27.27	15.98
	19-Dec-24	15:02	11	0.95	246.33	30.93	15.96
	19-Dec-24	15:03	12	0.97	248.31	28.85	15.94
	19-Dec-24	15:04	13	0.91	252.28	24.15	15.89
	19-Dec-24	15:05	14	0.95	253.88	27.08	15.87
	19-Dec-24	15:06	15	0.99	250.73	22.05	15.89
	19-Dec-24	15:07	16	1.03	250.22	16.91	15.93
	19-Dec-24	15:08	17	0.96	253.84	21.93	15.94
	19-Dec-24	15:09	18	0.97	257.48	27.47	15.85
	19-Dec-24	15:10	19	1.06	255.12	22.45	15.92
	19-Dec-24	15:11	20	1.01	256.18	26.98	15.91
	19-Dec-24	15:12	21	0.92	263.51	38.44	15.79
9	19-Dec-24	15:13	1	1.04	263.20	32.99	15.80
	19-Dec-24	15:14	2	1.01	257.88	27.05	15.79
	19-Dec-24	15:15	3	1.09	260.63	25.17	15.85
	19-Dec-24	15:16	4	0.96	262.73	18.94	15.90
	19-Dec-24	15:17	5	1.05	264.63	22.28	15.88
	19-Dec-24	15:18	6	1.11	259.67	26.40	15.86
	19-Dec-24	15:19	7	1.12	259.13	24.30	15.90
	19-Dec-24	15:20	8	1.06	262.86	29.33	15.82
	19-Dec-24	15:21	9	1.14	264.42	31.31	15.89
	19-Dec-24	15:22	10	1.15	263.12	27.91	15.92
	19-Dec-24	15:23	11	1.09	265.18	26.38	15.94
	19-Dec-24	15:24	12	0.98	269.28	33.13	15.86
	19-Dec-24	15:25	13	1.00	269.43	40.03	15.81
	19-Dec-24	15:26	14	1.03	261.48	54.68	15.76
	19-Dec-24	15:27	15	1.08	258.03	39.09	15.78
	19-Dec-24	15:28	16	1.03	257.99	35.09	15.74
	19-Dec-24	15:29	17	1.07	260.14	32.52	15.74
	19-Dec-24	15:30	18	1.09	258.81	30.46	15.79
	19-Dec-24	15:31	19	1.12	261.73	34.76	15.77

	19-Dec-24	15:32	20	1.10	264.73	30.70	15.85
	19-Dec-24	15:33	21	1.12	265.21	32.09	15.86
10	19-Dec-24	15:34	1	1.12	261.91	23.24	15.97
	19-Dec-24	15:35	2	1.08	263.00	24.47	15.86
	19-Dec-24	15:36	3	0.99	265.80	41.34	15.80
	19-Dec-24	15:37	4	1.05	261.23	33.82	15.84
	19-Dec-24	15:38	5	1.08	253.15	36.28	15.78
	19-Dec-24	15:39	6	1.05	254.82	49.87	15.74
	19-Dec-24	15:40	7	0.96	259.85	39.68	15.72
	19-Dec-24	15:41	8	0.99	261.45	31.94	15.74
	19-Dec-24	15:42	9	0.98	254.98	31.87	15.68
	19-Dec-24	15:43	10	0.95	251.27	33.51	15.74
	19-Dec-24	15:44	11	0.87	252.18	36.78	15.72
	19-Dec-24	15:45	12	0.96	250.37	41.73	15.81
	19-Dec-24	15:46	13	0.96	241.81	34.60	15.90
	19-Dec-24	15:47	14	1.01	239.63	31.74	15.94
	19-Dec-24	15:48	15	1.02	240.76	34.22	15.96
	19-Dec-24	15:49	16	1.08	244.39	34.39	15.94
	19-Dec-24	15:50	17	1.14	247.08	29.71	15.93
	19-Dec-24	15:51	18	1.05	254.06	32.39	15.92
	19-Dec-24	15:52	19	0.96	262.88	27.77	15.93
	19-Dec-24	15:53	20	1.00	263.58	34.28	15.82
	19-Dec-24	15:54	21	1.03	255.81	35.84	15.80
11	19-Dec-24	15:55	1	1.06	250.83	35.55	15.86
	19-Dec-24	15:56	2	1.00	252.68	36.32	15.90
	19-Dec-24	15:57	3	1.03	254.18	31.47	15.87
	19-Dec-24	15:58	4	1.03	252.91	32.33	15.84
	19-Dec-24	15:59	5	1.00	254.75	32.79	15.85
	19-Dec-24	16:00	6	0.95	258.31	33.66	15.89
	19-Dec-24	16:01	7	0.99	259.63	34.19	15.85
	19-Dec-24	16:02	8	0.97	256.06	29.36	15.81
	19-Dec-24	16:03	9	1.00	254.44	32.65	15.87
	19-Dec-24	16:04	10	0.91	256.22	35.39	15.91
	19-Dec-24	16:05	11	0.96	257.54	49.77	15.84
	19-Dec-24	16:06	12	0.99	252.50	40.70	15.90
	19-Dec-24	16:07	13	0.98	252.31	30.83	15.91
	19-Dec-24	16:08	14	0.89	256.10	30.43	15.86
	19-Dec-24	16:09	15	0.91	257.37	38.96	15.76
	19-Dec-24	16:10	16	0.92	252.40	32.54	15.72
	19-Dec-24	16:11	17	0.97	249.11	29.61	15.78
	19-Dec-24	16:12	18	0.84	250.07	19.31	15.84
	19-Dec-24	16:13	19	0.91	252.23	28.51	15.69
	19-Dec-24	16:14	20	0.97	247.12	30.68	15.76
	19-Dec-24	16:15	21	0.90	244.99	32.16	15.79
	19-Dec-24	16:16	1	0.87	248.76	30.49	15.91
	19-Dec-24	16:17	2	0.94	247.71	33.15	15.94
	19-Dec-24	16:18	3	0.91	243.51	26.77	15.98
	19-Dec-24	16:19	4	0.83	243.45	23.51	15.93

	19-Dec-24	16:20	5	0.90	245.17	30.23	15.96
	19-Dec-24	16:21	6	0.93	241.98	27.14	15.96
	19-Dec-24	16:22	7	0.91	242.89	25.15	15.95
	19-Dec-24	16:23	8	0.90	245.11	29.31	15.93
	19-Dec-24	16:24	9	0.82	246.60	34.52	16.05
	19-Dec-24	16:25	10	0.89	247.55	45.04	15.89
12	19-Dec-24	16:26	11	0.97	239.48	33.17	15.90
	19-Dec-24	16:27	12	0.95	238.92	36.00	15.90
	19-Dec-24	16:28	13	0.95	245.65	32.60	15.94
	19-Dec-24	16:29	14	0.96	251.61	37.80	15.85
	19-Dec-24	16:30	15	0.91	253.53	37.39	15.77
	19-Dec-24	16:31	16	0.95	255.93	34.57	15.77
	19-Dec-24	16:32	17	0.89	256.18	23.38	15.81
	19-Dec-24	16:33	18	0.90	256.28	28.88	15.76
	19-Dec-24	16:34	19	0.98	253.21	29.92	15.78
	19-Dec-24	16:35	20	0.98	252.19	31.20	15.77
	19-Dec-24	16:36	21	0.90	254.69	34.72	15.72

Corrected RM data

Run	Date	Time	Count (Min)	Actual concentration (ppm at dry, actual O ₂)			
				SO ₂	NO _x	CO	O ₂ (%)
1	19-Dec-24	12:25	1	0.32	313.24	41.06	16.31
	19-Dec-24	12:26	2	0.39	289.41	28.26	16.36
	19-Dec-24	12:27	3	0.35	287.33	32.51	16.36
	19-Dec-24	12:28	4	0.27	297.06	25.27	16.33
	19-Dec-24	12:29	5	0.36	303.02	26.35	16.33
	19-Dec-24	12:30	6	0.34	301.55	24.08	16.34
	19-Dec-24	12:31	7	0.32	306.65	20.95	16.38
	19-Dec-24	12:32	8	0.30	310.39	23.40	16.39
	19-Dec-24	12:33	9	0.32	309.15	32.69	16.45
	19-Dec-24	12:34	10	0.32	307.48	21.70	16.53
	19-Dec-24	12:35	11	0.27	307.27	20.71	16.50
	19-Dec-24	12:36	12	0.20	307.69	18.88	16.43
	19-Dec-24	12:37	13	0.32	304.05	26.25	16.42
	19-Dec-24	12:38	14	0.27	298.57	27.52	16.45
	19-Dec-24	12:39	15	0.26	300.07	17.52	16.47
	19-Dec-24	12:40	16	0.22	299.80	20.24	16.37
	19-Dec-24	12:41	17	0.25	297.12	22.16	16.44
	19-Dec-24	12:42	18	0.23	292.94	22.81	16.39
	19-Dec-24	12:43	19	0.29	291.46	17.98	16.53
	19-Dec-24	12:44	20	0.16	290.87	21.90	16.44
	19-Dec-24	12:45	21	0.28	290.66	30.67	16.45
2	19-Dec-24	12:46	1	0.32	282.80	23.53	16.43
	19-Dec-24	12:47	2	0.31	284.15	14.58	16.50
	19-Dec-24	12:48	3	0.16	291.76	26.15	16.34
	19-Dec-24	12:49	4	0.26	293.42	26.67	16.42
	19-Dec-24	12:50	5	0.23	284.91	26.77	16.40
	19-Dec-24	12:51	6	0.27	284.95	23.06	16.46
	19-Dec-24	12:52	7	0.15	284.15	17.91	16.40
	19-Dec-24	12:53	8	0.24	284.75	19.30	16.34
	19-Dec-24	12:54	9	0.21	279.43	16.89	16.36
	19-Dec-24	12:55	10	0.21	279.72	14.28	16.45
	19-Dec-24	12:56	11	0.12	284.06	17.17	16.37
	19-Dec-24	12:57	12	0.20	286.42	20.73	16.42
	19-Dec-24	12:58	13	0.26	282.23	23.48	16.40
	19-Dec-24	12:59	14	0.28	282.96	12.75	16.48
	19-Dec-24	13:00	15	0.23	287.69	20.27	16.38
	19-Dec-24	13:01	16	0.26	291.97	23.08	16.37
	19-Dec-24	13:02	17	0.33	289.69	19.09	16.36
	19-Dec-24	13:03	18	0.26	291.95	27.67	16.41
	19-Dec-24	13:04	19	0.20	295.09	22.99	16.32
	19-Dec-24	13:05	20	0.23	293.56	23.20	16.36
	19-Dec-24	13:06	21	0.19	286.88	22.91	16.31
	19-Dec-24	13:07	1	0.20	284.16	23.69	16.28

3	19-Dec-24	13:08	2	0.19	281.17	25.11	16.31
	19-Dec-24	13:09	3	0.23	280.83	27.71	16.30
	19-Dec-24	13:10	4	0.21	278.08	21.56	16.36
	19-Dec-24	13:11	5	0.26	279.70	21.23	16.37
	19-Dec-24	13:12	6	0.18	279.23	24.31	16.31
	19-Dec-24	13:13	7	0.26	279.29	27.17	16.29
	19-Dec-24	13:14	8	0.22	273.88	23.52	16.28
	19-Dec-24	13:15	9	0.19	277.98	28.50	16.24
	19-Dec-24	13:16	10	0.13	282.08	24.27	16.19
	19-Dec-24	13:17	11	0.23	281.23	27.44	16.24
	19-Dec-24	13:18	12	0.23	272.87	27.37	16.21
	19-Dec-24	13:19	13	0.20	274.00	22.33	16.26
	19-Dec-24	13:20	14	0.22	277.31	25.23	16.24
	19-Dec-24	13:21	15	0.24	278.22	30.48	16.28
	19-Dec-24	13:22	16	0.19	278.25	32.82	16.25
	19-Dec-24	13:23	17	0.23	280.92	27.71	16.31
	19-Dec-24	13:24	18	0.17	280.51	20.30	16.47
	19-Dec-24	13:25	19	0.23	281.23	21.78	16.47
	19-Dec-24	13:26	20	0.34	277.62	18.94	16.54
	19-Dec-24	13:27	21	0.29	279.72	19.68	16.50
4	19-Dec-24	13:28	1	0.19	288.86	15.45	16.44
	19-Dec-24	13:29	2	0.22	295.84	19.96	16.41
	19-Dec-24	13:30	3	0.23	291.17	26.15	16.43
	19-Dec-24	13:31	4	0.23	287.83	24.26	16.43
	19-Dec-24	13:32	5	0.26	285.82	24.05	16.38
	19-Dec-24	13:33	6	0.31	285.02	22.33	16.40
	19-Dec-24	13:34	7	0.34	286.29	23.54	16.31
	19-Dec-24	13:35	8	0.33	292.96	27.21	16.39
	19-Dec-24	13:36	9	0.32	298.71	12.84	16.40
	19-Dec-24	13:37	10	0.32	304.24	22.53	16.39
	19-Dec-24	13:38	11	0.29	301.99	27.41	16.36
	19-Dec-24	13:39	12	0.27	303.24	23.27	16.42
	19-Dec-24	13:40	13	0.13	302.89	24.95	16.42
	19-Dec-24	13:41	14	0.30	300.43	28.75	16.38
	19-Dec-24	13:42	15	0.29	286.78	26.98	16.31
	19-Dec-24	13:43	16	0.30	286.20	32.86	16.30
	19-Dec-24	13:44	17	0.20	291.61	33.49	16.31
	19-Dec-24	13:45	18	0.26	294.83	32.51	16.32
	19-Dec-24	13:46	19	0.20	292.07	34.39	16.28
	19-Dec-24	13:47	20	0.22	293.22	32.60	16.30
	19-Dec-24	13:48	21	0.13	292.02	23.16	16.37
	19-Dec-24	13:49	1	0.23	291.99	24.49	16.35
	19-Dec-24	13:50	2	0.13	287.14	40.89	16.28
	19-Dec-24	13:51	3	0.22	286.21	44.70	16.31
	19-Dec-24	13:52	4	0.21	283.73	43.37	16.28
	19-Dec-24	13:53	5	0.19	286.84	40.85	16.27
	19-Dec-24	13:54	6	0.22	288.42	31.53	16.32
	19-Dec-24	13:55	7	0.13	288.73	26.54	16.31

5	19-Dec-24	13:56	8	-0.04	291.47	36.78	16.26
	19-Dec-24	13:57	9	0.13	287.88	38.49	16.19
	19-Dec-24	13:58	10	0.18	272.27	33.89	16.28
	19-Dec-24	13:59	11	0.17	270.83	39.48	16.29
	19-Dec-24	14:00	12	0.10	278.20	25.91	16.35
	19-Dec-24	14:01	13	0.14	279.72	26.54	16.45
	19-Dec-24	14:02	14	0.17	273.60	30.69	16.41
	19-Dec-24	14:03	15	0.18	272.75	37.95	16.42
	19-Dec-24	14:04	16	-0.05	276.64	37.18	16.54
	19-Dec-24	14:05	17	0.11	276.80	40.61	16.35
	19-Dec-24	14:06	18	0.19	259.98	36.06	16.41
	19-Dec-24	14:07	19	0.16	255.37	32.84	16.39
	19-Dec-24	14:08	20	0.16	266.48	38.42	16.39
6	19-Dec-24	14:09	21	0.23	271.02	35.58	16.38
	19-Dec-24	14:10	1	0.25	274.93	29.21	16.41
	19-Dec-24	14:11	2	0.18	282.87	34.98	16.34
	19-Dec-24	14:12	3	0.10	288.79	31.11	16.36
	19-Dec-24	14:13	4	0.18	289.67	28.35	16.41
	19-Dec-24	14:14	5	0.18	284.65	28.54	16.40
	19-Dec-24	14:15	6	0.23	284.20	32.02	16.43
	19-Dec-24	14:16	7	0.18	286.57	29.68	16.44
	19-Dec-24	14:17	8	0.17	288.51	30.82	16.45
	19-Dec-24	14:18	9	0.22	285.62	24.13	16.47
	19-Dec-24	14:19	10	0.15	285.09	34.94	16.44
	19-Dec-24	14:20	11	0.13	285.89	23.60	16.43
	19-Dec-24	14:21	12	0.16	282.80	36.31	16.39
	19-Dec-24	14:22	13	0.15	278.12	26.84	16.40
	19-Dec-24	14:23	14	0.13	277.38	26.41	16.39
	19-Dec-24	14:24	15	-0.07	273.45	41.75	16.48
	19-Dec-24	14:25	16	0.07	268.69	48.05	16.32
	19-Dec-24	14:26	17	0.22	250.62	38.47	16.42
	19-Dec-24	14:27	18	0.21	245.97	32.55	16.48
	19-Dec-24	14:28	19	0.15	258.68	46.02	16.43
	19-Dec-24	14:29	20	0.25	268.86	33.93	16.43
	19-Dec-24	14:30	21	0.23	269.31	24.54	16.35
7	19-Dec-24	14:31	1	0.26	278.28	30.36	16.40
	19-Dec-24	14:32	2	0.06	282.81	27.17	16.36
	19-Dec-24	14:33	3	0.17	288.30	35.71	16.26
	19-Dec-24	14:34	4	0.25	277.26	34.71	16.31
	19-Dec-24	14:35	5	0.21	275.79	29.58	16.34
	19-Dec-24	14:36	6	0.10	283.33	28.59	16.30
	19-Dec-24	14:37	7	0.21	285.01	31.04	16.31
	19-Dec-24	14:38	8	0.30	275.14	27.75	16.36
	19-Dec-24	14:39	9	0.18	277.97	28.28	16.31
	19-Dec-24	14:40	10	0.18	285.38	34.63	16.34
	19-Dec-24	14:41	11	0.33	286.17	26.40	16.37
	19-Dec-24	14:42	12	0.34	284.92	28.30	16.35
	19-Dec-24	14:43	13	0.32	293.93	26.46	16.45

	19-Dec-24	14:44	14	0.20	301.90	33.03	16.32
	19-Dec-24	14:45	15	0.21	303.91	33.57	16.28
	19-Dec-24	14:46	16	0.18	294.84	29.18	16.29
	19-Dec-24	14:47	17	0.16	290.06	26.11	16.33
	19-Dec-24	14:48	18	0.09	284.33	29.57	16.30
	19-Dec-24	14:49	19	0.15	278.70	37.88	16.25
	19-Dec-24	14:50	20	0.27	269.45	31.43	16.25
	19-Dec-24	14:51	21	0.21	266.46	29.72	16.32
8	19-Dec-24	14:52	1	0.11	272.79	31.05	16.31
	19-Dec-24	14:53	2	0.20	274.33	34.49	16.27
	19-Dec-24	14:54	3	0.16	270.89	34.72	16.30
	19-Dec-24	14:55	4	0.14	273.45	38.28	16.34
	19-Dec-24	14:56	5	0.07	274.13	44.59	16.39
	19-Dec-24	14:57	6	0.13	269.58	41.20	16.34
	19-Dec-24	14:58	7	0.12	260.78	28.52	16.45
	19-Dec-24	14:59	8	0.13	254.81	26.62	16.52
	19-Dec-24	15:00	9	0.07	257.45	26.76	16.50
	19-Dec-24	15:01	10	0.16	256.31	27.68	16.52
	19-Dec-24	15:02	11	0.12	251.89	31.41	16.51
	19-Dec-24	15:03	12	0.14	253.93	29.29	16.49
	19-Dec-24	15:04	13	0.08	258.02	24.51	16.43
	19-Dec-24	15:05	14	0.12	259.68	27.49	16.42
	19-Dec-24	15:06	15	0.16	256.42	22.37	16.44
	19-Dec-24	15:07	16	0.20	255.90	17.13	16.47
	19-Dec-24	15:08	17	0.13	259.63	22.25	16.49
	19-Dec-24	15:09	18	0.14	263.38	27.89	16.40
	19-Dec-24	15:10	19	0.23	260.95	22.78	16.47
	19-Dec-24	15:11	20	0.18	262.04	27.38	16.46
	19-Dec-24	15:12	21	0.09	269.60	39.05	16.33
9	19-Dec-24	15:13	1	0.21	269.28	33.50	16.34
	19-Dec-24	15:14	2	0.18	263.79	27.46	16.33
	19-Dec-24	15:15	3	0.27	266.63	25.54	16.39
	19-Dec-24	15:16	4	0.13	268.79	19.21	16.45
	19-Dec-24	15:17	5	0.22	270.76	22.60	16.42
	19-Dec-24	15:18	6	0.28	265.64	26.80	16.40
	19-Dec-24	15:19	7	0.29	265.08	24.66	16.45
	19-Dec-24	15:20	8	0.23	268.93	29.78	16.37
	19-Dec-24	15:21	9	0.31	270.53	31.79	16.43
	19-Dec-24	15:22	10	0.33	269.19	28.34	16.47
	19-Dec-24	15:23	11	0.26	271.32	26.77	16.49
	19-Dec-24	15:24	12	0.15	275.54	33.64	16.41
	19-Dec-24	15:25	13	0.17	275.70	40.67	16.35
	19-Dec-24	15:26	14	0.20	267.50	55.58	16.31
	19-Dec-24	15:27	15	0.25	263.95	39.71	16.32
	19-Dec-24	15:28	16	0.20	263.91	35.64	16.28
	19-Dec-24	15:29	17	0.24	266.13	33.03	16.28
	19-Dec-24	15:30	18	0.26	264.75	30.93	16.33
	19-Dec-24	15:31	19	0.29	267.77	35.30	16.31

	19-Dec-24	15:32	20	0.27	270.86	31.17	16.39
	19-Dec-24	15:33	21	0.29	271.35	32.59	16.41
10	19-Dec-24	15:34	1	0.30	267.95	23.58	16.52
	19-Dec-24	15:35	2	0.25	269.07	24.83	16.41
	19-Dec-24	15:36	3	0.16	271.96	42.00	16.34
	19-Dec-24	15:37	4	0.22	267.24	34.35	16.38
	19-Dec-24	15:38	5	0.25	258.92	36.85	16.32
	19-Dec-24	15:39	6	0.22	260.64	50.69	16.28
	19-Dec-24	15:40	7	0.13	265.83	40.32	16.26
	19-Dec-24	15:41	8	0.16	267.48	32.44	16.28
	19-Dec-24	15:42	9	0.15	260.81	32.37	16.22
	19-Dec-24	15:43	10	0.12	256.98	34.03	16.28
	19-Dec-24	15:44	11	0.04	257.92	37.37	16.26
	19-Dec-24	15:45	12	0.13	256.05	42.40	16.36
	19-Dec-24	15:46	13	0.13	247.23	35.15	16.45
	19-Dec-24	15:47	14	0.18	244.99	32.24	16.49
	19-Dec-24	15:48	15	0.19	246.15	34.76	16.51
	19-Dec-24	15:49	16	0.25	249.89	34.93	16.49
	19-Dec-24	15:50	17	0.31	252.66	30.16	16.48
	19-Dec-24	15:51	18	0.22	259.86	32.90	16.47
	19-Dec-24	15:52	19	0.13	268.94	28.19	16.48
	19-Dec-24	15:53	20	0.18	269.67	34.82	16.36
	19-Dec-24	15:54	21	0.21	261.66	36.40	16.34
11	19-Dec-24	15:55	1	0.23	256.53	36.11	16.40
	19-Dec-24	15:56	2	0.17	258.43	36.89	16.45
	19-Dec-24	15:57	3	0.20	259.98	31.96	16.42
	19-Dec-24	15:58	4	0.20	258.67	32.84	16.39
	19-Dec-24	15:59	5	0.17	260.57	33.30	16.40
	19-Dec-24	16:00	6	0.12	264.24	34.19	16.44
	19-Dec-24	16:01	7	0.16	265.60	34.73	16.39
	19-Dec-24	16:02	8	0.14	261.92	29.81	16.35
	19-Dec-24	16:03	9	0.17	260.25	33.16	16.41
	19-Dec-24	16:04	10	0.08	262.08	35.94	16.46
	19-Dec-24	16:05	11	0.13	263.45	50.59	16.39
	19-Dec-24	16:06	12	0.16	258.25	41.35	16.44
	19-Dec-24	16:07	13	0.15	258.05	31.30	16.45
	19-Dec-24	16:08	14	0.06	261.96	30.90	16.40
	19-Dec-24	16:09	15	0.08	263.27	39.58	16.30
	19-Dec-24	16:10	16	0.09	258.15	33.04	16.26
	19-Dec-24	16:11	17	0.14	254.76	30.06	16.32
	19-Dec-24	16:12	18	0.01	255.74	19.58	16.38
	19-Dec-24	16:13	19	0.08	257.98	28.95	16.23
	19-Dec-24	16:14	20	0.14	252.70	31.16	16.30
	19-Dec-24	16:15	21	0.07	250.51	32.66	16.33
	19-Dec-24	16:16	1	0.04	254.39	30.96	16.45
	19-Dec-24	16:17	2	0.11	253.31	33.67	16.48
	19-Dec-24	16:18	3	0.08	248.98	27.17	16.53
	19-Dec-24	16:19	4	0.00	248.92	23.86	16.48

	19-Dec-24	16:20	5	0.07	250.69	30.69	16.51
	19-Dec-24	16:21	6	0.10	247.41	27.55	16.51
	19-Dec-24	16:22	7	0.08	248.35	25.53	16.49
	19-Dec-24	16:23	8	0.07	250.63	29.76	16.47
	19-Dec-24	16:24	9	-0.01	252.17	35.06	16.60
	19-Dec-24	16:25	10	0.06	253.15	45.77	16.43
12	19-Dec-24	16:26	11	0.14	244.83	33.68	16.45
	19-Dec-24	16:27	12	0.12	244.25	36.57	16.45
	19-Dec-24	16:28	13	0.12	251.19	33.11	16.49
	19-Dec-24	16:29	14	0.13	257.33	38.40	16.40
	19-Dec-24	16:30	15	0.08	259.31	37.98	16.31
	19-Dec-24	16:31	16	0.12	261.78	35.11	16.31
	19-Dec-24	16:32	17	0.06	262.05	23.72	16.35
	19-Dec-24	16:33	18	0.07	262.14	29.32	16.30
	19-Dec-24	16:34	19	0.15	258.98	30.38	16.32
	19-Dec-24	16:35	20	0.15	257.93	31.69	16.31
	19-Dec-24	16:36	21	0.07	260.51	35.27	16.25

CEMS data

Run	Date	Time	Count (Min)	Actual concentration (ppm at dry, actual O ₂)			
				SO ₂	NO _x	CO	O ₂ (%)
1	19-Dec-24	12:25	1	0.03	272.17	23.93	15.6
	19-Dec-24	12:26	2	0.06	272.17	23.96	15.61
	19-Dec-24	12:27	3	0.06	259.36	24.14	15.65
	19-Dec-24	12:28	4	0.06	259.31	23.88	15.59
	19-Dec-24	12:29	5	0.06	286.97	23.96	15.61
	19-Dec-24	12:30	6	0.06	286.41	23.73	15.56
	19-Dec-24	12:31	7	0.04	286.41	24.06	15.63
	19-Dec-24	12:32	8	0.04	279.96	23.92	15.6
	19-Dec-24	12:33	9	0.04	280.54	24.48	15.72
	19-Dec-24	12:34	10	0.04	255.56	24.66	15.76
	19-Dec-24	12:35	11	0.04	255.07	24.74	15.78
	19-Dec-24	12:36	12	-0.03	255.07	23.93	15.61
	19-Dec-24	12:37	13	-0.03	255.73	24.36	15.7
	19-Dec-24	12:38	14	0.02	255.73	24.44	15.71
	19-Dec-24	12:39	15	0.02	261.82	24.26	15.68
	19-Dec-24	12:40	16	0.02	262.08	24.08	15.64
	19-Dec-24	12:41	17	0.01	262.08	24.13	15.65
	19-Dec-24	12:42	18	0.01	283.82	24.06	15.63
	19-Dec-24	12:43	19	-0.04	283.82	24.65	15.76
	19-Dec-24	12:44	20	-0.04	251.51	24.07	15.64
	19-Dec-24	12:45	21	-0.04	251.23	24.31	15.69
2	19-Dec-24	12:46	1	0.00	251.23	24.42	15.71
	19-Dec-24	12:47	2	0.00	213.81	24.31	15.69
	19-Dec-24	12:48	3	-0.01	213.81	23.70	15.55
	19-Dec-24	12:49	4	-0.01	248.06	24.27	15.68
	19-Dec-24	12:50	5	-0.01	248.08	24.25	15.67
	19-Dec-24	12:51	6	0.01	248.08	24.51	15.73
	19-Dec-24	12:52	7	0.01	248.13	23.92	15.6
	19-Dec-24	12:53	8	0.01	248.13	24.00	15.62
	19-Dec-24	12:54	9	0.01	281.55	24.16	15.65
	19-Dec-24	12:55	10	0.01	281.17	24.31	15.69
	19-Dec-24	12:56	11	0.01	267.07	23.95	15.61
	19-Dec-24	12:57	12	0.02	267.07	23.82	15.58
	19-Dec-24	12:58	13	0.02	265.06	23.82	15.58
	19-Dec-24	12:59	14	0.02	265.10	24.20	15.66
	19-Dec-24	13:00	15	-0.02	265.10	23.60	15.53
	19-Dec-24	13:01	16	-0.02	266.16	23.61	15.53
	19-Dec-24	13:02	17	-0.01	266.16	23.61	15.53
	19-Dec-24	13:03	18	-0.01	262.01	23.91	15.6
	19-Dec-24	13:04	19	-0.01	262.72	23.70	15.55
	19-Dec-24	13:05	20	-0.03	262.72	23.67	15.55
	19-Dec-24	13:06	21	-0.03	259.46	23.65	15.54
	19-Dec-24	13:07	1	-0.04	259.46	23.80	15.58

	19-Dec-24	13:08	2	-0.04	268.90	23.73	15.56
	19-Dec-24	13:09	3	-0.04	268.39	23.58	15.53
	19-Dec-24	13:10	4	0.00	268.39	23.81	15.58
	19-Dec-24	13:11	5	0.00	268.26	23.77	15.57
	19-Dec-24	13:12	6	0.00	268.26	23.27	15.45
	19-Dec-24	13:13	7	0.00	247.73	23.37	15.48
	19-Dec-24	13:14	8	0.00	247.61	22.95	15.38
	19-Dec-24	13:15	9	0.00	247.61	23.16	15.43
	19-Dec-24	13:16	10	0.00	247.91	22.57	15.28
3	19-Dec-24	13:17	11	-0.01	247.91	23.12	15.42
	19-Dec-24	13:18	12	-0.01	265.21	23.15	15.43
	19-Dec-24	13:19	13	-0.01	265.47	23.44	15.49
	19-Dec-24	13:20	14	-0.01	259.79	23.38	15.48
	19-Dec-24	13:21	15	-0.01	259.44	23.35	15.47
	19-Dec-24	13:22	16	-0.03	259.44	23.14	15.42
	19-Dec-24	13:23	17	-0.03	243.21	23.89	15.6
	19-Dec-24	13:24	18	-0.03	243.63	23.97	15.61
	19-Dec-24	13:25	19	-0.03	279.05	24.39	15.71
	19-Dec-24	13:26	20	-0.03	279.61	24.32	15.69
	19-Dec-24	13:27	21	-0.03	279.61	24.52	15.73
<hr/>							
	19-Dec-24	13:28	1	-0.03	260.93	23.97	15.61
	19-Dec-24	13:29	2	-0.02	260.93	23.97	15.61
	19-Dec-24	13:30	3	-0.02	280.54	23.85	15.59
	19-Dec-24	13:31	4	-0.03	280.54	24.20	15.66
	19-Dec-24	13:32	5	-0.03	283.07	23.72	15.56
	19-Dec-24	13:33	6	-0.03	282.58	23.79	15.57
	19-Dec-24	13:34	7	0.00	282.58	23.63	15.54
	19-Dec-24	13:35	8	0.00	283.33	24.26	15.68
	19-Dec-24	13:36	9	-0.01	283.33	23.90	15.6
	19-Dec-24	13:37	10	-0.01	306.16	23.93	15.6
4	19-Dec-24	13:38	11	-0.01	305.71	24.00	15.62
	19-Dec-24	13:39	12	-0.01	276.74	24.37	15.7
	19-Dec-24	13:40	13	-0.01	276.28	23.93	15.6
	19-Dec-24	13:41	14	-0.03	276.28	23.99	15.62
	19-Dec-24	13:42	15	-0.03	298.87	23.40	15.48
	19-Dec-24	13:43	16	-0.03	298.68	23.61	15.53
	19-Dec-24	13:44	17	-0.03	280.96	23.58	15.53
	19-Dec-24	13:45	18	-0.03	280.99	23.58	15.53
	19-Dec-24	13:46	19	-0.03	280.99	23.64	15.54
	19-Dec-24	13:47	20	-0.03	230.32	23.92	15.6
	19-Dec-24	13:48	21	-0.06	230.32	23.61	15.53
<hr/>							
	19-Dec-24	13:49	1	-0.06	280.82	23.96	15.61
	19-Dec-24	13:50	2	-0.06	281.40	23.24	15.45
	19-Dec-24	13:51	3	-0.05	281.40	23.62	15.54
	19-Dec-24	13:52	4	-0.05	295.91	23.30	15.46
	19-Dec-24	13:53	5	-0.03	295.91	23.38	15.48
	19-Dec-24	13:54	6	-0.03	246.48	23.57	15.52
	19-Dec-24	13:55	7	-0.03	245.16	23.64	15.54

5	19-Dec-24	13:56	8	-0.03	245.16	22.95	15.38
	19-Dec-24	13:57	9	-0.03	246.37	23.23	15.44
	19-Dec-24	13:58	10	-0.02	246.37	23.31	15.46
	19-Dec-24	13:59	11	-0.02	265.30	23.45	15.5
	19-Dec-24	14:00	12	-0.02	265.24	23.66	15.54
	19-Dec-24	14:01	13	0.01	265.24	23.88	15.59
	19-Dec-24	14:02	14	0.01	264.73	23.67	15.55
	19-Dec-24	14:03	15	-0.04	264.73	24.15	15.65
	19-Dec-24	14:04	16	-0.04	276.88	23.66	15.54
	19-Dec-24	14:05	17	-0.01	276.88	23.51	15.51
	19-Dec-24	14:06	18	-0.01	250.74	23.67	15.55
	19-Dec-24	14:07	19	0.00	250.74	23.60	15.53
6	19-Dec-24	14:08	20	0.00	282.02	23.60	15.53
	19-Dec-24	14:09	21	0.00	282.90	23.61	15.53
	19-Dec-24	14:10	1	-0.01	282.90	23.59	15.53
	19-Dec-24	14:11	2	-0.01	234.15	23.67	15.55
	19-Dec-24	14:12	3	-0.01	234.15	23.62	15.53
	19-Dec-24	14:13	4	-0.01	282.72	23.70	15.55
	19-Dec-24	14:14	5	-0.01	282.59	23.96	15.61
	19-Dec-24	14:15	6	-0.03	282.59	23.98	15.62
	19-Dec-24	14:16	7	-0.03	294.38	23.83	15.58
	19-Dec-24	14:17	8	-0.03	294.38	24.38	15.7
	19-Dec-24	14:18	9	-0.03	239.58	24.35	15.7
	19-Dec-24	14:19	10	-0.03	239.01	24.49	15.73
7	19-Dec-24	14:20	11	-0.02	239.01	24.45	15.72
	19-Dec-24	14:21	12	-0.02	239.44	24.46	15.72
	19-Dec-24	14:22	13	-0.03	239.44	24.57	15.74
	19-Dec-24	14:23	14	-0.03	246.13	24.95	15.82
	19-Dec-24	14:24	15	-0.03	245.61	24.30	15.68
	19-Dec-24	14:25	16	-0.03	226.94	24.29	15.68
	19-Dec-24	14:26	17	-0.03	227.08	24.69	15.77
	19-Dec-24	14:27	18	-0.01	227.08	24.78	15.79
	19-Dec-24	14:28	19	-0.01	276.37	24.58	15.74
	19-Dec-24	14:29	20	-0.01	276.39	24.31	15.69
	19-Dec-24	14:30	21	-0.01	310.52	24.18	15.66
	19-Dec-24	14:31	1	-0.01	311.25	24.72	15.77
7	19-Dec-24	14:32	2	-0.07	311.25	23.64	15.54
	19-Dec-24	14:33	3	-0.07	305.70	23.85	15.59
	19-Dec-24	14:34	4	-0.07	305.64	24.07	15.64
	19-Dec-24	14:35	5	-0.07	243.71	24.15	15.65
	19-Dec-24	14:36	6	-0.07	243.01	23.84	15.59
	19-Dec-24	14:37	7	-0.06	243.01	23.87	15.59
	19-Dec-24	14:38	8	-0.06	293.93	24.01	15.62
	19-Dec-24	14:39	9	0.00	293.93	24.07	15.63
	19-Dec-24	14:40	10	0.00	294.46	23.69	15.55
	19-Dec-24	14:41	11	-0.01	294.46	24.25	15.68
	19-Dec-24	14:42	12	-0.01	310.85	24.32	15.69
	19-Dec-24	14:43	13	-0.01	310.76	24.43	15.71

	19-Dec-24	14:44	14	-0.03	310.76	23.67	15.55
	19-Dec-24	14:45	15	-0.03	310.85	23.68	15.55
	19-Dec-24	14:46	16	-0.03	310.85	23.56	15.52
	19-Dec-24	14:47	17	-0.03	267.08	23.82	15.58
	19-Dec-24	14:48	18	-0.03	266.61	23.19	15.44
	19-Dec-24	14:49	19	-0.03	257.69	23.42	15.49
	19-Dec-24	14:50	20	-0.03	257.97	23.45	15.5
	19-Dec-24	14:51	21	-0.03	257.97	23.55	15.52
8	19-Dec-24	14:52	1	-0.03	247.10	23.25	15.45
	19-Dec-24	14:53	2	-0.03	246.46	23.30	15.46
	19-Dec-24	14:54	3	-0.03	269.71	23.31	15.46
	19-Dec-24	14:55	4	-0.03	270.24	23.64	15.54
	19-Dec-24	14:56	5	-0.08	270.24	22.86	15.36
	19-Dec-24	14:57	6	-0.08	272.85	23.55	15.52
	19-Dec-24	14:58	7	-0.07	272.85	23.87	15.59
	19-Dec-24	14:59	8	-0.07	212.02	24.24	15.67
	19-Dec-24	15:00	9	-0.07	211.51	24.03	15.63
	19-Dec-24	15:01	10	-0.01	211.51	24.25	15.68
	19-Dec-24	15:02	11	-0.01	228.39	24.23	15.67
	19-Dec-24	15:03	12	-0.03	228.39	24.02	15.63
	19-Dec-24	15:04	13	-0.03	264.72	23.64	15.54
	19-Dec-24	15:05	14	-0.03	265.14	23.61	15.53
	19-Dec-24	15:06	15	-0.09	265.14	23.75	15.56
	19-Dec-24	15:07	16	-0.09	264.88	23.90	15.6
	19-Dec-24	15:08	17	-0.02	264.88	23.46	15.5
	19-Dec-24	15:09	18	-0.02	275.84	23.46	15.5
	19-Dec-24	15:10	19	-0.02	276.31	23.46	15.5
	19-Dec-24	15:11	20	-0.09	276.31	23.36	15.48
	19-Dec-24	15:12	21	-0.09	275.93	22.75	15.33
9	19-Dec-24	15:13	1	-0.09	270.51	23.35	15.47
	19-Dec-24	15:14	2	-0.09	270.75	23.39	15.48
	19-Dec-24	15:15	3	-0.07	270.75	23.75	15.56
	19-Dec-24	15:16	4	-0.07	263.89	23.60	15.53
	19-Dec-24	15:17	5	-0.06	263.89	23.59	15.53
	19-Dec-24	15:18	6	-0.06	274.11	23.83	15.58
	19-Dec-24	15:19	7	-0.06	274.01	23.90	15.6
	19-Dec-24	15:20	8	-0.05	274.01	23.78	15.57
	19-Dec-24	15:21	9	-0.05	285.18	24.02	15.63
	19-Dec-24	15:22	10	-0.01	285.18	24.28	15.68
	19-Dec-24	15:23	11	-0.01	236.49	24.40	15.71
	19-Dec-24	15:24	12	-0.01	235.73	23.82	15.58
	19-Dec-24	15:25	13	-0.02	235.73	23.82	15.58
	19-Dec-24	15:26	14	-0.02	236.33	23.57	15.52
	19-Dec-24	15:27	15	-0.04	236.33	23.69	15.55
	19-Dec-24	15:28	16	-0.04	279.95	23.44	15.49
	19-Dec-24	15:29	17	-0.04	280.31	23.46	15.5
	19-Dec-24	15:30	18	-0.02	280.31	23.49	15.51
	19-Dec-24	15:31	19	-0.02	279.69	23.74	15.56

	19-Dec-24	15:32	20	-0.03	279.69	23.67	15.55
	19-Dec-24	15:33	21	-0.03	258.20	23.90	15.6
10	19-Dec-24	15:34	1	-0.03	258.23	24.13	15.65
	19-Dec-24	15:35	2	-0.03	254.28	23.59	15.53
	19-Dec-24	15:36	3	-0.03	254.32	23.57	15.52
	19-Dec-24	15:37	4	-0.04	254.32	23.63	15.54
	19-Dec-24	15:38	5	-0.04	258.89	23.42	15.49
	19-Dec-24	15:39	6	-0.04	258.91	23.38	15.48
	19-Dec-24	15:40	7	-0.04	232.12	22.88	15.36
	19-Dec-24	15:41	8	-0.04	232.06	23.12	15.42
	19-Dec-24	15:42	9	-0.04	232.06	22.85	15.35
	19-Dec-24	15:43	10	-0.04	225.33	23.44	15.49
	19-Dec-24	15:44	11	-0.04	225.30	23.26	15.45
	19-Dec-24	15:45	12	-0.05	215.81	24.05	15.63
	19-Dec-24	15:46	13	-0.05	215.69	24.08	15.64
	19-Dec-24	15:47	14	-0.05	241.19	24.58	15.74
	19-Dec-24	15:48	15	-0.05	241.28	24.18	15.66
	19-Dec-24	15:49	16	-0.03	241.28	24.42	15.71
	19-Dec-24	15:50	17	-0.03	242.21	24.42	15.71
	19-Dec-24	15:51	18	-0.07	242.21	24.42	15.71
	19-Dec-24	15:52	19	-0.07	257.49	23.83	15.58
	19-Dec-24	15:53	20	-0.07	257.20	23.59	15.53
	19-Dec-24	15:54	21	0.00	257.20	23.62	15.54
11	19-Dec-24	15:55	1	0.00	256.51	24.09	15.64
	19-Dec-24	15:56	2	-0.02	256.51	23.92	15.6
	19-Dec-24	15:57	3	-0.02	240.25	23.98	15.62
	19-Dec-24	15:58	4	-0.02	240.28	23.91	15.6
	19-Dec-24	15:59	5	-0.02	265.75	24.15	15.65
	19-Dec-24	16:00	6	-0.02	265.88	23.97	15.61
	19-Dec-24	16:01	7	-0.03	265.88	23.84	15.59
	19-Dec-24	16:02	8	-0.03	274.50	23.88	15.59
	19-Dec-24	16:03	9	-0.03	274.74	24.34	15.69
	19-Dec-24	16:04	10	-0.03	218.01	23.77	15.57
	19-Dec-24	16:05	11	-0.03	217.82	24.04	15.63
	19-Dec-24	16:06	12	-0.04	217.82	24.08	15.64
	19-Dec-24	16:07	13	-0.04	232.32	24.17	15.66
	19-Dec-24	16:08	14	-0.02	232.32	23.73	15.56
	19-Dec-24	16:09	15	-0.02	249.20	23.59	15.53
	19-Dec-24	16:10	16	-0.02	249.14	23.59	15.53
	19-Dec-24	16:11	17	0.01	249.14	24.18	15.66
	19-Dec-24	16:12	18	0.01	242.20	23.62	15.54
	19-Dec-24	16:13	19	-0.03	242.20	23.50	15.51
	19-Dec-24	16:14	20	-0.03	251.12	23.56	15.52
	19-Dec-24	16:15	21	-0.03	251.15	24.07	15.64
	19-Dec-24	16:16	1	-0.02	251.15	24.05	15.63
	19-Dec-24	16:17	2	-0.02	250.98	24.29	15.68
	19-Dec-24	16:18	3	-0.04	250.98	24.24	15.67
	19-Dec-24	16:19	4	-0.04	233.49	24.36	15.7

	19-Dec-24	16:20	5	-0.04	233.40	24.35	15.7
	19-Dec-24	16:21	6	-0.04	243.99	24.43	15.71
	19-Dec-24	16:22	7	-0.04	243.89	24.20	15.66
	19-Dec-24	16:23	8	-0.04	253.70	24.41	15.71
	19-Dec-24	16:24	9	-0.04	253.47	24.06	15.63
	19-Dec-24	16:25	10	-0.01	253.47	23.87	15.59
12	19-Dec-24	16:26	11	-0.01	272.32	23.84	15.58
	19-Dec-24	16:27	12	0.01	272.32	24.12	15.65
	19-Dec-24	16:28	13	0.01	239.66	23.87	15.59
	19-Dec-24	16:29	14	0.01	240.10	23.84	15.58
	19-Dec-24	16:30	15	0.02	240.10	23.54	15.52
	19-Dec-24	16:31	16	0.02	229.00	23.79	15.57
	19-Dec-24	16:32	17	-0.03	229.00	23.59	15.53
	19-Dec-24	16:33	18	-0.03	275.64	23.74	15.56
	19-Dec-24	16:34	19	-0.03	276.14	23.60	15.53
	19-Dec-24	16:35	20	0.01	276.14	23.52	15.51
	19-Dec-24	16:36	21	0.01	275.08	23.04	15.4

Average data from RM

Customer	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)	Location	Stack Kiln 2
Date	19-Dec-24	Tester	Pramot S.

At dry, actual oxygen

Run	Date	Time		Concentration at dry, actual oxygen (ppm)			
		Start	Stop	O ₂ (%)	SO ₂	NO _x	CO
1	19-Dec-24	12:25	12:45	16.41	0.29	300.27	24.90
2	19-Dec-24	12:46	13:06	16.40	0.23	286.79	21.07
3	19-Dec-24	13:07	13:27	16.32	0.22	278.97	24.82
4	19-Dec-24	13:28	13:48	16.37	0.25	293.43	25.65
5	19-Dec-24	13:49	14:09	16.35	0.15	278.38	35.37
6	19-Dec-24	14:10	14:30	16.41	0.16	276.70	32.49
7	19-Dec-24	14:31	14:51	16.32	0.21	284.00	30.45
8	19-Dec-24	14:52	15:12	16.42	0.14	262.67	29.78
9	19-Dec-24	15:13	15:33	16.38	0.24	268.45	31.65
10	19-Dec-24	15:34	15:54	16.38	0.19	260.09	34.80
11	19-Dec-24	15:55	16:15	16.38	0.13	259.20	33.72
12	19-Dec-24	16:16	16:36	16.42	0.09	253.73	32.16

At dry, 7% oxygen compensation

Run	Date	Time		O ₂ (%) (Diluent)	Concentration at dry, 7% oxygen (ppm)		
		Start	Stop		SO ₂	NO _x	CO
1	19-Dec-24	12:25	12:45	16.41	0.89	930.20	77.14
2	19-Dec-24	12:46	13:06	16.40	0.72	884.97	65.02
3	19-Dec-24	13:07	13:27	16.32	0.67	846.42	75.30
4	19-Dec-24	13:28	13:48	16.37	0.78	900.18	78.70
5	19-Dec-24	13:49	14:09	16.35	0.46	849.52	107.94
6	19-Dec-24	14:10	14:30	16.41	0.51	857.25	100.65
7	19-Dec-24	14:31	14:51	16.32	0.63	862.54	92.48
8	19-Dec-24	14:52	15:12	16.42	0.42	815.03	92.42
9	19-Dec-24	15:13	15:33	16.38	0.74	825.20	97.30
10	19-Dec-24	15:34	15:54	16.38	0.57	799.64	106.99
11	19-Dec-24	15:55	16:15	16.38	0.40	796.63	103.63
12	19-Dec-24	16:16	16:36	16.42	0.27	787.96	99.86

Average data from CEMS

Customer	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)	Location	Stack Kiln 2
Date	19-Dec-24	Tester	Pramot S.

At dry, actual oxygen

Run	Date	Time		Concentration at dry, actual oxygen (ppm)			
		Start	Stop	O ₂ (%)	SO ₂	NO _x	CO
1	19-Dec-24	12:25	12:45	15.66	0.02	267.47	24.18
2	19-Dec-24	12:46	13:06	15.61	0.00	256.70	23.97
3	19-Dec-24	13:07	13:27	15.52	-0.02	260.71	23.56
4	19-Dec-24	13:28	13:48	15.59	-0.02	278.10	23.85
5	19-Dec-24	13:49	14:09	15.52	-0.02	267.16	23.56
6	19-Dec-24	14:10	14:30	15.67	-0.02	258.12	24.24
7	19-Dec-24	14:31	14:51	15.59	-0.04	285.80	23.87
8	19-Dec-24	14:52	15:12	15.53	-0.05	255.73	23.62
9	19-Dec-24	15:13	15:33	15.56	-0.04	265.29	23.74
10	19-Dec-24	15:34	15:54	15.56	-0.04	242.73	23.74
11	19-Dec-24	15:55	16:15	15.60	-0.02	247.27	23.90
12	19-Dec-24	16:16	16:36	15.60	-0.02	252.10	23.94

At dry, 7% oxygen compensation

Run	Date	Time		O ₂ % (Diluent)	Concentration at dry, 7% oxygen (ppm)		
		Start	Stop		SO ₂	NO _x	CO
1	19-Dec-24	12:25	12:45	15.66	0.05	709.25	64.11
2	19-Dec-24	12:46	13:06	15.61	-0.01	674.75	63.01
3	19-Dec-24	13:07	13:27	15.52	-0.04	673.40	60.84
4	19-Dec-24	13:28	13:48	15.59	-0.06	727.40	62.38
5	19-Dec-24	13:49	14:09	15.52	-0.06	690.13	60.85
6	19-Dec-24	14:10	14:30	15.67	-0.05	686.26	64.46
7	19-Dec-24	14:31	14:51	15.59	-0.09	748.20	62.49
8	19-Dec-24	14:52	15:12	15.53	-0.13	662.37	61.17
9	19-Dec-24	15:13	15:33	15.56	-0.11	690.67	61.80
10	19-Dec-24	15:34	15:54	15.56	-0.11	631.66	61.77
11	19-Dec-24	15:55	16:15	15.60	-0.06	648.39	62.68
12	19-Dec-24	16:16	16:36	15.60	-0.04	661.75	62.84

Average RM vs CEMS

Customer		The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)						Location		Stack Kiln 2	
Date		19-Dec-24						Tester		Pramot S.	
Run	Date	Time		O ₂ (%)		SO ₂ (ppm)		NO _x (ppm)		CO (ppm)	
		Start	Stop	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
1	19-Dec-24	12:25	12:45	16.41	15.66	0.89	0.05	930.20	709.25	77.14	64.11
2	19-Dec-24	12:46	13:06	16.40	15.61	0.72	-0.01	884.97	674.75	65.02	63.01
3	19-Dec-24	13:07	13:27	16.32	15.52	0.67	-0.04	846.42	673.40	75.30	60.84
4	19-Dec-24	13:28	13:48	16.37	15.59	0.78	-0.06	900.18	727.40	78.70	62.38
5	19-Dec-24	13:49	14:09	16.35	15.52	0.46	-0.06	849.52	690.13	107.94	60.85
6	19-Dec-24	14:10	14:30	16.41	15.67	0.51	-0.05	857.25	686.26	100.65	64.46
7	19-Dec-24	14:31	14:51	16.32	15.59	0.63	-0.09	862.54	748.20	92.48	62.49
8	19-Dec-24	14:52	15:12	16.42	15.53	0.42	-0.13	815.03	662.37	92.42	61.17
9	19-Dec-24	15:13	15:33	16.38	15.56	0.74	-0.11	825.20	690.67	97.30	61.80
10	19-Dec-24	15:34	15:54	16.38	15.56	0.57	-0.11	799.64	631.66	106.99	61.77
11	19-Dec-24	15:55	16:15	16.38	15.60	0.40	-0.06	796.63	648.39	103.63	62.68
12	19-Dec-24	16:16	16:36	16.42	15.60	0.27	-0.04	787.96	661.75	99.86	62.84

Remark :



All gas concentrations are corrected to dry, 7% oxygen condition



Environmental Laboratory
Metrological Center, SCI Eco Services Co.,Ltd
33/2 Moo 3, Banpa, Kaengkhoi, Saraburi 18110

ภาคผนวก จ

รูปแสดงขั้นตอนทำการทดสอบ

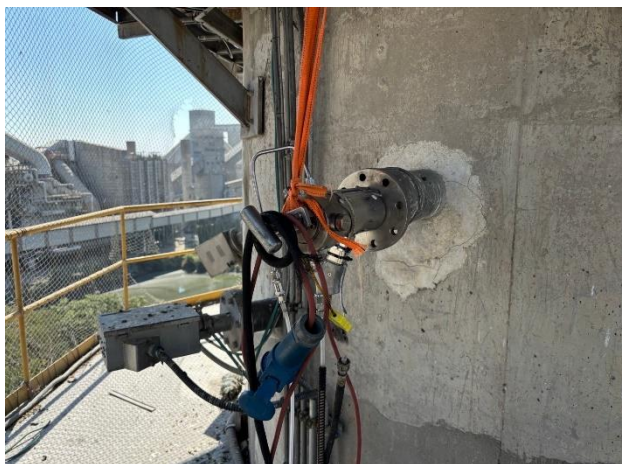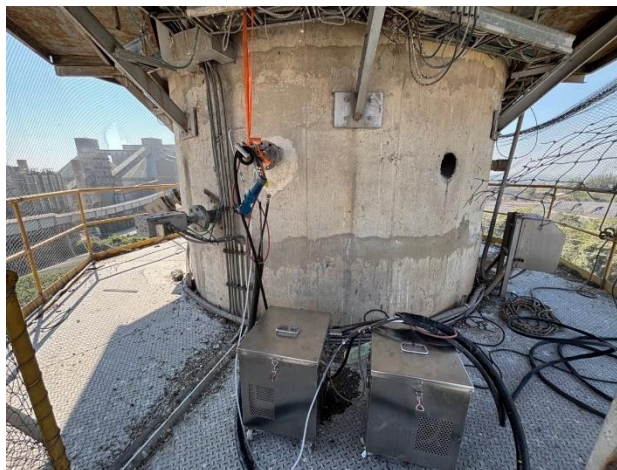

รูปแสดงขณะทำการทดสอบ Relative Accuracy Test Audit และ Dust correlation
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานปูนซิเมนต์ขาว เขาวง) ของปล่องหม้อเผา 2
เมื่อวันที่ 19 และ 21-23 ธันวาคม 2567



*Environmental Laboratory
Metrological Center, SCI Eco Services Co.,Ltd
33/2 Moo 3, Banpa, Kaengkhoi, Saraburi 18110*

ภาคผนวก จ

ข้อมูลการ Calibration/Certification และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Analyzer Calibration Error Check

Customer	The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant)			Location	Stack Kiln 2		
Date	19-Dec-24			Tester	Pramot S.		
SO ₂							
Brand	Thermo	Model	43i-HL	Serial No.	1170530049		
Range (ppm)	500	Gas conc (ppm)	44.83	Cylinder No.	CC746448		
Source of	<input checked="" type="checkbox"/> Cylinder	Gas conc (ppm)	0	Cylinder No.	0		
mid level	<input type="checkbox"/> Dilutor	Eff conc (ppm)	-				
Level	Cylinder value (ppm)	Analyzer response (ppm)	Difference (ppm)	% of span	Criteria	Result	
Zero	0	0.02	0.02	0.00	2.0%	Pass	
High	44.83	46	1.17	0.23	2.0%	Pass	
NO _x							
Brand	Thermo	Model	42i-HL	Serial No.	1170530048		
Range (ppm)	750	Gas conc (ppm)	189.3	Cylinder No.	CC746860		
Source of	<input checked="" type="checkbox"/> Cylinder	Gas conc (ppm)	0	Cylinder No.	0		
mid level	<input type="checkbox"/> Dilutor	Eff conc (ppm)	-				
Level	Cylinder value (ppm)	Analyzer response (ppm)	Difference (ppm)	% of span	Criteria	Result	
Zero	0	-0.006	-0.006	0.00	2.0%	Pass	
High	189.3	189.2	-0.1	-0.01	2.0%	Pass	
CO							
Brand	Thermo	Model	48i	Serial No.	1170530054		
Range (ppm)	1000	Gas conc (ppm)	254.9	Cylinder No.	CC746448		
Source of	<input checked="" type="checkbox"/> Cylinder	Gas conc (ppm)	0	Cylinder No.	0		
mid level	<input type="checkbox"/> Dilutor	Eff conc (ppm)	-				
Level	Cylinder value (ppm)	Analyzer response (ppm)	Difference (ppm)	% of span	Criteria	Result	
Zero	0	0.004	0.004	0.00	2.0%	Pass	
High	254.9	253	-1.9	-0.19	2.0%	Pass	
O ₂							
Brand	Thermo	Model	48i	Serial No.	1170530054		
Range (%)	25	Gas conc (%)	2.011	Cylinder No.	LL111393		
Source of	<input checked="" type="checkbox"/> Cylinder	Gas conc (%)	0	Cylinder No.	0		
mid level	<input type="checkbox"/> Dilutor	Eff conc (%)	-				
Level	Cylinder value (%)	Analyzer response (%)	Difference (%)	% of span	Criteria	Result	
Zero	0	0	0	0.00	0.5%	Pass	
High	2.011	2.01	-0.001	0.00	0.5%	Pass	

Initial System Bias Check

Customer	ie Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plar	Location	Stack Kiln 2
Date	19-Dec-24	Tester	Pramot S.

SO₂

Brand	Thermo	Model	43i-HL	Serial No.	1170530049
Range (ppm)	500	Gas conc (ppm)	44.83	Cylinder No.	CC746448

Level	Direct measured (ppm)	System measured (ppm)	Difference (ppm)	% of span	Criteria	Result
Zero	0.02	0.97	0.95	0.19	5.0%	Pass
High	46	45.3	-0.70	0.14	5.0%	Pass

NO_x

Brand	Thermo	Model	42i-HL	Serial No.	1170530048
Range (ppm)	750	Gas conc (ppm)	189.3	Cylinder No.	CC746860

Level	Direct measured (ppm)	System measured (ppm)	Difference (ppm)	% of span	Criteria	Result
Zero	-0.006	0.705	0.71	0.09	5.0%	Pass
High	189.2	185.3	-3.90	0.52	5.0%	Pass

CO

Brand	Thermo	Model	48i	Serial No.	1170530054
Range (ppm)	1000	Gas conc (ppm)	254.9	Cylinder No.	CC746448

Level	Direct measured (ppm)	System measured (ppm)	Difference (ppm)	% of span	Criteria	Result
Zero	0.004	0.092	0.09	0.01	5.0%	Pass
High	253	251	-2.00	0.20	5.0%	Pass

O₂

Brand	Thermo	Model	48i	Serial No.	1170530054
Range (%)	25	Gas conc (%)	2.011	Cylinder No.	LL111393

Level	Direct measured (%)	System measured (%)	Difference (%)	% of span	Criteria	Result
Zero	0	0.06	0.06	0.06	0.5%	Pass
High	2.01	2.0	0.01	0.01	0.5%	Pass

Time stamp 11:50

Post System Bias Check

Customer Siam Cement (Tha Luang) Co.,Ltd (White Cement Plant) **Location** Stack Kiln 2
Date 19-Dec-24 **Tester** Pramot S.

SO₂

Brand Thermo Model 43i-HL Serial No. 1170530049
Range (ppm) 500 Gas conc (ppm) 44.83 Cyliner No. CC746448

Level	Direct measured	System measured	Difference	% of span	Criteria	Result
Zero	0.02	0.69	0.67	0.13	5.0%	Pass
High	46	45.5	-0.50	0.10	5.0%	Pass

NO_x

Brand Thermo Model 42i-HL Serial No. 1170530048
Range (ppm) 750 Gas conc (ppm) 189.3 Cyliner No. CC746860

Level	Direct measured	System measured	Difference	% of span	Criteria	Result
Zero	-0.006	3.16	3.17	0.42	5.0%	Pass
High	189.2	185.9	-3.30	0.44	5.0%	Pass

CO

Brand Thermo Model 410i Serial No. 1170530054
Range (ppm) 1000 Gas conc (ppm) 254.9 Cyliner No. CC746448

Level	Direct measured	System measured	Difference	% of span	Criteria	Result
Zero	0.004	0.054	0.05	0.01	5.0%	Pass
High	253	250	-3.00	0.30	5.0%	Pass

O₂

Brand Thermo Model 48i Serial No. 1170530054
Range (%) 25 Gas conc (%) 2.011 Cyliner No. LL111393

Level	Direct measured	System measured	Difference	% of span	Criteria	Result
Zero	0	0.09	0.09	0.09	0.5%	Pass
High	2.01	2.0	-0.01	0.01	0.5%	Pass

Time stamp 16:45

Drift Evaluation

Customer The Siam Cement (Tha luang) Co.,Ltd)(White Cement Plant **Location** Stack Kiln 2
Date 19-Dec-24 **Tester** Pramot S.

SO_2

Level	Initial System Bias Check	Post System Bias Check	Drift (% of Span)	Criteria	Result
Zero	0.19	0.13	0.06	3.0%	Pass
High	0.14	0.10	0.04	3.0%	Pass

NO_x

Level	Initial System Bias Check	Post System Bias Check	Drift (% of Span)	Criteria	Result
Zero	0.09	0.42	0.33	3.0%	Pass
High	0.52	0.44	0.08	3.0%	Pass

CO

Level	Initial System Bias Check	Post System Bias Check	Drift (% of Span)	Criteria	Result
Zero	0.01	0.01	0.00	3.0%	Pass
Span	0.20	0.30	0.10	3.0%	Pass

O_2

Level	Initial System Bias Check	Post System Bias Check	Drift (%)	Criteria	Result
Zero	0.06	0.09	0.03	0.5%	Pass
High	0.01	0.01	0.00	0.5%	Pass

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number: E04NI99E15A02D9 Reference Number: 160-402150748-1
Cylinder Number: CC746448 Cylinder Volume: 144.4 CF
Laboratory: 124 - Plumsteadville - PA Cylinder Pressure: 2015 PSIG
PGVP Number: A12021 Valve Outlet: 660
Gas Code: CO,NO,NOX,SO2,BALN Certification Date: Jul 08, 2021

Expiration Date: Jul 08, 2025

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards (May 2012)" document EPA 600/R-12/531, using the assay procedures listed. Analytical Methodology does not require correction for analytical interference. This cylinder has a total analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration mixture. All concentrations are on a mole/mole basis unless otherwise noted.

Do Not Use This Cylinder below 100 psig, i.e. 0.7 megapascals.

ANALYTICAL RESULTS

Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty	Assay Dates
NOX	85.00 PPM	86.75 PPM	G1	+/- 1.4% NIST Traceable	06/29/2021, 07/08/2021
SULFUR DIOXIDE	43.00 PPM	44.83 PPM	G1	+/- 1.0% NIST Traceable	06/29/2021, 07/08/2021
NITRIC OXIDE	85.00 PPM	86.75 PPM	G1	+/- 1.2% NIST Traceable	06/29/2021, 07/08/2021
CARBON MONOXIDE	255.0 PPM	254.9 PPM	G1	+/- 0.6% NIST Traceable	06/29/2021
NITROGEN	Balance				

CALIBRATION STANDARDS

Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Uncertainty	Expiration Date
NTRM	14010303	KAL003193	49.08 PPM SULFUR DIOXIDE/NITROGEN	+/- 1.0%	Apr 14, 2024
PRM	12386	D685025	9.91 PPM AIR/NITROGEN DIOXIDE	2.0%	Feb 20, 2020
NTRM	200610-50	CC733426	98.61 PPM NITRIC OXIDE/NITROGEN	+/- 0.9%	Oct 06, 2026
GMIS	124206889	CC323707	4.028 PPM NITROGEN DIOXIDE/NITROGEN	2.1%	Aug 15, 2021
NTRM	130102	KAL004829	246.9 PPM CARBON MONOXIDE/NITROGEN	+/- 0.5%	Oct 16, 2024

The SRM, PRM or RGM noted above is only in reference to the GMIS used in the assay and not part of the analysis.

ANALYTICAL EQUIPMENT

Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Nicolet iS50 FTIR AUP2010245 CO	FTIR	Jun 24, 2021
Nicolet iS50 FTIR AUP2010245 NO	FTIR	Jul 01, 2021
Nicolet iS50 FTIR AUP2010245 NO2	FTIR	Jun 30, 2021
Nicolet iS50 FTIR AUP2010245 SO2	FTIR	Jun 10, 2021

Triad Data Available Upon Request

PERMANENT NOTES:-NA-

NOTES:

Gross Weight: 27.9 Kg
Net Weight: 4.8 Kg
PO# 5221003057



choekhi

Approved for Release



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number:	E02NI98E80AC03C	Reference Number:	160-402197797-1
Cylinder Number:	LL111393	Cylinder Volume:	83.5 CF
Laboratory:	124 - Plumsteadville - PA	Cylinder Pressure:	2214 PSIG
PGVP Number:	A12021	Valve Outlet:	580
Gas Code:	O2,BALN	Certification Date:	Sep 07, 2021

Expiration Date: Sep 07, 2029

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards (May 2012)" document EPA 600/R-12/531, using the assay procedures listed. Analytical Methodology does not require correction for analytical interference. This cylinder has a total analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration mixture. All concentrations are on a mole/mole basis unless otherwise noted.

Do Not Use This Cylinder below 100 psig, i.e. 0.7 megapascals.

ANALYTICAL RESULTS					
Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty	Assay Dates
OXYGEN	2.000 %	2.011 %	G1	+/- 0.6% NIST Traceable	09/07/2021
NITROGEN	Balance				

CALIBRATION STANDARDS					
Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Uncertainty	Expiration Date
NTRM	13010506	AAL073178	1.962 % OXYGEN/NITROGEN	+/- 0.5%	May 13, 2025

ANALYTICAL EQUIPMENT		
Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
SIEMENS OXYMAT 6 - N1-W5-951 - O2	PARAMAGNETIC	Aug 13, 2021

Triad Data Available Upon Request

NOTES: PO# 5221004072

NET WEIGHT 2.75 Kgs

GROSS WEIGHT 17.35 Kgs



Robert A. Allen
Approved for Release



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number:	E04NI99E15A0619	Reference Number:	160-402078592-1
Cylinder Number:	CC746860	Cylinder Volume:	144.4 CF
Laboratory:	124 - Plumsteadville - PA	Cylinder Pressure:	2015 PSIG
PGVP Number:	A12021	Valve Outlet:	660
Gas Code:	CO,NO,NOX,SO2,BALN	Certification Date:	May 11, 2021

Expiration Date: May 11, 2029

Certification performed in accordance with "EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards (May 2012)" document EPA 600/R-12/531, using the assay procedures listed. Analytical Methodology does not require correction for analytical interference. This cylinder has a total analytical uncertainty as stated below with a confidence level of 95%. There are no significant impurities which affect the use of this calibration mixture. All concentrations are on a mole/mole basis unless otherwise noted.

Do Not Use This Cylinder below 100 psig, i.e. 0.7 megapascals.

ANALYTICAL RESULTS

Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Protocol Method	Total Relative Uncertainty	Assay Dates
NOX	190.0 PPM	189.4 PPM	G1	+/- 1.2% NIST Traceable	05/04/2021, 05/11/2021
NITRIC OXIDE	190.0 PPM	189.3 PPM	G1	+/- 0.7% NIST Traceable	05/04/2021, 05/11/2021
CARBON MONOXIDE	200.0 PPM	203.9 PPM	G1	+/- 0.4% NIST Traceable	05/04/2021
SULFUR DIOXIDE	500.0 PPM	508.3 PPM	G1	+/- 1.0% NIST Traceable	05/04/2021, 05/11/2021
NITROGEN	Balance				

CALIBRATION STANDARDS

Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Uncertainty	Expiration Date
NTRM	13010302	KAL003022	243.4 PPM NITRIC OXIDE/NITROGEN	+/- 0.5%	May 04, 2026
PRM	12386	D685025	9.91 PPM AIR/NITROGEN DIOXIDE	2.0%	Feb 20, 2020
GMIS	124206889	CC323707	4.028 PPM NITROGEN DIOXIDE/NITROGEN	2.1%	Aug 15, 2021
NTRM	13010210	KAL003128	246.9 PPM CARBON MONOXIDE/NITROGEN	+/- 0.2%	Oct 16, 2024
NTRM	10010739	AAL072995	491.9 PPM SULFUR DIOXIDE/NITROGEN	+/-1.0%	Jul 06, 2022

The SRM, PRM or RGM noted above is only in reference to the GMIS used in the assay and not part of the analysis.

ANALYTICAL EQUIPMENT

Instrument/Make/Model	Analytical Principle	Last Multipoint Calibration
Nicolet 6700 APW1100391 CO	FTIR	Apr 08, 2021
Nicolet 6700 APW1100391 NO	FTIR	Apr 15, 2021
Nicolet 6700 APW1100391 NO2	FTIR	Apr 15, 2021
Nicolet 6700 APW1100391 SO2	FTIR	Apr 22, 2021

Triad Data Available Upon Request

NOTES:

Gross Weight: 27.7 Kg

Net Weight: 4.6 Kg

PO# 5221001525



Don Maccini

Approved for Release





SCleco

Never waste any waste

Subsidiary of SCG CBM

SCI Eco Services Co., Ltd.
Environmental Laboratory

33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi, 18110, Thailand.

Tel : +66 (0) 3627-3098

Fax : +66 (0) 3627-3100

เอกสารแนบที่ 2.4



หนังสือขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ที่ อก ๐๓๑๓/๑๑๖๓๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๙๗๘ ลงรับวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๙๐๓๐๐๑๒๕๒๕๖ (๓-๕๗(๑)-๑/๒๕ สบ) ประกอบกิจการผลิตปูนซิเมนต์ขาว ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๔ ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๑ ๘๔๐๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		นายธาร เทียงเจริญ			
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	นายวุฒิชัย พวงทิพย์	๐๒๐-๖๐-๐๐๓๐๖		✓	
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด				
๑	นายโกญจนนาท สังข์โสภณ			✓	
๒	นายชัยรัตน์ นพแก้ว			✓	
๓	นายทวี ทะปะละ			✓	
๔	นายเรวัตติ คงวุฒิ			✓	
๕	นายกฤษดา มะโนตุลย์			✓	
๖	นายสมพร เอประสิทธิ์			✓	

ลำดับ ๗...

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๗	นายพลวัฒน์ สุขสำราญ		✓	
๘	นายมาตุร บุญเรือง		✓	

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๙๐๓๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบที่ 2.5



แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2568

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร White Cement ประจำปี 2568

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

☑ โรงงานขาว

☐ โรงงานท่าหลวง

MONTH	Week	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE		
JANUARY	1 - 4			1	2 C1 RM2	3	4	5 PA3	6 RM1 RT	7	8 ZT	9	10	11	12 PA1	13	14	15 CM1	16	17	18	19 PA2	20	21	22 CM2	23	24 LM1	25	26 PA3	27	28	29 C1 RM2	30	31						
FEBRUARY	5 - 8						1	2 PA1	3 RM1 RT	4	5 ZT	6	7	8	9 PA2	10	11	12	13 CM1	14	15	16 PA3	17	18	19 CM2	20	21 LM1	22	23 PA1	24	25	26 C1 RM2	27	28						
MARCH	9 - 13						1	2 PA2	3 RM1 RT	4	5 ZT	6	7	8	9 PA3	10	11	12 CM1	13	14	15	16 PA1	17	18	19 CM2	20	21 LM1	22	23 PA2	24	25	26 C1 RM2	27	28	29	30 PA3	31 RM1 RT			
APRIL	14 - 17		1	2 ZT	3	4	5	6	7	8	9 CM1	10	11	12	13	14	15	16	17 CM2	18 LM1	19	20 PA1	21	22	23 C1 RM2	24	25	26	27 PA2	28 RM1 RT	29	30 ZT								
MAY	18 - 22				1	2	3	4	5	6	7 CM1	8	9	10	11 PA3	12	13	14 CM2	15	16 LM1	17	18 PA1	19	20	21 C1 RM2	22	23	24	25 PA2	26 RM1 RT	27	28 ZT	29	30	31					
JUNE	22 - 26						1 PA3	2	3	4 CM1	5	6	7	8 PA1	9	10	11 CM2	12	13 LM1	14	15 PA2	16	17	18 C1 RM2	19	20	21	22 PA3	23 RM1 RT	24	25 ZT	26	27	28	29 PA1	30				
JULY	27 - 30		1	2 CM1	3	4	5	6 PA2	7	8	9 CM2	10	11 LM1	12	13 PA3	14	15	16 C1 RM2	17	18	19	20 PA1	21 RM1 RT	22	23 ZT	24	25	26	27 PA2	28	29	30 CM1	31							
AUGUST	31 - 35				1	2	3 PA3	4	5	6 CM2	7	8 LM1	9	10 PA1	11	12	13 C1 RM2	14	15	16	17 PA2	18 RM1 RT	19	20 ZT	21	22	23	24 PA3	25	26	27 CM1	28	29	30	31 PA1					
SEPTEMBER	35 - 39	1	2	3 CM2	4	5 LM1	6	7 PA2	8	9	10 C1 RM2	11	12	13	14 PA3	15 RM1 RT	16	17 ZT	18	19	20	21 PA1	22	23	24 CM1	25	26	27	28 PA2	29	30									
OCTOBER	40 - 43			1 CM2	2	3 LM1	4	5 PA3	6	7	8 C1 RM2	9	10	11	12 PA1	13	14 RM1 RT	15 ZT	16	17	18	19 PA2	20	21	22 CM1	23	24	25	26 PA3	27	28	29 CM2	30	31 LM1						
NOVEMBER	44 - 48						1	2 PA1	3	4	5 C1 RM2	6	7	8	9 PA2	10 RM1 RT	11	12 ZT	13	14	15	16 PA3	17	18	19 CM1	20	21	22	23 PA1	24	25	26 CM2	27	28 LM1	29	30 PA2				
DECEMBER	48 - 53	1	2	3 C1 RM2	4	5	6	7 PA3	8 RM1 RT	9	10 ZT	11	12	13	14 PA1	15	16	17 CM1	18	19	20	21 PA2	22	23	24 CM2	25	26 LM1	27	28 PA3	29	30 C1 RM2	31								

Kiln 2 Shutdown

Kiln 1 Shutdown

หมายเหตุ

Plan

=

NNNN

Actual

=

NNNN

วันหยุด & หยุดประเพณี

=

NNNN

off peak

=

NNNN

ยกเลิก

=

NNNN

เลื่อน

=

NNNN

P-CZ002 : 0 - 15/08/51

จัดทำโดย ผอ.วางแผน :

วันที่: 31 ม.ค. 2568

อนุมัติโดย ผอ.สว.ซ่อม :

วันที่: 03 ก.พ. 2568

ต้นฉบับ : หน่วยงานวางแผนและควบคุม

สำเนา :

Revise 01/2568

เอกสารแนบที่ 2.6




ขั้นตอนปฏิบัติงานการควบคุมค่า Emission
ที่หม้อเผา 1 และ 2

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน

เรื่องมาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด(ซีเมนต์ขาว) KW.W1

รหัสเอกสาร **G-WI-KG001**

เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลเริ่มใช้	ผู้อนุมัติ	ตำแหน่ง
09 ตุลาคม 2561	1	0	09 ตุลาคม 2561		ผู้จัดการผลิตปูนเม็ดขาว

คู่มือนี้ใช้ในระบบ ☒ ISO 9001 ☒ ISO 14001 ☒ มอก. 18001 ☐ มอก. 17025 ☐ ISO 50001

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 1 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

วัตถุประสงค์	เพื่อให้การเดินเครื่องจักรในระบบเผาปูนและการปฏิบัติขณะเดินเครื่องจักรเป็นไปในแนวเดียวกัน	
ขอบข่าย	เอกสารการควบคุมการเดิน-หยุดหม้อเผา1 และการปรับแต่งขบวนการผลิตรวมถึงการแก้ไขปัญหของกระบวนการผลิตของหม้อเผา1	
เอกสารอ้างอิง	คู่มือวิธีการ เรื่อง การผลิตปูนเม็ด	PM-075
หัวข้อย่อย (ถ้ามี)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบเครื่องจักรและก่อนเดินเครื่องจักรหม้อเผา1 <ol style="list-style-type: none"> 1.1 การเตรียมพร้อมก่อนการจุดไฟในหม้อเผา 1.2 การเดินเครื่องจักรชุดน้ำมันเชื้อเพลิง (OF1) 1.3 การเดินเครื่องจักรชุด Dust Transport (KD1) 1.4 การเดินเครื่องจักรชุด Clinker Transport (KC1) 2. การจุดไฟหม้อเผา <ol style="list-style-type: none"> 2.1 การเตรียมการก่อนจุดไฟ 2.2 การเตรียมการ เมื่อจะจุดไฟ 2.3 การปรับลมเพื่อจะจุดไฟอุ่นหม้อเผา 2.4 การจุดไฟหม้อเผา1 2.5 การคิดกราฟอุ่นหม้อเผา 3. การอุ่นหม้อเผา <ol style="list-style-type: none"> 3.1 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด มีการซ่อมอิฐตามแผน 3.2 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด Clear ระบบ Preheater และ Air heater 3.3 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด Clear Cyclone ตัน 3.4 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด เข้าตรวจสอบสภาพภายใน EP 3.5 อุ่นหม้อเผา กรณีกระบวนการผลิตขัดข้องสาเหตุจากชุด Transprot เดินไม่ได้ 3.6 การปรับสภาพการอุ่นหม้อเผา 3.7 การพลิกหม้อเผา 4. การเตรียมความพร้อมก่อน feed หม้อเผา1 <ol style="list-style-type: none"> 4.1 การเดินเครื่องจักรชุด Kiln Feed (KF1) 4.2 ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุดเชื้อเพลิง ป้อน Pet coke Main Burner (Pet coke Firing) 	

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 2 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5. การ feed Raw meal หม้อเผา
 - 5.1 การคิด Heat Consumption ในการ Start feed
 - 5.2 การปรับสภาพ Condition ก่อนการ feed
 - 5.3 การใช้ตารางการ feed หม้อเผา
6. การควบคุมกระบวนการผลิตแบบปกติ
 - 6.1 การควบคุมสภาพการเผา
 - 6.2 การปรับแต่งสภาพการเผา
 - 6.3 การปรับอัตราส่วนการใช้ Raw Meal จาก Storage Silo
 - 6.4 ขั้นตอนการหา Litter Weight ปูนเม็ด
 - 6.5 การลำเลียงปูนเม็ดลง Silo
7. อุณหภูมิผิวหม้อเผา
8. ระบบ Cyclone
 - 9.1 การแย่งทำความสะอาด Cyclone
 - 9.2 การเก็บตัวอย่าง Hot Meal
 - 9.3 การแย่งทำความสะอาด Cyclone กรณีไซโครตัน
9. การควบคุมระบบ STB.
10. ระบบ COOLER
11. การควบคุมกระบวนการผลิตกรณีผิดปกติ
 - 11.1 กรณีมีฝุ่นออกปล่อง
 - 11.2 กรณีหม้อเผาเกิด CO สูงแล้วทำให้ EP Trip
 - 11.3 กรณี Free CaO ออกนอกเกณฑ์ที่กำหนด
 - 11.4 กรณีกรณีเกิด Coat จับหนาในหม้อเผา
 - 11.5 กรณีเปลือกหม้อเผาแดง
 - 11.6 กรณี Chute Inlet Cooler ตัน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 3 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561


1. การตรวจสอบเครื่องจักรและก่อนเดินเครื่องจักรหม้อเผา1

1.1 การเตรียมพร้อมก่อนการจุดไฟในหม้อเผา

- 1.1.1 Test run เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานทุกตัว (โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร K1)
- 1.1.2 แขน flap damper ให้อยู่ลักษณะเปิดไว้ทุกลูก 1 – 4
- 1.1.3 ตรวจสอบภายใน Cyclone ทุกลูกจะต้องไม่มีอุปกรณ์ตกค้างและตรวจสอบการตันของ Cyclone โดยการโยนก้อนปูนทดสอบตัวอย่างจาก Lab
- 1.1.4 ตรวจสอบอุปกรณ์แป้นแยงบน Cyclone ทุกจุดที่จะต้องใส่แป้นแยงให้พร้อมใช้งาน และตรวจสอบสายลมและสายน้ำจะต้องไม่แตกและขาด
- 1.1.5 ตรวจสอบชุดลมยิง โดยการ Manual ดูว่าลมยิงทำงานปกติ ต้องไม่มีลม Blow ออก
- 1.1.6 การตั้งหัวฉีดน้ำมันจะตั้งขนานกับแกน โลกและหัวฉีดน้ำมันอยู่กึ่งกลางของหม้อเผาเมื่อเทียบกับ Castable ปากหม้อเผา

1.2 ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุดน้ำมันเชื้อเพลิง (OF1) จะต้องเดินอุ่นน้ำมัน Circulate ก่อนจุดไฟ 3 ชั่วโมง

1.2.1 ผังหน้าจอ DCS กระบวนการ

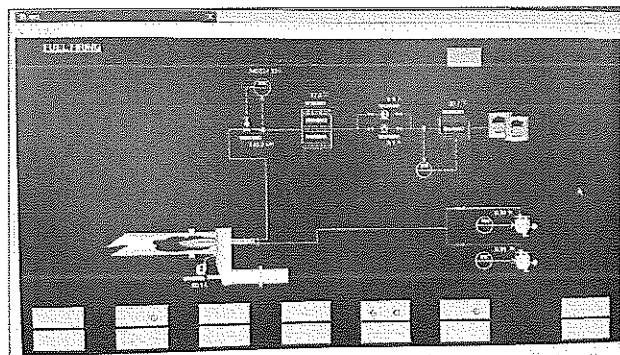

รูปที่ 1 หน้าควบคุม K1

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 4 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

1.2.2 รูปแบบและวิธีการควบคุม

- การควบคุม Normal Circulate ใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อนจุดไฟอุ่น หม้อเผา

ซึ่งมีความสำคัญมาก เพื่อให้ น้ำมันมีความร้อน และ ปริมาณ Flow ตามต้องการใช้งาน

- การควบคุม Normal Feed

ใช้สำหรับการ feed น้ำมันเชื้อเพลิง เข้า Main Burner หม้อเผา 1

ตารางขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด OF1					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	OF1	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ KILN 1 OPERATION เลือก Heat Up แล้วกด confirm		-ใช้ระบบ Interlock สำหรับการ Circulate น้ำมัน -ปิดวาล์วน้ำมันเข้า หัวฉีดทั้งเส้น 1 และ 2
			ดูกรอบ KILN 1 OPERATION เลือก Normal แล้วกด confirm		-หลังจากหม้อเผา เดินปกติแล้ว เปลี่ยนเป็น Normal -ใช้ระบบInterlock สำหรับการเดิน หม้อเผาปกติ
2	OF1	Double Click ที่ Group OF101	กด Start Suction Heater		ระดับน้ำในถัง Suction มีปกติ ตลอดเวลา
			Double Click ที่ รูปวงกลม TIC และ Click ช่อง SV เพื่อกรอกค่าอุณหภูมิ ใน ช่อง DATA และ Enter	ปกติใช้ Mode Auto	คุมอุณหภูมิ น้ำ 70 องศาเซลเซียส

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 5 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3	OF1	Double Click ที่ Group OF102	กด start Control Valve W1W08M1	ปกติใช้ Mode Auto	-ก่อนเดินปั๊มน้ำมัน ใช้ Mode Manual ปรับ MV 3-10%
			Double Click ที่ รูปวงกลม FIC เพื่อเปิดหน้าจอใหม่ ให้ Double Click รูป วงกลมFICให้ Click ช่อง SV เพื่อกรอกค่าFlow น้ำมัน ในช่อง DATA และ Enter	ปกติใช้ Mode Auto	ตอนจุดไฟใช้ Manual และ เปิด MV 3- 10%
4	OF1	Double Click ที่ Group OF103	กด start ปั๊มน้ำมัน W04	จัดการเปิด- ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง	จัดการเปิด-ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง เมื่อใช้ petcoke ให้ Manual ปิดวาล์ว W1W15V2 ภายใน เวลา 30 นาทีเพื่อ ไม่ให้Interlock สั่ง Trip ปั๊มน้ำมัน W1W04M1

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 6 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5	OF1	Double Click ที่ Group OF104	กด start ป้อนน้ำมัน W05	เช็คการเปิด- ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง	เช็คการเปิด-ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง เมื่อใช้ petcoke ให้ Manual ปิดวาล์ว WIW15V2 ภายใน เวลา 30 นาทีเพื่อ ไม่ให้ Interlock ตั้ง Trip ป้อนน้ำมัน W1W05M1
6	OF1	Double Click ที่ Group OF105	กด start ชุด Oil Heater	เช็คการเปิด- ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง	-ต้องเปิดวาล์วเข้า Safety Valve ตลอดเวลา -เดินหลังจากที่ Flow น้ำมันขึ้น แล้วป้องกันความ ร้อนสูงเกินไป
7			Double Click ที่ Oil Heater W1W06H1,W1W06H2,W 1W06H9 ให้ Select ตัวที่ ต้องการใช้งาน หรือ Bypass ตัวที่ไม่ใช้งาน	ปกติใช้ Mode Auto	-น้ำมัน CKB คุม Temp 70-90 องศา เซลเซียส -น้ำมันเตา คุม Temp 100-120 องศา เซลเซียส

1.2.3 การหยุดเครื่องจักรชุดน้ำมันเชื้อเพลิง (OF1)


ให้หยุดเครื่องจักรชุด Group OF105,OF104,OF103,OF102,OF101 ตามลำดับ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 7 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

1.3 ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด Dust Transport (KD1)

1.3.1 พังหน้าจอรระบบ Dust Transport KD1

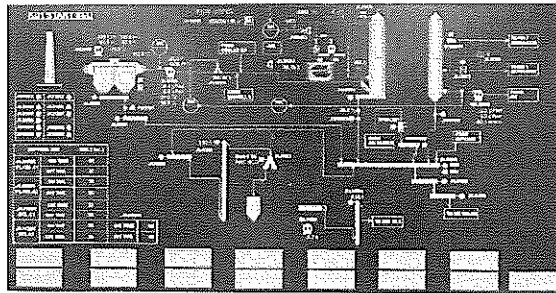

รูปที่ 1 หน้าควบคุม KD1

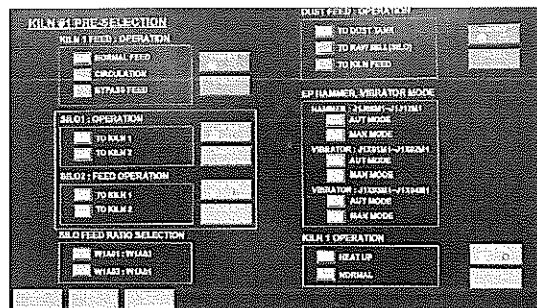

รูปที่ 2 หน้า Pre Select

1.3.2 ลำดับการเดินเครื่องจักรชุด Dust Transport (KD1)

ก่อนเดินเครื่องจักรให้ตรวจสอบสถานะเครื่องจักร ต้องอยู่ในสถานะ Ready ก่อนจึงจะสามารถเดินเครื่องจักรได้ตามตารางขั้นตอนการเดินเครื่องจักร

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 8 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด KD1					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	KD1	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ DUST FEED: OPERATION เลือก TO Dust Tank แล้วกด confirm	Damper J1J14Z1 ลง Dust Tank	-ต้องการลำเลียง ฝุ่นลง Dust Tank
2	KD1	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ DUST FEED: OPERATION เลือก TO Kiln Feed แล้วกด confirm		-ต้องการเอาฝุ่นมา ผสมเผา
3	KD1	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ EP HAMMER,VIBRATOR MODE เลือก Autoหรือ Manual แล้วกด confirm	Auto Mode	-Auto จะทำงาน ตามเวลา ที่ตั้งไว้ -Manual จะทำงาน ตลอด ใช้ กรณี KV, mA. ต่ำ
4	KD1	Double Click ที่ รูปปั๊มตัวที่ ต้องการเดิน	ให้ Select ตัวที่ต้องการใช้ งาน และ Bypass ตัวที่ไม่ ใช้งาน	เช็คการเปิด- ปิด วาล์วน้ำ เข้า-ออก ปั๊ม ให้ถูกต้อง	-สลับตัวเดินทุกวัน จันทร์ และพฤหัสบดี -เดินเมื่อ Temp. STB ถึง 180 องศาเซลเซียส

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 9 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5	KD1	Double Click ที่ รูปวงกลม TIC	Click ช่อง SV เพื่อกรอก ค่า Temp. ในช่อง DATA	ใช้งาน Mode Auto	-Pressure น้ำที่ หัวฉีด ที่10-19 Bar
6	KD 1	Double Click ที่ Group KD101	กด Start เดิน SC.J1J04M3,J1J04M2		-เอาฝุ่น Air Heat + STB มาผสมเผา
7	KD1	Double Click ที่ Group KD102	กด Start เดินกะพล้อ J1J13M1,J1J05M2		-เอาฝุ่น EP ลง Dust Tank -ถ้า RM.1 เดิน ระวังฝุ่น EP ผสมเผา
8	KD1	Double Click ที่ Group CHKKD104.	กด Select เลือกทิศ ทางการเดินเกลียวหุ J1J04M1	-For Wardเอา ฝุ่น ทั้งหมดลง Dust Tank -Re Wardเอา ฝุ่น Air+ STB ลง Dust Tank	W1W12M1 สามารถเข้าMode Timer Set เวลา ทำงานและหยุดได้
9	KD1	Double Click ที่ Group KD104	กด start ชุดลำเลียงฝุ่น STB		-ฝุ่นที่ออกมาต้อง ไม่ชื้น
10	KD1	Double Click ที่ Group OF103	กด start ชุดลำเลียงฝุ่น EP		-ฝุ่น EP ต้องลง Dust Tank กรณี RM.1 Sep.

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 10 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

11	KD1	Double Click ที่ Group OF103_1	กด start ชุด EP HAMMER,VIBRATOR	ใช้งาน Mode Auto	-Auto จะทำงาน ตามเวลา ที่ตั้งไว้ -Manual จะทำงาน ตลอด ใช้ กรณี KV, mA. ต่ำ
12	KD1	Double Click ที่ Group KD105	กด start ปั่นน้ำ STB.J1K01 หรือ J1K02	เช็คการเปิด- ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง	การสลับเดินปั๊ม 1.เปิดวาล์วเข้า- ออก ปั๊มตัวที่ต้องการ เดิน 2.Select Pump ตัว ที่ ต้องการเดิน และ เมื่อ Pump เดินปกติ แล้ว 3.Bypass Pump.ตัวที่ต้องการ หยุด เมื่อ Pump หยุดแล้วให้ปิด วาล์วน้ำเข้า-ออก จนสุด


1.3.3 การหยุดเครื่องจักรให้หยุดเครื่องจักรจาก Group KD105, KD104, KD103, KD102, KD101 ตามลำดับ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 11 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

1.4 ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด Clinker Transport (KC1)

1.4.1 ผังหน้าจอชุด KC1

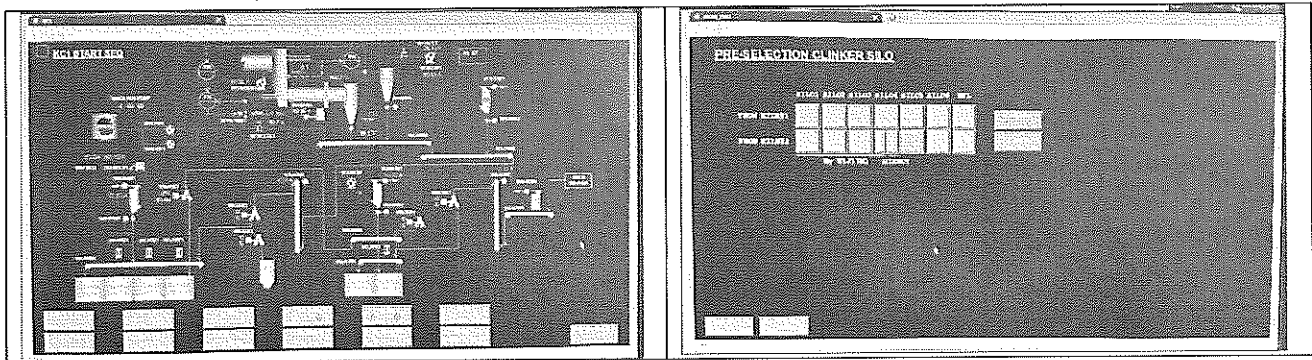

รูปที่ 1 ผังหน้าจอ KC 1

รูปที่ 2 Pre Select

1.4.2 ลำดับการเดินเครื่องจักรชุด KC1

ก่อนเดินเครื่องจักรให้ตรวจสอบสถานะเครื่องจักร ต้องอยู่ในสถานะ Ready ก่อนจึงจะสามารถเดินได้ ตามตารางขั้นตอนการเดินเครื่องจักร

ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด KC1					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	KC1	Double Click Pre-Select	เลือกไซโลที่ต้องการ แล้ว กด confirm	-เลือกลงไซโล 1-4 Damper W1J22Z1 ลง ไซโล 1-4 -เลือกลงไซโล HFO Damper W1J22Z1 เปิด ลง W1J23Z1	

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 12 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

2	KC1	Double Click ที่ รูปปุ่มตัวที่ ต้องการเดิน	ให้ Select ตัวที่ต้องการใช้ งาน หรือ Bypass ตัวที่ไม่ ใช้งาน	เช็คการเปิด- ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง	สลับตัวเดินทุกวัน จันทร์และพฤหัสบดี
3	KC1	Double Click ที่ รูปวงกลม TIC	Click ช่อง SV เพื่อกรอก ค่า Temp. ในช่อง DATA	-ใช้ Mode Manual กรณี ไม่ใช่ Temp ควบคุม ปริมาณการใช้ น้ำ	-ใช้งาน Mode Cascade กรณีเอา Temp ควบคุม ปริมาณการใช้น้ำ
4	KC1	Double Click ที่ รูปวงกลม FIC	Click ช่อง SV เพื่อกรอก ค่า Flow น้ำ ในช่อง DATA	ใช้งาน Mode Auto	
5	KC1	Double Click ที่ รูปวงกลม PIC	Click ช่อง MV เพื่อกรอก ค่า Damper ในช่อง DATA แล้ว Enter	ใช้งาน Mode Manual	ก่อนเดินพัดลม W1K07 ต้องปิด Damper เป็น ศูนย์
6	KC 1	Double Click ที่ Group KC101	กด Start เดิน BGF.W1H01M2, W1H01M1,W1J17M1		
7	KC1	Double Click ที่ Group KC102	กด Start เดินกะพล้อ W1J12M1,Belt.W1J11M 1,W1J10M1,RF.W1A08 M1,W1K07M1,W1H03 M1		
8	KC1	Double Click ที่ Group KC103	กด start ชุด Control Valve W1K16	ใช้งาน Mode Auto	

1.4.3 การหยุดเครื่องจักรให้หยุดเครื่องจักรจาก Group KC105,KC103,KC102,KC101 ตามลำดับ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 13 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561


1. การจุดไฟอ่อนหม้อเผา 1

เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือเครื่องจักรพร้อมจุดไฟได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้


2.1 การเตรียมการก่อนจุดไฟอ่อนหม้อเผา

2.1.1 ตรวจเช็คระดับน้ำมันในถังน้ำมัน ต้องมีมากกว่า 50 tons

2.1.2 ล้างกรองน้ำมันที่ข้าง Oil tank และที่หน้าหม้อเผา

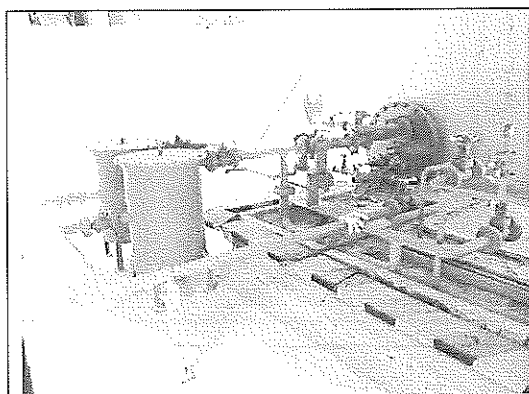

กรองน้ำมันข้าง OIL TANK

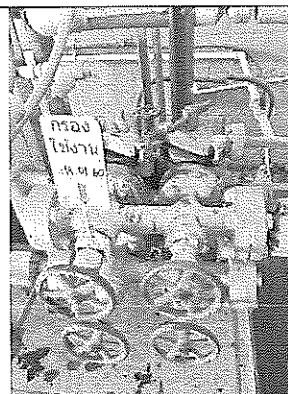

กรองน้ำมันหน้าหม้อเผา

2.1.3 Set point temp ของน้ำมัน CKB ไว้ที่ 70 – 90 องศาเซลเซียส และ Control Oil flow ใน Mode Circulate อยู่ที่ 1200 lit/hour โดย Pressure pump ต้องไม่เกิน 40 bar

2.1.4 ตรวจเช็คน้ำหล่อ Bearing ถูกกลิ้งแท่นหม้อเผาทั้ง 3 แท่นต้องไหลเป็นปกติ

2.1.4 ตรวจเช็คลมที่ Compressure ต้องไม่ต่ำกว่า 5 bar


2.2 การเตรียมการเมื่อจะจุดไฟ

2.2.1 เช็ควาล์ว Valve น้ำมันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และตรวจเช็คตามท่อน้ำมันต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม


2.2.2 ประกอบหัวฉีดน้ำมัน (ของ Pillard) Orifice plate ขนาด 1.6 mm และชุด atomizer ขนาด 1.6 mm เข้าไปใน Burner

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 14 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

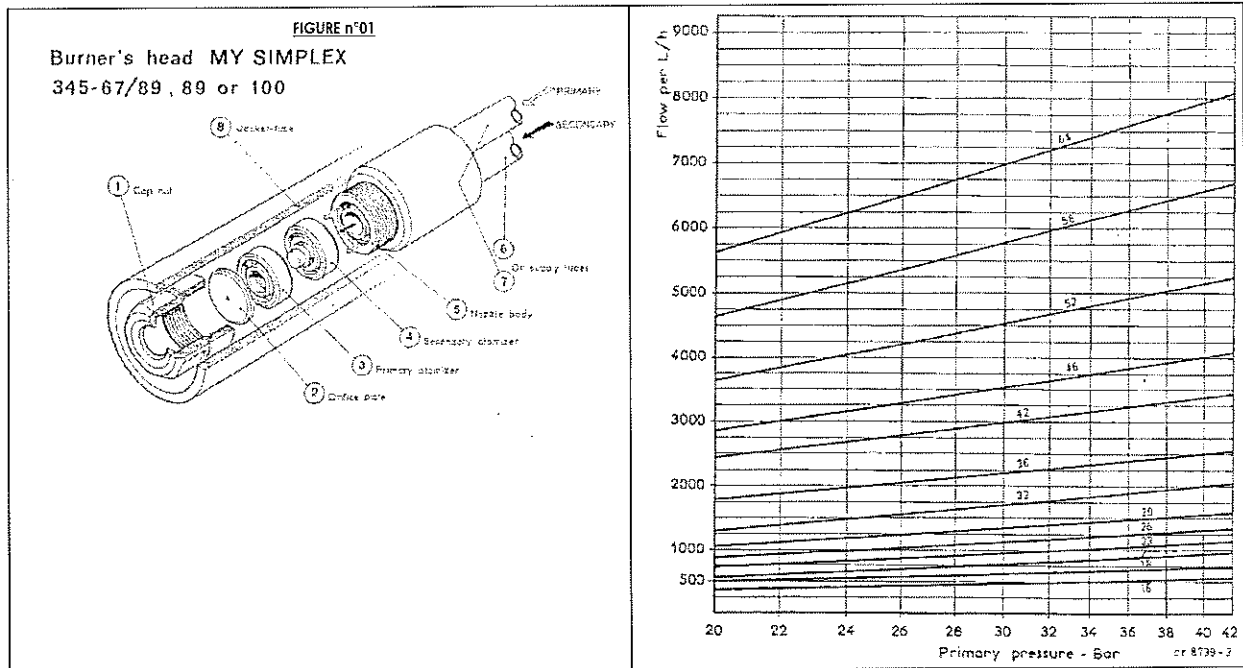


2.2.3 ประกอบสายน้ำมันเส้น 1 (Primary oil) และ เส้น 2 (Secondary oil) ให้ถูกต้อง พร้อมกับปิดวาล์ว เข้าหัวฉีดไว้

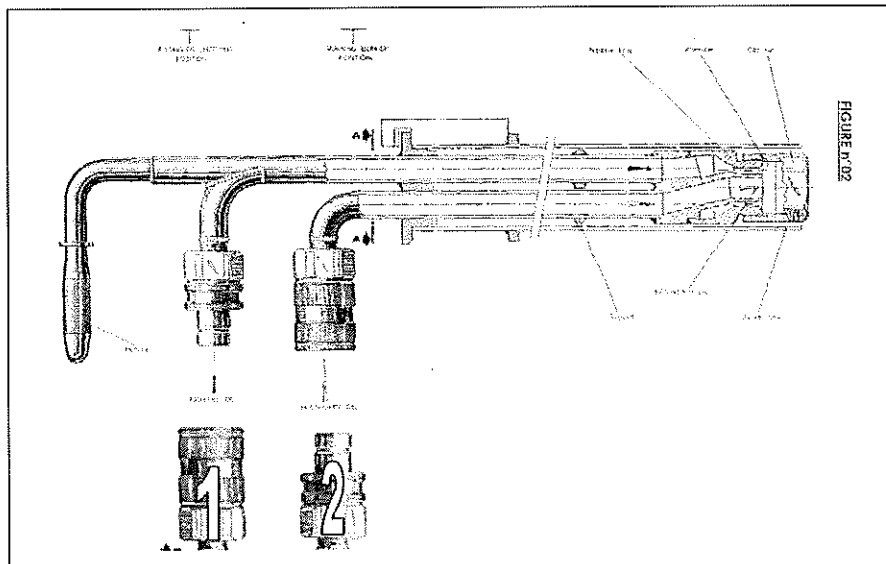


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 15 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561


2.2.4 ปรับ SWIRL BURNER ไว้ที่ 50 %

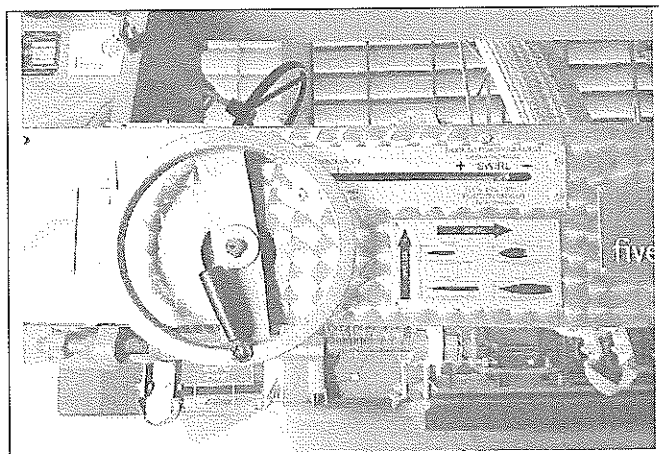

2.2.5 ปรับ DAMPER PRIMARY AIR เข้า BURNER ไว้ที่ตำแหน่ง OPEN

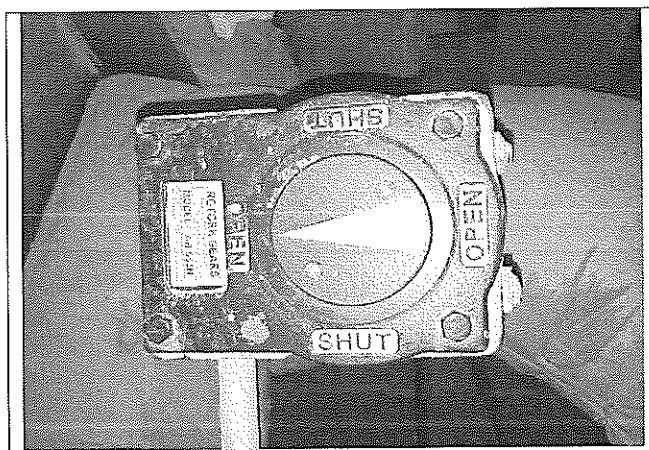


2.2.6 ปรับ DAMPER CENTRAL AIR เข้า BURNER ไว้ที่เปิด 100 %

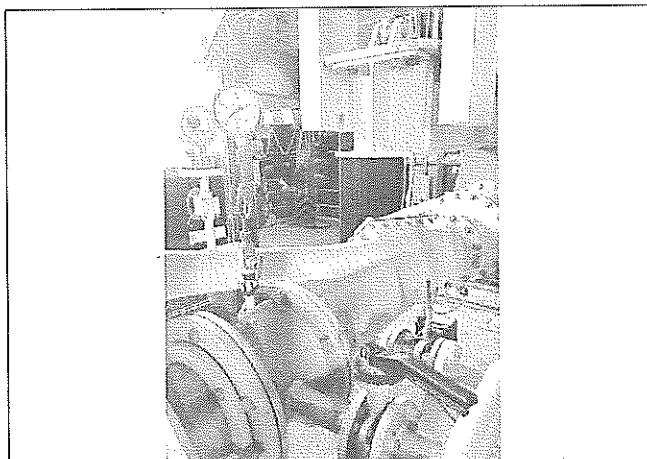


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 16 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

2.2.7 ปรับ DAMPER COOLING AIR W1W15V2 ไว้ที่ตำแหน่ง OPEN (Interlock กับ Pump น้ำมัน)

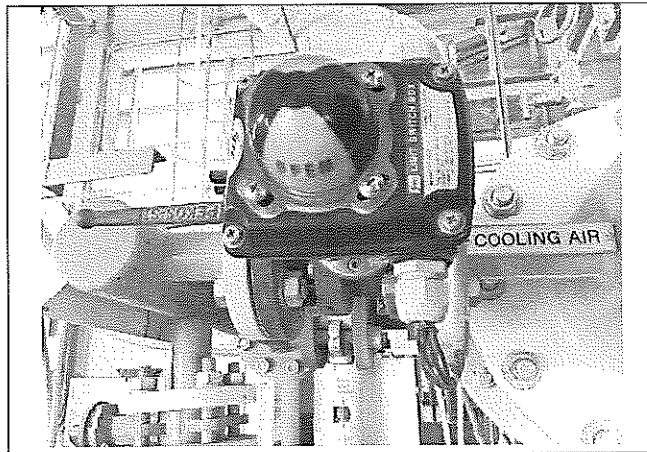

2.2.8 ตรวจเช็ค LINE ลำเลียงน้ำมัน สำหรับการ CIRCULATE น้ำมันให้ถูกต้อง

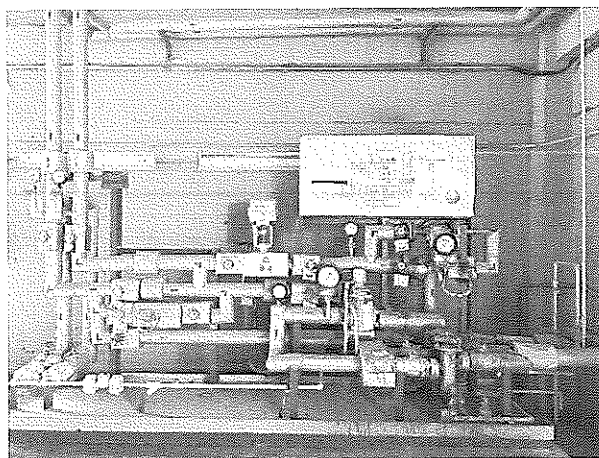

2.2.9 เตรียมความพร้อมของคอปเพลิงจะต้องมีผ้าขุ่ย, น้ำมันเชื้อเพลิง, ไฟ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 17 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

2.3 การปรับลมเพื่อจะจุดไฟอ่อนหม้อเผา

Condition เริ่มอ่อนหม้อเผา			
	unit	กรณี IDF/SP Inching	กรณี IDF/SP Run
Oil-CKB (Manual 10%)	l/h	300	300
Pet.Coke F01	t/h	0	0
Orifice	mm.	1.6	1.6
Atomizer	mm.	1.6	1.6
Damper J07D1	%	100	50
EP Fan Speed J07	%	60	50
Damper J08D1	%	50	5
IDF/SP J08M1		Inching	Run
Damper W11D1	%	25	25
Damper W11D2	%	100	100
Secondary Fan Speed W11	%	30	25
A.H.Outlet Pressure W11P1	mmH2O	4 - 5	4 - 5
Damper W13D1	%	20	20
Damper W13D2	%	100	100
Damper W1K07	%	10	10
Swirl	%	50	50
Central	mbar	10	10
Pimary Air	mbar	70	45
Manual Damper Pimary (%)	%	100	100
Pressure CKB ถ้าง	bar	38	38
Pressure CKB บน	bar	42	42

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 18 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

2.3.1 เดินเครื่องจักรก่อนจุดไฟหม้อเผา 1

Pressure CKB Line 1	bar	40 - 50	20-40
Pressure CKB Line 2	bar	0	0
CO Analyzer	PPM	< 500	< 500
O2 Analyzer	%	> 5	> 5
Temp Burnner	C	800	800

ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรก่อนจุดไฟหม้อเผา 1					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	หน้างาน	W1J08M1	เข้า Inching พัดลม IDF.W1J08	เดินที่หน้างาน	-เฟลาพัดลมต้องหมุน
2	K1	Double Click Pre-Select	ดูรอบ Kiln1 Operation เลือกHeat Up แล้วกด confirm	-Normal Mode	-หลังจาก Feed แล้วเปลี่ยนเป็น Normal Mode
3	K1	Double Click ที่ รูปวงกลม ZIC ของ Damper พัด ลม W1J08D1	Click ช่อง MV เพื่อกรอก ค่า Damper ในช่อง DATA แล้ว Enter	-เปิดDamper W1J08D1 = 30%	อย่าให้หน้าหม้อ เป็น Pressure
4	KD1		-เดินเครื่องจักรตามวิธีการ เดินชุด KD1	-เปิด Damper J1J07M1 = 30% -ปรับ Speed พัดลม J1J07 = 30%	เดินก่อนจุดไฟ 2 ชั่วโมง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 19 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5	OF1		-เดินเครื่องจักรตามวิธีการ เดินชุด OF1	-น้ำมันเตา Temp100-120 C -น้ำมันCKB Temp 70- 90 C	การรั่วไหลน้ำมัน ตามท่อลำเลียง
6	K1	Double Click ที่ รูปวงกลม ZIC ของ Damper พัด ลม W1W13D1	Click ช่อง MV เพื่อกรอก ค่า Damper ในช่อง DATA แล้ว Enter	ใช้งาน Mode Manual	ก่อนเดินพัดลม ต้องปิด Damper เป็น ศูนย์
7	K1	Double Click ที่ Group K104	กด start พัดลม Primary W1W13M1	-เปิดDamper W1W13D1=1 0% W1W13D2=1 00%	
8	K1	Double Click ที่ รูปวงกลม ZIC ของ Damper พัด ลม W1W11D1	Click ช่อง MV เพื่อกรอก ค่า Damper ในช่อง DATA แล้ว Enter	ใช้งาน Mode Manual	ก่อนเดินพัดลม ต้องปิด Damper เป็น ศูนย์
9	K1	Double Click ที่ Group K106	กด start พัดลม Secondary W1W11M1	-เปิดDamper W1W13D1=1 0% W1W13D2=1 00% -Speed 30%	

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 20 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

10	หน้างาน		จุดคบบเพลิงเข้าไปในหม้อเผาไว้ที่ตำแหน่งปลาย Burner		ห้ามเปิดน้ำมันก่อนเอาคบบเพลิงเข้า ป้องกันการระเบิด
11	หน้างาน		เปิดน้ำมันเส้น 1 ใช้น้ำมัน 280-300 ลิตร พร้อมทั้ง ปิด Valve Return น้ำมันที่ Line น้ำมันหน้าหม้อเผา	Control Valve W1W08 Mode Manual 5-10%	OP.Kiln ปรับ Control Valve ให้ได้ Flow 280-300 liter
12	หน้างาน		หลังจากเปลวไฟติดดีแล้ว ให้เอาคบบเพลิงออก		-คุม CO น้อยกว่า 500 ppm -คุม O2 ประมาณ 6-8% - คุม Draft kiln hood 0 ถึง -1 mmH2O
13	K1	Double Click ที่ Group K103	กด start พัดลม W1K09M1		

2.4 การจุดไฟหม้อเผา 1

การจุดไฟหม้อเผา 1 จะจุดที่หน้างานตรงส่วนปลาย Burner โดยใช้คบบเพลิงจุด

2.4.1 On ชุดวัด Gas ที่ Top Cyclone

2.4.2 Off EP ทั้ง 2 ห้อง

2.4.3 ก่อนจุดไฟจะต้องปิด Gate ที่งู้นก่อนลงคอก Reject ข้าง Cooler หน้าหม้อเผาก่อน

2.4.4 ให้ผู้รุกรกิจคอยปรับเพิ่ม – ลด Pressure น้ำมันที่หน้างาน

2.4.5 ประสานงานกับทางผู้รุกรกิจประจำหม้อเผาให้นำไฟจุดที่คบบเพลิงให้ไฟติดแล้วเอาคบบเพลิงใส่ไปตรงที่ปลายหัวฉีดน้ำมัน

2.4.6 ประสานงานกับทางผู้รุกรกิจประจำหม้อเผาให้เปิดน้ำมันเส้น 1 100% พร้อมทั้งค่อยๆ ปิด Valve Return เป็น 0%

2.4.7 นำคบบเพลิงที่ปลายหัวฉีดไว้จนกว่าไฟจะติดสมบูรณ์ และแน่ใจว่าจะไม่ดับถึงนำคบบเพลิงออก

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 21 / 72	
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561	

2.4.8 เมื่อไฟติดแล้วให้ใช้น้ำมันชั่วโมงแรกอยู่ที่ Oil flow 280-300 liter/hour และ Pressure น้ำมันต้องไม่น้อยกว่า 30 bar

2.4.9 เมื่อไฟติดแล้วจะต้องไม่เกิดควันที่ Kiln Inlet

** หม้อเผา1 เมื่อมีการปรับ Pressure น้ำมันหรือปรับ flow ลม ให้นำคณพลิงจีที่ปลายหัวฉีดน้ำมันไว้ก่อนทุกครั้งที่มีการปรับ และต้องจัดผู้รุกรักเฝ้าดูปลายไฟไว้ตลอดจนถึง Feed Raw Meal


2.5 การคิดกราฟอุ่นหม้อเผา

2.5.1 จดบันทึก temp 4 CY และ temp 1 CY ก่อนจุดไฟ

2.5.2 หลังจากจุดไฟแล้ว ให้ปรับเพิ่ม temp ตาม Curve ของ temp 4 CY กับ temp 1 CY

2.5.3 จดบันทึกข้อมูลลงตารางอุ่นหม้อเผาทุกชั่วโมงจนถึง feed (ใช้แบบฟอร์มกราฟอุ่นหม้อเผา1)

กราฟอุ่นหม้อเผา 1

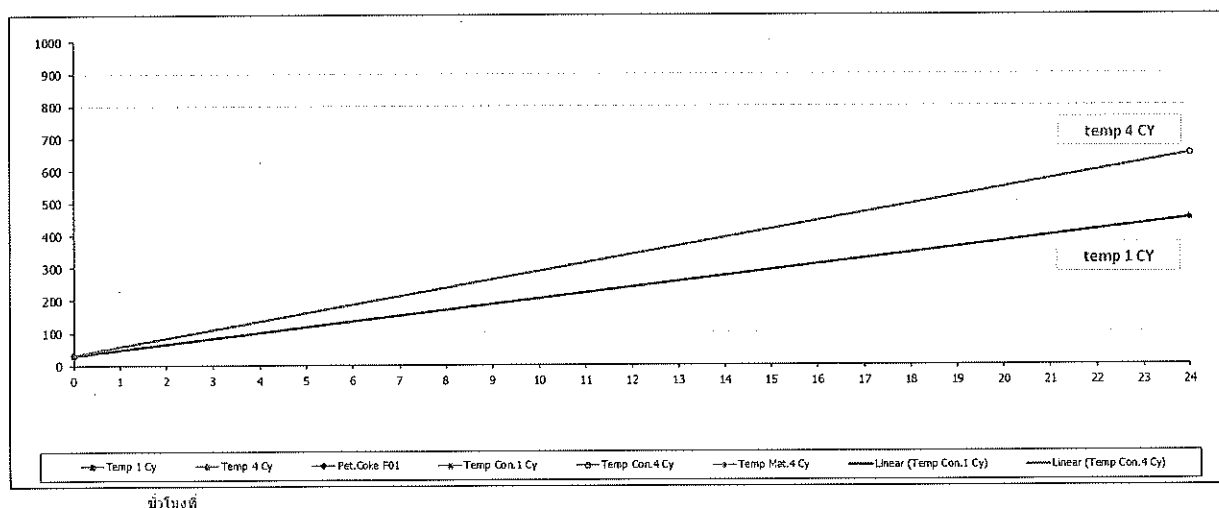

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 22 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ตารางบันทึกข้อมูลอุณหภูมิเผา

อุณหภูมิเผา 24 ชั่วโมง																									
เวลาที่จุด																									
ชม.ที่อื่น	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Temp 1 Cy																									
Temp 4 Cy																									
Temp Mat.4 Cy																									
Diff. temp 1CY																									
Diff. temp 4CY																									
Diff. temp mat. 4CY																									
Oil CB																									
Pet.Coke F01																									
Heat. รวม																									
Setpoint Feed																									
Temp Con.1 Cy	31																								450
Temp Con.4 Cy	32																								650
Orifice (mm.)																									
Damper J07D1 (%)																									
Speed J07 (%)																									
Damper J08D1 (%)																									
IDF/SP J08M1																									
Damper W11D1 (%)																									
Damper W11D2 (%)																									
Speed W11(%)																									
A.H.Outlet Perssure W11P1 (mmH2O)																									
Damper W13D1 (%)																									
Damper W13D2 (%)																									
Damper W1K07 (%)																									
Swirl (%)																									
Central (mbar)																									
Pimary Air (mbar)																									
Manual Damper Pimary (%)																									
Pressure CKB Line 1 (bar)																									
Pressure CKB Line 2 (bar)																									
CO Analyzer (PPM)																									
Temp Burnner (C)																									
Water Flow STB																									

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 23 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3.การอุ่นหม้อเผา

- กรณีถ้าหม้อเผาหยุดเกิน 24 ชั่วโมงให้อุ่นหม้อเผา 16 ชั่วโมงหรือ 20 ชั่วโมงและถ้าหม้อเผาหยุดไม่ถึง 24 ชั่วโมงให้อุ่นหม้อเผาตามกรณีการหยุดหรือตามคำสั่ง ผจส.ผลิต, วส.ผลิต หรือ ผจก.ผลิตปูนเม็ด ดังนี้

3.1 อุ่นหม้อเผา กรณีมีการซ่อมอิฐตามแผน

3.1.1 การอุ่นหม้อเผาหลังจากซ่อมอิฐตามแผนผลิต จะอุ่นหม้อเผา 24 ชั่วโมง หรือตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

3.2 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด Clear ระบบ Preheater และ Air heater ไม่ถึง 24 ชั่วโมง

3.2.1 การอุ่นหม้อเผาให้อุ่น 80% ของจำนวนที่หม้อเผาหยุดหรือตามสภาพหม้อเผาหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

3.3 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด Clear Cyclone ดัน ไม่ถึง 24 ชั่วโมง

3.3.1 การอุ่นหม้อเผาให้อุ่น 50% ของจำนวนที่หม้อเผาหยุดหรือตามสภาพหม้อเผาหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

3.4 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด เข้าตรวจสอบสภาพภายใน EP ไม่ถึง 24 ชั่วโมง

3.4.1 การอุ่นหม้อเผาให้อุ่น 50% ของจำนวนที่หม้อเผาหยุดหรือตามสภาพหม้อเผาหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

3.5 อุ่นหม้อเผา กรณีกระบวนการผลิตขัดข้องสาเหตุจากชุด Transprot เดินไม่ได้

3.5.1 การอุ่นหม้อเผาให้อุ่น 50% ของจำนวนที่หม้อเผาหยุดหรือตามสภาพหม้อเผาหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

3.6 การปรับสภาพการอุ่นหม้อเผา กรณีหยุดหม้อเผาเกิน 24 ชั่วโมง ให้ Set CO H2=3500 ppm

3.6.1 หลังจากจุดไฟให้สังเกตสภาพเปลวไฟในหม้อเผาและติดตามปริมาณ CO จากเครื่องวัด Gas analyzer เปลวไฟต้องติดดี และ CO ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด >3500 ppm หากไม่เป็นเช่นนั้นจะทำให้มีน้ำมันไปจับแผ่น Plate EP เมื่อ on EP จะทำให้ระเบิด หรือแผ่น Plate เสียหายได้

3.6.2 กรณีอุ่นหม้อเผาแล้วไฟในหม้อเผาดับ ให้หยุดปั๊มน้ำมันทันทีและรีบเปิด Valve Return เพื่อไม่ให้มีน้ำมันเข้าหม้อเผาจนไหม้หม้อเผา Kiln Emer เพื่อให้ฝุ่นในหม้อเผากลบน้ำมันประมาณ 5-10 นาที แล้วถึงจุดไฟในหม้อเผา

3.6.3 กรณีอุ่นหม้อเผาหลังจากเปลี่ยนอิฐใหม่ แล้วมีน้ำมันหยดที่ปลายหัวฉีดทำให้หน้าอิฐมีไฟลุกให้ Feed Rawmeal เข้ามาภายในหม้อเผา SV CFW =10ตัน เป็นเวลา 10 นาที

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 24 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3.6.4 ในกรณีอุณหภูมิเผาแล้วมีน้ำมันหยดที่ปลายหัวฉีดทำให้หน้าอิฐมีไฟลุก และเกิด CO สูงเกินเกณฑ์กำหนดเกิน 30 นาทีที่ยังแก้ไขไม่ได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดับไฟเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วดำเนินการแก้ไข (กรณี CO เกินเกณฑ์กำหนด >3500 ppm ห้ามเดินพัคลม IDF/SP W1J08M1 เด็ดขาด)

3.6.5 หลังจากไฟในหม้อเผาติดดีแล้วให้เดิน Charge EP ห้อง 1 และ ห้อง 2

3.6.6 เดิน Kiln Emer. W1W14M3, M4 ควบคุมการหมุนหม้อเผา (ตามวิธีการพลิกหม้อเผา)

3.6.7 หลังจากอุ่นหม้อเผา 1 ชั่วโมงให้เดินพัคลมเป่าคอหม้อเผา W1K09

3.6.8 ระหว่างการอุ่นหม้อเผา ให้คุม O₂ ที่ Top CY อยู่ระหว่าง 6-8%, CO ต้องน้อยกว่า 200 ppm และ รักษา Kiln hood draught ให้อยู่ระหว่าง -0.20 ถึง -0.40 mmH₂O

3.6.9 การเพิ่มน้ำมันเมื่อปริมาณน้ำมันจาก Primary Oil ไม่พอ ให้เพิ่มน้ำมันโดยเปิด Valve น้ำมันเส้น 2 (Secondary Oil) โดยคุม Diff Pressure ทั้ง 2 Line ให้อยู่ระหว่าง 0.5-2 bar จากนั้นคุมปริมาณป้อนน้ำมันที่ Valve Main

3.6.10 หลังจากเพิ่มน้ำมันตาม Step และ % Valve Main ขึ้นถึงสูงสุดจนเพิ่มปริมาณป้อนน้ำมันไม่ได้อีก ให้เปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน Orifice ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

3.6.11 เดินพัคลม IDF.SP W1J08M1 ก่อน Feed 3 ชม. พร้อมทั้งเปิด Damper W1J08D1 เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

3.6.13 ให้พิจารณาใช้ Pet coke ได้ตามความเหมาะสม

3.6.14 เปลี่ยนชุดขับหม้อเผาจาก Emergency Motor เป็น Main Motor ก่อน Feed Raw Meal เข้าหม้อเผา 1 ชั่วโมง

3.6.15 เดินพัคลมเป่าเปลือกหม้อเผา K10, K11, K12, K13 และพัคลมราวข้างหม้อเผาทั้งหมด ก่อน Feed Raw Meal เข้าหม้อเผา 1 ชั่วโมง

3.6.16 ปรับลมเพิ่มขึ้น โดยปรับเพิ่ม Damper หรือ Speed EP. Fan พร้อมกับเพิ่มอัตราน้ำมันให้ได้อุณหภูมิตามต้องการที่ชั่วโมงสุดท้ายของการอุ่นหม้อ โดยรักษาให้ O₂ ไม่ต่ำกว่า 4%, CO น้อยกว่า 500 ppm และ รักษา Kiln hood draught ให้อยู่ระหว่าง 0 ถึง -2 mmH₂O

3.6.17 เพิ่ม Primary Air Flow และเปิด Primary Damper

3.6.18 เพิ่ม Secondary Air โดยปรับเพิ่ม Damper W1W11D1 จนสุด แล้ว จึงปรับเพิ่ม Speed พัคลม

3.6.19 ระหว่างอุ่นหม้อควบคุม อุณหภูมิไซโคลนลูก 1 ที่ 450 °C และลูก 4 ที่ 650 °C

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 25 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นำนี้นี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3.7 การพลิกหม้อเผา

1. การพลิกหม้อเผา ด้วย Kiln Emer. ขณะอุณหภูมิหม้อเผาปกติ
 - อุณหภูมิชั่วโมงที่ 0 - 4 พลิกหม้อ 1/4 รอบ ทุก 60 นาที (48 วินาที)
 - ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 4 - 8 พลิกหม้อ 1/4 รอบ ทุก 30 นาที (48 วินาที)
 - ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 8 - 12 พลิกหม้อ 1/4 รอบ ทุก 20 นาที (48 วินาที)
 - ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 12 - 21 พลิกหม้อ 1/4 รอบ ทุก 15 นาที (48 วินาที)
 - ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 21 - 24 หมุนหม้อเผาคงตลอดเวลา
2. การพลิกหม้อเผาในกรณีอุณหภูมิหม้อหลังจากหม้อเผาหยุดน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 - พลิกหม้อเผาโดยเอาชั่วโมงที่อุณหภูมิหม้อเผาปกติ ลบด้วยชั่วโมงที่ต้องการอุ่น จะได้เวลาที่เริ่มพลิกหม้อเผา คำนวณดังนี้
 - ชั่วโมงที่อุณหภูมิหม้อเผาปกติ = 24 ชม.
 - ชั่วโมงที่ต้องการอุ่น = 10 ชม. (ตัวเลขสมมติจากหม้อเผาหยุด 20 ชม. หาร 2)
 - ได้เวลาที่เริ่มพลิกหม้อเผา $24 - 10 = 14$ ให้ทำการพลิกหม้อเผา • ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 14
 - ให้เริ่มพลิกหม้อเผาตาม Step ตามช่วงเวลาที่ลบได้


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 26 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561


4.การเตรียมความพร้อมก่อน feed หม้อเผา1

- แจ้งช่างไฟฟ้า on ชุดลมยิงบน Cyclone ก่อน feed 1 ชั่วโมง พร้อมตรวจเช็คชุดลมยิงทุกตัวให้พร้อมใช้งาน
- ให้ผู้รื้อกิจประจำหม้อเผาปลด flap damper 1-4 ลงให้อยู่ลักษณะปิด ก่อน feed 1 ชั่วโมง


4.1 การเดินเครื่องจักรชุด Kiln Feed (KF1)

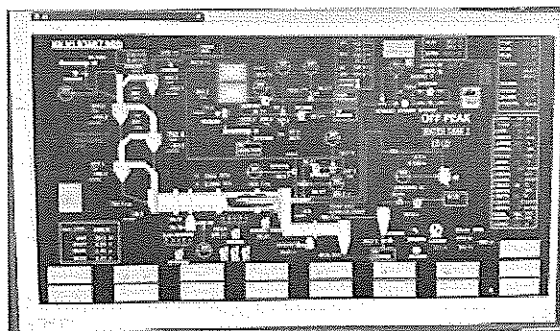

รูปที่ 1 หน้าควบคุม K1

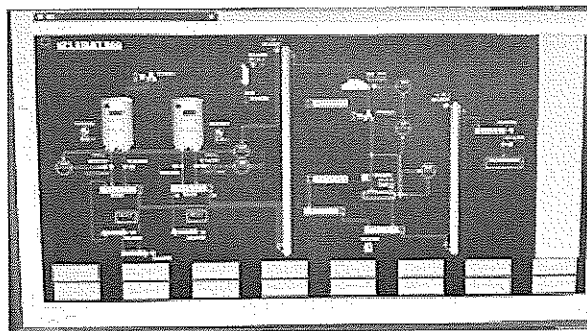

รูปที่ 2 หน้าควบคุม KF1 P1

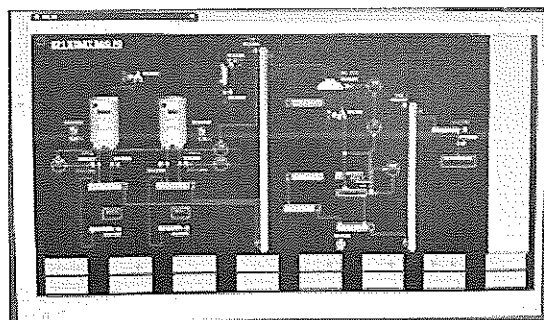

รูปที่ 3 หน้าควบคุม KF1 P2

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 27 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด KF1					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal Operating value	หมายเหตุ / ข้อ ควรระวัง
1	KF1	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ KILN 1 FEED : OPERATION เลือก normal feed หรือ normal circulate แล้วกด confirm		
2	KF1	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ SILO FEED RATIO OPERATION ให้ Double Click เลือก W1A01:W1A03 หรือ W1A03:W1A01 แล้วกด confirm		เพื่อกำหนดใช้ รอบ RF. ของ W1A01 หรือ W1A03 เป็นหลัก
3	K1_02 (กด next เพื่อ เปลี่ยน page)	Double Click ที่ Group K107	กด Start Rotary W1A07		
4	KF1	Double Click ที่ KF101	กด start BGF.W1H02M1,M2		
5	KF1	Double Click ที่ KF102	กด start ชุด Transport-1 Root W1J03,BE.W1J04		
6	KF1	Double Click ที่ KF103	กด start ชุดTransport-2 SC.W1J07,BE. W1J06		
7	KF1	Double Click ที่ KF104	กด start Belt CFW. W1A06		
8	KF1	Double Click ที่ KF105	กด start CF. W1A05		

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 28 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

9	KF1	Double Click ที่ รูปวงกลม FIC ของbelt feeder W1A06	Click ช่อง SV เพื่อกรอก ค่า Ton/hr. ในช่อง DATA	ใช้งาน Mode Auto	
10	KF1	Double Click ที่ รูปวงกลม SIC ของ CF W1A05	Click ช่อง mode ควบคุม เลือก mode CAS	ใช้งาน Mode Cascade	
11	KF1	Double Click ที่ รูปวงกลม FY	Click ช่อง SV เพื่อกรอก ค่า SV ในช่อง DATA	-โดยทั่วไป SV ควรเป็น 1.000 -ใช้งาน Mode Auto	-ถ้า CFW. ถึง 100%MV ให้ พิจารณาเพิ่มครั้ง ละ 0.01
12	KF1	Double Click ที่ รูปวงกลม IIC จะ เปิดTapหน้าจอ KF1 Silo Feed & CFW Feed Control	Double Click ที่ รูป วงกลม IIC ให้ Click ช่อง SV เพื่อกรอกค่าAmp. กะพล้อ J04 ในช่อง DATA	ปกติ 6.5-8.5	
			Double Click ที่ รูป วงกลม SIC ของ RF.W1A01,W1A03	ปกติใช้ Mode Auto	
			Double Click ที่ รูป วงกลม RATIO ช่อง SV ให้ใส่สัดส่วนการใช้ ของ RF.W1A01:W1A03	ปกติใช้ Mode Auto	
13	KF1	Double Click ที่ KF106	กด start RF.W1A01 สำหรับ Storage Silo 1	RF ตัวนี้ปรับ รอบได้ 0-1500 RPM	

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 29 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

14	KF1_02	Double Click ที่ KF107	กด start RF.W1A02 สำหรับ Storage Silo 1	RF ตัวนี้เดิน Fix รอบ 1500 RPM	
15	KF1_02	Double Click ที่ KF108	กด start RF.W1A03 สำหรับ Storage Silo 2	RF ตัวนี้ปรับ รอบได้ 0-1500 RPM	
16	KF1_02	Double Click ที่ KF109	กด start RF.W1A04 สำหรับ Storage Silo 2	RF ตัวนี้เดิน Fix รอบ 1500 RPM	
17	KF1_02	Double Click ที่ KF110	กด start Root.W1G05	กรณี Raw meal Silo 1 ไหลไม่ดี ระวัง กะพล้อ J04 Trip	ถ้ายังไม่ไหลให้ เรียกผู้รกริกหน้า งานไปเคาะที่ chute เหนือ RF ตัวที่ใช้งาน
18	KF1_02	Double Click ที่ KF111	กด start Root.W1G06	กรณี Raw meal Silo 2 ไหลไม่ดี ระวัง กะพล้อ J04 Trip	ถ้ายังไม่ไหลให้ เรียกผู้รกริกหน้า งานไปเคาะที่ chute เหนือ RF ตัวที่ใช้งาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 30 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่นานี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

4.1.1 รูปแบบและวิธีการควบคุม


- **การควบคุม Normal Circulate** ใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมระบบ Kiln Feed ก่อนเริ่ม Feed หม้อเผาจริง ซึ่งมีความสำคัญมากต่อกระบวนการผลิตปูนเม็ด หม้อเผา 1
- **การควบคุม Normal Feed**
ใช้สำหรับการ feed raw meal เข้ากระบวนการผลิตปูนเม็ดหม้อเผา 1

4.2 ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุดเชื้อเพลิง ป้อน Pet coke Main Burner (Pet coke Firing)

4.2.1 ผังหน้าจอ DCS กระบวนการ

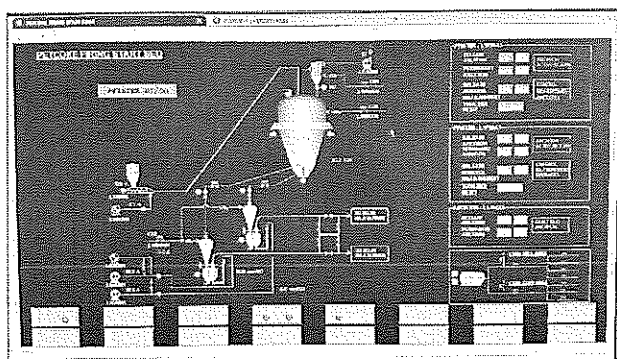

รูปที่ 1 หน้าควบคุม Petcoke Firing

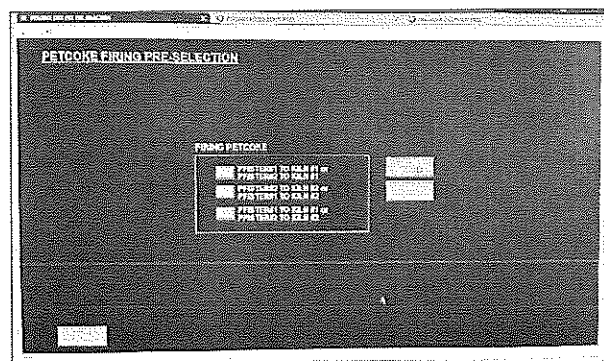

รูปที่ 2 หน้า Pre Select

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 31 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

4.2.2 รูปแบบและวิธีการควบคุม

ใช้สำหรับการ Feed เชื้อเพลิง Pulverize Pet Coke เข้า Main Burner หม้อเผา 1

ตารางขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด Pet coke Firing					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	Pet coke Start page	Double Click Group LM01	กด Start Bag Filter L1H03M1,L103M2		-คุมอุณหภูมิที่ถังน้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส -คุม CO น้อยกว่า 500 ppm
2	Pet coke Firing	Double Click Pre-Select	เลือก Mode การเดิน แล้ว กด confirm	ตรวจเช็คและเปิด Valve ที่ Line ลำเลียงให้ถูกต้อง	- ตรวจเช็คและเปิด Valve ที่ Line ลำเลียงให้ถูกต้อง -เปิดวาล์วที่หน้าจอ DCS ให้ถูกต้อง
3	Pet coke Firing	Double Click ที่ Group PF01	กด Start Root L1G03M1	-Pressure 1 Bar	ก่อนเดินตรวจเช็คและเปิด Valve ที่ท่อลมออกRoot ให้ถูกต้อง
4	Pet coke Firing	Double Click ที่ Group PF04	กด Start PFISTER L1F01A1	- ค่า Amp. ขึ้นปกติ	- ก่อนเดิน Set Point MV 0.1-0.2 t/hr.

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 32 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5	Pet coke Firing Operation		Double Click ที่ รูป วงกลมFIC ของ L1F01 และ Click ช่อง MV เพื่อ กรอกราคา t/hr ในช่อง DATA และ Enter	ปกติใช้ Mode Manual	-ค่า PV ของ จำนวนตันขึ้น ใกล้เคียงกับ ค่า MV -ค่า Pressure ออก จาก PFISTER อยู่ ระหว่าง 700-1100 mm.H2O
6	Pet coke Firing	Double Click ที่ Group OF06	กด start Agitator L1J14X2		-ป้องกัน Pulverize Pet coke มั้บตัว
7	Pet coke Firing Operation		ดูกรอบ PFISTER:L1F01A1 คู่มือ Release Areation	-เลือก ON -เลือก OFF	-ลดยังทำงานตาม เวลา ที่ ตั้งไว้ -หยุดใช้ลดยัง
8	Pet coke Firing Operation		ดูกรอบ PFISTER:L1F01A1 คู่มือ Permant Areation	-เลือก ON -เลือก OFF	-ลดยังทำงาน ตลอด -หยุดลดยัง
9	Pet coke Firing Operation		ดูกรอบ PFISTER:L1F01A1 คู่มือ Release Control Measurement	-เลือก ON -เลือก OFF	-เพื่อ Calibrate PFISTER กระละ 1 ครั้ง และหยุดเอง เมื่อ Calibrate เสร็จ -หยุด Calibrate
10	Pet coke Firing Operation		ดูกรอบ PFISTER:L1F01A1 คู่มือ Totalizer Reset	-เลือก Reset และ Confirm	เพื่อ Reset Counter การใช้ Pet coke เป็น ศูนย์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 33 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

1.2.3 การหยุดเครื่องจักร Pet coke Firing K1

ตารางขั้นตอนการหยุดเครื่องจักรชุด Pet coke Firing					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	Pet coke Firing		ดูกรอบ PFISTER:L1F01A1	เลือก OFF ระบบลมยัง ทั้งหมด	
2	Pet coke Firing	Double Click ที่ Group PF04	กด Stop PFISTER L1F01A1	-Slide Gate บน PFISTER จะ ปิด -RF.บนถัง Pre.Bin จะหยุด	%Load PFISTER จะลดลงเรื่อยๆ จนถึงศูนย์
3	Pet coke Firing	Double Click ที่ Group PF01	กด Stop Root L1G03M1	- ค่า Amp.เป็น ศูนย์ เมื่อหยุด แล้ว	- ปิด Manual Valve ของท่อลม ออกจาก Root ที่ หน้างานจนสุด
4	Pet coke Start page	Double Click Group LM01	กด Stop Bag Filter L1H03M1,L103M2		-หยุดเมื่อ K2 ไม่ เดิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 34 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

1.2.4 การสลับใช้ Root Blower L1G03 เป็น L1G02

เพื่อป้องกัน PFISTER หยุต ขณะสลับเปลี่ยนเดิน Root Blower ให้ปฏิบัติตามตาราง

ตารางขั้นตอนการสลับใช้ Root Blower L1G03 เป็น L1G02					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	Pet coke Firing Start Page	Double Click ที่ Group CHKPF03	ให้ Local Group เพื่อเดิน Root L1G02 ที่หน้างาน	-เปิด Manual Valve ที่ออกจากรoot 100%	เมื่อ Root L1G02 เดินปกติแล้ว
2	Pet coke Firing Start Page	Double Click รูป วาล์ว ของ Root L1G02 ที่จอ DCS	เปิด Valve ของ Root L1G02	-รูป Valve เปลี่ยนจากสีแดง เป็น สีเขียว	
3	ที่หน้างาน	ที่หน้างาน	กดหยุด Root L1G03 ที่ Local Switch	-ปิด Manual Valve ที่ออกจากรoot L1G03 จนสุด	การหยุดต้องรอคำสั่งจาก OP.Kiln ทุกครั้งเพื่อป้องกัน PFISTER หยุต
4	Pet coke Firing Start Page	Double Click ที่ Group CHKPF03	ให้เปลี่ยน Group การเดิน L1G02 เป็น Mode Center		

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 35 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

1.2.5 การสลับใช้ Root Blower L1G02 เป็น L1G03

เพื่อป้องกัน PFISTER หยุด ขณะสลับเปลี่ยนเดิน Root Blower ให้ปฏิบัติตามตาราง

ตารางขั้นตอนการสลับใช้ Root Blower L1G02 เป็น L1G03					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	Pet coke Firing Start Page	Double Click ที่ Group CHKPF01	ให้ Local Group เพื่อเดิน Root L1G03 ที่หน้างาน	-เปิด Manual Valve ที่ออก จาก Root 100%	-เมื่อ Root L1G03 เดินปกติแล้ว
2	Pet coke Firing Start Page	Double Click รูป วาล์ว ของ Root L1G02 ที่จอ DCS	กดปิดวาล์ว ของ Root L1G02 ที่จอ DCS	-รูป Valve เปลี่ยนจากสีเขียว เป็น สีแดง	
3	ที่หน้างาน	ที่หน้างาน	กดหยุด Root L1G02 ที่ Local Switch	-ปิด Manual Valve ของท่อลมออกจาก Root L1G02 จนสุด	การหยุดต้องรอคำสั่งจาก OP.Kiln ทุกครั้งเพื่อป้องกัน PFISTER หยุด
4	Pet coke Firing Start Page	Double Click ที่ Group CHKPF01	ให้เปลี่ยน Mode การเดิน L1G03 เป็น Center		

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 36 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5. การ feed Raw Meal หม้อเผา

5.1 การคิด Heat Consumption ในการ Start feed

สูตรคำนวณ Heat Con.

$$(\text{Oil} * 9650) + (\text{Petcoke} * \text{HHV PC}) = \text{Heat Consumption}$$

$$(\text{tons RM} / \text{CL.factor}) * 1000$$

5.2 การปรับสภาพ Condition ก่อนการ feed

-เปิดหน้า KFI และ Pre-Select เลือก Mode การเดินเครื่องจักร Mode “Normal”

5.2.1 ตั้งความเร็วรอบหม้อเผาที่ 1.092 rpm.

ความเร็วรอบของหม้อเผา Min = 0.18, Max = 2.60 rpm.

5.2.2 เริ่ม Feed Raw Meal ที่อุณหภูมิของไซโคลนลูกที่ 4 (W1A12T1) ประมาณ 800°C หรืออุณหภูมิในไซโคลนลูกที่ 1 (W1A09T1) ประมาณ 550 °C และใน Burning zone ร้อนดีแล้ว

5.2.3 OP.หม้อเผาไปดูสภาพ Lining หน้าหม้อเผา เมื่อเห็นว่าสภาพหน้าหม้อเผา feed ได้แล้ว ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

5.2.3 เดิน CFW-KF Feed Raw Meal ที่ 15.0 t/h, ความเร็วรอบหม้อเผา 1.092 rpm. รอบมอเตอร์ 552 rpm. MV=36 % หรือ Filling Degree อยู่ที่ 15% และให้ตั้ง Heat Consumption เพื่อ รับปูนไว้ที่ ประมาณ 1850-1950 Kcal/kg.cl.

5.2.4 ตรวจสอบปูนในหม้อบ่อๆ Burning Zone ต้องให้ใสดี ปูนเป็นก้อนปลายไฟต้องไม่มีฝุ่น Raw Meal วิ่งเข้าปลายไฟ

5.2.5 ปรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดังนี้

- ชั่วโมงที่ 1 ของการ Feed ใช้ Oil 50% Pet coke 50%
- ชั่วโมงที่ 2 ของการ Feed ใช้ Oil 30% Pet coke 70%
- ชั่วโมงที่ 3 ของการ Feed ใช้ Oil และ Pet coke ตามแผนผลิต
- เก็บตัวอย่างปูนเม็ดส่งหน่วยงานประกันคุณภาพ วิเคราะห์คุณภาพ และร่อนหาน้ำหนัก (Litter weight)

- เมื่อคุณภาพปูนเม็ดอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้เอาปูนเม็ดเข้า Silo ได้ ตามเกรดปูนเม็ด
- ถ้าสภาพการเผาปกติให้เพิ่ม Feed ขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึง Normal Production

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 37 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5.2.6 ตรวจเช็คการไหลของ Raw Meal โดยดูที่ชุดลำเลียงต่างๆ และตรวจที่ Cyclone ตั้งแต่ลูก 1 จนถึงลูก 4

5.2.7 เมื่อ Raw Meal เข้า Cyclone อุณหภูมิใน Cyclone ลดลง และ Diff Pressure จะมากขึ้น ให้เพิ่มปริมาณเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้ รักษา Draught ที่ Kiln Inlet hood และ Kiln Outlet hood ให้ปกติ

5.2.8 การเพิ่ม Feed Raw Meal และการเพิ่มเชื้อเพลิง

- เพิ่ม Kiln Feed Rate โดยปรับ Kiln Speed ด้วยให้เหมาะสม
- เพิ่ม Fuel Flow Rate โดยรักษา O₂ อยู่ที่ประมาณ 4-6 % และ Kiln Hood Draught อยู่ที่ประมาณ - 2 ถึง 0 mm/H₂O

5.2.9 ปรับสภาพการเผาโดยปรับสมดุลการใช้ลมและเชื้อเพลิง รักษา Gas ที่ Top Cyclone ดังนี้

- O₂ 4 – 6 %
- CO ไม่เกิน 500 ppm
- SO₂ ไม่เกิน 430 ppm
- NO_x ไม่เกิน 430 ppm

5.2.10 ควบคุมค่าฝุ่นและแก๊ส@7% O₂ ที่ออกจากปล่องหม้อเผาโดยระบบ CEMs

- Dust ไม่เกิน 108 mg/m³
- SO₂ ไม่เกิน 450 ppm
- NO_x ไม่เกิน 450 ppm

5.2.11 รักษา Draft Kiln Hood ให้อยู่ระหว่าง -2 ถึง 0 mm/H₂O โดยปรับ Damper W1J08D1

5.2.12 ควบคุม Pressure ที่ Main Burner โดยรักษาสัดส่วนของ Central ที่ 50% ของ axial เช่น axial ใช้ Pressure 100 psi Central ต้องใช้ 50 psi

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 38 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5.3 การใช้ตารางการ feed หม้อเผา1

ตารางการ feed หม้อเผา1					
KILN FEED	CLINKER	CLINKER FACTOR	KILN SPEED	RETENTION TIME	FILLING DEGREE
T/H	T/D		rpm	min	%
10.00	117.07	2.05	1.092	68.75	10.00
10.50	122.93	2.05	1.147	65.45	10.00
11.00	128.78	2.05	1.202	62.46	10.00
11.50	134.63	2.05	1.256	59.77	10.00
12.00	140.49	2.05	1.310	57.31	10.00
12.50	146.34	2.05	1.365	55.00	10.00
13.00	152.20	2.05	1.420	52.87	10.00
13.50	158.05	2.05	1.475	50.90	10.00
14.00	163.90	2.05	1.529	49.10	10.00
14.50	169.76	2.05	1.583	47.43	10.00
15.00	175.61	2.05	1.638	45.83	10.00
15.50	181.46	2.05	1.693	44.35	10.00

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 39 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

16.00	187.32	2.05	1.748	42.95	10.00
16.50	193.17	2.05	1.803	41.64	10.00
17.00	199.02	2.05	1.857	40.43	10.00
17.50	204.88	2.05	1.911	39.29	10.00
18.00	210.73	2.05	1.965	38.21	10.00
18.50	216.59	2.05	2.020	37.17	10.00
19.00	222.44	2.05	2.075	36.18	10.00
19.50	228.29	2.05	2.130	35.25	10.00
20.00	234.15	2.05	2.185	34.36	10.00
20.50	240.00	2.05	2.240	33.52	10.00
21.00	245.85	2.05	2.294	32.73	10.00

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 40 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

6. การควบคุมกระบวนการผลิตแบบปกติ

สถานะที่จะทำให้หม้อเผาสมบูรณ์ (Stable)

- รักษาสภาพ Gas - Balance สมดุลเหมาะสม
- รักษาอัตรา Feed เชื้อเพลิง
- รักษา Kiln Feed Latet และ Kiln Speed ให้ได้สัดส่วนกัน โดยดู Filling Degree ระหว่าง 9 -11% หรือตามคำสั่ง วิศว.ผลิต

การควบคุมหม้อเผา 1 ในสถานะปกติ

1. ควบคุม Gas Temp. Outlet Cyclone No. 1 490 – 550 °C
2. ควบคุม Gas Temp. Outlet Cyclone No. 4 790 – 850 °C
3. ควบคุม Gas Temp. Outlet Cooler 100 – 130 °C
4. ควบคุม Gas Temp. Outlet STB. 130 – 170 °C
5. ควบคุม Gas Temp. Inlet EP. 100 – 130 °C
6. ควบคุม Gas Temp. Inlet Air Heater ≤ 500 °C
7. ควบคุม Gas Temp. Inlet IDF.SP < 350 °C
8. ควบคุม Clinker Temp. 60-100 °C
9. ควบคุม Pressure ที่ Main Burner
 - Primary Air 80 - 110 mbar
 - Central Air 20 - 30 mbar
10. ควบคุม Gas ที่ Top Cyclone ไว้ดังนี้
 - O₂ 4 - 6 %
 - CO < 500 ppm
 - NOx < 430 ppm
 - SO₂ < 430 ppm

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 41 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 . นานี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

10.1 ถ้า $\text{CO} > 1,000 \text{ ppm}$ ให้ปรับสภาพการเผาเพื่อลด CO ลง โดย

ปรับเพิ่ม Damper IDF.SP J1J08D1 หรือ เพิ่ม Speed พัดลม WIW11M1หรือลดปริมาณการ Feed Raw Meal และ เชื้อเพลิงลง

10.2 ถ้า $\text{NO}_x > 430 \text{ ppm}$ ให้ปรับสภาพการเผาโดยการลด Feed และ เชื้อเพลิงลง หรือ ขออนุญาต วิศว.

เพื่อพิจารณาใช้ แอมโมเนีย ลด NOx ลง

11. ควบคุมค่าฝุ่นและแก๊ส@7% O₂ ที่ออกจากปล่องหม้อเผาโดยระบบ CEMs

- Dust ไม่เกิน 108 mg/m3
- SO2 ไม่เกิน 450 ppm

6.1 การควบคุมสภาพการเผา

พนักงานควบคุมหม้อเผา สามารถประเมินสภาพการเผาได้ จาก อุณหภูมิ Burning Zone หรือ การมองปลุมนี๊ด ในหม้อเผา ผ่านทางช่องมอง (ต้องแน่ใจว่าขณะนั้นหน้าหม้อเผาต้องไม่มีแรงดันพุ่งออกมา) โดยพิจารณาดังนี้

สภาพการเผาปกติ สังเกตได้จากภายในหม้อเผาช่วง Burning Zone ต้องใส, ระยะฝุ่น Raw Meal ที่เข้ามาที่ Burning Zone ควรอยู่ถัดจากปลายของเปลวไฟออกไป และ ฝุ่นควรจับเป็นเม็ดได้ไปตามผนังอิฐ, น้ำหนัก ฝุ่นเม็ด (Liter Weight) ควรเปลี่ยนแปลงไม่มาก

ติดตามค่า Parameter เช่น Temp. Burning Zone, Kiln Amp., NOx จากกราฟ แนวโน้มปกติ

เมื่อเทียบกับเวลาที่ผ่านมา

สภาพการเผาไหม้ขึ้น สังเกตได้จากภายในหม้อเผาช่วง Burning Zone สีสว้างจำกัด, ระยะเวลา Raw Meal ที่เข้า Burning

Zone อยู่ห่างจากปลิวไฟมากขึ้น และ ปูนจับตัวเป็นเม็ดเกร็ง, น้ำหนักปูนเม็ด (Liter Weight)

สูงขึ้น Temp. Burning Zone สูงขึ้น และ Amp หม้อสูงขึ้น ส่วน Free Lime จะต่ำลง

ติดตามค่า Parameter เช่น Temp. Burning Zone, Kiln Amp., NOx จากกราฟ แนวโน้ม

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเวลาที่ผ่านมา

สภาพการเผาเ็นลง สังเกตได้จากภายในหม้อเผาช่วง Burning Zone ชื้นมัว, ระยะเวลา Raw Meal ที่เข้า Burning Zone อยู่

ใกล้เปลวไฟเข้ามา, ปูนจับตัวเป็นเม็ดน้อยลงน้ำหนักปูนเม็ด (Liter Weight) ลดลง Temp. Burning Zone ต่ำลง และ Free Lime จะสูงขึ้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 42 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

6.2 . การปรับแต่งสภาพการเผา

การปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากสภาพการเผา

พนักงานควบคุมหม้อเผา ควรมีการตรวจสอบสภาพ Burning Zone ภายในหม้อเผาอย่างน้อย 1 ครั้ง/ชั่วโมง และติดตามกราฟ Parameter ในการควบคุมสภาพการเผาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการประเมินสภาพการเผา เปรียบเทียบกับชั่วโมงที่ผ่านมา โดยพิจารณาการปรับแต่งดังนี้

1. สภาพการเผาเย็นลง ให้ดำเนินการเพิ่มความร้อนในหม้อเผาดังนี้

1.1 ลดความเร็วรอบหม้อเผา โดยค่าที่ลดแล้วต้องไม่ต่ำกว่าช่วงควบคุมที่กำหนด

1.2 หรือ เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยพิจารณาดังนี้

- ค่า O₂ ปกติอยู่ระหว่าง 4 – 6 %

- อุณหภูมิเปลือกหม้อเผาสูงสุดต้องไม่เกิน 450°C

1.3 หากไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 ได้ให้ทำการลดอัตราการป้อนวัตถุดิบและรอบหม้อเผาลงพร้อมกัน

ตามอัตราส่วน

2. สภาพการเผาร้อนขึ้น ให้ดำเนินการลดความร้อนในหม้อเผาดังนี้

2.1 ปรับเพิ่มความเร็วรอบหม้อเผา โดยความเร็วรอบหม้อเผา ที่เพิ่มแล้วต้องไม่เกินช่วงกำหนด

2.2 หรือเพิ่มอัตราการป้อนวัตถุดิบ โดยที่อัตราการผลิตปูนเม็ดยังต่ำกว่าเป้าหมาย และความเร็วรอบหม้อเผาอยู่ในช่วงกำหนด

2.3 หรือลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

หมายเหตุ : หากมีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามวิธีการที่กล่าวมา ให้พนักงานควบคุมหม้อเผารักษาผู้จัดการผลิตปูนเม็ด หรือ วิศวกรผลิต เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

การปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากค่า FREE LIME ปูนเม็ด

ควบคุมค่า Free Lime ของปูนเม็ดให้อยู่ในเกณฑ์การผลิต หรือ อยู่ในเกณฑ์กำหนดคุณภาพของปูนเม็ด เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานประกันคุณภาพว่าค่า Free Lime ของปูนเม็ดไม่อยู่ในเกณฑ์การผลิตหรือ เกณฑ์กำหนดคุณภาพ ให้พนักงานควบคุมหม้อเผา ประเมินสภาพการเผา และ ปฏิบัติตามวิธีการปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากสภาพการเผา ดังนี้

1. Free Lime สูงกว่าเกณฑ์การผลิต

1.1 ย้ายการลำเลียงปูนเม็ด ลงไซโล C1 และ C2

1.2 หากพบว่าสภาพการเผาปกติแล้วหรือร้อนขึ้นเมื่อเทียบกับชั่วโมงที่ผ่านมา ให้ติดตามสภาพการเผาต่อไปโดยไม่
ต้องปรับแต่ง หม้อเผา

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 43 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

1.3 หากพบว่าสภาพการเผายังไม่ดีขึ้น หรือ เย็นลง ให้ดำเนินการปรับแต่งตามวิธีการปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากสภาพการเผา

2. Free Lime ต่ำกว่า เกณฑ์การผลิต

2.1 หากพบว่าสภาพการเผาเข้าสู่ปกติแล้วหรือเย็นลงเมื่อเทียบกับชั่วโมงที่ผ่านมาให้ติดตามสภาพการเผาต่อไปโดยไม่ต้อง ปรับแต่งหม้อเผา

2.2 หากพบว่าสภาพการเผายังคงร้อน ให้ดำเนินการปรับแต่งตามวิธีการปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากสภาพการเผา

3. Free Lime สูงกว่าเกณฑ์กำหนดคุณภาพ

3.1 ย้ายการลำเลียงปูนเม็ด ลงไซโล Reject

3.2 หากพบว่าสภาพการเผาปกติแล้วหรือร้อนขึ้นเมื่อเทียบกับชั่วโมงที่ผ่านมา ให้ติดตามสภาพการเผาต่อไปโดยไม่ต้อง ปรับแต่ง หม้อเผา

3.3 หากพบว่าสภาพการเผายังไม่ดีขึ้น หรือ เย็นลง ให้ดำเนินการปรับแต่งตามวิธีการปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากสภาพการเผา

การปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากคุณภาพวัตถุดิบเปลี่ยนแปลง (LSF. Kiln Feed)

เมื่อได้รับแจ้งค่า LSF. Kiln Feed จากพนักงานประกันคุณภาพ ให้พนักงานควบคุมหม้อเผาพิจารณาดังนี้

- LSF สูงขึ้น แสดงว่าปูนเม็ดมีแนวโน้มเผายากขึ้น สภาพการเผาอาจเย็นลง
- LSF ต่ำลง แสดงว่าปูนเม็ดมีแนวโน้มเผาง่ายขึ้น สภาพการเผาอาจร้อนขึ้น
- ให้ทำการประเมินสภาพการเผา ถ้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการปรับแต่งหม้อเผาตามวิธีการปรับแต่ง หม้อเผาเนื่องจาก สภาพการเผา
- ในกรณีที่พนักงานเผาปูนพิจารณาแล้วเห็นว่าสภาพของปูนเม็ดไม่อยู่ในสภาพปกติและคาดว่าคุณภาพ Free Lime จะมากกว่าเกณฑ์ การผลิต หรือ เกณฑ์กำหนดคุณภาพ ให้พนักงานเผาปูนพิจารณาย้ายการลำเลียงปูนเม็ดลงไซโลเกรด C หรือ Reject ได้เลย พร้อมแจ้ง ผจก.ผลิตปูนเม็ด ทราบ

คุณภาพความขาวของปูนเม็ด

ลักษณะสีของปูนเม็ดที่ดี ต้องเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวอ่อน ถ้าปูนเม็ดมีสี คล้ำ,ดำ ให้พนักงานควบคุมหม้อเผาย้ายปูนเม็ดลง Silo Reject และ พิจารณาปฏิบัติดังนี้

- ตรวจเช็ค Flow น้ำว่าเพียงพอหรือไม่โดยดูได้จากอุณหภูมิของลมที่ออกจาก Cooler (K01T1) มีค่า 150 + 50 oC และ อุณหภูมิปูนเม็ด ควรอยู่ระหว่าง 80 +/- 20oC
- ตรวจเช็คหัวฉีดน้ำ Cooler ว่า Spray ดีหรือไม่ ถ้าไม่ Spray ให้ถอดทำสะอาดหัวฉีดน้ำ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 44 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- ตรวจสอบตำแหน่งหัวฉีดน้ำ ว่า Spray โดนปูนหรือไม่
- ตรวจสอบ ค่า CO สูงหรือไม่ ถ้าสูง ให้ปรับลด เชื้อเพลิง
- ตรวจสอบเปลวไฟในหม้อเผาดับหรือไม่ ถ้าไฟดับให้จุดไฟใหม่ให้เปลวไฟติดสมบูรณ์ ถ้าเปลวไฟปกติ ให้ลดเชื้อเพลิง และ ลด Feed ลง
- ตรวจสอบที่ปลาย Burner ว่ามีเขม่าเกาะปลาย Burner หรือไม่
- ตรวจสอบการปนเปื้อนที่กองเชื้อเพลิง ถ้ามีการปนเปื้อนให้เปลี่ยนจุดตัก และ แจ้ง ผจก.ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- ตรวจสอบ %เหล็ก ใน Kiln Feed อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหรือไม่
- ตรวจสอบ %เหล็ก ใน Clinker สูงเกินเกณฑ์ควบคุมหรือไม่
- ตรวจสอบ %SO₃ ใน Clinker สูงเกินเกณฑ์หรือไม่
- ตรวจสอบ Litter Weight สูงเกินเกณฑ์หรือไม่
- ควบคุมปริมาณออกซิเจนจากชุดวัดแก๊ส 4 – 6 %

6.3 การปรับอัตราส่วนการใช้ Raw Meal จาก Storage Silo

K1 ใช้ Raw Meal จาก Storage Silo 1-2 เป็นหลัก

K2 ใช้ Raw Meal จาก Storage Silo 3-4 เป็นหลัก

การนำไปใช้งาน


1. การเริ่ม Feed ให้ใช้จาก Storage Silo 1:2 หรือ 3:4 สัดส่วน 1:1 ส่วน
2. เมื่อได้รับผลวิเคราะห์ ให้พิจารณาค่า LSF Kiln Feed ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร
 - 2.1 อยู่ในเกณฑ์การผลิต ไม่ต้องปรับสัดส่วน
 - 2.2 แนวโน้มออกนอกเกณฑ์ด้านสูง หรือ แนวโน้มออกนอกเกณฑ์ด้านต่ำ
 - 2.3 ให้เก็บตัวอย่าง ได้ Silo มาวิเคราะห์ และ ปรับสัดส่วนการใช้ใหม่นี้
 - 2.3.1 ป้อนค่า Target Kiln Feed ลงในตารางคำนวณรอบ RF
 - 2.3.2 ป้อนผลวิเคราะห์ค่า LSF ของแต่ละ ไซโล
 - 2.3.3 จะได้อัตราส่วนรอบ RF ที่ต้องปรับในการใช้งานของแต่ละ ไซโล

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 45 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ตารางคำนวณสัดส่วนการใช้ Raw Meal จาก Storage Silo


Storage Silo 1

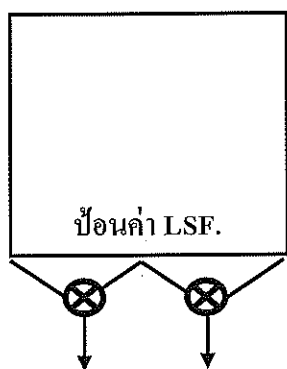


Storage Silo 2

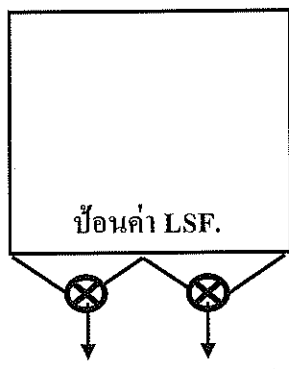

Storage Silo 3

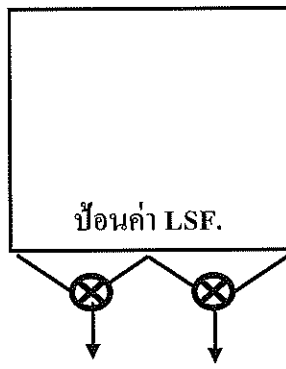

Storage Silo 4

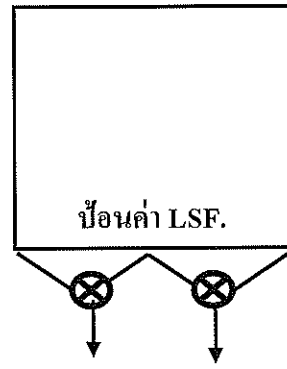

ตารางคำนวณรอบ RF. K1

Target Kiln Feed			
Silo	%ที่ใช้	รอบ RF.	Ratio
1			
2			

ตารางคำนวณวงรอบ RF. K2

Target Kiln Feed			
Silo	% $\frac{100}{\text{kg}}$	รวม RF.	Ratio
3			
4			

KILN 1 สามารถใช้ Raw meal ได้จาก 4 Storage คือ Silo 1, Silo 2, Silo 3, Silo 4 โดยต้องใช้ Silo 3 และ Silo 4 เป็นหลักและสามารถใช้ Silo 1 หรือ Silo 2 มาผสมเผาได้ การควบคุมอัตราส่วนอย่างคร่าว ๆ ทำได้โดยการเดิน-หยุด Rotary Feeder ได้ Storage Silo

ถ้าต้องการใช้ Silo 3 มาผสมเผา K1 (เครื่องจักรชุด KF1 เดินปกติแล้ว)

1. เปิดหน้า K2 ของ DCS
2. Pre- Select คิวที่ SILO 3 : FEED OPERATION เลือก TO KILN 1 และ CONFIRM

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 46 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3. เปิดหน้า KF2 เช็กลีชวหมู W2J19M1 ว่าเลือกใช้งานหรือไม่ โดย Double Click ที่รูปเกลียวหมู W2J19M2 จะโชว์ Face Plate ขึ้นมา ให้เลือก SELECT และ เคนเกลียวหมู W2J19M1, W2J19M2 (Group KF211)

4. แบ่ง Damper ที่ ราง Air Slide ได้ Silo 3 ให้มาทาง K1 ลงเกลียวหมู W2J19M2

ถ้าต้องการใช้ Silo 4 มาผสมเผา K1 (เครื่องจักรชุด KF1 เคนปกติแล้ว)

1. เปิดหน้า KF2 ของ DCS.

2. Pre- Select คูที่ SILO4 : FEED OPERATION เลือก TO KILN 1 และ CONFIRM

3. เปิดหน้า KF2 ให้เช็กลีชวหมู W2J19M1 ว่าเลือกใช้งานหรือไม่ โดย Double Click ที่รูปเกลียวหมู W2J19M1 จะโชว์ Face Plate ขึ้นมา (Group KF211)

4. แบ่ง Damper ที่ ราง Air Slide ได้ Silo 4 ให้มาทาง K1 ลงเกลียวหมู W2J19M1

Storage Silo	อัตราส่วนที่กำหนดได้
1	1 ส่วน
2	1 ส่วน
3	1 หรือ 2 ส่วน
4	1 หรือ 2 ส่วน

ตัวอย่างการกำหนดอัตราส่วน

ต้องการใช้ Raw meal ที่ Kiln1 กำหนดใช้ Silo 1 หนึ่งส่วน, Silo 2 สองส่วนทำได้โดยการเดิน Rotary Feeder ได้ Silo1 หนึ่งตัว และเดิน Rotary Feeder ได้ Silo2 สองตัว

ต้องการใช้ Raw meal ที่ Kiln2 กำหนดใช้ Silo 3 หนึ่งส่วน, Silo 4 สองส่วนทำได้โดยการเดิน Rotary Feeder ได้ Silo3 หนึ่งตัว และเดิน Rotary Feeder ได้ Silo4 สองตัว

หมายเหตุ Rotary Feeder A01 และ A03 ได้ Storage Silo สามารถปรับ Speed ได้ โดยการตั้งค่า Ratio ที่ หน้า KF 1 และ KF2 ดังนี้

1. เปิดหน้า KF1 หรือ KF2

2. Pre- Select คูที่ SILO FEED RATIO SELECTION เลือก W1A01:W1A03 หรือ W1A03:W1A01 และ W2A01:W2A03 หรือ W2A03:W2A01 ENTER

3. Double click ที่ IIC จะโชว์หน้าขึ้นมา ให้ Double click ที่ RATIO จะโชว์ Face Plate ขึ้นมา ให้ ตั้ง ค่าสัดส่วนการใช้ (0-1) ที่ SV ระบบจะปรับรอบ RF. ตามสัดส่วน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 47 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

6.4 ขั้นตอนการหา Liter Weight ปูนเม็ด

การทดสอบ Liter Weight

เพื่อเป็นแนวทางการประเมินสภาพการเผา และ คุณภาพปูนเม็ด จากแนวโน้มของน้ำหนักปูนเม็ดที่ชั่งได้ เปรียบเทียบกับ น้ำหนักปูนเม็ดของชั่วโมงที่ผ่านมา ปกติไม่ต่ำกว่า 850 กรัม/ลิตร การดูแลอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหา Liter Weight ปูนเม็ด

หากพบว่า ตะแกรง หรือ ลิตรที่ใช้สำหรับทดสอบมีลักษณะผิดปกติไป เช่น ร้าว หรือ บิดเบี้ยว ให้ดำเนินการแจ้ง ผจก. ผลิตปูนเม็ด เพื่อพิจารณาแก้ไข หรือ นำของใหม่มาใช้แทน

ขั้นตอนการหา Liter Weight ปูนเม็ด

ผู้กระกิจประจำหม้อเผาเป็นผู้เก็บตัวอย่าง ปูนเม็ด

1. ตักปูนเม็ดที่สายพานลำเลียงปูนเม็ด J11 ทุกชั่วโมง
2. นำปูนเม็ดที่ตัก ร่อนผ่านตะแกรง # 10 mm. และ ตะแกรง # 5 mm. ตามลำดับ
3. นำปูนเม็ดที่ค้างตะแกรง # 5 mm. เทใส่ถังสำหรับชั่งปูนเม็ด
4. เปิดปูนเม็ดจากถังลงในลิตร
5. ปาดปูนเม็ดในลิตร ให้เสมอกับขอบปากลิตร
6. นำลิตรที่บรรจุปูนเม็ดไปชั่ง จะได้น้ำหนักปูนเม็ด กรัม/ลิตร
7. แบ่งปูนเม็ดในลิตรที่ชั่งประมาณ 1/3 ลิตร เทลงในกะละมังตัวอย่างปูนเม็ดตามเวลาเก็บตัวอย่าง
8. แจ้งน้ำหนักปูนเม็ดที่ชั่งได้ ให้พนักงานควบคุมหม้อเผาทุกชั่วโมง เพื่อจดบันทึกลงใน Log sheet

วิธีการตรวจสอบลิตรชั่งปูนเม็ด

จากมาตรฐานน้ำ 1 ลิตรหนัก 1,000 กรัม ดังนั้นลิตรที่จะนำมาชั่งปูนเม็ดจึงต้องนำมาทดสอบความจุของลิตรก่อนทุกครั้ง โดยปฏิบัติดังนี้

1. นำลิตรที่ใช้ชั่งปูนเม็ดมาใส่ น้ำให้เต็ม เพื่อทดสอบความจุลิตร
2. นำไปชั่งบนเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งปูนเม็ดและบันทึกค่าน้ำหนักของน้ำที่ชั่งได้ลงในแบบฟอร์มการทดสอบลิตรชั่งปูนเม็ด
3. ค่าน้ำหนักของน้ำที่ชั่งได้ เฉลี่ย 3 ครั้ง ต้องได้ประมาณ $1000 + 20 \text{ g/l}$ ถือว่าลิตรยังอยู่ในสภาพใช้งานได้
4. ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ เช่น

4.1 น้อยกว่าเกณฑ์ ให้ตรวจสอบว่าลิตรมีการร้าวหรือยุบตัวหรือไม่ พร้อมแก้ไข ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยน ลิตรใหม่

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 48 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

4.2 มากกว่าเกณฑ์ ให้ตรวจสอบสภาพของลิตรว่ามีการขยายตัวจากการใช้งาน ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไข ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยนลิตรใหม่

- หมายเหตุ - ลิตรใหม่ที่จะนำมาใช้งานต้องนำมาทดสอบตามวิธีการก่อนทุกครั้ง
- ลิตรที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้พิจารณาเปลี่ยนใหม่
 - ทำการทดสอบลิตรทุก 6 เดือน

วัดระดับไซโลปูนเม็ด

ขั้นตอนและการคำนวณ

1. เตรียมเชือกวัดระดับที่มีระยะวัดเป็นเมตรด้วยการผูกปมไว้
2. วัดระดับรูด้านนอก และรูด้านในของแต่ละไซโล
3. เหาระดับรูนอกและรูในของแต่ละไซโลบวกรวมกัน
4. นำผลลัพธ์จากข้อ 3 ลบด้วย 2.3 แล้วหารด้วย 2 จะได้ ระดับไซโลปูนเม็ด
5. นำผลลัพธ์จากข้อ 4 ไปเทียบกับ ตารางปริมาณของวัสดุ จะได้จำนวนตันปูนเม็ดที่มี ในไซโล

ตารางเปรียบเทียบปริมาณของวัสดุ (ปูนเม็ด) ใน Clinker Silo

ระดับวัด [เมตร]	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
	ปริมาณวัสดุ (Tons)									
0	1695	1686	1677	1669	1660	1652	1643	1635	1626	1618
1	1609	1601	1592	1584	1575	1567	1558	1550	1541	1533
2	1524	1516	1507	1499	1490	1482	1473	1465	1456	1448
3	1439	1431	1422	1414	1405	1396	1388	1379	1371	1362
4	1354	1345	1337	1328	1320	1311	1303	1294	1286	1277
5	1269	1260	1252	1243	1235	1226	1218	1209	1201	1192
6	1184	1175	1167	1158	1150	1141	1133	1124	1115	1107
7	1098	1090	1081	1073	1064	1056	1047	1039	1030	1022
8	1013	1005	996	988	979	971	962	954	945	937
9	928	920	911	903	894	886	877	869	860	852

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 49 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

10	843	834	826	817	809	800	792	783	775	766
11	758	749	741	732	724	715	707	698	690	681
12	673	664	656	647	639	630	622	613	605	596
13	588	579	571	562	553	545	536	528	519	511
14	502	494	485	477	468	460	451	443	434	426
15	417	409	400	392	383	375	366	358	349	341
16	332	324	315	307	298	290	281	272	264	255
17	247	238	230	221	213	204	196	187	179	170
18	162	153	145	136	128	119	111	102	94	85
19	77	68	60	51	43	34	26	17	9	0

6.5 การลำเลียงปูนเม็ดลง Clinker Silo

ปูนเม็ดที่ผลิตได้ จะแบ่งตามเกรดปูนเม็ด คือ เกรด A, C และ Reject

- ปูนเม็ด เกรด A คือ ปูนเม็ดที่มีค่า Whiteness, LSF, และ Free Lime อยู่ในเกณฑ์การผลิตให้ลำเลียงลงไซโล A1, A2, B1, B2 ถ้าไซโล A1, A2, B1, B2 เต็ม ให้ลง C1, C2
- ปูนเม็ด เกรด C คือ ปูนเม็ดที่มีค่า Whiteness, LSF ต่ำกว่าเกณฑ์การผลิต และ Free Lime มากกว่าเกณฑ์การผลิต ให้ลำเลียงลง Silo C1, C2
- ปูนเม็ด เกรด Reject คือ ปูนเม็ดที่มีค่า LSF หรือ น้ำหนักปูนเม็ด ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดคุณภาพ Free Lime มากกว่าเกณฑ์กำหนดคุณภาพ, ปูนเม็ดมีสีดำนัลำให้ลำเลียงลง ไซโล Reject

- หมายเหตุ
- ค่าเกณฑ์การผลิต และ เกณฑ์กำหนดคุณภาพให้เป็นไปตามคำสั่ง วศ., ผจก.ผลิตปูนเม็ด และ บันทึกลงใน Log Sheet ทุกครั้ง
 - หม้อเผา 1 ลำเลียงปูนเม็ดลง ไซโล A1, A2, B1, C1 และ Reject
 - หม้อเผา 2 ลำเลียงปูนเม็ดลง ไซโล A1, A2, B1, B2, C1, C2 และ Reject
 - ปูนเม็ด Silo Reject ให้นำไปย่อยรวมกับหิน 0.5 ตัก : หิน 1 คัน, ผสมกับกองหินที่ฝั่งเหมือง หรือ ผสมใช้ที่หม้อบดซิเมนต์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 50 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

6.6 การยิงปูนก้อนในหม้อเผา

1. เมื่อพบปูนก้อนใหญ่เกิดขึ้นในหม้อเผาพนักงานผลิตปูนเม็ดแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลนทราบ เพื่อเตรียมติดตั้งปืนสำหรับยิงปูนก้อน ยึดกับแท่นให้มั่นคง พร้อมทำแนวกันห้ามผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณหน้าหม้อเผา
2. พนักงานประจำไซโคลน สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 - 2.1 เลือกรัดความร้อน
 - 2.2 หมวกติดหน้ากากป้องกันฝุ่น
 - 2.3 กรองฝุ่น
 - 2.4 ถุงมือกันความร้อน หรือถุงมือผ้า
 - 2.5 รองเท้า Safety
 - 2.6 ครอบหูกันเสียง
3. พนักงานประจำไซโคลนตรวจสอบสภาพปืน ปลดลูกเลื่อนลงตรวจสอบว่าภายในรังเพลิงสะอาด และไม่มีสิ่งอื่นใดอุดตันในลำกล้อง และเตรียมกระสุนสำหรับยิงปูนก้อน
4. พนักงานประจำไซโคลนเปิดฝาสำหรับยิงปูนก้อนใหญ่ ที่ประตูหม้อเผาเพื่อปรับแนวเล็งของปืน เมื่อปูนก้อนใหญ่อยู่ในระยะประมาณเมตรที่ 5-6 แจ้งให้พนักงานผลิตปูนเม็ดลดรอบหม้อเผา และ ลด Feed ลง
5. พนักงานผลิตปูนเม็ดลดรอบหม้อเผา พร้อมแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลนทราบ
6. พนักงานประจำไซโคลนทำการยิงจนปูนก้อนใหญ่ เมื่อปูนก้อนใหญ่แตกหมดแล้ว ให้ใส่ล้อยึดเพื่อทำการเซฟปืนให้เรียบร้อย ปิดฝาสำหรับยิงปูนก้อนใหญ่ ที่ประตูหม้อเผาพร้อมทั้งแจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ดรับทราบ
7. พนักงานผลิตปูนเม็ดปรับสภาพการเผาเพิ่มรอบหม้อเผา, เพิ่ม Feed
8. พนักงานประจำไซโคลนตรวจนับจำนวนปลอกกระสุนที่ใช้ยิง
9. ตรวจสอบในลำกล้องต้องไม่มีลูกปูนคาในลำกล้อง และ ทำความสะอาดปืนพร้อมเก็บเข้าที่
10. เอาแนวกันออก

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 51 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

7. อุณหภูมิเปลือกหม้อเผา

- 7.1 สภาวะการเผาปกติให้เช็คด้วย Portable Pyrometer กระดาษ 1 ครั้ง โดยวัดระยะทุกๆ 1 เมตร
รวม 39 เมตรแต่ละเมตรให้วัดจนหม้อเผาหมุนครบ 1 รอบ และจดบันทึกค่าสูงสุด
โดยปรับค่า E ของเครื่องวัด เท่ากับ 0.95
- 7.2 ปกติเปลือกหม้อเผาไม่ควรมีอุณหภูมิเกิน 450 °C ถ้าเกินกว่านี้ แสดงว่า
อาจเกิดจุดแดง (Red Spot)
- 7.2.1 ถ้าอุณหภูมิเปลือกหม้อเผาวัดได้ 410 °C ให้พิจารณาติดตั้งพัดลมเป่าเปลือกหม้อเผา
ตรงจุดที่อุณหภูมิสูงหรือ ปรับสภาพการเผา โดยปรับ Inner/Outer Damper, ลด Primary
Air Damper ,ปรับเปลวไฟให้ใกล้หรือไกลจากจุดที่อุณหภูมิสูง
- 7.2.2 ให้วัดอุณหภูมิเปลือกหม้อเผาทุก 2 ชั่วโมงหรือ ตามความเหมาะสม และ
วัดระยะทุกๆ 0.5 เมตรถ้าอุณหภูมิตกลงหรือคงที่ ให้คงสภาพการเผาไว้ก่อน
- 7.2.3 ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึง 450 °C และทำการปรับตามข้อ 2.2.1 แล้ว ไม่ดีขึ้น
ให้ปรึกษา ผจก.,ผชก.หรือ วิศวกร ผลิต เพื่อพิจารณาหยุดหม้อเผาต่อไป
- 7.3 คับไฟแสงสว่างดูเปลือกหม้อเผา เพื่อเช็คจุดแดง
- 7.4 กรณีมีจุดแดงเกิดขึ้น ให้ปฏิบัติดังนี้
- 7.4.1 พิจารณาจากขนาดของแผลแดง เล็กกว่า 1 ตารางฟุต หรือแผลแดงเล็กๆ ให้ปรับสภาพ
การเผาโดยปรับ Inner/Outer Damper, Primary Air Damper จนกว่า
แผลแดงจะหาย ดังนี้
- ปรับตำแหน่งเปลวไฟให้ใกล้ หรือไกลออกไปจากจุดแผลแดง
 - ปรับสภาพการเผาโดย ลด Feed หรือ ลดปริมาณเชื้อเพลิงลง
อนึ่ง ถ้าเป็นแผลแดงจากการ Coat ร่วงหรืออิฐบาง การปรับสภาพดังกล่าว แผลแดง อาจหายได้
แต่ ถ้าเป็นแผลแดงที่เกิดจากอิฐหลุด แผลแดงจะหายยาก
- 7.4.2 ให้วัดอุณหภูมิ ที่จุดแดงบ่อยขึ้น เช่น ทุก 1 ชั่วโมง หรือ ทุกครึ่งชั่วโมง ตามความเหมาะสม
- 7.4.3 ถ้าแผลแดงมีขนาดโต หรือมีสภาพแดงมาก และทำการปรับแก้ตาม ข้อ 2.4.1 แล้วไม่หาย แสดงว่าอาการ
หนัก อาจมีอิฐหลุด ให้ปรึกษา ผจก.,ผชก.ผลิตปูนเม็ด หรือ วิศวกร เพื่อ พิจารณาหยุดหม้อเผาต่อไป

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 52 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

8. ระบบ Cyclone

8.1 การแย่งทำความสะอาด Cyclone

1. พนักงานผลิตปูนเม็ดแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลน เปิดแย่งทำความสะอาดไซโคลนและ Riser Pipe
2. พนักงานประจำไซโคลน สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 - 2.1 เสือกันความร้อน
 - 2.2 หมวกคืดหน้ากากป้องกันฝุ่น
 - 2.3 กรองฝุ่น
 - 2.4 ถุงมือกันความร้อน
 - 2.5 รองเท้า Safety
3. พนักงานประจำไซโคลนเปิดไฟสัญญาณเตือน และ OFF Switch ระบบ Gas Analyzer
4. พนักงานประจำไซโคลนเดินขึ้นอาคารไซโคลนไปที่หน้างาน พร้อมเตรียมอุปกรณ์การแย่ง
5. พนักงานประจำไซโคลนแจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ด พร้อมทั้งจะเปิดฝาสำหรับแย่งทำความสะอาดไซโคลนและ Riser Pipe
6. พนักงานผลิตปูนเม็ดปรับสภาพการเผาไหม้ และแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลนเปิดฝาสำหรับแย่งทำความสะอาด
7. พนักงานประจำไซโคลนปิดชุดลมยิงจุดที่จะเปิดแย่งทำความสะอาด (กรณีทำความสะอาด Riser pipe) และเปิดฝาสำหรับแย่งทำความสะอาดด้วยตะขอเหล็ก โดยยื่นเบี่ยงไปทางด้านข้างของฝาเพื่อป้องกันฝุ่นร้อนฟุ้งออกมาสัมผัสร่างกาย
8. พนักงานประจำไซโคลนใช้แป้นลมแย่งทำความสะอาด แยกเข้าไปในฝาสำหรับแย่งทำความสะอาด และเปิดลมทำการแย่งทำความสะอาด กรณีทำความสะอาด Riser pipe ถ้ามี Cake จับหนาต้องใช้น้ำแย่งทำความสะอาดให้ปิดลมชักแป้นลมออก
9. พนักงานประจำไซโคลนใช้แป้นน้ำแย่งทำความสะอาด แยกเข้าไปในฝาสำหรับแย่งทำความสะอาด และเปิดน้ำแย่ง Cake ที่จับหนา ต้องระวังฝุ่นร้อนฟุ้งออกมาจากการใช้น้ำ ระหว่างการแย่งด้วย
9. เมื่อทำการแย่งทำความสะอาดเสร็จพนักงานประจำไซโคลนปิดน้ำ ชักแป้นแย่งออกเก็บ และปิดฝาสำหรับแย่งให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ด
10. เปิดระบบลมยิง และ ON Switch ระบบ Gas Analyzer

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 53 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

8.2 การเก็บตัวอย่าง Hot Meal

1. จะเก็บตัวอย่าง Hot Meal ทุกวัน ของกะเช้า
2. คู่ธุรกิจประจำหม้อเผาจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลแบบถูกต้องและครบถ้วน
3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บ เช่น กระป๋อง Stainless
4. คู่ธุรกิจประจำหม้อเผาแจ้ง OP. KILN ทราบในการเก็บ Hot Meal
5. ON ไฟที่เครื่องเก็บตัวอย่าง Hot Meal
6. กดปุ่ม Start ที่เครื่องเก็บ เครื่องจะทำงานโดยการดึงวัตถุดิบที่ Chute 4 CY มาไว้ที่จัดเก็บ
7. เปิดฝาที่เครื่องเก็บแล้วนำตัวอย่าง Hot Meal ที่เก็บได้มาเทใส่กระป๋อง Stainless พร้อมปิดฝาไม่ให้อากาศภายนอกเข้า (การเก็บตัวอย่าง Hot Meal จะเก็บครั้งละ 1 กิโลกรัม)
8. แจ้ง OP.KILN ทราบในการเก็บแล้วเสร็จ
9. นำตัวอย่าง Hot Meal มาวางไว้ที่ CCR ตั้งไว้ 6 ชม. เพื่อให้ Hot Meal เย็น
10. นำตัวอย่าง Hot Meal ใส่ถุงและเขียนรายละเอียดที่ถุงเก็บตัวอย่าง
11. นำตัวอย่าง Hot Meal ส่งให้แก่พนักงาน Lab เพื่อหาผลวิเคราะห์

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง Hot meal แบบ Manual

1. จะเก็บตัวอย่าง Hot Meal ทุกวัน ของกะเช้า
2. คู่ธุรกิจประจำหม้อเผาจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลแบบถูกต้องและครบถ้วน
3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บ เช่น กระป๋อง Stainless , กระบวยตัก
4. คู่ธุรกิจประจำหม้อเผาแจ้ง OP. KILN ทราบในการเก็บ Hot Meal
5. OP.KILN ตรวจเช็คลมดูดที่ 4CY ต้องเป็นระบบ Draft
6. OP.KILN แจ้งคู่ธุรกิจประจำหม้อเผาให้เริ่มเก็บตัวอย่าง Hot Meal
7. คู่ธุรกิจประจำหม้อเผาเปิด Valve ลมยิงที่ 4 CY และบริเวณ ไกล่เคียงและ Manual ลมยิงออกจากถังให้หมด
8. เปิดฝา Man Hole ใช้กระบวยตักวัตถุดิบใน 4 CY แล้วนำมาเทที่กระป๋อง Stainless พร้อมปิดฝากระป๋องไม่ให้อากาศภายนอกเข้า (การเก็บตัวอย่าง Hot Meal จะเก็บครั้งละ 1 กิโลกรัม)
9. ปิดฝา Man Hole พร้อมเปิด Valve ลมยิง Cyclone ทั้งหมด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 54 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

10. แจ้ง OP.KILN ทราบในการเก็บแล้วเสร็จ
11. นำตัวอย่าง Hot Meal มาวางไว้ที่ CCR ทิ้งไว้ 6 ชม. เพื่อให้ Hot Meal เย็น
12. นำตัวอย่าง Hot Meal ใส่ถุงและเขียนรายละเอียดที่ถุงเก็บตัวอย่าง
13. นำตัวอย่าง Hot Meal ส่งให้แก่พนักงาน Lab เพื่อหาผลวิเคราะห์

8.3 การแยงทำความสะอาด Cyclone กรณีไซโคลนตัน

1. เมื่อไซโคลนเกิดการตัน พนักงานผลิตปูนเม็ดหยุด Feed ปรับสภาพการเผา และแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลนทราบเพื่อเปิดแยงทำความสะอาดไซโคลน
2. พนักงานประจำไซโคลน สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (เสื้อกันความร้อน, หมวกติดหน้ากากป้องกันฝุ่น, กรองฝุ่น, ถุงมือกันความร้อน, รองเท้า Safety)
3. พนักงานประจำไซโคลนเดินขึ้นอาคารไซโคลนไปที่หน้างาน เตรียมอุปกรณ์การแยง ปิดชุดลมยิงชั้นที่จะทำการแยง และแจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ดพร้อมที่จะเปิดฝาสำหรับแยงทำความสะอาดไซโคลน
4. พนักงานผลิตปูนเม็ดแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลน เปิดฝาสำหรับแยงทำความสะอาด
5. พนักงานประจำไซโคลนเปิดฝาสำหรับแยงทำความสะอาดด้วยตะขอเหล็ก โดยยืนเบี่ยงไปทางด้านข้างของฝาเพื่อป้องกันฝุ่นร้อนพ่นออกมา
6. พนักงานประจำไซโคลนใช้แป็บลมแยงทำความสะอาดแยงเข้าไปในฝาสำหรับแยงทำความสะอาด และเปิดลมทำการแยงจนฝุ่นรอมิลในลูกไซโคลนลง ไม่มีอุดตัน (ต้องระวังฝุ่นร้อนพ่นออกมาระหว่างการแยงด้วย)
7. พนักงานประจำไซโคลนปิดลมและชักแป็บลมออกเก็บ โดยหันปลายแป็บที่ร้อนออกด้านนอกอาคารไซโคลน
8. ปิดฝาสำหรับแยงด้วยตะขอเหล็กให้เรียบร้อย เปิดชุดลมยิงชั้นที่ทำการแยง และตรวจเช็คการทำงานของชุดควบคุมลมยิง ถ้าพบว่ามีปัญหาให้แจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ด เพื่อดำเนินการแจ้งซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 55 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

1. การดูแล Cyclone ประจำวัน

- ตรวจสอบและทำความสะอาด Cyclone ละ 1 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบการทำงานของ Flap Damper
- การ Clear Chute Kiln Inlet ให้ทำละ 1 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม
- การ Clear ถังกรวย Cyclone ลูก 1- 4 ให้ทำละ 1 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบฝา Man hole อย่าให้มีลมรั่วเข้าระบบ
- ตั้งการทำงานของ Flap Damper ให้น้ำหนักกดพอดี มีการปิด-เปิด ปกติ เมื่อมี Raw Meal ผ่าน
- ตรวจสอบแป้นลมยิง และ การทำงาน ชุดลมยิง ทำงานปกติหรือไม่
- ตรวจสอบเรื่องลมรั่วเข้าระบบ

2. การปฏิบัติเมื่อมีปัญหา Cyclone ต้น

2.1 สาเหตุการตันของ Cyclone

- อุณหภูมิใน Cyclone สูงเกินไป จนทำให้ Raw Meal เกิดการหลอมตัวตันในช่องออกของ Cyclone
- อุปกรณ์/เครื่องจักรขัดข้อง เช่น Flap Damper ของ Cyclone ไม่ทำงาน (ปิดตลอดไม่เปิด)
- ระบบลมยิง Air Purge หรือ Air Chock ที่ท่อ Down Pipe ของ Cyclone ไม่ทำงานตามปกติ ซึ่งอาจทำให้ Raw Meal จับตัวเกิดการตันได้
- ลมดูดในระบบหม้อเผาต่ำเกินไปอาจเกิดขึ้นกระทันหัน เช่น ปรับลด Damper หรือ Speed IDF.SP ลง ไม่สามารถหอบ Raw Meal ผ่าน Cyclone ไปได้
- มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติด เช่น ก้อนอิฐ, Cast (หลุดจากที่ใดที่หนึ่งในระบบ หรือเศษท่อนไม้-เหล็กไปติด โดยเฉพาะหลังจากมีการหยุดซ่อมเครื่องจักร และตรวจสอบไม่ทั่วถึงก่อนเดินหม้อเผา

2.2 อาการที่พบ

- ค่าลมดูด Draft ใน Cyclone ลูกที่ตันจะตกลงที่ 0 mmH₂O (ปกติเป็นค่าลบ)
- อุณหภูมิที่ Cyclone ลูกที่ต่ำกว่า Cyclone ลูกที่ตัน จะร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ
- อาจตรวจพบการไม่ขยับตัวของ Flap Damper กัน Cyclone

2.3 การแก้ไข

- ทำการแยงทำความสะอาด Cyclone ตามวิธีการตรวจสอบและทำความสะอาด Cyclone
- ถ้าการตันมีความรุนแรงมาก มีปริมาณ Raw Meal มากหรือเกิดการจับตัวมาก ซึ่งการทำสะอาดต้องใช้เวลานาน ให้หยุดการ Feed Raw Meal เพื่อ Clear Cyclone ก่อน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 56 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- ปิดระบบลมยิงทั้งหมด และ เริ่มการแย่งทำสะอาดโดยใช้ลม
- ถอดอุณหภูมิใน Cyclone ลงโดยปรับลดเชื้อเพลิง

3 การตรวจเช็คและทำสะอาดกรณี Cyclone อุดตัน

3.1 พนักงานประจำ Cyclone ก่อนทำสะอาดให้ปฏิบัติ ดังนี้

- แจ้งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องการทำงานเกี่ยวกับ Cyclone ออกไปพ้นบริเวณ Cyclone
- ปิดกั้นพื้นที่ และ ปิดไฟสัญญาณเตือนภัย
- สวมชุดป้องกันความร้อนโดยมี เสื้อกันความร้อน, หมวก Safety พร้อมกระบังหน้า, ถุงมือทนความร้อน
- OP. Kiln แจ้งไฟฟ้า OFF Main ลมยิง Cyclone ทั้งหมด
- พนักงานประจำไซโคลน ปิด Valve ลมเข้าถัง Air Chock แล้ว Manual ยิงลมในถัง Air Chock ออกให้หมด และ แจ้ง OP. Kiln ทราบ จึงเริ่มทำสะอาด Cyclone
- เปิดฝา Man Hole โดยยืนเบี่ยงด้านข้างฝา
- ใช้แป้นลมเป่าไล่ลงในช่อง Man Hole ให้ลึกถึงฝุ่น Raw Meal ที่ตัน แล้วจึงเปิดวาล์วเป่าลมโดยส่ายแป้นไปมา จนฝุ่น Raw Meal หายต้นตามต้องการ
- ระหว่างการเปิดเคลียร์ OP. Kiln ห้ามปรับลด Damper หรือ Speed IDF.SP ลง ป้องกันการเป็น Pressure ในระบบ
- ปิดวาล์วลมเป่า ชักแป้นขึ้นเก็บโดยหันปลายแป้นที่ร้อนออกด้านนอกอาคาร Cyclone ทุกครั้ง
- ปิดฝา Man Hole และ ล็อคฝาให้แน่น และ แจ้ง OP. Kiln ทราบ
- เปิด Valve ลมเข้าถัง Air Chock รอสักพักเพื่อ ตรวจสอบการทำงานของ Solenoid Valve เมื่อลมยิงทำงานตามปกติ
- OP. Kiln แจ้งไฟฟ้า ON Main ลมยิง Cyclone ทั้งหมด
- ปิดไฟสัญญาณเตือนภัย เป็นการสิ้นสุดการแย่งทำความสะอาด Cyclone

ข้อควรระวัง ห้ามชักแป้นลมเป่า Cyclone ออกโดยไม่ได้ ปิดวาล์วลมก่อนเป็นอันขาด

กรณีที่เกิดการจับ Cake ของ Raw Meal ใน Riser Pipe จะเกิดผลกระทบต่อการเผา คือ ลมร้อนจะไหลผ่าน Riser Pipe ได้ยากขึ้น เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดลดน้อยลง ลมร้อนจึงมีความเร็วสูงขึ้น ทำให้อ่านค่า Draft เหนือจุดที่มี Cake จับได้มากขึ้น ซึ่งถ้าการตันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้พัดลม IDF.SP ไม่สามารถดึงลมในระบบได้อย่างเพียงพอ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 57 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- สาเหตุ**
1. อุณหภูมิบริเวณ Riser Pipe ร้อนเกินไป
 2. มีสารประเภท Alkaline ในวัตถุดิบมาก
 3. เชื้อเพลิง Pet Coke หยาดเกินไป
 4. สภาพการเผาเกิด CO
 5. เกิด Sulfur Circulation ในระบบมาก
 6. มี Air Leak เข้าระบบมาก

- การแก้ไข**
1. Clear/ทำสะอาด Riser Pipe ด้วยลม คล้ายกับวิธีการตรวจเช็ค และ ทำสะอาด Cyclone หรือถ้ารุนแรงมาก ใช้ลมยังไม่สามารถทำสะอาดได้ ให้ใช้น้ำทำสะอาดแทนได้ตามวิธีการ Clear Riser Pipe ด้วยน้ำ
 2. ปรับสภาพการเผาให้เหมาะสม เช่น ลดระดับความร้อนใน Riser Pipe ลง
 3. ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ

การ Clear Riser Pipe ด้วยน้ำ

1. เมื่อ Draft Kiln Inlet สูงขึ้นมากกว่า 40 mmH₂O ให้พนักงานเผาปูนพิจารณาช่วงเวลาที่สามารถ ใช้น้ำล้าง Riser Pipe ได้ต่อเมื่อ
 - สภาพการเผาเป็นปกติ
 - ไซโคลนไม่ตัน
2. พนักงานเผาปูนแจ้งให้พนักงานไซโคลนเตรียมแยงล้าง Riser Pipe ด้วยน้ำ พร้อมปรับลด Feed ลง 2-4 ตันจาก Feed ปกติ
3. พนักงานไซโคลนเปิดสัญญาณไฟเตือน, OFF Switch Gas และ เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การแยง พร้อมกับสวมอุปกรณ์ป้องกันภัย
 - เสี่ยงกันความร้อน
 - หมวกพร้อมกระบังหน้า
 - กรองฝุ่น
 - ถุงมือป้องกันความร้อน
 - รองเท้า Safety ครึ่งแข้ง
4. พนักงานไซโคลน ปิด Valve ลมเข้าถัง Air Chock ของ Riser Pipe แล้ว Manual ยิงลมในถัง Air Chock ออกให้หมด ดู Pressure Gauge เป็นศูนย์ และ แจ้ง OP. Kiln ทราบ จึงเริ่มทำสะอาด Riser Pipe

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 58 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5. เปิดฝา Man Hole ที่ Riser Pipe ต้องยืนเฉียงไปทางด้านฝาเปิดเพื่อป้องกันฝุ่นร้อนพุ่งออกมาโดนร่างกาย
6. ใช้แป้นแยงไปตำแหน่งที่ Cake จับหนาและให้เป็นร่องลึกลงไป โดยยังไม่ต้องเปิด Valve น้ำ ระหว่างทำการแยงให้ยืนห่างรูแยง และต้องระวังการพุ่งของลมร้อนออกจากรูแยงอยู่เสมอ
7. เปิด Valve น้ำเข้าแป้นแยง พอประมาณ จัดในร่องที่ชะไว้จน Cake ที่จับหลุดออกพร้อมกับใช้แป้นแยงแฉะ Cake ที่จับจนหมดและเก็บแป้นแยงเข้าที่
ต้องระวังการกระเด็นออกมาของ Cake จากการฉีดน้ำระหว่างการแยงด้วย
8. ปิดฝา Man Hole โดยยืนทางด้าน หลังฝารูแยง และ ล็อคให้สนิทหลังการแยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9. เปิด Valve ลมเข้าถัง Air Chock และ เช็คการทำงานของลมยิง เป็นปกติ
10. พนักงานไซโคลนปิดสัญญาณไฟเตือนและ ON Switch Gas แล้วแจ้งให้พนักงานหม้อเผาทราบ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11. พนักงานเผาปูนปรับสภาพการเผาเพื่อให้สภาพการเผาเป็นปกติ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 59 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

9. การควบคุมระบบ STB

- เดินปัมน้ำสำหรับ STB เมื่ออุณหภูมิที่ STB Outlet ขึ้นถึง 150 ° C
- ถอดล้างทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ STB. วันละ 1 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม เพื่อการ Spray ที่เป็น ฟอย
- ควบคุมอุณหภูมิ IDF/SP Inlet ให้ต่ำกว่า 350 ° C เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร โดยเพิ่ม Speed พัดลม W11M1 มากขึ้น (ถ้าความร้อนถึง 400 พัดลม IDF/SP จะ Trip)
- ปัญหา STB (STABILIZER) บางครั้งการฉีดน้ำใน STB ที่มากเกินไป เพื่อต้องการลดอุณหภูมิความร้อนออกจาก STB(J02T2) อาจทำให้ฝุ่นจาก STB มีสภาพเปียกชื้น และบางครั้งถึงกับเป็นโคลนได้ ซึ่งจะทำให้เกลียวหุ้ม(Screw Conveyor) ได้ STB เดินไม่ได้ หรือ Trip

การแก้ไข ทำสะอาดรางเกลียวหุ้ม ตามวิธีการทำความสะอาดรางเกลียวหุ้มได้ STB

การทำสะอาดรางเกลียวหุ้มได้ STB. J03 ขณะที่เกลียวหุ้มเดินไม่ได้

- พนักงานควบคุมหม้อเผาเปลี่ยน Mode ควบคุมเกลียวหุ้ม STB. ที่ DCS จาก Center เป็น Local
- พนักงาน Cooler เดินเครื่องจักรตัวอื่น ก่อน ป้องกันฝุ่นสะสมมาก
- แฉ่งไฟฟ้า Off Switch Main ของเกลียวหุ้ม J03 ที่อาคาร Raw Mill พร้อม แฉ่งป้ายอันตราย ห้ามเดินเครื่องจักร พร้อม Lock OFF ที่ Local Switch
- เปิดฝา Man hole ของเกลียวหุ้มด้านบนเพื่อตรวจสอบว่ามีฝุ่นอัดแน่นในรางเกลียวหุ้มมากน้อยเพียงใด
- เมื่อพบฝุ่นอัดแน่นอยู่ในรางเกลียวหุ้ม ให้ปิดฝา Man hole ด้านบนไว้อย่างเดิม แล้วเปิดฝา Man hole ด้านล่างโดยยืนห่างจากฝา Man hole พอสมควร ในลักษณะที่ปลอดภัย
- เมื่อเปิดฝา Man hole ออกหมดทั้ง 3 ฝาแล้ว ให้ใช้แปรงยางฝุ่นที่อัดแน่นอยู่ในรางเกลียวหุ้มออกให้หมด
- เมื่อ Clear ฝุ่น ในรางเกลียวหุ้มออกหมดแล้ว แฉ่งไฟฟ้า Set Relay ของเกลียวหุ้ม พร้อมทั้ง On Main Switch, เอา Lock OFF ที่ Local Switch ออก พร้อมทดลองเดินเกลียวหุ้ม
- เมื่อเกลียวหุ้มเดินได้ตามปกติแล้ว ให้ Off Main Switch และ ปิดฝา Man hole ด้านล่าง
- เมื่อปิดฝา Man hole เรียบร้อยแล้ว ให้ On Switch Main เกลียวหุ้ม J03 ที่ Raw Mill และนำป้ายออก แล้วแจ้งให้พนักงานควบคุมหม้อเผาทราบ
- พนักงานควบคุมหม้อเผาเปลี่ยน Mode ควบคุมเกลียวหุ้ม STB. ที่ DCS จาก Local เป็น Center และ เดินเครื่องจักรปกติ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 60 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นี้นี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ขั้นตอนการล้างหัวฉีดน้ำ STB

วัตถุประสงค์

1. ป้องกันหัวฉีดตัน
2. เพื่อ Spray น้ำให้เป็นฝอย
3. เพื่อควบคุม Temp. Out Let STB. ให้อยู่ในเกณฑ์
4. เพื่อควบคุมฝุ่นไม่ให้ออกปล่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. Operator Kiln พิจารณาล้างหัวฉีด ช่วงหม้ออบ Pet coke เดิน หรือ Raw Mill หยุด
เนื่องจาก ปริมาณ Load เข้า EP น้อยลง หรือล้างตามความเหมาะสม
2. เปิดวาล์วน้ำเข้าหัวฉีดที่ใช้งานอยู่ 100%
 - เพื่อควบคุม Temp Outlet STB. ให้อยู่ระหว่าง 110-210 องศา
 - เพื่อควบคุม Temp Inlet EP อยู่ระหว่าง 100-150 องศาเซลเซียส
3. ปิดวาล์วน้ำเข้า และ วาล์วน้ำออก ของหัวฉีดที่ต้องการถอดล้างทำสะอาด
4. ใช้ประแจ คลายนัตยึดหน้าแปลนของหัวฉีดออกทั้งหมด
5. ดึงหัวฉีดน้ำออกด้านนอก STB ครึ่งละหนึ่งหัว และวางในถาดรองหัวฉีดที่เตรียมไว้ และ
ปิด Slide Gate ที่ช่องใส่หัวฉีดป้องกัน Air Leak เข้าระบบ
6. ใช้ประแจคลายนัต Automize หัวฉีดออกพร้อมทำสะอาดหัวฉีดไม่ให้อุดตัน
7. นำแผ่น Orifice ออก ทำสะอาดทุกหัว
8. เปิดวาล์วน้ำเข้าเป็นหัวฉีดที่ถอดออกด้านนอก STB เพื่อไล่ตะกอนในท่อหัวฉีดออก และ
ปิดวาล์วน้ำเมื่อตะกอนหมดแล้ว
9. ประกอบแผ่น Orifice เข้าในเบ้าหัวฉีดให้ถูกต้อง
10. ประกอบ และ ขัน นัตหัวฉีด ให้แน่นระวังอย่าให้ปิ่นเกลียว
11. เปิดวาล์วน้ำเข้าหัวฉีดเพื่อเช็การ Spray น้ำต้องเป็นฝอย ถ้าน้ำเป็นเส้นให้หาสาเหตุ
และแก้ไข ห้ามประกอบใช้งาน
12. ประกอบหัวฉีดเข้าด้านใน STB ที่ช่องใส่หัวฉีด พร้อมขันนัตยึดหน้าแปลนให้แน่น
และไม่มี Air Leak เข้าได้
13. เปิดวาล์วน้ำเข้าและวาล์วน้ำออกหัวฉีด ไว้ 100% ควบคุม Pressure ที่หัวฉีด 15-24 Bar
14. ทำการถอดล้างหัวฉีดที่เหลือตามข้อ 2-13

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 61 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

การควบคุม Temp Outlet STB ขณะหยุด Pet coke Mill

เมื่อหม้ออบ Pet Coke หยุดต้องมีการปิด Hot Gas จะทำให้ Temp Outlet STB สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ฝุ่นออกปล่องได้เพื่อเป็นการป้องกัน Temp สูงอย่างรวดเร็วให้ OP. Kiln 2 ปฏิบัติดังนี้

1. เปิด Valve น้ำเข้าหัวฉีดน้ำหัวที่ 3
2. ปรับเพิ่ม Speed พัดลม EP. โดยควบคุม Draft Inlet STB J08P1 ระหว่าง -5 ถึง -20 mmH2O
3. ดูแนวโน้ม Temp Outlet STB เริ่มสูงขึ้นให้แจ้ง ผรม.เปิดวาล์วน้ำเข้าหัวฉีดมากขึ้น
4. ติดตามและควบคุม Temp Outlet STB อยู่ระหว่าง 130-210 องศา และ

ควบคุม Temp Inlet EP อยู่ระหว่าง 100-150 องศาเซลเซียส

การควบคุม Temp Outlet STB ขณะหยุด Raw Mill

ขณะเดินหม้ออบ Raw Mill ลมร้อนจะถูกนำไปใช้ที่หม้ออบทำให้ต้องมีการปรับลดน้ำ ที่ Spray STB ลง ป้องกันฝุ่นขึ้นและ ถ้าหยุดหม้ออบต้องมีการปิด Hot Gas. จะทำให้ Temp Outlet STB สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและฝุ่นออกปล่องได้เพื่อเป็นการป้องกัน Temp สูงอย่างรวดเร็วให้ปฏิบัติดังนี้

1. Operator Kiln ดูแนวโน้ม Temp Outlet STB สูงขึ้น ให้ปรับเพิ่ม Flow น้ำ STB เพิ่มขึ้น
2. ปรับเพิ่ม Speed พัดลม EP. โดยควบคุม Draft Inlet STB J08P1
ระหว่าง -5 ถึง -20 mmH2O
3. ติดตามและควบคุม Temp Outlet STB อยู่ระหว่าง 130-210 องศา และ

ควบคุม Temp Inlet EP อยู่ระหว่าง 100-150 องศาเซลเซียส

การเดิน ค้อนเคาะ EP

1. ให้เดิน ค้อนเคาะ EP Mode Manual ก่อนหยุด Petcoke Mill 2 ชั่วโมง เพื่อให้ Plate และ
ขดลวดสะอาด
2. ถ้า mA ของ EP ดำลงให้เปลี่ยนเดิน ค้อนเคาะ เป็น Manual ตั้งเกดแนวโน้ม mA สูงขึ้น
ให้เปลี่ยนเดิน ค้อนเคาะ เป็น Auto ตามปกติ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 62 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

10. การดูแลระบบ Cooler

ระบบ Cooler ก่อนเดิน

- ใส่หัวฉีดน้ำ
- ตรวจสอบเช็ควัดอุณหภูมิภายใน
- ปิดฝา Man hole ทั้งหมด

การควบคุมระบบ Cooler

1. ปรับปริมาณน้ำ Spray ใน Cooler เพื่อคุมอุณหภูมิปูนเม็ด และ ลมออกจาก Cooler
 - อุณหภูมิปูนเม็ด 80 ± 20 °C
 - อุณหภูมิลมออก 100 - 200 °C
 - ตรวจสอบเช็คและ ทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ กระละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
2. ถ้าอุณหภูมิปูนเม็ดออกจาก Cooler ยังสูง ให้พิจารณาเปิดน้ำลาดปูนเม็ดบนสายพาน J10 ได้
3. รักษาสมดุลของลม ดังนี้
 - Kiln hood draught (ลมดูดเข้าหม้อเผา) ให้อยู่ระหว่าง -2 ถึง 0 mmH2O
ควบคุมโดยปรับ Speed หรือ Damper พัดลมIDF/SP (พัดลม J08)
 - Cooler Outlet draught ให้อยู่ระหว่าง -3 ถึง -5 mmH2O
ควบคุมโดยปรับ Speed หรือ Damper พัดลม IDF.Cooler (พัดลม K07)
4. เปิดเคลียร์ปูนก้อนใหญ่ด้าน Outlet Cooler กระละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

การเกิดการตันที่ Inlet Chute Cooler

- สาเหตุ
1. เกิดจากการหลุดของ Coat ในหม้อเผาอย่างมาก ทำให้มี Coat แผ่นใหญ่หรือปูนเม็ดก้อนใหญ่หลุดลงไปขวาง Chute Inlet
 2. เกิดจากความผิดปกติของเครื่องจักร เช่น มีเศษเหล็กหัก/หลุด ไปอุดตัน

การแก้ไข 1. ทำการแยงทำสะอาด Chute ตามวิธีการแยงชุดคลเลอร์เมื่อปูนเม็ดตัน

WK07:PK01

2. แก้ไขเครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่เกิดความบกพร่องเสียหาย
3. ปรับสภาพการเผาปูนหลังจาก Coat ร่วง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 63 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

การเกิดสภาพ COAT ร่วง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใน Burning Zone อย่างกะทันหัน เช่น เย็นลงอย่างรวดเร็ว หรือ เกิดการร้อน-เย็นสลับกัน นอกจากจะเกิด Coat ร่วงแล้ว อาจเกิด Free Lime ปูนเม็ดสูงตามด้วย

- สาเหตุ
1. อัตราป้อน เชื้อเพลิง ผิดปกติเช่น แกว่ง, ลดอัตราลงจากเดิม, หยุด
 2. คุณภาพ Kiln Feed เข้าหม้อเผา มีการเปลี่ยนแปลงมาก
 3. ค่า Heat ของเชื้อเพลิง ไม่นิ่ง หรือ ต่ำลง
 4. ความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น หยุดทำงาน, ควบคุมไม่ได้, ฯลฯ
 5. ไฟฟ้ากระพริบ,ดับ

- การป้องกัน
1. ตรวจสอบดูแลสภาพการเผาปูนให้นิ่ง
 2. ตรวจสอบดูแลแก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์ ให้ทำงานได้ดีตลอดเวลา

การแก้ไข

1. ปรับสภาพการเผา, สภาพ Burning Zone ตามวิธีการปรับแต่งหม้อเผา
2. หากพบ Coat ร่วงเป็นปูนเม็ดก้อนใหญ่ในหม้อเผา ซึ่งอาจทำความเสียหายต่อ อีฐในหม้อเผา, Grizzly bar หรืออาจทำให้เกิดการตันของ Chute Inlet Cooler ให้ทำการยิงปูนก้อนใหญ่ ในหม้อเผา ด้วยปืน ตามวิธีการยิงปูนก้อนใหญ่ในหม้อเผา

การล้างหัวฉีดน้ำ Cooler

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ Flow น้ำ ตามต้องการ และป้องกันหัวฉีดอุดตัน

ขั้นตอนการทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ Cooler แบบ Manual

1. สวมชุด PPE ได้แก่ เสื้อแขนยาวกันความร้อน, รองเท้า Safety, หมวกนิรภัยพร้อมกระบังหน้า, ถุงมือผ้า
2. เตรียมอุปกรณ์การทำความสะอาด ได้แก่ แปรงทองเหลือง, เหล็กแยงรูหัวฉีด, ปะแจเบอร์ 19
3. แจ้งพนักงานควบคุมหม้อเผาเพื่อขอล้างหัวฉีดน้ำ Cooler พร้อมปรับปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน
4. ปิดน้ำเข้าหัวฉีด ชันสกรูยึดแท่นหัวฉีดและดึงหัวฉีดน้ำ Cooler ออก ระวังไอร้อนและเปื้อนร้อนสัมผัสร่างกาย
5. ทำความสะอาดหัวฉีด และรูหัวฉีดน้ำ Cooler ทุกรูให้สะอาด โดยทำการทดลองเปิดน้ำเข้าหัวฉีด
6. ประกอบหัวฉีดน้ำ Cooler กลับตำแหน่งเดิมพร้อมขันสกรูยึดแท่นให้แน่น
7. เปิดน้ำเข้าหัวฉีดน้ำ Cooler และดูตำแหน่งการ Spray น้ำ ต้องโดนปูนเม็ด
8. ล้างทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ Cooler ทุกหัวเสร็จและให้ทำการแจ้งพนักงานควบคุมหม้อเผาทราบ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 64 / 74
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

11. การควบคุมกระบวนการผลิตกรณีผิดปกติ

11.1 กรณีมีฝุ่นออกปล่อง

11.1.1 ให้ปฏิบัติตามคู่มือ การควบคุมประสิทธิภาพ EP Kiln1

การควบคุมประสิทธิภาพ EP KILN1

ให้พนักงานผลิตปูนเม็ด ดูแลและควบคุมการทำงานของ EP. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติดังนี้

1. ควบคุม / ติดตามอุณหภูมิความร้อนก่อนเข้า EP. ต้องไม่เกิน 130°C ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตามเช่น กรณี RAW MILL หยุดแต่ PETCOKE เดินอยู่หรือ RAW MILL และ PETCOKE หยุด หรือกรณี RAW MILL และ PETCOKE เดินทั้งคู่ โดยการเดินปั้มน้ำที่ Spray Tower ควบคุมอุณหภูมิที่ออกจาก Spray Tower ต้องไม่เกิน 170°C
2. ให้ควบคุม / ติดตามการทำงานของ EP. โดยที่ Rapping Gear ต้องทำงาน โหมด Auto โดย EP ห้อง 1 และห้อง 2 ค่า $\text{kV} > 60 \text{ kV}$ และค่า $\text{mA} > 120 \text{ mA}$ (ช่วงกำหนดควรอยู่ที่ $\text{kV.} = 60 - 65 \text{ mA.} = 120 - 200$)
3. ให้ควบคุม / ติดตามปริมาณของฝุ่นที่ออกจากปล่อง (WK13:PK01) ต้องมีปริมาณฝุ่นไม่เกิน 118 mg/m^3 โดยดูค่าที่ระบบ Cems (กำหนดค่าควบคุมปริมาณฝุ่นโดยให้ตั้งค่า Limit H1 = 90 mg/m^3 และ H2 = 100 mg / m^3)
 - 3.1 กรณีผลการตรวจวัดฝุ่นออกจากปล่องมีค่ามากกว่า 90 mg / m^3 (H1)
 - ให้ปรับเปลี่ยน Mode Rapping Gear จาก Auto เป็น Manual แล้วสังเกตว่าปริมาณฝุ่นลดลงเข้าสู่ปกติแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็น Mode Auto
 - ให้ปรับลด Speed Damper J1J07D1 ลงจากเดิม โดยดู Draught Outlet IDF/SP (W1J08P1) ต้องไม่ให้ $< -10 \text{ mm/H}_2\text{O}$
 - ให้ลด Temp Control ที่ Spray Tower ลงจากเดิม แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 130°C
 - ให้ตรวจสอบโดยการถอดหัวฉีดการ Spray น้ำของ Spray Tower ว่ามีรั่วหรืออุดตันหรือไม่
 - ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพแรงดันของปั้มน้ำ ว่าปกติหรือไม่ (ปกติ Pressure $> 31 \text{ bar}$) และตรวจสอบแรงดันที่หัวฉีดแต่ละหัวที่ใช้งาน ว่าปกติหรือไม่ (ปกติ Pressure $> 15 \text{ bar}$) ถ้าผิดปกติให้ปรับเปลี่ยน ปั้มน้ำอีกตัว พร้อมทั้งแจ้งให้ทีมซ่อมฯ แก้ไขหากพบแรงดันน้ำต่ำ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 65 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าที่แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3.2 กรณีผลการตรวจวัดฝุ่นออกจากปล่องมีค่ามากกว่า $100 \text{ mg} / \text{m}^3$ (H2)

- ให้ปรับลด Damper W1J08D1 การตั้งลมที่ IDF/SP ที่ละไม่เกิน 5% (และติดตามดู Draft Outlet Kiln ให้อยู่ $> -0.2 \text{ mm/H}_2\text{O}$ และ % O₂ ที่ Top Cyclone ต้อง $> 4.0 \%$) หรือลดอัตราการ Feed หม้อเผาลง 2 – 4 t/h

3.3 กรณีผลการตรวจวัดฝุ่นออกจากปล่องมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน $108 \text{ mg} / \text{m}^3$ (H2)

- หากปริมาณฝุ่นออกจากปล่องสูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาในการหม้อเผา เมื่อไม่สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นออกจากปล่องหม้อเผาได้

4. ให้ควบคุม / ติดตามฝุ่นที่ปล่อง EP. กรณี หยุดหม้อเผาเพื่อ Clear ระบบตีตันที่ Preheater KILN 1

4.1 ปฏิบัติตามขั้นตอน การหยุดหม้อเผาแบบตามแผนผลิต (.....) และต้องหยุด หม้อบด Raw Mill 1. ทุกครั้งที่หม้อเผา KILN 1. หยุด เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่เข้าไปใน EP.

4.2 กรณีเข้า Clear Cake ที่จับในระบบ Preheater KILN 1.

- ให้ Off ระบบชุดลมยิงที่ Preheater ทั้งหมด เพื่อป้องกันอันตราย Cake กระเด็นออกทำให้ได้รับอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- ปรับลดรอบพัดลม EP. J1J07D1 ให้อยู่ที่ 10 % โดย Damper J1J07D1 อยู่ที่ 100% ลด Damper IDF/SP W1J08D1 ลงอยู่ที่ 20% และลด Damper Cooler W1K07D1 อยู่ที่ 30% และปรับลดรอบอยู่ที่ 30 % โดยรักษา Draft ที่ Coolers ระหว่าง -1 ถึง -3 mm/H₂O
- เดินปั๊มน้ำ Spray Tower เพื่อควบคุม Temp เข้า EP. ต้องไม่ให้เกิน 130 °C และควบคุมอุณหภูมิที่ออกจาก Spray Tower ต้องไม่เกิน 170 °C
- ควบคุม / ติดตามการทำงานของ EP. โดยที่ Rapping Gear ต้องทำงาน โหมด Auto โดย EP ห้อง 1 และห้อง 2 ค่า kV $> 60 \text{ kV}$ และค่า mA $> 120 \text{ mA}$ (ช่วงกำหนดควรอยู่ที่ kV. = 60 – 65 mA. = 120 – 200) และดูปริมาณฝุ่นจาก Cems ประกอบ ต้องให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า (H2)
- ในการเข้า Clear Cake ให้ Clear จากด้านล่าง (หน้าลาด) ขึ้นไปก่อน และจะต้องเปิดที่ละฝา
- การใช้น้ำ Clear ให้เดิน ปั๊มน้ำ Spray Tower อีกตัว โดยใช้ Mode Local และปรับ Valve มาทาง Bypass เพื่อใช้งาน (โดยแยกคนละตัวกับการ Spray จับฝุ่นที่ Spray Tower เพื่อป้องกันการ Trip ของ ปั๊มน้ำขณะใช้น้ำ Clear Cake
- ระหว่าง Clear Cake ที่ Preheater KILN1. จะต้องติดตาม Monitor ฝุ่นที่ CEMs ต้องไม่เกิน $100 \text{ mg} / \text{m}^3$ ตลอดเวลา

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 66 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5. ให้ควบคุม / ติดตามฝุ่นที่ปล่อง EP. กรณี อุณหภูมิเผา และ Start Up KILN 1.

5.1 ปฏิบัติตามขั้นตอน การเดินหม้อเผา (.....) และต้องหยุด หม้อบด Raw Mill 1. จนถึงสภาพการเดินหม้อเผา KILN 1 เป็นปกติ

5.2 กรณีช่วงอุณหภูมิเผา ให้คุม Temp ที่ออกจาก Spray Tower ไม่ให้เกิน 170 °C ถ้ามากกว่าให้ เดินปั๊มน้ำ Spray Tower เพื่อคุมอุณหภูมิ และควบคุม Temp เข้า EP. ต้องไม่ให้เกิน 130 °C

5.3 กรณี เริ่ม Feed ชั่วโงมแรก ให้ Set feed ต่ำสุด ตาม WI ขั้นตอนการ Feed อยู่ที่ 15 t/h (เพื่อให้มีความหนาแน่นของปริมาณวัตถุดิบ มากกว่า Gas)

- ในกรณียังไม่ได้เดิน ปั๊มน้ำ Cooler ให้ รักษา Draft < -3 mm/H₂O (ปรับรอบ พัดลม Cooler 30 % และ Damper W1K07D1 อยู่ที่ 20 %
- ปรับรอบพัดลม EP. J1J07D1 ให้อยู่ที่ 50 % โดย Damper J1J07D1 อยู่ที่ 100% รักษา Draught Outlet IDF/SP (W1J08P1) ให้อยู่ระหว่าง -5 ถึง -10 mm/H₂O ปรับ Damper IDF/SP W1J08D1 ลงอยู่ที่ 60% ควบคุม Draught Kiln hood ให้อยู่ 0 ถึง -1 mm/H₂O

6. ติดตามและจดบันทึกการทำงานของ EP. ลงใน Log sheet K1. ตามช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งช่วงกรณี เกิด EP. ขัดข้อง ให้บันทึกเวลาขัดข้องและเวลาแก้ไขเสร็จ ใน General Remark ทุกครั้ง

11.1.2 ถ้ายังแก้ไขฝุ่นออกปล่องไม่ได้นานเกิน 60 นาที ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาในการหยุดหม้อเผา

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 67 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

11.2 กรณีหม้อเผาเกิด CO สูงแล้วทำให้ EP Trip

11.2.1 ให้ตั้งลมที่ IDF/SP เพื่อขึ้น โดยการปรับ Damper ของ IDF/SP ครั้งละ 5% และติดตามผลการวัด CO ที่ Top Cyclone จากเครื่องวัด

11.2.2 ปรับเพิ่มลม Secondary W1W11D1 โดยการปรับรอบขึ้น ครั้งละ 2% และติดตามผลการวัด CO ที่ Top Cyclone จากเครื่องวัด

11.2.3 ให้ผู้ธุรกิจตรวจเช็คที่ Preheater หากมีจุดรั่วของลมเย็น หรือตามฝา Man Hole มีลมรั่วให้ทำงานใช้ Morta ผสม Seliclone อุดให้เรียบร้อย

11.2.4 ตรวจสอบเช็คที่ปลาย Burner ดูสภาพเปลวไฟ และ Petcoke ออกสม่ำเสมอหรือไม่ และไปตรวจเช็ค Pfister F01 ที่ หน่วยงานดูความผิดปกติว่ามี เสียงดัง, สายพานขับ Rotor หย่อนหรือขาด และ Pressure Root Blower แกว่ง

ค่าควบคุม CO

ที่ Top Cyclone H1 = 3500 PPM

H2 = 9500 PPM

11.3 กรณี Free Lime ออกนอกเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีที่ปูนเม็ดเกิดค่า Free Lime สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 4.0% (XRD) อาจพิจารณาได้จากสาเหตุดังนี้

11.3.1 ลด Speed หม้อเผาถึง MV 5% เพื่อหน่วงเวลาการเคลื่อนตัวของ Raw Meal ให้ช้าลงทำให้มีเวลาการเกิดปูนเม็ดได้นานขึ้น พร้อมทั้งลด feed ลง 1.5 t/h เพื่อรักษา filling degree และให้กระบวนการเผาร้อนขึ้นด้วย

11.3.2 คุณภาพของวัตถุดิบ (Raw meal) ไม่ได้ตามตามเกณฑ์ที่กำหนด กรณีเปอร์เซ็นต์ LSF.Kiln feed สูงเกิน 2 ค่าให้เก็บตัวอย่าง Kiln feed ได้ Silo 1-4 ให้ส่วนส่งเสริมหาผลวิเคราะห์ เพื่อจะได้นำ Raw meal แต่ละ Silo มาผสมให้ได้ค่า LSF.Kiln feed ตามเกณฑ์ที่กำหนด และ กรณี Kiln feed ได้ Silo 1-4 สูงทั้งหมดไม่สามารถผสมกันได้ ให้แจ้ง ผจก.ผลิตปูนเม็ดทราบ เพื่อพิจารณา แก้ไขขั้นตอนต่อไป

11.3.3 ถ้าหากค่า Free Lime สูงเกิน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ จะได้ดำเนินการต่อไป

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 68 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นี้นี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

11.4 กรณีเกิด Coat จับหนาในหม้อเผา

การเกิด Coat จับหนาในหม้อเผาจะสังเกตได้จากผลวัด temp เปลือกหม้อเผา ถ้าต่ำกว่า 150 C แสดงว่าเกิด Coat จับหนา ซึ่งจะส่งผลให้ Production ไม่ได้ตามแผนผลิต จึงต้องทำการแก้ไขดังนี้

11.4.1 ให้ติดตามวัด temp เปลือกหม้อเผาทุก 2 ชั่วโมง (วัดเฉพาะเมตรที่ต่ำกว่า 150 C โดยจดค่า Min ของเครื่องวัด temp) แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุก 4 ชั่วโมง

11.4.2 ให้ปรับเปลวไฟ ทุก 8 ชั่วโมง หรือตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยการปรับ Damper Swirl อยู่ระหว่าง 50 (เปลวขาว) – 100 % (เปลวสีส้ม) และ Damper Primary อยู่ระหว่าง 80 – 100%

7.4.3 ควบคุม Kiln speed ให้สอดคล้อง filling degree ให้อยู่ ระหว่าง 9-11% เพื่อรักษา Retention time ของ Material ในหม้อเผา

11.5 กรณีเปลือกหม้อเผาแดง

เมื่อเปลือกหม้อเผาแดงให้พนักงานเผาปูนปฏิบัติดังนี้

11.5.1 ลดเชื้อเพลิงลง โดยปรับลดการใช้ Petcoke ลง 100 kg/h เพื่อให้ความร้อนในหม้อเผาลดลง

11.5.2 ขยับพัดลมเป่าเปลือกหม้อเผามาเป่าที่เกิดจุดแดง หรือแจ้งหน่วยงานซ่อมบำรุงจัดหาพัดลมมาติดตั้งเพิ่ม

11.5.3 ปรับเปลวไฟให้ขยับห่างจากที่เกิดจุดแดง

11.5.4 ติดตามวัดอุณหภูมิเปลือกหม้อเผาทุก 2 ชั่วโมงหรือตามความเหมาะสม และวัดระยะทุกๆ 0.5 เมตร ถ้าอุณหภูมิลดลงหรือคงที่ให้คงสภาพการเผาไว้ก่อน

11.5.5 ถ้าเปลแดงมีขนาดพื้นที่กว้างขึ้น หรือมีสภาพแดงมาก ทำการแก้ไขแล้วไม่หายแสดงว่า อาการหนัก อาจมีอิฐหลุดให้ปรึกษา ผชก. ผจก. ผลิตปูนเม็ด หรือวิศวกร เพื่อพิจารณาหยุดหม้อเผาต่อไป

11.6 กรณี Chute Inlet Cooler ตัน

11.6.1 ปรับลดรอบหม้อเผาให้ช้าลงต่ำสุดที่ 0.9-1.2 rpm. MV=30-35 %

11.6.2 ปรับลด Feed และเชื้อเพลิงให้สอดคล้อง filling degree ให้อยู่ ระหว่าง 9-10% เพื่อรักษา Retention time ของ Material ในหม้อเผา

11.6.3 ป้อนน้ำสเปรย์ปูนเม็ดในอุณหภูมิลดลง เพื่อป้องกันปูนเม็ดร้อนถูกน้ำแล้วระเบิดสวนขึ้นมา

11.6.4 พนักงานประจำไซโคลนเตรียมเหล็กแขง ตะขอเกี่ยวปูนก้อนใหญ่ ค้อนปอนด์

11.6.5 เปิดไฟสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งและตรวจสอบ ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกบริเวณ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 69 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

11.6.6 พนักงานประจำไซโคลนเปิดฝาสำหรับแย่งชุดคูลเลอร์ ใช้เหล็กแย่ง แยกลงในชุดที่ตัน ถ้าแย่งไม่ลงให้ใช้ค้อนปอนด์

ตอกด้ามเหล็กแย่ง ในกรณีที่มีการตันรุนแรงต้องใช้เวลาเคลียร์นานจนปูนเม็ดสะสมถึง Grizzly Bar ให้เปิด Reject Chute เพื่อ Bypass ปูนเม็ดออกช่อง Reject และ เคลียร์ปูนเม็ดที่ตันชุดให้ลงได้ปกติ

11.6.7 พนักงานประจำไซโคลนปิดฝาสำหรับแย่งชุดคูลเลอร์ เก็บเหล็กแย่งปูนเม็ดเข้าที่ให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ดรับทราบ

11.6.8 พนักงานผลิตปูนเม็ดปรับสภาพการเผา เพิ่มรอบหม้อเผา, เพิ่ม Feed พร้อมทั้งเดินปั๊มน้ำ สเปรย์ปูนเม็ดในคูลเลอร์

12 การหยุดหม้อเผา 1

12.1 การหยุดหม้อปกติ (NORMAL SHUT DOWN) : สำหรับหยุดซ่อมที่นานกว่า 24 ชั่วโมง

- ลด Feed ลง 0.75 t/h ทุก 15 นาที และ ระหว่างลด Feed ให้ปฏิบัติดังนี้
 - ลดการใช้น้ำมันหรือ Pet coke ที่ Main Burner ลง
 - ลดความเร็วรอบหม้อเผาตามความเหมาะสม(ดู Amp. หม้อ, ปริมาณปูนในหม้อประกอบ)
 - ควบคุมค่า Heat Consumption ให้คงที่ (เท่าขณะเผาปูนปกติ)
 - ปรับเชื้อเพลิง / ลม / ความร้อนที่จุดต่างๆ ให้เหมาะสม (คุม O2 Top Cyclone 4-6 %)
 - ควบคุมการ Spray น้ำที่ Cooler, STB ให้เหมาะสม
- ใช้เวลาลด Feed ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วหยุด Feed ที่ Feed Rate ประมาณ 50 % หรือ 10 - 12 t/hr
- ลดรอบหม้อเหลือ 330 rpm. หรือ ตามความเหมาะสม
- เผาปูนต่อหลังหยุด Feed แล้ว 2 ชั่วโมง หรือจนปูนหมดหม้อ ใช้น้ำมัน 650 l/h โดยใช้ Primary oil อย่างเดียว หรือ กรณี ใช้ Pet coke ให้ใช้ Pet coke ประมาณ 0.50 - 0.70 t/h
- หยุดชุดป้อนเชื้อเพลิง Pet coke ที่ Main Burner สังเกตดูค่า %Load PFISTER เป็นศูนย์ หรือ ไม่มี Pet coke ออกปลาย Burner
- ปิดวาล์วน้ำมัน Primary Oil และ ปิดวาล์วลมเป่าหัวฉีดน้ำมันไว้ ดับไฟในหม้อเผา ปิด Damper IDF/SP. เหลือ 5 %

- เมื่อน้ำมันใน Oil Pipe หมดแล้ว ปิดวาล์วลม และ ชักหัวฉีดน้ำมันออกพร้อมถอดหัวฉีดล้างทำความสะอาดทันที ป้องกันการจับแข็ง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 70 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 22561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่นานี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

8. หมุนหม้อ 24 ชม. หลังดับไฟตาม Step ดังนี้

- 0 - 2 ชั่วโมง หมุนหม้อตลอดที่รอบต่ำสุด หรือใช้ Emergency Motor หมุนหม้อ
- 2 - 4 ชั่วโมง หมุน 1/4 รอบ ทุก 10 นาที
- 4 - 8 ชั่วโมง หมุน 1/4 รอบ ทุก 20 นาที
- 8 - 16 ชั่วโมง หมุน 1/2 รอบ ทุก 30 นาที
- 16 - 24 ชั่วโมง หมุน 1/2 รอบ ทุก 60 นาที

9. การหยุดเครื่องจักร

- IDF.SP W1J08M1 หยุดหลังดับไฟแล้ว และ เดิน Inching Motor จนครบ 24 ชั่วโมง

หลังดับไฟ

- พัดลมเป่าเปลือกหม้อ หยุดเมื่อ 1 ชั่วโมงหลังดับไฟ
- Primary Fan W1W13M1 หยุดเมื่อ 12 ชั่วโมงหลังดับไฟ
- IDF. Cooler W1K07M1 หยุดเมื่อ 12 ชั่วโมงหลังดับไฟ
- Secondary Fan W1W11M1 หยุดเมื่อ 24 ชั่วโมงหลังดับไฟ
- IDF.EP W1J07M1 หยุดเมื่อ 24 ชั่วโมงหลังดับไฟ
- หยุด Spray น้ำใน STB เมื่ออุณหภูมิลมร้อนเข้า IDF.SP (J08T1) < 200 °C
- หยุดชุดลำเลียงฝุ่นและเครื่องจักรทั้งหมดหลังดับไฟ Cool Down ครบ 24 ชั่วโมง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 71 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

12.2 การหยุดหัตถ์ฉุกเฉิน (EMERGENCY SHUT DOWN)

สำหรับหยุดหัตถ์กรณีพิเศษชั่วคราว เช่น ไฟฟ้าดับ, เครื่องจักรมีปัญหา ฯลฯ

กรณีเครื่องจักรขัดข้อง

1. หยุด Feed Raw Meal
2. ลด Pet Coke ที่ Main Burner ลงเหลือประมาณ 0.50 – 0.70 t/hr
3. ปรับปริมาณลมให้สัมพันธ์กับเชื้อเพลิง คม O2 Top Cyclone ระหว่าง 4-6%
4. ลดความเร็วรอบหัตถ์เผาเหลือต่ำสุด หรือใช้ Kiln Emer.
5. ลด Damper W1W11D1 ลง และ ลด Speed ของ Secondary Fan ลงต่ำสุด ประมาณ 25%MV
6. ลด Damper W1W13D1 ลงให้ต่ำสุด ประมาณ 0-10%
7. ลด Damper W1J08D1 ลงให้ต่ำสุด ประมาณ 0-10%
8. ลด Damper W1K07D1 ลงให้ต่ำสุด ประมาณ 0-10%
9. ลด Damper J1J07D1 ลง และ ลด Speed ของ พัดลม J1J07M1 ลงต่ำสุด ประมาณ 25%MV
10. หยุด pump น้ำ Cooler
11. หยุด pump น้ำ STB.
12. ถ้าใช้เวลาแก้ไขนาน ให้ปรึกษา วส./ ผจก.ผลิตปูนเม็ด พิจารณาหยุดหัตถ์เผาต่อไป

หยุดหัตถ์เผากรณีไฟฟ้าดับ

1. เปิด Valve ลมเพื่อล้างหัวฉีดน้ำมันให้หมด
2. ดึงหัวฉีดน้ำมันออกจาก Main Burner และ ถอดหัวฉีดล้างทำสะอาด
3. ปิดวาล์วหัวฉีดน้ำ Cooler
4. เข้า Baring Kiln Emergency Switch
5. แจ้ง ช่างไฟฟ้า Start เครื่องยนต์ Diesel
6. ช่างไฟฟ้าจ่ายไฟจากเครื่อง Diesel ไปแผงควบคุมหัตถ์เผา
7. พลิกหัตถ์เผาด้วย Kiln Emergency Motor
8. เข้า Inching Switch IDF.SP และ เดิน Inching ไว้
9. เดินเคลียร์ปูนเม็ดบนสายพานลำเลียงทุกเส้นจนหมด และ หยุดสายพานลำเลียง
10. ปิด Damper พัดลม Primary Air, Secondary Air, IDF.SP, IDF.Cooler, Fan/EP ลงไปที่ 0% ทุกตัว เพื่อเตรียม Start ใหม่ เมื่อไฟฟ้ามาปกติ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 72 / 72
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W1	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หานี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

13. การดูแล และ ตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน

- ตรวจสอบการทำงานของสายพาน J10, J11, J21, กะพล้อ J12, สายพาน J17, J18 วันละ 1 ครั้ง และเคลียร์ชุดท้ายสายพานลำเลียงปูนเม็ดทุกเส้น โดย ผรม. ประจำกะ
- ตรวจสอบก้อนใหญ่ด้าน Outlet Cooler กะละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบและทำสะอาดหัวฉีดน้ำกะละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบการทำงานของ Scraper บนสายพาน J17 โดย ผรม. ประจำกะ
- ตรวจสอบบริเวณหลังคา Silo ทุกใบ โดยเฉพาะบริเวณ Chute , ฝา Manhole วันละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบรอยรั่วซึ่งอาจทำให้น้ำเข้าไปใน Silo ได้
- ตรวจสอบฝา Manhole ของเกลียวหนูชุดลำเลียง ว่าปิด และ ล็อคฝา หรือ ไม่
- ตรวจสอบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร กะละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรวันละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบการทำงานของ Bag Filter ทำงานปกติหรือไม่ และ Hopper ไม่อุดตัน
- ตรวจสอบระบบลมยิงไซโคลนกะละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบการทำงานของ Flap Damper กะละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบและทำสะอาดเกลียวหนู J03 กะละ 2 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม
- เมื่อตรวจสอบมีจุดบกพร่องให้แจ้ง OP. Kiln หรือ ผจก.ผลิตปูนเม็ด ทราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไข

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

หน่วยงาน ผลิตปูนซีเมนต์ (ซีเมนต์ขาว)

แบบขออนุมัติเพิ่มเติม/แก้ไข/ยกเลิกเอกสาร


ชื่อผู้ขอ <u>กฤษดา ขวัญคุณ</u>	ตำแหน่ง <u>พนักงาน/ผจก./วศ./ผส./QM</u>	<u>ผลิตปูนซีเมนต์</u>		
เรื่องที่จะ	<input checked="" type="checkbox"/> เพิ่มเติม	<input type="checkbox"/> แก้ไข	<input type="checkbox"/> ยกเลิก	
ประเภทเอกสาร	<input type="checkbox"/> คู่มือระบบการจัดการ			
	<input type="checkbox"/> PM	<input checked="" type="checkbox"/> WI	<input type="checkbox"/> SR	<input type="checkbox"/> FM
ชื่อเอกสาร <u>มาตรฐานการปฏิบัติงานในระบบการผลิตปูนซีเมนต์ (ซีเมนต์ขาว)</u>	รหัสเอกสาร <u>G-WI-K 001</u>			
กรณีขอเพิ่มเติมเอกสารให้พิจารณา	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PL			
	<input type="checkbox"/> เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PL กรุณาพิจารณากำหนดเอกสารดังนี้			
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาสินค้า	<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและควบคุมคุณภาพ			
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การขาย ลูกค้า	<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและระบบประกันคุณภาพ			
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร				
(กำหนดการจัดเก็บเอกสาร 10 ปี และบันทึกลงในบัญชีแม่บทเอกสาร)				
เหตุผลที่ขอ	<u>เพื่อตามแผนรณรงค์การ ISO 9001</u>			
เนื้อหาที่ขอแก้ไขเดิม :				
เนื้อหาที่ขอแก้ไขใหม่ :	<u>หน้า 2</u>			
ลงชื่อ <u>ก. ข.</u>	พนักงาน/ผจก./วศ./ผส./QM	<u>ผลิตปูนซีเมนต์</u>	วันที่ <u>09 / 10 / 61</u>	
ผู้ให้ความเห็นชอบ : <input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ				
ลงชื่อ <u>ก. ข.</u>	ผจก./ผส./MR/QM	<u>ผลิตปูนซีเมนต์</u>	วันที่ <u>9 / 10 / 61</u>	
ผู้ตรวจสอบและกำหนดความทันสมัยของเอกสาร :				
รหัสเอกสาร <u>G-WI-K 001</u>	พิมพ์ครั้งที่ <u>1</u>	แก้ไขครั้งที่ <u>0</u>	วันที่มีผลเริ่มใช้/ยกเลิก <u>9 / 10 / 61</u>	
ช่องแก้ไขครั้งที่ _____				
- ให้ดูการแก้ไขครั้งที่จากบัญชีแม่บทเอกสาร (R-CZ001)				
- ถ้าเป็นการเริ่มใช้เอกสารครั้งแรกหรือจำนวน				
ครั้งที่พิมพ์ครั้งใหม่ให้ใส่ "0"				
- ถ้าเป็นการยกเลิกเอกสารให้ใส่ " - "				
ผู้ควบคุมเอกสาร/ผจก.ระบบบริหารจัดการ				
วันที่ <u>9 / 10 / 61</u>				
ผู้อนุมัติ :	<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ			
	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เพราะ _____			
	<input checked="" type="checkbox"/> รับทราบ (กรณีเป็นกฎระเบียบหรือคำสั่งของ บปช./ปูนอุตสาหกรรม)			
ลงชื่อ <u>ก. ข.</u>	ผจก./ผส./MR/TM/กจก.ปูนท่าหลวง	<u>ผลิตปูนซีเมนต์</u>	วันที่ <u>9 / 10 / 61</u>	
เรียน ผจก.ระบบบริหารจัดการ				
พร้อมนี้ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อ โปรดดำเนินการ Update เอกสารในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย				

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน

เรื่องมาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด(ซีเมนต์ขาว) KW.W2

รหัสเอกสาร G-WI-KG002

เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลเริ่มใช้	ผู้อนุมัติ	ตำแหน่ง
09 ตุลาคม 2561	1	0	09 ตุลาคม 2561		ผู้จัดการผลิตปูนเม็ดขาว

คู่มือนี้ใช้ในระบบ ☒ ISO 9001 ☒ ISO 14001 ☒ มอก. 18001 ☐ มอก. 17025 ☐ ISO 50001

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 1 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเดินเครื่องจักรในระบบเผาปูนและการปฏิบัติขณะเดินเครื่องจักรเป็นไปในแนวเดียวกัน

ขอบข่าย เอกสารการควบคุมการเดิน-หยุดหม้อเผา2 และการปรับแต่งขบวนการผลิตรวมถึงการแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิตของหม้อเผา2

เอกสารอ้างอิง คู่มือวิธีการ เรื่อง การผลิตปูนเม็ด PM-075

- หัวข้อย่อย (ถ้ามี)**
1. การดูแลระบบเชื้อเพลิงก่อนเดินหม้อเผา
 - 1.1 การ Circulate น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิง
 - 1.2 การเดิน Air Compressor หม้อเผา
 - 1.3 การเดิน Air Compressor หม้อเผา
 - 1.4 การทำสะอาดหัวฉีดน้ำมัน
 - 1.5 การทำสะอาดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ชั้นบนบริเวณ Line น้ำมันหน้าหม้อเผา)
 - 1.6 การทำสะอาดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ชั้นบนบริเวณ Line น้ำมันหน้าหม้อเผา)
 2. การตรวจสอบเครื่องจักรและก่อนเดินเครื่องจักรหม้อเผา 2
 - 2.1 การเตรียมพร้อมก่อนการจุดไฟในหม้อเผา
 - 2.2 การเดินเครื่องจักรชุดน้ำมันเชื้อเพลิง (OF2)
 - 2.3 การเดินเครื่องจักรชุด Dust Transport (KD2)
 - 2.4 การเดินเครื่องจักรชุด Clinker Transport (KC2)
 3. การจุดไฟอุ่นหม้อเผา 2
 - 3.1 การเตรียมการก่อนจุดไฟ
 - 3.2 การเตรียมการเมื่อจะจุดไฟ
 - 3.3 การปรับลมเพื่อจะจุดไฟอุ่นหม้อเผา
 - 3.4 การจุดไฟหม้อเผา 2
 - 3.5 การติดกราฟอุ่นหม้อเผา
 4. การอุ่นหม้อเผา
 - 4.1 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด มีการซ่อมอิฐตามแผน
 - 4.2 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด Clear ระบบ Preheater และ Air heater
 - 4.3 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด Clear Cyclone ตัน
 - 4.4 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด เข้าตรวจสอบสภาพภายใน EP
 - 4.5 อุ่นหม้อเผา กรณีกระบวนการผลิตขัดข้องสาเหตุจากชุด Transprot เดินไม่ได้

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 2 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- 4.6 การปรับสภาพการอุ่นหม้อเผา
- 4.7 การพลิกหม้อเผา
5. การเตรียมความพร้อมก่อน feed หม้อเผา 2
 - 5.1 การเดินเครื่องจักรชุด Kiln Feed (KF2) กรณีหยุด มีการซ่อมอิฐตามแผน
 - 5.2 ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุดเชื้อเพลิง ป้อน Petcoke Main Burner (Petcoke Firing)
6. การ feed Raw meal หม้อเผา 2
 - 6.1 การคิด Heat Consumption ในการ Start feed
 - 6.2 การปรับสภาพ Condition ก่อนการ feed
 - 6.3 การใช้ตารางการ feed หม้อเผา 2
7. การควบคุมกระบวนการผลิตแบบปกติ
 - 7.1 การควบคุมสภาพการเผา
 - 7.2 การปรับแต่งสภาพการเผา
 - 7.3 การปรับอัตราส่วนการใช้ Raw Meal จาก Storage Silo
 - 7.4 ขั้นตอนการหา Litter Weight ปูนเม็ด
 - 7.5 การลำเลียงปูนเม็ดลง Silo
 - 7.6 การยิงปูนก้อนในหม้อเผา
8. อุณหภูมิผิวหม้อเผา
9. ระบบ Cyclone
 - 9.1 การแย่งทำความสะอาด Cyclone
 - 9.2 การเก็บตัวอย่าง Hot Meal
 - 9.3 การแย่งทำความสะอาด Cyclone กรณีไซโครตัน
10. การควบคุมระบบ STB.
11. ระบบ COOLER
12. การควบคุมกระบวนการผลิตกรณีผิดปกติ
 - 12.1 กรณีมีฝุ่นออกปล่อง
 - 12.2 กรณีหม้อเผาเกิด CO สูงแล้วทำให้ EP Trip
 - 12.3 กรณี Free CaO ออกนอกเกณฑ์ที่กำหนด
 - 12.4 กรณีกรณีเกิด Coat จับหนาในหม้อเผา

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 3 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

12.5 กรณีเปลี่ยนหม้อเผาแดง

12.6 กรณี Chute Inlet Cooler ตัน

13. การหยุดหม้อเผา2

13.1 การหยุดหม้อเผาแบบปกติ

13.2 การหยุดหม้อเผาฉุกเฉิน

14. การดูแลและการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน

1. การดูแลระบบเชื้อเพลิงก่อนเดินหม้อเผา

1.1 การ Circulate น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิง

1.1.1 ตรวจสอบเช็ค Valve น้ำมันทุกตัวให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

1.1.2 เปิด Valve ให้น้ำมัน Return กลับทั้ง 3 จุด

- Valve Return ตัวล่างอยู่ข้าง Pump น้ำมัน
- Valve By pass ตัวที่ไม่ผ่าน Regulator Valve
- Valve Return ตัวที่ก่อนเข้าหัวฉีดน้ำมัน (บริเวณ Line น้ำมันหน้าหม้อเผา)

1.1.3 เปิด Valve ให้น้ำมัน Return กลับทั้ง 3 จุด

1.1.4 เดิน Suction Heater ทั้ง 2 ตัว ให้อุณหภูมิน้ำในถังอยู่ระหว่าง 50-70 °C

1.1.5 ควบคุมอุณหภูมิน้ำมันใน Day Tank ให้อยู่ระหว่าง 45 - 50 °C

1.1.6 เปิด Valve น้ำมันก่อนเข้า Pump ตัวที่จะเดิน

1.1.7 เปิด Valve น้ำมันออกจาก Pump ตัวที่จะเดิน

1.1.8 เดิน Pump น้ำมัน

1.1.9 ปิด Valve Return ตัวที่อยู่ข้าง Pump ซ้ายๆ คุม Pressure ไม่ให้เกิน 30 Bar

1.1.10 ปิด Valve Return ให้ปรับ Pressure ที่ Regulator Valve แทน

1.1.11 เปิด Valve ให้น้ำมันไหลผ่าน Oil Heater เพื่อขึ้นมาสั่นบน

* ข้อควรระวัง *

- ปิด Valve เทรนน้ำมัน Oil Heater ให้สุด
- เปิด Valve เข้า Safety Valve ของ Oil Heater จนสุด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 4 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

1.1.12 เดิน Oil Heater ควบคุมอุณหภูมิน้ำมันดังนี้

- น้ำมันเตา คุมที่ 100 ถึง 120 °C หรือ
- น้ำมัน Cracker Bottom คุมที่ 70 ถึง 90 °C

1.2 การเดิน Air Compressor หม้อเผา

- 1.2.1 ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับที่กำหนด
- 1.2.2 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นลูกสูบให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้
- 1.2.3 ตรวจสอบเช็คการไหลของน้ำหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพปกติ
- 1.2.4 ตรวจสอบเช็ค Valve Main (Valve ลม) อยู่ในตำแหน่งเปิดใช้งาน
- 1.2.5 On Switch Main
- 1.2.6 Start Air Compressor
- 1.2.7 ตรวจสอบเช็คความร้อนของ Air Compressor ให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด
- 1.2.8 ตรวจสอบเช็ค Pressure ในถังพักลม ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

1.3 การเดิน Air Compressor หม้อเผา

- หัวฉีดน้ำมันสกรปรก อาจมีผลต่อลักษณะ/รูปร่างของเปลวไฟ เช่น ผิดปกติ, ผิดมุมได้ การแก้ไขเบื้องต้น ให้ปรับสภาพเปลวไฟโดยปรับ Primary Air ที่ Inner/Outer Damper แต่ถ้าอาการยังไม่หาย จะทำให้เกิดปัญหาในการเผาปูนได้ จึงควรถอดทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมัน ตามวิธีการทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมัน

1.4 การทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมัน

- เตรียมประแจที่ใช้ประจำหัวฉีด
- เตรียมน้ำมันก๊าด หรือน้ำมันผสม
- เตรียมแปรงทองเหลือง
- เตรียมผ้าชุบน้ำหรือผ้าดิบ
- เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้รองแป้นหัวฉีด
- ยกแป้นหัวฉีดมาวางที่อุปกรณ์วางแป้นที่เตรียมไว้
- ใช้ถาดมาวางรองน้ำมันที่ปลายแป้นเพื่อรองน้ำมันที่จะไหลออกมาจากแป้น
- ใช้ประแจคลายหัวฉีดออกจากแป้น
- เอาหัวฉีดใส่ลงในถาดที่เตรียมไว้
- เตรียมถาดที่จะใส่น้ำมันล้างหัวฉีด
- เทน้ำมันสำหรับล้างหัวฉีดลงในถาดใส่น้ำมัน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 5 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- ถอดชิ้นส่วนของหัวฉีดออกให้หมด
- ใช้แปรงทองเหลืองขัดทำความสะอาดให้หมดทุกชิ้นให้สะอาด
- ประกอบหัวฉีดเข้าเหมือนเดิม
- นำหัวฉีดประกอบเข้ากับแป้นหัวฉีด ใช้ประแจขันให้แน่นพร้อมที่จะใช้งานได้
- เก็บทำความสะอาดประแจและน้ำมันให้เรียบร้อย
- กรองน้ำมันสกปรก หรือ มีเศษตะกอนอุดตัน จะทำให้แรงดันน้ำมันตกลง มีผลต่อการควบคุมอัตราป้อนน้ำมันหรืออาจมีผลต่อรูปร่างเปลวไฟได้ การแก้ไขให้ทำการล้างกรองน้ำมันเตา ซึ่งมี 2 จุด คือ
 - กรองน้ำมันชั้นบน (อยู่บริเวณชุด Valve ควบคุมน้ำมันบนชั้นหน้าหม้อเผา)
 - กรองน้ำมันชั้นล่าง (กรองน้ำมันความดันสูง) อยู่ใกล้กับตัวปั๊มน้ำมัน บริเวณ Tank เก็บน้ำมัน แต่ละ Line หม้อเผากำหนดให้ทำการล้างกรองน้ำมัน (ตัวเล็ก) อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยแต่ละครั้งให้ล้างทั้งกรองชั้นบนและชั้นล่างด้วย (ตามวิธีการล้างกรองน้ำมันความดันสูง) การล้างกรองแต่ละครั้ง จะเป็นการสลับกรองที่ใช้งานด้วย

1.5 การทำสะอาดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ชั้นบนบริเวณ Line น้ำมันหน้าหม้อเผา)

- เตรียมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันผสม
- เตรียมภาชนะใส่น้ำมันสำหรับล้างกรอง
- เตรียมแปรงทองเหลืองสำหรับขัดทำความสะอาดกรอง
- เตรียมประแจเลื่อนสำหรับไขคลายสกรูที่ล็อก ฝากรอง
- หมุนก้าน Valve ไปตำแหน่งตรงข้ามกับกรองที่เราต้องการจะเปิดล้าง
- เปิด Valve Drain น้ำมันที่ตกค้างอยู่ในกรองที่จะล้างออก
- ใช้ประแจเลื่อนคลายสกรูที่ล็อก ฝากรองออกให้หลวมแล้วเอาเหล็กที่ล็อก ฝากรองออก
- เปิดฝากรองเอามาใส่ภาชนะที่เตรียมเอาไว้
- ยกภาชนะที่เตรียมไว้ล้างกรองไปไว้ใกล้ๆกรองแล้วยกใส่กรองข้างในขึ้นมารองกว่าน้ำมันที่ค้างอยู่ในใส่กรองไหลออกจนหมด จึงยกใส่กรองมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้
- เทน้ำมันสำหรับล้างกรอง ลงไปในภาชนะที่ใส่ใส่กรองไว้ ใช้แปรงทองเหลืองขัดทำความสะอาดใส่กรองทั้งด้านนอกด้านใน ให้ใส่กรองสะอาด
- ทำความสะอาดฝากรองให้สะอาดด้วย
- เมื่อใส่กรองสะอาดดีแล้ว นำไปประกอบลงในกรองเหมือนเดิม

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 6 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- ปิด Valve Drain น้ำมันของกรองให้แน่น
- นำฝากรองมาปิดเหมือนเดิม สังเกตดู Seal ของกรองถ้าสภาพไม่ดีให้เปลี่ยนใหม่
- นำเหล็กสอดฝากรองมาใส่เข้าที่เดิม
- แล้วใช้ประแจเลื่อนขันสกรูที่ล็อกฝากรองให้แน่น พร้อมรอใช้งาน

1.6 การทำสะอาดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ชั้นบนบริเวณ Line น้ำมันหน้าหม้อเผา)

- เปิดวาล์วน้ำมันของกรองลูกที่จะใช้งานก่อนเพื่อให้ น้ำมันเข้ากรองผ่าน ไปใช้งาน
- ปิดวาล์วน้ำมันของกรองลูกที่จะล้างให้แน่นเพื่อไม่ให้ น้ำมันเข้ามาในกรองได้
- เปิดวาล์ว Drain น้ำมันเพื่อให้ น้ำมันในกรองลูกที่ล้างไหลออกให้หมด (ถ้าไม่เปิดวาล์ว Drain กันกรอง น้ำมันออกเวลาเปิดฝากรอง น้ำมันที่ค้างในกรองอาจพุ่งออกมาโดนร่างกาย ได้รับอันตรายได้ เพราะน้ำมันในกรองยังมีความร้อนอยู่)
- เมื่อน้ำมันในกรองออกหมด ให้เปิดฝากรองน้ำมันลูกที่จะล้างออกโดยใช้ประแจเลื่อนคลายนัตฝากรอง น้ำมัน ออกแล้วเปิดฝากรองยกกรองน้ำมันออกมาล้างทำความสะอาด
- เมื่อล้างทำความสะอาดกรองน้ำมันเสร็จแล้ว ให้ใส่กรองน้ำมันไว้เหมือนเดิม
- สังเกตดู Seal ของฝากรองถ้าสภาพไม่ดีให้เปลี่ยนใหม่
- ปิดฝากรองน้ำมันแล้วขันนัตล็อกฝากรองน้ำมันให้แน่น เพื่อไม่ให้ น้ำมันรั่ว
- ปิดวาล์ว Drain กันกรองน้ำมันลูกที่ล้างให้แน่น พร้อมรอใช้งาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 7 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561


2. การตรวจสอบเครื่องจักรและก่อนเดินเครื่องจักรหม้อเผา

2.1 การเตรียมพร้อมก่อนการจุดไฟในหม้อเผา

- 2.1.1 Test run เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานทุกตัว (โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร K2)
- 2.1.2 แขน flap damper ให้อยู่ลักษณะเปิดไว้ทุกลูก 1 – 4
- 2.1.3 ตรวจสอบภายใน Cyclone ทุกลูกจะต้องไม่มีอุปกรณ์ตกค้างและตรวจสอบการตันของ Cyclone โดยการโยนลูกหินหรือถุงทราย
- 2.1.4 ตรวจสอบอุปกรณ์แป้นแยงบน Cyclone ทุกจุดที่จะต้องใส่แป้นแยงให้พร้อมใช้งาน และตรวจสอบสายลมและสายน้ำจะต้องไม่แตกและขาด
- 2.1.5 ตรวจสอบชุดลมยิง โดยการ Manual ว่าลมยิงทำงานปกติ ต้องไม่มีลม Blow ออก
- 2.1.6 การตั้งหัวฉีดน้ำมันจะตั้งขนานกับแกนโลกและหัวฉีดน้ำมันอยู่กึ่งกลางของหม้อเผาเมื่อเทียบกับ Castable ปากหม้อเผา

2.2 การเดินเครื่องจักรชุดน้ำมันเชื้อเพลิง (OF2) จะต้องเดินอุ่นน้ำมันก่อนจุดไฟ 3 ชั่วโมง

2.2.1 ผังหน้าจอ DCS กระบวนการ

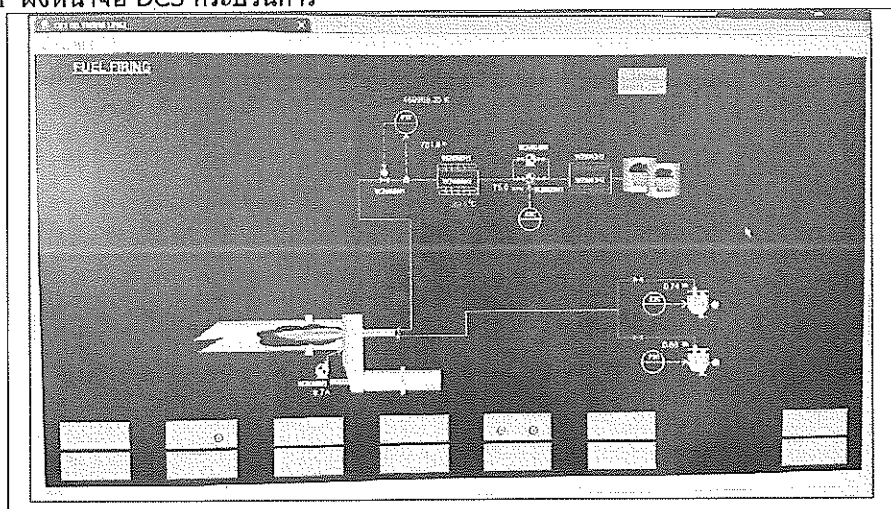

2.2.2 รูปแบบและวิธีการควบคุม

- การควบคุม **Normal Circulate** ใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อนจุดไฟอุ่นหม้อเผา ซึ่งมีความสำคัญมาก เพื่อให้ น้ำมันมีความร้อนและปริมาณ Flow ตามต้องการใช้งาน
- การควบคุม **Normal Feed** ใช้สำหรับการ feed น้ำมันเชื้อเพลิง เข้า Main Burner หม้อเผา 2

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 8 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ตารางขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด OF2					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	หน้างานจริง		ตรวจสอบการเปิด-ปิด วาล์วที่ Line น้ำมัน จาก Oil Tank ถึงหน้าหม้อเผา ให้ถูกต้อง เพื่อเตรียม Circulate น้ำมัน		-ปิดวาล์วเข้าหัวฉีด น้ำมันเส้น 1-2 ให้สุดป้องกันน้ำมัน เข้าหม้อเผา
2	OF2	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ KILN 2 OPERATION เลือก Heat Up แล้วกด confirm	กรอบ Heat Up เปลี่ยนเป็นสีเขียว	-ใช้ระบบ Interlock สำหรับการ Circulate น้ำมัน
3	OF2	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ KILN 2 OPERATION เลือก Normal แล้วกด confirm	กรอบ Normal เปลี่ยนเป็นสีเขียว	-หลังจากหม้อเผาเดินปกติแล้ว เปลี่ยนเป็น Normal -ใช้ระบบ Interlock สำหรับการเดินหม้อเผาปกติ
4	OF2	Double Click ที่ Group OF201	กด Start Suction Heater	แจ้งช่างไฟฟ้า ปรับ Temp. 70 °C	ระดับน้ำในถัง Suction มีปกติตลอดเวลา
5	OF2	Double Click ที่ Group OF202	กด start Control Valve W2W08M1	ปกติใช้ Mode Auto	-ก่อนเดินปั๊มน้ำมัน ใช้ Mode Manual ปรับ MV 3-10%

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 9 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซิเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

6	OF2		Double Click ที่ รูป วงกลมFIC เพื่อเปิด หน้าจอใหม่ ให้ Double Click รูปวงกลมFICให้ Click ช่อง SV เพื่อกรอก ค่าFlow น้ำมัน ในช่อง DATA และ Enter	ปกติใช้ Mode Auto	ตอนจุดไฟใช้ Manual และ เปิด MV 3- 10%
7	OF2	Double Click ที่ Group OF203	กด start ป้อนน้ำมัน W2W04	เช็คการเปิด- ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง	เช็คการเปิด-ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง
8	OF2	Double Click ที่ Group OF204	กด start ป้อนน้ำมัน W2W05	เช็คการเปิด- ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง	เช็คการเปิด-ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง
9	OF2	Double Click ที่ Group OF205	กด start ชุด Oil Heater	แจ้งช่างไฟฟ้า ตั้งTemp -CKB = 70-90 °C -HFO =100- 120 °C	-ต้องเปิดวาล์วเข้า Safety Valve ตลอดเวลา -เดินหลังจากที่ Flow น้ำมันขึ้น แล้วป้องกันความ ร้อนสูงเกินไป


2.2.3 การควบคุมการหยุดเครื่องจักรชุดน้ำมันเชื้อเพลิง (OF2) ให้หยุดเครื่องจักรชุด Group OF205, OF204, OF203, OF202, OF201 ตามลำดับ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 10 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

2.3 ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด Dust Transport (KD2)

2.3.1 ผังหน้าจอรระบบ Dust Transport KD2

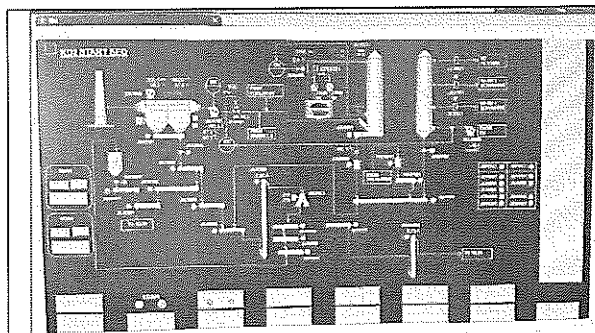

รูปที่ 1 หน้าควบคุม KD2

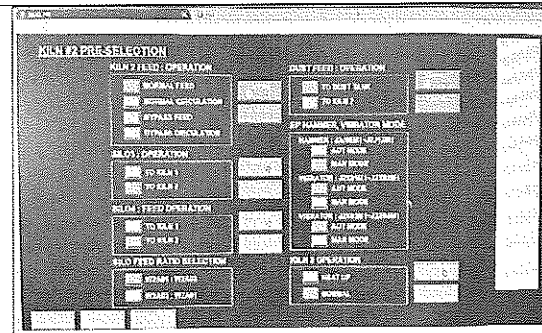

รูปที่ 2 หน้า Pre Select

2.3.2 ลำดับการเดินเครื่องจักรชุด Dust Transport (KD2)

ก่อนเดินเครื่องจักรให้ตรวจสอบสถานะเครื่องจักร ต้องอยู่ในสถานะ Ready ก่อนจึงจะสามารถเดินเครื่องจักรได้ ตามตารางขั้นตอนการเดินเครื่องจักร

ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด KD2					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	KD2	ดูกรอบ KD208	กด Start เดิน SC.J2J16M1,J2J16M2,J2J16M3		
2	KD2	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ DUST FEED: OPERATION เลือก TO Dust Tank แล้วกด confirm	Damper J2J14Z1 ลง Dust Tank	-ต้องการลำเลียง ฝุ่นลง Dust Tank
3	KD2	Double Click ที่ Group KD201	กด Start เดิน SC.J2J15M1		

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 11 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

4	KD2	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ DUST FEED: OPERATION เลือก TO Kiln Feed แล้วกด confirm	Damper J2J14Z1 ลง J2J15M1	-ต้องการเอาฝุ่นมา ผสมเผา
5	KD2	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ EP HAMMER,VIBRATOR MODE เลือก Autoหรือ Manual แล้วกด confirm	Auto Mode	-Auto จะทำงาน ตามเวลา ที่ตั้งไว้ -Manual จะทำงาน ตลอด ใช้ กรณี KV, mA. ต่ำ
6	KD2	Double Click ที่ รูปปั๊มตัวที่ ต้องการเดิน	ให้ Select ตัวที่ต้องการใช้ งาน และ Bypass ตัวที่ไม่ ใช้งาน	เช็คการเปิด- ปิด วาล์วน้ำ เข้า-ออก ปั๊ม ให้ถูกต้อง	-สลับตัวเดินทุกวัน จันทร์ และพฤหัสบดี -เดินเมื่อ Temp. STB ถึง 180 องศาเซลเซียส
7	KD2	Double Click ที่ รูปวงกลม TIC	Click ช่อง SV เพื่อกรอก ค่า Temp. ในช่อง DATA	ใช้งาน Mode Auto	-Pressure น้ำที่ หัวฉีด ที่ 10-19 Bar
8	KD2	Double Click ที่ Group KD202	กด Start เดิน SC.J2J22M1,J2J23M1	-เปิดSlide Gateได้ J2J17M1 ที่ หน้างาน	-เอาฝุ่น EP ไป RM2
9	KD2	Double Click ที่ Group KD203	กด Start เดิน Transport EP		-ฝุ่น EP ต้องไป RM2 กรณี RM2 เดิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 12 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

10	KD2	Double Click ที่ Group KD204	กด Start เดิน Transport STB		-ฝุ่น STB ไม่ขึ้น -มีฝุ่นดำเลียงออก จาก Air Heater ตลอด - W2J23M1 สามารถเข้าMode Timer Set เวลา ทำงานและหยุดได้
11	KD2	Double Click ที่ Group KD205	กด start Control Valve J2K04		
12	KD2	Double Click ที่ Group KD206	กด start ป้อนน้ำ STB.J2K01 หรือ J2K02	เช็คการเปิด- ปิด วาล์ว เข้า ออก ให้ ถูกต้อง	การสลับเดินปั๊ม 1.เปิดวาล์วเข้า- ออกปั๊มตัวที่ ต้องการเดิน 2.Select Pump ตัว ที่ต้องการเดิน และ เมื่อPump เดินปกติ แล้ว 3.Bypass Pump.ตัว ที่ต้องการหยุด เมื่อ Pump หยุดแล้วให้ ปิดวาล์วน้ำเข้า- ออก จนสุด


2.3.3 การหยุดเครื่องจักรให้หยุดเครื่องจักรจาก Group KD205, KD204, KD203, KD202, KD201 ตามลำดับ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 13 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

1.1 ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด Clinker Transport (KC2)

1.1.1 ผังหน้าจอชุด KC2

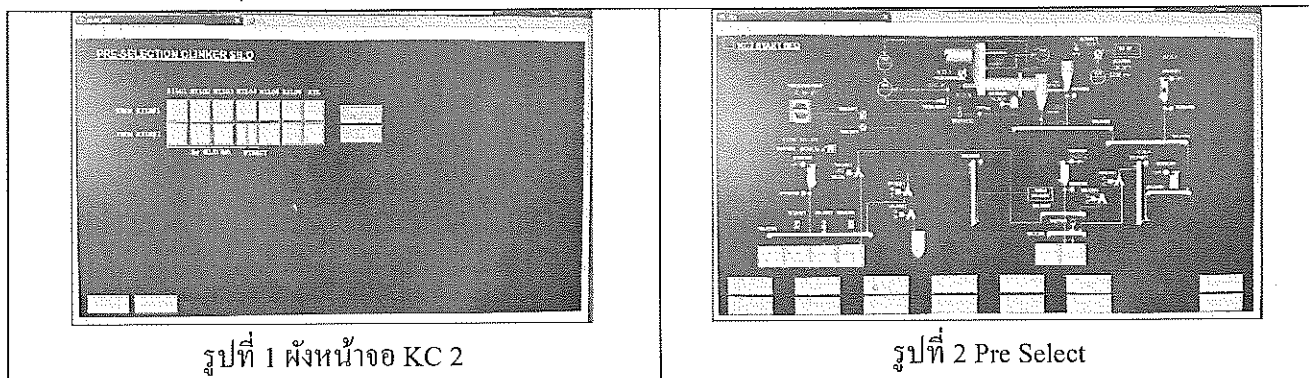

1.1.2 ลำดับการเดินเครื่องจักรชุด KC2

ก่อนเดินเครื่องจักรให้ตรวจสอบสถานะเครื่องจักร ต้องอยู่ในสถานะ Ready ก่อนจึงจะสามารถเดินได้ ตามตารางขั้นตอนการเดินเครื่องจักร

ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด KC2					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	KC2	Double Click Pre-Select	เลือกไซโลที่ต้องการแล้วกด confirm	-เลือกกล่องไซโล 1-4 Damper W2J13Z1,W2J22Z1 ลง สายพาน W2J18M1 -เลือกกล่องไซโล HFO Damper W2J13Z1,W2J22Z1 เปิดลง Silo Reject -เลือกกล่องไซโล 5-6 Damper W2J13Z1เปิดลง สายพาน W2J17M1	
2	KC2	Double Click ที่รูปปุ่มตัวที่ต้องการเดิน	ให้ Select ตัวที่ต้องการใช้งาน หรือ Bypass ตัวที่ไม่ใช้งาน	เช็คการเปิด-ปิด วาล์ว เข้าออก ให้ถูกต้อง	สลับตัวเดินทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 14 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3	KC2	Double Click ที่ รูปวงกลม TIC	Click ช่อง SV เพื่อ กรอกค่าTemp. ในช่อง DATA	-ใช้ Mode Manual กรณีไม่ใช้ Tempควบคุมปริมาณการใช้ น้ำ	-ใช้งาน Mode Cascade กรณี เอา Temp ควบคุมปริมาณ การใช้น้ำ
4	KC2	Double Click ที่ รูปวงกลม FIC	Click ช่อง SV เพื่อ กรอกค่าFlow น้ำ ใน ช่อง DATA	ใช้งาน Mode Auto	
5	KC2	Double Click ที่ รูปวงกลม PIC	Click ช่อง MV เพื่อ กรอกค่าDamper ในช่อง DATA แล้ว Enter	ใช้งาน Mode Manual เปิด Damper 100%	ก่อนเดินพัสดุม W2K07 ต้อง เปิด Damper เป็น ศูนย์
6	KC2	Double Click ที่ รูปวงกลม SIC	Click ช่อง MV เพื่อ กรอกค่า%Speedในช่อง DATA แล้ว Enter	ใช้งาน Mode Manual	ก่อนเดินพัสดุม W2K07 ต้อง ปรับ Speed ไว้ 25%
7	KC2	Double Click ที่ Group KC201	กด Start เดิน BGF.W2H01M2, W2H01M1,W2J17M1		
8	KC2	Double Click ที่ Group KC202	กด Start เดินสายพาน W2J18		กรณีเอาปูนลง ไซโล 1-4
9	KC2	Double Click ที่ Group KC203	กด Start เดินสายพาน W2J17		กรณีเอาปูนลง ไซโล 5-6
10	KC2	Double Click ที่ Group KC204	กด Start เดินกะพล้อ W2J12		

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 15 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

11	KC2	Double Click ที่ Group KC205	กด Start เดินสายพาน W2J21M1,W2J11M1, W2J10M1,BGF.W2H0 3,W2H04,RF.W2A08M 1,W2K07M1,W2K01M 1		
12	KC2	Double Click ที่ Group KC208	กด Start เดิน Water Pump K04,K05	เปิดวาล์วน้ำเข้า-ออก ให้ ถูกต้อง	เปิดวาล์วน้ำ เข้า-ออก ให้ ถูกต้อง

2.4.3 การหยุดเครื่องจักรให้หยุดเครื่องจักรจาก Group KC205, KC204, KC203, KC202, KC201 ตามลำดับ

3. การจุดไฟอุ่นหม้อเผา 2

เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือเครื่องจักรพร้อมจุดไฟได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1 การเตรียมการก่อนจุดไฟอุ่นหม้อเผา

- ตรวจสอบอิฐ/Cast ว่าถูกต้องเรียบร้อย
- ตรวจสอบในหม้อเผาควรจะมีถ่านไม้ต้น
- ตรวจสอบ Chute Inlet Kiln ควรโล่งไม่มีการอุดตัน
- ตรวจสอบจุดที่เทคาส ว่าเรียบร้อยหมดแล้ว
- ตรวจสอบตำแหน่ง Main Burner (ปรับขนานตามแนวแกนหม้อเผา)
- ตรวจสอบการใช้ Orifice plate
- ตรวจสอบระบบการอุดตันของไซโคลนทุกลูก โดยการโยนหิน และ เช็คว่าไหลลงปลายชุดของไซโคลนได้ปกติ ถ้าไม่ลงให้ตรวจสอบเช็คและแก้ไข
- ตรวจสอบระบบลมยิงไซโคลนให้พร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบเช็คการอุดตันที่ Hopper EP, Air Heater, Header
- ตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็นลูกกลิ้งทุกลูก
- ตรวจสอบระบบน้ำมันเบร้งลูกกลิ้งหม้อเผาทุกลูก
- ตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็น Grizzly bar


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 16 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561


- ตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็นพัดลม
- เช็กระดับน้ำที่อ่างบนถังพักบนอาคาร Raw mill
- เช็กระดับน้ำ Tank STB และมีน้ำไหลเข้าได้
- เช็กระดับน้ำ Tank Cooler และมีน้ำไหลเข้าได้

3.1.1 ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังน้ำมัน ต้องมีมากกว่า 50 tons

3.1.2 ถังกรองน้ำมันที่ข้าง Oil tank และที่หน้าหม้อเผา

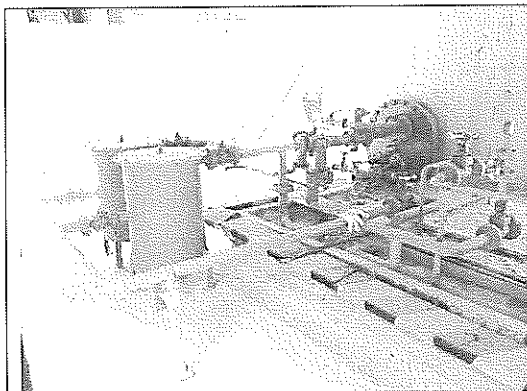

กรองน้ำมันข้าง OIL TANK

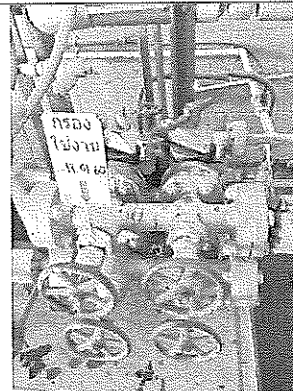

กรองน้ำมันหน้าหม้อเผา

3.1.3 Set point temp ของน้ำมัน CKB ไว้ที่ 70 – 90 องศาเซลเซียส และ Control Oil flow ใน Mode Circulate อยู่ที่ 1200 lit/hour โดย Pressure pump ต้องไม่เกิน 40 bar


3.1.4 ตรวจสอบเช็คน้ำหล่อ Bearing ถูกกลิ้งแทนหม้อเผาทั้ง 3 แท่นต้องไหลเป็นปกติ

3.1.5 ตรวจสอบเช็คลมที่ Compressor ต้องไม่ต่ำกว่า 5 bar

3.2 การเตรียมการเมื่อจะจุดไฟ

3.2.1 ตรวจสอบเช็คชุด Valve น้ำมันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และตรวจสอบเช็คตามท่อ้ำมันต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม


3.2.2 ประกอบหัวฉีดน้ำมัน (ของ Taiheiyo) Orifice plate ขนาด 1.8 mm และชุด atomizer ขนาด mm เข้าไปใน Burner

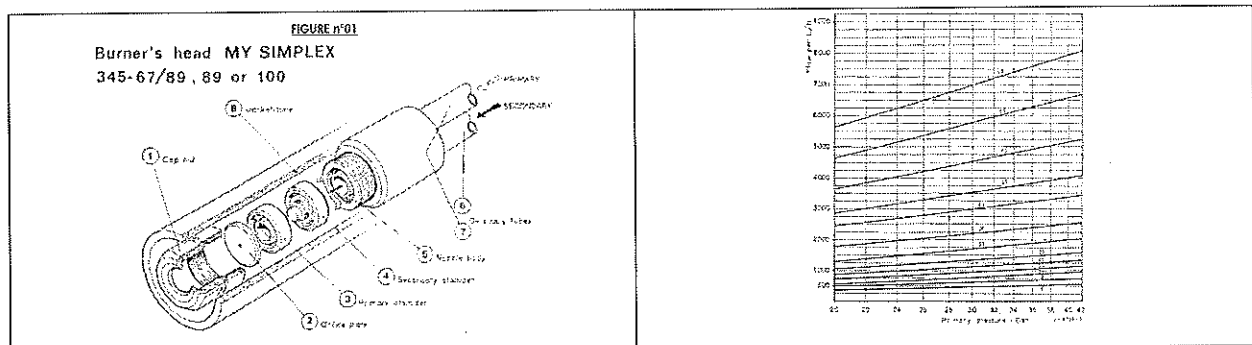


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 17 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3.2.3 ประกอบสายน้ำมันเส้น 1 (Primary oil) และ เส้น 2 (Secondary oil) ให้ถูกต้อง พร้อมกับปิดวาล์ว เข้าหัวฉีดไว้

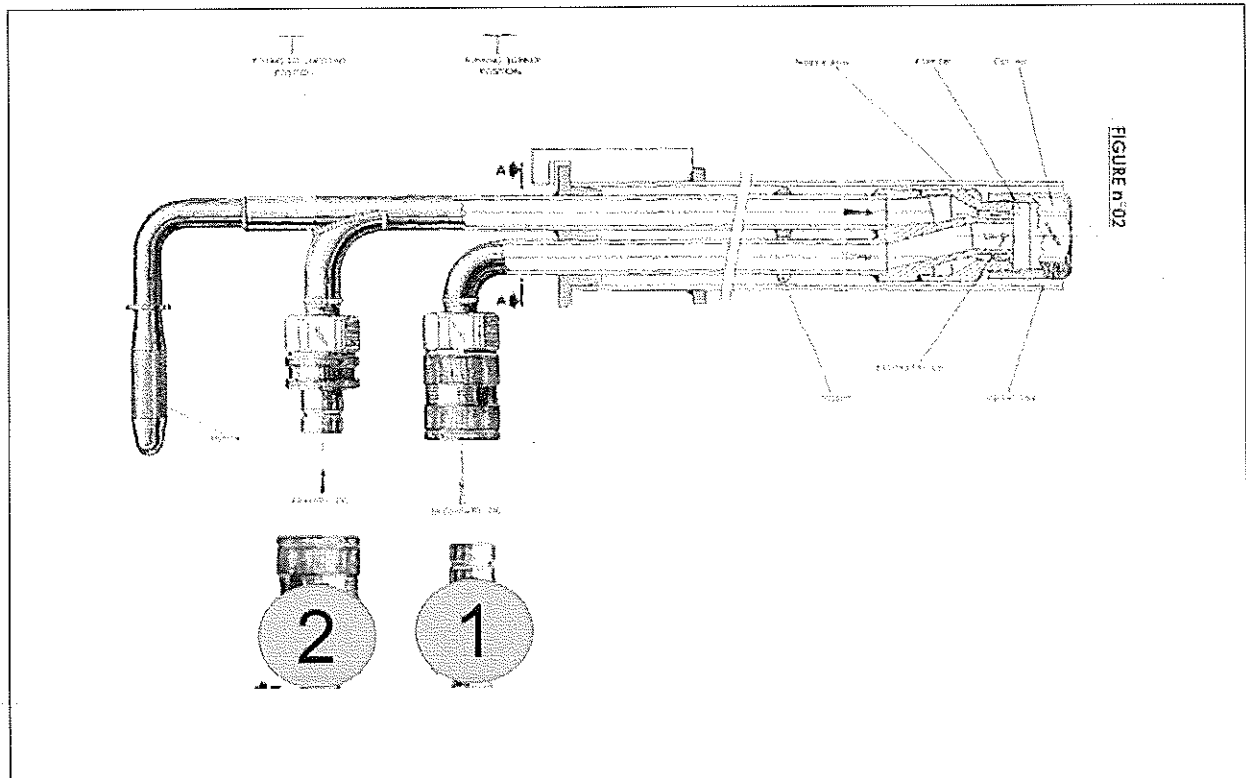


3.2.4 ปรับตำแหน่ง Damper ทั้ง 4 ตัวตามภาพด้านล่าง Condition อุณหภูมิเผาใช้น้ำมัน 100 %

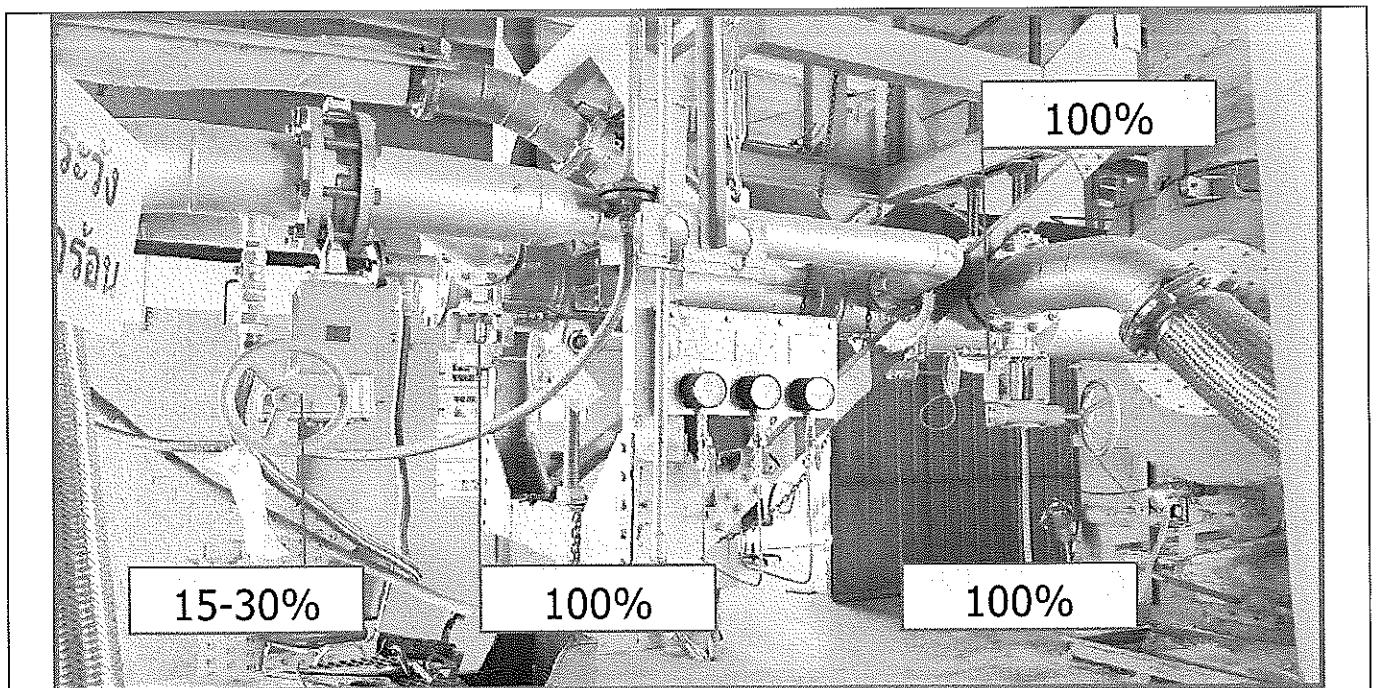


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 18 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าที่แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3.2.5 ปรับตำแหน่ง Damper ทั้ง 4 ตัวตามภาพด้านล่าง Condition ใช้ Petcoke และ Feed Rawmeal

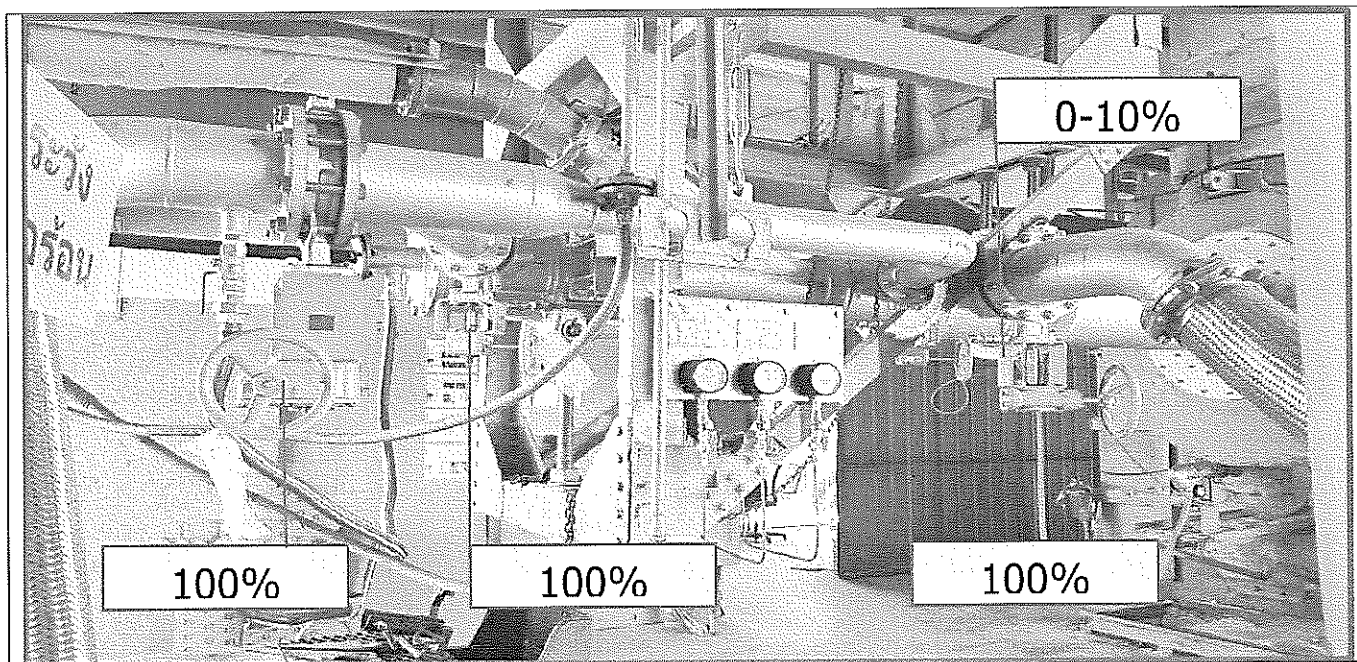

3.2.6 ตรวจเช็ค LINE ลำเลียงน้ำมัน สำหรับการ CIRCULATE น้ำมันให้ถูกต้อง

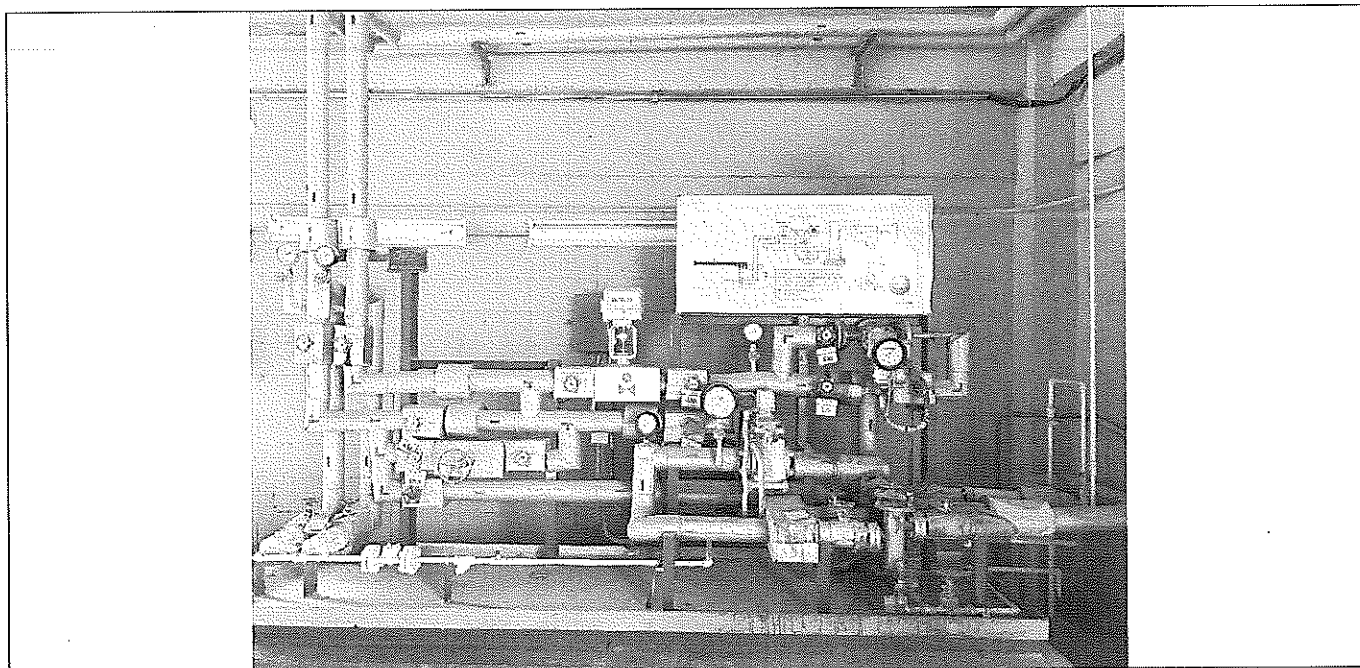

3.2.7 เตรียมความพร้อมของคอปเพลิงจะต้องมีผ้าชุบน้ำมันเชื้อเพลิง, ไฟ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 19 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3.3 การปรับลมเพื่อจะจุดไฟอุ่นหม้อเผา 2

3.3.1 เดินเครื่องจักรก่อนจุดไฟหม้อเผา 2

Condition เริ่มอุ่นหม้อเผา 2			
	unit	กรณี IDF/SP Inching	กรณี IDF/SP Run
Oil-CKB	l/h	250	550
Petcoke F02	t/h	0	0.3-1.0
Petcoke F03	t/h	0	0
Orifice	mm.	1.8	1.8
Damper J07D1	%	30	60-100
Speed J07	%	50	70
Damper J08	%	5-10	30-70
Speed J08	%	0	50-70
Damper W11D1	%	30	100
Damper W11D2	%	100	100
Damper W11D3	%	100	100
Damper W11D4	%	100	100
Speed W2W11	%	35	50
Damper W13D1	%	10	50-80
Damper W13D2	%	40	100
Iner Damper	%	100	10
Damper W2K07	%	10	50
Speed W2K07	%	30	70
Inner Pressure	Kpa	3-7	4-5
Outer Damper	%	10	100
Outer Pressure	Kpa	1-3	3-5
Temp B/Z	C	800	>1300

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 20 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

O2 Top Cyclone	%	> 5	> 5
CO Top Cyclone	ppm	< 500	< 500

ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรก่อนจุดไฟหม้อเผา 2					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	หน้างาน	W2J08M1	เข้า Inching พัดลม IDE.W2J08	เดินที่หน้างาน	-เฟลาพัดลมต้องหมุน
2	K2	Double Click Pre-Select	ดูรอบ Kiln2 Operation เลือกHeat Up แล้วกด confirm	-Normal Mode	-หลังจาก Feed แล้วเปลี่ยนเป็น Normal Mode
3	K2	Double Click ที่ รูปวงกลม ZIC ของ Damper พัด ลม W2J08D1	Click ช่อง MV เพื่อกรอก ค่า Damper ในช่อง DATA แล้ว Enter	-เปิดDamper W2J08D1 = 10%	อย่าให้หน้าหม้อ เป็น Pressure
4	KD2		-เดินเครื่องจักรตามวิธีการ เดินชุด KD2	-เปิด Damper J2J07M1 = 30% -ปรับ Speed พัดลม J2J07 = 50%	เดินก่อนจุดไฟ 2 ชั่วโมง
5	OF2		-เดินเครื่องจักรตามวิธีการ เดินชุด OF2	-น้ำมันเตา Temp100-120 C -น้ำมันCKB Temp 70-90 C	การรั่วไหลน้ำมัน ตามท่อถ้ำเลี้ยง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 21 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

6	K2	Double Click ที่ รูปวงกลม ZIC ของ Damper พัด ลม W2W13D1	Click ช่อง MV เพื่อกรอก ค่า Damper ในช่อง DATA แล้ว Enter	ใช้งาน Mode Manual	ก่อนเดินพัดลม ต้องปิด Damper เป็น ศูนย์
7	K2	Double Click ที่ Group K204	กด start พัดลม Primary W2W13M1	-เปิดDamper W2W13D1=10 % W2W13D2=40 %	
8	K2	Double Click ที่ รูปวงกลม ZIC ของ Damper พัด ลม W2W11D1	Click ช่อง MV เพื่อกรอก ค่า Damper ในช่อง DATA แล้ว Enter	ใช้งาน Mode Manual	ก่อนเดินพัดลม ต้องปิด Damper เป็น ศูนย์
9	K2	Double Click ที่ Group K206	กด start พัดลม Secondary W2W11M1	-เปิดDamper W2W11D1=10 % W2W11D2=10 0% -Speed 30%	
10	พนักงาน		จุดคบเพลิงเข้าไปในหม้อ เผาไว้ที่ตำแหน่งปลาย Burner		ห้ามเปิดน้ำมัน ก่อนเอาคบเพลิง เข้า ป้องกันการ ระเบิด
11	พนักงาน		เปิดน้ำมันเส้น 1 ใช้น้ำมัน 250-300 ลิตร พร้อมทั้ง ปิด Valve Return น้ำมันที่ Line น้ำมันหน้าหม้อเผา	Control Valve W2W08 Mode Manual 5-10%	OP.Kiln ปรับ Control Valve ให้ ได้ Flow 250-300 liter

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 22 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

12	หน้างาน		หลังจากเปลวไฟติดดีแล้ว ให้เอาคบบเพลิงออก		-คুম CO น้อยกว่า 500 ppm -คুম O2 ประมาณ 6-8% - คุม Draft kiln hood 0 ถึง -1 mmH2O
13	K2	Double Click ที่ Group K203	กด start พัดลม W2K09M1		

การจุดไฟหม้อเผา 2

การจุดไฟหม้อเผา 2 จะจุดที่หน้างานตรงส่วนปลาย Burner โดยใช้คบบเพลิงจุด

3.4.1 On ชุดวัด Gas ที่ Top Cyclone

3.4.2 Off ชุด Charge EP ทั้ง 2 ห้อง

3.4.3 ก่อนจุดไฟจะต้องปิด Gate ที่ปั๊มก่อนลงคอก Reject ข้าง Cooler หน้าหม้อเผาก่อน

3.4.4 ให้คู่ธุรกิจคอยปรับเพิ่ม – ลด Pressure น้ำมันที่หน้างาน

3.4.5 ประสานงานกับทางคู่ธุรกิจประจำหม้อเผาให้นำไฟจุดที่คบบเพลิงให้ไฟติดแล้วเอาคบบเพลิงใส่ไปตรงที่ปลายหัวฉีดน้ำมัน

3.4.6 ประสานงานกับทางคู่ธุรกิจประจำหม้อเผาให้เปิดน้ำมันเส้น 1 100% พร้อมทั้งค่อยๆ ปิด Valve Return เป็น 0%

3.4.7 นำคบบเพลิงจี้ที่ปลายหัวฉีดไว้จนกว่าไฟจะติดสมบูรณ์ และแน่ใจว่าจะไม่ดับถึงนำคบบเพลิงออก

3.4.8 เมื่อไฟติดแล้วให้ใช้น้ำมันชั่วโมงแรกอยู่ที่ Oil flow 250-300 liter/hour และ Pressure น้ำมันต้องไม่น้อยกว่า 30 bar

3.4.9 เมื่อไฟติดแล้วจะต้องไม่เกิดควันที่ Kiln Inlet

**** หม้อเผา2 เมื่อมีการปรับ Pressure น้ำมันหรือปรับ flow ลม ให้นำคบบเพลิงจี้ที่ปลายหัวฉีดน้ำมัน ไว้ก่อนทุกครั้งที่มีการปรับ และต้องจัดคู่ธุรกิจเฝ้าดูปลายไฟไว้ตลอดจนถึง Feed Raw Meal**

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 23 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่นานี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561


3.5 การคิดกราฟอ่อนหม้อเผา

3.5.1 จดบันทึก temp 4 CY และ temp 1 CY ก่อนจุดไฟ

3.5.2 หลังจากจคไฟแล้ว ให้ปรับเพิ่ม temp ตาม Curve ของ temp 4 CY กับ temp 1 CY

3.5.3 จัดบันทึกข้อมูลลงตารางอนุ่มื่อเผาทุกชั่วโมงจนถึง feed (ใช้แบบฟอร์มกราฟอนุ่มื่อเผา)

กราฟอนุหม้อเผา2 1

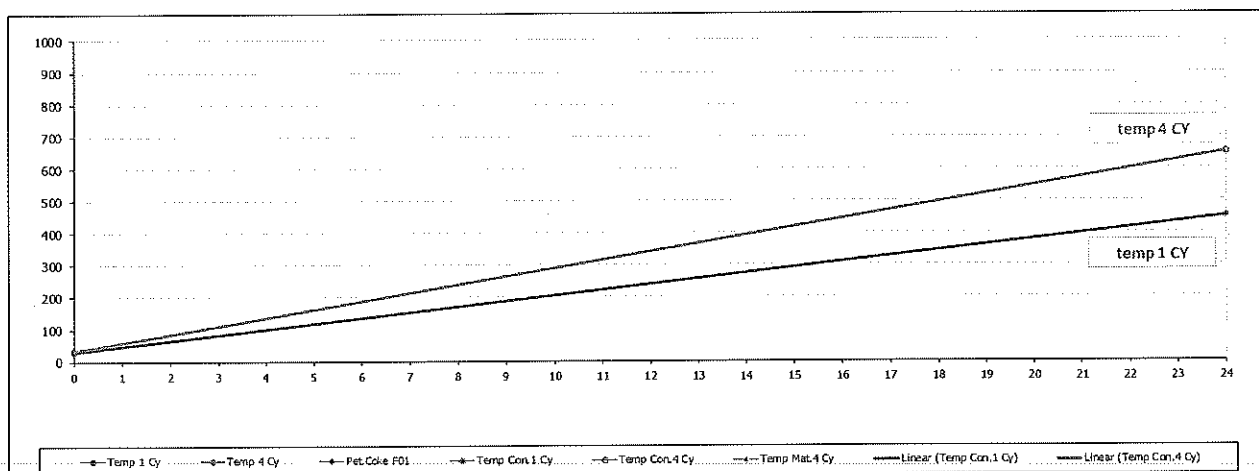

การพักมือ	นิ้วมืองที่ 1 - 2	พัก 1/2 หก 1 ชม.	= 94 วันอาทิตย์	1.34 นาที
	นิ้วมืองที่ 2 - 5	พัก 1/2 หก 30 นาที	= 94 วันอาทิตย์	1.34 นาที
	นิ้วมืองที่ 5 - 7	พัก 1/4 หก 20 นาที	= 47 วันอาทิตย์	
	นิ้วมืองที่ 7 - 9	พัก 1/4 หก 10 นาที	= 47 วันอาทิตย์	
	นิ้วมืองที่ 9 - 13	พัก 1/4 หก 5 นาที	= 47 วันอาทิตย์	
	นิ้วมืองที่ 13 - 24	หยุดมือตลอด		
	- Klin Emer พักมือเป็นเวลา 1 รอบ ใช้เวลา 188 วันอาทิตย์			

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 24 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ตารางบันทึกข้อมูลอ่อนหม้อเผา2

[illegible]

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 25 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

4. การอุ่นหม้อเผา

- กรณีถ้าหม้อเผาหยุดเกิน 24 ชั่วโมงให้อุ่นหม้อเผา 16 ชั่วโมงหรือ 20 ชั่วโมงและถ้าหม้อเผาหยุดไม่ถึง 24 ชั่วโมงให้อุ่นหม้อเผาตามกรณีการหยุดหรือตามคำสั่ง ผจส.ผลิต, วศ.ผลิต หรือ ผจก.ผลิตปูนเม็ด ดังนี้

4.1 อุ่นหม้อเผา กรณีมีการซ่อมอิฐตามแผน

4.1.1 การอุ่นหม้อเผาหลังจากซ่อมอิฐตามแผนผลิต จะอุ่นหม้อเผา 24 ชั่วโมง หรือตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

4.2 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด Clear ระบบ Preheater และ Air heater ไม่ถึง 24 ชั่วโมง

4.2.1 การอุ่นหม้อเผาให้อุ่น 80% ของจำนวนที่หม้อเผาหยุดหรือตามสภาพหม้อเผาหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

4.3 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด Clear Cyclone ตัน ไม่ถึง 24 ชั่วโมง

4.3.1 การอุ่นหม้อเผาให้อุ่น 50% ของจำนวนที่หม้อเผาหยุดหรือตามสภาพหม้อเผาหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

4.4 อุ่นหม้อเผา กรณีหยุด เข้าตรวจสอบสภาพภายใน EP ไม่ถึง 24 ชั่วโมง

4.4.1 การอุ่นหม้อเผาให้อุ่น 50% ของจำนวนที่หม้อเผาหยุดหรือตามสภาพหม้อเผาหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

4.5 อุ่นหม้อเผา กรณีกระบวนการผลิตขัดข้องสาเหตุจากชุด Transprot เดินไม่ได้

4.5.1 การอุ่นหม้อเผาให้อุ่น 50% ของจำนวนที่หม้อเผาหยุดหรือตามสภาพหม้อเผาหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

4.6 การปรับสภาพการอุ่นหม้อเผา กรณีหยุดหม้อเผาเกิน 24 ชั่วโมง ให้ Set CO H2=3500 ppm

4.6.1 หลังจากจุดไฟให้สังเกตสภาพเปลวไฟในหม้อเผาและติดตามปริมาณ CO จากเครื่องวัด Gas analyzer เปลวไฟต้องดี และ CO ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด >3500 ppm หากไม่เป็นเช่นนั้นจะทำให้มีน้ำมันไปจับแผ่น Plate EP เมื่อ on EP จะทำให้ระเบิด หรือแผ่น Plate เสียหายได้

4.6.2 กรณีอุ่นหม้อเผาแล้วไฟในหม้อเผาคับ ให้หยุดปั้มน้ำมันทันทีและรีบเปิด Valve Return เพื่อไม่ให้มีน้ำมันเข้าหม้อเผามาก หมุนหม้อเผา Kiln Emer เพื่อให้ฝุ่นในหม้อเผาถลบน้ำมันประมาณ 5-10 นาที แล้วถึงจุดไฟในหม้อเผา

4.6.3 กรณีอุ่นหม้อเผาหลังจากเปลี่ยนอิฐใหม่ แล้วมีน้ำมันหยดที่ปลายหัวฉีดทำให้น้ำอิฐมีไฟลุกให้ Feed Rawmeal เข้ามาภายในหม้อเผา SV CFW =10ตัน เป็นเวลา 10 นาที

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 26 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

4.6.4 ในกรณีอุณหภูมิเผาแล้วมีน้ำมันหยดที่ปลายหัวฉีดทำให้น้ำอิมูมิไฟลุก และเกิด CO สูงเกินเกณฑ์กำหนดเกิน 30 นาทีที่ยังแก้ไขไม่ได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดับไฟเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วดำเนินการแก้ไข (กรณี CO เกินเกณฑ์กำหนด >3500 ppm ห้ามเดินพัคลม IDF/SP W2J08M1 เด็ดขาด)

4.6.5 หลังจากไฟในหม้อเผาติดดีแล้วให้เดิน Charge EP ห้อง 1 และ ห้อง 2

4.6.6 เดิน Kiln Emer. W2W14M3, M4 ควบคุมการหมุนหม้อเผา (ตามวิธีการพลิกหม้อเผา)

4.6.7 หลังจากอุณหภูมิเผา 1 ชั่วโมงให้เดินพัคลมเป่าคอกหม้อเผา W2K09

4.6.8 ระหว่างการอุณหภูมิเผา ให้คุม O₂ ที่ Top CY อยู่ระหว่าง 6-8%, CO ต้องน้อยกว่า 200 ppm และ รักษา Kiln hood draught ให้อยู่ระหว่าง -0.20 ถึง -0.40 mmH₂O

4.6.9 การเพิ่มน้ำมันเมื่อปริมาณน้ำมันจาก Primary Oil ไม่พอ ให้เพิ่มน้ำมันโดยเปิด Valve น้ำมันเส้น 2 (Secondary Oil) โดยคุม Diff Pressure ทั้ง 2 Line ให้อยู่ระหว่าง 0.5-2 bar จากนั้นคุมปริมาณป้อนน้ำมันที่ Valve Main

4.6.10 หลังจากเพิ่มน้ำมันตาม Step และ % Valve Main ขึ้นถึงสูงสุดจนเพิ่มปริมาณป้อนน้ำมันไม่ได้อีก ให้เปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน Orifice ให้มีขนาดรูใหญ่ขึ้น

4.6.11 เดินพัคลม IDF.SP W2J08M1 ก่อน Feed 3 ชม. พร้อมทั้งเปิด Damper W2J08D1 เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

4.6.12 ให้พิจารณาใช้ Pet coke ได้ตามความเหมาะสม

4.6.13 เปลี่ยนชุดขับหม้อเผาจาก Emergency Motor เป็น Main Motor ก่อน Feed Raw Meal เข้าหม้อเผา 1 ชั่วโมง

4.6.14 เดินพัคลมเป่าเปลือกหม้อเผา K10 และพัคลมรูดข้างหม้อเผาทั้งหมด ก่อน Feed Raw Meal เข้าหม้อเผา 1 ชั่วโมง

4.6.15 ปรับลมเพิ่มขึ้น โดยปรับเพิ่ม Damper หรือ Speed EP. Fan พร้อมกับเพิ่มอัตราน้ำมันให้ได้อุณหภูมิตามต้องการที่ชั่วโมงสุดท้ายของการอุณหภูมิ โดยรักษาให้ O₂ ไม่ต่ำกว่า 4%, CO น้อยกว่า 500 ppm และ รักษา Kiln hood draught ให้อยู่ระหว่าง 0 ถึง -2 mmH₂O

4.6.16 เพิ่ม Primary Air Flow และเปิด Primary Damper

4.6.17 เพิ่ม Secondary Air โดยปรับเพิ่ม Damper W2W11D1 จนสุด แล้ว จึงปรับเพิ่ม Speed พัดลม

4.6.18 ระหว่างอุณหภูมิควบคุม อุณหภูมิไซโคลนลูก 1 ที่ 450 °C และลูก 4 ที่ 650 °C

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 27 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

4.7 การพลิกหม้อเผา

1. การพลิกหม้อเผา ด้วย Kiln Emer. ขณะอุณหภูมิหม้อเผาปกติ

- อุณหภูมิชั่วโมงที่ 1 พลิกหม้อ 1/2 รอบ ทุก 1 ชม. (96 วินาที)
- อุณหภูมิชั่วโมงที่ 2 พลิกหม้อ 1/2 รอบ ทุก 1 ชม. (96 วินาที)
- ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 2 – 5 พลิกหม้อ 1/4 รอบ ทุก 30 นาที (48 วินาที)
- ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 5 – 8 พลิกหม้อ 1/4 รอบ ทุก 20 นาที (48 วินาที)
- ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 8 – 10 พลิกหม้อ 1/4 รอบ ทุก 10 นาที (48 วินาที)
- ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 10 – 13 พลิกหม้อ 1/4 รอบ ทุก 5 นาที (48 วินาที)
- ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 13 หมุนหม้อเผาตลอด

2. การพลิกหม้อเผาในกรณีอุณหภูมิหม้อหลังจากหม้อเผาหยุดน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

- พลิกหม้อเผาโดยเอาชั่วโมงที่อุณหภูมิหม้อเผาปกติ ลบด้วยชั่วโมงที่ต้องการอุ่น จะได้เวลาที่เริ่มพลิกหม้อเผา
- ให้เริ่มพลิกหม้อเผาตาม Step. ตามช่วงเวลาที่ลบได้


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 28 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561


5. การเตรียมความพร้อมก่อน feed หม้อเผา

-แจ้งช่างไฟฟ้า on ชุดลมยิงบน Cyclone ทั้งหมด พร้อมทั้งให้คู่ธุรกิจประจำหม้อเผาเปิดลมเข้าถังและ ยก flap damper 1-4 ลงให้อยู่ลักษณะปิด


5.1 การเดินเครื่องจักรชุด Kiln Feed (KF2)

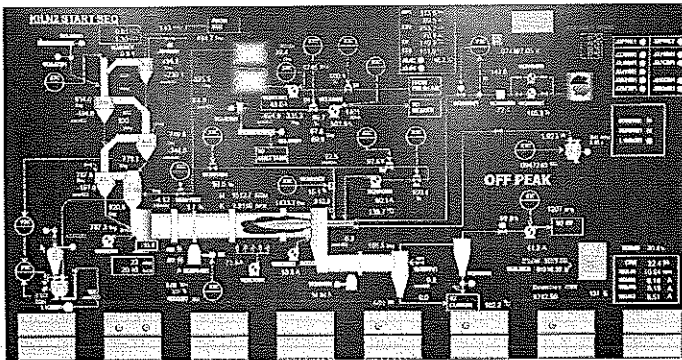


รูปที่ 1 หน้าควบคุม K2

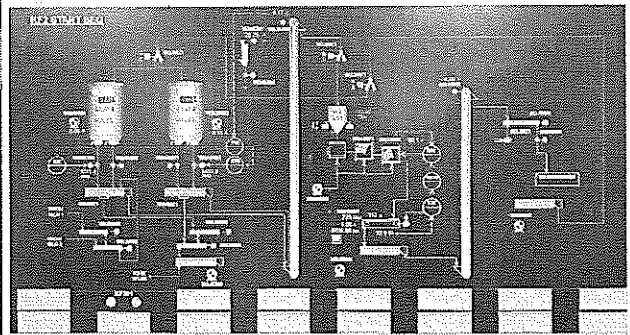

รูปที่ 2 หน้าควบคุม KF2 P1

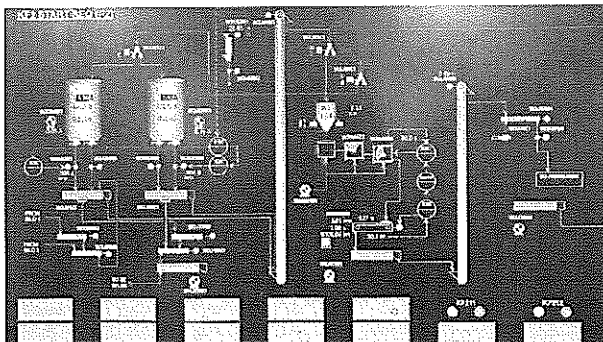

รูปที่ 3 หน้าควบคุม KF2 P2

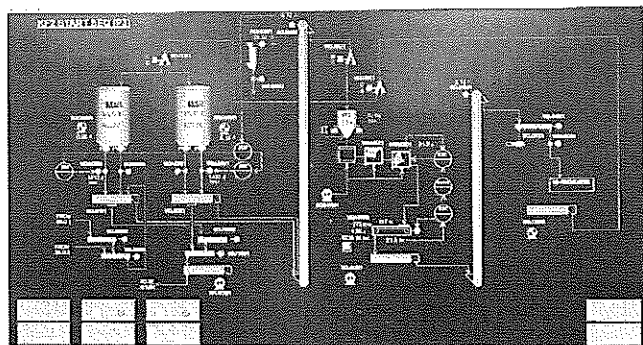

รูปที่ 4 หน้าควบคุม KF2 P3

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 29 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด KF2					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	KF2	Double Click Pre-Select	ดูกรอบ KILN 2 FEED : OPERATION เลือก normal feed หรือ normal circulate แล้วกด confirm		กรณีเลือก mode normal circulate ให้ข้ามไปทำปฏิบัติข้อ 4 เป็นต้นไป
2	K2 P2 (กด next เพื่อเปลี่ยน page)	Double Click ที่ K207	กด start Rotary W2A07		
3	K2 P2	Double Click ที่ K208	กด start screw W2J07		
4	KF2	Double Click ที่ KF201	กด start root blower W2J30		Slide gate W2J28Z1 ต้อง show เปิด (เพื่อให้ raw meal กลับลง silo ได้ ตอน circulate)
5	KF2	Double Click ที่ KF202	กด start B.E. W2J06		
6	KF2	Double Click ที่ KF203	กด start CFW W2A06 Root blower W2G07 และ Feed gate control W2A05	W2A05Z1 ตั้งเปิด100%ปิด0% W2A05D1ตั้งเปิดตั้งแต่ 1-100%	W2A05D1 ค่าปกติเปิด 25-35%

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 30 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

7	KF2	Double Click ที่รูปวงกลม FIC ของ belt feeder W2A06	Click ช่อง SV เพื่อกรอกค่า Ton/hr. ในช่อง DATA		
8	KF2	Double Click ที่รูปวงกลม ZIC ของ Feed gate control W2A05D1	Click ช่อง mode ความคุม เลือก mode CAS		
9	KF2	Double Click ที่รูปวงกลม RATIO	Click ช่อง SV เพื่อกรอกค่า SV ในช่อง DATA	โดยทั่วไป SV ควรเป็น 1.00	ในกรณี feed ไม่ค่อยไหลให้ปฏิบัติตามข้อ 10-14
10	K2	ดูกรอบล่างขวา Click ขวา ที่ค่าน้ำหนักถัง W2L01 เลือก Tuning	กดที่ตัวเลขของค่า HH , PH , PL , LL เพื่อกำหนดค่าที่ต้องการในช่อง DATA	โดยทั่วไป HH = 14 ton PH = 12 ton PL = 10 ton LL = 8 ton	ในกรณีน้ำหนักถังต่ำเนื่องจาก raw meal ได้ silo ไม่ไหลให้ดำเนินการตามข้อที่ 24-27
11	KF2	Double Click ที่รูป valve ลมของถัง W2L01	กดเลือก select เพื่อให้ลมยังทำงาน		ถ้าไม่ต้องการใช้ลมยั้งให้ทำการดำเนินการข้อที่ 10-14 ไป
12	Click ที่แถบ NAME ด้านซ้าย พิมพ์ชื่อ Tag รหัส W2L01AP1TM 31	-	Click ที่ช่อง TIME เพื่อกรอกค่าเวลาหน่วง (interval) ของลมยั้ง ในช่อง DATA	ค่าทั่วไป 20 Sec	

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 31 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

13	Click ที่แถบ NAME ด้านซ้าย พิมพ์ ชื่อ Tag รหัส W2L01AP1TM 32	-	Click ที่ช่อง TIME เพื่อ กรอกค่าเวลาทำงาน (Activate) ของลมยิง ใน ช่อง DATA	ค่าทั่วไป 2 Sec	
14	-	แจ้งคู่มือปฏิบัติงาน งานไปที่ valve regulator ถึงפקัดลม ลมยิงถึงช่วง W2L01	ทำการปรับตั้ง pressure ลมยิงตามที่ต้องการ	ค่าทั่วไป 2 bar	
15	KF2	Double Click ที่รูป valve ลมของถึงช่วง W2L01	กด BYPASS เพื่อหยุดใช้ งานลมยิง		
16	KF2	Double Click ที่ KF204	กด start BGF W2H02		
17	KF2	Double Click ที่ KF205	กด start B.E. W2J04		
18	KF2	Double Click ที่ KF206	กด start Root Blower W2J03		

5.1.1 รูปแบบและวิธีการควบคุม


- การควบคุม Normal Circulate ใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมระบบ Kiln Feed ก่อนเริ่ม Feed หม้อเผาจริง ซึ่งมีความสำคัญมากต่อกระบวนการผลิตปูนเม็ด หม้อเผา 2
- การควบคุม Normal Feed
ใช้สำหรับการ feed raw meal เข้ากระบวนการผลิตปูนเม็ดหม้อเผา 2

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 32 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้นี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5.2 ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุดข้อเพลิง ป้อน Pet coke Main Burner (Pet coke Firing)

5.2.1 ผังหน้าจอ DCS กระบวนการ

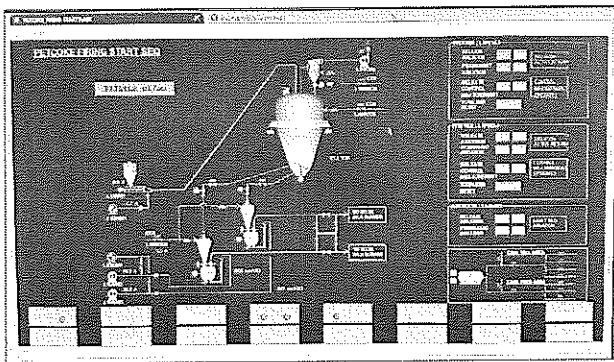

รูปที่ 1 หน้าควบคุม Petcoke Firing

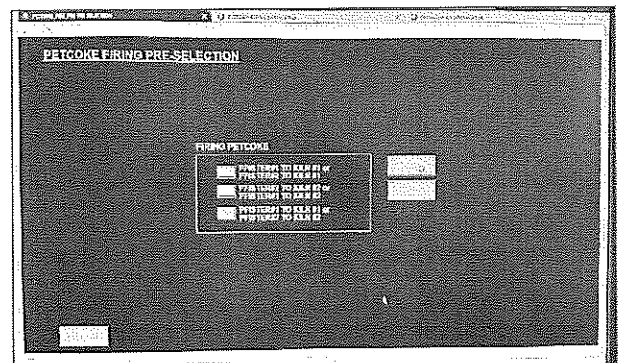

รูปที่ 2 หน้า Pre Select

5.2.2 รูปแบบและวิธีการควบคุม

ใช้สำหรับการ Feed เชื้อเพลิง Pulverize Pet Coke เข้า Main Burner หม้อเผา 2

ตารางขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด Pet coke Firing					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	Pet coke Start page	Double Click Group LM01	กด Start Bag Filter L1H03M1,L103M2		-คุมอุณหภูมิที่ถังน้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส -คุม CO น้อยกว่า 500 ppm
2	Pet coke Firing	Double Click Pre-Select	เลือก Mode การเดินแล้วกด confirm	ตรวจเช็คและเปิด Valve ที่ Line ลำเลียงให้ถูกต้อง	- ตรวจเช็คและเปิด Valve ที่ Line ลำเลียงให้ถูกต้อง -เปิดวาล์วที่หน้าจอ DCS ให้ถูกต้อง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 33 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูน เม็ด(ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าแก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3	Pet coke Firing	Double Click ที่ Group PF02	กด Start Root L1G04M1	-Pressure 1 Bar	ก่อนเดินตรวจเช็ค และเปิด Valve ที่ ท่อลมออกRoot ให้ ถูกต้อง
4	Pet coke Firing	Double Click ที่ Group PF05	กด Start PFISTER L1F02A1	- ค่า Amp. ขึ้น ปกติ	- ก่อนเดิน Set Point MV 0.1-0.2 t/hr.
5	Pet coke Firing Operation		Double Click ที่ รูป วงกลมFIC ของ L1F02 และ Click ช่อง MV เพื่อ กรอกค่า t/hr ในช่อง DATA และ Enter	ปกติใช้ Mode Manual	-ค่า PV ของ จำนวนตันขึ้น ใกล้เคียงกับ ค่า MV -ค่า Pressure ออก จาก PFISTER อยู่ ระหว่าง 700-1100 mm.H2O
6	Pet coke Firing	Double Click ที่ Group PF06	กด start Agitator L1J14X2		-ป้องกัน Pulverize Pet coke มั้บตัว
7	Pet coke Firing Operation		ดูกรอบ PFISTER:L1F02A1 ดูที่ Release Areation	-เลือก ON -เลือก OFF	-ลมยังทำงานตาม เวลา ที่ตั้งไว้ -หยุดใช้ลมยัง
8	Pet coke Firing Operation		ดูกรอบ PFISTER:L1F02A1 ดูที่ Permanant Areation	-เลือก ON -เลือก OFF	-ลมยังทำงาน ตลอด -หยุดลมยัง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 34 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

9	Pet coke Firing Operation	ดูกรอบ PFISTER:L1F02A1 ดูที่ Release Control Measurement	-เลือก ON -เลือก OFF	-เพื่อ Calibrate PFISTER กระตะ 1 ครั้ง และหยุดเอง เมื่อ Calibrate เสร็จ - หยุด Calibrate
10	Pet coke Firing Operation	ดูกรอบ PFISTER:L1F02A1 ดูที่ Totalizer Reset	-เลือก Reset และ Confirm	เพื่อ Reset Counter การใช้ Pet coke เป็น ศูนย์

5.2.3 การหยุดเครื่องจักร Pet coke Firing K2

ตารางขั้นตอนการหยุดเครื่องจักรชุด Pet coke Firing					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควร ระวัง
1	Pet coke Firing		ดูกรอบ PFISTER:L1F02A1	เลือก OFF ระบบลมยัง ทั้งหมด	
2	Pet coke Firing	Double Click ที่ Group PF05	กด Stop PFISTER L1F02A1	-Slide Gate บน PFISTER จะ ปิด -RF.บนถัง Pre.Bin จะหยุด	%Load PFISTER จะลดลงเรื่อยๆ จนถึงศูนย์
3	Pet coke Firing	Double Click ที่ Group PF01	กด Stop Root L1G04M1	- ค่า Amp.เป็น ศูนย์ เมื่อหยุด แล้ว	- ปิด Manual Valve ของท่อลม ออกจาก Root ที่ หน้างานจนสุด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 35 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นำนี้นี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

4	Pet coke Start page	Double Click Group LM01	กด Stop Bag Filter L1H03M1,L103M2	-หยุดเมื่อ K1 ไม่เดิน
---	---------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------

5.2.4 การสลับใช้ Root Blower L1G03 เป็น L1G02

เพื่อป้องกัน PFISTER หยุด ขณะสลับเปลี่ยนเดิน Root Blower ให้ปฏิบัติตามตาราง

ตารางขั้นตอนการสลับใช้ Root Blower L1G04 เป็น L1G02					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	Pet coke Firing Start Page	Double Click ที่ Group CHKPF03	ให้ Local Group เพื่อเดิน Root L1G02 ที่หน้างาน	-เปิด Manual Valve ที่ออกจาก Root 100%	เมื่อ Root L1G02 เดินปกติแล้ว
2	Pet coke Firing Start Page	Double Click รูป วาล์ว ของ Root L1G02 ที่จอ DCS	เปิด Valve ของ Root L1G02	-รูป Valve เปลี่ยนจากสีแดง เป็น สีเขียว	
3	ที่หน้างาน	ที่หน้างาน	กดหยุด Root L1G04 ที่ Local Switch	-ปิด Manual Valve ที่ออกจาก Root L1G04 จนสุด	การหยุดต้องรอคำสั่งจาก OP.Kiln ทุกครั้งเพื่อป้องกัน PFISTER หยุด
4	Pet coke Firing Start Page	Double Click ที่ Group CHKPF03	ให้เปลี่ยน Group การเดิน L1G02 เป็น Mode Center		

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 36 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5.2.5 การสลับใช้ Root Blower L1G02 เป็น L1G04

เพื่อป้องกัน PFISTER หยุค ขณะสลับเปลี่ยนเดิน Root Blower ให้ปฏิบัติตามตาราง


ตารางขั้นตอนการสลับใช้ Root Blower L1G02 เป็น L1G04					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	Pet coke Firing Start Page	Double Click ที่ Group CHKPF02	ให้ Local Group เพื่อเดิน Root L1G04 ที่หน้างาน	-เปิด Manual Valve ที่ออกจากรoot 100%	-เมื่อ Root L1G04 เดินปกติแล้ว
2	Pet coke Firing Start Page	Double Click รูป วาล์ว ของ Root L1G02 ที่จอ DCS	กดปิดวาล์ว ของ Root L1G02 ที่จอ DCS	-รูป Valve เปลี่ยนจากสีเขียว เป็น สีแดง	
3	ที่หน้างาน	ที่หน้างาน	กดหยุด Root L1G02 ที่ Local Switch	-ปิด Manual Valve ของท่อลมออกจาก Root L1G02 จนสุด	การหยุดต้องรอคำสั่งจาก OP.Kiln ทุกครั้งเพื่อป้องกัน PFISTER หยุค
4	Pet coke Firing Start Page	Double Click ที่ Group CHKPF02	ให้เปลี่ยน Mode การเดิน L1G04 เป็น Center		

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 37 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าที่แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5.3 ขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุดเชื้อเพลิง ป้อน Pet coke Calciner (Pet coke Firing 2)

5.3.1 ผังหน้าจอ DCS กระบวนการ

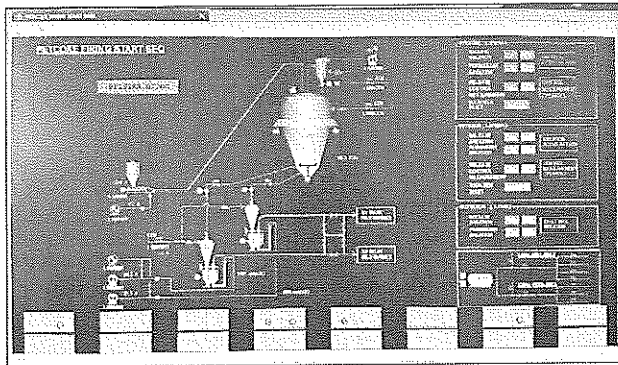

รูปที่ 1 หน้าควบคุม Petcoke Firing

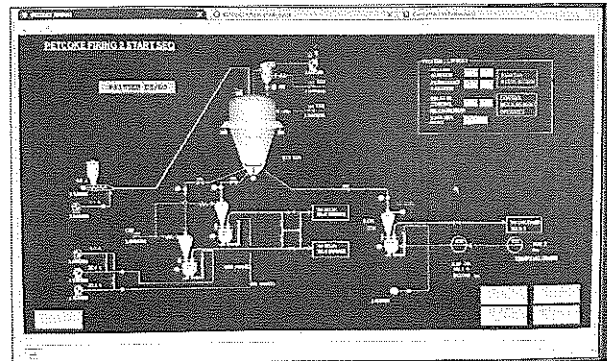

รูปที่ 2 หน้าควบคุม Petcoke Firing Page 2

5.3.2 รูปแบบและวิธีการควบคุม

ใช้สำหรับการ Feed เชื้อเพลิง Pulverize Pet Coke เข้า Calciner หม้อเผา 2

ตารางขั้นตอนการเดินเครื่องจักรชุด Pet Coke Firing					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	K2		Double Click ที่ รูปวงกลมZIC ของ W2W11D3 และ Click ช่อง MV เพื่อกรอกค่า Damper ในช่อง DATA และ Enter		
2	Pet coke Firing	กด Next			
3	Pet coke Firing 2	Double Click ที่ Group PF07	กด Start Root L1G06M1	-Pressure 1 Bar	ก่อนเดินตรวจเช็ค และเปิด Valve ที่ ท่อลมออกRoot ให้ถูกต้อง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 38 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นำน้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

4	Pet coke Firing 2	Double Click ที่ Group PF08	กด Start PFISTER L1F03A1	- ค่า Amp. ขึ้น ปกติ	- ก่อนเดิน Set Point MV 0.1-0.2 t/hr.
5	K2		Double Click ที่ รูป วงกลมFIC ของ L1F03 และ Click ช่อง MV เพื่อ กรอกค่า t/hr ในช่อง DATA และ Enter	ปกติใช้ Mode Manual	-ค่า PV ของ จำนวนตันขึ้น ใกล้เคียงกับ ค่า MV -พิมพ์ L1F03Y1 ต้องอยู่ Auto
6	Pet coke Firing Operation		ดูกรอบ PFISTER:L1F03A1 ดูที่ Release Areation	-เลือก ON -เลือก OFF	-ลมยิงทำงานตาม เวลา ที่ ตั้งไว้ -หยุดใช้ลมยิง
7	Pet coke Firing Operation		ดูกรอบ PFISTER:L1F03A1 ดูที่ Permanant Areation	-เลือก ON -เลือก OFF	-ลมยิงทำงาน ตลอด -หยุดลมยิง
8	Pet coke Firing Operation		ดูกรอบ PFISTER:L1F03A1 ดูที่ Release Control Measurement	-เลือก ON -เลือก OFF	-เพื่อ Calibrate PFISTER กระละ 1 ครั้ง และหยุดเอง เมื่อ Calibrate เสร็จ - หยุด Calibrate
9	Pet coke Firing Operation		ดูกรอบ PFISTER:L1F03A1 ดูที่ Totalizer Reset	-เลือก Reset และ Confirm	เพื่อ Reset Counter การใช้ Pet coke เป็น ศูนย์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 39 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

5.3.3 การหยุดเครื่องจักร Pet coke Firing K2 L1F03A1

ตารางขั้นตอนการหยุดเครื่องจักรชุด Pet coke Firing (L1F03A1)					
No.	DCS Page	Machine Group	เลือกขั้นตอนการปฏิบัติ	Normal operating value	หมายเหตุ / ข้อควรระวัง
1	Pet coke Firing		ดูกรอบ PFISTER:L1F03A1	เลือก OFF ระบบลมยิง ทั้งหมด	
2	Pet coke Firing 2	Double Click ที่ Group PF08	กด Stop PFISTER L1F03A1	-Slide Gate บน PFISTER จะ ปิด -RF.บนถึง	%Load PFISTER จะลดลงเรื่อยๆ จนถึงศูนย์
				Pre.Bin จะหยุด	
3	Pet coke Firing 2	Double Click ที่ Group PF07	กด Stop Root L1G06M1	- ค่า Amp.เป็น ศูนย์ เมื่อหยุด แล้ว	- ปิด Manual Valve ของท่อลม ออกจาก Root ที่ หน้างานจนสุด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิชาการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 40 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

6. การ feed Raw Meal หม้อเผา12

6.1 การคิด Heat Consumption ในการ Start feed

สูตรคำนวณ Heat Con.

$$\frac{(Oil * 9650) + (Petcoke * HHV PC)}{(tons RM / CL.factor) * 1000} = Heat Consumption$$

6.2 การปรับสภาพ Condition ก่อนการ feed

-เปิดหน้า KF2 และ Pre-Select เลือก Mode การเดินเครื่องจักร Mode “Normal”

6.2.1 ตั้งความเร็วรอบหม้อเผาที่ 1.092 rpm.

ความเร็วรอบของหม้อเผา Min = 0.18, Max = 2.60 rpm.

6.2.2 เริ่ม Feed Raw Meal ที่อุณหภูมิของไซโคลนลูกที่ 4 (W2A12T1) ประมาณ 800°C หรืออุณหภูมิในไซโคลนลูก1 (W2A09T1) ประมาณ 550 °C และใน Burning zone ร้อนดีแล้ว

6.2.3 OP.หม้อเผาไปดูสภาพ Lining หน้าหม้อเผา เมื่อเห็นว่าสภาพหน้าหม้อเผา feed ได้แล้ว ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

6.2.3 เดิน CFW-KF Feed Raw Meal ที่ 15.0 t/h, ความเร็วรอบหม้อเผา 1.092 rpm. รอบมอเตอร์ 552 rpm. MV=36 %หรือ Filling Degree อยู่ที่ 15% และให้ตั้ง Heat Consumption เพื่อ รับปูนไว้ที่ ประมาณ 1850-1950 Kcal/kg.cl.

6.2.4 ตรวจสอบปูนในหม้อบ่อๆ Burning Zone ต้องให้ใสดี ปูนเป็นก้อนปลายไฟต้องไม่มีฝุ่น Raw Meal வீงเข้าปลายไฟ

6.2.5 ปรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดังนี้

- ชั่วโมงที่ 1 ของการ Feed ใช้ Oil 50% Pet coke 50%
- ชั่วโมงที่ 2 ของการ Feed ใช้ Oil 30% Pet coke 70%
- ชั่วโมงที่ 3 ของการ Feed ใช้ Oil และ Pet coke ตามแผนผลิต
- เก็บตัวอย่างปูนเม็ดส่งหน่วยงานประกันคุณภาพ วิเคราะห์คุณภาพ และร่อนหาน้ำหนัก (Litter weight)
- เมื่อคุณภาพปูนเม็ดอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้เอาปูนเม็ดเข้า Silo ได้ ตามเกรดปูนเม็ด
- ถ้าสภาพการเผาปกติให้เพิ่ม Feed ขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึง Normal Production

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 41 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

6.2.6 ตรวจเช็คการไหลของ Raw Meal โดยดูที่ชุดลำเลียงต่างๆ และตรวจที่ Cyclone ตั้งแต่ลูก 1 จนถึงลูก 4

6.2.7 เมื่อ Raw Meal เข้า Cyclone อุณหภูมิใน Cyclone ลดลง และ Diff Pressure จะมากขึ้น ให้เพิ่มปริมาณเชื้อเพลิง เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้ รักษา Draught ที่ Kiln Inlet hood และ Kiln Outlet hood ให้ปกติ

6.2.8 การเพิ่ม Feed Raw Meal และการเพิ่มเชื้อเพลิง

- เพิ่ม Kiln Feed Rate โดยปรับ Kiln Speed ด้วยให้เหมาะสม
- เพิ่ม Fuel Flow Rate โดยรักษา O₂ อยู่ประมาณ 5-6 % และ Kiln Hood Draught อยู่ที่ประมาณ -2 ถึง 0 mm/H₂O

6.2.9 ปรับสภาพการเผาโดยปรับสมดุลการใช้ลมและเชื้อเพลิง รักษา Gas ที่ Top Cyclone ดังนี้

- O₂ 5 – 6 %
- CO ไม่เกิน 500 ppm
- SO₂ ไม่เกิน 430 ppm
- NO_x ไม่เกิน 430 ppm

6.2.10 ควบคุมค่าฝุ่นและแก๊ส@7% O₂ ที่ออกจากปล่องหม้อเผาโดยระบบ CEMs

- Dust ไม่เกิน 108 mg/m³
- SO₂ ไม่เกิน 450 ppm
- NO_x ไม่เกิน 450 ppm

6.2.11 รักษา Draft Kiln Hood ให้อยู่ระหว่าง -2 ถึง 0 mm/H₂O ปรับสภาพการเผาโดยปรับสมดุลการใช้ลมและเชื้อเพลิงให้เหมาะสม

6.2.12 ควบคุม Pressure ที่ Main Burner

- Presssure Inner Swirl Steam 5-8 kPa
- Presssure Outer Swirl Steam 5-8 kPa
- Presssure Outer Most Steam 10-13 kPa

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 42 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

6.3 การใช้ตารางการ feed หม้อเผา2

ตารางการ feed หม้อเผา2					
KILN FEED	CLINKER	CLINKER FACTOR	KILN SPEED	RETENTION TIME	FILLING DEGREE
T/H	T/D		rpm	min	%
10.00	131.86	1.82	1.23	61.00	10.00
10.50	138.46	1.82	1.29	58.52	10.00
11.00	145.05	1.82	1.35	56.05	10.00
11.50	151.64	1.82	1.41	53.57	10.00
12.00	158.24	1.82	1.47	51.10	10.00
12.50	164.83	1.82	1.53	49.20	10.00
13.00	171.42	1.82	1.59	47.30	10.00
13.50	178.01	1.82	1.65	45.45	10.00
14.00	184.61	1.82	1.72	43.60	10.00
14.50	191.20	1.82	1.78	42.25	10.00
15.00	197.80	1.82	1.84	40.90	10.00
15.50	204.40	1.82	1.90	39.50	10.00

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 43 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

16.00	210.98	1.82	1.97	38.10	10.00
16.50	217.57	1.82	2.03	37.10	10.00
17.00	224.17	1.82	2.08	36.10	10.00
17.50	230.46	1.82	2.14	35.10	10.00
18.00	237.36	1.82	2.20	34.10	10.00
18.50	243.95	1.82	2.26	33.22	10.00
19.00	250.54	1.82	2.32	32.35	10.00
19.50	257.14	1.82	2.38	31.47	10.00
20.00	263.73	1.82	2.45	30.60	10.00
20.50	270.33	1.82	2.51	29.90	10.00
21.00	276.92	1.82	2.57	29.20	10.00

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 44 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

7. การควบคุมกระบวนการผลิตแบบปกติ

สถานะที่จะทำให้หม้อเผาสมบูรณ์ (Stable)

- รักษาสภาพ Gas - Balance สมดุลเหมาะสม
- รักษาอัตรา Feed เชื้อเพลิง
- รักษา Kiln Feed Lat และ Kiln Speed ให้ได้สัดส่วนกัน โดยดู Filling Degree ระหว่าง 9 -10% หรือตามคำสั่ง วิศว.

การควบคุมหม้อเผา 2 ในสถานะปกติ

- | | |
|--|-----------------|
| 1. ควบคุม Gas Temp. Outlet Cyclone No. 1 | 510 – 540 °C |
| 2. ควบคุม Gas Temp. Outlet Cyclone No. 4 | 790 – 820 °C |
| 3. ควบคุม Gas Temp. Inlet Calciner T3 | 820 – 840 °C |
| 4. ควบคุม Gas Temp. Outlet Calciner T4 | 800 – 820 °C |
| 3. ควบคุม Gas Temp. Outlet Cooler | 130 – 180 °C |
| 4. ควบคุม Gas Temp. Outlet STB. | 150 – 200 °C |
| 5. ควบคุม Gas Temp. Inlet EP. | 120 – 150 °C |
| 6. ควบคุม Gas Temp. Inlet Air Heater | ≤ 450 °C |
| 7. ควบคุม Gas Temp. Inlet IDF.SP | < 350 °C |
| 8. ควบคุม Clinker Temp. | 60 – 100 °C |
| 9. ควบคุม Pressure ที่ Main Burner | |
| • Presssure Inner Swirl Steam | 5-8 kPa |
| • Presssure Outer Swirl Steam | 5-8 kPa |
| • Presssure Outer Most Steam | 10-13 kPa |
| 10. ควบคุม Gas ที่ Top Cyclone ไว้ดังนี้ | |
| • O ₂ 5 - 6 % | |
| • CO < 500 ppm | |
| • NO _x < 430 ppm | |
| • SO ₂ < 430 ppm | |

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 45 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

11. ควบคุม Gas ที่ Kiln Inlet ดังนี้

- O₂ 2 – 4 %
- CO. ไม่เกิน 500 ppm

11.1 ถ้า CO > 1,000 ppm ให้ปรับสภาพการเผา เพื่อลด CO ลง โดย

ปรับเพิ่ม Speed IDF.SP W2J08M1 หรือ เพิ่ม Speed พัดลม W2W11M1หรือลดปริมาณการ Feed Raw Meal และ เชื้อเพลิงลง

11.2 ถ้า NO_x > 430 ppm ให้ปรับสภาพการเผาโดยการลด Feed และ เชื้อเพลิงลง หรือ ขออนุญาต
วศ.ผลิต

เพื่อพิจารณาใช้ แอม โมเนีย ลด NO_x ลง

12. ควบคุมค่าฝุ่นและแก๊ส@7% O₂ ที่ออกจากปล่องหม้อเผาโดยระบบ CEMs

- Dust ไม่เกิน 108 mg/m³
- SO₂ ไม่เกิน 450 ppm
- NO_x ไม่เกิน 450 ppm

7.1 1. การควบคุมสภาพการเผา

พนักงานควบคุมหม้อเผา สามารถประเมินสภาพการเผาได้จาก อุณหภูมิ Burning Zone หรือ การมองปูนเม็ดในหม้อเผา ผ่านทางช่องมอง (ต้องแน่ใจว่าขณะนั้นหน้าหม้อเผาต้องไม่มีแรงดันพุ่งออกมา) โดยพิจารณาดังนี้

สภาพการเผาปกติ สังเกตได้จากภายในหม้อเผาช่วง Burning Zone ต้องใส, ระยะฝุ่น Raw Meal ที่เข้ามาที่ Burning Zone ควรอยู่ถัดจากปลายของเปลวไฟออกไป และ ปูนควรจับเป็นเม็ดได้ไปตามผนังอิฐ, น้ำหนักปูนเม็ด (Liter Weight) ควรเปลี่ยนแปลงไม่มาก

ติดตามค่า Parameter เช่น Temp. Burning Zone, Kiln Amp., NO_x จากกราฟ แนวโน้มปกติเมื่อเทียบกับเวลาที่ผ่านไป

สภาพการเผาร้อนขึ้น สังเกตได้จากภายในหม้อเผาช่วง Burning Zone ใสสว่างจ้าจัด, ระยะฝุ่น Raw Meal ที่เข้า Burning Zone อยู่ห่างจากเปลวไฟมากขึ้น และ ปูนจับตัวเป็นเม็ดแกร่ง, น้ำหนักปูนเม็ด (Liter Weight) สูงขึ้นTemp. Burning Zone สูงขึ้น และ Amp หม้อสูงขึ้น ส่วน Free Lime จะต่ำลง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 46 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ติดตามค่า Parameter เช่น Temp. Burning Zone, Kiln Amp., NOx จากกราฟ แนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเวลาที่ผ่านไป

สภาพการเผาเย็นลง สังเกตได้จากภายในหม้อเผาช่วง Burning Zone ปูนเม็ด, ระยะฝุ่น Raw Meal ที่เข้า Burning Zone อยู่ใกล้เปลวไฟเข้ามา, ปูนจับตัวเป็นเม็ดน้อยลงน้ำหนักปูนเม็ด (Liter Weight) ลดลง Temp. Burning Zone ลดลง และ Free Lime จะสูงขึ้น

ติดตามค่า Parameter เช่น Temp. Burning Zone, Kiln Amp., NOx จากกราฟ แนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับเวลาที่ผ่านไป

การปรับความเร็วรอบหม้อเผา

ควรมีการปรับความเร็วรอบหม้อเผาให้มีความสัมพันธ์กับอัตราป้อนวัตถุดิบ (Kiln Feed) โดยกำหนดช่วงควบคุมไว้ในตารางอย่างคร่าวๆดังนี้ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่ง วิศว.ผลิต

ตาราง FEED หม้อเผา K2				
Kiln Feed Setpoint (T/H)	Clinker Factor	Kiln Feed จริง (T/H)	Kiln Production (T/D)	Motor Speed (RPM)
15.0	1.82	8.24	197.80	
15.5	1.82	8.52	204.39	
16.0	1.82	8.79	210.99	
16.5	1.82	9.06	217.58	
17.0	1.82	9.34	224.17	
17.5	1.82	9.62	230.77	
18.0	1.82	9.89	237.36	
18.5	1.82	10.16	243.96	
19.0	1.82	10.44	250.55	
19.5	1.82	10.71	257.14	
20.0	1.82	10.99	263.74	
20.5	1.82	11.26	270.33	
21.0	1.82	11.54	276.92	
21.5	1.82	11.81	283.52	
22.0	1.82	12.09	290.11	

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 47 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

22.5	1.82	12.36	296.70	
23.0	1.82	12.64	303.30	
23.5	1.82	12.91	309.89	
24.0	1.82	13.19	316.48	
24.5	1.82	13.46	323.08	
25.0	1.82	13.74	329.67	

7.2 . การปรับแต่งสภาพการเผา

การปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากสภาพการเผา

พนักงานควบคุมหม้อเผา ควรมีการตรวจสอบสภาพ Burning Zone ภายในหม้อเผาอย่างน้อย 1 ครั้ง/ชั่วโมง และติดตามกราฟ Parameter ในการควบคุมสภาพการเผาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการประเมินสภาพการเผา เปรียบเทียบกับชั่วโมงที่ผ่านมา โดยพิจารณาการปรับแต่งดังนี้

1. สภาพการเผาเย็นลง ให้ดำเนินการเพิ่มความร้อนในหม้อเผาดังนี้

1.1 ลดความเร็วรอบหม้อเผา โดยค่าที่ลดแล้วต้องไม่ต่ำกว่าช่วงควบคุมที่กำหนด

1.2 หรือ เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยพิจารณาดังนี้

- ค่า 02 ปกติ อยู่ ระหว่าง 4 – 6 %
- อุณหภูมิเปลือกหม้อเผาสูงสุดต้องไม่เกิน 450°C

1.3 หากไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 ได้ให้ทำการลดอัตราป้อนวัตถุดิบและรอบหม้อเผาลงพร้อมกันตามอัตราส่วน

2. สภาพการเผาร้อนขึ้น ให้ดำเนินการลดความร้อนในหม้อเผาลงดังนี้

2.1 ปรับเพิ่มความเร็วยรอบหม้อเผา โดยความเร็วรอบหม้อเผา ที่เพิ่มแล้วต้องไม่เกินช่วงกำหนด

2.2 หรือเพิ่มอัตราการป้อนวัตถุดิบ โดยที่อัตราการผลิตปูนเม็ดยังต่ำกว่าเป้าหมาย และความเร็วรอบหม้อเผาอยู่ในช่วงกำหนด

2.3 หรือลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

หมายเหตุ : หากมีเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามวิธีการที่กล่าวมา ให้พนักงานควบคุมหม้อเผาปรึกษาผู้จัดการผลิตปูนเม็ด หรือ วิศวกรผลิต เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 48 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

การปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากค่า FREE LIME ปูนเม็ด

ควบคุมค่า Free Lime ของปูนเม็ดให้อยู่ในเกณฑ์การผลิต หรือ อยู่ในเกณฑ์กำหนดคุณภาพของปูนเม็ด เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานประกันคุณภาพว่าค่า Free Lime ของปูนเม็ดไม่อยู่ในเกณฑ์การผลิตหรือ เกณฑ์กำหนดคุณภาพ ให้พนักงานควบคุมหม้อเผา ประเมินสภาพการเผา และ ปฏิบัติตามวิธีการปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากสภาพการเผา ดังนี้

1. Free Lime สูงกว่าเกณฑ์การผลิต

1.1 ย้ายการลำเลียงปูนเม็ด ลงไซโล C1 และ C2

1.2 หากพบว่าสภาพการเผาปกติแล้วหรือร้อนขึ้นเมื่อเทียบกับชั่วโมงที่ผ่านมา ให้ติดตามสภาพการเผาต่อไปโดยไม่
ต้องปรับแต่ง หม้อเผา

1.3 หากพบว่าสภาพการเผายังไม่ดีขึ้น หรือ เย็นลง ให้ดำเนินการปรับแต่งตามวิธีการปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจาก
สภาพการเผา

2. Free Lime ต่ำกว่า เกณฑ์การผลิต

2.1 หากพบว่าสภาพการเผาเข้าสู่ปกติแล้วหรือเย็นลงเมื่อเทียบกับชั่วโมงที่ผ่านมาให้ติดตามสภาพการเผาต่อไป
โดยไม่ต้อง ปรับแต่งหม้อเผา

2.2 หากพบว่าสภาพการเผายังคงร้อน ให้ดำเนินการปรับแต่งตามวิธีการปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากสภาพการเผา

3. Free Lime สูงกว่าเกณฑ์กำหนดคุณภาพ

3.1 ย้ายการลำเลียงปูนเม็ด ลงไซโล Reject

3.2 หากพบว่าสภาพการเผาปกติแล้วหรือร้อนขึ้นเมื่อเทียบกับชั่วโมงที่ผ่านมา ให้ติดตามสภาพการเผาต่อไปโดยไม่
ต้อง ปรับแต่ง หม้อเผา

3.3 หากพบว่าสภาพการเผายังไม่ดีขึ้น หรือ เย็นลง ให้ดำเนินการปรับแต่งตามวิธีการปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจาก
สภาพการเผา

การปรับแต่งหม้อเผาเนื่องจากคุณภาพวัตถุดิบเปลี่ยนแปลง (LSF, Kiln Feed)

เมื่อได้รับแจ้งค่า LSF, Kiln Feed จากพนักงานประกันคุณภาพ ให้พนักงานควบคุมหม้อเผาพิจารณาดังนี้

- LSF สูงขึ้น แสดงว่าปูนเม็ดมีแนวโน้มเผายากขึ้น สภาพการเผาอาจเย็นลง

- LSF ต่ำลง แสดงว่าปูนเม็ดมีแนวโน้มเผาง่ายขึ้น สภาพการเผาอาจร้อนขึ้น

- ให้ทำการประเมินสภาพการเผา ถ้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการปรับแต่งหม้อเผาตามวิธีการปรับแต่ง หม้อเผา
เนื่องจาก สภาพการเผา

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 49 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- ในกรณีที่พนักงานเผาปูนพิจารณาแล้วเห็นว่าสภาพของปูนเม็ดไม่อยู่ในสภาพปกติและคาดว่าคุณภาพ Free Lime จะมากกว่าเกณฑ์ การผลิต หรือ เกณฑ์กำหนดคุณภาพ ให้พนักงานเผาปูนพิจารณาย้ายการลำเลียงปูนเม็ดลงไซโลเกรด C หรือ Reject ได้เลย พร้อมแจ้ง ผจก.ผลิตปูนเม็ด ทราบ

คุณภาพความขาวของปูนเม็ด

ลักษณะสีของปูนเม็ดที่ดี ต้องเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวอ่อน ถ้าปูนเม็ดมีสี คล้ำ,ดำ ให้พนักงานควบคุมหม้อเผาย้ายปูนเม็ดลง Silo Reject และ พิจารณาปฏิบัติดังนี้

- ตรวจเช็ค Flow น้ำว่าเพียงพอหรือไม่โดยดูได้จากอุณหภูมิของลมที่ออกจาก Cooler (K01T1) มีค่า $150 + 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ และ อุณหภูมิปูนเม็ด ควรอยู่ระหว่าง $80 \pm 20^{\circ}\text{C}$
- ตรวจเช็คหัวฉีดน้ำ Cooler ว่า Spray ดีหรือไม่ ถ้าไม่ Spray ให้ถอดทำสะอาดหัวฉีดน้ำ
- ตรวจเช็คตำแหน่งหัวฉีดน้ำ ว่า Spray โดนปูนหรือไม่
- ตรวจเช็ค ค่า CO สูงหรือไม่ ถ้าสูง ให้ปรับลด เชื้อเพลิง
- ตรวจเช็คเปลวไฟในหม้อเผาดับหรือไม่ ถ้าไฟดับให้จุดไฟใหม่ให้เปลวไฟติดสมบูรณ์ ถ้าเปลวไฟปกติ ให้ลด เชื้อเพลิง และ ลด Feed ลง

- ตรวจเช็คที่ปลาย Burner ว่ามีเขม่าเกาะปลาย Burner หรือไม่

- ตรวจเช็คการปนเปื้อนที่กองเชื้อเพลิง ถ้ามีการปนเปื้อนให้เปลี่ยนจุดตัก และ แจ้ง ผจก.ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

- เช็คคุณภาพ %เหล็ก ใน Kiln Feed อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหรือไม่
- เช็คคุณภาพ %เหล็ก ใน Clinker สูงเกินเกณฑ์ควบคุมหรือไม่
- เช็คคุณภาพ %SO₃ ใน Clinker สูงเกินเกณฑ์หรือไม่
- เช็ค Litter Weight สูงเกินเกณฑ์หรือไม่
- ควบคุมปริมาณออกซิเจนจากชุดวัดแก๊ส 4 – 6 %

7.3 การปรับอัตราส่วนการใช้ Raw Meal จาก Storage Silo

K1 ใช้ Raw Meal จาก Storage Silo 1-2 เป็นหลัก

K2 ใช้ Raw Meal จาก Storage Silo 3-4 เป็นหลัก

การนำไปใช้งาน

1. การเริ่ม Feed ให้ใช้จาก Storage Silo 1:2 หรือ 3:4 สัดส่วน 1:1 ส่วน
2. เมื่อได้รับผลวิเคราะห์ ให้พิจารณาค่า LSF Kiln Feed ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร
 - 2.1 อยู่ในเกณฑ์การผลิต ไม่ต้องปรับสัดส่วน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 50 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

2.2 แนวโน้มออกนอกเกณฑ์ด้านสูง หรือ แนวโน้มออกนอกเกณฑ์ด้านต่ำ


2.3 ให้เก็บตัวอย่าง ได้ Silo มาวิเคราะห์ และ ปรับสัดส่วนการใช้ใหม่ดังนี้

2.3.1 ป้อนค่า Target Kiln Feed ลงในตารางคำนวณรอบ RF

2.3.2 ป้อนผลวิเคราะห์ค่า LSF ของแต่ละ ไซโล

2.3.3 จะได้ค่าจำนวนรอบ RF ที่ต้องปรับในการใช้งานของแต่ละ ไซโล

ตารางคำนวณสัดส่วนการใช้ Raw Meal จาก Storage Silo

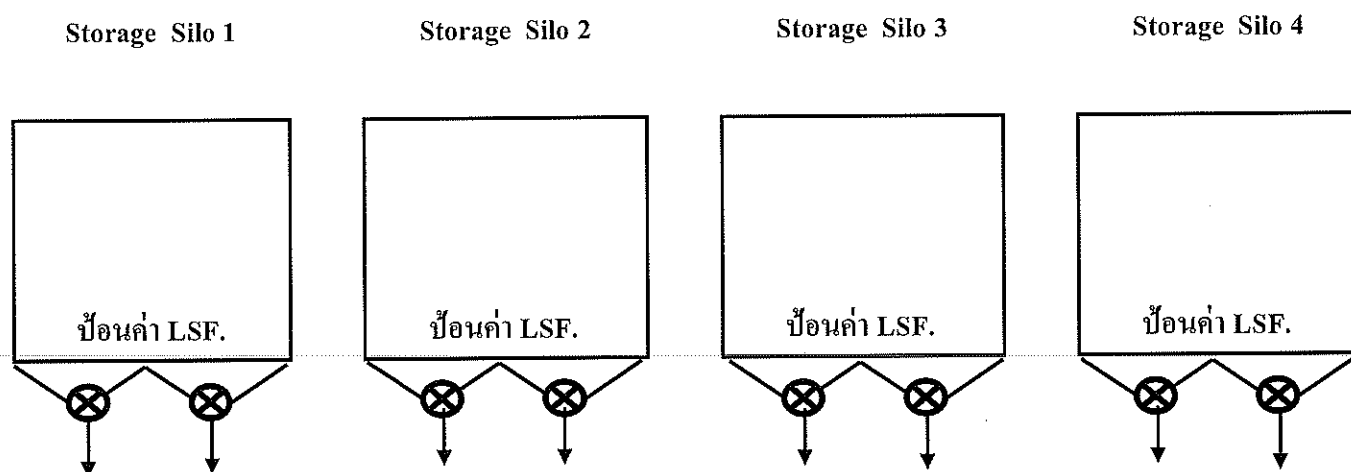

ตารางคำนวณรอบ RF. K1

Target Kiln Feed			
Feed			
Silo	%ที่ใช้	รอบ RF.	Ratio
1			
2			

ตารางคำนวณรอบ RF. K2

Target Kiln Feed			
Feed			
Silo	%ที่ใช้	รอบ RF.	Ratio
3			
4			

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 51 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

KILN 2 สามารถใช้ Raw meal ได้จาก 4 Storage คือ Silo 1, Silo 2, Silo 3, Silo 4 โดยต้องใช้ Silo 3 และ Silo 4 เป็นหลักและสามารถใช้ Silo 1 หรือ Silo 2 มาผสมเผาได้ การควบคุมอัตราส่วนอย่างคร่าว ๆ ทำได้โดยการเดิน-หยุด Rotary Feeder ได้ Storage Silo

ถ้าต้องการใช้ Silo 1 มาผสมเผา K2 (เครื่องจักรชุด KF2 เดินปกติแล้ว)

1. เปิดหน้า KF1 ของ DCS
2. Pre- Select คู่มือที่ SILO 1 : FEED OPERATION เลือก TO KILN 2 และ CONFIRM
3. เปิดหน้า KF2 เช็กละเอียด W2J20M2 ว่าเลือกใช้งานหรือไม่ โดย Double Click ที่รูปเกลียวหนู W2J20M2 จะโชว์ Face Plate ขึ้นมา ให้เลือก SELECT และ เดินเกลียวหนู W2J20M1, W2J20M2 (Group KF212)
4. แบ่ง Damper ที่ ราง Air Slide ได้ Silo 1 ให้มาทาง K2 ลงเกลียวหนู W2J20M2

ถ้าต้องการใช้ Silo 2 มาผสมเผา K2 (เครื่องจักรชุด KF2 เดินปกติแล้ว)

1. เปิดหน้า KF1 ของ DCS.
2. Pre- Select คู่มือที่ SILO2 : FEED OPERATION เลือก TO KILN 2 และ CONFIRM
3. เปิดหน้า KF2 ให้เช็กละเอียด W2J20M2 ว่าเลือกใช้งานหรือไม่ โดย Double Click ที่รูปเกลียวหนู W2J20M2 จะโชว์ Face Plate ขึ้นมา ให้เลือก Bypass เพื่อไม่ใช้งาน และ เดิน W2J20M1 (Group KF212)
4. แบ่ง Damper ที่ ราง Air Slide ได้ Silo 2 ให้มาทาง K2 ลงเกลียวหนู W2J20M1

Storage Silo	อัตราส่วนที่กำหนดได้
1	1 ส่วน
2	1 ส่วน
3	1 หรือ 2 ส่วน
4	1 หรือ 2 ส่วน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 52 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ตัวอย่างการกำหนดอัตราส่วน

ต้องการใช้ Raw meal ที่ Kiln1 กำหนดใช้ Silo 1 หนึ่งส่วน, Silo 2 สองส่วนทำได้โดยการเดินRotary Feeder ได้ Silo1 หนึ่งตัว และเดินRotary Feeder ได้ Silo2 สองตัว

ต้องการใช้ Raw meal ที่ Kiln2 กำหนดใช้ Silo 3 หนึ่งส่วน, Silo 4 สองส่วนทำได้โดยการเดินRotary Feeder ได้ Silo3 หนึ่งตัว และเดินRotary Feeder ได้ Silo4 สองตัว

หมายเหตุ Rotary Feeder A01 และ A03 ได้ Storage Silo สามารถปรับ Speed ได้ โดยการตั้งค่า Ratio ที่ หน้า KF 1 และ KF2 ดังนี้

1. เปิดหน้า KF1 หรือ KF2
2. Pre- Select คู่มือที่ SILO FEED RATIO SELECTION เลือก W1A01:W1A03 หรือ W1A03:W1A01 และ W2A01:W2A03 หรือ W2A03:W2A01 ENTER
3. Double click ที่ IIC จะโชว์หน้าขึ้นมา ให้ Double click ที่ RATIO จะโชว์ Face Plate ขึ้นมาให้ ตั้ง ค่าสัดส่วนการใช้ (0 – 1) ที่ SV ระบบจะปรับรอบ RF. ตามสัดส่วน

7.4 ขั้นตอนการหา Liter Weight ปูนเม็ด

การทดสอบ Liter Weight

เพื่อเป็นแนวทางการประเมินสภาพการเผา และ คุณภาพปูนเม็ด จากแนวโน้มของน้ำหนักปูนเม็ดที่ชั่งได้ เปรียบเทียบกับ น้ำหนักปูนเม็ดของชั่วโมงที่ผ่านมา ปกติไม่ต่ำกว่า 850 กรัม/ลิตร การดูแลอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหา Liter Weight ปูนเม็ด

หากพบว่า ตะแกรง หรือ ลิตรที่ใช้สำหรับทดสอบมีลักษณะผิดปกติไป เช่น ร้าว หรือ บิดเบี้ยว ให้ดำเนินการแจ้ง ผจก. ผลิตปูนเม็ด เพื่อพิจารณาแก้ไข หรือ นำของใหม่มาใช้แทน

ขั้นตอนการหา Liter Weight ปูนเม็ด

ผู้กระกิจประจำหม้อเผาเป็นผู้เก็บตัวอย่าง ปูนเม็ด

1. ตักปูนเม็ดที่สายพานลำเลียงปูนเม็ด J11 ทุกชั่วโมง
2. นำปูนเม็ดที่ตัก ร่อนผ่านตะแกรง # 10 mm. และ ตะแกรง # 5 mm. ตามลำดับ
3. นำปูนเม็ดที่ค้างตะแกรง # 5 mm. เทใส่ถังสำหรับชั่งปูนเม็ด
4. เปิดปูนเม็ดจากถังลงในลิตร
5. ปาดปูนเม็ดในลิตร ให้เสมอกับขอบปากลิตร
6. นำลิตรที่บรรจุปูนเม็ดไปชั่ง จะได้น้ำหนักปูนเม็ด กรัม/ลิตร

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 53 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

7. แบ่งปูนเม็ดในลิตรที่ชั่งประมาณ 1/3 ลิตร เทลงในกะบะตัวอย่างปูนเม็ดตามเวลาเก็บตัวอย่าง
8. แจ้งน้ำหนักปูนเม็ดที่ชั่งได้ ให้พนักงานควบคุมหมีอเผาทุกชั่วโมง เพื่อจดบันทึกลงใน Log sheet

วิธีการตรวจสอบลิตรชั่งปูนเม็ด

จากมาตรฐานน้ำ 1 ลิตรหนัก 1,000 กรัม ดังนั้นลิตรที่จะนำมาชั่งปูนเม็ดจึงต้องนำมาทดสอบความจุของลิตรก่อนทุกครั้ง โดยปฏิบัติดังนี้

1. นำลิตรที่ใช้ชั่งปูนเม็ดมาใส่ น้ำให้เต็ม เพื่อทดสอบความจุลิตร
2. นำไปชั่งบนเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งปูนเม็ดและบันทึกค่าน้ำหนักของน้ำที่ชั่งได้ลงในแบบฟอร์มการทดสอบลิตรชั่งปูนเม็ด
3. ค่าน้ำหนักของน้ำที่ชั่งได้ เฉลี่ย 3 ครั้ง ต้องได้ประมาณ $1000 + 20 \text{ g/l}$ ถือว่าลิตรยังอยู่ในสภาพใช้งานได้
4. ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ เช่น

4.1 น้อยกว่าเกณฑ์ ให้ตรวจสอบว่าลิตรมีการรั่วหรือยุบตัวหรือไม่ พร้อมแก้ไข ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยน ลิตรใหม่

4.2 มากกว่าเกณฑ์ ให้ตรวจสอบสภาพของลิตรว่ามีการขยายตัวจากการใช้งาน ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไข ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้เปลี่ยนลิตรใหม่

หมายเหตุ - ลิตรใหม่ที่จะนำมาใช้งานต้องนำมาทดสอบตามวิธีการก่อนทุกครั้ง

- ลิตรที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้พิจารณาเปลี่ยนใหม่
- ทำการทดสอบลิตรทุก 6 เดือน

วัดระดับไซโลปูนเม็ด

ขั้นตอนและการคำนวณ

1. เตรียมเชือกวัดระดับที่มีระยะวัดเป็นเมตรด้วยการผูกปมไว้
2. วัดระดับรูด้านนอก และรูด้านในของแต่ละไซโล
3. เหาะระดับรูนอกและรูในของแต่ละไซโลบวกรวมกัน
4. นำผลลัพธ์จากข้อ 3 ลบด้วย 2.3 แล้วหารด้วย 2 จะได้ ระดับไซโลปูนเม็ด

นำผลลัพธ์จากข้อ 4 ไปเทียบกับ ตารางปริมาณของวัสดุ จะได้จำนวนตันปูนเม็ดที่มี ในไซโล

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 54 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นี้นี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ตารางเปรียบเทียบปริมาณของวัสดุ (ปูนเม็ด) ใน Clinker Silo

ระดับวัด	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
[เมตร]	ปริมาณวัสดุ (Tons)									
0	1695	1686	1677	1669	1660	1652	1643	1635	1626	1618
1	1609	1601	1592	1584	1575	1567	1558	1550	1541	1533
2	1524	1516	1507	1499	1490	1482	1473	1465	1456	1448
3	1439	1431	1422	1414	1405	1396	1388	1379	1371	1362
4	1354	1345	1337	1328	1320	1311	1303	1294	1286	1277
5	1269	1260	1252	1243	1235	1226	1218	1209	1201	1192
6	1184	1175	1167	1158	1150	1141	1133	1124	1115	1107
7	1098	1090	1081	1073	1064	1056	1047	1039	1030	1022
8	1013	1005	996	988	979	971	962	954	945	937
9	928	920	911	903	894	886	877	869	860	852
10	843	834	826	817	809	800	792	783	775	766
11	758	749	741	732	724	715	707	698	690	681
12	673	664	656	647	639	630	622	613	605	596
13	588	579	571	562	553	545	536	528	519	511
14	502	494	485	477	468	460	451	443	434	426
15	417	409	400	392	383	375	366	358	349	341
16	332	324	315	307	298	290	281	272	264	255
17	247	238	230	221	213	204	196	187	179	170
18	162	153	145	136	128	119	111	102	94	85
19	77	68	60	51	43	34	26	17	9	0

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 55 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

7.5 การลำเลียงปูนเม็ดลง Clinker Silo

ปูนเม็ดที่ผลิตได้ จะแบ่งตามเกรดปูนเม็ด คือ เกรด A, C และ Reject

- ปูนเม็ด เกรด A คือ ปูนเม็ดที่มีค่า Whiteness, LSF, และ Free Lime อยู่ในเกณฑ์การผลิตให้ลำเลียงลงไซโล A1, A2, B1, B2 ถ้าไซโล A1, A2, B1, B2 เต็ม ให้ส่ง C1, C2
- ปูนเม็ด เกรด C คือ ปูนเม็ดที่มีค่า Whiteness, LSF ต่ำกว่าเกณฑ์การผลิต และ Free Lime มากกว่าเกณฑ์การผลิต ให้ลำเลียงลง Silo C1, C2
- ปูนเม็ด เกรด Reject คือ ปูนเม็ดที่มีค่า LSF หรือ น้ำหนักปูนเม็ด ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดคุณภาพ Free Lime มากกว่าเกณฑ์กำหนดคุณภาพ, ปูนเม็ดมีสีดำนเกินไปให้ลำเลียงลง ไซโล Reject

- หมายเหตุ
- ค่าเกณฑ์การผลิต และ เกณฑ์กำหนดคุณภาพให้เป็นไปตามคำสั่ง วศ., ผจก.ผลิตปูนเม็ด และ บันทึกลงใน Log Sheet ทุกครั้ง
 - หม้อเผา 1 ลำเลียงปูนเม็ดลง ไซโล A1, A2, B1, C1 และ Reject
 - หม้อเผา 2 ลำเลียงปูนเม็ดลง ไซโล A1, A2, B1, B2, C1, C2 และ Reject
 - ปูนเม็ด Silo Reject ให้นำไปย่อยรวมกับหิน 0.5 ตัก : หิน 1 คัน, ผสมกับกองหินที่ฝั่งเหมือง หรือ ผสมใช้ที่หม้อบดซิเมนต์

7.6 การยิงปูนก้อนในหม้อเผา

1.เมื่อพบปูนก้อนใหญ่เกิดขึ้นในหม้อเผาพนักงานผลิตปูนเม็ดแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลนทราบ เพื่อเตรียมติดตั้งปืนสำหรับยิงปูนก้อน ยึดกับแท่นให้มั่นคง พร้อมทำแนวกันห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณหน้าหม้อเผา

2.พนักงานประจำไซโคลน สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

- 2.1 เลือกรัดความร้อน
- 2.2 หมวกติดหน้ากากป้องกันฝุ่น
- 2.3 กรองฝุ่น
- 2.4 ถุงมือกันความร้อน หรือถุงมือผ้า
- 2.5 รองเท้า Safety
- 2.6 ครอบหูกันเสียง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 56 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- 3.พนักงานประจำไซโคลนตรวจสอบสภาพปิ่น ปลดลูกเลื่อนลงตรวจสอบว่าภายในรังเพลิงสะอาด และไม่มีสิ่งอื่นใดอุดตันในลำกล้อง และเตรียมกระสุนสำหรับยิงปูนก้อน
- 4.พนักงานประจำไซโคลนเปิดฝาสำหรับยิงปูนก้อนใหญ่ ที่ประตุมือเผาเพื่อปรับแนวเล็งของปิ่น เมื่อปูนก้อนใหญ่อยู่ในระยะประมาณเมตรที่ 5-6 แจ้งให้พนักงานผลิตปูนเม็ดลดรอบหม้อเผา และ ลด Feed ลง
- 5.พนักงานผลิตปูนเม็ดลดรอบหม้อเผาตาม พร้อมแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลนทราบ
- 6.พนักงานประจำไซโคลนทำการยิงจนปูนก้อนใหญ่ เมื่อปูนก้อนใหญ่แตกหมดแล้ว ให้ใส่ส้อมเพื่อทำการเซฟปิ่นให้เรียบร้อย ปิดฝาสำหรับยิงปูนก้อนใหญ่ ที่ประตุมือเผาพร้อมทั้งแจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ดรับทราบ
- 7.พนักงานผลิตปูนเม็ดปรับสภาพการเผาเพิ่มรอบหม้อเผา, เพิ่ม Feed
- 8.พนักงานประจำไซโคลนตรวจนับจำนวนปลอกกระสุนที่ใช้ยิง
- 9.ตรวจสอบในลำกล้องต้องไม่มีลูกปูนคาในลำกล้อง และ ทำความสะอาดปิ่นพร้อมเก็บเข้าที่
10. เอาแนวกันออก

8. อุณหภูมิเปลือกหม้อเผา

- 8.1 สภาวะการเผาปกติให้เช็คด้วย Portable Pyrometer กระละ 1 ครั้ง โดยวัดระยะทุกๆ 1 เมตร รวม 39 เมตรแต่ละเมตรให้วัดจนหม้อเผาหมุนครบ 1 รอบ และจดบันทึกค่าสูงสุด โดยปรับค่า E ของเครื่องวัด เท่ากับ 0.95
- 8.2 ปกติเปลือกหม้อเผาไม่ควรมีอุณหภูมิเกิน 450 °C ถ้าเกินกว่านี้ แสดงว่าอาจเกิดจุดแดง (Red Spot)
 - 8.2.1 ถ้าอุณหภูมิเปลือกหม้อเผาวัดได้ 410 °C ให้พิจารณาติดตั้งพัดลมเป่าเปลือกหม้อเผาตรงจุดที่อุณหภูมิสูงหรือ ปรับสภาพการเผา โดยปรับ Inner/Outer Damper, ลด Primary Air Damper ,ปรับเปลวไฟให้ใกล้หรือไกลจากจุดที่อุณหภูมิสูง
 - 8.2.2 ให้วัดอุณหภูมิเปลือกหม้อเผาทุก 2 ชั่วโมงหรือ ตามความเหมาะสม และวัดระยะทุกๆ 0.5 เมตรถ้าอุณหภูมิลดลงหรือคงที่ ให้คงสภาพการเผาไว้ก่อน
 - 8.2.3 ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึง 450 °C และทำการปรับตามข้อ 2.2.1 แล้ว ไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษา ผจก., ผชก.หรือ วิศวกร ผลิต เพื่อพิจารณาหยุดหม้อเผาต่อไป

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 57 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นี้นี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

8.3 ดับไฟแสงสว่างเพื่อล็อกหม้อเผา เพื่อเช็คจุดแดง

8.4 กรณีมีจุดแดงเกิดขึ้น ให้ปฏิบัติดังนี้

8.4.1 พิจารณาจากขนาดของแผลแดง เล็กกว่า 1 ตารางฟุต หรือแผลแดงเรื้อรัง ให้ปรับสภาพ

การเผาโดยปรับ Inner/Outer Damper, Primary Air Damper จนกว่า

แผลแดงจะหาย ดังนี้

- ปรับตำแหน่งเปลวไฟให้ใกล้ หรือ ไกลออกไปจากจุดแผลแดง
- ปรับสภาพการเผาโดย ลด Feed หรือ ลดปริมาณเชื้อเพลิงลง

อนึ่ง ถ้าเป็นแผลแดงจากอาการ Coat ร่วงหรืออิฐบาง การปรับสภาพดังกล่าว แผลแดง อาจหายได้ แต่ ถ้าเป็นแผลแดงที่เกิดจากอิฐหลุด แผลแดงจะหายยาก

8.4.2 ให้วัดอุณหภูมิ ที่จุดแดงบ่อยขึ้น เช่น ทุก 1 ชั่วโมง หรือ ทุกครึ่งชั่วโมง ตามความเหมาะสม

8.4.3 ถ้าแผลแดงมีขนาดโต หรือมีสภาพแดงมาก และทำการปรับแก้ตาม ข้อ 2.4.1 แล้วไม่หาย แสดงว่าอาการหนัก อาจมีอิฐหลุด ให้ปรึกษา ผจก.ฯ,ผชก.ผลิตปูนเม็ด หรือ วิศวกร เพื่อ พิจารณาหยุดหม้อเผาต่อไป

9. ระบบ Cyclone

9.1 การแย่งทำความสะอาด Cyclone

1. พนักงานผลิตปูนเม็ดแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลน เปิดแย่งทำความสะอาดไซโคลนและ Riser Pipe

2. พนักงานประจำไซโคลน สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.1 เลือกันความร้อน

2.2 หมวกคติดหน้ากากป้องกันฝุ่น

2.3 กรองฝุ่น

2.4 ถุงมือกันความร้อน

2.5 รองเท้า Safety

3. พนักงานประจำไซโคลนเปิด ไฟสัญญาณเตือน และ OFF Switch ระบบ Gas Analyzer

4. พนักงานประจำไซโคลนเดินขึ้นอาคารไซโคลนไปที่หน้างาน พร้อมเตรียมอุปกรณ์การแย่ง

5. พนักงานประจำไซโคลนแจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ด พร้อมทั้งจะเปิดฝาสำหรั้งแย่งทำความสะอาดไซโคลน และ Riser Pipe

6. พนักงานผลิตปูนเม็ดปรับสภาพการเผาใหม่ และแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลนเปิดฝาสำหรั้งแย่ง ทำสะอาด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 58 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่น้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

7. พนักงานประจำไซโคลนปิดชุดลมยิงจุดที่จะเปิดแยงทำสะอาด (กรณีทำสะอาด Riser pipe) และเปิดฝาสำหรับแยงทำสะอาดด้วยตะขอเหล็ก โดยยื่นเบี่ยงไปทางด้านข้างของฝาเพื่อป้องกันฝุ่นร้อน พ่นออกมาสัมผัสร่างกาย
8. พนักงานประจำไซโคลนใช้แป้นลมแยงทำสะอาด แยกเข้าไปในฝาสำหรับแยงทำสะอาด และเปิดลมทำการแยงทำสะอาด กรณีทำสะอาด Riser pipe ถ้ามี Cake จับหนาต้องใช้น้ำแยงทำสะอาดให้ปิดลมชักแป้นลมออก
9. พนักงานประจำไซโคลนใช้แป้นน้ำแยงทำสะอาด แยกเข้าไปในฝาสำหรับแยงทำสะอาด และเกิดน้ำแยง Cake ที่จับหนา ต้องระวังฝุ่นร้อนพ่นออกมาจากการใช้น้ำ ระหว่างการแยงด้วย
9. เมื่อทำการแยงทำสะอาดเสร็จพนักงานประจำไซโคลนปิดน้ำ ชักแป้นแยงออกเก็บ และปิดฝาสำหรับแยงให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ด
10. เปิดระบบลมยิง และ ON Switch ระบบ Gas Analyzer

9.2 การเก็บตัวอย่าง Hot Meal

1. จะเก็บตัวอย่าง Hot Meal ทุกวัน ของกะเช้า
2. คู่มือปฏิบัติงานหื้อเฉพาะจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลแบบถูกต้องและครบถ้วน
3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บ เช่น กระจบอง Stainless
4. คู่มือปฏิบัติงานหื้อเฉพาะแจ้ง OP. KILN ทราบในการเก็บ Hot Meal
5. ON ไฟที่เครื่องเก็บตัวอย่าง Hot Meal
6. กดปุ่ม Start ที่เครื่องเก็บ เครื่องจะทำงาน โดยการดึงวัตถุดิบที่ Chute 4 CY มาไว้ที่จัดเก็บ
7. เปิดฝาที่เครื่องเก็บแล้วนำตัวอย่าง Hot Meal ที่เก็บ ได้มาเทใส่กระจบอง Stainless พร้อมปิดฝาไม่ให้อากาศภายนอกเข้า (การเก็บตัวอย่าง Hot Meal จะเก็บครั้งละ 1 กิโลกรัม)
8. แจ้ง OP.KILN ทราบในการเก็บแล้วเสร็จ
9. นำตัวอย่าง Hot Meal มาวางไว้ที่ CCR ทิ้งไว้ 6 ชม. เพื่อให้ Hot Meal เย็น
10. นำตัวอย่าง Hot Meal ใส่ถุงและเขียนรายละเอียดที่ถุงเก็บตัวอย่าง
11. นำตัวอย่าง Hot Meal ส่งให้แก่พนักงาน Lab เพื่อหาผลวิเคราะห์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 59 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง Hot meal แบบ Manual

1. จะเก็บตัวอย่าง Hot Meal ทุกวัน ของกะเช้า
2. ผู้ปฏิบัติงานประจำหม้อเผาจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลแบบถูกต้องและครบถ้วน
3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บ เช่น กระป๋อง Stainless , กระบวยตัก
4. ผู้ปฏิบัติงานประจำหม้อเผาแจ้ง OP. KILN ทราบในการเก็บ Hot Meal
5. OP.KILN ตรวจเช็คลมดูดที่ 4CY ต้องเป็นระบบ Draft
6. OP.KILN แจ้งผู้ปฏิบัติงานประจำหม้อเผาให้เริ่มเก็บตัวอย่าง Hot Meal
7. ผู้ปฏิบัติงานประจำหม้อเผาเปิด Valve ลมยิงที่ 4 CY และบริเวณ ใกล้เคียงและ Manual ลมยิงออกจากถังให้หมด
8. เปิดฝา Man Hole ใช้กระบวยตักวัดอุณหภูมิใน 4 CY แล้วนำมาเทที่กระป๋อง Stainless พร้อมปิดฝากระป๋องไม่ให้อากาศภายนอกเข้า (การเก็บตัวอย่าง Hot Meal จะเก็บครั้งละ 1 กิโลกรัม)
9. ปิดฝา Man Hole พร้อมเปิด Valve ลมยิง Cyclone ทั้งหมด
10. แจ้ง OP.KILN ทราบในการเก็บแล้วเสร็จ
11. นำตัวอย่าง Hot Meal มาวางไว้ที่ CCR ทั้งไว้ 6 ชม. เพื่อให้ Hot Meal เย็น
12. นำตัวอย่าง Hot Meal ใส่ถุงและเขียนรายละเอียดที่ถุงเก็บตัวอย่าง
13. นำตัวอย่าง Hot Meal ส่งให้แก่พนักงาน Lab เพื่อหาผลวิเคราะห์

9.3 การแย่งทำความสะอาด Cyclone กรณีไซโคลนตัน

1. เมื่อไซโคลนเกิดการตัน พนักงานผลิตปูนเม็ดหยุด Feed ปรับสภาพการเผา และแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลนทราบเพื่อเปิดแย่งทำความสะอาดไซโคลน
2. พนักงานประจำไซโคลน สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (เสื้อกันความร้อน, หมวกติดหน้ากากป้องกันฝุ่น, กรองฝุ่น, ถุงมือกันความร้อน, รองเท้า Safety)
3. พนักงานประจำไซโคลนเดินขึ้นอาคารไซโคลนไปที่หน้างาน เตรียมอุปกรณ์การแย่ง ปิดชุดลมยิงขึ้นที่จะทำการแย่ง และแจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ดพร้อมที่จะเปิดฝาสำหรั้งแย่งทำความสะอาดไซโคลน
4. พนักงานผลิตปูนเม็ดแจ้งให้พนักงานประจำไซโคลน เปิดฝาสำหรั้งแย่งทำความสะอาด
5. พนักงานประจำไซโคลนเปิดฝาสำหรั้งแย่งทำความสะอาดด้วยตะขอเหล็ก โดยยื่นเบี่ยงไปทางด้านข้างของฝาเพื่อป้องกันฝุ่นร้อนพ่นออกมา

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 60 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

6. พนักงานประจำไซโคลนใช้แป้นลมยางทำสะอาดยางเข้าไปในฝาสำหรับยางทำสะอาด และเปิดลมทำการแยงจนฝุ่นรอมิลในลูกไซโคลนลง ไม่มีอุดตัน (ต้องระวังฝุ่นรอนฟุ้งออกมาระหว่างการแยงด้วย)
7. พนักงานประจำไซโคลนปิดลมและชักแป้นลมออกเก็บ โดยหันปลายแป้นที่ร่อนออกด้านนอกอาคารไซโคลน
8. ปิดฝาสำหรับแยงด้วยตะขอเหล็กให้เรียบร้อย เปิดชุดลมยิงชั้นที่ทำการแยง และตรวจเช็คการทำงานของชุดควบคุมลมยิง ถ้าพบว่ามีปัญหาให้แจ้งพนักงานผลิตปูนเม็ด เพื่อดำเนินการแจ้งซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ

1. การดูแล Cyclone ประจำวัน

- ตรวจสอบและทำสะอาด Cyclone กะละ 1 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม
- เช็คการทำงานของ Flap Damper
- การ Clear Chute Kiln Inlet ให้ทำกะละ 1 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม
- การ Clear กันกรวย Cyclone ลูก 1- 4 ให้ทำกะละ 1 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบ ฝา Man hole อย่าให้มีลมรั่วเข้าระบบ
- ตั้งการทำงาน Flap Damper ให้น้ำหนักกดพอดี มีการปิด-เปิด ปกติ เมื่อมี Raw Meal ผ่าน
- ตรวจสอบแป้นลมยิง และ การทำงาน ชุดลมยิง ทำงานปกติหรือไม่
- ตรวจสอบเครื่องลมรั่วเข้าระบบ

2. การปฏิบัติเมื่อมีสภาพ Cyclone ตัน

2.1 สาเหตุการตันของ Cyclone

- อุณหภูมิใน Cyclone สูงเกินไป จนทำให้ Raw Meal เกิดการหลอมตัวตันในช่องออกของ Cyclone
- อุปกรณ์/เครื่องจักรขัดข้อง เช่น Flap Damper ของ Cyclone ไม่ทำงาน (ปิดตลอดไม่เปิด)
- ระบบลมยิง Air Purge หรือ Air Chock ที่ท่อ Down Pipe ของ Cyclone ไม่ทำงานตามปกติ ซึ่งอาจทำให้ Raw Meal จับตัวเกิดการตันได้
- ลมดูดในระบบหม้อเผาต่ำเกินไปอาจเกิดขึ้นกระทันหัน เช่น ปรับลด Damper หรือ Speed IDF.SP ลง ไม่สามารถหอบ Raw Meal ผ่าน Cyclone ไปได้

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 61 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติด เช่น ก้อนอิฐ, Cast (หลุดจากที่ใดที่หนึ่งในระบบ หรือเศษท่อนไม้-เหล็กไปติด โดยเฉพาะหลังจากมีการหยุดซ่อมเครื่องจักร และตรวจเช็คไม่ทั่วถึงก่อนเดินหม้อเผา

2.2 อาการที่พบ

- ค่าลมดูด Draft ใน Cyclone ลูกที่ตันจะตกลงที่ 0 mmH₂O (ปกติเป็นค่าลบ)
- อุณหภูมิที่ Cyclone ลูกที่ต่ำกว่า Cyclone ลูกที่ตัน จะร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ
- อาจตรวจพบการไม่ขยับตัวของ Flap Damper กัน Cyclone

2.3 การแก้ไข

- ทำการแยงทำสะอาด Cyclone ตามวิธีการตรวจเช็คและทำความสะอาด Cyclone
- ถ้าการตันมีความรุนแรงมาก มีปริมาณ Raw Meal มากหรือเกิดการจับตัวมาก ซึ่งการทำสะอาดต้องใช้เวลานาน ให้หยุดการ Feed Raw Meal เพื่อ Clear Cyclone ก่อน
- ปิดระบบลมยิงทั้งหมด และ เริ่มการแยงทำสะอาดโดยใช้ลม
- ลดอุณหภูมิใน Cyclone ลงโดยปรับลดเชื้อเพลิง

3 การตรวจเช็คและทำความสะอาดกรณี Cyclone อุดตัน

3.1 พนักงานประจำ Cyclone ก่อนทำสะอาดให้ปฏิบัติ ดังนี้

- แจ้งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องการทำงานเกี่ยวกับ Cyclone ออกไปพ้นบริเวณ Cyclone
- ปิดกั้นพื้นที่ และ เปิดไฟสัญญาณเตือนภัย
- สวมชุดป้องกันความร้อน โดยมี เสื้อกันความร้อน, หมวก Safety พร้อมกระบังหน้า, ถุงมือทนความร้อน
- OP. Kiln แจ้งไฟฟ้า OFF Main ลมยิง Cyclone ทั้งหมด
- พนักงานประจำไซโคลน ปิด Valve ลมเข้าถึง Air Chock แล้ว Manual ยิงลมในถัง Air Chock ออกให้หมด และ แจ้ง OP. Kiln ทราบ จึงเริ่มทำสะอาด Cyclone
- เปิดฝา Man Hole โดยยืนเบียงด้านข้างฝา
- ใช้แป้นลมเป่าไล่ลงในช่อง Man Hole ให้ลึกถึงฝุ่น Raw Meal ที่ตัน แล้วจึงเปิดวาล์วเป่าลมโดยส่ายแป้นไปมา จนฝุ่น Raw Meal หายตามต้องการ
- ระหว่างการเปิดเคลียร์ OP. Kiln ห้ามปรับลด Damper หรือ Speed IDF.SP ลง ป้องกันการเป็น Pressure ในระบบ
- ปิดวาล์วลมเป่า ชักแป้นขึ้นเก็บโดยหันปลายแป้นที่ร้อนออกด้านนอกอาคาร Cyclone ทุกครั้ง
- ปิดฝา Man Hole และ ล็อคฝาให้แน่น และ แจ้ง OP. Kiln ทราบ
- เปิด Valve ลมเข้าถึง Air Chock รอสักพักเพื่อ ตรวจสอบการทำงานของ Solenoid Valve เมื่อลมยิงทำงานตามปกติ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 62 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าที่แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- OP. Kiln แฉ่งไฟฟ้า ON Main ลมยิง Cyclone ทั้งหมด

- ปิดไต้สัญญาณเตือนภัย เป็นการสิ้นสุดการแย่งทำความสะอาด Cyclone

ข้อควรระวัง ห้ามหักเป่าลมเป่า Cyclone ออกโดยไม่ได้ ปิดวาล์วลมก่อนเป็นอันขาด

กรณีที่เกิดการจับ Cake ของ Raw Meal ใน Riser Pipe จะเกิดผลกระทบต่อการเผา คือ ลมร้อนจะไหลผ่าน Riser Pipe ได้ยากขึ้น เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดลดน้อยลง ลมร้อนจึงมีความเร็วสูงขึ้น ทำให้อ่านค่า Draft เหนือจุดที่มี Cake จับได้มากขึ้น ซึ่งถ้าการดันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้พัดลม IDF.SP ไม่สามารถดึงลมในระบบได้อย่างเพียงพอ

- สาเหตุ
1. อุณหภูมิบริเวณ Riser Pipe ร้อนเกินไป
 2. มีสารประเภท Alkaline ในวัตถุดิบมาก
 3. เชื้อเพลิง Pet Coke หยาดเกินไป
 4. สภาพการเผาเกิด CO
 5. เกิด Sulfur Circulation ในระบบมาก
 6. มี Air Leak เข้าระบบมาก

- การแก้ไข
1. Clear/ทำความสะอาด Riser Pipe ด้วยลม คล้ายกับวิธีการตรวจเช็ค และ ทำสะอาด Cyclone หรือถ้ารุนแรงมาก ใช้ลมยังไม่สามารถทำความสะอาดได้ ให้ใช้น้ำทำความสะอาดแทนได้ตามวิธีการ Clear Riser Pipe ด้วยน้ำ
 2. ปรับสภาพการเผาให้เหมาะสม เช่น ลดระดับความร้อนใน Riser Pipe ลง
 3. ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ

การ Clear Riser Pipe ด้วยน้ำ

1. เมื่อ Draft Kiln Inlet สูงขึ้นมากกว่า 40 mmH₂O ให้พนักงานเผาปูนพิจารณาช่วงเวลาที่สามารถ ใช้น้ำล้าง Riser Pipe ได้ต่อเมื่อ
 - สภาพการเผาเป็นปกติ
 - โซโคลนไม่ดัน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 63 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

2. พนักงานเผาปูนแจ้งให้พนักงานไซโคลนเตรียมแยงล่าง Riser Pipe ด้วยน้ำ พร้อมปรับลด Feed ลง 2-4 ตันจาก Feed ปกติ
3. พนักงานไซโคลนเปิดสัญญาณไฟเตือน, OFF Switch Gas และ เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การแยง พร้อมกับสวม อุปกรณ์ป้องกันภัย
 - เสื่อกันความร้อน
 - หมวกพร้อมกระบังหน้า
 - กรองฝุ่น
 - ถุงมือป้องกันความร้อน
 - รองเท้า Safety ครึ่งแข้ง
4. พนักงานไซโคลน ปิด Valve ลมเข้าถัง Air Chock ของ Riser Pipe แล้ว Manual ยิงลมในถัง Air Chock ออกให้หมด ดู Pressure Gauge เป็นศูนย์ และ แจ้ง OP. Kiln ทราบ จึงเริ่มทำสะอาด Riser Pipe
5. เปิดฝา Man Hole ที่ Riser Pipe ต้องยืนเฉียงไปทางด้านฝาเปิดเพื่อป้องกันฝุ่นร้อนพุ่งออกมาโดนร่างกาย
6. ใช้แป๊บแยงไปตำแหน่งที่ Cake จับหนาแะให้เป็นร่องลึกลงไป โดยยังไม่ต้องเปิด Valve น้ำ ระหว่างทำการแยง ให้ยืนห่างรูแยง และต้องระวังการพุ่งของลมร้อนออกจากรูแยงอยู่เสมอ
7. เปิด Valve น้ำเข้าแป๊บแยง พอประมาณ ฉีดในร่องที่แะไว้จน Cake ที่จับหลุดออกพร้อมกับใช้แป๊บแยงแะ Cake ที่จับจนหมดและเก็บแป๊บแยงเข้าที่
ต้องระวังการกระเด็นออกมาของ Cake จากการฉีดน้ำระหว่างการแยงด้วย
8. ปิดฝา Man Hole โดยยืนทางด้าน หลังฝารูแยง และ ล็อคให้สนิทหลังการแยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9. เปิด Valve ลมเข้าถัง Air Chock และ เช็การทำงานของลมยิง เป็นปกติ
10. พนักงานไซโคลนปิดสัญญาณไฟเตือนและ ON Switch Gas แล้วแจ้งให้พนักงานหม้อเผาทราบ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11. พนักงานเผาปูนปรับสภาพการเผาเพื่อให้สภาพการเผาเป็นปกติ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 64 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

10. การควบคุมระบบ STB

- เดินปั๊มน้ำสำหรับ STB เมื่ออุณหภูมิที่ STB Outlet ขึ้นถึง 150 ° C
- ถอดล้างทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ STB. วันละ 1 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม เพื่อการ Spray ที่เป็น ฝอย
- ควบคุมอุณหภูมิ IDF/SP Inlet ให้ต่ำกว่า 350 ° C เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร โดย เพิ่ม Speed พัดลม WIIMI มากขึ้น (ถ้าความร้อนถึง 400 พัดลม IDF/SP จะ Trip)
- ปัญหา STB (STABILIZER) บางครั้งการฉีดน้ำใน STB ที่มากเกินไป เพื่อต้องการลดอุณหภูมิความร้อนออกจาก STB(J02T2) อาจทำให้ฝุ่นจาก STB มีสภาพเปียกชื้น และบางครั้งถึงกับเป็นโคลนได้ ซึ่งจะทำให้เกลียวหุ้ม(Screw Conveyor) ใต้ STB เดินไม่ได้ หรือ Trip

การแก้ไข ทำสะอาดรางเกลียวหุ้ม ตามวิธีการทำความสะอาดรางเกลียวหุ้มใต้ STB

การทำสะอาดรางเกลียวหุ้มใต้ STB. J03 ขณะที่เกลียวหุ้มเดินไม่ได้

- พนักงานควบคุมหม้อเผาเปลี่ยน Mode ควบคุมเกลียวหุ้ม STB. ที่ DCS จาก Center เป็น Local
- พนักงาน Cooler เดินเครื่องจักรตัวอื่น ก่อน ป้องกันฝุ่นสะสมมาก
- แจ้งไฟฟ้า Off Switch Main ของเกลียวหุ้ม J03 ที่อาคาร Raw Mill พร้อม แขนงป้ายอันตราย ห้ามเดินเครื่องจักร พร้อมกับ Lock OFF ที่ Local Switch
- เปิดฝา Man hole ของเกลียวหุ้มด้านบนเพื่อตรวจว่ามีฝุ่นอัดแน่นในรางเกลียวหุ้มมากน้อยเพียงใด
- เมื่อพบฝุ่นอัดแน่นอยู่ในรางเกลียวหุ้ม ให้ปิดฝา Man hole ด้านบนไว้อย่างเดิม แล้วเปิดฝา Man hole ด้านล่างโดยยืนห่างจากฝา Man hole พอสมควร ในลักษณะที่ปลอดภัย
- เมื่อเปิดฝา Man hole ออกหมดทั้ง 3 ฝาแล้ว ให้ใช้แปบยางฝุ่นที่อัดแน่นอยู่ในรางเกลียวหุ้มออกให้หมด
- เมื่อ Clear ฝุ่น ในรางเกลียวหุ้มออกหมดแล้ว แจ้งไฟฟ้า Set Relay ของเกลียวหุ้ม พร้อมทั้ง On Main Switch, เอา Lock OFF ที่ Local Switch ออก พร้อมทดลองเดินเกลียวหุ้ม
- เมื่อเกลียวหุ้มเดินได้ตามปกติแล้ว ให้ Off Main Switch และ ปิดฝา Man hole ด้านล่าง
- เมื่อปิดฝา Man hole เรียบร้อยแล้ว ให้ On Switch Main เกลียวหุ้ม J03 ที่ Raw Mill และนำป้ายออก แล้วแจ้งให้พนักงานควบคุมหม้อเผาทราบ
- พนักงานควบคุมหม้อเผาเปลี่ยน Mode ควบคุมเกลียวหุ้ม STB. ที่ DCS จาก Local เป็น Center และ เดินเครื่องจักรปกติ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 65 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้อัปเดิตครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ขั้นตอนการล้างหัวฉีดน้ำ STB

วัตถุประสงค์

1. ป้องกันหัวฉีดตัน
2. เพื่อ Spray น้ำให้เป็นฝอย
3. เพื่อควบคุม Temp. Out Let STB. ให้อยู่ในเกณฑ์
4. เพื่อควบคุมฝุ่นไม่ให้ออกปล่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. Operator Kiln พิจารณาล้างหัวฉีด ช่วงหม้ออบ Pet coke เดิน หรือ Raw Mill หยุด
เนื่องจาก ปริมาณ Load เข้า EP น้อยลง หรือล้างตามความเหมาะสม
2. เปิดวาล์วน้ำเข้าหัวฉีดที่ใช้งานอยู่ 100%
 - เพื่อควบคุม Temp Outlet STB. ให้อยู่ระหว่าง 110-210 องศา
 - เพื่อควบคุม Temp Inlet EP อยู่ระหว่าง 100-150 องศาเซลเซียส
3. ปิดวาล์วน้ำเข้า และ วาล์วน้ำออก ของหัวฉีดที่ต้องการถอดล้างทำสะอาด
4. ใช้ประแจ คลายนัตยึดหน้าแปลนของหัวฉีดออกทั้งหมด
5. ดึงหัวฉีดน้ำออกด้านนอก STB ครึ่งละหนึ่งหัว และวางในถาดรองหัวฉีดที่เตรียมไว้ และ
ปิด Slide Gate ที่ช่องใส่หัวฉีดป้องกัน Air Leak เข้าระบบ
6. ใช้ประแจคลายนัต Automize หัวฉีดออกพร้อมทำสะอาดหัวฉีดไม่ให้อุดตัน
7. นำแผ่น Orifice ออก ทำสะอาดทุกหัว
8. เปิดวาล์วน้ำเข้าแป๊บหัวฉีดที่ถอดออกด้านนอก STB เพื่อไล่ตะกรันในท่อหัวฉีดออก และ
ปิดวาล์วน้ำเมื่อตะกรันหมดแล้ว
9. ประกอบแผ่น Orifice เข้าในเบ้าหัวฉีดให้ถูกต้อง
10. ประกอบ และ ขัน นัตหัวฉีด ให้แน่นระวังอย่าให้ปิ่นเกลียว
11. เปิดวาล์วน้ำเข้าหัวฉีดเพื่อเช็การ Spray น้ำต้องเป็นฝอย ถ้าน้ำเป็นเส้นให้หาสาเหตุ
และแก้ไข ห้ามประกอบใช้งาน
12. ประกอบหัวฉีดเข้าด้านใน STB ที่ช่องใส่หัวฉีด พร้อมขันนัตยึดหน้าแปลนให้แน่น
และไม่มี Air Leak เข้าได้
13. เปิดวาล์วน้ำเข้าและวาล์วน้ำออกหัวฉีด ไว้ 100% ควบคุม Pressure ที่หัวฉีด 15-24 Bar
14. ทำการถอดล้างหัวฉีดที่เหลือตามข้อ 2-13

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 66 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

การควบคุม Temp Outlet STB ขณะหยุด Pet coke Mill

เมื่อหม้ออบ Pet Coke หยุดต้องมีการปิด Hot Gas จะทำให้ Temp Outlet STB สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ฝุ่นออกปล่องได้เพื่อเป็นการป้องกัน Temp สูงอย่างรวดเร็วให้ OP. Kiln 2 ปฏิบัติดังนี้

1. เปิด Valve น้ำเข้าหัวฉีดน้ำหัวที่ 3
2. ปรับเพิ่ม Speed พัดลม EP. โดยควบคุม Draft Inlet STB J08P1 ระหว่าง -5 ถึง -20 mmH2O
3. คุนแนวโน้ม Temp Outlet STB เริ่มสูงขึ้นให้แจ้ง ผรม.เปิดวาล์วน้ำเข้าหัวฉีดมากขึ้น
4. ติดตามและควบคุม Temp Outlet STB อยู่ระหว่าง 130-210 องศา และ

ควบคุม Temp Inlet EP อยู่ระหว่าง 100-150 องศาเซลเซียส

การควบคุม Temp Outlet STB ขณะหยุด Raw Mill

ขณะเดินหม้ออบ Raw Mill ลมร้อนจะถูกนำไปใช้ที่หม้ออบทำให้ต้องมีการปรับลดน้ำ ที่ Spray STB ลง ป้องกันฝุ่นขึ้นและ ถ้าหยุดหม้ออบต้องมีการปิด Hot Gas จะทำให้ Temp Outlet STB สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและฝุ่นออกปล่องได้เพื่อเป็นการป้องกัน Temp สูงอย่างรวดเร็วให้ปฏิบัติดังนี้

1. Operator Kiln คุนแนวโน้ม Temp Outlet STB สูงขึ้น ให้ปรับเพิ่ม Flow น้ำ STB เพิ่มขึ้น
2. ปรับเพิ่ม Speed พัดลม EP. โดยควบคุม Draft Inlet STB J08P1

ระหว่าง -5 ถึง -20 mmH2O

3. ติดตามและควบคุม Temp Outlet STB อยู่ระหว่าง 130-210 องศา และ

ควบคุม Temp Inlet EP อยู่ระหว่าง 100-150 องศาเซลเซียส

การเดิน ค้อนเกาะ EP

1. ให้เดิน ค้อนเกาะ EP Mode Manual ก่อนหยุด Petcoke Mill 2 ชั่วโมง เพื่อให้ Plate และ ขดลวดสะอาด
2. ถ้า mA ของ EP ต่ำลงให้เปลี่ยนเดิน ค้อนเกาะ เป็น Manual สังเกตคุนแนวโน้ม mA สูงขึ้น ให้เปลี่ยนเดิน ค้อนเกาะ เป็น Auto ตามปกติ

11. การดูแลระบบ Cooler

ระบบ Cooler ก่อนเดิน

- ใส่หัวฉีดน้ำ
- ตรวจเช็ควัตถุแปลกปลอมภายใน
- ปิดฝา Man hole ทั้งหมด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 67 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

การควบคุมระบบ Cooler

1. ปรับปริมาณน้ำ Spray ใน Cooler เพื่อคุมอุณหภูมิปูนเม็ด และ ลมออกจาก Cooler
 - อุณหภูมิปูนเม็ด 80 ± 20 °C
 - อุณหภูมิลมออก 100 - 200 °C
 - ตรวจเช็คและ ทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ กะละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
2. ถ้าอุณหภูมิปูนเม็ดออกจาก Cooler ยังสูง ให้พิจารณาเปิดน้ำลาดปูนเม็ดบนสายพาน J10 ได้
3. รักษาสมดุลของลม ดังนี้
 - Kiln hood draught (ลมดูดเข้าหม้อเผา) ให้อยู่ระหว่าง -2 ถึง 0 mmH₂O
ควบคุมโดยปรับ Speed หรือ Damper พัดลมIDF/SP (พัดลม J08)
 - Cooler Outlet draught ให้อยู่ระหว่าง -3 ถึง -5 mmH₂O
ควบคุมโดยปรับ Speed หรือ Damper พัดลม IDF.Cooler (พัดลม K07)
4. เปิดเคลียร์ปูนก้อนใหญ่ด้าน Outlet Cooler กะละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

การเกิดการตันที่ Inlet Chute Cooler

สาเหตุ 1. เกิดจากการหลุดของ Coat ในหม้อเผาอย่างมาก ทำให้มี Coat แผ่นใหญ่หรือปูนเม็ดก้อน

ใหญ่หลุดลงไปขวาง Chute Inlet

2. เกิดจากความผิดปกติของเครื่องจักร เช่น มีเศษเหล็กหัก/หลุด ไปอุดตัน

การแก้ไข 1. ทำการแย่งทำสะอาด Chute ตามวิธีการแย่งชุดคลเตอร์เมื่อปูนเม็ดตัน

WK07:PK01

2. แก้ไขเครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่เกิดความบกพร่องเสียหาย
3. ปรับสภาพการเผาปูนหลังจาก Coat ร่วง

การเกิดสภาพ COAT ร่วง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใน Burning Zone อย่างกระทันหัน เช่น เย็นลงอย่างรวดเร็ว หรือ เกิดการร้อน-เย็นสลับกัน นอกจากจะเกิด Coat ร่วงแล้ว อาจเกิด Free Lime ปูนเม็ดสูงตามด้วย

สาเหตุ 1. อัตราป้อน เชื้อเพลิง ผิดปกติเช่น แกว่ง, ลดอัตราลงจากเดิม, หยุด

2. คุณภาพ Kiln Feed เข้าหม้อเผา มีการเปลี่ยนแปลงมาก

3. ค่า Heat ของเชื้อเพลิง ไม่นิ่ง หรือ ต่ำลง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 68 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

4. ความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น หยุดทำงาน, ควบคุมไม่ได้, ฯลฯ

5. ไฟฟ้ากระพริบ,ดับ

การป้องกัน 1. ตรวจสอบดูแลสภาพการเผาปูนให้หนึ่ง .

2. ตรวจสอบดูแลแก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์ ให้ทำงานได้ตลอดเวลา

การแก้ไข

1. ปรับสภาพการเผา, สภาพ Burning Zone ตามวิธีการปรับแต่งหม้อเผา
2. หากพบ Coat ร้างเป็นปูนเม็ดก้อนใหญ่ในหม้อเผา ซึ่งอาจทำความเสียหายต่อ อิฐในหม้อเผา, Grizzly bar หรืออาจทำให้เกิดการตันของ Chute Inlet Cooler ให้ทำการยิงปูนก้อนใหญ่ ในหม้อเผา ด้วยปืน ตามวิธีการยิงปูนก้อนใหญ่ในหม้อเผา

การล้างหัวฉีดน้ำ Cooler

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ Flow น้ำ ตามต้องการ และป้องกันหัวฉีดอุดตัน

ขั้นตอนการทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ Cooler แบบ Manual

1. สวมชุด PPE ได้แก่ เสื้อแขนยาวกันความร้อน, รองเท้า Safety, หมวกนิรภัยพร้อมกระบังหน้า, ถุงมือผ้า
2. เตรียมอุปกรณ์การทำความสะอาด ได้แก่ แปรงทองเหลือง, เหล็กแยกรูหัวฉีด, ปะแจเบอร์ 19
3. แจ้งพนักงานควบคุมหม้อเผาเพื่อขอล้างหัวฉีดน้ำ Cooler พร้อมปรับปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน
4. ปิดน้ำเข้าหัวฉีด ขันสกรูยึดแท่นหัวฉีดและคังหัวฉีดน้ำ Cooler ออก ระวังไอร้อนและเปื้อนร้อนสัมผัสร่างกาย
5. ทำความสะอาดหัวฉีด และรูหัวฉีดน้ำ Cooler ทุกรูให้สะอาด โดยทำการทดลองเปิดน้ำเข้าหัวฉีด
6. ประกอบหัวฉีดน้ำ Cooler กลับตำแหน่งเดิมพร้อมขันสกรูยึดแท่นให้แน่น
7. เปิดน้ำเข้าหัวฉีดน้ำ Cooler และดูตำแหน่งการ Spray น้ำ ต้องโคนปูนเม็ด
8. ล้างทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ Cooler ทุกหัวเสร็จและให้ทำการแจ้งพนักงานควบคุมหม้อเผาทราบ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 69 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

12. การควบคุมกระบวนการผลิตกรณีผิดปกติ

12.1 กรณีมีฝุ่นออกปล่อง

12.1.1 ให้ปฏิบัติตามคู่มือ การควบคุมประสิทธิภาพ EP Kiln2

การควบคุมประสิทธิภาพ EP KILN2

ให้พนักงานผลิตปูนเม็ด ดูแลและควบคุมการทำงานของ EP. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามดังนี้

1. ควบคุม / ติดตามอุณหภูมิร้อนก่อนเข้า EP. ต้องไม่เกิน 150 °C ไม่ว่าจะเป็กรณีใดๆ ก็ตามเช่น กรณี RAW MILL หยุดแต่ PETCOKE เดินอยู่หรือ RAW MILL และ PETCOKE หยุด หรือกรณี RAW MILL และ PETCOKE เดินทั้งคู่ โดยการเดินปั้มน้ำที่ Spray Tower ควบคุมอุณหภูมิที่ออกจาก Spray Tower ต้องไม่เกิน 200 °C
2. ให้ควบคุม / ติดตามการทำงานของ EP. โดยที่ Rapping Gear ต้องทำงาน โหมด Auto โดย EP ห้อง 1และห้อง2 ค่า kV > 60 kV และค่า mA > 120 mA (ช่วงกำหนดควรอยู่ที่ kV. = 65-70 mA. = 120 – 220)
3. ให้ควบคุม / ติดตามปริมาณของฝุ่นที่ออกจากปล่อง (WK13:PK01) ต้องมีปริมาณฝุ่นไม่เกิน 118 mg/m3 โดยดูค่าที่ระบบ CEMs (กำหนดค่าควบคุมปริมาณฝุ่นโดยให้ตั้งค่า Limit H1 = 90 mg/m3 และ H2 = 100 mg / m3)
 - 3.1 กรณีผลการตรวจวัดฝุ่นออกจากปล่องมีค่ามากกว่า 90 mg / m3 (H1)
 - ให้ปรับเปลี่ยน Mode Rapping Gear จาก Auto เป็น Manual แล้วสังเกตว่าปริมาณฝุ่นลดลงเข้าสู่ปกติแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็น Mode Auto
 - ให้ปรับลด Speed ,Damper J2J07 ลงจากเดิม โดยดู Draught Outlet IDF/SP (W2J08P1) ต้องไม่ให้ < - 10 mm/H2O
 - ให้ลด Temp Control ที่ Spray Tower ลงจากเดิม แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 120 °C
 - ให้ตรวจสอบโดยการถอดหัวฉีดการ Spray น้ำของ Spray Tower ว่ามีรั่วหรืออุดตันหรือไม่
 - ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพแรงดันของปั้มน้ำ ว่าปกติหรือไม่ (ปกติ Pressure > 31 bar) และตรวจสอบแรงดันที่หัวฉีดแต่ละหัวที่ใช้งาน ว่าปกติหรือไม่ (ปกติ Pressure > 15 bar) ถ้าผิดปกติให้ปรับเปลี่ยนใช้ ปั้มน้ำอีกตัว พร้อมทั้งแจ้งให้ทีมซ่อมฯ แก้ไขหากพบแรงดันน้ำต่ำ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 70 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าที่แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

3.2 กรณีผลการตรวจวัดฝุ่นออกจากปล่องมีค่ามากกว่า 100 mg / m³ (H₂)

- ให้ปรับลด Speed W2J08M1 การดิ่งลมที่ IDF/SP ที่ละไม่เกิน 3% (และติดตามดู Draft Outlet Kiln ให้อยู่ > -0.2 mm/H₂O และ % O₂ ที่ Top Cyclone ต้อง > 4.0 %) หรือลดอัตราการ Feed หม้อเผา 2 – 4 t/h

3.3 กรณีผลการตรวจวัดฝุ่นออกจากปล่องมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน 108 mg / m³ (H₂)

- หากปริมาณฝุ่นออกจากปล่องสูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาในการหม้อเผา เมื่อไม่สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นออกจากปล่องหม้อเผาได้

4. ให้ควบคุม / ติดตามฝุ่นที่ปล่อง EP. กรณี หยุดหม้อเผาเพื่อ Clear ระบบตีบตันที่ Preheater KILN 2

4.1 ปฏิบัติตามขั้นตอน การหยุดหม้อเผาแบบตามแผนผลิต (.....) และต้องหยุด หม้อบด Raw Mill 2. ทุกครั้งที่หม้อเผา KILN 2. หยุด เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่เข้าไป EP.

4.2 กรณีเข้า Clear Cake ที่จับในระบบ Preheater KILN 2.

- ให้ Off ระบบชุดลมยิงที่ Preheater ทั้งหมด เพื่อป้องกันอันตราย Cake กระเด็นออกทำให้ได้รับอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- ปรับลดรอบพัดลม EP. J2J07M1 ให้อยู่ที่ 30 % โดย Damper J2J07D1 อยู่ที่ 100% ลด Damper IDF/SP W2J08D1 ลงอยู่ที่ 50% ปรับลดรอบพัดลม IDF/SP W2J08 ให้อยู่ที่ 30 % และลด Damper Cooler W2K07D1 อยู่ที่ 30% และปรับลดรอบอยู่ที่ 30 % โดยรักษา Draft ท้าย Cooler ระหว่าง -1 ถึง -3 mm/H₂O
- เดินปั๊มน้ำ Spray Tower เพื่อควบคุม Temp เข้า EP. ต้องไม่ให้เกิน 150 °C และควบคุมอุณหภูมิที่ออกจาก Spray Tower ต้องไม่เกิน 200 °C
- ควบคุม / ติดตามการทำงานของ EP. โดยที่ Rapping Gear ต้องทำงาน โหมด Auto โดย EP ห้อง 1 และ ห้อง 2 ค่า kV > 60 kV และค่า mA > 120 mA (ช่วงกำหนดควรอยู่ที่ kV. = 65-70 mA. = 120 – 220) และดูปริมาณฝุ่นจาก Cems ประกอบ ต้องให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า (H₂)
- ในการเข้า Clear Cake ให้ Clear จากด้านล่าง (หน้าลาด) ขึ้นไปก่อน และจะต้อง เปิดที่ละฝา
- การใช้น้ำ Clear ให้เดิน ปั๊มน้ำ Spray Tower อีกตัว โดยใช้ Mode Local และปรับ Valve มาทาง Bypass เพื่อใช้งาน (โดยแยกคนละตัวกับการ Spray จับฝุ่นที่ Spray Tower เพื่อป้องกันการ Trip ของ ปั๊มน้ำขณะใช้น้ำ Clear Cake

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 71 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นานี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่นานี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

- ระหว่าง Clear Cake ที่ Preheater KILN2. จะต้องติดตาม Monitor ฝุ่นที่ CEMs ต้องไม่เกิน 100 mg / m3 ตลอดเวลา

5. ให้ควบคุม / ติดตามฝุ่นที่ปล่อง EP. กรณี อุณหภูมิเผา และ Start Up KILN 2.

5.1 ปฏิบัติตามขั้นตอน การเดินหม้อเผา (.....) และต้องหยุด หม้อบด Raw Mill 2. จนถึง สภาพการเดินหม้อเผา KILN 2 เป็นปกติ

5.2 กรณีช่วงอุณหภูมิเผา ให้คุม Temp ที่ออกจาก Spray Tower ไม่ให้เกิน 200 °C ถ้ามากกว่าให้ เดินปั๊มน้ำ Spray Tower เพื่อคุมอุณหภูมิ และควบคุม Temp เข้า EP. ต้องไม่ให้เกิน 150 °C

5.3 กรณี เริ่ม Feed ชั่วโมงแรก ให้ Set feed ต่ำสุด ตาม WI ขั้นตอนการ Feed อยู่ที่ 15 t/h (เพื่อให้มีความหนาแน่นของปริมาณวัตถุดิบ มากกว่า Gas)

- ในกรณียังไม่ได้เดิน ปั๊มน้ำ Cooler ให้ รักษา Draft < -3 mm/H2O (ปรับรอบ พัดลม Cooler 30 % และ Damper W2K07D1 อยู่ที่ 30 %
- ปรับรอบพัดลม EP. J2J07M1 ให้อยู่ที่ 60 % โดย Damper J2J07D1 อยู่ที่ 100% รักษา Draught Outlet IDF/SP (W2J08P1) ให้อยู่ระหว่าง -5 ถึง -10 mm/H2O ปรับรอบพัดลม IDF/SP W2J08M1 ให้ อยู่ที่ 80 % ปรับ Damper IDF/SP W2J08D1 อยู่ที่ 100% ควบคุม Draught Kiln hood ให้อยู่ 0 ถึง -1 mm/H2O

6. ติดตามและจดบันทึกการทำงานของ EP. ลงใน Log sheet K2. ตามช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งช่วงกรณี เกิด EP. ขัดข้อง ให้บันทึกเวลาขัดข้องและเวลาแก้ไขเสร็จ ใน General Remark ทุกครั้ง

7. ถ้ายังแก้ไขฝุ่นออกปล่องไม่ได้ นานเกิน 60 นาที ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาในการหยุดหม้อเผา

12.2 กรณีหม้อเผาเกิด CO สูงแล้วทำให้ EP Trip

12.2.1 ให้ตั้งลมที่ IDF/SP เพิ่มขึ้นโดยการปรับรอบพัดลมของ IDF/SP ครั้งละ 5% และติดตามผลการวัด CO ที่ Top Cyclone จากเครื่องวัด

12.2.2 ปรับเพิ่มลม Secondary W2W11M1 โดยการปรับรอบขึ้น ครั้งละ 2% และติดตามผลการวัด CO ที่ Top Cyclone จากเครื่องวัด

12.2.3 ให้ผู้ธุรกิจตรวจเช็คที่ Preheater หากมีจุดรั่วของลมเย็น หรือตามฝา Man Hole มีลมรั่วให้ทำงานใช้ Mortar ผสม Seliclone อุดให้เรียบร้อย

12.2.4 ตรวจสอบที่ปลาย Burner ดูสภาพเปลวไฟ และ Petcoke ออกสม่ำเสมอหรือไม่ และไปตรวจเช็ค Pfister F02, F03 ที่หน้างานดูความผิดปกติว่ามี เสียงดัง, สายพานขับ Rotor หย่อนหรือขาด และ Pressure Root Blower แกว่ง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 72 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

ค่าควบคุม CO

ที่ Top Cyclone H1 = 3500 PPM

H2 = 9500 PPM

12.3 กรณี Free Lime ออกนอกเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีที่ปูนเม็ดเกิดค่า Free Lime สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 4.0% (XRD) อาจพิจารณาได้จากสาเหตุดังนี้

12.3.1 ลด Speed หม้อเผาถึง MV 5% เพื่อหน่วงเวลาการเคลื่อนตัวของ Raw Meal ให้ช้าลงทำให้มีเวลาการเกิดปูนเม็ดได้นานขึ้น พร้อมทั้งลด feed ลง 1.5 t/h เพื่อรักษา filling degree และให้กระบวนการเผาร้อนขึ้นด้วย

12.3.2 คุณภาพของวัตถุดิบ (Raw meal) ไม่ได้ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด กรณีเปอร์เซ็นต์ LSF.Kiln feed สูงเกิน 2 ค่าให้เก็บตัวอย่าง Kiln feed ได้ Silo 1-4 ให้ส่วนส่งเสริมหาผลวิเคราะห์ เพื่อจะได้้นำ Raw meal แต่ละ Silo มาผสมให้ได้ค่า LSF.Kiln feed ตามเกณฑ์ที่กำหนด และ กรณี Kiln feed ได้ Silo 1-4 สูงทั้งหมดไม่สามารถผสมกันได้ ให้แจ้ง ผจก.ผลิตปูนเม็ดทราบ เพื่อพิจารณา แก้ไขขั้นตอนไป

12.3.3 ถ้าหากค่า Free Lime สูงเกิน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ จะได้ดำเนินการต่อไป

12.4 กรณีเกิด Coat จับหนาในหม้อเผา

การเกิด Coat จับหนาในหม้อเผาจะสังเกตได้จากผลวัด temp เปลือกหม้อเผา ถ้าต่ำกว่า 150 C แสดงว่าเกิด Coat จับหนา ซึ่งจะส่งผลให้ Production ไม่ได้ตามแผนผลิต จึงต้องทำการแก้ไขดังนี้

12.4.1 ให้ติดตามวัด temp เปลือกหม้อเผาทุก 2 ชั่วโมง (วัดเฉพาะเมตรที่ต่ำกว่า 150 C โดยจดค่า Min ของเครื่องวัด temp) แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุก 4 ชั่วโมง

12.4.2 ให้ปรับเปลวไฟ ให้ขยับไกล - ใกล้ทุก 8 ชั่วโมง หรือตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา โดยการ Pressure Inner Swirl Steam 5 - 8 kpar และ Damper Primary อยู่ระหว่าง 80 – 100%

12.4.3 ควบคุม Kiln speed ให้สอดคล้อง filling degree ให้อยู่ ระหว่าง 9-10% เพื่อรักษา Retention time ของ Material ในหม้อเผา

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 73 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

12.5 กรณีเปลี่ยนหม้อเผาแดง

เมื่อเปลี่ยนหม้อเผาแดงให้พนักงานเผาปูนปฏิบัติดังนี้

12.5.1 ลดเชื้อเพลิงลง โดยปรับลดการใช้ Petcoke ลง 100 kg/h เพื่อให้ความร้อนในหม้อเผาลดลง

12.5.2 ขยับพัดลมเป่าเปลี่ยนหม้อเผามาเป่าที่เกิดจุดแดง หรือแจ้งหน่วยงานซ่อมบำรุงจัดหาพัดลมมาติดตั้งเพิ่ม

12.5.3 ปรับเบลดไฟให้ขยับห่างจากที่เกิดจุดแดง

12.5.4 ติดตามวัดอุณหภูมิเปลี่ยนหม้อเผาทุก 2 ชั่วโมงหรือตามความเหมาะสม และวัดระยะทุกๆ 0.5 เมตร ถ้าอุณหภูมิ ลดลงหรือคงที่ให้คงสภาพการเผาไว้ก่อน

12.5.5 ถ้าแปลแดงมีขนาดพื้นที่กว้างขึ้น หรือมีสภาพแดงมาก ทำการแก้ไขแล้วไม่หายแสดงว่า อาการหนัก อาจมีอิฐ หลุดให้ปรึกษา ผชก. ผจก. ผลิตปูนเม็ด หรือวิศวกร เพื่อพิจารณาหยุดหม้อเผาต่อไป

12.6 กรณี Chute Inlet Cooler ตัน

12.6.1 ปรับลดรอบหม้อเผาให้ช้าลงต่ำสุดที่ 0.9-1.2 rpm, MV=30-35 %

12.6.2 ปรับลด Feed และเชื้อเพลิงให้สอดคล้อง filling degree ให้อยู่ ระหว่าง 9-10% เพื่อรักษา Retention time ของ

Material ในหม้อเผา

12.6.3 ป้อนน้ำสเปรย์ปูนเม็ดในคูลเลอร์ เพื่อป้องกันปูนเม็ดร้อนถูกน้ำแล้วระเบิดสวนขึ้นมา

12.6.4 พนักงานประจำไซโคลนเตรียมเหล็กแขง ตะขอเกี่ยวปูนก้อนใหญ่ ค้อนปอนด์

12.6.5 เปิดไฟสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งและตรวจสอบ ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกบริเวณ

12.6.6 พนักงานประจำไซโคลนเปิดฝาลำหรับแขงชุดคูลเลอร์ ใช้เหล็กแขง แขงลงในชุดที่ตัน ถ้าแขงไม่ลงให้ใช้ ค้อนปอนด์

คอกค้ำเหล็กแขง ในกรณีที่เกิดตันรุนแรงต้องใช้เวลาคัดร่อนนานจนปูนเม็ดสะสมถึง Grizzly Bar ให้เปิด Reject Chute เพื่อ Bypass ปูนเม็ดออกช่อง Reject และ เกลียวปูนเม็ดที่ตันชุดให้ลงได้ปกติ

12.6.7 พนักงานประจำไซโคลนปิดฝาลำหรับแขงชุดคูลเลอร์ เก็บเหล็กแขงปูนเม็ดเข้าที่ให้เรียบร้อย พร้อมแจ้ง พนักงานผลิตปูนเม็ดรับทราบ

12.6.8 พนักงานผลิตปูนเม็ดปรับสภาพการเผา เพิ่มรอบหม้อเผา, เพิ่ม Feed พร้อมทั้งเดินป้อนน้ำ สเปรย์ปูนเม็ด ในคูลเลอร์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 74 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าที่แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

13. การหยุดหม้อเผา 2

13.1 การหยุดหม้อปกติ (NORMAL SHUT DOWN): สำหรับหยุดซ่อมที่นานกว่า 24 ชั่วโมง

13.1.1 การหยุดหม้อปกติ (NORMAL SHUT DOWN): สำหรับหยุดซ่อมที่นานกว่า 24 ชั่วโมง

- ลด Feed ลง 0.75 t/h ทุก 15 นาที และ ระหว่างลด Feed ให้ปฏิบัติดังนี้ลดการใช้น้ำมันหรือ Pet coke ที่ Main Burner ลดลดความเร็วรอบหม้อเผาตามความเหมาะสม (ดู Amp. หม้อ, ปริมาณปูนในหม้อประกอบ) ควบคุมค่า Heat Consumption ให้คงที่ (เท่าขณะเผาปูนปกติ) ปรับเชื้อเพลิง / ลม / ความร้อนที่จุดต่างๆ ให้เหมาะสม (คุม O2 Top Cyclone 4-6 %) ควบคุมการ Spray น้ำที่ Cooler, STB ให้เหมาะสม
- ใช้เวลาลด Feed ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วหยุด Feed ที่ Feed Rate ประมาณ 50 % หรือ 10 - 12 t/hr
- หยุด PFISTER L1F03A1 ที่ Calciner แต่เดิน Root L1G06 ไว้
- ลดรอบหม้อเหลือ 330 rpm. หรือ ตามความเหมาะสม
- เผาปูนต่อหลังหยุด Feed แล้ว 2 ชั่วโมง หรือจนปูนหมดหม้อ ใช้น้ำมัน 650 l/h โดยใช้ Primary oil อย่างเดียว หรือ
กรณี ใช้ Pet coke ให้ใช้ Pet Coke ประมาณ 0.50 - 0.70 t/h
- หยุดชุดป้อนเชื้อเพลิง Pet coke ที่ Main Burner สังเกตดูค่า %Load PFISTER เป็นศูนย์ หรือ ไม่มี Pet coke ออกปลาย Burner
- ปิดน้ำมัน Primary Oil พร้อม เปิดลมเป่าหัวฉีดน้ำมันไว้ เพื่อ ดับไฟในหม้อเผา
- ปิด Damper IDF/SP. เหลือ 5 % และ ลด Speed ลง รักษา Draft Kiln Hood ให้อยู่ระหว่าง -2 ถึง 0 mm/H2O
- เมื่อน้ำมันหมดแล้ว ปิดลม และ ชักหัวฉีดน้ำมันออก พร้อมถอดชุดหัวฉีดล้างทำสะอาด
- หมุนหม้อ 24 ชม. หลังดับไฟตาม Step ดังนี้
 - 0 - 2 ชั่วโมง หมุนหม้อตลอดที่รอบต่ำสุด หรือใช้ Emergency Motor หมุนหม้อ
 - 2 - 4 ชั่วโมง หมุน 1/4 รอบ ทุก 10 นาที
 - 4 - 8 ชั่วโมง หมุน 1/4 รอบ ทุก 20 นาที
 - 8 - 16 ชั่วโมง หมุน 1/2 รอบ ทุก 30 นาที
 - 16 - 24 ชั่วโมง หมุน 1/2 รอบ ทุก 60 นาที

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 75 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

11. การหยุดเครื่องจักร

- พัดลมเป่าเปลือกหม้อ หยุดเมื่อ 1 ชั่วโมงหลังดับไฟ
 IDF.SP W2J08M1 หยุดหลังดับไฟแล้ว และ เดิน Inching Motor จนครบ 24 ชั่วโมงหลังดับไฟ
 Primary Fan W2W13M1 หยุดเมื่อ 12 ชั่วโมงหลังดับไฟ
 IDF. Cooler W2K07M1 หยุดเมื่อ 12 ชั่วโมงหลังดับไฟ
 Secondary Fan W2W11M1 หยุดเมื่อ 24 ชั่วโมงหลังดับไฟ
 IDF.EP J2J07M1 หยุดเมื่อ 24 ชั่วโมงหลังดับไฟ
 หยุด Spray น้ำใน STB เมื่ออุณหภูมิลมร้อนเข้า IDF.SP (J08T1) < 200 °C
 หยุดชุดลำเลียงฝุ่นและเครื่องจักรทั้งหมดหลังดับไฟ Cool Down ครบ 24 ชั่วโมง

13.2 การหยุดหม้อฉุกเฉิน (EMERGENCY SHUT DOWN)

สำหรับหยุดหม้อกรณีพิเศษชั่วคราว เช่น ไฟฟ้าดับ, เครื่องจักรมีปัญหา ฯลฯ

กรณีเครื่องจักรขัดข้อง

- 1.หยุด Feed Raw Meal
- 2.หยุด PFISTER L1F03A1 ที่ Calciner แต่เดิน Root L1G06 ไว้
- 3.ลด Pet coke ที่ Main Burner ลงเหลือประมาณ 0.50 – 0.70 t/hr
- 4.ปรับปริมาณลมให้สัมพันธ์กับเชื้อเพลิง คม O2 Top Cyclone ระหว่าง 4-6%
- 5.ลดความเร็วรอบหม้อเผาลงเหลือต่ำสุด หรือใช้ Kiln Emer
- 6.ลด Damper W2W11D1 หรือ Speed ของพัดลม W2W11M1 ลงให้ต่ำสุดประมาณ 25%
- 7.ลด Damper W2J08D1 หรือ Speed ของ พัดลม W2J08M1 ลงให้ต่ำสุดประมาณ 25%
- 8.ลด Damper W2K07D1 หรือ Speed ของ พัดลม W2K07M1 ลงให้ต่ำสุดประมาณ 25%
- 9.ลด Damper J2J07D1 หรือ Speed ของ พัดลม J2J07M1 ลงให้ต่ำสุดประมาณ 25%
- 10.หยุด pump น้ำ Cooler
- 11.หยุด pump น้ำ STB.
- 12.ถ้าใช้เวลาแก้ไขนาน ให้ ปรีกษา วศ./ ผจก.ผลิตปูนเม็ด พิจารณาหยุดหม้อเผาต่อไป

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน	รหัสเอกสาร G-WI-KG001 หน้า 76 / 76
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 09 ตุลาคม 2561
เรื่อง : มาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (ซีเมนต์ขาว) KW.W2	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 09 ตุลาคม 2561

หยุดมือเผากรณีไฟฟ้าดับ

1. เปิด Valve สมเพื่อล้างหัวฉีดน้ำมันให้หมด
2. ดึงหัวฉีดน้ำมันออกจาก Main Burner และ ถอดหัวฉีดล้างทำสะอาด
3. ปิดวาล์วหัวฉีดน้ำ Cooler
4. เข้า Baring Kiln Emergency Switch
5. แฉ่ง ช่างไฟฟ้า Start เครื่องยนต์ Diesel
6. ช่างไฟฟ้าจ่ายไฟจากเครื่อง Diesel ไปแผงควบคุมมือเผา
7. พลิกมือเผาด้วย Kiln Emergency Motor
8. เข้า Inching Switch IDF.SP และ เดิน Inching ไว้
9. เดินเคลียร์ปูนเม็ดบนสายพานลำเลียงทุกเส้นจนหมด และ หยุดสายพานลำเลียง
10. ปิด Damper พัดลม Primary Air, Secondary Air, IDF.SP, IDF.Cooler, Fan/EP ลงไปที่ 0% ทุกตัว เพื่อเตรียม Start ใหม่ เมื่อไฟฟ้ามาปกติ

14. การดูแล และ ตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน

- ตรวจสอบการทำงานของสายพาน J10, J11,J21, กะพล้อ J12, สายพาน J17 ,J18 วันละ 1 ครั้ง และเคลียร์ชุดท้ายสายพานลำเลียงปูนเม็ดทุกเส้นโดย ผรม. ประจำกะ
- ตรวจสอบก่อนใหญ่ด้าน Outlet Cooler กะละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบและทำสะอาดหัวฉีดน้ำกะละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบการทำงานของ Scraper บนสายพาน J17 โดย ผรม. ประจำกะ
- ตรวจสอบบริเวณหลังคา Silo ทุกใบ โดยเฉพาะบริเวณ Chute ,ฝา Manhole วันละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบรอยรั่วซึ่งอาจทำให้น้ำเข้าใน Silo ได้
- ตรวจสอบฝา Manhole ของเกลียวหมุนชุดลำเลียง ว่าปิด และ ล็อคฝา หรือไม่
- ตรวจสอบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร กะละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรวันละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบการทำงาน of Bag Filter ทำงานปกติหรือไม่ และ Hopper ไม่อุดตัน
- ตรวจสอบระบบลมยิงไซโคลนกะละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบการทำงาน Flap Damper กะละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบและทำสะอาดเกลียวหมุน J03 กะละ 2 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม
- เมื่อตรวจสอบพบมีจุดบกพร่องให้แจ้ง OP. Kiln หรือ ผจก.ผลิตปูนเม็ด ทราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไข

หน่วยงาน เนชั่นเนล (ซีแอลที)

ชื่อผู้ขอ ๗๔๑๓ ม.๒๑๑๑๑๑		ตำแหน่ง พนักงาน/ผจก./วศ./ผจส./QM ผลิตปุ๋ยเม็ด	
เรื่องที่ขอ	<input checked="" type="checkbox"/> เพิ่มเติม	<input type="checkbox"/> แก้ไข	<input type="checkbox"/> ยกเลิก
ประเภทเอกสาร	<input type="checkbox"/> คู่มือระบบการจัดการ		
	<input type="checkbox"/> PM	<input checked="" type="checkbox"/> WI	<input type="checkbox"/> SR K.W.W2 <input type="checkbox"/> FM
ชื่อเอกสาร มาตราฐานของพื้นที่เพาะปลูกปุ๋ยเม็ด (ซีเมนต์) รหัสเอกสาร		G-WI-KG002	
กรณีขอเพิ่มเติมเอกสารให้พิจารณา		<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PL	
		<input type="checkbox"/> เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PL กรุณาพิจารณากำหนดเอกสารดังนี้	
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาสินค้า		<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและควบคุมคุณภาพ	
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การขาย ลูกค้า		<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและระบบประกันคุณภาพ	
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร			
(กำหนดการจัดเก็บเอกสาร 10 ปี และบันทึกลงในบัญชีแม่บทเอกสาร)			
เหตุผลที่ขอ เพื่อขอเพิ่มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพาะปลูก			
เนื้อหาที่ขอแก้ไขเดิม :			
เนื้อหาที่ขอแก้ไขใหม่ : เพิ่มฉบับ			
ลงชื่อ ๒๓-๑๑ พนักงาน/ผจก./วศ./ผจส./QM ผลิตปุ๋ยเม็ด วันที่ ๐๙ / ๓.๑. / 2561			
ผู้ให้ความเห็นชอบ : <input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ เพราะ			
ลงชื่อ ผจก./ผจส./MR/QM ผลิตปุ๋ยเม็ด วันที่ 9 / 10 / 61			
ผู้ตรวจสอบและกำหนดความทันสมัยของเอกสาร :			
รหัสเอกสาร G-WI-KG002 พิมพ์ครั้งที่ 1 แก้ไขครั้งที่ ๐ วันที่มีผลเริ่มใช้/ยกเลิก 9 / 10 / 61			
ช่องแก้ไขครั้งที่ - ให้ดูการแก้ไขครั้งที่จากบัญชีแม่บทเอกสาร (R-CZ001)			
- ถ้าเป็นการเริ่มใช้เอกสารครั้งแรกหรือจำนวน			
ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ใหม่ให้ใส่ "0"		ผู้ควบคุมเอกสาร/ผจก.ระบบบริหารจัดการ	
- ถ้าเป็นการยกเลิกเอกสารให้ใส่ "-"		วันที่ 9 / 10 / 61	
ผู้อนุมัติ : <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ			
<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เพราะ			
<input type="checkbox"/> รับทราบ (กรณีเป็นกฎระเบียบหรือคำสั่งของ บปช./ปฐนอุตสาหกรรม)			
ลงชื่อ ผจก./ผจส./MR/TM/กษ.ปฐนท่าหลวง ผลิตปุ๋ยเม็ด วันที่ 9 / 10 / 61			
เรียน ผจก.ระบบบริหารจัดการ			
พร้อมนี้ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อโปรดดำเนินการ Update เอกสารในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย			

เอกสารแนบที่ 2.7



ตัวอย่างรายการตรวจเช็คความดันตกคร่อม
ของระบบดักฝุ่นแบบถูกรอง



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ
ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter
รหัสเครื่องจักร : C1H01
วันที่/เวลา : 27/1/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	150
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(80-180 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	4,5,6,9,10,11,12
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
-----------------	------

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม : **ต้องแก้ไข**

หมายเหตุ : ชุดลมยังทำงานไม่ครบ

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

[ดูที่นี่ \(Click Here\)](#)



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter

รหัสเครื่องจักร : C1H02

วันที่/เวลา : 27/1/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	60
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(70-170 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ท่อลมแตก แจ้งช่างไฟตแก้ไขแล้ว
ชุดไต่อะแพรมวาวลีต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : L1H02

วันที่/เวลา : 27/1/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	10
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(5-90 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระป๋องพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Value ทำงานได้ครบทุกตัว : 2,5
ชุดไดอะแฟรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว : ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว : ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว : ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน : ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม : **ต้องแก้ไข**

หมายเหตุ : ลมยี่ห้อ 2,5 ไม่ทำงาน

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ
ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter
รหัสเครื่องจักร : L1H03
วันที่/เวลา : 27/1/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	5
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(5-90 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยึดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรั่วทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H01

วันที่/เวลา : 27/1/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	15
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(25-125 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม : **ต้องแก้ไข**

หมายเหตุ : Diff Pressure ต่ำ โซว้ถูกขาด

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

[ดูที่นี่ \(Click Here\)](#)



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H02

วันที่/เวลา : 27/1/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรั่ว :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	65
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รั่วซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรั่วทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter

รหัสเครื่องจักร : R1H03

วันที่/เวลา : 27/1/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ผิดปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ผิดปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ผิดปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	0
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(70-170 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ผิดปกติ
ไม่ร้อน :	ผิดปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ผิดปกติ
---------------	---------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ผิดปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ผิดปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	หลอกสัญญาณ
ชุดไต่อะแพรมวาวส์ต้องไม่มีลมรั่ว :	หลอกสัญญาณ
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ผิดปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ผิดปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ผิดปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ผิดปกติ
ไม่ร้อน :	ผิดปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ผิดปกติ
ไม่ร้อน :	ผิดปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ผิดปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
-----------------	--

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม : **ต้องแก้ไข**

หมายเหตุ : Casing RF ชำรุด หลอกสัญญาณเดิน

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

[ดูที่นี่ \(Click Here\)](#)



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H04

วันที่/เวลา : 27/1/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	0
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพร่ลมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม : **ต้องแก้ไข**

หมายเหตุ : **ไม่มี Pressure Gauge**

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

[ดูที่นี่ \(Click Here\)](#)



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ
ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter
รหัสเครื่องจักร : R2H01
วันที่/เวลา : 27/1/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ผิดปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	0
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
-----------------	------

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม : **ต้องแก้ไข**

หมายเหตุ : Diff Pressure 0 โซว์ถูกต้อง / ฝุ่นออกป่องตลอด

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : **sunฤต ราชสีห์**

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : **Bag Filter**

รหัสเครื่องจักร : **C1H01**

วันที่/เวลา : **10/2/2025**

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	45
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(80-180 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพร่ลมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
-----------------	------

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : **สุนฤต ราชสีห์**

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : **Bag Filter**

รหัสเครื่องจักร : **C1H02**

วันที่/เวลา : **10/2/2025**

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	75
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(70-170 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยัดแท่นมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : กิตติศักดิ์ วงษ์จิ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : L1H02

วันที่/เวลา : 10/2/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	10
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(5-90 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : กิตติศักดิ์ วงษ์จิ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter

รหัสเครื่องจักร : L1H03

วันที่/เวลา : 10/2/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	5
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(5-90 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรสมาวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
-----------------	--

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : **sunฤต ราชสีห์**

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : **Dalamatic**

รหัสเครื่องจักร : **R1H01**

วันที่/เวลา : **10/2/2025**

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	65
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(25-125 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแท่นมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : **sunฤต ราชสีห์**

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : **Dalamatic**

รหัสเครื่องจักร : **R1H02**

วันที่/เวลา : **10/2/2025**

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	70
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : **sunฤต ราชสีห์**

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : **Dalamatic**

รหัสเครื่องจักร : **R1H03**

วันที่/เวลา : **10/2/2025**

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	110
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(70-170 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระป๋องพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพร่ลมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ผิดปกติ
ไม่ร้อน :	ผิดปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ผิดปกติ
ไม่ร้อน :	ผิดปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ผิดปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
-----------------	--

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ต้องแก้ไข

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : กิตติศักดิ์ วงษ์จิ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H04

วันที่/เวลา : 10/2/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	65
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพร่ลมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : กิตติศักดิ์ วงษ์จิ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter

รหัสเครื่องจักร : R2H01

วันที่/เวลา : 10/2/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรั่ว :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	85
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รั่วซึม :	ปกติ

สรุปยัดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรั่วทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพร่ลมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
-----------------	------

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : กฤษดา มะโนดุลย์
ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter
รหัสเครื่องจักร : C1H01
วันที่/เวลา : 7/3/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	145
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(80-180 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรั่วทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
-----------------	------

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : กฤษดา มะโนดุลย์

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter

รหัสเครื่องจักร : C1H02

วันที่/เวลา : 7/3/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	80
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(70-170 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยัดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพร่ลมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : อนุกุล ทองหุ้ม

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : L1H02

วันที่/เวลา : 7/3/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	10
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(5-90 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระป๋องพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : อนุกุล ทองหุ้ม

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter

รหัสเครื่องจักร : L1H03

วันที่/เวลา : 7/3/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	5
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(5-90 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพร่ลมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : กฤษดา มะโนดุลย์

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H01

วันที่/เวลา : 7/3/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	85
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(25-125 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : กฤษดา มะโนดุลย์

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H02

วันที่/เวลา : 7/3/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	85
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแท่นมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : กฤษดา มะโนดุลย์

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H03

วันที่/เวลา : 7/3/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	110
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(70-170 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแท่นมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ผิดปกติ
ไม่ร้อน :	ผิดปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ผิดปกติ
ไม่ร้อน :	ผิดปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ผิดปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
-----------------	--

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ต้องแก้ไข

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : อนุกุล ทองหุ้ม

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H04

วันที่/เวลา : 7/3/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรั่ว :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	80
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รั่วซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระป๋องพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรั่วทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : อนุกุล ทองหุ้ม

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter

รหัสเครื่องจักร : R2H01

วันที่/เวลา : 7/3/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	75
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรั่วทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพร่ลมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
-----------------	------

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : ธีรวัฒน์ เพ็ญสวัสดิ์

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter

รหัสเครื่องจักร : C1H01

วันที่/เวลา : 4/4/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรั่ว :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	130
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(80-180 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รั่วซึม :	ปกติ

สรุปยัดแท่นมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรั่วทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
-----------------	------

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : ธีรวัฒน์ เพ็ญสวัสดิ์
ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter
รหัสเครื่องจักร : C1H02
วันที่/เวลา : 4/4/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	75
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(70-170 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : **มารุต บุญเรือง**

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : **Dalamic**

รหัสเครื่องจักร : **L1H02**

วันที่/เวลา : **4/4/2025**

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	10
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(5-90 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : **มารุต บุญเรือง**

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : **Bag Filter**

รหัสเครื่องจักร : **L1H03**

วันที่/เวลา : **4/4/2025**

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	5
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(5-90 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรสมาวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
-----------------	--

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : ธีรวัฒน์ เพ็ญสวัสดิ์
ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalmatic
รหัสเครื่องจักร : R1H01
วันที่/เวลา : 4/4/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง : ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ : ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ : ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH₂O) : 80
Diff Pressure Control (mmH₂O) : (25-125 mmH₂O)
ค่า System Pressure (Bar) : -

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง : ปกติ
ไม่ร้อน : ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม : ปกติ

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง : ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี : ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : ธีรวัฒน์ เพ็ญสวัสดิ์

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H02

วันที่/เวลา : 4/4/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	85
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแท่นมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : ธีรวัฒน์ เพ็ญสวัสดิ์

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H03

วันที่/เวลา : 4/4/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	120
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(70-170 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระป๋องพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ผิดปกติ
ไม่ร้อน :	ผิดปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ผิดปกติ
ไม่ร้อน :	ผิดปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ผิดปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
-----------------	--

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ต้องแก้ไข

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : **มารุต บุญเรือง**

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : **Dalamic**

รหัสเครื่องจักร : **R1H04**

วันที่/เวลา : **4/4/2025**

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	80
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยัดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรสมาวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
-----------------	--

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : **มารุต บุญเรือง**

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : **Bag Filter**

รหัสเครื่องจักร : **R2H01**

วันที่/เวลา : **4/4/2025**

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรั่ว :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	75
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รั่วซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรั่วทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
-----------------	------

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter

รหัสเครื่องจักร : C1H01

วันที่/เวลา : 8/5/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	135
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(80-180 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรั่วทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาวล์ต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่หย่อน :	ปกติ

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
-----------------	------

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter

รหัสเครื่องจักร : C1H02

วันที่/เวลา : 8/5/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	80
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(70-170 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพร่ลมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่ร้อน :	
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
ไม่หย่อน :	

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :	
-----------------	--

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : วีรเดช ประทุมรัตน์
ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic
รหัสเครื่องจักร : L1H02
วันที่/เวลา : 8/5/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	10
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(5-90 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : วีรเดช ประทุมรัตน์
ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Bag Filter
รหัสเครื่องจักร : L1H03
วันที่/เวลา : 8/5/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	5
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(5-90 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่สั่นสะเทือน :	ปกติ
ไม่รื้อซึม :	ปกติ

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรสมาวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :	ปกติ

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ

ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic

รหัสเครื่องจักร : R1H01

วันที่/เวลา : 8/5/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	60
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(25-125 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>



รายการตรวจเช็ค Bag Filter

หน่วยงาน : **Clinkering**

ชื่อผู้ตรวจ : พลวัฒน์ สุขสำราญ
ประเภทเครื่องกรองฝุ่น : Dalamatic
รหัสเครื่องจักร : R1H02
วันที่/เวลา : 8/5/2025

ผลการตรวจ

ปล่องลมต้องไม่มีฝุ่นออกที่ปลายปล่อง :	ปกติ
ผนังเครื่องกรองฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นรื้อ :	ปกติ
พัดลมดูดต้องไม่มีลมรื้อ :	ปกติ
ค่า Diff Pressure (mmH ₂ O) :	85
Diff Pressure Control (mmH ₂ O) :	(30-130 mmH ₂ O)
ค่า System Pressure (Bar) :	-

มอเตอร์พัดลม

ไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
ไม่ร้อน :	ปกติ

เพลาลูกและตุ๊กตา (เฉพาะ BF)

ต้องไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่สั่นสะเทือน :
ไม่รื้อซึม :

สรุปยืดแทนมอเตอร์

ไม่หลุดหลวม :	ปกติ
---------------	------

กระโปรงพัดลม

ต้องไม่มีเสียงดัง :	ปกติ
สภาพการรื้อทะลุต้องไม่มี :	ปกติ

ชุดลมยิง

Solenoid Valve ทำงานได้ครบทุกตัว :	ทำงานครบ
ชุดไต่อะแพรมวาล์วต้องไม่มีลมรั่ว :	ไม่มีลมรั่ว
ถังพักลมและท่อลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีลมรั่ว :	ปกติ
กรองลม ไม่มีน้ำค้างภายใน :	ปกติ

มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์โรตารี

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับโรตารี (เฉพาะ BF)

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวมอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :

เกียร์มอเตอร์เกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่ร้อน :
ไม่มีน้ำมันรั่วซึม :

โซ่ขับเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :
ไม่หย่อน :

ตัวเกลียวหนู

ไม่มีเสียงดัง :

สรุปผลการตรวจ

เครื่องกรองฝุ่น มีสภาพโดยรวม :

ปกติทุกจุด

หมายเหตุ :

หมายเลข JR :

รูปภาพ / วิดีโอ

<<รูปภาพ / วิดีโอ>>