

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ตามมาตรการฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กากของเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย การศึกษาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทัศนคติของประชาชนบริเวณใกล้เคียง และการรายงานฯ

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลจากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา ของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา
ของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ดัชนีติดตามตรวจสอบ	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	รายละเอียดการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - TSP - PM ₁₀ - NO ₂ - ทิศทางลมและความเร็วลม	จำนวน 3 สถานี - บริเวณชุมชนบ้านคลองผีชุด - บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม - บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม	- ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ตรวจวัด ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนบ้านคลองผีชุด บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม และบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม ระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2568 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.1.1	-	เอกสาร 4-1
1.2 คุณภาพอากาศจากปล่อง - TSP - NO _x as NO ₂	จำนวน 2 ปล่อง - ปล่องเตาเผาเหล็ก	- ปีละ 2 ครั้ง พร้อมการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.1.2	-	เอกสาร 4-3
2. ระดับเสียง - L _{eq} 24 hr - L ₉₀	จำนวน 4 สถานี - บริเวณพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน - บริเวณชุมชนบ้านคลองผีชุด - บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม - บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม	- ปีละ 2 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง พร้อมการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 4 สถานี ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2568 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.2	-	เอกสาร 4-4

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา
ของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ดัชนีติดตามตรวจสอบ	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	รายละเอียดการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.1 ตรวจวัดฝุ่นละออง (Total Dust)	จำนวน 3 จุด - บริเวณเตาเผาเหล็ก - บริเวณเครื่องรีดหยาบ - บริเวณเครื่องตัดหัว	- ปีละ 4 ครั้ง	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดฝุ่นละออง (Total Dust) บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 7 มิถุนายน 2568 ผลการตรวจวัด พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.3.1	-	เอกสาร 4-5
3.2 ตรวจวัดระดับเสียงในช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr)	จำนวน 3 จุด - บริเวณเตาเผาเหล็ก - บริเวณเครื่องรีดหยาบ - บริเวณเครื่องตัดหัว	- ปีละ 4 ครั้ง	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงเวลาทำงาน บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 7 มิถุนายน 2568 ผลการตรวจวัด พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.3.2	-	เอกสาร 4-6
3.3 ตรวจวัดระดับความร้อน (WBGT)	จำนวน 3 จุด - บริเวณเตาเผาเหล็ก - บริเวณเครื่องรีดหยาบ - บริเวณเครื่องระบายความร้อน	- ปีละ 4 ครั้ง	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับความร้อน บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องระบายความร้อน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 7 มิถุนายน 2568 ผลการตรวจวัด พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.3.3	-	เอกสาร 4-7

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา
ของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ดัชนีติดตามตรวจสอบ	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	รายละเอียดการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 3.4 การตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้ดำเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โดยอย่างน้อยต้องตรวจรายการ ดังนี้ - ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเลือด - ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน - ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด - เอ็กซเรย์ทรวงอก	- พนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน และพนักงานของบริษัททุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง	- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ และมีแผนดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2568 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.3.4	-	เอกสาร 2-8
3.5 จัดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย - สาเหตุ - ความสูญเสีย - การแก้ไข/ควบคุม/ป้องกัน	- บริเวณโรงงาน	- ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1 ครั้ง รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.3.5	-	เอกสาร 2-2 เอกสาร 2-34
4. กากของเสีย - จัดบันทึกรายละเอียดกับชนิดและปริมาณและลักษณะสมบัติของกากของเสียจากกระบวนการผลิตที่ส่งขายหรือส่งกำจัด	- บริเวณโรงงาน	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการบันทึกชนิดและปริมาณของกากของเสียจากกระบวนการผลิตที่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.4	-	เอกสาร 2-14 เอกสาร 2-15 เอกสาร 2-25

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา
ของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ดัชนีติดตามตรวจสอบ	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	รายละเอียดการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. ระบบป้องกันอัคคีภัย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ - ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ - พนักงานของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 เดือน - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ สำหรับการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ ประจำปี 2568 โครงการมีแผนดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.5 	-	เอกสาร 2-8 เอกสาร 2-29 เอกสาร 2-30
6. ศึกษาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทัศนคติของ ประชาชนบริเวณใกล้เคียง	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณชุมชนเดียวกับชุมชนที่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ชุมชนบ้านคลองผีชุด - ชุมชนบ้านท่าข้าม - ชุมชนบ้านหัวแหลม 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนบริเวณชุมชนเดียวกับชุมชนที่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 โครงการมีแผนดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไปรายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.6 	-	-
7. รายงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินการของโครงการให้ สผ.ทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ว่าจ้างให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการและเสนอรายงานฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต เพื่อทราบทุก 6 เดือน รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.7 	-	เอกสาร 2-1

3.2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

3.2.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 3 สถานี บริเวณชุมชนบ้านคลองฝี่ซูด บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม และบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พร้อมการตรวจวัดความเร็วและทิศทางการลม ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง

ในระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ข้างต้น มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พร้อมการตรวจวัดความเร็วและทิศทางการลม มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.2.1.1-1 และสำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.1.1-1

ตารางที่ 3.2.1.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ			
- Total Suspended Particulate (TSP)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method	U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B
- Particulate Matter less than 10 µm (PM ₁₀)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method	U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J
- Sulfur Dioxide (SO ₂)	Midget Impinger	Pararosaniline Method	ASTM D2914
- Nitrogen Dioxide (NO ₂)	NO/NO ₂ /NO _x Analyzer	Chemiluminescence Method	U.S. EPA RFNA-199-099
ความเร็วและทิศทางการลม			
- Wind Speed (WS)	Wind Vane Anemometer	Wind Speed & Wind Direction Sensor	-
- Wind Direction (WD)			

2) ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 3 สถานี บริเวณชุมชนบ้านคลองฝี่ซูด บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม และบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม ในระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2568 แสดงดังตารางที่ 3.2.1.1-2 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 4

3) สรุปผลการตรวจวัด

1) บริเวณชุมชนบ้านคลองผีชุด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนบ้านคลองผีชุด พบว่า ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.042-0.064 mg/m³ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.033 mg/m³ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าน้อยกว่า 0.001 ppm และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0144-0.0178 ppm เมื่อนำมาเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ฝุ่นละอองรวม (TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน พบว่า ดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม พบว่า กระแสลมที่พัดผ่านจุดตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านคลองผีชุด ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก (E) เมื่อนำผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความเร็วลมผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ลมที่พัดผ่านบริเวณชุมชนบ้านคลองผีชุด จัดเป็นลมเบา (1-5 km/hr) คิดเป็นร้อยละ 89.287 และลมอ่อน (6-11 km/hr) คิดเป็นร้อยละ 10.713 ของช่วงเวลาที่ตรวจวัด

2) บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม)

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม) พบว่า ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.046-0.066 mg/m³ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.023-0.033 mg/m³ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าน้อยกว่า 0.001 ppm และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0196-0.0285 ppm เมื่อนำมาเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ฝุ่นละอองรวม (TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน พบว่า ดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม พบว่า กระแสลมที่พัดผ่านจุดตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม) ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก (E) เมื่อนำผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความเร็วลมผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ลมที่พัดผ่านบริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม) จัดเป็นลมเบา (1-5 km/hr) คิดเป็นร้อยละ 73.216 และลมอ่อน (6-11 km/hr) คิดเป็นร้อยละ 26.784 ของช่วงเวลาที่ตรวจวัด


3) บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม พบว่า ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.043-0.054 mg/m³ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า อยู่ในช่วง 0.021-0.027 mg/m³ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าน้อยกว่า 0.001 ppm และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0129-0.0178 ppm เมื่อนำมาเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ฝุ่นละอองรวม (TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน พบว่า ดัชนีที่ทำการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม พบว่า กระแสลมที่พัดผ่านจุดตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE) เมื่อนำผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความเร็วลมผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ลมที่พัดผ่านบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม จัดเป็นลมเบา (1-5 km/hr) คิดเป็นร้อยละ 36.905 ลมอ่อน (6-11 km/hr) คิดเป็นร้อยละ 61.310 และลมโชย (12-19 km/hr) คิดเป็นร้อยละ 1.785 ของช่วงเวลาที่ตรวจวัด

4) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านคลองผิซุด บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม และบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม (ตารางที่ 3.2.1.1-3 และรูปที่ 3.2.1.1-2) พบว่า ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน

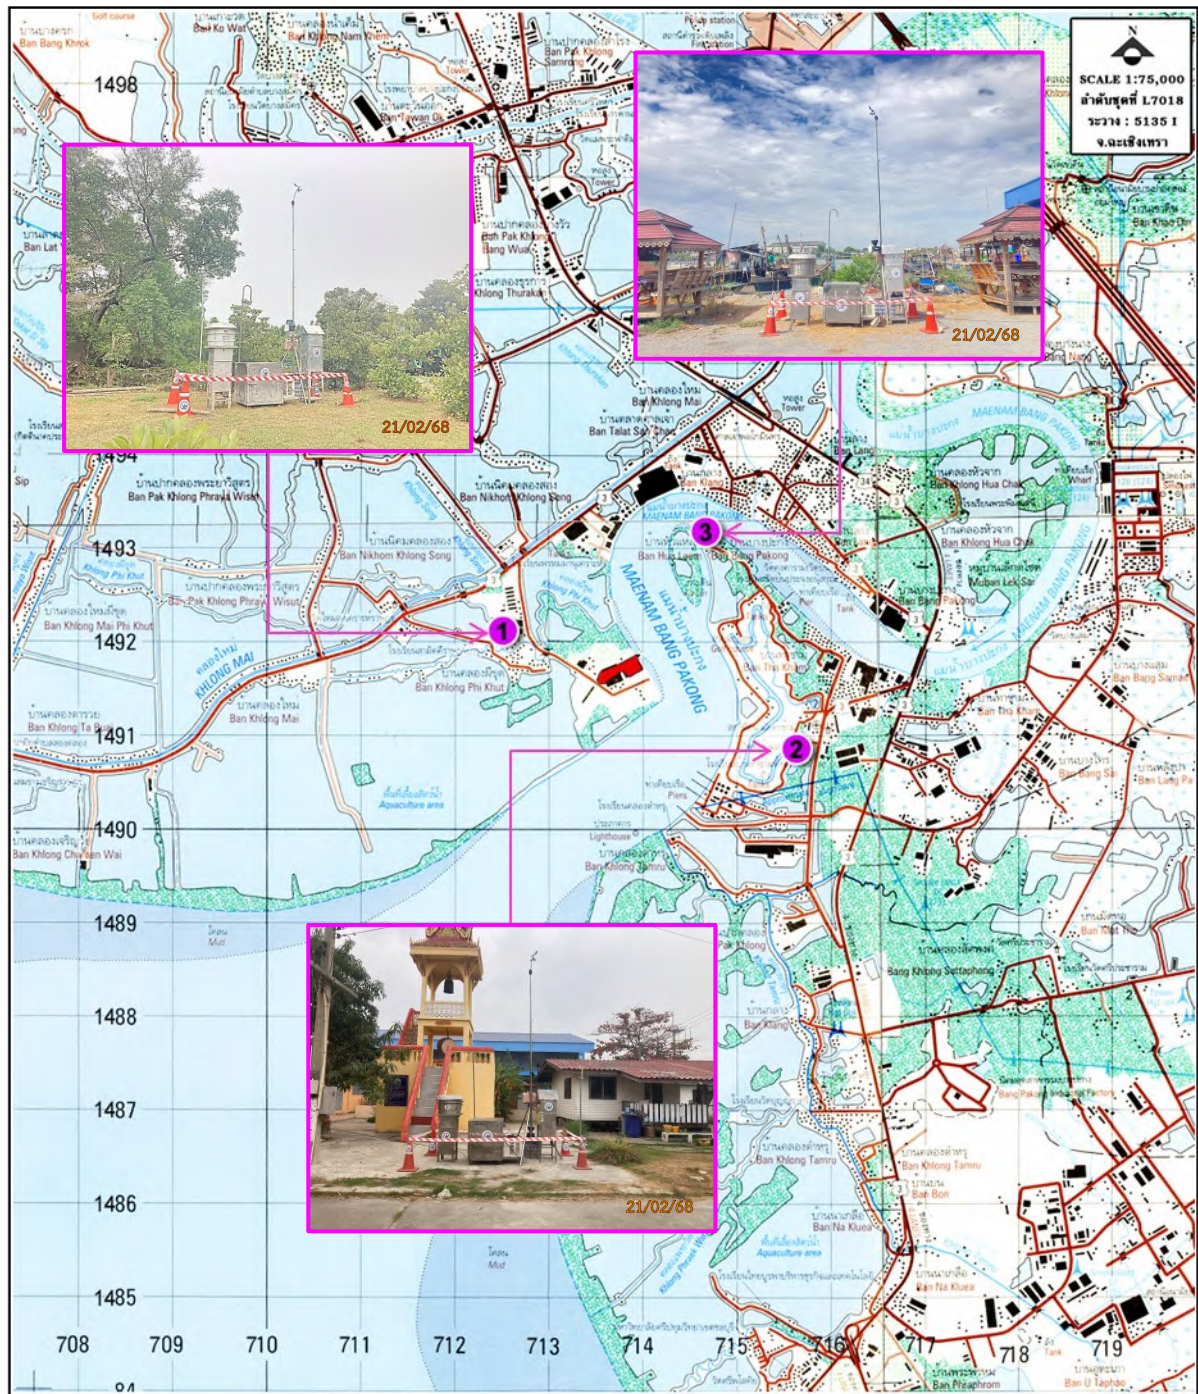

สัญลักษณ์



①

②

③

ความหมาย

พื้นที่โครงการ

บริเวณชุมชนบ้านคลองผิซุด


บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม

บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม

รูปที่ 3.2.1.1-1 ตำแหน่งและภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และความเร็วและทิศทางลม

ตารางที่ 3.2.1.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ชุมชนบ้านคลองผีชุด
พิกัดจุดตรวจวัด : 0712495E, 1492027N

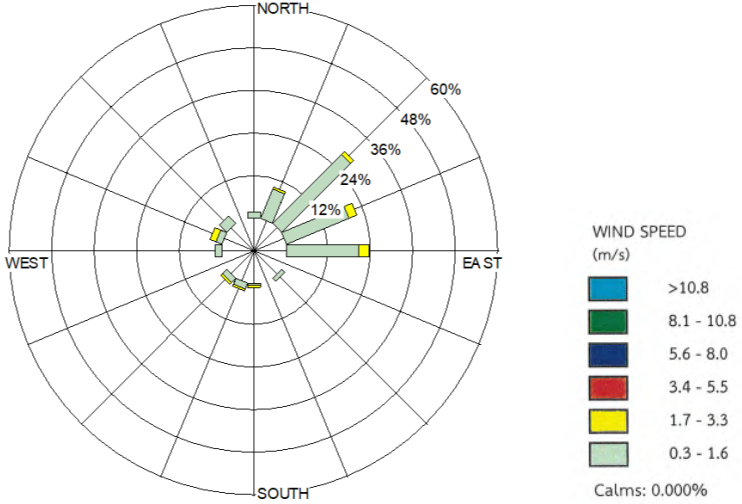วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (km/hr)	Wind Direction ^{2/}	
	TSP (mg/m³)	PM ₁₀ (mg/m³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ ^{1/} (ppm)			
21-22/02/68	0.048	0.022	<0.001	0.0144	1.6-8.0	NE (28.571%)	
22-23/02/68	0.064	0.033	<0.001	0.0151	1.6-6.4		
23-24/02/68	0.056	0.028	<0.001	0.0178	1.6-6.4		
24-25/02/68	0.062	0.032	<0.001	0.0158	1.6-6.4		
25-26/02/68	0.058	0.028	<0.001	0.0154	1.6-4.8		
26-27/02/68	0.050	0.024	<0.001	0.0151	3.2-8.0		
27-28/02/68	0.042	0.021	<0.001	0.0164	1.6-6.4		
ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.042-0.064	0.021-0.033	<0.001	0.0144-0.0178	1.6-8.0	-	
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-	


มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 : ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง (ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงรายละเอียดในภาคผนวกที่ 4)
 : ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด
 : ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังเอกสาร 4-1 ในภาคผนวกที่ 4
 : ใบรายงานผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม แสดงดังเอกสาร 4-2 ในภาคผนวกที่ 4
 : เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังเอกสาร 5-1 ในภาคผนวกที่ 5

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3.2.1.1-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม)
พิกัดจุดตรวจวัด : 0715911E, 1490936N

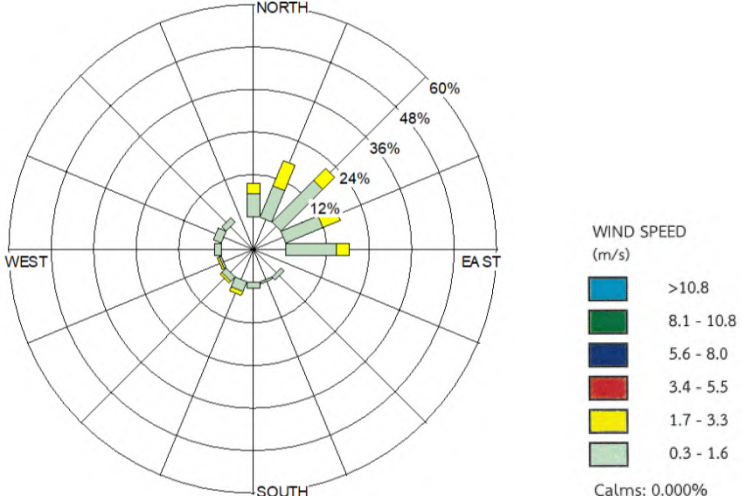
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (km/hr)	Wind Direction ^{2/}	
	TSP (mg/m³)	PM ₁₀ (mg/m³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ ^{1/} (ppm)			
21-22/02/68	0.052	0.025	<0.001	0.0285	1.6-8.0	NE (21.429%)	
22-23/02/68	0.054	0.026	<0.001	0.0198	1.6-4.8		
23-24/02/68	0.052	0.025	<0.001	0.0200	1.6-8.0		
24-25/02/68	0.050	0.023	<0.001	0.0207	1.6-6.4		
25-26/02/68	0.046	0.023	<0.001	0.0201	1.6-8.0		
26-27/02/68	0.063	0.032	<0.001	0.0206	1.6-6.4		
27-28/02/68	0.066	0.033	<0.001	0.0220	1.6-6.4		
ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.046-0.066	0.023-0.033	<0.001	0.0198-0.0285	1.6-8.0	-	
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-	

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 : ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง (ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงรายละเอียดในภาคผนวกที่ 4)
 : ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด
 : ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังเอกสาร 4-1 ในภาคผนวกที่ 4
 : ใบรายงานผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม แสดงดังเอกสาร 4-2 ในภาคผนวกที่ 4
 : เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังเอกสาร 5-1 ในภาคผนวกที่ 5

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3.2.1.1-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ชื่อสถานที่ตรวจวัด : ชุมชนบ้านหัวแหลม
พิกัดจุดตรวจวัด : 0714680E, 1493202N

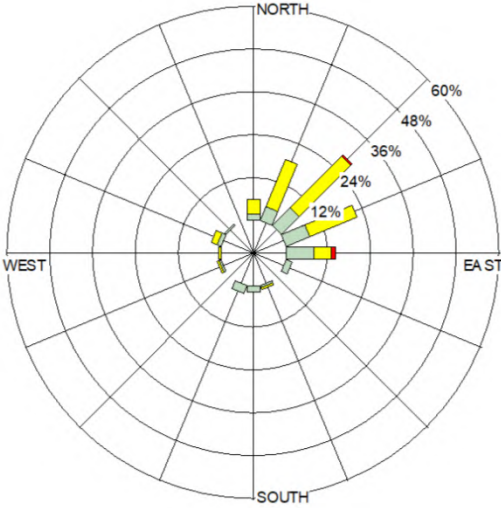วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (km/hr)	Wind Direction ^{2/}	
	TSP (mg/m³)	PM ₁₀ (mg/m³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ ^{1/} (ppm)			
21-22/02/68	0.054	0.026	<0.001	0.0178	1.6-6.4	NE (27.976%)	
22-23/02/68	0.051	0.023	<0.001	0.0164	1.6-11.3		
23-24/02/68	0.043	0.021	<0.001	0.0132	4.8-12.9		
24-25/02/68	0.044	0.022	<0.001	0.0129	6.4-12.9		
25-26/02/68	0.052	0.025	<0.001	0.0164	1.6-9.7		
26-27/02/68	0.054	0.023	<0.001	0.0157	3.2-9.7		
27-28/02/68	0.052	0.027	<0.001	0.0153	3.2-9.7		
ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.043-0.054	0.021-0.027	<0.001	0.0129-0.0178	1.6-12.9	-	
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-	

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง (ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงรายละเอียดในภาคผนวกที่ 4)
: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด
: ในรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังเอกสาร 4-1 ในภาคผนวกที่ 4
: ในรายงานผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม แสดงดังเอกสาร 4-2 ในภาคผนวกที่ 4
: เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังเอกสาร 5-1 ในภาคผนวกที่ 5

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
1. ชุมชนบ้านคลองผีชุด	1/2565	30-31/03/65	0.077	0.042	<0.002	0.0271	1.6-6.4	NE (18.454%)
		31/03/65-1/04/65	0.036	0.014	<0.002	0.0254	4.8-12.9	
		1-2/04/65	0.062	0.032	<0.002	0.0258	3.2-12.9	
		2-3/04/65	0.049	0.023	<0.002	0.0243	1.6-6.4	
		3-4/04/65	0.030	0.011	<0.002	0.0274	1.6-6.4	
		4-5/04/65	0.078	0.041	<0.002	0.0257	1.6-6.4	
		5-6/04/65	0.094	0.044	<0.002	0.0269	1.6-3.2	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.030-0.094	0.011-0.042	<0.002	0.0243-0.0271	1.6-12.9	-
	2/2565	11-12/08/65	0.038	0.018	<0.002	0.0194	6.4-14.5	SSE (27.382%)
		12-13/08/65	0.030	0.014	<0.002	0.0205	1.6-12.9	
		13-14/08/65	0.028	0.012	<0.002	0.0192	1.6-11.3	
		14-15/08/65	0.067	0.029	<0.002	0.0195	1.6-11.3	
		15-16/08/65	0.029	0.012	<0.002	0.0191	1.6-14.5	
		16-17/08/65	0.028	0.011	<0.002	0.0198	1.6-11.3	
		17-18/08/65	0.025	0.013	<0.002	0.0199	1.6-14.5	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.025-0.067	0.011-0.029	<0.002	0.0191-0.0205	1.6-14.5	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
1. ชุมชนบ้านคลองผีชุด (ต่อ)	1/2566	27-28/03/66	0.027	0.012	<0.001	0.0244	1.6-12.9	W (32.740%)
		28-29/03/66	0.019	0.010	<0.001	0.0259	1.6-12.5	
		29-30/03/66	0.021	0.011	<0.001	0.0261	1.6-12.9	
		30-31/03/66	0.027	0.013	<0.001	0.0271	1.6-12.9	
		31/03/66-1/04/66	0.025	0.011	<0.001	0.0263	1.6-12.9	
		1-2/04/66	0.023	0.010	<0.001	0.0259	1.6-12.9	
		2-3/04/66	0.026	0.012	<0.001	0.0295	1.6-12.9	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.019-0.027	0.010-0.013	<0.001	0.0244-0.0295	1.6-12.9	-
	2/2566	20-21/09/66	0.036	0.016	<0.001	0.0229	0.8-9.7	SW (16.073%)
		21-22/09/66	0.040	0.017	<0.001	0.0180	0.8-6.4	
		22-23/09/66	0.046	0.020	<0.001	0.0198	0.8-8.0	
		23-24/09/66	0.043	0.018	<0.001	0.0248	0.8-9.7	
		24-25/09/66	0.041	0.016	<0.001	0.0248	0.8-11.3	
		25-26/09/66	0.045	0.021	<0.001	0.0288	0.8-8.0	
		26-27/09/66	0.038	0.018	<0.001	0.0179	0.8-9.7	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.036-0.046	0.016-0.021	<0.001	0.0179-0.0288	0.8-11.3	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
1. ชุมชนบ้านคลองผีชุด (ต่อ)	1/2567	24-25/02/67	0.058	0.029	<0.001	0.0167	1.6-11.3	SW (35.714%)
		25-26/02/67	0.047	0.022	<0.001	0.0179	1.6-11.3	
		26-27/02/67	0.055	0.024	<0.001	0.0175	1.6-11.3	
		27-28/02/67	0.052	0.025	<0.001	0.0174	1.6-9.7	
		28-29/02/67	0.046	0.021	<0.001	0.0187	1.6-11.3	
		29/02-01/03/67	0.047	0.020	<0.001	0.0190	1.6-11.3	
		01-02/03/67	0.045	0.019	<0.001	0.0169	1.6-11.3	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.045-0.058	0.019-0.029	<0.001	0.0167-0.0190	1.6-11.3	-
	2/2567	03-04/09/67	0.031	0.015	<0.001	0.0209	1.6-12.9	W (20.238%)
		04-05/09/67	0.033	0.014	<0.001	0.0227	1.6-9.7	
		05-06/09/67	0.035	0.016	<0.001	0.0167	1.6-9.7	
		06-07/09/67	0.034	0.016	<0.001	0.0216	1.6-8.0	
		07-08/09/67	0.032	0.013	<0.001	0.0187	1.6-9.7	
		08-09/09/67	0.027	0.012	<0.001	0.0201	1.6-8.0	
		09-10/09/67	0.039	0.018	<0.001	0.0182	3.2-9.7	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.027-0.039	0.012-0.018	<0.001	0.0167-0.0227	1.6-12.9	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
1. ชุมชนบ้านคลองผีชุด (ต่อ)	1/2568	21-22/02/68	0.048	0.022	<0.001	0.0144	1.6-8.0	NE (28.571%)
		22-23/02/68	0.064	0.033	<0.001	0.0151	1.6-6.4	
		23-24/02/68	0.056	0.028	<0.001	0.0178	1.6-6.4	
		24-25/02/68	0.062	0.032	<0.001	0.0158	1.6-6.4	
		25-26/02/68	0.058	0.028	<0.001	0.0154	1.6-4.8	
		26-27/02/68	0.050	0.024	<0.001	0.0151	3.2-8.0	
		27-28/02/68	0.042	0.021	<0.001	0.0164	1.6-6.4	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.042-0.064	0.021-0.033	<0.001	0.0144-0.0178	1.6-8.0	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

- มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- : ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง
- : ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
2. ชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม)	1/2565	30-31/03/65	0.084	0.047	<0.002	0.0268	1.6-6.4	ESE (40.477%)
		31/03/65-1/04/65	0.102	0.051	<0.002	0.0262	1.6-9.7	
		1-2/04/65	0.058	0.027	<0.002	0.0227	1.6-6.4	
		2-3/04/65	0.039	0.019	<0.002	0.0255	1.6-11.3	
		3-4/04/65	0.066	0.036	<0.002	0.0234	1.6-9.7	
		4-5/04/65	0.084	0.044	<0.002	0.0245	1.6-4.8	
		5-6/04/65	0.115	0.054	<0.002	0.0230	1.6-4.8	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.039-0.115	0.019-0.054	<0.002	0.0227-0.0268	1.6-11.3	-
	2/2565	11-12/08/65	0.033	0.017	<0.002	0.0203	1.6-4.8	SW (41.071%)
		12-13/08/65	0.036	0.015	<0.002	0.0217	1.6-4.8	
		13-14/08/65	0.033	0.015	<0.002	0.0221	1.6-3.2	
		14-15/08/65	0.031	0.014	<0.002	0.0209	1.6-3.2	
		15-16/08/65	0.038	0.016	<0.002	0.0201	1.6-8.0	
		16-17/08/65	0.033	0.014	<0.002	0.0211	1.6-3.2	
		17-18/08/65	0.029	0.013	<0.002	0.0206	1.6-3.2	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.029-0.038	0.013-0.017	<0.002	0.0201-0.0221	1.6-4.8	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
2. ชุมชนบ้านท่าข้าม (ต่อ) (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม)	1/2566	27-28/03/66	0.045	0.019	<0.001	0.0265	1.6-11.3	S (25.000%)
		28-29/03/66	0.027	0.012	<0.001	0.0274	1.6-12.9	
		29-30/03/66	0.026	0.010	<0.001	0.0222	1.6-11.3	
		30-31/03/66	0.040	0.016	<0.001	0.0242	1.6-11.3	
		31/03/66-1/04/66	0.038	0.014	<0.001	0.0256	1.6-11.3	
		1-2/04/66	0.029	0.012	<0.001	0.0234	3.2-12.9	
		2-3/04/66	0.036	0.013	<0.001	0.0243	1.6-12.9	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.026-0.045	0.01-0.019	<0.001	0.0222-0.0274	1.6-12.9	-
	2/2566	20-21/09/66	0.045	0.019	<0.001	0.0260	0.8-9.7	W (25.007%)
		21-22/09/66	0.049	0.021	<0.001	0.0193	0.8-11.3	
		22-23/09/66	0.054	0.023	<0.001	0.0207	0.8-12.9	
		23-24/09/66	0.057	0.026	<0.001	0.0275	0.8-12.9	
		24-25/09/66	0.062	0.029	<0.001	0.0283	0.8-16.1	
		25-26/09/66	0.063	0.028	<0.001	0.0256	0.8-9.7	
		26-27/09/66	0.047	0.022	<0.001	0.0203	0.8-8.0	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.045-0.063	0.019-0.029	<0.001	0.0193-0.0283	0.8-16.1	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
2. ชุมชนบ้านท่าข้าม (ต่อ) (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม)	1/2567	24-25/02/67	0.046	0.022	<0.001	0.0283	1.6-9.7	SSW (38.690%)
		25-26/02/67	0.052	0.025	<0.001	0.0228	1.6-9.7	
		26-27/02/67	0.050	0.024	<0.001	0.0088	1.6-11.3	
		27-28/02/67	0.055	0.023	<0.001	0.0157	1.6-11.3	
		28-29/02/67	0.057	0.024	<0.001	0.0201	1.6-11.3	
		29/02-01/03/67	0.054	0.022	<0.001	0.0305	1.6-9.7	
		01-02/03/67	0.057	0.026	<0.001	0.0160	1.6-11.3	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.046-0.057	0.022-0.026	<0.001	0.0088-0.0305	1.6-11.3	-
	2/2567	03-04/09/67	0.027	0.013	<0.001	0.0196	1.6-8.0	SW (27.977%)
		04-05/09/67	0.035	0.017	<0.001	0.0253	1.6-9.7	
		05-06/09/67	0.029	0.013	<0.001	0.0176	1.6-9.7	
		06-07/09/67	0.031	0.014	<0.001	0.0180	3.2-11.3	
		07-08/09/67	0.030	0.014	<0.001	0.0194	4.8-9.7	
		08-09/09/67	0.029	0.012	<0.001	0.0248	3.2-8.0	
		09-10/09/67	0.028	0.012	<0.001	0.0212	1.6-8.0	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.027-0.035	0.012-0.017	<0.001	0.0176-0.0253	1.6-11.3	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
2. ชุมชนบ้านท่าข้าม (ต่อ) (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม)	1/2568	21-22/02/68	0.052	0.025	<0.001	0.0285	1.6-8.0	NE (21.429%)
		22-23/02/68	0.054	0.026	<0.001	0.0198	1.6-4.8	
		23-24/02/68	0.052	0.025	<0.001	0.0200	1.6-8.0	
		24-25/02/68	0.050	0.023	<0.001	0.0207	1.6-6.4	
		25-26/02/68	0.046	0.023	<0.001	0.0201	1.6-8.0	
		26-27/02/68	0.063	0.032	<0.001	0.0206	1.6-6.4	
		27-28/02/68	0.066	0.033	<0.001	0.0220	1.6-6.4	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.046-0.066	0.023-0.033	<0.001	0.0198-0.0285	1.6-8.0	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
3. ชุมชนบ้านหัวแหลม	1/2565	30-31/03/65	0.063	0.032	<0.002	0.0234	1.6-11.3	NE (32.143%)
		31/03/65-1/04/65	0.054	0.027	<0.002	0.0219	1.6-9.7	
		1-2/04/65	0.027	0.014	<0.002	0.0211	8.0-16.1	
		2-3/04/65	0.022	0.01	<0.002	0.0233	11.3-16.1	
		3-4/04/65	0.045	0.018	<0.002	0.0264	4.8-14.5	
		4-5/04/65	0.052	0.027	<0.002	0.0267	3.2-11.3	
		5-6/04/65	0.080	0.038	<0.002	0.0257	1.6-11.3	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.022-0.080	0.010-0.39	<0.002	0.0219-0.0267	1.6-16.1	-
	2/2565	11-12/08/65	0.026	0.013	<0.002	0.0198	3.2-17.7	SSW (37.501%)
		12-13/08/65	0.025	0.011	<0.002	0.0204	1.6-14.5	
		13-14/08/65	0.028	0.012	<0.002	0.0211	1.6-12.9	
		14-15/08/65	0.023	0.011	<0.002	0.0196	1.6-9.7	
		15-16/08/65	0.025	0.010	<0.002	0.0229	1.6-16.1	
		16-17/08/65	0.027	0.013	<0.002	0.0207	1.6-12.9	
		17-18/08/65	0.020	0.011	<0.002	0.0200	1.6-16.1	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.020-0.028	0.010-0.013	<0.002	0.0196-0.0229	1.6-17.7	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
3. ชุมชนบ้านหัวแหลม (ต่อ)	1/2566	27-28/03/66	0.021	0.012	<0.001	0.0231	1.6-11.3	S (51.190%)
		28-29/03/66	0.026	0.011	<0.001	0.0242	1.6-14.3	
		29-30/03/66	0.024	0.01	<0.001	0.0278	1.6-11.3	
		30-31/03/66	0.024	0.013	<0.001	0.0253	1.6-12.9	
		31/03/66-1/04/66	0.025	0.011	<0.001	0.0224	1.6-12.9	
		1-2/04/66	0.029	0.014	<0.001	0.0254	1.6-14.5	
		2-3/04/66	0.034	0.015	<0.001	0.0258	1.6-12.9	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.021-0.034	0.010-0.015	<0.001	0.0224-0.0278	1.6-14.5	-
	2/2566	20-21/09/66	0.042	0.018	<0.001	0.0228	0.8-12.9	SW (16.073%)
		21-22/09/66	0.037	0.017	<0.001	0.0209	1.6-9.7	
		22-23/09/66	0.035	0.014	<0.001	0.0244	0.8-9.7	
		23-24/09/66	0.037	0.016	<0.001	0.0179	0.8-11.3	
		24-25/09/66	0.041	0.019	<0.001	0.0202	0.8-9.7	
		25-26/09/66	0.036	0.017	<0.001	0.0235	0.8-9.7	
		26-27/09/66	0.031	0.015	<0.001	0.0322	0.8-11.3	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.031-0.042	0.014-0.019	<0.001	0.0179-0.0322	0.8-12.9	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
3. ชุมชนบ้านหัวแหลม (ต่อ)	1/2567	24-25/02/67	0.040	0.016	<0.001	0.0182	3.2-11.3	S (37.502%)
		25-26/02/67	0.042	0.018	<0.001	0.0118	1.6-11.3	
		26-27/02/67	0.047	0.021	<0.001	0.0115	1.6-11.3	
		27-28/02/67	0.053	0.025	<0.001	0.0112	1.6-11.3	
		28-29/02/67	0.063	0.026	<0.001	0.0119	1.6-11.3	
		29/02-01/03/67	0.057	0.023	<0.001	0.0116	4.8-11.3	
		01-02/03/67	0.060	0.029	<0.001	0.0107	1.6-11.3	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.040-0.063	0.016-0.029	<0.001	0.0107-0.0182	1.6-11.3	-
	2/2567	03-04/09/67	0.037	0.016	<0.001	0.0213	1.6-11.3	SW (31.548%)
		04-05/09/67	0.032	0.013	<0.001	0.0181	1.6-9.7	
		05-06/09/67	0.034	0.015	<0.001	0.0141	1.6-8.0	
		06-07/09/67	0.039	0.017	<0.001	0.0139	1.6-6.4	
		07-08/09/67	0.036	0.017	<0.001	0.0154	1.6-9.7	
		08-09/09/67	0.029	0.013	<0.001	0.0188	1.6-9.7	
		09-10/09/67	0.024	0.012	<0.001	0.0193	1.6-9.7	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.024-0.039	0.012-0.017	<0.001	0.0139-0.0213	1.6-11.3	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

: ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป


หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

: ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.2.1.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568


สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				Wind Speed (Km/hr)	Wind Direction ^{1/}
			TSP (mg/m ³)	PM ₁₀ (mg/m ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ * (ppm)		
3. ชุมชนบ้านหัวแหลม (ต่อ)	1/2568	21-22/02/68	0.054	0.026	<0.001	0.0178	1.6-6.4	NE (27.976%)
		22-23/02/68	0.051	0.023	<0.001	0.0164	1.6-11.3	
		23-24/02/68	0.043	0.021	<0.001	0.0132	4.8-12.9	
		24-25/02/68	0.044	0.022	<0.001	0.0129	6.4-12.9	
		25-26/02/68	0.052	0.025	<0.001	0.0164	1.6-9.7	
		26-27/02/68	0.054	0.023	<0.001	0.0157	3.2-9.7	
		27-28/02/68	0.052	0.027	<0.001	0.0153	3.2-9.7	
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.043-0.054	0.021-0.027	<0.001	0.0129-0.0178	1.6-12.9	-
มาตรฐาน			ไม่เกิน 0.33 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.12 ^[1]	ไม่เกิน 0.17 ^[2]	-	-

- มาตรฐาน : ^[1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- : ^[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง
- : ^{1/} ร้อยละของทิศทางลมที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด

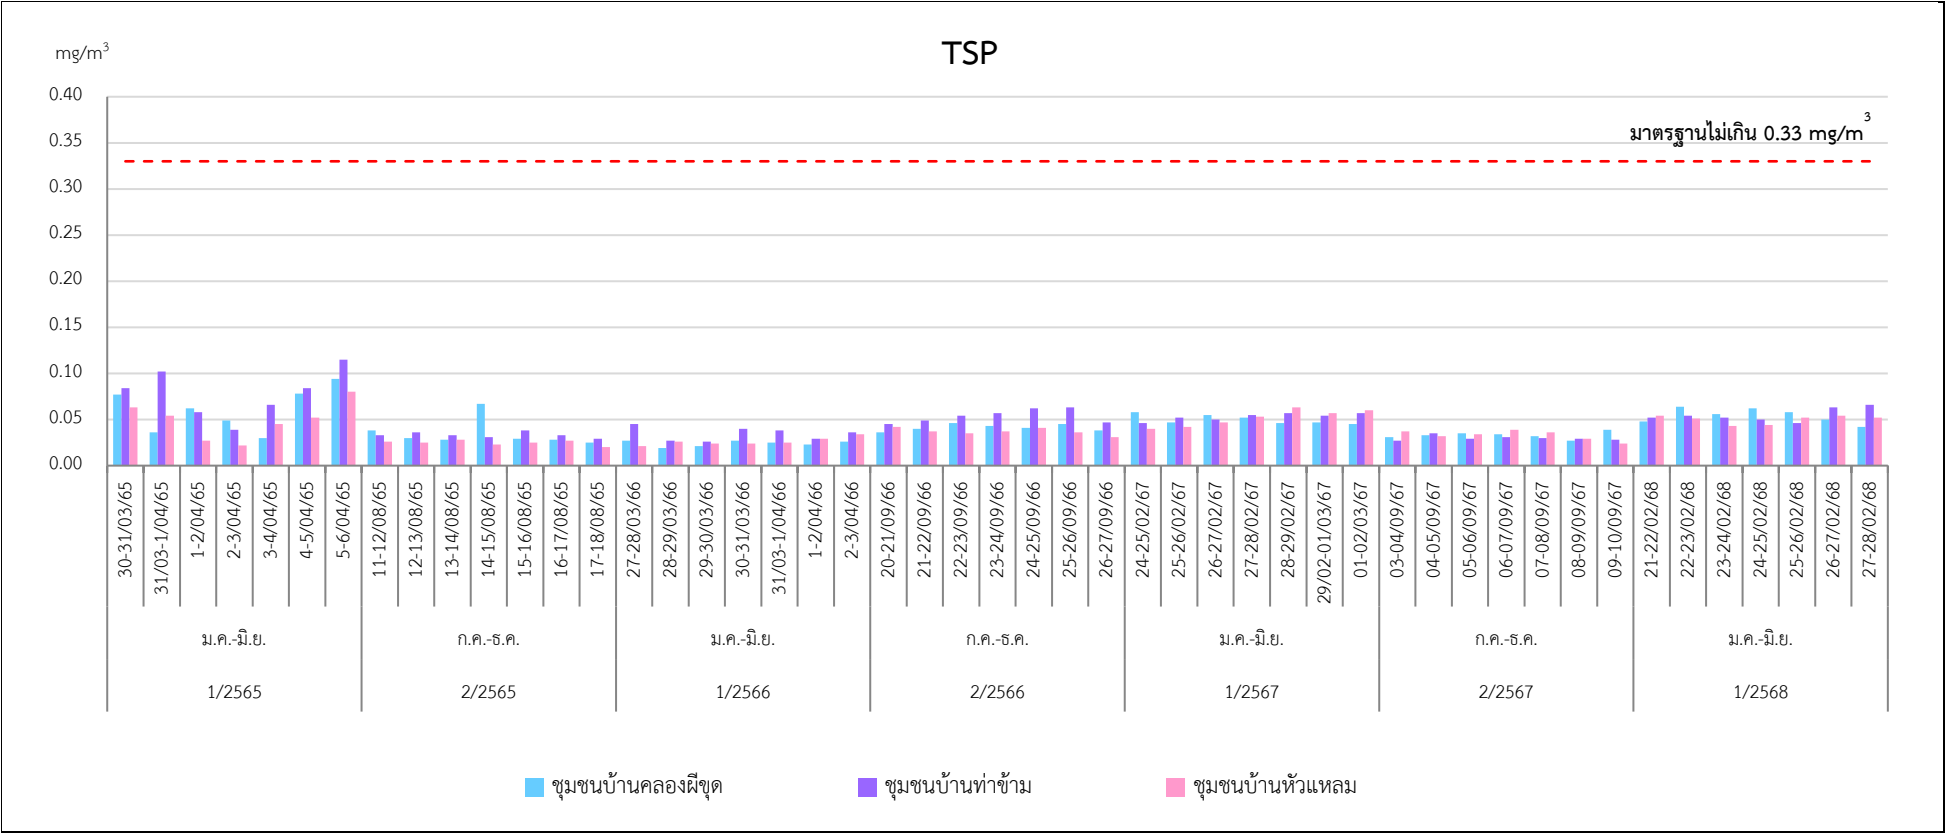


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รูปที่ 3.2.1.1-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

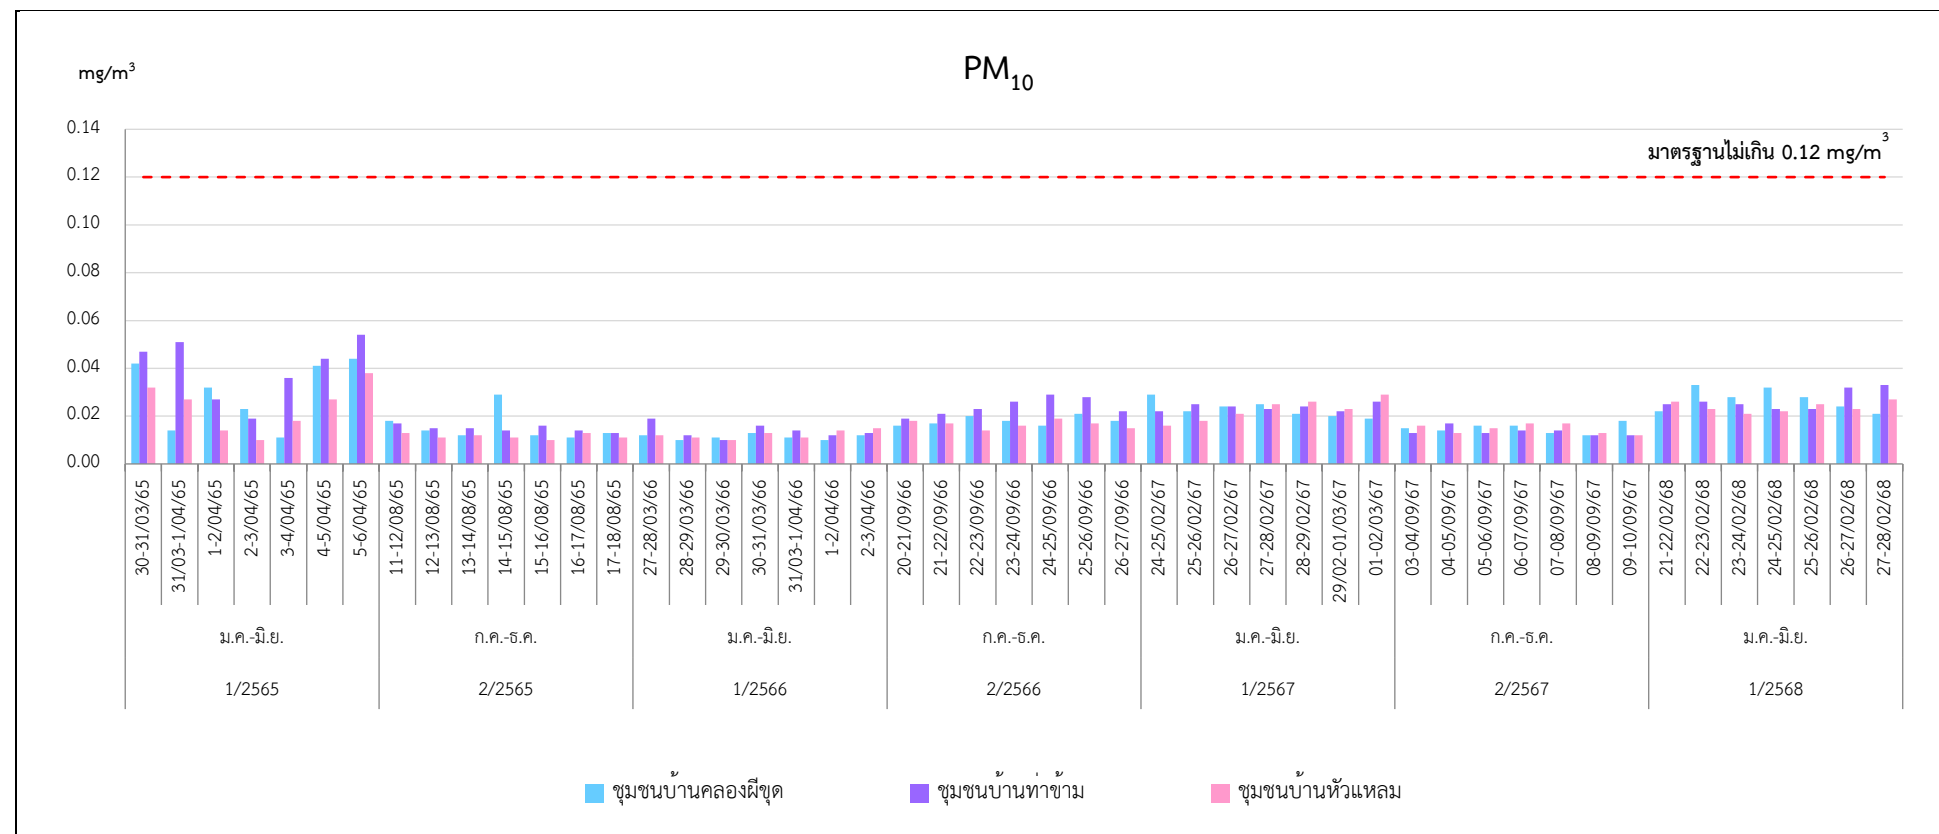


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รูปที่ 3.2.1.1-2 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

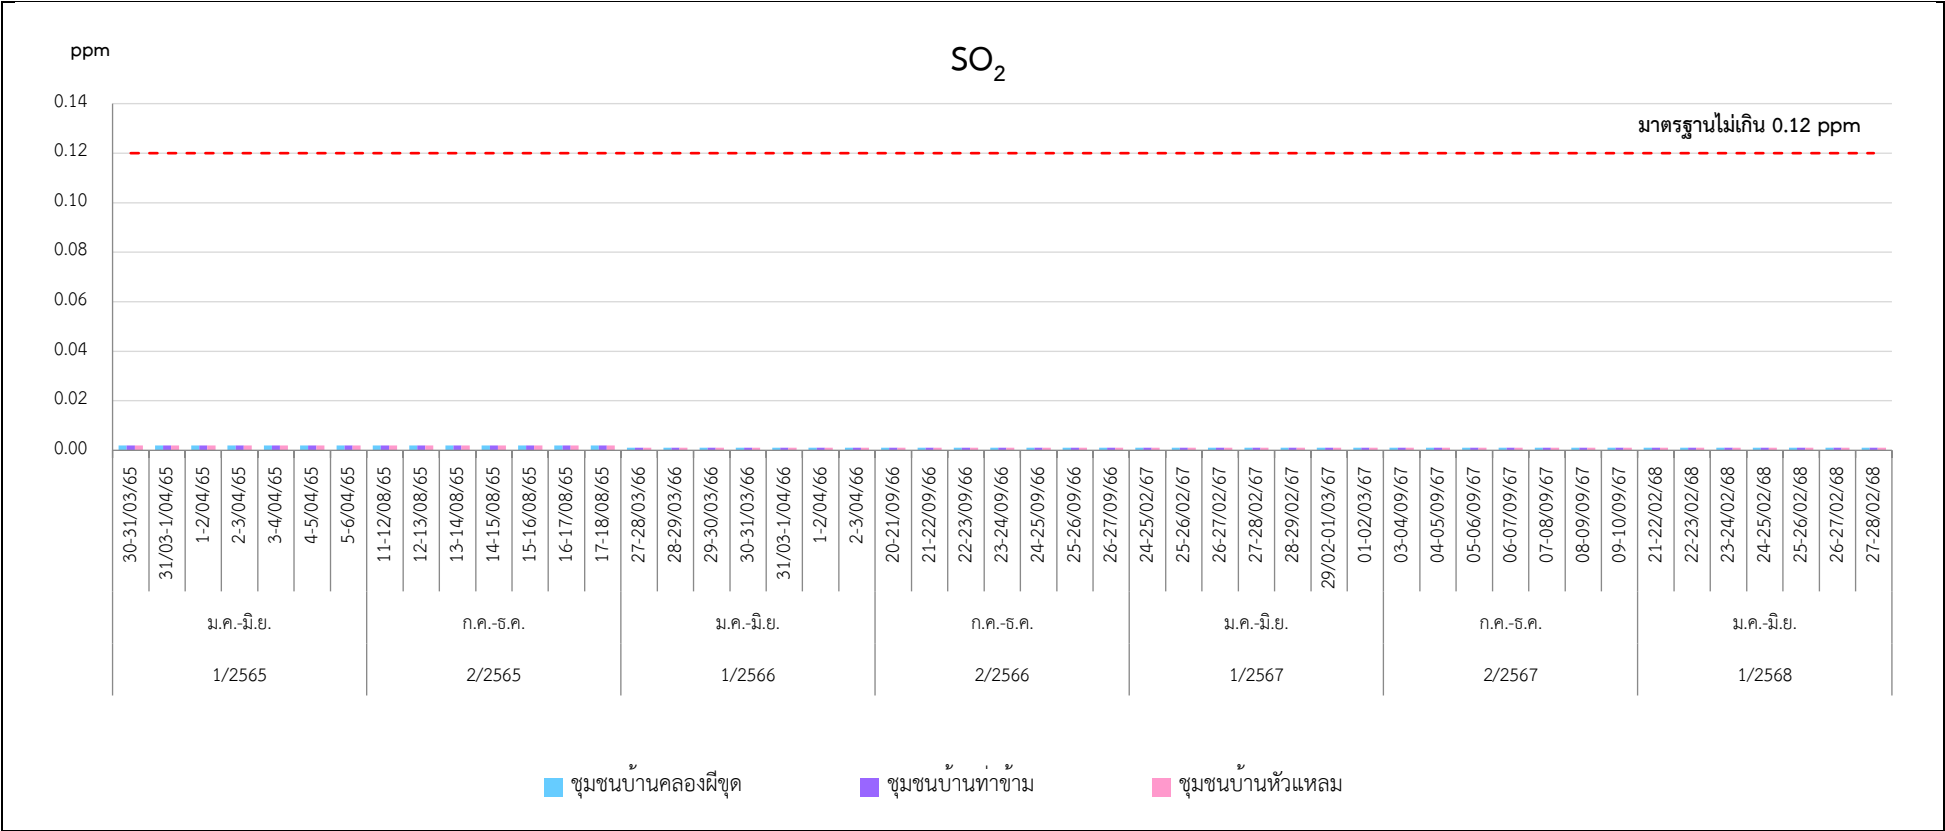

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รูปที่ 3.2.1.1-2 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

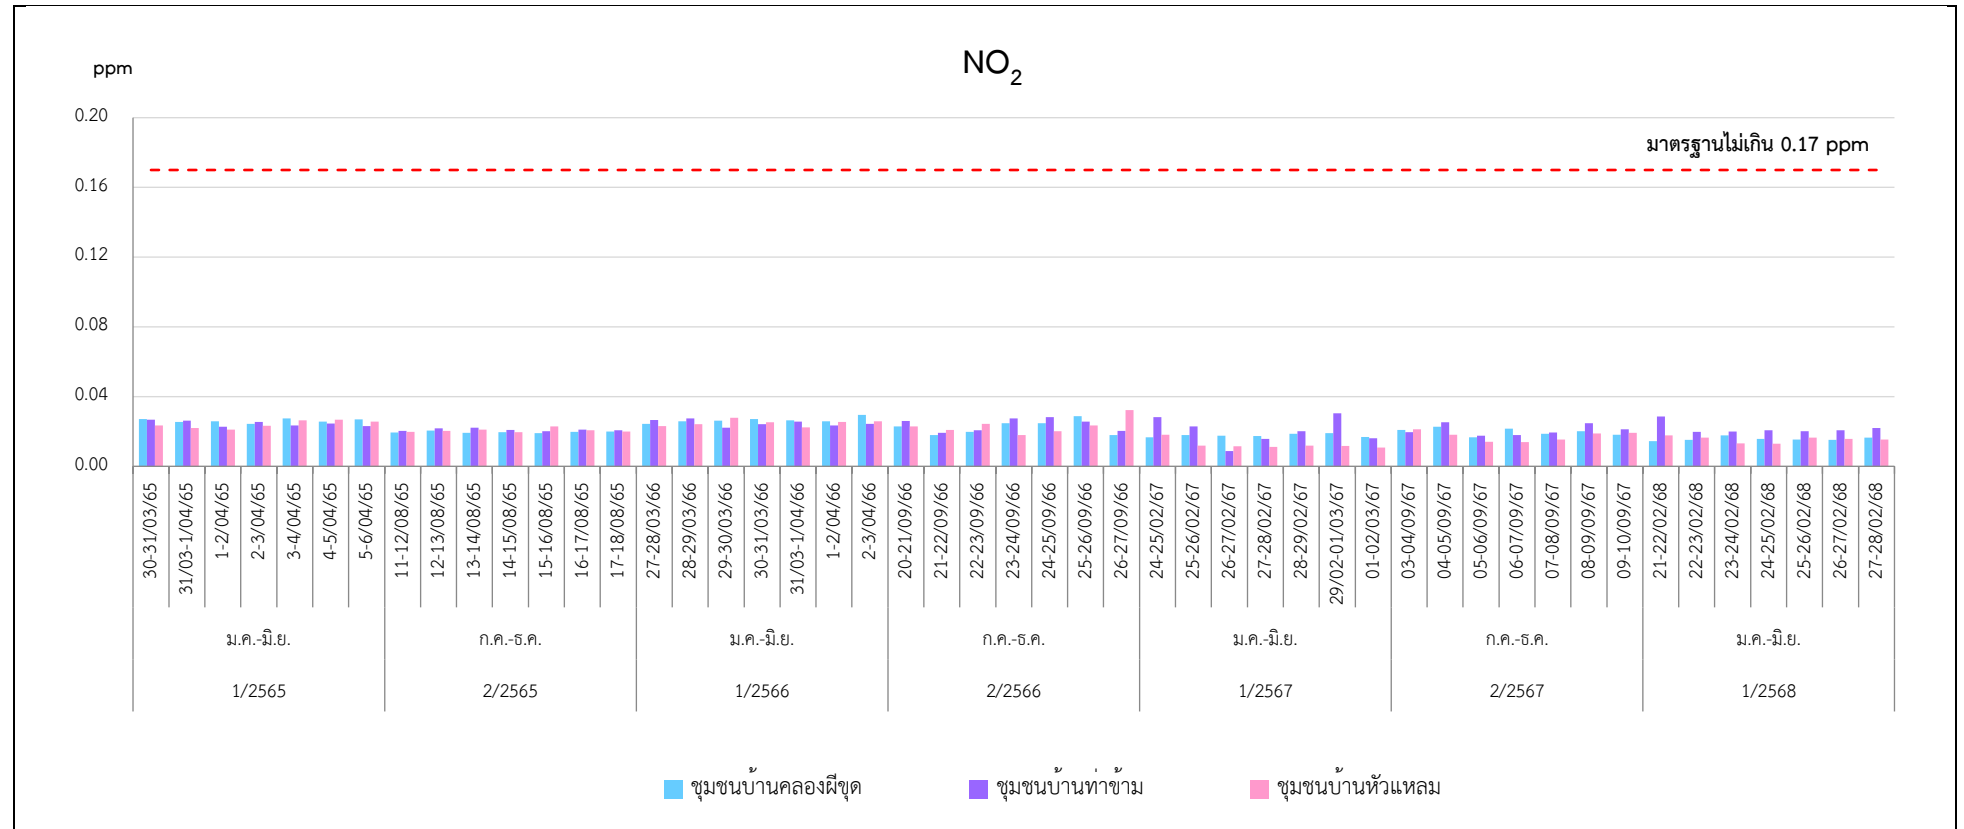

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รูปที่ 3.2.1.1-2 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.2.1.2 คุณภาพอากาศจากปล่อง

1) การดำเนินการ

มาตรการได้กำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตา จำนวน 2 ปล่อง ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละออง (TSP) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO_2) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงจาก “น้ำมันเตา” มาเป็น “ก๊าซธรรมชาติ” ดังนั้น ทางโครงการจึงได้ยึดค่าควบคุมมลพิษที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาเหล็ก ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/2989 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551

ในระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผา มีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ Total Suspended Particulate (TSP), Oxides of Nitrogen (NO_x) และ Sulfur Dioxide (SO_2) มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3.2.1.2-1 สำหรับภาพการตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.2.1.2-1

ตารางที่ 3.2.1.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศจากปล่อง

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
Total Suspended Particulate (TSP)	Isokinetic	Gravimetric Method	U.S. EPA Method 5
Oxides of Nitrogen (NO_x)	Vacuum Flask	Colorimetric Method	U.S. EPA Method 7
Sulfur Dioxide (SO_2)	Midget Impinger	Titrimetric Method	U.S. EPA Method 6



ปล่องเตาเผาเหล็ก

ภาพที่ 3.2.1.2-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง

2) ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก ตรวจวัดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 แสดงดังตารางที่ 3.2.1.2-2 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 4

3) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก ที่ปริมาณออกซิเจน ร้อยละ 7 พบว่า Total Suspended Particulate, Oxides of Nitrogen และ Sulfur Dioxide ที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 153 mg/m^3 , 103 ppm และ 365 ppm ตามลำดับ

เมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก (เก่า) พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ TSP, NO_x และ SO_2 มีค่าได้ไม่เกิน 240 mg/m^3 , 200 ppm และ 800 ppm ตามลำดับ และค่าควบคุมตามมาตรฐานตามเงื่อนไขการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา หนังสือเลขที่ ทส 1009.3/2989 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 (ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง) ที่กำหนดให้ TSP, NO_x และ SO_2 มีค่าได้ไม่เกิน 216 mg/m^3 , 180 ppm และ 720 ppm พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็กที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 (ตารางที่ 3.2.1.2-3 และรูปที่ 3.2.1.2-2) พบว่า Total Suspended Particulate, Oxides of Nitrogen และ Sulfur Dioxide มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก (เก่า) พ.ศ. 2544 และค่าควบคุมตามที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา หนังสือเลขที่ ทส 1009.3/2989 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 (ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง)

ตารางที่ 3.2.1.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก

จุดตรวจวัด	วัน เดือน ปี	เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm.)	ผลการตรวจวัด						อัตราการ ระบายจริง (g/s)	มาตรฐาน		ชนิดเชื้อเพลิง
			ความเร็วก๊าซ (m/s)	อัตราไหลก๊าซ (m³/s)	อุณหภูมิ (°C)	%Actual Oxygen	ผลการตรวจวัดปริมาณมลสาร					
							Parameter	ผลการตรวจวัด				
ปล่องเตาเผาเหล็ก	22/02/68	260	9.15	24.178	275	7.0	TSP (mg/m³)	153	3.87	240 ^[1]	216 ^[2]	น้ำมันเตา เกรด C
							NO _x (ppm)	103	4.91	200 ^[1]	180 ^[2]	
							SO ₂ (ppm)	365	24.2	800 ^[1]	720 ^[2]	

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก (เก่า) พ.ศ. 2544
 : ^[2] ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา หนังสือเลขที่ ทส 1009.3/2989 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 (ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง)

หมายเหตุ : คำนวณผลที่ปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ที่ร้อยละ 50 หรือออกซิเจนร้อยละ 7.0
 : Flow Rate (Qsd) และปริมาณมลสารคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง
 : ในรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง แสดงดังเอกสาร 4-3 ในภาคผนวกที่ 4
 : เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง แสดงดังเอกสาร 5-2 ในภาคผนวกที่ 5




ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสท์ติง เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3.2.1.2-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็กที่ผ่านมา
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			ชนิดเชื้อเพลิง
	TSP (mg/m ³)	Oxides of Nitrogen (ppm)	Sulfur Dioxide (ppm)	
02/04/65	51	65	370	น้ำมันเตาเกรด C
13/08/65	89	77	261	
30/03/66	162	91	602	
23/09/66	143	84	446	
26/02/67	102	80	283	
5/09/67	163	104	413	
22/02/68	153	103	365	
ค่าต่ำสุด-สูงสุด	51-163	65-104	261-602	-
มาตรฐาน	240 ^[1]	200 ^[1]	800 ^[1]	-
	216 ^[2]	180 ^[2]	720 ^[2]	-

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงงานเหล็ก (เก่า) พ.ศ. 2544

: ^[2] ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา
หนังสือเลขที่ ทส 1009.3/2989 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 (ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง)

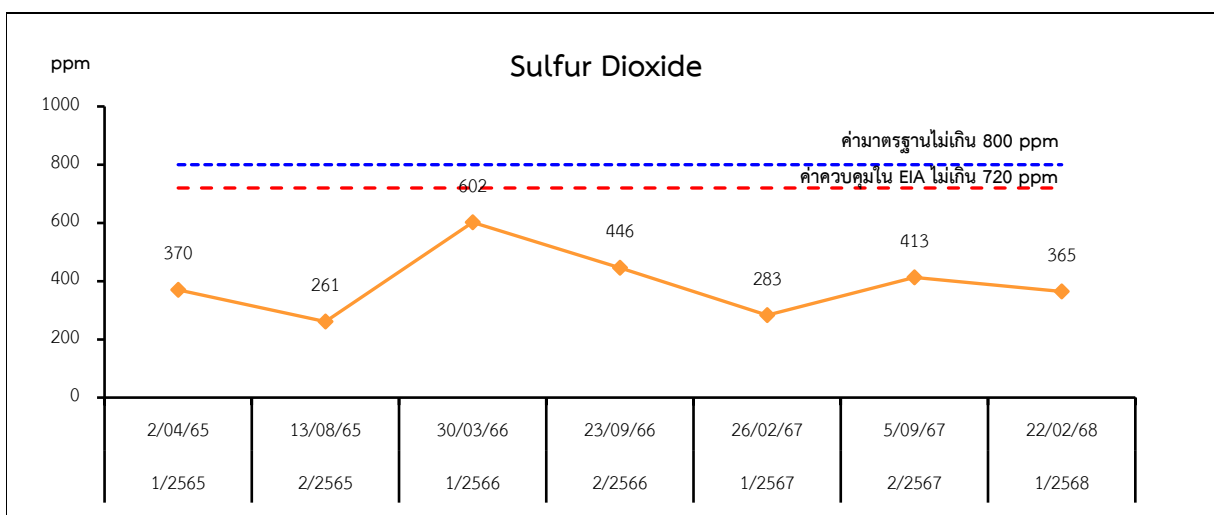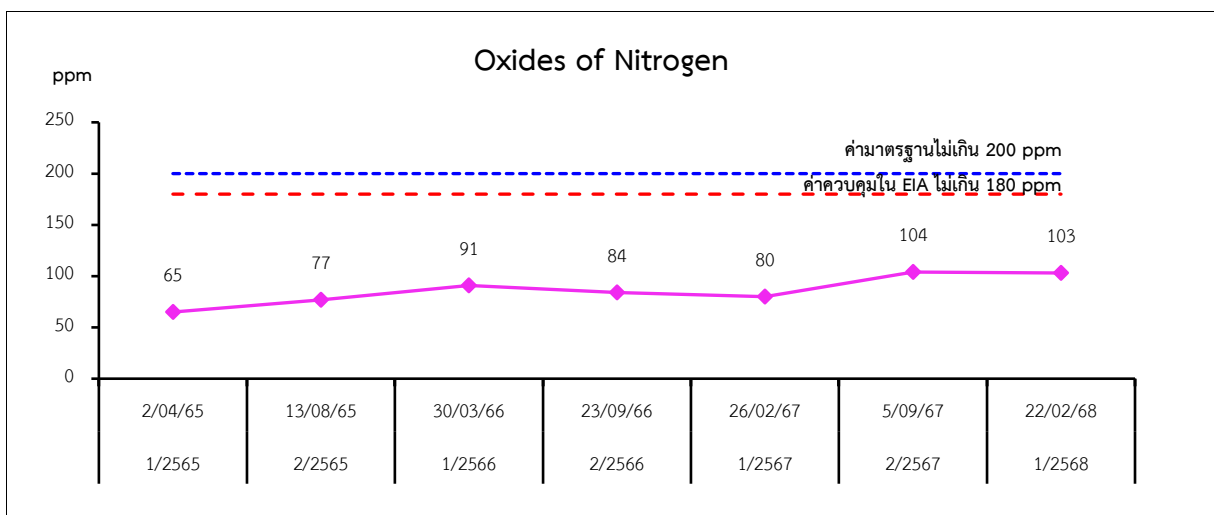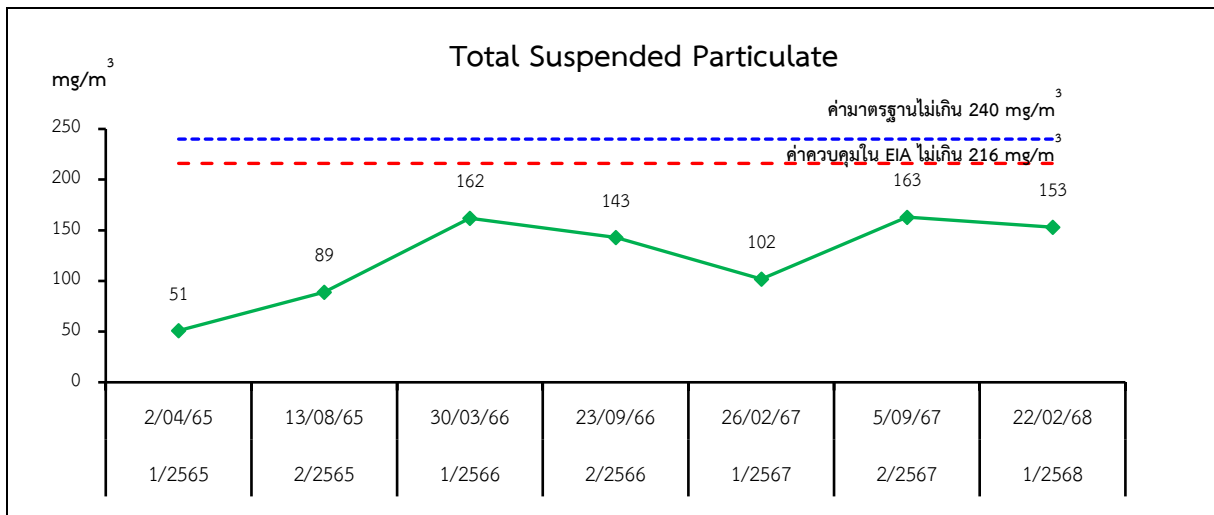

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก (เก่า) พ.ศ. 2544

: ^[2] ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา หนังสือเลขที่ ทส 1009.3/2989 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 (ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง)

รูปที่ 3.2.1.2-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.2.2 การติดตามตรวจสอบระดับเสียง

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 7 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน (ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก) บริเวณชุมชนบ้านคลองผิซุด บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม และบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงทั่วไป (L_{eq} 24 hr) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ปีละ 2 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ในระยยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน (ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก) บริเวณชุมชนบ้านคลองผิซุด บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม และบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม ตามข้อกำหนดในข้างต้น มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.2.2-1 และสำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.2-1 และรูปที่ 3.2.2-2

ตารางที่ 3.2.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ระดับเสียง

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
L_{eq} 24 hr, L_{90}	Sound Level Meter	Sound Level Meter	ISO 1996

2) ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน (ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก) บริเวณชุมชนบ้านคลองผิซุด บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรีทธาธรรม) และบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม ในระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2568 แสดงดังตารางที่ 3.2.2-2 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 4

3) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โรงงาน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 53.8-66.7 dB(A) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 86.7-95.0 dB(A) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) มีค่าอยู่ในช่วง 45.2-65.5 dB(A) เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้ มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ไม่เกิน 115.0 dB(A) พบว่า ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านคลองผิซุด บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรีทธาธรรม) และบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 48.9-59.6 dB(A) ระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด (L_{max}) มีค่าอยู่ในช่วง 81.6-101.7 dB(A) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) มีค่าอยู่ในช่วง 43.6-54.9 dB(A) เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง


กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ไม่เกิน 115.0 dB(A) พบว่า ทุกสถานที่ที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) ตามประกาศข้างต้นยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐานไว้ เพื่อควบคุม

4) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 (ตารางที่ 3.2.2-3 และรูปที่ 3.2.2-2) บริเวณพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดไม่ได้แสดงถึงแนวโน้มผลกระทบของระดับเสียงแต่อย่างใด

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 (ตารางที่ 3.2.2-3 และรูปที่ 3.2.2-2) บริเวณชุมชนบ้านคลองผิซุด บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรีธรรม) และบริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดไม่ได้แสดงถึงแนวโน้มผลกระทบของระดับเสียงต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด

สำหรับระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) ตามประกาศในข้างต้นยังไม่ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐาน เพื่อการควบคุม

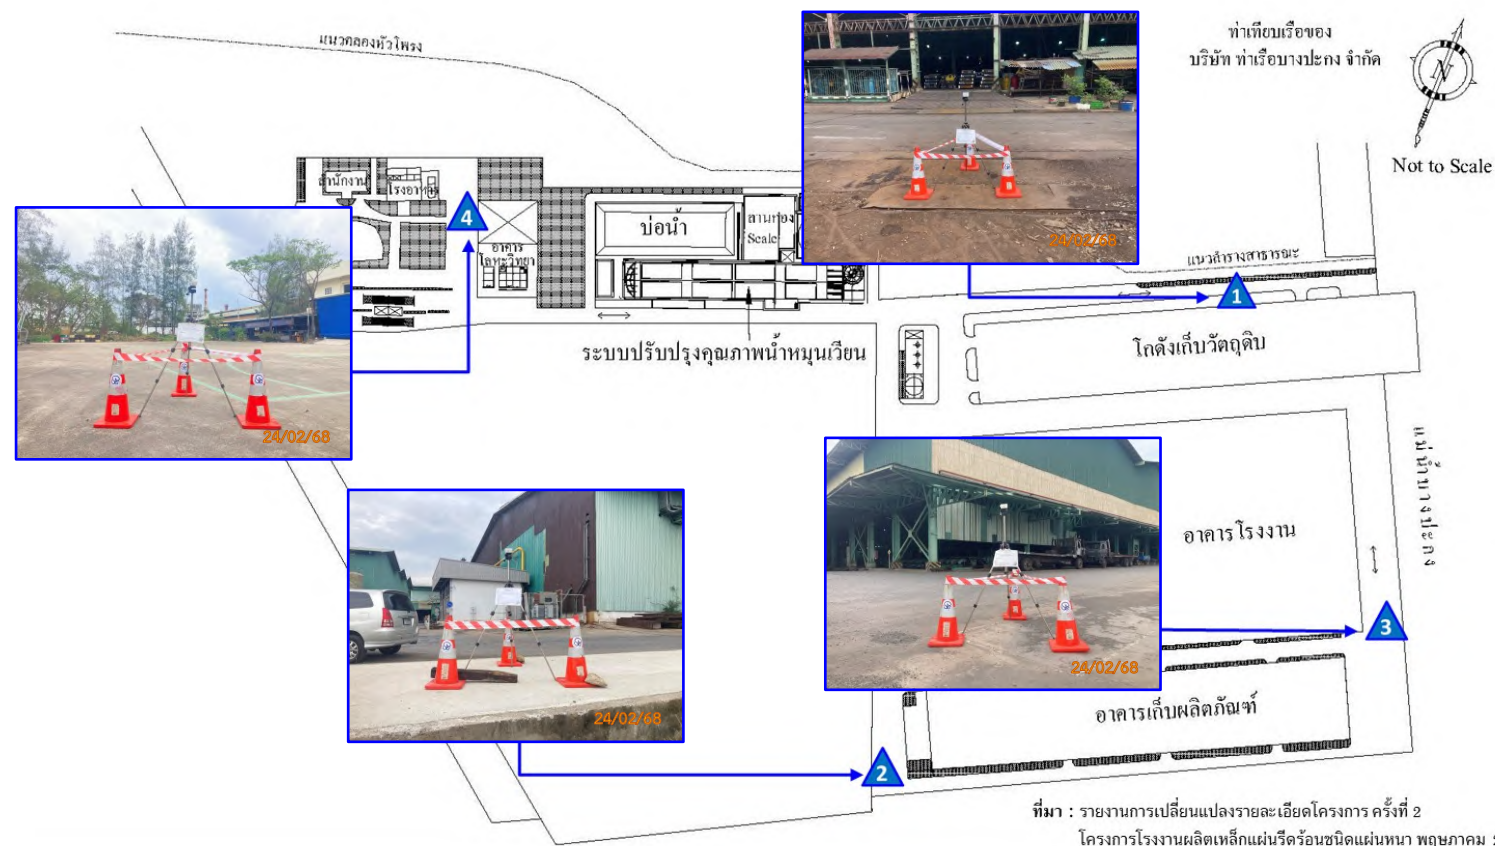

สัญลักษณ์



ความหมาย

- พื้นที่โครงการทิศเหนือ
- พื้นที่โครงการทิศใต้
- พื้นที่โครงการทิศตะวันออก
- พื้นที่โครงการทิศตะวันตก

รูปที่ 3.2.2-1 ตำแหน่งและภาพการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ



สัญลักษณ์



ความหมาย

พื้นที่โครงการ

ชุมชนบ้านคลองผีชุด

ชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรีรัตนาราม)

ชุมชนบ้านหัวแหลม

รูปที่ 3.2.2-2 ตำแหน่งและภาพการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 3.2.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		L_{eq} 24 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]
พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ พิกัด 0713831E, 1491840N	24-25/02/68	62.5	88.0	54.7-61.9
	25-26/02/68	64.5	90.2	56.0-62.2
	26-27/02/68	63.1	90.6	48.8-65.5
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	62.5-64.5	88.0-90.6	48.8-65.5
พื้นที่โครงการทางด้านทิศใต้ พิกัด 0713836E, 1491539N	24-25/02/68	60.6	88.8	52.1-58.6
	25-26/02/68	60.3	88.1	53.1-56.9
	26-27/02/68	53.8	86.7	45.2-52.7
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	53.8-60.6	86.7-88.8	45.2-58.6
พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก พิกัด 0714027E, 1491709N	24-25/02/68	66.7	92.6	59.3-62.7
	25-26/02/68	66.3	93.4	58.1-63.7
	26-27/02/68	66.3	92.4	59.1-62.4
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	66.3-66.7	92.4-93.4	58.1-63.7
พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก พิกัด 0713504E, 1491739N	24-25/02/68	61.1	95.0	52.9-59.3
	25-26/02/68	60.3	91.6	52.0-56.8
	26-27/02/68	58.2	93.6	51.3-54.8
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	58.2-61.1	91.6-95.0	51.3-59.3
มาตรฐาน		70.0	115.0	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : ในรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังเอกสาร 4-4 ในภาคผนวกที่ 4

: เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังเอกสาร 5-4 ในภาคผนวกที่ 5

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3.2.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		L_{eq} 24 hr [dB(A)]	L_{max} [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]
บริเวณชุมชนบ้านคลองผีชุด พิกัด 0712495E, 1492027N	24-25/02/68	49.6	90.4	44.1-48.8
	25-26/02/68	48.9	82.6	44.2-47.7
	26-27/02/68	49.6	81.6	43.6-46.9
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	48.9-49.6	81.6-90.4	43.6-48.8
บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรีธรรม) พิกัด 0715911E, 1490936N	24-25/02/68	55.8	100.0	45.9-54.9
	25-26/02/68	55.8	101.7	45.0-53.5
	26-27/02/68	54.6	85.1	44.1-52.8
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	54.6-55.8	85.1-101.7	44.1-54.9
บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม 0714680E, 1493202N	24-25/02/68	52.1	89.3	46.8-49.6
	25-26/02/68	54.8	100.0	44.4-53.9
	26-27/02/68	52.7	97.3	44.8-52.1
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	52.1-54.8	89.3-100.0	44.4-53.9
มาตรฐาน		70.0	115.0	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : ในรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังเอกสาร 4-4 ในภาคผนวกที่ 4

: เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังเอกสาร 5-4 ในภาคผนวกที่ 5

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3.2.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]	
			L _{eq} 24 hr	L ₉₀
พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ	1/2565	30-31/03/65	62.6	52.1-63.1
		31/04/65-1/04/65	57.3	44.0-57.1
		1-2/04/65	62.3	51.0-63.6
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	57.3-62.6	44.0-63.6
	2/2565	12-13/08/65	69.9	60.3-69.5
		13-14/08/65	69.8	61.1-71.9
		14-15/08/65	69.0	59.9-70.9
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	69.0-69.9	59.9-71.9
	1/2566	27-28/03/66	61.7	51.2-64.7
		28-29/03/66	61.9	50.8-63.5
		29-30/03/66	58.4	55.1-58.9
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	58.4-61.9	50.8-64.7
	2/2566	20-21/09/66	65.4	48.8-68.9
		21-22/09/66	66.1	56.0-66.2
		22-23/09/66	66.7	56.2-69.5
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	65.4-66.7	48.8-69.5
	1/2567	24-25/02/67	61.0	53.6-60.2
		25-26/02/67	62.1	54.1-61.2
		26-27/02/67	58.3	50.2-58.2
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	58.3-62.1	50.2-61.2
	2/2567	3-4/09/67	64.3	51.1-63.8
		4-5/09/67	64.5	55.5-63.8
		5-6/09/67	65.2	54.9-63.9
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	64.3-65.2	51.1-63.9
	1/2568	24-25/02/68	62.5	54.7-61.9
		25-26/02/68	64.5	56.0-62.2
		26-27/02/68	63.1	48.8-65.5
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	62.5-64.5	48.8-65.5
มาตรฐาน			ไม่เกิน 70.0	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]	
			L _{eq} 24 hr	L ₉₀
พื้นที่โครงการด้านทิศใต้	1/2565	30-31/03/65	51.7	45.0-49.2
		31/04/65-1/04/65	53.7	45.2-49.9
		1-2/04/65	53.5	44.5-50.0
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	51.7-53.5	44.5-50.0
	2/2565	12-13/08/65	59.8	52.2-58.0
		13-14/08/65	61.2	52.0-55.7
		14-15/08/65	59.4	51.8-57.6
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	59.4-61.2	51.8-58.0
	1/2566	27-28/03/66	58.3	50.4-55.6
		28-29/03/66	60.1	50.9-57.4
		29-30/03/66	60.5	51.2-54.9
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	58.3-60.5	50.4-57.4
	2/2566	20-21/09/66	56.1	45.8-60.9
		21-22/09/66	58.8	47.5-61.9
		22-23/09/66	59.4	47.1-60.0
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	56.1-59.4	45.8-61.9
	1/2567	24-25/02/67	58.6	51.7-56.6
		25-26/02/67	59.4	52.0-59.6
		26-27/02/67	57.5	50.6-56.2
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	57.5-59.4	50.6-59.6
	2/2567	3-4/09/67	55.1	43.5-53.8
		4-5/09/67	57.0	49.0-55.3
		5-6/09/67	57.1	48.9-55.2
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	55.1-57.1	43.5-55.3
	1/2568	24-25/02/68	60.6	52.1-58.6
		25-26/02/68	60.3	53.1-56.9
		26-27/02/68	53.8	45.2-52.7
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	53.8-60.6	45.2-58.6
มาตรฐาน			ไม่เกิน 70.0	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]	
			L _{eq} 24 hr	L ₉₀
พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก	1/2565	30-31/03/65	69.5	63.6-66.7
		31/04/65-1/04/65	69.3	62.1-68.6
		1-2/04/65	69.7	62.0-69.8
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	69.3-69.7	62.0-69.8
	2/2565	12-13/08/65	69.9	62.9-66.3
		13-14/08/65	69.9	63.3-66.7
		14-15/08/65	69.3	61.0-68.2
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	69.3-69.9	61.0-68.2
	1/2566	27-28/03/66	66.5	59.5-62.8
		28-29/03/66	68.4	57.0-63.6
		29-30/03/66	69.8	57.1-64.1
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	66.5-69.8	57.0-64.1
	2/2566	20-21/09/66	65.1	50.8-64.0
		21-22/09/66	69.5	62.9-70.1
		22-23/09/66	69.7	63.4-68.3
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	65.1-69.7	50.8-70.1
	1/2567	24-25/02/67	67.5	60.3-63.8
		25-26/02/67	67.1	60.5-65.2
		26-27/02/67	67.4	61.1-64.5
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	67.1-67.5	60.3-65.2
	2/2567	3-4/09/67	59.8	44.1-58.8
		4-5/09/67	60.9	44.6-62.8
		5-6/09/67	66.7	59.2-64.6
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	59.8-66.7	44.1-64.6
	1/2568	24-25/02/68	66.7	59.3-62.7
		25-26/02/68	66.3	58.1-63.7
		26-27/02/68	66.3	59.1-62.4
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	66.3-66.7	58.1-63.7
มาตรฐาน			ไม่เกิน 70.0	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]	
			L _{eq} 24 hr	L ₉₀
พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก	1/2565	30-31/03/65	56.9	51.0-58.2
		31/04/65-1/04/65	56.8	51.6-58.0
		1-2/04/65	58.0	52.5-58.1
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	56.9-58.0	51.0-58.2
	2/2565	12-13/08/65	56.2	50.4-53.6
		13-14/08/65	56.1	50.8-56.3
		14-15/08/65	53.5	50.4-52.6
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	53.5-56.2	50.4-56.3
	1/2566	27-28/03/66	53.0	48.4-51.8
		28-29/03/66	52.5	49.2-53.3
		29-30/03/66	53.0	50.5-53.4
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	52.5-53.0	48.4-53.4
	2/2566	20-21/09/66	57.5	43.6-60.1
		21-22/09/66	59.5	40.7-62.2
		22-23/09/66	54.4	40.1-55.5
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	54.4-59.5	40.1-62.2
	1/2567	24-25/02/67	54.1	46.2-51.9
		25-26/02/67	54.2	47.2-52.4
		26-27/02/67	55.0	49.2-53.3
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	54.1-55.0	46.2-53.3
	2/2567	3-4/09/67	53.5	45.6-51.7
		4-5/09/67	53.4	45.7-52.0
		5-6/09/67	54.3	45.4-52.0
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	53.5-54.3	45.4-52.0
	1/2568	24-25/02/68	61.1	52.9-59.3
		25-26/02/68	60.3	52.0-56.8
		26-27/02/68	58.2	51.3-54.8
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	58.2-61.1	51.3-59.3
มาตรฐาน			ไม่เกิน 70.0	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]	
			L _{eq} 24 hr	L ₉₀
ชุมชนบ้านคลองผิขุด	1/2565	30-31/03/65	49.7	42.5-46.9
		31/04/65-1/04/65	51.0	41.8-49.9
		1-2/04/65	51.6	44.8-51.0
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	49.7-51.6	41.8-51.0
	2/2565	11-12/08/65	51.3	45.6-51.0
		12-13/08/65	55.1	44.2-55.5
		13-14/08/65	53.6	51.0-53.8
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	51.3-55.1	44.2-55.5
	1/2566	27-28/03/66	60.6	46.4-53.6
		28-29/03/66	64.4	49.7-57.7
		29-30/03/66	58.2	45.8-51.4
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	58.2-64.4	45.8-57.7
	2/2566	20-21/09/66	52.0	39.9-54.7
		21-22/09/66	52.4	40.2-51.4
		22-23/09/66	53.3	39.0-56.1
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	52.0-53.3	39.0-56.1
	1/2567	24-25/02/67	50.6	42.7-50.5
		25-26/02/67	50.1	42.8-50.7
		26-27/02/67	50.1	42.8-50.2
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	50.1-50.6	42.7-50.7
	2/2567	3-4/09/67	49.9	43.2-47.5
		4-5/09/67	49.7	43.6-47.2
		5-6/09/67	49.2	43.4-47.4
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	49.2-49.9	43.2-47.5
	1/2568	24-25/02/68	49.6	44.1-48.8
		25-26/02/68	48.9	44.2-47.7
		26-27/02/68	49.6	43.6-46.9
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	48.9-49.6	43.6-48.8
มาตรฐาน			ไม่เกิน 70.0	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568


สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]	
			L _{eq} 24 hr	L ₉₀
ชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม)	1/2565	30-31/03/65	57.8	45.1-55.8
		31/04/65-1/04/65	58.6	47.8-55.8
		1-2/04/65	58.8	48.4-56.5
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	57.8-58.8	45.1-55.8
	2/2565	11-12/08/65	61.3	44.2-55.0
		12-13/08/65	61.9	44.2-58.7
		13-14/08/65	61.0	43.9-54.7
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	61.0-61.9	43.9-58.7
	1/2566	27-28/03/66	58.0	43.1-53.3
		28-29/03/66	57.5	43.1-53.3
		29-30/03/66	55.8	52.0-55.9
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	55.8-58.0	43.1-55.9
	2/2566	20-21/09/66	62.8	46.7-63.1
		21-22/09/66	62.0	48.7-62.7
		22-23/09/66	63.9	50.2-62.9
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	62.0-63.9	46.7-63.1
	1/2567	24-25/02/67	55.8	43.5-53.4
		25-26/02/67	55.3	44.6-52.0
		26-27/02/67	56.5	44.7-54.2
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	55.3-56.5	43.5-54.2
	2/2567	3-4/09/67	55.9	43.9-53.8
		4-5/09/67	55.8	43.4-53.5
		5-6/09/67	55.1	43.2-52.5
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	55.1-55.9	43.2-53.8
	1/2568	24-25/02/68	55.8	45.9-54.9
		25-26/02/68	55.8	45.0-53.5
		26-27/02/68	54.6	44.1-52.8
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	54.6-55.8	44.1-54.9
มาตรฐาน			ไม่เกิน 70.0	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ตารางที่ 3.2.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]	
			L _{eq} 24 hr	L ₉₀
ชุมชนบ้านหัวแหลม	1/2565	30-31/03/65	58.6	45.1-55.5
		31/04/65-1/04/65	57.3	44.5-51.1
		1-2/04/65	57.3	45.4-54.9
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	57.3-58.3	44.5-55.5
	2/2565	11-12/08/65	68.3	45.0-56.6
		12-13/08/65	66.3	44.8-52.0
		13-14/08/65	55.4	45.7-49.9
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	55.4-68.3	44.8-56.6
	1/2566	27-28/03/66	50.8	45.1-49.5
		28-29/03/66	49.8	43.7-47.5
		29-30/03/66	50.1	45.5-47.8
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	49.8-50.8	43.7-49.5
	2/2566	20-21/09/66	63.5	37.9-64.9
		21-22/09/66	62.7	40.8-66.4
		22-23/09/66	54.7	50.0-53.4
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	54.7-63.5	37.9-66.4
	1/2567	24-25/02/67	56.2	44.7-56.0
		25-26/02/67	56.7	46.1-57.5
		26-27/02/67	54.6	47.5-52.6
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	54.6-56.7	44.7-57.5
	2/2567	3-4/09/67	52.8	43.5-50.6
		4-5/09/67	51.7	43.9-49.5
		5-6/09/67	51.1	43.6-46.3
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	51.1-52.8	43.5-50.6
	1/2568	24-25/02/68	52.1	46.8-49.6
		25-26/02/68	54.8	44.4-53.9
		26-27/02/68	52.7	44.8-52.1
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	52.1-54.8	44.4-53.9
มาตรฐาน			ไม่เกิน 70.0	-




มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

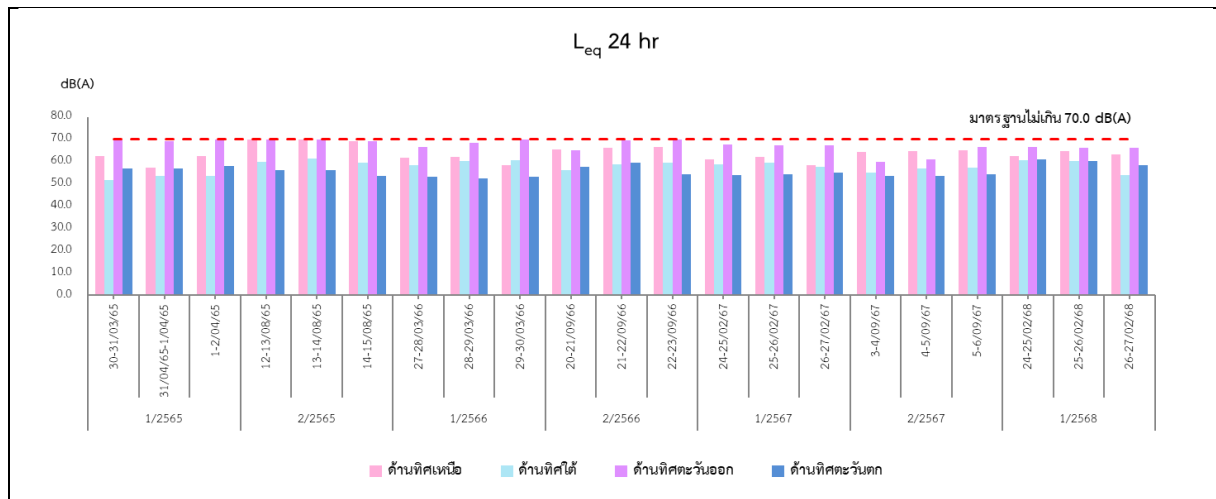

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548


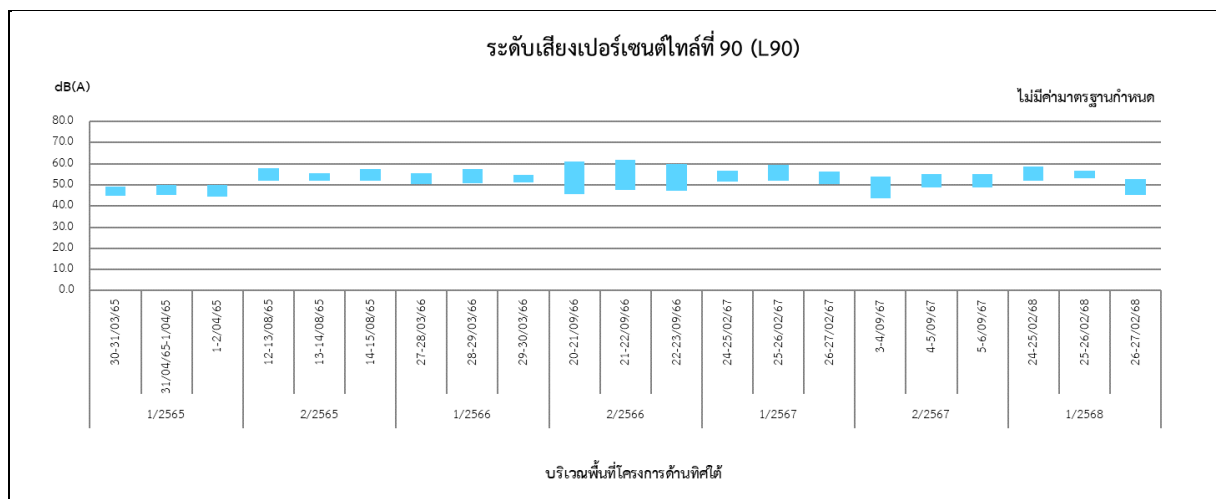
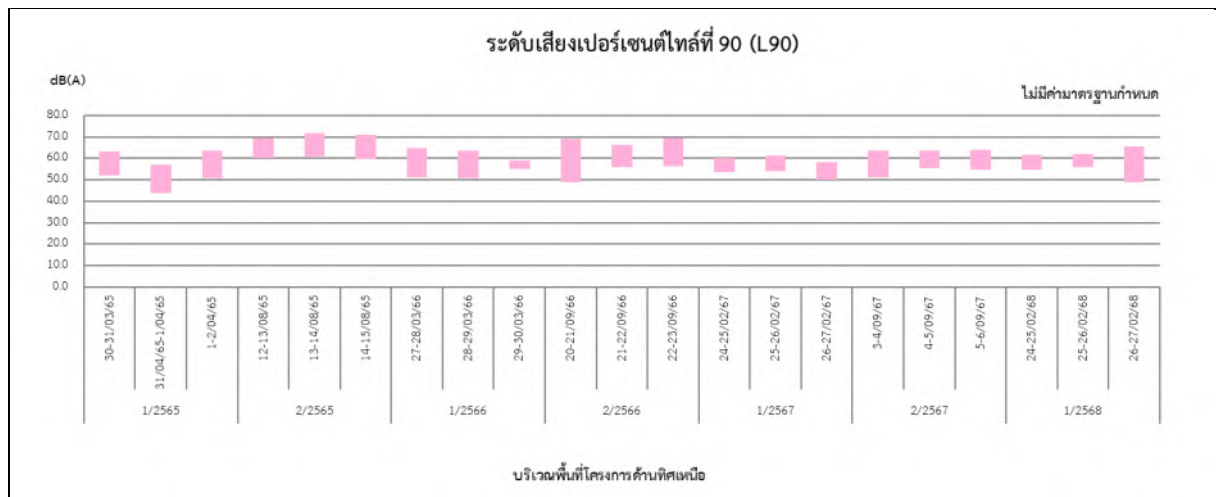


รูปที่ 3.2.2-3 กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

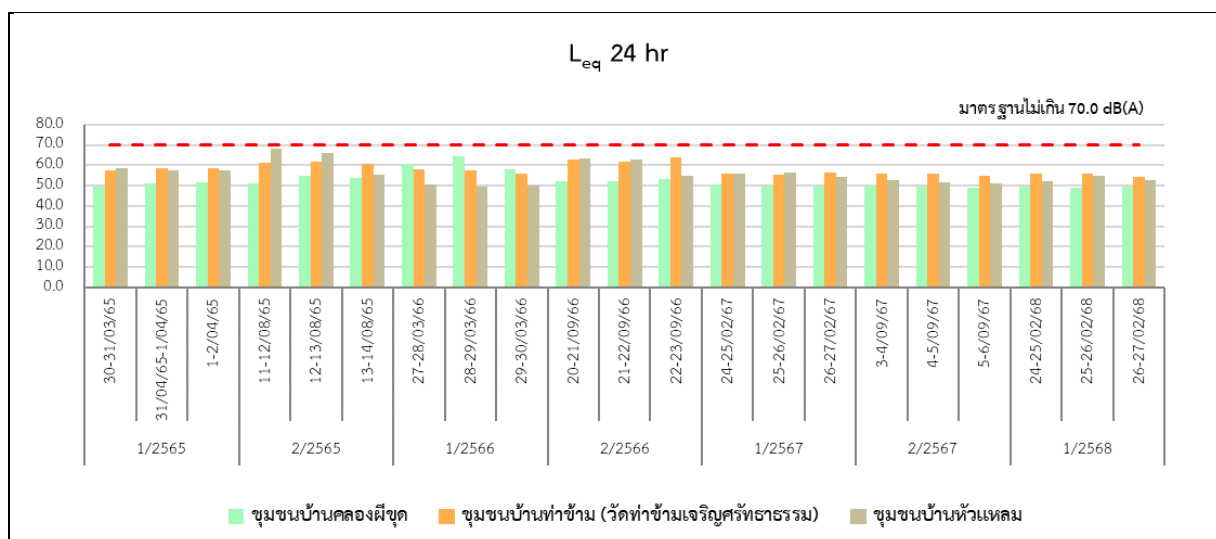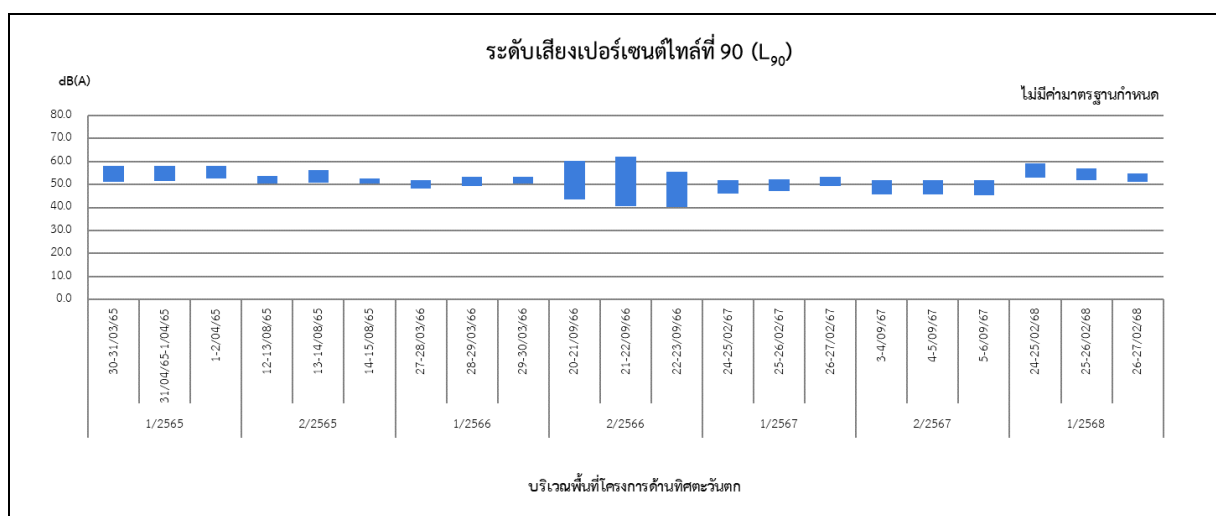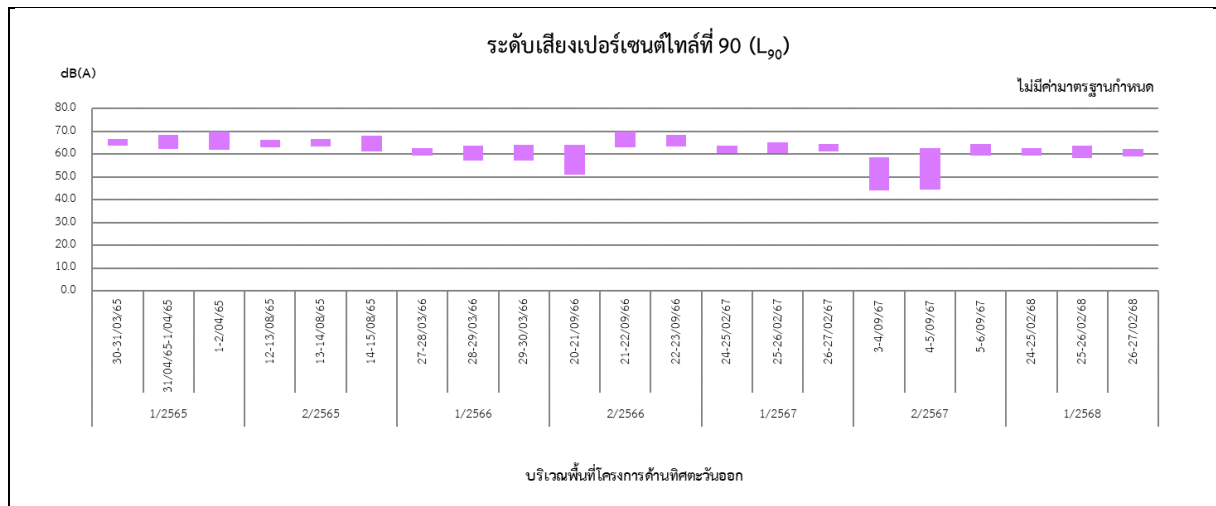

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รูปที่ 3.2.2-3 (ต่อ) กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

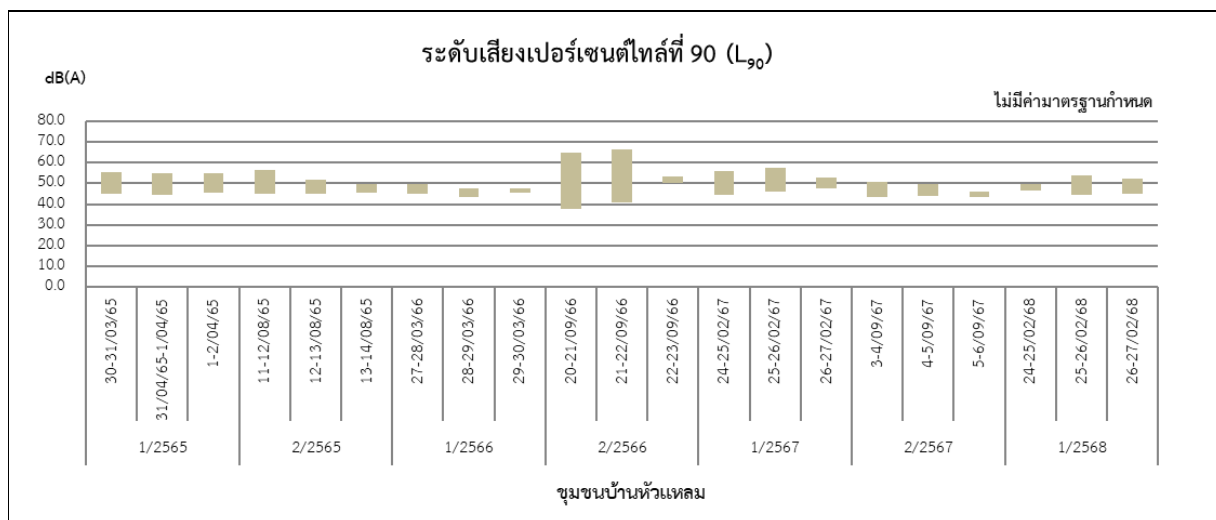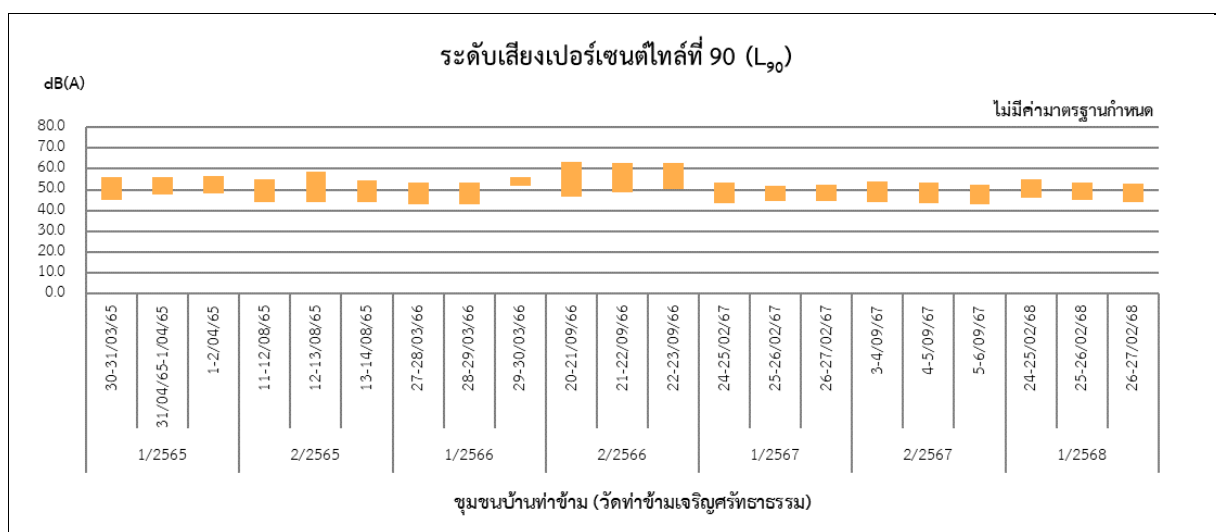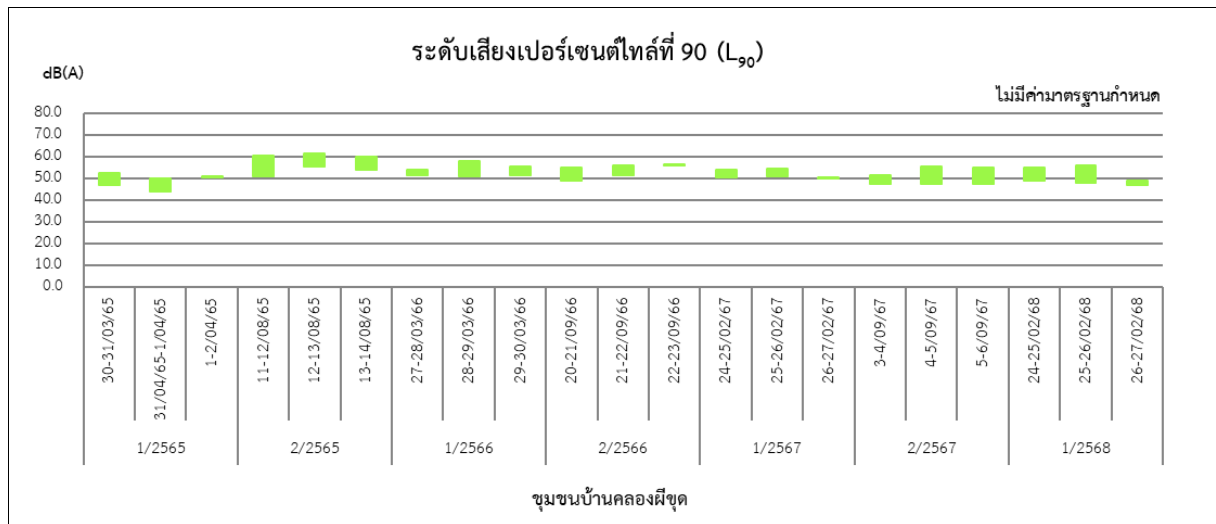

รูปที่ 3.2.2-3 (ต่อ) กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.2.3 การติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.2.3.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดฝุ่นละออง (Total Dust) จำนวน 3 จุด บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว ปีกะ 4 ครั้ง

ในระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดฝุ่นละออง (Total Dust) บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3.1-1 และสำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.3.1-1

ตารางที่ 3.2.3.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์

คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
Total Dust	Filter	Gravimetric Method	NIOSH 0500

2) ผลการตรวจวัด


ผลการตรวจวัดตรวจวัดฝุ่นละออง (Total Dust) จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 7 มิถุนายน 2568 แสดงดังตารางที่ 3.2.3.1-2 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 4

3) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง (Total Dust) มีค่าอยู่ในช่วง $0.77-0.90 \text{ mg/m}^3$ เมื่อนำผลการตรวจวัด Total Dust ที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs) ที่กำหนดให้ในบรรยากาศของพื้นที่ทำงานมีค่า Total Dust ได้ไม่เกิน 15 mg/m^3 พบว่า ทุกสถานที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 (ตารางที่ 3.2.3.1-3 และรูปที่ 3.2.3.1-2) พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง (Total Dust) มีค่าอยู่เกณฑ์มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs) ทุกสถานที่ทำการตรวจวัด

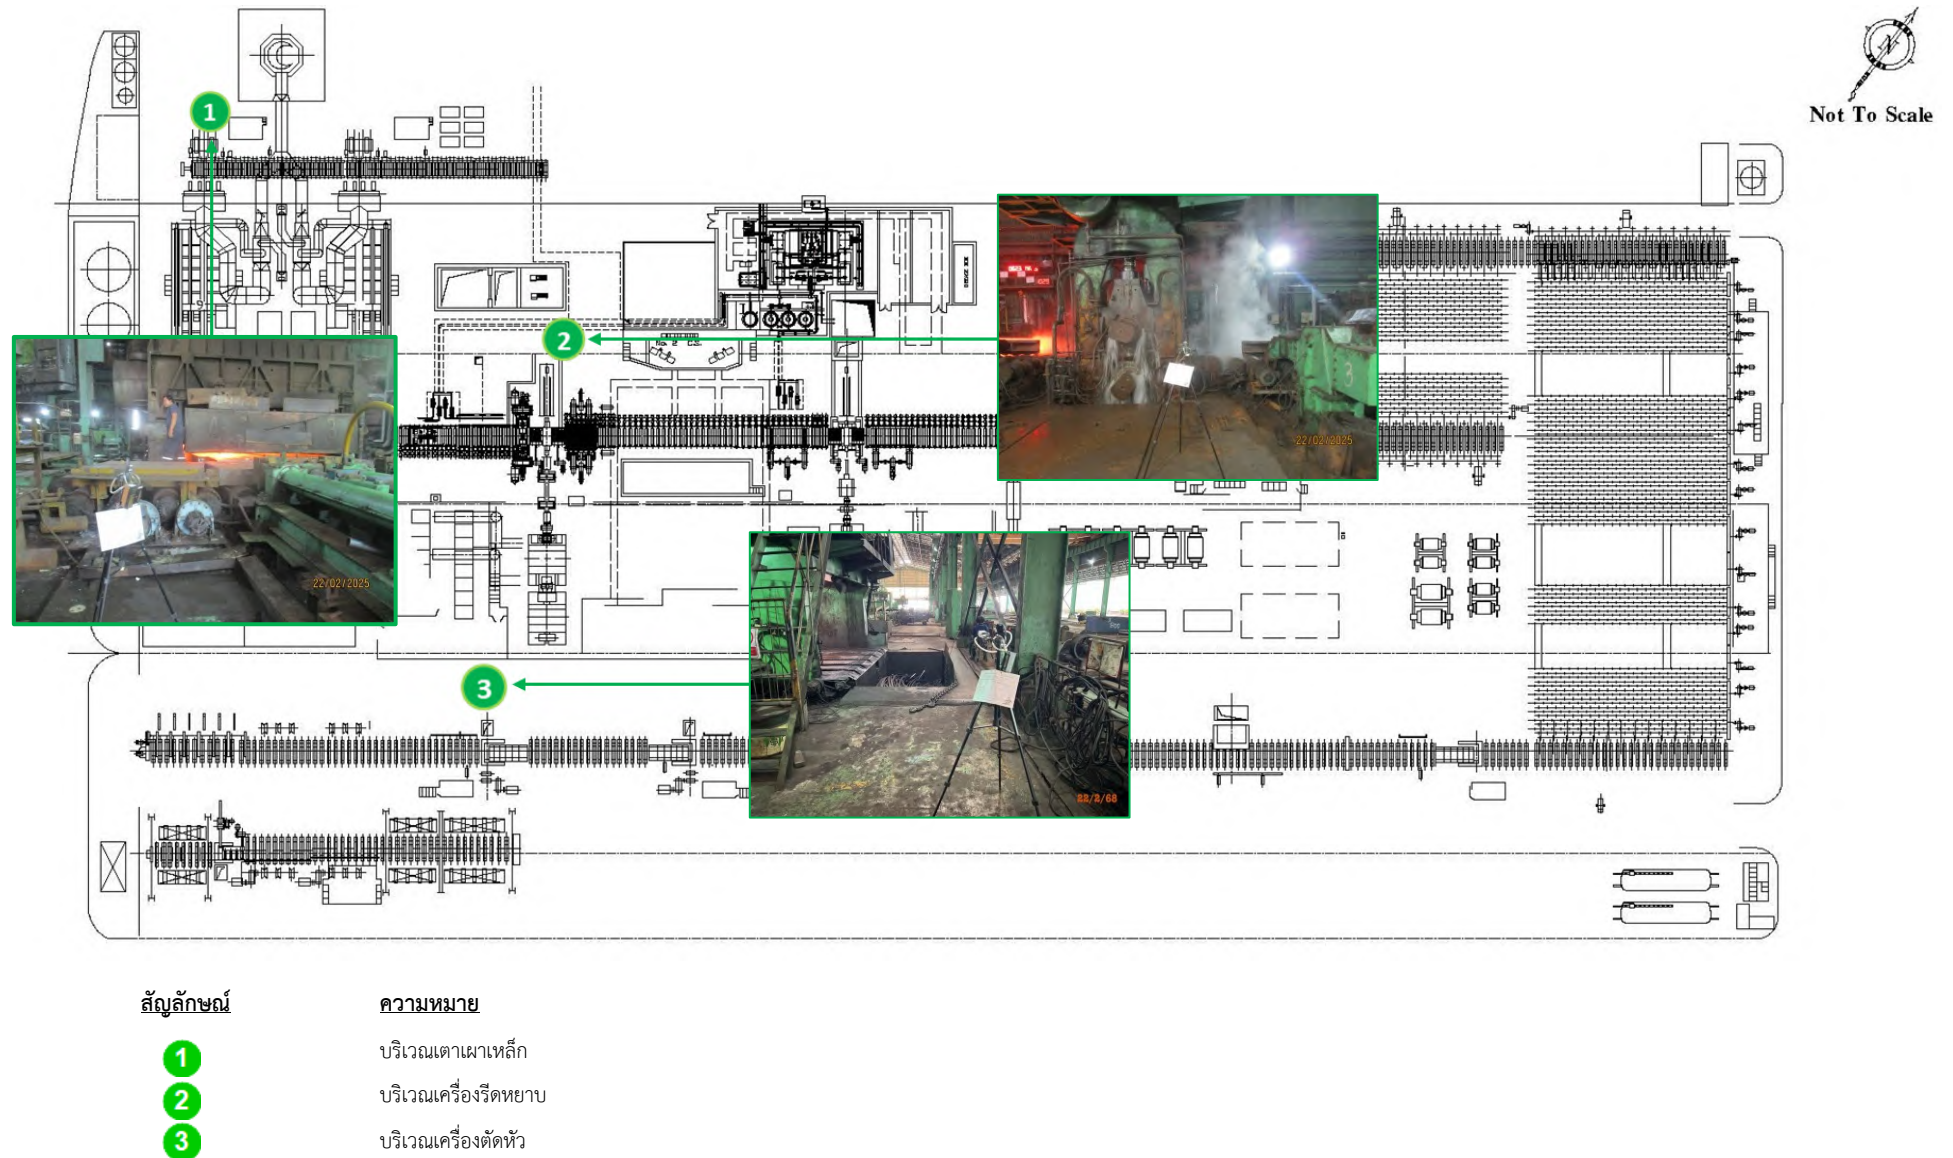

รูปที่ 3.2.3.1-1 แสดงตำแหน่งและภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

ตารางที่ 3.2.3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
		Total Dust (mg/m ³)
1. บริเวณเตาเผาเหล็ก	22/02/68	0.87
	07/06/68	0.90
2. บริเวณเครื่องรีดหยาบ	22/02/68	0.77
	07/06/68	0.88
3. บริเวณเครื่องตัดหัว	22/02/68	0.80
	07/06/68	0.86
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.77-0.90
มาตรฐาน		15

มาตรฐาน : มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

หมายเหตุ : ในรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ แสดงดังเอกสาร 4-5 ในภาคผนวกที่ 4

: เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ แสดงดังเอกสาร 5-3 ในภาคผนวกที่ 5

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3.2.3.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการที่ผ่านมา
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568


สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
			Total Dust (mg/m ³)
1. บริเวณเตาเผาเหล็ก	1/2565	2/04/65	0.75
		2/06/65	<0.23
	2/2565	13/08/65	<0.23
		26/11/65	<0.23
	1/2566	30/03/66	<0.23
		3/06/66	<0.23
	2/2566	23/09/66	0.39
		18/11/66	0.71
	1/2567	26/02/67	0.43
		07/05/67	0.45
	2/2567	5/09/67	0.48
		14/11/67	0.92
	1/2568	22/02/68	0.87
		07/06/68	0.90
ค่าต่ำสุด-สูงสุด			<0.23-0.92
2. บริเวณเครื่องรีดหยาบ	1/2565	2/04/65	0.81
		2/06/65	<0.23
	2/2565	13/08/65	<0.23
		26/11/65	<0.23
	1/2566	30/03/66	<0.23
		3/06/66	<0.23
	2/2566	23/09/66	0.31
		18/11/66	0.48
	1/2567	26/02/67	0.35
		07/05/67	0.39
	2/2567	5/09/67	0.36
		14/11/67	0.94
	1/2568	22/02/68	0.77
		07/06/68	0.88
ค่าต่ำสุด-สูงสุด			<0.23-0.94
มาตรฐาน			15

มาตรฐาน : มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ตารางที่ 3.2.3.1-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการที่ผ่านมา
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
			Total Dust (mg/m ³)
3. บริเวณเครื่องตัดหัว	1/2565	2/04/65	0.55
		2/06/65	<0.23
	2/2565	13/08/65	<0.23
		26/11/65	<0.23
	1/2566	30/03/66	<0.23
		3/06/66	<0.23
	2/2566	23/09/66	0.26
		18/11/66	0.55
	1/2567	26/02/67	0.30
		07/05/67	0.34
	2/2567	5/09/67	0.30
		14/11/67	0.90
	1/2568	22/02/68	0.80
		07/06/68	0.86
ค่าต่ำสุด-สูงสุด			<0.23-0.90
มาตรฐาน			15

มาตรฐาน : มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

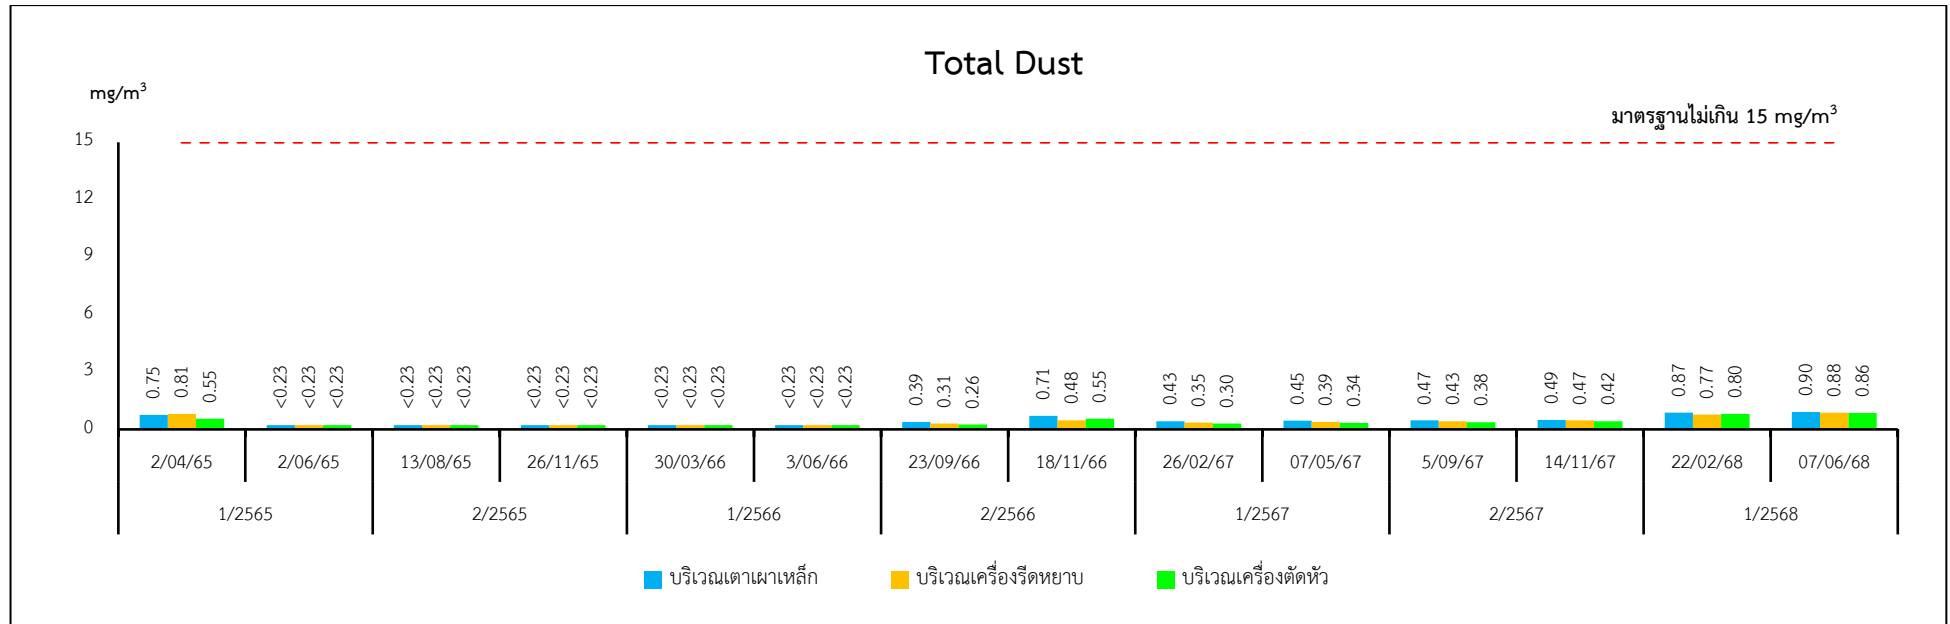

มาตรฐาน : มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

รูปที่ 3.2.3.1-2 กราฟผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.2.3.2 ระดับเสียงในสถานประกอบการ

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงในช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr) จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว ปีละ 4 ครั้ง

การจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map)

มาตรการกำหนดให้จัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต ในช่วงเวลาที่มีการทำงานตามปกติ ทุก 3 ปี ทั้งนี้ ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ล่าสุดเมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งจะดำเนินการครั้งถัดไปในปี 2570

ในระหว่างดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr) บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ดังแสดงใน **ตารางที่ 3.2.3.2-1** และสำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.3.2-1

**ตารางที่ 3.2.3.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ระดับเสียงในสถานประกอบการ**

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
L_{eq} 8 hr	Sound Level Meter	Sound Level Meter	ISO 11202

2) ผลการตรวจวัด


ผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 7 มิถุนายน 2568 แสดงดัง**ตารางที่ 3.2.3.2-2** และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 4

3) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr) ในบริเวณที่พนักงานปฏิบัติงาน ได้แก่ บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัว พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 81.1-88.2 dB(A) เมื่อนำผลการตรวจวัด L_{eq} 8 hr ที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย L_{eq} 8 hr ไม่เกิน 90.0 dB(A) พบว่า ทุกสถานที่ที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr) บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องตัดหัวที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 (**ตารางที่ 3.2.3.2-3** และ**รูปที่ 3.2.3.2-2**) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ทุกสถานที่ที่ทำการตรวจวัด

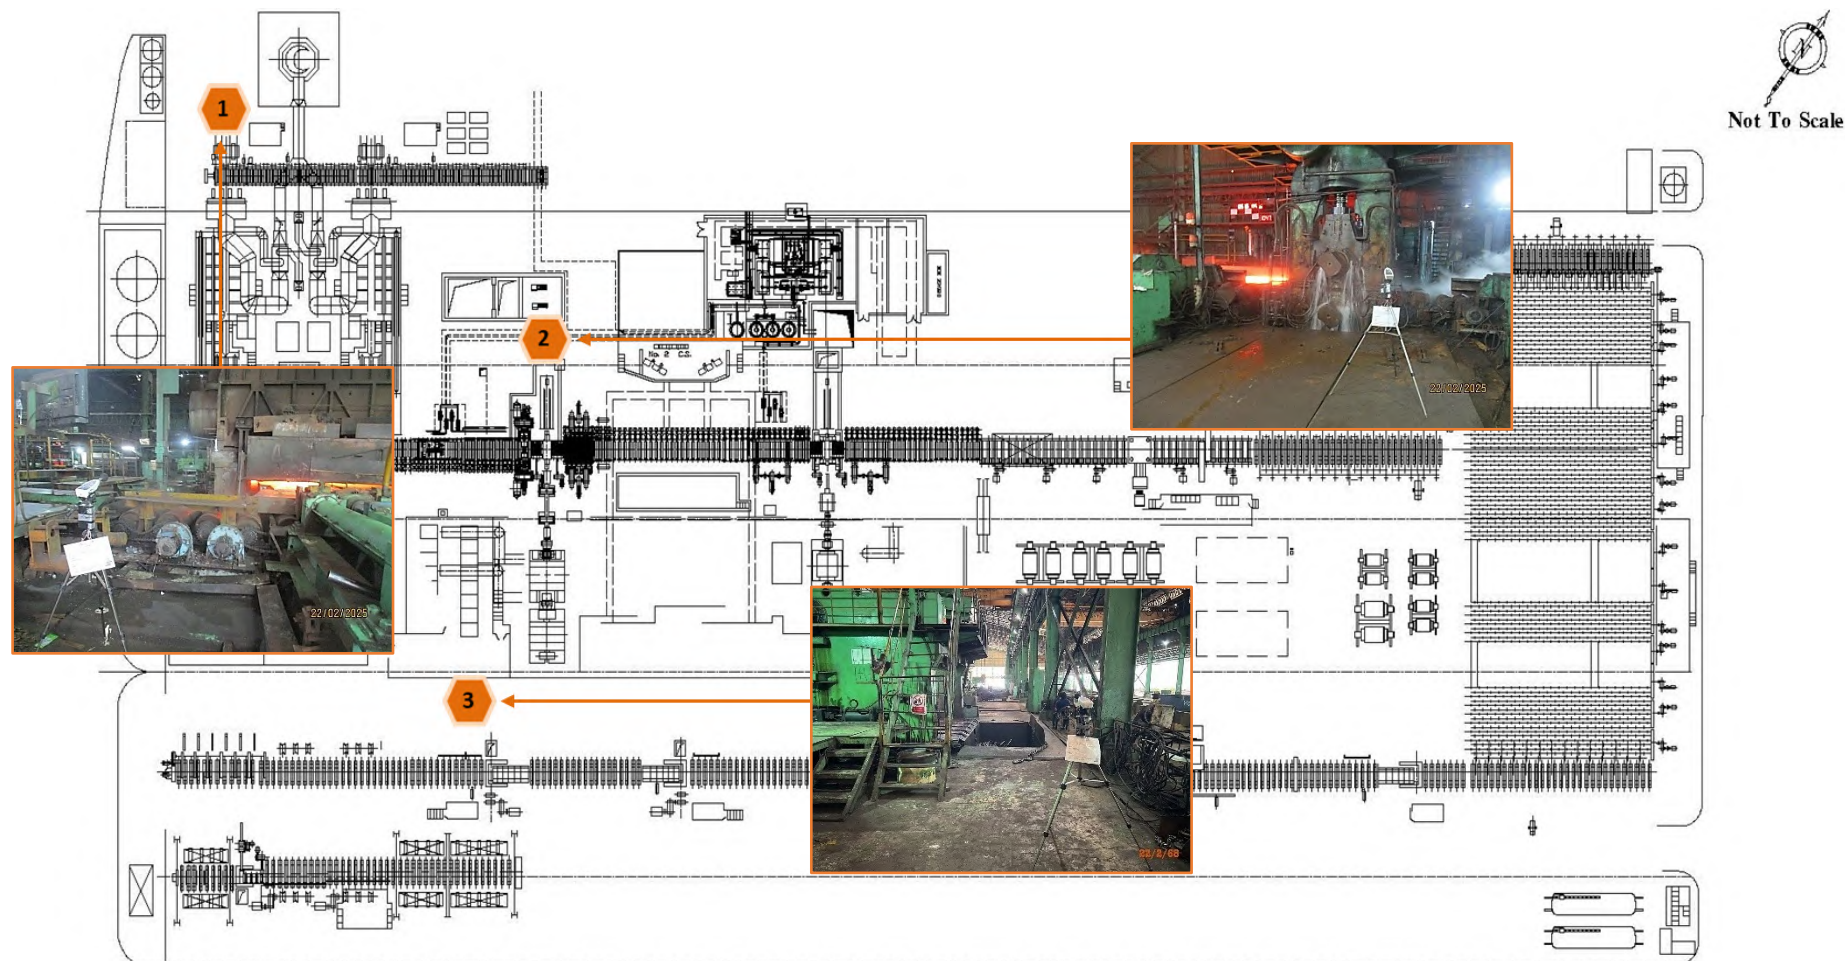

สัญลักษณ์



ความหมาย

- บริเวณเตาเผาเหล็ก
- บริเวณเครื่องรีดหยาบ
- บริเวณเครื่องตัดหัว

รูปที่ 3.2.3.2-1 แสดงตำแหน่งและภาพการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ตารางที่ 3.2.3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]	
		L _{eq} 8 hr	L _{max}
1. บริเวณเตาเผาเหล็ก	22/02/68	86.3	97.0
	07/06/68	81.1	92.3
2. บริเวณเครื่องรีดหยาบ	22/02/68	87.5	99.6
	07/06/68	87.6	98.2
3. บริเวณเครื่องตัดหัว	22/02/68	85.9	100.9
	07/06/68	88.2	104.9
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	81.1-88.2	92.3-104.9
มาตรฐาน		ไม่เกิน 90.0	ไม่เกิน 140.0

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

หมายเหตุ : ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ แสดงดังเอกสาร 4-6 ในภาคผนวกที่ 4
: เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ แสดงดังเอกสาร 5-4 ในภาคผนวกที่ 5

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3.2.3.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ
ที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568




สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
			L _{eq} 8 hr [dB(A)]
1. บริเวณเตาเผาเหล็ก	1/2565	2/04/65	88.2
		2/06/65	87.6
	2/2565	13/08/65	87.3
		26/11/65	87.5
	1/2566	30/03/66	87.3
		3/06/66	86.7
	2/2566	23/09/66	86.9
		18/11/66	86.4
	1/2567	26/02/67	86.5
		07/05/67	87.1
	2/2567	05/09/67	85.1
		14/11/67	86.1
	1/2568	22/02/68	86.3
		07/06/68	81.1
ค่าต่ำสุด-สูงสุด			81.1-88.2
2. บริเวณเครื่องรีดหยาบ	1/2565	2/04/65	87.6
		2/06/65	84.4
	2/2565	13/08/65	87.1
		26/11/65	84.2
	1/2566	30/03/66	88.0
		3/06/66	89.2
	2/2566	23/09/66	86.9
		18/11/66	87.2
	1/2567	26/02/67	88.8
		07/05/67	87.8
	2/2567	05/09/67	88.5
		14/11/67	89.3
	1/2568	22/02/68	87.5
		07/06/68	87.6
ค่าต่ำสุด-สูงสุด			84.2-89.3
มาตรฐาน			ไม่เกิน 90.0

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ตารางที่ 3.2.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ
ที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
			L _{eq} 8 hr [dB(A)]
3. บริเวณเครื่องตัดหัว	1/2565	2/04/65	88.0
		2/06/65	86.8
	2/2565	13/08/65	83.1
		26/11/65	83.3
	1/2566	30/03/66	88.5
		3/06/66	89.5
	2/2566	23/09/66	82.9
		18/11/66	86.7
	1/2567	26/02/67	88.6
		07/05/67	86.2
	2/2567	05/09/67	87.8
		14/11/67	89.1
	1/2568	22/02/68	85.9
		07/06/68	88.2
ค่าต่ำสุด-สูงสุด			82.9-89.5
มาตรฐาน			ไม่เกิน 90.0

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

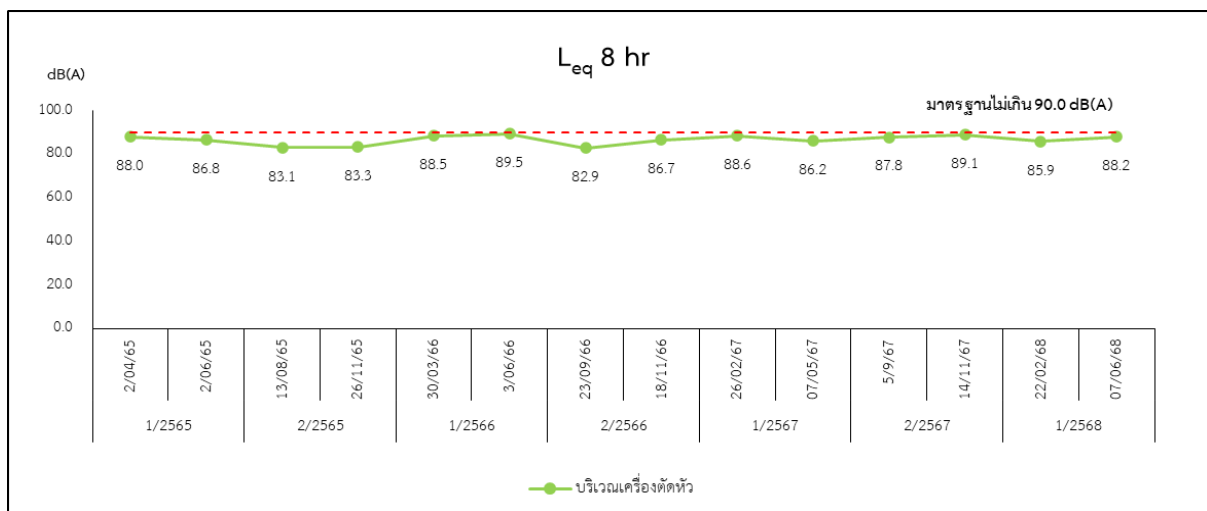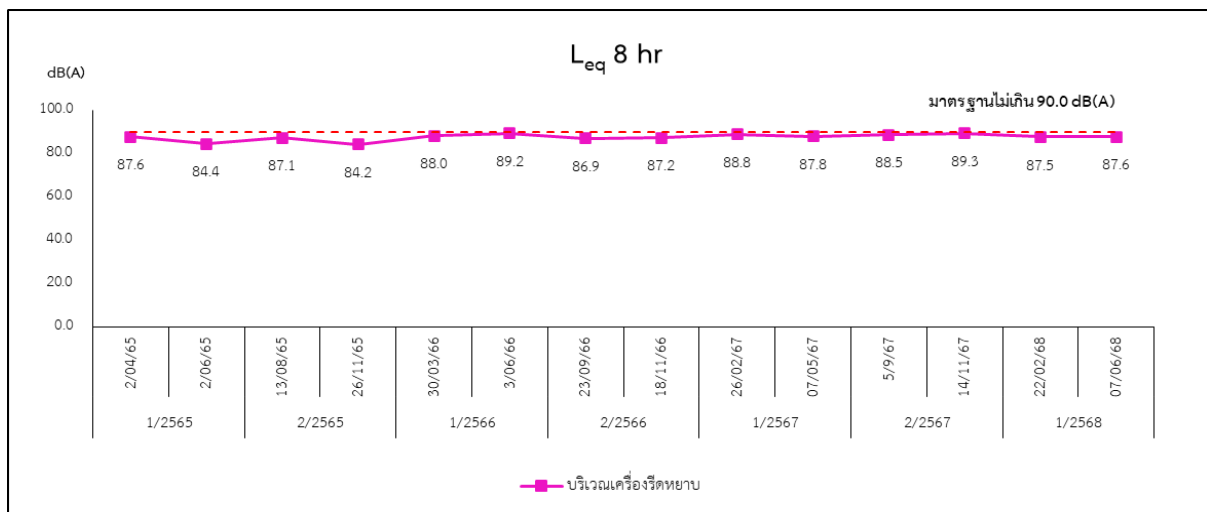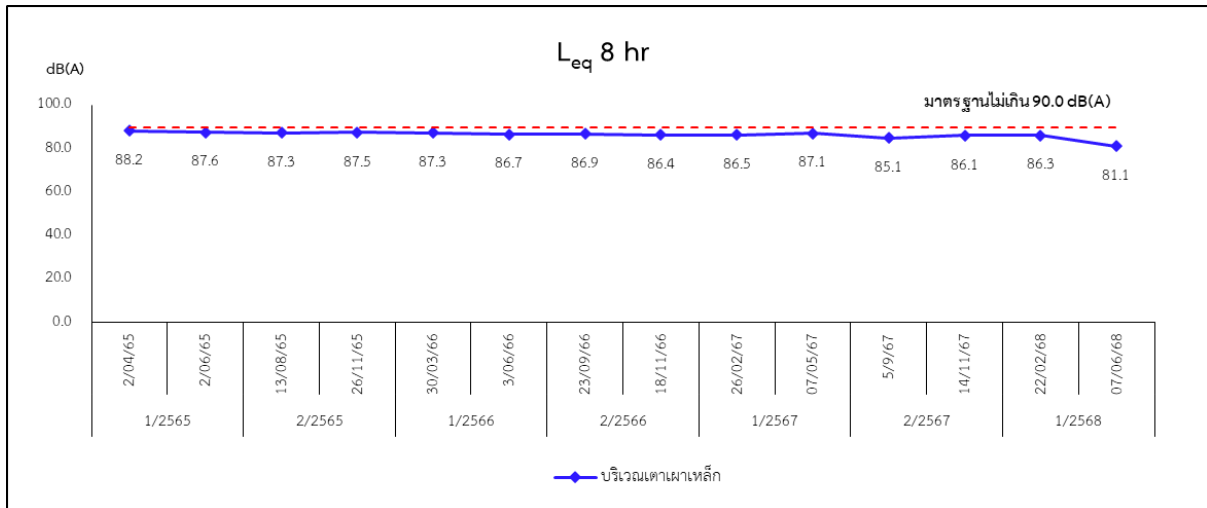

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

รูปที่ 3.2.3.2-2 กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.2.3.3 ระดับความร้อนในสถานประกอบการ

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับความร้อน (WBGT) จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องระบายความร้อน ปีละ 4 ครั้ง

ในระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสท์ลิง เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับความร้อน (WBGT) ภายในอาคาร บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องระบายความร้อน มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ดังแสดงใน **ตารางที่ 3.2.3.3-1** และสำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2.3.3-1

**ตารางที่ 3.2.3.3-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ระดับความร้อนในสถานประกอบการ**

รายการตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
WBGT	Wet Bulb Globe Temperature Meter	Wet Bulb Globe Temperature Meter	ACGIH

2) ผลการตรวจวัด


ผลการตรวจวัดระดับความร้อน (WBGT) จำนวน 3 จุด บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องระบายความร้อน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 7 มิถุนายน 2568 แสดงดัง**ตารางที่ 3.2.3.3-2** และรายงานผลการตรวจวัดใน**ภาคผนวกที่ 4**

3) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องระบายความร้อน พบว่า มีค่าเฉลี่ย WBGT อยู่ในช่วง 29.6-30.5 องศาเซลเซียส เมื่อนำผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย WBGT ที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 และเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้ WBGT สำหรับลักษณะงานปานกลาง มีค่าได้ไม่เกิน 32.0 องศาเซลเซียส พบว่า ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัดมีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

จากผลการตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณเตาเผาเหล็ก บริเวณเครื่องรีดหยาบ และบริเวณเครื่องระบายความร้อนที่ผ่านมาระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 (**ตารางที่ 3.2.3.3-3** และ**รูปที่ 3.2.3.3-2**) พบว่า ค่าเฉลี่ย WBGT มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 และกฎหมายกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ลักษณะงานปานกลาง)

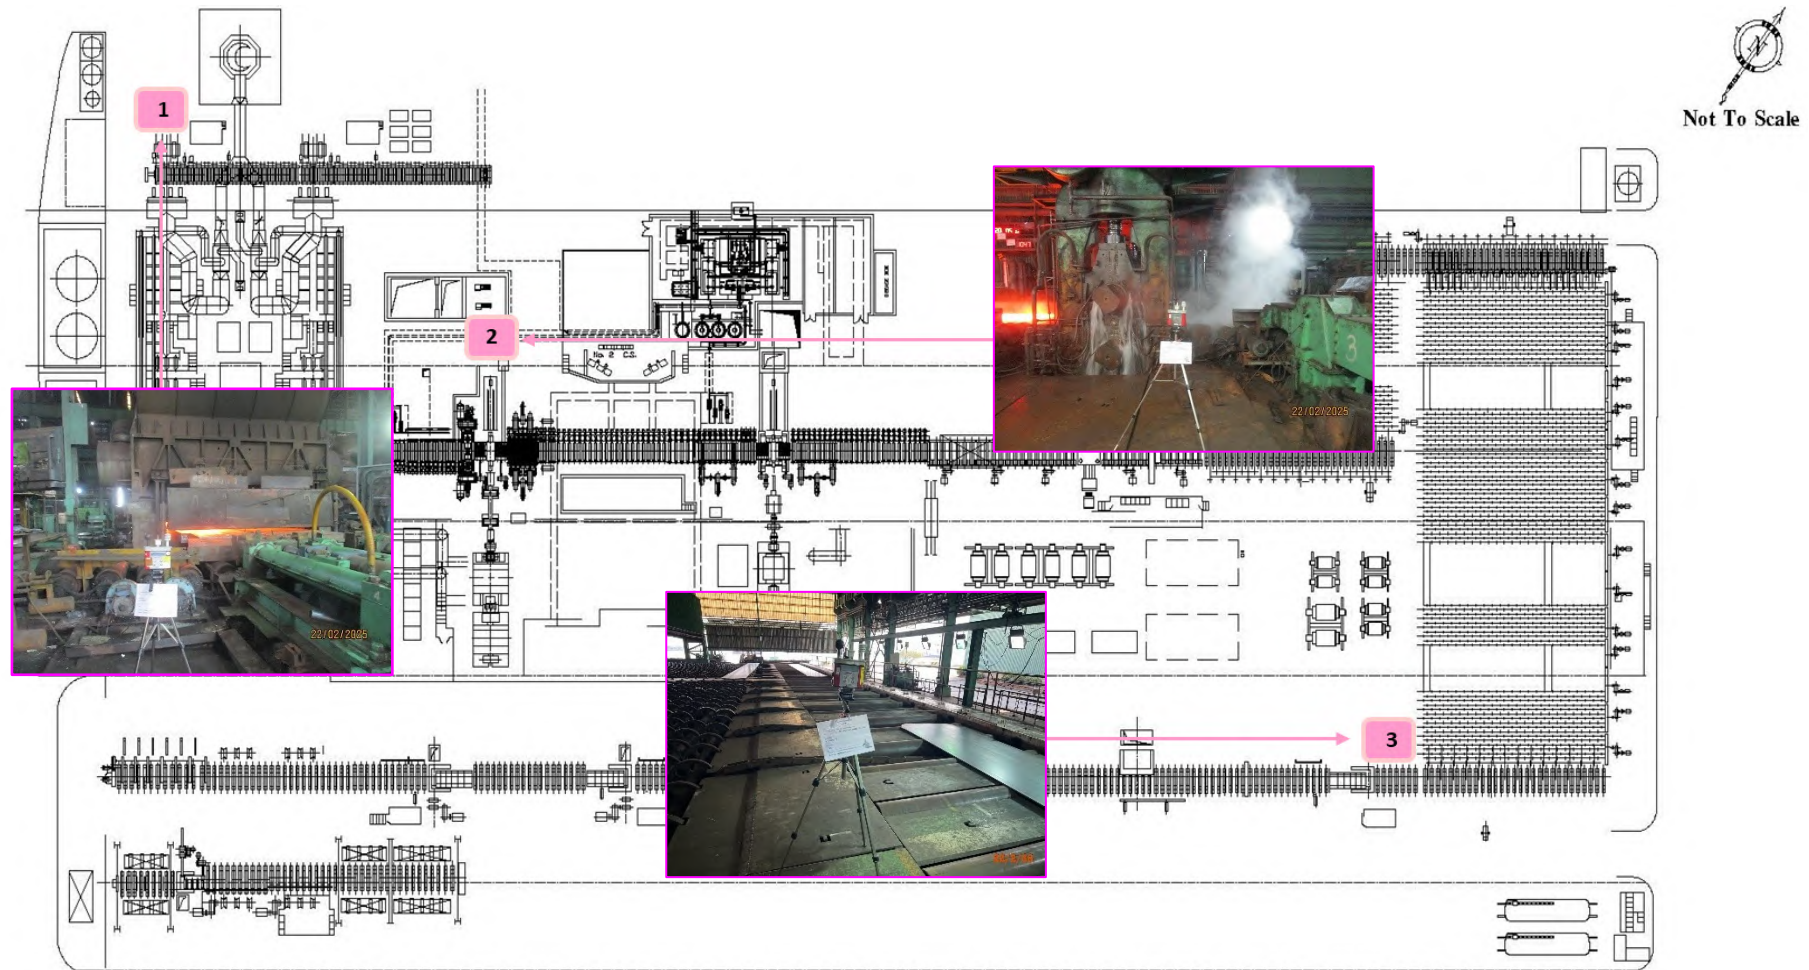

สัญลักษณ์

1
2
3

ความหมาย

- บริเวณเตาเผาเหล็ก
- บริเวณเครื่องรีดหยาบ
- บริเวณเครื่องระบายความร้อน

รูปที่ 3.2.3.3-1 แสดงตำแหน่งและภาพการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ

ตารางที่ 3.2.3.3-2 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ

สถานีตรวจวัด	ประเภทของงาน	ผลการตรวจวัด ค่าเฉลี่ย WBGT (°C)	
		ลักษณะงานปานกลาง	
		22/02/68	07/06/68
บริเวณเตาเผาเหล็ก	จัดเหล็กให้ตรงตำแหน่งเข้าเตาเผา	30.3	29.8
บริเวณเครื่องรีดหยาบ	นำเหล็กออกจากเตาเผาเข้าเครื่องรีดหยาบ	30.4	29.8
บริเวณเครื่องระบายความร้อน	เหล็กที่ผ่านการรีดถูกส่งมายังรางระบายความร้อน	30.5	29.6
ค่าต่ำสุด-สูงสุด		30.3-30.5	29.6-29.8
มาตรฐาน ^{[1]/[2]}		ไม่เกิน 32.0	

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

: ^[2] กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

หมายเหตุ : ในรายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ แสดงดังเอกสาร 4-7 ในภาคผนวกที่ 4

: เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ แสดงดังเอกสาร 5-5 ในภาคผนวกที่ 5

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3.2.3.3-3 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการที่ผ่านมา
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด	ปี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
			ค่าเฉลี่ย WBGT (°C)
1. บริเวณเตาเผาเหล็ก	1/2565	2/04/65	29.0
		2/06/65	31.0
	2/2565	13/08/65	29.9
		26/11/65	27.3
	1/2566	30/03/66	30.4
		3/06/66	30.5
	2/2566	23/09/66	29.5
		18/11/66	28.9
	1/2567	26/02/67	30.2
		08/05/67	30.1
	2/2567	05/09/67	30.0
		14/11/67	30.3
	1/2568	22/02/68	30.3
		07/06/68	29.8
ค่าต่ำสุด-สูงสุด			27.3-31.0
2. บริเวณเครื่องรีดหยาบ	1/2565	2/04/65	28.3
		2/06/65	30.8
	2/2565	13/08/65	28.9
		26/11/65	27.9
	1/2566	30/03/66	30.7
		3/06/66	30.1
	2/2566	23/09/66	29.3
		18/11/66	28.7
	1/2567	26/02/67	29.5
		08/05/67	30.3
	2/2567	05/09/67	30.4
		14/11/67	30.3
	1/2568	22/02/68	30.4
		07/06/68	29.8
ค่าต่ำสุด-สูงสุด			27.9-30.8
มาตรฐาน ^{[1]/[2]}			ไม่เกิน 32.0

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546




: ^[2] กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

ตารางที่ 3.2.3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการที่ผ่านมา
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานีตรวจวัด		วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
			ค่าเฉลี่ย WBGT (°C)
3. บริเวณเครื่องระบายความร้อน	1/2565	2/04/65	27.7
		2/06/65	30.7
	2/2565	13/08/65	28.6
		26/11/65	27.7
	1/2566	3/03/66	30.2
		3/06/66	30.0
	2/2566	23/09/66	29.1
		18/11/66	28.8
	1/2567	26/02/67	29.1
		08/05/67	29.1
	2/2567	05/09/67	29.3
		14/11/67	30.1
	1/2568	22/02/68	30.5
		07/06/68	29.6
ค่าต่ำสุด-สูงสุด			27.7-30.7
มาตรฐาน ^{[1]/[2]}			ไม่เกิน 32.0

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

: ^[2] กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

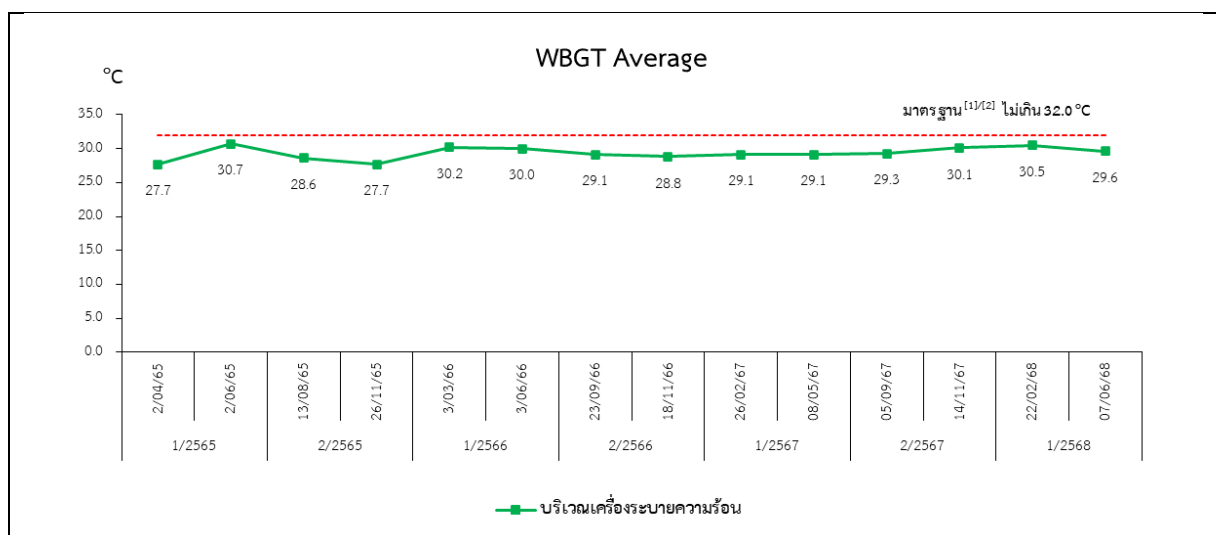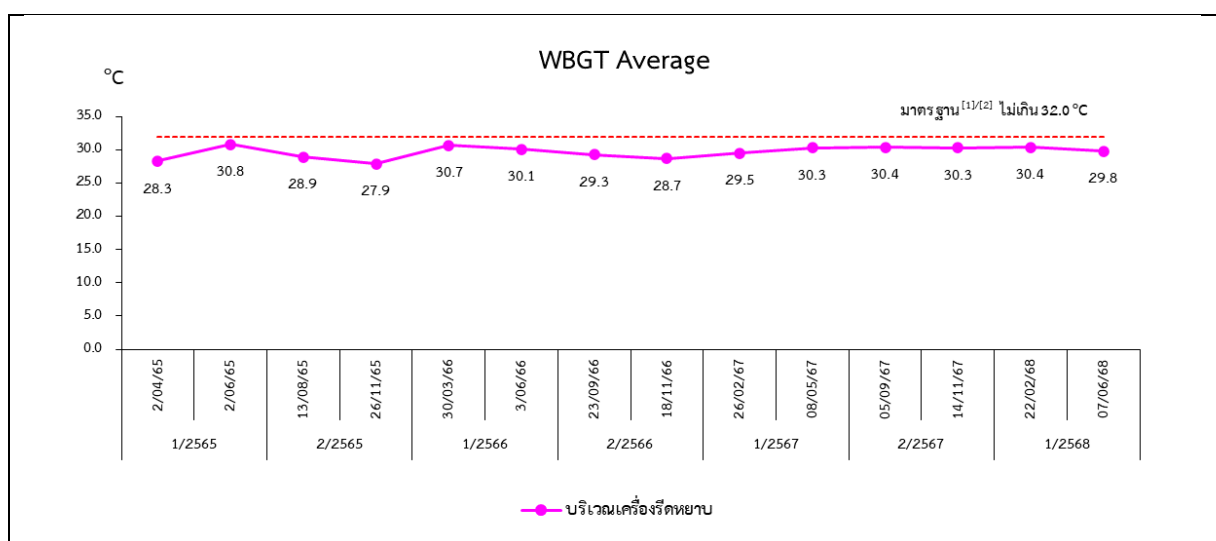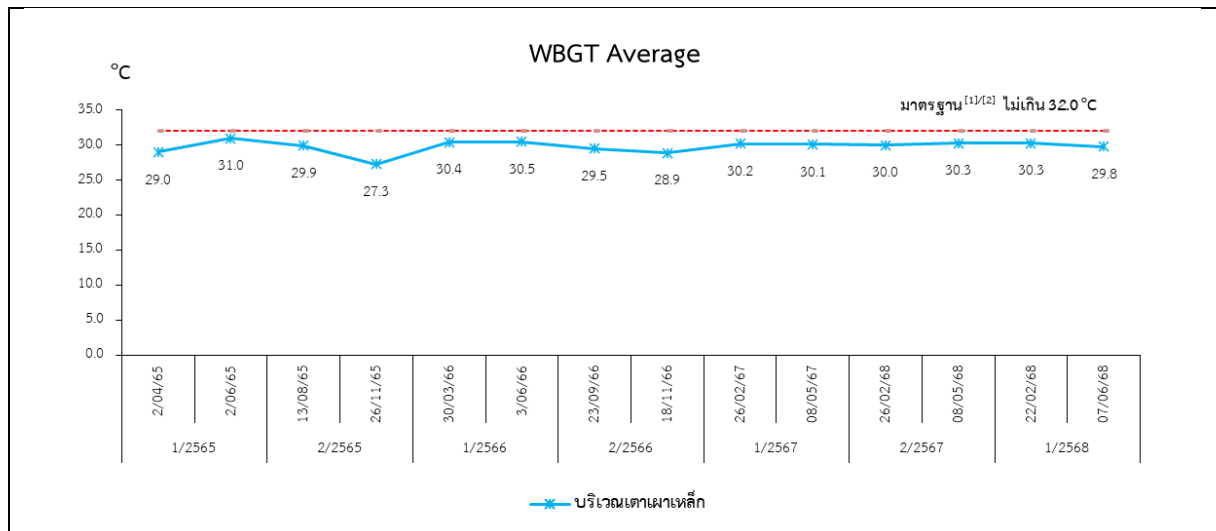

มาตรฐาน : ^[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

: ^[2] กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

รูปที่ 3.2.3.3-2 กราฟผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.2.3.4 การตรวจสอบสุขภาพประจำปี

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานและพนักงานของบริษัททุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยมีรายการการตรวจสอบสุขภาพทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต การตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจระดับน้ำตาล การตรวจระดับไขมัน การตรวจการทำงานของตับ การตรวจการทำงานของไต การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสารไซลีน และการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

2) ผลการดำเนินการ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 รายละเอียดแสดงดังเอกสารที่ 2-22 ในภาคผนวกที่ 2 สำหรับการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2568 โครงการมีแผนดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป

3.2.3.5 การจับบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยบริเวณโรงงานทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยตลอดระยะเวลาการดำเนินการ โดยระบุสาเหตุ ความสูญเสีย และการแก้ไข/ควบคุม/ป้องกัน

2) ผลการดำเนินการ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) มีการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1 ครั้ง บริเวณฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องกล อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีแนวทางการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เช่น อบรมและทบทวนคู่มือในการปฏิบัติงานในการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างปลอดภัย เน้นย้ำวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับพนักงาน และหากพนักงานมีอาการ หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ ขณะปฏิบัติงานให้พนักงานนั่งพักและติดตามอาการของพนักงานเป็นระยะ เป็นต้น เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุซ้ำอีกครั้ง รายละเอียดแสดงดังเอกสารที่ 2-34 ในภาคผนวกที่ 2

3.2.4 กากของเสีย

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้จัดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และลักษณะสมบัติของกากของเสียจากกระบวนการผลิตที่ส่งขายหรือส่งกำจัด ปีละ 1 ครั้ง

2) ผลการดำเนินการ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) มีการจัดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และลักษณะของกากของเสียจากกระบวนการผลิตที่ส่งขายหรือส่งกำจัด รายละเอียดแสดงดังเอกสารที่ 2-15 ในภาคผนวกที่ 2

3) สรุปผลการดำเนินการ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย และกากของเสียที่เกิดขึ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ทางโรงงานได้จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกตามประเภทและเก็บรวบรวมไว้ และติดต่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกงมารับไปกำจัด
- กากของเสีย โรงงานได้ทำการเก็บรวบรวมกากของเสียไว้ในพื้นที่ที่กำหนด และติดต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัด ทั้งนี้ทางโรงงานได้รายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบทุกครั้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

3.2.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน บริเวณจุดที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ทุก 3 เดือน และฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ ปีละ 1 ครั้ง

2) ผลการดำเนินการ

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รายละเอียดดังเอกสารที่ 2-30 ในภาคผนวกที่ 2 สำหรับการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ ประจำปี 2568 โครงการมีแผนดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป

3.2.6 การศึกษาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทัศนคติของประชาชน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ทำการศึกษาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทัศนคติของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองผีชุด ชุมชนบ้านหัวแหลม และชุมชนบ้านท่าข้าม

2) สรุปผลการศึกษา

โครงการมีแผนดำเนินการศึกษาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทัศนคติของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ ประจำปี 2568 โครงการมีแผนดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป

3) สรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา

จากการดำเนินการที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 บริษัท สหวิริยาเพลทิมิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีบุคคลที่ 3 (Third Party) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2.6-1

ตารางที่ 3.2.6-1 สรุปการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน ปี 2565-2568

ปี พ.ศ.	รายละเอียดการดำเนินการ
2565	- ดำเนินการสำรวจการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 325 ตัวอย่าง
2566	- ดำเนินการสำรวจการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 จำนวน 324 ตัวอย่าง
2567	- ดำเนินการสำรวจการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2567 จำนวน 325 ตัวอย่าง
2568	- โครงการมีแผนดำเนินการสำรวจ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป

3.2.7 การรายงาน

1) การดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินการของโครงการให้ สผ.ทราบ

2) ผลการดำเนินการ

ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างให้ บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) สรุปผลการดำเนินการ

จากข้อมูลสรุปผลการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2.7-1 และ เอกสารที่ 2-1 ในภาคผนวกที่ 2

ตารางที่ 3.2.7-1 สรุปผลการจัดทำรายงานฯ ของโครงการที่ผ่านมา

ปี พ.ศ.	รอบ	ผู้ดำเนินการ	การจัดส่งรายงานฯ		
			หน่วยงาน	วันที่ส่งเล่มรายงาน ต่อหน่วยงานอนุญาต	วันที่ส่งรายงานในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของ สผ.
2565	1/2565	บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	- กรมโรงงานอุตสาหกรรม - สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา	26/07/65	26/07/65
	2/2565	บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	- กรมโรงงานอุตสาหกรรม - สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา	26/01/66	30/01/66
2566	1/2566	บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	- กรมโรงงานอุตสาหกรรม - สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา	27/07/66	27/07/66
	2/2566	บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	- กรมโรงงานอุตสาหกรรม - สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา	31/01/67	31/01/67
2567	1/2567	บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	- กรมโรงงานอุตสาหกรรม - สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา	25/07/67	25/07/67
	2/2567	บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	- กรมโรงงานอุตสาหกรรม - สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา	29/01/68	31/01/68