




ภาคผนวก 3

ตรวจสอบซ่อมบำรุงต่างๆ


ตรวจสอบซ่อมบำรุงต่างๆ

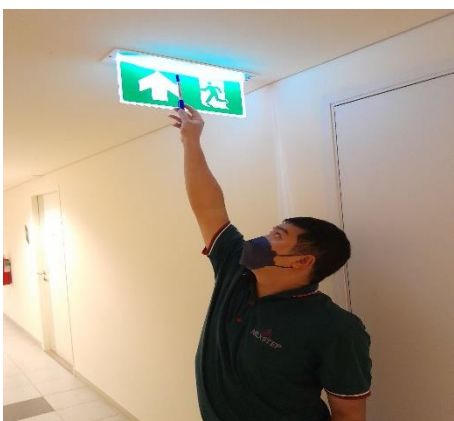

ตรวจสอบซ่อมบำรุงต่างๆ

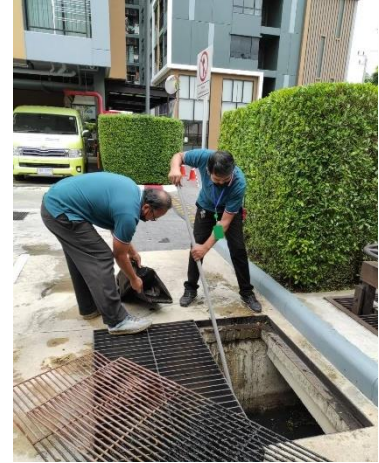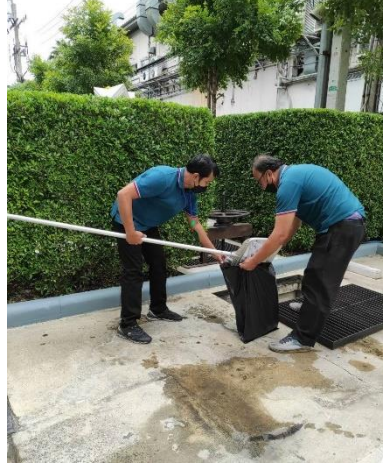

ป้ายชื่อโครงการและทางเข้าออก

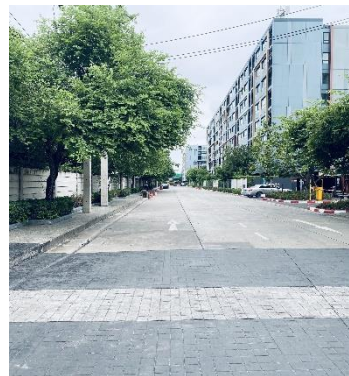

บริเวณโดยรอบโครงการ



แบบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง



แบบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน



แบบตรวจเช็ค MDB



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน
Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน ๑๑/๒๐๒๓ Year / ปี ๕๙

Building / อาคาร A

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ									อุณหภูมิ ห้อง	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทำงาน	Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ
	แรงดันขาเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ (PF)						Morning เช้า	Afternoon บ่าย	Night กลางคืน	
	RS	ST	T-R	RS	ST	T-R	เข้า	นำ	กลางคืน							
1	310.7	400.0	316.7	41.30	47.30	48.90	0.958	0.973	0.973							
2	310.3	400.0	316.3	41.30	47.30	48.80	0.958	0.973	0.973							
3	314.3	401.0	314.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
4	315.3	400.0	315.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
5	316.3	400.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
6	319.3	402.5	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
7	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
8	319.3	402.5	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
9	319.3	400.5	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
10	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
11	319.3	400.5	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
12	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
13	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
14	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
15	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
16	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
17	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
18	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
19	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
20	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
21	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
22	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
23	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
24	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
25	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
26	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
27	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
28	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
29	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
30	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
31	319.3	401.0	319.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							

Check by / ตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 31/1/68

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 31/1/68

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน
Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน ๑๑/๒๐๒๓ Year / ปี ๕๙

Building / อาคาร B

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ									อุณหภูมิ ห้อง	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการทำงาน	Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ
	แรงดันขาเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ (PF)						Morning เช้า	Afternoon บ่าย	Night กลางคืน	
	RS	ST	T-R	RS	ST	T-R	เข้า	นำ	กลางคืน							
1	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
2	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
3	310.3	400.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
4	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
5	310.3	400.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
6	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
7	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
8	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
9	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
10	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
11	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
12	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
13	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
14	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
15	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
16	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
17	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
18	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
19	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
20	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
21	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
22	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
23	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
24	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
25	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
26	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
27	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
28	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
29	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
30	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							
31	310.3	401.0	316.3	47.30	47.30	47.30	0.958	0.973	0.973							

Check by / ตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 31/1/68

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 31/1/68

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)

Condo
Main Distribution Board Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน

NEXSTEP

Month / เดือน .. พฤษภาคม Year / ปี .. 63

Building / อาคาร .. A

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ										อุณหภูมิ ห้อง	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการปฏิบัติงาน	Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ
	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)			กระแสไฟฟ้า (แอมป์)			ค่าเพอร์เซ็นต์โหลด (PF)							Morning เช้า	Afternoon บ่าย	Night กลางคืน	
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เช้า	บ่าย	กลางคืน								
1	401.6	401.6	399.5	42.50	42.30	75.00	0.945	0.994	0.995								
2	400.0	400.5	399.4	42.00	42.20	40.10	0.945	0.991	0.992								
3	400.7	400.4	399.4	42.00	42.10	35.10	0.945	0.994	0.995								
4	401.3	402.5	397.6	36.60	35.40	29.40	0.949	0.930	0.935								
5	400.7	400.0	399.6	30.40	30.10	20.00	0.946	0.974	0.974								
6	400.1	400.3	399.8	25.60	25.40	15.50	0.940	0.985	0.985								
7	401.3	400.1	399.7	25.90	25.00	10.00	0.930	0.984	0.984								
8	401.1	401.5	399.4	22.30	22.10	10.40	0.934	0.985	0.985								
9	401.0	400.4	399.8	27.80	27.10	10.00	0.933	0.974	0.974								
10	400.3	400.0	399.6	26.60	26.30	48.40	0.949	0.970	0.970								
11	400.9	400.0	399.5	41.10	41.00	0.00	0.949	0.949	0.949								
12	400.0	400.4	399.1	30.00	30.10	10.80	0.946	0.974	0.974								
13	400.7	400.3	399.3	20.40	20.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
14	400.4	400.5	399.6	19.10	19.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
15	400.7	400.0	399.9	19.30	19.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
16	400.9	400.0	399.9	19.00	19.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
17	400.5	400.5	399.1	18.50	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
18	400.6	400.5	399.9	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
19	400.9	400.4	399.4	18.10	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
20	400.9	400.6	399.6	18.10	18.10	10.00	0.946	0.974	0.974								
21	400.0	400.8	399.6	18.10	18.10	10.00	0.946	0.974	0.974								
22	400.4	400.1	399.7	17.00	17.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
23	400.4	400.0	399.9	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
24	400.8	400.8	399.6	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
25	400.8	400.0	399.8	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
26	400.3	400.0	399.6	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
27	400.9	400.1	399.7	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
28	400.6	400.7	399.3	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
29																	
30																	
31																	

Check by / ตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 5/5/63

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างเทคนิค)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 24/5/63

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)

Condo
Main Distribution Board Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน

NEXSTEP

Month / เดือน .. พฤษภาคม Year / ปี .. 63

Building / อาคาร .. B

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ										อุณหภูมิ ห้อง	ภายในห้อง และ เครื่องจักร	สถานะการปฏิบัติงาน	Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ
	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)			กระแสไฟฟ้า (แอมป์)			ค่าเพอร์เซ็นต์โหลด (PF)							Morning เช้า	Afternoon บ่าย	Night กลางคืน	
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เช้า	บ่าย	กลางคืน								
1	401.6	401.6	399.5	42.50	42.30	75.00	0.945	0.994	0.995								
2	400.0	400.5	399.4	42.00	42.20	40.10	0.945	0.991	0.992								
3	400.7	400.4	399.4	42.00	42.10	35.10	0.945	0.994	0.995								
4	401.3	402.5	397.6	36.60	35.40	29.40	0.949	0.930	0.935								
5	400.7	400.0	399.6	30.40	30.10	20.00	0.946	0.974	0.974								
6	400.1	400.3	399.8	25.60	25.40	15.50	0.940	0.985	0.985								
7	401.3	400.1	399.7	25.90	25.00	10.00	0.930	0.984	0.984								
8	401.1	401.5	399.4	22.30	22.10	10.40	0.934	0.985	0.985								
9	401.0	400.4	399.8	27.80	27.10	10.00	0.933	0.974	0.974								
10	400.3	400.0	399.6	26.60	26.30	48.40	0.949	0.970	0.970								
11	400.9	400.0	399.5	41.10	41.00	0.00	0.949	0.949	0.949								
12	400.0	400.4	399.1	30.00	30.10	10.80	0.946	0.974	0.974								
13	400.7	400.3	399.3	20.40	20.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
14	400.4	400.5	399.6	19.10	19.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
15	400.7	400.0	399.9	19.30	19.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
16	400.9	400.0	399.9	19.00	19.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
17	400.5	400.5	399.1	18.50	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
18	400.6	400.5	399.9	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
19	400.9	400.4	399.4	18.10	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
20	400.9	400.6	399.6	18.10	18.10	10.00	0.946	0.974	0.974								
21	400.0	400.8	399.6	18.10	18.10	10.00	0.946	0.974	0.974								
22	400.4	400.1	399.7	17.00	17.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
23	400.4	400.0	399.9	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
24	400.8	400.8	399.6	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
25	400.8	400.0	399.8	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
26	400.3	400.0	399.6	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
27	400.9	400.1	399.7	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
28	400.6	400.7	399.3	18.00	18.00	10.00	0.946	0.974	0.974								
29																	
30																	
31																	

Check by / ตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 5/5/63

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างเทคนิค)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Signature]

Date / วันที่ 24/5/63

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน
Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 64

Building / อาคาร A

Date	Description / รายละเอียดการตรวจวัด										Check / ตรวจเช็ค			Remark		
วันที่	แรงดันขาเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าเพอร์เซ็นต์เฟส (PF)			อุณหภูมิห้อง	ภายในห้อง และเครื่องจักร	สถานะการทำงานของ	Morning เช้า	Afternoon บ่าย	Night กลางคืน	หมายเหตุ
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	บัส	กลางคืน							
1	400.1	404.4	400.5	44.60	44.20	44.00	0.944	0.944	0.945	0.945						
2	404.4	401.5	404.4	56.10	54.00	43.34	0.944	0.944	0.945	0.946						
3	404.4	404.1	407.1	49.40	46.40	51.90	0.972	0.972	0.973	0.973						
4	404.4	404.1	404.1	49.40	49.20	52.40	0.970	0.970	0.971	0.969						
5	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
6	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.945						
7	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.945						
8	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
9	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.945						
10	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
11	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
12	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
13	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
14	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
15	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
16	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
17	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
18	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
19	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
20	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
21	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
22	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
23	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
24	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
25	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
26	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
27	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
28	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
29	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
30	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						
31	404.4	404.1	404.1	49.20	46.50	51.20	0.944	0.944	0.945	0.943						

Check by / ตรวจสอบโดย Date / วันที่ 1/4/64 (Tech Supervisor / วิศวกรช่างซ่อมบำรุง)	Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย Date / วันที่ 1/4/64 (Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)
--	--



แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน
Main Distribution Board Daily Checklist


NEXSTEP

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 64

Building / อาคาร B

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ										Check / ตรวจสอบ			Remark หมายเหตุ	
	แรงดันขาเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าเพอร์เซ็นต์เฟส (PF)			อุณหภูมิห้อง และเครื่องจักร	สถานะการทำงาน	Morning / Afternoon / Night			
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	บัส	กลางคืน			เช้า	บ่าย	กลางคืน	
1	404.4	404.5	404.3	43.34	43.36	43.34	0.944	0.944	0.945						
2	404.5	400.6	404.5	43.31	43.36	43.34	0.944	0.944	0.945						
3	404.3	404.3	404.3	43.31	43.32	43.32	0.944	0.944	0.945						
4	404.0	404.2	404.6	43.32	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
5	404.4	400.5	404.3	43.32	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
6	404.2	404.4	404.5	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
7	404.1	404.3	404.3	43.30	43.32	43.34	0.944	0.944	0.945						
8	404.5	400.1	404.3	43.32	43.32	43.34	0.944	0.944	0.945						
9	404.0	404.3	404.3	43.32	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
10	404.1	400.6	404.3	43.32	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
11	404.2	404.4	404.5	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
12	404.0	402.1	404.6	43.32	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
13	404.3	404.3	404.4	43.30	43.32	43.34	0.944	0.944	0.945						
14	404.3	404.3	404.6	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
15	404.3	404.3	404.3	43.32	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
16	404.3	404.3	404.3	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
17	404.6	402.9	404.5	43.32	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
18	404.0	404.6	404.3	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
19	400.3	404.3	400.4	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
20	404.5	404.3	404.3	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
21	404.6	402.3	404.3	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
22	404.5	404.1	404.5	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
23	404.1	402.3	404.5	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
24	404.2	404.3	404.1	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
25	404.3	404.3	404.1	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
26	404.3	404.3	404.3	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
27	404.3	404.3	404.3	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
28	404.3	404.3	404.3	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
29	404.3	404.3	404.3	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
30	404.3	404.3	404.3	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						
31	404.3	404.3	404.3	43.34	43.34	43.34	0.944	0.944	0.945						

Check by / ตรวจสอบโดย Date / วันที่ 1/4/64 (Tech Supervisor / วิศวกรช่างซ่อมบำรุง)	Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย Date / วันที่ 1/4/64 (Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)
--	--



Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 63


แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน
Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Building / อาคาร A

Date วันที่	Description / รายละเอียดการตรวจสอบ										ผู้ตรวจ ชื่อ	สถานที่ตั้ง เครื่องวัด	ผลการตรวจพบ	Check / ตรวจเช็ค			Remarks หมายเหตุ
	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)			กระแสไฟฟ้า (แอมป์)			ค่าความผิดปกติ (PP)							Morning เช้า	Afternoon บ่าย	Night กลางคืน	
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เฟ้า	บัส	สายดิน								
1	245.1	247.5	246.5	74.10	72.00	72.14	0.444	0.455	0.449								
2	245.5	245.8	245.3	75.00	73.10	72.40	0.444	0.445	0.444								
3	246.4	246.9	246.0	76.40	73.60	73.00	0.445	0.455	0.450								
4	246.2	246.5	246.2	77.00	74.00	73.00	0.445	0.455	0.450								
5	246.1	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
6	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
7	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
8	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
9	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
10	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
11	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
12	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
13	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
14	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
15	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
16	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
17	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
18	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
19	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
20	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
21	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
22	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
23	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
24	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
25	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
26	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
27	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
28	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
29	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
30	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
31	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								

Check by / ตรวจพบโดย




Date / วันที่ 11/5/63

(Tech Supervisor / วิศวกรช่างเทคนิค)

Review by / ตรวจสอบโดย

Date / วันที่ _____

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)



Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 63


แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน
Main Distribution Board Daily Checklist

NEXSTEP

Building / อาคาร B

Date วันที่	Description / รายละเอียดการตรวจสอบ										ผู้ตรวจ ชื่อ	สถานที่ตั้ง เครื่องวัด	ผลการตรวจพบ	Check / ตรวจเช็ค			Remarks หมายเหตุ
	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)			กระแสไฟฟ้า (แอมป์)			ค่าความผิดปกติ (PP)							Morning เช้า	Afternoon บ่าย	Night กลางคืน	
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เฟ้า	บัส	สายดิน								
1	246.4	247.0	246.5	74.10	72.00	72.14	0.444	0.455	0.449								
2	246.5	247.0	246.5	75.00	73.10	72.40	0.444	0.445	0.444								
3	246.4	246.9	246.0	76.40	73.60	73.00	0.445	0.455	0.450								
4	246.2	246.5	246.2	77.00	74.00	73.00	0.445	0.455	0.450								
5	246.1	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
6	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
7	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
8	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
9	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
10	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
11	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
12	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
13	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
14	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
15	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
16	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
17	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
18	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
19	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
20	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
21	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
22	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
23	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
24	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
25	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
26	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
27	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
28	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
29	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
30	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								
31	246.2	246.2	246.2	76.00	73.00	72.00	0.445	0.450	0.440								

Check by / ตรวจพบโดย



Date / วันที่ 11/5/63

(Tech Supervisor / วิศวกรช่างเทคนิค)

Review by / ตรวจสอบโดย

Date / วันที่ _____

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)


Condo
NEXSTEP

แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน
Main Distribution Board Daily Checklist

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 68 Building / อาคาร B

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ									Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ							
	แรงดันเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าพิกัดโหลด (กิโลวัตต์)			อุณหภูมิ	ภาคใต้และ เหนือ	สถานะการซ่อม		Morning / เช้า			Afternoon / บ่าย			Night / กลางคืน
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	นำ	รวม							เข้า	นำ	รวม	เข้า	นำ
1	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
2	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
3	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
4	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
5	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
6	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
7	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
8	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
9	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
10	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
11	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
12	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
13	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
14	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
15	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
16	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
17	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
18	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
19	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
20	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
21	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
22	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
23	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
24	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
25	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
26	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
27	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
28	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
29	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
30	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
31	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											

Check by / ตรวจสอบโดย



Date / วันที่ 5/6/68

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างเทคนิค)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Date / วันที่ _____

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)


Condo
NEXSTEP

แบบฟอร์มการตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB) ประจำวัน
Main Distribution Board Daily Checklist

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 68 Building / อาคาร A

Date วันที่	Description / รายการตรวจสอบ									Check / ตรวจเช็ค			Remark หมายเหตุ							
	แรงดันเข้า (โวลต์)			กระแสขาเข้า (แอมป์)			ค่าพิกัดโหลด (กิโลวัตต์)			อุณหภูมิ	ภาคใต้และ เหนือ	สถานะการซ่อม		Morning / เช้า			Afternoon / บ่าย			Night / กลางคืน
	R-S	S-T	T-R	R-S	S-T	T-R	เข้า	นำ	รวม							เข้า	นำ	รวม	เข้า	นำ
1	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
2	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
3	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
4	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
5	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
6	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
7	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
8	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
9	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
10	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
11	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
12	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
13	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
14	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
15	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
16	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
17	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
18	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
19	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
20	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
21	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
22	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
23	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
24	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
25	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
26	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
27	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
28	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
29	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
30	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
31	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											

Check by / ตรวจสอบโดย



Date / วันที่ 6/6/68

(Tech Supervisor / หัวหน้าช่างเทคนิค)

Review by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Date / วันที่ _____

(Building Manager / ผู้จัดการอาคาร)