





## ภาคผนวก 9

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
และสระว่ายน้ำ

เก็บตัวอย่างน้ำระเหยน้ำ


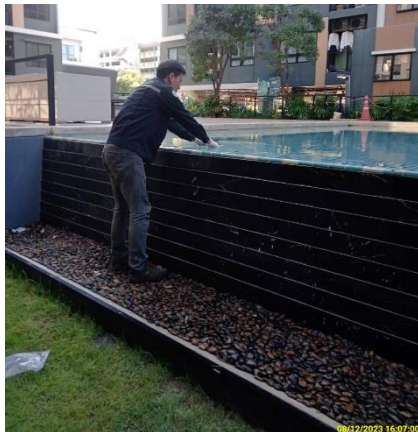


บริเวณสระว่ายน้ำ

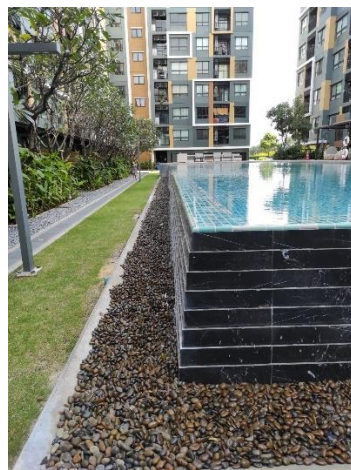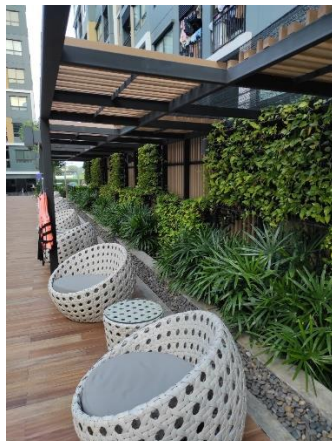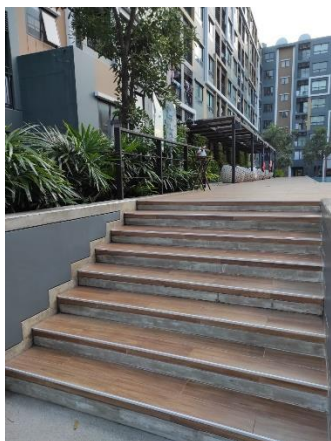




### ห้องน้ำสระว่ายน้ำ

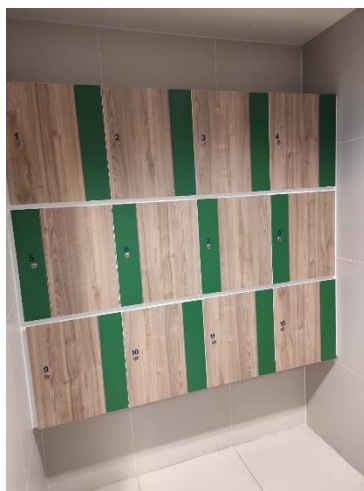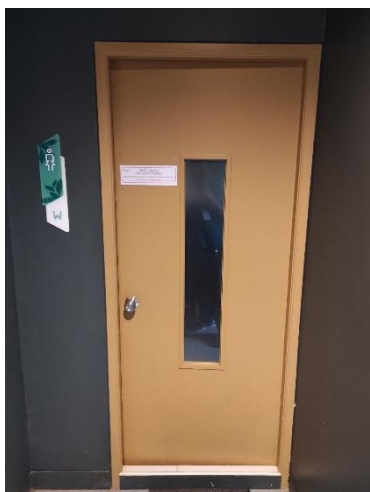


### ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ



### อุปกรณ์ช่วยชีวิต

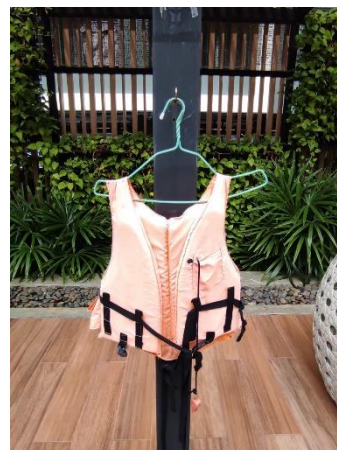



**บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด**  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปทุมวัน จ.นนทบุรี 11120  
 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
 T: 02-9246778, 02-5943320, 086-0818025 Fax: 02-9246779

**รายงานผลวิเคราะห์**  
**ANALYSIS REPORT**

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุม 77 เฟส 1

Client : 9 ซอยลาดกระบัง 20/3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10520

Address : กรุงเทพมหานคร 10520

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุม 77 เฟส 1

Sampling Site : น้ำสระว่ายนํ้า

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายนํ้า

Sample Type : น้ำสระว่ายนํ้า

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2568

Sampling Date : 11 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2568

Received Date : 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2568

Analysis Date : 18 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่รายงานผล : 18 กุมภาพันธ์ 2568

Reported Date : 110225/01089 เลขที่ตัวอย่าง : S03957- S03958


เลขที่วิเคราะห์ : 110225/01089 เลขที่ตัวอย่าง : S03957- S03958


Analysis No. : Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(1)</sup>	ผล/Result		Std. <sup>(1)</sup>
			น้ำสระว่ายนํ้าส่วนต้น	น้ำสระว่ายนํ้าส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. <sup>(1)</sup> หมายถึงกำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน
2. <sup>(2)</sup> APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ




  
 ( Mr. Mapari Awackuechi )  
 Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00



**บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด**  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
 Tel.02-9246778, 02-9943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

**รายงานผลวิเคราะห์**  
**ANALYSIS REPORT**

page 2/4-1

**ผู้ส่งวิเคราะห์ :** นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 1

**Client ที่อยู่ :** 9 ซอยลาดกระบัง 20/3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

**Address :** กรุงเทพมหานคร 10520

**สถานที่เก็บตัวอย่าง :** นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 1

**Sampling Site ประเภทตัวอย่าง :** น้ำประปา

**Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง :** 15 มีนาคม 2568

**Sampling Date**

**วันที่รับตัวอย่าง :** 15 มีนาคม 2568

**Received Date**

**วันที่วิเคราะห์ :** 15 - 21 มีนาคม 2568

**Analysis Date**

**วันที่รายงานผล :** 21 มีนาคม 2568

**Reported Date**


**เลขที่วิเคราะห์ :** 150325/01171 **เลขที่ตัวอย่าง :** S06850 - S06851


**Analysis No. Sample No.**

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Result		Std. <sup>(3)</sup>
			น้ำประปาส่วนดื่ม	น้ำประปาส่วนซัก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

**หมายเหตุ**

1. <sup>(1)</sup> " หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน
2. <sup>(2)</sup> " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ



  
 ( Mr. Mapari Awaekuechi )  
**Laboratory Manager**

Reported results refer to submitted sample only.  
 Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-9943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 1  
Client  
ที่อยู่ : 9 ซอยลาดกระบัง 20/3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง วันที่รับตัวอย่าง : 22 เมษายน 2568  
Address กรุงเทพมหานคร 10520 Received Date  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 1 วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 เมษายน 2568  
Sampling Site Analysis Date  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ วันที่รายงานผล : 29 เมษายน 2568  
Sample Type Reported Date  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 เมษายน 2568 เลขที่วิเคราะห์ : 220425/01990 เลขที่ตัวอย่าง : S10608-S10609  
Sampling Date Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ND/Result		Std. <sup>(1)</sup>
			น้ำระวายน้ำส่วนต้น	น้ำระวายน้ำส่วนอีก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึงกำหนดมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ






(Mr. Mapari Awackuechi)  
Laboratory Manager




Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00



 <b>บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด</b> <b>SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.</b>		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่ากระด อ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>รายงานผลวิเคราะห์</b>  <b>ANALYSIS REPORT</b> </div>					
page 2/4-1					
<b>ผู้ส่งวิเคราะห์ :</b> นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 1 <b>Client</b> <b>ที่อยู่ :</b> 9 ซอยลาดกระบัง 20/3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง <b>วันที่รับตัวอย่าง :</b> 22 พฤษภาคม 2568 <b>Address</b> กรุงเทพมหานคร 10520 <b>Received Date</b> <b>สถานที่เก็บตัวอย่าง :</b> นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 1 <b>วันที่วิเคราะห์ :</b> 22 - 28 พฤษภาคม 2568 <b>Sampling Site</b> <b>Analysis Date</b> <b>ประเภทตัวอย่าง :</b> น้ำประปา <b>วันที่รายงานผล :</b> 29 พฤษภาคม 2568 <b>Sample Type</b> <b>Reported Date</b> <b>วันที่เก็บตัวอย่าง :</b> 22 พฤษภาคม 2568 <b>เลขที่วิเคราะห์ :</b> 220525/01925 <b>เลขที่ตัวอย่าง :</b> S13477-S13478 <b>Sampling Date</b> <b>Analysis No.</b> <b>Sample No.</b>					
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(1)</sup>	ผล/Result		Std. <sup>(1)</sup>
			น้ำประปาด้านต้น	น้ำประปาด้านอื่น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<b>หมายเหตุ</b> 1. <sup>(1)</sup> หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปาหรือน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน 2. <sup>(2)</sup> APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ					
			 <b>( Mr. Mapari Awaekuechi )</b> <b>Laboratory Manager</b>		
Reported results refer to submitted sample only. Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.					

 <b>บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด</b> <b>SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.</b>		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-in Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>รายงานผลวิเคราะห์</b>  <b>ANALYSIS REPORT</b> </div>																							
page 2/4-1																							
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุม 77 เฟส 1 Client ที่อยู่ : 9 ซอยลาดกระบัง 20/3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง Address กรุงเทพมหานคร 10520 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุม 77 เฟส 1 Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2568 Sampling Date	วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 มิถุนายน 2568 Analysis Date วันที่รายงานผล : 28 มิถุนายน 2568 Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 210625/02391 เลขที่ตัวอย่าง : S16742-S16743 Analysis No. Sample No.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameters</th> <th rowspan="2">หน่วย Units</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Methods<sup>(2)</sup></th> <th colspan="2">ผล/Result</th> <th rowspan="2">Std.<sup>(1)</sup></th> </tr> <tr> <th>น้ำประปา ส่วนต้น</th> <th>น้ำประปา ส่วนอื่น</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td>&lt;1.8</td> <td>&lt;1.8</td> <td>&lt; 10</td> </tr> <tr> <td>Fecal Coliform Bacteria</td> <td>CFU/100ml</td> <td>Membrane Filter Technique</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ตรวจไม่พบ</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Result		Std. <sup>(1)</sup>	น้ำประปา ส่วนต้น	น้ำประปา ส่วนอื่น	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10	Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	หมายเหตุ 1. <sup>(1)</sup> " หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปา หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน 2. <sup>(2)</sup> " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ		
รายการ Parameters				หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>		ผล/Result		Std. <sup>(1)</sup>														
	น้ำประปา ส่วนต้น	น้ำประปา ส่วนอื่น																					
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10																		
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ																		
		 ( Mr. Mapari Awaekuechi ) Laboratory Manager																					
Reported results refer to submitted sample only. Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.																							