2 ก

หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



บริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด
12 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ที่ DBT. 003/2567

10 ธันวาคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11391 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จำนวน 1 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ของบริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้สำนักงานเขตประเวศดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



* กรณีเจ้าของโครงการมิได้ลงนามเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วย

ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

1ข	คู่มือการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
2ข	แผนผังตำแหน่งที่จอดรถของโครงการ
3ข	ใบเสร็จค่าจัดการสิ่งปฏิกูล
4ข	เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า
5ข	แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance program)
6ข	แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
7ข	ใบเสร็จชำระค่าเก็บขนขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568)
8ข	กฎระเบียบการเข้าพักอยู่อาศัย
9ข	เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
10ข	แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2568
11ข	สถิติการใช้น้ำ
12ข	สถิติการใช้ไฟฟ้า
13ข	เอกสารประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าของโครงการ
14ข	รายชื่อผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์จอดในโครงการ
15ข	เอกสารตรวจสอบรอยรั่ว



ภาคผนวก 1ข

คู่มือการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว




การรับมือแผ่นดินไหวในอาคาร (Earthquake Preparedness in Buildings)



1. อยู่ในอาคารจนกว่าการสั่นไหวจะหยุดลง เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้ว จึงอพยพออกจากอาคาร
   Stay inside the building until the shaking stops and ensure that it is safe before evacuating.

2. อยู่ให้ห่างจากกระจกและหน้าต่าง ระวังการจกใส่จากชิ้นส่วนของตึก
   Keep a safe distance from glass and windows, and be cautious of debris falling from building components.



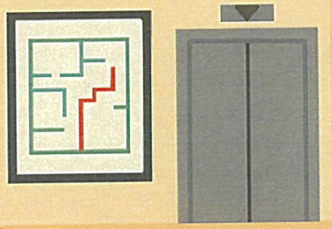

3. ตรวจสอบเส้นทางฉุกเฉิน เวลาเกิดเหตุ ที่แผนผังหน้าลิฟท์
   Check emergency routes during an emergency by referring to the evacuation plan near the elevator.

4. ไม่ใช้ลิฟท์ขณะเกิดแผ่นดินไหว พกเงินสด แบตสำรองและเอกสารสำคัญ
   Do not use elevators during an earthquake. Carry cash, a backup battery, and important documents.





5. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และการแจ้งเตือนจากพนักงาน
   Stay closely informed by following news updates and alerts from staff members.

ข้อมูลจาก Earthquake Research Center Of Thailand

DE BOTAN


การรับมือแผ่นดินไหวในอาคาร (Earthquake Preparedness in Buildings)



1. อยู่ในอาคารจนกว่าการสั่นไหวจะหยุดลง เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้ว จึงอพยพออกจากอาคาร
   Stay inside the building until the shaking stops and ensure that it is safe before evacuating.

2. อยู่ให้ห่างจากกระจกและหน้าต่าง ระวังการจกใส่จากชิ้นส่วนของตึก
   Keep a safe distance from glass and windows, and be cautious of debris falling from building components.



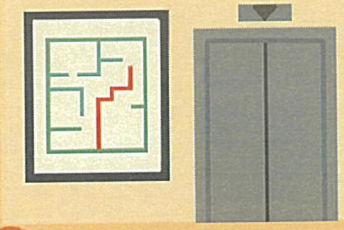

3. ตรวจสอบเส้นทางฉุกเฉิน เวลาเกิดเหตุ ที่แผนผังหน้าลิฟท์
   Check emergency routes during an emergency by referring to the evacuation plan near the elevator.

4. ไม่ใช้ลิฟท์ขณะเกิดแผ่นดินไหว พกเงินสด แบตสำรองและเอกสารสำคัญ
   Do not use elevators during an earthquake. Carry cash, a backup battery, and important documents.






5. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และการแจ้งเตือนจากพนักงาน
   Stay closely informed by following news updates and alerts from staff members.

ข้อมูลจาก Earthquake Research Center Of Thailand

DE BOTAN


เตรียมรับมือแผ่นดินไหว

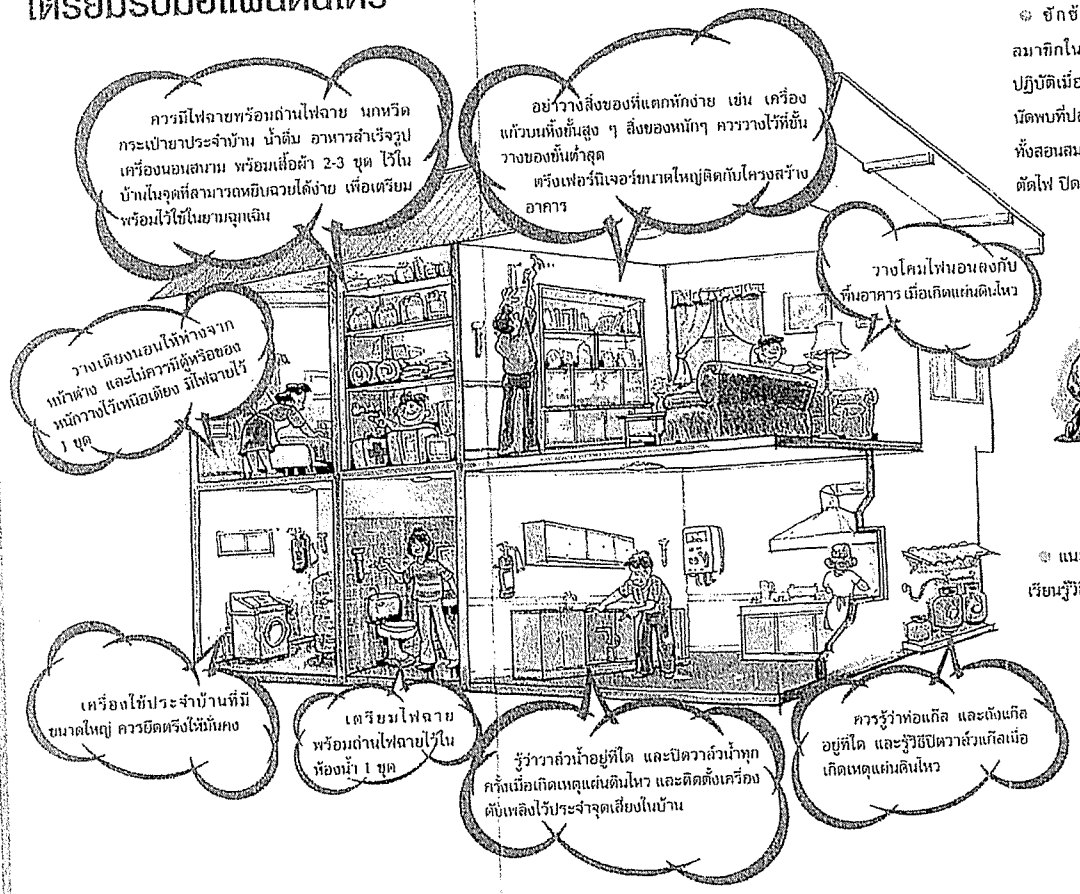

มีภัยมีเรา โทร.199
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร


ป้องกันไว้ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

❁ ตั้งสติและอย่าให้คนในครอบครัวตื่นตระหนก



❁ ซักซ้อมความพร้อมของสมาชิกในครอบครัว กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และจุดนัดพบที่ปลอดภัยภายนอกบ้าน รวมทั้งสอนสมาชิกในครอบครัวให้รู้จักวิธีตัดไฟ ปิดวาล์วน้ำ และถังแก๊ส





❁ อยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีวัสดุหล่นใส่ หลบลงใต้โต๊ะหรือมุมห้อง



❁ ตรวจสภาพความปลอดภัยของบ้านและเครื่องใช้ ยึดอุปกรณ์กับฝาบ้านหรือเสาให้แน่น

❁ ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากป้ายโฆษณา เสาไฟ อาคาร และต้นไม้ใหญ่



❁ แนะนำสมาชิกในครอบครัวให้เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น






❁ ไฟฉายและนกหวีดมีประโยชน์อย่างยิ่ง ควรมีไว้ประจำบ้าน



❁ ระวังเศษอิฐ กระจกแตก และชิ้นส่วนอาคารหล่นใส่


ขณะเกิดแผ่นดินไหว

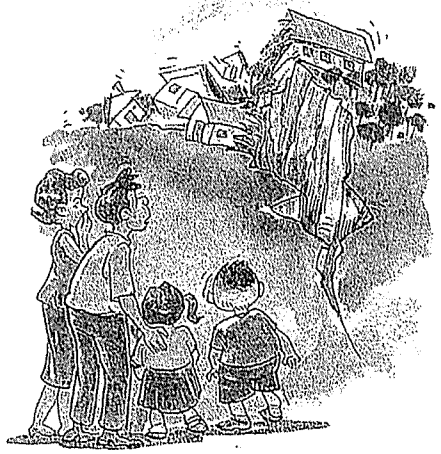


หลังเกิดแผ่นดินไหว

1. ปฐมพยาบาลขั้นต้นผู้ได้รับบาดเจ็บก่อน
2. รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที
3. ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ ป้องกันเศษแก้ว วัสดุแหลมคม และสิ่งหักพังแทง
4. ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยกละพานไฟ อย่าจุดไม้ขีดไฟ หรือก่อไฟ
5. ตรวจสอบแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน
6. ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด หรือสายไฟพาดถึง
7. เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน ใช้โทรศัพท์เมื่อจำเป็นจริง ๆ
8. สำรวจความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้
9. อย่าเป็นไทยมุงเข้าไปในเขตที่เสียหาย หรือปรักหักพัง
10. อย่าแพร่ข่าวลือ


สำหรับผู้อยู่ตึกสูง






๏ ถ้าอาคารมั่นคงแข็งแรง ให้หลบอยู่ในอาคารนั้น


๏ ถ้าอาคารเก่าและไม่มั่นคง ให้หาทางออกจากอาคารเร็วที่สุด






๏ หลังการสั่นสะเทือนสิ้นสุด ให้รีบออกจากอาคาร

๏ ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออกให้ "หมอบ" "ป้อง" "เกาะ" จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ







๏ ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็ว อย่าแย่งกันจนเกิดความชุลมุน

๏ ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด

วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

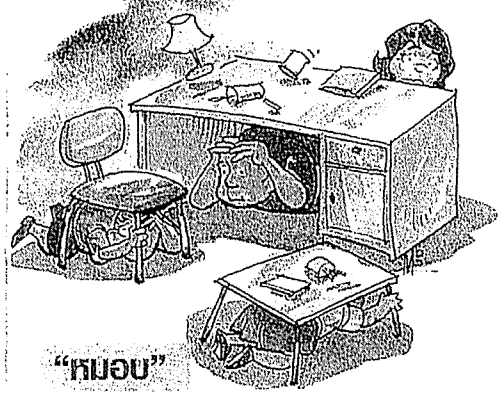


"หมอบ"

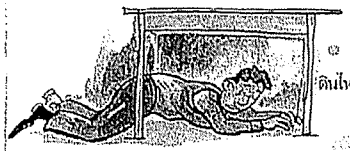

๏ เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว "หมอบ" ลงกับพื้น

๏ หลีกเลี่ยงบริเวณใกล้หน้าต่าง หรือที่ที่มีอะไรแขวนไว้ตามฝาผนัง และหลบใต้โต๊ะหรือมุมห้อง "ป้อง" ตนเองโดยใช้แขนปกป้องศีรษะและคอ

"ป้อง"



"เกาะ"



๏ "ยึดเกาะ" โต๊ะให้แน่นและเคลื่อนตัวไปพร้อมโต๊ะ รอจนความสั่นไหวยุติลง หรือปลอดภัย แล้วจึงออกไปสู่จุดที่ปลอดภัย



รับมือแผ่นดินไหว


ต้องเตรียมตัว ไม่ตื่นตระหนก

"แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของเปลือกโลก ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน หากมีความรุนแรงมากอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน ให้การเตรียมตัวที่ดีเพื่อรับมือกับแผ่นดินไหว จะช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติได้มาก"

ด้วยความห่วงใยจาก
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว

ฉบับย่อ

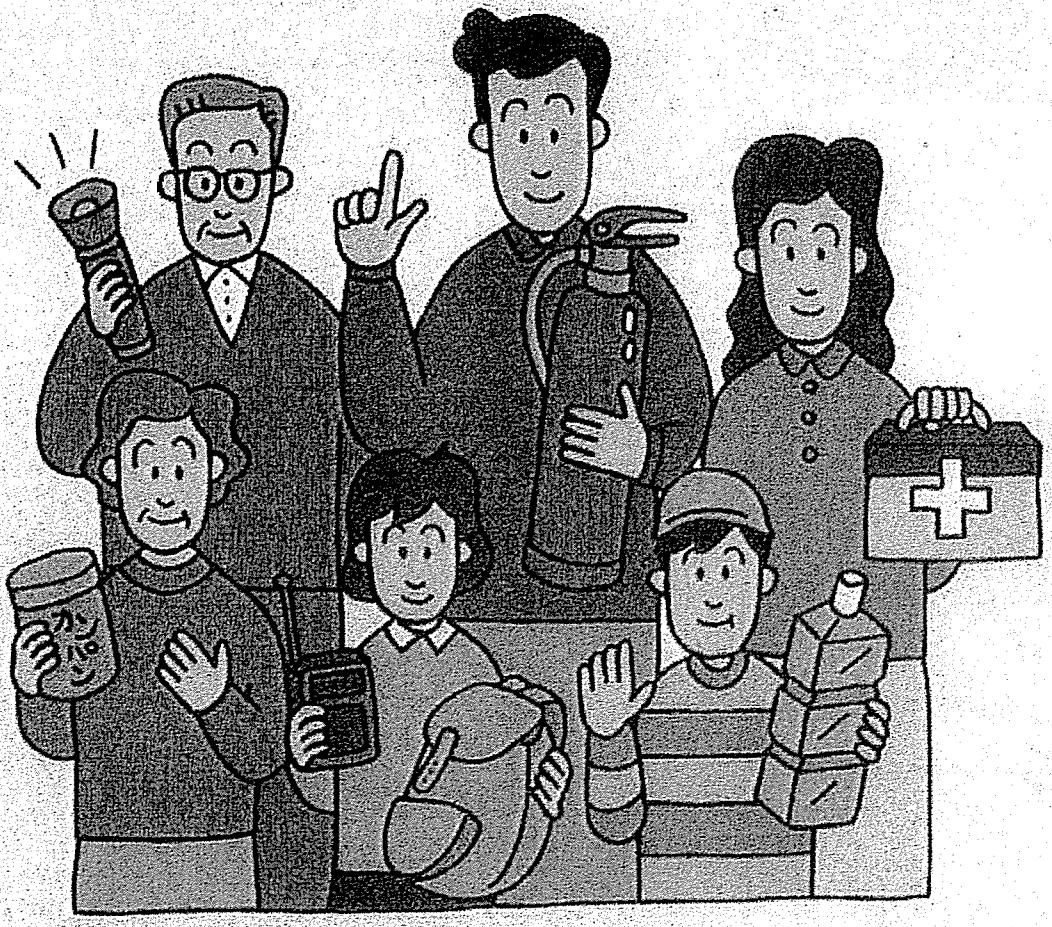

โดย เขตเมกาโระ
แผนกป้องกันภัยพิบัติ สำนักงานควบคุมภัยอันตราย เขตเมกาโระ
แปลโดย ศูนย์นักศึกษาต่างชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งจิตเก็ยว
โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเขตเมกาโระ (MIFA)



คำทักทายจากผู้อำนวยการเขต

เขตเมกุโระเล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของมาตรการรับภัยพิบัติอาทิเช่นแผ่นดินไหว หลักการพื้นฐานของมาตรการรับภัยพิบัตินั้นก็คือ "สวัสดิภาพของคนเองก็ต้องปกป้องด้วยกำลังของตนเอง" "เมืองของพวกเราเองก็ต้องปกป้องด้วยกำลังของพวกเราเอง" ด้วยคำนึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมกุโระทุกท่าน เราจึงได้จัดทำ "คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว" ขึ้นมาโดยรวบรวมการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกคนและ การปฏิบัติต่อชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยพยายามเรียบเรียงให้เข้าใจโดยง่าย

ในวาระนี้เราได้รับความร่วมมือจากศูนย์นักศึกษาต่างชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในการจัดทำ "คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ)" จนสำเร็จ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อประโยชน์แก่การยกระดับความสามารถในการรับมือต่อภัยพิบัติของชุมชนของเรา

โดย
นาย อาโอคิ เอยจิ
ผู้อำนวยการเขตเมกุโระ
กันยายน พ.ศ. 2550

ผู้ร่วมแปล

นายมรรคพงษ์ จงทวีสถาพร

นายเก่ง หาญวิริยะพันธุ์

นายปิยะศักดิ์ เหมือนวงศ์ธรรม

นางสาวพิศวิมล ฉัตรสิริรุ่งเรือง

นายธนากร วาสนาเพียรพงศ์

สารบัญ

1 สาเหตุเกิดแผ่นดินไหว

จะทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

2 การเตรียมรับมือแผ่นดินไหว

จะป้องกันตัวเองอย่างไร ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

แผนการเตรียมการสำหรับสำนักงาน ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

กรณีมีสัญญาณเตือนภัยเป็นทางการเรื่องแผ่นดินไหวโตไก
(Tokai Earthquake) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

3 ขั้นตอนยามเกิดเหตุฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว

การป้องกันไฟไหม้ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

ขั้นตอนการอพยพ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว ・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

4 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย

ถาม&ตอบเกี่ยวกับการป้องกันภัย ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

เขียน: สำนักงานเขตเมกุโระ
แปล: กลุ่มนักศึกษาไทยในโตโกไต
จัดทำ: ศูนย์นักศึกษาต่างชาติโตโกไต

บรรณาธิการ
Naoki Takei ศูนย์นักศึกษาต่างชาติโตโกไต
Jing Han โตโกไต


1 หากเกิดแผ่นดินไหว จะทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติระหว่างและหลังจากเกิดแผ่นดินไหว


ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว จนถึงหลังจากแผ่นดินไหวสงบ 2 นาที

ที่มองหาที่ปลอดภัยก่อน

*หลบใต้โต๊ะหรือสิ่งที่สามารถป้องกันสิ่งของที่จะตกใส่



*กำแพงที่คิดว่าปลอดภัย อาจจะไม่ปลอดภัยจริงก็ได้



*ระวังกระจกแตก แผ่นกระเบื้อง หรือป้ายต่างๆ ที่จะตกลงมา



*ระวังไม่ให้ตัวเองติดอยู่ในตึกสูง



2-5 นาทีหลังจากแผ่นดินไหว

ดับไฟและป้องกันไฟไหม้

*พยายามปิดให้เป็นนิสัยทันทีที่รู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหวแม้ว่าจะไหวเพียงเล็กน้อยให้รีบปิดเตาแก๊สทันที

*ตะโกนว่า "แผ่นดินไหวปิดแก๊ส" และปิดแก๊สทันที

*หากมีไฟไหม้เกิดขึ้นให้ตะโกนบอกคนอื่นๆ และช่วยกันดับไฟแต่เนิ่นๆ




คุณมีโอกาสดับไฟ 3 ครั้ง
1. เมื่อรู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหว
2. เมื่อแผ่นดินไหวสงบ
3. เมื่อไฟกำลังจะลามไหม้

ปฏิบัติอย่างไร


ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านคุณ




*ตรวจสอบตัวบ้านว่าจะทนต่อแผ่นดินไหวได้หรือไม่



*ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโคมไฟแขวนไว้อย่างปลอดภัย



*ตรวจสอบกำแพงคอนกรีตรอบๆ บ้าน



*ป้องกันเฟอร์นิเจอร์ล้มลงมา

อย่าตื่นตระหนกเมื่อเกิดไฟไหม้ เข้ารับการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ดับไฟ



*รองน้ำเอาไว้ให้เต็มอ่างเสมอเพื่อใช้ดับไฟ

อันดับแรกคือท่านต้องป้องกันตัวเองก่อน แล้วจึงช่วยดูแลครอบครัวและเพื่อนบ้าน ปกติแล้วคนเราสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ 72 ชั่วโมงเมื่อติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ดังนั้นการป้องกันการเกิดไฟไหม้จึงเป็นงานสำคัญอันดับแรก จะเริ่มการช่วยชีวิตได้เมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วเท่านั้น พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพยายามเต็มที่ในการดับไฟและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง และบาดเจ็บ

5-10 นาทีหลังแผ่นดินไหว

หลังจากดับไฟเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบสภาพของบ้านคุณ



*ช่วยเหลือคนชราและคนป่วย



*อย่าเชื่อข่าวลือต่างๆ และอย่าเผยแพร่ต่อ



ซักซ้อมและนัดแนะสมาชิกในครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

*พูดคุยกับครอบครัวเพื่อนัดแนะสถานที่นัดพบและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน





*นัดแนะว่าใครจะช่วยดูแลคนชราและเด็กเล็ก



*นัดแนะว่าใครจะเป็นคนดับไฟ

ระวังการบาดเจ็บจากเศษแก้วที่ตกแตก



*เตรียมรองเท้าแตะเพื่อรองเท้าไว้ในที่เพื่อป้องกันเศษแก้ว



*ติดฟิล์มป้องกันกระจกแตกที่หน้าต่าง

เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

10 นาทีถึงครึ่งวันหลังเกิดแผ่นดินไหว

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนบ้าน

*การรวมมือกับเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญ



*ก่อนที่จะแพร่ไวรัสและสับเบรกเกอร์ลง



ทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านและช่วยเหลือกันในชีวิตประจำวัน



*เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภัยในเขตเมืองที่คุณอาศัยอยู่

*ฝึกซ้อมการอพยพ




*ทำความคุ้นเคยกับพื้นที่หลบภัย

ครึ่งวันถึงสามวันหลังแผ่นดินไหว

เตรียมอาหารและน้ำสำหรับ 3 วัน และสำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว

แก๊สน้ำและไฟฟ้าอาจถูกตัดจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อม

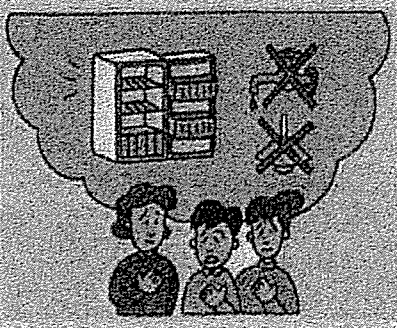

เตรียมพร้อมสำหรับการอยู่รอด




*เตรียมสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในกรณีฉุกเฉิน เช่น อาหาร ไฟฉาย ยา

2 การเตรียมรับมือแผ่นดินไหว
จะป้องกันตัวเองอย่างไร

คุณต้องป้องกันตัวเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

คุณควรตรวจสอบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกบ้านเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ตรวจความปลอดภัยภายนอกบ้าน

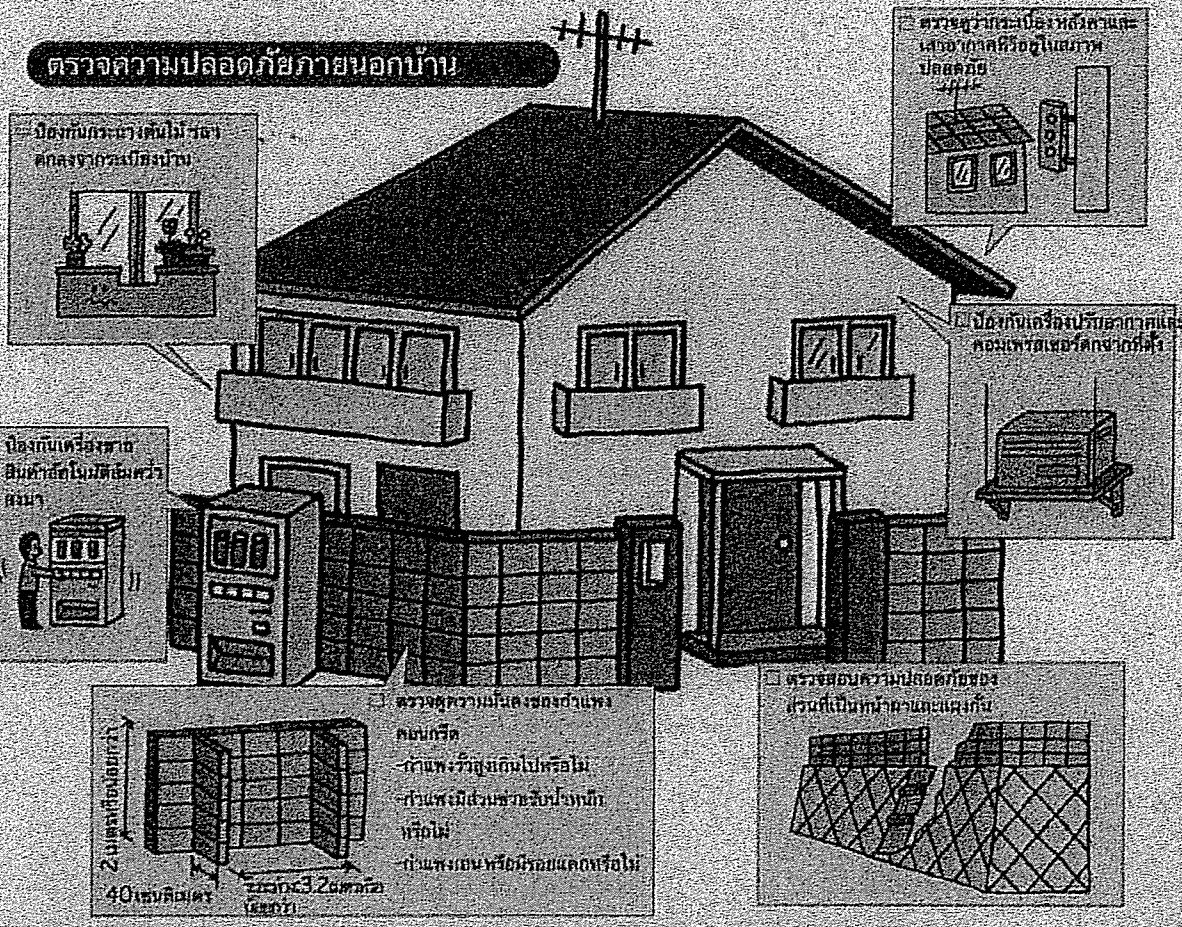

สิ่งที่ควรเตรียมตัวหากอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนท์






ตรวจสอบ

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ไหนภัยที่ระเบียงอย่าให้มีสิ่งของใดๆ อยู่กีดขวาง
2. ส่งประกาศต่างๆ ที่แจ้งเกี่ยวกับการซ้อมหนีไฟหรือการตรวจสอบอุปกรณ์ไหนภัยจากเจ้าของบ้านหรือผู้ดูแลอพาร์ตเมนท์

การยึดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตรวจสอบ

1. เพื่อที่จะทำให้ภายในบ้านมีความปลอดภัยมากขึ้น ให้วางเฟอร์นิเจอร์ไว้ในบริเวณที่ถูกใช้งานน้อยที่สุด
2. ลดจำนวนเฟอร์นิเจอร์ในห้องสำหรับคนชราและเด็ก อย่าตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มั่นคงไว้ใกล้เตียงและฟูกนอน
3. เวลาวางเฟอร์นิเจอร์ให้ตั้งไม้ติดกำแพงและเสริมบางอย่างไว้ข้างใต้เพื่อให้มันติดแน่น อย่าวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ใกล้หน้าต่างหรือประตูเลื่อนแบบญี่ปุ่น (โชจิ)
4. ล็อคเฟอร์นิเจอร์ให้เคลื่อนที่ไม่ได้โดยการเสริมตัวรองใต้เฟอร์นิเจอร์
5. วางเฟอร์นิเจอร์บนพื้นไม้หากเป็นไปได้ อย่าวางเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงบนพรมหรือเสื่อทาทามิ
6. เก็บสิ่งของหนักๆ ไว้ในที่ต่ำ และของเบาๆ ไว้บนที่สูงแทน
7. ป้องกันหนังสือในชั้นวางปลิวตกลงมา
8. ยึดเฟอร์นิเจอร์ไว้กับผนังหรือเพดานเพื่อป้องกันล้มลงมา และในอนาคตให้หลีกเลี่ยงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่สูงและหนัก

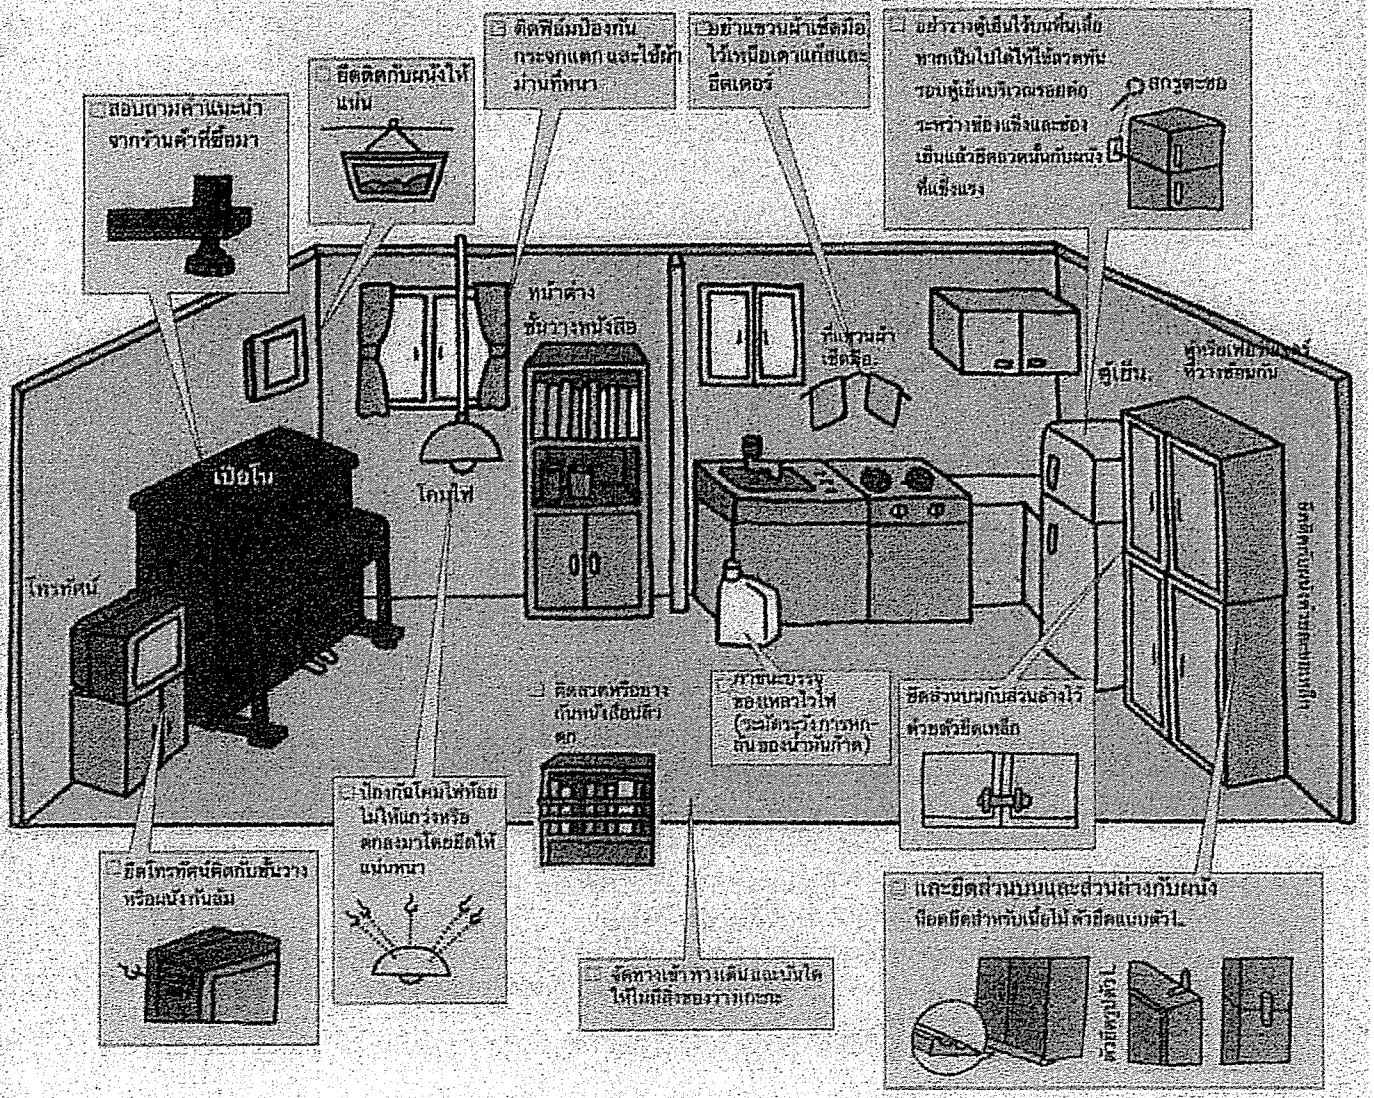

2 การเตรียมรับมือแผ่นดินไหว

แผนการเตรียมการสำหรับสำนักงาน

สำหรับสำนักงาน "การทำงานเป็นทีม" เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์แผ่นดินไหว การเตรียมการด้านความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า, การกักตุนอาหารหรือการฟื้นฟูกิจการเป็นสิ่งจำเป็นและที่สำคัญคือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้ความร่วมมือกันในด้านต่างๆ กับสำนักงานใกล้เคียง

ตรวจสอบทั้งด้านในและด้านนอกของสำนักงาน

ตรวจสอบ

- ตรวจสอบความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารและจุดบอดจุดอันตรายต่างๆ
- ป้องกันกระจกแตก, ป้ายต่างๆ ร่วงหล่นลงมาและก้อนแผงที่จะถล่ม
- เตรียมทางหนีออกจากอาคารกำจัดสิ่งกีดขวางในทางเดินและบันไดฉุกเฉิน
- จัดวางชั้นหนังสือและอุปกรณ์สำนักงานไม่ให้เกิดการร่วงหล่นขณะเกิดแผ่นดินไหว
- ระวังเรื่องการจัดเก็บวัตถุอันตรายเช่นสารเคมีหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์การผลิตที่เป็นสิ่งสำคัญ
- เสริมต้านความแข็งแรงของลิฟท์และวางแผนรับมือเมื่อเกิดการติดค้างในลิฟท์
- ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นการสูญหายข้อมูล
- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของระบบเซอกชูชีพรวมทั้งระบบไฟฟ้า
- แบ่งงานและมอบหมายภาระหน้าที่ในด้านต่างๆอย่างชัดเจนและวางแผนทั้งเรื่องน้ำและระบบพลังงาน



การเตรียมแผนกู้ภัย

ตรวจสอบ

- เตรียมแผนกู้ภัยและจัดทำคู่มือหรือไม่
- มีมาตรฐานเรื่องการจัดตั้งศูนย์กู้ภัยบ้างหรือไม่
- มีการเตรียมการด้านระบบข้อมูลความเสียหายหรือไม่
- มีการจัดทำระบบเตือนภัยพนักงานหรือไม่
- มีแผนการป้องกันเพลิงไหม้และการดับเพลิงฉุกเฉินหรือไม่
- มีแผนป้องกันการรั่วซึมของวัตถุอันตรายหรือไม่
- มีมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่พนักงานและลูกค้าหรือไม่
- ได้ทำการจัดเตรียมสิ่งจำเป็นยามฉุกเฉินอย่างเพียงพอหรือไม่
- ได้มีการจัดเก็บและรักษาเอกสารหรือข้อมูลสำคัญหรือไม่
- ทราบสถานพยาบาลโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ศูนย์กู้ภัยฉุกเฉิน และสถานที่อพยพเบื้องต้นหรือไม่
- ได้ส่งเสริมให้พนักงานร่วมวางแผนและบอกวิธีการเอาตัวรอดในเหตุการณ์ภัยพิบัติแก่ครอบครัวหรือไม่
- ได้จัดทำแผนช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงแล้วหรือไม่

เสบียงและอุปกรณ์ยามฉุกเฉิน

รายการด้านล่างนี้เป็นรายการเสบียงและอุปกรณ์เพื่อที่สามารถเริ่มดำเนินกิจการได้ใหม่

ตัวอย่าง

เสบียงและอุปกรณ์

- ไฟฉายและถ่าน
- วิทยุ
- ถุงมือ, หน้ากาก
- หมวกกันน็อค
- โทรโข่ง
- ชะแลง, แม่แรง, เลื่อย, พลั่ว, อุปกรณ์ช่าง
- ไฟฉายกันน้ำ, เครื่องปั่นไฟ และน้ำมัน
- อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
- จักรยาน
- เชือก, บันได
- แผ่นพลาสติก
- ไฟฉายกันน้ำ, เครื่องปั่นไฟ และน้ำมัน
- เปลหาม
- บัญชีรายชื่อลูกจ้าง, เครื่องเขียน, แผนที่

เสบียงสำหรับการดำรงชีวิต

- น้ำดื่ม (3 ลิตร ต่อ 1 คน ต่อ 1 วัน)
- อาหาร, ขนมปังกรอบ (เพียงพอสำหรับ 3 วัน ต่อ 1 คน)
- กล่องอาหารและอุปกรณ์ทานอาหาร
- ผ้าห่มและผ้าเช็ดตัว
- กระโถน
- เตาให้ความร้อน
- เตาแก๊สแบบเคลื่อนที่ได้
- ถุงและถังพลาสติก

เตรียมพร้อมสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถกลับบ้านได้

ในระหว่างเกิดภัยพิบัติ หากลูกจ้างถูกบอกให้กลับในเวลาเดียวกัน สถานีรถไฟจะไม่สามารถรองรับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง ดังนั้นจึงควรให้ผู้มาติดต่อและลูกจ้างทยอยออกจากตึก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ให้อยู่ภายในอาคาร

ตัวอย่าง

10 ข้อที่ตรวตระหนักสำหรับผู้ที่ไม่สามารถกลับบ้านได้

1. อย่าตื่นตระหนก และควบคุมสถานการณ์
2. พกวิทยุใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
3. เขียนแผนที่จากที่ทำงานไปยังบ้าน
4. เก็บรองเท้าผ้าใบไว้ในล็อคเกอร์
5. เก็บช็อกโกแลตและควรามเมลไว้ที่โต๊ะ
6. ปรึกษากับครอบครัวเรื่องสถานที่นัดพบและวิธีติดต่อ
7. ตรวจสอบความปลอดภัยของครอบครัวและญาติ โดยใช้ศูนย์ฝากข้อความยามเกิดเหตุฉุกเฉินของ NTT โดยกด 171
8. ลองกลับบ้านโดยการเดิน
9. เตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ให้เหมาะกับสภาพอากาศ

ฝึกซ้อมการกู้ภัย

จัดอบรมและฝึกซ้อมการกู้ภัยในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว และไฟไหม้ รวมถึงการเข้าอบรม ณ. ศูนย์การเรียนรู้แผ่นดินไหว และทดลองใช้เครื่องจำลองแผ่นดินไหว และศึกษาการช่วยชีวิตซึ่งจัดโดยหน่วยดับเพลิง

ความร่วมมือกับชุมชน

สำนักงานเป็นสมาชิกที่สำคัญของชุมชน ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดการซ้อมการดับไฟหรือซ้อมการอพยพ พยายามสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

การบำรุงรักษาและกลับมาดำเนินธุรกิจ

ระมัดระวังการบันทึกข้อมูลสำคัญ และการป้องกันจากขโมยและผู้บุกรุก


2 การเตรียมรับมือแผ่นดินไหว
กรณีมีสัญญาณเตือนภัยเป็นทางการเรื่องแผ่นดินไหวโตไก (Tokai Earthquake)

แผ่นดินไหวโตไกอาจทำนายได้

กล่าวกันว่าแผ่นดินไหวโตไกสามารถทำนายได้ ดังนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงติดตามเฝ้าดูตลอด 24 ชั่วโมง การทำนายแผ่นดินไหวได้ทำให้เราสามารถลดระดับความเสียหายได้

ความเสียหายเมื่อโตไกเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน

- มีการคาดคะเนว่าแผ่นดินไหวที่จะเกิดในเขตเมกุโระอาจมีความแรงระดับ 5 (เบา) ตามมาตราของญี่ปุ่น

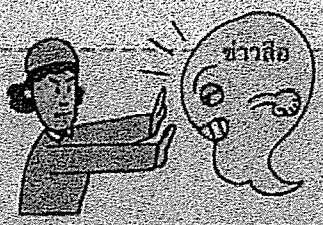

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ความแรงระดับ 5 (เบา)

ผู้คนมากมายจะต้องหาที่หลบภัย กำแพงและคานรับน้ำหนักของบ้านไม้ที่ไม่ทนต่อแผ่นดินไหวอาจถล่มได้

เกิดความกลัว ความตื่นตระหนกและข่าวลือที่ผิดๆ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากคือต้องไม่ตื่นตระหนกและใจเย็น

เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยอย่างเป็นทางการ

ขั้นแรก เตรียมตัวเองให้พร้อม

ถ้ามีข้อมูลที่ผิดปกติเกิดขึ้น ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์แผ่นดินไหวจะประชุมกันและตรวจสอบข้อมูลนั้นว่าอาจนำไปสู่การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หรือไม่

ขั้นสอง การเตือนภัย

จากผลของการประชุม ถ้าคาดว่าจะมีการเกิดแผ่นดินไหว นายกรัฐมนตรีจะประกาศสัญญาณเตือนภัยอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีใจความดังนี้ "มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวภายในสองถึงสามวัน"

ให้ความสนใจกับประกาศต่างๆ ที่ออกจากสำนักงานเขต สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง หรือสำนักข่าว และเตรียมตัว การเตือนภัยไม่ได้เป็นสัญญาณให้อพยพแต่เป็นเพียงให้เตรียมตัวสำหรับการอพยพเท่านั้น อยู่ในความสงบ ดูแลความปลอดภัยของคุณและครอบครัว

สัญญาณเตือนภัยอย่างเป็นทางการจะได้ยินอย่างไร

- จะมีการประชุมและเชิญสื่อมวลชน และประกาศต่อสาธารณะ
- ถ้ามีการประกาศสัญญาณเตือนภัยอย่างเป็นทางการ สถานีโทรทัศน์และวิทยุจะประกาศข่าวนี้ทันที ไซเรนเตือนภัยจะดังจากหอกระจายเสียงซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนประถมและมัธยม

สัญญาณเตือนภัย	
ไซเรน	หยุด
45 วินาที	15 วินาที
ซ้ำ 3 รอบ	


หมายเหตุ สัญญาณเตือนภัยอาจยกเลิกได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ในบ้าน

ตรวจสอบ


ข้อมูลที่ถูกต้องและการเผยแพร่

- ตรวจสอบข้อมูลผ่านทางโทรทัศน์และ วิทยุ
- ให้ความสนใจกับการเผยแพร่ข่าวทางวิทยุจากทางเขต อย่าสับสนกับข่าวลือ
- อย่าใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็น
- แจ้งข่าวให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและครอบครัวของเขาเหล่านั้น
- สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือ บอกเพื่อนบ้านเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ

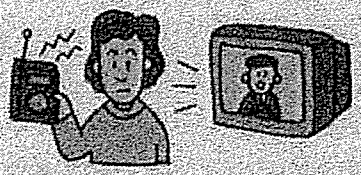

ไม่ควรจุดไฟโดยไม่จำเป็น

- ลดการใช้แก๊สและตรวจสอบว่าปิดแก๊สเรียบร้อยหลังการใช้งาน

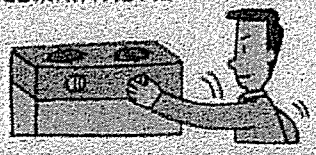

เตรียมพร้อมสำหรับดับเพลิง

- เตรียมเครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน
- เตรียมน้ำไว้ในอ่างหรือถังและสะสมน้ำดื่มไว้สำหรับสามวัน (3 ลิตรต่อวันต่อคน)

เตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ยามฉุกเฉิน

- เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชนิดที่ทนไฟ เก็บรองเท้าส้นลองไว้ใกล้ที่นอน
- อย่าลืมอุปกรณ์ป้องกันศีรษะหรือหมวกกันน็อค

ตรวจสอบความปลอดภัยบ้านของคุณ

- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ภายในบ้านจะไม่ตกลงมา
- เอาของออกจากหิ้ง
- ติดเทปที่กระจกและผู้กระจก ป้องกันกระจกแตก
- หาทางออกที่ปลอดภัย
- หาห้องที่ปลอดภัยหนึ่งห้องไว้นอนสำหรับคุณและครอบครัว

ตรวจสอบความปลอดภัยรอบๆ บ้าน

- ตรวจสอบกำแพงคอนกรีต
- กั้นพื้นที่อันตรายด้วยเชือก

ใช้รถยนต์ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

- ทางด่วนและทางธรรมดา ความเร็วสูงสุด 20 กม./ชั่วโมง
- ทางหลวง ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชั่วโมง
- ตามกฎจราจรยามฉุกเฉิน ห้ามมีการใช้รถบนถนนคันนามา (Kannana Don)



ผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

กิจการที่ยังเปิดดำเนินการ

- ที่ทำการเขต



- ไปรษณีย์ ธนาคาร ธุรกิจยังคงดำเนินต่อโดยเฉพาะเรื่องการถอนเงิน
- โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล



- โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะจะมีสีเขียวหรือเทา



ธุรกิจที่ถูกสั่งให้ดำเนินการลดลง

- ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ภายในร้านยังมีสินค้าขาย แต่จะเน้นไปทางอาหาร และเนื้อสัตว์และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ควรสะสมอาหารให้เพียงพอสำหรับสามวันต่อคน



- รถไฟ รถบัส แท็กซี่ ความเร็วจะลดลง




- จราจร ไม่ควรใช้รถยนต์ส่วนตัว



- โทรศัพท์ทั่วไป อาจไม่สามารถใช้ได้

ปิดชั่วคราว

- โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถม จะได้รับการดูแลจนกว่าผู้ปกครองจะมารับ นักเรียนระดับมัธยมจะถูกส่งกลับบ้านเป็นกลุ่ม



- ห้องประชุมสาธารณะ ห้องสมุด ยิมเนเซียม



- โรงภาพยนตร์ โรงละคร



การใช้เครื่องมือดับเพลิง



ดึงสลักนิรภัย ดึงสาย และเอาหัวดับเพลิงชี้ไปทางที่เกิดไฟไหม้ บีบคันโยก

ข้อสำคัญ **อย่าตื่นตระหนก และทำอย่างระมัดระวัง**

- นำถังดับเพลิงไปยังที่เกิดไฟไหม้ ดึงสลักนิรภัยก็ต่อเมื่อจะใช้งานเท่านั้น เพื่อป้องกันการฉีดก่อนเวลาหาแหล่งกำเนิดไฟ
- อยู่ให้ต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงจากความร้อนและควัน ขณะเดินเข้าหาไฟ ชี้หัวฉีดไปยังไฟ และบีบคันโยกจนน้ำยาออก
- เมื่อใช้เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำบนผนังให้ฉีดจากบนลงล่าง จากเพดานลงพื้น
- หลังจากใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเพื่อความแน่นอนควรใช้น้ำราดอีกครั้ง เพื่อไฟจะได้ไม่กลับมาติดอีก ระวังอย่านำน้ำราดบนอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ขณะดับไฟ ควรเผื่อทางหนีไว้ด้วย

การหนีจากห้องที่ปกคลุมไปด้วยควัน

อพยพให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ควรฝึกสังเกตทางออกฉุกเฉินให้เป็นนิสัย

เมื่อสังเกตเห็นควัน

- หนีไปทางตรงข้ามกับทิศที่มีควัน
- ปิดประตูทางด้านหลังเพื่อกักควันไว้
- อย่ารีบมาก เพราะจะทำให้เพิ่มอัตราการหายใจ ทำให้สูดควันมากขึ้น

ในห้องที่เต็มไปด้วยควัน

- อยู่ให้ต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่อย่าคลานด้วยเข่าและมือ
- ปิดปากและจมูกด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าชนหนู
- ถ้าหลงทางให้เคลื่อนที่เรียบกำแพงเพื่อหาทางออก

ไฟจะลามเร็วในปล่องบันได และเมื่อลามจนถึงชั้นบนสุด จะค่อยๆ ทำให้ควันเข้าไปยังห้องต่างๆ จากชั้นบนลงล่าง
เมื่อไฟลามถึงเพดาน จะลามตามแนวนอนได้เร็วเท่าๆ กับคนเดิน
ถ้าคุณหายใจเอาควันเข้าไปจะเกิดอาการตาพล่า เวียนศีรษะ และส่งผลต่อการตัดสินใจ
ถ้าคุณหายใจเอาควันเข้าไปมากเกินไป อาจเสียชีวิตด้วยพิษของแก๊สคาร์บอนมอนอ็อกไซด์

กลางแจ้ง ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์


ขณะขับรถ

- เมื่อรู้สึกถึงการสั่นค่อยๆ ลดความเร็วและจอดข้างทาง
- ไม่ควรออกนอกรถ ควรเปิดวิทยุและฟังข่าว
- ติดเครื่องทิ้งไว้และไม่ควรล็อครถเมื่อออกจากรถ




ขณะอยู่ในพื้นที่ใต้ดินห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่าทำตามใจตนเอง
- การสั่นที่ใต้ดินจะรุนแรงน้อยกว่าบนดิน อย่าตื่นตระหนก ถ้าไฟดับไฟฉุกเฉินจะเปิดโดยอัตโนมัติ
- ถ้าไฟฉุกเฉินไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ทางที่ดีควรเดินตามทำแพง แล้วคุณก็จะพบทางออก

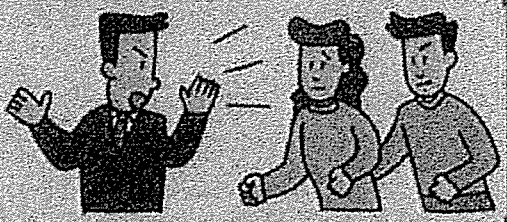


ขณะอยู่บนรถไฟ หรือ รถบัส

- ระวังของตกใส่และคนล้ม
- ฟังประกาศและทำตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ อย่าลงจากรถจนกว่าจะมีประกาศ

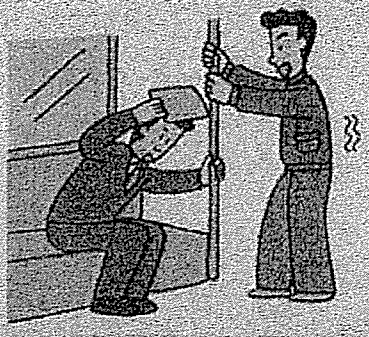

อยู่ในพื้นที่ ขอบปีง หรือพื้นที่ธรกิจ

- อย่าอยู่ในพื้นที่ระหว่างช่องตึกให้ไปอยู่ที่พื้นที่เปิด หรือในตึกที่แข็งแรง
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นกระจกแก้ว กำแพง และตึกเก่า

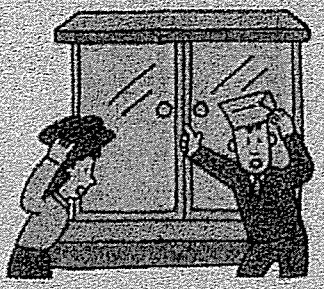

ขณะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย

- ไม่ควรอยู่ในซอยแคบ ควรออกมาอยู่ในพื้นที่โล่ง
- อยู่ห่างจากกำแพงบล็อกคอนกรีต ตู้ขายของอัตโนมัติ และตึกเก่า
- ระวังกระจกแตกแล้วหกลงมา ป้ายที่แขวนบนที่สูง และกระเบื้องหลังคา



ขณะอยู่บนตึกสูง

- อยู่ห่างจากหน้าต่าง และรักษาความปลอดภัยของตนเอง
- ถ้าอยู่ในอิฟท์ให้กดปุ่มฉุกเฉินและขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ฉุกเฉิน



3 ขั้นตอนยามเกิดเหตุฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว


ขั้นตอนการอพยพ

เมื่อจำเป็นต้องอพยพ


การอพยพเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการรับมือแผ่นดินไหว

หลังจากแผ่นดินไหวได้สงบลง และแน่ใจแล้วว่าตนเองปลอดภัย จะต้องเตรียมการป้องกันเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และพาผู้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย ในกรณีที่เห็นว่าจะเกิดอันตราย เช่นเกิดเพลิงไหม้เป็นวงกว้าง ทั้งนี้ประกาศต่างๆ จากทางการอาจจะไม่ทันการเสมอไป

อพยพเมื่อเกิดกรณีต่างๆดังนี้

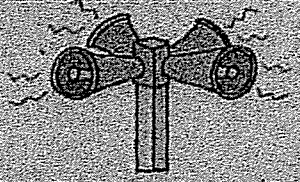

①เมื่อได้รับคำเตือนให้หาที่หลบภัยจากศูนย์ป้องกันภัยหรือตำรวจหรือสถานีดับเพลิง

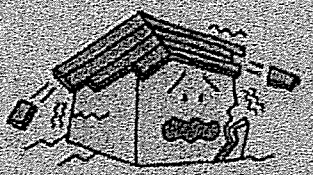

②เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าบ้านของท่านจะถล่มลง




③เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นในบริเวณใกล้เคียงและมีความเป็นไปได้ว่าจะลุกลามมาถึงบ้านท่าน



④เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดการระเบิดจากแก๊สหรือวัตถุไวไฟ

วิธีการอพยพ

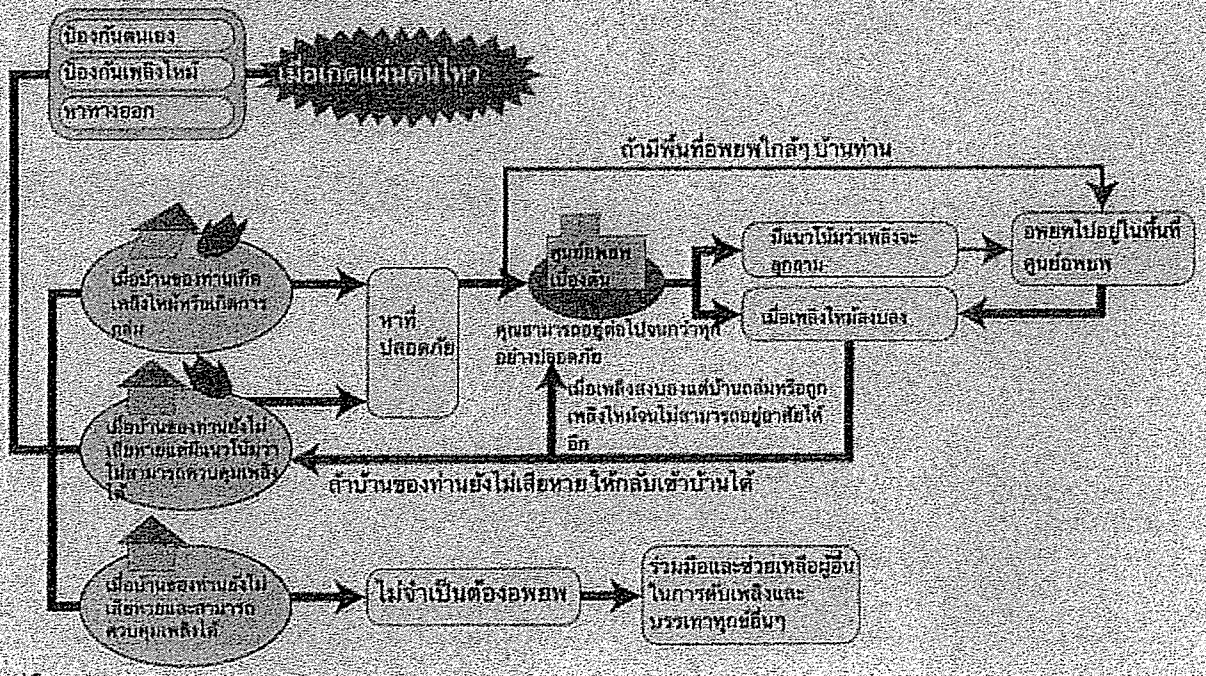

จะอพยพไปที่ไหนดี

ศูนย์อพยพเบื้องต้น
(โรงเรียนประถมมัธยมของรัฐในแต่ละท้องที่, โรงเรียนมัธยมของเมือง ฯลฯ)


หากมีความจำเป็นต้องอพยพให้อพยพไปยังศูนย์อพยพเบื้องต้นโดยการไปยังพื้นที่อพยพใกล้บ้านได้ทันที
สถานที่ศูนย์อพยพเบื้องต้น: โรงเรียนประถมมัธยมของรัฐในแต่ละท้องที่, โรงเรียนมัธยมของเมือง, สวนสาธารณะ, มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น, โรงเรียนมัธยม, วิทยาเขตของประชาชนเขตเมกุโระศูนย์อพยพเบื้องต้นไม่ได้เป็นแค่ศูนย์อพยพเท่านั้นแต่ยังใช้เป็นศูนย์การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆเช่นน้ำ อาหาร ยารักษาโรค



พื้นที่ศูนย์อพยพเบื้องต้น

พื้นที่อพยพ (มี 7 พื้นที่ที่รัฐบาลเมืองโตเกียวกำหนดไว้โดยเฉพาะ)

หากอันตรายจากเพลิงไหม้ลุกลามเข้าใกล้ศูนย์อพยพเบื้องต้นและจำเป็นต้องอพยพหนี ผู้อพยพควรอพยพหนีเป็นกลุ่มไปยังพื้นที่โล่งของศูนย์อพยพ โดยความช่วยเหลือของตำรวจและหน่วยดับเพลิง คุณสามารถรออยู่ที่นั่นจนกว่าเพลิงจะสงบ


พื้นที่โล่งของศูนย์อพยพ

สิ่งที่ควรระวังในการอพยพ

กระทำตามข้อมูลที่เป็นจริง


* อย่าเชื่อข่าวลือ อย่ากล่าวอ้างหรือเล่าต่อข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ ใส่ใจกับคำเตือนหรือประกาศจากศูนย์ป้องกันภัยพิบัติของเขตเมกุโระ ตำรวจ หรือศูนย์ดับเพลิง
* อยู่ในความสงบขณะอพยพ

ทำตามข้อต่อไปนี้

* ปิดวาล์วแก๊สหลัก
* ป้องกันเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรโดยการสับเบรกเกอร์ลง
* ปิดหน้าต่าง ประตู
* ทิ้งข้อความไว้ให้สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านในขณะนั้น

ควรแต่งกายอย่างไรในขณะอพยพ

* สวมรองเท้าที่หนาและใส่สบาย
* ป้องกันศีรษะด้วยแผ่นรองศีรษะ หมวกหนาๆ หรือหมอน
* สวมเสื้อแขนยาวเคลื่อนไหวสะดวก สวมกางเกงที่ติดไฟยากเช่นขนสัตว์ ฝ้าย สวมถุงมืออย่าให้มีส่วนของผิวหนังไม่มีสิ่งปกปิด

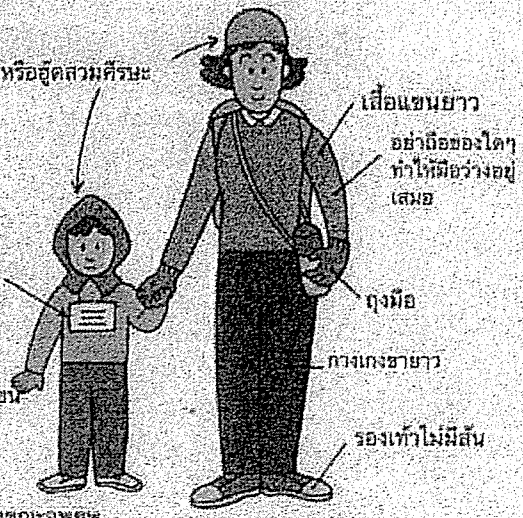

การอพยพเป็นกลุ่ม

* อยู่กับครอบครัวขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านและอยู่ในกลุ่มขณะอพยพ
* ช่วยเหลือผู้อื่นในการอพยพเช่นเด็กทารก คนท้อง คนชรา ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

ขั้นตอนในการอพยพ

* อพยพโดยการเดินเท้าไม่ควรใช้ยานพาหนะทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ หรือจักรยานเนื่องจากจะเป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
หากเกิดแผ่นดินไหวขณะที่ท่านกำลังขับรถอยู่ให้ดับเครื่อง ดึงกุญแจรถออกและอย่าล็อคประตูไว้รถเป็นในการอพยพคนชราหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินได้ห้ามใช้ลิฟท์

ใช้เส้นทางที่ปลอดภัย

* ระวังวัตถุตกจากอาคารอยู่ให้ห่างจากพื้นที่อันตรายเช่นซอบรั้ว เครื่องขายของอัตโนมัติและทางแคบๆ ใส่ใจกับทิศทางกระแสลมอันจะทำให้เกิดการลุกลามของเพลิงไหม้

3 ขั้นตอนยามเกิดเหตุฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว

สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว

ถ้าคุณอยู่ในตัวบ้าน

ระวังการเกิดอาฟเตอร์ช็อก

พึงระลึกว่าอาฟเตอร์ช็อกอาจเกิดขึ้นได้และสร้างความเสียหายที่มากกว่า ดังนั้นควรระวังก่อนเข้าบ้านหรืออาคาร

วิธีการรับข่าวสาร

- ให้ความสนใจกับข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ตลอดเวลา
- เขตเมกุโระจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางหอวิทยุป้องกันภัย (Disaster Prevention Radio Towers)
- ข้อมูลจากเขตเมกุโระจะถูกจัดเตรียมไว้ที่ศูนย์อพยพเบื้องต้น

วิธีการสอบถามความปลอดภัยของคนในครอบครัว


- ใช้ศูนย์ฝากข้อความยามเกิดเหตุฉุกเฉินของ NTT (NTT Disaster Message Exchange) กด 171
- เด็กๆที่กำลังอยู่ที่โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนประถม ควรรับกลับมาให้เร็วที่สุด



โทรศัพท์สาธารณะเครื่องสีเทาหรือเขียวจะสามารถโทรติดได้ง่ายกว่า

สาธารณูปโภคในชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไร

- น้ำประปา ยังคงให้บริการตามปกติ ยกเว้นในกรณีที่เกิดความเสียหายกับท่อน้ำหลัก
- ไฟฟ้า ยังคงให้บริการตามปกติ ยกเว้นในกรณีที่เกิดความเสียหายกับสายไฟฟ้า
- แก๊ส ระบบความปลอดภัยจะตัดแก๊สอัตโนมัติเมื่อแผ่นดินไหวระดับ 5 ตามมาตราของญี่ปุ่น ห้ามใช้ไฟ หากพบว่าแก๊สรั่ว ให้รีบเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดได้หลังเกิดแผ่นดินไหวให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้แก๊สก่อนการใช้งาน
- โทรศัพท์ ยังคงให้บริการ โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว



ห้ามสัมผัสสายไฟฟ้าที่ขาด


ระวังในเรื่องต่อไปนี้



ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่เปียกน้ำ

การจราจรบนท้องถนน

ห้ามใช้เส้นทางการจราจรภายในบริเวณที่ล้อมรอบด้วยถนนคันนานา (Kannana Dori, เส้นวงแหวนที่ 7), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 246 และแม่น้ำทามะ

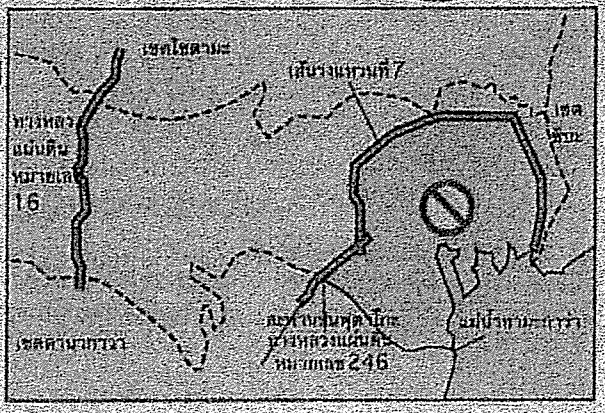

สิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน


ข่าวของเครื่องใช้ที่ทางเขตเมกุโระสำรองไว้จะแจกจ่ายแก่ผู้อยู่อาศัยในเขตเมกุโระ โดยจะจัดไว้ที่ศูนย์อพยพเบื้องต้นเท่านั้น เช่นเดียวกับข่าวสารข้อมูลล่าสุดก็จัดเตรียมไว้ให้เช่นกัน



ใส่ใจกับการใช้น้ำและปริมาณน้ำที่ใช้ให้มากขึ้นเพื่อช่วยกันประหยัดน้ำ

* อาหาร และน้ำดื่ม
  - ควรสำรองอาหารและน้ำดื่มไว้3 วันเพื่อใช้บริโภค

* น้ำสำหรับการชำระล้าง
  - น้ำรีไซเคิล ควรเก็บสำรองน้ำไว้ในอ่างอาบน้ำให้เต็มอยู่เสมอ เพื่อใช้ชำระล้าง
  - ห่อและปรุงอาหารด้วยพลาสติกก่อนใช้เพื่อลดการล้างหลังการใช้งาน
  - เขตเมกุโระได้กำหนดบ่อน้ำเพื่อการใช้จุกเฉินซึ่งสามารถใช้ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของ



ใช้น้ำที่เก็บไว้สำหรับกดชักโครก

  - โรงอาบน้ำสาธารณะอาจจะแจกจ่ายน้ำสำหรับการชำระล้างด้วยตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อตัวธุรกิจของโรงอาบน้ำเอง

* น้ำสำหรับห้องน้ำ
  - ใช้น้ำที่เก็บสำรองในอ่าง ถ้าระบบการชำระของชักโครกไม่เสียหาย
  - ถ้าระบบการชำระของชักโครกไม่ทำงาน ให้เก็บสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกชั่วคราว



ห่อจานชามด้วยฟอยล์หรือพลาสติกห่ออาหารก่อนใช้งาน

* ขยะ
  - ช่วยกันลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
  - การเก็บขยะจะหยุดจัดเก็บชั่วคราว

การประเมินความปลอดภัยของตึกที่ได้รับความเสียหาย

เพื่อป้องกันการเพิ่มของผู้เสียชีวิตจากตึกถล่มเนื่องจากอาฟเตอร์ช็อกทางเขตเมกุโระจะประเมินความปลอดภัยของตึกที่ได้รับความเสียหายโดยจะติดประกาศผลการประเมินไว้ที่ด้านหน้าของทุกอาคาร ดังนั้นห้ามเข้าไปในอาคารที่ถูกประเมินว่าอันตรายเด็ดขาด



"DANGER" อันตราย ห้ามเข้า

"LIMITEDENTRY" ต้องระมัดระวังในการเข้าอาคารนี้เป็นพิเศษ

"INSPECTED" อาคารนี้ปลอดภัย

การตรวจสอบความเสียหายในอาคาร

นอกเหนือจากการประเมินความปลอดภัยของตึกที่ได้รับความเสียหายที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทางเขตเมกุโระยังดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย โดยผลการตรวจสอบจะประกอบด้วยรายงานต่างๆ เช่น วัสดุที่ต้องใช้ในการซ่อมแซม , ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ออกใบรับรองความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย

4 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย

ถาม&ตอบเกี่ยวกับการป้องกันภัย


Q ทำไมญี่ปุ่นจึงเกิดแผ่นดินไหวบ่อย

A เนื่องจากผิวโลกปกคลุมด้วยชั้นหินแข็งที่ชื่อเทคโทนิคเพลท ซึ่งเพลทเหล่านี้เคลื่อนที่ในหลายทิศทางด้วยความเร็วหลายเซนติเมตรต่อปี แผ่นดินไหวจะเกิดบริเวณที่แผ่นเพลทเหล่านี้ชนกัน ในญี่ปุ่นมีแนวดังกล่าวอยู่หลายแนว จึงเกิดแผ่นดินไหวบ่อย



Q แผ่นดินไหวแบบใดที่คาดว่าจะเกิดที่โตเกียว

A
- แผ่นดินไหวคันโต
  แผ่นดินไหวคันโตครั้งใหญ่จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกในอ่าวซากามิด้วยระดับแมกนิจูด 7.9 หรือความสั่นสะเทือนระดับ 6 ตามมาตราญี่ปุ่น ดังที่เคยเกิดในปี 1923
- แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ใต้โตเกียว (ในแผ่นดิน)
  เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดโดยตรงใต้โตเกียว หรือบริเวณใต้คันโตทางใต้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการคาดคะเนเวลาที่จะเกิด, สถานที่, ระดับความลึก และความรุนแรง
- แผ่นดินไหวโตไก
  เป็นแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณชุรุกะความสั่นสะเทือนประมาณระดับ 5 (เบา) หรือมากกว่า ตามมาตราญี่ปุ่นในเขตโตเกียว
- การเกิดแผ่นดินไหวบริเวณคานากาวาทางตะวันตกของคันโตก็อาจเกิดขึ้นได้

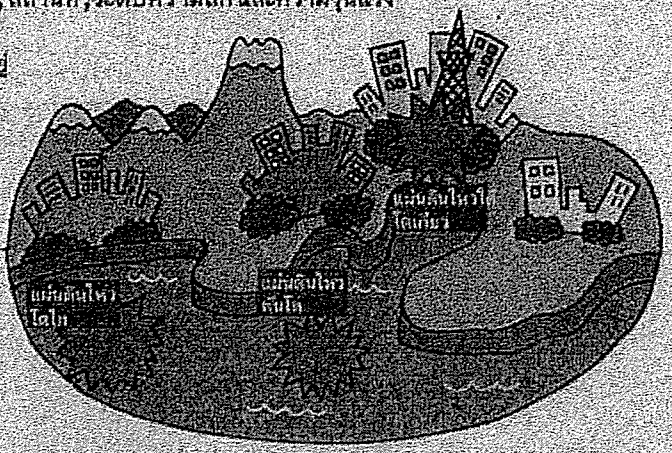

Q ระดับพลังงานของแผ่นดินไหว (แมกนิจูด) กับระดับความสั่นสะเทือนต่างกันอย่างไร

A
- แมกนิจูดเป็นหน่วยที่ใช้วัดพลังงานของแผ่นดินไหว
  ถ้าแมกนิจูดเพิ่มขึ้น 0.2 พลังงานของแผ่นดินไหวจะเพิ่มเป็น 2 เท่า ถ้าแมกนิจูดเพิ่มขึ้น 1 พลังงานของแผ่นดินไหวจะเพิ่มเป็น 32 เท่า
- ระดับความสั่นสะเทือน
  จะต่างกับค่าแมกนิจูดเนื่องจากระดับความสั่นสะเทือนเป็นค่าความรุนแรงของการสั่นสะเทือนจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวถึงจุดที่ไกลที่สุดที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน มี 10 ระดับตั้งแต่ 0 ถึง 7 โดยระหว่าง 5 ถึง 7 มีการแบ่งย่อยเป็น 5 ระดับได้แก่ 5 (เบา), 5 (แรง), 6 (เบา), 6 (แรง) และ 7

Q จะทำแผนที่อพยพหนีภัยได้อย่างไร

A โปรดใช้แผนที่หลบภัยที่มีในคู่มือฉบับนี้ โดยกำหนดให้บ้านของคุณเป็นศูนย์กลาง แล้ววางแผนการเส้นทางอพยพหนีภัยผ่านเส้นทางที่มีอุปกรณ์ดับเพลิง

Q จะใช้บริการฝากข้อความ โดยการกด 171 ได้อย่างไร

A ใช้NTT Disaster Message Exchange กด 171 เพื่อติดต่อกับครอบครัว และเพื่อน เพื่อสอบถามความปลอดภัย และแจ้งข่าวสารของคุณให้แก่ครอบครัว วิธีการใช้งานทำดังได้ต่อไปนี้

วิธีการบันทึกข้อความ

กดรหัสทางไกล เช่น โตเกียว (03)

1 7 1 → 1 → (□□□) □□□—□□□□

จะมีคำแนะนำวิธีการใช้แสดงอยู่

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยควรโทรกลับมาที่บ้านของตนเอง และมีข้อความที่ฝากไว้ หรือให้ทราบเมื่อใครสักคนพยายามติดต่อ

วิธีการฟังข้อความ

กดรหัสทางไกล เช่น โตเกียว (03)

1 7 1 → 2 → (□□□) □□□—□□□□

กดรหัสทางไกล เช่น โตเกียว (03)

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยควรโทรกลับมาที่บ้านของตนเอง และผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ประสบภัยควรโทรหาคนที่ต้องการติดต่อ

การบันทึกของระบบฝากข้อความสำหรับแจ้งภัยพิบัตินั้นกำหนดไว้ที่ ภายใน 30 วินาที และข้อความจะถูกบันทึกไว้เป็นระยะเวลา 2 วัน (48 ชั่วโมง) หลังจากนั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติ ระบบฝากข้อความสำหรับแจ้งภัยพิบัตินั้น แม้ในขณะที่ไม่มีภัยพิบัติก็สามารถทดลองใช้ได้แต่ทว่าจะจำกัดการใช้ได้เฉพาะ


1. ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือนมกราคม)
2. ช่วงสัปดาห์แห่งการป้องกันภัยพิบัติ (30 สิงหาคม – 5 กันยายน)
3. ช่วงสัปดาห์แห่งอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ (15 มกราคม – 21 มกราคม)


ในการใช้เพื่อทดสอบนั้นจะผู้ใช้เองจะต้องเสียค่าโทรศัพท์ในอัตราปกติ
ทั้งนี้ระบบฝากข้อความสำหรับแจ้งภัยพิบัตินั้นไม่สามารถรับฟังจากต่างประเทศได้ ซึ่งก็คือสามารถใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์ภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น


ภาคผนวก 2ข

แผนผังตำแหน่งที่จอดรถของโครงการ




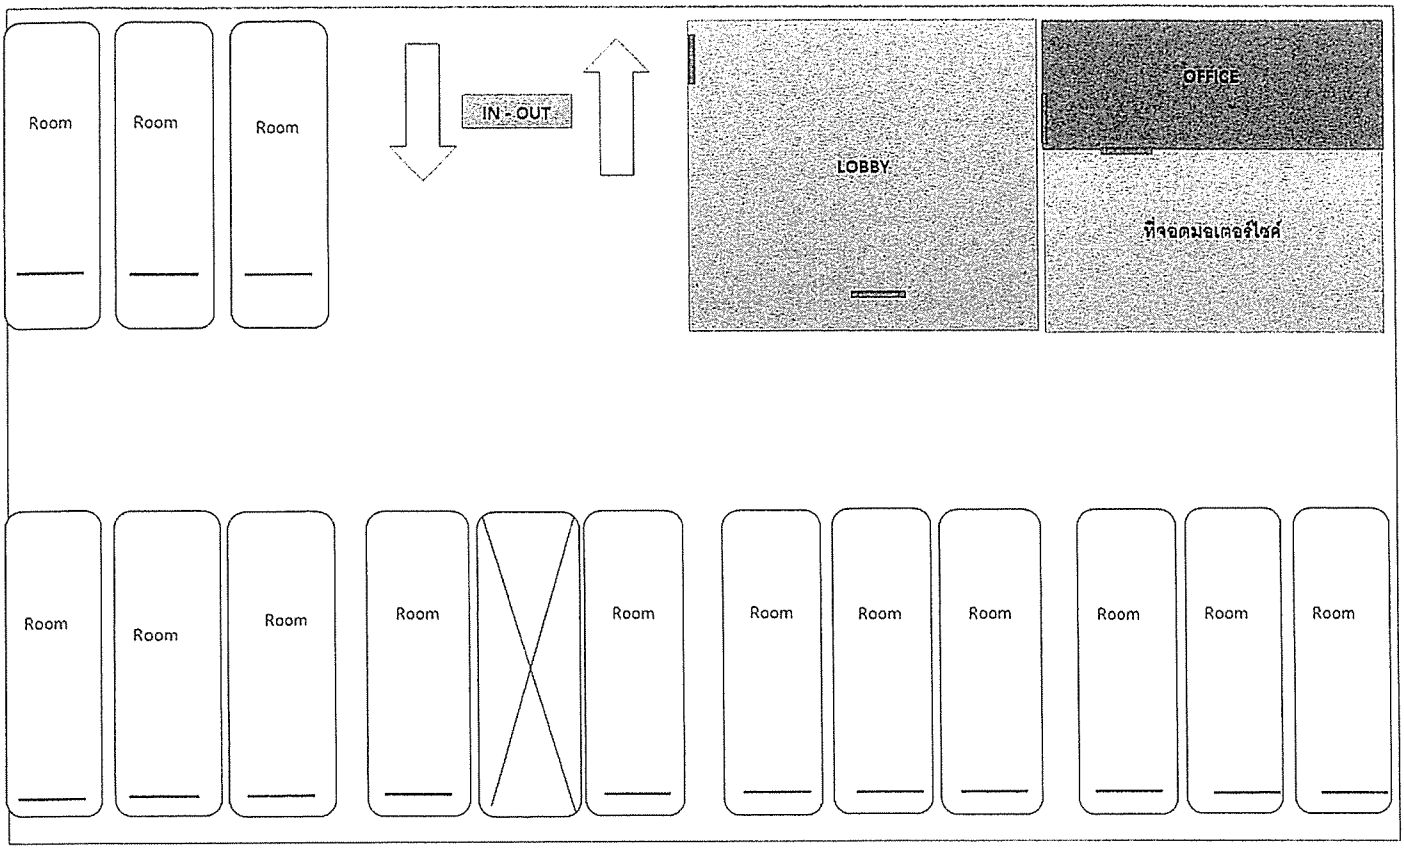






ลานจอด (ด้านนอก)

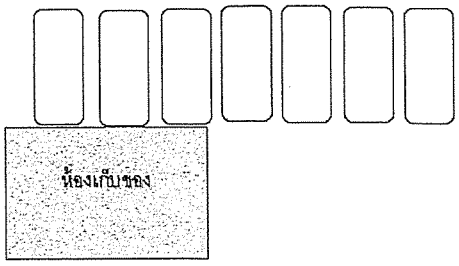

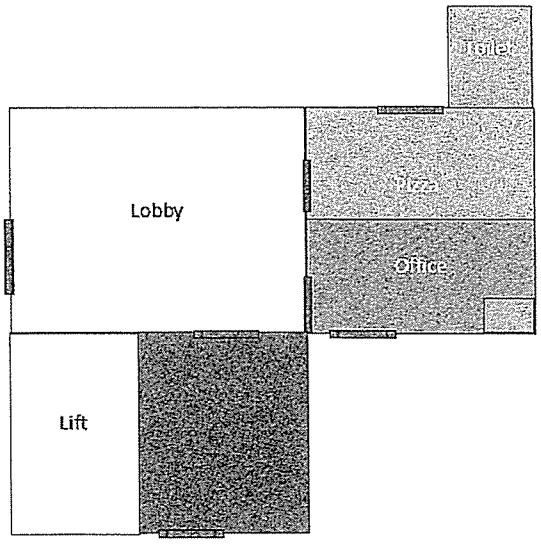

ภาคผนวก 3ข

ใบเสร็จค่าจัดการสิ่งปฏิกูล



เล่มที่ _____

เลขที่ _____

บิลเงินสด
CASH SALE

นาม
CUSTOMER _____
ที่อยู่
ADDRESS _____

วันที่ DATE 5 มิ.ค 68
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID No. _____

จำนวน QUANTITY	รายการ / DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน
	ค่าสอบสวน		[redacted]
บาท BAHT	(เจ็ดพันบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL	

ผู้รับเงิน / COLLECTOR _____

ภาคผนวก 4ข

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า



รายงานภาพถ่ายความร้อนที่หม้อแปลงไฟฟ้า

25 พฤษภาคม 2568

Thermography Report of Transformer

25 May 2025

DE BOTAN

SRI NAKHARIN

เดอ โบตั๋น ศรีนครินทร์

De Botan Sri Nakharin


บริษัท เอส.ซี. ทรานฟอร์เมอร์ เซอร์วิส จำกัด


99/83 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000


โทรศัพท์ 034-440-291, 081-710-1301 โทรสาร 034-440-292 อีเมล s.c_service@hotmail.com


www.sctransformers.com


งานถ่ายภาพความร้อนที่หม้อแปลงไฟฟ้า

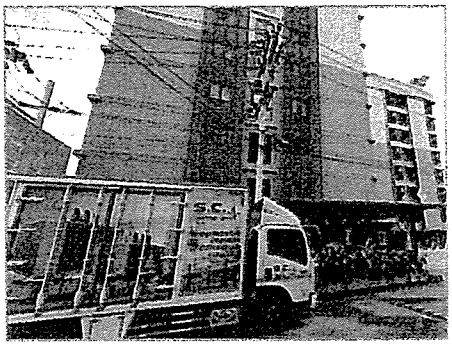


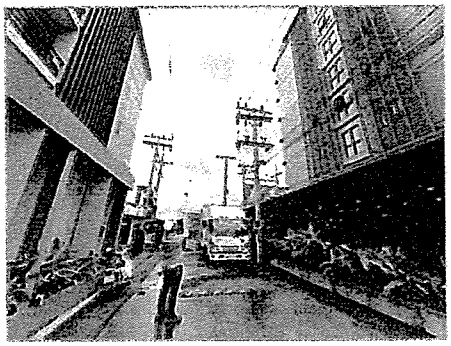


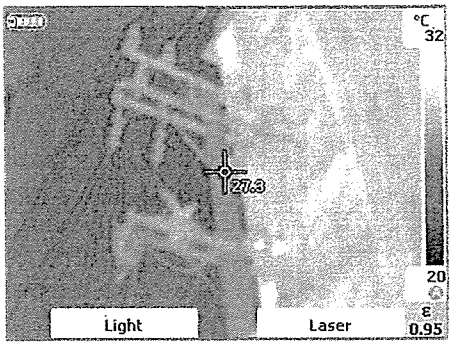


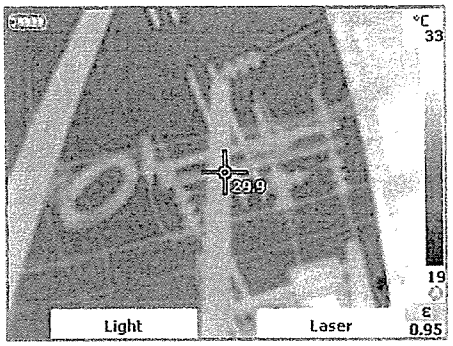

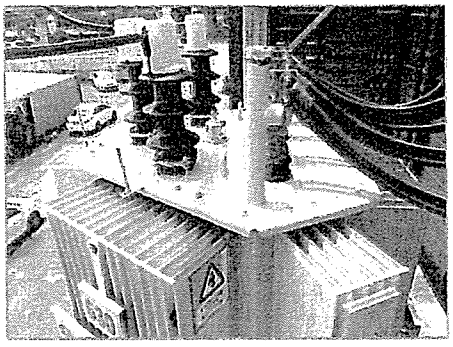

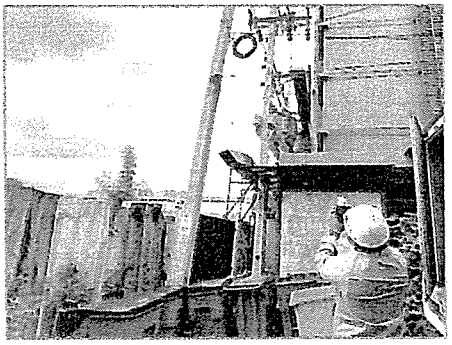

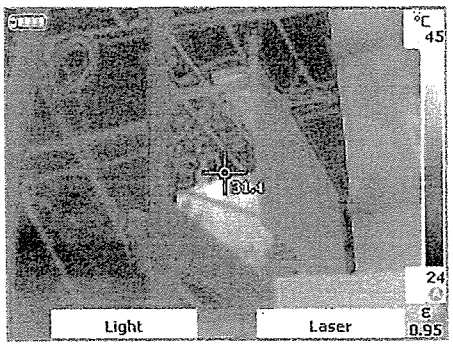

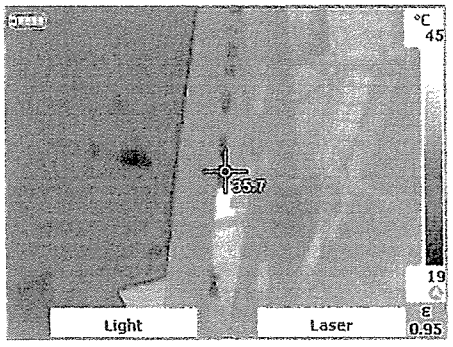

ภาพประกอบงานถ่ายภาพความร้อนที่หม้อแปลงไฟฟ้า


Thermography Report


De Botan

Company	S.C. Transformer Service Co., Ltd. 99/83 Moo 5, Bang Nam Chuet, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon	Tester: Tanabodee Punto Phone: 0963329045 E-Mail: s.c_service@hotmail.com
Device	testo 875-2i	Serial No.: 61065686
Customer	De Botan (Sri Nakharin) Prawet, Bangkok 10250	Measuring Site: De Botan (Sri Nakharin) Prawet, Bangkok 10250 Measuring Date: 28 May 2025
Task	Thermography report of electrical system inspection before the preventive maintenance.	

Thermography Report
De Botan

File:	IV_17576.BMT			**Date:**	28/5/2568
lens type:	32° x 23°	**lens serial no.:**	20566016	**Time:**	10:53:06

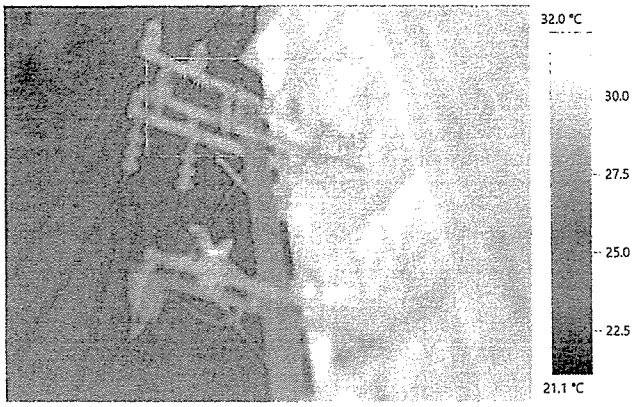

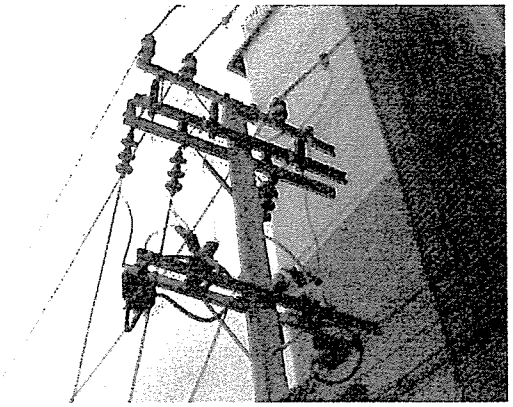


Picture parameters:

Emissivity:	0.95
Refl. temp. [°C]:	23.0

Picture markings:

Measurement Objects	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. temp. [°C]	Remarks
Measure point 1	28.7	0.95	23.0	-
Measure point 2	29.0	0.95	23.0	-
Measure point 3	29.0	0.95	23.0	-
Hot spot 1	31.5	0.95	23.0	-

Histogram:

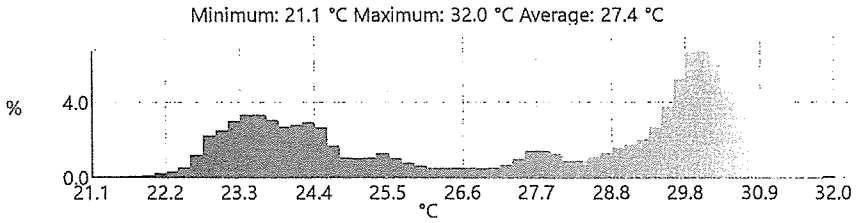

Remarks:


CT/PT pillar, Dropout fuse cutout

NORMAL

Thermography Report
De Botan

File:	IV_17577.BMT			**Date:**	28/5/2568
lens type:	32° x 23°	**lens serial no.:**	20566016	**Time:**	10:53:38



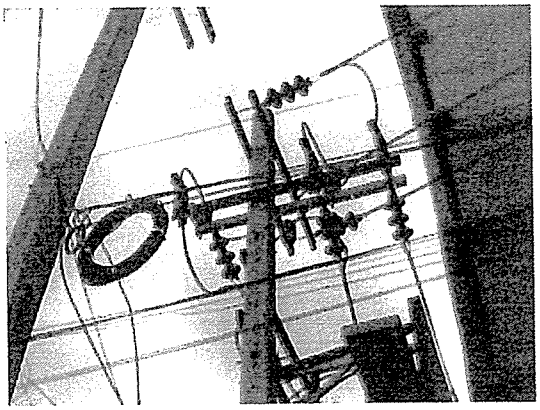


Picture parameters:

Emissivity:	0.95
Refl. temp. [°C]:	23.0

Picture markings:

Measurement Objects	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. temp. [°C]	Remarks
Measure point 1	29.3	0.95	23.0	-
Measure point 2	29.0	0.95	23.0	-
Measure point 3	29.3	0.95	23.0	-
Hot spot 1	30.9	0.95	23.0	-

Histogram:

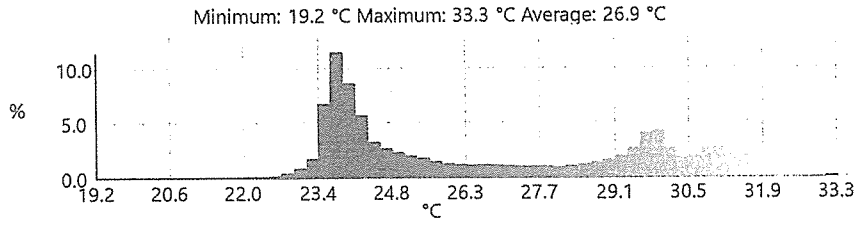


Remarks:


TR 630 kVA; Dropout fuse cutout

NORMAL

Thermography Report
De Botan

File:	IV_17578.BMT			**Date:**	28/5/2568
lens type:	32° x 23°	**lens serial no.:**	20566016	**Time:**	10:54:05

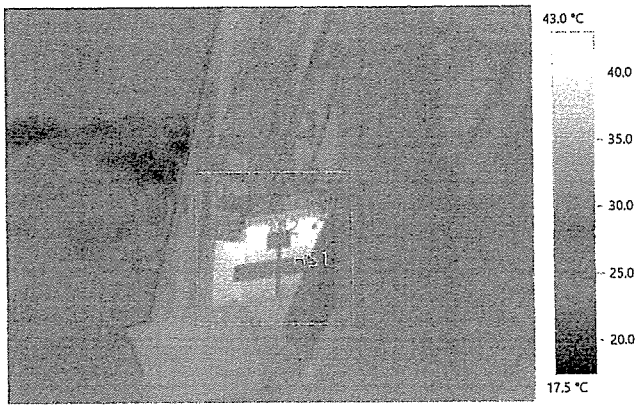

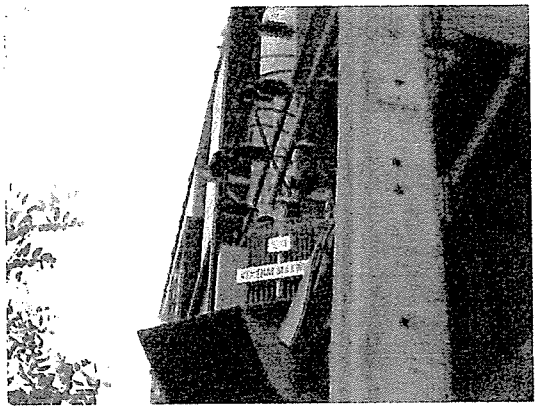


Picture parameters:

Emissivity:	0.95
Refl. temp. [°C]:	23.0

Picture markings:

Measurement Objects	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. temp. [°C]	Remarks
Measure point 1	30.5	0.95	23.0	-
Measure point 2	31.7	0.95	23.0	-
Measure point 3	30.9	0.95	23.0	-
Hot spot 1	43.0	0.95	23.0	-

Histogram:

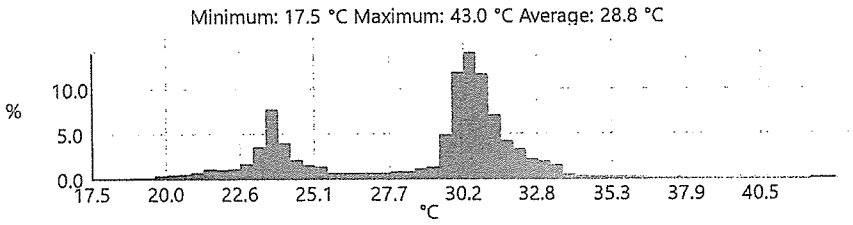


Remarks:


TR 630 kVA, Cables at primary side

NORMAL

Thermography Report
De Botan

File:	IV_17579.BMT			**Date:**	28/5/2568
lens type:	32° x 23°	**lens serial no.:**	20566016	**Time:**	10:55:00

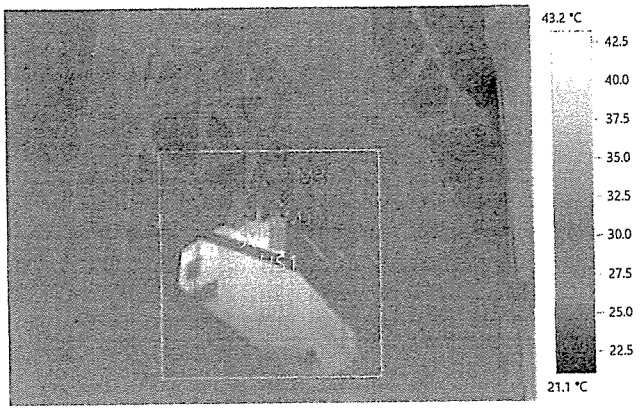

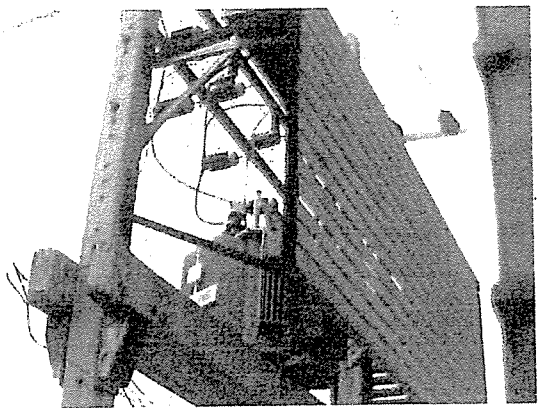


Picture parameters:

Emissivity:	0.95
Refl. temp. [°C]:	23.0

Picture markings:

Measurement Objects	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. temp. [°C]	Remarks
Measure point 1	31.2	0.95	23.0	-
Measure point 2	32.1	0.95	23.0	-
Measure point 3	28.1	0.95	23.0	-
Hot spot 1	43.2	0.95	23.0	-

Histogram:

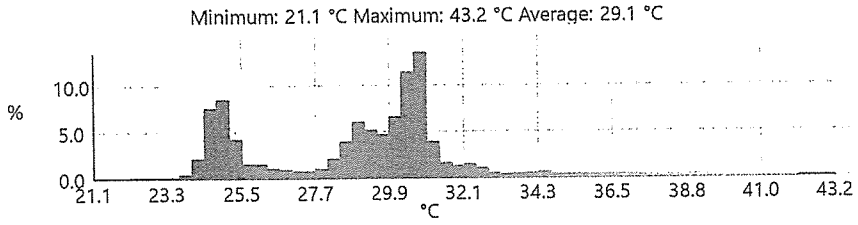

Remarks:

TR 630 kVA; Cables at secondary side

NORMAL

Result:

ผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อวิเคราะห์
ความผิดปกติของอุณหภูมิในขณะปฏิบัติงาน สามารถสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1) ระบบไฟฟ้าฝั่งแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดับปกติ
ไม่พบอุปกรณ์ที่มีระดับอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์เป็นอันตรายหรือควรแก้ไขเร่งด่วนขณะทำการตรวจสอบ

2) คำแนะนำเพิ่มเติม ควรจัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้แก่ระบบเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของระบบไฟฟ้า

Inspected by , _____

Tanabodee Punto


Thermography Report
De Botan

Company	S.C. Transformer Service Co., Ltd. 99/83 Moo 5, Bang Nam Chuet, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon	Tester: Tanabodee Punto Phone: 0963329045 E-Mail: s.c_service@hotmail.com
Device	testo 875-2i	Serial No.: 61065686
Customer	De Botan (Sri Nakharin) Prawet, Bangkok 10250	Measuring Site: De Botan (Sri Nakharin) Prawet, Bangkok 10250 Measuring Date: 28 May 2025
Task	Thermography report of electrical system inspection after the preventive maintenance.	

Thermography Report
De Botan

File:	IV_17584.BMT			**Date:**	28/5/2568
lens type:	32° x 23°	**lens serial no.:**	20566016	**Time:**	12:53:21



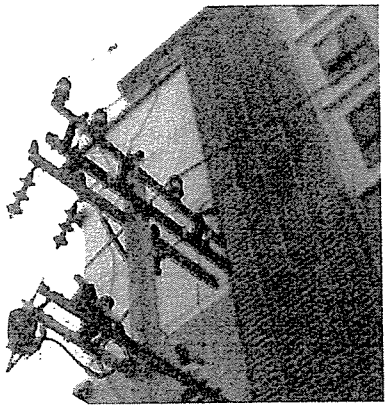


Picture parameters:

Emissivity:	0.95
Refl. temp. [°C]:	23.0

Picture markings:

Measurement Objects	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. temp. [°C]	Remarks
Measure point 1	33.4	0.95	23.0	-
Measure point 2	33.9	0.95	23.0	-
Measure point 3	33.6	0.95	23.0	-
Hot spot 1	39.2	0.95	23.0	-

Histogram:

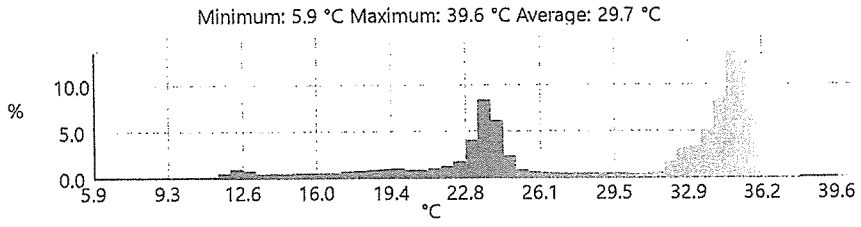


Remarks:


CT/PT pillar, Dropout fuse cutout

NORMAL

Thermography Report
De Botan

File:	IV_17585.BMT			**Date:**	28/5/2568
lens type:	32° x 23°	**lens serial no.:**	20566016	**Time:**	12:54:40

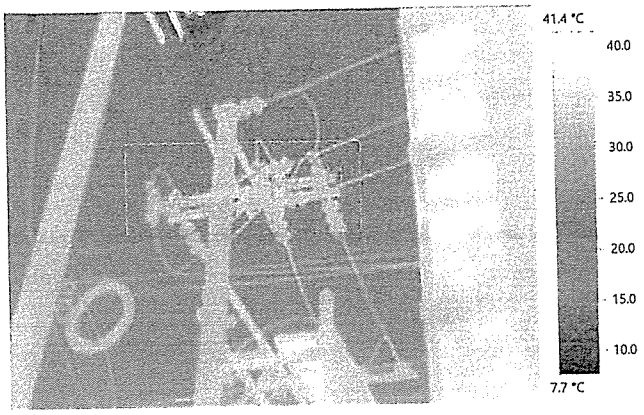

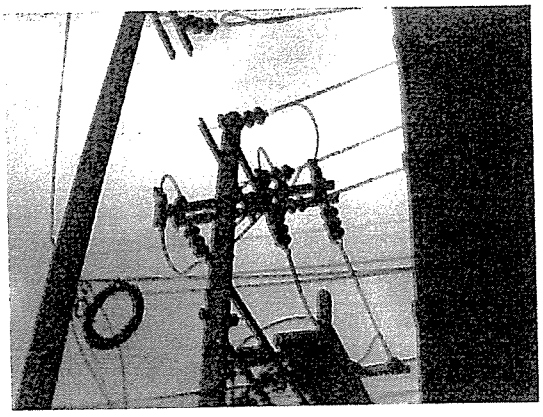


Picture parameters:

Emissivity:	0.95
Refl. temp. [°C]:	23.0

Picture markings:

Measurement Objects	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. temp. [°C]	Remarks
Measure point 1	34.4	0.95	23.0	-
Measure point 2	34.0	0.95	23.0	-
Measure point 3	33.6	0.95	23.0	-
Hot spot 1	38.3	0.95	23.0	-

Histogram:

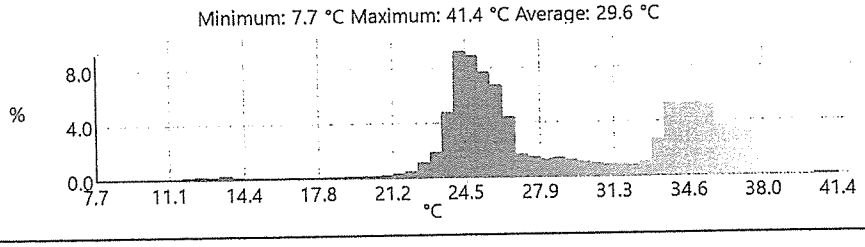


Remarks:


TR 630 kVA, Dropout fuse cutout

NORMAL

Thermography Report
De Botan

File:	IV_17586.BMT			**Date:**	28/5/2568
lens type:	32° x 23°	**lens serial no.:**	20566016	**Time:**	12:54:56

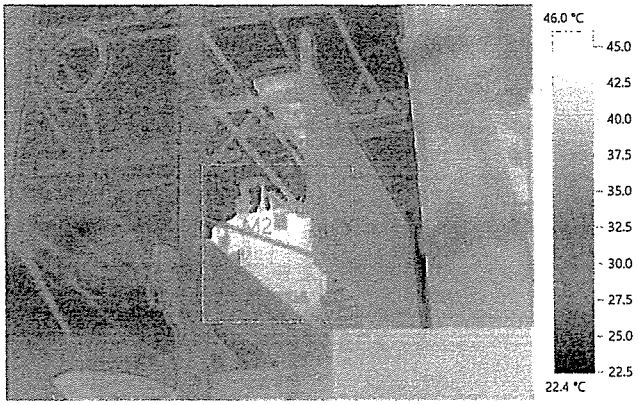

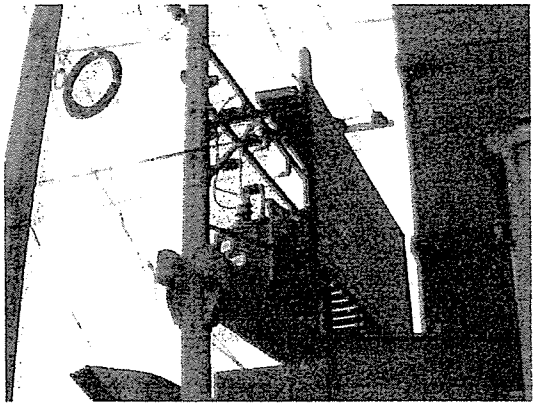


Picture parameters:

Emissivity:	0.95
Refl. temp. [°C]:	23.0

Picture markings:

Measurement Objects	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. temp. [°C]	Remarks
Measure point 1	37.1	0.95	23.0	-
Measure point 2	38.8	0.95	23.0	-
Measure point 3	38.3	0.95	23.0	-
Hot spot 1	46.0	0.95	23.0	-

Histogram:

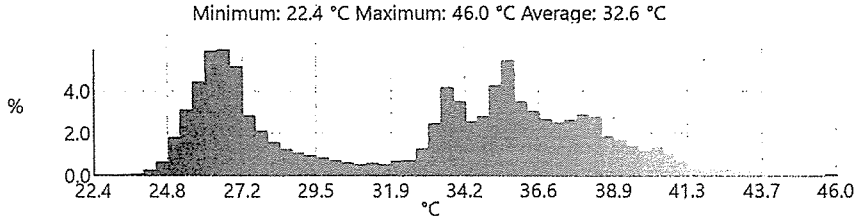

Remarks:


TR 630 kVA, Cables at secondary side

NORMAL

Thermography Report
De Botan

File:	IV_17587.BMT			**Date:**	28/5/2568
lens type:	32° x 23°	**lens serial no.:**	20566016	**Time:**	12:55:24



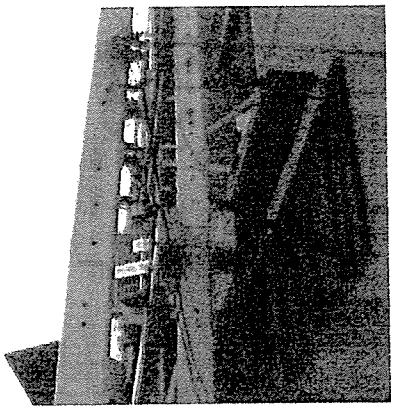


Picture parameters:

Emissivity:	0.95
Refl. temp. [°C]:	23.0

Picture markings:

Measurement Objects	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. temp. [°C]	Remarks
Measure point 1	35.8	0.95	23.0	-
Measure point 2	36.3	0.95	23.0	-
Measure point 3	34.6	0.95	23.0	-
Hot spot 1	45.3	0.95	23.0	-

Histogram:

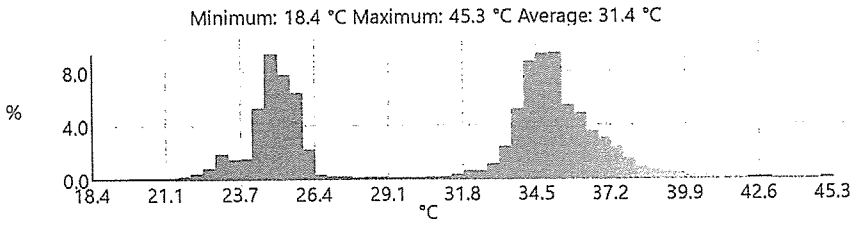

Remarks:

TR 630 kVA, Cables at primary side

NORMAL

Result:

ผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อวิเคราะห์
ความผิดปกติของอุณหภูมิในขณะปฏิบัติงาน สามารถสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1) ระบบไฟฟ้าฝั่งแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดับปกติ
ไม่พบอุปกรณ์ที่มีระดับอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์เป็นอันตรายหรือควรแก้ไขเร่งด่วนขณะทำการตรวจสอบ

2) คำแนะนำเพิ่มเติม ควรจัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้แก่ระบบเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของระบบไฟฟ้า

Inspected by , [redacted]

ภาคผนวก 5ข

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance program)



S.C.
Transformers Service

รายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 2568

25 พฤษภาคม 2568

Preventive Maintenance Report 2025

25 May 2025

DE BOTAN
SRI NAKHARIN

เดอ โบตั๋น ศรีนครินทร์

De Botan Sri Nakharin

บริษัท เอส.ซี. ทรานฟอร์เมอร์ เซอร์วิส จำกัด
99/83 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-440-291, 081-710-1301 โทรสาร 034-440-292 อีเมล s.c_service@hotmail.com
www.sctransformers.com

รายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 2568

25 พฤษภาคม 2568

Preventive Maintenance Report 2025

25 May 2025

เดอ โบตั๋น ศรีนครินทร์

De Botan Sri Nakharin

S.C. Transformers Service

บริษัท เอส.ซี. ทรานฟอร์เมอร์ เซอร์วิส จำกัด

99/83 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034-440-291, 081-710-1301 . โทรสาร 034-440-292 อีเมล s.c_service@hotmail.com

www.sctransformers.com

บทสรุปงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี 2568

1. จากการตรวจสอบสภาพ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการทดสอบทางไฟฟ้าที่หม้อแปลง สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้

    - สภาพอุปกรณ์โดยรวมของหม้อแปลงขนาด 630 kVA หลังทำการบำรุงรักษาฯ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบอุปกรณ์หลักหรืออุปกรณ์ประกอบที่เป็นอันตรายต่อการใช้งานติดตั้งไว้ขณะทำการตรวจสอบบำรุงรักษาฯ
    - จากการทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าหลังทำการกรองน้ำมัน พบว่าค่าที่ได้จากการทดสอบนั้นผ่านเกณฑ์การทดสอบคือมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 30 kV โดยมีค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบเป็น 48.4 kV

2. เพื่อการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำเพิ่มเติมควรจัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ขณะมีการจ่ายไฟและเพื่อช่วยลดการเกิดความร้อนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น อันเนื่องมาจากปริมาณฝุ่นที่หนาแน่นและความหลวมของจุดต่อต่าง ๆ ทางไฟฟ้า

S.C. Transformers Service

บริษัท เอส. ซี. ทรานฟอร์เมอร์ เซอร์วิส จำกัด

99/83 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Tel. : 034-440291, 081-710-1301 Fax. : 034-440292 E-mail : s.c_service@hotmail.com

TRANSFORMER REPORT

ลูกค้า (Customer) เดอโบตัน ศรีนครินทร์ (De Botan Sri Nakharin) | ติดต่อ (Contact) | วันที่ (Date) 28 พ.ค. 68

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 12 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 | เลขที่ (Number) TR 630 kVA

โทรศัพท์ (Tel.) โทรสาร (Fax.)

รายละเอียดเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า

ชนิดหม้อแปลง (Type) ONAN | ผู้ผลิต (Manufacturer) THAI MAXWELL | หมายเลขเครื่อง (Serial Number) 5850162

หมายเลขการไฟฟ้า | ปีที่ผลิต (Mfg. Year) 2015

ขนาดกำลังไฟฟ้า Capacity	เฟส Phase	ความถี่ Frequency	แรงดันด้านปฐมภูมิ Primary Voltage	แรงดันด้านทุติยภูมิ Secondary Voltage	เวกเตอร์กรุ๊ป Vector Group	ปริมาณน้ำมัน Oil Quantity	น้ำหนักรวม Total Weight
630 kVA	3	50 Hz.	24000 V	416/240 V	Dyn11	340 L	1635 kg

ลำดับ (Item)	รายการตรวจสอบ (Descriptions)		มาตรฐาน (Standard)	ผลการตรวจสอบ (Inspection results) ปกติ (Normal)	ผลการตรวจสอบ ควรแก้ไข (Under Std.)	หมายเหตุ (Remarks)
1	ตรวจสอบค่าความต้านทานสายดินของหม้อแปลงไฟฟ้า (Earth Resistance)		ไม่เกิน 5Ω	OK		3.02 Ω
2	ตรวจสอบค่าความต้านทานฉนวนของขดลวด (Insulation Resistance)	Primary - Secondary (HV. - LV.)	มากกว่า 200 MΩ	OK		694 MΩ
		Primary - Ground (HV. - Gnd.)	มากกว่า 200 MΩ	OK		571 MΩ
3	ตรวจสอบขั้วต่อสาย (Terminal connectors)	แรงสูง (HV Connection)	รัดแน่น สะอาด	OK		
		แรงต่ำ (LV Connection)	รัดแน่น สะอาด	OK		
4	ตรวจสอบปลอกนำสาย, บุชชิ่ง (Bushing)	แรงสูง (HV Bushing)	ผิวเป็นมันเรียบ	OK		
		แรงต่ำ (LV Bushing)	ผิวเป็นมันเรียบ	OK		
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน (Protective Equipment)	เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)	การวัดมีความถูกต้อง	-	-	ไม่มี
		ท่อระเบิด (Pressure relief vent)	แผ่นไดอะแฟรมปกติ	OK		
		ล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	สายกราวด์ไม่หลุดชำรุด	OK		
		ฟิวส์แรงสูง (Fuse link)	เส้นฟิวส์ไม่ขาด	OK		
		ดรอปเอาท์ฟิวส์ฯ (Drop-out Fuse Cutout)	กระบอกไม่ชำรุด	OK		
6	ตรวจสอบ Tap ปรับแรงดันของหม้อแปลง (Tap changer position)					TAP 1
7	ชุดกรองความชื้น (Dehydrating Breather & Silica gel)		สารมีสีน้ำเงินเข้ม/ส้ม	-	-	ทบิด ไม่มีชุดกรองความชื้น
8	ตรวจสอบระดับของน้ำมัน (Oil Level)		เหนือระดับเล็กน้อย	OK		
9	ตรวจสอบปะเก็นต่าง ๆ (Gasket)		ไม่มีการรั่วซึม	OK		
10	ค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน (Dielectric Breakdown Voltage, ASTM Standard)		> 30 kV / 2.54 mm.	OK		

การทดสอบน้ำมันครั้งที่	1	2	3	4	5	Average	RESULT
ผลการทดสอบ (หลังกรองน้ำมัน)	47.5	44.2	52.2	48.2	49.8	48.4	PASS

สรุปผลการตรวจสอบ และ ข้อเสนอแนะ หรือหมายเหตุ

1. สภาพโดยรวมของหม้อแปลงหลังทำการบำรุงรักษาฯ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติ
2. ทำการกรองน้ำมันฉนวนภายในหม้อแปลงไฟฟ้าให้แล้ว

ผู้ตรวจสอบ (Technician) [redacted]


ตัวบรรจง


ลูกค้าผู้รับการตรวจสอบ

ลงชื่อ (Signature)

ตัวบรรจง ( )

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 kVA

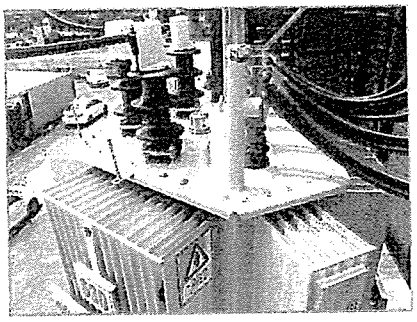

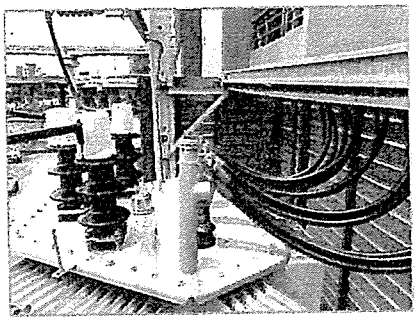


ลักษณะโดยรวมที่หม้อแปลงไฟฟ้าก่อนและหลังการบำรุงรักษาฯ







การทำความสะอาดลูกถ้วยด้านแรงสูงและแรงต่ำของหม้อแปลง



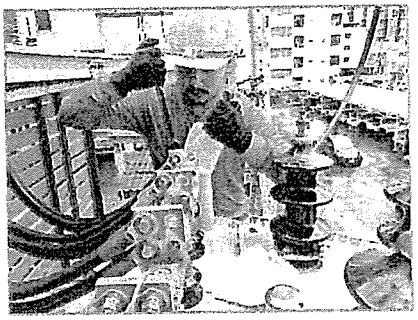


การตรวจสอบขันแน่นจุดต่อทางไฟฟ้าที่ด้านแรงสูงและแรงต่ำของหม้อแปลง

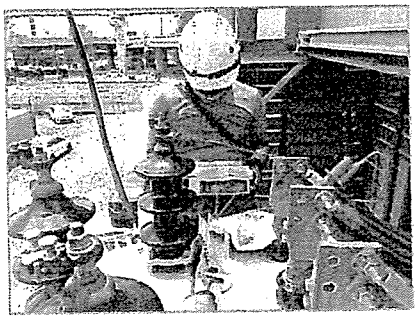


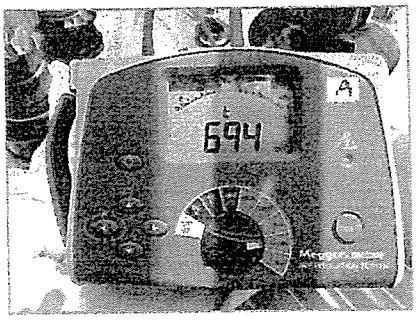


การทดสอบค่าความเป็นฉนวนของขดลวดหม้อแปลง


หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 kVA

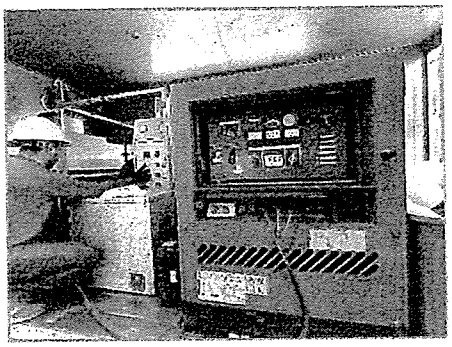

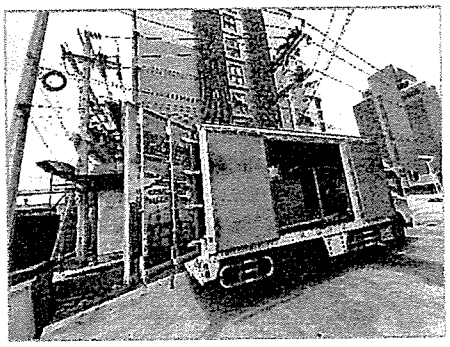


ภาพประกอบงานกรองน้ำมันที่หม้อแปลงไฟฟ้า

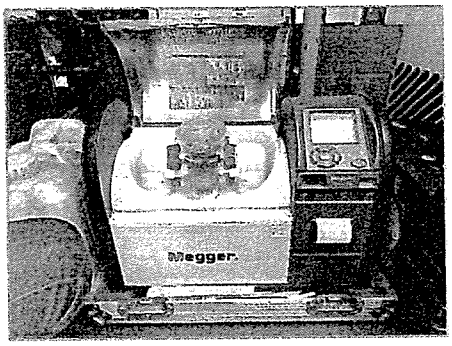

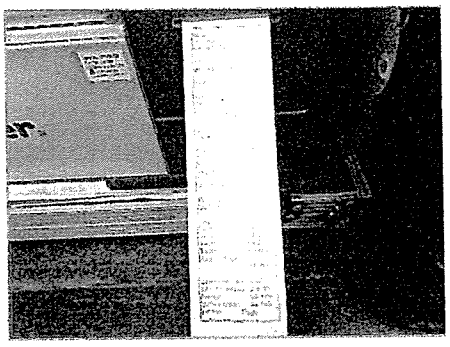

การทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

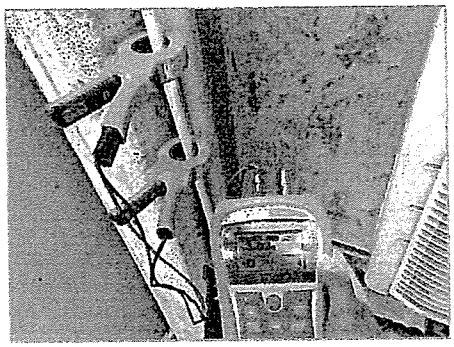



การทดสอบค่าความต้านทานดินของหม้อแปลงไฟฟ้า วัดค่าได้ 3.02 โอห์ม
ค่าที่ทดสอบได้เป็นไปตามมาตรฐานที่วสท.ได้กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 5 โอห์ม

โครงการ ราชพฤกษ์
บริษัท เดอ โบตั้น จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบน้ำดี
ปั๊มสูบน้ำดี (Ebara 3D32-200/4.0)

ตำแหน่งที่ตั้ง
ชั้น ...1.....

รายละเอียด

☐ มค. ☐ กพ. ☐ มีค. ☐ เมย. ☐ พค. ☑ มิย. ☐ กค. ☐ สค. ☐ กย. ☐ ตค. ☐ พย. ☐ ธค. ปี 25 68

รายการตรวจเช็คประจำวัน			มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตู้ควบคุม	1	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุม	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุมปั๊ม	ALT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3	ค่าOverloadที่ตั้งไว้	9.5 ....Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4	ตำแหน่งปุ่มกดการแจ้งเตือน	ดึงขึ้น(RESET)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ปั๊มสูบน้ำ	5	แรงดันน้ำด้านดูด(ติดลบ)	..... In Hg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6	แรงดันน้ำด้านส่ง	..... PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7	เสียงผิดปกติของปั๊ม	เดินเรียบ/นิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8	เสียงผิดปกติของมอเตอร์	เดินเรียบ/นิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	9	แท่นเครื่อง,การยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	10	รอยรั่วตามปั๊ม	ไม่มีรอยรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	11	รอยรั่วตามอุปกรณ์	ไม่มีรอยรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
กระแสไฟฟ้า	12	R (L1)	7 ....Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	13	RS(L2)	7 ....Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	14	T(L3)	7 ....Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ	15	ความสะอาดในห้อง	สะอาด/ไม่วางของ			✓							✓							✓							✓					✓		
	16	ประตูห้องเครื่อง	ล็อคปกติ																															

บันทึกโดย [redacted]

ตรวจสอบโดย

เครื่องหมายในการตรวจเช็ค	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก
✓ = เป็นไปตามมาตรฐาน					
X = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุแก้ไข)					
C = ต้องเปลี่ยนอะไหล่					

โครงการ ราชพฤกษ์
บริษัท เดอ โบตั้น จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบน้ำดี
ปั๊มสูบน้ำดี (Ebara 3D32-200/4.0)

ตำแหน่งที่ตั้ง
ชั้น ....1.....

รายละเอียด

☐ มค. ☐ กพ. ☐ มีค. ☐ เมย. ☑ พค. ☐ มิย. ☐ กค. ☐ สค. ☐ กย. ☐ ตค. ☐ พย. ☐ ธค. ปี 2568

		รายการตรวจเช็คประจำวัน	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตู้ควบคุม	1	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุม	AUTO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุมปั๊ม	ALT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	ค่าOverloadที่ตั้งไว้	9.5 Amp	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	ตำแหน่งปุ่มกดการแจ้งเตือน	ดึงขึ้น(RESET)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ปั๊มสูบน้ำ	5	แรงดันน้ำด้านดูด(ติดลบ)	..... In Hg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	แรงดันน้ำด้านส่ง	..... PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	7	เสียงผิดปกติของปั๊ม	เดินเรียบ/นิ่ง	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	8	เสียงผิดปกติของมอเตอร์	เดินเรียบ/นิ่ง	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	9	แท่นเครื่อง,การยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	10	รอยรั่วตามปั๊ม	ไม่มีรอยรั่วซึม	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	11	รอยรั่วตามอุปกรณ์	ไม่มีรอยรั่วซึม	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
กระแสไฟฟ้า	12	R (L1)	7 Amp	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	13	RS(L2)	7 Amp	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	14	T(L3)	7 Amp	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
อื่นๆ	15	ความสะอาดในห้อง	สะอาด/ไม่วางของ			√							√								√						√					√		
	16	ประตูห้องเครื่อง	ล็อคปกติ																															

[redacted]

เครื่องหมายในการตรวจเช็ค	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก
√ = เป็นไปตามมาตรฐาน					
X = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุแก้ไข)					
C = ต้องเปลี่ยนอะไหล่					

โครงการ ราชพฤกษ์
บริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบน้ำดี
ปั๊มสูบน้ำดี (Ebara 3D32-200/4.0)

ตำแหน่งที่ตั้ง
ชั้น ...1.....

รายละเอียด

☐ มค. ☐ กพ. ☐ มีค. ☑ เมย. ☐ พค. ☐ มิย. ☐ กค. ☐ สค. ☐ กย. ☐ ตค. ☐ พย. ☐ ธค. ปี 25 68

		รายการตรวจเช็คประจำวัน	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตู้ควบคุม	1	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุม	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุมปั๊ม	ALT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3	ค่าOverloadที่ตั้งไว้	9.5.....Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4	ตำแหน่งปุ่มกดการแจ้งเตือน	ดึงขึ้น(RESET)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ปั๊มสูบน้ำ	5	แรงดันน้ำด้านดูด(ติดลบ)	..... In Hg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6	แรงดันน้ำด้านส่ง	..... PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7	เสียงผิดปกติของปั๊ม	เดินเรียบ/นิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8	เสียงผิดปกติของมอเตอร์	เดินเรียบ/นิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	9	แท่นเครื่อง,การยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	10	รอยรั่วตามปั๊ม	ไม่มีรอยรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	11	รอยรั่วตามอุปกรณ์	ไม่มีรอยรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
กระแสไฟฟ้า	12	R (L1)	7.....Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	13	RS(L2)	7.....Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	14	T(L3)	7.....Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ	15	ความสะอาดในห้อง	สะอาด/ไม่วางของ	✓							✓							✓							✓							✓		
	16	ประตูห้องเครื่อง	ล็อคปกติ																															

บันทึกโดย ช่างประจำอา[redacted]

ตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาค[redacted]

เครื่องหมายในการตรวจเช็ค	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก
✓ = เป็นไปตามมาตรฐาน					
X = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุแก้ไข)					
C = ต้องเปลี่ยนอะไหล่					

โครงการ ราชพฤกษ์
บริษัท เดอ โบตั้น จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบน้ำดี
ปั๊มสูบน้ำดี (Ebara 3D32-200/4.0)

ตำแหน่งที่ตั้ง
ชั้น ....1.....

รายละเอียด

☐ มค. ☐ กพ. ☑ มีค. ☐ เมย. ☐ พค. ☐ มิย. ☐ กค. ☐ สค. ☐ กย. ☐ ตค. ☐ พย. ☐ ธค. ปี 25 68...

		รายการตรวจเช็คประจำวัน	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตู้ควบคุม	1	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุม	AUTO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุมปั๊ม	ALT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	ค่าOverloadที่ตั้งไว้	9.5 Amp	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	ตำแหน่งปุ่มกดการแจ้งเตือน	ดึงขึ้น(RESET)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ปั๊มสูบน้ำ	5	แรงดันน้ำด้านดูด(ติดลบ)	..... In Hg	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	แรงดันน้ำด้านส่ง	..... PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	7	เสียงผิดปกติของปั๊ม	เดินเรียบ/นิ่ง	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	8	เสียงผิดปกติของมอเตอร์	เดินเรียบ/นิ่ง	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	9	แท่นเครื่อง,การยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	10	รอยรั่วตามปั๊ม	ไม่มีรอยรั่วซึม	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	11	รอยรั่วตามอุปกรณ์	ไม่มีรอยรั่วซึม	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
กระแสไฟฟ้า	12	R (L1)	7 Amp	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	13	RS(L2)	7 Amp	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	14	T(L3)	7 Amp	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
อื่นๆ	15	ความสะอาดในห้อง	สะอาด/ไม่วางของ	√							√							√							√							√	
	16	ประตูห้องเครื่อง	ล็อคปกติ																														

บันทึกโดย	ช่างประจำอาคาร	[redacted]
ตรวจสอบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

เครื่องหมายในการตรวจเช็ค	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก
√ = เป็นไปตามมาตรฐาน					
X = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุแก้ไข)					
C = ต้องเปลี่ยนอะไหล่					

โครงการ ราชพฤกษ์
บริษัท เดอ โบตั้น จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบน้ำดี
ปั๊มสูบน้ำดี (Ebara 3D32-200/4.0)

ตำแหน่งที่ตั้ง
ชั้น ....1.....

รายละเอียด

☐ มค. ☑ กพ. ☐ มีค. ☐ เมย. ☐ พค. ☐ มิย. ☐ กค. ☐ สค. ☐ กย. ☐ ตค. ☐ พย. ☐ ธค. ปี 2568

		รายการตรวจเช็คประจำวัน	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตู้ควบคุม	1	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุม	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	2	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุมปั๊ม	ALT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	3	ค่าOverloadที่ตั้งไว้	9.5 Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4	ตำแหน่งปุ่มกดการแจ้งเตือน	ดึงขึ้น(RESET)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ปั๊มสูบน้ำ	5	แรงดันน้ำด้านดูด(ติดลบ)	..... In Hg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	6	แรงดันน้ำด้านส่ง	..... PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	7	เสียงผิดปกติของปั๊ม	เดินเรียบ/นิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	8	เสียงผิดปกติของมอเตอร์	เดินเรียบ/นิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	9	แท่นเครื่อง,การยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	10	รอยรั่วตามปั๊ม	ไม่มีรอยรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	11	รอยรั่วตามอุปกรณ์	ไม่มีรอยรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
กระแสไฟฟ้า	12	R (L1)	7 Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	13	RS(L2)	7 Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	14	T(L3)	7 Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
อื่นๆ	15	ความสะอาดในห้อง	สะอาด/ไม่วางของ			✓							✓							✓							✓							
	16	ประตูห้องเครื่อง	ล็อคปกติ																															

บันทึกโดย	ช่างประจำอาคาร	[redacted]
ตรวจสอบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

เครื่องหมายในการตรวจเช็ค	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก
✓ = เป็นไปตามมาตรฐาน					
X = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุแก้ไข)					
C = ต้องเปลี่ยนอะไหล่					

โครงการ ราชพฤกษ์
บริษัท เดอ โบตั้น จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบน้ำดี
ปั๊มสูบน้ำดี (Ebara 3D32-200/4.0)

ตำแหน่งที่ตั้ง
ชั้น ....1.....

รายละเอียด

☑ มค. ☐ กพ. ☐ มีค. ☐ เมย. ☐ พค. ☐ มิย. ☐ กค. ☐ สค. ☐ กย. ☐ ตค. ☐ พย. ☐ ธค. ปี 25 68

รายการตรวจเช็คประจำวัน			มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตู้ควบคุม	1	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุม	AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ตำแหน่งสวิตช์ตู้ควบคุมปั๊ม	ALT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3	ค่าOverloadที่ตั้งไว้	9.5 Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4	ตำแหน่งปุ่มกดการแจ้งเตือน	ดึงขึ้น(RESET)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ปั๊มสูบน้ำ	5	แรงดันน้ำด้านดูด(ติดลบ)	..... In Hg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6	แรงดันน้ำด้านส่ง	..... PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7	เสียงผิดปกติของปั๊ม	เดินเรียบ/นิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8	เสียงผิดปกติของมอเตอร์	เดินเรียบ/นิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9	แท่นเครื่อง,การยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10	รอยรั่วตามปั๊ม	ไม่มีรอยรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	11	รอยรั่วตามอุปกรณ์	ไม่มีรอยรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กระแสไฟฟ้า	12	R (L1)	7 Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	13	RS(L2)	7 Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	14	T(L3)	7 Amp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
อื่นๆ	15	ความสะอาดในห้อง	สะอาด/ไม่วางของ	✓							✓							✓							✓							✓		
	16	ประตูห้องเครื่อง	ล็อคปกติ																															

บันทึกโดย	ช่างประจำอาคาร	[redacted]
ตรวจสอบโดย	ผู้จัดการอาคาร	

เครื่องหมายในการตรวจเช็ค	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก
✓ = เป็นไปตามมาตรฐาน					
X = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุแก้ไข)					
C = ต้องเปลี่ยนอะไหล่					

ภาคผนวก 6ข


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ - ซอย สังฆวิทยา 40
ถนน สังฆวิทยา แขวง/ตำบล ทุ่งพญาไท เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-748-1881 โทรสาร .....
มี นาง ชาลีดกร ลอเสรีวาณิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารอยู่อาศัย (ให้เช่า)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

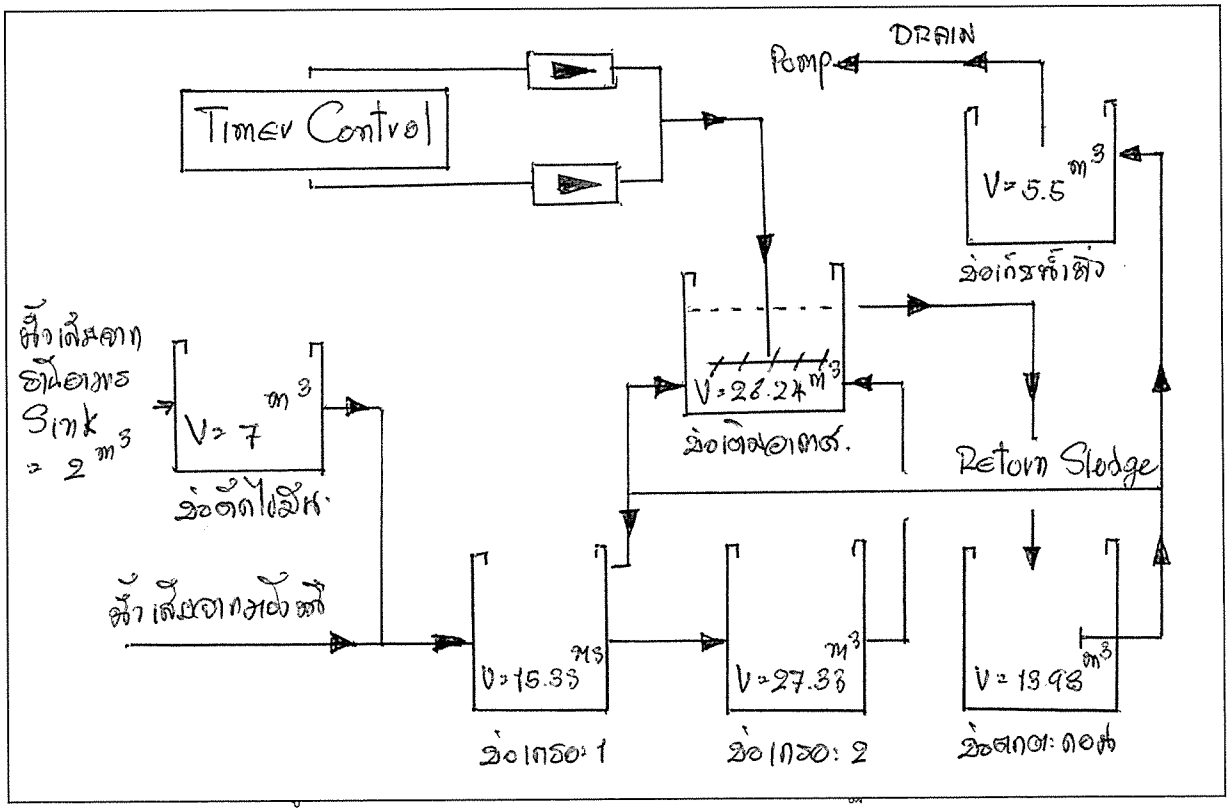

01/25

วัน เดือน ปี 01/25	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	26.2	11	11	✓	10	✓	✓	✓			✓	✓			
2	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
3	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
4	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
5	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
6	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
7	26.4	12	12	✓	10	✓	✓	✓			✓	✓			
8	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
9	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
10	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
11	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
12	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
13	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
14	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
15	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
16	26.2	11	11	✓	5.	✓	✓	✓			✓	✓			

01/25

วัน เดือน ปี 01/25	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
18	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
19	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
20	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
21	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
22	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
23	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
24	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
25	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
26	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
27	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
28	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
29	26.4	12	12	✓	10.	✓	✓	✓			✓	✓			
30	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
31	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			

02/25

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
02/25															
1	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
2	26.2	11	11	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
3	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
4	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
5	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
6	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
7	26.4	12	12	✓	10	✓	✓	✓			✓	✓			
8	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
9	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
10	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
11	26.2	11	11	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
12	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
13	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
14	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
15	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
16	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			

02/25

วัน เดือน ปี 02/25	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
18	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
19	26.2	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
20	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
21	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
22	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
23	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
24	26.2	11	11	✓	10.	✓	✓	✓			✓	✓			
25	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
26	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
27	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
28	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			

03/25

วัน เดือน ปี 03/25	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	26.2	11	11	✓	5.	✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
2	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
3	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
4	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
5	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
6	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
7	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
8	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
9	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
10	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
11	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
12	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
13	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
14	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
15	26.2	11	11	✓	10	✓	✓	✓			✓	✓			
16	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			

03/25

วัน เดือน ปี 03/25	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
18	26.2	11	11	✓	10	✓	✓	✓			✓	✓			
19	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
20	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
21	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
22	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
23	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
~~24~~	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
25	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
26	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
27	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
28	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
29	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
30	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
31	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			

04/25

วัน เดือน ปี 02/25	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	26.2	11	11	✓	10	✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
2	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
3	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
4	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
5	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
6	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
7	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
8	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
9	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
10	26.2	11	11	✓	10	✓	✓	✓			✓	✓			
11	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
12	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
13	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
14	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
15	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
16	26.2	11	11	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			

04/25

วัน เดือน ปี 04/25	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
18	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
19	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
20	26.2	11	11	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
21	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
22	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
23	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
24	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
25	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
26	26.4	12	12	✓	10.	✓	✓	✓			✓	✓			
27	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
28	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
29	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
30	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			

05/25

วัน เดือน ปี 05/25	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
2	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
3	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
4	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
5	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
6	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
7	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
8	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
9	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
10	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
11	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
12	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
13	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
14	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
15	26.2	11	11	✓	10	✓	✓	✓			✓	✓			
16	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			

05/25

วัน เดือน ปี 05/25	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
18	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
19	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
20	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
21	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
22	26.4	12	12	✓	-	✓	✓	✓			✓	✓			
23	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
24	26.2	11	11	✓	10	✓	✓	✓			✓	✓			
25	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
26	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
27	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
28	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
29	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
30	26.2	11	11	✓		✓	/	✓			✓	✓			
31	26.2	11	11	✓	5.	✓	✓	✓			✓	✓			

06/25

วัน เดือน ปี 06/25	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
2	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
3	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
4	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
5	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
6	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
7	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
8	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
9	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
10	26.4	12	12	✓	10.	✓	✓	✓			✓	✓			
11	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
12	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
13	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
14	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
15	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
16	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			

06/25

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
06/25															
17	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			[redacted]
18	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
19	26.2	11	11	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
20	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
21	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
22	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
23	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
24	26.4	12	12	✓	5	✓	✓	✓			✓	✓			
25	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
26	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
27	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
28	26.2	11	11	✓		✓	✓	✓			✓	✓			
29	26.4	12	12	✓	5.	✓	✓	✓			✓	✓			
30.	26.4	12	12	✓		✓	✓	✓			✓	✓			

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ - ซอย สุขสวัสดิ์ 20
ถนน สุขสวัสดิ์ 20 แขวง/ตำบล ราษฎร์บูรณะ เขต/อำเภอ ราษฎร์บูรณะ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-428-1881 โทรสาร .....
มี นาง ทวีลาภ ดอเรวาสิธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด อาคาร (ที่พักอาศัย)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ..... พ.ศ. ..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

☑ [redacted] ... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated sludge process (AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน (ทำงานสลับกันครั้งละ 12 ชั่
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..... (จำนวน 2 ตัว)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใส่ EM ลงบ่อพักตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1584 หน่วย
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 339 หน่วย
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 339 หน่วย
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 55 ลิตร / เดือน

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปะทศสะพิด ห้ามต้องล่วงเกินอีก ครั้ง กะเทยขี้เกียจ ขี้โย เสือ ลาว ไฮ ขี้ โกง ตรงเลยหมดที่ ครั้ง ที่แล้ว เติม EM ไปเลยหมดที่

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 7ข

ใบเสร็จชำระค่าเก็บขนขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568)



ใบสำคัญจ่าย
PAYMENT VOUCHER

เลขที่ .....
No.

วันที่ 06.01.68
Date

จ่ายให้ สน.3 เรดประเวศ
Paid To

เพื่อชำระ .....
Paid For

เลขที่บิล No.	รายการ Particulars	ชื่อบัญชี Account	จำนวนเงิน Amount	
			บาท Baht	ส.ต. Stg.
	ค่าธรรม ธค.68		[redacted]	-
รวมเงิน Total				-

โดย ☑ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร ..... สาขา ..... เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่ .....
By Cash Bank Branch Cheque No. Due Date

ผู้จัด [redacted]
Prep

ใบสำคัญจ่าย
PAYMENT VOUCHER

เลขที่ .....
No.

วันที่ 10.02.68
Date

จ่ายให้ สน.3 เรดประเวศ
Paid To

เพื่อชำระ .....
Paid For

เลขที่บิล No.	รายการ Particulars	ชื่อบัญชี Account	จำนวนเงิน Amount	
			บาท Baht	ส.ต. Stg.
	ค่าธรรม กพ.68		[redacted]	
รวมเงิน Total				

โดย ☑ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร ..... สาขา ..... เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่ .....
By Cash Bank Branch Cheque No. Due Date

[redacted]

ใบสำคัญจ่าย
PAYMENT VOUCHER

เลขที่ .....
No.

วันที่ 4 3 68
Date

จ่ายให้ สน.1 รพ.ประเวศ
Paid To

เพื่อชำระ .....
Paid For

เลขที่บิล No.	รายการ Particulars	ชื่อบัญชี Account	จำนวนเงิน Amount	
			บาท Baht	ส.ต. Stg.
	ค่าชันสูตร มี.ค.-68		[redacted]	
รวมเงิน Total				

โดย ☑ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร ..... สาขา ..... เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่ .....
By Cash Bank Branch Cheque No. Due Date

ผู้
Pr [redacted]

ใบสำคัญจ่าย
PAYMENT VOUCHER

เลขที่ .....
No.

วันที่ 11.04.68
Date

จ่ายให้ สน.1 รพ.ประเวศ
Paid To

เพื่อชำระ .....
Paid For

เลขที่บิล No.	รายการ Particulars	ชื่อบัญชี Account	จำนวนเงิน Amount	
			บาท Baht	ส.ต. Stg.
	ค่าชันสูตร เม.ย. 68		[redacted]	
รวมเงิน Total				

โดย ☑ เงินสด ☐ เช็คธนาคาร ..... สาขา ..... เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่ .....
By Cash Bank Branch Cheque No. Due Date

[redacted]

ใบสำคัญจ่าย
PAYMENT VOUCHER

เลขที่ ..... No.

วันที่ 5.05.68 Date

จ่ายให้ สน.1 รถประเภท Paid To

เพื่อชำระ ..... Paid For

เลขที่บิล No.	รายการ Particulars	ชื่อบัญชี Account	จำนวนเงิน Amount บาท Baht	สต. Stg.
	ค่าธรรมเนียม พ.ค. 68		[redacted]	-
รวมเงิน Total				-

โดย ☑ เงินสด Cash ☐ เช็คธนาคาร ..... Bank สาขา ..... Branch เลขที่เช็ค ..... Cheque No. ลงวันที่ ..... Due Date

[redacted]

Prepared By ..... Manager .....

ใบสำคัญจ่าย
PAYMENT VOUCHER

เลขที่ ..... No.

วันที่ 9.06.68 Date

จ่ายให้ สน.1 รถประเภท Paid To

เพื่อชำระ ..... Paid For

เลขที่บิล No.	รายการ Particulars	ชื่อบัญชี Account	จำนวนเงิน Amount บาท Baht	สต. Stg.
	ค่าธรรมเนียม มิ.ย. 68		[redacted]	-
รวมเงิน Total				-

โดย ☑ เงินสด Cash ☐ เช็คธนาคาร ..... Bank สาขา ..... Branch เลขที่เช็ค ..... Cheque No. ลงวันที่ ..... Due Date

[redacted]

Prepared By ..... Manager .....

ภาคผนวก 8ข

กฎระเบียบการเข้าพักอยู่อาศัย



DE BOTAN

ต้นฉบับ

สัญญาเช่าห้องพัก

ของ

อาคาร เดอ โบตั๋น

สัญญาเลขที่ C24010002

ทำที่ เลขที่ 12 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 หนองบอน
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่ 01 มกราคม 2567

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 12 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่งกับ นางสาว [redacted] บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ [redacted] สัญชาติ ไทย ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง [redacted] รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมทำสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ :

ข้อ 1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่า ห้องพักของผู้ให้เช่าในอาคาร เดอ โบตั๋น ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 12 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เฉพาะห้องพักเลขที่ 517 ชั้น 5 เนื้อที่โดยประมาณ 28 ตารางเมตร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า " ห้องพัก "

การเช่า ห้องพัก ตามความในวรรคแรก ให้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์,อุปกรณ์ต่างๆ และ บริการต่างๆที่ผู้ให้เช่าได้จัดเตรียมไว้ ตามใบรายละเอียดทรัพย์สินที่เช่าแนบท้ายสัญญา

ข้อ 2. ระยะเวลาการเช่ามีระยะ 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 01มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราค่าเช่า เดือนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ค่าเช่านี้ไม่รวม ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ และ/หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ผู้เช่าได้รับจาก ห้องพัก และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตรา วันละ 100 บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) นับตั้งแต่วันที่ 6 ของเดือนที่ค้างชำระนั้นเป็นต้นไป ในกรณีชำระค่าปรับล่าช้าเกินกว่าวันที่ 15 ของเดือนที่ค้างชำระ ผู้เช่ายินยอมชำระค่าปรับเพิ่มอีก 1 เท่าของค่าปรับทั้งหมด การจ่ายค่าปรับนี้มิได้นำไปนับรวมกับการชำระค่าเช่า อนึ่ง การเรียกเอาค่าปรับดังกล่าวไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือการเรียกเอาค่าเสียหายอย่างอื่นอีกจากผู้เช่า

ข้อ 3. ผู้เช่าต้องชำระค่าน้ำประปา หน่วยละ15.50 บาท ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 4.50 บาท และ/หรือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการอื่นๆให้กับ ผู้ให้เช่า และ/หรือ บริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ โดยแยกเป็นดังนี้

3.1 ค่าบริการน้ำประปา หน่วยละ 2.50 บาท ผู้เช่าต้องชำระค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ที่ บริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด เรียกเก็บ

3.2 ค่าบริการไฟฟ้า หน่วยละ 3.50 บาท ผู้เช่าต้องชำระค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ที่ บริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด เรียกเก็บ

DE BOTAN

ต้นฉบับ

หากผู้ให้เช่า และ/หรือ บริษัท เดอ โบตั้น จำกัด หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเรียกเก็บหรือเพิ่มอัตราค่าน้ำประปา หรือค่าไฟฟ้า จากผู้ให้เช่าหรือจาก บริษัท เดอ โบตั้น จำกัด เป็นจำนวนเกินกว่าที่เรียกเก็บ ในสัญญานี้แล้ว ผู้เช่าต้องเป็นผู้ชำระค่าน้ำประปาหรือค่าไฟฟ้าในจำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย

ข้อ 4. ในวันทำสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าได้วางเงินประกันไว้ให้แก่ผู้ให้เช่า เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าดังนี้

4.1 เงินประกันการเช่า	6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4.2 เงินประกันเฟอร์นิเจอร์	6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4.3 ค่าเช่างวดแรก 01/01/2567 ถึงวันที่ 31/01/2567	6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ 5.ในการชำระเงิน ค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆใดๆ ที่เกิดเพิ่มเติม ทาง "ผู้เช่า" จะต้องทำการชำระ โดยการโอนเข้าธนาคาร ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ ทางเช็คเท่านั้น ซึ่งทาง "ผู้ให้เช่า" จะไม่มีการรับชำระเงินเป็นเงินสด ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตาม หากทาง "ผู้เช่า" ชำระเงินผิดวิธี จากกรณีดังกล่าวในข้างต้นที่ระบุไว้ หากเกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้น ทาง "ผู้ให้เช่า" จะถือว่า "ผู้เช่า" ไม่มีการชำระเงินดังกล่าวให้กับทาง "ผู้ให้เช่า" และ "ผู้ให้เช่า" จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

ข้อ 6. หน้าที่ของผู้เช่า และ ระเบียบข้อบังคับเงื่อนไขการเช่า

6.1 ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้ตรวจตรา ห้องพัก ที่เช่าพร้อมทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ใน ห้องพัก ตามใบรายละเอียดทรัพย์สินที่เช่าแนบท้ายสัญญาแล้ว ซึ่งมีความเรียบร้อยและครบถ้วนทุกประการ และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบ ห้องพัก ที่เช่าพร้อมทั้งเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าแล้ว

6.2 ผู้เช่า และ/หรือบริวารของผู้เช่า ต้องใช้ห้องพักที่เช่านี้เพื่อ พักอาศัย เท่านั้น ห้ามผู้เช่านำห้องพักที่เช่าไปใช้เพื่อกิจการอย่างอื่นโดยเด็ดขาด

6.3 ห้องพักที่ให้เช่า ผู้เช่าจะใช้พักอาศัยได้ไม่เกิน 2 คน เท่านั้น

6.4 ห้ามมิให้ผู้เช่านำห้องพักที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรืออาศัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

6.5 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่าต้องการโอนสิทธิการเช่าไปให้ผู้อื่น ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อนเท่านั้น โดยผู้เช่าตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบการเปลี่ยนสัญญารวมทั้งตกลงยินยอมชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาตามที่ผู้ให้เช่ากำหนดและเรียกเก็บ

6.6 ห้ามมิให้ผู้เช่าและ/หรือบริวารของผู้เช่า ทำการดัดแปลง ตกแต่ง ต่อเติม ตอกตะปู เดินสายไฟ ทาสีห้องหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน ห้องพัก ที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า ถึงแม้ว่า ผู้ให้เช่าให้การอนุญาตในการกระทำการนั้น หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำนั้น ๆ ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ให้เช่าทั้งสิ้น หรือ ทำให้ ห้องพัก ที่เช่ากลับคืนสู่สภาพเดิมโดยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองทั้งหมดตามที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ทราบ และเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด หากมีทรัพย์สินที่ติดตรึงตรากับห้องเช่าไม่ว่าจะแยกออกจากห้องเช่าได้ยากหรือง่าย ผู้เช่าตกลงยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที เว้นแต่ ผู้ให้เช่าจะแจ้งเป็นอย่างอื่น โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

6.7 ห้ามมิให้ผู้เช่าและ/หรือบริวารของผู้เช่า กระทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียงดังในยามวิกาลจนผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน หากได้รับแจ้งจากผู้เช่ารายอื่น จะดำเนินการแจ้งด้วยการกล่าวทางวาจา และทำหนังสือตักเตือน หากผู้เช่ายังไม่ดำเนินการแก้ไข และยังไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอยกเลิกสัญญากับผู้เช่า และริบเงินประกันของผู้เช่า

6.8 ผู้เช่าและ/หรือบริวารของผู้เช่า จะต้องดูแลรักษา ห้องพัก ที่เช่า และทรัพย์สินของผู้ให้เช่าให้อยู่ในสภาพที่ดีและครบถ้วน และต้องไม่กระทำการใดๆให้เป็นอันตราย เดือดร้อน น่ารังเกียจ ไม่สุภาพ ก่อความรำคาญ หรือรบกวนต่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยของผู้เช่ารายอื่นๆ หรือต่อระบบรักษาความปลอดภัยของ ห้องพัก

6.9 ผู้เช่าและ/หรือบริวารของผู้เช่า จะต้องรักษาความสะอาดทรัพย์สินส่วนกลางของ ห้องพัก โดยไม่ทิ้งขยะหรือกวาดฝุ่นภายใน ห้องพัก ที่เช่าออกมาในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ผู้เช่าและ/หรือบริวารของผู้เช่า จะต้องนำขยะใส่ถุงพลาสติก และมัดปากถุงทุกครั้งก่อนนำขยะไปทิ้งในที่ที่ทิ้งขยะ

6.10 ห้ามมิให้ผู้เช่าและ/หรือบริวารของผู้เช่า เล่นการพนัน หรือนำเอาทรัพย์สินซึ่งเป็นของผิดกฎหมายเข้ามาเก็บไว้ในห้องพัก หรือในบริเวณอาคาร หรือกระทำการใดๆอันผิดต่อกฎหมาย

6.11 ผู้เช่า/และหรือบริวารของผู้เช่า จะต้อง ไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงใน ห้องพัก ที่เช่า หรือในบริเวณ ห้องพัก โดยเด็ดขาด

6.12 ห้ามมิให้ผู้เช่าและ/หรือบริวารของผู้เช่า ล้างรถในพื้นที่ลานจอดรถส่วนกลาง เว้นแต่ ใช้ผ้าชุบน้ำทำความสะอาดเท่านั้น

6.13 ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าไปใน ห้องพัก ที่เช่า เพื่อตรวจตราดูแลในเวลาอันสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อน โดยผู้เช่าต้องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนตามสมควร เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินหรือเพื่อประโยชน์ของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าก็สามารถเข้าไปได้ทันที

6.14 ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า รวมตลอดถึงภัยพิบัติต่างๆ อันอาจเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้เช่าหรือบริวารของผู้เช่าด้วย

6.15 ผู้เช่าสัญญาว่า จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด รวมทั้งระเบียบข้อบังคับเงื่อนไขการเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยถือเป็นสาระสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาเช่านี้ด้วย หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที

ข้อ 7. บริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล และทรัพย์สินภายในห้องอันเกิดจากความประมาทของผู้เช่าและ/หรือบริวารของผู้เช่า

ข้อ 8. การให้เช่าที่จอดรถนี้ ไม่ใช่การรับฝากรถยนต์/รถจักรยานยนต์ หรือโอนกรรมสิทธิ์ในการควบคุมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ให้เช่า ดังนั้นความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินต่างๆยังคงเป็นของผู้เช่า

ข้อ 9. หากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า และผู้ให้เช่าได้มีคำบอกกล่าวถึงผู้เช่าให้ชำระค่าเช่าแล้ว และผู้เช่าไม่ชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับหรือถือว่าได้รับคำบอกกล่าว หรือผู้เช่าอยู่ไม่ครบกำหนดตามสัญญาเช่า หรือผิดสัญญาเช่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าและริบเงินประกันตามข้อ 4 ได้ทันที รวมทั้งผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทำนั้นให้แก่ผู้ให้เช่าจนครบถ้วน โดยไม่รวมกับเงินประกันการเช่านี้ และยินยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าครอบครอง ห้องพักที่เช่า ไม่ว่าจะเป็นการใส่กุญแจ หรือปิดกั้นทางเข้าออก หรือเข้าไปใน ห้องพัก ที่เช่าได้ทันที โดยไม่ถือว่าเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติสุขของผู้เช่าแต่อย่างใด หากมีทรัพย์สินของผู้เช่าอยู่ใน ห้องพัก ที่เช่าก็ยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันทีและยินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธินำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายหรือทำลายเสียก็ได้ และผู้ให้เช่ามีสิทธินำ ห้องพักที่เช่า ออกให้ผู้อื่นเช่าต่อไปได้ทันที โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับผู้ให้เช่าทั้งสิ้น

ข้อ 10. หากผู้เช่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือถูกยึดทรัพย์บังคับคดี หรือถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายและ ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงทันทีโดยผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า และ ผู้ให้เช่ามีสิทธิกลับเข้าครอบครอง ห้องพัก ที่เช่าได้ทันที โดยผู้เช่าต้องส่งมอบ ห้องพัก ที่เช่า กุญแจ และทรัพย์สินที่เช่า ในสภาพที่ดีดังเดิมคืนแก่ผู้ให้เช่าทันที

ข้อ 11. หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าต่อไป หลังครบกำหนดอายุสัญญาเช่าฉบับนี้ ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่สัญญาเช่าฉบับนี้จะครบกำหนด เพื่อพิจารณาตกลงกันในรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป เช่น ค่าเช่า และเงื่อนไขอื่น ๆ ของสัญญาเช่า

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะให้ผู้เช่าทำการเช่าต่อไป หลังครบกำหนดอายุสัญญาเช่าฉบับนี้ ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่สัญญาเช่าฉบับนี้จะครบกำหนด

ข้อ 13. เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด ผู้เช่าและ/หรือบริวารต้องออกจาก ห้องพัก ที่เช่าพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าและบริวารออกไปทันที และต้องส่งมอบ ห้องพัก พร้อมทรัพย์สินตามสัญญาในสภาพที่ดีคืนให้แก่ผู้ให้เช่าทันที หากผู้เช่าไม่ส่งมอบคืนให้แก่ผู้ให้เช่า หรือไม่ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจาก ห้องพัก ที่เช่า ถือว่าผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธินำข้อตกลงในสัญญาข้อ 7 มาบังคับใช้ได้ทันที

ข้อ 14. เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด และผู้เช่าได้ส่งมอบ ห้องพัก พร้อมทรัพย์สินตามสัญญาคืนให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว หากปรากฏความเสียหายใดๆ แก่ ห้องพัก หรือทรัพย์สินตามสัญญาเช่านี้ ผู้ให้เช่ามีสิทธินำเงินประกันการเช่าตามข้อ 4 มาหักชำระเป็นค่าเสียหายก่อนได้ทันที หากปรากฏว่าความเสียหายดังกล่าวมีมากกว่าเงินประกันที่ให้ไว้ ผู้เช่าตกลงชำระค่าเสียหายในส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นให้แก่ผู้ให้เช่าจนครบถ้วน ภายในกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ทราบ

ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันให้แก่ผู้เช่าภายในระยะเวลา 7-14 วันทำการ โดยไม่มีดอกเบี้ย นับแต่วันที่สัญญาเช่าครบกำหนด และ ผู้เช่า และ/หรือ บริวาร ได้ทำการย้ายออกจากที่พัก และไม่ปรากฏว่าผู้เช่าได้ทำความเสียหายใดๆแก่ห้องพักผู้ให้เช่า เว้นแต่ ผู้ให้เช่ายังไม่สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้

ข้อ 15. ผู้เช่าตกลงว่าการส่งหนังสือบอกกล่าว หมายศาล หรือเอกสารใดๆ ให้แก่ผู้เช่านั้น หากผู้ให้เช่าได้ส่งไปที่ ห้องพัก ที่เช่าตามสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านและเข้าใจในข้อความตามสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่า
(บริษัท เดอ โบตั๋น จำกัด)

ลงชื่อ..... พยาน
([redacted])

ลงชื่อ.....ผู้เช่า
([redacted])

ลงชื่อ..... พยาน
( )

ข้อแนะนำ

- ค่าไฟ การใช้เครื่องปรับอากาศ หากไม่อยู่เป็นเวลานานสับสวิตแอร์ (ตัวกลาง) หรือแจ้งช่างประจำตึก
- เมื่ออยู่ครบ 1 อาทิตย์แรก ให้ลงมาตรวจสอบยูนิตไฟที่เคาน์เตอร์ เพื่อตรวจสอบการใช้งานและวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
- กรณีมีคราบกาว รอยแปะใดๆบนผนัง ผนังฝั่งหัวเตียง(สีเทา)เหมาทาสี 900 บาท, ฝั่งสีขาวจุดละ 50 บาท
- เก้าอี้ออกแบบมาให้นั่ง 4 ขา ห้ามนั่งท่า 2 ขาเด็ดขาด เพราะขาเก้าอี้ไม่สามารถรับน้ำหนักได้
- ห้ามย้าย เคลื่อนที่ เปลี่ยนมุมเฟอร์นิเจอร์เด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องการย้าย สามารถแจ้งพนักงานเพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าสามารถย้ายได้หรือไม่ **ช่างประจำตึกเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น**
- รักษาความสะอาดภายในห้อง การทิ้งขยะ หากปล่อยไว้นานจะมีแมลงสาบ
- ประตูเข้า-ออกด้านหลัง สงวนสิทธิ์ให้กับเจ้าของห้องที่พักอาศัยที่นี่แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ***ศึกษากฎเพิ่มเติมตามเอกสาร***
- ชั้น 9 สระว่ายน้ำ ***ศึกษากฎเพิ่มเติมตามเอกสาร***
- สัญญา 1 ปี 2 ปี ดูตารางเรียนแต่ละปีการศึกษา ฝึกงานช่วงไหน หมดสัญญาเดือนไหน วางแผนเพื่ออยู่ต่อ/ย้ายออกล่วงหน้า กรณีทำสัญญาและอยู่ไม่ครบ ***ศึกษาเพิ่มเติมตามเอกสาร*** ข้อตกลงและเงื่อนไขย้ายก่อนสัญญา หากมีความจำเป็นและทราบล่วงหน้า สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ
- ในห้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ อาจเกิดเชื้อรา พยายามทำให้อากาศในห้องถ่ายเทอยู่เป็นประจำ
- เครื่องแลกเหรียญเป็นบริการเสริมสำหรับห้องซักผ้า (ใช้ทั้งคนภายในและภายนอก) หากช่วงนั้นเหรียญหมดเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ต้องหาแลกด้วยตนเอง
- กรณีพัสดุมาส่ง ต้องนำการ์ดเหลืองในกล่องจดหมายมารับพัสดุที่เคาน์เตอร์
- บิลเรียกเก็บค่าที่พักทุกวันที่ 25-26 ชำระไม่เกินทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ค่าไฟจะเก็บ 25 ชน 25 ของแต่ละเดือน ค่าเช่าห้องพักจะเรียกเก็บล่วงหน้า
- ใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า ค่าน้ำ-ไฟ สามารถเช็คได้ แอพพลิเคชั่น Horganice ทุกวันที่ 25-26 ของทุกเดือน หากเดือนใดผู้เช่าไม่สะดวก หรือกลับต่างจังหวัดก่อนช่วงวันดังกล่าว ผู้เช่าสามารถแจ้งความประสงค์ให้ส่งทาง LINE ด้วยตนเองเท่านั้น ทางหอพักจะไม่มีนโยบายส่งใบแจ้งหนี้ทางLINEทุกเดือน หากเกินวันชำระที่ระบุในสัญญา ผู้พักอาศัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

กรุณาอ่านรายละเอียด

ภาคผนวก 9ข

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


DE BOTAN

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 2308-ก. ชนิด: แห้ง ขนาด: 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง: ราชพฤกษ์ FG

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
20/1/25	✓		✓		✓		✓			✓	[redacted]
20/2/25	✓		✓		✓		✓			✓	
21/3/25	✓		✓		✓		✓			✓	
27/4/25	✓		✓		✓		✓			✓	
20/5/25	✓		✓		✓		✓			✓	
24/6/25	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพถังปกติ

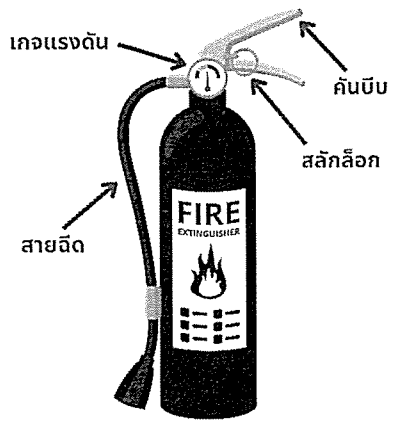

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	[redacted]
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง*ทุกเดือน* และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


DE BOTAN

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 2308-8. ชนิด: แห้ง ขนาด: 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง: ราชพฤกษ์ F 8.

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
20/1/25	✓		✓		✓		✓			✓	[redacted]
20/2/25	✓		✓		✓		✓			✓	
21/3/25	✓		✓		✓		✓			✓	
27/4/25	✓		✓		✓		✓			✓	
20/5/25	✓		✓		✓		✓			✓	
24/6/25	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพถังปกติ

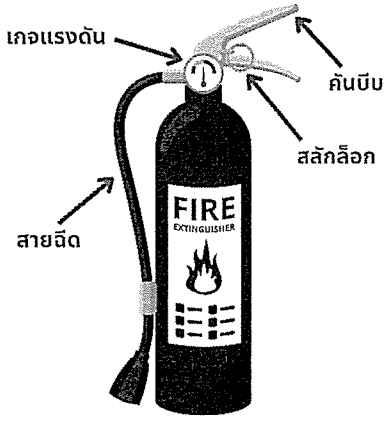

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	[redacted]
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง*ทุกเดือน* และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


DE BOTAN

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 2308 - 7 ชนิด: แห้ง ขนาด: 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง: ราชพฤกษ์ F 7

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
20/1/25	✓		✓		✓		✓			✓	[redacted]
20/2/25	✓		✓		✓		✓			✓	
21/3/25	✓		✓		✓		✓			✓	
27/4/25	✓		✓		✓		✓			✓	
20/5/25	✓		✓		✓		✓			✓	
24/6/25	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพถังปกติ

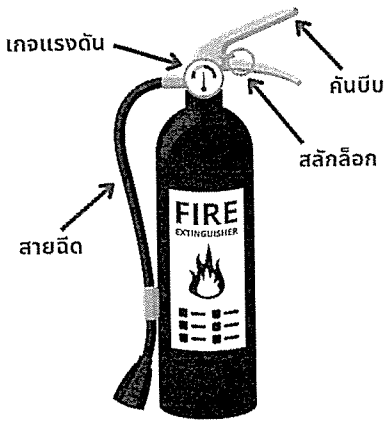

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	[redacted]
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง*ทุกเดือน* และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


DE BOTAN

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 2308-6 ชนิด: แห้ง ขนาด: 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง: อาคารจอด F6

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
20/1/25	✓		✓		✓		✓			✓	[redacted]
20/2/25	✓		✓		✓		✓			✓	
21/3/25	✓		✓		✓		✓			✓	
27/4/25	✓		✓		✓		✓			✓	
20/5/25	✓		✓		✓		✓			✓	
24/6/25	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพถังปกติ

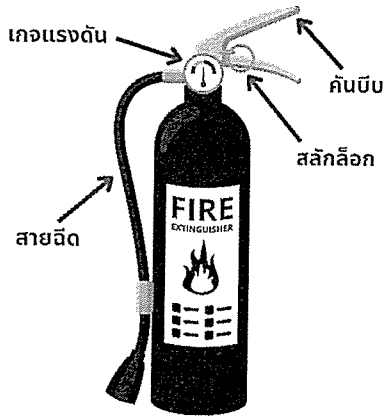

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

–

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	[redacted]
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง*ทุกเดือน* และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


DE BOTAN

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 2308 - 5 ชนิด: เช้า ขนาด: 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง: ธาชฟลูกซ์ F5

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
20/1/25	✓		✓		✓		✓			✓	[redacted]
20/2/25	✓		✓		✓		✓			✓	
21/3/25	✓		✓		✓		✓			✓	
27/4/25	✓		✓		✓		✓			✓	
20/5/25	✓		✓		✓		✓			✓	
24/6/25	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพถังปกติ

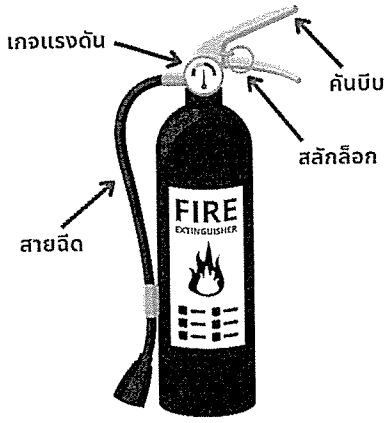

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

- .....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	[redacted]
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง***ทุกเดือน*** และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


DE BOTAN

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 2308-2 ชนิด: แห้ง ขนาด: 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง: อาคารหอพัก F4.

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
20/1/25	✓		✓		✓		✓			✓	[redacted]
20/2/25	✓		✓		✓		✓			✓	
21/3/25	✓		✓		✓		✓			✓	
27/4/25	✓		✓		✓		✓			✓	
20/5/25	✓		✓		✓		✓			✓	
24/6/25	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพถังปกติ

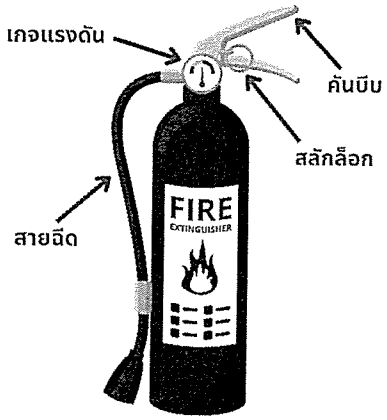

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

–

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	[redacted]
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง*ทุกเดือน* และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


DE BOTAN

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 2308-3 ชนิด: แห้ง ขนาด: 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง: อาชญากรรม F3.

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
20/1/25	✓		✓		✓		✓			✓	[redacted]
20/2/25	✓		✓		✓		✓			✓	
21/3/25	✓		✓		✓		✓			✓	
27/4/25	✓		✓		✓		✓			✓	
20/5/25	✓		✓		✓		✓			✓	
24/6/25	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพถังปกติ

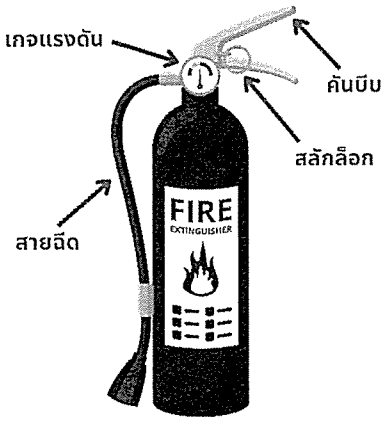

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	[redacted]
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง*ทุกเดือน* และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


DE BOTAN

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 2308 - 2 ชนิด: แห้ง ขนาด: 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง: ราชพฤกษ์. F2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
20/1/25	✓		✓		✓		✓			✓	[redacted]
20/2/25	✓		✓		✓		✓			✓	
21/3/25	✓		✓		✓		✓			✓	
27/4/25	✓		✓		✓		✓			✓	
20/5/25	✓		✓		✓		✓			✓	
24/6/25	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพถังปกติ

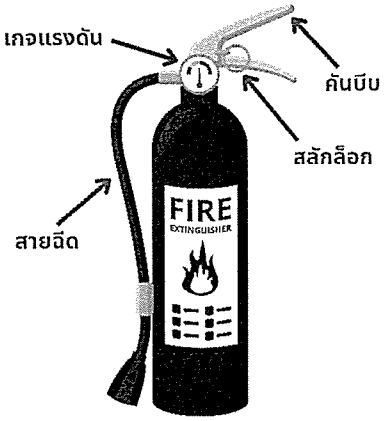

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

-

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	[redacted]
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง***ทุกเดือน*** และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง


DE BOTAN

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 510/1 ชนิด: Non CFC ขนาด: 10 ปอนด์ สถานที่ติดตั้ง: อาชญฤกษ์. F 1.

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
20/1/25	✓		✓		✓		✓			✓	[redacted]
20/2/25	✓		✓		✓		✓			✓	
21/3/25	✓		✓		✓		✓			✓	
27/4/25	✓		✓		✓		✓			✓	
20/5/25	✓		✓		✓		✓			✓	
24/6/25	✓		✓		✓		✓			✓	

ภาพถังปกติ

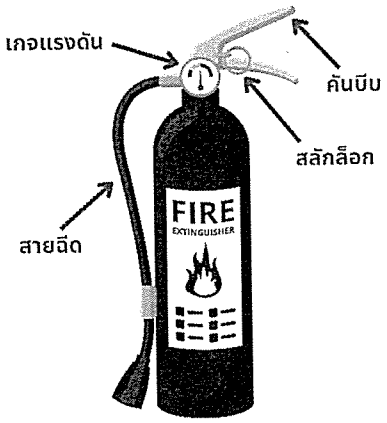

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจแรงดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

–

.....

.....

.....


สาเหตุการชำรุด


( ) ใช้งาน ( ) หมดอายุ ( ) อื่นๆ

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	[redacted]
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง*ทุกเดือน* และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

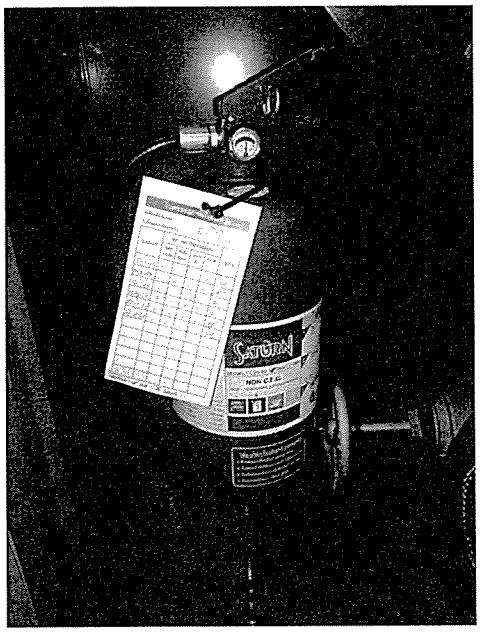
SATURN

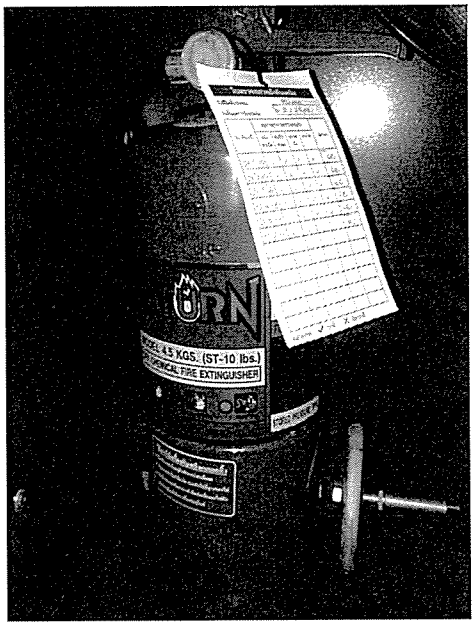
ORN
4.5 KGS. (ST-10 lbs.)
CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

