

ภาคผนวก



ภาคผนวก 2

- ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบอ.6)
- ใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทรี (แบบ ยผ.4)
- ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

(๓) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตามหนังสือสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๒๖๐๙
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐



คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวงฯ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่...../.....๒๕๖๓.....บริษัท สิริพิศล ๑๙๑๙ จำกัด
โดย นายทอง ลือสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๑๕-๘๒๓ ตรอก/ซอย.....ถนน.....เจริญกรุง หมู่ที่.....
ตำบลน้อย...../อำเภอ/เขต.....สัมพันธวงศ์ จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ.....ก่อสร้างและตัดแปลง.....อาคาร.....เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
(แบบ อ.๑) ๑๐๕ ๒๕๖๐ (ก่อสร้าง) ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เลขที่ (แบบ อ.๑) ต.๖๑ ๒๕๖๑ (ก่อสร้าง).....ลงวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(แบบ ยผ.๕) ๑๕๕ ๒๕๖๒ (ตัดแปลง).....๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร.....ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น
(๑) ชนิด.....ตึก ๒๑ ชั้น.....จำนวน.....๑ หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารสำนักงาน
และจอดรถยนต์.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด จำนวน.....คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด และทางเข้าออกของรด จำนวน.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....พระรามที่ ๓

หมู่ที่...../ตำบล/แขวง.....บางโพธิ์พาง.....อำเภอ/เขต.....ยานนาวา จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร

โดย.....บริษัท สิริพิศล ๑๙๑๙ จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร และ.....บริษัท สิริพิศล ๑๙๑๙ จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๒๕

เป็นที่ดินของ.....บริษัท สิริพิศล ๑๙๑๙ จำกัด.....ค่าธรรมเนียมใบรับรองฯ ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้น
เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๕ หรือ

EIA = โครงการอาคารสำนักงาน ออกให้ ณ วันที่.....เดือน ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓.....พ.ศ.....

สูง ๒๑ ชั้น บริษัท สิริพิศล ๑๙๑๙ จำกัด

(ลายมือชื่อ).....

(นายไทวุฒิ ชันแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒
ตัดแปลงอาคาร ด่วนมาก

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ
แบบ ยผ. ๔

ตามแบบ ยผ. ๑ เลขรับที่ ๑๔๔
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
ตามใบอนุญาตต่ออายุฯ อ. ๑ เดิม เลขที่
ต.๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑



ใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตรี

เลขที่ ๑๔๔./๒๕๖๒

ได้รับแจ้งจาก บริษัท สิริทิพย์ ๑๙๑๙ จำกัด โดย นายทะเบียน ลือสสรณกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๘๑๕-๘๒๓ หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย - ถนน เจริญกรุง ตำบล/แขวง ตลาดน้อย
อำเภอ/เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ☐ ก่อสร้างอาคาร
☒ ตัดแปลงอาคาร
☐ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระรามที่ ๓ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง บางโพธิ์พาง อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๒๒๕
เป็นที่ดินของ บริษัท สิริทิพย์ ๑๙๑๙ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ตึก ๒๑ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารสำนักงาน จอดรถยนต์
มีพื้นที่รวมกัน ๘๗๑๓.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ส่วนดัดแปลง ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๘๘ (คงเดิม) คัน มีพื้นที่ ๗๗๐.๐๐ (คงเดิม) ตารางเมตร

๒.๒ ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ระบายน้ำโครงการ
ความยาว ๑๓๔.๐๐ (คงเดิม) เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
มีพื้นที่ - ตารางเมตร

๒.๓ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว - ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน มีพื้นที่ - ตารางเมตร

EIA = โครงการอาคารสำนักงานสูง ๒๑ ชั้น บริษัท สิริทิพย์ ๑๙๑๙ จำกัด

ใบรับหนังสือแจ้งฯ ยผ. ๔ เลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ฉบับแก้ไข

ตามแบบ ยผ. ๑ เลขรับที่ ๑๔๔

ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ตามใบอนุญาตต่ออายุฯ อ. ๑ เดิม เลขที่

๒.๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑



แบบ ยผ. ๔

ใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตรี

เลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๒

ได้รับแจ้งจาก บริษัท สิริทิผล ๑๙๑๙ จำกัด โดย นายทนง สิริสสรณกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๘๑๕-๘๒๓ หมู่ที่ ๑-
ตรอก/ซอย ถนน เจริญกรุง ตำบล/แขวง ตลาดน้อย
อำเภอ/เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ☐ ก่อสร้างอาคาร
☒ ดัดแปลงอาคาร
☐ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ๑-๑๑๑ ตรอก/ซอย ถนน พระรามที่ ๓ หมู่ที่ ๑-
ตำบล/แขวง บางโพธิ์พอพง อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๒๒๕
เป็นที่ดินของ บริษัท สิริทิผล ๑๙๑๙ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ตึก ๒๑ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารสำนักงาน จอดรถยนต์
มีพื้นที่รวมกัน ๗,๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ส่วนดัดแปลง ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลบ
และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๘๘ (คงเดิม) คัน มีพื้นที่ ๗๗๐.๐๐ (คงเดิม) ตารางเมตร

๒.๒ ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ระบายน้ำโครงการ
ความยาว ๑๓๔.๐๐ (คงเดิม) เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน
มีพื้นที่ ตารางเมตร

๒.๓ ชนิด จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลบ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน ๑ คัน มีพื้นที่ ตารางเมตร

EIA = โครงการอาคารสำนักงานสูง ๒๑ ชั้น บริษัท สิริทิผล ๑๙๑๙ จำกัด

ฉบับย่อ

๑ ของใบรับหนังสือแจ้งฯ ยผ. ๔ เลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

รองผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น - ๖ พ.ย. ๒๕๖๒

ข้อ ๓ โดยมี

- | | |
|--|---|
| ☒ นายทินกร ทักชาติพงศ์ ว-สถ ๓๙๐ | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| ☒ นายไพศาล วาณิชตันตกุล ส-สถ.๑๓๑๐ | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| ☒ นายสุภา สมสวัสดิ์ วย. ๕๕๒ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง |
| ☒ นายเนติ พัทบุรี สย. ๘๕๒๙ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| ☒ นายวีระ ทองแสง วก. ๙๓๕ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| ☒ นายวิฑูรย์ งามโสภี สก. ๑๒๒๔ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| ☒ นายสุภา สมสวัสดิ์ วส. ๒๓ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| ☒ นายกิตติชัย แม้นเหมือน สส. ๒๖๗ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| ☒ นายสุภา สมสวัสดิ์ วส. ๒๓ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา |
| ☒ นายกิตติชัย แม้นเหมือน สส. ๒๖๗ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา |
| ☒ นายวีระ ทองแสง วก. ๙๓๕ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ |
| ☒ นายธงชัย จันทราทิพย์ สฟก. ๔๔๗๙ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์ |
| ☒ นายณัฐพงศ์ พันแสน วฟก. ๙๒๕ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า |
| ☒ นายลือชา โพธิ์อบ สฟก. ๑๒๑๒ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า |
| ☒ นางสาวธิดิมา โคเทลมันน์ สก. ๓๒๔๙ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบจอตลอดอัตโนมัติ |
| ☒ นายณัฐ บรรลุพันธุ์นาถ วย. ๖๙๗ | เป็นวิศวกรผู้รับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน ๓๖๕ วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ และจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบก่อสร้าง / ดัดแปลง

- | | |
|---|--------------|
| (๑) อาคาร จำนวนเงิน | ๑,๕๕๐.๐๐ บาท |
| (๒) ท่อระบายน้ำ รั่ว เชื้อเพลิง ก๊าซหรืออื่นๆ จำนวนเงิน | - บาท |
| (๓) ทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวนเงิน | - บาท |
| (๔) บ้าย จำนวนเงิน | - บาท |
| (๕) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งก่อสร้าง จำนวนเงิน | ๑๐.๐๐ บาท |
| รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน | ๑,๕๕๐.๐๐ บาท |

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจ้ง อีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก

ข้อ ๘ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการ ตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ของอาคารที่ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี หนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๓) กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทำ เพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบกพร่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้วันนี้อีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้ง ที่ได้ออกไว้และมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี

(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งข้อทักท้วง ได้ตลอดเวลา

(๔.๑) กรณีเกี่ยวกับการรื้อถอนที่สาธารณะ

(๔.๒) กรณีเกี่ยวกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ

(๔.๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง

ข้อ ๙ ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎหมายฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารและบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

ข้อ ๑๑ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๒ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๒๖๐๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๓ หากการปฏิบัติตามเงื่อนไข มีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และเข้าข่ายเป็นการดัดแปลงอาคาร ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ให้ถูกต้องก่อน

ออกให้ ณ วันที่

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒

(นายโทษณ์ ชันแก้ว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

๑. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้แจ้งจะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. เมื่อผู้แจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้น เพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง เว้นแต่จะได้ใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว



000247

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๐

นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ

อนุญาตให้ บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด โดย นายทอง ลือสสรณกุล และ เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๑๕-๘๒๓ / หมู่ ๖ / ซอย - ถนน เจริญกรุง หมู่ที่ -

/ ตำบล / แขวง ตลาดน้อย / อำเภอ / เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - / หมู่ ๖ / ซอย - ถนน พระรามที่ ๓ หมู่ที่ -

แขวง บางโพธิ์พวง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๒๕

เป็นที่ดินของ บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น

(๑) ชนิด ดึก ๒๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และจอดรถยนต์

พื้นที่/ความยาว ๘,๗๑๓.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน ๘๘ คัน

พื้นที่ ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร

(๒) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น

//พื้นที่/ความยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน - คัน

พื้นที่ - หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง/รื้อถอน ๒๐.๐๐ บาท

พื้นที่ - ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ๓๕,๓๖๓.๐๐ บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ๓๕,๓๘๓.๐๐ บาท

เลขที่ - / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี - เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ จำนวน ๖ ข้อ

ฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ - เดือน ๑๒ S.A. ๒๕๖๐ พ.ศ. -

ออกให้ ณ วันที่ - เดือน ๑๒ S.A. ๒๕๖๐ พ.ศ. -

(ลายมือชื่อ) -

(นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธ์นันท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



ภาคผนวก 3

เอกสารตรวจสอบระบบประปา ไฟฟ้า และอุปกรณ์ดับเพลิง

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) B 2 ชั้น (Floor) B 2 พื้นที่ (Area) 1

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางสายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คล๊อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1.... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2.... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1.... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2.... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3.... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1.... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) B1 / 1 ชั้น (Floor) B1 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกมือ, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความรุนแรงตั้งแต่ดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจรอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) B1/2 ชั้น (Floor) B1 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช้กล้อ | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคปประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 1 / 1 ชั้น (Floor) 1 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจสอบเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 1/2 ชั้น (Floor) 1 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อหรือมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับปล่อยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ,ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย,บานพับ,ที่ล็อคประตูล |
| ☐ สายดับเพลิงลำใบ2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 2 / 1 ชั้น (Floor) 2 พื้นที่ (Area) A

☐ กงถ่อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับปล่อยได้

☐ บอลด์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คล๊อง

☒ ถังดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระชากนรภัย, บานพับ, ที่ล็อคประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1.... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2.... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1.... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2.... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3.... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1.... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 2/2 ชั้น (Floor) 2 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คด้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับภัยอันตรายถึงดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจจุดดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 3/1 ชั้น (Floor) 3 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางสายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคอประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการแจ้งเตือนถึงดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 3/2 ชั้น (Floor) 3 พื้นที่ (Area) 13

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อหรือม้วนสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกฉีดน้ำ, มานพับ, ที่ถือคานประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจสอบเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน.../... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน.../... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน.../... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 4/1 ชั้น (Floor) 4 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้

☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง

☒ ถังดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกมือถือ, บานพับ, ที่ถือคอปะตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดระดับถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2567		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 4/2 ชั้น (Floor) 4 พื้นที่ (Area) ๒

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คล๊อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคอปประตูลูก |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจหาค้นดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 5/1 ชั้น (Floor) 5 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แอ่งกีวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คคล้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงน้ำใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medhan	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจพบผู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 5/2 ชั้น (Floor) 5 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คดิ่ง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคปประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 6/1 ชั้น (Floor) 6 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้

☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางเข้าน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง

☒ ถังดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 6/2 ชั้น (Floor) 6 พื้นที่ (Area) 8

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฟอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คล๊อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคปประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2563...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2563...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2563...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2563...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2563...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 7 / 1 ชั้น (Floor) 7 พื้นที่ (Area) 4

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แอ่งเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คด็อง | ☒ ดังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระชกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจสอบเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับของวัจนรณังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 7/2 ชั้น (Floor) 7 พื้นที่ (Area) 13

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับพอยต์ได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โซ่คล้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงฟ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

กรวชเช็กเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับของอันตรายระดับดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 8 / 1 ชั้น (Floor) ๔ พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับแรงดันได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ถือคูปอง |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็ค Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) ๗ / 2 ชั้น (Floor) ๘ พื้นที่ (Area) ๒

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับพ่นได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 256๘		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๘		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 256๘		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 256๘		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 256๘		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 256๘		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 9 / 1 ชั้น (Floor) 9 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|--|--|
| ☐ กังล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับพอยต์ได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แอ่งกึ่งวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางเข้าน้ำ, ฝาปิด, โช๊คล๊อค | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความรุนแรงตั้งแต่ดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน.../... มกราคม พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน.../... มิถุนายน พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 9/2 ชั้น (Floor) 9 พื้นที่ (Area) B

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้

☐ บอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระจากนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคประดู

☐ สายดับเพลิงส่ว 1/2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการแจ้งเตือนดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 10/1 ชั้น (Floor) 10 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับพอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อพ่วงจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถืออุปกรณ์ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับคงไว้ตรงด้านถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤษภาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 10/2 ชั้น (Floor) 10 พื้นที่ (Area) B

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้

☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางถ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง

☒ ถังดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อคประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจความพร้อมดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 11 / 1 ชั้น (Floor) 11 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อหรือม้วนสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับส่ายได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทงจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คคล้อง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ถือคูประดู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับของวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจรอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 11/2 ชั้น (Floor) 11 พื้นที่ (Area) B

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสายได้

☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คดิ่ง

☒ ถังดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกน้ำดับเพลิง, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิง 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการแจ้งเตือนถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจความพร้อมตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 12/1 ชั้น (Floor) 12 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง

☒ ถังดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 12/2 ชั้น (Floor) 12 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวรีดดับเพลิงแบบปรับฟอยได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คล๊อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2563...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 13/1 ชั้น (Floor) 13 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับพ่นได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คดิ่ง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวณดับเพลิง | ☐ กระบอกฉีด, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงทำใบ 2" | ☐ อื่นๆ |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...?.. พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 13/2 ชั้น (Floor) 13 พื้นที่ (Area) B

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช้คหลัง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการแจ้งเตือนตู้ดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 14/1 ชั้น (Floor) 14 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับแรงดันได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, เสาปิด, โช้คถ่วง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกมือโยก, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิง 1/2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 14/2 ชั้น (Floor) 14 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับปล่อยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ,ฝาปิด, โช๊คด้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจก้นรภัย, มานพับ, ที่ถือคปประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงห้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดจนถึงดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 15/1 ชั้น (Floor) 15 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับส่ายได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ถือคอป/ระดู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับของถังแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 15/2 ชั้น (Floor) 15 พื้นที่ (Area) 13

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้

☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คถ่วง

☒ ถังดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกฉีด, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงน้ำใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 16/1 ชั้น (Floor) 16 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับพวยได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำดับเพลิง, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 16/2 ชั้น (Floor) 16 พื้นที่ (Area) B

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้

☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แฉงเกี้ยววาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, สเป็ค, โช๊คด็อง

☒ ถังดับเพลิง (extinguisher)

☐ จวานดับเพลิง

☐ กระบอกนรภัย, บานพับ, ที่ถือคประตุ

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 17 / 1 ชั้น (Floor) 17 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับพองได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แฉกเก็ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คดิ่ง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจก้นรภัย, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับทางวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 17/2 ชั้น (Floor) 17 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถืออุปกรณ์ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 18/1 ชั้น (Floor) 18 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับปล่อยได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คด้อง

☒ ถังดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกฉีดน้ำ, บานพับ, ที่ล็อคประตู

☐ สายดับเพลิง 1/2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความเสี่ยงอันตราย			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 18/2 ชั้น (Floor) 18 พื้นที่ (Area) 13

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 19/1 ชั้น (Floor) 19 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับปล่อยได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คดิ่ง

☒ ถังดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระชกนรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจสอบเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 19/2 ชั้น (Floor) 19 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับโฟกัสได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แอ่งเก็นวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคานประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 20 / 1 ชั้น (Floor) 20 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับโฟกัสได้ |
| ☐ ขอลัดวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางเข้าน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคปประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจสอบเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 20/2 ชั้น (Floor) 20 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับพอยต์ได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แอมงเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คล๊อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคปประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความรุนแรงคันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 21/1 ชั้น (Floor) 21 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางเข้าน้ำ, ฝาปิด, โช้คถ่วง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกฉีด, บานพับ, ที่ถือคประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความรุนแรงของตู้ดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 21/2 ชั้น (Floor) 21 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|--|--|
| ☐ กังล้อหรือมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ มอ่งเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... กรกฎาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... สิงหาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... กันยายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ตุลาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... พฤศจิกายน พ.ศ.....		☐	☐	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ภาคผนวก 4

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร แบบ ร.1

เลขที่ ๑๙๕๓ / ๒๕๖๗

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒
เลขที่ ๑๗๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ณ.๔๙๔/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร...สิทธิผล...โดย...บริษัท...สิทธิผล...๑๙๑๙ จำกัด...ตั้งอยู่เลขที่...๙๙๙...ตรอก/ซอย...-...ถนน...พระราม...๓...หมู่ที่...-...ตำบล/แขวง...บางโพธิ์พวง...อำเภอ/เขต...
ยานนาวา...จังหวัด...กรุงเทพมหานคร...ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ...บริษัท ซีเค เอ็นจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด...เลขทะเบียน...
น.๐๒๙๙/๒๕๖๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖...แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่...เดือน...๑๑ มิย. ๒๕๖๗...พ.ศ.

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...๒๒...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ๒๕๖๘

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี
BID 9966EB14DE11

(นายรัชชัย นาคศักดิ์ศรี)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ภาคผนวก 6

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สิทธิผล 1919	REPORT NO.	: RN250110176
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: JANUARY 23, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 23-FEBRUARY 05, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: FEBRUARY 20, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาลเข้ม มีตะกอน มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: JANUARY 23, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล อวิฬหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.8 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	54.8	2.0	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	380.0	-	-
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	3,100.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	34.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	6.8	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สหิผล 1919	REPORT NO.	: RN250110177
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: JANUARY 23, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 23-FEBRUARY 05, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: FEBRUARY 20, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: JANUARY 23, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	5.9 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	35.4	2.0	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	560.0	-	-
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	8.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	24.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ลิทอิล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองใส ไม่มีตะกอน
SAMPLING DATE : JANUARY 23, 2025
SAMPLING TIME : 14:00
SAMPLING BY : นายพีรพล ธีรวิหัง

REPORT NO. : RN250110178
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JANUARY 23, 2025
ANALYTICAL DATE : JANUARY 23-FEBRUARY 05, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 20, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
# pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.6 at 25°C	-	5.5-9.0
# Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	3.0	2.0	≤30
# Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	568.0	-	≤1,000
# Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	4.0	-	≤40
# Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	0.04	-	≤1.0
# Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	17.92	-	≤35
# Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.1 × 10 ³	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. * mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .


(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : น้ำตาลขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : FEBRUARY 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท พุหา

REPORT NO. : RN250210286
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : FEBRUARY 04, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 04-14, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.9 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	115.6	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	214.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	2,208.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	53.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	6.1	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. "ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิริพิศล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : FEBRUARY 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุญหา
REPORT NO. : RN250210287
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : FEBRUARY 04, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 04-14, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	3.4 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	25.6	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	634.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	7.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	14.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.5 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ** ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สหิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : FEBRUARY 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุหา

REPORT NO. : RN250210288
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : FEBRUARY 04, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 04-14, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	5.7 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	20.9	2.0	≤30
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	650.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	2.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	11.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.1 × 10 ³	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. ^a Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ^b ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MARCH 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายพิรพล ถวิลหวัง

REPORT NO. : RN250310537
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MARCH 04, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 04-17, 2025
REPORT DATE : MARCH 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.5 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O C, 5210 B.)	21.5	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	428.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	82.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	20.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	5.4	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [†] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHA)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MARCH 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายพิรพล ธีรสิทธิ์
REPORT NO. : RN250310538
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MARCH 04, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 04-17, 2025
REPORT DATE : MARCH 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.4 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O ₂ C, 5210 B.)	9.3	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	556.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	20.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	6.7	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	430.0	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024). (Category B)
2. ^a ISOMETEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิริผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MARCH 04, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : นายพีรพล กริลหวัง

REPORT NO. : RN250310539
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MARCH 04, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 04-17, 2025
REPORT DATE : MARCH 21, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.2 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O C, 5210 B.)	8.5	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	588.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	6.5	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	4.5	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	420.0	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group



TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิริผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : น้ำตาลขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : APRIL 02, 2025
SAMPLING TIME : 14:00
SAMPLING BY : นายพีรพล ฉวิลหวัง

REPORT NO. : RN250410838
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : APRIL 02, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 02-16, 2025
REPORT DATE : APRIL 17, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.5 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	58.4	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	452.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	76.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	46.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	6.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI) CHONGVUTICHAJ

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT


CUSTOMER NAME : บริษัท ลิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : APRIL 02, 2025
SAMPLING TIME : 14:00
SAMPLING BY : นายพิรพล อวลหวัง

REPORT NO. : RN250410839
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : APRIL 02, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 02-16, 2025
REPORT DATE : APRIL 17, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.9 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	37.0	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	488.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	Not Detected	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	6.7	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.3 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

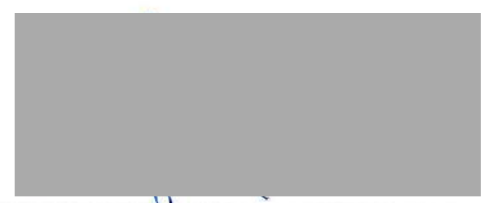

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ลิทิสม 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : APRIL 02, 2025
SAMPLING TIME : 14:00
SAMPLING BY : นายพีรพล ธีรวิหัง

REPORT NO. : RN250410840
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : APRIL 02, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 02-16, 2025
REPORT DATE : APRIL 17, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH*	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.7 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	5.6	2.0	≤30
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	584.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	Not Detected	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	4.3	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	7.5 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ** ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group



TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MAY 06, 2025
SAMPLING TIME : 14:00
SAMPLING BY : นายพีรพล ตวีลหัง

REPORT NO. : RN250511006
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MAY 06, 2025
ANALYTICAL DATE : MAY 06-14, 2026
REPORT DATE : MAY 14, 2027

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.4 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	48.9	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	300.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	188.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	40.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากกระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MAY 06, 2025
SAMPLING TIME : 14:00
SAMPLING BY : นายพีรพล ตรีลหัง
REPORT NO. : RRN250511007
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MAY 06, 2025
ANALYTICAL DATE : MAY 06-14, 2026
REPORT DATE : MAY 14, 2027

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.8 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	5.8	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/L	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	440.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/L	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	16.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/L	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	4.3	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 × 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ลิทอิล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : บ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MAY 06, 2025
SAMPLING TIME : 14:00
SAMPLING BY : นายพีรพล ถวิลหวัง

REPORT NO. : RN250511008
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MAY 06, 2025
ANALYTICAL DATE : MAY 06-14, 2026
REPORT DATE : MAY 14, 2027

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.8 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	8.3	2.0	≤30
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	440.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	12.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	4.8	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	7.5 x 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ลิทอิล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : JUNE 04, 2025
SAMPLING TIME : 14:30
SAMPLING BY : นายพีรพล ฉวิลหวัง

REPORT NO. : RN250611241
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JUNE 04, 2025
ANALYTICAL DATE : JUNE 04-12, 2025
REPORT DATE : JUNE 12, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	38.1	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	348.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	870.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	26.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท ลีทริค 1919	REPORT NO.	: RN250611242
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: JUNE 04, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: JUNE 04-12, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: JUNE 12, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: JUNE 04, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:30		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลนวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH*	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.5 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	7.6	2.0	-
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	236.0	-	-
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	10.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	6.2	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.1 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : JUNE 04, 2025
SAMPLING TIME : 14:30
SAMPLING BY : นายพีรพล ถวิลหัง
REPORT NO. : RN250611243
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JUNE 04, 2025
ANALYTICAL DATE : JUNE 04-12, 2025
REPORT DATE : JUNE 12, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH*	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.5 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	14.7	2.0	≤30
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	376.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	6.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	9.9	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.1 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. # ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAJ)

LABORATORY SUPERVISOR

ภาคผนวก 7

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวปณิตดา พันธกะจับ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวจามจุรี คำปุย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวนิจินาท มะติยาภักดิ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวภาณุชนารถ เขียวชาญ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาววันวิสา หวังแววกกลาง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นายปริญญญา กล้าน้อย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗ |
| ๘) นายโกวิท บุฬา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘ |
| ๙) นายพีรพล ถวิลหวัง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙ |

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสียตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรยศ กลั่นกรอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔ ๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
2	Free Chlorine	Iodometric Method ^[2]
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method ^[2]
4	pH	Electrometric Method ^[2]
5	Sulfide	Iodometric Method ^[2]
6	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[2]
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C ^[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method ^[3]
2	Opacity	Ringelmann's Method ^[1]
3	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method ^[3]
4	Sulfur Dioxide	Instrument Analyzer Method ^[3]
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^[3]

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.
- APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
- United States Environmental Protection Agency. *Standard of Performance for New Stationary Source*. 40 CFR 60. Appendix A, 2019.



ที่ อว 0303/167

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0334
BLA-DSS

รายละเอียดการรับรองดังข้อบ่งชี้การรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

หมดอายุ วันที่ : 9 มกราคม 2572

ลงชื่อ :

(นางจันทร์รัตน์ วรสรรพวิทย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสดี้ง แอนด์ คอนซัลตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 10.0 - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C

ออกให้ ณ วันที่ : 10 มกราคม 2568

ลงชื่อ :

(นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 ถึง 9.0 - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ฉบับที่ 1

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Certificate No. : HIT-2513-0439

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment : Dissolved Oxygen and BOD Meter

Meter Model : HI5421-02 **Serial No. :** 04240005101

Probe Model : HI76438 **Serial No. :** KC1N66J5P

Manufacturer : Hanna Instruments **Made in :** Romania

Condition As-Received : Used Product **Reference :** RE250379

Ambient Temperature : $(25 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ **Relative Humidity :** $(50 \pm 15)\% \text{ RH}$

Customer name : Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd.
67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra,
Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Received date : 3 March 2025

Calibrate date : 20 March 2025

Issue date : 24 March 2025

Calibrated Location : Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

Calibration Procedure : This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure
CP-11 by using certified reference material (CRM).

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul
Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of thru Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	24T1281
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171

2. Reference Standard Materials : DO calibration standard traceable to Hanna Instrument Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
Zero Oxygen Solution	Hanna	0.0 ± 0.1 @25°C	S0028/23	March 2028

Calibration Result

Inspection the accuracy of the Dissolved Oxygen (DO) Meter by using the following certificate reference material value.

Unit Under Calibration	CRM Standard DO	Actual value Reading	Error value Reading	Uncertainty of Measurement (±)
DO Electrode S/N KC1N66J5P	0.0 mg/L	0.00 mg/L	0.00 mg/L	N/A
	8.3 mg/L	8.26 mg/L	-0.04 mg/L	0.33 mg/L

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****

Certificate No. : HIT-2513-0438

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	Serial No. :	04160019101
Probe Model :	HI1131B	Serial No. :	11271C0N
Resolution (pH) :	0.01	Resolution (mV) :	0.1
Manufacturer :	Hanna Instruments	Made in :	Romania
Condition As-Received :	Used Product	Reference :	RE250378
Ambient Temperature :	(25 ± 2) °C	Relative Humidity :	(50 ± 15) % RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	24 March 2025		
Issue date :	24 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-01, CP-02 by using certified reference material (CRM).		

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul
Authorized Signatory

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator	Fluke 753	43160061	25E299	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Thermometer with sensor	HI98509	36943D	24T1281	
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171	

2. Reference Standard Materials : pH calibration standard traceable thru CPA chem Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
pH 4.0	CPA chem	$4.008 \pm 0.006 @ 25^{\circ}\text{C}$	996963	16 May 2025
pH 7.0	CPA chem	$6.987 \pm 0.007 @ 25^{\circ}\text{C}$	1015026	19 July 2025
pH 10.0	CPA chem	$10.010 \pm 0.009 @ 25^{\circ}\text{C}$	996965	16 May 2025

Calibration Result :

1. Performing standard curve by Simulator at: -177.5, 0.0, 177.5 mV

(Measurement Electrical Potential) After Adjust Result.

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement ($\pm$ mV)
	pH	mV	pH	mV	
pH Meter S/N 04160019101	4.01	177.5	4.01	177.5	0.097
	7.01	0.0	7.01	0.0	0.058
	10.01	-177.5	10.01	-177.5	0.097

2. Performing three buffer standard curve by using buffer nominal : pH 4,7,10 After Adjustment.

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual Reading (pH)	Actual Reading (mV)	Uncertainty of Measurement ($\pm$ pH)
pH Electrode S/N 11271C0N	4.008	4.01	173.8	0.009
	6.987	6.98	4.5	0.010
	10.010	10.01	-170.6	0.014

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****

Certificate No. : HIT-2510-0369

Page : 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	Serial No. :	04160019101
Probe Model :	HI7662-W	Serial No. :	0615024N
Resolution :	0.1 °C	Temperature Range :	(-20 to 120)°C
Manufacturer :	Hanna Instruments	Made in :	Romania
Condition As-Received :	Used Product	Reference :	RE250379
Ambient Temperature :	(25 ± 2) °C	Relative Humidity :	(50 ± 15) % RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	5 March 2025		
Issue date :	6 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-05 by using reference standard instruments.		

Calibrated by : ☒ Mr. Pichit Petthong
☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : 
Mr. Anan Suwanchaisakul
Authorized Signatory

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **
approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator with sensor	Fluke 753	43160061	25I123	Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171	

Calibration Result :

Function : Temperature measurement

This equipment was connected with Temperature Sensor.

Probe : Stainless steel temperature probe and 1 m (3.3') cable.

Nominal Value (°C)	Standard Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Error Value (°C)	Uncertainty (±°C)
20.0	20.00	20.0	0.00	0.18
25.0	25.00	25.0	0.00	0.18
30.0	30.00	30.0	0.00	0.18

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

**** End of certificate ****



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-116-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermometer with Temperature Sensor
MANUFACTURER : EUTECH
MODEL/TYPE : ECO SCAN TEMPS
SERIAL NUMBER : 816366
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36 Floor 3, Soi Petchkasem 7/1,
Petchkasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.

RECEIVED DATE : 01 Jul 2024
MEASUREMENT DATE : 03 Jul 2024
ISSUE DATE : 04 Jul 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:

The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-0047-24, Certificate number: ER-0101-23

Reference Used During Calibration:

1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09,
Due date: 26 Mar 2025
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 14 Sep 2024

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jittrapon Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-116-67

Page 2 of 2 Pages

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Function:

Table 3: This equipment was connected with Thermocouple sensor type K.
Dimension: Diameter 3 mm. Length 116 mm.

<u>Immersion Depth</u> (mm)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> (°C)
110	20.047	20.1	0.0	0.26
110	25.043	25.0	0.0	0.26
110	30.034	30.0	0.0	0.26

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration





Certificate of Calibration

Certificate No. : MM25-1336

Page : 1 of 3

Customer : บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Electronic Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : BSA224S-CW

Serial No. : 35790699

Identification No. : N/A

Calibration Place : On Site Calibration was Carried out at th
Laboratory Enironmental, Okla Testing &
Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25

Received date : Feb 19, 2025

Calibration date : Feb 19, 2025

Environment Condition :

Temperature : (25+/-10) °C

Humidity : (50+/-30) %RH

Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MM-001
According to comparison with Standard Weight Set E1.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Standard Weight Set	NC-001-0.2K-E1-ASS	0022	PL-512	Oct 10, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through
National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Suppason Kcawkum

Approved by : (Miss.Valailuck Janyanitas)

Issue date : Feb 25, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Certificate No. : MM25-1336

Page : 2 of 3

Calibration Result : Without Adjustment


Function : Repeatability

Maximum Capacity : 200 g


Resolution : 0.0001 g

Nominal Weight Value	Instrument Deviation of Reading
(g)	(g)
200	0.0000

Calibration Result : Without Adjustment

Function : Effect of Off Center Loading


Front
(X)



Front
()

A Mass of 100 Was Placed to various Position on the pan.

The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions					Maximum Different
	A	B	C	D	E	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
100	100.0001	100.0000	100.0001	100.0003	100.0002	100.0001
						0.0003

Calibration Result : Without Adjustment

Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight	Standard Weight	UUC* Reading	UUC* Deviation
(g)	(g)	(g)	(g)
100	Tare	0.0000	0.0000
	At 20 %	20	20.0000
	At 40 %	40	40.0001
	At 60 %	60	60.0001
	At 80 %	80	80.0002
	At 100 %	100	100.0001

UUC* = Unit Under Calibration

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**

39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,

Saimai, Bangkok 10220, Thailand

Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate No. : MM25-1336

Page : 3 of 3

Calibration Result : Before Adjustment 00.000

Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	-0.00003	0.000058
0.05000	0.0501	-0.00007	0.000058
0.10000	0.1005	-0.00047	0.000058
0.20000	0.2002	-0.00020	0.000059
0.50000	0.5003	-0.00030	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0005	-0.00049	0.000064
49.99999	50.0008	-0.00081	0.000090
99.99998	100.0014	-0.00142	0.00014
149.99997	150.0021	-0.00210	0.00027
199.99996	200.0023	-0.00234	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

Calibration Result : After Adjustment 00.000

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	0.00000	0.000058
0.05000	0.0500	0.00000	0.000058
0.10000	0.1001	0.00010	0.000058
0.20000	0.2000	0.00000	0.000059
0.50000	0.5002	0.00020	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0001	0.00009	0.000064
49.99999	50.0002	0.00025	0.000090
99.99998	100.0001	0.00015	0.00014
149.99997	150.0005	0.00057	0.00027
199.99996	200.0000	0.00007	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2374

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Hot Air Oven
Manufacturer : KWF
Model : SOV70B
Serial No. : KWF2021021902
Identification No. : OKLA-LAB-013/170621
Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by : (Mr.Panuwat Phuklan)


Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2374
Page : 2 of 2
Function : Temperature measurement
Result : Without adjustment
Calibration point : 104, 180 °C
Resolution : 1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
104	104.039	104.963	105.217	104.164	104.451	104.033	104.570	105.168	104.635	0.82
180	180.431	181.588	180.850	180.819	180.829	180.240	180.081	180.682	180.685	1.3

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
104.0	104.3 to 104.6	0.45	1.1	1.8
180.0	180.4 to 180.6	1.0	1.7	3.2

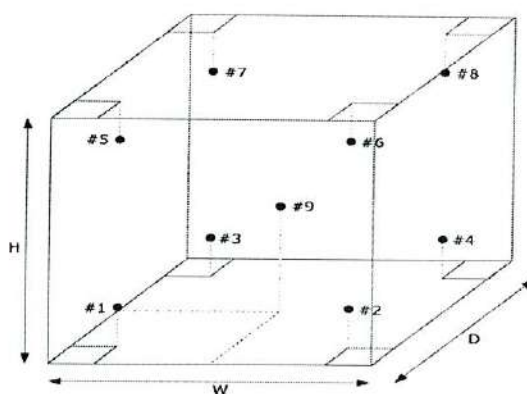
Front view

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2372

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Incubator
Manufacturer : S-Cool
Model : SM61M
Serial No. : 18021147
Identification No. : OKLA-LAB-011/190
Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by : (Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2372


Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement
Calibration point : 20 °C

Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
20	19.570	19.223	19.044	19.241	19.733	19.622	19.052	19.328	19.518	0.31

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
20.0	20.0	0.10	0.56	0.80

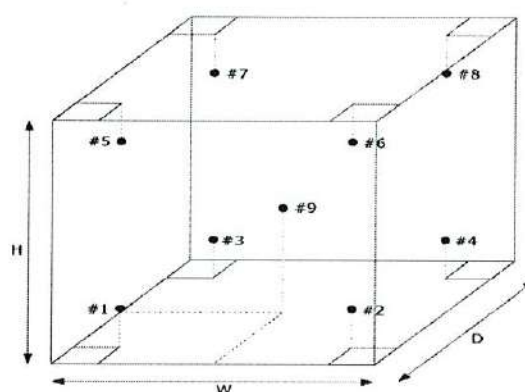

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2373

Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Freezer (Refrigerator)
Manufacturer : Sanden
Model : SPB-0500
Serial No. : SPB0500-231007454
Identification No. : N/A
Calibration Place : On site calibration was carried out at th Laboratory
Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by : (Mr.Panuwat Phuklan)

Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Certificate No. : MT25-2373

Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement


Result : Without adjustment

Calibration point : 4 °C

Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
4	3.611	4.126	3.430	4.142	3.751	4.393	3.436	3.890	4.103	0.41

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
4.0	4.0	0.27	0.94	1.3

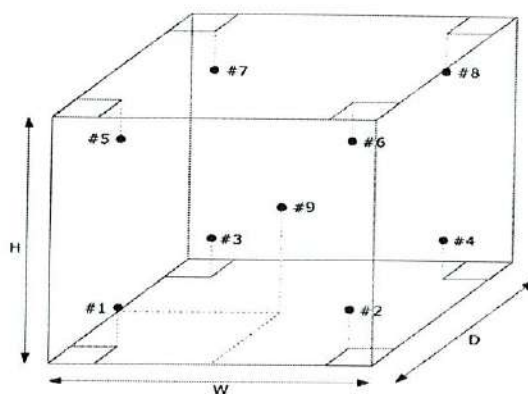
Front view

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-061-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER : KEPLER Instrument
MODEL/TYPE : KTH-02
SERIAL NUMBER : 234011889
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra,
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 16 Dec 2024
MEASUREMENT DATE : 19 Dec 2024
ISSUE DATE : 19 Dec 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jittraporin Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-061-67

Page 2 of 2 Pages

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

<u>Determined</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> ±(°C)
20.00	20.06	20.6	0.5	0.31
25.00	25.04	25.3	0.3	0.31
30.00	30.04	29.6	-0.4	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.

Calibration Range: 35%RH to 70%RH

<u>Air Temperature</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (%RH)	<u>UUC Reading</u> (%RH)	<u>Error</u> (%RH)	<u>Uncertainty</u> ±(%RH)
23.04	34.74	36	1	1.0
23.04	44.71	43	-2	1.3
23.00	59.68	58	-2	1.8
23.03	69.61	66	-4	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration





JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-062-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER : KEPLER Instrument
MODEL/TYPE : KTH-02
SERIAL NUMBER : 234011890
ID NUMBER : -
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : Okla Testing and consulting services Co., Ltd.
67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra,
Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.

RECEIVED DATE : 16 Dec 2024
MEASUREMENT DATE : 19 Dec 2024
ISSUE DATE : 19 Dec 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-062-67

Page 2 of 2 Pages

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

<u>Determined</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (°C)	<u>UUC Reading</u> (°C)	<u>Error</u> (°C)	<u>Uncertainty</u> ±(°C)
20.00	20.06	20.2	0.1	0.31
25.00	25.04	25.4	0.4	0.31
30.00	30.04	30.3	0.3	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.

Calibration Range: 35%RH to 70%RH

<u>Air Temperature</u> (°C)	<u>Standard Reading</u> (%RH)	<u>UUC Reading</u> (%RH)	<u>Error</u> (%RH)	<u>Uncertainty</u> ±(%RH)
23.03	34.75	34	-1	1.0
23.03	44.71	43	-2	1.3
23.05	59.61	58	-2	1.8
23.04	69.59	67	-3	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-8

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Burette
Manufacturer : ISOLAB Class : A
Capacity : 25 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MBR10002/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1014.5 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Wipa Tovadee

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241003	67-200410-2	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-8

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 38.96 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
5	5.0000
15	14.9944
25	24.9967

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : DURAN Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY100/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadce)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.22
100	100.30

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.063 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : FAVORIT Class : A
Capacity : 50 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY50/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.32

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.054 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,

Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder

Manufacturer : Borosil

Class : A

Capacity : 500 ml

Graduation : 5 ml

ID No. : 0334-58

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C

Relative Humidity : (50 ± 10) %

Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.

Cert. No.

Due Date

Traceability

241002

67-200410-1

02 Jun 2025

National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	499.63

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.12 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 1 ml Graduation : 0.01 ml
ID No. : EM-MER01001/19

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 5.22 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.1	0.1012
0.5	0.4994
1	0.9903

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



www.calibratech.co.th

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 5 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MER01001/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-2

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 9.60 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.5	0.5022
2.5	2.4836
5	4.9838

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0027 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml Graduation : 0.1 ml
ID No. : EM-MER01001/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-3

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 11.06 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
1	1.0027
5	4.9761
10	9.9770

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0039 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-6

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 20 ml
ID No. : EM-VPP20201/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.2 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300112-6

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 14.98 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
20	19.9818

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.0064 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-4

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : SCI Class : A
Capacity : 100 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.3 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-4

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
100	99.981

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.018 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-5

Page : 1 of 2

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Wattapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 500 ml
ID No. : EM-VPP02501/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.9 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

(Wipa Tovadee)

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-300113-5

Page : 2 of 2

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	500.04

Uncertainty of measurement with in $\pm$ 0.075 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



ภาคผนวก 8

-
- แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด (ทส.1)
 - รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 999

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : พระราม3

แขวง/ตำบล : ยานนาวา

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026391919

โทรสาร : 021656519

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ วรรณะ สติประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)อัตโนมัติ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะเลียบบถนน พระราม3

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการ กทม. หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาต

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,106.720 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 199.782 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 159.826 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลบตะกอน | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 999

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : พระราม3

แขวง/ตำบล : ยานนาวา

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026391919

โทรสาร : 021656519

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ วรรณะ สติประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)อัตโนมัติ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะเลียบบถนน พระราม3

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการ กทม. หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาต

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,056.460 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 204.458 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 163.566 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 999

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : พระราม3

แขวง/ตำบล : ยานนาวา

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026391919

โทรสาร : 021656519

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ วรรณะ สติประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)อัตโนมัติ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะเลียบบถนน พระราม3

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการ กทม. หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาต

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,111.940 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 201.477 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 161.182 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลม | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 999

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : พระราม3

แขวง/ตำบล : ยานนาวา

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026391919

โทรสาร : 021656519

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ วรรณะ สติประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะเลียบบถนน พระราม3

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการ กทม. หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาต

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,124.940 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 204.996 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 163.997 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | | |
|-------------------|---|------|------------------------------|---------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตะกอน | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 999

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : พระราม3

แขวง/ตำบล : ยานนาวา

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026391919

โทรสาร : 021656519

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ วรรณะ สติประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)อัตโนมัติ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะเลียบบถนน พระราม3

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้บริการ กทม. หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาต

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,114.810 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 195.449 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 156.359 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| [X] | ระบายทุกวัน | |
| [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตะกอน | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 999

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : พระราม3

แขวง/ตำบล : ยานนาวา

เขต/ตำบล : เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026391919

โทรสาร : 021656519

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ วรรณะ สติประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)อัตโนมัติ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะเลียบบถนน พระราม3

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กทม.หรือเอกชน ที่ได้รับอนุญาต

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน



- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,080.540 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 213.690 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 171.260 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลบตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 9

ภาพทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในอาคาร

ล้างถังเก็บน้ำใช้ ปี 2567

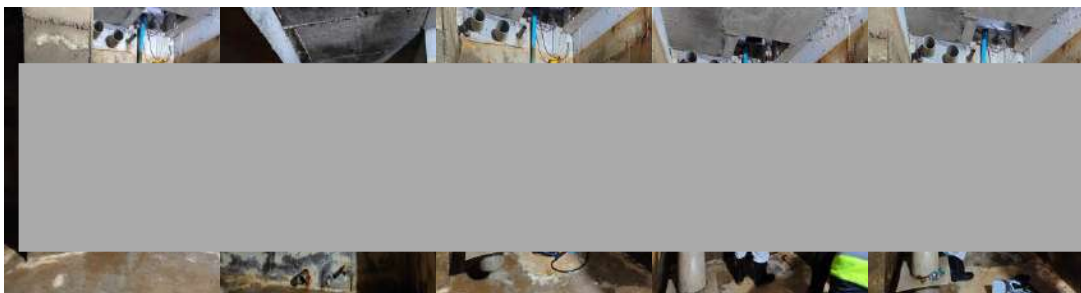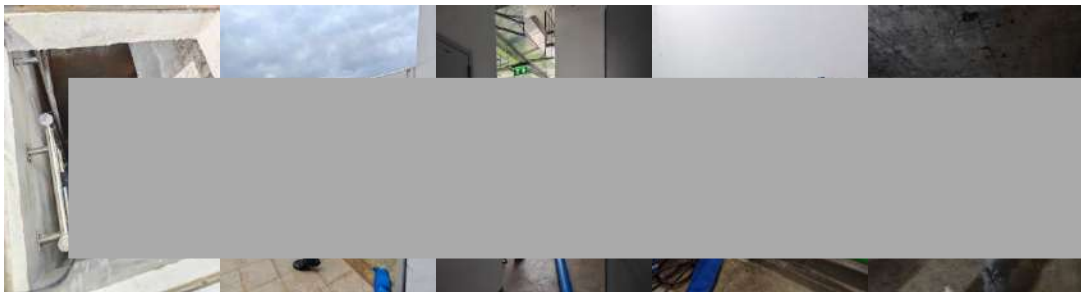

ภาคผนวก 10

ภาพสู่ตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย

สื่อบันทึกการบ่อบำบัดน้ำเสีย



ภาคผนวก 12

แผนการสูบตะกอนในระบบบำบัด ปี 2568

Remark	H = Half Year	H
ภาพต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	Y = Yearly Technicianปฏิบัติงานประจำ	Y
EE = 1-4, 7 = 3 บริษัท	Q = Quarter	Q
FP = 12-13 = 1 บริษัท	M = Monthly	M
ME = 21-24, 29-31 = 3 บริษัท	W = Weekly	W
WWTP = 35-36 = 2 บริษัท	D = Daily	D
ให้บริการ ทั้งหมด 9 บริษัท	C = Contractor	C

(นาย ชูกฤต เพชรบุญภาค)
Technician Supervisor
21 พฤศจิกายน 2567

ภาคผนวก 13

ชุดลอกตะกอนที่ท่าระบายน้ำของโครงการ

ชุดลอกท่อตะกอนที่ท่อระบายน้ำของโครงการ



ภาคผนวก 14

ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปา

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP08
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

Month / Year

มกราคม / 2568

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	14249.904	0.039			
2	05.30 น.	14249.951	0.047			
3	05.30 น.	14271.424	21.473			
4	05.30 น.	14271.505	0.081			
5	05.30 น.	14271.575	0.070			
6	05.30 น.	14271.640	0.065			
7	05.30 น.	14291.319	19.679			
8	05.30 น.	14298.701	7.382			
9	05.30 น.	14316.338	17.637			
10	05.30 น.	14316.672	0.334			
11	05.30 น.	14326.366	9.694			
12	05.30 น.	14332.154	5.788			
13	05.30 น.	14332.242	0.088			
14	05.30 น.	14332.315	0.073			
15	05.30 น.	14332.402	0.087			
16	05.30 น.	14359.867	27.065			
17	05.30 น.	14362.334	3.067			
18	05.30 น.	14362.621	0.087			
19	05.30 น.	14381.724	19.103			
20	05.30 น.	14381.829	0.105			
21	05.30 น.	14381.926	0.097			
22	05.30 น.	14382.039	0.113			
23	05.30 น.	14403.381	21.342			
24	05.30 น.	14412.972	9.591			
25	05.30 น.	14419.284	6.312			
26	05.30 น.	14419.397	0.113			
27	05.30 น.	14419.473	0.076			
28	05.30 น.	14420.697	1.224			
29	05.30 น.	14449.438	28.741			
30	05.30 น.	14449.551	0.113			
31	05.30 น.	14449.647	0.096			
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	199.78	Verified By / ทวนสอบโดย Signature / ลายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร Date / วันที่ _____		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	196.29			

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP08
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

Month / Year

กุมภาพันธ์ / 2568

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	14471.973	22.328			
2	05.30 น.	14472.056	0.081			
3	05.30 น.	14472.123	0.069			
4	05.30 น.	14472.240	0.113			
5	05.30 น.	14472.348	0.108			
6	05.30 น.	14473.406	1.058			
7	05.30 น.	14473.233	19.827			
8	05.30 น.	14518.433	25.2			
9	05.30 น.	14518.732	0.299			
10	05.30 น.	14518.845	0.113			
11	05.30 น.	14539.148	20.303			
12	05.30 น.	14543.319	4.171			
13	05.30 น.	14543.458	0.139			
14	05.30 น.	14543.586	0.128			
15	05.30 น.	14571.068	27.482			
16	05.30 น.	14571.175	0.107			
17	05.30 น.	14571.309	0.134			
18	05.30 น.	14571.428	0.119			
19	05.30 น.	14590.686	19.258			
20	05.30 น.	14590.774	0.088			
21	05.30 น.	14607.312	16.538			
22	05.30 น.	14607.442	0.13			
23	05.30 น.	14615.703	8.261			
24	05.30 น.	14615.928	0.125			
25	05.30 น.	14631.368	15.740			
26	05.30 น.	14631.713	0.145			
27	05.30 น.	14631.853	0.122			
28	05.30 น.	14654.123	22.27			
29	05.30 น.					
30	05.30 น.					
31	05.30 น.					
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	204.46	Verified By / ตรวจสอบโดย		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	191.78	Signature / ลายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร		

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Date / วันที่ _____

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจุดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP08
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

Month / Year

มี.ค. / 2566

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	14654.264	0.146			
2	05.30 น.	14654.429	0.160			
3	05.30 น.	14667.247	12.818			
4	05.30 น.	14667.385	0.138			
5	05.30 น.	14682.554	15.169			
6	05.30 น.	14682.692	0.128			
7	05.30 น.	14697.871	15.189			
8	05.30 น.	14697.982	0.111			
9	05.30 น.	14698.101	0.119			
10	05.30 น.	14709.932	11.831			
11	05.30 น.	14720.914	10.962			
12	05.30 น.	14733.783	12.869			
13	05.30 น.	14733.934	0.151			
14	05.30 น.	14734.508	0.574			
15	05.30 น.	14744.631	10.123			
16	05.30 น.	14744.773	0.142			
17	05.30 น.	14771.638	26.863			
18	05.30 น.	14771.746	0.108			
19	05.30 น.	14782.248	9.502			
20	05.30 น.	14782.365	0.117			
21	05.30 น.	14800.224	17.859			
22	05.30 น.	14800.331	0.107			
23	05.30 น.	14800.403	0.074			
24	05.30 น.	14811.537	11.132			
25	05.30 น.	14811.614	0.077			
26	05.30 น.	14826.388	14.974			
27	05.30 น.	14826.696	0.108			
28	05.30 น.	14843.597	16.901			
29	05.30 น.	14843.647	0.050			
30	05.30 น.	14843.736	0.089			
31	05.30 น.	14856.660	12.924			
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	201.54	Verified By / ทวนสอบโดย Signature / ลงนาม _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร Date / วันที่ _____		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	204.46			

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP08
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

Month / Year

มิ.ย. ๒๕๖๘

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	14836.746	0.086			
2	05.30 น.	14874.138	17.392			
3	05.30 น.	14880.516	6.378			
4	05.30 น.	14898.189	17.973			
5	05.30 น.	14898.542	0.053			
6	05.30 น.	14898.571	0.029			
7	05.30 น.	14899.201	0.63			
8	05.30 น.	14915.506	16.305			
9	05.30 น.	14915.545	0.039			
10	05.30 น.	14936.391	20.846			
11	05.30 น.	14936.437	0.046			
12	05.30 น.	14936.467	0.03			
13	05.30 น.	14957.818	21.351			
14	05.30 น.	14957.843	0.025			
15	05.30 น.	14957.871	0.028			
16	05.30 น.	14958.024	0.153			
17	05.30 น.	14961.661	3.637			
18	05.30 น.	14962.223	0.562			
19	05.30 น.	14987.028	24.805			
20	05.30 น.	14987.081	0.053			
21	05.30 น.	14987.139	0.078			
22	05.30 น.	15004.631	17.472			
23	05.30 น.	15005.106	0.475			
24	05.30 น.	15021.213	16.107			
25	05.30 น.	15021.306	0.093			
26	05.30 น.	15021.387	0.081			
27	05.30 น.	15042.277	20.890			
28	05.30 น.	15042.388	0.111			
29	05.30 น.	15042.469	0.081			
30	05.30 น.	15061.656	19.187			
31	05.30 น.					
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	204.89	Verified By / ตรวจสอบโดย Signature / ลายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร Date / วันที่ _____		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	201.54			

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจุดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP08
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

Month / Year

พฤษภาคม / 2565

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	15061.743	0.087			
2	05.30 น.	15061.778	0.035			
3	05.30 น.	15061.864	0.086			
4	05.30 น.	15061.930	0.066			
5	05.30 น.	15062.012	0.082			
6	05.30 น.	15082.922	20.910			
7	05.30 น.	15083.012	0.09			
8	05.30 น.	15083.081	0.069			
9	05.30 น.	15106.877	23.796			
10	05.30 น.	15106.938	0.081			
11	05.30 น.	15107.100	0.142			
12	05.30 น.	15112.246	5.146			
13	05.30 น.	15125.364	13.318			
14	05.30 น.	15125.631	0.067			
15	05.30 น.	15125.699	0.068			
16	05.30 น.	15125.810	0.111			
17	05.30 น.	15150.622	24.812			
18	05.30 น.	15150.712	0.092			
19	05.30 น.	15156.306	5.596			
20	05.30 น.	15156.379	0.073			
21	05.30 น.	15173.859	17.84			
22	05.30 น.	15173.924	0.065			
23	05.30 น.	15191.349	17.625			
24	05.30 น.	15191.616	0.067			
25	05.30 น.	15191.686	0.070			
26	05.30 น.	15191.736	0.050			
27	05.30 น.	15214.135	22.399			
28	05.30 น.	15234.273	20.138			
29	05.30 น.	15256.015	21.742			
30	05.30 น.	15256.092	0.077			
31	05.30 น.	15256.151	0.059			
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	194.86	verified By / ตรวจสอบโดย		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	204.89	Signature / ลายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร		

(* Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Date / วันที่ _____

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP08
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/8/2022

Month / Year

สิงหาคม / 2568

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	15256.226	0.075			
2	05.30 น.	15279.739	23.513			
3	05.30 น.	15279.798	0.059			
4	05.30 น.	15279.843	0.045			
5	05.30 น.	15298.564	18.721			
6	05.30 น.	15307.696	9.132			
7	05.30 น.	15307.771	0.077			
8	05.30 น.	15307.832	0.061			
9	05.30 น.	15325.481	17.649			
10	05.30 น.	15325.527	0.066			
11	05.30 น.	15341.128	15.601			
12	05.30 น.	15348.679	7.531			
13	05.30 น.	15358.709	10.03			
14	05.30 น.	15365.945	7.236			
15	05.30 น.	15366.000	1.054			
16	05.30 น.	15366.077	0.078			
17	05.30 น.	15366.188	0.111			
18	05.30 น.	15387.288	21.100			
19	05.30 น.	15387.872	0.589			
20	05.30 น.	15387.925	0.048			
21	05.30 น.	15411.806	23.881			
22	05.30 น.	15411.867	0.061			
23	05.30 น.	15411.926	0.059			
24	05.30 น.	15411.979	0.053			
25	05.30 น.	15428.004	16.023			
26	05.30 น.	15444.427	16.423			
27	05.30 น.	15452.630	8.203			
28	05.30 น.	15452.694	0.064			
29	05.30 น.	15463.637	10.943			
30	05.30 น.	15467.993	4.358			
31	05.30 น.					
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	213.62	Verified By / ทวนสอบโดย		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	194.86	Signature / ลายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร		
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล						
				Date / วันที่ _____		

หน้ารายงาน : ตารางบันทึกผล 1919

ประจำเดือน 1 / 2568

วันที่	กระพี้ (A)		เวลา	กระป๋อง (B)		เวลา	กระตัก (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
25	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
26	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
27	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
28	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
29	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
30	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
31	☒	☐		☒	☐		☒	☐		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกข้อบกพร่อง ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง ช่างซ่อมบำรุง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SIV Service
Solutions

Choolas Machine Room : Booster Pump

แผนผังระบบการกระจายน้ำจากถังเก็บน้ำดิบสู่ถังเก็บน้ำกรอง (Water Distribution Diagram)

เลขที่ใบเสนอราคา	PM-2562-477-1
ฉบับที่	Rev. 01
วันที่ออกใบเสนอราคา	15/05/22

หน้าเอกสาร : 6 รายการทั้งหมด 1919

ประเด็นเดือน 21/2568

วันที่	สถานะ (A)	สถานะ (B)	สถานะ (C)	สถานะ (D)
วันที่	สถานะ (A)	สถานะ (B)	สถานะ (C)	สถานะ (D)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

หมายเหตุ:

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้รีบแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากพบปัญหาหรือระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรรมบำรุง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารสำนักงาน 1919

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ / 2568

วันที่	กระเช้า		เวลา	กระเช้า		เวลา	กระเช้า		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	ตรวจสอบ		(B)	ตรวจสอบ		(C)	ตรวจสอบ		
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		09	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		09	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		09	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		09	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		09	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

สรุปผลการตรวจ :

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้รีบแจ้งช่าง. ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารศูนย์นิเทศ 1919

ประจำเดือน 4 / 68

วันที่	กระเช้า		เวลา	กระเช้า		เวลา	กระเช้า		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	ตรวจสอบ		(B)	ตรวจสอบ		(C)	ตรวจสอบ		
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานกับทีมช่างการแก้ไขเร่งด่วน



SIN Service
Solutions

Checklist Machine Room : Booster Pump

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ

เลขที่เอกสาร	Form-SIN-05-T-01
ฉบับแก้ไข	Rev. 01
วันที่ออกฉบับแก้ไข	1/12/2562

หน่วยงาน : อาคารอเนกประสงค์ 1919

ประจำชุดเครื่อง 5 / 2568

ร/ด (วันที่)	เครื่อง A		เวลา	เครื่อง B		เวลา	เครื่อง C		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
25	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
26	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
27	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
28	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
29	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
30	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
31	☒	☐		☒	☐		☒	☐		

หมายเหตุ:

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แจ้งเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากมีก๊วบหรือระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง ช่างซ่อมบำรุง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : ทางการไฟฟ้าฟต. 1919

ประจักษ์สิทธิ์ 6/2568

วันที่	ระยะที่ (A)		เวลา	ระยะที่ (B)		เวลา	ระยะที่ (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
25	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
26	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
27	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
28	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
29	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
30	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
31	☐	☐		☐	☐		☐	☐		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกไว้และแจ้งหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องทราบ
2. หากพบการชำรุดของระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SIN Service
Solutions

Checklist Machine Room : CONTROL

แบบฟอร์มสำหรับบันทึกการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ระบบ CONTROL

เลขที่ใบตรวจเช็ค	Form-SINSS-ETP20
วันที่ตรวจเช็ค	Rev.00
วันที่ใช้งานฉบับนี้	02/05/61

วันที่ตรวจเช็ค: 05 พฤษภาคม 2561

จำนวนหน้า 1 / 2569

ลำดับที่	เครื่องปรับอากาศ (A)	สายส่ง (B)	สายรับ (C)	สายส่ง (D)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

หมายเหตุ

1. หากพบการทํางานของระบบทํางานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขได้

2. หากแก้ไขแล้วระบบการทํางานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรรม ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SIV Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDE

แบบฟอร์มใช้สำหรับเช็คเครื่องปรับอากาศที่ห้องเครื่องปรับอากาศ ห้อง MDE

พัฒนาเอกสาร	Rev. SHSS-SYP10
แก้ไขครั้งที่	Rev. 03
วันที่มีการแก้ไข	1/8/2022


หน่วยงาน : อาคารดิจิทัล 1919

ประจำเดือน 1/2568

วันที่	กลุ่มที่ (A)	เวลา	กลุ่มที่ (B)	เวลา	กลุ่มที่ (C)	เวลา	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	1:30	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	1:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	0:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	0:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	1:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	1:30	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	0:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	1:30	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	1:30	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	0:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	0:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	0:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	2:30	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	0:30	
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	0:30	

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกไว้ทันทีเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศอยู่ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



සමස්ත ප්‍රතිචාරය

TRANSPARENCY	FINANCIAL TYPE
ประเภทบัญชี	ร.ร. 00
บัญชีเงินฝาก	USD001

1755 1/2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...

หมายเหตุ: 1. หากพบการทุจริตของระบบการทำงานผิดปกติให้บันทึกไว้เบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขไม่ได้ระบบการทำงานผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Fire Service
Solutions

Checklist Branch Form : FIREMAN LIFT
แบบฟอร์มตรวจสอบการปฏิบัติงานของลิฟต์ชนิด FIREMAN LIFT

แบบฟอร์มตรวจสอบ	Form-Check-System
ฉบับแก้ไข	Rev. 00
วันที่ออกฉบับแก้ไข	1/9/2022

วันที่ตรวจสอบ : ๑๓/๐๙/๒๕๖๕ ๑๙19

จำนวนลิฟต์ 1 / 2568

ลิฟต์	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	หมายเหตุ
(A)	ตามชั้น	(B)	ตามชั้น	(C)	ตามชั้น		
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	

หมายเหตุ : 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDE

หมายเลข/ใบแจ้งผลการตรวจเช็คห้องเครื่องปรับอากาศ : 16- Passenger LBT

หมายเลขเครื่อง	FL-2155-57617
วันที่ตรวจ	5/8/60
วันที่ออกใบแจ้ง	18/2022

หมายเลข : 8 การตรวจวันที่ 1910

ประจำเดือน 1/2568

วันที่	ข้อ 1 (A)	ข้อ 2 (B)	ข้อ 3 (C)	ข้อ 4 (D)	ข้อ 5 (E)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 20:00		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 21:00		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 20:00		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 17:00		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 20:00		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 21:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 21:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 21:00		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 9:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 16:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 20:00		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 20:00		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 20:00		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 23:00		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติไม่แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้

2. หากแก้ไขเบื้องต้นแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าห้อง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Checklist Machine Room : Under ground Tank
แบบฟอร์มใช้สำหรับการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ที่ : Under ground Tank

หมายเลขรายการ	PA-SMMS-STP12
ฉบับแก้ไข	Rev.02
วันที่ออกฉบับ	18/2022

หน่วยงาน : อุตสาหกรรม 1919

หน้าจำนวน 1 / 2568

วันที่	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	หมายเหตุ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	25:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	28:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	22:00	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	9:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานจากระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกข้อบกพร่อง ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากบันทึกข้อผิดพลาดระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรในโรง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Checklist Machine Room : Under ground Tank
แบบฟอร์มใช้สำหรับการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ที่ 604 Under ground Tank

เอกสารแนบ	รหัสเอกสาร
ฉบับที่	Rev. 02
วันที่หมดอายุ	10/2025

วันที่ตรวจ : ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขที่ตรวจ : 212568

ลำดับ	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	หมายเหตุ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ : 1. หากพบการทำงานผิดปกติของระบบให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที หากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากพบปัญหาหรือข้อบกพร่องในการทำงานให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที และให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไข



Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDS

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักร ห้อง Passenger Lift

หมายเลขเครื่องจักร	PL-5155-57517
ชนิดของลิฟต์	Rescue
วันที่ตรวจเช็ค	1/2/2022

วันที่ตรวจ : ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวนลิฟต์ 2 / 256๖

ลิฟต์	ลิฟต์ (A)	ลิฟต์ (B)	ลิฟต์ (C)	ลิฟต์ (D)	ลิฟต์ (E)	ลิฟต์ (F)	ลิฟต์ (G)	ลิฟต์ (H)	ลิฟต์ (I)	ลิฟต์ (J)	ลิฟต์ (K)	ลิฟต์ (L)	ลิฟต์ (M)	ลิฟต์ (N)	ลิฟต์ (O)	ลิฟต์ (P)	ลิฟต์ (Q)	ลิฟต์ (R)	ลิฟต์ (S)	ลิฟต์ (T)	ลิฟต์ (U)	ลิฟต์ (V)	ลิฟต์ (W)	ลิฟต์ (X)	ลิฟต์ (Y)	ลิฟต์ (Z)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00																				
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ																					
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ																					
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ																					

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Fire Service
Solutions

Checklist Machine Room : FIREMAN LIFT

แบบฟอร์มใช้สำหรับการตรวจสอบเครื่องลิฟต์ชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า FIREMAN LIFT

Form No.	FM-SHS-272-1
Rev.	00
วันที่แก้ไขล่าสุด	17/2/2022

หน้าตรวจสอบ : ตารางบันทึกผล 1919

ประจำวันที่ 2/2568

วันที่	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	หมายเหตุ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	22:00	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	22:00	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	22:00	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23:00	
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานผิดปกติของระบบลิฟต์ให้แจ้งช่างซ่อมทันที
- หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานลิฟต์ให้แจ้งช่างซ่อมทันที



Service
Solutions

Checklist Machine Room : Generator

แบบฟอร์มสำหรับเพื่อการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร ห้อง Generator

เอกสารหมายเลข	PROCESS-SPT02
เอกสารวันที่	Rev. 00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/6/2022

หน่วยงาน : ฝ่ายวิศวกรรม 1919

ประชาชนที่ 2 / 2568

วันที่	คนไข้	เวลา	คนไข้	เวลา	คนไข้	เวลา	คนไข้
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14:00	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานผิดปกติของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขด้วยระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรซ่อม ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารอิมพีคัล 1919

พร้อมด้วย 2/2568

วันที่	สถานะ (A)	เวลา	สถานะ (B)	เวลา	สถานะ (C)	เวลา	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	04:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21:00	
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานผิดปกติของระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกข้อบกพร่อง ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากพบความผิดปกติของระบบการทำงานซึ่งผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Checklist Machine Form : CONTROL
แบบใช้บันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักร เพื่อ CONTROL

วันที่/เวลา	Fix-SMS-STEP
บันทึกชื่อ	Rev.00
วันที่พิมพ์	05/05/19

เลขประจำตัว : 01647000000000000000

วันที่ตรวจ 2/2568

ลำดับ	รายการ (A)	รายการ (B)	รายการ (C)	รายการ (D)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

หมายเหตุ : 1. หากพบการทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง ผู้ควบคุม ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



71628100 : 8 16 30 00 00 1919

Checked Machine Room : CONTROL

FOR THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

ကုမ္ပဏီအမည်	Pharmaceuticals
လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်	Pharmaceutical
လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်	Pharmaceutical

วันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	ภาคเช้า		เวลา	ภาคบ่าย		เวลา	ภาคค่ำ		เวลา	รวมคะแนน
	ป.ค.	ค.ป.ค.		ป.ค.	ค.ป.ค.		ป.ค.	ค.ป.ค.		
1	☒	☐	09:00 ภาคเช้า	☒	☐	09:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
2	☒	☐	10:00 ภาคเช้า	☒	☐	10:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
3	☒	☐	15:00 ภาคเช้า	☒	☐	15:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
4	☒	☐	15:00 ภาคเช้า	☒	☐	15:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
5	☒	☐	20:00 ภาคเช้า	☒	☐	20:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
6	☒	☐	20:00 ภาคเช้า	☒	☐	20:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
7	☒	☐	15:00 ภาคเช้า	☒	☐	15:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
8	☒	☐	11:00 ภาคเช้า	☒	☐	11:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
9	☒	☐	09:00 ภาคเช้า	☒	☐	09:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
10	☒	☐	15:00 ภาคเช้า	☒	☐	15:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
11	☒	☐	15:00 ภาคเช้า	☒	☐	15:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
12	☒	☐	20:00 ภาคเช้า	☒	☐	20:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
13	☒	☐	20:00 ภาคเช้า	☒	☐	20:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
14	☒	☐	15:00 ภาคเช้า	☒	☐	15:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
15	☒	☐	12:00 ภาคเช้า	☒	☐	12:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
16	☒	☐	09:00 ภาคเช้า	☒	☐	09:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
17	☒	☐	15:00 ภาคเช้า	☒	☐	15:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
18	☒	☐	15:00 ภาคเช้า	☒	☐	15:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
19	☒	☐	20:00 ภาคเช้า	☒	☐	20:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
20	☒	☐	20:00 ภาคเช้า	☒	☐	20:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
21	☒	☐	17:00 ภาคเช้า	☒	☐	17:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
22	☒	☐	09:00 ภาคเช้า	☒	☐	09:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
23	☒	☐	09:00 ภาคเช้า	☒	☐	09:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
24	☒	☐	15:00 ภาคเช้า	☒	☐	15:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
25	☒	☐	15:00 ภาคเช้า	☒	☐	15:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
26	☒	☐	20:00 ภาคเช้า	☒	☐	20:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
27	☒	☐	20:00 ภาคเช้า	☒	☐	20:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
28	☒	☐	20:00 ภาคเช้า	☒	☐	20:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
29	☒	☐	13:00 ภาคเช้า	☒	☐	13:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
30	☒	☐	09:00 ภาคเช้า	☒	☐	09:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	
31	☒	☐	20:00 ภาคเช้า	☒	☐	20:00 ภาคบ่าย	☒	☐	20:00 ภาคค่ำ	

951701859

1. หากพบการทิ้งขยะของระบบทิ้งแบบปิดกักให้เข้าไซ้เบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทิ้งขยะยังปิดกักต้องให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Checklist Machine Room : Generator
แบบฟอร์มใช้บันทึกผลการตรวจเช็ค รั่วซึม รีดอากาศ ใช้กับ Generator

หมายเลขเครื่อง	PLG-HSS-STP-15
หน่วยวัด	kg. cc
วันที่เริ่มบันทึก	16/05/22

หน่วยวัด : ตารางลิตรต่อ 1519

ประจำเดือน มีนาคม / 2568

วันที่	ความถี่ (A)	ความถี่ (B)	ความถี่ (C)	ความถี่ (D)	ความถี่ (E)	ความถี่ (F)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 0	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ 2		

หมายเหตุ: 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขได้
2. หากพบข้อบกพร่องหรือระบบการทำงานผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรซ่อมบำรุง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Checklist Machine Room : Under ground Tank
แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ตู้ 64 Under ground Tank

หมายเลขเครื่องจักร	FW-SHS8-STP14
วันที่ตรวจเช็ค	Feb 05
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน	18/2/2022

หน่วยผลิตน้ำ : อากาศอัด 1919

วันที่ผลิตน้ำ : 17 ก.พ. 2568

ลำดับ	สถานะ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกไว้เบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- กรณีก่อนพบตัวระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกร/ช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Service Solutions

Checklist Machine Room : MDE

หน่วยงาน : ฝ่ายวิศวกรรมระบบน้ำประปาและน้ำเสีย : ฝ่าย : Bangkok Ltd

PROJECT CODE	FM-SUSE-STRM
หมายเลขใบ	000.00
วันที่ออกใบ	18/2022

FORM : 01-01-000000 1919

ประจำเดือน : สิงหาคม / 2567

ส.ร.ก.	ส.ร.ก.	ส.ร.ก.	ส.ร.ก.	ส.ร.ก.	ส.ร.ก.	ส.ร.ก.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	10:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	11:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	22:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	22:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานผิดปกติของระบบน้ำประปาให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากพบปัญหาหรือการแจ้งเตือนผิดปกติของระบบน้ำประปาให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Service
Solutions

Checklist Machine Form : PIRELLA LIFT

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คเครื่องลิฟต์ PIRELLA LIFT

Machine No.	FW-SHS-CTF 4
ช่างติดตั้ง	Rev.00
วันที่ติดตั้ง	1/8/2021

หน่วยงาน : อาคารนิทรรต 1913

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วันที่	ลงวันที่	เวลา	ลงวันที่	เวลา	ลงวันที่	เวลา	ลงวันที่	เวลา
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานผิดปกติของระบบลิฟต์ให้แจ้งช่างซ่อมทันที หากเป็นกรณีที่สามารถซ่อมได้
- หากแจ้งช่างซ่อมระบบการทำงานผิดปกติแล้ว ให้แจ้งทาง วิศวกร ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Checklist Machine Room : CONTROL
USMPHSE หน่วยงานการควบคุมเครื่องจักรห้องเครื่อง ห้อง CONTROL

หน่วยงาน/ฝ่าย	PLASMAS-STP&C
ตำแหน่ง/ชื่อ	Room 06
วันที่ตรวจ/ผู้ตรวจ	18/05/2561

รหัสเอกสาร : 814-001-001-010

จำนวนหน้า 4/68

ลำดับที่	ตรวจสอบ (A)	ตรวจสอบ (B)	ตรวจสอบ (C)	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	

- หมายเหตุ
- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 - หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



JAL Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDE

แผนผังระบบเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องผู้โดยสารชั้น 4 Passenger L4

หมายเลขเอกสาร	Rev-01188-07717
แก้ไขล่าสุด	Rev.00
วันที่ออกฉบับแก้ไข	18/02/20

วันที่ตรวจ : ๑๓/๐๓/๒๕๖๓ 1919

ประจำตัวช่าง 4168

ลำดับ	หน้า	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ
	(A)	สถานะ	(B)	สถานะ	(C)	สถานะ	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00 ปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20:00 ปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้

2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SMI Service
Solutions

Checklist Machine Form : FIREMAN LIFT

แบบฟอร์มสำหรับใช้ตรวจสอบเครื่องลิฟต์ชนิดวิ่งขึ้น-ลง ชื่อ : FIREMAN LIFT

เลขที่เอกสาร	FW-SHS-STF14
แก้ไขครั้งที่	Rev. 01
วันที่ออกฉบับนี้	1/9/2022

หน่วยงาน : อาคารพาณิชย์ 1919

ประจำหน้าลิฟต์ 4/68

ลิฟต์	คณะผู้	เวลา	คณะผู้	เวลา	คณะผู้	เวลา	หมายเหตุ
(A)	จำนวน	(B)	จำนวน	(C)	จำนวน		
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	18	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	21	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้

2. หากแก้ไขเบื้องต้นระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง ผู้ว่าจ้าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



M. Service
Solutions

Checklist Machine Room : Under ground Tank
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เชื่อมเครื่องจักร ตู้ EM Under ground Tank

หมายเลขเอกสาร	PL-SHSE-STP-06
แก้ไขครั้งที่	Rev.02
วันที่ออกเอกสาร	1/9/2562

วันที่ตรวจ : ๐๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประจำเครื่อง : 4168

วันที่	สเปค		เวลา	สเปค		เวลา	สเปค		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	2	
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	0	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	0	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	0	
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	1	
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	07	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	03	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	07	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	05	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	07	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17	
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	18	
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	21	
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	07	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	07	
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	14	
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	14	
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	08	
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	15	
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20:00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	20:00	
31	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกไว้เบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขไม่สำเร็จระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกร/ช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



St. Service
Solutions

Checklist Machine Room : Generator

แบบฟอร์มใช้สำหรับตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Gen Set) - Generator

แบบฟอร์มเลขที่	Form SSS-STP-12
ฉบับแก้ไข	Rev. 00
วันที่มีผลบังคับใช้	15/2021

หน้าของที่ : 1 จาก 12 หน้า

จำนวน 4168

วันที่	สถานะ (A)	รายละเอียด (B)	สถานะ (C)	รายละเอียด (D)	สถานะ (E)	รายละเอียด (F)	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	1	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	08	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	20	
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานจากระบบบริหารจัดการผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หน่วยงาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDE

แผนผังระบบไฟฟ้าห้องเครื่องปรับอากาศห้อง MDE

หมายเลขเอกสาร	FW-SMSS-STP-18
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่เอกสารมีผล	1/8/2022

หน่วยงาน : อาคารอเนกประสงค์ 1915

ประจำเดือน 4 / 68

วันที่	กะเช้า (A)	กะบ่าย (B)	กะดึก (C)	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกไว้เบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : Under ground Tank
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ตู้ Under ground Tank

เลขที่เอกสาร	Fix-SMS-STP-36
ครั้งที่แก้ไข	Rev.01
วันที่ออกฉบับแก้ไข	1/8/2022


ตรวจสถานที่ : อาคารเฉลิมรัช 1919

จำนวนเรื่อง 5 / 2568

วันที่	สถานะ (A)	เวลา (B)	สถานะ (B)	เวลา (C)	สถานะ (C)	เวลา (D)
วันที่	(A)	เวลา (B)	(B)	เวลา (C)	(C)	เวลา (D)
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00

หมายเหตุ

- หากพบการทำงาน ของระบบทำงานผิดปกติ ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที หากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขไม่สำเร็จระบบการทำงานผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรที่เกี่ยวข้อง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ទំព័រ ៥៦ នៃ ៥៦ ៖ ជីវិតប្រពន្ធនិងកូនក្រីក្រ ២៦៤ Personal Life

หมายเลขเอกสาร	FM-SHS-STD17
หมายเลขรุ่น	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2002


STANDARD: 81E-156000000 1010

જાહેરાત 5/2568

[illegible]

1993

1. หากพบการทำงาน ของระบบทำงานผิดปกติ ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขเบื้องต้นแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง ผู้รับจ้าง ให้ประสานงานกับตัวแทนการแก้ไขเร่งด่วน



หมายเลขบัญชี:	FIN-MS-SYP10
รหัสประจำตัว:	Rel. 00
วันที่พิมพ์:	05/2012

ปีที่พิมพ์ 5/2568

ลำดับที่	ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	ข้อ 8	ข้อ 9	ข้อ 10	ข้อ 11	ข้อ 12	ข้อ 13	ข้อ 14	ข้อ 15	ข้อ 16	ข้อ 17	ข้อ 18	ข้อ 19	ข้อ 20	ข้อ 21	ข้อ 22	ข้อ 23	ข้อ 24	ข้อ 25	ข้อ 26	ข้อ 27	ข้อ 28	ข้อ 29	ข้อ 30	ข้อ 31	
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	17.00																							

742751350

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถระดมแก้ไขได้
2. หากแก้ไขด้วยระบบการทำงานเบื้องต้นไม่ได้ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารซีทีเอ็ม 1919

ประจำเดือน 5 / 2568

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา	กะบ่าย (B)	เวลา	กะดึก (C)	เวลา	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	19:00	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	09:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	15:00	

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SIN Service
Solutions

Checklist Machine Room : CONTROL

แบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบการควบคุมเครื่องจักร ห้อง CONTROL

เอกสารฉบับนี้	File:SMS-STR20
ฉบับแก้ไข	Rev.02
วันที่มีผลบังคับใช้	14/05/25

หน้า 1 ของ 1 : 61 รายการทั้งหมด 1615

จำนวนหน้า 5/2568

ลำดับที่	ข้อ (A)	ข้อ (B)	ข้อ (C)	ข้อ (D)	ข้อ (E)	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	17:00	

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานผิดปกติของระบบงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าห้อง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน