เอกสารแนบ 16
แผนผังระบบระบายน้ำฝนรอบพื้นที่โครงการ



[redacted]

[redacted]



























เอกสารแนบ 17

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และเอกสารบันทึกเรื่องร้องเรียน

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องขอ (Complaint and Request Management)	รหัสเอกสาร: (Doc. Code) P-QS-0028

[redacted]

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องขอ (Complaint and Request Management)	รหัสเอกสาร: P-QS-0028 (Doc. Code)

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องขอ (Complaint and Request Management)	รหัสเอกสาร: (Doc. Code) P-QS-0028

4

[redacted]

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องขอ (Complaint and Request Management)	รหัสเอกสาร: P-QS-0028 (Doc. Code)

[redacted]

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องขอ (Complaint and Request Management)	รหัสเอกสาร: P-QS-0028 (Doc. Code)

5

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องขอ (Complaint and Request Management)	รหัสเอกสาร: (Doc. Code) P-QS-0028

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Title)	การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องขอ (Complaint and Request Management)	รหัสเอกสาร: (Doc. Code) P-QS-0028

[redacted]

เอกสารแนบ 18

แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568

CSR monthly report

January-June 2025

จัดทำโดย

พนักงานมวลชนสัมพันธ์
ส่วนสื่อสารองค์และกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายบริหารองค์กร
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

พื้นที่ชุมชนและกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ระยะรัศมี 5 กิโลเมตร
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LMPT2

ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร

- **ชุมชนเขตเทศบาลเทศบาลเมืองมาบตาพุด 7 ชุมชน**

1.ชุมชนหนองแฟบ
2.ชุมชนมาบชลูด
3.ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง
4.ชุมชนชากลูกหญ้า
5.ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
6.ชุมชนวัดโสภณ
7.ชุมชนตลาดห้วยโป่ง

- **ชุมชนเขตเทศบาล ตำบลบ้านฉาง 7 ชุมชน**

8.ชุมชนแผ่นดินไท
9.ชุมชนประชุมมิตร
10.ชุมชนล้อเกวียน
11.ชุมชนสี่ก๊ก
12.ชุมชนพยูน 1
13.ชุมชนพยูน 2
14.ชุมชนพยูน 3

กลุ่มประมงในรัศมี 5 กิโลเมตร
กลุ่มประมงเรือเล็ก 10 กลุ่ม
1.กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
2.กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
วิสาหกิจชมรมประมงเรือเล็กอ.เมืองและ อ.บ้านฉาง สามัคคี
3.กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
4.กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน
5.กลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงจันทร์
6.กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด
7.กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพลา
8.กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน
9.กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคคี
10.กลุ่มประมงเรือเล็กก้นปึกสามัคคี

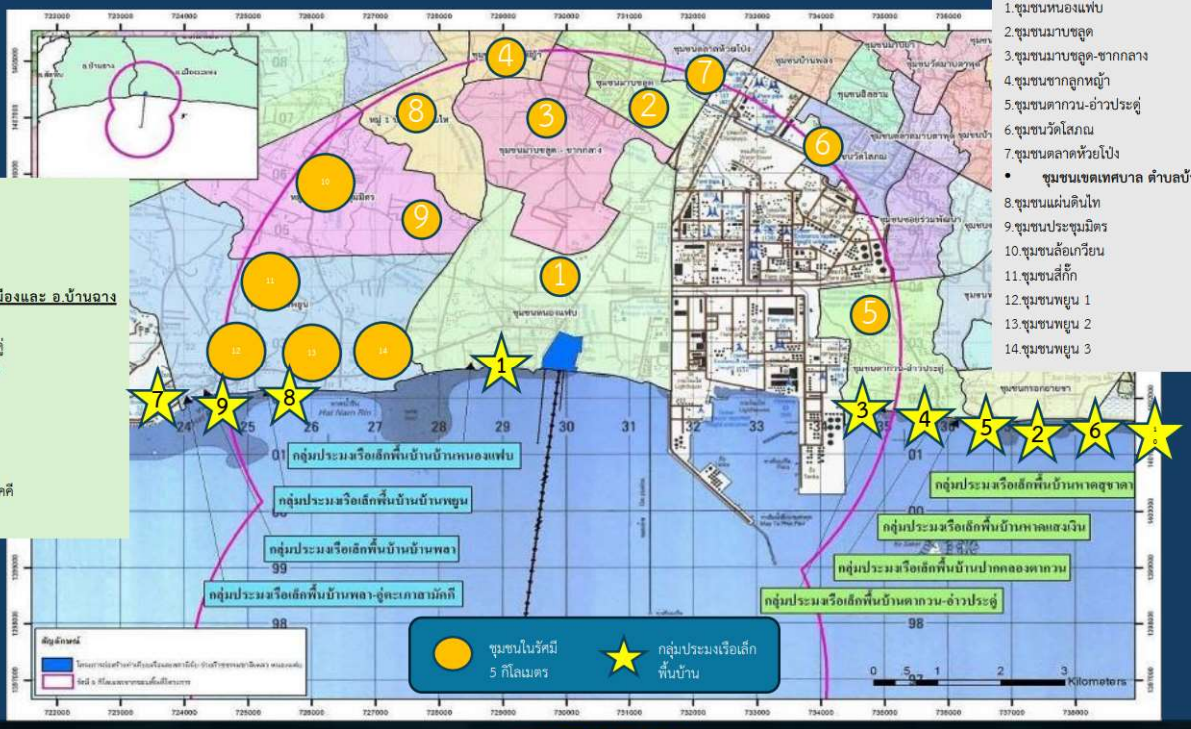

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2568

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด



ร่วมสนับสนุนทุนบุตรหลาน
กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
8 ม.ค 2568

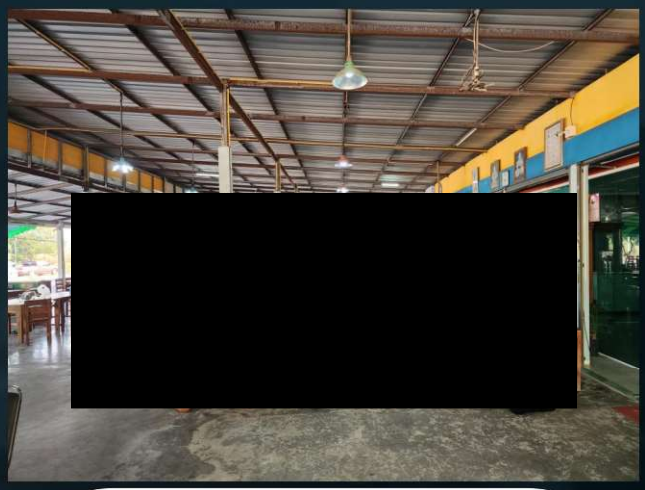

บริษัท พีพีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม
กับทางกนอ และ กลุ่มประมงปากคลองตากวน โครงการรณรงค์
ประมงปลอดภัย ณ ร้านเจ๊จิ่มซีฟู้ด
22 ม.ค 2568

PE LNG

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2568

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

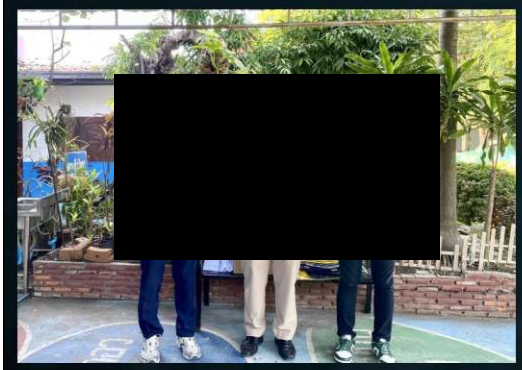







ร่วมสนับสนุนของรางวัลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2568
โรงเรียนหนองแฟบ,โรงเรียนพยูน,
โรงเรียนบ้านตากวน,
โรงเรียนบ้านพลา
6 ม.ค 2568

PE LNG

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2568

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

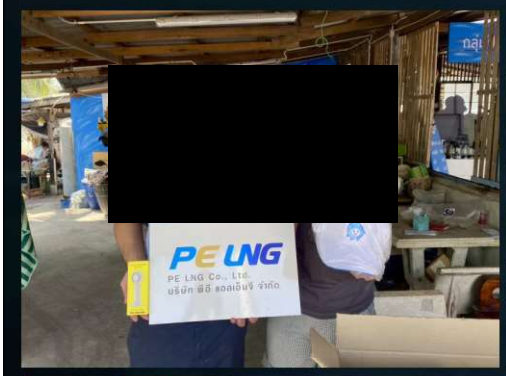







ร่วมสนับสนุนงบประมาณและของรางวัล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ชุมชนแผ่นดินไท,กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด,
เทศบาลตำบลเนินพระ,สื่อมวลชน
8 ม.ค 2568

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2568

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด



ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลาม
ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
31 ม.ค 2568

PE LNG

ทีมมวลชนสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ชุมชน เดือน มกราคม 2568

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด



PE LNG

ทีมมวลชนสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ประมงเรือเล็ก เดือน มกราคม 2568

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

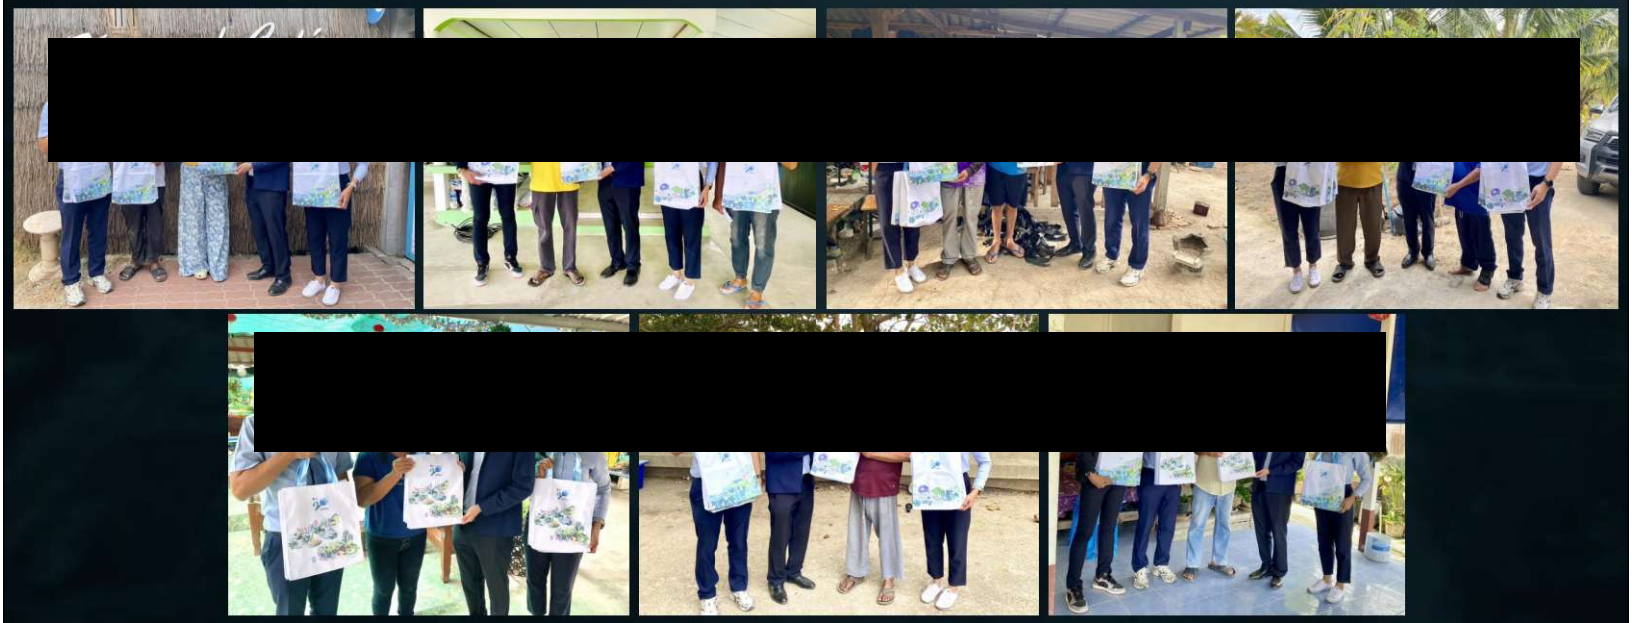

PE LNG

ทีมมวลชนสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการ เดือน มกราคม 2568

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

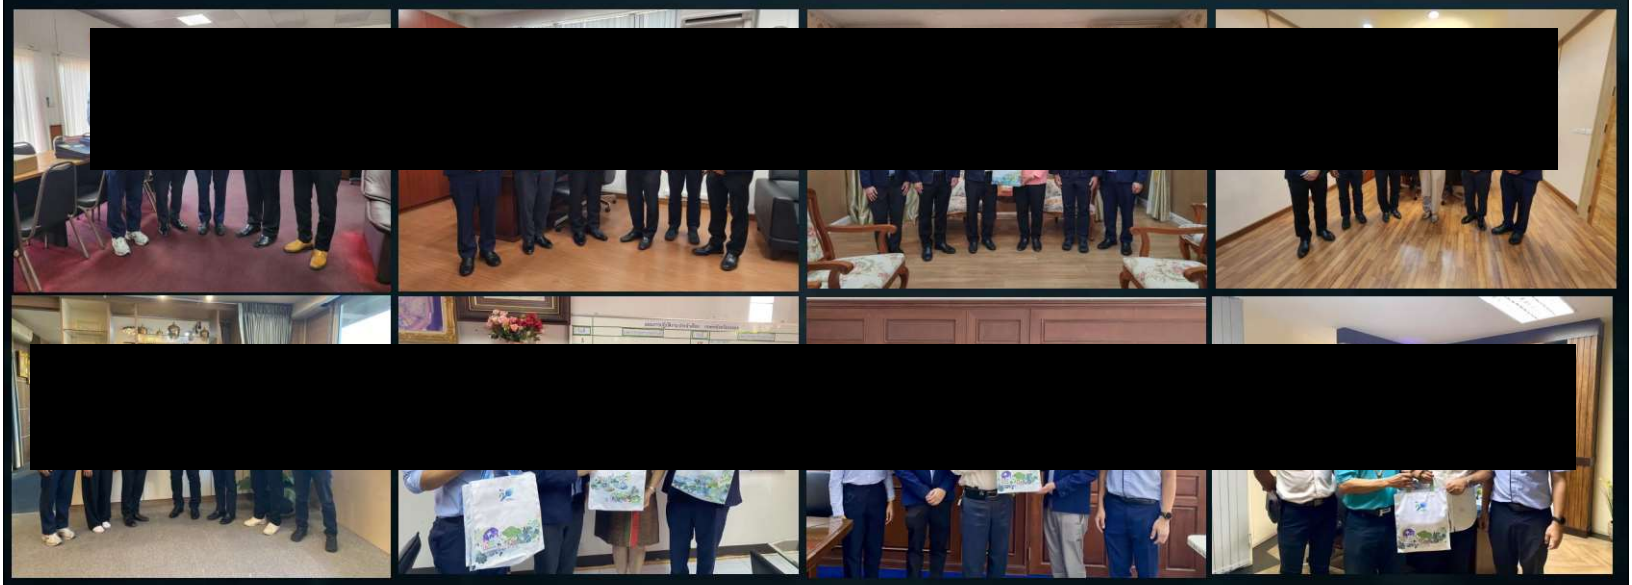

ร่วมกิจกรรมประเพณีด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2568

- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2568



กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
4 ก.พ 2568



กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา
11 ก.พ 2568



ชุมชนหนองแฟบ
15 ก.พ 2568



วิสาหกิจชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง
และ อ.บ้านฉางสามัคคี 19 ก.พ 2568

ร่วมกิจกรรมประเพณีด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2568

ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. จัดแข่งขันฟุตบอลมาบตาพุดคัพ ครั้งที่43
วันที่ 26 ก.พ. 2568





PE LNG

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2568

03 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

ประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EMMC-NF
ครั้งที่1/2568

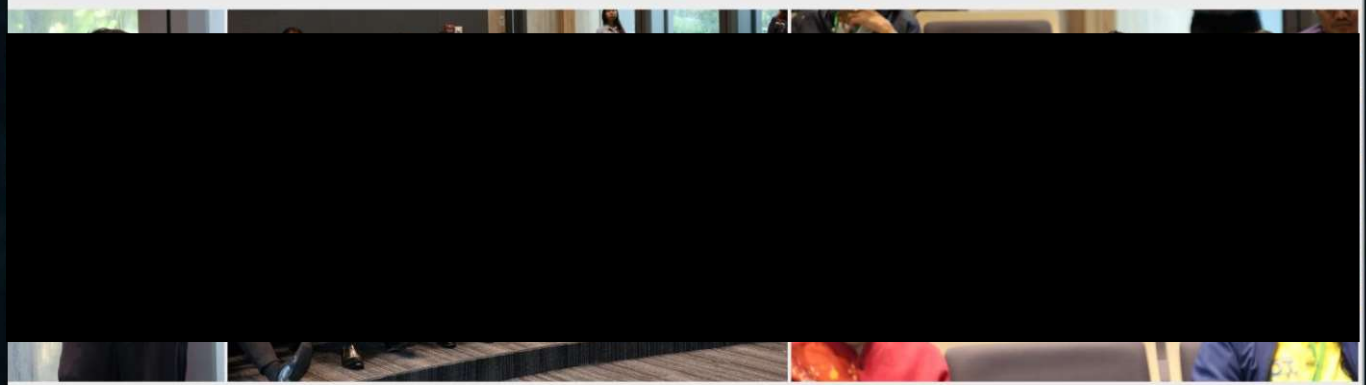

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 PTTLNG จัดประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EMMC-NF โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการเสนอแนะเรื่องการวัดผลและติดตามผลด้านสิ่งแวดล้อม ให้วัดผลตามมาตรการ EIA ให้ครอบคลุมและให้ระบุในรายงานให้ชัดเจน

2025

ส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2568

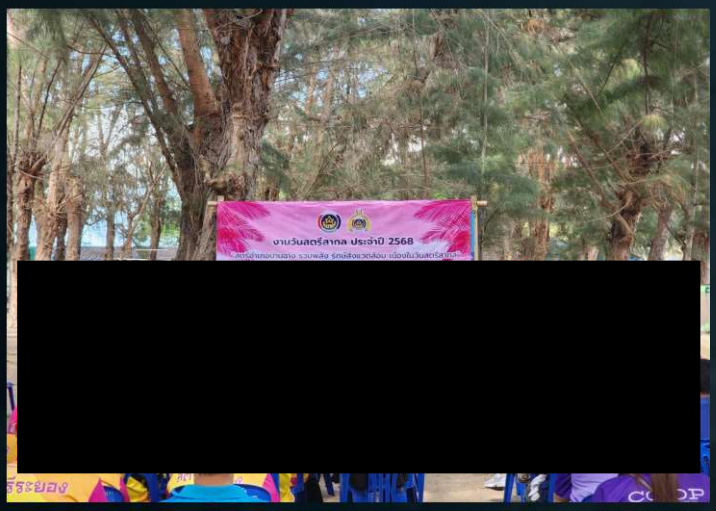

ร่วมกิจกรรม เก็บขยะเนื่องในวันสตรีสากลเทศบาลตำบลพลา
15 มี.ค 2568

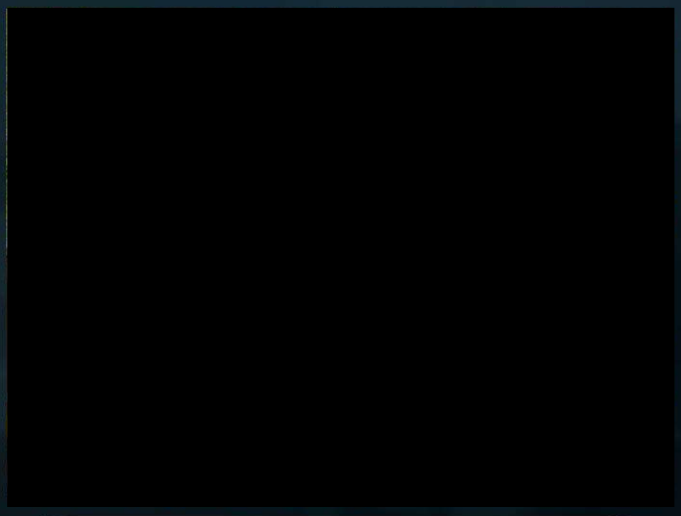

ตัวแทนบริษัท พีทีทีแอลจี จำกัด เข้าร่วม
"โครงการเยาวชนปลอดภัย เตรียมสร้างวินัยการสัญจรทางน้ำ"
โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร เกาะเสม็ด
วันที่ 18 มีนาคม 2568

PE UNG

ร่วมกิจกรรมประเพณีด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2568



ร่วมสนับสนุนงานทำบุญประจำปี 2568
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครมาบตาพุด
วันที่ 18 มีนาคม 2568

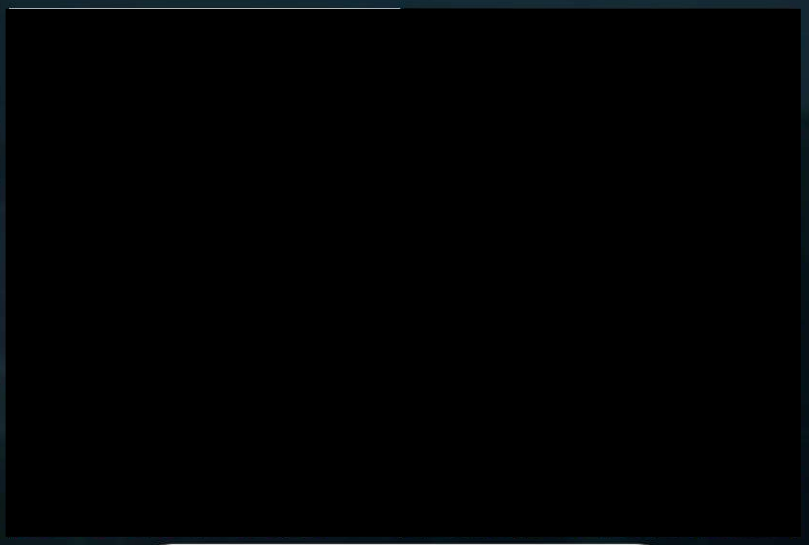

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วมกับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มประมงเรือเล็ก อ.เมือง
และ อ.บ้านฉางสามัคคี
วันที่ 18 มีนาคม 2568

PE UNG

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เดือน เมษายน 2568



วันที่ 1 เมษายน 2568

ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวประธานชุมชนเทศบาลนครมาบตาพุดเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ 2568 จำนวน 38 ชุมชน ร่วมกับ กลุ่ม ปตท.

PE LNG

ร่วมกิจกรรมประเพณีด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2568



บริษัท พีอี แอลเอ็นจี ร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร ประจำปี 2568
วันที่ 2 เมษายน 2568

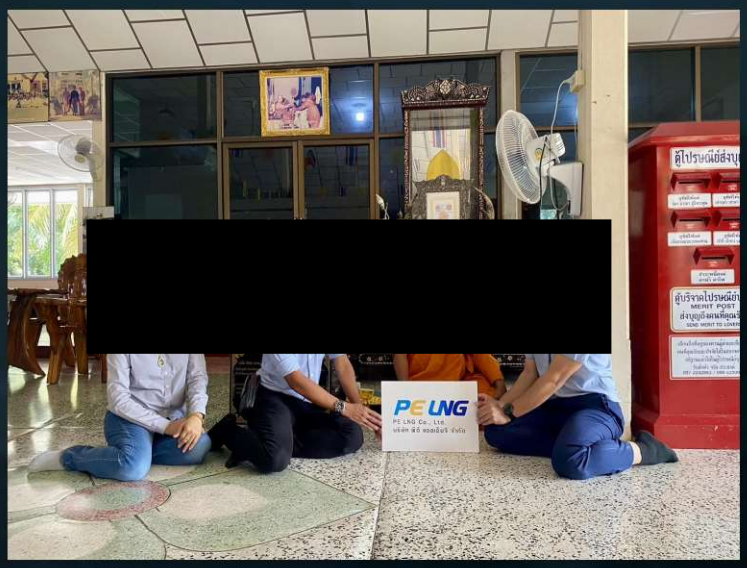

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี ร่วมมอบงบสนับสนุนพิธีหล่อรูปปั้นหนูถวายพระพิฆเนศ ณ วัดหนองแฟบ
วันที่ 4 เมษายน 2568

PE LNG

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2568

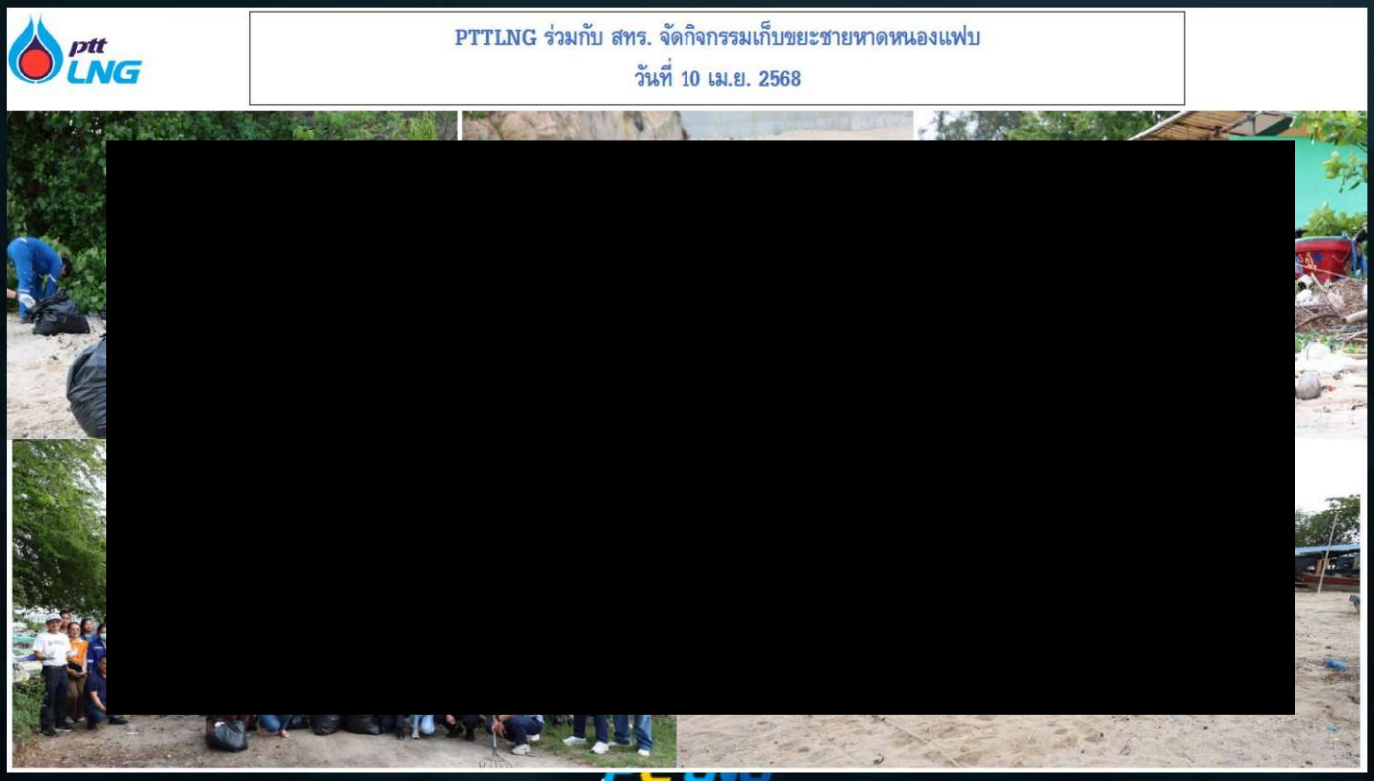

ร่วมกิจกรรมประเพณีด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2568

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ชุมชน กลุ่มประมง ประจำปี 2568
ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ณ เทศบาลนครมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง

ร่วมกิจกรรมประเพณีด้านมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เดือน เมษายน 2568

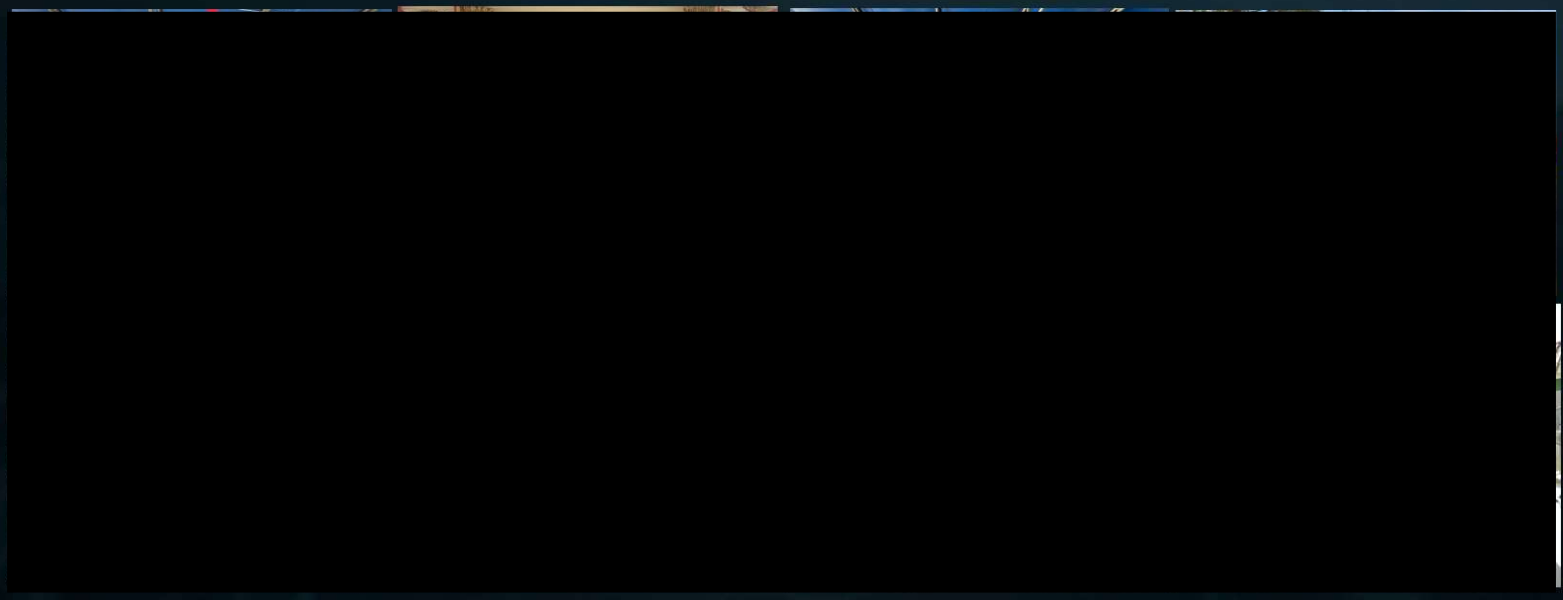

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ชุมชน กลุ่มประมง ประจำปี 2568 ร่วมกับกลุ่ม ปตท.
ณ เทศบาลนครมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เดือน เมษายน 2568

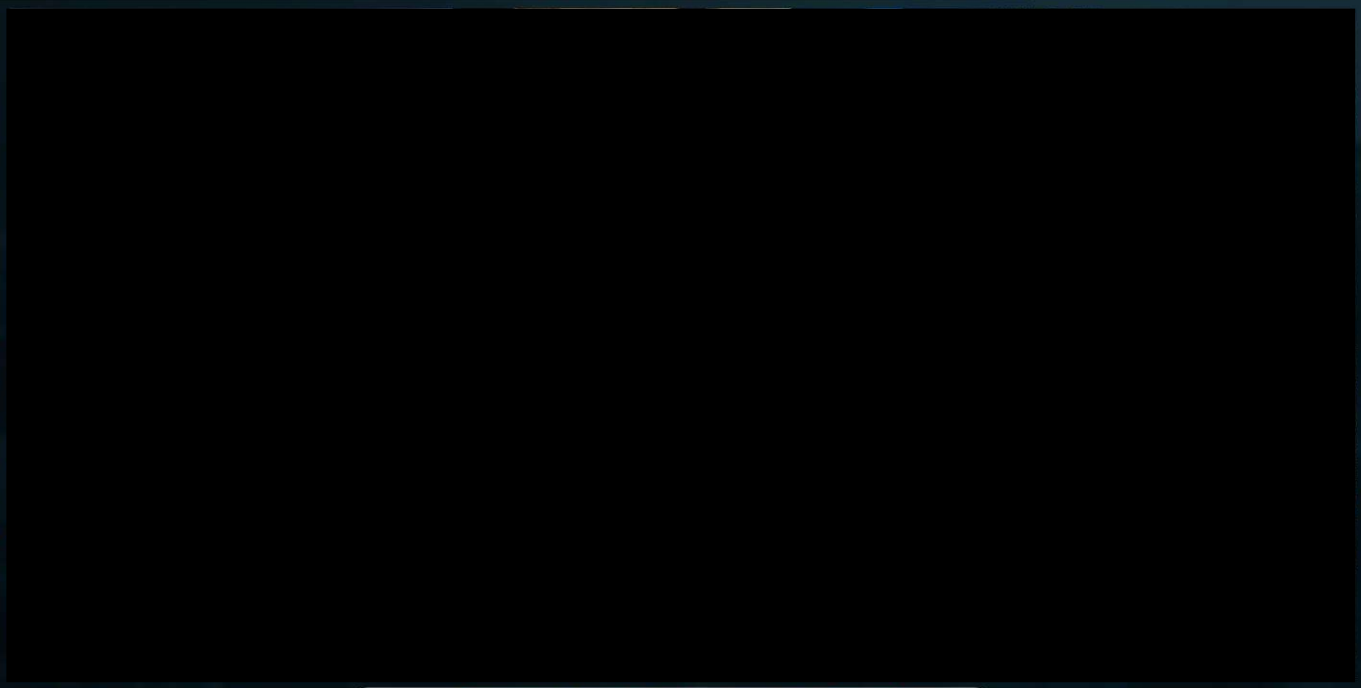

ร่วมจัดพิธีปิดฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน องค์ภาฯ
ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 43
วันที่ 20 เมษายน 2568

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2568

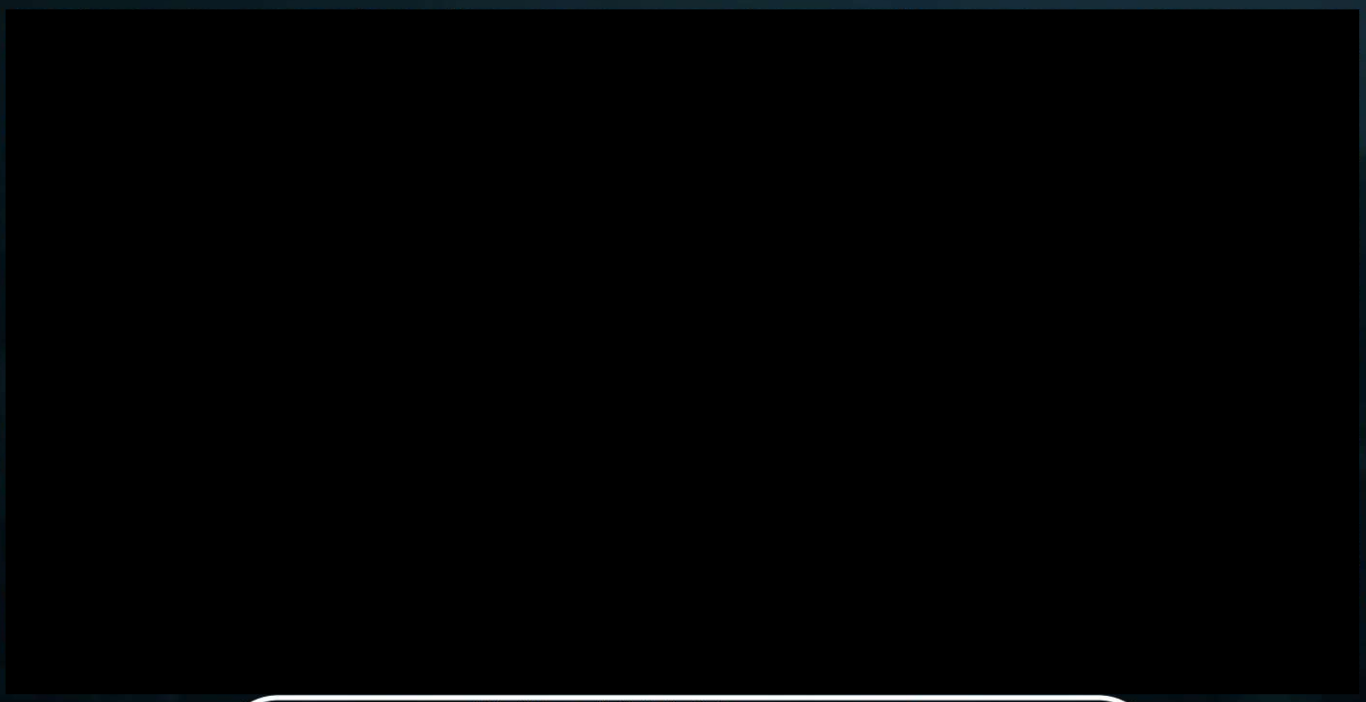

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด จัดกิจกรรม Open House
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครมาบตาพุด
28-29 เม.ย 2568

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2568

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

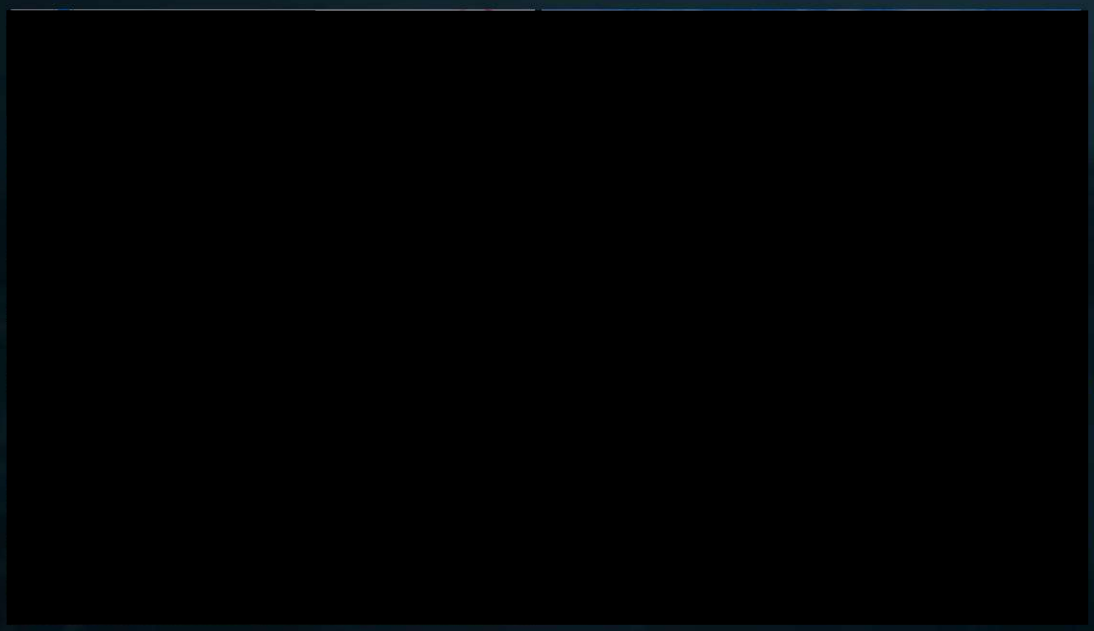

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาประจำปี 2568
ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลาน วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง
และ อ.บ้านฉางสามัคคี และ กลุ่ม ปตท.
ณ กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2568

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

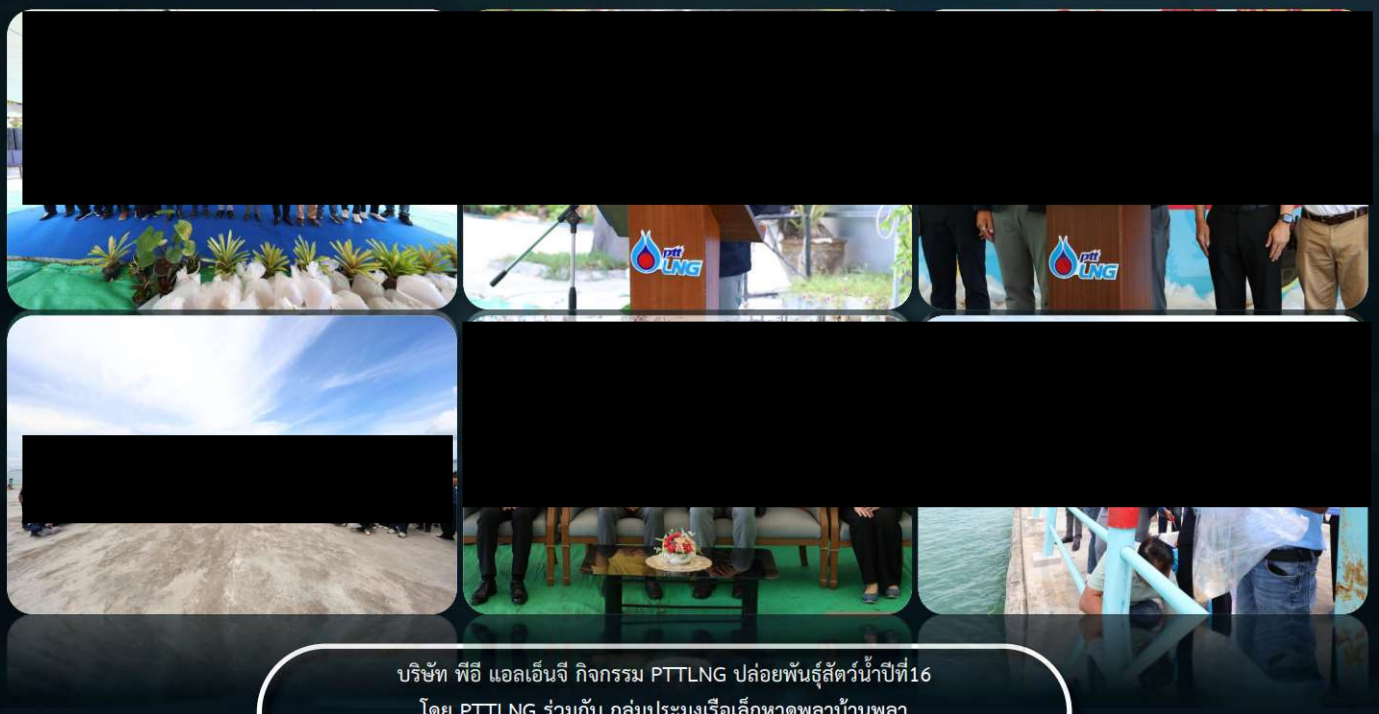

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี กิจกรรม PTTLNG ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปีที่16
โดย PTTLNG ร่วมกับ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลาบ้านพลา
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2568

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด



บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมงานฌาปนกิจศพ
คุณสุทธา เหมสถล อดีตประธานชุมชนพยูน 2 ณ วัดพยูน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2568



บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด สนับสนุนงบประมาณปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ด้านหน้า
สภ. มาบตาพุดและห้องรับแจ้งความ
สภ.มาบตาพุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

PE LNG

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2568

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด


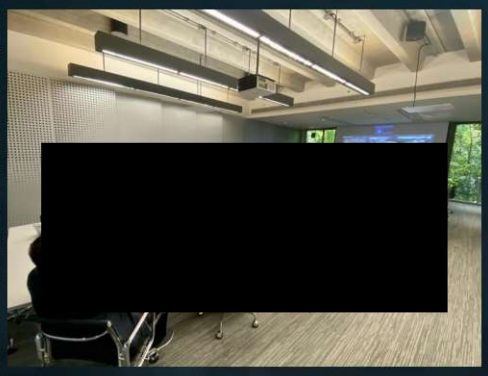
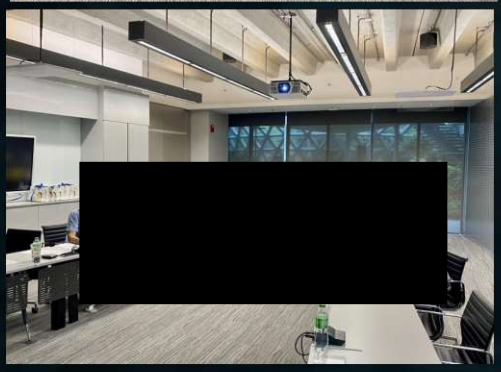


บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ พื้นที่ LMPT2 และ PE LNG ประจำปี 2568 ร่วมกับผู้ท่านชุมชน,กลุ่มประมง และหน่วยงานราชการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

PE LNG

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2568

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

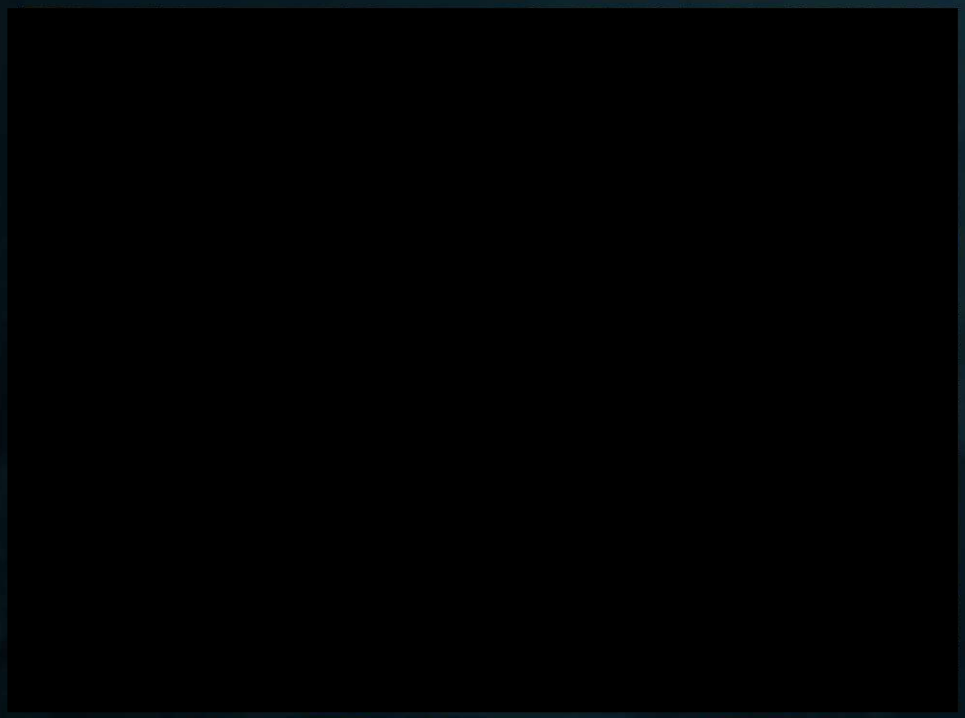

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด การประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ หนองแฟบ LMPT2 (EMMC) (ช่วงระยะดำเนินการ) ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม A124

PE LNG

ลงพื้นที่เชื่อมความสัมพันธ์ ชุมชน กลุ่มประมง และหน่วยงานราชการ และร่วมกิจกรรมประเพณี เดือน พฤษภาคม 2568



ชุมชนพยูน 1

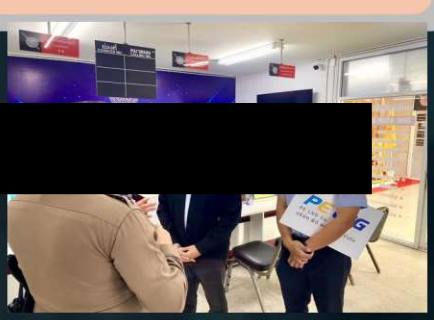

ผู้กำกับฯ สภ.มาบตาพุด

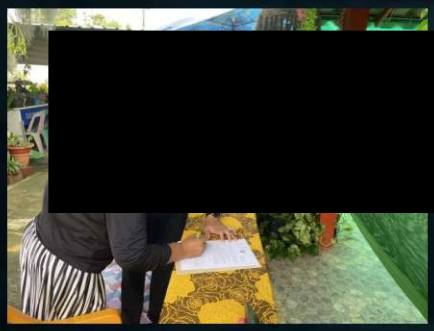

กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นหาดพลาบ้านพลา



ชุมชนพยูน 2



กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2568



ร่วมงานสวดอภิธรรมศพคุณ สุทธา เหมสถล
อดีตประธานชุมชนพยูน 2 ณ วัดพยูน
ร่วมกับ กลุ่ม ปตท.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2568

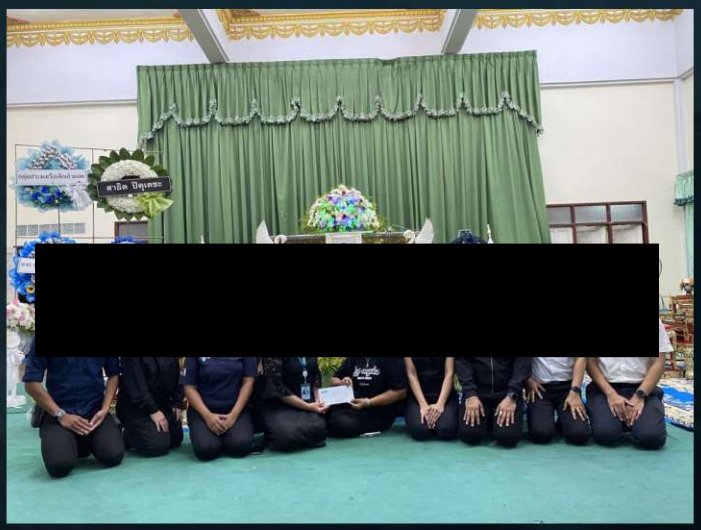

ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ คณะกรรมการ กลุ่มประมง เรือเล็กเก้ายอด
(ลุงแกะ) ณ วัดปากน้ำ ร่วมกับ กลุ่ม ปตท.
วันที่ 19 พฤษภาคม 2568

ประมวลภาพกิจกรรม CSR ร่วมกลุ่มปตท.

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ประจำปี 2568 ร่วมกับกลุ่มปตท.
เมื่อวันที่ 18, 25 พฤษภาคม และ 8, 15 และ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2568

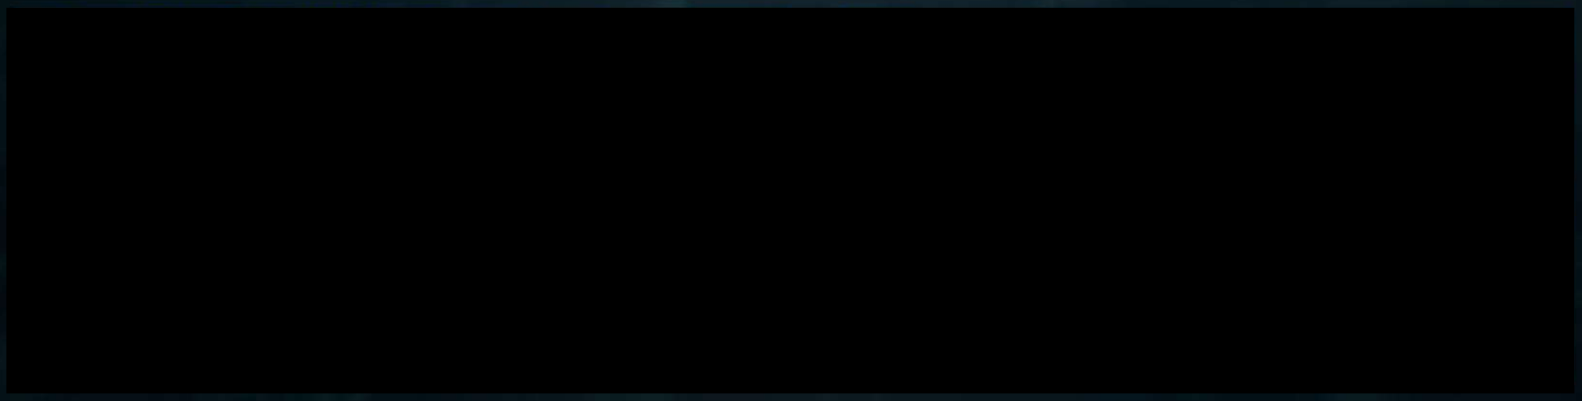

PE UNG

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2568

กิจกรรมเปิดโครงการ "มัคคุเทศก์น้อย PTTLNG ปี พ.ศ. 2568"
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568

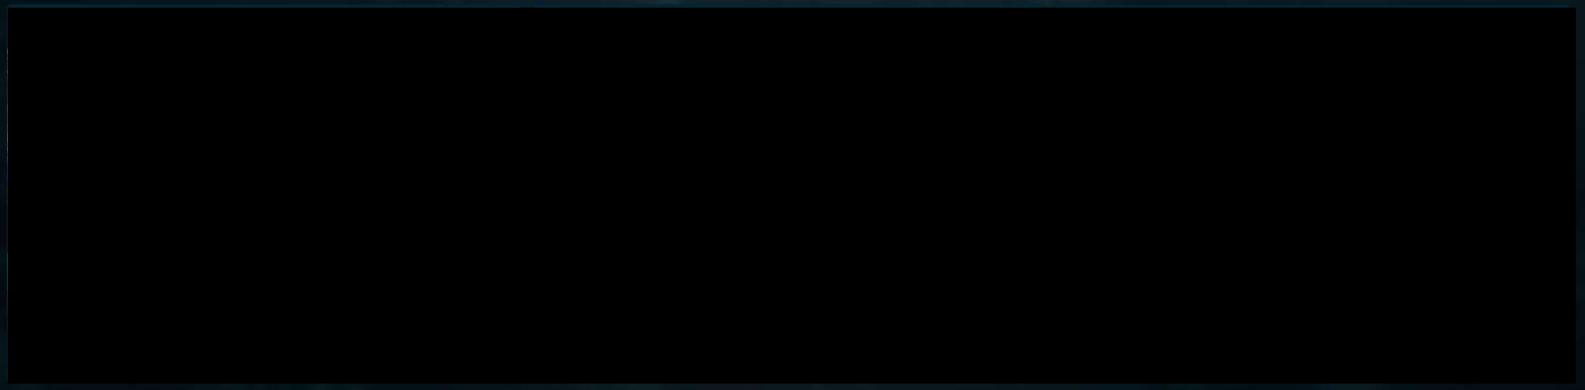

PE UNG

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น

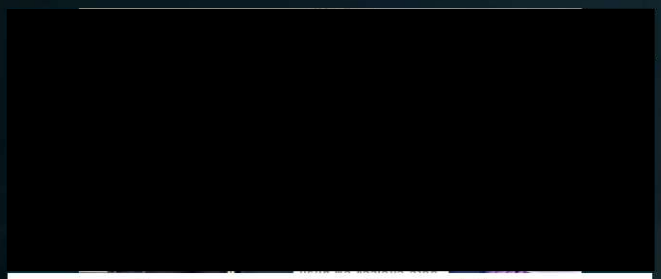

สนับสนุนงบประมาณ “วันทะเลโลก” ประจำปี 2568
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1

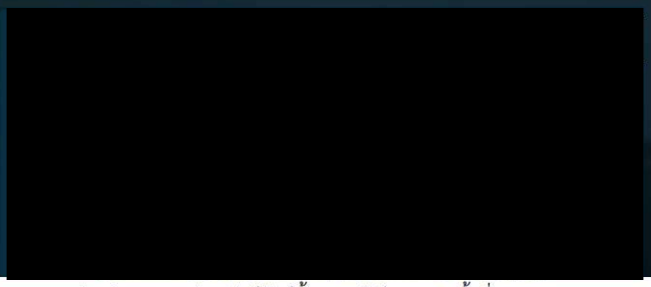

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 23
ไตรภาคี บริษัทฯในนิคมอุตสาหกรรม ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี

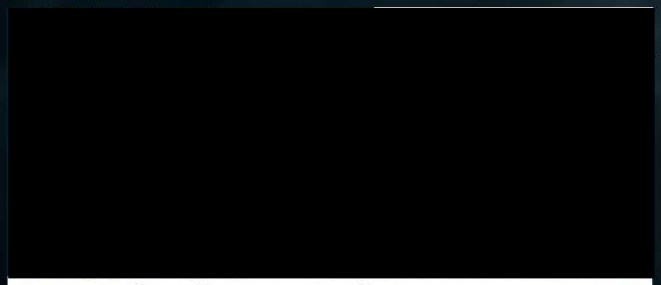

สนับสนุนมังคุด 400 kg ช่วยเหลือเกษตรกรชาวระยอง
เกษตรจังหวัดและหน่วยงานราชการของจังหวัดระยอง



มอบบริจาคมังคุดให้โรงเรียน
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง

PE UNG

ร่วมกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2568

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาล ระหว่าง PTTLNG กับ โรงพยาบาลวังจันทร์
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ณ โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

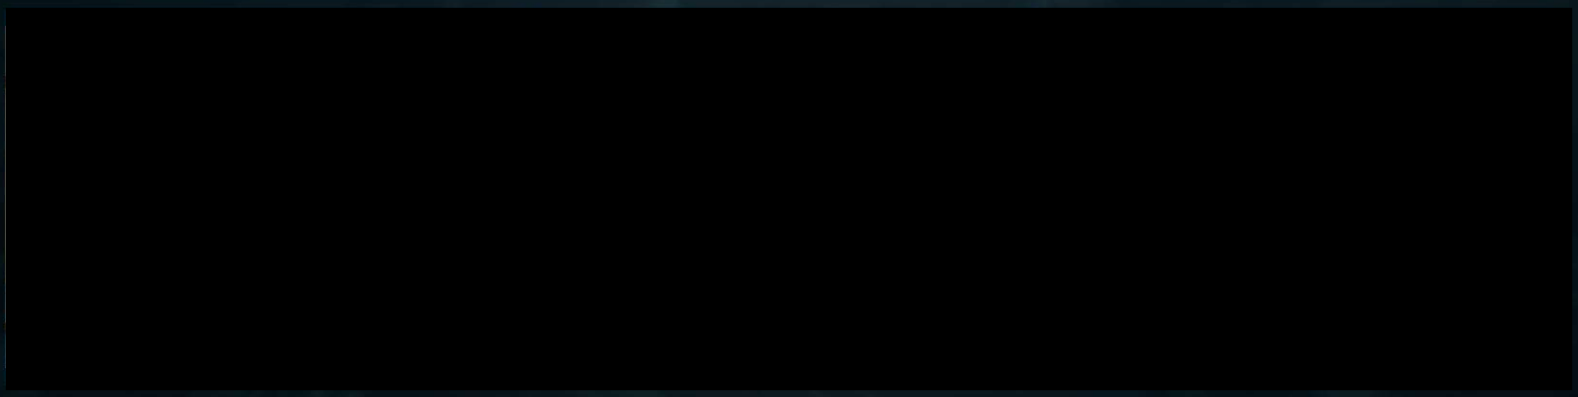

PE UNG

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น

24 มิถุนายน พ.ศ. 2568

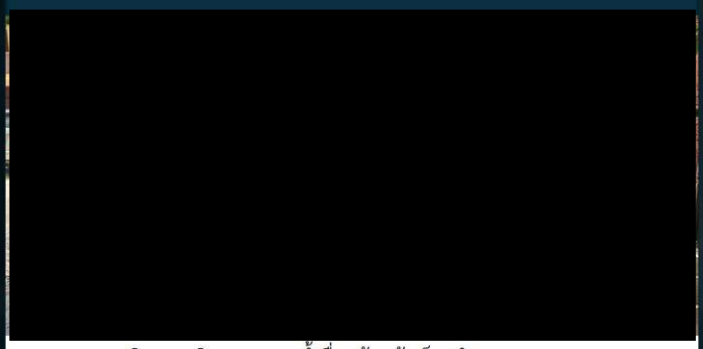

กิจกรรมจิตอาสามอบน้ำดื่มพร้อมผ้าเย็น ทำความสะอาด
สวนพุทธมณฑล 70 พรรษา กรอกยายชา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
หน่วยงานราชการจังหวัดระยอง

27 มิถุนายน พ.ศ. 2568

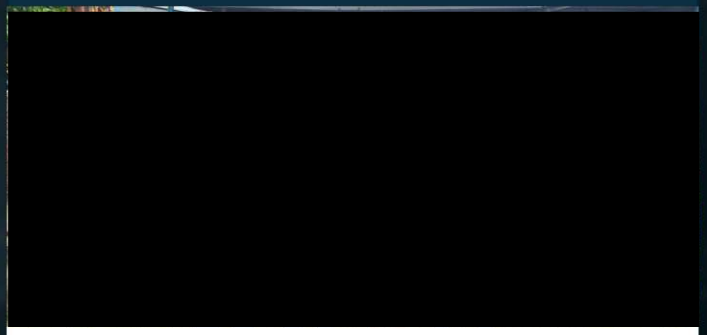

กิจกรรมงานเสวนาพากินปู ร่วมกับวิสาหกิจชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี
บ้านประธานกลุ่มประมงบ้านพยูน

PE UNG

ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่

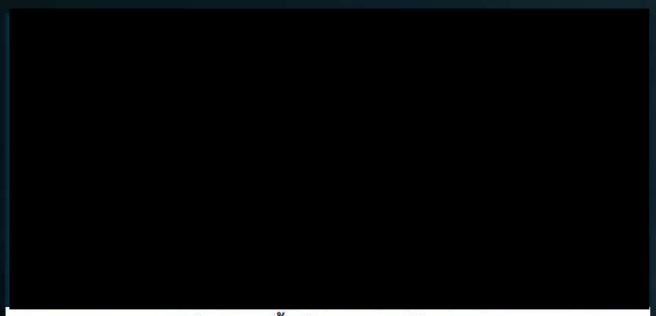

กลุ่มประมงพื้นบ้านหาดพลาบ้านพลา

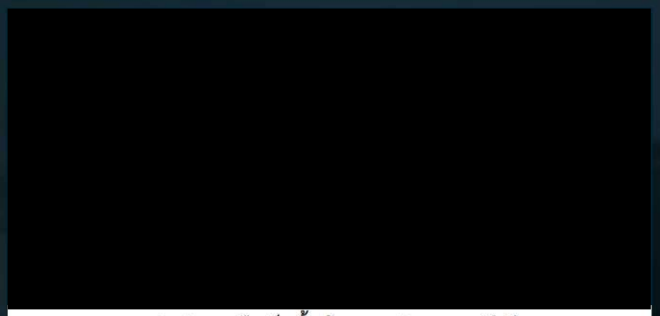

กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลาอู่ตะเภาสามัคคี

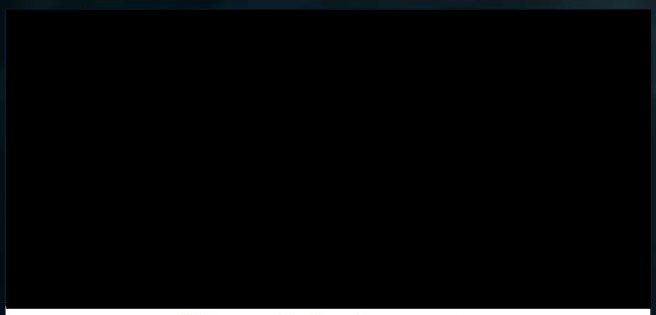

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ

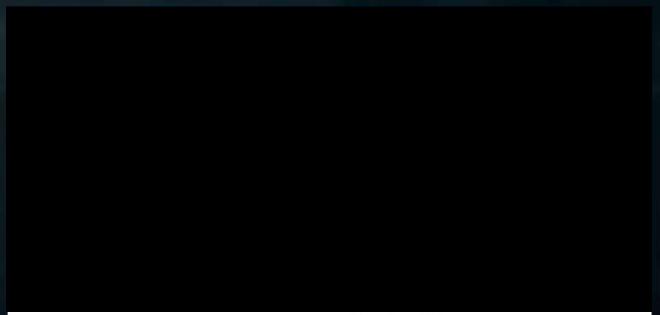

ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

PE UNG

ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่

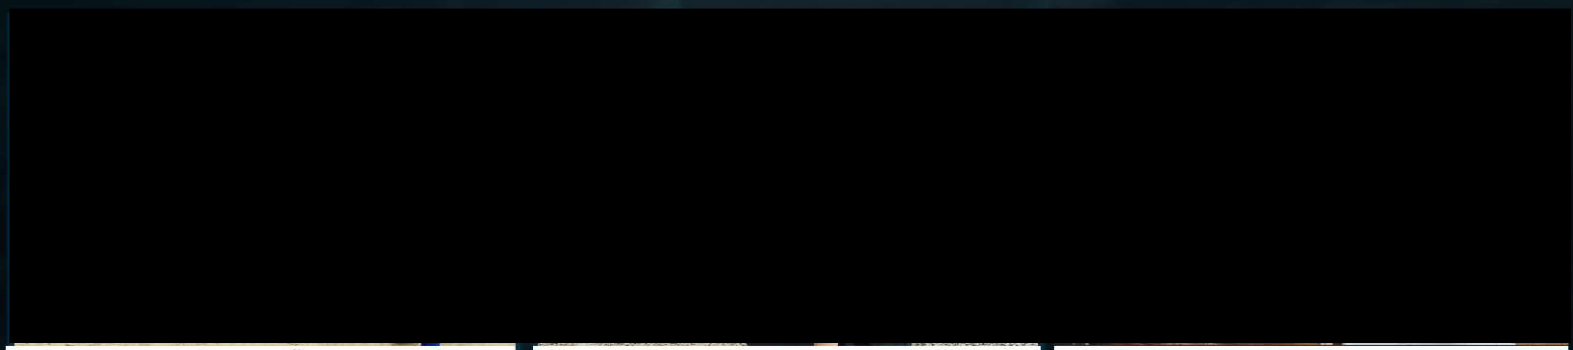

กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพยูน

เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ

ทัณฑสถานเด็กจังหวัดระยอง

ประมวลภาพกิจกรรม CSR ร่วมกลุ่มปตท.



มอบงบประมาณ สนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับกลุ่ม ปตท.
ชุมชนคลองน้ำหู ชุมชนซอยประปา และชุมชนมาบชลูด

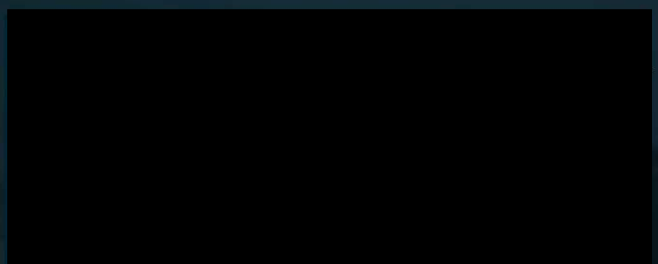

มอบงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาพื้นที่
ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนหนองแตงเม

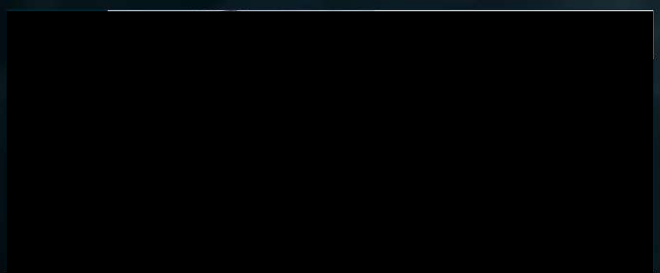

มอบงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาพื้นที่
ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนพยูน 2 ชุมชนพยูน 4

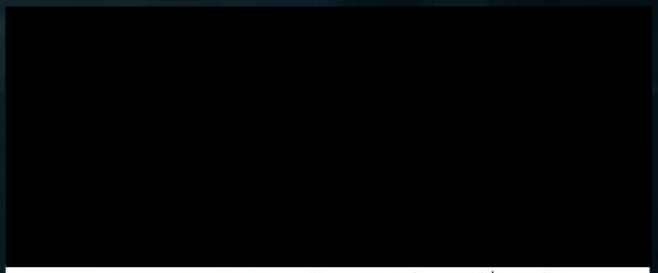

มอบงบประมาณสนับสนุน กิจกรรม โครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดน้ำริน
ตำบลบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง

เอกสารแนบ 19
รายละเอียดการติดตั้งทุ่นไฟสัญญาณ



ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์การใช้งาน	ระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator - UTM)		มาตรฐานและคำแนะนำของ IALA	เอกสารหน้าที่	ผลการตรวจสอบ	
			ตะวันออก	เหนือ			ผ่าน	ข้อเสนอแนะในการกำหนดลักษณะไฟ
๑	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	กำกับแนวท่อ	๗๒๙๕๑๕.๔๐	๑๔๐๑๒๓๖.๗๐	ถูกต้อง	๔๙ – ๑๒๒	✓	Fl Y 4s (fl 0.5s, ec 3.5s)
๒	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	กำกับแนวท่อ	๗๒๙๕๗๔.๒๐	๑๔๐๑๒๓๑.๗	ถูกต้อง	๔๙ – ๑๒๒	✓	Fl Y 4s (fl 0.5s, ec 3.5s)
๓	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	กำกับแนวท่อ	๗๒๙๕๑๐.๘	๑๔๐๑๑๘๕.๕	ถูกต้อง	๔๙ – ๑๒๒	✓	Fl Y 4s (fl 0.5s, ec 3.5s)
๔	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	กำกับแนวท่อ	๗๒๙๕๖๙.๙	๑๔๐๑๑๘๐.๓	ถูกต้อง	๔๙ – ๑๒๒	✓	Fl Y 4s (fl 0.5s, ec 3.5s)



ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์การใช้งาน	ระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator - UTM)		มาตรฐานและคำแนะนำของ IALA	เอกสารหน้าที่	ผลการตรวจสอบ	
			ตะวันออก	เหนือ			ผ่าน	ข้อเสนอแนะในการกำหนดลักษณะไฟ
๕	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	กำกับแนวท่อ	๗๒๙๙๒๑.๙๔	๑๔๐๑๓๓๔.๘๘	ถูกต้อง	๔๙ – ๑๒๒	✓	Fl Y 4s (fl 0.5s, ec 3.5s)
๖	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	กำกับแนวท่อ	๗๒๙๙๙๐.๑๑	๑๔๐๑๒๘๕.๘๑	ถูกต้อง	๔๙ – ๑๒๒	✓	Fl Y 4s (fl 0.5s, ec 3.5s)
๗	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	กำกับแนวท่อ	๗๒๙๘๑๐.๙๔	๑๔๐๑๑๘๐.๖๘	ถูกต้อง	๔๙ – ๑๒๒	✓	Fl Y 4s (fl 0.5s, ec 3.5s)
๘	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	กำกับแนวท่อ	๗๒๙๘๗๙.๑๒	๑๔๐๑๑๓๑.๖	ถูกต้อง	๔๙ – ๑๒๒	✓	Fl Y 4s (fl 0.5s, ec 3.5s)
๙	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	กำกับแนวท่อ	๗๒๙๖๙๙.๙๕	๑๔๐๑๐๒๖.๔๗	ถูกต้อง	๔๙ – ๑๒๒	✓	Fl Y 4s (fl 0.5s, ec 3.5s)
๑๐	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	กำกับแนวท่อ	๗๒๙๗๖๘.๑๓	๑๔๐๐๙๗๗.๔	ถูกต้อง	๔๙ – ๑๒๒	✓	Fl Y 4s (fl 0.5s, ec 3.5s)

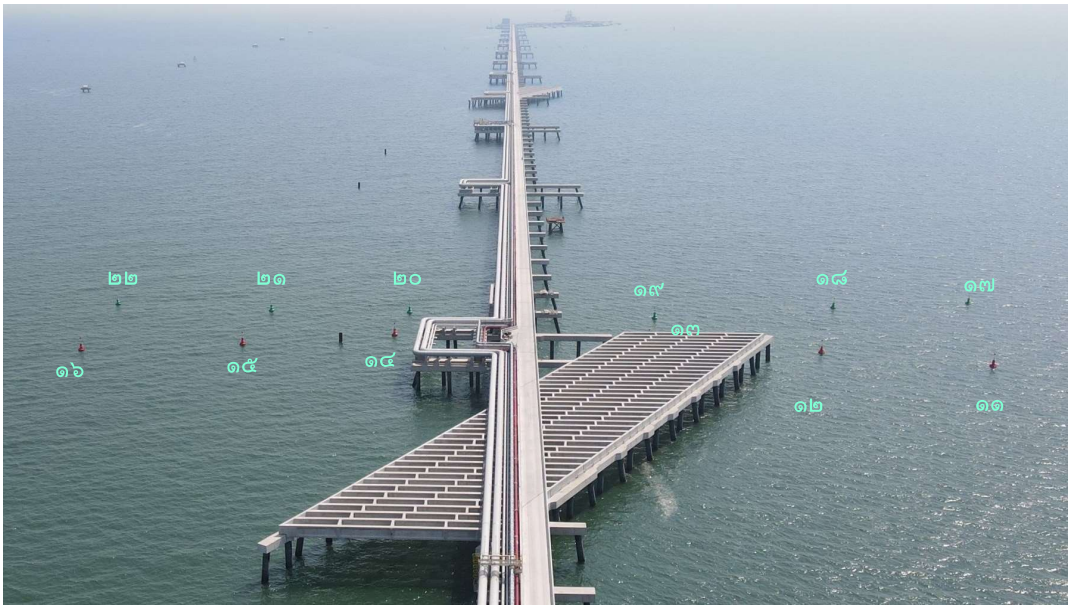

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์การใช้งาน	ตะวันออก	เหนือ	การกำหนดลักษณะไฟ
๑๑	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๔๖๓.๕๙๑	๑๔๐๐๔๕๗.๒๖๗	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๑๒	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๕๐๗.๖๙๙	๑๔๐๐๔๔๑.๐๓๒	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๑๓	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๕๑๑.๘๐๖	๑๔๐๐๔๒๔.๗๙๘	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์การใช้งาน	ตะวันออก	เหนือ	การกำหนดลักษณะไฟ
๑๔	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๖๒๕.๗๓	๑๔๐๐๔๑๔.๓๕๑	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๑๕	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๖๗๒.๖๑๙๑	๑๔๐๐๔๑๗.๕๙	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๑๖	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๗๑๙.๕๐๗	๑๔๐๐๔๒๐.๘๓	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๑๗	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๙๔๑๑.๔๖	๑๔๐๐๓๙๗.๗๘๙	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๑๘	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๙๔๘๘.๔๔	๑๔๐๐๓๙๙.๑๖๔	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๑๙	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๕๔๘.๔๑๕	๑๔๐๐๔๐๐.๙๒	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๒๐	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๖๒๒.๔๓๘	๑๔๐๐๓๙๑.๓๙๙	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๒๑	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๖๖๗.๐๒๒	๑๔๐๐๓๗๖.๕๒๖	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๒๒	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๗๑๑.๖๒๕	๑๔๐๐๓๖๑.๗๐๗	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)



ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์การใช้งาน	ตะวันออก	เหนือ	การกำหนดลักษณะไฟ
๒๓	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๑๙๙.๙๐๖๐	๑๓๙๘๖๐๓.๙๓๑๐	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๒๔	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๒๔๔.๐๑๕๐	๑๓๙๘๕๘๗.๗๑๑๐	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๒๕	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๒๘๘.๑๒๔๐	๑๓๙๘๕๗๑.๔๙๑๐	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)

ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์การใช้งาน	ตะวันออก	เหนือ	การกำหนดลักษณะไฟ
๒๖	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๓๖๒.๐๔๕๐	๑๓๙๘๕๖๑.๐๑๕๐	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๒๗	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๔๐๘.๙๓๓๐	๑๓๙๘๕๖๔.๒๕๔๐	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๒๘	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบซ้าย	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๔๕๕.๘๒๑๐	๑๓๙๘๕๖๗.๔๙๔๐	FL R 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๒๙	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๑๙๐.๗๖๓๐	๑๓๙๘๕๔๔.๘๓๓๐	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๓๐	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๒๓๗.๗๔๓๐	๑๓๙๘๕๔๖.๒๐๙๐	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๓๑	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๒๘๔.๗๒๓๐	๑๓๙๘๕๔๗.๕๘๔๐	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๓๒	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๓๕๘.๗๕๒๐	๑๓๙๘๕๓๘.๐๖๓๐	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๓๓	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๔๐๓.๓๓๗๐	๑๓๙๘๕๒๓.๑๙๐๐	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)
๓๔	ทุ่นเครื่องหมายทางข้างด้านกราบขวา	กำกับช่องทางเดินเรือเข้าท่าเทียบเรือ	๗๒๙๔๔๗.๙๓๙๐	๑๓๙๘๕๐๘.๓๗๑๐	FL G 3s (fl 1.0s,ec 2.0s)



ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์การใช้งาน	ตะวันออก	เหนือ	การกำหนดลักษณะไฟ
40	กระโจมไฟ (Beacon)	เป็นที่หมายนำเรือเข้าท่า	๗๒๘๗๙๑.๔๙๙	๑๓๙๗๐๙๑.๑๕๖	OC W 5s (fl 3.0s,ec 2.0s)



ลำดับ	รายการ	วัตถุประสงค์การใช้งาน	ตะวันออก	เหนือ	การกำหนดลักษณะไฟ
41	กระโจมไฟ (Beacon)	เป็นที่หมายนำเรือเข้าท่า	๗๒๙๐๖๓.๗๐๘	๑๓๙๗๓๖๓.๔๑๙	OC W 5s (fl 4.0s,ec 2.0s)

เอกสารแนบ 20

Lighting Plan























เอกสารแนบ 21

สถิติเรือ

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556

PE LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556

ที่ 5420000 / 215

24 มกราคม 2568

เรื่อง รายงานสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] ประจำเดือนมกราคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชย์นาวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ประจำเดือนมกราคม 2568

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTT LNG) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล เลขที่ 31/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขให้จัดส่งรายงานประจำเดือนเพื่อแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือ ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] และปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือนั้น บัดนี้บริษัท PE LNG ได้จัดทำรายงานสถิติ ประจำเดือนมกราคม 2568 แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวี ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๘

ชื่อท่าเรือ ท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ ๒

ชื่อบริษัท / ~~ห้างหุ้นส่วน~~ บจก.พีอี แอลเอ็นจี โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๙๗๘๔๐๐ โทรสาร ๐๒ – ๑๔๐๑๕๕๖

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☐ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

☒ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆระบุ.....

ขนาดเรือ (ตันกรอส)	ประเภทเรือ														
	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน / สินค้าเหลว / เคมี (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่น ๆ ระบุ....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลูกบาศก์เมตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน / ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า ๕๐๐														
๕๐๐ – ๒,๙๙๙														
๓,๐๐๐ – ๖,๙๙๙														
๗,๐๐๐ – ๙,๙๙๙														
๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป					๕	๘๐๖,๓๗๙.๐๐๐	๓๖๐,๙๐๕.๑๑๗							
รวม					๕	๘๐๖,๓๗๙.๐๐๐	๓๖๐,๙๐๕.๑๑๗							

☒ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด ๘๐๖,๓๗๙.๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร นำเข้ามาจาก ประเทศ Mozambique, U.A.E, USA, Australia, Indonesia.

☐ เดือนนี้มีสินค้าส่งออกทั้งหมด..... ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง .....

☐ สัญชาติเรือเป็นของประเทศ Isle of Man, Malaysia, Malta, Singapore, Hellenic.

[redacted]

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556

PE LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556

ที่ 5420000 /247

3 มีนาคม 2568

เรื่อง รายงานสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

เรียน ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชย์นาวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTT LNG) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล เลขที่ 31/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขให้จัดส่งรายงานประจำเดือนเพื่อแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือ ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] และปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือนั้น บัดนี้บริษัท PE LNG ได้จัดทำรายงานสถิติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวี ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๘

ชื่อท่าเรือ ท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ ๒

ชื่อบริษัท / ~~ห้างหุ้นส่วน~~ บจก.พีอี แอลเอ็นจี โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๙๗๘๔๐๐ โทรสาร ๐๒ – ๑๔๐๑๕๕๖

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☐ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

☑ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆระบุ.....

ขนาดเรือ (ตันกรอส)	ประเภทเรือ														
	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน / สินค้าเหลว / เคมี (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่น ๆ ระบุ....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลูกบาศก์เมตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน / ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า ๕๐๐														
๕๐๐ – ๒,๙๙๙														
๓,๐๐๐ – ๖,๙๙๙														
๗,๐๐๐ – ๙,๙๙๙														
๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป					๖	๘๘๒,๕๓๓.๐๐๐	๓๙๔,๐๕๓.๕๒๓							
รวม					๖	๘๘๒,๕๓๓.๐๐๐	๓๙๔,๐๕๓.๕๒๓							

☑ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด ๘๘๒,๕๓๓.๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร นำเข้ามาจาก ประเทศ Mozambique, Angola, Malaysia, Nigeria, China.

☐ เดือนนี้มีสินค้าส่งออกทั้งหมด ..... ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง .....

☐ สัญชาติเรือเป็นของประเทศ Malta, Bahamas, Panama, Marshall Islands, Bermuda, Singapore.

[redacted]

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556

PE LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556

ที่ 5420000 / 284

3 เมษายน 2568

เรื่อง รายงานสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

เรียน ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชย์นาวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ประจำเดือนมีนาคม 2568

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTT LNG) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล เลขที่ 31/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขให้จัดส่งรายงานประจำเดือนเพื่อแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือ ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] และปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือนั้น บัดนี้บริษัท PE LNG ได้จัดทำรายงานสถิติ ประจำเดือนมีนาคม 2568 แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวี ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

ชื่อท่าเรือ ท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ ๒

ชื่อบริษัท / ~~ห้างหุ้นส่วน~~ บจก.พีอี แอลเอ็นจี โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๙๗๘๔๐๐ โทรสาร ๐๒ – ๑๔๐๑๕๕๖

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☐ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

☑ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆระบุ.....

ขนาดเรือ (ตันกรอส)	ประเภทเรือ														
	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน / สินค้าเหลว / เคมี (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่น ๆ ระบุ....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลูกบาศก์เมตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน / ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า ๕๐๐														
๕๐๐ – ๒,๙๙๙														
๓,๐๐๐ – ๖,๙๙๙														
๗,๐๐๐ – ๙,๙๙๙														
๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป					๗	๑,๐๔๔,๕๔๒.๑๘๕	๔๖๗,๕๒๗.๓๑๖							
รวม					๗	๑,๐๔๔,๕๔๒.๑๘๕	๔๖๗,๕๒๗.๓๑๖							

☑ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด ๑,๐๔๔,๕๔๒.๑๘๕ ลูกบาศก์เมตร นำเข้ามาจาก ประเทศ AUSTRALIA, QATAR, MALAYSIA, OMAN, NIGERIA, USA.

☐ เดือนนี้มีสินค้าส่งออกทั้งหมด..... ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง .....

☐ สัญชาติเรือเป็นของประเทศ Hong Kong, Marshall Islands, Liberia, Panama, Bermuda.

[redacted]

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556

PE LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556

ที่ 5420000 /319

2 พฤษภาคม 2568

เรื่อง รายงานสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] ประจำเดือนเมษายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชย์นาวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ประจำเดือนเมษายน 2568

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTT LNG) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล เลขที่ 31/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขให้จัดส่งรายงานประจำเดือนเพื่อแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือ ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] และปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือนั้น บัดนี้บริษัท PE LNG ได้จัดทำรายงานสถิติ ประจำเดือนเมษายน 2568 แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวี ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๘

ชื่อท่าเรือ ท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ ๒

ชื่อบริษัท / ~~ห้างหุ้นส่วน~~ บจก.พีอี แอลเอ็นจี โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๙๗๘๔๐๐ โทรสาร ๐๒ – ๑๔๐๑๕๕๖

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☐ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

☒ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆระบุ.....

ขนาดเรือ (ตันกรอส)	ประเภทเรือ														
	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน / สินค้าเหลว / เคมี (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่น ๆ ระบุ....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลูกบาศก์เมตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน / ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า ๕๐๐														
๕๐๐ – ๒,๙๙๙														
๓,๐๐๐ – ๖,๙๙๙														
๗,๐๐๐ – ๙,๙๙๙														
๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป					๘	๑,๒๖๙,๖๗๙.๐๐๐	๕๖๘,๘๒๒.๐๖๑							
รวม					๘	๑,๒๖๙,๖๗๙.๐๐๐	๕๖๘,๘๒๒.๐๖๑							

☒ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด ๑,๒๖๙,๖๗๙.๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร นำเข้ามาจาก ประเทศ Australia, Papua new guinea, Brunei, Oman, Nigeria, USA, Indonesia.

☐ เดือนนี้มีสินค้าส่งออกทั้งหมด ..... ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง .....

☐ สัญชาติเรือเป็นของประเทศ Bahamas, Singapore, Brunei, Marshall Islands, Bermuda, Malta, Bahamas, Greece.

[redacted]

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556

PE LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556

ที่ 5420000 /328

5 มิถุนายน 2568

เรื่อง รายงานสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชย์นาวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTT LNG) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล เลขที่ 31/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขให้จัดส่งรายงานประจำเดือนเพื่อแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือ ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] และปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือนั้น บัดนี้บริษัท PE LNG ได้จัดทำรายงานสถิติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวี ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๘

ชื่อท่าเรือ ท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ ๒

ชื่อบริษัท / ~~ห้างหุ้นส่วน~~ บจก.พีอี แอลเอ็นจี โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๙๗๘๔๐๐ โทรสาร ๐๒ – ๑๔๐๑๔๕๖

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☐ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

☑ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆระบุ.....

ขนาดเรือ (ตันกรอส)	ประเภทเรือ														
	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน / สินค้าเหลว / เคมี (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่น ๆ ระบุ....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลูกบาศก์เมตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน / ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า ๕๐๐														
๕๐๐ – ๒,๙๙๙														
๓,๐๐๐ – ๖,๙๙๙														
๗,๐๐๐ – ๙,๙๙๙														
๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป					๘	๑,๒๒๙,๕๔๕.๐๐๐	๕๕๐,๓๘๕.๕๖๖							
รวม					๘	๑,๒๒๙,๕๔๕.๐๐๐	๕๕๐,๓๘๕.๕๖๖							

☑ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด ๑,๒๒๙,๕๔๕.๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร นำเข้ามาจาก ประเทศ AUSTRALIA, PAPUA NEW GUINEA, USA, QATAR, OMAN, ANGOLA.

☐ เดือนนี้มีสินค้าส่งออกทั้งหมด..... ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง .....

☐ สัญชาติเรือเป็นของประเทศ Liberia, SINGAPORE, Marshall Islands, BAHAMAS, Malta.

[redacted]

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556

PE LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556

ที่ 5420000 / 345

3 กรกฎาคม 2568

เรื่อง รายงานสถิติเกี่ยวกับเรือที่ใช้บริการท่าเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] ประจำเดือนมิถุนายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชย์นาวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ประจำเดือนมิถุนายน 2568

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTT LNG) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล เลขที่ 31/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขให้จัดส่งรายงานประจำเดือนเพื่อแสดงสถิติเกี่ยวกับเรือที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือ ประเภทสินค้าเหลว [ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)] และปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือนั้น บัดนี้บริษัท PE LNG ได้จัดทำรายงานสถิติ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวี ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๘

ชื่อท่าเรือ ท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ NONG FAB LNG RECEIVING TERMINAL / สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2

ชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วน บจก.พีทีที แอลเอ็นจี โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๙๗๘๔๐๐ โทรสาร ๐๒ – ๑๔๐๑๕๕๖

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☐ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

☑ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆระบุ.....

ขนาดเรือ (ตันกรอส)	ประเภทเรือ														
	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน / สินค้าเหลว / เคมี (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง ๒ หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่น ๆ ระบุ....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลูกบาศก์เมตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน / ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วย สินค้า)
ต่ำกว่า ๕๐๐														
๕๐๐ – ๒,๙๙๙														
๓,๐๐๐ – ๖,๙๙๙														
๗,๐๐๐ – ๙,๙๙๙														
๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป					๖	๙๐๗,๘๓๗.๐๐	๔๐๓,๖๑๓.๔๗๗							
รวม					๖	๙๐๗,๘๓๗.๐๐	๔๐๓,๖๑๓.๔๗๗							

☑ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด ๙๐๗,๘๓๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร นำเข้ามาจาก ประเทศ OMAN, MALAYSIA, AUSTRALIA, USA และ MOZAMBIQUE

☐ เดือนนี้มีสินค้าส่งออกทั้งหมด..... ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง .....

☑ สัญชาติเรือเป็นของประเทศ HELLENIC, MARSHALL ISLANDS, LIBERIA

[redacted]

เอกสารแนบ 22

บันทึกปริมาณขยะ

แบบฟอร์มบันทึกการนำขยะมูลฝอยทั่วไปออกนอกโรงงาน
ประจำเดือนมกราคม 2568

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่นำออก	ปริมาณ(ก.ก.)	บริษัทผู้เก็บรวบรวม บำบัดและกำจัดมูลฝอยทั่วไป	ปริมาณที่เหลืออยู่(ก.ก.)	หมายเหตุ
1	1 ม.ค 68	16	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
2	2 ม.ค 68	59	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
3	3 ม.ค 68	64	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
4	4 ม.ค 68	66	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
5	5 ม.ค 68	17	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	เป็นข้อมูลขยะที่นำทิ้งต่อวัน
6	6 ม.ค 68	47	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	โดย ส่วน บค.
7	7 ม.ค 68	56	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
8	8 ม.ค 68	51	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
9	9 ม.ค 68	47	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
10	10 ม.ค 68	54	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
11	11 ม.ค 68	50	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
12	12 ม.ค 68	39	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
13	13 ม.ค 68	42	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
14	14 ม.ค 68	58	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
15	15 ม.ค 68	63	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
16	16 ม.ค 68	63	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
17	17 ม.ค 68	43	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
18	18 ม.ค 68	93	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
19	19 ม.ค 68	17	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
20	20 ม.ค 68	42	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
21	21 ม.ค 68	77	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
22	22 ม.ค 68	53	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
23	23 ม.ค 68	55	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
24	24 ม.ค 68	61	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
25	25 ม.ค 68	51	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
26	26 ม.ค 68	29	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
27	27 ม.ค 68	44	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
28	28 ม.ค 68	55	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
29	29 ม.ค 68	77	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
30	30 ม.ค 68	69	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
31	31 ม.ค 68	58	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
รวม		1,616.00			

แบบฟอร์มบันทึกการนำขยะมูลฝอยทั่วไปออกนอกโรงงาน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่นำออก	ปริมาณ(ก.ก.)	บริษัทผู้เก็บรวบรวม บำบัดและกำจัดมูลฝอยทั่วไป	ปริมาณที่เหลืออยู่(ก.ก.)	หมายเหตุ
1	1 ก.พ 68	55	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
2	2 ก.พ 68	32	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
3	3 ก.พ 68	43	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
4	4 ก.พ 68	70	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
5	5 ก.พ 68	54	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	เป็นข้อมูลขยะที่นำทิ้งต่อวัน
6	6 ก.พ 68	76	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	โดย ส่วน บค.
7	7 ก.พ 68	62	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
8	8 ก.พ 68	63	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
9	9 ก.พ 68	35	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
10	10 ก.พ 68	35	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
11	11 ก.พ 68	49	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
12	12 ก.พ 68	35	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
13	13 ก.พ 68	35	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
14	14 ก.พ 68	75	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
15	15 ก.พ 68	52	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
16	16 ก.พ 68	25	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
17	17 ก.พ 68	66	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
18	18 ก.พ 68	80	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
19	19 ก.พ 68	88	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
20	20 ก.พ 68	74	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
21	21 ก.พ 68	82	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
22	22 ก.พ 68	94	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
23	23 ก.พ 68	35	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
24	24 ก.พ 68	53	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
25	25 ก.พ 68	57	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
26	26 ก.พ 68	56	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
27	27 ก.พ 68	57	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
28	28 ก.พ 68	74	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
รวม		1,612.00			

แบบฟอร์มบันทึกการนำขยะมูลฝอยทั่วไปออกนอกโรงงาน
ประจำเดือนมีนาคม 2568

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่นำออก	ปริมาณ(ก.ก.)	บริษัทผู้เก็บรวบรวม บำบัดและกำจัดมูลฝอยทั่วไป	ปริมาณที่เหลืออยู่(ก.ก.)	หมายเหตุ
1	1 มี.ค 68	116	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
2	2 มี.ค 68	29	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
3	3 มี.ค 68	46	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
4	4 มี.ค 68	74	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
5	5 มี.ค 68	82	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	เป็นข้อมูลขยะที่นำทิ้งต่อวัน
6	6 มี.ค 68	67	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	โดย ส่วน บค.
7	7 มี.ค 68	66	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
8	8 มี.ค 68	77	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
9	9 มี.ค 68	57	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
10	10 มี.ค 68	59	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
11	11 มี.ค 68	60	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
12	12 มี.ค 68	66	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
13	13 มี.ค 68	55	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
14	14 มี.ค 68	60	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
15	15 มี.ค 68	60	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
16	16 มี.ค 68	28	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
17	17 มี.ค 68	51	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
18	18 มี.ค 68	56	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
19	19 มี.ค 68	75	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
20	20 มี.ค 68	69	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
21	21 มี.ค 68	80	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
22	22 มี.ค 68	68	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
23	23 มี.ค 68	22	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
24	24 มี.ค 68	90	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
25	25 มี.ค 68	69	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
26	26 มี.ค 68	84	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
27	27 มี.ค 68	37	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
28	28 มี.ค 68	81	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
29	29 มี.ค 68	80	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
30	30 มี.ค 68	18	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
31	31 มี.ค 68	59	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
รวม		1,941.00			

แบบฟอร์มบันทึกการนำขยะมูลฝอยทั่วไปออกนอกโรงงาน
ประจำเดือนเมษายน 2568

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่นำออก	ปริมาณ(ก.ก.)	บริษัทผู้เก็บรวบรวม บำบัดและกำจัดมูลฝอยทั่วไป	ปริมาณที่เหลืออยู่(ก.ก.)	หมายเหตุ
1	1 เม.ย 68	52	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
2	2 เม.ย 68	63	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
3	3 เม.ย 68	63	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
4	4 เม.ย 68	64	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
5	5 เม.ย 68	78	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	เป็นข้อมูลขยะที่นำทิ้งต่อวัน
6	6 เม.ย 68	16	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	โดย ส่วน บค.
7	7 เม.ย 68	30	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
8	8 เม.ย 68	54	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
9	9 เม.ย 68	25	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
10	10 เม.ย 68	59	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
11	11 เม.ย 68	69	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
12	12 เม.ย 68	66	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
13	13 เม.ย 68	55	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
14	14 เม.ย 68	33	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
15	15 เม.ย 68	60	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
16	16 เม.ย 68	28	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
17	17 เม.ย 68	51	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
18	18 เม.ย 68	56	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
19	19 เม.ย 68	75	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
20	20 เม.ย 68	79	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
21	21 เม.ย 68	80	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
22	22 เม.ย 68	68	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
23	23 เม.ย 68	135	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
24	24 เม.ย 68	87	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
25	25 เม.ย 68	82	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
26	26 เม.ย 68	72	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
27	27 เม.ย 68	28	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
28	28 เม.ย 68	76	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
29	29 เม.ย 68	60	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
30	30 เม.ย 68	71	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
				-	
รวม		1,835.00			

แบบฟอร์มบันทึกการนำขยะมูลฝอยทั่วไปออกนอกโรงงาน
ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่นำออก	ปริมาณ(ก.ก.)	บริษัทผู้เก็บรวบรวม บำบัดและกำจัด มูลฝอยทั่วไป	ปริมาณที่เหลืออยู่(ก.ก.)	หมายเหตุ
1	1 พ.ค 68	56	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
2	2 พ.ค 68	66	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
3	3 พ.ค 68	110	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
4	4 พ.ค 68	7	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
5	5 พ.ค 68	34	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	เป็นข้อมูลขยะที่นำทิ้งต่อวัน
6	6 พ.ค 68	100	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	โดย ส่วน บค.
7	7 พ.ค 68	77	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
8	8 พ.ค 68	80	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
9	9 พ.ค 68	72	เทศบาลเมืองมาบตาพุด		
10	10 พ.ค 68	85	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
11	11 พ.ค 68	11	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
12	12 พ.ค 68	22	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
13	13 พ.ค 68	60	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
14	14 พ.ค 68	66	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
15	15 พ.ค 68	76	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
16	16 พ.ค 68	72	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
17	17 พ.ค 68	81	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
18	18 พ.ค 68	49	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
19	19 พ.ค 68	75	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
20	20 พ.ค 68	109	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
21	21 พ.ค 68	82	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
22	22 พ.ค 68	70	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
23	23 พ.ค 68	64	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
24	24 พ.ค 68	79	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
25	25 พ.ค 68	16	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
26	26 พ.ค 68	66	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
27	27 พ.ค 68	74	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
28	28 พ.ค 68	80	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
29	29 พ.ค 68	65	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
30	30 พ.ค 68	82	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
31	31 พ.ค 68	68	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
รวม		2,054.00			

แบบฟอร์มบันทึกการนำขยะมูลฝอยทั่วไปออกนอกโรงงาน
ประจำเดือนมิถุนายน 2568

ลำดับที่	วันเดือนปี ที่นำออก	ปริมาณ(ก.ก.)	บริษัทผู้เก็บรวบรวม บำบัดและกำจัด มูลฝอยทั่วไป	ปริมาณที่เหลืออยู่(ก.ก.)	หมายเหตุ
1	1 มิ.ย 68	20	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
2	2 มิ.ย 68	21	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
3	3 มิ.ย 68	31	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
4	4 มิ.ย 68	56	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
5	5 มิ.ย 68	39	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	เป็นข้อมูลขยะที่นำทิ้งต่อวัน
6	6 มิ.ย 68	64	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	โดย ส่วน บค.
7	7 มิ.ย 68	82	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
8	8 มิ.ย 68	26	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
9	9 มิ.ย 68	78	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
10	10 มิ.ย 68	73	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
11	11 มิ.ย 68	69	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
12	12 มิ.ย 68	70	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
13	13 มิ.ย 68	61	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
14	14 มิ.ย 68	73	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
15	15 มิ.ย 68	24	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
16	16 มิ.ย 68	58	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
17	17 มิ.ย 68	79	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
18	18 มิ.ย 68	66	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
19	19 มิ.ย 68	67	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
20	20 มิ.ย 68	60	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
21	21 มิ.ย 68	109	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
22	22 มิ.ย 68	24	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
23	23 มิ.ย 68	63	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
24	24 มิ.ย 68	56	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
25	25 มิ.ย 68	62	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
26	26 มิ.ย 68	51	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
27	27 มิ.ย 68	56	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
28	28 มิ.ย 68	75	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
29	29 มิ.ย 68	20	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	-	
30	30 มิ.ย 68	59	เทศบาลเมืองมาบตาพุด		
รวม		1,692.00			

เอกสารแนบ 23

เอกสารแสดงการจ้างแรงงานท้องถิ่น

ที่ 10041220003631

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2525 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [redacted]
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. [redacted]
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   [redacted]
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นางสาวนงวรรณ บุญวรเศรษฐ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 13,000,000.00 บาท / สิบสามล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1023/38 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/
   สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 267/238-9 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 46 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

[redacted]

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ รย. 010590

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [redacted]
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. [redacted]
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   [redacted]
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายประกาศ บุตตะมาศ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 20/9 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

[redacted]

เพื่อใช้ยื่นต่อสำนักงานอาคารสงเคราะห์ สำหรับจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างบริษัท ปตท.เอ็มเอ็มทีพี 2 (MTP 2) ประจำปี 2566 ถึง 2568 บริษัท ปตท.เอ็มเอ็มทีพี แอลเอ็นจี จำกัด

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

เอกสารแนบ 24

เอกสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ



Towards Future Regional LNG Hub

ก้าวสู่ LNG Hub สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
เพื่ออนาคตพลังงานไทย

PTTLNG มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการสถานีรับ เก็บ จ่าย LNG และห่วงโซ่ทางธุรกิจในระดับสากล ด้วยการเชื่อมต่อคุณค่าจากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสู่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน

พร้อมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขายก๊าซธรรมชาติเหลวเชิงพาณิชย์ของภูมิภาค (Regional LNG Hub) เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มากขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

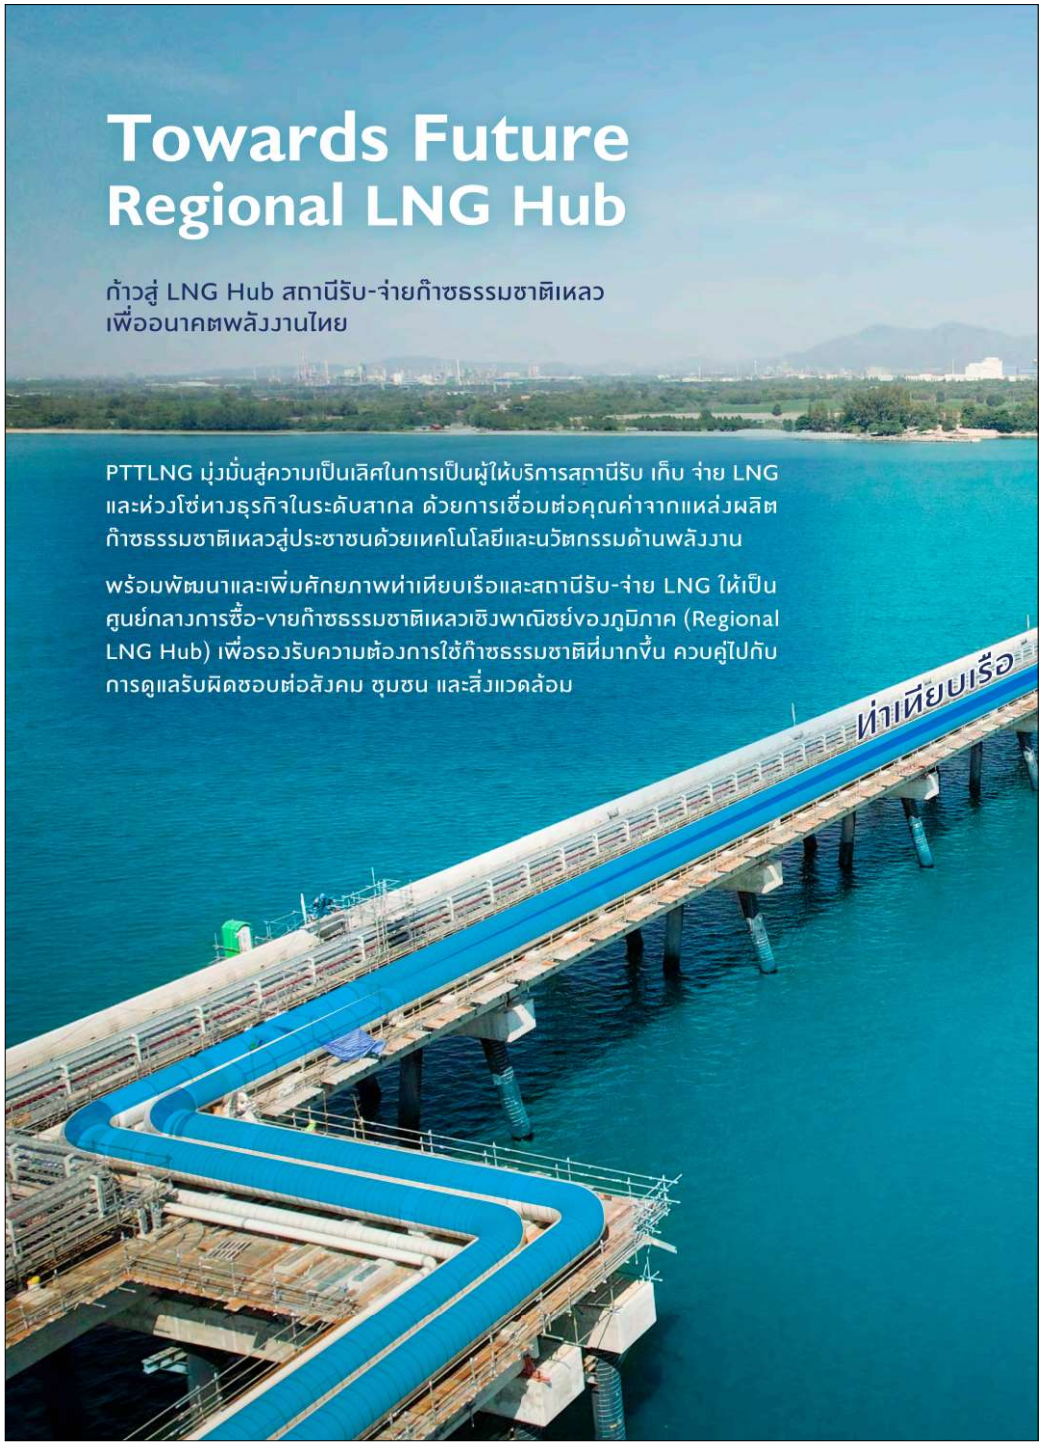



สถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว มาตรฐานระดับสากล

ข้อมูล	**สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด** แห่งที่ 1 (LMPT 1)	**สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด** แห่งที่ 2 (LMPT 2)
จำนวนท่าเทียบเรือ	3	1
รับเรือ LNG (ลบ.ม.)	125,000-264,000	125,000-264,000
ถังเก็บ LNG (ลบ.ม.)	160,000 x 4	250,000 x 2
หน่วยเปลี่ยนสถานะ (ล้านตันต่อปี)	11.5	7.5
หน่วยบรรจุรถบรรทุก (ตันต่อวัน)	500	-
เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์	2554	2565

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซธรรมชาติเหลว (LIQUEFIED NATURAL GAS)

เป็นก๊าซมีเทนหลังจากการแปรสถานะเป็นของเหลวแล้ว ซึ่งกระบวนการเริ่มจากการแยกสิ่งปลอมปนและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และกำมะถัน จากนั้นจึงทำการลดอุณหภูมิลงมาที่ -160 องศาเซลเซียส เพื่อแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศ ทำให้มีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าของสถานะก๊าซ ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งทางเรือ หลังจากนั้นก๊าซที่อยู่ในสถานะของเหลวจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้กลับสู่สถานะก๊าซเช่นเดิมก่อนส่งไปยังระบบท่อส่งก๊าซต่อไป การแยกสิ่งปลอมปนต่าง ๆ ออกก่อนการแปรสถานะจนเหลือก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักนั้น จึงกล่าวได้ว่า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และเป็นก๊าซที่มีคุณภาพสะอาดมาก

LNG คืออะไร

L LIQUEFIED **N** NATURAL **G** GAS

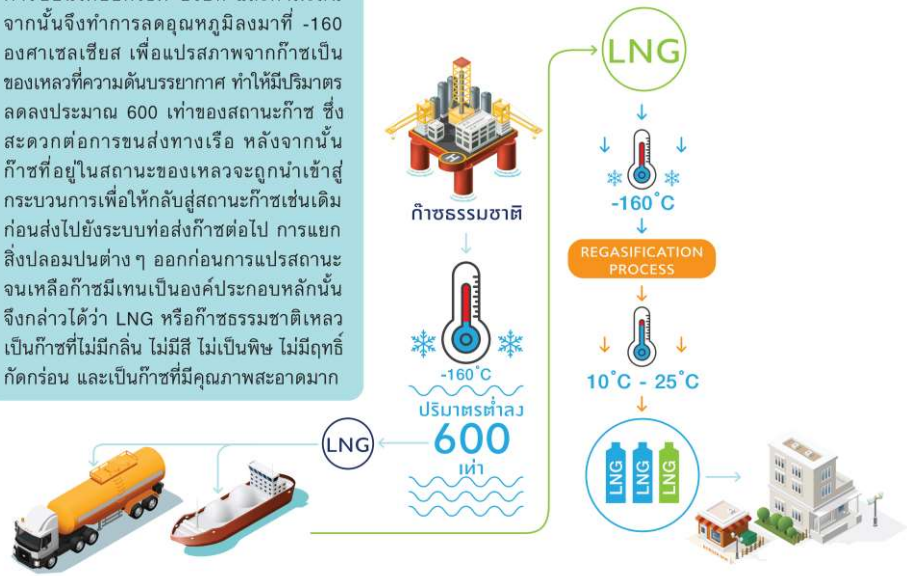

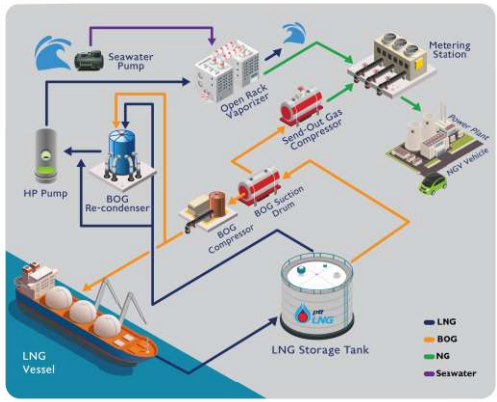

REGASIFICATION PROCESS

การเปลี่ยนแปลงสถานะ LNG จากของเหลวให้กลับมาอยู่ในรูปแบบก๊าซ LNG จะถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นก๊าซโดยแลกเปลี่ยนความร้อนที่ Vaporizer โดยจะปล่อยให้ LNG ไหลผ่านท่อจากด้านล่างไปยังด้านบนในขณะ ที่ท่อน้ำทะเลจะปล่อยน้ำทะเลจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง ทางด้านนอกของท่อ LNG ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งความร้อนจากน้ำทะเลจะทำให้ LNG เปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซโดยไม่มีการสัมผัสกัน

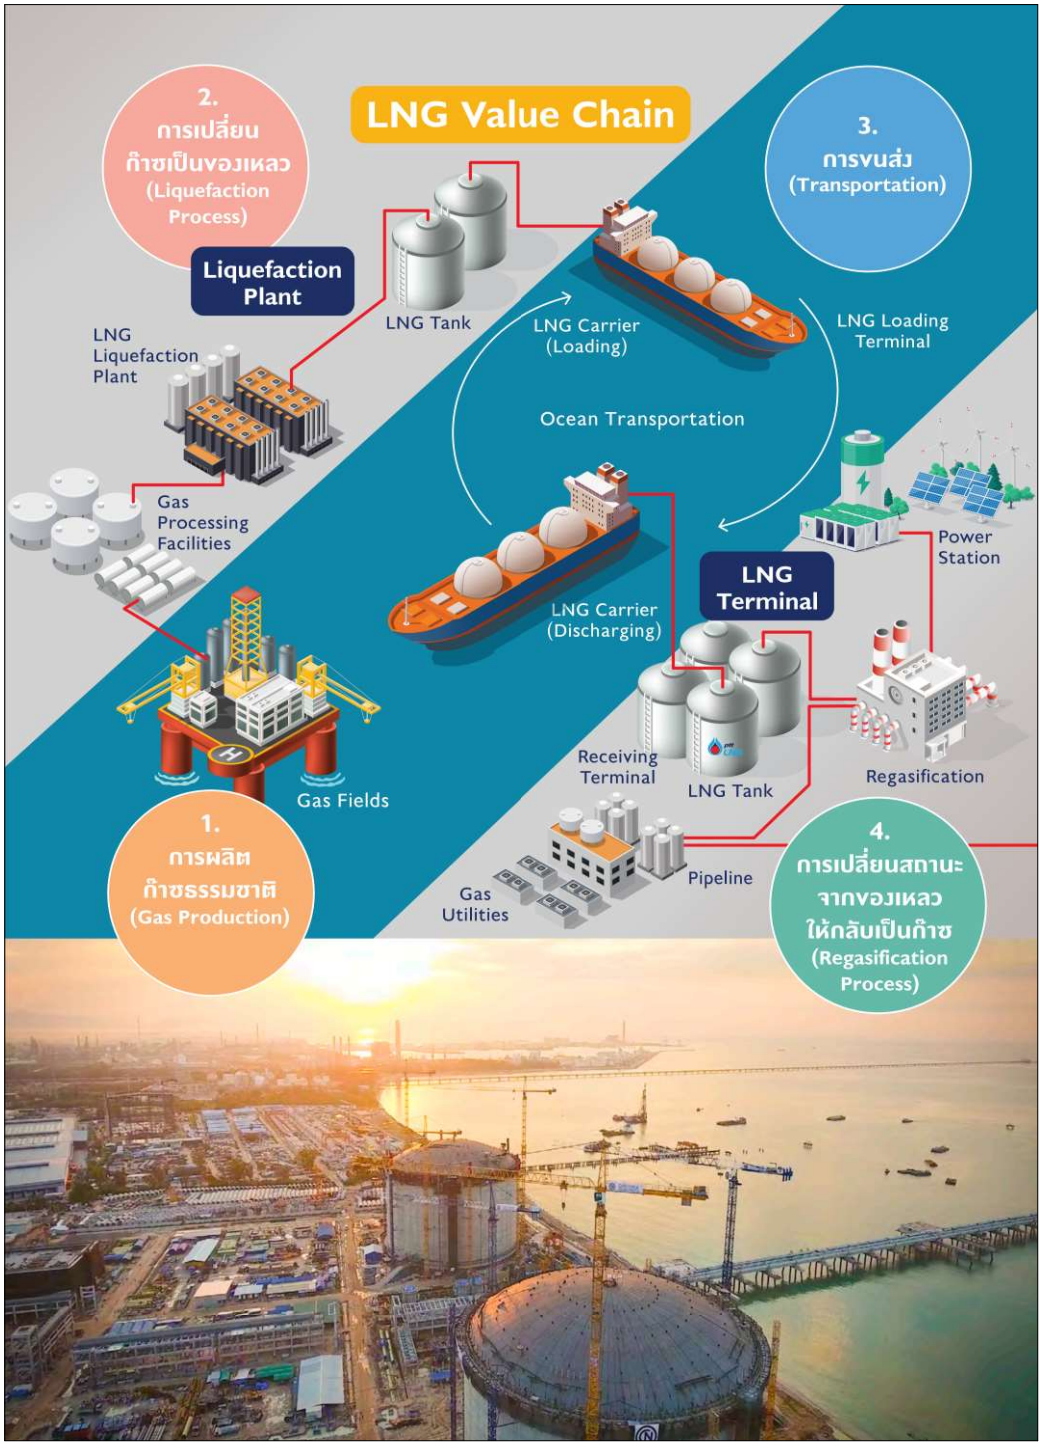

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จัดเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจาก LNG เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทำให้การปล่อยมลพิษต่อหน่วยพลังงานในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือกระบวนการสันดาปเครื่องรถยนต์ต่ำ

LNG เป็นสารที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อ LNG รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม LNG จะระเหยกลายเป็นไอแพร่กระจายในอากาศได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีการตกค้างในน้ำหรือดิน การรั่วไหลของ LNG ที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นได้นั้นต้องมีความเข้มข้นของการระเหยของ LNG ในบรรยากาศอยู่ในช่วงระหว่าง 5%-15% รวมทั้งจะต้องมีแหล่งกำเนิดไฟในบริเวณใกล้เคียงด้วย



คุณสมบัติ LNG

มีเทน (C_1) เป็นองค์ประกอบหลัก





ประโยชน์ความเย็น LNG

กับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้นำความเย็นซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสถานะของ LNG ไปใช้ในโครงการหน่วยแยกอากาศ แบ่งประโยชน์ได้ 4 อย่าง

1. Air Separation Unit หรือ ASU ซึ่งเป็นแห่งแรกของไทยที่นำความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะของ LNG มาใช้
2. นำความเย็นไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ภายในสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุดของ PTTLNG
3. นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชเมืองหนาวและพืชเมืองร้อน ณ ศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ อันเป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
4. การใช้ความเย็นจาก LNG มาแทนแอร์ปกติ

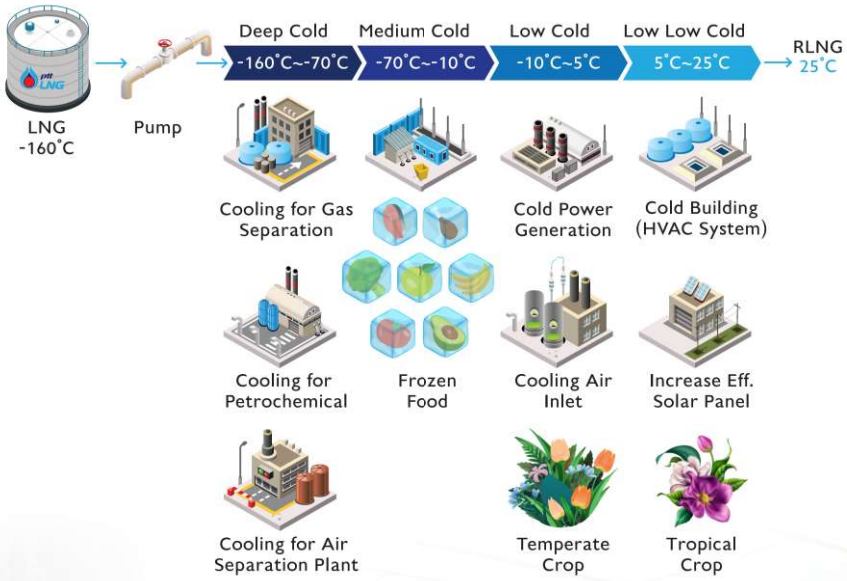







ประโยชน์ของ LNG

เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ (NGV)
เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม



ptt LNG

BANGKOK OFFICE
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
T. +66(0) 2140 1555
F. +66(0) 2140 1556

RAYONG (LMPT 1)
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
เลขที่ 8/1 ถนนไอ-แปด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
T. +66(0) 3897 8200 / +66(0) 3897 8266 - 7
F. +66(0) 3897 8290

RAYONG (LMPT 2)
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (LMPT 2)
เลขที่ 8/2 ถนนโรงปุ๋ย ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
T. +66(0) 3897 8400

http://www.pttlng.com



เอกสารแนบ 25

สัญญาจ้างงานบริการพยาบาล

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (662) 140-1555 Internet : www.pttlng.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547117241

หนังสือสนองจ้าง
เลขที่ DF41000445

[redacted]

เอกสารแนบ 26

สัญญาการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

เอกสารแนบ 27

สถิติการใช้ห้องพยาบาล

MAPTAPHUT LNG TERMINAL 2

First aid room service summary report

On January - June 2025

No.	Type of Disease	1-15 Jan. 25	16-31 Jan. 25	1-15 Feb. 25	16-29 Feb. 25	1-15 Mar. 25	16-31 Mar. 25	1-15 Apr. 25	16-30 Apr. 25	1-15 May 25	16-31 May 25	1-15 Jun. 25	16-30 Jun. 25	Total
1	Respiratory system	16	10	8	6	3	6	7	12	14	10	2	7	101
2	Gastric system	3	7	7	5	6	1	5	15	4	5	3	6	67
3	Skeletal & muscle	5	5	1	7	0	1	0	3	2	6	1	1	32
4	Skin & allergy	1	1	1	1	0	0	0	2	1	2	1	1	11
5	Urinary tract & gynae	2	3	0	0	0	3	1	2	0	3	1	2	17
6	Headache	2	2	1	1	1	0	2	5	0	6	0	0	20
7	Circulatory system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Eyes	1	5	3	1	1	3	2	8	2	0	3	4	33
9	ENT	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
10	Oral cavity	2	2	0	0	1	1	1	2	2	3	0	1	15
11	Accident	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Dressing	1	0	4	1	2	2	2	7	3	3	0	1	26
13	Other Contracts with	1	0	0	0	2	2	0	2	0	3	1	2	13
	Total	34	38	25	22	16	19	20	58	28	41	12	26	339

เอกสารแนบ 28

เอกสารการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: P-QS-0001 (Doc. No.)

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: P-QS-0001 (Doc. No.)

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: P-QS-0001 (Doc. No.)

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: P-QS-0001 (Doc. No.)

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: P-QS-0001 (Doc. No.)

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: P-QS-0001 (Doc. No.)

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: P-QS-0001 (Doc. No.)

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: P-QS-0001 (Doc. No.)

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: P-QS-0001 (Doc. No.)

[redacted]

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

ptt LNG	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response Procedure)	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.) P-QS-0001

[redacted]

[redacted]

THIS DOCUMENT IS CONTROLLED WHEN VIEWED ON THE ISO ELECTRONIC (E-ISO) SYSTEM ONLY

เอกสารแนบ 29

โครงสร้างองค์กรบริหารด้านความปลอดภัยของโครงการ

Fire Fighting Team (BSA)

LMPT-1 (12 Persons)

Shift A
- Supervisor
- Technician
- Technician
- Technician

Shift B
- Supervisor
- Technician
- Technician
- Technician

Shift C
- Supervisor
- Technician
- Technician
- Technician

Responsible
- Safety Inspection
- Fire Protection Equipment Inspection
- Fire Pump Engine Weekly Test
- Emergency Drill
- Training Security Team

LMPT-2 (15 Persons)

Shift A
- Supervisor
- Technician
- Technician
- Technician
- Technician

Shift B
- Supervisor
- Technician
- Technician
- Technician
- Technician

Shift C
- Supervisor
- Technician
- Technician
- Technician
- Technician

Responsible
- Safety Inspection
- Fire Protection Equipment Inspection
- Fire Pump Engine Weekly Test
- Emergency Drill
- Training Security Team
- Monitor CCTV at Security command center

เอกสารแนบ 30

การตรวจสอบระบบป้องกันเพลิงไหม้

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Fixed Dry Chemical

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | วันที่ตรวจสอบ Date: | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ฉีดน้ำในพื้นที่ (Water spray in the area)	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
1	1000-U-001	TANK-1 (TOP TANK) ทิศเหนือ	TANK-1 (TOP TANK)	/		
2	1000-U-002	TANK-2 (TOP TANK) ทิศเหนือ	TANK-2 (TOP TANK)	/		
3	1000-U-003	TANK1 ทิศใต้	บ่อพิษ-TANK1	/		
4	1000-U-004	TANK2 ทิศใต้	บ่อพิษ-TANK2	/		
5	1000-U-005	IFV	RECONDENSER	/		
6	1000-U-006	JETTY BERTH #1	บ่อพิษ-BERTH #1	/		
7	1000-U-007	ORV	HP PUMP -ขวา	/		
8	1000-U-008	ORV	HP PUMP -ซ้าย	/		
9	1000-U-009	TANK-1 (TOP TANK) ทิศเหนือ	TANK-1 (TOP TANK)	/		
10	1000-U-010	TANK-2 (TOP TANK) ทิศเหนือ	TANK-2 (TOP TANK)	/		
11	1000-U-011	ORV	HP PUMP -ตรงกลาง	/		
12	1000-U-013	TANK-1 (TOP TANK) ทิศเหนือ	TANK-1 (TOP TANK)	/		
13	1000-U-014	TANK-2 (TOP TANK) ทิศเหนือ	TANK-2 (TOP TANK)	/		

มาตรฐานการตรวจสอบ Inspection

1 Dry Chemical Cylinder สภาพภายนอกปกติ
2 N2 Cylinder สภาพภายนอกปกติ
3 แรงดันใน N2 Cylinder อยู่ในเกณฑ์ปกติ
4 Display ของ Local Dry chemical Control Panel ไฟว์สภาวะปกติ
5 ไม่มี Foam Concentrate ไหลออกมาจาก Drain Water valve ของ Bladder Tank
6 High Expansion Foam Generator อยู่ในสภาพปกติ

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment)

[redacted]

EFF. Date 01/06/2567

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Fire Water Monitor & High Level Monitor

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | วันที่ตรวจสอบ Date: 9-2-13 | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
1	1000-MO-001	แนวถนน Metering AREA (CWG)	/		
2	1000-MO-002	Process Area PHASE 2 (GTG)	/		
3	1000-MO-003	Process Area (HP Pump)	/		
4	1000-MO-004	Process Area (BOG Comp)	/		
5	1000-MO-005	LNG Storage Tank 2 (ORV)	/		
6	1000-MO-006	Process Substation (ISB)	/		
7	1000-HMO-101	LNG Storage Tank 2	/		
8	1000-HMO-102	LNG Storage Tank 2	/		
9	1000-HMO-103	LNG Storage Tank 2	/		
10	1000-HMO-104	LNG Storage Tank 2	/		
11	1000-HMO-105	LNG Storage Tank 2	/		
12	1000-HMO-106	LNG Storage Tank 1	/		
13	1000-HMO-107	LNG Storage Tank 1	/		
14	1000-HMO-108	LNG Storage Tank 1	/		
15	1000-HMO-109	LNG Storage Tank 1	/		
16	1000-HMO-110	LNG Storage Tank 1	/		
17	1000-MO-201	Jetty Berth#1 ด้านหน้า ซ้าย	/		
18	1000-MO-202	Jetty Berth#1 ด้านหน้า ซ้าย	/		
19	1000-MO-203	Jetty Berth#1 ด้านหน้า ขวา	/		
20	1000-MO-204	Jetty Berth#1 ด้านหน้า ขวา	/		

มาตรฐานการตรวจสอบ Inspection

1 ที่ติดตะขอปีนขึ้นรุด
2 วาล์วเปิด - ปิดน้ำ ใช้งานได้
3 จุดหมุน Monitor สามารถ Lock ได้
4 ก้านปรับระดับ Monitor ขึ้น-ลง Lock ไ
5 หัวฉีด WATER MONITOR ปรับฝอย / ลำได้
6 ไม่มีสิ่งกีดขวาง สะดวกต่อการใช้งาน
7 ไม่มีน้ำรั่ว
8 เสา Guard ป้องกัน ไม่ชำรุดหรือหักงอ)
9 ไม่มีสนิมผุกร่อน / สึกจิด
10 จุดหมุน WATER MONITOR หมุนได้ปกติ
11 มีหมายเลขประจำอุปกรณ์

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment)

[redacted]

EFF. Date 01/06/2567

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Post Indicator Valve (PIV)

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | วันที่ตรวจสอบ Date: | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
1	1000-ZV-002	ถนนจอดรถข้างอาคาร LAB	/		
2	1000-ZV-003	ถนนจอดรถจุดสูบผู้มีอิทธิพล	/		
3	1000-ZV-004	แนวถนน GH-1	/		
4	1000-ZV-005	แนวถนนหลังโกดัง G2	/		
5	1000-ZV-006	SITE OFFICE ทิศเหนือ	/		
6	1000-ZV-007	SITE OFFICE ทิศเหนือ	/		
7	1000-ZV-008	แนวถนนประตูทางเข้า PROCESS AREA ทิศเหนือ	/		
8	1000-ZV-009	UTILITY AREA ทิศตะวันตก	/		
9	1000-ZV-010	LNG STPAGE TANK PHASE II ทิศตะวันตก	/		
10	1000-ZV-011	ORV A ทิศใต้	/		
11	1000-ZV-012	SUBTATION BUILDING AREA ทิศเหนือ	/		
12	1000-ZV-013	แนวถนนประตูทางเข้า PROCESS AREAทิศใต้	/		
13	1000-ZV-014	ท่อส่ง LINE5 ทิศใต้	/		
14	1000-ZV-015	LNG STPAGE TANK PHASE II ทิศเหนือ	/		
15	1000-ZV-016	PROCESS AREA PHASE II ทิศเหนือ	/		
16	1000-ZV-017	PROCESS AREA PHASE II ทิศเหนือ	/		
17	1000-ZV-018	LNG STPAGE TANK 2 ทิศเหนือ	/		
18	1000-ZV-019	LNG STPAGE TANK 2 ทิศเหนือ	/		
19	1000-ZV-020	LNG STPAGE TANK 2 ทิศเหนือ	/		
20	1000-ZV-021	ORV E ทิศเหนือ	/		
21	1000-ZV-022	IFV ทิศเหนือ	/		
22	1000-ZV-023	LNG STPAGE TANK 1 ทิศเหนือ	/		
23	1000-ZV-024	LNG STPAGE TANK 1 ทิศเหนือ	/		
24	1000-ZV-025	Sea Water Pump ทิศเหนือ	/		
25	1000-ZV-026	Sea Water Pump ทิศตะวันตก	/		

มาตรฐานการตรวจสอบ Inspection

1 การรั่วซึม (Leak) - ไม่มีการรั่วซึม บริเวณ Valve ข้อต่อต่างๆ
2 วาล์ว (Valves) - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานปกติเปิด (เส้นด้ามแกน OPEN)ชัดเจน
4 การเข้าใช้งาน (Accessible) ไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่การเข้าใช้งาน รวมถึงระดับเพลิง
5 สภาพทั่วไป (Physical damage) ไม่เป็นสนิม, สึไม่ชัดเจน หรือชิ้นส่วนใดๆชำรุดเสียหาย

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment)

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Post Indicator Valve (PIV)

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | วันที่ตรวจสอบ Date: | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
26	1000-ZV-027	LNG STPAGE TANK PHASE II ทิศเหนือ	/		
27	1000-ZV-028	Sea Water Pump ทิศตะวันตก	/		
28	1000-ZV-029	Sea Water Pump ทิศใต้	/		
29	1000-ZV-030	SOG ทิศตะวันตก	/		
30	1000-ZV-031	LNG STPAGE TANK 2 ทิศใต้	/		
31	1000-ZV-032	LNG STPAGE TANK 2 ทิศตะวันออก	/		
32	1000-ZV-033	Sea Water Pump ทิศใต้	/		
33	1000-ZV-034	LNG STPAGE TANK 2 ทิศตะวันออก	/		
34	1000-ZV-035	แนวถนนประตูทางเข้า PROCESS AREAทิศตะวันตก	/		
35	1000-ZV-036	พื้นที่ METERING STATION ทิศตะวันตก	/		
36	1000-ZV-037	PROCESS AREA PHASE II ทิศตะวันตก	/		
37	1000-ZV-038	PROCESS AREA PHASE II ทิศตะวันตก	/		
38	1000-ZV-039	IFV ทิศตะวันตก	/		
39	1000-ZV-040	BOG ทิศตะวันตก	/		
40	1000-ZV-041	BOG ทิศตะวันตก	/		
41	1000-ZV-042	LNG STPAGE TANK 1 ทิศตะวันออก	/		
42	1000-ZV-043	แนวถนนประตูทางเข้า PROCESS AREAทิศตะวันออก	/		
43	1000-ZV-044	PROCESS AREA PHASE II ทิศตะวันออก	/		
44	1000-ZV-045	PROCESS AREA PHASE II ทิศตะวันออก	/		
45	1000-ZV-046	ORV E ทิศใต้	/		
46	1000-ZV-047	LNG STPAGE TANK 2 ทิศตะวันตก	/		
47	1000-ZV-048	SUBTATION BUILDING AREA ทิศตะวันออก	/		
48	1000-ZV-049	LNG STPAGE TANK PHASE II ทิศตะวันออก	/		
49	1000-ZV-050	ท่อส่ง LINE5 ทิศเหนือ	/		
50	1000-ZV-051	ถนนจอดรถข้างอาคาร LAB	/		

มาตรฐานการตรวจสอบ Inspection

1 การรั่วซึม (Leak) - ไม่มีการรั่วซึม บริเวณ Valve ข้อต่อต่างๆ
2 วาล์ว (Valves) - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานปกติเปิด (เส้นด้ามแกน OPEN)ชัดเจน
4 การเข้าใช้งาน (Accessible) ไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่การเข้าใช้งาน รวมถึงระดับเพลิง
5 สภาพทั่วไป (Physical damage) ไม่เป็นสนิม, สึไม่ชัดเจน หรือชิ้นส่วนใดๆชำรุดเสียหาย

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment)

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Post Indicator Valve (PIV)

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | วันที่ตรวจสอบ Date: | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
51	1000-ZV-052	ตรงข้ามป้อมประตูทางเข้า Process Area	/		
52	1000-ZV-056	หน้าอาคาร GIS	/		
53	1000-ZV-057	SUBTATION BUILDING AREA ทิศใต้	/		
54	1000-ZV-058	UTILITY AREA ทิศใต้	/		
55	1000-ZV-059	Sea Water Pump ทิศใต้	/		
56	1000-ZV-060	SUBTATION BUILDING AREA ทิศเหนือ	/		
57	1000-ZV-063	SUBTATION BUILDING AREA ทิศตะวันตก	/		

มาตรฐานการตรวจสอบ *Inspection*

1 การรั่วซึม (Leak) - ไม่มีการรั่วซึม บริเวณ Valve ข้อต่อต่างๆ
2 วาล์ว (Valves) - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(เห็นคำแหน่ง OPEN)ชัดเจน
4 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่การเข้าใช้งาน รวมถึงรอดับเพลิง
5 สภาพทั่วไป (Physical damage) - ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีดจาง หรือชิ้นส่วนโดนรื้อรุดเสียหาย

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข *(Note/Comment)* _____

[redacted]

EFF. Date 02/06/2567

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Wheel Dry Chemical and Wheel Harotron

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | ชนิดถัง: DRY CHEMICAL STORAGE PRESSURE | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
1	1000-WD-001	ใต้ Rack กลาง MTL	C	/		
2	1000-WD-002	HP Pump ทิศตะวันตก	C	/		
3	1000-WD-003	RECON ชั้นล่าง ทิศตะวันตก	C	/		
4	1000-WD-004	BOG ชั้นล่างทิศใต้	C	/		
5	1000-WD-005	SOG ชั้นล่างทิศใต้	C	/		
6	1000-WD-006	TANK 1 ข้างบนฝั่งทิศตะวันตก	C	/		
7	1000-WD-007	TANK 2 ข้างบนฝั่งทิศใต้	C	/		
8	1000-WD-008	JCR ชั้น 1 ห้อง Tranformer	D	/		
9	1000-WD-009	หน้า ทางเข้า Berth# 1ขวามือ	C	/		
10	1000-WD-010	หน้า Berth# 1 ชั้น 1 ใต้บันไดทางขึ้นชั้น 2 ฝั่งซ้าย	C	/		
11	1000-WD-011	หน้า Berth# 1 ชั้น 2 ฝั่งขวา	C	/		
12	1000-WD-012	หน้า Berth# 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย	C	/		
13	1000-WD-013	หน้า Berth# 1 ชั้น 3 ติดบันไดทางทิศเหนือ	C	/		
14	1000-WD-014	หน้า Berth# 1 ชั้น 3 ติดบันไดทางทิศตะวันตก	C	/		
15	1000-WD-015	หน้า Berth# 1 ชั้นลอย	C	/		

ตัวย่อชนิดถัง A:Wheel Dry Chemical 150 kg. B:Wheel Harotron C:Wheel Dry Chemical 68 kg. D: NAF-P-III

มาตรฐานตรวจสอบ *Inspection*

1 ตัวหมุน - จะต้องไม่ฝืดหรอ
2 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันจะต้องชี้ในแถบสีเขียว
3 สายฉีด (Hose) - จะต้องไม่แตกลาย หรือยางเสื่อมสภาพ
4 หัวฉีด (Nozzle) - จะต้องไม่มีสิ่งอุดตัน Valve สามารถเปิด-ปิดได้
5 สลัก และสายพลาสติกสลัก (PIN LOCK & SEAL) - จะต้องมี สลัก และสายพลาสติกที่พลอีกต้องไม่ขาด
6 ล้อ (Wheel) - จะต้องหมุนได้
7 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวาง ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด
8 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด
9 ตัวแสดงสถานการทำงาน (Indicator) - จะต้องไม่โดนชื้น)
10 แรงดันภายในถัง (Nitrogen pressure) - จะต้องอยู่ระหว่าง 1,500-3,000 PSIG

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข *(Note/Comment)* _____

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Hydrant

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | วันที่ตรวจสอบ Date: 16/05/68 | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
1	1000-ZH-001	Admin Stration (Nursery)	/		
2	1000-ZH-002	Admin Stration (Nursery)	/		
3	1000-ZH-003	Admin Stration GH - 2	/		
4	1000-ZH-005	Admin Stration LAB	/		
5	1000-ZH-006	Admin Stration หน้าทึก Admin	/		
6	1000-ZH-007	Admin Stration อาบจอครอบพนักงาน	/		
7	1000-ZH-008	Admin Stration อาบจอครอบพนักงาน	/		
8	1000-ZH-009	Admin Stration ตรงข้ามบ่อน้ำพุ	/		
9	1000-ZH-010	Admin Stration อาบจอครอบจุดส่งผู้เยี่ยมชม	/		
10	1000-ZH-011	Admin Stration อาบจอครอบจุดส่งผู้เยี่ยมชม	/		
11	1000-ZH-012	Admin Stration แนวถนน GH 1	/		
12	1000-ZH-013	Admin Stration แนวถนน GH 1	/		
13	1000-ZH-014	Admin Stration แนวถนน GH 1	/		
14	1000-ZH-015	Admin Stration หน้าอาคาร GIS	/		
15	1000-ZH-016	Admin Stration ถนนหลังป้อม GH - 2	/		
16	1000-ZH-017	Admin Stration อาบจอครอบ Workshop	/		
17	1000-ZH-018	แนวถนนประตู GH - 3 PROCESS AREA	/		
18	1000-ZH-019	แนวถนนประตู GH - 3 PROCESS AREA	/		
19	1000-ZH-020	แนวถนนประตู GH - 3 PROCESS AREA	/		
20	1000-ZH-021	แนวถนนประตู GH - 3 PROCESS AREA	/		
21	1000-ZH-022	แนวถนนประตู GH - 3 PROCESS AREA	/		
22	1000-ZH-023	แนวถนนประตู GH - 3 PROCESS AREA	/		
23	1000-ZH-024	Utility GDF 5 Area	/		
24	1000-ZH-025	แนวถนนประตู GH - 3 PROCESS AREA	/		
25	1000-ZH-026	Utility GDF 5 Area	/		

มาตรฐานการตรวจสอบ *Inspection*

1 การรั่วซึม (Leak) - ไม่มีการรั่วซึม บริเวณ Valve ข้อต่อต่างๆ
2 วาล์ว (Valves) - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3 เกลียว (Thread) - เกลียว Hydrant อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีหรือเป็นสนิม
4 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่การเข้าใช้งาน รวมถึงรอดับเพลิง
5 สภาพทั่วไป (Physical damage) - ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีดจาง หรือชิ้นส่วนโดนรื้อรุดเสียหาย

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข *(Note/Comment)* _____

[redacted]

2567

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Hydrant

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | วันที่ตรวจสอบ Date: 16/05/68 | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
26	1000-ZH-027	Utility Area Fire water Pump	/		
27	1000-ZH-028	Utility Area Fire water Pump	/		
28	1000-ZH-029	LNG Storage Tank PHASE 2	/		
29	1000-ZH-030	LNG Storage Tank PHASE 2	/		
30	1000-ZH-031	LNG Storage Tank PHASE 2	/		
31	1000-ZH-032	แนวถนนประตู GH - 7 PROCESS AREA	/		
32	1000-ZH-033	แนวถนนประตู GH - 7 PROCESS AREA	/		
33	1000-ZH-034	แนวถนน ISB AREA	/		
34	1000-ZH-035	แนวถนน ISB AREA	/		
35	1000-ZH-036	แนวถนน ISB AREA	/		
36	1000-ZH-037	แนวถนน ISB AREA	/		
37	1000-ZH-038	แนวถนน Metering AREA	/		
38	1000-ZH-039	แนวถนน Metering AREA	/		
39	1000-ZH-040	Utility GDF 5 Area	/		
40	1000-ZH-041	LNG Storage Tank PHASE 2	/		
41	1000-ZH-042	LNG Storage Tank PHASE 2	/		
42	1000-ZH-043	LNG Storage Tank PHASE 2	/		
43	1000-ZH-044	Process Area PHASE 2	/		
44	1000-ZH-045	Process Area PHASE 2	/		
45	1000-ZH-046	LNG Storage Tank PHASE 2	/		
46	1000-ZH-047	LNG Storage Tank PHASE 2	/		
47	1000-ZH-048	LNG Storage Tank 2	/		
48	1000-ZH-049	LNG Storage Tank 2	/		
49	1000-ZH-050	LNG Storage Tank 2	/		
50	1000-ZH-051	LNG Process Area IFV	/		

มาตรฐานการตรวจสอบ *Inspection*

1 การรั่วซึม (Leak) - ไม่มีการรั่วซึม บริเวณ Valve ข้อต่อต่างๆ
2 วาล์ว (Valves) - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3 เกลียว (Thread) - เกลียว Hydrant อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีหรือเป็นสนิม
4 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่การเข้าใช้งาน รวมถึงรอดับเพลิง
5 สภาพทั่วไป (Physical damage) - ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีดจาง หรือชิ้นส่วนโดนรื้อรุดเสียหาย

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข *(Note/Comment)* _____

[redacted]

67

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Hydrant

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | วันที่ตรวจสอบ Date: 16/05/68 | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
51	1000-ZH-052	LNG Process Area IFV	✓		
52	1000-ZH-053	LNG Storage Tank 1	✓		
53	1000-ZH-054	LNG Storage Tank 1	✓		
54	1000-ZH-055	LNG Storage Tank 1	✓		
55	1000-ZH-056	LNG Storage Tank 1	✓		
56	1000-ZH-057	LNG Storage Tank 1 Seawater Area	✓		
57	1000-ZH-058	LNG Storage Tank 1 Seawater Area	✓		
58	1000-ZH-059	LNG Storage Tank 1 Seawater Area	✓		
59	1000-ZH-060	LNG Storage Tank 1 Seawater Area	✓		
60	1000-ZH-061	LNG Storage Tank 1 Seawater Area	✓		
61	1000-ZH-062	LNG Storage Tank 1 Seawater Area (Diesel Pump)	✓		
62	1000-ZH-063	LNG Storage Tank 1 บ่อพัก	✓		
63	1000-ZH-064	LNG Storage Tank 1 บ่อพัก	✓		
64	1000-ZH-065	LNG Process Area SOG	✓		
65	1000-ZH-066	LNG Process Area SOG	✓		
66	1000-ZH-067	LNG Process Area สามแยกไดัสะพาน Jetty	✓		
67	1000-ZH-068	LNG Process Area ORV - B	✓		
68	1000-ZH-069	LNG Storage Tank 2 บ่อพัก	✓		
69	1000-ZH-070	LNG Storage Tank 2	✓		
70	1000-ZH-071	LNG Storage Tank 2	✓		
71	1000-ZH-072	LNG Storage Tank 2 Flare Area	✓		
72	1000-ZH-074	LNG Storage Tank 2 Flare Area	✓		
73	1000-ZH-075	Utility GTG - A Area	✓		
74	1000-ZH-076	Utility GTG - A Area	✓		
75	1000-ZH-077	Utility GTG - A Area	✓		

มาตรฐานการตรวจสอบ Inspection

1 การรั่วซึม (Leak) - ไม่มีการรั่วซึม บริเวณ Valve ข้อต่อต่างๆ
2 วาล์ว (Valves) - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3 เกลียว (Thread) - เกลียว Hydrant อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ปิดหรือเป็นสนิม
4 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่การเข้าใช้งาน รวมถึงรถดับเพลิง
5 สภาพทั่วไป (Physical damage) - ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีดจาง หรือชิ้นส่วนใดๆชำรุดเสียหาย

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment)

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Hydrant

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | วันที่ตรวจสอบ Date: 16/05/68 | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
76	1000-ZH-078	Process Area PHASE 2	✓		
77	1000-ZH-079	Process Area PHASE 2	✓		
78	1000-ZH-080	Process Area PHASE 2	✓		
79	1000-ZH-081	Process Area IFV	✓		
80	1000-ZH-082	Process Area IFV	✓		
81	1000-ZH-083	Process Area BOG Comp	✓		
82	1000-ZH-084	Process Area BOG Comp	✓		
83	1000-ZH-085	สามแยกประตู GH - 3 PROCESS AREA	✓		
84	1000-ZH-086	Mttering ISB	✓		
85	1000-ZH-087	Mttering ISB	✓		
86	1000-ZH-088	LNG Storage Tank PHASE 2	✓		
87	1000-ZH-089	LNG Storage Tank PHASE 2	✓		
88	1000-ZH-090	Process Area ORV - D	✓		
89	1000-ZH-091	Process Area ORV - C	✓		
90	1000-ZH-092	Pipe LNG LMPT 1 to LMPT 2 28"	✓		
91	1000-ZH-093	Pipe LNG LMPT 1 to LMPT 2 28"	✓		
92	1000-ZH-094	LNG Storage Tank PHASE 2	✓		
93	1000-ZH-095	LNG Storage Tank PHASE 2	✓		
94	1000-ZH-096	LNG Storage Tank PHASE 2	✓		
95	1000-ZH-097	LNG Storage Tank 2	✓		
96	1000-ZH-098	LNG Storage Tank 2	✓		
97	1000-ZH-099	Admin Stration แนวถนน GH 1	✓		
98	1000-ZH-101	Jetty JCR	✓		
99	1000-ZH-102	Jetty JCR	✓		
100	1000-ZH-103	Jetty JCR	✓		

มาตรฐานการตรวจสอบ Inspection

1 การรั่วซึม (Leak) - ไม่มีการรั่วซึม บริเวณ Valve ข้อต่อต่างๆ
2 วาล์ว (Valves) - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3 เกลียว (Thread) - เกลียว Hydrant อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ปิดหรือเป็นสนิม
4 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่การเข้าใช้งาน รวมถึงรถดับเพลิง
5 สภาพทั่วไป (Physical damage) - ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีดจาง หรือชิ้นส่วนใดๆชำรุดเสียหาย

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment)

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Hydrant

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | วันที่ตรวจสอบ Date: 16/05/68 | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
101	1000-ZH-104	Jetty JCR	✓		
102	1000-ZH-105	Jetty ถนนทางเข้า Berth #1	✓		
103	1000-ZH-106	Jetty ถนนทางเข้า Berth #1	✓		
104	1000-ZH-107	Jetty ถนนทางเข้า Berth #1	✓		
105	1000-ZH-108	Jetty ถนนทางเข้า Berth #1	✓		
106	1000-ZH-109	Jetty ถนนทางเข้า Berth #1	✓		
107	1000-ZH-110	Jetty ถนนทางเข้า Berth #1	✓		
108	1000-ZH-111	Jetty Berth #1 ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 2 ซ้ายมือ	✓		
109	1000-ZH-112	Jetty Berth #1 ใต้ชั้น 1 ข้างตู้โทรศัพท์ขวามือ	✓		
110	1000-ZH-113	Jetty Berth #1 ทางเข้า Berth # 1 ขวามือ	✓		
111	1000-ZH-114	Jetty Berth #1 ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 2 ซ้ายมือ	✓		

มาตรฐานการตรวจสอบ Inspection

1 การรั่วซึม (Leak) - ไม่มีการรั่วซึม บริเวณ Valve ข้อต่อต่างๆ
2 วาล์ว (Valves) - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3 เกลียว (Thread) - เกลียว Hydrant อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ไม่ปิดหรือเป็นสนิม
4 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่การเข้าใช้งาน รวมถึงรถดับเพลิง
5 สภาพทั่วไป (Physical damage) - ไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีดจาง หรือชิ้นส่วนใดๆชำรุดเสียหาย

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment)

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Portable Fire Extinguisher

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | ชนิดถัง: DRY CHEMICAL STORAGE PRESSURE | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
1	AM-AM-001	Admin Basement ใน Hose Reel หน้าประตูลิฟแก้ว	A	✓		
2	AM-AM-002	Admin Basement ใน Hose Reel ทีศใต้	A	✓		
3	AM-AM-003	Admin Basement ในห้อง HVAC Room ทีศใต้	A	✓		
4	AM-AM-004	Admin Basement ในห้อง HVAC Room ทีศเหนือ	A	✓		
5	AM-AM-005	Admin Basement ใน Hose Reel ทางหนีไฟทีศเหนือ	A	✓		
6	AM-AM-006	Admin 1 nd Floor ทางหนีไฟทีศตะวันตก	A	✓		
7	AM-AM-007	Admin 1 nd Floor ทางหนีไฟทีศตะวันตก Hose Reel	A	✓		
8	AM-AM-008	Admin 1 nd Floor Canteen	A	✓		
9	AM-AM-009	Admin 1 nd Floor Canteen	A	✓		
10	AM-AM-010	Admin 1 nd Floor ข้างตู้แช่ลอกหัวฮิป Hose Reel	A	✓		
11	AM-AM-011	Admin 1 nd Floor ทางเข้าห้องประชุม 121	A	✓		
12	AM-AM-012	Admin 1 nd Floor ทางเข้าห้องประชุม 124	A	✓		
13	AM-AM-013	Admin 1 nd Floor ติดผนังทหน้าห้อง Electricity Room	A	✓		
14	AM-AM-014	Admin 1 nd Floor แนวทางเดินหลัง Admin ทีศ	A	✓		
15	AM-AM-015	Admin 1 nd Floor แนวทางเดินหลัง Admin ทีศ	A	✓		
16	AM-AM-016	Admin 1 nd Floor ห้อง Work	A	✓		
17	AM-AM-017	Admin 1 nd Floor ติดผนังทหน้าลิฟ ขนของ	A	✓		
18	AM-AM-018	Admin 1 nd Floor ติดผนังทหน้าลิฟ ขนของ Hose Reel	A	✓		
19	AM-AM-019	Admin 2 nd Floor ติดผนังทหน้าลิฟ ขนของ Hose Reel	A	✓		
20	AM-AM-020	Admin 2 nd Floor Office B แนวทางเดิน	A	✓		
21	AM-AM-021	Admin 2 nd Floor Office B กลางห้อง	A	✓		
22	AM-AM-022	Admin 2 nd Floor Office B กลางห้อง	A	✓		
23	AM-AM-023	Admin 2 nd Floor Office B ทีศใต้	A	✓		
24	AM-AM-024	Admin 2 nd Floor Office B ทีศเหนือ	A	✓		
25	AM-AM-025	Admin 2 nd Floor Office B แนวทางเดิน Hose Reel	A	✓		

ตัวย่อชนิดถัง A : Dry chemical 10 LBS | B : Halotron 11 LBS | C : Clean Agent 13.25 LBS | D : Drychemical 20 LBS | E : NAF-P-III | F : CO2 | G : Dry cartridge operatb | H : Halotron 10 LBS

มาตรฐานตรวจสอบ Inspectio

1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว
2 สายฉีด (Hose) - ไม่แตกลายงา หรือเสื่อมสภาพ สายฉีดกับถังไม่แตก
3 หัวฉีด (Nozzle) - Nozzle ไม่มีสิ่งอุดตัน
4 สลัก และสายพลาสติกยึดสลัก (PIN LOCK & SEAL) - จะต้องมี สลัก และสายพลาสติกยึดสลักต้องไม่ขาด
5 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด ป้ายชื่อยังมองเห็นชัดเจน
6 ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) - ผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน (กรวังเพื่อให้ผงเคมีแห้งเคลื่อนตัว)
7 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวาง ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment)

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Portable Fire Extinguisher

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | ชนิดถัง: DRY CHEMICAL STORAGE PRESSURE | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
26	AM-AM-026	Admin 2 nd Floor Office A แนวทางเดิน	A	/		
27	AM-AM-027	Admin 2 nd Floor Office A กลางห้อง	A	/		
28	AM-AM-028	Admin 2 nd Floor Office A กลางห้อง	A	/		
29	AM-AM-029	Admin 2 nd Floor Office A ที่ทาไฟ	A	/		
30	AM-AM-030	Admin 2 nd Floor Office A ที่ทหนีไฟ Hose Reel	A	/		
31	AM-AM-031	Admin 3 nd Floor Office A ที่ทหนีไฟ Hose Reel	A	/		
32	AM-AM-032	Admin 3 nd Floor Office A กลางห้อง	A	/		
33	AM-AM-033	Admin 3 nd Floor Office A กลางห้อง	A	/		
34	AM-AM-034	Admin 3 nd Floor Office A ที่ทาไฟ	A	/		
35	AM-AM-035	Admin 3 nd Floor Office A แนวทางเดิน	A	/		
36	AM-AM-036	Admin 3 nd Floor Office B แนวทางเดิน Hose Reel	A	/		
37	AM-AM-037	Admin 3 nd Floor Office B แนวทางเดิน	A	/		
38	AM-AM-038	Admin 3 nd Floor Office B หน้าห้อง Training	A	/		
39	AM-AM-039	Admin 3 nd Floor Office B	A	/		
40	AM-AM-040	Admin 3 nd Floor Office B ห้องผู้บริหาร	A	/		
41	AM-AM-041	Admin 3 nd Floor Office B ห้อง MD	A	/		
42	AM-AM-042	Admin 3 nd Floor Office B หน้าอิฟ Hose Reel	A	/		
43	AM-AM-043	Admin 3 nd Floor Office B แนวทางเดิน	A	/		
44	AM-AM-044	Admin 3 nd Floor Office B แนวทางเดิน	A	/		
45	AM-AM-045	Admin Rooftop Hose Reel	A	/		
46	AM-AM-046	Admin Rooftop Hose Reel	A	/		
47	AM-AM-047	Admin Rooftop Hose Reel	A	/		
48	AM-AM-048	Admin Rooftop Hose Reel	A	/		
49	AM-G-001	Admin หน้าห้องขยะ	A	/		
50	AM-WS-001	Support C ติดตั้งแนวทางเดิน	A	/		

ตัวย่อชนิดถัง A : Dry chemical 10 LBS B : Halotron 11 LBS C : Clean Agent 13.25 LBS D : Drychemical 20 LBS
E : NAF-P-III F : CO2 G : Dry cartridge operatb H : Halotron 10 LBS

มาตรฐานตรวจสอบ Inspectio

1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว
2 สายฉีด (Hose) - ไม่แตกลายงา หรือเสื่อมสภาพ สายยึดกับถังมั่นคง
3 หัวฉีด (Nozzle) - Nozzle ไม่มีสิ่งอุดตัน
4 สลัก และสายพลาสติกยึดสลัก (PIN LOCK & SEAL) - ระดับมี สลัก และสายพลาสติกยึดสลักต้องไม่ขาด
5 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด ป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
6 ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) - ผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน (คว้าถังเพื่อให้ผงเคมีแห้งเคลื่อนตัว)
7 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวาง ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข *(Note/Comment)* _____

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Portable Fire Extinguisher

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | ชนิดถัง: DRY CHEMICAL STORAGE PRESSURE | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
51	AM-LAB-001	Support C หน้าห้องวงจรปิด Hose Reel	A	/		
52	AM-LAB-002	Support C ชั้น 1 ประตูทางเข้าตึก LAB	A	/		
53	AM-LAB-003	Support C ชั้น 2 บันได Hose Reel	A	/		
54	AM-LAB-004	Support C ชั้น 2 ติดผนังหน้าบันได	A	/		
55	AM-LAB-005	Support C ชั้น 2 ทางเดินกลาง	A	/		
56	AM-LAB-006	Support C ชั้น 2 ตูดทางเดินกลาง	A	/		
57	AM-LAB-007	Support C ชั้น 1 ติดผนังหน้าห้อง Electricity Room	A	/		
58	AM-LAB-008	Support C ชั้น 2 นอกตึก Condenser Air บันได	A	/		
59	AM-LAB-009	Support C ชั้น 2 นอกตึก Condenser Air บันได	A	/		
60	AM-LAB-010	Support C ชั้น 2 นอกตึก MAN DISTRIBUTION	A	/		
61	AM-LAB-011	Support C ชั้น 2 นอกตึก Condenser Air ทิศตะวันตก	A	/		
62	AM-EH-001	Exhibition Hall Hose Reel	A	/		
63	AM-EH-002	Exhibition Hall ทิศตะวันออก	A	/		
64	AM-EH-003	Exhibition Hall ทางเดินเข้าห้องใต้หลังคา	A	/		
65	AM-EH-004	Exhibition Hall ห้องใต้หลังคา	A	/		
66	AM-EH-005	Exhibition Hall ติดผนังด้านนอก	A	/		
67	AM-AD-001	Auditorium Hose Reel	A	/		
68	AM-FS-001	FIRE STATION ประตูทางเข้าตึก	A	/		
69	AM-FS-002	FIRE STATION หน้าห้องครัว	A	/		
70	AM-HB-001	ตึกพยาบาลประตูทางเข้าตึก	A	/		
71	AM-GH1-001	ประตูทางเข้า	A	/		
72	AM-GH2-001	ประตูทางเข้า	A	/		
73	AM-GH3-001	ประตูทางเข้า	A	/		
74	UT-WH-001	New Warehouse	D	/		
75	UT-WH-002	New Warehouse	D	/		

ตัวย่อชนิดถัง A : Dry chemical 10 LBS B : Halotron 11 LBS C : Clean Agent 13.25 LBS D : Drychemical 20 LBS
E : NAF-P-III F : CO2 G : Dry cartridge operatb H : Halotron 10 LBS

มาตรฐานตรวจสอบ Inspectio

1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว
2 สายฉีด (Hose) - ไม่แตกลายงา หรือเสื่อมสภาพ สายยึดกับถังมั่นคง
3 หัวฉีด (Nozzle) - Nozzle ไม่มีสิ่งอุดตัน
4 สลัก และสายพลาสติกยึดสลัก (PIN LOCK & SEAL) - ระดับมี สลัก และสายพลาสติกยึดสลักต้องไม่ขาด
5 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด ป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
6 ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) - ผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน (คว้าถังเพื่อให้ผงเคมีแห้งเคลื่อนตัว)
7 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวาง ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข *(Note/Comment)* _____

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Portable Fire Extinguisher

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | ชนิดถัง: DRY CHEMICAL STORAGE PRESSURE | เวลาที่เข้าตรวจสอบ Time: 09.00-17.00

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
76	UT-WH-003	New Warehouse	D	/		
77	UT-WH-004	New Warehouse	D	/		
78	UT-WH-005	New Warehouse	D	/		
79	UT-WH-006	New Warehouse	D	/		
80	PA-SW-002	Chlorine	A	/		

ตัวย่อชนิดถัง A : Dry chemical 10 LBS B : Halotron 11 LBS C : Clean Agent 13.25 LBS D : Drychemical 20 LBS
E : NAF-P-III F : CO2 G : Dry cartridge operatb H : Halotron 10 LBS

มาตรฐานตรวจสอบ Inspectio

1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว
2 สายฉีด (Hose) - ไม่แตกลายงา หรือเสื่อมสภาพ สายยึดกับถังมั่นคง
3 หัวฉีด (Nozzle) - Nozzle ไม่มีสิ่งอุดตัน
4 สลัก และสายพลาสติกยึดสลัก (PIN LOCK & SEAL) - ระดับมี สลัก และสายพลาสติกยึดสลักต้องไม่ขาด
5 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด ป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
6 ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) - ผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน (คว้าถังเพื่อให้ผงเคมีแห้งเคลื่อนตัว)
7 การเข้าใช้งาน (Accessible) - ไม่มีสิ่งกีดขวาง ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข *(Note/Comment)* _____

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Portable Fire Extinguisher

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 | ชนิดถัง: CO2 PORTABLE & HALOTRON PORTABLE | วันที่เข้าตรวจสอบ: __/__/__

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	น้ำหนัก	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
1	AM-AM-001	Admin Basement ทางออกฉุกเฉิน	N/A	H	/		
2	AM-AM-002	Admin 1 nd Floor ทางหนีไฟทิศตะวันตก		F	/		
3	AM-AM-003	Admin 1 nd Floor ติดผนังหน้าห้อง Electricity Room		F	/		
4	AM-AM-004	Admin 1 nd Floor ติดผนังทางเดินห้อง Server	N/A	H	/		
5	AM-AM-005	Admin 1 nd Floor ห้อง Server	N/A	H	/		
6	AM-AM-006	Admin 1 nd Floor ห้อง Server	N/A	H	/		
7	AM-AM-007	Admin 1 nd Floor ห้อง Server	N/A	H	/		
8	AM-AM-008	Admin 1 nd Floor ติดผนังหน้าอิฟ ขนของ		F	/		
9	AM-AM-009	Admin 2 nd Floor ติดผนังหน้าอิฟ ขนของ	N/A	H	/		
10	AM-AM-010	Admin 2 nd Floor ประตู Control Room CCR	N/A	H	/		
11	AM-AM-011	Admin 2 nd Floor ประตู CCTV	N/A	H	/		
12	AM-AM-012	Admin 2 nd Floor จุดใหญ่ Control Room CCR	N/A	H	/		
13	AM-AM-013	Admin 2 nd Floor หน้าห้อง Electricity Room	N/A	H	/		
14	AM-AM-014	Admin 3 nd Floor หน้าห้อง Electricity Room	N/A	H	/		
15	AM-EVC-001	Admin ตู้ชาร์จรถ EV ลานจอดหน้างาน	N/A	H	/		
16	AM-EH-001	Exhibition Hall ทิศตะวันออก		F	/		
17	AM-FS-001	Support B Fire Station หน้าห้องครัว		F	/		
18	AM-WS-001	Support C Work shop ประตูใหญ่		F	/		
19	AM-WS-002	Support C Work shop ติดผนัง ซ้าย		F	/		
20	AM-WS-003	Support C Work shop ติดผนัง ซ้าย		F	/		
21	AM-WS-004	Support C Work shop ติดผนัง ซ้าย		F	/		
22	AM-WS-005	Support C Work shop ติดผนัง ซ้าย		F	/		
23	AM-WS-006	Support C Work shop ประตูทางเข้ากลาง		F	/		
24	AM-WS-007	Support C Work shop ประตูใหญ่		F	/		
25	AM-WS-008	Support C Work shop ติดผนัง ขวา		F	/		

ตัวย่อชนิดถัง A : Dry chemical 10 LBS B : Halotron 11 LBS C : Clean Agent 13.25 LBS D : Drychemical 20 LBS
E : NAF-P-III F : CO2 G : Dry cartridge operatb H : Halotron 10 LBS

มาตรฐานตรวจสอบ Inspection

1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว
2 สายฉีด (Hose) - ไม่แตกลายงา หรือเสื่อมสภาพ สายยึดกับถังมั่นคง
3 หัวฉีด (Nozzle) - Nozzle ไม่มีสิ่งอุดตัน
4 สลัก และสายพลาสติกยึดสลัก (PIN LOCK & SEAL) - ระดับมี สลัก และสายพลาสติกยึดสลักต้องไม่ขาด
5 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด ป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข *(Note/Comment)* _____

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Portable Fire Extinguisher

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 ชนิดถัง: CO2 PORTABLE & HALOTRON PORTABLE วันที่เข้าตรวจสอบ: ___/___/___

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	น้ำหนัก	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
26	AM-WS-009	Support C Work shop ติดผนัง ขวา		F	✓		
27	AM-WS-010	Support C Work shop ติดผนัง ขวา		F	✓		
28	AM-WS-011	Support C Work shop ติดผนัง ขวา		F	✓		
29	AM-WS-012	Support C Work shop ติดผนัง ขวา		F	✓		
30	AM-LAB-001	Support C ชั้น 1 ประตูทางเข้าห้อง LAB		F	✓		
31	AM-LAB-002	Support C ชั้น 1 LAB หน้าห้องทดลอง		F	✓		
32	AM-LAB-003	Support C ชั้น 2 ติดผนังหน้าปั๊มใต		F	✓		
[illegible]	AM-LAB-004	Support C ชั้น 1 ติดผนังหน้าห้อง Electricity Room		F	✓		
[illegible]	AM-LAB-005	Support C ชั้น 2 นอกตึก MAN DISTRIBUTION		F	✓		
35	AM-LAB-006	Support C ชั้น 2 ประตูห้อง MAN DISTRIBUTION	N/A	H	✓		
36	AM-LAB-007	Support C ชั้น 2 ติดผนังในห้อง MAN	N/A	H	✓		
37	AM-LAB-008	Support C ชั้น 2 ติดผนังในห้อง Pump Room	N/A	H	✓		
38	AM-NL-001	Nursery ติดเสาด้านนอก	N/A	H	✓		
39	UT-ISB-001	ISB รอบนอก Transformers ทิศเหนือ		G	✓		
40	UT-ISB-002	ISB รอบนอก Transformers ทิศตะวันออก		G	✓		
41	UT-ISB-003	ISB รอบนอก Transformers ทิศตะวันออก		G	✓		
42	UT-ISB-004	ISB รอบนอก Transformers ทิศใต้		G	✓		
43	UT-ISB-001	ISB 1 nd Floor บันไดทิศตะวันออก	N/A	B	✓		
44	UT-ISB-002	ISB 1 nd Floor ประตูทิศตะวันออก	N/A	B	✓		
45	UT-ISB-003	ISB 1 nd Floor ประตูทิศตะวันตก	N/A	B	✓		
46	UT-ISB-004	ISB 1 nd Floor ติดผนังทิศใต้	N/A	B	✓		
47	UT-ISB-005	ISB 1 nd Floor ติดผนังทิศเหนือ	N/A	B	✓		
48	UT-ISB-006	ISB 1 nd Floor ติดผนังทิศเหนือ	N/A	B	✓		
49	UT-ISB-007	ISB 1 nd Floor ติดผนังทิศตะวันออก	N/A	B	✓		
50	UT-ISB-008	ISB 1 nd Floor ติดเสากลางทิศตะวันออก	N/A	B	✓		

ชนิดถัง A : Dry chemical 10 LBS B : Halotron 11 LBS C : Clean Agent 13.25 LBS D : Drychemical 20 LBS
E : NAF-P-III F : CO2 G : Dry cartridge operatb H : Halotron 10 LBS

มาตรฐานตรวจสอบ Inspection
1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว 5 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด ป้ายสัญลักษณ์ติดชัดเจน
2 สายฉีด (Hose) - ไม่แตกลายงา หรือเสื่อมสภาพ สายยึดกับถังมั่นคง
3 หัวฉีด (Nozzle) - Nozzle ไม่มีสิ่งอุดตัน
4 สลัก และสายพลาสติกยึดสลัก (PIN LOCK & SEAL) - จะต้องมี สลัก และสายพลาสติกยึดสลักต้องไม่ขาด

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment) _____

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Portable Fire Extinguisher

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 ชนิดถัง: CO2 PORTABLE & HALOTRON PORTABLE วันที่เข้าตรวจสอบ: ___/___/___

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	น้ำหนัก	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
51	UT-ISB-009	ISB 1 nd Floor ติดผนังห้อง GI541	N/A	B	✓		
52	UT-ISB-010	ISB 2 nd Floor ประตูทิศเหนือ	N/A	B	✓		
53	UT-ISB-011	ISB 2 nd Floor ประตูทิศตะวันออก	N/A	B	✓		
54	UT-ISB-012	ISB 2 nd Floor ติดผนังทิศตะวันออก	N/A	B	✓		
55	UT-ISB-013	ISB 2 nd Floor ประตูทิศใต้	N/A	B	✓		
56	UT-ISB-014	ISB 2 nd Floor ประตูห้อง DCS-UPS Room	N/A	B	✓		
57	UT-ISB-015	ISB 2 nd Floor กลางห้อง DCS-UPS Room	N/A	B	✓		
58	UT-ISB-016	ISB 2 nd Floor ประตูห้อง คาปาซิเตอร์	N/A	B	✓		
[illegible]	UT-ISB-017	ISB 2 nd Floor ห้อง คาปาซิเตอร์	N/A	B	✓		
60	UT-ISB-018	ISB 2 nd Floor ห้อง แบตเตอรี่	N/A	B	✓		
61	UT-ISB-019	ISB 3 nd Floor ประตูทิศเหนือ	N/A	B	✓		
62	UT-ISB-020	ISB 3 nd Floor ห้อง Control Room	N/A	B	✓		
63	UT-ISB-021	ISB 3 nd Floor ห้อง Control Room	N/A	B	✓		
64	UT-ISB-022	ISB 3 nd Floor หน้าห้อง Control Room	N/A	B	✓		
65	UT-ISB-023	ISB 3 nd Floor เสากลางห้อง	N/A	B	✓		
66	UT-ISB-024	ISB 3 nd Floor ติดผนังทิศใต้	N/A	B	✓		
67	UT-ISB-025	ISB 3 nd Floor HVAC ประตูทิศตะวันออก	N/A	B	✓		
68	UT-ISB-026	ISB 3 nd Floor HVAC ติดผนัง	N/A	B	✓		
69	UT-ISB-027	ISB 3 nd Floor HVAC เสากลางทิศตะวันออก	N/A	B	✓		
70	UT-ISB-028	ISB 3 nd Floor HVAC ติดผนังทิศใต้	N/A	B	✓		
71	UT-ISB-029	ISB 3 nd Floor HVAC ประตูทิศตะวันตก	N/A	B	✓		
72	UT-ISB-030	ISB 3 nd Floor HVAC ตรงเข้ามาประตูทิศตะวันออก	N/A	B	✓		
73	UT-LS-001	ท่อส่งLINE5		G	✓		
74	UT-LS-002	ท่อส่งLINE5		G	✓		
75	UT-LS-003	ท่อส่งLINE5		G	✓		

ชนิดถัง A : Dry chemical 10 LBS B : Halotron 11 LBS C : Clean Agent 13.25 LBS D : Drychemical 20 LBS
E : NAF-P-III F : CO2 G : Dry cartridge operatb H : Halotron 10 LBS

มาตรฐานตรวจสอบ Inspection
1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว 5 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด ป้ายสัญลักษณ์ติดชัดเจน
2 สายฉีด (Hose) - ไม่แตกลายงา หรือเสื่อมสภาพ สายยึดกับถังมั่นคง
3 หัวฉีด (Nozzle) - Nozzle ไม่มีสิ่งอุดตัน
4 สลัก และสายพลาสติกยึดสลัก (PIN LOCK & SEAL) - จะต้องมี สลัก และสายพลาสติกยึดสลักต้องไม่ขาด

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment) _____

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Portable Fire Extinguisher

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 ชนิดถัง: CO2 PORTABLE & HALOTRON PORTABLE วันที่เข้าตรวจสอบ: ___/___/___

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	น้ำหนัก	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
76	UT-FP-001	หน้าแทงค์น้ำทิศเหนือ		G	✓		
77	UT-FP-002	ริมถนนทิศตะวันตก		G	✓		
78	UT-FP-003	ติดกับเสาไฟทิศตะวันตก		G	✓		
79	UT-FP-004	ติดกับเสา Fire Pump ทิศใต้		G	✓		
80	UT-FP-005	ติดกับเสา Fire Pump ทิศใต้		G	✓		
81	UT-FP-006	ติดกับเสา Fire Pump ทิศใต้		G	✓		
82	UT-MTL-001	ริมถนน Turbine ทิศเหนือ		G	✓		
83	UT-MTL-002	ริมถนน Turbine ทิศเหนือ		G	✓		
[illegible]	UT-MTL-003	ในอาคาร Turbine ประตูทิศตะวันออก		G	✓		
85	UT-MTL-004	ริมถนน Turbine ทิศตะวันออก		G	✓		
86	UT-MTL-005	ประตูทางออกอาคาร Turbine ทิศตะวันตก		G	✓		
87	UT-MTL-006	ในอาคาร Turbine หน้าประตูทิศตะวันออก		G	✓		
88	PA-ORV-001	ORV ริมถนนทิศตะวันออก		G	✓		
89	PA-ORV-002	ORV ริมถนนทิศตะวันออก		G	✓		
90	PA-ORV-003	ORV ริมถนนทิศตะวันออก		G	✓		
91	PA-ORV-004	ORV ตัวที่ 5		G	✓		
92	PA-ORV-005	ORV ตัวที่ 5		G	✓		
93	PA-ORV-006	ORV ตัวที่ 3		G	✓		
94	PA-ORV-007	ORV ตัวที่ 3		G	✓		
95	PA-ORV-008	ORV ตัวที่ 1		G	✓		
96	PA-ORV-009	ORV ตัวที่ 1		G	✓		
97	PA-ORV-010	สะพานลงORV		G	✓		
98	PA-HP-001	HP Pump ชั้น 2 ตัว A		G	✓		
99	PA-HP-002	HP Pump ชั้น 2 ตัว B		G	✓		
100	PA-HP-003	HP Pump ชั้น 2 ตัว C		G	✓		

ชนิดถัง A : Dry chemical 10 LBS B : Halotron 11 LBS C : Clean Agent 13.25 LBS D : Drychemical 20 LBS
E : NAF-P-III F : CO2 G : Dry cartridge operatb H : Halotron 10 LBS

มาตรฐานตรวจสอบ Inspection
1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว 5 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด ป้ายสัญลักษณ์ติดชัดเจน
2 สายฉีด (Hose) - ไม่แตกลายงา หรือเสื่อมสภาพ สายยึดกับถังมั่นคง
3 หัวฉีด (Nozzle) - Nozzle ไม่มีสิ่งอุดตัน
4 สลัก และสายพลาสติกยึดสลัก (PIN LOCK & SEAL) - จะต้องมี สลัก และสายพลาสติกยึดสลักต้องไม่ขาด

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment) _____

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Portable Fire Extinguisher

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area: LMPT 2 ชนิดถัง: CO2 PORTABLE & HALOTRON PORTABLE วันที่เข้าตรวจสอบ: ___/___/___

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	น้ำหนัก	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection) พร้อมใช้ (Satisfactory)	ไม่พร้อมใช้ (Unsatisfactory)	หมายเหตุ (Note)
101	PA-HP-004	HP Pump ชั้น 2 ตัว D		G	✓		
102	PA-HP-005	HP Pump ชั้น 2 ตัว E		G	✓		
103	PA-RE-001	RECONDENSER ชั้น 1 ทิศตะวันตก		G	✓		
104	PA-RE-002	RECONDENSER ชั้น 1 ทิศเหนือ		G	✓		
105	PA-RE-003	RECONDENSER ชั้น 2 ทิศเหนือ		G	✓		
106	PA-RE-004	RECONDENSER ชั้น 2 ทิศตะวันตก		G	✓		
107	PA-RE-005	RECONDENSER ชั้น 5 ทิศเหนือ		G	✓		
108	PA-RE-006	RECONDENSER ชั้น 5 ทิศตะวันตก		G	✓		
[illegible]	PA-BOG-001	BOG ทิศใต้		G	✓		
110	PA-BOG-002	BOG ทิศใต้		G	✓		
111	PA-BOG-003	BOG ทิศใต้		G	✓		
112	PA-BOG-004	BOG ทิศใต้		G	✓		
113	PA-SOG-001	SOG ทิศใต้		G	✓		
114	PA-SOG-002	SOG ทิศใต้		G	✓		
115	PA-IFV-001	IFV ชั้น 1 บันไดทางขึ้นทิศตะวันตก		G	✓		
116	PA-IFV-002	IFV ชั้น 1 บันไดทางขึ้นทิศตะวันตก		G	✓		
117	PA-TANK1-001	Tank1 ทิศเหนือ		G	✓		
118	PA-TANK1-002	Tank1 ทิศตะวันออก		G	✓		
119	PA-TANK1-003	Tank1 ทิศตะวันตก		G	✓		
120	PA-TANK1-004	Tank1 ทิศใต้		G	✓		
121	PA-TANK1-005	Tank1 ทิศตะวันออก		G	✓		
122	PA-TANK2-001	Tank2 ทิศเหนือ		G	✓		
123	PA-TANK2-002	Tank2 ทิศตะวันตก		G	✓		
124	PA-TANK2-003	Tank2 ทิศตะวันออก		G	✓		
125	PA-TANK2-004	Tank2 ทิศตะวันตก		G	✓		

ชนิดถัง A : Dry chemical 10 LBS B : Halotron 11 LBS C : Clean Agent 13.25 LBS D : Drychemical 20 LBS
E : NAF-P-III F : CO2 G : Dry cartridge operatb H : Halotron 10 LBS

มาตรฐานตรวจสอบ Inspection
1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว 5 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด ป้ายสัญลักษณ์ติดชัดเจน
2 สายฉีด (Hose) - ไม่แตกลายงา หรือเสื่อมสภาพ สายยึดกับถังมั่นคง
3 หัวฉีด (Nozzle) - Nozzle ไม่มีสิ่งอุดตัน
4 สลัก และสายพลาสติกยึดสลัก (PIN LOCK & SEAL) - จะต้องมี สลัก และสายพลาสติกยึดสลักต้องไม่ขาด

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข (Note/Comment) _____

[redacted]

แบบฟอร์มการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง Portable Fire Extinguisher

พื้นที่ตรวจสอบ Location/Area **LMPT 2** ชนิดถัง **CO2 PORTABLE & HALOTRON PORTABLE** วันที่เข้าตรวจสอบ ___/___/___

No.	รหัสอุปกรณ์ (Code)	บริเวณติดตั้ง (Location)	น้ำหนัก	ชนิดถัง	ผลการตรวจสภาพ (Results of inspection)		หมายเหตุ (Note)
					ใช้ได้ (Satisfactory)	ไม่ใช้ได้ (Unsatisfactory)	
126	PA-TANK2-005	Tank2 ทิศตะวันตก		G	✓		
127	PA-SW-001	Seawater Fire Pump Diesel		G	✓		
128	JT-B1-001	ชั้น 1 ช้ายมือ Berth		G	✓		
129	JT-B1-002	ชั้น 1 ช้ายมือ Berth		G	✓		
130	JT-B1-003	ชั้น 1 ช้ายมือ Berth		G	✓		
131	JT-B1-004	ชั้น 3 Arm load A		G	✓		
132	JT-B1-005	ชั้น 3 Arm load B		G	✓		
133	JT-B1-006	ชั้น 3 Arm load C		G	✓		
	JT-B1-007	ชั้น 3 Arm load E		G	✓		
135	JT-B1-008	ชั้น 4		G	✓		
136	JT-B1-009	ชั้น 4		G	✓		
137	JT-B1-010	หอควบคุม		G	✓		
138	JT-JCR-001	ห้องHVAC ROOM ชั้น1 ประตูทางเข้าด้านขวา	N/A	H	✓		
139	JT-JCR-002	ห้องHVAC ROOM ชั้น1 ตรงกลางห้องทิศทางนี้	N/A	H	✓		
140	JT-JCR-003	ห้องCABLE CELLAR ชั้น1 ประตูทางเข้าทิศ	N/A	H	✓		
141	JT-JCR-004	ห้องCABLE CELLAR ชั้น1 ประตูทางเข้าทิศตะวัน	N/A	H	✓		
142	JT-JCR-005	ห้องCYLINDER ROOM ชั้น1 ประตูด้านขวา	N/A	H	✓		
143	JT-JCR-006	ห้องBATTERY ROOM ชั้น2 ประตูทางเข้า	N/A	H	✓		
144	JT-JCR-007	ห้องJETTY SUBSTATION ชั้น2 ประตูเข้า	N/A	H	✓		
145	JT-JCR-008	ห้องJETTY SUBSTATION ชั้น2 ทางทิศ	N/A	H	✓		
146	JT-JCR-009	ห้องAIR ชั้น3 ประตูทางเข้าด้านซ้าย	N/A	H	✓		
147	JT-JCR-010	ห้องAIR ชั้น3 ด้านขวาทิศใต้	N/A	H	✓		
148	JT-JCR-011	ห้องAIR LOOK ROO ชั้น3 ด้านขวาทิศใต้	N/A	H	✓		

ชนิดถัง A : Dry chemical 10 LBS B : Halotron 11 LBS C : Clean Agent 13.25 LBS D : Drychemical 20 LBS
E : NAF-P-III F : CO2 G : Dry cartridge operatb H : Halotron 10 LBS

มาตรฐานตรวจสอบ Inspection

1 เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) - เข็มวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว
2 สายฉีด (Hose) - ไม่แตกลายงา หรือเสื่อมสภาพ สายฉีดกับถังมั่นคง
3 หัวฉีด (Nozzle) - Nozzle ไม่มีสิ่งอุดตัน
4 สลัก และสายพลาสติกยึดสลัก - จะต้องมี สลัก และสายพลาสติกยึดสลักต้องไม่ขาด (PIN LOCK & SEAL)
5 สภาพทั่วไป (Physical Damage) - ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ซีด ป้ายสัญลักษณ์เห็นชัดเจน

บันทึกอื่น ๆ / การแก้ไข *(Note/Comment)* _____

[redacted]