

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250100003
วันที่ปฏิบัติงาน	07/01/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1502.....RPM				
4	เวลา	✓			
	STOP.....15.30...น.				
	START.....15.20...น.				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....40...ชม.				
	START.....40...ชม.				
6	แรงดันน้ำหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำหล่อลื่น.....PSI				
7	อุณหภูมิอากาศเย็น	✓			
	อุณหภูมิอากาศเย็น.....F				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตัด ATS	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			

หมายเหตุ

- รายละเอียด การทำงานปกติ
- สาเหตุ .
- คำแนะนำ .
- การแก้ปัญหา .

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ แจ้งอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
7	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
10	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....250...ลิตร				
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความถี่จ่ายไฟของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นบนเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
15	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเมื่อ	✓			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50...HZ				
2	รีเลย์กระแส	✓			
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	รีเลย์แรงดัน	✓			
	S-T.....398...โวลต์				
	T-R.....398...โวลต์				
	R-S.....399...โวลต์				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....40...ชม.				
	START.....40...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ชื่อควบคุม/ผู้ตรวจสอบ



รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250100004
วันที่ปฏิบัติงาน	14/01/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตัด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเมื่อ	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
11	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....245...ลิตร				
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คค่าความถี่จ่ายไฟของ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นบนเครื่อง	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1501.....RPM				
2	เวลา	✓			
	STOP.....16.25...น.				
	START.....16.15...น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	STOP...40...ชม.				
	START...40...ชม.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...0...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
ตรวจเช็ค GPC					
1	รีดกระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				
4	รีดแรงดัน	✓			
	T-R...399...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...40...ชม.				
	STOP...40...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - สัมภาษณ์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250100005
วันที่ปฏิบัติงาน	21/01/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค GPC				
1	รีดกระแส	✓			
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีดแรงดัน	✓			
	T-R...397...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...41...ชม.				
	STOP...41...ชม.				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่...1502...HZ				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องชนิด					
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
2	เวลา	✓			
	STOP...15.15...น.				
	START...15.00...น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	START...41...ชม.				
	STOP...41...ชม.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...92...PSI				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...PSI				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...F				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...114.80...F				
ตรวจเช็คเครื่องชนิด					
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องชนิด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
5	ตรวจเช็คสายอากาศโมดี	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
9	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...250...ลิตร				
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คสายอากาศโมดี	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัด				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง.....50....F				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500...RPM				
3	เวลา	✓			
	STOP.....15.51...น.				
	START.....13.41...น.				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START....41...ชม.				
	STOP....41...ชม.				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0....PSI				
6	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง.....6.4....PSI				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง.....0....F				
	ตรวจเช็คเครื่องยัด				
1	ตรวจเช็คหมายเลขซีล	✓			
	ตรวจเช็คหมายเลขซีล>START	✓			
1	ตรวจเช็ควงรีคาลิเบรชัน	✓			
n	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	✓			
n	ตรวจเช็คเครื่องยนต์(ปั๊ม)T&S	✓			
G	ตรวจเช็ค(พด)เครื่องยนต์-T&S	✓			

๒. คำแม่เฒ่าหะดัดภูมิพรหมิแะ

☐ ทำ 6กศ0๒ตโรงเขาวงอ๑02(คิตาน2เ้าAEยCเ้าFM๐



บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - ลิปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250200001
วันที่ปฏิบัติงาน	04/02/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
9	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...240...ลิตร				
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ตัวเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	ตรวจเช็คตู้ CPC				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีดแรงดัน	✓			
	R-S...398...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	S-T...397...โวลต์				
4	ซึ่งไม่การทำงาน	✓			
	STOP...41...ชม.				
	START...41...ชม.				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
6	รีดกระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
3	เวลา	✓			
	START...13.30...น.				
	STOP...13.40...น.				
4	ซึ่งไม่การทำงาน	✓			
	STOP...41...ชม.				
	START...41...ชม.				
5	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...6.6...PSI				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...50...F				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ

- รายละเอียด Print ประจำลิฟท์
- สายลม เปรียบร้อย
- ห้ามบนน้ำ
- การแก้ไขอื่นๆ เปรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ แจ้งอีก (CM)



บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - ลิปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250200002
วันที่ปฏิบัติงาน	11/02/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
2	เวลา	✓			
	START...15.30...น.				
	STOP...15.40...น.				
3	ซึ่งไม่การทำงาน	✓			
	STOP...41...ชม.				
	START...41...ชม.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...6.7...PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...52...F				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด

Prm ประจำใบคำ

สาเหตุ

ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สิบห้า

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

RESERVE ELECTRICAL SYSTEM

เลขที่ใบงาน

PM250200004

วันที่ปฏิบัติงาน

25/02/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | 8 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในชุดควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...230...ลิตร				
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คค่าความแรงจางของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
13	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
14	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	วัดกระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	วัดแรงดัน	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด

Prm ประจำใบคำ

สาเหตุ

-

คำแนะนำ

-

การแก้ปัญหา

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	S-T...397...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...41...ชม.				
	START...41...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...12...แอมป์				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
2	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.9...PSI				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
5	เวลา	✓			
	STOP...13.20...น.				
	START...13.15...น.				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...41...ชม.				
	START...41...ชม.				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...45...F				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250300001
วันที่ปฏิบัติงาน	04/03/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คชุด CPC				
1	รีเซ็ตระบบ	✓			
	R...0...แอลป์				
	T...0...แอลป์				
	S...0...แอลป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีเซ็ตระบบ	✓			
	S-T...397...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
4	ชี้ไม่การทำงาน	✓			
	START...41...ชม.				
	STOP...41...ชม.				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอลป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิอากาศของเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิอากาศของเครื่องยนต์...54...F				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
3	เวลา	✓			
	STOP...16.00...น.				

หมายเหตุ

- รายละเอียด Print ประจำวันที่
- สาเหตุ เชี่ยวชาญ
- คำแนะนำ
- การแก้ไข/ซ่อมแซม เชี่ยวชาญ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด แจ้งผู้เกี่ยวข้อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	START...15.50...น.				
4	ชี้ไม่การทำงาน	✓			
	STOP...41...ชม.				
	START...41...ชม.				
5	แจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง...6.4...PSI				
6	อุณหภูมิอากาศของเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิอากาศของเครื่องยนต์...0...F				
7	แจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อนเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมชุดขับเคลื่อนเครื่อง	✓			
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...232...ลิตร				
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คค่าความแรงของแบตเตอรี่	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

[REDACTED]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM/250300001
วันที่ปฏิบัติงาน	04/03/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คชุด CPC				
1	รีเซ็ตระบบ	✓			
	START...41...ชม.				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
3	เวลา	✓			
	STOP...16.00...น.				
4	อุณหภูมิอากาศของเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิอากาศของเครื่องยนต์...54...F				
5	แจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง...6.4...PSI				
6	อุณหภูมิอากาศของเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิอากาศของเครื่องยนต์...0...F				
7	แจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แจ้งเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
8	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อนเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมชุดขับเคลื่อนเครื่อง	✓			
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...232...ลิตร				
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คค่าความแรงของแบตเตอรี่	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...230...ลิตร				
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
2	เวลา	✓			
	START...15.50...น.				
	STOP...16.00...น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...41...ชม.				
	STOP...41...ชม.				
4	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...0...F				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สับดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250300001
วันที่ปฏิบัติงาน	04/03/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค GFC				
1	วัดกระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของ	✓			
3	วัดแรงดัน	✓			
	S-T...397...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...41...ชม.				
	STOP...41...ชม.				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...54...F				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
3	เวลา	✓			
	STOP...16.00...น.				

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ไข -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	START...15.50...น.				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...41...ชม.				
	START...41...ชม.				
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.4...PSI				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...232...ลิตร				
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ
รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
สาเหตุ ระเบียบ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา ระเบียบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค GEN - สัมภาษณ์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250400003
วันที่ปฏิบัติงาน	01/04/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ครบฉฉี	✓			
	ครบฉฉี...50...HZ				
2	ยังไม่ยกการทำงาน	✓			
	START...41...ชม.				
	STOP...41...ชม.				
3	วัดแรงดัน	✓			
	5-T...398...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
5	วัดกระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ครบเร็วรอบ	✓			
	ครบเร็วรอบ...1501...RPM				
2	เวลา	✓			
	START...15.30...น.				
	STOP...15.40...น.				
3	ยังไม่ยกทำงาน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	START...41...ชม.				
	STOP...41...ชม.				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...56...F				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.4...PSI				
ตรวจเช็คเครื่อง					
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ในตู้ควบคุมเครื่อง	✓			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...227...ลิตร				
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คสายอากาศโมเด็ม	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คสายอากาศโมเด็ม	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ
รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ GEN - สี่ดาว

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสโครงการ	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
รหัสใบงาน	PM250400004
ฉบับชี้แจง	08/04/2025
นักวิชาการ	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการวัด วัต			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	ตรวจสอบตู้ GPC				
1	วัดแรงดัน	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...402...โวลต์				
2	ชี้แจงการทำงาน	✓			
	STOP...42...ชม.				
	START...42...ชม.				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				
5	วัดกระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
6	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจสอบไฟการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ชี้แจงการทำงาน	✓			
	START...42...ชม.				
	STOP...42...ชม.				
2	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			

หมายเหตุ

- รายละเอียด ปกติ
- สารเคมี -
- น้ำมันหล่อ -
- สารเคมีอื่นๆ -

บันทึกข้อชี้แจง

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการวัด วัต			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
7	เวลา	✓			
	START...17.05...น.				
	STOP...17.15...น.				
	ตรวจสอบเครื่องยนต์				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
2	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
6	ตรวจสอบตู้ควบคุมอัตโนมัติ	✓			
7	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
8	ตรวจสอบสายพาน	✓			
9	ตรวจสอบตู้ควบคุมอัตโนมัติ	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
11	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ตัวเครื่อง	✓			
12	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...230...ลิตร				
13	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
15	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			

รายการที่พบข้อชี้แจง

นักเขียนผู้วัด วัต



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ GEN - สี่ดาว

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสโครงการ	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
รหัสใบงาน	PM250400005
ฉบับชี้แจง	15/04/2025
นักวิชาการ	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการวัด วัต			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	ตรวจสอบตู้ GPC				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	วัดแรงดัน	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
3	ชี้แจงการทำงาน	✓			
	STOP...42...ชม.				
	START...42...ชม.				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
5	วัดกระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
6	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจสอบเครื่องยนต์				
1	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...235...ลิตร				
4	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
6	ตรวจเช็คสายอากาศโมดี	✓			
7	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คสายอากาศโมเสย	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ตัวเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนดี					
1	เวลา	✓			
	START....13.20...น.				
	STOP...13.30...น.				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...42...ชม.				
	STOP...42...ชม.				
3	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...6.7...PSI				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
5	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...54...F				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ดี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สับดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250400006
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจเช็คสายอากาศโมดี	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คสายอากาศโมเสย	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ตัวเครื่อง	✓			
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....235.....ลิตร				
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนดี				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
2	เวลา	✓			
	STOP.....14.10.....น.				
	START.....14.00.....น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด Print ประจำสัปดาห์

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	START...42...ชม.				
	STOP...42...ชม.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...6.4...PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...53...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
ตรวจเช็คชุด CPC					
1	รีเซ็ตแรง	✓			
	R...0...เมตร				
	T...0...เมตร				
	S...0...เมตร				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว...50...HZ				
4	รีเซ็ตตัว	✓			
	T-R...397...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...42...ชม.				
	START...42...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...เมตร				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

Pinประจำตู้ไฟฟ้า

สาเหตุ

เหินบ่อย

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

เหินบ่อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - สิ่งต่าง

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

RESERVE ELECTRICAL SYSTEM

เลขที่ใบงาน

PM250400007

วันที่ปฏิบัติงาน

29/04/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | 8 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการสื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องชนิด				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะเครื่องชนิด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
๕	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๖	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๗	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๘	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๙	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๑๐	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๑๑	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๑๒	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๑๓	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๑๔	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๑๕	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๑๖	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๑๗	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๑๘	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๑๙	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๒๐	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๒๑	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๒๒	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๒๓	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๒๔	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๒๕	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๒๖	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๒๗	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๒๘	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๒๙	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๓๐	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๓๑	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๓๒	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๓๓	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๓๔	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๓๕	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๓๖	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๓๗	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๓๘	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๓๙	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๔๐	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๔๑	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๔๒	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๔๓	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๔๔	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๔๕	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๔๖	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๔๗	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๔๘	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๔๙	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			
๕๐	ตรวจเช็คประตูดับเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการสื่อ	
C	รวม	✓			
	WBT ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
	RBT ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
	TBT ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
P	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓			
)	รวม	✓			
	รวม				
.	รวม	✓			
	WT-RBT ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
	WT-RBT ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
๕	รวม	✓			
	รวม				
(	รวม	✓			
	รวม				
C	รวม	✓			
	WT-RBT ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
	WT-RBT ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
P	รวม	✓			
	รวม				
)	รวม	✓			
	รวม				
.	รวม	✓			
	WT-RBT ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
	WT-RBT ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ				
๕	รวม	✓			
	รวม				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค BPP - 4 เดือน

รหัสงาน

SNBPP-4Me

รหัสเครื่องจักร

BPP 01

เลขที่ใบงาน

PM250200017

วันที่ปฏิบัติงาน

10/02/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | 25 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คถังลมและท่อน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....24...PSI				
	STOP....48...PSI				
5	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
6	ตรวจเช็คตัวหลัก MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คตัวโรตารี่มอเตอร์	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คคุณภาพ ลิต์จุดต่อแผง	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาวะ Breaker	✓			
2	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คการตั้งค่าการทำงานของ PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
6	แรงดัน	✓			
	S-T....398...โวลต์				
	T-R....399...โวลต์				
	R-S....398...โวลต์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายชื่อแก้ไข

-

สาเหตุ

สาเหตุน้ำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค BPP - 4 เดือน

รหัสงาน

SNBPP-4Me

รหัสเครื่องจักร

BPP 02

เลขที่ใบงาน

PM250200018

วันที่ปฏิบัติงาน

10/02/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | 25 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คถังลมและท่อน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
4	ตรวจเช็คตัวโรตารี่มอเตอร์	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP....38...PSI				
	START....20...PSI				
6	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
7	ตรวจเช็คตัวหลัก MOTOR	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คคุณภาพ ลิต์จุดต่อแผง	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาวะ Magnetic	✓			
2	กระแส	✓			
	S...5.8...แอมป์				
	T...5.7...แอมป์				
	R...5.6...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
4	ตรวจเช็คการตั้งค่าการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ Breaker	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายชื่อแก้ไข

-

สาเหตุ

สาเหตุน้ำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	SN/CWP-4Me
รหัสเครื่องจักร	CWP 02
เลขที่ใบงาน	PM250200021
วันที่ปฏิบัติงาน	10/02/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำอัตโนมัติ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ชุด Control	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
7	การเดิน	✓			
	R...28.0...แอมป์				
	S...28.1...แอมป์				
	T...28.1...แอมป์				
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
9	แรงดัน	✓			
	T-R...398...โวลต์				
	S-T...397...โวลต์				
	R-S...396...โวลต์				
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...15...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	การเดินชุดจ่ายน้ำอัตโนมัติ PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของวาล์ว Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจเช็คหัวพัด MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คลูกลอย ลิ้นตุ้มชุดลิ้น	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...150...PSI				
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
9	ตรวจเช็คแผ่นกรอง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250100011
วันที่ปฏิบัติงาน	07/01/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์เครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คค่าความดันไฟฟ้าของชุด BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำอัตโนมัติ	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓			
9	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1110....ลิตร				
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำอัตโนมัติ	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของชุดเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ.....3000....RPM				
	แอมแปร์.....แอมป์				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....70....PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....170....F				
	วัดแรงดันน้ำออก.....208....PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	วัดแรงดันน้ำเข้า...180...PSI				
	จุดไม่มีการทำงาน...25.5...mm				
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250100012
วันที่ปฏิบัติงาน	14/01/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Samppao G ส่วนกลาง โถงรถ โถงรถ Pump Room

[illegible]

รถเข็น	FT/TPHae
รถเข็นบริการ	FRGPJUP
รถเข็นผู้พิการ	PHimoiLoe
บันไดเลื่อน	WidhiLam
พิพิธภัณฑ์	theMonument(Sanampao)พิพิธภัณฑ์จังหวัดสงขลา

[illegible]

ลำดับ	วิธีการ	ผลการประเมิน			สรุป
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
๑	ตรวจสอบเอกสาร/บัญชี	✓			
๒	ตรวจสอบบัญชี	✓			
๓	ตรวจสอบการดำเนินงาน	✓			

วิชาชีพจำลองกว่าตึงงานสถตุนกว่า

บริษัท บส จำกัด

.....

ช่อกศ

รหัสโทรศัพท์	Ext.
ชื่อ	ท
ท. ว่าไร	ท
การรบกถึงปอ	ท

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน[illegible]

ก. พมส.	วิธีการ	ผลการตรวจบริษัท			ข้อสังเกต
		ม.ก.	ป.ก.ค.	กระทรวงกล.	
ก	ตรวจตาม/นอกเขต-วิธีเก็บ	✓			
ข	ตรวจตามวิธี-ปริมณฑล	✓			
ค	ตรวจตามการตรวจเชิงรุก/ม.ก.ค.	✓			

บริษัท จำลอง จำกัด (มหาชน)

.....

บริษัท บิโกล จำกัด

.....

ชวเชิด

รากศัพท์ ตรวจเขตนาง4รศ
 ขิวด ก
 ทว่าไ้ ก
 การกลึงลบอ ก

หลักการผลกรงานสอน

☒ กฤษฎีกากระทรวงมหาดไทย

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250100014
วันที่ปฏิบัติงาน	28/01/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
7	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1110.....ลิตร				
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....200.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....0.....PSI				
	ห้ามแยกทำงาน.....25.8.....ชม.				
	ความเร็วรอบ.....3000.....RPM				
	แอมป์เบส.....0.....แอมป์				
	อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น.....170.....F				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....60.....PSI				
11	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คตัวถังของ	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Print ประจำลิปต้า

สาเหตุ เติมน้ำมัน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา เติมน้ำมัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วหนังสือส่งมอบงาน (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250200009
วันที่ปฏิบัติงาน	04/02/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1110.....ลิตร				
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ.....3000.....RPM				
	ห้ามแยกทำงาน.....26.3.....ชม.				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....0.....PSI				
	อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น.....170.....F				
	วัดแรงดันน้ำออก.....200.....PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....65.....PSI				
	แอมป์เบส.....0.....แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถังของ	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Print ประจำลิปต้า

สาเหตุ เติมน้ำมัน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา เติมน้ำมัน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วหนังสือส่งมอบงาน (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค FRP - ลิปคำ

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250200012

วันที่ปฏิบัติงาน

25/02/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดวาล์ว BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบลิ้นชักดับเพลิง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

Pm ประจำลิปคำ

อื่นๆ

-

คำแนะนำ

-

การแก้ปัญหา

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค FRP - ลิปคำ

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250300009

วันที่ปฏิบัติงาน

04/03/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจสอบสายพาน	✓			
12	ตรวจสอบถาด BATTERY	✓			
13	ตรวจสอบลิ้นชักดับเพลิง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

Pm ประจำลิปคำ

อื่นๆ

เรียบร้อย

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

เรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบลิ้นชักดับเพลิง	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดวาล์ว BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบลิ้นชักดับเพลิง	✓			
2	ตรวจสอบถาดเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบถาดอากาศไอเสีย	✓			
6	ตรวจสอบลิ้นชักดับเพลิง	✓			
7	ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง...1060...ลิตร				
8	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจสอบถาดอากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ลิ้นชักดับเพลิง...200...PSI				
	ลิ้นชักดับเพลิง...0...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...24.1...ชม.				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แอมป์...0...แอมป์				
	อุณหภูมิ...170...F				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...70...PSI				



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - ลิปต้า

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250300010

วันที่ปฏิบัติงาน

11/03/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์เครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำถังหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายพาสของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำถังหล่อเย็น	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำถังหล่อเย็น.....1040.....ลิตร				
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์เครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำถังหล่อเย็น.....0.....PSI				
	แอมป์มอเตอร์.....0.....แอมป์				
	แรงดันน้ำถังหล่อเย็น.....70.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำถัง.....208.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....195.....PSI				
	อุณหภูมิถังน้ำหล่อเย็น.....150.....F				
	ชั่วโมงการทำงาน.....27.2.....ชม.				
	ความเร็วรอบ.....3000.....RPM				
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คสวิตช์เครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจ่าย BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

วิธีแก้ไข -

รายชื่อพนักงาน

ชื่อผู้จัดทำ รายงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - ลิปต้า

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250300011

วันที่ปฏิบัติงาน

18/03/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิตช์เครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจ่าย BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำถังหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำถังหล่อเย็น	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำถังหล่อเย็น.....1150.....ลิตร				
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายพาสของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์เครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำถังหล่อเย็น.....0.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำถัง.....209.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....185.....PSI				
	อุณหภูมิถังน้ำหล่อเย็น.....154.....F				
	ชั่วโมงการทำงาน.....26.3.....ชม.				
	แอมป์มอเตอร์.....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ความเร็วรอบ.....3000.....RPM				
	แรงดันน้ำถังหล่อเย็น.....64.....PSI				
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ -

วิธีแก้ไข -

รายชื่อพนักงาน

ชื่อผู้จัดทำ รายงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250300012
วันที่ปฏิบัติงาน	25/03/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...1010...ลิตร				
2	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แอมป์เคอร์...0...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...70...PSI				
	รีดแรงดันน้ำออก...209...PSI				
	รีดแรงดันน้ำเข้า...195...PSI				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...100...F				
	ชั่วโมงการทำงาน...27.3...ชม.				
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คตัวเรือน	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สายลม -

ค่าแรงน้ำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250400013
วันที่ปฏิบัติงาน	01/04/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวเรือน	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...1030...ลิตร				
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	รีดแรงดันน้ำออก...200...PSI				
	รีดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...70...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...24.1...ชม.				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...169...F				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แอมป์เคอร์...0...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำลิปเก้

สายลม -

ค่าแรงน้ำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250400016
วันที่ปฏิบัติงาน	22/04/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำถังน้ำมัน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสีย	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			
7	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...1040...ลิตร				
8	ตรวจเช็คระบบระบายความเย็น	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่ดี	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก...200...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ค่าไม่ยากทำงาน...27.5...mm				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แอมป์...0...แอมป์				
	อุณหภูมิ...170...F				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...62...PSI				
11	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คสภาวะถังดับเพลิง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ปิดระบบประจำสัปดาห์

สาเหตุ: เร็วรอบ

คำแนะนำ: -

การแก้ปัญหา: เร็วรอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250400017
วันที่ปฏิบัติงาน	29/04/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาวะถังดับเพลิง	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...1040...ลิตร				
2	ตรวจเช็คระบบระบายความเย็น	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่ดี	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำดับเพลิง...61...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...209...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...195...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ค่าไม่ยากทำงาน...27.5...mm				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แอมป์...0...แอมป์				
	อุณหภูมิ...170...F				
8	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำถังดับเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสีย	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ปกติ

สาเหตุ: -

คำแนะนำ: -

การแก้ปัญหา: -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน้างาน เครื่องไม่บูมบันทึกสนามเป้า
ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
วันที่ตรวจสอบ 26/01/68
รหัสอุปกรณ์ EL
ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร
เลขที่

บริษัท ไทยนิคมอุตสาหกรรม จำกัด

FRM-PMR-QTO Rev.00/ 15 Aug 2020

หน้างาน เครื่องไม่บูมบันทึกสนามเป้า
ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
วันที่ตรวจสอบ 26/01/68
รหัสอุปกรณ์ EL
ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร
เลขที่

บริษัท ไทยนิคมอุตสาหกรรม จำกัด

FRM-PMR-QTO Rev.00/ 15 Aug 2020

หน้างาน เครื่องไม่บูมบันทึกสนามเป้า
ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
วันที่ตรวจสอบ 26/01/68
รหัสอุปกรณ์ EL
ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร
เลขที่

บริษัท ไทยนิคมอุตสาหกรรม จำกัด

FRM-PMR-QTO Rev.00/ 15 Aug 2020

หน้างาน เครื่องไม่บูมบันทึกสนามเป้า
ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
วันที่ตรวจสอบ 26/01/68
รหัสอุปกรณ์ EL
ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร
เลขที่

บริษัท ไทยนิคมอุตสาหกรรม จำกัด

FRM-PMR-QTO Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมบูเน็งคัสนามเบ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 26/01/68.....	
อาคาร A.....		รหัสอุปกรณ์ EL.....							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
121	E-L121	/		/		/		หน้า LK ชั้น 4	
122	E-L122	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 4 (1)	
123	E-L123	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 4 (1)	
124	E-L124	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 4	
125	E-L125	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 2 (2)	
126	E-L126	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 4	
127	E-L127	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 4 (2)	
128	E-L128	/		/		/		หน้า LK ชั้น 3	
129	E-L129	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 3 (1)	
130	E-L130	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 3 (1)	
131	E-L131	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 3	
132	E-L132	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 3 (2)	
133	E-L133	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 3	
134	E-L134	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 3 (2)	
135	E-L135	/		/		/		หน้า LK ชั้น 2	
136	E-L136	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 2 (1)	
137	E-L137	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 2 (1)	
138	E-L138	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 2	
139	E-L139	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 2 (2)	
140	E-L140	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 2	
141	E-L141	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 2 (2)	
142	E-L142	/		/		/		หน้า LK ชั้น 1	
143	E-L143	/		/		/		ห้องลิฟต์/บันได ชั้น 1	
144	E-L144	/		/		/		ห้อง Pump Room ชั้น 1 (1)	
145	E-L145	/		/		/		ห้อง Pump Room ชั้น 1 (2)	
146	E-L146	/		/		/		ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	
147	E-L147	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 1	
148	E-L148	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 1	
149	E-L149	/		/		/		ห้องลิฟต์	

หมายเหตุ:

ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร

บริษัท พริตตี้ เทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-QTO Rev.00/15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมบูเน็งคัสนามเบ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 26/02/68.....	
อาคาร A.....		รหัสอุปกรณ์ EL.....							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	E-L01	/		/		/		ห้องเครื่อง LK 1	
2	E-L02	/		/		/		ห้องเครื่อง LK 2	
3	E-L03	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 25 (1)	
4	E-L04	/		/		/		ห้อง Booster Pump ชั้น 25	
5	E-L05	/		/		/		ห้อง Pressurized Fan ชั้น 25 (1)	
6	E-L06	/		/		/		ห้อง Pressurized Fan ชั้น 25 (2)	
7	E-L07	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 25 (2)	
8	E-L08	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 25	
9	E-L09	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 25	
10	E-L10	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 24	
11	E-L11	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 24	
12	E-L12	/		/		/		หน้า LK ชั้น 24	
13	E-L13	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 23	
14	E-L14	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 23	
15	E-L15	/		/		/		หน้า LK ชั้น 23	
16	E-L16	/		/		/		ห้องลิฟต์/บันได ชั้น 23	
17	E-L17	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 22	
18	E-L18	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 22	
19	E-L19	/		/		/		หน้า LK ชั้น 22	
20	E-L20	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 22	
21	E-L21	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 22	
22	E-L22	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 21	
23	E-L23	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 21	
24	E-L24	/		/		/		หน้า LK ชั้น 21	
25	E-L25	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 21	
26	E-L26	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 21	
27	E-L27	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 20	
28	E-L28	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 20	
29	E-L29	/		/		/		หน้า LK ชั้น 20	
30	E-L30	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 20	

หมายเหตุ:

ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร

บริษัท พริตตี้ เทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-QTO Rev.00/15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมบูเน็งคัสนามเบ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 26/02/68.....	
อาคาร A.....		รหัสอุปกรณ์ EL.....							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
31	E-L31	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 20	
32	E-L32	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 19	
33	E-L33	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 19	
34	E-L34	/		/		/		หน้า LK ชั้น 19	
35	E-L35	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 19	
36	E-L36	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 19	
37	E-L37	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 18	
38	E-L38	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 18	
39	E-L39	/		/		/		หน้า LK ชั้น 18	
40	E-L40	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 18	
41	E-L41	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 18	
42	E-L42	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 17	
43	E-L43	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 17	
44	E-L44	/		/		/		หน้า LK ชั้น 17	
45	E-L45	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 17	
46	E-L46	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 17	
47	E-L47	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 16	
48	E-L48	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 16	
49	E-L49	/		/		/		หน้า LK ชั้น 16	
50	E-L50	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 16	
51	E-L51	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 16	
52	E-L52	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 15	
53	E-L53	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 15	
54	E-L54	/		/		/		หน้า LK ชั้น 15	
55	E-L55	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 15	
56	E-L56	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 15	
57	E-L57	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 14	
58	E-L58	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 14	
59	E-L59	/		/		/		หน้า LK ชั้น 14	
60	E-L60	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 14	

หมายเหตุ:

ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร

บริษัท พริตตี้ เทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-QTO Rev.00/15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมบูเน็งคัสนามเบ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 26/02/68.....	
อาคาร A.....		รหัสอุปกรณ์ EL.....							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
61	E-L61	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 14	
62	E-L62	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 13	
63	E-L63	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 13	
64	E-L64	/		/		/		หน้า LK ชั้น 13	
65	E-L65	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 13	
66	E-L66	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 13	
67	E-L67	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 12	
68	E-L68	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 12	
69	E-L69	/		/		/		หน้า LK ชั้น 12	
70	E-L70	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 12	
71	E-L71	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 12	
72	E-L72	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 11	
73	E-L73	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 11	
74	E-L74	/		/		/		หน้า LK ชั้น 11	
75	E-L75	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 11	
76	E-L76	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 11	
77	E-L77	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 10	
78	E-L78	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 10	
79	E-L79	/		/		/		หน้า LK ชั้น 10	
80	E-L80	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 10	
81	E-L81	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 10	
82	E-L82	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 9	
83	E-L83	/		/		/		ห้อง Smoke 1 ชั้น 9	
84	E-L84	/		/		/		หน้า LK ชั้น 9	
85	E-L85	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 9	
86	E-L86	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 9	
87	E-L87	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 8	
88	E-L88	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 8 (1)	
89	E-L89	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 8	
90	E-L90	/		/		/		หน้า LK ชั้น 8	

หมายเหตุ:

ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร

บริษัท พริตตี้ เทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-QTO Rev.00/15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15-Aug-2020ERM-PMR-070 Rev. 00/15 Aug 2020ERM-PMR-070 Rev 00/15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev. 00/ 15 Jun 2020ERM-PMB-070 Rev. 00/15 June 2020ERM-PMR-070 Rev 00/15 Aug 2020

ERM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020ERM-PMB-072 Rev 00/ 15 Aug 2020ERM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev. 00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020EPM-BMR-072 Rev 00/15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-071 Rev 00/15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		เลขทะเบียนต้นตอหน้า		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ วันที่ส่งอุปกรณ์	
A														13/5/69 FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จำนวน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ถัง Control	/														
ถัง Pump room	/														
ถัง RMU ชั้น 1	/														
ถังดับเพลิงมือถือ ชั้น 1	/														
ชั้น 8 ทาสี	/														
ถังดับเพลิง Generator	/														
ถังดับเพลิง MCB	/														
ถัง Pressurized fan	/														
ถัง Booster Pump	/														
ถัง CDU	/														
ถังดับเพลิง LK	/														
ชั้น 20 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 21 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 22 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 23 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 24 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 2 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 3 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 4 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 5 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 6 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 7 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 8 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 9 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 10 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 11 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 12 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 13 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 14 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 15 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 16 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 17 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 18 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 19 หน่วยดับเพลิง	/														
หมายเหตุ															
ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 13/5/69 ผู้จัดการอาคาร: [Signature]															

บริษัทประกันภัย บริษัท พรีมเพอร์ซี่ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		เลขทะเบียนต้นตอหน้า		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ วันที่ส่งอุปกรณ์	
A														13/5/69 FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จำนวน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชั้น 20 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 21 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 22 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 23 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 24 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 2 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 3 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 4 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 5 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 6 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 7 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 8 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 9 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 10 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 11 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 12 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 13 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 14 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 15 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 16 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 17 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 18 หน่วยดับเพลิง	/														
ชั้น 19 หน่วยดับเพลิง	/														
หมายเหตุ															
ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 13/5/69 ผู้จัดการอาคาร: [Signature]															

บริษัทประกันภัย บริษัท พรีมเพอร์ซี่ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		เลขทะเบียนต้นตอหน้า		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)										วันที่ตรวจสอบ วันที่ส่งอุปกรณ์	
A														20/4/68 FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ						
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข								
1	EXIT-01	/		/		/		หน้าห้องเก็บของชั้น 25							
2	EXIT-02	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 25							
3	EXIT-03	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 25							
4	EXIT-04	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 24							
5	EXIT-05	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 24							
6	EXIT-06	/		/		/		ทาสี ชั้น 24							
7	EXIT-07	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 23							
8	EXIT-08	/		/		/		ทาสี ชั้น 23(1)							
9	EXIT-09	/		/		/		ทาสี ชั้น 23(2)							
10	EXIT-10	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 23							
11	EXIT-11	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 22							
12	EXIT-12	/		/		/		ทาสี ชั้น 22 (1)							
13	EXIT-13	/		/		/		ทาสี ชั้น 22 (2)							
14	EXIT-14	/		/		/		ทาสี ชั้น 22 (3)							
15	EXIT-15	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 22							
16	EXIT-16	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 21							
17	EXIT-17	/		/		/		ทาสี ชั้น 21(1)							
18	EXIT-18	/		/		/		ทาสี ชั้น 21(2)							
19	EXIT-19	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 21							
20	EXIT-20	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 20							
21	EXIT-21	/		/		/		ทาสี ชั้น 20(1)							
22	EXIT-22	/		/		/		ทาสี ชั้น 20(2)							
23	EXIT-23	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 20							
24	EXIT-24	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 19							
25	EXIT-25	/		/		/		ทาสี ชั้น 19(1)							
26	EXIT-26	/		/		/		ทาสี ชั้น 19(2)							
27	EXIT-27	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 19							
28	EXIT-28	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 18							
29	EXIT-29	/		/		/		ทาสี ชั้น 18(1)							
30	EXIT-30	/		/		/		ทาสี ชั้น 18(2)							
หมายเหตุ															
ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 20/4/68 ผู้จัดการอาคาร: [Signature]															

บริษัทประกันภัย บริษัท พรีมเพอร์ซี่ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		เลขทะเบียนต้นตอหน้า		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)										วันที่ตรวจสอบ วันที่ส่งอุปกรณ์	
A														20/4/67 FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ						
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข								
31	EXIT-31	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 18							
32	EXIT-32	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 17							
33	EXIT-33	/		/		/		ทาสี ชั้น 17(1)							
34	EXIT-34	/		/		/		ทาสี ชั้น 17(2)							
35	EXIT-35	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 17							
36	EXIT-36	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 16							
37	EXIT-37	/		/		/		ทาสี ชั้น 16(1)							
38	EXIT-38	/		/		/		ทาสี ชั้น 16(2)							
39	EXIT-39	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 16							
40	EXIT-40	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 15							
41	EXIT-41	/		/		/		ทาสี ชั้น 15(1)							
42	EXIT-42	/		/		/		ทาสี ชั้น 15(2)							
43	EXIT-43	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 15							
44	EXIT-44	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 14							
45	EXIT-45	/		/		/		ทาสี ชั้น 14(1)							
46	EXIT-46	/		/		/		ทาสี ชั้น 14(2)							
47	EXIT-47	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 14							
48	EXIT-48	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 13							
49	EXIT-49	/		/		/		ทาสี ชั้น 13(1)							
50	EXIT-50	/		/		/		ทาสี ชั้น 13(2)							
51	EXIT-51	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 13							
52	EXIT-52	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 12							
53	EXIT-53	/		/		/		ทาสี ชั้น 12(1)							
54	EXIT-54	/		/		/		ทาสี ชั้น 12(2)							
55	EXIT-55	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 12							
56	EXIT-56	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 11							
57	EXIT-57	/		/		/		ทาสี ชั้น 11(1)							
58	EXIT-58	/		/		/		ทาสี ชั้น 11(2)							
59	EXIT-59	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 11							
60	EXIT-60	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 10							
หมายเหตุ															
ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 20/4/67 ผู้จัดการอาคาร: [Signature]															

บริษัทประกันภัย บริษัท พรีมเพอร์ซี่ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน้างาน เคอะโมญูบ่นกัสนามเบ้า.....
อาคาร A.....
ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)
วันที่ตรวจสอบ 20/04/68.....
รหัสอุปกรณ์ FE.....
ส่วนที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ
26/04/68
26/04/68
26/04/68

บริษัทงานโยธา บริษัท พอลิ หรือเพนเฮลตี้ จำกัด

FRM-FMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน้างาน เคอะโมญูบ่นกัสนามเบ้า.....
อาคาร A.....
ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
วันที่ตรวจสอบ 20/04/68.....
รหัสอุปกรณ์ EL.....
ส่วนที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ
26/04/68
26/04/68
26/04/68

บริษัทงานโยธา บริษัท พอลิ หรือเพนเฮลตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน้างาน เคอะโมญูบ่นกัสนามเบ้า.....
อาคาร A.....
ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
วันที่ตรวจสอบ 26/04/68.....
รหัสอุปกรณ์ EL.....
ส่วนที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ
26/04/68
26/04/68
26/04/68

บริษัทงานโยธา บริษัท พอลิ หรือเพนเฮลตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน้างาน เคอะโมญูบ่นกัสนามเบ้า.....
อาคาร A.....
ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)
วันที่ตรวจสอบ 26/04/68.....
รหัสอุปกรณ์ EL.....
ส่วนที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ
26/04/68
26/04/68
26/04/68

บริษัทงานโยธา บริษัท พอลิ หรือเพนเฮลตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน.....เคหะโมนูนท์สีนวมเป่า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ.....26/04/68.....	
อาคาร.....A.....		รหัสอุปกรณ์.....EL.....							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	E-L91	/		/		/		ห้อง Gen ชั้น 8	
92	E-L92	/		/		/		ห้อง MDB ชั้น 8 (1)	
93	E-L93	/		/		/		ห้อง MDB ชั้น 8 (2)	
94	E-L94	/		/		/		ห้อง MDB ชั้น 8 (3)	
95	E-L95	/		/		/		ห้อง MDB ชั้น 8 (4)	
96	E-L96	/		/		/		ห้อง Pond Pump ชั้น 8	
97	E-L97	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 8 (2)	
98	E-L98	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 8 (1)	
99	E-L99	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 8 (2)	
100	E-L100	/		/		/		หน้า LK ชั้น 7	
101	E-L101	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 7 (1)	
102	E-L102	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 7 (1)	
103	E-L103	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	
104	E-L104	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 7 (2)	
105	E-L105	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 7	
106	E-L106	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 7 (2)	
107	E-L107	/		/		/		หน้า LK ชั้น 6	
108	E-L108	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 6 (1)	
109	E-L109	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 6 (1)	
110	E-L110	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 6	
111	E-L111	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 6 (2)	
112	E-L112	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 6	
113	E-L113	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 6 (2)	
114	E-L114	/		/		/		หน้า LK ชั้น 5	
115	E-L115	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 5 (1)	
116	E-L116	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 5 (1)	
117	E-L117	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 5	
118	E-L118	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 5 (2)	
119	E-L119	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 5	
120	E-L120	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 5 (2)	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค.....หัวหน้าช่าง.....ผู้จัดการอาคาร.....									
ลงชื่อ.....26/04/68.....26/4/68.....20 พ.ค. 2568.....									

บริหารงานโดย บริษัท พรีมียมเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน.....เคหะโมนูนท์สีนวมเป่า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ.....26/04/68.....	
อาคาร.....A.....		รหัสอุปกรณ์.....EL.....							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	E-L121	/		/		/		หน้า LK ชั้น 4	
122	E-L122	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 4 (1)	
123	E-L123	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 4 (1)	
124	E-L124	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 4	
125	E-L125	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 4 (2)	
126	E-L126	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 4	
127	E-L127	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 4 (2)	
128	E-L128	/		/		/		หน้า LK ชั้น 3	
129	E-L129	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 3 (1)	
130	E-L130	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 3 (1)	
131	E-L131	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 3	
132	E-L132	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 3 (2)	
133	E-L133	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 3	
134	E-L134	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 3 (2)	
135	E-L135	/		/		/		หน้า LK ชั้น 2	
136	E-L136	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 2 (1)	
137	E-L137	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 2 (1)	
138	E-L138	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 2	
139	E-L139	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 2 (2)	
140	E-L140	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 2	
141	E-L141	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 2 (2)	
142	E-L142	/		/		/		หน้า LK ชั้น 1	
143	E-L143	/		/		/		ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1	
144	E-L144	/		/		/		ห้อง Pump Room ชั้น 1 (1)	
145	E-L145	/		/		/		ห้อง Pump Room ชั้น 1 (2)	
146	E-L146	/		/		/		ห้องลิฟท์ ชั้น 1	
147	E-L147	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 1	
148	E-L148	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 1	
149	E-L149	/		/		/		ห้องลิฟท์	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค.....หัวหน้าช่าง.....ผู้จัดการอาคาร.....									
ลงชื่อ.....26/04/68.....26/4/68.....20 พ.ค. 2568.....									

บริหารงานโดย บริษัท พรีมียมเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน.....เคหะโมนูนท์สีนวมเป่า.....		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ.....16/4/2568.....	
อาคาร.....A.....		รหัสอุปกรณ์.....FHC.....							
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกฉีดยา	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข							
ห้อง Control	/								
ห้อง Pump room	/								
ห้อง RMU ชั้น 1	/								
ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1	/								
ชั้น 8 ทางเดิน	/								
ห้องเครื่อง Generator	/								
ห้องเครื่อง MCB	/								
ห้อง Pressurized fan	/								
ห้อง Booster Pump	/								
ห้อง CDU	/								
ห้องเครื่อง LK	/								
ชั้น 1 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 2 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 3 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 4 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 5 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 6 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 7 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 8 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 9 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 10 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 11 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 12 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 13 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 14 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 15 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 16 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 17 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 18 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 19 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
หมายเหตุ.....การฉีดถังดับเพลิง.....									
ผู้ตรวจเช็ค.....หัวหน้าช่าง.....ผู้จัดการอาคาร.....									
ลงชื่อ.....16/4/68.....16/4/68.....20 พ.ค. 2568.....									

บริหารงานโดย บริษัท พรีมียมเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน.....เคหะโมนูนท์สีนวมเป่า.....		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ.....16/4/2568.....	
อาคาร.....A.....		รหัสอุปกรณ์.....FHC.....							
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกฉีดยา	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข							
ชั้น 20 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 21 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 22 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 23 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
ชั้น 24 หน้าลิฟต์ชั้นบน	/		/		/		/		/
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค.....หัวหน้าช่าง.....ผู้จัดการอาคาร.....									
ลงชื่อ.....16/4/68.....16/4/68.....20 พ.ค. 2568.....									

บริหารงานโดย บริษัท พรีมียมเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568.....				หน่วยงาน.....เคหะโมนเอนต์สนามเป้า.....	
๒๕๔๔				เวลาบันทึก.....07.00.....น.	
วันที่	มิเตอร์.....ประจำส่วนกลาง.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	30503	12			
2	30516	13			
3	30568	52			
4	30603	35			
5	30614	11			
6	30623	9			
7	30614	67			
8	30705	11			
9	30720	15			
10	30733	13			
11	30870	37			
12	30804	34			
13	30819	15			
14	30830	11			
15	30925	95			
16	30926	1			
17	30937	11			
18	30952	12			
19	30967	15			
20	30983	16			
21	30999	15			
22	31014	16			
23	31029	15			
24	31043	14			
25	31062	19			
26	31150	88			
27	31163	13			
28	31199	16			
29	31195	16			
30	31209	14			
31	31233	14			

บันทึกโดย.....ตรวจสอบโดย.....

ช่างเทคนิค.....วันที่.....

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568.....				หน่วยงาน.....เคหะโมนเอนต์สนามเป้า.....	
วันที่	No. 10..... kWh x1000	จำนวนการใช้ (หน่วย) x1000	No. 31..... On Peak (kW)	No. 32..... Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	1798.742	1	0.000	0.079	
2	1800.413	2	0.000	0.090	
3	1802.167	2	0.103	0.090	
4	1804.002	2	0.103	0.090	
5	1806.173	2	0.103	0.090	
6	1808.14	1	0.106	0.116	
7	1809.014	1	0.106	0.116	
8	1811.113	2	0.106	0.116	
9	1813.612	2	0.144	0.123	
10	1815.693	2	0.144	0.123	
11	1817.657	2	0.144	0.123	
12	1819.092	2	0.144	0.123	
13	1820.623	1	0.144	0.123	
14	1821.11	2	0.144	0.123	
15	1822.945	2	0.144	0.123	
16	1824.332	2	0.144	0.123	
17	1825.719	1	0.144	0.123	
18	1827.001	2	0.144	0.123	
19	1829.114	2	0.144	0.123	
20	1830.521	2	0.144	0.123	
21	1832.423	2	0.144	0.123	
22	1834.014	1	0.144	0.123	
23	1835.732	2	0.144	0.123	
24	1837.073	2	0.144	0.123	
25	1838.832	1	0.144	0.123	
26	1840.821	2	0.144	0.123	
27	1842.831	2	0.144	0.123	
28	1844.113	2	0.144	0.123	
29	1845.003	2	0.144	0.123	
30	1846.301	2	0.144	0.123	
31	1847.314	2	0.144	0.123	

บันทึกเพิ่มเติม: การไฟฟ้าฯ ประจำเดือน มกราคม = 56 MWh = 56,000 kWh
การไฟฟ้าฯ เดือน = 56,000 kWh = 3,906.45 หน่วย/วัน

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้จัดการอาคาร.....

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า บำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568.....				หน่วยงาน.....เคหะโมนเอนต์สนามเป้า.....	
วันที่	เลขมิเตอร์ (หน่วย)	ผลต่าง ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	332006	6			
2	332012	6			
3	332020	8			
4	332029	9			
5	332039	10			
6	332039	6			
7	332046	7			
8	332052	6			
9	332059	6			
10	332062	4			
11	332066	3			
12	332069	4			
13	332073	4			
14	332077	4			
15	332082	5			
16	332087	5			
17	332095	8			
18	332101	6			
19	332109	3			
20	332106	2			
21	332109	3			
22	332114	5			
23	332117	3			
24	332119	2			
25	332122	3			
26	332127	5			
27	332129	2			
28	332135	6			
29	332140	5			
30	332146	6			
31	332155	9			

บันทึกเพิ่มเติม: การไฟฟ้าฯ ประจำเดือน มกราคม = 155 หน่วย
การไฟฟ้าฯ เดือน = 5 หน่วย

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้จัดการอาคาร.....

ตารางตรวจเช็คคุณภาพน้ำ ส่วนกลางชั้น 9.....										หน่วยงาน.....เคหะโมนเอนต์สนามเป้า.....	
รายการ	ค่าเคมีตรวจน้ำ			สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการ ใช้ น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt		คลอรีน	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ				
วันที่											
1	1.5	7.1	/					52	0		
2	1.5	7.1	/					52	0		
3	1.5	7.1	/					52	0		
4	1.5	7.1	/					53	0		
5	1.5	7.1	/					53	0		
6	1.5	7.1	/					53	0		
7	1.5	7.1	/					53	0		
8	1.5	7.1	/					53	0		
9	1.5	7.1	/					53	0		
10	1.5	7.1	/					53	0		
11	1.5	7.1	/					53	0		
12	1.5	7.1	/					53	0		
13	1.5	7.1	/					53	0		
14	1.5	7.1	/					53	0		
15	1.5	7.1	/					53	0		
16	1.5	7.1	/					53	0		
17	1.5	7.1	/					53	0		
18	1.5	7.1	/					53	0		
19	1.5	7.1	/					53	0		
20	1.5	7.1	/					53	0		
21	1.5	7.1	/					53	0		
22	1.5	7.1	/					53	0		
23	1.5	7.1	/					53	0		
24	1.5	7.1	/					53	0		
25	1.5	7.1	/					53	0		
26	1.5	7.1	/					53	0		
27	1.5	7.1	/					53	0		
28	1.5	7.1	/					53	0		
29	1.5	7.1	/					53	0		
30	1.5	7.1	/					53	0		
31	1.5	7.1	/					53	0		

ตรวจสอบโดย.....วันที่.....

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน มกราคม, พ.ศ.....2568.....

หน่วยงาน.....เดอะโมบิลิตี้สนามเป้า.....

รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มีเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่ 1	1.5	7.1	3400	/									
2	1.5	7.6	3400	/									
3	1.5	7.6	3400	/									
4	1.5	8.6	3200	/									
5	1.5	8.6	3200	/									
6	1.5	7.6	3200	/									
7	1.5	8.6	3200	/									
8	1.5	8.6	3200	/									
9	1.7	7.6	3600	/									
10	1.5	8.2	3600	/									
11	1.5	7.2	3600	/									
12	1.5	7.2	3600	/									
13	1.5	7.2	3600	/									
14	1.5	7.2	3600	/									
15	1.5	7.1	3600	/									
16	1.5	7.2	3600	/									
17	1.5	7.2	3600	/									
18	1.5	8.2	3600	/									
19	1.5	8.2	3600	/									
20	1.5	8.2	3600	/									
21	1.5	8.2	3600	/									
22	1.5	8.2	3600	/									
23	1.5	7.2	3600	/									
24	1.5	7.2	3600	/									
25	1.5	7.2	3600	/									
26	1.5	7.2	3600	/									
27	1.5	7.2	3600	/									
28	1.5	8.2	3600	/									
29	1.5	8.2	3600	/									
30	1.5	7.2	3600	/									
31	1.5	8.2	3600	/									

ตรวจสอบโดย..... วันที่ 7/2/68

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประจำ ประจําเดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ.2568.....

หน่วยงาน.....เดอะโมบิลิตี้สนามเป้า.....

เวลาบันทึก..... 07.00 น.

วันที่	มิเตอร์.....ประจำส่วนกลาง.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	51255	12				
2	31249	19				
3	31291	42				
4	31299	39				
5	31349	15				
6	31369	19				
7	31313	15				
8	31396	13				
9	31432	46				
10	31459	22				
11	31461	13				
12	31591	128				
13	31596	5				
14	31610	14				
15	31623	13				
16	31653	19				
17	31650	13				
18	31613	13				
19	31626	13				
20	31649	13				
21	31702	13				
22	31746	44				
23	31771	25				
24	31786	15				
25	31799	13				
26	31823	14				
27	31826	13				
28	31840	14				
29						
30						
31						

บันทึกโดย..... ผู้จัดการ.....

วันที่..... วันที่ 04 มิ.ย. 2568

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านบึงน้ำเสียประจำเดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2568

หน่วยงาน.....เดอะโมบิลิตี้สนามเป้า.....

วันที่	เลขมิเตอร์ (หน่วย)	ผลต่าง ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	332162	7		332155
2	332168	6		
3	332175	7		
4	332193	4		
5	332199	6		
6	332194	5		
7	332200	6		
8	332209	4		
9	332217	4		
10	332216	6		
11	332226	9		
12	332239	4		
13	332242	8		
14	332250	8		
15	332255	5		
16	332259	4		
17	332261	2		
18	332263	2		
19	332267	4		
20	332272	5		
21	332276	4		
22	332280	4		
23	332282	2		
24	332285	3		
25	332289	3		
26	332290	2		
27	332293	3		
28	332297	4		
29				
30				
31				

บันทึกเพิ่มเติม: ค่าไฟฟ้าบ้านบึงน้ำเสียประจำเดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2568 = 191.129 kWh. = 5.03 kWh.

ผู้ตรวจสอบ..... ผู้จัดการอาคาร..... 04 มิ.ย. 2568

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ.....2568.....

หน่วยงาน.....เดอะโมบิลิตี้สนามเป้า.....

วันที่	No. 10..... kWh * 10.53	จำนวนการใช้ (หน่วย) x1000.....	No. 31..... On Peak (kW)		No. 32..... Off Peak (kW)		ผู้บันทึก
1	1955.044	2	0.000	0.046			
2	1956.896	1	0.000	0.120			
3	1959.921	3	0.000	0.135			
4	1961.117	0	0.122	0.135			
5	1963.339	2	0.123	0.135			
6	1965.332	2	0.123	0.135			
7	1968.002	2	0.129	0.135			
8	1969.411	2	0.129	0.135			
9	1971.942	2	0.129	0.135			
10	1973.641	2	0.128	0.135			
11	1975.059	2	0.129	0.135			
12	1977.923	2	0.129	0.135			
13	1979.563	2	0.129	0.142			
14	1981.523	2	0.146	0.142			
15	1984.193	3	0.146	0.142			
16	1986.403	2	0.146	0.142			
17	1989.441	3	0.146	0.149			
18	1990.861	2	0.146	0.149			
19	1992.816	2	0.146	0.149			
20	1995.013	3	0.146	0.149			
21	1997.056	2	0.148	0.149			
22	1999.498	1	0.146	0.149			
23	2000.111	2	0.146	0.149			
24	2003.731	3	0.146	0.149			
25	2004.289	1	0.146	0.149			
26	2006.568	2	0.146	0.149			
27	2009.830	2	0.146	0.149			
28	2010.360	2	0.146	0.149			
29							
30							
31							

บันทึกเพิ่มเติม: ค่าไฟฟ้าบ้านบึงน้ำเสียประจำเดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2568 = 57 kWh. = 53,000 kWh. ค่าไฟฟ้าบ้านบึงน้ำเสีย = 53,000 / 29 = 2,036 kWh/วัน.

ผู้ตรวจสอบ..... ผู้จัดการอาคาร..... 04 มิ.ย. 2568

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คไฟฟ้า ประจำเดือน..... มีนาคม..... พ.ศ..... 2568.....				หน่วยงาน.....เคอะโมบิลิตี้สนามเป้า.....			
วันที่	No. 10..... kWh		จำนวนการใช้ (หน่วย).....x1000.....		No. 31..... On Peak (kW)		
	No. 32..... Off Peak (kW)		ผู้บันทึก				
1	1911.340	2	0.000	0.077			
2	1914.144	2	0.000	0.130			
3	1916.690	2	0.000	0.130			
4	1918.979	2	0.156	0.130			
5	1920.114	2	0.156	0.130			
6	1922.244	2	0.156	0.130			
7	1925.923	2	0.156	0.130			
8	1927.350	2	0.156	0.130			
9	1929.111	2	0.156	0.130			
10	1931.109	2	0.156	0.130			
11	1933.816	2	0.156	0.132			
12	1935.045	2	0.156	0.137			
13	1937.128	2	0.156	0.137			
14	1940.384	3	0.156	0.132			
15	1942.512	2	0.156	0.137			
16	1944.723	2	0.156	0.137			
17	1947.209	3	0.156	0.137			
18	1949.974	2	0.156	0.147			
19	1951.930	2	0.156	0.147			
20	1955.007	2	0.156	0.147			
21	1958.604	2	0.156	0.147			
22	1962.139	2	0.156	0.147			
23	1964.914	2	0.156	0.147			
24	1967.623	2	0.156	0.147			
25	1969.005	2	0.156	0.147			
26	1971.152	2	0.156	0.147			
27	1973.430	2	0.156	0.147			
28	1975.344	2	0.156	0.147			
29	1977.418	2	0.156	0.147			
30	1979.402	2	0.156	0.147			
31	1981.402	2	0.156	0.147			
บันทึกเพิ่มเติม : 66 MWh = 66,000 kWh							
66,000 / 31 = 2,129 kWh/วัน							
ผู้ตรวจสอบ				ผู้จัดการอาคาร..... 72 มิ.ย. 2568			

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คปั๊มน้ำ..... ส่วนกลางชั้น 9.....										หน่วยงาน.....เคอะโมบิลิตี้สนามเป้า.....	
รายการ	ค่าเฉลี่ยรายวัน			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ		
วันที่											
1	1.5	7.2	/	/	/					53	0
2	1.5	7.2	/	/	/					54	0
3	1.5	7.2	/	/	/					54	0
4	1.5	7.2	/	/	/					54	0
5	1.5	7.2	/	/	/					54	0
6	1.5	7.2	/	/	/					54	0
7	1.5	7.2	/	/	/					54	0
8	1.5	7.2	/	/	/					54	0
9	1.5	7.2	/	/	/					54	0
10	1.5	7.2	/	/	/					54	0
11	1.5	7.2	/	/	/					54	0
12	1.5	7.2	/	/	/					54	0
13	1.5	7.2	/	/	/					54	0
14	1.5	7.2	/	/	/					54	0
15	1.5	7.2	/	/	/					54	0
16	1.5	7.2	/	/	/					54	0
17	1.5	7.2	/	/	/					54	0
18	1.5	7.2	/	/	/					54	0
19	1.5	7.2	/	/	/					54	0
20	1.5	7.2	/	/	/					54	0
21	1.5	7.2	/	/	/					54	0
22	1.5	7.2	/	/	/					54	0
23	1.5	7.2	/	/	/					54	0
24	1.5	7.2	/	/	/					54	0
25	1.5	7.2	/	/	/					54	0
26	1.5	7.2	/	/	/					54	0
27	1.5	7.2	/	/	/					54	0
28	1.5	7.2	/	/	/					54	0
29	1.5	7.2	/	/	/					54	0
30	1.5	7.2	/	/	/					54	0
31	1.5	7.2	/	/	/					54	0
ตรวจสอบโดย										วันที่ 7/4/68	

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ..... ส่วนกลางชั้น 23.....										หน่วยงาน.....เคอะโมบิลิตี้สนามเป้า.....	
รายการ	ค่าเฉลี่ยรายวัน			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ		
วันที่											
1	1.5	7.2	3600	/	/						
2	1.5	7.2	3600	/	/						
3	1.5	7.2	3600	/	/						
4	1.5	7.2	3600	/	/						
5	1.5	7.2	3600	/	/						
6	1.5	7.2	3600	/	/						
7	1.5	7.2	3600	/	/						
8	1.5	7.2	3600	/	/						
9	1.5	7.2	3600	/	/						
10	1.5	7.2	3600	/	/						
11	1.5	7.2	3600	/	/						
12	1.5	7.2	3600	/	/						
13	1.5	7.2	3600	/	/						
14	1.5	7.2	3600	/	/						
15	1.5	7.2	3600	/	/						
16	1.5	7.2	3600	/	/						
17	1.5	7.2	3600	/	/						
18	1.5	7.2	3600	/	/						
19	1.5	7.2	3600	/	/						
20	1.5	7.2	3600	/	/						
21	1.5	7.2	3600	/	/						
22	1.5	7.2	3600	/	/						
23	1.5	7.2	3600	/	/						
24	1.5	7.2	3600	/	/						
25	1.5	7.2	3600	/	/						
26	1.5	7.2	3600	/	/						
27	1.5	7.2	3600	/	/						
28	1.5	7.2	3600	/	/						
29	1.5	7.2	3600	/	/						
30	1.5	7.2	3600	/	/						
31	1.5	7.2	3600	/	/						
ตรวจสอบโดย										วันที่ 7/4/68	

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ..... ส่วนกลางชั้น 23.....										หน่วยงาน.....เคอะโมบิลิตี้สนามเป้า.....	
รายการ	ค่าเฉลี่ยรายวัน			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ		
วันที่											
1	1.5	7.2	3600	/	/						
2	1.5	7.2	3600	/	/						
3	1.5	7.2	3600	/	/						
4	1.5	7.2	3600	/	/						
5	1.5	7.2	3600	/	/						
6	1.5	7.2	3600	/	/						
7	1.5	7.2	3600	/	/						
8	1.5	7.2	3600	/	/						
9	1.5	7.2	3600	/	/						
10	1.5	7.2	3600	/	/						
11	1.5	7.2	3600	/	/						
12	1.5	7.2	3600	/	/						
13	1.5	7.2	3600	/	/						
14	1.5	7.2	3600	/	/						
15	1.5	7.2	3600	/	/						
16	1.5	7.2	3600	/	/						
17	1.5	7.2	3600	/	/						
18	1.5	7.2	3600	/	/						
19	1.5	7.2	3600	/	/						
20	1.5	7.2	3600	/	/						
21	1.5	7.2	3600	/	/						
22	1.5	7.2	3600	/	/						
23	1.5	7.2	3600	/	/						
24	1.5	7.2	3600	/	/						
25	1.5	7.2	3600	/	/						
26	1.5	7.2	3600	/	/						
27	1.5	7.2	3600	/	/						
28	1.5	7.2	3600	/	/						
29	1.5	7.2	3600	/	/						
30	1.5	7.2	3600	/	/						
31	1.5	7.2	3600	/	/						
ตรวจสอบโดย										วันที่ 7/4/68	

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020


ตารางสถิติการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2568.....				หน่วยงาน.....เดอะโมบิลิตี้สตามเบ้า.....	
วันที่	เลขมิเตอร์ (หน่วย)	ผลต่าง ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	332431	4		332431	
2	332435	3			
3	332439	3			
4	332442	4			
5	332446	4			
6	332448	2			
7	332455	7			
8	332465	10			
9	332468	3			
10	332471	3			
11	332475	4			
12	332478	3			
13	332482	4			
14	332485	3			
15	332486	1			
16	332492	6			
17	332500	8			
18	332503	3			
19	332506	3			
20	332512	6			
21	332515	3			
22	332518	3			
23	332521	4			
24	332525	4			
25	332528	3			
26	332531	3			
27	332534	3			
28	332537	3			
29	332540	3			
30	332543	3			
31					
บันทึกเพิ่มเติม				ค่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ลูกค้าในช่วงเดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2568..... = 119	
				ค่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ลูกค้าในช่วงเดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2568..... 119 / 30 = 4.3 kWh	
ผู้ตรวจสอบ		หัวหน้าช่างเทคนิค 1 , 5 , 64		รับทราบโดย.....ผู้จัดการอาคาร..... / /	

ตารางสถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2568.....				หน่วยงาน.....เดอะโมบิลิตี้สตามเบ้า.....	
วันที่	No.....10..... kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x1000.....	No.....31..... On Peak (kW)	No.....32..... Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	1929.344	2	0.000	0.092	
2	1990.443	2	0.000	0.082	
3	1992.044	2	0.131	0.120	
4	1995.641	3	0.142	0.144	
5	1997.583	2	0.142	0.144	
6	1999.404	2	0.142	0.144	
7	1999.404	2	0.142	0.144	
8	1999.404	2	0.142	0.144	
9	1999.404	2	0.142	0.144	
10	1999.404	3	0.152	0.144	
11	2000.194	2	0.152	0.144	
12	2002.141	2	0.152	0.144	
13	2004.928	2	0.152	0.144	
14	2006.674	2	0.152	0.146	
15	2008.625	2	0.152	0.146	
16	2010.400	2	0.152	0.146	
17	2014.008	2	0.152	0.146	
18	2014.342	2	0.152	0.146	
19	2016.984	2	0.152	0.146	
20	2019.948	3	0.152	0.146	
21	2021.319	2	0.152	0.146	
22	2023.531	2	0.152	0.146	
23	2026.419	3	0.152	0.146	
24	2028.990	2	0.152	0.146	
25	2030.009	2	0.152	0.146	
26	2033.865	3	0.152	0.146	
27	2035.154	2	0.152	0.146	
28	2037.904	2	0.152	0.146	
29	2040.892	3	0.152	0.146	
30	2043.531	2	0.152	0.146	
31					
บันทึกเพิ่มเติม					
ค่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ลูกค้าในช่วงเดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2568..... ค่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ลูกค้าในช่วงเดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2568..... 66 kWh = 66,000 kWh. 66,000 / 30 = 2,200 kWh/วัน.					
ผู้ตรวจสอบ		หัวหน้าช่างเทคนิค 1 / 5 / 64		รับทราบโดย.....ผู้จัดการอาคาร.....	



ตารางตรวจเช็คบ่อน้ำ..... ส่วนกลางชั้น 9.....										หน่วยงาน.....เดอะโมบิลิตี้สตามเบ้า.....			
เดือน.....เมษายน..... พ.ศ.....2568.....													
รายการ	ค่าเคมีสระบ่อน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	1.5	7.2		/						5.1	0		
2	1.5	7.1		/						5.1	0		
3	1.5	7.2		/						5.1	0		
4	1.5	7.2		/						5.1	0		
5	1.5	7.2		/						5.1	0		
6	1.5	7.2		/						5.1	0		
7	1.5	7.2		/						5.1	0		
8	1.5	7.2		/						5.1	0		
9	1.5	7.2		/						5.1	0		
10	1.5	7.2		/						5.1	0		
11	1.5	7.2		/						5.1	0		
12	1.5	7.2		/						5.1	0		
13	1.5	7.2		/						5.1	0		
14	1.5	7.2		/						5.1	0		
15	1.5	7.2		/						5.1	0		
16	1.5	7.2		/						5.1	0		
17	1.5	7.2		/						5.1	0		
18	1.5	7.2		/						5.1	0		
19	1.5	7.2		/						5.1	0		
20	1.5	7.2		/						5.1	0		
21	1.5	7.2		/						5.1	0		
22	1.5	7.2		/						5.1	0		
23	1.5	7.2		/						5.1	0		
24	1.5	7.2		/						5.1	0		
25	1.5	7.2		/						5.1	0		
26	1.5	7.2		/						5.1	0		
27	1.5	7.2		/						5.1	0		
28	1.5	7.2		/						5.1	0		
29	1.5	7.2		/						5.1	0		
30	1.5	7.2		/						5.1	0		
31													
ตรวจสอบโดย										วันที่ 1/5/64			

ตารางตรวจเช็คสระว่ายนํ้า.....ส่วนกลางชั้น 23.....										หน่วยงาน.....เดอะโมบิลิตี้สตามเบ้า.....			
เดือน ..เมษายน.. พ.ศ...2568....													
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายนํ้า			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์นํ้า	ปริมาณการใช้นํ้า	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ					
วันที่													
1	1.5	7.2	3500	/									
2	1.5	7.2	3500	/									
3	1.5	7.2	3500	/									
4	1.5	7.2	3500	/									
5	1.5	7.6	3500	/									
6	1.5	7.6	3500	/									
7	1.5	7.6	3500	/									
8	1.5	7.6	3500	/									
9	1.5	7.6	3500	/									
10	1.5	7.2	3500	/									
11	1.5	7.2	3500	/									
12	1.5	7.2	3500	/									
13	1.5	7.2	3500	/									
14	1.5	7.2	3500	/									
15	1.5	7.2	3500	/									
16	1.5	7.2	3500	/									
17	1.5	7.2	3500	/									
18	1.5	7.2	3500	/									
19	1.5	7.2	3500	/									
20	1.5	7.2	3500	/									
21	1.5	7.2	3500	/									
22	1.5	7.2	3500	/									
23	1.5	7.2	3500	/									
24	1.5	7.2	3500	/									
25	1.5	7.2	3500	/									
26	1.5	7.6	3500	/									
27	1.5	7.6	3500	/									
28	1.5	7.6	3500	/									
29	1.5	7.6	3500	/									
30	1.5	7.6	3500	/									
31													
ตรวจสอบโดย										วันที่ 1/5/64			


การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

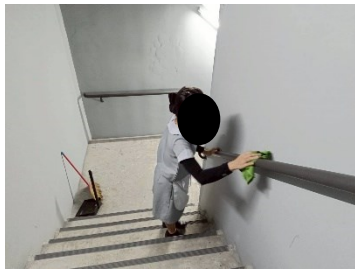

การทำความสะอาดถนน และพื้นที่จอดรถ

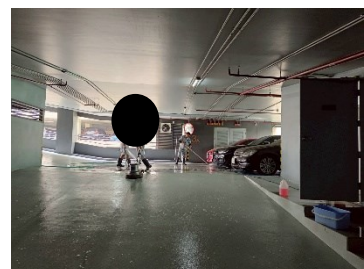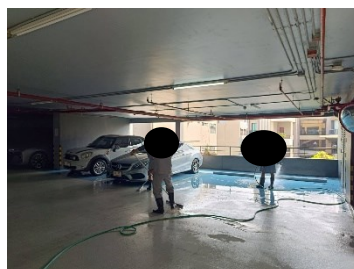




การทำความสะอาดระบบระบายน้ำ

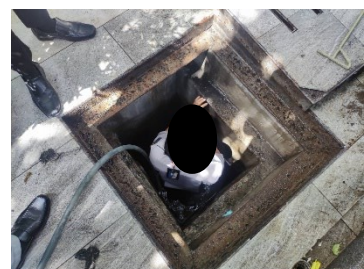


การดูแลพื้นที่สีเขียว







การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ

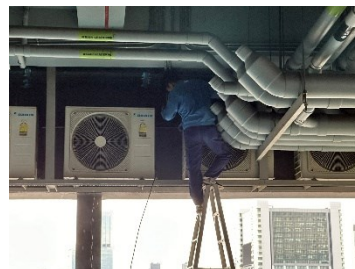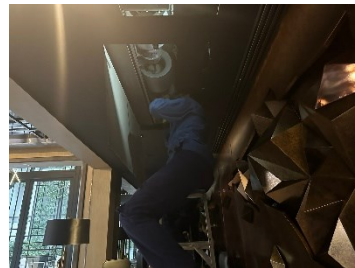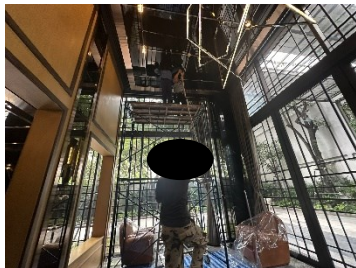


การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

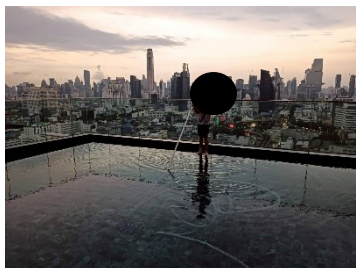

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้

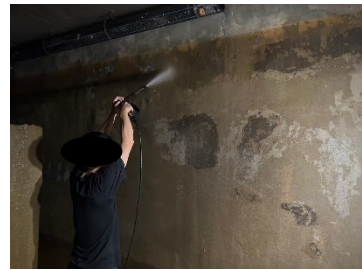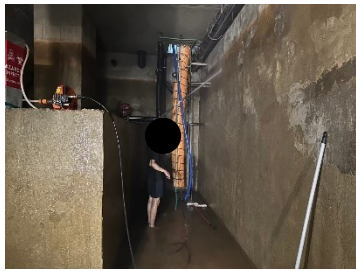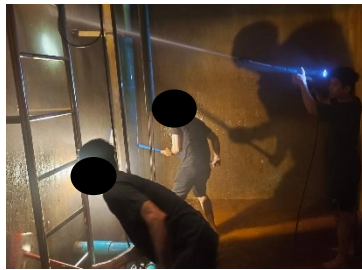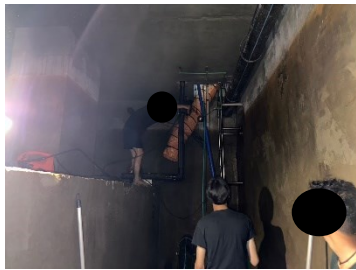

การตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา

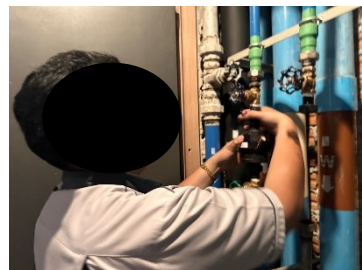

การเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการ



การเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขต



การจัดการมูลฝอยรีไซเคิล






การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย




การสูบน้ำและไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย

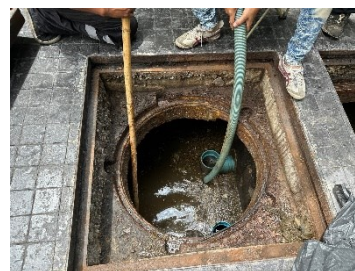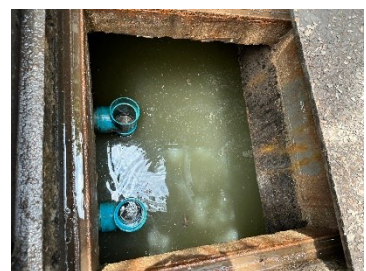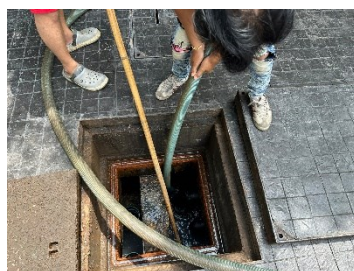



การตรวจสอบดูแลระบบป้องกัน และเตือนอัคคีภัย






การอบรมวิธีการดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ

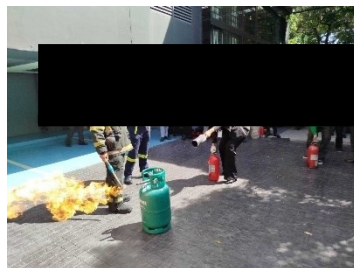

พื้นที่หนีไฟทางอากาศ

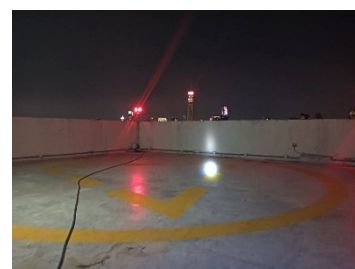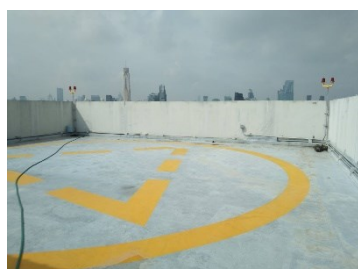

การซ่อมบำรุงส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ

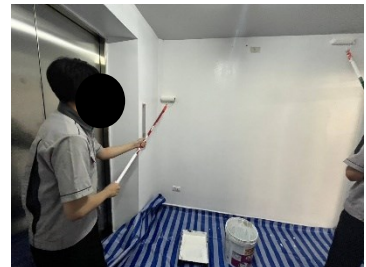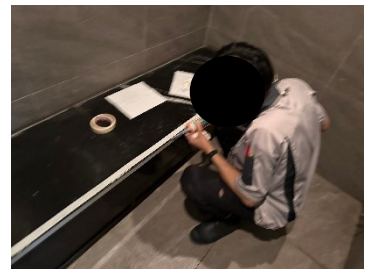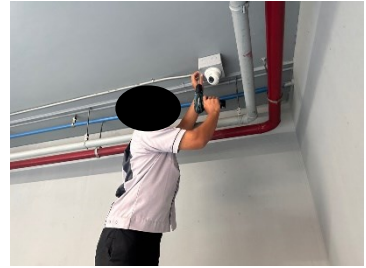

ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์



รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250500001
วันที่ปฏิบัติงาน	06/05/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คหน่วยยอนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คหอยางคาล์ไอดี	✓			
3	ระดับน้ำฉนวนเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำฉนวนเชื้อเพลิง...235...ลิตร				
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คหอยางคาล์ไอดี	✓			
8	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยอนต์	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีดกระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	S...0...แอมป์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
5	รีดแรงดัน	✓			
	T-R...396...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...42...ชม.				
	STOP...42...ชม.				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนต์				
1	แรงดันน้ำฉนวนเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำฉนวนเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	แรงดันน้ำฉนวนหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำฉนวนหล่อเย็น...6.4...PSI				
3	อุณหภูมิฉนวนหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิฉนวนหล่อเย็น...0...F				
4	เวลา	✓			
	START...16.20...น.				
	STOP...16.20...น.				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...42...ชม.				
	START...42...ชม.				
7	อุณหภูมิฉนวนหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิฉนวนหล่อเย็น...53...F				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

- รายละเอียด Print ประจำวันที่
- สถานะ เรียกบ่อย
- คำแนะนำ
- การแก้ไขข้อหา เรียกบ่อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ แจ้งอีก (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250500002
วันที่ปฏิบัติงาน	13/05/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	รีดแรงดัน	✓			
	S-T...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
	T-R...0...โวลต์				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...45...ชม.				
	STOP...45...ชม.				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				
5	รีดกระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนต์				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...45...ชม.				
	STOP...45...ชม.				
2	แรงดันน้ำฉนวนหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำฉนวนหล่อเย็น...0...PSI				
3	อุณหภูมิฉนวนหล่อเย็น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
7	เวลา	✓			
	START...16.00...น.				
	STOP...16.10...น.				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตัด ATS	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
7	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...195...ลิตร				
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สับดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250500003
วันที่ปฏิบัติงาน	20/05/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค GFC				
1	ชี้ไม่ทำการทำงาน	✓			
	START...45...ชม.				
	STOP...45...ชม.				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...แอมป์				
4	วัดกระแส	✓			
	T...แอมป์				
	R...แอมป์				
	S...แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	วัดแรงดัน	✓			
	T-R...398...โวลต์				
	S-T...397...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง					
1	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.8...PSI				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...F				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...PSI				

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ไข -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
5	เวลา	✓			
	START...10.11...น.				
	STOP...10.16...น.				
6	ชี้ไม่ทำการทำงาน	✓			
	START...45...ชม.				
	STOP...45...ชม.				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตัด ATS	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...198...ลิตร				
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด

ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค GEN - สี่ง่า

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
	ตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องชนิด				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
4	เวลา	✓			
	START...11.00...น.				
	STOP...11.10...น.				
5	ยังไม่การทำงาน	✓			
	START...45...ชม.				
	STOP...45...ชม.				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
7	อุณหภูมิอากาศ	✓			
	อุณหภูมิอากาศ...0...F				
	ตรวจสอบถัง GPC				
1	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว...50.0...HZ				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				
3	รีดกระแส	✓			
	T...0...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการอื่น	
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	รีดแอมป์	✓			
	T-R...0...โวลต์				
	S-T...0...โวลต์				
	R-S...0...โวลต์				
6	ยังไม่การทำงาน	✓			
	START...45...ชม.				
	STOP...45...ชม.				
ตรวจเช็คเครื่องชนิด					
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...190...ลิตร				
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คค่าความต้านทานของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องชนิด	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
8	ตรวจเช็คสายอากาศโมดี	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
11	ตรวจเช็คสายอากาศโมเดียม	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ในตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
15	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด

ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250600002
วันที่ปฏิบัติงาน	03/06/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสายอากาศไอเสีย	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุนเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สตาร์ท ATS	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
10	ตรวจเช็คสายอากาศไอเสีย	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
13	ระดับน้ำฉนวนเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำฉนวนเชื้อเพลิง...180...ลิตร				
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...7.0...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
5	เวลา	✓			
	STOP...17.10...น.				
	START...17.00...น.				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...45...ชม.				
	START...45...ชม.				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...54...F				
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	รีดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	รีดแรงดัน	✓			
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...397...โวลต์				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...45...ชม.				
	START...45...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ

- รายละเอียด
- สาเหตุ
- คำแนะนำ
- การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ แจ้งอีก (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250600003
วันที่ปฏิบัติงาน	10/06/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
2	เวลา	✓			
	STOP...10.30...น.				
	START...10.20...น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...45...ชม.				
	STOP...45...ชม.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...0...PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสายอากาศไอเสีย	✓			
2	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สตาร์ท ATS	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
11	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....190...ลิตร				
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ห้ามการทำงาน	✓			
	START....45...ชม.				
	STOP....45...ชม.				
2	วัดกระแส	✓			
	T....0...แอมป์				
	S....0...แอมป์				
	R....0...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	วัดแรงดัน	✓			
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY....0...แอมป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สับดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250600004
วันที่ปฏิบัติงาน	17/06/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	วัดกระแส	✓			
	T....0...แอมป์				
	S....0...แอมป์				
	R....0...แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
3	วัดแรงดัน	✓			
	T-R...396...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
4	ห้ามการทำงาน	✓			
	START....45...ชม.				
	STOP....45...ชม.				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
2	ห้ามการทำงาน	✓			
	STOP....45...ชม.				
	START....45...ชม.				
3	ระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

ข้อเสนอแนะ -

การแก้ไขอื่นๆ -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...6.8...PSI				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
5	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...35...F				
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
7	เวลา	✓			
	START...12.50...น.				
	STOP...13.00...น.				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
11	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....190...ลิตร				
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ
รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
สาเหตุ เห็นบ่อย
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา เห็นบ่อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค GEN - สี่งาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM250600005
วันที่ปฏิบัติงาน	24/06/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....185....ลิตร				
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครื่อง	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1501....RPM				
2	เวลา	✓			
	START.....11.55....น.				
	STOP.....12.00....น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	START...46...ชม.				
	STOP...46...ชม.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
6	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง...6.6...PSI				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...47...F				
ตรวจเช็คชุด CPC					
1	ชุดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
4	ชุดแรงดัน	✓			
	T-R...396...โวลต์				
	S-T...397...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...46...ชม.				
	START...46...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

รหัสงาน	SN/BPP-4Me
รหัสเครื่องจักร	BPP 01
เลขที่ใบงาน	PM250600018
วันที่ปฏิบัติงาน	13/06/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คดูอย่าง สัตว์จุดต่อฉนวน	✓			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คปั๊มและท่อจ่ายน้ำ	✓			
6	ตรวจเช็คตัวโรตอร์และสเตเตอร์	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มในถัง Pump	✓			
8	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์กับระบบ	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START...28...PSI				
	STOP...40...PSI				
10	ตรวจเช็คตัววัด MOTOR	✓			
CONTROL					
1	แรงดัน	✓			
	S-T...394...โวลต์				
	R-S...393...โวลต์				
	T-R...394...โวลต์				
2	ตรวจเช็คการทำงานของการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
9	กระแส	✓			
	S...5.0...แอมป์				
	T...5.3...แอมป์				
	R...5.2...แอมป์				
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
11	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ Control	✓			
12	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.รณสิทธิ์ สุทธิ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายชื่อเสีย
- สาเหตุ
- คำแนะนำ
- การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	SN/BPP-4Me
รหัสเครื่องจักร	BPP 02
เลขที่ใบงาน	PM250600019
วันที่ปฏิบัติงาน	13/06/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คตัวโรตอร์และสเตเตอร์	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คปั๊มและท่อจ่ายน้ำ	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มในถัง Pump	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
START...22...PSI					
STOP...36...PSI					
8	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์กับระบบเขียน	✓			
ตรวจเช็คดูอย่าง สัตว์จุดต่อฉนวน		✓			
10	ตรวจเช็คตัววัดลัด MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
7	กระแส	✓			
S...5.7...แอมป์					
T...5.8...แอมป์					
R...5.1...แอมป์					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
10	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
12	แรงดัน	✓			
	T-R...394...โวลต์				
	S-T...394...โวลต์				
	R-S...393...โวลต์				
13	ตรวจเช็คการทำงานของการทำงานของ PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

- รายชื่อเสีย
- สาเหตุ
- คำแนะนำ
- การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	SN/BPP-4Me
รหัสเครื่องจักร	BPP 03
เลขที่ใบงาน	PM250600020
วันที่ปฏิบัติงาน	13/06/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสวิตภาค Relay	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตภาค Control	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตภาค Fuse Control	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตภาค Magnetic	✓			
5	กระแส	✓			
	R...6.5...แอมป์				
	S...6.8...แอมป์				
	T...6.7...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
7	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
8	แรงดัน	✓			
	R-S...393...โวลต์				
	T-R...394...โวลต์				
	S-T...394...โวลต์				
9	ตรวจเช็คการทำงานของทำงานของ PUMP	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตภาค Breaker	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจเช็คชุดคูลภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบเสียง	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	START...50...PSI				
	STOP...70...PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คถังและท่อ	✓			
6	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
7	ตรวจเช็คตัวสวิตช์ MOTOR	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คตัวไดรฟ์มอเตอร์	✓			
10	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

รหัสงาน	SN/CVP-4Me
รหัสเครื่องจักร	CVP 01
เลขที่ใบงาน	PM250600021
วันที่ปฏิบัติงาน	13/06/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์เปลี่ยน	✓			
2	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำ ออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำ ออก.....150....PSI				
4	การติดตั้งภายในปั๊ม PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คตัวไดรฟ์ Motor	✓			
8	ตรวจเช็คตัวสวิตช์ MOTOR	✓			
9	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตราซาวด์	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI				
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดค่าภายในตู้ Control	✓			
2	กระแส	✓			
	T.....28.4.....แอมป์				
	S.....29.2.....แอมป์				
	R.....26.8.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
4	แรงดัน	✓			
	R-S.....393.....โวลต์				
	S-T.....394.....โวลต์				
	T-R.....394.....โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...15...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

รหัสงาน	SN/CWP-4Me
รหัสเครื่องจักร	CWP 02
เลขที่ใบงาน	PM250600022
วันที่ปฏิบัติงาน	13/06/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
4	แรงดัน	✓			
	T-R...393...โวลต์				
	S-T...394...โวลต์				
	R-S...393...โวลต์				
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ตั้ง Set...15...แอมป์				
6	ตรวจเช็คชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
11	กระแส	✓			
	T...28.0...แอมป์				
	R...27.0...แอมป์				
	S...29.2...แอมป์				
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...148...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
5	ตรวจเช็คสถานะเครื่อง และอุปกรณ์บนสายเคเบิล	✓			
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
8	การติดตั้งภายในตู้ควบคุม PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM250500009
วันที่ปฏิบัติงาน	06/05/2025
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
ENGINE					
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แอมมิเตอร์...0...แอมป์				
	แรงดันน้ำฉีดละออง...60...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...200...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น...170...F				
	ชั่วโมงการทำงาน...27.7...ชม.				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คความถี่จ่ายของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดเชื้อเพลิง...1030...ลิตร				
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
CONTROL					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดควบคุม BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวเรือน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค FRP - ลิปคำ

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250500010

วันที่ปฏิบัติงาน

13/05/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
1	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดวาล์ว BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบตัวถังถังเก็บ	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค FRP - ลิปคำ

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250500011

วันที่ปฏิบัติงาน

20/05/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
1	ตรวจสอบตัวถังถังเก็บ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดวาล์ว BATTERY	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบถังจ่ายน้ำ
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1490.....ลิตร				
2	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....63.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก.....209.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....185.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....28.....ชม.				
	ความเร็วรอบ.....3000.....RPM				
	แอมแปร์.....แอมป์				
	อุณหภูมิถังพักเย็น.....179.....F				
4	ตรวจสอบสายพาน	✓			
5	ตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำ	✓			
6	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจสอบค่าความแรงดันของ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบระดับถังพักเย็น	✓			
11	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำถังพักเย็น	✓			
	CONTROL				

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250500012

วันที่ปฏิบัติงาน

27/05/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสวิตช์ตัวเดิน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจสอบสายพาน	✓			
4	ตรวจสอบการกด MANUAL START	✓			
5	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจสอบค่าความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1050...ลิตร				
10	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....200...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0...PSI				
	วัดระดับน้ำดับเพลิง.....0...PSI				
	จำไว้สภาพทำงาน.....28.1...ชม.				
	ความเร็วรอบ.....3000...RPM				
	แอมมิเตอร์.....0...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น.....170...F				
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....60...PSI				
13	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Print ประจำใบคำ

สถานะเรียบร้อย

คำแนะนำ

การแก้ปัญหาเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วหนังสือส่งมอบงาน (CM)

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250600010

วันที่ปฏิบัติงาน

03/06/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....0...PSI				
	แอมมิเตอร์.....0...แอมป์				
	วัดระดับน้ำดับเพลิง.....75...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....200...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำมัน.....180...F				
	ชั่วโมงการทำงาน.....28.2...ชม.				
	ความเร็วรอบ.....3000...RPM				
2	ตรวจสอบสายพาน	✓			
3	ตรวจสอบท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจสอบค่าความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1000...ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
11	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Print ประจำใบคำ

สถานะ-

คำแนะนำ-

การแก้ปัญหา-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วหนังสือส่งมอบงาน (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค FRP - ลิปทา

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250600011

วันที่ปฏิบัติงาน

10/06/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ปกติ
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค FRP - ลิปทา

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM250600012

วันที่ปฏิบัติงาน

17/06/2025

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
1	ตรวจเช็คตัวถังถังเก็บ	✓			
2	ตรวจเช็คการล้างานของชุด FRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจาวห BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
รายละเอียด Pmpประจำลิปทา
สาเหตุ เรือบวช
คำแนะนำ เรือบวช
การแก้ปัญหา เรือบวช

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
ENGINE					
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำดับหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1000...ลิตร					
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
วัดแรงดันน้ำออก.....200...PSI					
วัดแรงดันน้ำเข้า.....0...PSI					
แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0...PSI					
ชั่วโมงการทำงาน.....28.2...ชม.					
ความเร็วรอบ.....3000...RPM					
แอมป์คอร.....0...แอมป์					
อุณหภูมิถังน้ำหล่อเย็น.....170...F					
แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....60...PSI					
11	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
CONTROL					

รหัสงาน: FRP-W
รหัสเครื่องจักร: FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน: PM250600013
วันที่ปฏิบัติงาน: 24/06/2025
ชื่ออาคาร: The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบชุดควบคุม BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์เบรก	✓			
ENGINE					
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	วัดความดันน้ำออก...209...PSI				
	วัดความดันน้ำเข้า...185...PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...70...PSI				
	อุณหภูมิการทำงาน...28.6...ซม.				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แอมแปร์...0...แอมป์				
	อุณหภูมิถังหล่อเย็น...130...F				
2	ตรวจสอบสายพาน	✓			
3	ตรวจสอบสายเคเบิลเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบชุดอากาศไอดี	✓			
6	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจสอบความแรงของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบตัวนำหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจสอบระบบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
11	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเมื่อ	
12	ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...1000...ลิตร				
13	ตรวจสอบชุดอากาศไอดี	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

สถานะ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติตามสภานโยบาย



ปฏิบัติตามสภานโยบายและข้อกำหนด (CM)

หน้ารายงาน: เลขที่ใบปฏิบัติงาน: A
วันที่ตรวจเช็ค: 16/5/68
ชื่อผู้ควบคุม: FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จรวด		กระบอกสูบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ถังดับเพลิง Control	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง Pump room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง RUM ขึ้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง RUM ขึ้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 8 ตามลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง Generator	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง MCB	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง Pressurized fan	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง Sootier Pump	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง CDU	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง LRT	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 1 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 2 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 3 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 4 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 5 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 6 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 7 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 8 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 9 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 10 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 11 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 12 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 13 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 14 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 15 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 16 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 17 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 18 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 19 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ: 16, 5, 68 16, 5, 68 16, 5, 68

หน้ารายงาน: เลขที่ใบปฏิบัติงาน: A
วันที่ตรวจเช็ค: 16/5/68
ชื่อผู้ควบคุม: FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จรวด		กระบอกสูบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ถังดับเพลิง 20 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 21 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 22 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 23 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ถังดับเพลิง 24 หน่วยลิ้น	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ: 16, 5, 68 16, 5, 68 16, 5, 68

หน่วยงาน ----- คณะโมบิลิตีสนามเป้า -----		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ ----- 20/05/68 -----	
อาคาร ----- A -----		รหัสอุปกรณ์ ----- FE -----							
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟฉายแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXIT-01	/		/		/		หน้าห้องเก็บของชั้น 25	
2	EXIT-02	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 25	
3	EXIT-03	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 25	
4	EXIT-04	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 24	
5	EXIT-05	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 24	
6	EXIT-06	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 24	
7	EXIT-07	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 23	
8	EXIT-08	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 23(1)	
9	EXIT-09	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 23(2)	
10	EXIT-10	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 23	
11	EXIT-11	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 22	
12	EXIT-12	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 22 (1)	
13	EXIT-13	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 22 (2)	
14	EXIT-14	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 22 (3)	
15	EXIT-15	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 22	
16	EXIT-16	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 21	
17	EXIT-17	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 21(1)	
18	EXIT-18	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 21(2)	
19	EXIT-19	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 21	
20	EXIT-20	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 20	
21	EXIT-21	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 20(1)	
22	EXIT-22	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 20(2)	
23	EXIT-23	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 20	
24	EXIT-24	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 19	
25	EXIT-25	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 19(1)	
26	EXIT-26	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 19(2)	
27	EXIT-27	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 19	
28	EXIT-28	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 18	
29	EXIT-29	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 18(1)	
30	EXIT-30	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 18(2)	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: _____ หัวหน้าช่าง: _____ ผู้จัดการอาคาร: _____

ลงชื่อ: 20, 05, 68 วันที่: 20, 5, 68 เวลา: 3, 6, 68

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ----- คณะโมบิลิตีสนามเป้า -----		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ ----- 20/05/68 -----	
อาคาร ----- A -----		รหัสอุปกรณ์ ----- FE -----							
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟฉายแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EXIT-31	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 18	
32	EXIT-32	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 17	
33	EXIT-33	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 17(1)	
34	EXIT-34	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 17(2)	
35	EXIT-35	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 17	
36	EXIT-36	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 16	
37	EXIT-37	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 16(1)	
38	EXIT-38	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 16(2)	
39	EXIT-39	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 16	
40	EXIT-40	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 15	
41	EXIT-41	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 15(1)	
42	EXIT-42	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 15(2)	
43	EXIT-43	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 15	
44	EXIT-44	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 14	
45	EXIT-45	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 14(1)	
46	EXIT-46	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 14(2)	
47	EXIT-47	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 14	
48	EXIT-48	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 13	
49	EXIT-49	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 13(1)	
50	EXIT-50	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 13(2)	
51	EXIT-51	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 13	
52	EXIT-52	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 12	
53	EXIT-53	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 12(1)	
54	EXIT-54	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 12(2)	
55	EXIT-55	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 12	
56	EXIT-56	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 11	
57	EXIT-57	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 11(1)	
58	EXIT-58	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 11(2)	
59	EXIT-59	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 11	
60	EXIT-60	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 10	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: _____ หัวหน้าช่าง: _____ ผู้จัดการอาคาร: _____

ลงชื่อ: 20, 05, 68 วันที่: 20, 5, 68 เวลา: 3, 6, 68

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ----- คณะโมบิลิตีสนามเป้า -----		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจรอบ ----- 20/05/68 -----	
อาคาร ----- A -----		รหัสอุปกรณ์ ----- FE -----							
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟฉายแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EXIT-61	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 10(1)	
62	EXIT-62	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 10(2)	
63	EXIT-63	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 10	
64	EXIT-64	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 9	
65	EXIT-65	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 9(1)	
66	EXIT-66	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 9(2)	
67	EXIT-67	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 9	
68	EXIT-68	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 8	
69	EXIT-69	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 8	
70	EXIT-70	/		/		/		ทางเดินชั้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 8	
71	EXIT-71	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 7	
72	EXIT-72	/		/		/		ทางเดินชั้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 7	
73	EXIT-73	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 6	
74	EXIT-74	/		/		/		ทางเดินชั้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 6	
75	EXIT-75	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 5	
76	EXIT-76	/		/		/		ทางเดินชั้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 5	
77	EXIT-77	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 4	
78	EXIT-78	/		/		/		ทางเดินชั้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 4	
79	EXIT-79	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 3	
80	EXIT-80	/		/		/		ทางเดินชั้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 3	
81	EXIT-81	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 2	
82	EXIT-82	/		/		/		ทางเดินชั้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 2	
83	EXIT-83	/		/		/		ประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 1	
84	EXIT-84	/		/		/		ประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 1	
85	EXIT-85	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 1	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: _____ หัวหน้าช่าง: _____ ผู้จัดการอาคาร: _____

ลงชื่อ: 20, 05, 68 วันที่: 20, 5, 68 เวลา: 7, 6, 68

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ----- คณะโมบิลิตีสนามเป้า -----		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจรอบ ----- 20/05/68 -----	
อาคาร ----- A -----		รหัสอุปกรณ์ ----- EL -----							
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟฉายแบบเคลื่อนที่		สภาพแบบเคลื่อนที่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E-4.01	/		/		/		ห้องเครื่อง LK 1	
2	E-4.02	/		/		/		ห้องเครื่อง LK 2	
3	E-4.03	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 25 (1)	
4	E-4.04	/		/		/		ห้อง Booster Pump ชั้น 25	
5	E-4.05	/		/		/		ห้อง Pressurized Fan ชั้น 25 (1)	
6	E-4.06	/		/		/		ห้อง Pressurized Fan ชั้น 25 (2)	
7	E-4.07	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 25 (2)	
8	E-4.08	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 25	
9	E-4.09	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 25	
10	E-4.10	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 24	
11	E-4.11	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 24	
12	E-4.12	/		/		/		หน้า LK ชั้น 24	
13	E-4.13	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 23	
14	E-4.14	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 23	
15	E-4.15	/		/		/		หน้า LK ชั้น 23	
16	E-4.16	/		/		/		ห้องเครื่องระบายน้ำ ชั้น 23	
17	E-4.17	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 22	
18	E-4.18	/		/		/		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 22	
19	E-4.19	/		/		/		หน้า LK ชั้น 22	
20	E-4.20	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 22	
21	E-4.21	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 22	
22	E-4.22	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 21	
23	E-4.23	/		/		/		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 21	
24	E-4.24	/		/		/		หน้า LK ชั้น 21	
25	E-4.25	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 21	
26	E-4.26	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 21	
27	E-4.27	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 20	
28	E-4.28	/		/		/		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 20	
29	E-4.29	/		/		/		หน้า LK ชั้น 20	
30	E-4.30	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 20	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: _____ หัวหน้าช่าง: _____ ผู้จัดการอาคาร: _____

ลงชื่อ: 20, 05, 68 วันที่: 20, 5, 68 เวลา: 8, 6, 68

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคหะโมบิลิตี้สำนักงานเจ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 26/05/68.....	
อาคาร A.....		รหัสอุปกรณ์ EL.....							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	E-L31	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 20	
32	E-L32	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 19	
33	E-L33	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 19	
34	E-L34	/		/		/		หน้า LK ชั้น 19	
35	E-L35	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 19	
36	E-L36	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 19	
37	E-L37	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 18	
38	E-L38	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 18	
39	E-L39	/		/		/		หน้า LK ชั้น 18	
40	E-L40	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 18	
41	E-L41	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 18	
42	E-L42	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 17	
43	E-L43	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 17	
44	E-L44	/		/		/		หน้า LK ชั้น 17	
45	E-L45	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 17	
46	E-L46	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 17	
47	E-L47	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 16	
48	E-L48	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 16	
49	E-L49	/		/		/		หน้า LK ชั้น 16	
50	E-L50	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 16	
51	E-L51	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 16	
52	E-L52	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 15	
53	E-L53	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 15	
54	E-L54	/		/		/		หน้า LK ชั้น 15	
55	E-L55	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 15	
56	E-L56	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 15	
57	E-L57	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 14	
58	E-L58	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 14	
59	E-L59	/		/		/		หน้า LK ชั้น 14	
60	E-L60	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 14	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง..... ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 16 / 5 / 68 27 / 5 / 68 7 / 6 / 68

เป็นรายงานโดย บริษัท พริตทรี เทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคหะโมบิลิตี้สำนักงานเจ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 26/05/68.....	
อาคาร A.....		รหัสอุปกรณ์ EL.....							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	E-L61	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 14	
62	E-L62	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 13	
63	E-L63	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 13	
64	E-L64	/		/		/		หน้า LK ชั้น 13	
65	E-L65	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 13	
66	E-L66	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 13	
67	E-L67	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 12	
68	E-L68	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 12	
69	E-L69	/		/		/		หน้า LK ชั้น 12	
70	E-L70	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 12	
71	E-L71	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 12	
72	E-L72	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 11	
73	E-L73	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 11	
74	E-L74	/		/		/		หน้า LK ชั้น 11	
75	E-L75	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 11	
76	E-L76	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 11	
77	E-L77	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 10	
78	E-L78	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 10	
79	E-L79	/		/		/		หน้า LK ชั้น 10	
80	E-L80	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 10	
81	E-L81	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 10	
82	E-L82	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 9	
83	E-L83	/		/		/		ห้อง Server ไฟฟ้า ชั้น 9	
84	E-L84	/		/		/		หน้า LK ชั้น 9	
85	E-L85	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 9	
86	E-L86	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 9	
87	E-L87	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 8	
88	E-L88	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 8 (1)	
89	E-L89	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 8	
90	E-L90	/		/		/		หน้า LK ชั้น 8	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง..... ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 16 / 5 / 68 27 / 5 / 68 7 / 6 / 68

เป็นรายงานโดย บริษัท พริตทรี เทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคหะโมบิลิตี้สำนักงานเจ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 26/05/68.....	
อาคาร A.....		รหัสอุปกรณ์ EL.....							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	E-L91	/		/		/		ห้อง Gen ชั้น 8	
92	E-L92	/		/		/		ห้อง MCB ชั้น 8 (1)	
93	E-L93	/		/		/		ห้อง MCB ชั้น 8 (2)	
94	E-L94	/		/		/		ห้อง MCB ชั้น 8 (3)	
95	E-L95	/		/		/		ห้อง MCB ชั้น 8 (4)	
96	E-L96	/		/		/		ห้อง Pond Pump ชั้น 8	
97	E-L97	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 8 (2)	
98	E-L98	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 8 (1)	
99	E-L99	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 8 (2)	
100	E-L100	/		/		/		หน้า LK ชั้น 7	
101	E-L101	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 7 (1)	
102	E-L102	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 7 (1)	
103	E-L103	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	
104	E-L104	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 7 (2)	
105	E-L105	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 7	
106	E-L106	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 7 (2)	
107	E-L107	/		/		/		หน้า LK ชั้น 6	
108	E-L108	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 6 (1)	
109	E-L109	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 6 (1)	
110	E-L110	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 6	
111	E-L111	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 6 (2)	
112	E-L112	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 6	
113	E-L113	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 6 (2)	
114	E-L114	/		/		/		หน้า LK ชั้น 5	
115	E-L115	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 5 (1)	
116	E-L116	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 5 (1)	
117	E-L117	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 5	
118	E-L118	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 5 (2)	
119	E-L119	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 5	
120	E-L120	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 5 (2)	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง..... ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 16 / 5 / 68 27 / 5 / 68 7 / 6 / 68

เป็นรายงานโดย บริษัท พริตทรี เทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคหะโมบิลิตี้สำนักงานเจ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 26/05/68.....	
อาคาร A.....		รหัสอุปกรณ์ EL.....							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	E-L121	/		/		/		หน้า LK ชั้น 4	
122	E-L122	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 4 (1)	
123	E-L123	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 4 (1)	
124	E-L124	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 4	
125	E-L125	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 4 (2)	
126	E-L126	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 4	
127	E-L127	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 4 (2)	
128	E-L128	/		/		/		หน้า LK ชั้น 3	
129	E-L129	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 3 (1)	
130	E-L130	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 3 (1)	
131	E-L131	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 3	
132	E-L132	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 3 (2)	
133	E-L133	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 3	
134	E-L134	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 3 (2)	
135	E-L135	/		/		/		หน้า LK ชั้น 2	
136	E-L136	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 2 (1)	
137	E-L137	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 2 (1)	
138	E-L138	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 2	
139	E-L139	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 2 (2)	
140	E-L140	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 2	
141	E-L141	/		/		/		ลานจอดรถ ชั้น 2 (2)	
142	E-L142	/		/		/		หน้า LK ชั้น 1	
143	E-L143	/		/		/		ห้อง Elevator ชั้น 1	
144	E-L144	/		/		/		ห้อง Pump Room ชั้น 1 (1)	
145	E-L145	/		/		/		ห้อง Pump Room ชั้น 1 (2)	
146	E-L146	/		/		/		ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	
147	E-L147	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 1	
148	E-L148	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 1	
149	E-L149	/		/		/		ห้องลิฟท์	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง..... ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ 16 / 5 / 68 27 / 5 / 68 7 / 6 / 68

เป็นรายงานโดย บริษัท พริตทรี เทคโนโลยี จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน้างาน เครื่องโมบิลิตี้สนามแม่เหล็ก วันที่ตรวจสอบ 16/6/2568
อาคาร A รหัสอุปกรณ์ FHC
รายการ อุปกรณ์เพลิง วาล์วน้ำ ตัวหมุน สายฉีด ขวาน กรงจากกัญญา ขึ้น ๆ ผลการตรวจสอบ
ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข
ห้อง Control
ห้อง Pump room
ห้อง RMU ชั้น 1
ห้องเดิมอยู่ใต้ห้อง 1
ชั้น 8 ทางเดิน
ห้องเครื่อง Generator
ห้องเครื่อง MDB
ห้อง Pressurized fan
ห้อง Booster Pump
ห้อง CDU
ห้องเครื่อง LUK
ชั้น 1 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 2 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 3 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 4 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 5 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 6 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 7 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 8 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 9 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 10 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 11 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 12 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 13 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 14 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 15 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 16 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 17 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 18 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 19 หน่วยลิฟต์บนของ
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค วันหน้าส่ง ผู้จัดการอาคาร
เลขที่ 16 / 6 / 68 17 / 6 / 68 21 / 6 / 68

หน้างาน เครื่องโมบิลิตี้สนามแม่เหล็ก วันที่ตรวจสอบ 16/6/2568
อาคาร A รหัสอุปกรณ์ FHC
รายการ อุปกรณ์เพลิง วาล์วน้ำ ตัวหมุน สายฉีด ขวาน กรงจากกัญญา ขึ้น ๆ ผลการตรวจสอบ
ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข
ชั้น 20 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 21 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 22 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 23 หน่วยลิฟต์บนของ
ชั้น 24 หน่วยลิฟต์บนของ
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค วันหน้าส่ง ผู้จัดการอาคาร
เลขที่ 16 / 6 / 68 17 / 6 / 68 21 / 6 / 68

หน้างาน เครื่องโมบิลิตี้สนามแม่เหล็ก วันที่ตรวจสอบ 20/6/68
อาคาร A รหัสอุปกรณ์ FE
ลำดับ รายการทรัพย์สิน ไฟฟ้าแรงเบดเคอร์ สภาพแบบเคอร์ ผลการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้ง หมายเหตุ
ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข
1 EXIT-01
2 EXIT-02
3 EXIT-03
4 EXIT-04
5 EXIT-05
6 EXIT-06
7 EXIT-07
8 EXIT-08
9 EXIT-09
10 EXIT-10
11 EXIT-11
12 EXIT-12
13 EXIT-13
14 EXIT-14
15 EXIT-15
16 EXIT-16
17 EXIT-17
18 EXIT-18
19 EXIT-19
20 EXIT-20
21 EXIT-21
22 EXIT-22
23 EXIT-23
24 EXIT-24
25 EXIT-25
26 EXIT-26
27 EXIT-27
28 EXIT-28
29 EXIT-29
30 EXIT-30
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค วันหน้าส่ง ผู้จัดการอาคาร
เลขที่ 20 / 6 / 68 21 / 6 / 68 21 / 6 / 68

หน้างาน เครื่องโมบิลิตี้สนามแม่เหล็ก วันที่ตรวจสอบ 20/6/67
อาคาร A รหัสอุปกรณ์ FE
ลำดับ รายการทรัพย์สิน ไฟฟ้าแรงเบดเคอร์ สภาพแบบเคอร์ ผลการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้ง หมายเหตุ
ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข ปกติ แก้ไข
31 EXIT-31
32 EXIT-32
33 EXIT-33
34 EXIT-34
35 EXIT-35
36 EXIT-36
37 EXIT-37
38 EXIT-38
39 EXIT-39
40 EXIT-40
41 EXIT-41
42 EXIT-42
43 EXIT-43
44 EXIT-44
45 EXIT-45
46 EXIT-46
47 EXIT-47
48 EXIT-48
49 EXIT-49
50 EXIT-50
51 EXIT-51
52 EXIT-52
53 EXIT-53
54 EXIT-54
55 EXIT-55
56 EXIT-56
57 EXIT-57
58 EXIT-58
59 EXIT-59
60 EXIT-60
หมายเหตุ
ผู้ตรวจเช็ค วันหน้าส่ง ผู้จัดการอาคาร
เลขที่ 20 / 6 / 68 21 / 6 / 68 21 / 6 / 68

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15-Aug-2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020ERM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

๑๖๖๘๒๖๔๕๖๗ ECR - 4 เดือน

קמארט

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

4.0.13



Klebsiella pneumoniae serotype O157:H7

วันที่ขึ้นบัญชี บัญชี	สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ประเภท มลพิษ	ประเภท ตัวชี้วัด การประเมิน ผลกระทบ
	ปริมาณ มลพิษ ที่เกิดขึ้น	ปริมาณ มลพิษ ที่เกิดขึ้น	ปริมาณ มลพิษ ที่เกิดขึ้น	ปริมาณ มลพิษ ที่เกิดขึ้น	ปริมาณ มลพิษ ที่เกิดขึ้น	ปริมาณ มลพิษ ที่เกิดขึ้น	ปริมาณ มลพิษ ที่เกิดขึ้น	ปริมาณ มลพิษ ที่เกิดขึ้น	ปริมาณ มลพิษ ที่เกิดขึ้น	ปริมาณ มลพิษ ที่เกิดขึ้น		
1	1 ม.ก. 68	6	12	11.76	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
2	2 ม.ก. 68	6	13	12.74	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
3	3 ม.ก. 68	8	72	70.56	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
4	4 ม.ก. 68	8	15	14.70	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
5	5 ม.ก. 68	4	11	10.78	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
6	6 ม.ก. 68	6	13	12.74	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
7	7 ม.ก. 68	8	67	65.66	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
8	8 ม.ก. 68	6	11	10.78	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
9	9 ม.ก. 68	6	15	14.70	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
10	10 ม.ก. 68	4	13	12.74	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
11	11 ม.ก. 68	3	37	36.26	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
12	12 ม.ก. 68	4	34	33.32	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
13	13 ม.ก. 68	4	15	14.70	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
14	14 ม.ก. 68	4	11	10.78	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
15	15 ม.ก. 68	5	95	93.10	22.77	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี

60610

10. ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะในการปฏิบัติงานที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

ในการรณาทนเป็นสิ่งที่มีการคิดค้นเรื่องจรรยาบรรณอาชีพทั้งแบบหลักการจรรยาบรรณอาชีพทั้งกฎระเบียบที่เคร่งครัด และหากการประพฤติปฏิบัติและข้อผูกมัดเตือน

ขอรับรองว่ากาทั้นก็สวัสดีและขอมอบรางวัลตั้งแต่ยกต้องทุกประการ

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการฯ (.....)

ผู้ควบคุมระบบงานพิเศษ

(.....) มณฑลเทศาภิบาลที่ นครราชสีมา


(.....) โดย

ผู้รับจ้างให้บริกรมารับค่าน้ำเสีย

มอญ/ดลพรทิพย์ 104/2558 มอญ/ทิพย์
 มอญ/ดลพรทิพย์ 104/2558 มอญ/ทิพย์

[illegible]

ผู้เขียนขอขอบคุณ
นายแพทย์วิฑูรย์ นฤเบศร

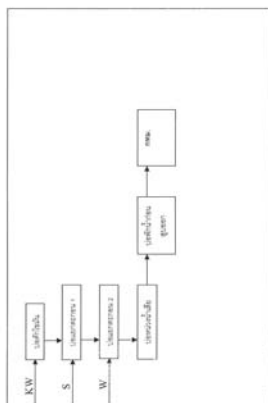[illegible]

John A. Webb, Department of Mathematics, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607

[illegible][illegible]

WATERBURY

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบงานแบบอัตโนมัติ ให้แบบแผนการตรวจดูคุณภาพทั้งกับแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทั้งการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากาารบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(ผู้จัดการบริษัทของเทศบาล)

ผู้ควบคุมระบบบัญชีรายปี

เลขที่..... หน้า.....


ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย.....กรุงเทพมหานคร ฯ.....

ออกให้โดย.....กรุงเทพมหานคร ฯ.....

แบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามแบบแปลนที่ ๑๑๑
แบบแปลนที่ ๑๑๑

แบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามแบบแปลนที่ ๑๑๑
แบบแปลนที่ ๑๑๑

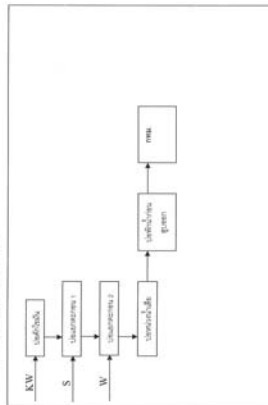

แบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามแบบแปลนที่ ๑๑๑

หมายเหตุ

- ๑. ไม่ทราบชื่อและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีชื่อและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน
- ๒. ในกรณีที่มีชื่อและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีชื่อและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดหลัก										จำนวนผู้ บันทึก
	ปริมาณน้ำ ใช้จริง รวม พื้นที่ ใช้จริง (กิโลเมตร กำลังสอง)	ปริมาณน้ำ ใช้จริง รวม พื้นที่ ใช้จริง (กิโลเมตร กำลังสอง)	ปริมาณน้ำ ใช้จริง รวม พื้นที่ ใช้จริง (กิโลเมตร กำลังสอง)	ปริมาณน้ำ ใช้จริง รวม พื้นที่ ใช้จริง (กิโลเมตร กำลังสอง)	ปริมาณน้ำ ใช้จริง รวม พื้นที่ ใช้จริง (กิโลเมตร กำลังสอง)	ปริมาณน้ำ ใช้จริง รวม พื้นที่ ใช้จริง (กิโลเมตร กำลังสอง)	ปริมาณน้ำ ใช้จริง รวม พื้นที่ ใช้จริง (กิโลเมตร กำลังสอง)	ปริมาณน้ำ ใช้จริง รวม พื้นที่ ใช้จริง (กิโลเมตร กำลังสอง)	ปริมาณน้ำ ใช้จริง รวม พื้นที่ ใช้จริง (กิโลเมตร กำลังสอง)	ปริมาณน้ำ ใช้จริง รวม พื้นที่ ใช้จริง (กิโลเมตร กำลังสอง)	
16-ม.ค.-๖๕	9	12	11.70	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	[Redacted]
17-ม.ค.-๖๕	3	14	13.72	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
18-ม.ค.-๖๕	3	14	13.72	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
19-ม.ค.-๖๕	3	14	13.72	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
20-ม.ค.-๖๕	6	14	13.72	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
21-ม.ค.-๖๕	3	14	13.72	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
22-ม.ค.-๖๕	10	15	14.70	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
23-ม.ค.-๖๕	4	87	85.26	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
24-ม.ค.-๖๕	4	1	0.88	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
25-ม.ค.-๖๕	2	14	13.72	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
26-ม.ค.-๖๕	4	12	11.70	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	[Redacted]
27-ม.ค.-๖๕	3	15	14.70	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
28-ม.ค.-๖๕	5	17	16.66	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
29-ม.ค.-๖๕	3	15	14.70	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	
30-ม.ค.-๖๕	5	17	16.66	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	๑๓.๖๕	

ขอรับรองว่ากรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ผู้ถือการมีสิทธิออกหมายจับ
(.....) เจ้าพนักงานสอบสวนคดีอาญา


ผู้ควบคุมระบบบันทึกข้อมูล
(.....) หัวหน้างาน

ใบอนุญาตแสดง
ชื่อและนามสกุล

ใบอนุญาตแสดง
(.....) ผู้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อมูล

ใบอนุญาตแสดง
(.....) 104/2558

ขอแจ้งโดย
กรุงเทพมหานคร

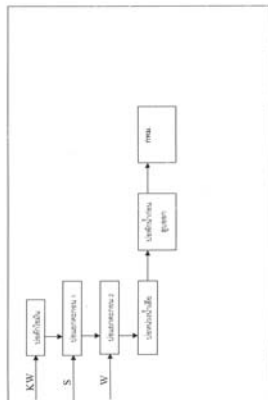

Math. Ann. **288**, 1991, 1–10.

พฤติติและข้อมดที่เกียจากแหล่งก้าเบิดมดพิษ

[illegible]

WALLEN

ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๑. ให้ออกกฏีและข้อลงเฉพาะในกรณีที่มีคดีและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
ในการมีระบบนำค้นนี้เสียซึ่งมีการติดต่อกันเรื่องตรงจุดความทั่วทั้งแบบฉบับไม่มี
ในกรณีการออกกฏีและข้อลงเฉพาะในกรณีที่มีคดีและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

และทั้งเรื่องว่ากาบทันทีก็สถิติแล้วจัดเลขตามตารางข้างต้นบอกได้พอประมาณ

ผู้จัดการบริษัทกวดหา ()

ผู้จัดทำเอกสารนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เอกสารนี้โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์

[illegible]

Age Group	1970	1980	1990	2000	2010	2020
0-14	18	16	14	12	10	10
15-24	12	13	14	14	15	15
25-34	10	11	11	11	12	12
35-44	8	9	9	9	10	10
45-54	6	7	7	7	8	8
55-64	4	5	5	5	6	6
65-74	2	3	3	3	4	4
75+	1	2	2	2	2	2

104/2558..... นพ.อภิชาติ

หากได้โดย.....ทางเพศชาย พ.

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไมน์มด สยามแบว

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 933

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : สามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [REDACTED]

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแล้ว 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 86

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในคราว 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวลาณี สวัสดิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้ทราบการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบบ ชีวรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เลขที่ กท 1007/1827 112.50 ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมงวัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไมน์มด สยามแบว

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 933

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : สามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [REDACTED]

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแล้ว 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 86

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในคราว 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้ทราบการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบบ ชีวรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เลขที่ กท 1007/1827 112.50 ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมงวัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

- (5) วิธีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	155,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	729,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เจ้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	714,420 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

- (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้งให้ทราบการบำบัดน้ำเสียอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้ทราบการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

- (5) วิธีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	142,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	617,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เจ้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	604,660 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

- (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้งให้ทราบการบำบัดน้ำเสียอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้ทราบการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โมเดิร์นคันทรี สมุทรปราการ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 933

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : สามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งได้ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 86

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : 22/คค/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วคราว☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☐ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบละกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โมเดิร์นคันทรี สมุทรปราการ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 933

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : สามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งได้ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 86

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วคราว☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☐ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบละกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

129,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

622,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

609,560 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ จะอยู่ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

129,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

568,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

556,640 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ จะอยู่ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โมเดิร์นดรี สยามเม้าท์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 933

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : สามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [REDACTED]

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประมาณร้อยละ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 86

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คค/ปป/ปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้อำนาจในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [REDACTED] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] หมดอายุ [REDACTED]

ออกให้โดย [REDACTED]

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] หมดอายุ [REDACTED]

ออกให้โดย [REDACTED]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมฆะวัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (กะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวนผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวนผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 136.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 594.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 582.120 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลัทธิชีวภาพที่ใช้

1.

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่ยึดกับสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....ส่วนกลางชั้น 23.....										หน่วยงาน.....เดอะโมเดิร์นดรี สยามเม้าท์.....			
เดือน ..พฤษภาคม.. พ.ศ.....2568.....													
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มี เดอรน้ำ	ปริ มาณ การ ใช้ น้ำ	ผู้ ตรวจ เช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
1	1.9	7.2	3800	/									
2	1.9	7.2	3800	/									
3	1.9	7.2	3800	/									
4	1.9	7.2	3800	/				1					
5	1.9	7.2	3800	/									
6	1.9	7.2	3800	/									
7	1.9	7.2	3800	/									
8	1.9	7.2	3800	/									
9	1.9	7.2	3800	/									
10	1.9	7.2	3800	/									
11	1.9	7.2	3800	/									
12	1.9	7.2	3800	/									
13	1.9	7.2	3800	/									
14	1.9	7.2	3800	/									
15	1.9	7.2	3800	/									
16	1.9	7.2	3800	/									
17	1.9	7.2	3800	/									
18	1.9	7.2	3800	/									
19	1.9	7.2	3800	/									
20	1.9	7.2	3800	/									
21	1.9	7.2	3800	/									
22	1.9	7.2	3800	/									
23	1.9	7.2	3800	/									
24	1.9	7.2	3800	/									
25	1.9	7.2	3800	/									
26	1.9	7.2	3800	/									
27	1.9	7.2	3800	/									
28	1.9	7.2	3800	/									
29	1.9	7.2	3800	/									
30	1.9	7.2	3800	/									
31	1.9	7.2	3800	/									
ตรวจสอบโดย										วันที่ 1/6/25			