

---


จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางจาก . เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร  
มี นิติบุคคลอาคารชุด บลจ. สุขุมวิท 89 เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง นิติบุคคลอาคารชุด บลจ. สุขุมวิท 89 (อาคาร A)  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

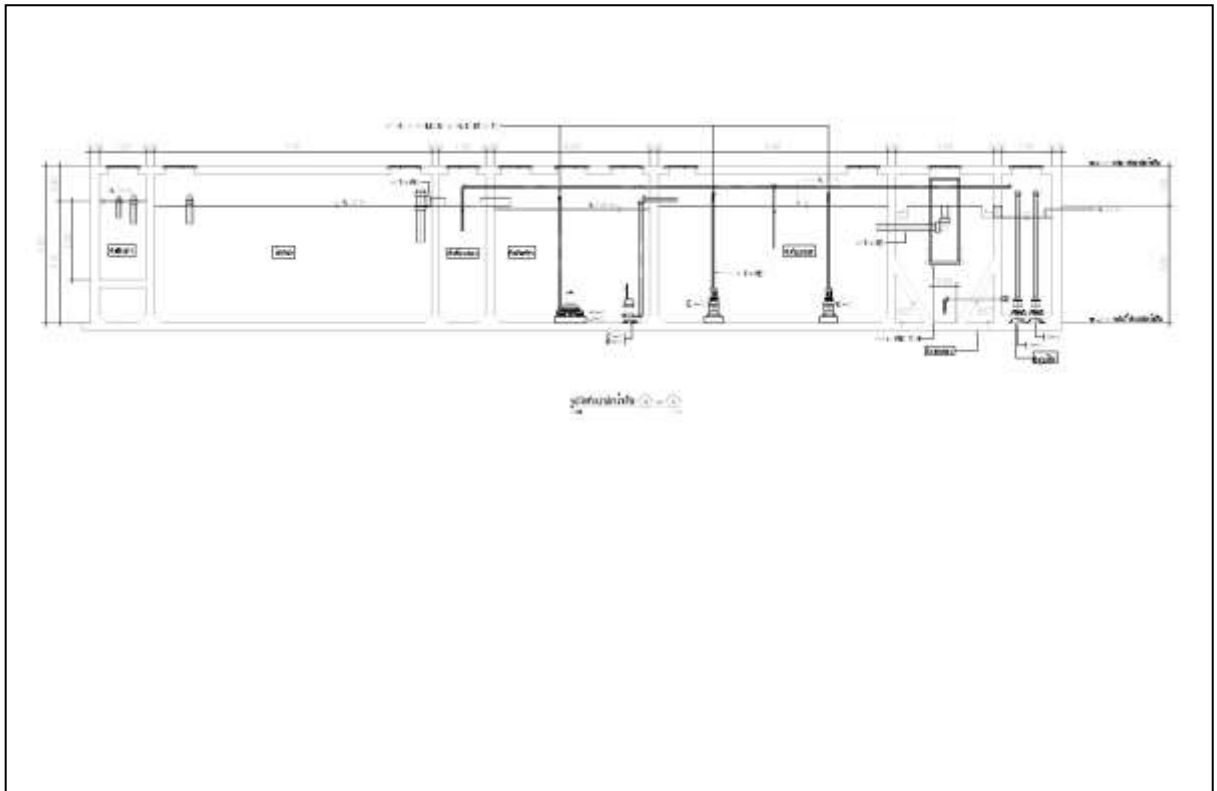

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                         |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือ<br>ชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย<br>) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมี<br>หรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่<br>ใช้<br>(ชื่อ/<br>ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                             |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>เติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                             |
| 01/1/68            | 90  | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 02/1/68            | 107   | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 03/1/68            | 90  | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 04/1/68            | 96  | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 05/1/68            | 92  | 1  | 0   | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 06/1/68            | 95  | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 07/1/68            | 127   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 08/1/68            | 132   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 09/1/68            | 132   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                         |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือ<br>ชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย<br>) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมี<br>หรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่<br>ใช้<br>(ชื่อ/<br>ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                             |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>เติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                             |
| 10/1/68            | 132   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 11/1/68            | 133   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 12/1/68            | 138   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 13/1/68            | 126   | 11   | 9   | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 14/1/68            | 133   | 9  | 7   | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 15/1/68            | 130   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 16/1/68            | 132   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 17/1/68            | 133   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 18/1/68            | 131   | 24   | 19  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                         |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือ<br>ชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย<br>) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมี<br>หรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่<br>ใช้<br>(ชื่อ/<br>ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                             |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>เติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                             |
| 19/1/68            | 133   | 15   | 12  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 20/1/68            | 133   | 7  | 5   | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 21/1/68            | 131   | 24   | 19  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 22/1/68            | 134   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 23/1/68            | 132   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 24/1/68            | 131   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 25/1/68            | 131   | 17   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 26/1/68            | 133   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 27/1/68            | 131   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                         |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือ<br>ชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย<br>) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมี<br>หรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่<br>ใช้<br>(ชื่อ/<br>ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                             |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>เติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ<br>) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                             |
| 28/1/68            | 132   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 29/1/68            | 130   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 30/1/68            | 131   | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 31/1/68            | 132   | 6  | 4   | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณ จันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 89

ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางจาก . เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคาร บล สุขุมวิท 89

เป็นเจ้าของหรือผู้

ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500


ห้อง นิติบุคคลอาคารชุด บล สุขุมวิท 89 (อาคาร B)

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย

หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

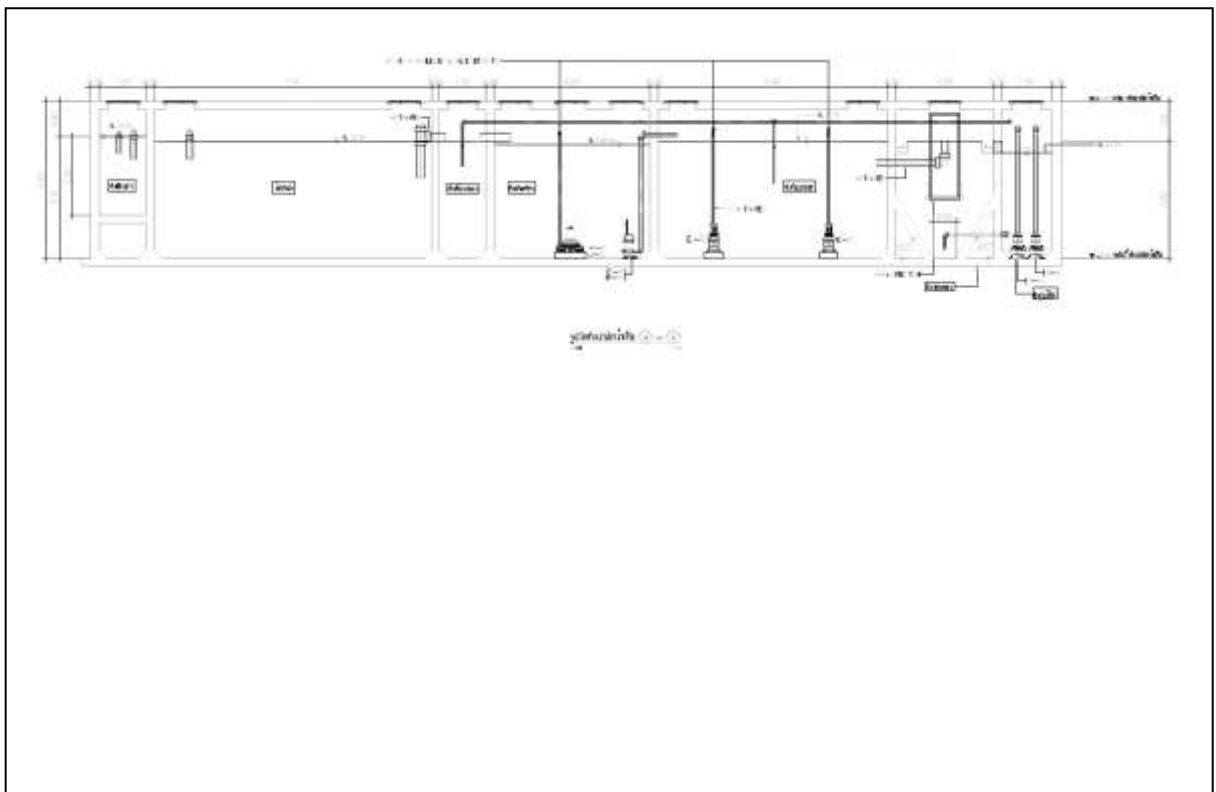

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B                         |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือ<br>ชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย<br>) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมี<br>หรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่<br>ใช้<br>(ชื่อ/<br>ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้น<br>จากระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                             |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>เติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                             |
| 01/1/68            | 144   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 02/1/68            | 123   | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 03/1/68            | 126   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 04/1/68            | 117   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 05/1/68            | 122   | 1  | 0   | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 06/1/68            | 124   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 07/1/68            | 111   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                     |
| 08/1/68            | 144   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 09/1/68            | 126   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B |  |   |   |   |                                 |                              |                                 |                                      |                                      |                                |                             |   |                            | ลายมือ<br>ชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
|                    | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย )       | ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                      |                                      |                                |                             | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |                             |
|                    |   |  |   |   |   | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบทะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) |   |                            |                             |
| 10/1/68            | 104   | 18   | 14  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                           | -                           | -   | -                          | ศักดิ์ดา                    |
| 11/1/68            | 138   | 20   | 16  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                           | -                           | -   | -                          | ณัฐวุฒิ                     |
| 12/1/68            | 142   | 20   | 16  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                           | -                           | -   | -                          | ณัฐวุฒิ                     |
| 13/1/68            | 135   | 11   | 9   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                           | -                           | -   | -                          | ณัฐวุฒิ                     |
| 14/1/68            | 142   | 9  | 7   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                           | -                           | -   | -                          | ศักดิ์ดา                    |
| 15/1/68            | 134   | 23   | 18  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                           | -                           | -   | -                          | ณัฐวุฒิ                     |
| 16/1/68            | 139   | 20   | 16  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                           | -                           | -   | -                          | ศักดิ์ดา                    |
| 17/1/68            | 141   | 16   | 13  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                           | -                           | -   | -                          | ศักดิ์ดา                    |
| 18/1/68            | 138   | 24   | 19  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                           | -                           | -   | -                          | ศักดิ์ดา                    |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B |  |   |   |   |                                 |                              |                                 |                                      |                                      |                                 |                             |   |                            | ลายมือ<br>ชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
|                    | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย )       | ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                      |                                      |                                 |                             | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |                             |
|                    |   |  |   |   |   | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) |   |                            |                             |
| 19/1/68            | 139   | 15   | 12  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                            | -                           | -   | -                          | ศักดิ์ดา                    |
| 20/1/68            | 141   | 7  | 5   | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                            | -                           | -   | -                          | ศักดิ์ดา                    |
| 21/1/68            | 142   | 24   | 19  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                            | -                           | -   | -                          | ณัฐวุฒิ                     |
| 22/1/68            | 140   | 17   | 14  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                            | -                           | -   | -                          | ณัฐวุฒิ                     |
| 23/1/68            | 140   | 17   | 14  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                            | -                           | -   | -                          | ณัฐวุฒิ                     |
| 24/1/68            | 138   | 20   | 16  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                            | -                           | -   | -                          | ณัฐวุฒิ                     |
| 25/1/68            | 141   | 17   | 13  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                            | -                           | -   | -                          | ศักดิ์ดา                    |
| 26/1/68            | 141   | 19   | 15  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -----                                | -                                    | ปกติ                            | -                           | -   | -                          | ศักดิ์ดา                    |
| 27/1/68            | 139   | 18   | 14  | ระบาย   | -   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                            | -                           | -   | -                          | ศักดิ์ดา                    |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B                         |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือ<br>ชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย<br>) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมี<br>หรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่<br>ใช้<br>(ชื่อ/<br>ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้น<br>จากระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                             |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>เติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน/<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                             |
| 28/1/68            | 139   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 29/1/68            | 141   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 30/1/68            | 141   | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |
| 31/1/68            | 141   | 6  | 4   | ระบาย  | -   | ปกติ   | ปกติ                                    | ปกติ   | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                    |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณ จันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ชอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางจาก . เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร  
มี นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89  
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

( คุณ จันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ )

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

( คุณ สมพร ชนะสิทธิ์ )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 76 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).      ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,036
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1059
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 847.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย สูบทิ้ง กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องสูบลำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 (อาคาร A) .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

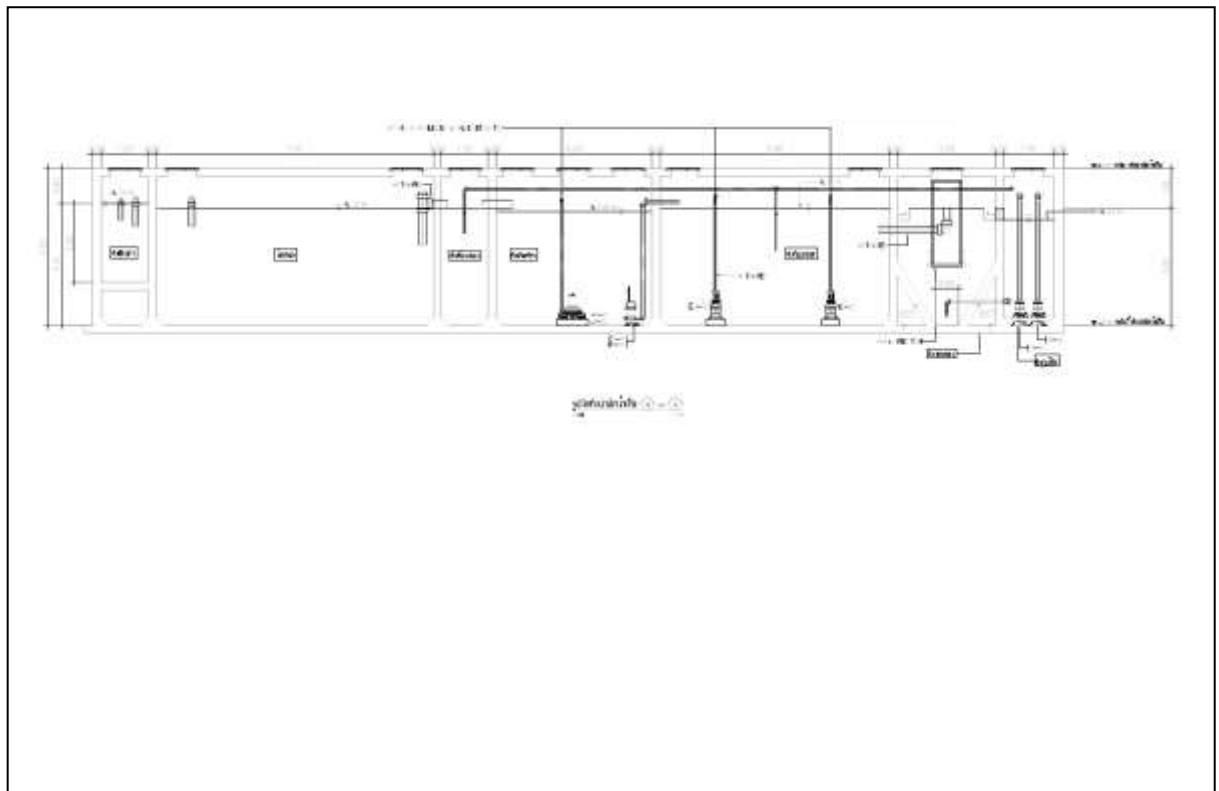

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 01/2/68            | 131   | 29   | 23  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 02/2/68            | 131   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 03/2/68            | 131   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 04/2/68            | 131   | 3  | 2   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 05/2/68            | 132   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 06/2/68            | 130   | 34   | 27  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 07/2/68            | 131   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 08/2/68            | 131   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 09/2/68            | 130   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 10/2/68            | 137   | 16   | 12  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 11/2/68            | 124   | 14   | 11  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 12/2/68            | 128   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 13/2/68            | 131   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 14/2/68            | 131   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 15/2/68            | 128   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 16/2/68            | 131   | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 17/2/68            | 131   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 18/2/68            | 135   | 12   | 9   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 19/2/68            | 125   | 16   | 12  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 20/2/68            | 131   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 21/2/68            | 132   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 22/2/68            | 129   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 23/2/68            | 132   | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 24/2/68            | 130   | 17   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 25/2/68            | 131   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ณัฐวุฒิ                 |
| 26/2/68            | 131   | 17   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 27/2/68            | 131   | 0  | 0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 28/2/68            | 124   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....


.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคาร บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของหรือผู้  
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 (อาคาร B) .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

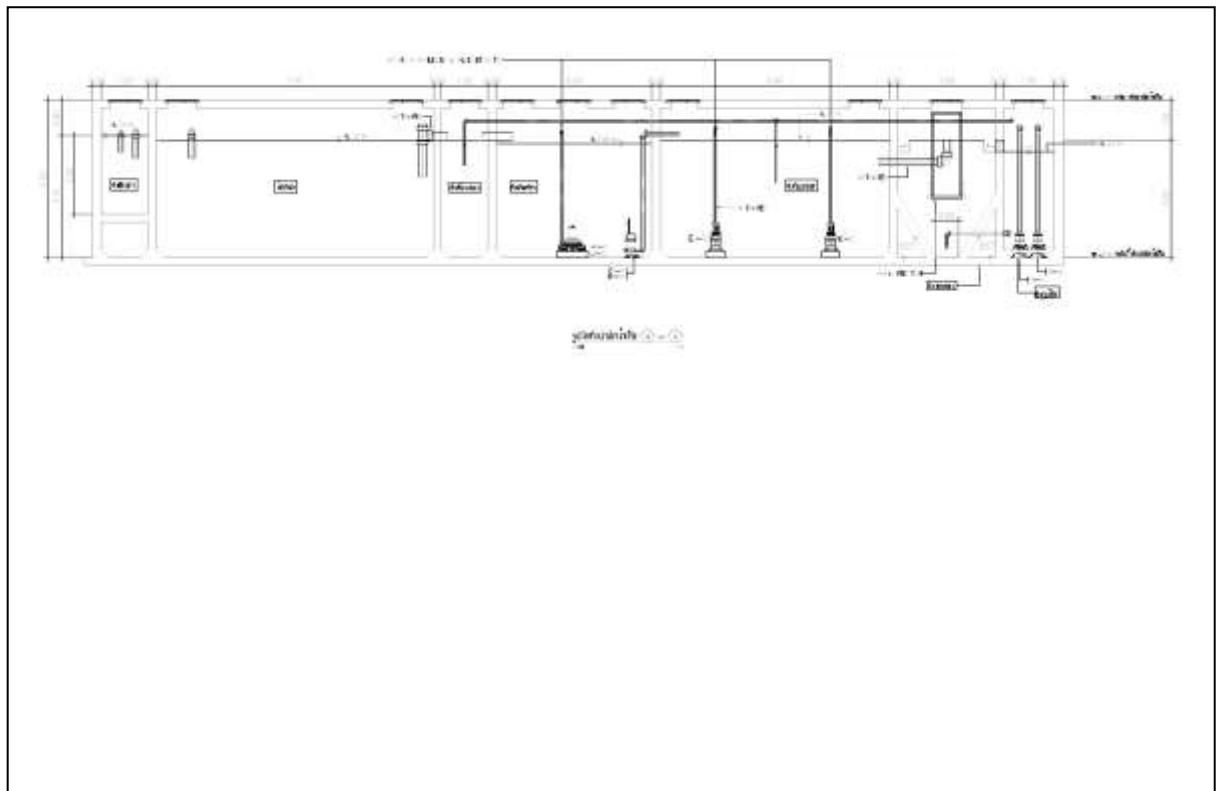

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 01/2/68            | 135   | 29   | 23  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 02/2/68            | 142   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 03/2/68            | 140   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 04/2/68            | 139   | 3  | 2   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 05/2/68            | 140   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 06/2/68            | 139   | 34   | 27  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 07/2/68            | 144   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 08/2/68            | 139   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 09/2/68            | 144   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 10/2/68            | 140   | 16   | 12  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 11/2/68            | 133   | 14   | 11  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 12/2/68            | 137   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 13/2/68            | 140   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 14/2/68            | 141   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 15/2/68            | 142   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 16/2/68            | 139   | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 17/2/68            | 146   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B                     |  |   |  |   |  |                                     |  |   |   |  |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                     |  |   |   |  |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 18/2/68            | 138   | 12   | 9   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 19/2/68            | 136   | 16   | 12  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 20/2/68            | 139   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 21/2/68            | 144   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 22/2/68            | 144   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 23/2/68            | 141   | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 24/2/68            | 139   | 17   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 25/2/68            | 141   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ณัฐวุฒิ                 |
| 26/2/68            | 143   | 17   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | ----  | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 27/2/68            | 139   | 0  | 0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 28/2/68            | 133   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ ..... พระโขนง  
จังหวัด ..... กรุงเทพฯ ..... โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 .....  
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( คุณ จันท์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( คุณ สมพร ชนะสิทธิ์ )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุอายุ .....  
ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุอายุ .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 76 ..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
☐ เครื่องสูบลำไย ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 7.567
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1,001
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... สูบทิ้ง กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
- .....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 (อาคาร A) .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

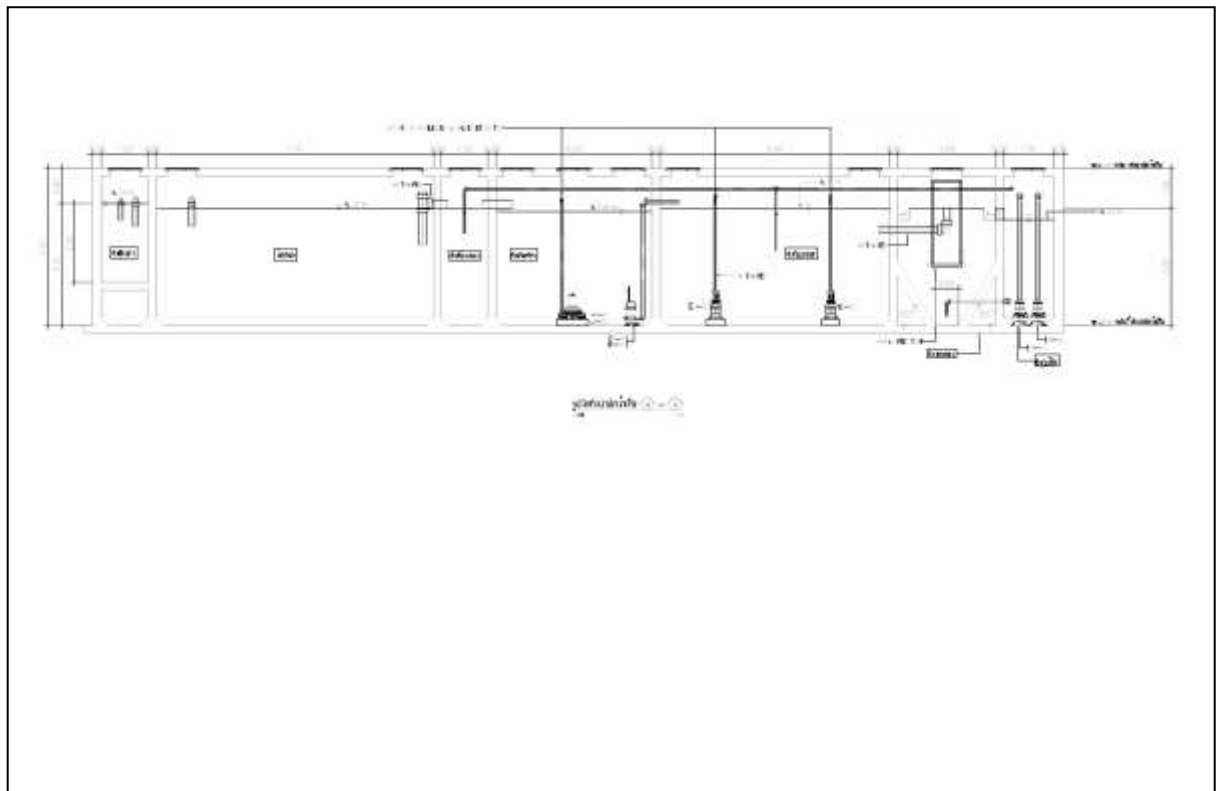

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 01/3/68            | 133   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 02/3/68            | 114   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 03/3/68            | 144   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 04/3/68            | 132   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 05/3/68            | 130   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 06/3/68            | 132   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 07/3/68            | 137   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 08/3/68            | 129   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 09/3/68            | 132   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 10/3/68            | 126   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 11/3/68            | 131   | 17   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 12/3/68            | 130   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 13/3/68            | 131   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 14/3/68            | 137   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 15/3/68            | 124   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 16/3/68            | 131   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 17/3/68            | 150   | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 18/3/68            | 110   | 0  | 0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 19/3/68            | 131   | 24   | 19  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 20/3/68            | 131   | 17   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 21/3/68            | 134   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 22/3/68            | 135   | 0  | 0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 23/3/68            | 130   | 32   | 25  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 24/3/68            | 123   | 32   | 25  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 25/3/68            | 132   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 26/3/68            | 128   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 27/3/68            | 132   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 28/3/68            | 141   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 29/3/68            | 130   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 30/3/68            | 135   | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 31/3/68            | 121   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....


.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคาร บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของหรือผู้  
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 (อาคาร B) .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

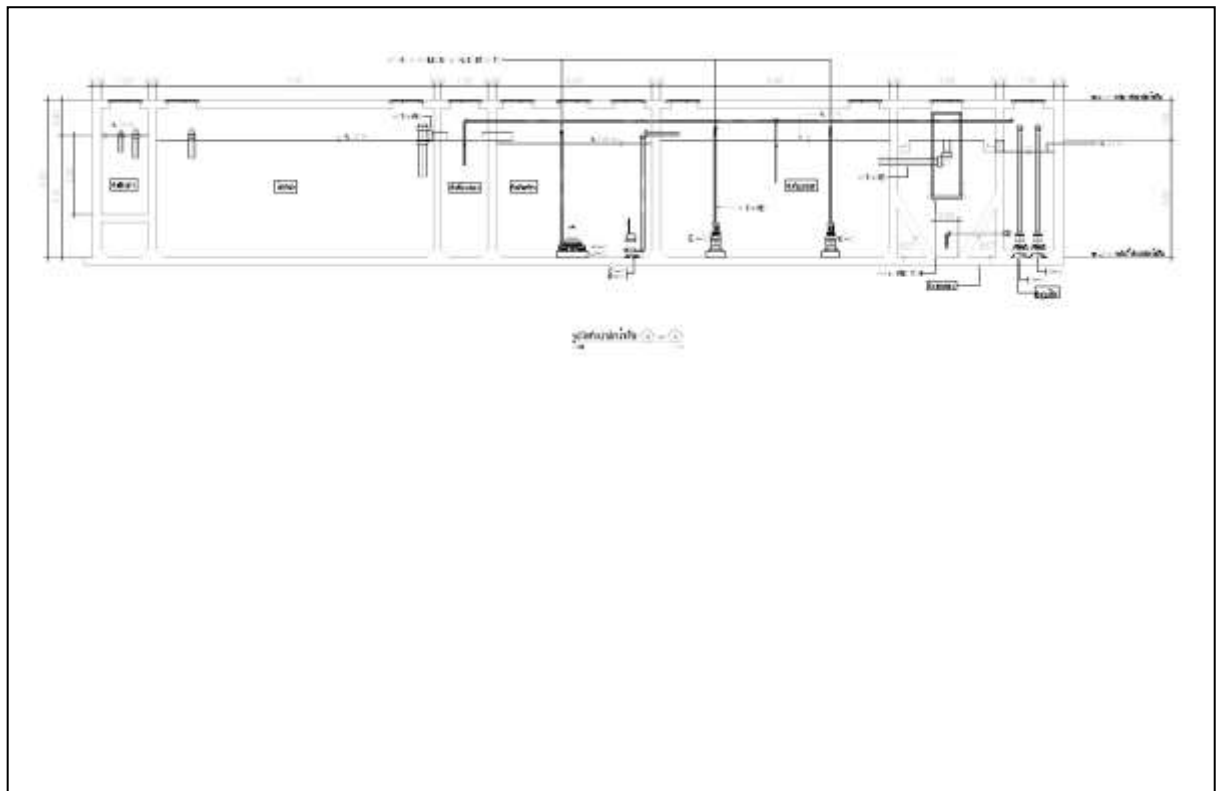

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 01/3/68            | 140   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 02/3/68            | 129   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 03/3/68            | 151   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 04/3/68            | 143   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 05/3/68            | 141   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 06/3/68            | 144   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 07/3/68            | 149   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 08/3/68            | 140   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 09/3/68            | 139   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 10/3/68            | 136   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 11/3/68            | 142   | 17   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 12/3/68            | 144   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 13/3/68            | 142   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 14/3/68            | 156   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 15/3/68            | 134   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 16/3/68            | 145   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 17/3/68            | 140   | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B                         |  |   |  |   |  |                                     |  |   |   |  |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                     |  |   |   |  |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 18/3/68            | 139   | 0  | 0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 19/3/68            | 142   | 24   | 19  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 20/3/68            | 143   | 17   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 21/3/68            | 149   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 22/3/68            | 147   | 0  | 0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 23/3/68            | 142   | 32   | 25  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 24/3/68            | 135   | 32   | 25  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 25/3/68            | 145   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 26/3/68            | 140   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -----   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 27/3/68            | 143   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 28/3/68            | 149   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 29/3/68            | 137   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 30/3/68            | 136   | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 31/3/68            | 126   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ ..... พระโขนง  
จังหวัด ..... กรุงเทพฯ ..... โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 .....  
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุค .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน มีนาคม ..... พ.ศ. 2568 ..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( คุณ สมพร ชนะสิทธิ์ )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุค .....  
ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
( ..... )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุค .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 76 ..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
☐ เครื่องสูบลำไย ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 8,444
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1,145
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 916
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... สูบทิ้ง กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
- .....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 (อาคาร A) .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

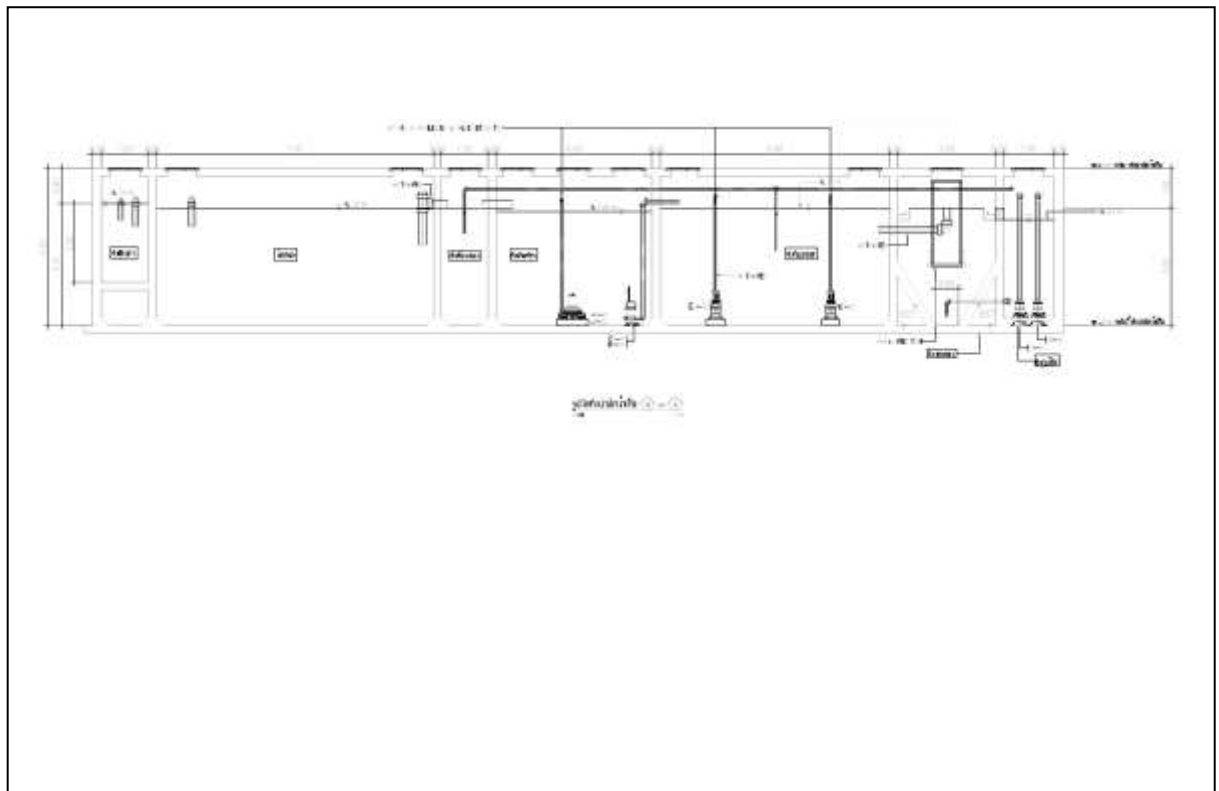

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 01/4/68            | 130   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 02/4/68            | 140   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 03/4/68            | 126   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 04/4/68            | 134   | 35   | 28  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 05/4/68            | 126   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 06/4/68            | 130   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 07/4/68            | 125   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 08/4/68            | 130   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 09/4/68            | 129   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 10/4/68            | 130   | 13   | 10  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 11/4/68            | 134   | 15   | 12  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 12/4/68            | 127   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 13/4/68            | 133   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 14/4/68            | 124   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 15/4/68            | 130   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 16/4/68            | 124   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 17/4/68            | 128   | 13   | 10  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 18/4/68            | 134   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 19/4/68            | 128   | 38   | 30  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 20/4/68            | 128   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 21/4/68            | 122   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 22/4/68            | 133   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 23/4/68            | 131   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 24/4/68            | 127   | 25   | 20  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 25/4/68            | 128   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 26/4/68            | 127   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 27/4/68            | 129   | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 28/4/68            | 123   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 29/4/68            | 129   | 32   | 26  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 30/4/68            | 127   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....


.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคาร บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของหรือผู้  
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 (อาคาร B) .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

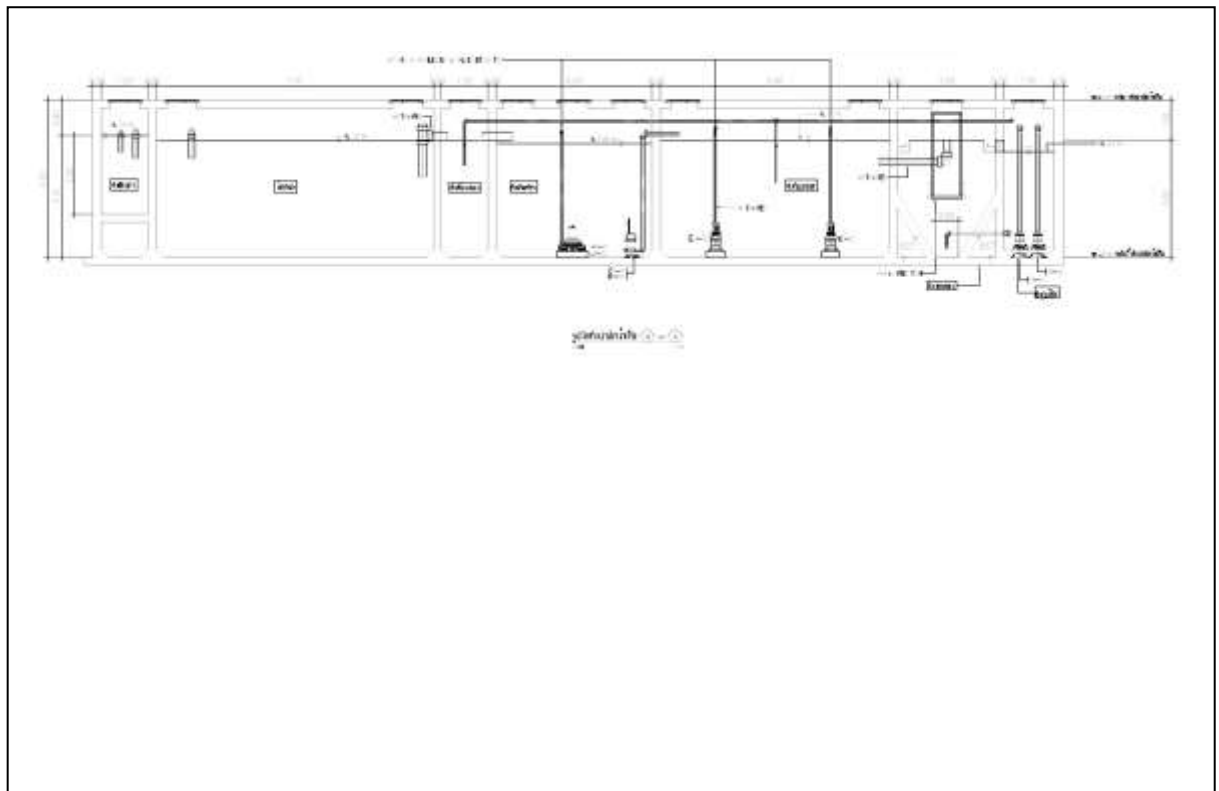

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 01/4/68            | 135   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 02/4/68            | 143   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 03/4/68            | 133   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 04/4/68            | 139   | 35   | 28  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 05/4/68            | 133   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 06/4/68            | 137   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 07/4/68            | 129   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 08/4/68            | 134   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 09/4/68            | 137   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 10/4/68            | 135   | 13   | 10  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 11/4/68            | 141   | 15   | 12  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 12/4/68            | 136   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 13/4/68            | 135   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 14/4/68            | 135   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 15/4/68            | 138   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 16/4/68            | 129   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 17/4/68            | 137   | 13   | 10  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B                     |  |   |  |   |  |                                     |  |   |   |  |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                     |  |   |   |  |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 18/4/68            | 145   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 19/4/68            | 136   | 38   | 30  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 20/4/68            | 144   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 21/4/68            | 121   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 22/4/68            | 151   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 23/4/68            | 141   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 24/4/68            | 135   | 25   | 20  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 25/4/68            | 142   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 26/4/68            | 138   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | ----  | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 27/4/68            | 139   | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 28/4/68            | 135   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 29/4/68            | 140   | 32   | 26  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 30/4/68            | 140   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

.....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ ..... พระโขนง  
จังหวัด ..... กรุงเทพฯ ..... โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 .....  
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( คุณ จันท์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( คุณ สมพร ชนะสิทธิ์ )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุอายุ .....  
ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุอายุ .....  
ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 76 ..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 7,979
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1,237
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 989.6
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... สูบทิ้ง กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
- .....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 (อาคาร A) .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

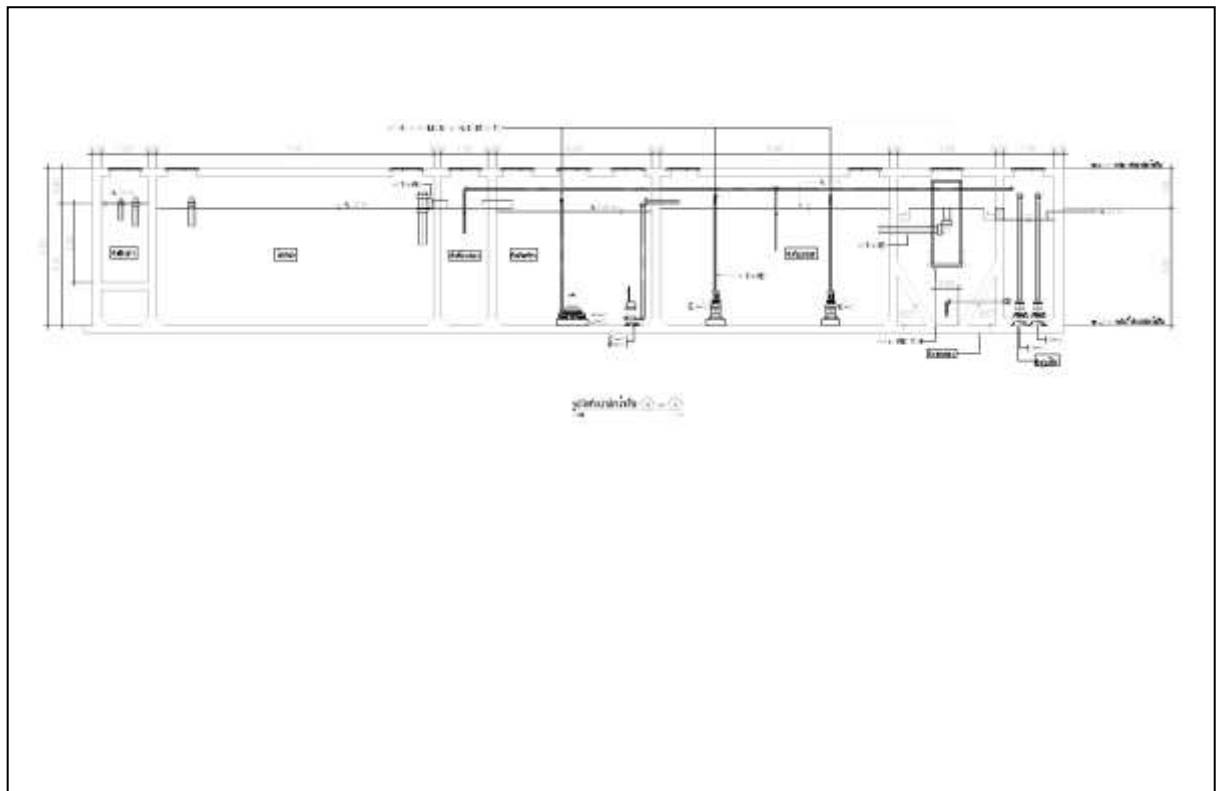

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 01/5/68            | 135   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 02/5/68            | 132   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 03/5/68            | 129   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 04/5/68            | 132   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 05/5/68            | 121   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 06/5/68            | 129   | 24   | 19  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 07/5/68            | 141   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 08/5/68            | 118   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 09/5/68            | 138   | 34   | 27  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 10/5/68            | 129   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 11/5/68            | 130   | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 12/5/68            | 128   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 13/5/68            | 127   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 14/5/68            | 130   | 0  | 0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 15/5/68            | 137   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 16/5/68            | 132   | 25   | 20  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 17/5/68            | 131   | 25   | 20  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 18/5/68            | 127   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 19/5/68            | 133   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 20/5/68            | 128   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 21/5/68            | 127   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 22/5/68            | 131   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 23/5/68            | 131   | 27   | 21  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 24/5/68            | 129   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 25/5/68            | 132   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 26/5/68            | 130   | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 27/5/68            | 123   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |
| 28/5/68            | 132   | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 29/5/68            | 129   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 30/5/68            | 137   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | ศักดิ์ดา                |
| 31/5/68            | 131   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -  | สันติภาพ                |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....


.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคาร บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของหรือผู้  
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 (อาคาร B) .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

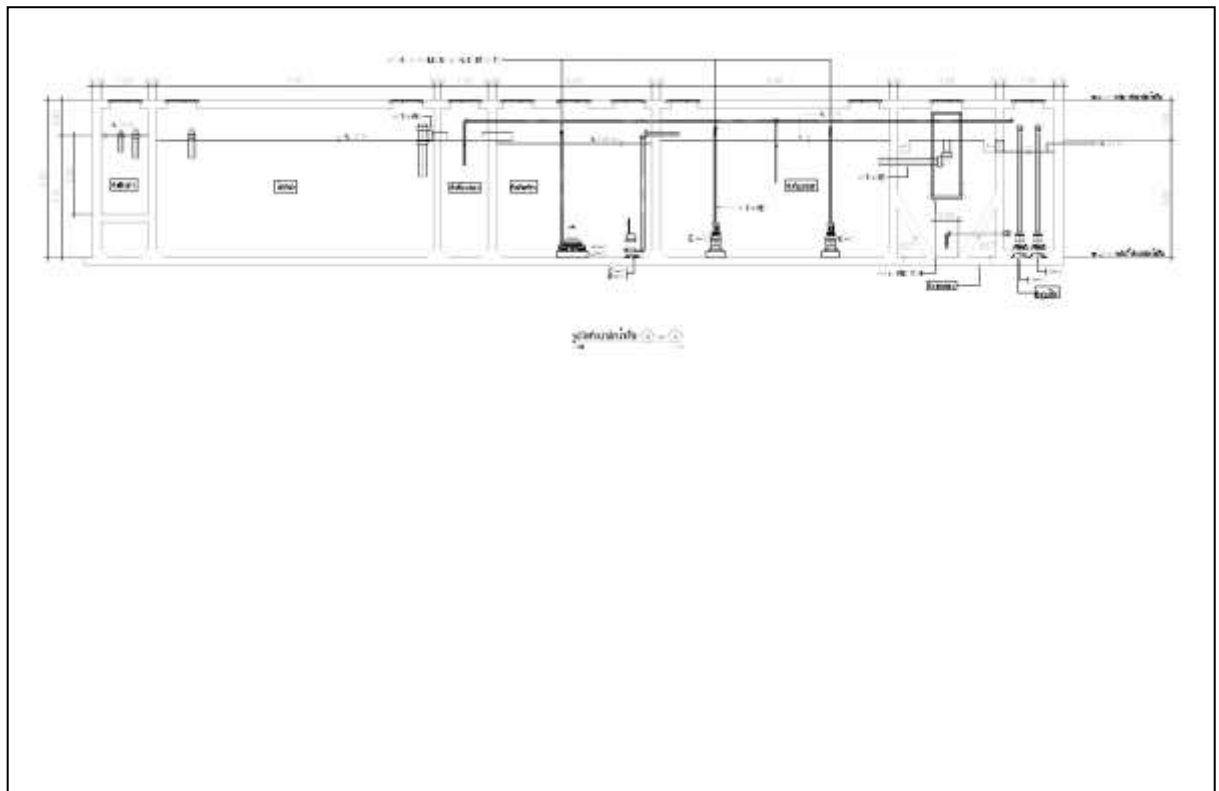

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B                     |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |   |  |   |   |   |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 01/5/68            | 145   | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 02/5/68            | 143   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 03/5/68            | 142   | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 04/5/68            | 142   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 05/5/68            | 135   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 06/5/68            | 143   | 24   | 19  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 07/5/68            | 154   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 08/5/68            | 128   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 09/5/68            | 147   | 34   | 27  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 10/5/68            | 145   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 11/5/68            | 141   | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 12/5/68            | 141   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 13/5/68            | 140   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 14/5/68            | 143   | 0  | 0   | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 15/5/68            | 149   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 16/5/68            | 142   | 25   | 20  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 17/5/68            | 134   | 25   | 20  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                      | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B                     |  |   |  |   |  |                                     |  |   |   |  |                                       |  |  | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทั้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                     |  |   |   |  |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |   |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 18/5/68            | 145   | 23   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 19/5/68            | 146   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 20/5/68            | 133   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 21/5/68            | 142   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 22/5/68            | 142   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 23/5/68            | 140   | 27   | 21  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 24/5/68            | 145   | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 25/5/68            | 144   | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 26/5/68            | 144   | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -----   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 27/5/68            | 137   | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 28/5/68            | 141   | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 29/5/68            | 130   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 30/5/68            | 155   | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 31/5/68            | 142   | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ   | -                                     | -  | -                                      | สันติภาพ                |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ..... บางจาก เขต/อำเภอ พระโขนง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มีนิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89  
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุค .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ  
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( คุณ จันท์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( คุณ สมพร ชนะสิทธิ์ )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุค .....  
ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
( ..... )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุค .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 76 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี  
☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....



### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 8,439
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1,237
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 989.6
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... สูบทิ้ง กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
- .....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ ..... พระโขนง  
จังหวัด ..... กรุงเทพฯ ..... โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 (อาคาร A)  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุค .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

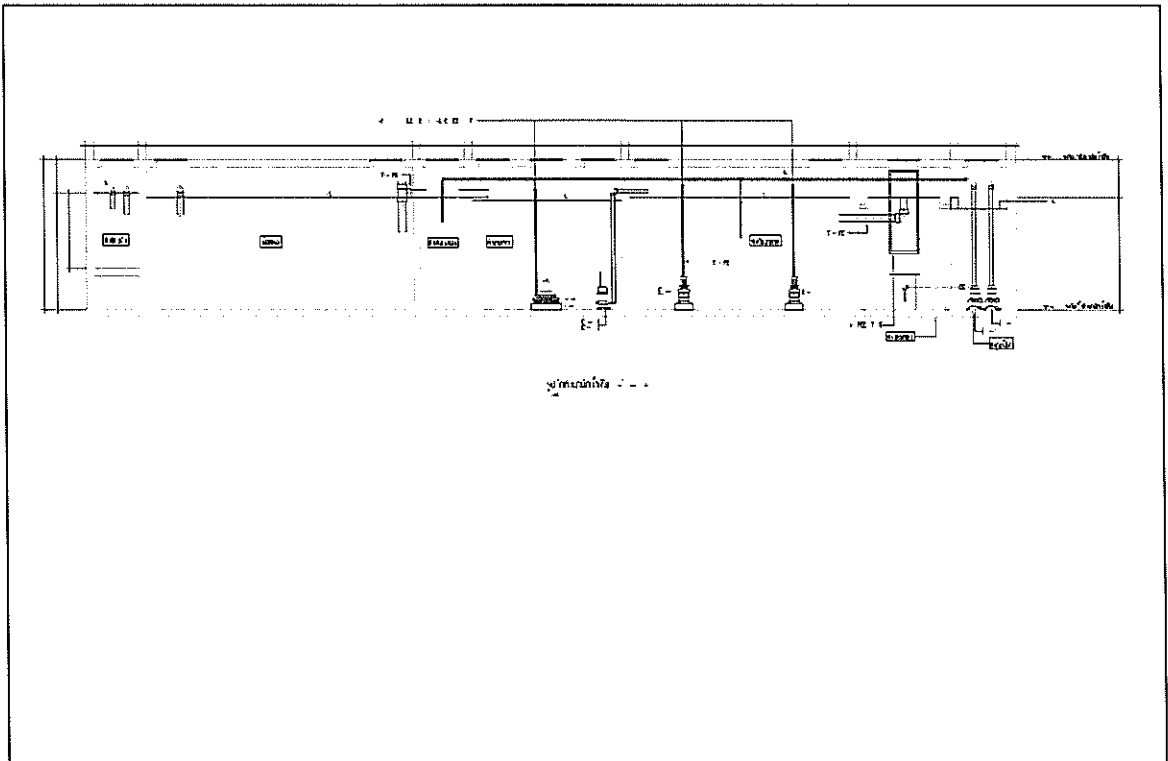

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาคาร A |                           |  |   |  |   |  |                                     |   |  |   |   |
|--|---------------------------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|---|--|---|---|
| วัน<br>เดือน<br>ปี   | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                     |   |  |   |   |
|  |                           |  |   |  |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบลม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกลั่น<br>ผลมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 01/6/68  | 129                       | 21   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 02/6/68  | 125                       | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 03/6/68  | 131                       | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 04/6/68  | 130                       | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 05/6/68  | 130                       | 21   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 06/6/68  | 141                       | 16   | 12  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 07/6/68  | 127                       | 37   | 29  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 08/6/68  | 136                       | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 09/6/68  | 123                       | 16   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 10/6/68  | 130                       | 19   | 15  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 11/6/68  | 131                       | 37   | 30  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 12/6/68  | 132                       | 20   | 16  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 13/6/68  | 138                       | 22   | 17  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 14/6/68  | 128                       | 17   | 13  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 15/6/68  | 133                       | 22   | 18  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 16/6/68  | 128                       | 17   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |
| 17/6/68  | 135                       | 18   | 14  | ระบาย  | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ  | -  | -   | -   |

ลายมือชื่อ  
ผู้บันทึก

ปัญหา  
อุปสรรค  
และ  
แนวทาง  
แก้ไข

ปริมาณตะกอน  
ส่วนเกิน  
ที่เกิดขึ้นจาก  
ระบบบำบัด  
น้ำเสียที่นำไป  
กำจัด  
(ลบ.ม.)

สันติภาพ

สันติภาพ

ศักดิ์ดา

ศักดิ์ดา

ศักดิ์ดา

ศักดิ์ดา

สันติภาพ

สันติภาพ

สันติภาพ

ศักดิ์ดา

ศักดิ์ดา

ศักดิ์ดา

ศักดิ์ดา

สันติภาพ

สันติภาพ

สันติภาพ

ศักดิ์ดา

| สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A |   |  |   |   |   |  |                                     |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำที่จากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                     |  |  |  |  |
|   |   |  |   |   |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกลั่น<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกลั่น<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
|   |   |  |   |   |   |  |                                     |  |  |  |  |
|   |   |  |   |   |   |  |                                     |  |  |  |  |
| 18/6/68   | 132   | 36   | 29  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 19/6/68   | 135   | 23   | 18  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 20/6/68   | 139   | 19   | 15  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 21/6/68   | 131   | 20   | 16  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 22/6/68   | 134   | 24   | 19  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 23/6/68   | 124   | 25   | 20  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 24/6/68   | 134   | 18   | 14  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 25/6/68   | 110   | 16   | 12  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 26/6/68   | 133   | 25   | 20  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 27/6/68   | 134   | 12   | 9   | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 28/6/68   | 132   | 23   | 18  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 29/6/68   | 136   | 17   | 14  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |
| 30/6/68   | 128   | 32   | 26  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -  | -  | ปกติ                                       |

ปริมาณตะกอน

ส่วนเกิน  
ที่เกิดจากระบบบำบัด  
น้ำเสียที่ไม่  
กำจัด  
(ลบ.ม.)

อื่นๆ  
(ระบุ)  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

เครื่องสูบล  
ตะกอน  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

เครื่องกลั่น  
ผสมสารเคมี  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

เครื่องกลั่น  
ผสมน้ำเสีย  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

เครื่องเติม  
อากาศ  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

ระบบบำบัด  
น้ำเสีย  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

ปริมาณ  
สารเคมีหรือ  
สารสกัด  
ชีวภาพที่ใช้  
(ชื่อ/ปริมาณ)  
(ลิตรหรือ  
กิโลกรัม)

การระบาย  
น้ำที่จากระบบ  
บำบัดน้ำเสีย  
(ระบาย/  
ไม่ระบาย)

ปริมาณน้ำ  
เสียที่เข้า  
ระบบ  
บำบัดน้ำเสีย  
(ลบ.ม.)

ปริมาณ  
น้ำใช้  
ในทุก  
กิจกรรมของ  
แหล่งกำเนิด  
มลพิษ  
(ลบ.ม.)

การใช้  
ไฟฟ้า  
ของ  
ระบบ  
บำบัดน้ำ  
เสีย  
(หน่วย)

วัน  
เดือน  
ปี

ปัญหา  
อุปสรรค  
และ  
แนวทาง  
แก้ไข

ลายมือชื่อ  
ผู้บันทึก

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน  
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....


.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ ..... พระโขนง  
จังหวัด ..... กรุงเทพฯ ..... โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคาร บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของหรือผู้  
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 (อาคาร B)  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดยุอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

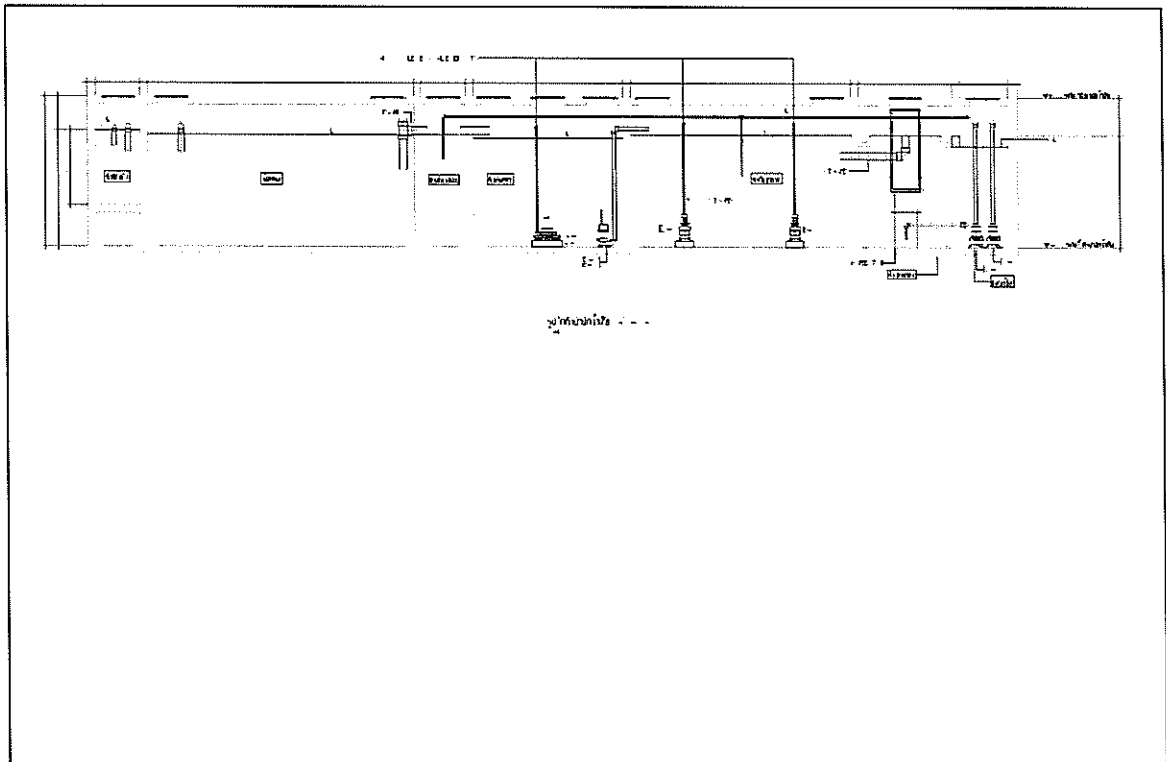

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามลพิษอาคาร B |   |  |   |  |  |  |                                     |  |   |  |                                     |  |  |  |                         |
|--|---|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลดหรือ<br>กิโกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                     |  |   |  |                                     |  | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|  |   |  |   |  |  | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกลั่น<br>หรือน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวาด/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
| 01/6/68  | 141   | 21   | 16  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 02/6/68  | 138   | 21   | 17  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 03/6/68  | 146   | 21   | 17  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | ศักดิ์                  |
| 04/6/68  | 146   | 21   | 17  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | ศักดิ์                  |
| 05/6/68  | 127   | 21   | 17  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | ศักดิ์                  |
| 06/6/68  | 160   | 16   | 12  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | ศักดิ์                  |
| 07/6/68  | 135   | 37   | 29  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 08/6/68  | 151   | 18   | 14  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 09/6/68  | 137   | 16   | 13  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 10/6/68  | 144   | 19   | 15  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | ศักดิ์                  |
| 11/6/68  | 146   | 37   | 30  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | ศักดิ์                  |
| 12/6/68  | 150   | 20   | 16  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | ศักดิ์                  |
| 13/6/68  | 156   | 22   | 17  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | ศักดิ์                  |
| 14/6/68  | 137   | 17   | 13  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 15/6/68  | 153   | 22   | 18  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 16/6/68  | 138   | 17   | 14  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 17/6/68  | 147   | 18   | 14  | ระบาย  | -  | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -  | ปกติ                                | -  | -  | -                                      | ศักดิ์                  |

| สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร B |   |  |   |   |   |  |                                     |  |   |   |                                     |                             |  |  |                         |
|---|---|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำที่จากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                |                                     |  |   |   |                                     |                             | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|   |   |  |   |   |   | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมน้ำเสีย/ผลสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมน้ำเสีย/ผลสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |  |  |                         |
|   |   |  |   |   |   |  |                                     |  |   |   |                                     |                             |  |  |                         |
| 18/6/68   | 146   | 36   | 29  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 19/6/68   | 144   | 23   | 18  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 20/6/68   | 151   | 19   | 15  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 21/6/68   | 143   | 20   | 16  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 22/6/68   | 152   | 24   | 19  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 23/6/68   | 136   | 25   | 20  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 24/6/68   | 150   | 18   | 14  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 25/6/68   | 150   | 16   | 12  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | ศักดิ์ดา                |
| 26/6/68   | 143   | 25   | 20  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | ---   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 27/6/68   | 142   | 12   | 9   | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 28/6/68   | 146   | 23   | 18  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 29/6/68   | 145   | 17   | 14  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | สันติภาพ                |
| 30/6/68   | 135   | 32   | 26  | ระบาย   | -   | ปกติ                                       | ปกติ                                | ปกติ                                       | -   | -   | ปกติ                                | -                           | -  | -                                      | สันติภาพ                |



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน  
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(คุณ จันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(คุณ สมพร ชนะสิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ ..... ซอย สุขุมวิท 89  
ถนน สุขุมวิท ..... แขวง/ตำบล ..... บางจาก ..... เขต/อำเภอ ..... พระโขนง  
จังหวัด ..... กรุงเทพฯ ..... โทรศัพท์ 098-997-1795 โทรสาร .....  
มี นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 ..... เป็นเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500  
ห้อง ..... นิติบุคคลอาคารชุด บล. สุขุมวิท 89 .....  
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( คุณ จันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( คุณ สมพร ชนะสิทธิ์ )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 76 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ..... ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี  
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 8,264
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1,297
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 1037.6
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... สูบทิ้ง กทม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗