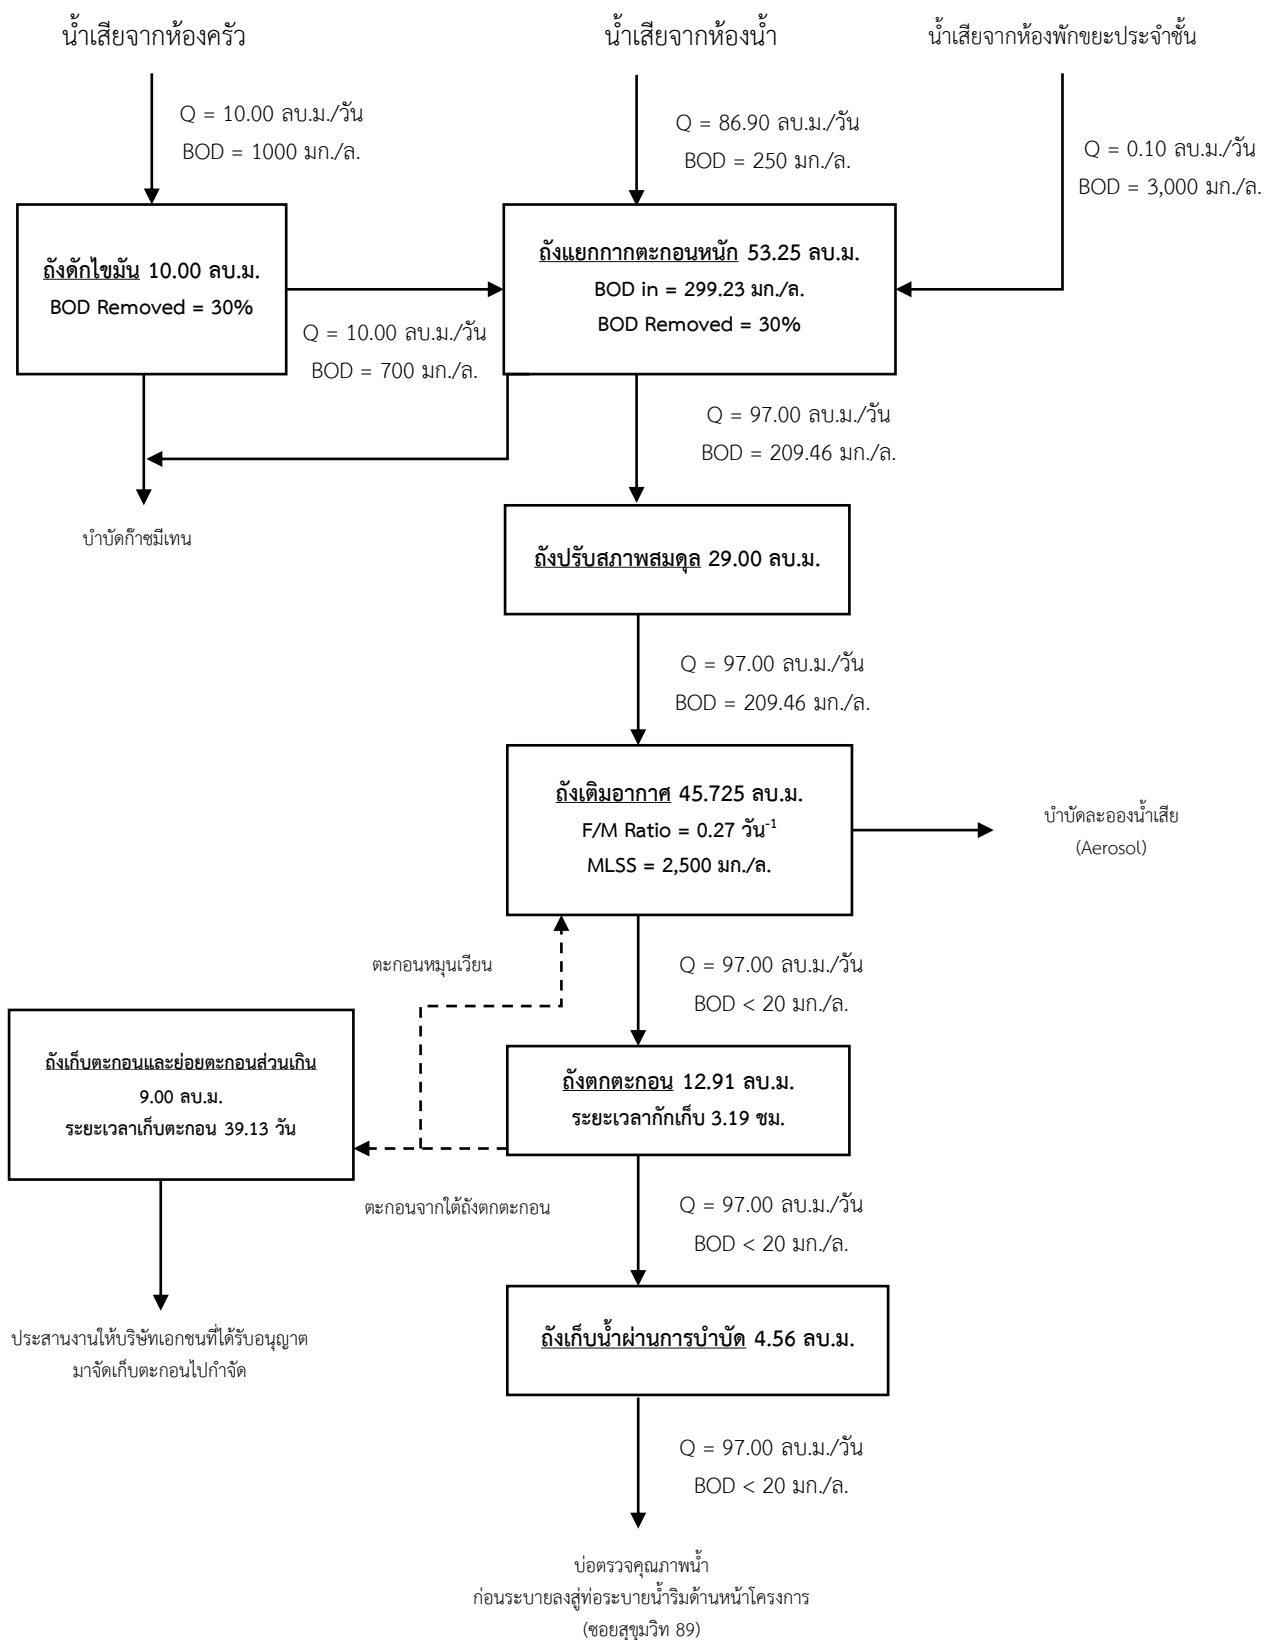
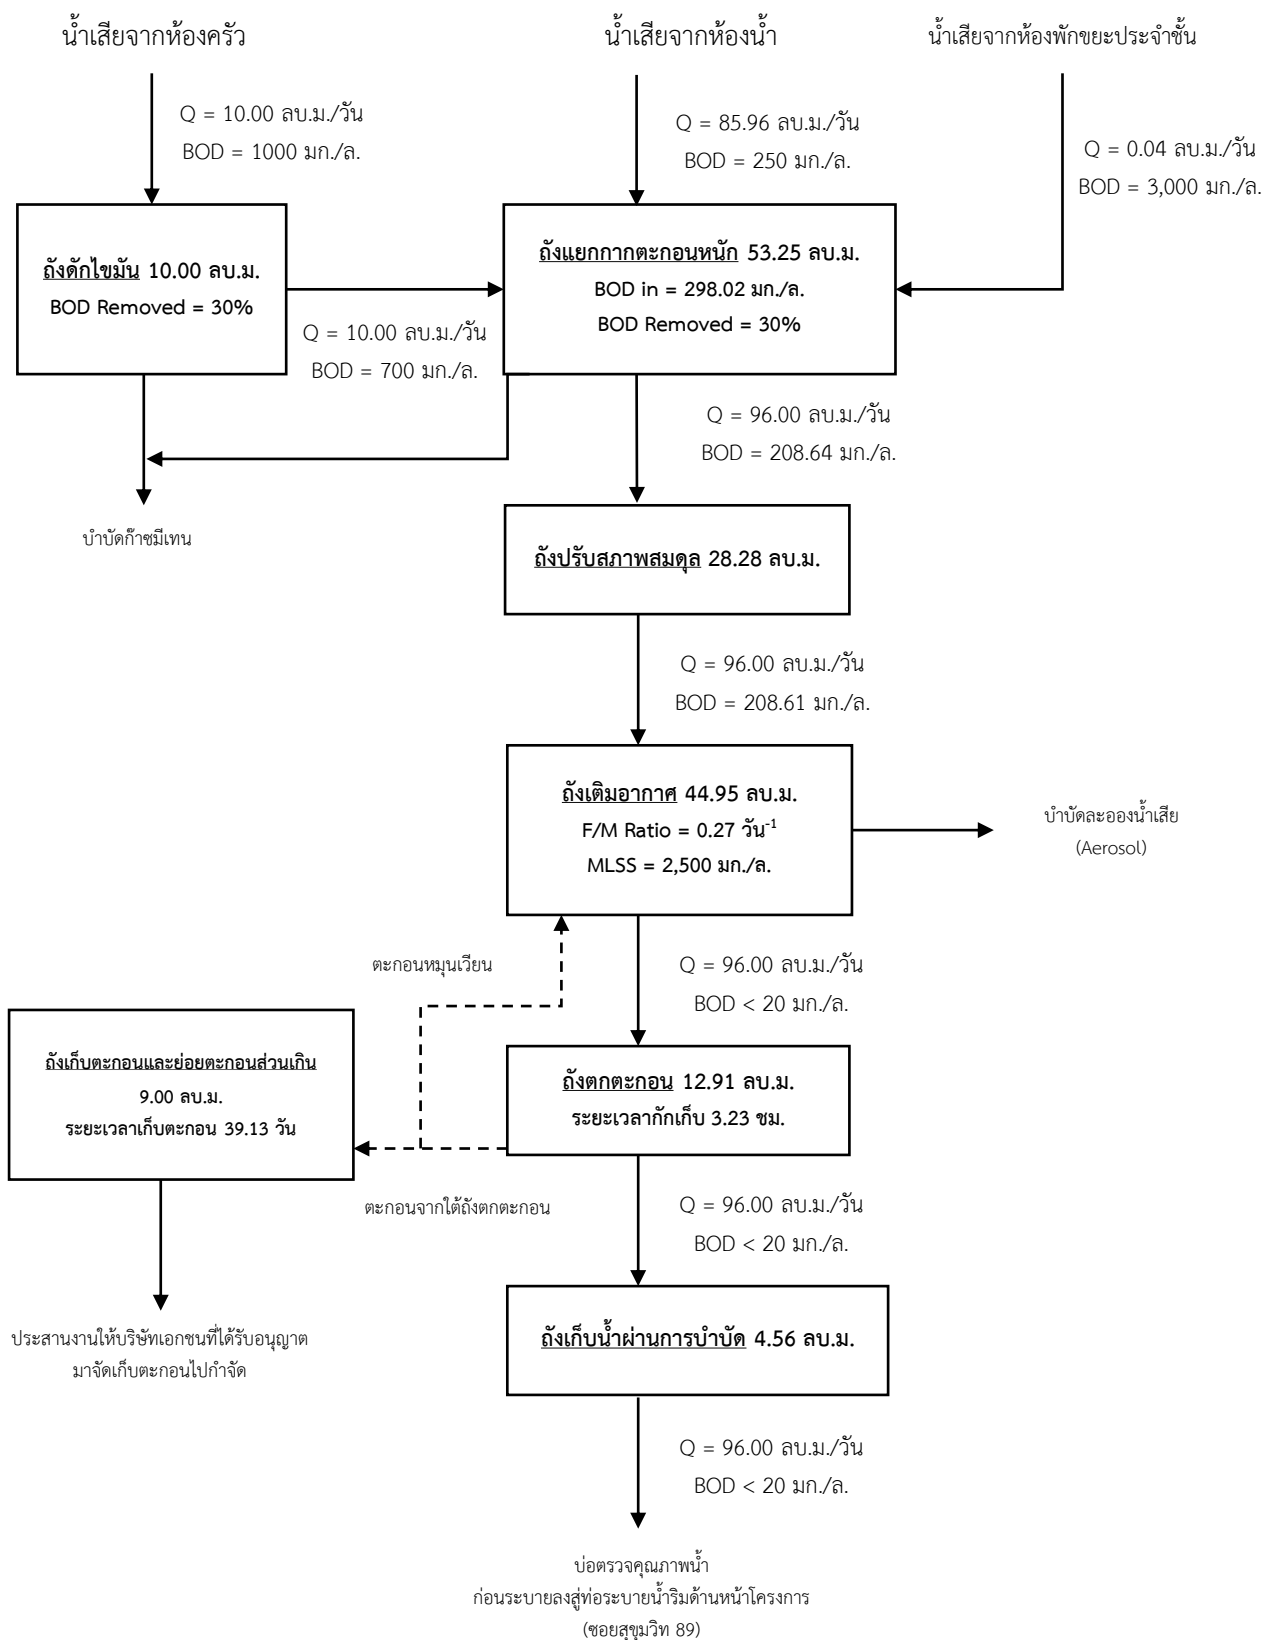

จัดลำดับขั้นตอนวิธีการดำเนินการในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2.6.3-7 FLOW DIAGRAM ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 (WWT-1)
รองรับน้ำเสียจากอาคาร A ปริมาณ 97 ลบ.ม./วัน/ชุด



รูปที่ 2.6.3-8 FLOW DIAGRAM ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 (WWT-2)
รองรับน้ำเสียจากอาคาร B ปริมาณ 96 ลบ.ม./วัน/ชุด