
สถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ พ.ศ.1 และ พ.ศ.2

เลขที่ C.E.M. 02-68-008

11 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม 2568

เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม 2568

ตามที่บริษัท ซากระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากระ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม 2568 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าวนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการทั่วไป

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย - แสงเงิน
ถนน - - - - - แขวง/ตำบล คลองต้นหมื่น เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ต้นศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดยอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

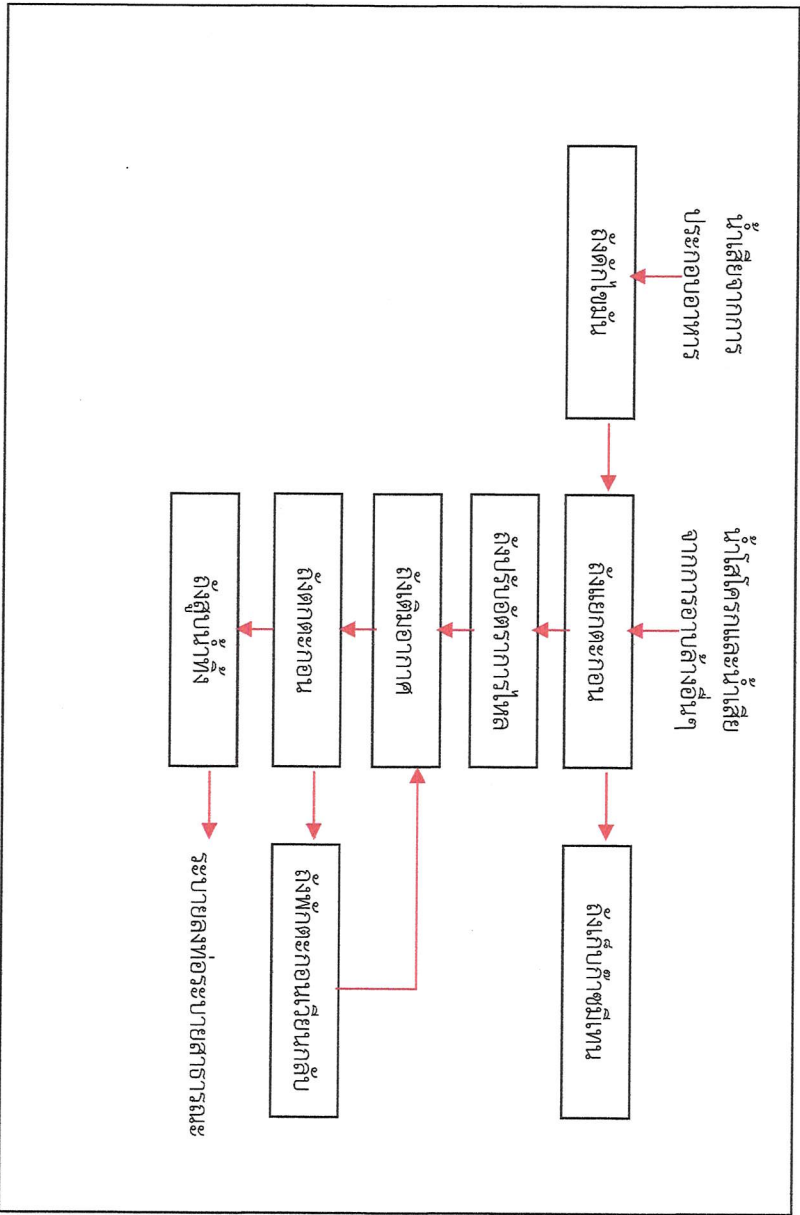


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
2 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
3 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
4 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
5 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
6 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
7 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
8 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
9 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
10 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
11 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
12 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
13 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
14 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
15 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
16 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
17 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
18 ม.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.)

... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.)

..... หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakrasuities Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ชอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49


สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คต/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



สังกัด
นายภพ ตัมศิริชัยยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

สังกัด

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาต

หมดอายุ ๒1 สิงหาคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลงชื่อ

ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ บ่อเติมอากาศ ชนิดตีวงกลายีตเกาะ FIXED FILM AERATION TANK

41.00 ลบ.ม./วัน (FFAT)

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน☐ แบบต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวาน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบละกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รตน้ำต้นไม่ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,116.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,271.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,104.840 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ เครื่องสูบลูกกรอก [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ มูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



C.E.M TECH
ได้รับการรับรอง
ISO/IEC 17025

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ซึง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphan Nakhonpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOROUFS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

เลขที่ C.E.M. 03-68-009

11 มีนาคม 2568

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568

เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าวซึ่งส่งมาด้วยนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการทั่วไป

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ ๖ ซอย ๑๑ แสงเงิน
ถนน - - - - - แขวง/ตำบล คลองต้นหมื่น เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - - - - - ออกให้โดย - - - - - หมดอายุ - - - - -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

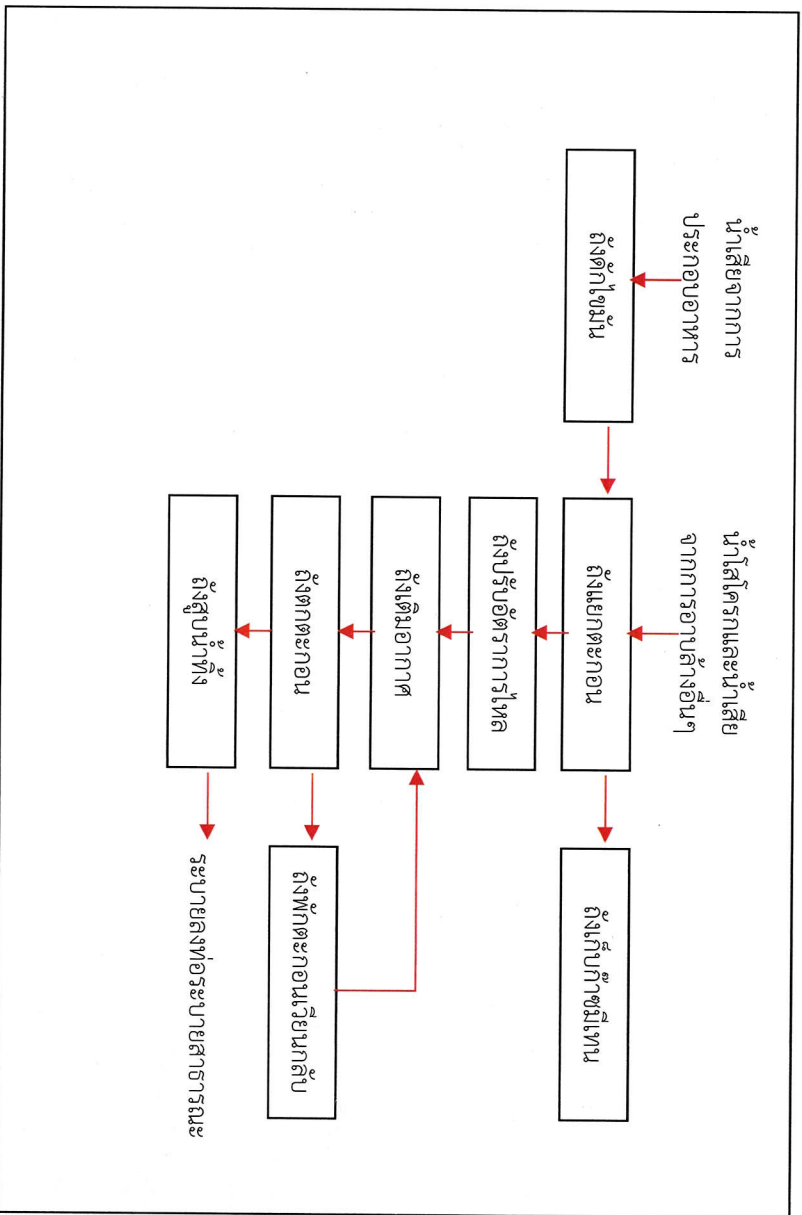


ผู้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
2 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
3 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
4 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
5 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
6 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
7 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
8 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
9 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
10 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
11 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
12 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
13 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
14 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
15 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
16 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
17 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
18 ก.พ. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.)

... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.)

..... หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570

... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuiles Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49


สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คต/ปปง

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ _____ ไม่พบภาพ ตันศิริชัยยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลงชื่อ

ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลายยี่ดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK 41.00 ลบ.ม./วัน (FFAT)

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวาน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รตนน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,008.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,148.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 997.920 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันระบาย) วัน [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัมมันตภาพรังสี ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม 1.
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ ระบบเติมอากาศ เครื่องสูบลูกกลอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ [X] ปกติ [] ผิดปกติ [X] ปกติ [] ผิดปกติ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Sampran Nakhornpathon 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054308

เลขที่ C.E.M. 04-68-002

09 เมษายน 2568

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ต จำกัด จำกัด ประจําเดือนมีนาคม 2568

เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ต จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ต จำกัด จำกัด ประจําเดือนมีนาคม 2568

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ต จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเทอร์เน็ต จำกัด จำกัด ประจําเดือนมีนาคม 2568 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าวนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

(นายธารัชย์ ทวีเกียรติวรุตม)

ผู้จัดการทั่วไป

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ แสงเงิน
ถนน - - - - - แขวง/ตำบล คลองต้นเหินือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตัณศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - - - - - ออกให้โดย - - - - - หมดยอายุ - - - - -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

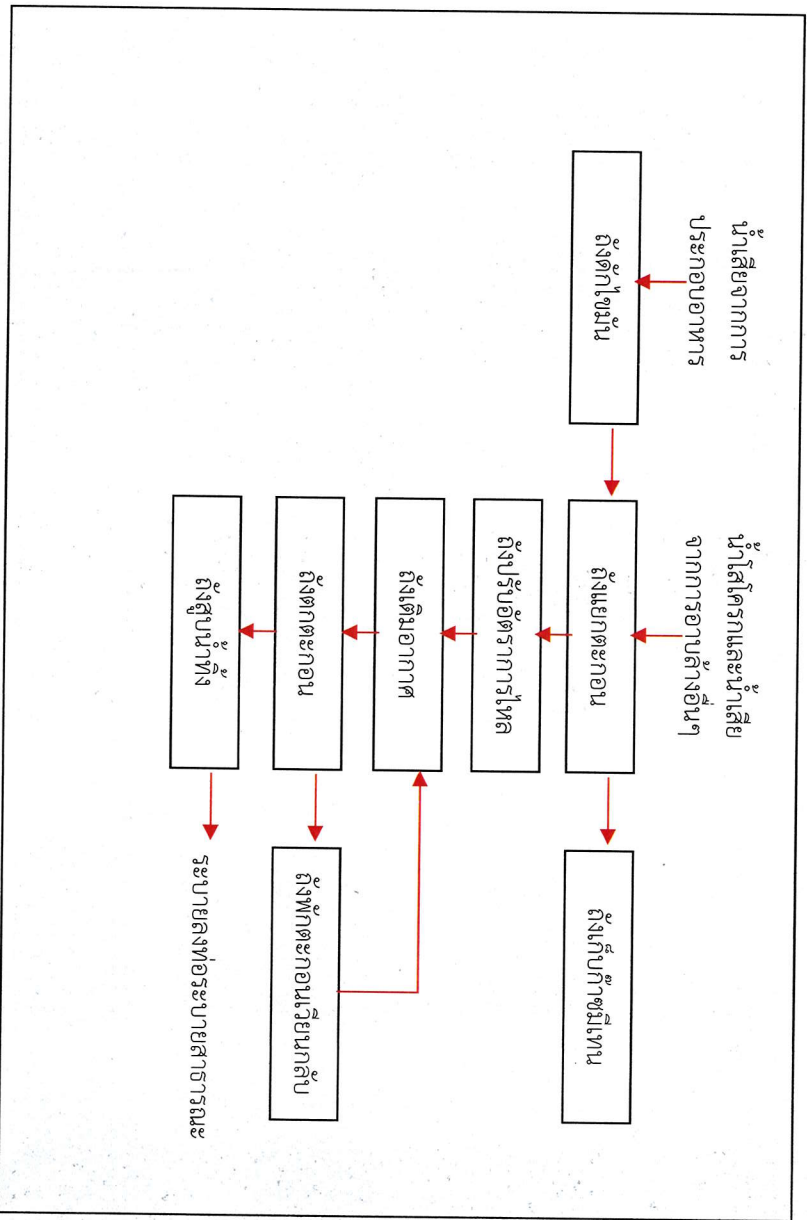


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
2 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
3 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
4 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
5 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
6 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
7 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
8 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
9 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
10 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
11 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
12 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
13 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
14 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
15 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
16 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
17 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ
18 มี.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปภพ

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

..... หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดใน มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ นายปภพ ตันศิริชัยยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,116.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,271.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,104.840 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

เลขที่ C.E.M. 05-68-009

15 พฤษภาคม 2568

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2568

เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2568

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2568 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการทั่วไป

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตัณศิริขัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

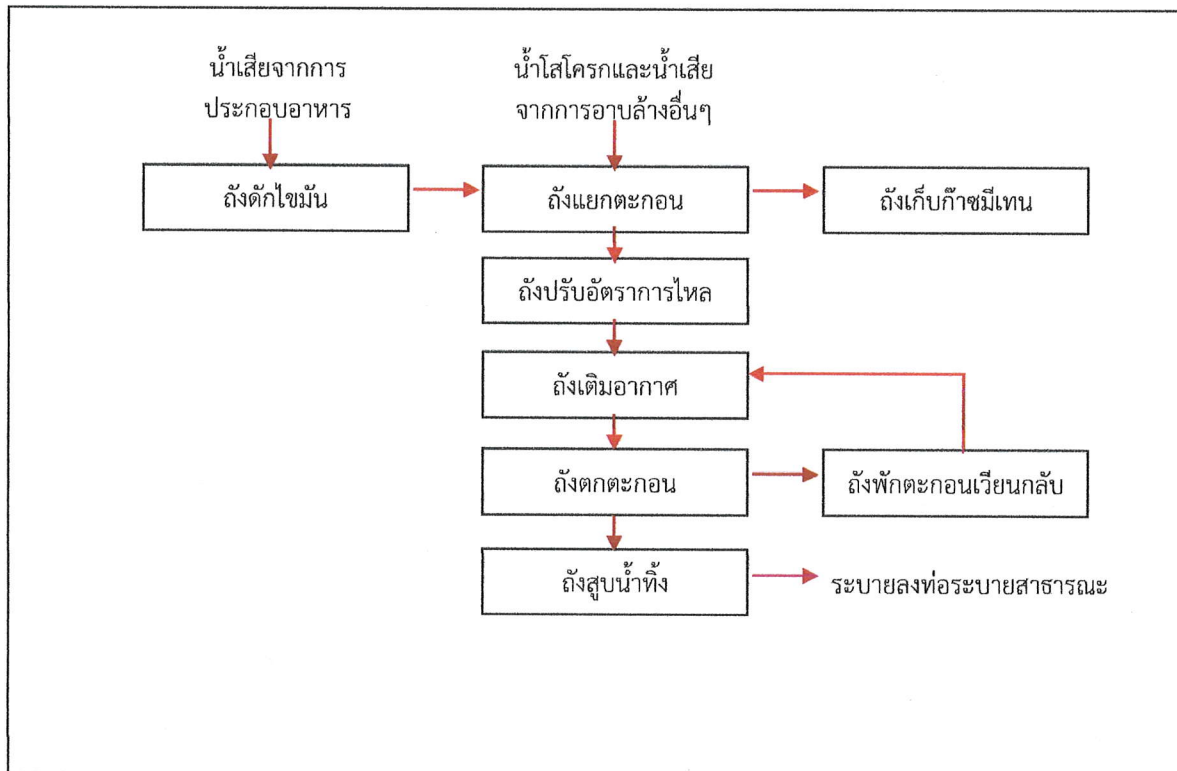


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
1 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 เม.ย.68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ นายปภพ ตัณศิริชัยยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,080.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,230.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,069.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

เลขที่ C.E.M. 06-68-003

09 มิถุนายน 2568

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการทั่วไป

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตัณศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

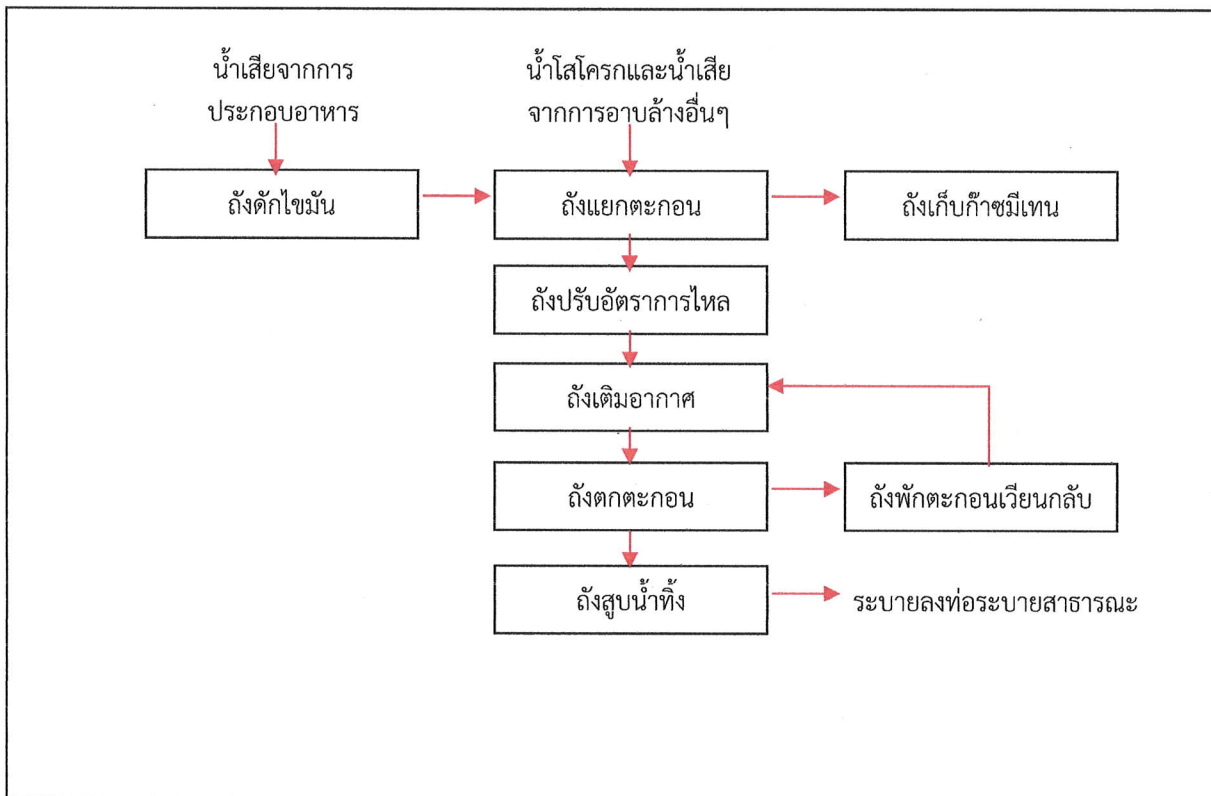


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	2	-	
13 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 พ.ค. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ข้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ นายปภพ ตันศิริชัยยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570

ออกให้โดย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รตน้ำตันไม่ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,116.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,271.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,104.840 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตะกอน | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่ C.E.M. 07-68-089

08 กรกฎาคม 2568

เรื่อง นำส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2568

เรียน ผู้บริหาร บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2568

ตามที่บริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 25/55 ซอยแสงเงิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบกิจการอาคารชุด ประเภท ค ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) โครงการ Thonglor 25 Apartment ของบริษัท ซากูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2568 พร้อมทั้งนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ให้กับหน่วยงานราชการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการทั่วไป

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 25/55 หมู่ที่ - ซอย แสงเงิน
ถนน - แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-185-1588 โทรสาร 02-185-1590
มี นายปภพ ตันศิริชัยยา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ให้บริการเช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

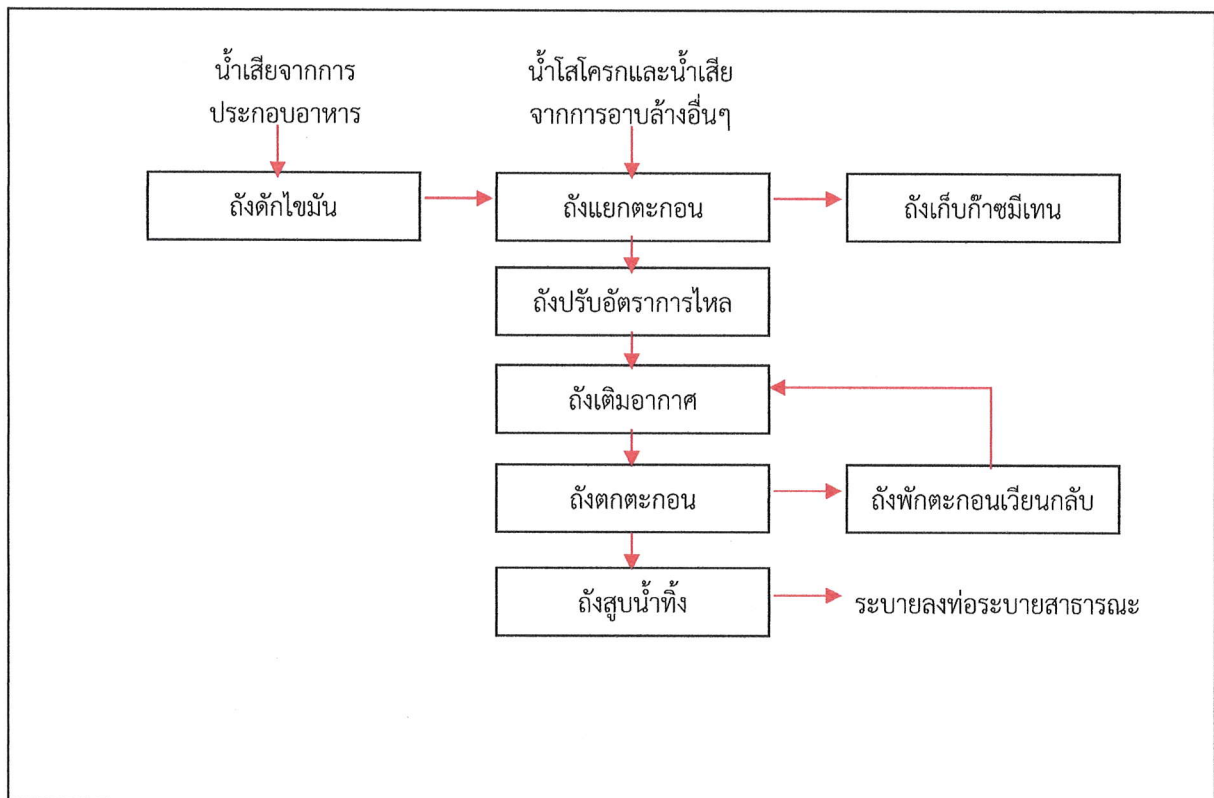


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)			เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
1 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
2 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
3 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
4 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
5 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
6 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
7 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
8 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
9 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
10 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
11 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
12 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
13 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
14 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
15 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
16 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
17 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
18 มิ.ย. 68	36	41.00	35.64	ระบาย	-/-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลความตรวจวัดข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ของระบบบำบัดน้ำเสีย

หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Sakurasuites Thonglor 25

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/55

หมู่ที่ :

ซอย : แสงเงิน

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021851588

โทรสาร : 021851590

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ค ไม่ถึง 100 ห้อง

จำนวนห้อง : 49

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ นายปภ พันธ์ศิริชัยยา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____

หมดอายุ 31 สิงหาคม 2570

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____

หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อเติมอากาศ ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ FIXED FILM AERATION TANK (FFAT)

41.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลาก่อน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รตน้ำตันไม่ภายในโครงการและระบายออกสู่สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,080.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,230.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,069.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗