เอกสารแนบ 6

เอกสารการตรวจเช็คระบบอัคคีภัยภายในโครงการ

เอกสารตรวจเช็คป้ายทางออกฉุกเฉิน

(Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ขณะชาร์จ (ชาร์จ) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรอง	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและขั้วต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC06ESL02	6	ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06ESL03	6	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06ESL04	6	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07ESL01	7	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07ESL02	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07ESL03	7	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07ESL04	7	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08ESL01	8	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08ESL04	8	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	หน้าห้องเรียนชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL02	9	ห้องสัมมนา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL03	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL04	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	9	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	9	โถงทางเดินหน้าห้องอาหาร CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL08	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL09	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL10	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 25-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ขณะชาร์จ (ชาร์จ) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรอง	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและขั้วต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC01ESL01	1	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02ESL04	2	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 3	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	/								
VCHC05ESL04	5	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06ESL01	6	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		
วันที่ : 25-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-58

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL12	10	ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL06	11	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	คลินิกโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL16	11	คลินิกโรคตา ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL17	11	คลินิกโรคตา ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	Check up ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	/	/	/	/								
VCHC12ESL01	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL02	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL11	9	ทางเดินหน้าห้องTreatmentกายภาพ CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL12	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL13	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL14	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL15	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL16	9	คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL17	9	คลินิกโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL18	9	คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL03	10	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันไดWESTชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10ESL11	10	โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงานเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL06	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL07	13	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13ESL08	13	โถงห้องอาหาร CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL09	13	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL10	13	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13ESL11	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13ESL12	13	ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ติดศูนย์ CENTER LEVEL13	/	/	/	/								
VCHC13ESL13	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL14	13	ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ติดศูนย์ CENTER LEVEL13	/	/	/	/								
VCHC13ESL15	13	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL16	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL01	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL02	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL03	14	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL04	14	ทางเดินหน้าห้องทำหัตถการ CENTER LEVEL14	/	/	/	/								
VCHC14ESL05	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL06	14	ห้อง Treatment ด้านหลัง CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL07	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL08	14	ห้องพักพยาบาล 2 CENTER LEVEL14	/	/	/	/								
VCHC14ESL09	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL10	14	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 20-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงานเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL03	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL04	12	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL05	12	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL06	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL07	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL08	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL09	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	/	/	/	/								
VCHC12ESL10	12	โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	/	/	/	/								
VCHC12ESL11	12	โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	/	/	/	/								
VCHC12ESL12	12	โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	/	/	/	/								
VCHC12ESL13	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL14	12	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL15	12	เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL16	12	เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL17	12	คลินิกโรคเลือด ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12ESL18	12	คลินิกโรคเลือด ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13ESL01	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13ESL02	13	ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL03	13	ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	/	/	/	/								
VCHC13ESL04	13	โถงห้องอาหาร CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13ESL05	13	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 25-1-58	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL07	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	หลังบ้าน CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	หลังบ้าน CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	ห้อง ICU 1630 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	ทางเดินหน้าห้อง Amplified ปฏิบัติการกลาง CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	ใต้ป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		...ซ่อมบำรุง
( ) วันที่ : 25-1-68	( ) วันที่ : 28/1/68	( ) วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL11	14	ใต้ป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	คลินิกทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	คลินิกโรคผิวหนัง LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	คลินิกโรคผิวหนัง LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-1	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-2	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-3	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-4	15	ห้อง Cool down room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-5	15	ห้อง Steril room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL01-6	15	ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	ใต้ป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]	[redacted]	[redacted]
( ) วันที่ : 25-1-68	( ) วันที่ : 28/1/68	( ) วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองจ่าย แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบสำรองจ่าย แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ขณะจ่าย แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอด ไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองจ่าย แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL08	17	ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	NURSE STATION หอคลอด CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL18	17	โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WESTชั้น 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	โถงลิฟต์ด้านหน้า ชั้น 16 CENTER LEVEL18	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 25-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองจ่าย แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบสำรองจ่าย แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ขณะจ่าย แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอด ไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองจ่าย แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL11	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL12	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	ห้อง ICU 1626 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	ห้องพักเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	ทางด้านใต้ CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	ทางด้านใต้ CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	ห้องนอนเวรหญิง ปฏิบัติการพยาบาล CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	ICU CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	ไตเทียม CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ไตเทียม CENTER LEVEL16	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

		อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 25-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21ESL04	21	ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL05	21	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL06	21	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL07	21	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL08	21	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL09	21	โถงลิฟต์ด้านหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL10	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL01	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL02	22	โถงลิฟต์ด้านหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL03	22	โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL04	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL05	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL06	22	ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL07	22	โถงลิฟต์ด้านหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL08	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL09	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL10	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL11	22	โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22ESL12	22	โถงลิฟต์ด้านหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23ESL01	23	ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHC23ESL02	23	ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

(...............)	(...............)	(...............)
วันที่ : 25-1-64	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-58

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19ESL02	19	ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	โถงลิฟต์ด้านหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงลิฟต์ด้านหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	โถงลิฟต์ด้านหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	ไฟป้ายหนีไฟทางเดินออกหน้าบันได WEST ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	โถงลิฟต์ด้านหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL08	20	โถงลิฟต์ด้านหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20ESL09	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL01	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL02	21	ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21ESL03	21	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(...............)	(...............)	(...............)
วันที่ : 25-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังตึกประตูสแกนบัตร	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( )	( )	( )
วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02ESL07	2	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03ESL07	3	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04ESL07	4	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( )	( )	( )
วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ (ชาร์จ) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08ESL07	6	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	/	/	/	/								
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินด้านขวา	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินด้านกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกไปลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกไปลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/								
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/								
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/								
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-2-68	วันที่ 28/2/68	วันที่ 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ (ชาร์จ) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05ESL07	5	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06ESL07	6	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07ESL07	7	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-2-68	วันที่ 28/2/68	วันที่ 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า[illegible]	9. ตรวจเช็คน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC10ESL11	10	แผนกอายุรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL12	10	แผนกคลินิกเด็กหน้าไปประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10ESL16	10	แผนก X-Bay โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL17	10	แผนก X-Bay ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL18	10	แผนก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL19	10	แผนก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL20	10	แผนก X-Bay ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL21	10	แผนก X-Bay ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL26	10	ประตูเจ้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	แผนก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	แผนก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	แผนก Check up หน้าห้อง X-Bay	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		
วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า[illegible]	9. ตรวจเช็คน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองเชื่อมประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09ESL20	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองเชื่อมโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC09ESL21	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองเชื่อมหน้าเตียง 15	/	/	/	/								
VCHC09ESL22	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองเชื่อมหน้าเตียง 11	/	/	/	/								
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC09ESL28	9	ประตูเจ้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10ESL03	10	แผนกศัลยกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	แผนกศัลยกรรมทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	แผนกอายุรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		
วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟ	6. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12ESL09	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC12ESL10	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC12ESL11	12	แผนกสูติประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL13	12	ด้านหน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาหน้าห้อง 7 8	/	/	/	/								
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟ	6. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงพักคอยเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคตาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอยด้านใน	/	/	/	/								
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้หน้าห้องตรวจการได้ยิน 1	/	/	/	/								
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC11ESL26	11	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและหางปลาต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC13ESL21	13	โถงอาคารประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL22	13	โถงอาคารห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13ESL23	13	โถงอาคารทางเดินห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13ESL24	13	โถงอาคารประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL27	13	โถงอาคารโซนจัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC13ESL28	13	โถงอาคารหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านข้างหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC13ESL33	13	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้องหัตถการ 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1404	/	/	/	/								
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1403	/	/	/	/								
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1409	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและหางปลาต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC12ESL22	12	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างร้าน TOP	/	/	/	/								
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินตรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/								
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/								
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงพักคอยรับยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13ESL10	13	[illegible]	/	/	/	/								
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจานประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/								
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

			TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC14ESL33	14	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องผลิตไอน้ำ	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-2-68	วันที่ 28/2/68	วันที่ 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

			TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์ใบหน้าและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ห้องคลอดห้องประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ห้องคลอดห้องหน้าห้องคลอดห้อง 5	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ห้องคลอดห้องหน้าห้องคลอดห้อง 4	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ห้องคลอดห้องหน้าห้องคลอดห้อง 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ห้องคลอดห้องประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC14ESL25	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1431	/	/	/	/								
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	/	/	/	/								
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	/	/	/	/								
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-2-68	วันที่ 28/2/68	วันที่ 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองไฟ	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่อสายไฟฟ้าและสายดินต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL39	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL40	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL41	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL42	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านไปทางเข้าหน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC15ESL48	15	ประตูเข้าหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	ส่วนกลางหน้าห้องน้ำหญิงฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-2-68 วันที่ 28/2/68 วันที่ 10/7/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองไฟ	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่อสายไฟฟ้าและสายดินต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/								
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/								
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15ESL30	15	แผนกการทะเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL31	15	แผนกการทะเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL32	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL33	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL34	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL35	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL36	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL37	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL38	15	แผนกการทะเบียน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-2-68 วันที่ 28/2/68 วันที่ 10/7/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและขั้วแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสภาพขั้วแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเข้าหน้าบันไดเหล็ก	/	/	/	/								
VCHC16ESL36	16	ประตูเข้าหน้าบันไดเหล็ก ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกฝั่งเหนือ	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิตประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและขั้วแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสภาพขั้วแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL12	16	แผนกไตเทียมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/								
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/								
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC17ESL40	17	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกด้าน	/	/	/	/								
VCHCDESL03	D	ส่วนทางทางเดินข้างแทงค์น้ำ	/	/	/	/								
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDESL06	D	ส่วนทางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้อง[illegible]	/	/	/	/								
VCHCDESL11	D	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( )	( )	( )
วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออก[illegible]	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดิน[illegible]	/	/	/	/								
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดิน[illegible]	/	/	/	/								
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโถงห้องผ่าตัด	/	/	/	/								
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้อง[illegible]	/	/	/	/								
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อ	/	/	/	/								
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17ESL28	17	แผนกห้องคลอดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL29	17	แผนกห้องคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL30	17	แผนกห้องคลอดประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/								
VCHC17ESL31	17	แผนกห้องคลอดประตูเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL32	17	แผนกห้องคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL33	17	แผนกห้องคลอดประตูโถงทางเดินด้าน[illegible]	/	/	/	/								
VCHC17ESL34	17	แผนกห้องคลอดประตูโถงทางเดินด้าน[illegible]	/	/	/	/								
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( )	( )	( )
วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

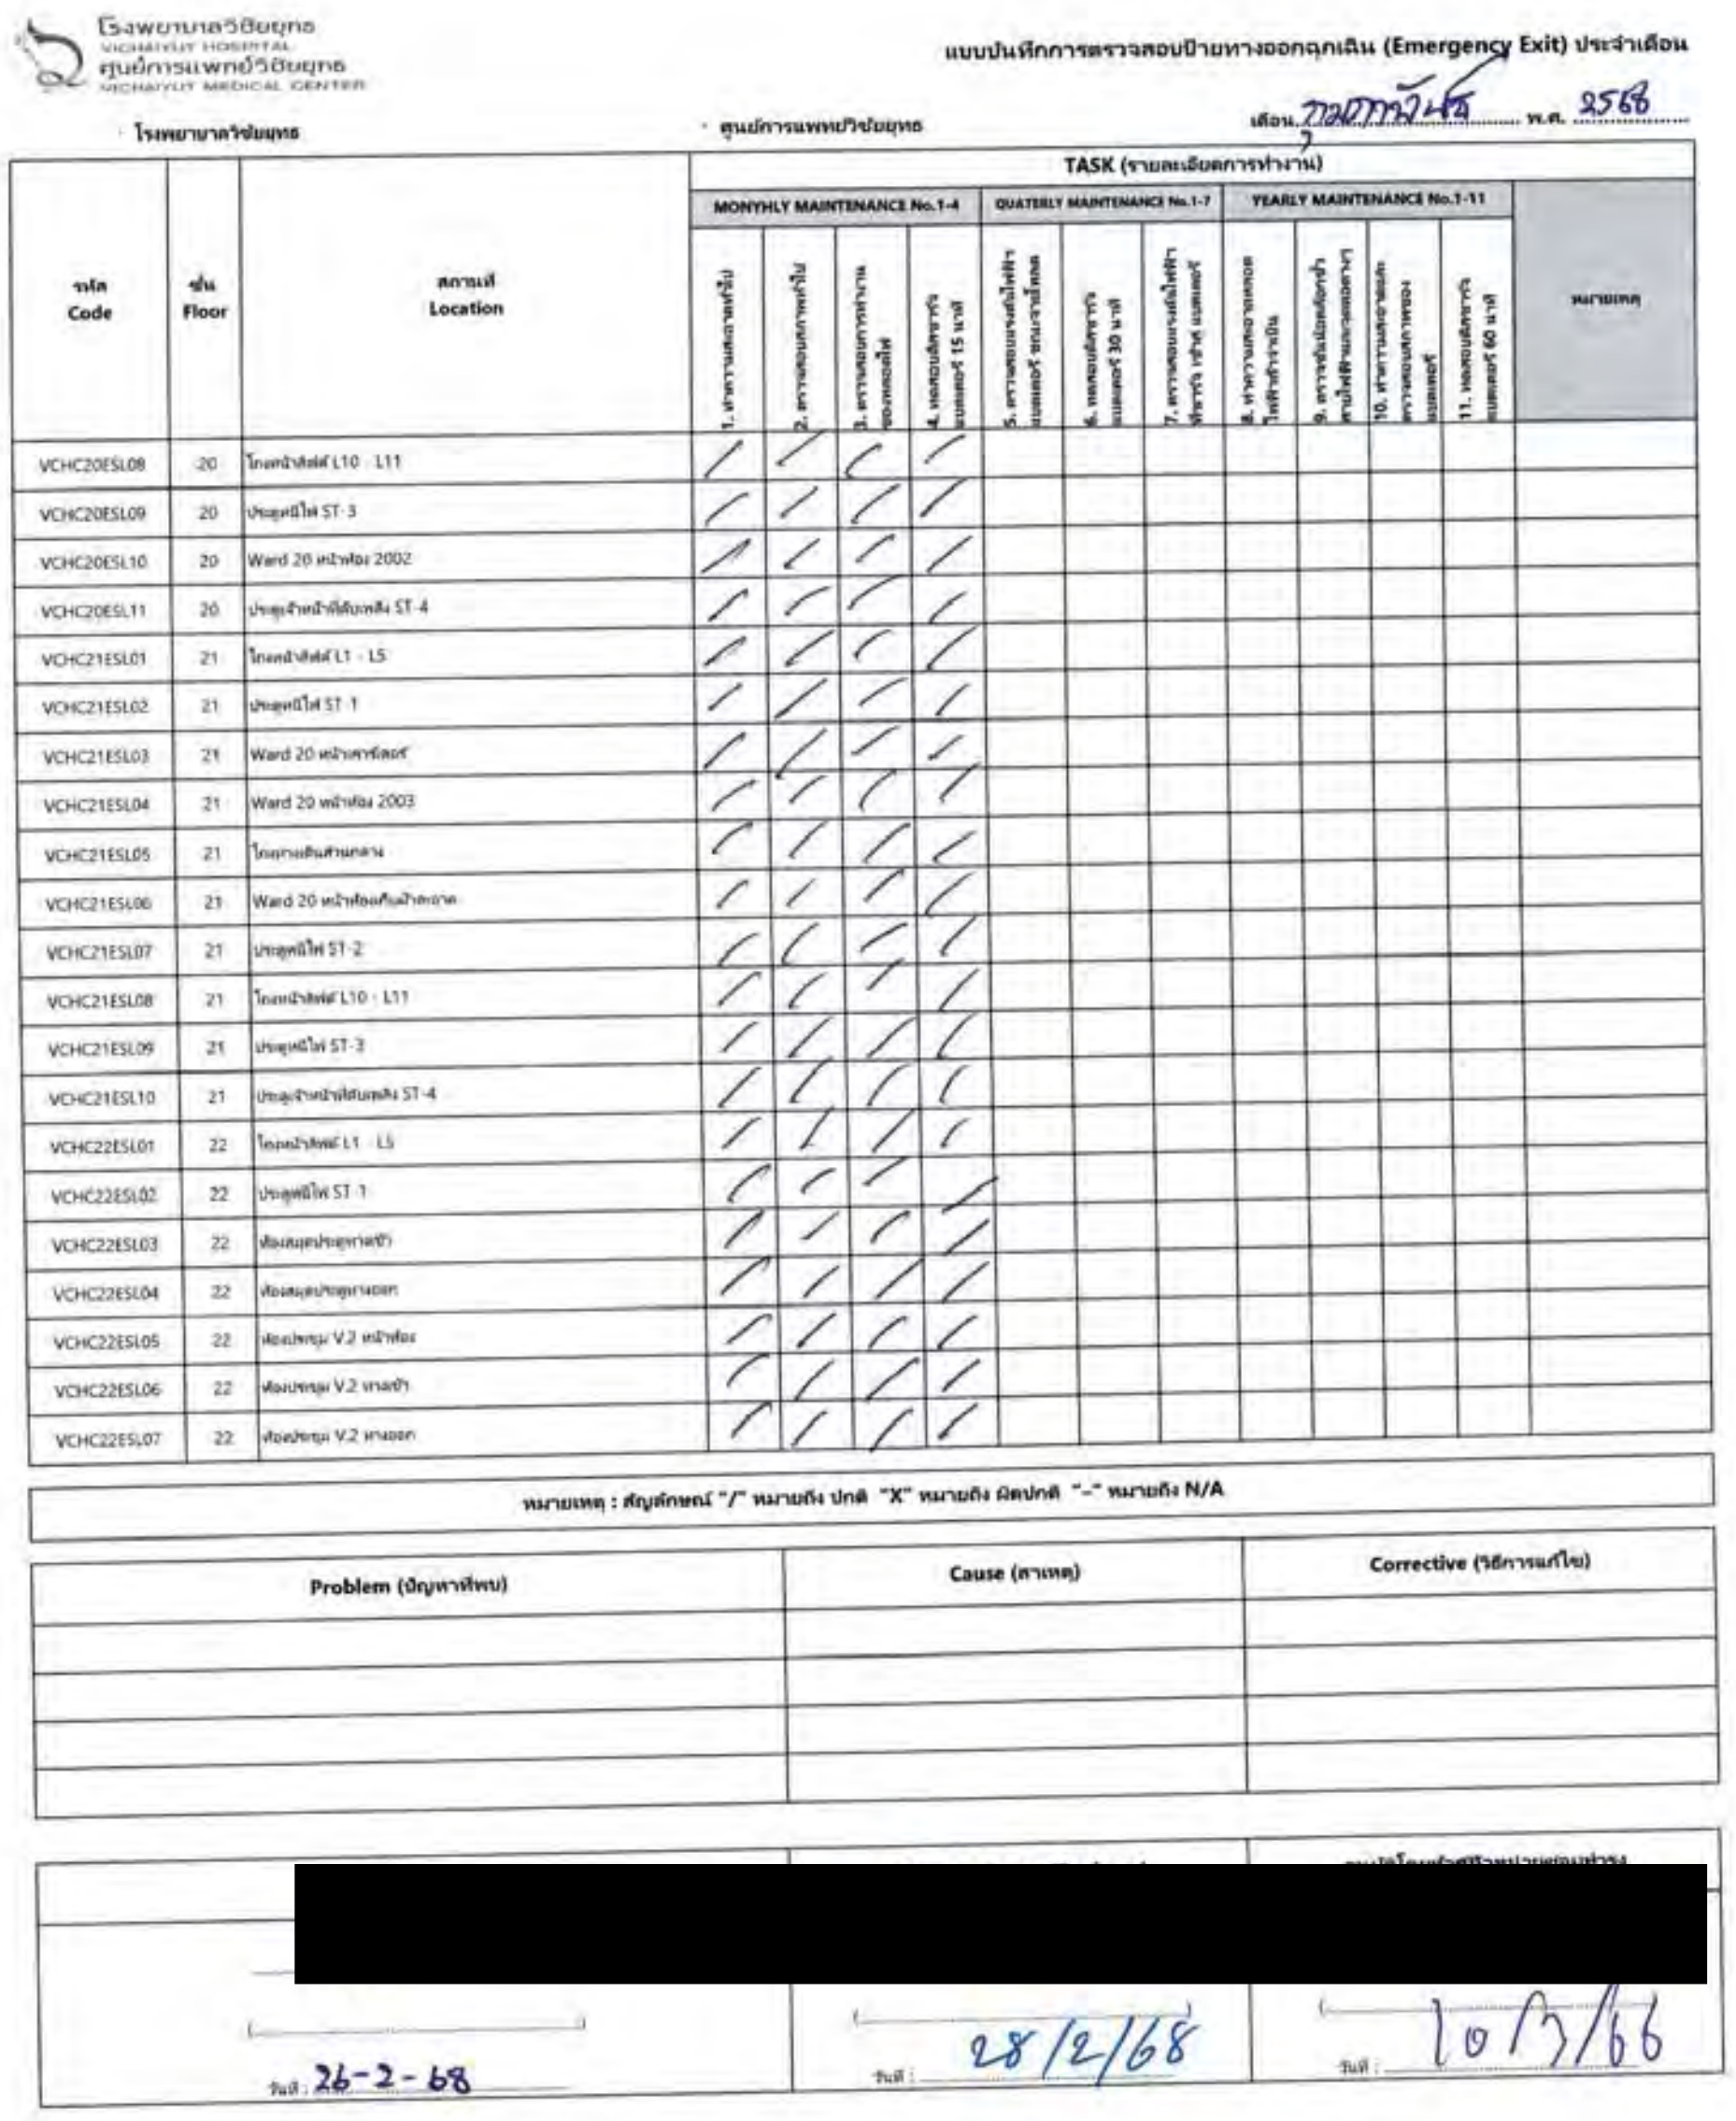

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ ชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดหัวสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/								
VCHC20ESL11	20	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21ESL10	21	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/								
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( ) วันที่ : 26-2-68	( ) วันที่ : 28/2/68	( ) วันที่ : 10/3/66

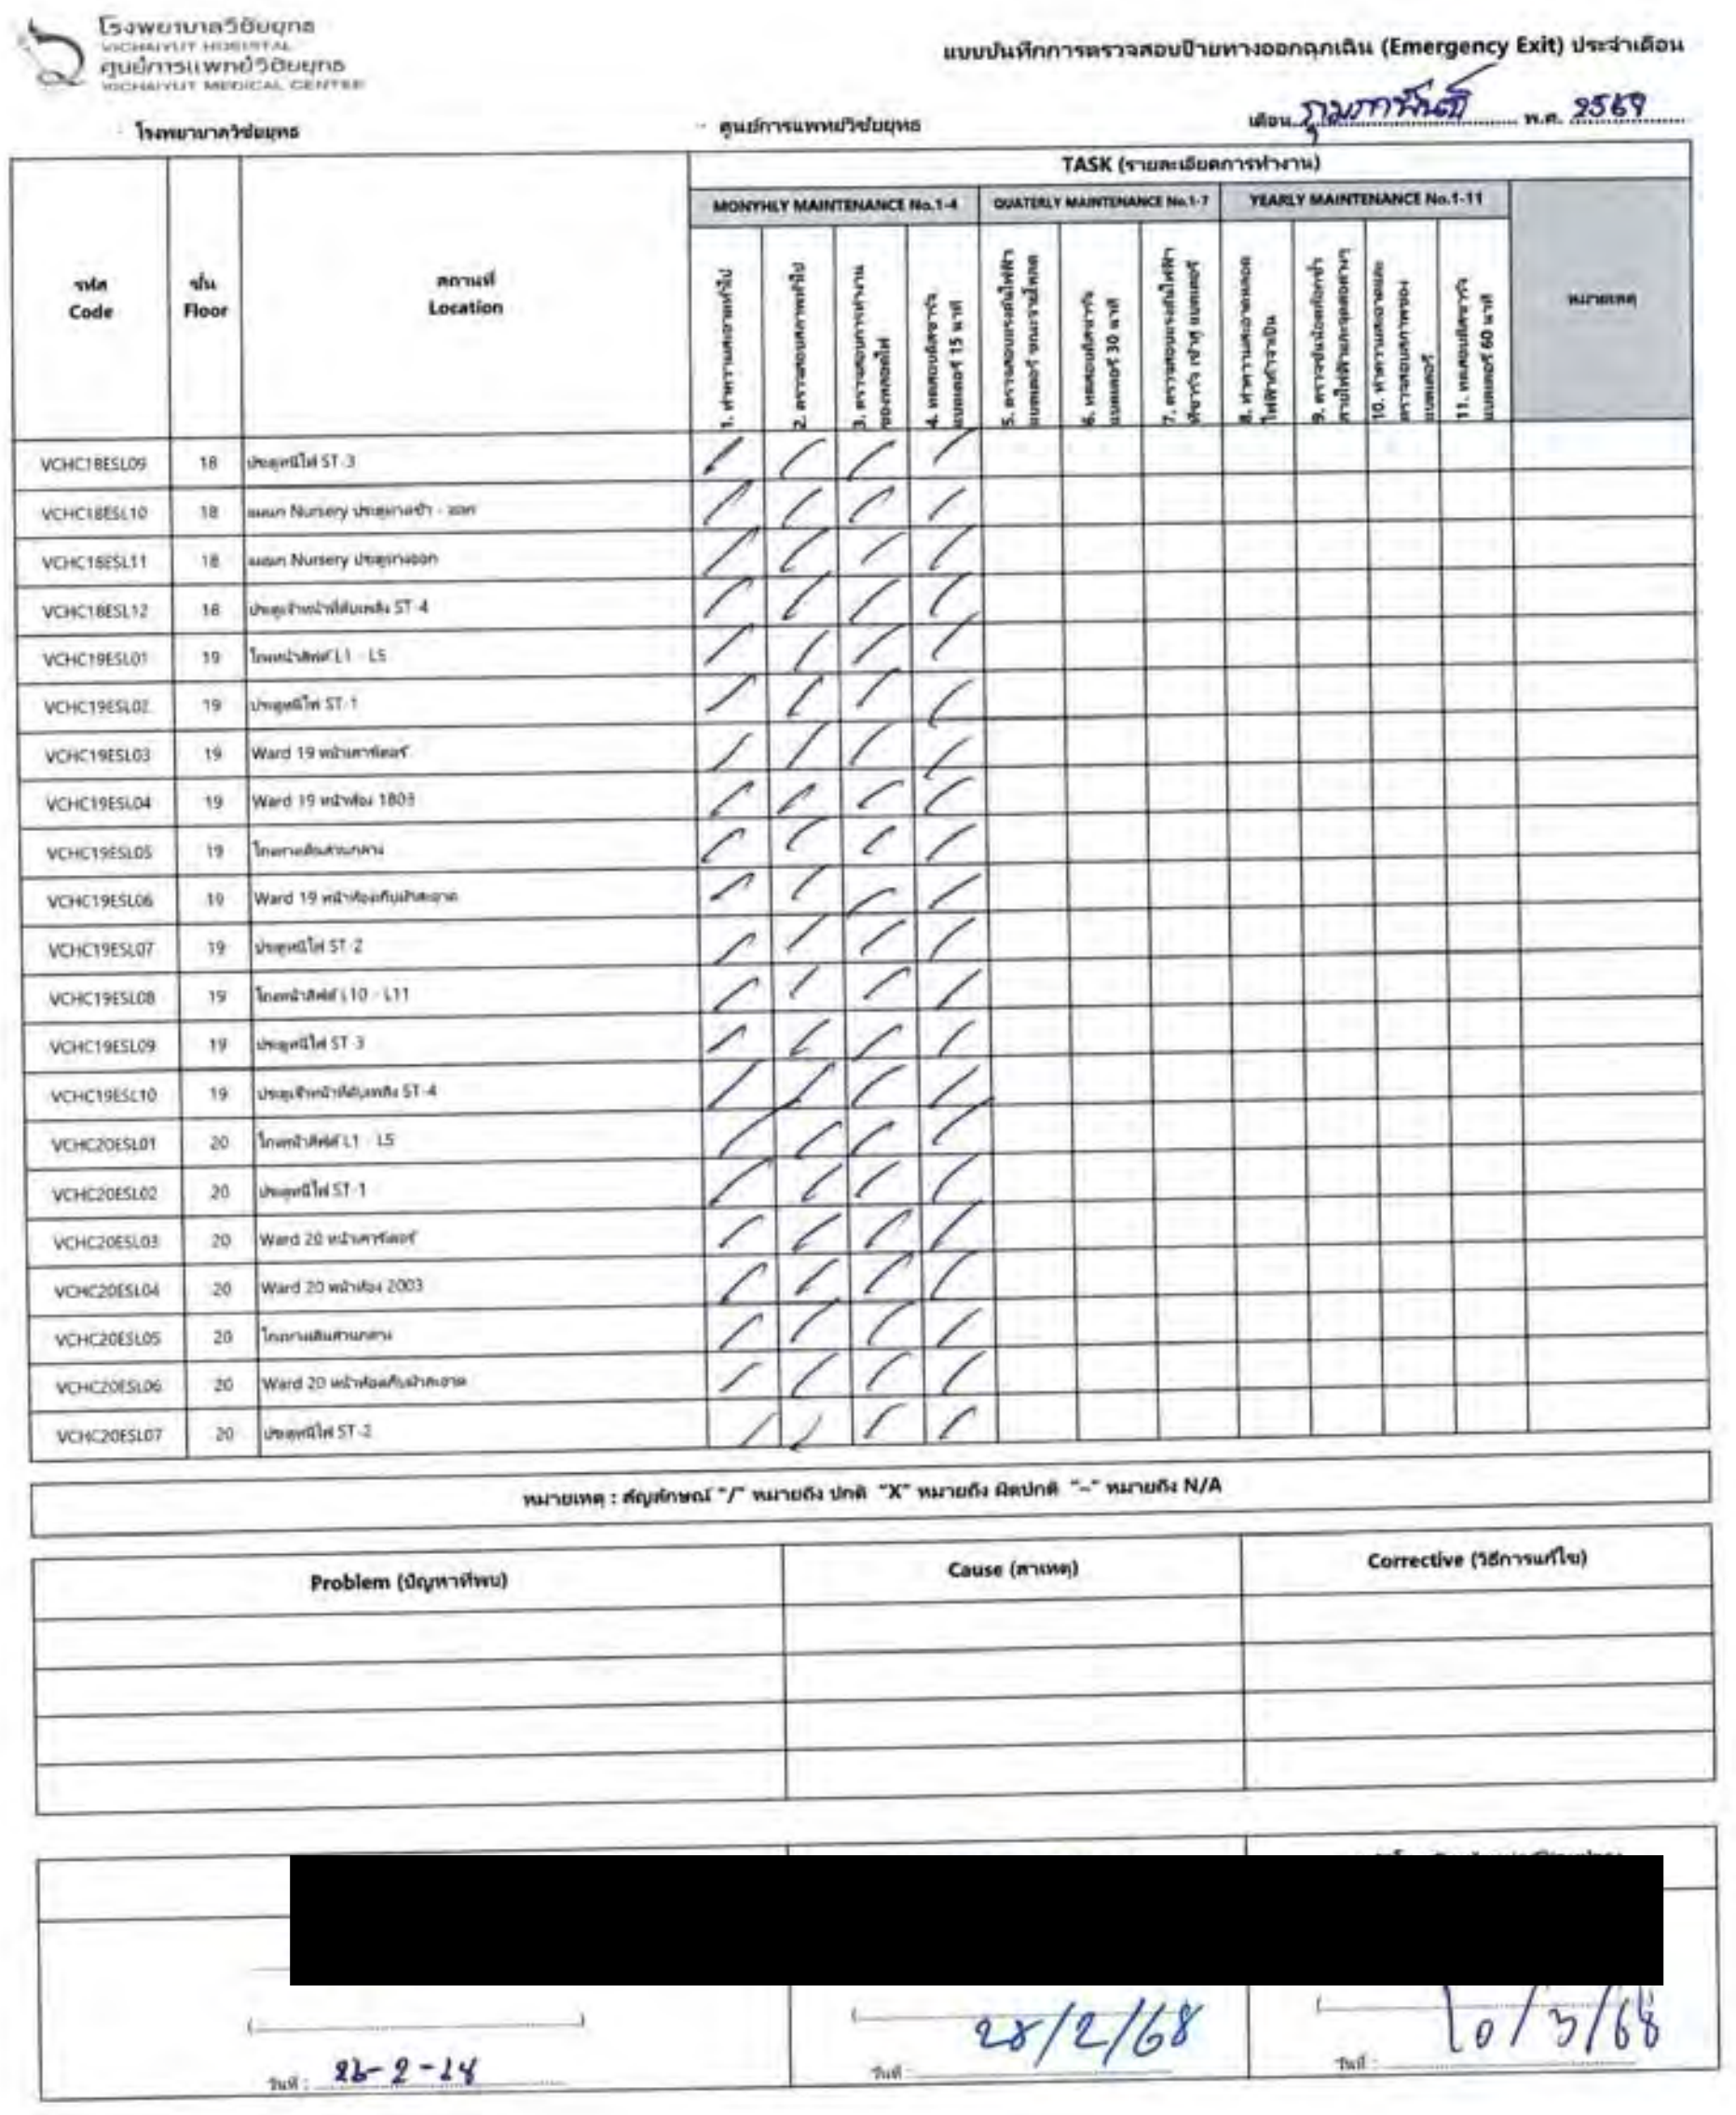

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ ชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดหัวสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL12	18	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( ) วันที่ : 26-2-24	( ) วันที่ : 28/2/68	( ) วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน........................ พ.ศ. ....

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอด ไฟสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดตัวป้าย สายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพ แบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL09	23	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/7/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอด ไฟสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดตัวป้าย สายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพ แบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินลิฟต์	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL18	22	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL19	22	หน้าเคาน์เตอร์จัดอาหาร	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL21	22	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องล็อกเกอร์	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องแท้งน้ำ	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 - L3	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/7/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาด[illegible]	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังตึกประตูสแกนบัตร	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องขยะ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL12	1	ประตูข้างหน้าลิฟต์ขนส่ง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-3-68	วันที่ : 20-3-68	วันที่ : 21/4/68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาด[illegible]	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หอพักใส)	/	/	/	/								
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักใส)	/	/	/	/								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใส)	/	/	/	/								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใส)	/	/	/	/								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใส)	/	/	/	/								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใส)	/	/	/	/								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใส)	/	/	/	/								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใส)	/	/	/	/								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใส)	/	/	/	/								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใส)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68	วันที่ : 28/2/68	วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ [illegible]	9. ตรวจขันน็อตยึดหัวต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL07	5	ประตูข้างหน้าห้องดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL07	6	ประตูข้างหน้าห้องดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL07	7	ประตูข้างหน้าห้องดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-3-68	วันที่ : 21-3-68	วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ [illegible]	9. ตรวจขันน็อตยึดหัวต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL07	2	ประตูข้างหน้าห้องดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL07	3	ประตูข้างหน้าห้องดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL07	4	ประตูข้างหน้าห้องดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :	วันที่ : 20-3-68	วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขาขั้ว แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL19	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL20	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL21	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าห้อง 15	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL22	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าห้อง 11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL28	9	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL03	10	แผนกศัลยกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL04	10	แผนกศัลยกรรมทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL09	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL10	10	แผนกอายุรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-3-68 วันที่ : 22-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขาขั้ว แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL07	8	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-3-68 วันที่ : 21-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลังจาก ดิสชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า[illegible]	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงพักคอยตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคตาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอยด้านใน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้หน้าห้องตรวจการได้ยิน 1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL26	11	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-3-68	วันที่ : [illegible]	วันที่ : [illegible]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลังจาก ดิสชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า[illegible]	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL11	10	แผนกอายุรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL12	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL13	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL14	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL16	10	แผนก X-Ray โถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL17	10	แผนก X-Ray ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL18	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL19	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL20	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL21	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL26	10	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL03	11	แผนก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL04	11	แผนก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL05	11	แผนก Check up หน้าห้อง X-Ray	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-3-68	วันที่ : 22-3-68	วันที่ : 27/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL22	12	ประตูเจ้าหน้าที่สันทนาการ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL03	13	สามแยกทางเดินประตูข้างร้าน TOP	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL04	13	สามแยกทางเดินตรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL05	13	สามแยกทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL06	13	สามแยกทางเดินโถงพักคอยรับยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL10	13	ห้องตรวจศูนย์กีฬาการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL14	13	สามแยกทางเดินประตูข้างห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจานประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL18	13	สามแยกทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-3-68
วันที่ : 23-3-68
วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์ฝึกและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์ฝึกและพัฒนาการเด็กทางเดินสามแยก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL05	12	ทางเดินสามแยก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL06	12	ทางเดินสามแยก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL09	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL10	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL11	12	แผนกสูติประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL13	12	สามแยกทางประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาหน้าเตียง 7-8	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่สันทนาการ	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-3-68
วันที่ :
วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดหัวสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกฝั่งใต้	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกฝั่งเหนือ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL25	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1431	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-3-68	วันที่ : 24-3-68	วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดหัวสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC13ESL21	13	โภชนาการประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL22	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL23	13	โภชนาการทางเดินห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL24	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL27	13	โภชนาการโถงจัดอาหาร	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL28	13	โภชนาการหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL33	13	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้องหัตถการ 2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1404	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1403	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1409	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-3-68	วันที่ : 23-3-68	วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ (เข้า) แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดภายนอกไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-3-68	วันที่ : 25-3-68	วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ (เข้า) แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดภายนอกไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ห้องพัก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL33	14	ประตูเจ้าหน้าที่ห้องพัก ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องเก็บเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องผลิตน้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL15	15	ห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-3-68	วันที่ : 24-3-68	วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขาจ่าย เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC16ESL12	16	แผนกไตเทียมประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL13	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL14	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL15	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูกลางแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL22	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 25-3-68	วันที่ 25-3-18	วันที่ 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขาจ่าย เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL48	15	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL03	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL04	16	ส่วนกลางหน้าห้องน้ำหญิงคนพิการ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 25-3-68	วันที่ 25-3-68	วันที่ 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบตัดจ่ายไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบตัดจ่ายไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอด ไฟฟ้าสำรองใน	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบตัดจ่ายไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินส่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดินส่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องผ่าตัด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเวชภัณฑ์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL28	17	แผนกหอคลอดประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL29	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL30	17	แผนกหอคลอดประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL31	17	แผนกหอคลอดประตูเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL32	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL33	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL34	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบตัดจ่ายไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบตัดจ่ายไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอด ไฟฟ้าสำรองใน	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบตัดจ่ายไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านฝั่งทางหน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL36	16	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์ศัลยกรรมพิเศษประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์ศัลยกรรมพิเศษ Treatment room	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์ศัลยกรรมพิเศษ Treatment room	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์ศัลยกรรมพิเศษ โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์ศัลยกรรมพิเศษ โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์ศัลยกรรมพิเศษ ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-3-68 วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบตัดไฟฟ้า แบตเตอรี่ ชุดแผงวงจรไฟ	6. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบตัดไฟฟ้า เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ ป้ายและตัวเรือน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL40	17	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกลาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL03	D	ส่วนกลางทางเดินข้างแผงท่อน้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL06	D	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องเครื่องงาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL11	D	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-3-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบตัดไฟฟ้า แบตเตอรี่ ชุดแผงวงจรไฟ	6. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบตัดไฟฟ้า เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟ ป้ายและตัวเรือน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL12	18	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL10	19	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-3-68 วันที่ : 25-3-68 วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจเช็คน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินลิฟต์ไฟ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL18	22	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL19	22	หน้าเคาน์เตอร์จัดอาหาร	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL21	22	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องเก็บสายยงค์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องแท็งก์น้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ :	วันที่ :	วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจเช็คน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL11	20	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL10	21	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		
วันที่ :	วันที่ :	วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบตัดกระแส แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟ	6. ทดสอบตัดกระแส แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเดิน	9. ตรวจขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายดิน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบตัดกระแส แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
01ESL01	1	ประตูทางหน้า (หอพักใส)	/	/	/	/	/	/	/					
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักใส)	/	/	/	/	/	/	/					
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใส)	/	/	/	/	/	/	/					
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใส)	/	/	/	/	/	/	/					
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใส)	/	/	/	/	/	/	/					
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใส)	/	/	/	/	/	/	/					
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใส)	/	/	/	/	/	/	/					
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใส)	/	/	/	/	/	/	/					
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใส)	/	/	/	/	/	/	/					
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใส)	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 27-3-68	วันที่ : [illegible]	วันที่ : [illegible]

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบตัดกระแส แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟ	6. ทดสอบตัดกระแส แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเดิน	9. ตรวจขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายดิน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบตัดกระแส แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL09	23	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		
วันที่ : [illegible]	วันที่ : [illegible]	วันที่ : [illegible]

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดป้าย	2. ตรวจสอบสภาพป้าย	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบตัดจ่ายไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟออก	6. ทดสอบตัดจ่ายไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดหัวต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพขั้วแบตเตอรี่	11. ทดสอบตัดจ่ายไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังตึก[illegible]	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68
วันที่ : 4-5-68
วันที่ : 4/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดป้าย	2. ตรวจสอบสภาพป้าย	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบตัดจ่ายไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟออก	6. ทดสอบตัดจ่ายไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดหัวต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพขั้วแบตเตอรี่	11. ทดสอบตัดจ่ายไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02ESL07	2	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03ESL07	3	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04ESL07	4	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68
วันที่ :
วันที่ :

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบตัดกระแสไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบตัดกระแสไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดหน้า สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบตัดกระแสไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05ESL07	5	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06ESL07	6	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07ESL07	7	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-4-68	วันที่ : 4-5-68	วันที่ : 4/5/68

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบตัดกระแสไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบตัดกระแสไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดหน้า สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบตัดกระแสไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08ESL07	8	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	/	/	/	/								
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนขยาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/								
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/								
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/								
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-4-68	วันที่ :	วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน 12/กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดอุปกรณ์ สายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL11	10	แผนกอายุรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL12	10	แผนกคลินิกโรคไตใกล้ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10ESL16	10	แผนก X-Bay โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL17	10	แผนก X-Bay ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL18	10	แผนก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL19	10	แผนก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL20	10	แผนก X-Bay ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL21	10	แผนก X-Bay ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC10ESL26	10	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	แผนก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	แผนก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	แผนก Check up หน้าห้อง X-Bay	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน 12/กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดอุปกรณ์ สายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองชั้นประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09ESL20	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC09ESL21	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองหน้าห้อง 15	/	/	/	/								
VCHC09ESL22	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองหน้าห้อง 11	/	/	/	/								
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC09ESL28	9	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10ESL03	10	แผนกศัลยกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	แผนกศัลยกรรมทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	แผนกอายุรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

▫ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ▫ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ ภายในไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์ฝึกและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์ฝึกและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12ESL09	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC12ESL10	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC12ESL11	12	แผนกสูติประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL13	12	ส่วนกลางประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL14	12	แผนกคลินิกปวดและโลหิตวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL15	12	แผนกคลินิกปวดและโลหิตวิทยาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC12ESL16	12	แผนกคลินิกปวดและโลหิตวิทยาหน้าเตียง 7-8	/	/	/	/								
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-4-68	วันที่ : 4-5-68	วันที่ : 7/5/66

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

▫ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ▫ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ ภายในไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงพักคอยตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคตาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								[illegible]
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอยด้านใน	/	/	/	/								
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้หน้าห้องตรวจการได้ยิน 1	/	/	/	/								
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC11ESL26	11	ประตูด้านหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-4-68	วันที่ : 4-5-68	วันที่ : 7/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า [illegible] แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจร ไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟ และจุดต่อสายไฟ	10. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL21	13	โถงบริการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL22	13	โถงบริการห้อง[illegible]	/	/	/	/								
VCHC13ESL23	13	โถงบริการทางเดินห้อง[illegible]	/	/	/	/								
VCHC13ESL24	13	โถงบริการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL27	13	โถงบริการ[illegible]	/	/	/	/								
VCHC13ESL28	13	โถงบริการหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้อง[illegible]หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC13ESL33	13	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้องหัตถการ 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1404	/	/	/	/								
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1403	/	/	/	/								
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1409	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : ....

VCH FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า [illegible] แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจร ไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟ และจุดต่อสายไฟ	10. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL22	12	ประตูข้างหน้าลิฟต์ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างร้าน TOP	/	/	/	/								
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินตรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/								
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/								
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงพักคอยรับยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13ESL10	13	ห้อง[illegible]	/	/	/	/								
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจานประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้อง[illegible]	/	/	/	/								
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 4/5/68

VCH FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

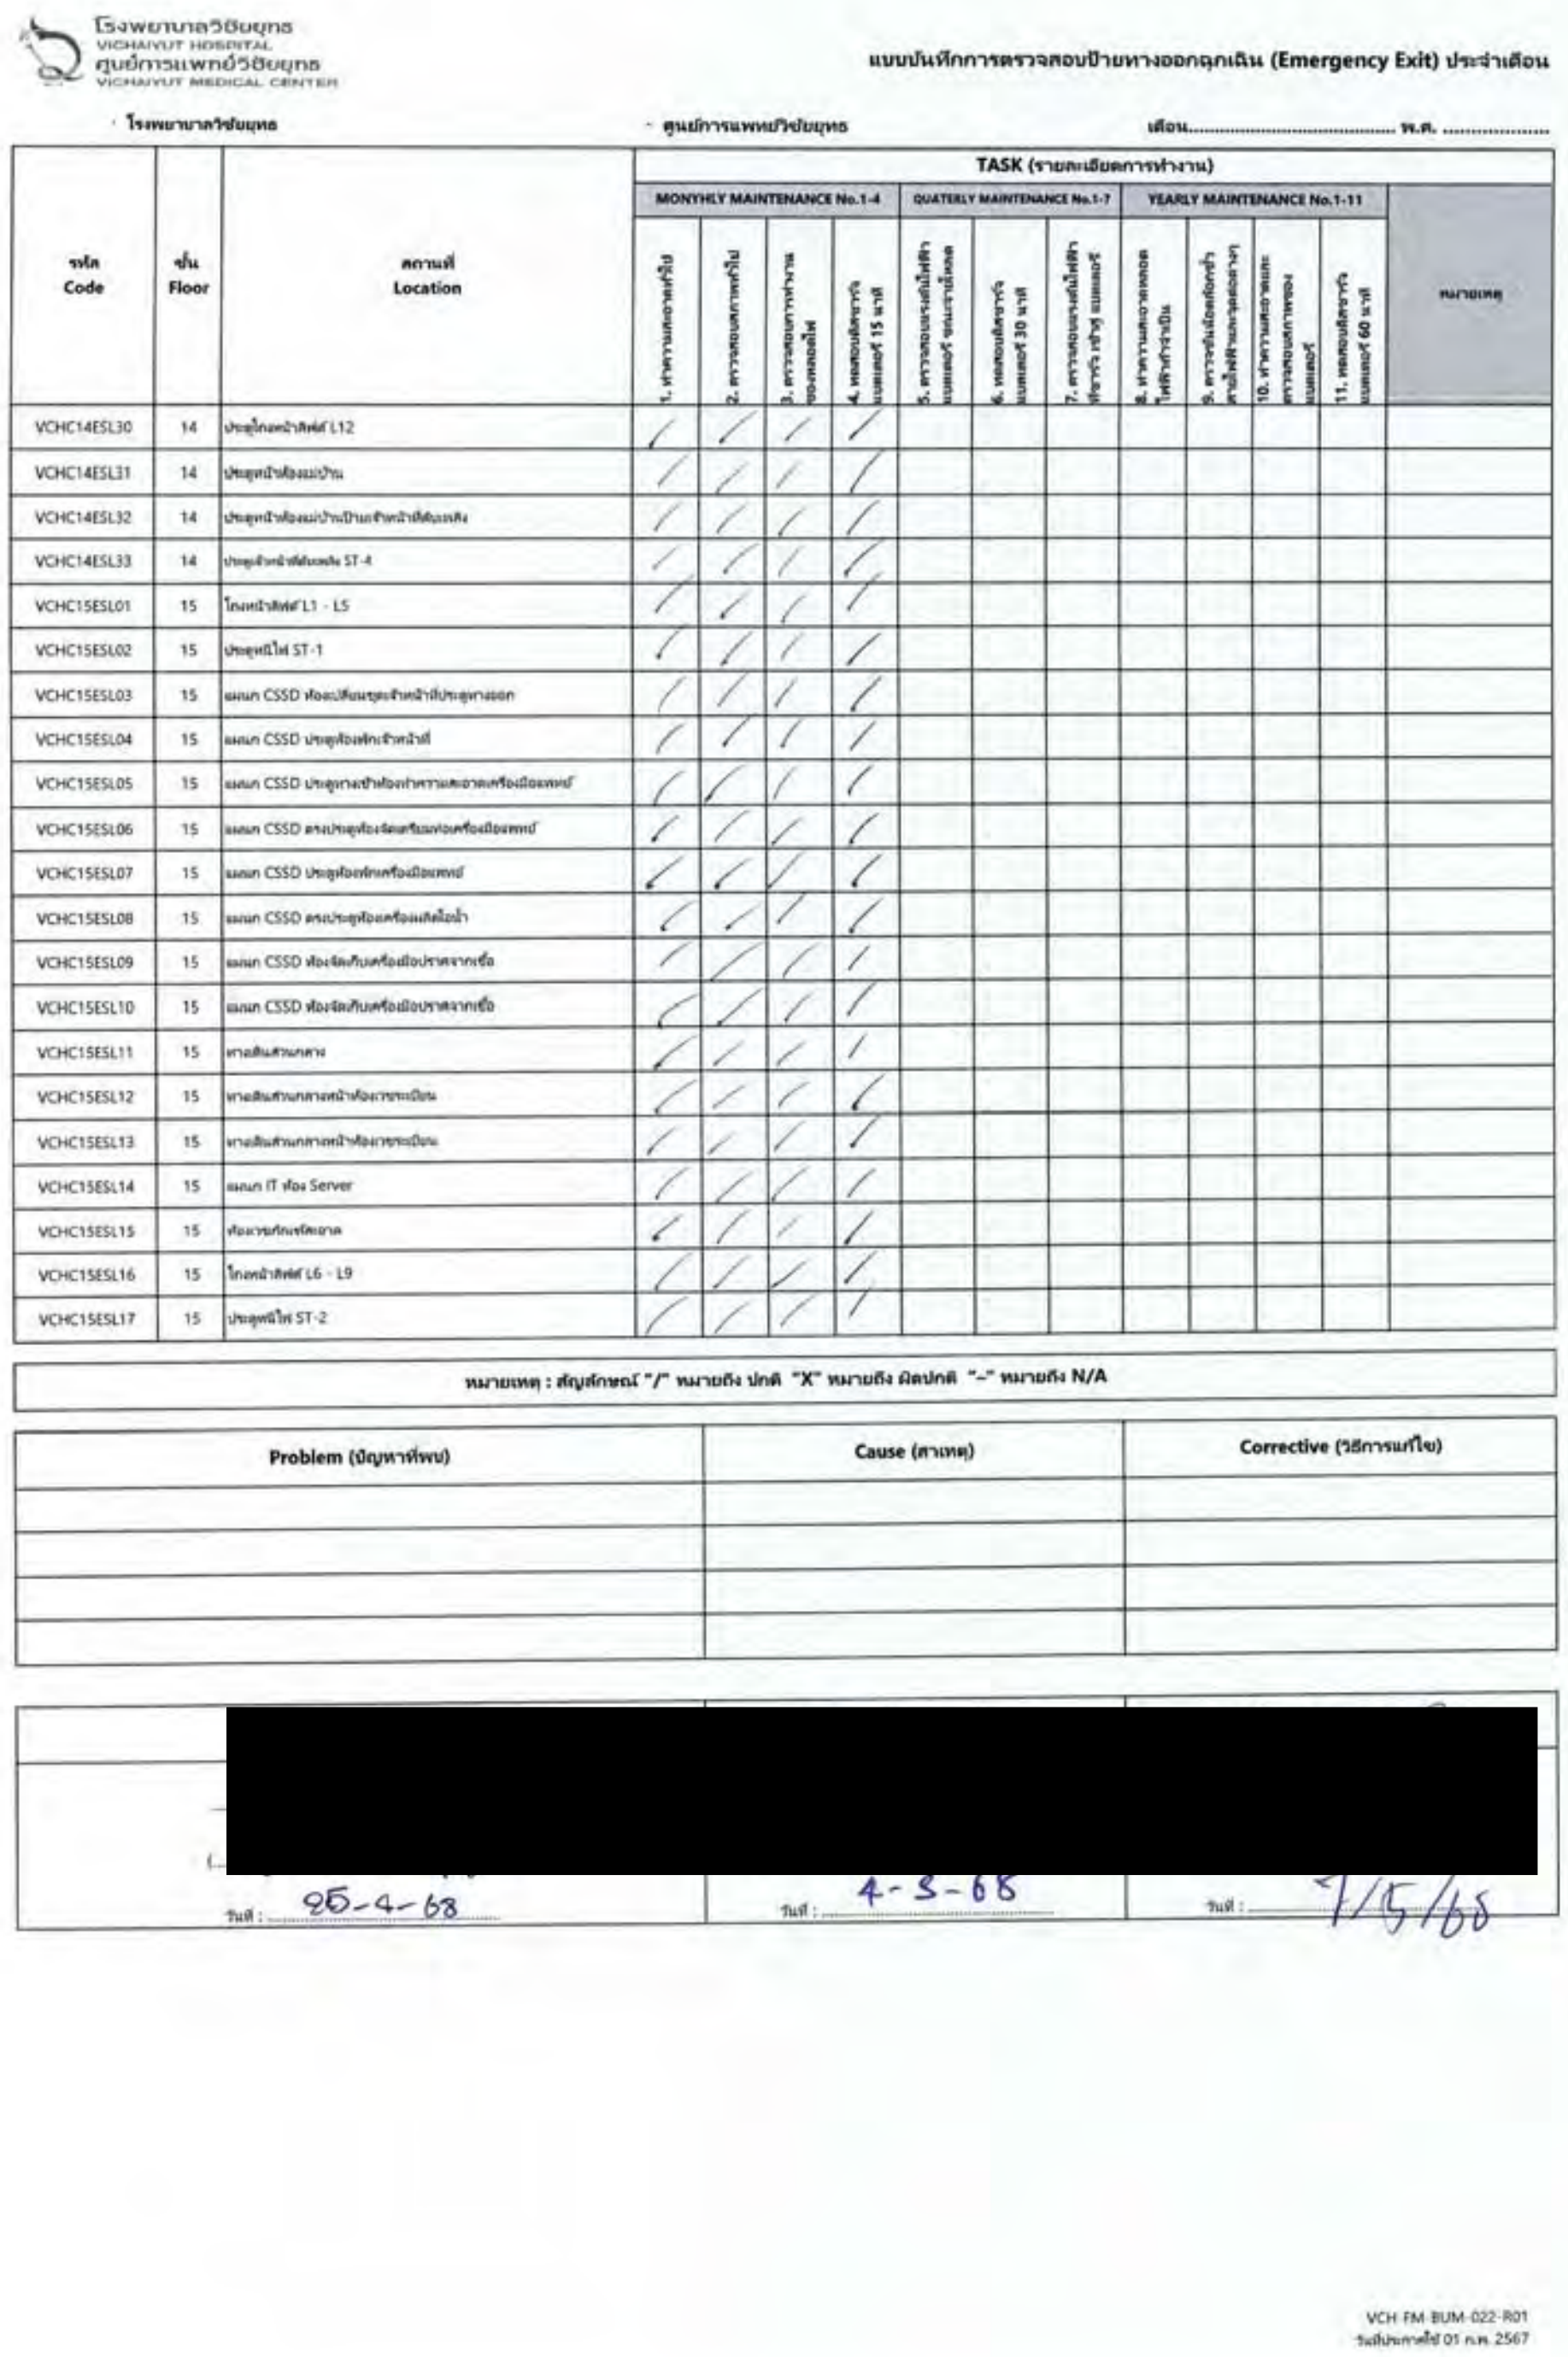

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน.............................. พ.ศ. ....

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงานเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเข้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC14ESL33	14	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องผลิตไอน้ำ	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 1/5/68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

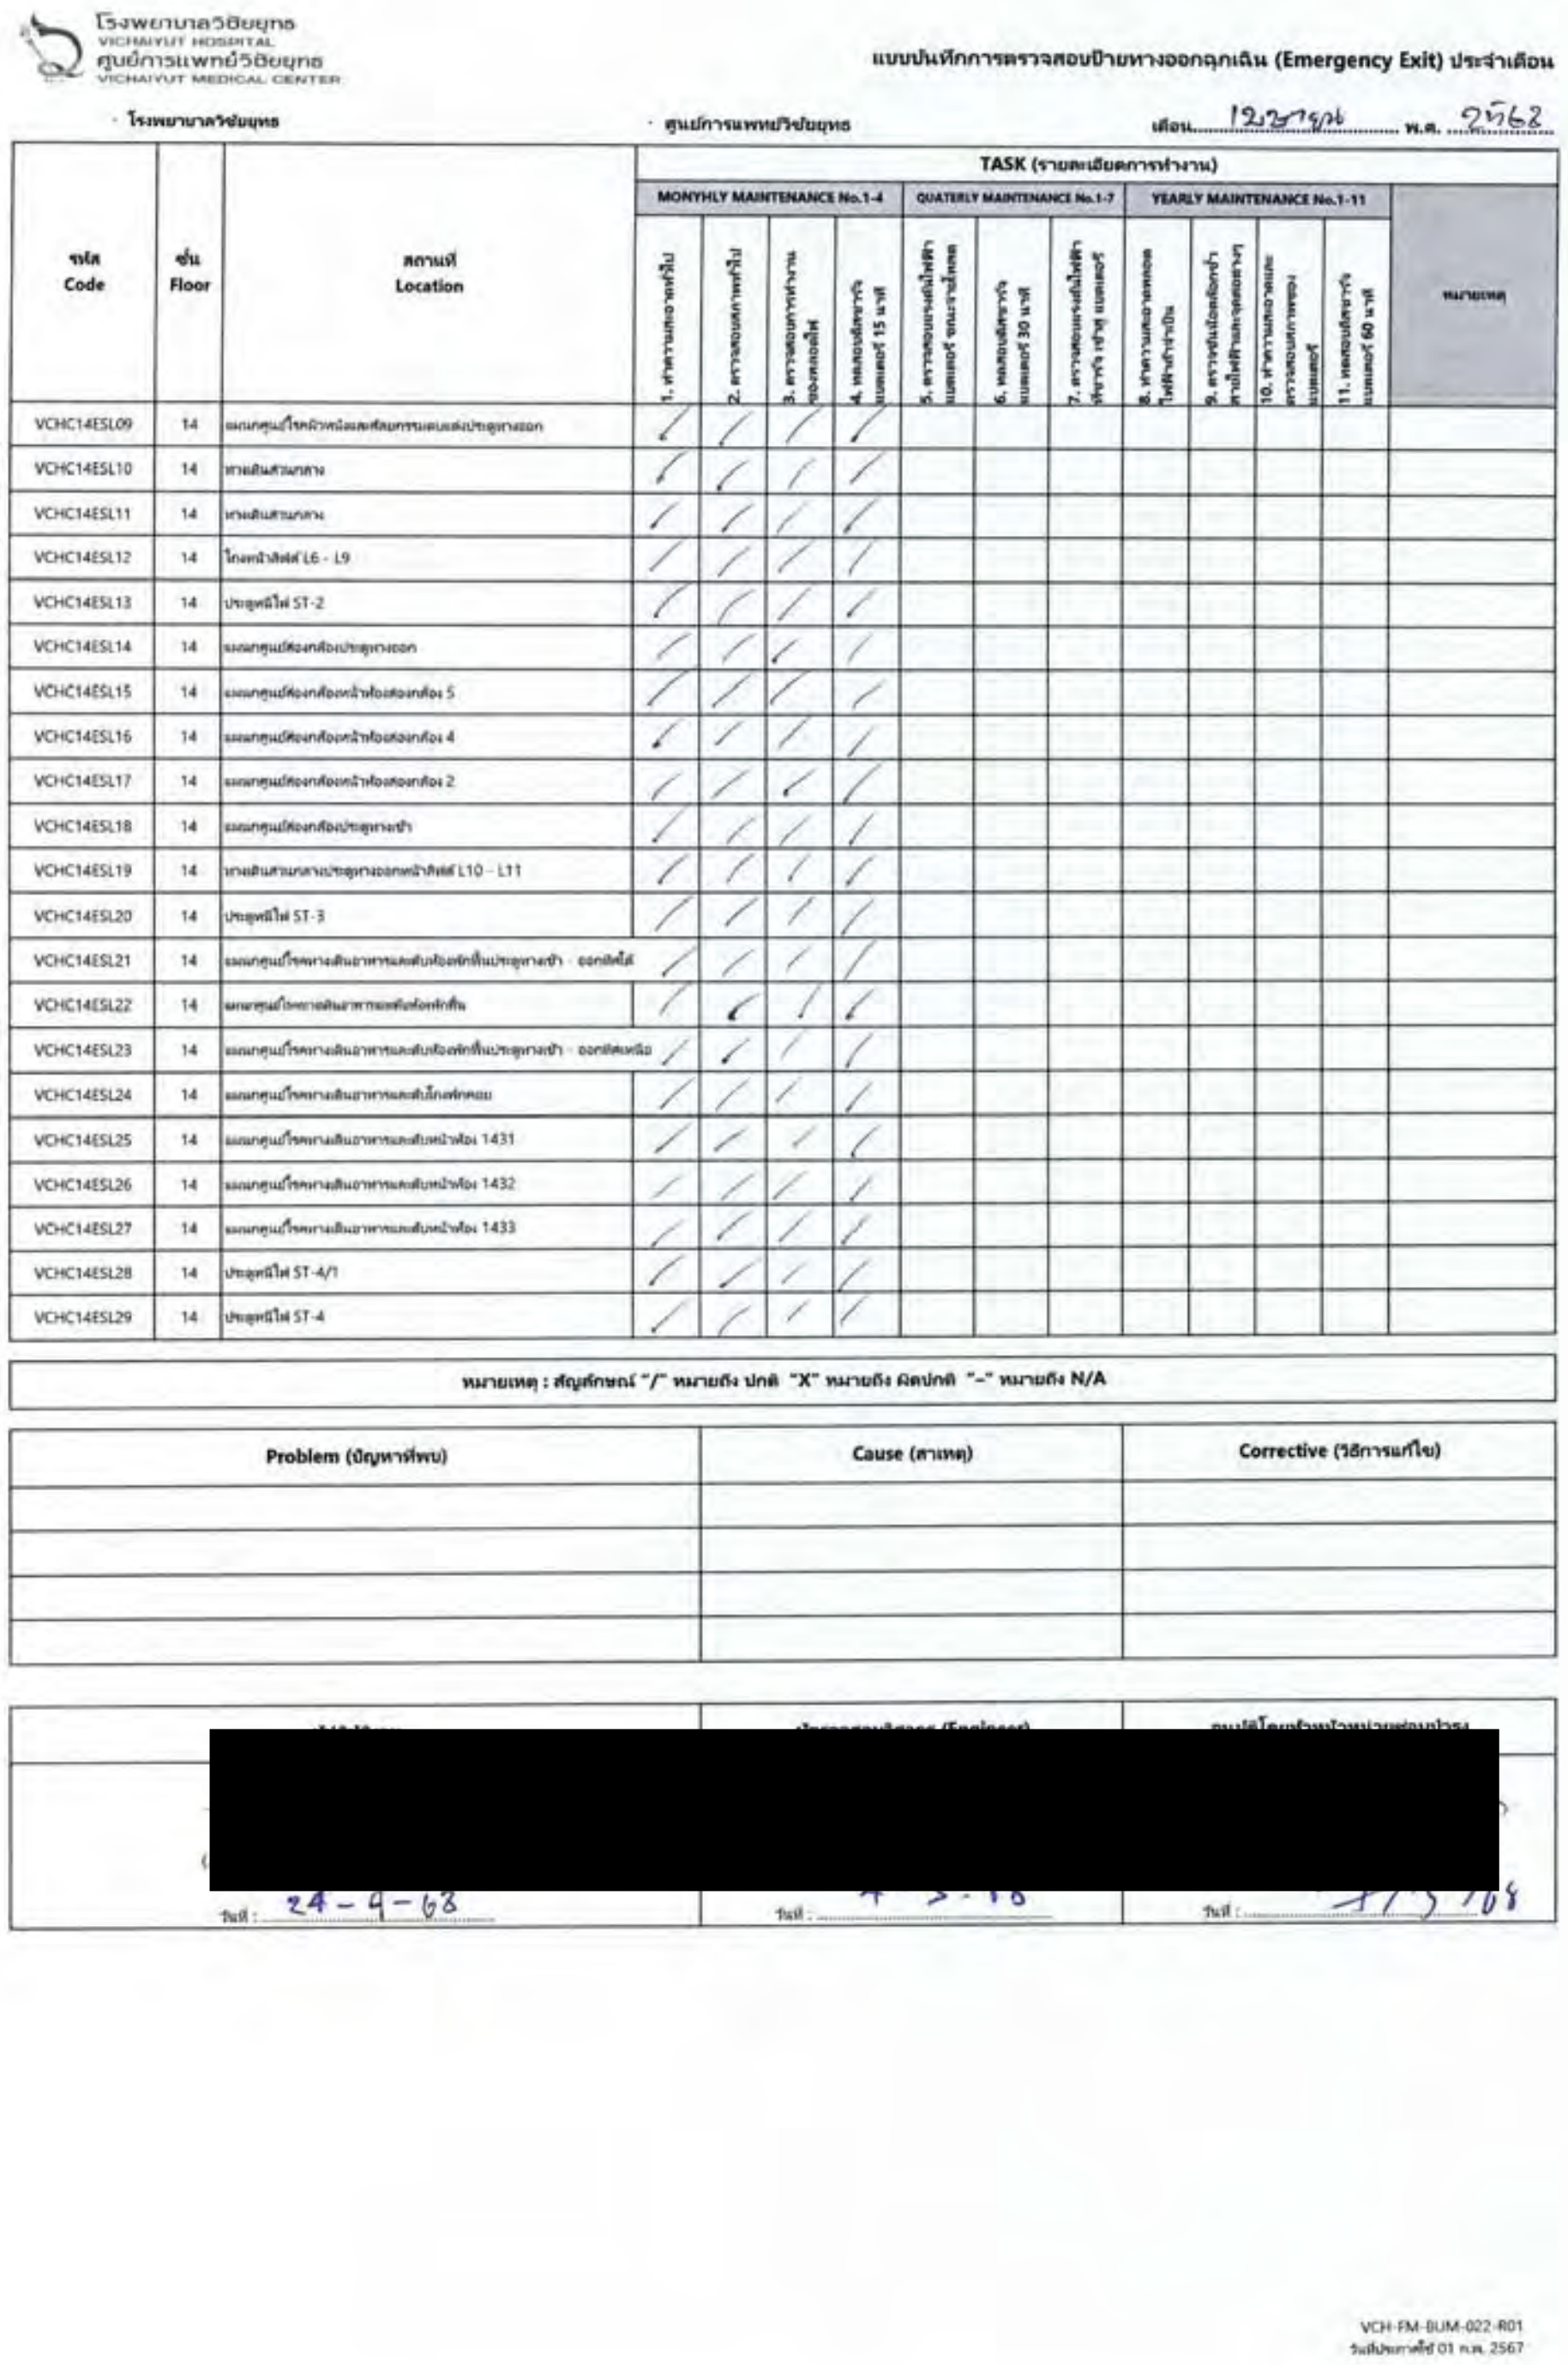

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงานเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 5	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 4	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC14ESL25	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1431	/	/	/	/								
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	/	/	/	/								
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	/	/	/	/								
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 1/5/68

VCH-FM-BUM-022-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบตัดสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบตัดสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบตัดสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC15ESL48	15	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	ส่วนกลางหน้าห้องน้ำผู้พิการ	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบตัดสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบตัดสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบตัดสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/								
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/								
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกที่เป็นแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC16ESL36	16	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องศัลยแพทย์	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิตประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68	วันที่ : 4-5-68	วันที่ : 8/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL12	16	แผนกไดเมียมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/								
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/								
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :	วันที่ :	

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ   เดือน [illegible] พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจ่ายไฟ	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ ตามไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC17ESL40	17	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกสวน	/	/	/	/								
VCHCDESL03	D	ทางแยกทางเดินข้างแผนกที่น้ำ	/	/	/	/								
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDESL06	D	ทางแยกทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องเครื่องช่าง	/	/	/	/								
VCHCDESL11	D	ประตูข้างหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : [redacted]   วันที่ : [redacted]   วันที่ : [redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ   เดือน [illegible] พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจ่ายไฟ	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ ตามไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องผ่าตัด	/	/	/	/								
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเวชภัณฑ์	/	/	/	/								
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อ	/	/	/	/								
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17ESL28	17	แผนกหอคลอดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL29	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL30	17	แผนกหอคลอดประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/								
VCHC17ESL31	17	แผนกหอคลอดประตูเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL32	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL33	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL34	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : [redacted]   วันที่ : [redacted]   วันที่ : [redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดหัวสายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/								
VCHC20ESL11	20	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21ESL10	21	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/								
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68	วันที่ : 4-5-68	วันที่ : 7/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดหัวสายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL12	18	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68	วันที่ : 4-5-68	วันที่ : 7/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

			TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าทั่วไป	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL18	22	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
VCHC22ESL19	22	หน้าเคาน์เตอร์จัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC22ESL21	22	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้อง[illegible]	/	/	/	/								
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC23ESL05	23	หน้าห้อง[illegible]น้ำ	/	/	/	/								
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

			TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าทั่วไป	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC23ESL09	23	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								
			/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-63 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 4/5/68

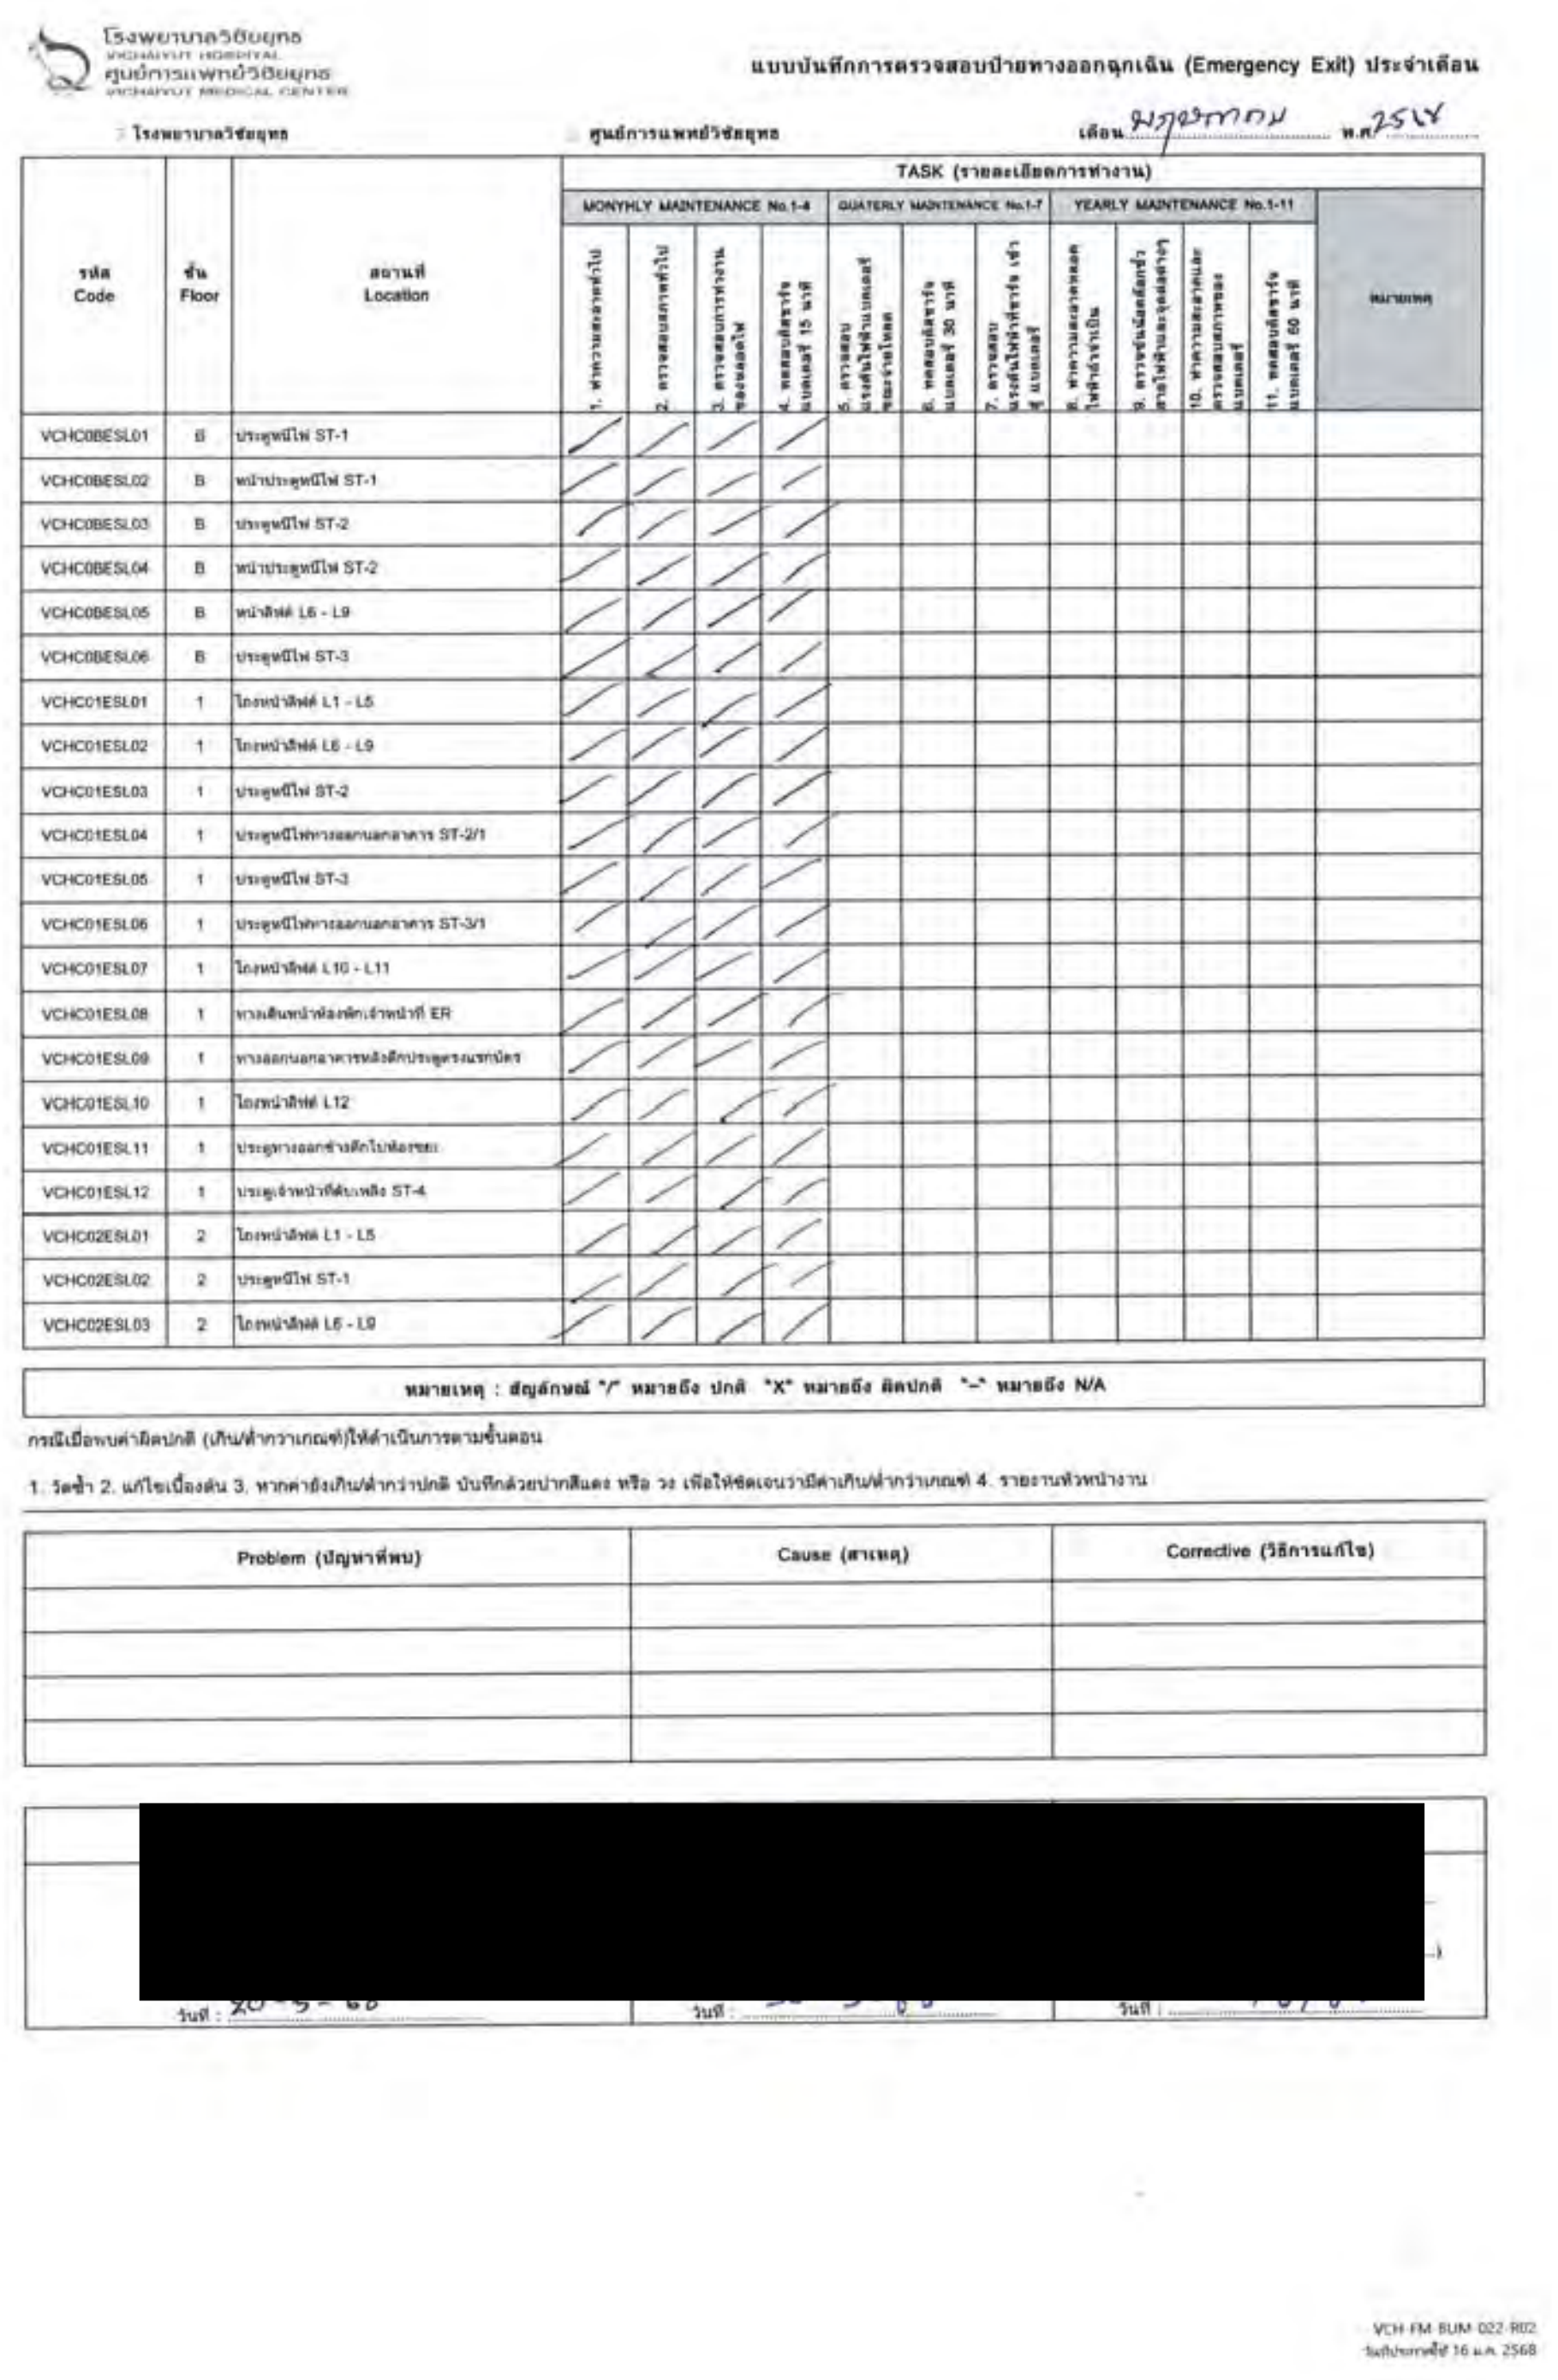

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองไฟ	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังตึกประตูตรงแลกบัตร	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-5-68 วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-022-R02
วันประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

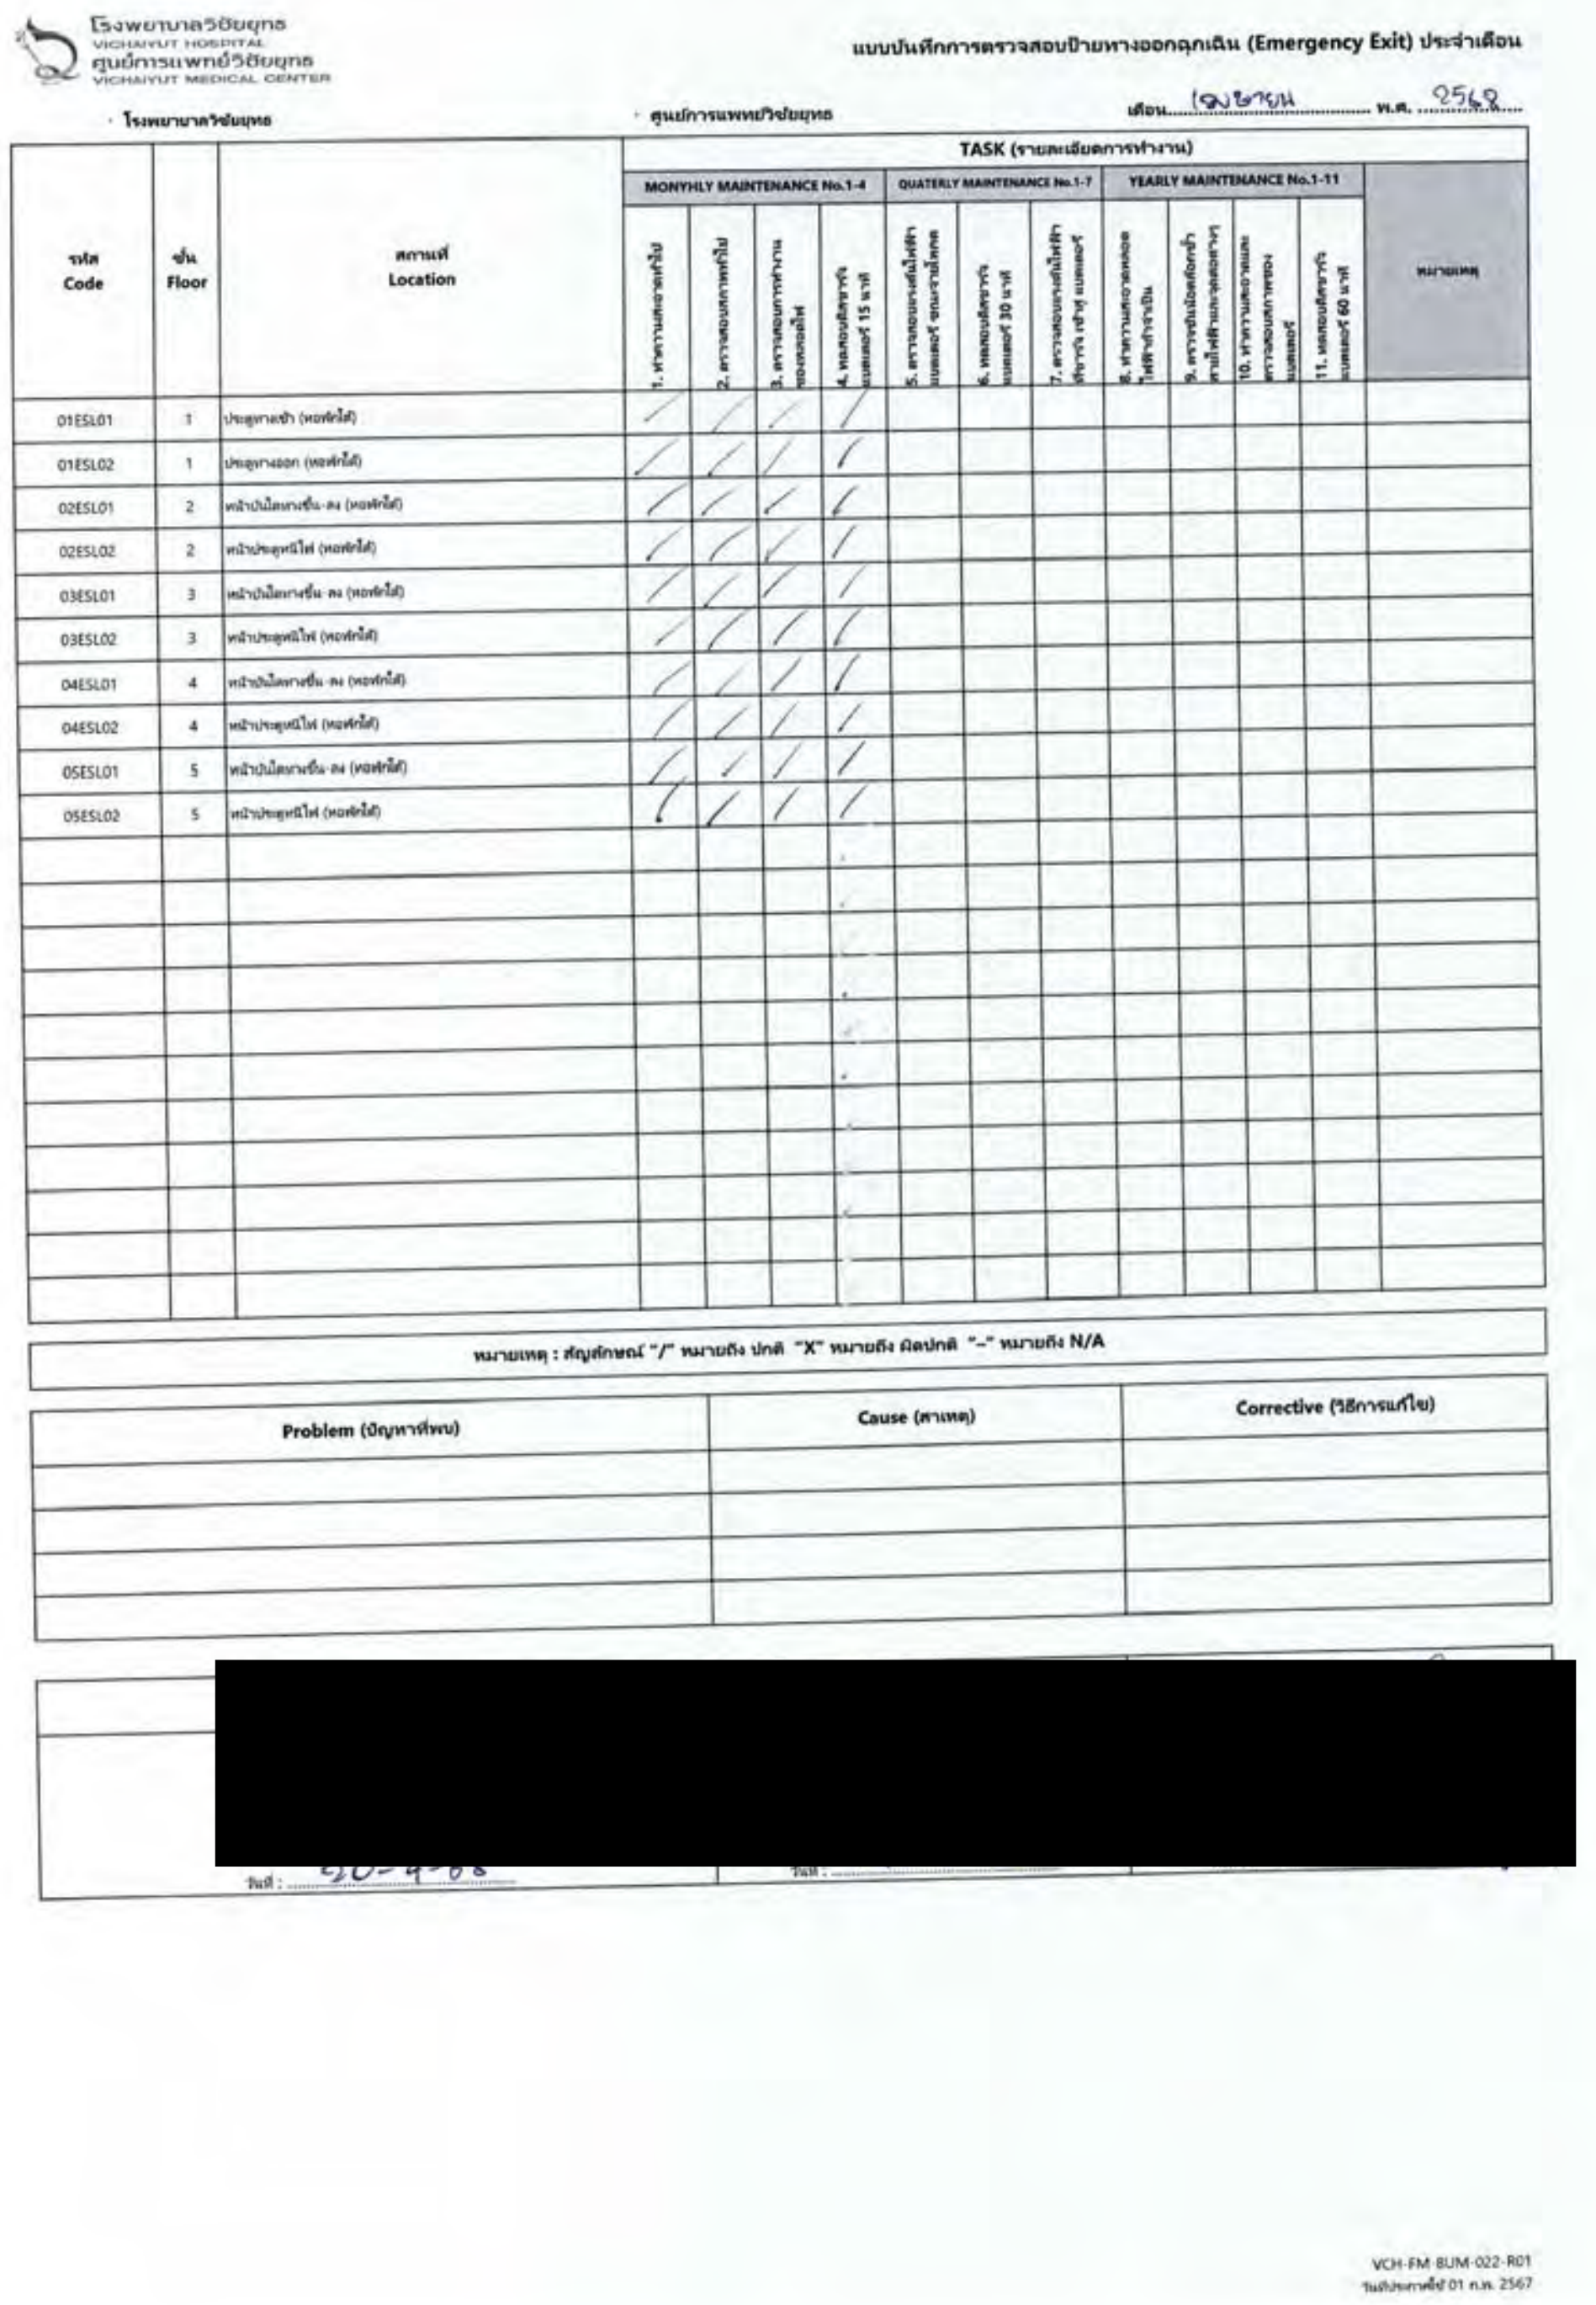

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองไฟ	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หอพักใต้)	/	/	/	/								
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68 วันที่ :

VCH-FM-BUM-022-R01
วันประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05ESL07	5	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06ESL07	6	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07ESL07	7	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 1/6/68

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02ESL07	2	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03ESL07	3	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04ESL07	4	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟนำทาง	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-5	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองเชื่อมประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09ESL20	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC09ESL21	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองหน้าเตียง 15	/	/	/	/								
VCHC09ESL22	9	แผนกโรคระบบประสาทและสมองหน้าเตียง 11	/	/	/	/								
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC09ESL28	9	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10ESL03	10	แผนกศัลยกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	แผนกศัลยกรรมทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	แผนกอายุรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้บันทึกงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่	วันที่	

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟนำทาง	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08ESL07	8	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	/	/	/	/								
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/								
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/								
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/								
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

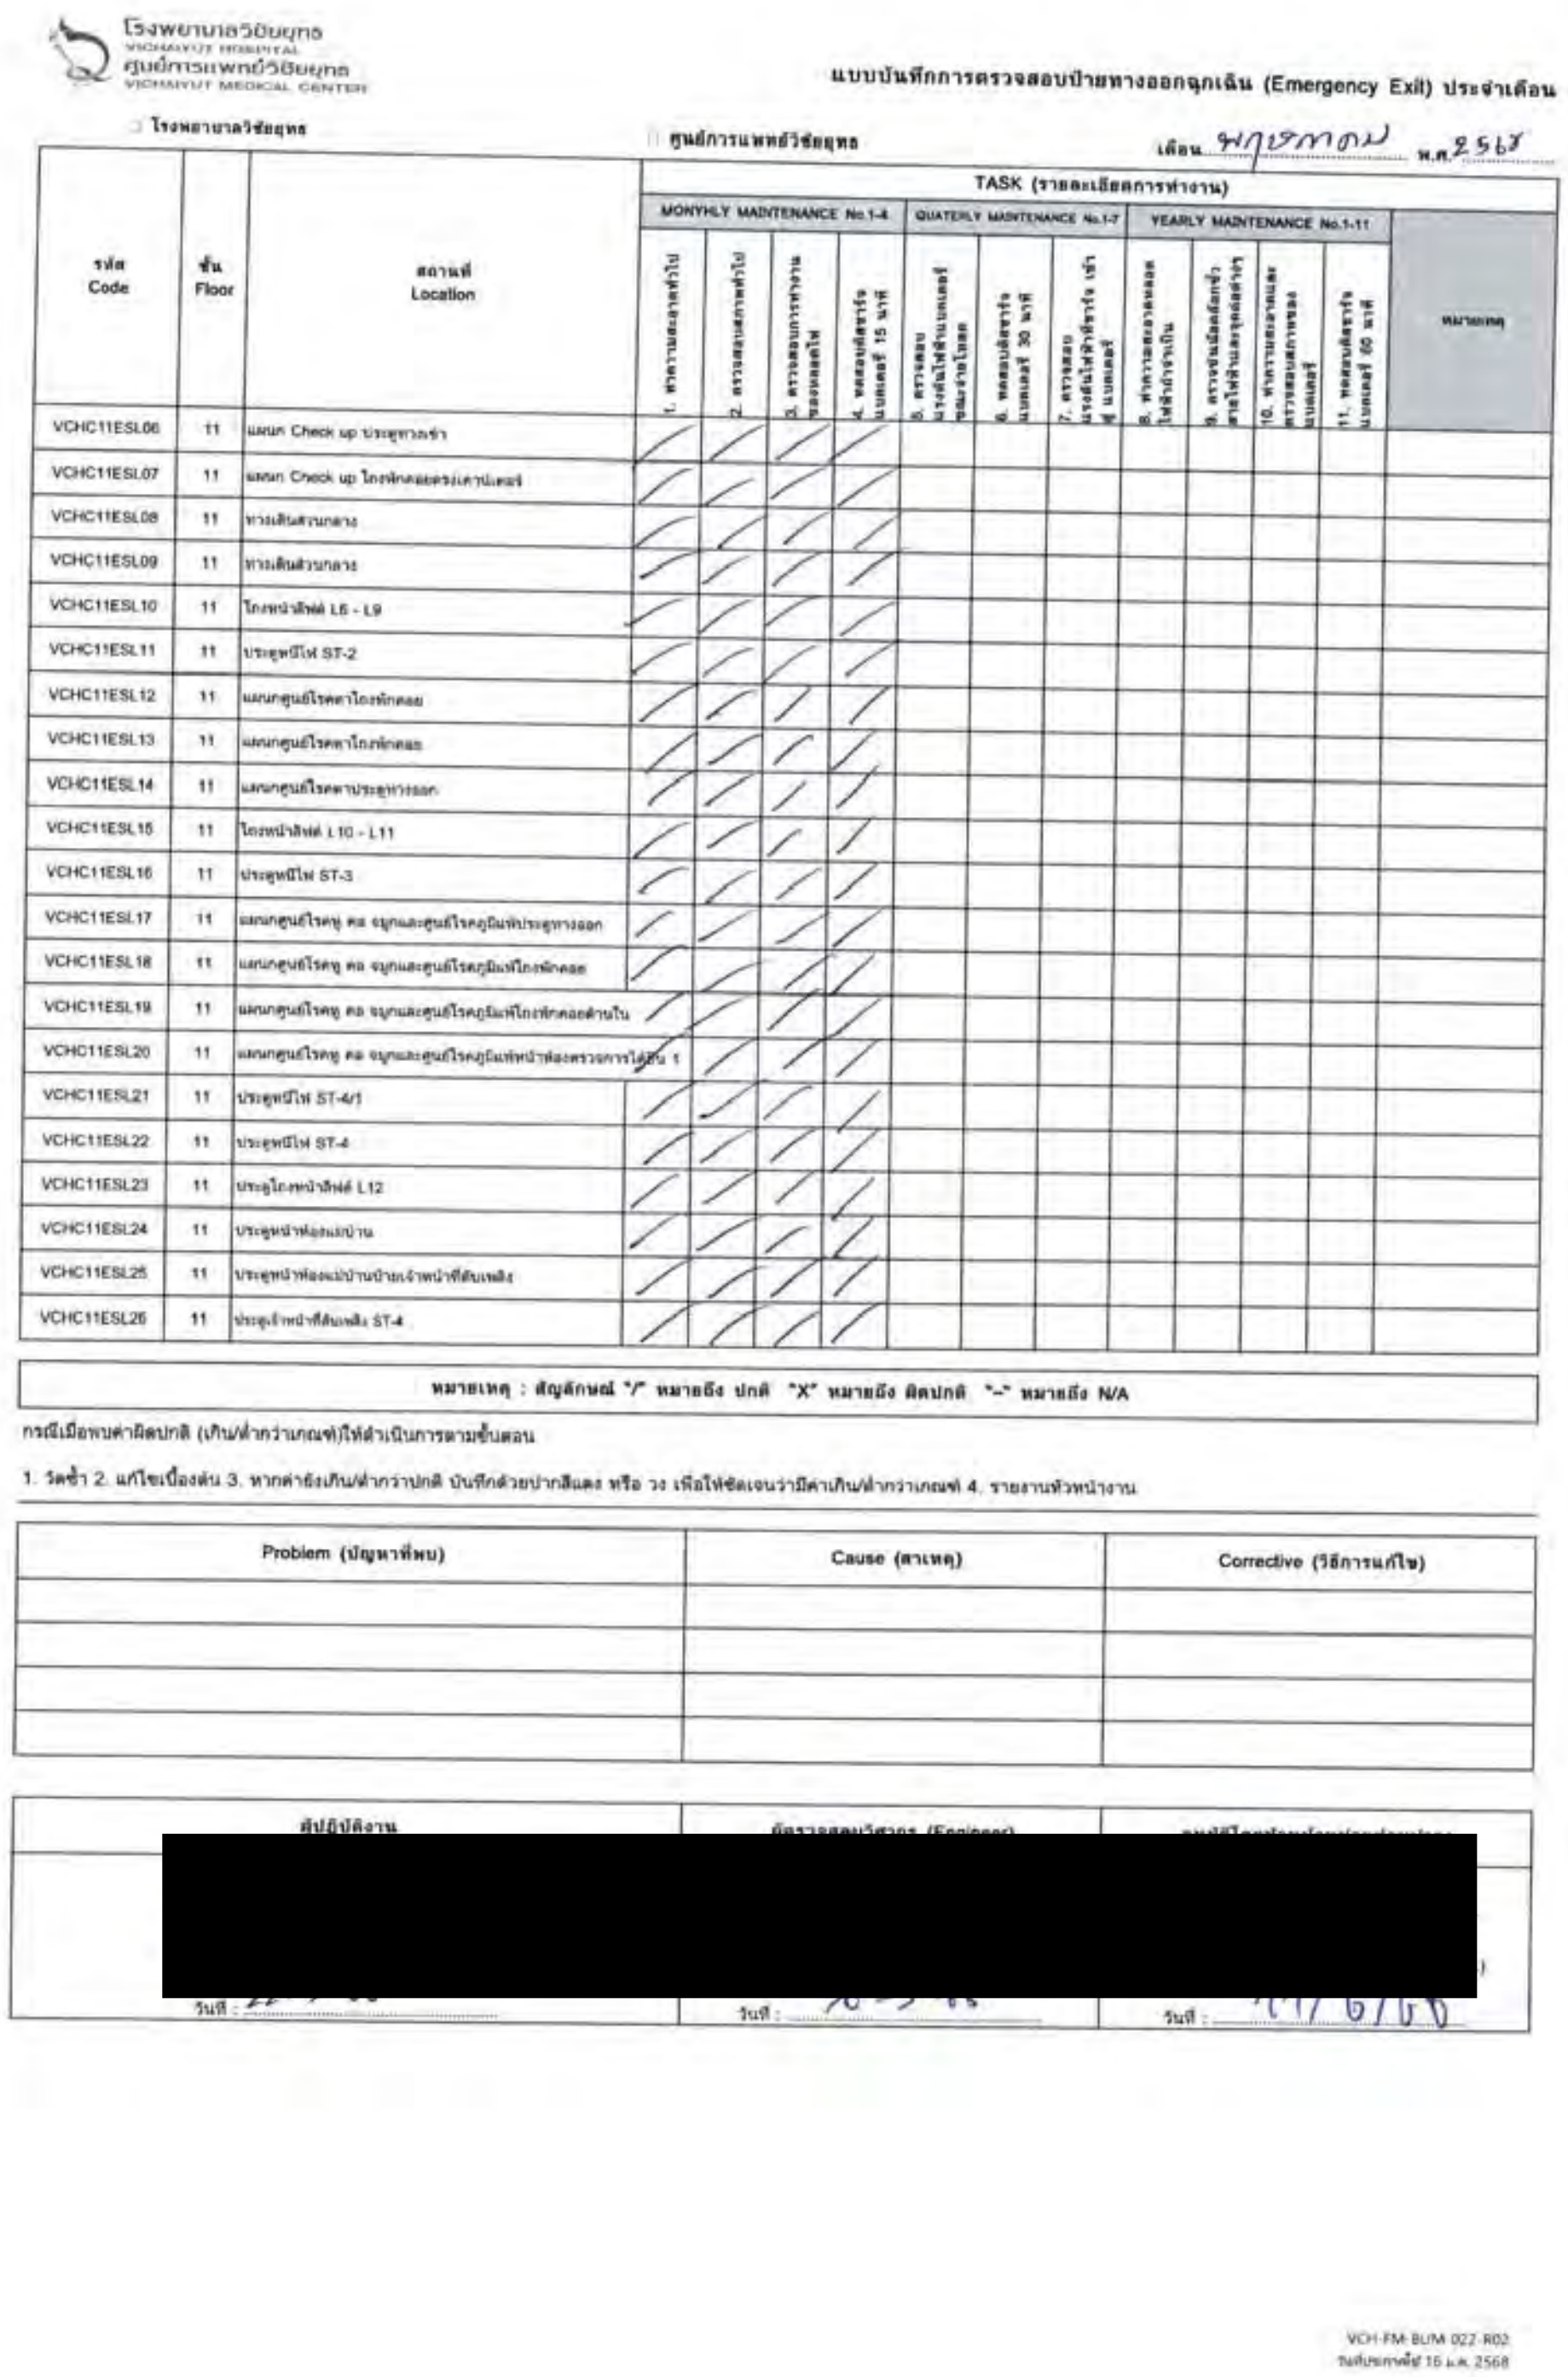

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงพักคอยตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคตาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอยด้านใน	/	/	/	/								
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้หน้าห้องตรวจการได้ยิน 1	/	/	/	/								
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC11ESL26	11	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

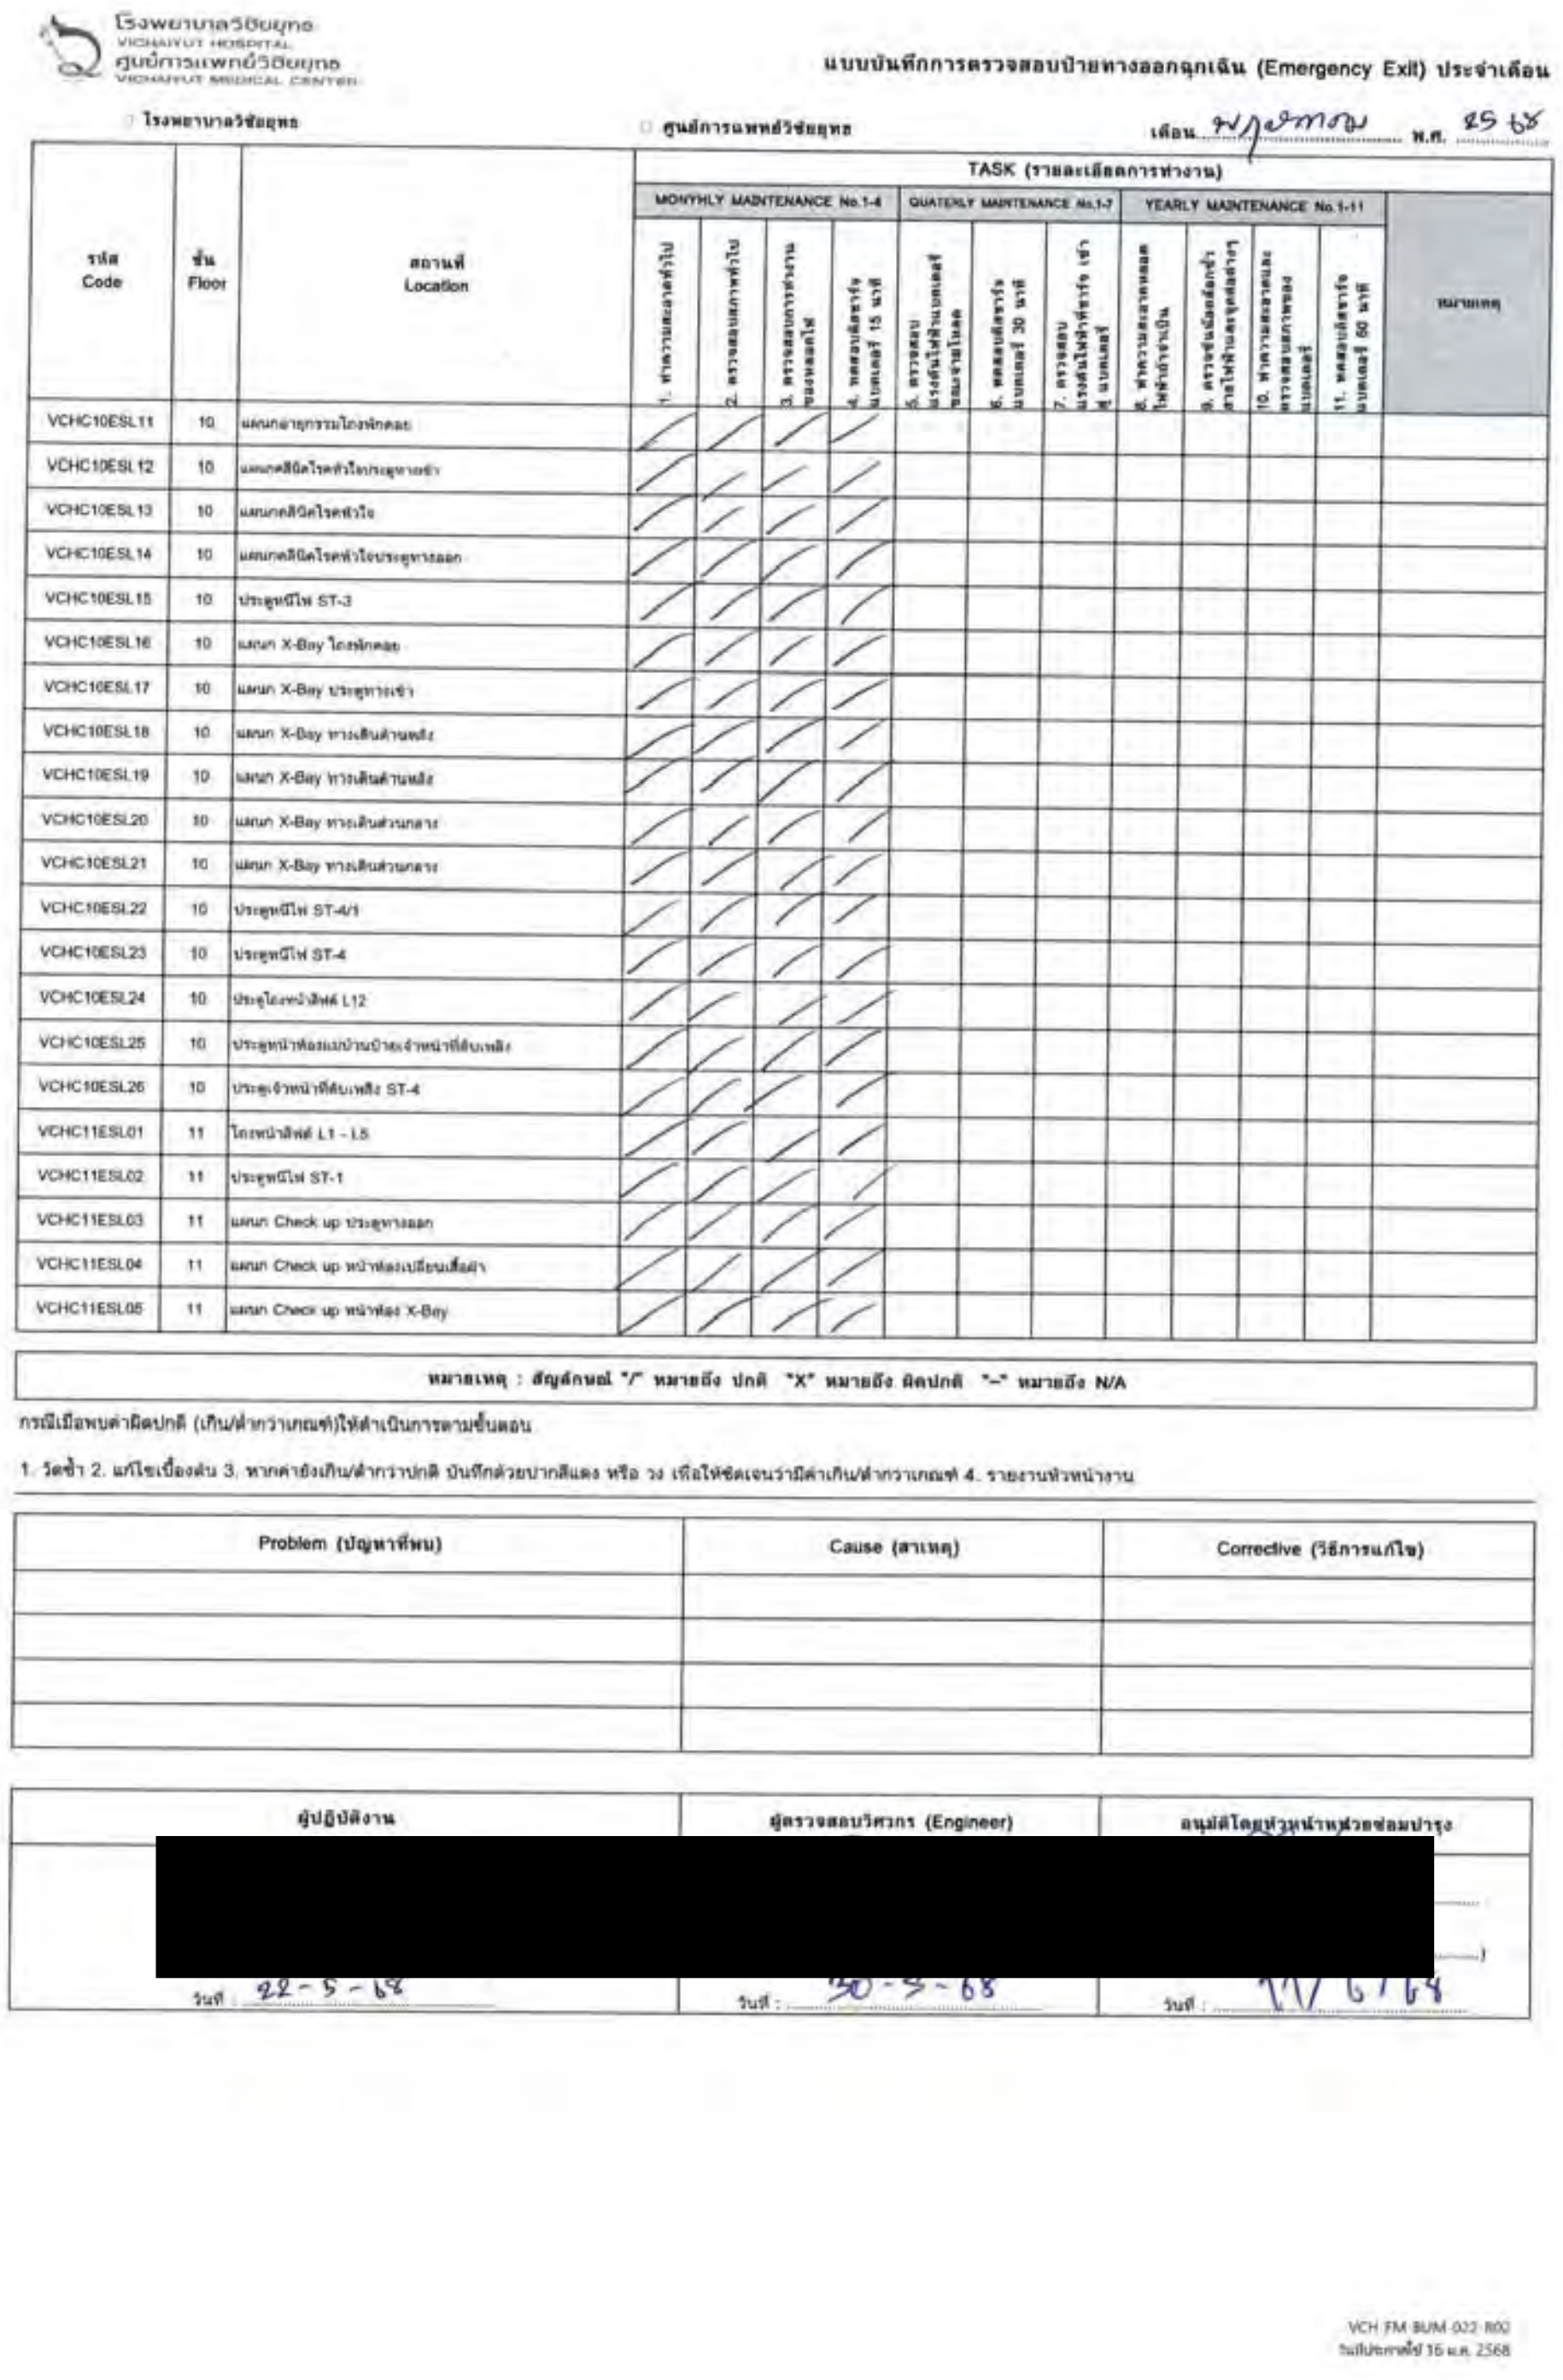

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 68

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL11	10	แผนกอายุรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL12	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10ESL16	10	แผนก X-Bay โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL17	10	แผนก X-Bay ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL18	10	แผนก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL19	10	แผนก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL20	10	แผนก X-Bay ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL21	10	แผนก X-Bay ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC10ESL26	10	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	แผนก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	แผนก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	แผนก Check up หน้าห้อง X-Bay	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 22-5-68	วันที่ : 30-5-68	วันที่ : 11/6/68

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

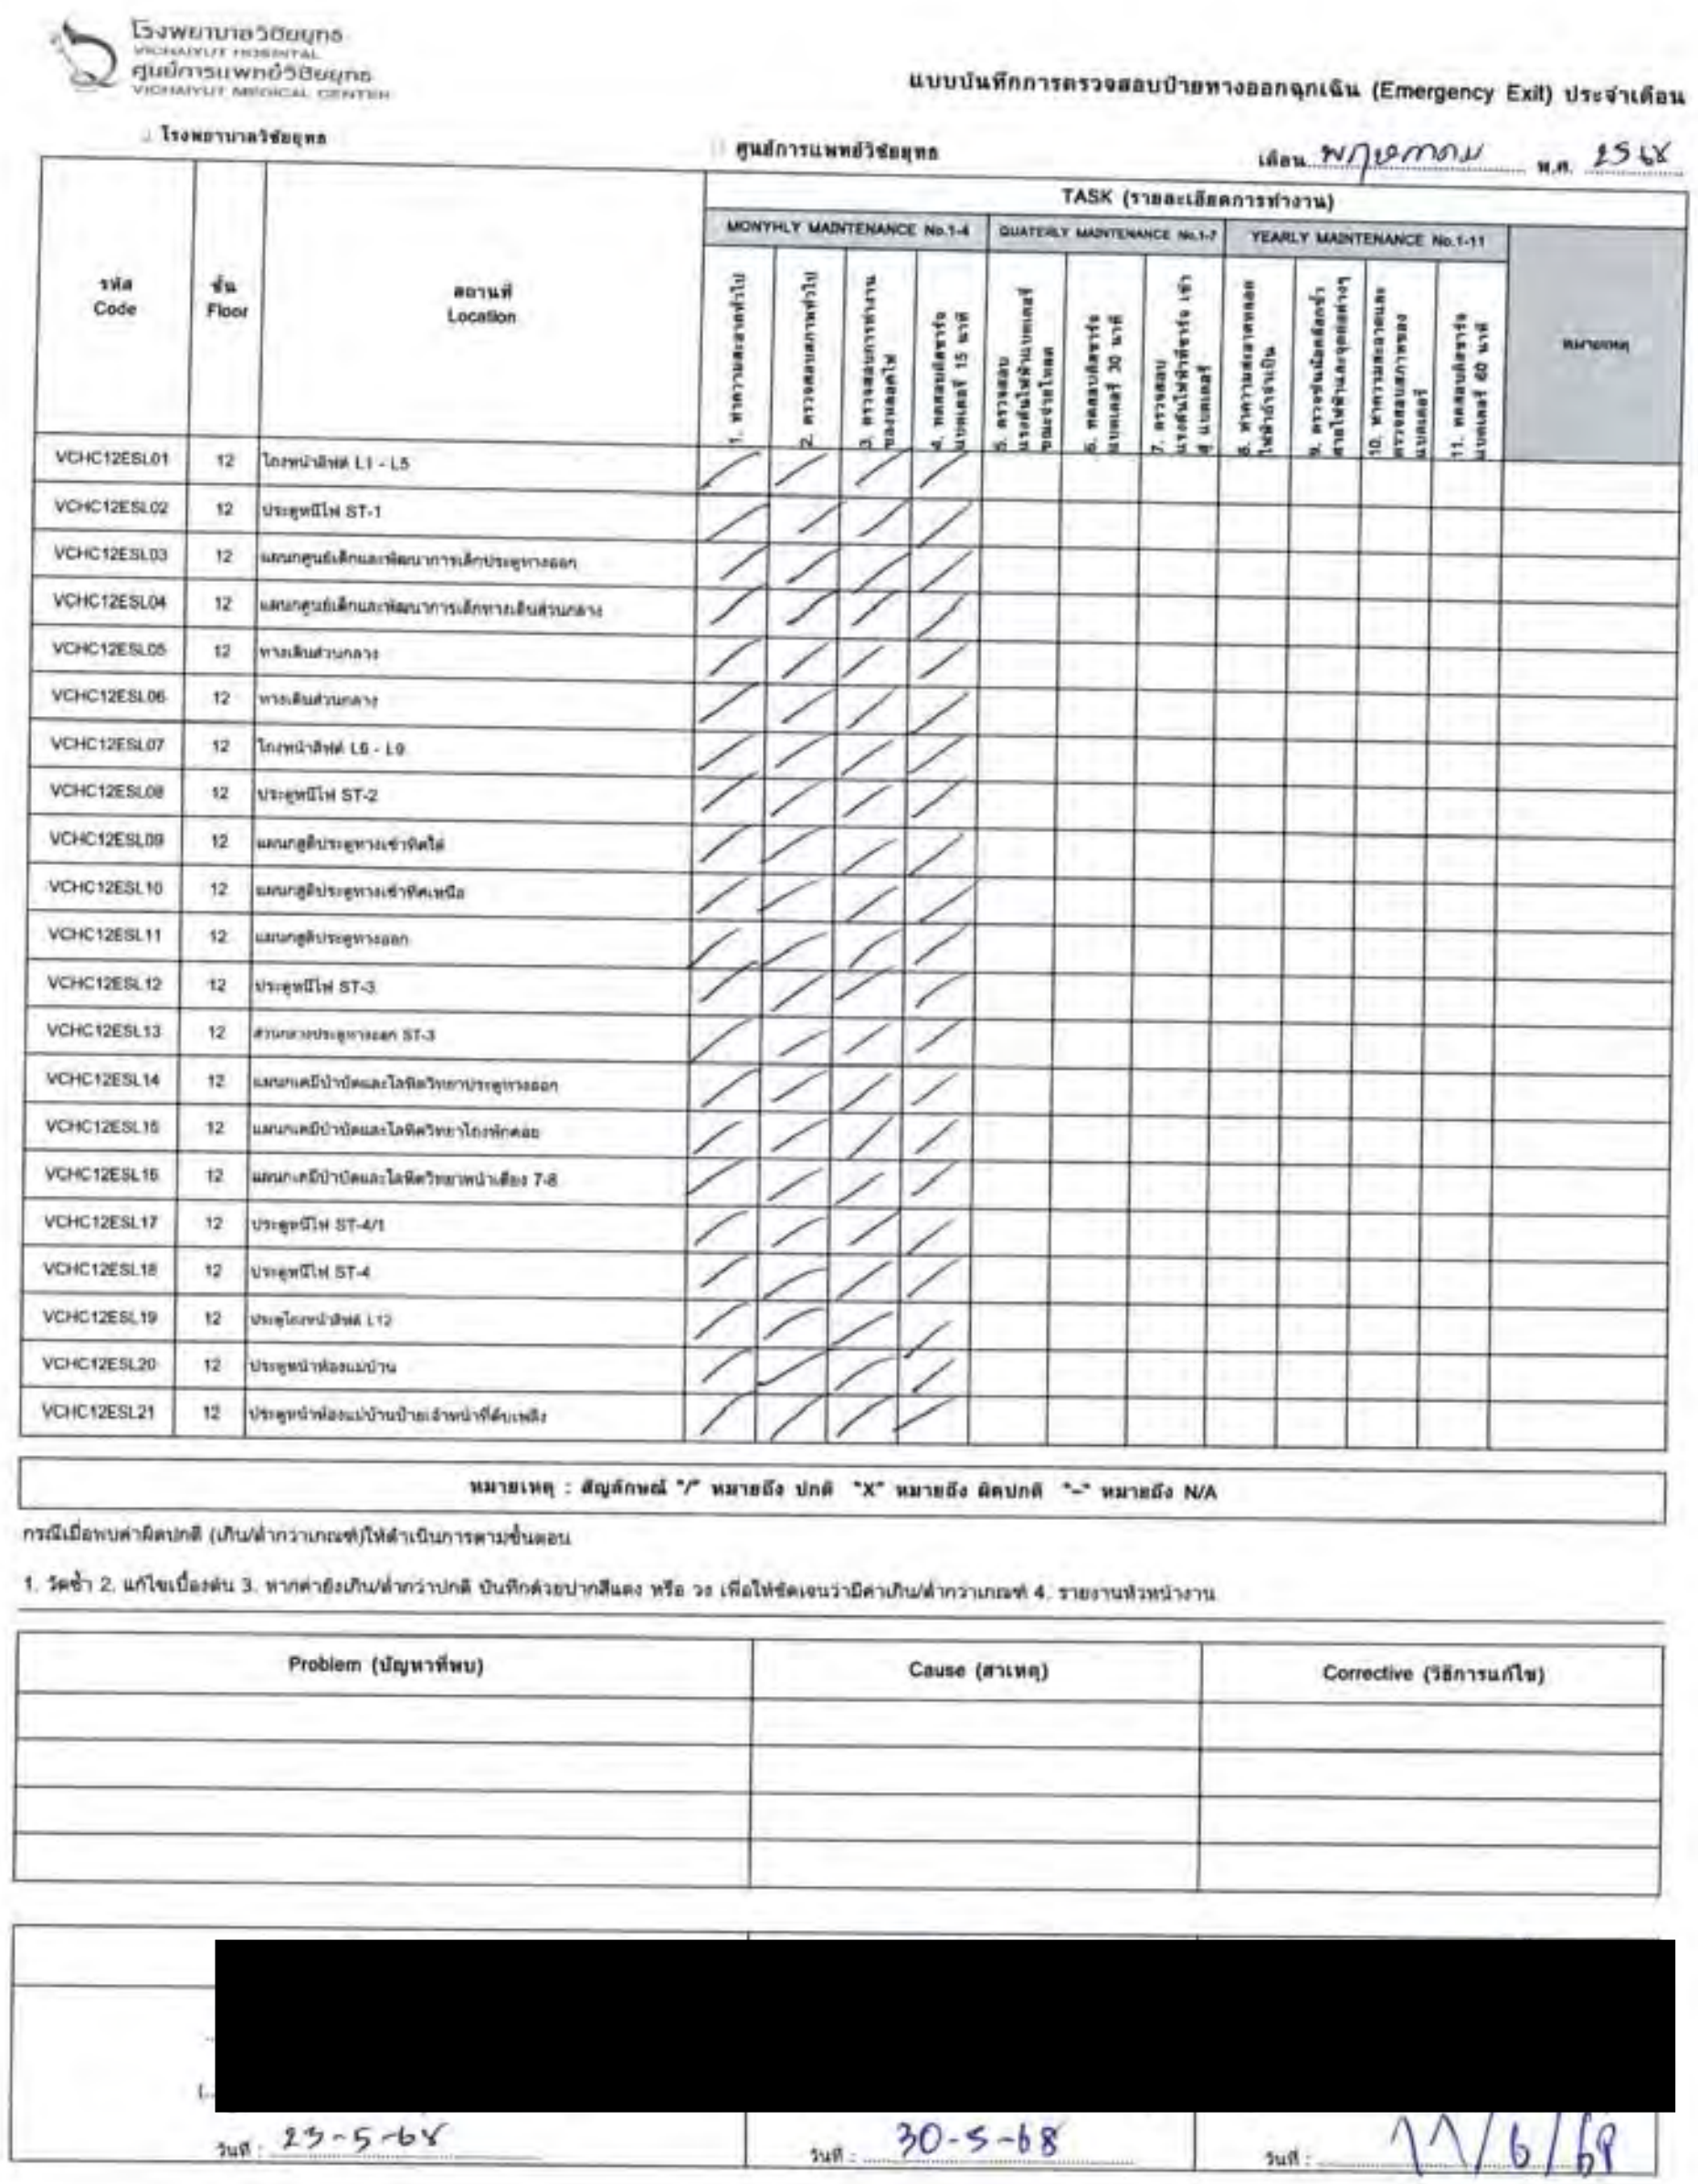

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12ESL09	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC12ESL10	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC12ESL11	12	แผนกสูติประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL13	12	ส่วนกลางประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาหน้าเตียง 7-8	/	/	/	/								
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-5-68
วันที่ : 30-5-68
วันที่ : 11/6/68

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

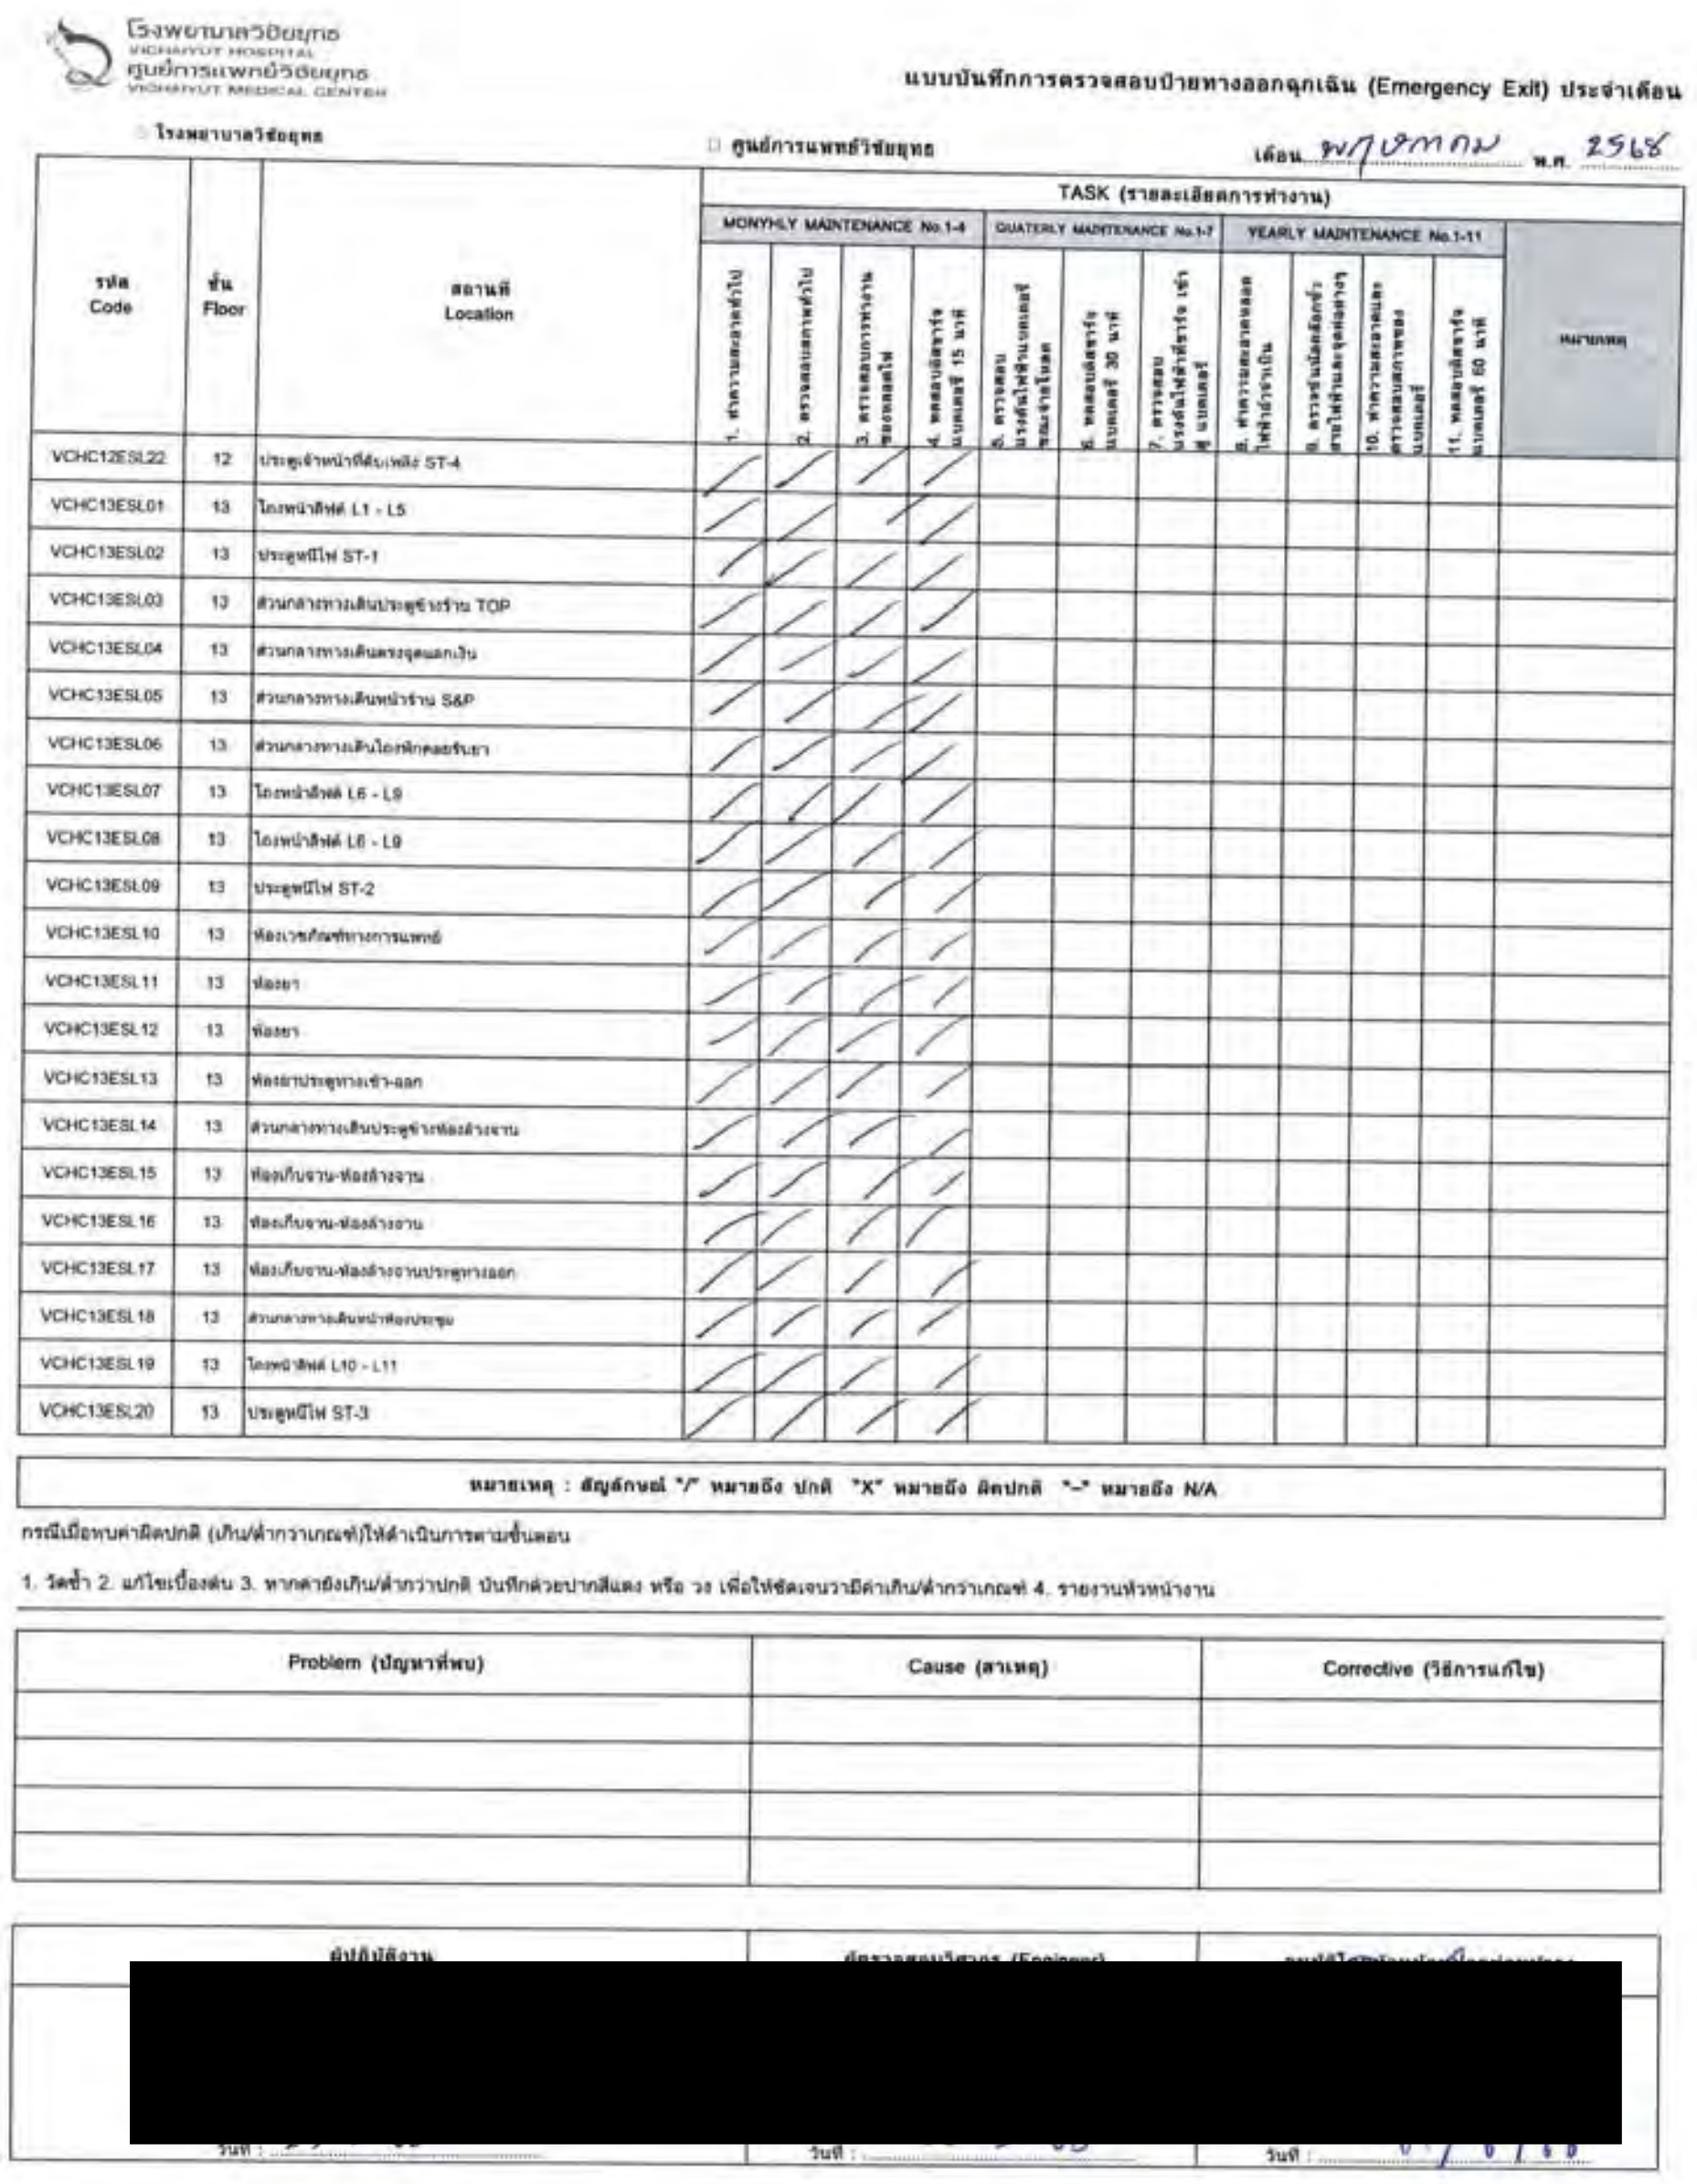

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL22	12	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างร้าน TOP	/	/	/	/								
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินตรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/								
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/								
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงพักคอยรับยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจานประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/								
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องป้าย	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 5	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 4	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 2	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศใต้	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้น	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับโถงพักคอย	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL25	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1431	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :

วันที่ :

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องป้าย	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL21	13	โภชนาการประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL22	13	โภชนาการห้องครัว	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL23	13	โภชนาการทางเดินห้องครัว	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL24	13	โภชนาการประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL27	13	โภชนาการโรงจัดอาหาร	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL28	13	โภชนาการหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	✓	✓	✓	✓								
VCHC13ESL33	13	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้องหัตถการ 2	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโถงพักคอย	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1404	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1403	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1409	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-5-68

วันที่ :

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/								
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/								
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :	วันที่ :	วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC14ESL33	14	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องผลิตไอน้ำ	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :	วันที่ :	วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL12	16	แผนกไตเทียมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/								
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/								
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-5-68
วันที่ :
วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC15ESL48	15	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	ส่วนกลางหน้าห้องน้ำหญิงพิการ	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-5-68
วันที่ : 30-5-68
วันที่ : 11/6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องผ่าตัด	/	/	/	/								
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเวชภัณฑ์	/	/	/	/								
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อ	/	/	/	/								
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17ESL28	17	แผนกห้องคลอดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL29	17	แผนกห้องคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL30	17	แผนกห้องคลอดประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/								
VCHC17ESL31	17	แผนกห้องคลอดประตูเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL32	17	แผนกห้องคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL33	17	แผนกห้องคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL34	17	แผนกห้องคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ :	วันที่ :	วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC16ESL36	16	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิตประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 26-5-68	วันที่ : 30-5-68	วันที่ : 11/6/68

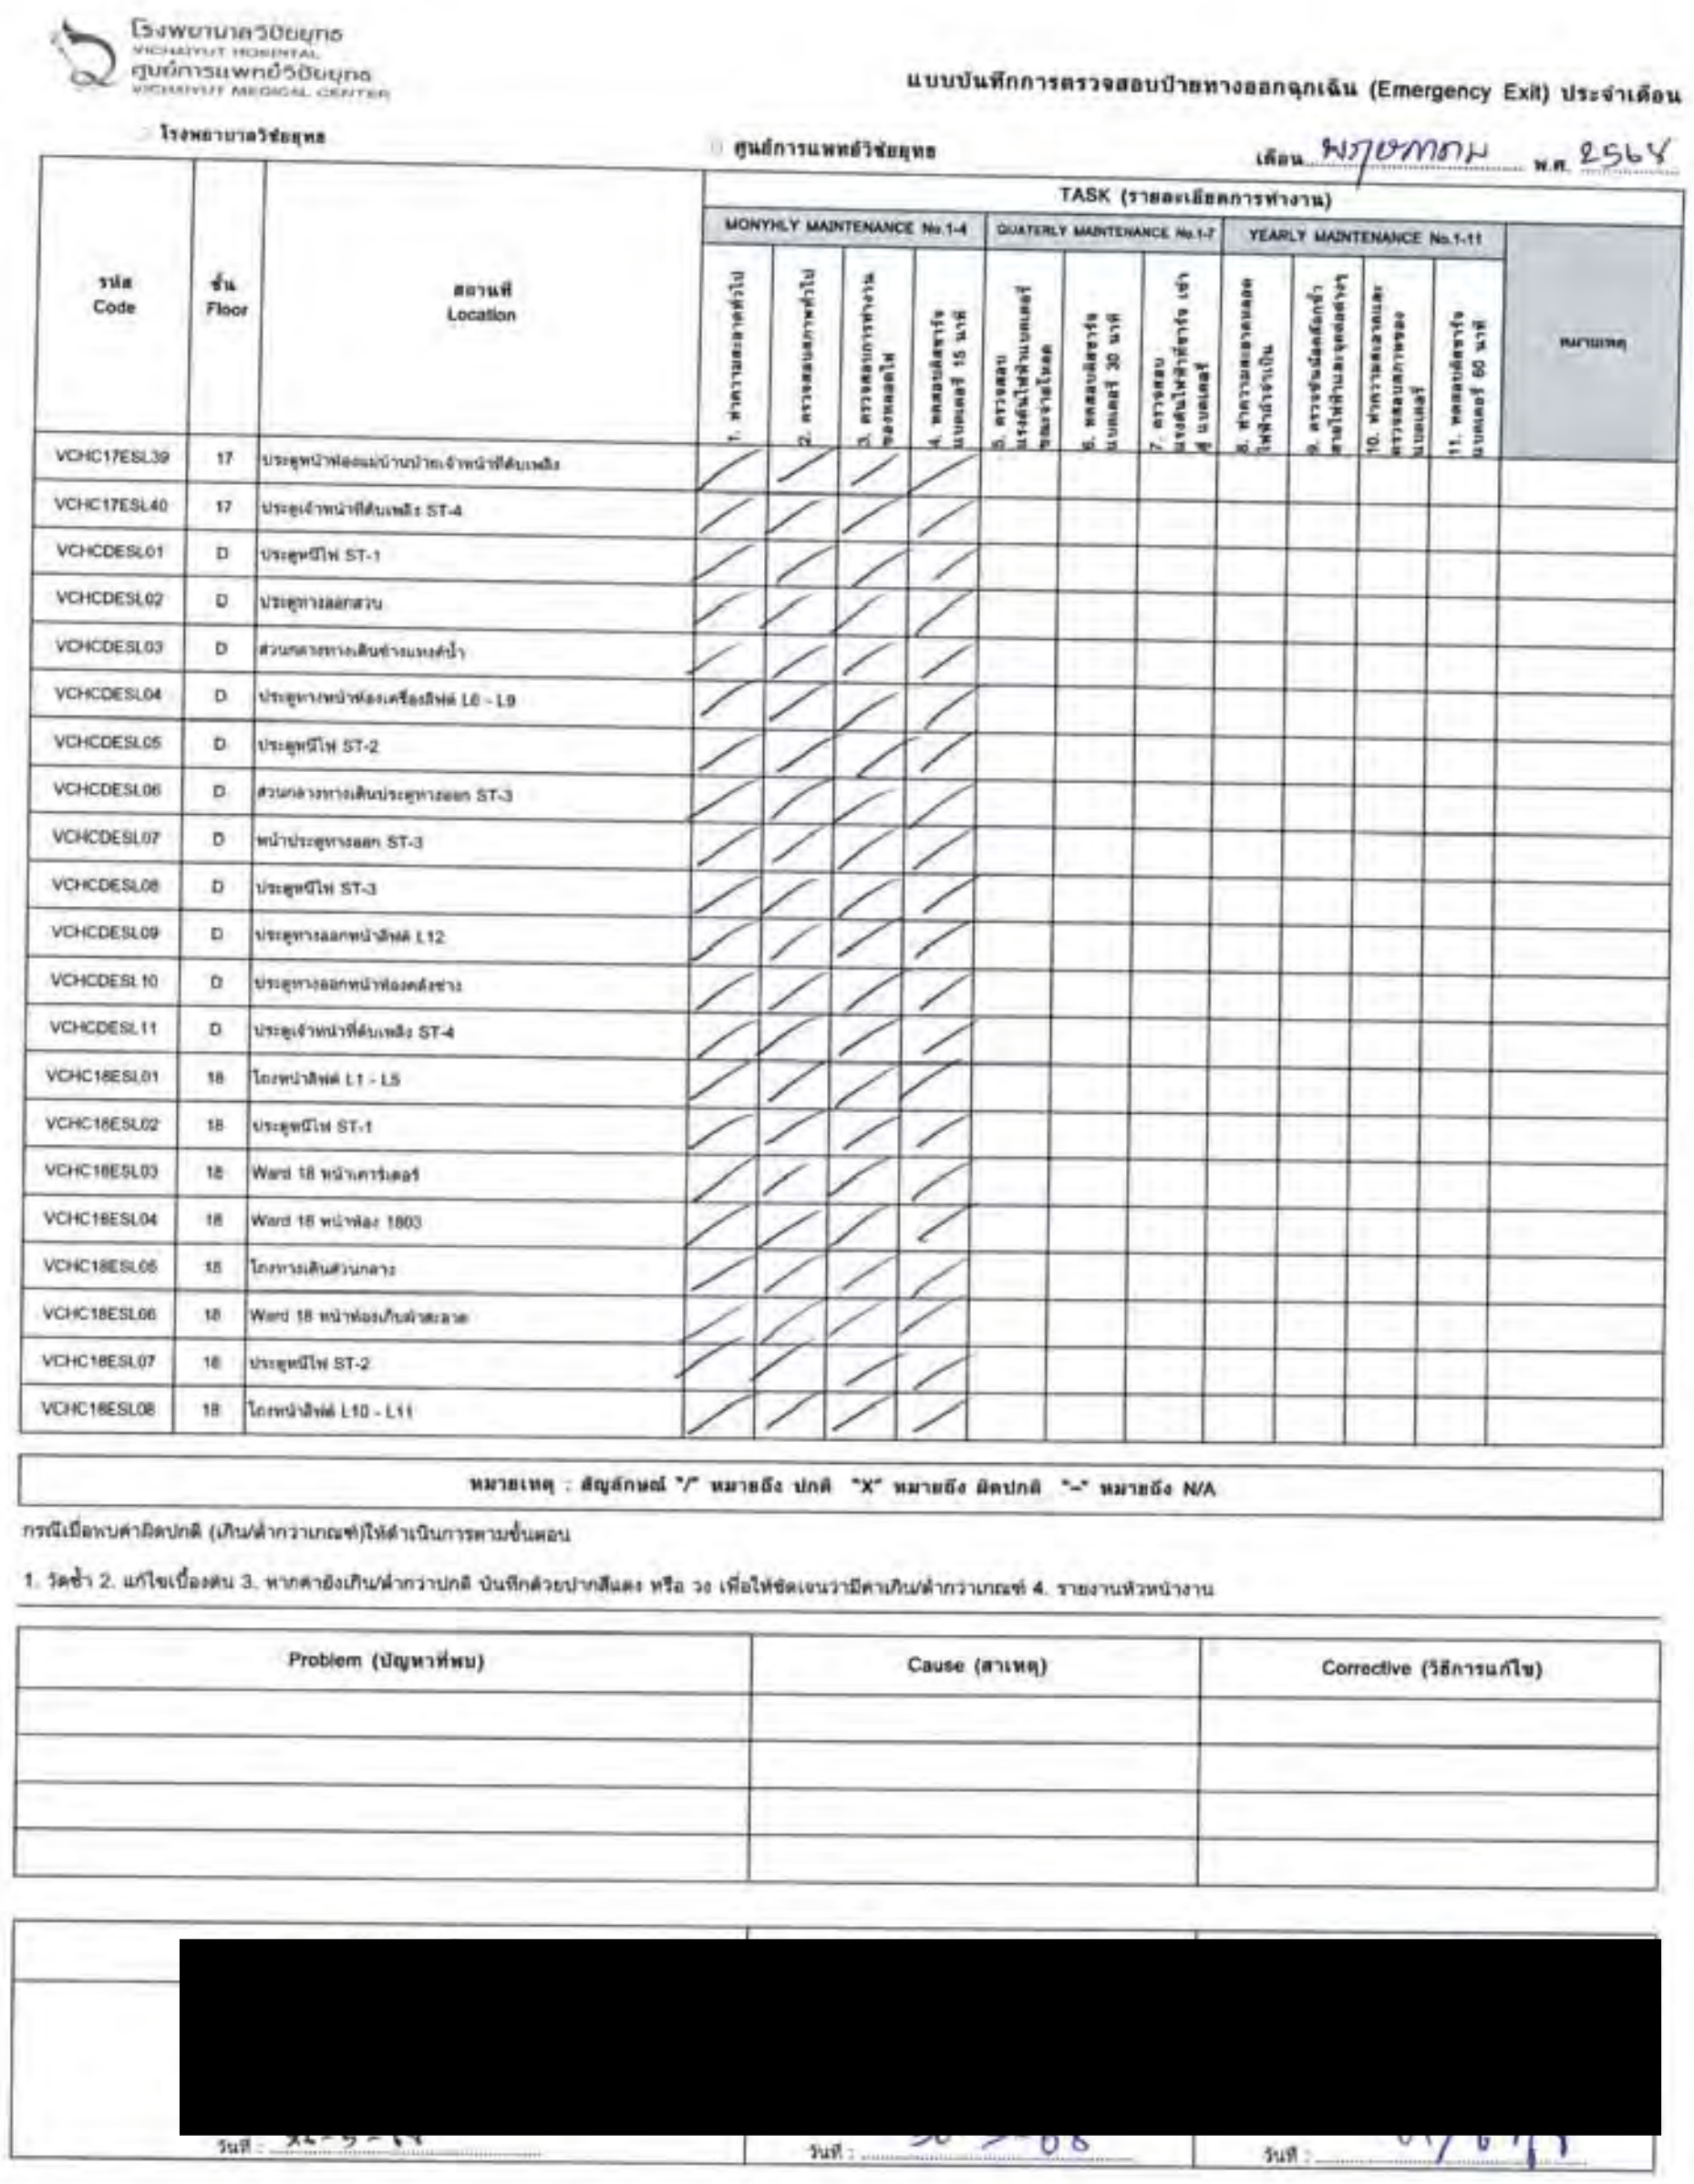

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC17ESL40	17	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกสวน	/	/	/	/								
VCHCDESL03	D	ส่วนกลางทางเดินข้างบ่อน้ำ	/	/	/	/								
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDESL06	D	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องคลังช่าง	/	/	/	/								
VCHCDESL11	D	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

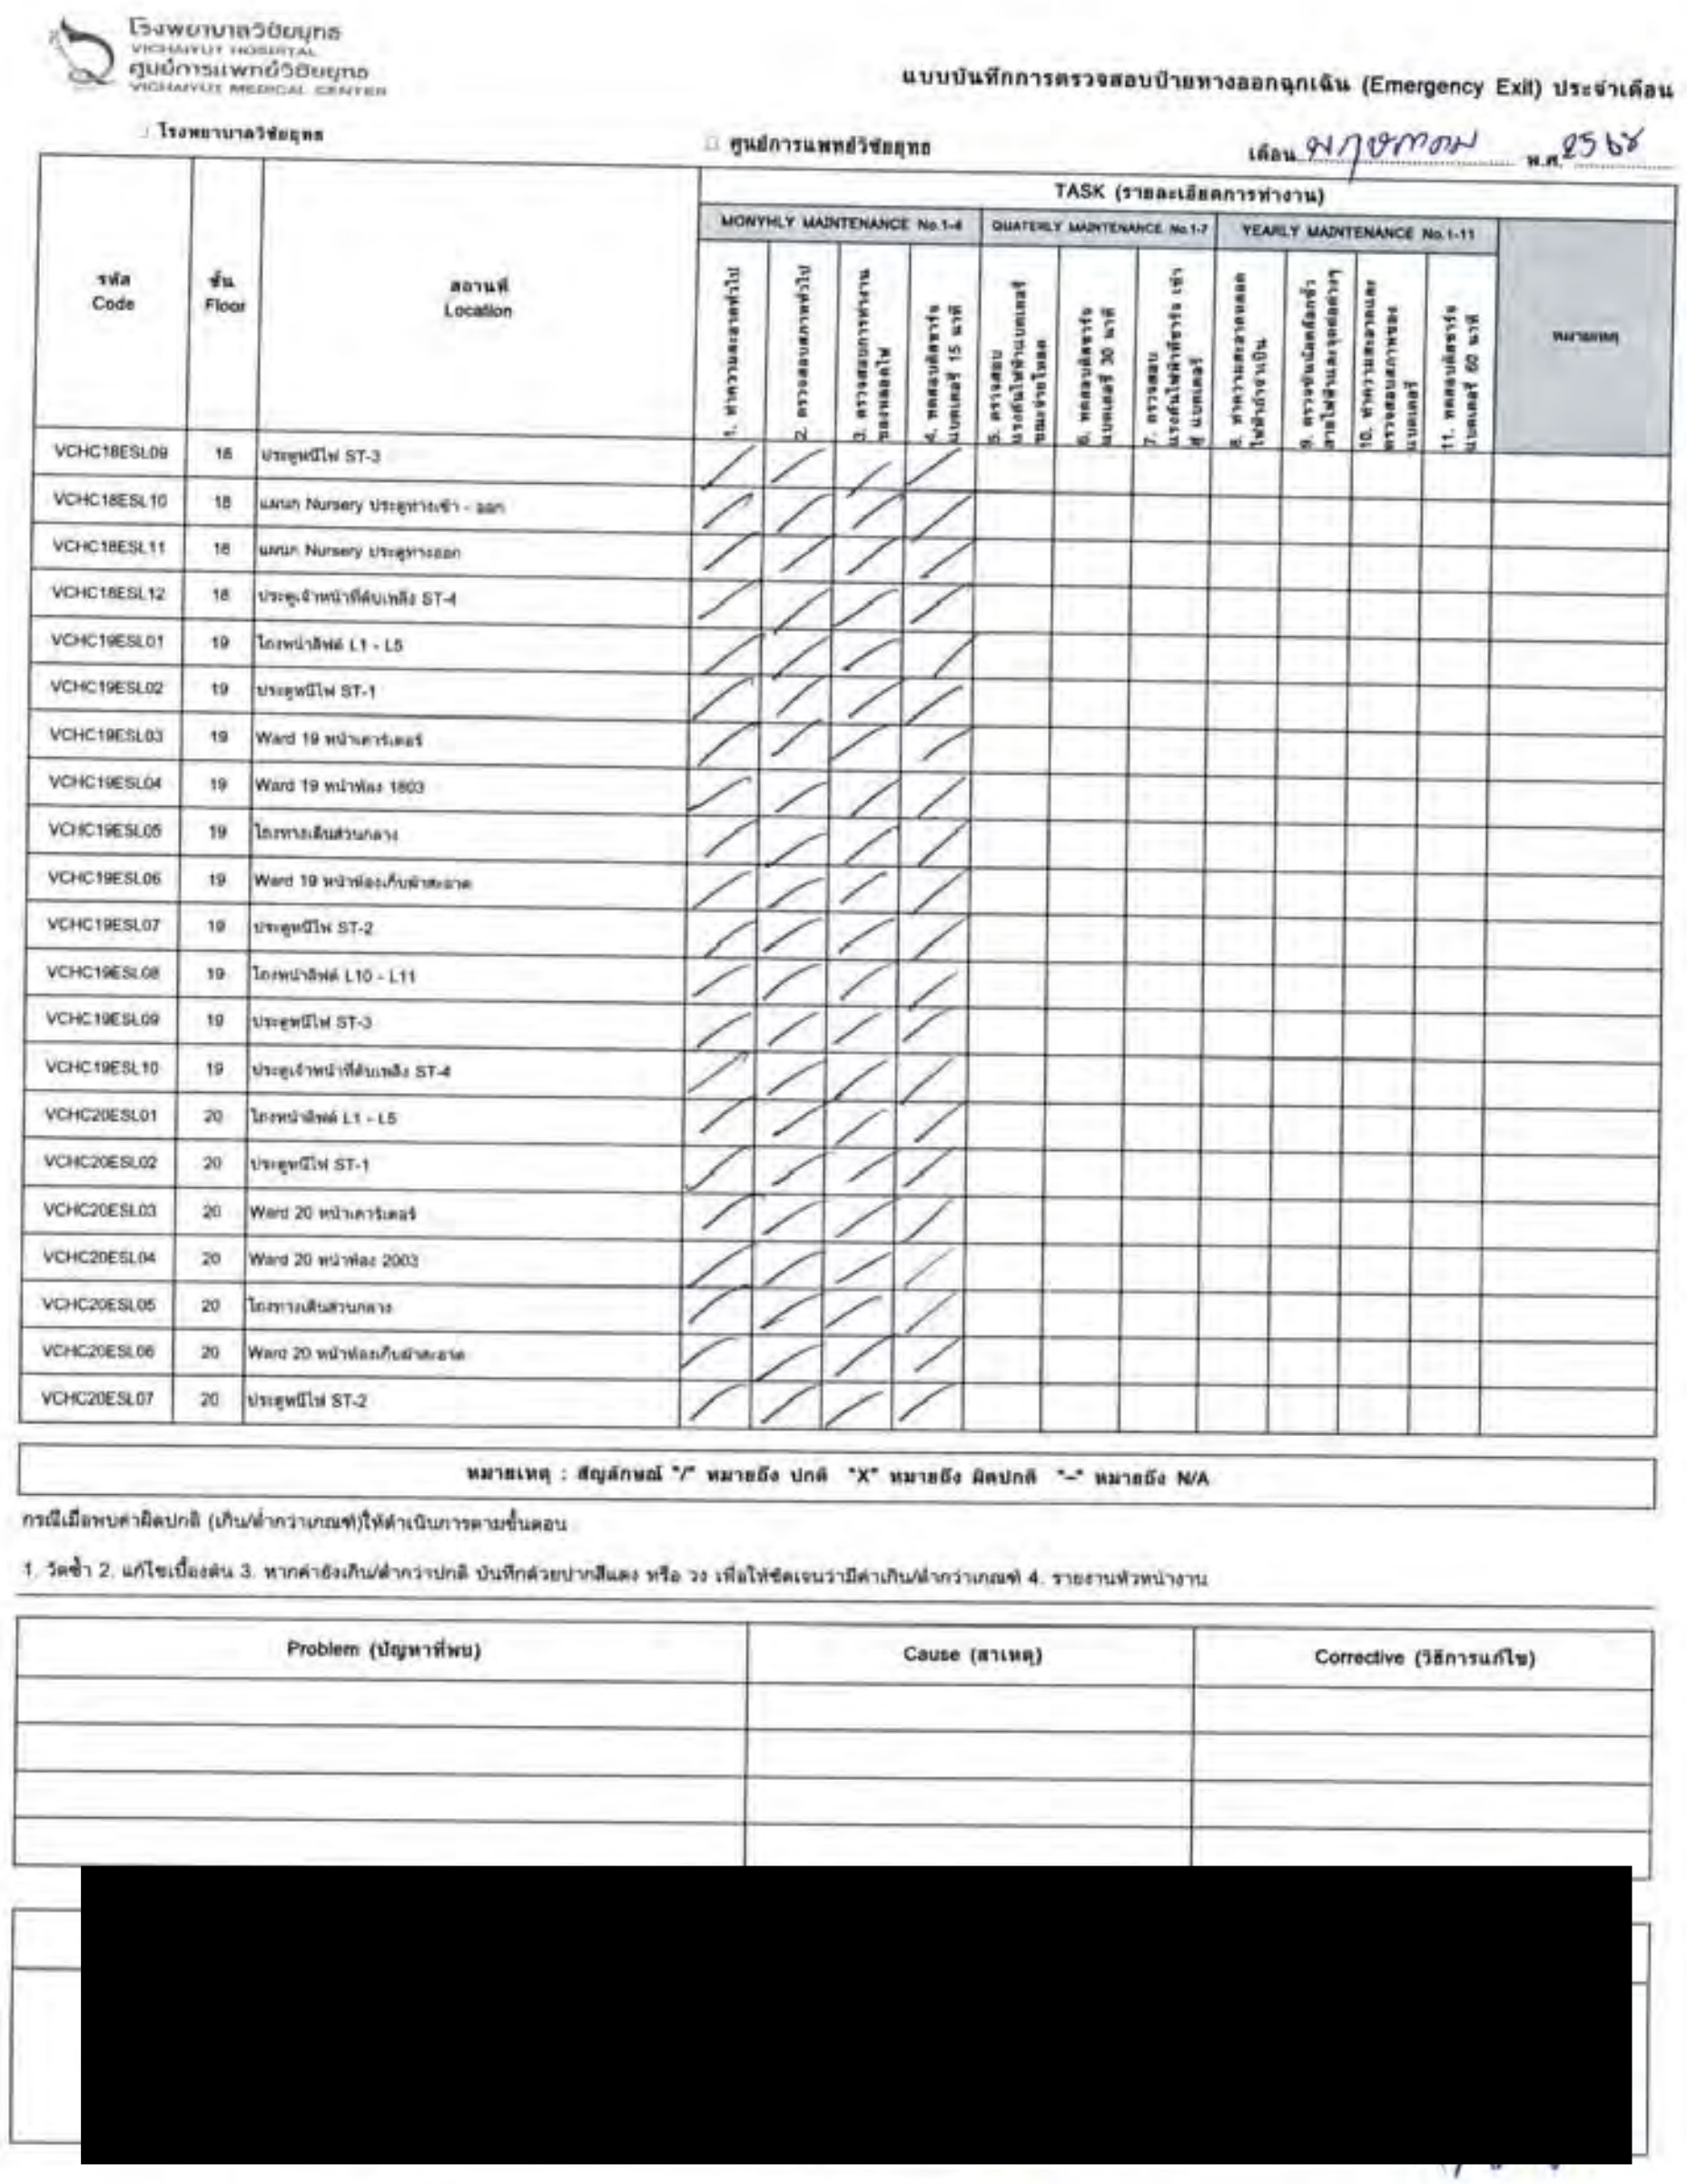

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL12	18	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ....

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL18	22	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
VCHC22ESL19	22	หน้าเคาน์เตอร์จัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC22ESL21	22	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องโซล่าเซลล์	/	/	/	/								
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องแท้งน้ำ	/	/	/	/								
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	
[redacted]		
วันที่ :	วันที่ :	วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/								
VCHC20ESL11	20	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21ESL10	21	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/								
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หอพักไต)	✓	✓	✓	✓								
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักไต)	✓	✓	✓	✓								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักไต)	✓	✓	✓	✓								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักไต)	✓	✓	✓	✓								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักไต)	✓	✓	✓	✓								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักไต)	✓	✓	✓	✓								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักไต)	✓	✓	✓	✓								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักไต)	✓	✓	✓	✓								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักไต)	✓	✓	✓	✓								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักไต)	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : /6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL09	23	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ :	วันที่ :	วันที่ : / 6 /68

เอกสารตรวจเช็คตู้ดับเพลิงรายเดือน

(fire hose cabinet)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC06FHR01	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC06FHR02	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC06FHR03	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC06FHR04	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR01	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR02	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR03	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR04	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR01	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR02	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR03	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR04	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR01	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR02	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR03	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR04	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR01	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR02	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR03	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR04	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ใบ /	/	/	
VCHC11FHR01	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 26-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC01FHR01	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR02	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR03	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR04	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR05	1	ลานจอดทางออกอาคาร[illegible]	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR01	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR02	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR03	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR04	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR01	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR02	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR03	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR04	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR01	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR02	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR03	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR04	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR01	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR02	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR03	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR04	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-1-68 วันที่ : 1/2/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	ขอบรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC16FHR02	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR03	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR04	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR01	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR02	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR03	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR04	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR01	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR02	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR03	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR04	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR01	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR02	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR03	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR04	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR01	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR02	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR03	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR04	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR01	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR02	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] บำรุง

( ) ( ) ( )

วันที่ : 26-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	ขอบรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC11FHR02	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR03	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR04	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR05	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR01	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR02	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR03	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR04	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR01	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR02	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR03	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR04	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์ฝั่งด้านหน้า ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR01	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR02	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR03	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR04	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR01	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( ) ( ) ( )

วันที่ : 26-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC01FHR01	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR02	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR03	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR04	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องทันตกรรม	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR05	1	ลานจอดรถนอกอาคาร [illegible]	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR01	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR02	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR03	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR04	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR01	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR02	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR03	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR04	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR01	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR02	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR03	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR04	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR01	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR02	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR03	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR04	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(....................) วันที่ : 27-2-68

(....................) วันที่ : 28/2/68

(....................) วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC21FHR03	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR04	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR01	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR02	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฝั่งใต้	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR03	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR04	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC23FHR01	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC23FHR02	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR01	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR02	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR03	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR04	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้อง[illegible]	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCTFHR01	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCDFHR01	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCDFHR02	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(....................) วันที่ : 22-1-68

(....................) วันที่ : 28/1/68

(....................) วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC11FHR02	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR03	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR04	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR05	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR01	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR02	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR03	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR04	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR01	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR02	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR03	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR04	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR01	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR02	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR03	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR04	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR01	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( ) ( ) ( )

วันที่ 27-2-68 วันที่ 28/2/68 วันที่ 10/7/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC06FHR01	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC06FHR02	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC06FHR03	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC06FHR04	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR01	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR02	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR03	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR04	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR01	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR02	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR03	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR04	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR01	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR02	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR03	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR04	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR01	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR02	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR03	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR04	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ใน /	/	/	
VCHC11FHR01	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( ) ( ) ( )

วันที่ 27-2-68 วันที่ 28/2/68 วันที่ 10/7/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC16FHR02	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR03	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR04	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR01	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR02	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR03	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR04	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR01	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR02	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR03	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR04	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR01	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR02	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR03	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR04	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR01	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR02	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR03	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR04	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR01	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR02	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(............................) (............................) (............................)

วันที่ : 27-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC21FHR03	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR04	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR01	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR02	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR03	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR04	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC23FHR01	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC23FHR02	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCBFHR01	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCBFHR02	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCBFHR03	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCBFHR04	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCTFHR01	T	ลานดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCDFHR01	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCDFHR02	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(............................) (............................) (............................)

วันที่ : 27-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC06FHR01	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC06FHR02	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC06FHR03	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC06FHR04	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR01	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR02	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR03	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR04	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR01	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR02	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR03	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR04	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR01	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR02	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR03	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR04	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR01	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR02	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR03	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR04	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR01	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 24-3-68
วันที่ 24-3-68
วันที่ 21/4/68

VCH-FM-BUM-024 R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC01FHR01	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR02	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR03	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2		/	/	/	/	
VCHC01FHR04	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR05	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR01	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	X	/	/	/	หัวต่อสายรั่ว
VCHC02FHR02	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR03	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC02FHR04	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC03FHR01	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC03FHR02	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC03FHR03	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR04	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC04FHR01	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC04FHR02	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR03	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	X	/	/	/	สายฉีดรั่ว
VCHC04FHR04	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC05FHR01	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC05FHR02	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR03	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR04	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)
อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ 20-3-68
วันที่ 20-3-68
วันที่ 21/4/68

VCH-FM-BUM-024 R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC16FHR02	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR03	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR04	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR01	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR02	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR03	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR04	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR01	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR02	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR03	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR04	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR01	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR02	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR03	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR04	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR01	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR02	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR03	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR04	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR01	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR02	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC11FHR02	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR03	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR04	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR05	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR01	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR02	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR03	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR04	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR01	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR02	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR03	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR04	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR01	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR02	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR03	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR04	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR01	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 23-3-68 วันที่ : 23-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC01FHR01	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR02	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR03	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR04	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC01FHR05	1	ลานจอดทางออกอาคาร[illegible]	Hose Rack	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR01	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR02	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR03	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC02FHR04	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR01	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR02	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR03	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC03FHR04	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR01	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR02	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR03	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC04FHR04	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR01	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR02	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR03	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	๒ 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC05FHR04	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	๒ 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 30-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 7/5/68

VCH-FM-BUM-024-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.ค. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC21FHR03	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR04	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR01	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR02	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ[illegible]	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR03	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR04	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC23FHR01	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC23FHR02	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR01	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR02	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR03	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR04	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCTFHR01	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCDFHR01	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCDFHR02	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-3-68 วันที่ : 22-3-68 วันที่ : 21/4/68

VCH FM BUM-024-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.ค. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC11FHR02	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR03	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR04	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC11FHR05	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR01	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR02	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR03	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC12FHR04	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR01	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR02	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR03	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC13FHR04	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR01	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR02	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR03	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC15FHR04	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR01	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-4-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC06FHR01	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC06FHR02	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC06FHR03	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC06FHR04	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR01	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR02	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR03	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC07FHR04	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR01	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR02	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR03	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC08FHR04	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR01	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR02	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR03	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC09FHR04	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR01	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR02	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR03	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC10FHR04	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	ใบ /	/	/	
VCHC11FHR01	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC21FHR03	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR04	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR01	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR02	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR03	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC22FHR04	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC23FHR01	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC23FHR02	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR01	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR02	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR03	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCBFHR04	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCTFHR01	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCDFHR01	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHCDFHR02	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC16FHR02	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR03	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC16FHR04	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR01	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR02	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR03	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC17FHR04	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR01	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR02	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR03	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC18FHR04	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR01	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR02	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR03	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC19FHR04	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR01	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR02	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR03	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC20FHR04	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR01	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	
VCHC21FHR02	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC06FHR01	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC06FHR02	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC06FHR03	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	ข้อต่อรั่วสายรั่ว
VCHC06FHR04	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR01	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC07FHR02	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR03	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR04	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC08FHR01	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR02	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC08FHR03	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายหาย
VCHC08FHR04	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC09FHR01	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR02	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR03	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR04	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR01	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR02	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR03	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR04	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR01	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์ L10-L11 ชั้น 6		
พร้อมชั้น 8 ต้องการเปลี่ยน		
เนื่องจาก สายรั่ว		

[redacted]

วันที่ :

วันที่ :

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC01FHR01	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR02	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR03	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR04	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR05	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR01	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	รั่วหัวข้อต่อ
VCHC02FHR02	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR03	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	รั่วข้อต่อ,สายรั่ว
VCHC02FHR04	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	รั่วบนข้อต่อ
VCHC03FHR01	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR02	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	รั่วหน้าข้อต่อ
VCHC03FHR03	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR04	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	รั่วหลังข้อต่อ
VCHC04FHR01	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC04FHR02	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR03	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายรั่วข้อต่อรั่ว
VCHC04FHR04	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC05FHR01	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC05FHR02	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR03	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR04	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์ L10-L11 ชั้น 2 และ ชั้น 4		
ต้องการเปลี่ยน เนื่องจาก สายรั่ว		

[redacted]

วันที่ : 20-5-68

วันที่ : 30-5-68

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC16FHR02	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR03	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR04	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR01	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR02	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR03	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR04	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR01	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR02	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR03	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR04	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR01	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR02	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR03	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR04	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR01	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR02	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR03	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR04	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR01	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR02	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 11/6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
VCHC11FHR02	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR03	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR04	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR05	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR01	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR02	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR03	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR04	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR01	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR02	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR03	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR04	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR01	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR02	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR03	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR04	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR01	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC21FHR03	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR04	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR01	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR02	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR03	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR04	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC23FHR01	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC23FHR02	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCBFHR01	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCBFHR02	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCBFHR03	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายรั่ว ข้อต่อรั่ว
VCHCBFHR04	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCTFHR01	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCDFHR01	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCDFHR02	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์ L10-L11 ชั้น B		
สายควรเปลี่ยน เนื่องจากสายรั่ว		

[redacted]

วันที่ : 24-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 11/6/68

เอกสารตรวจเช็คประตูหนีไฟ

(Fire Exit Door)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/				
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/				
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/				
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/				
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/				
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/				
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/				
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/				
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/				
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/				
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/				
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/				
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/				
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/				
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/				
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/				
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/				
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/				
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/				
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/				
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/				

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

( ) ( ) ( )

วันที่ 23-1-68 วันที่ 28/1/68 วันที่ 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

( ) ( ) ( )

วันที่ 23-1-68 วันที่ 28/1/68 วันที่ 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดปิดทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

(..................) (..................) (..................)

วันที่ : 23-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดปิดทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

(..................) (..................) (..................)

วันที่ : 23-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

(.................) (.................) (.................)

วันที่ : 23-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

VCH-FM-BUM-025-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

VCH-FM-BUM-025-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-3-68 วันที่ : 25-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-3-68 วันที่ : 25-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-025-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านแม่เหล็ก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	/	/	/	X	/	/	/	ล็อกไม่ได้
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	X	/	/	/	ล็อกไม่ได้
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 24-3-68 วันที่ 27-3-68 วันที่ 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านแม่เหล็ก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	X	/	/	/	ล็อกไม่ได้
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 7/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 7/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 7/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 7/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน 1 เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 1/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 24-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	X	/	/	/	/	/	/	ประตูชำรุด
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ชั้น 8 ST1 ประตูชำรุด เกิดจาก		
แผ่นดินไหว		

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	X	/	/	/	/	/	/	ประตูชำรุด
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ชั้น 4 ST2 ประตูชำรุด เกิดจาก		
แผ่นดินไหว		

[redacted]

วันที่ : 28-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : [illegible]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ **โรงพยาบาลวิชัยยุทธ** ☐ **ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ** เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2539

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	
VCHC13FDR03	13	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FDR04	13	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FDR01	14	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FDR02	14	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FDR03	14	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FDR04	14	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FDR01	15	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FDR02	15	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FDR03	15	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FDR04	15	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FDR01	16	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FDR02	16	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FDR03	16	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FDR04	16	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FDR01	17	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FDR02	17	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FDR03	17	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ **โรงพยาบาลวิชัยยุทธ** ☐ **ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ** เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	
VCHC09FDR02	9	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FDR03	9	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FDR04	9	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FDR01	10	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FDR02	10	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FDR03	10	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FDR04	10	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FDR01	11	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FDR02	11	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FDR03	11	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FDR04	11	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FDR01	12	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FDR02	12	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FDR03	12	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FDR04	12	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FDR01	13	ST-1	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ชำรุดจาก
VCHC13FDR02	13	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ชั้น 13 ST 1 ประตูชำรุดเกิดจาก		
แผ่นดินไหว		

ผู้ปฏิบัติงาน **ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)** **อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง**

[redacted]

วันที่ : 28-5-28 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 11/6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	
VCHC22FDR04	22	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FDR01	23	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FDR02	23	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FDR03	23	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFDR01	B	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFDR02	B	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFDR03	B	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCRFDR01	R	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCRFDR02	R	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFDR01	D	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFDR02	D	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFDR03	D	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFDR04	D	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 28-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 11/6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	
VCHC17FDR04	17	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FDR01	18	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FDR02	18	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FDR03	18	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FDR04	18	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FDR01	19	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FDR02	19	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FDR03	19	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FDR04	19	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FDR01	20	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FDR02	20	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FDR03	20	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FDR04	20	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FDR01	21	ST-1	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ชำรุด
VCHC21FDR02	21	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FDR03	21	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FDR04	21	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FDR01	22	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FDR02	22	ST-2	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ชำรุด
VCHC22FDR03	22	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ชั้น 21 ST1 ประตูชำรุดเกิดจาก		
แผ่นดินไหว		
ชั้น 22 ST2 ประตูชำรุดเกิดจาก		
แผ่นดินไหว		

[redacted]

วันที่ : 28-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 11/6/68

เอกสารตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

(Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

▫ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ▫ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตหัวต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายทุกจุด	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC03EL04	3	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04EL01	4	โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04EL02	4	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04EL03	4	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC04EL04	4	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 4 CENTER	/	/	/	/								
VCHC05EL01	5	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	/								
VCHC05EL02	5	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	/								
VCHC05EL03	5	โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	/								
VCHC05EL04	5	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 5 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06EL01	6	โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06EL02	6	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06EL03	6	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06EL04	6	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 6 CENTER	/	/	/	/								
VCHC06EL05	6	Chiller Room	/	/	/	/								
VCHC06EL06	6	Chiller Room	/	/	/	/								
VCHC07EL01	7	โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07EL02	7	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07EL03	7	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC07EL04	7	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 7 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08EL01	8	โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08EL02	8	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 28-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.ค. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

▫ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ▫ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตหัวต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายทุกจุด	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL01	B	หลังห้องสุขา ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น B CENTER	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHC01EL01	1	การเงินชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01EL02	1	ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	/	/	/	/								
VCHC01EL03	1	ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	/	/	/	/								
VCHC01EL04	1	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01EL05	1	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01EL06	1	โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01EL07	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01EL08	1	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC01EL09	1	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 1 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02EL01	2	โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02EL02	2	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02EL03	2	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC02EL04	2	โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 2 CENTER	/	/	/	/								
VCHC03EL01	3	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	/								
VCHC03EL02	3	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	/								
VCHC03EL03	3	โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 28/1/68 วันที่ :

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.ค. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10EL10	10	โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC11EL01	11	โถงทางเดิน ENT CENTER LEVEL11	/	/	/	/								
VCHC11EL02	11	ห้องพักเจ้าหน้าที่ ENT CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11EL03	11	หน้าห้องการเงิน CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11EL04	11	[illegible] CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11EL05	11	โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11EL06	11	ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC11EL07	11	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	/	/	/	/								
VCHC11EL08	11	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12EL01	12	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12EL02	12	ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12EL03	12	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12EL04	12	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12EL05	12	โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC12EL06	12	ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 12 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13EL01	13	โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13EL02	13	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	/	/	/	/								
VCHC13EL03	13	ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13EL04	13	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	/	/	/	/								
VCHC13EL05	13	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL06	13	ทางเข้าห้องการเงิน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08EL03	8	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08EL04	8	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08EL05	8	ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08EL06	8	ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08EL07	8	ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08EL08	8	ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC08EL09	8	ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09EL01	9	โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09EL02	9	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC09EL03	9	ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09EL04	9	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	/	/	/	/								
VCHC09EL05	9	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	/	/	/	/								
VCHC10EL01	10	[illegible] Catch Lab ชั้น 10 [illegible]	/	/	/	/								
VCHC10EL02	10	ห้อง Treatment CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10EL03	10	[illegible] CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10EL04	10	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	/	/	/	/								
VCHC10EL05	10	ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10EL06	10	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10EL07	10	[illegible] ศูนย์สุขภาพ CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10EL08	10	[illegible] CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								
VCHC10EL09	10	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 25-1-68

วันที่ : 28/1/68

วันที่ : 1-2-68

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว เซลล์ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL01	15	โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15EL02	15	ห้องพักเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15EL03	15	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15EL04	15	ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC15EL05	15	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15EL06	15	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	/	/	/	/								
VCHC15EL07	15	ห้องพักเจ้าหน้าที่ CSSD	/	/	/	/								
VCHC15EL08	15	ห้อง Packing room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15EL09	15	ห้อง Steril room CSSD	/	/	/	/								
VCHC15EL10	15	ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15EL11	15	ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	/	/	/	/								
VCHC15EL12	15	โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 15 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16EL01	16	Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16EL03	16	ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL D	/	/	/	/								
VCHCDEL01	D	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	/	/	/	/								
VCHCDEL02	D	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	/	/	/	/								
VCHCDEL03	D	โถงลิฟต์ขนของ ชั้น D CENTER LEVEL D	/	/	/	/								
VCHCDEL04	D	โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER LEVEL D	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :

วันที่ :

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว เซลล์ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL07	13	Mini Stock	/	/	/	/								
VCHC13EL08	13	ห้องจ่ายยา	/	/	/	/								
VCHC13EL09	13	ห้องเก็บยาสำรองพร้อมใช้	/	/	/	/								
VCHC13EL10	13	เวชภัณฑ์	/	/	/	/								
VCHC13EL11	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL12	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL13	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL14	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL15	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL16	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL17	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL18	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL19	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL20	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC13EL21	13	ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	/	/	/	/								
VCHC14EL01	14	โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14EL02	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14EL03	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14EL04	14	โถงลิฟต์ฝั่งทิศเหนือ ชั้น 14 CENTER	/	/	/	/								
VCHC14EL05	14	โถงลิฟต์ฝั่งทิศใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								
VCHC14EL06	14	คลินิกโรคตับ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-1-68

วันที่ : 20/1/68

วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลังชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตข้อต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC19EL06	19	ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19EL07	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19EL08	19	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20EL04	20	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20EL05	20	โถงลิฟต์ส่งของ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20EL06	20	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - 4 ฝั่งเหนือ ชั้น 20	/	/	/	/								
VCHC21EL01	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	หน้าเคาน์เตอร์ทิศใต้ Ward 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	โถงลิฟต์ส่งของ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	ห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้าน ชั้น 22 ทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	ห้องแต่งตัว พนักงาน ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25 - 1 - 68 วันที่ /1/68 วันที่ : 1 - 2 - 68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟ	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลังชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตข้อต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	/	/	/	/								
VCHCDEL06	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	/	/	/	/								
VCHCDEL07	D	ในห้องCOOLING ชั้น D CENTER LEVEL D	/	/	/	/								
VCHCDEL08	D	โถงหน้าห้องAHU ชั้น D CENTER LEVEL D	/	/	/	/								
VCHC17EL01	17	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17EL02	17	ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	/	/	/	/								
VCHC17EL03	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17EL04	17	โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17EL05	17	โถงทางเดินหอคอย ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC17EL06	17	โถงทางเดินหอคอย ชั้น 17 CENTER LEVEL17	/	/	/	/								
VCHC18EL01	18	ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18EL02	18	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18EL03	18	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18EL04	18	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC18EL05	18	โถงลิฟต์ส่งของ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	/	/	/	/								
VCHC18EL06	18	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	/	/	/	/								
VCHC18EL07	18	ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19EL01	19	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19EL03	19	เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19EL04	19	ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	/	/	/	/								
VCHC19EL05	19	โถงลิฟต์ส่งของ ชั้น 19 CENTER	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

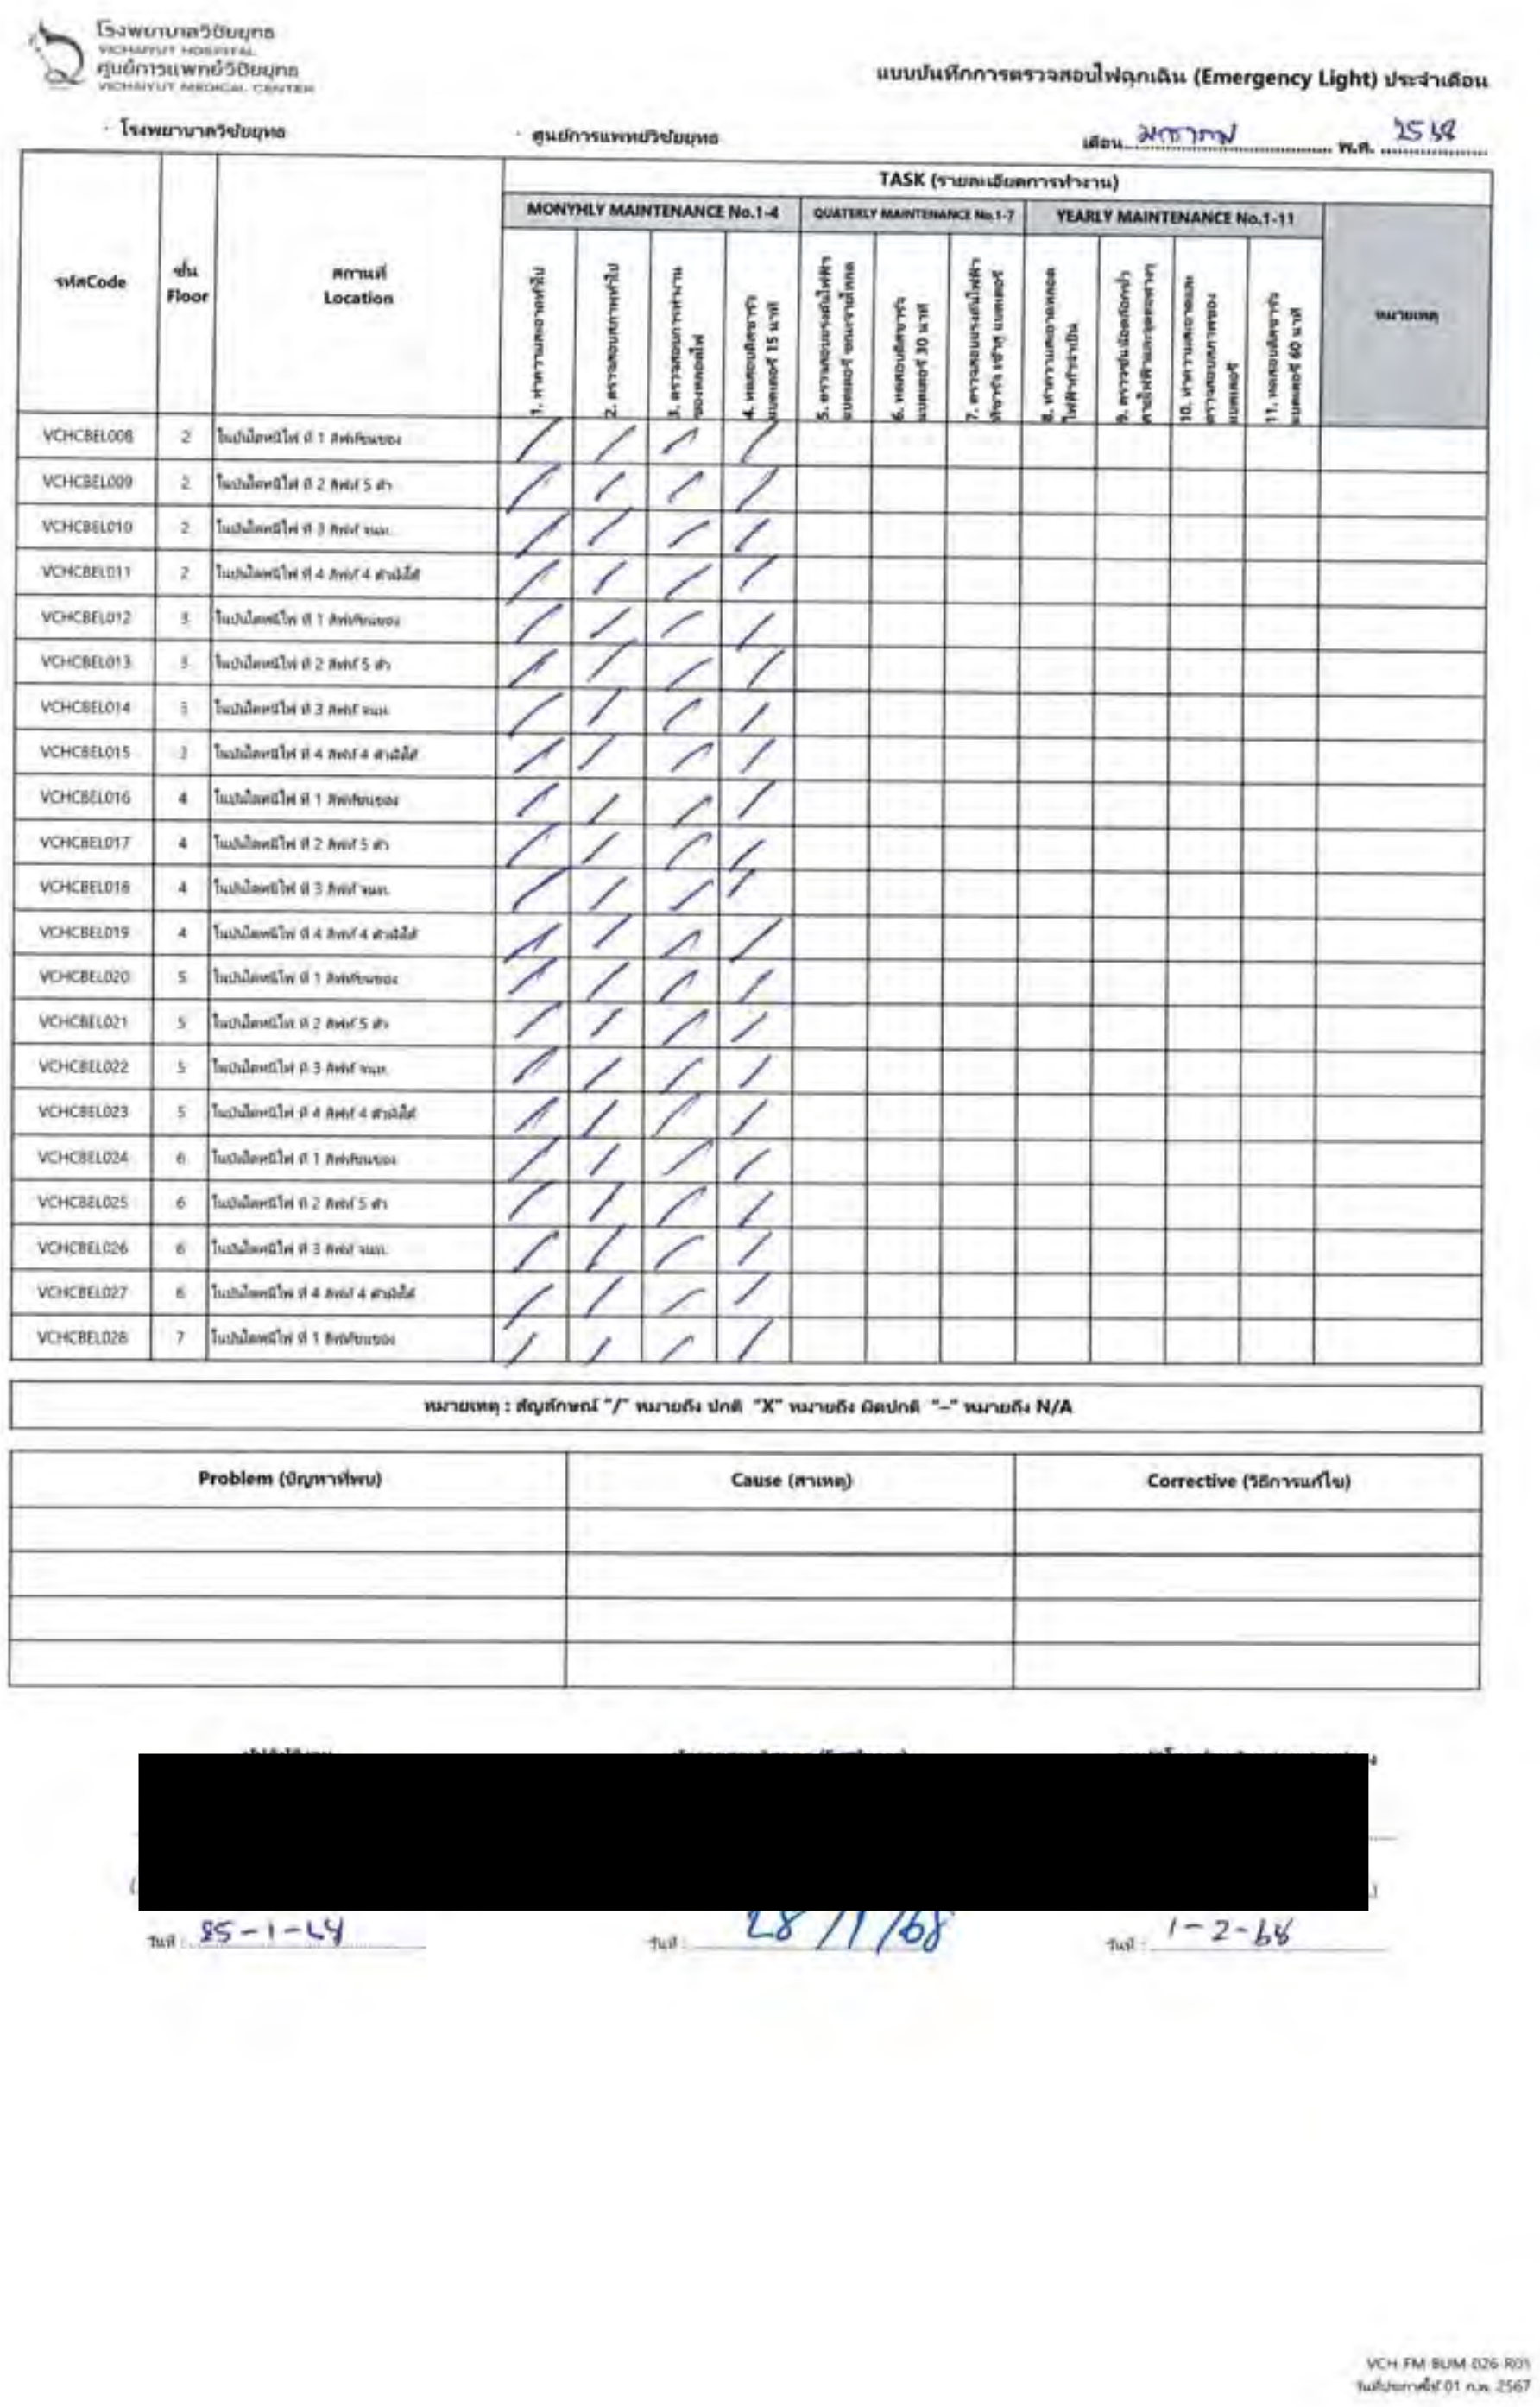

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ หลังดิสชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL008	2	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ติดห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHCBEL009	2	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ติดลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL010	2	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ติดลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL011	2	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ติดลิฟท์ 4 ตัวมีไฟ	/	/	/	/								
VCHCBEL012	3	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ติดห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHCBEL013	3	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ติดลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL014	3	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ติดลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL015	3	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ติดลิฟท์ 4 ตัวมีไฟ	/	/	/	/								
VCHCBEL016	4	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ติดห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHCBEL017	4	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ติดลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL018	4	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ติดลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL019	4	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ติดลิฟท์ 4 ตัวมีไฟ	/	/	/	/								
VCHCBEL020	5	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ติดห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHCBEL021	5	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ติดลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL022	5	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ติดลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL023	5	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ติดลิฟท์ 4 ตัวมีไฟ	/	/	/	/								
VCHCBEL024	6	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ติดห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHCBEL025	6	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ติดลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL026	6	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ติดลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL027	6	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ติดลิฟท์ 4 ตัวมีไฟ	/	/	/	/								
VCHCBEL028	7	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ติดห้องขยะ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 25-1-68 วันที่ 28/1/68 วันที่ 1-2-68

VCH FM BUM 026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

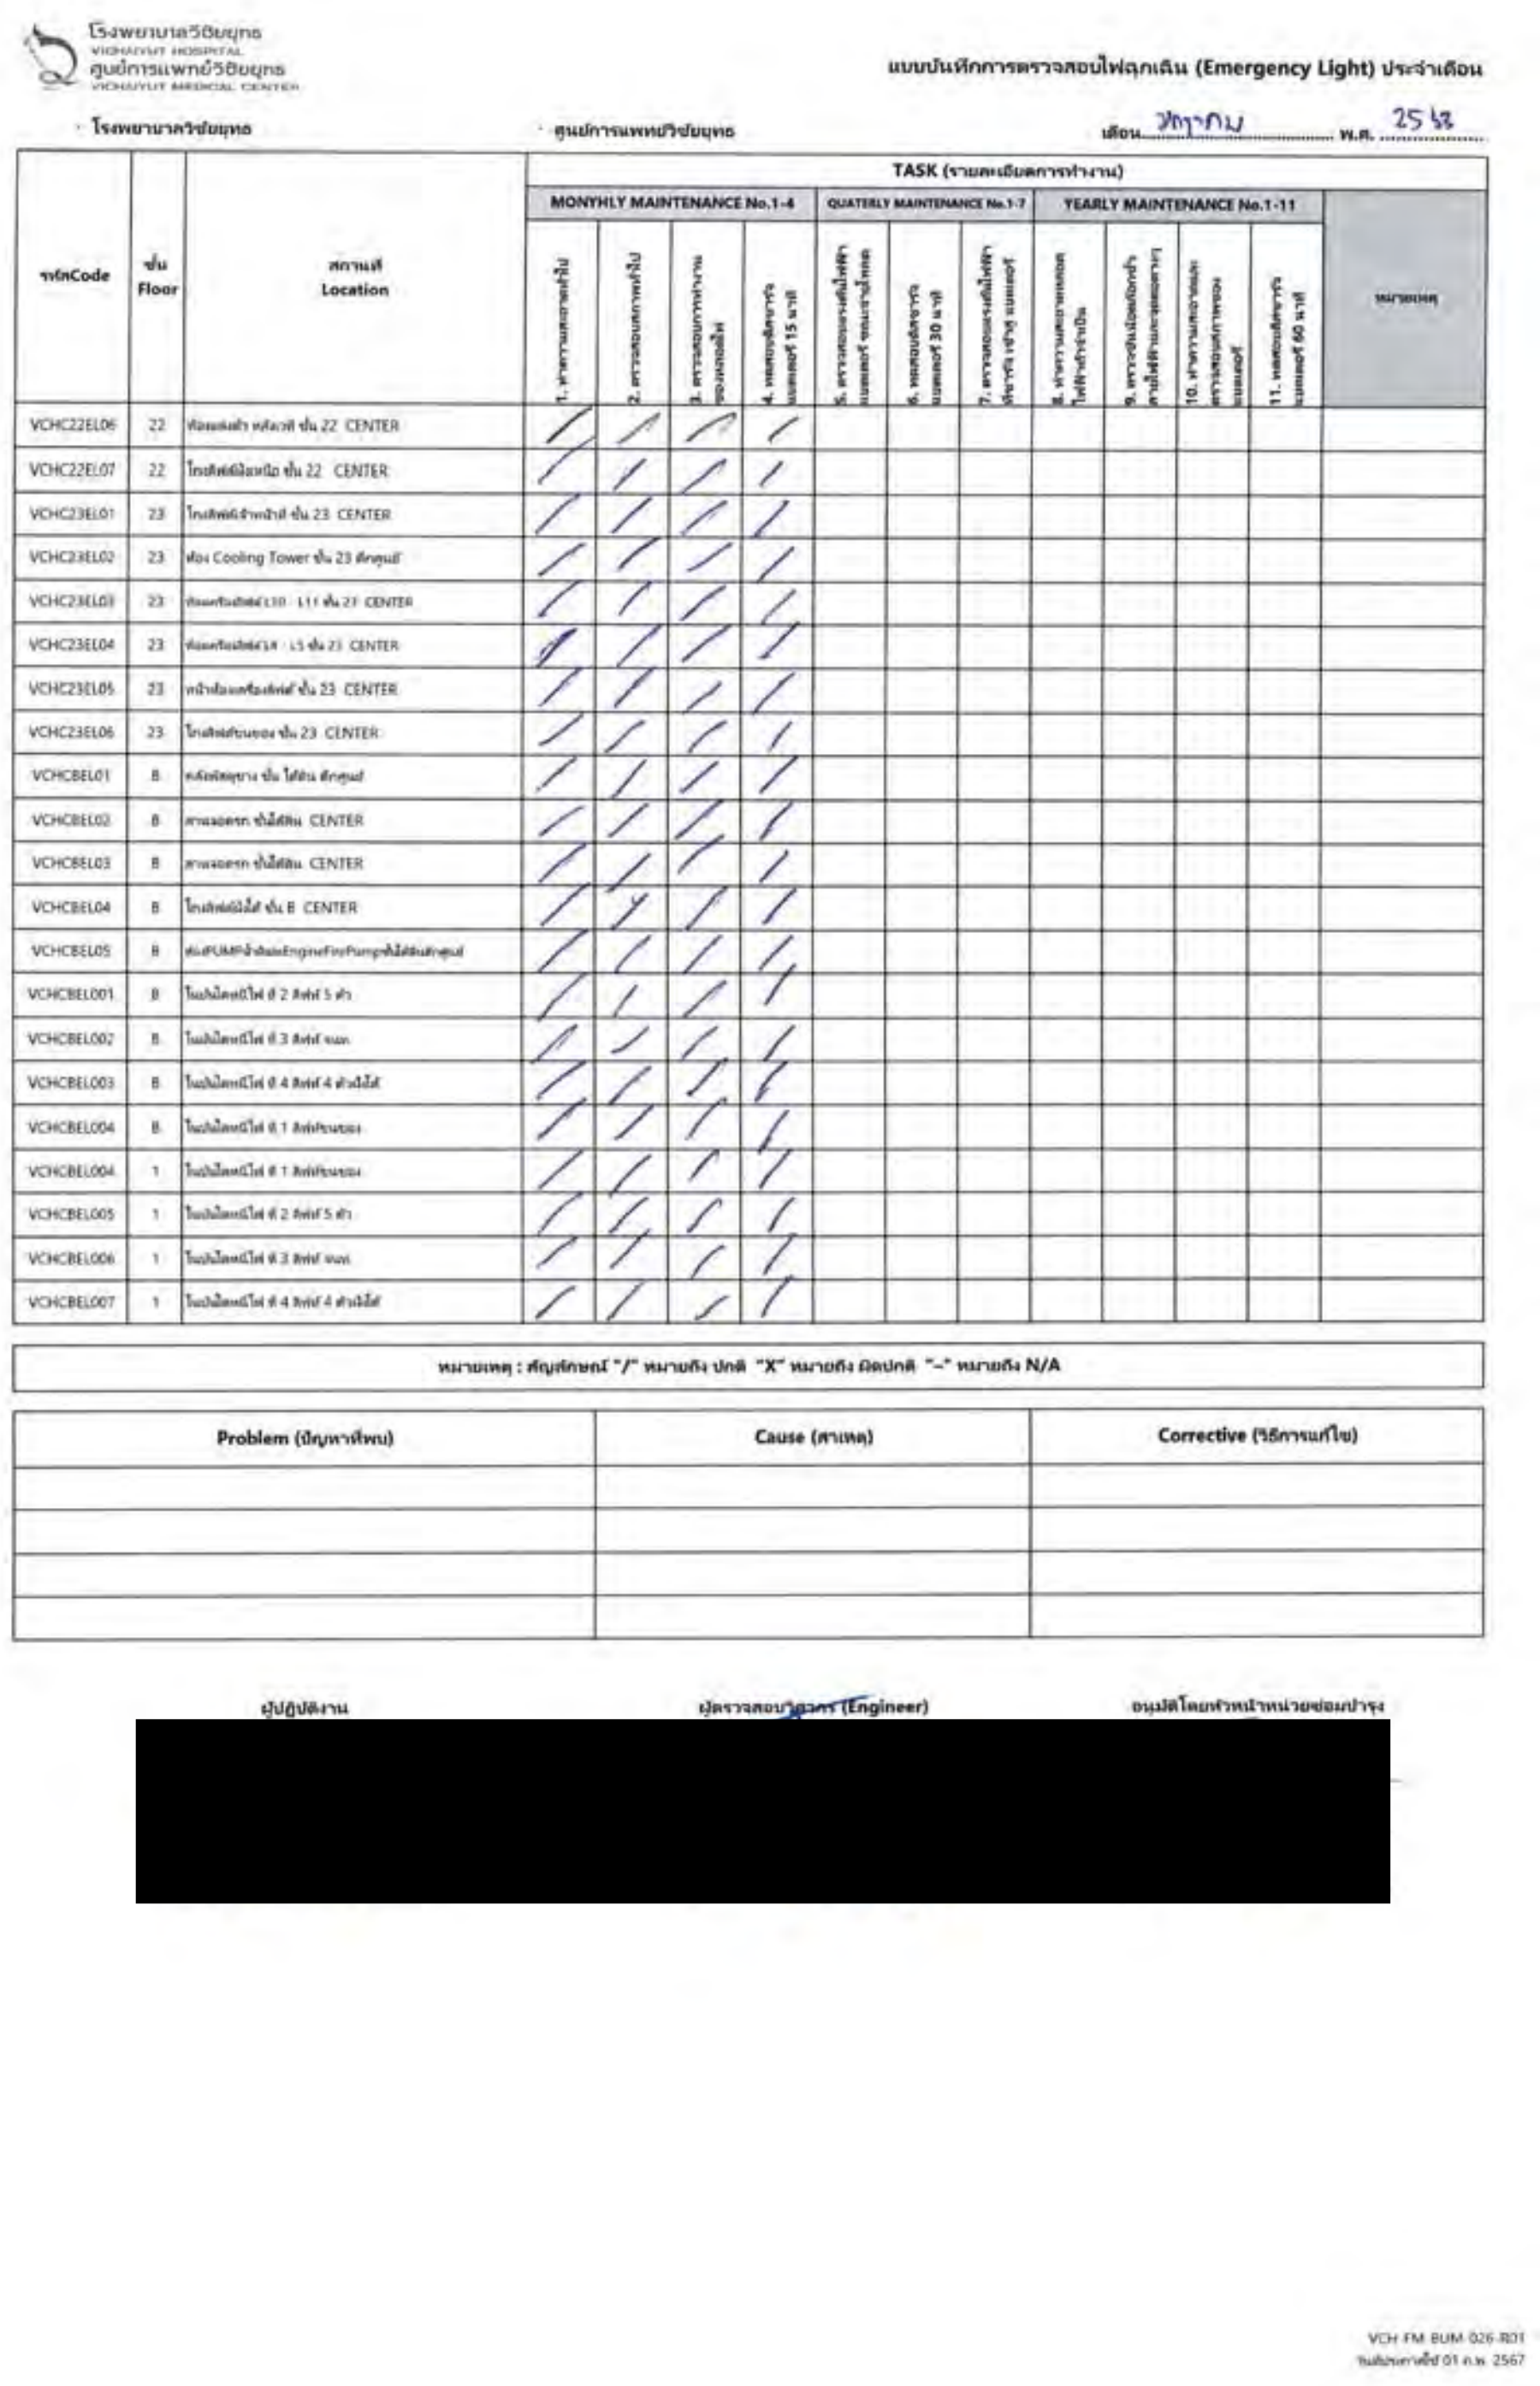

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ หลังดิสชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22EL06	22	ห้องแผงต่ำ หลังลิฟท์ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	โถงลิฟท์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23EL01	23	โถงลิฟท์ด้านหน้า ชั้น 23 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23EL02	23	ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHC23EL03	23	ห้องเครื่องลิฟท์ L10 - L11 ชั้น 23 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23EL04	23	ห้องเครื่องลิฟท์ L4 - L5 ชั้น 23 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23EL05	23	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ ชั้น 23 CENTER	/	/	/	/								
VCHC23EL06	23	โถงลิฟท์ขนของ ชั้น 23 CENTER	/	/	/	/								
VCHCBEL01	B	หลังห้องสุขา ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	โถงลิฟท์ดีเซล ชั้น B CENTER	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	ห้องPUMPน้ำดับเพลิงEngineFirePumpชั้นใต้ดินตึกศูนย์	/	/	/	/								
VCHCBEL001	B	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ติดลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL002	B	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ติดลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL003	B	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ติดลิฟท์ 4 ตัวมีไฟ	/	/	/	/								
VCHCBEL004	B	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ติดห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHCBEL004	1	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ติดห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHCBEL005	1	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ติดลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL006	1	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ติดลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL007	1	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ติดลิฟท์ 4 ตัวมีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

VCH FM BUM 026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

▪ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ▪ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าดิสชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรอง	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL050	12	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL051	12	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHCBEL052	13	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL053	13	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL054	13	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL055	13	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHCBEL056	14	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL057	14	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL058	14	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL059	14	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHCBEL060	15	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL061	15	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL062	15	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL063	15	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHCBEL064	16	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL065	16	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL066	16	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL067	16	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHCBEL068	17	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL069	17	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL070	17	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

▪ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ▪ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าดิสชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรอง	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL029	7	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL030	7	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL031	7	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHCBEL032	8	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL033	8	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL034	8	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL035	8	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHCBEL036	9	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL037	9	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL038	9	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL039	9	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHCBEL040	10	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL041	10	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL042	10	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL043	10	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHCBEL044	11	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL045	11	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL046	11	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL047	11	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	/	/	/	/								
VCHCBEL048	12	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL049	12	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 25-1-68 วันที่ 28/1/68 วันที่ 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL092	22	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL093	22	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL094	22	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL095	22	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวมีสี	/	/	/	/								
VCHCBEL096	23	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL097	23	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL098	23	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL099	23	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวมีสี	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL071	17	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวมีสี	/	/	/	/								
VCHCBEL072	D	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL073	D	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL074	D	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL075	D	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวมีสี	/	/	/	/								
VCHCBEL076	18	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL077	18	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL078	18	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL079	18	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวมีสี	/	/	/	/								
VCHCBEL080	19	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL081	19	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL082	19	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL083	19	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวมีสี	/	/	/	/								
VCHCBEL084	20	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL085	20	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL086	20	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL087	20	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวมีสี	/	/	/	/								
VCHCBEL088	21	ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	/	/	/	/								
VCHCBEL089	21	ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	/	/	/	/								
VCHCBEL090	21	ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	/	/	/	/								
VCHCBEL091	21	ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวมีสี	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 25-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-2-68

วันที่ : /2/68

วันที่ : /3/68

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาด [illegible]	9. ตรวจขัน [illegible]	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 22-2-68 วันที่ 28/2/68 วันที่ 10/3/68

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาด [illegible]	9. ตรวจขัน [illegible]	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสำรองไฟ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ วันที่ วันที่ 68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	/	/	/	/								
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมหน้าห้อง Treatment room	/	/	/	/								
VCHC10EL07	10	คลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10EL10	10	แผนก X-bay หน้าห้อง TC Scam	/	/	/	/								
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงฝั่งเหนือ	/	/	/	/								
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัลตร้าซาวด์ Check up	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ (ชาร์จ) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์การเงินและอาหารเสริม	/	/	/	/								
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ (ชาร์จ) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13EL07	13	ห้องยาคลังเคมีภัณฑ์	/	/	/	/								
VCHC13EL08	13	ห้องยาคลังยาเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL09	13	โถงอาคารห้องทำงาน - เก็บงาน	/	/	/	/								
VCHC13EL10	13	โถงอาคารห้องทำงาน - เก็บงาน	/	/	/	/								
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC13EL13	13	โถงอาคารห้องห้องพักพนักงาน	/	/	/	/								
VCHC13EL14	13	โถงอาคารห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL15	13	โถงอาคารห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL16	13	โถงอาคารห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL17	13	โถงอาคารประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL18	13	โถงอาคารโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL19	13	โถงอาคารโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL20	13	โถงอาคารโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL21	13	โถงอาคารโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL22	13	โถงอาคารห้องจัดอาหารผสม	/	/	/	/								
VCHC13EL23	13	โถงอาคารโถงทางเดิน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองไฟ	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินติดห้องปฏิบัติ	/	/	/	/								
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/								
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/								
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17EL10	17	หอคลอดตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17EL11	17	หอคลอดทางเดินด้านกลาง	/	/	/	/								
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDEL07	D	ห้องระบบปั๊มน้ำ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองไฟ	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL12	15	ห้องเก็บของทำความสะอาด	/	/	/	/								
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องกรองน้ำ RO	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/								
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเดิน	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 22-2-68 วันที่ 28/2/68 วันที่ 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเดิน	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC0EL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 22-2-68 วันที่ 28/2/68 วันที่ 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็มที่	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเข้าชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 29-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-026 R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็มที่	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเข้าชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	ข้างหน้าแผงค้ำ	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ในห้องแผงค้ำ	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บขยะ	/	/	/	/								
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	23	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/								
VCHC22EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/								
VCHC22EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026 R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-3-68 วันที่ : 24-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-05/01	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/02	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/03	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-2-68 วันที่ 28/2/68 วันที่ 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจขันน็อตขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 4-3-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-3-68

วันที่ : 24-3-68

วันที่ : 27/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดจุดต่อสายไฟฟ้าและจุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL07	10	คลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL10	10	แผนก X-bay หน้าห้อง TC Scam	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัลตร้าซาวด์ Check up	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจขันน็อตยึดทั่วไปสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL07	13	ห้องยาเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL08	13	[illegible]	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL09	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL10	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL13	13	โภชนาการห้องพักพนักงาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL14	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL15	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL16	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL17	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL18	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL19	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL20	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL21	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL22	13	โภชนาการห้องผลิตอาหารเหลว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL23	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-3-68 วันที่ : 24-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจขันน็อตยึดทั่วไปสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL10	17	ห้องคลอดตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL11	17	ห้องคลอดทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL07	D	ห้องระบบปั๊มส่งน้ำ	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 24-3-68 วันที่ : 24-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตข้อต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตข้อต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องน้ำ RO	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-3-'68 วันที่ : 24-3-68 วันที่ : 21/4/68

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงานเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL03	22	ข้างหน้าแผงค้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL04	22	ในห้องแผงค้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL01	23	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-3-68 วันที่ : 24-3-68 วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงานเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์พนักงาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์พนักงาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตยึดทั่วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
EL-05/01	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/	/	/	/					
EL-05/02	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/					
EL-05/03	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตยึดทั่วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จ แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
EL-01/03	1	ห้องผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
EL-01/04	1	ห้องผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
EL-01/05	1	ห้องผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
EL-01/06	1	ตรงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	/	/	/	/	/	/	/					
EL-01/07	1	ห้องทำหน้าของห้องผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/					
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/	/	/	/					
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/					
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/					
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/					
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/	/	/	/					
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/					
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/					
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/					
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/	/	/	/					
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/					
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-3-68
วันที่ :
วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : [illegible]-4-68 วันที่ : [illegible] วันที่ : [illegible]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน.................... พ.ศ. ....

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตยึดสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : [illegible] วันที่ : [illegible] วันที่ : [illegible]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.ค. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงาน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.ค. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อ ขั้วสาย แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09EL06	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC09EL08	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10EL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10EL04	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room	/	/	/	/								
VCHC10EL07	10	คลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC10EL09	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10EL10	10	แผนก X-Ray หน้าห้อง TC Scam	/	/	/	/								
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC10EL12	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11EL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL05	11	หน้าห้องเอ็กซเรย์ทรวงอก Check up	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อ ขั้วสาย แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL07	11	เคาน์เตอร์แผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11EL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	X								แบตเสื่อม
VCHC11EL13	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	/	/	/	/								
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC11EL16	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12EL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC12EL04	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC12EL06	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC12EL08	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13EL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขาชาร์จ (เข้าสู่ แบตเตอรี่)	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจขันน็อตยึดอุปกรณ์ภายในไฟฟ้าและสายไฟต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/								
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟเต็ม	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขาชาร์จ (เข้าสู่ แบตเตอรี่)	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจขันน็อตยึดอุปกรณ์ภายในไฟฟ้าและสายไฟต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ศูนย์การแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13EL07	13	ห้องยาตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC13EL08	13	ห้องยาตรงทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL09	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL10	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC13EL13	13	โภชนาการหน้าห้องพักพนักงาน	/	/	/	/								
VCHC13EL14	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL15	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL16	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL17	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL18	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL19	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL20	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL21	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL22	13	โภชนาการห้องจัดอาหารเหลว	/	/	/	/								
VCHC13EL23	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ (ชาร์จ) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตข้อต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	X								[illegible]
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินส่งคนป่วย	/	/	/	/								
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/								
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/								
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17EL10	17	หอคลอดตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17EL11	17	หอคลอดทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDEL07	D	ห้องควบคุมปั๊มน้ำ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ (ชาร์จ) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตข้อต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL12	15	ห้องเวรเก็บของสะอาด	/	/	/	/								
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องน้ำ RO	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/								
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68 วันที่ : [illegible] วันที่ : [illegible]

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็มที่	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเครื่องชาร์จ (ชาร์จ) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเดิน	9. ตรวจขันน็อตยึดตัวเครื่อง สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	✓	✓	✓	✓								
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68

วันที่ :

วันที่ : 4/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จเต็มที่	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเครื่องชาร์จ (ชาร์จ) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเดิน	9. ตรวจขันน็อตยึดตัวเครื่อง สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า[illegible]	9. ตรวจขันน็อตยึดทั่วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า[illegible]	9. ตรวจขันน็อตยึดทั่วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	ข้างหน้าห้องส่งผ้า	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ในห้องส่งผ้า	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	23	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/								
VCHC22EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/								
VCHC22EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-5-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน [illegible] พ.ศ. 2568

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-05/01	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/02	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/03	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

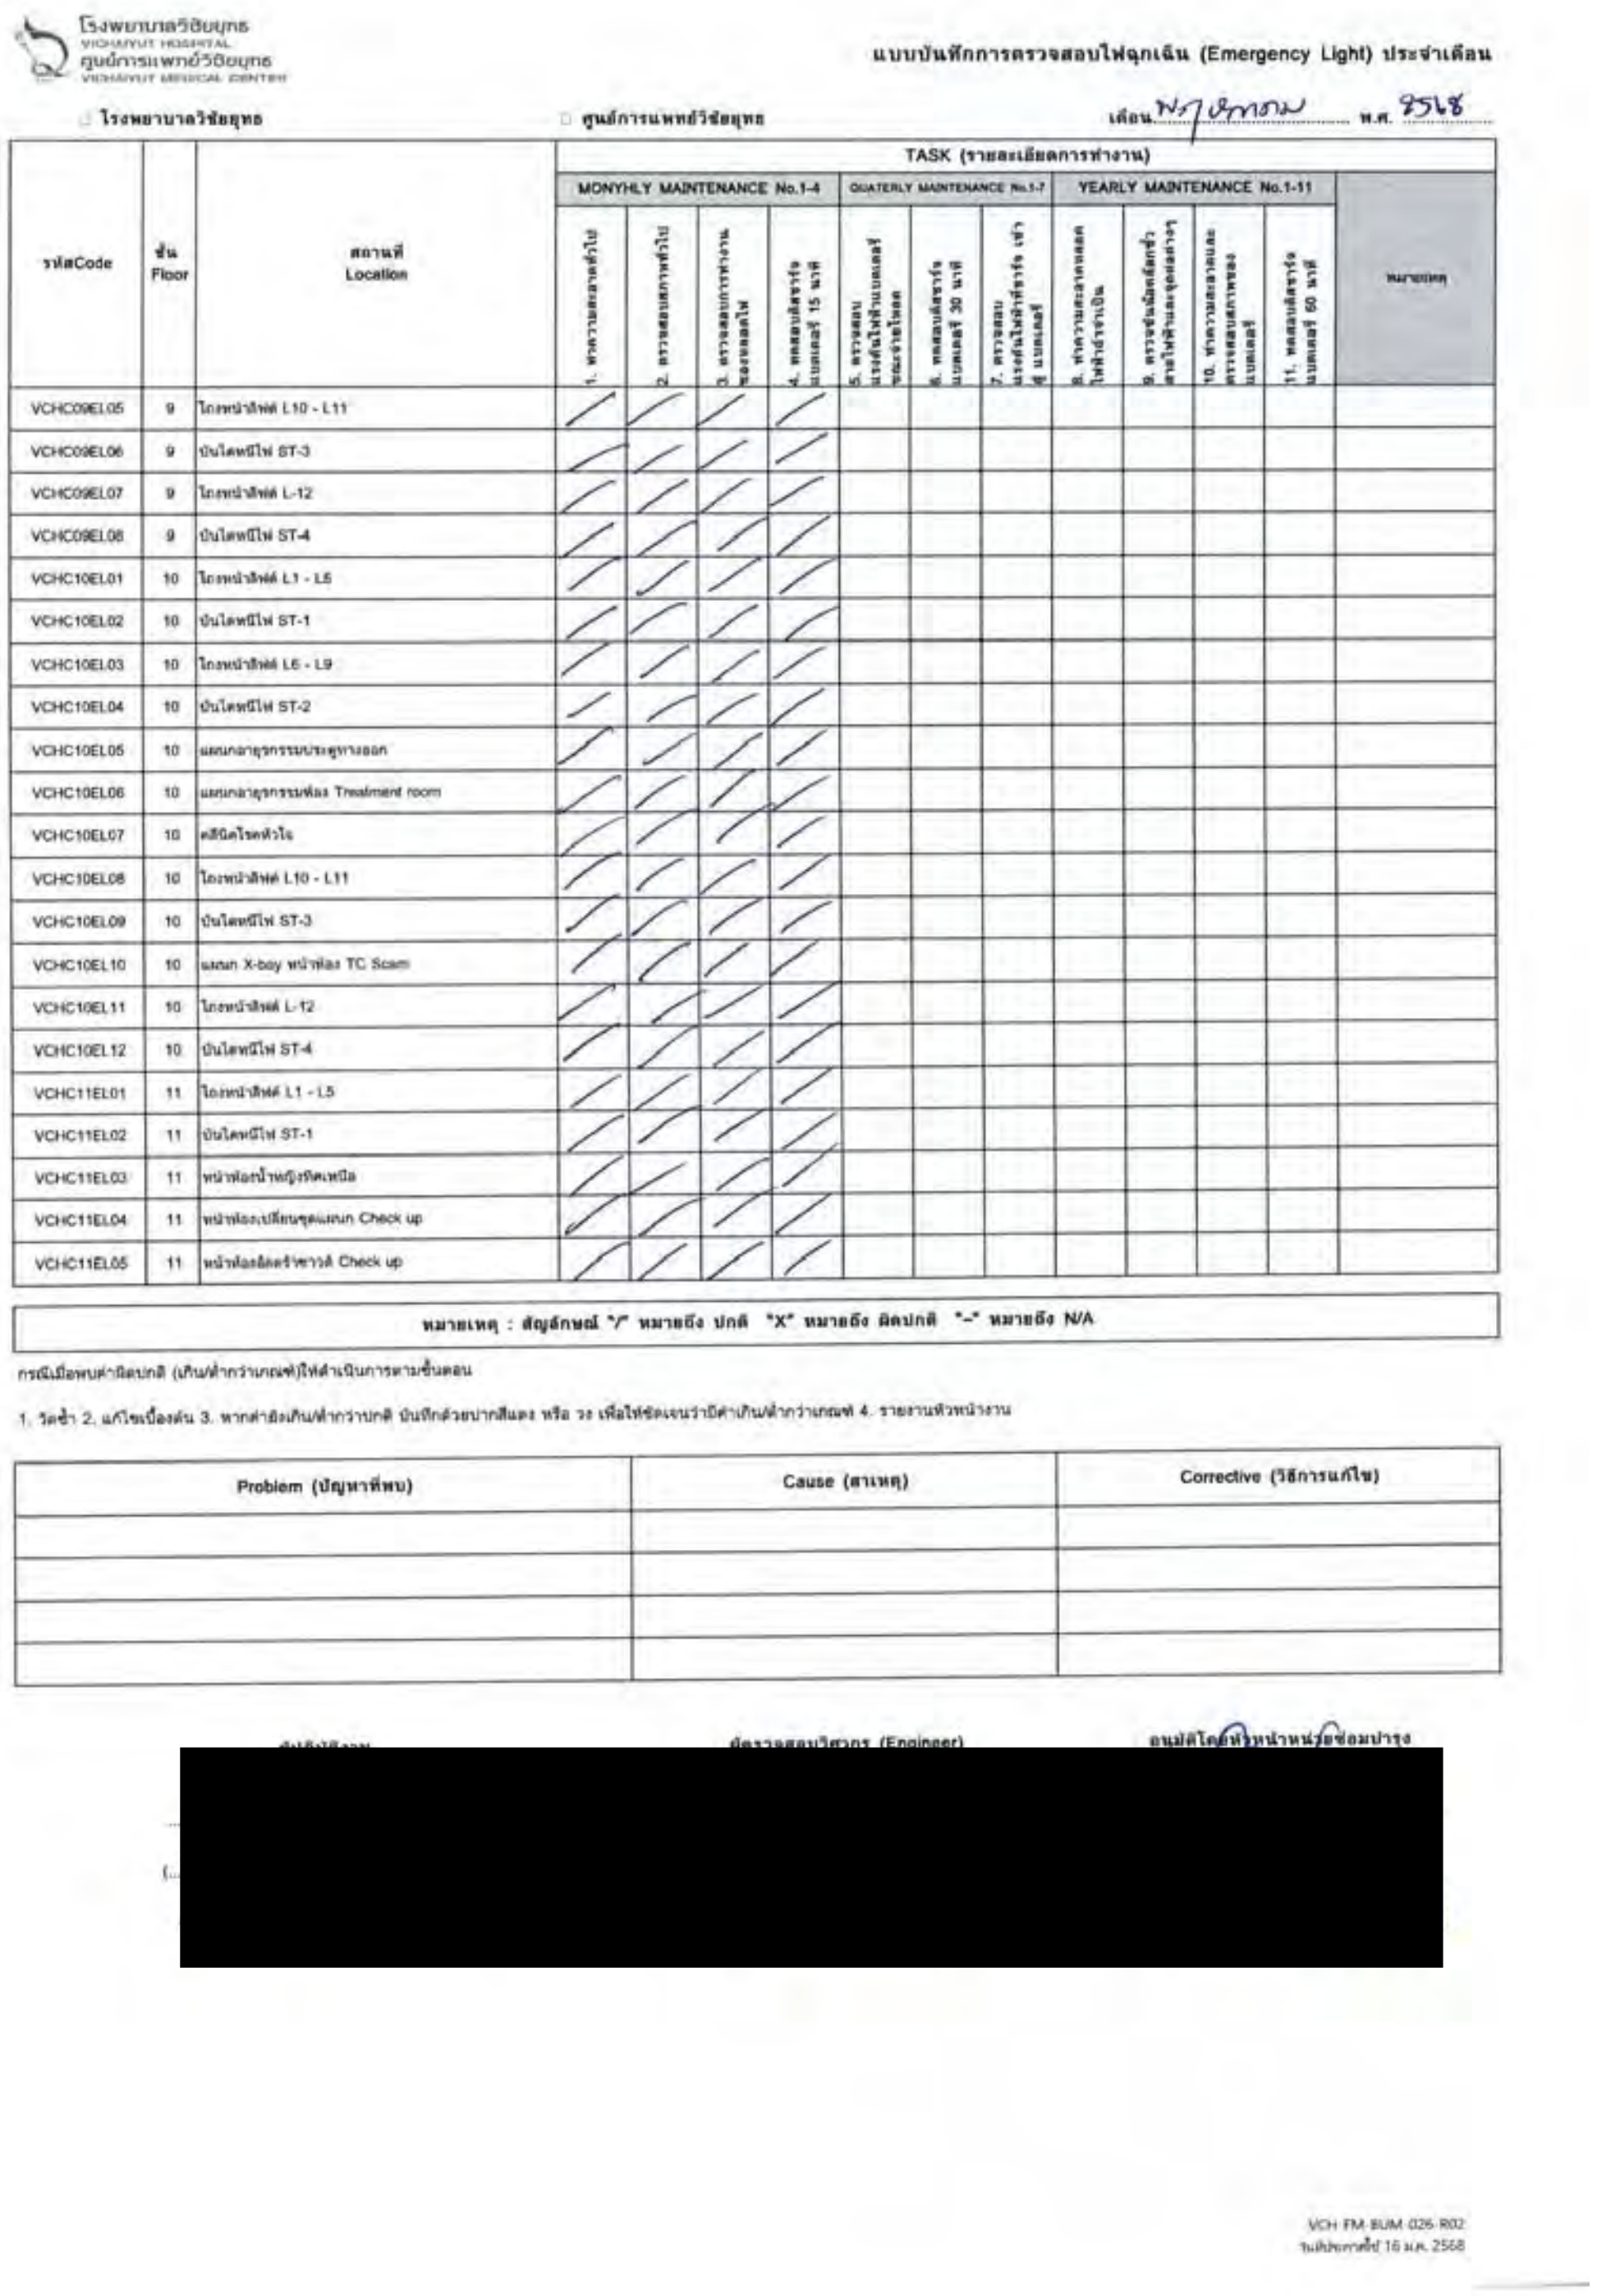

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room	/	/	/	/								
VCHC10EL07	10	คลีนิคโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10EL10	10	แผนก X-ray หน้าห้อง TC Scan	/	/	/	/								
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัลตร้าซาวด์ Check up	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

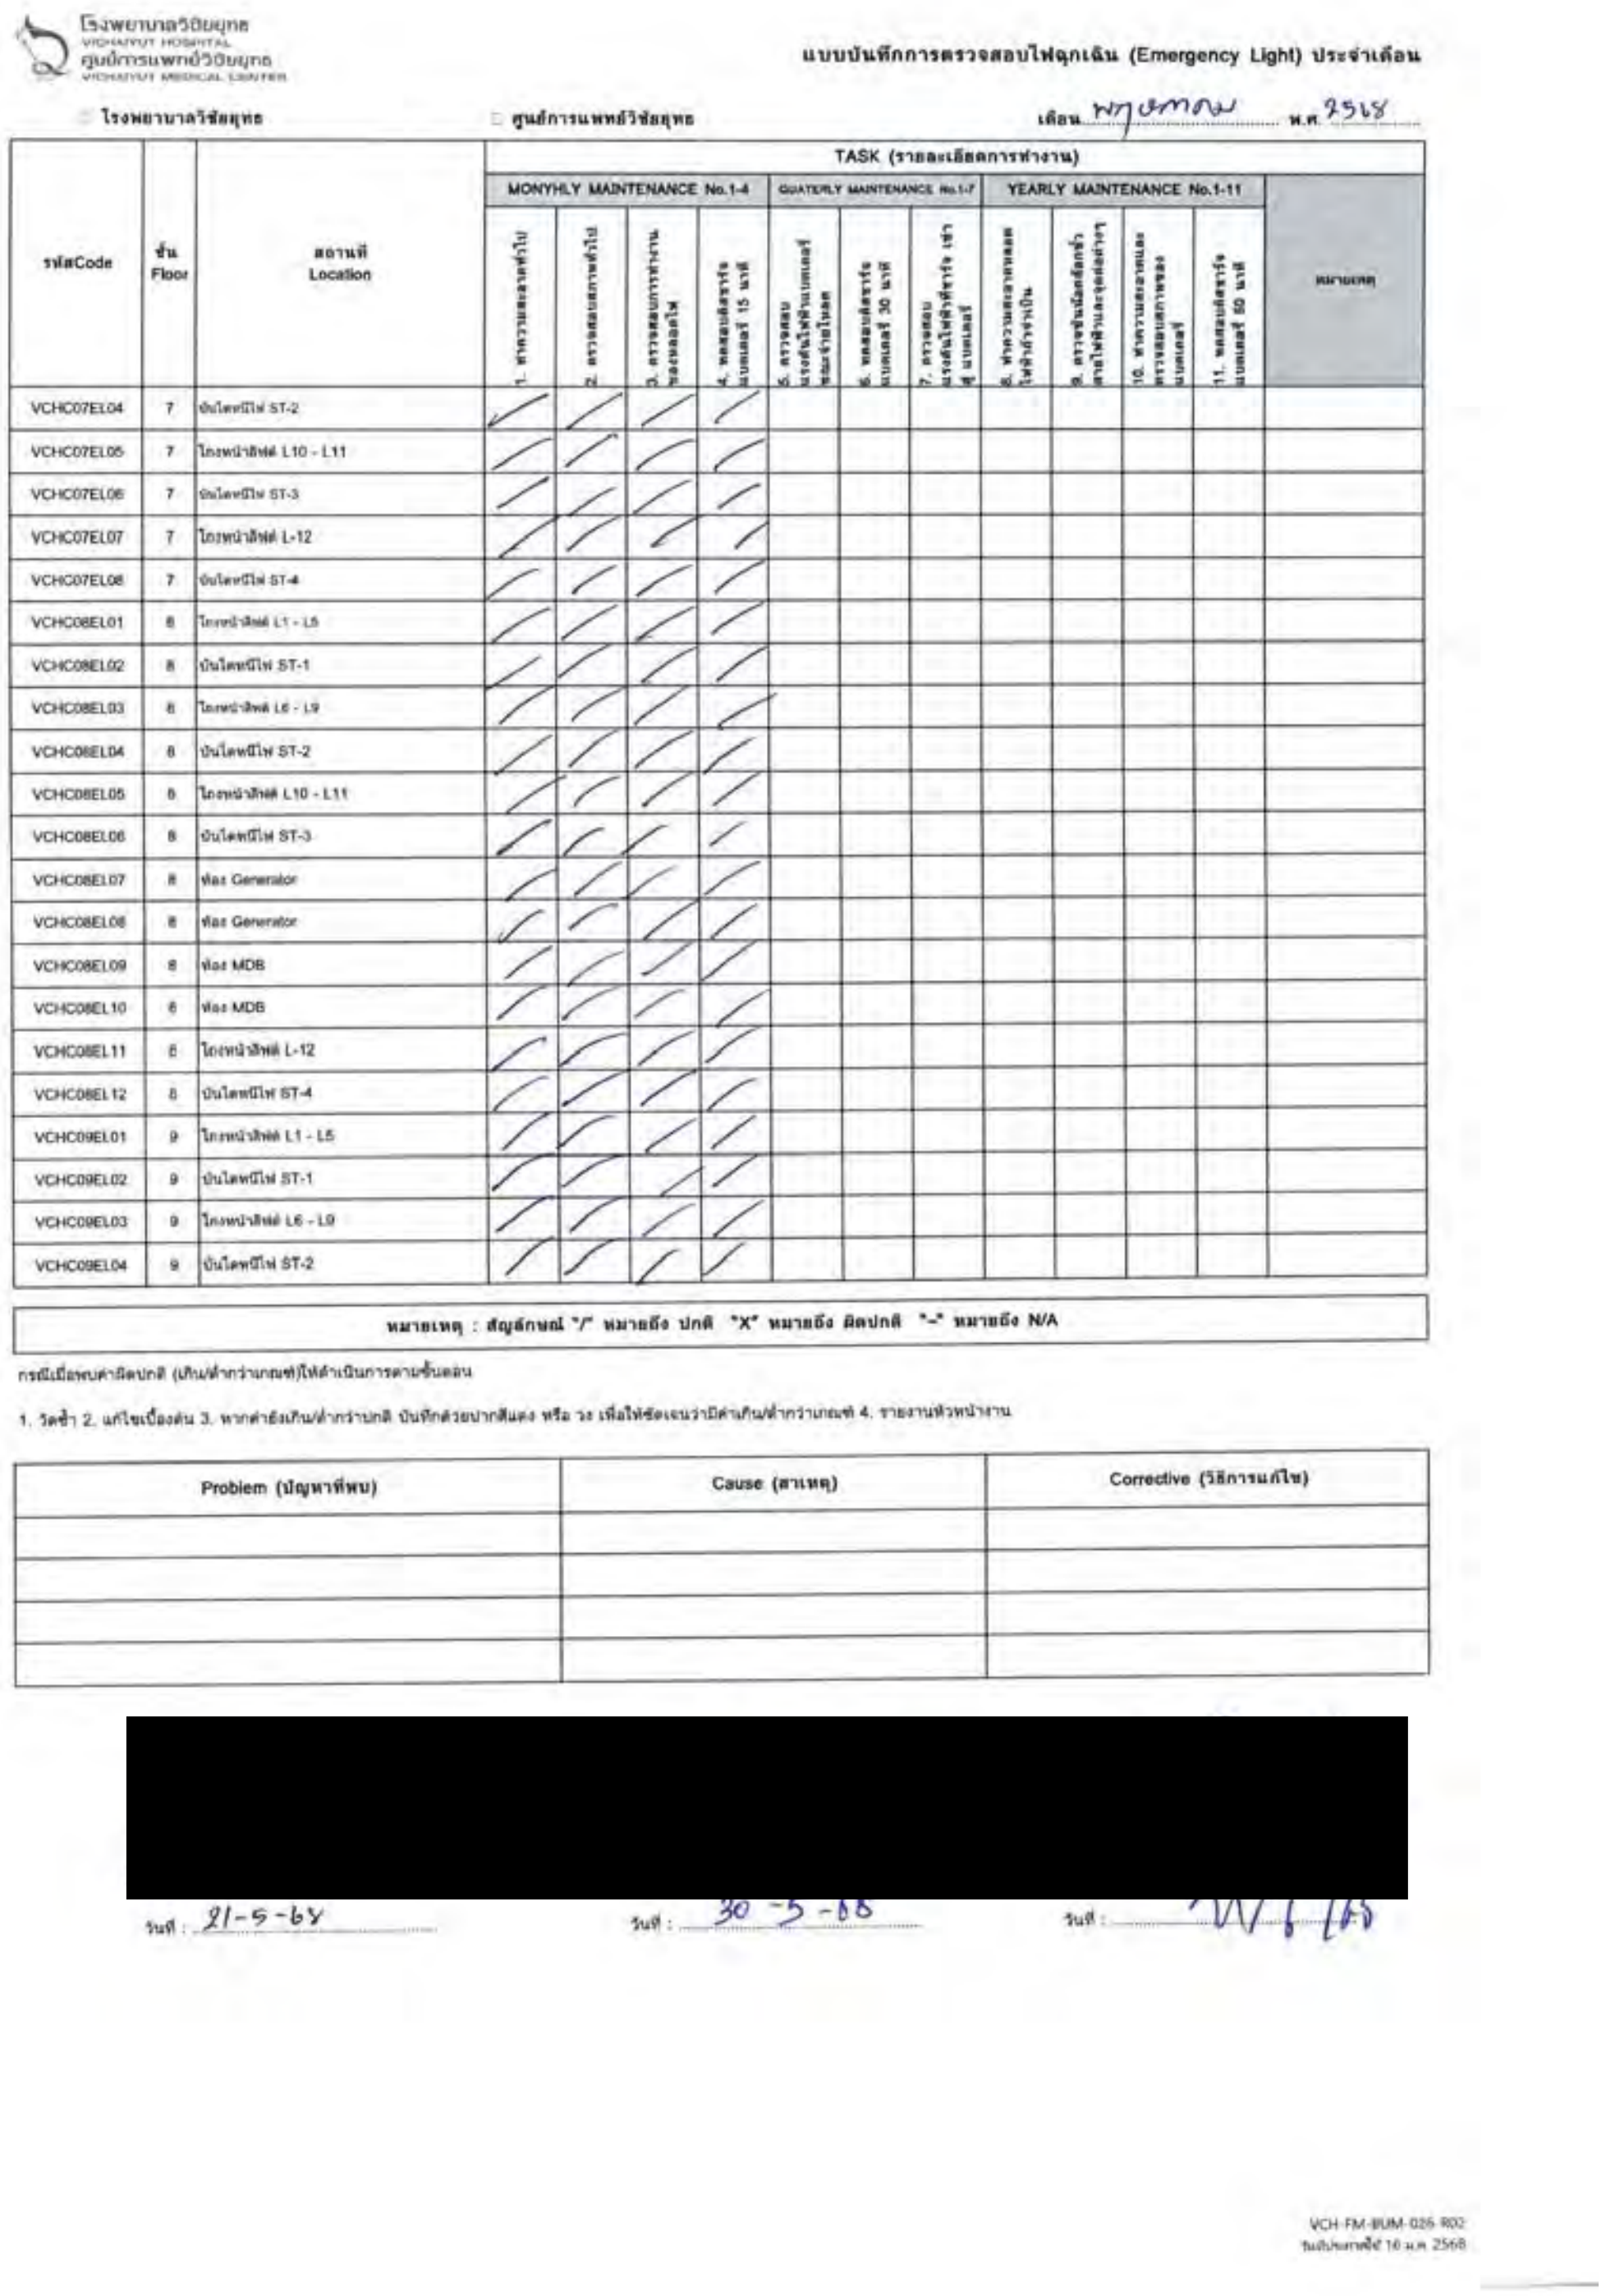

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 11/6/68

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13EL07	13	ห้องยาตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC13EL08	13	ห้องยาตรงทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL09	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL10	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC13EL13	13	โภชนาการห้องห้องพักพนักงาน	/	/	/	/								
VCHC13EL14	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL15	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL16	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL17	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL18	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL19	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL20	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL21	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL22	13	โภชนาการห้องจัดอาหารเหลว	/	/	/	/								
VCHC13EL23	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-5-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	/	/	/	/								
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-5-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า[illegible]	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/								
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องน้ำ RO	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/								
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า[illegible]	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/								
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 13-5-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : [illegible]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินลิฟต์ภายใน	/	/	/	/								
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/								
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/								
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17EL10	17	ทางเดินตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17EL11	17	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDEL07	D	ห้องระบบเก็บสำรองน้ำ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-5-6 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	ช่างหน้าแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ในห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	23	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/								
VCHC22EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/								
VCHC22EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 11/6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 25-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 11/6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
EL-05/01	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/02	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/03	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-5-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง

(Fire Extinguisher)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

(............................) (............................) (............................)

วันที่ : 24-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

(............................) (............................) (............................)

วันที่ : 29-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 24-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE 6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 24-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาน์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( ) ( ) ( )

วันที่ 24-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-9/7	9	แผนกฝังเข็มหลังเคาน์เตอร์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( )

วันที่ 24-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

( ) ( ) ( )

วันที่ 29-1-68 วันที่ 28/1/68 วันที่ 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

( ) ( ) ( )

วันที่ 29-1-68 วันที่ 28/1/68 วันที่ 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 29-1-68

วันที่ : 28/1/68

วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE 15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE 15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE 15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 29-1-68

วันที่ : 28/1/68

วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกห้องคลอด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] บำรุง

วันที่ 29-1-68 วันที่ 28/1/68 วันที่ 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	ไตเทียม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุล	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ 29-1-68 วันที่ 28/1/68 วันที่ 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 24-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บขยะ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโซลาเซลล์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 23-1-68	วันที่ : 28/1/68	วันที่ : 1-2-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อก Lock Seal	
FE-1/1	หอพักไส 1	ห้องน้ำ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	หอพักไส 1	ด้านหลังห้องผ้าคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	หอพักไส 1	ด้านหลังห้องผ้าคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	หอพักไส 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	หอพักไส 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	หอพักไส 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	หอพักไส 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	หอพักไส 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	หอพักไส 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	หอพักไส 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	หอพักไส 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	หอพักไส 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	หอพักไส 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 28-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อก Lock Seal	
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5ขษ 5530)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5ขษ 5767)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5ฆฆ9580)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กฌ 6719)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ฆอ 8224) คันเล็ก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถตู้โดยสาร (ขม 5024)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถตู้โดยสาร (ฆอ 7237)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถตู้โดยสาร (ฆอ7279)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถตู้โดยสาร (ฆย 9042)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1614)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1628)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1631)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 4021)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถตู้โดยสาร (ฮค 2768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถตู้โดยสาร (ขง 780)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

( ) ( ) ( )

วันที่ : 29-1-68 วันที่ : 28/1/68 วันที่ : 1-2-68

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68

วันที่ : 28/2/68

วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องศูนย์เปล	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68

วันที่ : 28/2/68

วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( ) วันที่ : 26-2-68
( ) วันที่ : 28/2/68
( ) วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( ) วันที่ : 26-2-68
( ) วันที่ : 28/2/68
( ) วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาน์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68

วันที่ :

วันที่ :

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-9/7	9	แผนก[illegible]หลังเคาน์เตอร์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68

วันที่ : 28/2/68

วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 1)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 2)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 3)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 4)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 5)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 6)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 7)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 8)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 9)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 10)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 11)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 12)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 13)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 14)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 15)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 16)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 17)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 25-1-68 [illegible]
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 18)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	เกจตก 22-1-68 [illegible]

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68 วันที่ : 28/2/68 วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 40)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 25-2-68 [illegible]
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 41)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 42)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 43)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 44)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 45)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 46)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 47)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 48)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 49)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 25-2-68 [illegible]
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 50)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 51)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 52)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 53)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 54)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 25-2-68 [illegible]
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 55)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 25-2-68 [illegible]
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 56)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 57)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 58)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 59)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 60)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68

วันที่ : 28/2/68

วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 19)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 27-1-68 [illegible]
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 20)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 27-1-68 [illegible]
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 21)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 25-2-68 [illegible]
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 22)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 25-2-68 [illegible]
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 23)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 25-2-68 [illegible]
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 24)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 29-1-68 [illegible]
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 25)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 27-1-68 [illegible]
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 26)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 27)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 28)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 29)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 30)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 31)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 32)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 33)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 34)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 35)	BF2000	–	–	/	–	–	/	–	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 36)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 37)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 25-2-68 [illegible]
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 38)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 39)	BF2000	–	–	/	–	–	X	–	[illegible] 22-1-68 [illegible]

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68

วันที่ : 28/2/68

วันที่ : 10/3/68

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกหอคลอด	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฝั่งตึก	BF2000	-	-	/	/	/	X	/	แจ้งซ่อม 25-2-68 รอสั่งซื้อ
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	X	/	แจ้งซ่อม 25-2-68 รอสั่งซื้อ
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฝั่งตึก	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :

วันที่ : 28/2/68

วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

เดือน.............................. พ.ศ. ....

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 61)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	[illegible]
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 62)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	แจ้งซ่อม 22-1-68 เกจไม่ตรง
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 63)	BF2000	-	-	/	-	-	+	-	แจ้งซ่อม 22-1-68 [illegible]
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	ไตเทียม	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุด	BF2000	-	-	/	/	/	X	/	แจ้งซ่อม 28-2-68 รอสั่งซื้อ
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-2-68

วันที่ : 28/2/68

วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโซล่าเซลล์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68

วันที่ : 28/2/68

วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-2-68

วันที่ : 28/2/68

วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-1/1	หอพักใส 1	ห้องผ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	หอพักใส 1	ด้านหลังห้องผ้าคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	หอพักใส 1	ด้านหลังห้องผ้าคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	หอพักใส 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	หอพักใส 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	หอพักใส 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	หอพักใส 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	หอพักใส 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	หอพักใส 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	หอพักใส 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	หอพักใส 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	หอพักใส 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	หอพักใส 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(.................................) วันที่ : 26-2-68

(.................................) วันที่ : 28/2/68

(.................................) วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5ขษ 5530)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5ขษ 5767)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5ขฮ9580)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กฆ 6719)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กฆ 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กฆ 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กฆ 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กฆ 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ฆอ 8224) คันเล็ก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถตู้โดยสาร (ฆม 5024)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถตู้โดยสาร (ฆง 7237)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถตู้โดยสาร (ฆจ7279)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถตู้โดยสาร (ฮย 9042)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1614)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1628)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1631)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถตู้โดยสาร (ฮษ 4021)	BF2000	–	–	✓	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถตู้โดยสาร (ฮฉ 2768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถตู้โดยสาร (ฆง 780)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(.................................) วันที่ : 26-2-68

(.................................) วันที่ : 28/2/68

(.................................) วันที่ : 10/3/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	X	/	เกจตก เปลี่ยน 20/3/68
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องทันตแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ก๊าซดับเพลิงหมด		

[redacted]

วันที่ : 20-3-68 วันที่ : 20-3-68 วันที่ : [illegible]/4/68

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-3-68 วันที่ : 21-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-3-68 วันที่ : 21-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-9/7	9	แผนกฝังเข็มหลังเคาร์เตอร์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-3-68 วันที่ : 21-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาร์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-3-68 วันที่ : 22-3-68 วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 1)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 2)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 3)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 4)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 5)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 6)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 7)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 8)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 9)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 10)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 11)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 12)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 13)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 14)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 15)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 16)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 17)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 18)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-3-68
วันที่ : 22-3-68
วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-3-68
วันที่ : 22-3-68
วันที่ : 21/4/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักถัง Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 40)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 41)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 42)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 43)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 44)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 45)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 46)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 47)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 48)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 49)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 50)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 51)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 52)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 53)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 54)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 55)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 56)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 57)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 58)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 59)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 60)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักถัง Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 19)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 20)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 21)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 22)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 23)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 24)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 25)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 26)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 27)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 28)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 29)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 30)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 31)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 32)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 33)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 34)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 35)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 36)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 37)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 38)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 39)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน.................................. พ.ศ. ....

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกหอคลอด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 61)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 62)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 63)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	ไตเทียม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุล	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	/	/	X	/	เกจตก (รอสั่งซื้อ)

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ .... วันที่ .... วันที่ ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน.................................... พ.ศ. ....

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	ด้ามบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	X	/	เกจตก เปลี่ยน 23/3/68
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโซล่าเซลล์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ถังดับเพลิงเกจตก		

[redacted]

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	ด้ามบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน.................................... พ.ศ. ....

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	สลักล็อค Lock Seal	
FE-1/1	หอพักใต้ 1	ห้องน้ำ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องน้ำคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องน้ำคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	หอพักใต้ 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	หอพักใต้ 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	สลักล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5ขษ 5530)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5ขษ 5767)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5ขฮ9580)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กฆ 6719)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กฆ 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กฆ 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กฆ 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กฆ 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ฮอ 8224) คันเล็ก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถตู้โดยสาร (ฮม 5024)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถตู้โดยสาร (ฮอ 7237)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถตู้โดยสาร (ฮอ7279)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถตู้โดยสาร (ฮบ 9042)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1614)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1628)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1631)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถตู้โดยสาร (ฮข 4021)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถตู้โดยสาร (ฮฉ 2768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถตู้โดยสาร (ฮง 780)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 07/5/68

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 7/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-4-68
วันที่ : 4-5-68
วันที่ : 8/8/68

VCH-FM-BUM-023-R01
วันที่ประกาศใช้ 01 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาน์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-4-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-9/7	9	แผนกฝังเข็มหลังเคาน์เตอร์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 4/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 1)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 2)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 3)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 4)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 5)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 6)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 7)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 8)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 9)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 10)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 11)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 12)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 13)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 14)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 15)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 16)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 17)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 18)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 23-4-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 7/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน 12 เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 19)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 20)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 21)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 22)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 23)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 24)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 25)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 26)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 27)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 28)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 29)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 30)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 31)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 32)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 33)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 34)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 35)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 36)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 37)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 38)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 39)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน 12 เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 40)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 41)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 42)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 43)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 44)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 45)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 46)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 47)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 48)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 49)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 50)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 51)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 52)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 53)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 54)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 55)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 56)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 57)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 58)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 59)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 60)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 23-4-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สถานะถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกหอคลอด	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 4/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สถานะถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 61)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 62)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 63)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	ไตเทียม	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุล	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	-	-	/	/	/	X	/	เกจตก

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-4-68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 4/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕68

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโซล่าเซลล์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25 - 4 - 68 วันที่ : 4-5-68 วันที่ : 7/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-1/1	หอพักไส 1	ห้องน้ำ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	หอพักไส 1	ด้านหลังห้องน้ำคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	หอพักไส 1	ด้านหลังห้องน้ำคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	หอพักไส 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	หอพักไส 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	หอพักไส 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	หอพักไส 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	หอพักไส 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	หอพักไส 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	หอพักไส 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	หอพักไส 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	หอพักไส 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	หอพักไส 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-4-68

วันที่ : 4-5-68

วันที่ : 4/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5ขษ 5530)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5ขษ 5767)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5ขฮ9580)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กฒ 6719)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ฆอ 8224) คันเล็ก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถตู้โดยสาร (ขม 5024)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถตู้โดยสาร (ฆอ 7237)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถตู้โดยสาร (ฆอ7279)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถตู้โดยสาร (ฮย 9042)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1614)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1628)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1631)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถตู้โดยสาร (ฮข 4021)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถตู้โดยสาร (ฮฉ. 2768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถตู้โดยสาร (ขง 780)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 26-4-68

วันที่ : 4-5-68

วันที่ : 4/5/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 10-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 1/6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 10-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 11/6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26 - 5 - 68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 1/6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาร์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-023 R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-9/7	9	แผนกฝังเข็มหลังเคาร์เตอร์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 10-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 10/6/68

VCH-FM-BUM-023 R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 1)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 2)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 3)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 4)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 5)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 6)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 7)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 8)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 9)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 10)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 11)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 12)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 13)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 14)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 15)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 16)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 17)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 18)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : [illegible]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 40)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 41)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 42)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 43)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 44)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 45)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 46)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 47)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 48)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 49)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 50)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 51)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 52)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 53)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 54)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 55)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 56)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 57)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 58)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 59)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 60)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-5-68 วันที่ : 30-5-68 วันที่ : 11/6/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 19)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 20)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 21)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 22)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 23)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 24)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 25)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 26)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 27)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 28)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 29)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 30)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 31)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 32)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 33)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 34)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 35)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 36)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 37)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 38)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 39)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-5-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกหอคลอด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 61)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 62)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 63)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	ไตเทียม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB ชุด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ข้อล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ข้อล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องไซต์งานเซลล์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

เอกสารตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Fire Alarm)

General Information	
Project : Vichaiyut Hospital	**System** : Fire Alarm
Item	**Procedure**
1	**ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm**
1.1	**Smoke Detector**
	- Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric ทดสอบการทำงานโดยการใช้ Smoke Detector Tester
	เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว Smoke แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่าง
	แสดงการทำงาน แล้วจะมีสัญญาณ ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset
	ระบบ ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป
1.2	**Heat Detector**
	- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยอาศัยการโก่งงอของโลหะ 2 ชนิด มีใช้งานอยู่ 2 ชนิด
	1. แบบ Rate of Rise & Fix Temp. โดยมีใช้งานตามบริเวณห้องน้ำ, Office , ทางเดิน เป็นต้น
	2. แบบ Fix Temp. มีใช้งานในห้อง Generator
	- ชนิดที่ 1 ทดสอบการทำงานโดยใช้ไดร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ Heat ตรวจจับความร้อนในช่วง
	Rate of Rise เท่านั้นจะไม่ทดสอบในช่วง Fix Temp เนื่องจากจะเกิดความเสียหายกับตัว Heat และจะใช้งานต่อไปไม่ได้
	- ชนิดที่ 2 ไม่สามารถทดสอบการทำงานที่ Fix Temp. ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย และไม่สามารถใช้งานต่อได้
	การทดสอบทำการ Short สายที่ขั้วอุปกรณ์แทน
	อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีไฟ (LED) แสดงการทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัว Heat สามารถพร้อมทำงานครั้งต่อไปได้ เมื่ออุกรณ์
	ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.3	**Fire Alarm Station**
	- เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ การทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการ ทำงานแต่ละชนิด
	- Pull Station ทดสอบโดยการดึงจริง (ถอดแท่งแก้วออกก่อน) หรือโดยการเปิดฝาครอบออกแล้วยกสวิทช์ หลังจากทดสอบแล้ว
	ให้ดันกลับในตำแหน่งเดิมเพื่อปิดฝาครอบ
	- Breakglass ทำงานโดยการทุบกระจกให้แตก ในการทดสอบจะ Key ทดสอบดันเข้าไปดันกระจก เมื่ออุกรณ์ชนิดนี้ทำงาน
	จะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.4	**Key Switch**
	- Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการใช้กุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงาน
	จะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.5	**Speaker -Strobes**
	- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียงและแสง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction

---

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2

ประจำปี 2567

โครงการ : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

(วันที่ 2-5,7-12 ตุลาคม 2567)

โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 662 932 -0837
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

Preventive Maintenance Report

General Information

Project : Vichaiyut Hospital **System :** Fire Alarm **Model :** EST3

Revision : Not Specify **Manufacturer :** EDWARDS

PM No. : ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2567 **Start :** 2 ตุลาคม 2567 **End :** 12 ตุลาคม 2567

Parts / Devices Types

Part/Dev. : FCP / Graphic Annunciator **Installed by :** -

Location : Engineering Room **Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	FAP									
01	**Power Supplies**									
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/	/	-	-	-	-	/	220 VAC
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> Battery connector	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 24 VDC Auxiliary power & connector. (2 Output)	/	/	/	-	-	-	-	/	
02	**3-CPU1**									
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/	/	-	-	-	-	/	
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	
03	**3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller**									
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/	/	-	-	-	-	/	Loop1,2,3,4
	3.02 > Filter Board	/	/	/	-	-	-	-	/	-
04	**Battery Charger**									
	4.01 > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@12 Amp. 1 Set.)	/	/	/	-	-	-	-	/	-

---

General Information

Project : Vichaiyut Hospital **System** : Fire Alarm

Item	Procedure
1.6	**Graphic Annunciator**
	- เป็นแผนผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และเสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุมรับ
	สัญญาณ การแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตามFunction สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ
	โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED.

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information

Project : Vichaiyut Hospital **System :** Fire Alarm **Model :** EST3
Revision : Not Speccify **Manufacturer :** EDWARDS
PM No. : ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2567 **Start :** 2 ตุลาคม 2567 **End :** 12 ตุลาคม 2567

Parts / Devices Types

Part/Dev. : FCP / Graphic Annunciator **Installed by :** -
Location : Engineering Room **Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation	
	FAP									
	6.09 > 0-9	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.10 > ENTER	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.11 > DEL	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.12 > Detail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.13 > Message Next	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.14 > Command Manu	/	/	/	-	-	-	-	/	-
07	**3-FTCU Controller (Control Switches)**	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.01 > Connect sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.02 > Review Pending sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.03 > ACK SW	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.04 > Disconnect	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.05 > Review Connected.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
08	**LCD Display**	/	/	/	-	-	-	-	/	-
09	**Trouble,Alarm Buzzer**	/	/	/	-	-	-	-	/	-
10	**Computer Graphic at Operator Engineering Room**	/	/	/	-	-	-	-	/	-

---

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information

Project : Vichaiyut Hospital **System :** Fire Alarm **Model :** EST3
Revision : Not Speccify **Manufacturer :** EDWARDS
PM No. : ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2567 **Start :** 2 ตุลาคม 2567 **End :** 12 ตุลาคม 2567

Parts / Devices Types

Part/Dev. : FCP / Graphic Annunciator **Installed by :** -
Location : Engineering Room **Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation	
	FAP									
05	**Indicator Lamps (At 3-LCD)**									
	5.01 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.02 > Suppervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.03 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.04 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.05 > Power	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.06 > Test	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.07 > CPU Fail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.08 > Gnd Fault	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.09 > Disable	/	/	/	-	-	-	-	/	-
06	**Control Switches (At 3-LCD)**									
	6.01 > Reset	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.02 > Alarm Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.03 > Drill	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.04 > Panal Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.05 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.06 > Suppervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.07 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.08 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
31	01030031	PS	3946829803	Ceremory-room_FL1_SMOKEADD01A035_L65	✓	✓	✓	✓	
32	01030032	PS	3946921675	Mortuary-room_FL1_SMOKEADD01A036_L66	✓	✓	✓	✓	
33	01030033	PS	3949444911	Rubbish-room_FL1_SMOKEADD01A037_L67	✓	✓	✓	✓	
34	01030034	PS	3946917234	Stock_room_FL1_SMOKEADD01A038_L64	✓	✓	✓	✓	
35	01030035	PS	3946829643	Corridor_W_FL1_SMOKEADD01A039_L55	✓	✓	✓	✓	
36	01030036	PS	3945325146	Corridor-fireLift_FL1_SMOKEADD01A040_L45	✓	✓	✓	✓	
37	01030037	PS	3946827199	Labour-Stock_FL1_SMOKEADD01A041_L62	✓	✓	✓	✓	
38	01030038	PS	3940274821	Rubbish-infrac_FL1_SMOKEADD01A042_L61	✓	✓	✓	✓	
39	01030039	PS	3946830564	Nurse-bedroom2_FL1_SMOKEADD01A043_L60	✓	✓	✓	✓	
40	01030040	PS	3946830281	Nurse-bedroom1_FL1_SMOKEADD01A044_L59	✓	✓	✓	✓	
41	01030041	PS	3946830465	Med-rest_FL1_SMOKEADD01A045_L57	✓	✓	✓	✓	
42	01030042	PS	3984041083	Corridor-W_FL1_SMOKEADD01A046_L55	✓	✓	✓	✓	
43	01030043	PS	3946830151	Nurse-rest-room_FL1_SMOKEADD01A047_L56	✓	✓	✓	✓	
44	01030044	PS	3946829926	Med-rest-room_FL1_SMOKEADD01A048_L58	✓	✓	✓	✓	
45	01030045	PS	3946830236	Corridor-Med-rest_FL1_SMOKEADD01A049_L45	✓	✓	✓	✓	
46	01030046	PS	3946913618	Corridor-Lift-N_FL1_SMOKEADD01A050_L45	✓	✓	✓	✓	
47	01030047	PS	3940230889	Receiving-room_FL1_SMOKEADD01A052_L16	✓	✓	✓	✓	
48	01030048	PS	3946827151	Corridor-Lift-E_FL1_SMOKEADD01A053_L45	✓	✓	✓	✓	
49	01030049	PS	3946921057	ER-childen-TM._FL1_SMOKEADD01A054_L44	✓	✓	✓	✓	
50	01030050	PS	3946916541	ER-childen-obsev_FL1_SMOKEADD01A055_L47	✓	✓	✓	✓	
51	01030051	PS	3946829902	Nurse-rest-room_FL1_SMOKEADD-01A056_L49	✓	✓	✓	✓	
52	01030052	PS	3946830250	Corridor-W_FL1_SMOKEADD01A057_L55	✓	✓	✓	✓	
53	01030053	PS	3931976260	Front-EE-room_FL1_SMOKEADD01A058_L40	✓	✓	✓	✓	
54	01030054	PS	3940230001	Cone-cast-room_FL1_SMOKEADD01A059_L48	✓	✓	✓	✓	
55	01030055	PS	3946829841	ER-women-Exam_FL1_SMOKEADD01A060_L46	✓	✓	✓	✓	
56	01030056	PS	3946920821	Corridor-ER-child_FL1_SMOKEADD01A061_L40	✓	✓	✓	✓	
57	01030057	PS	3946920173	Corridor-ER-child_FL1_SMOKEADD01A062_L40	✓	✓	✓	✓	
58	01030058	PS	3946920449	ER-Child-Exam_FL1_SMOKEADD01A063_L43	✓	✓	✓	✓	
59	01030059	PS	3946936075	Entran-Corridor_FL1_SMOKEADD01A064_L20	✓	✓	✓	✓	
60	01030060	PS	3946829834	Entran-Corridor_FL1_SMOKEADD01A065_L20	✓	✓	✓	✓	
61	01030061	PS	3946921200	Information_FL1_SMOKEADD01A066_L37	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop1-2					
1	01030001	HFS	3601003029	Carpark_FLB1_HEATADD01A001_L4	✓	✓	✓	✓	
2	01030002	HFS	3682616316	Carpark_FLB1_HEATADD01A002_L4	✓	✓	✓	✓	
3	01030003	HFS	3620210910	Carpark_FLB1_HEATADD01A003_L4	✓	✓	✓	✓	
4	01030004	PS	3949430754	Technical-store_FLB1_SMOKEADD01A004_L8	✓	✓	✓	✓	
5	01030005	HRS	3807319504	Corridor-lift-N_FLB1_HEATADD01A005_L4	✓	✓	✓	✓	
6	01030006	PS	3940141819	FirePump-Room_FLB1_SMOKEADD01A007_L3	✓	✓	✓	✓	
7	01030007	PS	3946930684	Garden-Room_FLB1_SMOKEADD01A008_L2	✓	✓	✓	✓	
8	01030008	PS	3940207485	Security-room_FLB1_SMOKEADD01A009_L1	✓	✓	✓	✓	
9	01030009	HFS	3601050832	Carpark_FLB1_HEATADD01A010_L4	✓	✓	✓	✓	
10	01030010	HFS	3682600377	Carpark_FLB1_HEATADD01A011_L4	✓	✓	✓	✓	
11	01030011	HFS	3682600032	Carpark_FLB1_HEATADD01A012_L4	✓	✓	✓	✓	
12	01030012	HFS	3682599350	Carpark_FLB1_HEATADD01A013_L4	✓	✓	✓	✓	
13	01030013	HFS	3601014100	Carpark_FLB1_HEATADD01A014_L4	✓	✓	✓	✓	
14	01030014	HFS	3682599800	Carridor-Lift-S_FLB1_HEATADD01A015_L4	✓	✓	✓	✓	
15	01030015	HFS	3601052775	Carpark_FLB1_HEATADD01A016_L4	✓	✓	✓	✓	
16	01030016	HFS	3601052041	Carpark_FLB1_HEATADD01A017_L4	✓	✓	✓	✓	
17	01030017	HFS	3682599237	Carpark_FLB1_HEATADD01A018_L4	✓	✓	✓	✓	
18	01030018	HFS	3601224875	Carpark_FLB1_HEATADD01A019_L4	✓	✓	✓	✓	
19	01030019	HFS	3682599121	Carpark_FLB1_HEATADD01A020_L4	✓	✓	✓	✓	
20	01030020	HFS	3601052973	Carpark_FLB1_HEATADD01A022_L4	✓	✓	✓	✓	
21	01030021	HFS	3601037918	Carpark_FLB1_HEATADD01A023_L4	✓	✓	✓	✓	
22	01030022	PS	3940224437	Driverrest-room_FLB1_SMOKEADD01A024_L6	✓	✓	✓	✓	
23	01030023	HFS	3601051372	Driverroom_FLB1_HEATADD01A025_L5	✓	✓	✓	✓	
24	01030024	PS	3940224567	Corridor-lift-W_FLB1_SMOKEADD01A027_L7	✓	✓	✓	✓	
25	01030025	PS	3903785876	EE-room_FL1_SMOKEADD01A028	✓	✓	✓	✓	
26	01030026	PS	3940207539	Front-EE-room_FL1_SMOKEADD01A030_L50	✓	✓	✓	✓	
27	01030027	PS	3930760891	Office_FL1_SMOKEADD01A031_L51	✓	✓	✓	✓	
28	01030028	PS	3949365605	M-Toilet-W_FL1_SMOKEADD01A032_L52	✓	✓	✓	✓	
29	01030029	PS	3953398774	M-Toilet-W_FL1_SMOKEADD01A033_L53	✓	✓	✓	✓	
30	01030030	PS	3940230155	Nitrus-room_FL1_SMOKEADD01A034_L54	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
62	01030062	PS	3946921088	X-ray-control_FL1_SMOKEADD01A067_L38	✓	✓	✓	✓	
63	01030063	PS	3940209786	X-ray_FL1_SMOKEADD01A068_L39	✓	✓	✓	✓	
64	01030064	PS	3946915681	Corridor-Lift-W_FL1_SMOKEADD01A069_L40	✓	✓	✓	✓	
65	01030065	PS	3946917173	Corridor-Minor-OR_FL1_SMOKEADD01A070_L40	✓	✓	✓	✓	
66	01030066	PS	3946921026	Pharmacy_FL1_SMOKEADD01A071_L32	✓	✓	✓	✓	
67	01030067	PS	3946827939	ER-observe_FL1_SMOKEADD01A072_L34	✓	✓	✓	✓	
68	01030068	PS	3946830366	Cashier_FL1_SMOKEADD01A074_L31	✓	✓	✓	✓	
69	01030069	PS	3946827830	Pharmacy_FL1_SMOKEADD01A073_L32	✓	✓	✓	✓	
70	01030070	PS	3946930554	Entran-Corridor_FL1_SMOKEADD01A075_L20	✓	✓	✓	✓	
71	01030071	PS	3945379880	Aubonbain-coffee_FL1_SMOKEADD01A076_L21	✓	✓	✓	✓	
72	01030072	PS	3945380190	Corridor-S_FL1_SMOKEADD01A077_L20	✓	✓	✓	✓	
73	01030073	PS	3945379378	Reception-ER_FL1_SMOKEADD01A078_L20	✓	✓	✓	✓	
74	01030074	PS	3946829377	ER-Exam4_FL1_SMOKEADD01A079_L33	✓	✓	✓	✓	
75	01030075	PS	3946815592	ER-Exam3_FL1_SMOKEADD01A080_L35	✓	✓	✓	✓	
76	01030076	PS	3946829513	ER-room_FL1_SMOKEADD01A081_L30	✓	✓	✓	✓	
77	01030077	PS	3945380220	ER-Resuscitation_FL1_SMOKEADD01A082_L21	✓	✓	✓	✓	
78	01030078	PS	3946829636	Admitting-office_FL1_SMOKEADD01A083_L18	✓	✓	✓	✓	
79	01030079	PS	3946829575	Admitting-office_FL1_SMOKEADD01A084_L17	✓	✓	✓	✓	
80	01030080	PS	3946829216	Corridor-lift-S_FL1_SMOKEADD01A085_L22	✓	✓	✓	✓	
81	01030081	PS	3946827908	ER-Med-rest-room1_FL1_SMOKEADD01A086_L2	✓	✓	✓	✓	
82	01030082	PS	3946815615	ER-Exam1_FL1_SMOKEADD01A087_L24	✓	✓	✓	✓	
83	01030083	PS	3946827915	ER-Exam2_FL1_SMOKEADD01A088_L26	✓	✓	✓	✓	
84	01030084	PS	3946815745	ER-Med-rest-room1_FL1_SMOKEADD01A089_L2	✓	✓	✓	✓	
85	01030085	PS	3946829155	Corridor-Lift-S_FL1_SMOKEADD01A090_L22	✓	✓	✓	✓	
86	01030086	PS	3940230926	W-Toilet-S_FL1_SMOKEADD01A092_L27	✓	✓	✓	✓	
87	01030087	PS	3940230209	M-toilet-S_FL1_SMOKEADD01A093_L28	✓	✓	✓	✓	
88	01030088	PS	3946815806	ER-Med-rest-room3_FL1_SMOKEADD01A094_L2	✓	✓	✓	✓	
89	01030089	PS	3946827946	ER-room_FL1_SMOKEADD01A095_L30	✓	✓	✓	✓	
90	01030090	PS	3916039638	ER-room_FL1_SMOKEADD01A096_L30	✓	✓	✓	✓	
91	01030091	PS	3940256100	Minor-OR_FL1_SMOKEADD02A097_L36	✓	✓	✓	✓	
92	01030092	PS	3946830816	ER-observe_FL1_SMOKEADD02A098_L41	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
93	01030093	PS	3946827137	Corridor-Lift-W_FL1_SMOKEADD02A099_L42	✓	✓	✓	✓	
94	01030094	PS	3940241748	Corridor-firelift_FL2_SMOKEADD02A101_L75	✓	✓	✓	✓	
95	01030095	PS	3985026522	Corridor-firelift_FL2_SMOKEADD02A102_L74	✓	✓	✓	✓	
96	01030126	CC1	5094247386	ST-E_FLB1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
97	01030127	CC1	5094247539	ST-S_FLB1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
98	01030128	CC1	5094246747	ST-W_FLB1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
99	01030129	CT2	4949083827	ST-E_FLB1_WATERFLOW1_L14	✓	✓	✓	✓	
100	01030130	CT2	4949083834	ST-E_FLB1_SUPERVISORY1_L12	✓	✓	✓	✓	
101	01030131	CT2	4949078847	ST-S_FLB1_WATERFLOW2_L15	✓	✓	✓	✓	
102	01030132	CT2	4949078854	ST-S_FLB1_SUPERVISORY2_L13	✓	✓	✓	✓	
103	01030133	CT2	4912906948	ST-E_FLB1_MAGDOOR1_L9					
104	01030134	CT2	4912906955	ST-S_FLB1_MAGDOOR2_L10					
105	01030135	CT2	4912906924	ST-W_FLB1_MAGDOOR3_L11					
106	01030136	CT2	4912906931	FLB1_SECURITY4					
107	01030137	CR	5286381867	FLB1_FANCONTROL1					
108	01030138	CC1	5094246754	ST-E_FL1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
109	01030139	CC1	5094247225	ST-S_FL1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
110	01030140	CC1	5094247133	ST-W_FL1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
111	01030141	CT2	4949078649	ST-E_FL1_WATERFLOW1_L72	✓	✓	✓	✓	
112	01030142	CT2	4949078656	ST-E_FL1_SUPERVISORY1_L70	✓	✓	✓	✓	
113	01030143	CT2	4949082868	ST-S_FL1_WATERFLOW2_L73	✓	✓	✓	✓	
114	01030144	CT2	4949082875	ST-S_FL1_SUPERVISORY2_L71	✓	✓	✓	✓	
115	01030145	CT2	4912904302	ST-E_FL1_MAGDOOR1_L67					
116	01030146	CT2	4912904319	ST-S_FL1_MAGDOOR2_L68					
117	01030147	SEC2	5400003149	ST-W_FL1_MAGDOOR3_L69					
118	01030148	SEC2	5400003156	FL1_SECURITY4					
119	01030149	CC1	5094247379	ST-E_FL2_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
120	01030150	CC1	5094246587	ST-S_FL2_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
121	01030151	CC1	5094246914	ST-W_FL2_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
122	01030152	CT2	4949084305	ST-E_FL2_WATERFLOW1_L81	✓	✓	✓	✓	
123	01030153	CT2	4949084312	ST-E_FL2_SUPERVISORY1_L79	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
155	01030258	PS	3953400095	Stock-fire-lift_FL7_SMOKEADD02A025_L120	✓	✓	✓	✓	
156	01030259	PS	3984119416	Corridorfirelift_FL7_SMOKEADD02A022_L122	✓	✓	✓	✓	
157	01030260	PS	3953401047	Vaccuum-room_FL7_SMOKEADD02A026_L121	✓	✓	✓	✓	
158	01030261	PS	3946783815	Corridorfirelift_FL6_SMOKEADD02A017_L111	✓	✓	✓	✓	
159	01030262	PS	3946931704	Corridorfirelift_FL6_SMOKEADD02A018_L110	✓	✓	✓	✓	
160	01030263	PS	3946783747	Corridorfirelift_FL5_SMOKEADD02A013_L101	✓	✓	✓	✓	
161	01030264	PS	3945379507	Corridorfirelift_FL5_SMOKEADD02A012_L102	✓	✓	✓	✓	
162	01030265	PS	3945595419	Corridorfirelift_FL4_SMOKEADD02A007_L93	X	X	X	X	อุปกรณ์เสีย
163	01030266	PS	3985025464	Corridorfirelift_FL4_SMOKEADD02A008_L92	✓	✓	✓	✓	
164	01030267	PS	3945596539	Corridorfirelift_FL3_SMOKEADD02A003_L83	✓	✓	✓	✓	
165	01030268	PS	3945379972	Corridorfirelift_FL3_SMOKEADD02A002_L84	✓	✓	✓	✓	
166	01030269	PS	3930795909	EE-room_FL9_SMOKEADD02A039_L199	✓	✓	✓	✓	
167	01030270	PS	3949443532	Neuro-staft-rest_FL9_SMOKEADD02A041_L200	✓	✓	✓	✓	
168	01030271	PS	3949445468	Neuro-Exam15_FL9_SMOKEADD02A042_L201	✓	✓	✓	✓	
169	01030272	PS	3949442801	Neuro-Exam16_FL9_SMOKEADD02A043_L202	✓	✓	✓	✓	
170	01030273	PS	3951723158	Neuro-Exam17_FL9_SMOKEADD02A044_L203	✓	✓	✓	✓	
171	01030274	PS	3951762478	Neuro-Exam18_FL9_SMOKEADD02A045_L204	✓	✓	✓	✓	
172	01030275	PS	3950513293	Neuro-TM _FL9_SMOKEADD02A046_L205	✓	✓	✓	✓	
173	01030276	HRS	3807331599	Neuro-Toilet-W_FL9_HEATADD02A047_L206	✓	✓	✓	✓	
174	01030277	HRS	3807319450	Neuro-Antique_FL9_HEATADD02A048_L207	✓	✓	✓	✓	
175	01030278	PS	3950515426	Neuro-Corridor-N_FL9_SMOKEADD02A049_L218	✓	✓	✓	✓	
176	01030279	PS	3940207447	Neuro-Corridor-N_FL9_SMOKEADD02A050_L218	✓	✓	✓	✓	
177	01030280	PS	3951725152	Neuro-Corridor-N_FL9_SMOKEADD02A051_L218	✓	✓	✓	✓	
178	01030281	HRS	3807332145	Neuro-Toilet-E_FL9_HEATADD02A052_L216	✓	✓	✓	✓	
179	01030282	PS	3951764465	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A053_L208	✓	✓	✓	✓	
180	01030283	PS	3940207423	Corridorfirelift_FL9_SMOKEADD02A054_L217	✓	✓	✓	✓	
181	01030284	HFS	3601038151	Labour-stock_FL9_HEATADD02A055_L215	✓	✓	✓	✓	
182	01030285	PS	3940252720	Labour-room_FL9_SMOKEADD02A057_L212	✓	✓	✓	✓	
183	01030286	PS	3950501733	Neuro-EEG-room_FL9_SMOKEADD02A058_L211	✓	✓	✓	✓	
184	01030287	PS	3945514151	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A059_L208	✓	✓	✓	✓	
185	01030288	PS	3945511655	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A060_L208	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
124	01030154	CT2	4949084220	ST-S_FL2_WATERFLOW2_L80	✓	✓	✓	✓	
125	01030155	CT2	4949084237	ST-S_FL2_SUPERVISORY2_L82	✓	✓	✓	✓	
126	01030156	SEC2	5400003026	ST-E_FL2_MAG DOOR1_L76	✓	✓	✓	✓	
127	01030157	SEC2	5400003033	ST-S_FL2_MAG DOOR2_L77	✓	✓	✓	✓	
128	01030158	CT2	4912900182	ST-W_FL2_MAG DOOR3_L78	✓	✓	✓	✓	
129	01030159	CT2	4912900199	FL2_MAG DOOR4					
130	01030160	270P	4988837221	ST-S_FL1_MANUALADD01M091_L22	✓	✓	✓	✓	
131	01030161	270P	4988837238	ST-S_FL1_KEYADD01K091_L22	✓	✓	✓	✓	
132	01030162	270P	4988843048	Front-EE-room_FL1_MANUALADD01M029_L40	✓	✓	✓	✓	
133	01030163	270P	4988843055	Front-EE-room_FL1_KEYADD01K029_L40	✓	✓	✓	✓	
134	01030164	270P	4988946749	ST-E_FL1_MANUALADD01A051_L45	✓	✓	✓	✓	
135	01030165	270P	4988946756	ST-E_FL1_KEYADD01K051_L45	✓	✓	✓	✓	
136	01030166	270P	4988861363	ST-E_FLB1_MANUALADD01M006_L4	✓	✓	✓	✓	
137	01030167	270P	4988861370	ST-E_FLB1_KEYADD01K006_L4	✓	✓	✓	✓	
138	01030168	270P	4988870884	ST-S_FLB1_MANUALADD01M021_L4	✓	✓	✓	✓	
139	01030169	270P	4988870891	ST-S_FLB1_KEYADD01K021_L4	✓	✓	✓	✓	
140	01030170	270P	4981855505	ST-W_FLB1_MANUALADD01M026_L7	✓	✓	✓	✓	
141	01030171	270P	4981855512	ST-W_FLB1_KEYADD01K026_L7	✓	✓	✓	✓	
142	01030172	270P	4980336463	Corridor-lift-E_FL2_MANUALADD01A103_L76	✓	✓	✓	✓	
143	01030173	270P	4980336470	Corridor-lift-E_FL2_KEYADD01A103_L76	✓	✓	✓	✓	
144	01030174	270P	4980341184	Corridor-lift-S_FL2_MANUALADD01A104_L77	✓	✓	✓	✓	
145	01030175	270P	4980341191	Corridor-lift-S_FL2_KEYADD01A104_L77	✓	✓	✓	✓	
146	01030176	270P	4980340583	Corridor-lift-W_FL2_MANUALADD01A100_L78	✓	✓	✓	✓	
147	01030177	270P	4980340590	Corridor-lift-W_FL2_KEYADD01A100_L78	✓	✓	✓	✓	
148	01030251	PS	3903160413	Control-room_FL8_SMOKEADD02A030_L131	✓	✓	✓	✓	
149	01030252	PS	3930777516	Corridorfirelift_FL8_SMOKEADD02A031_L132	✓	✓	✓	✓	
150	01030253	PS	3930758942	Corridorfirelift_FL8_SMOKEADD02A032_L130	✓	✓	✓	✓	
151	01030254	PS	3950471319	Generer-room_FL8_SMOKEADD02A033_L134	✓	✓	✓	✓	
152	01030255	PS	3950471234	Generer-room_FL8_SMOKEADD02A034_L134	✓	✓	✓	✓	
153	01030256	PS	3931976314	MDB-room_FL8_SMOKEADD02A035_L133	✓	✓	✓	✓	
154	01030257	PS	3985023347	MDB-room_FL8_SMOKEADD02A036_L133	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
217	01030320	PS	3949443839	Joint-staff-rest_FL9_SMOKEADD02A093_L145	✓	✓	✓	✓	
218	01030321	PS	3949445413	Joint-Exam8_FL9_SMOKEADD02A094_L142	✓	✓	✓	✓	
219	01030322	PS	3945596775	Joint-Exam9_FL9_SMOKEADD02A096_L143	✓	✓	✓	✓	
220	01030323	PS	3949445321	Joint-Corridor_FL9_SMOKEADD02A097_L144	✓	✓	✓	✓	
221	01030324	PS	3940273404	Joint-Corridor_FL9_SMOKEADD02A095_L144	✓	✓	✓	✓	
222	01030325	PS	3949445567	Joint-Exam11_FL9_SMOKEADD02A098_L149	✓	✓	✓	✓	
223	01030326	PS	3949443174	Joint-Exam10_FL9_SMOKEADD02A099_L148	✓	✓	✓	✓	
224	01030327	HRS	3807331254	Joint-Toilet_FL9_HEATADD02A0100_L147	✓	✓	✓	✓	
225	01030328	PS	3949445628	Joint-med-rest_FL9_SMOKEADD02A0101_L147	✓	✓	✓	✓	
226	01030329	PS	3946917579	Chiller-room_FL7_SMOKEADD02A024_L112	✓	✓	✓	✓	
227	01030330	PS	3946920814	Chiller-room_FL7_SMOKEADD02A023_L112	✓	✓	✓	✓	
228	01030331	PS	3940251983	Labour-Corridor_FL9_SMOKEADD02A056_L213	✓	✓	✓	✓	
229	01030376	CC1	5093601837	ST-E_FL8_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
230	01030377	CC1	5093601806	ST-S_FL8_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	01030378	CC1	5093601929	ST-W_FL8_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
232	01030379	CT2	4949083025	ST-E_FL8_WATERFLOW1_L140	✓	✓	✓	✓	
233	01030380	CT2	4949083032	ST-E_FL8_SUPERVISORY 1_L138	✓	✓	✓	✓	
234	01030381	CT2	4949082943	ST-S_FL8_WATERFLOW2_L141	✓	✓	✓	✓	
235	01030382	CT2	4949082950	ST-S_FL8_SUPERVISORY 2_L139	✓	✓	✓	✓	
236	01030387	CC1	5093602063	ST-E_FL7_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
237	01030388	CC1	5093601684	ST-S_FL7_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
238	01030389	CC1	5093601561	ST-W_FL7_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
239	01030390	CT2	4949085821	ST-E_FL7_WATERFLOW1_L128	✓	✓	✓	✓	
240	01030391	CT2	4949085838	ST-E_FL7_SUPERVISORY1_L126	✓	✓	✓	✓	
241	01030392	CT2	4949082509	ST-S_FL7_WATERFLOW2_L129	✓	✓	✓	✓	
242	01030393	CT2	4949082516	ST-S_FL7_SUPERVISORY2_L127	✓	✓	✓	✓	
243	01030394	SEC2	5400002524	ST-E_FL7_MAG DOOR1_L123	✓	✓	✓	✓	
244	01030395	SEC2	5400002531	ST-S_FL7_MAG DOOR2_L124	✓	✓	✓	✓	
245	01030396	SEC2	5499402540	ST-W_FL7_MAG DOOR3_L125	✓	✓	✓	✓	
246	01030397	SEC2	5499402557	FL7_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
247	01030398	CC1	5094247218	ST-E_FL6_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
186	01030289	PS	3951762959	Pharnacy_FL9_SMOKEADD02A061_L209	✓	✓	✓	✓	
187	01030290	PS	3951764007	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A062_L208	✓	✓	✓	✓	
188	01030291	PS	3951725763	Corridor-lift-N_FL9_SMOKEADD02A063_L214	✓	✓	✓	✓	
189	01030292	PS	3951764199	Cashier_FL9_SMOKEADD02A064_L210	✓	✓	✓	✓	
190	01030293	PS	3951762423	Corridor-lift-N_FL9_SMOKEADD02A065_L214	✓	✓	✓	✓	
191	01030294	PS	3951729099	Corridor-lift-N_FL9_SMOKEADD02A066_L214	✓	✓	✓	✓	
192	01030295	PS	3951762911	Bone-Exam6_FL9_SMOKEADD02A067_L162	✓	✓	✓	✓	
193	01030296	PS	3951729051	Bone-Exam5_FL9_SMOKEADD02A068_L163	✓	✓	✓	✓	
194	01030297	PS	3951764533	Bone-Exam4_FL9_SMOKEADD02A069_L164	✓	✓	✓	✓	
195	01030298	PS	3951763970	Corridor_FL9_SMOKEADD2A070_L214	✓	✓	✓	✓	
196	01030299	PS	3951741282	Corridor_FL9_SMOKEADD02A071_L150	✓	✓	✓	✓	
197	01030300	PS	3903785821	Corridor_FL9_SMOKEADD02A073_L150	✓	✓	✓	✓	
198	01030301	PS	3945596652	Corridor-S_FL9_SMOKEADD02A072_L150	✓	✓	✓	✓	
199	01030302	PS	3951740698	Bone-corridor_FL9_SMOKEADD02A074_L150	✓	✓	✓	✓	
200	01030303	PS	3951763949	Bone-corridor_FL9_SMOKEADD02A075_L161	✓	✓	✓	✓	
201	01030304	PS	3961868993	Bone-corridor_FL9_SMOKEADD02A076_L161	✓	✓	✓	✓	
202	01030305	PS	3951728863	Corridor-lift-E_FL9_SMOKEADD02A078_L214	✓	✓	✓	✓	
203	01030306	PS	3951763543	Bone-Exam7_FL9_SMOKEADD02A079_L158	✓	✓	✓	✓	
204	01030307	HRS	3807331544	M-Toilet-E_FL9_HEATADD02A080_L160	✓	✓	✓	✓	
205	01030308	HRS	3807332718	W-Toilet-E_FL9_HEATADD02A081_L159	✓	✓	✓	✓	
206	01030309	PS	3951763833	CorridorToilet-E_FL9_SMOKEADD02A082_L214	✓	✓	✓	✓	
207	01030310	PS	3951763505	Bone-med-rest_FL9_SMOKEADD02A083_L156	✓	✓	✓	✓	
208	01030311	HRS	3807319559	Bone-med-Toilet_FL9_HEATADD02A084_L157	✓	✓	✓	✓	
209	01030312	PS	3951762386	Bone-shoes_FL9_SMOKEADD02A085_L155	✓	✓	✓	✓	
210	01030313	PS	3951764434	Bone-Exam2_FL9_SMOKEADD02A086_L154	✓	✓	✓	✓	
211	01030314	PS	3949445307	Bone-corridor-E_FL9_SMOKEADD02A087_L152	✓	✓	✓	✓	
212	01030315	PS	3949445581	Bone-Exam1_FL9_SMOKEADD02A088_L153	✓	✓	✓	✓	
213	01030316	PS	3949446533	Bone-cast-room_FL9_SMOKEADD02A089_L151	✓	✓	✓	✓	
214	01030317	PS	3949445604	Bone-corridor-E_FL9_SMOKEADD02A090_L152	✓	✓	✓	✓	
215	01030318	PS	3949445765	Bone-TM._FL9_SMOKEADD02A091_L146	✓	✓	✓	✓	
216	01030319	PS	3949445642	Joint-Corridor_FL9_SMOKEADD02A092_L144	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
248	01030399	CC1	5094246907	ST-S_FL6_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
249	01030400	CC1	5093602056	ST-W_FL6_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
250	01030401	CT2	4949083421	ST-E_FL6_WATERFLOW1_L118	✓	✓	✓	✓	
251	01030402	CT2	4949083438	ST-E_FL6_SUPERVISORY1_L116	✓	✓	✓	✓	
252	01030403	CT2	4949084626	ST-S_FL6_WATERFLOW2_L119	✓	✓	✓	✓	
253	01030404	CT2	4949084633	ST-S_FL6_SUPERVISORY2_L117	✓	✓	✓	✓	
254	01030405	SEC2	5400001282	ST-E_FL6_MAGDOOR1_L113	✓	✓	✓	✓	
255	01030406	SEC2	5400001299	ST-S_FL6_MAGDOOR2_L114	✓	✓	✓	✓	
256	01030407	SEC2	5400001909	ST-W_FL6_MAGDOOR3_L115	✓	✓	✓	✓	
257	01030408	SEC2	5400001916	FL6_MAGDOOR4					
258	01030409	270P	4988948767	Corridor-lift-E_FL6_MANUALADD02M019_L113	✓	✓	✓	✓	
259	01030410	270P	4988948774	Corridor-lift-E_FL6_KEYADD02K019_L113	✓	✓	✓	✓	
260	01030411	270P	4988940860	Corridor-lift-W_FL6_MANUALADD02M016_L115	✓	✓	✓	✓	
261	01030412	270P	4988940877	Corridor-lift-W_FL6_KEYADD02K016_L115	✓	✓	✓	✓	
262	01030413	270P	4988945087	Corridor-lift-S_FL6_MANUALADD02M020_L114	✓	✓	✓	✓	
263	01030414	270P	4988945094	Corridor-lift-S_FL6_KEYADD02K020_L114	✓	✓	✓	✓	
264	01030415	CC1	5094247577	ST-E_FL5_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
265	01030416	CC1	5094247263	ST-S_FL5_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
266	01030417	CC1	5094247447	ST-W_FL5_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
267	01030418	CT2	4949082066	ST-E_FL5_WATERFLOW1_L108	✓	✓	✓	✓	
268	01030419	CT2	4949082073	ST-E_FL5_SUPERVISORY1_L106	✓	✓	✓	✓	
269	01030420	CT2	4949082141	ST-S_FL5_WATERFLOW2_L109	✓	✓	✓	✓	
270	01030421	CT2	4949082158	ST-S_FL5_SUPERVISORY2_L107	✓	✓	✓	✓	
271	01030422	SEC2	5400001565	ST-E_FL5_MAG DOOR1_L103	✓	✓	✓	✓	
272	01030423	SEC2	5400001572	ST-S_FL5_MAG DOOR2_L104	✓	✓	✓	✓	
273	01030424	SEC2	5400003682	ST-W_FL5_MAG DOOR3_L105	✓	✓	✓	✓	
274	01030425	SEC2	5400003699	FL5_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
275	01030426	CC1	5094247560	ST-E_FL4_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
276	01030427	CC1	5094246921	ST-S_FL4_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
277	01030428	CC1	5094247454	ST-W_FL4_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
278	01030429	CT2	4949084343	ST-E_FL4_WATERFLOW1_L99	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
279	01030430	CT2	4949084350	ST-E_FL4_SUPERVISORY1_L97	✓	✓	✓	✓	
280	01030431	CT2	4949081786	ST-S_FL4_WATERFLOW2_L100	✓	✓	✓	✓	
281	01030432	CT2	4949081793	ST-S_FL4_SUPERVISORY2_L98	✓	✓	✓	✓	
282	01030433	SEC2	5400003521	ST-E_FL4_MAG DOOR1_L94	✓	✓	✓	✓	
283	01030434	SEC2	5400003538	ST-S_FL4_MAG DOOR2_L95	✓	✓	✓	✓	
284	01030435	SEC2	5400004047	ST-W_FL4_MAG DOOR3_L96	✓	✓	✓	✓	
285	01030436	SEC2	5400004054	FL4_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
286	01030437	270P	4988945582	Corridor-lift-S_FL4_MANUALADD02M010_L95	✓	✓	✓	✓	
287	01030438	270P	4988945599	Corridor-lift-S_FL4_KEYADD02K010_L95	✓	✓	✓	✓	
288	01030439	270P	4988948002	Corridor-lift-E_FL4_MANUALADD02M009_L94	✓	✓	✓	✓	
289	01030440	270P	4988948019	Corridor-lift-E_FL4_KEYADD02K009_L94	✓	✓	✓	✓	
290	01030441	CC1	5094247201	ST-E_FL3_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
291	01030442	CC1	5094247232	ST-S_FL3_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
292	01030443	CC1	5094246778	ST-W_FL3_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
293	01030444	CT2	4949083780	ST-E_FL3_WATERFLOW1_L90	✓	✓	✓	✓	
294	01030445	CT2	4949083797	ST-E_FL3_SUPERVISORY1_L88	✓	✓	✓	✓	
295	01030446	CT2	4949082103	ST-S_FL3_WATERFLOW2_L91	✓	✓	✓	✓	
296	01030447	CT2	4949082110	ST-S_FL3_SUPERVISORY2_L89	✓	✓	✓	✓	
297	01030452	270P	4988849767	ST-E_FL9_MANUALADD02M077_L214	✓	✓	✓	✓	
298	01030453	270P	4988849774	ST-E_FL9_KEYADD02K077_L214	✓	✓	✓	✓	
299	01030454	270P	4988861189	Corridor-lift-W_FL4_MANUALADD02M006_L96	✓	✓	✓	✓	
300	01030455	270P	4988861196	Corridor-lift-W_FL4_KEYADD02K006_L96	✓	✓	✓	✓	
301	01030456	270P	4988946206	Corridor-lift-E_FL7_MANUALADD02M027_L123	✓	✓	✓	✓	
302	01030457	270P	4988946213	Corridor-lift-E_FL7_KEYADD02K027_L123	✓	✓	✓	✓	
303	01030458	270P	4988960004	Corridor-lift-S_FL7_MANUALADD02M028_L124	✓	✓	✓	✓	
304	01030459	270P	4988960011	Corridor-lift-S_FL7_KEYADD02K028_L124	✓	✓	✓	✓	
305	01030460	270P	4988849026	Corridor-lift-W_FL7_MANUALADD02M021_L125	✓	✓	✓	✓	
306	01030461	270P	4988849033	Corridor-lift-W_FL7_KEYADD02K021_L125	✓	✓	✓	✓	
307	01030462	270P	4988948163	Corridor-lift-E_FL5_MANUALADD02M014_L103	✓	✓	✓	✓	
308	01030463	270P	4988948170	Corridor-lift-E_FL5_KEYADD02K014_L103	✓	✓	✓	✓	
309	01030464	270P	4988861226	Corridor-lift-W_FL5_MANUALADD02M011_L105	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
1	02040001	PS	3949442481	Corridor lift-S_FL9_SMOKEADD 03A001	✓	✓	✓	✓	
2	02040002	PS	3949429093	Corridor lift-S_FL9_SMOKEADD 03A002	✓	✓	✓	✓	
3	02040003	PS	3945648757	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A003	✓	✓	✓	✓	
4	02040004	PS	3945648986	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A004	✓	✓	✓	✓	
5	02040005	PS	3945649341	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A005	✓	✓	✓	✓	
6	02040006	PS	3945648894	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A006	✓	✓	✓	✓	
7	02040007	PS	3945666133	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A007	✓	✓	✓	✓	
8	02040008	HFS	3602040092	Physical Hotbou room_FL9_HEATADD 03A008	✓	✓	✓	✓	
9	02040009	PS	3924377838	Physical stock_FL9_SMOKEADD 03A009	✓	✓	✓	✓	
10	02040010	PS	3945647224	Physical 2_FL9_SMOKEADD 03A010	✓	✓	✓	✓	
11	02040011	PS	3945653041	Physical 1_FL9_SMOKEADD 03A011	✓	✓	✓	✓	
12	02040012	PS	3945596577	Physical Exam 3_FL9_SMOKEADD 03A012	✓	✓	✓	✓	
13	02040013	PS	3945596591	Physical Exam 2_FL9_SMOKEADD 03A013	✓	✓	✓	✓	
14	02040014	PS	3945596607	Physical Exam 1_FL9_SMOKEADD 03A014	✓	✓	✓	✓	
15	02040015	PS	3949445215	Corridor-W_FL9_SMOKEADD 03A015	✓	✓	✓	✓	
16	02040016	PS	3953382544	Dental Exam 1_FL10_SMOKEADD 03A105	✓	✓	✓	✓	
17	02040017	PS	3949442764	Physical corridor_FL9_SMOKEADD 03A016	✓	✓	✓	✓	
18	02040018	PS	3949443693	Physical corridor_FL9_SMOKEADD 03A017	✓	✓	✓	✓	
19	02040019	PS	3949445703	Physical back Draw_FL9_SMOKEADD 03A019	✓	✓	✓	✓	
20	02040020	HRS	3807316381	D-Toilet-S_FL9_HEATADD 03A021	✓	✓	✓	✓	
21	02040021	HRS	3807332428	W-Toilet-S_FL9_HEATADD 03A024	✓	✓	✓	✓	
22	02040022	HRS	3807316022	M-Toilet-S_FL9_HEATADD 03A023	✓	✓	✓	✓	
23	02040023	PS	3949445338	Corridor Toilet-S_FL9_SMOKEADD 03A022	✓	✓	✓	✓	
24	02040024	PS	3945648313	Physical back Draw_FL9_SMOKEADD 03A025	✓	✓	✓	✓	
25	02040025	PS	3949442443	Physical corridor-S_FL9_SMOKEADD 03A018	✓	✓	✓	✓	
26	02040026	HRS	3807316626	Physical W-Toilet_FL9_HEATADD 03A028	✓	✓	✓	✓	
27	02040027	PS	3949414686	Physical corridor-S_FL9_SMOKEADD 03A027	✓	✓	✓	✓	
28	02040028	HRS	3807319030	Physical M-Toilet_FL9_HEATADD 03A026	✓	✓	✓	✓	
29	02040029	PS	3945648580	Physical Paraffin_FL9_SMOKEADD 03A030	✓	✓	✓	✓	
30	02040030	PS	3945514373	Physical 9_FL9_SMOKEADD 03A029	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
310	01030465	270P	4988861233	Corridor-lift-W_FL5_KEYADD02K011_L105	✓	✓	✓	✓	
311	01030466	270P	4988943502	Corridor-lift-S_FL5_MANUALADD02M015_L104	✓	✓	✓	✓	
312	01030467	270P	4988943519	Corridor-lift-S_FL5_KEYADD02K015_L104	✓	✓	✓	✓	
313	01030468	270P	4988947562	Corridor-lift-E_FL3_MANUALADD02M004_L85	✓	✓	✓	✓	
314	01030469	270P	4988947579	Corridor-lift-E_FL3_KEYADD02K004_L85	✓	✓	✓	✓	
315	01030470	270P	4988949047	Corridor-lift-W_FL3_MANUALADD02M001_L87	✓	✓	✓	✓	
316	01030471	270P	4988949054	Corridor-lift-W_FL3_KEYADD02K001_L87	✓	✓	✓	✓	
317	01030472	270P	4988960127	Corridor-lift-S_FL3_MANUALADD02M005_L86	✓	✓	✓	✓	
318	01030473	270P	4988960134	Corridor-lift-S_FL3_KEYADD02K005_L86	✓	✓	✓	✓	
319	01030474	270P	4988871386	Front_EE-room_FL9_MANUALADD02M040_L19	✓	✓	✓	✓	
320	01030475	270P	4988871393	Front EE-room_FL9_KEYADD02K040_L198	✓	✓	✓	✓	
321	01030476	CT1	4838946769	Controlrm-FM200_FL8_PULLADD02AFM200_L13	✓	✓	✓	✓	
322	01030477	270P	4988876084	Corridor-lift-W_FL8_MANUALADD02M029_L137	✓	✓	✓	✓	
329	01030478	270P	4988876091	Corridor-lift-W_FL8_KEYADD02K029_L137	✓	✓	✓	✓	
324	01030479	270P	4988872000	Corridor-lift-E_FL8_MANUALADD02M037_L135	✓	✓	✓	✓	
325	01030480	270P	4988872017	Corridor-lift-E_FL8_KEYADD02K037_L135	✓	✓	✓	✓	
326	01030481	270P	4988942505	Corridor-lift-S_FL8_MANUALADD02M038_L136	✓	✓	✓	✓	
327	01030482	270P	4988942512	Corridor-lift-S_FL8_KEYADD02K038_L136	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
61	02040061	PS	3946916237	X-ray radiography_FL10_SMOKEADD 03A062	✓	✓	✓	✓	
62	02040062	HFS	3602092732	X-ray kitchen_FL10_HEATADD 03A063	✓	✓	✓	✓	
63	02040063	PS	3946916442	X-ray flue_FL10_SMOKEADD 03A064	✓	✓	✓	✓	
64	02040064	PS	3946616236	X-ray corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A065	✓	✓	✓	✓	
65	02040065	PS	3946917432	X-ray corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A066	✓	✓	✓	✓	
66	02040066	PS	3946915438	Corridor fire lift_FL10_SMOKEADD 03A067	✓	✓	✓	✓	
67	02040067	PS	3940202657	Labour stock_FL10_SMOKEADD 03A068	✓	✓	✓	✓	
68	02040068	PS	3946915551	orridor labour_FL10_SMOKEADD 03A069	✓	✓	✓	✓	
69	02040069	PS	3946827205	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A070	✓	✓	✓	✓	
70	02040070	PS	3946916428	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A071	✓	✓	✓	✓	
71	02040071	PS	3946916022	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A072	✓	✓	✓	✓	
72	02040072	PS	3946916169	corridor-W_FL10_SMOKEADD 03A073	✓	✓	✓	✓	
73	02040073	PS	3945596690	X-ray mamogram_FL10_SMOKEADD 03A074	✓	✓	✓	✓	
74	02040074	PS	3945596058	X-ray R/F 1_FL10_SMOKEADD 03A075	✓	✓	✓	✓	
75	02040075	PS	3945596799	Corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A076	✓	✓	✓	✓	
76	02040076	PS	3945596270	corridor lift-N_FL10_SMOKEADD 03A077	✓	✓	✓	✓	
77	02040077	PS	3945596867	Corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A078	✓	✓	✓	✓	
78	02040078	PS	3945595945	Corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A079	✓	✓	✓	✓	
79	02040079	PS	3945596348	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A080	✓	✓	✓	✓	
80	02040080	PS	3946825522	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A081	✓	✓	✓	✓	
81	02040081	PS	3945596508	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A082	✓	✓	✓	✓	
82	02040082	PS	3945596904	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A083	✓	✓	✓	✓	
83	02040083	PS	3945596119	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A084	✓	✓	✓	✓	
84	02040084	PS	3945596171	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A085	✓	✓	✓	✓	
85	02040085	PS	3945597543	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A087	✓	✓	✓	✓	
86	02040086	PS	3945329069	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A088	✓	✓	✓	✓	
87	02040087	PS	3945595877	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A089	✓	✓	✓	✓	
88	02040088	PS	3945596331	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A090	✓	✓	✓	✓	
89	02040089	PS	3945595501	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A091	✓	✓	✓	✓	
90	02040090	PS	3945596768	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A092	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
31	02040031	PS	3945415601	Physical 11_FL9_SMOKEADD 03A031	✓	✓	✓	✓	
32	02040032	HFS	3601039806	Physical stock_FL9_HEATADD 03A032	✓	✓	✓	✓	
33	02040033	PS	3945514595	Physical walking_FL9_SMOKEADD 03A033	✓	✓	✓	✓	
34	02040034	PS	3945514502	Physical walking_FL9_SMOKEADD 03A034	✓	✓	✓	✓	
35	02040035	PS	3945415649	Physical 12_FL9_SMOKEADD 03A035	✓	✓	✓	✓	
36	02040036	PS	3945415588	Physical 13_FL9_SMOKEADD 03A036	✓	✓	✓	✓	
37	02040037	PS	3945649129	Physical 14_FL9_SMOKEADD 03A037	✓	✓	✓	✓	
38	02040038	PS	3945649235	Physical Active cure_FL9_SMOKEADD 03A038	✓	✓	✓	✓	
39	02040039	PS	3945649228	Physical Active child_FL9_SMOKEADD03A039	✓	✓	✓	✓	
40	02040040	HRS	3807332367	Physical Active Toilet_FL9_HEATADD03A040	✓	✓	✓	✓	
41	02040041	PS	3945653027	Physical 15_FL9_SMOKEADD 03A041	✓	✓	✓	✓	
42	02040042	PS	3945649242	Physical 16_FL9_SMOKEADD 03A042	✓	✓	✓	✓	
43	02040043	PS	3949445673	Corridor lift-W_FL9_SMOKEADD 03A043	✓	✓	✓	✓	
44	02040044	PS	3940224406	EE-room_FL10_SMOKEADD 03A044	✓	✓	✓	✓	
45	02040045	PS	3946827212	X-ray stalt test_FL10_SMOKEADD 03A045	✓	✓	✓	✓	
46	02040046	HFS	3602092336	CT-scan machine_FL10_HEATADD 03A047	✓	✓	✓	✓	
47	02040047	PS	3946916404	CT-scan_FL10_SMOKEADD 03A048	✓	✓	✓	✓	
48	02040048	HFS	3602037702	X-ray Dark room 1_FL10_HEATADD 03A049	✓	✓	✓	✓	
49	02040049	PS	3946935689	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A050	✓	✓	✓	✓	
50	02040050	PS	3946915711	Ultra sound 1_FL10_SMOKEADD 03A051	✓	✓	✓	✓	
51	02040051	PS	3946916008	Ultra sound 2_FL10_SMOKEADD 03A052	✓	✓	✓	✓	
52	02040052	PS	3946916121	Ultra sound 3_FL10_SMOKEADD 03A053	✓	✓	✓	✓	
53	02040053	PS	3946916497	X-ray sorting room_FL10_SMOKEADD 03A054	✓	✓	✓	✓	
54	02040054	HRS	3807320395	X-ray Toilet_FL10_HEATADD 03A055	✓	✓	✓	✓	
55	02040055	PS	3946916152	X-ray Med test room_FL10_SMOKEADD 03A056	✓	✓	✓	✓	
56	02040056	PS	3946916411	X-ray report_FL10_SMOKEADD 03A057	✓	✓	✓	✓	
57	02040057	PS	3946917470	X-ray report_FL10_SMOKEADD 03A058	✓	✓	✓	✓	
58	02040058	HFS	3602092251	X-ray dark room 2_FL10_HEATADD 03A059	✓	✓	✓	✓	
59	02040059	PS	3946916558	CT-scan control_FL10_SMOKEADD 03A060	✓	✓	✓	✓	
60	02040060	PS	3946930622	X-ray R/F 2_FL10_SMOKEADD 03A061	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
121	02040254	PS	3946930455	Dental Exam 4_FL10_SMOKEADD 04A005	✓	✓	✓	✓	
122	02040255	PS	3946930691	Dental Exam 5_FL10_SMOKEADD 04A006	✓	✓	✓	✓	
123	02040256	PS	3946935955	Dental corridor_FL10_SMOKEADD 04A007	✓	✓	✓	✓	
124	02040257	PS	3946930721	Dental Exam 8_FL10_SMOKEADD 04A008	✓	✓	✓	✓	
125	02040258	PS	3946915407	Dental Exam 7_FL10_SMOKEADD 04A009	✓	✓	✓	✓	
126	02040259	PS	3946915179	Dental Exam 6_FL10_SMOKEADD 04A010	✓	✓	✓	✓	
127	02040260	HFS	3682599886	Aubon coffee_FL10_HEATADD 04A011	✓	✓	✓	✓	
128	02040261	PS	3940278423	Corridor lift-S_FL10_SMOKEADD 04A012	✓	✓	✓	✓	
129	02040262	PS	3946917340	Corridor lift-S_FL10_SMOKEADD 04A013	✓	✓	✓	✓	
130	02040263	PS	3914051748	Exercise room_FL10_SMOKEADD 04A014	✓	✓	✓	✓	
131	02040264	PS	3914052028	W-Toilet-Exercise_FL10_SMOKEADD 04A015	✓	✓	✓	✓	
132	02040265	PS	3946914936	Corridor-S_FL10_SMOKEADD 04A016	✓	✓	✓	✓	
133	02040266	PS	3913953685	W-change Exercise_FL10_SMOKEADD 04A017	✓	✓	✓	✓	
134	02040267	PS	3914052097	Exercise staff room_FL10_SMOKEADD 04A018	✓	✓	✓	✓	
135	02040268	PS	3914050376	Exercise staff Toilet_Fl10_SMOKEADD 04A0	✓	✓	✓	✓	
136	02040269	PS	3914050437	Heath care office_FL10_SMOKEADD 04A020	✓	✓	✓	✓	
137	02040270	PS	3913957058	Heath care corridor_FL10_SMOKEADD 04A021	✓	✓	✓	✓	
138	02040271	PS	3914050338	Heath care TM_FL10_SMOKEADD 04A022	✓	✓	✓	✓	
139	02040272	PS	3914051663	Heath care EXG test_FL10_SMOKEADD 04A023	✓	✓	✓	✓	
140	02040273	PS	3914050222	Heath care Exam 2_FL10_SMOKEADD 04A024	✓	✓	✓	✓	
141	02040274	PS	3914049837	Heath care Exam 1_FL10_SMOKEADD 04A025	✓	✓	✓	✓	
142	02040275	PS	3914023783	Airobic corridor_FL10_SMOKEADD 04A026	✓	✓	✓	✓	
143	02040276	PS	3903780765	Exercise room_FL10_SMOKEADD 04A027	✓	✓	✓	✓	
144	02040277	HRS	3807321798	D-Toilet-S_FL10_HEATADD 04A029	✓	✓	✓	✓	
145	02040278	PS	3903785685	M-Toilet-Exercise_FL10_SMOKEADD 04A030	✓	✓	✓	✓	
146	02040279	PS	3940214247	Corridor Toilet-S_FL10_SMOKEADD 04A031	✓	✓	✓	✓	
147	02040280	HRS	3807319351	W-Toilet-S_FL10_HEATADD 04A032	✓	✓	✓	✓	
148	02040281	HRS	3807319498	W-Toilet-S_FL10_HEATADD 04A033	✓	✓	✓	✓	
149	02040282	PS	3904817675	Exercise corridor_FL10_SMOKEADD 04A034	✓	✓	✓	✓	
150	02040283	PS	3914051427	Exercise corridor_FL10_SMOKEADD 04A035	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
91	02040091	PS	3945596034	Corridor lift-E_FL10_SMOKEADD 03A094	✓	✓	✓	✓	
92	02040092	PS	3945595976	Corridor -E_FL10_SMOKEADD 03A095	✓	✓	✓	✓	
93	02040093	HFS	3602092916	ental tool stock_FL10_HEATADD 03A096	✓	✓	✓	✓	
94	02040094	PS	3945597383	Dental staff room_FL10_SMOKEADD 03A097	✓	✓	✓	✓	
95	02040095	PS	3945598083	Dental corridor_FL10_SMOKEADD 03A099	✓	✓	✓	✓	
96	02040096	PS	3945596706	Dental lab_FL10_SMOKEADD 03A100	✓	✓	✓	✓	
97	02040097	PS	3945597505	Corridor Toilet-E_FL10_SMOKEADD 03A101	✓	✓	✓	✓	
98	02040098	HRS	3807304593	M-Toilet-E_FL10_HEATADD 03A102	✓	✓	✓	✓	
99	02040099	HRS	3807321828	M-Toilet-E_FL10_HEATADD 03A103	✓	✓	✓	✓	
100	02040100	PS	3945596683	Dental med rest_FL10_SMOKEADD 03A104	✓	✓	✓	✓	
101	02040101	PS	3945596089	Dental Exam 9_FL10_SMOKEADD 03A098	✓	✓	✓	✓	
102	02040102	PS	3945596584	Dental Exam 2_FL10_SMOKEADD 03A106	✓	✓	✓	✓	
103	02040103	PS	3945595853	Dental reception_FL10_SMOKEADD 03A107	✓	✓	✓	✓	
104	02040104	PS	3931003300	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A086	✓	✓	✓	✓	
105	02040126	CC1	5093602230	ST-E_FL9_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
106	02040127	CC1	5093602087	ST-S_FL9_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
107	02040128	CC1	5093602353	ST-W_FL9_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
108	02040129	CT2	4949083544	ST-E_FL9_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
109	02040130	CT2	4949083551	ST-E_FL9_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
110	02040131	CT2	4949078403	ST-S_FL9_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
111	02040132	CT2	4949078410	ST-S_FL9_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
112	02040137	270P	4988959602	ST-S_FL9_MANUALADD 03A020	✓	✓	✓	✓	
113	02040138	270P	4988959619	ST-S_FL9_KEYADD 03K020	✓	✓	✓	✓	
114	02040139	270P	4988944103	Front EE-room_FL10_MANUALADD 03A046	✓	✓	✓	✓	
115	02040140	270P	4988944110	Front EE-room_FL10_KEYADD 03K046	✓	✓	✓	✓	
116	02040141	270P	4988943342	ST-E_FL10_MANUALADD 03A093	✓	✓	✓	✓	
117	02040142	270P	4988943359	ST-E_FL10_KEYADD 03K093	✓	✓	✓	✓	
118	02040251	PS	3946917876	Dental corridor_FL10_SMOKEADD 04A002	✓	✓	✓	✓	
119	02040252	PS	3946931193	Dental Exam 3_FL10_SMOKEADD 04A003	✓	✓	✓	✓	
120	02040253	PS	3946919125	Dental X-ray_FL10_SMOKEADD 04A004	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
181	02040314	PS	3946813871	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A068	✓	✓	✓	✓	
182	02040315	PS	3946919788	ENT Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A069	✓	✓	✓	✓	
183	02040316	PS	3946814977	ENT Exam 1_FL11_SMOKEADD 04A070	✓	✓	✓	✓	
184	02040317	PS	3946813345	Pharmacy_FL11_SMOKEADD 04A071	✓	✓	✓	✓	
185	02040318	PS	3947062001	ENT Exam 3_FL11_SMOKEADD 04A072	✓	✓	✓	✓	
186	02040319	PS	3946920371	ENT Exam 4_FL11_SMOKEADD 04A073	✓	✓	✓	✓	
187	02040320	PS	3947061806	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A074	✓	✓	✓	✓	
188	02040321	PS	3946814595	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A075	✓	✓	✓	✓	
189	02040322	PS	3946901738	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A076	✓	✓	✓	✓	
190	02040323	PS	3946812317	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A077	✓	✓	✓	✓	
191	02040324	PS	3947061028	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A078	✓	✓	✓	✓	
192	02040325	PS	3947061677	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A079	✓	✓	✓	✓	
193	02040326	PS	3947060861	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A080	✓	✓	✓	✓	
194	02040327	PS	3946814731	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A081	✓	✓	✓	✓	
195	02040328	PS	3903871920	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A082	✓	✓	✓	✓	
196	02040329	PS	3903872316	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A083	✓	✓	✓	✓	
197	02040330	PS	3946814359	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A084	✓	✓	✓	✓	
198	02040331	PS	3946826741	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A085	✓	✓	✓	✓	
199	02040332	PS	3947058639	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A086	✓	✓	✓	✓	
200	02040333	PS	3947061134	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A087	✓	✓	✓	✓	
201	02040334	PS	3946812799	Corridor Lift-E_FL11_SMOKEADD 04A089	✓	✓	✓	✓	
202	02040335	PS	3903872002	Corridor Lift-E_FL11_SMOKEADD 04A090	✓	✓	✓	✓	
203	02040336	PS	3903873177	11503 ROOM_FL11_SMOKEADD 04A091	✓	✓	✓	✓	
204	02040337	PS	3940224994	Mental observe_FL11_SMOKEADD 04A092	✓	✓	✓	✓	
205	02040338	PS	3947061424	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A093	✓	✓	✓	✓	
206	02040339	PS	3903873115	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A094	✓	✓	✓	✓	
207	02040340	PS	3903872187	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A095	✓	✓	✓	✓	
208	02040341	PS	3946814564	Mental med rest room_FL11_SMOKEADD04A096	✓	✓	✓	✓	
209	02040342	PS	3903872163	Mental staff room_FL11_SMOKEADD 04A097	✓	✓	✓	✓	
210	02040343	PS	3903876147	M-Toilet-E_FL11_SMOKEADD 04A098	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
151	02040284	PS	3914004522	Heath care Exam 4_FL10_SMOKEADD 04A036	✓	✓	✓	✓	
152	02040285	PS	3914012800	Heath care Exam 3_FL10_SMOKEADD 04A037	✓	✓	✓	✓	
153	02040286	PS	3903781328	Heath care sub-Nurse_Fl10_SMOKEADD04A038	✓	✓	✓	✓	
154	02040287	PS	3946917227	Corridor lift-w_FL10_SMOKEADD 04A039	✓	✓	✓	✓	
155	02040288	PS	3946916381	Corridor lift-w_FL10_SMOKEADD 04A040	✓	✓	✓	✓	
156	02040289	PS	3946915834	Corridor lift-w_FL10_SMOKEADD 04A041	✓	✓	✓	✓	
157	02040290	PS	3930779930	EE-Room_FL11_SMOKEADD 04A042	✓	✓	✓	✓	
158	02040291	HFS	3601052744	ENT Cleaning_FL11_HEATADD 04A043	✓	✓	✓	✓	
159	02040292	PS	3946813895	ENT Cleaning_FL11_SMOKEADD 04A044	✓	✓	✓	✓	
160	02040293	PS	3947061301	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A046	✓	✓	✓	✓	
161	02040294	PS	3947061745	ENT Test room_FL11_SMOKEADD 04A047	✓	✓	✓	✓	
162	02040295	PS	3946783099	Corridor side TM.ENT_FL11_SMOKEADD04A048	✓	✓	✓	✓	
163	02040296	PS	3946811556	ENT Exam 1_FL11_SMOKEADD 04A049	✓	✓	✓	✓	
164	02040297	PS	3946813819	ENT Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A050	✓	✓	✓	✓	
165	02040298	PS	3947059889	ENT Med rest room_FL11_SMOKEADD 04A051	✓	✓	✓	✓	
166	02040299	PS	3947061233	ENT Exam 3_FL11_SMOKEADD 04A052	✓	✓	✓	✓	
167	02040300	PS	3946814090	ENT Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A053	✓	✓	✓	✓	
168	02040301	PS	3946813499	ENT Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A054	✓	✓	✓	✓	
169	02040302	PS	3940214223	ENT Scope_FL11_SMOKEADD 04A055	✓	✓	✓	✓	
170	02040303	PS	3940273077	ENT staff rest room_FL11_SMOKEADD 04A056	✓	✓	✓	✓	
171	02040304	PS	3946812935	ENT Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A057	✓	✓	✓	✓	
172	02040305	PS	3946813338	ENT Exam_FL11_SMOKEADD 04A058	✓	✓	✓	✓	
173	02040306	PS	3946780920	Audio Exam_FL11_SMOKEADD 04A059	✓	✓	✓	✓	
174	02040307	PS	3946814038	Hearing test room_FL11_SMOKEADD 04A060	✓	✓	✓	✓	
175	02040308	PS	3947061042	Speaking Exam__FL11_SMOKEADD 04A061	✓	✓	✓	✓	
176	02040309	PS	3946813529	ENT Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A062	✓	✓	✓	✓	
177	02040310	PS	3947061240	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A063	✓	✓	✓	✓	
178	02040311	PS	3947061141	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A065	✓	✓	✓	✓	
179	02040312	PS	3946814823	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A066	✓	✓	✓	✓	
180	02040313	PS	3946782825	Corridor lift-N_FL11_SMOKEADD 04A067	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
211	02040344	HRS	3807304166	M-Toilet-E_FL11_HEATADD 04A099	✓	✓	✓	✓	
212	02040345	HRS	3807318767	W-Toilet-E_FL11_HEATADD 04A100	✓	✓	✓	✓	
213	02040346	PS	3903871791	Mental Meeting room_FL11_SMOKEADD 04A101	✓	✓	✓	✓	
214	02040347	PS	3947058769	Mental Exam 4_FL11_SMOKEADD 04A102	✓	✓	✓	✓	
215	02040348	PS	3940202909	Mental Exam 3_FL11_SMOKEADD 04A103	✓	✓	✓	✓	
216	02040349	PS	3946811846	Mental Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A104	✓	✓	✓	✓	
217	02040350	PS	3946813581	Mental Exam 1_FL11_SMOKEADD 04A105	✓	✓	✓	✓	
218	02040351	PS	3946813482	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A106	✓	✓	✓	✓	
219	02040352	HFS	3602092237	Dental stock_FL10_HEATADD 04A001	✓	✓	✓	✓	
220	02040353	PS	3952200733	Labour-stock_FL11_SMOKEADD 04A064	✓	✓	✓	✓	
221	02040354	PS	3914051502	Helal care rm 1016_FL10_SMOKEADD 04A107	✓	✓	✓	✓	
222	02040355	PS	3913969938	Helal care rm 1017_FL10_SMOKEADD 04A108	✓	✓	✓	✓	
223	02040356	PS	3914015504	Helal care rm 1018_FL10_SMOKEADD 04A109	✓	✓	✓	✓	
224	02040357	PS	3914052035	Helal care rm 1019_FL10_SMOKEADD 04A110	✓	✓	✓	✓	
225	02040358	PS	3914050291	Corrid Health _FL10_SMOKEADD 04A111	✓	✓	✓	✓	
226	02040359	PS	3914050420	Corrid Health _FL10_SMOKEADD 04A112	✓	✓	✓	✓	
227	02040360	PS	3903781359	Helal care rm 1012_FL10_SMOKEADD 04A113	✓	✓	✓	✓	
228	02040361	PS	3914049646	Exercise corridor_FL10_SMOKEADD 04A114	✓	✓	✓	✓	
229	02040362	PS	3913720140	Corrid Health cente_FL10_SMOKEADD 04A115	✓	✓	✓	✓	
230	02040376	CC1	5093602209	ST-E_FL10_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	02040377	CC1	5093602315	ST-S_FL10_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
232	02040378	CC1	5093601905	ST-W_FL10_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
233	02040379	CT2	4949078786	ST-E_FL10_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
234	02040380	CT2	4949078793	ST-E_FL10_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
235	02040381	CT2	4949087283	ST-S_FL10_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
236	02040382	CT2	4949087290	ST-S_FL10_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
237	02040387	270P	4988861103	ST-S_FL11_MANUALADD 03A028	✓	✓	✓	✓	
238	02040388	270P	4988861110	ST-S_FL11_KEYADD 03K028	✓	✓	✓	✓	
239	02040389	270P	4988860625	Corridor lift-W_FL11_MANUALADD 04A045	✓	✓	✓	✓	
240	02040390	270P	4988860632	Corridor lift-W_FL11_KEYADD 04K045	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
241	02040391	270P	4988943649	ST-E_FL11_MANUALADD 04A088	✓	✓	✓	✓	
242	02040392	270P	4988943656	ST-E_FL11_KEYADD 04K088	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop5-6					
1	02160001	PS	3903875881	Mental-Corridor_FL11_SMOKEADD05A001_L301	✓	✓	✓	✓	
2	02160002	PS	3946813079	Mental-Exam-2_FL11_SMOKEADD05A002_L300	✓	✓	✓	✓	
3	02160003	PS	3946811945	Mental-hall_FL11_SMOKEADD05A003_L290	✓	✓	✓	✓	
4	02160004	PS	3968657842	Mental-Exam-1_FL11_SMOKEADD05A004_L299	✓	✓	✓	✓	
5	02160005	PS	3946826239	Corridor_FL11_SMOKEADD05A005_L305	✓	✓	✓	✓	
6	02160006	PS	3947058493	Corridor_FL11_SMOKEADD05A006_L307	✓	✓	✓	✓	
7	02160007	PS	3946825195	Corridor-Lift-S_FL11_SMOKEADD05A007_L307	✓	✓	✓	✓	
8	02160008	PS	3946826420	Corridor-Lift-S_FL11_SMOKEADD05A008_L307	✓	✓	✓	✓	
9	02160009	PS	3940258531	Optical-shop_FL11_SMOKEADD05A009_L308	✓	✓	✓	✓	
10	02160010	PS	3947060144	Optical-contect_FL11_SMOKEADD05A010_L311	✓	✓	✓	✓	
11	02160011	PS	3947061332	Eye-TM._FL11_SMOKEADD05A011_L309	✓	✓	✓	✓	
12	02160012	PS	3946812034	Eye-reception_FL11_SMOKEADD05A012_L305	✓	✓	✓	✓	
13	02160013	PS	3946812201	Eye-reception_FL11_SMOKEADD05A013_L305	✓	✓	✓	✓	
14	02160014	PS	3947059872	Eye-FFA-room_FL11_SMOKEADD05A014_L326	✓	✓	✓	✓	
15	02160015	PS	3946832810	Corridor_FL11_SMOKEADD05A015_L329	✓	✓	✓	✓	
16	02160016	PS	3946832544	Cashier_FL11_SMOKEADD05A016_L305	✓	✓	✓	✓	
17	02160017	PS	3947061844	Pharmacy_FL11_SMOKEADD05A017_L330	✓	✓	✓	✓	
18	02160018	PS	3946832773	Advise-room_FL11_SMOKEADD05A018_L328	✓	✓	✓	✓	
19	02160019	PS	3947058714	Corridor-Lift-W_FL11_SMOKEADD05A019_L329	✓	✓	✓	✓	
20	02160020	PS	3947061929	Eye-AB-SAV-room_FL11_SMOKEADD05A020_L327	✓	✓	✓	✓	
21	02160021	PS	3946826307	Eye-lab_FL11_SMOKEADD05A021_L327	✓	✓	✓	✓	
22	02160022	PS	3946832797	Eye-Corridor_FL11_SMOKEADD05A022_L320	✓	✓	✓	✓	
23	02160023	PS	3946832681	Eye-Corridor_FL11_SMOKEADD05A023_L320	✓	✓	✓	✓	
24	02160024	PS	3946827786	Eye-Exam-3_FL11_SMOKEADD05A024_L314	✓	✓	✓	✓	
25	02160025	PS	3946811648	Eye-Exam-4_FL11_SMOKEADD05A025_L315	✓	✓	✓	✓	
26	02160026	PS	3940220958	Eye-staff-room_FL11_SMOKEADD05A026_L313	✓	✓	✓	✓	
27	02160027	HFS	3601039059	Optical-Shop_FL11_HEATADD05A027_L310	✓	✓	✓	✓	
28	02160028	HRS	3807321712	D-Toilet-S_FL11_HEATADD05A029_L312	✓	✓	✓	✓	
29	02160029	PS	3947061400	CorridorToiletS_FL11_SMOKEADD05A030_L307	✓	✓	✓	✓	
30	02160030	HRS	3807304678	W-Toilet-S_FL11_HEATADD05A031_L312					

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
31	02160031	HRS	3807319535	M-Toilet-S_FL11_HEATADD05A032_L317	✓	✓	✓	✓	
32	02160032	PS	3946811785	Eye-Exam-4_FL11_SMOKEADD05A033_L318	✓	✓	✓	✓	
33	02160033	PS	3947059704	Eye-Exam-4_FL11_SMOKEADD05A034_L316	✓	✓	✓	✓	
34	02160034	PS	3946824983	Eye-Drope_FL11_SMOKEADD05A035_L319	✓	✓	✓	✓	
35	02160035	PS	3946826673	Eye-Exam-2_FL11_SMOKEADD05A036_L321	✓	✓	✓	✓	
36	02160036	PS	3946825836	Eye-Exam-2_FL11_SMOKEADD05A037_L322	✓	✓	✓	✓	
37	02160037	PS	3946826277	Eye-Exam-1_FL11_SMOKEADD05A038_L323	✓	✓	✓	✓	
38	02160038	PS	3947060038	Eye-Exam-1_FL11_SMOKEADD05A039_L324	✓	✓	✓	✓	
39	02160039	PS	3947060328	Eye-Med-rest-rm_FL11_SMOKEADD05A040_L325	✓	✓	✓	✓	
40	02160040	PS	3946914110	Eye-Corridor_FL11_SMOKEADD05A041_L320	✓	✓	✓	✓	
41	02160041	PS	3946825300	Corridor-Lift-S_FL11_SMOKEADD05A042_L329	✓	✓	✓	✓	
42	02160042	PS	3930780783	EE-room_FL12_SMOKEADD05A043_L413	✓	✓	✓	✓	
43	02160043	HRS	3807333234	CancerstafToilet_FL12_HEATADD05A044_L414	✓	✓	✓	✓	
44	02160044	PS	3949347427	Cancer-rest-rm_FL12_SMOKEADD05A046_L414	✓	✓	✓	✓	
45	02160045	PS	3949434547	Cancer-Med-rest_FL12_SMOKEADD05A047_L415	✓	✓	✓	✓	
46	02160046	PS	3949345829	Cancer-Exam-2_FL12_SMOKEADD05A048_L416	✓	✓	✓	✓	
47	02160047	PS	3949433564	CancerExamchild_FL12_SMOKEADD05A049_L417	✓	✓	✓	✓	
48	02160048	PS	3949434356	Cancer-observe1_FL12_SMOKEADD05A050_L418	✓	✓	✓	✓	
49	02160049	PS	3949433144	Cancer-observe2_FL12_SMOKEADD05A051_L419	✓	✓	✓	✓	
50	02160050	PS	3951763710	CancerCorridorN_FL12_SMOKEADD05A052_L425	✓	✓	✓	✓	
51	02160051	HFS	3601011086	Chemo-room_FL12_HEATADD05A053_L428	✓	✓	✓	✓	
52	02160052	PS	3951764281	CancerCorridorN_FL12_SMKADD05A054_L425	✓	✓	✓	✓	
53	02160053	PS	3951763802	CancerCorridorN_FL12_SMKADD05A055_L425	✓	✓	✓	✓	
54	02160054	HRS	3807332831	Cancer-Toilet_FL12_HEATADD05A056_L426	✓	✓	✓	✓	
55	02160055	HRS	3807333210	Cancer-Toilet_FL12_HEATADD05A057_L427	✓	✓	✓	✓	
56	02160056	PS	3951762416	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A058_L412	✓	✓	✓	✓	
57	02160057	PS	3949433267	Cancer-Exam_FL12_SMOKEADD05A059_L421	✓	✓	✓	✓	
58	02160058	PS	3949434264	Cancer-TM._FL12_SMOKEADD05A060_L420	✓	✓	✓	✓	
59	02160059	PS	3950471050	Labour-room_FL12_SMOKEADD05A061_L423	✓	✓	✓	✓	
60	02160060	PS	3949365636	Corridorfirelift_FL12_SMOKEADD05A062_L424	✓	✓	✓	✓	
61	02160061	HRS	3807184591	Labour-stock_FL12_HEATADD05A063_L422	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
93	02160093	PS	3950515952	Child-Med-rest_FL12_SMOKEADD05A096_L361	✓	✓	✓	✓	
94	02160094	HRS	3807319528	Child-med-Toilet_FL12_HEATADD05A097_L373	✓	✓	✓	✓	
95	02160095	PS	3950481509	Childbreastfeed_FL12_SMOKEADD05A098_L374	✓	✓	✓	✓	
96	02160096	PS	3950512920	Child-Exam-5_FL12_SMOKEADD05A099_L379	✓	✓	✓	✓	
97	02160097	PS	3950513880	Child-Exam-4_FL12_SMOKEADD05A0100_L378	✓	✓	✓	✓	
98	02160098	PS	3950503331	Child-Exam-3_FL12_SMOKEADD05A0101_L377	✓	✓	✓	✓	
99	02160099	PS	3950515419	Child-Exam-2_FL12_SMOKEADD05A0102_L376	✓	✓	✓	✓	
100	02160100	PS	3950512838	Child-Exam-1_FL12_SMOKEADD05A0103_L375	✓	✓	✓	✓	
101	02160101	PS	3951762010	Corridor_FL12_SMOKEADD05A104_L400	✓	✓	✓	✓	
102	02160102	PS	3951734253	Corridor_FL12_SMOKEADD05A105_L400	✓	✓	✓	✓	
103	02160104	PS	3951728320	Corridor-lift-s_FL12_SMOKEADD05A107_L383	✓	✓	✓	✓	
104	02160105	PS	3951761969	Corridor-lift-s_FL12_SMOKEADD05A108_L383	✓	✓	✓	✓	
105	02160106	PS	3949443099	Corridor_FL12_SMOKEADD05A106_L383	✓	✓	✓	✓	
106	02160126	CC1	5093601813	ST-E_FL11_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
107	02160127	CC1	5093601509	ST-S_FL11_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
108	02160128	CC1	5093602100	ST-W_FL11_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
109	02160129	CT2	4949084824	ST-E_FL11_WATERFLOW1_L359	✓	✓	✓	✓	
110	02160130	CT2	4949084831	ST-E_FL11_SUPERVISORY1_L357	✓	✓	✓	✓	
111	02160131	CT2	4949085425	ST-S_FL11_WATERFLOW2_L360	✓	✓	✓	✓	
112	02160132	CT2	4949085432	ST-S_FL11_SUPERVISORY2_L358	✓	✓	✓	✓	
113	02160137	270P	4988859124	ST-S_FL11_MANUALADD05M028_L307	✓	✓	✓	✓	
114	02160138	270P	4988859131	ST-S_FL11_KEYADD05K028_L307	✓	✓	✓	✓	
115	02160139	270P	4988945728	Corridorlift-E_FL12_MANUALADD05M080_L408	✓	✓	✓	✓	
116	02160140	270P	4988945735	Corridorlift-E_FL12_KEYADD05K080_L408	✓	✓	✓	✓	
117	02160251	PS	3949444799	Corridor-lift-W_FL12_SMOKEADD06A030_L407	✓	✓	✓	✓	
118	02160252	PS	3949444928	Corridor-lift-W_FL12_SMOKEADD06A029_L407	✓	✓	✓	✓	
119	02160253	PS	3949442771	Women-Exam-7_FL12_SMOKEADD06A028_L403	✓	✓	✓	✓	
120	02160254	PS	3949444829	Women-Exam-4_FL12_SMOKEADD06A027_L404	✓	✓	✓	✓	
121	02160255	PS	3949445352	WomenCorridor-N_FL12_SMOKEADD06A026_L39	✓	✓	✓	✓	
122	02160256	PS	3949445598	Women-TM._FL12_SMOKEADD06A025_L396	✓	✓	✓	✓	
123	02160257	PS	3949446465	Women-Exam-3_FL12_SMOKEADD06A024_L398	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
62	02160062	PS	3949371002	Corridor-Labour_FL12_SMOKEADD05A064_L408	✓	✓	✓	✓	
63	02160063	PS	3951764564	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A065_L412	✓	✓	✓	✓	
64	02160064	PS	3951731375	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A067_L412	✓	✓	✓	✓	
65	02160065	PS	3951764076	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A066_L412	✓	✓	✓	✓	
66	02160066	PS	3949443396	Cancer-Exam-1_FL12_SMOKEADD05A068_L411	✓	✓	✓	✓	
67	02160067	PS	3918656307	Pharmacy_FL12_SMOKEADD05A069_L409	✓	✓	✓	✓	
68	02160068	PS	3924290298	Cashier_FL12_SMOKEADD05A070_L410	✓	✓	✓	✓	
69	02160069	PS	3951764243	Corridor-lift-N_FL12_SMOKEADD05A071_L408	✓	✓	✓	✓	
70	02160070	PS	3951763819	Corridor-lift-N_FL12_SMOKEADD05A072_L408	✓	✓	✓	✓	
71	02160071	PS	3951763468	Corridor-lift-N_FL12_SMOKEADD05A073_L408	✓	✓	✓	✓	
72	02160072	PS	3951762621	Corridor_FL12_SMOKEADD05A074_L400	✓	✓	✓	✓	
73	02160073	PS	3951733492	Corridor_FL12_SMOKEADD05A075_L400	✓	✓	✓	✓	
74	02160074	PS	3951764274	ChildInformatio_FL12_SMOKEADD05A076_L400	✓	✓	✓	✓	
75	02160075	PS	3949444713	Children-play_FL12_SMOKEADD05A077_L381	✓	✓	✓	✓	
76	02160076	PS	3949434967	Childevelopment_FL12_SMOKEADD05A078_L382	✓	✓	✓	✓	
77	02160077	PS	3951730217	Corridor-lift-E_FL12_SMOKEADD05A079_L408	✓	✓	✓	✓	
78	02160078	PS	3950480946	Corridor-Toil-E_FL12_SMOKEADD05A081_L408	✓	✓	✓	✓	
79	02160079	HRS	3807332879	M-Toilet-E_FL12_HEATADD05A082_L372	✓	✓	✓	✓	
80	02160080	HRS	3807332404	W-Toilet-E_FL12_HEATADD05A083_L371	✓	✓	✓	✓	
81	02160081	PS	3950498088	Diaper-changing_FL12_SMOKEADD05A084_L370	✓	✓	✓	✓	
82	02160082	PS	3951734079	Corridor-child_FL12_SMOKEADD05A085_L380	✓	✓	✓	✓	
83	02160083	PS	3950515181	Child-Exam-11_FL12_SMOKEADD05A086_L369	✓	✓	✓	✓	
84	02160084	PS	3950513842	Child-Exam-10_FL12_SMOKEADD05A087_L368	✓	✓	✓	✓	
85	02160085	PS	3950512791	Child-Exam-9_FL12_SMOKEADD05A088_L367	✓	✓	✓	✓	
86	02160086	PS	3951732600	Corridor-child_FL12_SMOKEADD05A089_L380	✓	✓	✓	✓	
87	02160087	PS	3950515075	Children-TM._FL12_SMOKEADD05A090_L366	✓	✓	✓	✓	
88	02160088	PS	3940252003	Childrenobserve_FL12_SMOKEADD05A091_L365	✓	✓	✓	✓	
89	02160089	PS	3949434202	Child-Exam-8_FL12_SMOKEADD05A092_L364	✓	✓	✓	✓	
90	02160090	PS	3950513453	Child-Exam-7_FL12_SMOKEADD05A093_L363	✓	✓	✓	✓	
91	02160091	PS	3951729044	Corridor-child_FL12_SMOKEADD05A094_L380	✓	✓	✓	✓	
92	02160092	PS	3950513385	Child-Exam-6_FL12_SMOKEADD05A095_L362	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
124	02160258	PS	3950471371	Women-Exam-2_FL12_SMOKEADD06A023_L397	✓	✓	✓	✓	
125	02160259	PS	3949444614	WomenCorridor-S_FL12_SMOKEADD06A022_L392	✓	✓	✓	✓	
126	02160260	PS	3949444638	Women-Exam-1_FL12_SMOKEADD06A021_L389	✓	✓	✓	✓	
127	02160261	PS	3949443662	Women-Med-rest_FL12_SMOKEADD06A020_L388	✓	✓	✓	✓	
128	02160262	HRS	3807332244	M-Toilet-S_FL12_HEATADD06A019_L391	✓	✓	✓	✓	
129	02160263	HRS	3807332923	W-Toilet-S_FL12_HEATADD06A018_L390	✓	✓	✓	✓	
130	02160264	PS	3951761747	CorridorToiletS_FL12_SMOKEADD06A017_L383	✓	✓	✓	✓	
131	02160265	PS	3949442696	IVF-Exam-2_FL12_SMOKEADD06A015_L385	✓	✓	✓	✓	
132	02160266	PS	3949444874	IVF-Exam-1_FL12_SMOKEADD06A014_L387	✓	✓	✓	✓	
133	02160267	PS	3949443037	IVF-Corridor_FL12_SMOKEADD06A013_L386	✓	✓	✓	✓	
134	02160268	PS	3949445451	WomenCorridor-S_FL12_SMOKEADD06A012_L392	✓	✓	✓	✓	
135	02160269	PS	3949443303	Women-Exam-5_FL12_SMOKEADD06A011_L393	✓	✓	✓	✓	
136	02160270	PS	3949444898	Womenclinicstaf_FL12_SMOKEADD06A010_L395	✓	✓	✓	✓	
137	02160271	PS	3940258371	Women-Exam-6_FL12_SMOKEADD06A009_L394	✓	✓	✓	✓	
138	02160272	PS	3949443044	WomenCorridor-N_FL12_SMOKEADD06A008_L402	✓	✓	✓	✓	
139	02160273	PS	3949446427	WomenCorridor-N_FL12_SMOKEADD06A007_L402	✓	✓	✓	✓	
140	02160274	PS	3949444591	Womencaliposcop_FL12_SMOKEADD06A006_L406	✓	✓	✓	✓	
141	02160275	PS	3949445635	Womenultrasound_FL12_SMOKEADD06A005_L405	✓	✓	✓	✓	
142	02160276	PS	3949444652	Women-Exam-8_FL12_SMOKEADD06A004_L401	✓	✓	✓	✓	
143	02160277	PS	3951764649	Corridor_FL12_SMOKEADD06A003_L400	✓	✓	✓	✓	
144	02160278	PS	3951763062	Corridor_FL12_SMOKEADD06A002_L400	✓	✓	✓	✓	
145	02160279	PS	3949442993	IVF-shieft_FL12_SMOKEADD06A001_L384	✓	✓	✓	✓	
146	02160280	PS	3949423916	EE-room_FL13_SMOKEADD06A031_L463	✓	✓	✓	✓	
147	02160281	HRS	3807332039	Kitchen-toilet_FL13_HEATADD06A032_L464	✓	✓	✓	✓	
148	02160282	PS	3950514085	Kitchen-rest-rm_FL13_SMOKEADD06A034_L465	✓	✓	✓	✓	
149	02160283	PS	3950515112	Kitchen-meeting_FL13_SMOKEADD06A035_L466	✓	✓	✓	✓	
150	02160284	HFS	3601009748	Dry-fod-stock_FL13_HEATADD06A036_L467	✓	✓	✓	✓	
151	02160285	PS	3950513699	Dry-foodstock_FL13_SMOKEADD06A037_L471	✓	✓	✓	✓	
152	02160286	HFS	3601049898	Kitchen-stock_FL13_HEATADD06A038_L472	✓	✓	✓	✓	
153	02160287	PS	3949443518	kitchen-office_FL13_SMOKEADD06A039_L473	✓	✓	✓	✓	
154	02160288	PS	3944771890	Dishwashmachins_FL13_SMOKEADD06A040_L471					ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
155	02160289	PS	3950515044	Food-Prepare_FL13_SMOKEADD06A041_L471	✓	✓	✓	✓	
156	02160290	PS	3950514481	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A042_L471	✓	✓	✓	✓	
157	02160291	PS	3949430525	Coridorfirelift_FL13_SMOKEADD06A044_L470	✓	✓	✓	✓	
158	02160292	HRS	3808420599	Labour-stock_FL13_HEATADD06A043_L468	✓	✓	✓	✓	
159	02160293	PS	3949430327	Kitchen-washer_FL13_SMOKEADD06A045_L469	✓	✓	✓	✓	
160	02160294	PS	3950513064	Kitchencorridor_FL13_SMOKEADD06A046_L455	✓	✓	✓	✓	
161	02160295	PS	3950513743	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A047_L462	✓	✓	✓	✓	
162	02160296	PS	3949442856	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A048_L462	✓	✓	✓	✓	
163	02160297	PS	3950515334	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A049_L462	✓	✓	✓	✓	
164	02160298	HRS	3807189756	ToiletfrontliftW_FL13_HEATADD06A050_L461	✓	✓	✓	✓	
165	02160299	PS	3950504178	Foodshopcoridor_FL13_SMOKEADD06A051_L455	✓	✓	✓	✓	
166	02160300	PS	3950513811	Foodshopcoridor_FL13_SMOKEADD06A052_L455	✓	✓	✓	✓	
167	02160301	PS	3950516591	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A053_L462	✓	✓	✓	✓	
168	02160302	PS	3950501887	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A054_L455	✓	✓	✓	✓	
169	02160303	PS	3950503966	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A055_L455	✓	✓	✓	✓	
170	02160304	PS	3939790134	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A056_L454	✓	✓	✓	✓	
171	02160305	PS	3940210126	Corridor-lift-E_FL13_SMOKEADD06A058_L454	✓	✓	✓	✓	
172	02160306	HFS	3601010386	Food-shop-7_FL13_HEATADD06A059_L453	✓	✓	✓	✓	
173	02160307	HFS	3601052201	Food-shop-6_FL13_HEATADD06A060_L452	✓	✓	✓	✓	
174	02160308	HFS	3601049881	Food-shop-5_FL13_HEATADD06A061_L451	✓	✓	✓	✓	
175	02160309	HFS	3620209655	Food-shop-4_FL13_HEATADD06A062_L450	✓	✓	✓	✓	
176	02160310	HFS	3601008659	Food-shop-2_FL13_HEATADD06A063_L457	✓	✓	✓	✓	
177	02160311	HFS	3601049751	Food-shop-3_FL13_HEATADD06A064_L456	✓	✓	✓	✓	
178	02160312	PS	3985009372	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A065_L438	✓	✓	✓	✓	
179	02160313	PS	3931967534	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A066_L438	✓	✓	✓	✓	
180	02160314	PS	3950501542	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A067_L438	✓	✓	✓	✓	
181	02160315	PS	3904784472	Medicine-room_FL13_SMOKEADD06A091/1_L441	✓	✓	✓	✓	
182	02160316	PS	3949433908	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A069_L438	✓	✓	✓	✓	
183	02160317	HRS	3807316473	M-toilet-E_FL13_HEATADD06A070_L437	✓	✓	✓	✓	
184	02160318	HRS	3807319320	W-toilet-E_FL13_HEATADD06A071_L436	✓	✓	✓	✓	
185	02160319	PS	3904805481	Medical-Consu_FL13_SMOKEADD06A090/2_L448	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
217	02160351	PS	3950513729	Medicad-meet_FL13_SMOKEADD06A103_L449	✓	✓	✓	✓	
218	02160352	PS	3950513545	Corridor-lift-S_FL13_SMOKEADD06A104_L461					
219	02160353	PS	3950514740	Corridor-lift-S_FL13_SMOKEADD06A105_L461	✓	✓	✓	✓	
220	02160354	PS	3950514665	Corridor-lift-S_FL13_SMOKEADD06A106_L461	✓	✓	✓	✓	
221	02160355	PS	3904805993	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A100/1_L446	✓	✓	✓	✓	
222	02160356	PS	3904803333	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A100/2_L439	✓	✓	✓	✓	
223	02160357	PS	3904805924	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A102/1_L448	✓	✓	✓	✓	
224	02160358	PS	3904805948	Medicad-meet_FL13_SMOKEADD06A103/1_L449	✓	✓	✓	✓	
225	02160359	PS	3904806280	Medicad-rest_FL13_SMOKEADD06A104/1_L448	✓	✓	✓	✓	
226	02160360	PS	3904806303	Medical-Mix_FL13_SMOKEADD06A090/1_L448	✓	✓	✓	✓	
227	02160361	HFS	3682599480	Dish-wash-room_FL13_HEATADD06A087_L460	✓	✓	✓	✓	
228	02160376	CC1	5093627691	ST-E_FL12_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
229	02160377	CC1	5093602247	ST-S_FL12_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
230	02160378	CC1	5093602377	ST-W_FL12_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	02160379	CT2	4949082967	ST-E_FL12_WATERFLOW1_L434	✓	✓	✓	✓	
232	02160380	CT2	4949082974	ST-E_FL12_SUPERVISORY1_L432	✓	✓	✓	✓	
233	02160381	CT2	4949084503	ST-S_FL12_WATERFLOW2_L435	✓	✓	✓	✓	
234	02160382	CT2	4949084510	ST-S_FL12_SUPERVISORY2_L433	✓	✓	✓	✓	
235	02160383	SEC2	5400001183	ST-E_FL12_MAG DOOR1_L429	✓	✓	✓	✓	
236	02160384	SEC2	5400001190	ST-E_FL12_MAG DOOR2_L430	✓	✓	✓	✓	
237	02160387	270P	4988875285	Front-EE-room_FL12_MANUALADD05M045_L407	✓	✓	✓	✓	
238	02160388	270P	4988875292	Front EE-room_FL12_KEYADD05K045_L407	✓	✓	✓	✓	
239	02160389	270P	4988947241	ST-S_FL12_MANUALADD06M016_L383	✓	✓	✓	✓	
240	02160390	270P	4988947258	ST-S_FL12_KEYADD06K016_L383	✓	✓	✓	✓	
241	02160391	CC1	5093602278	ST-E_FL13_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
242	02160392	CC1	5093601936	ST-S_FL13_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
186	02160320	PS	3930762048	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A073_L438	✓	✓	✓	✓	
187	02160321	PS	3949433175	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A074_L438	✓	✓	✓	✓	
188	02160322	PS	3949433687	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A075_L438	✓	✓	✓	✓	
189	02160323	PS	3949434387	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A076_L438	✓	✓	✓	✓	
190	02160324	PS	3940277358	Escalater_FL13_SMOKEADD06A077_L439	✓	✓	✓	✓	
191	02160325	PS	3940273527	Corridor_FL13_SMOKEADD06A078_L439	✓	✓	✓	✓	
192	02160326	PS	3940273503	Corridor_lift-S_FL13_SMOKEADD06A079_L439	✓	✓	✓	✓	
193	02160327	PS	3949434073	Corridor_FL13_SMOKEADD06A080_L439	✓	✓	✓	✓	
194	02160328	PS	3949432581	Corridor_FL13_SMOKEADD06A081_L439	✓	✓	✓	✓	
195	02160329	PS	3949434004	Corridor_FL13_SMOKEADD06A082_L439	✓	✓	✓	✓	
196	02160330	PS	3949433441	Cashier-room_FL13_SMOKEADD06A083_L438	✓	✓	✓	✓	
197	02160331	PS	3949433571	Medical-Staff_FL13_SMOKEADD06A084_L438	✓	✓	✓	✓	
198	02160332	HFS	3620211306	Food-shop-1_FL13_HEATADD06A085_L458	✓	✓	✓	✓	
199	02160333	HFS	3601003418	Dish-stock_FL13_HEATADD06A086_L459	✓	✓	✓	✓	
200	02160334	PS	3904761930	Mini-stock_FL13_SMOKEADD06A089/1_L448	✓	✓	✓	✓	
201	02160335	PS	3949433458	Corridor_FL13_SMOKEADD06A088_L436	✓	✓	✓	✓	
202	02160336	PS	3950514733	Mini-stock_FL13_SMOKEADD06A089_L448	✓	✓	✓	✓	
203	02160337	PS	3950514252	Corridor_FL13_SMOKEADD06A090_L448	✓	✓	✓	✓	
204	02160338	PS	3940252034	Medicine-rm_FL13_SMOKEADD06A0101/1_L441	✓	✓	✓	✓	
205	02160339	PS	3904803067	Medicine-rm_FL13_SMOKEADD06A091/2_L441	✓	✓	✓	✓	
206	02160340	PS	3940226684	Corridor_FL13_SMOKEADD06A091_L441	✓	✓	✓	✓	
207	02160341	PS	3934798999	Corridor_FL13_SMOKEADD06A092_L441	✓	✓	✓	✓	
208	02160342	PS	3945328833	Corridor_FL13_SMOKEADD06A093_L440	✓	✓	✓	✓	
209	02160343	HRS	3807331131	D-toilet-S_FL13_HEATADD06A095_L443	✓	✓	✓	✓	
210	02160344	PS	3949433526	Corridortoilets_FL13_SMOKEADD06A096_L439	✓	✓	✓	✓	
211	02160345	PS	3940226714	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A097_L442	✓	✓	✓	✓	
212	02160346	HRS	3807333197	W-toilet-S_FL13_HEATADD06A098_L444	✓	✓	✓	✓	
213	02160347	HRS	3807332053	M-toilet-S_FL13_HEATADD06A099_L445	✓	✓	✓	✓	
214	02160348	PS	3940256162	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A100_L446	✓	✓	✓	✓	
215	02160349	PS	3940258784	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A101_L447	✓	✓	✓	✓	
216	02160350	PS	3950513651	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A102_L448	✓	✓	✓	✓	