

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารพักอาศัย มินบุรีเพลส คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ๗.1 พื้นที่สีเขียวในโครงการ	
	
รูปที่ ๗.2 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	รูปที่ ๗.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ๗.4 ห้องควบคุมการเติมอากาศ	รูปที่ ๗.5 บริเวณที่ตั้งบ่อตกตะกอน
	
รูปที่ ๗.6 บ่อกักเก็บตะกอน	รูปที่ ๗.7 บ่อเก็บน้ำใต้ดิน
	
รูปที่ ๗.8 บ่อเก็บน้ำบนดาดฟ้า	รูปที่ ๗.9 ถังเก็บน้ำสำรองแบบวงขอบคอนกรีต บริเวณดาดฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารพักอาศัย มินบุรีเพลส คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ๗.10 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด

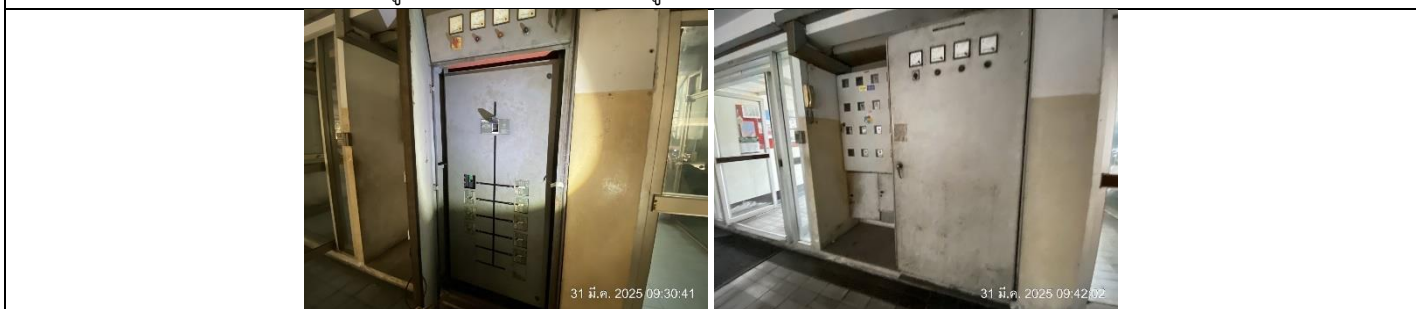


รูปที่ ๗.11 ตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า



รูปที่ ๗.12 การเดินสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

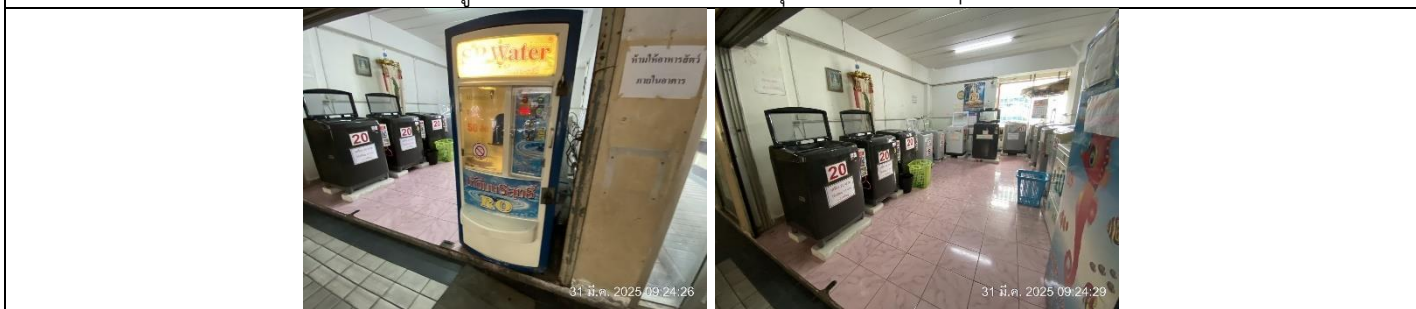

รูปที่ ๗.13 ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง

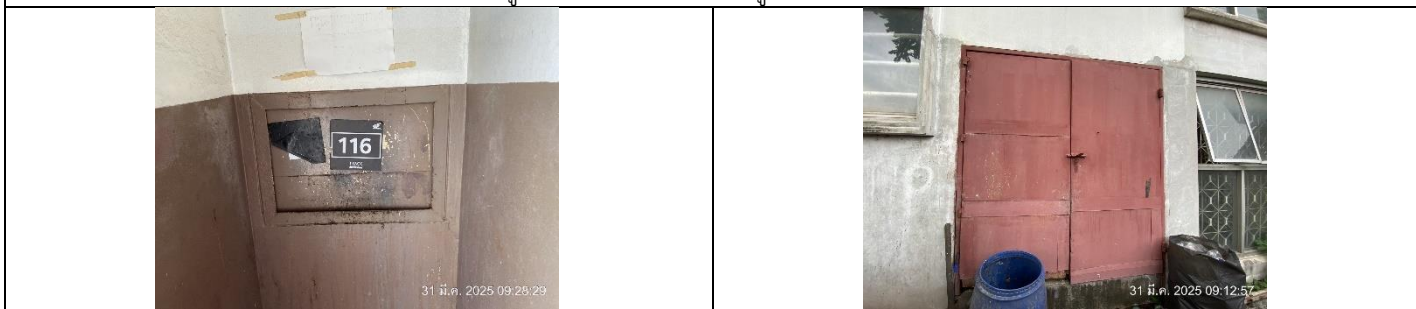

รูปที่ ๗.14 ช่องทิ้งขยะของแต่ละชั้น

รูปที่ ๗.15 ที่พักขยะรวม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารพักอาศัย มินบุรี เฟส คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ฝ7.16 ถังรองรับมูลฝอยอันตราย	รูปที่ ฝ7.17 ป้ายคักแยกขยะก่อนทิ้ง บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์
	
รูปที่ ฝ7.18 พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการ	รูปที่ ฝ7.19 บริเวณที่ใช้ขนถ่ายขยะ ระหว่างรอสำนักงานเขตมินบุรีมาเก็บขนขยะ
	
รูปที่ ฝ7.20 จุดล้างทำความสะอาดถังขยะหลังจากที่ทางสำนักงานเขตมินบุรีมาเก็บขนขยะ	
	
รูปที่ ฝ7.21 ลานจอดรถของโครงการ	
	
รูปที่ ฝ7.22 ชุดกดแจ้งเหตุ (Manual Station) และ Alarm Bell	รูปที่ ฝ7.23 ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet ; FHC)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารพักอาศัย มินบุรี เฟส คอนโดมิเนียม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ๗7.24 หัวรับน้ำดับเพลิง (Siamese Connection)	
	
รูปที่ ๗7.25 ถังดับเพลิงแบบมือถือ	
	
รูปที่ ๗7.26 บันไดหนีไฟ	รูปที่ ๗7.27 ป้ายบอกทางหนีไฟ
	
รูปที่ ๗7.28 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์	