



TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 03/01/2025	SAMPLE NO.	: 6801-076
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 02.16 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 03-13/01/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 03/01/2025
		REPORTED DATE	: 13/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.60	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	47.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	98.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	48.00	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 ⁰ C	286	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	1.07	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)
๖-176-๖-0002
13/01/2025



Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
๖-176-๖-0003
13/01/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 03/01/2025	SAMPLE NO.	: 6801-076
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 02.16 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 03-13/01/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 03/01/2025
		REPORTED DATE	: 13/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.8	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK

1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ผู้มีอำนาจในการวิเคราะห์และ
ออกใบรับรองผลการวิเคราะห์
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
13 / 01 / 2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6802-017

Report No. W 6802-071


TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 03/02/2025	SAMPLE NO.	: 6802-051
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.04 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 03-14/02/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 03/02/2025
		REPORTED DATE	: 15/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.45	5.5 - 9.0
3OD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	34.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	61.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	54.60	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 ⁰ C	280	≤ 1,000
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	4.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by : 


(MS. SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

15/02/2025



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต ๖-176

Approved by : 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

15/02/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6802-017

Report No. W 6802-071

TEST REPORT


CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 03/02/2025	SAMPLE NO.	: 6802-051
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.04 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 03-14/02/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 03/02/2025
		REPORTED DATE	: 15/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.33	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

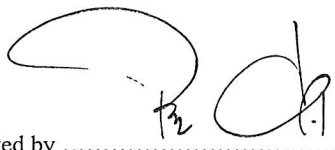

Approved by 
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
15, 029025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 10/03/2025	SAMPLE NO.	: 6803-420
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.26 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 10-20/03/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 10/03/2025
		REPORTED DATE	: 21/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.21	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	45.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	166	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	42.63	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	296	≤ 1,000
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	5.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

21/03/2025



ขอแจ้งผลการวิเคราะห์ผลการ
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ ๖-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

21/03/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6803-101

Report No. W 6803-143

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 10/03/2025	SAMPLE NO.	: 6803-420
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.26 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 10-20/03/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 10/03/2025
		REPORTED DATE	: 21/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.47	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	1.2	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะทาง
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21, 03, 2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 09/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-443
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 03.22 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 09-19/04/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 09/04/2025
		REPORTED DATE	: 21/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.32	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	102	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	80.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	30.59	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	226	≤ 1,000
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	8.0	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	1.13	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

21/04/2025



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เสถียรภาพ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

21/04/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : PATONG JEETENG CO.,LTD ADDRESS : 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Patong Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 09/04/2025 SAMPLE NO. : 6804-443
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 03.22 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 09-19/04/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : Novotel Phuket Patong RECEIVED DATE : 09/04/2025
REPORTED DATE : 21/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21/04/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6805-112

Report No. W 6805-162


TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Resort		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 12/05/2025	SAMPLE NO.	: 6805-445
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.10 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12-20/05/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Resort	RECEIVED DATE	: 12/05/2025
		REPORTED DATE	: 21/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25°C	-	Electrometric	7.88	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	14.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	22.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	7.56	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	160	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by 


(MS. SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

21/05/2025



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

21/05/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6805-112

Report No. W 6805-162

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Resort		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 12/05/2025	SAMPLE NO.	: 6805-445
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.10 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12-20/05/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Novotel Phuket Resort	RECEIVED DATE	: 12/05/2025
		REPORTED DATE	: 21/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	2.0	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.27	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลข
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21, 05, 2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6806-102

Report No. W 6806-147

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Resort		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 11/06/2025	SAMPLE NO.	: 6806-397
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.57 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 11-19/06/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๑-0006)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Resort	RECEIVED DATE	: 11/06/2025
		REPORTED DATE	: 20/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.09	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	46.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	55.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	15.89	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	202	≤ 1,000
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	3.0	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.87	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๑-0002

20/06/2025



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๑-0003

20/06/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6806-102

Report No. W 6806-147

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Resort		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 11/06/2025	SAMPLE NO.	: 6806-397
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.57 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 11-19/06/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Novotel Phuket Resort	RECEIVED DATE	: 11/06/2025
		REPORTED DATE	: 20/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)


เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK

1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

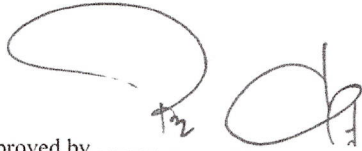Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

20.06.2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6801-209

Report No. W 6801-194

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Resort		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 20/01/2025	SAMPLE NO.	: 6801-834
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.00 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 20-29/01/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Novotel Phuket Resort	RECEIVED DATE	: 20/01/2025
		REPORTED DATE	: 30/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Pool 6,7"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

30, 01, 2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6802-104

Report No. W 6802-137

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Resort		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 10/02/2025	SAMPLE NO.	: 6802-378
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 00.37 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 10-19/02/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Resort	RECEIVED DATE	: 10/02/2025
		REPORTED DATE	: 20/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Pool 3"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

20/02/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6803-101

Report No. W 6803-143

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Resort		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 10/03/2025	SAMPLE NO.	: 6803-421
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.20 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 10-20/03/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Resort	RECEIVED DATE	: 10/03/2025
		REPORTED DATE	: 21/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Pool 1"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21/03/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6804-107

Report No. W 6804-168

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Resort		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 09/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-444
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 03.19 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 09-19/04/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Resort	RECEIVED DATE	: 09/04/2025
		REPORTED DATE	: 21/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Pool 6,7"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21/04/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6804-144

Report No. W 6804-189

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Resort (282 ถนนพระบรมมี ตำบลปาดอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150)
SAMPLING DATE : 10/04/2025 SAMPLE NO. : 6804-597
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 01.10 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER
TESTED DATE : 11-22/04/2025 RECEIVED DATE : 11/04/2025
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 24/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 2,3)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	88.0	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	2,378.69	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear

2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

24/04/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6805-112

Report No. W 6805-162

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Resort		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 12/05/2025	SAMPLE NO.	: 6805-446
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.02 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12-20/05/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Novotel Phuket Resort	RECEIVED DATE	: 12/05/2025
		REPORTED DATE	: 21/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Pool 3"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21.05.2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6806-141

Report No. W 6806-169

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Resort		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 12/06/2025	SAMPLE NO.	: 6806-525
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 10.45 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12-19/06/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Novotel Phuket Resort	RECEIVED DATE	: 12/06/2025
		REPORTED DATE	: 20/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Pool 6,7"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

20/06/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 03/01/2025	SAMPLE NO.	: 6801-077
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 02.02 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 03-13/01/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 03/01/2025
		REPORTED DATE	: 13/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้	STANDARD
Total coliform bacteria	ใน 100 ml	MPN Test	ND	ND
Escherichia Coli	ใน 100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 0.25 L]

STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

13/01/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 9/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคเกอร์ รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	27 มกราคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ติ. ป่าตอง อ. กระทุ้ง จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	27 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	เบเกอร์รี่ (Bekery)	Analyzed Date	27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลลิตดา อานันรัตน์	Report No.	PKT6801138
Sampling Name ^[4]	น้ำใช้		
Sampling Time ^[4]	10.36 น.		
Analysis No.	25680410		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance

Sample 25680410 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน

Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรางงาน :

จิณกรทิพย์ มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

5 / 2 / 68

5 2 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคเกอร์ รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	27 มกราคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	27 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	เบเกอร์รี่ (Bekery)	Analyzed Date	27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6801138
Sampling Name ^[4]	น้ำใช้		
Sampling Time ^[4]	10.36 น.		
Analysis No.	25680405		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25680405 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรทิพย์ มิตตะภา
นางสาวจิณกรทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑ / ๒ / ๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
5 / ๒ / ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 10/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	27 มกราคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	27 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	วิลเลจ (V-lounge)	Analyzed Date	27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวกมลลดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6801138

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.45 น.
Analysis No.	25680411

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25680411 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จันทร์ทิพย์ มิตตะกา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
5 / 2 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
5 / 2 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคภูเก็ต รีซอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	27 มกราคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	27 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	เว็ลล์ (V-lounge)	Analyzed Date	27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6801138

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.45 น.
Analysis No.	25680406

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25680406 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิรากรวิทย์ มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๗ / ๒ / ๖๘

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๕ / ๒ / ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>




หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68030301141

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท	
ลงวันที่ 18/02/2568	ที่อยู่	282	
วันที่รับตัวอย่าง 18/02/2568		ถนนพระบารมี	
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้	
		จังหวัดภูเก็ต 83150	
หมายเลขตัวอย่าง 68020284002	วันที่เก็บตัวอย่าง	18/02/2568	
ชนิดตัวอย่าง น้ำใช้	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร	
ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้ ครีวเมน			
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท วันที่เก็บ 18/02/68 เวลา 10.00 น.		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	600	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	12	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท		
ผู้ทดสอบ นายอำนาจ ศรีแก้ว	 (นางอิริยะพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		
ผู้ตรวจสอบ นางสาวลลิตา บุตรวงศ์			
วันที่ทดสอบ 18/02/2568			
วันที่ออกรายงาน 03/03/2568			

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68030301142


รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 18/02/2568	ที่อยู่	282
วันที่รับตัวอย่าง 18/02/2568		ถนนพระบารมี
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
		จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง 68020284003	วันที่เก็บตัวอย่าง	18/02/2568
ชนิดตัวอย่าง น้ำใช้	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้ เบเกอร์		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท วันที่เก็บ 18/02/68 เวลา 10.00 น.	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	600	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	12	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ

- หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ผู้ทดสอบ นายอำนาจ ศรีแก้ว	 (นางอิริยะพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวลลิตา บุตรวงศ์	
ผู้ตรวจสอบ นางสาวอรทัย ตัญเตียม	
วันที่ทดสอบ 18/02/2568	
วันที่ออกรายงาน 03/03/2568	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>




หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68030301143

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท	
ลงวันที่ 18/02/2568	ที่อยู่	282	
วันที่รับตัวอย่าง 18/02/2568		ถนนพระบารมี	
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้	
		จังหวัดภูเก็ต 83150	
หมายเลขตัวอย่าง 68020284004	วันที่เก็บตัวอย่าง	18/02/2568	
ชนิดตัวอย่าง น้ำใช้	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร	
ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้ วิเล้งจัน			
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท วันที่เก็บ 18/02/68 เวลา 10.00 น.		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	250	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	5.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ
<p>หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025</p> <p>2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท</p>			
ผู้ทดสอบ นายอำนาจ ศรีแก้ว	 (นางอิริยะพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		
ผู้ตรวจสอบ นางสาวลลิตา บุตรวงศ์			
ผู้ตรวจสอบ นางสาวอรรทัย ดุ้ยเดียม			
วันที่ทดสอบ 18/02/2568			
วันที่ออกรายงาน 03/03/2568			

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มีนาคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะปง จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	12-19 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6803097
Sampling Name ^[4]	น้ำใช้		
Sampling Time ^[4]	09.47 น.		
Analysis No.	25681086		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance

Sample 25681086 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน

Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : มตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จันทิภา มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทิภา มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumprur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลกรุ๊ป รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มีนาคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	12-19 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6803097
Sampling Name ^[4]	น้ำใช้		
Sampling Time ^[4]	09.47 น.		
Analysis No.	25681081		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681081 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรวิภา มิตตะทา

นางสาวจิณกรวิภา มิตตะทา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20/3/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20/3/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Confidence of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มีนาคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามที่ ๓. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	เขตรังบาร์ (Herring Bar)	Analyzed Date	12-19 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803097

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	09.56 น.
Analysis No.	25681087

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681087 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ มิตตะภา
นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 3 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 3 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มีนาคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	เฮอริ่งบาร์ (Herring Bar)	Analyzed Date	12-19 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803097

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	09.56 น.
Analysis No.	25681082

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681082 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นกขบขันการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จันทิภา มิตตะภา
นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลกรุ๊ป รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	17 เมษายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามที่ ๓, ปาดอง อ. กะปง จ. อุทัยธานี 61150	Receiving Date	17 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	17-25 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลัดดา ชานรัตน์	Report No.	PKT6804106

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	09.59 น.
Analysis No.	25681512

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681512 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า	

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 4 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 4 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	17 เมษายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	17 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	17-25 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานรัตน์	Report No.	PKT6804106

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.07 น.
Analysis No.	25681506

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681506 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จันทิภา มิตตะภา
นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 4 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 4 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคภูเก็ต รีซอร์ส จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	17 เมษายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมณี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	17 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	พินนาเคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	17-25 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6804106

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.04 น.
Analysis No.	25681513

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681513 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิรวิทย์ มิตตะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 4 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 4 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	17 เมษายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมถิ ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	17 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	พินนาเคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	17-25 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้ำง	Report Date	26 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานรัตน์	Report No.	PKT6804106

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.04 น.
Analysis No.	25681508

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681508 : ขงเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ชลลัดดา ชานรัตน์

นางสาวจันทรีทิพย์ นิตตะกา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26 / 4 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26 / 4 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ


เลขที่รายงาน R68052900609

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่	20/05/2568	ที่อยู่	282
วันที่รับตัวอย่าง	20/05/2568		ถนนพระบารมี
			ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
			จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง	68061464001	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำใช้	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำใช้ เบเกอร์		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	700	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
<i>Escherichia coli</i> ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ผู้ทดสอบ	นายอำนาจ ศรีแก้ว	 (นางอริยะพร กองทัพบ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวลลิตา บุตรวงศ์	
วันที่ทดสอบ	20/05/2568	
วันที่ออกรายงาน	29/05/2568	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>




ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68052900633

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท	
ลงวันที่ 20/05/2568	ที่อยู่	282	
วันที่รับตัวอย่าง 20/05/2568		ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	
หมายเลขตัวอย่าง 68061464003	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	
ชนิดตัวอย่าง น้ำใช้	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร	
ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้ เซอร์วังบาร์			
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	150	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท		
ผู้ทดสอบ นายอำนาจ ศรีแก้ว นางสาวลลิตา บุตรวงศ์	 (นางอริยะพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		
ผู้ตรวจสอบ นางสาวอรทัย ดุ้ยเตียม			
วันที่ทดสอบ 20/05/2568			
วันที่ออกรายงาน 29/05/2568			

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68052900634

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 20/05/2568	ที่อยู่ 282
วันที่รับตัวอย่าง 20/05/2568	ถนนพระบารมี
	ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
	จังหวัดภูเก็ต 83150

หมายเลขตัวอย่าง 68061464004

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำใช้

ปริมาณที่รับ 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้ วิเลจัน

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร
ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	380	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ผู้ทดสอบ นายอำนาจ ศรีแก้ว
นางสาวลลิตา บุตรวงศ์
ผู้ตรวจสอบ นางสาวอรทัย ดุ้ยเตียม
วันที่ทดสอบ 20/05/2568
วันที่ออกรายงาน 29/05/2568

(นางอริยะพร กองทัพ)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>




ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68052900636

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท	
ลงวันที่ 20/05/2568	ที่อยู่	282	
วันที่รับตัวอย่าง 20/05/2568		ถนนพระบารมี	
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้	
		จังหวัดภูเก็ต 83150	
หมายเลขตัวอย่าง 68061464005	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	
ชนิดตัวอย่าง น้ำใช้	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร	
ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้ ครั้วเมน			
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	460	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	5.1 ✓	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ
<p>หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025</p> <p>2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท</p>			
ผู้ทดสอบ นายอำนาจ ศรีแก้ว	 (นางอริระพร กองทัพบ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		
ผู้ตรวจสอบ นางสาวลลิตา บุตรวงศ์			
วันที่ทดสอบ 20/05/2568			
วันที่ออกรายงาน 29/05/2568			

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มิถุนายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ค. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	เขาริงบาร์ (Herring Bar)	Analyzed Date	12-19 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6806097

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.22 น.
Analysis No.	25682325

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682325 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มีตะกอน
นางสาวจิราภรณ์ มีตะกอน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ :

Siman Kone
นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มิถุนายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ติ. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	เฮอริ่งบาร์ (Herring Bar)	Analyzed Date	12-19 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806097

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.22 น.
Analysis No.	25682320

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682320 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ มิตตะภา
นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท โบวเทคเกอร์ รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มิถุนายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ติ. ปาดอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	วิลเลจ (V-lounge)	Analyzed Date	12-19 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6806097

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.13 น.
Analysis No.	25682326

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682326 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราวิทย์ มิตตะภา
นางสาวจิราวิทย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20, 6, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20, 6, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
หลังปฏิบัติการวิเคราะห์นอกเขต

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูเทค วิสธอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มิถุนายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	วีลาร์ (V-lounge)	Analyzed Date	12-19 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806097

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.13 น.
Analysis No.	25682321

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25682321 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
---------------------	--	------------------------------

REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>
--------	--

ผู้ออกรายงาน : จันทร์ทิพย์ มิตตะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20, 6, 68

ผู้อนุมัติ : Don Kmrz
นางสาวดาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20, 6, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49


เลขที่รายงาน R68022700056

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือส่งที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่	18/02/2568	ที่อยู่	282
วันที่รับตัวอย่าง	18/02/2568		ถนนพระบารมี
			ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
			จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง	68020313002	วันที่เก็บตัวอย่าง	18/02/2568
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 1,000 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำร้อนอ่างล้างมือ R.102		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Detected, 20 CFU/L	CDC 2005	

หมายเหตุ 1. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ	นางสาววัชรีย์ ทองขาว	 (นางอริยาพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางอริยาพร กองทัพ	
วันที่ทดสอบ	18/02/2568	
วันที่ออกรายงาน	27/02/2568	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68022700055

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -

ลงวันที่ 18/02/2568

วันที่รับตัวอย่าง 18/02/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

ที่อยู่ 282

ถนนพระบรมม

ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้

จังหวัดภูเก็ต 83150

หมายเลขตัวอย่าง 68020313003

วันที่เก็บตัวอย่าง 18/02/2568

ชนิดตัวอย่าง น้ำ

ปริมาณที่รับ 1 ขวด ขวดละ 1,000 มิลลิลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้ วิเลจัน

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Not detected	CDC 2005

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ นางสาววัชร ทองขาว

ผู้ตรวจสอบ นางอริยะพร กองทัพ

วันที่ทดสอบ 18/02/2568

วันที่ออกรายงาน 27/02/2568

(นางอริยะพร กองทัพ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49


เลขที่รายงาน R68022700054 รายงานผลการทดสอบ หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 18/02/2568	ที่อยู่ 282
วันที่รับตัวอย่าง 18/02/2568	ถนนพระบารมี
	ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
	จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง 68020313004	วันที่เก็บตัวอย่าง 18/02/2568
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ 1 ขวด ขวดละ 1,000 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง ถังเก็บน้ำ ตึก 9	

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส ไม่มีสี มีตะกอนสีขาว สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Detected, 260 CFU/L	CDC 2005

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ นางสาววัชร ทองขาว	 (นางอริยะพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางอริยะพร กองทัพ	
วันที่ทดสอบ 18/02/2568	
วันที่ออกรายงาน 27/02/2568	



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68060500374

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -

ลงวันที่

20/05/2568

วันที่รับตัวอย่าง

20/05/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง

โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

ที่อยู่

282

ถนนพระบารมี

ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้

จังหวัดภูเก็ต 83150

หมายเลขตัวอย่าง

68061432002

วันที่เก็บตัวอย่าง

20/05/2568

ชนิดตัวอย่าง

น้ำ

ปริมาณที่รับ

1 ขวด ขวดละ 1,000 มิลลิลิตร

ชื่อตัวอย่าง

น้ำร้อนอ่างล้างมือ (714)

ลักษณะตัวอย่าง

ของเหลวใส ไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

วิธีทดสอบ

การตรวจหาเชื้อ *Legionella* ในตัวอย่างน้ำด้วย
เทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน

Detected, 530 CFU/L

CDC 2005

หมายเหตุ

1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ

นางสาววัชร ทองขาว

ผู้ตรวจสอบ

นางอริยะพร กองทัพ

วันที่ทดสอบ

20/05/2568

วันที่ออกรายงาน

05/06/2568

(นางอริยะพร กองทัพ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68060500373

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 20/05/2568	ที่อยู่	282
วันที่รับตัวอย่าง 20/05/2568		ถนนพระบรมม
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
		จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง 68061432003	วันที่เก็บตัวอย่าง	20/05/2568
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 1,000 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	ถังเก็บน้ำ (สยาม)	
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี มีตะกอนสีขาว สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท	
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Not detected	CDC 2005
หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025		
ผู้ทดสอบ นางสาววัชร ทองขาว	 (นางอิริยาพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ วิชาการการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ นางอิริยาพร กองทัพ		
วันที่ทดสอบ 20/05/2568		
วันที่ออกรายงาน 05/06/2568		

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 7/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูเค็ด ริสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	27 มกราคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	27 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	พินนาเคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6801138
Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[4]	10.42 น.		
Analysis No.	25680408		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance

Sample 25680408 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน

Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ อิศระ

นางสาวจิราภรณ์ อิศระ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

5 / 2 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

5 / 2 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	27 มกราคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมถิ ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	27 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	พินนาทิล (Pinnacle)	Analyzed Date	27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6801138

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.42 น.
Analysis No.	25680403

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25680403 : ขອງเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

ศิริกวิทย์ ลิ้มตะกน
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
5, 2, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวาทา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
5, 2, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	27 มกราคม 2568
Customer Address	282 อ. พระบารมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	27 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	ครัวเรือน (Main Kitchen)	Analyzed Date	27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6801138
Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[4]	10.39 น.		
Analysis No.	25680409		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance	Samp25680409 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๗, ๒, ๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๕, ๒, ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	27 มกราคม 2568
Customer Address	282 ด. พระบรมมี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	27 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6801138

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.39 น.
Analysis No.	25680404

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25680404 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรทิพย์ มิตตะกะ
นางสาวจิณกรทิพย์ มิตตะกะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ธ ๒ ๖๖

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ธ ๒ ๖๖



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคส

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>




หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68030301140

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท	
ลงวันที่ 18/02/2568	ที่อยู่	282 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	
วันที่รับตัวอย่าง 18/02/2568	หมายเลขตัวอย่าง	68020284001	
	วันที่เก็บตัวอย่าง	18/02/2568	
	ชนิดตัวอย่าง	น้ำดื่ม	
	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร	
	ชื่อตัวอย่าง	น้ำดื่ม ฟินนาเคิล	
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท วันที่เก็บ 18/02/68 เวลา 10.00 น.		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	430	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	9.2	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท		
ผู้ทดสอบ	นายอำนาจ ศรีแก้ว		
	นางสาวลลิตา บุตรวงศ์		
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวอรทัย ดุ้ยเดียม		
วันที่ทดสอบ	18/02/2568		
วันที่ออกรายงาน	03/03/2568		
	 (นางอริยะพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 7/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคกรุ๊ป รีซอร์ซ จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มีนาคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	พินนาคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	12-19 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803097

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	09.49 น.
Analysis No.	25681084

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance

Sample 25681084 : ขงเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน

Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิรภัทร วัฒน

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มีนาคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	พินนาเคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	12-19 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิตา ธารินทร์	Report No.	PKT6803097

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	09.49 น.
Analysis No.	25681079

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681079 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จินตวิทย์ มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว

นางสาวจินตวิทย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มีนาคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	วิลล่า (V-lounge)	Analyzed Date	12-19 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6803097

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	09.52 น.
Analysis No.	25681085

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance	Samp25681085 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน : จันทิภา มิตตะภา
นางสาวจันทิภา มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20, 3, 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20, 3, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูเค็ท รีซอร์ซ จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มีนาคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	วีเลจ (V-lounge)	Analyzed Date	12-19 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6803097

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	09.52 น.
Analysis No.	25681080

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681080 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จินตวิทย์ มิตตะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Superior



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 7/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	17 เมษายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	17 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	คอฟฟี่เฮาส์ (Coffee House)	Analyzed Date	17-25 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบข้าง	Report Date	26 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธารินทร์	Report No.	PKT6804106

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.01 น.
Analysis No.	25681510

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance	Sample 25681510 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า	

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพร มิตตะกา
นางสาวจันทิพร มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/4/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/4/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูทีลิตี้ส์ จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	17 เมษายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามที่ 1 ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	17 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	คอฟฟี่เฮาส์ (Coffee House)	Analyzed Date	17-25 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชนินรัตน์	Report No.	PKT6804106

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.01 น.
Analysis No.	25681505

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681505 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบค่าวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ศิริกรทิพย์ อิ่มตะกาน
นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26, 4, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26, 4, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูทีอี ไรเซอร์ จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	17 เมษายน 2568
Customer Address	282 อ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	17 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	วิลล่า (V-lounge)	Analyzed Date	17-25 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธารินทร์	Report No.	PKT6804106

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.07 น.
Analysis No.	25681511

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance	Samp25681511 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิรากรทิพย์ มีตะกน
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะกน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/4/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/4/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0548**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลกรุ๊ป รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	17 เมษายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	17 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	วีล้าจ (V-lounge)	Analyzed Date	17-25 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6804106

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	09.59 น.
Analysis No.	25681507

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681507 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิรวิภา มิตตะภา
นางสาวจิรวิภา มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26, 4, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26, 4, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>




ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68052900628

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท	
ลงวันที่ 20/05/2568	ที่อยู่	282	
วันที่รับตัวอย่าง 20/05/2568		ถนนพระบารมี	
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้	
		จังหวัดภูเก็ต 83150	
หมายเลขตัวอย่าง 68061464002	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	
ชนิดตัวอย่าง น้ำดื่ม	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร	
ชื่อตัวอย่าง น้ำดื่ม คอฟฟี่เฮ้าส์			
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	300	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท		
ผู้ทดสอบ นายอำนาจ ศรีแก้ว	 (นางอริยะพร กองทัพบ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		
ผู้ตรวจสอบ นางสาวลลิตา บุตรวงศ์			
วันที่ทดสอบ 20/05/2568			
วันที่ออกรายงาน 29/05/2568			

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 7/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มิถุนายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	วิลเลจ (V-lounge)	Analyzed Date	12-19 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6806097

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.18 น.
Analysis No.	25682323

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance Samp25682323 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จักรกฤษณ์ มิตรตะก
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตรตะก
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ :

Adnan Dyrre
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูเทค รีซอร์ซ จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มิถุนายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	วิลเลจ (V-lounge)	Analyzed Date	12-19 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6806097

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.10 น.
Analysis No.	25682318

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25682318 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรางงาน :

จันทิราภรณ์ วิเศษ
นางสาวจันทิราภรณ์ วิเศษ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคโนโลยีรีไซเคิล จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มิถุนายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมถิ ด. ปาดอง อ. กะปี่ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	คอฟฟี่เฮาส์ (Coffee House)	Analyzed Date	12-19 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6806097

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.18 น.
Analysis No.	25682324

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance Sample 25682324 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : จิราภรณ์ มีตะก
นางสาวจิราภรณ์ มีตะก
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20, 6, 68

ผู้อนุมัติ : Don Lynz
นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20, 6, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลังปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sekdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูเคิล ริสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มิถุนายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	คอฟฟี่เฮาส์ (Coffee House)	Analyzed Date	12-19 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6806097

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.18 น.
Analysis No.	25682319

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25682319 : ขอบเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
---------------------	--	------------------------------

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิณกร ภิรมย์ อินทะน
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำส่วนเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49


เลขที่รายงาน R68022700057

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 18/02/2568	ที่อยู่	282
วันที่รับตัวอย่าง 18/02/2568		ถนนพระบรมมหาราช
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
		จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง 68020313001	วันที่เก็บตัวอย่าง	18/02/2568
ชนิดตัวอย่าง Swab	ปริมาณที่รับ	1 หลอด หลอดละ 3 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง Swap ถาดแอร์ R.102		
ลักษณะตัวอย่าง Swab สีขาว ในช่องเหลวใส ไม่มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Not detected	CDC 2005

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ นางสาววัชร ทองขาว	 (นางอริระพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางอริระพร กองทัพ	
วันที่ทดสอบ 18/02/2568	
วันที่ออกรายงาน 27/02/2568	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68060500375

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 20/05/2568	ที่อยู่	282
วันที่รับตัวอย่าง 20/05/2568		ถนนพระบารมี
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
		จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง 68061432001	วันที่เก็บตัวอย่าง	20/05/2568
ชนิดตัวอย่าง Swab	ปริมาณที่รับ	1 หลอด หลอดละ 3 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง Swap ถาดแอร์ (714)		
ลักษณะตัวอย่าง Swab สีขาว ในซองเหลวใส ไม่มีสี มีตะกอนสีดำ สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Not detected	CDC 2005
<p>หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025</p>		
ผู้ทดสอบ นางสาววัชร ทองขาว	<p>(นางอริยะพร กองทัพ)</p> <p>นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ</p> <p>รักษาราชการแทน</p> <p>ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต</p> <p>ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	
ผู้ตรวจสอบ นางอริยะพร กองทัพ		
วันที่ทดสอบ 20/05/2568		
วันที่ออกรายงาน 05/06/2568		
<p>รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น</p> <p>ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร</p>		





BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคเกอร์ รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	27 มกราคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	27 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนเล็ก	Analyzed Date	27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6801138

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	10.46 น.
Analysis No.	25680407

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[1]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9222 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25680407 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จันทร์ทิพย์ มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
5 / 2 / 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
5 / 2 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidal RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลกรุ๊ป รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	27 มกราคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ติ. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	27 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนเล็ก	Analyzed Date	27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลดา ธารินทร์	Report No.	PKT6801138

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	10.46 น.
Analysis No.	25680402

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680402 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิรากริณี มิตรชนะ
นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๕ / ๒ / ๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๕ / ๒ / ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคภูเก็ต รีซอร์ส จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มีนาคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนเล็ก	Analyzed Date	12-19 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803097
Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย		
Sampling Time ^[4]	10.44 น.		
Analysis No.	25681083		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9222 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681083 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มีตะกน
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคภูเก็ต รีซอร์ส จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มีนาคม 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนเล็ก	Analyzed Date	12-19 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6803097

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	09.44 น.
Analysis No.	25681078

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681078 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำดื่ม</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ มิตตะภา
นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาภา หนูแก้ว
นางสาวสาภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/3/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลกรุ๊ป รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	17 เมษายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	17 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนใหญ่	Analyzed Date	17-25 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6804106

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	09.56 น.
Analysis No.	25681509

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9222 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25681509 : ขงเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรวิทย์ มิตตะดา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะดา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 4 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 4 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคเกอร์ รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	17 เมษายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	17 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนใหญ่	Analyzed Date	17-25 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6804106

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	09.56 น.
Analysis No.	25681504

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681504 : ขงเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) มคอ.ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มคอ. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ มิตตะกา
นางสาวจันทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/4/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/4/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68052900639

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 20/05/2568	ที่อยู่ 282
วันที่รับตัวอย่าง 20/05/2568	ถนนพระบารมี
	ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
	จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง 68061464006	วันที่เก็บตัวอย่าง -
ชนิดตัวอย่าง น้ำแข็ง	ปริมาณที่รับ 3 ถุง ถุงละ 500 กรัม
ชื่อตัวอย่าง น้ำแข็งยูนิทหน้ารีซีฟ (เล็ก)	
ลักษณะตัวอย่าง ของแข็งใส ไม่มีสี บรรจุในถุงพลาสติก จำนวน 3 ถุง x 500 กรัม	
	ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	57	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
<i>Escherichia coli</i> ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่อง น้ำแข็ง

ผู้ทดสอบ นายอำนาจ ศรีแก้ว	 (นางอริยะพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางสาวลลิตา บุตรวงศ์	
ผู้ตรวจสอบ นางสาวอรทัย ดุ้ยเดียม	
วันที่ทดสอบ 20/05/2568	
วันที่ออกรายงาน 29/05/2568	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูเค็ด วิสอาร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มิถุนายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ติ. ปาดอง อ. กะหู่ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนใหญ่	Analyzed Date	12-19 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806097

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	10.10 น.
Analysis No.	25682322

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9222 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682322 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง

[3] : ข้อกำหนดการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มีตะก
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะก
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20, 6, 68

ผู้อนุมัติ :

Aban Yarn
นางสาวสาภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20, 6, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Expert



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 มิถุนายน 2568
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	12 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ห้องใหญ่	Analyzed Date	12-19 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลดา ธารินทร์	Report No.	PKT6806097

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	10.00 น.
Analysis No.	25682317

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25682317 : ขงเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำดื่ม</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบความจำเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ มิตตะภา

นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ :

Sham Kint

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปใช้เพื่อการค้าหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>




หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R68022700053 รายงานผลการทดสอบ หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 18/02/2568	ที่อยู่	282 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
วันที่รับตัวอย่าง 18/02/2568		
หมายเลขตัวอย่าง 68020313005	วันที่เก็บตัวอย่าง	18/02/2568
ชนิดตัวอย่าง น้ำแข็ง	ปริมาณที่รับ	3 ถุง ถุงละ 500 กรัม
ชื่อตัวอย่าง น้ำแข็งยูนิต หนักริซฟ		
ลักษณะตัวอย่าง ของแข็งใส ไม่มีสี สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Not detected	CDC 2005

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ นางสาววัชร ทองขาว	 (นางอริยะพร กองทัพบ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางอริยะพร กองทัพบ	
วันที่ทดสอบ 18/02/2568	
วันที่ออกรายงาน 27/02/2568	


รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร




ภาพดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ

Novotel Phuket Patong

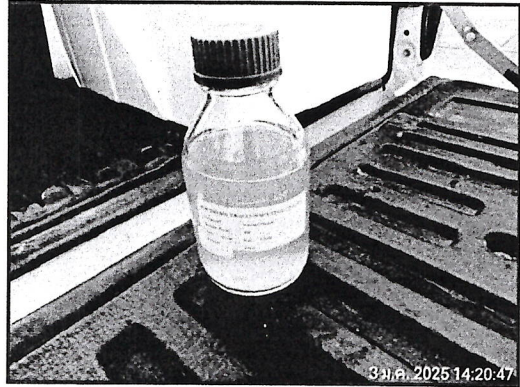



ภาพที่ 1-2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด (EFFLUENT)

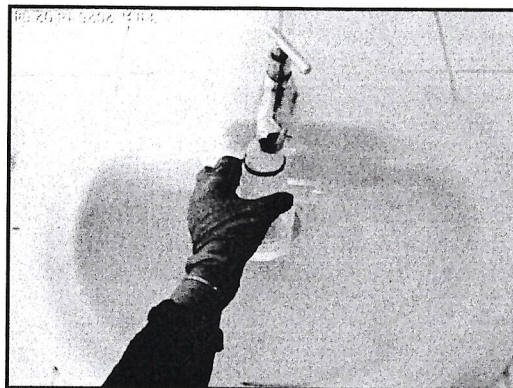

ภาพที่ 3 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำใช้

ภาพดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ



Novotel Phuket Patong

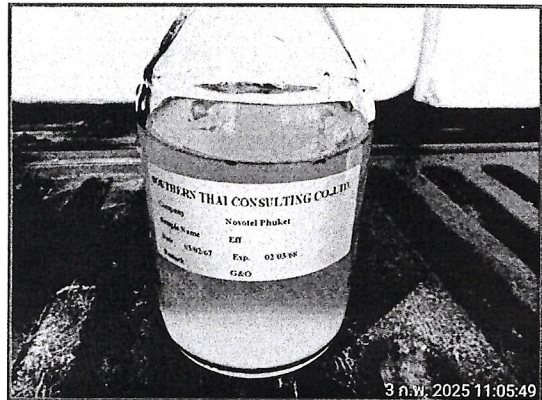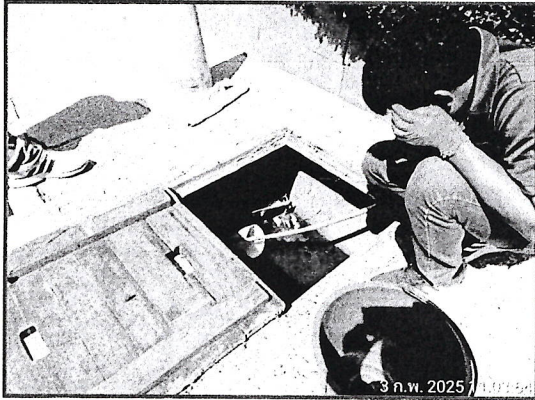

ภาพที่ 1-2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด (EFFLUENT)

ภาพดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ

Novotel Phuket Patong

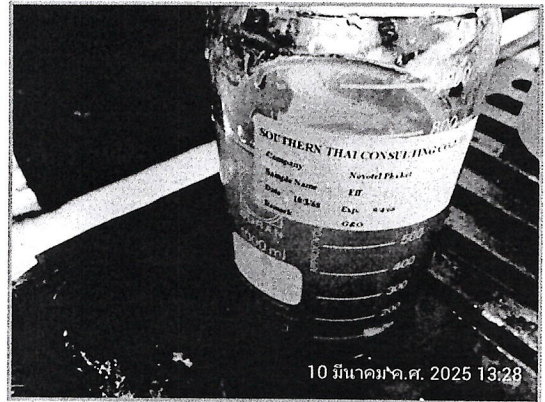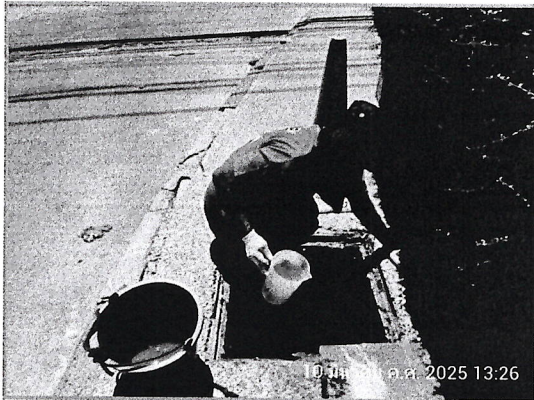


ภาพที่ 1-2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด (EFFLUENT)



ภาพที่ 3 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming Pool)

ภาพดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ
Novotel Phuket Patong

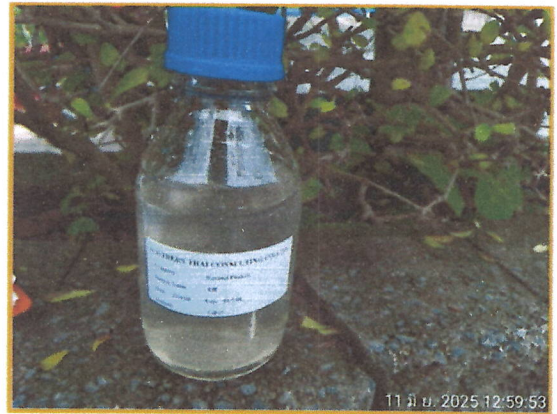

ภาพที่ 1-2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด (EFFLUENT)



ภาพที่ 3 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming Pool)