


เอกสารแนบที่ 10  
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบ  
บำบัดมลพิษ

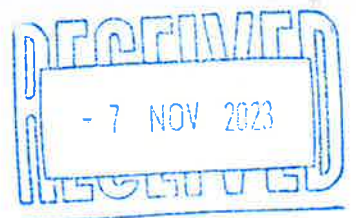

ที่ อก๐๓๑๓/ ๑๕๓๘๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

### ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท เอสเอสยู จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๔๕๖ ลงรับวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท เอสเอสยู จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๗๒๐๒๐๐๐๑๑๒๕๕๗๕ (น.๘๘(๒)-๑๑/๒๕๕๗-ญนป.) ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิตสูงสุด ๒๔๙.๓๐ เมกะวัตต์ และไอน้ำ ๖๐ ตัน/ชั่วโมง เพื่อเป็นระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๒๒ หมู่ที่ ๒ ซอย ๑ ปี ถนนพัฒนา ๑ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๖ ๕๗๒๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายยุทธพล สุรตพิพิธ		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑				✓	
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด		มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑				✓	
๒				✓	
๓				✓	
๔				✓	
๕				✓	
๖				✓	

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย  
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๑๓๔๐๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน  
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน  
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบที่ 11  
บันทึกการตรวจสอบคุณลักษณะของน้ำ

## SSUT Water Quality : January 2025

Date	Recycle Water					Boiler Feed Water Block 1				Boiler Feed Water Block 2				Remark
	pH	Conductivity (µS/cm)	Turbidity (NTU)	TDS (mg/l)	Total Suspended Solids (mg/l)	pH	Conductivity (µS/cm)	Silica (ppb)	Total Iron (ppb)	pH	Conductivity (µS/cm)	Silica (ppb)	Total Iron (ppb)	
1-Jan-25	7.40	1,720.00	1.35	1,032.00						9.36	4.94			
2-Jan-25	8.49	1,382.00	2.13	829.20	8.00					9.42	5.91	2.00	3.00	
3-Jan-25	7.27	1,606.00	6.31	963.60		9.37	4.63			9.35	4.80			
4-Jan-25	7.45	1,855.00	2.10	1,113.00		9.37	4.87			9.36	4.87			
5-Jan-25	7.45	1,840.00	11.10	1,104.00		9.44	5.28			9.38	4.96			
6-Jan-25	7.68	1,927.00	1.62	1,156.20	9.00	9.21	3.47	3.00	3.00	9.44	4.82	2.00	3.00	
7-Jan-25	7.44	2,190.00	4.31	1,314.00		9.32	4.78			9.31	6.38			
8-Jan-25	7.27	2,300.00	4.82	1,380.00		9.39	5.38			9.39	5.37			
9-Jan-25	7.88	2,230.00	7.05	1,338.00	2.00	9.45	5.45	1.00	3.00	9.43	5.30	1.00	8.00	
10-Jan-25	7.45	2,660.00	3.41	1,596.00		9.41	5.21			9.35	4.45			
11-Jan-25	7.46	2,791.00	4.06	1,674.60		9.36	4.87			9.33	4.63			
12-Jan-25	7.14	2,710.00	3.51	1,626.00		9.45	4.91			9.31	4.36			
13-Jan-25	7.39	2,760.00	4.10	1,656.00	6.00	9.27	4.47	6.00	6.00	9.34	4.80	4.00	5.00	
14-Jan-25	7.52	2,750.00	6.44	1,650.00		9.42	5.08			9.35	4.75			
15-Jan-25	7.61	2,820.00	5.41	1,692.00		9.43	5.71			9.40	5.75			
16-Jan-25	7.74	2,280.00	1.91	1,368.00	4.00	9.52	5.34	4.00	5.00	9.49	4.93	4.00	4.00	
17-Jan-25	7.73	2,750.00	6.38	1,650.00		9.36	4.38			9.37	4.87			
18-Jan-25	7.24	2,900.00	1.81	1,740.00		9.41	4.93			9.50	5.44			
19-Jan-25	7.34	2,790.00	3.22	1,674.00		9.41	4.58			9.48	5.71			
20-Jan-25	7.45	3,090.00	3.71	1,854.00	7.00	9.54	5.08	3.00	5.00	9.43	5.01	3.00	7.00	
21-Jan-25	7.53	2,770.00	7.62	1,662.00		9.39	4.56			9.36	5.05			
22-Jan-25	7.53	2,710.00	8.91	1,626.00		9.47	6.67			9.41	5.16			
23-Jan-25	7.30	2,720.00	2.86	1,632.00	5.00	9.42	4.52	2.00	3.00	9.45	6.77	4.00	6.00	
24-Jan-25	7.66	2,740.00		1,644.00		9.42	6.93			9.41	5.72			
25-Jan-25	7.33	3,120.00	1.76	1,872.00		9.40	5.56			9.43	6.59			
26-Jan-25	7.38	2,780.00	3.50	1,668.00		9.42	5.71			9.40	6.21			
27-Jan-25	7.55	2,770.00	2.83	1,662.00	5.00	9.44	5.78	2.00	3.00	9.50	6.24	2.00	2.00	
28-Jan-25	7.62	2,750.00	6.41	0.00		9.39	6.33			9.39	5.76			
29-Jan-25	7.50	2,880.00	4.31	1,728.00	4.00	9.46	5.38	3.00	2.00	9.58	5.34	2.00	2.00	
30-Jan-25	7.58	2,710.00	6.15	1,626.00		9.41	6.31			9.38	5.10			
31-Jan-25	7.42	2,710.00	7.52	1,626.00		9.43	7.05			9.39	5.43			

## SSUT Water Quality : February 2025

[illegible]

## SSUT Water Quality : March 2025

Date	Recycle Water					Boiler Feed Water Block 1				Boiler Feed Water Block 2				Remark
	pH	Conductivity (µS/cm)	Turbidity (NTU)	TDS (mg/l)	Total Suspended Solids (mg/l)	pH	Conductivity (µS/cm)	Silica (ppb)	Total Iron (ppb)	pH	Conductivity (µS/cm)	Silica (ppb)	Total Iron (ppb)	
1-Mar-25		2,786.00		1,671.60		9.48	6.96			9.46	5.05			
2-Mar-25		2,789.00		1,673.40		9.37	4.85			9.40	5.19			
3-Mar-25	7.60	2,882.00	20.10	1,729.20	31.00	9.34	5.14	4.00	2.00	9.40	5.70	3.00	2.00	
4-Mar-25		2,964.00		1,778.40		9.46	5.93			9.43	6.24			
5-Mar-25		2,855.00		1,713.00		9.45	5.97			9.37	5.04			
6-Mar-25	7.17	2,781.00	4.51	1,668.60	10.00	9.37	4.57	4.00	1.00	9.50	4.80	4.00	2.00	
7-Mar-25		2,818.00		1,690.80		9.44	6.02			9.41	5.34			
8-Mar-25		2,787.00		1,672.20		9.40	5.38			9.44	5.05			
9-Mar-25		2,846.00		1,707.60		9.50	6.94			9.48	5.68			
10-Mar-25	7.23	2,804.00	7.67	1,682.40	16.00	9.48	5.92	5.00	2.00	9.42	4.56	2.00	3.00	
11-Mar-25		2,824.00		1,694.40		9.41	6.09			9.38	5.99			
12-Mar-25		3,046.00		1,827.60		9.34	5.35			9.41	5.01			
13-Mar-25	7.45	3,062.00	5.42	1,837.20	14.00	9.38	5.60	4.00	4.00	9.41	4.52	2.00	3.00	
14-Mar-25		3,186.00		1,911.60		9.38	5.47			9.41	5.37			
15-Mar-25		3,210.00		1,926.00		9.32	5.27			9.37	6.27			
16-Mar-25		3,271.00		1,962.60		9.50	6.94			9.48	5.66			
17-Mar-25	7.51	3,306.00	6.75	1,983.60	17.00	9.49	5.81	5.00	4.00	9.35	4.47	9.00	2.00	
18-Mar-25		3,269.00		1,961.40		9.39	5.82			9.43	6.13			
19-Mar-25		3,262.00		1,957.20		9.41	6.46			9.41	5.03			
20-Mar-25	7.55	3,289.00	5.98	1,973.40	16.00	9.44	5.00	5.00	2.00	9.38	5.72	5.00	1.00	
21-Mar-25		3,338.00		2,002.80		9.41	5.75			9.44	5.04			
22-Mar-25		3,274.00		1,964.40		9.31	4.93			9.36	5.78			
23-Mar-25		3,393.00		2,035.80		9.37	5.87			9.50	5.34			
24-Mar-25	7.43	3,463.00	32.70	2,077.80	54.00	9.38	5.95	8.00	5.00	9.32	4.44	6.00	1.00	
25-Mar-25		3,488.00		2,092.80		9.40	5.86			9.46	6.29			
26-Mar-25		3,541.00		2,124.60		9.35	5.57			9.36	6.51	0.14		
27-Mar-25	7.60	3,560.00	25.14	2,136.00	35.00	9.46	5.88	3.00	1.00	9.30	5.64	5.00	1.00	
28-Mar-25		3,577.00		2,146.20		9.37	5.27			9.47	4.71			
29-Mar-25		3,436.00		2,061.60		9.50	6.28			9.44	5.03			
30-Mar-25		3,343.00		2,005.80		9.35	5.23			9.38	5.03			
31-Mar-25	7.74	3,419.00	17.90	2,051.40	27.00	9.36	5.01	8.00	1.00	9.30	4.89	3.00	6.00	

SSUT Water Quality : April 2025

[illegible]

## SSUT Water Quality : May 2025

Date	Recycle Water					Boiler Feed Water Block 1				Boiler Feed Water Block 2				Remark
	pH	Conductivity (µS/cm)	Turbidity (NTU)	TDS (mg/l)	Total Suspended Solids (mg/l)	pH	Conductivity (µS/cm)	Silica (ppb)	Total Iron (ppb)	pH	Conductivity (µS/cm)	Silica (ppb)	Total Iron (ppb)	
1-May-25		3,187.00		1,912.20		9.38	3.38			9.46	6.81			
2-May-25		3,144.00		1,886.40		9.39	6.23			9.47	5.43			
3-May-25		2,966.00		1,779.60		9.40	6.34			9.44	5.83			
4-May-25		2,740.00		1,644.00		9.38	5.70			9.44	5.41			
5-May-25		2,735.00		1,641.00		9.44	6.60			9.43	5.68			
6-May-25		2,866.00		1,719.60		9.35	5.57			9.44	5.73			
7-May-25		2,900.00		1,740.00		9.34	5.85			9.44	6.32			
8-May-25	7.50		18.50	1,920.00	27.00	9.27	4.25	2.00	2.00	9.41	5.46	3.00	2.00	
9-May-25		3,137.00		1,882.20		9.43	5.56			9.41	5.35			
10-May-25		2,905.00		1,743.00		9.34	6.41			9.48	6.84			
11-May-25		2,814.00		1,688.40		9.34	5.58			9.35	5.44			
12-May-25		2,577.00		1,546.20		9.40	5.61			9.43	5.74			
13-May-25		2,590.00		1,554.00		9.32	5.31			9.35	5.19			
14-May-25		2,373.00		1,423.80		9.36	8.06			9.34	5.01			
15-May-25	7.48		18.70	1,860.00	25.00	9.29	5.02	4.00	6.00	9.30	5.64	4.00	6.00	
16-May-25		2,246.00		1,347.60		9.38	5.78			9.41	5.46			
17-May-25		2,384.00		1,430.40		9.44	6.59			9.46	5.72			
18-May-25		2,603.00		1,561.80		9.48	6.86			9.41	5.36			
19-May-25		2,673.00		1,603.80		9.42	6.24			9.39	5.73			
20-May-25		2,731.00		1,638.60		9.38	5.44			9.37	5.78			
21-May-25	7.50		19.20	1,950.00	26.00	9.31	4.44	2.00	7.00	9.28	4.62	2.00	4.00	
22-May-25		2,869.00		1,721.40		9.44	6.38			9.33	5.72			
23-May-25	7.50		18.50	1,920.00	27.00	9.36	4.20	3.00	5.00	9.44	5.15	4.00	3.00	
24-May-25		3,121.00		1,872.60		9.50	6.66			9.44	6.87			
25-May-25		3,134.00		1,880.40		9.42	5.91			9.35	5.14			
26-May-25	7.40		19.00	1,914.00	27.00	9.36	4.90	4.00	5.00	9.31	5.40	6.00	4.00	
27-May-25		1,848.00		1,108.80		9.42	5.94			9.44	6.48			
28-May-25		1,541.00		924.60		9.47	5.30			9.37	4.95			
29-May-25	7.60		15.00	1,076.40	15.00	9.32	4.77	1.00	4.00	9.36	5.12	4.00	5.00	
30-May-25		2,038.00		1,222.80		9.45	6.08			9.36	5.63			
31-May-25		2,327.00		1,396.20		9.46	5.12			9.44	7.39			



SSUT Water Quality : June 2025

[illegible]

เอกสารแนบที่ 12  
สมุดบันทึก (Log sheet)

**SSUT Water Quality : January 2025**

Holding Pond								
Date	Time	pH	Conductivity (µS/cm)	Turbidity (NTU)	TDS (mg/l)	Total Suspended Solids (mg/l)	Temp. (°C)	Remark
1-Jan-25	00:00-08:00	7.38	4,960.00		2,892.00		30	
	08:00-16:00	7.53	4,930.00		2,958.00		29	
	16:00-00:00	7.53	4,930.00		2,958.00		29	
2-Jan-25	00:00-08:00	7.38	4,960.00		2,892.00		30	
	08:00-16:00	7.62	4,200.00	3.52	2,520.00	13	27	
	16:00-00:00	7.43	2,560.00		1,536.00		30	
3-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.67	4,740.00		2,844.00		29	
	16:00-00:00	7.60	4,570.00		2,742.00		31	
4-Jan-25	00:00-08:00	7.58	4,680.00		2,808.00		30	
	08:00-16:00	7.65	4,730.00		2,838.00		28	
	16:00-00:00	7.38	4,657.00		2,794.20		30	
5-Jan-25	00:00-08:00	7.56	4,650.00		2,790.00		30	
	08:00-16:00	7.61	4,940.00		2,964.00		28	
	16:00-00:00	7.52	4,740.00		2,844.00		32	
6-Jan-25	00:00-08:00	7.50	4,760.00		2,856.00		31	
	08:00-16:00	7.54	4,700.00	2.26	2,820.00	14	28	
	16:00-00:00	7.45	4,730.00		2,838.00		32	
7-Jan-25	00:00-08:00	7.48	4,780.00		2,868.00		31	
	08:00-16:00	7.47	4,770.00		2,862.00		29	
	16:00-00:00	7.61	4,930.00		2,958.00		27	
8-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.54	4,580.00		2,748.00		29	
	16:00-00:00	7.56	4,740.00		2,844.00		27	
9-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.71	4,620.00	6.92	2,772.00	12	29	
	16:00-00:00	7.38	4,900.00		2,940.00			
10-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.34	4,810.00		2,886.00		3	
	16:00-00:00	7.49	4,900.00		2,940.00		32	
11-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.26	4,850.00		2,910.00		30	
	16:00-00:00	7.26	4,700.00		2,820.00		31	
12-Jan-25	00:00-08:00	7.26	4,850.00		2,910.00		30	
	08:00-16:00	7.23	4,680.00		2,808.00		33	
	16:00-00:00		4,920.00		2,952.00		30	
13-Jan-25	00:00-08:00	7.60	4,840.00		2,904.00		30	
	08:00-16:00	7.50	4,970.00	7.07	2,982.00	11	27	
	16:00-00:00	7.29	4,930.00		2,958.00		32	
14-Jan-25	00:00-08:00	7.51	4,970.00		2,982.00		30	
	08:00-16:00	7.71	4,810.00		2,886.00		29	
	16:00-00:00				0.00			
15-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.64	4,880.00		2,928.00		29	
	16:00-00:00				0.00			
16-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.54	4,590.00	5.13	2,754.00	9	28	
	16:00-00:00	7.52	4,420.00		2,652.00		26	
17-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.68	4,810.00		2,886.00		29	
	16:00-00:00				0.00			
18-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.79	4,650.00		2,790.00		30	
	16:00-00:00				0.00			
19-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.43	4,650.00		2,790.00		25	
	16:00-00:00	7.47	4,830.00		2,898.00			
20-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.56	4,760.00	4.18	2,856.00	7	28	
	16:00-00:00	7.68	4,660.00		2,796.00		28	
21-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.71	470.00		282.00		32	
	16:00-00:00	8.07	4,130.00		2,478.00		33	
22-Jan-25	00:00-08:00	7.66	4,840.00		2,904.00		35	
	08:00-16:00	7.69	4,670.00		2,802.00		29	
	16:00-00:00	7.52	4,880.00		2,928.00		32	
23-Jan-25	00:00-08:00	7.74	4,780.00		2,868.00		34	
	08:00-16:00	7.64	4,630.00	3.40	2,778.00	5	29	
	16:00-00:00	7.53	4,290.00		2,574.00		25	
24-Jan-25	00:00-08:00	7.22	4,420.00		2,652.00		26	
	08:00-16:00	7.01	4,810.00		2,886.00		29	
	16:00-00:00	7.17	4,650.00		2,790.00		27	
25-Jan-25	00:00-08:00	7.66	4,510.00		2,706.00		29	
	08:00-16:00	7.36	4,500.00		2,700.00		24	
	16:00-00:00	7.37	4,680.00		2,808.00		28	
26-Jan-25	00:00-08:00	7.51	4,810.00		2,886.00		29	
	08:00-16:00	7.25	4,720.00		2,832.00		29	
	16:00-00:00	7.66	4,430.00		2,658.00		27	
27-Jan-25	00:00-08:00	7.51	4,670.00		2,802.00		26	
	08:00-16:00	7.58	4,430.00	4.19	2,658.00	7	29	
	16:00-00:00				0.00			
28-Jan-25	00:00-08:00	7.36	4,890.00		2,934.00		29	
	08:00-16:00	7.17	4,740.00		2,844.00		30	
	16:00-00:00	7.06	4,596.00		2,757.60		31	
29-Jan-25	00:00-08:00	7.63	4,650.00		2,790.00		29	
	08:00-16:00	7.49	4,820.00	5.02	2,892.00	9	29	
	16:00-00:00	7.18	5,000.00		3,000.00		28	
30-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.11	4,890.00		2,934.00		30	
	16:00-00:00	7.01	4,890.00		2,934.00		27	
31-Jan-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.31	4,790.00		2,874.00		29	
	16:00-00:00	7.43	4,660.00		2,796.00		27	

**SSUT Water Quality : February 2025**

Holding Pond								
Date	Time	pH	Conductivity (µS/cm)	Turbidity (NTU)	TDS (mg/l)	Total Suspended Solids (mg/l)	Temp. (°C)	Remark
1-Feb-25	00:00-08:00							
	08:00-16:00	6.63	3,910.00		2,346.00		27	
	16:00-00:00	6.85	4,790.00		2,874.00		28	
2-Feb-25	00:00-08:00	7.45	4,710.00		2,826.00		29	
	08:00-16:00	7.20	2,981.00		1,788.60		31	
	16:00-00:00	7.32	4,660.00		2,796.00		27	
3-Feb-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.02	4,590.00	5.45	2,754.00	10	30	
	16:00-00:00	7.41	4,780.00		2,868.00		38	
4-Feb-25	00:00-08:00	7.51	1,769.00		1,061.40		34	
	08:00-16:00				0.00			
	16:00-00:00	7.65	5,000.00		3,000.00		32	
5-Feb-25	00:00-08:00	7.48	4,450.00		2,670.00		34	
	08:00-16:00	7.74	4,710.00	3.25	2,826.00	6	30	
	16:00-00:00				0.00			
6-Feb-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.36	4,570.00		2,742.00		33	
	16:00-00:00	7.42	4,630.00		2,778.00		35	
7-Feb-25	00:00-08:00	7.60	4,750.00		2,850.00		36	
	08:00-16:00	7.81	4,600.00		2,760.00		34	
	16:00-00:00	7.58	4,600.00		2,760.00		34	
8-Feb-25	00:00-08:00	7.70	4,720.00		2,832.00		34	
	08:00-16:00	7.91	4,460.00		2,676.00		27	
	16:00-00:00	7.69	3,860.00		2,316.00		27	
9-Feb-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	8.04	4,220.00		2,532.00		27	
	16:00-00:00	7.54	4,760.00		2,856.00		26	
10-Feb-25	00:00-08:00	7.66	4,840.00		2,904.00		27	
	08:00-16:00	7.76	4,720.00	2.88	2,832.00	5	30	
	16:00-00:00	7.67	4,300.00		2,580.00		26	
11-Feb-25	00:00-08:00	7.51	4,030.00		2,418.00		27	
	08:00-16:00				0.00			
	16:00-00:00	7.40	4,850.00		2,910.00		27	
12-Feb-25	00:00-08:00	7.66	4,790.00		2,874.00		27	
	08:00-16:00	7.71	4,810.00		2,886.00		29	
	16:00-00:00	7.51	4,881.00		2,928.60		35	
13-Feb-25	00:00-08:00	7.74	4,689.00		2,813.40		35	
	08:00-16:00	7.99	4,830.00	3.17	2,898.00	6	31	
	16:00-00:00	7.76	4,838.00		2,902.80		35	
14-Feb-25	00:00-08:00	7.72	4,376.00		2,625.60		35	
	08:00-16:00	7.66	4,690.00		2,814.00		34	
	16:00-00:00	7.71	4,730.00		2,838.00		26	
15-Feb-25	00:00-08:00	7.74	4,770.00		2,862.00		26	
	08:00-16:00	7.95	4,840.00		2,904.00		28	
	16:00-00:00	7.43	4,780.00		2,868.00		27	
16-Feb-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.76	4,710.00		2,826.00		30	
	16:00-00:00	7.79	4,740.00		2,844.00		28	
17-Feb-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.95	4,500.00	4.02	2,700.00	7	31	
	16:00-00:00	7.65	4,660.00		2,796.00		29	
18-Feb-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.65	4,730.00		2,838.00		31	
	16:00-00:00	7.79	4,890.00		2,934.00		36	
19-Feb-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.51	4,880.00		2,928.00		30	
	16:00-00:00	7.61	4,980.00		2,988.00		30	
20-Feb-25	00:00-08:00	7.59	4,950.00		2,970.00		29	
	08:00-16:00	7.64	4,850.00	3.47	2,910.00	6	31	
	16:00-00:00	7.60	4,601.00		2,760.60		34	
21-Feb-25	00:00-08:00	7.41	4,576.00		2,745.60		36	
	08:00-16:00	7.41	4,740.00		2,844.00		31	
	16:00-00:00	7.45	4,663.00		2,797.80		34	
22-Feb-25	00:00-08:00	7.00	4,460.00		2,676.00		34	
	08:00-16:00	7.74	4,980.00		2,988.00		34	
	16:00-00:00	7.62	4,970.00		2,982.00		33	
23-Feb-25	00:00-08:00	7.59	4,900.00		2,940.00		34	
	08:00-16:00	7.82	4,590.00		2,754.00		36	
	16:00-00:00	7.60	4,740.00		2,844.00		32	
24-Feb-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.60	4,590.00	3.94	2,754.00	7	31	
	16:00-00:00	7.48	4,740.00		2,844.00		28	
25-Feb-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.52	4,880.00		2,928.00		30	
	16:00-00:00	7.35	4,860.00		2,916.00		26	
26-Feb-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.62	4,740.00		2,844.00		30	
	16:00-00:00	7.02	4,840.00		2,904.00		30	
27-Feb-25	00:00-08:00	7.04	4,910.00		2,946.00		28	
	08:00-16:00	7.00	4,700.00	5.13	2,820.00	9	32	
	16:00-00:00	7.22	4,900.00		2,940.00		30	
28-Feb-25	00:00-08:00	7.14	4,860.00		2,916.00		28	
	08:00-16:00	6.81	4,760.00		2,856.00		35	
	16:00-00:00	7.31	4,700.00		2,820.00		28	

**SSUT Water Quality : March 2025**

Holding Pond								
Date	Time	pH	Conductivity (µS/cm)	Turbidity (NTU)	TDS (mg/l)	Total Suspended Solids (mg/l)	Temp. (°C)	Remark
1-Mar-25	00:00-08:00							
	08:00-16:00	7.38	4,720.00		2,832.00		31	
	16:00-00:00	7.39	4,590.00		2,754.00		29	
2-Mar-25	00:00-08:00	7.31	4,610.00		2,766.00		28	
	08:00-16:00	6.19	4,450.00		2,670.00		26	
	16:00-00:00	6.72	4,590.00		2,754.00		34	
3-Mar-25	00:00-08:00	6.80	4,510.00		2,706.00		34	
	08:00-16:00	7.22	4,650.00	4.24	2,790.00	8	31	
	16:00-00:00	7.46	4,660.00		2,796.00		33	
4-Mar-25	00:00-08:00	7.32	4,600.00		2,760.00		34	
	08:00-16:00	7.57	4,540.00		2,724.00		35	
	16:00-00:00	7.76	4,660.00		2,796.00		29	
5-Mar-25	00:00-08:00	7.68	4,790.00		2,874.00		30	
	08:00-16:00	7.57	4,640.00		2,784.00		35	
	16:00-00:00	7.70	4,600.00		2,760.00		29	
6-Mar-25	00:00-08:00	7.69	4,780.00		2,868.00		30	
	08:00-16:00	7.68	4,580.00	3.71	2,748.00	7	31	
	16:00-00:00	7.00	4,970.00		2,982.00		34	
7-Mar-25	00:00-08:00	6.80	4,850.00		2,910.00		33	
	08:00-16:00	7.33	4,570.00		2,742.00		32	
	16:00-00:00	7.40	4,780.00		2,868.00		38	
8-Mar-25	00:00-08:00	6.90	4,660.00		2,796.00		35	
	08:00-16:00	7.38	4,600.00		2,760.00		29	
	16:00-00:00	7.13	4,503.00		2,701.80		35	
9-Mar-25	00:00-08:00	7.06	4,386.00		2,631.60		35	
	08:00-16:00	7.60	4,600.00		2,760.00		29	
	16:00-00:00	7.23	4,580.00		2,748.00		33	
10-Mar-25	00:00-08:00	7.29	4,630.00		2,778.00		35	
	08:00-16:00	7.77	4,590.00	4.27	2,754.00	8	32	
	16:00-00:00	7.64	4,730.00		2,838.00		32	
11-Mar-25	00:00-08:00	7.50	4,470.00		2,682.00		34	
	08:00-16:00	7.59	4,800.00		2,880.00		35	
	16:00-00:00	7.70	4,240.00		2,544.00		32	
12-Mar-25	00:00-08:00	7.63	4,530.00		2,718.00		34	
	08:00-16:00	7.52	4,660.00		2,796.00		34	
	16:00-00:00	7.84	4,680.00		2,808.00		28	
13-Mar-25	00:00-08:00	7.71	4,860.00		2,916.00		30	
	08:00-16:00	7.78	4,640.00	3.73	2,784.00	7	32	
	16:00-00:00	7.60	4,650.00		2,790.00		32	
14-Mar-25	00:00-08:00	7.54	4,700.00		2,820.00		34	
	08:00-16:00	7.28	4,710.00		2,826.00		34	
	16:00-00:00	7.71	4,800.00		2,880.00		31	
15-Mar-25	00:00-08:00	7.50	4,880.00		2,928.00		33	
	08:00-16:00	7.00	4,750.00		2,850.00		34	
	16:00-00:00	7.61	4,970.00		2,982.00		32	
16-Mar-25	00:00-08:00	7.50	4,990.00		2,994.00		33	
	08:00-16:00	7.61	4,870.00		2,922.00		29	
	16:00-00:00	7.55	4,810.00		2,886.00		29	
17-Mar-25	00:00-08:00	7.42	4,940.00		2,964.00		31	
	08:00-16:00	7.75	4,790.00	2.38	2,874.00	6	32	
	16:00-00:00	7.56	4,890.00		2,934.00		31	
18-Mar-25	00:00-08:00	7.32	4,790.00		2,874.00		32	
	08:00-16:00	7.58	4,790.00		2,874.00		35	
	16:00-00:00	7.60	4,210.00		2,526.00		34	
19-Mar-25	00:00-08:00	7.61	4,930.00		2,958.00		35	
	08:00-16:00	7.52	4,810.00		2,886.00		34	
	16:00-00:00	7.85	4,800.00		2,880.00		32	
20-Mar-25	00:00-08:00	7.62	4,910.00		2,946.00		34	
	08:00-16:00	7.78	4,920.00	1.92	2,952.00	5	31	
	16:00-00:00	7.74	4,890.00		2,934.00		28	
21-Mar-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.26	4,880.00		2,928.00		35	
	16:00-00:00	7.42	4,890.00		2,934.00		29	
22-Mar-25	00:00-08:00	7.19	4,950.00		2,970.00		28	
	08:00-16:00	7.32	4,860.00		2,916.00		31	
	16:00-00:00	7.70	4,940.00		2,964.00		30	
23-Mar-25	00:00-08:00	7.50	4,980.00		2,988.00		31	
	08:00-16:00				0.00			
	16:00-00:00				0.00			
24-Mar-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.78	4,770.00	3.18	2,862.00	7	31	
	16:00-00:00	7.73	4,980.00		2,988.00		34	
25-Mar-25	00:00-08:00	7.38	4,900.00		2,940.00		38	
	08:00-16:00	7.58	4,840.00		2,904.00		33	
	16:00-00:00	7.40	4,360.00		2,616.00		38	
26-Mar-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.56	4,910.00		2,946.00		34	
	16:00-00:00	7.47	4,720.00		2,832.00		32	
27-Mar-25	00:00-08:00	7.72	4,880.00		2,928.00		35	
	08:00-16:00	7.94	4,720.00	3.93	2,832.00	8	31	
	16:00-00:00	7.64	4,540.00		2,724.00		33	
28-Mar-25	00:00-08:00	7.45	4,620.00		2,772.00		35	
	08:00-16:00				0.00			
	16:00-00:00	7.87	4,850.00		2,910.00		29	
29-Mar-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.65	4,850.00		2,910.00		31	
	16:00-00:00	7.67	4,940.00		2,964.00		26	
30-Mar-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.23	4,760.00		2,856.00		35	
	16:00-00:00	7.30	4,810.00		2,886.00		30	
31-Mar-25	00:00-08:00	7.60	4,980.00		2,988.00		33	
	08:00-16:00	7.69	4,100.00	3.49	2,460.00	8	30	
	16:00-00:00	7.48	4,880.00		2,928.00		31	

**SSUT Water Quality : April 2025**

Holding Pond								
Date	Time	pH	Conductivity (µS/cm)	Turbidity (NTU)	TDS (mg/l)	Total Suspended Solids (mg/l)	Temp. (°C)	Remark
1-Apr-25	00:00-08:00							
	08:00-16:00	7.79	4,930.00		2,958.00		33	
	16:00-00:00	7.69	4,863.00		2,917.80		36	
2-Apr-25	00:00-08:00	7.61	4,760.00		2,856.00		37	
	08:00-16:00	7.92	4,800.00		2,880.00		33	
	16:00-00:00	7.66	4,960.00		2,976.00		32	
3-Apr-25	00:00-08:00	7.69	4,769.00		2,861.40		37	
	08:00-16:00	7.61	4,810.00		2,886.00		34	
	16:00-00:00	7.63	4,580.00		2,748.00		33	
4-Apr-25	00:00-08:00	7.60	4,710.00		2,826.00		34	
	08:00-16:00	7.89	4,345.00	4.34	2,607.00	9	32	
	16:00-00:00	7.76	4,470.00		2,682.00		33	
5-Apr-25	00:00-08:00	7.65	4,560.00		2,736.00		35	
	08:00-16:00	7.52	4,340.00		2,604.00		31	
	16:00-00:00	7.97	4,840.00		2,904.00		30	
6-Apr-25	00:00-08:00	7.73	4,860.00		2,916.00		29	
	08:00-16:00	7.76	4,850.00		2,910.00		30	
	16:00-00:00	7.80	4,870.00		2,922.00		30	
7-Apr-25	00:00-08:00	7.94	4,880.00		2,928.00		29	
	08:00-16:00	7.76	4,860.00		2,916.00		32	
	16:00-00:00	7.65	4,690.00		2,814.00		29	
8-Apr-25	00:00-08:00	7.72	4,730.00		2,838.00		31	
	08:00-16:00							
	16:00-00:00	7.71	4,680.00		2,808.00		31	
9-Apr-25	00:00-08:00	7.89	4,860.00		2,916.00		32	
	08:00-16:00	7.91	4,500.00		2,700.00		35	
	16:00-00:00	7.86	4,650.00		2,790.00		39	
10-Apr-25	00:00-08:00	7.96	4,701.00		2,820.60		39	
	08:00-16:00	7.97	4,120.00	3.52	2,472.00	6	31	
	16:00-00:00	7.90	4,876.00		2,925.60		35	
11-Apr-25	00:00-08:00	7.61	4,865.00		2,919.00		37	
	08:00-16:00	7.65	4,280.00		2,568.00		28	
	16:00-00:00	7.51	4,650.00		2,790.00		33	
12-Apr-25	00:00-08:00	7.65	4,760.00		2,856.00		35	
	08:00-16:00	7.62	4,740.00		2,844.00		30	
	16:00-00:00	7.67	4,770.00		2,862.00		26	
13-Apr-25	00:00-08:00	7.65	4,830.00		2,898.00		29	
	08:00-16:00	7.70	4,600.00		2,760.00		30	
	16:00-00:00	7.76	4,780.00		2,868.00		27	
14-Apr-25	00:00-08:00	7.80	4,940.00		2,964.00		27	
	08:00-16:00	7.49	4,610.00		2,766.00		30	
	16:00-00:00	7.87	4,820.00		2,892.00		28	
15-Apr-25	00:00-08:00	7.92	4,940.00		2,964.00		29	
	08:00-16:00	7.96	4,840.00		2,904.00		33	
	16:00-00:00	7.88	4,910.00		2,946.00		31	
16-Apr-25	00:00-08:00	7.77	4,950.00		2,970.00		30	
	08:00-16:00							
	16:00-00:00	6.34	4,810.00		2,886.00		31	
17-Apr-25	00:00-08:00	7.31	4,880.00		2,928.00		30	
	08:00-16:00	7.66	4,710.00	3.26	2,826.00	5	31	
	16:00-00:00							
18-Apr-25	00:00-08:00							
	08:00-16:00	7.66	4,790.00		2,874.00		32	
	16:00-00:00	7.82	4,810.00		2,886.00		31	
19-Apr-25	00:00-08:00	7.81	4,850.00		2,910.00		30	
	08:00-16:00	7.60	4,230.00		2,538.00		28	
	16:00-00:00	7.59	3,360.00		2,016.00		32	
20-Apr-25	00:00-08:00	7.55	4,560.00		2,736.00		34	
	08:00-16:00	7.60	3,870.00		2,322.00		28	
	16:00-00:00	7.50	4,010.00		2,406.00		34	
21-Apr-25	00:00-08:00	7.48	4,230.00		2,538.00		34	
	08:00-16:00	7.50	4,620.00	3.10	2,772.00	5	30	
	16:00-00:00	7.49	4,640.00		2,784.00		33	
22-Apr-25	00:00-08:00	7.54	4,710.00		2,826.00		33	
	08:00-16:00	7.71	4,840.00		2,904.00		35	
	16:00-00:00	7.62	4,870.00		2,922.00		33	
23-Apr-25	00:00-08:00	7.68	4,460.00		2,676.00		34	
	08:00-16:00	7.70	4,660.00		2,796.00		35	
	16:00-00:00	7.61	4,810.00		2,886.00		31	
24-Apr-25	00:00-08:00	7.73	4,910.00		2,946.00		32	
	08:00-16:00	7.80	4,980.00	5.25	2,988.00	7	31	
	16:00-00:00	7.51	4,930.00		2,958.00		32	
25-Apr-25	00:00-08:00	7.43	5,150.00		3,090.00		33	
	08:00-16:00	7.41	4,800.00		2,880.00		37	
	16:00-00:00	7.50	4,580.00		2,748.00		37	
26-Apr-25	00:00-08:00	7.76	4,880.00		2,928.00		36	
	08:00-16:00	7.47	4,710.00		2,826.00		33	
	16:00-00:00	7.71	3,920.00		2,352.00		39	
27-Apr-25	00:00-08:00	7.60	4,165.00		2,499.00		38	
	08:00-16:00	7.74	4,430.00		2,658.00		26	
	16:00-00:00	7.45	4,740.00		2,844.00		36	
28-Apr-25	00:00-08:00	7.76	4,470.00		2,682.00		37	
	08:00-16:00	7.66	4,490.00	3.43	2,694.00	6	30	
	16:00-00:00	7.39	4,580.00		2,748.00		34	
29-Apr-25	00:00-08:00	7.53	4,930.00		2,958.00		35	
	08:00-16:00	7.78	4,760.00		2,856.00		34	
	16:00-00:00	7.77	4,020.00		2,412.00		28	
30-Apr-25	00:00-08:00	7.71	4,850.00		2,910.00		29	
	08:00-16:00	7.68	4,610.00		2,766.00		38	
	16:00-00:00	7.52	4,600.00		2,760.00		27	

**SSUT Water Quality : May 2025**

Holding Pond								
Date	Time	pH	Conductivity (µS/cm)	Turbidity (NTU)	TDS (mg/l)	Total Suspended Solids (mg/l)	Temp. (°C)	Remark
1-May-25	00:00-08:00							
	08:00-16:00	7.47	4,380.00		2,628.00		36	
	16:00-00:00	7.60	3,960.00		2,376.00		30	
2-May-25	00:00-08:00	7.62	4,490.00		2,694.00		32	
	08:00-16:00	7.59	4,540.00		2,724.00		35	
	16:00-00:00	7.70	4,660.00		2,796.00		30	
3-May-25	00:00-08:00	7.60	4,690.00		2,814.00		32	
	08:00-16:00	7.74	4,220.00		2,532.00		30	
	16:00-00:00	7.91	3,790.00		2,274.00		36	
4-May-25	00:00-08:00	7.65	4,561.00		2,736.60		37	
	08:00-16:00	7.87	4,790.00		2,874.00		32	
	16:00-00:00	7.91	4,840.00		2,904.00		34	
5-May-25	00:00-08:00	7.93	4,598.00		2,758.80		36	
	08:00-16:00	8.12	4,710.00		2,826.00		30	
	16:00-00:00	8.14	4,540.00		2,724.00		33	
6-May-25	00:00-08:00	8.13	4,670.00		2,802.00		32	
	08:00-16:00	8.12	4,490.00		2,694.00		32	
	16:00-00:00	7.81	4,540.00		2,724.00		33	
7-May-25	00:00-08:00	7.79	4,720.00		2,832.00		35	
	08:00-16:00	7.86	4,610.00		2,766.00		36	
	16:00-00:00	7.75	4,880.00		2,928.00		30	
8-May-25	00:00-08:00	7.92	4,600.00		2,760.00		29	
	08:00-16:00	7.67	4,360.00	3.61	2,616.00	6	31	
	16:00-00:00	7.59	4,640.00		2,784.00		27	
9-May-25	00:00-08:00	7.37	4,910.00		2,946.00		29	
	08:00-16:00	7.19	4,620.00		2,772.00		35	
	16:00-00:00	7.46	4,670.00		2,802.00		31	
10-May-25	00:00-08:00	7.69	4,590.00		2,754.00		32	
	08:00-16:00	7.40	4,258.00		2,554.80		36	
	16:00-00:00	7.25	4,220.00		2,532.00		30	
11-May-25	00:00-08:00	7.61	4,806.00		2,883.60		31	
	08:00-16:00	7.78	4,550.00		2,730.00		34	
	16:00-00:00	7.66	4,750.00		2,850.00		33	
12-May-25	00:00-08:00	7.46	4,475.00		2,685.00		34	
	08:00-16:00	7.64	4,580.00		2,748.00		31	
	16:00-00:00	7.66	4,016.00		2,409.60		32	
13-May-25	00:00-08:00	7.58	4,256.00		2,553.60		33	
	08:00-16:00	7.79	4,410.00		2,646.00		32	
	16:00-00:00	7.52	4,420.00		2,652.00		33	
14-May-25	00:00-08:00	7.58	4,740.00		2,844.00		35	
	08:00-16:00	7.87	4,989.00		2,993.40		32	
	16:00-00:00	7.62	4,340.00		2,604.00		32	
15-May-25	00:00-08:00	7.85	4,210.00		2,526.00		33	
	08:00-16:00	7.83	4,320.00	2.86	2,592.00	5	31	
	16:00-00:00	7.85	3,860.00		2,316.00		30	
16-May-25	00:00-08:00	7.55	4,640.00		2,784.00		30	
	08:00-16:00	7.72	4,420.00		2,652.00		33	
	16:00-00:00	7.75	4,610.00		2,766.00		31	
17-May-25	00:00-08:00	7.78	4,530.00		2,718.00		28	
	08:00-16:00	7.78	4,460.00		2,676.00		32	
	16:00-00:00	7.67	4,780.00		2,868.00		31	
18-May-25	00:00-08:00	7.61	4,840.00		2,904.00		32	
	08:00-16:00	7.69	4,620.00		2,772.00		32	
	16:00-00:00	7.72	4,690.00		2,814.00		31	
19-May-25	00:00-08:00	7.66	4,720.00		2,832.00		33	
	08:00-16:00	7.67	4,510.00		2,706.00		35	
	16:00-00:00	7.40	4,680.00		2,808.00		38	
20-May-25	00:00-08:00	7.65	4,570.00		2,742.00		36	
	08:00-16:00	7.61	4,760.00		2,856.00		35	
	16:00-00:00	7.75	4,800.00		2,880.00		38	
21-May-25	00:00-08:00	7.70	4,765.00		2,859.00		36	
	08:00-16:00	7.63	4,470.00	2.80	2,682.00	6	31	
	16:00-00:00	7.77	4,450.00		2,670.00		33	
22-May-25	00:00-08:00	7.40	4,840.00		2,904.00		35	
	08:00-16:00	7.62	4,740.00		2,844.00		35	
	16:00-00:00	7.70	4,590.00		2,754.00		33	
23-May-25	00:00-08:00	7.44	4,559.00		2,735.40		35	
	08:00-16:00	7.65	4,390.00	2.65	2,634.00	6	31	
	16:00-00:00	7.64	4,660.00		2,796.00		30	
24-May-25	00:00-08:00	7.58	4,750.00		2,850.00		27	
	08:00-16:00	7.38	4,610.00		2,766.00		31	
	16:00-00:00	7.26	4,800.00		2,880.00		31	
25-May-25	00:00-08:00	7.41	4,650.00		2,790.00		32	
	08:00-16:00	7.03	4,700.00		2,820.00		36	
	16:00-00:00	7.22	4,760.00		2,856.00		31	
26-May-25	00:00-08:00	7.18	4,710.00		2,826.00		28	
	08:00-16:00	7.66	4,360.00	6.48	2,616.00	14	31	
	16:00-00:00	7.30	4,680.00		2,808.00		37	
27-May-25	00:00-08:00	7.28	4,610.00		2,766.00		35	
	08:00-16:00	6.98	4,410.00		2,646.00		33	
	16:00-00:00	7.16	4,320.00		2,592.00		33	
28-May-25	00:00-08:00	7.10	4,356.00		2,613.60		33	
	08:00-16:00	7.26	4,360.00		2,616.00		33	
	16:00-00:00	5.54	4,190.00		2,514.00		29	
29-May-25	00:00-08:00	5.60	4,210.00		2,526.00		29	
	08:00-16:00	6.74	3,620.00	5.71	2,172.00	11	31	
	16:00-00:00	6.56	4,030.00		2,418.00		34	
30-May-25	00:00-08:00	6.17	4,400.00		2,640.00		36	
	08:00-16:00	6.67	4,470.00		2,682.00		35	
	16:00-00:00	6.72	4,370.00		2,622.00		33	
31-May-25	00:00-08:00	5.52	4,390.00		2,634.00		36	
	08:00-16:00	6.60	4,390.00		2,634.00		29	
	16:00-00:00	6.96	4,120.00		2,472.00		31	

**SSUT Water Quality : June 2025**


Holding Pond								
Date	Time	pH	Conductivity (µS/cm)	Turbidity (NTU)	TDS (mg/l)	Total Suspended Solids (mg/l)	Temp. (°C)	Remark
1-Jun-25	00:00-08:00	6.97	4,380.00		2,628.00			
	08:00-16:00	6.97	4,380.00		2,628.00			
	16:00-00:00	7.35	4,690.00		2,814.00		30	
2-Jun-25	00:00-08:00	7.41	4,670.00		2,802.00		30	
	08:00-16:00	7.20	4,680.00	5.40	2,808.00	8	31	
	16:00-00:00	7.47	4,710.00		2,826.00		31	
3-Jun-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.54	4,340.00		2,604.00		35	
	16:00-00:00	7.63	4,880.00		2,928.00		31	
4-Jun-25	00:00-08:00	7.66	4,880.00		2,736.60		23	
	08:00-16:00	7.66	4,640.00		2,784.00		35	
	16:00-00:00	7.58	4,760.00		2,856.00		35	
5-Jun-25	00:00-08:00	7.45	4,860.00		2,916.00		32	
	08:00-16:00	7.56	4,520.00	3.86	2,712.00	12	31	
	16:00-00:00				0.00			
6-Jun-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.25	4,630.00		2,778.00		33	
	16:00-00:00	7.48	4,590.00		2,754.00		35	
7-Jun-25	00:00-08:00	6.90	4,590.00		2,754.00		32	
	08:00-16:00	7.49	4,600.00		2,760.00		31	
	16:00-00:00	7.32	4,670.00		2,802.00		35	
8-Jun-25	00:00-08:00	7.41	4,990.00		2,994.00		36	
	08:00-16:00	7.45	4,620.00	3.61	2,616.00	6	30	
	16:00-00:00	7.48	4,700.00		2,820.00		31	
9-Jun-25	00:00-08:00	7.53	5,000.00		3,000.00		32	
	08:00-16:00	7.78	3,450.00	6.86	2,070.00	12	31	
	16:00-00:00	7.68	4,620.00		2,772.00		30	
10-Jun-25	00:00-08:00	7.57	4,890.00		2,934.00		31	
	08:00-16:00	7.52	4,760.00		2,856.00		35	
	16:00-00:00	7.75	4,950.00		2,970.00		30	
11-Jun-25	00:00-08:00	7.63	5,000.00		3,000.00		31	
	08:00-16:00	7.56	4,840.00		2,904.00		33	
	16:00-00:00	7.77	5,000.00		3,000.00		31	
12-Jun-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	7.68	4,880.00	3.76	2,928.00	11	31	
	16:00-00:00	7.68	4,800.00		2,880.00		34	
13-Jun-25	00:00-08:00	7.70	4,960.00		2,976.00		35	
	08:00-16:00	7.86	4,240.00		2,544.00		35	
	16:00-00:00	7.74	4,470.00		2,682.00		31	
14-Jun-25	00:00-08:00	7.69	4,530.00		2,718.00		30	
	08:00-16:00	7.88	4,790.00		2,874.00		30	
	16:00-00:00	7.69	4,660.00		2,796.00		34	
15-Jun-25	00:00-08:00	7.59	4,550.00		2,730.00		35	
	08:00-16:00	7.52	4,830.00	2.86	2,592.00	5	31	
	16:00-00:00	7.53	4,690.00		2,814.00		34	
16-Jun-25	00:00-08:00	7.42	4,670.00		2,802.00		36	
	08:00-16:00	7.45	4,610.00	4.23	2,766.00	12	31	
	16:00-00:00	7.48	4,870.00		2,922.00		31	
17-Jun-25	00:00-08:00	7.40	4,890.00		2,934.00		31	
	08:00-16:00	7.51	4,810.00		2,886.00		35	
	16:00-00:00	7.78	4,910.00		2,946.00		26	
18-Jun-25	00:00-08:00	7.79	4,860.00		2,916.00		29	
	08:00-16:00	7.46	4,770.00		2,862.00		35	
	16:00-00:00	7.60	4,840.00		2,904.00		31	
19-Jun-25	00:00-08:00	7.33	4,810.00		2,886.00		30	
	08:00-16:00	7.48	4,970.00	2.61	2,982.00	12	31	
	16:00-00:00	7.88	4,950.00		2,970.00		31	
20-Jun-25	00:00-08:00	7.89	4,810.00		2,886.00		30	
	08:00-16:00	7.61	4,880.00		2,928.00		35	
	16:00-00:00	7.45	5,000.00		3,000.00		32	
21-Jun-25	00:00-08:00	7.37	4,950.00		2,970.00		35	
	08:00-16:00	7.81	4,840.00	2.80	2,682.00	6	30	
	16:00-00:00	7.63	4,850.00		2,910.00		38	
22-Jun-25	00:00-08:00	7.38	3,980.00		2,388.00		38	
	08:00-16:00	7.72	4,710.00		2,826.00		27	
	16:00-00:00	7.71	4,710.00		2,826.00		34	
23-Jun-25	00:00-08:00	8.37	4,300.00		2,580.00		35	
	08:00-16:00	7.46	4,740.00	2.45	2,844.00	12	31	
	16:00-00:00	7.68	4,680.00		2,808.00		34	
24-Jun-25	00:00-08:00	7.61	4,630.00		2,778.00		35	
	08:00-16:00	7.41	4,840.00		2,904.00		33	
	16:00-00:00	7.57	4,900.00		2,940.00		28	
25-Jun-25	00:00-08:00	7.34	5,000.00		3,000.00		29	
	08:00-16:00	7.33	4,800.00		2,880.00		36	
	16:00-00:00	7.65	4,870.00		2,922.00		32	
26-Jun-25	00:00-08:00	7.58	5,000.00		3,000.00		33	
	08:00-16:00	7.65	4,950.00	2.24	2,970.00	13	31	
	16:00-00:00	7.36	4,770.00		2,862.00		32	
27-Jun-25	00:00-08:00	7.41	4,810.00		2,886.00		30	
	08:00-16:00	7.52	4,790.00		2,874.00		35	
	16:00-00:00	7.71	4,810.00		2,886.00		30	
28-Jun-25	00:00-08:00	7.39	4,910.00		2,946.00		31	
	08:00-16:00	7.79	4,900.00		2,940.00		30	
	16:00-00:00				0.00			
29-Jun-25	00:00-08:00				0.00			
	08:00-16:00	8.05	4,720.00	5.71	2,172.00	11	30	
	16:00-00:00	8.20	4,660.00		2,796.00		32	
30-Jun-25	00:00-08:00	7.86	4,380.00		2,628.00		33	
	08:00-16:00	7.73	4,940.00	3.30	2,964.00	13	31	
	16:00-00:00	7.67	4,790.00		2,874.00		34	



เอกสารแนบที่ 13  
แผนฉุกเฉินการเกิดน้ำท่วมโรงไฟฟ้า/บันทึกการ  
ตรวจสอบน้ำท่วมซ้ำประจำสัปดาห์







<b>SSUT</b> 3003 00 W 071/01	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: 6 / 1 / 25

<b>SSUT</b> 3003 00 W 071/01	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: 6 / 1 / 25

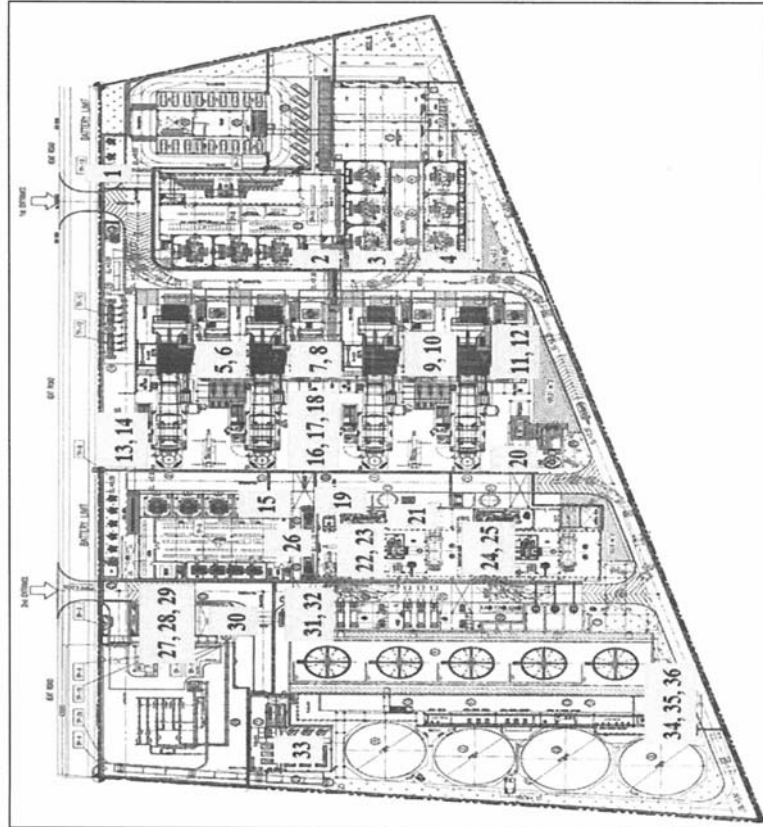


รูปภาพแสดงตำแหน่งต่างๆ ของ Spill and Berm ภายในโรงไฟฟ้า  
 สำหรับใช้ในการตรวจสอบรั่วซึม ประจำสัปดาห์







\* หมายเหตุ: ตัวเลขต่างๆ ที่แสดงตำแหน่ง จะตรงกับหมายเลขของงานและเขตสถานที่ ที่ระบุภายในตาราง

1. Entrance 1, Admin side 	2. GIS Building, Front side 	3. Near Oily pit for TR-Block 1 
พบน้ำมันจริงหรือไม่: 4/0 หมายเหตุ: 5 %	พบน้ำมันจริงหรือไม่: 2/0 หมายเหตุ: 10 %	พบน้ำมันจริงหรือไม่: 3/0 หมายเหตุ: 10 %
4. Near Oily pit for TR-Block 2 	5. GTG11, near LO Heat exchanger 	6. GTG11, under LER 
พบน้ำมันจริงหรือไม่: 4/0 หมายเหตุ: 10 %	พบน้ำมันจริงหรือไม่: 2/0 หมายเหตุ: 10 %	พบน้ำมันจริงหรือไม่: 2/0 หมายเหตุ: 10 %







<b>SSUT</b> 3003 00 W 071/01	<b>OPERATION</b> Spill and Berm Weekly check	DATE: 6/1/25
---------------------------------	---	--------------

7. GTG12, near LO Heat exchanger 	8. GTG12, under LER 	9. GTG21, near LO Heat exchanger 
พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 7cm ขนาดตุ้: ..... ..... .....	พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 7cm ขนาดตุ้: ..... ..... .....	พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 7cm ขนาดตุ้: ..... ..... .....
10. GTG21, under LER 	11. GTG22, near LO Heat exchanger 	12. GTG22, under LER 
พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 7cm ขนาดตุ้: ..... ..... .....	พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 7cm ขนาดตุ้: ..... ..... .....	พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 7cm ขนาดตุ้: ..... ..... .....







<b>SSUT</b> 3003 00 W 071/01	<b>OPERATION</b> Spill and Berm Weekly check	DATE: 6/1/25
---------------------------------	---	--------------

13. Near Fence (1), HRSG11 side 	14. Near Fence (2), HRSG11 side 	15. Near Oily pit for EDG, CCR area 
พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 4cm ขนาดตุ้: 5% ..... .....	พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 4cm ขนาดตุ้: 5% ..... .....	พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 4cm ขนาดตุ้: 10% ..... .....
16. Near Oily pit for Air compressor 	17. Air compressor berm 	18. HRSG Chemical dosing berm 
พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 4cm ขนาดตุ้: ..... ..... .....	พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 4cm ขนาดตุ้: ..... ..... .....	พบน้ำท่วมข้างหรือไม: 7cm ขนาดตุ้: ..... ..... .....







<b>SSUT</b> 3003 00 W 071/01	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: 6/1/25

19. Fuel day tank berm 	20. Aux boiler Chemical dosing berm 	21. Near Oily pit for STG area 
พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:
22. STG10 LO and CO berm 	23. STG10 Foundation berm 	24. STG20 LO and CO berm 
พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:

<b>SSUT</b> 3003 00 W 071/01	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: 6/1/25


25. STG20 Foundation berm 	26. Between CEB and STG hall 	27. FGC No#1 berm 
พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:
28. FGC No#2 berm 	29. FGC No#3 berm 	30. Near Oily pit for FGC area 
พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i> หมายเหตุ:

<b>SSUT</b> 3003 00 W 071/01	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: 6 / 1 / 26
---------------------------------	--	------------------

31. Cooling tower chemical dosing berm  พบน้ำมันขังหรือไม่ : A.MV หมายเหตุ :	32. Cooling tower chemical dosing berm  พบน้ำมันขังหรือไม่ : A.MV หมายเหตุ :	33. Demin plant chemical dosing berm  พบน้ำมันขังหรือไม่ : A.MV หมายเหตุ :
34. AC and DC Fire pump berm  พบน้ำมันขังหรือไม่ : A.MV หมายเหตุ :	35. Diesel oil tank berm  พบน้ำมันขังหรือไม่ : A.MV หมายเหตุ :	36. Near Oily pit for Pump housing  พบน้ำมันขังหรือไม่ : A.MV หมายเหตุ :







Recorded by	Received by	Approved by
Field Operator	Shift Supervisor	Operation Manager

<b>SSUT</b> 3003 00 W 071/01	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: 8 / 2 / 25
---------------------------------	--	------------------

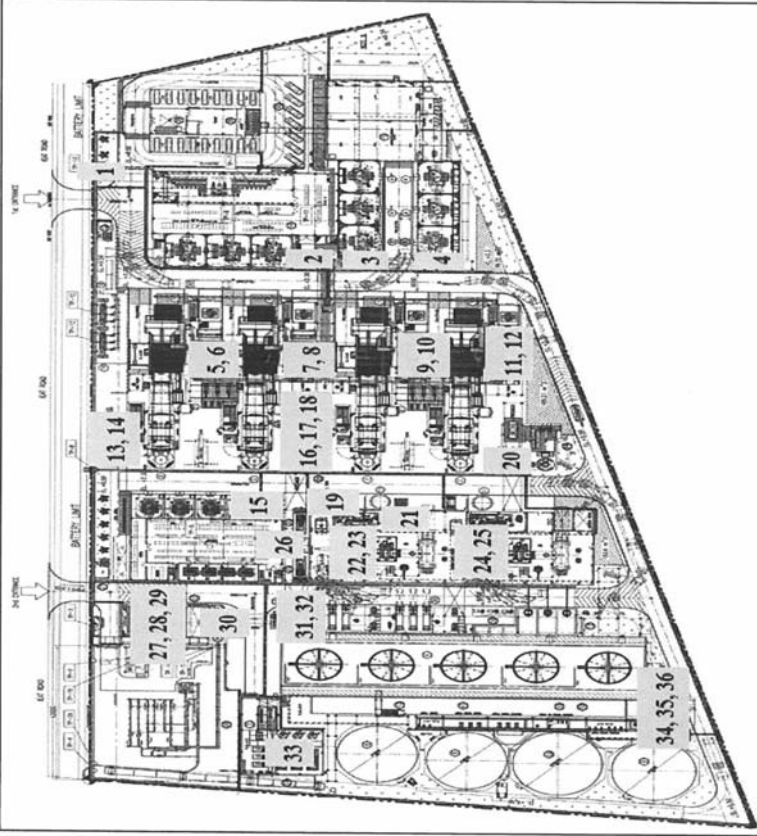







รูปภาพแสดงตำแหน่งต่างๆ ของ Spill and Berm ภายในโรงไฟฟ้า  
 สำหรับใช้ในการตรวจสอบน้ำมันขัง ประจำสัปดาห์  
 \* หมายเหตุ: ตัวเลขต่างๆ ที่แสดงตำแหน่ง จะตรงกับหมายเลขของระบบและอาคารสถานที่ ที่ระบุภายในตาราง

 <b>3003 00 W 071/01</b>	<b>OPERATION</b> Spill and Berm Weekly check		DATE: 9/2/25







1. Entrance 1, Admin side 	2. GIS Building, Front side 	3. Near Oily pit for TR-Block 1 
พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : LV: 10/1	พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : LV: 10/1	พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : LV: 10/1
4. Near Oily pit for TR-Block 2 	5. GTG11, near LO Heat exchanger 	6. GTG11, under LER 
พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : LV: 10	พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : .....	พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : .....

 <b>3003 00 W 071/01</b>	<b>OPERATION</b> Spill and Berm Weekly check		DATE: 9/2/25







7. GTG12, near LO Heat exchanger 	8. GTG12, under LER 	9. GTG21, near LO Heat exchanger 
พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : .....	พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : .....	พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : .....
10. GTG21, under LER 	11. GTG22, near LO Heat exchanger 	12. GTG22, under LER 
พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : .....	พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : .....	พบน้ำมันหรือไหม้ : ..... หมายเลข : .....








 <b>3003.00 W-071/01</b>	<b>OPERATION</b> Spill and Berm Weekly check		DATE: 5 / 2 / 25

13. Near Fence (1), HRSG11 side 	14. Near Fence (2), HRSG11 side 	15. Near Oilly pit for EDG, CCR area 
พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
16. Near Oilly pit for Air compressor 	17. Air compressor berm 	18. HRSG Chemical dosing berm 
พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....







 <b>3003.00 W-071/01</b>	<b>OPERATION</b> Spill and Berm Weekly check		DATE: 5 / 2 / 25

19. Fuel day tank berm 	20. Aux boiler Chemical dosing berm 	21. Near Oilly pit for STG area 
พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
22. STG10 LO and CO berm 	23. STG10 Foundation berm 	24. STG20 LO and CO berm 
พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันจริงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....

<b>SSUT</b> 3003.00 W 071/01	OPERATION Spill and Berm Weekly check		DATE: 2.../2.../25

25. STG20 Foundation berm 	26. Between CEB and STG hall 	27. FGC No#1 berm 
พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
28. FGC No#2 berm 	29. FGC No#3 berm 	30. Near Oily pit for FGC area 
พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....

<b>SSUT</b> 3003.00 W 071/01	OPERATION Spill and Berm Weekly check		DATE: 5.../2.../25

31. Cooling tower chemical dosing berm 	32. Cooling tower chemical dosing berm 	33. Demin plant chemical dosing berm 
พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
34. AC and DC Fire pump berm 	35. Diesel oil tank berm 	36. Near Oily pit for Pump housing 
พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำท่วมจิ้งหรีดไม่ : ..... หมายเหตุ : .....

Recorded by

Received by

Approved by

Field Operator

Shift Supervisor

Operation Manager






3003-00-W-071 (01)

OPERATION

Spill and Berm Weekly check


DATE: 3/3/25

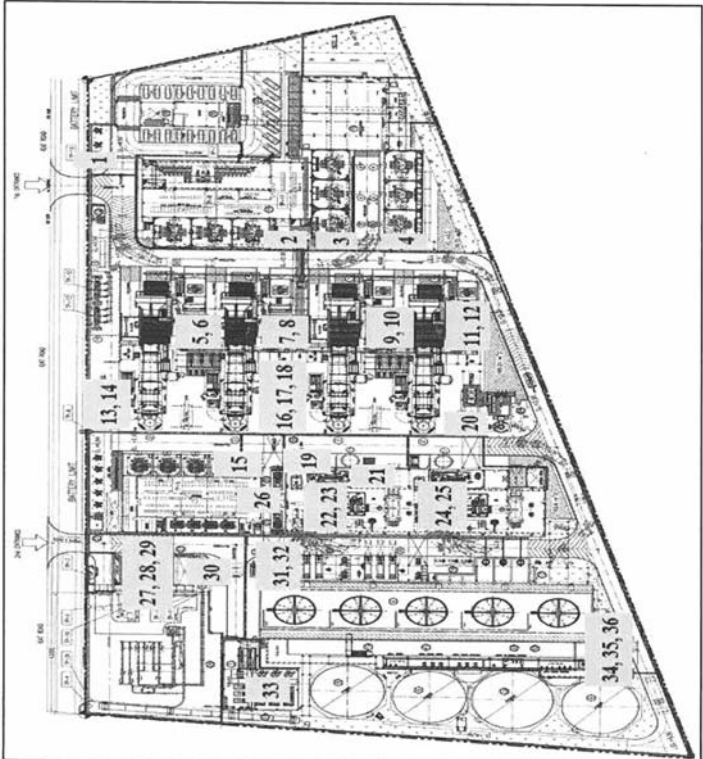

รูปภาพแสดงตำแหน่งต่างๆ ของ Spill and Berm ภายในโรงไฟฟ้า

สำหรับการตรวจสอบพื้นที่ตามผังประจำสัปดาห์

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่แสดงตำแหน่ง จะตรงกับหมายเลขของระยะเขตยึดสถานที่ ที่จะภายในตาราง















3003-00-W-071 (00)







OPERATION














Spill and Berm Weekly check














DATE: 3/3/25

<div>1. Entrance 1, Admin side</div>  <div> <div>พบน้ำมันจริงหรือไม่: 4/0</div> <div>หมายเหตุ: 1/3 1/0</div> </div>	<div>2. GIS Building, Front side</div>  <div> <div>พบน้ำมันจริงหรือไม่: 4/0</div> <div>หมายเหตุ: 1/3 1/0</div> </div>	<div>3. Near Oily pit for TR-Block 1</div>  <div> <div>พบน้ำมันจริงหรือไม่: 4/0</div> <div>หมายเหตุ: 1/3 1/0</div> </div>
<div>4. Near Oily pit for TR-Block 2</div>  <div> <div>พบน้ำมันจริงหรือไม่: 4/0</div> <div>หมายเหตุ: 1/3 1/0</div> </div>	<div>5. GTG11, near LO Heat exchanger</div>  <div> <div>พบน้ำมันจริงหรือไม่: 4/0</div> <div>หมายเหตุ: 1/3 1/0</div> </div>	<div>6. GTG11, under LER</div>  <div> <div>พบน้ำมันจริงหรือไม่: 4/0</div> <div>หมายเหตุ: 1/3 1/0</div> </div>







SSUT 3003-00-W-071 (00)		OPERATION Spill and Berm Weekly check		DATE: 3 / 3 / 25
7. GTG12, near LO Heat exchanger		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
10. GTG21, under LER		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
8. GTG12, under LER		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
9. GTG21, near LO Heat exchanger		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
11. GTG22, near LO Heat exchanger		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
12. GTG22, under LER		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	

SSUT 3003-00-W-071 (00)		OPERATION Spill and Berm Weekly check		DATE: 3 / 3 / 25
13. Near Fence (1), HRSG11 side		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
14. Near Fence (2), HRSG11 side		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
15. Near Oily pit for EDG, CCR area		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
16. Near Oily pit for Air compressor		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
17. Air compressor berm		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
18. HRSG Chemical dosing berm		พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	พบน้ำมันหรือไม่ : <i>ไม่พบ</i>	
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	

		OPERATION Spill and Berm Weekly check		DATE: 3 / 3 / 26
19. Fuel day tank berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
20. Aux boiler Chemical dosing berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
21. Near Oily pit for STG area		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
22. STG10 LO and CO berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
23. STG10 Foundation berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
24. STG20 LO and CO berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....


		OPERATION Spill and Berm Weekly check		DATE: 3 / 3 / 25
25. STG20 Foundation berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
26. Between CEB and STG hall		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
27. FGC No#1 berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
28. FGC No#2 berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
29. FGC No#3 berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
30. Near Oily pit for FGC area		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....		พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....

<b>SSUT</b> 3003-00-W-071 (00)	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: 2 / 3 / 25

31. Cooling tower chemical dosing berm 	32. Cooling tower chemical dosing berm 	33. Demin plant chemical dosing berm 
พบน้ำมันหรือ ไข่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันหรือ ไข่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันหรือ ไข่ : ..... หมายเหตุ : .....
34. AC and DC Fire pump berm 	35. Diesel oil tank berm 	36. Near Oily pit for Pump housing 
พบน้ำมันหรือ ไข่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันหรือ ไข่ : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันหรือ ไข่ : ..... หมายเหตุ : .....

Recorded by	Received by	Approved by
Field Operator	Shift Supervisor	Operation Manager


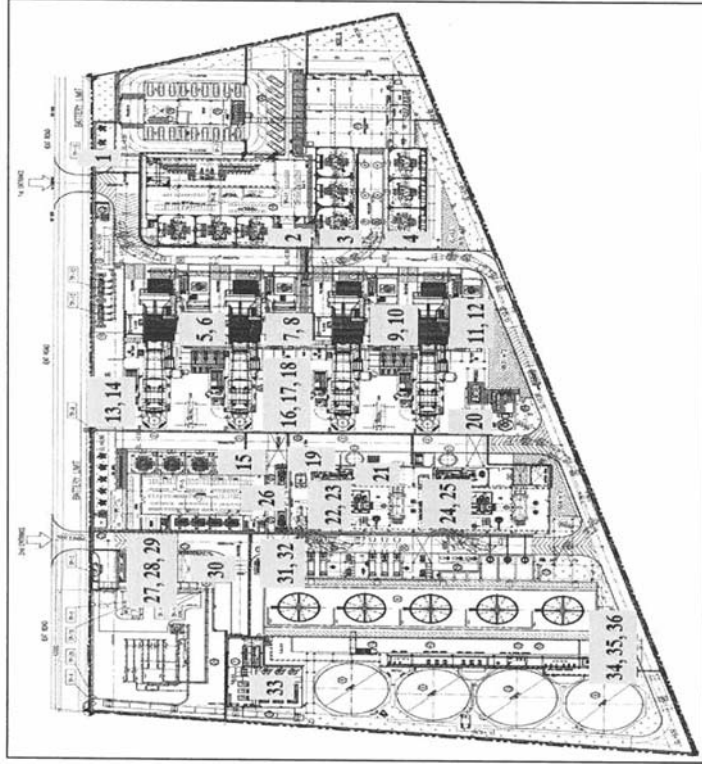




<b>SSUT</b> 3003-00-W-071 (01)	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: 9 / 4 / 25









รูปภาพแสดงตำแหน่งต่างๆ ของ Spill and Berm ภายใน โรงไฟฟ้า  
 สำหรับการตรวจสอบทั่วทั้งโรง ประจำปี 2564







\* หมายเหตุ: หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่แสดงในแผนที่ จะตรงกับตำแหน่งของโรงและเขตสถานที่ ที่จะพบในเครื่อง







<b>SSUT</b> 3003-00-W-071 (00)	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: 9 / 4 / 25

1. Entrance 1, Admin side 	2. GIS Building, Front side 	3. Near Oily pit for TR-Block 1 
พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 71% หมายเหตุ :	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 90% หมายเหตุ : 20%	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 60% หมายเหตุ : 10%
4. Near Oily pit for TR-Block 2 	5. GTG11, near LO Heat exchanger 	6. GTG11, under LER 
พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 60% หมายเหตุ : 10%	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 71% หมายเหตุ :	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 71% หมายเหตุ :

<b>SSUT</b> 3003-00-W-071 (00)	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: 9 / 4 / 25







7. GTG12, near LO Heat exchanger 	8. GTG12, under LER 	9. GTG21, near LO Heat exchanger 
พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 71% หมายเหตุ :	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 71% หมายเหตุ :	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 71% หมายเหตุ :
10. GTG21, under LER 	11. GTG22, near LO Heat exchanger 	12. GTG22, under LER 
พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 71% หมายเหตุ :	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 71% หมายเหตุ :	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : 71% หมายเหตุ :

SSUT 3003-00-W-071 (00)		OPERATION Spill and Berm Weekly check		DATE: 9 / 4 / 25	
13. Near Fence (1), HRSG11 side		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 10%	14. Near Fence (2), HRSG11 side		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 5%
15. Near Only pit for EDG, CCR area		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 5%	16. Near Only pit for Air compressor		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 10%
17. Air compressor berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 10%	18. HRSG Chemical dosing berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 10%







SSUT 3003-00-W-071 (00)		OPERATION Spill and Berm Weekly check		DATE: 9 / 4 / 25	
19. Fuel day tank berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 10%	20. Aux boiler Chemical dosing berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 10%
21. Near Only pit for STG area		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 10%	22. STG10 LO and CO berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 10%
23. STG10 Foundation berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 10%	24. STG20 LO and CO berm		พบน้ำมันรั่วหรือไม่: 9/0 หมายเหตุ: 10%



 <b>3003-00-W-071 (00)</b>	OPERATION	DATE: 2 / 4 / 25
	Spill and Berm Weekly check	

25. STG20 Foundation berm	26. Between CEB and STG hall	27. FGC No#1 berm
		
พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : <i>80 %</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : .....
28. FGC No#2 berm	29. FGC No#3 berm	30. Near Oily pit for FGC area
		
พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : <i>40 %</i>

 <b>3003-00-W-071 (00)</b>	OPERATION	DATE: 2 / 4 / 25
	Spill and Berm Weekly check	

31. Cooling tower chemical dosing berm	32. Cooling tower chemical dosing berm	33. Demin plant chemical dosing berm
		
พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : .....
34. AC and DC Fire pump berm	35. Diesel oil tank berm	36. Near Oily pit for Pump housing
		
พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วหรือไม่ : <i>ไม่</i> หมายเหตุ : <i>50 %</i>

Approved by

Received by


Recorded by

Field Operator

Shift Supervisor



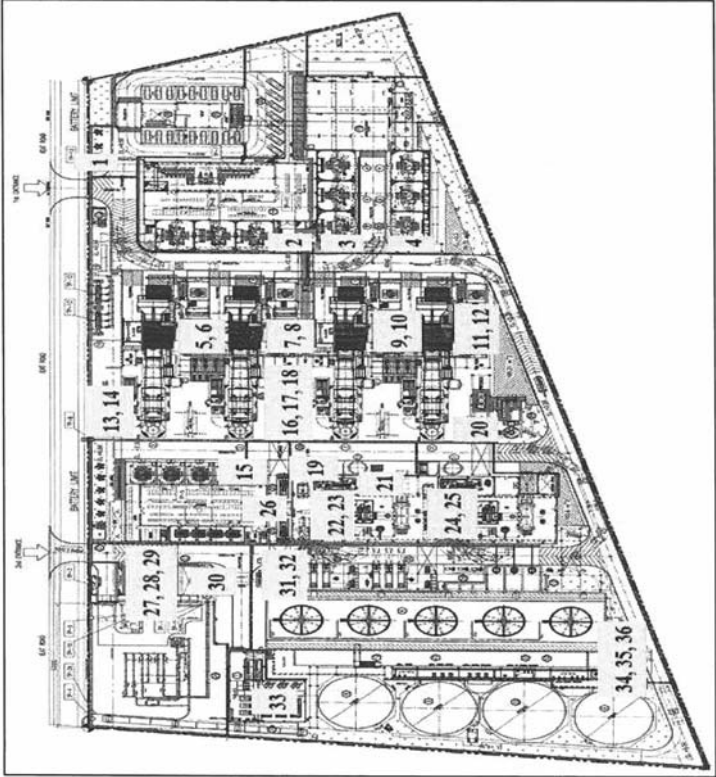



Operation Manager

<b>SSUT</b> 3003-00-W-071 (01)	OPERATION Spill and Berm Weekly check	5 / 6 / 25
		DATE: ..... / ..... / .....















รูปภาพแสดงตำแหน่งต่างๆ ของ Spill and Berm ภายใน โรงไฟฟ้า  
 สำหรับการตรวจสอบรั่วซึมถัง ประจักษ์ได้  
 \*หมายเหตุ: ตัวอย่าง ที่แสดงตำแหน่ง จะตรงกับหมายเลขของรายละเอียดสถานที่ ที่ระบุในตาราง







<b>SSUT</b> 3003-00-W-071 (00)	OPERATION Spill and Berm Weekly check	5 / 5 / 25
		DATE: ..... / ..... / .....

1. Entrance 1, Admin side 	2. GIS Building, Front side 	3. Near Only pit for TR-Block 1 
พบน้ำมันรั่วไหม : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วไหม : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วไหม : ..... หมายเหตุ : .....
4. Near Only pit for TR-Block 2 	5. GTGI1, near LO Heat exchanger 	6. GTGI1, under LER 
พบน้ำมันรั่วไหม : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วไหม : ..... หมายเหตุ : .....	พบน้ำมันรั่วไหม : ..... หมายเหตุ : .....






SSUT 3003-00-W-071 (00)		OPERATION Spill and Berm Weekly check		DATE: 25 / 6 / 2565	
19. Fuel day tank berm		พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	19. Near Only pit for STG area
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
20. Aux boiler Chemical dosing berm		พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	20. Aux boiler pit for STG area
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
21. Fuel day tank berm		พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	21. Near Only pit for STG area
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
22. STG10 LO and CO berm		พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	22. STG20 LO and CO berm
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
23. STG10 Foundation berm		พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	23. STG20 Foundation berm
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	
24. Fuel day tank berm		พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	พบน้ำมันซึมหรือไม่ : <i>ไม่</i>	24. Near Only pit for STG area
		หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	หมายเหตุ : .....	





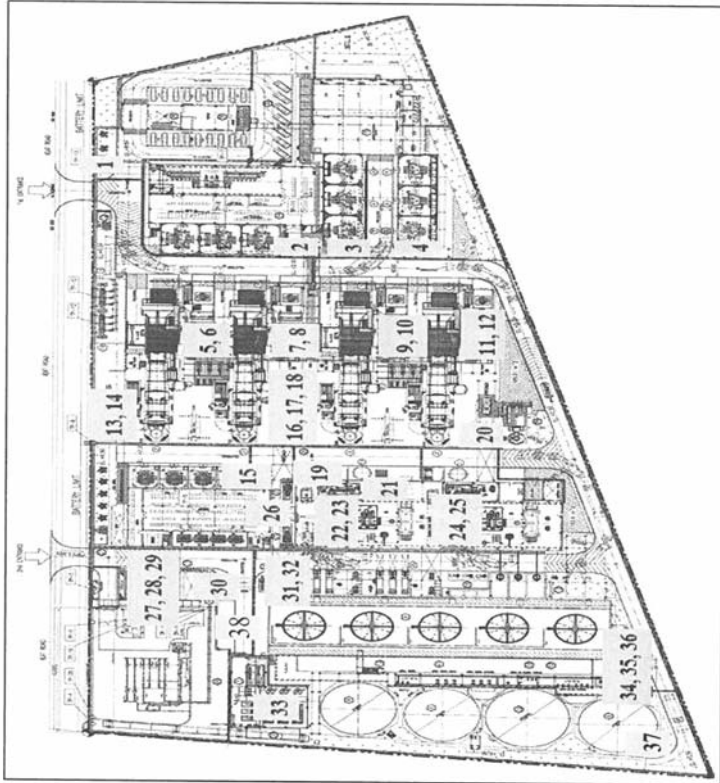

SSUT 3003-00-W-071 (00)		OPERATION Spill and Berm Weekly check		DATE: 5 / 5 / 26 ...../...../.....	
25. STG20 Foundation berm		26. Between CEB and STG hall		27. FGC No#1 berm	
พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>
หมายเหตุ: .....	หมายเหตุ: <i>100%</i>	หมายเหตุ: .....	หมายเหตุ: <i>100%</i>	หมายเหตุ: .....	หมายเหตุ: .....
28. FGC No#2 berm		29. FGC No#3 berm		30. Near Oily pit for FGC area	
พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>	พบน้ำมันรั่วหรือไม่: <i>Yes</i>
หมายเหตุ: .....	หมายเหตุ: <i>100%</i>	หมายเหตุ: .....	หมายเหตุ: <i>100%</i>	หมายเหตุ: .....	หมายเหตุ: <i>100%</i>

<b>SSUT</b> <b>3003-00-W-071 (02)</b>	OPERATION	DATE: 26 / 6 / 2565
	Spill and Berm Weekly check	



























รูปภาพแสดงตำแหน่งต่างๆ ของ Spill and Berm ภายในโรงไฟฟ้า  
 สำหรับใช้ในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง ประจำสัปดาห์  
 \*หมายเหตุ: ตัวอย่างที่แสดงตำแหน่ง จะตรงกับหมายเลขของรายละเอียดสถานที่ ที่ระบุในตาราง

<b>SSUT</b> <b>3003-00-W-071 (00)</b>	OPERATION	DATE: 5 / 6 / 2565
	Spill and Berm Weekly check	

31. Cooling tower chemical dosing berm  พบน้ำท่วมถึงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	32. Cooling tower chemical dosing berm  พบน้ำท่วมถึงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	33. Demin plant chemical dosing berm  พบน้ำท่วมถึงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....
34. AC and DC Fire pump berm  พบน้ำท่วมถึงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	35. Diesel oil tank berm  พบน้ำท่วมถึงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....	36. Near oily pit for Pump housing  พบน้ำท่วมถึงหรือไม่ : ..... หมายเหตุ : .....







Recorded by	Received by	Approved by
Field Operator	Shift Supervisor	Operation Manager







<b>SSUT</b> <b>3003-00-W-071 (02)</b>		<b>OPERATION</b> Spill and Berm Weekly check	DATE: 2 / 6 / 25
1. Entrance 1, Admin side		2. GIS Building, Front side	
3. Near Only pit for TR-Block 1			
4. Near Only pit for TR-Block 2		5. GTG11, near LO Heat exchanger	
6. GTG11, under LER			
7. GTG12, near LO Heat exchanger		8. GTG12, under LER	
9. GTG21, near LO Heat exchanger		10. GTG21, under LER	
11. GTG22, near LO Heat exchanger		12. GTG22, under LER	

<b>SSUT</b> <b>3003-00-W-071 (02)</b>		<b>OPERATION</b> Spill and Berm Weekly check	DATE: 2 / 6 / 25
1. Entrance 1, Admin side		2. GIS Building, Front side	
3. Near Only pit for TR-Block 1		4. Near Only pit for TR-Block 2	
5. GTG11, near LO Heat exchanger		6. GTG11, under LER	
7. GTG12, near LO Heat exchanger		8. GTG12, under LER	
9. GTG21, near LO Heat exchanger		10. GTG21, under LER	
11. GTG22, near LO Heat exchanger		12. GTG22, under LER	





<b>SSUT</b> <b>3003-00-W-071 (02)</b>	<b>OPERATION</b> <b>Spill and Berm Weekly check</b>	DATE: ๒๖/๐๕/๒๕

25. STG20 Foundation berm 	26. Between CEB and STG hall 	27. FGC No#1 berm 
พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -	พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -	พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -
28. FGC No#2 berm 	29. FGC No#3 berm 	30. Near Only pit for FGC area 
พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -	พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -	พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -

<b>SSUT</b> <b>3003-00-W-071 (02)</b>	<b>OPERATION</b> <b>Spill and Berm Weekly check</b>	DATE: ๒๖/๐๕/๒๕
31. Cooling tower chemical dosing berm 	32. Cooling tower chemical dosing berm 	33. Demin plant chemical dosing berm 
พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -	พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -	พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -
34. AC and DC Fire pump berm 	35. Diesel oil tank berm 	36. Near Only pit for Pump housing 
พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -	พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -	พบน้ำมันรั่วไหม : ไม่พบ หมายเหตุ : -

<div>SSUT</div> <div>3003-00-W-07J (02)</div>	OPERATION Spill and Berm Weekly check	DATE: ๕ / ๖ / ๕๕
---	--	------------------

37. Multipurpose Building	38. Chemical Storage Building
	
พบผู้ควบคุมหรือไม่ : พบ	พบผู้ควบคุมหรือไม่ : พบ
หมายเหตุ : LV 108 7	หมายเหตุ : LV 1007
ผู้ตรวจสอบ : ชัยวัฒน์	ผู้ตรวจสอบ : ชัยวัฒน์

Recorded by	Received by	Approved by
Field Operator	Shift Supervisor	Operation Manager